

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

Gemeente Overbetuwe	
Ingek.	- 3 SEP 2020
Inschrijfnr.	2015k 156608
Gescand:	1
Zaak:	169
Afdeling:	Omgevings
	Ovb ja/nee

Datum : 27-08-2020
Ons kenmerk : 200827-0018
Contactpersoon : Meine Jacobi
Doorkiesnummer : 088-3555045
E-mail adres : Meine.Jacobi@vggm.nl

Onderwerp: Omgevingsadvies concept bestemmingsplan Heteren, Muskushouwestraat 1

Geacht college,

Op 7 augustus jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het concept bestemmingsplan Heteren, Muskushouwestraat 1 in Heteren.

Eerder adviseerde ik u over de plannen in mijn brief van 26 januari 2016, ons kenm. 160126-0096.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies

Het plan maakt de bouw van een installatie mogelijk voor de verkoop van LNG en CNG naast de reeds aanwezige verkooppunten voor brandstoffen benzine en diesel.

Fysieke veiligheid

Het plangebied ligt op een bedrijventerrein in Heteren aan de A50. In de omgeving van het plan liggen bedrijfspanden en o.a. een vestiging van de fastfoodketens Subway (onderdeel tankstation) en McDonalds. Het tankstation vormt daarmee een risico voor de activiteiten die in die omgeving plaatsvinden.

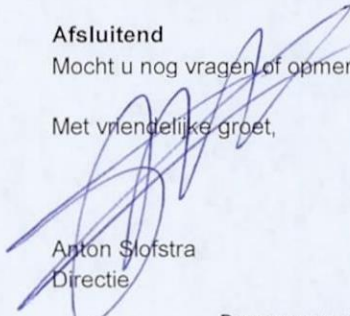
Gezien het karakter van de omgeving ligt het in de verwachting dat de aanwezige personen zich zelf in veiligheid kunnen brengen, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd. De mogelijkheden voor de hulpverlening worden naar verwachting niet overstegen.

Volgens de circulaire externe veiligheid LNG-tankstations is het risicorelevante ongevalsscenario het falen van de slang van de tankwagen tijdens het lossen gevolgd door een wolbrand. Een LNG (plas)brand is door de brandweer niet te bestrijden. Vanwege de mogelijke escalatie beperkt het brandweeroptreden zich tot het afschermen van aangestraalde installatieonderdelen. Tegen deze achtergrond adviseer ik u om voor de voorschriften voor de LNG installatie aan te sluiten bij de PGS 33-1 en bij de uitwerking rekening te houden met de bereikbaarheid en bluswatervoorziening(en) en brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijst ik u o.a. naar de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland van november 2019.

Afsluitend

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,


Anton Sijfstra
Directie

De zorg voor 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden: Brandweer, GGD, RAV en GHOR.

Postadres:
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

T: 0800 8446 000
I: www.vggm.nl