

BOVENEINDSESTRAAT 1 TE KESTEREN



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Boveneindsestraat 1 te Kesteren

Opdrachtgever	Buro Waalbrug Postbus 165 6640 AD Beuningen
Rapportnummer	8622.001
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	11 maart 2019
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	R.M.P. Bouten, MSc R.Bouten@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
5 MAATREGELENAFWEGING	7
5.1 Bronmaatregelen	7
5.2 Overdrachtsmaatregelen	7
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	8
5.4 Aanvraag hogere waarden	8
5.5 Conclusie	8

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens wegen
3. - Scenario 1: Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
4. - Scenario 2: Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
5. - Scenario 1: Berekeningsresultaten
6. - Scenario 2: Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een zestal nieuwbouwwoningen aan de Boveneindsestraat 1 te Kesteren. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Boveneindsestraat (60km/uur deel), Spoorstraat, Stationsstraat, Hoofdstraat en de Betuwestraatweg.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen Boveneindsestraat (30km/uur deel), Rijnbandijk, de ontsluitingsweg naar de in 2018 aangelegde nieuwbouwwijk Poorthof en de ontsluitingsweg van het te realiseren plan in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


De huidige bebouwing binnen het plangebied zal gesloopt worden. Hiervoor zullen 6 vrijstaande nieuwbouwwoningen in de plaats komen. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Omdat de slaapkamers op de begane grond optioneel zijn, zijn in onderhavig onderzoek twee scenario's doorgerekend. In het eerste scenario zijn de slaapkamers op de begane grond niet meegenomen, in het tweede scenario wel. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50.

In beide scenario's wordt op de gevels van alle nieuwbouwwoningen wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting overschreden ten gevolge van de Spoorstraat. Op nieuwbouwwoning 4 wordt zowel ten gevolge van de Boveneindsestraat en de Spoorstraat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt voor geen enkele woning overschreden. Voor de Spoorstraat en de Boveneindsestraat volgt een afweging van geluidsreducerende maatregelen. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een zestal nieuwbouwwoningen aan de Boveneindsestraat 1 te Kesteren. In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven.

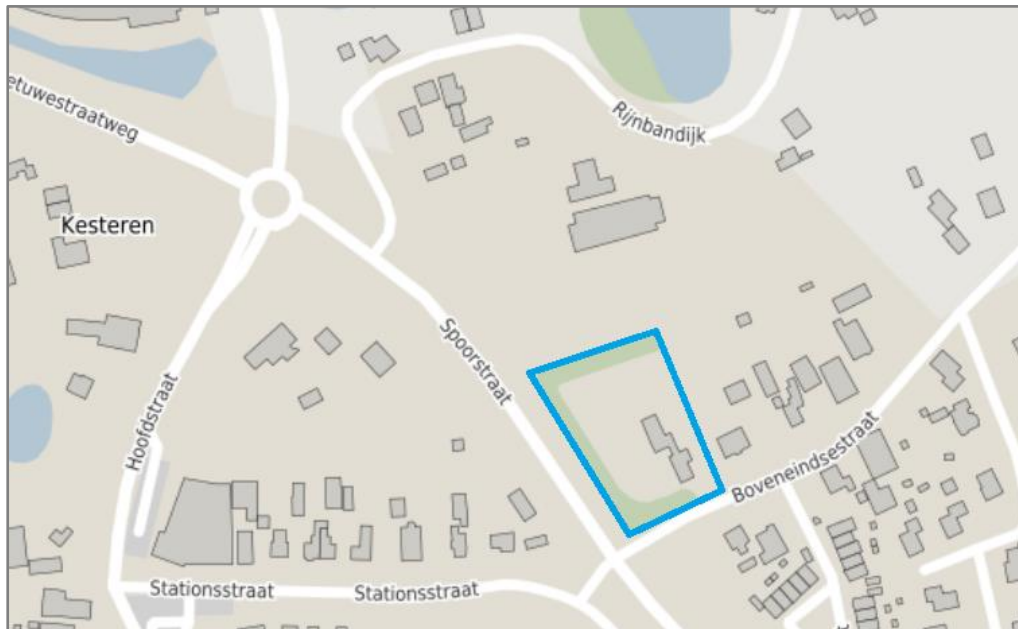

Figuur 1.1 Situering plangebied

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Boveneindsestraat (60km/uur deel), Spoorstraat, Stationsstraat, Hoofdstraat en de Betuwestraatweg.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen Boveneindsestraat (30km/uur deel), Rijnbandijk, de ontsluitingsweg naar de in 2018 aangelegde nieuwbouwwijk Poorthof en de ontsluitingsweg van het te realiseren plan in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaai.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Kesteren.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Boveneindsestraat (60km/uur)	250	48	63
Boveneindsestraat (30km/uur)	--	48	--
Spoorstraat	200	48	63
Poorthof	--	48	--
Stationsstraat	200	48	63
Rijnbandijk	--	48	--
Hoofdstraat	200	48	63
Betuwestraatweg	200	48	63
Ontsluitingsweg plan	--	48	--

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel betreft een prognose voor het jaar 2030. Voor het verkeer op de ontsluitingsweg van het te realiseren plan is uitgegaan van de standaard kencijfers voor verkeersgeneratie van vrijstaande (koop)woningen (CROW-publicatie 316). De voertuigcategorieverdelingen van de wegen zijn gebaseerd op de gegevens uit het verkeersmodel. De etmaalverdelingen zijn gebaseerd op de standaardverdelingen¹. De Spoorstraat, Hoofdstraat en de Betuwestraatweg volgen een etmaalverdeling volgens een stedelijke hoofdweg. De Stationsstraat en de Boveneindsestraat zijn verdeeld volgens een wijkontsluitingsweg. De Rijnbandijk is verdeeld op basis van een landelijke ontsluitingsweg. De ontsluitingsweg naar de in 2018 gerealiseerde nieuwbouwwijk "Poorthof" volgt een etmaalverdeling van een buurtverzamelstraat.

Voor de ontsluitingsweg van het plan zijn geen gegevens in het verkeersmodel opgenomen. De verkeersintensiteit van de weg is bepaald aan de hand van de verkeergeneratie van het plan. Voor elke woning is uitgegaan van 8 verkeersbewegingen per dag. Op basis van 6 vrijstaande woningen zal de verkeersintensiteit op de weg 50 motorvoertuigen per dag bedragen. De voertuigcategorie- en etmaalverdeling zijn gebaseerd op een buurtverzamelstraat. De volledige gegevens van de wegen zijn in bijlage 2 opgenomen.

1 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

3.2 Plangegevens

De huidige bebouwing binnen het plangebied zal gesloopt worden. Hiervoor zullen 6 vrijstaande nieuwbouwwoningen in de plaats komen. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. In figuur 3.1 is de planindeling en de verkaveling weergegeven zoals vastgesteld op 29-02-2019. Op de hoofd woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De met groen gemarkeerde gebieden geven het mogelijk bouwvlak weer ten behoeve van een slaapkamer op de begane grond. Voor deze ruimtes en de bijgebouwen zijn toetspunten ten behoeve van 1 bouwlaag gemodelleerd. Omdat de slaapkamers op de begane grond optioneel zijn, zijn in onderhavig onderzoek twee scenario's doorgerekend. In het eerste scenario zijn de slaapkamers op de begane grond niet meegenomen, in het tweede scenario wel. De volledige invoergegevens van beide scenario's zijn respectievelijk in bijlage 3 en 4 opgenomen.



Figuur 3.1 Planindeling

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld. De berekende geluidsbelastingen voor de wegen welke een overschrijding veroorzaken van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting zijn per woning per scenario beknopt in tabel 4.1 en tabel 4.2 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn respectievelijk in bijlage 5 en 6 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])
Scenario 1 (zonder slaapkamers op begane grond)

Woning	Boveneindsestraat 30 km/uur deel	Spoorstraat
Nieuwbouw 1	33	55
Nieuwbouw 2	33	49
Nieuwbouw 3	39	50
Nieuwbouw 4	49	51
Nieuwbouw 5	45	56
Nieuwbouw 6	37	57

Tabel 4.2 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])
Scenario 2 (met slaapkamers op begane grond)

Woning	Boveneindsestraat (30 km/uur deel)	Spoorstraat
Nieuwbouw 1	33	55
Nieuwbouw 2	33	49
Nieuwbouw 3	38	50
Nieuwbouw 4	49	51
Nieuwbouw 5	45	57
Nieuwbouw 6	37	58

In beide scenario's wordt op de gevels van alle nieuwbouwwoningen wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting overschreden ten gevolge van de Spoorstraat. Op nieuwbouwwoning 4 wordt zowel ten gevolge van de Boveneindsestraat en de Spoorstraat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt voor geen enkele woning overschreden. Voor de Spoorstraat en de Boveneindsestraat volgt een afweging van geluidsreducerende maatregelen.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Spoorstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Spoorstraat is onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregel. Verder is een verplaatsing van de woningen, gezien er overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting plaatsvinden op het hele plangebied, niet efficiënt.

De geluidsbelasting als gevolg van de Boveneindsestraat is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Omdat het (maatgevende) wegdeel ter hoogte van het plan niet gezoneerd is, eist de Wet geluidhinder geen afweging van maatregelen en kan geen hogere waarde worden vastgesteld. Wel is het gelet op een goede ruimtelijke ordening wenselijk maatregelen af te wegen.

5.1 Bronmaatregelen

De Spoorstraat beschikt over een referentiewegdek. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8 G+) kan een reductie van 2 dB behaald worden. Voor de nieuwbouwwoningen 2 zal deze reductie leiden tot een verlaging van de geluidsbelasting tot beneden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 200 meter lengte het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 49.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

De Boveneindsestraat beschikt ook over een referentiewegdek. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan de benodigde reductie van 1 dB op de voorgevel van nieuwbouwwoning 4 behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 50 meter lengte het wegdektype te worden vervangen. Vanwege deze korte afstand en de kleinschaligheid van het plan wordt een dergelijke maatregel niet wenselijk geacht. Wanneer het wegdek aangepast zal worden, ontstaat er een grote verscheidenheid aan wegdektypes.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Voor een effectieve overdrachtsmaatregel voor het plan voldoet een geluidsscherm van 100 meter lang met een hoogte van 5,5 meter. Het dient geplaatst te worden tussen het plangebied en de Spoorstraat. Om de geluidsbelasting op nieuwbouwwoning 5 te reduceren tot beneden de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting zal het scherm doorlopen langs de Boveneindsestraat tot de ontsluitingsweg van het plan. De geschatte kosten van een geluidsscherm van deze omvang zullen ongeveer € 140.000,- bedragen. Dergelijke kosten leiden tot overwegende bezwaren van financiële aard. Daarnaast zullen de schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Voor scenario 1 en 2 zijn respectievelijk in tabel 5.1 en tabel 5.2 de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek)
Scenario 1 (zonder slaapkamers op de begane grond)

Woning	L _{VL}	L _{cum}
1	60,08	60
2	54,78	55
3	55,80	56
4	58,66	59
5	62,05	62
6	62,32	62

Tabel 5.2 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek)
Scenario 2 (met slaapkamers op de begane grond)

Woning	L _{VL}	L _{cum}
1	60,04	60
2	54,56	55
3	55,56	56
4	58,65	59
5	62,78	63
6	63,10	63

Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Spoorstraat.

5.4 Hogere waarden

Voor de nieuwbouwwoningen 1 t/m 6 dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van de Spoorstraat hogere waarden bij het college van B&W te worden aangevraagd. De volgende kenmerken van het plan kunnen in overweging genomen worden:

- op de achtergevels van alle woningen is sprake van een geluidsluwe gevel;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren.


5.5 Conclusie

Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Figuur B1.1 Verkeersmodel Kesteren motorvoertuigen etmaal 2030

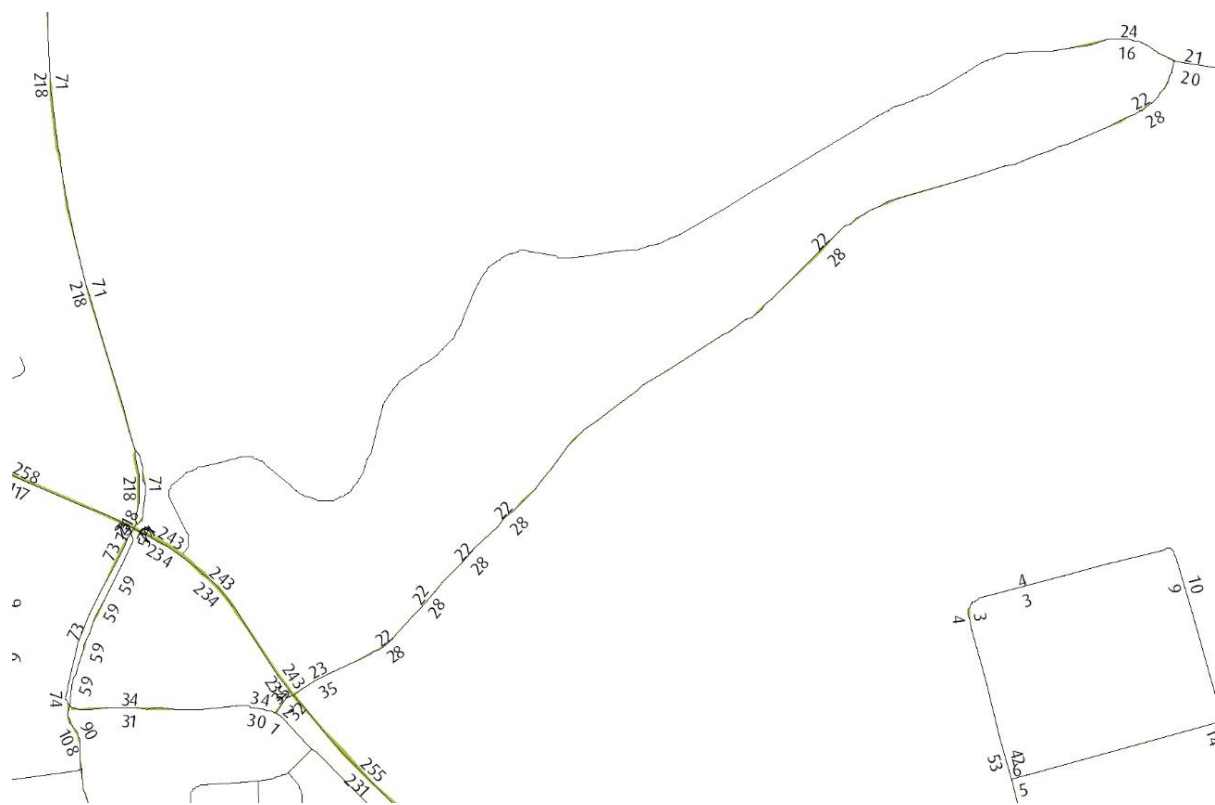

Figuur B1.2 Verkeersmodel Kesteren middelwaar verkeer etmaal 2030

Bijlage 2. Invoergegevens wegen

Model: Versie D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
1.1	ontsluitingsweg plan	Ontsluitingsweg plan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
2.1	Boveneindsestraat deel 1	Boveneindsestraat 30 km/uur	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
2.2	Boveneindsestraat deel 2	Boveneindsestraat 30 km/uur	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
2.3	Boveneindsestraat deel 3	Boveneindsestraat 60 km/uur	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60
3.1	Spoorstraat deel 1	Spoorstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
3.2	Spoorstraat deel 2	Spoorstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
4.1	nieuwe weg Poorthof deel 1	Poorthof	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
4.2	nieuwe weg Poorthof deel 2	Poorthof	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
5.1	Stationsstraat deel 1	Stationsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
5.2	Stationsstraat deel 2	Stationsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
5.3	Stationsstraat deel 3	Stationsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	50	50	50	50	50	50
6.1	Rijnbandijk	Rijnbandijk	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
7.1	Hoofdstraat deel 1	Hoofdstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
7.2	Hoofdstraat deel 2	Hoofdstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
7.3	Hoofdstraat deel 3	Hoofdstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
7.4	Hoofdstraat deel 4	Hoofdstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
8.1	Betuwestraatweg	Betuwestraatweg	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50

Model: Versie D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1.1	30	30	30	50,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
2.1	30	30	30	1565,00	7,00	2,60	0,70	92,27	92,27	92,27	3,77	3,77	3,77	3,96	3,96	3,96
2.2	30	30	30	510,00	7,00	2,60	0,70	84,12	84,12	84,12	9,80	9,80	9,80	6,08	6,08	6,08
2.3	60	60	60	510,00	7,00	2,60	0,70	84,12	84,12	84,12	9,80	9,80	9,80	6,08	6,08	6,08
3.1	50	50	50	7182,00	6,70	2,70	1,10	87,19	87,19	87,19	6,77	6,77	6,77	6,04	6,04	6,04
3.2	50	50	50	7847,00	6,70	2,70	1,10	89,30	89,30	89,30	6,08	6,08	6,08	4,63	4,63	4,63
4.1	30	30	30	1055,00	7,00	2,60	0,70	98,96	98,96	98,96	0,85	0,85	0,85	0,19	0,19	0,19
4.2	30	30	30	528,00	7,00	2,60	0,70	98,67	98,67	98,67	0,95	0,95	0,95	0,38	0,38	0,38
5.1	50	50	50	1739,00	7,00	2,60	0,70	92,01	92,01	92,01	3,85	3,85	3,85	4,14	4,14	4,14
5.2	50	50	50	239,00	7,00	2,60	0,70	98,74	98,74	98,74	1,26	1,26	1,26	--	--	--
5.3	50	50	50	1466,00	7,00	2,60	0,70	93,72	93,72	93,72	4,43	4,43	4,43	1,84	1,84	1,84
6.1	30	30	30	295,00	6,70	2,70	1,10	78,31	78,31	78,31	13,56	13,56	13,56	8,14	8,14	8,14
7.1	50	50	50	3907,00	6,70	2,70	1,10	95,70	95,70	95,70	3,40	3,40	3,40	0,90	0,90	0,90
7.2	50	50	50	1585,00	6,70	2,70	1,10	94,89	94,89	94,89	3,72	3,72	3,72	1,39	1,39	1,39
7.3	50	50	50	2281,00	6,70	2,70	1,10	96,19	96,19	96,19	3,20	3,20	3,20	0,61	0,61	0,61
7.4	50	50	50	5093,00	6,70	2,70	1,10	90,69	90,69	90,69	5,67	5,67	5,67	3,63	3,63	3,63
8.1	50	50	50	7608,00	6,70	2,70	1,10	90,90	90,90	90,90	4,93	4,93	4,93	4,17	4,17	4,17


Bijlage 3. Scenario 1: Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)

Model eigenschap

Omschrijving	Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
Verantwoordelijke	Roel Bouten
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Roel Bouten op 4-1-2019
Laatst ingezien door	Roel Bouten op 11-3-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar
versie D2 aan de hand van nieuwe tekening

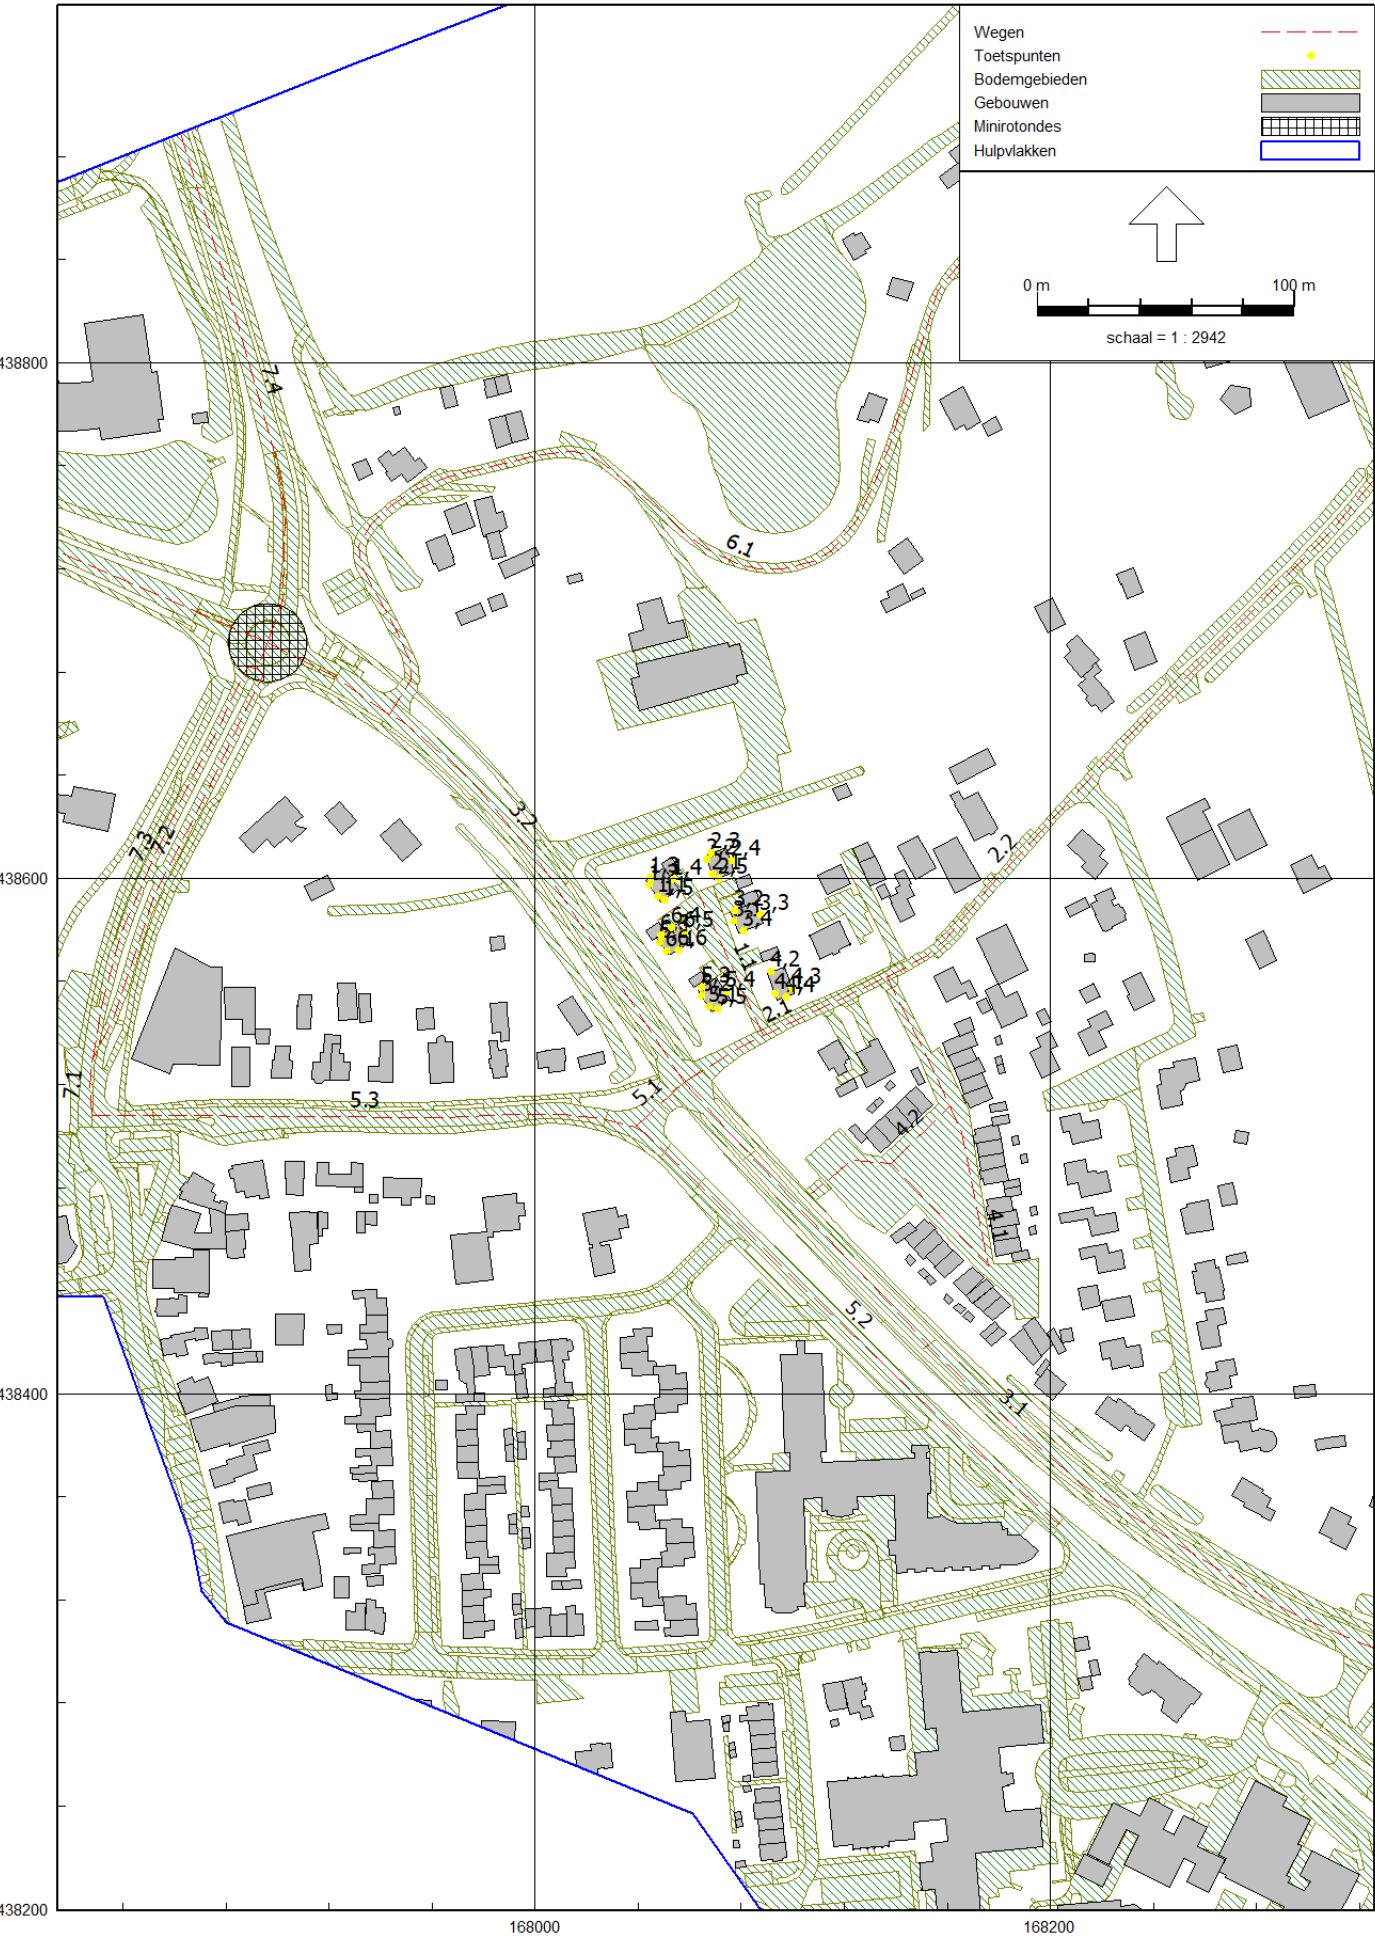

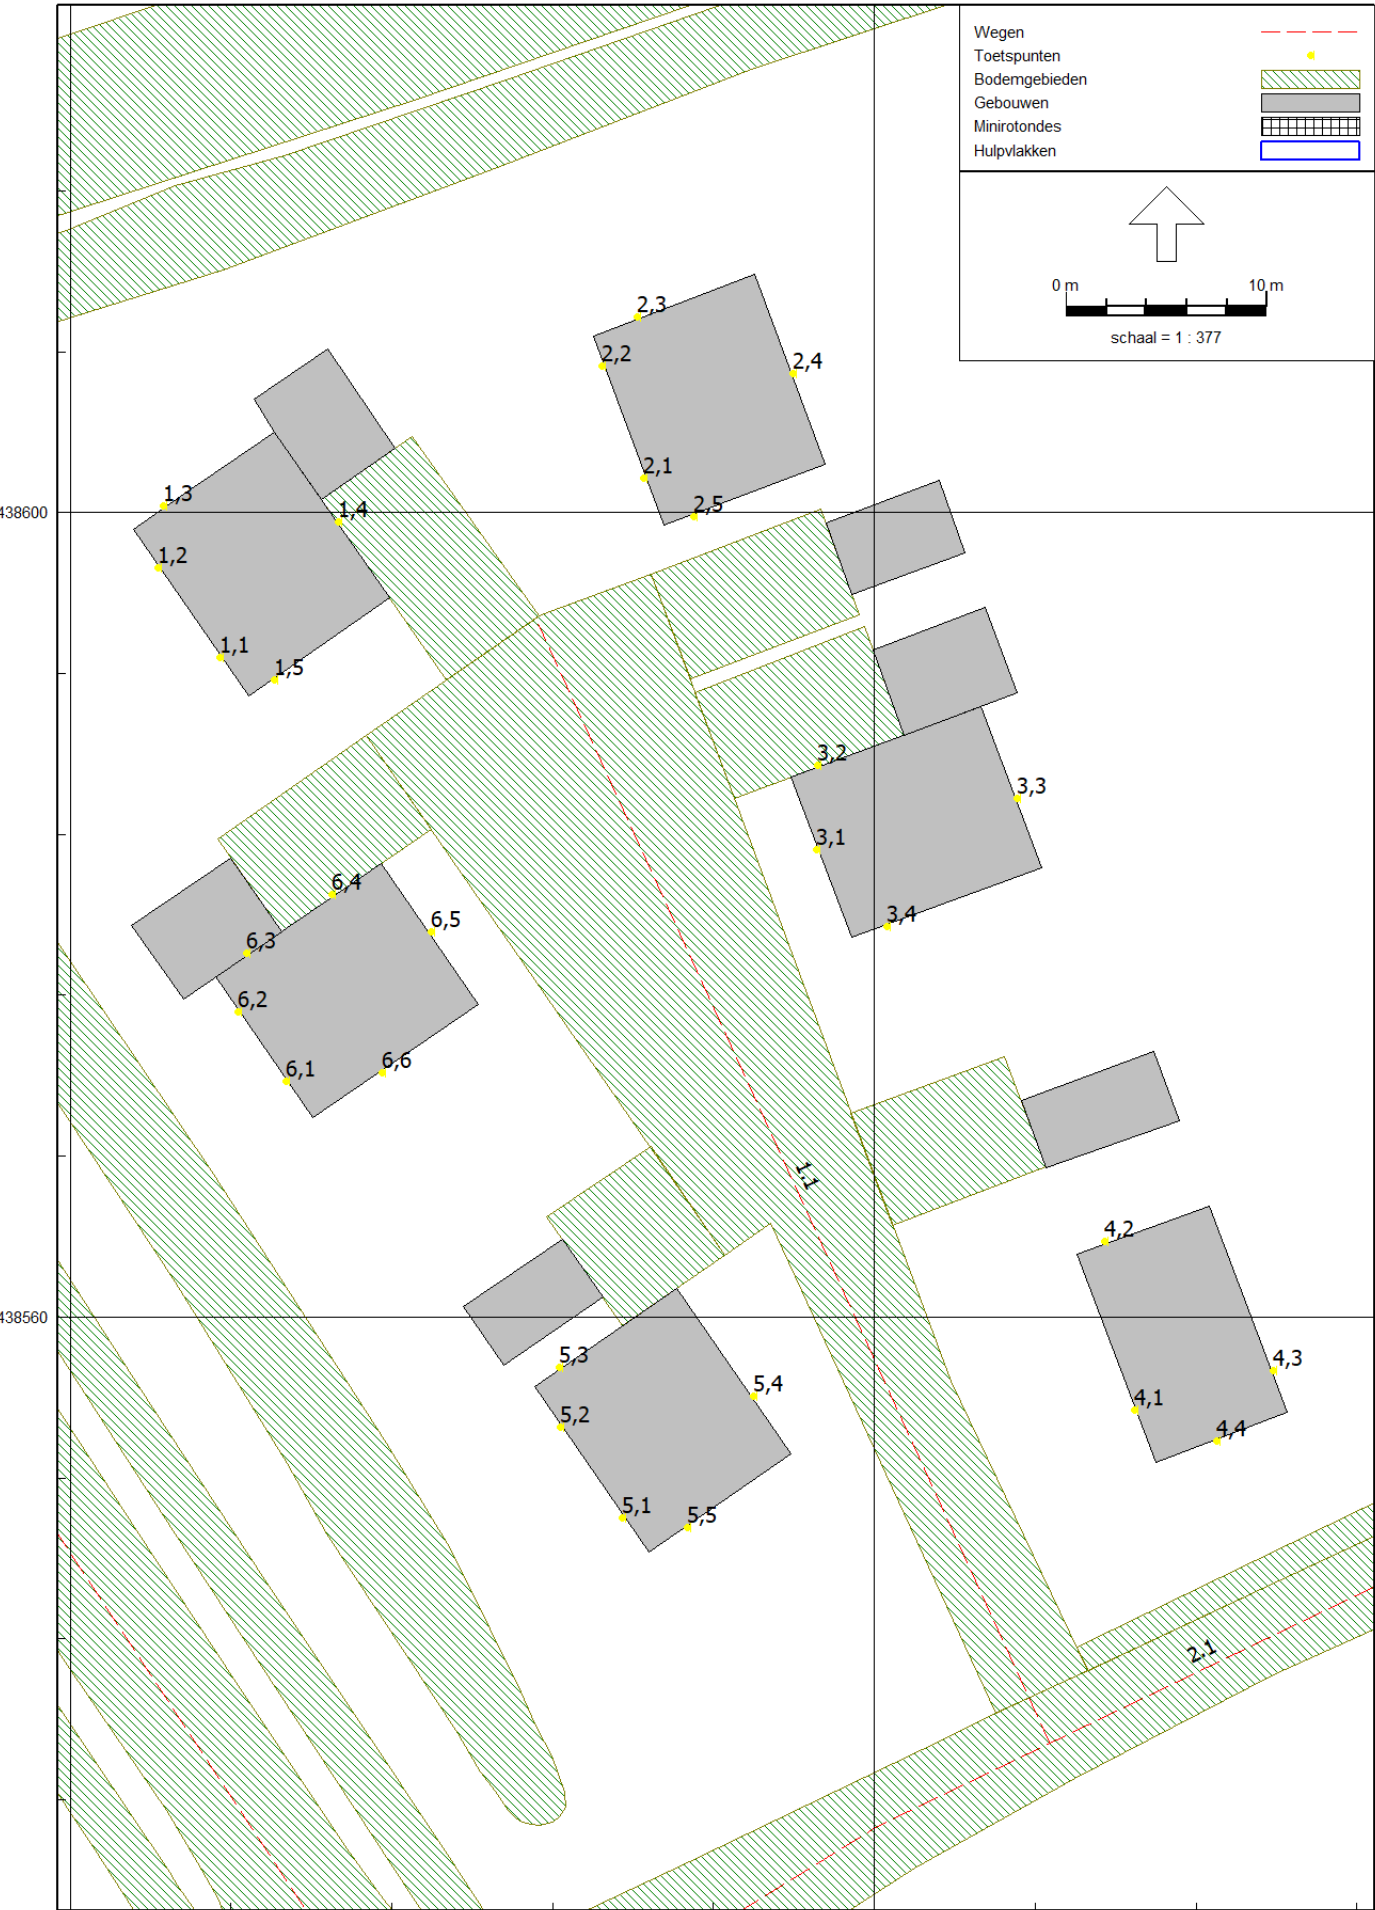

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb3796a3d-	greppel, droge sloot	0,00
bb379de76-	greppel, droge sloot	0,00
bb33e0e57-	watervlakte	0,00
bb3584cf9-	waterloop	0,00
bb3498056-	waterloop	0,00
bb3687a3f-	waterloop	0,00
bb37264a9-	waterloop	0,00
bb371ef6a-	greppel, droge sloot	0,00
bb3774733-	greppel, droge sloot	0,00
bb36397c0-	waterloop	0,00
bb35eb63d-	waterloop	0,00
bea282769-	waterloop	0,00
b68a18ae4-	waterloop	0,00
bb2d5032e-	waterloop	0,00
bb345883d-	waterloop	0,00
bb372b2ce-	waterloop	0,00
bb341912d-	waterloop	0,00
bf57e8550-	greppel, droge sloot	0,00
bb34512fd-	waterloop	0,00
bb354f159-	watervlakte	0,00
bb360b13e-	waterloop	0,00
bea282767-	greppel, droge sloot	0,00
bea295ff5-	watervlakte	0,00
bea298706-	watervlakte	0,00
bb359d3d0-	waterloop	0,00
bafe4ef1f-	waterloop	0,00
b68a18ae5-	waterloop	0,00
b69049270-	waterloop	0,00
bb379b761-	waterloop	0,00
bebe72cfb-	waterloop	0,00
bb35eb63c-	watervlakte	0,00
bb37300f6-	greppel, droge sloot	0,00
bf57e5e3e-	greppel, droge sloot	0,00
be17b4e49-	waterloop	0,00
be17b4e4a-	waterloop	0,00
bb074d693-	waterloop	0,00
b51ae9fd3-	waterloop	0,00
bb3427ba7-	greppel, droge sloot	0,00
bb34d5056-	watervlakte	0,00
bb357d7bf-	watervlakte	0,00
bea284e7a-	waterloop	0,00
bb3490b19-	waterloop	0,00
bb35a21f5-	waterloop	0,00
bb342f0e3-	greppel, droge sloot	0,00
bb356ed4b-	waterloop	0,00
b690507ac-	waterloop	0,00
bebe72cfa-	waterloop	0,00
b34be211f-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c12ef2-	parkeervlak	0,00
b34c37869-	voetpad	0,00
b4936aceb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4936acf1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4934d7ae-	voetpad	0,00
b493acb7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b493cc6d3-	voetpad	0,00
b34c2dbfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b66695d37-	voetpad	0,00
b493c043e-	rijbaan lokale weg	0,00
b493aa460-	voetpad	0,00
b51188982-	fietspad	0,00
b51188981-	fietspad	0,00
b493525df-	fietspad	0,00
b4936aced-	inrit	0,00
b493992c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b34be2119-	voetpad	0,00
b4935e96d-	fietspad	0,00
b34c1a341-	voetpad	0,00
b66283625-	voetpad	0,00
b66812b20-	inrit	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b34bff639-	voetpad	0,00
b34bff636-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bff636-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939e0ee-	fietspad	0,00
b34c3edae-	voetpad	0,00
b4936acee-	inrit	0,00
b4938811f-	rijbaan lokale weg	0,00
b49396ba9-	fietspad	0,00
b34be483a-	inrit	0,00
b34bfa807-	voetpad	0,00
b4935e96e-	fietspad	0,00
b493acb7e-	rijbaan lokale weg	0,00
b30bd4979-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7061573-	voetpad	0,00
b34c12ef9-	voetpad	0,00
b34bfa806-	voetpad	0,00
b34c1ca59-	inrit	0,00
b34c3eda9-	voetpad	0,00
b5118626b-	voetpad	0,00
b6637786f-	voetpad	0,00
bd498e0d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b66740c02-	voetpad	0,00
b665a4205-	fietspad	0,00
b666120c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b66785153-	fietspad	0,00
b6690200e-	inrit	0,00
b66929062-	voetpad	0,00
b34c37867-	voetpad	0,00
b34c107d8-	inrit	0,00
b34c1a33e-	rijbaan lokale weg	0,00
b664a1659-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c107d7-	voetpad	0,00
b661e71f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b662ca288-	parkeervlak	0,00
b666ae405-	inrit	0,00
b665ade5d-	voetpad	0,00
b668ec055-	voetpad	0,00
b669305a1-	inrit	0,00
b34c3edaf-	voetpad	0,00
b493a2f23-	inrit	0,00
b668e722f-	parkeervlak	0,00
b6658e345-	voetpad	0,00
b6665661a-	inrit	0,00
b661d6062-	rijbaan lokale weg	0,00
b6667b04c-	inrit	0,00
b6681040e-	voetpad op trap	0,00
b6679d827-	rijbaan lokale weg	0,00
b66232d66-	voetpad	0,00
b665e8857-	voetpad	0,00
bd705c74f-	voetpad	0,00
b34bf0bad-	inrit	0,00
b34c37868-	voetpad	0,00
b661e4ae1-	inrit	0,00
b493aa45e-	voetpad	0,00
b664904c8-	voetpad	0,00
bee813f5a-	voetpad	0,00
b34c21887-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bd84cd-	voetpad	0,00
b669724e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b6693c910-	parkeervlak	0,00
b493aa45f-	voetpad	0,00
b6619422b-	voetpad	0,00
b66201fcf-	rijbaan lokale weg	0,00
b663a5e02-	voetpad	0,00
b66427462-	rijbaan lokale weg	0,00
b66778ee7-	parkeervlak	0,00
b6677b5fe-	fietspad	0,00
b6626d661-	parkeervlak	0,00
b66352e2f-	voetpad	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b6684ae08-	parkeervlak	0,00
b669883a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b66304c84-	inrit	0,00
b667cbeb7-	rijbaan lokale weg	0,00
bee813f59-	voetpad	0,00
b662b42c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b663ccf51-	inrit	0,00
b667c708e-	parkeervlak	0,00
b6636dc1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6695c521-	fietspad	0,00
b66902010-	inrit	0,00
b66887e1b-	voetpad	0,00
b667f08f9-	parkeervlak	0,00
b669130a3-	parkeervlak	0,00
b34bf0bae-	inrit	0,00
b66488f8a-	voetpad	0,00
b667a4d67-	parkeervlak	0,00
b6680b5df-	parkeervlak	0,00
b663c32ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b664756ed-	voetpad	0,00
b666c1cb2-	voetpad	0,00
b6688f35b-	rijbaan lokale weg	0,00
b661b3d3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b662a0b26-	rijbaan lokale weg	0,00
b663ad33e-	voetpad	0,00
b663f67ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b664533dc-	inrit	0,00
b664ab1af-	parkeervlak	0,00
b6663b82f-	fietspad	0,00
b661dd5a1-	inrit	0,00
b66266125-	rijbaan lokale weg	0,00
b663b216b-	rijbaan lokale weg	0,00
b66549cf7-	inrit	0,00
b66199056-	voetpad	0,00
b6624b33c-	parkeervlak	0,00
b662aa776-	rijbaan lokale weg	0,00
b66720fea-	inrit	0,00
b66868305-	voetpad	0,00
b665efd97-	parkeervlak	0,00
b66669ebf-	parkeervlak	0,00
b6680198e-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bf0bab-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939b9dd-	fietspad	0,00
b66206df9-	inrit	0,00
b66304c82-	fietspad	0,00
b66586e0a-	rijbaan lokale weg	0,00
b6694b38b-	voetpad	0,00
b493b67e4-	fietspad	0,00
b30bbe9a8-	inrit	0,00
b662772ba-	inrit	0,00
b6640a062-	fietspad	0,00
b665a691c-	rijbaan lokale weg	0,00
b667396c2-	fietspad	0,00
b66767d58-	voetpad	0,00
b6640c776-	inrit	0,00
b34bd5dba-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c107d9-	inrit	0,00
b6658bc33-	voetpad	0,00
b663443ae-	voetpad	0,00
b6659588a-	voetpad	0,00
b6664f0da-	rijbaan lokale weg	0,00
b6673e4ea-	voetpad	0,00
b6686f846-	parkeervlak	0,00
b6688cc42-	voetpad	0,00
b662fb02f-	voetpad	0,00
b666ce01f-	inrit	0,00
b6654c40a-	inrit	0,00
b667ff278-	voetpad	0,00
b66355541-	inrit	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b66383bd8-	voetpad	0,00
b6618309a-	voetpad	0,00
b669157b9-	parkeervlak	0,00
b6658951b-	voetpad	0,00
b665fe819-	voetpad	0,00
b6666026d-	inrit	0,00
b4936d407-	fietspad	0,00
b66719aad-	inrit	0,00
b66885702-	parkeervlak	0,00
b6689689c-	parkeervlak	0,00
b6694655e-	fietspad	0,00
b34c0b9ab-	parkeervlak	0,00
b464fb2a3-	voetgangersgebied	0,00
b667c4979-	inrit	0,00
b34bd5db9-	rijbaan lokale weg	0,00
b667b10cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b665671f4-	inrit	0,00
b6619b76e-	voetpad	0,00
b6657d1b5-	fietspad	0,00
b6694b38d-	inrit	0,00
b6657355b-	inrit	0,00
b66904624-	rijbaan lokale weg	0,00
b6660d29a-	voetpad	0,00
b34c3c697-	voetpad	0,00
b34bfcf1e-	voetpad	0,00
b665fc101-	fietspad	0,00
b6683ea9c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6626d662-	voetpad	0,00
b66266123-	fietspad	0,00
b6696fdcc-	inrit	0,00
b6654eb1e-	inrit	0,00
b665d76c4-	parkeervlak	0,00
b6672fa6a-	voetpad	0,00
b667e1e76-	voetpad	0,00
b661a53c1-	fietspad	0,00
b661ceb23-	voetpad	0,00
b66232d67-	inrit	0,00
b662c2d48-	inrit	0,00
b662e7785-	fietspad	0,00
b6618ccef-	fietspad	0,00
b661c27b8-	voetpad	0,00
b667f7e38-	inrit	0,00
b666f2a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b6684fc2f-	inrit	0,00
b6696d6b9-	voetpad	0,00
b662d8d03-	parkeervlak	0,00
b6660f9af-	rijbaan lokale weg	0,00
b6665661b-	inrit	0,00
b6671e8d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b667ac2a7-	voetpad	0,00
b667b860e-	fietspad	0,00
b66372a42-	parkeervlak	0,00
b6648b69d-	voetpad	0,00
b663e7d3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b66435ede-	rijbaan lokale weg	0,00
b6643fb37-	inrit	0,00
b66484160-	inrit	0,00
b663618b0-	inrit	0,00
b666ba774-	parkeervlak	0,00
b6635ca86-	voetpad	0,00
b66481a4a-	inrit	0,00
b66684ca1-	parkeervlak	0,00
b6681040c-	inrit	0,00
b6684d51b-	voetpad	0,00
b669157bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b669a7fb6-	voetpad	0,00
b6621f4c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b662cf0b5-	inrit	0,00
b6672ac41-	parkeervlak	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b668a531d-	parkeervlak	0,00
b668e7230-	inrit	0,00
b6696afa0-	voetpad	0,00
b6639747e-	inrit	0,00
b663b4880-	voetpad	0,00
b662bb809-	fietspad	0,00
bc3545dc9-	voetpad	0,00
b661bb27c-	rijbaan lokale weg	0,00
b665dec03-	inrit	0,00
b6649ef43-	parkeervlak	0,00
b66619502-	parkeervlak	0,00
b6692de8f-	inrit	0,00
b665bc8dc-	voetpad	0,00
b66669ec0-	inrit	0,00
b666a47b4-	voetpad	0,00
b6620e338-	voetpad	0,00
b6633592c-	voetpad	0,00
b663db9d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b665d76c2-	parkeervlak	0,00
b66616eee-	rijbaan lokale weg	0,00
b666ba773-	fietspad	0,00
b666d0731-	inrit	0,00
b668d3995-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8ce24b8-	voetpad	0,00
b6686aa1d-	inrit	0,00
b6627e7fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b6629e412-	rijbaan lokale weg	0,00
b66708a16-	voetpad	0,00
b663e2f11-	voetpad	0,00
b6665b445-	inrit	0,00
b667c97a2-	inrit	0,00
b66854a5d-	voetpad	0,00
b668a04ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bff638-	voetpad	0,00
b667914c1-	fietspad	0,00
b66854a5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bfa809-	inrit	0,00
b34c1f16e-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c21888-	rijbaan lokale weg	0,00
b30bd497a-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c3514b-	rijbaan lokale weg	0,00
b66357c56-	fietspad	0,00
b49396baa-	fietspad	0,00
b6698aaba-	voetpad	0,00
b662ace8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b662c5461-	fietspad	0,00
b6635ca82-	rijbaan lokale weg	0,00
b663b96a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b6655394a-	fietspad	0,00
b665ab747-	rijbaan lokale weg	0,00
b665d4fb1-	voetpad	0,00
b34bf0bac-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c09290-	voetpad	0,00
b34c1550b-	voetpad	0,00
b662e0244-	inrit	0,00
b6696afa3-	rijbaan lokale weg	0,00
b66370330-	inrit	0,00
b6693a1f5-	parkeervlak	0,00
b662947b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939e0f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b6637786b-	voetpad	0,00
b66352e30-	inrit	0,00
b663aac2c-	inrit	0,00
b66558775-	rijbaan lokale weg	0,00
b66616eed-	rijbaan lokale weg	0,00
b667914be-	voetpad	0,00
b6684ae07-	voetpad	0,00
b663de0e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b66435ee2-	parkeervlak	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b66817949-	inrit	0,00
b665d0188-	inrit	0,00
b667ae9ba-	inrit	0,00
b66375158-	rijbaan lokale weg	0,00
b66640659-	rijbaan lokale weg	0,00
b668e4b1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6697e74c-	rijbaan lokale weg	0,00
b493b67dc-	parkeervlak	0,00
b4936acec-	rijbaan lokale weg	0,00
b663618ac-	voetpad	0,00
b666517ed-	inrit	0,00
b667f08f7-	voetpad	0,00
b6683755b-	parkeervlak	0,00
b665b2c84-	inrit	0,00
b6665095-	inrit	0,00
b34bdabe7-	voetpad	0,00
b34bff637-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bff637-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c1a33d-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c1ca53-	voetpad	0,00
b34c23fa3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd705ee62-	voetpad	0,00
b5118626c-	voetpad	0,00
b5118b093-	fietspad	0,00
b493992c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b49394495-	rijbaan lokale weg	0,00
b493b40be-	rijbaan lokale weg	0,00
b493d14f9-	fietspad	0,00
bd705c74e-	voetpad	0,00
b66703bec-	parkeervlak	0,00
b662aa779-	inrit	0,00
b66363fc4-	voetpad	0,00
b66447077-	rijbaan lokale weg	0,00
b665bef0-	parkeervlak	0,00
b665c8c43-	rijbaan lokale weg	0,00
b666b0b1b-	inrit	0,00
b666c91f4-	parkeervlak	0,00
b666fc6ab-	voetpad	0,00
b6653b275-	rijbaan lokale weg	0,00
b665f99ef-	fietspad	0,00
b66593171-	voetpad	0,00
b6664f0d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b6677b600-	rijbaan lokale weg	0,00
b668a5319-	inrit	0,00
b668ceb6e-	voetpad	0,00
b668faacf-	rijbaan lokale weg	0,00
b668ff8f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b6694b388-	rijbaan lokale weg	0,00
b662af5a0-	inrit	0,00
b662e9e9a-	rijbaan lokale weg	0,00
b663443ac-	voetpad	0,00
b663ef27d-	voetpad	0,00
b6619422f-	fietspad	0,00
b661e23c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b6628ab66-	voetpad	0,00
b662e9e9c-	voetpad	0,00
b662cc9a2-	voetpad	0,00
b6644495e-	parkeervlak	0,00
b6662315a-	voetpad op trap	0,00
b667d5b0b-	inrit	0,00
b6682d909-	voetpad	0,00
b493b8ef5-	fietspad	0,00
b667014d9-	parkeervlak	0,00
b66812b24-	inrit	0,00
b49394496-	rijbaan lokale weg	0,00
b493c043f-	rijbaan lokale weg	0,00
b493a7d4d-	voetpad	0,00
b8fc6b22a-	inrit	0,00
b493aa465-	fietspad	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveineindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b493bdd28-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c2b4e7-	voetpad	0,00
b667a9b91-	rijbaan lokale weg	0,00
b6686d12f-	voetpad	0,00
b493b40bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b666120c2-	parkeervlak	0,00
b663d92be-	parkeervlak	0,00
b668215a0-	voetpad	0,00
b49394493-	rijbaan lokale weg	0,00
bee1a6737-	spoorbaan	0,00
b66706304-	inrit	0,00
b6697e74e-	rijbaan lokale weg	0,00
b6664a2ae-	voetpad	0,00
b6667fe76-	voetpad	0,00
b669130a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b6696888a-	rijbaan lokale weg	0,00
b66346ac0-	voetpad	0,00
b666da386-	voetpad	0,00
b8fc6d93b-	inrit	0,00
b4934d7af-	voetpad	0,00
b493acb76-	fietspad	0,00
b493c2b5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b66723701-	rijbaan lokale weg	0,00
b667e458f-	rijbaan lokale weg	0,00
bc3545dc8-	voetpad	0,00
b4936d408-	fietspad	0,00
b66645482-	inrit	0,00
b666c1cb1-	inrit	0,00
b34bfa808-	inrit	0,00
b30bbe9a7-	inrit	0,00
b6669844c-	voetpad	0,00
b66830021-	fietspad	0,00
b66497a06-	inrit	0,00
bfc88592e-	inrit	0,00
b66307399-	rijbaan lokale weg	0,00
b493525de-	fietspad	0,00
bfc80911f-	voetpad	0,00
b34be2120-	voetpad	0,00
b34c266b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c1550a-	voetpad	0,00
b34be483b-	inrit	0,00
b34c1550c-	voetpad	0,00
b34bf80ef-	parkeervlak	0,00
b6685716f-	rijbaan lokale weg	0,00
b66676222-	fietspad	0,00
b663b96a7-	parkeervlak	0,00
b6678786c-	parkeervlak	0,00
b663c0be9-	inrit	0,00
b668b8bbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b66309aad-	inrit	0,00
b66422638-	rijbaan lokale weg	0,00
b66703bf0-	inrit	0,00
b66310fec-	voetpad	0,00
b66789f83-	parkeervlak	0,00
b663296be-	fietspad	0,00
b663b2167-	voetpad	0,00
b669305a3-	voetpad	0,00
b66943e49-	rijbaan lokale weg	0,00
b6696fdcf-	voetpad	0,00
b6644bea1-	fietspad	0,00
b34c32a33-	rijbaan lokale weg	0,00
b493bdd29-	rijbaan lokale weg	0,00
b493a2f22-	inrit	0,00
b493d14fa-	fietspad	0,00
b669a3190-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c12ef4-	parkeervlak	0,00
b493b67db-	parkeervlak	0,00
b49388120-	rijbaan lokale weg	0,00
b49394494-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveineindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b493af291-	rijbaan lokale weg	0,00
bfc88321b-	voetpad	0,00
b665dc4f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bf0ba6-	voetpad	0,00
b6660846b-	rijbaan lokale weg	0,00
b665846f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b493acb80-	rijbaan lokale weg	0,00
b6690200c-	voetpad	0,00
b66368df1-	voetpad	0,00
b6638b117-	parkeervlak	0,00
b666d0734-	inrit	0,00
b665e8858-	rijbaan lokale weg	0,00
b34be211e-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c17c2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bfcf1f-	voetpad	0,00
b34c1ca58-	inrit	0,00
b34c23f9d-	parkeervlak	0,00
b34c2b4e6-	voetpad	0,00
b34c32a32-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c37864-	voetpad	0,00
b34c0e0bd-	parkeervlak	0,00
b34c17c24-	parkeervlak	0,00
b34bf0ba8-	voetpad	0,00
b34c0928f-	voetpad	0,00
b34c15513-	parkeervlak	0,00
b34c17c2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c23f9e-	parkeervlak	0,00
b34c2dbfd-	voetpad	0,00
b34c3514c-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c37863-	voetpad	0,00
b34bf80ee-	parkeervlak	0,00
b66313703-	voetpad	0,00
b66662982-	fietspad	0,00
b6699e362-	inrit	0,00
b5118b094-	voetpad	0,00
b6695ec38-	inrit	0,00
bb8ce24b7-	voetpad	0,00
bee1a6738-	spoorbaan	0,00
b493c2b5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4936d402-	rijbaan lokale weg	0,00
b661ec01d-	fietspad	0,00
b493cede4-	voetpad	0,00
b66399b96-	inrit	0,00
b6691ccf7-	inrit	0,00
b66765642-	fietspad	0,00
b666fedc3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939e0f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b663a8515-	fietspad	0,00
b66413cb7-	inrit	0,00
b34be4832-	voetpad	0,00
b34c107d6-	voetpad	0,00
b34c2dbfc-	voetpad	0,00
b66991ff9-	rijbaan lokale weg	0,00
01	erf	0,00
02	erf	0,00
03	erf	0,00
04	nieuwbouwwijk	0,00
05	nieuwbouwwijk	0,00
06	erf	0,00
07	erf	0,00
08	erf plan	0,00
b34c37869-	voetpad	0,00
b493cc6d3-	voetpad	0,00
b493cede4-	voetpad	0,00
09	erf	0,00
10	erf	0,00
11	erf	0,00
12	erf	0,00
13	erf	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
14	erf	0,00
15	erf	0,00
16	wegdeel	0,00
17	wegdeel	0,00
18	wegdeel	0,00
b34bfa807-	voetpad	0,00
b34bfa807-	voetpad	0,00
b34bfa806-	voetpad	0,00
b34bfa806-	voetpad	0,00
b6633f581-	rijbaan lokale weg	0,00
25	rotonde	0,00
b6683ea9c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1,1	Nieuwbouw 1	168047,46	438592,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1,2	Nieuwbouw 1	168044,37	438597,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1,3	Nieuwbouw 1	168044,62	438600,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1,4	Nieuwbouw 1	168053,37	438599,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1,5	Nieuwbouw 1	168050,17	438591,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,1	Nieuwbouw 2	168068,55	438601,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,2	Nieuwbouw 2	168066,48	438607,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,3	Nieuwbouw 2	168068,20	438609,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,4	Nieuwbouw 2	168075,97	438606,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,5	Nieuwbouw 2	168071,00	438599,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,1	Nieuwbouw 3	168077,12	438583,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,2	Nieuwbouw 3	168077,18	438587,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,3	Nieuwbouw 3	168087,12	438585,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,4	Nieuwbouw 3	168080,63	438579,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,1	Nieuwbouw 4	168092,93	438555,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,2	Nieuwbouw 4	168091,48	438563,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,3	Nieuwbouw 4	168099,86	438557,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,4	Nieuwbouw 4	168097,04	438553,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,1	Nieuwbouw 5	168067,49	438550,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,4	Nieuwbouw 5	168074,02	438556,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,5	Nieuwbouw 5	168070,71	438549,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,2	Nieuwbouw 5	168064,38	438554,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,3	Nieuwbouw 5	168064,36	438557,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,1	Nieuwbouw 6	168050,73	438571,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,2	Nieuwbouw 6	168048,36	438575,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,3	Nieuwbouw 6	168048,80	438578,09	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,4	Nieuwbouw 6	168053,04	438581,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,5	Nieuwbouw 6	168057,94	438579,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,6	Nieuwbouw 6	168055,51	438572,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		0,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		5,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		1,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		0,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		0,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		12,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01.1	Nieuwbouw 1	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02.1	Nieuwbouw 2	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03.1	Nieuwbouw 3	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06.1	Nieuwbouw 6	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04.2	Nieuwbouw 4	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05.2	Nieuwbouw 5	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04.1	Nieuwbouw 4	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01.2	Nieuwbouw 1	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02.2	Nieuwbouw 2	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03.2	Nieuwbouw 3	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06.2	Nieuwbouw 6	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05.1	Nieuwbouw 5	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
25	rotonde -- 6,50m (Buiten)

Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
01	hulpvlak	0,00	0,00	Relatief

Bijlage 4. Scenario 2: Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)


Model eigenschap

Omschrijving	Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
Verantwoordelijke	Roel Bouten
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Roel Bouten op 4-1-2019
Laatst ingezien door	Roel Bouten op 11-3-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

versie D2 aan de hand van nieuwe tekening

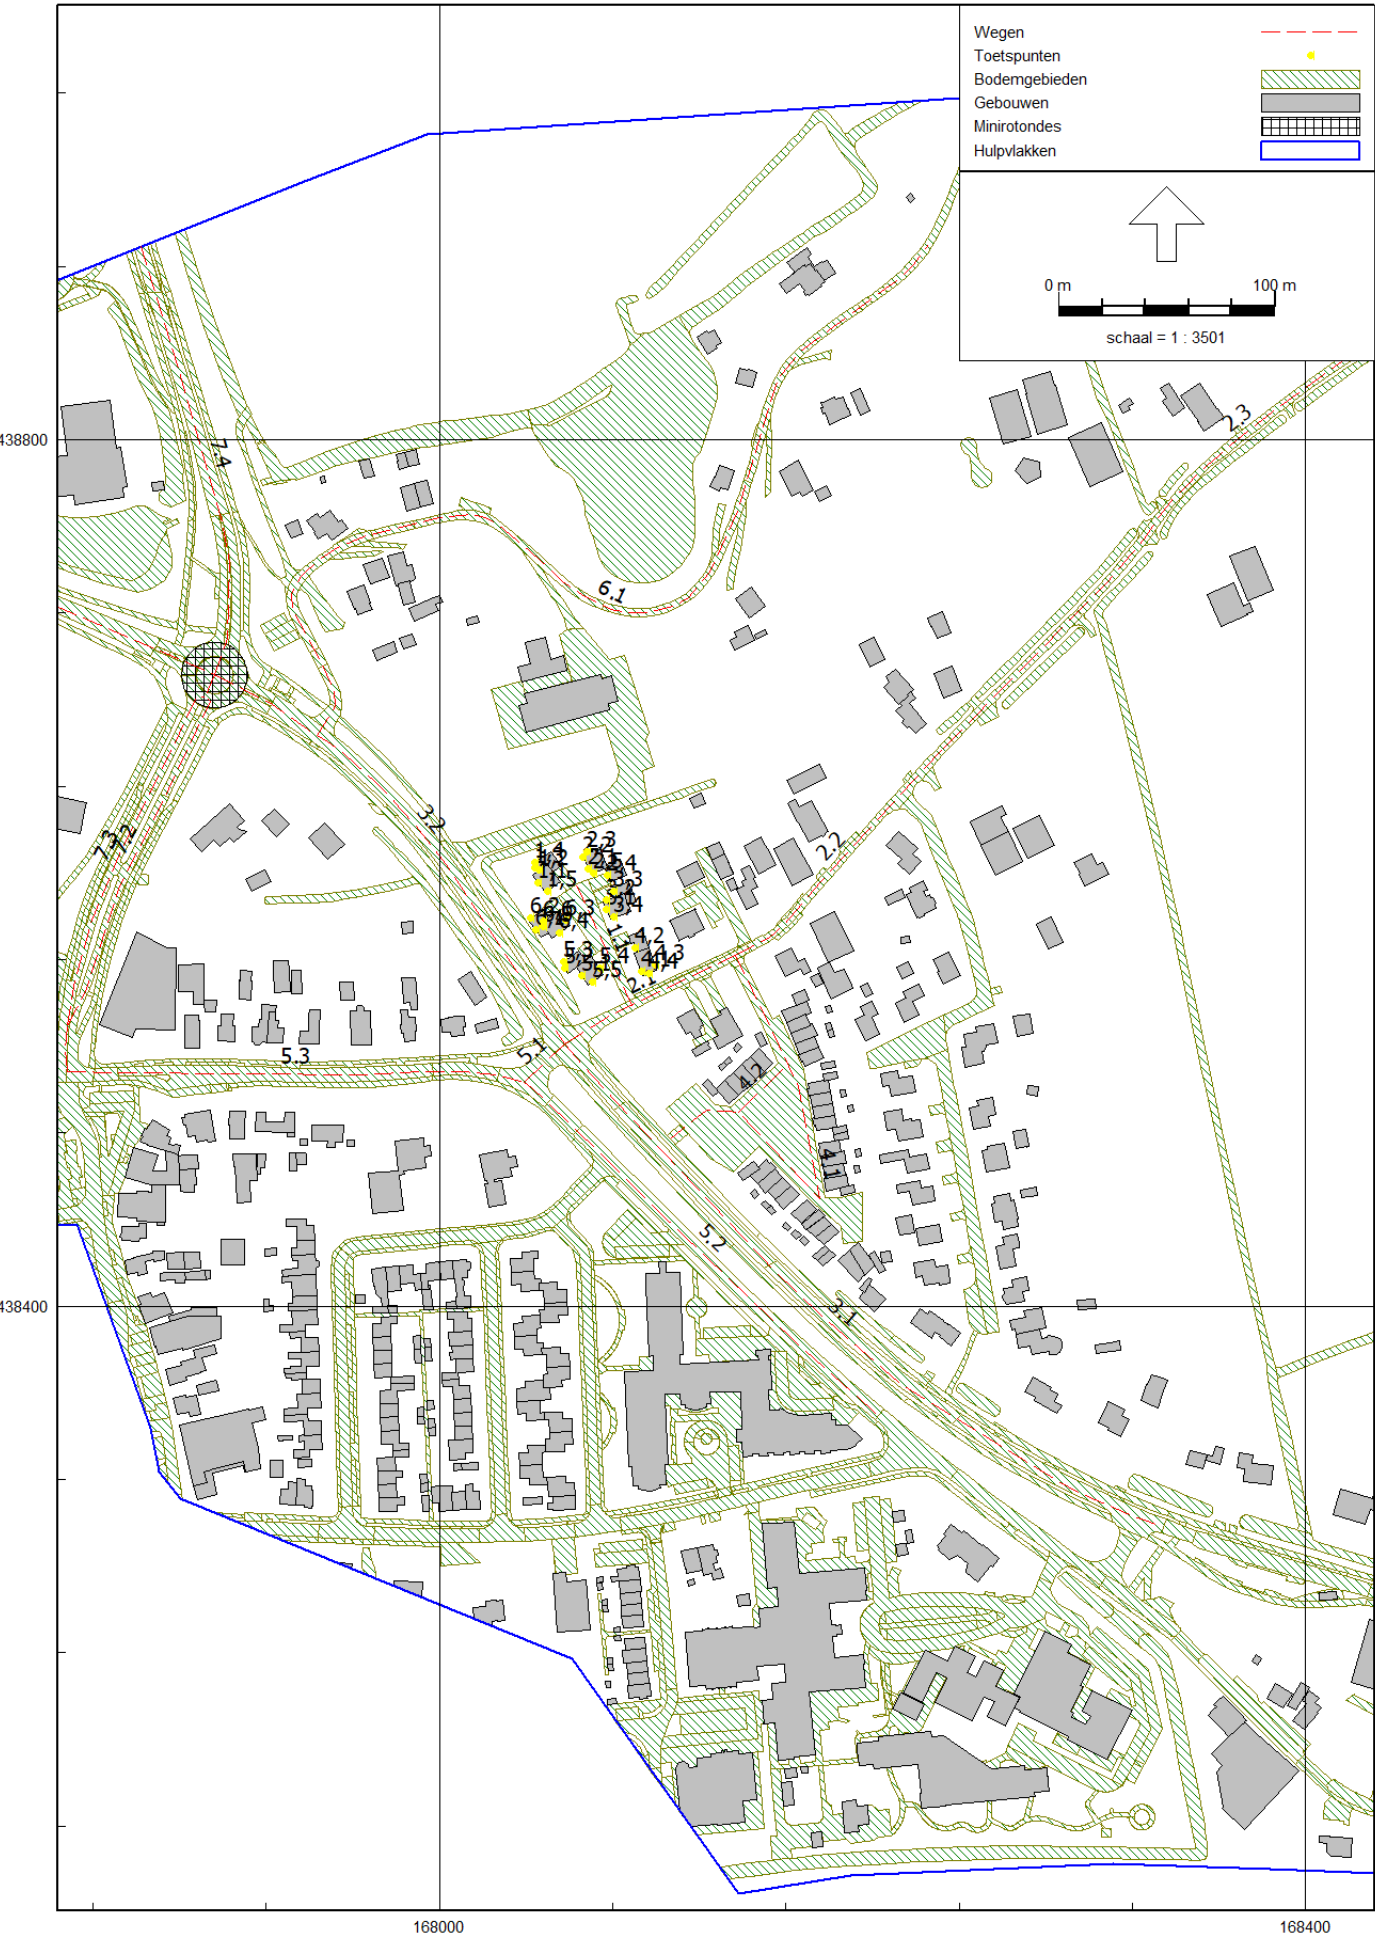

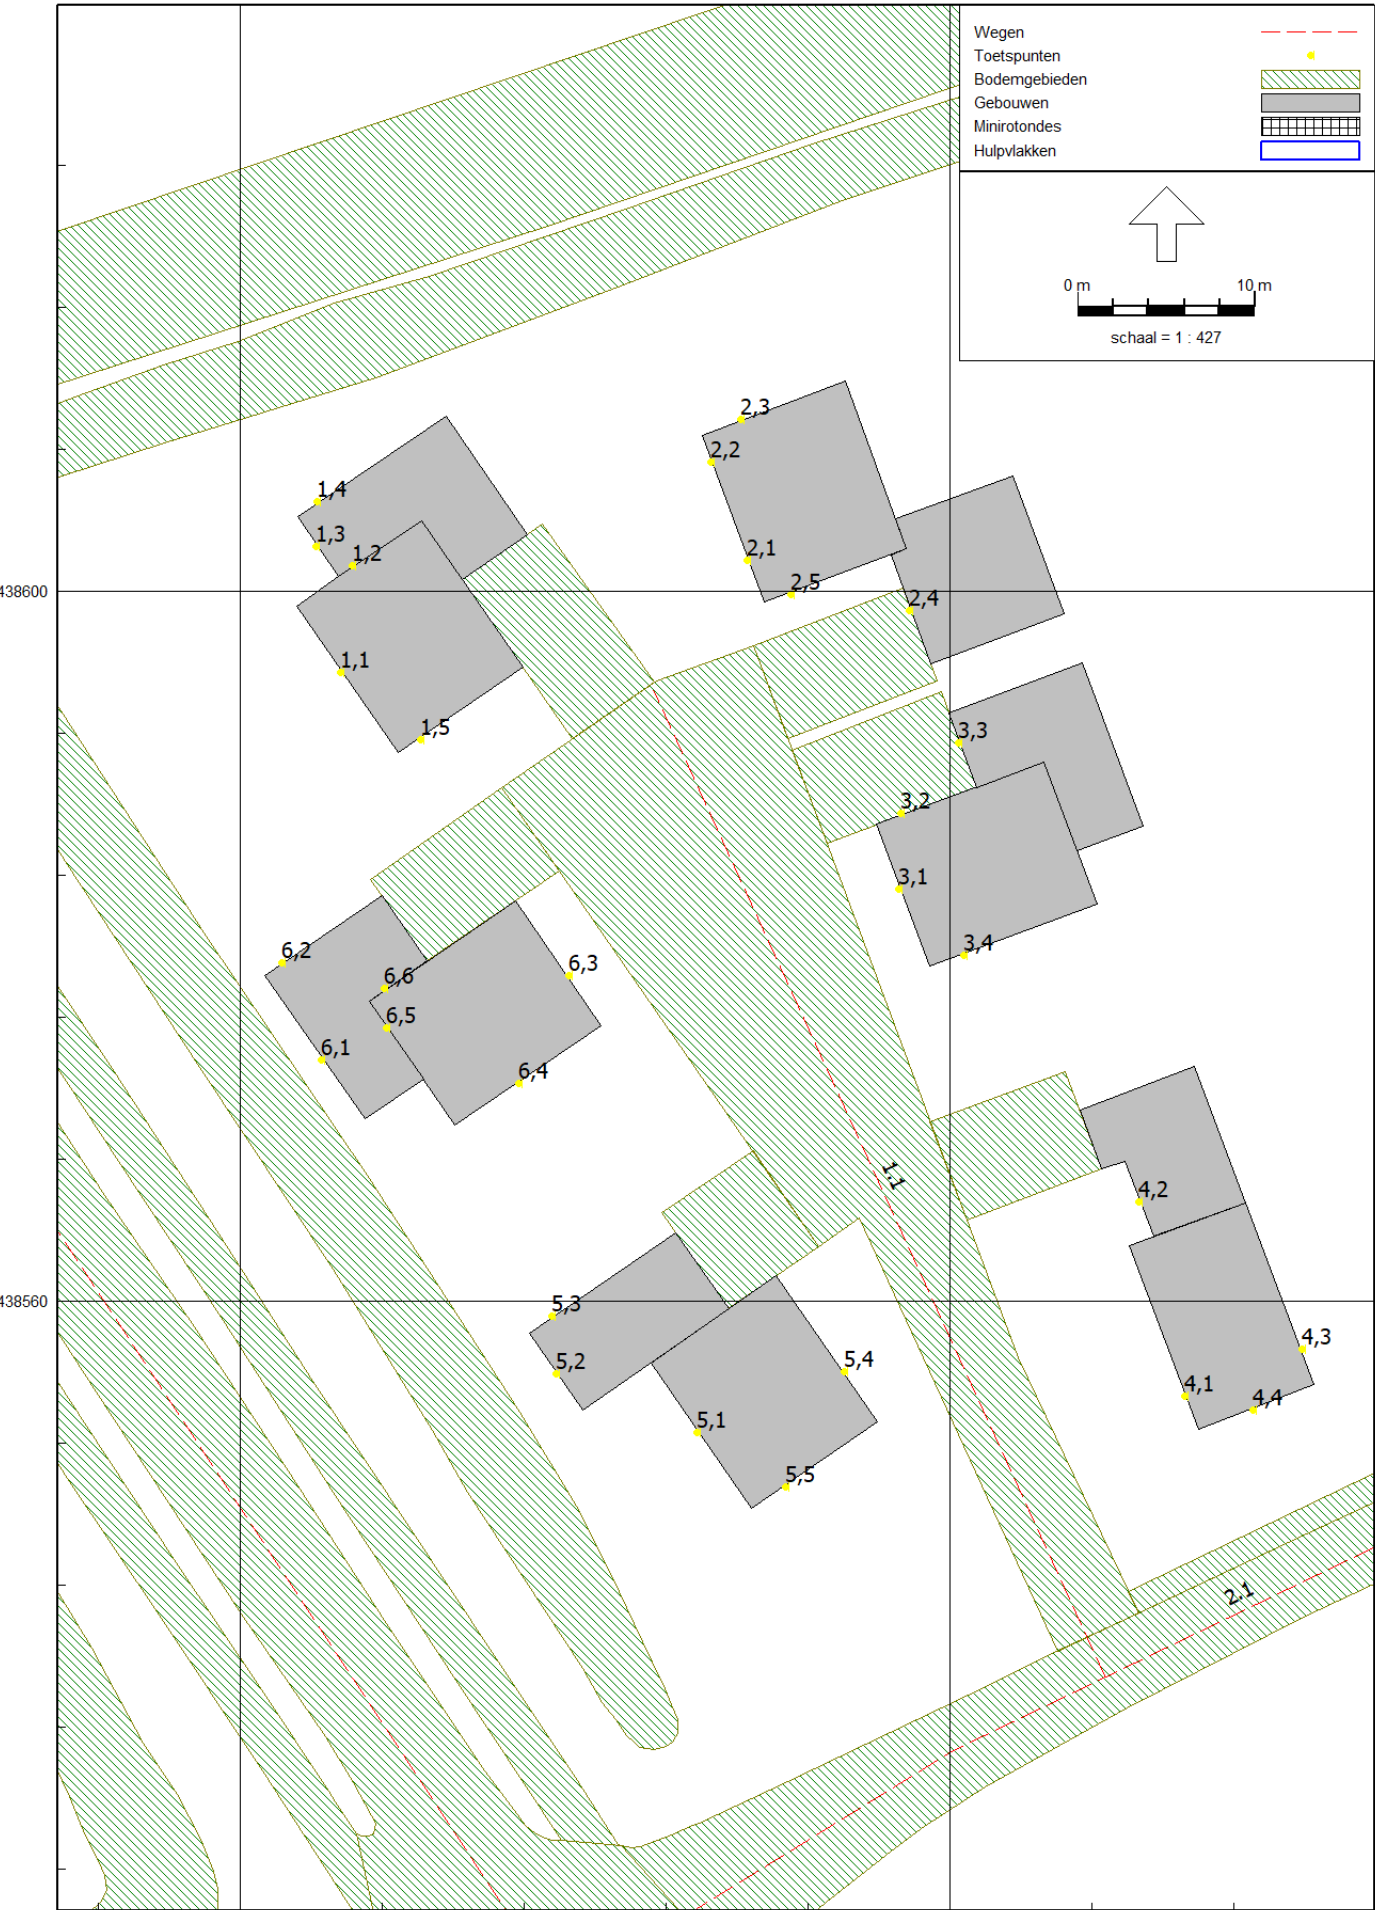

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb3796a3d-	greppel, droge sloot	0,00
bb379de76-	greppel, droge sloot	0,00
bb33e0e57-	watervlakte	0,00
bb3584cf9-	waterloop	0,00
bb3498056-	waterloop	0,00
bb3687a3f-	waterloop	0,00
bb37264a9-	waterloop	0,00
bb371ef6a-	greppel, droge sloot	0,00
bb3774733-	greppel, droge sloot	0,00
bb36397c0-	waterloop	0,00
bb35eb63d-	waterloop	0,00
bea282769-	waterloop	0,00
b68a18ae4-	waterloop	0,00
bb2d5032e-	waterloop	0,00
bb345883d-	waterloop	0,00
bb372b2ce-	waterloop	0,00
bb341912d-	waterloop	0,00
bf57e8550-	greppel, droge sloot	0,00
bb34512fd-	waterloop	0,00
bb354f159-	watervlakte	0,00
bb360b13e-	waterloop	0,00
bea282767-	greppel, droge sloot	0,00
bea295ff5-	watervlakte	0,00
bea298706-	watervlakte	0,00
bb359d3d0-	waterloop	0,00
bafe4ef1f-	waterloop	0,00
b68a18ae5-	waterloop	0,00
b69049270-	waterloop	0,00
bb379b761-	waterloop	0,00
bebe72cfb-	waterloop	0,00
bb35eb63c-	watervlakte	0,00
bb37300f6-	greppel, droge sloot	0,00
bf57e5e3e-	greppel, droge sloot	0,00
be17b4e49-	waterloop	0,00
be17b4e4a-	waterloop	0,00
bb074d693-	waterloop	0,00
b51ae9fd3-	waterloop	0,00
bb3427ba7-	greppel, droge sloot	0,00
bb34d5056-	watervlakte	0,00
bb357d7bf-	watervlakte	0,00
bea284e7a-	waterloop	0,00
bb3490b19-	waterloop	0,00
bb35a21f5-	waterloop	0,00
bb342f0e3-	greppel, droge sloot	0,00
bb356ed4b-	waterloop	0,00
b690507ac-	waterloop	0,00
bebe72cfa-	waterloop	0,00
b34be211f-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c12ef2-	parkeervlak	0,00
b34c37869-	voetpad	0,00
b4936aceb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4936acf1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4934d7ae-	voetpad	0,00
b493acb7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b493cc6d3-	voetpad	0,00
b34c2dbfa-	rijbaan lokale weg	0,00
b66695d37-	voetpad	0,00
b493c043e-	rijbaan lokale weg	0,00
b493aa460-	voetpad	0,00
b51188982-	fietspad	0,00
b51188981-	fietspad	0,00
b493525df-	fietspad	0,00
b4936aced-	inrit	0,00
b493992c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b34be2119-	voetpad	0,00
b4935e96d-	fietspad	0,00
b34c1a341-	voetpad	0,00
b66283625-	voetpad	0,00
b66812b20-	inrit	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b34bff639-	voetpad	0,00
b34bff636-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bff636-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939e0ee-	fietspad	0,00
b34c3edae-	voetpad	0,00
b4936acee-	inrit	0,00
b4938811f-	rijbaan lokale weg	0,00
b49396ba9-	fietspad	0,00
b34be483a-	inrit	0,00
b34bfa807-	voetpad	0,00
b4935e96e-	fietspad	0,00
b493acb7e-	rijbaan lokale weg	0,00
b30bd4979-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7061573-	voetpad	0,00
b34c12ef9-	voetpad	0,00
b34bfa806-	voetpad	0,00
b34c1ca59-	inrit	0,00
b34c3eda9-	voetpad	0,00
b5118626b-	voetpad	0,00
b6637786f-	voetpad	0,00
bd498e0d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b66740c02-	voetpad	0,00
b665a4205-	fietspad	0,00
b666120c1-	rijbaan lokale weg	0,00
b66785153-	fietspad	0,00
b6690200e-	inrit	0,00
b66929062-	voetpad	0,00
b34c37867-	voetpad	0,00
b34c107d8-	inrit	0,00
b34c1a33e-	rijbaan lokale weg	0,00
b664a1659-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c107d7-	voetpad	0,00
b661e71f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b662ca288-	parkeervlak	0,00
b666ae405-	inrit	0,00
b665ade5d-	voetpad	0,00
b668ec055-	voetpad	0,00
b669305a1-	inrit	0,00
b34c3edaf-	voetpad	0,00
b493a2f23-	inrit	0,00
b668e722f-	parkeervlak	0,00
b6658e345-	voetpad	0,00
b6665661a-	inrit	0,00
b661d6062-	rijbaan lokale weg	0,00
b6667b04c-	inrit	0,00
b6681040e-	voetpad op trap	0,00
b6679d827-	rijbaan lokale weg	0,00
b66232d66-	voetpad	0,00
b665e8857-	voetpad	0,00
bd705c74f-	voetpad	0,00
b34bf0bad-	inrit	0,00
b34c37868-	voetpad	0,00
b661e4ae1-	inrit	0,00
b493aa45e-	voetpad	0,00
b664904c8-	voetpad	0,00
bee813f5a-	voetpad	0,00
b34c21887-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bd84cd-	voetpad	0,00
b669724e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b6693c910-	parkeervlak	0,00
b493aa45f-	voetpad	0,00
b6619422b-	voetpad	0,00
b66201fcf-	rijbaan lokale weg	0,00
b663a5e02-	voetpad	0,00
b66427462-	rijbaan lokale weg	0,00
b66778ee7-	parkeervlak	0,00
b6677b5fe-	fietspad	0,00
b6626d661-	parkeervlak	0,00
b66352e2f-	voetpad	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b6684ae08-	parkeervlak	0,00
b669883a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b66304c84-	inrit	0,00
b667cbeb7-	rijbaan lokale weg	0,00
bee813f59-	voetpad	0,00
b662b42c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b663ccf51-	inrit	0,00
b667c708e-	parkeervlak	0,00
b6636dc1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6695c521-	fietspad	0,00
b66902010-	inrit	0,00
b66887e1b-	voetpad	0,00
b667f08f9-	parkeervlak	0,00
b669130a3-	parkeervlak	0,00
b34bf0bae-	inrit	0,00
b66488f8a-	voetpad	0,00
b667a4d67-	parkeervlak	0,00
b6680b5df-	parkeervlak	0,00
b663c32ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b664756ed-	voetpad	0,00
b666c1cb2-	voetpad	0,00
b6688f35b-	rijbaan lokale weg	0,00
b661b3d3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b662a0b26-	rijbaan lokale weg	0,00
b663ad33e-	voetpad	0,00
b663f67ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b664533dc-	inrit	0,00
b664ab1af-	parkeervlak	0,00
b6663b82f-	fietspad	0,00
b661dd5a1-	inrit	0,00
b66266125-	rijbaan lokale weg	0,00
b663b216b-	rijbaan lokale weg	0,00
b66549cf7-	inrit	0,00
b66199056-	voetpad	0,00
b6624b33c-	parkeervlak	0,00
b662aa776-	rijbaan lokale weg	0,00
b66720fea-	inrit	0,00
b66868305-	voetpad	0,00
b665efd97-	parkeervlak	0,00
b66669ebf-	parkeervlak	0,00
b6680198e-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bf0bab-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939b9dd-	fietspad	0,00
b66206df9-	inrit	0,00
b66304c82-	fietspad	0,00
b66586e0a-	rijbaan lokale weg	0,00
b6694b38b-	voetpad	0,00
b493b67e4-	fietspad	0,00
b30bbe9a8-	inrit	0,00
b662772ba-	inrit	0,00
b6640a062-	fietspad	0,00
b665a691c-	rijbaan lokale weg	0,00
b667396c2-	fietspad	0,00
b66767d58-	voetpad	0,00
b6640c776-	inrit	0,00
b34bd5dba-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c107d9-	inrit	0,00
b6658bc33-	voetpad	0,00
b663443ae-	voetpad	0,00
b6659588a-	voetpad	0,00
b6664f0da-	rijbaan lokale weg	0,00
b6673e4ea-	voetpad	0,00
b6686f846-	parkeervlak	0,00
b6688cc42-	voetpad	0,00
b662fb02f-	voetpad	0,00
b666ce01f-	inrit	0,00
b6654c40a-	inrit	0,00
b667ff278-	voetpad	0,00
b66355541-	inrit	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b66383bd8-	voetpad	0,00
b6618309a-	voetpad	0,00
b669157b9-	parkeervlak	0,00
b6658951b-	voetpad	0,00
b665fe819-	voetpad	0,00
b6666026d-	inrit	0,00
b4936d407-	fietspad	0,00
b66719aad-	inrit	0,00
b66885702-	parkeervlak	0,00
b6689689c-	parkeervlak	0,00
b6694655e-	fietspad	0,00
b34c0b9ab-	parkeervlak	0,00
b464fb2a3-	voetgangersgebied	0,00
b667c4979-	inrit	0,00
b34bd5db9-	rijbaan lokale weg	0,00
b667b10cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b665671f4-	inrit	0,00
b6619b76e-	voetpad	0,00
b6657d1b5-	fietspad	0,00
b6694b38d-	inrit	0,00
b6657355b-	inrit	0,00
b66904624-	rijbaan lokale weg	0,00
b6660d29a-	voetpad	0,00
b34c3c697-	voetpad	0,00
b34bfcf1e-	voetpad	0,00
b665fc101-	fietspad	0,00
b6683ea9c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6626d662-	voetpad	0,00
b66266123-	fietspad	0,00
b6696fdcc-	inrit	0,00
b6654eb1e-	inrit	0,00
b665d76c4-	parkeervlak	0,00
b6672fa6a-	voetpad	0,00
b667e1e76-	voetpad	0,00
b661a53c1-	fietspad	0,00
b661ceb23-	voetpad	0,00
b66232d67-	inrit	0,00
b662c2d48-	inrit	0,00
b662e7785-	fietspad	0,00
b6618ccef-	fietspad	0,00
b661c27b8-	voetpad	0,00
b667f7e38-	inrit	0,00
b666f2a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b6684fc2f-	inrit	0,00
b6696d6b9-	voetpad	0,00
b662d8d03-	parkeervlak	0,00
b6660f9af-	rijbaan lokale weg	0,00
b6665661b-	inrit	0,00
b6671e8d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b667ac2a7-	voetpad	0,00
b667b860e-	fietspad	0,00
b66372a42-	parkeervlak	0,00
b6648b69d-	voetpad	0,00
b663e7d3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b66435ede-	rijbaan lokale weg	0,00
b6643fb37-	inrit	0,00
b66484160-	inrit	0,00
b663618b0-	inrit	0,00
b666ba774-	parkeervlak	0,00
b6635ca86-	voetpad	0,00
b66481a4a-	inrit	0,00
b66684ca1-	parkeervlak	0,00
b6681040c-	inrit	0,00
b6684d51b-	voetpad	0,00
b669157bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b669a7fb6-	voetpad	0,00
b6621f4c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b662cf0b5-	inrit	0,00
b6672ac41-	parkeervlak	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b668a531d-	parkeervlak	0,00
b668e7230-	inrit	0,00
b6696afa0-	voetpad	0,00
b6639747e-	inrit	0,00
b663b4880-	voetpad	0,00
b662bb809-	fietspad	0,00
bc3545dc9-	voetpad	0,00
b661bb27c-	rijbaan lokale weg	0,00
b665dec03-	inrit	0,00
b6649ef43-	parkeervlak	0,00
b66619502-	parkeervlak	0,00
b6692de8f-	inrit	0,00
b665bc8dc-	voetpad	0,00
b66669ec0-	inrit	0,00
b666a47b4-	voetpad	0,00
b6620e338-	voetpad	0,00
b6633592c-	voetpad	0,00
b663db9d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b665d76c2-	parkeervlak	0,00
b66616eee-	rijbaan lokale weg	0,00
b666ba773-	fietspad	0,00
b666d0731-	inrit	0,00
b668d3995-	rijbaan lokale weg	0,00
bb8ce24b8-	voetpad	0,00
b6686aa1d-	inrit	0,00
b6627e7fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b6629e412-	rijbaan lokale weg	0,00
b66708a16-	voetpad	0,00
b663e2f11-	voetpad	0,00
b6665b445-	inrit	0,00
b667c97a2-	inrit	0,00
b66854a5d-	voetpad	0,00
b668a04ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bff638-	voetpad	0,00
b667914c1-	fietspad	0,00
b66854a5a-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bfa809-	inrit	0,00
b34c1f16e-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c21888-	rijbaan lokale weg	0,00
b30bd497a-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c3514b-	rijbaan lokale weg	0,00
b66357c56-	fietspad	0,00
b49396baa-	fietspad	0,00
b6698aaba-	voetpad	0,00
b662ace8b-	rijbaan lokale weg	0,00
b662c5461-	fietspad	0,00
b6635ca82-	rijbaan lokale weg	0,00
b663b96a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b6655394a-	fietspad	0,00
b665ab747-	rijbaan lokale weg	0,00
b665d4fb1-	voetpad	0,00
b34bf0bac-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c09290-	voetpad	0,00
b34c1550b-	voetpad	0,00
b662e0244-	inrit	0,00
b6696afa3-	rijbaan lokale weg	0,00
b66370330-	inrit	0,00
b6693a1f5-	parkeervlak	0,00
b662947b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939e0f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b6637786b-	voetpad	0,00
b66352e30-	inrit	0,00
b663aac2c-	inrit	0,00
b66558775-	rijbaan lokale weg	0,00
b66616eed-	rijbaan lokale weg	0,00
b667914be-	voetpad	0,00
b6684ae07-	voetpad	0,00
b663de0e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b66435ee2-	parkeervlak	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b66817949-	inrit	0,00
b665d0188-	inrit	0,00
b667ae9ba-	inrit	0,00
b66375158-	rijbaan lokale weg	0,00
b66640659-	rijbaan lokale weg	0,00
b668e4b1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6697e74c-	rijbaan lokale weg	0,00
b493b67dc-	parkeervlak	0,00
b4936acec-	rijbaan lokale weg	0,00
b663618ac-	voetpad	0,00
b666517ed-	inrit	0,00
b667f08f7-	voetpad	0,00
b6683755b-	parkeervlak	0,00
b665b2c84-	inrit	0,00
b6665095-	inrit	0,00
b34bdabe7-	voetpad	0,00
b34bff637-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bff637-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c1a33d-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c1ca53-	voetpad	0,00
b34c23fa3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd705ee62-	voetpad	0,00
b5118626c-	voetpad	0,00
b5118b093-	fietspad	0,00
b493992c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b49394495-	rijbaan lokale weg	0,00
b493b40be-	rijbaan lokale weg	0,00
b493d14f9-	fietspad	0,00
bd705c74e-	voetpad	0,00
b66703bec-	parkeervlak	0,00
b662aa779-	inrit	0,00
b66363fc4-	voetpad	0,00
b66447077-	rijbaan lokale weg	0,00
b665beff0-	parkeervlak	0,00
b665c8c43-	rijbaan lokale weg	0,00
b666b0b1b-	inrit	0,00
b666c91f4-	parkeervlak	0,00
b666fc6ab-	voetpad	0,00
b6653b275-	rijbaan lokale weg	0,00
b665f99ef-	fietspad	0,00
b66593171-	voetpad	0,00
b6664f0d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b6677b600-	rijbaan lokale weg	0,00
b668a5319-	inrit	0,00
b668ceb6e-	voetpad	0,00
b668faacf-	rijbaan lokale weg	0,00
b668ff8f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b6694b388-	rijbaan lokale weg	0,00
b662af5a0-	inrit	0,00
b662e9e9a-	rijbaan lokale weg	0,00
b663443ac-	voetpad	0,00
b663ef27d-	voetpad	0,00
b6619422f-	fietspad	0,00
b661e23c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b6628ab66-	voetpad	0,00
b662e9e9c-	voetpad	0,00
b662cc9a2-	voetpad	0,00
b6644495e-	parkeervlak	0,00
b6662315a-	voetpad op trap	0,00
b667d5b0b-	inrit	0,00
b6682d909-	voetpad	0,00
b493b8ef5-	fietspad	0,00
b667014d9-	parkeervlak	0,00
b66812b24-	inrit	0,00
b49394496-	rijbaan lokale weg	0,00
b493c043f-	rijbaan lokale weg	0,00
b493a7d4d-	voetpad	0,00
b8fc6b22a-	inrit	0,00
b493aa465-	fietspad	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b493bdd28-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c2b4e7-	voetpad	0,00
b667a9b91-	rijbaan lokale weg	0,00
b6686d12f-	voetpad	0,00
b493b40bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b666120c2-	parkeervlak	0,00
b663d92be-	parkeervlak	0,00
b668215a0-	voetpad	0,00
b49394493-	rijbaan lokale weg	0,00
bee1a6737-	spoorbaan	0,00
b66706304-	inrit	0,00
b6697e74e-	rijbaan lokale weg	0,00
b6664a2ae-	voetpad	0,00
b6667fe76-	voetpad	0,00
b669130a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b6696888a-	rijbaan lokale weg	0,00
b66346ac0-	voetpad	0,00
b666da386-	voetpad	0,00
b8fc6d93b-	inrit	0,00
b4934d7af-	voetpad	0,00
b493acb76-	fietspad	0,00
b493c2b5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b66723701-	rijbaan lokale weg	0,00
b667e458f-	rijbaan lokale weg	0,00
bc3545dc8-	voetpad	0,00
b4936d408-	fietspad	0,00
b66645482-	inrit	0,00
b666c1cb1-	inrit	0,00
b34bfa808-	inrit	0,00
b30bbe9a7-	inrit	0,00
b6669844c-	voetpad	0,00
b66830021-	fietspad	0,00
b66497a06-	inrit	0,00
bfc88592e-	inrit	0,00
b66307399-	rijbaan lokale weg	0,00
b493525de-	fietspad	0,00
bfc80911f-	voetpad	0,00
b34be2120-	voetpad	0,00
b34c266b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c1550a-	voetpad	0,00
b34be483b-	inrit	0,00
b34c1550c-	voetpad	0,00
b34bf80ef-	parkeervlak	0,00
b6685716f-	rijbaan lokale weg	0,00
b66676222-	fietspad	0,00
b663b96a7-	parkeervlak	0,00
b6678786c-	parkeervlak	0,00
b663c0be9-	inrit	0,00
b668b8bbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b66309aad-	inrit	0,00
b66422638-	rijbaan lokale weg	0,00
b66703bf0-	inrit	0,00
b66310fec-	voetpad	0,00
b66789f83-	parkeervlak	0,00
b663296be-	fietspad	0,00
b663b2167-	voetpad	0,00
b669305a3-	voetpad	0,00
b66943e49-	rijbaan lokale weg	0,00
b6696fdcf-	voetpad	0,00
b6644bea1-	fietspad	0,00
b34c32a33-	rijbaan lokale weg	0,00
b493bdd29-	rijbaan lokale weg	0,00
b493a2f22-	inrit	0,00
b493d14fa-	fietspad	0,00
b669a3190-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c12ef4-	parkeervlak	0,00
b493b67db-	parkeervlak	0,00
b49388120-	rijbaan lokale weg	0,00
b49394494-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b493af291-	rijbaan lokale weg	0,00
bfc88321b-	voetpad	0,00
b665dc4f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bf0ba6-	voetpad	0,00
b6660846b-	rijbaan lokale weg	0,00
b665846f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b493acb80-	rijbaan lokale weg	0,00
b6690200c-	voetpad	0,00
b66368df1-	voetpad	0,00
b6638b117-	parkeervlak	0,00
b666d0734-	inrit	0,00
b665e8858-	rijbaan lokale weg	0,00
b34be211e-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c17c2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b34bfcf1f-	voetpad	0,00
b34c1ca58-	inrit	0,00
b34c23f9d-	parkeervlak	0,00
b34c2b4e6-	voetpad	0,00
b34c32a32-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c37864-	voetpad	0,00
b34c0e0bd-	parkeervlak	0,00
b34c17c24-	parkeervlak	0,00
b34bf0ba8-	voetpad	0,00
b34c0928f-	voetpad	0,00
b34c15513-	parkeervlak	0,00
b34c17c2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c23f9e-	parkeervlak	0,00
b34c2dbfd-	voetpad	0,00
b34c3514c-	rijbaan lokale weg	0,00
b34c37863-	voetpad	0,00
b34bf80ee-	parkeervlak	0,00
b66313703-	voetpad	0,00
b66662982-	fietspad	0,00
b6699e362-	inrit	0,00
b5118b094-	voetpad	0,00
b6695ec38-	inrit	0,00
bb8ce24b7-	voetpad	0,00
bee1a6738-	spoorbaan	0,00
b493c2b5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4936d402-	rijbaan lokale weg	0,00
b661ec01d-	fietspad	0,00
b493cede4-	voetpad	0,00
b66399b96-	inrit	0,00
b6691ccf7-	inrit	0,00
b66765642-	fietspad	0,00
b666fedc3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4939e0f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b663a8515-	fietspad	0,00
b66413cb7-	inrit	0,00
b34be4832-	voetpad	0,00
b34c107d6-	voetpad	0,00
b34c2dbfc-	voetpad	0,00
b66991ff9-	rijbaan lokale weg	0,00
01	erf	0,00
02	erf	0,00
03	erf	0,00
04	nieuwbouwwijk	0,00
05	nieuwbouwwijk	0,00
06	erf	0,00
07	erf	0,00
08	erf plan	0,00
b34c37869-	voetpad	0,00
b493cc6d3-	voetpad	0,00
b493cede4-	voetpad	0,00
09	erf	0,00
10	erf	0,00
11	erf	0,00
12	erf	0,00
13	erf	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
14	erf	0,00
15	erf	0,00
16	wegdeel	0,00
17	wegdeel	0,00
18	wegdeel	0,00
b34bfa807-	voetpad	0,00
b34bfa807-	voetpad	0,00
b34bfa806-	voetpad	0,00
b34bfa806-	voetpad	0,00
b6633f581-	rijbaan lokale weg	0,00
25	rotonde	0,00
b6683ea9c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Bovenindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1,1	Nieuwbouw 1	168045,64	438595,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1,2	Nieuwbouw 1	168046,27	438601,46	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1,3	Nieuwbouw 1	168044,23	438602,53	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1,4	Nieuwbouw 1	168044,32	438605,05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1,5	Nieuwbouw 1	168050,17	438591,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,1	Nieuwbouw 2	168068,55	438601,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,2	Nieuwbouw 2	168066,48	438607,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,3	Nieuwbouw 2	168068,20	438609,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2,4	Nieuwbouw 2	168077,71	438598,90	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2,5	Nieuwbouw 2	168071,00	438599,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,1	Nieuwbouw 3	168077,12	438583,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,2	Nieuwbouw 3	168077,18	438587,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3,3	Nieuwbouw 3	168080,46	438591,43	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3,4	Nieuwbouw 3	168080,77	438579,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,1	Nieuwbouw 4	168093,20	438554,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,2	Nieuwbouw 4	168090,62	438565,57	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4,3	Nieuwbouw 4	168099,86	438557,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4,4	Nieuwbouw 4	168097,04	438553,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,1	Nieuwbouw 5	168065,71	438552,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,4	Nieuwbouw 5	168074,02	438556,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,5	Nieuwbouw 5	168070,71	438549,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5,2	Nieuwbouw 5	168057,75	438555,90	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
5,3	Nieuwbouw 5	168057,52	438559,14	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
6,1	Nieuwbouw 6	168044,55	438573,60	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
6,2	Nieuwbouw 6	168042,29	438579,08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
6,3	Nieuwbouw 6	168058,49	438578,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,4	Nieuwbouw 6	168055,65	438572,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,5	Nieuwbouw 6	168048,19	438575,40	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6,6	Nieuwbouw 6	168048,10	438577,61	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		0,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740103000		3,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		5,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		1,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1740100000		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		5,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		10,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		14,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		0,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		0,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		9,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		3,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740100000		12,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01.1	Nieuwbouw 1	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02.1	Nieuwbouw 2	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03.1	Nieuwbouw 3	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06.1	Nieuwbouw 6	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04.2	Nieuwbouw 4	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05.2	Nieuwbouw 5	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04.1	Nieuwbouw 4	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01.2	Nieuwbouw 1	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02.2	Nieuwbouw 2	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03.2	Nieuwbouw 3	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06.2	Nieuwbouw 6	3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05.1	Nieuwbouw 5	10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
25	rotonde -- 6,50m (Buiten)

Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 Boveneindsestraat 1 - Kesteren
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
01	hulpvlak	0,00	0,00	Relatief

Bijlage 5. Scenario 1: Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Betuwestraatweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	40,41	36,46	32,56	41,41
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	42,59	38,64	34,74	43,59
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	43,08	39,13	35,23	44,08
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	43,69	39,74	35,84	44,69
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	43,54	39,59	35,69	44,54
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	43,82	39,87	35,97	44,82
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	41,00	37,05	33,16	42,00
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	41,50	37,55	33,66	42,50
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	41,53	37,58	33,69	42,53
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	25,53	21,58	17,69	26,53
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	26,00	22,05	18,15	27,00
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	26,75	22,80	18,90	27,75
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	36,85	32,91	29,01	37,86
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	39,05	35,10	31,20	40,05
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	39,66	35,71	31,81	40,66
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	40,85	36,90	33,01	41,85
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	41,58	37,63	33,74	42,58
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,45	37,50	33,60	42,45
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	41,07	37,12	33,22	42,07
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	41,75	37,80	33,90	42,75
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,62	37,67	33,77	42,62
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	40,97	37,02	33,13	41,97
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	41,78	37,83	33,93	42,78
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,58	37,63	33,73	42,58
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	23,29	19,34	15,44	24,29
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	25,26	21,31	17,42	26,26
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	27,26	23,31	19,42	28,26
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	18,94	14,99	11,09	19,94
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,36	18,41	14,52	23,36
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	25,31	21,36	17,47	26,31
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	21,62	17,67	13,78	22,62
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,64	23,69	19,79	28,64
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	30,36	26,41	22,51	31,36
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	26,03	22,08	18,19	27,03
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	30,24	26,29	22,40	31,24
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	32,05	28,10	24,21	33,05
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	25,18	21,23	17,33	26,18
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,88	23,93	20,04	28,88
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	30,42	26,47	22,58	31,42
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	23,69	19,74	15,85	24,69
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	24,65	20,70	16,80	25,65
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,33	22,38	18,49	27,33
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	20,10	16,15	12,25	21,10
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	22,93	18,98	15,08	23,93
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	27,54	23,59	19,69	28,54
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	39,05	35,10	31,20	40,05
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,53	35,58	31,69	40,53
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	39,49	35,54	31,64	40,49
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	36,14	32,19	28,30	37,14
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	37,44	33,49	29,60	38,44
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	31,80	27,85	23,95	32,80
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	28,69	24,74	20,85	29,69
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	30,88	26,93	23,03	31,88
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	33,11	29,16	25,27	34,11
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	37,68	33,73	29,83	38,68
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	38,29	34,34	30,44	39,29
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	38,51	34,56	30,67	39,51
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	38,08	34,13	30,24	39,08
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	38,81	34,86	30,96	39,81
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	39,08	35,13	31,24	40,08
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	23,03	19,09	15,19	24,04
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	38,54	34,59	30,69	39,54
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	38,93	34,98	31,09	39,93
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	33,57	29,62	25,72	34,57
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	13,61	9,66	5,77	14,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Betuwestraatweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	17,41	13,46	9,56	18,41
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,93	8,98	5,08	13,93
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	15,27	11,32	7,43	16,27
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	18,49	14,54	10,64	19,49
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	39,00	35,05	31,15	40,00
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,69	35,74	31,84	40,69
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,02	36,07	32,17	41,02
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	24,27	20,32	16,42	25,27
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,94	35,99	32,10	40,94
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,47	36,52	32,62	41,47
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	43,34	39,39	35,49	44,34
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	43,48	39,53	35,64	44,48
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	40,55	36,61	32,71	41,56
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,82	36,87	32,98	41,82
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,80	36,85	32,96	41,80
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	39,02	35,07	31,18	40,02
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,62	35,67	31,78	40,62
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	39,55	35,60	31,71	40,55
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	18,45	14,50	10,60	19,45
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	21,24	17,29	13,40	22,24
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	25,56	21,61	17,72	26,56

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boveneindsestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	23,07	18,77	13,07	23,19
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	23,30	19,00	13,30	23,42
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	19,12	14,82	9,12	19,24
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	22,89	18,59	12,89	23,01
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	23,26	18,96	13,26	23,38
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	24,36	20,06	14,36	24,48
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	16,69	12,39	6,69	16,81
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	17,66	13,36	7,66	17,78
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	19,52	15,22	9,52	19,64
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	33,11	28,81	23,11	33,23
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	34,00	29,70	24,00	34,12
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	35,39	31,09	25,39	35,51
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,42	31,12	25,42	35,54
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,29	32,99	27,29	37,41
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	38,05	33,75	28,05	38,17
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	33,44	29,14	23,44	33,56
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,22	30,92	25,22	35,34
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	36,06	31,76	26,06	36,18
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	32,49	28,19	22,49	32,61
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	34,29	29,99	24,29	34,41
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	35,66	31,36	25,66	35,78
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	25,85	21,55	15,85	25,97
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	27,82	23,52	17,82	27,94
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	28,97	24,67	18,97	29,09
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	30,01	25,71	20,01	30,13
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	34,78	30,48	24,78	34,90
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	37,15	32,85	27,15	37,27
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,77	30,47	24,77	34,89
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	36,96	32,66	26,96	37,08
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,05	33,75	28,05	38,17
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	37,64	33,34	27,64	37,76
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	39,71	35,41	29,71	39,83
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	39,85	35,55	29,85	39,97
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	29,33	25,03	19,33	29,45
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	32,19	27,89	22,19	32,31
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	33,83	29,53	23,83	33,95
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	39,14	34,84	29,14	39,26
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	40,61	36,31	30,61	40,73
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	41,36	37,06	31,36	41,48
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	40,70	36,40	30,70	40,82
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	43,09	38,79	33,09	43,21
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	43,57	39,27	33,57	43,69
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	48,72	44,42	38,72	48,84
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	49,02	44,72	39,02	49,14
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	48,68	44,38	38,68	48,80
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	37,99	33,69	27,99	38,11
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	33,94	29,64	23,94	34,06
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	35,41	31,11	25,41	35,53
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	49,89	45,59	39,89	50,01
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	50,13	45,83	40,13	50,25
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	49,72	45,42	39,72	49,84
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	53,77	49,47	43,77	53,89
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	53,83	49,53	43,83	53,95
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	53,22	48,92	43,22	53,34
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,23	40,93	35,23	45,35
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,60	41,30	35,60	45,72
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	45,35	41,05	35,35	45,47
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	43,19	38,89	33,19	43,31
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	43,86	39,56	33,86	43,98
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	43,81	39,51	33,81	43,93
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	36,28	31,98	26,28	36,40
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	33,79	29,49	23,79	33,91
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	35,15	30,85	25,15	35,27
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	44,99	40,69	34,99	45,11
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,90	41,60	35,90	46,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	45,94	41,64	35,94	46,06
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	49,24	44,94	39,24	49,36
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	49,74	45,43	39,74	49,86
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	49,53	45,23	39,53	49,65
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,38	33,08	27,38	37,50
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	38,45	34,15	28,45	38,57
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	38,36	34,06	28,36	38,48
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,44	33,14	27,44	37,56
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	37,68	33,38	27,68	37,80
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	37,65	33,35	27,65	37,77
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	24,53	20,23	14,53	24,65
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	22,91	18,61	12,91	23,03
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	25,80	21,50	15,80	25,92
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,56	24,26	18,56	28,68
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,77	25,47	19,77	29,89
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,76	33,46	27,76	37,88
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,01	35,71	30,01	40,13
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,70	36,40	30,70	40,82
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	38,18	33,88	28,18	38,30
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,72	36,42	30,72	40,84
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,53	37,23	31,53	41,65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boveneindsestraat 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	23,06	18,76	13,06	23,18
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	23,28	18,98	13,28	23,40
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	18,95	14,65	8,95	19,07
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	22,88	18,58	12,88	23,00
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	23,24	18,93	13,24	23,36
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	24,30	20,00	14,30	24,42
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	16,69	12,39	6,69	16,81
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	17,66	13,36	7,66	17,78
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	19,52	15,22	9,52	19,64
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	33,09	28,79	23,09	33,21
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	33,97	29,67	23,97	34,09
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	35,32	31,02	25,32	35,44
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,32	31,02	25,32	35,44
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,20	32,90	27,20	37,32
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	37,94	33,64	27,94	38,06
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	33,41	29,11	23,41	33,53
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,21	30,91	25,21	35,33
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	36,06	31,76	26,06	36,18
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	32,48	28,18	22,48	32,60
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	34,27	29,97	24,27	34,39
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	35,62	31,32	25,62	35,74
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	20,75	16,45	10,75	20,87
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	21,37	17,07	11,37	21,49
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	21,99	17,69	11,99	22,11
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	28,59	24,29	18,59	28,71
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	33,79	29,49	23,79	33,91
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	36,39	32,09	26,39	36,51
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,65	30,35	24,65	34,77
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	36,95	32,65	26,95	37,07
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,03	33,73	28,03	38,15
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	37,63	33,33	27,63	37,75
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	39,70	35,40	29,70	39,82
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	39,85	35,55	29,85	39,97
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	29,20	24,90	19,20	29,32
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	31,21	26,91	21,21	31,33
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	32,85	28,55	22,85	32,97
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	39,06	34,76	29,06	39,18
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	40,46	36,16	30,46	40,58
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	41,14	36,84	31,14	41,26
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	40,69	36,39	30,69	40,81
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	43,07	38,77	33,07	43,19
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	43,48	39,18	33,48	43,60
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	48,72	44,42	38,72	48,84
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	49,02	44,72	39,02	49,14
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	48,68	44,38	38,68	48,80
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	37,98	33,68	27,98	38,10
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	33,80	29,50	23,80	33,92
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	34,88	30,58	24,88	35,00
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	49,87	45,56	39,87	49,99
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	50,09	45,79	40,09	50,21
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	49,66	45,36	39,66	49,78
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	53,77	49,47	43,77	53,89
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	53,83	49,53	43,83	53,95
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	53,22	48,92	43,22	53,34
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,23	40,93	35,23	45,35
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,60	41,30	35,60	45,72
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	45,35	41,05	35,35	45,47
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	43,18	38,88	33,18	43,30
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	43,86	39,56	33,86	43,98
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	43,80	39,50	33,80	43,92
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	36,25	31,95	26,25	36,37
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	33,63	29,33	23,63	33,75
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	34,77	30,47	24,77	34,89
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	44,98	40,68	34,98	45,10
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,88	41,58	35,88	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindsestraat 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	45,89	41,59	35,89	46,01
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	49,24	44,94	39,24	49,36
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	49,74	45,43	39,74	49,86
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	49,52	45,22	39,52	49,64
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,37	33,07	27,37	37,49
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	38,42	34,12	28,42	38,54
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	38,34	34,04	28,34	38,46
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,42	33,12	27,42	37,54
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	37,64	33,34	27,64	37,76
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	37,63	33,33	27,63	37,75
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	23,79	19,49	13,79	23,91
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	21,38	17,08	11,38	21,50
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	25,41	21,11	15,41	25,53
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,28	23,98	18,28	28,40
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,49	25,19	19,49	29,61
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,66	33,36	27,66	37,78
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,84	35,54	29,84	39,96
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,49	36,19	30,49	40,61
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	38,16	33,86	28,16	38,28
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,70	36,40	30,70	40,82
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,43	37,13	31,43	41,55

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boveneindsestraat 60 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	-3,70	-8,00	-13,70	-3,58
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	-0,64	-4,94	-10,64	-0,52
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	4,86	0,56	-5,14	4,98
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	-2,74	-7,04	-12,74	-2,62
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	0,46	-3,85	-9,54	0,58
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	5,92	1,62	-4,08	6,04
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	--	--	--	--
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	--	--	--	--
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	--	--	--	--
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	8,95	4,64	-1,05	9,07
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	12,04	7,73	2,04	12,16
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	17,44	13,14	7,44	17,56
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	19,10	14,80	9,10	19,22
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	20,38	16,08	10,38	20,50
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	22,30	18,00	12,30	22,42
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	11,49	7,19	1,49	11,61
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	4,29	-0,01	-5,71	4,41
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	1,85	-2,46	-8,15	1,97
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	7,48	3,18	-2,52	7,60
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	10,65	6,34	0,65	10,77
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	15,60	11,30	5,60	15,72
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	24,24	19,94	14,24	24,36
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	26,70	22,40	16,70	26,82
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	28,00	23,70	18,00	28,12
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	24,46	20,16	14,46	24,58
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	27,85	23,55	17,85	27,97
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	29,25	24,95	19,25	29,37
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	19,34	15,04	9,34	19,46
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	12,14	7,84	2,14	12,26
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	15,50	11,20	5,50	15,62
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	10,39	6,09	0,39	10,51
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	13,09	8,79	3,09	13,21
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	1,76	-2,54	-8,24	1,88
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	14,17	9,86	4,17	14,29
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	25,23	20,93	15,23	25,35
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,89	22,58	16,89	27,01
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	22,11	17,81	12,11	22,23
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	25,76	21,46	15,76	25,88
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	28,18	23,88	18,18	28,30
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	14,84	10,54	4,84	14,96
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	18,82	14,52	8,82	18,94
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,67	22,36	16,67	26,79
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	2,93	-1,37	-7,07	3,05
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	4,66	0,36	-5,34	4,78
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	4,99	0,68	-5,01	5,11
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	13,04	8,74	3,04	13,16
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	18,86	14,56	8,86	18,98
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	26,00	21,70	16,00	26,12
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	27,43	23,13	17,43	27,55
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	28,75	24,45	18,75	28,87
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	30,67	26,37	20,67	30,79
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	19,53	15,23	9,53	19,65
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	20,44	16,14	10,44	20,56
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	17,61	13,31	7,61	17,73
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,85	8,55	2,85	12,97
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	11,23	6,93	1,23	11,35
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	11,37	7,07	1,37	11,49
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	11,30	6,99	1,30	11,42
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	10,95	6,64	0,95	11,07
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	11,12	6,82	1,12	11,24
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	14,05	9,75	4,05	14,17
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	19,31	15,01	9,31	19,43
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	24,37	20,07	14,37	24,49
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	17,30	13,00	7,30	17,42
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	20,85	16,55	10,85	20,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindsestraat 60 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	26,75	22,45	16,75	26,87
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,42	8,12	2,42	12,54
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	15,67	11,36	5,67	15,79
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	20,50	16,20	10,50	20,62
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	12,84	8,54	2,84	12,96
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	15,60	11,30	5,60	15,72
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	13,73	9,43	3,73	13,85
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	15,29	10,99	5,29	15,41
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	17,85	13,55	7,85	17,97
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	13,42	9,12	3,42	13,54
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	16,52	12,22	6,52	16,64
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	17,64	13,34	7,64	17,76
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	15,19	10,89	5,19	15,31
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	16,56	12,26	6,56	16,68
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	17,74	13,44	7,74	17,86
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	21,51	17,21	11,51	21,63
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	25,83	21,53	15,83	25,95
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	27,46	23,16	17,46	27,58
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	15,28	10,98	5,28	15,40
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	18,82	14,52	8,82	18,94
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	24,80	20,50	14,80	24,92

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	40,81	36,86	32,96	41,81
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	41,72	37,78	33,88	42,73
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	42,34	38,40	34,50	43,35
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	40,91	36,96	33,06	41,91
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	41,77	37,83	33,93	42,78
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	42,43	38,48	34,58	43,43
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	39,41	35,46	31,56	40,41
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	40,25	36,30	32,40	41,25
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	41,10	37,15	33,25	42,10
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	21,70	17,75	13,85	22,70
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	27,39	23,44	19,54	28,39
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	29,18	25,23	21,33	30,18
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,89	31,94	28,04	36,89
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	36,86	32,91	29,01	37,86
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	37,52	33,58	29,68	38,53
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	36,32	32,37	28,47	37,32
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,57	34,62	30,72	39,57
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	39,84	35,90	32,00	40,85
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	37,38	33,44	29,54	38,39
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,85	34,90	31,00	39,85
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	40,38	36,43	32,53	41,38
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	37,46	33,52	29,62	38,47
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,63	34,68	30,78	39,63
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	39,69	35,75	31,85	40,70
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	19,58	15,63	11,73	20,58
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,44	18,49	14,59	23,44
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	23,86	19,91	16,01	24,86
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	25,70	21,75	17,85	26,70
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	26,00	22,05	18,15	27,00
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	27,92	23,98	20,08	28,93
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	31,23	27,28	23,38	32,23
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	34,80	30,85	26,95	35,80
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	36,67	32,72	28,82	37,67
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	34,50	30,55	26,65	35,50
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	36,49	32,54	28,64	37,49
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	37,81	33,87	29,97	38,82
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	23,64	19,69	15,79	24,64
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	23,95	20,00	16,10	24,95
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	25,48	21,53	17,63	26,48
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	17,15	13,20	9,30	18,15
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	19,46	15,51	11,61	20,46
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	24,71	20,76	16,86	25,71
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	30,33	26,38	22,48	31,33
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	32,14	28,19	24,29	33,14
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	34,02	30,07	26,17	35,02
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	30,98	27,03	23,13	31,98
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	33,75	29,81	25,91	34,76
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	34,83	30,89	26,99	35,84
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	26,35	22,40	18,50	27,35
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	28,00	24,05	20,15	29,00
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	28,21	24,27	20,37	29,22
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	25,33	21,38	17,48	26,33
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	28,83	24,88	20,98	29,83
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	30,75	26,80	22,90	31,75
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	35,82	31,88	27,98	36,83
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	36,99	33,04	29,14	37,99
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	37,41	33,46	29,56	38,41
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	35,29	31,34	27,44	36,29
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	36,70	32,75	28,85	37,70
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	37,12	33,17	29,27	38,12
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	22,49	18,54	14,64	23,49
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	35,70	31,75	27,85	36,70
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	36,64	32,69	28,79	37,64
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	28,16	24,22	20,32	29,17
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	29,86	25,91	22,01	30,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	31,15	27,20	23,30	32,15
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	24,51	20,56	16,66	25,51
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	27,28	23,33	19,43	28,28
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	28,88	24,93	21,03	29,88
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	37,52	33,57	29,67	38,52
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,39	36,44	32,54	41,39
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,88	36,93	33,03	41,88
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	31,64	27,69	23,79	32,64
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,57	36,63	32,73	41,58
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,08	37,13	33,23	42,08
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,72	36,78	32,88	41,73
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,36	37,41	33,51	42,36
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	39,18	35,23	31,33	40,18
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,58	36,64	32,74	41,59
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,16	37,21	33,31	42,16
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	31,52	27,57	23,67	32,52
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	32,64	28,70	24,80	33,65
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	33,43	29,49	25,59	34,44
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	30,51	26,56	22,66	31,51
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,00	24,06	20,16	29,01
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	28,74	24,79	20,89	29,74

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg plan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	11,42	6,01	0,91	11,19
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	12,09	6,52	1,50	11,81
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	12,71	7,15	2,13	12,43
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	6,06	0,55	-4,50	5,80
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	7,55	1,91	-3,07	7,25
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	7,87	2,26	-2,74	7,58
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	-9,21	-15,21	-19,97	-9,61
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	-18,87	-25,10	-29,73	-19,33
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	-18,52	-24,87	-29,43	-19,01
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	38,93	33,24	28,29	38,61
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,15	31,47	26,52	36,84
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	36,76	31,07	26,12	36,44
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	36,22	30,65	25,63	35,94
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	36,78	31,16	26,17	36,48
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	36,54	30,90	25,92	36,24
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	37,68	32,08	27,09	37,39
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,02	32,39	27,41	37,72
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	37,58	31,92	26,95	37,27
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,13	28,61	23,57	33,87
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,02	29,43	24,43	34,74
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	34,88	29,26	24,27	34,58
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	10,57	5,17	0,05	10,34
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	12,00	6,50	1,44	11,74
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	13,06	7,48	2,47	12,78
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	11,43	5,99	0,90	11,19
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	12,78	7,19	2,19	12,50
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	13,51	7,85	2,88	13,20
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	39,13	33,50	28,52	38,83
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	39,32	33,66	28,70	39,01
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,36	32,70	27,74	38,05
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	42,21	36,61	31,61	41,92
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	41,99	36,35	31,37	41,69
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	41,12	35,47	30,49	40,81
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	38,96	33,27	28,33	38,65
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	37,82	32,14	27,19	37,51
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	37,08	31,39	26,44	36,76
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	12,13	6,64	1,57	11,87
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	14,35	8,75	3,75	14,06
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	14,63	9,02	4,02	14,34
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	38,32	32,75	27,73	38,04
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	38,41	32,79	27,80	38,11
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	37,79	32,16	27,18	37,49
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	39,29	33,76	28,72	39,02
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,53	33,93	28,94	39,24
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	38,98	33,36	28,37	38,68
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	36,08	30,55	25,51	35,81
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	36,67	31,09	26,08	36,39
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	36,35	30,73	25,74	36,05
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	13,36	7,85	2,80	13,10
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	16,37	10,74	5,75	16,07
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	18,08	12,45	7,47	17,78
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	32,56	27,06	22,01	32,30
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	32,69	27,11	22,10	32,41
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	32,22	26,60	21,61	31,92
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	0,47	-5,46	-10,27	0,09
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	4,95	-0,63	-5,64	4,67
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	5,73	0,35	-4,78	5,50
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	3,62	-2,02	-7,00	3,32
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	5,49	-0,26	-5,17	5,16
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	4,55	-1,21	-6,12	4,21
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	32,59	26,95	21,98	32,29
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	34,67	29,11	24,08	34,39
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	35,85	30,21	25,23	35,55
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	42,80	37,23	32,21	42,52
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	42,43	36,81	31,82	42,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg plan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	41,29	35,65	30,67	40,99
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	35,45	29,95	24,89	35,19
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	35,66	30,09	25,07	35,38
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	35,14	29,54	24,54	34,85
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	13,14	7,75	2,63	12,91
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	13,93	8,42	3,37	13,67
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	15,17	9,60	4,59	14,89
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	12,40	7,00	1,90	12,17
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	12,78	7,24	2,21	12,51
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	14,07	8,47	3,47	13,78
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	29,96	24,54	19,44	29,72
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	30,40	24,75	19,78	30,10
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	34,76	29,12	24,15	34,46
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	34,12	28,47	23,50	33,82
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	33,82	28,16	23,19	33,51
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	40,48	34,88	29,88	40,19
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,64	35,01	30,03	40,34
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,16	34,51	29,54	39,86
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	35,11	29,60	24,55	34,85
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	35,63	30,05	25,05	35,35
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	35,41	29,80	24,81	35,12

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poorthof
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	16,53	12,23	6,53	16,65
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	17,30	13,00	7,30	17,42
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	17,78	13,48	7,78	17,90
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	16,11	11,81	6,11	16,23
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	17,04	12,73	7,04	17,16
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	14,36	10,06	4,36	14,48
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	13,78	9,47	3,78	13,90
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	16,15	11,84	6,15	16,27
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	18,97	14,67	8,97	19,09
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	16,13	11,83	6,13	16,25
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	21,51	17,20	11,51	21,63
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	22,59	18,28	12,59	22,71
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	23,26	18,95	13,26	23,38
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	25,80	21,49	15,80	25,92
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	27,57	23,26	17,57	27,69
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	20,47	16,16	10,47	20,59
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	21,35	17,05	11,35	21,47
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	21,27	16,97	11,27	21,39
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	18,78	14,48	8,78	18,90
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	19,86	15,55	9,86	19,98
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	20,73	16,42	10,73	20,85
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	10,93	6,63	0,93	11,05
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	13,00	8,69	3,00	13,12
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	14,97	10,67	4,97	15,09
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	17,03	12,73	7,03	17,15
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	20,04	15,74	10,04	20,16
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	23,16	18,85	13,16	23,28
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	20,93	16,63	10,93	21,05
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,12	17,81	12,12	22,24
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	23,24	18,94	13,24	23,36
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	24,72	20,42	14,72	24,84
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	26,07	21,77	16,07	26,19
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	27,19	22,89	17,19	27,31
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	17,39	13,08	7,39	17,51
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	17,70	13,40	7,70	17,82
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	19,90	15,60	9,90	20,02
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	27,39	23,09	17,39	27,51
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	29,03	24,72	19,03	29,15
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	30,51	26,20	20,51	30,63
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	29,40	25,09	19,40	29,52
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	32,83	28,52	22,83	32,95
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	34,66	30,35	24,66	34,78
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	27,75	23,45	17,75	27,87
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	29,03	24,72	19,03	29,15
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	29,47	25,17	19,47	29,59
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	29,59	25,29	19,59	29,71
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	21,79	17,48	11,79	21,91
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	21,70	17,40	11,70	21,82
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	37,12	32,81	27,12	37,24
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,01	34,70	29,01	39,13
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	39,33	35,03	29,33	39,45
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	37,21	32,90	27,21	37,33
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,14	34,84	29,14	39,26
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	39,56	35,25	29,56	39,68
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	25,29	20,98	15,29	25,41
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	26,35	22,04	16,35	26,47
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	27,90	23,60	17,90	28,02
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	25,32	21,01	15,32	25,44
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	26,90	22,60	16,90	27,02
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	28,65	24,35	18,65	28,77
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	18,05	13,75	8,05	18,17
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	24,01	19,70	14,01	24,13
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	26,63	22,33	16,63	26,75
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	31,32	27,01	21,32	31,44
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	33,42	29,11	23,42	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poorthof
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	35,05	30,75	25,05	35,17
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	33,43	29,12	23,43	33,55
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	35,32	31,02	25,32	35,44
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	36,64	32,34	26,64	36,76
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	24,01	19,71	14,01	24,13
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	24,22	19,91	14,22	24,34
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	24,50	20,20	14,50	24,62
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	21,64	17,34	11,64	21,76
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	21,50	17,19	11,50	21,62
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	22,66	18,36	12,66	22,78
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	16,56	12,26	6,56	16,68
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	18,78	14,48	8,78	18,90
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	13,06	8,76	3,06	13,18
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	18,08	13,78	8,08	18,20
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	20,77	16,47	10,77	20,89
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	25,30	21,00	15,30	25,42
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	27,95	23,65	17,95	28,07
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	30,09	25,79	20,09	30,21
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	24,38	20,08	14,38	24,50
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	25,78	21,48	15,78	25,90
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	25,34	21,04	15,34	25,46

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnbandijk
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	26,81	22,87	18,97	27,82
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	27,85	23,91	20,01	28,86
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	28,60	24,66	20,76	29,61
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	27,04	23,09	19,19	28,04
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	28,26	24,31	20,41	29,26
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	29,08	25,14	21,24	30,09
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	29,35	25,41	21,51	30,36
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	30,15	26,20	22,30	31,15
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	30,86	26,91	23,01	31,86
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	17,10	13,15	9,25	18,10
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	27,75	23,81	19,91	28,76
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	28,77	24,82	20,92	29,77
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	21,89	17,95	14,05	22,90
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	22,80	18,86	14,96	23,81
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	23,62	19,68	15,78	24,63
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	23,75	19,81	15,91	24,76
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	27,24	23,30	19,40	28,25
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	28,60	24,66	20,76	29,61
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	27,52	23,58	19,68	28,53
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	25,65	21,70	17,80	26,65
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	26,46	22,52	18,62	27,47
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	30,43	26,49	22,59	31,44
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	30,38	26,44	22,54	31,39
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	31,12	27,18	23,28	32,13
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	28,65	24,70	20,80	29,65
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	29,19	25,25	21,35	30,20
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	30,32	26,38	22,48	31,33
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	16,40	12,45	8,55	17,40
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,42	18,48	14,58	23,43
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	25,41	21,47	17,57	26,42
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	20,60	16,66	12,76	21,61
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	23,42	19,47	15,57	24,42
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	24,84	20,90	17,00	25,85
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	20,56	16,62	12,72	21,57
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,91	23,97	20,07	28,92
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	29,71	25,77	21,87	30,72
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	25,85	21,91	18,01	26,86
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,50	23,55	19,65	28,50
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	28,42	24,48	20,58	29,43
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	22,59	18,65	14,75	23,60
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	19,37	15,42	11,52	20,37
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	21,34	17,40	13,50	22,35
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	16,50	12,56	8,66	17,51
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	18,78	14,83	10,93	19,78
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	20,28	16,34	12,44	21,29
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	17,68	13,73	9,83	18,68
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	25,42	21,48	17,58	26,43
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	26,89	22,95	19,05	27,90
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	24,74	20,80	16,90	25,75
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	25,88	21,94	18,04	26,89
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	26,45	22,51	18,61	27,46
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	15,11	11,16	7,26	16,11
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	18,76	14,82	10,92	19,77
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	18,53	14,59	10,69	19,54
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	19,72	15,77	11,87	20,72
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	21,86	17,92	14,02	22,87
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	22,84	18,89	14,99	23,84
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	18,76	14,81	10,91	19,76
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	21,68	17,74	13,84	22,69
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	22,78	18,84	14,94	23,79
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	18,68	14,73	10,83	19,68
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	24,99	21,04	17,14	25,99
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	25,54	21,60	17,70	26,55
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	18,26	14,31	10,41	19,26
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	20,91	16,96	13,06	21,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnbandijk
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	23,14	19,20	15,30	24,15
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,82	8,88	4,98	13,83
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	14,86	10,91	7,01	15,86
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	18,60	14,66	10,76	19,61
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	12,15	8,20	4,30	13,15
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	23,50	19,56	15,66	24,51
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	25,11	21,17	17,27	26,12
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	10,78	6,84	2,94	11,79
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	24,03	20,08	16,18	25,03
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	25,22	21,27	17,37	26,22
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	27,92	23,98	20,08	28,93
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	28,78	24,84	20,94	29,79
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	29,15	25,21	21,31	30,16
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,74	24,80	20,90	29,75
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,41	25,46	21,56	30,41
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	19,78	15,84	11,94	20,79
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	21,21	17,26	13,36	22,21
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	22,65	18,70	14,80	23,65
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	17,48	13,54	9,64	18,49
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	17,43	13,49	9,59	18,44
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	19,29	15,35	11,45	20,30

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	56,56	52,62	48,72	57,57
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	58,29	54,34	50,44	59,29
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	58,71	54,76	50,86	59,71
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	56,87	52,93	49,03	57,88
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	58,50	54,55	50,65	59,50
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	58,70	54,75	50,85	59,70
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	54,03	50,08	46,18	55,03
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	55,33	51,39	47,49	56,34
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,47	51,52	47,62	56,47
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	41,15	37,20	33,30	42,15
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	44,08	40,14	36,24	45,09
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	45,19	41,25	37,35	46,20
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	52,43	48,48	44,58	53,43
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	54,60	50,65	46,75	55,60
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,58	51,63	47,73	56,58
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,34	44,39	40,49	49,34
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	51,12	47,17	43,27	52,12
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	52,81	48,86	44,96	53,81
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,73	44,78	40,88	49,73
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	51,05	47,10	43,20	52,05
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	52,71	48,77	44,87	53,72
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	47,40	43,45	39,55	48,40
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	49,34	45,39	41,49	50,34
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	50,66	46,71	42,81	51,66
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	36,66	32,72	28,82	37,67
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,43	31,48	27,58	36,43
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	37,41	33,46	29,56	38,41
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,29	44,34	40,44	49,29
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	49,77	45,83	41,93	50,78
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	51,18	47,23	43,33	52,18
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	51,01	47,06	43,16	52,01
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	52,99	49,05	45,15	54,00
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	53,88	49,93	46,03	54,88
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	47,31	43,37	39,47	48,32
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	47,67	43,72	39,82	48,67
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	48,86	44,91	41,01	49,86
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	40,56	36,61	32,71	41,56
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	41,59	37,64	33,74	42,59
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	42,54	38,59	34,69	43,54
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	50,11	46,16	42,26	51,11
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	51,99	48,05	44,15	53,00
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	52,95	49,01	45,11	53,96
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	52,62	48,67	44,77	53,62
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	54,62	50,67	46,77	55,62
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	55,04	51,09	47,19	56,04
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	46,99	43,04	39,14	47,99
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	48,73	44,78	40,88	49,73
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	50,34	46,39	42,49	51,34
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	36,26	32,31	28,41	37,26
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	38,94	34,99	31,09	39,94
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	41,83	37,89	33,99	42,84
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	51,51	47,56	43,66	52,51
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	53,43	49,49	45,59	54,44
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	53,80	49,85	45,95	54,80
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	59,27	55,32	51,42	60,27
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	60,31	56,36	52,46	61,31
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	60,37	56,42	52,52	61,37
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	59,35	55,41	51,51	60,36
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	60,38	56,43	52,53	61,38
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	60,44	56,49	52,59	61,44
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	54,90	50,95	47,05	55,90
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	57,18	53,24	49,34	58,19
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	57,46	53,51	49,61	58,46
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	44,45	40,51	36,61	45,46
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,71	41,76	37,86	46,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	46,64	42,69	38,79	47,64
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	55,32	51,37	47,47	56,32
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	56,60	52,65	48,75	57,60
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	56,71	52,76	48,86	57,71
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	60,08	56,13	52,23	61,08
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	61,01	57,06	53,16	62,01
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	61,03	57,08	53,18	62,03
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	59,92	55,97	52,07	60,92
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	60,97	57,02	53,12	61,97
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	61,01	57,06	53,16	62,01
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	56,83	52,88	48,98	57,83
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	57,95	54,00	50,10	58,95
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	49,51	45,56	41,66	50,51
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	54,69	50,74	46,84	55,69
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	56,63	52,69	48,79	57,64
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	45,47	41,52	37,62	46,47
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	47,08	43,13	39,23	48,08
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	47,08	43,13	39,23	48,08
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	55,41	51,46	47,56	56,41
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	56,61	52,66	48,76	57,61
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	56,80	52,85	48,95	57,80

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	31,85	27,55	21,85	31,97
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,85	33,55	27,85	37,97
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	40,79	36,49	30,79	40,91
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,84	31,53	25,84	35,96
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	39,41	35,11	29,41	39,53
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	41,67	37,37	31,67	41,79
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	27,06	22,76	17,06	27,18
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	29,25	24,95	19,25	29,37
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	30,27	25,97	20,27	30,39
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	26,56	22,26	16,56	26,68
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	29,21	24,90	19,21	29,33
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	30,48	26,17	20,48	30,60
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	33,08	28,78	23,08	33,20
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,55	33,25	27,55	37,67
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	40,16	35,86	30,16	40,28
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	33,26	28,96	23,26	33,38
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,70	31,40	25,70	35,82
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,38	34,08	28,38	38,50
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	30,80	26,49	20,80	30,92
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	33,03	28,73	23,03	33,15
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	35,74	31,44	25,74	35,86
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	24,63	20,33	14,63	24,75
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	26,05	21,75	16,05	26,17
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	26,29	21,99	16,29	26,41
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	17,21	12,91	7,21	17,33
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	19,16	14,85	9,16	19,28
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	19,19	14,89	9,19	19,31
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	35,55	31,25	25,55	35,67
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	36,76	32,45	26,76	36,88
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	39,08	34,78	29,08	39,20
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	34,97	30,67	24,97	35,09
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	37,64	33,34	27,64	37,76
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	39,77	35,47	29,77	39,89
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	25,57	21,27	15,57	25,69
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	28,05	23,75	18,05	28,17
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	29,87	25,57	19,87	29,99
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	25,40	21,10	15,40	25,52
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	26,32	22,02	16,32	26,44
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,53	22,23	16,53	26,65
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	31,82	27,52	21,82	31,94
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	36,00	31,70	26,00	36,12
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	38,61	34,31	28,61	38,73
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	43,83	39,53	33,83	43,95
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	45,60	41,30	35,60	45,72
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	46,51	42,20	36,51	46,63
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	33,83	29,53	23,83	33,95
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	35,36	31,05	25,36	35,48
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	36,57	32,26	26,57	36,69
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	19,14	14,84	9,14	19,26
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	21,71	17,40	11,71	21,83
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	24,39	20,09	14,39	24,51
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	42,47	38,17	32,47	42,59
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	44,13	39,82	34,13	44,25
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	45,00	40,70	35,00	45,12
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	46,27	41,96	36,27	46,39
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	48,07	43,77	38,07	48,19
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	48,48	44,18	38,48	48,60
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,58	41,28	35,58	45,70
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	47,45	43,14	37,45	47,57
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	47,86	43,56	37,86	47,98
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	40,27	35,97	30,27	40,39
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	30,33	26,03	20,33	30,45
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	33,18	28,88	23,18	33,30
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	37,89	33,59	27,89	38,01
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	39,48	35,18	29,48	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	40,68	36,38	30,68	40,80
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,66	41,35	35,66	45,78
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	47,41	43,11	37,41	47,53
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	47,68	43,38	37,68	47,80
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	42,98	38,67	32,98	43,10
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	44,82	40,52	34,82	44,94
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	45,67	41,37	35,67	45,79
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	43,78	39,48	33,78	43,90
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	44,25	39,95	34,25	44,37
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	45,30	40,99	35,30	45,42
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,63	24,33	18,63	28,75
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,88	25,58	19,88	30,00
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	24,81	20,50	14,81	24,93
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	27,84	23,54	17,84	27,96
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,20	24,90	19,20	29,32
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	25,36	21,06	15,36	25,48
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	26,96	22,66	16,96	27,08
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	27,78	23,47	17,78	27,90
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	42,44	38,13	32,44	42,56
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	44,38	40,08	34,38	44,50
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	45,13	40,82	35,13	45,25

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	56,79	52,85	48,95	57,80	
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	58,54	54,59	50,68	59,54	
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	58,99	55,04	51,12	59,98	
1,2_A	Nieuwbouw 1	1,50	57,22	53,27	49,36	58,22	
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	58,78	54,83	50,91	59,77	
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	59,02	55,07	51,14	60,01	
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	54,40	50,45	46,55	55,40	
1,3_B	Nieuwbouw 1	4,50	55,66	51,72	47,81	56,66	
1,3_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,82	51,87	47,97	56,82	
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	43,79	39,31	34,99	44,31	
1,4_B	Nieuwbouw 1	4,50	45,54	41,35	37,21	46,30	
1,4_C	Nieuwbouw 1	7,50	46,49	42,35	38,23	47,28	
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	52,87	48,88	44,92	53,82	
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	55,02	51,03	47,07	55,97	
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	56,01	52,03	48,06	56,96	
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	49,79	45,74	41,73	50,68	
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	52,17	48,16	44,17	53,10	
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	53,66	49,65	45,67	54,59	
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	49,96	45,97	42,01	50,91	
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	52,00	48,01	44,06	52,96	
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	53,48	49,51	45,55	54,44	
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,74	44,79	40,88	49,74	
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	50,43	46,48	42,57	51,43	
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	51,54	47,59	43,68	52,54	
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	38,32	34,32	30,18	39,19	
2,4_B	Nieuwbouw 2	4,50	39,05	34,97	30,47	39,73	
2,4_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,09	37,00	32,45	41,74	
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	49,18	45,06	40,98	50,00	
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	50,57	46,49	42,41	51,42	
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	51,88	47,83	43,77	52,75	
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	51,86	47,74	43,68	52,69	
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	53,70	49,64	45,60	54,58	
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	54,52	50,48	46,45	55,41	
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	48,21	44,09	40,09	49,07	
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	48,64	44,55	40,55	49,51	
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	49,73	45,70	41,71	50,64	
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	43,31	39,22	34,67	43,96	
3,3_B	Nieuwbouw 3	4,50	44,56	40,46	35,88	45,19	
3,3_C	Nieuwbouw 3	7,50	45,49	41,39	36,84	46,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	50,93	46,87	42,76	51,78	
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	52,83	48,79	44,67	53,68	
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	53,75	49,72	45,61	54,61	
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	54,65	50,55	46,11	55,34	
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	56,21	52,13	47,81	56,96	
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	56,53	52,46	48,16	57,29	
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	48,63	44,56	40,43	49,46	
4,2_B	Nieuwbouw 4	4,50	49,87	45,84	41,82	50,77	
4,2_C	Nieuwbouw 4	7,50	51,24	47,22	43,21	52,15	
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	50,49	46,21	40,71	50,69	
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	50,99	46,73	41,29	51,22	
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	50,81	46,56	41,20	51,07	
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	56,08	51,91	46,97	56,54	
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	56,99	52,85	48,08	57,53	
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	56,95	52,82	48,14	57,53	
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	59,69	55,71	51,70	60,63	
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	60,75	56,77	52,75	61,68	
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	60,82	56,84	52,82	61,75	
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	59,67	55,71	51,73	60,63	
5,2_B	Nieuwbouw 5	4,50	60,73	56,76	52,77	61,68	
5,2_C	Nieuwbouw 5	7,50	60,82	56,84	52,84	61,76	
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	55,13	51,16	47,19	56,09	
5,3_B	Nieuwbouw 5	4,50	57,33	53,37	49,46	58,32	
5,3_C	Nieuwbouw 5	7,50	57,63	53,67	49,75	58,62	
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	49,49	45,08	40,27	49,86	
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	50,24	45,89	41,08	50,65	
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	50,62	46,34	41,59	51,09	
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	56,69	52,64	48,36	57,47	
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	57,88	53,84	49,58	58,68	
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	57,96	53,92	49,66	58,76	
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	60,24	56,28	52,35	61,22	
6,1_B	Nieuwbouw 6	4,50	61,20	57,25	53,31	62,18	
6,1_C	Nieuwbouw 6	7,50	61,25	57,29	53,34	62,22	
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	60,06	56,10	52,16	61,04	
6,2_B	Nieuwbouw 6	4,50	61,15	57,20	53,26	62,13	
6,2_C	Nieuwbouw 6	7,50	61,22	57,26	53,32	62,20	
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	57,14	53,19	49,29	58,14	
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	58,21	54,26	50,36	59,21	
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	50,55	46,56	42,63	51,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 1 (zonder slaapkamers op bg)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	55,09	51,13	47,21	56,08	
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	56,91	52,96	49,05	57,91	
6,5_A	Nieuwbouw 6	1,50	47,96	43,72	39,53	48,67	
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	49,29	45,10	40,91	50,03	
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	49,36	45,18	40,97	50,09	
6,6_A	Nieuwbouw 6	1,50	55,76	51,77	47,78	56,70	
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	57,01	53,03	49,01	57,94	
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	57,24	53,26	49,23	58,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	57,57	--	57,57	31,97	--	31,97	41,81	--	41,81	41,41	--	41,41	27,82	--	27,82	23,18	-3,58	23,19	11,19	--	11,19	16,65	--	16,65
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	59,29	--	59,29	37,97	--	37,97	42,73	--	42,73	43,59	--	43,59	28,86	--	28,86	23,40	-0,52	23,42	11,81	--	11,81	17,42	--	17,42
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	59,71	--	59,71	40,91	--	40,91	43,35	--	43,35	44,08	--	44,08	29,61	--	29,61	19,07	4,98	19,24	12,43	--	12,43	17,90	--	17,90
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	57,88	--	57,88	35,96	--	35,96	41,91	--	41,91	44,69	--	44,69	28,04	--	28,04	23,00	-2,62	23,01	5,80	--	5,80	16,23	--	16,23
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	59,50	--	59,50	39,53	--	39,53	42,78	--	42,78	44,54	--	44,54	29,26	--	29,26	23,36	0,58	23,38	7,25	--	7,25	17,16	--	17,16
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	59,70	--	59,70	41,79	--	41,79	43,43	--	43,43	44,82	--	44,82	30,09	--	30,09	24,42	6,04	24,48	7,58	--	7,58	14,48	--	14,48
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	55,03	--	55,03	27,18	--	27,18	40,41	--	40,41	42,00	--	42,00	30,36	--	30,36	16,81	--	16,81	-9,61	--	-9,61	13,90	--	13,90
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	56,34	--	56,34	29,37	--	29,37	41,25	--	41,25	42,50	--	42,50	31,15	--	31,15	17,78	--	17,78	-19,33	--	-19,33	16,27	--	16,27
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	56,47	--	56,47	30,39	--	30,39	42,10	--	42,10	42,53	--	42,53	31,86	--	31,86	19,64	--	19,64	-19,01	--	-19,01	19,09	--	19,09
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	42,15	--	42,15	26,68	--	26,68	22,70	--	22,70	26,53	--	26,53	18,10	--	18,10	33,21	9,07	33,23	38,61	--	38,61	16,25	--	16,25
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	45,09	--	45,09	29,33	--	29,33	28,39	--	28,39	27,00	--	27,00	28,76	--	28,76	34,09	12,16	34,12	36,84	--	36,84	21,63	--	21,63
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	46,20	--	46,20	30,60	--	30,60	30,18	--	30,18	27,75	--	27,75	29,77	--	29,77	35,44	17,56	35,51	36,44	--	36,44	22,71	--	22,71
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	53,43	--	53,43	33,20	--	33,20	36,89	--	36,89	37,86	--	37,86	22,90	--	22,90	35,44	19,22	35,54	35,94	--	35,94	23,38	--	23,38
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	55,60	--	55,60	37,67	--	37,67	37,86	--	37,86	40,05	--	40,05	23,81	--	23,81	37,32	20,50	37,41	36,48	--	36,48	25,92	--	25,92
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	56,58	--	56,58	40,28	--	40,28	38,53	--	38,53	40,66	--	40,66	24,63	--	24,63	38,06	22,42	38,18	36,24	--	36,24	27,69	--	27,69
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	49,34	--	49,34	33,38	--	33,38	37,32	--	37,32	41,85	--	41,85	24,76	--	24,76	33,53	11,61	33,56	37,39	--	37,39	20,59	--	20,59
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	52,12	--	52,12	35,82	--	35,82	39,57	--	39,57	42,58	--	42,58	28,25	--	28,25	35,33	4,41	35,33	37,72	--	37,72	21,47	--	21,47
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	53,81	--	53,81	38,50	--	38,50	40,85	--	40,85	42,45	--	42,45	29,61	--	29,61	36,18	1,97	36,18	37,27	--	37,27	21,39	--	21,39
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	49,73	--	49,73	30,92	--	30,92	38,39	--	38,39	42,07	--	42,07	28,53	--	28,53	32,60	7,60	32,61	33,87	--	33,87	18,90	--	18,90
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	52,05	--	52,05	33,15	--	33,15	39,85	--	39,85	42,75	--	42,75	26,65	--	26,65	34,39	10,77	34,41	34,74	--	34,74	19,98	--	19,98
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	53,72	--	53,72	35,86	--	35,86	41,38	--	41,38	42,62	--	42,62	27,47	--	27,47	35,74	15,72	35,78	34,58	--	34,58	20,85	--	20,85
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	48,40	--	48,40	24,75	--	24,75	38,47	--	38,47	41,97	--	41,97	31,44	--	31,44	20,87	24,36	25,97	10,34	--	10,34	11,05	--	11,05
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	50,34	--	50,34	26,17	--	26,17	39,63	--	39,63	42,78	--	42,78	31,39	--	31,39	21,49	26,82	27,94	11,74	--	11,74	13,12	--	13,12
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	51,66	--	51,66	26,41	--	26,41	40,70	--	40,70	42,58	--	42,58	32,13	--	32,13	22,11	28,12	29,09	12,78	--	12,78	15,09	--	15,09
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	37,67	--	37,67	17,33	--	17,33	20,58	--	20,58	24,29	--	24,29	29,65	--	29,65	28,71	24,58	30,13	11,19	--	11,19	17,15	--	17,15
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	36,43	--	36,43	19,28	--	19,28	23,44	--	23,44	26,26	--	26,26	30,20	--	30,20	33,91	27,97	34,90	12,50	--	12,50	20,16	--	20,16
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	38,41	--	38,41	19,31	--	19,31	24,86	--	24,86	28,26	--	28,26	31,33	--	31,33	36,51	29,37	37,28	13,20	--	13,20	23,28	--	23,28
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	49,29	--	49,29	35,67	--	35,67	26,70	--	26,70	19,94	--	19,94	17,40	--	17,40	34,77	19,46	34,90	38,83	--	38,83	21,05	--	21,05
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	50,78	--	50,78	36,88	--	36,88	27,00	--	27,00	23,36	--	23,36	23,43	--	23,43	37,07	12,26	37,08	39,01	--	39,01	22,24	--	22,24
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	52,18	--	52,18	39,20	--	39,20	28,93	--	28,93	26,31	--	26,31	26,42	--	26,42	38,15	15,62	38,17	38,05	--	38,05	23,36	--	23,36
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	52,01	--	52,01	35,09	--	35,09	32,23	--	32,23	22,62	--	22,62	21,61	--	21,61	37,75	10,51	37,76	41,92	--	41,92	24,84	--	24,84
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	54,00	--	54,00	37,76	--	37,76	35,80	--	35,80	28,64	--	28,64	24,42	--	24,42	39,82	13,21	39,83	41,69	--	41,69	26,19	--	26,19
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	54,88	--	54,88	39,89	--	39,89	37,67	--	37,67	31,36	--	31,36	25,85	--	25,85	39,97	1,88	39,97	40,81	--	40,81	27,31	--	27,31
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	48,32	--	48,32	25,69	--	25,69	35,50	--	35,50	27,03	--	27,03	21,57	--	21,57	29,32	14,29	29,45	38,65	--	38,65	17,51	--	17,51
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	48,67	--	48,67	28,17	--	28,17	37,49	--	37,49	31,24	--	31,24	28,92	--	28,92	31,33	25,35	32,31	37,51	--	37,51	17,82	--	17,82
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	49,86	--	49,86	29,99	--	29,99	38,82	--	38,82	33,05	--	33,05	30,72	--	30,72	32,97	27,01	33,95	36,76	--	36,76	20,02	--	20,02
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	41,56	--	41,56	25,52	--	25,52	24,64	--	24,64	26,18	--	26,18	26,86	--	26,86	39,18	22,23	39,27	11,87	--	11,87	27,51	--	27,51
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	42,59	--	42,59	26,44	--	26,44	24,95	--	24,95	28,88	--	28,88	28,50	--	28,50	40,58	25,88	40,72	14,06	--	14,06	29,15	--	29,15

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	43,54	--	43,54	26,65	--	26,65	26,48	--	26,48	31,42	--	31,42	29,43	--	29,43	41,26	28,30	41,47	14,34	--	14,34	30,63	--	30,63
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	51,11	--	51,11	31,94	--	31,94	18,15	--	18,15	24,69	--	24,69	23,60	--	23,60	40,81	14,96	40,82	38,04	--	38,04	29,52	--	29,52
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	53,00	--	53,00	36,12	--	36,12	20,46	--	20,46	25,65	--	25,65	20,37	--	20,37	43,19	18,94	43,21	38,11	--	38,11	32,95	--	32,95
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	53,96	--	53,96	38,73	--	38,73	25,71	--	25,71	27,33	--	27,33	22,35	--	22,35	43,60	26,79	43,69	37,49	--	37,49	34,78	--	34,78
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	53,62	--	53,62	43,95	--	43,95	31,33	--	31,33	21,10	--	21,10	17,51	--	17,51	48,84	3,05	48,84	39,02	--	39,02	27,87	--	27,87
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	55,62	--	55,62	45,72	--	45,72	33,14	--	33,14	23,93	--	23,93	19,78	--	19,78	49,14	4,78	49,14	39,24	--	39,24	29,15	--	29,15
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	56,04	--	56,04	46,63	--	46,63	35,02	--	35,02	28,54	--	28,54	21,29	--	21,29	48,80	5,11	48,80	38,68	--	38,68	29,59	--	29,59
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	47,99	--	47,99	33,95	--	33,95	31,98	--	31,98	40,05	--	40,05	18,68	--	18,68	38,10	13,16	38,11	35,81	--	35,81	29,71	--	29,71
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	49,73	--	49,73	35,48	--	35,48	34,76	--	34,76	40,53	--	40,53	26,43	--	26,43	33,92	18,98	34,06	36,39	--	36,39	21,91	--	21,91
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	51,34	--	51,34	36,69	--	36,69	35,84	--	35,84	40,49	--	40,49	27,90	--	27,90	35,00	26,12	35,53	36,05	--	36,05	21,82	--	21,82
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	37,26	--	37,26	19,26	--	19,26	27,35	--	27,35	37,14	--	37,14	25,75	--	25,75	49,99	27,55	50,01	13,10	--	13,10	37,24	--	37,24
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	39,94	--	39,94	21,83	--	21,83	29,00	--	29,00	38,44	--	38,44	26,89	--	26,89	50,21	28,87	50,24	16,07	--	16,07	39,13	--	39,13
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	42,84	--	42,84	24,51	--	24,51	29,22	--	29,22	32,80	--	32,80	27,46	--	27,46	49,78	30,79	49,83	17,78	--	17,78	39,45	--	39,45
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	52,51	--	52,51	42,59	--	42,59	26,33	--	26,33	29,69	--	29,69	16,11	--	16,11	53,89	19,65	53,89	32,30	--	32,30	37,33	--	37,33
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	54,44	--	54,44	44,25	--	44,25	29,83	--	29,83	31,88	--	31,88	19,77	--	19,77	53,95	20,56	53,95	32,41	--	32,41	39,26	--	39,26
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	54,80	--	54,80	45,12	--	45,12	31,75	--	31,75	34,11	--	34,11	19,54	--	19,54	53,34	17,73	53,34	31,92	--	31,92	39,68	--	39,68
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	60,27	--	60,27	46,39	--	46,39	36,83	--	36,83	38,68	--	38,68	20,72	--	20,72	45,35	12,97	45,35	0,09	--	0,09	25,41	--	25,41
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	61,31	--	61,31	48,19	--	48,19	37,99	--	37,99	39,29	--	39,29	22,87	--	22,87	45,72	11,35	45,72	4,67	--	4,67	26,47	--	26,47
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	61,37	--	61,37	48,60	--	48,60	38,41	--	38,41	39,51	--	39,51	23,84	--	23,84	45,47	11,49	45,47	5,50	--	5,50	28,02	--	28,02
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	60,36	--	60,36	45,70	--	45,70	36,29	--	36,29	39,08	--	39,08	19,76	--	19,76	43,30	11,42	43,30	3,32	--	3,32	25,44	--	25,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	61,38	--	61,38	47,57	--	47,57	37,70	--	37,70	39,81	--	39,81	22,69	--	22,69	43,98	11,07	43,98	5,16	--	5,16	27,02	--	27,02
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	61,44	--	61,44	47,98	--	47,98	38,12	--	38,12	40,08	--	40,08	23,79	--	23,79	43,92	11,24	43,92	4,21	--	4,21	28,77	--	28,77
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	55,90	--	55,90	40,39	--	40,39	23,49	--	23,49	24,04	--	24,04	19,68	--	19,68	36,37	14,17	36,40	32,29	--	32,29	18,17	--	18,17
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	58,19	--	58,19	30,45	--	30,45	36,70	--	36,70	39,54	--	39,54	25,99	--	25,99	33,75	19,43	33,91	34,39	--	34,39	24,13	--	24,13
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	58,46	--	58,46	33,30	--	33,30	37,64	--	37,64	39,93	--	39,93	26,55	--	26,55	34,89	24,49	35,27	35,55	--	35,55	26,75	--	26,75
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	45,46	--	45,46	38,01	--	38,01	29,17	--	29,17	34,57	--	34,57	19,26	--	19,26	45,10	17,42	45,11	42,52	--	42,52	31,44	--	31,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	46,71	--	46,71	39,60	--	39,60	30,86	--	30,86	14,61	--	14,61	21,91	--	21,91	46,00	20,97	46,01	42,13	--	42,13	33,54	--	33,54
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	47,64	--	47,64	40,80	--	40,80	32,15	--	32,15	18,41	--	18,41	24,15	--	24,15	46,01	26,87	46,06	40,99	--	40,99	35,17	--	35,17
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	56,32	--	56,32	45,78	--	45,78	25,51	--	25,51	13,93	--	13,93	13,83	--	13,83	49,36	12,54	49,36	35,19	--	35,19	33,55	--	33,55
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	57,60	--	57,60	47,53	--	47,53	28,28	--	28,28	16,27	--	16,27	15,86	--	15,86	49,86	15,79	49,86	35,38	--	35,38	35,44	--	35,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	57,71	--	57,71	47,80	--	47,80	29,88	--	29,88	19,49	--	19,49	19,61	--	19,61	49,64	20,62	49,65	34,85	--	34,85	36,76	--	36,76
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	61,08	--	61,08	43,10	--	43,10	38,52	--	38,52	40,00	--	40,00	13,15	--	13,15	37,49	12,96	37,51	12,91	--	12,91	24,13	--	24,13
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	62,01	--	62,01	44,94	--	44,94	41,39	--	41,39	40,69	--	40,69	24,51	--	24,51	38,54	15,72	38,56	13,67	--	13,67	24,34	--	24,34
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	62,03	--	62,03	45,79	--	45,79	41,88	--	41,88	41,02	--	41,02	26,12	--	26,12	38,46	13,85	38,47	14,89	--	14,89	24,62	--	24,62
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	60,92	--	60,92	43,90	--	43,90	32,64	--	32,64	25,27	--	25,27	11,79	--	11,79	37,54	15,41	37,57	12,17	--	12,17	21,76	--	21,76
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	61,97	--	61,97	44,37	--	44,37	41,58	--	41,58	40,94	--	40,94	25,03	--	25,03	37,76	17,97	37,81	12,51	--	12,51	21,62	--	21,62
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	62,01	--	62,01	45,42	--	45,42	42,08	--	42,08	41,47	--	41,47	26,22	--	26,22	37,75	13,54	37,77	13,78	--	13,78	22,78	--	22,78
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	57,83	--	57,83	28,75	--	28,75	41,73	--	41,73	44,34	--	44,34	28,93	--	28,93	23,91	16,64	24,66	29,72	--	29,72	16,68	--	16,68
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	58,95	--	58,95	30,00	--	30,00	42,36	--	42,36	44,48	--	44,48	29,79	--	29,79	21,50	17,76	23,03	30,10	--	30,10	18,90	--	18,90

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	50,51	--	50,51	24,93	--	24,93	40,18	--	40,18	41,56	--	41,56	30,16	--	30,16	25,53	15,31	25,92	34,46	--	34,46	13,18	--	13,18
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	55,69	--	55,69	27,96	--	27,96	41,59	--	41,59	41,82	--	41,82	29,75	--	29,75	28,40	16,68	28,68	33,82	--	33,82	18,20	--	18,20
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	57,64	--	57,64	29,32	--	29,32	42,16	--	42,16	41,80	--	41,80	30,41	--	30,41	29,61	17,86	29,89	33,51	--	33,51	20,89	--	20,89
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	46,47	--	46,47	25,48	--	25,48	32,52	--	32,52	40,02	--	40,02	20,79	--	20,79	37,78	21,63	37,88	40,19	--	40,19	25,42	--	25,42
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	48,08	--	48,08	27,08	--	27,08	33,65	--	33,65	40,62	--	40,62	22,21	--	22,21	39,96	25,95	40,13	40,34	--	40,34	28,07	--	28,07
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	48,08	--	48,08	27,90	--	27,90	34,44	--	34,44	40,55	--	40,55	23,65	--	23,65	40,61	27,58	40,82	39,86	--	39,86	30,21	--	30,21
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	56,41	--	56,41	42,56	--	42,56	31,51	--	31,51	19,45	--	19,45	18,49	--	18,49	38,28	15,40	38,30	34,85	--	34,85	24,50	--	24,50
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	57,61	--	57,61	44,50	--	44,50	29,01	--	29,01	22,24	--	22,24	18,44	--	18,44	40,82	18,94	40,85	35,35	--	35,35	25,90	--	25,90
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	57,80	--	57,80	45,25	--	45,25	29,74	--	29,74	26,56	--	26,56	20,30	--	20,30	41,55	24,92	41,64	35,12	--	35,12	25,46	--	25,46

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	52,57	--	52,57	26,97	--	26,97	36,81	--	36,81	36,41	--	36,41	22,82	--	22,82	18,18	-8,58	18,19	6,19	--	6,19	11,65	--	11,65
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	54,29	--	54,29	32,97	--	32,97	37,73	--	37,73	38,59	--	38,59	23,86	--	23,86	18,40	-5,52	18,42	6,81	--	6,81	12,42	--	12,42
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	54,71	--	54,71	35,91	--	35,91	38,35	--	38,35	39,08	--	39,08	24,61	--	24,61	14,07	-0,02	14,24	7,43	--	7,43	12,90	--	12,90
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	52,88	--	52,88	30,96	--	30,96	36,91	--	36,91	39,69	--	39,69	23,04	--	23,04	18,00	-7,62	18,01	0,80	--	0,80	11,23	--	11,23
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	54,50	--	54,50	34,53	--	34,53	37,78	--	37,78	39,54	--	39,54	24,26	--	24,26	18,36	-4,42	18,38	2,25	--	2,25	12,16	--	12,16
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	54,70	--	54,70	36,79	--	36,79	38,43	--	38,43	39,82	--	39,82	25,09	--	25,09	19,42	1,04	19,48	2,58	--	2,58	9,48	--	9,48
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	50,03	--	50,03	22,18	--	22,18	35,41	--	35,41	37,00	--	37,00	25,36	--	25,36	11,81	--	11,81	-14,61	--	-14,61	8,90	--	8,90
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	51,34	--	51,34	24,37	--	24,37	36,25	--	36,25	37,50	--	37,50	26,15	--	26,15	12,78	--	12,78	-24,33	--	-24,33	11,27	--	11,27
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	51,47	--	51,47	25,39	--	25,39	37,10	--	37,10	37,53	--	37,53	26,86	--	26,86	14,64	--	14,64	-24,01	--	-24,01	14,09	--	14,09
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	37,15	--	37,15	21,68	--	21,68	17,70	--	17,70	21,53	--	21,53	13,10	--	13,10	28,21	4,07	28,23	33,61	--	33,61	11,25	--	11,25
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	40,09	--	40,09	24,33	--	24,33	23,39	--	23,39	22,00	--	22,00	23,76	--	23,76	29,09	7,16	29,12	31,84	--	31,84	16,63	--	16,63
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	41,20	--	41,20	25,60	--	25,60	25,18	--	25,18	22,75	--	22,75	24,77	--	24,77	30,44	12,56	30,51	31,44	--	31,44	17,71	--	17,71
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	48,43	--	48,43	28,20	--	28,20	31,89	--	31,89	32,86	--	32,86	17,90	--	17,90	30,44	14,22	30,54	30,94	--	30,94	18,38	--	18,38
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	50,60	--	50,60	32,67	--	32,67	32,86	--	32,86	35,05	--	35,05	18,81	--	18,81	32,32	15,50	32,41	31,48	--	31,48	20,92	--	20,92
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	51,58	--	51,58	35,28	--	35,28	33,53	--	33,53	35,66	--	35,66	19,63	--	19,63	33,06	17,42	33,18	31,24	--	31,24	22,69	--	22,69
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	44,34	--	44,34	28,38	--	28,38	32,32	--	32,32	36,85	--	36,85	19,76	--	19,76	28,53	6,61	28,56	32,39	--	32,39	15,59	--	15,59
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	47,12	--	47,12	30,82	--	30,82	34,57	--	34,57	37,58	--	37,58	23,25	--	23,25	30,33	-0,59	30,33	32,72	--	32,72	16,47	--	16,47
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	48,81	--	48,81	33,50	--	33,50	35,85	--	35,85	37,45	--	37,45	24,61	--	24,61	31,18	-3,03	31,18	32,27	--	32,27	16,39	--	16,39
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	44,73	--	44,73	25,92	--	25,92	33,39	--	33,39	37,07	--	37,07	23,53	--	23,53	27,60	2,60	27,61	28,87	--	28,87	13,90	--	13,90
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	47,05	--	47,05	28,15	--	28,15	34,85	--	34,85	37,75	--	37,75	21,65	--	21,65	29,39	5,77	29,41	29,74	--	29,74	14,98	--	14,98
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	48,72	--	48,72	30,86	--	30,86	36,38	--	36,38	37,62	--	37,62	22,47	--	22,47	30,74	10,72	30,78	29,58	--	29,58	15,85	--	15,85
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	43,40	--	43,40	19,75	--	19,75	33,47	--	33,47	36,97	--	36,97	26,44	--	26,44	15,87	19,36	20,97	5,34	--	5,34	6,05	--	6,05
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	45,34	--	45,34	21,17	--	21,17	34,63	--	34,63	37,78	--	37,78	26,39	--	26,39	16,49	21,82	22,94	6,74	--	6,74	8,12	--	8,12
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	46,66	--	46,66	21,41	--	21,41	35,70	--	35,70	37,58	--	37,58	27,13	--	27,13	17,11	23,12	24,09	7,78	--	7,78	10,09	--	10,09
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	32,67	--	32,67	12,33	--	12,33	15,58	--	15,58	19,29	--	19,29	24,65	--	24,65	23,71	19,58	25,13	6,19	--	6,19	12,15	--	12,15
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	31,43	--	31,43	14,28	--	14,28	18,44	--	18,44	21,26	--	21,26	25,20	--	25,20	28,91	22,97	29,90	7,50	--	7,50	15,16	--	15,16
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	33,41	--	33,41	14,31	--	14,31	19,86	--	19,86	23,26	--	23,26	26,33	--	26,33	31,51	24,37	32,28	8,20	--	8,20	18,28	--	18,28
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	44,29	--	44,29	30,67	--	30,67	21,70	--	21,70	14,94	--	14,94	12,40	--	12,40	29,77	14,46	29,90	33,83	--	33,83	16,05	--	16,05
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	45,78	--	45,78	31,88	--	31,88	22,00	--	22,00	18,36	--	18,36	18,43	--	18,43	32,07	7,26	32,08	34,01	--	34,01	17,24	--	17,24
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	47,18	--	47,18	34,20	--	34,20	23,93	--	23,93	21,31	--	21,31	21,42	--	21,42	33,15	10,62	33,17	33,05	--	33,05	18,36	--	18,36
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	47,01	--	47,01	30,09	--	30,09	27,23	--	27,23	17,62	--	17,62	16,61	--	16,61	32,75	5,51	32,76	36,92	--	36,92	19,84	--	19,84
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	49,00	--	49,00	32,76	--	32,76	30,80	--	30,80	23,64	--	23,64	19,42	--	19,42	34,82	8,21	34,83	36,69	--	36,69	21,19	--	21,19
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	49,88	--	49,88	34,89	--	34,89	32,67	--	32,67	26,36	--	26,36	20,85	--	20,85	34,97	-3,12	34,97	35,81	--	35,81	22,31	--	22,31
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	43,32	--	43,32	20,69	--	20,69	30,50	--	30,50	22,03	--	22,03	16,57	--	16,57	24,32	9,29	24,45	33,65	--	33,65	12,51	--	12,51
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	43,67	--	43,67	23,17	--	23,17	32,49	--	32,49	26,24	--	26,24	23,92	--	23,92	26,33	20,35	27,31	32,51	--	32,51	12,82	--	12,82
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	44,86	--	44,86	24,99	--	24,99	33,82	--	33,82	28,05	--	28,05	25,72	--	25,72	27,97	22,01	28,95	31,76	--	31,76	15,02	--	15,02
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	36,56	--	36,56	20,52	--	20,52	19,64	--	19,64	21,18	--	21,18	21,86	--	21,86	34,18	17,23	34,27	6,87	--	6,87	22,51	--	22,51
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	37,59	--	37,59	21,44	--	21,44	19,95	--	19,95	23,88	--	23,88	23,50	--	23,50	35,58	20,88	35,72	9,06	--	9,06	24,15	--	24,15

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	38,54	--	38,54	21,65	--	21,65	21,48	--	21,48	26,42	--	26,42	24,43	--	24,43	36,26	23,30	36,47	9,34	--	9,34	25,63	--	25,63
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	46,11	--	46,11	26,94	--	26,94	13,15	--	13,15	19,69	--	19,69	18,60	--	18,60	35,81	9,96	35,82	33,04	--	33,04	24,52	--	24,52
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	48,00	--	48,00	31,12	--	31,12	15,46	--	15,46	20,65	--	20,65	15,37	--	15,37	38,19	13,94	38,21	33,11	--	33,11	27,95	--	27,95
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	48,96	--	48,96	33,73	--	33,73	20,71	--	20,71	22,33	--	22,33	17,35	--	17,35	38,60	21,79	38,69	32,49	--	32,49	29,78	--	29,78
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	48,62	--	48,62	38,95	--	38,95	26,33	--	26,33	16,10	--	16,10	12,51	--	12,51	43,84	-1,95	43,84	34,02	--	34,02	22,87	--	22,87
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	50,62	--	50,62	40,72	--	40,72	28,14	--	28,14	18,93	--	18,93	14,78	--	14,78	44,14	-0,22	44,14	34,24	--	34,24	24,15	--	24,15
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	51,04	--	51,04	41,63	--	41,63	30,02	--	30,02	23,54	--	23,54	16,29	--	16,29	43,80	0,11	43,80	33,68	--	33,68	24,59	--	24,59
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	42,99	--	42,99	28,95	--	28,95	26,98	--	26,98	35,05	--	35,05	13,68	--	13,68	33,10	8,16	33,11	30,81	--	30,81	24,71	--	24,71
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	44,73	--	44,73	30,48	--	30,48	29,76	--	29,76	35,53	--	35,53	21,43	--	21,43	28,92	13,98	29,06	31,39	--	31,39	16,91	--	16,91
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	46,34	--	46,34	31,69	--	31,69	30,84	--	30,84	35,49	--	35,49	22,90	--	22,90	30,00	21,12	30,53	31,05	--	31,05	16,82	--	16,82
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	32,26	--	32,26	14,26	--	14,26	22,35	--	22,35	32,14	--	32,14	20,75	--	20,75	44,99	22,55	45,01	8,10	--	8,10	32,24	--	32,24
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	34,94	--	34,94	16,83	--	16,83	24,00	--	24,00	33,44	--	33,44	21,89	--	21,89	45,21	23,87	45,24	11,07	--	11,07	34,13	--	34,13
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	37,84	--	37,84	19,51	--	19,51	24,22	--	24,22	27,80	--	27,80	22,46	--	22,46	44,78	25,79	44,83	12,78	--	12,78	34,45	--	34,45
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	47,51	--	47,51	37,59	--	37,59	21,33	--	21,33	24,69	--	24,69	11,11	--	11,11	48,89	14,65	48,89	27,30	--	27,30	32,33	--	32,33
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	49,44	--	49,44	39,25	--	39,25	24,83	--	24,83	26,88	--	26,88	14,77	--	14,77	48,95	15,56	48,95	27,41	--	27,41	34,26	--	34,26
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	49,80	--	49,80	40,12	--	40,12	26,75	--	26,75	29,11	--	29,11	14,54	--	14,54	48,34	12,73	48,34	26,92	--	26,92	34,68	--	34,68
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	55,27	--	55,27	41,39	--	41,39	31,83	--	31,83	33,68	--	33,68	15,72	--	15,72	40,35	7,97	40,35	-4,91	--	-4,91	20,41	--	20,41
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	56,31	--	56,31	43,19	--	43,19	32,99	--	32,99	34,29	--	34,29	17,87	--	17,87	40,72	6,35	40,72	-0,33	--	-0,33	21,47	--	21,47
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	56,37	--	56,37	43,60	--	43,60	33,41	--	33,41	34,51	--	34,51	18,84	--	18,84	40,47	6,49	40,47	0,50	--	0,50	23,02	--	23,02
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	55,36	--	55,36	40,70	--	40,70	31,29	--	31,29	34,08	--	34,08	14,76	--	14,76	38,30	6,42	38,30	-1,68	--	-1,68	20,44	--	20,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	56,38	--	56,38	42,57	--	42,57	32,70	--	32,70	34,81	--	34,81	17,69	--	17,69	38,98	6,07	38,98	0,16	--	0,16	22,02	--	22,02
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	56,44	--	56,44	42,98	--	42,98	33,12	--	33,12	35,08	--	35,08	18,79	--	18,79	38,92	6,24	38,92	-0,79	--	-0,79	23,77	--	23,77
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	50,90	--	50,90	35,39	--	35,39	18,49	--	18,49	19,04	--	19,04	14,68	--	14,68	31,37	9,17	31,40	27,29	--	27,29	13,17	--	13,17
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	53,19	--	53,19	25,45	--	25,45	31,70	--	31,70	34,54	--	34,54	20,99	--	20,99	28,75	14,43	28,91	29,39	--	29,39	19,13	--	19,13
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	53,46	--	53,46	28,30	--	28,30	32,64	--	32,64	34,93	--	34,93	21,55	--	21,55	29,89	19,49	30,27	30,55	--	30,55	21,75	--	21,75
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	40,46	--	40,46	33,01	--	33,01	24,17	--	24,17	29,57	--	29,57	14,26	--	14,26	40,10	12,42	40,11	37,52	--	37,52	26,44	--	26,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	41,71	--	41,71	34,60	--	34,60	25,86	--	25,86	9,61	--	9,61	16,91	--	16,91	41,00	15,97	41,01	37,13	--	37,13	28,54	--	28,54
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	42,64	--	42,64	35,80	--	35,80	27,15	--	27,15	13,41	--	13,41	19,15	--	19,15	41,01	21,87	41,06	35,99	--	35,99	30,17	--	30,17
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	51,32	--	51,32	40,78	--	40,78	20,51	--	20,51	8,93	--	8,93	8,83	--	8,83	44,36	7,54	44,36	30,19	--	30,19	28,55	--	28,55
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	52,60	--	52,60	42,53	--	42,53	23,28	--	23,28	11,27	--	11,27	10,86	--	10,86	44,86	10,79	44,86	30,38	--	30,38	30,44	--	30,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	52,71	--	52,71	42,80	--	42,80	24,88	--	24,88	14,49	--	14,49	14,61	--	14,61	44,64	15,62	44,65	29,85	--	29,85	31,76	--	31,76
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	56,08	--	56,08	38,10	--	38,10	33,52	--	33,52	35,00	--	35,00	8,15	--	8,15	32,49	7,96	32,51	7,91	--	7,91	19,13	--	19,13
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	57,01	--	57,01	39,94	--	39,94	36,39	--	36,39	35,69	--	35,69	19,51	--	19,51	33,54	10,72	33,56	8,67	--	8,67	19,34	--	19,34
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	57,03	--	57,03	40,79	--	40,79	36,88	--	36,88	36,02	--	36,02	21,12	--	21,12	33,46	8,85	33,47	9,89	--	9,89	19,62	--	19,62
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	55,92	--	55,92	38,90	--	38,90	27,64	--	27,64	20,27	--	20,27	6,79	--	6,79	32,54	10,41	32,57	7,17	--	7,17	16,76	--	16,76
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	56,97	--	56,97	39,37	--	39,37	36,58	--	36,58	35,94	--	35,94	20,03	--	20,03	32,76	12,97	32,81	7,51	--	7,51	16,62	--	16,62
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	57,01	--	57,01	40,42	--	40,42	37,08	--	37,08	36,47	--	36,47	21,22	--	21,22	32,75	8,54	32,77	8,78	--	8,78	17,78	--	17,78
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	52,83	--	52,83	23,75	--	23,75	36,73	--	36,73	39,34	--	39,34	23,93	--	23,93	18,91	11,64	19,66	24,72	--	24,72	11,68	--	11,68
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	53,95	--	53,95	25,00	--	25,00	37,36	--	37,36	39,48	--	39,48	24,79	--	24,79	16,50	12,76	18,03	25,10	--	25,10	13,90	--	13,90

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	45,51	--	45,51	19,93	--	19,93	35,18	--	35,18	36,56	--	36,56	25,16	--	25,16	20,53	10,31	20,92	29,46	--	29,46	8,18	--	8,18
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	50,69	--	50,69	22,96	--	22,96	36,59	--	36,59	36,82	--	36,82	24,75	--	24,75	23,40	11,68	23,68	28,82	--	28,82	13,20	--	13,20
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	52,64	--	52,64	24,32	--	24,32	37,16	--	37,16	36,80	--	36,80	25,41	--	25,41	24,61	12,86	24,89	28,51	--	28,51	15,89	--	15,89
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	41,47	--	41,47	20,48	--	20,48	27,52	--	27,52	35,02	--	35,02	15,79	--	15,79	32,78	16,63	32,88	35,19	--	35,19	20,42	--	20,42
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	43,08	--	43,08	22,08	--	22,08	28,65	--	28,65	35,62	--	35,62	17,21	--	17,21	34,96	20,95	35,13	35,34	--	35,34	23,07	--	23,07
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	43,08	--	43,08	22,90	--	22,90	29,44	--	29,44	35,55	--	35,55	18,65	--	18,65	35,61	22,58	35,82	34,86	--	34,86	25,21	--	25,21
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	51,41	--	51,41	37,56	--	37,56	26,51	--	26,51	14,45	--	14,45	13,49	--	13,49	33,28	10,40	33,30	29,85	--	29,85	19,50	--	19,50
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	52,61	--	52,61	39,50	--	39,50	24,01	--	24,01	17,24	--	17,24	13,44	--	13,44	35,82	13,94	35,85	30,35	--	30,35	20,90	--	20,90
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	52,80	--	52,80	40,25	--	40,25	24,74	--	24,74	21,56	--	21,56	15,30	--	15,30	36,55	19,92	36,64	30,12	--	30,12	20,46	--	20,46

Bijlage 6. Scenario 2: Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Betuwestraatweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	42,11	38,16	34,26	43,11
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	43,04	39,09	35,19	44,04
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	43,38	39,43	35,54	44,38
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	41,52	37,57	33,68	42,52
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	41,56	37,61	33,72	42,56
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	44,00	40,05	36,15	45,00
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	41,84	37,89	33,99	42,84
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	36,87	32,92	29,03	37,87
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	39,04	35,09	31,19	40,04
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	39,66	35,71	31,81	40,66
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	40,42	36,47	32,57	41,42
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	41,46	37,51	33,61	42,46
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,45	37,50	33,60	42,45
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	41,07	37,12	33,22	42,07
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	41,75	37,80	33,90	42,75
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,62	37,67	33,77	42,62
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	40,97	37,02	33,13	41,97
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	41,77	37,82	33,93	42,77
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	41,58	37,63	33,73	42,58
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	20,43	16,48	12,58	21,43
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	18,94	14,99	11,09	19,94
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,36	18,41	14,52	23,36
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	25,31	21,36	17,47	26,31
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	21,62	17,67	13,78	22,62
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,64	23,69	19,79	28,64
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	30,36	26,41	22,51	31,36
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	26,03	22,08	18,19	27,03
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	30,19	26,24	22,35	31,19
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	32,05	28,10	24,21	33,05
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	32,23	28,28	24,38	33,23
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	23,60	19,65	15,75	24,60
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	24,62	20,67	16,77	25,62
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,32	22,37	18,47	27,32
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	20,30	16,35	12,45	21,30
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	23,71	19,76	15,86	24,71
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	27,85	23,90	20,00	28,85
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	35,35	31,40	27,51	36,35
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	36,14	32,19	28,30	37,14
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	37,44	33,49	29,60	38,44
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	31,80	27,85	23,95	32,80
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	28,69	24,74	20,85	29,69
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	30,88	26,93	23,03	31,88
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	33,11	29,16	25,27	34,11
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	23,68	19,73	15,83	24,68
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	37,96	34,01	30,11	38,96
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	38,80	34,85	30,96	39,80
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	38,52	34,57	30,68	39,52
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	38,43	34,48	30,58	39,43
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	33,57	29,62	25,72	34,57
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	13,61	9,66	5,77	14,61
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	17,41	13,46	9,56	18,41
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,93	8,98	5,08	13,93
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	15,27	11,32	7,43	16,27
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	18,49	14,54	10,64	19,49
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	39,86	35,91	32,01	40,86
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	39,62	35,67	31,77	40,62
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	38,58	34,63	30,73	39,58
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,47	35,52	31,62	40,47
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	39,51	35,56	31,67	40,51
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	35,82	31,87	27,98	36,82
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	21,01	17,06	13,16	22,01
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	25,37	21,42	17,53	26,37
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,92	35,97	32,08	40,92
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,50	36,55	32,65	41,50
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	43,17	39,22	35,32	44,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Betuwestraatweg

Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	43,28	39,33	35,43	44,28

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boveneindsestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	22,91	18,61	12,91	23,03
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	23,08	18,78	13,08	23,20
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	24,25	19,95	14,25	24,37
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	13,65	9,35	3,65	13,77
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	16,71	12,41	6,71	16,83
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	25,94	21,64	15,94	26,06
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	20,64	16,34	10,64	20,76
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,45	31,15	25,45	35,57
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,30	33,00	27,30	37,42
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	38,04	33,74	28,04	38,16
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	33,45	29,15	23,45	33,57
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,23	30,93	25,23	35,35
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	36,06	31,76	26,06	36,18
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	32,49	28,19	22,49	32,61
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	34,28	29,98	24,28	34,40
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	35,66	31,36	25,66	35,78
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	25,54	21,24	15,54	25,66
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	27,61	23,31	17,61	27,73
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	28,83	24,53	18,83	28,95
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	25,13	20,82	15,13	25,25
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,68	30,38	24,68	34,80
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	36,95	32,65	26,95	37,07
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,05	33,75	28,05	38,17
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	37,62	33,32	27,62	37,74
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	39,71	35,41	29,71	39,83
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	39,85	35,55	29,85	39,97
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	29,25	24,95	19,25	29,37
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	32,05	27,75	22,05	32,17
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	33,77	29,47	23,77	33,89
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	26,24	21,94	16,24	26,36
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	40,48	36,18	30,48	40,60
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	42,84	38,54	32,84	42,96
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	43,38	39,08	33,38	43,50
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	49,12	44,82	39,12	49,24
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	49,37	45,07	39,37	49,49
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	48,99	44,69	38,99	49,11
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	41,57	37,27	31,57	41,69
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	49,90	45,60	39,90	50,02
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	50,14	45,84	40,14	50,26
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	49,72	45,42	39,72	49,84
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	53,77	49,47	43,77	53,89
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	53,83	49,53	43,83	53,95
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	53,22	48,92	43,22	53,34
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,10	40,80	35,10	45,22
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	44,56	40,26	34,56	44,68
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	44,42	40,12	34,42	44,54
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	41,08	36,78	31,08	41,20
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	30,41	26,11	20,41	30,53
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	44,97	40,67	34,97	45,09
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,90	41,60	35,90	46,02
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	45,94	41,64	35,94	46,06
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	49,24	44,94	39,24	49,36
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	49,74	45,43	39,74	49,86
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	49,53	45,23	39,53	49,65
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	35,40	31,10	25,40	35,52
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	21,63	17,33	11,63	21,75
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	38,41	34,11	28,41	38,53
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,66	36,36	30,66	40,78
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,20	36,90	31,20	41,32
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	36,44	32,14	26,44	36,56
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,61	35,31	29,61	39,73
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,44	37,14	31,44	41,56
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	36,20	31,90	26,20	36,32
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	37,40	33,10	27,40	37,52
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	24,45	20,15	14,45	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	22,79	18,49	12,79	22,91

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boveneindsestraat 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	22,90	18,60	12,90	23,02
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	23,06	18,76	13,06	23,18
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	24,19	19,89	14,19	24,31
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	13,65	9,35	3,65	13,77
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	16,71	12,41	6,71	16,83
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	25,94	21,64	15,94	26,06
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	20,64	16,34	10,64	20,76
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,33	31,03	25,33	35,45
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,23	32,93	27,23	37,35
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	37,93	33,63	27,93	38,05
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	33,42	29,12	23,42	33,54
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,22	30,92	25,22	35,34
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	36,06	31,76	26,06	36,18
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	32,48	28,18	22,48	32,60
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	34,26	29,96	24,26	34,38
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	35,61	31,31	25,61	35,73
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	19,67	15,37	9,67	19,79
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	20,39	16,09	10,39	20,51
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	21,27	16,97	11,27	21,39
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	23,66	19,36	13,66	23,78
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,65	30,35	24,65	34,77
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	36,94	32,64	26,94	37,06
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,03	33,73	28,03	38,15
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	37,61	33,31	27,61	37,73
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	39,70	35,40	29,70	39,82
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	39,85	35,55	29,85	39,97
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	29,12	24,82	19,12	29,24
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	31,07	26,77	21,07	31,19
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	32,78	28,48	22,78	32,90
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	25,70	21,40	15,70	25,82
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	40,47	36,17	30,47	40,59
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	42,82	38,52	32,82	42,94
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	43,28	38,98	33,28	43,40
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	49,12	44,82	39,12	49,24
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	49,37	45,07	39,37	49,49
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	48,99	44,69	38,99	49,11
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	41,56	37,26	31,56	41,68
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	49,88	45,57	39,88	50,00
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	50,11	45,81	40,11	50,23
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	49,66	45,36	39,66	49,78
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	53,77	49,47	43,77	53,89
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	53,83	49,53	43,83	53,95
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	53,22	48,92	43,22	53,34
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,10	40,80	35,10	45,22
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	44,56	40,26	34,56	44,68
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	44,42	40,12	34,42	44,54
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	41,08	36,78	31,08	41,20
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	30,35	26,05	20,35	30,47
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	44,97	40,67	34,97	45,09
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,88	41,58	35,88	46,00
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	45,89	41,59	35,89	46,01
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	49,24	44,94	39,24	49,36
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	49,74	45,43	39,74	49,86
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	49,52	45,22	39,52	49,64
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	35,38	31,08	25,38	35,50
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	21,63	17,33	11,63	21,75
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	38,32	34,02	28,32	38,44
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,48	36,18	30,48	40,60
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,88	36,58	30,88	41,00
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	36,42	32,12	26,42	36,54
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	39,59	35,29	29,59	39,71
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,41	37,11	31,41	41,53
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	36,03	31,73	26,03	36,15
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	37,39	33,09	27,39	37,51
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	23,70	19,40	13,70	23,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindsestraat 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	21,22	16,92	11,22	21,34

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boveneindsestraat 60 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	-3,10	-7,40	-13,10	-2,98
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	0,07	-4,24	-9,93	0,19
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	5,79	1,49	-4,21	5,91
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	--	--	--	--
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	--	--	--	--
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	-5,12	-9,42	-15,12	-5,00
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	--	--	--	--
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	19,83	15,53	9,83	19,95
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	19,42	15,12	9,42	19,54
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	22,25	17,95	12,25	22,37
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	11,49	7,19	1,49	11,61
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	4,29	-0,01	-5,71	4,41
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	1,85	-2,46	-8,15	1,97
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	7,48	3,18	-2,52	7,60
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	10,65	6,34	0,65	10,77
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	15,60	11,30	5,60	15,72
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	24,24	19,94	14,24	24,36
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	26,70	22,40	16,70	26,82
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	28,00	23,70	18,00	28,12
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	19,71	15,40	9,71	19,83
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	14,05	9,75	4,05	14,17
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	12,14	7,84	2,14	12,26
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	15,50	11,20	5,50	15,62
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	10,39	6,09	0,39	10,51
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	13,09	8,79	3,09	13,21
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	1,76	-2,54	-8,24	1,88
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	14,17	9,86	4,17	14,29
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	25,12	20,82	15,12	25,24
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,89	22,58	16,89	27,01
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	16,92	12,62	6,92	17,04
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	14,92	10,62	4,92	15,04
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	19,04	14,74	9,04	19,16
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	26,88	22,58	16,88	27,00
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	3,60	-0,70	-6,40	3,72
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	4,68	0,38	-5,32	4,80
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	5,01	0,70	-4,99	5,13
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	14,79	10,49	4,79	14,91
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	27,43	23,13	17,43	27,55
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	28,75	24,45	18,75	28,87
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	30,67	26,37	20,67	30,79
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	19,53	15,23	9,53	19,65
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	20,44	16,14	10,44	20,56
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	17,61	13,31	7,61	17,73
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	9,12	4,82	-0,88	9,24
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	11,18	6,88	1,18	11,30
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	11,31	7,01	1,31	11,43
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	11,48	7,18	1,48	11,60
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,01	7,71	2,01	12,13
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	17,30	13,00	7,30	17,42
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	20,85	16,55	10,85	20,97
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	26,75	22,45	16,75	26,87
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,42	8,12	2,42	12,54
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	15,67	11,36	5,67	15,79
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	20,50	16,20	10,50	20,62
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	12,50	8,20	2,50	12,62
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	--	--	--	--
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	21,60	17,29	11,60	21,72
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	26,65	22,35	16,65	26,77
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,67	25,37	19,67	29,79
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	12,34	8,04	2,34	12,46
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	15,68	11,38	5,68	15,80
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	20,81	16,51	10,81	20,93
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	22,21	17,90	12,21	22,33
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	13,41	9,11	3,41	13,53
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	16,50	12,20	6,50	16,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindsestraat 60 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	17,62	13,32	7,62	17,74

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	40,82	36,88	32,98	41,83
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	41,67	37,72	33,82	42,67
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	42,35	38,40	34,50	43,35
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	40,17	36,22	32,32	41,17
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	41,03	37,09	33,19	42,04
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	41,65	37,71	33,81	42,66
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	39,52	35,57	31,67	40,52
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	35,89	31,94	28,04	36,89
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	36,84	32,90	29,00	37,85
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	37,52	33,58	29,68	38,53
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	36,41	32,46	28,56	37,41
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,53	34,58	30,68	39,53
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	39,84	35,89	31,99	40,84
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	37,41	33,46	29,56	38,41
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,84	34,89	30,99	39,84
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	40,38	36,43	32,53	41,38
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	37,30	33,35	29,45	38,30
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,59	34,65	30,75	39,60
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	39,69	35,75	31,85	40,70
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	29,81	25,86	21,96	30,81
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	26,07	22,12	18,22	27,07
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	26,00	22,05	18,15	27,00
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	27,92	23,98	20,08	28,93
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	29,82	25,87	21,97	30,82
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	34,63	30,69	26,79	35,64
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	36,66	32,71	28,81	37,66
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	34,51	30,56	26,66	35,51
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	36,49	32,54	28,64	37,49
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	37,81	33,86	29,96	38,81
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	33,74	29,79	25,89	34,74
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	17,15	13,20	9,30	18,15
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	19,46	15,51	11,61	20,46
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	24,71	20,76	16,86	25,71
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	27,35	23,41	19,51	28,36
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	30,11	26,16	22,26	31,11
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	32,84	28,90	25,00	33,85
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	31,04	27,09	23,19	32,04
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	26,35	22,40	18,50	27,35
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	28,00	24,05	20,15	29,00
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	28,21	24,27	20,37	29,22
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	25,33	21,38	17,48	26,33
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	28,83	24,88	20,98	29,83
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	30,75	26,80	22,90	31,75
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	28,57	24,62	20,72	29,57
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	36,47	32,53	28,63	37,48
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	37,46	33,51	29,61	38,46
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	36,96	33,01	29,11	37,96
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	37,23	33,29	29,39	38,24
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	28,21	24,27	20,37	29,22
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	29,84	25,90	22,00	30,85
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	31,13	27,19	23,29	32,14
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	24,42	20,48	16,58	25,43
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	27,23	23,28	19,38	28,23
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	28,84	24,89	20,99	29,84
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	39,84	35,90	32,00	40,85
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	40,74	36,80	32,90	41,75
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	31,41	27,46	23,56	32,41
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	32,88	28,94	25,04	33,89
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	33,73	29,78	25,88	34,73
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	29,28	25,33	21,43	30,28
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,02	24,07	20,17	29,02
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	28,75	24,80	20,90	29,75
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,50	36,55	32,65	41,50
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	41,09	37,14	33,24	42,09
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	41,60	37,65	33,75	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Hoofdstraat

Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	42,16	38,21	34,31	43,16

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg plan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	10,05	4,65	-0,46	9,82
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	10,44	4,84	-0,15	10,15
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	10,93	5,36	0,35	10,65
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	-18,62	-24,85	-29,48	-19,08
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	-18,29	-24,63	-29,19	-18,78
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	8,75	3,40	-1,74	8,53
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	-10,39	-16,43	-21,18	-10,80
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	36,23	30,66	25,64	35,95
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	36,81	31,19	26,20	36,51
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	36,57	30,93	25,95	36,27
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	37,68	32,08	27,09	37,39
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	38,02	32,39	27,41	37,72
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	37,58	31,93	26,95	37,27
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,13	28,61	23,57	33,87
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	35,02	29,43	24,43	34,74
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	34,88	29,26	24,27	34,58
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	10,54	5,13	0,02	10,31
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	11,83	6,32	1,27	11,57
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	12,86	7,26	2,26	12,57
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	38,59	32,94	27,96	38,28
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	39,37	33,76	28,76	39,08
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	39,56	33,91	28,94	39,26
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,36	32,70	27,74	38,05
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	42,21	36,61	31,61	41,92
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	41,99	36,35	31,37	41,69
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	41,12	35,47	30,49	40,81
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	38,96	33,27	28,33	38,65
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	37,82	32,14	27,19	37,51
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	37,08	31,39	26,44	36,76
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	38,31	32,64	27,68	38,00
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	38,23	32,67	27,65	37,95
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	38,35	32,73	27,74	38,05
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	37,75	32,12	27,14	37,45
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	39,25	33,73	28,68	38,98
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,49	33,89	28,90	39,20
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	38,95	33,34	28,35	38,66
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	38,94	33,41	28,37	38,67
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	13,35	7,85	2,80	13,09
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	16,36	10,73	5,75	16,06
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	18,07	12,44	7,45	17,77
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	32,56	27,06	22,01	32,30
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	32,69	27,11	22,10	32,41
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	32,22	26,60	21,61	31,92
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	-0,74	-6,67	-11,48	-1,12
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	1,45	-4,54	-9,32	1,05
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	-1,41	-7,58	-12,24	-1,85
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	0,33	-5,63	-10,42	-0,06
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	32,33	26,88	21,79	32,08
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	42,83	37,26	32,24	42,55
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	42,48	36,86	31,87	42,18
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	41,31	35,67	30,69	41,01
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	35,45	29,95	24,89	35,19
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	35,66	30,09	25,07	35,38
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	35,14	29,54	24,54	34,85
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	13,73	8,34	3,22	13,50
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	19,65	14,17	9,10	19,39
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	40,61	35,01	30,01	40,32
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	40,75	35,12	30,14	40,45
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	40,26	34,61	29,64	39,96
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	35,24	29,74	24,69	34,98
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	35,79	30,21	25,20	35,51
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	35,56	29,95	24,96	35,27
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	12,27	6,88	1,76	12,04
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	14,05	8,45	3,45	13,76
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	28,81	23,43	18,31	28,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg plan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,91	24,27	19,29	29,61

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poorthof
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	16,30	12,00	6,30	16,42
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	16,94	12,64	6,94	17,06
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	14,54	10,24	4,54	14,66
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	15,78	11,48	5,78	15,90
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	17,18	12,88	7,18	17,30
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	17,60	13,30	7,60	17,72
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	13,28	8,98	3,28	13,40
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	23,26	18,95	13,26	23,38
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	25,76	21,45	15,76	25,88
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	27,54	23,24	17,54	27,66
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	20,49	16,18	10,49	20,61
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	21,38	17,08	11,38	21,50
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	21,27	16,97	11,27	21,39
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	18,77	14,47	8,77	18,89
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	19,85	15,55	9,85	19,97
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	20,73	16,42	10,73	20,85
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	10,93	6,63	0,93	11,05
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	13,00	8,69	3,00	13,12
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	14,97	10,67	4,97	15,09
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	22,83	18,53	12,83	22,95
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	20,94	16,64	10,94	21,06
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,13	17,83	12,13	22,25
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	23,24	18,94	13,24	23,36
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	24,72	20,42	14,72	24,84
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	26,07	21,77	16,07	26,19
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	27,19	22,89	17,19	27,31
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	17,34	13,03	7,34	17,46
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	17,70	13,40	7,70	17,82
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	19,90	15,60	9,90	20,02
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	11,27	6,97	1,27	11,39
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	28,64	24,34	18,64	28,76
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	32,32	28,02	22,32	32,44
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	34,30	29,99	24,30	34,42
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	27,70	23,39	17,70	27,82
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	29,02	24,72	19,02	29,14
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	29,62	25,32	19,62	29,74
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	13,31	9,00	3,31	13,43
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	37,12	32,82	27,12	37,24
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,01	34,71	29,01	39,13
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	39,33	35,03	29,33	39,45
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	37,21	32,90	27,21	37,33
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	39,14	34,84	29,14	39,26
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	39,56	35,25	29,56	39,68
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	25,62	21,32	15,62	25,74
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	26,35	22,04	16,35	26,47
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	28,16	23,86	18,16	28,28
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	22,41	18,11	12,41	22,53
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	19,74	15,44	9,74	19,86
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	31,31	27,01	21,31	31,43
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	33,41	29,11	23,41	33,53
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	35,05	30,75	25,05	35,17
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	33,43	29,12	23,43	33,55
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	35,32	31,02	25,32	35,44
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	36,64	32,34	26,64	36,76
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	20,60	16,30	10,60	20,72
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	15,10	10,80	5,10	15,22
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	25,35	21,04	15,35	25,47
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	27,91	23,61	17,91	28,03
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	30,16	25,85	20,16	30,28
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	23,33	19,03	13,33	23,45
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	24,76	20,45	14,76	24,88
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	24,19	19,89	14,19	24,31
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	20,50	16,19	10,50	20,62
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	22,79	18,48	12,79	22,91
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	16,22	11,92	6,22	16,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poorthof
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	18,60	14,30	8,60	18,72

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijnbandijk
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	27,22	23,28	19,38	28,23
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	28,41	24,47	20,57	29,42
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	29,24	25,29	21,39	30,24
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	29,93	25,98	22,08	30,93
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	30,97	27,03	23,13	31,98
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	27,95	24,00	20,10	28,95
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	29,65	25,71	21,81	30,66
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	21,89	17,94	14,04	22,89
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	22,79	18,85	14,95	23,80
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	23,62	19,68	15,78	24,63
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	23,76	19,81	15,91	24,76
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	27,23	23,28	19,38	28,23
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	28,60	24,66	20,76	29,61
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	26,94	23,00	19,10	27,95
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	25,39	21,44	17,54	26,39
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	26,45	22,51	18,61	27,46
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	30,54	26,60	22,70	31,55
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	30,38	26,43	22,53	31,38
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	31,12	27,17	23,27	32,12
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	23,92	19,98	16,08	24,93
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	16,40	12,46	8,56	17,41
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	22,41	18,46	14,56	23,41
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	25,38	21,44	17,54	26,39
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	20,17	16,23	12,33	21,18
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	23,34	19,40	15,50	24,35
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	24,82	20,88	16,98	25,83
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	20,59	16,64	12,74	21,59
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,66	23,72	19,82	28,67
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	29,69	25,75	21,85	30,70
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	20,85	16,90	13,00	21,85
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	21,69	17,75	13,85	22,70
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	19,31	15,37	11,47	20,32
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	21,31	17,37	13,47	22,32
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	16,27	12,33	8,43	17,28
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	19,00	15,05	11,15	20,00
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	20,43	16,49	12,59	21,44
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	12,28	8,34	4,44	13,29
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	24,74	20,80	16,90	25,75
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	25,88	21,94	18,04	26,89
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	26,45	22,51	18,61	27,46
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	15,11	11,16	7,26	16,11
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	18,76	14,82	10,92	19,77
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	18,53	14,59	10,69	19,54
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,94	8,99	5,09	13,94
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	21,46	17,51	13,61	22,46
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	22,91	18,97	15,07	23,92
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	23,41	19,47	15,57	24,42
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	22,40	18,45	14,55	23,40
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	18,17	14,22	10,32	19,17
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	20,85	16,91	13,01	21,86
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	23,11	19,16	15,26	24,11
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	12,67	8,72	4,82	13,67
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	14,80	10,85	6,95	15,80
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	18,58	14,63	10,73	19,58
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	23,80	19,86	15,96	24,81
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	25,30	21,36	17,46	26,31
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	19,88	15,93	12,03	20,88
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	21,24	17,30	13,40	22,25
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	22,71	18,76	14,86	23,71
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	15,70	11,75	7,85	16,70
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	18,08	14,14	10,24	19,09
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	19,74	15,79	11,89	20,74
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	24,04	20,10	16,20	25,05
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	25,22	21,28	17,38	26,23
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	27,59	23,64	19,74	28,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnbandijk
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	28,49	24,55	20,65	29,50

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Spoorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	56,72	52,77	48,87	57,72
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	58,31	54,36	50,46	59,31
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	58,67	54,72	50,82	59,67
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	54,89	50,94	47,04	55,89
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,09	51,14	47,24	56,09
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	56,27	52,32	48,42	57,27
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	53,29	49,34	45,44	54,29
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	52,39	48,44	44,54	53,39
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	54,47	50,52	46,62	55,47
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,49	51,54	47,64	56,49
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,05	44,10	40,20	49,05
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	50,97	47,02	43,12	51,97
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	52,58	48,63	44,73	53,58
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,03	44,09	40,19	49,04
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	50,70	46,75	42,85	51,70
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	52,52	48,58	44,68	53,53
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	46,63	42,68	38,78	47,63
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	48,89	44,94	41,04	49,89
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	50,64	46,69	42,79	51,64
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	47,80	43,86	39,96	48,81
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,46	44,51	40,61	49,46
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	49,44	45,49	41,59	50,44
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	50,72	46,77	42,87	51,72
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	50,99	47,04	43,14	51,99
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	52,94	48,99	45,09	53,94
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	53,70	49,75	45,85	54,70
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	47,31	43,36	39,46	48,31
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	47,65	43,70	39,80	48,65
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	48,83	44,88	40,98	49,83
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	46,49	42,54	38,64	47,49
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	49,79	45,84	41,94	50,79
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	51,62	47,67	43,77	52,62
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	52,69	48,74	44,84	53,69
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	52,59	48,65	44,75	53,60
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	54,60	50,65	46,75	55,60
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	55,02	51,07	47,17	56,02
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	50,26	46,31	42,41	51,26
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	36,32	32,37	28,47	37,32
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	38,94	34,99	31,09	39,94
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	41,83	37,89	33,99	42,84
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	51,51	47,56	43,66	52,51
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	53,43	49,49	45,59	54,44
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	53,80	49,85	45,95	54,80
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	59,03	55,08	51,18	60,03
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	60,01	56,06	52,16	61,01
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	60,42	56,47	52,57	61,42
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	61,28	57,33	53,43	62,28
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	57,90	53,95	50,05	58,90
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	44,48	40,54	36,64	45,49
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	45,69	41,74	37,84	46,69
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	46,62	42,68	38,78	47,63
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	55,32	51,37	47,47	56,32
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	56,60	52,65	48,75	57,60
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	56,71	52,76	48,86	57,71
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	61,85	57,91	54,01	62,86
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	58,61	54,67	50,77	59,62
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	45,49	41,54	37,64	46,49
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	47,23	43,28	39,38	48,23
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	46,57	42,62	38,72	47,57
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	55,17	51,22	47,32	56,17
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	56,42	52,48	48,58	57,43
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	56,77	52,82	48,92	57,77
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	59,68	55,73	51,83	60,68
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	61,01	57,07	53,17	62,02
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	56,36	52,41	48,51	57,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	58,18	54,23	50,33	59,18

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	33,18	28,87	23,18	33,30
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	38,65	34,35	28,65	38,77
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	41,50	37,20	31,50	41,62
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	28,65	24,35	18,65	28,77
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	29,76	25,46	19,76	29,88
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	30,75	26,45	20,75	30,87
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	27,41	23,11	17,41	27,53
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	32,50	28,19	22,50	32,62
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	37,30	33,00	27,30	37,42
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	40,07	35,77	30,07	40,19
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	31,91	27,61	21,91	32,03
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	34,75	30,44	24,75	34,87
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,06	33,75	28,06	38,18
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	28,47	24,16	18,47	28,59
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	31,38	27,08	21,38	31,50
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	35,30	31,00	25,30	35,42
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	24,61	20,31	14,61	24,73
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	26,05	21,75	16,05	26,17
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	26,29	21,99	16,29	26,41
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	35,22	30,92	25,22	35,34
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	34,40	30,10	24,40	34,52
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	36,08	31,78	26,08	36,20
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	38,84	34,54	28,84	38,96
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	34,35	30,05	24,35	34,47
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	37,39	33,09	27,39	37,51
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	39,69	35,39	29,69	39,81
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	25,49	21,19	15,49	25,61
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	27,96	23,66	17,96	28,08
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	29,80	25,50	19,80	29,92
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	26,26	21,96	16,26	26,38
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	31,73	27,43	21,73	31,85
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	35,95	31,65	25,95	36,07
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	38,49	34,19	28,49	38,61
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	43,98	39,67	33,98	44,10
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	45,74	41,43	35,74	45,86
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	46,53	42,23	36,53	46,65
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	40,57	36,27	30,57	40,69
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	19,22	14,92	9,22	19,34
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	21,71	17,40	11,71	21,83
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	24,39	20,09	14,39	24,51
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	42,47	38,17	32,47	42,59
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	44,13	39,82	34,13	44,25
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	45,00	40,70	35,00	45,12
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	46,38	42,08	36,38	46,50
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	47,68	43,38	37,68	47,80
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	48,11	43,80	38,11	48,23
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,87	41,57	35,87	45,99
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	28,98	24,68	18,98	29,10
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	37,91	33,61	27,91	38,03
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	39,48	35,18	29,48	39,60
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	40,68	36,38	30,68	40,80
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	45,66	41,35	35,66	45,78
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	47,41	43,11	37,41	47,53
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	47,68	43,38	37,68	47,80
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	42,93	38,63	32,93	43,05
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	27,11	22,81	17,11	27,23
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	31,90	27,59	21,90	32,02
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	33,35	29,05	23,35	33,47
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	27,58	23,28	17,58	27,70
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	42,62	38,32	32,62	42,74
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	44,63	40,32	34,63	44,75
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	45,10	40,79	35,10	45,22
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	43,94	39,64	33,94	44,06
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	45,24	40,94	35,24	45,36
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	27,75	23,45	17,75	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	29,13	24,83	19,13	29,25

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,1_A	Nieuwbouw 1	1,50	57,00	53,05	49,14	58,00
1,1_B	Nieuwbouw 1	4,50	58,58	54,62	50,71	59,57
1,1_C	Nieuwbouw 1	7,50	58,98	55,02	51,10	59,97
1,2_B	Nieuwbouw 1	4,50	55,25	51,30	47,39	56,25
1,2_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,46	51,51	47,61	56,46
1,3_A	Nieuwbouw 1	1,50	56,68	52,73	48,83	57,68
1,4_A	Nieuwbouw 1	1,50	53,79	49,84	45,94	54,79
1,5_A	Nieuwbouw 1	1,50	52,83	48,85	44,89	53,79
1,5_B	Nieuwbouw 1	4,50	54,90	50,92	46,96	55,86
1,5_C	Nieuwbouw 1	7,50	55,91	51,93	47,97	56,87
2,1_A	Nieuwbouw 2	1,50	49,51	45,45	41,44	50,40
2,1_B	Nieuwbouw 2	4,50	52,02	48,00	44,02	52,94
2,1_C	Nieuwbouw 2	7,50	53,46	49,46	45,47	54,39
2,2_A	Nieuwbouw 2	1,50	49,42	45,42	41,46	50,36
2,2_B	Nieuwbouw 2	4,50	51,70	47,71	43,75	52,65
2,2_C	Nieuwbouw 2	7,50	53,32	49,34	45,39	54,28
2,3_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,18	44,22	40,31	49,17
2,3_B	Nieuwbouw 2	4,50	50,08	46,13	42,21	51,07
2,3_C	Nieuwbouw 2	7,50	51,53	47,57	43,66	52,52
2,4_A	Nieuwbouw 2	1,50	48,61	44,51	40,47	49,46
2,5_A	Nieuwbouw 2	1,50	49,30	45,18	41,11	50,13
2,5_B	Nieuwbouw 2	4,50	50,28	46,19	42,11	51,12
2,5_C	Nieuwbouw 2	7,50	51,47	47,42	43,34	52,33
3,1_A	Nieuwbouw 3	1,50	51,82	47,70	43,64	52,65
3,1_B	Nieuwbouw 3	4,50	53,64	49,58	45,54	54,52
3,1_C	Nieuwbouw 3	7,50	54,36	50,32	46,29	55,25
3,2_A	Nieuwbouw 3	1,50	48,21	44,08	40,08	49,06
3,2_B	Nieuwbouw 3	4,50	48,61	44,53	40,53	49,49
3,2_C	Nieuwbouw 3	7,50	49,71	45,67	41,68	50,62
3,3_A	Nieuwbouw 3	1,50	47,51	43,38	39,38	48,36
3,4_A	Nieuwbouw 3	1,50	50,63	46,56	42,46	51,47
3,4_B	Nieuwbouw 3	4,50	52,48	48,44	44,31	53,33
3,4_C	Nieuwbouw 3	7,50	53,50	49,47	45,35	54,36
4,1_A	Nieuwbouw 4	1,50	54,74	50,63	46,17	55,41
4,1_B	Nieuwbouw 4	4,50	56,27	52,19	47,84	57,01
4,1_C	Nieuwbouw 4	7,50	56,57	52,50	48,18	57,32
4,2_A	Nieuwbouw 4	1,50	51,60	47,51	43,31	52,39
4,3_A	Nieuwbouw 4	1,50	50,50	46,22	40,72	50,70
4,3_B	Nieuwbouw 4	4,50	51,00	46,74	41,31	51,24
4,3_C	Nieuwbouw 4	7,50	50,81	46,56	41,20	51,07
4,4_A	Nieuwbouw 4	1,50	56,08	51,91	46,97	56,54
4,4_B	Nieuwbouw 4	4,50	56,99	52,85	48,08	57,53
4,4_C	Nieuwbouw 4	7,50	56,95	52,82	48,14	57,53
5,1_A	Nieuwbouw 5	1,50	59,43	55,45	51,43	60,36
5,1_B	Nieuwbouw 5	4,50	60,42	56,44	52,43	61,36
5,1_C	Nieuwbouw 5	7,50	60,82	56,85	52,84	61,76
5,2_A	Nieuwbouw 5	1,50	61,48	57,52	53,57	62,45
5,3_A	Nieuwbouw 5	1,50	58,01	54,06	50,15	59,01
5,4_A	Nieuwbouw 5	1,50	49,51	45,09	40,28	49,88
5,4_B	Nieuwbouw 5	4,50	50,25	45,89	41,07	50,65
5,4_C	Nieuwbouw 5	7,50	50,62	46,33	41,58	51,08
5,5_A	Nieuwbouw 5	1,50	56,69	52,64	48,36	57,47
5,5_B	Nieuwbouw 5	4,50	57,88	53,84	49,58	58,68
5,5_C	Nieuwbouw 5	7,50	57,96	53,92	49,66	58,76
6,1_A	Nieuwbouw 6	1,50	61,97	58,02	54,10	62,96
6,2_A	Nieuwbouw 6	1,50	58,74	54,80	50,90	59,75
6,3_A	Nieuwbouw 6	1,50	48,09	43,84	39,60	48,77
6,3_B	Nieuwbouw 6	4,50	49,55	45,35	41,12	50,26
6,3_C	Nieuwbouw 6	7,50	49,15	44,96	40,69	49,85
6,4_A	Nieuwbouw 6	1,50	55,56	51,58	47,58	56,50
6,4_B	Nieuwbouw 6	4,50	56,83	52,85	48,83	57,76
6,4_C	Nieuwbouw 6	7,50	57,22	53,23	49,20	58,14
6,5_B	Nieuwbouw 6	4,50	59,91	55,95	52,01	60,89
6,5_C	Nieuwbouw 6	7,50	61,22	57,27	53,33	62,20
6,6_B	Nieuwbouw 6	4,50	56,72	52,77	48,87	57,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2 Scenario 2 (met slaapkamers op bg)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6,6_C	Nieuwbouw 6	7,50	58,44	54,49	50,58	59,44

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	57,72	--	57,72	33,30	--	33,30	41,83	--	41,83	43,11	--	43,11	28,23	--	28,23	23,02	-2,98	23,03	9,82	--	9,82	16,42	--	16,42
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	59,31	--	59,31	38,77	--	38,77	42,67	--	42,67	44,04	--	44,04	29,42	--	29,42	23,18	0,19	23,20	10,15	--	10,15	17,06	--	17,06
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	59,67	--	59,67	41,62	--	41,62	43,35	--	43,35	44,38	--	44,38	30,24	--	30,24	24,31	5,91	24,37	10,65	--	10,65	14,66	--	14,66
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	55,89	--	55,89	28,77	--	28,77	41,17	--	41,17	42,52	--	42,52	30,93	--	30,93	13,77	--	13,77	-19,08	--	-19,08	15,90	--	15,90
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	56,09	--	56,09	29,88	--	29,88	42,04	--	42,04	42,56	--	42,56	31,98	--	31,98	16,83	--	16,83	-18,78	--	-18,78	17,30	--	17,30
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	57,27	--	57,27	30,87	--	30,87	42,66	--	42,66	45,00	--	45,00	28,95	--	28,95	26,06	-5,00	26,06	8,53	--	8,53	17,72	--	17,72
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	54,29	--	54,29	27,53	--	27,53	40,52	--	40,52	42,84	--	42,84	30,66	--	30,66	20,76	--	20,76	-10,80	--	-10,80	13,40	--	13,40
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	53,39	--	53,39	32,62	--	32,62	36,89	--	36,89	37,87	--	37,87	22,89	--	22,89	35,45	19,95	35,57	35,95	--	35,95	23,38	--	23,38
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	55,47	--	55,47	37,42	--	37,42	37,85	--	37,85	40,04	--	40,04	23,80	--	23,80	37,35	19,54	37,42	36,51	--	36,51	25,88	--	25,88
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	56,49	--	56,49	40,19	--	40,19	38,53	--	38,53	40,66	--	40,66	24,63	--	24,63	38,05	22,37	38,17	36,27	--	36,27	27,66	--	27,66
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	49,05	--	49,05	32,03	--	32,03	37,41	--	37,41	41,42	--	41,42	24,76	--	24,76	33,54	11,61	33,57	37,39	--	37,39	20,61	--	20,61
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	51,97	--	51,97	34,87	--	34,87	39,53	--	39,53	42,46	--	42,46	28,23	--	28,23	35,34	4,41	35,34	37,72	--	37,72	21,50	--	21,50
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	53,58	--	53,58	38,18	--	38,18	40,84	--	40,84	42,45	--	42,45	29,61	--	29,61	36,18	1,97	36,18	37,27	--	37,27	21,39	--	21,39
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	49,04	--	49,04	28,59	--	28,59	38,41	--	38,41	42,07	--	42,07	27,95	--	27,95	32,60	7,60	32,61	33,87	--	33,87	18,89	--	18,89
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	51,70	--	51,70	31,50	--	31,50	39,84	--	39,84	42,75	--	42,75	26,39	--	26,39	34,38	10,77	34,40	34,74	--	34,74	19,97	--	19,97
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	53,53	--	53,53	35,42	--	35,42	41,38	--	41,38	42,62	--	42,62	27,46	--	27,46	35,73	15,72	35,77	34,58	--	34,58	20,85	--	20,85
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	47,63	--	47,63	24,73	--	24,73	38,30	--	38,30	41,97	--	41,97	31,55	--	31,55	19,79	24,36	25,66	10,31	--	10,31	11,05	--	11,05
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	49,89	--	49,89	26,17	--	26,17	39,60	--	39,60	42,77	--	42,77	31,38	--	31,38	20,51	26,82	27,73	11,57	--	11,57	13,12	--	13,12
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	51,64	--	51,64	26,41	--	26,41	40,70	--	40,70	42,58	--	42,58	32,12	--	32,12	21,39	28,12	28,96	12,57	--	12,57	15,09	--	15,09
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	48,81	--	48,81	35,34	--	35,34	30,81	--	30,81	21,43	--	21,43	24,93	--	24,93	23,78	19,83	25,25	38,28	--	38,28	22,95	--	22,95
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	49,46	--	49,46	34,52	--	34,52	27,07	--	27,07	19,94	--	19,94	17,41	--	17,41	34,77	14,17	34,81	39,08	--	39,08	21,06	--	21,06
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	50,44	--	50,44	36,20	--	36,20	27,00	--	27,00	23,36	--	23,36	23,41	--	23,41	37,06	12,26	37,07	39,26	--	39,26	22,25	--	22,25
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	51,72	--	51,72	38,96	--	38,96	28,93	--	28,93	26,31	--	26,31	26,39	--	26,39	38,15	15,62	38,17	38,05	--	38,05	23,36	--	23,36
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	51,99	--	51,99	34,47	--	34,47	30,82	--	30,82	22,62	--	22,62	21,18	--	21,18	37,73	10,51	37,74	41,92	--	41,92	24,84	--	24,84
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	53,94	--	53,94	37,51	--	37,51	35,64	--	35,64	28,64	--	28,64	24,35	--	24,35	39,82	13,21	39,83	41,69	--	41,69	26,19	--	26,19
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	54,70	--	54,70	39,81	--	39,81	37,66	--	37,66	31,36	--	31,36	25,83	--	25,83	39,97	1,88	39,97	40,81	--	40,81	27,31	--	27,31
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	48,31	--	48,31	25,61	--	25,61	35,51	--	35,51	27,03	--	27,03	21,59	--	21,59	29,24	14,29	29,38	38,65	--	38,65	17,46	--	17,46
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	48,65	--	48,65	28,08	--	28,08	37,49	--	37,49	31,19	--	31,19	28,67	--	28,67	31,19	25,24	32,17	37,51	--	37,51	17,82	--	17,82
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	49,83	--	49,83	29,92	--	29,92	38,81	--	38,81	33,05	--	33,05	30,70	--	30,70	32,90	27,01	33,90	36,76	--	36,76	20,02	--	20,02
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	47,49	--	47,49	26,38	--	26,38	34,74	--	34,74	33,23	--	33,23	21,85	--	21,85	25,82	17,04	26,36	38,00	--	38,00	11,39	--	11,39
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	50,79	--	50,79	31,85	--	31,85	18,15	--	18,15	24,60	--	24,60	22,70	--	22,70	40,59	15,04	40,60	37,95	--	37,95	28,76	--	28,76
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	52,62	--	52,62	36,07	--	36,07	20,46	--	20,46	25,62	--	25,62	20,32	--	20,32	42,94	19,16	42,96	38,05	--	38,05	32,44	--	32,44
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	53,69	--	53,69	38,61	--	38,61	25,71	--	25,71	27,32	--	27,32	22,32	--	22,32	43,40	27,00	43,50	37,45	--	37,45	34,42	--	34,42
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	53,60	--	53,60	44,10	--	44,10	28,36	--	28,36	21,30	--	21,30	17,28	--	17,28	49,24	3,72	49,24	38,98	--	38,98	27,82	--	27,82
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	55,60	--	55,60	45,86	--	45,86	31,11	--	31,11	24,71	--	24,71	20,00	--	20,00	49,49	4,80	49,49	39,20	--	39,20	29,14	--	29,14
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	56,02	--	56,02	46,65	--	46,65	33,85	--	33,85	28,85	--	28,85	21,44	--	21,44	49,11	5,13	49,11	38,66	--	38,66	29,74	--	29,74
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	51,26	--	51,26	40,69	--	40,69	32,04	--	32,04	36,35	--	36,35	13,29	--	13,29	41,68	14,91	41,69	38,67	--	38,67	13,43	--	13,43
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	37,32	--	37,32	19,34	--	19,34	27,35	--	27,35	37,14	--	37,14	25,75	--	25,75	50,00	27,55	50,02	13,09	--	13,09	37,24	--	37,24

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	39,94	--	39,94	21,83	--	21,83	29,00	--	29,00	38,44	--	38,44	26,89	--	26,89	50,23	28,87	50,26	16,06	--	16,06	39,13	--	39,13
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	42,84	--	42,84	24,51	--	24,51	29,22	--	29,22	32,80	--	32,80	27,46	--	27,46	49,78	30,79	49,83	17,77	--	17,77	39,45	--	39,45
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	52,51	--	52,51	42,59	--	42,59	26,33	--	26,33	29,69	--	29,69	16,11	--	16,11	53,89	19,65	53,89	32,30	--	32,30	37,33	--	37,33
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	54,44	--	54,44	44,25	--	44,25	29,83	--	29,83	31,88	--	31,88	19,77	--	19,77	53,95	20,56	53,95	32,41	--	32,41	39,26	--	39,26
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	54,80	--	54,80	45,12	--	45,12	31,75	--	31,75	34,11	--	34,11	19,54	--	19,54	53,34	17,73	53,34	31,92	--	31,92	39,68	--	39,68
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	60,03	--	60,03	46,50	--	46,50	29,57	--	29,57	24,68	--	24,68	13,94	--	13,94	45,22	9,24	45,22	-1,12	--	-1,12	25,74	--	25,74
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	61,01	--	61,01	47,80	--	47,80	37,48	--	37,48	38,96	--	38,96	22,46	--	22,46	44,68	11,30	44,68	1,05	--	1,05	26,47	--	26,47
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	61,42	--	61,42	48,23	--	48,23	38,46	--	38,46	39,80	--	39,80	23,92	--	23,92	44,54	11,43	44,54	-1,85	--	-1,85	28,28	--	28,28
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	62,28	--	62,28	45,99	--	45,99	37,96	--	37,96	39,52	--	39,52	24,42	--	24,42	41,20	11,60	41,20	-0,06	--	-0,06	22,53	--	22,53
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	58,90	--	58,90	29,10	--	29,10	38,24	--	38,24	39,43	--	39,43	23,40	--	23,40	30,47	12,13	30,53	32,08	--	32,08	19,86	--	19,86
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	45,49	--	45,49	38,03	--	38,03	29,22	--	29,22	34,57	--	34,57	19,17	--	19,17	45,09	17,42	45,10	42,55	--	42,55	31,43	--	31,43
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	46,69	--	46,69	39,60	--	39,60	30,85	--	30,85	14,61	--	14,61	21,86	--	21,86	46,00	20,97	46,01	42,18	--	42,18	33,53	--	33,53
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	47,63	--	47,63	40,80	--	40,80	32,14	--	32,14	18,41	--	18,41	24,11	--	24,11	46,01	26,87	46,06	41,01	--	41,01	35,17	--	35,17
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	56,32	--	56,32	45,78	--	45,78	25,43	--	25,43	13,93	--	13,93	13,67	--	13,67	49,36	12,54	49,36	35,19	--	35,19	33,55	--	33,55
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	57,60	--	57,60	47,53	--	47,53	28,23	--	28,23	16,27	--	16,27	15,80	--	15,80	49,86	15,79	49,86	35,38	--	35,38	35,44	--	35,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	57,71	--	57,71	47,80	--	47,80	29,84	--	29,84	19,49	--	19,49	19,58	--	19,58	49,64	20,62	49,65	34,85	--	34,85	36,76	--	36,76
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	62,86	--	62,86	43,05	--	43,05	40,85	--	40,85	40,86	--	40,86	24,81	--	24,81	35,50	12,62	35,52	13,50	--	13,50	20,72	--	20,72
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	59,62	--	59,62	27,23	--	27,23	41,75	--	41,75	40,62	--	40,62	26,31	--	26,31	21,75	--	21,75	19,39	--	19,39	15,22	--	15,22
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	46,49	--	46,49	32,02	--	32,02	32,41	--	32,41	39,58	--	39,58	20,88	--	20,88	38,44	21,72	38,53	40,32	--	40,32	25,47	--	25,47
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	48,23	--	48,23	33,47	--	33,47	33,89	--	33,89	40,47	--	40,47	22,25	--	22,25	40,60	26,77	40,78	40,45	--	40,45	28,03	--	28,03
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	47,57	--	47,57	27,70	--	27,70	34,73	--	34,73	40,51	--	40,51	23,71	--	23,71	41,00	29,79	41,32	39,96	--	39,96	30,28	--	30,28
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	56,17	--	56,17	42,74	--	42,74	30,28	--	30,28	36,82	--	36,82	16,70	--	16,70	36,54	12,46	36,56	34,98	--	34,98	23,45	--	23,45
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	57,43	--	57,43	44,75	--	44,75	29,02	--	29,02	22,01	--	22,01	19,09	--	19,09	39,71	15,80	39,73	35,51	--	35,51	24,88	--	24,88
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	57,77	--	57,77	45,22	--	45,22	29,75	--	29,75	26,37	--	26,37	20,74	--	20,74	41,53	20,93	41,57	35,27	--	35,27	24,31	--	24,31
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	60,68	--	60,68	44,06	--	44,06	41,50	--	41,50	40,92	--	40,92	25,05	--	25,05	36,15	22,33	36,33	12,04	--	12,04	20,62	--	20,62
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	62,02	--	62,02	45,36	--	45,36	42,09	--	42,09	41,50	--	41,50	26,23	--	26,23	37,51	13,53	37,53	13,76	--	13,76	22,91	--	22,91
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	57,36	--	57,36	27,87	--	27,87	42,60	--	42,60	44,17	--	44,17	28,59	--	28,59	23,82	16,62	24,58	28,59	--	28,59	16,34	--	16,34
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	59,18	--	59,18	29,25	--	29,25	43,16	--	43,16	44,28	--	44,28	29,50	--	29,50	21,34	17,74	22,91	29,61	--	29,61	18,72	--	18,72

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	52,72	--	52,72	28,30	--	28,30	36,83	--	36,83	38,11	--	38,11	23,23	--	23,23	18,02	-7,98	18,03	4,82	--	4,82	11,42	--	11,42
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	54,31	--	54,31	33,77	--	33,77	37,67	--	37,67	39,04	--	39,04	24,42	--	24,42	18,18	-4,81	18,20	5,15	--	5,15	12,06	--	12,06
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	54,67	--	54,67	36,62	--	36,62	38,35	--	38,35	39,38	--	39,38	25,24	--	25,24	19,31	0,91	19,37	5,65	--	5,65	9,66	--	9,66
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	50,89	--	50,89	23,77	--	23,77	36,17	--	36,17	37,52	--	37,52	25,93	--	25,93	8,77	--	8,77	-24,08	--	-24,08	10,90	--	10,90
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	51,09	--	51,09	24,88	--	24,88	37,04	--	37,04	37,56	--	37,56	26,98	--	26,98	11,83	--	11,83	-23,78	--	-23,78	12,30	--	12,30
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	52,27	--	52,27	25,87	--	25,87	37,66	--	37,66	40,00	--	40,00	23,95	--	23,95	21,06	-10,00	21,06	3,53	--	3,53	12,72	--	12,72
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	49,29	--	49,29	22,53	--	22,53	35,52	--	35,52	37,84	--	37,84	25,66	--	25,66	15,76	--	15,76	-15,80	--	-15,80	8,40	--	8,40
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	1,5	48,39	--	48,39	27,62	--	27,62	31,89	--	31,89	32,87	--	32,87	17,89	--	17,89	30,45	14,95	30,57	30,95	--	30,95	18,38	--	18,38
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	4,5	50,47	--	50,47	32,42	--	32,42	32,85	--	32,85	35,04	--	35,04	18,80	--	18,80	32,35	14,54	32,42	31,51	--	31,51	20,88	--	20,88
1,1-1,5 Nieuwbouw 1	7,5	51,49	--	51,49	35,19	--	35,19	33,53	--	33,53	35,66	--	35,66	19,63	--	19,63	33,05	17,37	33,17	31,27	--	31,27	22,66	--	22,66
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	44,05	--	44,05	27,03	--	27,03	32,41	--	32,41	36,42	--	36,42	19,76	--	19,76	28,54	6,61	28,57	32,39	--	32,39	15,61	--	15,61
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	46,97	--	46,97	29,87	--	29,87	34,53	--	34,53	37,46	--	37,46	23,23	--	23,23	30,34	-0,59	30,34	32,72	--	32,72	16,50	--	16,50
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	48,58	--	48,58	33,18	--	33,18	35,84	--	35,84	37,45	--	37,45	24,61	--	24,61	31,18	-3,03	31,18	32,27	--	32,27	16,39	--	16,39
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	44,04	--	44,04	23,59	--	23,59	33,41	--	33,41	37,07	--	37,07	22,95	--	22,95	27,60	2,60	27,61	28,87	--	28,87	13,89	--	13,89
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	46,70	--	46,70	26,50	--	26,50	34,84	--	34,84	37,75	--	37,75	21,39	--	21,39	29,38	5,77	29,40	29,74	--	29,74	14,97	--	14,97
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	48,53	--	48,53	30,42	--	30,42	36,38	--	36,38	37,62	--	37,62	22,46	--	22,46	30,73	10,72	30,77	29,58	--	29,58	15,85	--	15,85
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	42,63	--	42,63	19,73	--	19,73	33,30	--	33,30	36,97	--	36,97	26,55	--	26,55	14,79	19,36	20,66	5,31	--	5,31	6,05	--	6,05
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	44,89	--	44,89	21,17	--	21,17	34,60	--	34,60	37,77	--	37,77	26,38	--	26,38	15,51	21,82	22,73	6,57	--	6,57	8,12	--	8,12
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	46,64	--	46,64	21,41	--	21,41	35,70	--	35,70	37,58	--	37,58	27,12	--	27,12	16,39	23,12	23,96	7,57	--	7,57	10,09	--	10,09
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	43,81	--	43,81	30,34	--	30,34	25,81	--	25,81	16,43	--	16,43	19,93	--	19,93	18,78	14,83	20,25	33,28	--	33,28	17,95	--	17,95
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	1,5	44,46	--	44,46	29,52	--	29,52	22,07	--	22,07	14,94	--	14,94	12,41	--	12,41	29,77	9,17	29,81	34,08	--	34,08	16,06	--	16,06
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	4,5	45,44	--	45,44	31,20	--	31,20	22,00	--	22,00	18,36	--	18,36	18,41	--	18,41	32,06	7,26	32,07	34,26	--	34,26	17,25	--	17,25
2,1-2,5 Nieuwbouw 2	7,5	46,72	--	46,72	33,96	--	33,96	23,93	--	23,93	21,31	--	21,31	21,39	--	21,39	33,15	10,62	33,17	33,05	--	33,05	18,36	--	18,36
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	46,99	--	46,99	29,47	--	29,47	25,82	--	25,82	17,62	--	17,62	16,18	--	16,18	32,73	5,51	32,74	36,92	--	36,92	19,84	--	19,84
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	48,94	--	48,94	32,51	--	32,51	30,64	--	30,64	23,64	--	23,64	19,35	--	19,35	34,82	8,21	34,83	36,69	--	36,69	21,19	--	21,19
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	49,70	--	49,70	34,81	--	34,81	32,66	--	32,66	26,36	--	26,36	20,83	--	20,83	34,97	-3,12	34,97	35,81	--	35,81	22,31	--	22,31
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	43,31	--	43,31	20,61	--	20,61	30,51	--	30,51	22,03	--	22,03	16,59	--	16,59	24,24	9,29	24,38	33,65	--	33,65	12,46	--	12,46
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	43,65	--	43,65	23,08	--	23,08	32,49	--	32,49	26,19	--	26,19	23,67	--	23,67	26,19	20,24	27,17	32,51	--	32,51	12,82	--	12,82
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	44,83	--	44,83	24,92	--	24,92	33,81	--	33,81	28,05	--	28,05	25,70	--	25,70	27,90	22,01	28,90	31,76	--	31,76	15,02	--	15,02
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	42,49	--	42,49	21,38	--	21,38	29,74	--	29,74	28,23	--	28,23	16,85	--	16,85	20,82	12,04	21,36	33,00	--	33,00	6,39	--	6,39
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	1,5	45,79	--	45,79	26,85	--	26,85	13,15	--	13,15	19,60	--	19,60	17,70	--	17,70	35,59	10,04	35,60	32,95	--	32,95	23,76	--	23,76
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	4,5	47,62	--	47,62	31,07	--	31,07	15,46	--	15,46	20,62	--	20,62	15,32	--	15,32	37,94	14,16	37,96	33,05	--	33,05	27,44	--	27,44
3,1-3,4 Nieuwbouw 3	7,5	48,69	--	48,69	33,61	--	33,61	20,71	--	20,71	22,32	--	22,32	17,32	--	17,32	38,40	22,00	38,50	32,45	--	32,45	29,42	--	29,42
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	48,60	--	48,60	39,10	--	39,10	23,36	--	23,36	16,30	--	16,30	12,28	--	12,28	44,24	-1,28	44,24	33,98	--	33,98	22,82	--	22,82
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	50,60	--	50,60	40,86	--	40,86	26,11	--	26,11	19,71	--	19,71	15,00	--	15,00	44,49	-0,20	44,49	34,20	--	34,20	24,14	--	24,14
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	51,02	--	51,02	41,65	--	41,65	28,85	--	28,85	23,85	--	23,85	16,44	--	16,44	44,11	0,13	44,11	33,66	--	33,66	24,74	--	24,74
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	46,26	--	46,26	35,69	--	35,69	27,04	--	27,04	31,35	--	31,35	8,29	--	8,29	36,68	9,91	36,69	33,67	--	33,67	8,43	--	8,43
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	32,32	--	32,32	14,34	--	14,34	22,35	--	22,35	32,14	--	32,14	20,75	--	20,75	45,00	22,55	45,02	8,09	--	8,09	32,24	--	32,24

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Spoorstraat			Stationsstraat			Hoofdstraat			Betuwestraatweg			Rijnbandijk			Boveneindsestraat			Ontsluitingsweg plan			Poorthof		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	34,94	--	34,94	16,83	--	16,83	24,00	--	24,00	33,44	--	33,44	21,89	--	21,89	45,23	23,87	45,26	11,06	--	11,06	34,13	--	34,13
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	37,84	--	37,84	19,51	--	19,51	24,22	--	24,22	27,80	--	27,80	22,46	--	22,46	44,78	25,79	44,83	12,77	--	12,77	34,45	--	34,45
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	1,5	47,51	--	47,51	37,59	--	37,59	21,33	--	21,33	24,69	--	24,69	11,11	--	11,11	48,89	14,65	48,89	27,30	--	27,30	32,33	--	32,33
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	4,5	49,44	--	49,44	39,25	--	39,25	24,83	--	24,83	26,88	--	26,88	14,77	--	14,77	48,95	15,56	48,95	27,41	--	27,41	34,26	--	34,26
4,1-4,4 Nieuwbouw 4	7,5	49,80	--	49,80	40,12	--	40,12	26,75	--	26,75	29,11	--	29,11	14,54	--	14,54	48,34	12,73	48,34	26,92	--	26,92	34,68	--	34,68
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	55,03	--	55,03	41,50	--	41,50	24,57	--	24,57	19,68	--	19,68	8,94	--	8,94	40,22	4,24	40,22	-6,12	--	-6,12	20,74	--	20,74
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	56,01	--	56,01	42,80	--	42,80	32,48	--	32,48	33,96	--	33,96	17,46	--	17,46	39,68	6,30	39,68	-3,95	--	-3,95	21,47	--	21,47
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	56,42	--	56,42	43,23	--	43,23	33,46	--	33,46	34,80	--	34,80	18,92	--	18,92	39,54	6,43	39,54	-6,85	--	-6,85	23,28	--	23,28
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	57,28	--	57,28	40,99	--	40,99	32,96	--	32,96	34,52	--	34,52	19,42	--	19,42	36,20	6,60	36,20	-5,06	--	-5,06	17,53	--	17,53
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	53,90	--	53,90	24,10	--	24,10	33,24	--	33,24	34,43	--	34,43	18,40	--	18,40	25,47	7,13	25,53	27,08	--	27,08	14,86	--	14,86
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	40,49	--	40,49	33,03	--	33,03	24,22	--	24,22	29,57	--	29,57	14,17	--	14,17	40,09	12,42	40,10	37,55	--	37,55	26,43	--	26,43
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	41,69	--	41,69	34,60	--	34,60	25,85	--	25,85	9,61	--	9,61	16,86	--	16,86	41,00	15,97	41,01	37,18	--	37,18	28,53	--	28,53
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	42,63	--	42,63	35,80	--	35,80	27,14	--	27,14	13,41	--	13,41	19,11	--	19,11	41,01	21,87	41,06	36,01	--	36,01	30,17	--	30,17
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	1,5	51,32	--	51,32	40,78	--	40,78	20,43	--	20,43	8,93	--	8,93	8,67	--	8,67	44,36	7,54	44,36	30,19	--	30,19	28,55	--	28,55
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	4,5	52,60	--	52,60	42,53	--	42,53	23,23	--	23,23	11,27	--	11,27	10,80	--	10,80	44,86	10,79	44,86	30,38	--	30,38	30,44	--	30,44
5,1-5,5 Nieuwbouw 5	7,5	52,71	--	52,71	42,80	--	42,80	24,84	--	24,84	14,49	--	14,49	14,58	--	14,58	44,64	15,62	44,65	29,85	--	29,85	31,76	--	31,76
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	57,86	--	57,86	38,05	--	38,05	35,85	--	35,85	35,86	--	35,86	19,81	--	19,81	30,50	7,62	30,52	8,50	--	8,50	15,72	--	15,72
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	54,62	--	54,62	22,23	--	22,23	36,75	--	36,75	35,62	--	35,62	21,31	--	21,31	16,75	--	16,75	14,39	--	14,39	10,22	--	10,22
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	41,49	--	41,49	27,02	--	27,02	27,41	--	27,41	34,58	--	34,58	15,88	--	15,88	33,44	16,72	33,53	35,32	--	35,32	20,47	--	20,47
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	43,23	--	43,23	28,47	--	28,47	28,89	--	28,89	35,47	--	35,47	17,25	--	17,25	35,60	21,77	35,78	35,45	--	35,45	23,03	--	23,03
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	42,57	--	42,57	22,70	--	22,70	29,73	--	29,73	35,51	--	35,51	18,71	--	18,71	36,00	24,79	36,32	34,96	--	34,96	25,28	--	25,28
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	1,5	51,17	--	51,17	37,74	--	37,74	25,28	--	25,28	31,82	--	31,82	11,70	--	11,70	31,54	7,46	31,56	29,98	--	29,98	18,45	--	18,45
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	52,43	--	52,43	39,75	--	39,75	24,02	--	24,02	17,01	--	17,01	14,09	--	14,09	34,71	10,80	34,73	30,51	--	30,51	19,88	--	19,88
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	52,77	--	52,77	40,22	--	40,22	24,75	--	24,75	21,37	--	21,37	15,74	--	15,74	36,53	15,93	36,57	30,27	--	30,27	19,31	--	19,31
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	55,68	--	55,68	39,06	--	39,06	36,50	--	36,50	35,92	--	35,92	20,05	--	20,05	31,15	17,33	31,33	7,04	--	7,04	15,62	--	15,62
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	57,02	--	57,02	40,36	--	40,36	37,09	--	37,09	36,50	--	36,50	21,23	--	21,23	32,51	8,53	32,53	8,76	--	8,76	17,91	--	17,91
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	4,5	52,36	--	52,36	22,87	--	22,87	37,60	--	37,60	39,17	--	39,17	23,59	--	23,59	18,82	11,62	19,58	23,59	--	23,59	11,34	--	11,34
6,1-6,6 Nieuwbouw 6	7,5	54,18	--	54,18	24,25	--	24,25	38,16	--	38,16	39,28	--	39,28	24,50	--	24,50	16,34	12,74	17,91	24,61	--	24,61	13,72	--	13,72

