



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek rail- en wegverkeerslawaai

Holten, Enkcoterrein

Gemeente Rijssen-Holten

Datum: 16 mei 2023
Projectnummer: 210295.01
Versie: 1.1
Opdrachtgever: Omnia

INHOUD

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	9
1.2	Ligging plangebied	9
1.3	Verkavelingsplan	9
1.4	Doel van het onderzoek	10
2	Wet- en regelgeving	11
2.1	Wet geluidhinder	11
2.2	Hogere waarde procedure	13
2.3	Bouwbesluit 2012	14
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	15
2.5	Rekenmethodieken	15
3	Onderzoeksgegevens	16
3.1	Selectie van geluidsbronnen	16
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	16
4	Onderzoek	22
4.1	Onderzoeksopzet	22
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	22
4.3	Geluidbelastingen	23
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	46
4.5	Toetsing gemeentelijk beleid	50
4.6	Gecumuleerde geluidsbelasting	51
4.7	Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid	58
5	Conclusie	60

Bijlage A: Verbeelding bestemmingsplan

Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Samenvatting

Voor de transformatie van het voormalige fabrieksterrein van Enkco, alsmede enkele agrarische gronden en bedrijfspercelen ten zuiden van de Kerkhofsweg wordt de realisatie van maximaal 155 woningen en 1.850 m² aan commerciële ruimten beoogd.

In de huidige situatie is er een fabrieksterrein met toebehoren van de Enkco fabriek en een cateringbedrijf aanwezig in het plangebied. De sloop van de gebouwen zal ruimte maken voor grondgebonden woningen en vier nieuwe appartementengebouwen. Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.



Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de bouwvlakken kunnen de volgende conclusies worden getrokken:


Spoorlijn Deventer – Almelo

De maximale geluidbelastingen per gebouw zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Daarnaast worden ook de gemeentelijke ambitiewaarde en bovengrens overschreden op een aantal bouwvlakken. De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de gevels parallel aan de spoorlijn. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht maar blijken niet doelmatig. Maatregelen bij de ontvanger kunnen overschrijdingen van de

gemeentelijke bovengrens wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn vliesgevels, serres, loggia's en dove gevels.

Bij inpassing van woningen op de bouwvlakken dient er rekening gehouden te worden met de gemeentelijke eis dat er voor toekenning een hogere grenswaarde tenminste één geluidluwe gevel dient te zijn.

Onderstaande figuur toont in het roze waar er al reeds maatregelen bij de ontvanger worden geadviseerd vanwege industrielawaai. De blauwe arcering laat zien waar een uitbreiding van deze maatregelen het overschrijden van de gemeentelijke bovengrens door railverkeerslawaai kan voorkomen. Bij toepassing van dergelijke maatregelen bij de ontvanger zijn er geen overschrijdingen van de gemeentelijke bovengrens meer voor het aspect railverkeerslawaai. Daarmee kan er worden voldaan aan het gemeentelijk beleid.

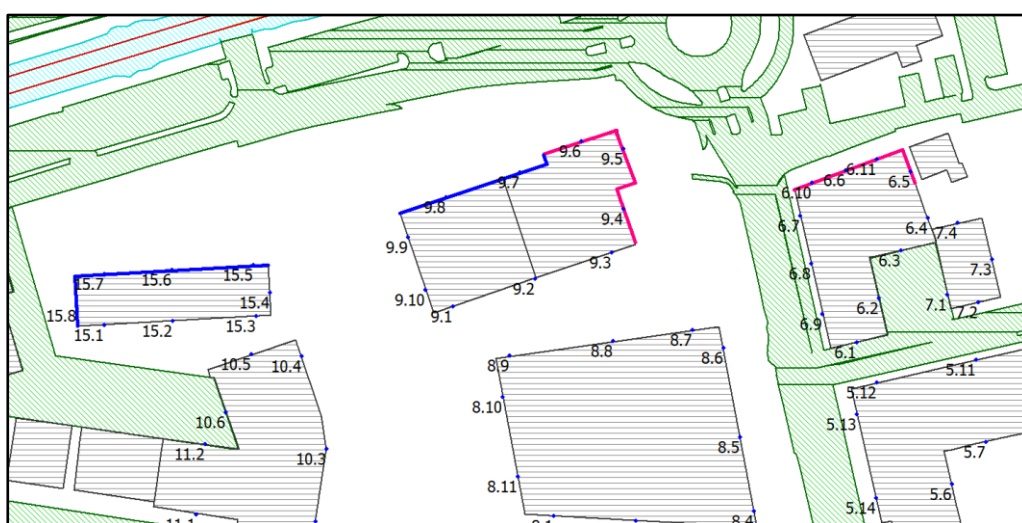

Geadviseerde gevels (roze) waar vliesgevels, serres, loggia's of anders dove gevels gerealiseerd dienen te worden ten gevolge van industrielawaai. Deze gevels beperken ook de geluidbelastingen ten gevolge van railverkeerslawaai (en wegverkeerslawaai). De blauwe arcering laat zien waar deze maatregel kan worden uitgebreid om een overschrijding van de gemeentelijke bovengrens te voorkomen voor het aspect railverkeerslawaai, het is hiervoor ook mogelijk balkons met scherm te realiseren.

Onderstaande tabel toont de aan te vragen hogere grenswaarden per bouwvlak, zonder toepassing van maatregelen bij de ontvanger.

spoorlijn Deventer - Almelo		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	64	1, 2 en 3
8	59	1, 2 en 3
9	68	1, 2, 3 en 4
10	61	1, 2 en 3
15	68	1, 2 en 3

Drostenstraat, Industriestraat, Waagweg

De maximale geluidbelastingen per gebouw zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Daarnaast worden de gemeentelijke

ambitiewaarden overschreden op een aantal bouwvlakken. De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de gevels parallel aan de betreffende wegen. Vanwege deze wegen zijn er geen geluidbelastingen die de bovengrens overschrijden. Bij inpassing van woningen op de bouwvlakken dient er rekening gehouden te worden met de gemeentelijke eis dat er voor toekenning een hogere grenswaarde tenminste één geluidluwe gevel dient te zijn.

Navolgende tabellen tonen de aan te vragen hogere grenswaarden per bouwvlak.

Drostenstraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	50	2 en 3
9	49	1, 2 en 3

Industriestraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
2	51	1, 2 en 3
3	49	2
4	53	1, 2 en 3
5	54	1, 2 en 3
6	55	1, 2 en 3
8	52	1, 2 en 3

Waagweg		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	49	3
9	57	1, 2, 3 en 4
15	56	1, 2 en 3


Stationsstraat, Larenseweg en Dorpsstraat

De geluidbelasting vanwege de 50 km/uur wegen Stationsstraat, Larenseweg en Dorpsstraat blijft onder de voorkeursgrenswaarde alsmede gemeentelijke ambitiewaarde. Vanwege deze wegen wordt voldaan aan de Wgh.

Omliggende 30 km/uur wegen

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Oranjestraat, Kolweg, Weverstraat en Dorpsstraat vinden er overschrijdingen plaats van de gemeentelijke ambitiewaarde en de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de gevels direct grenzend aan de betreffende wegen. Daarnaast wordt vanwege de Dorpsstraat ook de gemeentelijke bovengrens overschreden. Maatregelen bij de ontvanger kan de geluidbelasting terugbrengen tot 58 dB; de gemeentelijke bovengrens wordt dan niet meer overschreden. Navolgende afbeelding toont op welke gevel aanvullende maatregelen nodig zijn.

Vanwege de niet-gezoneerde Dorpsstraat is er een overschrijding van de gemeentelijke bovengrens op bouwvlak 1. Maatregelen bij de ontvanger zoals balkons met scherm kunnen de geluidbelasting terugbrengen tot onder de gemeentelijke bovengrens. Onderstaande afbeelding toont de locatie waar maatregelen zoals balkons met scherm toegepast kunnen worden.

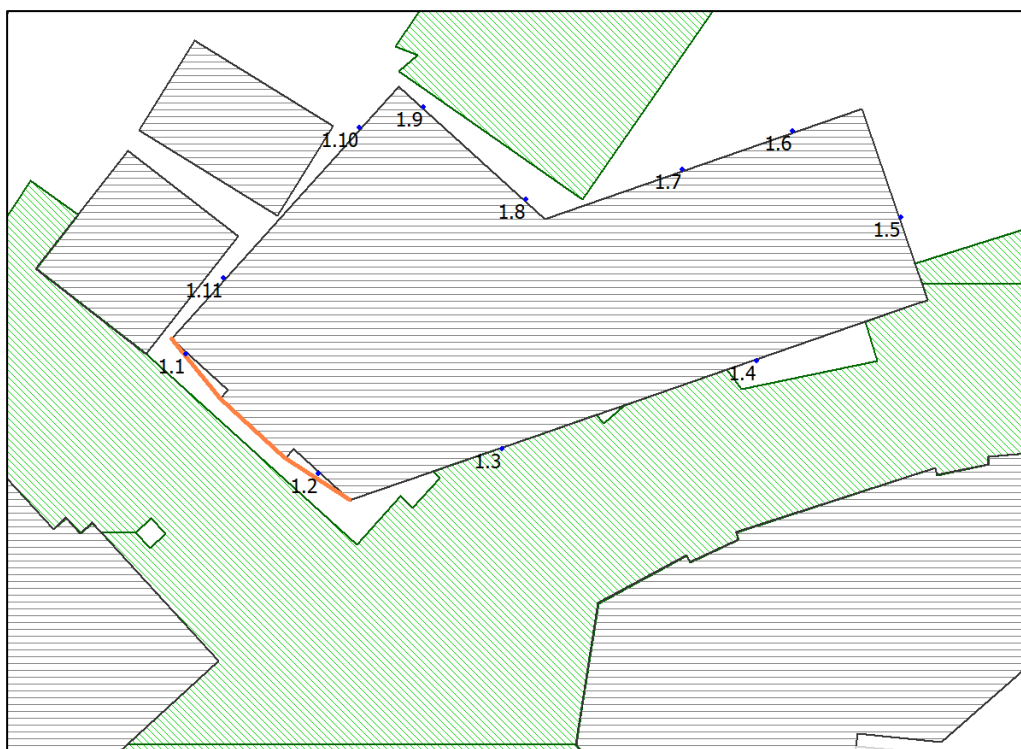

Maatregelen bij de ontvanger, zoals balkons met scherm, ter plaatse van de oranje arcering kunnen de overschrijding van de gemeentelijke bovengrens ten gevolge van de niet-gezoneerde Dorpsstraat wegnemen

Een hogere grenswaarde aanvraag procedure is niet van toepassing gezien de genoemde wegen, volgens de Wgh, niet gezoneerde wegen betreffen.

Als gevolg van de 30 km/uur wegen AJ Goldsteinstraat, HJ Wansinkstraat, Kerhofs-weg en Smidsbelt wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er vindt vanwege deze wegen ook geen overschrijding plaats van de gemeentelijke ambitiewaarde. Voor deze wegen kan worden voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 70 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Hierbij is geluid vanwege een uitruk met sirenes maatgevend. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 70 dB.

De hoogst gecumuleerde waarde bedraagt 70 dB, de methode Miedema kwalificeert dergelijke geluidbelasting als 'slecht'. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 64 dB bedraagt (kwalificatie 'tamelijk slecht' of 'slecht') worden maatregelen aanbevolen die de geluidbelasting voor de beoogde woningen beperken.

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Voor de transformatie van het voormalige fabrieksterrein van Enkco, alsmede enkele agrarische gronden en bedrijfspercelen ten zuiden van de Kerkhofsweg wordt de realisatie van maximaal 155 woningen en 1.850 m² aan commerciële ruimten beoogd.

In de huidige situatie is er een fabrieksterrein met toebehoren van de Enkcofabriek en een cateringbedrijf aanwezig in het plangebied. De sloop van de gebouwen zal ruimte maken voor maximaal 155 woningen in de vorm van grondgebonden woningen en vier nieuwe appartementengebouwen. Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich direct ten oosten van het centrum van Holten tussen de Stationsstraat, de Kolweg, de Industriestraat en de Waagweg. Verder ligt de planlocatie in de zone van spoorlijn Deventer-Almelo en enkele andere gezoneerde wegen. Daarnaast liggen er nog verschillende niet-gezoneerde wegen.

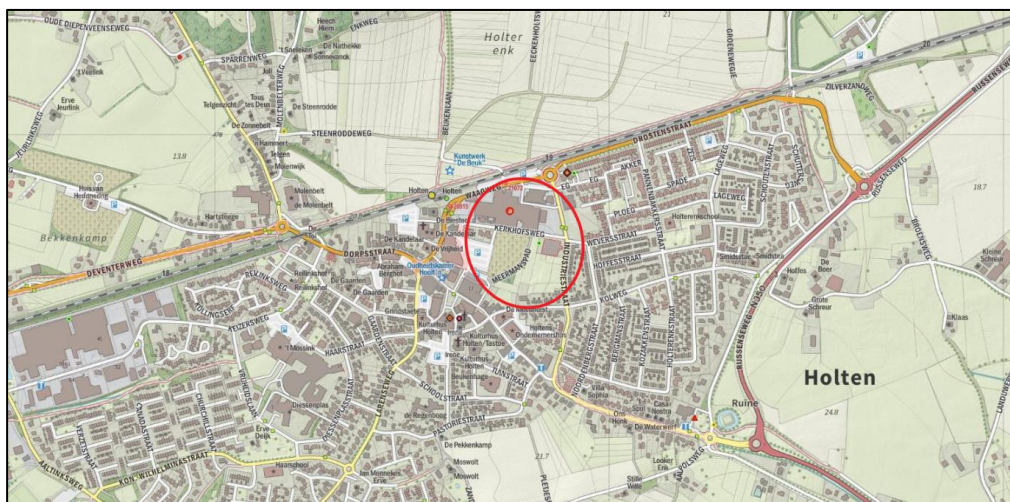

Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Verkavelingsplan

Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de verbeelding vanuit het bestemmingsplan voor onderhavige ontwikkeling. De verbeelding is tevens opgenomen in bijlage A.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/uur-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde ³	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

² De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

³ Voor auto(snel)wegen geldt dat een geluidgevoelig object, welke binnen de zone van deze auto(snel)weg gelegen is, ten opzichte van deze auto(snel)weg altijd buitenstedelijk is gelegen.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

In het Interim Beleid bij Hogere Grenswaarden⁴ van de gemeente Rijssen-Holten zijn de kaders voor het aanvragen van hogere grenswaarden opgesteld. Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten stellen dan ook de hieronder opgenomen beleidsregel vast, welke grotendeels overeenkomt met de grenswaarden en criteria voor toepassing van ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de oude Wet geluidhinder.

Bij een procedure in het kader van het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan wel bij toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) zal de initiatiefnemer akoestisch onderzoek laten uitvoeren, gericht op het treffen van maatregelen t.b.v. het realiseren van de in het genoemde voorkeursgrenswaarden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Daar waar toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen tot de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeer- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, zal gebruik worden gemaakt van maximale ontheffingswaarde voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Burgemeester en wethouders zullen van deze ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting slechts in bepaalde situaties gebruik maken. De situaties zijn, afhankelijk van de geluidsbron, hieronder weergegeven:

Voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die

- 1e. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermbende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermbende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten, of

⁴ Interim Beleid bij Hogere Grenswaarden, Wet geluidhinder, Afdeling Leefomgeving en Veiligheid, gemeente Rijssen-Holten, 12-06-2007.

- 2e. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of
- 3e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of
- 4e. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.

Bij een hogere grenswaarde zal bij de met betrekking tot geluidsgevoelige bestemming tenminste één geluidsluwe gevel aanwezig moeten zijn. De toepassing van “dove gevels” wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Tevens zijn in het geluidsbeleid⁵, ambitie en bovengrens geluidsklassen getypeerd voor het gebied van de beoogde ontwikkeling. In dit geval gaat het grotendeels om het gebied ‘Woonwijk’. Hiervoor is de ambitiewaarde ‘rustig’: wegverkeerslawaaï tot en met 43 dB; railverkeerslawaaï tot en met 50 dB. De bovengrens voor dit gebied is ‘zeer onrustig’: wegverkeerslawaaï tot en met 58 dB en railverkeerslawaaï tot en met 63 dB. Voor de bouwvlakken 1, 2, 10, 15 geldt dat deze in het gebiedstype ‘Centrum’ liggen, hiervoor zijn de ambitie-bovengrens waarden: voor wegverkeerslawaaï, 48 dB tot 58 dB; en voor railverkeerslawaaï, 55 dB tot 63 dB.

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidsbronnen, kan de geluidbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wgh zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gewaarborgd.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen kan toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 echter ook bij 30 km/uur wegen wenselijk zijn.

⁵ Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten, Rapport M.2006.0718.08.R001, Nota geluidsbeleid, 29-09-2008

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat kan tevens toetsing aan 30 km/uur wegen wenselijk zijn. Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.1).

2.5.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

Voor de gezoneerde wegen Larenseweg, Dorpsstraat, Stationsstraat (zuid), Waagweg, Industriestraat en Drostenstraat en niet gezoneerde Dorpsstraat zijn de verdeling gebruikt uit akoestische onderzoeken van andere bestemmingsplannen in de omgeving^{6,7}. Voor de gezoneerde HJ Wansinksstraat zijn de uurpercentages en voertuigverdeling gebaseerd op VI lucht en geluid. Voor de niet gezoneerde 30 km/uur wegen die ontsluiten uit het centrum zijn uurpercentages en voertuigverdeling van VI Lucht en Geluid gebruikt: Kerkhofsweg, Oranjestraat, Kerkstraat, Kolweg, Smidsbelt. Voor de volgende niet gezoneerde 30 km/uur wegen is een realistische aanname op basis van een rustige woonwijk gemaakt. Hier is uitgangspunt dat er maximaal 0,5 % zwaar vrachtvervoer komt per etmaal: Dit geldt voor de AJ Goldsteinstraat. De etmaalintensiteiten zijn afkomstig uit het verkeersmodel van Gemeente Rijssen-Holten en zijn met een autonome groei van 1% per jaar doorgerekend naar het maatgevende jaar 2032. Voor de rotondes ten westen en ten noorden van het plangebied is de intensiteit op de rotonde conform het hogere waarden beleid van de provincie Limburg⁸ berekend. Dit is de som van al het verkeer dat de rotonde oprijdt (i.e. de helft van de etmaalintensiteit van de toeleidende weg) gedeeld door twee.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke akoestische bronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen. Gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig.

Het plangebied ligt in de zone van een spoorweg. Het betreft hier spoorlijn Deventer – Almelo.

Het plangebied is gelegen binnen de zone van de gezoneerde 50 km/uur weg Waagweg, Industriestraat, Larenseweg, Dorpsstraat en Drostenstraat. Ten behoeve van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening zijn ook de 30 km/uur wegen Kerkhofsweg, Oranjestraat, Kerkstraat, Kolweg, Smidsbelt, A.J. Goldsteinstraat en Noordenbergstraat meegenomen in dit onderzoek.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 *Uitgangspunten railverkeer*

Voor de geluidberekening zijn de snelheid en de verkeersintensiteiten van de treinen van belang op de spoorlijn. De gebruikte spoorgegevens zijn afkomstig uit het geluidregister (d.d. 12-09-2022), welke zijn vastgesteld in het kader van SWUNG I. Naast de

⁶ Akoestisch onderzoek Centrumplan Holten, Munsterhuis Geluidsadvies 24 mei 2012

⁷ Akoestisch onderzoek verkeerslawaaï en geluid van een inrichting, Aveco de Bondt, 19 augustus 2013

⁸ Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder, Afdeling Milieuonderzoek en-Advies, Provinciale Staten van Limburg, 19-12-2013

spoorgegevens bevat het geluidregister ook informatie van de aanwezige geluidschermen langs het spoor.

Maaiveldhoogte spoor

Het spoor is ter plaatse gelegen op ongeveer 20 meter boven NAP.

3.2.2 Uitgangspunten wegverkeer

In navolgende tabel is een overzicht van de wegen waaraan getoetst is weergegeven inclusief de snelheid en wegdekverharding. De Dorpsstraat bevat wegvakken waar de maximumsnelheid 15 km/uur bedraagt, veiligheidshalve wordt gerekend met een snelheid van 30 km/uur op deze wegvakken.

Gehanteerde snelheden en wegdekken per weg

Straat	Snelheid	Wegdek verharding
Kerkhofsweg	30 km/uur	Klinkers in keperverband
Dorpsstraat	50 en 30 km/uur	Dichtasfaltbeton en klinkers in keperverband
Lareneweg	50 km/uur	Referentiewegdek
Smidsbelt	30 km/uur	Klinkers in keperverband
Kerkstraat	30 km/uur	Klinkers in keperverband
Oranjestraat	30 km/uur	Dichtasfaltbeton en klinkers in keperverband
H.J. Wansinkstraat	30 km/uur	Klinkers in keperverband
A.J. Goldsteinstraat	30 km/uur	Klinkers in keperverband
Weversstraat	30 km/uur	Klinkers in keperverband
Drostenstraat	50 km/uur	Referentiewegdek
Waagweg	50 km/uur	Referentiewegdek
Industriestraat	50 km/uur	Referentiewegdek
Stationsstraat	50 en 30 km/uur	Dichtasfaltbeton en klinkers in keperverband

Aftrek artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB. In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB⁹ toegepast aangezien de snelheden lager liggen dan 70 km/uur.

⁹ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

Verkeersintensiteiten wegen

Voor de gezondeerde wegen Lareneweg, Dorpsstraat, Stationsstraat (zuid), Waagweg, Industriestraat en Drostestraat en niet gezondeerde Dorpsstraat zijn etmaalintensiteiten en voertuigverdeling gebruikt uit akoestische onderzoeken van andere bestemmingsplannen in de omgeving^{10,11}.

Voor de gezondeerde HJ Wansinkstraat zijn de uurpercentages en voertuigverdeling gebaseerd op VI lucht en geluid voor 50 km/uur. Voor de niet gezondeerde 30 km/uur wegen die ontsluiten uit het centrum zijn uurpercentages en voertuigverdeling van VI Lucht en Geluid gebruikt: Kerkhofsweg, Oranjestraat, Kerkstraat, Kolweg, Smidsbelt.

Voor de volgende niet gezondeerde 30 km/uur wegen is een schatting op basis van rustige woonwijk gemaakt. Hier is uitgangspunt dat er maximaal 0,5 % zwaar vrachtvervoer komt per etmaal: Dit geldt voor AJ Goldsteinstraat.

De verkeersintensiteit in aantal mvt/etm komen van het verkeersmodel van Gemeente Rijssen-Holten en zijn met een autonome groei van 1% per jaar doorgerekend naar 2032. Voor een gedetailleerd overzicht van alle verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage C waar de invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen.

Bovenop de intensiteiten voor de Industriestraat, Waagweg en de Stationsstraat komen nog intensiteiten ten gevolge van de realisatie van het plan. Voor de industriestraat gaat het om een intensiteit van 920 voertuigen per etmaal. Voor de Stationsstraat en Waagweg gaat het om 610 voertuigen per etmaal. Voor de rotondes ten westen en ten noorden van het plangebied is de intensiteit op de rotonde conform het hogere waarden beleid van de provincie Limburg¹² berekend.

Etmaalintensiteiten per weg(vak)

Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit 2032
Kolweg	Dorpsstraat – Parkeerplaats Kolweg 5	2.028
	Parkeerplaats Kolweg 5 – Industriestraat	1.690
	Industriestraat – A.J. Goldsteinstraat	1.690
	AJ Goldsteinstraat – Kozakkenstraat	1.352
Industriestraat	Kolweg – Weverstraat	938 + 920
	Weverstraat – Eg	763 + 920
	Eg – rotonde	1.014 + 920
AJ Goldsteinstraat	Weverstraat – Kolweg	225
HJ Wansinkstraat	Oranjestraat – Waardenborchstraat	901
	Waardenborgstraat – Kolweg	338
Oranjestraat	Kerkstraat – Rietmolenstraat	2.704
	Rietmolenstraat – HJ Wansinkstraat	1.127
Kerkstraat	Smidsbelt – Dorpsstraat	1.465
Waagweg	Stationsstraat – Beukenlaan	9.777 + 610
	Beukenlaan – rotonde	9.015 + 610
Stationsstraat	Rotonde – Kerkhofsweg	10.141
	Kerkhofsweg – Waagweg	9.127 + 610
Lareneweg	Haarstraat – rotonde	4.169
Dorpsstraat	Abraham Berg Hof – Rotonde	11.719
	Rotonde – Smidsbelt	3.719
	Smidsbelt – Kerkstraat	3.380

¹⁰ Akoestisch onderzoek Centrumplan Holten, Munsterhuis Geluidsadvies 24 mei 2012

¹¹ Akoestisch onderzoek verkeerslawaaï en geluid van een inrichting, Aveco de Bondt, 19 augustus 2013

¹² Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder, Afdeling Milieuonderzoek en-Advies, Provinciale Staten van Limburg, 19-12-2013

Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit 2032
Rotonde	Dorpsstraat-Lareneweg-Stationsstraat-Smidsbelt	7.437
Kerkhofsweg	Stationsstraat – oude kerkhof	113
Drostenstraat	Rotonde – Pannenbakkersstraat	8.451
Rotonde	Drostenstraat-Waagweg-Industriestraat	5.003


3.2.3 *Bebouwing en waarneemhoogten*

Getoetst is op de randen van de verbeelding (d.d. januari 2023) van onderhavig plan, en daarmee de maximaal planologische mogelijkheden. De verbeelding is als bijlage A toegevoegd. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter. De toetspunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter.

Bouwvlak 12, 13, en 14 (uit dit onderzoek) zijn reeds bestaande gebouwen die mee worden genomen in het bestemmingsplan maar waar niet op getoetst wordt. Bouwvlak 16 voor de gemengde bestemming wordt ook niet getoetst aangezien dit niet een geluidgevoelig object is. Daaropvolgende figuur toont een 3D-weergave van het bouwplan. De figuren op de volgende pagina tonen de genummerde toetspunten.



Nummering bouwvlakken

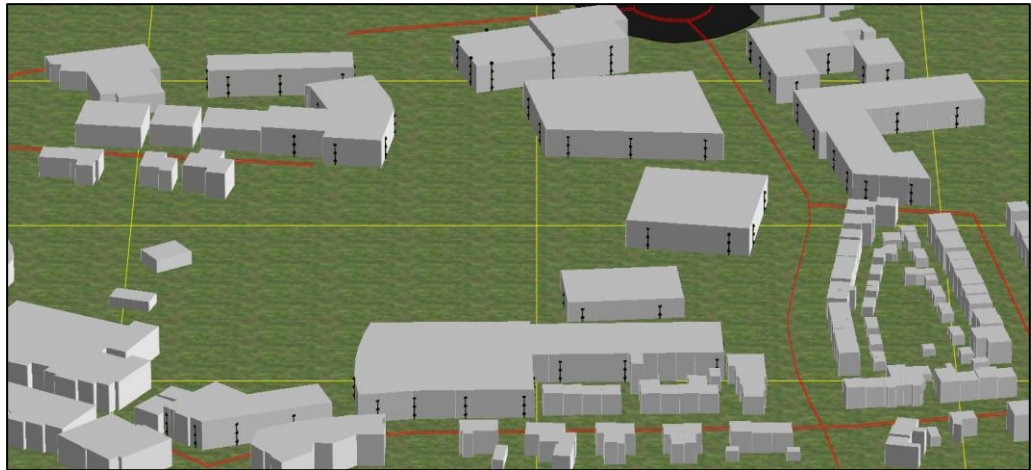

3D-weergave akoestisch rekenmodel



Nummering toetspunten gebouwen, bewerking

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB, voor railverkeer 55 dB. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB, voor railverkeer 68 dB.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen


De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. Bijlage C geeft de invoergegevens, en bijlage D bevat een rapportage van de rekenresultaten van het model.

4.3 Geluidbelastingen

Vanwege de grootte van het plangebied is er ter overzicht een kleurcode toegevoegd aan de resultaatfiguren. In eerste instantie wordt getoetst op de Wgh en de gebiedstypering 'Woonwijk'. Groen betekent dat er geen overschrijdingen zijn, geel geeft een overschrijding aan van enkel de ambitiewaarde, oranje geeft aan dat daarnaast ook de voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke bovengrens worden overschreden, rood geeft een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde weer (en daarmee alle andere normen). Voor de bouwvlakken 1, 2, 10, 15 geldt dat deze in het gebiedstype Centrum liggen, hiervoor zijn de ambitie-bovengrens waarden: voor wegverkeerslawai, 48 dB tot 58 dB; en voor railverkeerslawai, 55 dB tot 63 dB. Bij overschrijdingen op deze bouwvlakken zal dit nader worden toegelicht. Bijlage D bevat de resultaten per straat.


4.3.1 *Spoorlijn Deventer-Almelo*

In navolgende figuur toont de indicatie van overschrijdingen ten gevolge van spoorlijn Deventer-Almelo. In bijlage D staat een volledig overzicht van de geluidbelastingen per toetspunt.

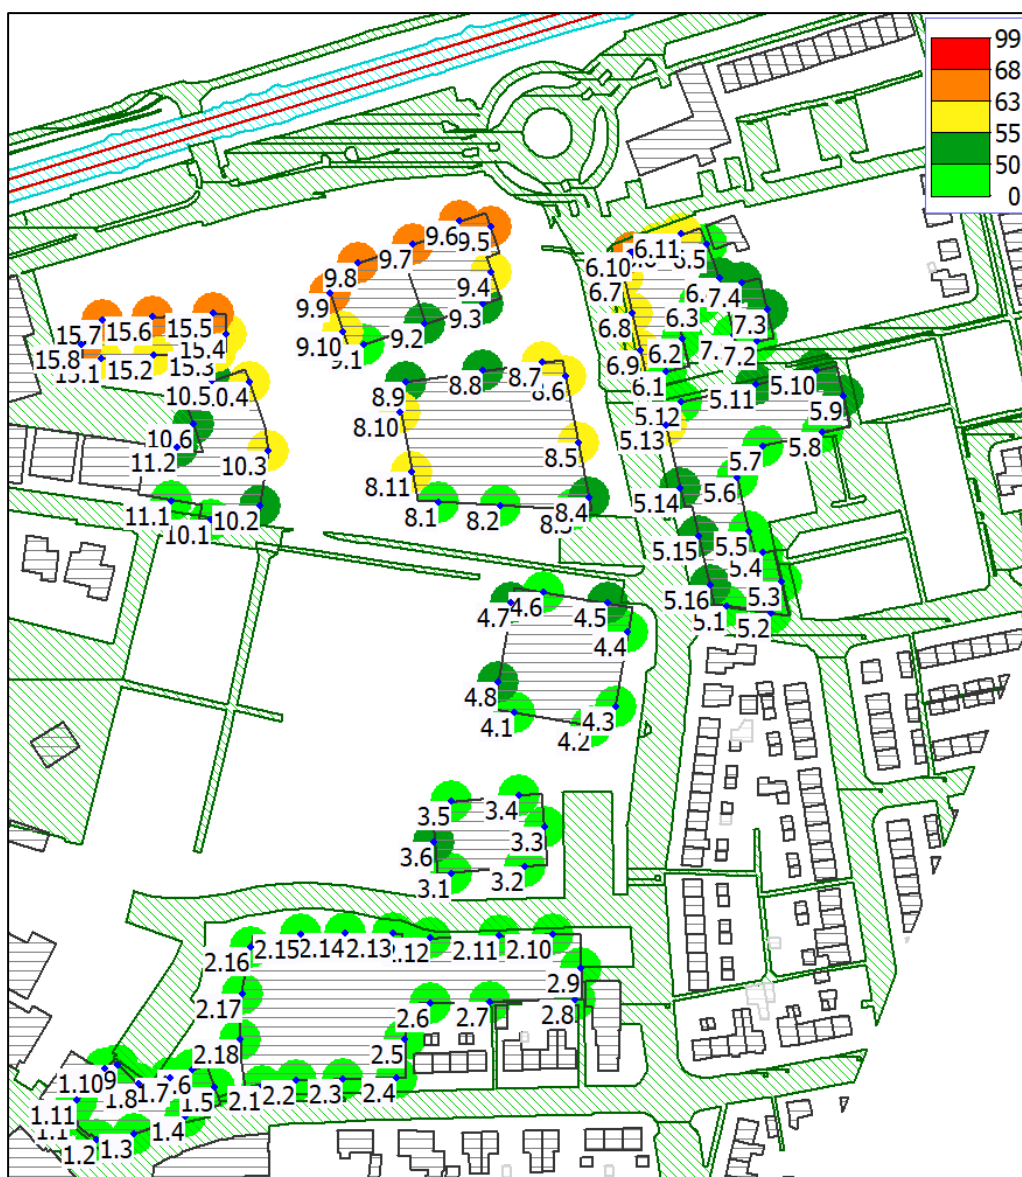


Indicatie overschrijdingen spoorlijn Deventer-Almelo


In de volgende afbeelding is de geluidsbelasting in detail weergegeven.

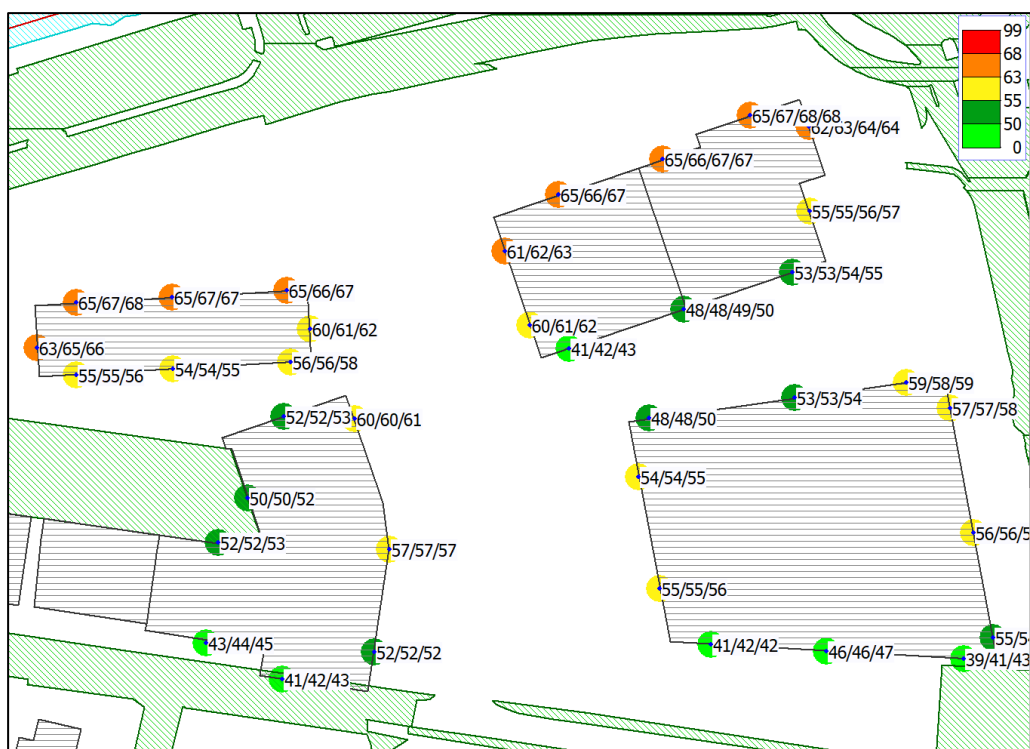

Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn Deventer-Almelo, noordwestelijk plangebied

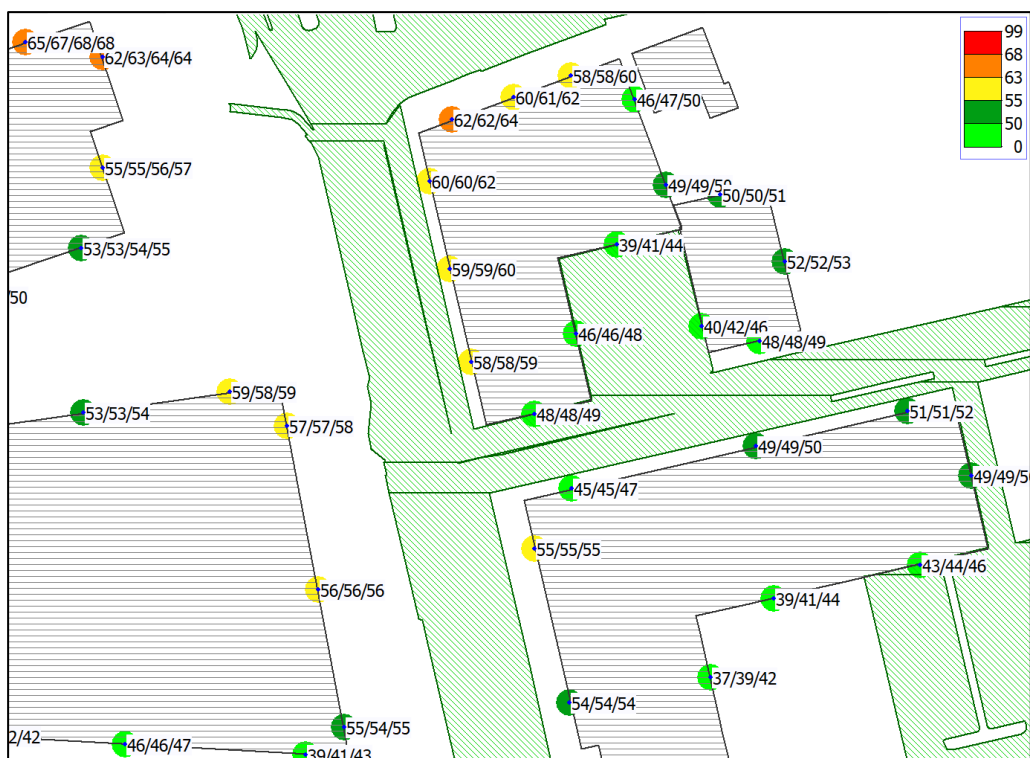

Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn Deventer-Almelo, noordoostelijk plangebied

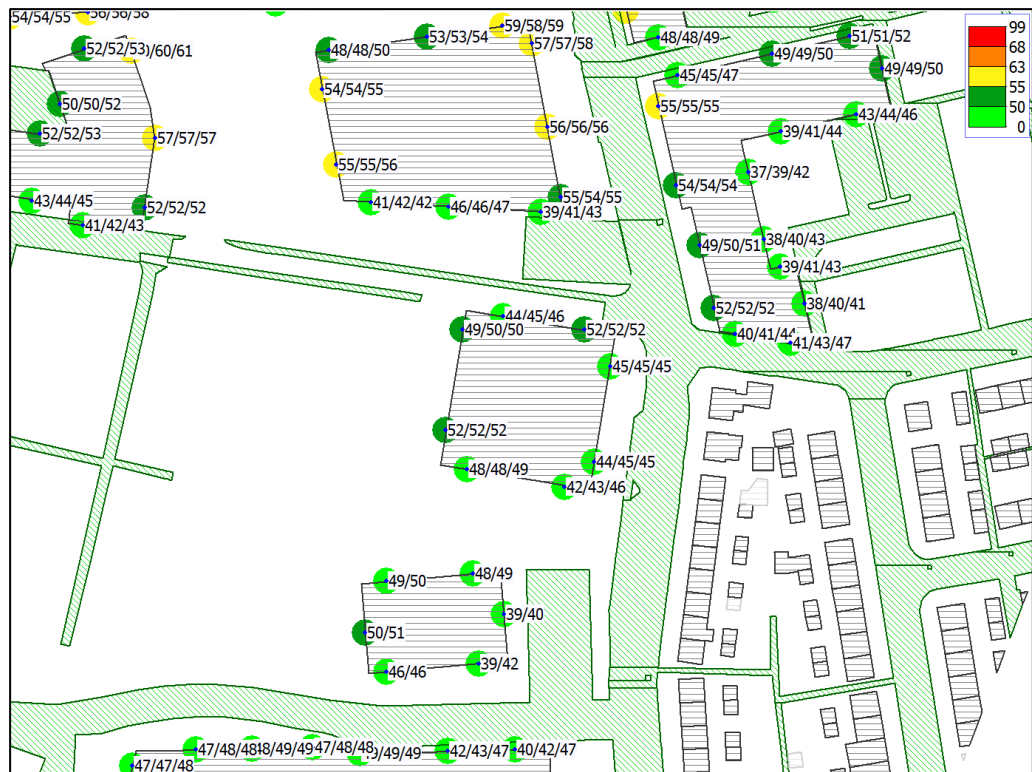


Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn Deventer-Almelo, zuidelijk plangebied

Uit de berekende geluidbelasting blijkt dat op verschillende bouwvlakken de voorkeursgrenswaarde, de gemeentelijke ambitiewaarde en bovengrens worden overschreden, ten gevolge van de spoorlijn Deventer - Almelo. De hoogste geluidbelasting bedraagt 68 dB op de noordgevels van bouwvlak 9.1, 9.2 en 15. De maximale onthefingswaarde wordt niet overschreden. Er is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk.

4.3.2 Dorpsstraat

Dorpsstraat (50 km/uur)

Navolgende figuur geeft de berekende geluidbelastingen per toetspunt weer vanwege de gezoneerde Dorpsstraat.

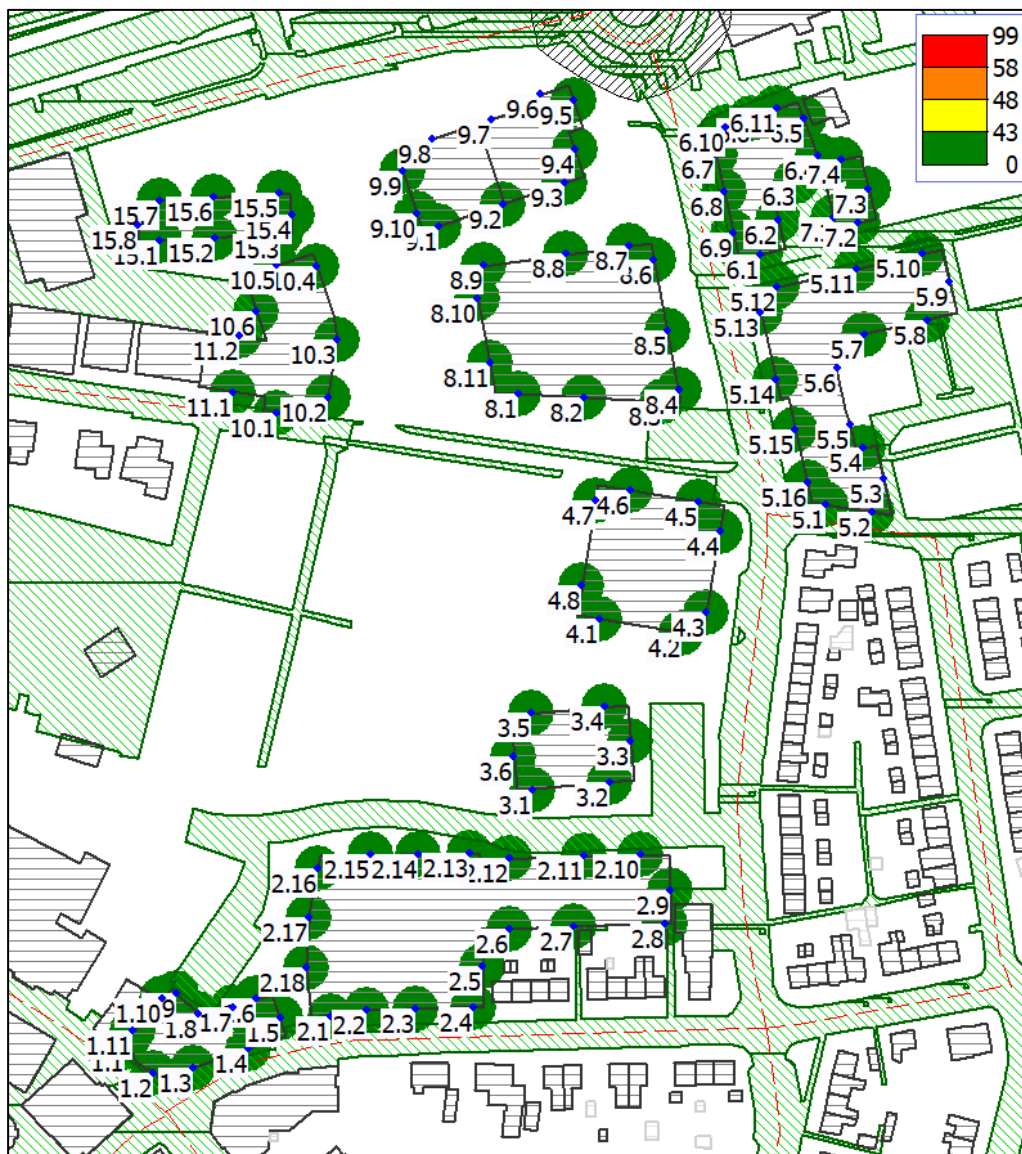


Berekende geluidbelasting vanwege de Dorpsstraat (50km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De ambitiewaarde en voorkeursgrenswaarde worden niet overschreden ten gevolge van de Dorpsstraat (50 km/uur). De hoogste geluidbelasting bedraagt 35 dB op de zuidzijde van bouwvlak 1 aan de zuidrand van het plangebied. Er wordt voldaan aan de Wgh.


Dorpsstraat (goede ruimtelijke ordening)

Navolgende figuur geeft de berekende geluidbelasting per toetspunt weer ten gevolge van de Dorpsstraat (50 en 30 km/uur)

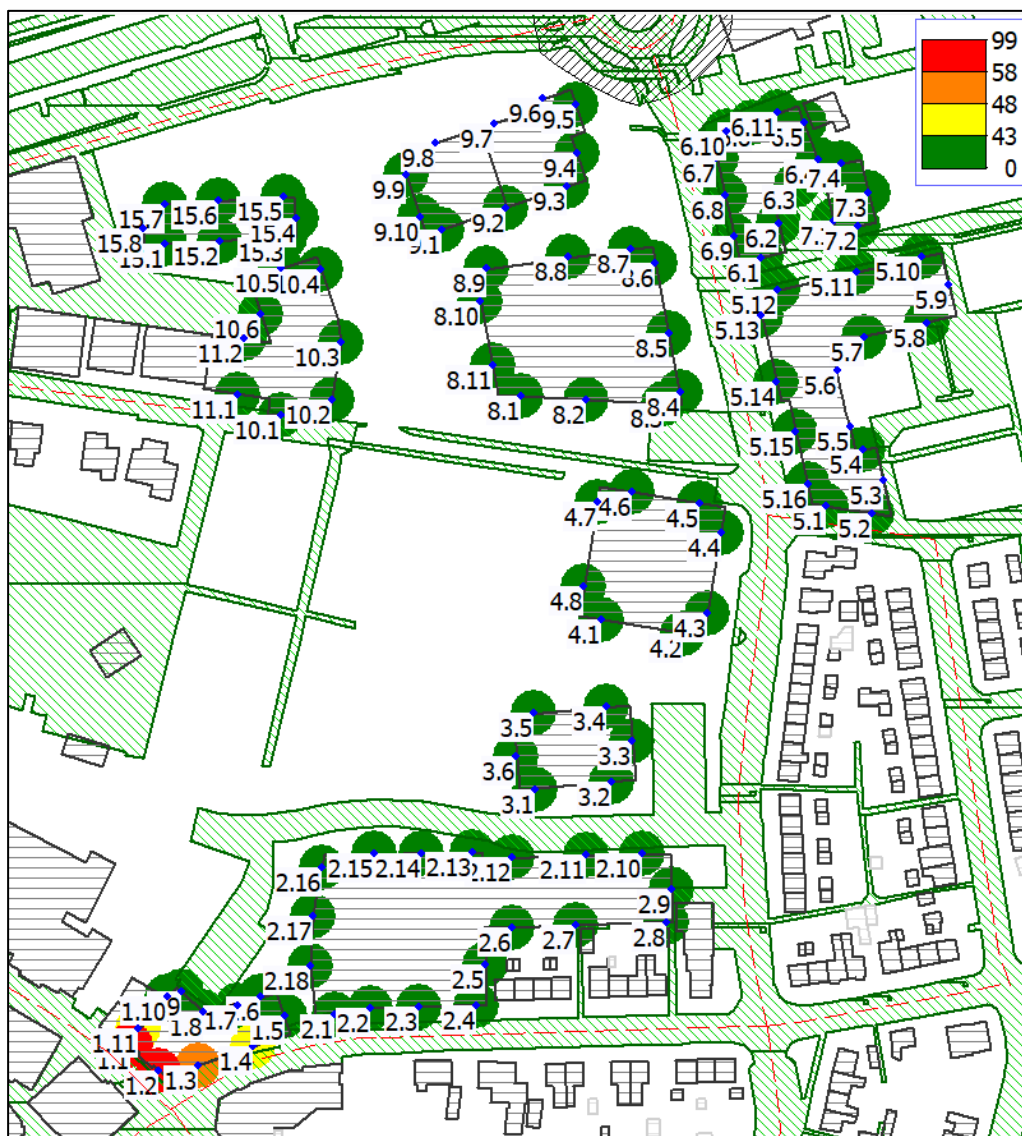

Berekende geluidbelasting vanwege de gehele Dorpsstraat (50 en 30 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh


De (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde en bovenwaarde worden overschreden ten gevolge van de gehele Dorpsstraat (50 en 30 km/uur). De hoogste geluidbelasting bedraagt 59 dB op de zuidzijde van bouwvlak 1 aan de zuidrand van het plangebied. Hiermee wordt de gemeentelijke bovengrens overschreden, maar niet de maximale ontheffingswaarde. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk. Navolgende figuur geeft een vergrootte weergave van de geluidbelasting op bouwvlak 1 weer.

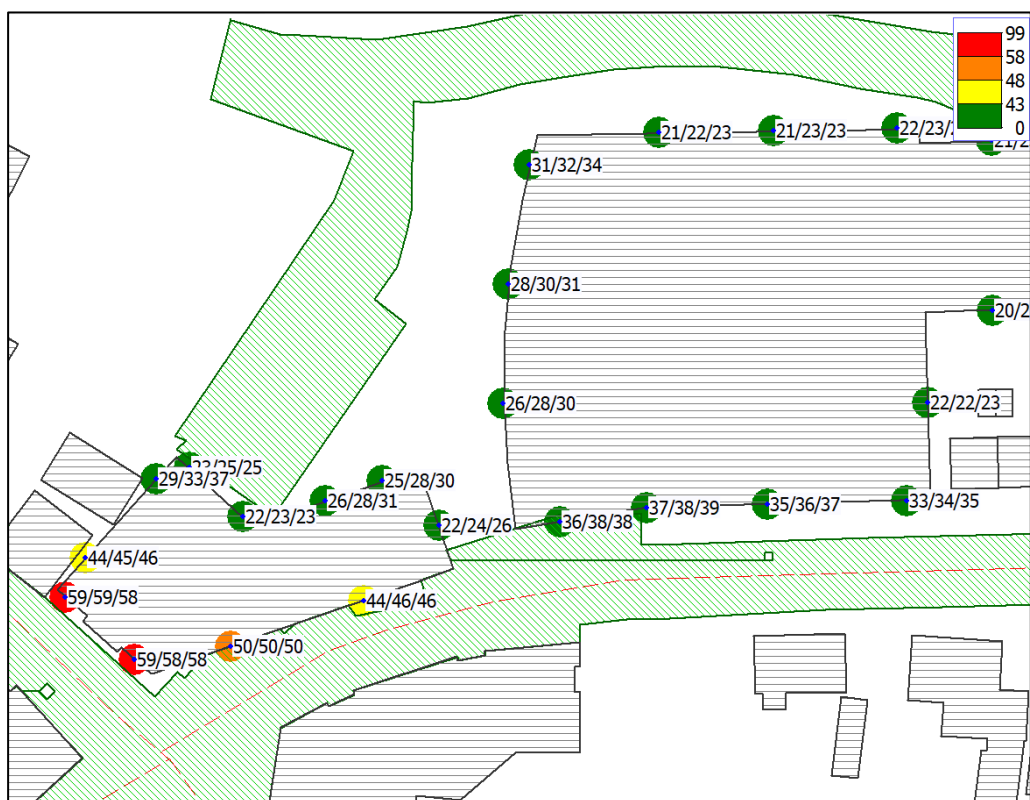

Detail op bouwvlak 1. Berekende geluidbelasting vanwege de Dorpsstraat (50 & 30 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh


4.3.3 Drostenstraat (50 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Drostenstraat (50 km/uur).

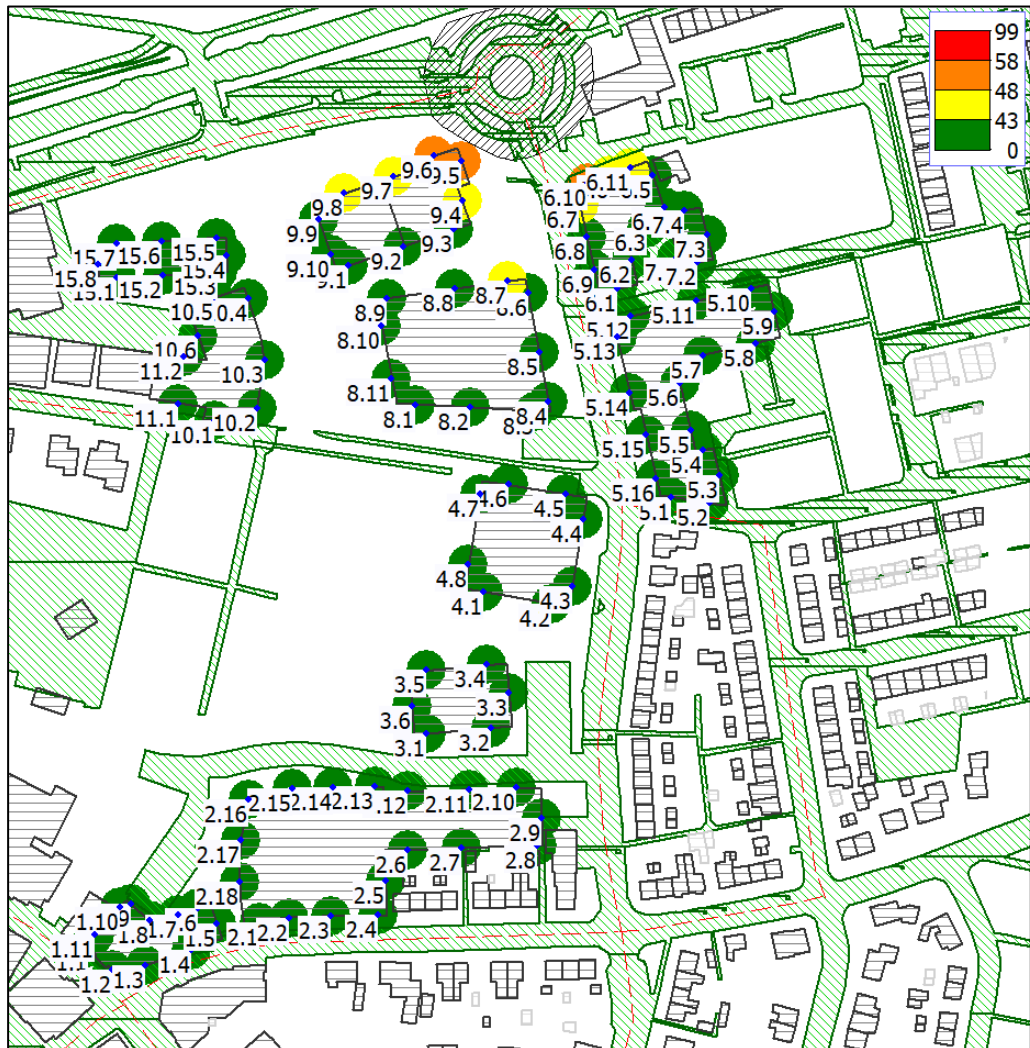

Berekende geluidbelasting vanwege de Drostenstraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh


De voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde wordt ten gevolge van de Drostenstraat (50km/uur) overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 50 dB aan de noordoostkant van het plangebied op bouwvlak 9.2; de gemeentelijke bovengrens en de maximale ontheffingswaarde worden hiermee niet overschreden. De hoogste berekende geluidsbelasting voor deze straat is in navolgende figuur te zien aan de noordzijde. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

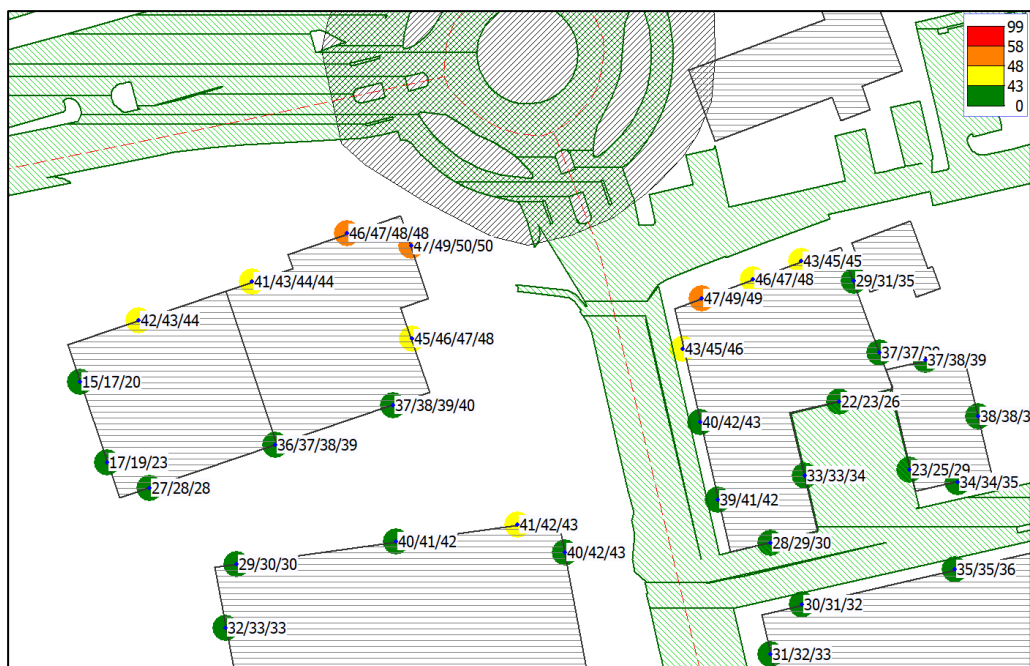

Uitvergroting noordzijde plangebied. Berekende geluidbelasting vanwege de Drostenstraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh


4.3.4 Industriestraat (50 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Industriestraat (50 km/uur).

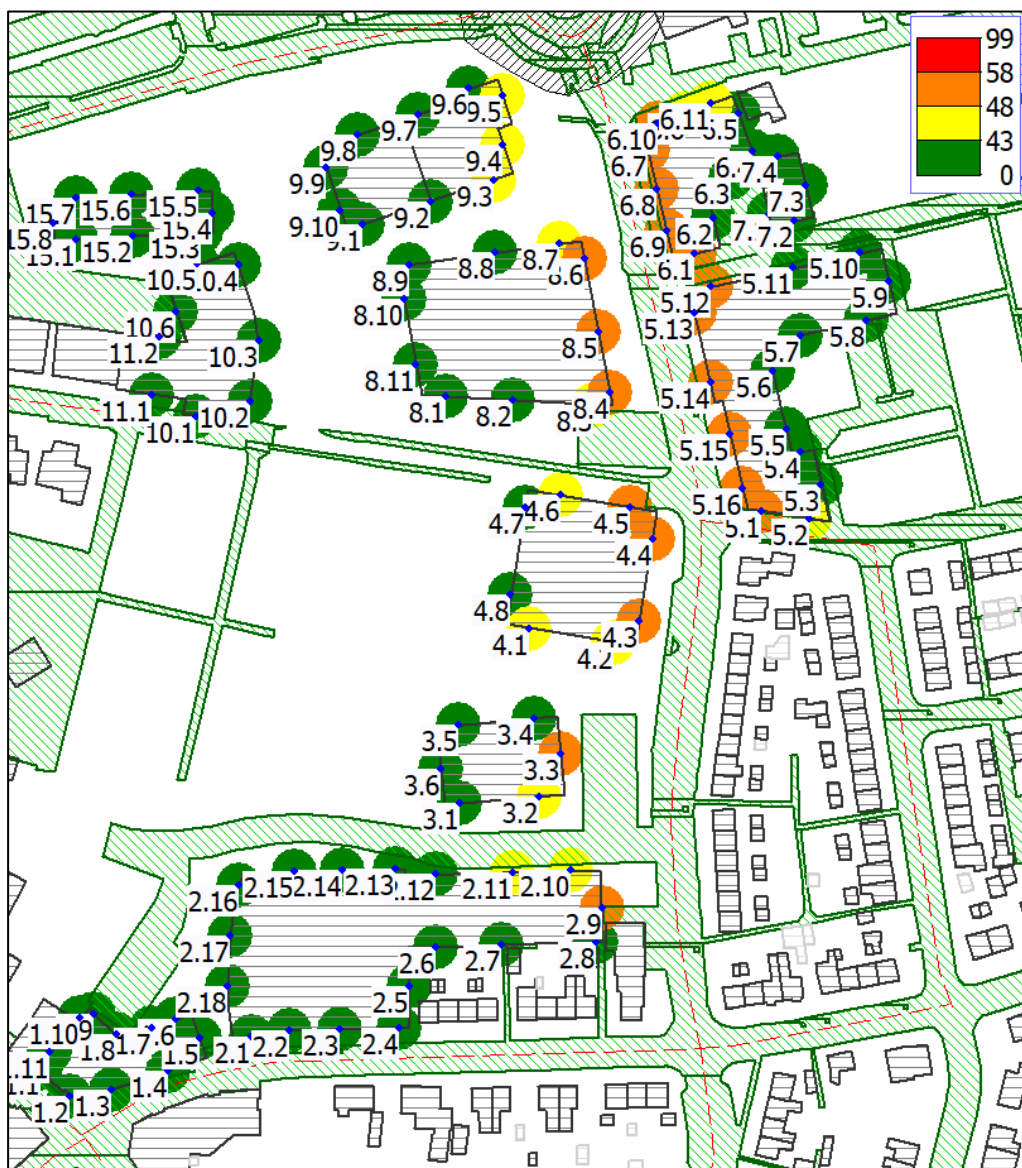


Berekende geluidbelasting vanwege de Industriestraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde worden ten gevolge van de Industriestraat (50 km/uur) overschreden. De hoogste geluid belasting bedraagt 55 dB aan de noordoostkant van het plangebied op bouwvlak 6. Hiermee worden de gemeentelijke bovengrens en maximale ontheffingswaarde niet overschreden. De toetspunten met overschrijdingen zijn voor deze straat in navolgende figuur vergroot weergegeven. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

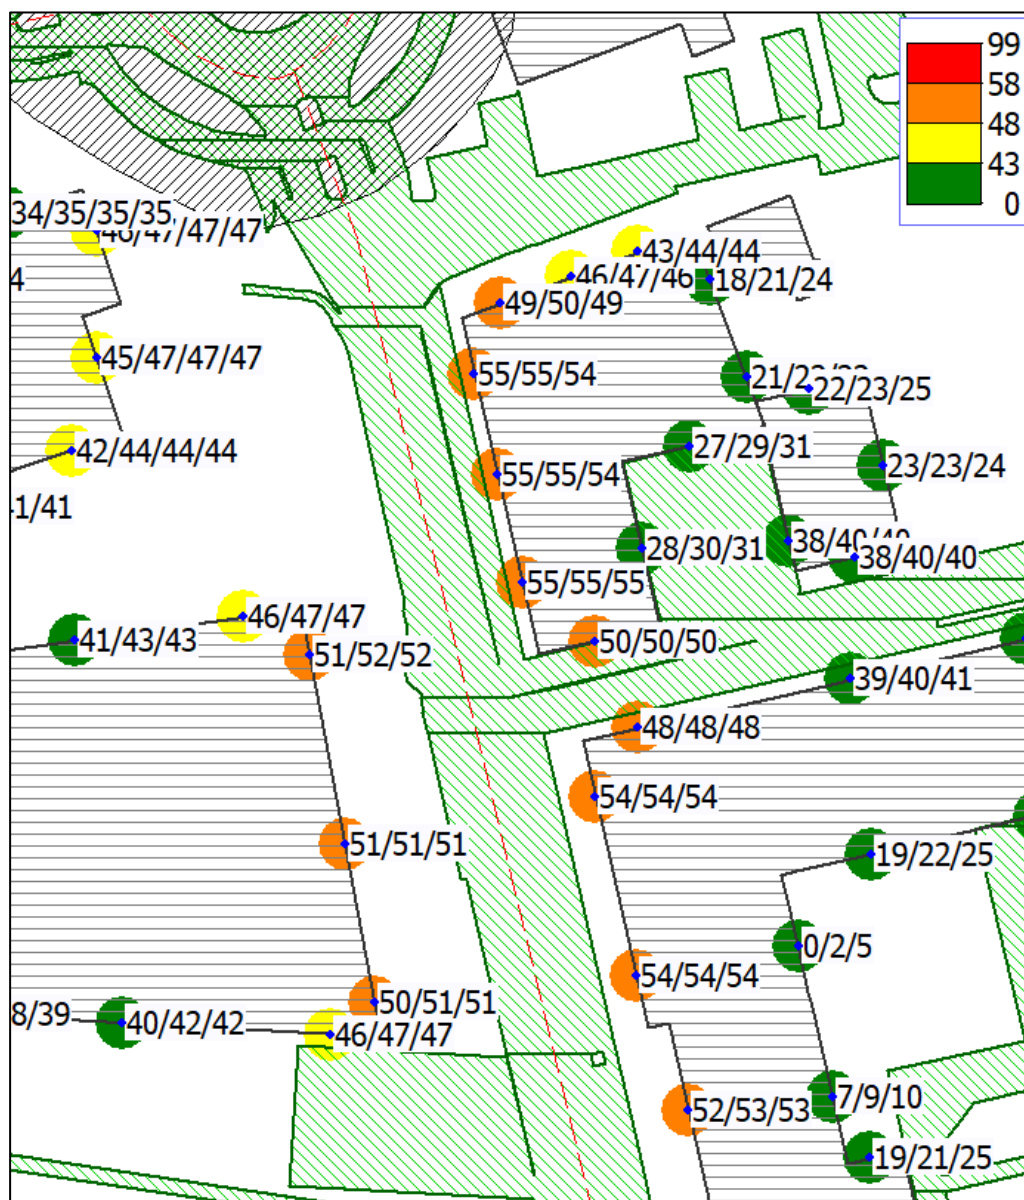


Inzoom op noordzijde plangebied. Berekende geluidbelasting vanwege de Industriestraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

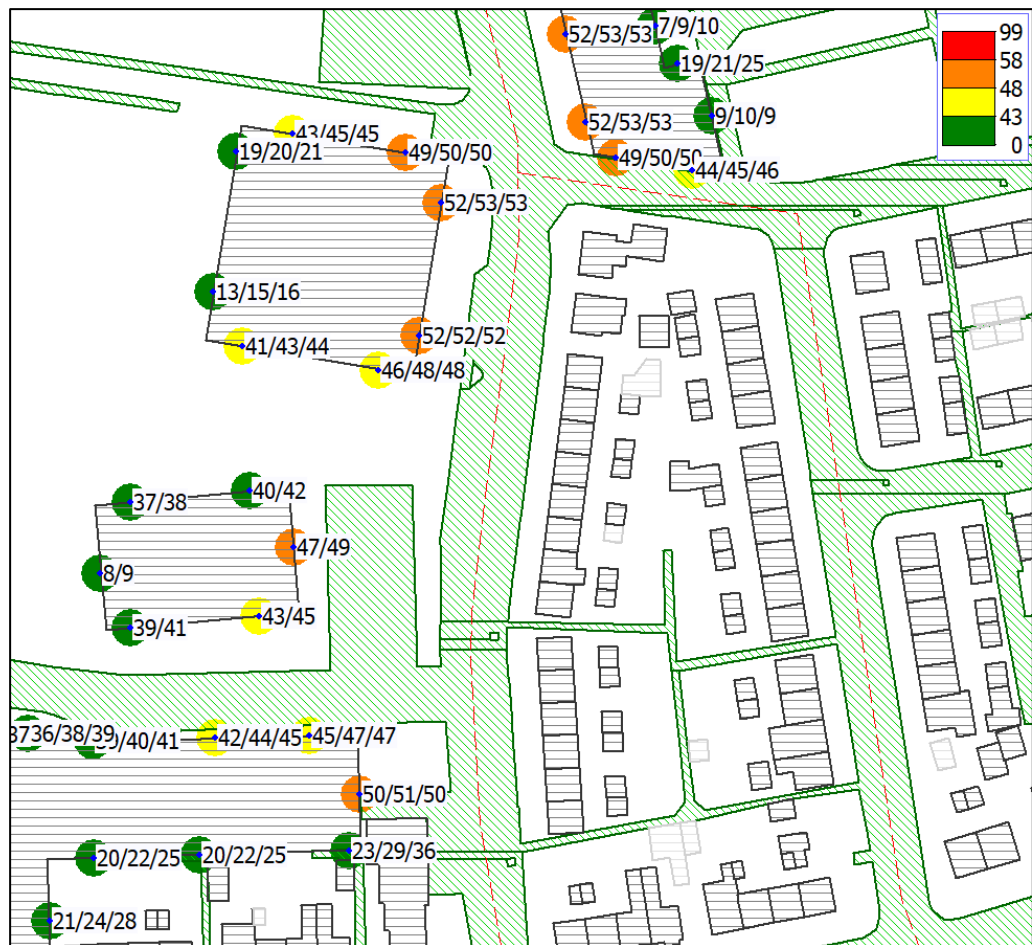

Inzoom op zuidzijde plangebied. Berekende geluidbelasting vanwege de Industriestraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

4.3.5 Larenseweg (50 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Larenseweg (50 km/uur).

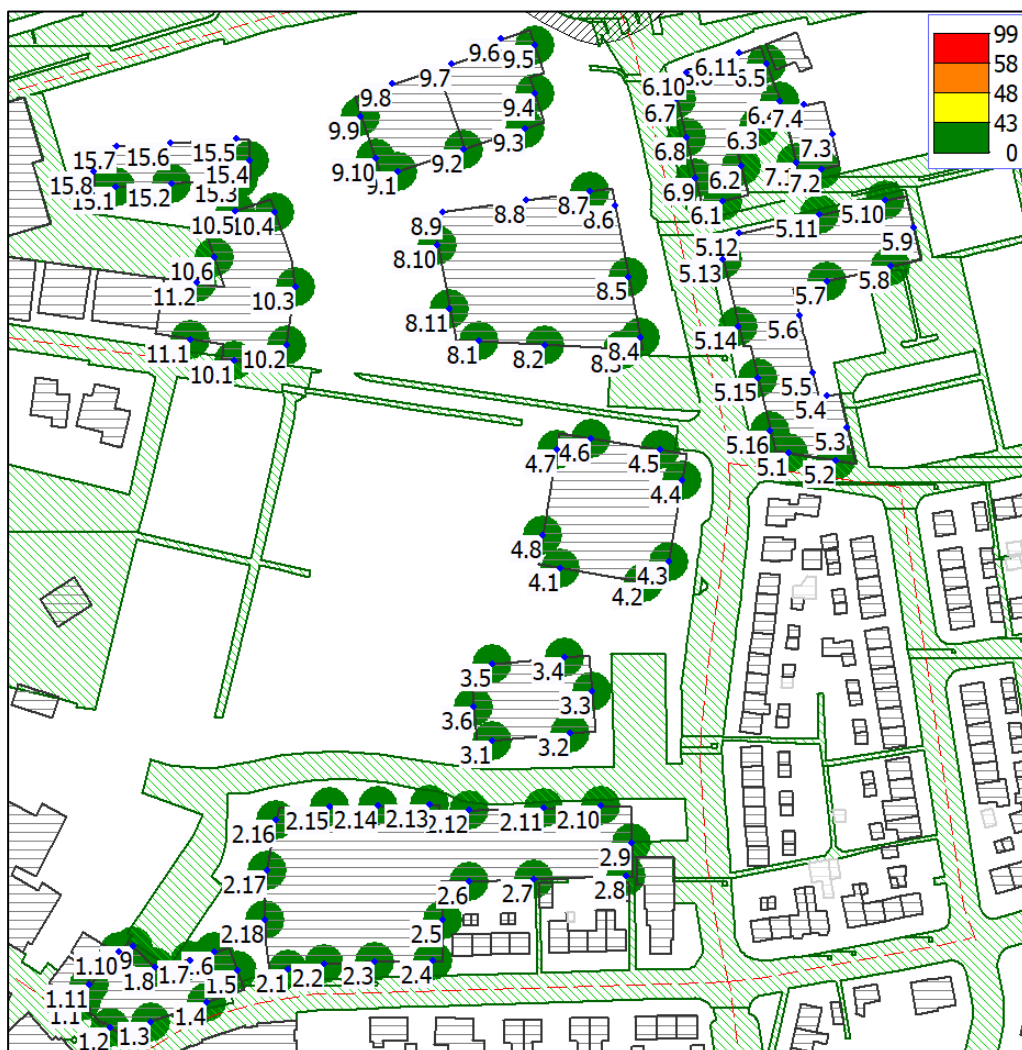


Berekende geluidbelasting vanwege de Larenseweg (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De gemeentelijke ambitiewaarde en voorkeursgrenswaarde worden ten gevolge van de Larenseweg (50km/uur) niet overschreden. De hoogste geluid belasting bedraagt 22 dB in de zuidwest hoek van het plangebied op bouwvlak 1. Onderzoek naar maatregelen kan achterwege blijven betreft de Larenseweg. Er wordt derhalve voldaan aan de Wgh.

4.3.6 Stationsstraat (50 km/uur)

In navolgende figuur is de berekende geluidsbelasting per toetspunt weergegevens voor de Stationsstraat (50 km/uur).

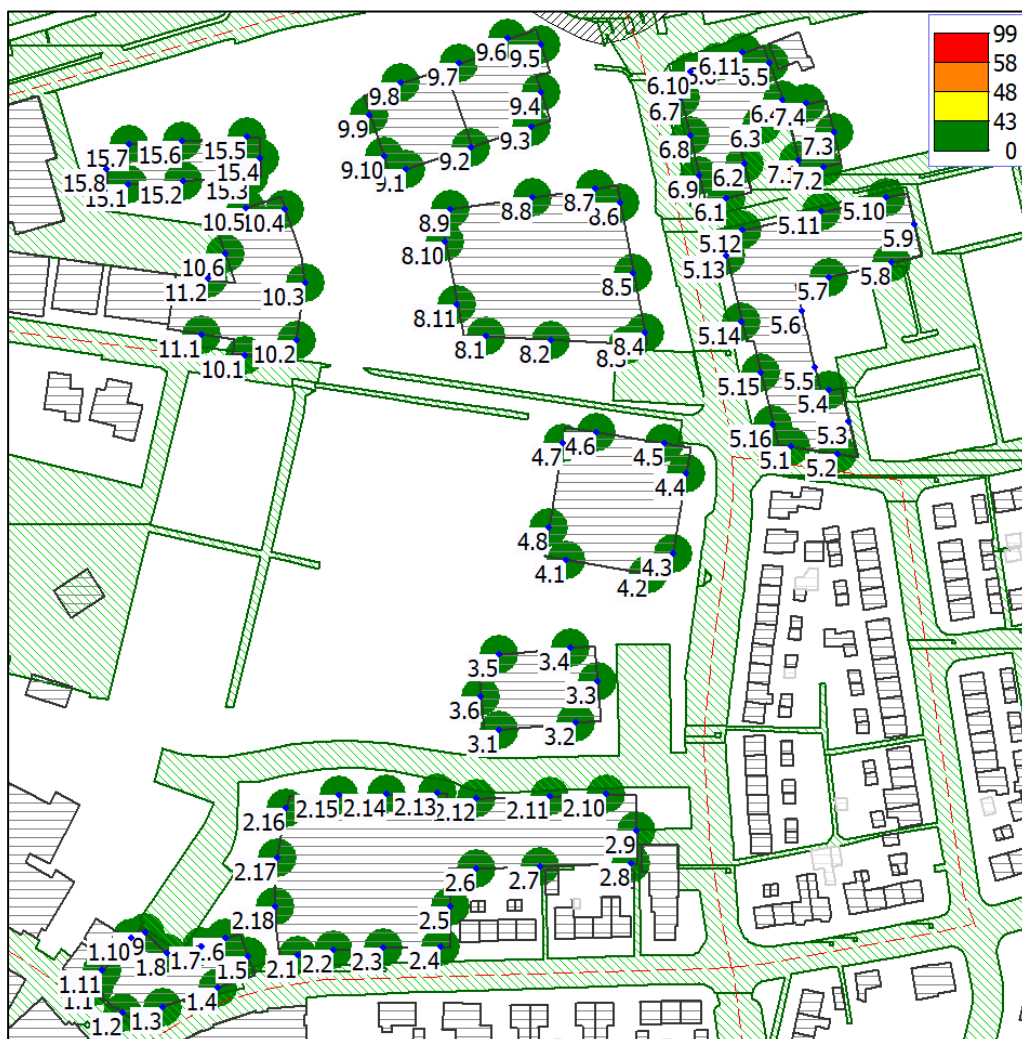


Berekende geluidbelasting vanwege de Stationsstraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De voorkeursgrenswaarde wordt in zijn geheel niet overschreden ten gevolge van de Stationsstraat (50 km/uur). De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt 34 dB op de zuidzijde van bouwvlak 10. Onderzoek naar maatregelen is derhalve niet noodzakelijk.

4.3.7 Stationsstraat (goede ruimtelijke ordening)

In navolgende figuur is de berekende geluidsbelasting per toetspunt weergegevens voor de gehele Stationsstraat (50 en 30 km/uur).

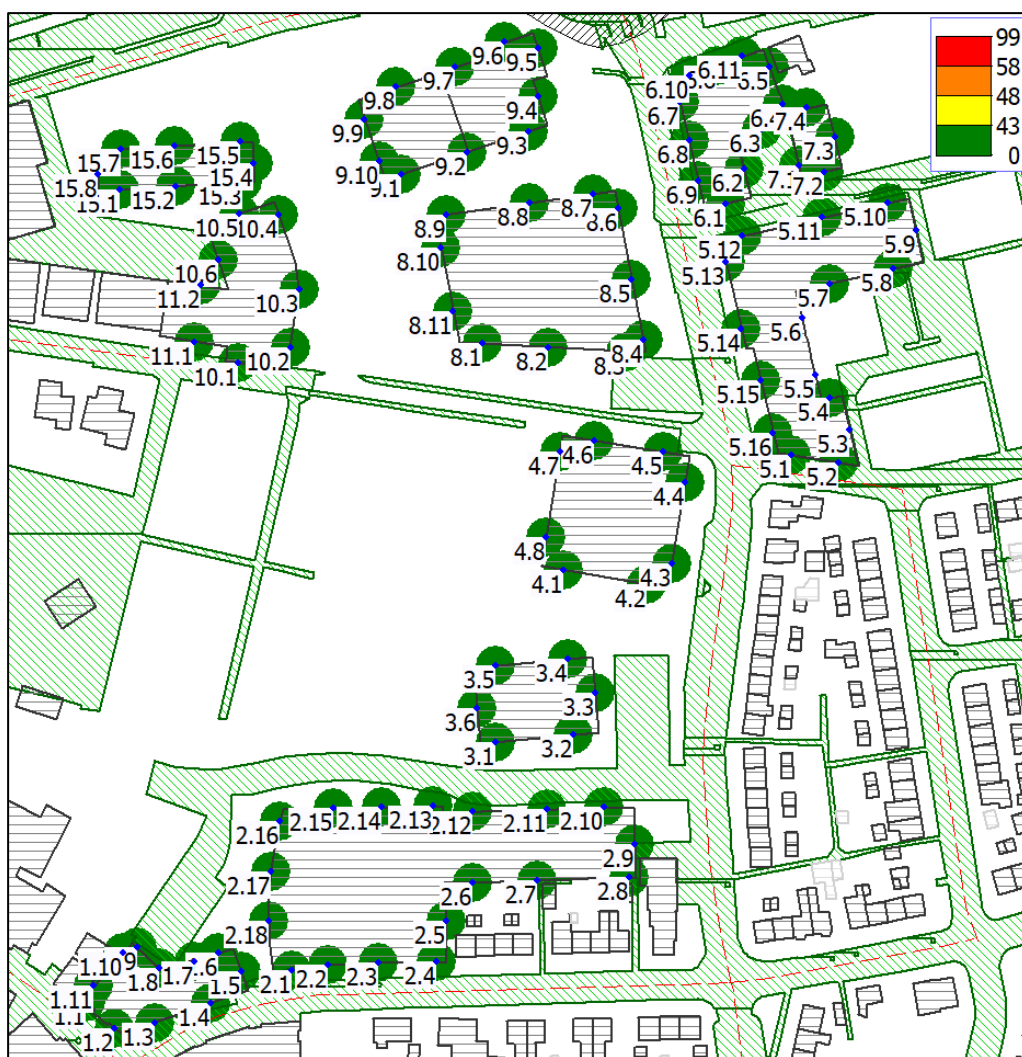


Berekende geluidbelasting vanwege de Stationsstraat (50 en 30 km/uur, i.h.k.v. een goede ruimtelijke ordening) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de getoonde resultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde in zijn geheel niet wordt overschreden ten gevolge van de Stationsstraat (50 en 30 km/uur). De hoogste berekende geluidbelasting bedraagt 40 dB op de zuidzijde van bouwvlak 10. Onderzoek naar maatregelen is derhalve niet noodzakelijk.


4.3.8 Waagweg (50 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Waagweg (50 km/uur).

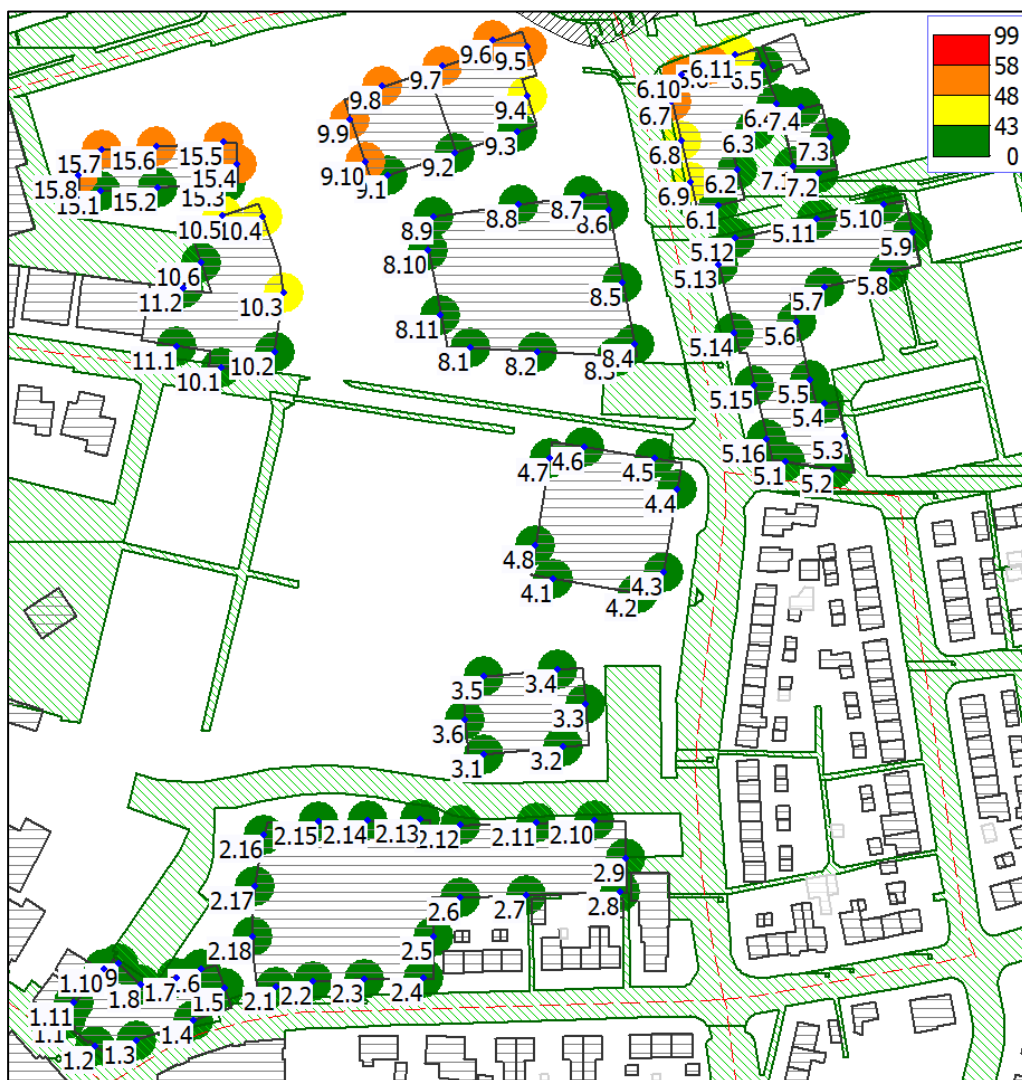


Berekende geluidbelasting vanwege de Waagweg (50km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De voorkeursgrenswaarde wordt ten gevolge van de Waagweg (50km/uur) overschreden. Daarnaast wordt ook de ambitiewaarde van het gemeentelijk beleid overschreden op bouwvlakken 6, 8, 9 en 15 ; maar niet op bouwvlak 10 (gebiedstypering 'Centrum'). De hoogste geluid belasting bedraagt 57 dB aan de noordzijde van het plangebied op bouwvlak 9.2. Hiermee wordt de gemeentelijke bovengrens niet overschreden. De toetspunten met overschrijdingen zijn voor deze straat in navolgende figuur vergroot weergegeven. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

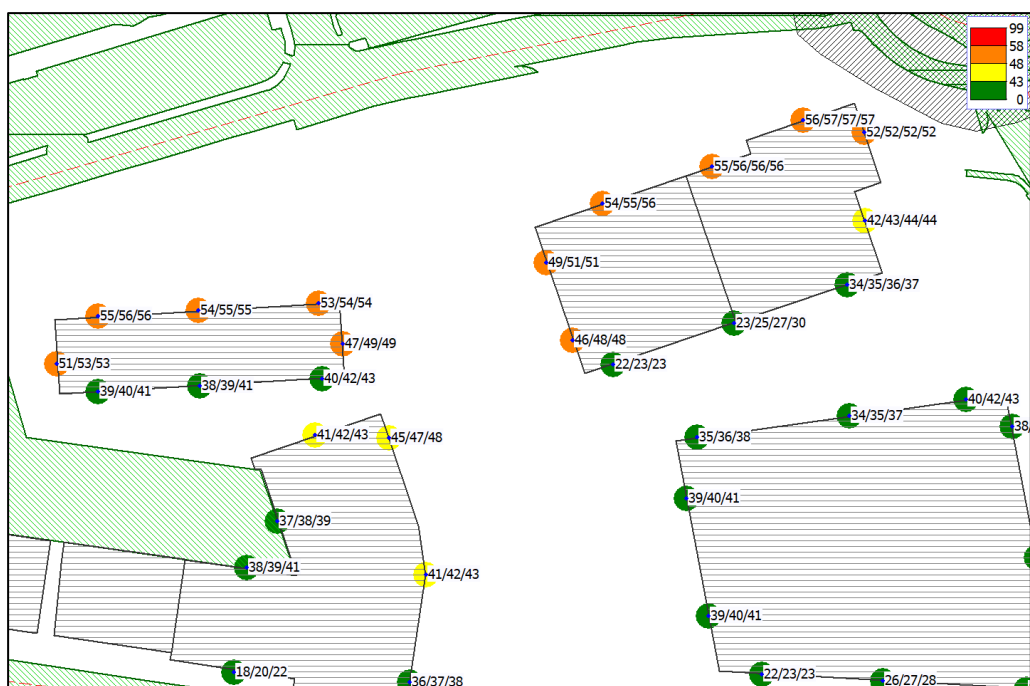


Berekende geluidbelasting aan de westzijde van het plangebied vanwege de Waagweg (50km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

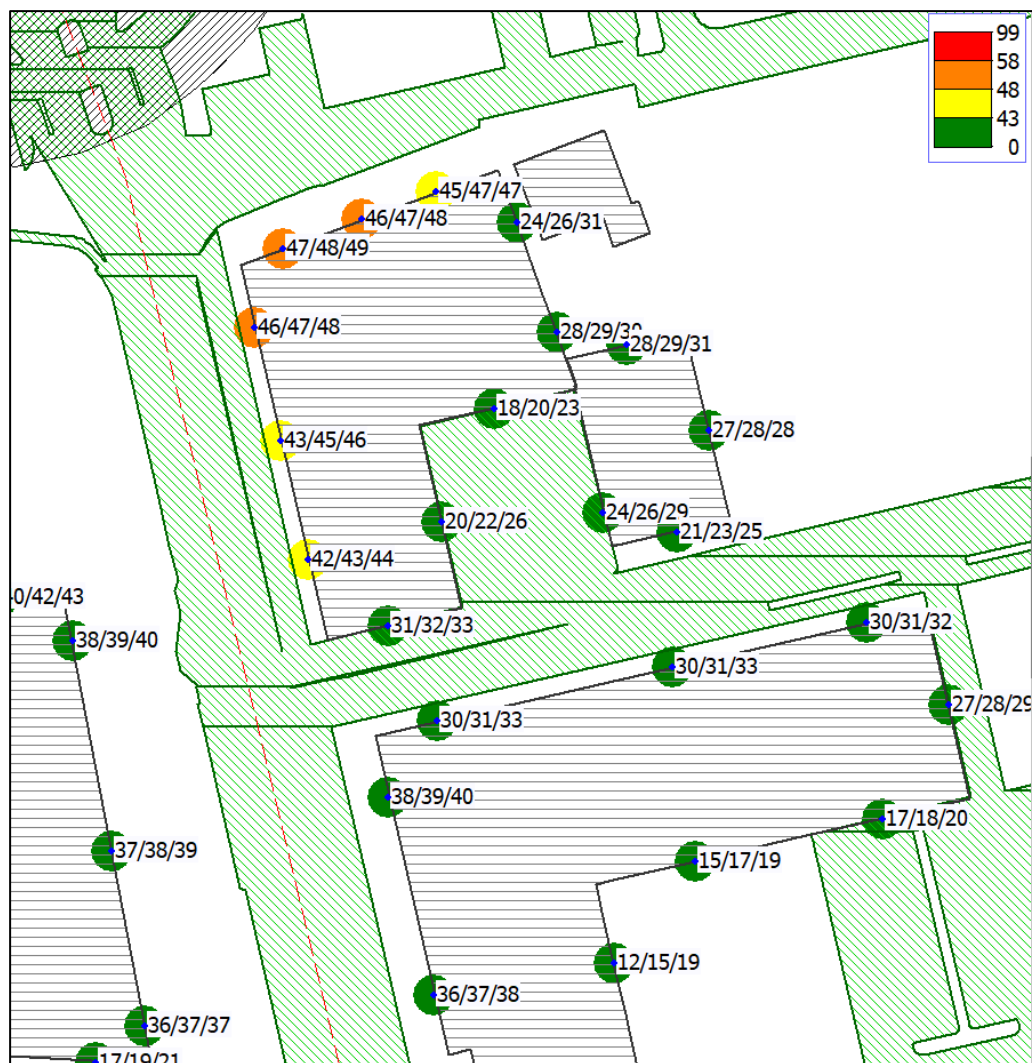

Berekende geluidbelasting aan de oostzijde van het plangebied vanwege de Waagweg (50km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

4.3.9 Oranjestraat (30 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Oranjestraat (50 km/uur).

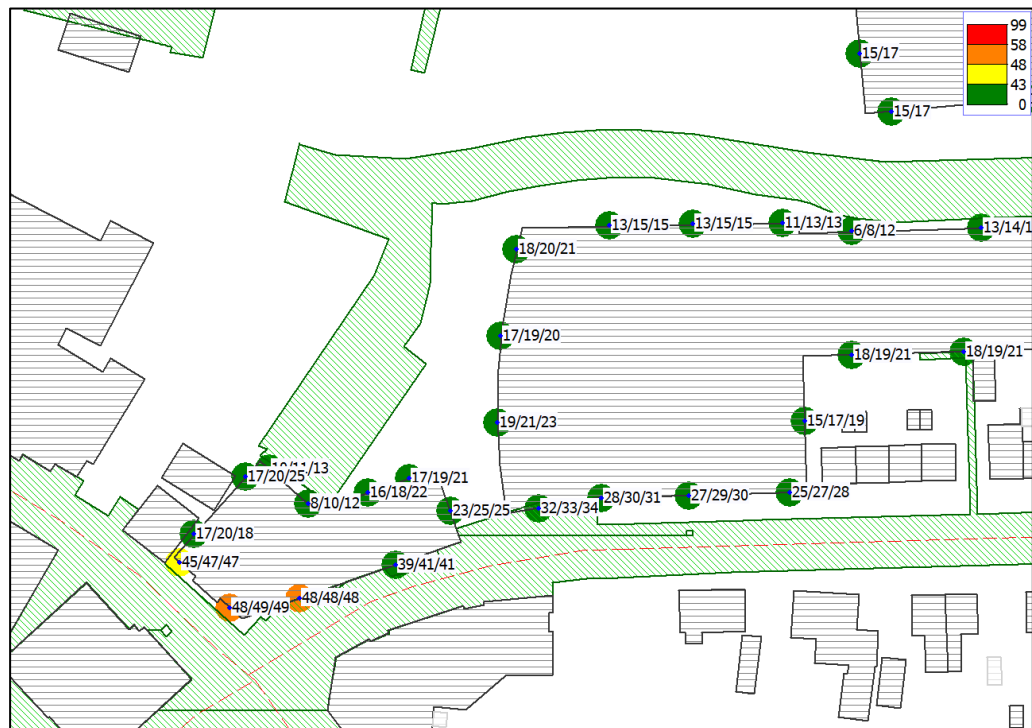


Inzoom op zuidzijde plangebied. Berekende geluidbelasting vanwege de Oranjestraat (30 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde worden ten gevolge van de Oranjestraat (30km/uur) overschreden. De hoogste geluid belasting bedraagt 49 dB aan de zuidzijde van het plangebied op bouwvlak 1; de gemeentelijke bovengrens en maximale ontheffingswaarde worden niet overschreden. De toetspunten met overschrijdingen zijn voor deze straat in navolgende figuur vergroot weergegeven. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.10 Weverstraat (30 km/uur)

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Weverstraat (30 km/uur).

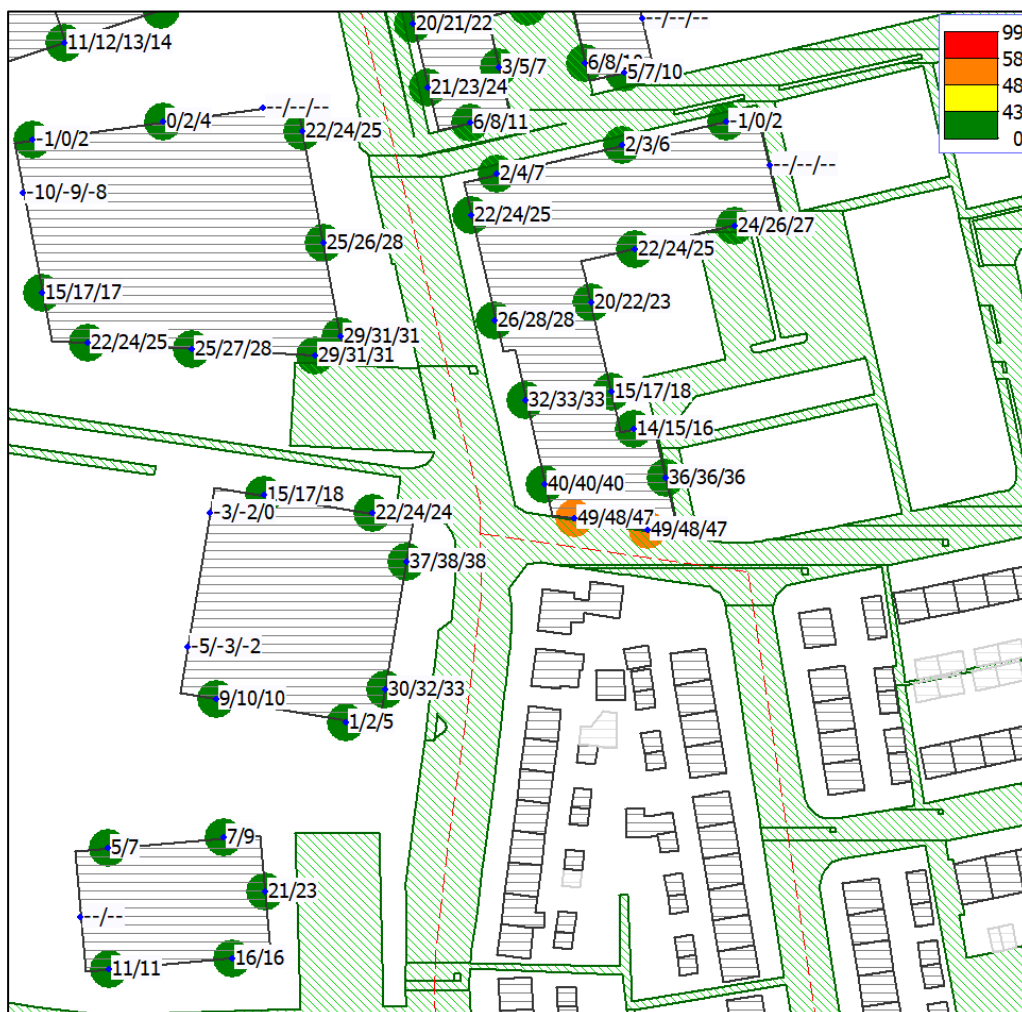


Berekende geluidbelasting vanwege de Weverstraat (30 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde worden ten gevolge van de Weverstraat (30 km/uur) overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 49 dB op de eerste verdieping van bouwvlak 5; hiermee worden de gemeentelijke bovengrens en maximale ontheffingswaarde niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.11 Kerkstraat (30 km/uur)

Navolgende figuur geeft de berekende geluidbelasting per toetspunt weer ten gevolge van de Kerkstraat (30 km/uur).

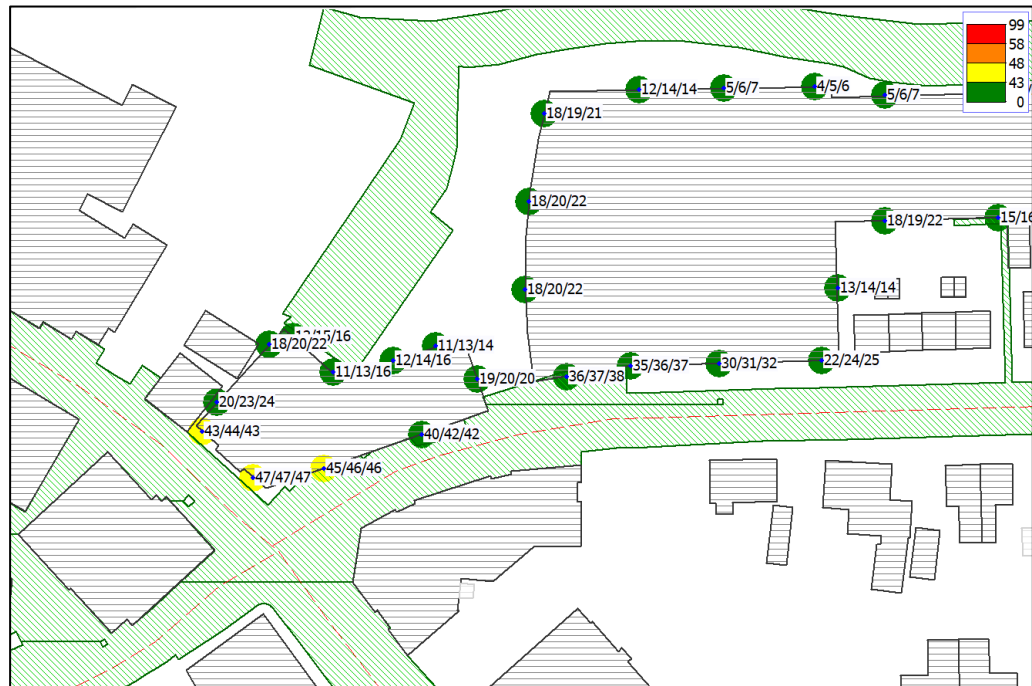


Berekende geluidbelasting ten gevolge van de Kerkstraat (30 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

Ten gevolge van de Kerkstraat vinden er geen overschrijdingen plaats van de (gehan-
teerde) voorkeursgrenswaarde. De hoogste geluidbelasting bedraagt 47 dB aan de
zuidzijde van bouwvlak 1, gelegen aan de kruising Dorpstraat/Kerkstraat. Hiermee is
er geen overschrijding van het gemeentelijk beleid voor de gebiedstypering centrum.
Onderzoek naar maatregelen is niet noodzakelijk. Vanwege deze weg kan worden
voldaan aan het gemeentelijk beleid en een goede ruimtelijke ordening.

4.3.12 Kolweg (30 km/uur)

Navolgende figuur geeft de berekende geluidbelasting per toetspunt weer ten gevolge van de Kolweg (30 km/uur).

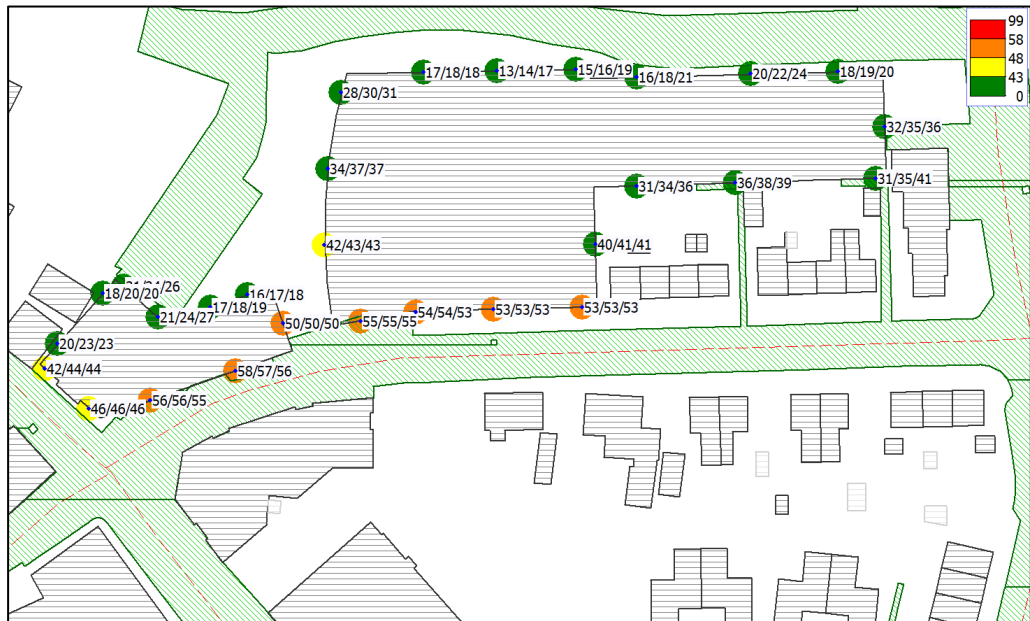


Berekende geluidbelasting ten gevolge van de Kolweg (30 km/uur) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

Ten gevolge van de Kolweg vinden er overschrijdingen plaats van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijke ambitiewaarde. De hoogste geluidbelasting bedraagt 58 dB aan de zuidzijde van bouwvlak 1 en 2; hiermee is er geen overschrijding van de gemeentelijke bovengrens of de maximale ontheffingswaarde. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.13 Overige niet gezoneerde wegen

Navolgende figuur geeft de berekende geluidbelasting per toetspunt weer ten gevolge van de overige niet gezoneerde wegen (AJ Goldsteinstraat, HJ Wansinkstraat, Kerkhofweg, Smidsbelt). In bijlage D is een overzicht per weg te vinden.

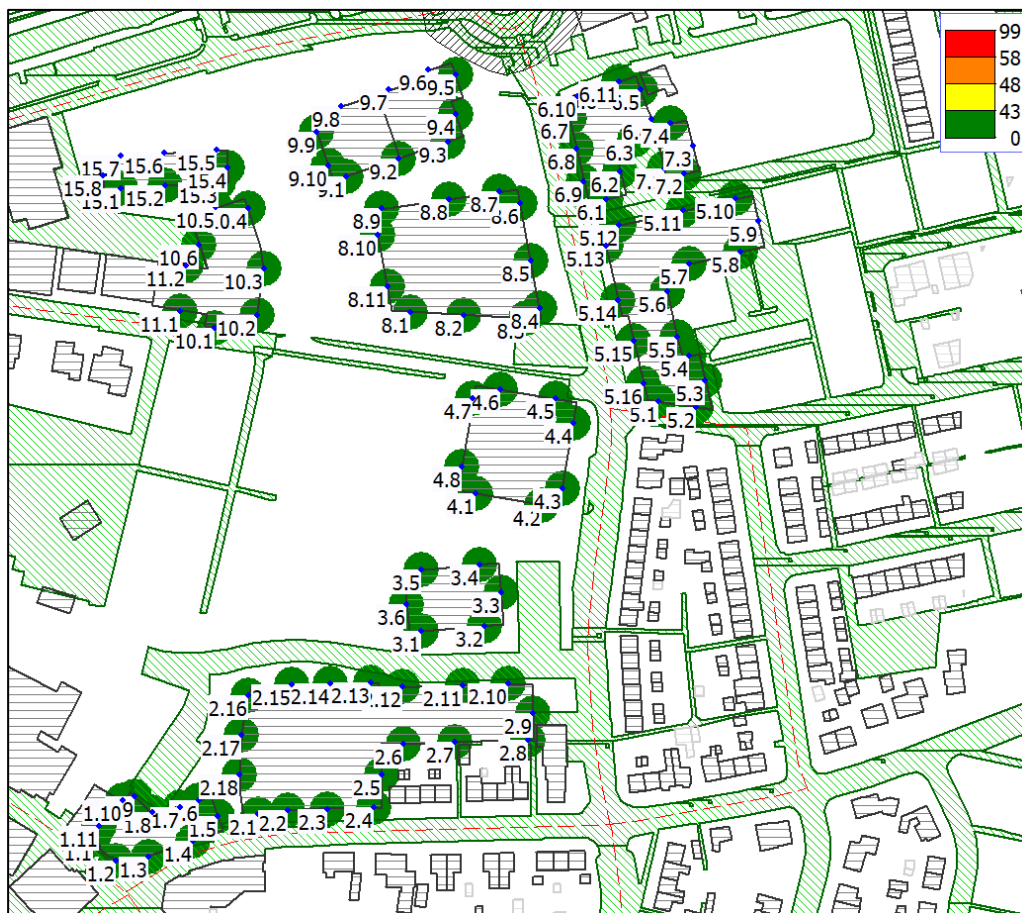

Berekende geluidbelasting ten gevolge van de overige niet gezoneerde wegen inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

Uit de berekening blijkt dat er geen overschrijdingen zijn van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde. De hoogste geluidbelasting bedraagt 45 dB op de zuidzijde van bouwvlak 10, gelegen aan de Kerkhofweg. Onderzoek naar maatregelen is niet noodzakelijk.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde en/of het gemeentelijke beleid door de spoorwegen en de gezoneerde wegen Drostestraat, Industriestraat, en de Waagweg, alsmede de niet-gezoneerde wegen Oranjestraat, Dorpsstraat (30 km/uur), Kolweg en de Weverstraat, is onderzoek noodzakelijk naar mogelijke geluidreducerende maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde worden verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 *Bronmaatregelen railverkeer*

De voorkeursgrenswaarde, gemeentelijke ambitiewaarde worden overschreden op verscheidene bouwvlakken. De gemeentelijke bovengrens wordt overschreden op de bouwvlakken, 6, 9 en 15. Het toepassen van raildempers levert circa 3 dB geluidreductie op. Hiermee vinden er nog steeds overschrijdingen plaats van de voorkeursgrenswaarde, en de gemeentelijke ambitiewaarde en bovengrens. Deze maatregel kost daarnaast circa € 540.000,-. De maatregel is derhalve akoestisch niet doelmatig.

4.4.2 *Bronmaatregelen wegverkeer*

Waagweg

Met betrekking tot de Waagweg zal ten opzichte van het bestaande dichtasfaltbeton een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar zijn. Dit kan door middel van het toepassen van een dunne deklaag A of SMA 0/8G+. De voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde zal dan als gevolg van de Waagweg echter nog steeds worden overschreden; de hoogste geluidbelasting bedraagt dan nog 54 dB. De maatregel kost circa €45.000,-. Het geluid vanwege railverkeerslawaai is hier maatgevend, deze maatregel is daarmee niet doelmatig.

Industriestraat

Met betrekking tot de Industriestraat zal ten opzichte van het bestaande dichtasfaltbeton een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar zijn. Dit kan door middel van het toepassen van een dunne deklaag A of SMA 0/8G+. De voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde zal dan als gevolg van de Industriestraat echter nog steeds worden overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt dan nog 52 dB, daarmee is deze maatregel niet doelmatig. De maatregel kost circa €50.000,-.

Drostestraat

Met betrekking tot de Drostestraat zal ten opzichte van het bestaande dichtasfaltbeton een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar zijn. Dit kan door middel van het toepassen van SMA 0/8G+ wegdek op de rotonde en de aan-/afrit van de rotonde. De voorkeursgrenswaarde wordt dan niet meer overschreden, de gemeentelijke ambitiewaarde wel; de hoogste geluidbelasting bedraagt vanwege deze weg dan nog 48 dB. De maatregel kost circa €15.000,-. Het geluid vanwege railverkeerslawaai is hier maatgevend, deze maatregel is daarmee niet doelmatig.

Dorpsstraat

Ten gevolge van de Dorpsstraat (30 km/uur) vinden er overschrijdingen plaats op bouwvlak 1. Het toepassen van geluidreducerend wegdek zoals SMA 0/8G+ kan de geluidbelasting vanwege deze weg beperken tot 54 dB. De voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde worden dan nog steeds overschreden. De kosten bedragen circa €15,000,-, ter vermindering van een overschrijding op circa 2-4 woningen. De maatregel wordt niet doelmatig geacht.

Kolweg

Ten gevolge van de Dorpsstraat (30 km/uur) vinden er overschrijdingen plaats op bouwvlak 1. Het toepassen van geluidreducerend wegdek zoals SMA 0/8G+ in plaats van klinker in keperverband kan de geluidbelasting vanwege deze weg beperken tot 52 dB. De voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde worden dan nog steeds overschreden. De kosten bedragen circa €30,000,-. In overleg met de gemeente kan deze maatregel worden overwogen. De maatregel stuit mogelijk op het bezwaar dat bij toepassing van deze maatregel een lappendeken van soorten verharding ontstaat.

Oranjestraat

Ten gevolge van de Oranjestraat (30 km/uur) vinden er overschrijdingen plaats op bouwvlak 1. Het toepassen van geluidreducerend wegdek zoals SMA 0/8G+ in plaats van klinker in keperverband kan de geluidbelasting vanwege deze weg beperken tot 48 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt dan niet meer overschreden, de gemeentelijke ambitiewaarde wel. De kosten bedragen circa €15,000,-, voor een geluidreductie voor circa 2-4 woningen. Gezien de geringe geluidwinst wordt de maatregel niet doelmatig geacht.

Weverstraat

Ten gevolge van de Weverstraat worden de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke bovengrens overschreden; de geluidbelasting bedraagt 49 dB. Het aanleggen van dichtasfaltbeton in plaats van klinkers in keperverband vermindert de geluidbelasting tot onder de voorkeursgrenswaarde; er is dan slechts nog een overschrijding van de gemeentelijke ambitiewaarde. De kosten bedragen € 9.000,- voor het voorkomen van een overschrijding op twee toetspunten; circa 2 woningen. Een dergelijk geringe geluidwinst staat niet in verhouding tot het uitvoeren van deze maatregel; de maatregel is niet doelmatig.

4.4.3 Overdrachtsmaatregelen railverkeer

Het vergroten van de afstand tussen de spoorlijn en de bouwvlakken met overschrijdingen dusdanig dat de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk/mogelijk. Het plaatsen van een effectief geluidscherm, zodanig dat de geluidsbelasting niet meer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, zou 5-6 meter hoog moeten zijn en circa 380 meter lang. Op bouwvlak 15 wordt de voorkeursgrenswaarde en gemeentelijke ambitiewaarde dan nog steeds overschreden. De Beukenlaan doorkruist hier het spoor en verhindert een goede afscherming van het spoorgeluid. Een dergelijk scherm stuit op landschappelijke bezwaren en wordt niet doelmatig bevonden.

4.4.4 Overdrachtsmaatregelen wegverkeer


Het vergroten van de afstand tussen de straten die overschrijdingen veroorzaken en de beoogde gebouwen, zodanig dat de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk/mogelijk. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van een effectief geluidsscherm waarbij ook landschappelijke bezwaren zullen spelen.

4.4.5 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Een indicatie van de benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.5.


Het geluid vanwege railverkeerslawaaï is maatgevend voor de woningen nabij het spoor (bouwvlakken 8, 9, 10, 15). Afscherming op woning niveau is waarschijnlijk benodigd omdat conform gemeentelijk beleid iedere woning een geluidsluwe gevel dient te hebben. De daadwerkelijke inpassing van de woningen binnen de bouwvlakken is nog niet bekend. De gemeentelijke bovengrens wordt daarnaast overschreden op de noordgevel van bouwvlakken 6, 9 en 15 ten gevolge van railverkeerslawaaï. Voor bouwvlak 6 en 9 geldt dat ten dele maatregelen zoals vliesgevels, serres of loggia's worden geadviseerd vanwege de hoge geluidbelastingen afkomstig van de brandweer. Deze maatregelen beperken de geluidbelastingen vanwege railverkeerslawaaï zodat deze de gemeentelijke bovengrens niet meer zullen overschrijden. Deze maatregelen kunnen worden uitgebreid voor de bouwvlakken 9 en 15, of er kunnen balkons met scherm gerealiseerd worden. Het is ook mogelijk om dove gevels te realiseren, of om geluidgevoelige ruimten te vermijden achter gevels met een overschrijding van de bovengrens. Daar waar er dove gevels worden gerealiseerd hoeft er niet te worden getoetst aan de geluidbelasting vanwege (rail)verkeerslawaaï (noch industriellawaaï). Wel blijft gelden dat de binnenwaarde uit het bouwbesluit gewaarborgd moet worden. Het gemeentelijk beleid schrijft voor dat dove gevels zoveel mogelijk vermeden dienen te worden.

Onderstaande figuur toont in het roze waar er maatregelen vanwege industriellawaaï worden geadviseerd. De blauwe arcering laat zien waar een uitbreiding van deze maatregelen het overschrijden van de gemeentelijke bovengrens door railverkeerslawaaï kan voorkomen.

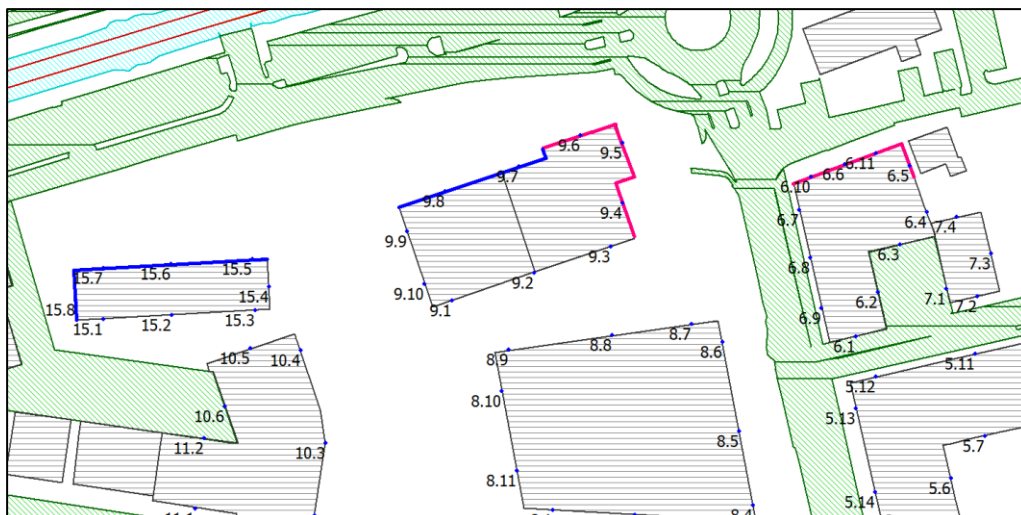

Geadviseerde gevels (roze) waar vliesgevels, serres, loggia's of anders dove gevels gerealiseerd dienen te worden ten gevolge van industrielawaai. Deze gevels beperken ook de geluidbelastingen ten gevolge van railverkeerslawaaï (en wegverkeerslawaaï). De blauwe arcering laat zien waar deze maatregel kan worden uitgebreid om een overschrijding van de gemeentelijke bovengrens te voorkomen voor het aspect railverkeerslawaaï, het is hiervoor ook mogelijk balkons met scherm te realiseren.

Vanwege de niet-gezoneerde Dorpsstraat is er een overschrijding van de gemeentelijke bovengrens op bouwvlak 1. Maatregelen bij de ontvanger zoals balkons met scherm kunnen de geluidbelasting terugbrengen tot onder de gemeentelijke bovengrens. Onderstaande afbeelding toont de locatie waar maatregelen zoals balkons met scherm toegepast kunnen worden.

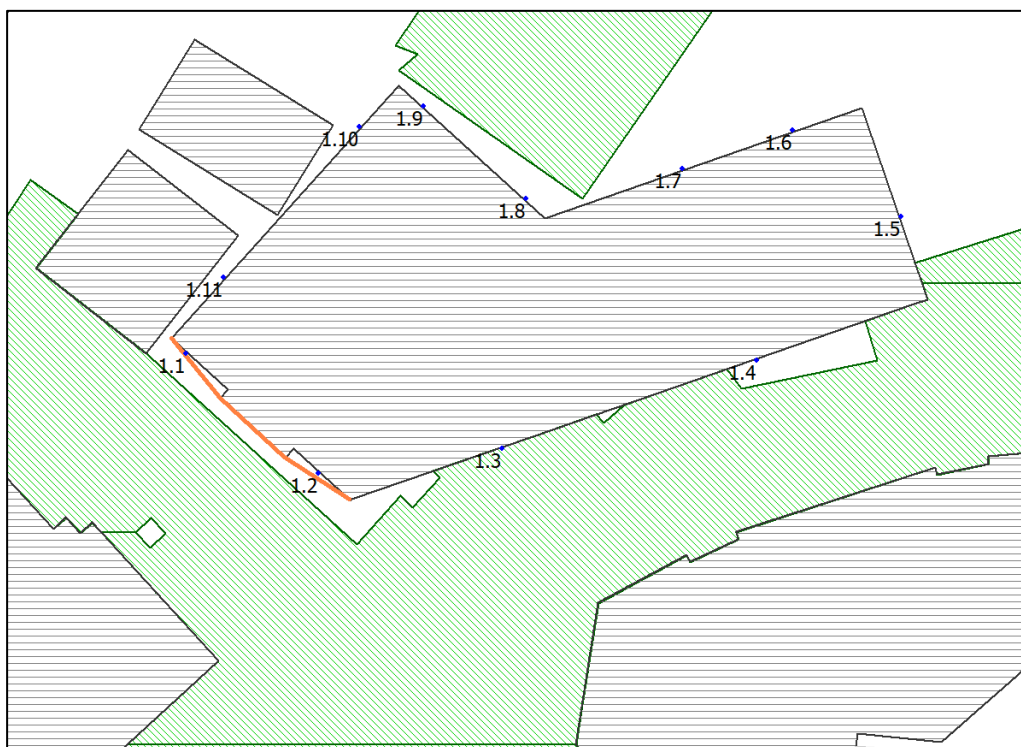

Balkons met scherm ter plaatse van de oranje arcering kunnen de overschrijding van de gemeentelijke bovengrens ten gevolge van de niet-gezoneerde Dorpsstraat wegnemen

Door toepassing van dergelijke maatregelen bij de ontvanger kan er worden voldaan aan de binnenwaarde uit het 'Bouwbesluit 2012'. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gewaarborgd.

4.5 Toetsing gemeentelijk beleid

In het Interim Beleid bij Hogere Grenswaarden¹³ van de gemeente Rijssen-Holten zijn de kaders voor het aanvragen van hogere grenswaarden opgesteld. Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten stellen dan ook de hieronder opgenomen beleidsregel vast, welke grotendeels overeenkomt met de grenswaarden en criteria voor toepassing van ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de oude Wet geluidhinder.

Bij een procedure in het kader van het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan wel bij toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) zal de initiatiefnemer akoestisch onderzoek laten uitvoeren, gericht op het treffen van maatregelen t.b.v. het realiseren van de in het genoemde voorkeursgrenswaarden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Daar waar toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen tot de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeer- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, zal gebruik worden gemaakt van maximale ontheffingswaarde voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Burgemeester en wethouders zullen van deze ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting slechts in bepaalde situaties gebruik maken. De situaties zijn, afhankelijk van de geluidsbron, hieronder weergegeven:

Voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die

- 1^e. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermbetrouwende functie gaan vervullen voor andere woningen – in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermbetrouwende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten, of
- 2^e. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of
- 3^e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of
- 4^e. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.

Bij een hogere grenswaarde zal bij de met betrekking tot geluidsgevoelige bestemming tenminste één geluidsluwe gevel aanwezig moeten zijn. De toepassing van “dove gevels” wordt zoveel mogelijk worden voorkomen. Tevens zijn in het

¹³ Interim Beleid bij Hogere Grenswaarden, Wet geluidhinder, Afdeling Leefomgeving en Veiligheid, gemeente Rijssen-Holten, 12-06-2007.

geluidsbeleid¹⁴, ambitie en bovengrens geluidsklassen getypeerd voor het gebied van de beoogde ontwikkeling. In dit geval gaat het om het gebied 'Wonen' en 'Centrum'. Zowel de gemeentelijke ambitiewaarde als bovengrens wordt op verscheidene bouwvlakken overschreden.

In het geval van dit project gelden de '3e' en '4e' ontheffingsgronden uit het Interim Beleid bij Hogere Grenswaarden¹⁵ voor het plangebied. De oude Enckofabriek maakt plaats voor de beoogde woningen aan de noordzijde van het plan. De beoogde woningen op de percelen aan de Weverstraat en Industriestraat zullen de momenteel onbebouwde ruimte opvullen en voldoen daarmee aan '3e'. Tevens dient iedere woning een geluidluwe gevel te hebben conform het gemeentelijke beleid. Dit is in deze fase nog niet vast te stellen en zal dus later in het ontwerpproces gewaarborgd moeten worden. Met behulp van vliesgevels, serres en/of loggia's kan de maatgevende geluidsbelasting ten minste worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Er wordt dan ook voldaan aan de gemeentelijke bovengrens.

Wel geldt dat op de bouwvlakken 6, 9, 15 overschrijdingen bestaan van de gemeentelijke bovengrens en de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaaï. Deze kunnen worden weggenomen door toepassing van een combinatie van vliesgevels, serres, loggia's, en balkons met geluidschermen; of dove gevels. Ook is het mogelijk om geluidgevoelige ruimten achter deze gevels te vermijden. Daarnaast vindt er ook een overschrijding plaats van de bovengrens voor wegverkeerslawaaï op bouwvlak 1, vanwege de niet-gezoneerde Dorpsstraat. Ook hier kunnen maatregelen bij de ontvangen uitkomst bieden. Er blijft gelden dat de binnenwaarde uit het bouwbesluit gewaarborgd dienen te worden.

Daarnaast wordt de gemeentelijk ambitiewaarde en voorkeursgrenswaarde overschreden op de bouwvlakken 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 10. Hiervoor kan in overleg met de gemeente een hogere waarde worden verleend zoals omschreven in de Nota Geluidsbeleid. De maximale ontheffingswaarde (alsmede gemeentelijke bovengrens) wordt op deze bouwvlakken niet overschreden. Ter motivatie kan worden aangevoerd dat er in deze omgeving reeds woningen beoogd of aanwezig zijn, waarvoor een vergelijkbare geluidsbelasting zal bestaan.

4.6 Gecumuleerde geluidsbelasting

De (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van de spoorlijn Deventer-Almelo en de wegen Dorpsstraat, de Drostestraat, de Industriestraat, de Kolweg, de Oranjestraat, Waagweg en Weverstraat.

De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de toetspunten direct grenzend aan de betreffende wegen. In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde

¹⁴ Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten, Rapport M.2006.0718.08.R001, Nota geluidsbeleid, 29-09-2008

¹⁵ Interim Beleid bij Hogere Grenswaarden, Wet geluidhinder, Afdeling Leefomgeving en Veiligheid, gemeente Rijssen-Holten, 12-06-2007.

geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn alle getoetste wegen uit onderhavig rapport meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij weg- en railverkeerslawaai worden gegarandeerd. In de navolgende tabel is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) per gebouw op de rand van het bouwvlak weergegeven. Daarnaast is inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. Hierbij geldt dat geluid bij een uitruk inclusief brandweersirenes een grote bijdrage (tot circa 18 dB) levert aan de geluidsbelasting ten gevolge van Industrielawaai, en daarmee de gecumuleerde geluidsbelasting significant verhoogt. Dit wordt apart benoemd omdat een uitruk met brandweersirenes essentieel is voor een veilige leefomgeving.

In navolgende tabel worden de gecumuleerde waarden van railverkeer, wegverkeer en Industrielawaai weergegeven. Voor Industrielawaai geldt dat enkel woningen in de directe nabijheid van de brandweerkazerne getoetst. Woningen welke verder weg zijn gelegen ontvangen geen relevante geluidbelasting vanwege Industrielawaai (de brandweerkazerne). Bij het cumuleren kan het voorkomen dat wanneer geluid vanwege railverkeerslawaai maatgevend is de gecumuleerde waarde lager uitvalt. Wanneer dit het geval is wordt de maatgevende geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai weergegeven in plaats van de (lagere) gecumuleerde geluidbelasting.

Gecumuleerde geluidbelastingen en de indicatief benodigde gevelreductie om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit. Voor Industrielawaai zijn etmaalwaarden gebruikt van een uitruk met sirene.

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indus- trie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
1.1_A	bouwvlak 1 zuidwest	1,5	30	63	n.v.t.	63	30
1.1_B	bouwvlak 1 zuidwest	4,5	33	63	n.v.t.	63	30
1.1_C	bouwvlak 1 zuidwest	7,5	37	62	n.v.t.	62	29
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	1,5	43	38	n.v.t.	43	20
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	4,5	45	41	n.v.t.	45	20
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	7,5	46	43	n.v.t.	46	20
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	1,5	32	48	n.v.t.	48	20
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	4,5	35	48	n.v.t.	48	20
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	7,5	43	50	n.v.t.	50	20
1.2_A	bouwvlak 1 zuidwest	1,5	33	63	n.v.t.	63	30
1.2_B	bouwvlak 1 zuidwest	4,5	35	63	n.v.t.	63	30
1.2_C	bouwvlak 1 zuidwest	7,5	37	62	n.v.t.	62	29
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	1,5	30	63	n.v.t.	63	30
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	4,5	34	62	n.v.t.	62	29
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	7,5	37	62	n.v.t.	62	29
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	1,5	31	63	n.v.t.	63	30
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	4,5	34	62	n.v.t.	62	29
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	7,5	38	61	n.v.t.	61	28
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	1,5	42	55	n.v.t.	55	22
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	4,5	43	55	n.v.t.	55	22

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indu- strie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
1.5_C	bouwwlak 1 noordoost	7,5	44	55	n.v.t.	55	22
1.6_A	bouwwlak 1 noord	1,5	45	38	n.v.t.	45	20
1.6_B	bouwwlak 1 noord	4,5	46	39	n.v.t.	46	20
1.6_C	bouwwlak 1 noord	7,5	47	40	n.v.t.	47	20
1.7_A	bouwwlak 1 noord	1,5	47	39	n.v.t.	47	20
1.7_B	bouwwlak 1 noord	4,5	48	40	n.v.t.	48	20
1.7_C	bouwwlak 1 noord	7,5	48	41	n.v.t.	48	20
1.8_A	bouwwlak 1 noord	1,5	46	37	n.v.t.	46	20
1.8_B	bouwwlak 1 noord	4,5	47	39	n.v.t.	47	20
1.8_C	bouwwlak 1 noord	7,5	48	40	n.v.t.	48	20
1.9_A	bouwwlak 1 noord	1,5	45	37	n.v.t.	45	20
1.9_B	bouwwlak 1 noord	4,5	46	39	n.v.t.	46	20
1.9_C	bouwwlak 1 noord	7,5	46	40	n.v.t.	46	20
10.1_A	bouwwlak 10 zuid	1,5	40	45	n.v.t.	46	20
10.1_B	bouwwlak 10 zuid	4,5	42	44	n.v.t.	45	20
10.1_C	bouwwlak 10 zuid	7,5	43	45	n.v.t.	46	20
10.2_A	bouwwlak 10 oost	1,5	50	43	n.v.t.	50	20
10.2_B	bouwwlak 10 oost	4,5	51	44	n.v.t.	51	20
10.2_C	bouwwlak 10 oost	7,5	51	45	n.v.t.	51	20
10.3_A	bouwwlak 10 oost	1,5	56	46	n.v.t.	56	23
10.3_B	bouwwlak 10 oost	4,5	56	48	n.v.t.	56	23
10.3_C	bouwwlak 10 oost	7,5	57	49	n.v.t.	57	24
10.4_A	bouwwlak 10 oost	1,5	59	50	n.v.t.	59	26
10.4_B	bouwwlak 10 oost	4,5	60	52	n.v.t.	60	27
10.4_C	bouwwlak 10 oost	7,5	61	53	n.v.t.	61	28
10.5_A	bouwwlak 10 noord	1,5	51	47	n.v.t.	51	20
10.5_B	bouwwlak 10 noord	4,5	51	48	n.v.t.	51	20
10.5_C	bouwwlak 10 noord	7,5	53	49	n.v.t.	53	20
10.6_A	bouwwlak 10 west	1,5	49	45	n.v.t.	49	20
10.6_B	bouwwlak 10 west	4,5	49	46	n.v.t.	49	20
10.6_C	bouwwlak 10 west	7,5	51	47	n.v.t.	51	20
11.1_A	bouwwlak 11 zuid	1,5	42	47	n.v.t.	48	20
11.1_B	bouwwlak 11 zuid	4,5	43	47	n.v.t.	48	20
11.1_C	bouwwlak 11 zuid	7,5	44	48	n.v.t.	49	20
11.2_A	bouwwlak 11 noord	1,5	51	45	n.v.t.	51	20
11.2_B	bouwwlak 11 noord	4,5	51	46	n.v.t.	51	20
11.2_C	bouwwlak 11 noord	7,5	53	48	n.v.t.	53	20
15.1_A	bouwwlak 15 zuid	1,5	54	45	n.v.t.	54	21
15.1_B	bouwwlak 15 zuid	4,5	54	47	n.v.t.	54	21
15.1_C	bouwwlak 15 zuid	7,5	56	49	n.v.t.	56	23
15.2_A	bouwwlak 15 zuid	1,5	53	45	n.v.t.	53	20
15.2_B	bouwwlak 15 zuid	4,5	54	46	n.v.t.	54	21
15.2_C	bouwwlak 15 zuid	7,5	54	48	n.v.t.	54	21
15.3_A	bouwwlak 15 zuid	1,5	56	46	n.v.t.	56	23
15.3_B	bouwwlak 15 zuid	4,5	56	48	n.v.t.	56	23
15.3_C	bouwwlak 15 zuid	7,5	57	49	n.v.t.	57	24
15.4_A	bouwwlak 15 oost	1,5	59	52	n.v.t.	59	26
15.4_B	bouwwlak 15 oost	4,5	60	54	n.v.t.	60	27
15.4_C	bouwwlak 15 oost	7,5	61	55	n.v.t.	61	28
15.5_A	bouwwlak 15 noord	1,5	64	58	n.v.t.	64	31
15.5_B	bouwwlak 15 noord	4,5	66	59	n.v.t.	66	33
15.5_C	bouwwlak 15 noord	7,5	67	60	n.v.t.	67	34
15.6_A	bouwwlak 15 noord	1,5	64	59	n.v.t.	64	31
15.6_B	bouwwlak 15 noord	4,5	66	60	n.v.t.	66	33
15.6_C	bouwwlak 15 noord	7,5	67	60	n.v.t.	67	34
15.7_A	bouwwlak 15 noord	1,5	65	60	n.v.t.	65	32
15.7_B	bouwwlak 15 noord	4,5	67	61	n.v.t.	67	34
15.7_C	bouwwlak 15 noord	7,5	67	61	n.v.t.	67	34
15.8_A	bouwwlak 15 west	1,5	63	56	n.v.t.	63	30
15.8_B	bouwwlak 15 west	4,5	64	58	n.v.t.	64	31

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indu- strie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
15.8_C	bouwwlak 15 west	7,5	65	58	n.v.t.	65	32
2.1_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	34	60	n.v.t.	60	27
2.1_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	36	60	n.v.t.	60	27
2.1_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	38	60	n.v.t.	60	27
2.10_A	bouwwlak 2 noord	1,5	39	50	n.v.t.	50	20
2.10_B	bouwwlak 2 noord	4,5	41	52	n.v.t.	52	20
2.10_C	bouwwlak 2 noord	7,5	46	52	n.v.t.	52	20
2.11_A	bouwwlak 2 noord	1,5	41	48	n.v.t.	48	20
2.11_B	bouwwlak 2 noord	4,5	42	49	n.v.t.	49	20
2.11_C	bouwwlak 2 noord	7,5	46	50	n.v.t.	51	20
2.12_A	bouwwlak 2 noord	1,5	47	45	n.v.t.	47	20
2.12_B	bouwwlak 2 noord	4,5	48	46	n.v.t.	48	20
2.12_C	bouwwlak 2 noord	7,5	49	47	n.v.t.	49	20
2.13_A	bouwwlak 2 noord	1,5	46	43	n.v.t.	46	20
2.13_B	bouwwlak 2 noord	4,5	47	44	n.v.t.	47	20
2.13_C	bouwwlak 2 noord	7,5	48	45	n.v.t.	48	20
2.14_A	bouwwlak 2 noord	1,5	47	42	n.v.t.	47	20
2.14_B	bouwwlak 2 noord	4,5	48	43	n.v.t.	48	20
2.14_C	bouwwlak 2 noord	7,5	48	44	n.v.t.	48	20
2.15_A	bouwwlak 2 noord	1,5	46	41	n.v.t.	46	20
2.15_B	bouwwlak 2 noord	4,5	47	42	n.v.t.	47	20
2.15_C	bouwwlak 2 noord	7,5	47	43	n.v.t.	47	20
2.16_A	bouwwlak 2 west	1,5	45	40	n.v.t.	45	20
2.16_B	bouwwlak 2 west	4,5	46	41	n.v.t.	46	20
2.16_C	bouwwlak 2 west	7,5	47	42	n.v.t.	47	20
2.17_A	bouwwlak 2 west	1,5	42	42	n.v.t.	44	20
2.17_B	bouwwlak 2 west	4,5	43	44	n.v.t.	45	20
2.17_C	bouwwlak 2 west	7,5	44	44	n.v.t.	46	20
2.18_A	bouwwlak 2 west	1,5	38	47	n.v.t.	47	20
2.18_B	bouwwlak 2 west	4,5	41	49	n.v.t.	49	20
2.18_C	bouwwlak 2 west	7,5	42	49	n.v.t.	49	20
2.2_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	29	59	n.v.t.	59	26
2.2_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	31	59	n.v.t.	59	26
2.2_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	33	59	n.v.t.	59	26
2.3_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	30	58	n.v.t.	58	25
2.3_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	33	58	n.v.t.	58	25
2.3_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	36	58	n.v.t.	58	25
2.4_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	32	58	n.v.t.	58	25
2.4_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	34	58	n.v.t.	58	25
2.4_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	36	58	n.v.t.	58	25
2.5_A	bouwwlak 2 oost	1,5	30	45	n.v.t.	45	20
2.5_B	bouwwlak 2 oost	4,5	33	46	n.v.t.	46	20
2.5_C	bouwwlak 2 oost	7,5	38	47	n.v.t.	47	20
2.6_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	33	37	n.v.t.	38	20
2.6_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	36	40	n.v.t.	41	20
2.6_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	38	42	n.v.t.	43	20
2.7_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	34	42	n.v.t.	42	20
2.7_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	37	44	n.v.t.	44	20
2.7_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	38	44	n.v.t.	44	20
2.8_A	bouwwlak 2 zuid	1,5	33	37	n.v.t.	38	20
2.8_B	bouwwlak 2 zuid	4,5	38	41	n.v.t.	42	20
2.8_C	bouwwlak 2 zuid	7,5	38	47	n.v.t.	47	20
2.9_A	bouwwlak 2 oost	1,5	40	55	n.v.t.	55	22
2.9_B	bouwwlak 2 oost	4,5	41	56	n.v.t.	56	23
2.9_C	bouwwlak 2 oost	7,5	41	56	n.v.t.	56	23
3.1_A	bouwwlak 3 zuid	1,5	44	45	n.v.t.	46	20
3.1_B	bouwwlak 3 zuid	4,5	45	46	n.v.t.	47	20
3.2_A	bouwwlak 3 zuid	1,5	38	48	n.v.t.	48	20
3.2_B	bouwwlak 3 zuid	4,5	41	50	n.v.t.	50	20
3.3_A	bouwwlak 3 oost	1,5	37	52	n.v.t.	52	20

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indu- strie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
3.3_B	bouwwlak 3 oost	4,5	39	54	n.v.t.	54	21
3.4_A	bouwwlak 3 noord	1,5	47	46	n.v.t.	48	20
3.4_B	bouwwlak 3 noord	4,5	48	47	n.v.t.	49	20
3.5_A	bouwwlak 3 noord	1,5	48	43	n.v.t.	48	20
3.5_B	bouwwlak 3 noord	4,5	49	45	n.v.t.	49	20
3.6_A	bouwwlak 3 west	1,5	49	39	n.v.t.	49	20
3.6_B	bouwwlak 3 west	4,5	50	40	n.v.t.	50	20
4.1_A	bouwwlak 4 zuid	1,5	46	47	n.v.t.	48	20
4.1_B	bouwwlak 4 zuid	4,5	47	48	n.v.t.	49	20
4.1_C	bouwwlak 4 zuid	7,5	49	49	n.v.t.	50	20
4.2_A	bouwwlak 4 zuid	1,5	40	52	n.v.t.	52	20
4.2_B	bouwwlak 4 zuid	4,5	42	53	n.v.t.	53	20
4.2_C	bouwwlak 4 zuid	7,5	45	53	n.v.t.	53	20
4.3_A	bouwwlak 4 oost	1,5	43	57	n.v.t.	57	24
4.3_B	bouwwlak 4 oost	4,5	44	58	n.v.t.	58	25
4.3_C	bouwwlak 4 oost	7,5	44	57	n.v.t.	57	24
4.4_A	bouwwlak 4 oost	1,5	44	58	n.v.t.	58	25
4.4_B	bouwwlak 4 oost	4,5	44	58	n.v.t.	58	25
4.4_C	bouwwlak 4 oost	7,5	45	58	n.v.t.	58	25
4.5_A	bouwwlak 4 noord	1,5	51	54	n.v.t.	55	22
4.5_B	bouwwlak 4 noord	4,5	51	55	n.v.t.	56	23
4.5_C	bouwwlak 4 noord	7,5	51	55	n.v.t.	56	23
4.6_A	bouwwlak 4 noord	1,5	43	48	n.v.t.	49	20
4.6_B	bouwwlak 4 noord	4,5	44	50	n.v.t.	50	20
4.6_C	bouwwlak 4 noord	7,5	46	50	n.v.t.	51	20
4.7_A	bouwwlak 4 west	1,5	48	40	n.v.t.	48	20
4.7_B	bouwwlak 4 west	4,5	49	41	n.v.t.	49	20
4.7_C	bouwwlak 4 west	7,5	50	42	n.v.t.	50	20
4.8_A	bouwwlak 4 west	1,5	50	41	n.v.t.	50	20
4.8_B	bouwwlak 4 west	4,5	51	42	n.v.t.	51	20
4.8_C	bouwwlak 4 west	7,5	52	42	n.v.t.	52	20
5.1_A	bouwwlak 5 zuid	1,5	38	57	n.v.t.	57	24
5.1_B	bouwwlak 5 zuid	4,5	40	57	n.v.t.	57	24
5.1_C	bouwwlak 5 zuid	7,5	43	57	n.v.t.	57	24
5.10_A	bouwwlak 5 noord	1,5	50	44	n.v.t.	50	20
5.10_B	bouwwlak 5 noord	4,5	50	45	n.v.t.	50	20
5.10_C	bouwwlak 5 noord	7,5	51	46	n.v.t.	51	20
5.11_A	bouwwlak 5 noord	1,5	48	46	n.v.t.	48	20
5.11_B	bouwwlak 5 noord	4,5	48	47	n.v.t.	49	20
5.11_C	bouwwlak 5 noord	7,5	49	48	n.v.t.	50	20
5.12_A	bouwwlak 5 noord	1,5	44	53	n.v.t.	53	20
5.12_B	bouwwlak 5 noord	4,5	44	53	n.v.t.	53	20
5.12_C	bouwwlak 5 noord	7,5	47	53	n.v.t.	53	20
5.13_A	bouwwlak 5 west	1,5	54	59	n.v.t.	60	27
5.13_B	bouwwlak 5 west	4,5	54	59	n.v.t.	60	27
5.13_C	bouwwlak 5 west	7,5	55	59	n.v.t.	60	27
5.14_A	bouwwlak 5 west	1,5	53	59	n.v.t.	59	26
5.14_B	bouwwlak 5 west	4,5	53	59	n.v.t.	59	26
5.14_C	bouwwlak 5 west	7,5	54	59	n.v.t.	60	27
5.15_A	bouwwlak 5 west	1,5	48	57	n.v.t.	57	24
5.15_B	bouwwlak 5 west	4,5	49	58	n.v.t.	58	25
5.15_C	bouwwlak 5 west	7,5	50	58	n.v.t.	58	25
5.16_A	bouwwlak 5 west	1,5	51	58	n.v.t.	58	25
5.16_B	bouwwlak 5 west	4,5	51	58	n.v.t.	58	25
5.16_C	bouwwlak 5 west	7,5	51	58	n.v.t.	58	25
5.2_A	bouwwlak 5 zuid	1,5	40	55	n.v.t.	55	22
5.2_B	bouwwlak 5 zuid	4,5	41	55	n.v.t.	55	22
5.2_C	bouwwlak 5 zuid	7,5	46	55	n.v.t.	55	22
5.3_A	bouwwlak 5 oost	1,5	37	44	n.v.t.	44	20
5.3_B	bouwwlak 5 oost	4,5	39	45	n.v.t.	45	20

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indu- strie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
5.3_C	bouwwlak 5 oost	7,5	40	45	n.v.t.	46	20
5.4_A	bouwwlak 5 oost	1,5	37	32	n.v.t.	37	20
5.4_B	bouwwlak 5 oost	4,5	40	34	n.v.t.	40	20
5.4_C	bouwwlak 5 oost	7,5	43	36	n.v.t.	43	20
5.5_A	bouwwlak 5 oost	1,5	36	31	n.v.t.	36	20
5.5_B	bouwwlak 5 oost	4,5	39	33	n.v.t.	39	20
5.5_C	bouwwlak 5 oost	7,5	42	34	n.v.t.	42	20
5.6_A	bouwwlak 5 oost	1,5	36	32	n.v.t.	36	20
5.6_B	bouwwlak 5 oost	4,5	38	34	n.v.t.	38	20
5.6_C	bouwwlak 5 oost	7,5	41	36	n.v.t.	41	20
5.7_A	bouwwlak 5	1,5	37	36	n.v.t.	38	20
5.7_B	bouwwlak 5	4,5	40	37	n.v.t.	40	20
5.7_C	bouwwlak 5	7,5	43	39	n.v.t.	43	20
5.8_A	bouwwlak 5	1,5	41	38	n.v.t.	41	20
5.8_B	bouwwlak 5	4,5	43	39	n.v.t.	43	20
5.8_C	bouwwlak 5	7,5	45	40	n.v.t.	45	20
5.9_A	bouwwlak 5 oost	1,5	48	41	n.v.t.	48	20
5.9_B	bouwwlak 5 oost	4,5	48	42	n.v.t.	48	20
5.9_C	bouwwlak 5 oost	7,5	49	42	n.v.t.	49	20
6.1_A	bouwwlak 6 zuid	1,5	47	55	37	55	22
6.1_B	bouwwlak 6 zuid	4,5	47	55	39	55	22
6.1_C	bouwwlak 6 zuid	7,5	48	55	38	55	22
6.10_A	bv 6 noordgevel	1,5	61	58	66	68	35
6.10_B	bv 6 noordgevel	4,5	62	59	66	68	35
6.10_C	bv 6 noordgevel	7,5	63	59	66	68	35
6.11_A	bv 6 noordgevel	1,5	58	54	69	70	37
6.11_B	bv 6 noordgevel	4,5	58	55	69	70	37
6.11_C	bv 6 noordgevel	7,5	59	56	69	70	37
6.2_A	bouwwlak 6 oost	1,5	45	39	40	46	20
6.2_B	bouwwlak 6 oost	4,5	45	40	41	46	20
6.2_C	bouwwlak 6 oost	7,5	47	41	42	47	20
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	1,5	37	34	43	45	20
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	4,5	40	36	43	45	20
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	7,5	43	38	42	45	20
6.4_A	bouwwlak 6 oost	1,5	48	42	54	55	22
6.4_B	bouwwlak 6 oost	4,5	48	43	54	56	23
6.4_C	bouwwlak 6 oost	7,5	50	44	55	56	23
6.5_A	bouwwlak 6 oost	1,5	45	35	61	62	29
6.5_B	bouwwlak 6 oost	4,5	46	38	61	62	29
6.5_C	bouwwlak 6 oost	7,5	49	42	61	62	29
6.6_A	bouwwlak 6 noord	1,5	60	55	68	70	37
6.6_B	bouwwlak 6 noord	4,5	60	57	68	70	37
6.6_C	bouwwlak 6 noord	7,5	61	57	68	70	37
6.7_A	bouwwlak 6 west	1,5	60	61	50	62	29
6.7_B	bouwwlak 6 west	4,5	60	61	51	63	30
6.7_C	bouwwlak 6 west	7,5	61	61	51	63	30
6.8_A	bouwwlak 6 west	1,5	59	60	41	61	28
6.8_B	bouwwlak 6 west	4,5	59	61	41	62	29
6.8_C	bouwwlak 6 west	7,5	60	60	41	61	28
6.9_A	bouwwlak 6 west	1,5	58	60	38	61	28
6.9_B	bouwwlak 6 west	4,5	57	61	39	62	29
6.9_C	bouwwlak 6 west	7,5	58	60	39	61	28
7.1_A	bouwwlak 7 west	1,5	39	44	38	46	20
7.1_B	bouwwlak 7 west	4,5	41	46	40	48	20
7.1_C	bouwwlak 7 west	7,5	45	46	41	48	20
7.2_A	bouwwlak 7	1,5	47	44	36	47	20
7.2_B	bouwwlak 7	4,5	48	46	38	49	20
7.2_C	bouwwlak 7	7,5	49	46	38	49	20
7.3_A	bouwwlak 7 oost	1,5	51	43	44	51	20
7.3_B	bouwwlak 7 oost	4,5	51	44	42	51	20

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indu- strie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
7.3_C	bouwwlak 7 oost	7,5	52	44	42	52	20
7.4_A	bouwwlak 7 noord	1,5	48	43	50	53	20
7.4_B	bouwwlak 7 noord	4,5	49	44	50	53	20
7.4_C	bouwwlak 7 noord	7,5	51	45	51	54	21
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	1,5	39	42	n.v.t.	43	20
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	4,5	41	44	n.v.t.	45	20
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	7,5	41	45	n.v.t.	46	20
8.10_A	bouwwlak 8 west	1,5	53	45	n.v.t.	53	20
8.10_B	bouwwlak 8 west	4,5	54	46	n.v.t.	54	21
8.10_C	bouwwlak 8 west	7,5	54	47	n.v.t.	54	21
8.11_A	bouwwlak 8 west	1,5	54	44	n.v.t.	54	21
8.11_B	bouwwlak 8 west	4,5	54	46	n.v.t.	54	21
8.11_C	bouwwlak 8 west	7,5	55	47	n.v.t.	55	22
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	1,5	44	45	n.v.t.	46	20
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	4,5	45	47	n.v.t.	48	20
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	7,5	46	48	n.v.t.	49	20
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	1,5	37	51	n.v.t.	51	20
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	4,5	40	52	n.v.t.	52	20
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	7,5	42	52	n.v.t.	52	20
8.4_A	bouwwlak 8 oost	1,5	54	56	n.v.t.	57	24
8.4_B	bouwwlak 8 oost	4,5	54	57	n.v.t.	58	25
8.4_C	bouwwlak 8 oost	7,5	54	57	n.v.t.	58	25
8.5_A	bouwwlak 8 oost	1,5	55	56	40	57	24
8.5_B	bouwwlak 8 oost	4,5	55	57	42	58	25
8.5_C	bouwwlak 8 oost	7,5	55	57	43	58	25
8.6_A	bouwwlak 8 oost	1,5	56	57	50	59	26
8.6_B	bouwwlak 8 oost	4,5	56	57	52	59	26
8.6_C	bouwwlak 8 oost	7,5	57	57	52	60	27
8.7_A	bouwwlak 8 noord	1,5	58	53	52	58	25
8.7_B	bouwwlak 8 noord	4,5	58	54	55	60	27
8.7_C	bouwwlak 8 noord	7,5	59	55	55	60	27
8.8_A	bouwwlak 8 noord	1,5	52	49	50	54	21
8.8_B	bouwwlak 8 noord	4,5	52	50	53	56	23
8.8_C	bouwwlak 8 noord	7,5	53	51	54	57	24
8.9_A	bouwwlak 8 noord	1,5	47	44	47	50	20
8.9_B	bouwwlak 8 noord	4,5	48	46	50	53	20
8.9_C	bouwwlak 8 noord	7,5	49	47	51	54	21
9.1_A	bouwwlak 9 zuid	1,5	40	41	n.v.t.	42	20
9.1_B	bouwwlak 9 zuid	4,5	41	43	n.v.t.	44	20
9.1_C	bouwwlak 9 zuid	7,5	42	44	n.v.t.	45	20
9.10_A	bouwwlak 9 west	1,5	59	51	n.v.t.	59	26
9.10_B	bouwwlak 9 west	4,5	60	53	n.v.t.	60	27
9.10_C	bouwwlak 9 west	7,5	61	54	n.v.t.	61	28
9.2_A	bouwwlak 9 zuid	1,5	47	46	46	50	20
9.2_B	bouwwlak 9 zuid	4,5	47	47	49	52	20
9.2_C	bouwwlak 9 zuid	7,5	48	48	50	53	20
9.2_D	bouwwlak 9 zuid	10,5	50	49	50	54	21
9.3_A	bouwwlak 9 zuid	1,5	52	49	47	53	20
9.3_B	bouwwlak 9 zuid	4,5	52	50	50	55	22
9.3_C	bouwwlak 9 zuid	7,5	53	51	50	55	22
9.3_D	bouwwlak 9 zuid	10,5	54	51	50	56	23
9.4_A	bouwwlak 9 oost	1,5	55	54	54	58	25
9.4_B	bouwwlak 9 oost	4,5	55	56	56	60	27
9.4_C	bouwwlak 9 oost	7,5	55	56	56	60	27
9.4_D	bouwwlak 9 oost	10,5	56	56	56	60	27
9.5_A	bouwwlak 9 oost	1,5	61	59	56	62	29
9.5_B	bouwwlak 9 oost	4,5	63	60	58	64	31
9.5_C	bouwwlak 9 oost	7,5	64	60	58	64	31
9.5_D	bouwwlak 9 oost	10,5	64	60	58	64	31
9.6_A	bouwwlak 9 noord	1,5	64	62	44	64	31

Naam	Omschrijving	hoogte in m	spoor L _{den}	wegen L _{den}	indu- strie L _{Ar,LT}	L _{cum} L _{den}	Indicatieve benodigde gevelreduc- tie
9.6_B	bouwvlak 9 noord	4,5	66	63	46	66	33
9.6_C	bouwvlak 9 noord	7,5	67	63	46	67	34
9.6_D	bouwvlak 9 noord	10,5	67	62	46	67	34
9.7_A	bouwvlak 9 noord	1,5	64	60	32	64	31
9.7_B	bouwvlak 9 noord	4,5	66	61	34	66	33
9.7_C	bouwvlak 9 noord	7,5	67	61	35	67	34
9.7_D	bouwvlak 9 noord	10,5	67	61	36	67	34
9.8_A	bouwvlak 9 noord	1,5	64	59	31	64	31
9.8_B	bouwvlak 9 noord	4,5	66	61	32	66	33
9.8_C	bouwvlak 9 noord	7,5	67	61	34	67	34
9.9_A	bouwvlak 9 west	1,5	60	54	n.v.t.	60	27
9.9_B	bouwvlak 9 west	4,5	62	56	n.v.t.	62	29
9.9_C	bouwvlak 9 west	7,5	63	56	n.v.t.	63	30

De hoogst gecumuleerde waarde bedraagt 70 dB, de methode Miedema kwalificeert dergelijke geluidbelasting als 'slecht'. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 64 dB bedraagt (kwalificatie 'tamelijk slecht' of 'slecht') worden maatregelen aanbevolen welke de geluidbelasting voor de beoogde woningen beperken.

4.7 Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Hogere grenswaarden zijn daarom benodigd ten gevolge van de gezoneerde spoorlijnen en de 50 km/uur wegen Drostestraat, Industriestraat en Waagweg. De Dorpsstraat (30 km/uur), de Kolweg, de Oranjestraat (30 km/uur) en de Weverstraat betreffen volgens de Wgh niet-gezoneerde wegen waarvoor geen hogere grenswaarde van toepassing is. De hoogste aan te vragen grenswaarden per bouwvlak zijn weergegeven in onderstaande tabellen, hierbij is geen rekening gehouden met beperkende maatregelen bij de ontvanger.

spoorlijn Deventer - Almelo		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	64	1, 2 en 3
8	59	1, 2 en 3
9	68	1, 2, 3 en 4
10	61	1, 2 en 3
15	68	1, 2 en 3

Drostestraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	50	2 en 3
9	49	1, 2 en 3

Industriestraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
2	51	1, 2 en 3
3	49	2
4	53	1, 2 en 3
5	54	1, 2 en 3
6	55	1, 2 en 3

Industriestraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
8	52	1, 2 en 3

Waagweg		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	49	3
9	57	1, 2, 3 en 4
15	56	1, 2 en 3

Bij inpassing van woningen op de bouwvlakken dient er rekening gehouden te worden met de gemeentelijke eis dat er voor toekenning een hogere grenswaarde tenminste één geluidluwe gevel dient te zijn.


5 Conclusie

Spoorlijn Deventer – Almelo

De maximale geluidbelastingen per gebouw zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Daarnaast worden ook de gemeentelijke ambitiewaarde en bovengrens overschreden op een aantal bouwvlakken. De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de gevels parallel aan de spoorlijn. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht maar blijken niet doelmatig. Maatregelen bij de ontvanger kunnen overschrijdingen van de gemeentelijke bovengrens wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn vliesgevels, serres, loggia's en dove gevels.

Bij inpassing van woningen op de bouwvlakken dient er rekening gehouden te worden met de gemeentelijke eis dat er voor toekenning een hogere grenswaarde tenminste één geluidluwe gevel dient te zijn.

Onderstaande figuur toont in het roze waar er al reeds maatregelen bij de ontvanger worden geadviseerd vanwege industrielawaai. De blauwe arcering laat zien waar een uitbreiding van deze maatregelen het overschrijden van de gemeentelijke bovengrens door railverkeerslawaai kan voorkomen. Bij toepassing van dergelijke maatregelen bij de ontvanger zijn er geen overschrijdingen van de gemeentelijke bovengrens meer voor het aspect railverkeerslawaai. Daarmee kan er worden voldaan aan het gemeentelijk beleid.

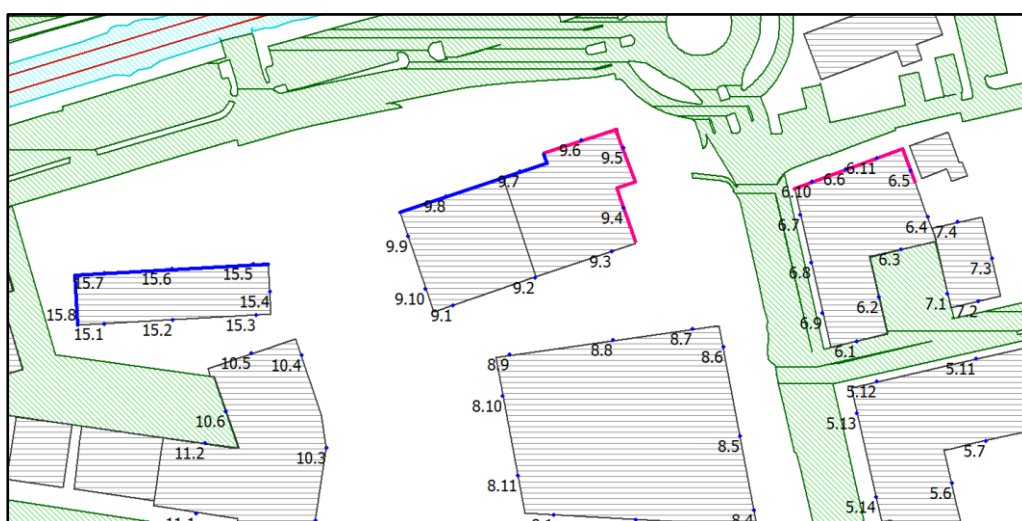

Geadviseerde gevels (roze) waar reed vliesgevels, serres, loggia's of anders dove gevels gerealiseerd dienen te worden ten gevolge van industrielawaai. Deze gevels beperken ook de geluidbelastingen ten gevolge van railverkeerslawaai (en wegverkeerslawaai). De blauwe arcering laat zien waar deze maatregel kan worden uitgebreid om een overschrijding van de gemeentelijke bovengrens te voorkomen voor het aspect railverkeerslawaai, het is hiervoor ook mogelijk balkons met scherm te realiseren.

Onderstaande tabel toont de aan te vragen hogere grenswaarden per bouwvlak, zonder toepassing van maatregelen bij de ontvanger.

spoorlijn Deventer - Almelo		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	64	1, 2 en 3
8	59	1, 2 en 3
9	68	1, 2, 3 en 4
10	61	1, 2 en 3
15	68	1, 2 en 3

Drostenstraat, Industriestraat, Waagweg

De maximale geluidbelastingen per gebouw zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Daarnaast worden de gemeentelijke ambitiewaarden overschreden op een aantal bouwvlakken. De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de gevels parallel aan de betreffende wegen. Vanwege deze wegen zijn er geen geluidbelastingen die de bovengrens overschrijden. Bij inpassing van woningen op de bouwvlakken dient er rekening gehouden te worden met de gemeentelijke eis dat er voor toekenning van een hogere grenswaarde tenminste één geluidluwe gevel dient te zijn.

Navolgende tabellen tonen de aan te vragen hogere grenswaarden per bouwvlak, zonder toepassing van maatregelen bij de ontvanger.

Drostenstraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	50	2 en 3
9	49	1, 2 en 3

Industriestraat		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
2	51	1, 2 en 3
3	49	2
4	53	1, 2 en 3
5	54	1, 2 en 3
6	55	1, 2 en 3
8	52	1, 2 en 3

Waagweg		
Bouwvlak	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	Bouwlagen met overschrijding
6	49	3
9	57	1, 2, 3 en 4
15	56	1, 2 en 3

Stationsstraat, Larenseweg en Dorpsstraat


De geluidbelasting vanwege de 50 km/uur wegen Stationsstraat, Larenseweg en Dorpsstraat blijft onder de voorkeursgrenswaarde alsmede gemeentelijke ambitiewaarde. Vanwege deze wegen wordt voldaan aan de Wgh.

Omliggende 30 km/uur wegen

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Oranjestraat, Kolweg, Weverstraat en Dorpsstraat vinden er overschrijdingen plaats van de gemeentelijke ambitiewaarde en de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de gevels direct grenzend aan de betreffende wegen. Daarnaast wordt vanwege de Dorpsstraat ook de gemeentelijke bovengrens overschreden. Maatregelen bij de ontvanger kan de geluidbelasting

terugbrengen tot 58 dB; de gemeentelijke bovengrens wordt dan niet meer overschreden. Navolgende afbeelding toont op welke gevel aanvullende maatregelen nodig zijn.

Vanwege de niet-gezoneerde Dorpsstraat is er een overschrijding van de gemeentelijke bovengrens op bouwvlak 1. Maatregelen bij de ontvanger zoals balkons met scherm kunnen de geluidbelasting terugbrengen tot onder de gemeentelijke bovengrens. Onderstaande afbeelding toont de locatie waar maatregelen zoals balkons met scherm toegepast kunnen worden.

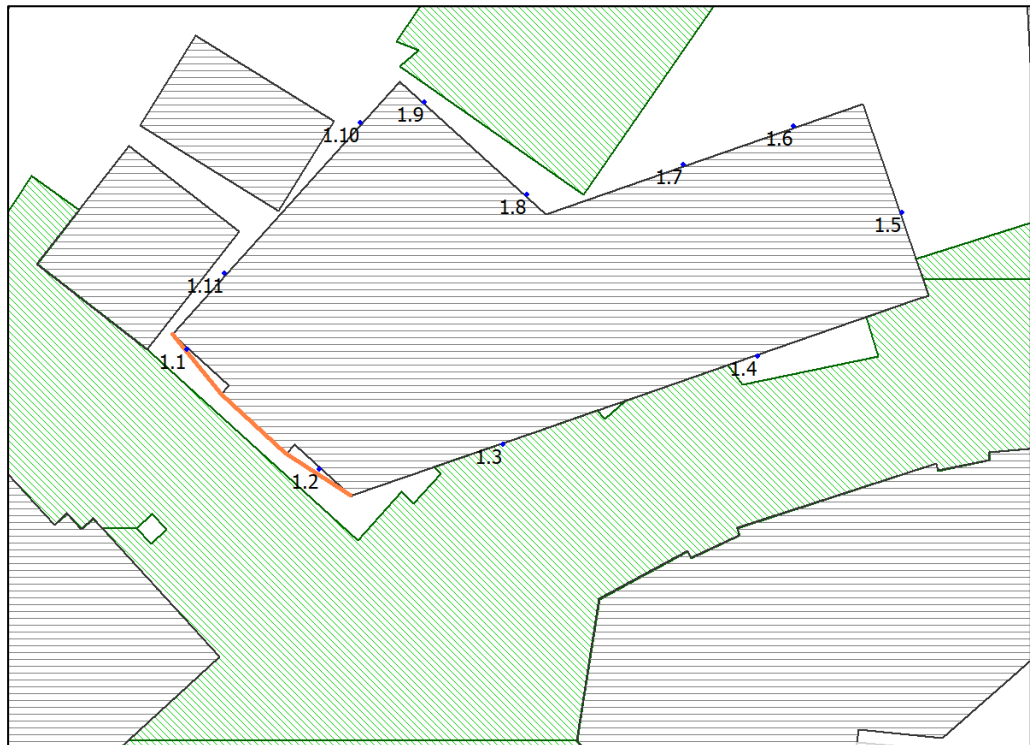

Maatregelen bij de ontvanger, zoals balkons met scherm, ter plaatse van de oranje arcering kunnen de overschrijding van de gemeentelijke bovengrens ten gevolge van de niet-gezoneerde Dorpsstraat wegnemen

Een hogere grenswaarde aanvraag procedure is niet van toepassing gezien de genoemde wegen, volgens de Wgh, niet gezoneerde wegen betreffen.

Als gevolg van de 30 km/uur wegen AJ Goldsteinstraat, HJ Wansinkstraat, Kerhofs-weg en Smidsbelt wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er vindt vanwege deze wegen ook geen overschrijding plaats van de gemeentelijke ambitiewaarde. Voor deze wegen kan worden voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 70 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Hierbij is geluid vanwege een uitruk met sirenes maatgevend. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de

nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 70 dB.

De hoogst gecumuleerde waarde bedraagt 70 dB, de methode Miedema kwalificeert dergelijke geluidbelasting als 'slecht'. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 64 dB bedraagt (kwalificatie 'tamelijk slecht' of 'slecht') worden maatregelen aanbevolen die de geluidbelasting voor de beoogde woningen beperken.

Bijlage A: Verbeelding bestemmingsplan

LEGENDA

PLANGEBIED

plangebied

BESTEMMINGEN

GD

Gemengd

G-LS

Groen - Landschappelijk

M

Maatschappelijk

V-VB

Verkeer - Verblijf

W-AEN

Wonen - Aaneen

W-VRUJ

Wonen - Vrijstaand

WG-GS

Woongebied - Gestapeld

WG-GG

Woongebied - Grondgebonden

WR-MHV

Waarde - Middelhoghe archeologische verwachting

AANDUIDINGEN

milieuzone - trillingen

weggevingzone - kostenverhaal

(g)

groen

(lav)

langzaam verkeer

(os)

ontsluiting

(pg)

parkeergarage

(p)

parkeerterrein

bouwwiak

(ant)

antennemast

(kar)

karakteristiek

21

maximum aantal wooneenheden

7

maximum bouwhoogte (m)

6

maximum goothoogte (m)

10

maximum bouwhoogte (m)

gevellijn

VERKLARING

BGT- en kadastrale gegevens

01020304050m

bestemmingsplan Wonen Holten, herontwikkeling Enkoterrein e.o.

schaal : 1: 500

format : A0

projectnummer : 210295.01

bladnummer : 1

aanleidende : NL.IMRO.1742.BPHW202001-0301

gemeente : Rijsen-Holten

datum : 13-01-2023

datum ondergrond : 22-04-2022

voorstel : -

ontwerp : -

vaststelling : -


adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling


gemeente Rijsen-Holten


↑




Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

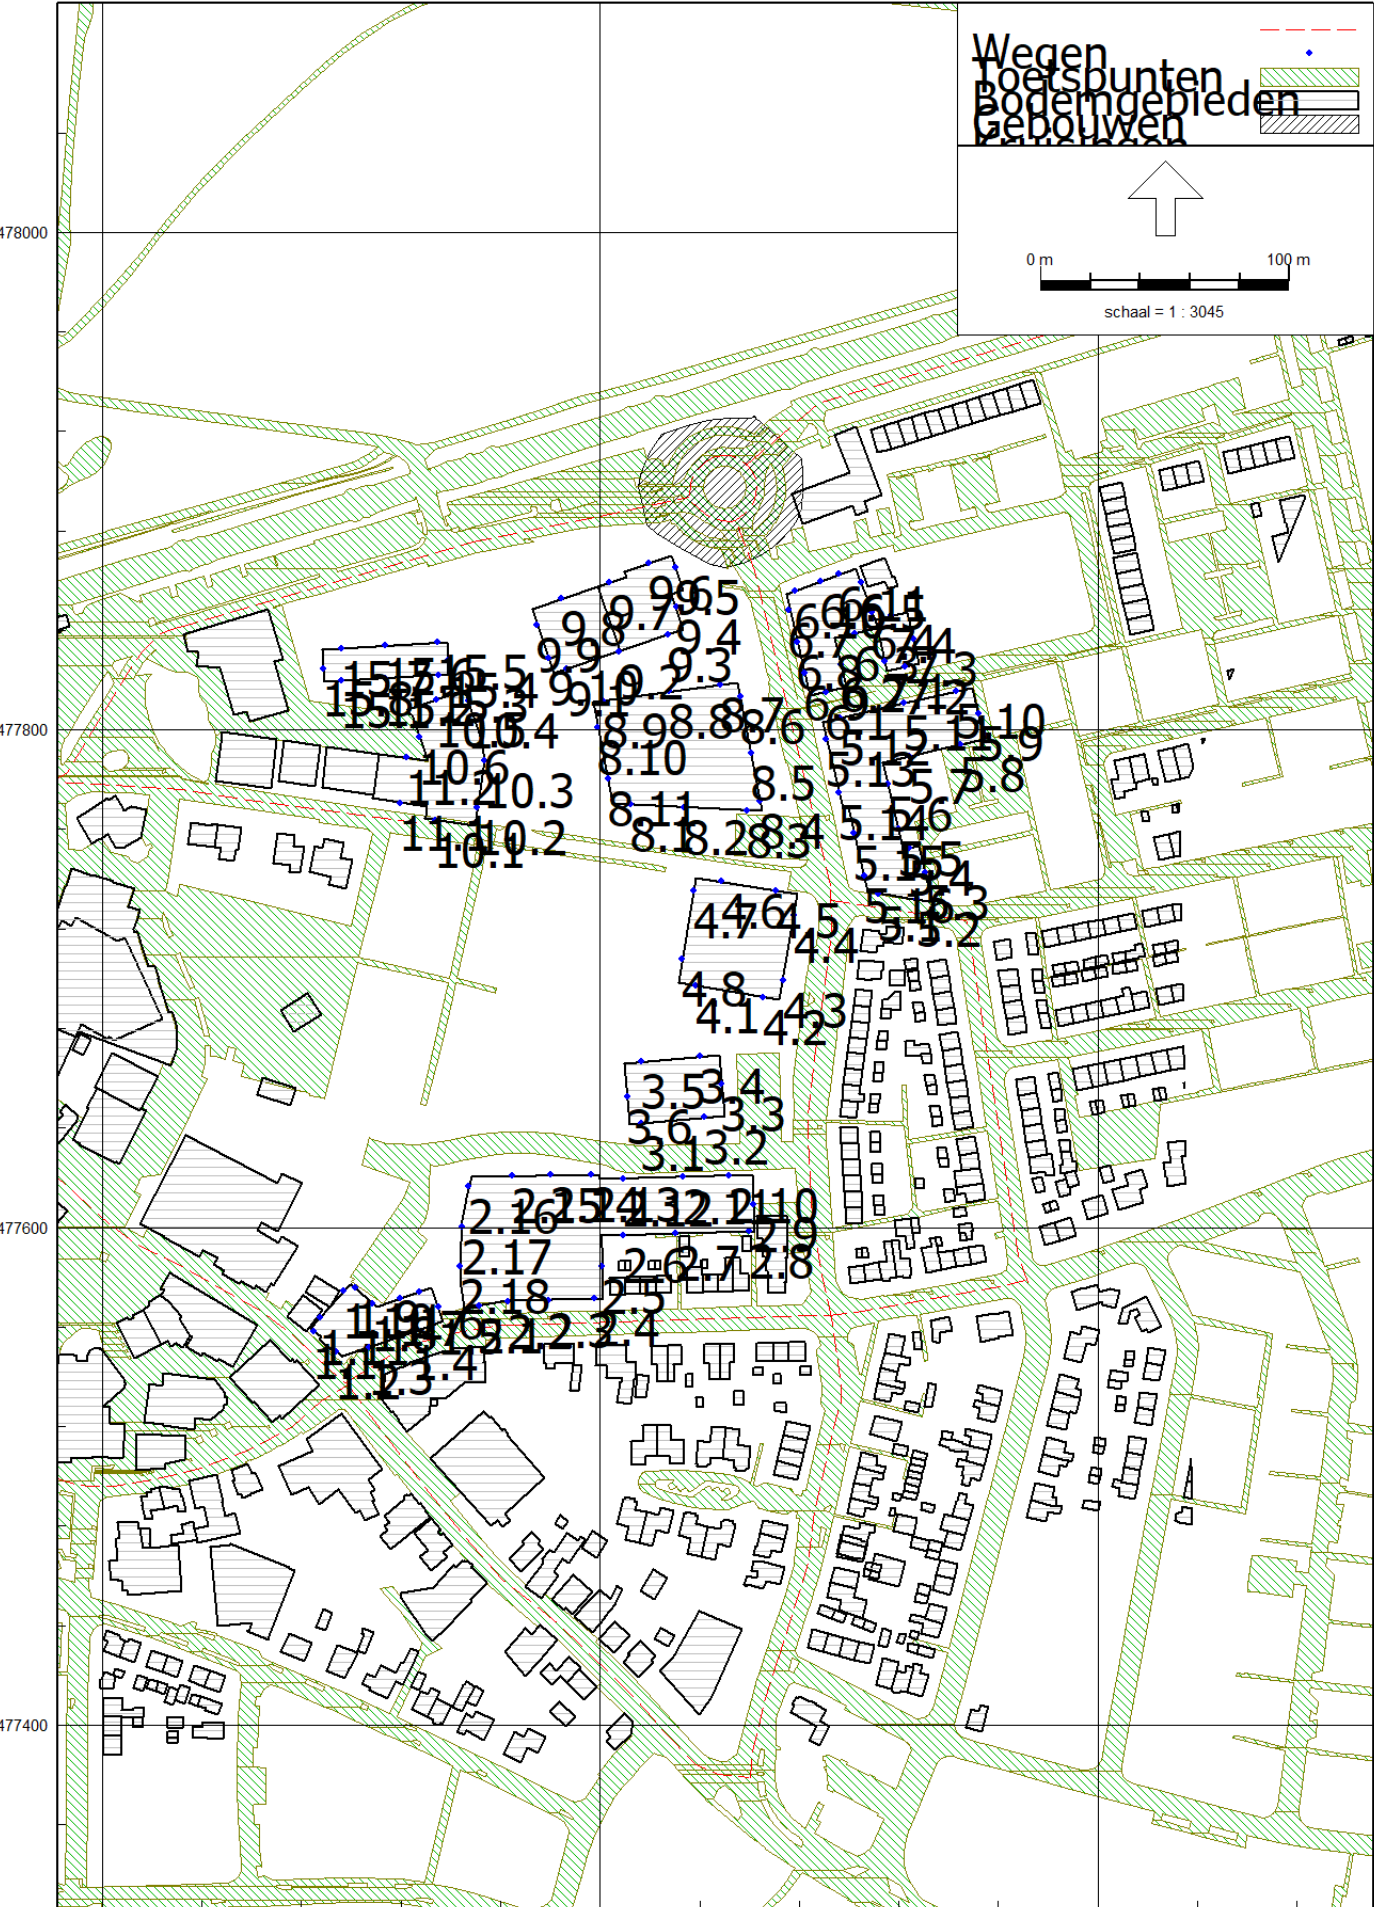

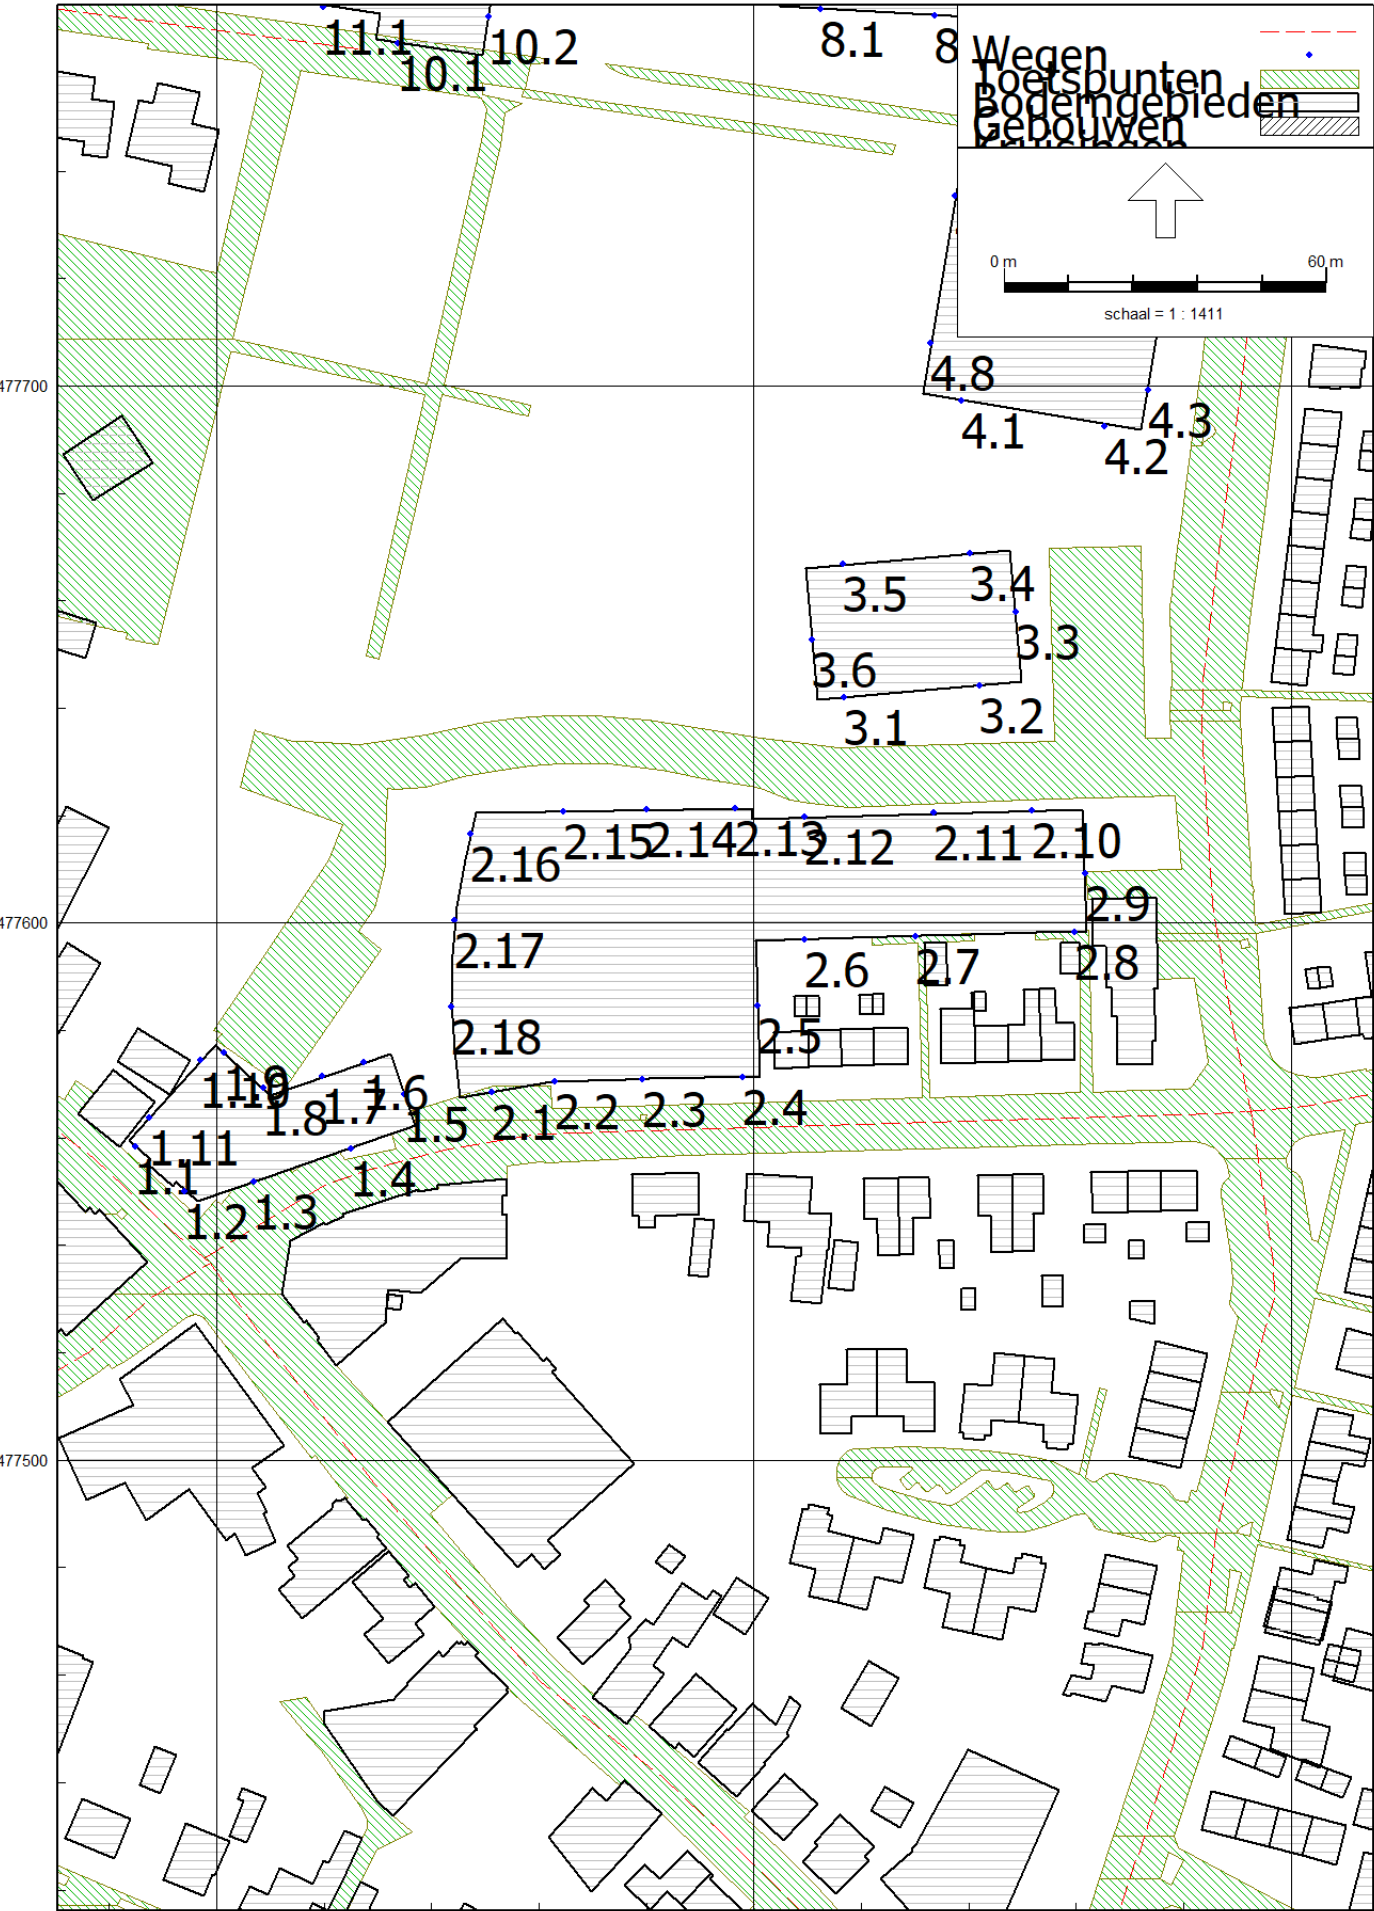

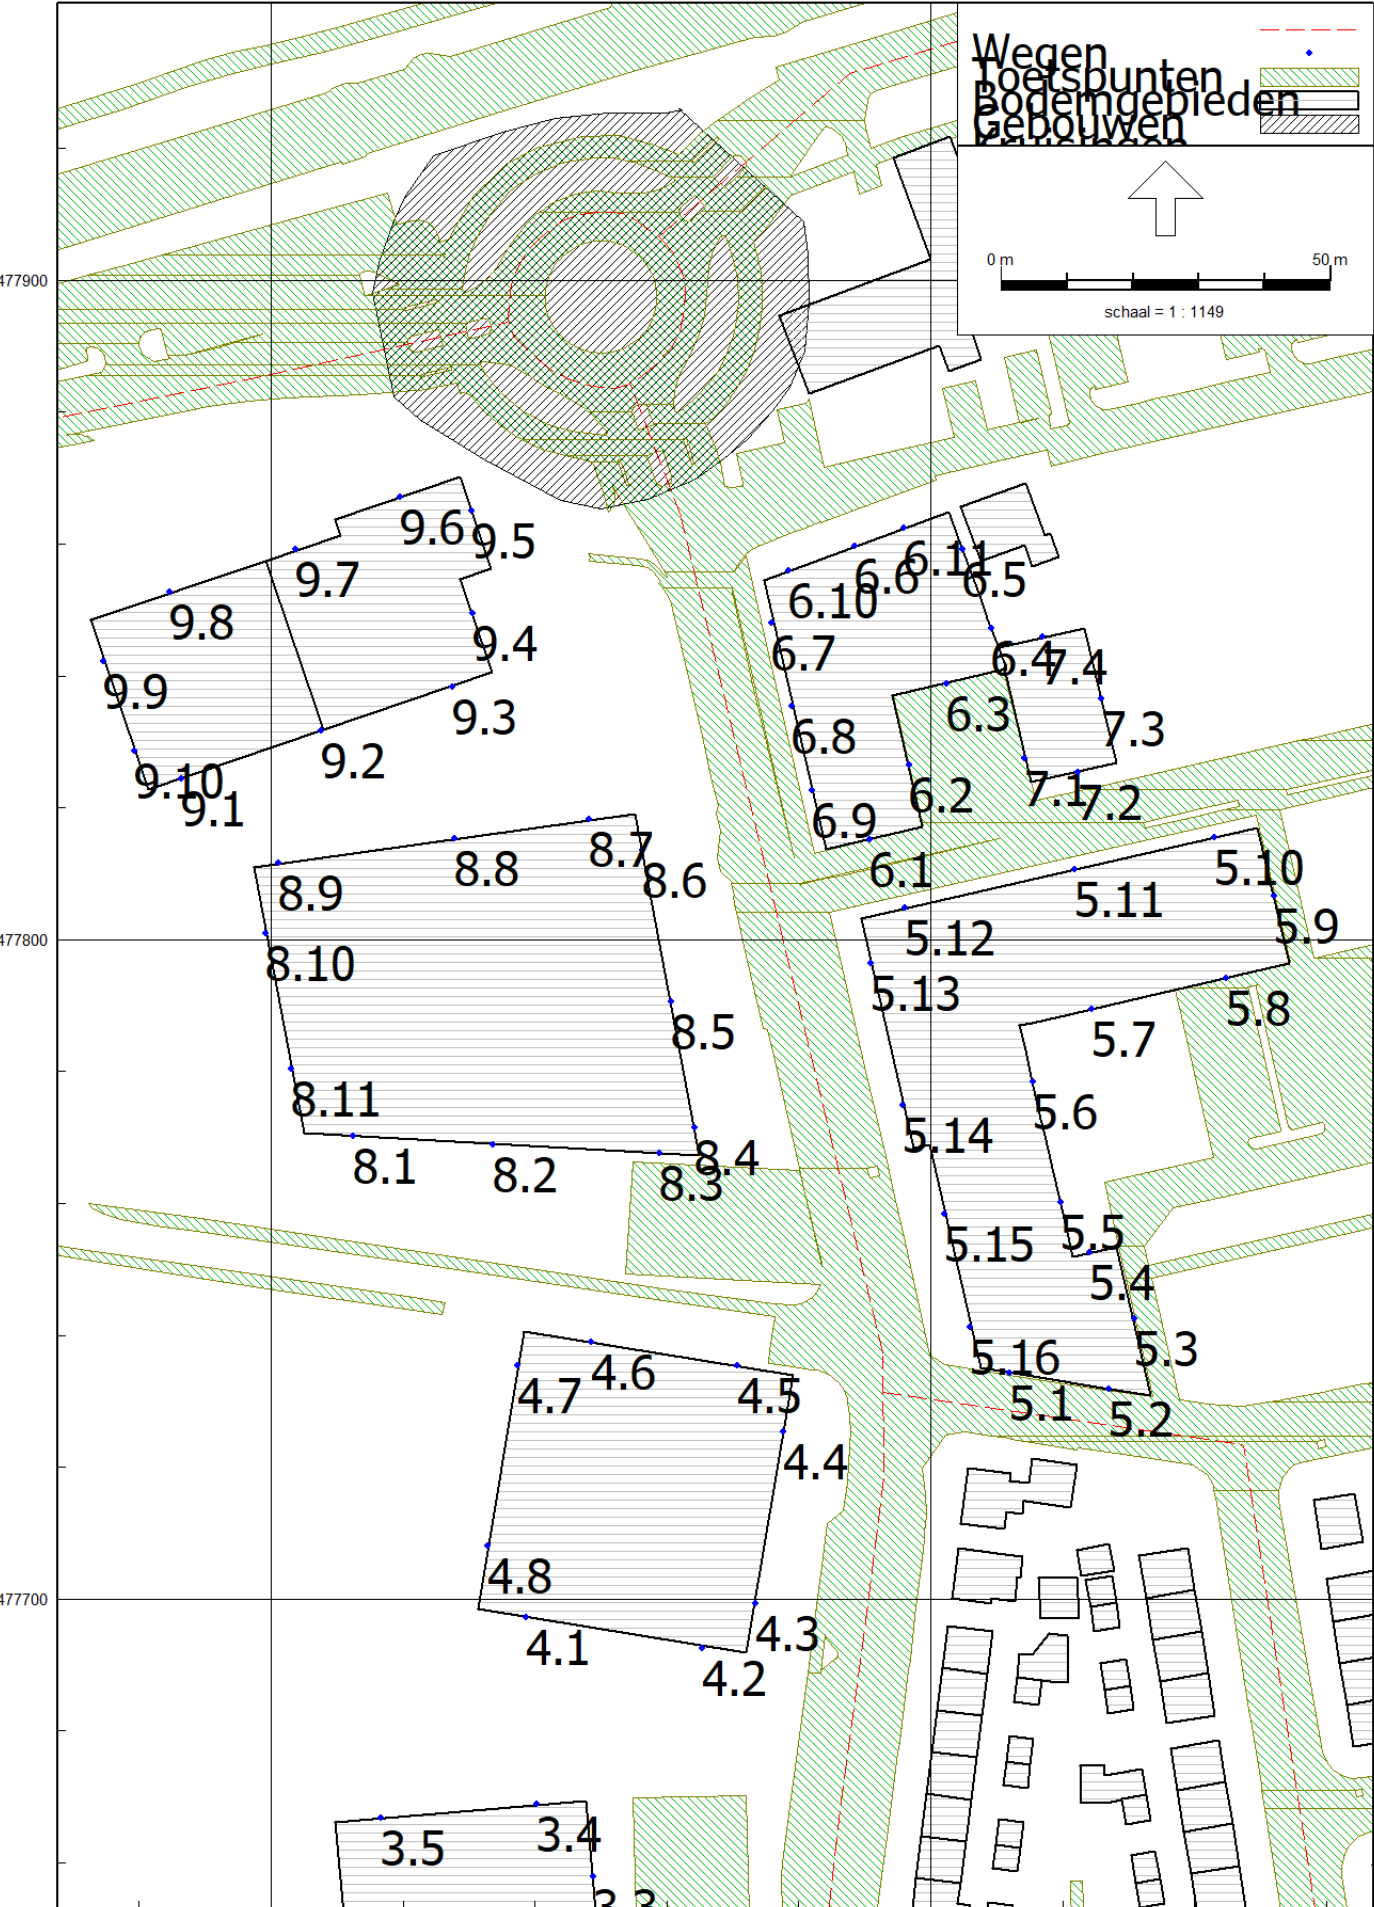

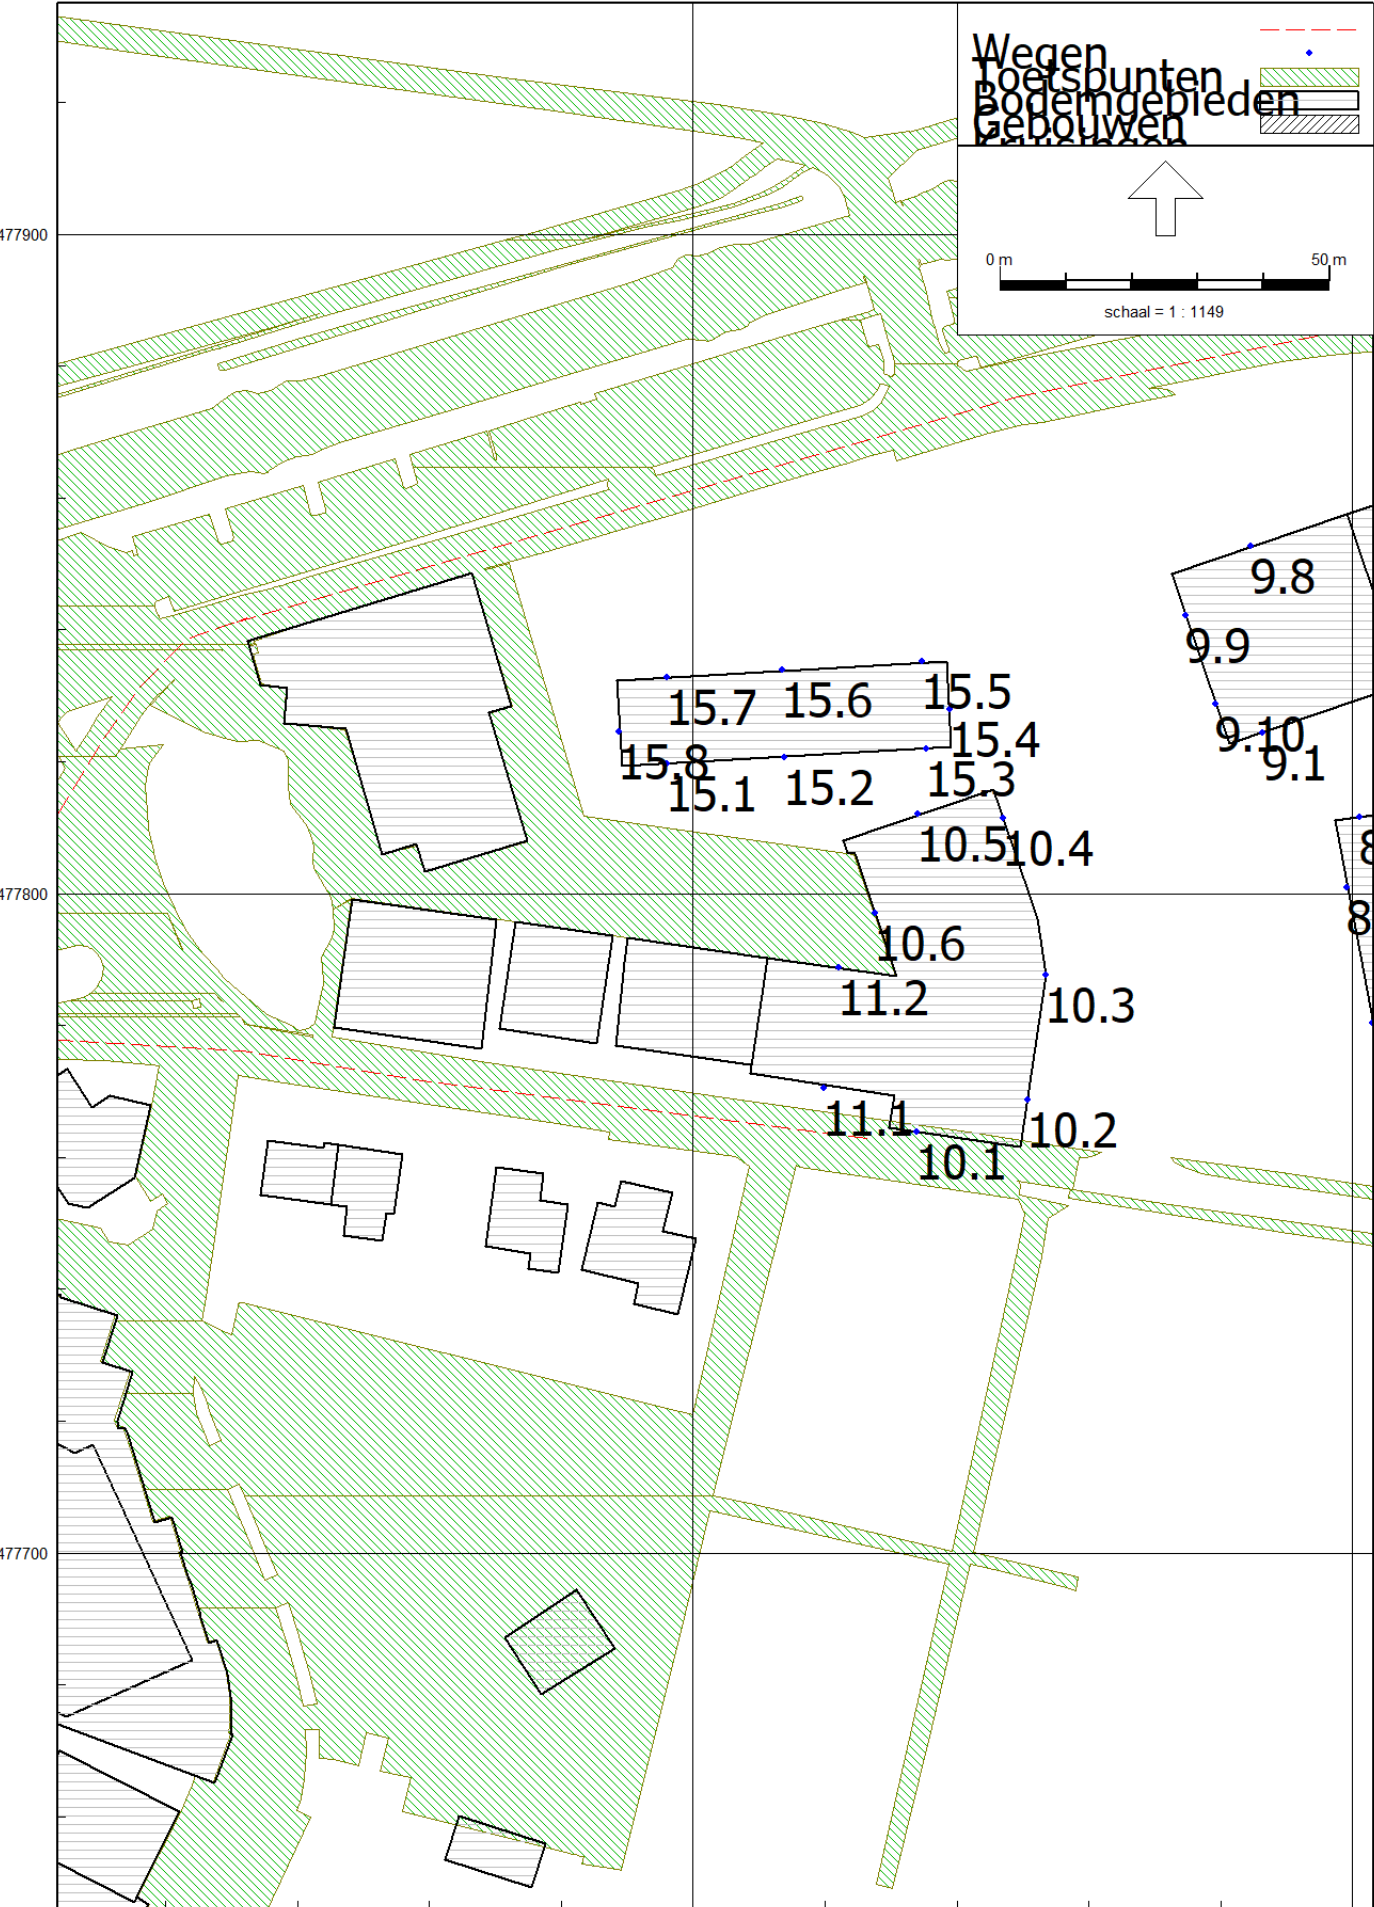

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Waagweg	8954	3	08:54, 19 sep 2022	-23	2	Waagweg
Waagweg	9109	3	10:55, 20 sep 2022	-833	2	rotonde
Waagweg	9157	3	08:54, 19 sep 2022	-923	2	Waagweg
Drostenstraat	8943	4	10:55, 20 sep 2022	-1	2	Drostenstr
Drostenstraat	9110	4	10:55, 20 sep 2022	-835	2	rotonde
smidsbelt	9108	13	08:54, 19 sep 2022	-831	2	Smidsbelt
kerkhofweg	8944	14	08:54, 19 sep 2022	-3	2	Kerkhofsw
HJ Wansinkstr	8958	16	08:54, 19 sep 2022	-31	2	HJ Wansink
HJ Wansinkstr	8959	16	08:54, 19 sep 2022	-33	2	HJ Wansink
AJ Goldsteinstr	8961	18	08:54, 19 sep 2022	-37	2	AJ Goldst
kerkstraat	8957	8	08:54, 19 sep 2022	-29	2	Kerkstr
Kolweg	8966	9	14:54, 19 sep 2022	-47	2	Kolweg
Kolweg	8967	9	14:54, 19 sep 2022	-49	2	Kolweg
Kolweg	8968	9	14:54, 19 sep 2022	-51	2	Kolweg
Industriestraat	8969	10	08:54, 19 sep 2022	-53	2	Industries
Industriestraat	8970	10	08:54, 19 sep 2022	-55	2	Industriew
Industriestraat	8971	10	10:55, 20 sep 2022	-57	2	Industriew
Oranjestraat	8955	12	10:58, 20 sep 2022	-25	2	Oranjestr
Oranjestraat	8956	12	10:58, 20 sep 2022	-27	2	Oranjestr
Larenseweg	8950	15	08:54, 19 sep 2022	-15	2	Larensew
Larenseweg	9113	15	08:54, 19 sep 2022	-839	2	rotonde
Weverstr	9016	22	08:54, 19 sep 2022	-323	2	Weverstr
Dorpstraat 50km/h	9112	5	08:54, 19 sep 2022	-837	2	rotonde
Dorpstraat 50km/h	9156	5	08:54, 19 sep 2022	-921	2	Dorpstr 50
Dorpstraat 15km/h	8947	6	08:54, 19 sep 2022	-9	2	Dorpsstr
Dorpstraat 15km/h	8948	6	11:04, 12 okt 2022	-11	2	Dorpsstr
Dorpstraat 15km/h	9114	6	08:54, 19 sep 2022	-841	2	rotonde
Stationsstraat 50km/h	8951	1	08:54, 19 sep 2022	-17	2	Stationstr
Stationsstraat 50km/h	9115	1	08:54, 19 sep 2022	-843	2	rotonde
stationsstr 30km/h	8952	2	08:54, 19 sep 2022	-19	2	Stationstr

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Waagweg	Stationsstraat tot Beukenlaan	Polylijn	225630,77	477841,23
Waagweg	rotonde waagweg	Polylijn	225854,36	477884,28
Waagweg	Beukenlaan tot rotonde	Polylijn	225749,04	477875,38
Drostenstraat	Rotonde tot Pannenbakkersstr.	Polylijn	225858,79	477906,61
Drostenstraat	rotonde Drostenweg	Polylijn	225846,86	477910,07
smidsbelt	Larenseweg tot Kerkstraat	Polylijn	225540,10	477513,35
kerkhofweg	Kerkhofsweg	Polylijn	225726,24	477762,86
HJ Wansinkstr	Oranjestraat tot Waardenborchstraat	Polylijn	225860,24	477379,16
HJ Wansinkstr	Waardenborchstraat tot Kolweg	Polylijn	225871,62	477426,65
AJ Goldsteinstr	Kolweg tot Weversstraat	Polylijn	225971,89	477578,11
kerkstraat	Smidsbelt tot Dorpsstraat	Polylijn	225540,09	477513,35
Kolweg	Dorpstraat tot parkeerplaats	Polylijn	225697,85	477537,76
Kolweg	parkeerplaats tot Industriestraat	Polylijn	225766,58	477560,97
Kolweg	Industriestraat tot AJ Goldsteinstraat	Polylijn	225891,72	477564,87
Industriestraat	Industriestr. Kolweg tot Weverstraat	Polylijn	225892,76	477563,95
Industriestraat	AJ Goldsteinstraat tot Eg	Polylijn	225892,65	477737,27
Industriestraat	Eg tot rotonde	Polylijn	225862,11	477864,14
Oranjestraat	Kerkstraat tot Rietmolenstraat	Polylijn	225698,81	477536,71
Oranjestraat	Rietmolenstraat tot HJ Wansinkstraat	Polylijn	225825,03	477397,99
Larenseweg	van Haarstraat tot rotonde	Polylijn	225511,28	477492,61
Larenseweg	Larenseweg	Polylijn	225512,19	477656,60
Weverstr	Industriestraat tot AJ Goldsteinstraat	Polylijn	225892,75	477731,29
Dorpstraat 50km/h	Dorpsstraat	Polylijn	225519,15	477673,73
Dorpstraat 50km/h	Dorpstraat 50km/u	Polylijn	225512,18	477671,59
Dorpstraat 15km/h	van Rotonde tot Smidsbelt	Polylijn	225526,45	477660,93
Dorpstraat 15km/h	van Smidsbelt tot Kerkstraat	Polylijn	225604,45	477600,17
Dorpstraat 15km/h	Dorpstraat 30 km/h	Polylijn	225523,17	477656,91
Stationsstraat 50km/h	van rotonde tot Kerkhofsweg	Polylijn	225524,76	477669,70
Stationsstraat 50km/h	Stationsstraat	Polylijn	225519,47	477673,73
stationsstr 30km/h	van Kerkhofsweg tot Waagweg	Polylijn	225580,07	477778,89

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Waagweg	225749,04	477875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waagweg	225846,95	477910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waagweg	225835,90	477893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drostenstraat	226073,89	477987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drostenstraat	225854,24	477884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
smidsbelt	225510,31	477503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kerkhofweg	225580,07	477778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HJ Wansinkstr	225871,46	477426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HJ Wansinkstr	225892,80	477563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ Goldsteinstr	225947,50	477723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kerkstraat	225698,76	477536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolweg	225767,57	477560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolweg	225891,60	477564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolweg	225971,05	477578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat	225892,65	477736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat	225862,13	477864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat	225854,36	477884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oranjestraat	225825,06	477397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oranjestraat	225859,75	477379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larenseweg	225517,53	477654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larenseweg	225523,18	477656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weverstr	225947,45	477723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorpstraat 50km/h	225512,17	477656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorpstraat 50km/h	225439,60	477702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorpstraat 15km/h	225602,85	477600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorpstraat 15km/h	225698,81	477536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorpstraat 15km/h	225526,35	477665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationsstraat 50km/h	225580,07	477778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationsstraat 50km/h	225526,45	477665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stationsstr 30km/h	225632,45	477841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
Waagweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
Waagweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17
Waagweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
Drostenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
Drostenstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	18
smidsbelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
kerkhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
HJ Wansinkstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
HJ Wansinkstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
AJ Goldsteinstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
kerkstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	16
Kolweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Kolweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
Kolweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Industriestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Industriestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
Industriestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
Oranjestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12
Oranjestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Larenseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Larenseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Weverstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2
Dorpstraat 50km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Dorpstraat 50km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Dorpstraat 15km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
Dorpstraat 15km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Dorpstraat 15km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Stationsstraat 50km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Stationsstraat 50km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
stationsstr 30km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Waagweg	123,10	123,10	123,10	123,10	Verdeling	False
Waagweg	43,96	43,96	1,02	4,54	Verdeling	False
Waagweg	88,76	88,76	38,99	49,76	Verdeling	False
Drostenstraat	232,53	232,53	38,05	194,48	Verdeling	False
Drostenstraat	39,93	39,93	0,93	3,60	Verdeling	False
smidsbelt	31,44	31,44	4,99	9,82	Verdeling	False
kerkhofweg	147,18	147,18	10,39	67,88	Verdeling	False
HJ Wansinkstr	49,18	49,18	8,71	18,31	Verdeling	False
HJ Wansinkstr	140,73	140,73	6,58	38,04	Verdeling	False
AJ Goldsteinstr	147,59	147,59	11,42	136,17	Verdeling	False
kerkstraat	171,65	171,65	4,87	20,74	Verdeling	False
Kolweg	74,72	74,72	7,71	26,07	Verdeling	False
Kolweg	125,08	125,08	6,02	119,06	Verdeling	False
Kolweg	80,60	80,60	10,96	58,50	Verdeling	False
Industriestraat	174,38	174,38	9,31	32,33	Verdeling	False
Industriestraat	130,37	130,37	130,37	130,37	Verdeling	False
Industriestraat	21,66	21,66	21,66	21,66	Verdeling	False
Oranjestraat	188,37	188,37	6,04	36,03	Verdeling	False
Oranjestraat	41,45	41,45	9,41	19,50	Verdeling	False
Larenseweg	162,86	162,86	8,01	68,05	Verdeling	False
Larenseweg	11,71	11,71	0,91	2,70	Verdeling	False
Weverstr	55,27	55,27	55,27	55,27	Verdeling	False
Dorpstraat 50km/h	25,35	25,35	1,71	4,80	Verdeling	False
Dorpstraat 50km/h	82,56	82,56	9,18	18,24	Verdeling	False
Dorpstraat 15km/h	98,49	98,49	15,84	82,65	Verdeling	False
Dorpstraat 15km/h	114,43	114,43	9,33	21,67	Verdeling	False
Dorpstraat 15km/h	10,00	10,00	0,75	2,03	Verdeling	False
Stationsstraat 50km/h	128,48	128,48	8,16	34,77	Verdeling	False
Stationsstraat 50km/h	11,22	11,22	0,83	1,95	Verdeling	False
stationsstr 30km/h	84,18	84,18	7,25	47,12	Verdeling	False

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Waagweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Waagweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
Waagweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Drostenstraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Drostenstraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
smidsbelt	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
kerkhofweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
HJ Wansinkstr	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
HJ Wansinkstr	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
AJ Goldsteinstr	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
kerkstraat	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Kolweg	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Kolweg	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Kolweg	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Industriestraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Industriestraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Oranjestraat	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
Oranjestraat	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Larenseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Larenseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
Weverstr	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Dorpstraat 50km/h	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
Dorpstraat 50km/h	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Dorpstraat 15km/h	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	15	15
Dorpstraat 15km/h	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
Dorpstraat 15km/h	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
Stationsstraat 50km/h	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50
Stationsstraat 50km/h	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30
stationsstr 30km/h	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Waagweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Waagweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Waagweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Drostenstraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Drostenstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30
smidsbelt	30	--	30	30	30	--	30	30	30
kerkhofweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30
HJ Wansinkstr	30	--	30	30	30	--	30	30	30
HJ Wansinkstr	50	--	50	50	50	--	50	50	50
AJ Goldsteinstr	30	--	30	30	30	--	30	30	30
kerkstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Kolweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Kolweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Kolweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Industriestraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Industriestraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Industriestraat	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Oranjestraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Oranjestraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Larenseweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Larenseweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Weverstr	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Dorpstraat 50km/h	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Dorpstraat 50km/h	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Dorpstraat 15km/h	15	--	15	15	15	--	15	15	15
Dorpstraat 15km/h	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Dorpstraat 15km/h	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Stationsstraat 50km/h	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Stationsstraat 50km/h	30	--	30	30	30	--	30	30	30
stationsstr 30km/h	30	--	30	30	30	--	30	30	30

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)
Waagweg	--	50	50	50	--	False	10387,00	6,90
Waagweg	--	30	30	30	--	True	5003,00	6,90
Waagweg	--	50	50	50	--	False	9625,00	6,90
Drostenstraat	--	50	50	50	--	False	8451,00	6,90
Drostenstraat	--	30	30	30	--	True	5003,00	6,90
smidsbelt	--	30	30	30	--	True	1465,00	6,40
kerkhofweg	--	30	30	30	--	True	113,00	6,40
HJ Wansinkstr	--	30	30	30	--	True	901,00	6,50
HJ Wansinkstr	--	50	50	50	--	False	338,00	6,50
AJ Goldsteinstr	--	30	30	30	--	True	400,00	6,40
kerkstraat	--	30	30	30	--	True	1465,00	6,40
Kolweg	--	30	30	30	--	True	2028,00	6,40
Kolweg	--	30	30	30	--	True	1690,00	6,40
Kolweg	--	30	30	30	--	True	1690,00	6,40
Industriestraat	--	50	50	50	--	False	1858,00	6,80
Industriestraat	--	50	50	50	--	False	1683,00	6,80
Industriestraat	--	50	50	50	--	False	1934,00	6,80
Oranjestraat	--	30	30	30	--	True	2704,00	6,90
Oranjestraat	--	30	30	30	--	True	1127,00	6,40
Larenseweg	--	50	50	50	--	False	4169,00	6,47
Larenseweg	--	30	30	30	--	True	7437,00	6,47
Weverstr	--	30	30	30	--	True	300,00	6,40
Dorpstraat 50km/h	--	30	30	30	--	True	7437,00	6,47
Dorpstraat 50km/h	--	50	50	50	--	False	11719,00	6,47
Dorpstraat 15km/h	--	15	15	15	--	True	3719,00	6,47
Dorpstraat 15km/h	--	30	30	30	--	True	3380,00	6,47
Dorpstraat 15km/h	--	30	30	30	--	True	7437,00	6,47
Stationsstraat 50km/h	--	50	50	50	--	False	10141,00	6,48
Stationsstraat 50km/h	--	30	30	30	--	True	7437,00	6,47
stationsstr 30km/h	--	30	30	30	--	True	9737,00	6,48

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Waagweg	3,10	0,60	--	--	--	--	--	83,00	82,00	86,00
Waagweg	3,10	0,60	--	--	--	--	--	83,00	82,00	86,00
Waagweg	3,10	0,60	--	--	--	--	--	83,00	82,00	86,00
Drostenstraat	3,10	0,60	--	--	--	--	--	83,00	82,00	86,00
Drostenstraat	3,10	0,60	--	--	--	--	--	83,00	82,00	86,00
smidsbelt	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70
kerkhofweg	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70
HJ Wansinkstr	3,20	1,15	--	--	--	--	--	91,00	93,90	87,60
HJ Wansinkstr	3,20	1,15	--	--	--	--	--	91,00	93,90	87,60
AJ Goldsteinstr	3,40	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	99,00
kerkstraat	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,80	98,00	95,70
Kolweg	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,75	98,00	95,70
Kolweg	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,75	98,00	95,70
Kolweg	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,75	98,00	95,70
Industriestraat	3,20	0,70	--	--	--	--	--	86,00	85,00	90,00
Industriestraat	3,20	0,70	--	--	--	--	--	86,00	85,00	90,00
Oranjestraat	3,10	0,60	--	--	--	--	--	83,00	82,00	86,00
Oranjestraat	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70
Larenseweg	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,60	91,10	93,00
Larenseweg	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,60	91,10	93,00
Weverstr	3,40	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70
Dorpstraat 50km/h	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,20	90,81	92,80
Dorpstraat 50km/h	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,20	90,80	92,80
Dorpstraat 15km/h	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,20	90,80	92,80
Dorpstraat 15km/h	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,20	90,80	92,80
Dorpstraat 15km/h	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,60	91,10	93,00
Stationsstraat 50km/h	3,63	0,96	--	--	--	--	--	85,50	88,68	90,78
Stationsstraat 50km/h	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,60	91,10	93,00
stationsstr 30km/h	3,63	0,96	--	--	--	--	--	85,50	88,68	90,77

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
Waagweg	--	9,00	9,00	9,00	--	8,00	9,00	5,00	--	--	--
Waagweg	--	9,00	9,00	9,00	--	8,00	9,00	5,00	--	--	--
Waagweg	--	9,00	9,00	9,00	--	8,00	9,00	5,00	--	--	--
Drostenstraat	--	9,00	9,00	9,00	--	8,00	9,00	5,00	--	--	--
Drostenstraat	--	9,00	9,00	9,00	--	8,00	9,00	5,00	--	--	--
smidsbelt	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
kerkhofweg	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
HJ Wansinkstr	--	5,90	3,30	7,00	--	3,10	2,75	5,40	--	--	--
HJ Wansinkstr	--	5,90	3,30	7,00	--	3,10	2,75	5,40	--	--	--
AJ Goldsteinstr	--	1,50	1,50	1,00	--	0,50	0,50	--	--	--	--
kerkstraat	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
Kolweg	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
Kolweg	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
Kolweg	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
Industriestraat	--	7,00	8,00	6,00	--	7,00	7,00	4,00	--	--	--
Industriestraat	--	7,00	8,00	6,00	--	7,00	7,00	4,00	--	--	--
Oranjestraat	--	9,00	9,00	9,00	--	8,00	9,00	5,00	--	--	--
Oranjestraat	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
Larenseweg	--	8,30	6,10	4,50	--	3,10	2,80	2,50	--	--	--
Larenseweg	--	8,30	6,10	4,50	--	3,10	2,80	2,50	--	--	--
Weverstr	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--
Dorpstraat 50km/h	--	8,40	6,09	4,40	--	3,40	3,09	2,80	--	--	--
Dorpstraat 50km/h	--	8,40	6,09	4,40	--	3,40	3,10	2,80	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	--	8,40	6,09	4,40	--	3,40	3,09	2,80	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	--	8,40	6,09	4,40	--	3,40	3,09	2,80	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	--	8,30	6,10	4,50	--	3,10	2,80	2,50	--	--	--
Stationsstraat 50km/h	--	10,40	7,61	5,73	--	4,10	3,70	3,50	--	--	--
Stationsstraat 50km/h	--	8,30	6,10	4,50	--	3,10	2,80	2,50	--	--	--
stationsstr 30km/h	--	10,40	7,61	5,74	--	4,10	3,70	3,48	--	--	--

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Waagweg	--	--	594,86	264,04	53,60	--	64,50	28,98	5,61
Waagweg	--	--	286,52	127,18	25,82	--	31,07	13,96	2,70
Waagweg	--	--	551,22	244,67	49,66	--	59,77	26,85	5,20
Drostenstraat	--	--	483,99	214,82	43,61	--	52,48	23,58	4,56
Drostenstraat	--	--	286,52	127,18	25,82	--	31,07	13,96	2,70
smidsbelt	--	--	90,67	48,81	16,82	--	1,59	0,45	0,32
kerkhofweg	--	--	6,99	3,77	1,30	--	0,12	0,03	0,02
HJ Wansinkstr	--	--	53,29	27,07	9,08	--	3,46	0,95	0,73
HJ Wansinkstr	--	--	19,99	10,16	3,41	--	1,30	0,36	0,27
AJ Goldsteinstr	--	--	25,09	13,33	4,75	--	0,38	0,20	0,05
kerkstraat	--	--	90,76	48,81	16,82	--	1,59	0,45	0,32
Kolweg	--	--	125,57	67,57	23,29	--	2,21	0,62	0,44
Kolweg	--	--	104,64	56,31	19,41	--	1,84	0,52	0,37
Kolweg	--	--	104,64	56,31	19,41	--	1,84	0,52	0,37
Industriestraat	--	--	108,66	50,54	11,71	--	8,84	4,76	0,78
Industriestraat	--	--	98,42	45,78	10,60	--	8,01	4,31	0,71
Industriestraat	--	--	113,10	52,60	12,18	--	9,21	4,95	0,81
Oranjestraat	--	--	154,86	68,74	13,95	--	16,79	7,54	1,46
Oranjestraat	--	--	69,75	37,55	12,94	--	1,23	0,34	0,24
Larenseweg	--	--	238,98	138,63	37,61	--	22,39	9,28	1,82
Larenseweg	--	--	426,32	247,29	67,09	--	39,94	16,56	3,25
Weverstr	--	--	18,57	10,00	3,45	--	0,33	0,09	0,06
Dorpstraat 50km/h	--	--	424,40	246,50	66,94	--	40,42	16,53	3,17
Dorpstraat 50km/h	--	--	668,75	388,39	105,49	--	63,69	26,05	5,00
Dorpstraat 15km/h	--	--	212,23	123,26	33,48	--	20,21	8,27	1,59
Dorpstraat 15km/h	--	--	192,88	112,02	30,43	--	18,37	7,51	1,44
Dorpstraat 15km/h	--	--	426,32	247,29	67,09	--	39,94	16,56	3,25
Stationsstraat 50km/h	--	--	561,85	326,45	88,38	--	68,34	28,01	5,58
Stationsstraat 50km/h	--	--	426,32	247,29	67,09	--	39,94	16,56	3,25
stationsstr 30km/h	--	--	539,47	313,44	84,85	--	65,62	26,90	5,37

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Waagweg	--	57,34	28,98	3,12	--	113,0	86,62	94,08	101,40
Waagweg	--	27,62	13,96	1,50	--	107,2	84,22	89,67	99,52
Waagweg	--	53,13	26,85	2,89	--	112,7	86,29	93,75	101,07
Drostenstraat	--	46,65	23,58	2,54	--	112,1	85,73	93,19	100,51
Drostenstraat	--	27,62	13,96	1,50	--	107,2	84,22	89,67	99,52
smidsbelt	--	1,41	0,55	0,44	--	102,7	81,90	86,64	94,16
kerkhofweg	--	0,11	0,04	0,03	--	89,1	63,48	67,80	76,18
HJ Wansinkstr	--	1,82	0,79	0,56	--	99,5	74,63	79,53	89,14
HJ Wansinkstr	--	0,68	0,30	0,21	--	98,3	69,60	76,97	83,94
AJ Goldsteinstr	--	0,13	0,07	--	--	96,0	75,62	79,85	86,83
kerkstraat	--	1,41	0,55	0,44	--	102,7	81,90	86,64	94,16
Kolweg	--	1,95	0,76	0,61	--	104,2	83,31	88,05	95,57
Kolweg	--	1,62	0,63	0,51	--	103,4	82,52	87,26	94,78
Kolweg	--	1,62	0,63	0,51	--	103,4	82,52	87,26	94,78
Industriestraat	--	8,84	4,16	0,52	--	105,4	78,58	85,95	93,16
Industriestraat	--	8,01	3,77	0,47	--	105,0	78,15	85,52	92,73
Industriestraat	--	9,21	4,33	0,54	--	105,6	78,75	86,13	93,34
Oranjestraat	--	14,93	7,54	0,81	--	104,5	81,55	87,00	96,85
Oranjestraat	--	1,08	0,42	0,34	--	101,6	80,76	85,50	93,02
Larenseweg	--	8,36	4,26	1,01	--	108,8	80,91	88,45	95,61
Larenseweg	--	14,92	7,60	1,80	--	108,2	84,38	89,31	99,20
Weverstr	--	0,29	0,11	0,09	--	95,9	75,01	79,75	87,27
Dorpstraat 50km/h	--	16,36	8,39	2,02	--	108,2	84,49	89,46	99,35
Dorpstraat 50km/h	--	25,78	13,26	3,18	--	113,4	85,52	93,05	100,22
Dorpstraat 15km/h	--	8,18	4,19	1,01	--	106,6	89,82	91,70	104,53
Dorpstraat 15km/h	--	7,44	3,81	0,92	--	107,8	88,40	93,79	102,80
Dorpstraat 15km/h	--	14,92	7,60	1,80	--	108,2	84,38	89,31	99,20
Stationsstraat 50km/h	--	26,94	13,62	3,41	--	113,0	85,42	93,04	100,34
Stationsstraat 50km/h	--	14,92	7,60	1,80	--	108,2	84,38	89,31	99,20
stationsstr 30km/h	--	25,87	13,08	3,25	--	112,9	93,61	99,10	108,25

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63
Waagweg	105,12	109,73	106,50	99,86	91,91	112,99	83,38
Waagweg	98,81	102,92	100,64	94,36	90,51	107,22	80,94
Waagweg	104,79	109,40	106,16	99,53	91,57	112,66	83,05
Drostenstraat	104,22	108,84	105,60	98,96	91,01	112,10	82,48
Drostenstraat	98,81	102,92	100,64	94,36	90,51	107,22	80,94
smidsbelt	94,17	97,33	90,66	85,60	79,85	101,09	78,55
kerkhofweg	79,07	84,24	81,27	74,70	67,89	87,52	60,15
HJ Wansinkstr	89,31	94,06	91,48	85,04	80,18	97,90	70,65
HJ Wansinkstr	88,24	93,86	90,53	83,82	74,98	96,82	65,87
AJ Goldsteinstr	87,94	91,39	84,62	79,47	72,74	94,79	72,87
kerkstraat	94,17	97,33	90,67	85,60	79,85	101,10	78,55
Kolweg	95,58	98,74	92,08	87,01	81,26	102,51	79,97
Kolweg	94,79	97,95	91,29	86,22	80,47	101,72	79,17
Kolweg	94,79	97,95	91,29	86,22	80,47	101,72	79,17
Industriestraat	97,17	102,00	98,72	92,06	83,84	105,17	75,44
Industriestraat	96,74	101,57	98,29	91,63	83,42	104,74	75,01
Industriestraat	97,34	102,18	98,89	92,23	84,02	105,35	75,61
Oranjestraat	96,13	100,25	97,97	91,69	87,84	104,55	78,27
Oranjestraat	93,03	96,19	89,52	84,46	78,71	99,95	77,41
Larenseweg	99,38	104,85	101,59	94,89	86,36	107,90	77,93
Larenseweg	98,67	103,39	100,94	94,51	90,07	107,40	81,25
Weverstr	87,28	90,44	83,78	78,71	72,96	94,21	71,67
Dorpstraat 50km/h	98,79	103,46	101,03	94,61	90,23	107,49	81,34
Dorpstraat 50km/h	103,98	109,38	106,12	99,43	90,95	112,44	82,53
Dorpstraat 15km/h	94,70	96,72	92,21	87,81	90,60	106,22	86,43
Dorpstraat 15km/h	99,38	102,02	95,91	90,99	87,67	107,20	85,24
Dorpstraat 15km/h	98,67	103,39	100,94	94,51	90,07	107,40	81,25
Stationsstraat 50km/h	103,77	108,93	105,73	99,06	90,86	112,09	82,35
Stationsstraat 50km/h	98,67	103,39	100,94	94,51	90,07	107,40	81,25
stationsstr 30km/h	104,39	106,91	100,92	96,03	93,05	112,36	90,38

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Waagweg	90,82	98,16	101,88	106,37	103,14	96,51	88,63
Waagweg	86,46	96,30	95,58	99,62	97,35	91,10	87,32
Waagweg	90,49	97,83	101,55	106,04	102,81	96,18	88,30
Drostenstraat	89,92	97,26	100,99	105,48	102,24	95,61	87,74
Drostenstraat	86,46	96,30	95,58	99,62	97,35	91,10	87,32
smidsbelt	83,02	89,85	91,10	94,40	87,62	82,51	75,95
kerkhofweg	64,19	71,88	76,01	81,32	78,24	71,63	64,00
HJ Wansinkstr	75,42	84,55	85,84	90,70	87,94	81,46	75,88
HJ Wansinkstr	72,99	79,65	84,74	90,62	87,21	80,47	71,18
AJ Goldsteinstr	77,10	84,08	85,20	88,64	81,87	76,72	69,99
kerkstraat	83,02	89,85	91,10	94,40	87,62	82,51	75,95
Kolweg	84,43	91,26	92,52	95,81	89,04	83,93	77,36
Kolweg	83,64	90,47	91,72	95,02	88,24	83,14	76,57
Kolweg	83,64	90,47	91,72	95,02	88,24	83,14	76,57
Industriestraat	82,87	90,13	93,97	98,77	95,50	88,85	80,73
Industriestraat	82,44	89,70	93,54	98,34	95,07	88,42	80,30
Industriestraat	83,04	90,30	94,15	98,94	95,68	89,03	80,90
Oranjestraat	83,79	93,62	92,91	96,94	94,68	88,42	84,64
Oranjestraat	81,88	88,71	89,96	93,26	86,48	81,38	74,81
Larenseweg	85,32	92,29	96,56	102,23	98,90	92,19	83,34
Larenseweg	86,10	95,74	95,87	100,67	98,09	91,63	86,75
Weverstr	76,13	82,96	84,22	87,51	80,74	75,63	69,06
Dorpstraat 50km/h	86,24	95,87	95,99	100,73	98,17	91,72	86,90
Dorpstraat 50km/h	89,91	96,90	101,15	106,76	103,43	96,72	87,92
Dorpstraat 15km/h	88,43	100,99	91,92	93,85	89,12	84,71	87,16
Dorpstraat 15km/h	90,56	99,32	96,56	99,29	93,04	88,10	84,33
Dorpstraat 15km/h	86,10	95,74	95,87	100,67	98,09	91,63	86,75
Stationsstraat 50km/h	89,82	96,96	100,87	106,25	102,97	96,28	87,75
Stationsstraat 50km/h	86,10	95,74	95,87	100,67	98,09	91,63	86,75
stationsstr 30km/h	95,80	104,73	101,50	104,11	97,97	93,06	89,66

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
Waagweg	109,66	75,24	82,77	90,02	93,69	98,76	95,52
Waagweg	103,96	72,96	78,14	88,04	87,34	91,77	89,42
Waagweg	109,33	74,91	82,44	89,69	93,36	98,43	95,19
Drostenstraat	108,77	74,34	81,87	89,12	92,80	97,87	94,62
Drostenstraat	103,96	72,96	78,14	88,04	87,34	91,77	89,42
smidsbelt	97,84	75,15	80,24	88,02	87,41	90,33	83,76
kerkhofweg	84,44	56,73	61,38	70,04	72,30	77,24	74,35
HJ Wansinkstr	94,30	68,02	73,24	82,97	82,70	87,10	84,66
HJ Wansinkstr	93,46	63,01	70,41	77,57	81,59	86,68	83,39
AJ Goldsteinstr	92,04	67,76	71,51	77,48	80,28	83,92	77,04
kerkstraat	97,84	75,15	80,24	88,02	87,41	90,33	83,76
Kolweg	99,25	76,57	81,65	89,44	88,82	91,75	85,17
Kolweg	98,46	75,77	80,86	88,64	88,03	90,95	84,38
Kolweg	98,46	75,77	80,86	88,64	88,03	90,95	84,38
Industriestraat	101,96	67,66	75,02	82,05	86,29	91,71	88,38
Industriestraat	101,53	67,23	74,59	81,62	85,87	91,28	87,95
Industriestraat	102,14	67,83	75,19	82,22	86,47	91,88	88,56
Oranjestraat	101,28	70,29	75,47	85,37	84,66	89,10	86,75
Oranjestraat	96,70	74,01	79,10	86,88	86,27	89,19	82,62
Larenseweg	105,18	71,74	79,00	85,78	90,50	96,36	92,99
Larenseweg	104,50	74,93	79,68	89,05	89,84	94,72	92,02
Weverstr	90,95	68,27	73,35	81,14	80,53	83,45	76,87
Dorpstraat 50km/h	104,59	75,00	79,82	89,18	89,95	94,78	92,10
Dorpstraat 50km/h	109,72	76,33	83,57	90,37	95,10	100,89	97,51
Dorpstraat 15km/h	102,86	79,86	81,95	94,22	85,90	87,75	82,82
Dorpstraat 15km/h	104,15	78,89	84,13	92,62	90,53	93,33	86,96
Dorpstraat 15km/h	104,50	74,93	79,68	89,05	89,84	94,72	92,02
Stationsstraat 50km/h	109,30	76,18	83,53	90,51	94,83	100,37	97,04
Stationsstraat 50km/h	104,50	74,93	79,68	89,05	89,84	94,72	92,02
stationsstr 30km/h	109,23	84,06	89,44	98,15	95,48	98,15	91,89

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Waagweg	88,85	80,62	101,91	--	--	--	--
Waagweg	83,06	78,95	95,94	--	--	--	--
Waagweg	88,52	80,29	101,58	--	--	--	--
Drostenstraat	87,96	79,72	101,02	--	--	--	--
Drostenstraat	83,06	78,95	95,94	--	--	--	--
smidsbelt	78,76	73,63	94,37	--	--	--	--
kerkhofweg	67,85	61,65	80,67	--	--	--	--
HJ Wansinkstr	78,31	74,00	91,17	--	--	--	--
HJ Wansinkstr	76,72	68,33	89,79	--	--	--	--
AJ Goldsteinstr	71,84	63,95	86,97	--	--	--	--
kerkstraat	78,76	73,63	94,37	--	--	--	--
Kolweg	80,17	75,04	95,79	--	--	--	--
Kolweg	79,38	74,25	94,99	--	--	--	--
Kolweg	79,38	74,25	94,99	--	--	--	--
Industriestraat	81,69	73,00	94,72	--	--	--	--
Industriestraat	81,26	72,57	94,29	--	--	--	--
Industriestraat	81,86	73,18	94,89	--	--	--	--
Oranjestraat	80,38	76,28	93,26	--	--	--	--
Oranjestraat	77,62	72,49	93,23	--	--	--	--
Larenseweg	86,26	77,12	99,23	--	--	--	--
Larenseweg	85,54	80,21	98,40	--	--	--	--
Weverstr	71,87	66,74	87,49	--	--	--	--
Dorpstraat 50km/h	85,63	80,36	98,48	--	--	--	--
Dorpstraat 50km/h	90,79	81,69	103,78	--	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	78,41	80,50	96,29	--	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	82,00	77,79	97,90	--	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	85,54	80,21	98,40	--	--	--	--
Stationsstraat 50km/h	90,33	81,54	103,34	--	--	--	--
Stationsstraat 50km/h	85,54	80,21	98,40	--	--	--	--
stationsstr 30km/h	86,97	83,21	103,01	--	--	--	--

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Waagweg	--	--	--	--	--
Waagweg	--	--	--	--	--
Waagweg	--	--	--	--	--
Drostenstraat	--	--	--	--	--
Drostenstraat	--	--	--	--	--
smidsbelt	--	--	--	--	--
kerkhofweg	--	--	--	--	--
HJ Wansinkstr	--	--	--	--	--
HJ Wansinkstr	--	--	--	--	--
AJ Goldsteinstr	--	--	--	--	--
kerkstraat	--	--	--	--	--
Kolweg	--	--	--	--	--
Kolweg	--	--	--	--	--
Kolweg	--	--	--	--	--
Industriestraat	--	--	--	--	--
Industriestraat	--	--	--	--	--
Industriestraat	--	--	--	--	--
Oranjestraat	--	--	--	--	--
Oranjestraat	--	--	--	--	--
Larenseweg	--	--	--	--	--
Larenseweg	--	--	--	--	--
Weverstr	--	--	--	--	--
Dorpstraat 50km/h	--	--	--	--	--
Dorpstraat 50km/h	--	--	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	--	--	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	--	--	--	--	--
Dorpstraat 15km/h	--	--	--	--	--
Stationsstraat 50km/h	--	--	--	--	--
Stationsstraat 50km/h	--	--	--	--	--
stationsstr 30km/h	--	--	--	--	--

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1.1	bouwvlak 1 zuid-west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.2	bouwvlak 1 zuid-west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.3	bouwvlak 1 zuidwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.4	bouwvlak 1 zuidwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.5	bouwvlak 1 noordoost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.6	bouwvlak 1 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.7	bouwvlak 1 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.8	bouwvlak 1 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.9	bouwvlak 1 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.10	bouwvlak 1 noordwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.11	bouwvlak 1 noordwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.1	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.2	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.3	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.4	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.5	bouwvlak 2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.6	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.7	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.8	bouwvlak 2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.9	bouwvlak 2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.10	bouwvlak 2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.11	bouwvlak 2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.12	bouwvlak 2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.13	bouwvlak 2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.14	bouwvlak 2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.15	bouwvlak 2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.16	bouwvlak 2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.17	bouwvlak 2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.18	bouwvlak 2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.1	bouwvlak 3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3.2	bouwvlak 3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3.3	bouwvlak 3 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3.4	bouwvlak 3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3.5	bouwvlak 3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3.6	bouwvlak 3 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
4.1	bouwvlak 4 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.2	bouwvlak 4 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.3	bouwvlak 4 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.4	bouwvlak 4 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.5	bouwvlak 4 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.6	bouwvlak 4 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.7	bouwvlak 4 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.8	bouwvlak 4 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.1	bouwvlak 5 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.2	bouwvlak 5 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.3	bouwvlak 5 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.4	bouwvlak 5 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.5	bouwvlak 5 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.6	bouwvlak 5 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.7	bouwvlak 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.8	bouwvlak 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.9	bouwvlak 5 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.10	bouwvlak 5 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.11	bouwvlak 5 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.12	bouwvlak 5 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.13	bouwvlak 5 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.14	bouwvlak 5 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.15	bouwvlak 5 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.16	bouwvlak 5 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.1	bouwvlak 6 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
1.1	Ja
1.2	Ja
1.3	Ja
1.4	Ja
1.5	Ja
1.6	Ja
1.7	Ja
1.8	Ja
1.9	Ja
1.10	Ja
1.11	Ja
2.1	Ja
2.2	Ja
2.3	Ja
2.4	Ja
2.5	Ja
2.6	Ja
2.7	Ja
2.8	Ja
2.9	Ja
2.10	Ja
2.11	Ja
2.12	Ja
2.13	Ja
2.14	Ja
2.15	Ja
2.16	Ja
2.17	Ja
2.18	Ja
3.1	Ja
3.2	Ja
3.3	Ja
3.4	Ja
3.5	Ja
3.6	Ja
4.1	Ja
4.2	Ja
4.3	Ja
4.4	Ja
4.5	Ja
4.6	Ja
4.7	Ja
4.8	Ja
5.1	Ja
5.2	Ja
5.3	Ja
5.4	Ja
5.5	Ja
5.6	Ja
5.7	Ja
5.8	Ja
5.9	Ja
5.10	Ja
5.11	Ja
5.12	Ja
5.13	Ja
5.14	Ja
5.15	Ja
5.16	Ja
6.1	Ja

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
6.2	bouwvlak 6 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.3	bouwvlak 6 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.4	bouwvlak 6 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.5	bouwvlak 6 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.6	bouwvlak 6 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.7	bouwvlak 6 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.8	bouwvlak 6 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.9	bouwvlak 6 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.1	bouwvlak 7 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.2	bouwvlak 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.3	bouwvlak 7 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.4	bouwvlak 7 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.1	bouwvlak 8 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.2	bouwvlak 8 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.3	bouwvlak 8 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.4	bouwvlak 8 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.5	bouwvlak 8 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.6	bouwvlak 8 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.7	bouwvlak 8 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.8	bouwvlak 8 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.9	bouwvlak 8 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.10	bouwvlak 8 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.11	bouwvlak 8 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.1	bouwvlak 9 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.2	bouwvlak 9 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.3	bouwvlak 9 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.4	bouwvlak 9 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.5	bouwvlak 9 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.6	bouwvlak 9 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.7	bouwvlak 9 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.8	bouwvlak 9 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.9	bouwvlak 9 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.10	bouwvlak 9 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.1	bouwvlak 10 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.2	bouwvlak 10 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.3	bouwvlak 10 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.4	bouwvlak 10 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.5	bouwvlak 10 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.6	bouwvlak 10 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.1	bouwvlak 11 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.2	bouwvlak 11 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.1	bouwvlak 15 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.2	bouwvlak 15 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.3	bouwvlak 15 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.4	bouwvlak 15 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.5	bouwvlak 15 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.6	bouwvlak 15 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.7	bouwvlak 15 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.8	bouwvlak 15 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.10	bv 6 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.11	bv 6 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
6.2	Ja
6.3	Ja
6.4	Ja
6.5	Ja
6.6	Ja
6.7	Ja
6.8	Ja
6.9	Ja
7.1	Ja
7.2	Ja
7.3	Ja
7.4	Ja
8.1	Ja
8.2	Ja
8.3	Ja
8.4	Ja
8.5	Ja
8.6	Ja
8.7	Ja
8.8	Ja
8.9	Ja
8.10	Ja
8.11	Ja
9.1	Ja
9.2	Ja
9.3	Ja
9.4	Ja
9.5	Ja
9.6	Ja
9.7	Ja
9.8	Ja
9.9	Ja
9.10	Ja
10.1	Ja
10.2	Ja
10.3	Ja
10.4	Ja
10.5	Ja
10.6	Ja
11.1	Ja
11.2	Ja
15.1	Ja
15.2	Ja
15.3	Ja
15.4	Ja
15.5	Ja
15.6	Ja
15.7	Ja
15.8	Ja
6.10	Ja
6.11	Ja

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		8,29	0,00	Relatief			
		8,83	0,00	Relatief			
		12,42	0,00	Relatief			
		10,36	0,00	Relatief			
		7,23	0,00	Relatief			
		7,35	0,00	Relatief			
		7,51	0,00	Relatief			
		15,41	0,00	Relatief			
		7,35	0,00	Relatief			
		6,94	0,00	Relatief			
		8,28	0,00	Relatief			
		7,44	0,00	Relatief			
		6,65	0,00	Relatief			
		6,21	0,00	Relatief			
		6,86	0,00	Relatief			
		5,81	0,00	Relatief			
		3,62	0,00	Relatief			
		2,70	0,00	Relatief			
		8,40	0,00	Relatief			
		10,48	0,00	Relatief			
		9,90	0,00	Relatief			
		9,19	0,00	Relatief			
		8,06	0,00	Relatief			
		3,47	0,00	Relatief			
		9,82	0,00	Relatief			
		4,35	0,00	Relatief			
		4,29	0,00	Relatief			
		6,52	0,00	Relatief			
		5,28	0,00	Relatief			
		8,18	0,00	Relatief			
		6,60	0,00	Relatief			
		9,08	0,00	Relatief			
		8,88	0,00	Relatief			
		8,14	0,00	Relatief			
		8,24	0,00	Relatief			
		8,22	0,00	Relatief			
		8,10	0,00	Relatief			
		7,45	0,00	Relatief			
		8,88	0,00	Relatief			
		8,06	0,00	Relatief			
		7,15	0,00	Relatief			
		8,43	0,00	Relatief			
		7,37	0,00	Relatief			
		7,75	0,00	Relatief			
		7,86	0,00	Relatief			
		9,54	0,00	Relatief			
		9,61	0,00	Relatief			
		7,17	0,00	Relatief			
		7,84	0,00	Relatief			
		9,04	0,00	Relatief			
		9,95	0,00	Relatief			
		9,50	0,00	Relatief			
		8,28	0,00	Relatief			
		8,63	0,00	Relatief			
		7,65	0,00	Relatief			
		8,39	0,00	Relatief			
		7,50	0,00	Relatief			
		6,38	0,00	Relatief			
		17,85	0,00	Relatief			
		7,73	0,00	Relatief			

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		11,38	0,00	Relatief			
		6,76	0,00	Relatief			
		2,78	0,00	Relatief			
		9,09	0,00	Relatief			
		7,89	0,00	Relatief			
		7,48	0,00	Relatief			
		6,38	0,00	Relatief			
		8,10	0,00	Relatief			
		10,03	0,00	Relatief			
		8,93	0,00	Relatief			
		10,01	0,00	Relatief			
		12,11	0,00	Relatief			
		5,62	0,00	Relatief			
		7,75	0,00	Relatief			
		6,86	0,00	Relatief			
		8,06	0,00	Relatief			
		5,80	0,00	Relatief			
		9,80	0,00	Relatief			
		8,57	0,00	Relatief			
		7,01	0,00	Relatief			
		7,96	0,00	Relatief			
		7,80	0,00	Relatief			
		7,96	0,00	Relatief			
		8,05	0,00	Relatief			
		8,75	0,00	Relatief			
		7,89	0,00	Relatief			
		8,96	0,00	Relatief			
		8,86	0,00	Relatief			
		6,65	0,00	Relatief			
		5,23	0,00	Relatief			
		6,30	0,00	Relatief			
		8,19	0,00	Relatief			
		7,53	0,00	Relatief			
		7,38	0,00	Relatief			
		7,44	0,00	Relatief			
		7,30	0,00	Relatief			
		7,38	0,00	Relatief			
		8,14	0,00	Relatief			
		7,57	0,00	Relatief			
		7,63	0,00	Relatief			
		7,69	0,00	Relatief			
		8,25	0,00	Relatief			
		5,23	0,00	Relatief			
		8,34	0,00	Relatief			
		7,70	0,00	Relatief			
		7,49	0,00	Relatief			
		7,26	0,00	Relatief			
		7,50	0,00	Relatief			
		7,38	0,00	Relatief			
		7,57	0,00	Relatief			
		2,66	0,00	Relatief			
		3,14	0,00	Relatief			
		6,19	0,00	Relatief			
		2,82	0,00	Relatief			
		3,20	0,00	Relatief			
		3,27	0,00	Relatief			
		3,39	0,00	Relatief			
		2,84	0,00	Relatief			
		3,27	0,00	Relatief			
		3,21	0,00	Relatief			

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		3,26	0,00	Relatief			
		3,28	0,00	Relatief			
		3,28	0,00	Relatief			
		3,29	0,00	Relatief			
		3,16	0,00	Relatief			
		3,23	0,00	Relatief			
		3,30	0,00	Relatief			
		3,32	0,00	Relatief			
		3,28	0,00	Relatief			
		3,24	0,00	Relatief			
		3,40	0,00	Relatief			
		3,12	0,00	Relatief			
		8,29	0,00	Relatief			
		3,21	0,00	Relatief			
		3,59	0,00	Relatief			
		3,50	0,00	Relatief			
		3,35	0,00	Relatief			
		3,63	0,00	Relatief			
		4,36	0,00	Relatief			
		3,75	0,00	Relatief			
		4,40	0,00	Relatief			
		3,55	0,00	Relatief			
		2,96	0,00	Relatief			
		3,96	0,00	Relatief			
		3,42	0,00	Relatief			
		3,35	0,00	Relatief			
		3,45	0,00	Relatief			
		3,17	0,00	Relatief			
		7,68	0,00	Relatief			
		7,25	0,00	Relatief			
		7,43	0,00	Relatief			
		7,81	0,00	Relatief			
		7,84	0,00	Relatief			
		7,42	0,00	Relatief			
		6,76	0,00	Relatief			
		7,34	0,00	Relatief			
		7,34	0,00	Relatief			
		3,38	0,00	Relatief			
		7,92	0,00	Relatief			
		8,65	0,00	Relatief			
		8,44	0,00	Relatief			
		8,49	0,00	Relatief			
		8,25	0,00	Relatief			
		8,20	0,00	Relatief			
		7,48	0,00	Relatief			
		7,30	0,00	Relatief			
		7,25	0,00	Relatief			
		7,52	0,00	Relatief			
		6,84	0,00	Relatief			
		7,29	0,00	Relatief			
		8,33	0,00	Relatief			
		7,32	0,00	Relatief			
		7,26	0,00	Relatief			
		7,22	0,00	Relatief			
		7,58	0,00	Relatief			
		7,17	0,00	Relatief			
		6,88	0,00	Relatief			
		7,07	0,00	Relatief			
		7,36	0,00	Relatief			
		8,37	0,00	Relatief			

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		7,96	0,00	Relatief			
		8,99	0,00	Relatief			
		7,13	0,00	Relatief			
		7,70	0,00	Relatief			
		7,26	0,00	Relatief			
		7,63	0,00	Relatief			
		7,06	0,00	Relatief			
		7,00	0,00	Relatief			
		7,19	0,00	Relatief			
		6,89	0,00	Relatief			
		8,22	0,00	Relatief			
		9,81	0,00	Relatief			
		7,83	0,00	Relatief			
		7,64	0,00	Relatief			
		9,25	0,00	Relatief			
		7,88	0,00	Relatief			
		8,18	0,00	Relatief			
		8,42	0,00	Relatief			
		8,51	0,00	Relatief			
		8,02	0,00	Relatief			
		6,27	0,00	Relatief			
		7,63	0,00	Relatief			
		7,73	0,00	Relatief			
		8,19	0,00	Relatief			
		6,43	0,00	Relatief			
		7,30	0,00	Relatief			
		7,86	0,00	Relatief			
		7,61	0,00	Relatief			
		7,12	0,00	Relatief			
		7,18	0,00	Relatief			
		3,17	0,00	Relatief			
		2,99	0,00	Relatief			
		2,97	0,00	Relatief			
		2,66	0,00	Relatief			
		2,85	0,00	Relatief			
		3,09	0,00	Relatief			
		3,08	0,00	Relatief			
		7,93	0,00	Relatief			
		6,83	0,00	Relatief			
		7,39	0,00	Relatief			
		8,29	0,00	Relatief			
		7,59	0,00	Relatief			
		7,56	0,00	Relatief			
		7,52	0,00	Relatief			
		8,04	0,00	Relatief			
		7,76	0,00	Relatief			
		7,49	0,00	Relatief			
		8,12	0,00	Relatief			
		8,40	0,00	Relatief			
		7,16	0,00	Relatief			
		8,90	0,00	Relatief			
		7,39	0,00	Relatief			
		7,39	0,00	Relatief			
		8,47	0,00	Relatief			
		6,90	0,00	Relatief			
		7,31	0,00	Relatief			
		6,57	0,00	Relatief			
		5,80	0,00	Relatief			
		7,24	0,00	Relatief			
		10,20	0,00	Relatief			

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		4,59	0,00	Relatief			
		8,19	0,00	Relatief			
		8,21	0,00	Relatief			
		7,88	0,00	Relatief			
		8,07	0,00	Relatief			
		7,88	0,00	Relatief			
		7,81	0,00	Relatief			
		8,06	0,00	Relatief			
		6,91	0,00	Relatief			
		8,14	0,00	Relatief			
		7,90	0,00	Relatief			
		7,34	0,00	Relatief			
		7,17	0,00	Relatief			
		7,31	0,00	Relatief			
		7,39	0,00	Relatief			
		7,36	0,00	Relatief			
		7,21	0,00	Relatief			
		7,40	0,00	Relatief			
		7,66	0,00	Relatief			
		7,82	0,00	Relatief			
		7,47	0,00	Relatief			
		6,33	0,00	Relatief			
		8,56	0,00	Relatief			
		8,24	0,00	Relatief			
		7,77	0,00	Relatief			
		7,10	0,00	Relatief			
		7,81	0,00	Relatief			
		7,05	0,00	Relatief			
		3,83	0,00	Relatief			
		3,43	0,00	Relatief			
		3,18	0,00	Relatief			
		7,92	0,00	Relatief			
		10,80	0,00	Relatief			
		3,89	0,00	Relatief			
		2,89	0,00	Relatief			
		8,19	0,00	Relatief			
		7,48	0,00	Relatief			
		7,12	0,00	Relatief			
		9,67	0,00	Relatief			
		10,84	0,00	Relatief			
		8,42	0,00	Relatief			
		4,99	0,00	Relatief			
		2,54	0,00	Relatief			
		2,86	0,00	Relatief			
		3,14	0,00	Relatief			
		3,07	0,00	Relatief			
		3,03	0,00	Relatief			
		3,57	0,00	Relatief			
		5,30	0,00	Relatief			
		3,55	0,00	Relatief			
		5,64	0,00	Relatief			
		2,21	0,00	Relatief			
		3,57	0,00	Relatief			
		2,80	0,00	Relatief			
		2,98	0,00	Relatief			
		5,16	0,00	Relatief			
		6,28	0,00	Relatief			
		5,27	0,00	Relatief			
		4,91	0,00	Relatief			
		4,79	0,00	Relatief			

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		2,83	0,00	Relatief			
		2,57	0,00	Relatief			
		3,55	0,00	Relatief			
		3,15	0,00	Relatief			
		2,95	0,00	Relatief			
		3,48	0,00	Relatief			
		2,94	0,00	Relatief			
		3,21	0,00	Relatief			
		3,01	0,00	Relatief			
		4,76	0,00	Relatief			
		5,06	0,00	Relatief			
		5,03	0,00	Relatief			
		5,11	0,00	Relatief			
		4,99	0,00	Relatief			
		4,25	0,00	Relatief			
		4,49	0,00	Relatief			
		6,66	0,00	Relatief			
		4,18	0,00	Relatief			
		3,04	0,00	Relatief			
		2,98	0,00	Relatief			
		3,10	0,00	Relatief			
		3,18	0,00	Relatief			
		3,36	0,00	Relatief			
		3,24	0,00	Relatief			
		3,37	0,00	Relatief			
		3,22	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		2,44	0,00	Relatief			
		2,79	0,00	Relatief			
		3,56	0,00	Relatief			
		2,58	0,00	Relatief			
		3,25	0,00	Relatief			
		3,28	0,00	Relatief			
		3,36	0,00	Relatief			
		3,26	0,00	Relatief			
		3,30	0,00	Relatief			
		2,61	0,00	Relatief			
		2,51	0,00	Relatief			
		3,49	0,00	Relatief			
		3,25	0,00	Relatief			
		3,33	0,00	Relatief			
		2,69	0,00	Relatief			
		3,94	0,00	Relatief			
		4,36	0,00	Relatief			
		3,67	0,00	Relatief			
		3,95	0,00	Relatief			
		4,57	0,00	Relatief			
		3,01	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		3,01	0,00	Relatief			
		2,51	0,00	Relatief			
		5,99	0,00	Relatief			
		6,94	0,00	Relatief			
		4,00	0,00	Relatief			
		0,88	0,00	Relatief			
		8,30	0,00	Relatief			
		6,90	0,00	Relatief			
		6,09	0,00	Relatief			
		0,53	0,00	Relatief			

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		0,14	0,00	Relatief			
		1,22	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		8,00	0,00	Relatief			
		3,62	0,00	Relatief			
		2,38	0,00	Relatief			
		2,22	0,00	Relatief			
		6,83	0,00	Relatief			
		8,16	0,00	Relatief			
		7,47	0,00	Relatief			
		7,53	0,00	Relatief			
		7,74	0,00	Relatief			
		8,67	0,00	Relatief			
		8,73	0,00	Relatief			
		8,88	0,00	Relatief			
		8,87	0,00	Relatief			
		8,87	0,00	Relatief			
		8,96	0,00	Relatief			
		8,89	0,00	Relatief			
		9,17	0,00	Relatief			
		8,30	0,00	Relatief			
		7,64	0,00	Relatief			
		7,54	0,00	Relatief			
		7,53	0,00	Relatief			
		7,75	0,00	Relatief			
		7,91	0,00	Relatief			
		8,10	0,00	Relatief			
		8,43	0,00	Relatief			
		7,31	0,00	Relatief			
		7,49	0,00	Relatief			
		7,58	0,00	Relatief			
		7,53	0,00	Relatief			
		8,15	0,00	Relatief			
		7,27	0,00	Relatief			
		7,35	0,00	Relatief			
		7,18	0,00	Relatief			
		7,23	0,00	Relatief			
		8,18	0,00	Relatief			
		7,13	0,00	Relatief			
		7,05	0,00	Relatief			
		9,44	0,00	Relatief			
		6,97	0,00	Relatief			
		7,26	0,00	Relatief			
		7,39	0,00	Relatief			
		7,31	0,00	Relatief			
		7,37	0,00	Relatief			
		7,97	0,00	Relatief			
		7,52	0,00	Relatief			
		8,15	0,00	Relatief			
		8,61	0,00	Relatief			
		7,70	0,00	Relatief			
		8,15	0,00	Relatief			

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
		8,35	0,00	Relatief			
		7,29	0,00	Relatief			
		7,16	0,00	Relatief			
		7,81	0,00	Relatief			
		7,42	0,00	Relatief			
		8,82	0,00	Relatief			
		7,85	0,00	Relatief			
		7,66	0,00	Relatief			
		8,47	0,00	Relatief			
		8,39	0,00	Relatief			
		7,82	0,00	Relatief			
		8,17	0,00	Relatief			
		7,77	0,00	Relatief			
		7,77	0,00	Relatief			
		7,74	0,00	Relatief			
		7,53	0,00	Relatief			
		8,46	0,00	Relatief			
		8,19	0,00	Relatief			
		8,08	0,00	Relatief			
		8,12	0,00	Relatief			
		7,33	0,00	Relatief			
		3,24	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		3,26	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		3,36	0,00	Relatief			
		3,22	0,00	Relatief			
		3,21	0,00	Relatief			
		3,24	0,00	Relatief			
		10,43	0,00	Relatief			
		3,66	0,00	Relatief			
		3,52	0,00	Relatief			
		3,08	0,00	Relatief			
		3,30	0,00	Relatief			
		3,43	0,00	Relatief			
		3,41	0,00	Relatief			
		3,51	0,00	Relatief			
		3,44	0,00	Relatief			
		4,06	0,00	Relatief			
		3,45	0,00	Relatief			
		3,40	0,00	Relatief			
		3,39	0,00	Relatief			
		3,57	0,00	Relatief			
		3,47	0,00	Relatief			
		2,46	0,00	Relatief			
		2,47	0,00	Relatief			
		2,44	0,00	Relatief			
		2,43	0,00	Relatief			
		2,40	0,00	Relatief			
		2,30	0,00	Relatief			
		2,31	0,00	Relatief			
		2,44	0,00	Relatief			
		2,63	0,00	Relatief			
		2,64	0,00	Relatief			
		2,53	0,00	Relatief			
		2,54	0,00	Relatief			
		2,55	0,00	Relatief			
		2,59	0,00	Relatief			
		2,54	0,00	Relatief			

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: WVL
 WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
BV 3	0,80	0,80	0,80
BV 8	0,80	0,80	0,80
BV 16	0,80	0,80	0,80
BV 2	0,80	0,80	0,80
BV 4	0,80	0,80	0,80
BV 5	0,80	0,80	0,80
BV 15	0,80	0,80	0,80
BV 9.2	0,80	0,80	0,80
BV 1	0,80	0,80	0,80
BV 13	0,80	0,80	0,80
BV 6	0,80	0,80	0,80
BV 7	0,80	0,80	0,80
BV 14	0,80	0,80	0,80
BV 12	0,80	0,80	0,80
BV 10	0,80	0,80	0,80
BV 13	0,80	0,80	0,80
BV 9.1	0,80	0,80	0,80

Model: WVL
WVL Holten - WVL Holten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
rotonde	zuid west	1
rotonde	noord oost	1/2

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	19	16	10	20
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	22	19	13	23
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	27	25	19	28
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	17	14	8	17
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	19	16	10	20
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	20	17	11	20
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	15	12	6	16
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	17	14	8	18
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	22	20	13	23
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	34	31	25	35
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	33	31	25	34
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	33	30	24	34
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	13	10	4	14
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	15	12	6	16
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	17	14	8	18
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	16	13	7	16
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	17	14	8	18
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	20	17	11	21
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	13	10	4	14
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	15	12	6	15
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	16	13	7	17
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	16	14	8	17
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	18	15	9	19
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	18	16	9	19
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	16	13	7	17
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	18	15	9	18
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	18	15	9	19
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	6	3	-3	7
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	8	5	-2	8
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	8	5	-1	9
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	12	9	3	13
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	13	11	4	14
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	14	11	5	15
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	16	13	7	17
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	18	15	9	18
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	18	15	9	19
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	12	9	3	13
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	14	11	5	15
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	14	11	5	15
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	10	7	1	11
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	12	9	3	12
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	12	9	3	13
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	9	6	0	10
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	11	8	2	11
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	11	8	2	12
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	13	10	4	14
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	14	11	5	15
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	15	12	6	15
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	17	14	8	18
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	19	16	10	19
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	20	17	10	20
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	18	15	9	18
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	19	16	10	20
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	19	16	10	20
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	13	10	4	14
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	17	14	8	17
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	17	14	8	18
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	19	16	10	20
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	20	17	11	21
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	17	14	8	17
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	19	16	10	20
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	20	17	11	21
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	15	13	6	16
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	17	14	8	18
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	17	14	8	18
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	11	9	2	12
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	13	10	4	14
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	13	10	4	14
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	11	8	2	12
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	13	10	4	13
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	13	10	4	14
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	10	8	1	11
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	12	9	3	13
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	12	9	3	13
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	9	6	0	10
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	11	8	2	11
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	11	8	2	12
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	18	15	9	18
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	20	17	11	21
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	21	18	12	22
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	8	5	-1	9
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	10	7	1	10
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	10	7	1	11
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	17	14	8	18
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	17	14	8	18
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	17	14	8	18
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	16	13	7	16
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	16	13	7	17
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	17	14	8	17
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	14	11	5	15
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	15	12	6	16
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	16	13	7	17
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	14	11	5	15
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	15	13	6	16
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	16	13	7	17
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	15	12	6	16
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	16	13	7	17
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	17	14	8	18
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	15	12	6	16
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	16	13	7	17
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	17	14	8	18
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	17	14	8	18
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	19	16	10	19
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	19	16	10	20
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	16	14	8	17
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	18	15	9	19
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	18	16	9	19
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	17	14	8	18
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	19	16	10	19
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	20	17	11	21
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	6	3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	7	4	-2	8
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	8	5	-2	8
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	12	9	3	13
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	13	10	4	14
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	14	11	5	15
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	9	6	0	10
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	10	7	1	11
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	11	8	2	11
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	13	10	4	13
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	14	12	5	15
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	14	11	5	15
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	8	6	-1	9
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	11	8	2	12
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	13	10	4	14
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	-1	-4	-10	0
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	0	-3	-9	1
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	4	1	-5	5
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	7	4	-2	8
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	10	7	1	11
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	11	8	2	11
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	14	11	5	15
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	13	10	4	14
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	14	11	5	14
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	13	10	4	13
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	14	11	5	15
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	11	9	2	12
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	13	10	4	13
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	14	11	5	15
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	13	10	4	14
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	15	12	6	16
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	16	13	7	17
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	16	13	7	17
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	17	14	8	17
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	15	12	6	16
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	16	13	7	17
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	14	11	5	15
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	15	12	6	16
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	15	13	6	16
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	13	11	4	14
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	15	12	6	15
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	15	12	6	16
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	12	9	3	13
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	9	6	0	10
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	9	7	0	10
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	11	8	2	12
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	12	9	3	13
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	12	9	3	13
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	10	7	1	11
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	11	8	2	12
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	11	9	2	12
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	10	7	1	11
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	12	9	3	13
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	12	9	3	13
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	14	11	5	14
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	15	12	6	16
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	16	13	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat 50km/h
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	14	11	5	15
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	15	12	6	16
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	16	13	7	17
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	11	8	2	11
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	13	10	4	13
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	13	10	4	14
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	0	-3	-9	0
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	1	-2	-8	2
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	2	-1	-7	2
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	-1	-4	-10	0
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	2	-1	-7	2
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	2	-1	-7	3
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	-2	-5	-11	-1
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	2	-1	-7	3
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	3	0	-6	3
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	11	8	2	12
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	13	10	4	14
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	14	11	5	15
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	11	8	2	12
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	13	10	4	14
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	14	11	5	14
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	13	10	4	14
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	13	10	4	14
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	14	11	5	14
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	14	11	5	14
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	15	12	6	15
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	15	12	6	16
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	11	8	2	12
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	12	9	3	13
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	13	10	4	13
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	6	3	-3	7
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	7	4	-2	8
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	11	8	2	12
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	5	2	-4	6
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	8	5	-1	9
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	10	7	1	11
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	8	5	-1	9
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	10	7	1	11
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	11	8	2	12
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	11	8	2	12
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	13	10	4	14
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	14	11	5	15
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	4	1	-5	5
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	5	3	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	6	3	-3	7
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	2	0	-6	3
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	4	1	-5	5
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	5	3	-4	6
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	8	5	-1	8
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	10	7	1	11
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	11	8	1	11
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	10	7	1	10
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	12	9	3	13
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	14	12	5	15
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	5	2	-4	6
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	7	4	-2	7
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	7	4	-2	8
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	4	1	-5	5
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	6	3	-3	7
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	11	8	2	12
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	3	0	-6	3
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	4	1	-5	5
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	6	3	-3	6
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	13	10	4	14
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	14	11	5	15
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	15	12	6	15
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	11	8	2	12
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	13	10	4	14
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	13	10	4	14
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	10	7	1	11
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	13	10	4	13
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	13	10	4	14
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	8	5	-1	8
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	10	7	1	11
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	12	9	3	13
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	11	8	2	12
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	13	10	4	13
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	13	10	4	14
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	4	1	-5	5
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	5	3	-4	6
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	6	3	-3	7
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	-5	-8	-14	-5
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	-3	-6	-12	-2
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	1	-2	-9	1
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	14	11	5	15
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	15	12	6	16
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	16	13	7	17
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	13	11	5	14
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	15	12	6	16
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	16	13	7	16
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	15	12	6	15
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	16	13	7	17
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	17	14	8	18
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	14	11	5	15
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	16	13	7	17
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	16	14	7	17
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	13	10	4	13
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	14	11	5	15
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	15	12	6	15
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	7	5	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat 50km/h
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	9	6	0	9
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	9	6	0	10
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	8	5	-1	8
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	9	6	0	10
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	9	6	0	10
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	9	6	0	10
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	11	8	2	12
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	12	9	3	12
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	9	6	0	9
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	11	8	2	11
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	11	8	2	12
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	8	5	-1	9
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	9	6	0	10
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	10	7	1	10
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	6	4	-2	7
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	8	5	-1	9
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	8	5	-1	9
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	14	11	5	15
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	16	13	7	17
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	17	14	8	17
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	13	10	4	14
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	15	12	6	16
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	16	13	7	16
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	13	11	4	14
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	15	12	6	16
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	16	13	7	16
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	16	13	7	17
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	14	11	5	14
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	15	12	6	16
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	16	13	7	16
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	16	13	7	16
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	8	5	-1	9
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	9	6	0	10
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	10	7	1	10
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	9	6	0	10
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	2	-1	-7	3
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	3	0	-6	4
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	4	1	-5	4
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	-2	-5	-11	-1
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	13	10	4	13
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	14	11	5	15
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	59	55	49	59
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	58	55	49	59
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	57	54	48	58
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	29	26	19	29
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	33	30	23	33
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	36	33	27	37
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	44	41	34	44
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	44	41	35	45
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	45	42	36	46
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	58	55	49	59
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	58	55	49	58
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	57	54	48	57
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	50	47	40	50
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	50	47	40	50
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	49	46	40	50
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	44	41	35	44
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	45	42	36	46
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	45	42	36	46
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	22	19	12	22
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	24	20	14	24
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	26	22	16	26
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	25	22	15	25
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	27	24	18	28
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	29	26	20	30
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	25	22	16	26
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	28	25	18	28
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	30	27	21	31
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	21	18	12	22
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	23	20	13	23
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	22	19	12	22
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	23	19	13	23
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	24	21	15	25
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	25	22	15	25
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	26	23	17	27
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	27	24	17	28
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	27	24	18	28
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	14	11	5	15
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	16	13	7	17
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	16	13	7	17
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	17	14	7	17
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	19	15	9	19
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	19	16	9	20
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	16	13	7	17
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	18	15	8	19
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	19	16	9	19
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	16	13	6	16
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	17	14	8	18
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	19	16	9	19
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	20	17	11	21
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	22	19	13	23
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	24	20	14	24
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	21	18	12	22
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	23	19	13	23
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	23	20	14	24
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	18	15	9	19
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	21	18	12	22
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	21	18	12	22
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	23	20	13	23
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	24	21	14	24
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	20	17	11	21
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	22	19	13	22
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	23	20	14	24
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	19	16	10	20
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	21	18	11	21
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	22	19	12	22
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	17	14	7	17
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	19	16	10	20
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	20	17	10	20
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	11	9	2	12
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	13	10	4	14
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	13	10	4	14
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	11	8	2	12
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	12	9	3	13
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	13	10	4	14
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	10	7	1	10
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	11	8	2	12
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	12	9	3	13
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	20	17	11	21
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	22	19	13	23
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	23	20	14	24
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	35	32	26	36
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	37	34	28	38
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	38	35	28	38
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	20	17	11	21
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	20	17	11	21
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	21	18	11	21
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	20	17	11	21
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	21	17	11	21
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	21	18	11	22
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	21	18	11	21
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	22	19	13	23
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	23	20	13	24
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	21	18	12	22
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	23	19	13	23
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	23	20	14	24
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	21	18	11	21
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	22	19	13	23
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	23	20	13	23
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	20	17	11	21
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	22	18	12	22
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	22	19	13	23
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	30	27	21	31
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	32	29	23	33
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	33	30	24	34
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	27	24	18	28
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	29	26	20	30
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	31	28	21	31
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	26	22	16	26
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	28	25	18	28
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	30	27	20	30
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	36	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	37	34	28	38
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	39	36	29	39
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	34	31	25	35
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	36	33	26	36
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	37	34	28	37
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	32	29	23	33
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	34	31	24	34
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	35	32	25	35
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	21	18	12	22
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	21	18	12	22
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	22	19	13	23
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	20	16	10	20
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	22	19	12	22
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	24	21	15	25
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	19	15	9	19
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	20	17	11	21
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	21	18	12	22
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	18	14	8	18
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	20	16	10	20
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	20	17	11	21
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	19	16	10	20
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	19	15	9	19
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	19	16	10	20
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	20	17	10	20
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	21	18	11	21
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	19	16	10	20
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	20	17	11	21
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	17	14	8	18
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	17	13	7	17
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	18	15	8	18
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	19	15	9	19
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	18	15	9	19
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	19	16	10	20
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	22	18	12	22
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	23	20	13	24
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	24	21	15	25
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	25	22	16	26
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	26	22	16	26
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	20	16	10	20
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	20	17	11	21
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	22	19	12	22
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	18	15	8	19
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	17	14	7	17
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	17	14	8	18
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	15	12	5	15
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	15	12	6	16
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	16	13	6	16
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	16	13	7	17
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	18	15	9	19
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	19	15	9	19
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	18	15	9	19
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	20	17	10	20
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	20	17	11	21
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	22	19	12	22
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	23	20	14	24
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwwlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	22	19	13	22
4.8_B	bouwwlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	23	20	14	24
4.8_C	bouwwlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	24	21	14	24
5.1_A	bouwwlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	17	14	7	17
5.1_B	bouwwlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	18	15	9	19
5.1_C	bouwwlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	19	16	9	19
5.10_A	bouwwlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	10	6	0	10
5.10_B	bouwwlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	11	8	2	12
5.10_C	bouwwlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	13	10	4	14
5.11_A	bouwwlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	10	6	0	10
5.11_B	bouwwlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	11	8	1	12
5.11_C	bouwwlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	13	9	3	13
5.12_A	bouwwlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	7	4	-3	7
5.12_B	bouwwlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	9	6	-1	9
5.12_C	bouwwlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	10	7	0	10
5.13_A	bouwwlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	17	14	7	17
5.13_B	bouwwlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	19	15	9	19
5.13_C	bouwwlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	20	16	10	20
5.14_A	bouwwlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	17	14	8	18
5.14_B	bouwwlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	18	15	9	19
5.14_C	bouwwlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	19	16	9	19
5.15_A	bouwwlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	17	14	8	18
5.15_B	bouwwlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	19	15	9	19
5.15_C	bouwwlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	20	16	10	20
5.16_A	bouwwlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	17	14	8	18
5.16_B	bouwwlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	18	15	9	19
5.16_C	bouwwlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	19	16	9	19
5.2_A	bouwwlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	17	14	7	17
5.2_B	bouwwlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	18	15	8	19
5.2_C	bouwwlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	19	15	9	19
5.3_A	bouwwlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwwlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwwlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwwlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	6	4	-2	7
5.4_B	bouwwlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	8	5	-1	8
5.4_C	bouwwlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	12	9	3	12
5.5_A	bouwwlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwwlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwwlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwwlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwwlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwwlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwwlak 5	225924,39	477789,39	1,50	13	10	4	14
5.7_B	bouwwlak 5	225924,39	477789,39	4,50	15	12	6	16
5.7_C	bouwwlak 5	225924,39	477789,39	7,50	17	14	8	18
5.8_A	bouwwlak 5	225944,91	477794,10	1,50	15	11	5	15
5.8_B	bouwwlak 5	225944,91	477794,10	4,50	16	13	7	17
5.8_C	bouwwlak 5	225944,91	477794,10	7,50	17	14	7	18
5.9_A	bouwwlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwwlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwwlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwwlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	17	13	7	17
6.1_B	bouwwlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	18	15	9	19
6.1_C	bouwwlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	19	16	10	20
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	4	1	-5	5
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	5	3	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	6	3	-3	7
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	2	0	-6	3
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	4	1	-5	5
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	5	3	-4	6
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	9	6	0	10
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	11	8	2	12
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	12	9	2	12
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	15	12	5	15
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	17	14	7	17
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	19	16	9	19
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	6	3	-3	7
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	8	5	-1	9
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	9	6	-1	9
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	10	7	0	10
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	12	9	2	13
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	15	11	5	15
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	3	0	-6	3
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	4	1	-5	5
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	6	3	-3	6
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	16	13	7	17
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	18	15	8	18
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	19	15	9	19
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	16	13	6	16
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	17	14	8	18
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	18	15	9	19
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	16	13	7	17
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	18	15	8	19
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	19	16	9	19
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	15	12	6	16
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	17	14	7	17
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	18	15	8	18
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	16	12	6	16
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	17	14	8	18
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	18	15	8	19
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	4	1	-5	5
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	6	3	-3	7
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	6	3	-3	7
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	-1	-4	-11	-1
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	1	-2	-9	1
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	3	0	-7	3
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	23	20	14	24
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	25	22	16	26
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	26	22	16	26
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	23	20	13	23
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	25	21	15	25
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	25	22	16	26
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	22	19	13	23
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	24	21	15	25
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	25	22	15	25
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	22	19	13	23
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	24	21	14	24
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	24	21	15	25
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	20	17	11	21
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	22	19	12	22
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	22	19	13	23
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	12	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	13	10	4	14
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	14	10	4	14
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	12	9	2	12
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	13	10	4	14
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	14	11	4	14
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	11	8	1	11
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	12	9	3	13
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	13	10	4	14
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	12	9	3	13
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	14	11	5	15
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	15	12	6	16
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	15	12	6	15
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	16	13	7	17
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	16	13	7	17
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	16	13	7	17
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	17	14	8	18
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	17	14	8	18
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	20	17	11	21
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	22	19	12	22
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	22	19	13	23
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	20	17	11	21
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	22	19	12	22
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	22	19	13	23
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	19	16	9	19
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	20	17	11	21
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	21	18	11	21
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	22	19	12	22
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	17	14	8	18
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	19	16	9	19
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	20	16	10	20
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	21	18	12	22
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	12	9	3	13
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	13	10	4	14
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	14	11	4	14
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	14	11	5	15
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	10	7	0	10
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	11	8	1	11
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	12	8	2	12
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	12	9	3	13
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	17	14	7	17
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	18	15	9	19
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drostestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	13	10	2	13
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	16	13	5	16
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	16	13	5	16
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	16	13	5	16
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	18	14	6	18
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	19	16	8	19
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	12	9	1	12
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	17	13	5	17
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	20	16	9	20
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	13	9	1	13
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	16	12	4	16
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	17	13	5	17
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	13	10	2	13
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	16	13	5	16
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	18	15	7	18
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	13	10	2	13
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	16	12	5	16
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	18	14	6	18
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	14	11	3	14
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	17	14	6	17
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	20	17	9	20
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	14	10	2	14
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	16	13	5	16
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	18	14	6	18
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	14	11	3	14
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	16	13	5	16
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	18	15	7	18
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	17	14	6	17
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	19	15	7	19
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	20	17	9	20
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	18	14	6	18
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	19	16	8	19
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	20	17	9	20
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	18	14	6	18
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	19	16	8	19
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	20	17	9	20
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	20	17	9	20
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	22	19	11	22
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	24	20	12	24
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	24	21	13	24
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	25	22	14	25
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	26	23	15	26
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	20	17	9	20
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	22	19	11	22
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	24	21	13	24
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	19	16	8	19
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	22	18	10	22
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	24	21	13	24
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	15	12	4	15
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	19	15	7	19
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	25	22	14	25
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	18	15	7	18
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	20	17	9	20
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	21	17	9	21
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	15	11	3	15
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	17	13	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drogenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	21	18	10	21
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	21	18	10	21
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	24	20	12	24
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	26	23	15	26
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	19	16	8	19
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	22	18	10	22
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	25	22	14	25
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	18	15	7	18
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	21	18	10	21
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	24	21	13	24
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	36	33	25	36
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	37	34	26	37
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	38	35	27	38
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	38	35	27	38
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	39	36	28	39
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	39	36	28	39
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	37	34	26	37
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	38	35	27	38
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	38	35	27	39
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	38	34	27	38
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	38	35	27	38
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	39	35	27	39
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	18	15	7	18
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	21	18	10	21
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	21	18	10	21
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	9	6	-2	9
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	11	8	0	11
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	14	11	3	14
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	20	16	8	20
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	22	19	11	22
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	23	20	12	23
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	19	16	8	19
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	21	18	10	21
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	23	19	11	23
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	20	17	9	20
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	22	19	11	22
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	25	22	14	25
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	17	13	6	17
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	19	16	8	19
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	21	17	9	21
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	20	16	8	20
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	22	18	10	22
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	23	20	12	23
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	21	17	9	21
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	23	19	11	23
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	24	20	12	24
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	18	14	7	18
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	20	16	8	20
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	21	18	10	21
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	16	13	5	16
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	18	15	7	18
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	19	16	8	19
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	15	12	4	15
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	17	14	6	17
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	18	15	7	18
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	11	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drostestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	13	10	2	13
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	14	11	3	14
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	14	10	3	14
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	15	12	4	15
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	17	14	6	17
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	14	11	3	14
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	17	14	6	17
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	19	16	8	19
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	16	13	5	16
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	19	15	7	19
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	22	18	10	22
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	17	13	5	17
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	19	16	8	19
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	19	16	8	19
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	14	10	2	14
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	14	11	3	14
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	17	13	5	17
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	14	11	3	14
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	19	16	8	19
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	22	18	10	22
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	20	17	9	20
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	22	19	11	22
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	22	19	11	22
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	18	15	7	18
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	20	17	9	20
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	19	16	8	19
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	21	17	10	21
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	20	16	9	20
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	22	18	11	22
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	16	13	5	16
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	19	16	8	19
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	19	16	8	19
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	21	18	10	21
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	18	15	7	18
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	20	17	9	20
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	18	15	7	18
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	20	17	9	20
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	23	20	12	23
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	19	16	8	19
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	21	18	10	21
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	25	22	14	26
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	20	17	9	20
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	21	18	10	21
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	25	22	14	25
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	20	17	9	20
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	22	18	10	22
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	25	22	14	25
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	34	31	23	34
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	34	31	23	34
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	35	32	24	35
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	20	17	9	20
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	22	19	11	22
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	25	22	14	25
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	15	12	4	15
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	17	14	6	17
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drogenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	14	11	3	14
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	17	13	5	17
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	18	15	7	18
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	25	21	14	25
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	25	22	14	25
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	27	24	16	27
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	36	33	25	36
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	37	33	26	37
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	38	34	26	38
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	35	32	24	35
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	35	32	24	35
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	36	33	25	36
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	30	26	18	30
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	31	27	20	31
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	32	29	21	32
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	31	28	20	31
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	32	29	21	32
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	33	29	22	33
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	33	29	21	33
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	33	30	22	33
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	34	31	23	34
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	23	20	12	23
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	25	22	14	25
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	29	26	18	29
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	30	26	19	30
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	30	27	19	30
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	32	28	20	32
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	22	19	11	22
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	23	20	12	23
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	26	23	15	26
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	26	23	15	26
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	27	24	16	27
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	28	25	17	28
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	23	19	11	23
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	24	21	13	24
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	27	24	16	27
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	22	19	11	22
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	24	21	13	24
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	26	23	15	26
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	21	18	10	21
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	23	20	12	23
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	26	22	14	26
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	25	22	14	25
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	26	23	15	26
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	28	24	17	28
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	28	25	17	28
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	29	25	18	29
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	29	26	18	29
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	36	32	25	36
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	36	33	25	36
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	37	33	25	37
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	28	25	17	28
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	29	26	18	29
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	30	27	19	30
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	47	44	36	47
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	49	45	38	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drogenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	49	46	38	49
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	43	40	32	43
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	45	42	34	45
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	45	42	34	45
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	33	29	22	33
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	33	30	22	33
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	34	31	23	34
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	22	18	10	22
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	23	20	12	23
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	26	23	15	26
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	37	33	26	37
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	37	34	26	37
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	38	35	27	38
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	29	25	17	29
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	31	28	20	31
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	35	31	24	35
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	46	42	34	46
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	47	44	36	47
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	48	44	37	48
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	43	40	32	43
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	45	42	34	45
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	46	42	34	46
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	40	37	29	40
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	42	39	31	42
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	43	39	31	43
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	39	36	28	39
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	41	38	30	41
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	42	39	31	42
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	23	19	11	23
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	25	22	14	25
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	29	26	18	29
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	34	30	23	34
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	34	31	23	34
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	35	31	23	35
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	37	34	26	38
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	38	35	27	38
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	39	35	28	39
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	37	34	26	37
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	38	35	27	38
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	39	36	28	39
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	15	12	4	15
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	17	14	6	17
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	18	15	7	18
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	32	28	21	32
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	33	29	22	33
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	33	30	22	33
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	15	12	4	15
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	18	15	7	18
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	21	18	10	21
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	17	14	6	17
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	19	16	8	19
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	21	18	10	21
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	21	18	10	21
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	23	19	11	23
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	24	21	13	24
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	36	33	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Drostestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	37	34	26	37
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	38	35	27	38
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	38	35	27	38
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	39	36	28	39
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	40	37	29	40
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	40	37	29	40
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	42	38	31	42
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	43	40	32	43
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	41	37	29	41
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	42	39	31	42
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	43	40	32	43
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	40	36	28	40
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	41	38	30	41
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	42	39	31	42
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	29	25	18	29
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	29	26	18	30
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	30	27	19	30
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	27	24	16	27
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	28	25	17	28
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	28	25	17	28
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	17	13	5	17
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	19	16	8	19
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	23	19	12	23
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	36	33	25	36
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	37	34	26	37
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	38	35	27	38
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	39	36	28	39
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	37	33	26	37
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	38	35	27	38
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	39	35	28	39
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	40	36	28	40
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	45	42	34	45
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	46	43	35	46
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	47	44	36	47
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	48	44	36	48
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	47	44	36	47
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	49	46	38	49
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	50	46	38	50
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	50	46	39	50
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	46	42	34	46
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	47	44	36	47
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	48	45	37	48
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	48	45	37	48
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	41	38	30	41
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	43	40	32	43
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	44	41	33	44
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	44	41	33	44
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	42	38	31	42
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	43	40	32	43
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	44	40	33	44
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	15	11	3	15
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	17	14	6	17
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	20	16	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Industriestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	18	15	8	19
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	18	15	8	19
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	19	15	8	19
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	20	17	10	20
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	21	18	10	21
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	21	18	11	22
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	11	8	1	12
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	14	11	4	15
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	18	15	8	19
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	10	7	0	10
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	12	9	2	12
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	14	11	3	14
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	24	21	13	24
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	23	20	13	23
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	23	20	13	23
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	26	22	15	26
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	25	22	15	25
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	26	22	15	26
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	18	15	8	19
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	19	16	9	19
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	22	18	11	22
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	16	13	6	16
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	18	15	7	18
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	20	17	10	20
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	15	12	4	15
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	17	14	6	17
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	20	16	9	20
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	20	17	9	20
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	21	18	11	22
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	23	20	12	23
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	20	17	10	20
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	21	18	11	21
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	22	19	12	23
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	24	21	14	24
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	25	22	15	25
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	26	23	16	27
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	31	28	21	31
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	32	29	22	32
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	33	30	22	33
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	28	25	18	29
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	30	26	19	30
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	31	27	20	31
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	30	27	20	30
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	31	28	21	32
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	32	29	22	32
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	9	6	-2	9
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	11	8	0	11
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	14	11	3	14
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	10	7	0	10
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	14	10	3	14
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	18	15	8	18
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	24	21	14	24
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	25	22	15	25
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	25	22	15	25
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	9	6	-1	10
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	12	9	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Industriestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	16	12	5	16
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	24	21	14	24
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	25	22	15	25
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	26	23	16	26
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	23	20	13	24
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	24	21	14	24
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	25	22	15	26
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	24	21	14	25
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	26	23	15	26
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	27	24	17	27
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	24	21	14	24
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	25	22	15	26
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	26	23	16	27
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	17	14	7	17
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	18	15	8	19
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	19	16	9	19
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	21	18	11	22
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	22	19	12	22
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	23	20	12	23
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	21	18	11	22
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	22	19	12	22
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	23	20	12	23
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	16	12	5	16
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	17	14	6	17
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	20	16	9	20
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	26	23	16	26
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	27	23	16	27
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	27	24	17	28
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	45	42	35	45
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	47	43	36	47
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	47	44	36	47
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	42	39	32	42
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	44	41	33	44
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	44	41	34	45
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	38	35	28	39
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	40	37	29	40
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	41	38	31	41
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	36	33	26	36
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	38	34	27	38
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	39	36	28	39
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	34	31	24	34
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	36	32	25	36
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	37	34	26	37
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	33	29	22	33
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	34	30	23	34
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	35	31	24	35
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	17	13	6	17
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	18	14	7	18
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	12	9	1	12
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	15	11	4	15
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	16	12	5	16
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	16	13	5	16
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	15	12	5	15
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	16	13	6	16
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	12	9	1	12
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	24	21	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	25	22	15	26
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	26	23	16	27
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	26	23	15	26
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	27	24	16	27
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	28	25	17	28
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	28	25	18	29
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	30	27	19	30
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	31	28	21	31
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	21	18	10	21
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	24	21	13	24
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	28	24	17	28
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	20	16	9	20
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	22	19	11	22
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	25	22	14	25
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	20	16	9	20
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	22	19	11	22
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	25	22	14	25
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	23	20	12	23
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	29	26	18	29
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	36	32	25	36
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	50	46	39	50
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	51	47	40	51
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	50	47	40	50
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	39	36	28	39
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	40	37	30	41
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	43	40	32	43
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	45	41	34	45
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	47	44	36	47
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	49	45	38	49
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	40	36	29	40
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	41	38	31	42
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	36	33	26	37
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	38	35	27	38
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	8	4	-3	8
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	9	6	-1	9
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	41	38	30	41
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	43	39	32	43
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	43	40	33	44
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	46	43	36	46
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	47	44	37	48
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	48	44	37	48
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	52	48	41	52
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	52	49	42	52
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	52	49	42	52
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	52	49	42	52
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	53	49	42	53
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	52	49	42	53
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	49	45	38	49
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	49	46	39	50
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	49	46	39	50
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	43	39	32	43
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	45	41	34	45
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	45	42	34	45
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	18	15	8	19
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	20	16	9	20
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	21	17	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Industriestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	12	9	2	13
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	15	11	4	15
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	16	13	6	16
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	49	46	39	49
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	50	46	39	50
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	49	46	39	50
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	33	30	23	34
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	35	32	25	35
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	36	33	26	36
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	38	35	28	39
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	40	37	30	40
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	40	37	30	41
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	47	44	37	48
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	48	45	38	48
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	48	45	38	48
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	53	50	43	54
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	54	50	43	54
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	53	50	43	54
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	53	50	43	54
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	54	50	43	54
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	53	50	43	54
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	52	49	42	52
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	52	49	42	53
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	52	49	42	53
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	52	49	42	52
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	53	49	42	53
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	52	49	42	53
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	44	41	33	44
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	45	42	35	45
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	45	42	35	46
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	9	6	-1	9
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	10	7	0	10
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	9	6	-2	9
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	19	16	8	19
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	21	18	11	21
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	25	22	14	25
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	7	4	-4	7
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	9	6	-2	9
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	10	7	-1	10
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	0	-3	-11	0
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	2	-1	-9	2
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	5	1	-6	5
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	19	16	8	19
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	22	19	11	22
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	25	21	14	25
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	20	17	9	20
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	22	19	11	22
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	24	20	13	24
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	6	2	-5	6
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	8	4	-3	8
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	9	6	-2	9
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	49	46	39	50
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	50	46	39	50
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	49	46	39	50
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	49	46	39	49
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	49	46	39	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Industriestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	49	46	39	49
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	43	40	32	43
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	44	41	34	44
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	44	41	34	44
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	28	25	18	28
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	30	26	19	30
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	30	27	20	31
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	27	24	16	27
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	29	26	18	29
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	30	27	20	31
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	21	17	10	21
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	22	18	11	22
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	22	19	12	22
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	18	14	7	18
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	21	17	10	21
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	24	20	13	24
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	45	42	35	46
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	46	43	36	47
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	46	43	36	46
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	55	51	44	55
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	55	51	44	55
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	54	51	44	54
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	55	52	44	55
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	55	52	44	55
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	54	51	44	54
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	55	52	44	55
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	55	52	44	55
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	54	51	44	55
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	38	35	28	38
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	40	37	29	40
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	40	37	30	40
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	38	34	27	38
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	40	36	29	40
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	40	37	29	40
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	22	19	12	23
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	23	20	13	23
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	23	20	13	24
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	22	19	11	22
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	23	20	13	23
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	25	21	14	25
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	36	33	26	36
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	38	34	27	38
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	39	35	28	39
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	21	17	10	21
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	22	18	11	22
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	21	18	11	21
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	24	20	13	24
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	24	21	14	25
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	25	22	15	25
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	40	36	29	40
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	41	38	31	42
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	42	39	32	42
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	45	42	35	46
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	47	44	36	47
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	47	44	37	47
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	50	47	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Industriestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	51	48	41	51
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	51	48	41	51
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	50	47	40	51
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	51	48	41	51
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	51	48	41	51
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	51	48	40	51
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	52	48	41	52
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	51	48	41	52
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	46	42	35	46
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	47	44	36	47
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	47	43	36	47
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	40	37	30	41
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	42	39	32	43
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	43	39	32	43
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	36	33	26	36
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	38	34	27	38
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	39	36	28	39
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	35	32	25	35
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	37	33	26	37
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	38	35	27	38
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	23	20	13	24
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	24	21	14	24
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	25	22	15	25
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	38	35	28	38
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	40	37	30	40
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	41	38	31	41
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	41	38	31	41
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	42	39	31	42
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	44	41	33	44
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	44	41	34	44
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	44	41	34	44
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	45	42	35	45
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	47	44	37	47
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	47	44	37	47
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	47	44	37	47
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	46	42	35	46
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	47	44	37	47
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	47	44	37	47
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	47	44	37	47
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	33	30	23	34
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	35	32	25	35
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	35	32	25	35
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	35	32	25	35
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	7	4	-3	8
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	9	6	-1	10
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	11	8	0	11
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	14	11	3	14
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	21	17	10	21
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	22	19	12	23
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	24	20	13	24
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	19	15	8	19
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	20	16	9	20
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	20	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	41	38	34	43
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	42	39	35	44
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	42	38	35	43
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	16	12	9	18
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	18	15	12	20
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	20	17	14	22
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	18	15	12	20
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	21	18	14	23
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	22	19	16	24
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	45	42	38	47
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	45	42	39	47
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	45	42	38	47
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	44	40	37	45
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	44	41	38	46
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	44	41	38	46
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	38	35	32	40
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	40	37	33	42
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	40	37	33	42
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	17	13	10	19
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	18	14	11	20
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	18	15	12	20
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	9	6	3	11
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	11	8	4	13
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	13	9	6	14
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	10	7	4	12
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	12	9	6	14
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	14	11	8	16
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	9	6	3	11
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	11	8	4	13
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	14	11	8	16
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	11	8	5	13
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	14	10	7	15
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	14	10	7	16
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	7	4	0	9
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	8	4	1	10
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	8	5	2	10
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	4	1	-3	6
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	5	2	-1	7
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	3	-1	-4	5
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	-1	-4	-7	1
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	1	-3	-6	2
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	1	-2	-5	3
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	1	-2	-6	3
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	2	-1	-4	4
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	3	-1	-4	4
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	1	-2	-5	3
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	2	-1	-4	4
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	3	-1	-4	4
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	5	2	-1	7
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	7	4	0	9
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	8	4	1	10
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	8	5	1	10
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	9	5	2	10
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	9	6	3	11
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	2	-1	-4	4
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	3	0	-4	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	3	0	-3	5
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	7	4	0	9
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	8	4	1	10
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	8	5	2	10
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	7	3	0	8
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	8	4	1	9
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	8	5	2	10
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	6	2	-1	7
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	7	4	1	9
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	8	5	2	10
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	2	-2	-5	3
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	3	0	-4	5
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	4	0	-3	5
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	6	3	0	8
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	7	4	1	9
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	8	4	1	9
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	34	31	27	36
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	35	32	29	37
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	36	33	30	38
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	7	4	0	9
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	8	5	2	10
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	9	5	2	11
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	2	-1	-4	4
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	3	0	-3	5
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	4	0	-3	5
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	4	0	-3	5
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	5	1	-2	6
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	5	2	-1	7
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	3	-1	-4	4
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	4	0	-3	5
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	4	0	-3	6
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	3	0	-3	5
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	4	1	-2	6
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	5	1	-2	7
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	11	7	4	12
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	12	9	5	14
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	12	9	5	14
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	16	13	9	18
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	18	14	11	19
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	19	16	13	21
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	17	13	10	18
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	18	15	12	20
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	21	17	14	22
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	16	13	9	18
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	18	15	12	20
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	21	17	14	22
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	34	30	27	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	34	31	28	36
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	36	32	29	37
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	28	25	22	30
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	30	26	23	31
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	31	27	24	32
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	21	18	14	22
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	22	19	15	24
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	23	20	16	25
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	11	8	4	13
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	12	8	5	14
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	13	9	6	14
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	16	13	9	18
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	17	14	11	19
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	20	16	13	22
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	13	10	7	15
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	14	11	8	16
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	16	12	9	17
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	13	10	7	15
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	15	12	9	17
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	15	12	9	17
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	4	1	-2	6
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	6	2	-1	7
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	6	2	-1	8
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	13	10	7	15
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	14	11	8	16
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	13	10	7	15
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	14	10	7	15
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	12	9	6	14
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	11	8	5	13
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	0	-4	-7	1
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	1	-3	-6	2
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	0	-3	-7	2
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	1	-2	-5	3
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	11	8	5	13
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	13	9	6	14
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	10	7	3	12
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	11	8	5	13
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	12	8	5	14
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	12	8	5	13
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	11	8	5	13
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	12	9	6	14
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	14	11	8	16
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	14	10	7	15
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	14	10	7	15
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	10	6	3	11
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	8	5	2	10
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	9	6	3	11
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	6	3	0	8
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	7	3	0	9
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	7	4	1	9
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	7	4	0	9
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	8	5	2	10
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	9	5	2	10
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	7	4	1	9
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	8	5	2	10
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	9	5	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	7	4	0	9
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	8	5	2	10
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	9	5	2	10
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	7	4	1	9
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	7	3	0	9
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	7	4	1	9
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	3	-1	-4	4
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	4	0	-3	5
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	4	1	-2	6
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	-6	-9	-12	-4
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	-5	-8	-11	-3
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	-5	-8	-11	-3
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	0	-3	-6	2
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	2	-2	-5	4
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	3	-1	-4	4
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	5	2	-2	7
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	6	2	-1	7
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	6	3	0	8
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	5	1	-2	7
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	6	2	-1	7
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	6	3	0	8
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	5	2	-2	7
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	6	3	0	8
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	6	3	0	8
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	5	2	-1	7
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	6	3	0	8
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	7	3	0	8
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	6	3	0	8
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	7	4	1	9
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	8	4	1	9
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	-7	-11	-14	-5
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	-5	-8	-11	-3
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	-3	-7	-10	-2
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	2	-2	-5	4
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	4	1	-2	6
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	5	1	-2	6
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	3	0	-4	5
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	4	1	-2	6
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	5	1	-2	7
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	3	0	-4	5
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	4	0	-3	6
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	4	1	-2	6
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	--	--	--	--
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	--	--	--	--
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	--	--	--	--
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	--	--	--	--
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	--	--	--	--
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	--	--	--	--
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	--	--	--	--
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	--	--	--	--
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	4	0	-3	6
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	5	2	-1	7
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	6	2	-1	7
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	0	-3	-7	2
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	2	-1	-4	4
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	4	1	-2	6
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	--	--	--	--
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	--	--	--	--
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	--	--	--	--
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	2	-1	-4	4
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	4	0	-3	5
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	4	1	-2	6
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	3	0	-4	5
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	4	1	-2	6
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	5	1	-2	7
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	4	0	-3	5
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	5	1	-2	6
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	5	2	-1	7
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	4	1	-2	6
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	5	2	-1	7
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	5	2	-1	7
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	2	-1	-4	4
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	3	0	-3	5
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	4	0	-3	6
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	--	--	--	--
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	--	--	--	--
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	--	--	--	--
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	10	7	3	12
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	11	8	5	13
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	12	8	5	14
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	7	3	0	8
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	8	4	1	10
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	8	5	2	10
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	8	4	1	9
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	9	5	2	11
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	9	6	3	11
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	8	5	2	10
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	9	6	3	11
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	10	6	3	12
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	7	3	0	8
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	8	4	1	9
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	8	5	2	10
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	5	2	-1	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kerkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	6	3	0	8
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	7	3	0	8
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	2	-2	-5	3
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	2	-1	-4	4
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	3	-1	-4	4
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	1	-3	-6	2
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	2	-2	-5	3
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	2	-2	-5	3
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	0	-4	-7	1
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	1	-3	-6	2
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	1	-2	-5	3
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	-1	-4	-7	1
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	1	-3	-6	2
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	1	-3	-6	3
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	-2	-6	-9	-1
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	-1	-5	-8	0
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	-1	-4	-7	1
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	6	3	0	8
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	7	4	1	9
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	8	4	1	10
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	5	1	-2	6
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	6	2	-1	8
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	6	3	0	8
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	6	2	-1	7
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	7	4	1	9
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	9	5	2	10
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	9	5	2	10
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	5	1	-2	6
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	7	3	0	8
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	8	4	1	10
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	8	5	2	10
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	0	-3	-6	2
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	1	-2	-5	3
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	2	-2	-5	3
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	2	-2	-5	4
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	2	-2	-5	4
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	3	-1	-4	4
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	3	0	-3	5
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	3	-1	-4	4
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	3	0	-3	5
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	4	1	-2	6
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	5	1	-2	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kolweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	41	38	34	42
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	42	39	35	44
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	42	39	36	44
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	16	13	10	18
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	19	15	12	20
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	18	15	12	20
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	18	15	12	20
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	21	17	14	23
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	22	18	15	23
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	45	42	38	46
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	45	41	38	46
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	44	41	37	46
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	54	51	48	56
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	54	51	47	56
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	53	50	46	55
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	56	53	49	58
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	55	52	49	57
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	54	51	47	56
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	48	45	42	50
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	49	45	42	50
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	48	45	42	50
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	14	11	8	16
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	16	12	9	17
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	16	13	10	18
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	15	12	8	17
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	17	13	10	18
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	18	14	11	19
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	19	16	13	21
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	22	18	15	24
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	25	22	19	27
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	20	16	13	21
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	23	19	16	24
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	25	21	18	26
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	18	14	11	19
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	19	15	12	20
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	19	16	13	21
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	11	8	4	13
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	12	9	6	14
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	13	9	6	15
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	9	5	2	10
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	10	7	3	12
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	11	7	4	12
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	7	4	0	9
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	8	5	2	10
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	9	5	2	10
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	5	2	-1	7
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	7	3	0	9
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	8	5	2	10
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	10	7	4	12
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	12	9	6	14
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	15	11	8	16
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	19	15	12	20
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	20	17	13	22
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	21	18	14	23
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	4	1	-2	6
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	6	3	-1	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kolweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	7	4	1	9
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	12	8	5	13
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	13	9	6	14
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	14	11	7	16
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	13	10	7	15
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	15	11	8	16
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	16	12	9	17
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	10	7	4	12
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	12	8	5	14
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	13	10	7	15
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	8	4	1	9
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	10	6	3	11
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	10	7	4	12
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	7	3	0	8
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	8	4	1	9
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	8	5	2	10
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	54	50	47	55
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	54	50	47	55
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	53	50	46	55
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	16	12	9	18
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	17	14	10	19
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	18	14	11	20
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	19	15	12	20
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	20	17	14	22
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	22	19	16	24
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	15	11	8	16
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	16	13	10	18
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	19	16	13	21
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	13	10	7	15
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	15	11	8	16
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	18	14	11	19
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	11	8	4	13
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	13	9	6	14
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	16	12	9	17
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	15	12	8	17
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	16	13	9	18
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	16	13	9	18
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	26	23	19	28
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	28	25	21	30
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	29	26	22	31
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	33	29	26	34
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	35	32	28	37
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	35	32	28	37
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	40	37	33	42
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	42	38	35	43
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	42	38	35	43
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	52	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kolweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	52	49	46	54
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	52	48	45	53
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	51	48	45	53
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	52	48	45	53
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	51	48	44	53
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	51	48	45	53
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	52	48	45	53
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	51	48	44	53
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	38	35	31	40
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	39	36	32	41
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	39	36	33	41
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	29	26	23	31
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	32	29	26	34
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	34	31	28	36
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	35	32	28	36
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	37	33	30	38
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	37	34	30	39
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	29	26	22	31
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	33	30	26	35
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	39	36	32	41
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	31	27	24	32
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	33	30	26	35
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	34	31	28	36
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	21	18	15	23
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	24	20	17	25
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	24	21	17	26
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	26	22	19	27
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	26	23	20	28
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	28	24	21	29
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	21	18	14	23
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	22	18	15	23
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	19	15	12	20
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	19	16	13	21
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	16	13	9	18
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	18	14	11	20
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	24	21	17	26
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	24	21	18	26
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	25	22	18	27
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	26	23	20	28
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	28	24	21	29
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	29	25	22	30
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	25	22	19	27
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	27	23	20	28
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	28	24	21	29
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	25	22	18	26
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	25	21	18	26
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	25	22	19	27
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	7	3	0	8
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	8	4	1	9
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	9	5	2	10
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	11	7	4	12
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	12	9	5	14
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	13	10	7	15
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	12	8	5	13
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	13	10	6	15
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	14	10	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kolweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	13	10	6	15
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	14	11	8	16
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	15	12	9	17
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	18	15	12	20
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	19	16	13	21
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	21	17	14	22
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	7	3	0	8
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	8	4	1	10
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	9	6	3	11
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	8	4	1	10
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	9	6	3	11
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	11	7	4	13
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	8	5	2	10
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	9	6	3	11
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	10	7	4	12
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	22	18	15	23
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	22	18	15	23
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	22	18	15	23
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	24	20	17	25
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	24	21	17	25
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	24	21	17	26
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	23	20	17	25
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	24	20	17	25
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	24	21	17	26
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	21	18	14	23
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	22	19	15	24
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	23	19	16	24
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	19	15	12	20
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	20	16	13	21
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	21	18	15	23
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	12	9	6	14
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	12	9	5	14
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	12	8	5	13
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	5	1	-2	6
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	7	4	0	9
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	9	6	3	11
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	7	4	1	9
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	9	5	2	11
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	10	7	4	12
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	6	2	-1	7
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	7	3	0	9
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	8	5	2	10
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	16	13	10	18
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	17	14	11	19
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	18	15	12	20
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	20	17	13	22
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	20	17	14	22
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	20	17	14	22
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	11	8	4	13
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	12	9	6	14
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	14	10	7	16
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	-8	-11	-15	-6
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	-7	-10	-13	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kolweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	-6	-10	-13	-5
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	1	-3	-6	2
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	2	-1	-4	4
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	4	1	-3	6
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	0	-3	-6	2
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	3	-1	-4	4
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	6	2	-1	8
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	11	7	4	12
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	12	9	6	14
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	14	11	8	16
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	0	-4	-7	1
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	2	-1	-4	4
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	3	0	-3	5
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	-8	-11	-15	-6
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	-7	-10	-13	-5
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	-6	-10	-13	-5
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	17	14	11	19
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	17	14	11	19
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	17	14	11	19
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	18	14	11	19
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	18	14	11	19
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	18	14	11	19
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	20	16	13	21
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	20	16	13	21
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	19	16	13	21
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	13	9	6	14
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	14	11	8	16
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	16	13	10	18
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	10	7	3	12
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	12	9	6	14
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	15	11	8	16
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	4	0	-3	5
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	5	2	-1	7
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	8	5	1	10
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	13	9	6	14
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	14	10	7	16
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	15	11	8	16
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	11	8	5	13
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	13	9	6	14
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	13	10	7	15
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	11	8	5	13
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	13	9	6	14
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	13	10	7	15
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	13	10	7	15
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	14	11	8	16
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	15	12	9	17
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	15	11	8	16
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	16	12	9	17
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	17	13	10	19
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	11	8	5	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kolweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	12	8	5	14
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	12	9	6	14
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	10	7	4	12
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	11	8	5	13
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	11	8	5	13
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	14	10	7	15
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	15	11	8	16
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	15	11	8	16
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	5	1	-2	6
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	6	3	-1	8
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	7	3	0	9
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	7	3	0	8
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	8	5	2	10
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	9	6	3	11
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	7	3	0	9
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	8	5	2	10
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	10	6	3	11
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	12	8	5	14
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	13	10	7	15
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	14	10	7	16
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	11	8	5	13
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	13	9	6	14
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	13	10	7	15
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	11	7	4	12
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	12	9	6	14
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	14	10	7	15
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	14	11	8	16
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	11	8	4	13
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	12	9	6	14
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	13	10	7	15
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	14	11	8	16
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	6	3	0	8
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	8	5	1	10
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	9	6	3	11
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	12	8	5	13
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	14	11	7	16
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	15	12	8	17
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	15	12	8	17
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	15	12	8	17
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	10	6	3	11
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	11	8	4	13
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	11	8	5	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Larenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	18	15	9	19
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	19	16	10	20
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	21	18	12	22
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	15	12	6	16
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	17	14	8	18
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	19	16	10	19
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	16	13	7	17
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	17	14	8	18
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	19	16	10	20
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	18	15	9	19
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	19	16	10	20
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	20	18	12	21
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	15	12	6	16
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	16	13	7	17
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	16	13	7	17
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	16	13	7	17
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	17	14	8	18
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	18	15	9	18
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	13	10	4	14
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	15	12	6	15
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	16	13	7	17
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	13	10	4	14
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	14	12	6	15
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	16	13	7	16
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	13	10	4	14
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	14	11	5	15
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	16	13	7	16
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	11	8	2	12
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	12	9	3	13
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	13	10	4	13
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	13	10	4	13
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	14	11	5	15
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	14	11	5	14
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	11	8	2	12
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	12	9	3	13
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	12	9	3	13
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	5	2	-4	6
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	7	4	-2	7
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	7	4	-2	8
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	8	5	-1	9
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	9	6	0	10
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	9	6	0	10
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	7	5	-1	8
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	9	6	0	10
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	9	6	0	10
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	7	4	-2	8
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	8	5	-1	9
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	8	5	-1	9
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	12	9	3	13
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	13	10	4	14
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	14	11	5	15
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	11	8	2	12
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	12	9	3	13
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	12	9	3	13
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	13	11	4	14
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	14	12	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	15	12	6	16
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	12	9	3	13
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	13	10	4	14
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	14	11	5	14
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	12	9	3	12
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	13	10	4	14
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	13	10	4	14
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	10	7	1	11
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	11	8	2	12
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	12	9	3	13
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	8	5	-1	9
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	9	6	0	10
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	10	7	1	10
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	-2	-5	-11	-2
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	-1	-4	-10	0
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	-1	-4	-10	0
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	-4	-7	-13	-3
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	-2	-5	-11	-2
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	-2	-5	-11	-1
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	-4	-7	-13	-3
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	-3	-6	-12	-2
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	-2	-5	-11	-2
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	11	8	2	12
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	12	9	3	13
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	13	10	4	14
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	14	11	5	14
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	15	12	6	16
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	16	13	7	17
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	11	8	2	11
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	10	7	1	11
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	11	8	2	11
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	11	8	2	11
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	11	8	2	12
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	11	8	2	12
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	11	8	2	11
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	11	8	2	12
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	12	9	3	12
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	11	8	2	12
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	11	8	2	12
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	12	9	3	12
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	9	6	0	10
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	10	7	1	11
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	11	8	2	11
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	10	7	1	10
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	11	8	2	11
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	11	8	2	12
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	14	11	5	15
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	15	12	6	16
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	16	13	7	16
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	16	13	7	16
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	17	14	8	18
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	17	14	8	18
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	15	13	7	16
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	17	14	8	18
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	18	15	9	18
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	12	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Larenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwwlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	13	10	4	14
2.2_C	bouwwlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	13	10	4	14
2.3_A	bouwwlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	11	8	2	12
2.3_B	bouwwlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	12	9	3	13
2.3_C	bouwwlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	13	10	4	14
2.4_A	bouwwlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	12	9	3	13
2.4_B	bouwwlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	13	10	4	14
2.4_C	bouwwlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	13	10	4	14
2.5_A	bouwwlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	14	11	5	14
2.5_B	bouwwlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	13	10	4	14
2.5_C	bouwwlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	12	9	3	13
2.6_A	bouwwlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	11	8	2	12
2.6_B	bouwwlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	12	10	3	13
2.6_C	bouwwlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	13	10	4	13
2.7_A	bouwwlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	10	7	1	10
2.7_B	bouwwlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	11	9	3	12
2.7_C	bouwwlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	11	8	2	12
2.8_A	bouwwlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	9	6	0	10
2.8_B	bouwwlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	11	8	2	11
2.8_C	bouwwlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	10	7	1	11
2.9_A	bouwwlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	11	8	2	12
2.9_B	bouwwlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	10	7	1	11
2.9_C	bouwwlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	10	8	1	11
3.1_A	bouwwlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	12	9	3	12
3.1_B	bouwwlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	13	10	4	14
3.2_A	bouwwlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	10	7	1	11
3.2_B	bouwwlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	11	8	2	11
3.3_A	bouwwlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	8	5	-1	9
3.3_B	bouwwlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	7	4	-2	8
3.4_A	bouwwlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	7	4	-2	8
3.4_B	bouwwlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	8	5	-1	9
3.5_A	bouwwlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	6	3	-3	7
3.5_B	bouwwlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	7	4	-2	8
3.6_A	bouwwlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	12	9	3	12
3.6_B	bouwwlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	13	10	4	14
4.1_A	bouwwlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	10	7	1	11
4.1_B	bouwwlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	11	8	2	11
4.1_C	bouwwlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	11	8	2	12
4.2_A	bouwwlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	11	8	2	12
4.2_B	bouwwlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	12	9	3	13
4.2_C	bouwwlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	12	9	3	13
4.3_A	bouwwlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	11	8	2	12
4.3_B	bouwwlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	10	7	1	11
4.3_C	bouwwlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	10	7	1	11
4.4_A	bouwwlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	5	2	-4	6
4.4_B	bouwwlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	6	3	-3	6
4.4_C	bouwwlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	6	3	-3	7
4.5_A	bouwwlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	8	5	-1	9
4.5_B	bouwwlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	9	6	0	10
4.5_C	bouwwlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	9	6	0	10
4.6_A	bouwwlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	7	4	-2	8
4.6_B	bouwwlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	8	5	-1	9
4.6_C	bouwwlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	8	5	-1	9
4.7_A	bouwwlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	10	7	1	11
4.7_B	bouwwlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	12	9	3	13
4.7_C	bouwwlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	12	10	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	9	6	0	10
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	10	7	1	11
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	11	8	2	11
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	6	3	-3	7
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	7	4	-2	8
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	7	4	-2	8
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	1	-2	-8	1
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	1	-2	-8	2
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	1	-2	-8	2
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	4	1	-5	5
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	5	2	-4	6
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	5	2	-4	6
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	-5	-8	-14	-5
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	-5	-7	-14	-4
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	-5	-7	-13	-4
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	6	3	-3	6
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	7	4	-2	8
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	7	5	-2	8
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	7	4	-2	8
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	8	5	-1	8
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	8	5	-1	9
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	6	4	-2	7
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	8	5	-1	8
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	8	5	-1	9
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	7	4	-2	8
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	8	6	0	9
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	9	6	0	10
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	5	2	-4	6
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	6	3	-3	7
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	6	4	-2	7
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	--	--	--	--
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	--	--	--	--
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	--	--	--	--
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	3	1	-5	4
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	5	2	-4	6
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	7	4	-2	7
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	4	1	-5	5
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	6	3	-3	6
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	6	3	-3	7
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	5	2	-4	6
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	7	4	-2	7
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	7	4	-2	8
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	--	--	--	--
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	--	--	--	--
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	--	--	--	--
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	--	--	--	--
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	--	--	--	--
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	2	-1	-7	3
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	2	-1	-7	3
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	2	-1	-7	3
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	6	3	-3	7
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	8	5	-1	8
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	8	5	-1	9
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	-2	-5	-11	-1
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	0	-3	-9	0
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	2	-1	-7	3
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	3	0	-6	3
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	4	2	-5	5
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	6	3	-3	7
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	--	--	--	--
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	--	--	--	--
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	--	--	--	--
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	5	2	-4	6
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	6	3	-3	7
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	6	3	-3	7
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	7	4	-2	8
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	8	5	-1	9
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	8	6	-1	9
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	6	3	-3	7
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	7	4	-2	8
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	7	4	-2	8
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	6	3	-3	7
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	7	4	-2	8
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	7	4	-2	8
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	5	2	-4	5
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	5	2	-4	6
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	5	3	-4	6
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	-6	-9	-15	-5
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	-5	-8	-14	-4
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	-5	-7	-14	-4
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	-5	-8	-14	-4
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	-2	-5	-11	-2
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	-2	-5	-11	-1
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	8	5	-1	9
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	9	6	0	10
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	9	7	0	10
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	7	4	-2	8
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	8	5	-1	9
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	8	5	-1	9
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	8	6	0	9
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	10	7	1	10
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	10	7	1	11
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	8	5	-1	9
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	9	6	0	10
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	10	7	1	10
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	9	6	0	10
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	10	7	1	11
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	11	8	2	12
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	5	2	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	6	3	-3	6
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	6	3	-3	7
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	4	1	-5	5
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	5	2	-4	6
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	5	2	-4	6
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	-4	-7	-14	-4
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	-4	-7	-13	-3
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	-3	-6	-12	-3
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	1	-2	-8	2
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	2	-1	-7	3
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	2	-1	-7	3
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	-4	-7	-13	-4
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	-3	-6	-12	-3
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	-3	-6	-12	-3
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	--	--	--	--
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	--	--	--	--
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	--	--	--	--
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	7	5	-1	8
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	9	6	0	10
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	9	6	0	10
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	6	4	-3	7
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	8	5	-1	8
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	8	5	-1	9
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	7	4	-2	8
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	8	6	0	9
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	9	6	0	9
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	9	6	0	10
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	8	5	-1	9
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	9	6	0	10
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	9	6	0	10
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	9	6	0	10
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	5	2	-4	6
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	6	3	-3	7
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	7	4	-2	7
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	5	2	-4	6
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	0	-3	-9	0
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	0	-3	-9	1
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	0	-2	-9	1
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	-2	-4	-11	-1
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	6	3	-3	7
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	7	4	-2	8
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	7	4	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	45	42	34	45
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	47	44	36	47
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	47	44	36	47
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	17	14	6	17
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	20	17	9	20
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	25	22	14	25
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	17	14	6	17
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	19	16	8	20
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	18	15	7	18
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	48	45	37	48
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	49	46	38	49
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	49	46	38	49
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	48	45	37	48
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	49	45	37	48
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	48	45	37	48
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	39	36	28	39
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	41	37	29	41
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	41	37	29	41
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	23	20	12	23
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	25	21	13	25
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	25	22	14	25
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	17	13	6	17
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	19	16	8	19
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	21	18	10	21
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	15	12	4	16
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	18	15	7	18
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	22	19	11	22
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	8	5	-3	8
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	10	7	-1	10
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	12	8	0	12
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	10	6	-1	10
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	11	8	0	11
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	13	9	1	13
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	10	6	-1	10
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	11	8	0	11
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	12	8	1	12
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	9	5	-2	9
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	10	7	-1	10
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	10	7	0	10
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	3	-1	-7	3
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	4	1	-5	5
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	5	1	-5	5
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	-3	-6	-14	-3
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	-1	-5	-13	-1
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	-1	-4	-12	-1
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	4	0	-7	4
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	6	2	-5	6
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	6	3	-4	7
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	7	4	-4	8
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	10	7	-1	10
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	12	9	1	12
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	11	8	0	11
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	13	9	2	13
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	13	10	2	13
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	5	1	-6	5
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	6	3	-5	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	7	3	-4	7
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	11	8	1	11
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	12	9	2	13
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	13	9	2	13
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	10	7	0	11
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	12	8	1	12
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	12	9	2	12
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	6	3	-5	6
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	9	6	-2	9
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	10	7	0	11
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	2	-2	-9	2
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	4	1	-6	4
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	6	2	-4	6
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	9	6	-2	9
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	10	7	-1	10
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	11	7	-1	11
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	32	28	20	32
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	33	30	22	33
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	34	31	23	34
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	13	10	3	13
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	15	11	4	15
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	15	12	5	16
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	13	9	2	13
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	14	11	4	14
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	15	12	5	15
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	6	2	-4	6
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	8	5	-2	8
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	12	9	2	12
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	11	7	0	11
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	12	9	2	13
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	13	10	3	13
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	13	10	2	13
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	15	11	4	15
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	15	12	5	15
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	13	10	2	13
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	15	11	4	15
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	15	12	5	15
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	18	14	7	18
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	20	16	9	20
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	21	17	10	21
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	17	13	6	17
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	19	15	8	19
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	20	17	9	20
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	19	15	7	19
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	21	18	10	21
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	23	20	12	23
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	28	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	30	26	18	30
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	31	27	19	31
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	27	24	16	27
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	29	26	18	29
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	30	27	19	30
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	25	22	14	25
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	27	24	16	27
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	28	25	17	28
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	15	11	4	15
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	17	13	6	17
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	19	16	8	19
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	18	14	7	18
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	19	16	8	19
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	21	18	10	21
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	17	14	7	18
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	19	16	8	19
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	21	17	10	21
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	17	13	6	17
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	19	16	8	19
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	19	16	8	19
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	13	9	3	13
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	14	10	4	14
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	13	10	3	13
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	15	12	4	15
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	17	13	6	17
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	15	12	4	15
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	16	13	6	17
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	13	9	2	13
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	13	10	3	13
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	10	7	0	11
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	12	9	2	13
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	10	7	-1	10
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	12	9	1	12
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	15	12	4	15
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	17	13	6	17
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	12	9	1	12
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	14	11	3	14
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	15	11	4	15
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	13	10	2	13
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	14	10	3	14
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	14	11	4	15
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	11	8	1	11
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	11	8	1	12
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	12	9	2	12
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	11	8	0	11
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	12	8	1	12
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	13	10	2	13
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	4	1	-6	4
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	5	2	-5	6
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	6	3	-5	6
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	5	2	-5	6
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	7	4	-3	7
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	7	4	-3	8
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	9	6	-2	9
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	11	8	0	11
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	11	8	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	10	6	-1	10
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	11	8	0	11
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	12	8	1	12
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	12	9	1	12
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	12	9	2	12
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	13	10	3	13
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	1	-2	-10	1
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	3	-1	-9	3
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	3	0	-8	3
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	2	-1	-7	3
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	3	0	-7	4
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	4	0	-6	4
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	5	1	-5	5
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	5	2	-5	6
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	5	2	-4	6
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	8	5	-2	8
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	9	5	-2	9
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	9	6	-1	9
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	10	6	-1	10
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	11	7	0	11
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	11	8	1	11
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	9	6	-1	10
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	10	7	0	10
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	11	7	0	11
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	10	7	-1	10
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	11	8	0	11
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	11	8	1	12
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	12	9	2	12
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	13	9	3	13
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	14	11	5	15
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	8	5	-2	8
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	8	4	-2	8
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	9	6	1	10
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	-3	-6	-14	-3
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	-1	-4	-11	-1
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	2	-2	-9	2
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	2	-1	-7	3
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	4	1	-4	5
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	5	2	-3	6
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	2	-2	-5	3
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	3	-1	-4	4
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	5	2	-2	7
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	6	3	-4	6
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	8	4	-2	8
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	9	5	-1	9
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	6	3	-4	6
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	7	4	-3	8
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	8	5	-2	9
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	7	3	-4	7
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	7	4	-3	8
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	8	5	-3	8
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	--	--	--	--
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	--	--	--	--
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	--	--	--	--
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	--	--	--	--
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	--	--	--	--
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	--	--	--	--
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	--	--	--	--
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	--	--	--	--
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	7	3	-4	7
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	8	5	-2	9
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	9	6	-2	9
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	-2	-5	-13	-2
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	1	-2	-11	1
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	3	0	-8	3
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	--	--	--	--
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	--	--	--	--
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	--	--	--	--
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	6	3	-4	7
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	7	4	-3	8
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	8	5	-3	8
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	6	3	-4	7
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	8	4	-3	8
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	8	5	-2	8
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	7	4	-3	7
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	8	5	-2	8
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	9	5	-2	9
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	8	5	-3	8
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	9	6	-1	9
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	10	7	0	10
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	4	1	-7	4
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	6	3	-5	6
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	7	4	-3	8
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	--	--	--	--
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	--	--	--	--
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	--	--	--	--
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	9	5	-2	9
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	10	7	-1	10
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	11	7	0	11
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	8	4	-3	8
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	9	6	-1	9
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	10	6	-1	10
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	7	4	-3	8
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	9	6	-2	9
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	9	6	-1	10
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	10	6	-1	10
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	11	8	0	11
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	11	8	0	11
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	10	7	-1	10
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	11	8	1	12
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	12	9	1	12
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	8	5	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	9	5	-3	9
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	10	7	-1	10
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	6	2	-6	5
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	7	3	-5	7
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	6	3	-5	6
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	6	2	-4	6
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	7	4	-3	7
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	7	4	-3	7
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	3	0	-7	3
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	5	1	-6	5
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	5	2	-5	6
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	3	0	-7	3
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	5	1	-6	5
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	5	2	-5	6
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	4	0	-7	4
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	5	2	-5	5
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	6	2	-5	6
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	9	6	-2	9
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	10	7	0	11
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	11	8	0	11
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	8	5	-3	8
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	9	6	-1	10
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	10	7	0	10
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	7	4	-4	7
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	9	6	-1	10
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	10	7	0	10
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	10	7	0	11
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	8	4	-3	8
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	9	6	-1	9
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	10	7	-1	10
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	10	7	0	11
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	3	-1	-8	3
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	4	1	-6	4
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	5	2	-5	5
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	5	2	-5	6
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	2	-1	-8	2
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	3	0	-6	4
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	4	0	-6	4
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	4	1	-6	4
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	7	4	-3	7
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	9	6	-2	9
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	9	6	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waagweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	14	10	2	14
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	16	13	5	16
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	17	14	6	17
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	27	24	16	27
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	28	25	17	28
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	28	25	17	28
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	15	12	4	15
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	18	15	7	18
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	25	21	14	25
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	17	14	6	17
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	19	15	8	19
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	19	16	8	19
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	16	12	4	16
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	17	14	6	17
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	18	14	6	18
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	14	11	3	14
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	16	13	5	16
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	17	13	5	17
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	26	22	15	26
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	26	23	15	26
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	27	24	16	27
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	29	26	18	29
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	30	26	18	30
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	30	26	19	30
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	29	25	18	29
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	29	26	18	29
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	29	26	18	29
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	29	25	18	29
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	29	26	18	29
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	29	26	18	29
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	28	24	17	28
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	28	25	17	28
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	29	25	17	29
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	21	17	10	21
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	21	18	10	21
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	21	18	10	21
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	36	33	25	36
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	37	34	26	37
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	38	35	27	38
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	41	37	30	41
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	42	39	31	42
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	43	40	32	43
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	45	42	34	45
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	47	43	36	47
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	48	44	36	48
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	41	37	30	41
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	42	39	31	42
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	43	40	32	43
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	37	34	26	37
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	38	35	27	38
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	39	36	28	39
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	18	15	7	18
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	20	17	9	20
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	22	18	10	22
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	38	35	27	38
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	39	36	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waagweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	41	37	30	41
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	39	36	28	39
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	40	37	29	40
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	41	38	30	41
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	38	35	27	38
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	39	36	28	39
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	41	37	30	41
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	40	37	29	40
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	42	39	31	42
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	43	40	32	43
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	47	44	36	47
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	49	46	38	49
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	49	46	38	49
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	52	49	41	53
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	54	51	43	54
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	54	51	43	54
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	54	50	43	54
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	55	52	44	55
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	55	52	44	55
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	55	51	44	55
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	56	53	45	56
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	56	53	45	56
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	51	48	40	51
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	53	49	41	53
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	53	49	42	53
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	13	10	2	13
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	15	12	4	15
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	16	13	5	16
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	20	17	9	20
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	22	19	11	22
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	28	24	17	28
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	25	21	14	25
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	26	22	14	26
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	29	26	18	29
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	30	27	19	30
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	31	28	20	31
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	31	28	20	31
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	29	25	18	29
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	29	26	18	29
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	30	26	19	30
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	30	26	19	30
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	30	27	19	30
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	31	27	20	31
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	30	27	19	30
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	31	27	20	31
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	31	28	20	31
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	27	24	16	27
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	28	25	17	28
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	28	25	17	28
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	23	20	12	24
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	24	21	13	24
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	25	21	13	25
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	19	15	8	19
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	20	17	9	20
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	21	17	9	21
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	10	6	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waagweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	12	9	1	12
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	13	10	2	13
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	13	10	2	13
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	15	12	4	15
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	16	13	5	16
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	13	9	1	13
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	13	10	2	13
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	13	10	2	13
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	12	9	1	12
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	15	11	4	15
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	18	15	7	18
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	15	12	4	15
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	17	13	5	17
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	19	16	8	19
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	17	14	6	17
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	20	16	8	20
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	22	18	11	22
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	15	12	4	15
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	18	15	7	18
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	17	14	6	17
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	23	19	12	23
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	23	20	12	23
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	23	20	12	23
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	27	23	16	27
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	27	24	16	27
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	18	15	7	18
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	21	18	10	21
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	18	15	7	18
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	20	16	8	20
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	30	27	19	30
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	31	27	20	31
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	31	27	20	31
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	32	28	21	32
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	31	28	20	31
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	32	29	21	32
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	28	25	17	28
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	29	26	18	29
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	31	27	19	31
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	18	15	7	18
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	20	17	9	20
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	25	22	14	25
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	27	24	16	27
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	27	24	16	27
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	27	24	16	27
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	28	25	17	28
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	28	25	17	28
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	28	25	17	28
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	33	29	21	33
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	33	30	22	33
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	34	30	22	34
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	28	24	17	28
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	29	26	18	29
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	30	27	19	30
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	32	29	21	32
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	33	30	22	33
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	34	31	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waagweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	34	30	23	34
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	34	31	23	34
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	35	32	24	35
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	14	11	3	14
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	17	14	6	17
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	19	16	8	19
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	30	27	19	30
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	31	28	20	31
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	32	29	21	32
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	30	27	19	30
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	31	28	20	31
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	32	29	21	33
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	30	26	18	30
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	31	28	20	31
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	33	30	22	33
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	38	35	27	38
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	39	36	28	39
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	40	37	29	40
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	36	33	25	36
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	37	34	26	37
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	38	35	27	38
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	33	30	22	33
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	33	30	22	33
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	35	31	23	35
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	34	31	23	34
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	34	31	23	34
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	35	31	24	35
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	21	18	10	21
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	21	18	10	21
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	27	23	15	27
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	18	15	7	18
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	19	16	8	19
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	23	20	12	23
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	17	14	6	17
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	18	15	7	18
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	19	16	8	19
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	12	9	1	12
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	15	12	4	15
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	19	16	8	19
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	15	11	3	15
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	17	14	6	17
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	19	16	8	19
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	17	14	6	17
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	19	15	7	18
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	20	17	9	20
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	27	24	16	27
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	28	24	17	28
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	29	26	18	29
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	31	28	20	31
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	32	29	21	32
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	33	30	22	33
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	47	43	35	47
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	48	45	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waagweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	49	46	38	49
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	45	42	34	45
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	47	43	35	47
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	47	44	36	47
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	20	17	9	20
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	22	19	11	22
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	26	23	15	26
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	18	14	6	18
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	20	17	9	20
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	23	20	12	23
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	28	24	16	28
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	29	25	18	29
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	30	27	19	30
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	24	21	13	24
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	26	23	15	26
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	31	28	20	31
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	46	42	34	46
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	47	44	36	47
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	48	45	37	48
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	46	42	34	46
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	47	44	36	47
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	48	45	37	48
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	43	40	32	43
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	45	42	34	45
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	46	43	35	46
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	42	38	30	42
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	43	40	32	43
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	44	41	33	44
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	24	20	12	24
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	26	23	15	26
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	29	26	18	29
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	21	18	10	21
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	23	19	12	23
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	25	22	14	25
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	27	24	16	27
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	28	25	17	28
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	28	25	17	28
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	28	25	17	28
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	29	26	18	29
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	31	28	20	31
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	22	19	11	22
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	23	19	12	23
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	23	20	12	23
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	39	36	28	39
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	40	37	29	40
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	41	38	30	41
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	39	36	28	39
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	40	37	29	40
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	41	38	30	41
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	26	22	15	26
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	27	23	16	27
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	28	25	17	28
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	17	14	6	17
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	19	16	8	19
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	21	18	10	21
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	36	33	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waagweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	37	33	25	37
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	37	34	26	37
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	37	34	26	37
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	38	35	27	38
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	39	36	28	39
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	38	34	27	38
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	39	36	28	39
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	40	37	29	40
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	40	37	29	40
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	42	38	31	42
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	43	39	32	43
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	34	30	23	34
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	35	32	24	35
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	37	33	25	37
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	35	31	24	35
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	36	33	25	36
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	38	34	27	38
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	22	19	11	22
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	23	20	12	23
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	23	20	12	23
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	46	42	35	46
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	48	44	37	48
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	48	45	37	48
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	23	20	12	23
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	25	22	14	25
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	27	24	16	27
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	30	27	19	30
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	34	30	22	34
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	35	32	24	35
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	36	33	25	36
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	37	34	26	37
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	42	39	31	42
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	43	40	32	43
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	44	41	33	44
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	44	41	33	44
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	52	48	40	52
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	52	49	41	52
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	52	49	41	52
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	52	49	41	52
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	56	53	45	56
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	57	54	46	57
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	57	54	46	57
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	57	53	46	57
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	55	51	43	55
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	56	53	45	56
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	56	53	45	56
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	56	52	45	56
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	54	51	43	54
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	55	52	44	55
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	55	52	44	56
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	49	45	38	49
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	50	47	39	51
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	51	47	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weverstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	-7	-10	-13	-5
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	-5	-9	-12	-4
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	-5	-8	-11	-3
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	-9	-13	-16	-8
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	-7	-11	-14	-6
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	-7	-10	-13	-5
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	-7	-10	-14	-5
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	-4	-8	-11	-3
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	-3	-7	-10	-2
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	-6	-9	-13	-4
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	-5	-8	-11	-3
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	-4	-8	-11	-3
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	-3	-7	-10	-2
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	-3	-7	-10	-1
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	-3	-6	-9	-1
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	-8	-12	-15	-6
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	-7	-11	-14	-6
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	-6	-10	-13	-4
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	-3	-7	-10	-2
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	-2	-5	-8	0
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	0	-3	-6	2
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	-4	-7	-10	-2
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	-2	-5	-8	0
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	-1	-4	-7	1
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	-3	-7	-10	-2
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	-2	-5	-8	0
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	-1	-5	-8	0
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	0	-4	-7	2
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	1	-2	-5	3
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	2	-2	-5	3
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	-1	-4	-8	1
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	0	-3	-7	2
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	1	-3	-6	2
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	16	13	9	17
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	17	14	10	18
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	17	14	11	19
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	17	14	11	19
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	18	15	12	20
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	19	16	12	21
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	16	13	9	18
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	18	14	11	19
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	19	15	12	20
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	1	-2	-5	3
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	4	0	-3	5
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	6	2	-1	7
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	-9	-12	-15	-7
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	-8	-12	-15	-7
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	-8	-12	-15	-6
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	-2	-5	-9	0
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	0	-3	-7	2
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	2	-1	-5	4
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	1	-2	-5	3
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	3	0	-3	5
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	6	2	-1	8
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	--	--	--	--
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	--	--	--	--
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	-2	-5	-8	0
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	1	-3	-6	3
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	4	1	-2	6
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	-1	-4	-8	1
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	1	-2	-5	3
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	5	1	-2	6
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	1	-3	-6	2
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	2	-1	-4	4
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	4	1	-2	6
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	0	-3	-7	2
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	2	-2	-5	3
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	3	0	-3	5
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	-14	-18	-21	-13
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	-13	-17	-20	-12
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	-13	-16	-19	-11
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	-11	-15	-18	-10
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	-11	-14	-17	-9
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	-9	-13	-16	-8
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	17	14	10	19
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	18	15	12	20
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	19	16	13	21
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	16	12	9	17
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	17	14	10	18
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	18	15	11	20
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	5	1	-2	6
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	7	3	0	8
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	9	6	3	11
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	4	0	-3	5
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	5	2	-1	7
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	7	3	0	9
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	1	-2	-5	3
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	3	-1	-4	4
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	4	0	-3	6
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	1	-3	-6	3
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	2	-1	-4	4
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	3	0	-3	5
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	-5	-8	-11	-3
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	-4	-7	-10	-2
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	-3	-7	-10	-2
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	-11	-15	-18	-10
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	-10	-14	-17	-8
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	-10	-13	-16	-8
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	-17	-20	-23	-15
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	-15	-19	-22	-14
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	-15	-19	-22	-13
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	-4	-8	-11	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	-2	-6	-9	-1
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	-1	-4	-7	1
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	-4	-8	-11	-3
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	-5	-9	-12	-4
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	-4	-8	-11	-3
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	1	-3	-6	2
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	3	-1	-4	4
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	4	1	-2	6
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	2	-2	-5	4
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	4	1	-2	6
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	7	4	0	9
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	0	-4	-7	1
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	2	-2	-5	3
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	3	-1	-4	4
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	-2	-5	-8	0
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	0	-3	-6	2
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	3	-1	-4	4
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	0	-4	-7	1
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	4	1	-2	6
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	10	7	3	12
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	18	14	11	19
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	19	16	12	21
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	18	15	11	20
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	9	6	2	11
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	9	6	2	11
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	15	11	8	16
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	15	12	8	16
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	20	16	13	21
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	21	18	14	23
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	5	2	-2	7
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	8	4	1	9
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	4	0	-3	5
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	6	2	-1	7
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	--	--	--	--
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	--	--	--	--
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	7	4	0	9
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	8	5	1	10
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	8	5	1	10
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	-1	-4	-7	1
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	1	-3	-6	2
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	3	-1	-4	5
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	29	26	22	30
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	31	28	24	32
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	31	28	24	33
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	35	32	29	37
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	36	33	30	38
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	36	33	30	38
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	20	17	13	22
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	22	19	15	24
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	22	19	15	24
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	14	10	7	15
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	16	12	9	17
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	17	13	10	18
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	-5	-8	-12	-3
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	-3	-7	-10	-2
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	-2	-6	-9	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weverstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	-7	-10	-13	-5
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	-5	-9	-12	-3
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	-4	-8	-11	-2
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	47	44	40	49
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	46	43	40	48
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	45	42	38	47
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	-2	-6	-9	-1
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	-1	-5	-8	0
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	0	-4	-7	2
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	0	-3	-7	2
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	2	-2	-5	3
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	4	1	-2	6
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	0	-3	-7	2
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	2	-1	-4	4
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	5	2	-1	7
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	21	18	14	22
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	23	19	16	24
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	24	20	17	25
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	24	21	17	26
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	26	23	20	28
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	26	23	20	28
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	30	27	24	32
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	32	29	25	33
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	32	28	25	33
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	39	36	32	40
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	39	36	32	40
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	38	35	31	40
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	47	44	41	49
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	46	43	40	48
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	45	42	38	47
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	34	31	28	36
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	34	31	28	36
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	34	31	27	36
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	12	9	5	14
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	14	10	7	15
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	15	12	8	16
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	13	10	7	15
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	15	12	9	17
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	17	14	10	18
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	18	15	11	20
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	20	17	13	22
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	21	18	14	23
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	20	17	14	22
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	22	19	16	24
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	23	20	17	25
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	22	19	16	24
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	24	21	18	26
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	25	22	18	27
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	4	1	-3	6
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	6	3	0	8
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	9	6	3	11
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	--	--	--	--
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	--	--	--	--
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	-4	-7	-11	-2
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	-3	-6	-9	-1
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	-2	-5	-8	0
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	1	-2	-5	3
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	3	0	-3	5
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	6	2	-1	7
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	4	1	-3	6
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	6	2	-1	7
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	8	4	1	10
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	--	--	--	--
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	--	--	--	--
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	--	--	--	--
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	--	--	--	--
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	--	--	--	--
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	--	--	--	--
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	17	13	10	18
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	18	15	11	20
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	19	16	12	21
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	18	15	11	20
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	19	16	13	21
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	20	17	14	22
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	20	16	13	21
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	21	18	14	23
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	22	19	15	24
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	4	1	-2	6
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	6	3	0	8
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	8	5	1	10
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	3	0	-3	5
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	6	2	-1	7
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	9	5	2	10
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	-2	-5	-9	0
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	0	-3	-7	2
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	2	-2	-5	4
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	21	18	14	22
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	23	19	16	24
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	24	20	17	25
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	-12	-15	-19	-10
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	-10	-14	-17	-9
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	-10	-13	-16	-8
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	14	10	7	15
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	15	12	8	17
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	16	12	9	17
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	23	20	17	25
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	25	22	18	27
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	26	23	19	28
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	28	24	21	29
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	29	26	23	31
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	30	27	23	31
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	27	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	29	26	22	31
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	30	26	23	31
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	23	20	16	25
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	25	22	18	26
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	26	23	19	28
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	20	17	14	22
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	22	19	15	24
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	23	20	16	25
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	--	--	--	--
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	--	--	--	--
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	--	--	--	--
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	-2	-5	-8	0
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	0	-3	-7	2
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	2	-1	-4	4
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	-3	-6	-9	-1
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	-1	-5	-8	0
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	0	-3	-6	2
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	1	-2	-6	3
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	3	0	-3	5
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	6	2	-1	8
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	-7	-10	-14	-5
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	-6	-9	-12	-4
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	-8	-12	-15	-7
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	10	6	3	11
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	11	8	4	12
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	12	8	5	13
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	13	10	6	14
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	1	-3	-6	2
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	3	-1	-4	5
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	6	2	-1	8
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	9	5	2	10
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	2	-1	-4	4
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	4	1	-2	6
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	7	4	0	9
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	10	7	4	12
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	13	10	6	14
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	13	10	7	15
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	14	11	8	16
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	15	12	8	17
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	-3	-6	-9	-1
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	-1	-4	-7	1
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	0	-3	-6	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	16	13	7	17
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	17	14	8	18
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	24	21	15	25
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	19	16	10	19
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	20	17	11	21
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	21	19	12	22
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	17	14	8	17
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	18	15	9	19
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	21	18	12	22
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	28	25	19	29
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	27	24	18	28
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	27	24	18	28
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	10	8	2	11
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	12	9	3	12
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	13	10	4	14
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	13	10	4	14
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	14	11	5	15
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	16	13	7	16
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	13	10	4	13
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	14	11	5	14
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	14	11	5	15
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	20	18	12	21
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	22	19	13	23
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	24	21	15	25
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	20	17	11	21
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	22	19	13	22
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	24	21	15	25
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	18	16	10	19
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	20	18	12	21
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	23	20	14	24
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	18	15	9	19
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	20	17	11	20
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	21	18	12	22
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	21	18	12	22
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	22	20	13	23
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	24	21	15	25
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	13	10	4	14
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	14	11	5	15
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	15	12	6	16
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	13	10	4	14
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	15	12	6	16
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	16	13	7	17
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	13	10	4	14
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	15	12	6	16
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	17	14	8	17
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	21	18	12	22
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	23	20	14	24
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	26	23	17	26
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	23	20	14	23
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	24	21	15	25
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	26	23	17	27
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	32	29	23	33
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	32	30	24	33
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	33	31	25	34
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	20	17	11	21
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	22	19	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	23	20	14	24
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	23	20	14	24
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	25	22	16	26
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	30	27	21	31
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	22	19	13	23
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	24	21	15	25
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	28	25	19	29
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	26	23	17	27
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	27	24	18	28
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	28	25	19	29
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	16	13	7	16
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	17	14	8	18
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	19	16	10	19
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	15	12	6	16
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	17	14	8	18
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	18	15	9	19
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	14	11	5	14
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	15	12	6	16
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	16	13	7	16
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	14	11	5	14
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	15	12	6	16
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	16	13	7	16
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	23	20	14	23
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	26	23	17	26
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	32	29	23	32
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	11	8	2	12
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	13	10	4	14
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	13	10	4	14
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	26	24	18	27
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	27	24	18	28
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	28	25	19	29
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	29	26	20	30
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	29	27	21	30
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	29	26	20	30
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	27	24	18	28
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	27	24	18	28
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	27	24	18	28
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	26	23	17	26
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	28	25	19	29
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	29	26	20	29
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	26	24	18	27
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	28	25	19	29
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	29	26	20	29
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	25	22	16	26
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	28	25	19	28
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	29	27	21	30
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	21	18	12	22
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	25	22	16	26
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	27	24	18	28
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	28	26	20	29
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	30	27	21	31
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	30	28	22	31
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	21	19	13	22
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	26	23	18	27
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	26	23	17	27
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	14	11	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat 50km/h
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	14	11	5	15
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	15	12	6	15
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	8	5	-1	9
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	9	6	0	10
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	9	6	0	10
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	12	9	3	13
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	13	10	4	14
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	15	12	6	16
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	9	6	0	10
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	11	8	2	12
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	13	10	4	14
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	6	3	-3	7
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	8	5	-1	9
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	9	6	0	10
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	11	8	2	12
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	12	9	3	13
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	13	11	5	14
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	11	8	2	12
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	12	9	3	12
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	12	9	3	13
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	15	12	6	16
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	16	13	7	17
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	23	20	14	24
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	17	14	8	18
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	22	19	13	23
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	22	19	13	23
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	23	20	14	24
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	22	19	13	23
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	22	20	14	23
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	25	23	17	26
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	26	23	17	27
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	26	24	18	27
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	27	24	18	28
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	26	23	17	27
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	28	25	19	28
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	14	12	6	15
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	16	13	7	16
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	15	12	6	16
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	23	20	15	24
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	24	21	15	25
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	25	22	16	26
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	9	6	0	9
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	6	3	-3	7
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	6	3	-3	7
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	23	20	14	23
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	23	20	14	24
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	23	20	14	24
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	14	11	5	14
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	15	12	6	16
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	16	13	7	16
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	12	9	3	13
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	14	11	5	14
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	14	11	5	15
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	17	15	9	18
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	19	16	10	20
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	20	17	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	26	23	17	27
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	27	24	18	28
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	27	24	18	28
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	15	12	6	15
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	16	13	7	17
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	17	14	8	18
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	10	7	1	10
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	11	8	2	12
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	12	9	3	12
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	11	8	2	12
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	13	10	4	14
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	15	12	6	15
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	10	7	1	11
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	13	10	4	14
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	16	13	7	16
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	14	11	5	15
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	15	13	6	16
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	17	14	8	18
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	14	12	6	15
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	16	13	7	17
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	18	15	9	18
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	17	14	8	18
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	18	15	9	19
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	19	16	10	19
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	16	13	7	16
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	17	14	8	17
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	17	14	8	18
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	14	11	5	15
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	15	12	6	16
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	18	16	10	19
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	9	6	0	10
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	10	7	1	11
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	13	10	4	14
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	7	4	-2	8
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	9	6	0	10
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	10	7	1	10
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	8	5	-1	9
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	9	6	0	10
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	10	7	1	10
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	11	8	2	12
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	12	10	3	13
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	13	10	4	14
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	7	4	-2	8
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	9	6	0	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	11	8	2	11
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	7	4	-2	8
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	9	6	0	10
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	11	8	2	12
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	10	7	1	11
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	12	9	3	13
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	13	10	4	14
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	12	9	3	13
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	14	11	5	14
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	14	12	5	15
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	6	3	-3	7
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	8	5	-1	8
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	8	5	-1	9
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	8	5	-1	9
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	10	7	1	10
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	13	10	3	13
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	7	4	-2	8
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	9	6	0	10
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	11	8	2	12
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	14	11	5	15
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	16	13	7	16
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	16	13	7	17
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	13	10	4	14
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	15	12	6	16
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	16	13	7	16
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	11	9	2	12
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	13	10	4	14
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	15	12	6	16
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	11	8	2	12
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	13	10	4	14
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	14	11	5	15
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	11	8	2	12
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	12	9	3	13
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	12	9	3	13
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	7	4	-2	8
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	8	6	0	9
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	9	6	0	10
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	6	3	-3	6
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	8	5	-1	9
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	11	9	2	12
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	16	13	7	17
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	18	15	9	19
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	19	16	10	20
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	16	14	8	17
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	18	16	9	19
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	20	18	12	21
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	19	16	10	19
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	20	18	12	21
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	22	19	13	22
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	16	13	7	17
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	18	15	9	18
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	18	15	9	19
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	16	13	7	17
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	17	14	8	18
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	18	15	9	19
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	10	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat 50km/h
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	12	9	3	12
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	13	10	4	13
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	9	6	0	10
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	10	7	1	11
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	10	7	1	11
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	11	8	2	12
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	13	10	4	13
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	14	11	5	14
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	12	9	3	13
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	13	10	4	14
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	14	11	5	15
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	12	9	3	12
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	13	11	4	14
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	14	11	5	15
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	11	8	2	11
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	12	9	3	13
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	13	10	4	14
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	15	12	6	15
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	16	13	7	17
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	16	13	7	17
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	18	15	9	19
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	20	17	11	21
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	21	18	12	22
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	14	11	5	15
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	16	13	7	16
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	16	13	7	17
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	16	13	7	17
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	14	12	5	15
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	16	13	7	17
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	16	13	7	17
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	16	13	7	17
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	8	6	0	9
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	10	7	1	10
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	10	7	1	11
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	10	7	1	11
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	7	4	-2	8
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	9	6	0	9
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	10	7	1	11
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	6	3	-3	7
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	3	0	-6	3
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	5	2	-4	5
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	7	4	-2	8
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	4	2	-5	5
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	7	4	-2	8
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	9	6	0	10
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	12	9	3	13
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	5	2	-4	5
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	7	5	-2	8
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	10	8	1	11
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	16	13	7	17
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	18	15	9	19
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	20	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat (50&30km/u)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	16	13	7	17
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	17	15	8	18
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	24	21	15	25
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	24	21	15	25
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	28	25	18	28
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	29	26	20	30
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	19	16	10	20
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	21	18	12	22
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	26	23	17	27
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	28	25	19	29
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	27	24	18	28
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	27	24	18	28
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	17	14	8	18
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	20	16	10	20
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	22	19	13	23
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	18	15	9	19
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	20	17	11	21
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	23	20	13	23
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	19	16	10	20
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	23	20	13	23
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	24	21	15	25
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	28	25	18	28
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	29	26	20	30
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	30	27	21	30
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	29	26	20	30
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	31	28	22	32
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	32	29	23	32
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	26	23	17	27
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	29	26	20	30
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	30	27	21	31
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	26	23	16	26
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	29	26	20	30
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	30	27	21	31
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	36	33	27	37
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	35	32	26	36
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	36	33	26	36
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	21	18	11	21
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	23	20	13	23
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	24	21	14	24
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	20	17	11	21
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	22	19	13	23
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	24	21	14	24
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	26	23	17	27
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	28	24	18	28
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	28	25	19	29
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	34	30	24	34
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	35	32	25	35
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	36	33	27	37
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	36	33	27	37
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	37	34	28	38
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	38	35	29	39
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	37	34	28	38
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	38	35	29	39
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	40	36	30	40
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	35	32	25	35
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	36	33	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat (50&30km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	37	34	28	38
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	34	31	25	35
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	36	33	27	37
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	39	36	29	39
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	33	30	24	34
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	35	32	26	36
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	37	34	28	38
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	33	30	24	34
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	34	31	25	35
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	36	32	26	36
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	21	18	12	22
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	23	20	14	24
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	25	22	15	26
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	22	19	13	23
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	24	21	15	25
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	25	22	16	26
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	22	19	13	23
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	25	22	15	25
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	26	23	17	27
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	22	19	13	23
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	25	22	15	25
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	27	24	17	27
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	31	27	21	31
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	34	31	25	35
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	39	35	29	39
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	19	16	10	20
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	21	18	11	21
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	22	18	12	22
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	27	25	18	28
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	28	25	19	29
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	29	26	20	30
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	30	27	21	30
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	30	27	21	31
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	30	27	21	31
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	29	26	20	29
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	29	26	20	30
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	29	26	20	30
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	27	24	18	28
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	29	27	20	30
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	30	27	21	31
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	28	25	19	29
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	30	27	21	30
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	30	27	21	31
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	27	24	18	28
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	29	26	20	30
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	31	28	22	31
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	27	24	18	28
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	30	27	20	30
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	31	28	22	32
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	30	27	21	31
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	32	29	23	32
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	32	29	23	33
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	26	23	17	27
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	30	27	21	30
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	30	27	21	31
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat (50&30km/u)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	17	14	7	17
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	16	13	7	17
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	14	11	4	14
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	16	13	6	16
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	14	11	5	15
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	19	16	9	19
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	21	17	11	21
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	21	18	12	22
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	10	7	1	11
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	12	9	3	13
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	14	11	4	14
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	14	11	5	15
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	17	14	7	17
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	20	17	11	21
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	19	16	9	19
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	20	17	11	21
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	21	18	12	22
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	19	15	9	19
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	22	19	13	23
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	23	20	13	24
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	20	17	11	21
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	21	18	12	22
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	25	22	16	26
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	22	19	13	23
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	25	22	16	26
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	24	21	15	25
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	25	22	16	26
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	24	21	15	25
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	24	21	15	24
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	27	24	18	27
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	27	24	18	28
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	28	25	19	28
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	28	25	19	29
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	28	26	19	29
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	30	27	21	31
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	24	21	15	25
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	26	23	16	26
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	26	23	17	27
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	26	23	17	27
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	28	25	19	28
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	29	26	19	29
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	16	13	6	16
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	18	14	8	18
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	19	15	9	19
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	25	22	16	26
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	26	23	17	27
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	26	23	17	27
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	26	23	17	27
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	27	24	18	28
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	28	24	18	28
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	27	24	18	28
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	28	25	18	28
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	28	25	19	29
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	30	27	21	31
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	32	29	22	32
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	32	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat (50&30km/u)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	30	27	21	31
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	31	28	22	32
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	32	29	23	32
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	24	21	15	25
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	26	23	17	26
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	27	23	17	27
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	20	17	11	21
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	22	19	12	22
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	23	20	13	23
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	20	17	11	21
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	22	19	13	23
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	23	20	14	24
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	20	17	10	20
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	22	19	12	22
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	24	21	15	25
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	21	18	12	22
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	23	20	14	24
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	25	22	16	26
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	26	23	16	26
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	27	24	18	28
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	28	25	19	28
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	23	20	13	23
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	25	21	15	25
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	26	23	16	26
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	26	23	17	27
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	28	24	18	28
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	28	25	19	29
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	24	21	14	24
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	25	22	16	26
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	26	23	17	27
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	13	10	4	14
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	15	12	5	15
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	19	16	9	19
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	14	10	4	14
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	16	13	7	17
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	20	17	10	20
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	17	13	7	17
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	19	16	9	20
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	21	17	11	21
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	17	14	8	18
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	19	16	10	20
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	20	17	11	21
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	17	14	8	18
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat (50&30km/u)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	21	18	12	22
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	18	14	8	18
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	19	16	10	20
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	21	18	12	22
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	17	14	8	18
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	19	16	10	20
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	22	19	12	22
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	16	13	7	16
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	18	15	9	19
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	22	18	12	22
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	13	10	4	14
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	15	12	6	16
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	16	13	7	17
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	12	9	3	13
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	15	12	5	15
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	20	16	10	20
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	18	14	8	18
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	19	16	10	20
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	21	18	12	22
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	21	18	11	21
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	23	19	13	23
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	24	21	15	25
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	22	19	13	23
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	24	21	15	25
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	25	22	16	26
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	21	18	12	22
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	23	20	14	24
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	25	22	15	25
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	19	16	9	19
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	22	18	12	22
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	25	21	15	25
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	18	15	9	19
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	20	17	10	20
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	21	18	12	22
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	16	12	6	16
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	17	14	8	18
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	18	15	9	19
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	16	13	7	17
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	19	15	9	19
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	22	18	12	22
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	21	18	12	21
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	23	20	13	23
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	23	20	14	24
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	25	22	15	25
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	27	24	17	27
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	29	26	19	29
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	24	21	15	25
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	26	23	17	27
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	28	25	19	29
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	24	20	14	24
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	25	22	16	26
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	24	20	14	24
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	24	21	15	25
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	25	22	16	26
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	23	20	14	24
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stationsstraat (50&30km/u)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	19	16	10	20
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	20	17	10	20
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	13	10	4	14
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	15	12	6	16
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	17	13	7	17
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	20	17	10	20
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	22	18	12	22
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	23	20	14	24
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	23	19	13	23
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	25	21	15	25
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	26	23	16	27
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	23	20	14	24
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	25	22	16	26
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	27	24	17	27
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	25	22	16	26
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	27	24	18	28
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	28	25	19	29
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	19	16	10	20
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	21	18	12	22
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	22	19	13	23
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	31	28	22	32
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	32	29	23	33
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	33	30	24	34
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	19	16	10	20
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	21	18	12	22
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	22	19	13	23
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	23	19	13	23
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	19	16	10	20
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	21	18	11	21
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	22	19	12	22
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	23	19	13	23
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	14	11	5	14
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	15	12	6	16
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	16	13	6	16
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	15	11	5	15
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	16	13	7	17
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	18	15	8	18
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	19	16	9	19
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	8	5	-1	8
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	24	21	15	24
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	26	22	16	26
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	27	23	17	27
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	26	23	17	27
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	23	20	14	24
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	25	22	16	26
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	27	23	17	27
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	28	25	19	29
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	25	22	15	25
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	27	24	17	27
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	28	25	19	29
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	26	22	16	26
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	28	24	18	28
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	30	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: AJ Goldsteinstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	-1	-4	-9	0
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	0	-2	-8	2
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	2	-1	-6	3
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	-1	-4	-9	0
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	0	-3	-8	1
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	1	-2	-7	2
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	-2	-4	-10	0
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	1	-1	-7	3
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	3	0	-5	4
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	-4	-7	-12	-3
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	-3	-6	-11	-2
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	-3	-6	-11	-2
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	7	4	-1	8
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	7	4	-1	8
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	6	4	-2	8
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	8	5	0	9
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	8	5	0	9
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	8	5	0	9
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	-1	-4	-9	0
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	1	-2	-7	2
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	3	0	-5	4
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	-2	-5	-10	-1
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	-1	-3	-9	0
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	0	-3	-8	1
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	0	-3	-8	1
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	1	-2	-7	2
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	2	-1	-6	3
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	2	-1	-6	3
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	4	1	-4	5
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	5	2	-3	6
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	3	0	-5	4
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	4	1	-4	5
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	5	2	-3	6
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	4	1	-4	5
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	5	3	-3	7
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	6	4	-2	7
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	9	6	1	10
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	10	8	2	12
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	11	8	3	12
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	10	7	2	11
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	11	8	3	12
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	11	9	4	13
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	0	-2	-8	2
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	2	-1	-6	3
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	3	0	-5	4
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	-6	-8	-14	-4
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	-5	-8	-13	-4
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	-5	-7	-13	-4
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	0	-3	-8	1
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	2	-1	-7	3
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	3	0	-6	4
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	3	0	-5	4
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	4	1	-4	5
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	5	2	-4	6
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	--	--	--	--
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: AJ Goldsteinstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	--	--	--	--
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	1	-2	-7	2
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	2	-1	-6	3
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	3	0	-5	4
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	0	-3	-8	1
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	1	-1	-7	3
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	3	0	-5	4
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	0	-3	-8	1
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	2	-1	-6	3
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	3	0	-5	4
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	0	-3	-8	1
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	1	-1	-7	3
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	2	0	-6	3
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	-6	-8	-14	-4
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	-4	-7	-12	-3
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	-4	-7	-12	-3
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	7	4	-1	8
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	8	5	0	9
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	8	5	0	9
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	10	7	2	11
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	12	9	3	13
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	13	11	5	14
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	10	7	2	11
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	11	8	3	12
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	12	10	4	14
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	9	6	1	10
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	10	7	2	11
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	11	8	3	12
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	7	5	-1	8
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	8	5	0	9
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	9	6	1	10
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	5	3	-3	6
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	6	3	-2	7
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	7	4	-1	8
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	3	0	-5	4
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	3	1	-5	5
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	4	1	-4	5
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	-6	-9	-14	-5
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	-8	-11	-16	-7
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	-8	-11	-16	-7
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	-5	-7	-13	-3
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	-4	-6	-12	-3
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	-2	-5	-10	-1
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	-6	-8	-14	-5
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	-5	-7	-13	-4
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	-2	-5	-10	-1
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	2	-1	-6	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AJ Goldsteinstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	3	0	-5	4
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	3	1	-5	5
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	4	1	-4	5
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	5	2	-3	6
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	6	3	-2	7
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	5	2	-3	6
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	6	4	-2	8
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	8	5	0	9
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	7	4	-1	8
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	9	6	1	10
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	10	7	2	11
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	6	3	-2	7
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	7	5	-1	8
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	9	7	1	10
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	6	3	-2	7
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	7	5	-1	9
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	10	8	3	12
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	5	2	-3	6
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	8	5	0	9
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	13	10	5	14
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	11	8	3	12
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	13	10	5	14
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	15	12	7	16
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	8	5	0	9
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	8	6	0	10
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	8	6	0	10
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	10	7	2	11
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	12	10	4	14
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	14	11	6	15
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	7	5	-1	9
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	9	6	1	10
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	6	3	-2	7
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	7	5	-1	8
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	-6	-9	-14	-5
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	-4	-7	-12	-3
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	7	5	-1	9
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	9	6	1	10
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	10	7	2	11
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	11	8	3	12
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	12	9	4	13
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	14	11	6	15
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	17	15	9	19
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	19	16	11	20
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	21	18	13	22
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	23	21	16	25
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	25	22	17	26
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	26	24	19	28
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	-4	-6	-12	-2
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	-4	-6	-12	-3
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	-3	-5	-11	-2
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	-4	-7	-12	-3
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	-3	-6	-11	-2
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	-3	-5	-11	-1
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	-1	-4	-9	0
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	1	-2	-8	2
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	1	-2	-7	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: AJ Goldsteinstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	-2	-5	-10	-1
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	0	-3	-9	1
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	0	-3	-8	1
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	30	28	23	32
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	32	30	24	34
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	32	30	25	34
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	6	4	-2	8
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	8	6	0	10
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	10	8	2	11
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	5	2	-3	6
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	7	4	-1	8
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	11	8	3	12
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	3	0	-5	4
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	6	3	-3	7
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	9	6	1	10
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	-1	-4	-9	0
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	0	-3	-8	1
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	2	-1	-7	3
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	-1	-4	-9	0
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	0	-3	-8	1
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	1	-1	-7	3
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	4	1	-4	5
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	5	2	-3	6
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	5	2	-3	6
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	5	2	-3	6
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	6	3	-2	7
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	7	4	-1	8
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	35	33	28	37
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	36	34	29	38
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	36	34	29	38
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	34	32	27	36
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	36	33	28	37
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	36	33	28	37
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	20	17	12	21
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	21	18	13	22
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	22	19	14	23
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	19	17	12	21
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	21	19	13	23
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	23	20	15	24
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	23	21	16	25
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	25	22	17	26
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	26	24	19	28
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	25	23	18	27
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	27	24	19	28
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	28	25	20	29
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	27	24	19	28
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	28	25	20	29
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	28	26	21	30
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	4	1	-4	5
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	6	4	-2	7
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	10	7	2	11
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	-9	-12	-17	-8
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	-8	-11	-16	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: AJ Goldsteinstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	-8	-10	-16	-7
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	2	-1	-6	3
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	4	2	-4	6
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	6	3	-2	7
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	6	4	-2	7
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	9	6	1	10
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	12	9	4	13
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	5	2	-3	6
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	7	5	-1	9
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	11	8	3	12
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	--	--	--	--
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	--	--	--	--
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	--	--	--	--
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	-9	-12	-17	-8
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	-8	-11	-16	-7
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	-8	-10	-16	-7
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	3	0	-5	4
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	3	1	-5	4
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	4	1	-4	5
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	2	0	-6	4
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	3	0	-5	4
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	4	1	-4	5
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	2	-1	-6	3
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	3	0	-5	4
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	4	1	-4	5
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	0	-2	-8	2
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	3	0	-5	4
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	6	4	-2	8
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	5	2	-3	6
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	7	5	-1	8
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	12	10	4	13
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	4	1	-4	5
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	7	4	-1	8
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	11	8	2	12
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	16	13	8	17
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	16	13	8	17
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	16	14	9	18
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	-2	-4	-10	-1
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	-1	-3	-9	1
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	0	-3	-8	1
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	6	3	-2	7
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	8	5	0	9
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	8	5	0	9
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	17	14	9	18
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	18	15	10	19
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	18	16	11	20
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	18	15	10	19
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	19	16	11	20
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	20	17	12	21
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	9	6	1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AJ Goldsteinstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	10	7	2	11
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	12	9	3	13
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	8	6	0	9
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	9	7	1	10
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	10	8	2	12
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	7	4	-1	8
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	8	5	0	9
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	9	6	1	10
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	--	--	--	--
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	--	--	--	--
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	--	--	--	--
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	1	-2	-7	2
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	2	-1	-6	3
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	2	0	-6	4
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	0	-3	-8	1
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	1	-2	-7	2
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	1	-2	-7	2
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	2	-1	-6	3
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	4	1	-4	5
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	5	2	-3	6
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	-3	-6	-11	-2
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	-2	-4	-10	-1
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	-1	-4	-9	0
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	6	3	-2	7
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	8	5	0	9
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	8	5	0	9
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	9	6	1	10
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	2	-1	-6	3
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	4	1	-4	5
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	5	2	-3	6
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	6	3	-2	7
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	5	2	-3	6
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	6	4	-2	7
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	7	4	-1	8
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	8	5	0	9
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	2	0	-6	4
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	4	1	-4	5
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	4	1	-4	5
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	5	2	-3	6
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	-19	-22	-27	-18
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	-18	-21	-26	-17
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	-18	-20	-26	-16
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	-17	-20	-26	-16
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	-19	-21	-27	-17
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	-18	-20	-26	-17
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	-17	-20	-26	-16
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	-4	-7	-12	-3
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	-3	-6	-11	-2
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	-2	-5	-10	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HJ Wansinkstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	3	-1	-4	4
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	5	1	-2	7
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	8	4	1	9
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	1	-3	-6	3
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	4	1	-2	6
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	6	3	0	8
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	1	-3	-6	2
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	3	-1	-4	4
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	7	4	0	9
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	4	0	-3	5
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	6	2	-1	8
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	8	4	1	10
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	14	11	7	15
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	15	11	8	16
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	16	12	9	17
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	15	12	8	17
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	15	12	8	17
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	16	13	9	18
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	14	10	7	15
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	14	10	7	15
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	15	11	8	16
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	3	-1	-4	4
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	5	1	-2	6
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	6	3	0	8
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	3	-1	-4	4
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	5	1	-2	7
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	6	3	0	8
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	1	-3	-6	2
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	2	-2	-5	3
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	5	1	-2	6
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	2	-1	-5	4
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	5	1	-2	6
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	8	4	1	9
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	3	0	-4	5
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	5	1	-2	6
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	6	2	-1	7
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	1	-3	-6	2
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	2	-1	-4	4
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	3	0	-4	5
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	0	-3	-7	2
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	2	-2	-5	3
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	3	-1	-4	4
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	-2	-6	-9	-1
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	-1	-4	-8	1
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	0	-3	-7	2
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	-6	-9	-13	-4
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	-3	-6	-10	-1
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	0	-4	-7	2
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	-6	-10	-13	-4
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	-3	-7	-10	-2
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	1	-3	-6	2
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	3	-1	-4	4
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	4	1	-2	6
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	5	1	-2	7
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	-7	-11	-14	-6
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	-5	-8	-11	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HJ Wansinkstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	0	-4	-7	1
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	0	-4	-7	2
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	2	-2	-5	4
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	3	-1	-4	4
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	1	-3	-6	3
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	3	-1	-4	5
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	4	1	-2	6
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	0	-4	-7	1
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	1	-2	-5	3
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	4	0	-3	6
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	-4	-8	-11	-2
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	-1	-5	-8	0
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	2	-2	-5	4
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	-8	-11	-15	-6
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	-6	-9	-12	-4
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	-5	-9	-12	-4
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	20	16	13	21
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	20	16	13	21
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	21	17	14	22
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	0	-4	-7	1
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	2	-2	-4	4
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	3	0	-3	5
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	7	3	0	8
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	10	7	3	12
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	17	14	10	18
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	6	2	-1	7
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	9	6	2	11
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	15	12	8	16
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	4	0	-3	6
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	7	4	0	9
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	13	10	6	15
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	3	0	-4	5
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	5	2	-2	7
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	6	3	-1	8
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	2	-1	-5	4
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	4	0	-3	5
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	5	1	-2	6
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	2	-2	-5	4
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	4	0	-3	5
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	5	1	-2	6
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	4	0	-3	5
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	5	2	-1	7
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	7	3	0	8
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	5	2	-1	7
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	7	4	1	9
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	9	6	2	11
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	18	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HJ Wansinkstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	20	16	13	21
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	21	17	14	22
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	19	16	12	21
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	20	17	13	22
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	21	18	14	23
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	21	17	14	22
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	22	19	15	24
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	23	20	16	25
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	10	7	3	12
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	14	10	7	15
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	18	15	11	20
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	11	8	5	13
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	15	11	8	16
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	18	15	11	20
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	10	7	3	12
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	12	8	5	13
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	14	11	7	16
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	13	9	6	14
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	19	15	12	20
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	25	22	18	27
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	11	7	4	12
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	16	12	9	17
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	24	21	17	26
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	6	3	0	8
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	9	6	2	11
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	15	12	8	17
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	17	13	10	18
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	20	17	13	22
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	21	17	14	22
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	19	15	11	20
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	19	15	12	20
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	5	2	-2	7
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	7	4	1	9
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	-2	-6	-9	0
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	0	-3	-7	2
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	17	13	10	18
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	17	13	10	18
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	18	14	11	19
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	23	20	16	25
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	23	20	16	24
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	24	20	17	25
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	23	20	16	25
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	23	20	16	24
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	24	20	17	25
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	22	19	15	24
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	22	19	15	23
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	22	19	15	24
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	-5	-8	-11	-3
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	-2	-5	-8	0
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	1	-2	-6	3
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	2	-2	-5	4
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	5	1	-2	6
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	7	4	0	9
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	-3	-7	-10	-2
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	0	-4	-7	1
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	2	-1	-5	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HJ Wansinkstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwwlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	-2	-5	-9	0
4.8_B	bouwwlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	1	-3	-6	2
4.8_C	bouwwlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	2	-1	-5	4
5.1_A	bouwwlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	8	4	1	9
5.1_B	bouwwlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	11	8	4	13
5.1_C	bouwwlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	16	12	9	17
5.10_A	bouwwlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	-5	-9	-12	-4
5.10_B	bouwwlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	-2	-6	-9	-1
5.10_C	bouwwlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	2	-1	-5	4
5.11_A	bouwwlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	0	-3	-6	2
5.11_B	bouwwlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	3	0	-4	5
5.11_C	bouwwlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	6	2	-1	7
5.12_A	bouwwlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	-1	-4	-7	1
5.12_B	bouwwlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	2	-2	-5	3
5.12_C	bouwwlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	6	2	-1	7
5.13_A	bouwwlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	20	16	13	21
5.13_B	bouwwlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	20	16	13	21
5.13_C	bouwwlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	19	16	12	21
5.14_A	bouwwlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	21	18	14	23
5.14_B	bouwwlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	21	18	14	23
5.14_C	bouwwlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	21	18	14	23
5.15_A	bouwwlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	18	15	11	20
5.15_B	bouwwlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	19	16	12	20
5.15_C	bouwwlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	19	16	12	20
5.16_A	bouwwlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	13	9	6	14
5.16_B	bouwwlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	14	10	7	15
5.16_C	bouwwlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	15	11	8	16
5.2_A	bouwwlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	11	7	4	12
5.2_B	bouwwlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	13	9	6	15
5.2_C	bouwwlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	15	12	9	17
5.3_A	bouwwlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	7	3	0	8
5.3_B	bouwwlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	8	4	1	9
5.3_C	bouwwlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	11	7	4	12
5.4_A	bouwwlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	-6	-10	-13	-4
5.4_B	bouwwlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	-3	-7	-10	-2
5.4_C	bouwwlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	2	-1	-5	4
5.5_A	bouwwlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	1	-2	-6	3
5.5_B	bouwwlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	3	-1	-4	4
5.5_C	bouwwlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	5	1	-2	6
5.6_A	bouwwlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	5	2	-2	7
5.6_B	bouwwlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	7	4	1	9
5.6_C	bouwwlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	8	4	1	9
5.7_A	bouwwlak 5	225924,39	477789,39	1,50	4	0	-3	5
5.7_B	bouwwlak 5	225924,39	477789,39	4,50	6	3	0	8
5.7_C	bouwwlak 5	225924,39	477789,39	7,50	10	6	3	11
5.8_A	bouwwlak 5	225944,91	477794,10	1,50	4	1	-2	6
5.8_B	bouwwlak 5	225944,91	477794,10	4,50	7	3	0	8
5.8_C	bouwwlak 5	225944,91	477794,10	7,50	10	6	3	11
5.9_A	bouwwlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwwlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwwlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwwlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	1	-3	-6	2
6.1_B	bouwwlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	3	0	-4	5
6.1_C	bouwwlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	7	3	0	9
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	--	--	--	--
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: HJ Wansinkstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	--	--	--	--
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	--	--	--	--
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	--	--	--	--
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	--	--	--	--
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	--	--	--	--
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	--	--	--	--
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	--	--	--	--
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	0	-3	-7	2
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	3	0	-3	5
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	7	4	1	9
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	--	--	--	--
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	--	--	--	--
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	--	--	--	--
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	--	--	--	--
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	--	--	--	--
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	--	--	--	--
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	18	15	11	20
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	18	15	11	20
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	18	14	11	19
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	19	16	12	20
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	19	15	12	20
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	18	15	11	20
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	19	16	12	21
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	19	16	12	21
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	19	16	12	21
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	2	-1	-4	4
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	5	2	-1	7
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	10	6	3	11
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	0	-4	-7	1
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	3	-1	-4	4
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	8	4	1	9
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	-6	-9	-12	-4
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	-3	-6	-9	-1
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	2	-1	-4	4
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	3	-1	-4	4
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	5	1	-2	6
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	7	3	0	8
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	2	-2	-5	3
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	4	0	-3	5
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	5	2	-1	7
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	1	-2	-5	3
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	3	0	-3	5
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	4	1	-2	6
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	1	-2	-6	3
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	4	0	-3	6
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	7	4	1	9
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	2	-2	-5	4
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	5	1	-2	7
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	9	5	2	10
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: HJ Wansinkstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	--	--	--	--
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	--	--	--	--
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	--	--	--	--
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	--	--	--	--
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	--	--	--	--
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	-5	-9	-12	-4
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	-4	-8	-10	-2
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	-3	-7	-10	-2
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	-5	-9	-12	-4
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	-3	-6	-10	-1
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	0	-4	-7	2
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	-2	-6	-9	-1
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	1	-3	-6	2
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	3	0	-3	5
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	-2	-6	-9	-1
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	0	-4	-7	2
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	3	-1	-4	4
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	2	-1	-4	4
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	5	1	-2	6
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	6	3	-1	8
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	-1	-5	-8	1
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	1	-3	-6	2
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	1	-2	-5	3
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	0	-4	-7	1
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	2	-1	-4	4
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	6	2	-1	7
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	8	4	1	9
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	0	-4	-7	2
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	3	-1	-4	4
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	6	2	-1	7
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	8	4	1	10
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	-9	-12	-15	-7
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	-6	-10	-12	-4
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	-2	-6	-9	-1
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	-2	-6	-8	0
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	-4	-7	-10	-2
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	-2	-5	-8	0
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	-1	-5	-8	1
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	-1	-4	-7	1
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	0	-4	-7	2
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	2	-2	-5	3
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	3	-1	-4	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	-15	-19	-22	-14
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	-13	-17	-20	-12
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	-10	-13	-16	-8
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	8	5	1	9
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	9	6	2	11
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	11	8	4	13
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	-9	-12	-15	-7
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	-6	-9	-13	-5
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	6	2	-1	7
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	-9	-12	-15	-7
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	-6	-9	-13	-4
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	1	-2	-6	3
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	-8	-11	-15	-6
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	-6	-9	-12	-4
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	-4	-7	-11	-2
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	-8	-11	-15	-6
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	-6	-9	-13	-4
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	-5	-8	-12	-3
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	8	5	2	10
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	9	6	2	11
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	10	7	3	11
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	11	8	4	13
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	12	9	5	13
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	12	9	6	14
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	11	8	4	13
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	12	9	5	13
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	13	10	6	14
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	9	6	2	11
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	10	7	4	12
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	11	8	4	13
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	8	5	1	10
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	10	7	3	11
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	10	7	4	12
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	34	31	27	36
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	34	31	27	36
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	33	30	27	35
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	-7	-10	-14	-5
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	-5	-8	-12	-3
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	-4	-7	-11	-2
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	-6	-9	-13	-5
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	-4	-8	-11	-3
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	-4	-7	-10	-2
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	-7	-10	-13	-5
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	-5	-8	-12	-3
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	-4	-7	-11	-2
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	2	-2	-5	3
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	4	1	-3	6
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	6	3	-1	8
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	5	2	-1	7
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	8	5	1	10
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	11	7	4	12
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	38	35	31	40
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	38	34	31	39
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	37	33	30	38
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	1	-2	-6	3
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	4	0	-3	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwwlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	6	3	-1	7
15.1_A	bouwwlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	12	8	5	13
15.1_B	bouwwlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	14	11	7	15
15.1_C	bouwwlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	15	12	8	16
15.2_A	bouwwlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	7	4	1	9
15.2_B	bouwwlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	9	6	2	11
15.2_C	bouwwlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	11	8	4	12
15.3_A	bouwwlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	5	2	-2	7
15.3_B	bouwwlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	6	3	0	8
15.3_C	bouwwlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	8	4	1	9
15.4_A	bouwwlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	-5	-8	-12	-4
15.4_B	bouwwlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	-4	-7	-10	-2
15.4_C	bouwwlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	-2	-6	-9	-1
15.5_A	bouwwlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	-7	-10	-13	-5
15.5_B	bouwwlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	-5	-8	-11	-3
15.5_C	bouwwlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	-4	-7	-10	-2
15.6_A	bouwwlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	-9	-12	-16	-7
15.6_B	bouwwlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	-8	-11	-14	-6
15.6_C	bouwwlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	-7	-10	-14	-5
15.7_A	bouwwlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	-10	-14	-17	-9
15.7_B	bouwwlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	-9	-12	-16	-7
15.7_C	bouwwlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	-8	-12	-15	-7
15.8_A	bouwwlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	9	6	2	11
15.8_B	bouwwlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	12	9	5	13
15.8_C	bouwwlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	13	10	7	15
2.1_A	bouwwlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	-8	-12	-15	-7
2.1_B	bouwwlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	-7	-11	-14	-6
2.1_C	bouwwlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	-5	-8	-12	-4
2.10_A	bouwwlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	-2	-5	-8	0
2.10_B	bouwwlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	1	-2	-6	3
2.10_C	bouwwlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	8	5	1	9
2.11_A	bouwwlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	3	0	-4	5
2.11_B	bouwwlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	4	1	-2	6
2.11_C	bouwwlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	10	7	3	11
2.12_A	bouwwlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	11	8	4	12
2.12_B	bouwwlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	11	8	4	13
2.12_C	bouwwlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	12	9	5	13
2.13_A	bouwwlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	13	10	6	14
2.13_B	bouwwlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	14	10	7	15
2.13_C	bouwwlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	14	11	7	16
2.14_A	bouwwlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	13	10	6	15
2.14_B	bouwwlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	14	11	7	15
2.14_C	bouwwlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	14	11	7	16
2.15_A	bouwwlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	13	10	6	14
2.15_B	bouwwlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	13	10	6	15
2.15_C	bouwwlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	14	11	7	15
2.16_A	bouwwlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	13	10	6	14
2.16_B	bouwwlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	14	10	7	15
2.16_C	bouwwlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	14	11	7	16
2.17_A	bouwwlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	11	8	4	13
2.17_B	bouwwlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	12	9	5	14
2.17_C	bouwwlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	13	10	6	15
2.18_A	bouwwlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	12	9	5	13
2.18_B	bouwwlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	12	9	6	14
2.18_C	bouwwlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	13	10	6	14
2.2_A	bouwwlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	-14	-17	-20	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kerkhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	-13	-16	-20	-12
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	-12	-16	-19	-11
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	-15	-18	-21	-13
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	-13	-16	-20	-11
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	-14	-17	-21	-12
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	-10	-13	-17	-8
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	-8	-12	-15	-7
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	-7	-10	-14	-6
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	-26	-29	-32	-24
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	-23	-26	-30	-21
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	-23	-26	-29	-21
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	-14	-17	-20	-12
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	-11	-14	-18	-9
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	-9	-12	-16	-7
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	-7	-10	-14	-5
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	-6	-9	-13	-4
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	-4	-7	-10	-2
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	-8	-11	-14	-6
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	-4	-7	-11	-2
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	-2	-5	-8	0
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	1	-2	-6	3
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	2	-1	-5	4
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	4	1	-3	5
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	6	3	-1	7
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	6	3	-1	8
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	5	2	-2	6
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	5	2	-2	7
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	1	-2	-6	3
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	1	-2	-5	3
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	12	8	5	13
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	12	9	5	14
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	12	9	5	14
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	13	10	6	15
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	13	10	6	15
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	14	11	7	15
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	8	5	1	9
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	8	5	2	10
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	9	6	3	11
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	8	5	1	10
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	9	6	2	10
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	10	7	3	11
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	-9	-12	-16	-7
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	-6	-10	-13	-5
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	-3	-6	-10	-1
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	11	8	4	12
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	11	8	4	13
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	11	8	4	13
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	14	11	7	15
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	14	11	7	16
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	14	11	7	16
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	16	13	9	18
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	16	13	9	18
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	16	13	10	18
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	16	13	9	17
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	16	13	10	18
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	17	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: kerkhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	14	11	7	15
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	15	12	8	16
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	15	12	8	17
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	12	9	5	14
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	13	10	6	15
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	13	10	6	15
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	-7	-10	-14	-5
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	-6	-9	-13	-4
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	-5	-9	-12	-4
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	-8	-11	-15	-6
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	-7	-10	-14	-5
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	-6	-10	-13	-5
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	-8	-11	-15	-6
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	-6	-9	-12	-4
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	-5	-8	-12	-3
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	-6	-9	-13	-5
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	-4	-7	-11	-2
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	-2	-5	-9	-1
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	0	-3	-7	1
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	1	-2	-6	2
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	2	-1	-5	3
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	-3	-6	-10	-1
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	-1	-5	-8	0
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	0	-3	-6	2
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	14	11	7	16
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	14	11	7	16
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	14	11	7	15
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	12	9	5	13
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	12	9	5	14
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	13	9	6	14
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	-11	-15	-18	-10
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	-10	-14	-17	-9
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	-5	-9	-12	-4
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	-12	-15	-19	-10
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	-9	-13	-16	-8
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	-6	-9	-13	-4
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	-10	-13	-16	-8
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	-7	-11	-14	-6
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	-4	-7	-11	-3
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	-8	-12	-15	-7
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	-7	-10	-13	-5
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	-5	-8	-12	-3
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	-10	-14	-17	-9
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	-9	-12	-16	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	-7	-11	-14	-6
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	-11	-14	-17	-9
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	-9	-12	-16	-7
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	-8	-11	-14	-6
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	-10	-13	-17	-8
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	-8	-11	-15	-6
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	-7	-10	-14	-5
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	-8	-11	-15	-7
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	-6	-9	-13	-5
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	-4	-7	-11	-2
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	-14	-17	-21	-12
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	-13	-16	-19	-11
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	-12	-16	-19	-11
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	-14	-17	-21	-12
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	-12	-15	-19	-10
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	-8	-12	-15	-7
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	-10	-14	-17	-9
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	-9	-12	-16	-7
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	-8	-11	-14	-6
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	-5	-8	-12	-4
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	-4	-7	-10	-2
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	-2	-6	-9	-1
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	-5	-8	-12	-4
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	-4	-7	-11	-2
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	-3	-6	-9	-1
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	-6	-10	-13	-5
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	-4	-7	-11	-2
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	-3	-6	-9	-1
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	-7	-11	-14	-6
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	-5	-8	-12	-3
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	-3	-6	-10	-1
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	-9	-13	-16	-8
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	-8	-11	-14	-6
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	-5	-9	-12	-4
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	-14	-17	-20	-12
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	-12	-15	-19	-11
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	-12	-15	-18	-10
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	-14	-18	-21	-13
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	-12	-16	-19	-11
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	-10	-13	-16	-8
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	4	1	-3	5
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	5	2	-2	6
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	6	3	-1	7
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	3	0	-4	5
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	5	2	-2	6
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	6	3	-1	8
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	3	0	-4	5
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	5	1	-2	6
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	5	2	-1	7
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	4	0	-3	5
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	4	1	-2	6
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	5	2	-2	7
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	0	-3	-7	2
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	1	-2	-5	3
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	2	-1	-5	4
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	-10	-13	-16	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: kerkhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	-8	-11	-15	-6
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	-7	-11	-14	-6
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	-10	-13	-16	-8
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	-8	-12	-15	-7
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	-8	-11	-14	-6
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	-8	-11	-14	-6
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	-6	-9	-13	-4
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	-5	-9	-12	-4
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	-7	-11	-14	-6
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	-6	-9	-13	-4
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	-5	-9	-12	-4
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	-8	-11	-15	-6
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	-7	-10	-13	-5
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	-6	-9	-13	-4
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	-9	-12	-16	-8
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	-8	-11	-15	-6
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	-7	-11	-14	-6
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	-1	-4	-8	0
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	0	-3	-7	2
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	1	-2	-6	3
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	7	4	0	9
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	8	5	1	10
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	8	5	1	10
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	0	-3	-6	2
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	1	-2	-5	3
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	2	-1	-5	3
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	2	-2	-5	3
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	-4	-8	-11	-3
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	-3	-6	-10	-1
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	-2	-5	-8	0
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	3	-1	-4	4
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	-13	-16	-19	-11
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	-12	-15	-18	-10
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	-11	-15	-18	-10
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	-11	-14	-18	-9
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	-13	-17	-20	-12
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	-12	-15	-19	-10
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	-11	-14	-18	-9
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	-15	-18	-22	-13
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	-23	-26	-30	-21
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	-21	-24	-28	-19
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	-19	-22	-26	-17
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	-17	-20	-24	-16
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	-15	-18	-21	-13
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	-12	-16	-19	-11
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	-10	-13	-17	-8
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	-17	-20	-24	-15
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	-14	-17	-21	-13
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	-11	-14	-18	-10
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	-2	-5	-9	0
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	0	-4	-7	1
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	1	-2	-5	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: smidsbelt
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	6	3	0	8
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	8	4	1	9
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	9	5	2	10
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	4	0	-3	5
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	7	3	0	8
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	7	4	1	9
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	5	2	-1	7
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	8	5	2	10
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	8	5	2	10
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	6	3	-1	8
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	7	4	1	9
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	8	5	2	10
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	5	2	-1	7
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	7	3	0	8
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	8	4	1	9
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	7	4	1	9
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	8	5	2	10
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	10	6	3	12
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	5	1	-2	6
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	6	3	0	8
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	6	3	0	8
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	1	-2	-6	3
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	2	-2	-5	3
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	2	-1	-4	4
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	1	-2	-5	3
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	2	-1	-4	4
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	3	0	-3	5
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	1	-3	-6	2
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	2	-2	-5	3
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	4	0	-3	6
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	3	0	-3	5
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	5	1	-2	6
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	4	1	-2	6
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	0	-3	-6	2
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	1	-2	-6	3
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	1	-2	-5	3
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	-5	-8	-12	-3
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	-4	-7	-10	-2
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	-3	-7	-10	-1
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	-7	-11	-14	-6
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	-6	-9	-12	-4
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	-5	-9	-12	-4
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	-1	-5	-8	0
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	0	-3	-6	2
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	1	-3	-6	3
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	-7	-10	-14	-5
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	-6	-10	-13	-4
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	-6	-9	-13	-4
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	-3	-6	-9	-1
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	-2	-5	-8	0
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	-2	-5	-8	0
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	-3	-7	-10	-2
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	-3	-6	-9	-1
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	-3	-6	-9	-1
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	-5	-9	-12	-4
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	-4	-8	-11	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: smidsbelt
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	-3	-6	-9	-1
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	0	-4	-7	1
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	1	-3	-6	2
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	1	-2	-5	3
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	-2	-5	-9	0
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	-1	-4	-7	1
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	0	-3	-6	2
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	-1	-4	-7	1
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	1	-2	-5	3
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	2	-1	-4	4
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	-1	-5	-8	0
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	0	-3	-6	2
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	1	-3	-6	2
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	--	--	--	--
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	--	--	--	--
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	--	--	--	--
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	--	--	--	--
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	--	--	--	--
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	--	--	--	--
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	--	--	--	--
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	--	--	--	--
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	--	--	--	--
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	-5	-9	-12	-4
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	-5	-8	-11	-3
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	-5	-8	-11	-3
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	8	4	1	9
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	9	5	2	10
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	9	6	3	11
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	-2	-5	-8	0
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	-2	-5	-8	0
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	-1	-5	-8	0
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	-3	-6	-10	-1
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	-2	-6	-9	-1
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	-2	-6	-9	0
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	-3	-6	-9	-1
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	-2	-5	-8	0
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	-1	-5	-8	0
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	-2	-6	-9	0
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	-1	-5	-8	0
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	-1	-5	-8	1
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	-4	-8	-11	-3
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	-4	-7	-10	-2
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	-3	-7	-10	-2
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	-7	-11	-14	-6
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	-6	-10	-13	-5
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	-6	-10	-13	-4
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	2	-2	-5	3
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	3	-1	-4	4
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	3	-1	-4	5
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	4	0	-3	5
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	5	1	-2	6
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	5	1	-2	7
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	5	2	-2	7
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	6	3	0	8
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	7	4	1	9
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	5	2	-1	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: smidsbelt
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	6	3	0	8
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	7	3	0	8
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	3	0	-3	5
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	4	1	-2	6
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	5	1	-2	6
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	3	0	-3	5
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	4	1	-2	6
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	4	1	-2	6
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	3	0	-3	5
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	3	0	-3	5
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	4	0	-3	5
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	3	-1	-4	4
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	4	1	-2	6
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	4	1	-2	6
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	0	-3	-6	2
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	2	-2	-5	3
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	0	-4	-7	2
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	0	-4	-7	1
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	1	-2	-6	3
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	0	-4	-7	1
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	-1	-4	-7	1
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	-1	-4	-7	1
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	-1	-4	-7	1
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	1	-3	-6	2
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	2	-2	-5	3
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	2	-2	-5	3
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	2	-2	-5	3
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	-1	-4	-8	1
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	-2	-6	-9	-1
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	-11	-15	-18	-10
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	-10	-14	-17	-8
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	-11	-14	-18	-9
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	-10	-13	-17	-8
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	-1	-4	-8	1
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	0	-3	-6	2
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	0	-3	-6	2
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	1	-3	-6	3
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	1	-2	-5	3
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	1	-3	-6	2
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	1	-3	-6	3
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	0	-3	-6	2
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	-1	-5	-8	0
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	-1	-5	-8	0
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	-1	-4	-7	1
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	-1	-4	-8	1
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	-1	-5	-8	1
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	-1	-4	-7	1
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	-3	-7	-10	-2
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	-1	-5	-8	0
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	-1	-4	-7	1
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	-4	-7	-11	-2
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	-2	-6	-9	-1
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	-2	-5	-8	0
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	1	-3	-6	2
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	2	-1	-4	4
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	3	0	-3	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: smidsbelt
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	0	-4	-7	1
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	1	-2	-6	3
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	2	-2	-5	3
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	-3	-6	-9	-1
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	-2	-5	-8	0
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	-1	-5	-8	0
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	-8	-11	-14	-6
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	-7	-11	-14	-5
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	-7	-10	-13	-5
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	-2	-6	-9	0
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	-1	-4	-7	1
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	0	-4	-7	2
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	-8	-11	-14	-6
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	-7	-10	-13	-5
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	-6	-10	-13	-5
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	-2	-6	-9	-1
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	0	-4	-7	2
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	2	-2	-5	3
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	-2	-6	-9	0
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	0	-4	-7	1
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	0	-3	-6	2
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	-2	-6	-9	0
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	0	-4	-7	1
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	1	-3	-6	3
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	-3	-6	-9	-1
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	-2	-5	-8	0
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	-1	-5	-8	1
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	-4	-7	-10	-2
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	-3	-6	-9	-1
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	-2	-6	-9	0
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	--	--	--	--
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	--	--	--	--
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	--	--	--	--
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	--	--	--	--
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	--	--	--	--
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	--	--	--	--
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	--	--	--	--
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	--	--	--	--
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	--	--	--	--
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	--	--	--	--
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	--	--	--	--
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	--	--	--	--
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	-6	-10	-13	-5
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	-4	-7	-10	-2
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	-2	-6	-9	0
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	-4	-7	-11	-2
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	-3	-6	-9	-1
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	-2	-6	-9	-1
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	--	--	--	--
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	--	--	--	--
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	--	--	--	--
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	-4	-7	-10	-2
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	-2	-5	-8	0
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	0	-3	-6	2
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	--	--	--	--
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: smidsbelt
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	--	--	--	--
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	--	--	--	--
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	--	--	--	--
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	--	--	--	--
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	--	--	--	--
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	--	--	--	--
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	--	--	--	--
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	-4	-7	-10	-2
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	-1	-5	-8	1
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	1	-3	-6	2
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	--	--	--	--
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	--	--	--	--
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	--	--	--	--
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	-7	-10	-13	-5
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	-4	-7	-10	-2
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	0	-4	-7	2
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	--	--	--	--
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	--	--	--	--
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	--	--	--	--
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	-5	-8	-11	-3
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	-4	-7	-10	-2
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	-3	-7	-10	-2
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	-5	-8	-11	-3
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	-3	-6	-9	-1
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	-2	-5	-8	0
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	-3	-6	-9	-1
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	-1	-5	-8	1
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	0	-4	-7	2
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	-3	-6	-9	-1
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	-1	-4	-7	1
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	0	-4	-7	2
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	-4	-8	-11	-3
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	-2	-6	-9	-1
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	0	-4	-7	1
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	--	--	--	--
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	--	--	--	--
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	--	--	--	--
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	--	--	--	--
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	--	--	--	--
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	--	--	--	--
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	2	-1	-4	4
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	4	0	-3	6
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	5	1	-2	6
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	-2	-6	-9	-1
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	-1	-5	-8	0
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	-1	-4	-7	1
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	-3	-6	-9	-1
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	-1	-5	-8	0
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	-1	-4	-7	1
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	1	-2	-6	3
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	2	-1	-4	4
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	3	-1	-4	5
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	0	-3	-6	2
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	2	-2	-5	4
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	3	-1	-4	4
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	-2	-5	-8	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: smidsbelt
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	-1	-5	-7	1
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	-1	-4	-7	1
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	-2	-6	-9	-1
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	-1	-4	-7	1
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	0	-4	-7	2
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	--	--	--	--
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	--	--	--	--
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	--	--	--	--
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	-7	-11	-14	-6
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	-6	-10	-13	-4
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	-6	-9	-12	-4
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	-7	-10	-14	-5
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	-6	-9	-12	-4
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	-5	-9	-12	-4
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	--	--	--	--
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	--	--	--	--
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	--	--	--	--
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	-1	-5	-8	0
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	1	-3	-6	2
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	1	-2	-5	3
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	-3	-6	-10	-1
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	-2	-5	-8	0
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	-1	-5	-8	0
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	-5	-9	-12	-4
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	-4	-8	-11	-3
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	-4	-7	-10	-2
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	-4	-7	-10	-2
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	-2	-6	-9	-1
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	-1	-5	-8	1
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	-1	-4	-7	1
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	0	-4	-7	1
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	-3	-6	-9	-1
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	-1	-4	-7	1
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	0	-4	-7	2
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	0	-3	-6	2
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	-4	-7	-10	-2
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	-3	-6	-9	-1
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	-2	-6	-9	0
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	-6	-9	-12	-4
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	--	--	--	--
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	--	--	--	--
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	--	--	--	--
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	--	--	--	--
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	--	--	--	--
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	--	--	--	--
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	--	--	--	--
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	--	--	--	--
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	--	--	--	--
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	--	--	--	--
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	--	--	--	--
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	-5	-9	-12	-4
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	-4	-8	-11	-3
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	-4	-8	-11	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	64	61	55	65
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	64	61	54	64
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	63	60	54	64
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	38	35	28	38
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	41	37	31	41
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	43	40	33	44
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	49	46	39	49
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	49	46	40	50
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	50	47	41	51
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	64	61	55	65
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	64	61	55	64
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	63	60	54	64
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	62	58	54	63
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	62	58	54	63
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	61	58	53	62
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	61	58	55	63
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	61	58	54	62
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	60	57	53	61
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	53	50	47	55
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	54	51	47	55
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	53	50	47	55
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	38	34	28	38
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	39	36	29	39
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	40	37	30	40
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	38	35	28	39
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	40	37	30	40
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	41	38	31	41
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	37	34	27	37
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	39	35	29	39
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	39	36	30	40
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	37	33	27	37
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	39	35	29	39
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	39	36	30	40
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	44	41	35	45
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	43	40	35	44
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	44	41	35	45
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	43	39	32	43
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	44	40	33	44
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	45	41	34	45
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	46	43	35	46
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	48	44	37	48
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	49	45	38	49
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	50	47	39	50
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	52	49	41	52
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	53	49	42	53
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	46	43	36	47
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	48	45	37	48
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	49	46	38	49
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	45	41	35	45
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	46	43	36	46
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	47	44	37	47
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	46	43	38	47
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	46	43	38	47
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	47	44	38	48
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	45	42	34	45
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	46	43	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	47	44	37	48
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	45	42	35	45
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	47	44	36	47
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	49	45	38	49
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	45	41	34	45
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	46	43	36	46
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	48	44	37	48
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	46	43	35	46
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	48	44	37	48
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	49	46	38	49
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	52	49	41	52
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	54	51	43	54
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	55	51	44	55
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	58	54	47	58
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	59	56	48	59
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	60	56	49	60
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	59	55	48	59
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	60	57	49	60
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	60	57	49	60
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	60	56	49	60
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	61	58	50	61
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	61	58	50	61
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	56	53	45	56
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	58	54	47	58
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	58	54	47	58
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	59	56	52	60
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	59	56	52	60
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	58	55	51	60
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	50	47	40	50
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	52	49	41	52
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	52	49	42	52
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	47	44	37	48
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	49	46	39	49
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	50	47	39	50
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	45	41	34	45
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	46	43	36	46
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	47	44	37	47
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	43	39	32	43
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	44	41	34	44
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	45	42	35	45
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	41	38	31	42
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	43	40	33	43
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	44	41	33	44
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	41	37	30	41
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	42	39	32	42
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	43	40	33	43
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	39	36	30	40
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	41	38	32	42
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	42	39	33	43
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	41	38	33	42
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	43	40	35	44
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	43	40	35	44
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	46	42	39	47
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	47	44	40	49
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	47	44	40	49
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	57	54	51	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	58	54	51	59
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	57	54	50	59
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	56	53	50	58
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	57	54	50	58
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	56	53	50	58
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	56	53	50	58
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	57	53	50	58
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	56	53	49	58
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	43	40	37	45
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	44	41	38	46
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	45	42	38	47
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	36	33	29	37
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	39	35	31	40
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	41	38	34	42
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	40	37	33	42
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	42	39	35	44
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	43	39	36	44
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	36	33	28	37
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	40	37	33	41
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	46	43	38	47
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	55	52	44	55
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	56	53	45	56
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	55	52	45	56
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	44	41	34	45
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	46	43	36	46
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	48	45	38	48
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	50	47	40	50
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	52	49	42	52
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	54	50	43	54
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	45	42	35	46
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	47	44	37	47
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	43	40	33	43
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	44	41	34	45
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	39	36	29	39
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	40	37	30	40
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	46	43	36	47
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	48	45	38	48
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	49	46	38	49
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	51	48	41	52
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	53	49	42	53
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	53	50	42	53
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	57	53	46	57
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	57	54	47	58
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	57	54	47	57
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	57	54	47	58
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	58	55	48	58
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	58	54	47	58
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	54	51	43	54
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	55	51	44	55
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	55	52	44	55
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	48	45	38	48
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	50	47	39	50
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	50	47	40	50
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	40	37	30	40
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	41	38	31	41
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	42	39	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	41	37	30	41
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	42	38	31	42
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	42	39	32	42
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	56	53	48	57
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	56	53	47	57
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	56	53	47	57
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	44	41	33	44
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	45	42	34	45
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	46	42	35	46
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	45	42	35	46
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	47	44	36	47
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	47	44	37	48
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	53	49	42	53
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	53	50	43	53
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	53	50	43	53
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	59	55	48	59
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	59	56	48	59
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	59	55	48	59
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	59	55	48	59
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	59	56	48	59
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	59	55	48	59
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	57	54	47	57
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	58	54	47	58
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	57	54	47	58
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	58	54	47	58
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	58	55	48	58
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	58	55	48	58
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	54	51	47	55
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	54	51	46	55
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	54	50	45	55
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	43	40	35	44
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	43	40	36	45
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	44	41	36	45
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	32	29	22	32
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	33	30	23	34
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	36	33	26	36
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	30	27	21	31
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	32	29	23	33
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	34	31	24	34
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	31	28	23	32
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	33	30	25	34
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	35	32	26	36
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	35	32	26	36
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	37	34	28	37
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	38	35	29	39
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	37	34	28	38
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	38	35	29	39
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	39	36	30	40
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	41	38	30	41
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	42	38	30	42
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	42	39	31	42
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	54	51	44	55
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	55	52	44	55
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	55	51	44	55
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	57	54	47	58
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	59	55	48	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	59	56	48	59
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	54	50	43	54
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	55	52	44	55
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	56	52	45	56
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	39	36	28	39
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	40	37	29	40
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	41	38	30	41
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	34	31	24	34
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	36	33	26	36
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	38	35	28	38
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	42	39	31	42
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	43	40	32	43
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	44	41	33	44
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	35	32	24	35
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	38	35	27	38
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	42	38	30	42
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	55	52	44	55
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	57	54	46	57
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	57	54	46	57
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	60	57	50	61
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	61	58	50	61
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	61	57	50	61
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	60	57	50	60
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	60	57	50	61
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	60	57	50	60
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	60	57	50	60
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	60	57	50	61
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	60	57	49	60
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	43	40	33	44
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	45	42	35	46
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	46	43	36	46
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	44	41	34	44
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	46	43	35	46
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	46	43	36	46
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	43	40	32	43
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	44	40	33	44
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	44	41	33	44
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	43	40	32	43
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	44	40	33	44
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	45	41	34	45
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	42	38	32	42
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	43	40	33	44
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	44	41	34	45
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	45	42	34	45
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	46	43	35	46
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	47	44	36	47
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	44	41	33	44
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	46	42	35	46
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	47	43	36	47
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	45	42	35	45
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	47	44	37	47
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	48	44	37	48
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	50	47	40	51
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	52	49	42	52
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	52	49	42	52
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	56	52	45	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	57	53	46	57
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	57	53	46	57
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	56	53	45	56
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	57	53	46	57
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	57	54	46	57
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	56	53	46	57
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	57	54	47	57
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	57	54	47	57
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	53	49	42	53
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	54	51	43	54
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	54	51	44	55
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	48	45	38	49
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	50	47	40	50
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	51	48	40	51
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	44	41	33	44
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	46	42	35	46
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	47	44	36	47
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	41	38	31	41
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	43	39	32	43
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	44	40	33	44
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	51	48	40	51
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	53	50	42	53
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	53	50	42	54
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	45	42	35	46
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	47	44	36	47
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	48	45	37	48
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	48	45	38	49
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	48	45	38	49
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	50	47	40	50
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	51	48	40	51
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	51	48	40	51
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	54	51	43	54
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	56	52	45	56
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	56	53	45	56
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	56	53	45	56
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	59	55	48	59
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	60	56	49	60
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	60	57	49	60
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	60	57	49	60
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	62	58	51	62
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	63	59	51	63
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	63	59	51	63
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	62	59	51	62
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	60	56	49	60
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	61	58	50	61
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	61	58	50	61
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	61	58	50	61
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	59	56	48	59
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	61	57	50	61
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	61	57	50	61
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	54	50	43	54
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	56	52	44	56
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	56	52	45	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: RVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_A	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	1,50	27	27	24	31
1.1_B	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	4,50	30	30	27	34
1.1_C	bouwvlak 1 zuid-west	225684,84	477558,44	7,50	35	34	31	38
1.10_A	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	1,50	41	41	37	45
1.10_B	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	4,50	42	42	39	46
1.10_C	bouwvlak 1 noordwest	225697,03	477574,36	7,50	43	43	39	47
1.11_A	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	1,50	30	30	26	34
1.11_B	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	4,50	33	32	29	37
1.11_C	bouwvlak 1 noordwest	225687,47	477563,77	7,50	40	40	36	44
1.2_A	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	1,50	31	30	27	34
1.2_B	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	4,50	33	32	29	36
1.2_C	bouwvlak 1 zuid-west	225694,14	477550,05	7,50	34	34	31	38
1.3_A	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	1,50	28	27	24	32
1.3_B	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	4,50	31	31	28	35
1.3_C	bouwvlak 1 zuidwest	225707,06	477551,78	7,50	34	34	31	38
1.4_A	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	1,50	29	29	25	33
1.4_B	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	4,50	31	31	28	35
1.4_C	bouwvlak 1 zuidwest	225724,95	477557,98	7,50	34	34	31	38
1.5_A	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	1,50	39	39	36	43
1.5_B	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	4,50	40	40	36	44
1.5_C	bouwvlak 1 noordoost	225735,06	477568,05	7,50	41	40	37	45
1.6_A	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	1,50	42	42	39	46
1.6_B	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	4,50	43	43	40	47
1.6_C	bouwvlak 1 noord	225727,46	477574,09	7,50	44	43	40	47
1.7_A	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	1,50	44	44	40	48
1.7_B	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	4,50	45	44	41	48
1.7_C	bouwvlak 1 noord	225719,72	477571,41	7,50	45	45	41	49
1.8_A	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	1,50	43	43	40	47
1.8_B	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	4,50	44	44	41	48
1.8_C	bouwvlak 1 noord	225708,71	477569,30	7,50	44	44	41	48
1.9_A	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	1,50	42	42	38	46
1.9_B	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	4,50	43	43	39	47
1.9_C	bouwvlak 1 noord	225701,49	477575,82	7,50	43	43	40	47
10.1_A	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	1,50	38	37	34	41
10.1_B	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	4,50	39	38	35	42
10.1_C	bouwvlak 10 zuid	225733,87	477763,79	7,50	40	39	36	43
10.2_A	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	1,50	48	48	44	52
10.2_B	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	4,50	48	48	44	52
10.2_C	bouwvlak 10 oost	225750,70	477768,75	7,50	48	48	45	52
10.3_A	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	1,50	53	53	49	57
10.3_B	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	4,50	53	52	49	57
10.3_C	bouwvlak 10 oost	225753,52	477787,62	7,50	54	53	50	57
10.4_A	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	1,50	56	56	53	60
10.4_B	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	4,50	57	56	53	60
10.4_C	bouwvlak 10 oost	225747,09	477811,50	7,50	58	57	54	61
10.5_A	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	1,50	48	48	45	52
10.5_B	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	4,50	48	48	44	52
10.5_C	bouwvlak 10 noord	225734,11	477812,01	7,50	50	49	46	53
10.6_A	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	1,50	46	45	42	50
10.6_B	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	4,50	46	46	42	50
10.6_C	bouwvlak 10 west	225727,52	477796,98	7,50	48	47	44	52
11.1_A	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	1,50	39	38	35	43
11.1_B	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	4,50	40	39	36	44
11.1_C	bouwvlak 11 zuid	225719,88	477770,47	7,50	41	41	37	45
11.2_A	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	1,50	48	48	44	52
11.2_B	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	4,50	48	48	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: RVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.2_C	bouwvlak 11 noord	225722,07	477788,81	7,50	49	49	46	53
15.1_A	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	1,50	51	51	47	55
15.1_B	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	4,50	51	51	47	55
15.1_C	bouwvlak 15 zuid	225696,02	477819,61	7,50	52	52	48	56
15.2_A	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	1,50	50	50	47	54
15.2_B	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	4,50	50	50	47	54
15.2_C	bouwvlak 15 zuid	225713,83	477820,67	7,50	51	51	47	55
15.3_A	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	1,50	53	52	49	56
15.3_B	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	4,50	53	52	49	56
15.3_C	bouwvlak 15 zuid	225735,31	477821,95	7,50	54	54	50	58
15.4_A	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	1,50	56	56	52	60
15.4_B	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	4,50	57	57	53	61
15.4_C	bouwvlak 15 oost	225738,91	477828,00	7,50	58	58	54	62
15.5_A	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	1,50	61	60	57	65
15.5_B	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	4,50	62	62	59	66
15.5_C	bouwvlak 15 noord	225734,68	477835,13	7,50	63	63	59	67
15.6_A	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	1,50	61	61	57	65
15.6_B	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	4,50	63	63	59	67
15.6_C	bouwvlak 15 noord	225713,60	477833,88	7,50	64	63	60	67
15.7_A	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	1,50	62	61	58	65
15.7_B	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	4,50	63	63	60	67
15.7_C	bouwvlak 15 noord	225696,08	477832,84	7,50	64	64	60	68
15.8_A	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	1,50	59	59	56	63
15.8_B	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	4,50	61	61	57	65
15.8_C	bouwvlak 15 west	225688,82	477824,57	7,50	62	62	58	66
2.1_A	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	1,50	31	31	27	35
2.1_B	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	4,50	33	32	29	37
2.1_C	bouwvlak 2 zuid	225751,36	477568,49	7,50	35	34	31	39
2.10_A	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	1,50	37	36	33	40
2.10_B	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	4,50	38	38	35	42
2.10_C	bouwvlak 2 noord	225851,83	477620,96	7,50	43	42	39	47
2.11_A	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	1,50	38	38	34	42
2.11_B	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	4,50	39	39	36	43
2.11_C	bouwvlak 2 noord	225833,44	477620,45	7,50	43	42	39	47
2.12_A	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	1,50	45	45	41	49
2.12_B	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	4,50	45	45	42	49
2.12_C	bouwvlak 2 noord	225809,39	477619,78	7,50	45	45	42	49
2.13_A	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	1,50	43	43	40	47
2.13_B	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	4,50	44	44	41	48
2.13_C	bouwvlak 2 noord	225796,62	477621,38	7,50	44	44	41	48
2.14_A	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	1,50	44	44	40	48
2.14_B	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	4,50	45	44	41	49
2.14_C	bouwvlak 2 noord	225780,02	477621,09	7,50	45	45	41	49
2.15_A	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	1,50	44	43	40	47
2.15_B	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	4,50	44	44	41	48
2.15_C	bouwvlak 2 noord	225764,56	477620,83	7,50	44	44	41	48
2.16_A	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	1,50	43	42	39	47
2.16_B	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	4,50	43	43	40	47
2.16_C	bouwvlak 2 west	225747,25	477616,49	7,50	44	43	40	48
2.17_A	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	1,50	39	39	36	43
2.17_B	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	4,50	40	40	37	44
2.17_C	bouwvlak 2 west	225744,41	477600,44	7,50	41	41	37	45
2.18_A	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	1,50	36	36	32	40
2.18_B	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	4,50	38	37	34	42
2.18_C	bouwvlak 2 west	225743,71	477584,40	7,50	39	39	35	43
2.2_A	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	1,50	26	26	23	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: RVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.2_B	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	4,50	28	28	24	32
2.2_C	bouwvlak 2 zuid	225762,98	477570,39	7,50	30	30	27	34
2.3_A	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	1,50	28	27	24	32
2.3_B	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	4,50	30	30	27	34
2.3_C	bouwvlak 2 zuid	225779,23	477570,87	7,50	33	32	29	37
2.4_A	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	1,50	29	29	26	33
2.4_B	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	4,50	31	31	28	35
2.4_C	bouwvlak 2 zuid	225797,88	477571,37	7,50	33	33	29	37
2.5_A	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	1,50	28	27	24	31
2.5_B	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	4,50	31	30	27	35
2.5_C	bouwvlak 2 oost	225800,81	477584,60	7,50	35	34	31	39
2.6_A	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	1,50	31	30	27	35
2.6_B	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	4,50	33	33	30	37
2.6_C	bouwvlak 2 zuid	225809,43	477596,88	7,50	35	35	32	39
2.7_A	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	1,50	32	32	28	36
2.7_B	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	4,50	34	34	31	38
2.7_C	bouwvlak 2 zuid	225830,19	477597,50	7,50	35	35	32	39
2.8_A	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	1,50	31	30	27	34
2.8_B	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	4,50	35	35	32	39
2.8_C	bouwvlak 2 zuid	225859,68	477598,37	7,50	35	35	31	39
2.9_A	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	1,50	37	37	34	41
2.9_B	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	4,50	38	38	35	42
2.9_C	bouwvlak 2 oost	225861,65	477609,28	7,50	38	38	35	42
3.1_A	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	1,50	42	41	38	46
3.1_B	bouwvlak 3 zuid	225816,78	477641,98	4,50	42	42	39	46
3.2_A	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	1,50	35	35	32	39
3.2_B	bouwvlak 3 zuid	225841,97	477644,23	4,50	38	38	34	42
3.3_A	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	1,50	35	35	31	39
3.3_B	bouwvlak 3 oost	225848,82	477657,80	4,50	36	36	33	40
3.4_A	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	1,50	44	44	41	48
3.4_B	bouwvlak 3 noord	225840,23	477668,87	4,50	45	45	41	49
3.5_A	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	1,50	45	45	42	49
3.5_B	bouwvlak 3 noord	225816,62	477666,76	4,50	46	45	42	50
3.6_A	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	1,50	46	46	43	50
3.6_B	bouwvlak 3 west	225810,84	477652,74	4,50	47	46	43	51
4.1_A	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	1,50	44	43	40	48
4.1_B	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	4,50	44	44	41	48
4.1_C	bouwvlak 4 zuid	225838,66	477697,24	7,50	45	45	42	49
4.2_A	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	1,50	38	37	34	42
4.2_B	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	4,50	39	39	36	43
4.2_C	bouwvlak 4 zuid	225865,31	477692,54	7,50	42	41	38	46
4.3_A	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	1,50	40	40	37	44
4.3_B	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	4,50	41	40	37	45
4.3_C	bouwvlak 4 oost	225873,42	477699,28	7,50	41	41	37	45
4.4_A	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	1,50	41	41	37	45
4.4_B	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	4,50	41	41	37	45
4.4_C	bouwvlak 4 oost	225877,75	477725,39	7,50	42	41	38	45
4.5_A	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	1,50	48	48	45	52
4.5_B	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	4,50	48	48	45	52
4.5_C	bouwvlak 4 noord	225870,74	477735,35	7,50	48	48	45	52
4.6_A	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	1,50	40	40	37	44
4.6_B	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	4,50	41	41	38	45
4.6_C	bouwvlak 4 noord	225848,61	477739,01	7,50	43	42	39	46
4.7_A	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	1,50	45	45	42	49
4.7_B	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	4,50	46	46	42	50
4.7_C	bouwvlak 4 west	225837,44	477735,38	7,50	47	46	43	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: RVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.8_A	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	1,50	48	48	44	52
4.8_B	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	4,50	48	48	45	52
4.8_C	bouwvlak 4 west	225832,90	477707,97	7,50	49	48	45	52
5.1_A	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	1,50	36	36	32	40
5.1_B	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	4,50	37	37	34	41
5.1_C	bouwvlak 5 zuid	225911,98	477734,19	7,50	40	39	36	44
5.10_A	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	1,50	47	47	43	51
5.10_B	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	4,50	47	47	44	51
5.10_C	bouwvlak 5 noord	225943,13	477815,56	7,50	48	48	44	52
5.11_A	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	1,50	45	45	41	49
5.11_B	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	4,50	45	45	42	49
5.11_C	bouwvlak 5 noord	225921,92	477810,69	7,50	46	46	43	50
5.12_A	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	1,50	41	41	37	45
5.12_B	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	4,50	41	41	38	45
5.12_C	bouwvlak 5 noord	225896,16	477804,77	7,50	44	43	40	47
5.13_A	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	1,50	51	51	48	55
5.13_B	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	4,50	51	51	47	55
5.13_C	bouwvlak 5 west	225890,88	477796,40	7,50	51	51	48	55
5.14_A	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	1,50	51	50	47	54
5.14_B	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	4,50	50	50	47	54
5.14_C	bouwvlak 5 west	225895,84	477774,80	7,50	51	50	47	54
5.15_A	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	1,50	46	45	42	49
5.15_B	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	4,50	46	46	42	50
5.15_C	bouwvlak 5 west	225902,11	477758,43	7,50	47	47	43	51
5.16_A	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	1,50	48	48	44	52
5.16_B	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	4,50	48	48	44	52
5.16_C	bouwvlak 5 west	225906,06	477741,24	7,50	48	48	45	52
5.2_A	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	1,50	37	37	34	41
5.2_B	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	4,50	39	38	35	43
5.2_C	bouwvlak 5 zuid	225927,05	477731,81	7,50	43	42	39	47
5.3_A	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	1,50	34	34	30	38
5.3_B	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	4,50	36	35	32	40
5.3_C	bouwvlak 5 oost	225930,84	477742,47	7,50	37	37	34	41
5.4_A	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	1,50	35	35	31	39
5.4_B	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	4,50	37	36	33	41
5.4_C	bouwvlak 5 oost	225924,20	477752,60	7,50	40	39	36	43
5.5_A	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	1,50	34	33	30	38
5.5_B	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	4,50	36	36	32	40
5.5_C	bouwvlak 5 oost	225919,75	477760,09	7,50	39	38	35	43
5.6_A	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	1,50	33	33	30	37
5.6_B	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	4,50	35	35	31	39
5.6_C	bouwvlak 5 oost	225915,55	477778,39	7,50	38	37	34	42
5.7_A	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	1,50	35	35	32	39
5.7_B	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	4,50	37	37	34	41
5.7_C	bouwvlak 5	225924,39	477789,39	7,50	40	39	36	44
5.8_A	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	1,50	39	39	35	43
5.8_B	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	4,50	40	40	37	44
5.8_C	bouwvlak 5	225944,91	477794,10	7,50	42	42	39	46
5.9_A	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	1,50	45	45	41	49
5.9_B	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	4,50	45	45	42	49
5.9_C	bouwvlak 5 oost	225952,08	477806,55	7,50	46	46	43	50
6.1_A	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	1,50	44	44	41	48
6.1_B	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	4,50	44	44	40	48
6.1_C	bouwvlak 6 zuid	225890,86	477815,16	7,50	45	45	41	49
6.10_A	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	1,50	58	58	54	62
6.10_B	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	4,50	59	58	55	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: RVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.10_C	bv 6 noordgevel	225879,35	477856,34	7,50	60	59	56	64
6.11_A	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	1,50	55	54	51	58
6.11_B	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	4,50	55	54	51	58
6.11_C	bv 6 noordgevel	225896,03	477862,51	7,50	56	56	52	60
6.2_A	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	1,50	42	42	38	46
6.2_B	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	4,50	42	42	39	46
6.2_C	bouwwlak 6 oost	225896,72	477826,46	7,50	44	43	40	48
6.3_A	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	1,50	35	34	31	39
6.3_B	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	4,50	37	36	33	41
6.3_C	bouwwlak 6 zuid	225902,43	477838,87	7,50	40	40	36	44
6.4_A	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	1,50	45	45	41	49
6.4_B	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	4,50	45	45	42	49
6.4_C	bouwwlak 6 oost	225909,31	477847,21	7,50	47	46	43	50
6.5_A	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	1,50	42	42	38	46
6.5_B	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	4,50	43	43	40	47
6.5_C	bouwwlak 6 oost	225904,92	477859,21	7,50	46	46	42	50
6.6_A	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	1,50	57	56	53	60
6.6_B	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	4,50	57	57	53	61
6.6_C	bouwwlak 6 noord	225887,96	477859,52	7,50	58	58	54	62
6.7_A	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	1,50	57	56	53	60
6.7_B	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	4,50	57	56	53	60
6.7_C	bouwwlak 6 west	225876,20	477847,72	7,50	58	57	54	62
6.8_A	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	1,50	56	55	52	59
6.8_B	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	4,50	55	55	52	59
6.8_C	bouwwlak 6 west	225879,04	477835,41	7,50	56	56	53	60
6.9_A	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	1,50	55	54	51	58
6.9_B	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	4,50	54	54	51	58
6.9_C	bouwwlak 6 west	225882,04	477822,45	7,50	55	55	51	59
7.1_A	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	1,50	36	36	32	40
7.1_B	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	4,50	38	38	35	42
7.1_C	bouwwlak 7 west	225914,31	477827,47	7,50	42	42	39	46
7.2_A	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	1,50	44	44	40	48
7.2_B	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	4,50	45	44	41	48
7.2_C	bouwwlak 7	225922,40	477825,41	7,50	45	45	42	49
7.3_A	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	1,50	48	48	45	52
7.3_B	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	4,50	48	48	45	52
7.3_C	bouwwlak 7 oost	225925,92	477836,50	7,50	49	49	45	53
7.4_A	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	1,50	46	45	42	50
7.4_B	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	4,50	46	46	42	50
7.4_C	bouwwlak 7 noord	225916,96	477845,91	7,50	47	47	44	51
8.1_A	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	1,50	37	37	34	41
8.1_B	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	4,50	38	38	35	42
8.1_C	bouwwlak 8 zuid	225812,49	477770,15	7,50	38	38	35	42
8.10_A	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	1,50	50	50	47	54
8.10_B	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	4,50	50	50	47	54
8.10_C	bouwwlak 8 west	225799,19	477800,93	7,50	51	51	48	55
8.11_A	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	1,50	51	51	48	55
8.11_B	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	4,50	51	51	48	55
8.11_C	bouwwlak 8 west	225803,07	477780,35	7,50	52	52	48	56
8.2_A	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	1,50	42	42	38	46
8.2_B	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	4,50	43	42	39	46
8.2_C	bouwwlak 8 zuid	225833,64	477768,96	7,50	43	43	39	47
8.3_A	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	1,50	35	34	31	39
8.3_B	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	4,50	37	37	34	41
8.3_C	bouwwlak 8 zuid	225858,89	477767,54	7,50	39	38	35	43
8.4_A	bouwwlak 8 oost	225864,27	477771,45	1,50	51	51	47	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek WVL/RVL Holten Enckoterrein
 Standaard bodemfactor: 0,8

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: RVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.4_B	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	4,50	51	50	47	54
8.4_C	bouwvlak 8 oost	225864,27	477771,45	7,50	51	51	47	55
8.5_A	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	1,50	52	52	48	56
8.5_B	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	4,50	52	51	48	56
8.5_C	bouwvlak 8 oost	225860,66	477790,60	7,50	52	52	49	56
8.6_A	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	1,50	53	53	49	57
8.6_B	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	4,50	53	53	49	57
8.6_C	bouwvlak 8 oost	225856,33	477813,55	7,50	54	53	50	58
8.7_A	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	1,50	55	54	51	59
8.7_B	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	4,50	55	54	51	58
8.7_C	bouwvlak 8 noord	225848,30	477818,26	7,50	55	55	52	59
8.8_A	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	1,50	50	49	46	53
8.8_B	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	4,50	49	49	45	53
8.8_C	bouwvlak 8 noord	225827,82	477815,39	7,50	50	50	46	54
8.9_A	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	1,50	44	44	41	48
8.9_B	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	4,50	44	44	41	48
8.9_C	bouwvlak 8 noord	225801,05	477811,65	7,50	46	46	43	50
9.1_A	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	1,50	37	37	34	41
9.1_B	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	4,50	39	38	35	42
9.1_C	bouwvlak 9 zuid	225786,41	477824,44	7,50	39	39	36	43
9.10_A	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	1,50	56	56	53	60
9.10_B	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	4,50	57	57	53	61
9.10_C	bouwvlak 9 west	225779,25	477828,67	7,50	58	58	54	62
9.2_A	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	1,50	44	44	40	48
9.2_B	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	4,50	44	44	40	48
9.2_C	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	7,50	45	45	41	49
9.2_D	bouwvlak 9 zuid	225807,53	477831,60	10,50	46	46	43	50
9.3_A	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	1,50	50	49	46	53
9.3_B	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	4,50	49	49	46	53
9.3_C	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	7,50	50	50	46	54
9.3_D	bouwvlak 9 zuid	225827,45	477838,36	10,50	51	51	47	55
9.4_A	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	1,50	52	51	48	55
9.4_B	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	4,50	51	51	48	55
9.4_C	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	7,50	52	52	48	56
9.4_D	bouwvlak 9 oost	225830,53	477849,56	10,50	53	53	49	57
9.5_A	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	1,50	58	58	54	62
9.5_B	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	4,50	59	59	56	63
9.5_C	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	7,50	60	60	57	64
9.5_D	bouwvlak 9 oost	225830,47	477865,08	10,50	60	60	57	64
9.6_A	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	1,50	61	61	58	65
9.6_B	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	4,50	63	63	59	67
9.6_C	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	7,50	64	63	60	68
9.6_D	bouwvlak 9 noord	225819,65	477867,18	10,50	64	63	60	68
9.7_A	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	1,50	61	61	57	65
9.7_B	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	4,50	62	62	59	66
9.7_C	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	7,50	63	63	60	67
9.7_D	bouwvlak 9 noord	225803,66	477859,12	10,50	63	63	60	67
9.8_A	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	1,50	61	61	57	65
9.8_B	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	4,50	62	62	59	66
9.8_C	bouwvlak 9 noord	225784,55	477852,64	7,50	63	63	60	67
9.9_A	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	1,50	57	57	53	61
9.9_B	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	4,50	58	58	55	62
9.9_C	bouwvlak 9 west	225774,65	477842,23	7,50	60	59	56	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen