



Rapport

Akoestisch onderzoek nieuwbouw locatie Parkstede te
Rijssen
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Aveco de Bondt

bezoekadres Burgemeester van der Borchstraat 2
postbus 64
postcode 7450 AB Holten
telefoon (0)548 85 33 33
telefax (0)548 85 33 99
e-mail holten@avecodebondt.nl
internet www.avecodebondt.nl


projectnaam Nieuwbouw locatie Parkstede te Rijssen
projectnummer 16.0462
referentie KLG/044/16.0462

opdrachtgever Viverion
postadres Postbus 123
7240 AC Lochem
contactpersoon De heer H. Jeths

status definitief
versie 02

aantal pagina's 16
datum 30 mei 2016

gecont

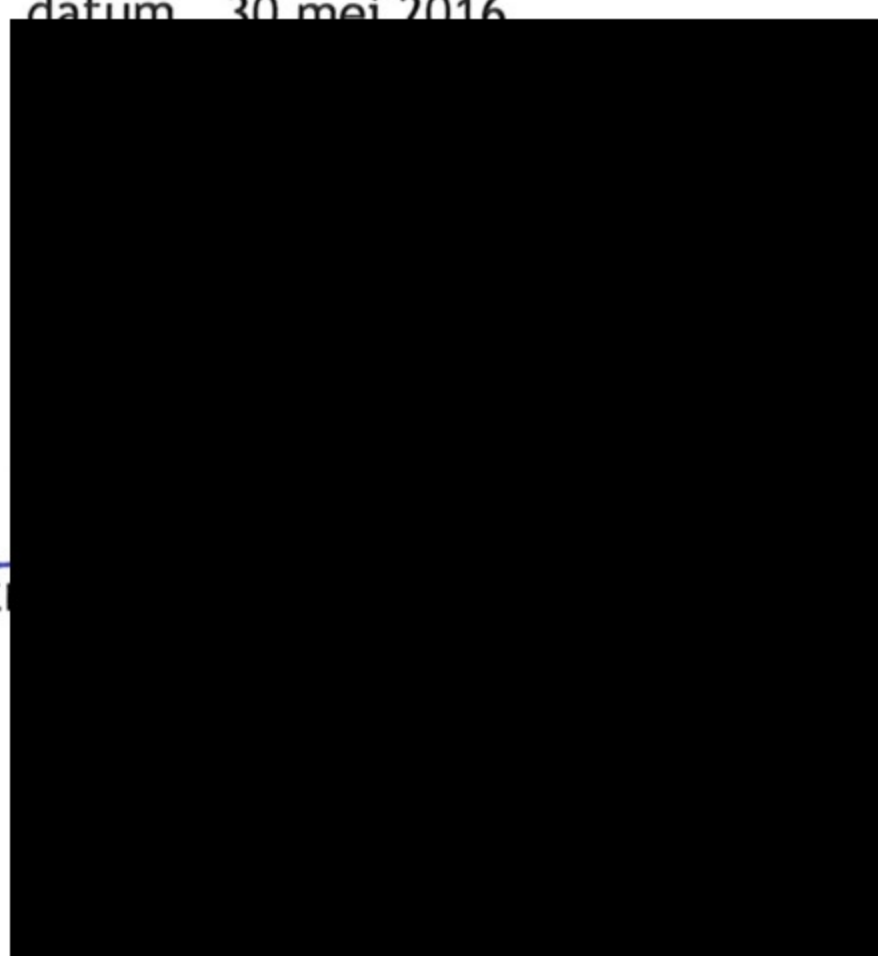



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	TOETSINGSKADER	4
2.1	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.2	[REDACTED]	4
3	UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN	6
3.1	[REDACTED]	6
3.2	Geluidbelasting toets Bouwbesluit	8
4	TOETSING	9
4.1	Wettelijk kader	9
4.1.1	Maatregelen aan de bron	9
4.1.2	Overdrachtsmaatregelen	9
4.1.3	Maatregelen bij de ontvanger	10
4.2	Verzoek hogere waarden [REDACTED]	10
5	CONCLUSIES	11

Tekeningen

- Bijlage 1: Situering plangebied
- Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3: Resultaten [REDACTED]
- Bijlage 4: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting
- Bijlage 5: Tabel hogere waarden

1

de Parkstraat te Rijssen

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een planologische procedure.

geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd

De toekomstige woningen zijn gesitueerd binnen de geluidzones van de Enterstraat en de

Parkstraat (beide 50 km/uur). Derhalve dienen de geluidbelastingen getoetst te worden aan de

Wet geluidhinder. De overige wegen in de omgeving hebben een maximaal toelaatbare snelheid

van 30 km/uur en behoeven derhalve niet getoetst te worden. Immers, wegen met een maximaal

toelaatbare snelheid van 30 km/uur hebben geen (geluid)zone. Naar verwachting is de

verkeersintensiteit op deze wegen dermate laag, aangezien er voornamelijk bestemmingsverkeer

rijdt, dat deze wegen in het akoestisch onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten.

2 TOETSINGSKADER

2.1 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

Gemeente Rijssen-Holten heeft een gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld waarin verschillende uitgangspunten en criteria zijn opgenomen waaraan voldaan dient te worden bij realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Het geluidbeleid geeft per gebiedstypering de gebiedsgerichte ambities aan, die er toe moeten leiden dat geluid in een vroeg stadium bij een ruimtelijke ontwikkeling van nieuwe situaties wordt meegenomen.

In het geluidbeleid van de gemeente Rijssen-Holten staat beschreven dat op een aantal situaties de gekozen ambities niet van toepassing zijn. Dit geldt voor plannen die al in een ver stadium van ontwikkeling zijn, namelijk De Kol, LTVV en de Stationsomgeving in Rijssen. Conform opgave van de gemeente maakt onderhavig plan deel uit van de LTVV (Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer), waardoor toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing is.

2.2

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 2.2: Zonebreedten.

Aantal rijstroken	zonebreedten [m']	
	binnenstedelijk	buitenstedelijk
1 of 2	200	250
3 of 4	350	400
5 of meer	350	600

De Parkstraat en de Enterstraat zijn binnenstedelijk gelegen en hebben derhalve een zone van 200 meter. Het plangebied is gelegen binnen de zone van deze wegen. Overige nabij gelegen wegen hebben een maximaal toelaatbare snelheid van 30 km/uur en behoeven derhalve niet getoetst te worden. Naar verwachting is de verkeersintensiteit op deze wegen dermate laag, aangezien er voornamelijk bestemmingsverkeer rijdt, dat deze wegen in het akoestisch onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten.

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg binnen en buiten de bebouwde kom. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de zogenaamde “voorkeursgrenswaarde”.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nieuw te bouwen woning in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB.

Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is voor de periode tot 1 juli 2018 geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 2.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.

Tabel 2.3: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid [km/h]	Geluidbelasting vanwege de weg (excl. artikel 110g Wgh) [dB]	Correctie artikel 110g Wgh [dB]
50	- ¹	5
70	< 56	2
	56	3
	57	4
	> 57	2

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels, bedraagt de reductie van de berekende geluidbelasting 0 dB. Voor 30 km/uur wegen is geen correctie toegepast.

3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN

De overdrachtsberekeningen voor de verschillende wegen zijn uitgevoerd overeenkomstig Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn verricht met het softwareprogramma GeoMilieu V2.62.

3.1

De gehanteerde verkeersgegevens voor de berekening van de geluidbelastingen ten gevolge van het [REDACTED] zijn door de gemeente Rijssen-Holten aangeleverd. De aangeleverde gegevens betreffen de verkeersgegevens voor het jaar 2020. De verkeersgegevens zijn, conform opgave van de gemeente Rijssen-Holten geprognosticeerd voor het peiljaar 2026 met een autonome groei van 1,5% per jaar. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens gegeven.

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens peiljaar 2026.

Wegen	Etmaal intensiteit	Periode	Uurintensiteit [%]	Lichte mvt [%]	Middelzware mvt [%]	Zware mvt [%]
[REDACTED]	1.447	dag	6,47	88,85	8,09	3,05
		avond	3,65	91,28	5,97	2,74
		nacht	0,97	93,16	4,35	2,48
[REDACTED]	1.563	dag	6,44	94,22	4,17	1,61
		avond	3,68	95,55	3,03	1,43
		nacht	1,00	96,54	2,18	1,27

In tabel 3.2 is per weg aangegeven waar de wegdekverharding uit bestaat en wat de maximale snelheid bedraagt.

Tabel 3.2: Gehanteerde wegkenmerken

Wegen	Type wegdekverharding	Maximaal toegestane rijsnelheid
Parkstraat	SMA-NL8	50 km/h
Enterstraat	dab 0/16 (referentiewegdek)	50 km/h

De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de toekomstige woningen op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte boven maaiveld (1,5 meter boven de verdiepingsvloer). De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, 0,3 [-] (30% akoestisch zachte bodem).

In de onderstaande tabellen zijn de hoogste geluidbelastingen gegeven ten gevolge van het [REDACTED] afkomstig van de beschouwde wegen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). De uitgebreide rekenresultaten ten gevolge van alle wegen zijn in bijlage 3 gegeven. De invoergegevens en objecten van het rekenmodel zijn in bijlage 2 weergegeven.



Tabel 3.3: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Parkstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		Beoordelingshoogte [m]		
		1,5	4,5	7,5
01	Vorgevel Blok 1	57	57	57
02	Vorgevel Blok 1	56	57	57
07	Vorgevel Blok 2	52	53	53
15	Linkergevel Blok 2	55	56	56
20	Achtergevel Blok 3	42	44	45
21	Linkergevel Blok 3	43	45	46
22	Vorgevel Blok 4	56	57	57
23	Vorgevel Blok 4	57	57	57
28	Vorgevel Blok 5	57	58	58
29	Vorgevel Blok 5	57	58	58

Uit tabel 3.3 blijkt dat ten gevolge van de Parkstraat de hoogste geluidbelasting 58 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Er dienen derhalve hogere grenswaarden aangevraagd te worden.

Tabel 3.4: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Enterstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		Beoordelingshoogte [m]		
		1,5	4,5	7,5
05	Achtergevel Blok 1	39	40	41
06	Rechtergevel Blok 1	40	41	43
11	Achtergevel Blok 2	36	37	38
13	Achtergevel Blok 2	36	37	39
18	Rechtergevel Blok 3	34	39	40
19	Achtergevel Blok 3	34	37	39
22	Vorgevel Blok 4	35	37	38
23	Vorgevel Blok 4	36	38	37
28	Vorgevel Blok 5	34	35	36
29	Vorgevel Blok 5	34	35	35

Uit tabel 3.4 blijkt dat ten gevolge van de Enterstraat de hoogste geluidbelasting 43 dB bedraagt. Hiermee wordt op alle beoordelingspunten voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.



3.2 GELUIDBELASTING TOETS BOUWBESLUIT

Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen van de woningen dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelastingen exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat een 'normale' gevel een geluidwering heeft van tenminste 20 dB(A). Met als uitgangspunt genomen dat het maximaal toelaatbare binnenniveau 33 dB bedraagt en een 'normale' gevel 20 dB geluid weert, is daarmee de ondergrens bepaald van $20+33 = 53$ dB. In tabel 3.5 zijn de hoogste gecumuleerde geluidbelastingen per woningblok gegeven ten gevolge van het [REDACTED].

Tabel 3.5: Maatgevende gecumuleerde geluidbelastingen (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{cum} [dB]		
		Beoordelingshoogte [m]		
		1,5	4,5	7,5
01	Voorgevel Blok 1	62	62	62
02	Voorgevel Blok 1	61	62	62
07	Voorgevel Blok 2	57	58	58
15	Linkergevel Blok 2	60	61	61
19	Achtergevel Blok 3	47	49	51
20	Achtergevel Blok 3	48	50	51
22	Voorgevel Blok 4	61	62	62
23	Voorgevel Blok 4	62	62	62
28	Voorgevel Blok 5	62	63	63
29	Voorgevel Blok 5	62	63	63

Uit tabel 3.5 blijkt dat ten gevolge van de gecumuleerde geluidbelastingen de hoogste geluidbelasting 63 dB bedraagt ter plaatse van de toekomstige woningen. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels is derhalve noodzakelijk.

4 TOETSING

4.1 WETTELIJK KADER

In situaties waar nieuw te bouwen woningen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Parkstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden met 10 dB, waardoor gekeken dient te worden naar mogelijkheden met betrekking tot bron- en overdrachtsmaatregelen, danwel maatregelen bij de ontvanger.

4.1.1 MAATREGELEN AAN DE BRON

Door het toepassen van geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevels van de woningen bereikt worden. Gelet op de aanwezigheid van een nabij gelegen rotonde is de toepassing van geluidreducerend wegdek niet toepasbaar. Immers ten gevolge van het remmende, optrekkende en wringende (vracht)verkeer zal de geluidreducerende deklaag binnen afzienbare tijd beschadigd raken. Tevens wordt bij het toepassen van Dunne Deklagen B een maximale reductie van 3 dB behaald. Echter het gewenste effect om de geluidbelasting ter plaatse van alle woningen te reduceren naar 48 dB kan niet gerealiseerd worden met deze maatregel/investering.

Op basis van het bovenstaande blijkt dat bronmaatregelen niet doeltreffend en uitvoerbaar zijn.

4.1.2 OVERDRACHTSMAATREGELEN

Maatregelen in de overdracht betreffen het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger of het plaatsen van een geluidscherm of -wal.

Afstand vergroten tussen bron en ontvanger

Vanwege de bestaande omliggende bebouwing en de geringe ruimte van het plangebied is het niet mogelijk om de afstand tussen de weg en de toekomstige bebouwing te vergroten om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te voldoen.

Geluidscherm of geluidswal

De geluidreductie ten gevolge van een geluidscherm of -wal is het meest effectief wanneer deze dicht bij de bron of de ontvanger geplaatst wordt. De ruimtelijke inpasbaarheid kan hierbij een knelpunt zijn. Het afgesloten karakter dat een dergelijke maatregel veroorzaakt is niet wenselijk. Een dergelijk scherm langs de Acacialaan en de Lindenlaan is uit stedenbouwkundig, verkeerskundig en landschappelijk oogpunt niet wenselijk en realiseerbaar.

Op basis van voorgaande blijkt dat het nemen van maatregelen in de overdracht in dit geval stuit op stedenbouwkundige en verkeerskundige bezwaren.

4.1.3 MAATREGELEN BIJ DE ONTVANGER

Aangezien de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van meerdere woningen van het plan hoger is dan 53 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh), dienen in een later stadium (omgevingsvergunningaanvraag aspect Bouwen) de benodigde geluidwerende bouwkundige voorzieningen bepaald te worden. De maximale geluidbelasting bedraagt, conform tabel 3.5, 63 dB ter plaatse van de te realiseren woningen. Na toepassing van deze voorzieningen kan voldaan worden aan het binnengeluidniveau conform Bouwbesluit.

4.2 VERZOEK HOGERE WAARDEN XXXXXXXXXX

Op basis van de bovenstaande aspecten worden Burgermeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holtten verzocht om hogere grenswaarden vast te stellen ten gevolge van de optredende geluidbelastingen door het wegverkeer op de Parkstraat. In bijlage 5 is weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en waarvoor derhalve een verzoek tot verlenen van een hogere grenswaarde ingediend dient te worden.

Indien deze hogere waarden worden vastgesteld, dienen ten aanzien van de geluidwering van de gevels maatregelen te worden getroffen teneinde een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen. De geluidwerende voorzieningen dienen ten tijde van de omgevingsvergunningaanvraag, aspect bouwen, gedimensioneerd te worden. Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelastingen zoals weergegeven in bijlage 4. De maatgevende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 63 dB ter plaatse van de te realiseren woningen (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

5 CONCLUSIES


Aveco de Bondt bv heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het [REDACTED]
[REDACTED] de Parkstraat te Rijssen [REDACTED]

[REDACTED] geluidhinder (Wgh) is een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten geluidbelastingen ten gevolge van het [REDACTED] op de gevels van de toekomstige woningen.


Op basis van onderhavig onderzoek is het volgende geconcludeerd:

- Ten gevolge van de Parkstraat bedraagt de hoogste geluidbelasting 58 dB (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 10 dB overschreden;
- Ten gevolge van de Enterstraat bedraagt de hoogste geluidbelasting 43 dB (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh). Hiermee is voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- Op basis van het onderhavig onderzoek blijkt dat aanvullende bron- en overdrachtsmaatregelen bij de Parkstraat vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet wenselijk of mogelijk zijn;
- De gecumuleerde geluidbelastingen exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh bedragen ten hoogste 63 dB. Indien hogere waarden worden vastgesteld, dienen bij de aanvraag omgevingsvergunning conform Bouwbesluit geluidwerende voorzieningen bepaald te worden teneinde een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen.

Bijlage 1: Situering plangebied

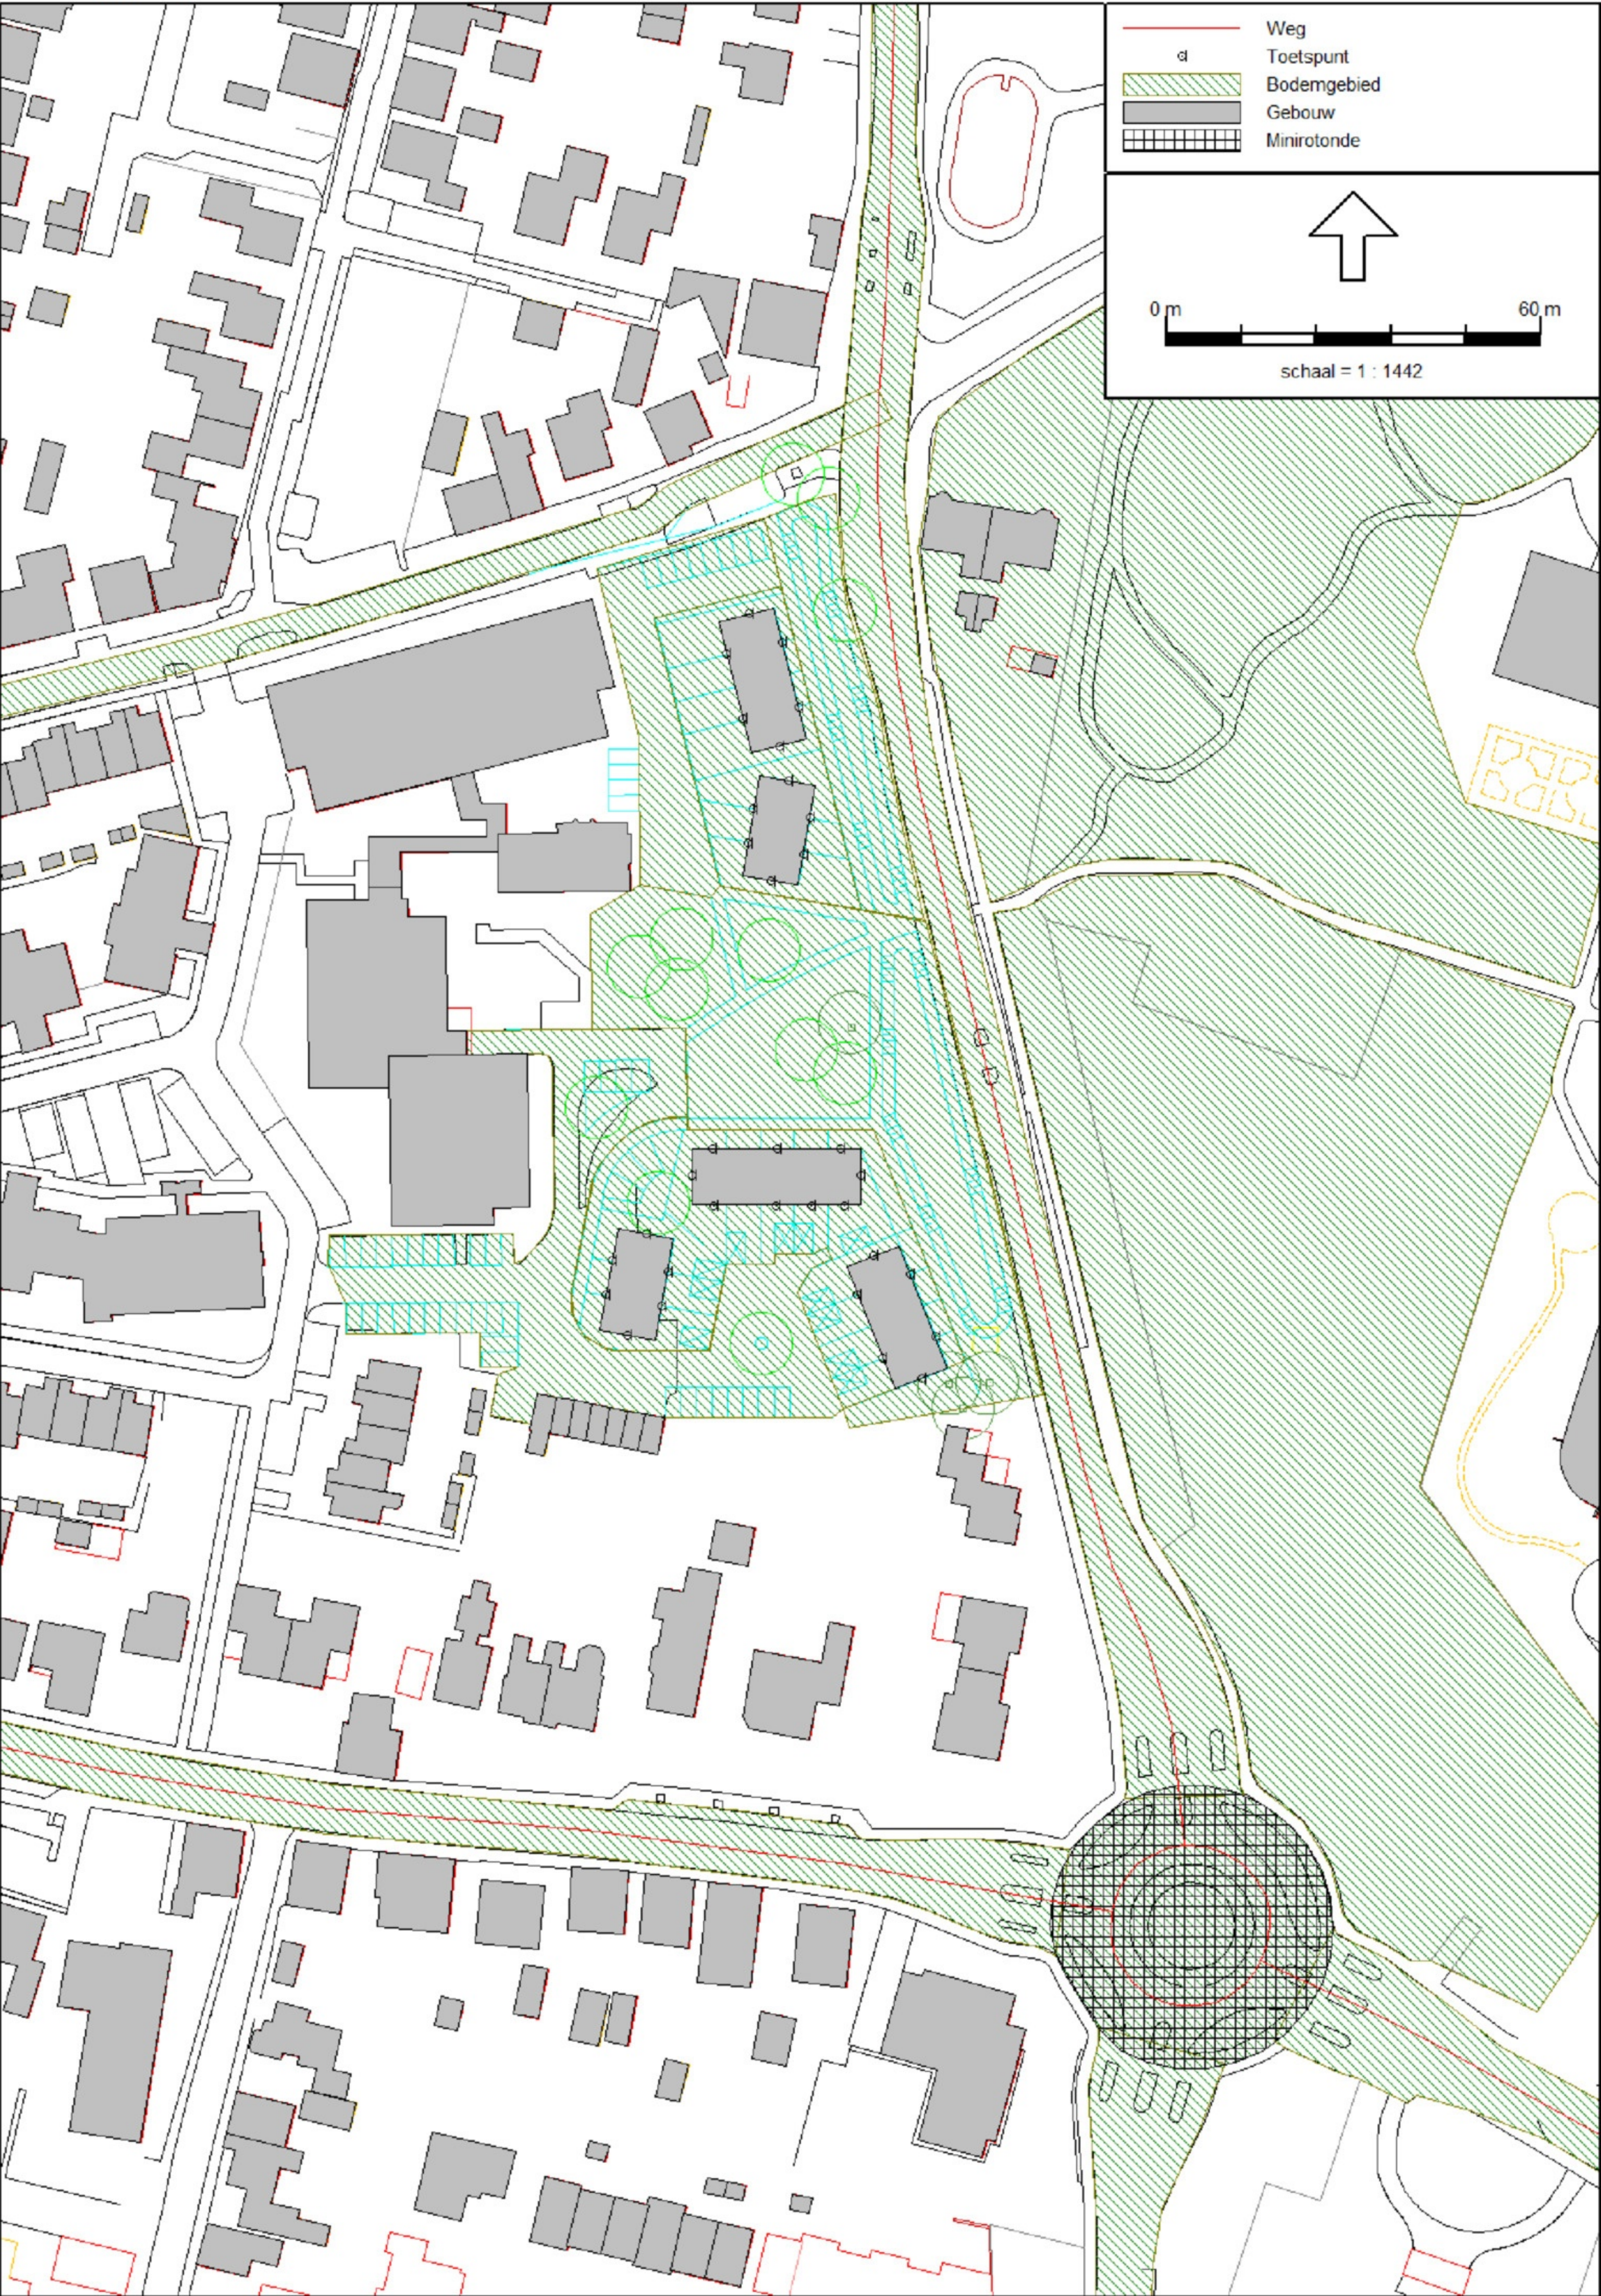

Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel

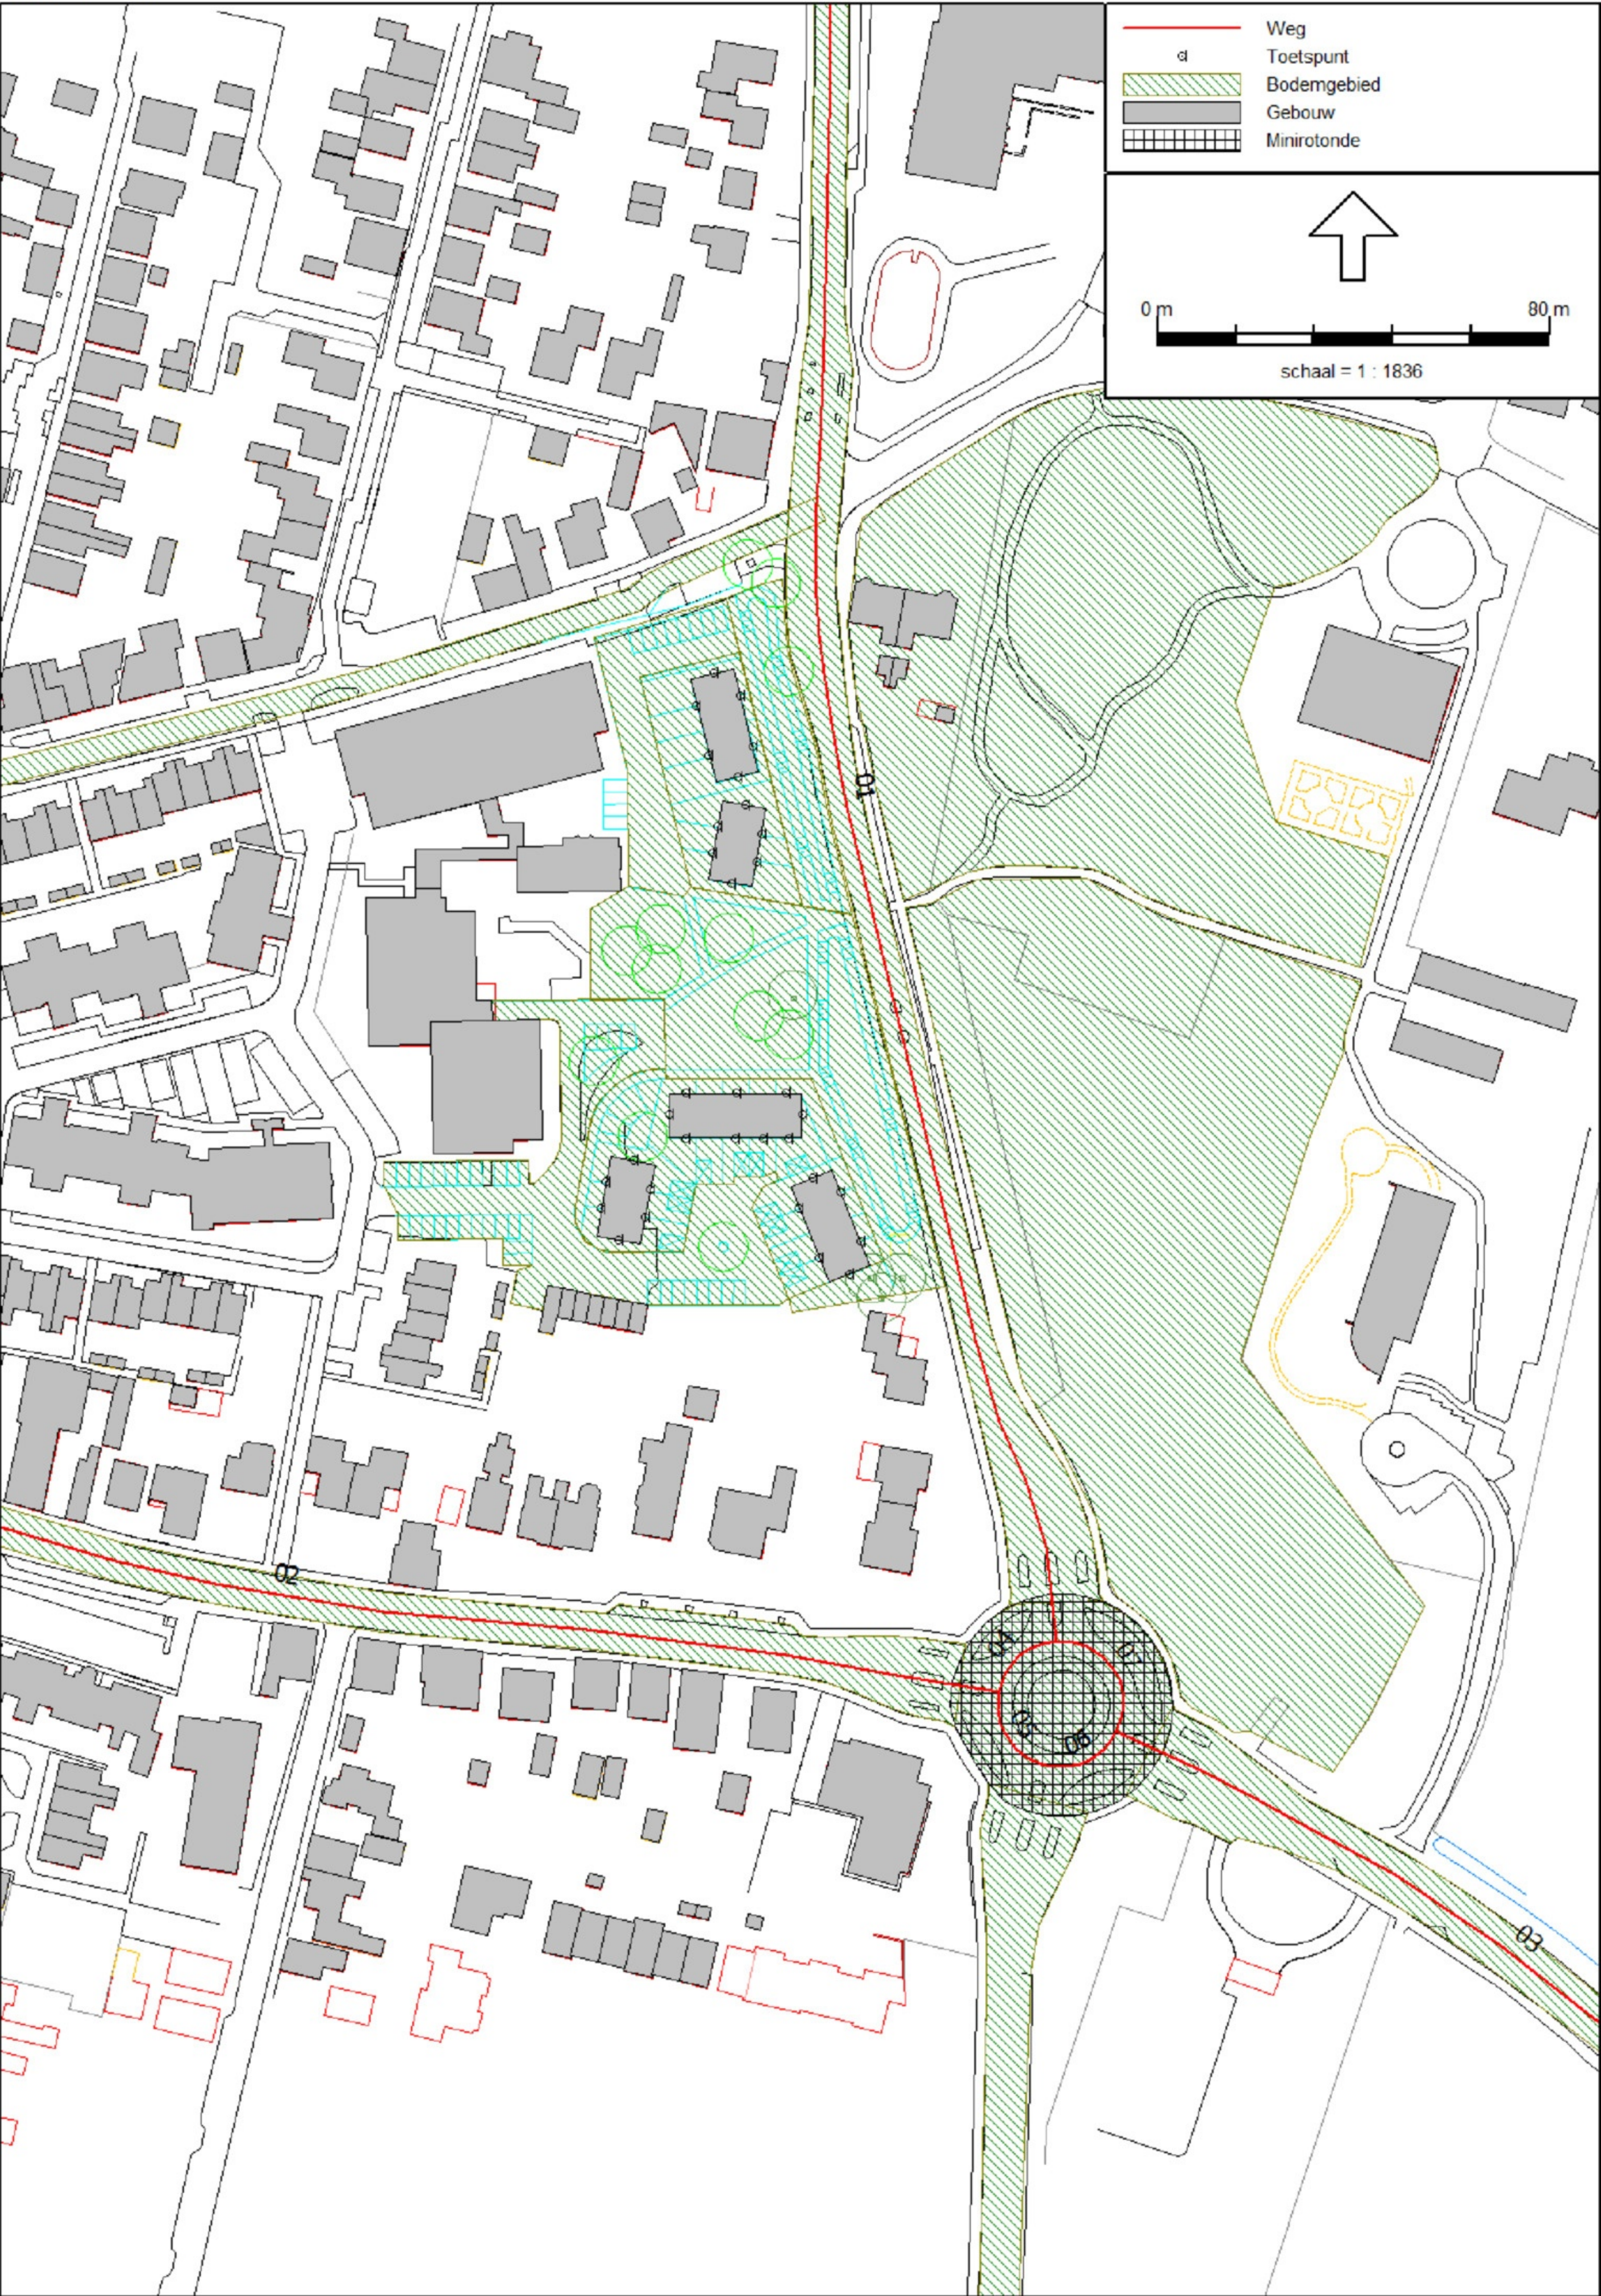

Parkstede te Rijssen
Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model [redacted] - wegdek SMA NL-8
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode [redacted] - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01	[redacted]	[redacted]	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W4b	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
02	[redacted]	[redacted]	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
03	[redacted]	[redacted]	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
04	Rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
05	Rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
06	Rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
07	Rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Model ██████████ - wegdek SMA NL-8
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode ██████████ - RMW-2012

Naam	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)
01	--	50	50	50	--	9447,00	6,47	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,85	91,28	93,16	--	8,09	5,97	4,35	--	3,05
02	--	50	50	50	--	3563,00	6,44	3,68	1,00	--	--	--	--	--	94,22	95,55	96,54	--	4,17	3,03	2,18	--	1,61
03	--	50	50	50	--	3563,00	6,44	3,68	1,00	--	--	--	--	--	94,22	95,55	96,54	--	4,17	3,03	2,18	--	1,61
04	--	50	50	50	--	9447,00	6,47	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,85	91,28	93,16	--	8,09	5,97	4,35	--	3,05
05	--	50	50	50	--	9447,00	6,47	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,85	91,28	93,16	--	8,09	5,97	4,35	--	3,05
06	--	50	50	50	--	9447,00	6,47	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,85	91,28	93,16	--	8,09	5,97	4,35	--	3,05
07	--	50	50	50	--	9447,00	6,47	3,65	0,97	--	--	--	--	--	88,85	91,28	93,16	--	8,09	5,97	4,35	--	3,05

Model: Model ████████ - wegdek SMA NL-8
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode ████████ - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
01	2,74	2,48	--	--	--	--	--	543,07	314,75	85,37	--	49,45	20,59	3,99	--	18,64	9,45	2,27	--	84,62	92,01	99,12	102,94
02	1,43	1,27	--	--	--	--	--	216,19	125,28	34,40	--	9,57	3,97	0,78	--	3,69	1,87	0,45	--	78,83	86,06	92,70	97,63
03	1,43	1,27	--	--	--	--	--	216,19	125,28	34,40	--	9,57	3,97	0,78	--	3,69	1,87	0,45	--	78,83	86,06	92,70	97,63
04	2,74	2,48	--	--	--	--	--	543,07	314,75	85,37	--	49,45	20,59	3,99	--	18,64	9,45	2,27	--	84,41	91,94	99,08	102,89
05	2,74	2,48	--	--	--	--	--	543,07	314,75	85,37	--	49,45	20,59	3,99	--	18,64	9,45	2,27	--	84,41	91,94	99,08	102,89
06	2,74	2,48	--	--	--	--	--	543,07	314,75	85,37	--	49,45	20,59	3,99	--	18,64	9,45	2,27	--	84,41	91,94	99,08	102,89
07	2,74	2,48	--	--	--	--	--	543,07	314,75	85,37	--	49,45	20,59	3,99	--	18,64	9,45	2,27	--	84,41	91,94	99,08	102,89

Model: Model ██████████ - wegdek SMA NL-8
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode ██████████ - RMW-2012


Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
01	108,03	104,39	98,03	89,63	81,68	88,90	95,82	100,13	105,39	101,65	95,30	86,58	75,52	82,59	89,32	94,09	99,51	95,69	89,34
02	103,76	100,37	93,62	84,24	76,04	83,13	89,56	94,96	101,25	97,82	91,06	81,42	70,08	77,05	83,26	89,11	95,53	92,07	85,30
03	103,76	100,37	93,62	84,24	76,04	83,13	89,56	94,96	101,25	97,82	91,06	81,42	70,08	77,05	83,26	89,11	95,53	92,07	85,30
04	108,39	105,12	98,42	89,86	81,44	88,82	95,78	100,07	105,77	102,44	95,72	86,84	75,26	82,50	89,26	94,03	99,91	96,53	89,79
05	108,39	105,12	98,42	89,86	81,44	88,82	95,78	100,07	105,77	102,44	95,72	86,84	75,26	82,50	89,26	94,03	99,91	96,53	89,79
06	108,39	105,12	98,42	89,86	81,44	88,82	95,78	100,07	105,77	102,44	95,72	86,84	75,26	82,50	89,26	94,03	99,91	96,53	89,79
07	108,39	105,12	98,42	89,86	81,44	88,82	95,78	100,07	105,77	102,44	95,72	86,84	75,26	82,50	89,26	94,03	99,91	96,53	89,79

Parkstede te Rijssen
Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model ██████████ - wegdek SMA NL-8
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode ██████████ - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
01	80,33	--	--	--	--	--	--	--	--
02	75,43	--	--	--	--	--	--	--	--
03	75,43	--	--	--	--	--	--	--	--
04	80,62	--	--	--	--	--	--	--	--
05	80,62	--	--	--	--	--	--	--	--
06	80,62	--	--	--	--	--	--	--	--
07	80,62	--	--	--	--	--	--	--	--

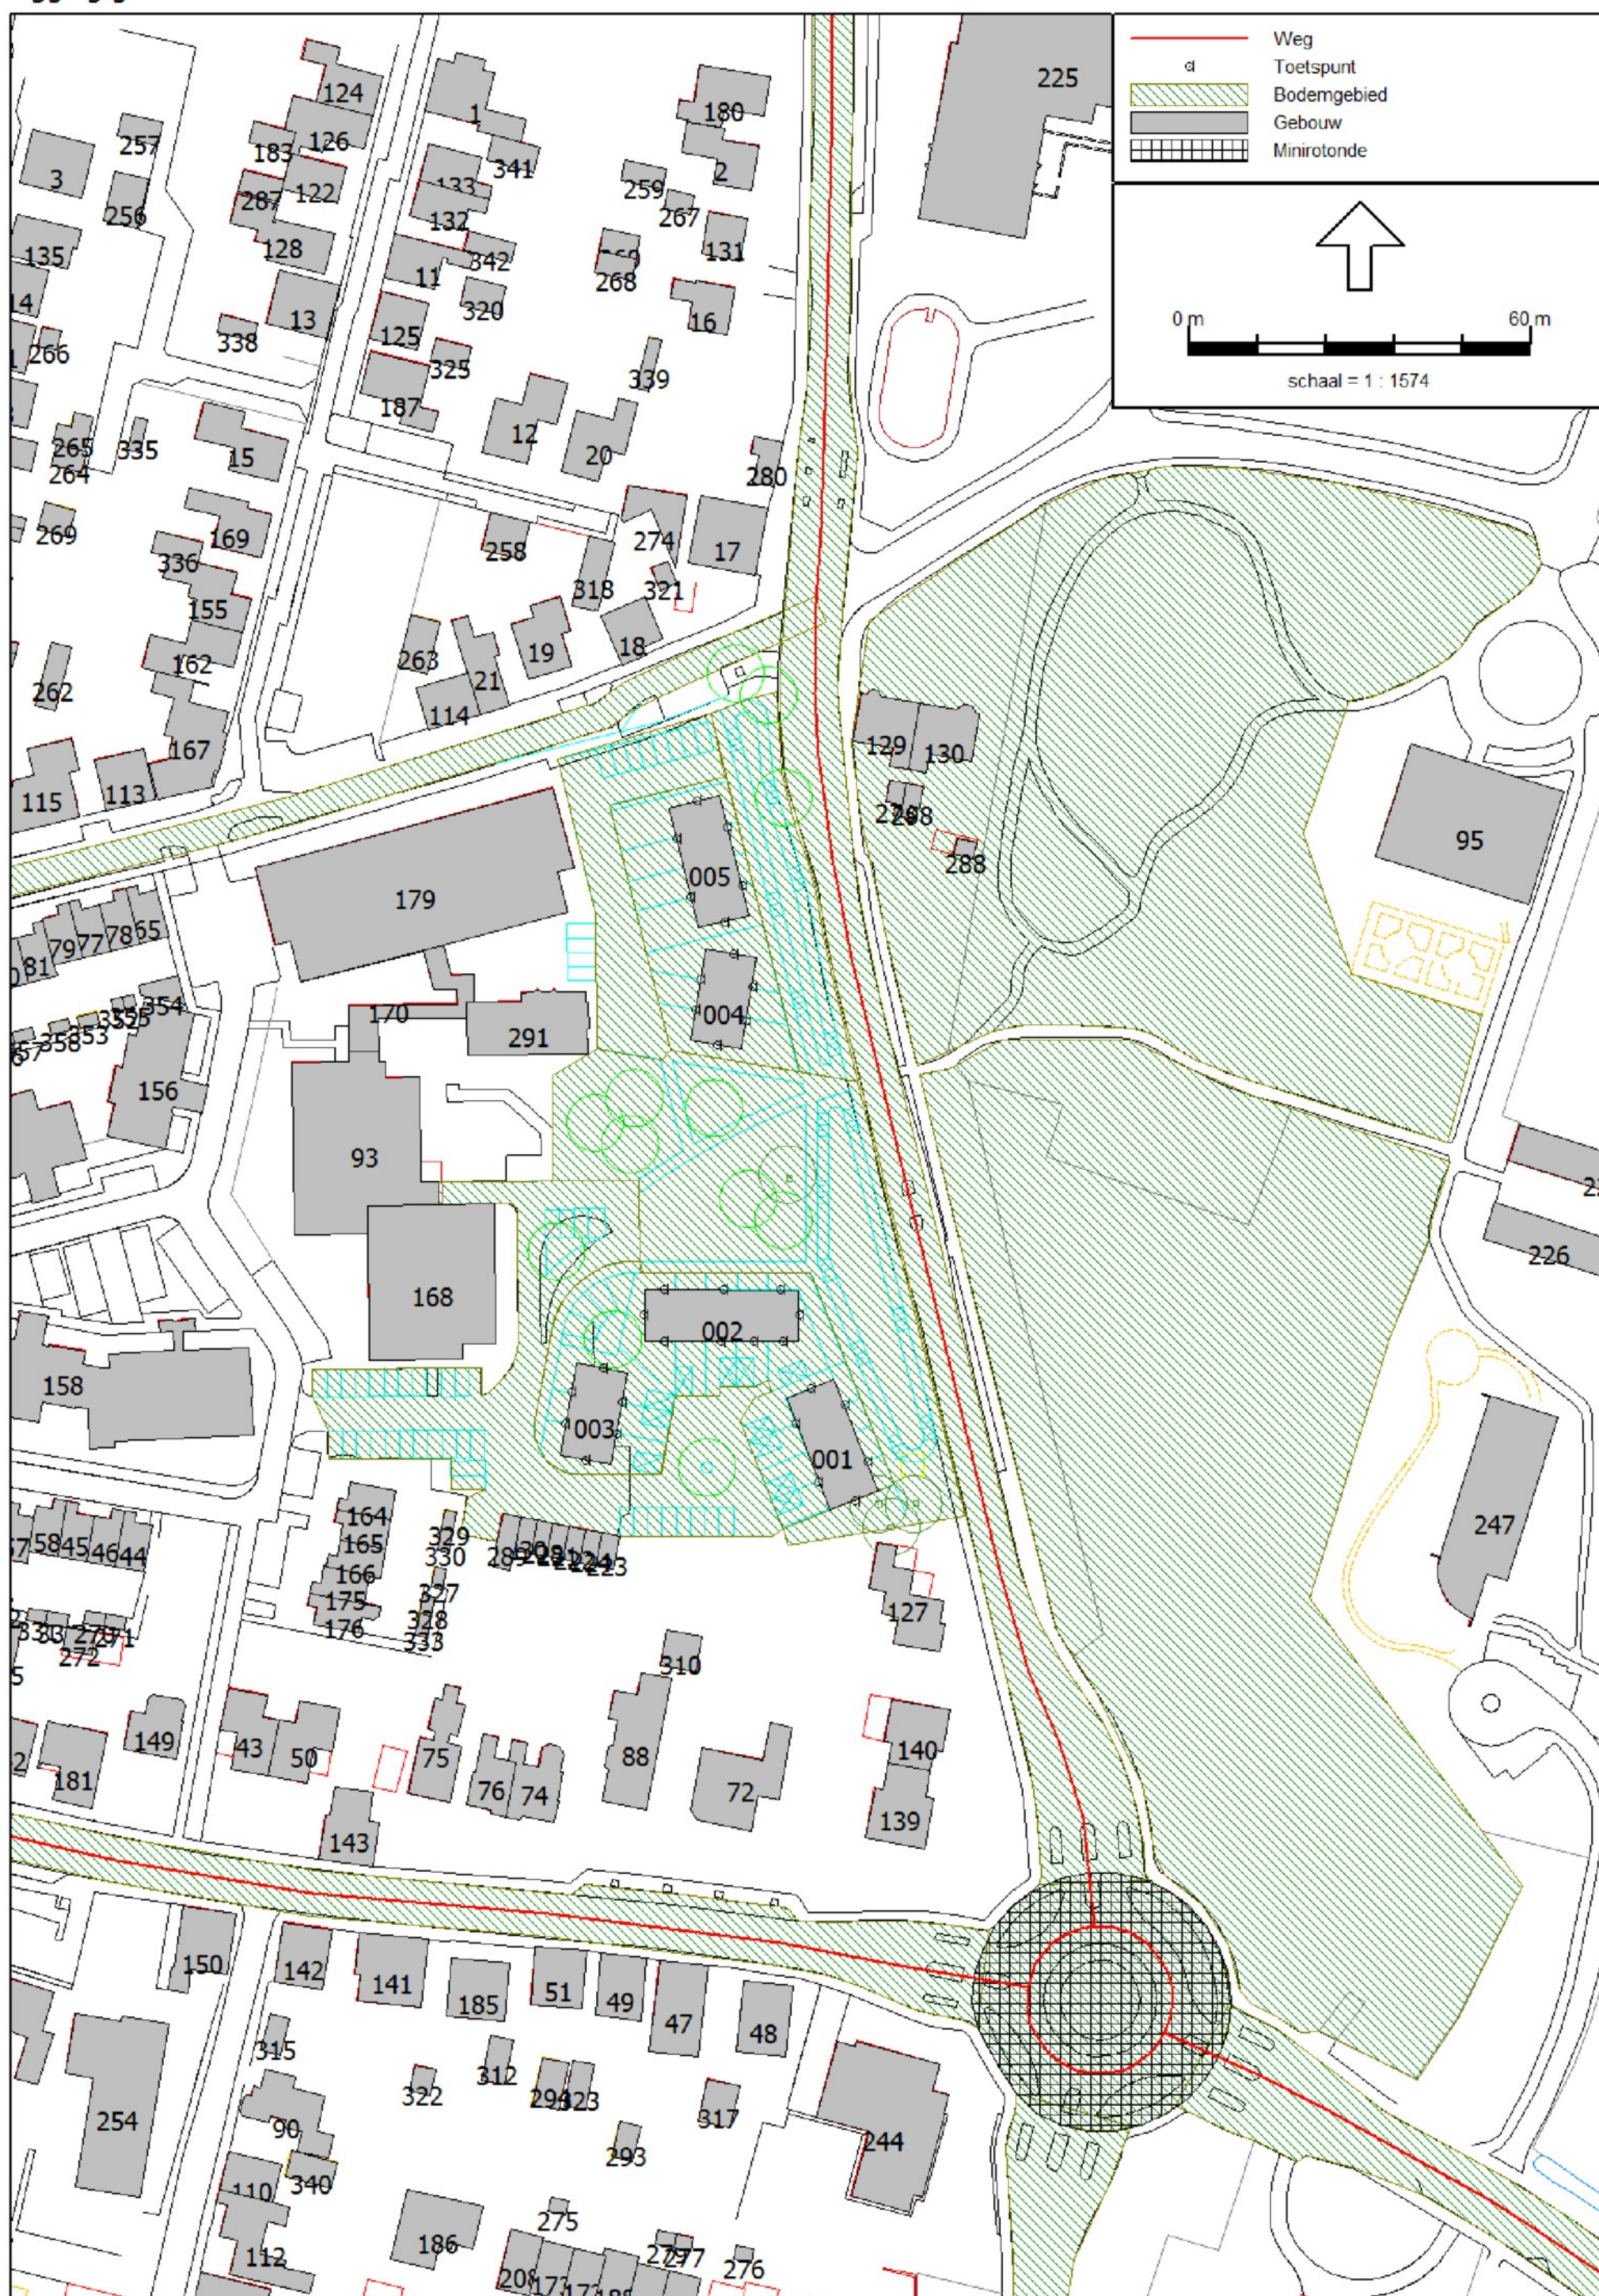

Parkstede te Rijssen

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model XXXXXXXXXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode XXXXXXXXXX - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	Te realiseren woningen Blok 1	9,00	13,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	woonfunctie	15,28	0,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Te realiseren woningen Blok 2	9,00	13,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	woonfunctie	16,42	11,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	Te realiseren woningen Blok 3	9,00	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	woonfunctie	16,32	11,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Te realiseren woningen Blok 4	9,00	11,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	woonfunctie	18,15	7,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Te realiseren woningen Blok 5	9,00	11,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	woonfunctie	16,14	11,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	woonfunctie	18,42	12,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	woonfunctie	20,79	14,34	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	woonfunctie	18,40	12,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	woonfunctie	18,19	12,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	woonfunctie	20,04	12,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	woonfunctie	16,30	11,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	woonfunctie	17,73	12,10	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	woonfunctie	16,17	11,78	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	woonfunctie	17,56	11,81	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	woonfunctie	18,34	12,08	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	woonfunctie	17,71	11,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	woonfunctie	17,45	11,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	woonfunctie	18,14	12,09	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	woonfunctie	18,67	12,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	woonfunctie	17,52	11,86	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	woonfunctie	19,75	12,72	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	woonfunctie	19,69	12,72	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	woonfunctie	19,68	12,72	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	woonfunctie	16,66	11,65	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	woonfunctie	19,72	12,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	woonfunctie	19,63	12,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	woonfunctie	16,46	12,04	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	woonfunctie	19,66	12,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	woonfunctie	19,66	12,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	woonfunctie	19,70	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	woonfunctie	20,76	14,25	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	woonfunctie	19,95	13,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	woonfunctie	20,65	14,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	woonfunctie	20,62	14,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	woonfunctie	20,66	14,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	woonfunctie	18,01	11,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	woonfunctie	17,23	11,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	woonfunctie	20,23	13,71	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	woonfunctie	19,52	13,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	woonfunctie	20,32	13,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	woonfunctie	17,84	11,90	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	woonfunctie	21,32	14,01	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	woonfunctie	19,43	14,29	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	woonfunctie	20,52	13,35	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	woonfunctie	20,41	13,37	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	woonfunctie	20,44	13,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	woonfunctie	19,37	13,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	woonfunctie	19,77	13,56	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	woonfunctie	20,91	13,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	woonfunctie	19,55	14,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	woonfunctie	18,90	13,66	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	woonfunctie	20,22	13,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	woonfunctie	20,12	13,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	woonfunctie	20,06	13,40	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	woonfunctie	20,33	13,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	woonfunctie	20,07	13,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	woonfunctie	20,32	13,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Parkstede te Rijssen

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model XXXXXXXXXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode XXXXXXXXXX - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58	woonfunctie	20,31	13,37	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	woonfunctie	20,47	13,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	woonfunctie	19,05	13,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	woonfunctie	19,43	13,97	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	woonfunctie	18,42	12,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	woonfunctie	18,66	12,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	woonfunctie	18,26	12,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	woonfunctie	19,54	12,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	woonfunctie	18,91	12,29	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	woonfunctie	16,97	12,05	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	woonfunctie	17,91	11,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	woonfunctie	18,73	12,15	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	woonfunctie	18,66	12,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	woonfunctie	18,59	12,23	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	woonfunctie	19,57	13,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	woonfunctie	19,63	12,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	woonfunctie	20,97	14,11	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	woonfunctie	20,30	14,01	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	woonfunctie	21,53	14,11	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	woonfunctie	19,62	12,58	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	woonfunctie	19,45	12,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	woonfunctie	19,49	12,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	woonfunctie	19,61	12,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	woonfunctie	19,63	12,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	woonfunctie	17,20	12,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	woonfunctie	14,68	11,12	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	woonfunctie	15,65	5,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	woonfunctie	17,03	11,33	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	woonfunctie	17,21	11,86	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	woonfunctie	17,02	5,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	woonfunctie	19,76	14,02	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	woonfunctie	19,76	12,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	woonfunctie	17,41	14,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	woonfunctie	17,06	11,23	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	woonfunctie	16,48	11,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	woonfunctie	21,80	13,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	woonfunctie	18,29	12,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	woonfunctie	24,14	12,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	woonfunctie	22,06	14,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	woonfunctie	21,19	14,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	woonfunctie	16,75	11,46	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	woonfunctie	16,73	11,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	woonfunctie	17,94	11,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	woonfunctie	19,86	12,40	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	woonfunctie	17,20	11,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	woonfunctie	20,56	14,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	woonfunctie	18,99	11,56	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	woonfunctie	19,01	14,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	woonfunctie	18,55	14,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	woonfunctie	20,32	14,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	woonfunctie	21,69	13,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	woonfunctie	20,91	13,66	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	woonfunctie	21,16	14,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	woonfunctie	19,14	14,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	woonfunctie	20,06	14,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	woonfunctie	19,31	12,49	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	woonfunctie	17,34	12,25	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	woonfunctie	19,48	12,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	woonfunctie	19,44	12,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	woonfunctie	19,70	12,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	woonfunctie	20,39	14,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	woonfunctie	18,48	14,29	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Parkstede te Rijssen

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model XXXXXXXXXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode XXXXXXXXXX - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	woonfunctie	19,20	13,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	woonfunctie	18,98	12,19	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	woonfunctie	16,71	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	woonfunctie	21,75	14,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	woonfunctie	0,00	6,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	woonfunctie	17,71	11,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	woonfunctie	15,93	5,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	woonfunctie	20,60	13,23	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	woonfunctie	16,82	11,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	woonfunctie	18,44	12,04	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	woonfunctie	18,47	11,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	woonfunctie	17,68	11,65	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	woonfunctie	18,41	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	woonfunctie	18,13	11,69	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	woonfunctie	17,22	11,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	woonfunctie	17,70	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	woonfunctie	16,28	11,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	woonfunctie	16,54	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	woonfunctie	18,90	12,67	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	woonfunctie	21,40	12,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	woonfunctie	21,40	13,55	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	woonfunctie	19,04	13,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	woonfunctie	18,63	13,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	woonfunctie	17,43	13,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	woonfunctie	20,89	14,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	woonfunctie	20,82	14,35	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	woonfunctie	20,96	14,31	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	woonfunctie	20,89	14,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	woonfunctie	20,82	14,31	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	woonfunctie	19,65	14,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	woonfunctie	23,02	14,19	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	woonfunctie	16,79	12,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	woonfunctie	18,62	13,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	woonfunctie	21,87	13,97	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	woonfunctie	22,93	13,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	woonfunctie	17,64	12,25	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	woonfunctie	19,95	12,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	woonfunctie	23,26	13,38	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	woonfunctie	21,17	13,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	woonfunctie	17,18	12,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	woonfunctie	19,15	8,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	woonfunctie	17,18	0,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	woonfunctie	17,32	12,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	woonfunctie	18,66	3,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	woonfunctie	20,66	13,53	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	woonfunctie	20,61	13,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	woonfunctie	20,66	13,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	woonfunctie	19,30	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	woonfunctie	27,00	13,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	woonfunctie	18,00	12,31	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	woonfunctie	15,90	12,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	woonfunctie	18,63	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	woonfunctie	22,08	14,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	woonfunctie	22,22	14,14	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	woonfunctie	17,53	12,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	woonfunctie	20,68	13,55	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	woonfunctie	20,25	13,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	woonfunctie	17,37	10,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	woonfunctie	20,21	12,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	woonfunctie	20,80	12,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	woonfunctie	14,25	9,85	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	woonfunctie	21,33	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Parkstede te Rijssen

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model XXXXXXXXXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode XXXXXXXXXX - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
182	woonfunctie	17,31	11,86	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	woonfunctie	14,25	11,78	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	woonfunctie	17,20	12,63	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	woonfunctie	21,34	13,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	woonfunctie	14,34	14,05	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	woonfunctie	17,35	12,04	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	woonfunctie	21,03	14,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	woonfunctie	20,23	12,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	woonfunctie	20,75	12,71	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	woonfunctie	21,19	14,12	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	woonfunctie	18,79	12,81	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	woonfunctie	16,78	11,85	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	woonfunctie	18,93	12,12	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	woonfunctie	17,13	12,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	woonfunctie	20,26	11,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	woonfunctie	17,28	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	woonfunctie	16,81	11,94	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	woonfunctie	20,73	14,34	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	woonfunctie	20,92	14,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	woonfunctie	20,78	14,33	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	woonfunctie	16,85	12,37	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	woonfunctie	17,58	12,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	woonfunctie	20,86	14,38	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	woonfunctie	18,65	12,67	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	woonfunctie	18,25	12,65	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	woonfunctie	19,01	13,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	woonfunctie	22,44	14,14	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	woonfunctie	19,82	12,71	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	winkelfunctie	17,53	12,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	winkelfunctie	19,05	13,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	winkelfunctie	19,20	13,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	winkelfunctie	21,87	13,97	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	winkelfunctie	20,04	12,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	winkelfunctie	19,86	12,40	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	overige gebruiksfunctie	15,69	13,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	overige gebruiksfunctie	15,68	13,15	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	overige gebruiksfunctie	15,68	13,35	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	overige gebruiksfunctie	15,68	13,15	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	overige gebruiksfunctie	18,84	11,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	overige gebruiksfunctie	19,57	12,25	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	overige gebruiksfunctie	14,86	12,10	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	overige gebruiksfunctie	15,68	13,21	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	overige gebruiksfunctie	15,17	10,94	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	overige gebruiksfunctie	15,68	13,23	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	overige gebruiksfunctie	14,32	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	overige gebruiksfunctie	14,32	11,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	overige gebruiksfunctie	14,33	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	overige gebruiksfunctie	14,35	11,82	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	overige gebruiksfunctie	15,76	12,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	onderwijsfunctie	18,84	11,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	kantoorfunctie	16,78	13,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	kantoorfunctie	19,46	11,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	kantoorfunctie	18,63	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	kantoorfunctie	18,62	13,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	kantoorfunctie	21,69	13,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	kantoorfunctie	19,64	12,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	kantoorfunctie	19,98	13,12	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	kantoorfunctie	20,09	13,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	industriefunctie	16,34	11,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	industriefunctie	18,63	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	gezondheidszorgfunctie	16,62	12,66	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	gezondheidszorgfunctie	20,26	11,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Parkstede te Rijssen

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model XXXXXXXXXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode XXXXXXXXXX - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
249	bijeenkomstfunctie	17,68	12,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	bijeenkomstfunctie	18,19	12,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	bijeenkomstfunctie	16,34	11,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	bijeenkomstfunctie	18,84	11,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	bijeenkomstfunctie	18,29	12,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	bijeenkomstfunctie	20,68	14,25	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	bijeenkomstfunctie	20,26	11,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	overige gebruiksfunctie	16,10	11,66	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	overige gebruiksfunctie	14,60	11,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	overige gebruiksfunctie	15,73	11,81	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	overige gebruiksfunctie	14,01	11,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	overige gebruiksfunctie	14,17	11,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	overige gebruiksfunctie	15,22	12,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	overige gebruiksfunctie	16,33	12,33	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	overige gebruiksfunctie	16,24	12,24	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	overige gebruiksfunctie	15,00	11,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	overige gebruiksfunctie	14,36	11,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	overige gebruiksfunctie	14,88	11,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	overige gebruiksfunctie	14,68	11,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	overige gebruiksfunctie	14,18	11,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	overige gebruiksfunctie	15,79	12,12	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	overige gebruiksfunctie	15,87	13,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	overige gebruiksfunctie	15,88	13,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	overige gebruiksfunctie	17,56	13,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	overige gebruiksfunctie	15,28	12,21	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	overige gebruiksfunctie	14,52	11,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	overige gebruiksfunctie	16,53	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	overige gebruiksfunctie	16,47	13,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	overige gebruiksfunctie	16,46	13,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	overige gebruiksfunctie	16,05	12,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	overige gebruiksfunctie	16,56	14,04	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	overige gebruiksfunctie	14,40	11,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	overige gebruiksfunctie	15,56	11,87	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	overige gebruiksfunctie	14,85	11,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	overige gebruiksfunctie	15,09	12,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	overige gebruiksfunctie	15,80	12,71	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	overige gebruiksfunctie	14,32	12,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	overige gebruiksfunctie	16,37	11,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	overige gebruiksfunctie	14,25	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	overige gebruiksfunctie	20,66	12,14	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	overige gebruiksfunctie	15,32	13,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	overige gebruiksfunctie	14,33	11,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	overige gebruiksfunctie	16,39	12,90	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	overige gebruiksfunctie	15,41	12,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	overige gebruiksfunctie	16,45	13,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	overige gebruiksfunctie	17,78	13,82	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	overige gebruiksfunctie	20,92	13,71	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	overige gebruiksfunctie	17,04	13,33	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	overige gebruiksfunctie	17,77	13,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	overige gebruiksfunctie	16,34	12,04	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	overige gebruiksfunctie	14,45	11,07	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	overige gebruiksfunctie	18,19	13,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	overige gebruiksfunctie	17,19	14,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	overige gebruiksfunctie	17,21	14,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	overige gebruiksfunctie	17,78	14,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	overige gebruiksfunctie	18,27	14,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	overige gebruiksfunctie	17,39	13,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	overige gebruiksfunctie	17,83	13,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	overige gebruiksfunctie	16,89	14,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	overige gebruiksfunctie	17,17	14,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	overige gebruiksfunctie	16,10	10,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	overige gebruiksfunctie	18,26	14,01	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Parkstede te Rijssen

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model XXXXXXXXXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode XXXXXXXXXX - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
311	overige gebruiksfunctie	18,68	13,19	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	overige gebruiksfunctie	17,86	13,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	overige gebruiksfunctie	15,40	11,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	overige gebruiksfunctie	15,35	11,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	overige gebruiksfunctie	18,39	14,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	overige gebruiksfunctie	16,62	13,01	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	overige gebruiksfunctie	18,52	13,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	overige gebruiksfunctie	16,59	12,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	overige gebruiksfunctie	18,01	12,40	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	overige gebruiksfunctie	15,95	11,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	overige gebruiksfunctie	15,94	12,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	overige gebruiksfunctie	18,05	14,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	overige gebruiksfunctie	17,38	13,82	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	overige gebruiksfunctie	14,02	11,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	overige gebruiksfunctie	15,15	12,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	overige gebruiksfunctie	15,10	12,85	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	overige gebruiksfunctie	15,70	13,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	overige gebruiksfunctie	15,70	13,34	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	overige gebruiksfunctie	15,70	13,38	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	overige gebruiksfunctie	15,71	13,38	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	overige gebruiksfunctie	16,77	13,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	overige gebruiksfunctie	15,87	13,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	overige gebruiksfunctie	15,70	13,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	overige gebruiksfunctie	16,10	13,58	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	overige gebruiksfunctie	15,32	12,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	overige gebruiksfunctie	16,37	12,33	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	overige gebruiksfunctie	15,31	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	overige gebruiksfunctie	14,43	11,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	overige gebruiksfunctie	13,81	11,73	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	overige gebruiksfunctie	18,32	14,33	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	overige gebruiksfunctie	16,38	11,69	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	overige gebruiksfunctie	15,39	11,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	overige gebruiksfunctie	15,87	13,46	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	overige gebruiksfunctie	15,15	12,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	overige gebruiksfunctie	15,09	12,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	overige gebruiksfunctie	15,80	12,75	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	overige gebruiksfunctie	13,93	12,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	overige gebruiksfunctie	15,56	13,07	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	overige gebruiksfunctie	15,11	12,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	overige gebruiksfunctie	19,22	12,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	overige gebruiksfunctie	15,55	13,07	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	overige gebruiksfunctie	15,40	12,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	overige gebruiksfunctie	15,07	12,97	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	overige gebruiksfunctie	14,49	12,78	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	overige gebruiksfunctie	15,35	12,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	overige gebruiksfunctie	14,68	12,22	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	overige gebruiksfunctie	17,40	12,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	overige gebruiksfunctie	16,45	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	overige gebruiksfunctie	14,67	12,24	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

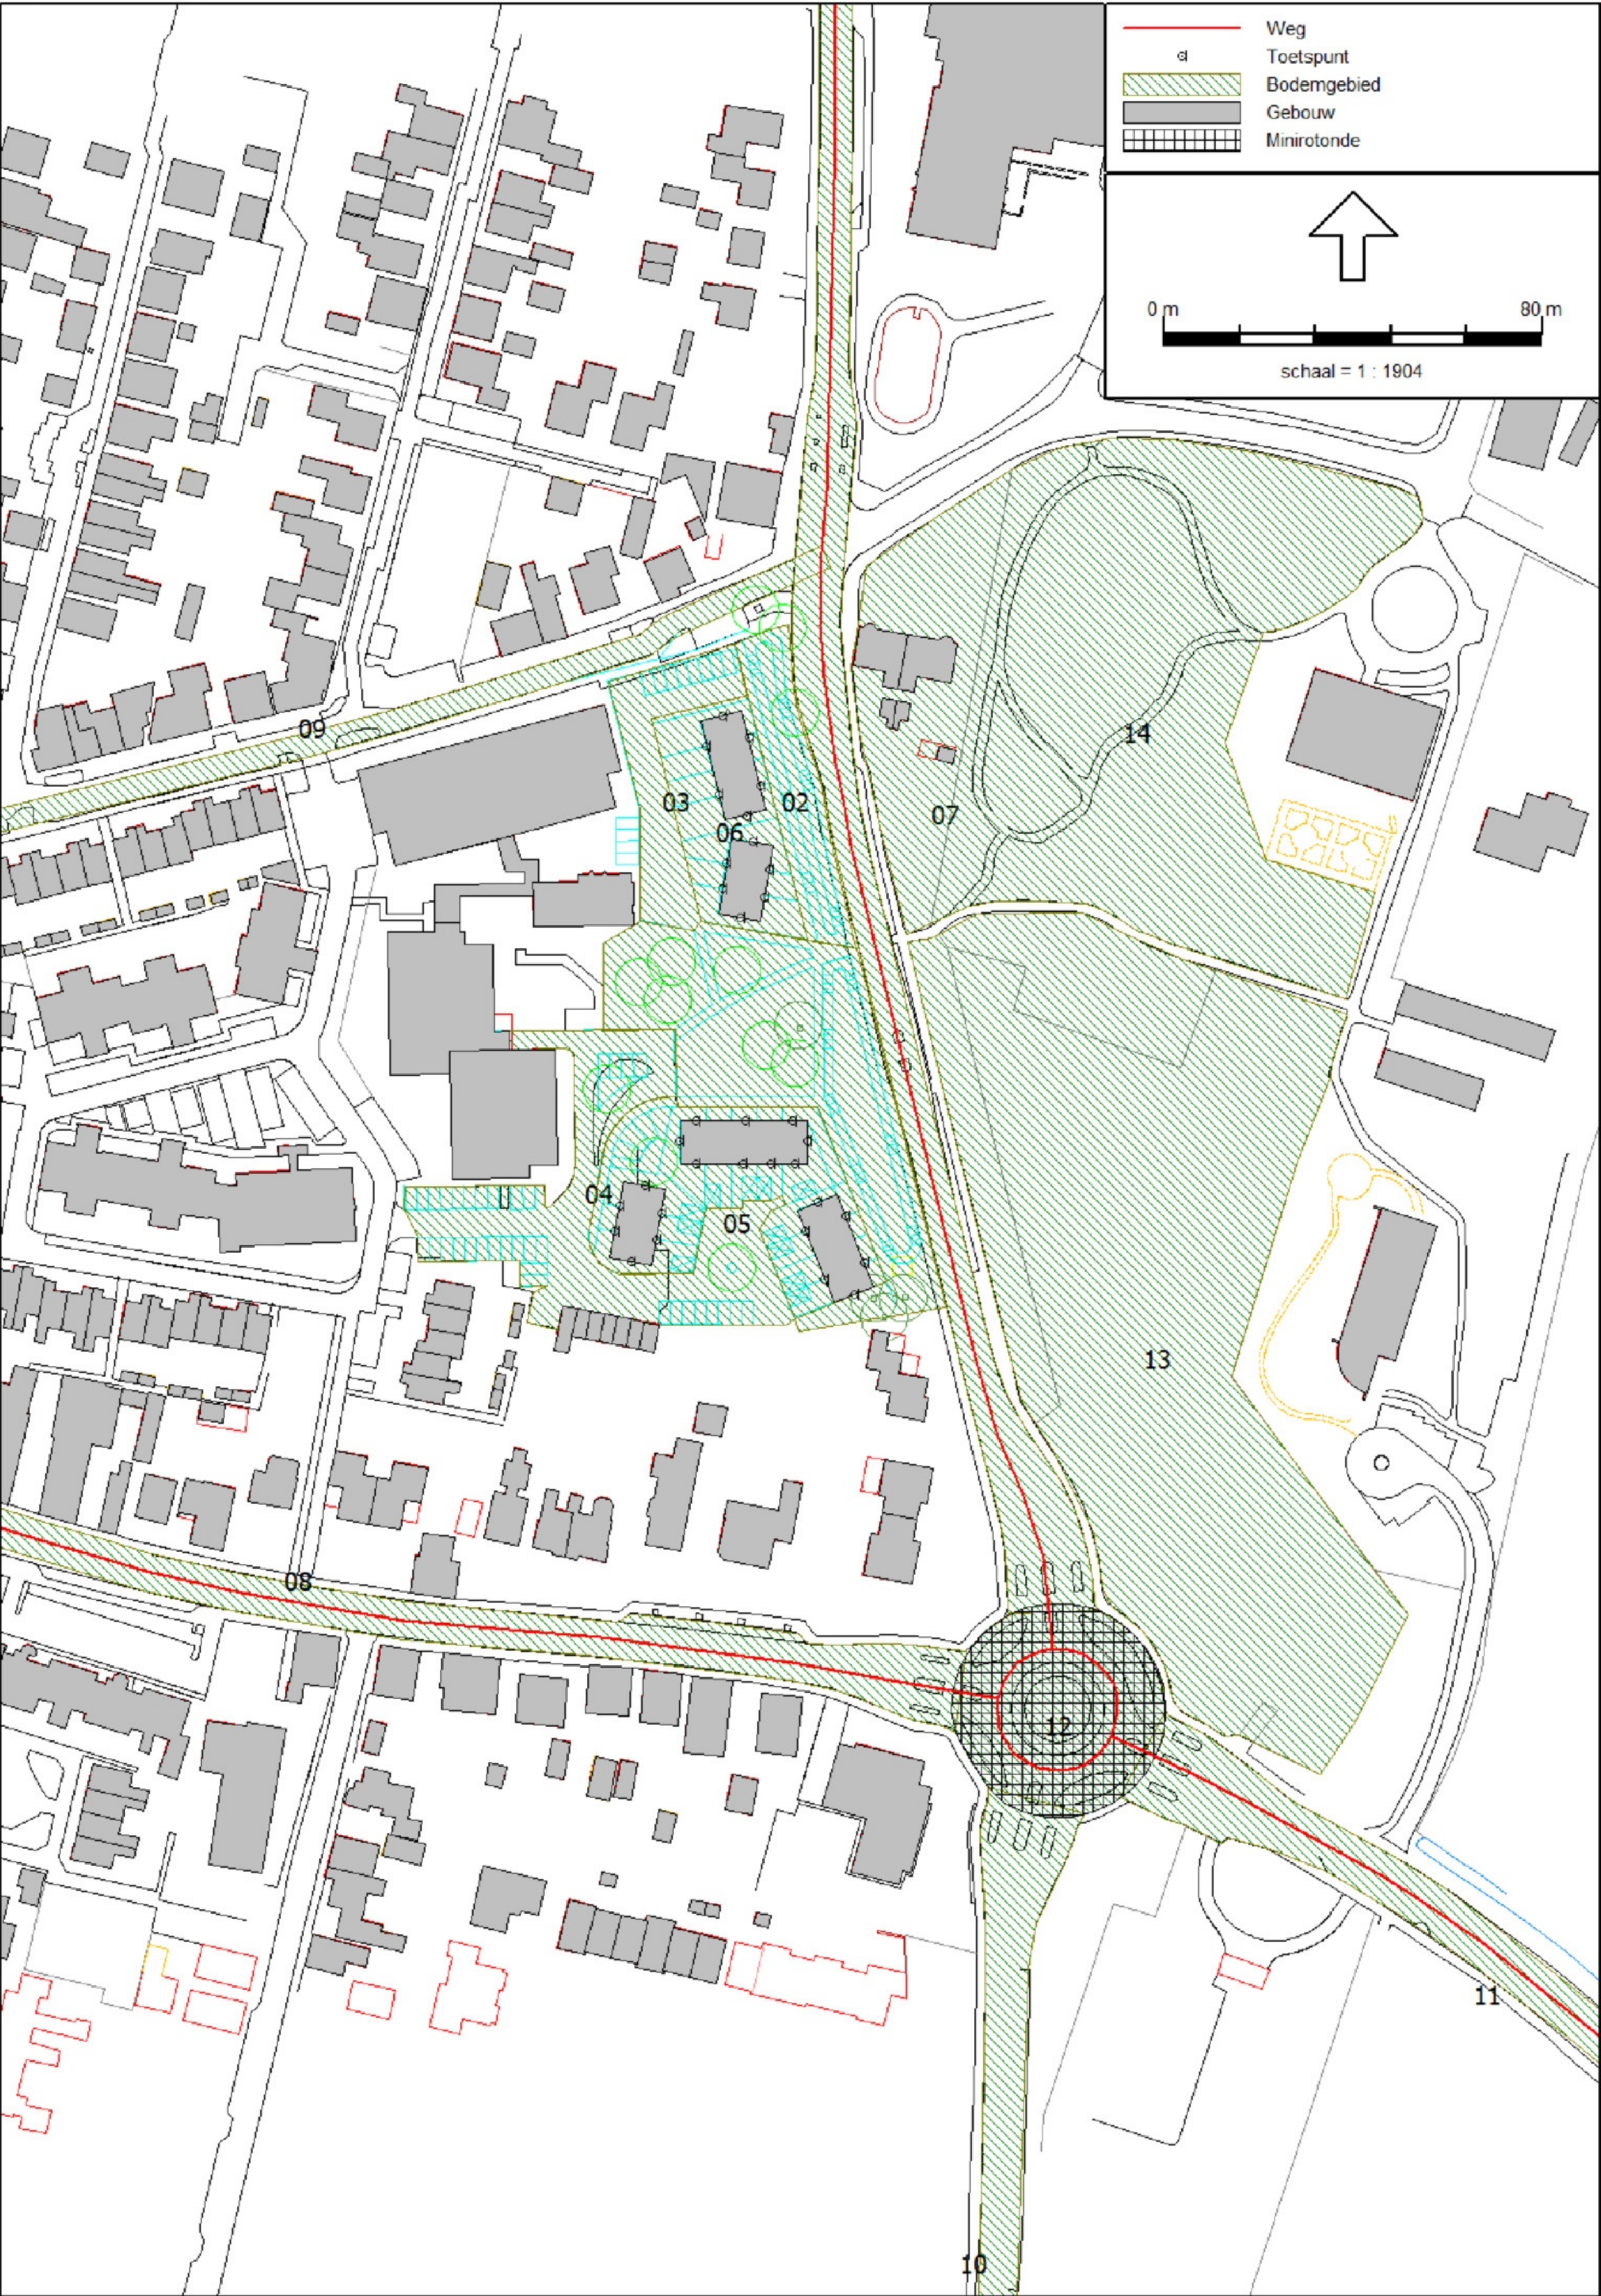


Parkstede te Rijssen
Invoergegevens bodemgebieden

Aveco de Bondt


Model: Model [REDACTED]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode [REDACTED] - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Groenvoorziening	1,00
02	Groenvoorziening	1,00
03	Verharding	0,00
04	Verharding	0,00
05	Plangebied	0,50
06	Plangebied	0,50
07	[REDACTED]	[REDACTED]
08	[REDACTED]	[REDACTED]
09	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]
11	[REDACTED]	[REDACTED]
12	Rotonde	0,00
13	Groenvoorziening	1,00
14	Groenvoorziening	1,00

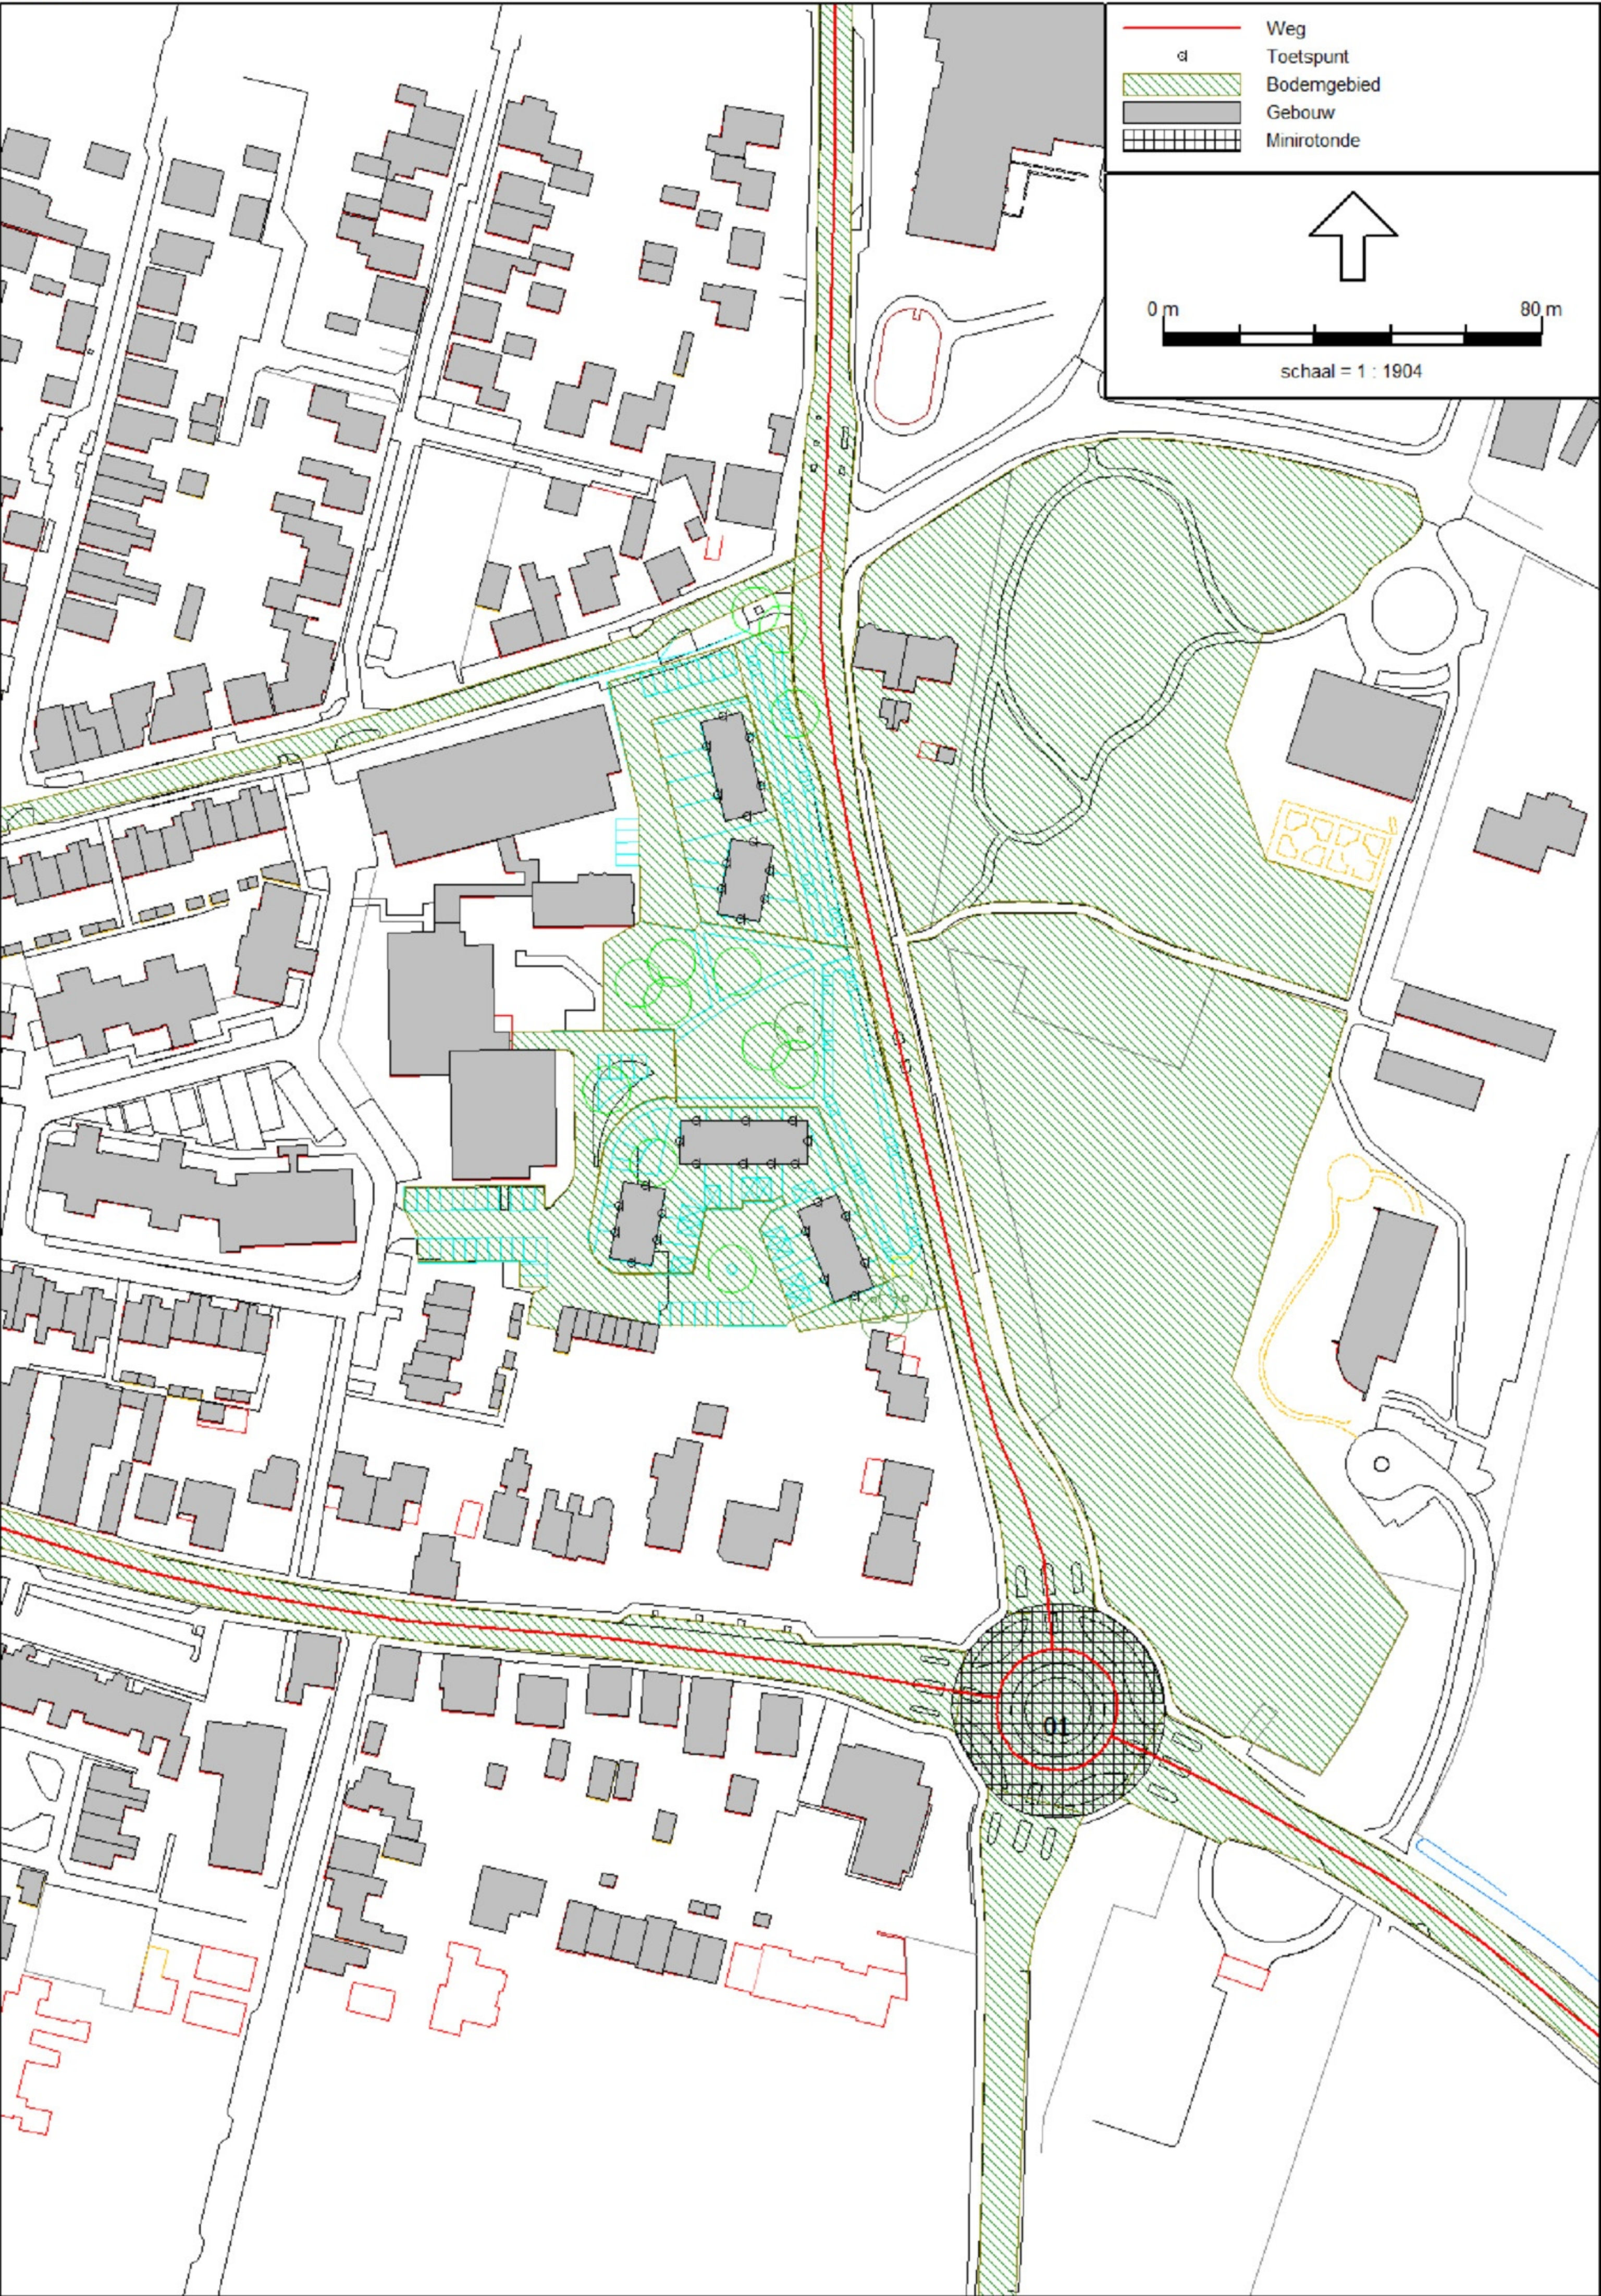

Model: Model [REDACTED]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode [REDACTED] - RMW-2012

Naam	Omschr.
01	Rotonde

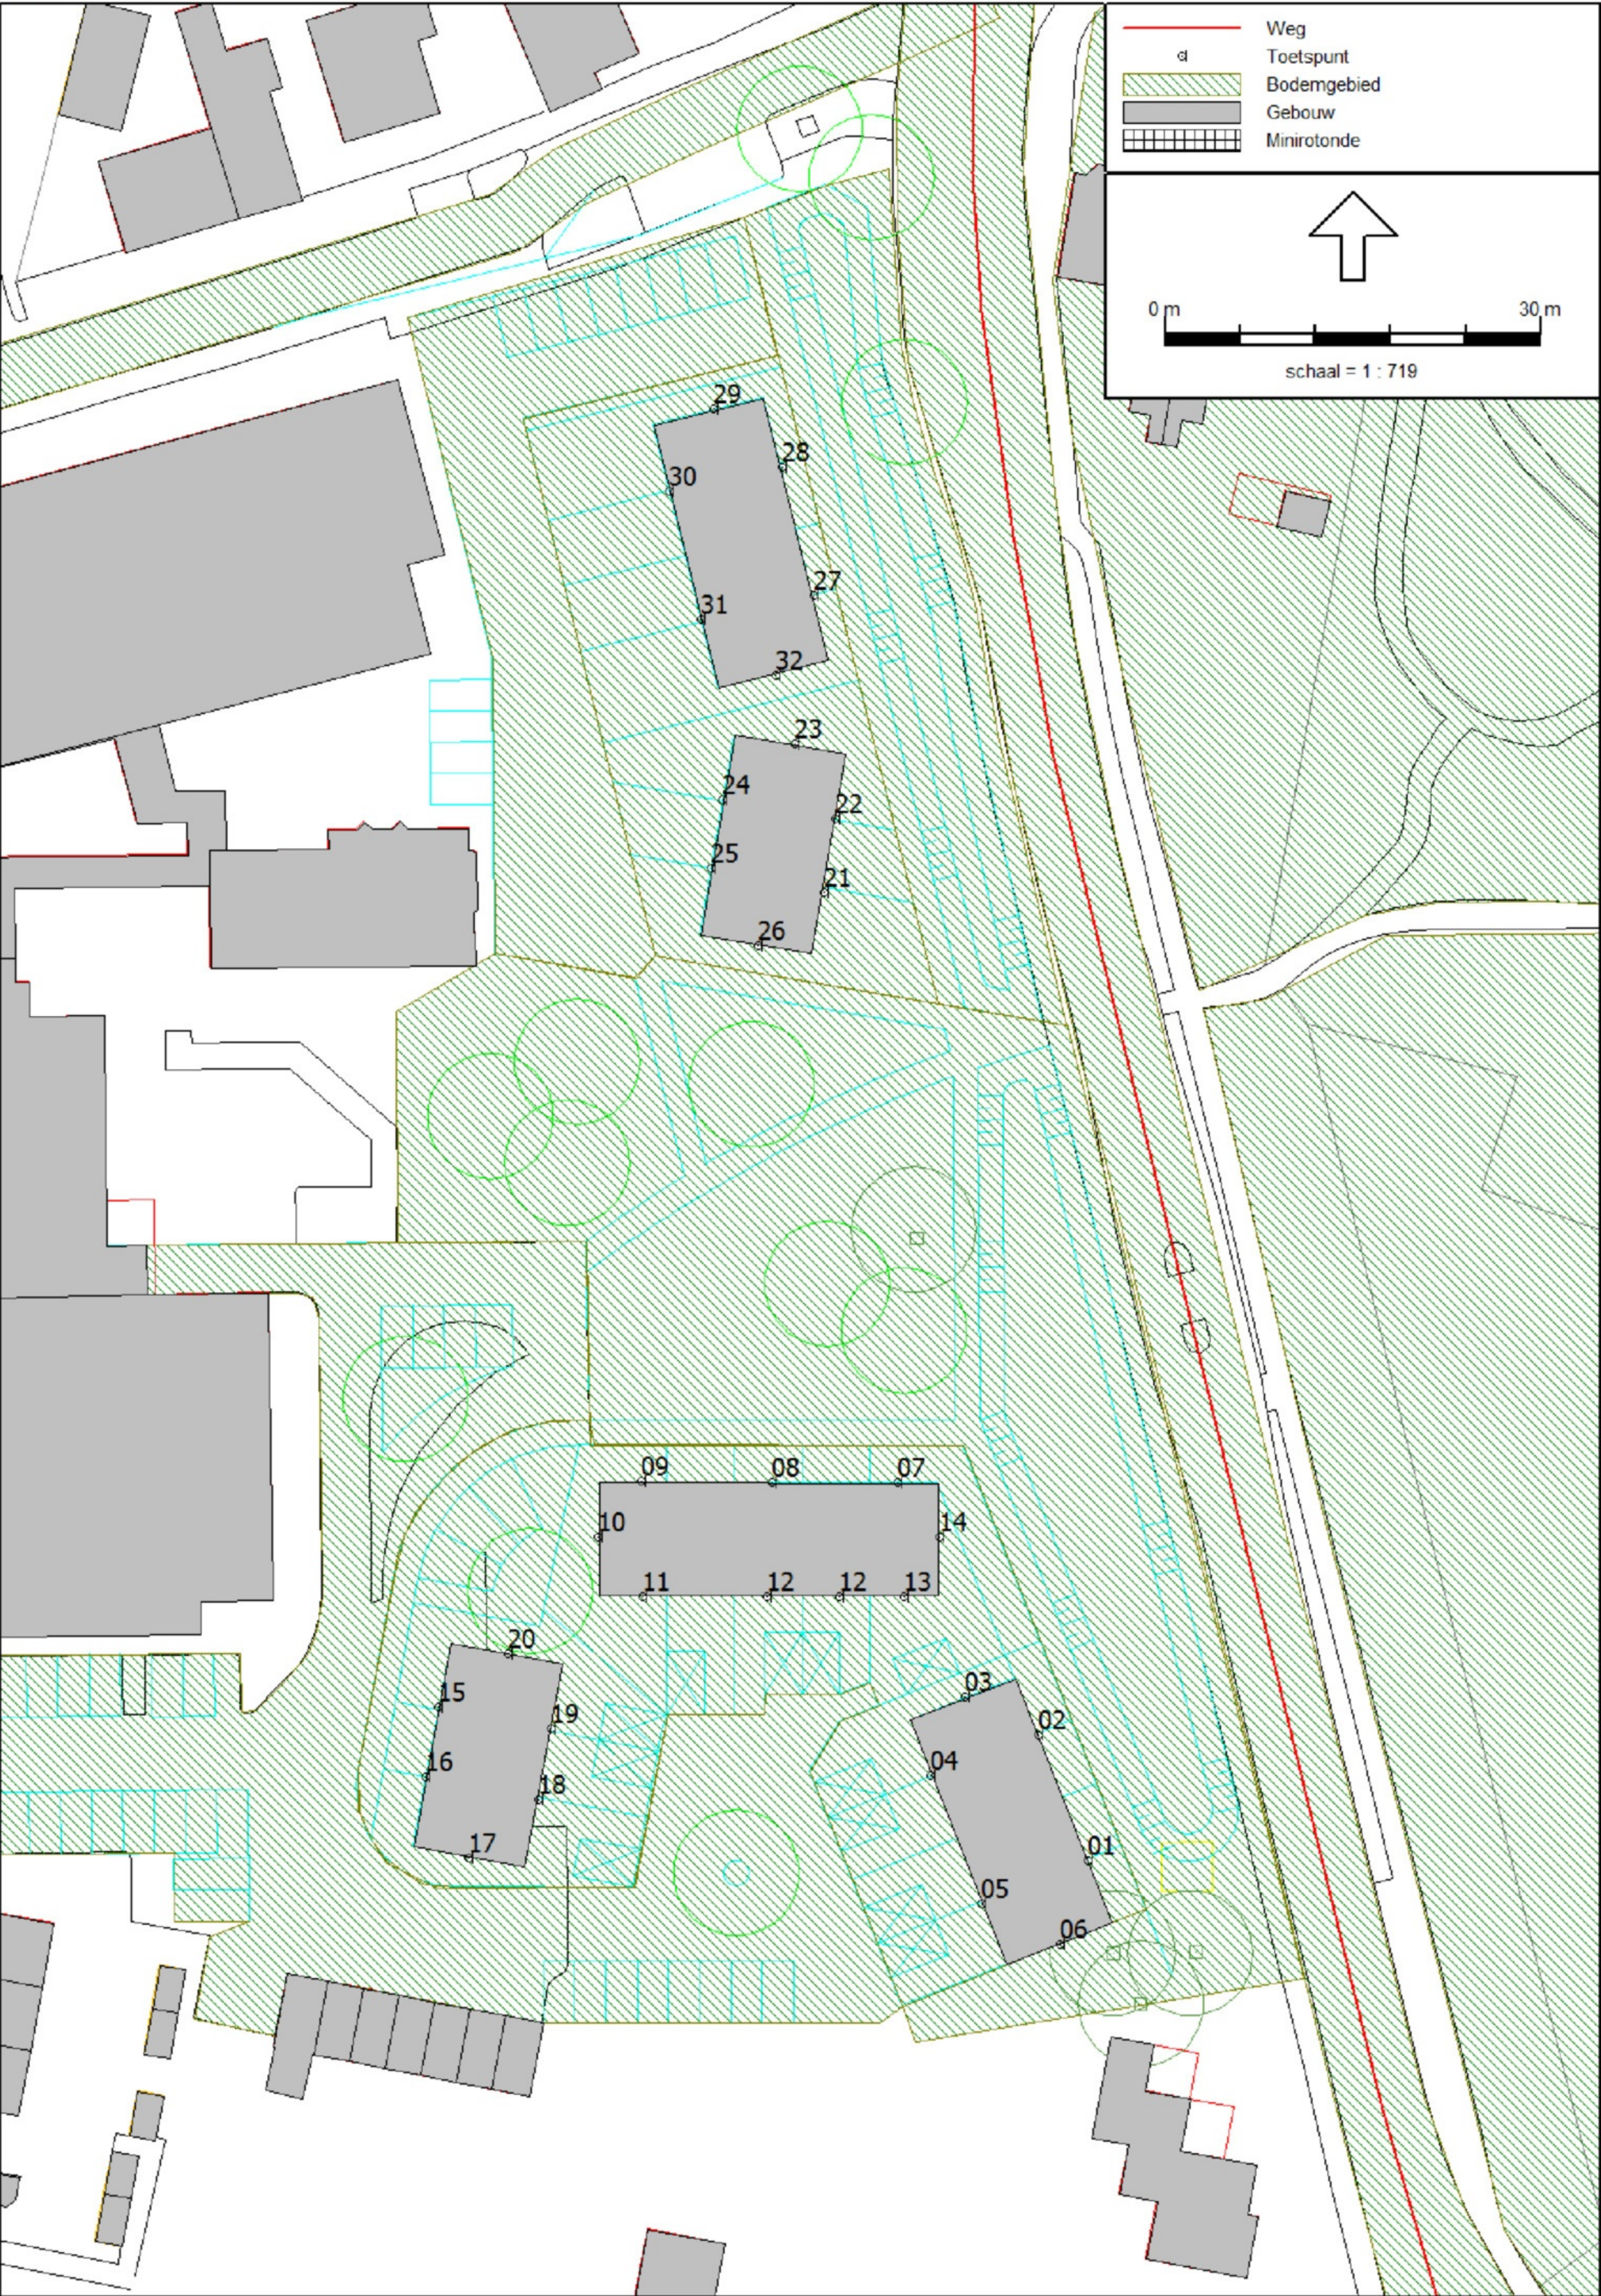

Parkstede te Rijssen

Invoergegevens beoordelingspunten

Aveco de Bondt

Model: Model [REDACTED]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode [REDACTED] - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Voorgevel Blok 1	13,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Voorgevel Blok 1	13,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Rechtergevel Blok 1	13,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Achtergevel Blok 1	13,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Achtergevel Blok 1	13,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Rechtergevel Blok 1	13,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Voorgevel Blok 2	12,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Voorgevel Blok 2	12,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Voorgevel Blok 2	13,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Rechtergevel Blok 2	13,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Achtergevel Blok 2	13,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Achtergevel Blok 2	13,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Achtergevel Blok 2	13,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Achtergevel Blok 2	13,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Linkergevel Blok 2	13,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Voorgevel Blok 3	13,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Voorgevel Blok 3	13,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Rechtergevel Blok 3	13,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Achtergevel Blok 3	13,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Achtergevel Blok 3	13,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Linkergevel Blok 3	13,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Voorgevel Blok 4	11,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Voorgevel Blok 4	11,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Rechtergevel Blok 4	12,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Achtergevel Blok 4	11,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Achtergevel Blok 4	11,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Linkergevel Blok 4	11,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Voorgevel Blok 5	11,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Voorgevel Blok 5	11,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Rechtergevel Blok 5	11,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Achtergevel Blok 5	11,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Achtergevel Blok 5	11,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Linkergevel Blok 5	12,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Bijlage 3: Resultaten



Parkstede te Rijssen
Resultaten Parkstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel Blok 1	1,50	55,8	53,1	47,1	56,7
01_B	Voorgevel Blok 1	4,50	56,5	53,7	47,8	57,4
01_C	Voorgevel Blok 1	7,50	56,3	53,6	47,6	57,2
02_A	Voorgevel Blok 1	1,50	55,2	52,5	46,5	56,1
02_B	Voorgevel Blok 1	4,50	55,9	53,2	47,2	56,8
02_C	Voorgevel Blok 1	7,50	55,8	53,1	47,2	56,7
03_A	Rechtergevel Blok 1	1,50	50,3	47,6	41,6	51,2
03_B	Rechtergevel Blok 1	4,50	51,6	48,8	42,9	52,5
03_C	Rechtergevel Blok 1	7,50	51,7	49,0	43,0	52,6
04_A	Achtergevel Blok 1	1,50	34,9	32,1	26,2	35,8
04_B	Achtergevel Blok 1	4,50	35,7	32,9	27,0	36,6
04_C	Achtergevel Blok 1	7,50	36,6	33,9	27,9	37,5
05_A	Achtergevel Blok 1	1,50	36,3	33,6	27,6	37,2
05_B	Achtergevel Blok 1	4,50	37,0	34,2	28,3	37,9
05_C	Achtergevel Blok 1	7,50	37,9	35,2	29,2	38,8
06_A	Rechtergevel Blok 1	1,50	52,0	49,2	43,3	52,9
06_B	Rechtergevel Blok 1	4,50	52,7	50,0	44,0	53,6
06_C	Rechtergevel Blok 1	7,50	52,6	49,8	43,9	53,5
07_A	Voorgevel Blok 2	1,50	51,1	48,4	42,4	52,0
07_B	Voorgevel Blok 2	4,50	52,2	49,5	43,6	53,2
07_C	Voorgevel Blok 2	7,50	52,3	49,6	43,7	53,2
08_A	Voorgevel Blok 2	1,50	48,6	45,9	40,0	49,5
08_B	Voorgevel Blok 2	4,50	50,3	47,6	41,6	51,2
08_C	Voorgevel Blok 2	7,50	50,5	47,8	41,8	51,4
09_A	Voorgevel Blok 2	1,50	46,4	43,7	37,8	47,4
09_B	Voorgevel Blok 2	4,50	48,4	45,7	39,7	49,3
09_C	Voorgevel Blok 2	7,50	48,7	46,0	40,1	49,6
10_A	Rechtergevel Blok 2	1,50	37,8	35,1	29,1	38,7
10_B	Rechtergevel Blok 2	4,50	38,9	36,2	30,2	39,8
10_C	Rechtergevel Blok 2	7,50	39,9	37,2	31,2	40,8
11_A	Achtergevel Blok 2	1,50	42,1	39,4	33,4	43,0
11_B	Achtergevel Blok 2	4,50	43,9	41,2	35,2	44,8
11_C	Achtergevel Blok 2	7,50	44,3	41,6	35,7	45,2
12_A	Achtergevel Blok 2	1,50	46,5	43,8	37,8	47,4
12_B	Achtergevel Blok 2	4,50	48,1	45,4	39,4	49,0
12_C	Achtergevel Blok 2	7,50	48,4	45,7	39,7	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Parkstede te Rijssen
Resultaten Parkstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	Achtergevel Blok 2	1,50	44,8	42,1	36,2	45,7
13_B	Achtergevel Blok 2	4,50	46,5	43,8	37,9	47,4
13_C	Achtergevel Blok 2	7,50	46,9	44,2	38,2	47,8
14_A	Achtergevel Blok 2	1,50	47,7	45,0	39,1	48,7
14_B	Achtergevel Blok 2	4,50	49,1	46,3	40,4	50,0
14_C	Achtergevel Blok 2	7,50	49,2	46,5	40,5	50,1
15_A	Linkergevel Blok 2	1,50	53,7	51,0	45,0	54,6
15_B	Linkergevel Blok 2	4,50	54,8	52,0	46,1	55,7
15_C	Linkergevel Blok 2	7,50	54,8	52,1	46,1	55,7
16_A	Voorgevel Blok 3	1,50	33,7	30,9	25,0	34,6
16_B	Voorgevel Blok 3	4,50	35,1	32,3	26,4	36,0
16_C	Voorgevel Blok 3	7,50	36,2	33,5	27,5	37,1
17_A	Voorgevel Blok 3	1,50	25,4	22,6	16,6	26,3
17_B	Voorgevel Blok 3	4,50	26,8	24,0	18,0	27,6
17_C	Voorgevel Blok 3	7,50	28,3	25,5	19,4	29,1
18_A	Rechtergevel Blok 3	1,50	37,8	35,0	29,1	38,7
18_B	Rechtergevel Blok 3	4,50	38,3	35,6	29,6	39,2
18_C	Rechtergevel Blok 3	7,50	39,6	36,8	30,9	40,5
19_A	Achtergevel Blok 3	1,50	40,8	38,0	32,1	41,7
19_B	Achtergevel Blok 3	4,50	42,6	39,9	33,9	43,5
19_C	Achtergevel Blok 3	7,50	43,6	40,9	34,9	44,5
20_A	Achtergevel Blok 3	1,50	40,9	38,1	32,2	41,8
20_B	Achtergevel Blok 3	4,50	42,9	40,1	34,2	43,8
20_C	Achtergevel Blok 3	7,50	43,7	41,0	35,0	44,6
21_A	Linkergevel Blok 3	1,50	42,0	39,3	33,4	42,9
21_B	Linkergevel Blok 3	4,50	43,8	41,1	35,1	44,7
21_C	Linkergevel Blok 3	7,50	44,7	41,9	36,0	45,6
22_A	Voorgevel Blok 4	1,50	54,9	52,2	46,3	55,8
22_B	Voorgevel Blok 4	4,50	55,8	53,1	47,1	56,7
22_C	Voorgevel Blok 4	7,50	55,8	53,0	47,1	56,7
23_A	Voorgevel Blok 4	1,50	55,7	53,0	47,1	56,6
23_B	Voorgevel Blok 4	4,50	56,4	53,7	47,7	57,3
23_C	Voorgevel Blok 4	7,50	56,3	53,5	47,6	57,2
24_A	Rechtergevel Blok 4	1,50	53,3	50,6	44,7	54,2
24_B	Rechtergevel Blok 4	4,50	54,0	51,2	45,3	54,9
24_C	Rechtergevel Blok 4	7,50	53,9	51,1	45,2	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Parkstede te Rijssen
Resultaten Parkstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_A	Achtergevel Blok 4	1,50	38,3	35,6	29,7	39,2
25_B	Achtergevel Blok 4	4,50	40,1	37,4	31,4	41,0
25_C	Achtergevel Blok 4	7,50	38,6	35,9	29,9	39,5
26_A	Achtergevel Blok 4	1,50	37,8	35,1	29,1	38,7
26_B	Achtergevel Blok 4	4,50	39,9	37,1	31,2	40,8
26_C	Achtergevel Blok 4	7,50	37,9	35,2	29,2	38,8
27_A	Linkergevel Blok 4	1,50	48,0	45,3	39,3	48,9
27_B	Linkergevel Blok 4	4,50	50,1	47,3	41,4	51,0
27_C	Linkergevel Blok 4	7,50	50,2	47,5	41,5	51,1
28_A	Voorgevel Blok 5	1,50	56,4	53,7	47,8	57,3
28_B	Voorgevel Blok 5	4,50	57,0	54,3	48,4	57,9
28_C	Voorgevel Blok 5	7,50	56,9	54,2	48,3	57,8
29_A	Voorgevel Blok 5	1,50	56,3	53,5	47,6	57,2
29_B	Voorgevel Blok 5	4,50	57,0	54,2	48,3	57,9
29_C	Voorgevel Blok 5	7,50	56,9	54,1	48,2	57,8
30_A	Rechtergevel Blok 5	1,50	52,0	49,3	43,3	52,9
30_B	Rechtergevel Blok 5	4,50	53,1	50,4	44,5	54,0
30_C	Rechtergevel Blok 5	7,50	53,2	50,5	44,5	54,1
31_A	Achtergevel Blok 5	1,50	41,0	38,2	32,3	41,9
31_B	Achtergevel Blok 5	4,50	42,7	39,9	34,0	43,6
31_C	Achtergevel Blok 5	7,50	43,8	41,0	35,1	44,7
32_A	Achtergevel Blok 5	1,50	38,8	36,1	30,1	39,7
32_B	Achtergevel Blok 5	4,50	40,5	37,7	31,8	41,4
32_C	Achtergevel Blok 5	7,50	40,7	38,0	32,0	41,6
33_A	Linkergevel Blok 5	1,50	52,6	49,9	44,0	53,5
33_B	Linkergevel Blok 5	4,50	53,4	50,6	44,7	54,3
33_C	Linkergevel Blok 5	7,50	53,1	50,4	44,4	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Parkstede te Rijssen
Resultaten Enterstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enterstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel Blok 1	1,50	38,1	35,5	29,7	39,2
01_B	Voorgevel Blok 1	4,50	39,2	36,5	30,7	40,2
01_C	Voorgevel Blok 1	7,50	40,2	37,5	31,7	41,2
02_A	Voorgevel Blok 1	1,50	38,0	35,4	29,5	39,0
02_B	Voorgevel Blok 1	4,50	39,0	36,3	30,5	40,0
02_C	Voorgevel Blok 1	7,50	39,8	37,2	31,3	40,8
03_A	Rechtergevel Blok 1	1,50	25,7	23,1	17,3	26,7
03_B	Rechtergevel Blok 1	4,50	27,4	24,7	18,9	28,4
03_C	Rechtergevel Blok 1	7,50	29,1	26,5	20,7	30,1
04_A	Achtergevel Blok 1	1,50	35,8	33,2	27,4	36,8
04_B	Achtergevel Blok 1	4,50	37,2	34,7	28,9	38,3
04_C	Achtergevel Blok 1	7,50	38,7	36,1	30,3	39,7
05_A	Achtergevel Blok 1	1,50	37,5	35,0	29,2	38,6
05_B	Achtergevel Blok 1	4,50	38,9	36,3	30,5	40,0
05_C	Achtergevel Blok 1	7,50	40,3	37,7	31,9	41,3
06_A	Rechtergevel Blok 1	1,50	38,5	35,9	30,2	39,6
06_B	Rechtergevel Blok 1	4,50	39,9	37,4	31,6	41,0
06_C	Rechtergevel Blok 1	7,50	41,6	39,0	33,2	42,6
07_A	Voorgevel Blok 2	1,50	20,4	17,8	12,0	21,4
07_B	Voorgevel Blok 2	4,50	23,4	20,7	14,9	24,4
07_C	Voorgevel Blok 2	7,50	25,3	22,7	16,8	26,3
08_A	Voorgevel Blok 2	1,50	25,0	22,3	16,5	26,0
08_B	Voorgevel Blok 2	4,50	26,6	23,9	18,0	27,6
08_C	Voorgevel Blok 2	7,50	26,9	24,2	18,3	27,9
09_A	Voorgevel Blok 2	1,50	22,5	19,9	14,0	23,5
09_B	Voorgevel Blok 2	4,50	25,7	23,1	17,2	26,7
09_C	Voorgevel Blok 2	7,50	26,0	23,4	17,5	27,0
10_A	Rechtergevel Blok 2	1,50	28,4	25,8	20,0	29,4
10_B	Rechtergevel Blok 2	4,50	31,5	29,0	23,2	32,6
10_C	Rechtergevel Blok 2	7,50	33,3	30,7	24,9	34,4
11_A	Achtergevel Blok 2	1,50	34,7	32,1	26,3	35,7
11_B	Achtergevel Blok 2	4,50	35,9	33,3	27,5	36,9
11_C	Achtergevel Blok 2	7,50	37,4	34,8	29,0	38,5
13_A	Achtergevel Blok 2	1,50	34,4	31,8	26,1	35,5
13_B	Achtergevel Blok 2	4,50	35,7	33,1	27,3	36,8
13_C	Achtergevel Blok 2	7,50	37,5	34,9	29,2	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Parkstede te Rijssen
Resultaten Enterstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enterstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Achtergevel Blok 2	1,50	32,0	29,4	23,6	33,1
14_B	Achtergevel Blok 2	4,50	33,6	31,0	25,2	34,6
14_C	Achtergevel Blok 2	7,50	35,7	33,0	27,2	36,7
15_A	Linkergevel Blok 2	1,50	35,7	33,1	27,2	36,7
15_B	Linkergevel Blok 2	4,50	36,4	33,8	27,9	37,4
15_C	Linkergevel Blok 2	7,50	37,3	34,6	28,8	38,3
16_A	Voorgevel Blok 3	1,50	27,1	24,4	18,6	28,1
16_B	Voorgevel Blok 3	4,50	30,6	28,0	22,2	31,6
16_C	Voorgevel Blok 3	7,50	32,7	30,1	24,3	33,8
17_A	Voorgevel Blok 3	1,50	29,5	26,9	21,1	30,6
17_B	Voorgevel Blok 3	4,50	32,1	29,5	23,7	33,2
17_C	Voorgevel Blok 3	7,50	34,1	31,5	25,7	35,1
18_A	Rechtergevel Blok 3	1,50	33,1	30,5	24,7	34,1
18_B	Rechtergevel Blok 3	4,50	37,8	35,2	29,4	38,8
18_C	Rechtergevel Blok 3	7,50	39,4	36,8	31,0	40,5
19_A	Achtergevel Blok 3	1,50	33,0	30,4	24,7	34,1
19_B	Achtergevel Blok 3	4,50	36,2	33,6	27,8	37,2
19_C	Achtergevel Blok 3	7,50	37,8	35,2	29,4	38,9
20_A	Achtergevel Blok 3	1,50	33,5	30,9	25,1	34,6
20_B	Achtergevel Blok 3	4,50	35,9	33,3	27,5	37,0
20_C	Achtergevel Blok 3	7,50	37,5	34,9	29,1	38,6
21_A	Linkergevel Blok 3	1,50	20,0	17,4	11,6	21,0
21_B	Linkergevel Blok 3	4,50	20,3	17,7	11,8	21,3
21_C	Linkergevel Blok 3	7,50	23,2	20,5	14,7	24,2
22_A	Voorgevel Blok 4	1,50	34,3	31,7	25,8	35,3
22_B	Voorgevel Blok 4	4,50	36,0	33,4	27,5	37,0
22_C	Voorgevel Blok 4	7,50	36,5	33,9	28,0	37,5
23_A	Voorgevel Blok 4	1,50	35,5	32,9	27,0	36,5
23_B	Voorgevel Blok 4	4,50	36,8	34,1	28,2	37,7
23_C	Voorgevel Blok 4	7,50	36,5	33,8	27,9	37,4
24_A	Rechtergevel Blok 4	1,50	29,7	27,1	21,2	30,7
24_B	Rechtergevel Blok 4	4,50	31,4	28,7	22,9	32,4
24_C	Rechtergevel Blok 4	7,50	30,1	27,5	21,6	31,1
25_A	Achtergevel Blok 4	1,50	21,5	18,8	12,9	22,4
25_B	Achtergevel Blok 4	4,50	25,1	22,4	16,6	26,1
25_C	Achtergevel Blok 4	7,50	26,0	23,3	17,5	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Parkstede te Rijssen
Resultaten Enterstraat (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enterstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Achtergevel Blok 4	1,50	22,2	19,5	13,7	23,2
26_B	Achtergevel Blok 4	4,50	25,7	23,1	17,3	26,7
26_C	Achtergevel Blok 4	7,50	26,7	24,1	18,2	27,7
27_A	Linkergevel Blok 4	1,50	33,9	31,3	25,5	34,9
27_B	Linkergevel Blok 4	4,50	35,0	32,4	26,6	36,0
27_C	Linkergevel Blok 4	7,50	35,6	33,0	27,1	36,6
28_A	Voorgevel Blok 5	1,50	33,5	30,9	25,0	34,5
28_B	Voorgevel Blok 5	4,50	34,4	31,8	25,9	35,4
28_C	Voorgevel Blok 5	7,50	34,6	31,9	26,0	35,5
29_A	Voorgevel Blok 5	1,50	33,1	30,4	24,6	34,1
29_B	Voorgevel Blok 5	4,50	33,9	31,3	25,4	34,9
29_C	Voorgevel Blok 5	7,50	34,1	31,4	25,6	35,1
30_A	Rechtergevel Blok 5	1,50	24,1	21,4	15,6	25,1
30_B	Rechtergevel Blok 5	4,50	27,1	24,5	18,7	28,1
30_C	Rechtergevel Blok 5	7,50	27,4	24,8	19,0	28,4
31_A	Achtergevel Blok 5	1,50	25,1	22,5	16,7	26,2
31_B	Achtergevel Blok 5	4,50	26,3	23,7	17,9	27,4
31_C	Achtergevel Blok 5	7,50	26,8	24,2	18,4	27,8
32_A	Achtergevel Blok 5	1,50	26,5	23,9	18,1	27,5
32_B	Achtergevel Blok 5	4,50	29,3	26,8	21,0	30,4
32_C	Achtergevel Blok 5	7,50	28,1	25,5	19,7	29,1
33_A	Linkergevel Blok 5	1,50	19,8	17,1	11,2	20,7
33_B	Linkergevel Blok 5	4,50	21,6	18,9	12,9	22,5
33_C	Linkergevel Blok 5	7,50	25,9	23,2	17,3	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel Blok 1	1,50	60,9	58,2	52,2	61,8
01_B	Voorgevel Blok 1	4,50	61,5	58,8	52,9	62,5
01_C	Voorgevel Blok 1	7,50	61,4	58,7	52,7	62,3
02_A	Voorgevel Blok 1	1,50	60,3	57,6	51,6	61,2
02_B	Voorgevel Blok 1	4,50	61,0	58,3	52,3	61,9
02_C	Voorgevel Blok 1	7,50	60,9	58,2	52,3	61,9
03_A	Rechtergevel Blok 1	1,50	55,3	52,6	46,7	56,2
03_B	Rechtergevel Blok 1	4,50	56,6	53,9	47,9	57,5
03_C	Rechtergevel Blok 1	7,50	56,7	54,0	48,0	57,6
04_A	Achtergevel Blok 1	1,50	43,3	40,7	34,9	44,3
04_B	Achtergevel Blok 1	4,50	44,5	41,9	36,0	45,5
04_C	Achtergevel Blok 1	7,50	45,8	43,1	37,3	46,8
05_A	Achtergevel Blok 1	1,50	45,0	42,3	36,5	46,0
05_B	Achtergevel Blok 1	4,50	46,0	43,4	37,6	47,0
05_C	Achtergevel Blok 1	7,50	47,3	44,6	38,8	48,3
06_A	Rechtergevel Blok 1	1,50	57,1	54,4	48,5	58,1
06_B	Rechtergevel Blok 1	4,50	57,9	55,2	49,2	58,8
06_C	Rechtergevel Blok 1	7,50	57,9	55,2	49,2	58,8
07_A	Voorgevel Blok 2	1,50	56,1	53,4	47,4	57,0
07_B	Voorgevel Blok 2	4,50	57,3	54,5	48,6	58,2
07_C	Voorgevel Blok 2	7,50	57,3	54,6	48,7	58,3
08_A	Voorgevel Blok 2	1,50	53,6	50,9	45,0	54,5
08_B	Voorgevel Blok 2	4,50	55,3	52,6	46,7	56,2
08_C	Voorgevel Blok 2	7,50	55,5	52,8	46,9	56,4
09_A	Voorgevel Blok 2	1,50	51,5	48,7	42,8	52,4
09_B	Voorgevel Blok 2	4,50	53,4	50,7	44,8	54,3
09_C	Voorgevel Blok 2	7,50	53,7	51,0	45,1	54,7
10_A	Rechtergevel Blok 2	1,50	43,2	40,5	34,6	44,2
10_B	Rechtergevel Blok 2	4,50	44,6	41,9	36,0	45,6
10_C	Rechtergevel Blok 2	7,50	45,8	43,1	37,1	46,7
11_A	Achtergevel Blok 2	1,50	47,8	45,1	39,2	48,8
11_B	Achtergevel Blok 2	4,50	49,5	46,8	40,9	50,5
11_C	Achtergevel Blok 2	7,50	50,1	47,4	41,5	51,1
13_A	Achtergevel Blok 2	1,50	50,2	47,5	41,6	51,1
13_B	Achtergevel Blok 2	4,50	51,9	49,2	43,2	52,8
13_C	Achtergevel Blok 2	7,50	52,4	49,7	43,7	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Achtergevel Blok 2	1,50	52,8	50,1	44,2	53,8
14_B	Achtergevel Blok 2	4,50	54,2	51,5	45,5	55,1
14_C	Achtergevel Blok 2	7,50	54,4	51,7	45,7	55,3
15_A	Linkergevel Blok 2	1,50	58,8	56,1	50,1	59,7
15_B	Linkergevel Blok 2	4,50	59,8	57,1	51,2	60,7
15_C	Linkergevel Blok 2	7,50	59,9	57,1	51,2	60,8
16_A	Voorgevel Blok 3	1,50	39,5	36,8	30,9	40,4
16_B	Voorgevel Blok 3	4,50	41,4	38,7	32,8	42,3
16_C	Voorgevel Blok 3	7,50	42,8	40,1	34,2	43,8
17_A	Voorgevel Blok 3	1,50	36,0	33,3	27,4	36,9
17_B	Voorgevel Blok 3	4,50	38,2	35,6	29,7	39,2
17_C	Voorgevel Blok 3	7,50	40,1	37,5	31,6	41,1
18_A	Rechtergevel Blok 3	1,50	44,0	41,3	35,4	45,0
18_B	Rechtergevel Blok 3	4,50	46,1	43,4	37,5	47,1
18_C	Rechtergevel Blok 3	7,50	47,5	44,8	39,0	48,5
19_A	Achtergevel Blok 3	1,50	46,4	43,7	37,8	47,4
19_B	Achtergevel Blok 3	4,50	48,5	45,8	39,9	49,4
19_C	Achtergevel Blok 3	7,50	49,6	46,9	41,0	50,6
20_A	Achtergevel Blok 3	1,50	46,6	43,9	38,0	47,5
20_B	Achtergevel Blok 3	4,50	48,7	46,0	40,0	49,6
20_C	Achtergevel Blok 3	7,50	49,6	46,9	41,0	50,6
21_A	Linkergevel Blok 3	1,50	47,0	44,3	38,4	48,0
21_B	Linkergevel Blok 3	4,50	48,8	46,1	40,1	49,7
21_C	Linkergevel Blok 3	7,50	49,7	47,0	41,0	50,6
22_A	Voorgevel Blok 4	1,50	60,0	57,2	51,3	60,9
22_B	Voorgevel Blok 4	4,50	60,8	58,1	52,2	61,8
22_C	Voorgevel Blok 4	7,50	60,8	58,1	52,2	61,7
23_A	Voorgevel Blok 4	1,50	60,8	58,0	52,1	61,7
23_B	Voorgevel Blok 4	4,50	61,4	58,7	52,8	62,3
23_C	Voorgevel Blok 4	7,50	61,3	58,6	52,6	62,2
24_A	Rechtergevel Blok 4	1,50	58,4	55,6	49,7	59,3
24_B	Rechtergevel Blok 4	4,50	59,0	56,3	50,3	59,9
24_C	Rechtergevel Blok 4	7,50	58,9	56,2	50,2	59,8
25_A	Achtergevel Blok 4	1,50	43,4	40,7	34,8	44,3
25_B	Achtergevel Blok 4	4,50	45,3	42,5	36,6	46,2
25_C	Achtergevel Blok 4	7,50	43,8	41,1	35,1	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model [REDACTED] - wegdek SMA NL-8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Achtergevel Blok 4	1,50	42,9	40,2	34,2	43,8
26_B	Achtergevel Blok 4	4,50	45,0	42,3	36,4	45,9
26_C	Achtergevel Blok 4	7,50	43,2	40,5	34,6	44,2
27_A	Linkergevel Blok 4	1,50	53,1	50,4	44,5	54,1
27_B	Linkergevel Blok 4	4,50	55,2	52,5	46,5	56,1
27_C	Linkergevel Blok 4	7,50	55,4	52,6	46,7	56,3
28_A	Voorgevel Blok 5	1,50	61,4	58,7	52,8	62,4
28_B	Voorgevel Blok 5	4,50	62,1	59,3	53,4	63,0
28_C	Voorgevel Blok 5	7,50	62,0	59,2	53,3	62,9
29_A	Voorgevel Blok 5	1,50	61,3	58,6	52,6	62,2
29_B	Voorgevel Blok 5	4,50	62,0	59,3	53,3	62,9
29_C	Voorgevel Blok 5	7,50	61,9	59,1	53,2	62,8
30_A	Rechtergevel Blok 5	1,50	57,0	54,3	48,3	57,9
30_B	Rechtergevel Blok 5	4,50	58,1	55,4	49,5	59,1
30_C	Rechtergevel Blok 5	7,50	58,2	55,5	49,6	59,2
31_A	Achtergevel Blok 5	1,50	46,1	43,4	37,4	47,0
31_B	Achtergevel Blok 5	4,50	47,8	45,0	39,1	48,7
31_C	Achtergevel Blok 5	7,50	48,9	46,1	40,2	49,8
32_A	Achtergevel Blok 5	1,50	44,1	41,3	35,4	45,0
32_B	Achtergevel Blok 5	4,50	45,8	43,1	37,1	46,7
32_C	Achtergevel Blok 5	7,50	45,9	43,2	37,2	46,8
33_A	Linkergevel Blok 5	1,50	57,6	54,9	49,0	58,6
33_B	Linkergevel Blok 5	4,50	58,4	55,6	49,7	59,3
33_C	Linkergevel Blok 5	7,50	58,1	55,4	49,4	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5: Tabel hogere waarden

Hogere waarden

			Parkstraat
Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Lden [dB]
01_A	Voorgevel Blok 1	1,5	56,7
01_B	Voorgevel Blok 1	4,5	57,4
01_C	Voorgevel Blok 1	7,5	57,2
02_A	Voorgevel Blok 1	1,5	56,1
02_B	Voorgevel Blok 1	4,5	56,8
02_C	Voorgevel Blok 1	7,5	56,7
03_A	Rechtergevel Blok 1	1,5	51,2
03_B	Rechtergevel Blok 1	4,5	52,5
03_C	Rechtergevel Blok 1	7,5	52,6
04_A	Achtergevel Blok 1	1,5	35,8
04_B	Achtergevel Blok 1	4,5	36,6
04_C	Achtergevel Blok 1	7,5	37,5
05_A	Achtergevel Blok 1	1,5	37,2
05_B	Achtergevel Blok 1	4,5	37,9
05_C	Achtergevel Blok 1	7,5	38,8
06_A	Rechtergevel Blok 1	1,5	52,9
06_B	Rechtergevel Blok 1	4,5	53,6
06_C	Rechtergevel Blok 1	7,5	53,5
07_A	Voorgevel Blok 2	1,5	52,0
07_B	Voorgevel Blok 2	4,5	53,2
07_C	Voorgevel Blok 2	7,5	53,2
08_A	Voorgevel Blok 2	1,5	49,5
08_B	Voorgevel Blok 2	4,5	51,2
08_C	Voorgevel Blok 2	7,5	51,4
09_A	Voorgevel Blok 2	1,5	47,4
09_B	Voorgevel Blok 2	4,5	49,3
09_C	Voorgevel Blok 2	7,5	49,6
10_A	Rechtergevel Blok 2	1,5	38,7
10_B	Rechtergevel Blok 2	4,5	39,8
10_C	Rechtergevel Blok 2	7,5	40,8
11_A	Achtergevel Blok 2	1,5	43,0
11_B	Achtergevel Blok 2	4,5	44,8
11_C	Achtergevel Blok 2	7,5	45,2
12_A	Achtergevel Blok 2	1,5	47,4
12_B	Achtergevel Blok 2	4,5	49,0
12_C	Achtergevel Blok 2	7,5	49,3
13_A	Achtergevel Blok 2	1,5	45,7
13_B	Achtergevel Blok 2	4,5	47,4
13_C	Achtergevel Blok 2	7,5	47,8
14_A	Achtergevel Blok 2	1,5	48,7
14_B	Achtergevel Blok 2	4,5	50,0
14_C	Achtergevel Blok 2	7,5	50,1
15_A	Linkergevel Blok 2	1,5	54,6
15_B	Linkergevel Blok 2	4,5	55,7
15_C	Linkergevel Blok 2	7,5	55,7
16_A	Voorgevel Blok 3	1,5	34,6
16_B	Voorgevel Blok 3	4,5	36,0
16_C	Voorgevel Blok 3	7,5	37,1
17_A	Voorgevel Blok 3	1,5	26,3
17_B	Voorgevel Blok 3	4,5	27,6
17_C	Voorgevel Blok 3	7,5	29,1
18_A	Rechtergevel Blok 3	1,5	38,7
18_B	Rechtergevel Blok 3	4,5	39,2
18_C	Rechtergevel Blok 3	7,5	40,5
19_A	Achtergevel Blok 3	1,5	41,7
19_B	Achtergevel Blok 3	4,5	43,5
19_C	Achtergevel Blok 3	7,5	44,5
20_A	Achtergevel Blok 3	1,5	41,8

20_B	Achtergevel Blok 3	4,5	43,8
20_C	Achtergevel Blok 3	7,5	44,6
21_A	Linkergevel Blok 3	1,5	42,9
21_B	Linkergevel Blok 3	4,5	44,7
21_C	Linkergevel Blok 3	7,5	45,6
22_A	Voorgevel Blok 4	1,5	55,8
22_B	Voorgevel Blok 4	4,5	56,7
22_C	Voorgevel Blok 4	7,5	56,7
23_A	Voorgevel Blok 4	1,5	56,6
23_B	Voorgevel Blok 4	4,5	57,3
23_C	Voorgevel Blok 4	7,5	57,2
24_A	Rechtergevel Blok 4	1,5	54,2
24_B	Rechtergevel Blok 4	4,5	54,9
24_C	Rechtergevel Blok 4	7,5	54,8
25_A	Achtergevel Blok 4	1,5	39,2
25_B	Achtergevel Blok 4	4,5	41,0
25_C	Achtergevel Blok 4	7,5	39,5
26_A	Achtergevel Blok 4	1,5	38,7
26_B	Achtergevel Blok 4	4,5	40,8
26_C	Achtergevel Blok 4	7,5	38,8
27_A	Linkergevel Blok 4	1,5	48,9
27_B	Linkergevel Blok 4	4,5	51,0
27_C	Linkergevel Blok 4	7,5	51,1
28_A	Voorgevel Blok 5	1,5	57,3
28_B	Voorgevel Blok 5	4,5	57,9
28_C	Voorgevel Blok 5	7,5	57,8
29_A	Voorgevel Blok 5	1,5	57,2
29_B	Voorgevel Blok 5	4,5	57,9
29_C	Voorgevel Blok 5	7,5	57,8
30_A	Rechtergevel Blok 5	1,5	52,9
30_B	Rechtergevel Blok 5	4,5	54,0
30_C	Rechtergevel Blok 5	7,5	54,1
31_A	Achtergevel Blok 5	1,5	41,9
31_B	Achtergevel Blok 5	4,5	43,6
31_C	Achtergevel Blok 5	7,5	44,7
32_A	Achtergevel Blok 5	1,5	39,7
32_B	Achtergevel Blok 5	4,5	41,4
32_C	Achtergevel Blok 5	7,5	41,6
33_A	Linkergevel Blok 5	1,5	53,5
33_B	Linkergevel Blok 5	4,5	54,3
33_C	Linkergevel Blok 5	7,5	54,0