



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa

Rijssen, Opbroek Oost

Gemeente Rijssen-Holten

Datum: 28 oktober 2022
Projectnummer: 180515.01
Versie 1.1

INHOUD

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Ligging plangebied	4
1.3	Verbeelding	5
1.4	Doel van het onderzoek	6
2	Wet- en regelgeving	7
2.1	Wet geluidhinder	7
2.2	Hogere waarde procedure	9
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	10
2.4	Rekenmethodieken	10
3	Onderzoeksgegevens	12
3.1	Selectie van geluidbronnen	12
4	Onderzoek	15
4.1	Onderzoeksopzet	15
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	15
4.3	Geluidbelastingen	16
4.4	Maatregelenoverweging	29
5	Conclusie	34

Bijlagen:

Bijlage 1: Analoge verbeelding

Bijlage 2: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage 3: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage 4: Resultaten in tabelvorm


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In Rijssen bestaat het voornemen het woningbouwplan Opbroek Oost te realiseren. In het noordelijk deel van Opbroek Oost is ruimte voor maximaal 15 vrijstaande woningen op ruime kavels in een landschappelijke setting. In het verdere plangebied is voorzien in een woongebied met maximaal 550 woningen met ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in het zuidoosten van het plangebied. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied


Het voorliggende plan voorziet de realisatie van woningbouw op de locatie Opbroek Oost, een nieuwbouwplan ten oosten van de kern Rijssen. De directe omgeving wordt gekenmerkt door onder andere (beoogde) woningbouw, natuur en land- en tuinbouw. Figuur 1 toont de globale ligging van het plangebied.

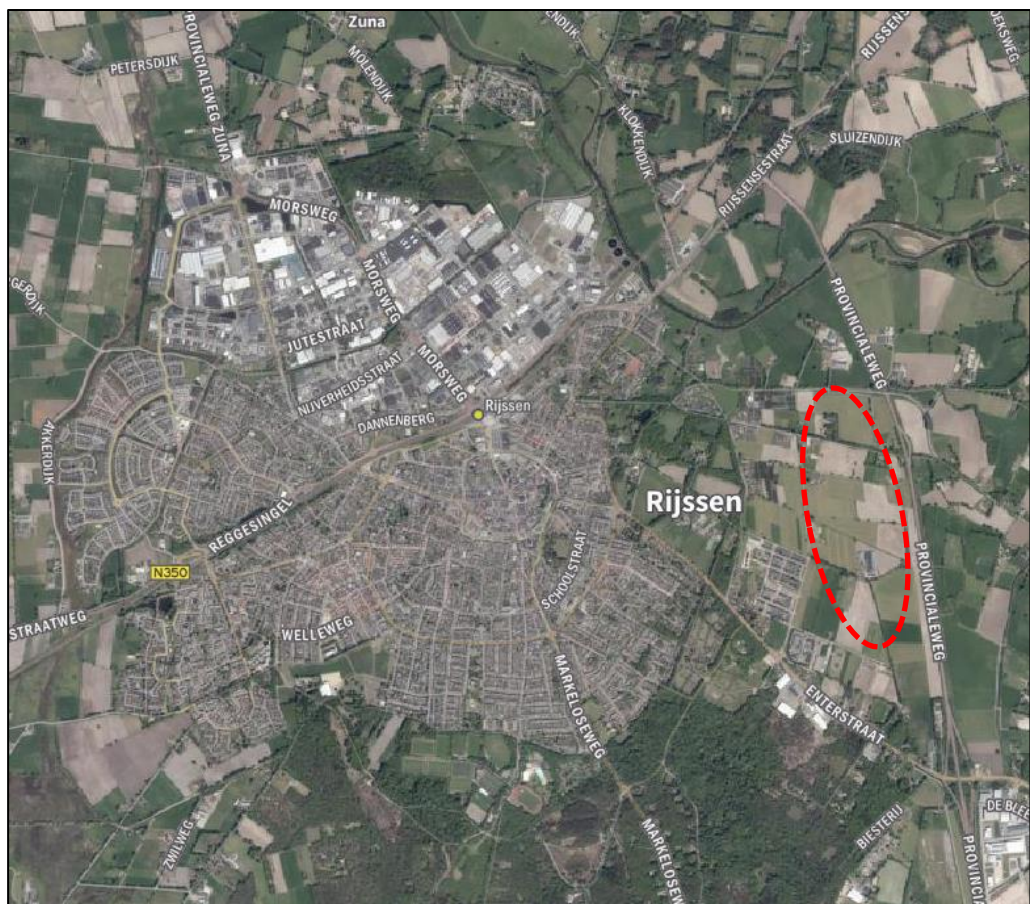

Figuur 1 Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Verbeelding

Figuur 2 geeft een uitsnede van de verbeelding weer.

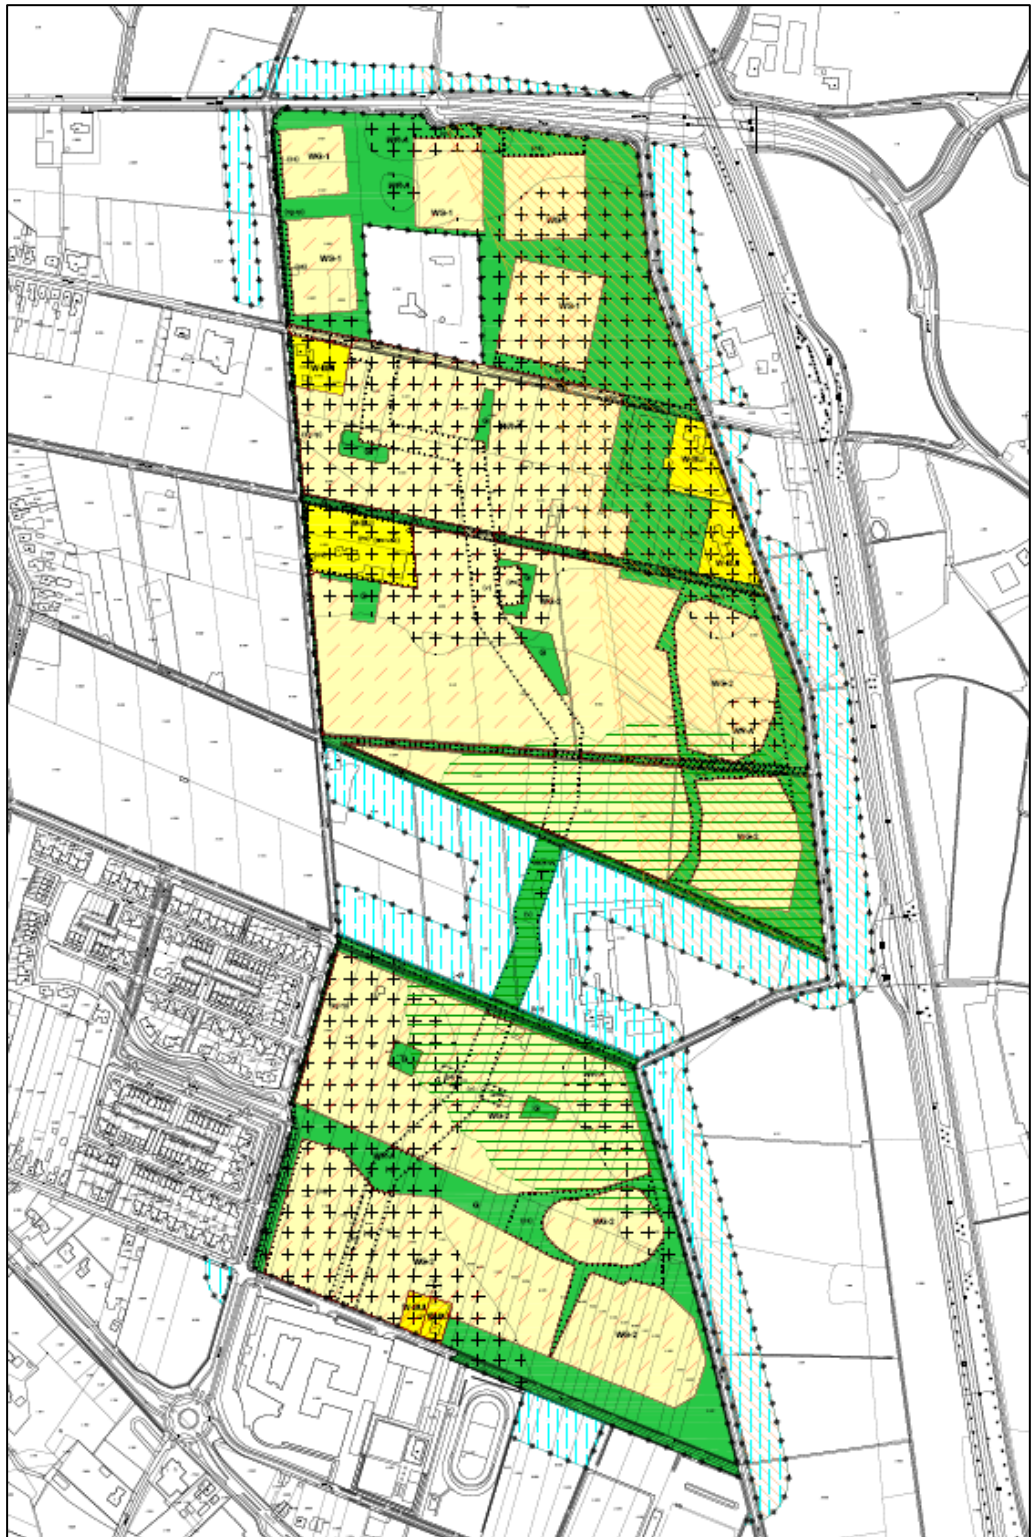

Figuur 2 uitsnede verbeelding, d.d. oktober 2022

1.4 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buiten stedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffings- waarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffings- waarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

² De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Bij het verkrijgen van hogere waarden dient voldaan te worden aan voorwaarden uit het lokaal vastgestelde gemeentelijk geluidbeleid. De gemeente Rijssen-Holten hanteert bij het verlenen van hogere waarden de beleidsregel "Gebiedsgericht geluidbeleid Rijssen-Holten (Nota hogere waarden)" van 12 mei 2009. In het gemeentelijk geluidbeleid hanteert de gemeente ambitiewaarden en bovengrenzen. De ambitiewaarde voor woonwijken bedraagt 43 dB (rustig), de bovengrens bedraagt 58 dB (zeer onrustig).

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en met de geluidsklasse '**onrustig**' worden aanvullend de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken: indien mogelijk worden bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) getroffen; indien mogelijk wordt de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroot; bij voorkeur dient bij woningen/appartementen een buitenruimte (tuin en/of balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied; het stedenbouwkundig ontwerp wordt zodanig vormgeven dat de woningen aan randen van woongebieden zoveel mogelijk zorgen voor afscherming van het achterliggende gebied;

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en met de geluidsklasse '**zeer onrustig**' worden aanvullend de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken: bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte in de woning aan de geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten in de woning aan de geluidsluwe zijde; wanneer de woning een balkon heeft aan de geluid belastende zijde dan moet deze bij voorkeur afsluitbaar zijn, zodat de bewoner zelf kan kiezen of

men zich wil afzonderen/afschermen van de hoge geluidsbelasting of niet; de buitenruimtes (tuin of balkon) worden bij voorkeur aan de geluidsluwe zijde gesitueerd.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaai of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.1).

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Rijssen-Holten en betreffen cijfers over het jaar 2030. In figuur 3 geeft de gebruikte wegen weer, samen met de oorsprong van de verkeersgegevens. In het kader van dit plan is door Royal HaskoningDHV een verkeersmodelanalyse³ gemaakt. De gegevens van de Oosterhofweg zijn afkomstig uit het verkeersmodel Twente 2020. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de verkeersgegevens. De verkeersgegevens van de provinciale weg zijn ontleend uit de Atlas van Overijssel.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke geluidbronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen.

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Provinciale weg N347, Leijerweerdsluis en de Enterstraat. De Leijerweerdsluis is een 60 km/uur weg. Als de wijk is gerealiseerd valt de Leijerweerdsluis echter binnen de bebouwde kom. Mede gezien de landelijke ontwikkelingen over o.a. verkeersveiligheid gaat het westelijke gedeelte van deze weg dan naar een 30 km/uur weg. Het gedeelte ten oosten van de kruising met de weg Elsmaten zal nog steeds 60 km/uur blijven. Ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen en de nog aan te leggen weg in het plangebied zijn beschouwd (deze wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen zone, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in de berekeningen).

3.1.1 *Snelheid wegen*

Op de wegen gelden de volgende maximum snelheden:

- Provinciale weg N347: 80 km/uur;
- Leijerweerdsluis: 60 km/uur en 30 km/uur;
- Enterstraat: 50 km/uur;
- Alle overige wegen 30 km/uur.

3.1.2 *Wegverharding*

Op de getoetste wegen is sprake van de volgende wegverharding:

- Alle wegen, dichtasfaltbeton (W0),
- De huidige onverharde wegen, elementenverharding in keperverband (W9a),
- De hoofdweg binnen het plangebied wordt geluid reducerende klinkerverharding toegepast (DuraSilent).

3.1.3 *Verkeersintensiteiten wegen*

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) afkomstig van onderzoek

³ Kenmerk BG5592TPNT2002071547, Verkeersmodelanalyse Opbroek-oost, d.d. 21 februari 2020

uitgevoerd door Royal HaskoningDHV voor de gemeente Rijssen-Holten. De etmaal intensiteit en motorvoertuigverdeling van de provinciale weg is afkomstig van de Atlas van Overijssel. Om te komen tot een prognose voor het jaar 2032 is uitgegaan van een autonoom groeipercentage van 1% (per jaar) voor de gemeentelijke wegen, voor de provinciale weg is uitgegaan van een groeipercentage van 1,5%. In de volgende tabel zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven. Een nadere specificering van de invoergegevens is te vinden in bijlage 2. De verdeling van de motorvoertuigen op de gemeentelijke wegen is gebaseerd op de applicatie VI Lucht en Geluid Infomil.

Tabel 4 Gehanteerde verkeersgegevens (afgerond in tientallen)

		2020	2021	2030	2032	
weg	wegvak	intensiteit	intensiteit	intensiteit	intensiteit	afgerond
N347*	t.h.v. plangebied	-	12.272	14.032	14.456	14.500
Weg plangebied	Noord	-	-	770	785	790
Weg plangebied	Midden	-	-	770	785	790
Weg plangebied	Zuid	-	-	1.540	1.571	1.570
Leijersweerdseweg	West	-	-	3.450	3.519	3.520
Leijersweerdseweg	Oost	-	-	2.140	2.183	2.180
Enterstraat	West	-	-	8.680	8.854	8.850
Enterstraat	Oost	-	-	13.670	13.945	13.940
Cattelaar**	Zuid	-	-	3.860	3.938	3.940
Cattelaar**	Noord	-	-	770	785	790
Opbroekweg***	West	-	-	-	-	500
Opbroekweg***	Midden	-	-	-	-	2000
Opbroekweg***	Oost	-	-	-	-	500
Witmoesdijk***	-	-	-	770	785	790
Oosterhofweg*	West	1.100	-	-	1.240	1.240

*= Deze gegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel Twente 2020.


** = De Cattelaar heeft alleen gemotoriseerd verkeer ten hoogte van de ingang van het plangebied. Midden in het plangebied is het een langzaamverkeersroute.

*** = Aanname op basis van de omliggende wegen.

De overige wegen, waarvan geen verkeersintensiteiten zijn opgegeven, zijn allen bestempeld als langzaamverkeersroutes en zijn derhalve niet opgenomen in het model.

3.1.4 Bebouwing en ligging toetspunten

Aan de hand van de verbeelding is het rekenmodel opgebouwd. Vanuit het worst-case perspectief wordt aangenomen dat de bebouwing maximaal 10,5 meter hoog is. De toetspunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. Er wordt getoetst op de randen van de bestemmingsgebieden. Dit is dus een maximaal planologische berekening, afhankelijk van de ligging van het bouwvlak kan de werkelijke geluidsbelasting lager uitkomen. In de volgende afbeelding zijn de bouwvlaknummers weergegeven

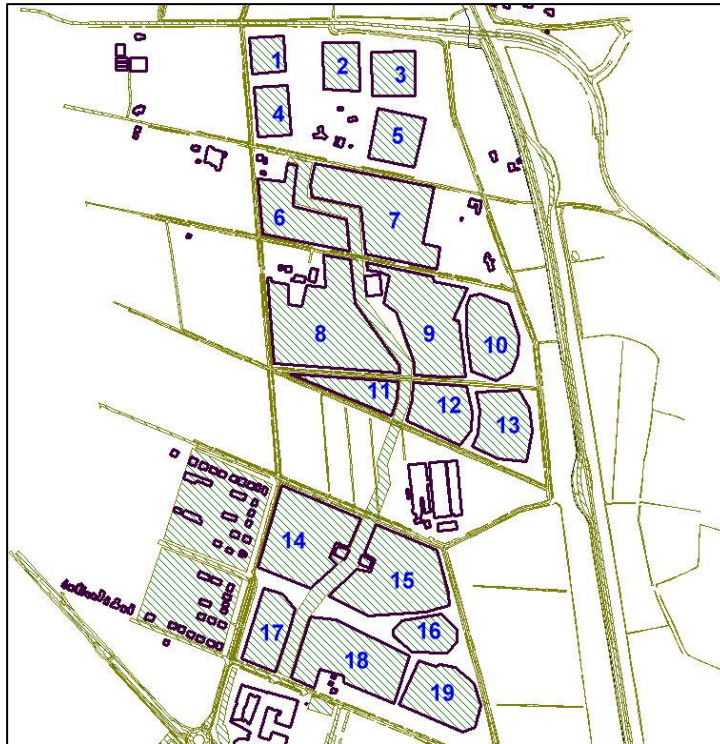

Figuur 4 bouwvlaknummering

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Op de meeste wegen wordt een correctie van 5 dB⁴ toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur. Op de N347 buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid 80 km/uur. Voor dit wegvak ligt de aftrek tussen de 2 en 4 dB, afhankelijk van de geluidsbelasting.

⁴ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een binnenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. Er wordt gerekend met een standaardbodemfactor van 0,5 voor het hele model. Hiermee wordt rekening gehouden met parkeerplaatsen en deels versteende tuinen, alsook de toevoeging van waterpartijen waar er nu nog enkel zachte bodem aanwezig is. Daarnaast is ten noorden van de bouwvlakken 3 en 4 een strook met bodemfactor 0,8 gemodelleerd. Deze bouwvlakken krijgen een ander, groener, karakter dan een typische woonwijk. Desbetreffend gebied zal dan ook de bestemming 'groen' krijgen, met enkel een toegangsweg als verhard oppervlak.

De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. Bijlage 3 geeft de invoergegevens en bijlage 4 bevat een rapportage van de rekenresultaten van het model.


4.3 Geluidbelastingen

Er wordt getoetst op de Wgh en het gemeentelijk beleid. De resultaten worden daarom weergegeven in groen (≤ 43 dB), geel (≤ 48 dB), oranje (≤ 63 dB) en rood (> 63 dB).


4.3.1 Gezoneerde wegen

Provinciale weg N347

Figuren 4 en 5 geven de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de provinciale weg N347 met een aftrek van 2 dB. Voor enkele toetspunten (daar waar de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB en 57 dB bedraagt) geldt eigenlijk een aftrek van 3 of 4 dB. In tabel 5 wordt de geluidsbelasting weergegeven met de correcte reductie voor de toetspunten waarde geluidsbelasting 53 dB of hoger bedraagt. In de bijlage is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

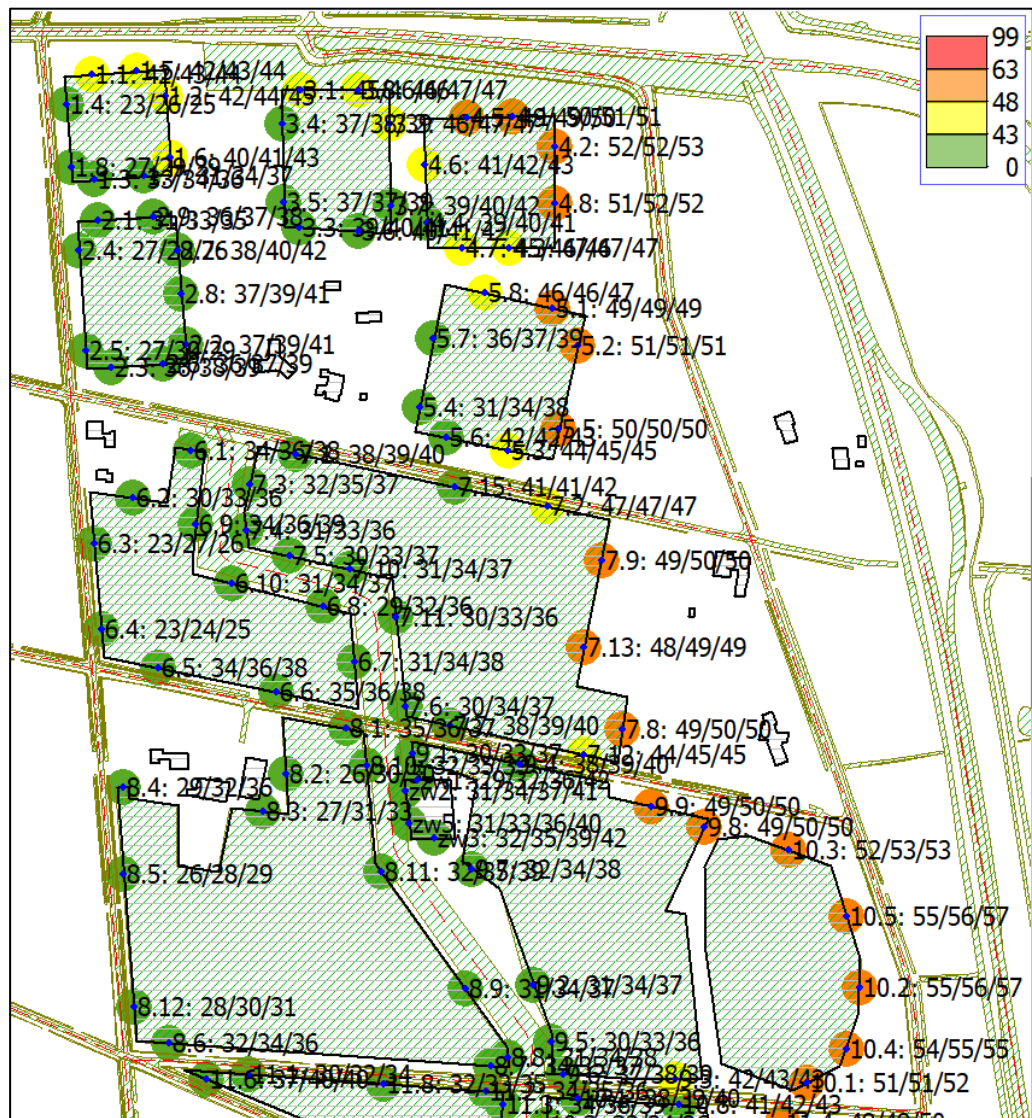

Figuur 5 geluidbelastingen in dB t.g.v. de N347 (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

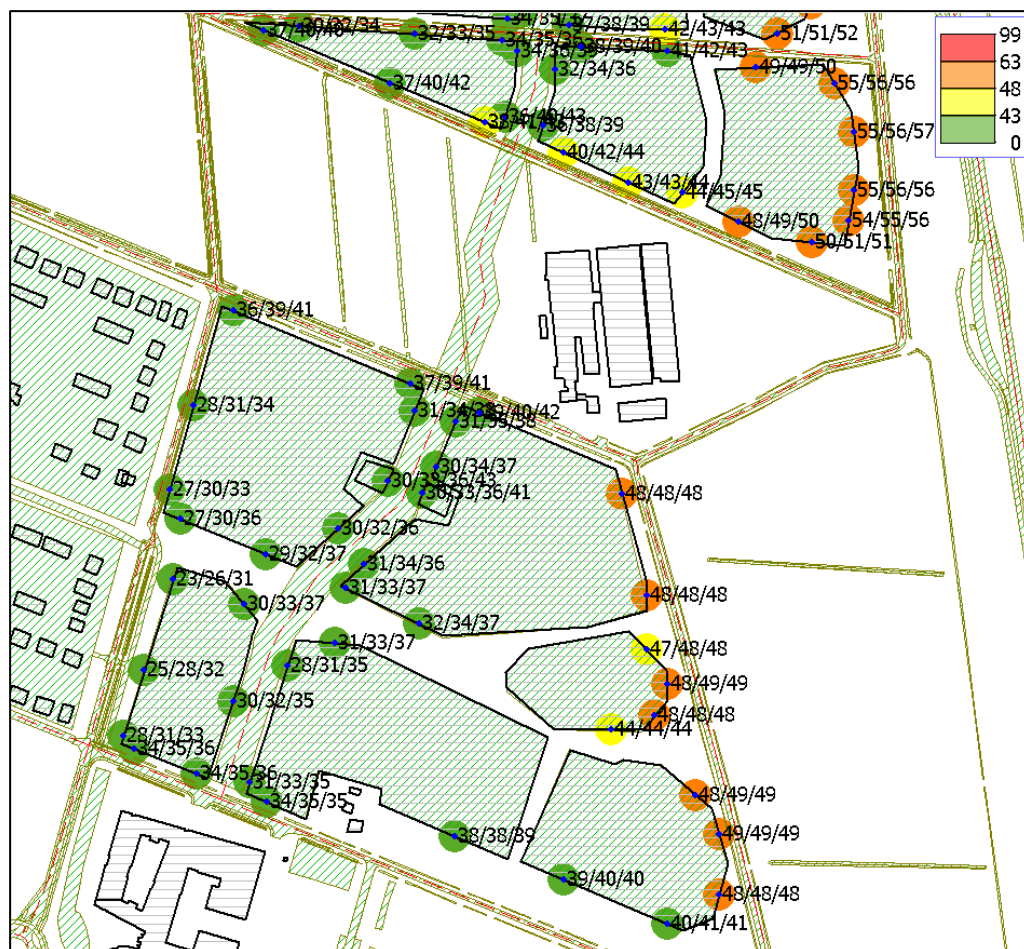

Figuur 6 geluidbelastingen in dB t.g.v. N347 (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Tabel 5 geluidbelastingen in dB t.g.v. N347 voor de toetspunten welke een geluidsbelasting hebben van 53 dB en hoger. De oranje kleur staat voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.


Toetspunt	Omschrijving	Hoogte (m)	Geluidsbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh	Geluidsbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,5	57	53
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,5	58	56
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,5	58	56
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,5	57	53
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,5	58	56
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,5	58	56
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,5	57	53
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,5	58	56
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,5	59	57
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,5	56	53
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,5	57	53
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,5	58	56
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,5	55	53
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,5	57	53
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,5	58	56
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,5	59	57
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,5	55	53
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,5	55	53
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,5	56	53
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,5	57	53
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,5	57	53
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,5	57	53

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte (m)	Geluidsbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh	Geluidsbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,5	58	56
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,5	59	57

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de N347 een overschrijding van de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB alsmede van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt geconstateerd op meerdere bouwvlakken. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB en de gemeentelijk bovengrens van 58 dB worden niet overschreden; de hoogste geluidbelasting bedraagt 57 dB. Onderzoek naar maatregelen is derhalve noodzakelijk.

Enterstraat

Figuur 7 geeft de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Enterstraat. In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

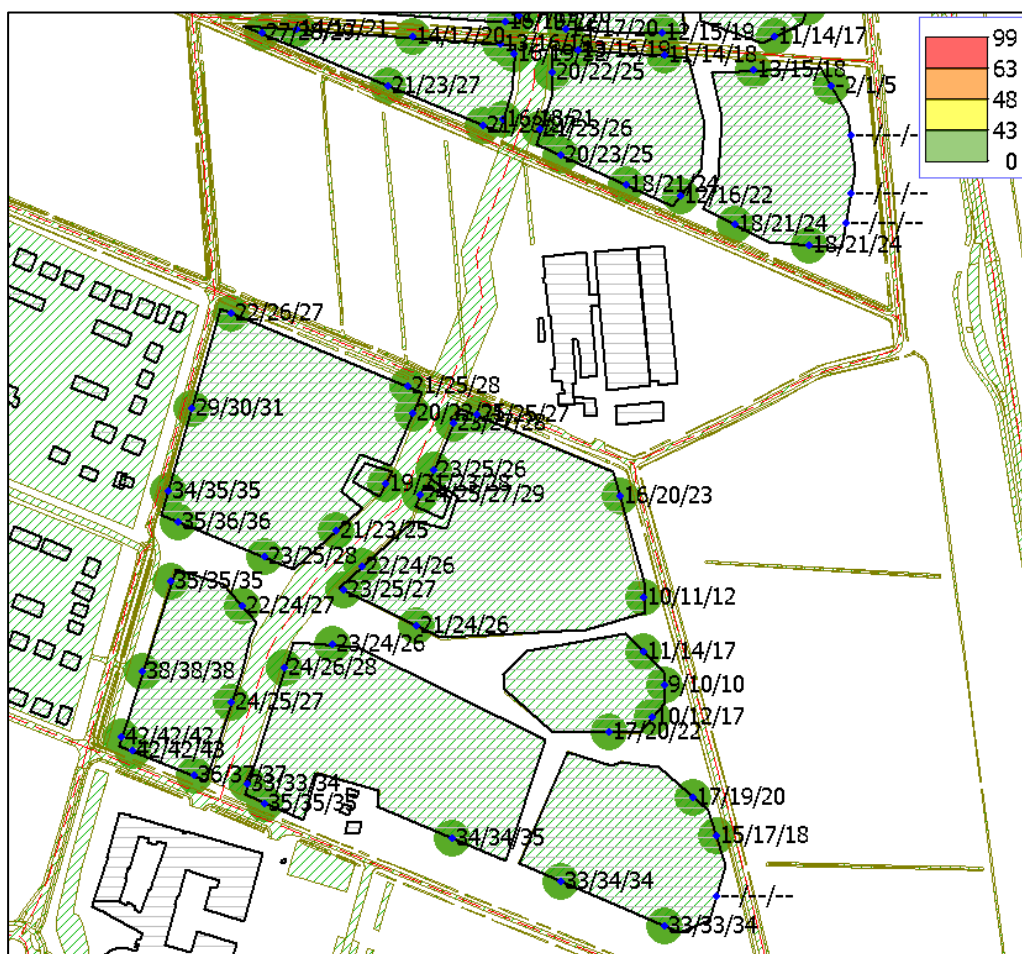


Figuur 7 geluidbelastingen in dB t.g.v. de Enterstraat (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Enterstraat geen overschrijding van de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB of van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt geconstateerd. De hoogste waarde bedraagt 43 dB. Er wordt voor deze weg voldaan aan de Wgh en het gemeentelijk beleid.

Leijerweerdsdijk – 60 km/uur

Figuur 8 geeft de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Leijerweerdsdijk (60 km/uur). In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

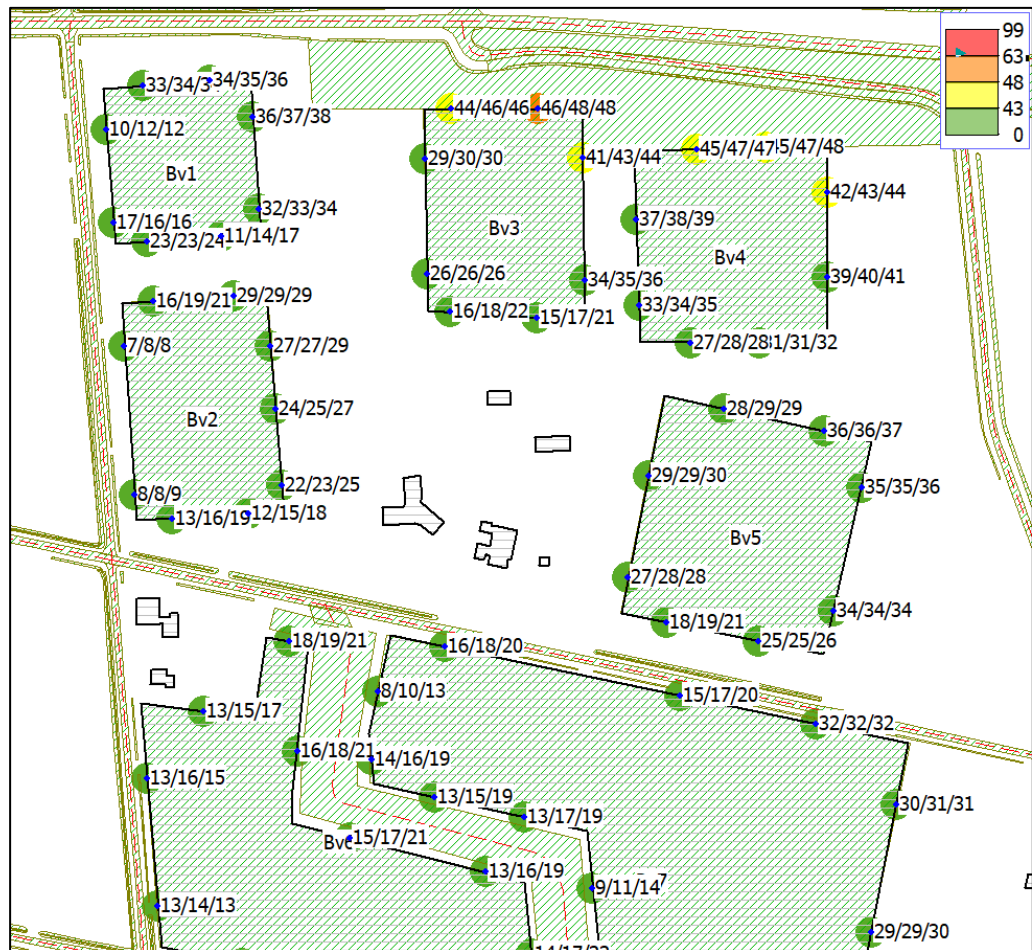


Figuur 8 geluidbelastingen in dB t.g.v. de Leijerweerdsdijk (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Leijerweerdsdijk (60 km/uur) overschrijdingen zijn van de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB, maar niet van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ondanks de oranje arcering bedraagt de hoogste geluidbelasting 48 dB. De bovengrens van het gemeentelijk beleid wordt daarmee niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is nodig vanwege het gemeentelijk beleid, maar er wordt vanwege deze weg wel voldaan aan de Wgh.

Leijerweerdsdijk – 30 km/uur en 60 km/uur samen

Figuur 9 geeft de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Leijerweerdsdijk (zowel 30 km/uur als 60 km/uur gedeelte). In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

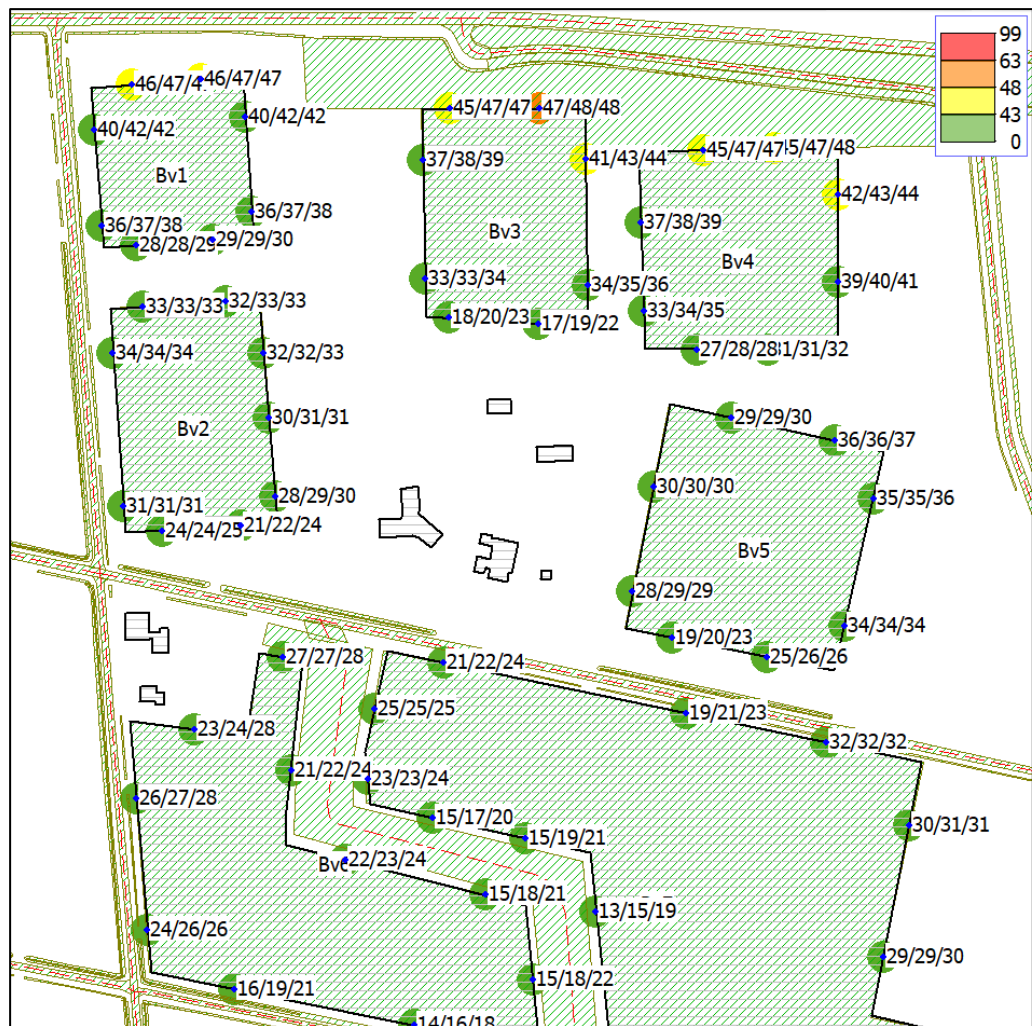


Figuur 9 geluidbelastingen in dB t.g.v. de Leijerweerdse dijk (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Leijerweerdse dijk (60 km/uur) overschrijdingen zijn van de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB, maar niet van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB. De bovengrens van het gemeentelijk beleid wordt daarmee niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is benodigd.


4.3.2 Niet-gezoneerde wegen

Cattelaar

Figuren 10 en 11 geven de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Cattelaar. In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

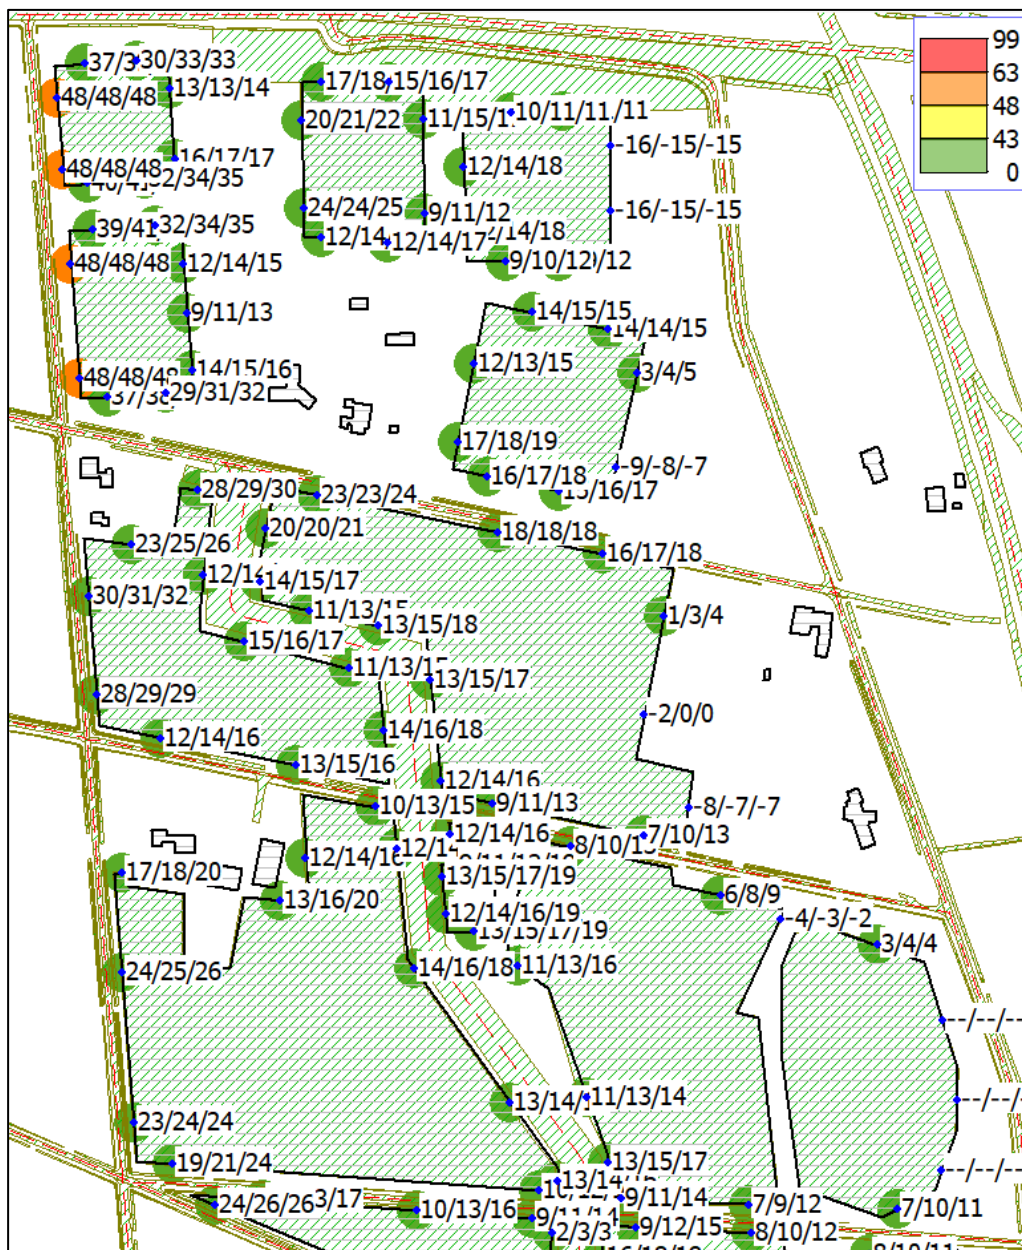

Figuur 10 geluidbelastingen in dB t.g.v. de Cattelaar (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

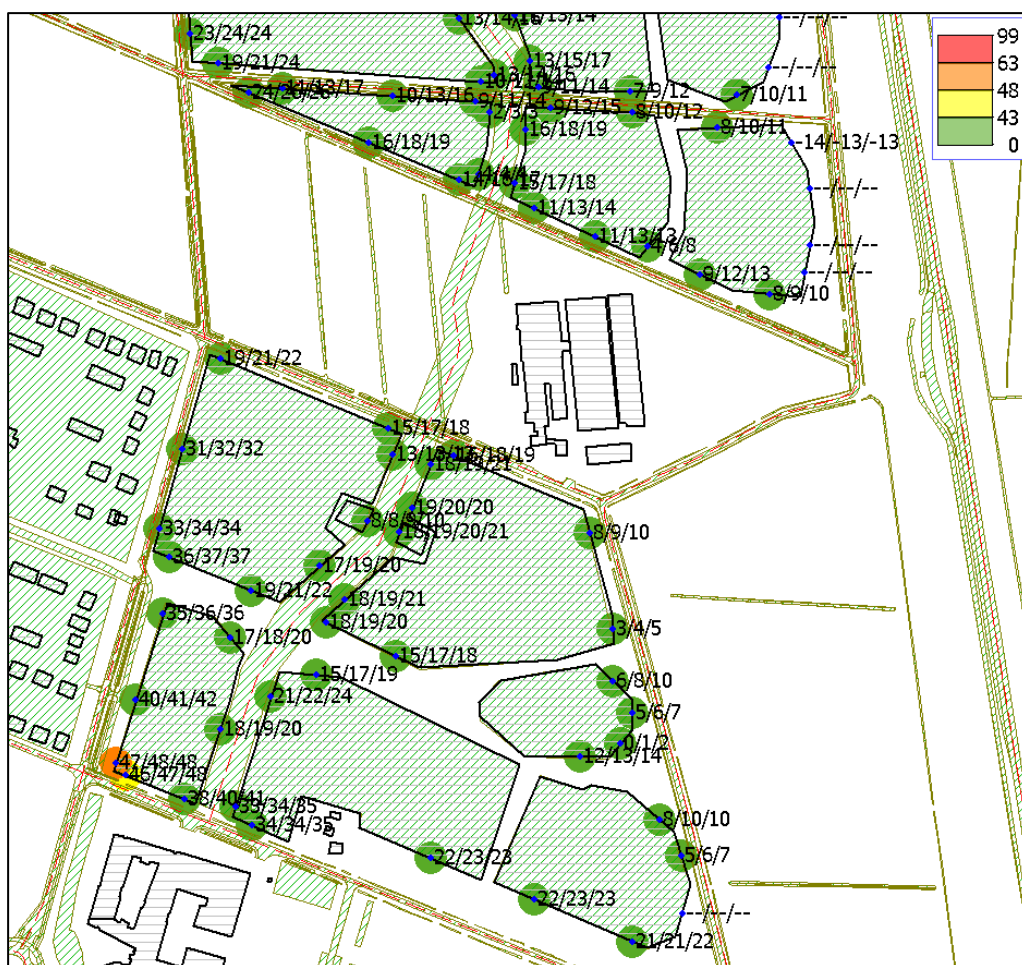


Figuur 11 geluidbelastingen in dB t.g.v. de Cattelaar (inclusief aftrek art. 110g Wgh)


Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Cattelaar er een overschrijding plaatsvindt van de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB. Ondanks de oranje arcering zijn er geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; de hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB. De bovengrens van het gemeentelijk beleid wordt niet overschreden.

Nieuwe ontsluitingsweg plangebied

Figuren 12 en 13 geven de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de nieuwe ontsluitingsweg door het plangebied. In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

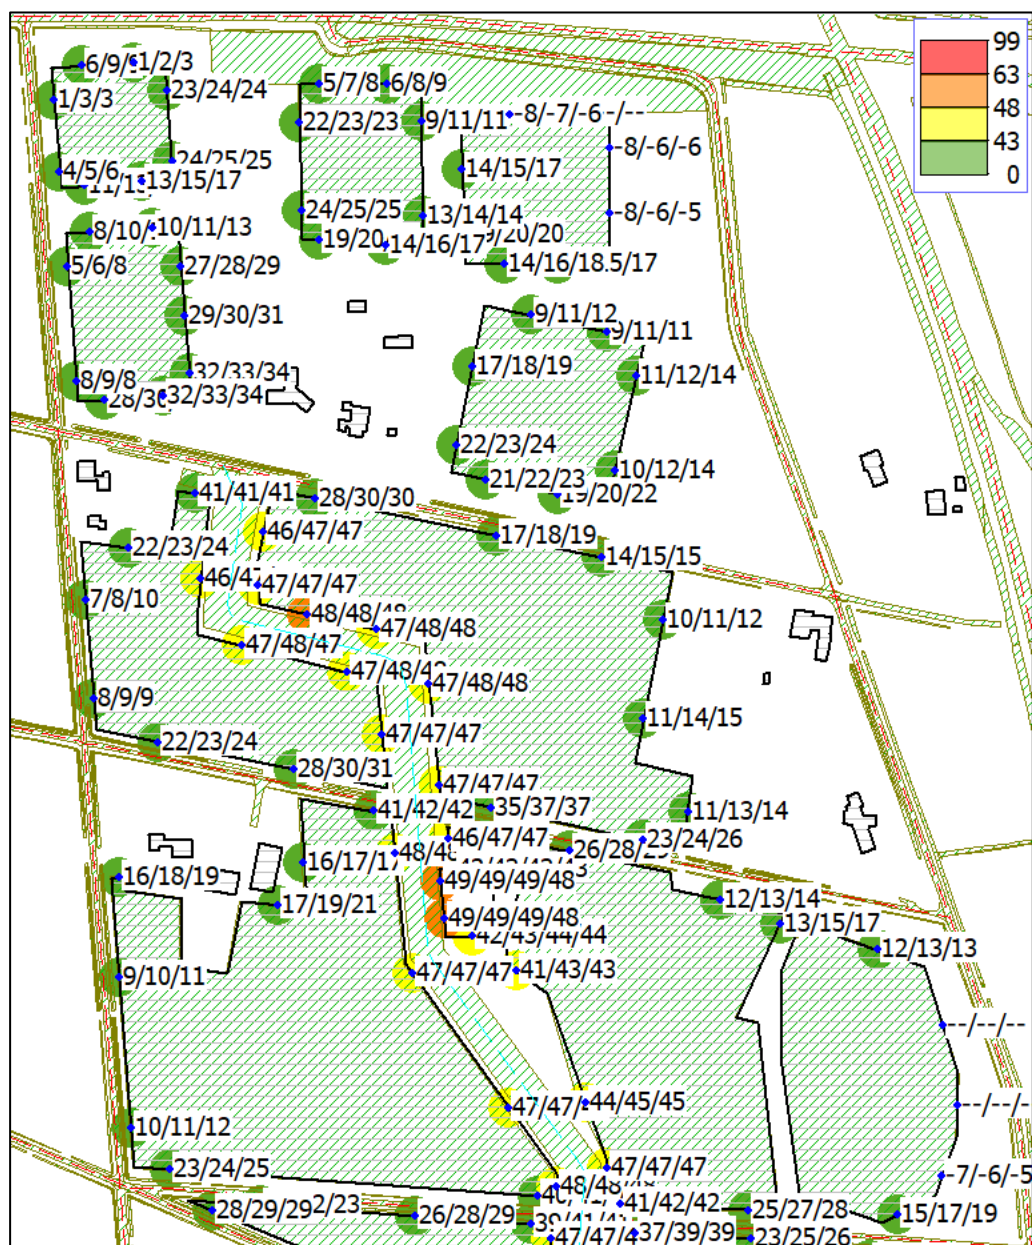

Figuur 12 geluidbelastingen in dB t.g.v. de nieuwe ontsluitingsweg door het plangebied (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

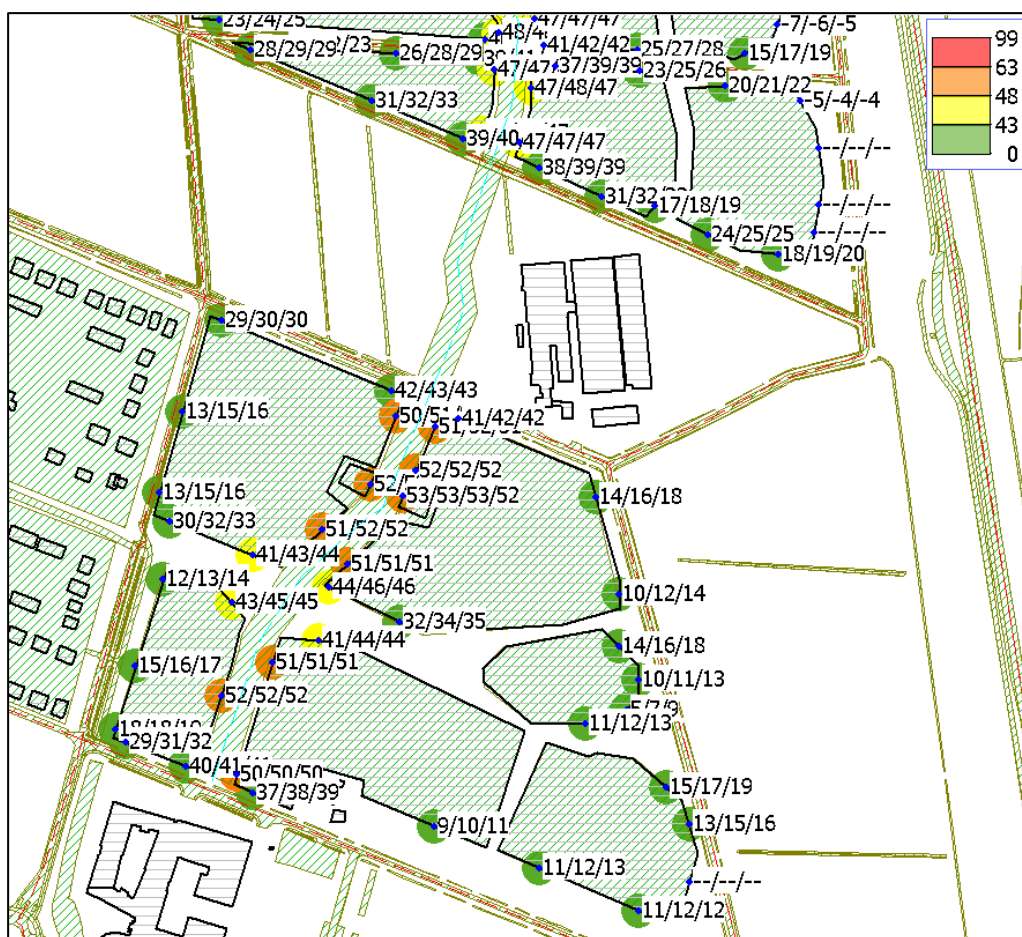


Figuur 13 geluidbelastingen in dB de nieuwe ontsluitingsweg door het plangebied (inclusief af-trek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de nieuwe ontsluitingsweg door het plan-gebied een overschrijding van de gemeentelijk ambitiewaarde van 43 dB en van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt geconstateerd op meerdere bouwvlakken. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB en de gemeentelijke bovengrens van 58 dB worden niet overschreden, de hoogste waarde bedraagt 53 dB. Onderzoek naar maat-regelen is derhalve noodzakelijk.

Opbroekweg

Figuur 14 geeft de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Opbroekweg. In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

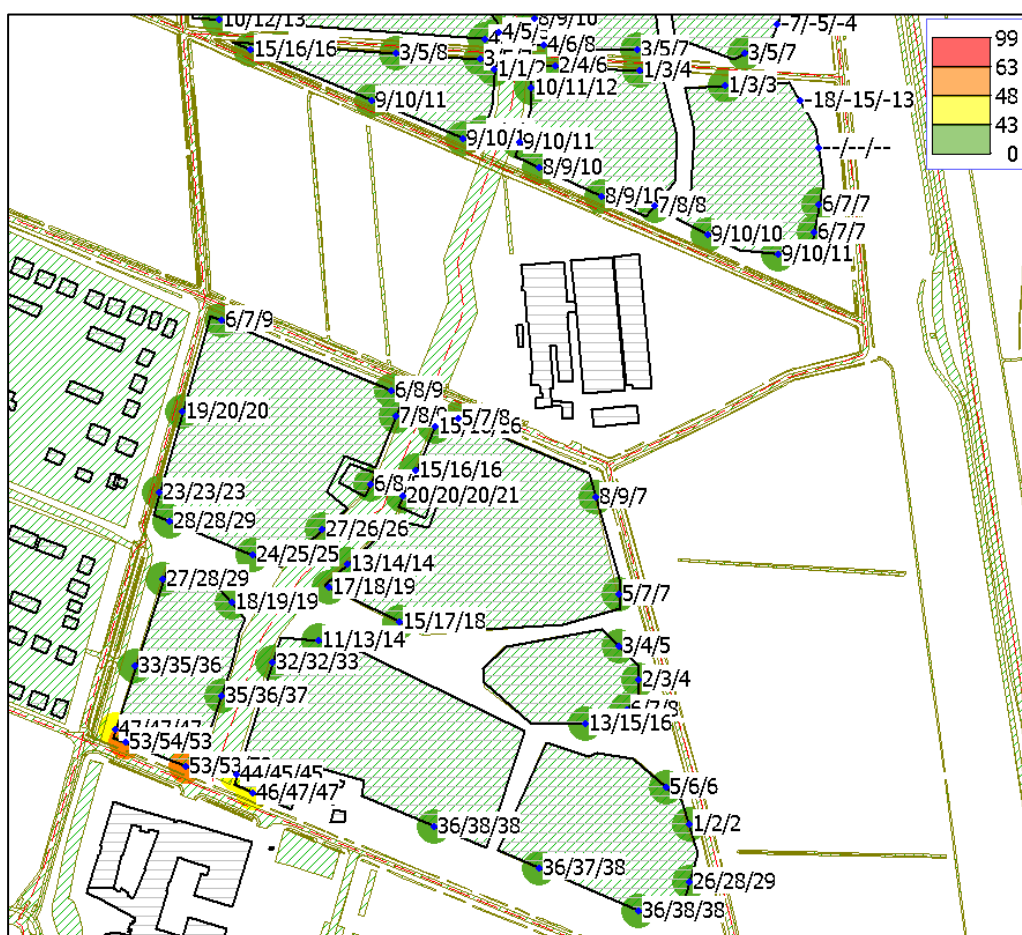


Figuur 14 geluidbelastingen in dB t.g.v. Opbroekweg (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Opbroekweg een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt geconstateerd op meerdere bouwvlakken. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden, de hoogste waarde bedraagt 54 dB. Onderzoek naar maatregelen is derhalve noodzakelijk.

Witmoesdijk

Figuur 15 geeft de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Witmoesdijk. In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

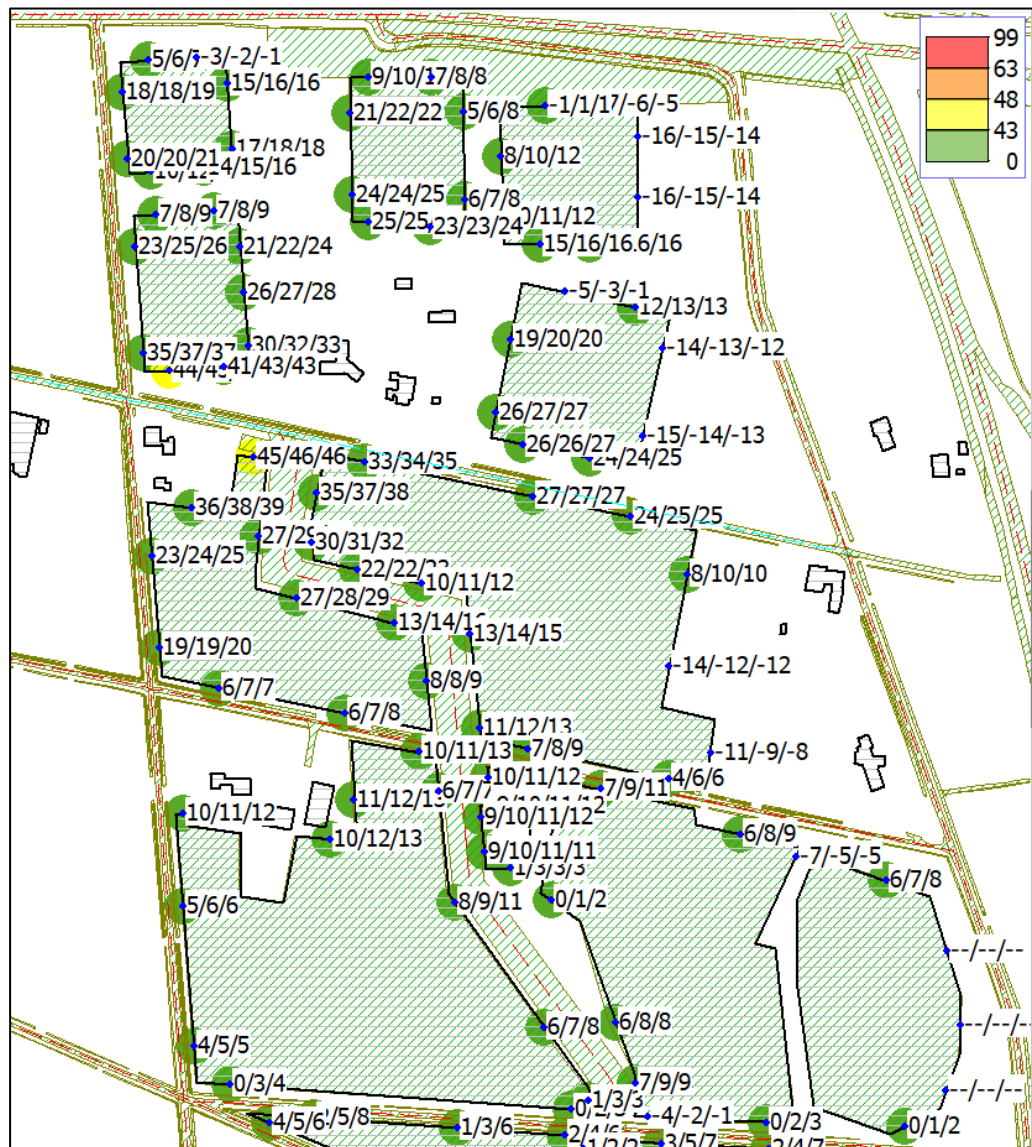


Figuur 15 geluidbelastingen in dB t.g.v. Witmoesdijk (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Witmoesdijk geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt geconstateerd. Wel zijn er overschrijdingen van de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB. De hoogste geluidbelasting bedraagt 46 dB.

Oosterhofweg

Figuur 16 geeft de geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de Oosterhofweg. In bijlage 4 is de geluidbelasting op alle rekenpunten in tabelvorm weergegeven.

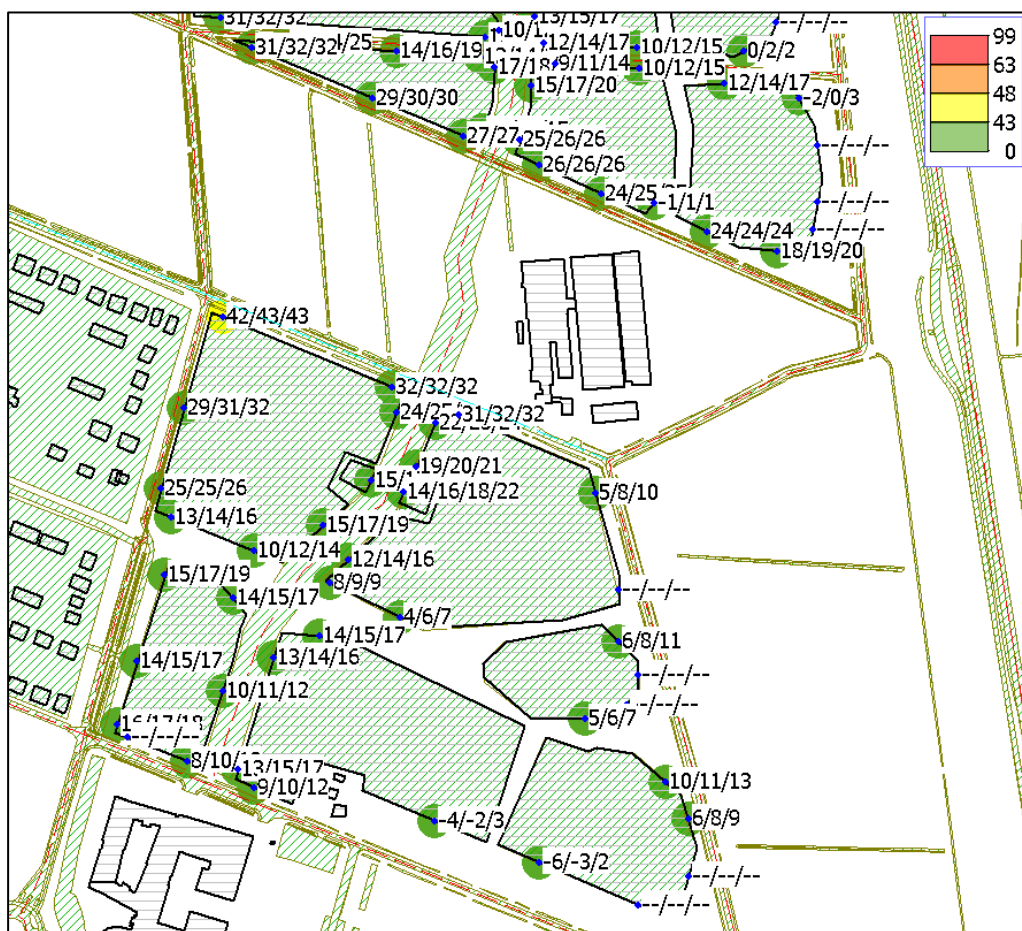

Figuur 16 geluidbelastingen in dB t.g.v. Oosterhofweg (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Oosterhofweg geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt geconstateerd. Ondanks de gele arcering wordt ook de gemeentelijk ambitiewaarde niet overschreden; de hoogste geluidbelasting bedraagt 43 dB.

4.4 Maatregelenoverweging

In het onderzoek is geconstateerd dat er overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden (en ambitiewaarde) ontstaan door de Provinciale weg N347, de nieuwe ontsluitingsweg door het plangebied, de Opbroekweg, en van enkel de gemeentelijke ambitiewaarde voor de Leijerweerdsdijk, Cattelaar en Witmoesdijk. Voor deze wegen is gekeken naar mogelijke maatregelen. De overschrijdingen vinden plaats op de maximaal planologische mogelijkheden, bij invulling van het plan kunnen de overschrijdingen daardoor afnemen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen

Geluidstil asfalt

Het toepassen van geluidsreducerend asfalt (bijvoorbeeld Fijn tweelaags Zoab) op de provinciale weg N347 levert een reductie van 5 tot 6 dB op. De kosten bedragen circa € 560.000,=. Er blijven met deze maatregel overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde bestaan op de bouwvlakken 10 en 13 nabij de N347, op veel andere bouwvlakken blijven daarnaast ook overschrijdingen van de gemeentelijke ambitiewaarde. Deze maatregel wordt niet doelmatig beschouwd omdat er ondanks de hoge kosten een beperkte geluidswinst te behalen valt.

Voor de Leijerweerdsdijk geldt dat het aanleggen van geluidreducerend asfalt (bijvoorbeeld dunne deklagen B) de overschrijdingen van de ambitiewaarde niet weg kan nemen. De hoogste geluidbelasting bedraagt dan nog 45 dB. Dergelijke maatregel kost circa €100.000. Hiermee wordt deze maatregel als niet doelmatig beschouwd.


Voor de overige lokale wegen geldt dat de wegen in principe klinkerverharding hebben, een wegdektype dat een dusdanige sfeer oproept dat dit een toegevoegde waarde tot de locatie kan hebben. Het aanpassen van het wegdek naar bijvoorbeeld dicht-asfaltbeton leidt mogelijk tot een afbreuk van die sfeer. Daarnaast zal niet op alle plaatsen de overschrijding worden weggenomen.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Afscherming

Het plaatsen van afscherming kan alleen worden overwogen langs de Provinciale weg. Om aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde te voldoen dient dan over een lengte van circa 650 meter 3 meter hoog te zijn en over een lengte van 400 meter 3,5 meter hoog een scherm te worden gerealiseerd. De kosten bedragen dan ruim € 1.000.000,=.

Wanneer daarnaast ook het wegdek wordt aangepast naar 'fijn tweelaags ZOAB' kan wel worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Een scherm hoogte van 1,6 meter over 300 meter langs de N387 (nabij de bouwvlakken 10 en 13) is daarvoor voldoende. Onderstaande figuur toont de ligging van het scherm ten opzichte van de bouwvlakken, en de resulterende geluidsbelasting na het volgen van beide maatregelen.

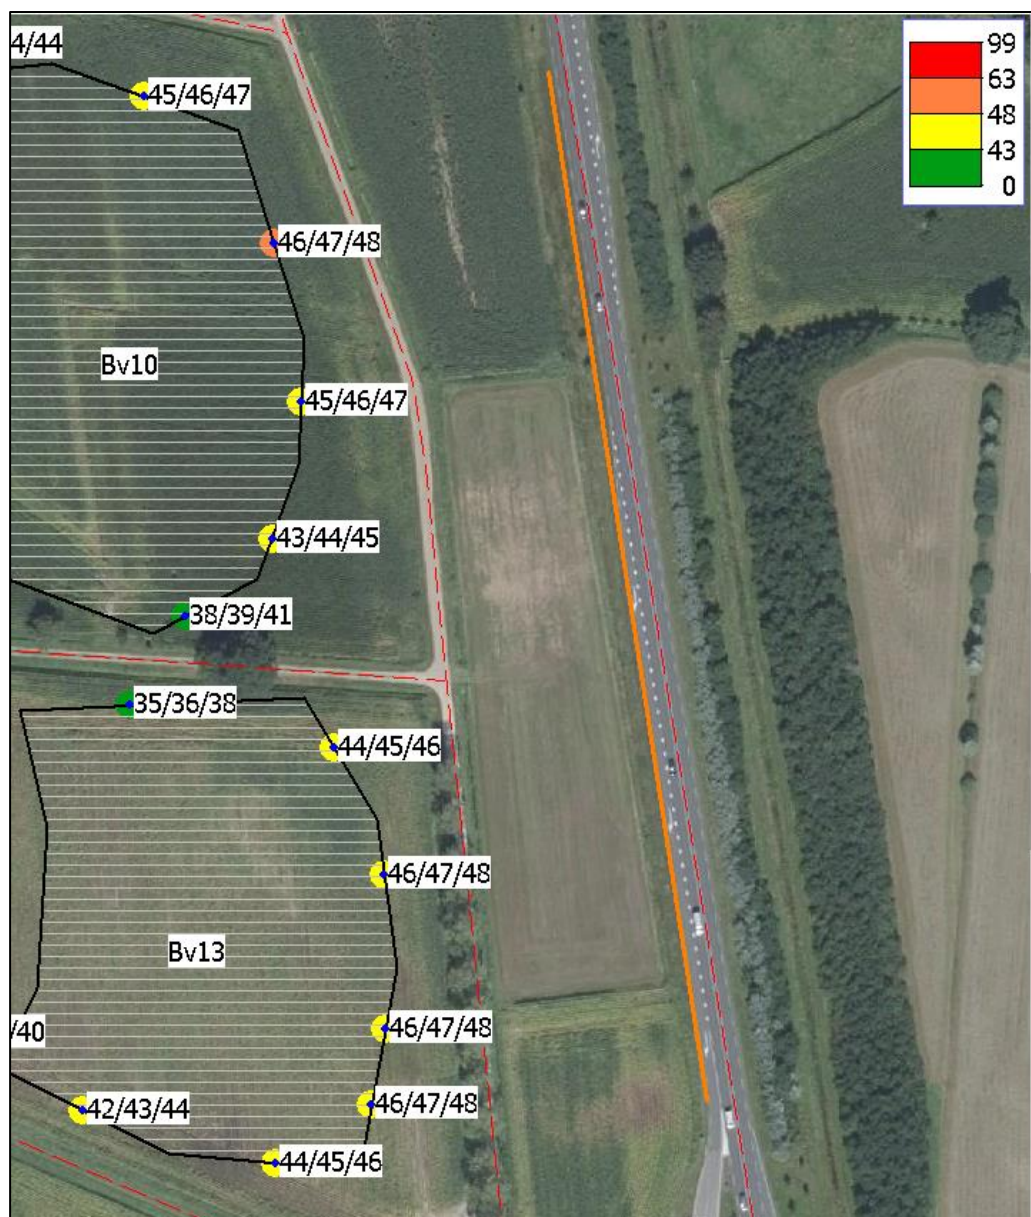

Figuur 17 ligging scherm (1,5 meter hoogte) om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

Dergelijk scherm kost circa €140.000. Beide maatregelen samen kosten circa €700.000. Er blijven wel overschrijdingen van de ambitiewaarde van de gemeente. Volgens de regeling doelmatigheid geluidmaatregelen van de Wet Geluidhinder is deze maatregelen combinatie doelmatig wanneer de geluidbelasting voor 39 woningen van gemiddeld 52 dB wordt verlaagd naar hoogstens 48 dB. Het is nog niet duidelijk hoeveel woningen er daadwerkelijk komen. De overschrijdingen vinden plaats op in totaal 8 bouwvlakken, het is daarmee niet ondenkbaar dat met deze maatregel minimaal 39 woningen worden geholpen. Daarnaast hebben de maatregelen ook een positief effect met betrekking tot de gemeentelijke ambitiewaarde. Daarentegen geldt dat er wordt uitgegaan van de maximaal planologische mogelijkheden. De werkelijke geluidsbelasting kan daarmee lager uitvallen. Ook spelen er landschappelijke bezwaren voor het neerzetten van een scherm, al valt een hoogte van 1,6 meter mee. Deze combinatie van maatregelen dient te worden besproken met het bevoegd gezag.

Afscherming langs de overige wegen is landschappelijk en stedenbouwkundig niet acceptabel en wordt niet onderzocht.

Afstand vergroten

Het verplaatsen van de woningen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk.

4.4.3 Maatregelen aan de gevel

Hierdoor blijft dat er maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden voor alle geplande woninggebieden. Conform het Bouwbesluit dient de binnenwaarde maximaal 33 dB te bedragen.

4.4.4 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat dient daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Als gevolg hiervan kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realiseren.

Ten gevolge van wegverkeerslawaai dient voldaan te worden aan een binnenwaarde van 33 dB. Ter indicatie, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 58 dB ten gevolge van de provinciale weg. Exclusief art. 110g Wgh en gecumuleerd bedraagt de geluidsbelasting 60 dB. De karakteristieke geluidwering van de gevels dient daarom minimaal (gecumuleerde geluidbelasting van 60 dB – maximale binnenwaarde van 33 dB =) 27 dB te bedragen. Per woning dient een bouwakoestisch onderzoek plaats te vinden om de karakteristieke geluidwering van de gevels te bepalen, en zodoende de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 te waarborgen.

4.4.5 Gecumuleerde geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op enkele bouwvlakken vanwege de gezoneerde weg N347. Daarnaast vinden er overschrijdingen plaats van de voor-

keursgrenswaarde (voor vergelijkbare gezoneerde wegen) als gevolg van de 30 km/uur weg Opbroekweg en de nieuwe ontsluitingsweg.

De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de toetspunten direct grenzend aan de betreffende wegen. In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn alle getoetste wegen uit onderhavig rapport meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij weg- en railverkeerslawaaï worden gegarandeerd. In de navolgende tabel is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) per gebouw op de rand van het bouwvlak weergegeven. Daarnaast is inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering om tot een goed woon- en leefklimaat te komen.

Bouwvlak	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde geluidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
1	1.4, 1.8	54	21
2	2.4, 2.5	54	21
3	3.8	55	22
4	4.1, 4.2	56	23
5	5.2	54	21
6	6.7, 6.8, 6.10	53	20
7	7.5, 7.10, 7.11,	53	20
8	8.8, 8.10, 8.11	53	20
9	9.8	53	20
10	10.2, 10.5	59	26
11	11.4	53	20
12	10.2	53	20
13	11.5	59	26
14	12.4	57	24
15	13.2, 13.7	57	24
16	14.2	51	18
17	15.3	60	27
18	16.1, 16.2	57	24
19	17.3, 17.3, 17.5	51	18
Zw	zw2, zw5	54	21
Gs1	gs1.1	57	24
Gs2	gs2.1	58	25

Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per bouwvlak

4.4.6 Hogere waarden

Voor de beoogde ontwikkeling dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd vanwege de gezoneerde N347 wanneer de te overwegen maatregelen niet worden genomen. Hogere waarden moeten verleend worden voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het ontwerpbesluit hogere waarden wordt door het college gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Omdat in dit stadium nog niet duidelijk is waar de bouwvlakken komen dient dit nader te worden bepaald.

Wanneer hogere waarden worden aangevraagd dient te worden voldaan aan de gemeentelijke eisen, zoals opgesteld in hoofdstuk 2.2. Hierbij geldt voor een geluidsbelasting tussen de 48 en 53 dB dat een buitenruimte bij voorkeur voldoet aan de ambtiewaarde (43 dB), en voor een geluidsbelasting tussen de 53 dB en de 58 dB geldt dat: bij appartementen en seniorenwoningen minimaal 1 verblijfsruimte in de woning aan de geluidsluwe zijde dient te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten zich in de woning aan de geluidsluwe zijde bevinden; wanneer de woning een balkon heeft aan de geluid belastende zijde dan moet deze bij voorkeur afsluitbaar zijn, zodat de bewoner zelf kan kiezen of men zich wil afzonderen/afschermen van de hoge geluidsbelasting of niet; de buitenruimtes (tuin of balkon) worden bij voorkeur aan de geluidsluwe zijde gesitueerd.

5 Conclusie

In Rijssen bestaat het voornemen het woningbouwplan Opbroek Oost te realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai.


Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij is getoetst op de maximaal planologische mogelijkheden, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De geluidbelasting vanwege de provinciale weg N347 bedraagt maximaal 57 dB, dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB, maar lager dan de maximaal te ontheffen geluidsbelasting van 63 dB.
- De geluidbelasting vanwege de Leijerweerdseweg bedraagt maximaal 48 dB, hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, maar niet aan de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB. De gemeentelijke bovengrens van 58 dB wordt ook niet overschreden.
- De geluidbelasting vanwege de Enterstraat is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vervolgacties zijn daarom niet noodzakelijk.
- De geluidsbelasting vanwege een aantal 30 km/uur wegen is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de gemeentelijke ambitiewaarde van 43 dB, maar lager dan de maximaal te ontheffen geluidsbelasting van 63 dB en de gemeentelijke bovengrens van 58 dB.
- De geluidsbelastingen vanwege de N347 kunnen worden beperkt tot 48 dB wanneer 'fijn 2-laags ZOAB' wordt aangelegd op de N347, in combinatie met het plaatsen van een scherm van ten minste 1,6 meter hoog langs de N347 nabij de bouwvlakken 10 en 13. Er blijft dan nog wel een overschrijding van de gemeentelijke ambitiewaarde bestaan. De financiële doelmatigheid hangt af van de uiteindelijke indeling van het plan, deze maatregel dient te worden besproken met het bevoegd gezag.
- Voor de andere wegen wijst onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn, stedenbouwkundig onwenselijk zijn en landschappelijk niet acceptabel zijn. Er dienen derhalve maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.
- Door het uitvoeren van een bouwakoestisch onderzoek en het treffen van maatregelen bij de ontvanger dient de binnenwaarde van 33 dB te worden gewaarborgd.
- Voor het plan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd ten gevolge van de N347 als er geen maatregelen worden getroffen. Deze dienen voor de vaststelling van het bestemmingsplan verkregen zijn. Het ontwerpbesluit hogere waarden wordt door het college gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Bijlage 1. Analoge verbeelding

LEGENDA

PLANGEBIED



plangebied


BESTEMMINGEN




G
Groen




W-BUI
Wonen - Buitengebied




WG-1
Woongebied - 1



WG-2
Woongebied - 2



L-G
Leiding - Gas



WR-A
Waarde - Archeologie


AANDUIDINGEN



geluidzone - hogere grenswaarden




milieuzone - geurzone




vijwingszone



wetgevingzone - kostenverhaal




wetgevingzone - wijzigingsgebied




(lv)
langzaam verkeer




(m)
maatschappelijk




(os)
ontsluiting




(rw)
recreatiewoning




(sg-tp)
specifieke vorm van groen - ruiterspad



(sw-vab)
specifieke vorm van wonen - voormalige agrarische bedrijfsbebouwing




(v)
verkeer



(zw)
zorgwoning



(gs)
gestapeld



7
15
maximum goothoogte (m),
maximum bouwhoogte (m)




G
hartlijn leiding - gas

VERKLARING



BGT- en kadastrale gegevens




bestemmingsplan

schaal : 1 : 2000
formaat : A0
projectnummer : 180515.01
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
identificatiecode : NL.IMRO.1742.BPRW2022001-0301
gemeente : **Rijssen - Holten**

Chw bestemmingsplan Wonen Rijssen, Opbroek Oost


datum : 27-10-2022
datum ondergrond : 12-10-2021
voorstelnummer : -
ontwerp : 07-09-2022
vaststelling : -




adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling



Bijlage 2: Grafisch overzicht rekenmodel

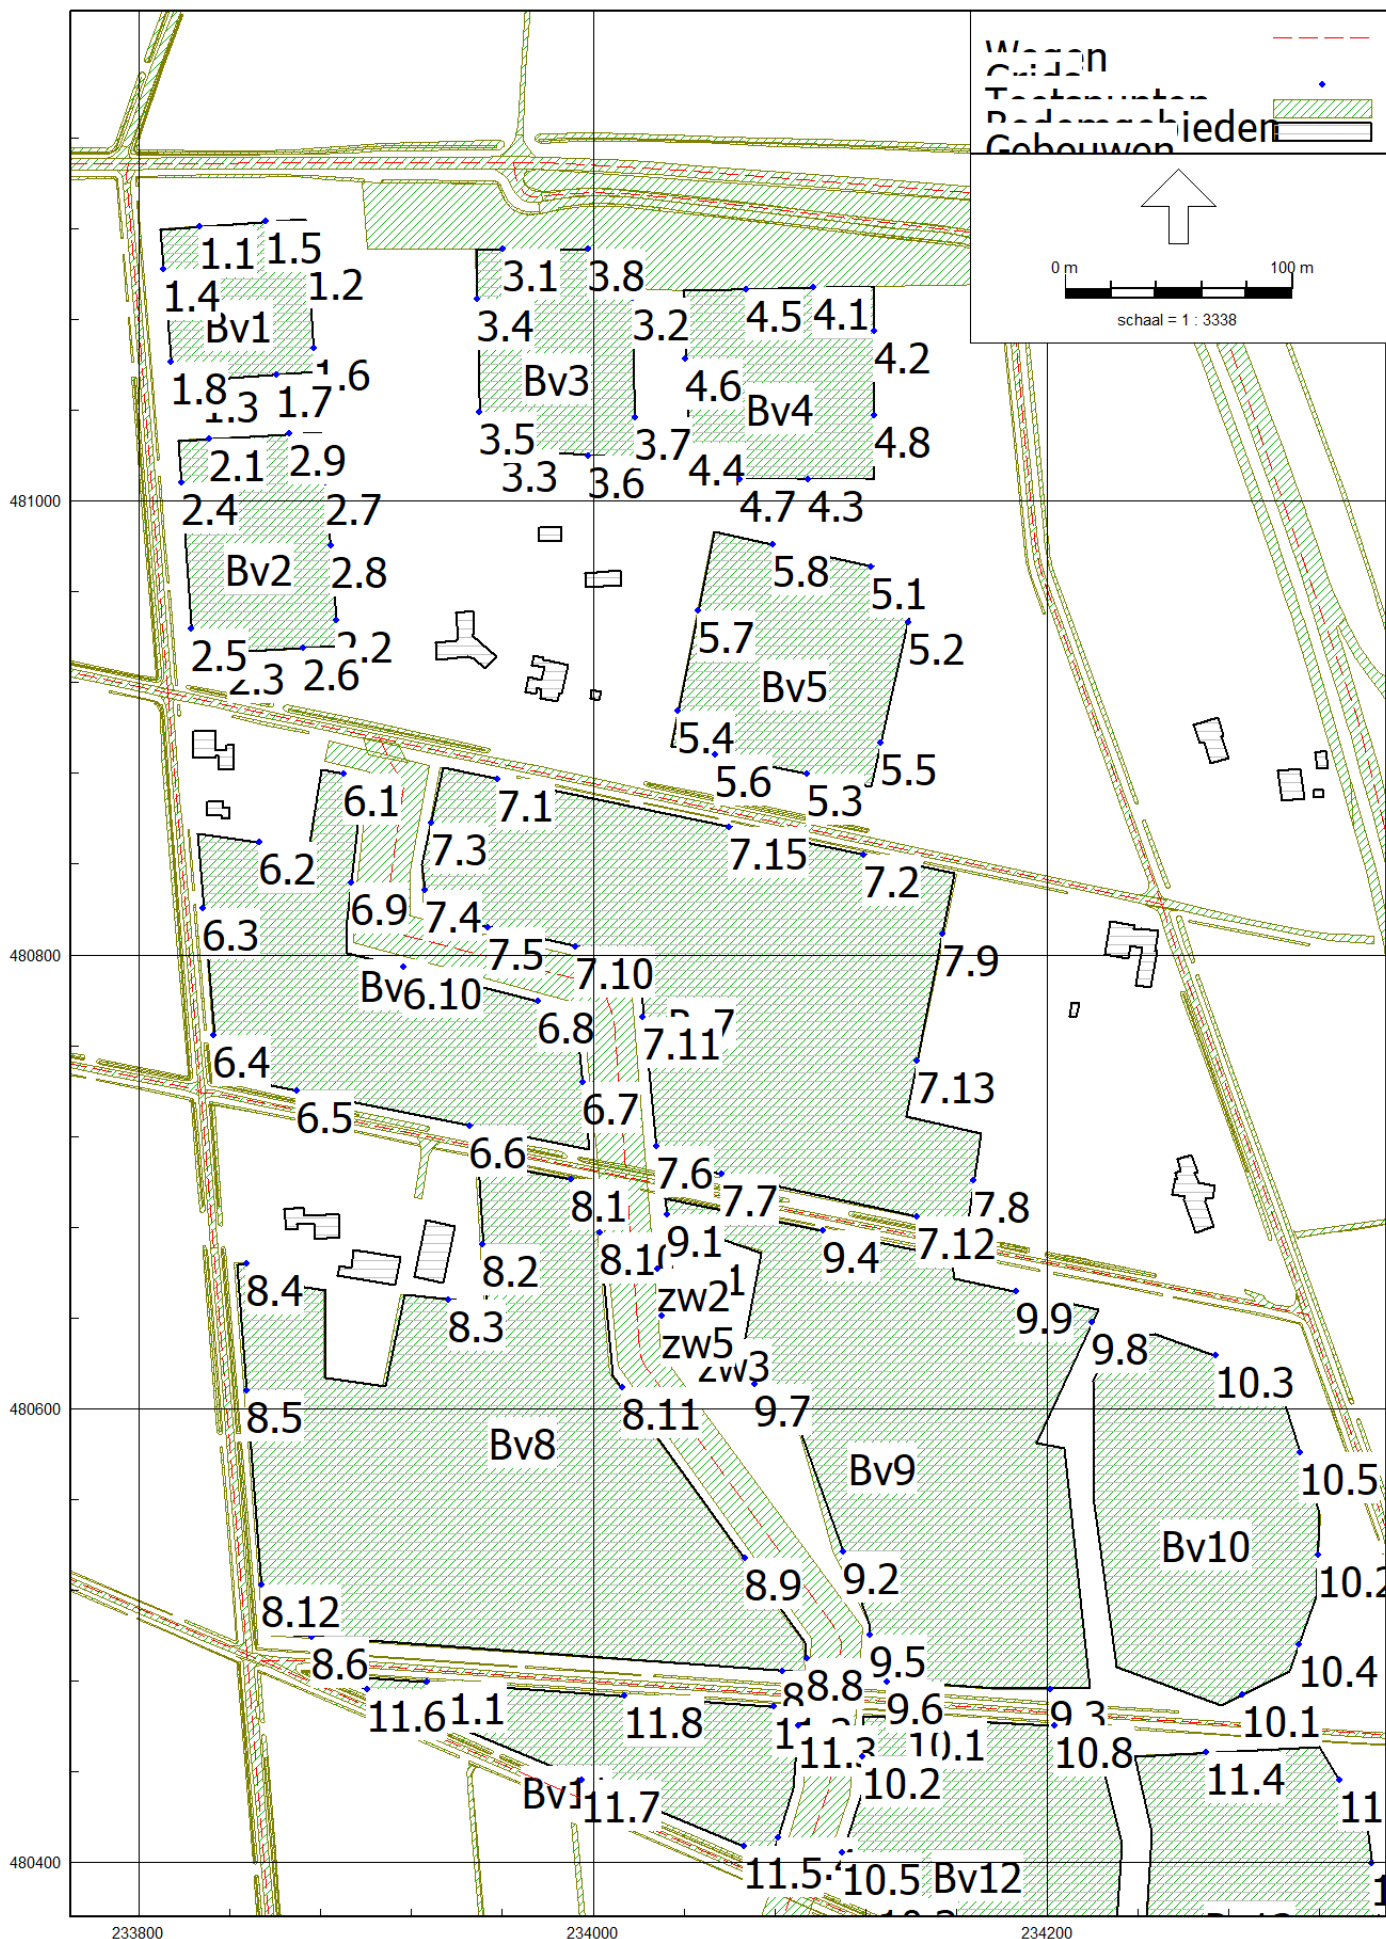

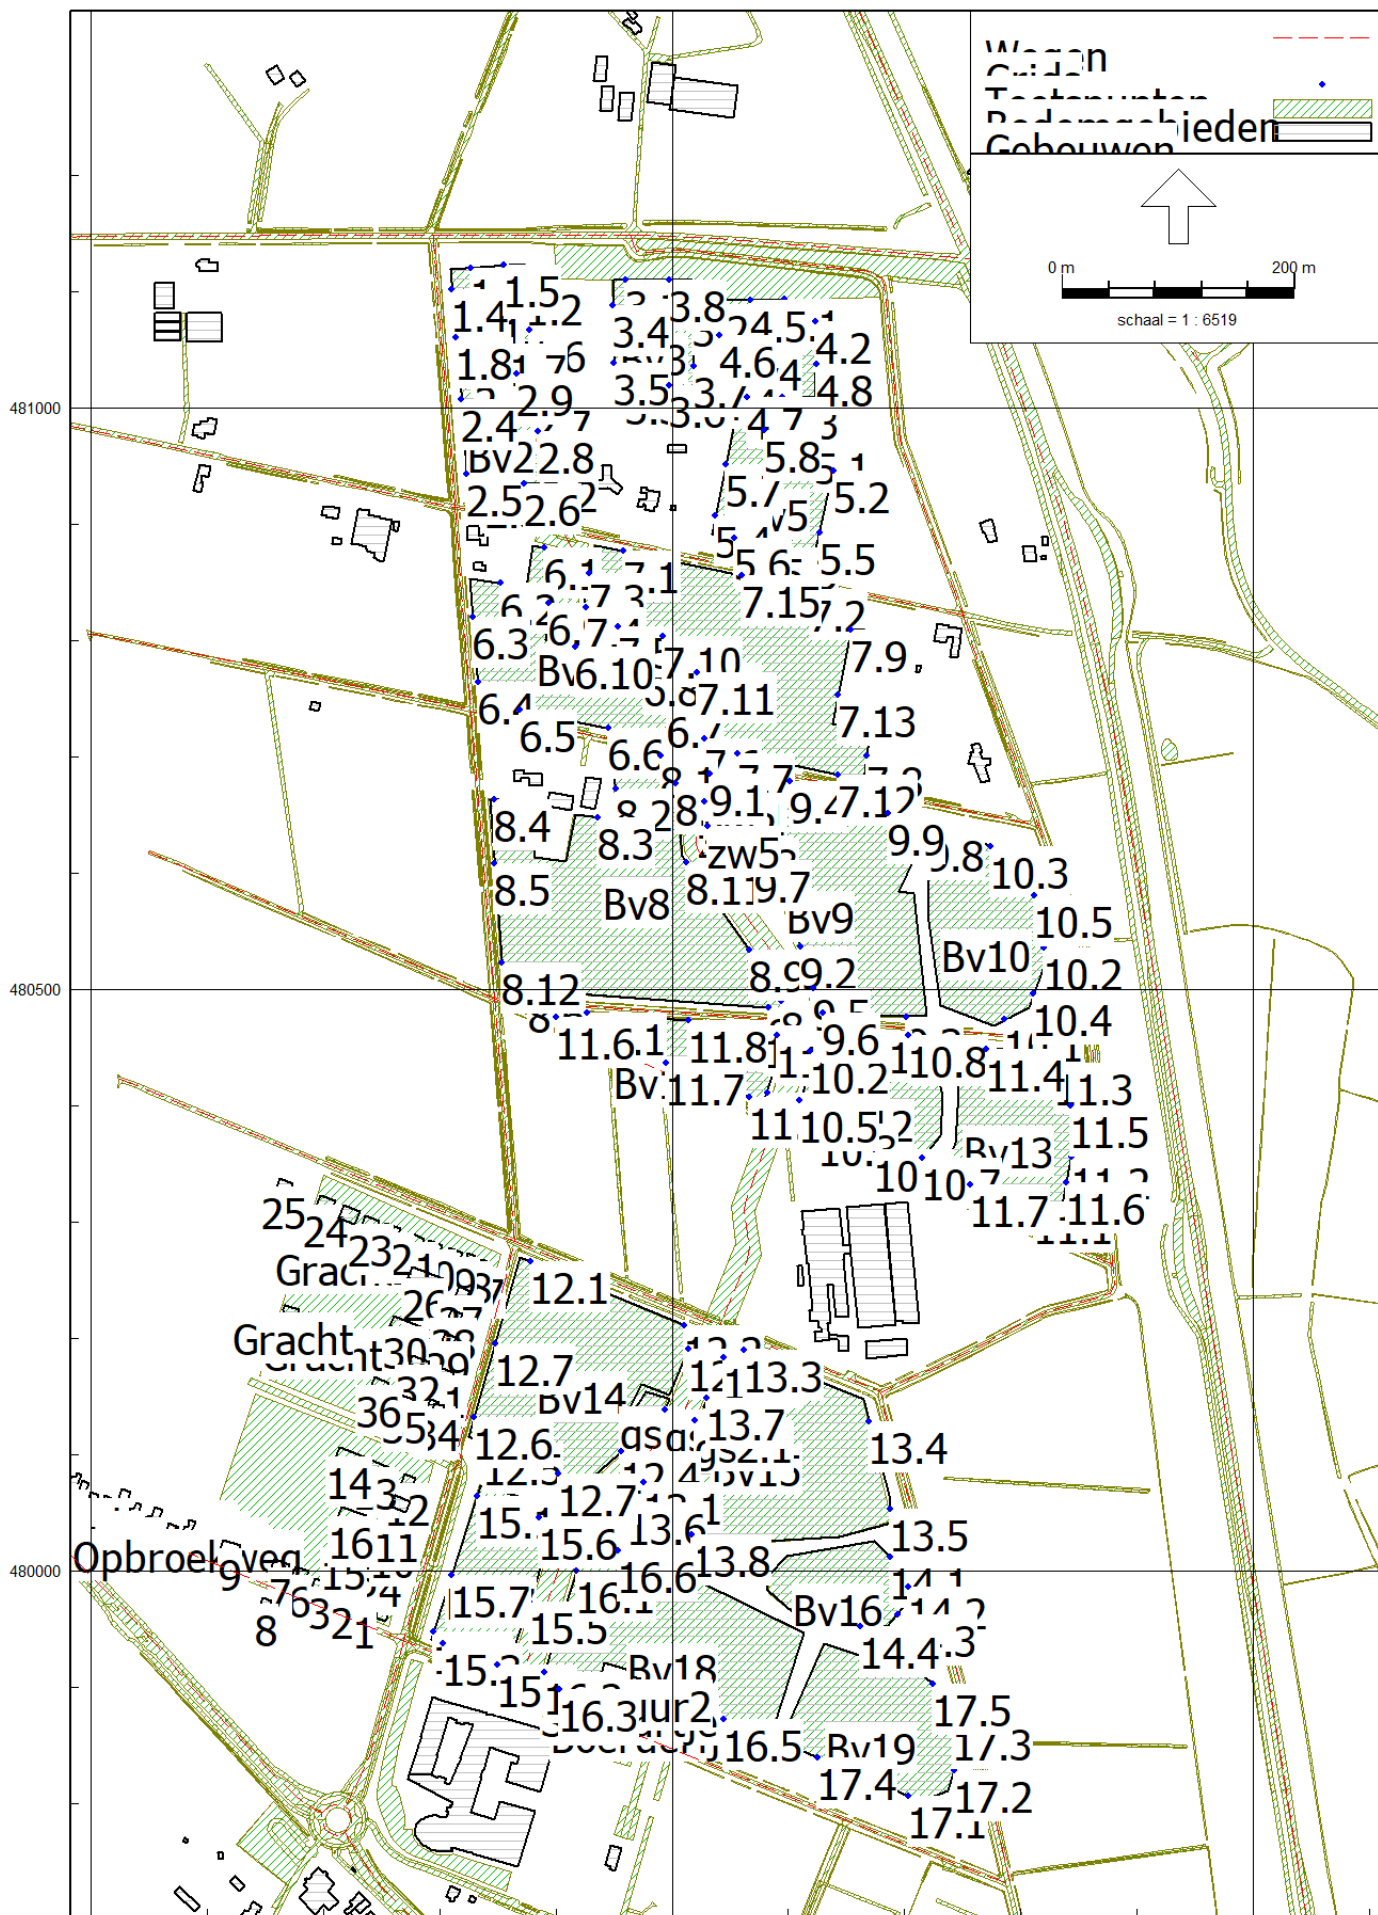

Bijlage 3: Rapportage van het rekenmodel

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Witmoesdijk	114242	2	12:18, 25 okt 2022	-17	NVT	Witmoesdij
Witmoesdijk	114549	2	12:18, 25 okt 2022	-1111	2	Witmoesdij
Witmoesdijk	114550	2	12:18, 25 okt 2022	-1113	NVT	Witmoesdij
Cattelaar	114241	5	12:18, 25 okt 2022	-1087	2	Cattelaar
Cattelaar	114546	5	12:18, 25 okt 2022	-1105	2	Cattelaar
Cattelaar	114551	5	12:18, 25 okt 2022	-1115	NVT	Cattelaar
Oosterhofweg	114246	7	12:18, 25 okt 2022	-25	2	Oosterhofw
Oosterhofweg	114612	7	12:18, 25 okt 2022	-2533	NVT	Oosterhofw
Opbroekweg	114248	9	12:18, 25 okt 2022	-29	2	Opbroekweg
Opbroekweg	114544	9	12:18, 25 okt 2022	-1101	2	Opbroekweg
Opbroekweg	114545	9	12:18, 25 okt 2022	-1103	2	Opbroekweg
N347	114252	10	11:04, 27 okt 2022	-2537	2	N347
N347	114355	10	11:04, 27 okt 2022	-179	2	PW N347
Enterstraat	114249	12	12:18, 25 okt 2022	-31	2	Enterstraa
Enterstraat	114542	12	12:18, 25 okt 2022	-1097	2	Enterstraa
Enterstraat	114543	12	12:18, 25 okt 2022	-1099	2	Enterstraa
Nieuwe Weg	114539	13	12:18, 25 okt 2022	-1079	2	NieuweWeg
Nieuwe Weg	114547	13	12:18, 25 okt 2022	-2535	2	NieuweWeg
Groteboersdijk	114243	3	12:18, 25 okt 2022	-19	NVT	Groteboers
Potmeijersdijk	114244	6	12:18, 25 okt 2022	-21	NVT	Potmeijers
Elsmaten	114247	8	11:38, 28 okt 2022	-27	NVT	Elsmaten
Elsmaten	114541	8	12:18, 25 okt 2022	-1127	NVT	Elsmaten
Het Slot	114245	11	12:18, 25 okt 2022	-23	NVT	Het Slot
Leijerweerdijk 30	114240	1	12:18, 25 okt 2022	-1	2	Leijerweer
Leijerweerdijk 30	114552	1	11:38, 28 okt 2022	-1117	2	Leijerweer
Leijerweerdijk 60	114605	15	11:38, 28 okt 2022	-2543	2	Leijerweer

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Witmoesdijk	Witmoesdijk	Polylijn	233457,27	480989,90	233812,64	480915,35
Witmoesdijk	Witmoesdijk	Polylijn	233812,64	480915,35	233904,95	480895,76
Witmoesdijk	Witmoesdijk	Polylijn	233904,95	480895,76	234253,84	480821,72
Cattelaar	Cattelaar	Polylijn	233795,16	481148,72	233812,81	480916,02
Cattelaar	Cattelaar	Polylijn	233769,26	479940,98	233719,24	479798,73
Cattelaar	Cattelaar	Polylijn	233812,81	480916,02	233769,26	479940,98
Oosterhofweg	Oosterhofweg	Polylijn	233524,56	480422,56	233864,95	480283,46
Oosterhofweg	Oosterhofweg	Polylijn	233864,95	480283,46	234179,55	480153,77
Opbroekweg	Opbroekweg	Polylijn	234286,61	479731,87	233867,07	479900,31
Opbroekweg	Opbroekweg	Polylijn	233867,07	479900,31	233768,42	479940,23
Opbroekweg	Opbroekweg	Polylijn	233768,42	479940,23	233583,31	480015,14
N347	N347	Polylijn	233993,26	481721,38	234249,28	481140,27
N347	Provinciale weg N347	Polylijn	234256,98	481123,26	234607,10	479319,10
Enterstraat	Enterstraat	Polylijn	233366,17	480142,27	233699,60	479791,28
Enterstraat	Enterstraat	Polylijn	233711,98	479771,90	233713,97	479772,48
Enterstraat	Enterstraat	Polylijn	233718,54	479775,33	233962,21	479531,51
Nieuwe Weg	NieuwWeg	Polylijn	233905,75	480895,91	234042,29	480214,99
Nieuwe Weg	NieuwWeg	Polylijn	234042,29	480214,99	233868,42	479900,13
Groteboersdijk	Groteboersdijk	Polylijn	233497,78	480805,60	234315,58	480641,25
Potmeijersdijk	Potmeijersdijk	Polylijn	233550,03	480618,24	234379,17	480263,21
Elsmaten	Elsmaten	Polylijn	233964,89	481148,84	234250,50	480822,61
Elsmaten	Elsmaten	Polylijn	234250,36	480822,34	234290,39	479732,57
Het Slot	Het Slot	Polylijn	233853,78	480488,88	234360,78	480455,53
Leijerweerdswijk 30	Leijerweersdijk	Polylijn	233373,90	481172,79	233795,41	481148,72
Leijerweerdswijk 30	Leijerweersdijk	Polylijn	233795,41	481148,72	233964,86	481148,90
Leijerweerdswijk 60	Leijerweersdijk	Polylijn	233965,27	481148,90	234452,95	481040,99

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Witmoesdijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Witmoesdijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Witmoesdijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cattelaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cattelaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cattelaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oosterhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oosterhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbroekweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbroekweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbroekweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enterstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enterstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enterstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groteboersdijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potmeijersdijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elsmaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elsmaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het Slot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leijerweerdswijk 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leijerweerdswijk 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leijerweerdswijk 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Witmoesdijk	0,00	0,00	Relatief	3	363,12	363,12
Witmoesdijk	0,00	0,00	Relatief	3	94,36	94,36
Witmoesdijk	0,00	0,00	Relatief	3	356,66	356,66
Cattelaar	0,00	0,00	Relatief	4	233,52	233,52
Cattelaar	0,00	0,00	Relatief	5	151,25	151,25
Cattelaar	0,00	0,00	Relatief	10	994,01	994,01
Oosterhofweg	0,00	0,00	Relatief	4	367,77	367,77
Oosterhofweg	0,00	0,00	Relatief	2	340,28	340,28
Opbroekweg	0,00	0,00	Relatief	5	452,12	452,12
Opbroekweg	0,00	0,00	Relatief	2	106,42	106,42
Opbroekweg	0,00	0,00	Relatief	2	199,69	199,69
N347	0,00	0,00	Relatief	3	635,01	635,01
N347	0,00	0,00	Relatief	8	1841,72	1841,72
Enterstraat	0,00	0,00	Relatief	15	486,19	486,19
Enterstraat	0,00	0,00	Relatief	13	81,21	81,21
Enterstraat	0,00	0,00	Relatief	7	346,30	346,30
Nieuwe Weg	0,00	0,00	Relatief	23	796,94	796,94
Nieuwe Weg	0,00	0,00	Relatief	8	367,68	367,68
Groteboersdijk	0,00	0,00	Relatief	8	834,62	834,62
Potmeijersdijk	0,00	0,00	Relatief	4	901,95	901,95
Elsmaten	0,00	0,00	Relatief	20	527,44	527,44
Elsmaten	0,00	0,00	Relatief	29	1254,39	1254,39
Het Slot	0,00	0,00	Relatief	5	508,15	508,15
Leijerweerdswijk 30	0,00	0,00	Relatief	7	425,54	425,54
Leijerweerdswijk 30	0,00	0,00	Relatief	3	169,45	169,45
Leijerweerdswijk 60	4,52	--	Relatief	17	516,78	517,07

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Witmoesdijk	164,86	198,25	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Witmoesdijk	2,77	91,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Witmoesdijk	3,04	353,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Cattelaar	5,04	178,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Cattelaar	5,52	99,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Cattelaar	7,07	573,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Oosterhofweg	10,65	239,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Oosterhofweg	340,28	340,28	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Opbroekweg	27,03	184,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Opbroekweg	106,42	106,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Opbroekweg	199,69	199,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N347	4,68	630,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N347	4,14	1005,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Enterstraat	8,13	85,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Enterstraat	4,93	9,70	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Enterstraat	7,79	96,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a
Nieuwe Weg	3,51	146,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27
Nieuwe Weg	7,80	112,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27
Groteboersdijk	4,62	350,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Potmeijersdijk	267,64	324,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Elsmaten	3,59	146,77	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Elsmaten	3,26	255,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Het Slot	19,47	323,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Leijerweerdsdijk 30	12,66	300,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Leijerweerdsdijk 30	73,08	96,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Leijerweerdsdijk 60	10,40	114,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
Witmoesdijk	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Witmoesdijk	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Witmoesdijk	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Cattelaar	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Cattelaar	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Cattelaar	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Oosterhofweg	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Oosterhofweg	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Opbroekweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Opbroekweg	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Opbroekweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
N347	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N347	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
Enterstraat	SMA-NL5	50	50	50	--	50
Enterstraat	SMA-NL5	50	50	50	--	50
Enterstraat	SMA-NL5	50	50	50	--	50
Nieuwe Weg	Durasilent	30	30	30	--	30
Nieuwe Weg	Durasilent	30	30	30	--	30
Groteboersdijk	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Potmeijersdijk	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Elsmaten	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Elsmaten	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Het Slot	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30
Leijerweerdsdijk 30	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Leijerweerdsdijk 30	Referentiewegdek	30	30	30	--	30
Leijerweerdsdijk 60	Referentiewegdek	60	60	60	--	60

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Witmoesdijk	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Witmoesdijk	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Witmoesdijk	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Cattelaar	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Cattelaar	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Cattelaar	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Oosterhofweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Oosterhofweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Opbroekweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Opbroekweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Opbroekweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
N347	80	80	--	80	80	80	--	80	80
N347	80	80	--	80	80	80	--	80	80
Enterstraat	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Enterstraat	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Enterstraat	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Nieuwe Weg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Nieuwe Weg	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Groteboersdijk	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Potmeijersdijk	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Elsmaten	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Elsmaten	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Het Slot	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Leijerweerdswijk 30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Leijerweerdswijk 30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Leijerweerdswijk 60	60	60	--	60	60	60	--	60	60

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Witmoesdijk	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Witmoesdijk	30	--	True	790,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Witmoesdijk	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Cattelaar	30	--	True	790,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Cattelaar	30	--	True	3940,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Cattelaar	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Oosterhofweg	30	--	True	1240,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Oosterhofweg	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Opbroekweg	30	--	True	500,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Opbroekweg	30	--	True	2000,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Opbroekweg	30	--	True	500,00	6,50	3,20	1,20	--	--
N347	80	--	False	14500,00	6,81	2,15	1,21	--	--
N347	80	--	False	14500,00	6,81	2,15	1,21	--	--
Enterstraat	50	--	False	8850,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Enterstraat	50	--	False	6970,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Enterstraat	50	--	False	13940,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Nieuwe Weg	30	--	True	790,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Nieuwe Weg	30	--	True	1570,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Groteboersdijk	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Potmeijersdijk	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Elsmaten	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Elsmaten	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Het Slot	30	--	True	0,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Leijerweerdswijk 30	30	--	True	3520,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Leijerweerdswijk 30	30	--	True	2180,00	6,50	3,20	1,20	--	--
Leijerweerdswijk 60	60	--	False	2180,00	6,50	3,20	1,20	--	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Witmoesdijk	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Witmoesdijk	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Witmoesdijk	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Cattelaar	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Cattelaar	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Cattelaar	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Oosterhofweg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Oosterhofweg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Opbroekweg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Opbroekweg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Opbroekweg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
N347	--	--	--	77,00	87,60	72,90	--	12,20	6,40	12,60	--
N347	--	--	--	77,00	87,60	72,90	--	12,20	6,40	12,60	--
Enterstraat	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Enterstraat	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Enterstraat	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Nieuwe Weg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Nieuwe Weg	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Groteboersdijk	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Potmeijersdijk	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Elsmaten	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Elsmaten	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Het Slot	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Leijerweerdswijk 30	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Leijerweerdswijk 30	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--
Leijerweerdswijk 60	--	--	--	94,70	96,80	92,40	--	3,90	2,00	5,00	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Witmoesdijk	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	48,63	24,47
Witmoesdijk	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	48,63	24,47
Cattelaar	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	242,53	122,05
Cattelaar	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	76,33	38,41
Oosterhofweg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	30,78	15,49
Opbroekweg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	123,11	61,95
Opbroekweg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	30,78	15,49
N347	10,80	6,00	14,60	--	--	--	--	--	760,34	273,09
N347	10,80	6,00	14,60	--	--	--	--	--	760,34	273,09
Enterstraat	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	544,76	274,14
Enterstraat	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	429,04	215,90
Enterstraat	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	858,08	431,81
Nieuwe Weg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	48,63	24,47
Nieuwe Weg	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	96,64	48,63
Groteboersdijk	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Het Slot	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdswijk 30	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	216,67	109,04
Leijerweerdswijk 30	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	134,19	67,53
Leijerweerdswijk 60	1,40	1,20	2,60	--	--	--	--	--	134,19	67,53

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	8,76	--	2,00	0,51	0,47	--	0,72	0,30	0,25
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	8,76	--	2,00	0,51	0,47	--	0,72	0,30	0,25
Cattelaar	43,69	--	9,99	2,52	2,36	--	3,59	1,51	1,23
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	13,75	--	3,14	0,79	0,74	--	1,13	0,48	0,39
Oosterhofweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	5,54	--	1,27	0,32	0,30	--	0,46	0,19	0,16
Opbroekweg	22,18	--	5,07	1,28	1,20	--	1,82	0,77	0,62
Opbroekweg	5,54	--	1,27	0,32	0,30	--	0,46	0,19	0,16
N347	127,90	--	120,47	19,95	22,11	--	106,64	18,70	25,62
N347	127,90	--	120,47	19,95	22,11	--	106,64	18,70	25,62
Enterstraat	98,13	--	22,43	5,66	5,31	--	8,05	3,40	2,76
Enterstraat	77,28	--	17,67	4,46	4,18	--	6,34	2,68	2,17
Enterstraat	154,57	--	35,34	8,92	8,36	--	12,69	5,35	4,35
Nieuwe Weg	8,76	--	2,00	0,51	0,47	--	0,72	0,30	0,25
Nieuwe Weg	17,41	--	3,98	1,00	0,94	--	1,43	0,60	0,49
Groteboersdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Het Slot	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdswijk 30	39,03	--	8,92	2,25	2,11	--	3,20	1,35	1,10
Leijerweerdswijk 30	24,17	--	5,53	1,40	1,31	--	1,98	0,84	0,68
Leijerweerdswijk 60	24,17	--	5,53	1,40	1,31	--	1,98	0,84	0,68

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Witmoesdijk	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	--	100,8	80,13	85,00	93,31	91,77	94,89	88,40
Witmoesdijk	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	--	100,8	80,13	85,00	93,31	91,77	94,89	88,40
Cattelaar	--	107,7	87,11	91,97	100,29	98,75	101,87	95,38
Cattelaar	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	--	102,7	82,09	86,95	95,27	93,73	96,85	90,36
Oosterhofweg	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	--	96,0	70,84	75,28	84,46	85,80	90,94	88,13
Opbroekweg	--	104,8	84,17	89,03	97,35	95,80	98,92	92,43
Opbroekweg	--	96,0	70,84	75,28	84,46	85,80	90,94	88,13
N347	--	116,9	86,40	95,76	101,15	108,24	112,94	109,07
N347	--	116,9	86,40	95,76	101,15	108,24	112,94	109,07
Enterstraat	--	111,0	83,48	89,48	96,57	102,59	106,29	102,27
Enterstraat	--	109,9	82,45	88,44	95,53	101,55	105,25	101,23
Enterstraat	--	113,0	85,46	91,45	98,55	104,56	108,26	104,24
Nieuwe Weg	--	98,6	76,81	79,45	90,61	90,03	93,02	87,90
Nieuwe Weg	--	102,8	82,69	87,29	96,12	93,78	96,18	90,46
Groteboersdijk	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Het Slot	--	-200,0	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdswijk 30	--	104,5	79,32	83,76	92,94	94,28	99,41	96,61
Leijerweerdswijk 30	--	102,4	77,24	81,68	90,86	92,20	97,33	94,53
Leijerweerdswijk 60	--	107,3	76,39	84,61	90,51	96,55	103,18	99,62

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	83,35	78,50	99,10	76,19	80,83	88,42	88,36
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	83,35	78,50	99,10	76,19	80,83	88,42	88,36
Cattelaar	90,33	85,48	106,08	83,17	87,81	95,40	95,34
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	85,31	80,46	101,06	78,15	82,79	90,38	90,31
Oosterhofweg	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	81,58	75,67	94,44	66,92	71,14	79,58	82,40
Opbroekweg	87,38	82,54	103,13	80,23	84,87	92,46	92,39
Opbroekweg	81,58	75,67	94,44	66,92	71,14	79,58	82,40
N347	102,22	91,70	115,79	79,71	89,08	94,42	101,66
N347	102,22	91,70	115,79	79,71	89,08	94,42	101,66
Enterstraat	96,06	87,41	109,44	79,95	85,45	92,26	99,26
Enterstraat	95,03	86,37	108,40	78,91	84,42	91,23	98,22
Enterstraat	98,04	89,38	111,41	81,92	87,43	94,24	101,23
Nieuwe Weg	81,44	74,20	97,06	73,65	76,11	85,41	86,58
Nieuwe Weg	85,27	81,07	101,12	78,64	82,88	91,13	90,25
Groteboersdijk	--	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--
Het Slot	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdijk 30	90,06	84,15	102,91	75,39	79,61	88,06	90,88
Leijerweerdijk 30	87,98	82,07	100,83	73,31	77,53	85,98	88,80
Leijerweerdijk 60	92,81	82,52	105,80	72,80	80,77	86,40	93,11

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	91,58	84,92	79,84	74,04	95,33	73,62	78,83	87,42
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	91,58	84,92	79,84	74,04	95,33	73,62	78,83	87,42
Cattelaar	98,56	91,90	86,82	81,02	102,31	80,60	85,81	94,40
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	93,54	86,88	81,79	76,00	97,29	75,58	80,79	89,38
Oosterhofweg	--	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	87,64	84,67	78,08	71,23	90,91	64,31	69,10	78,57
Opbroekweg	95,62	88,96	83,87	78,08	99,37	77,66	82,86	91,46
Opbroekweg	87,64	84,67	78,08	71,23	90,91	64,31	69,10	78,57
N347	107,50	103,66	96,78	85,93	110,13	79,66	88,78	94,21
N347	107,50	103,66	96,78	85,93	110,13	79,66	88,78	94,21
Enterstraat	103,01	98,83	92,65	83,55	106,05	76,77	83,08	90,33
Enterstraat	101,97	97,79	91,62	82,51	105,01	75,73	82,04	89,29
Enterstraat	104,98	100,80	94,63	85,52	108,02	78,74	85,05	92,30
Nieuwe Weg	89,48	84,10	78,03	70,24	93,19	69,63	72,57	84,38
Nieuwe Weg	92,71	86,85	81,60	76,43	97,13	76,27	81,30	90,28
Groteboersdijk	--	--	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	--	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--	--
Het Slot	--	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdswijk 30	96,12	93,15	86,56	79,70	99,39	72,79	77,58	87,04
Leijerweerdswijk 30	94,04	91,06	84,48	77,62	97,31	70,71	75,50	84,96
Leijerweerdswijk 60	100,02	96,41	89,59	79,02	102,56	69,80	78,03	84,13

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	85,11	87,95	81,60	76,63	72,52	92,57	--
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	85,11	87,95	81,60	76,63	72,52	92,57	--
Cattelaar	92,09	94,93	88,58	83,61	79,50	99,55	--
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	87,07	89,90	83,56	78,59	74,47	94,53	--
Oosterhofweg	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	79,13	83,98	81,33	74,85	69,67	87,71	--
Opbroekweg	89,14	91,98	85,64	80,67	76,55	96,61	--
Opbroekweg	79,13	83,98	81,33	74,85	69,67	87,71	--
N347	101,45	105,69	101,78	94,93	84,52	108,63	--
N347	101,45	105,69	101,78	94,93	84,52	108,63	--
Enterstraat	95,74	99,29	95,40	89,17	80,92	102,55	--
Enterstraat	94,70	98,26	94,36	88,14	79,88	101,52	--
Enterstraat	97,71	101,27	97,37	91,15	82,89	104,53	--
Nieuwe Weg	83,13	86,08	81,26	74,70	68,10	90,34	--
Nieuwe Weg	87,30	89,45	83,80	78,73	75,21	94,79	--
Groteboersdijk	--	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--
Het Slot	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdswijk 30	87,60	92,46	89,80	83,33	78,15	96,19	--
Leijerweerdswijk 30	85,52	90,38	87,72	81,24	76,07	94,11	--
Leijerweerdswijk 60	89,85	96,02	92,47	85,68	75,68	98,73	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Witmoesdijk	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--
Cattelaar	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	--	--	--	--	--	--	--
Oosterhofweg	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	--	--	--	--	--	--	--
Opbroekweg	--	--	--	--	--	--	--
N347	--	--	--	--	--	--	--
N347	--	--	--	--	--	--	--
Enterstraat	--	--	--	--	--	--	--
Enterstraat	--	--	--	--	--	--	--
Enterstraat	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Weg	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Weg	--	--	--	--	--	--	--
Groteboersdijk	--	--	--	--	--	--	--
Potmeijersdijk	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--
Elsmaten	--	--	--	--	--	--	--
Het Slot	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdijk 30	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdijk 30	--	--	--	--	--	--	--
Leijerweerdijk 60	--	--	--	--	--	--	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) Totaal
Witmoesdijk	--
Witmoesdijk	--
Witmoesdijk	--
Cattelaar	--
Cattelaar	--
Cattelaar	--
Oosterhofweg	--
Oosterhofweg	--
Opbroekweg	--
Opbroekweg	--
Opbroekweg	--
N347	--
N347	--
Enterstraat	--
Enterstraat	--
Enterstraat	--
Nieuwe Weg	--
Nieuwe Weg	--
Groteboersdijk	--
Potmeijersdijk	--
Elsmaten	--
Elsmaten	--
Het Slot	--
Leijerweerdsdijk 30	--
Leijerweerdsdijk 30	--
Leijerweerdsdijk 60	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1.1	Gebouw 1 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.2	Gebouw 1 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.3	Gebouw 1 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.4	Gebouw 1 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.1	Gebouw 2 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.2	Gebouw 2 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.3	Gebouw 2 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.4	Gebouw 2 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.1	Gebouw 3 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.2	Gebouw 3 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.3	Gebouw 3 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.4	Gebouw 3 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.1	Gebouw 4 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.2	Gebouw 4 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.3	Gebouw 4 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.4	Gebouw 4 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.1	Gebouw 5 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.2	Gebouw 5 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.3	Gebouw 5 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.4	Gebouw 5 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.1	Gebouw 6 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.2	Gebouw 6 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.3	Gebouw 6 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.4	Gebouw 6 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.5	Gebouw 6 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.6	Gebouw 6 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.7	Gebouw 6 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.8	Gebouw 6 Noord 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.9	Gebouw 6 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.1	Gebouw 7 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.2	Gebouw 7 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.3	Gebouw 7 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.4	Gebouw 7 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.5	Gebouw 7 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.6	Gebouw 7 West 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.7	Gebouw 7 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.8	Gebouw 7 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.9	Gebouw 7 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.1	Gebouw 8 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.2	Gebouw 8 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.3	Gebouw 8 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.4	Gebouw 8 Noord 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.5	Gebouw 8 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.6	Gebouw 8 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.7	Gebouw 8 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.8	Gebouw 8 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.9	Gebouw 8 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.10	Gebouw 8 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
zw1	zw noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
zw2	zw west 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
zw3	zw zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
9.1	Gebouw 9 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.2	Gebouw 9 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.3	Gebouw 9 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.4	Gebouw 9 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.1	Gebouw 8 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.2	Gebouw 8 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.3	Gebouw 8 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.1	Gebouw 9 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.2	Gebouw 9 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
1.1	Ja
1.2	Ja
1.3	Ja
1.4	Ja
2.1	Ja
2.2	Ja
2.3	Ja
2.4	Ja
3.1	Ja
3.2	Ja
3.3	Ja
3.4	Ja
4.1	Ja
4.2	Ja
4.3	Ja
4.4	Ja
5.1	Ja
5.2	Ja
5.3	Ja
5.4	Ja
6.1	Ja
6.2	Ja
6.3	Ja
6.4	Ja
6.5	Ja
6.6	Ja
6.7	Ja
6.8	Ja
6.9	Ja
7.1	Ja
7.2	Ja
7.3	Ja
7.4	Ja
7.5	Ja
7.6	Ja
7.7	Ja
7.8	Ja
7.9	Ja
8.1	Ja
8.2	Ja
8.3	Ja
8.4	Ja
8.5	Ja
8.6	Ja
8.7	Ja
8.8	Ja
8.9	Ja
8.10	Ja
zw1	Ja
zw2	Ja
zw3	Ja
9.1	Ja
9.2	Ja
9.3	Ja
9.4	Ja
10.1	Ja
10.2	Ja
10.3	Ja
11.1	Ja
11.2	Ja

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
11.3	Gebouw 9 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.4	Gebouw 9 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.5	Gebouw 9 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.6	Gebouw 9 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.1	Gebouw 10 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.2	Gebouw 10 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.3	Gebouw 10 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.4	Gebouw 10 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.1	Gebouw 11 zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.2	Gebouw 11 oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.3	Gebouw 11 noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
gs1.1	gs1.1 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
gs2.1	gs2.1 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
12.1	Gebouw 12 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.2	Gebouw 12 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.3	Gebouw 12 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.4	Gebouw 12 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.5	Gebouw 12 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.6	Gebouw 12 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.1	Gebouw 13 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.2	Gebouw 13 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.3	Gebouw 13 Noord 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.4	Gebouw 13 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.5	Gebouw 13 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.6	Gebouw 13 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14.1	Gebouw 14 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.1	Gebouw 15 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.2	Gebouw 15 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.3	Gebouw 15 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.4	Gebouw 15 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.5	Gebouw 15 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.6	Gebouw 15 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16.1	Gebouw 16 West 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16.2	Gebouw 16 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16.3	Gebouw 16 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17.1	Gebouw 17 Zuid 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17.2	Gebouw 17 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17.3	Gebouw 17 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.5	Gebouw 5 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.5	Gebouw 1 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.6	Gebouw 1 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.7	Gebouw 1 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1.8	Gebouw 1 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.5	Gebouw 2 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.6	Gebouw 2 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.7	Gebouw 2 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.8	Gebouw 2 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2.9	Gebouw 2 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.5	Gebouw 3 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.6	Gebouw 3 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.7	Gebouw 3 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3.8	Gebouw 3 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.5	Gebouw 4 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.6	Gebouw 4 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.7	Gebouw 4 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4.8	Gebouw 4 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.6	Gebouw 5 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.7	Gebouw 5 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5.8	Gebouw 5 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6.10	Gebouw 6 Noord 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
11.3	Ja
11.4	Ja
11.5	Ja
11.6	Ja
10.1	Ja
10.2	Ja
10.3	Ja
10.4	Ja
11.1	Ja
11.2	Ja
11.3	Ja
gs1.1	Ja
gs2.1	Ja
12.1	Ja
12.2	Ja
12.3	Ja
12.4	Ja
12.5	Ja
12.6	Ja
13.1	Ja
13.2	Ja
13.3	Ja
13.4	Ja
13.5	Ja
13.6	Ja
14.1	Ja
15.1	Ja
15.2	Ja
15.3	Ja
15.4	Ja
15.5	Ja
15.6	Ja
16.1	Ja
16.2	Ja
16.3	Ja
17.1	Ja
17.2	Ja
17.3	Ja
5.5	Ja
1.5	Ja
1.6	Ja
1.7	Ja
1.8	Ja
2.5	Ja
2.6	Ja
2.7	Ja
2.8	Ja
2.9	Ja
3.5	Ja
3.6	Ja
3.7	Ja
3.8	Ja
4.5	Ja
4.6	Ja
4.7	Ja
4.8	Ja
5.6	Ja
5.7	Ja
5.8	Ja
6.10	Ja

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
7.10	Gebouw 7 West 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.11	Gebouw 7 West 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.12	Gebouw 7 Zuid 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.13	Gebouw 7 Oost 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7.15	Gebouw 7 Noord 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.11	Gebouw 8 Oost 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8.12	Gebouw 8 West 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.5	Gebouw 9 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.6	Gebouw 9 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.7	Gebouw 9 West 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.8	Gebouw 9 Oost 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9.9	Gebouw 9 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
zw5	zw 5 west 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
10.4	Gebouw 8 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.5	Gebouw 8 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.7	Gebouw 9 Zuid 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.8	Gebouw 9 Noord 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.5	Gebouw 10 West 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.7	Gebouw 10 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10.8	Gebouw 10 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.4	Gebouw 11 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.5	Gebouw 11 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.6	Gebouw 11 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11.7	Gebouw 11 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.7	Gebouw 12 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.7	Gebouw 13 West 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13.8	Gebouw 13 Zuid 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15.7	Gebouw 15 West 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16.5	Gebouw 16 Zuid 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17.4	Gebouw 17 Zuid 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17.5	Gebouw 17 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14.2	Gebouw 14 Oost 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14.3	Gebouw 14 Oost 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16.6	Gebouw 16 Noord 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14.4	Gebouw 14 Oost 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12.7	blok 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
7.10	Ja
7.11	Ja
7.12	Ja
7.13	Ja
7.15	Ja
8.11	Ja
8.12	Ja
9.5	Ja
9.6	Ja
9.7	Ja
9.8	Ja
9.9	Ja
zw5	Ja
10.4	Ja
10.5	Ja
11.7	Ja
11.8	Ja
10.5	Ja
10.7	Ja
10.8	Ja
11.4	Ja
11.5	Ja
11.6	Ja
11.7	Ja
12.7	Ja
13.7	Ja
13.8	Ja
15.7	Ja
16.5	Ja
17.4	Ja
17.5	Ja
14.2	Ja
14.3	Ja
16.6	Ja
14.4	Ja
12.7	Ja

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Bodem1	Bodemgebied 1	0,50
Bodem2	Bodemgebied 2	0,50
Bodem3	Bodemgebied 3	0,50
Bodem4	Bodemgebied 4	0,50
Bodem6	Bodemgebied 6	0,50
Bodem7	Bodemgebied 7	0,50
Bodem8	Bodemgebied 8	0,50
Bodem9	Bodemgebied 9	0,50
Bodem10	Bodemgebied 10	0,50
Bodem11	Bodemgebied 11	0,50
Bodem12	Bodemgebied 12	0,50
Bodem13	Bodemgebied 13	0,50
Bodem14	Bodemgebied 14	0,50
Bodem15	Bodemgebied 15	0,50
Bodem 16	Bodemgebied 16	0,50
Bodem 17	Bodemgebied 17	0,50
Bodem 18	Bodemgebied 18	0,50
Bodem 19	Bodemgebied 19	0,50
Bodem19	Bodemgebied 19	0,50
Hoofdweg	Hoofdweg door plangebied	0,00
bodemnie1	bomden nieuwbouw 1	0,50
bodemnie2	bomden nieuwbouw 2	0,50
Opbroekweg	Opbroekweg	0,00
Opbroekweg	Opbroekweg	0,00
		0,00
	bodemgebied bij groenbestemming	0,80
		0,00
zacht	zachte bodem	0,80
zacht	zachte bodem	0,80

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
		6,36	0,00	Relatief		
		7,92	0,00	Relatief		
		6,64	0,00	Relatief		
		5,93	0,00	Relatief		
		7,28	0,00	Relatief		
		9,04	0,00	Relatief		
		7,51	0,00	Relatief		
		8,69	0,00	Relatief		
		6,30	0,00	Relatief		
		6,39	0,00	Relatief		
		7,47	0,00	Relatief		
		6,38	0,00	Relatief		
		7,82	0,00	Relatief		
		7,05	0,00	Relatief		
		8,10	0,00	Relatief		
		10,87	0,00	Relatief		
		7,36	0,00	Relatief		
		7,43	0,00	Relatief		
		7,76	0,00	Relatief		
		4,69	0,00	Relatief		
		6,30	0,00	Relatief		
		6,52	0,00	Relatief		
		6,09	0,00	Relatief		
		2,27	0,00	Relatief		
		2,70	0,00	Relatief		
		2,70	0,00	Relatief		
		3,82	0,00	Relatief		
		7,19	0,00	Relatief		
		0,24	0,00	Relatief		
		13,64	0,00	Relatief		
		4,18	0,00	Relatief		
		5,77	0,00	Relatief		
		9,80	0,00	Relatief		
		16,54	0,00	Relatief		
		14,72	0,00	Relatief		
		8,25	0,00	Relatief		
		8,85	0,00	Relatief		
		6,11	0,00	Relatief		
		3,89	0,00	Relatief		
		6,82	0,00	Relatief		
		5,70	0,00	Relatief		
		11,48	0,00	Relatief		
		8,00	0,00	Relatief		
		7,74	0,00	Relatief		
		6,22	0,00	Relatief		
		7,04	0,00	Relatief		
		6,67	0,00	Relatief		
		3,27	0,00	Relatief		
		6,64	0,00	Relatief		
		8,64	0,00	Relatief		
		8,60	0,00	Relatief		
		4,56	0,00	Relatief		
		7,43	0,00	Relatief		
		7,51	0,00	Relatief		
		3,68	0,00	Relatief		
		5,78	0,00	Relatief		
		9,10	0,00	Relatief		
		8,18	0,00	Relatief		
		10,10	0,00	Relatief		
		15,84	0,00	Relatief		

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode weegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode weegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
		9,60	0,00	Relatief		
		4,74	0,00	Relatief		
		2,50	0,00	Relatief		
		3,54	0,00	Relatief		
		2,73	0,00	Relatief		
		3,52	0,00	Relatief		
		4,20	0,00	Relatief		
		3,98	0,00	Relatief		
		4,29	0,00	Relatief		
		4,33	0,00	Relatief		
		3,71	0,00	Relatief		
		3,96	0,00	Relatief		
		7,79	0,00	Relatief		
		5,68	0,00	Relatief		
		3,80	0,00	Relatief		
		5,49	0,00	Relatief		
		8,61	0,00	Relatief		
		4,81	0,00	Relatief		
		12,86	0,00	Relatief		
		2,85	0,00	Relatief		
		0,26	0,00	Relatief		
		6,45	0,00	Relatief		
		6,34	0,00	Relatief		
		6,58	0,00	Relatief		
		5,54	0,00	Relatief		
		8,14	0,00	Relatief		
		10,66	0,00	Relatief		
		8,53	0,00	Relatief		
		8,44	0,00	Relatief		
		5,66	0,00	Relatief		
		5,15	0,00	Relatief		
		5,71	0,00	Relatief		
		6,30	0,00	Relatief		
		11,09	0,00	Relatief		
		9,23	0,00	Relatief		
		6,18	0,00	Relatief		
		8,03	0,00	Relatief		
		6,32	0,00	Relatief		
		4,81	0,00	Relatief		
		3,22	0,00	Relatief		
		7,62	0,00	Relatief		
		8,46	0,00	Relatief		
		6,53	0,00	Relatief		
		10,48	0,00	Relatief		
		10,20	0,00	Relatief		
		3,99	0,00	Relatief		
		9,41	0,00	Relatief		
Bv1	Gebouw 1	11,00	0,00	Relatief		
Bv2	Gebouw 2	11,00	0,00	Relatief		
Bv3	Gebouw 3	11,00	0,00	Relatief		
Bv4	Gebouw 4	11,00	0,00	Relatief		
Bv5	Gebouw 5	11,00	0,00	Relatief		
Bv6	Gebouw 6	10,50	0,00	Relatief		
Bv7	Gebouw 7	10,50	0,00	Relatief		
zw	Zorgwoning	13,00	0,00	Relatief		
Bv8	Gebouw8	10,50	0,00	Relatief		
Bv9	Gebouw9	10,50	0,00	Relatief		
Bv10	Gebouw10	10,50	0,00	Relatief		
Bv11	Gebouw11	10,50	0,00	Relatief		
Bv12	Gebouw12	10,50	0,00	Relatief		

Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

versie van Rijssen - Rijssen

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv1	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv2	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv3	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv4	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv5	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv6	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv7	0,80	0,80	0,80	0,80
Zw	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv8	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv9	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv10	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv11	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv12	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode weegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
Bv13			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv14			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
gs1			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
gs2			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv15			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv16			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv17			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv18			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Bv19			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Boerderij			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuurtje			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur2			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gracht			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gracht			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Gracht			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
HH Kortebo			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbroekweg			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode weegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype
34		10,00	0,00	Relatief		
35		10,00	0,00	Relatief		
36		10,00	0,00	Relatief		
		10,00	0,00	Relatief		
		10,00	0,00	Relatief		
		10,00	0,00	Relatief		

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
34			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
36			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
34	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 versie van Rijssen - Rijssen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
Leijerweer	Leijerweersdijk -- 4,00m (Links)	--
Leijerweer	Leijerweersdijk -- 4,00m (Rechts)	--
Leijerweer	Leijerweersdijk -- 4,00m (Links)	0,00
Leijerweer	Leijerweersdijk -- 4,00m (Rechts) -- 6,00m (R	0,00
Leijerweer	Leijerweersdijk -- 4,00m (Links) -- 6,00m (Li	0,00

Bijlage 4: Resultaten in tabelvorm

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	5
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	6
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	7
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	15
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	16
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	16
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	10
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	12
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	14
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	18
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	18
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	19
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	-3
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	-2
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	-1
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	17
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	18
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	18
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	14
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	15
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	16
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	20
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	20
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	21
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	3
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	5
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	7
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	7
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	8
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	8
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	-2
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	0
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	1
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	2
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	3
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	1
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	6
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	7
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	8
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	2
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	4
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	3
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	2
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	4
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	7
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	-7
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	-6
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	-5
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	-10
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	-8
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	-5
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	2
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	6
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	--
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	--
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	--
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	-15
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	-10
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	-9
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	5
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	6
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	6
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	2
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	3
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	3
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	-3
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	-3
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	-2
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	1
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	2
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	2
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	-6
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	-5
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	-3
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	3
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	4
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	5
12.7_A	blok 12	1,50	7
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	-12
12.7_B	blok 12	4,50	8
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	-10
12.7_C	blok 12	7,50	9
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	-10
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	1
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	2
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	3
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	2
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	3
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	3
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	3
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	3
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	4
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	-3
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	-1
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	-2
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	--
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	--
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	--
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	-5
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	-3
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	-3
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	1
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	3
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	3
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	-1
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	-1
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	-3
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	0
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	1
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	--
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	--
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	--
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	-7
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	-5
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	-5
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	-6
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	-4
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	-4
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	-2
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	0
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	1
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	-1
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	0
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	1
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	--
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	--
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	--
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	-7
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	-5
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	-5
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	-10
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	-10
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	-10
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	-1
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	1
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	2
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	0
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	1
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	2
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	-1
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	0
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	1
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	-1
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	0
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	1
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	-2
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	-1
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	2
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	-11
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	-10
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	-9
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	-1
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	0
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	1
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	--
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	--
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	--
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	-7
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	-5
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	-3
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	--
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	--
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	--
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	-3
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	-1
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	-1
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	7
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	8
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	9
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	30
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	32
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	33
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	44
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	45
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	45
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	23
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	25
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	26
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	35
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	37
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	37
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	41
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	43
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	43
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	21
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	23
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	24
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	26
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	27
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	28
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	7
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	8
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	9
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	10
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	10
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	10
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	5
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	6
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	8
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	25
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	25
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	26
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	21
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	22
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	22
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	24
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	24
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	25
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	23
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	23
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	24
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	6
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	8
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	7
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	8
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	8
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	-6
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	-6
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	-5
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	-16
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	-15
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	-14
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	15
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	16
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	16
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	10
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	11
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	12
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	0
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	1
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	2
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	8
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	10
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	12
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	15
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	16
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	16
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	-16
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	-15
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	-14
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	12
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	13
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	13
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	-14
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	-13
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	-12
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	24
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	24
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	25
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	26
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	27
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	27
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	-15
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	-14
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	-13
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	26
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	26
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	27
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	19
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	20
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	20
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	-5
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	-3
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	-1
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	45
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	46
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	46
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	28
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	29
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	36
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	38
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	39
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	23
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	24
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	25
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	19
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	19
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	20
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	6
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	7
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	7
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	6
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	7
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	8
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	8
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	8
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	9
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	13
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	14
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	16
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	27
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	29
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	30
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	33
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	34
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	35
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	10
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	11
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	12
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	13
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	14
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	15
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	4
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	6
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	6
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	-14
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	-12
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	-12
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	27
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	27
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	27
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	24
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	25
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	25
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	35
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	37
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	38
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	30
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	31
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	32
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	22
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	22
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	11
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	12
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	13
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	7
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	8
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	9
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	-11
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	-9
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	-8
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	8
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	10
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	10
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	10
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	0
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	11
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	1
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	13
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	2
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	6
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	7
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	7
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	8
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	9
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	11
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	4
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	5
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	5
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	--
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	11
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	--
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	12
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	--
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	13
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	6
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	10
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	7
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	12
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	8
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	13
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	10
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	--
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	11
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	--
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	12
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	--
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	--
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	5
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	--
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	6
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	--
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	6
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	0
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	3
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	4
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	0
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	3
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	1
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	3
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	3
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	6
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	7
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	8
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	2
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	10
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	5
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	11
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	8
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	12
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	2
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	6
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	4
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	8
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	6
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	8
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	1
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	0
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	2
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	2
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	2
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	3
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	7
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	3
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	9
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	3
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	11
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	3
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	7
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	-2
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	9
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	-1
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	9
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	0
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	-4
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	4
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	-2
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	5
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	-1
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	6
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	0
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	-4
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	1
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	-2
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	2
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	-2
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	1
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	-7
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	3
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	-5
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	6
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	-5
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Witmoesdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	8
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	9
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	1
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	1
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	1
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	1
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	1
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	2
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	3
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	3
zw1_A	zw noord	1,50	9
zw1_B	zw noord	4,50	10
zw1_C	zw noord	7,50	11
zw1_D	zw noord	10,50	12
zw2_A	zw west 1	1,50	9
zw2_B	zw west 1	4,50	10
zw2_C	zw west 1	7,50	11
zw2_D	zw west 1	10,50	12
zw3_A	zw zuid	1,50	1
zw3_B	zw zuid	4,50	3
zw3_C	zw zuid	7,50	3
zw3_D	zw zuid	10,50	4
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	9
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	10
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	11
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	1
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	3
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	3
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	-6
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	-4
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	-4
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	0
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	2
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	3
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	-1
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	1
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	2
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	-5
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	-3
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	-3
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	-5
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	-4
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	-4
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	-1
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	1
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	3
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	1
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	3
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	4
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	2
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	4
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	6
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	10
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	11
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	12
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	8
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	9
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	10
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	8
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	9
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	10
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	9
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	10
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	11
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	7
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	8
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	8
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	1
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	3
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	4
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	9
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	10
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	11
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	6
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	7
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	7
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	-18
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	-15
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	-13
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	1
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	3
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	--
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	--
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	--
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	6
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	7
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	7
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	9
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	10
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	10
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	6
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	7
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	9
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	6
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	8
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	9
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	7
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	8
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	9
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	27
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	26
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	26
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	28
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	28
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	29
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	23
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	23
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	23
12.7_A	blok 12	1,50	19
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	24
12.7_B	blok 12	4,50	20
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	25
12.7_C	blok 12	7,50	20
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	25
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	13
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	14
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	14
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	15
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	16
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	16
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	5
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	7
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	8
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	8
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	9
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	7
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	5
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	7
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	7
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	17
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	18
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	19
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	15
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	16
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	16
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	17
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	18
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	3
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	4
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	5
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	2
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	3
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	4
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	6
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	7
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	8
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	13
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	15
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	16
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	27
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	28
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	29
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	47
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	47
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	47
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	53
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	54
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	53
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	53
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	53
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	53
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	35
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	36
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	37
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	18
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	19
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	19
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	33
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	35
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	36
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	32
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	32
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	33
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	44
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	45
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	45
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	46
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	47
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	47
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	36
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	38
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	38
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	11
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	13
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	14
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	36
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	38
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	38
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	26
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	28
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	1
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	2
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	2
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	36
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	37
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	38
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	5
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	6
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	6
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	-6
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	-4
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	-4
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	-1
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	0
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	1
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	3
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	5
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	7
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	4
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	5
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	6
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	4
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	5
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	6
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	3
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	5
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	6
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	-2
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	0
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	0
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	-5
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	-3
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	-2
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	-3
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	-1
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	1
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	-5
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	-4
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	-3
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	1
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	6
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	7
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	-1
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	1
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	4
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	3
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	7
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	8
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	-3
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	-1
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	0
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	-2
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	0
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	2
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	1
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	5
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	-8
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	-7
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	-7
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	--
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	--
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	--
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	-14
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	-12
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	-10
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	-3
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	0
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	1
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	0
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	2
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	8
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	--
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	--
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	--
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	-3
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	-2
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	0
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	-5
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	-3
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	-2
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	-13
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	-11
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	-10
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	-6
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	-5
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	-4
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	-7
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	-6
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	-4
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	0
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	2
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	4
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	-1
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	2
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	4
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	-7
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	-6
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	-5
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	1
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	3
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	5
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	-1
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	0
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	2
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	-6
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	-4
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	-4
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	1
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	3
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	4
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	3
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	6
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	1
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	3
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	5
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	5
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	6
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	7
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	6
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	7
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	8
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	5
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	7
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	9
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	5
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	7
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	9
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	5
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	6
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	7
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	1
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	3
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	5
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	3
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	4
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	6
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	1
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	3
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	6
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	4
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	6
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	7
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	3
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	5
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	6
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	1
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	3
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	6
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	-4
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	-1
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	1
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	-2
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	-1
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	1
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	-4
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	-3
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	-1
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	-6
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	-4
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	-1
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	1
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	3
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	5
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	2
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	4
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Opbroekweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	4
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	5
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	6
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	1
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	3
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	5
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	-2
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	0
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	2
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	-7
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	-6
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	-5
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	1
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	3
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	3
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	5
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	5
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	7
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	4
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	5
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	7
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	5
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	6
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	7
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	8
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	10
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	11
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	--
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	1
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	--
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	3
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	--
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	6
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	-6
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	3
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	-5
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	6
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	-5
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	10
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	2
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	-7
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	4
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	-5
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	6
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	-4
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	--
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	7
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	--
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	8
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	--
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	11
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	10
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	12
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	13
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	4
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Opbroekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	8
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	4
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	5
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	5
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	4
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	5
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	6
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	4
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	2
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	6
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	4
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	8
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	6
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	3
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	5
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	5
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	7
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	7
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	9
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	1
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	3
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	1
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	5
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	2
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	7
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	0
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	1
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	1
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	2
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	3
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	2
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	8
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	9
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	9
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	10
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	10
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	11
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	4
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	15
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	6
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	16
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	8
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	16
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	6
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	9
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	7
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	10
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	8
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	11
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	3
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	-5
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	5
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	-4
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	8
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	-3
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Opbroekweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	-2
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	0
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	6
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	8
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	8
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	9
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	20
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	20
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	20
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	21
zw1_A	zw noord	1,50	1
zw1_B	zw noord	4,50	2
zw1_C	zw noord	7,50	5
zw1_D	zw noord	10,50	9
zw2_A	zw west 1	1,50	4
zw2_B	zw west 1	4,50	6
zw2_C	zw west 1	7,50	7
zw2_D	zw west 1	10,50	8
zw3_A	zw zuid	1,50	5
zw3_B	zw zuid	4,50	7
zw3_C	zw zuid	7,50	8
zw3_D	zw zuid	10,50	9
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	3
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	5
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	7
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	8
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	10
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	10
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	10
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	12
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	13
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	10
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	12
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	14
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	18
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	19
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	19
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	10
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	11
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	11
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	8
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	11
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	13
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	5
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	7
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	11
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	18
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	19
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	20
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	9
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	11
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	14
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	15
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	17
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	20
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	26
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	26
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	26
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	24
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	25
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	25
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	25
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	26
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	26
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	-1
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	1
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	1
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	10
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	12
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	15
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	18
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	19
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	20
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	-2
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	0
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	3
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	12
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	17
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	--
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	--
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	--
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	24
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	24
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	24
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	42
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	43
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	43
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	32
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	32
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	32
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	24
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	25
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	27
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	15
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	17
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	19
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	13
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	14
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	16
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	25
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	25
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	26
12.7_A	blok 12	1,50	29
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	10
12.7_B	blok 12	4,50	31
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	12
12.7_C	blok 12	7,50	32
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	14
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	12
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	14
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	16
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	22
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	23
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	24
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	31
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	32
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	32
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	5
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	8
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	10
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	--
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	--
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	--
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	8
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	9
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	9
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	19
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	20
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	21
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	6
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	7
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	6
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	8
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	11
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	--
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	--
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	--
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	--
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	--
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	--
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	5
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	6
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	7
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	15
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	17
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	19
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	16
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	17
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	18
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	--
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	--
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	--
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	8
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	10
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	12
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	10
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	11
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	12
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	14
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	15
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	17
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	14
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	15
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	17
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	13
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	14
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	16
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	13
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	15
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	17
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	9
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	10
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	12
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	-4
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	-2
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	3
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	14
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	15
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	17
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	--
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	--
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	--
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	6
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	8
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	9
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	-6
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	-3
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	2
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	10
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	11
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	13
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	14
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	15
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	16
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	3
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	5
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	8
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	16
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	17
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	20
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	20
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	21
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	21
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	20
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	21
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	21
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	12
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	14
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	17
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	6
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	8
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	11
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	6
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	8
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	11
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	4
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	7
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	9
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	6
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	10
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	9
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	9
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	11
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	13
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	9
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	11
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	16
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	10
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	12
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	15
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	11
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	13
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	16
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	7
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	10
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	13
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	7
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	13
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	8
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	11
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	12
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	-3
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	3
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	4
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	--
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	--
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	--
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	5
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	7
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	10
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	11
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	13
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	14
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	4
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	10
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	11
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	10
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	13
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	14
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	7
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	9
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	14
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	--
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	--
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	--
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	5
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	7
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	9
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	5
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	7
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	8
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	6
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	8
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	11
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	11
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	14
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	16
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	2
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	5
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	7
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	6
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	8
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	11
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	11
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	13
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	16
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	6
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	9
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	13
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	10
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	13
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	17
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	9
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	11
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	14
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	16
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	18
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	23
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	24
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	24
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	24
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	25
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	25
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	23
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	24
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	24
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	13
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	15
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	18
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	11
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	13
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	16
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	9
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	11
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	14
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	10
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	12
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	15
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	7
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	10
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	12
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	12
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	14
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	16
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	11
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	13
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	16
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	6
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	8
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	12
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	--
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	--
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	--
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	7
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	10
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	13
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	7
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	9
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	12
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	11
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	14
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	17
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	11
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	13
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	17
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	11
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	14
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	12
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	14
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	17
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	8
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	11
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	14
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	0
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	-1
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	--
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	2
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	5
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	6
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	9
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	0
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	12
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	2
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	15
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	2
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	11
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	13
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	15
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	12
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	14
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	17
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	31
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	31
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	32
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	--
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	13
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	--
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	15
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	--
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	18
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	3
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	11
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	6
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	14
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	7
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	18
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	18
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	--
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	19
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	--
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	19
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	--
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	--
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	28
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	--
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	29
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	--
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	29
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	31
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	32
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	32
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	15
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	18
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	10
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	12
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	14
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	16
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	18
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	20
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	23
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	12
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	24
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	14
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	25
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	18
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	12
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	12
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	14
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	14
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	17
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	17
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	17
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	10
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	18
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	12
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	19
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	15
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	8
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	13
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	10
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	14
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	12
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	15
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	13
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	27
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	15
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	27
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	17
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	27
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	12
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	31
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	14
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	32
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	17
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	32
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	12
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	29
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	14
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	30
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	16
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	30
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	14
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	5
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	16
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	8
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	19
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	11
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosterhofweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	6
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	9
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	15
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	17
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	19
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	18
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	14
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	16
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	18
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	22
zw1_A	zw noord	1,50	8
zw1_B	zw noord	4,50	10
zw1_C	zw noord	7,50	14
zw1_D	zw noord	10,50	18
zw2_A	zw west 1	1,50	12
zw2_B	zw west 1	4,50	14
zw2_C	zw west 1	7,50	17
zw2_D	zw west 1	10,50	22
zw3_A	zw zuid	1,50	11
zw3_B	zw zuid	4,50	13
zw3_C	zw zuid	7,50	16
zw3_D	zw zuid	10,50	21
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	12
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	15
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	17
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	6
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	9
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	9
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	23
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	24
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	24
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	11
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	13
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	15
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	1
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	3
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	3
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	1
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	2
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	3
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	24
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	25
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	25
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	13
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	15
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	17
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	4
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	5
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	6
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	37
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	39
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	39
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	47
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	48
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	47
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	38
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	39
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	39
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	31
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	32
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	33
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	47
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	47
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	47
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	17
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	18
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	19
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	23
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	25
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	26
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	18
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	19
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	20
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	-5
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	-4
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	-4
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	20
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	22
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	--
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	--
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	--
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	24
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	25
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	25
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	29
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	30
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	30
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	42
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	43
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	43
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	50
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	51
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	51
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	51
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	52
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	52
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	30
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	32
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	33
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	13
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	15
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	16
12.7_A	blok 12	1,50	13
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	41
12.7_B	blok 12	4,50	15
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	43
12.7_C	blok 12	7,50	16
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	44
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	51
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	51
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	51
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	51
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	52
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	51
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	41
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	42
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	42
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	14
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	16
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	18
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	10
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	12
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	14
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	44
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	46
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	46
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	52
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	52
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	52
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	34
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	35
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	14
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	16
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	18
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	10
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	11
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	13
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	5
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	7
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	9
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	11
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	12
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	13
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	12
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	13
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	14
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	18
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	18
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	19
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	29
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	31
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	32
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	40
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	41
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	41
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	52
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	52
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	52
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	43
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	45
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	45
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	15
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	16
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	17
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	51
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	51
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	51
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	50
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	50
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	50
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	37
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	38
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	39
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	9
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	10
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	11
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	42
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	44
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	44
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	11
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	12
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	12
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	13
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	15
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	16
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	11
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	12
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	13
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	15
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	17
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	19
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	8
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	10
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	11
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	32
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	33
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	34
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	28
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	30
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	31
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	5
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	6
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	8
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	8
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	9
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	8
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	32
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	33
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	34
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	27
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	28
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	29
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	29
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	30
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	31
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	10
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	11
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	13
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	6
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	7
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	8
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	9
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	11
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	11
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	19
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	20
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	21
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	22
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	23
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	23
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	24
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	25
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	25
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	14
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	16
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	17
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	13
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	14
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	7
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	8
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	9
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	--
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	--
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	--
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	-8
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	-6
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	-6
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	13
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	15
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	17
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	19
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	20
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	20
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	-8
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	-7
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	-6
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	14
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	15
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	17
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	14
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	16
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	18
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	-8
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	-6
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	-5
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	9
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	11
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	11
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	11
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	12
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	14
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	19
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	20
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	22
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	22
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	23
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	24
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	10
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	12
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	14
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	21
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	22
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	23
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	17
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	18
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	19
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	9
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	11
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	12
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	41
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	41
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	41
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	48
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	47
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	22
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	23
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	24
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	7
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	8
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	10
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	8
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	9
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	9
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	22
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	23
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	24
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	28
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	30
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	31
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	47
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	47
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	47
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	47
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	48
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	48
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	46
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	47
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	47
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	28
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	30
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	30
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	47
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	48
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	48
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	47
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	48
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	48
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	23
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	24
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	26
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	11
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	14
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	15
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	17
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	18
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	19
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	14
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	15
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	15
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	46
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	47
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	47
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	47
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	47
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	47
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	48
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	48
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	47
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	47
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	47
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	35
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	37
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	37
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	11
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	13
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	14
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	10
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	11
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	12
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	41
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	15
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	42
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	17
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	42
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	19
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	48
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	48
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	48
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	47
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	47
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	47
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	10
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	11
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	12
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	--
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	16
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	--
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	17
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	--
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	17
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	12
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	17
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	13
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	19
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	13
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	21
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	16
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	-7
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	18
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	-6
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	19
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	-5
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	--
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	9
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	--
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	10
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	--
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	11
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	23
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	24
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	25
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	40
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	41
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	48
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	48
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	48
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	47
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	47
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	47
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	21
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	46
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	22
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	47
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	23
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	47
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	39
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	44
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	41
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	45
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	41
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	45
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	47
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	25
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	47
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	27
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	47
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	28
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	26
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	47
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	28
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	48
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	29
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	47
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	47
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	39
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	47
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	40
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	47
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	41
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	41
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	28
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	42
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	29
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	42
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	29
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	41
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	31
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	43
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	32
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	43
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	33
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	26
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	13
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	28
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	15
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	29
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	17
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Weg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	13
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	14
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	52
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	52
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	52
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	51
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	53
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	53
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	53
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	52
zw1_A	zw noord	1,50	42
zw1_B	zw noord	4,50	43
zw1_C	zw noord	7,50	43
zw1_D	zw noord	10,50	43
zw2_A	zw west 1	1,50	49
zw2_B	zw west 1	4,50	49
zw2_C	zw west 1	7,50	49
zw2_D	zw west 1	10,50	48
zw3_A	zw zuid	1,50	42
zw3_B	zw zuid	4,50	43
zw3_C	zw zuid	7,50	44
zw3_D	zw zuid	10,50	44
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	49
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	49
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	49
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	42
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	43
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	44
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	43
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	44
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	45
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	33
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	35
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	36
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	23
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	26
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	25
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	42
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	43
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	44
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	40
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	42
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	43
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	31
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	34
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	37
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	27
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	29
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	29
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	38
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	39
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	40
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	32
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	34
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	36
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	40
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	42
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	44
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	43
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	43
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	44
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	36
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	38
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	39
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	44
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	45
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	45
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	41
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	42
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	43
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	50
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	51
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	51
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	55
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	56
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	56
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	55
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	56
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	56
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	49
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	50
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	55
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	56
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	57
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	54
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	55
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	56
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	48
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	49
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	50
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	36
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	39
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	41
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	37
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	39
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	41
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	31
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	34
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	38
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	30
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	32
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	36
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	27
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	30
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	36
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	27
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	30
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	33
12.7_A	blok 12	1,50	28
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	29
12.7_B	blok 12	4,50	31
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	32
12.7_C	blok 12	7,50	34
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	37
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	31
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	34
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	36
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	31
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	35
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	38
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	39
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	40
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	42
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	48
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	48
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	48
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	48
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	48
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	48
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	31
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	33
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	37
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	30
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	34
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	37
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N347
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	34
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	37
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	47
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	48
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	48
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	48
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	49
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	49
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	48
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	48
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	48
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	44
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	44
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	44
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	23
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	26
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	31
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	28
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	31
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	33
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	34
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	35
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	36
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	34
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	35
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	36
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	30
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	32
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	35
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	30
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	33
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	37
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	25
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	28
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	32
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	28
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	31
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	35
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	31
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	33
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	35
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	34
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	35
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	35
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	38
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	38
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	39
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	31
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	33
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	37
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	40
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	41
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	41
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	48
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	48
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	49
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	49
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	49
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	39
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	40
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	40
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	48
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	49
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	49
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	31
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	33
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	35
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	37
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	39
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	41
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	36
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	38
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	39
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	27
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	28
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	26
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	27
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	30
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	29
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	36
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	37
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	39
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	38
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	40
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	42
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	37
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	39
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	41
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	36
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	37
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	39
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	46
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	46
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	46
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	47
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	47
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	47
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	39
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	40
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	41
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	37
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	38
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	39
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	37
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	37
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	39
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	40
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	41
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	42
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	39
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	42
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	47
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	47
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	47
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	51
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	51
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	51
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	52
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	52
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	53
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	47
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	47
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	47
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	39
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	40
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	41
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	49
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	50
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	50
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	42
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	42
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	43
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	45
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	46
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	46
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	51
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	52
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	52
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	49
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	49
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	50
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	51
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	51
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	52
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	44
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	45
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	45
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	31
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	34
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	38
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	50
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	50
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	50
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	42
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	42
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	43
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	36
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	37
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	39
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	46
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	46
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	47
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	34
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	36
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	38
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	34
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	37
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	30
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	33
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	36
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	23
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	27
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	26
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	23
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	24
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	25
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	34
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	36
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	38
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	35
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	36
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	38
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	31
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	34
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	38
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	29
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	32
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	36
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	34
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	36
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	39
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	38
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	39
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	40
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	31
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	34
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	37
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	30
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	33
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	36
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	44
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	45
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	45
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	48
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	49
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	49
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	41
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	41
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	42
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	47
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	47
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	47
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	32
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	35
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	37
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	31
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	33
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	36
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	30
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	33
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	30
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	34
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	37
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	38
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	39
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	40
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	49
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	50
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	50
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	49
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	50
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	50
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	35
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	51
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	36
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	51
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	37
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	52
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	32
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	35
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	39
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	32
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	35
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	39
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	28
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	30
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	31
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	55
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	26
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	56
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	30
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	57
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	30
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	52
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	27
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	53
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	31
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	53
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	33
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	29
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	54
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	32
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	55
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	36
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	55
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	55
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	26
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	56
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	28
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	57
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	29
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	32
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	34
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	36
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	34
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N347
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	37
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	31
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	34
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	38
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	31
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	34
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	37
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	30
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	30
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	32
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	33
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	34
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	37
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	34
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	31
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	35
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	34
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	36
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	37
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	34
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	42
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	36
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	43
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	39
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	43
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	38
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	36
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	39
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	40
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	40
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	43
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	30
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	38
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	33
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	41
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	36
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	43
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	37
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	37
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	38
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	40
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	39
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	40
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	32
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	37
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	34
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	40
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	38
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	42
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	32
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	49
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	33
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	50
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	35
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	50
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N347
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	50
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	50
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	30
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	33
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	36
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	43
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	30
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	33
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	36
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	41
zw1_A	zw noord	1,50	29
zw1_B	zw noord	4,50	32
zw1_C	zw noord	7,50	36
zw1_D	zw noord	10,50	42
zw2_A	zw west 1	1,50	31
zw2_B	zw west 1	4,50	34
zw2_C	zw west 1	7,50	37
zw2_D	zw west 1	10,50	41
zw3_A	zw zuid	1,50	32
zw3_B	zw zuid	4,50	35
zw3_C	zw zuid	7,50	39
zw3_D	zw zuid	10,50	42
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	31
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	33
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	36
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	46
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	47
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	47
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	40
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	42
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	42
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	28
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	28
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	29
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	40
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	42
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	42
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	46
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	47
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	47
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	36
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	37
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	38
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	29
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	29
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	30
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	36
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	37
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	38
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	9
10.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	9
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	11
10.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	12
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	16
10.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	16
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	16
10.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	22
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	18
10.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	22
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	19
10.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	23
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	16
10.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	26
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	18
10.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	28
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	19
10.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	29
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	13
10.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	15
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	16
10.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	16
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	18
10.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	17
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	18
10.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	26
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	20
10.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	27
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	21
10.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	27
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	10
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	18
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	9
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	12
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	16
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	13
11.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	7
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	17
11.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	10
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	17
11.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	14
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	8
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	11
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	15
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	22
11.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	12
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	23
11.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	14
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	23
11.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	19
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	10
11.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	12
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	13
11.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	16
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	17
11.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	21
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	21
11.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	17
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	22
11.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	19
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	22
11.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	21
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	14
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	17
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	18
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	11
11.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	16
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	17
11.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	19
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	19
11.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	19
11.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	7
11.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	10
11.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	14
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	18
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	20
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	22
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	15
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	19
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	21
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	14
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	17
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	13
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	15
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	17
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	5
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	8
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	14
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	11
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	13
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	18
12.7_A	blok 12	1,50	11
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	1
12.7_B	blok 12	4,50	13
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	6
12.7_C	blok 12	7,50	16
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	8
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	16
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	18
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	20
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	17
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	19
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	21
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	16
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	20
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	22
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	10
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	16
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	20
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	12
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	18
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	19
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	8
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	11
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	17
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	16
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	19
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	20
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	6
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	8
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	13
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	14
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	17
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	17
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	15
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	18
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	18
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	2
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	5
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	9
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	2
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	5
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	9
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	6
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	9
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdse dijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	8
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	12
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	15
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	3
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	4
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	7
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	6
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	11
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	13
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	12
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	15
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	18
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	12
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	13
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	16
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	7
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	11
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	15
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	9
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	11
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	15
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	9
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	13
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	17
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	5
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	8
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	12
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	-8
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	-5
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	0
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	7
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	10
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	14
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	-1
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	0
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	0
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	16
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	17
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	17
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	6
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	7
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	7
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	17
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	18
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	18
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	33
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	33
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	33
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	28
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	29
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	30
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	24
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	25
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	34
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	34
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	34
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	31
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	31
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	31
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	21
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	22
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	24
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	32
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	32
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	33
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	30
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	31
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	31
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	32
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	33
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	33
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	45
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	47
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	47
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	41
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	43
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	44
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	18
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	20
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	23
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	37
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	38
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	39
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	33
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	33
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	34
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	17
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	19
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	22
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	34
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	35
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	36
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	47
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	48
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	48
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	45
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	47
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	48
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	42
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	43
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	44
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	31
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	31
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	32
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	33
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	34
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	35
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	47
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	47
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	37
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	38
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	39
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	27
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	28
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	28
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	39
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	40
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	41
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	36
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	36
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	37
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	35
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	35
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	36
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	25
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	26
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	26
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	28
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	29
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	29
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	34
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	34
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	34
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	19
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	20
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	23
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	30
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	30
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	30
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	29
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	29
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	30
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	27
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	27
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	28
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	22
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	23
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	24
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	23
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	24
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	28
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	26
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	27
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	28
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	24
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	26
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	26
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	16
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	19
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	21
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	14
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	16
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	15
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	18
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	22
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	15
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	18
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	21
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	21
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	22
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	24
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	21
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	22
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	24
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	15
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	19
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	21
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	13
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	15
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	19
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	11
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	14
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	17
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	29
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	29
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	30
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	19
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	21
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	23
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	32
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	32
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	32
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	25
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	25
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	25
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	23
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	23
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	24
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	15
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	17
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	20
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	15
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	18
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	21
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	11
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	14
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	18
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	26
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	27
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	28
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	30
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	31
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	31
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	13
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	16
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	20
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	14
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	21
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	14
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	16
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	19
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	21
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	23
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	23
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	13
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	16
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	19
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	14
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	18
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	21
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	21
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	23
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	24
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	21
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	22
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	23
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	15
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	18
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	19
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	9
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	12
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	16
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	11
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	14
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	18
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	13
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	15
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	19
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	15
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	17
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	20
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	16
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	19
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	23
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	7
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	10
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	14
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	11
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	14
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	18
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	18
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	20
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	23
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	8
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	11
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	14
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	12
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	15
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	19
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	17
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	20
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	21
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk samen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	28
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	29
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	9
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	13
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	15
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	18
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	15
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	18
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	19
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	21
zw1_A	zw noord	1,50	14
zw1_B	zw noord	4,50	16
zw1_C	zw noord	7,50	19
zw1_D	zw noord	10,50	27
zw2_A	zw west 1	1,50	14
zw2_B	zw west 1	4,50	16
zw2_C	zw west 1	7,50	20
zw2_D	zw west 1	10,50	26
zw3_A	zw zuid	1,50	10
zw3_B	zw zuid	4,50	14
zw3_C	zw zuid	7,50	18
zw3_D	zw zuid	10,50	22
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	14
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	17
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	20
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leijerweerdsdijk 60
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	33
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	34
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	34
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	36
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	37
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	38
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	23
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	23
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	24
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	10
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	12
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	12
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	34
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	35
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	36
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	32
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	33
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	34
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	11
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	14
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	17
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	17
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	16
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	16
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	6
10.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	7
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	9
10.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	10
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	14
10.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	14
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	15
10.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	22
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	17
10.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	22
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	18
10.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	23
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	13
10.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	26
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	16
10.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	28
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	17
10.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	29
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	8
10.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	15
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	12
10.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	16
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	15
10.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	17
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	15
10.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	26
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	17
10.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	27
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	18
10.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	27
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	5
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	16
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	7
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	10
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	15
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	12
11.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	4
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	16
11.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	7
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	16
11.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	11
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	5
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	8
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	13
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	22
11.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	9
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	23
11.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	12
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	23
11.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	16
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	9
11.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	11
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	12
11.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	15
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	16
11.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	21
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	21
11.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	16
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	22
11.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	18
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	22
11.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	20
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	12
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	16
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	16
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	10
11.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	15
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	16
11.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	17
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	18
11.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	17
11.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	5
11.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	8
11.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	13
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	10
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	15
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	19
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	11
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	17
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	20
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	11
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	16
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	12
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	14
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	16
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	-4
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	-1
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	4
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	1
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	2
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	2
12.7_A	blok 12	1,50	3
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	-1
12.7_B	blok 12	4,50	4
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	4
12.7_C	blok 12	7,50	4
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	6
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	16
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	18
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	20
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	15
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	17
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	19
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	14
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	17
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	20
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	9
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	16
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	19
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	12
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	18
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	19
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	7
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	9
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	15
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	16
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	19
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	20
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	3
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	6
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	10
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	14
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	17
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	17
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	15
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	18
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	18
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	1
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	4
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	8
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	0
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	3
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	7
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	-3
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	-1
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	1
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	2
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	0
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	3
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	4
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	7
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	4
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	9
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	12
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	11
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	14
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	16
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	11
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	12
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	13
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	-3
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	-1
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	0
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	7
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	9
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	12
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	7
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	12
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	15
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	2
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	5
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	9
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	--
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	--
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	--
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	3
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	6
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	10
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	-1
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	0
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	0
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	16
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	17
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	17
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	5
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	6
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	6
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	17
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	18
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	18
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	16
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	19
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	21
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	22
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	23
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	25
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	13
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	19
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	7
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	8
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	8
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	8
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	8
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	9
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	12
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	15
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	18
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	27
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	27
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	29
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	24
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	25
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	27
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	29
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	29
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	29
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	44
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	46
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	46
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	41
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	43
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	44
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	16
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	18
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	22
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	29
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	30
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	30
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	26
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	26
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	26
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	15
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	17
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	21
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	34
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	35
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	36
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	46
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	48
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	48
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	45
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	47
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	48
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	42
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	43
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	44
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	31
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	31
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	32
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	33
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	34
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	35
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdse dijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	47
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	47
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	37
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	38
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	39
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	27
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	28
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	28
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	39
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	40
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	41
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	36
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	36
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	37
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	35
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	35
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	36
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	25
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	25
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	26
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	27
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	28
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	28
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	34
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	34
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	34
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	18
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	19
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	21
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	29
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	29
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	30
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	28
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	29
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	29
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	18
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	19
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	21
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	15
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	17
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	21
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	13
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	15
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	17
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	13
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	16
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	15
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	13
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	14
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	13
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	13
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	16
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	20
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	9
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	11
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	14
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	17
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	22
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	13
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	16
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	19
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	16
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	18
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	21
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	16
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	18
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	20
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	13
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	17
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	19
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	9
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	11
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	14
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	9
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	12
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	16
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	29
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	29
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	30
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	15
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	17
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	20
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	32
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	32
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	32
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	8
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	10
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	13
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	14
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	16
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	19
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	13
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	15
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	19
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	13
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	16
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	19
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	9
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	12
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	16
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	26
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	27
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	28
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	30
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	31
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	31
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	10
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	13
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	18
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	13
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	20
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	12
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	13
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	16
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	16
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	18
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	19
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	7
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	10
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	11
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	12
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	15
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	17
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	11
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	14
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	18
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	13
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	15
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	15
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	14
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	17
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	18
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	7
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	10
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	15
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	10
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	13
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	16
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	12
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	14
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	18
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	12
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	15
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	19
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	15
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	18
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	22
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	5
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	8
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	12
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	9
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	12
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	17
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	16
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	19
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	21
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	7
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	9
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	13
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	11
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	15
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	18
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	17
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	20
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	21
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leijerweerdsdijk 60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	28
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	29
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	4
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	10
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	11
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	12
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	15
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	18
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	18
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	19
zw1_A	zw noord	1,50	12
zw1_B	zw noord	4,50	14
zw1_C	zw noord	7,50	18
zw1_D	zw noord	10,50	26
zw2_A	zw west 1	1,50	12
zw2_B	zw west 1	4,50	15
zw2_C	zw west 1	7,50	18
zw2_D	zw west 1	10,50	25
zw3_A	zw zuid	1,50	9
zw3_B	zw zuid	4,50	13
zw3_C	zw zuid	7,50	17
zw3_D	zw zuid	10,50	21
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	12
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	15
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	19
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	14
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	15
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	13
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	15
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	18
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	18
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	16
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	19
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	20
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	20
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	21
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	21
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	15
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	16
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	14
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	14
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	17
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	19
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	9
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	12
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	15
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	20
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	22
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	22
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	13
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	16
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	19
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	20
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	22
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	25
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	20
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	23
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	25
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	18
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	21
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	24
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	21
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	23
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	26
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	12
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	16
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	22
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	11
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	14
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	18
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	18
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	21
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	24
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	-2
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	1
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	5
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	13
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	18
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	--
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	--
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	--
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	18
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	21
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	24
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	22
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	26
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	27
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	21
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	25
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	28
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	20
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	22
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	25
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	21
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	23
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	25
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	35
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	36
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	36
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	34
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	35
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	35
12.7_A	blok 12	1,50	29
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	23
12.7_B	blok 12	4,50	30
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	25
12.7_C	blok 12	7,50	31
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	28
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	22
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	24
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	26
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	23
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	27
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	28
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	21
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	25
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	27
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	16
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	20
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	23
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	10
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	11
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	12
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	23
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	25
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	27
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	23
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	25
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	26
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	24
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	26
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	11
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	14
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	17
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	9
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	10
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	10
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	10
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	12
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	17
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	17
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	20
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	22
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	35
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	35
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	35
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	42
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	42
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	42
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	42
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	42
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	43
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	36
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	37
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	37
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	24
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	25
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	27
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	22
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	24
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	27
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	38
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	38
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	38
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	24
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	26
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	28
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	33
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	33
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	34
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	35
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	35
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	35
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	34
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	34
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	35
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	23
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	24
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	26
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	33
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	33
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	34
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	15
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	17
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	18
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	33
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	34
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	34
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	17
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	19
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	20
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	19
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	20
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	20
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	10
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	12
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	13
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	20
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	21
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	24
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	22
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	23
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	23
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	23
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	23
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	23
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	15
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	18
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	21
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	13
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	15
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	19
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	10
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	12
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	16
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	8
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	11
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	14
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	13
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	15
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	14
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	14
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	19
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	20
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	13
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	16
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	22
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	15
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	18
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	21
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	15
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	17
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	20
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	11
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	14
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	20
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	12
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	18
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	14
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	17
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	17
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	4
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	9
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	9
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	--
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	--
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	--
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	8
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	10
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	13
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	16
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	18
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	21
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	9
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	14
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	14
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	16
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	18
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	21
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	9
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	12
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	16
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	-2
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	-1
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	0
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	9
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	11
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	14
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	9
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	13
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	15
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	9
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	12
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	16
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	15
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	17
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	20
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	6
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	10
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	12
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	10
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	13
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	16
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	15
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	18
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	20
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	10
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	13
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	17
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	15
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	19
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	23
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	12
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	15
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	18
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	19
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	21
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	24
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	25
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	25
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	25
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	26
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	27
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	23
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	24
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	26
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	16
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	18
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	22
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	16
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	19
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	23
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	12
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	15
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	18
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	13
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	15
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	18
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	14
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	17
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	21
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	15
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	18
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	22
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	15
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	17
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	21
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	9
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	12
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	16
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	5
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	6
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	9
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	11
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	13
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	17
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	10
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	13
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	16
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	13
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	17
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	21
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	14
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	17
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	21
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	13
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	16
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	15
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	18
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	23
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	11
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	14
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	17
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	9
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	7
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	9
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	6
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	9
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	15
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	12
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	11
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	15
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	14
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	18
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	17
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	15
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	17
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	21
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	18
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	21
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	24
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	24
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	25
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	28
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	--
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	14
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	--
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	17
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	--
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	21
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	8
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	14
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	7
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	18
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	8
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	23
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	19
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	-4
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	21
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	-1
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	22
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	3
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	--
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	24
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	--
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	26
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	--
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	28
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	25
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	26
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	29
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	16
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	22
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	17
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	19
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	20
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	18
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	21
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	24
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	14
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	14
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	17
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	17
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	21
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	21
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	13
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	17
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	16
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	19
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	19
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	23
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	16
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	12
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	19
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	15
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	22
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	19
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	11
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	16
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	13
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	18
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	17
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	21
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	19
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	21
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	21
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	23
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	25
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	27
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	14
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	27
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	17
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	28
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	20
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	29
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	16
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	21
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	18
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	23
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	21
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	27
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	14
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	8
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	17
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	11
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	20
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	14
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Enterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	8
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	12
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	19
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	21
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	23
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	28
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	24
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	25
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	27
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	29
zw1_A	zw noord	1,50	12
zw1_B	zw noord	4,50	14
zw1_C	zw noord	7,50	19
zw1_D	zw noord	10,50	24
zw2_A	zw west 1	1,50	15
zw2_B	zw west 1	4,50	18
zw2_C	zw west 1	7,50	23
zw2_D	zw west 1	10,50	26
zw3_A	zw zuid	1,50	16
zw3_B	zw zuid	4,50	18
zw3_C	zw zuid	7,50	22
zw3_D	zw zuid	10,50	27
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	15
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	17
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	22
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	37
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	39
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	39
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	13
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	13
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	14
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	40
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	41
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	41
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	48
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	48
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	48
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	30
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	33
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	33
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	16
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	17
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	17
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	32
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	34
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	35
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	48
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	48
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	48
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	9
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	12
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	15
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	16
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	18
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	19
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	11
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	13
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	14
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	11
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	13
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	13
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	15
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	17
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	18
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	4
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	6
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	8
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	8
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	10
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	12
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	8
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	9
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	10
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	--
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	--
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	--
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	-14
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	-13
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	-13
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	8
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	11
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	--
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	--
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	--
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	--
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	--
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	--
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	9
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	12
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	13
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	19
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	21
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	22
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	15
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	17
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	18
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	13
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	13
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	13
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	17
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	19
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	20
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	36
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	37
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	37
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	33
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	34
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	34
12.7_A	blok 12	1,50	31
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	19
12.7_B	blok 12	4,50	32
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	21
12.7_C	blok 12	7,50	32
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	22
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	18
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	19
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	21
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	18
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	19
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	21
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	16
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	18
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	19
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	8
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	9
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	10
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	3
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	4
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	5
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	18
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	19
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	20
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	19
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	20
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	20
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	17
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	18
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	6
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	8
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	10
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	5
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	6
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	7
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	0
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	1
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	2
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	12
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	13
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	14
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	35
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	36
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	36
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	47
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	48
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	48
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	46
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	47
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	48
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	38
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	40
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	41
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	18
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	19
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	20
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	17
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	18
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	20
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	40
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	41
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	42
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	21
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	22
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	24
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	33
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	34
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	35
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	34
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	34
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	35
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	22
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	23
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	23
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	15
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	17
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	19
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	21
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	21
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	22
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	--
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	--
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	5
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	6
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	7
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	22
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	23
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	23
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	8
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	10
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	10
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	39
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	41
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	41
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	14
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	15
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	16
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	37
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	38
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	39
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	48
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	48
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	48
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	48
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	48
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	48
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	29
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	31
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	32
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	12
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	14
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	15
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	9
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	11
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	13
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	32
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	34
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	35
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	17
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	18
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	19
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	11
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	15
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	17
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	12
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	14
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	15
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	20
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	21
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	22
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	24
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	24
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	25
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	12
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	14
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	17
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	9
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	12
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	16
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	16
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	17
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	10
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	11
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	11
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	-16
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	-15
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	-15
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	7
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	9
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	12
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	12
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	14
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	18
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	10
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	11
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	12
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	12
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	14
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	18
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	9
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	10
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	12
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	-16
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	-15
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	-15
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	14
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	14
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	15
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	3
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	4
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	5
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	15
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	16
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	17
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	17
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	18
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	19
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	-9
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	-8
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	-7
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	16
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	17
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	18
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	12
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	13
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	15
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	14
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	15
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	15
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	28
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	29
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	30
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	16
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	17
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	23
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	25
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	26
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	30
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	31
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	32
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	28
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	29
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	29
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	12
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	14
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	16
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	13
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	15
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	16
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	14
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	16
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	18
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	11
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	13
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	15
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	12
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	14
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	16
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	23
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	23
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	24
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	13
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	15
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	18
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	13
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	15
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	17
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	7
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	10
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	13
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	-2
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	0
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	0
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	18
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	18
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	18
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	16
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	17
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	18
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	20
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	20
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	21
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	14
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	15
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	17
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	11
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	13
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Catteljaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	12
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	14
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	16
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	9
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	11
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	13
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	-8
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	-7
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	-7
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	1
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	3
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	4
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	10
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	7
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	13
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	10
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	15
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	11
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	12
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	14
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	17
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	14
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	16
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	18
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	23
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	24
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	24
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	--
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	12
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	--
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	14
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	--
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	16
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	3
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	13
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	4
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	16
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	4
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	20
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	17
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	--
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	18
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	--
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	20
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	--
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	--
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	24
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	--
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	25
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	--
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	26
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	19
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	21
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	24
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	10
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Catteljaar
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	14
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	13
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	14
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	16
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	13
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	14
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	16
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	11
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	12
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	13
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	14
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	17
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	16
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	9
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	11
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	11
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	13
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	14
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	14
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	2
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	7
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	3
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	9
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	3
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	12
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	8
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	4
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	10
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	4
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	13
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	4
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	13
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	14
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	15
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	16
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	17
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	17
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	9
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	24
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	11
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	26
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	14
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	26
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	11
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	16
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	13
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	18
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	16
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	19
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	10
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	-4
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	13
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	-3
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	16
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	-2
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cattlelaar
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	8
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	9
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	8
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	8
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	9
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	10
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	18
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	19
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	20
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	21
zw1_A	zw noord	1,50	9
zw1_B	zw noord	4,50	11
zw1_C	zw noord	7,50	13
zw1_D	zw noord	10,50	19
zw2_A	zw west 1	1,50	13
zw2_B	zw west 1	4,50	15
zw2_C	zw west 1	7,50	17
zw2_D	zw west 1	10,50	19
zw3_A	zw zuid	1,50	13
zw3_B	zw zuid	4,50	15
zw3_C	zw zuid	7,50	17
zw3_D	zw zuid	10,50	19
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	12
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	14
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	16
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	Gebouw 1 Noord 1	1,50	52
1.1_B	Gebouw 1 Noord 1	4,50	53
1.1_C	Gebouw 1 Noord 1	7,50	53
1.2_A	Gebouw 1 Oost 1	1,50	48
1.2_B	Gebouw 1 Oost 1	4,50	50
1.2_C	Gebouw 1 Oost 1	7,50	50
1.3_A	Gebouw 1 Zuid 1	1,50	46
1.3_B	Gebouw 1 Zuid 1	4,50	47
1.3_C	Gebouw 1 Zuid 1	7,50	47
1.4_A	Gebouw 1 West 1	1,50	54
1.4_B	Gebouw 1 West 1	4,50	54
1.4_C	Gebouw 1 West 1	7,50	54
1.5_A	Gebouw 1 Noord 2	1,50	52
1.5_B	Gebouw 1 Noord 2	4,50	53
1.5_C	Gebouw 1 Noord 2	7,50	53
1.6_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	45
1.6_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	46
1.6_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	47
1.7_A	Gebouw 1 Zuid 2	1,50	40
1.7_B	Gebouw 1 Zuid 2	4,50	42
1.7_C	Gebouw 1 Zuid 2	7,50	44
1.8_A	Gebouw 1 Oost 2	1,50	53
1.8_B	Gebouw 1 Oost 2	4,50	54
1.8_C	Gebouw 1 Oost 2	7,50	54
10.1_A	Gebouw 10 Noord 1	1,50	44
10.1_B	Gebouw 10 Noord 1	4,50	46
10.1_C	Gebouw 10 Noord 1	7,50	46
10.2_A	Gebouw 10 West 1	1,50	52
10.2_B	Gebouw 10 West 1	4,50	53
10.2_C	Gebouw 10 West 1	7,50	53
10.3_A	Gebouw 10 Zuid 1	1,50	45
10.3_B	Gebouw 10 Zuid 1	4,50	47
10.3_C	Gebouw 10 Zuid 1	7,50	48
10.4_A	Gebouw 10 Oost 1	1,50	45
10.4_B	Gebouw 10 Oost 1	4,50	46
10.4_C	Gebouw 10 Oost 1	7,50	47
10.5_A	Gebouw 10 West 2	1,50	52
10.5_B	Gebouw 10 West 2	4,50	52
10.5_C	Gebouw 10 West 2	7,50	52
10.7_A	Gebouw 10 Zuid 2	1,50	46
10.7_B	Gebouw 10 Zuid 2	4,50	47
10.7_C	Gebouw 10 Zuid 2	7,50	48
10.8_A	Gebouw 10 Noord 2	1,50	44
10.8_B	Gebouw 10 Noord 2	4,50	44
10.8_C	Gebouw 10 Noord 2	7,50	45
11.1_A	Gebouw 11 zuid 1	1,50	52
11.1_B	Gebouw 11 zuid 1	4,50	53
11.1_C	Gebouw 11 zuid 1	7,50	54
11.2_A	Gebouw 11 oost 1	1,50	57
11.2_B	Gebouw 11 oost 1	4,50	58
11.2_C	Gebouw 11 oost 1	7,50	58
11.3_A	Gebouw 11 noord 1	1,50	57
11.3_B	Gebouw 11 noord 1	4,50	58
11.3_C	Gebouw 11 noord 1	7,50	58
11.4_A	Gebouw 11 Noord 2	1,50	51
11.4_B	Gebouw 11 Noord 2	4,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.4_C	Gebouw 11 Noord 2	7,50	52
11.5_A	Gebouw 11 Oost 2	1,50	57
11.5_B	Gebouw 11 Oost 2	4,50	58
11.5_C	Gebouw 11 Oost 2	7,50	59
11.6_A	Gebouw 11 Oost 3	1,50	56
11.6_B	Gebouw 11 Oost 3	4,50	57
11.6_C	Gebouw 11 Oost 3	7,50	58
11.7_A	Gebouw 11 Zuid 2	1,50	50
11.7_B	Gebouw 11 Zuid 2	4,50	51
11.7_C	Gebouw 11 Zuid 2	7,50	52
12.1_A	Gebouw 12 Noord 1	1,50	48
12.1_B	Gebouw 12 Noord 1	4,50	49
12.1_C	Gebouw 12 Noord 1	7,50	50
12.2_A	Gebouw 12 Noord 2	1,50	48
12.2_B	Gebouw 12 Noord 2	4,50	49
12.2_C	Gebouw 12 Noord 2	7,50	49
12.3_A	Gebouw 12 Oost 1	1,50	55
12.3_B	Gebouw 12 Oost 1	4,50	56
12.3_C	Gebouw 12 Oost 1	7,50	56
12.4_A	Gebouw 12 Oost 2	1,50	56
12.4_B	Gebouw 12 Oost 2	4,50	57
12.4_C	Gebouw 12 Oost 2	7,50	57
12.5_A	Gebouw 12 Zuid 1	1,50	45
12.5_B	Gebouw 12 Zuid 1	4,50	45
12.5_C	Gebouw 12 Zuid 1	7,50	46
12.6_A	Gebouw 12 West 1	1,50	42
12.6_B	Gebouw 12 West 1	4,50	43
12.6_C	Gebouw 12 West 1	7,50	44
12.7_A	blok 12	1,50	40
12.7_A	Gebouw 12 Oost 3	1,50	47
12.7_B	blok 12	4,50	42
12.7_B	Gebouw 12 Oost 3	4,50	48
12.7_C	blok 12	7,50	43
12.7_C	Gebouw 12 Oost 3	7,50	49
13.1_A	Gebouw 13 West 1	1,50	56
13.1_B	Gebouw 13 West 1	4,50	56
13.1_C	Gebouw 13 West 1	7,50	56
13.2_A	Gebouw 13 West 2	1,50	56
13.2_B	Gebouw 13 West 2	4,50	57
13.2_C	Gebouw 13 West 2	7,50	56
13.3_A	Gebouw 13 Noord 1	1,50	48
13.3_B	Gebouw 13 Noord 1	4,50	49
13.3_C	Gebouw 13 Noord 1	7,50	49
13.4_A	Gebouw 13 Noord 2	1,50	50
13.4_B	Gebouw 13 Noord 2	4,50	50
13.4_C	Gebouw 13 Noord 2	7,50	50
13.5_A	Gebouw 13 Oost 1	1,50	50
13.5_B	Gebouw 13 Oost 1	4,50	50
13.5_C	Gebouw 13 Oost 1	7,50	50
13.6_A	Gebouw 13 Zuid 1	1,50	50
13.6_B	Gebouw 13 Zuid 1	4,50	51
13.6_C	Gebouw 13 Zuid 1	7,50	51
13.7_A	Gebouw 13 West 3	1,50	57
13.7_B	Gebouw 13 West 3	4,50	57
13.7_C	Gebouw 13 West 3	7,50	57
13.8_A	Gebouw 13 Zuid 2	1,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.8_B	Gebouw 13 Zuid 2	4,50	41
13.8_C	Gebouw 13 Zuid 2	7,50	43
14.1_A	Gebouw 14 Oost 1	1,50	49
14.1_B	Gebouw 14 Oost 1	4,50	50
14.1_C	Gebouw 14 Oost 1	7,50	50
14.2_A	Gebouw 14 Oost 2	1,50	50
14.2_B	Gebouw 14 Oost 2	4,50	51
14.2_C	Gebouw 14 Oost 2	7,50	51
14.3_A	Gebouw 14 Oost 3	1,50	50
14.3_B	Gebouw 14 Oost 3	4,50	50
14.3_C	Gebouw 14 Oost 3	7,50	50
14.4_A	Gebouw 14 Oost 4	1,50	46
14.4_B	Gebouw 14 Oost 4	4,50	46
14.4_C	Gebouw 14 Oost 4	7,50	46
15.1_A	Gebouw 15 West 1	1,50	43
15.1_B	Gebouw 15 West 1	4,50	44
15.1_C	Gebouw 15 West 1	7,50	45
15.2_A	Gebouw 15 West 2	1,50	56
15.2_B	Gebouw 15 West 2	4,50	56
15.2_C	Gebouw 15 West 2	7,50	56
15.3_A	Gebouw 15 Zuid 1	1,50	59
15.3_B	Gebouw 15 Zuid 1	4,50	60
15.3_C	Gebouw 15 Zuid 1	7,50	59
15.4_A	Gebouw 15 Oost 1	1,50	59
15.4_B	Gebouw 15 Oost 1	4,50	59
15.4_C	Gebouw 15 Oost 1	7,50	58
15.5_A	Gebouw 15 Oost 2	1,50	57
15.5_B	Gebouw 15 Oost 2	4,50	57
15.5_C	Gebouw 15 Oost 2	7,50	57
15.6_A	Gebouw 15 Oost 3	1,50	48
15.6_B	Gebouw 15 Oost 3	4,50	50
15.6_C	Gebouw 15 Oost 3	7,50	51
15.7_A	Gebouw 15 West 3	1,50	48
15.7_B	Gebouw 15 West 3	4,50	49
15.7_C	Gebouw 15 West 3	7,50	49
16.1_A	Gebouw 16 West 1	1,50	56
16.1_B	Gebouw 16 West 1	4,50	57
16.1_C	Gebouw 16 West 1	7,50	56
16.2_A	Gebouw 16 West 2	1,50	56
16.2_B	Gebouw 16 West 2	4,50	57
16.2_C	Gebouw 16 West 2	7,50	57
16.3_A	Gebouw 16 Zuid 1	1,50	52
16.3_B	Gebouw 16 Zuid 1	4,50	53
16.3_C	Gebouw 16 Zuid 1	7,50	53
16.5_A	Gebouw 16 Zuid 3	1,50	45
16.5_B	Gebouw 16 Zuid 3	4,50	46
16.5_C	Gebouw 16 Zuid 3	7,50	46
16.6_A	Gebouw 16 Noord 2	1,50	47
16.6_B	Gebouw 16 Noord 2	4,50	49
16.6_C	Gebouw 16 Noord 2	7,50	49
17.1_A	Gebouw 17 Zuid 1	1,50	46
17.1_B	Gebouw 17 Zuid 1	4,50	47
17.1_C	Gebouw 17 Zuid 1	7,50	47
17.2_A	Gebouw 17 Oost 1	1,50	50
17.2_B	Gebouw 17 Oost 1	4,50	51
17.2_C	Gebouw 17 Oost 1	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
17.3_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	51
17.3_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	51
17.3_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	51
17.4_A	Gebouw 17 Zuid 4	1,50	45
17.4_B	Gebouw 17 Zuid 4	4,50	46
17.4_C	Gebouw 17 Zuid 4	7,50	46
17.5_A	Gebouw 17 Oost 2	1,50	50
17.5_B	Gebouw 17 Oost 2	4,50	51
17.5_C	Gebouw 17 Oost 2	7,50	51
2.1_A	Gebouw 2 Noord 1	1,50	46
2.1_B	Gebouw 2 Noord 1	4,50	47
2.1_C	Gebouw 2 Noord 1	7,50	47
2.2_A	Gebouw 2 Oost 1	1,50	43
2.2_B	Gebouw 2 Oost 1	4,50	45
2.2_C	Gebouw 2 Oost 1	7,50	46
2.3_A	Gebouw 2 Zuid 1	1,50	50
2.3_B	Gebouw 2 Zuid 1	4,50	51
2.3_C	Gebouw 2 Zuid 1	7,50	51
2.4_A	Gebouw 2 West 1	1,50	53
2.4_B	Gebouw 2 West 1	4,50	54
2.4_C	Gebouw 2 West 1	7,50	53
2.5_A	Gebouw 2 West 2	1,50	53
2.5_B	Gebouw 2 West 2	4,50	54
2.5_C	Gebouw 2 West 2	7,50	53
2.6_A	Gebouw 2 Zuid 2	1,50	47
2.6_B	Gebouw 2 Zuid 2	4,50	49
2.6_C	Gebouw 2 Zuid 2	7,50	49
2.7_A	Gebouw 2 Oost 2	1,50	43
2.7_B	Gebouw 2 Oost 2	4,50	44
2.7_C	Gebouw 2 Oost 2	7,50	45
2.8_A	Gebouw 2 Oost 3	1,50	42
2.8_B	Gebouw 2 Oost 3	4,50	43
2.8_C	Gebouw 2 Oost 3	7,50	45
2.9_A	Gebouw 2 Noord 2	1,50	42
2.9_B	Gebouw 2 Noord 2	4,50	43
2.9_C	Gebouw 2 Noord 2	7,50	44
3.1_A	Gebouw 3 Noord 1	1,50	53
3.1_B	Gebouw 3 Noord 1	4,50	54
3.1_C	Gebouw 3 Noord 1	7,50	54
3.2_A	Gebouw 3 Oost 1	1,50	51
3.2_B	Gebouw 3 Oost 1	4,50	52
3.2_C	Gebouw 3 Oost 1	7,50	52
3.3_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	41
3.3_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	42
3.3_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	44
3.4_A	Gebouw 3 Zuid 1	1,50	44
3.4_B	Gebouw 3 Zuid 1	4,50	46
3.4_C	Gebouw 3 Zuid 1	7,50	46
3.5_A	Gebouw 3 West 2	1,50	42
3.5_B	Gebouw 3 West 2	4,50	43
3.5_C	Gebouw 3 West 2	7,50	44
3.6_A	Gebouw 3 Zuid 2	1,50	42
3.6_B	Gebouw 3 Zuid 2	4,50	43
3.6_C	Gebouw 3 Zuid 2	7,50	44
3.7_A	Gebouw 3 Oost 2	1,50	44
3.7_B	Gebouw 3 Oost 2	4,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.7_C	Gebouw 3 Oost 2	7,50	46
3.8_A	Gebouw 3 Noord 2	1,50	54
3.8_B	Gebouw 3 Noord 2	4,50	55
3.8_C	Gebouw 3 Noord 2	7,50	56
4.1_A	Gebouw 4 Noord 1	1,50	55
4.1_B	Gebouw 4 Noord 1	4,50	56
4.1_C	Gebouw 4 Noord 1	7,50	56
4.2_A	Gebouw 4 Oost 1	1,50	55
4.2_B	Gebouw 4 Oost 1	4,50	55
4.2_C	Gebouw 4 Oost 1	7,50	56
4.3_A	Gebouw 4 Zuid 1	1,50	49
4.3_B	Gebouw 4 Zuid 1	4,50	49
4.3_C	Gebouw 4 Zuid 1	7,50	49
4.4_A	Gebouw 4 West 1	1,50	43
4.4_B	Gebouw 4 West 1	4,50	44
4.4_C	Gebouw 4 West 1	7,50	45
4.5_A	Gebouw 4 Noord 2	1,50	54
4.5_B	Gebouw 4 Noord 2	4,50	55
4.5_C	Gebouw 4 Noord 2	7,50	56
4.6_A	Gebouw 4 West 2	1,50	46
4.6_B	Gebouw 4 West 2	4,50	47
4.6_C	Gebouw 4 West 2	7,50	48
4.7_A	Gebouw 4 Zuid 2	1,50	47
4.7_B	Gebouw 4 Zuid 2	4,50	48
4.7_C	Gebouw 4 Zuid 2	7,50	48
4.8_A	Gebouw 4 Oost 2	1,50	54
4.8_B	Gebouw 4 Oost 2	4,50	55
4.8_C	Gebouw 4 Oost 2	7,50	55
5.1_A	Gebouw 5 Noord 1	1,50	51
5.1_B	Gebouw 5 Noord 1	4,50	52
5.1_C	Gebouw 5 Noord 1	7,50	52
5.2_A	Gebouw 5 Oost 1	1,50	53
5.2_B	Gebouw 5 Oost 1	4,50	53
5.2_C	Gebouw 5 Oost 1	7,50	54
5.3_A	Gebouw 5 Zuid 1	1,50	46
5.3_B	Gebouw 5 Zuid 1	4,50	47
5.3_C	Gebouw 5 Zuid 1	7,50	47
5.4_A	Gebouw 5 West 1	1,50	38
5.4_B	Gebouw 5 West 1	4,50	40
5.4_C	Gebouw 5 West 1	7,50	42
5.5_A	Gebouw 5 Oost 2	1,50	52
5.5_B	Gebouw 5 Oost 2	4,50	52
5.5_C	Gebouw 5 Oost 2	7,50	52
5.6_A	Gebouw 5 Zuid 2	1,50	44
5.6_B	Gebouw 5 Zuid 2	4,50	44
5.6_C	Gebouw 5 Zuid 2	7,50	45
5.7_A	Gebouw 5 West 2	1,50	40
5.7_B	Gebouw 5 West 2	4,50	41
5.7_C	Gebouw 5 West 2	7,50	42
5.8_A	Gebouw 5 Noord 2	1,50	48
5.8_B	Gebouw 5 Noord 2	4,50	48
5.8_C	Gebouw 5 Noord 2	7,50	49
6.1_A	Gebouw 6 Noord 1	1,50	52
6.1_B	Gebouw 6 Noord 1	4,50	52
6.1_C	Gebouw 6 Noord 1	7,50	52
6.10_A	Gebouw 6 Noord 4	1,50	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.10_B	Gebouw 6 Noord 4	4,50	53
6.10_C	Gebouw 6 Noord 4	7,50	53
6.2_A	Gebouw 6 Noord 2	1,50	42
6.2_B	Gebouw 6 Noord 2	4,50	44
6.2_C	Gebouw 6 Noord 2	7,50	45
6.3_A	Gebouw 6 West 1	1,50	38
6.3_B	Gebouw 6 West 1	4,50	40
6.3_C	Gebouw 6 West 1	7,50	40
6.4_A	Gebouw 6 West 2	1,50	37
6.4_B	Gebouw 6 West 2	4,50	38
6.4_C	Gebouw 6 West 2	7,50	38
6.5_A	Gebouw 6 Zuid 1	1,50	38
6.5_B	Gebouw 6 Zuid 1	4,50	39
6.5_C	Gebouw 6 Zuid 1	7,50	41
6.6_A	Gebouw 6 Zuid 2	1,50	39
6.6_B	Gebouw 6 Zuid 2	4,50	40
6.6_C	Gebouw 6 Zuid 2	7,50	42
6.7_A	Gebouw 6 Oost 1	1,50	52
6.7_B	Gebouw 6 Oost 1	4,50	52
6.7_C	Gebouw 6 Oost 1	7,50	53
6.8_A	Gebouw 6 Noord 3	1,50	52
6.8_B	Gebouw 6 Noord 3	4,50	53
6.8_C	Gebouw 6 Noord 3	7,50	53
6.9_A	Gebouw 6 Oost 2	1,50	52
6.9_B	Gebouw 6 Oost 2	4,50	52
6.9_C	Gebouw 6 Oost 2	7,50	52
7.1_A	Gebouw 7 Noord 1	1,50	43
7.1_B	Gebouw 7 Noord 1	4,50	44
7.1_C	Gebouw 7 Noord 1	7,50	45
7.10_A	Gebouw 7 West 4	1,50	52
7.10_B	Gebouw 7 West 4	4,50	53
7.10_C	Gebouw 7 West 4	7,50	53
7.11_A	Gebouw 7 West 5	1,50	52
7.11_B	Gebouw 7 West 5	4,50	53
7.11_C	Gebouw 7 West 5	7,50	53
7.12_A	Gebouw 7 Zuid 4	1,50	46
7.12_B	Gebouw 7 Zuid 4	4,50	47
7.12_C	Gebouw 7 Zuid 4	7,50	47
7.13_A	Gebouw 7 Oost 4	1,50	51
7.13_B	Gebouw 7 Oost 4	4,50	51
7.13_C	Gebouw 7 Oost 4	7,50	52
7.15_A	Gebouw 7 Noord 4	1,50	43
7.15_B	Gebouw 7 Noord 4	4,50	44
7.15_C	Gebouw 7 Noord 4	7,50	44
7.2_A	Gebouw 7 Noord 2	1,50	49
7.2_B	Gebouw 7 Noord 2	4,50	50
7.2_C	Gebouw 7 Noord 2	7,50	50
7.3_A	Gebouw 7 West 1	1,50	52
7.3_B	Gebouw 7 West 1	4,50	52
7.3_C	Gebouw 7 West 1	7,50	52
7.4_A	Gebouw 7 West 2	1,50	52
7.4_B	Gebouw 7 West 2	4,50	52
7.4_C	Gebouw 7 West 2	7,50	52
7.5_A	Gebouw 7 Zuid 1	1,50	53
7.5_B	Gebouw 7 Zuid 1	4,50	53
7.5_C	Gebouw 7 Zuid 1	7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7.6_A	Gebouw 7 West 3	1,50	52
7.6_B	Gebouw 7 West 3	4,50	52
7.6_C	Gebouw 7 West 3	7,50	52
7.7_A	Gebouw 7 Zuid 2	1,50	43
7.7_B	Gebouw 7 Zuid 2	4,50	44
7.7_C	Gebouw 7 Zuid 2	7,50	45
7.8_A	Gebouw 7 Oost 1	1,50	51
7.8_B	Gebouw 7 Oost 1	4,50	52
7.8_C	Gebouw 7 Oost 1	7,50	52
7.9_A	Gebouw 7 Oost 2	1,50	51
7.9_B	Gebouw 7 Oost 2	4,50	52
7.9_C	Gebouw 7 Oost 2	7,50	52
8.1_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	46
8.1_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	53
8.1_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	47
8.1_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	53
8.1_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	47
8.1_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	54
8.10_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	53
8.10_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	53
8.10_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	53
8.11_A	Gebouw 8 Oost 4	1,50	52
8.11_B	Gebouw 8 Oost 4	4,50	53
8.11_C	Gebouw 8 Oost 4	7,50	53
8.12_A	Gebouw 8 West 3	1,50	38
8.12_B	Gebouw 8 West 3	4,50	39
8.12_C	Gebouw 8 West 3	7,50	40
8.2_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	57
8.2_A	Gebouw 8 West 1	1,50	30
8.2_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	58
8.2_B	Gebouw 8 West 1	4,50	33
8.2_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	59
8.2_C	Gebouw 8 West 1	7,50	35
8.3_A	Gebouw 8 Noord 1	1,50	54
8.3_A	Gebouw 8 Noord 2	1,50	31
8.3_B	Gebouw 8 Noord 1	4,50	55
8.3_B	Gebouw 8 Noord 2	4,50	34
8.3_C	Gebouw 8 Noord 1	7,50	55
8.3_C	Gebouw 8 Noord 2	7,50	37
8.4_A	Gebouw 8 Noord 3	1,50	34
8.4_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	56
8.4_B	Gebouw 8 Noord 3	4,50	36
8.4_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	57
8.4_C	Gebouw 8 Noord 3	7,50	40
8.4_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	57
8.5_A	Gebouw 8 Oost 3	1,50	57
8.5_A	Gebouw 8 West 1	1,50	37
8.5_B	Gebouw 8 Oost 3	4,50	58
8.5_B	Gebouw 8 West 1	4,50	38
8.5_C	Gebouw 8 Oost 3	7,50	59
8.5_C	Gebouw 8 West 1	7,50	39
8.6_A	Gebouw 8 Zuid 1	1,50	39
8.6_B	Gebouw 8 Zuid 1	4,50	41
8.6_C	Gebouw 8 Zuid 1	7,50	42
8.7_A	Gebouw 8 Zuid 2	1,50	45
8.7_B	Gebouw 8 Zuid 2	4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C	Gebouw 8 Zuid 2	7,50	47
8.8_A	Gebouw 8 Oost 1	1,50	53
8.8_B	Gebouw 8 Oost 1	4,50	53
8.8_C	Gebouw 8 Oost 1	7,50	53
8.9_A	Gebouw 8 Oost 2	1,50	52
8.9_B	Gebouw 8 Oost 2	4,50	52
8.9_C	Gebouw 8 Oost 2	7,50	52
9.1_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	35
9.1_A	Gebouw 9 West 1	1,50	51
9.1_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	36
9.1_B	Gebouw 9 West 1	4,50	52
9.1_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	38
9.1_C	Gebouw 9 West 1	7,50	52
9.2_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	45
9.2_A	Gebouw 9 West 2	1,50	49
9.2_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	46
9.2_B	Gebouw 9 West 2	4,50	50
9.2_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	47
9.2_C	Gebouw 9 West 2	7,50	51
9.3_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	52
9.3_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	45
9.3_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	52
9.3_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	45
9.3_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	52
9.3_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	46
9.4_A	Gebouw 9 Noord 1	1,50	41
9.4_A	Gebouw 9 Oost 2	1,50	52
9.4_B	Gebouw 9 Noord 1	4,50	42
9.4_B	Gebouw 9 Oost 2	4,50	53
9.4_C	Gebouw 9 Noord 1	7,50	43
9.4_C	Gebouw 9 Oost 2	7,50	53
9.5_A	Gebouw 9 West 2	1,50	52
9.5_A	Gebouw 9 Zuid 1	1,50	46
9.5_B	Gebouw 9 West 2	4,50	52
9.5_B	Gebouw 9 Zuid 1	4,50	48
9.5_C	Gebouw 9 West 2	7,50	52
9.5_C	Gebouw 9 Zuid 1	7,50	49
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	47
9.6_A	Gebouw 9 Zuid 2	1,50	42
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	48
9.6_B	Gebouw 9 Zuid 2	4,50	44
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	48
9.6_C	Gebouw 9 Zuid 2	7,50	45
9.7_A	Gebouw 9 West 3	1,50	46
9.7_A	Gebouw 9 Zuid 3	1,50	42
9.7_B	Gebouw 9 West 3	4,50	48
9.7_B	Gebouw 9 Zuid 3	4,50	44
9.7_C	Gebouw 9 West 3	7,50	49
9.7_C	Gebouw 9 Zuid 3	7,50	45
9.8_A	Gebouw 9 Noord 3	1,50	36
9.8_A	Gebouw 9 Oost 1	1,50	51
9.8_B	Gebouw 9 Noord 3	4,50	37
9.8_B	Gebouw 9 Oost 1	4,50	52
9.8_C	Gebouw 9 Noord 3	7,50	39
9.8_C	Gebouw 9 Oost 1	7,50	53
9.9_A	Gebouw 9 Noord 2	1,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek Rijsen Opbroek
 Standaard bodemfactor: 0,5

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basis model - opmerkingen verwerkt (okt)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.9_B	Gebouw 9 Noord 2	4,50	52
9.9_C	Gebouw 9 Noord 2	7,50	52
gs1.1_A	gs1.1 oost	1,50	57
gs1.1_B	gs1.1 oost	4,50	57
gs1.1_C	gs1.1 oost	7,50	57
gs1.1_D	gs1.1 oost	10,50	57
gs2.1_A	gs2.1 west	1,50	58
gs2.1_B	gs2.1 west	4,50	58
gs2.1_C	gs2.1 west	7,50	58
gs2.1_D	gs2.1 west	10,50	57
zw1_A	zw noord	1,50	47
zw1_B	zw noord	4,50	48
zw1_C	zw noord	7,50	48
zw1_D	zw noord	10,50	49
zw2_A	zw west 1	1,50	54
zw2_B	zw west 1	4,50	54
zw2_C	zw west 1	7,50	54
zw2_D	zw west 1	10,50	54
zw3_A	zw zuid	1,50	47
zw3_B	zw zuid	4,50	49
zw3_C	zw zuid	7,50	49
zw3_D	zw zuid	10,50	50
zw5_A	zw 5 west 2	1,50	54
zw5_B	zw 5 west 2	4,50	54
zw5_C	zw 5 west 2	7,50	54
zw5_D	zw 5 west 2	10,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen