



Adviesgroep AVIV BV
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede

Externe veiligheid / Woningontwikkeling Sprongenloet 9 in Honselersdijk

Project	224911
Datum	18 augustus 2022

Externe veiligheid / Woningontwikkeling Sprongenloet 9 in Honselersdijk

Project	224911
Datum	18 augustus 2022
Auteur Review	M.H. Ottink R. Scheres
Versie nr.	1

Opdrachtgever	Buelens Ruimte Tennisstraat 32 4818 TN Breda
----------------------	--

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Normstelling externe veiligheid	5
2.1 Risicobenadering	5
2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen	5
3 Uitgangspunten risicoberekening	9
3.1 Ligging plangebied	9
3.2 N222	9
3.3 Hogedruk aardgasleiding	10
3.4 Bebouwing	11
4 Resultaten aardgasleiding	12
4.1 Plaatsgebonden risico	12
4.2 Groepsrisico	12
4.3 Leidingdeel bovengronds	15
4.4 Belemmeringenstrook	15
5 Conclusie	17
5.1 Aardgasleidingen	17
5.2 N222	17
Referenties	18
Bijlage 1. Modellerings bebouwing	19
Bijlage 2. Carola-rapportage	21

1 Inleiding

Men is voornemens om drie woningen te realiseren aan de Sprongenloet 9 in Honselersdijk. De planlocatie ligt binnen het invloedsgebied van twee hogedruk aardgasleidingen van Gasunie.

Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dienen de risico's betreffende externe veiligheid in kaart te worden gebracht. In deze rapportage worden de resultaten van de risicoberekeningen aan de hogedruk aardgasleidingen gepresenteerd.

2 Normstelling externe veiligheid

2.1 Risicobenadering

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen.

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt.

2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [2]. Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst.

2.2.1 Plaatsgebonden risico

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare technieken dat de PR 10^{-6} contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de belemmeringenstrook.

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing¹ binnen de risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10^{-6} liggen, gaat een wettelijke saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele situatie.

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven.

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

2.2.2 Groepsrisico

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd.

Bij de toetsing moet worden gezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de

¹ Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit

oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen een vereenvoudiging.

Verantwoording groepsrisico

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld:

- a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;
- b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-4} per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-6} per jaar;
- c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt;
- d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan;
- e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
- f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval;
- g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid.

Beperkte verantwoording

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een 'volledige' verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3):

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10^{-8}).
2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft;
b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt.

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde te komen, namelijk:


- a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen.
- b. De hoogte van het groepsrisico.
- c. De bestrijdbaarheid.
- d. De zelfredzaamheid.

Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig.

3 Uitgangspunten risicoberekening

3.1 Ligging plangebied

Figuur 1 toont de provinciale weg N222 en de hogedruk aardgasleidingen in de omgeving van het plangebied, te weten W-522-01 en W-509-01 [3]. De gehanteerde uitgangspunten worden in dit hoofdstuk beschreven.

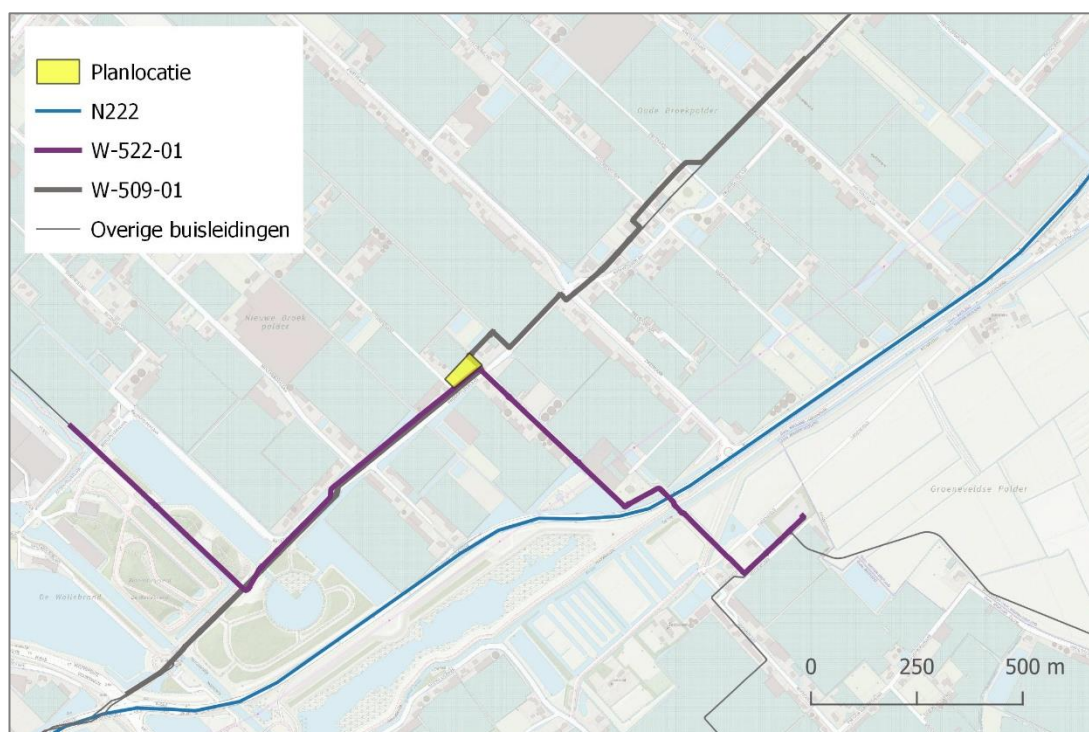

Figuur 1. Plangebied, hogedruk aardgasleidingen en N222

3.2 N222

De provinciale weg N222 waarover mogelijk transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, ligt op ca. 340 m van de planlocatie en daarmee buiten de 200 m zone waardoor, conform het Bevt, een groepsrisicoberekening niet noodzakelijk is.

Aannemelijk is dat over de N222 vervoer van LPG plaatsvindt voor de bevoorrading van LPG-tankstations in de omgeving. LPG behoort tot stofcategorie GF3 wat een invloedsgebied heeft van 355 m [10]. Het plangebied valt daarmee deels binnen het invloedsgebied. De veiligheidsregio dient daarom in de gelegenheid gesteld te worden om advies uit te brengen omtrent zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid (Bevt, artikel 7).

3.3 Hogedruk aardgasleiding

3.3.1 Carola

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 parameterbestand 1.3 [4]. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens:

- Het interessegebied.
- Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval Gasunie.
- Het aantal personen dat langs de leidingen blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval met de leidingen.

3.3.2 Interessegebied

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding gepland is [2]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante gegevens die benodigd zijn voor de berekening.

3.3.3 Leidingdatabestand

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale effectafstand van het interessegebied bevinden.

Enkele kenmerken van de aardgasleidingen in de omgeving van het plangebied worden getoond in tabel 1.

Beheerder	Leidingnr.	Diameter [mm]	Druk [bar]	Afstand 100% letaliteit [m]	Afstand 1% letaliteit [m]
Gasunie	W-509-01	324	40	65	140
Gasunie	W-522-01	610	40	115	260

Tabel 1. Kenmerken hogedruk aardgasleiding

Aardgasleiding W-522-01 loopt direct langs de planlocatie en leiding W-509-01 doorsnijdt de planlocatie. Daarmee ligt de planlocatie binnen de 100% letaliteitscontour van beide aardgasleidingen. Figuur 9 in bijlage 1 toont het samengevoegde invloedsgebied.


3.4 Bebouwing

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het invloedsgebied is opgevraagd via de BAG-Populatieservice [5]. De gehanteerde uitgangspunten en modellering van de omgeving worden in meer detail beschreven in bijlage 1.

4 Resultaten aardgasleiding

4.1 Plaatsgebonden risico

Figuur 2 toont de plaatsgebonden risicocontouren (PR) van de hogedruk aardgasleidingen in relatie tot het plangebied. Uit de figuur blijkt dat bij leiding W-509-01 geen sprake is van een PR_{10⁻⁶}-contour. Leiding W-522-01 heeft wel een PR_{10⁻⁶} contour, maar niet ter plekke van het plangebied. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan.

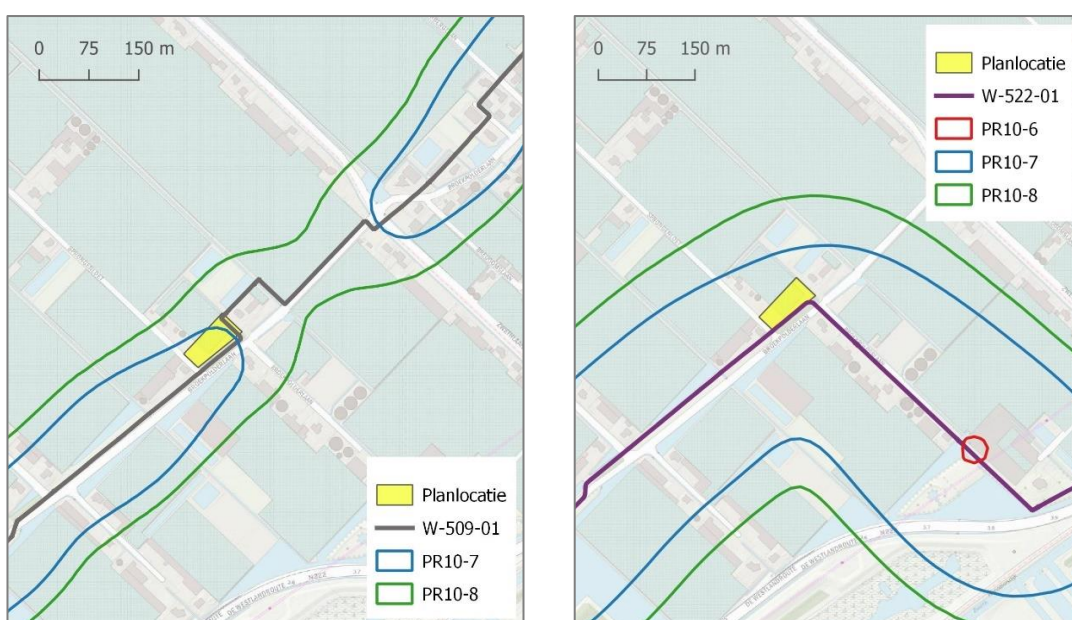

Figuur 2. PR-contouren van W-509-01 (links) en W-522-01 (rechts)


4.2 Groepsrisico

Tabel 2 toont het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. Er is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor 0.310 betekent dat het groepsrisico 3.2 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde.


Leiding	Factor t.o.v. OW	
	Huidig	Toekomstig
W-509-01	0.031	0.031
W-522-01	0.307	0.310

Tabel 2. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW)

Het groepsrisico van de kilometer met het hoogste groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde. Figuur 3 en figuur 4 tonen het groepsrisico van deze kilometer in de huidige en de toekomstige situatie.

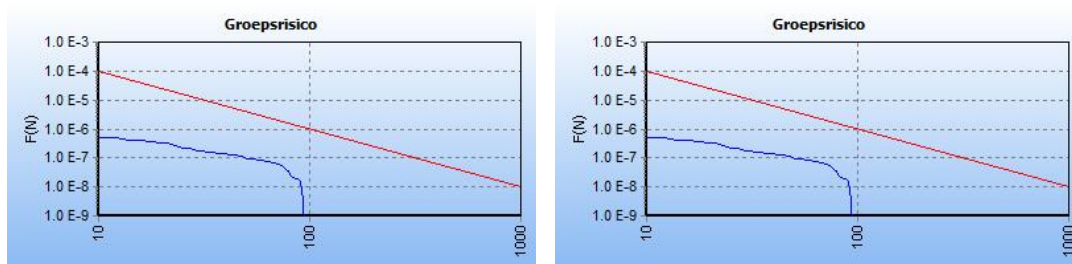


Figuur 3. Groepsrisico W-509-01, huidig (links) en toekomstig (rechts)

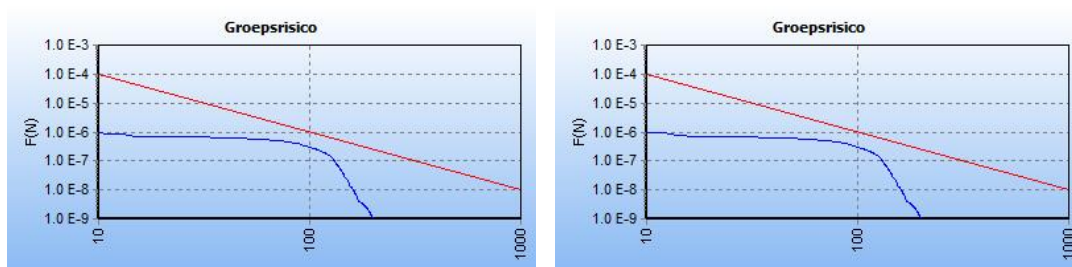

Figuur 4. Groepsrisico W-522-01, huidig (links) en toekomstig (rechts)

Bij leiding W-509-01 ligt de kilometer met het hoogste groepsrisico niet ter hoogte van het plangebied maar ten noordoosten ervan (zie figuur 5). Dit verklaart waarom het groepsrisico vergeleken met de oriëntatiewaarde niet verandert, ondanks de toename van het aantal aanwezigen langs de leiding. Het betekent namelijk dat, hoewel het groepsrisico van de leiding langs het plangebied toeneemt, dit lokale groepsrisico kleiner blijft dan het al bestaande groepsrisico van de kilometer leiding met het hoogste groepsrisico.

Bij leiding W-522-01 ligt de kilometer met het hoogste groepsrisico wel ter hoogte van het plangebied (zie figuur 6).

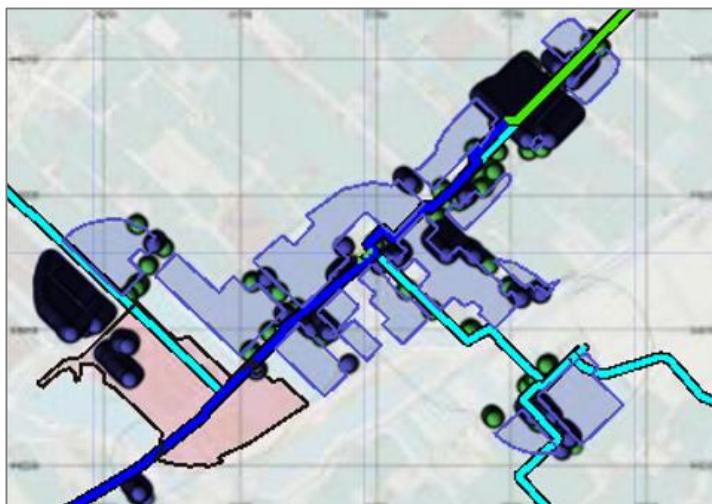

Figuur 5. W-509-01: — kilometer leiding met het hoogste GR



Figuur 6. W-522-01: — kilometer leiding met het hoogste GR

Het groepsrisico van aardgasleiding W-509-01 is zowel in de huidige als de toekomstige situatie kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit groepsrisico neemt niet toe door de planrealisatie. Het groepsrisico van leiding W-522-01 is kleiner dan de oriëntatiewaarde en neemt na planrealisatie toe met 1% (toename minder dan 10%). Dit betekent dat volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan, worden beschreven in paragraaf 2.2.2.


In bijlage 2 is het door CAROLA automatisch gegenereerde rapport voor de toekomstige situatie opgenomen met daarin de gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen.

4.3 Leidingdeel bovengronds

Het blijkt dat een deel van leiding W-509-01 en W-522-01 bovengronds ligt, waardoor rekenprogramma CAROLA voor dat leidingdeel geen correcte waarden geeft voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico (zie bijlage 2, hoofdstuk 2.2).

Het bovengrondse deel van leiding W-509-01 ligt op ca. 1.6 km ten noordoosten van het plangebied. Daarmee ligt dit deel buiten het onderzoeksgebied en is het niet van invloed is op externe veiligheidsrisico's in dit project.

De bovengrondse delen van leiding W-522-01 zijn aangegeven in figuur 7. De maximale overschrijdingsfactor voor deze leiding is gelijk aan 0.310 en wordt gevonden ter hoogte van de planlocatie. Het bovengrondse leidingdeel ligt op ca. 540 m ten zuidoosten van de planlocatie. Naar verwachting zal het opnieuw berekenen van de risico's van deze aardgasleiding, rekening houdend met het bovengrondse deel, niet leiden tot andere conclusies.

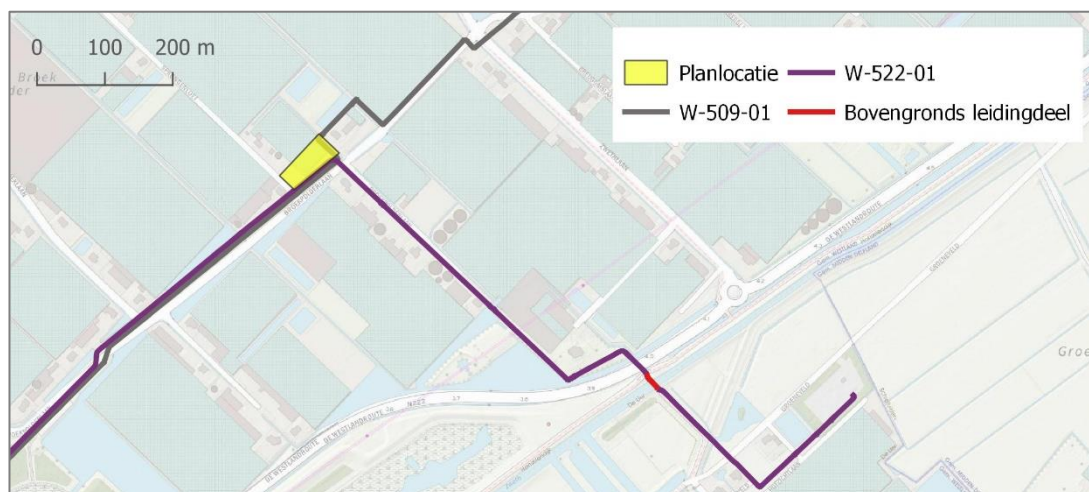

Figuur 7. Locatie bovengronds leidingdeel W-522-01

4.4 Belemmeringenstrook

De belemmeringenstrook dient ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. Binnen deze strook mogen geen nieuwe bouwwerken opgericht worden. Voor leidingen met een druk van maximaal 40 bar geldt een belemmeringenstrook van tenminste 4 m aan weerszijden van de buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding (Revb, artikel 5 [6]). Voor overige buisleidingen geldt een belemmeringenstrook van 5 m (Bevb, artikel 14 [2]).

Aardgasleidingen W-509-01 en W-522-01 hebben beide een maximale druk van 40 bar en daarmee een belemmeringsstrook van 4 m. De invulling van de bouwkvavels is aangeleverd door de opdrachtgever en is, samen met de belemmeringsstrook, weergegeven in figuur 8. Uit de figuur blijkt dat de woningen buiten de belemmeringsstroken komen te liggen.



Figuur 8. Belemmeringsstrook rond aardgasleidingen

5 Conclusie

In verband met de ontwikkeling van drie woningen aan de Sprongenloet 9 in Honselersdijk is het externe veiligheidsrisico onderzocht en berekend voor de bestaande en de toekomstige situatie. De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de resultaten worden in dit hoofdstuk benoemd.

5.1 Aardgasleidingen

Plaatsgebonden risico

- Aardgasleiding W-509-01 heeft geen $PR10^{-6}$ -contour. Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
- Aardgasleiding W-522-01 heeft een $PR10^{-6}$ -contour maar die ligt niet ter plekke van het plangebied. Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

Groepsrisico

- Het groepsrisico van aardgasleiding W-509-01 is zowel in de huidige als de toekomstige situatie kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico neemt niet toe door de planrealisatie.
- Het groepsrisico van aardgasleiding W-522-01 is kleiner dan de oriëntatiewaarde en neemt na planrealisatie toe met 1% (toename minder dan 10%).

Dit betekent dat voor beide aardgasleidingen volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan, worden beschreven in paragraaf 2.2.2.

Belemmeringenstrook

De geplande woningen liggen buiten de belemmeringenstroken van 4 m.

5.2 N222

Het plangebied ligt buiten de 200 m zone ter verantwoording van het groepsrisico maar gedeeltelijk in het invloedsgebied. De veiligheidsregio dient daarom in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen omtrent zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

Referenties

- | | | | |
|-----|-----------------|------|--|
| 1. | Ministerie VROM | 2004 | Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Stb. 2004, nr. 250 |
| 2. | Ministerie VROM | 2010 | Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb)
Stb. 2010, 686. |
| 3. | IPO | 2022 | EV signaleringskaart.nl, geraadpleegd juni 2022 |
| 4. | RIVM | 2013 | Carola versie 1.0.0.52 |
| 5. | IOV | 2022 | BAG-populatieservice. Versie 2022-01.
http://populatieservice.demis.nl/ |
| 6. | Ministerie I&M | 2014 | Regeling externe veiligheid Buisleidingen (Revb)
Stb. 2014, 16955 |
| 7. | IOV | 2018 | Handleiding populatieservice, versie 1.0, juli 2018 |
| 8. | Geonovum | 2022 | www.ruimtelijkeplannen.nl |
| 9. | Buelens Ruimte | 2022 | E-mail correspondentie d.d. 30 mei 2022. |
| 10. | Ministerie I&M | 2017 | Handleiding risicoanalyse transportroutes (Hart),
versie 1.2 |

Bijlage 1. Modellerings bebouwing

Plangebied

De huidige bestemming is agrarisch. Voor het aantal aanwezige personen in de huidige situatie is de BAG-Populatieservice geraadpleegd. Daaruit blijkt dat er geen personen aanwezig zijn.


Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat men voornemens is drie woningen te ontwikkelen [9]. Voor woningen wordt gerekend met 2.4 personen per woning waarvan 50% overdag en 100% 's nachts aanwezig is [7]. Hierbij is de dag gedefinieerd als de periode van 8.00 tot 18.30 uur en de nacht van 18.30 tot 8.00 uur.

Omgeving

Binnen het invloedsgebied van de aardgasleidingen is voor de inventarisatie van de bevolking gebruik gemaakt van de BAG-Populatieservice [5]. Voor de berekening met het rekenprogramma Carola is een gridgrootte van 5 m gehanteerd. De onderstaande bestanden met aanwezigheidsgegevens zijn geleverd. Per bevolkingstype is in de bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, bijvoorbeeld voor wonend_vakantiehuis is de aanwezigheid overdag 50% en 's nachts 100%.

- bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80 (totaal 51 personen)
- industrie-dag100-nacht30 (totaal 1178 personen)
- kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0 (totaal 53 personen)
- wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 (totaal 142 personen)

Bestudering van de ruimtelijkeplannen.nl geeft aanleiding tot het toevoegen van extra bevolking [8]. Het betreft een vlak met bestemming 'recreatie' en een aantal vlakken glastuinbouw. Conform de handleiding populatieservice wordt voor een recreatiegebied gerekend met 100 personen per hectare gedurende 134 dagen per jaar met 8 uur aanwezigheid overdag en 2 uur 's nachts (avond) [7]. Voor glastuinbouw wordt gerekend met 100 pers/ha gedurende het hele jaar met alleen aanwezigheid overdag [7]. Hierbij is de dag gedefinieerd als de periode van 8.00 tot 18.30 uur en de nacht van 18.30 tot 8.00 uur. Figuur 9 toont de bevolking verkregen met de BAG-Populatieservice en de toegevoegde bevolking.

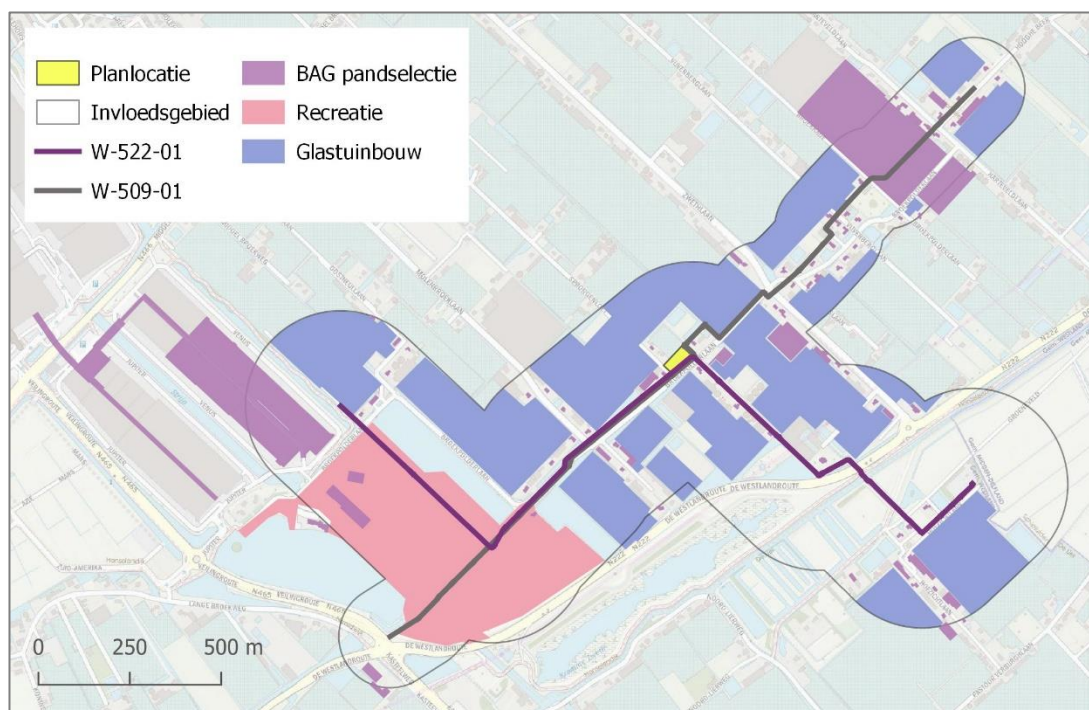

Figuur 9. BAG-pandselectie met toegevoegde bevolking

Bijlage 2. Carola-rapportage

Inhoud

1 Inleiding	2
2 Invoergegevens	4
2.1 Interessegebied	4
2.2 Relevante leidingen	4
2.3 Populatie.....	6
3 Plaatsgebonden risico	9
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	9
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	9
4 Groepsrisico screening	10
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
5 FN curves.....	12
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1470.00 en stationing 2470.00	12
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 720.00 en stationing 1720.00.....	12
6 Referenties.....	13

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
- naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) - naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
- rekenpakket met versienummer - parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
- datum van de berekening - datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
- naam buisleiding - diameter - druk - eventuele mitigerende maatregelen		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
- leiding - noordpijl en schaalindicatie		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Nee
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 ⁻⁶ per jaar zijn	Openbaar	
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja


2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Hoek van Holland, Ypenburg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

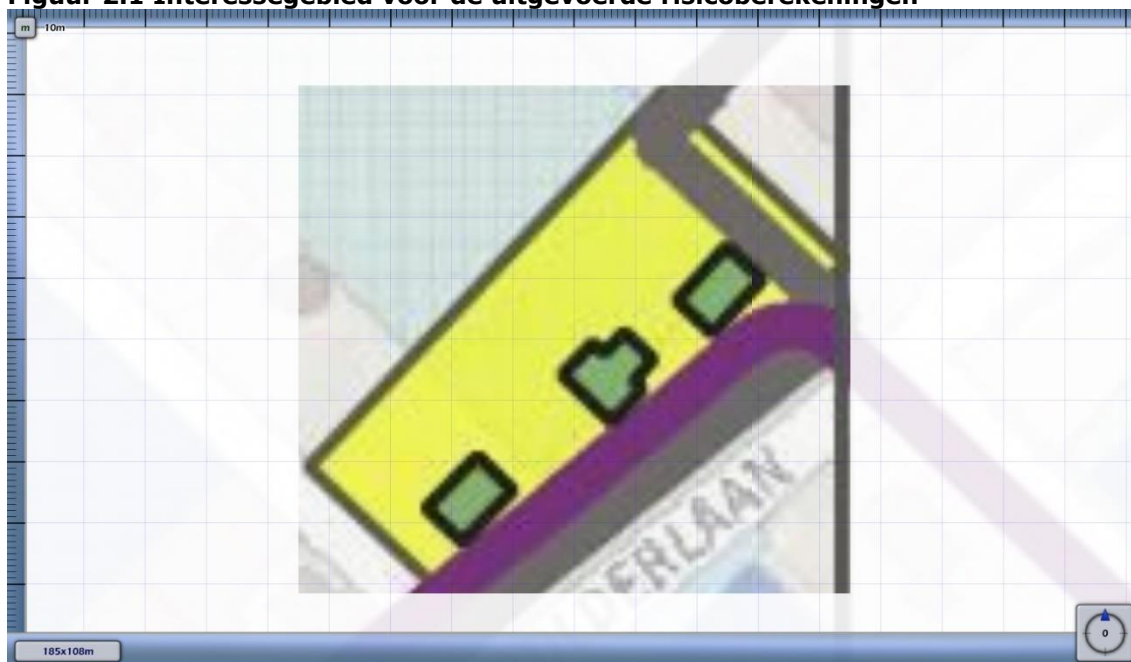

2.2 Relevante leidingen


Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen. Alleen de gearceerd weergegeven leidingen worden behandeld in deze bijlage. De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-A-517-07-deel-1	762.00	66.20	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-A-617-deel-1	323.90	79.90	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-A-617-deel-2	323.90	79.90	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-509-01-deel-1	406.40	40.00	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-509-02-deel-1	406.40	40.00	16-06-2022

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-509-11-deel-1	323.90	40.00	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-514-01-deel-1	323.90	40.00	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-522-01-deel-1	610.00	40.00	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-522-03-deel-1	406.40	40.00	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-522-04-deel-1	406.40	40.00	16-06-2022
N.V. Nederlandse Gasunie	8248_leiding-W-522-05-deel-1	406.40	40.00	16-06-2022

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

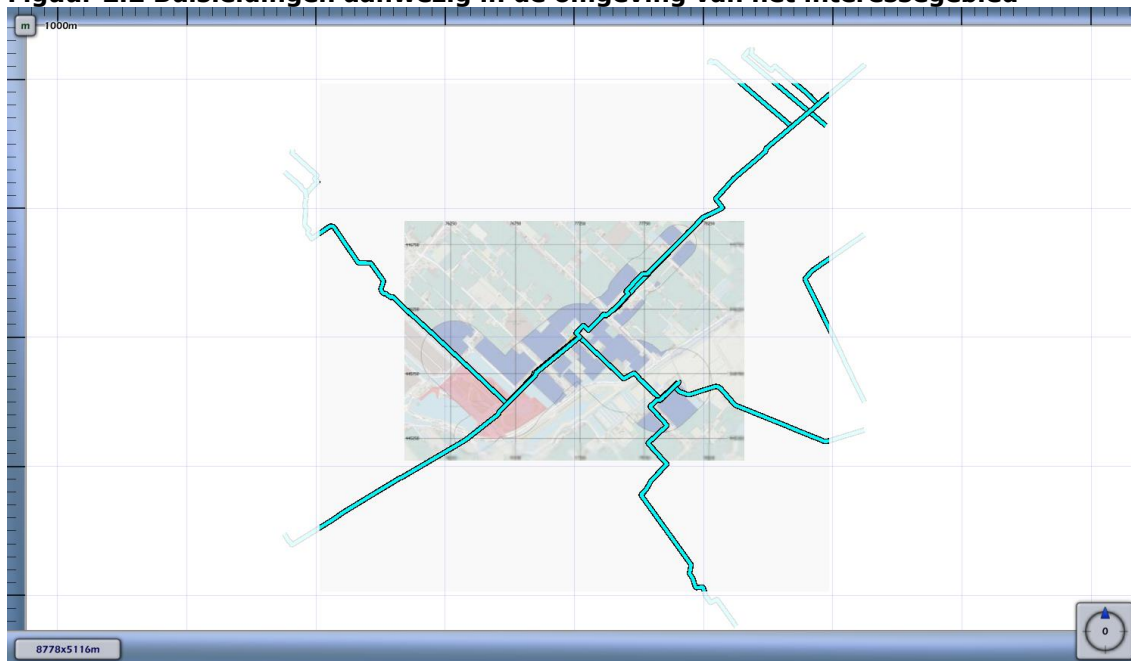

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:

Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
8248_leiding-A-617-deel-2	striktere begeleiding van werkzaamheden	316.110	609.520

Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant voor het bepalen van de risico's van deze leiding

Leidingnaam	Begin stationing	Eind stationing
8248_leiding-W-509-01-deel-1	1390.120	1410.560
8248_leiding-W-522-01-deel-1	399.010	399.030
8248_leiding-W-522-01-deel-1	399.430	429.220

2.3 Populatie

De percentages in de kolom "Percentages Personen" in onderstaande tabellen hebben achtereenvolgens de betekenis:

- % aanwezig gedurende de dagperiode/
- % aanwezig gedurende de nachtperiode/
- % buiten gedurende de dagperiode/
- % buiten gedurende de nachtperiode/
- % overdag aanwezig gedurende het jaar/
- % 's nachts aanwezig gedurende het jaar.

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Populatiepolygoenen


Label	Type	Aantal	Dicht- heid	Vervangmodus	Percentage Personen
Recreatie	Evenement		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 100/ 100/ 100/ 28/ 5
Glastuinbouw1	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw2	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw3	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw4	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw5	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw6	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw7	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw8	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw9	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw10	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw11	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw12	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw13	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100

Label	Type	Aantal	Dicht- heid	Vervangmodus	Percentage Personen
Glastuinbouw14	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw15	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Glastuinbouw16	Werken		100.0	Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
Woning1	Wonen	2.4		Toevoegen Nieuwe Populatie	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
Woning2	Wonen	2.4		Toevoegen Nieuwe Populatie	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
Woning3	Wonen	2.4		Toevoegen Nieuwe Populatie	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
bijeen_sport_cel_zkh-dag100- nacht80.txt	Werken	51	100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100
industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	1178	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel- dag100-nacht0.txt	Werken	53	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
wonend_vakantiehuis-dag50- nacht100.txt	Wonen	142	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

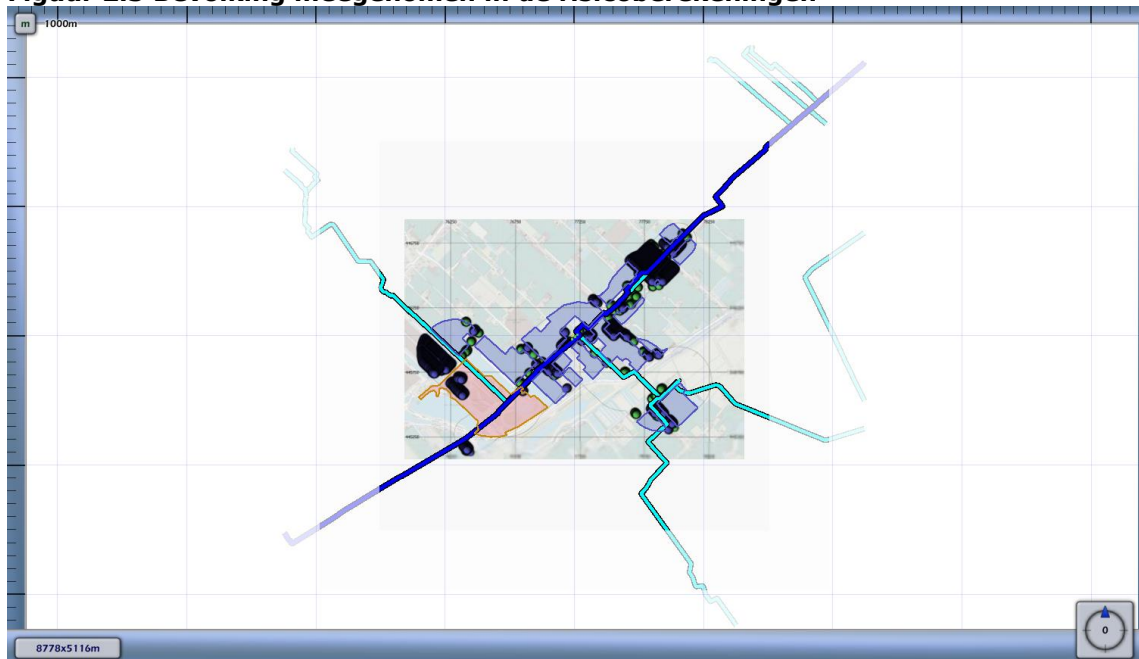


Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		


3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

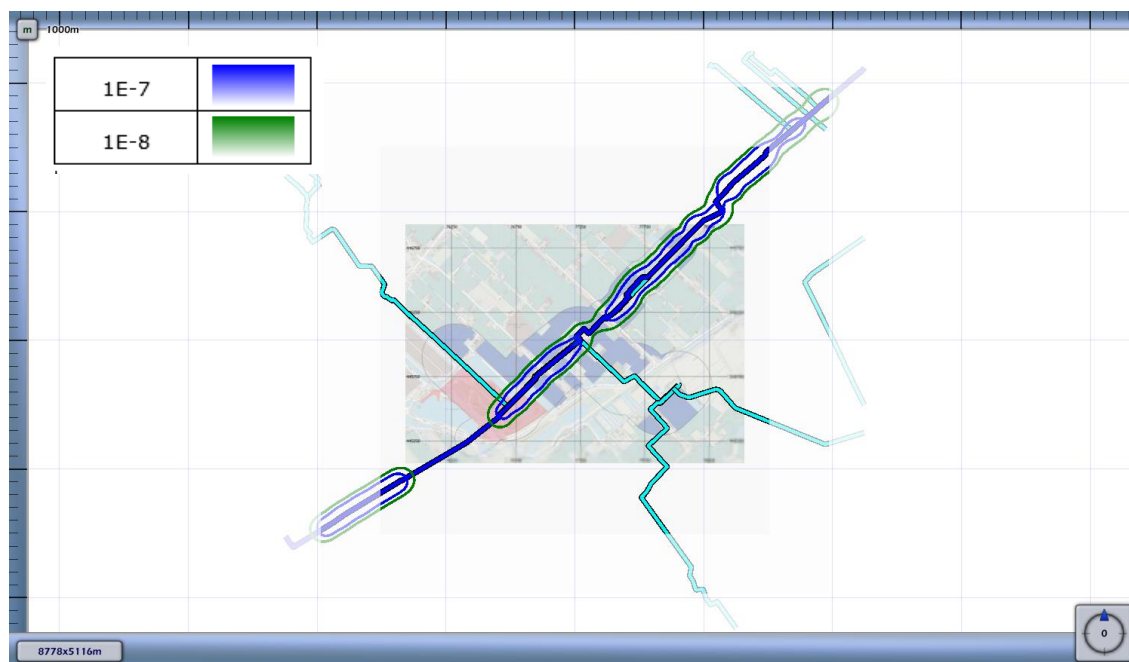

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

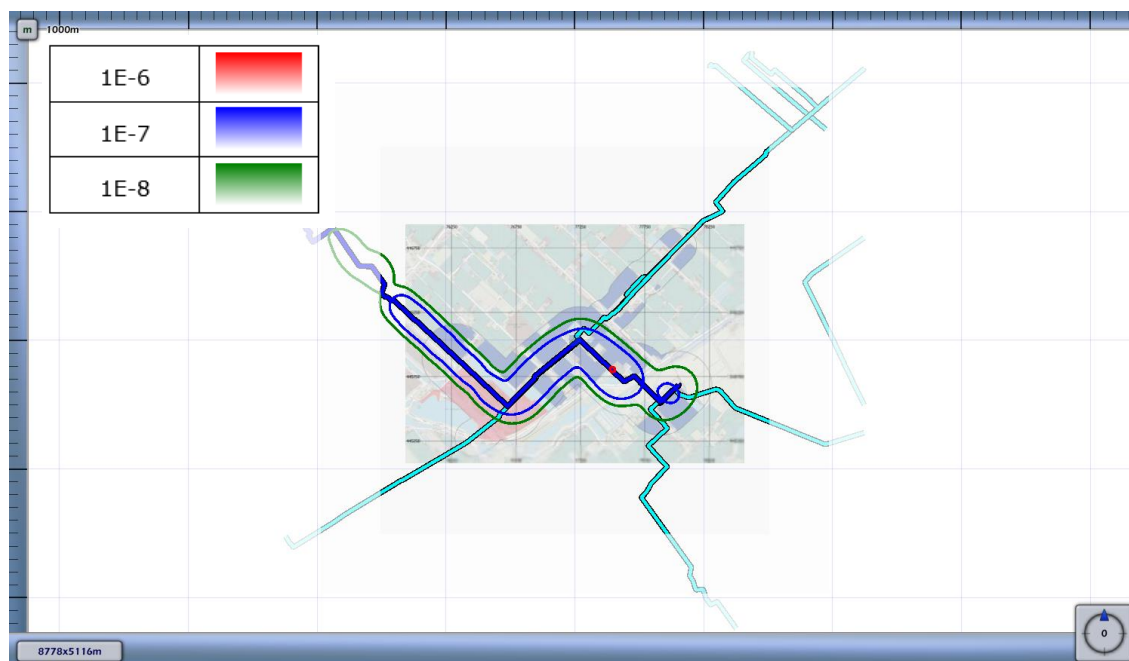


4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 71 slachtoffers en een frequentie van $6.21E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan **0.031** en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1470.00 en stationing 2470.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2.

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

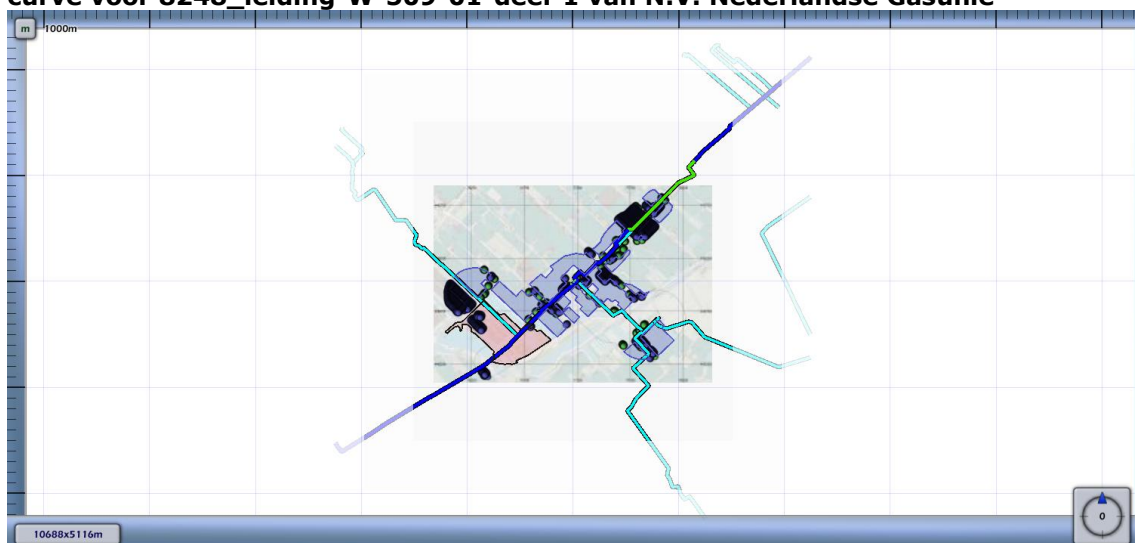


4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 90 slachtoffers en een frequentie van $3.83E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan **0.310** en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 720.00 en stationing 1720.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4.

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

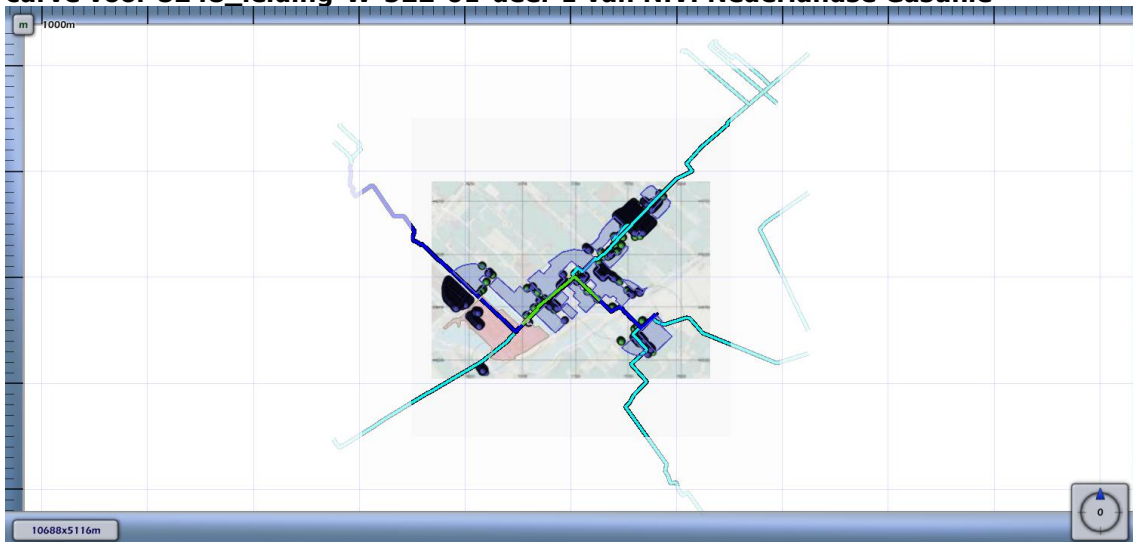

5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 8248_leiding-W-509-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1470.00 en stationing 2470.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 8248_leiding-W-522-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 720.00 en stationing 1720.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.