


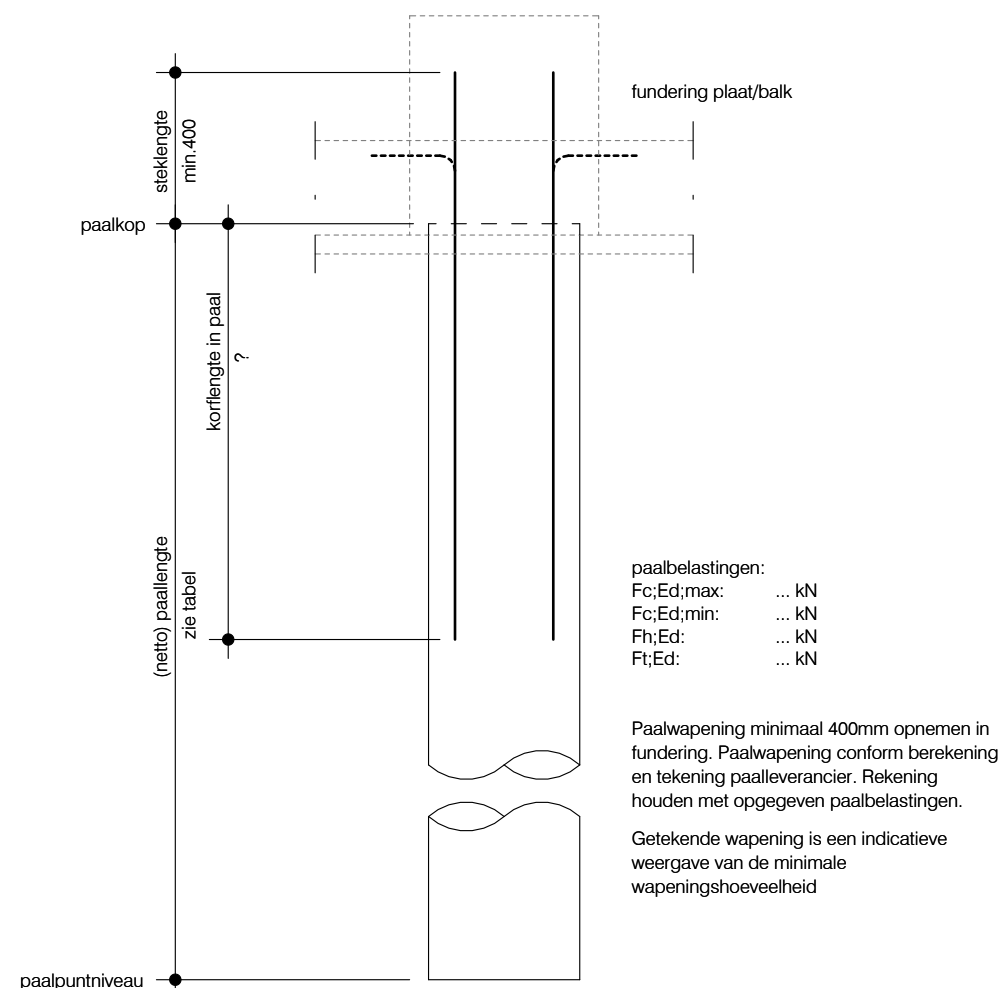

ALGEMENE GEGEVENS MOETSCHEFFPALEN

Mastvoering in mm. d.
Palm = 0,020 = ... x NAPP.

Palen conform EN 919-1 + C2-2017. (Goetschius
EN 10683-2010; Afdeling 10.1 van de Technische
Conform BRL235:1992 dient 100% van de palen te
de palen dienen over de bovenste 1,5 m verdicht
Phosphagening min. 40 mm in fundering opnem
Phosphagening met diepte van 10 cm onder werkwij
toestellen te zijn.

Bodemkwaliteit min. C30/37, minimumklasse XC3, ten
bodemoederoek.)

Protektiering en -berekening volgens opeve
aanpakten groter dan 50 diameter meiden aan
aanmerken:

Eerste paal boren ter plaatse van sondering en lae
Palen met een h.o.h.-afstand van minder dan 3 meter
h.o.h.-afstand van meer dan 3 meter moet de son
sondering volgens palen constructeur waarschu
Sondering volgens funderingsopbouw Geomac

Rea.	Definitie	Omschrijving wijziging		Get.	Anc.
Definitief Ontwerp	☐	Technisch Ontwerp	☐	Uitvoeringsgereed Ontwerp	☐
Voorloepig	☐	Voorloepig	☐	Voorloepig	☐
Definitief	☒	Definitief	☐	Definitief	☐
Opdrachtgever:					
Heer & Hulst					
Werk:					
Holikhed Sittard - Burg. Gijzelstraat					
Onderhoud					
Palenplan					
Naam: D001 Datum: 29-09-2022		Gebruiker: G. Nijssen Gecontroleerd: J. Debye Vrijgegeven: D. Loo Formaat: A0+		Projectnr.: HS_520431	
Wijziging		Benamenzadeweg 1 6411 EC Heerlen T +31(0) 202722000 g info@paltebv.nl I www.paltebv.nl			
Datum wijziging:					