


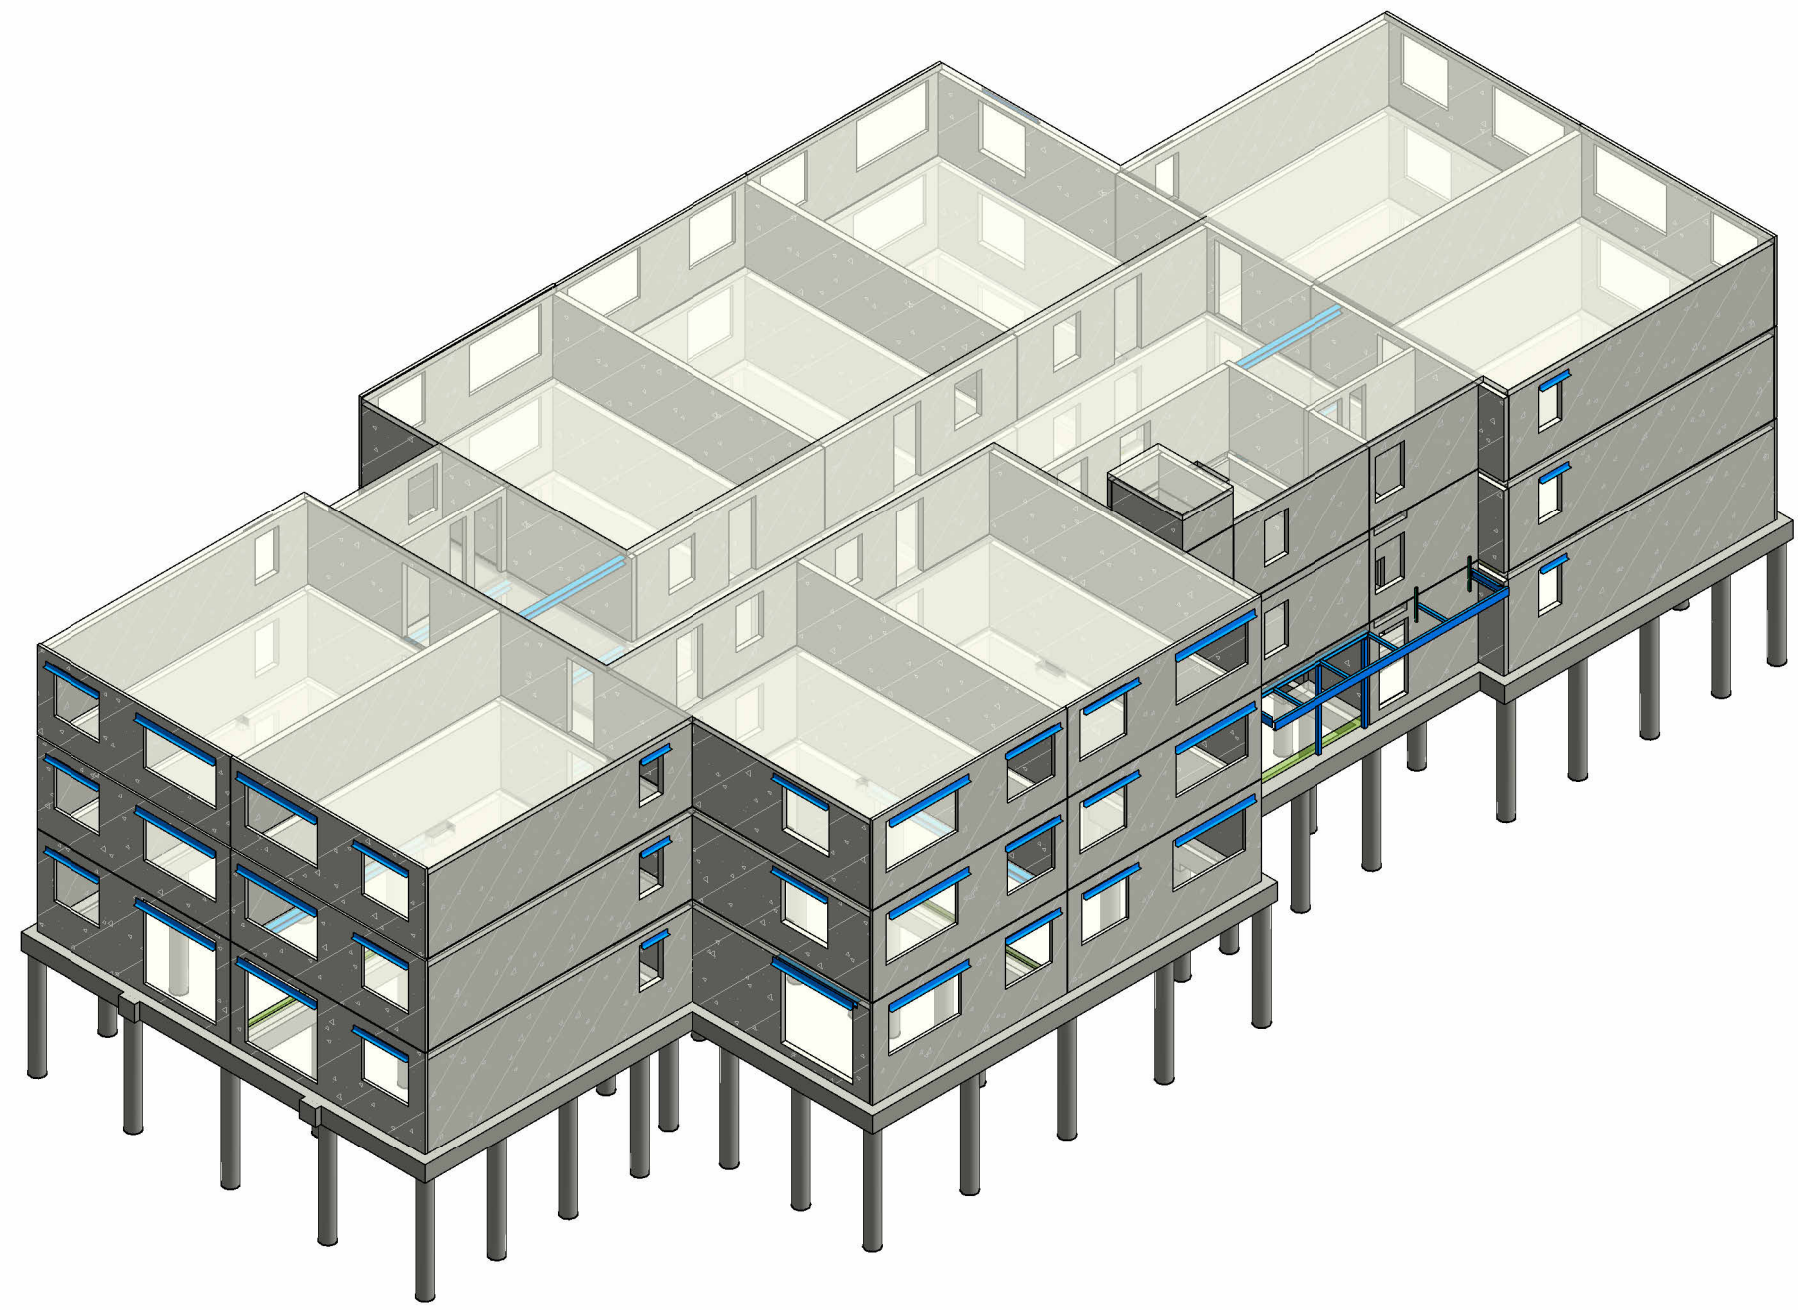

- Beschikbaarheid van uitgangspunten volgens:
 - LPTC/voorberekening van Paket
 - NEN-EN1990+A1+A2+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-1+C2+A1+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1992-1-2+C2+A1+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1993-1-1+C2+A1+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1994-1-1+A4+A1+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1995-1-1+C2+A1+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1997-1-7+C2+A1:2011+NB:2011
 - Toelichting op de toelichtingen volgens tekening van architect
- Geotechnisch ontwerp volgens NEN-EN1997-1-1+A1:2016+NB:2015.
 - Meetneming in mm.
 - Paal = 0,50 m tekening architect
 - Staven: 100 mm tekening architect
 - In de tekening naar gesprokkelde toestellen staan opgegeven dat een geotechnisch-architect te worden toegestaan heeft te bevestigen dat de afmetingen van de constructie overeenkomen met de afmetingen van de tekening.
 - Staven opties op vier naar ontwerp stempels verwijzend zijn.
 - Werkzaamheden 0-50mm toegestaan onder funderingen.
 - Brandwendeveel hoofdconstructie 60 minuten.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN

- Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselect gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen juist zijn verwerkt.
- Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid voor de tekeningen en berekeningen van derden bij deze derden berust.
- Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteria 73/06 uitgegeven door Kiwa.

- Liggers tijdelijk ondersteunen tot druklaag kanaalplaat is verhard (indien van toepassing).
- Kanaalplaat nr voor nr voor leggen, niet vlak voor vlak.
- Kanaalplaat oplegen op neopreen 40x3, tenzij anders aangegeven. Bij metselwerk oplegen op bouwvilt, tenzij anders aangegeven.
- Langsvogeen zo snel mogelijk na leggen kanaalplaten volledig vullen met kfibeton en aftrillen met dunne trilland (volgens attest voerleerleverancier).
- Betonkwaliteit kfibeton minimaal C12/15, grootste korrelafmeting toegemakslaag 8 mm.
- De invloed van rijslote-oppelingen op het draagvermogen van kanaalplaten dient conform CUR/BmS aanbeveling 104 door de voerleerleverancier te worden meegenomen in de berekening van de kanaalplaten.

Staatscourtspraak

- NEN-EN1991-1-1+C2+A1:2016-NB 2016
- NEN-EN1991-1-2+C2+A1+NBR2015
- NEN-EN1991-1-3+C2+A1+NBR2016
- NEN-EN1991-1-4+C2+A1+NBR2016
- NEN-EN1991-1-5+C2+A1+NBR2017
- NEN-EN1991-1-6+C2+A1+NBR2007
- NEN-EN1991-2-1+NBR2004-2011
- NEN-EN1991-2-2+NBR2004-2011
- NEN-EN1991-2-3+NBR2004-2011
- NEN-EN1991-2-4+NBR2004-2011
- NEN-EN1991-2-5-2017

Staatshet Nieuw, min. 5275 voorbeelden, min. 5275 tentzij anders vermeld.

Staatsrechtswaarneming van kokers/buizen, tentzij anders vermeld.

Uitvoeringswet aanpak OVC, tentzij anders vermeld.

Uitvoeringswet aanpak OVC, tentzij anders vermeld.

Keel en H15, tentzij anders vermeld.

Buchhoudwet, min. 8,8 goud, tentzij anders vermeld.

Kwaliteit anders, min. 4 goud, tentzij anders vermeld.

Kolommen ondergrondse netten, tentzij anders vermeld, min. 470.

Alle verleden dat anderszins thematisch verpreken volgens EN 84-84, (aankte) du.

Verkeerswet, wetgeving die voortvloeit uit de wetgeving, inclusief verbodsbepaling en staatsverdragen en staatsverdragen, volgens uitvoering wetgeving. Tekeningen en berekeningen bij controle overleggen aan hoofdcontroleur.

-----LL-----	lijnlust, ...kN/m op vloer, voor overige lijnlusten zie tekening architect
-----RV-----	raveling in vloer conform opgave leverancier

GD+LL	geveldrager + lijnlast op vloer conform opgave leverancier.
KPVxxx	kanaalplaatvloer d=xxx
AKPVxxx	Appartementen kanaalplaatvloer d=xxx
GKPVxxx	geïsoleerde kanaalplaatvloer d=xxx
BVxxx	betonvloer d=xxx

combinatie hamerkop- en sleufsparring
zie detail C

[illegible]

1 : 50

Rev.	Datum	Omschrijving wijziging				Get.	Acc.
Definitief Ontwerp		Technisch Ontwerp		Uitvoeringsgereed Ontwerp			
Voorlopig	☐	Voorlopig	☐	Voorlopig	☐		
Definitief	☒	Definitief	☐	Definitief	☐		

Heer & Huis

Holikiday Sittard - Burg. Gijzelstraat

Onderdeel:

Dakvloer

Refid: D006 Datum: 29-09-2022	Gefabekend: G. Nijsten Gecontroleerd: J. Debijs Vrijgegeven: D. Loo Formaat: A0+	Projectnr.: HS_520431
Wijziging: Datum wijziging:	Benzenraatweg 1 6411 EC Heerlen T +3188 2027200 @ info@paltbev.nl I www.paltbev.nl	