



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Rijksweg Noord ong. te Geleen

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Rijksweg Noord ong. te Geleen

Rapportnummer: M204582.001.002/GGO

Naam opdrachtgever: Huijbregts Management Group BV
de heer E. Thomas

Adres opdrachtgever: Prof. W.H. Keesomlaan 10
1183 DJ AMSTELVEEN

Uitgevoerd door: G.R.M. Goertz

Contactpersoon: G.R.M. Goertz

Datum: 1 maart 2021

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied.....	5
2.1	Industrielawaai	5
2.2	Spoorweglawaaai	5
2.3	Wegverkeerslawaaai	5
2.4	Dove gevels.....	7
2.5	Cumulatie Wet geluidhinder	7
2.6	Goede ruimtelijke ordening.....	7
2.7	Bouwbesluit.....	8
2.8	Gemeentelijk geluidbeleid.....	8
2.9	Van toepassing op de huidige situatie.....	8
3	Uitgangspunten.....	9
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	9
3.2	Toegepaste correcties	9
3.3	Omgevingskenmerken.....	10
3.4	Waarneempunten en -hoogten.....	10
4	Resultaten.....	11
4.1	Resultaten wegverkeer.....	11
4.2	Maatregelen	11
4.3	Resultaten cumulatie.....	12
4.4	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	13
5	Conclusie	15
5.1	Wet geluidhinder.....	15
5.2	Cumulatie	15
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	16
6	Bijlagen.....	17

1 Inleiding

Opdrachtgever wenst een woning te realiseren op de locatie Rijksweg Noord ong. te Geleen (direct naast nummer 213). Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende wegennet voor het jaar 2031 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat gezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend; het betreft momenteel een bestemmingsplanprocedure waarvoor in eerste instantie een bepaling van de gevelbelasting aan de orde is. De berekening van de geluidwering van de gevel zal, indien nodig, deel uitmaken van de later te volgen procedure.


Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie

In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de nieuw te bouwen woningen representeren.

In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de te toetsen gevels.

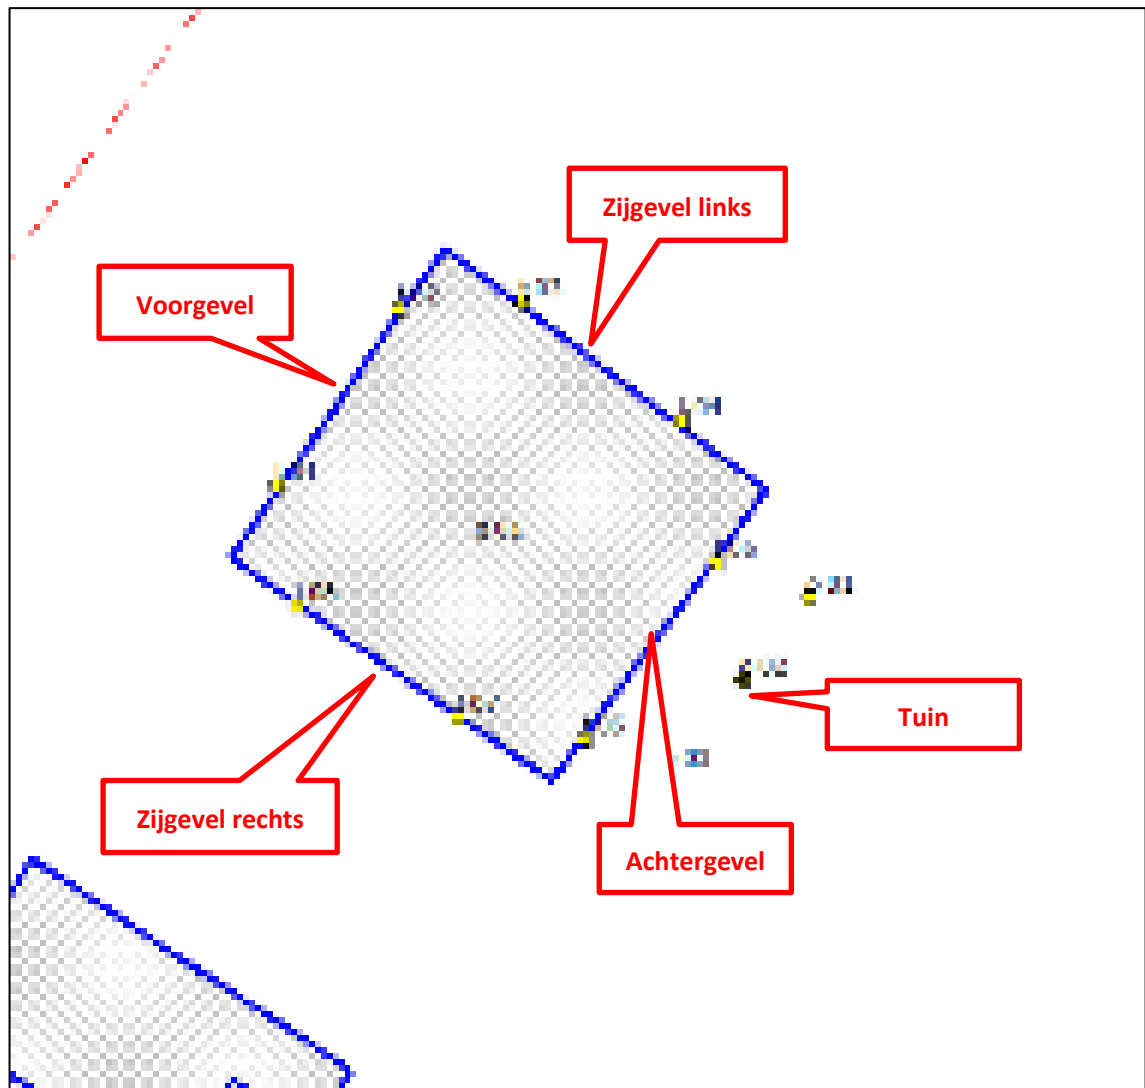

Figuur 2: Te toetsen gevels

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaaï. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

2.3.2 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 2: Breedte van de geluidzone

2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III

- bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

2.6 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieukwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

<i>Geluidklasse</i>	<i>Beoordeling</i>
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

Tabel 3: Classificering methode Miedema

Bij een milieukwaliteit ‘goed’ of ‘redelijk’ is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling ‘matig’, ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’ dient onderzocht te worden of de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.

2.7 Bouwbesluit

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid

Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

2.9 Van toepassing op de huidige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante geluidbronnen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
Rijksweg Noord	Stedelijk gebied	Zonebreedte: 200 meter
	Snelheid: 50 km/uur	Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB
	Aantal rijstroken: 2	Max. ontheffingswaarde: 63 dB

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de Rijksweg Noord zijn verkregen van de gemeente. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**. Het betreft gegevens uit de verkeersmodel van het jaar 2030. In onderhavig onderzoek zijn beide rijrichtingen als één weg gemodelleerd. Overige nabijgelegen wegen zijn 30 km/uur wegen, het zijn niet gezoneerde wegen. Daarnaast is de etmaalintensiteit op deze wegen beduidend lager (verwachte etmaalintensiteit is < 400), liggen ze op een grotere afstand (dichtstbijzijnde 30 km/uur weg is op circa 60 meter gelegen) én zijn er meerdere gebouwen aanwezig tussen de weg en de planlocatie, waardoor deze voor afscherming zorgen. Derhalve zijn deze wegen akoestisch niet relevant en worden verder niet meer besproken in onderhavig onderzoek.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2031 + 10 jaar na realisatie = 2031. Er is rekening gehouden met een autonome groei van 0%.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van de betreffende weg is weergegeven in de tabel 5. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Rijksweg Noord			
<i>Maximum snelheid</i>	50 km/uur		
<i>wegdektype</i>	SMA8-NL		
<i>Etmaalintensiteit</i>	11580 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,60%	3,60%	0,80%
<i>Licht verkeer</i>	93,46%	95,2%	96,77%
<i>Middelzwaar verkeer</i>	4,97%	3,6%	2,15%
<i>Zwaar verkeer</i>	1,57%	1,2%	1,08%

Tabel 5: Verkeersgegevens op de Rijksweg Noord

3.2 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast.

3.3 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn bepaald middels Streetview en/of 3D BAG Data van 3D Geoinformation Group, TU Delft.

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van TOP10NL via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen;
- 0,00 (hard) voor harde gebieden als water, erf- en wegverharding.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>
	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>
t 01 – Voorgevel	60	60
t 02 – Voorgevel	60	60
t 03 – Zijgevel links	55	56
t 04 – Zijgevel links	52	54
t 07 – Zijgevel rechts	52	54
t 08 – Zijgevel rechts	56	56
Overige beoordelingspunten	≤ 48	≤ 48

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. Rijksweg Noord

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Rijksweg Noord overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 12 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt echter nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.

Opmerking

De beoordelingspunten op de achtergevel hebben geen resultaten omdat het geluid afkomstig van de enige relevante akoestische bron geen directe inval heeft op de achtergevel. Kijkende naar de geluidbelasting van de overige punten, waaronder die in de tuin, is af te lijden dat de geluidbelasting hier kleiner of gelijk aan 48 dB is.

4.2 Maatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. Een afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te worden, meer dan 2 meter hoog te zijn en kost bovendien afhankelijk van de uitvoering € 500,- tot € 2.000,- per meter, waarmee het niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend.

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed. Tevens past, gezien de doorstroombaan van de Rijksweg Noord, het verlagen van de snelheid hier niet in het verkeersbeeld;
- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet overwegende bezwaren van financiële. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 150,- tot € 300,- per strekkende meter kan dragen;

4.3 Resultaten cumulatie

Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden, omdat alleen de zoneplichtige Rijksweg Noord de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Daar de geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder hoger is dan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel nodig.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen. De resultaten zijn opgenomen in navolgende tabel.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>
	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>
t 01 – Voorgevel	65	65
t 02 – Voorgevel	65	65
t 03 – Zijgevel links	60	61
t 04 – Zijgevel links	57	58
t 07 – Zijgevel rechts	57	59
t 08 – Zijgevel rechts	60	61
Overige beoordelingspunten	≤ 53	≤ 53

Tabel 7: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

Volledigheidshalve wordt ook gekeken naar de geluidbelasting op verschillende plekken achter de te realiseren woning, in de te realiseren tuin. Voor de tuin wordt alleen gekeken op 1,5 meter hoogte ten opzichte van maaiveld.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond 1,5 meter</i>
o 01 – Tuin	52
o 02 – Tuin	47
o 03 – Tuin	49

Tabel 8: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting in tuin (exclusief aftrek)

In de tuin is ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren.

4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval 32 dB.

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.

5 Conclusie

Namens opdrachtgever is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Rijksweg Noord ong. te Geleen (direct naast nummer 213). Op deze locatie wenst opdrachtgever een woning te realiseren.

5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken

<i>Weg</i>	<i>Voorkeurs- grenswaarde</i>	<i>Maximale ontheftings- waarde</i>	<i>Overschrijding voorkeurs- grenswaarde</i>	<i>Dove gevel</i>	<i>Hogere waarde</i>
Rijksweg Noord	48 dB	63 dB	12 dB	-	60 dB

Tabel 9. Conclusies Wet geluidhinder

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, civieltechnische, verkeerskundige en financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

5.2 Cumulatie

Wet geluidhinder

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde getoetst aan de 'methode Miedema'. De maximale gecumuleerde waarde, welke wordt bepaald door de Rijksweg Noord, bedraagt 65 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van de kwalificatie 'tamelijk slecht' en daarmee dient bezien te worden of maatregelen mogelijk zijn. Daar maatregelen aan de bron en overdrachtsmaatregelen op overwegende bezwaren stuiten, dient de oplossing gezocht te worden in geluidwerende maatregelen in de gevel en/of dak.

Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd. Tevens beschikt het bouwplan over een geluidluwe gevel/buitenruimte. Daarmee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde</i>
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	65 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$)	32 dB

Tabel 10. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient er een nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.

6 Bijlagen

- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten
- 5) Verkeersgegevens


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.

Opgemaakt te Baexem

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G.R.M. Goertz".

G.R.M. Goertz



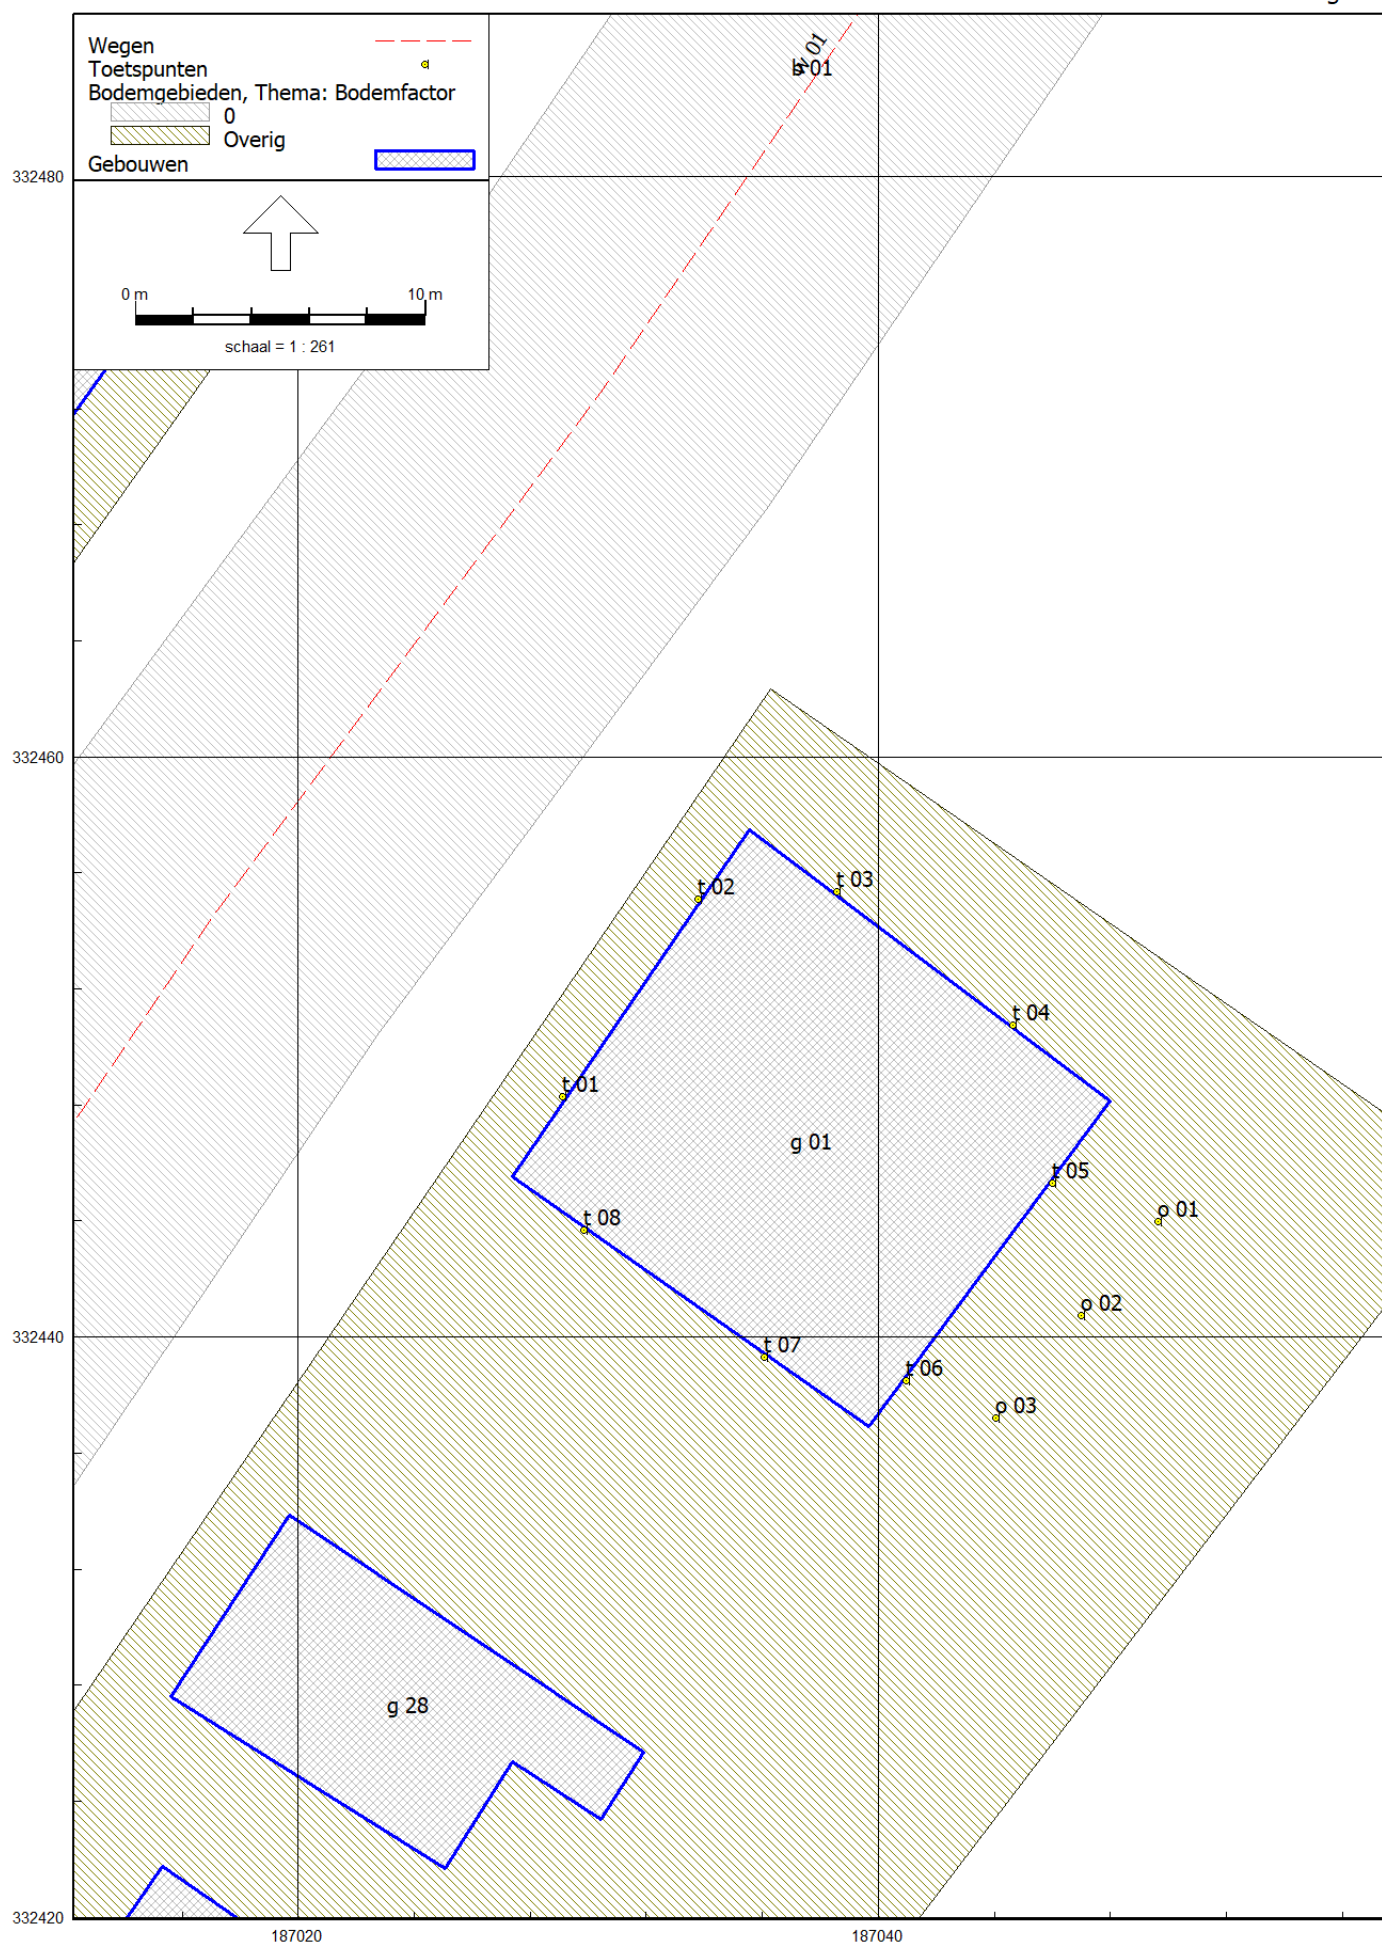

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M204582.001.002/GGO
 Rijksweg Noord ong. te Geleen - Gemeente Sittard-Geleen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))
w 01	Rijksweg Noord	Rijksweg Noord	w4b	11580,00	6,60	3,60	0,80	93,46	95,20	96,77	4,97	3,60	2,15	1,57	1,20	1,08	50

Model: M204582.001.002/GGO
 Rijksweg Noord ong. te Geleen - Gemeente Sittard-Geleen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
w 01	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: M204582.001.002/GGO
Rijksweg Noord ong. te Geleen - Gemeente Sittard-Geleen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	X	Y
t 01	Voorgevel	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187029,13	332448,28
t 02	Voorgevel	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187033,80	332455,11
t 03	Zijgevel links	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187038,56	332455,34
t 04	Zijgevel links	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187044,64	332450,77
t 05	Achtergevel	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187046,01	332445,30
t 06	Achtergevel	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187040,96	332438,49
t 07	Zijgevel rechts	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187036,07	332439,31
t 08	Zijgevel rechts	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	187029,84	332443,68
o 01	Tuin	Relatief	Nee	1,50	--	--	187049,66	332443,97
o 02	Tuin	Relatief	Nee	1,50	--	--	187047,01	332440,74
o 03	Tuin	Relatief	Nee	1,50	--	--	187044,05	332437,23

Model: M204582.001.002/GGO
Rijksweg Noord ong. te Geleen - Gemeente Sittard-Geleen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b 01	Rijksweg Noord	0,00
b 02	Tuinen/halfhard	0,50
b 04	Tuinen/halfhard	0,50
b 03	Tuinen/halfhard	0,50
b 05	Tuinen/halfhard	0,50

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M204582.001.002/GGO
 Rijksweg Noord ong. te Geleen - Gemeente Sittard-Geleen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 11		8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 10		8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 09		2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 12		11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 15		8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 14		5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 13		10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 04		10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 03		8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 02		2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 05		10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 08		9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 07		10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 06		8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 25		10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 24		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 23		3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 26		8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 29		6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 28		9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 27		8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 18		9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 17		8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 16		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 19		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 22		9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 21		9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 20		9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 01	Te realiseren woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3
Rekenresultaten Rijksweg Noord incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M204582.001.002/GG0
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Tuin	1,50	46,4	43,6	36,9	47,0
o 02_A	Tuin	1,50	41,0	38,2	31,5	41,6
o 03_A	Tuin	1,50	43,7	40,9	34,2	44,3
t 01_A	Voorgevel	1,50	59,2	56,4	49,7	59,8
t 01_B	Voorgevel	4,50	59,6	56,8	50,1	60,2
t 02_A	Voorgevel	1,50	59,3	56,5	49,8	59,9
t 02_B	Voorgevel	4,50	59,7	56,9	50,2	60,3
t 03_A	Zijgevel links	1,50	54,6	51,8	45,1	55,2
t 03_B	Zijgevel links	4,50	55,2	52,4	45,7	55,8
t 04_A	Zijgevel links	1,50	51,7	48,9	42,2	52,3
t 04_B	Zijgevel links	4,50	52,9	50,0	43,3	53,5
t 05_A	Achtergevel	1,50	--	--	--	--
t 05_B	Achtergevel	4,50	--	--	--	--
t 06_A	Achtergevel	1,50	--	--	--	--
t 06_B	Achtergevel	4,50	--	--	--	--
t 07_A	Zijgevel rechts	1,50	51,9	49,0	42,3	52,4
t 07_B	Zijgevel rechts	4,50	53,0	50,1	43,4	53,6
t 08_A	Zijgevel rechts	1,50	54,9	52,0	45,4	55,5
t 08_B	Zijgevel rechts	4,50	55,5	52,6	46,0	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M204582.001.002/GGO
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	Tuin	1,50	51,4	48,6	41,9	52,0
o 02_A	Tuin	1,50	46,0	43,2	36,5	46,6
o 03_A	Tuin	1,50	48,7	45,9	39,2	49,3
t 01_A	Voorgevel	1,50	64,2	61,4	54,7	64,8
t 01_B	Voorgevel	4,50	64,6	61,8	55,1	65,2
t 02_A	Voorgevel	1,50	64,3	61,5	54,8	64,9
t 02_B	Voorgevel	4,50	64,7	61,9	55,2	65,3
t 03_A	Zijgevel links	1,50	59,6	56,8	50,1	60,2
t 03_B	Zijgevel links	4,50	60,2	57,4	50,7	60,8
t 04_A	Zijgevel links	1,50	56,7	53,9	47,2	57,3
t 04_B	Zijgevel links	4,50	57,9	55,0	48,3	58,5
t 05_A	Achtergevel	1,50	--	--	--	--
t 05_B	Achtergevel	4,50	--	--	--	--
t 06_A	Achtergevel	1,50	--	--	--	--
t 06_B	Achtergevel	4,50	--	--	--	--
t 07_A	Zijgevel rechts	1,50	56,9	54,0	47,3	57,4
t 07_B	Zijgevel rechts	4,50	58,0	55,1	48,4	58,6
t 08_A	Zijgevel rechts	1,50	59,9	57,0	50,4	60,5
t 08_B	Zijgevel rechts	4,50	60,5	57,6	51,0	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Giel Goertz

Van: Germann, Edwin <Edwin.Germann@sittard-geleen.nl>
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 11:06
Aan: Giel Goertz
Onderwerp: RE: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï gemeente Sittard-Geleen
Bijlagen: Verkeersgegevens 2030 Rijksweg Noord.xlsx

Beste heer Goertz,

Bijgaand de (verkeers)gegevens waarover wij beschikken uit ons model voor 2030. U kunt met 0% toename rekening houden om te extrapoleren naar 2031. De ID van de baanvakken kunt u in onderstaande plaatjes aflezen.

Met vriendelijke groeten,

Edwin Germann

Beleidsadviseur gebiedsontwikkeling, milieu en duurzaamheid
Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Cluster Beleid

T 046-4778599 | M 06-51 50 9162 | E edwin.germann@sittard-geleen.nl | www.sittard-geleen.nl
Postbus 18, 6130 AA Sittard | Bezoekadres: Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard



ID	VERHARDING	V_MAX	MVT_WK	MILIEU	LICHT_D	LICHT_A	LICHT_N	MIDDEL_D	MIDDEL_A	MIDDEL_N	ZWAAR_D	ZWAAR_A	ZWAAR_N
68696	steenmastiekasfalt	50	4674,1	Gebied	288	160	36	15	6	1	5	2	0
68697	steenmastiekasfalt	50	6907,4	Gebied	426	237	54	23	9	1	7	3	1