



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

PRESIDENT KENNEDYSINGEL TE SITTARD

Opdrachtgever:
Projectnr:
Datum:

Ontwikkelcombinatie Hart voor Sittard v.o.f.
SIT170-0001
10 november 2023

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

PRESIDENT KENNEDYSINGEL TE SITTARD

Opdrachtgever:	Ontwikkelcombinatie Hart voor Sittard v.o.f.
Projectnr:	SIT170-0001
Rapportnr:	20231110-SIT170-AKO-WVL 3.0
Status:	Definitief
Datum:	10 november 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MEV

Verificatie:
RVH

Validatie:
RVH



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	6
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.4	Rekenmethode.....	6
3	TOETSINGSKADER.....	8
3.1	Wet geluidhinder.....	8
3.1.1	Algemeen.....	8
3.1.2	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.3	Cumulatie.....	9
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid.....	9
3.3	Goede ruimtelijke ordening	9
3.4	Bouwbesluit.....	9
4	REKENRESULTATEN	11
4.1	Wet geluidhinder.....	11
4.1.1	Maatregelen	12
4.1.2	Hogere grenswaarden.....	12
4.2	Gemeentelijk geluidbeleid.....	12
4.3	Goede ruimtelijke ordening	13
5	CONCLUSIE.....	14

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS
B2	REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van Ontwikkelcombinatie Hart voor Sittard is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van appartementengebouwen gelegen aan de President Kennedyingel te Sittard.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen, in stedelijk gebied, aan de President Kennedysingel te Sittard. In afbeelding 1 is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het plangebied.




Afbeelding 1 Ligging plangebied (rode kaders) en omliggende wegen

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de President Kennedysingel en de Keulsebaan. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de 30 km/ur-wegen, de Lahrstraat, Broeksittarderweg en de Swentiboldstraat.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de nieuwbouw van 6 appartementsgebouwen. De gebouwen krijgen 4, 5, 7 of 9 bouwlagen (deels halfverdiept) met in totaal 210 woningen. In afbeelding 2 en 3 is de ligging van de appartementsgebouwen met het aantal verdiepingen en globale hoogtes weergegeven. Voor de hoogte van de verdiepingen is met een hoogte van 3 meter per verdieping gerekend.

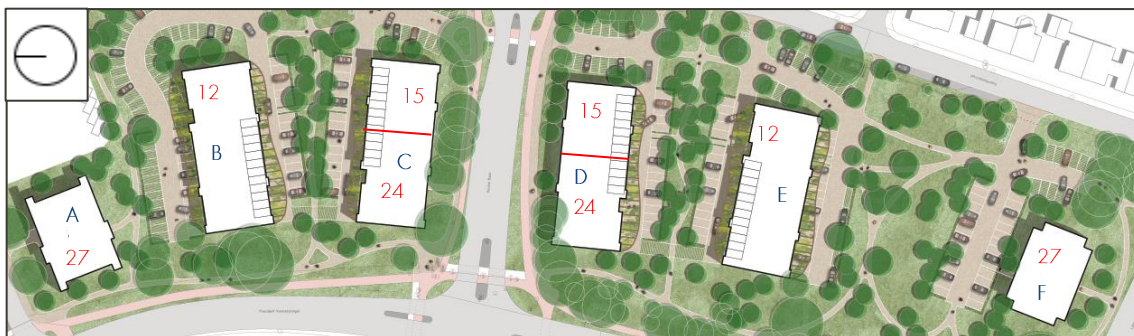

Afbeelding 2 Beoogde ligging gebouwen met globale hoogtes (m)

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de President Kennedysingel, Keulsebaan, Lahrstraat, Broeksittarderweg en de Swentiboldstraat zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Sittard-Geleen. De aangeleverde gegevens hebben betrekking op het jaar 2030. De gemeente heeft aangegeven dat de verkeersgegevens uit het jaar 2030 tevens van toepassing zijn voor het peiljaar 2033. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in tabel 1 samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2033)

Wegvak	Elmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
President Kennedysingel	11.228 – 15.767 *	Oppervlakbehandeling**	50
Keulsebaan	11.342 – 11.568 *	Dichtasfaltbeton**	50
Lahrstraat	395	Oppervlakbehandeling**	30
Broeksittarderweg	2.259	Oppervlakbehandeling**	30
Swentiboldstraat	97 – 388	Oppervlakbehandeling**	30
* Per wegvak verschillend			
** Komt overeen met referentie wegdek			

Voor een volledig overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1.

2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2022.41. Voor de wegvakken waar de snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/uur-wegen".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen (paragraaf 2.2, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd

(bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer van iedere relevante bouwlaag. In bijlage B1 is de ligging van de rekenpunten weergegeven.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De President Kennedyingel en de Keulsebaan zijn stedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De overige wegen zijn 30 km/uur-wegen waardoor deze wegen geen wettelijke geluidzone hebben.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het

mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de President Kennedysingel en de Keulsebaan bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is. De overige wegen zijn 30 km/uur-wegen waardoor deze geen wettelijke geluidzone hebben.

3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Sittard – Geleen heeft een hogere waarde beleid¹ opgesteld. Dit beleid is vastgesteld in mei 2007. In dit beleidsstuk is vastgelegd onder welke voorwaarden kan worden meegewerkt aan het vaststellen van een hogere waarde.

3.3 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of

¹Beleidsregels t.b.v. het nemen van besluiten inzake hogere geluidsgrenswaarden als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Wet Geluidhinder – gemeente Sittard-Geleen – inwerkingtreding; 17-05-2007

de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

In tabel 3 en 4 zijn de maatgevende geluidbelastingen voor de Kennedysingel en de Keulsebaan weergegeven. De rekenresultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 3 Geluidbelastingen 2033 ten gevolge van de President Kennedysingel (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Gebouw	Toetspunt	Gevel	Hoogte [m]	President Kennedysingel [dB]
A	A.01	Noord	4,50	55
	A.10	Zuid	10,50	55
	A.12	West	4,50	59
B	B.01	Noord	7,50	54
	B.10	Zuid	7,50	53
	B.12	West	7,50	58
C	C.01	Noord	7,50	52
	C.12	Zuid	10,50	54
	C.13	West	7,50	58
D	D.01	Noord	7,50	54
	D.12	Zuid	10,50	54
	D.14	West	7,50	58
E	E.01	Noord	7,50	53
	E.10	Zuid	10,50	53
	E.12	West	10,50	58
F	F.01	Noord	16,50	53
	F.10	Zuid	7,50	54
	F.11	West	13,50	57

Ten gevolge van het wegverkeer op de President Kennedysingel bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 58 dB. Ter plaatse van de noord-, zuid en westgevel van alle appartementsgebouwen wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. Ter plaatse van de oostgevel van alle gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder

Tabel 4 Geluidbelastingen 2033 ten gevolge van de Keulsebaan (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Gebouw	Toetspunt	Gevel	Hoogte [m]	Keulsebaan [dB]
C	C.07	Oost	10,50	55
	C.10	Zuid	7,50	59
	C.13	West	4,50	52
D	D.04	Noord	4,50	59
	D.06	Oost	10,50	55
	D.14	West	4,50	51

Ten gevolge van het wegverkeer op de Keulsebaan bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 59 dB. Ter plaatse van de oost-, zuid- en westgevel van gebouw C en de noord-, oost- en westgevel van gebouw D wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. Ter plaatse van de noordgevel van gebouw C, de zuidgevel van gebouw D en de overige gebouwen wordt de voorkeursgrenswaarde wel gerespecteerd.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar B2.

Er is in deze situatie enkel sprake van wegverkeerslawaaï. Daarmee is er geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.1.1 Maatregelen

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van de alle woningen door het verkeer op de President Kennedysingel en de Keulsebaan niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd.

Maatregelen kunnen bestaan uit:

- Bronmaatregelen;
- Overdrachtsmaatregelen;
- Maatregelen bij de ontvanger.

De President Kennedylaan en de Keulsebaan zijn beide doorgaande ontsluitingswegen. Het terugdringen van de verkeersintensiteit en/of het verlagen van de maximum snelheid op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard, bovendien is hiervoor de medewerking van gemeente en wegbeheerder benodigd.

Door het toepassen van geluidreducerend wegdek, dunne deklaag type B, op deze weg kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd². Indien een dergelijk geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeurwaarde alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek wordt derhalve niet doelmatig geacht.

Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde kan afscherming worden gerealiseerd tussen de appartementsgebouwen en de wegen. Aangezien ter plaatse van alle appartementsgebouwen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en het gaat om hoogbouw, is het plaatsen van een scherm niet wenselijk. Tevens wordt de normale toegang tot de woning/weg hierdoor verhinderd. Daarnaast wordt het zicht vanuit de woning ontnomen. Het plaatsen van geluidschermen in stedelijke situaties is meestal ongewenst en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

4.1.2 Hogere grenswaarden

Indien het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op overwegende bezwaren is nieuwbouw alleen mogelijk als het bevoegd gezag, de gemeente Sittard - Geleen, hogere waarden vastgesteld voor de woningen met een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de President Kennedysingel en de Keulsebaan.

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

4.2 Gemeentelijk geluidbeleid

In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Sittard – Geleen¹ zijn voorwaarde opgenomen voor het verlenen van een hogere waarde.

In het gemeentelijk geluidbeleid staat beschreven dat bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen moeten worden onderzocht. Wanneer deze maatregelen niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren is het mogelijk om een Hogere Waarde aan te vragen. In onderhavige situatie zijn maatregelen onderzocht (paragraaf 4.1.2) en deze stuiten op overwegende bezwaren of zijn niet doeltreffend. De gemeente heeft tevens ontheffingscriteria voor wegverkeerslawaaï opgesteld. De ontheffingscriteria zijn:

- 1) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd zijn

² Wegdekcorrectiefactoren conform Bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, lijst C_{wegdek} versie 21 februari 2019

- 2) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid
- 3) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die door de gekozen situering een open plaats tussen de aanwezige bebouwing opvullen
- 4) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing
- 5) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen
- 6) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen, in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend
- 7) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid
- 8) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering een open plaats tussen de aanwezige bebouwing opvullen
- 9) Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing
- 10) Geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren weg, voor zover die weg een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen
- 11) Geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg of te reconstrueren weg, voor zover die weg een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg

Het plan voldoet aan ontheffingscriterium 9.

4.3 Goede ruimtelijke ordening

30km/uur-wegen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting (incl. aftrek artikel 110g Wgh) bedraagt maximaal:

- 48 dB voor de Broeksittarderweg
- 39 dB voor de Lahrstraat
- 36 dB voor de Swentiboldstraat

De normen uit de Wet geluidhinder zijn op deze wegen niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen wel beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (voorkeurswaarde 48 dB en maximale ontheffingswaarde 63 dB).

De geluidbelasting van de Broeksittarderweg, Lahrstraat, Swentiboldstraat voldoen aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Geconcludeerd wordt dat er daarmee sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie

De gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting door het wegverkeer (inclusief 30 km/uur-wegen) bedraagt maximaal 65 dB.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B2.

5 CONCLUSIE

In opdracht van Ontwikkelcombinatie Hart voor Sittard v.o.f. is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van appartementengebouwen gelegen aan de President Kennedysingel te Sittard

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van President Kennedysingel en de Keulsebaan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Wet geluidhinder

Ten gevolge van het wegverkeer op de President Kennedysingel bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 58 dB. Ter plaatse van de noord-, zuid en westgevels van alle appartementengebouwen wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. Ter plaatse van de oostgevel van alle gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder

Ten gevolge van het wegverkeer op de Keulsebaan bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 59 dB. Ter plaatse van de oost-, zuid- en westgevel van gebouw C en de noord-, oost- en westgevel van gebouw D wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. Ter plaatse van de noordgevel van gebouw C, de zuidgevel van gebouw D en de overige gebouwen wordt de voorkeursgrenswaarde wel gerespecteerd.

Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid vanwege de omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

Gemeentelijk geluidbeleid

In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Sittard – Geleen¹ zijn voorwaarden opgenomen voor het verlenen van een hogere waarde.

In het gemeentelijk geluidbeleid staat beschreven dat bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen moeten worden onderzocht. Wanneer deze maatregelen niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren is het mogelijk om een Hogere Waarde aan te vragen. In onderhavige situatie zijn maatregelen onderzocht en deze stuiten op overwegende bezwaren of zijn niet doeltreffend. De gemeente heeft tevens ontheffingscriteria voor wegverkeerslawaaï opgesteld. Het plan voldoet aan ontheffingscriterium 9: "Nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing".

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur-wegen en de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn zowel zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd.

De geluidbelasting ten gevolge van alle 30 km/urwegen bedraagt minder dan 48 dB waardoor wordt voldaan aan de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.

De cumulatieve geluidbelastingen (exclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder) bedragen ten hoogste 65 dB. Geadviseerd wordt om middels een aanvullend akoestisch onderzoek aan te tonen dat de gevels met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd wordt.

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Wegverkeerslawaaï

 Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 11-7-2022
Laatst ingezien door	mev op 10-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



Figuur 1: Geografische indeling rekenmodel



Figuur 2: Geografische indeling rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Broeksitta	Broeksittarderweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Keulse 1	Keulsebaan 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Keulse 2	Keulsebaan 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Lahrstraat	Lahrstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Pres Ken 1	President Kennedylaan 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Pres Ken 2	President Kennedylaan 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Pres Ken 3	President Kennedylaan 3	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Pres Ken 4	President Kennedylaan 4	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Swentibol1	Swentiboldstraat 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Swentibol2	Swentiboldstraat 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Swentibol3	Swentiboldstraat 3	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Swentibol4	Swentiboldstraat 4	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Swentibol5	Swentiboldstraat 5	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Broeksitta	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Keulse 1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Keulse 2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Lahrstraat	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Pres Ken 1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Pres Ken 2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Pres Ken 3	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Pres Ken 4	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Swentibol1	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Swentibol2	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Swentibol3	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Swentibol4	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Swentibol5	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Broeksitta	--	30	30	30	--	2259,05	6,68	3,67	0,58	--
Keulse 1	--	50	50	50	--	11342,96	6,59	3,59	0,79	--
Keulse 2	--	50	50	50	--	11568,04	6,61	3,60	0,80	--
Lahrstraat	--	30	30	30	--	395,76	6,57	3,79	0,51	--
Pres Ken 1	--	50	50	50	--	11228,61	6,59	3,60	0,81	--
Pres Ken 2	--	50	50	50	--	12037,98	6,60	3,61	0,81	--
Pres Ken 3	--	50	50	50	--	15666,57	6,59	3,60	0,80	--
Pres Ken 4	--	50	50	50	--	15767,11	6,60	3,60	0,81	--
Swentibol1	--	30	30	30	--	172,66	6,95	3,47	0,65	--
Swentibol2	--	30	30	30	--	306,25	6,53	3,59	0,65	--
Swentibol3	--	30	30	30	--	388,27	6,96	3,61	0,52	--
Swentibol4	--	30	30	30	--	139,25	6,46	3,59	0,72	--
Swentibol5	--	30	30	30	--	96,94	6,19	3,09	1,03	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Broeksitta	--	--	--	--	96,03	97,59	100,00	--	3,97	2,41	--	--	--
Keulse 1	--	--	--	--	93,58	95,33	97,78	--	4,95	3,44	2,22	--	1,47
Keulse 2	--	--	--	--	93,33	95,19	97,82	--	5,10	3,37	2,17	--	1,56
Lahrstraat	--	--	--	--	96,02	100,00	100,00	--	3,85	--	--	--	--
Pres Ken 1	--	--	--	--	93,51	95,29	97,75	--	5,00	3,47	2,25	--	1,49
Pres Ken 2	--	--	--	--	93,46	95,16	96,90	--	5,03	3,46	2,06	--	1,51
Pres Ken 3	--	--	--	--	93,51	95,21	96,83	--	4,94	3,55	1,59	--	1,55
Pres Ken 4	--	--	--	--	93,56	95,24	96,85	--	5,00	3,53	1,57	--	1,44
Swentibol1	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Swentibol2	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Swentibol3	--	--	--	--	96,15	100,00	100,00	--	3,85	--	--	--	--
Swentibol4	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Swentibol5	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
Broeksitta	--	--	--	--	--	--	--	144,91	80,91	13,10	--	5,99
Keulse 1	1,23	--	--	--	--	--	--	699,51	388,20	87,62	--	37,00
Keulse 2	1,44	--	--	--	--	--	--	713,65	396,42	90,53	--	39,00
Lahrstraat	--	--	--	--	--	--	--	24,97	15,00	2,02	--	1,00
Pres Ken 1	1,24	--	--	--	--	--	--	691,94	385,19	88,91	--	37,00
Pres Ken 2	1,38	1,03	--	--	--	--	--	742,55	413,54	94,48	--	39,96
Pres Ken 3	1,24	1,59	--	--	--	--	--	965,42	536,98	121,36	--	51,00
Pres Ken 4	1,23	1,57	--	--	--	--	--	973,61	540,60	123,69	--	52,03
Swentibol1	--	--	--	--	--	--	--	12,00	5,99	1,12	--	--
Swentibol2	--	--	--	--	--	--	--	20,00	10,99	1,99	--	--
Swentibol3	--	--	--	--	--	--	--	25,98	14,02	2,02	--	1,04
Swentibol4	--	--	--	--	--	--	--	9,00	5,00	1,00	--	--
Swentibol5	--	--	--	--	--	--	--	6,00	3,00	1,00	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Broeksitta	2,00	--	--	--	--	--	--	76,92	80,85	89,92
Keulse 1	14,01	1,99	--	10,99	5,01	--	--	84,07	91,39	98,13
Keulse 2	14,03	2,01	--	11,93	6,00	--	--	84,24	91,57	98,34
Lahrstraat	--	--	--	--	--	--	--	69,23	73,14	82,17
Pres Ken 1	14,03	2,05	--	11,03	5,01	--	--	84,05	91,37	98,12
Pres Ken 2	15,04	2,01	--	12,00	6,00	1,00	--	84,37	91,69	98,45
Pres Ken 3	20,02	1,99	--	16,00	6,99	1,99	--	85,51	92,82	99,57
Pres Ken 4	20,04	2,01	--	14,99	6,98	2,01	--	85,50	92,83	99,57
Swentibol1	--	--	--	--	--	--	--	63,86	66,86	71,02
Swentibol2	--	--	--	--	--	--	--	66,08	69,08	73,24
Swentibol3	--	--	--	--	--	--	--	69,40	73,31	82,34
Swentibol4	--	--	--	--	--	--	--	62,61	65,61	69,77
Swentibol5	--	--	--	--	--	--	--	60,85	63,85	68,01

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Broeksitta	91,73	97,24	94,34	87,69	81,06	73,62	77,30	85,58	88,92
Keulse 1	102,79	108,90	105,53	98,79	89,52	80,96	88,11	94,58	99,85
Keulse 2	102,95	109,02	105,66	98,92	89,69	81,14	88,28	94,78	100,03
Lahrstraat	84,08	89,59	86,68	80,03	73,33	64,83	67,83	71,99	81,14
Pres Ken 1	102,76	108,86	105,50	98,76	89,49	80,94	88,09	94,57	99,82
Pres Ken 2	103,08	109,18	105,81	99,07	89,82	81,32	88,47	94,97	100,20
Pres Ken 3	104,23	110,32	106,95	100,21	90,95	82,41	89,57	96,06	101,28
Pres Ken 4	104,22	110,34	106,97	100,23	90,96	82,43	89,59	96,07	101,30
Swentibol1	80,17	85,86	82,57	75,84	65,46	60,84	63,84	68,00	77,15
Swentibol2	82,39	88,08	84,79	78,06	67,68	63,48	66,48	70,64	79,79
Swentibol3	84,25	89,76	86,85	80,20	73,50	64,54	67,53	71,70	80,84
Swentibol4	78,92	84,61	81,32	74,59	64,21	60,06	63,06	67,22	76,37
Swentibol5	77,16	82,85	79,56	72,83	62,45	57,83	60,83	64,99	74,14

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Broeksitta	94,49	91,45	84,77	77,17	64,24	67,24	71,40	80,55	86,24
Keulse 1	106,16	102,74	95,98	86,37	73,36	80,31	86,19	92,45	99,34
Keulse 2	106,29	102,87	96,11	86,54	73,48	80,43	86,28	92,58	99,47
Lahrstraat	86,83	83,54	76,81	66,43	56,12	59,12	63,28	72,43	78,12
Pres Ken 1	106,13	102,71	95,95	86,36	73,43	80,39	86,28	92,52	99,40
Pres Ken 2	106,47	103,05	96,29	86,73	74,28	81,23	87,35	93,35	99,86
Pres Ken 3	107,58	104,17	97,41	87,82	75,55	82,43	88,57	94,65	101,01
Pres Ken 4	107,61	104,19	97,43	87,84	75,61	82,50	88,62	94,72	101,09
Swentibol1	82,84	79,55	72,82	62,45	53,57	56,57	60,73	69,88	75,57
Swentibol2	85,48	82,19	75,46	65,08	56,06	59,06	63,22	72,37	78,06
Swentibol3	86,53	83,24	76,51	66,14	56,12	59,12	63,28	72,43	78,12
Swentibol4	82,06	78,77	72,04	61,66	53,08	56,08	60,24	69,39	75,08
Swentibol5	79,83	76,54	69,81	59,43	53,06	56,06	60,22	69,37	75,06


Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Broeksitta	82,95	76,22	65,84	--	--	--	--	--	--
Keulse 1	95,86	89,07	78,82	--	--	--	--	--	--
Keulse 2	96,00	89,21	78,95	--	--	--	--	--	--
Lahrstraat	74,83	68,10	57,72	--	--	--	--	--	--
Pres Ken 1	95,93	89,14	78,90	--	--	--	--	--	--
Pres Ken 2	96,39	89,61	79,66	--	--	--	--	--	--
Pres Ken 3	97,53	90,76	80,86	--	--	--	--	--	--
Pres Ken 4	97,61	90,84	80,93	--	--	--	--	--	--
Swentibol1	72,28	65,55	55,17	--	--	--	--	--	--
Swentibol2	74,77	68,04	57,66	--	--	--	--	--	--
Swentibol3	74,83	68,10	57,72	--	--	--	--	--	--
Swentibol4	71,79	65,06	54,68	--	--	--	--	--	--
Swentibol5	71,77	65,04	54,66	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Broeksitta	--	--
Keulse 1	--	--
Keulse 2	--	--
Lahrstraat	--	--
Pres Ken 1	--	--
Pres Ken 2	--	--
Pres Ken 3	--	--
Pres Ken 4	--	--
Swentibol1	--	--
Swentibol2	--	--
Swentibol3	--	--
Swentibol4	--	--
Swentibol5	--	--

10 nov 2023, 16:03

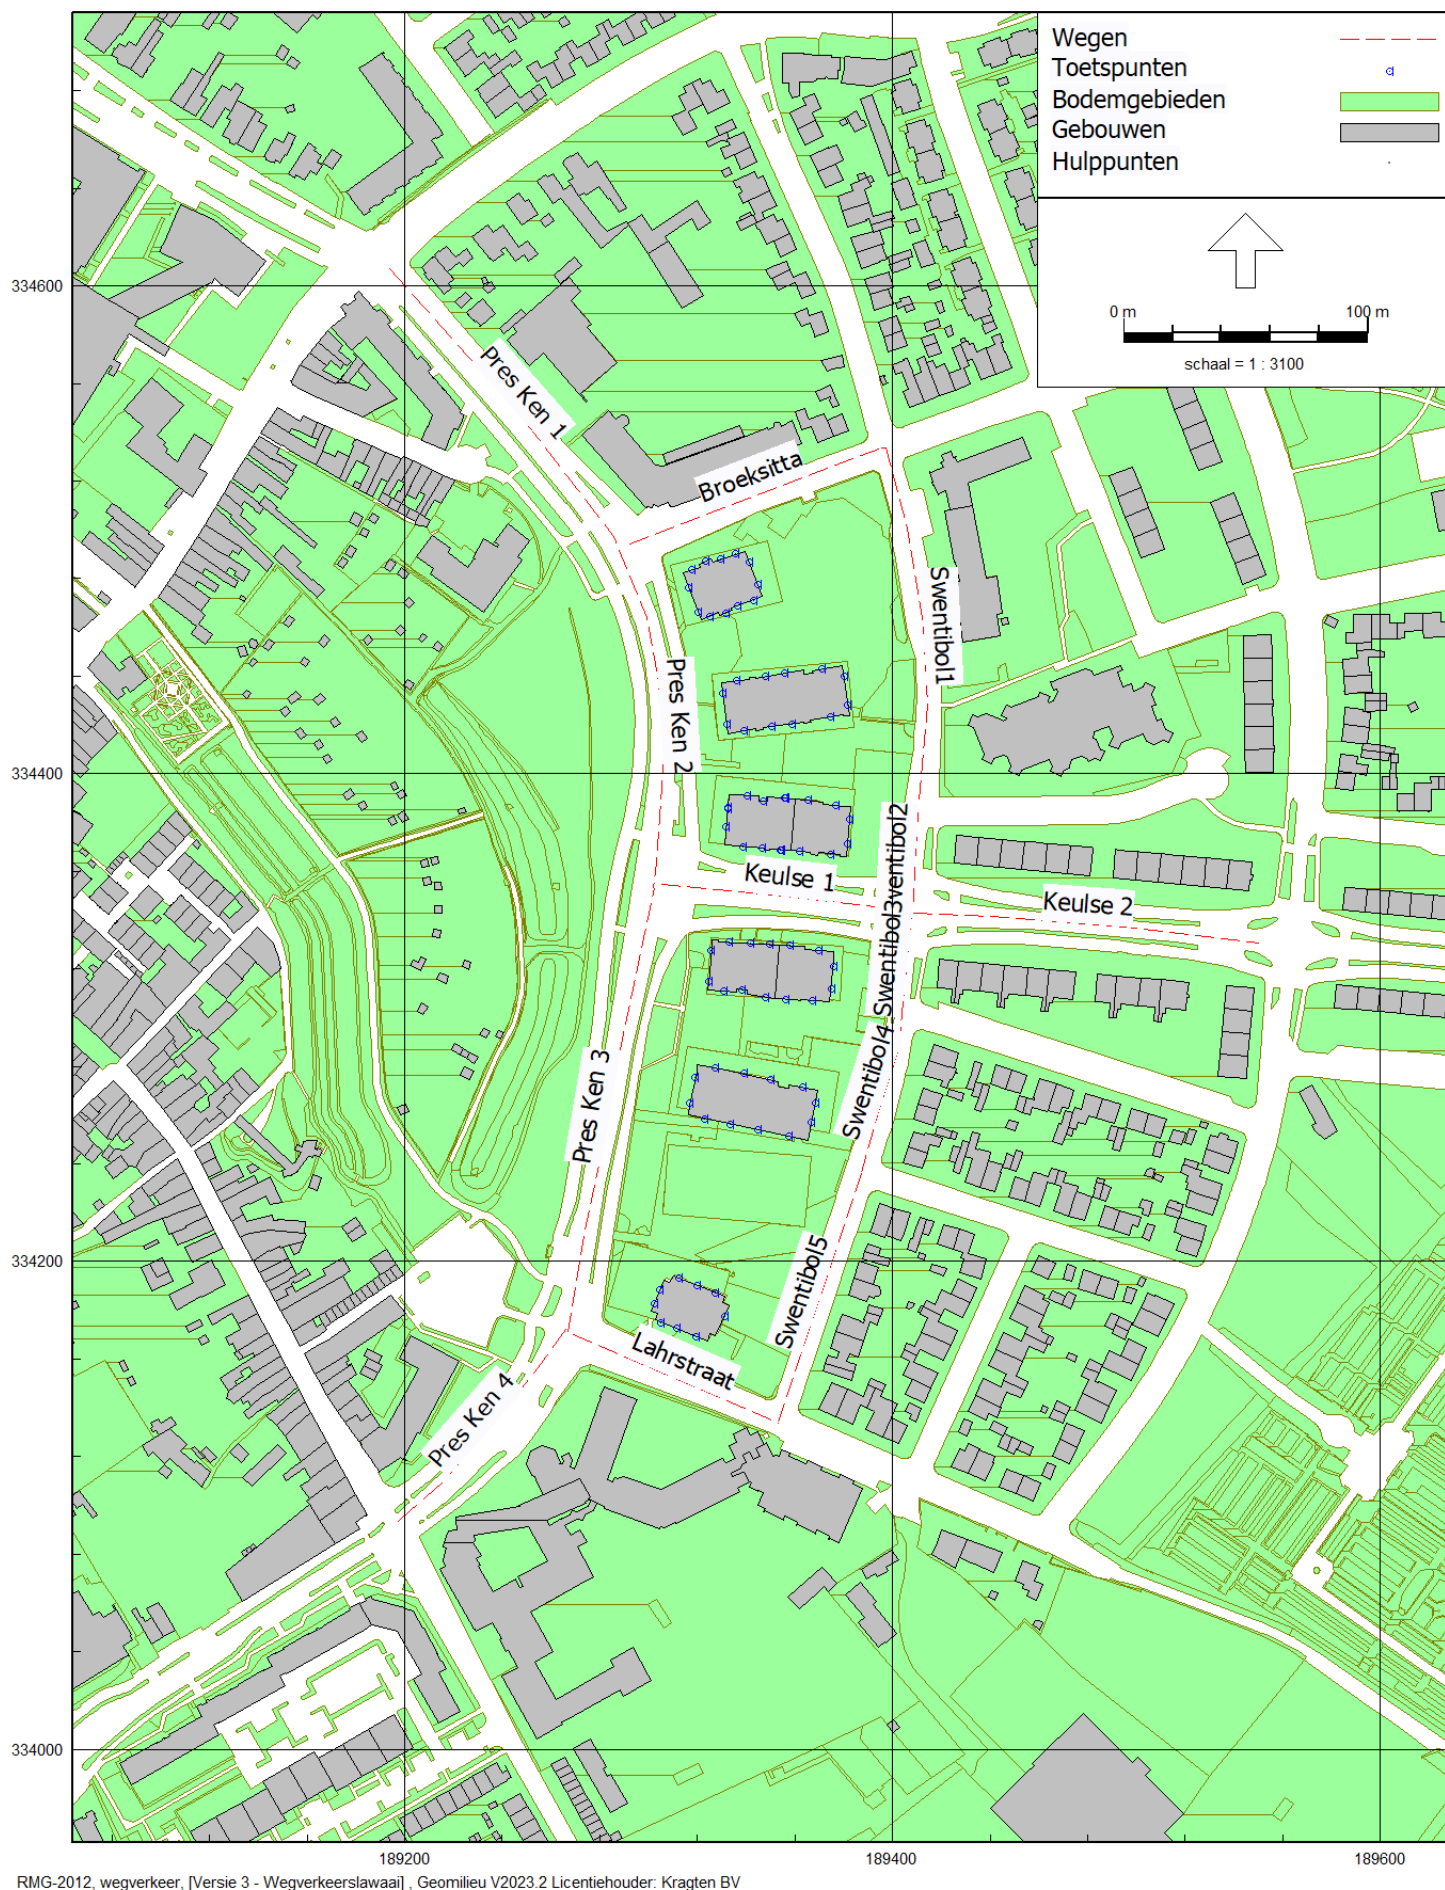

Figuur 3: Geografische indeling rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
D	Gebouw D	27,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
D	Gebouw D	15,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
A	Gebouw A	27,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
B	Gebouw B	12,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
C	Gebouw C	27,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
E	Gebouw E	12,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
F	Gebouw F	27,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB
C	Gebouw C	15,00	43,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeerslawai
Groep: plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

10 nov 2023, 16:05



RMG-2012, wegverkeer, [Versie 3 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 4: Geografische indeling rekenmodel

Gebouwen

Bijlage B1

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
A.01	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.01	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.02	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.02	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.03	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.03	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.04	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.04	Noordgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.05	Oostgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.05	Oostgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.06	Oostgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.06	Oostgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.07	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.07	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.08	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.08	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.09	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.09	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.10	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.10	Zuidgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.11	Westgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.11	Westgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A.12	Westgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
A.12	Westgevel gebouw A	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
B.01	Noordgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.02	Noordgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.02	Noordgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.04	Noordgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.05	Oostgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.06	Oostgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.07	Zuidgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.08	Zuidgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.09	Zuidgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.10	Zuidgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.11	Westgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B.12	Westgevel gebouw B	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
C.01	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.01	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.02	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.02	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.03	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.03	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.04	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
C.05	Noordgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
C.06	Oostgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
C.07	Oostgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
C.08	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
C.09	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
C.10	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.10	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.11	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.11	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.12	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.12	Zuidgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.13	Westgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
C.13	Westgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.14	Westgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
C.14	Westgevel gebouw C	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.01	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.01	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.02	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.02	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.03	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.03	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
A.01	Ja
A.01	Ja
A.02	Ja
A.02	Ja
A.03	Ja
A.03	Ja
A.04	Ja
A.04	Ja
A.05	Ja
A.05	Ja
A.06	Ja
A.06	Ja
A.07	Ja
A.07	Ja
A.08	Ja
A.08	Ja
A.09	Ja
A.09	Ja
A.10	Ja
A.10	Ja
A.11	Ja
A.11	Ja
A.12	Ja
A.12	Ja
B.01	Ja
B.02	Ja
B.03	Ja
B.04	Ja
B.05	Ja
B.06	Ja
B.07	Ja
B.08	Ja
B.09	Ja
B.10	Ja
B.11	Ja
B.12	Ja
C.01	Ja
C.01	Ja
C.02	Ja
C.02	Ja
C.03	Ja
C.03	Ja
C.04	Ja
C.05	Ja
C.06	Ja
C.07	Ja
C.08	Ja
C.09	Ja
C.10	Ja
C.10	Ja
C.11	Ja
C.11	Ja
C.12	Ja
C.12	Ja
C.13	Ja
C.13	Ja
C.14	Ja
C.14	Ja
D.01	Ja
D.01	Ja
D.02	Ja
D.02	Ja
D.03	Ja
D.03	Ja


Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
D.04	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
D.05	Noordgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
D.06	Oostgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
D.07	Oostgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
D.08	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
D.09	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
D.10	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.10	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.11	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.11	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.12	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.12	Zuidgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.13	Westgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
D.13	Westgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.14	Westgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
D.14	Westgevel gebouw D	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
E.01	Noordgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.02	Noordgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.03	Noordgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.04	Noordgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.05	Oostgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.06	Oostgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.07	Zuidgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.08	Zuidgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.09	Zuidgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.10	Zuidgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.11	Westgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
E.12	Westgevel gebouw E	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
F.01	Noordgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.01	Noordgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.02	Noordgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.02	Noordgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.03	Noordgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.03	Noordgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.04	Oostgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.04	Oostgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.06	Zuidgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.06	Zuidgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.07	Zuidgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.07	Zuidgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.08	Zuidgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.08	Zuidgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.09	Westgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
F.09	Westgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.10	Westgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	--	--	--
F.10	Westgevel gebouw F	43,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50

Model: Wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
D.04	Ja
D.05	Ja
D.06	Ja
D.07	Ja
D.08	Ja
D.09	Ja
D.10	Ja
D.10	Ja
D.11	Ja
D.11	Ja
D.12	Ja
D.12	Ja
D.13	Ja
D.13	Ja
D.14	Ja
D.14	Ja
E.01	Ja
E.02	Ja
E.03	Ja
E.04	Ja
E.05	Ja
E.06	Ja
E.07	Ja
E.08	Ja
E.09	Ja
E.10	Ja
E.11	Ja
E.12	Ja
F.01	Ja
F.01	Ja
F.02	Ja
F.02	Ja
F.03	Ja
F.03	Ja
F.04	Ja
F.04	Ja
F.06	Ja
F.06	Ja
F.07	Ja
F.07	Ja
F.08	Ja
F.08	Ja
F.09	Ja
F.09	Ja
F.10	Ja
F.10	Ja


10 nov 2023, 16:06

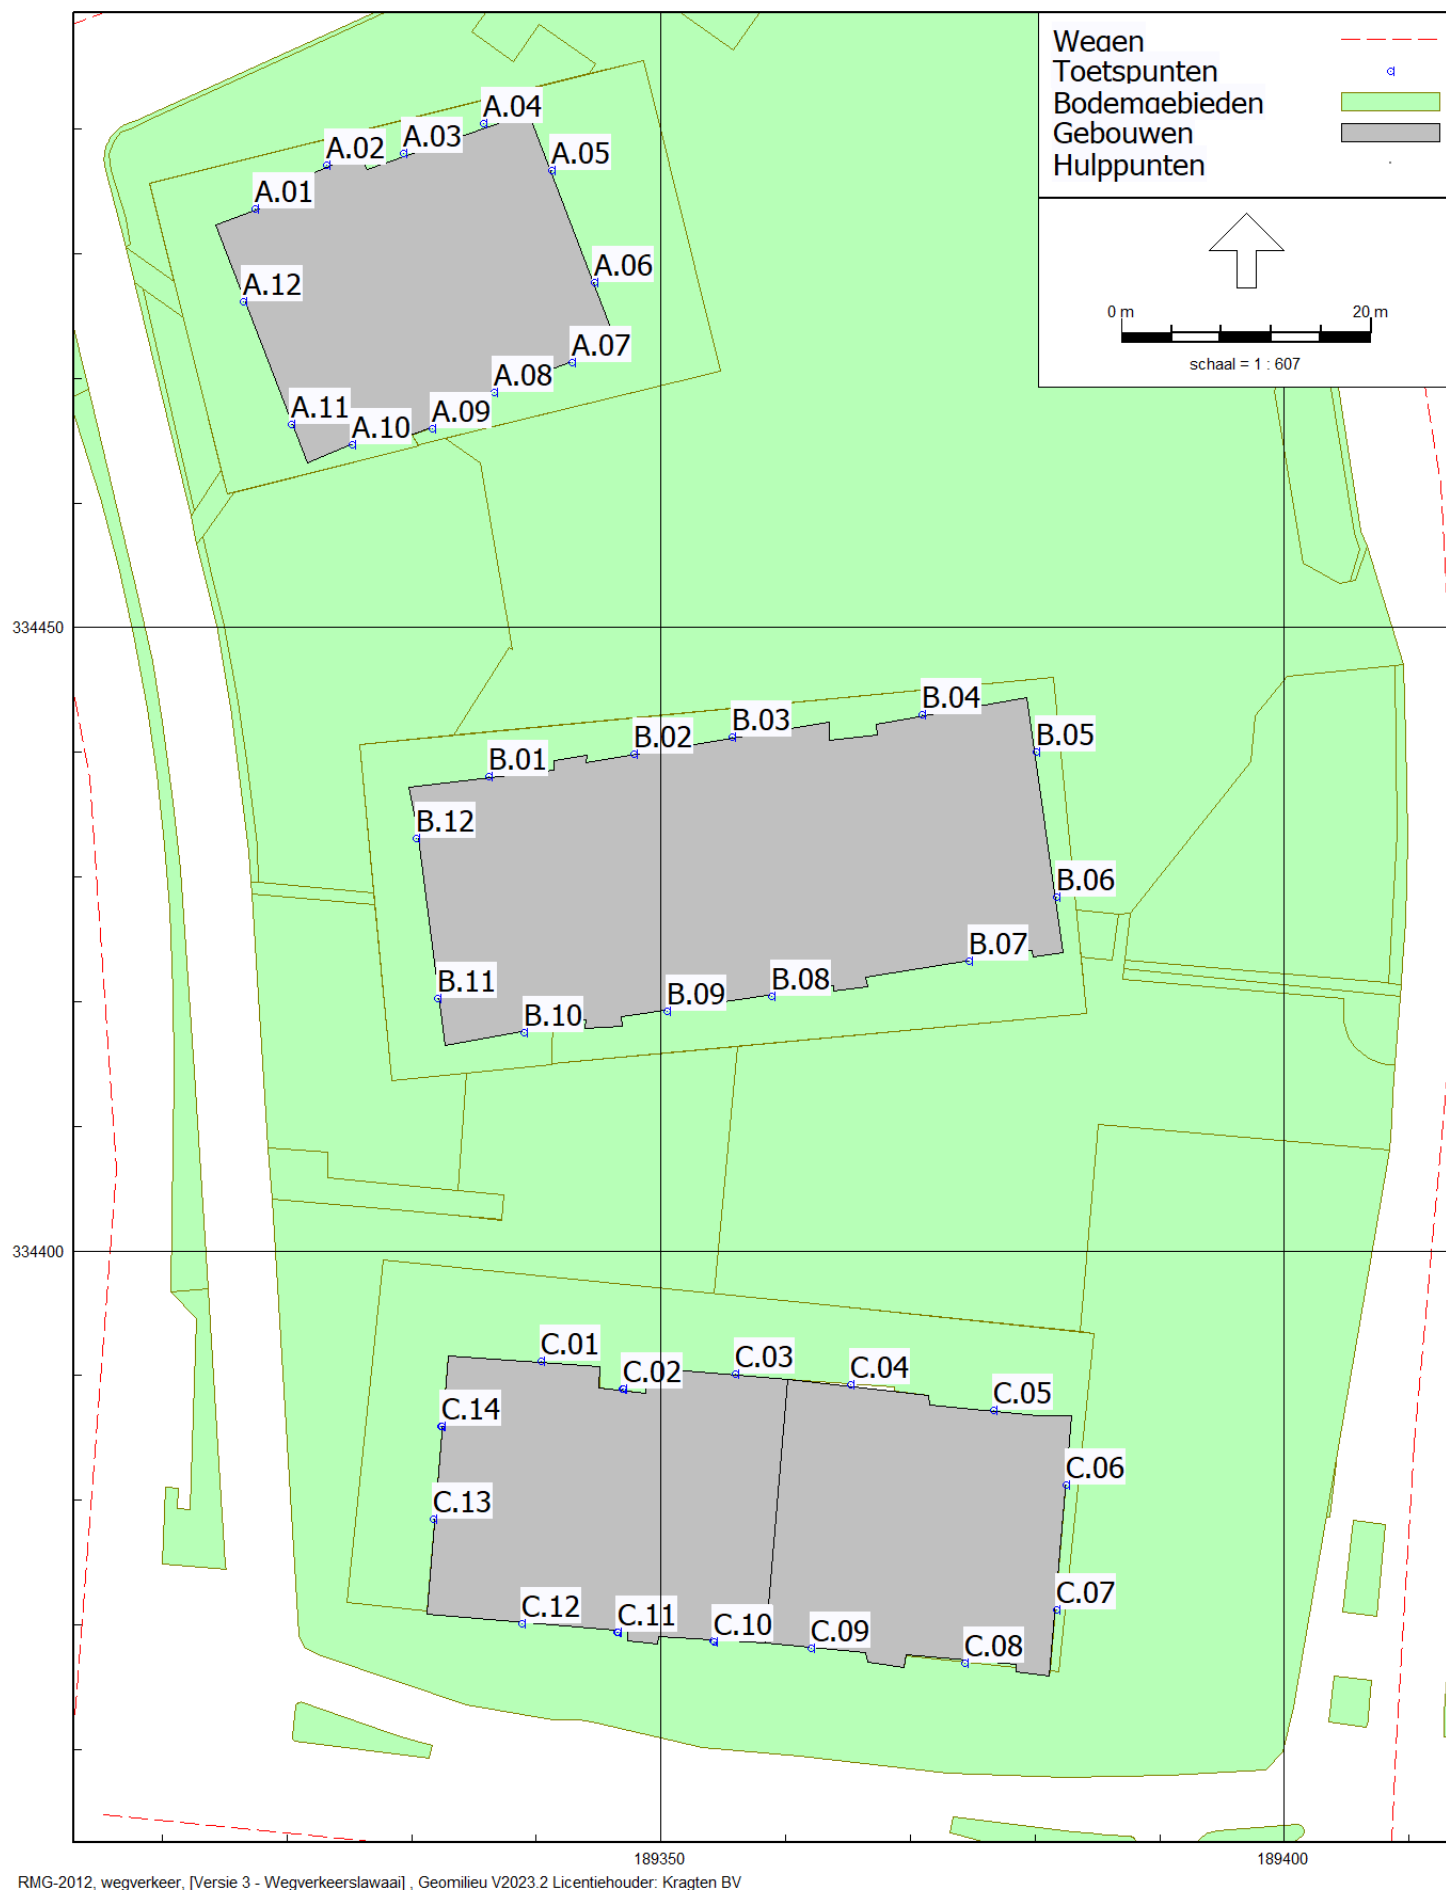

Figuur 5: Geografische indeling rekenmodel

Rekenpunten gebouwe A t/m C

10 nov 2023, 16:06

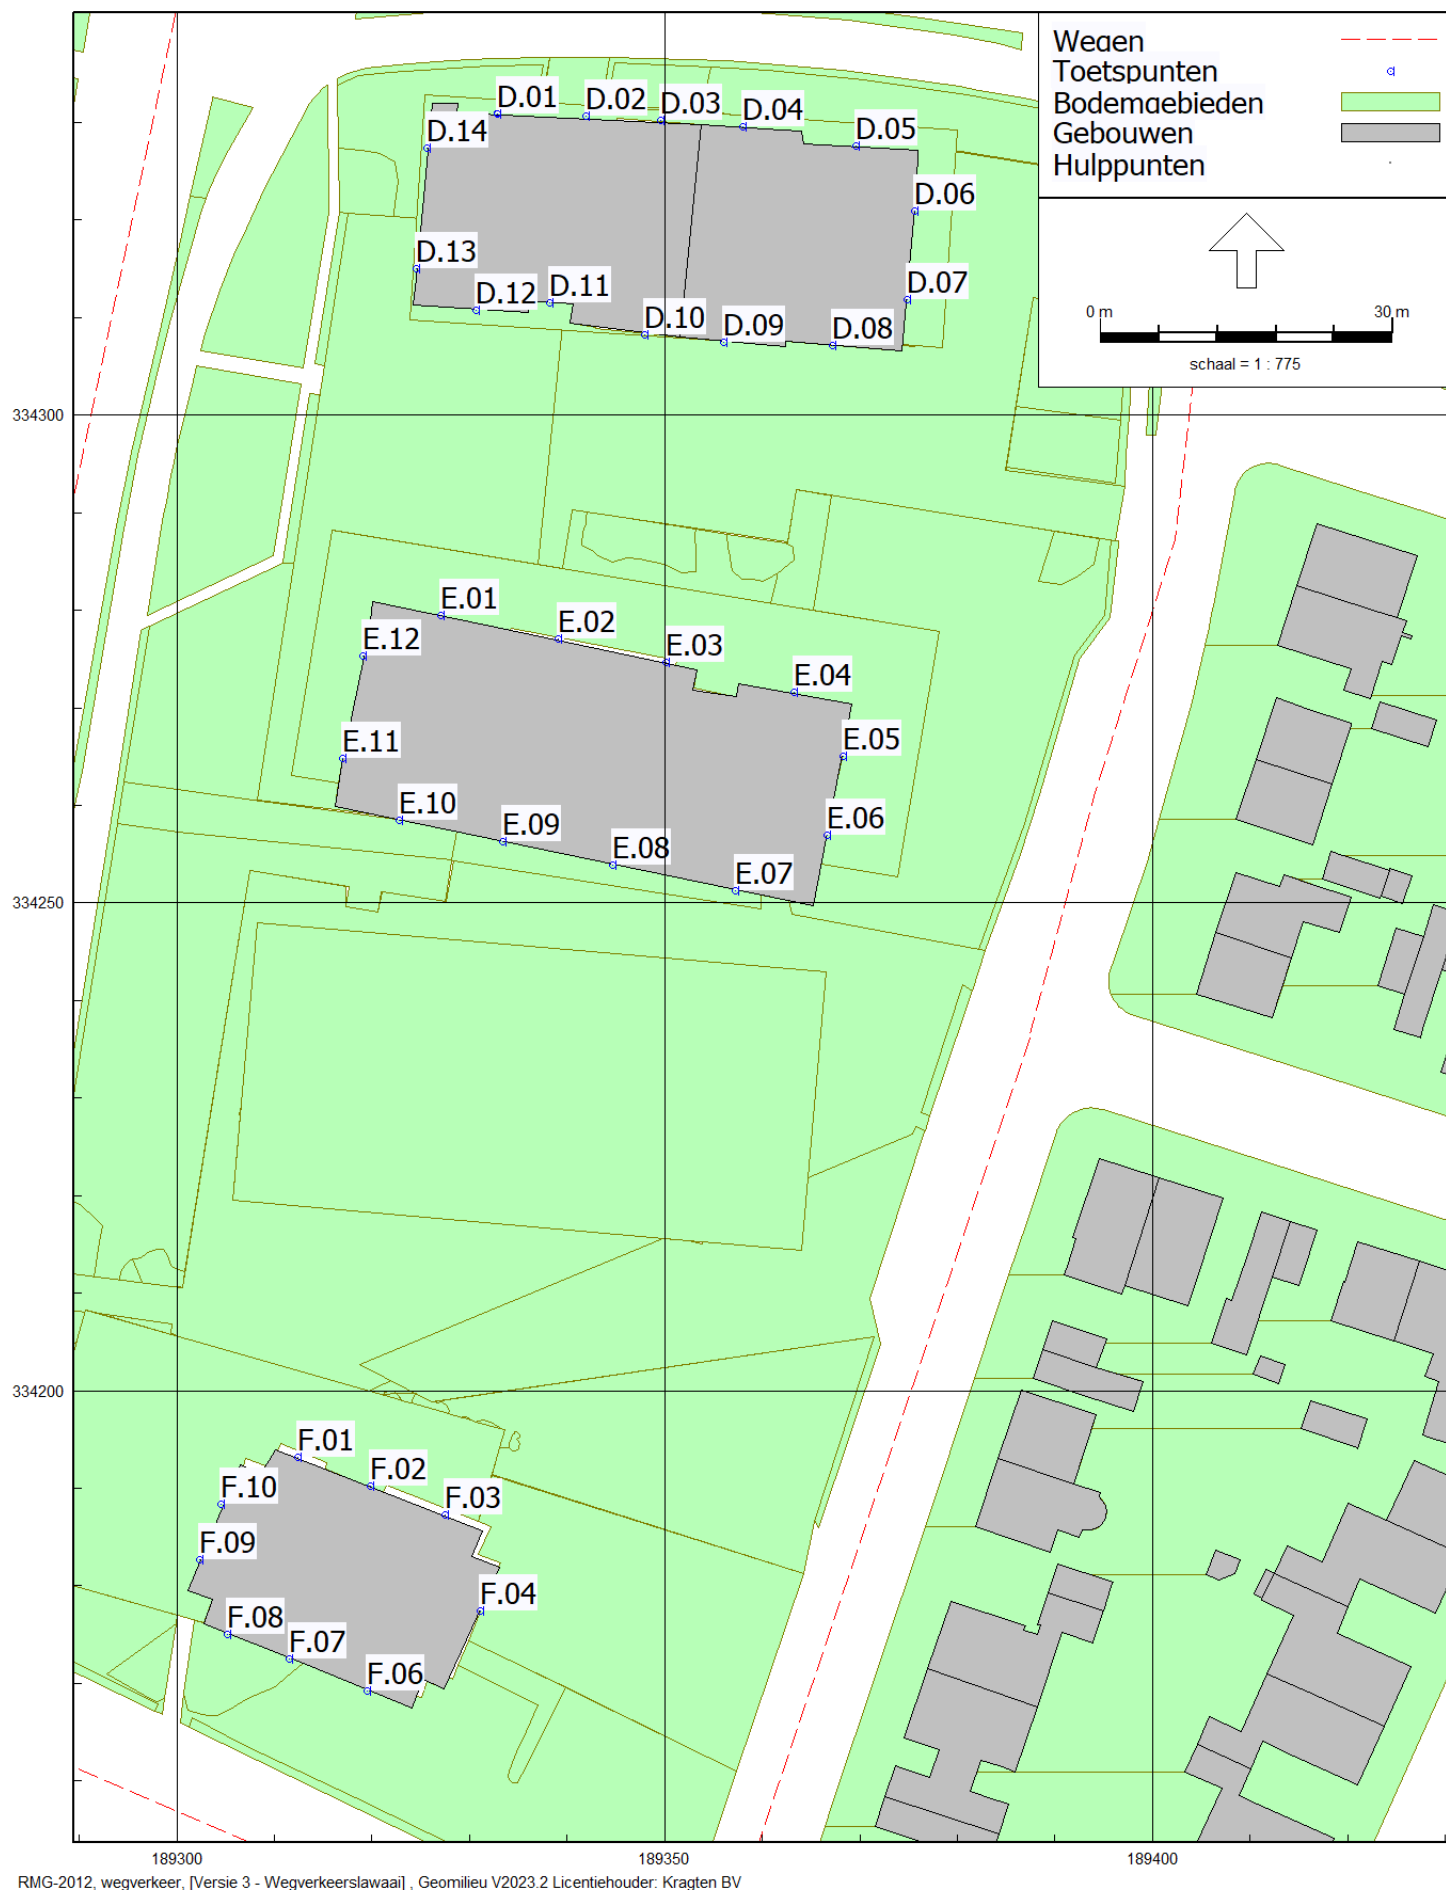

Figuur 6: Geografische indeling rekenmodel

Rekenpunten gebouwe D t/m F

B2 REKENRESULTATEN

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	19,50	26,04	23,15	16,05	26,47
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	1,50	32,58	29,76	22,81	33,10
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	22,50	22,03	19,16	12,07	22,48
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	4,50	33,80	30,97	24,00	34,31
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	25,50	17,52	14,66	7,61	17,99
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	7,50	33,63	30,80	23,82	34,13
A.01_D	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	10,50	34,05	31,22	24,24	34,55
A.01_E	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	13,50	34,42	31,59	24,61	34,92
A.01_F	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	16,50	27,09	24,19	17,05	27,51
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	19,50	38,59	35,77	28,79	39,10
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	1,50	36,87	34,05	27,08	37,38
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	22,50	21,89	19,02	11,95	22,34
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	4,50	36,74	33,91	26,94	37,25
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	25,50	17,29	14,43	7,37	17,75
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	7,50	36,89	34,06	27,08	37,39
A.02_D	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	10,50	37,58	34,75	27,77	38,08
A.02_E	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	13,50	38,16	35,33	28,35	38,66
A.02_F	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	16,50	37,71	34,87	27,89	38,21
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	19,50	35,45	32,63	25,68	35,97
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	1,50	33,81	31,00	24,06	34,34
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	22,50	11,57	8,59	1,29	11,90
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	4,50	33,64	30,82	23,86	34,16
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	25,50	7,49	4,52	-2,74	7,83
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	7,50	33,81	30,99	24,03	34,33
A.03_D	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	10,50	34,36	31,53	24,57	34,87
A.03_E	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	13,50	34,97	32,15	25,19	35,49
A.03_F	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	16,50	35,68	32,86	25,90	36,20
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	19,50	25,92	23,03	15,92	26,35
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	1,50	25,29	22,37	15,24	25,70
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	22,50	20,69	17,83	10,77	21,15
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	4,50	25,42	22,50	15,32	25,81
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	25,50	5,41	2,50	-4,61	5,83
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	7,50	26,16	23,23	16,04	26,54
A.04_D	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	10,50	28,62	25,73	18,64	29,06
A.04_E	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	13,50	29,92	27,05	19,97	30,37
A.04_F	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	16,50	32,02	29,17	22,14	32,50
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	19,50	43,92	41,11	34,19	44,45
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	1,50	25,50	22,58	15,41	25,90
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	22,50	44,40	41,60	34,66	44,93
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	4,50	27,60	24,67	17,48	27,98
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	25,50	44,46	41,65	34,69	44,98
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	7,50	29,46	26,54	19,36	29,85
A.05_D	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	10,50	32,30	29,41	22,28	32,72
A.05_E	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	13,50	37,45	34,62	27,62	37,95
A.05_F	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	16,50	43,03	40,22	33,29	43,56
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	19,50	45,48	42,68	35,75	46,02
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	1,50	30,48	27,64	20,65	30,97
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	22,50	45,42	42,61	35,66	45,94
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	4,50	33,06	30,22	23,22	33,55
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	25,50	45,45	42,64	35,68	45,97
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	7,50	34,08	31,23	24,20	34,56
A.06_D	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	10,50	35,71	32,86	25,82	36,18
A.06_E	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	13,50	39,01	36,18	29,20	39,51
A.06_F	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	16,50	44,28	41,47	34,55	44,81
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	19,50	46,95	44,15	37,23	47,49
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	1,50	30,69	27,86	20,88	31,19
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	22,50	47,30	44,49	37,54	47,82
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	4,50	33,32	30,49	23,49	33,82
A.07_C	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	25,50	47,34	44,53	37,58	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A.07_C	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	7,50	34,50	31,65	24,62	34,98	
A.07_D	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	10,50	36,37	33,51	26,47	36,84	
A.07_E	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	13,50	40,10	37,27	30,28	40,60	
A.07_F	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	16,50	45,38	42,58	35,65	45,92	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	19,50	47,17	44,37	37,43	47,70	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	1,50	34,01	31,19	24,26	34,53	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	22,50	47,39	44,58	37,63	47,91	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	4,50	36,39	33,56	26,59	36,90	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	25,50	47,41	44,59	37,64	47,93	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	7,50	37,48	34,64	27,65	37,97	
A.08_D	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	10,50	38,95	36,11	29,11	39,44	
A.08_E	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	13,50	41,69	38,86	31,89	42,20	
A.08_F	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	16,50	45,94	43,14	36,21	46,48	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	19,50	47,53	44,72	37,78	48,06	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	1,50	38,80	36,00	29,08	39,34	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	22,50	47,68	44,86	37,91	48,20	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	4,50	40,91	38,09	31,14	41,43	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	25,50	47,75	44,93	37,98	48,27	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	7,50	41,92	39,10	32,15	42,44	
A.09_D	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	10,50	43,06	40,24	33,27	43,57	
A.09_E	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	13,50	44,34	41,52	34,56	44,86	
A.09_F	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	16,50	46,84	44,03	37,10	47,37	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	19,50	47,63	44,82	37,88	48,16	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	1,50	41,47	38,66	31,74	42,00	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	22,50	47,80	44,98	38,03	48,32	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	4,50	43,40	40,59	33,65	43,93	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	25,50	47,93	45,11	38,16	48,45	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	7,50	44,36	41,54	34,59	44,88	
A.10_D	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	10,50	45,36	42,54	35,59	45,88	
A.10_E	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	13,50	45,89	43,08	36,13	46,41	
A.10_F	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	16,50	47,22	44,41	37,48	47,75	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	19,50	45,42	42,60	35,65	45,94	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	1,50	42,73	39,92	33,01	43,27	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	22,50	45,38	42,56	35,62	45,90	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	4,50	44,44	41,63	34,69	44,97	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	25,50	45,30	42,48	35,53	45,82	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	7,50	45,29	42,47	35,53	45,81	
A.11_D	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	10,50	46,13	43,31	36,36	46,65	
A.11_E	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	13,50	46,29	43,47	36,53	46,81	
A.11_F	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	16,50	46,02	43,20	36,25	46,54	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	19,50	44,34	41,53	34,58	44,86	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	1,50	42,13	39,33	32,42	42,67	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	22,50	44,31	41,50	34,55	44,83	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	4,50	43,70	40,89	33,95	44,23	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	25,50	44,27	41,45	34,50	44,79	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	7,50	44,48	41,66	34,72	45,00	
A.12_D	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	10,50	45,26	42,44	35,50	45,78	
A.12_E	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	13,50	45,64	42,83	35,88	46,16	
A.12_F	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	16,50	45,05	42,23	35,29	45,57	
B.01_A	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	1,50	34,20	31,38	24,45	34,72	
B.01_B	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	4,50	35,41	32,59	25,63	35,93	
B.01_C	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	7,50	35,85	33,02	26,04	36,35	
B.01_D	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	10,50	36,66	33,83	26,86	37,17	
B.02_A	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	1,50	36,44	33,64	26,71	36,98	
B.02_B	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	4,50	37,54	34,74	27,78	38,07	
B.02_C	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	7,50	38,16	35,35	28,39	38,68	
B.02_D	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	10,50	38,87	36,05	29,09	39,39	
B.03_A	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	1,50	39,32	36,52	29,60	39,86	
B.03_B	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	4,50	40,09	37,28	30,33	40,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B.03_C	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	7,50	40,66	37,84	30,89	41,18	
B.03_D	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	10,50	41,27	38,44	31,49	41,78	
B.04_A	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	1,50	35,00	32,19	25,26	35,53	
B.04_B	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	4,50	35,87	33,05	26,09	36,39	
B.04_C	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	7,50	36,21	33,38	26,42	36,72	
B.04_D	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	10,50	36,73	33,92	26,95	37,25	
B.05_A	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	1,50	43,25	40,45	33,54	43,79	
B.05_B	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	4,50	47,13	44,32	37,39	47,66	
B.05_C	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	7,50	48,13	45,32	38,37	48,65	
B.05_D	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	10,50	48,41	45,59	38,64	48,93	
B.06_A	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	1,50	44,51	41,71	34,80	45,05	
B.06_B	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	4,50	48,46	45,65	38,71	48,99	
B.06_C	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	7,50	49,49	46,69	39,73	50,02	
B.06_D	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	10,50	49,75	46,94	39,99	50,27	
B.07_A	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	1,50	44,96	42,16	35,25	45,50	
B.07_B	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	4,50	49,09	46,28	39,35	49,62	
B.07_C	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	7,50	50,11	47,30	40,35	50,63	
B.07_D	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	10,50	50,49	47,67	40,72	51,01	
B.08_A	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	1,50	41,96	39,15	32,24	42,50	
B.08_B	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	4,50	47,31	44,51	37,57	47,84	
B.08_C	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	7,50	48,08	45,27	38,32	48,60	
B.08_D	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	10,50	48,52	45,71	38,75	49,04	
B.09_A	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	1,50	40,81	38,01	31,09	41,35	
B.09_B	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	4,50	45,47	42,67	35,73	46,00	
B.09_C	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	7,50	46,25	43,44	36,49	46,77	
B.09_D	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	10,50	46,80	43,98	37,03	47,32	
B.10_A	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	1,50	44,19	41,39	34,47	44,73	
B.10_B	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	4,50	47,45	44,64	37,71	47,98	
B.10_C	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	7,50	48,33	45,51	38,57	48,85	
B.10_D	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	10,50	48,51	45,69	38,74	49,03	
B.11_A	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	1,50	45,60	42,79	35,87	46,13	
B.11_B	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	4,50	48,07	45,26	38,33	48,60	
B.11_C	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	7,50	49,12	46,30	39,35	49,64	
B.11_D	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	10,50	49,13	46,32	39,38	49,66	
B.12_A	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	1,50	44,22	41,42	34,51	44,76	
B.12_B	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	4,50	46,50	43,69	36,76	47,03	
B.12_C	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	7,50	47,75	44,93	37,99	48,27	
B.12_D	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	10,50	47,87	45,05	38,11	48,39	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	19,50	36,10	33,30	26,37	36,64	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	1,50	37,96	35,16	28,24	38,50	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	22,50	37,30	34,51	27,58	37,84	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	4,50	39,47	36,66	29,71	39,99	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	25,50	37,64	34,85	27,92	38,18	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	7,50	40,54	37,73	30,77	41,06	
C.01_D	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	10,50	41,43	38,61	31,65	41,95	
C.01_E	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	13,50	41,61	38,79	31,83	42,13	
C.01_F	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	16,50	29,59	26,73	19,68	30,06	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	19,50	34,95	32,15	25,21	35,48	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	1,50	39,27	36,48	29,57	39,82	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	22,50	36,51	33,71	26,79	37,05	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	4,50	41,00	38,20	31,26	41,53	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	25,50	36,78	33,98	27,06	37,32	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	7,50	41,86	39,05	32,10	42,38	
C.02_D	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	10,50	42,61	39,80	32,85	43,13	
C.02_E	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	13,50	43,10	40,29	33,33	43,62	
C.02_F	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	16,50	28,61	25,75	18,69	29,07	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	19,50	33,08	30,28	23,33	33,61	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,96	334390,15	1,50	40,56	37,76	30,85	41,10	
C.03_B	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	22,50	35,10	32,30	25,37	35,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
C.03_B	Noordgevel	gebouw	C	189355,96	334390,15	4,50	42,94	40,13	33,20	43,47
C.03_C	Noordgevel	gebouw	C	189355,99	334390,15	25,50	35,32	32,52	25,59	35,86
C.03_C	Noordgevel	gebouw	C	189355,96	334390,15	7,50	43,88	41,07	34,13	44,41
C.03_D	Noordgevel	gebouw	C	189355,96	334390,15	10,50	44,61	41,80	34,85	45,13
C.03_E	Noordgevel	gebouw	C	189355,96	334390,15	13,50	44,80	41,99	35,04	45,32
C.03_F	Noordgevel	gebouw	C	189355,96	334390,15	16,50	40,97	38,16	31,22	41,50
C.04_A	Noordgevel	gebouw	C	189365,21	334389,24	1,50	41,84	39,04	32,12	42,38
C.04_B	Noordgevel	gebouw	C	189365,21	334389,24	4,50	44,52	41,72	34,79	45,06
C.04_C	Noordgevel	gebouw	C	189365,21	334389,24	7,50	45,42	42,61	35,67	45,95
C.04_D	Noordgevel	gebouw	C	189365,21	334389,24	10,50	46,07	43,26	36,31	46,59
C.04_E	Noordgevel	gebouw	C	189365,21	334389,24	13,50	46,47	43,66	36,71	46,99
C.05_A	Noordgevel	gebouw	C	189376,68	334387,23	1,50	39,12	36,32	29,40	39,66
C.05_B	Noordgevel	gebouw	C	189376,68	334387,23	4,50	42,23	39,43	32,49	42,76
C.05_C	Noordgevel	gebouw	C	189376,68	334387,23	7,50	43,50	40,69	33,75	44,03
C.05_D	Noordgevel	gebouw	C	189376,68	334387,23	10,50	43,88	41,07	34,12	44,40
C.05_E	Noordgevel	gebouw	C	189376,68	334387,23	13,50	44,34	41,53	34,58	44,86
C.06_A	Oostgevel	gebouw	C	189382,54	334381,19	1,50	53,96	51,15	44,22	54,49
C.06_B	Oostgevel	gebouw	C	189382,54	334381,19	4,50	57,01	54,21	47,26	57,54
C.06_C	Oostgevel	gebouw	C	189382,54	334381,19	7,50	57,46	54,64	47,69	57,98
C.06_D	Oostgevel	gebouw	C	189382,54	334381,19	10,50	57,58	54,77	47,81	58,10
C.06_E	Oostgevel	gebouw	C	189382,54	334381,19	13,50	57,58	54,77	47,81	58,10
C.07_A	Oostgevel	gebouw	C	189381,71	334371,23	1,50	56,26	53,44	46,50	56,78
C.07_B	Oostgevel	gebouw	C	189381,71	334371,23	4,50	59,05	56,23	49,29	59,57
C.07_C	Oostgevel	gebouw	C	189381,71	334371,23	7,50	59,32	56,51	49,55	59,84
C.07_D	Oostgevel	gebouw	C	189381,71	334371,23	10,50	59,35	56,54	49,58	59,87
C.07_E	Oostgevel	gebouw	C	189381,71	334371,23	13,50	59,26	56,44	49,48	59,78
C.08_A	Zuidgevel	gebouw	C	189374,38	334366,93	1,50	58,23	55,40	48,43	58,74
C.08_B	Zuidgevel	gebouw	C	189374,38	334366,93	4,50	63,44	60,63	53,68	63,96
C.08_C	Zuidgevel	gebouw	C	189374,38	334366,93	7,50	63,67	60,85	53,89	64,19
C.08_D	Zuidgevel	gebouw	C	189374,38	334366,93	10,50	63,57	60,75	53,79	64,09
C.08_E	Zuidgevel	gebouw	C	189374,38	334366,93	13,50	63,33	60,51	53,55	63,85
C.09_A	Zuidgevel	gebouw	C	189362,08	334368,09	1,50	57,90	55,06	48,07	58,39
C.09_B	Zuidgevel	gebouw	C	189362,08	334368,09	4,50	63,55	60,74	53,78	64,07
C.09_C	Zuidgevel	gebouw	C	189362,08	334368,09	7,50	63,74	60,92	53,96	64,26
C.09_D	Zuidgevel	gebouw	C	189362,08	334368,09	10,50	63,59	60,77	53,81	64,11
C.09_E	Zuidgevel	gebouw	C	189362,08	334368,09	13,50	63,33	60,51	53,55	63,85
C.10_A	Zuidgevel	gebouw	C	189354,24	334368,67	19,50	62,54	59,72	52,76	63,06
C.10_A	Zuidgevel	gebouw	C	189354,20	334368,68	1,50	58,42	55,58	48,60	58,92
C.10_B	Zuidgevel	gebouw	C	189354,24	334368,67	22,50	62,14	59,32	52,37	62,66
C.10_B	Zuidgevel	gebouw	C	189354,20	334368,68	4,50	63,59	60,77	53,82	64,11
C.10_C	Zuidgevel	gebouw	C	189354,24	334368,67	25,50	61,75	58,93	51,97	62,27
C.10_C	Zuidgevel	gebouw	C	189354,20	334368,68	7,50	63,72	60,90	53,95	64,24
C.10_D	Zuidgevel	gebouw	C	189354,20	334368,68	10,50	63,56	60,74	53,78	64,08
C.10_E	Zuidgevel	gebouw	C	189354,20	334368,68	13,50	63,28	60,46	53,51	63,80
C.10_F	Zuidgevel	gebouw	C	189354,20	334368,68	16,50	62,94	60,12	53,17	63,46
C.11_A	Zuidgevel	gebouw	C	189346,52	334369,43	19,50	61,86	59,03	52,07	62,37
C.11_A	Zuidgevel	gebouw	C	189346,48	334369,44	1,50	60,55	57,73	50,77	61,07
C.11_B	Zuidgevel	gebouw	C	189346,52	334369,43	22,50	61,38	58,56	51,60	61,90
C.11_B	Zuidgevel	gebouw	C	189346,48	334369,44	4,50	63,30	60,48	53,52	63,82
C.11_C	Zuidgevel	gebouw	C	189346,52	334369,43	25,50	60,92	58,09	51,13	61,43
C.11_C	Zuidgevel	gebouw	C	189346,48	334369,44	7,50	63,29	60,47	53,51	63,81
C.11_D	Zuidgevel	gebouw	C	189346,48	334369,44	10,50	63,05	60,23	53,26	63,56
C.11_E	Zuidgevel	gebouw	C	189346,48	334369,44	13,50	62,70	59,88	52,92	63,22
C.11_F	Zuidgevel	gebouw	C	189346,48	334369,44	16,50	62,29	59,47	52,50	62,80
C.12_A	Zuidgevel	gebouw	C	189338,85	334370,09	19,50	62,17	59,34	52,38	62,68
C.12_A	Zuidgevel	gebouw	C	189338,82	334370,09	1,50	62,13	59,31	52,35	62,65
C.12_B	Zuidgevel	gebouw	C	189338,85	334370,09	22,50	61,74	58,92	51,97	62,26
C.12_B	Zuidgevel	gebouw	C	189338,82	334370,09	4,50	63,37	60,56	53,60	63,89
C.12_C	Zuidgevel	gebouw	C	189338,85	334370,09	25,50	61,32	58,50	51,54	61,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C.12_C	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	7,50	63,45	60,63	53,67	63,97	
C.12_D	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	10,50	63,26	60,43	53,48	63,77	
C.12_E	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	13,50	62,94	60,12	53,16	63,46	
C.12_F	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	16,50	62,57	59,75	52,79	63,09	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	19,50	55,05	52,23	45,28	55,57	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	1,50	52,81	49,99	43,05	53,33	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	22,50	54,66	51,84	44,88	55,18	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	4,50	56,24	53,42	46,47	56,76	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	25,50	54,23	51,41	44,46	54,75	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	7,50	56,16	53,34	46,39	56,68	
C.13_D	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	10,50	55,98	53,16	46,21	56,50	
C.13_E	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	13,50	55,71	52,89	45,94	56,23	
C.13_F	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	16,50	55,39	52,57	45,61	55,91	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	19,50	53,57	50,75	43,80	54,09	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	1,50	51,48	48,67	41,74	52,01	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	22,50	53,30	50,49	43,53	53,82	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	4,50	54,29	51,47	44,53	54,81	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	25,50	53,00	50,19	43,23	53,52	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	7,50	54,25	51,44	44,49	54,77	
C.14_D	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	10,50	54,16	51,34	44,38	54,68	
C.14_E	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	13,50	53,98	51,16	44,21	54,50	
C.14_F	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	16,50	53,76	50,94	43,99	54,28	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	19,50	61,49	58,66	51,71	62,00	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	1,50	53,93	51,08	44,08	54,42	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	22,50	61,13	58,31	51,35	61,65	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	4,50	62,28	59,46	52,51	62,80	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	25,50	60,77	57,95	50,99	61,29	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	7,50	62,49	59,67	52,72	63,01	
D.01_D	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	10,50	62,36	59,54	52,58	62,88	
D.01_E	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	13,50	62,12	59,30	52,34	62,64	
D.01_F	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	16,50	61,82	59,00	52,05	62,34	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	19,50	61,89	59,06	52,10	62,40	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	1,50	54,97	52,12	45,13	55,46	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	22,50	61,51	58,69	51,74	62,03	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	4,50	62,74	59,93	52,98	63,26	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	25,50	61,14	58,32	51,36	61,66	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	7,50	62,94	60,12	53,16	63,46	
D.02_D	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	10,50	62,79	59,97	53,01	63,31	
D.02_E	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	13,50	62,54	59,72	52,77	63,06	
D.02_F	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	16,50	62,23	59,41	52,46	62,75	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	19,50	62,14	59,32	52,36	62,66	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	1,50	56,29	53,45	46,46	56,78	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	22,50	61,75	58,93	51,98	62,27	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	4,50	63,02	60,20	53,25	63,54	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	25,50	61,37	58,55	51,60	61,89	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	7,50	63,19	60,37	53,41	63,71	
D.03_D	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	10,50	63,05	60,23	53,27	63,57	
D.03_E	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	13,50	62,80	59,98	53,02	63,32	
D.03_F	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	16,50	62,49	59,66	52,71	63,00	
D.04_A	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	1,50	49,52	46,62	39,51	49,95	
D.04_B	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	4,50	62,94	60,12	53,17	63,46	
D.04_C	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	7,50	63,30	60,48	53,53	63,82	
D.04_D	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	10,50	63,17	60,35	53,40	63,69	
D.04_E	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	13,50	62,93	60,11	53,15	63,45	
D.05_A	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	1,50	53,25	50,38	43,34	53,71	
D.05_B	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	4,50	63,13	60,32	53,37	63,65	
D.05_C	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	7,50	63,48	60,67	53,71	64,00	
D.05_D	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	10,50	63,38	60,56	53,61	63,90	
D.05_E	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	13,50	63,16	60,34	53,38	63,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.06_A	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	1,50	41,53	38,59	31,36	41,90	
D.06_B	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	4,50	57,66	54,85	47,92	58,19	
D.06_C	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	7,50	58,82	56,00	49,05	59,34	
D.06_D	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	10,50	58,94	56,12	49,17	59,46	
D.06_E	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	13,50	58,89	56,07	49,12	59,41	
D.07_A	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	1,50	46,67	43,77	36,66	47,10	
D.07_B	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	4,50	56,05	53,25	46,31	56,58	
D.07_C	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	7,50	57,18	54,37	47,43	57,71	
D.07_D	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	10,50	57,36	54,55	47,60	57,88	
D.07_E	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	13,50	57,39	54,57	47,63	57,91	
D.08_A	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	1,50	27,74	24,78	17,58	28,11	
D.08_B	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	4,50	35,78	32,98	26,07	36,32	
D.08_C	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	7,50	37,44	34,63	27,70	37,97	
D.08_D	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	10,50	38,37	35,55	28,61	38,89	
D.08_E	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	13,50	39,35	36,53	29,60	39,87	
D.09_A	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	1,50	33,85	30,96	23,91	34,30	
D.09_B	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	4,50	40,43	37,63	30,71	40,97	
D.09_C	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	7,50	41,60	38,79	31,85	42,13	
D.09_D	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	10,50	42,50	39,69	32,74	43,02	
D.09_E	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	13,50	43,39	40,57	33,64	43,91	
D.10_A	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	19,50	28,50	25,67	18,68	29,00	
D.10_A	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	1,50	33,92	31,02	23,95	34,36	
D.10_B	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	22,50	29,38	26,56	19,58	29,89	
D.10_B	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	4,50	40,95	38,15	31,24	41,49	
D.10_C	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	25,50	31,70	28,89	21,94	32,22	
D.10_C	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	7,50	41,88	39,07	32,13	42,41	
D.10_D	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	10,50	42,77	39,96	33,02	43,30	
D.10_E	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	13,50	43,68	40,87	33,92	44,20	
D.10_F	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	16,50	27,79	24,97	18,00	28,30	
D.11_A	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	19,50	24,60	21,74	14,71	25,07	
D.11_A	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	1,50	37,13	34,30	27,36	37,65	
D.11_B	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	22,50	26,59	23,76	16,77	27,09	
D.11_B	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	4,50	41,26	38,45	31,54	41,80	
D.11_C	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	25,50	30,66	27,86	20,93	31,20	
D.11_C	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	7,50	42,15	39,33	32,40	42,67	
D.11_D	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	10,50	43,02	40,20	33,26	43,54	
D.11_E	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	13,50	43,72	40,91	33,97	44,25	
D.11_F	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	16,50	34,50	31,68	24,73	35,02	
D.12_A	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	19,50	23,43	20,57	13,52	23,90	
D.12_A	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	1,50	34,24	31,36	24,32	34,70	
D.12_B	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	22,50	25,99	23,16	16,18	26,49	
D.12_B	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	4,50	40,38	37,58	30,67	40,92	
D.12_C	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	25,50	29,99	27,19	20,26	30,53	
D.12_C	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	7,50	41,14	38,34	31,40	41,67	
D.12_D	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	10,50	41,96	39,14	32,20	42,48	
D.12_E	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	13,50	42,55	39,73	32,79	43,07	
D.12_F	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	16,50	21,05	18,16	11,04	21,48	
D.13_A	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	19,50	52,15	49,33	42,38	52,67	
D.13_A	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	1,50	45,56	42,71	35,72	46,05	
D.13_B	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	22,50	51,90	49,08	42,14	52,42	
D.13_B	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	4,50	52,58	49,77	42,83	53,11	
D.13_C	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	25,50	51,63	48,82	41,87	52,15	
D.13_C	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	7,50	52,80	49,99	43,03	53,32	
D.13_D	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	10,50	52,70	49,88	42,93	53,22	
D.13_E	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	13,50	52,55	49,73	42,79	53,07	
D.13_F	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	16,50	52,36	49,54	42,60	52,88	
D.14_A	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	19,50	54,78	51,96	45,01	55,30	
D.14_A	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	1,50	45,58	42,72	35,67	46,05	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	22,50	54,36	51,54	44,58	54,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	4,50	56,11	53,30	46,34	56,63	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	25,50	53,92	51,09	44,14	54,43	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	7,50	56,03	53,21	46,26	56,55	
D.14_D	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	10,50	55,82	53,00	46,05	56,34	
D.14_E	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	13,50	55,53	52,72	45,76	56,05	
D.14_F	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	16,50	55,18	52,36	45,40	55,70	
E.01_A	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	1,50	36,10	33,26	26,27	36,59	
E.01_B	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	4,50	43,30	40,50	33,56	43,83	
E.01_C	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	7,50	45,91	43,09	36,15	46,43	
E.01_D	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	10,50	46,79	43,96	37,02	47,31	
E.02_A	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	1,50	42,09	39,29	32,38	42,63	
E.02_B	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	4,50	44,20	41,40	34,47	44,74	
E.02_C	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	7,50	46,08	43,27	36,32	46,60	
E.02_D	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	10,50	46,95	44,14	37,18	47,47	
E.03_A	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	1,50	38,72	35,82	28,73	39,15	
E.03_B	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	4,50	45,77	42,97	36,05	46,31	
E.03_C	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	7,50	47,78	44,97	38,03	48,31	
E.03_D	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	10,50	48,65	45,84	38,89	49,17	
E.04_A	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	1,50	32,56	29,62	22,41	32,93	
E.04_B	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	4,50	46,72	43,92	37,01	47,26	
E.04_C	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	7,50	48,87	46,06	39,12	49,40	
E.04_D	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	10,50	49,97	47,16	40,22	50,50	
E.05_A	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	1,50	37,11	34,15	26,94	37,47	
E.05_B	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	4,50	46,61	43,81	36,89	47,15	
E.05_C	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	7,50	48,61	45,81	38,86	49,14	
E.05_D	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	10,50	49,71	46,90	39,95	50,23	
E.06_A	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	1,50	37,81	34,90	27,77	38,22	
E.06_B	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	4,50	45,99	43,19	36,28	46,53	
E.06_C	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	7,50	47,81	45,00	38,06	48,34	
E.06_D	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	10,50	48,82	46,00	39,06	49,34	
E.07_A	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	1,50	17,36	14,41	7,21	17,73	
E.07_B	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	4,50	24,57	21,74	14,78	25,08	
E.07_C	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	7,50	32,50	29,68	22,73	33,02	
E.07_D	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	10,50	32,55	29,72	22,75	33,06	
E.08_A	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	1,50	17,44	14,47	7,21	17,78	
E.08_B	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	4,50	30,44	27,62	20,69	30,96	
E.08_C	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	7,50	33,28	30,46	23,51	33,80	
E.08_D	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	10,50	31,35	28,53	21,56	31,86	
E.09_A	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	1,50	17,97	15,00	7,74	18,31	
E.09_B	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	4,50	28,32	25,50	18,55	28,84	
E.09_C	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	7,50	31,51	28,69	21,72	32,02	
E.09_D	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	10,50	29,47	26,63	19,64	29,96	
E.10_A	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	1,50	16,96	13,98	6,69	17,29	
E.10_B	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	4,50	19,40	16,49	9,35	19,81	
E.10_C	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	7,50	21,70	18,80	11,67	22,12	
E.10_D	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	10,50	28,39	25,55	18,52	28,87	
E.11_A	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	1,50	39,65	36,83	29,90	40,17	
E.11_B	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	4,50	42,91	40,11	33,17	43,44	
E.11_C	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	7,50	44,12	41,31	34,37	44,65	
E.11_D	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	10,50	44,96	42,15	35,21	45,49	
E.12_A	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	1,50	40,93	38,11	31,19	41,46	
E.12_B	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	4,50	44,92	42,11	35,19	45,45	
E.12_C	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	7,50	46,25	43,44	36,50	46,78	
E.12_D	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	10,50	46,60	43,79	36,84	47,12	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	19,50	42,63	39,82	32,90	43,16	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	1,50	27,20	24,22	16,95	27,53	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	22,50	43,23	40,43	33,49	43,76	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	4,50	31,72	28,87	21,86	32,20	
F.01_C	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	25,50	43,51	40,70	33,76	44,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.01_C	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	7,50	37,03	34,20	27,24	37,54
F.01_D	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	10,50	37,69	34,86	27,87	38,19
F.01_E	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	13,50	38,66	35,83	28,85	39,16
F.01_F	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	16,50	40,53	37,71	30,76	41,05
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	19,50	42,90	40,09	33,16	43,43
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	1,50	27,07	24,09	16,83	27,41
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	22,50	43,95	41,14	34,20	44,48
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	4,50	29,59	26,72	19,66	30,05
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	25,50	44,02	41,21	34,27	44,55
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	7,50	37,04	34,21	27,24	37,55
F.02_D	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	10,50	37,58	34,75	27,75	38,08
F.02_E	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	13,50	38,76	35,92	28,93	39,25
F.02_F	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	16,50	40,62	37,80	30,84	41,14
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	19,50	42,39	39,58	32,64	42,92
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	1,50	26,92	23,96	16,73	27,28
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	22,50	43,53	40,72	33,78	44,06
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	4,50	31,51	28,66	21,65	31,99
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	25,50	43,53	40,72	33,79	44,06
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	7,50	37,76	34,94	27,98	38,28
F.03_D	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	10,50	38,08	35,25	28,27	38,58
F.03_E	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	13,50	39,00	36,17	29,19	39,50
F.03_F	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	16,50	40,20	37,38	30,42	40,72
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	19,50	39,85	37,03	30,07	40,37
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	1,50	27,00	23,99	16,66	27,30
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	22,50	40,44	37,62	30,67	40,96
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	4,50	35,34	32,53	25,61	35,87
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	25,50	39,85	37,03	30,07	40,37
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	7,50	37,47	34,67	27,73	38,00
F.04_D	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	10,50	37,58	34,77	27,80	38,10
F.04_E	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	13,50	38,15	35,33	28,36	38,66
F.04_F	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	16,50	38,78	35,97	29,00	39,30
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	19,50	30,15	27,31	20,31	30,64
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	1,50	11,87	8,83	1,39	12,12
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	22,50	30,27	27,44	20,48	30,78
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	4,50	12,69	9,68	2,31	12,98
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	25,50	31,14	28,32	21,36	31,66
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	7,50	17,68	14,72	7,46	18,03
F.06_D	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	10,50	29,72	26,89	19,90	30,22
F.06_E	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	13,50	30,14	27,30	20,29	30,63
F.06_F	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	16,50	30,22	27,39	20,37	30,71
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	19,50	34,18	31,35	24,39	34,69
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	1,50	11,09	8,05	0,63	11,35
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	22,50	34,85	32,03	25,07	35,37
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	4,50	12,55	9,52	2,14	12,83
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	25,50	35,39	32,57	25,63	35,91
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	7,50	18,40	15,44	8,16	18,74
F.07_D	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	10,50	33,45	30,63	23,66	33,96
F.07_E	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	13,50	33,68	30,85	23,88	34,19
F.07_F	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	16,50	33,95	31,13	24,15	34,46
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	19,50	33,87	31,04	24,07	34,38
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	1,50	13,64	10,56	3,04	13,85
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	22,50	34,50	31,68	24,73	35,02
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	4,50	12,44	9,41	2,01	12,71
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	25,50	35,00	32,19	25,22	35,52
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	7,50	17,96	14,98	7,70	18,29
F.08_D	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	10,50	32,93	30,11	23,14	33,44
F.08_E	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	13,50	33,27	30,44	23,45	33,77
F.08_F	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	16,50	33,63	30,80	23,82	34,13
F.09_A	Westgevel	gebouw F	189302,34	334182,70	19,50	38,85	36,03	29,08	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Keulsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keulsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.09_A	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	1,50	21,74	18,79	11,59	22,11	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	22,50	39,24	36,42	29,47	39,76	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	4,50	26,43	23,52	16,38	26,84	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	25,50	39,25	36,43	29,48	39,77	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	7,50	36,98	34,17	27,24	37,51	
F.09_D	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	10,50	37,88	35,06	28,10	38,40	
F.09_E	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	13,50	38,25	35,42	28,47	38,76	
F.09_F	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	16,50	38,48	35,66	28,71	39,00	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	19,50	39,60	36,78	29,84	40,12	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	1,50	30,33	27,40	20,25	30,73	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	22,50	39,58	36,76	29,81	40,10	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	4,50	36,99	34,19	27,26	37,53	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	25,50	39,55	36,74	29,79	40,07	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	7,50	37,41	34,59	27,64	37,93	
F.10_D	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	10,50	38,58	35,76	28,80	39,10	
F.10_E	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	13,50	39,01	36,18	29,22	39,52	
F.10_F	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	16,50	39,30	36,48	29,53	39,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	19,50	58,95	56,15	49,37	59,53
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	1,50	58,71	55,92	49,16	59,31
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	22,50	58,64	55,84	49,06	59,22
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	4,50	59,80	57,00	50,23	60,39
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	25,50	58,32	55,52	48,73	58,90
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	7,50	59,83	57,04	50,26	60,42
A.01_D	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	10,50	59,75	56,95	50,18	60,34
A.01_E	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	13,50	59,57	56,77	49,99	60,15
A.01_F	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	16,50	59,27	56,47	49,69	59,85
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	19,50	57,91	55,12	48,33	58,50
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	1,50	56,73	53,94	47,18	57,33
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	22,50	57,30	54,50	47,70	57,88
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	4,50	58,20	55,41	48,63	58,79
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	25,50	56,99	54,19	47,38	57,56
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	7,50	58,39	55,59	48,81	58,97
A.02_D	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	10,50	58,43	55,63	48,85	59,01
A.02_E	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	13,50	58,34	55,55	48,77	58,93
A.02_F	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	16,50	58,11	55,31	48,53	58,69
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	19,50	55,17	52,36	45,54	55,74
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	1,50	53,56	50,76	43,97	54,14
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	22,50	54,91	52,11	45,28	55,48
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	4,50	55,23	52,43	45,62	55,80
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	25,50	54,57	51,76	44,93	55,13
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	7,50	55,65	52,85	46,04	56,22
A.03_D	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	10,50	55,72	52,92	46,10	56,29
A.03_E	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	13,50	55,65	52,85	46,04	56,22
A.03_F	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	16,50	55,60	52,79	45,98	56,17
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	19,50	55,72	52,92	46,15	56,31
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	1,50	54,07	51,28	44,53	54,67
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	22,50	54,74	51,94	45,15	55,32
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	4,50	55,68	52,88	46,12	56,27
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	25,50	54,21	51,41	44,61	54,79
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	7,50	56,06	53,26	46,50	56,65
A.04_D	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	10,50	56,17	53,37	46,61	56,76
A.04_E	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	13,50	56,18	53,39	46,62	56,77
A.04_F	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	16,50	56,11	53,32	46,55	56,70
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	19,50	38,29	35,50	28,81	38,91
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	1,50	29,95	27,13	20,35	30,52
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	22,50	39,10	36,31	29,63	39,72
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	4,50	39,37	36,58	29,83	39,97
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	25,50	39,34	36,56	29,88	39,97
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	7,50	39,30	36,51	29,76	39,90
A.05_D	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	10,50	39,75	36,95	30,20	40,34
A.05_E	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	13,50	37,17	34,39	27,70	37,79
A.05_F	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	16,50	37,71	34,93	28,23	38,33
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	19,50	40,49	37,70	30,97	41,10
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	1,50	23,80	20,89	13,91	24,26
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	22,50	40,84	38,04	31,31	41,44
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	4,50	39,77	36,98	30,23	40,37
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	25,50	40,65	37,87	31,13	41,26
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	7,50	39,60	36,80	30,04	40,19
A.06_D	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	10,50	40,02	37,22	30,46	40,61
A.06_E	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	13,50	39,46	36,67	29,94	40,07
A.06_F	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	16,50	39,98	37,19	30,45	40,58
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	19,50	55,43	52,64	45,97	56,05
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	1,50	51,34	48,58	41,91	51,98
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	22,50	55,39	52,60	45,93	56,01
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	4,50	53,78	51,01	44,33	54,41
A.07_C	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	25,50	55,31	52,52	45,85	55,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A.07_C	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	7,50	54,22	51,45	44,76	54,85	
A.07_D	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	10,50	54,34	51,56	44,88	54,97	
A.07_E	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	13,50	54,76	51,98	45,31	55,39	
A.07_F	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	16,50	55,28	52,49	45,82	55,90	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	19,50	55,47	52,68	46,01	56,09	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	1,50	52,79	50,02	43,36	53,43	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	22,50	55,42	52,63	45,96	56,04	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	4,50	54,82	52,04	45,37	55,45	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	25,50	55,33	52,54	45,87	55,95	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	7,50	55,19	52,41	45,73	55,82	
A.08_D	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	10,50	55,38	52,59	45,91	56,00	
A.08_E	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	13,50	55,46	52,67	46,00	56,08	
A.08_F	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	16,50	55,49	52,70	46,03	56,11	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	19,50	57,42	54,63	47,96	58,04	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	1,50	55,57	52,79	46,12	56,20	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	22,50	57,29	54,50	47,82	57,91	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	4,50	57,38	54,60	47,92	58,01	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	25,50	57,09	54,30	47,62	57,71	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	7,50	57,56	54,78	48,10	58,19	
A.09_D	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	10,50	57,61	54,83	48,15	58,24	
A.09_E	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	13,50	57,59	54,81	48,13	58,22	
A.09_F	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	16,50	57,52	54,73	48,05	58,14	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	19,50	58,67	55,88	49,20	59,29	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	1,50	57,55	54,77	48,10	58,18	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	22,50	58,47	55,67	48,99	59,09	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	4,50	59,06	56,27	49,59	59,68	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	25,50	58,21	55,42	48,75	58,83	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	7,50	59,13	56,34	49,66	59,75	
A.10_D	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	10,50	59,10	56,31	49,63	59,72	
A.10_E	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	13,50	58,99	56,21	49,53	59,62	
A.10_F	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	16,50	58,85	56,07	49,38	59,47	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	19,50	62,19	59,40	52,68	62,80	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	1,50	62,11	59,33	52,63	62,73	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	22,50	61,86	59,07	52,35	62,47	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	4,50	63,05	60,26	53,55	63,66	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	25,50	61,54	58,75	52,03	62,15	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	7,50	63,07	60,28	53,57	63,68	
A.11_D	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	10,50	62,97	60,18	53,47	63,58	
A.11_E	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	13,50	62,78	59,99	53,27	63,39	
A.11_F	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	16,50	62,53	59,74	53,02	63,14	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	19,50	62,36	59,57	52,84	62,97	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	1,50	62,47	59,68	52,97	63,08	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	22,50	62,04	59,25	52,52	62,65	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	4,50	63,32	60,52	53,81	63,93	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	25,50	61,71	58,92	52,19	62,32	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	7,50	63,33	60,53	53,81	63,93	
A.12_D	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	10,50	63,20	60,41	53,69	63,81	
A.12_E	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	13,50	62,99	60,20	53,48	63,60	
A.12_F	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	16,50	62,70	59,91	53,18	63,31	
B.01_A	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	1,50	56,21	53,44	46,73	56,83	
B.01_B	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	4,50	57,89	55,11	48,40	58,51	
B.01_C	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	7,50	58,04	55,26	48,54	58,65	
B.01_D	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	10,50	58,05	55,27	48,54	58,66	
B.02_A	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	1,50	51,13	48,36	41,69	51,77	
B.02_B	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	4,50	53,73	50,96	44,28	54,36	
B.02_C	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	7,50	54,24	51,46	44,78	54,87	
B.02_D	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	10,50	54,23	51,45	44,77	54,86	
B.03_A	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	1,50	51,29	48,51	41,85	51,92	
B.03_B	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	4,50	53,44	50,67	43,99	54,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B.03_C	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	7,50	53,91	51,13	44,45	54,54	
B.03_D	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	10,50	54,01	51,23	44,55	54,64	
B.04_A	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	1,50	49,12	46,34	39,68	49,75	
B.04_B	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	4,50	51,10	48,32	41,65	51,73	
B.04_C	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	7,50	51,96	49,18	42,50	52,59	
B.04_D	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	10,50	52,24	49,46	42,78	52,87	
B.05_A	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	1,50	15,38	12,45	5,61	15,87	
B.05_B	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	4,50	35,28	32,48	25,71	35,87	
B.05_C	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	7,50	36,07	33,26	26,50	36,65	
B.05_D	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	10,50	36,60	33,79	27,04	37,19	
B.06_A	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	1,50	19,37	16,43	9,66	19,88	
B.06_B	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	4,50	32,87	30,04	23,25	33,43	
B.06_C	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	7,50	33,99	31,17	24,41	34,57	
B.06_D	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	10,50	34,41	31,60	24,84	34,99	
B.07_A	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	1,50	46,82	44,05	37,38	47,46	
B.07_B	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	4,50	49,15	46,37	39,70	49,78	
B.07_C	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	7,50	50,27	47,49	40,81	50,90	
B.07_D	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	10,50	50,53	47,76	41,08	51,16	
B.08_A	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	1,50	50,55	47,77	41,08	51,17	
B.08_B	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	4,50	53,01	50,23	43,54	53,63	
B.08_C	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	7,50	53,59	50,81	44,11	54,21	
B.08_D	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	10,50	53,76	50,98	44,28	54,38	
B.09_A	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	1,50	51,12	48,35	41,67	51,75	
B.09_B	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	4,50	53,59	50,81	44,13	54,22	
B.09_C	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	7,50	54,14	51,36	44,68	54,77	
B.09_D	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	10,50	54,24	51,46	44,78	54,87	
B.10_A	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	1,50	55,08	52,30	45,64	55,71	
B.10_B	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	4,50	57,16	54,37	47,71	57,79	
B.10_C	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	7,50	57,44	54,65	47,98	58,06	
B.10_D	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	10,50	57,55	54,76	48,09	58,17	
B.11_A	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	1,50	60,43	57,65	50,97	61,06	
B.11_B	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	4,50	61,91	59,13	52,44	62,53	
B.11_C	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	7,50	62,04	59,25	52,55	62,65	
B.11_D	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	10,50	62,02	59,23	52,54	62,64	
B.12_A	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	1,50	60,65	57,88	51,19	61,28	
B.12_B	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	4,50	62,03	59,25	52,56	62,65	
B.12_C	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	7,50	62,13	59,35	52,65	62,75	
B.12_D	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	10,50	62,10	59,31	52,61	62,71	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	19,50	56,80	54,02	47,31	57,42	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	1,50	49,11	46,30	39,56	49,70	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	22,50	56,66	53,88	47,16	57,27	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	4,50	56,39	53,61	46,91	57,01	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	25,50	56,49	53,71	46,99	57,10	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	7,50	56,89	54,11	47,40	57,51	
C.01_D	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	10,50	57,00	54,21	47,50	57,61	
C.01_E	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	13,50	56,99	54,21	47,50	57,61	
C.01_F	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	16,50	56,92	54,13	47,42	57,53	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	19,50	55,11	52,32	45,60	55,72	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	1,50	52,04	49,26	42,55	52,66	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	22,50	55,04	52,25	45,53	55,65	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	4,50	54,07	51,28	44,58	54,68	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	25,50	54,96	52,17	45,44	55,57	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	7,50	54,82	52,04	45,33	55,44	
C.02_D	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	10,50	54,97	52,18	45,47	55,58	
C.02_E	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	13,50	55,05	52,27	45,55	55,66	
C.02_F	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	16,50	55,13	52,34	45,62	55,74	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	19,50	54,60	51,82	45,10	55,21	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,96	334390,15	1,50	50,12	47,34	40,68	50,75	
C.03_B	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	22,50	54,76	51,97	45,25	55,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C.03_B	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	4,50	52,73	49,96	43,29	53,37
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	25,50	54,68	51,89	45,17	55,29
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	7,50	53,61	50,83	44,15	54,24
C.03_D	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	10,50	53,70	50,91	44,24	54,32
C.03_E	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	13,50	53,64	50,86	44,17	54,26
C.03_F	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	16,50	54,05	51,27	44,56	54,67
C.04_A	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	1,50	49,68	46,90	40,24	50,31
C.04_B	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	4,50	51,98	49,20	42,54	52,61
C.04_C	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	7,50	52,92	50,14	43,47	53,55
C.04_D	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	10,50	53,23	50,44	43,77	53,85
C.04_E	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	13,50	53,41	50,62	43,95	54,03
C.05_A	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	1,50	42,33	39,54	32,84	42,94
C.05_B	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	4,50	48,78	46,01	39,34	49,42
C.05_C	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	7,50	49,93	47,16	40,48	50,56
C.05_D	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	10,50	50,44	47,65	40,97	51,06
C.05_E	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	13,50	50,91	48,12	41,44	51,53
C.06_A	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	1,50	11,17	8,20	1,05	11,55
C.06_B	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	4,50	41,24	38,45	31,81	41,87
C.06_C	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	7,50	41,58	38,78	32,13	42,21
C.06_D	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	10,50	41,20	38,38	31,74	41,82
C.06_E	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	13,50	42,11	39,30	32,66	42,73
C.07_A	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	1,50	9,61	6,63	-0,53	9,98
C.07_B	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	4,50	38,42	35,64	28,97	39,05
C.07_C	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	7,50	38,74	35,93	29,26	39,35
C.07_D	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	10,50	38,07	35,24	28,61	38,69
C.07_E	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	13,50	40,23	37,42	30,81	40,86
C.08_A	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	1,50	45,79	42,96	36,26	46,38
C.08_B	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	4,50	51,12	48,32	41,67	51,75
C.08_C	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	7,50	52,30	49,50	42,85	52,93
C.08_D	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	10,50	53,03	50,23	43,57	53,65
C.08_E	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	13,50	53,18	50,38	43,72	53,80
C.09_A	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	1,50	48,40	45,57	38,87	48,99
C.09_B	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	4,50	53,93	51,14	44,48	54,56
C.09_C	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	7,50	55,02	52,22	45,56	55,64
C.09_D	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	10,50	55,46	52,66	46,00	56,08
C.09_E	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	13,50	55,56	52,75	46,09	56,18
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	19,50	55,93	53,13	46,47	56,55
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	1,50	51,30	48,49	41,83	51,92
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	22,50	55,86	53,06	46,39	56,48
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	4,50	55,06	52,26	45,61	55,69
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	25,50	55,77	52,97	46,30	56,39
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	7,50	55,72	52,92	46,26	56,34
C.10_D	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	10,50	56,03	53,22	46,57	56,65
C.10_E	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	13,50	56,10	53,29	46,64	56,72
C.10_F	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	16,50	56,10	53,29	46,63	56,72
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	19,50	58,94	56,14	49,49	59,57
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	1,50	56,28	53,48	46,83	56,91
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	22,50	58,81	56,01	49,35	59,43
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	4,50	58,62	55,81	49,16	59,24
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	25,50	58,67	55,87	49,21	59,29
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	7,50	58,97	56,17	49,51	59,59
C.11_D	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	10,50	59,06	56,26	49,61	59,69
C.11_E	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	13,50	59,05	56,25	49,59	59,67
C.11_F	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	16,50	58,98	56,18	49,52	59,60
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	19,50	58,69	55,89	49,24	59,32
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	1,50	56,11	53,32	46,67	56,74
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	22,50	58,54	55,74	49,09	59,17
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	4,50	58,53	55,74	49,08	59,16
C.12_C	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	25,50	58,39	55,59	48,94	59,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C.12_C	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	7,50	58,80	55,99	49,34	59,42	
C.12_D	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	10,50	58,89	56,09	49,44	59,52	
C.12_E	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	13,50	58,89	56,09	49,44	59,52	
C.12_F	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	16,50	58,84	56,03	49,38	59,46	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	19,50	61,79	59,00	52,32	62,41	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	1,50	59,96	57,18	50,50	60,59	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	22,50	61,56	58,77	52,09	62,18	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	4,50	62,03	59,25	52,57	62,66	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	25,50	61,32	58,53	51,85	61,94	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	7,50	62,25	59,46	52,78	62,87	
C.13_D	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	10,50	62,25	59,46	52,78	62,87	
C.13_E	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	13,50	62,15	59,36	52,68	62,77	
C.13_F	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	16,50	61,99	59,20	52,52	62,61	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	19,50	61,69	58,89	52,21	62,31	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	1,50	60,13	57,35	50,67	60,76	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	22,50	61,46	58,66	51,98	62,08	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	4,50	61,95	59,16	52,48	62,57	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	25,50	61,22	58,43	51,74	61,84	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	7,50	62,13	59,35	52,66	62,75	
C.14_D	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	10,50	62,14	59,35	52,67	62,76	
C.14_E	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	13,50	62,04	59,25	52,57	62,66	
C.14_F	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	16,50	61,89	59,10	52,41	62,51	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	19,50	57,73	54,93	48,25	58,35	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	1,50	47,34	44,48	37,75	47,91	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	22,50	57,55	54,76	48,08	58,17	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	4,50	57,37	54,58	47,90	57,99	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	25,50	57,36	54,57	47,89	57,98	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	7,50	57,94	55,14	48,46	58,56	
D.01_D	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	10,50	58,01	55,21	48,54	58,63	
D.01_E	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	13,50	57,98	55,18	48,51	58,60	
D.01_F	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	16,50	57,87	55,08	48,40	58,49	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	19,50	57,29	54,49	47,81	57,91	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	1,50	47,56	44,70	37,97	48,13	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	22,50	57,19	54,40	47,72	57,81	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	4,50	56,31	53,52	46,85	56,93	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	25,50	57,07	54,28	47,60	57,69	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	7,50	57,16	54,36	47,69	57,78	
D.02_D	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	10,50	57,31	54,51	47,84	57,93	
D.02_E	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	13,50	57,35	54,55	47,88	57,97	
D.02_F	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	16,50	57,34	54,55	47,87	57,96	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	19,50	56,28	53,48	46,81	56,90	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	1,50	47,76	44,92	38,22	48,35	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	22,50	56,21	53,41	46,75	56,83	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	4,50	54,96	52,17	45,51	55,59	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	25,50	56,13	53,33	46,66	56,75	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	7,50	56,04	53,25	46,58	56,66	
D.03_D	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	10,50	56,26	53,47	46,80	56,88	
D.03_E	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	13,50	56,32	53,52	46,86	56,94	
D.03_F	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	16,50	56,32	53,53	46,86	56,94	
D.04_A	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	1,50	38,32	35,38	28,59	38,82	
D.04_B	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	4,50	52,94	50,15	43,49	53,57	
D.04_C	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	7,50	54,34	51,55	44,89	54,97	
D.04_D	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	10,50	54,80	52,01	45,35	55,43	
D.04_E	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	13,50	54,90	52,10	45,44	55,52	
D.05_A	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	1,50	40,17	37,29	30,53	40,71	
D.05_B	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	4,50	50,39	47,60	40,94	51,02	
D.05_C	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	7,50	51,57	48,78	42,12	52,20	
D.05_D	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	10,50	52,41	49,62	42,95	53,03	
D.05_E	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	13,50	52,63	49,83	43,16	53,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.06_A	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	1,50	--	--	--	--	--
D.06_B	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	4,50	39,02	36,23	29,59	39,65	39,65
D.06_C	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	7,50	40,66	37,85	31,21	41,28	41,28
D.06_D	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	10,50	41,08	38,27	31,62	41,70	41,70
D.06_E	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	13,50	41,90	39,09	32,45	42,52	42,52
D.07_A	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	1,50	--	--	--	--	--
D.07_B	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	4,50	40,24	37,46	30,81	40,88	40,88
D.07_C	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	7,50	42,91	40,11	33,46	43,54	43,54
D.07_D	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	10,50	43,46	40,66	34,00	44,08	44,08
D.07_E	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	13,50	44,42	41,62	34,97	45,05	45,05
D.08_A	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	1,50	44,77	41,95	35,30	45,38	45,38
D.08_B	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	4,50	49,19	46,39	39,77	49,83	49,83
D.08_C	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	7,50	50,94	48,13	41,50	51,57	51,57
D.08_D	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	10,50	51,84	49,04	42,40	52,47	52,47
D.08_E	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	13,50	52,75	49,95	43,32	53,38	53,38
D.09_A	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	1,50	47,47	44,66	38,00	48,09	48,09
D.09_B	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	4,50	51,97	49,18	42,55	52,61	52,61
D.09_C	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	7,50	53,51	50,71	44,08	54,14	54,14
D.09_D	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	10,50	54,00	51,20	44,57	54,63	54,63
D.09_E	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	13,50	54,57	51,77	45,14	55,20	55,20
D.10_A	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	19,50	55,89	53,09	46,47	56,53	56,53
D.10_A	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	1,50	49,52	46,71	40,06	50,14	50,14
D.10_B	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	22,50	55,83	53,03	46,41	56,47	56,47
D.10_B	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	4,50	53,96	51,17	44,54	54,60	54,60
D.10_C	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	25,50	55,75	52,95	46,33	56,39	56,39
D.10_C	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	7,50	55,24	52,43	45,80	55,87	55,87
D.10_D	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	10,50	55,46	52,66	46,02	56,09	56,09
D.10_E	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	13,50	55,87	53,07	46,44	56,50	56,50
D.10_F	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	16,50	56,05	53,25	46,63	56,69	56,69
D.11_A	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	19,50	56,39	53,59	46,96	57,02	57,02
D.11_A	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	1,50	51,69	48,89	42,25	52,32	52,32
D.11_B	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	22,50	56,32	53,52	46,89	56,95	56,95
D.11_B	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	4,50	54,98	52,19	45,56	55,62	55,62
D.11_C	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	25,50	56,23	53,43	46,80	56,86	56,86
D.11_C	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	7,50	56,05	53,25	46,62	56,68	56,68
D.11_D	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	10,50	56,22	53,41	46,78	56,85	56,85
D.11_E	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	13,50	56,53	53,73	47,10	57,16	57,16
D.11_F	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	16,50	56,45	53,65	47,02	57,08	57,08
D.12_A	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	19,50	57,75	54,95	48,32	58,38	58,38
D.12_A	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	1,50	52,23	49,41	42,78	52,85	52,85
D.12_B	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	22,50	57,55	54,75	48,12	58,18	58,18
D.12_B	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	4,50	57,01	54,21	47,59	57,65	57,65
D.12_C	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	25,50	57,39	54,59	47,96	58,02	58,02
D.12_C	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	7,50	57,80	55,00	48,37	58,43	58,43
D.12_D	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	10,50	57,91	55,10	48,48	58,54	58,54
D.12_E	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	13,50	57,91	55,10	48,48	58,54	58,54
D.12_F	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	16,50	57,88	55,07	48,44	58,51	58,51
D.13_A	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	19,50	61,88	59,07	52,43	62,50	62,50
D.13_A	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	1,50	55,21	52,38	45,71	55,81	55,81
D.13_B	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	22,50	61,66	58,86	52,21	62,29	62,29
D.13_B	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	4,50	61,91	59,10	52,47	62,54	62,54
D.13_C	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	25,50	61,42	58,62	51,97	62,05	62,05
D.13_C	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	7,50	62,28	59,48	52,84	62,91	62,91
D.13_D	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	10,50	62,30	59,50	52,85	62,93	62,93
D.13_E	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	13,50	62,21	59,41	52,76	62,84	62,84
D.13_F	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	16,50	62,07	59,27	52,62	62,70	62,70
D.14_A	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	19,50	62,09	59,28	52,63	62,71	62,71
D.14_A	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	1,50	55,57	52,74	46,09	56,18	56,18
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	22,50	61,86	59,05	52,40	62,48	62,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	4,50	62,30	59,50	52,86	62,93	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	25,50	61,61	58,80	52,15	62,23	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	7,50	62,57	59,76	53,12	63,19	
D.14_D	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	10,50	62,57	59,77	53,12	63,20	
D.14_E	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	13,50	62,46	59,66	53,01	63,09	
D.14_F	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	16,50	62,30	59,50	52,85	62,93	
E.01_A	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	1,50	48,23	45,38	38,69	48,81	
E.01_B	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	4,50	56,64	53,84	47,20	57,27	
E.01_C	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	7,50	57,35	54,55	47,91	57,98	
E.01_D	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	10,50	57,55	54,75	48,10	58,18	
E.02_A	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	1,50	46,70	43,86	37,19	47,30	
E.02_B	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	4,50	53,78	50,99	44,36	54,42	
E.02_C	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	7,50	55,15	52,35	45,72	55,78	
E.02_D	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	10,50	55,39	52,58	45,95	56,02	
E.03_A	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	1,50	45,84	43,00	36,33	46,44	
E.03_B	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	4,50	51,95	49,16	42,54	52,59	
E.03_C	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	7,50	53,29	50,49	43,86	53,92	
E.03_D	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	10,50	53,81	51,00	44,38	54,44	
E.04_A	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	1,50	33,38	30,42	23,66	33,88	
E.04_B	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	4,50	48,40	45,61	38,99	49,04	
E.04_C	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	7,50	50,03	47,23	40,60	50,66	
E.04_D	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	10,50	51,24	48,43	41,80	51,87	
E.05_A	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	1,50	--	--	--	--	
E.05_B	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	4,50	17,77	14,83	7,74	18,18	
E.05_C	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	7,50	38,28	35,46	28,81	38,89	
E.05_D	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	10,50	39,06	36,23	29,57	39,67	
E.06_A	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	1,50	--	--	--	--	
E.06_B	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	4,50	9,35	6,48	-0,33	9,88	
E.06_C	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	7,50	39,67	36,85	30,20	40,28	
E.06_D	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	10,50	40,85	38,03	31,38	41,46	
E.07_A	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	1,50	40,09	37,25	30,59	40,69	
E.07_B	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	4,50	49,92	47,13	40,51	50,56	
E.07_C	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	7,50	52,39	49,59	42,98	53,03	
E.07_D	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	10,50	53,34	50,54	43,92	53,98	
E.08_A	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	1,50	36,98	34,04	27,29	37,49	
E.08_B	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	4,50	51,29	48,50	41,89	51,93	
E.08_C	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	7,50	53,71	50,91	44,29	54,35	
E.08_D	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	10,50	54,74	51,93	45,31	55,37	
E.09_A	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	1,50	36,57	33,61	26,86	37,07	
E.09_B	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	4,50	52,51	49,71	43,09	53,15	
E.09_C	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	7,50	55,19	52,39	45,77	55,83	
E.09_D	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	10,50	56,17	53,36	46,74	56,80	
E.10_A	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	1,50	37,85	34,89	28,12	38,35	
E.10_B	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	4,50	54,45	51,65	45,03	55,09	
E.10_C	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	7,50	57,04	54,24	47,62	57,68	
E.10_D	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	10,50	57,56	54,76	48,14	58,20	
E.11_A	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	1,50	55,72	52,90	46,25	56,33	
E.11_B	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	4,50	61,05	58,25	51,63	61,69	
E.11_C	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	7,50	61,81	59,00	52,37	62,44	
E.11_D	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	10,50	61,92	59,11	52,48	62,55	
E.12_A	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	1,50	55,99	53,16	46,50	56,60	
E.12_B	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	4,50	61,45	58,65	52,02	62,08	
E.12_C	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	7,50	61,90	59,09	52,46	62,53	
E.12_D	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	10,50	61,97	59,16	52,52	62,59	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	19,50	56,76	53,96	47,32	57,39	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	1,50	47,17	44,30	37,59	47,74	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	22,50	56,66	53,85	47,21	57,28	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	4,50	53,96	51,16	44,52	54,59	
F.01_C	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	25,50	56,53	53,72	47,08	57,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.01_C	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	7,50	56,59	53,79	47,16	57,22
F.01_D	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	10,50	56,86	54,06	47,43	57,49
F.01_E	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	13,50	56,92	54,12	47,49	57,55
F.01_F	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	16,50	56,90	54,10	47,46	57,53
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	19,50	55,73	52,93	46,29	56,36
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	1,50	45,95	43,09	36,41	46,53
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	22,50	55,67	52,86	46,23	56,30
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	4,50	51,77	48,97	42,33	52,40
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	25,50	55,59	52,78	46,14	56,21
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	7,50	55,26	52,46	45,82	55,89
F.02_D	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	10,50	55,63	52,83	46,19	56,26
F.02_E	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	13,50	55,84	53,03	46,39	56,46
F.02_F	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	16,50	55,78	52,98	46,34	56,41
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	19,50	54,74	51,94	45,30	55,37
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	1,50	43,06	40,18	33,47	43,62
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	22,50	54,75	51,94	45,31	55,38
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	4,50	49,92	47,12	40,49	50,55
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	25,50	54,70	51,90	45,25	55,33
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	7,50	53,82	51,03	44,40	54,46
F.03_D	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	10,50	54,45	51,65	45,02	55,08
F.03_E	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	13,50	54,84	52,04	45,40	55,47
F.03_F	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	16,50	54,74	51,94	45,30	55,37
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	19,50	44,06	41,25	34,62	44,69
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	1,50	--	--	--	--
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	22,50	43,21	40,40	33,76	43,83
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	4,50	--	--	--	--
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	25,50	43,03	40,22	33,58	43,65
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	7,50	43,73	40,93	34,31	44,37
F.04_D	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	10,50	45,30	42,50	35,87	45,93
F.04_E	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	13,50	46,14	43,32	36,70	46,76
F.04_F	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	16,50	45,86	43,06	36,44	46,50
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	19,50	57,42	54,61	48,01	58,06
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	1,50	51,62	48,81	42,20	52,25
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	22,50	57,37	54,56	47,96	58,01
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	4,50	54,00	51,19	44,59	54,64
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	25,50	57,27	54,46	47,85	57,90
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	7,50	56,04	53,24	46,64	56,68
F.06_D	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	10,50	57,01	54,21	47,61	57,65
F.06_E	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	13,50	57,28	54,47	47,86	57,91
F.06_F	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	16,50	57,47	54,66	48,06	58,11
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	19,50	58,54	55,73	49,13	59,18
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	1,50	53,09	50,28	43,66	53,72
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	22,50	58,48	55,67	49,06	59,11
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	4,50	55,84	53,04	46,44	56,48
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	25,50	58,36	55,55	48,95	59,00
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	7,50	57,53	54,73	48,13	58,17
F.07_D	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	10,50	58,29	55,48	48,88	58,93
F.07_E	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	13,50	58,48	55,67	49,07	59,12
F.07_F	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	16,50	58,58	55,77	49,17	59,22
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	19,50	59,17	56,37	49,76	59,81
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	1,50	53,59	50,77	44,16	54,22
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	22,50	59,07	56,27	49,66	59,71
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	4,50	56,99	54,18	47,59	57,63
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	25,50	58,93	56,11	49,51	59,56
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	7,50	58,62	55,81	49,21	59,26
F.08_D	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	10,50	59,10	56,29	49,69	59,74
F.08_E	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	13,50	59,22	56,41	49,81	59,86
F.08_F	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	16,50	59,25	56,45	49,84	59,89
F.09_A	Westgevel	gebouw F	189302,34	334182,70	19,50	61,60	58,79	52,18	62,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de President Kennedysingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: President Kennedysingel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.09_A	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	1,50	50,98	48,13	41,49	51,58	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	22,50	61,44	58,63	52,01	62,07	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	4,50	56,68	53,88	47,27	57,32	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	25,50	61,25	58,44	51,82	61,88	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	7,50	61,51	58,71	52,09	62,15	
F.09_D	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	10,50	61,73	58,92	52,31	62,36	
F.09_E	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	13,50	61,76	58,96	52,34	62,40	
F.09_F	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	16,50	61,72	58,92	52,30	62,36	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	19,50	61,56	58,75	52,13	62,19	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	1,50	54,34	51,50	44,84	54,94	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	22,50	61,40	58,60	51,98	62,04	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	4,50	59,00	56,19	49,57	59,63	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	25,50	61,22	58,42	51,80	61,86	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	7,50	61,17	58,37	51,75	61,81	
F.10_D	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	10,50	61,61	58,80	52,18	62,24	
F.10_E	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	13,50	61,69	58,89	52,27	62,33	
F.10_F	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	16,50	61,66	58,85	52,23	62,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	19,50	50,47	47,55	38,97	50,49
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	1,50	51,23	48,31	39,75	51,26
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	22,50	50,04	47,12	38,54	50,06
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	4,50	52,01	49,09	40,52	52,03
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	25,50	49,60	46,68	38,10	49,62
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	7,50	51,90	48,97	40,40	51,92
A.01_D	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	10,50	51,63	48,71	40,13	51,65
A.01_E	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	13,50	51,29	48,37	39,79	51,31
A.01_F	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	16,50	50,90	47,98	39,40	50,92
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	19,50	51,18	48,25	39,67	51,20
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	1,50	52,04	49,12	40,56	52,07
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	22,50	50,71	47,78	39,20	50,73
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	4,50	52,79	49,87	41,30	52,81
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	25,50	50,25	47,33	38,75	50,27
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	7,50	52,67	49,74	41,16	52,69
A.02_D	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	10,50	52,39	49,46	40,88	52,41
A.02_E	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	13,50	52,03	49,10	40,52	52,05
A.02_F	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	16,50	51,62	48,69	40,11	51,64
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	19,50	51,53	48,60	40,03	51,55
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	1,50	51,92	49,00	40,44	51,95
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	22,50	51,10	48,17	39,60	51,12
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	4,50	52,88	49,96	41,40	52,91
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	25,50	50,69	47,76	39,19	50,71
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	7,50	52,81	49,88	41,31	52,83
A.03_D	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	10,50	52,58	49,65	41,08	52,60
A.03_E	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	13,50	52,27	49,34	40,77	52,29
A.03_F	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	16,50	51,91	48,98	40,41	51,93
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	19,50	51,36	48,43	39,86	51,38
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	1,50	51,81	48,89	40,33	51,84
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	22,50	50,92	47,99	39,42	50,94
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	4,50	52,74	49,82	41,26	52,77
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	25,50	50,50	47,57	39,00	50,52
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	7,50	52,68	49,75	41,18	52,70
A.04_D	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	10,50	52,44	49,51	40,94	52,46
A.04_E	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	13,50	52,13	49,20	40,63	52,15
A.04_F	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	16,50	51,76	48,83	40,26	51,78
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	19,50	47,63	44,71	36,14	47,65
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	1,50	46,89	43,98	35,43	46,92
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	22,50	47,31	44,39	35,82	47,33
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	4,50	48,50	45,59	37,04	48,53
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	25,50	46,88	43,96	35,39	46,90
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	7,50	48,60	45,67	37,11	48,62
A.05_D	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	10,50	48,46	45,54	36,97	48,48
A.05_E	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	13,50	48,27	45,35	36,78	48,29
A.05_F	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	16,50	48,00	45,08	36,51	48,02
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	19,50	46,09	43,18	34,62	46,12
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	1,50	44,25	41,34	32,81	44,29
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	22,50	45,88	42,97	34,41	45,91
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	4,50	46,54	43,63	35,10	46,58
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	25,50	45,66	42,75	34,19	45,69
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	7,50	46,76	43,84	35,29	46,79
A.06_D	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	10,50	46,74	43,83	35,27	46,77
A.06_E	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	13,50	46,66	43,74	35,18	46,69
A.06_F	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	16,50	46,40	43,49	34,93	46,43
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	19,50	21,79	18,83	10,20	21,78
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	1,50	31,09	28,20	19,70	31,15
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	22,50	24,37	21,45	12,90	24,40
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	4,50	32,99	30,10	21,59	33,04
A.07_C	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	25,50	26,23	23,34	14,83	26,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A.07_C	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	7,50	33,96	31,05	22,51	34,00
A.07_D	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	10,50	34,81	31,90	23,36	34,85
A.07_E	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	13,50	34,94	32,03	23,49	34,98
A.07_F	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	16,50	29,60	26,67	18,11	29,62
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	19,50	21,38	18,42	9,79	21,37
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	1,50	30,65	27,77	19,27	30,71
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	22,50	24,31	21,40	12,85	24,34
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	4,50	32,48	29,59	21,08	32,53
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	25,50	26,09	23,19	14,68	26,14
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	7,50	33,40	30,50	21,96	33,44
A.08_D	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	10,50	34,22	31,31	22,77	34,26
A.08_E	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	13,50	34,46	31,55	23,01	34,50
A.08_F	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	16,50	27,10	24,18	15,62	27,13
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	19,50	18,83	15,84	7,15	18,79
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	1,50	30,13	27,24	18,74	30,19
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	22,50	24,78	21,89	13,38	24,83
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	4,50	31,80	28,91	20,40	31,85
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	25,50	25,95	23,07	14,58	26,01
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	7,50	32,75	29,85	21,31	32,79
A.09_D	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	10,50	33,62	30,71	22,17	33,66
A.09_E	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	13,50	33,89	30,98	22,44	33,93
A.09_F	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	16,50	16,59	13,56	4,79	16,51
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	19,50	17,81	14,83	6,16	17,78
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	1,50	28,93	26,03	17,52	28,98
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	22,50	23,99	21,10	12,60	24,05
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	4,50	30,65	27,76	19,25	30,70
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	25,50	24,74	21,85	13,35	24,80
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	7,50	31,55	28,64	20,10	31,59
A.10_D	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	10,50	32,41	29,50	20,95	32,44
A.10_E	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	13,50	32,92	30,01	21,46	32,95
A.10_F	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	16,50	15,20	12,17	3,39	15,12
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	19,50	40,12	37,19	28,63	40,14
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	1,50	39,18	36,28	27,74	39,22
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	22,50	39,90	36,98	28,42	39,93
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	4,50	40,95	38,04	29,49	40,98
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	25,50	39,61	36,69	28,13	39,64
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	7,50	40,89	37,97	29,41	40,92
A.11_D	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	10,50	40,77	37,84	29,28	40,79
A.11_E	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	13,50	40,59	37,66	29,10	40,61
A.11_F	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	16,50	40,37	37,44	28,88	40,39
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	19,50	42,42	39,49	30,92	42,44
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	1,50	43,09	40,17	31,62	43,12
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	22,50	41,98	39,05	30,48	42,00
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	4,50	43,92	41,00	32,44	43,95
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	25,50	41,51	38,58	30,01	41,53
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	7,50	43,80	40,87	32,30	43,82
A.12_D	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	10,50	43,56	40,63	32,06	43,58
A.12_E	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	13,50	43,24	40,31	31,74	43,26
A.12_F	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	16,50	42,85	39,92	31,35	42,87
B.01_A	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	1,50	34,51	31,61	23,07	34,55
B.01_B	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	4,50	36,63	33,73	25,22	36,68
B.01_C	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	7,50	37,45	34,54	25,99	37,48
B.01_D	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	10,50	38,06	35,15	26,59	38,09
B.02_A	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	1,50	36,81	33,92	25,41	36,86
B.02_B	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	4,50	38,72	35,82	27,31	38,77
B.02_C	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	7,50	39,74	36,83	28,29	39,78
B.02_D	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	10,50	40,18	37,26	28,72	40,21
B.03_A	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	1,50	38,20	35,31	26,80	38,25
B.03_B	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	4,50	40,20	37,30	28,79	40,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B.03_C	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	7,50	41,26	38,35	29,81	41,30	
B.03_D	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	10,50	41,61	38,70	30,16	41,65	
B.04_A	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	1,50	39,10	36,21	27,70	39,15	
B.04_B	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	4,50	41,15	38,26	29,75	41,20	
B.04_C	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	7,50	42,28	39,37	30,83	42,32	
B.04_D	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	10,50	42,61	39,70	31,16	42,65	
B.05_A	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	1,50	35,04	32,14	23,62	35,09	
B.05_B	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	4,50	36,86	33,96	25,44	36,91	
B.05_C	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	7,50	37,84	34,93	26,38	37,87	
B.05_D	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	10,50	38,44	35,52	26,97	38,47	
B.06_A	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	1,50	33,94	31,05	22,53	33,99	
B.06_B	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	4,50	35,67	32,77	24,25	35,72	
B.06_C	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	7,50	36,51	33,60	25,05	36,54	
B.06_D	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	10,50	37,10	34,19	25,64	37,13	
B.07_A	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	1,50	12,17	9,03	0,01	11,99	
B.07_B	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	4,50	23,25	20,33	11,78	23,28	
B.07_C	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	7,50	23,12	20,17	11,55	23,12	
B.07_D	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	10,50	18,58	15,51	6,65	18,46	
B.08_A	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	1,50	21,38	18,47	9,92	21,41	
B.08_B	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	4,50	25,21	22,30	13,76	25,25	
B.08_C	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	7,50	25,89	22,96	14,38	25,91	
B.08_D	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	10,50	24,60	21,65	13,04	24,60	
B.09_A	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	1,50	23,65	20,72	12,14	23,67	
B.09_B	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	4,50	25,63	22,72	14,18	25,67	
B.09_C	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	7,50	26,46	23,53	14,94	26,47	
B.09_D	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	10,50	27,11	24,16	15,56	27,11	
B.10_A	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	1,50	9,86	6,76	-2,16	9,72	
B.10_B	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	4,50	16,98	14,03	5,40	16,98	
B.10_C	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	7,50	19,67	16,71	8,07	19,66	
B.10_D	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	10,50	19,04	16,05	7,35	19,00	
B.11_A	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	1,50	31,69	28,80	20,30	31,75	
B.11_B	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	4,50	33,57	30,67	22,15	33,62	
B.11_C	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	7,50	34,86	31,95	23,41	34,90	
B.11_D	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	10,50	34,95	32,04	23,49	34,98	
B.12_A	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	1,50	31,90	29,01	20,50	31,95	
B.12_B	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	4,50	33,96	31,06	22,54	34,01	
B.12_C	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	7,50	34,92	32,01	23,47	34,96	
B.12_D	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	10,50	34,90	31,98	23,44	34,93	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	19,50	36,78	33,89	25,38	36,83	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	1,50	23,80	20,81	12,11	23,76	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	22,50	37,07	34,17	25,63	37,11	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	4,50	28,38	25,46	16,92	28,41	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	25,50	37,11	34,19	25,64	37,14	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	7,50	29,34	26,39	17,79	29,34	
C.01_D	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	10,50	30,50	27,55	18,93	30,50	
C.01_E	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	13,50	32,03	29,09	20,48	32,03	
C.01_F	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	16,50	35,80	32,90	24,38	35,85	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	19,50	36,75	33,87	25,38	36,81	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	1,50	21,41	18,46	9,83	21,41	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	22,50	37,24	34,34	25,82	37,29	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	4,50	22,60	19,65	11,03	22,60	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	25,50	37,29	34,37	25,83	37,32	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	7,50	23,22	20,21	11,48	23,16	
C.02_D	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	10,50	25,14	22,12	13,35	25,07	
C.02_E	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	13,50	28,51	25,53	16,86	28,48	
C.02_F	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	16,50	34,86	31,97	23,46	34,91	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	19,50	36,73	33,85	25,35	36,79	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,96	334390,15	1,50	25,55	22,62	14,06	25,57	
C.03_B	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	22,50	37,32	34,42	25,91	37,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C.03_B	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	4,50	27,13	24,21	15,66	27,16
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	25,50	37,37	34,46	25,92	37,41
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	7,50	27,24	24,29	15,66	27,24
C.03_D	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	10,50	27,90	24,93	16,26	27,88
C.03_E	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	13,50	29,87	26,91	18,26	29,86
C.03_F	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	16,50	34,67	31,77	23,25	34,72
C.04_A	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	1,50	27,72	24,80	16,24	27,75
C.04_B	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	4,50	29,00	26,10	17,56	29,04
C.04_C	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	7,50	28,99	26,04	17,44	28,99
C.04_D	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	10,50	29,66	26,70	18,07	29,65
C.04_E	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	13,50	31,02	28,07	19,44	31,02
C.05_A	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	1,50	27,44	24,52	15,95	27,46
C.05_B	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	4,50	28,40	25,50	16,96	28,44
C.05_C	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	7,50	28,31	25,36	16,75	28,31
C.05_D	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	10,50	29,25	26,29	17,65	29,24
C.05_E	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	13,50	30,62	27,66	19,02	30,61
C.06_A	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	1,50	27,36	24,45	15,90	27,39
C.06_B	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	4,50	28,23	25,33	16,81	28,28
C.06_C	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	7,50	28,06	25,14	16,57	28,08
C.06_D	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	10,50	28,68	25,75	17,17	28,70
C.06_E	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	13,50	29,29	26,36	17,78	29,31
C.07_A	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	1,50	25,28	22,36	13,81	25,31
C.07_B	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	4,50	26,25	23,35	14,82	26,29
C.07_C	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	7,50	26,00	23,07	14,49	26,02
C.07_D	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	10,50	26,59	23,66	15,07	26,60
C.07_E	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	13,50	27,17	24,24	15,65	27,18
C.08_A	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	1,50	8,55	5,43	-3,55	8,38
C.08_B	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	4,50	9,39	6,27	-2,71	9,22
C.08_C	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	7,50	10,24	7,08	-1,96	10,04
C.08_D	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	10,50	11,51	8,35	-0,72	11,31
C.08_E	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	13,50	13,18	10,04	1,04	13,00
C.09_A	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	1,50	7,07	3,99	-4,90	6,94
C.09_B	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	4,50	7,69	4,60	-4,29	7,56
C.09_C	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	7,50	8,30	5,18	-3,79	8,14
C.09_D	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	10,50	9,19	6,05	-2,96	9,01
C.09_E	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	13,50	10,95	7,82	-1,17	10,78
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	19,50	21,66	18,70	10,07	21,65
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	1,50	14,25	11,14	2,18	14,09
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	22,50	22,16	19,20	10,56	22,15
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	4,50	20,25	17,32	8,74	20,27
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	25,50	22,24	19,28	10,64	22,23
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	7,50	20,14	17,18	8,55	20,13
C.10_D	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	10,50	20,38	17,41	8,76	20,36
C.10_E	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	13,50	20,98	18,01	9,35	20,96
C.10_F	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	16,50	21,62	18,65	9,99	21,60
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	19,50	22,77	19,84	11,25	22,78
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	1,50	20,17	17,23	8,64	20,18
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	22,50	23,34	20,41	11,82	23,35
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	4,50	21,07	18,16	9,62	21,11
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	25,50	23,99	21,06	12,49	24,01
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	7,50	20,87	17,94	9,36	20,89
C.11_D	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	10,50	21,20	18,26	9,68	21,21
C.11_E	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	13,50	21,72	18,79	10,20	21,73
C.11_F	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	16,50	22,24	19,31	10,72	22,25
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	19,50	23,34	20,39	11,79	23,34
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	1,50	20,61	17,67	9,06	20,61
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	22,50	23,79	20,84	12,24	23,79
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	4,50	21,64	18,73	10,17	21,67
C.12_C	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	25,50	23,81	20,87	12,26	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C.12_C	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	7,50	21,39	18,46	9,86	21,40	
C.12_D	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	10,50	21,73	18,78	10,18	21,73	
C.12_E	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	13,50	22,25	19,31	10,70	22,25	
C.12_F	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	16,50	22,75	19,80	11,20	22,75	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	19,50	31,99	29,06	20,50	32,01	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	1,50	28,50	25,61	17,10	28,55	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	22,50	32,01	29,09	20,53	32,04	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	4,50	29,86	26,96	18,42	29,90	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	25,50	31,95	29,03	20,47	31,98	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	7,50	30,73	27,81	19,25	30,76	
C.13_D	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	10,50	31,57	28,65	20,08	31,59	
C.13_E	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	13,50	32,00	29,07	20,51	32,02	
C.13_F	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	16,50	32,00	29,07	20,51	32,02	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	19,50	32,87	29,95	21,39	32,90	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	1,50	29,33	26,44	17,93	29,38	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	22,50	32,86	29,94	21,38	32,89	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	4,50	30,83	27,92	19,39	30,87	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	25,50	32,78	29,86	21,30	32,81	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	7,50	31,77	28,85	20,29	31,80	
C.14_D	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	10,50	32,65	29,73	21,17	32,68	
C.14_E	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	13,50	32,87	29,95	21,39	32,90	
C.14_F	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	16,50	32,88	29,96	21,40	32,91	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	19,50	28,22	25,28	16,68	28,23	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	1,50	18,40	15,33	6,48	18,29	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	22,50	28,23	25,28	16,68	28,23	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	4,50	25,88	22,98	14,45	25,92	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	25,50	28,28	25,33	16,72	28,28	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	7,50	25,60	22,67	14,10	25,62	
D.01_D	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	10,50	26,22	23,29	14,71	26,24	
D.01_E	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	13,50	26,84	23,90	15,32	26,85	
D.01_F	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	16,50	27,44	24,51	15,92	27,45	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	19,50	27,54	24,63	16,08	27,57	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	1,50	15,15	12,06	3,17	15,02	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	22,50	28,63	25,73	17,19	28,67	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	4,50	22,02	19,10	10,55	22,05	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	25,50	29,15	26,22	17,65	29,17	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	7,50	21,78	18,84	10,23	21,78	
D.02_D	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	10,50	22,48	19,53	10,91	22,48	
D.02_E	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	13,50	23,32	20,36	11,73	23,31	
D.02_F	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	16,50	24,50	21,55	12,92	24,50	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	19,50	24,52	21,61	13,06	24,55	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	1,50	11,43	8,38	-0,43	11,33	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	22,50	26,32	23,42	14,89	26,36	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	4,50	12,16	9,11	0,28	12,06	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	25,50	27,16	24,23	15,65	27,18	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	7,50	12,54	9,45	0,55	12,41	
D.03_D	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	10,50	13,63	10,52	1,59	13,48	
D.03_E	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	13,50	15,54	12,45	3,55	15,41	
D.03_F	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	16,50	18,54	15,51	6,73	18,46	
D.04_A	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	1,50	11,12	8,06	-0,78	11,01	
D.04_B	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	4,50	12,13	9,05	0,19	12,01	
D.04_C	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	7,50	12,56	9,45	0,51	12,41	
D.04_D	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	10,50	14,09	10,96	1,98	13,92	
D.04_E	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	13,50	16,58	13,48	4,56	16,44	
D.05_A	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	1,50	16,26	13,13	4,15	16,09	
D.05_B	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	4,50	24,75	21,84	13,30	24,79	
D.05_C	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	7,50	24,58	21,64	13,04	24,59	
D.05_D	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	10,50	24,73	21,77	13,14	24,72	
D.05_E	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	13,50	25,50	22,53	13,89	25,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.06_A	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	1,50	7,14	3,88	-5,40	6,85
D.06_B	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	4,50	22,61	19,71	11,19	22,66
D.06_C	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	7,50	22,51	19,59	11,01	22,53
D.06_D	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	10,50	22,41	19,47	10,88	22,42
D.06_E	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	13,50	22,88	19,95	11,35	22,89
D.07_A	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	1,50	13,28	10,05	0,85	13,02
D.07_B	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	4,50	23,77	20,87	12,34	23,81
D.07_C	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	7,50	23,64	20,71	12,13	23,66
D.07_D	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	10,50	23,48	20,54	11,94	23,49
D.07_E	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	13,50	23,96	21,01	12,41	23,96
D.08_A	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	1,50	3,63	0,56	-8,29	3,52
D.08_B	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	4,50	4,47	1,40	-7,47	4,35
D.08_C	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	7,50	5,14	2,02	-6,95	4,98
D.08_D	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	10,50	6,67	3,54	-5,44	6,50
D.08_E	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	13,50	8,48	5,50	-3,18	8,45
D.09_A	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	1,50	4,13	1,03	-7,90	3,98
D.09_B	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	4,50	5,01	1,90	-7,02	4,86
D.09_C	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	7,50	5,69	2,53	-6,51	5,49
D.09_D	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	10,50	6,91	3,76	-5,28	6,72
D.09_E	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	13,50	8,12	5,13	-3,58	8,08
D.10_A	Zuidgevel	gebouw D	189347,97	334308,26	19,50	14,83	11,86	3,19	14,81
D.10_A	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	1,50	3,75	0,67	-8,23	3,62
D.10_B	Zuidgevel	gebouw D	189347,97	334308,26	22,50	15,01	12,04	3,37	14,99
D.10_B	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	4,50	4,43	1,35	-7,52	4,31
D.10_C	Zuidgevel	gebouw D	189347,97	334308,26	25,50	14,96	11,99	3,34	14,94
D.10_C	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	7,50	6,09	2,94	-6,10	5,90
D.10_D	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	10,50	8,49	5,38	-3,54	8,34
D.10_E	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	13,50	13,74	10,81	2,22	13,75
D.10_F	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	16,50	14,71	11,75	3,12	14,70
D.11_A	Zuidgevel	gebouw D	189338,24	334311,47	19,50	14,19	11,24	2,61	14,19
D.11_A	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	1,50	19,02	16,03	7,33	18,98
D.11_B	Zuidgevel	gebouw D	189338,24	334311,47	22,50	14,41	11,46	2,84	14,41
D.11_B	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	4,50	22,28	19,38	10,86	22,33
D.11_C	Zuidgevel	gebouw D	189338,24	334311,47	25,50	14,41	11,46	2,84	14,41
D.11_C	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	7,50	22,60	19,66	11,06	22,61
D.11_D	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	10,50	22,40	19,45	10,83	22,40
D.11_E	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	13,50	22,73	19,78	11,16	22,73
D.11_F	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	16,50	14,16	11,21	2,58	14,16
D.12_A	Zuidgevel	gebouw D	189330,70	334310,74	19,50	14,82	11,86	3,23	14,81
D.12_A	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	1,50	0,40	-2,63	-11,42	0,32
D.12_B	Zuidgevel	gebouw D	189330,70	334310,74	22,50	15,06	12,10	3,47	15,05
D.12_B	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	4,50	0,89	-2,15	-10,95	0,80
D.12_C	Zuidgevel	gebouw D	189330,70	334310,74	25,50	15,12	12,16	3,53	15,11
D.12_C	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	7,50	14,67	11,72	3,09	14,67
D.12_D	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	10,50	14,86	11,90	3,26	14,85
D.12_E	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	13,50	14,77	11,81	3,17	14,76
D.12_F	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	16,50	14,79	11,83	3,19	14,78
D.13_A	Westgevel	gebouw D	189324,55	334315,00	19,50	29,28	26,34	17,75	29,29
D.13_A	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	1,50	23,07	19,97	11,06	22,93
D.13_B	Westgevel	gebouw D	189324,55	334315,00	22,50	29,35	26,41	17,82	29,36
D.13_B	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	4,50	27,61	24,70	16,16	27,65
D.13_C	Westgevel	gebouw D	189324,55	334315,00	25,50	29,32	26,38	17,79	29,33
D.13_C	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	7,50	27,09	24,16	15,57	27,10
D.13_D	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	10,50	27,64	24,70	16,11	27,65
D.13_E	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	13,50	28,19	25,25	16,66	28,20
D.13_F	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	16,50	28,74	25,80	17,21	28,75
D.14_A	Westgevel	gebouw D	189325,66	334327,41	19,50	29,26	26,32	17,73	29,27
D.14_A	Westgevel	gebouw D	189325,65	334327,42	1,50	19,77	16,70	7,84	19,65
D.14_B	Westgevel	gebouw D	189325,66	334327,41	22,50	29,24	26,30	17,71	29,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	4,50	27,27	24,36	15,81	27,30	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	25,50	29,21	26,27	17,68	29,22	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	7,50	27,04	24,10	15,52	27,05	
D.14_D	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	10,50	27,65	24,71	16,12	27,66	
D.14_E	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	13,50	28,25	25,31	16,72	28,26	
D.14_F	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	16,50	28,84	25,90	17,31	28,85	
E.01_A	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	1,50	14,34	11,22	2,24	14,17	
E.01_B	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	4,50	23,34	20,44	11,92	23,39	
E.01_C	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	7,50	23,00	20,06	11,46	23,01	
E.01_D	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	10,50	22,87	19,92	11,30	22,87	
E.02_A	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	1,50	7,79	4,79	-3,94	7,74	
E.02_B	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	4,50	9,69	6,63	-2,20	9,59	
E.02_C	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	7,50	10,46	7,35	-1,60	10,31	
E.02_D	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	10,50	11,66	8,52	-0,49	11,48	
E.03_A	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	1,50	7,81	4,77	-4,04	7,72	
E.03_B	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	4,50	18,72	15,80	7,26	18,75	
E.03_C	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	7,50	18,82	15,87	7,25	18,82	
E.03_D	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	10,50	18,80	15,83	7,17	18,78	
E.04_A	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	1,50	8,31	5,24	-3,64	8,19	
E.04_B	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	4,50	13,87	10,89	2,21	13,84	
E.04_C	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	7,50	14,66	11,64	2,89	14,59	
E.04_D	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	10,50	15,24	12,18	3,35	15,14	
E.05_A	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	1,50	6,83	3,45	-6,14	6,42	
E.05_B	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	4,50	19,50	16,60	8,08	19,55	
E.05_C	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	7,50	19,97	17,04	8,46	19,99	
E.05_D	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	10,50	19,82	16,87	8,25	19,82	
E.06_A	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	1,50	7,43	4,07	-5,46	7,04	
E.06_B	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	4,50	15,00	12,09	3,55	15,04	
E.06_C	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	7,50	15,69	12,73	4,10	15,68	
E.06_D	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	10,50	15,64	12,66	3,98	15,61	
E.07_A	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	1,50	-2,60	-5,76	-14,82	-2,80	
E.07_B	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	4,50	-2,41	-5,58	-14,67	-2,62	
E.07_C	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	7,50	-1,19	-4,33	-13,35	-1,37	
E.07_D	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	10,50	1,18	-2,01	-11,12	0,95	
E.08_A	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	1,50	-16,92	-20,13	-29,30	-17,17	
E.08_B	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	4,50	-16,67	-19,90	-29,11	-16,94	
E.08_C	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	7,50	-15,60	-18,81	-27,96	-15,84	
E.08_D	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	10,50	-2,43	-5,64	-14,81	-2,68	
E.09_A	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	1,50	--	--	--	--	
E.09_B	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	4,50	-11,63	-14,70	-23,57	-11,75	
E.09_C	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	7,50	-10,20	-13,25	-22,07	-10,30	
E.09_D	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	10,50	-3,38	-6,61	-15,82	-3,65	
E.10_A	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	1,50	--	--	--	--	
E.10_B	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	4,50	-6,53	-9,72	-18,85	-6,76	
E.10_C	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	7,50	8,92	6,01	-2,54	8,95	
E.10_D	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	10,50	9,30	6,34	-2,29	9,29	
E.11_A	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	1,50	21,99	19,04	10,43	21,99	
E.11_B	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	4,50	23,93	21,03	12,51	23,98	
E.11_C	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	7,50	23,91	20,98	12,40	23,93	
E.11_D	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	10,50	23,88	20,95	12,36	23,89	
E.12_A	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	1,50	23,91	20,95	12,30	23,90	
E.12_B	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	4,50	26,26	23,35	14,81	26,30	
E.12_C	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	7,50	26,10	23,17	14,57	26,11	
E.12_D	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	10,50	26,16	23,22	14,61	26,16	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	19,50	22,71	19,76	11,14	22,71	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	1,50	11,35	8,09	-1,20	11,05	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	22,50	23,02	20,07	11,45	23,02	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	4,50	17,31	14,32	5,62	17,27	
F.01_C	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	25,50	23,35	20,40	11,78	23,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.01_C	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	7,50	22,63	19,71	11,16	22,66
F.01_D	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	10,50	22,41	19,46	10,85	22,41
F.01_E	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	13,50	22,14	19,19	10,57	22,14
F.01_F	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	16,50	22,37	19,42	10,80	22,37
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	19,50	21,19	18,24	9,63	21,19
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	1,50	8,56	5,35	-3,81	8,31
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	22,50	21,54	18,58	9,95	21,53
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	4,50	13,06	10,02	1,21	12,97
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	25,50	21,90	18,94	10,30	21,89
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	7,50	18,23	15,28	6,67	18,23
F.02_D	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	10,50	18,20	15,22	6,53	18,17
F.02_E	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	13,50	20,05	17,11	8,50	20,05
F.02_F	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	16,50	20,67	17,74	9,15	20,68
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	19,50	20,07	17,15	8,59	20,10
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	1,50	7,80	4,58	-4,60	7,54
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	22,50	20,62	17,66	9,03	20,61
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	4,50	7,55	4,37	-4,71	7,33
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	25,50	21,02	18,06	9,41	21,01
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	7,50	10,92	7,80	-1,15	10,76
F.03_D	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	10,50	12,06	8,96	0,05	11,92
F.03_E	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	13,50	18,03	15,10	6,52	18,05
F.03_F	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	16,50	19,39	16,48	7,94	19,43
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	19,50	7,32	4,16	-4,90	7,12
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	1,50	--	--	--	--
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	22,50	8,50	5,37	-3,62	8,33
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	4,50	--	--	--	--
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	25,50	9,86	6,77	-2,13	9,73
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	7,50	5,26	2,08	-7,02	5,04
F.04_D	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	10,50	6,19	2,97	-6,22	5,93
F.04_E	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	13,50	6,70	3,48	-5,70	6,44
F.04_F	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	16,50	6,82	3,63	-5,50	6,59
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	19,50	13,12	10,21	1,68	13,16
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	1,50	-2,60	-5,95	-15,47	-2,98
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	22,50	-5,06	-8,32	-17,62	-5,36
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	4,50	-1,76	-5,05	-14,42	-2,09
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	25,50	-4,53	-7,80	-17,10	-4,83
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	7,50	3,62	0,42	-8,73	3,38
F.06_D	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	10,50	5,32	2,14	-6,95	5,10
F.06_E	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	13,50	6,50	3,46	-5,33	6,41
F.06_F	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	16,50	12,84	9,94	1,42	12,89
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	19,50	19,84	16,90	8,29	19,84
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	1,50	-2,56	-5,92	-15,43	-2,94
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	22,50	19,03	16,07	7,44	19,02
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	4,50	0,29	-2,94	-12,17	0,02
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	25,50	19,30	16,34	7,71	19,29
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	7,50	4,80	1,63	-7,44	4,59
F.07_D	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	10,50	19,35	16,39	7,75	19,34
F.07_E	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	13,50	19,46	16,51	7,88	19,46
F.07_F	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	16,50	20,00	17,06	8,46	20,01
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	19,50	17,83	14,86	6,21	17,81
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	1,50	1,98	-1,42	-11,05	1,56
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	22,50	18,09	15,12	6,47	18,07
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	4,50	-0,03	-3,29	-12,59	-0,33
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	25,50	18,36	15,39	6,74	18,34
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	7,50	10,10	7,20	-1,32	10,15
F.08_D	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	10,50	18,88	15,92	7,29	18,87
F.08_E	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	13,50	18,32	15,36	6,72	18,31
F.08_F	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	16,50	18,07	15,11	6,47	18,06
F.09_A	Westgevel	gebouw F	189302,34	334182,70	19,50	22,47	19,51	10,88	22,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Broeksittarderweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Broeksittarderweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.09_A	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	1,50	9,37	6,10	-3,19	9,07	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	22,50	22,76	19,81	11,18	22,76	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	4,50	13,16	10,00	0,95	12,96	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	25,50	23,09	20,13	11,50	23,08	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	7,50	23,48	20,57	12,05	23,52	
F.09_D	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	10,50	23,19	20,24	11,64	23,19	
F.09_E	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	13,50	22,37	19,42	10,79	22,37	
F.09_F	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	16,50	22,38	19,42	10,79	22,37	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	19,50	21,75	18,79	10,15	21,74	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	1,50	14,48	11,23	1,96	14,19	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	22,50	21,83	18,87	10,22	21,82	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	4,50	20,90	18,00	9,47	20,94	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	25,50	22,16	19,19	10,54	22,14	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	7,50	22,76	19,84	11,28	22,79	
F.10_D	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	10,50	22,75	19,82	11,22	22,76	
F.10_E	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	13,50	21,23	18,27	9,63	21,22	
F.10_F	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	16,50	21,54	18,58	9,94	21,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	19,50	--	--	--	--
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	1,50	10,22	7,04	-1,67	10,08
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	22,50	--	--	--	--
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	4,50	11,58	8,36	-0,35	11,42
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	25,50	--	--	--	--
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	7,50	12,52	9,26	0,55	12,35
A.01_D	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	10,50	12,22	8,96	0,25	12,05
A.01_E	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	13,50	--	--	--	--
A.01_F	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	16,50	--	--	--	--
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	19,50	--	--	--	--
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	1,50	9,17	5,96	-2,75	9,02
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	22,50	--	--	--	--
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	4,50	10,39	7,16	-1,55	10,23
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	25,50	--	--	--	--
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	7,50	10,94	7,66	-1,05	10,76
A.02_D	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	10,50	11,24	7,97	-0,74	11,06
A.02_E	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	13,50	6,13	2,81	-5,90	5,93
A.02_F	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	16,50	-7,98	-11,89	-20,60	-8,45
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	19,50	--	--	--	--
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	1,50	9,46	6,12	-2,59	9,25
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	22,50	--	--	--	--
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	4,50	9,37	6,03	-2,68	9,16
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	25,50	--	--	--	--
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	7,50	9,57	6,24	-2,47	9,36
A.03_D	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	10,50	9,50	6,18	-2,53	9,30
A.03_E	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	13,50	8,83	5,47	-3,24	8,61
A.03_F	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	16,50	9,11	5,75	-2,96	8,89
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	19,50	--	--	--	--
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	1,50	14,36	11,16	2,45	14,21
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	22,50	--	--	--	--
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	4,50	14,92	11,70	2,99	14,76
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	25,50	--	--	--	--
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	7,50	14,87	11,61	2,90	14,70
A.04_D	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	10,50	14,81	11,55	2,84	14,64
A.04_E	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	13,50	14,51	11,24	2,53	14,33
A.04_F	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	16,50	11,68	8,41	-0,30	11,50
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	19,50	2,76	-0,52	-9,23	2,58
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	1,50	--	--	--	--
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	22,50	7,07	3,95	-4,76	6,96
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	4,50	-5,40	-9,23	-17,94	-5,84
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	25,50	7,87	4,77	-3,94	7,77
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	7,50	-4,48	-8,39	-17,10	-4,95
A.05_D	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	10,50	-3,72	-7,58	-16,29	-4,17
A.05_E	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	13,50	-2,69	-6,44	-15,15	-3,09
A.05_F	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	16,50	-1,20	-4,81	-13,52	-1,54
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	19,50	3,07	-0,21	-8,92	2,89
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	1,50	-17,63	-21,80	-30,51	-18,22
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	22,50	7,77	4,67	-4,04	7,67
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	4,50	-5,38	-9,15	-17,86	-5,79
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	25,50	8,42	5,33	-3,38	8,33
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	7,50	-4,19	-8,07	-16,78	-4,65
A.06_D	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	10,50	-3,46	-7,30	-16,01	-3,90
A.06_E	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	13,50	-2,46	-6,19	-14,90	-2,85
A.06_F	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	16,50	-0,87	-4,47	-13,18	-1,20
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	19,50	14,36	11,11	2,40	14,19
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	1,50	-4,11	-7,98	-16,69	-4,57
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	22,50	14,83	11,57	2,86	14,66
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	4,50	-0,91	-4,70	-13,41	-1,33
A.07_C	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	25,50	16,33	13,07	4,36	16,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A.07_C	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	7,50	0,97	-2,84	-11,55	0,54	
A.07_D	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	10,50	4,98	1,48	-7,23	4,69	
A.07_E	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	13,50	12,45	9,31	0,60	12,33	
A.07_F	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	16,50	13,83	10,65	1,94	13,69	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	19,50	15,19	11,94	3,23	15,02	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	1,50	6,84	3,64	-5,07	6,69	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	22,50	16,71	13,47	4,76	16,54	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	4,50	8,49	5,29	-3,42	8,34	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	25,50	17,06	13,82	5,11	16,89	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	7,50	1,31	-2,52	-11,23	0,87	
A.08_D	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	10,50	5,58	2,08	-6,63	5,29	
A.08_E	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	13,50	13,21	10,08	1,37	13,10	
A.08_F	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	16,50	14,70	11,48	2,77	14,54	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	19,50	14,89	11,63	2,92	14,72	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	1,50	12,94	9,79	1,08	12,82	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	22,50	16,44	13,20	4,49	16,27	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	4,50	13,95	10,76	2,05	13,81	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	25,50	16,83	13,60	4,89	16,67	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	7,50	13,66	10,41	1,70	13,49	
A.09_D	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	10,50	13,64	10,38	1,67	13,47	
A.09_E	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	13,50	14,02	10,75	2,04	13,84	
A.09_F	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	16,50	14,44	11,18	2,47	14,27	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	19,50	17,06	13,81	5,10	16,89	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	1,50	14,97	11,81	3,10	14,84	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	22,50	18,29	15,06	6,35	18,13	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	4,50	15,91	12,72	4,01	15,77	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	25,50	18,66	15,42	6,71	18,49	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	7,50	15,74	12,49	3,78	15,57	
A.10_D	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	10,50	15,77	12,52	3,81	15,60	
A.10_E	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	13,50	16,15	12,89	4,18	15,98	
A.10_F	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	16,50	16,59	13,34	4,63	16,42	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	19,50	16,57	13,37	4,66	16,42	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	1,50	15,38	12,24	3,53	15,26	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	22,50	17,49	14,28	5,57	17,34	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	4,50	16,02	12,87	4,16	15,90	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	25,50	17,83	14,62	5,91	17,68	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	7,50	15,78	12,59	3,88	15,64	
A.11_D	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	10,50	15,90	12,71	4,00	15,76	
A.11_E	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	13,50	15,86	12,66	3,95	15,71	
A.11_F	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	16,50	16,21	13,01	4,30	16,06	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	19,50	15,18	11,95	3,24	15,02	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	1,50	15,25	12,08	3,37	15,12	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	22,50	16,33	13,10	4,39	16,17	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	4,50	15,88	12,70	3,99	15,74	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	25,50	17,40	14,16	5,45	17,23	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	7,50	15,69	12,46	3,75	15,53	
A.12_D	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	10,50	15,89	12,67	3,96	15,73	
A.12_E	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	13,50	14,50	11,28	2,57	14,34	
A.12_F	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	16,50	14,84	11,62	2,91	14,68	
B.01_A	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	1,50	-15,77	-19,51	-28,22	-16,17	
B.01_B	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	4,50	-18,88	-22,74	-31,45	-19,33	
B.01_C	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	7,50	-18,77	-22,76	-31,47	-19,28	
B.01_D	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	10,50	--	--	--	--	
B.02_A	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	1,50	-7,50	-11,29	-20,00	-7,92	
B.02_B	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	4,50	-6,87	-10,62	-19,33	-7,27	
B.02_C	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	7,50	-5,71	-9,45	-18,16	-6,11	
B.02_D	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	10,50	-1,10	-4,38	-13,09	-1,28	
B.03_A	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	1,50	13,71	10,59	1,88	13,60	
B.03_B	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	4,50	14,54	11,37	2,66	14,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B.03_C	Noordgevel	gebouw B	189355,74	334441,22	7,50	14,35	11,13	2,42	14,19
B.03_D	Noordgevel	gebouw B	189355,74	334441,22	10,50	14,21	10,98	2,27	14,05
B.04_A	Noordgevel	gebouw B	189370,99	334443,03	1,50	-1,47	-5,37	-14,08	-1,94
B.04_B	Noordgevel	gebouw B	189370,99	334443,03	4,50	-0,17	-3,99	-12,70	-0,60
B.04_C	Noordgevel	gebouw B	189370,99	334443,03	7,50	2,47	-1,18	-9,89	2,11
B.04_D	Noordgevel	gebouw B	189370,99	334443,03	10,50	7,91	4,63	-4,08	7,73
B.05_A	Oostgevel	gebouw B	189380,08	334440,01	1,50	-13,58	-17,54	-26,25	-14,08
B.05_B	Oostgevel	gebouw B	189380,08	334440,01	4,50	12,63	9,51	0,80	12,52
B.05_C	Oostgevel	gebouw B	189380,08	334440,01	7,50	5,52	2,25	-6,46	5,34
B.05_D	Oostgevel	gebouw B	189380,08	334440,01	10,50	5,48	2,18	-6,53	5,29
B.06_A	Oostgevel	gebouw B	189381,73	334428,35	1,50	-10,68	-14,72	-23,43	-11,21
B.06_B	Oostgevel	gebouw B	189381,73	334428,35	4,50	8,48	5,32	-3,39	8,35
B.06_C	Oostgevel	gebouw B	189381,73	334428,35	7,50	8,09	4,88	-3,83	7,94
B.06_D	Oostgevel	gebouw B	189381,73	334428,35	10,50	7,87	4,64	-4,07	7,71
B.07_A	Zuidgevel	gebouw B	189374,70	334423,24	1,50	-3,94	-7,58	-16,29	-4,29
B.07_B	Zuidgevel	gebouw B	189374,70	334423,24	4,50	4,23	0,96	-7,75	4,05
B.07_C	Zuidgevel	gebouw B	189374,70	334423,24	7,50	4,26	0,88	-7,83	4,03
B.07_D	Zuidgevel	gebouw B	189374,70	334423,24	10,50	4,75	1,31	-7,40	4,49
B.08_A	Zuidgevel	gebouw B	189358,89	334420,45	1,50	-4,38	-7,73	-16,44	-4,60
B.08_B	Zuidgevel	gebouw B	189358,89	334420,45	4,50	-1,01	-4,57	-13,28	-1,33
B.08_C	Zuidgevel	gebouw B	189358,89	334420,45	7,50	-2,01	-5,67	-14,38	-2,37
B.08_D	Zuidgevel	gebouw B	189358,89	334420,45	10,50	-1,37	-5,08	-13,79	-1,75
B.09_A	Zuidgevel	gebouw B	189350,46	334419,23	1,50	-4,30	-7,63	-16,34	-4,51
B.09_B	Zuidgevel	gebouw B	189350,46	334419,23	4,50	-3,47	-6,92	-15,63	-3,73
B.09_C	Zuidgevel	gebouw B	189350,46	334419,23	7,50	-3,18	-6,75	-15,46	-3,50
B.09_D	Zuidgevel	gebouw B	189350,46	334419,23	10,50	-2,33	-5,98	-14,69	-2,69
B.10_A	Zuidgevel	gebouw B	189339,01	334417,53	1,50	10,57	7,36	-1,35	10,42
B.10_B	Zuidgevel	gebouw B	189339,01	334417,53	4,50	12,03	8,85	0,14	11,89
B.10_C	Zuidgevel	gebouw B	189339,01	334417,53	7,50	11,96	8,70	-0,01	11,79
B.10_D	Zuidgevel	gebouw B	189339,01	334417,53	10,50	12,27	9,00	0,29	12,09
B.11_A	Westgevel	gebouw B	189332,06	334420,27	1,50	15,48	12,30	3,59	15,34
B.11_B	Westgevel	gebouw B	189332,06	334420,27	4,50	16,75	13,60	4,89	16,63
B.11_C	Westgevel	gebouw B	189332,06	334420,27	7,50	16,62	13,41	4,70	16,47
B.11_D	Westgevel	gebouw B	189332,06	334420,27	10,50	16,86	13,64	4,93	16,70
B.12_A	Westgevel	gebouw B	189330,41	334433,06	1,50	15,12	11,95	3,24	14,99
B.12_B	Westgevel	gebouw B	189330,41	334433,06	4,50	16,18	13,02	4,31	16,05
B.12_C	Westgevel	gebouw B	189330,41	334433,06	7,50	15,96	12,74	4,03	15,80
B.12_D	Westgevel	gebouw B	189330,41	334433,06	10,50	16,13	12,91	4,20	15,97
C.01_A	Noordgevel	gebouw C	189340,39	334391,18	19,50	--	--	--	--
C.01_A	Noordgevel	gebouw C	189340,35	334391,18	1,50	-12,01	-16,00	-24,71	-12,52
C.01_B	Noordgevel	gebouw C	189340,39	334391,18	22,50	--	--	--	--
C.01_B	Noordgevel	gebouw C	189340,35	334391,18	4,50	-10,59	-14,36	-23,07	-11,00
C.01_C	Noordgevel	gebouw C	189340,39	334391,18	25,50	--	--	--	--
C.01_C	Noordgevel	gebouw C	189340,35	334391,18	7,50	--	--	--	--
C.01_D	Noordgevel	gebouw C	189340,35	334391,18	10,50	--	--	--	--
C.01_E	Noordgevel	gebouw C	189340,35	334391,18	13,50	--	--	--	--
C.01_F	Noordgevel	gebouw C	189340,35	334391,18	16,50	--	--	--	--
C.02_A	Noordgevel	gebouw C	189346,95	334388,88	19,50	--	--	--	--
C.02_A	Noordgevel	gebouw C	189346,91	334388,88	1,50	-8,64	-12,23	-20,94	-8,97
C.02_B	Noordgevel	gebouw C	189346,95	334388,88	22,50	--	--	--	--
C.02_B	Noordgevel	gebouw C	189346,91	334388,88	4,50	-8,66	-12,20	-20,91	-8,97
C.02_C	Noordgevel	gebouw C	189346,95	334388,88	25,50	--	--	--	--
C.02_C	Noordgevel	gebouw C	189346,91	334388,88	7,50	-8,70	-12,35	-21,06	-9,06
C.02_D	Noordgevel	gebouw C	189346,91	334388,88	10,50	-8,55	-12,28	-20,99	-8,94
C.02_E	Noordgevel	gebouw C	189346,91	334388,88	13,50	--	--	--	--
C.02_F	Noordgevel	gebouw C	189346,91	334388,88	16,50	--	--	--	--
C.03_A	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	19,50	--	--	--	--
C.03_A	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	1,50	8,86	5,63	-3,08	8,70
C.03_B	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C.03_B	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	4,50	10,69	7,53	-1,18	10,56
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	25,50	--	--	--	--
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	7,50	10,63	7,37	-1,34	10,46
C.03_D	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	10,50	10,64	7,36	-1,35	10,46
C.03_E	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	13,50	--	--	--	--
C.03_F	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	16,50	--	--	--	--
C.04_A	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	1,50	-6,13	-9,75	-18,46	-6,47
C.04_B	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	4,50	-5,78	-9,36	-18,07	-6,11
C.04_C	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	7,50	-5,70	-9,42	-18,13	-6,09
C.04_D	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	10,50	-5,50	-9,34	-18,05	-5,94
C.04_E	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	13,50	--	--	--	--
C.05_A	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	1,50	-5,46	-9,18	-17,89	-5,85
C.05_B	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	4,50	-4,65	-8,37	-17,08	-5,04
C.05_C	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	7,50	-3,83	-7,64	-16,35	-4,26
C.05_D	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	10,50	-2,24	-5,98	-14,69	-2,64
C.05_E	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	13,50	--	--	--	--
C.06_A	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	1,50	--	--	--	--
C.06_B	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	4,50	-1,45	-5,16	-13,87	-1,83
C.06_C	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	7,50	0,06	-3,62	-12,33	-0,31
C.06_D	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	10,50	1,61	-1,97	-10,68	1,28
C.06_E	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	13,50	4,93	1,59	-7,12	4,72
C.07_A	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	1,50	--	--	--	--
C.07_B	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	4,50	-2,75	-6,46	-15,17	-3,13
C.07_C	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	7,50	3,41	-0,30	-9,01	3,03
C.07_D	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	10,50	4,77	1,16	-7,55	4,43
C.07_E	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	13,50	7,85	4,50	-4,21	7,63
C.08_A	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	1,50	-1,27	-4,94	-13,65	-1,64
C.08_B	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	4,50	-0,04	-3,74	-12,45	-0,42
C.08_C	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	7,50	4,04	0,28	-8,43	3,63
C.08_D	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	10,50	5,58	1,87	-6,84	5,20
C.08_E	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	13,50	8,75	5,24	-3,47	8,46
C.09_A	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	1,50	-0,81	-4,48	-13,19	-1,18
C.09_B	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	4,50	0,49	-3,24	-11,95	0,10
C.09_C	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	7,50	2,01	-1,78	-10,49	1,59
C.09_D	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	10,50	4,32	0,58	-8,13	3,92
C.09_E	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	13,50	8,75	5,28	-3,43	8,48
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	19,50	10,82	7,60	-1,11	10,66
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	1,50	-2,36	-5,75	-14,46	-2,60
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	22,50	5,44	1,47	-7,24	4,94
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	4,50	-1,19	-4,71	-13,42	-1,49
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	25,50	7,70	3,82	-4,89	7,24
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	7,50	-0,36	-4,00	-12,71	-0,71
C.10_D	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	10,50	0,61	-3,09	-11,80	0,23
C.10_E	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	13,50	2,96	-0,66	-9,37	2,62
C.10_F	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	16,50	9,61	6,40	-2,31	9,46
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	19,50	10,93	7,71	-1,00	10,77
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	1,50	-0,14	-3,74	-12,45	-0,47
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	22,50	5,64	1,67	-7,04	5,14
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	4,50	1,78	-1,81	-10,52	1,45
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	25,50	7,82	3,93	-4,78	7,35
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	7,50	3,66	0,10	-8,61	3,34
C.11_D	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	10,50	5,41	1,93	-6,78	5,13
C.11_E	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	13,50	3,15	-0,48	-9,19	2,80
C.11_F	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	16,50	9,70	6,49	-2,22	9,55
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	19,50	3,39	-0,53	-9,24	2,91
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	1,50	-0,20	-3,80	-12,51	-0,53
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	22,50	5,37	1,41	-7,30	4,87
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	4,50	1,42	-2,12	-10,83	1,11
C.12_C	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	25,50	7,60	3,73	-4,98	7,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C.12_C	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	7,50	3,20	-0,32	-9,03	2,90	
C.12_D	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	10,50	4,98	1,55	-7,16	4,72	
C.12_E	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	13,50	0,14	-3,60	-12,31	-0,26	
C.12_F	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	16,50	1,24	-2,59	-11,30	0,80	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	19,50	20,14	16,92	8,21	19,98	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	1,50	14,44	11,16	2,45	14,26	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	22,50	20,55	17,33	8,62	20,39	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	4,50	17,28	14,14	5,43	17,16	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	25,50	20,67	17,45	8,74	20,51	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	7,50	17,35	14,15	5,44	17,20	
C.13_D	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	10,50	17,81	14,59	5,88	17,65	
C.13_E	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	13,50	18,06	14,84	6,13	17,90	
C.13_F	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	16,50	18,54	15,32	6,61	18,38	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	19,50	19,59	16,37	7,66	19,43	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	1,50	15,14	11,89	3,18	14,97	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	22,50	20,14	16,91	8,20	19,98	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	4,50	17,02	13,87	5,16	16,90	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	25,50	20,29	17,06	8,35	20,13	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	7,50	17,01	13,79	5,08	16,85	
C.14_D	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	10,50	17,43	14,20	5,49	17,27	
C.14_E	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	13,50	17,67	14,44	5,73	17,51	
C.14_F	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	16,50	18,14	14,91	6,20	17,98	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	19,50	11,54	8,34	-0,37	11,39	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	1,50	2,80	-0,77	-9,48	2,48	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	22,50	11,98	8,77	0,06	11,83	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	4,50	10,18	7,06	-1,65	10,07	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	25,50	12,47	9,25	0,54	12,31	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	7,50	10,15	6,98	-1,73	10,02	
D.01_D	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	10,50	10,23	7,04	-1,67	10,09	
D.01_E	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	13,50	10,66	7,47	-1,24	10,52	
D.01_F	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	16,50	11,09	7,90	-0,81	10,95	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	19,50	12,02	8,71	0,00	11,82	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	1,50	2,60	-1,14	-9,85	2,20	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	22,50	12,28	8,97	0,26	12,08	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	4,50	10,36	7,16	-1,55	10,21	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	25,50	12,84	9,51	0,80	12,63	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	7,50	10,33	7,06	-1,65	10,15	
D.02_D	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	10,50	10,49	7,20	-1,51	10,30	
D.02_E	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	13,50	11,11	7,82	-0,89	10,92	
D.02_F	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	16,50	11,57	8,27	-0,44	11,38	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	19,50	2,66	-1,15	-9,86	2,23	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	1,50	-4,01	-7,76	-16,47	-4,41	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	22,50	1,76	-2,25	-10,96	1,24	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	4,50	-3,44	-7,20	-15,91	-3,85	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	25,50	3,70	-0,26	-8,97	3,20	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	7,50	-3,11	-7,00	-15,71	-3,58	
D.03_D	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	10,50	-2,18	-6,10	-14,81	-2,66	
D.03_E	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	13,50	0,96	-2,69	-11,40	0,60	
D.03_F	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	16,50	1,84	-1,91	-10,62	1,44	
D.04_A	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	1,50	-1,94	-5,84	-14,55	-2,41	
D.04_B	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	4,50	-1,16	-4,96	-13,67	-1,59	
D.04_C	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	7,50	-0,16	-4,00	-12,71	-0,60	
D.04_D	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	10,50	1,74	-1,98	-10,69	1,35	
D.04_E	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	13,50	5,20	1,71	-7,00	4,92	
D.05_A	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	1,50	-1,99	-5,80	-14,51	-2,42	
D.05_B	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	4,50	-1,03	-4,83	-13,54	-1,46	
D.05_C	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	7,50	-0,18	-4,03	-12,74	-0,63	
D.05_D	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	10,50	1,63	-2,11	-10,82	1,23	
D.05_E	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	13,50	4,78	1,26	-7,45	4,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.06_A	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	1,50	-10,96	-15,00	-23,71	-11,49
D.06_B	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	4,50	9,38	6,28	-2,43	9,28
D.06_C	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	7,50	10,22	6,96	-1,75	10,05
D.06_D	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	10,50	11,32	7,96	-0,75	11,10
D.06_E	Oostgevel	gebouw D	189375,65	334320,89	13,50	13,31	10,04	1,33	13,13
D.07_A	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	1,50	-11,03	-15,07	-23,78	-11,56
D.07_B	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	4,50	10,61	7,49	-1,22	10,50
D.07_C	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	7,50	11,58	8,35	-0,36	11,42
D.07_D	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	10,50	12,76	9,40	0,69	12,54
D.07_E	Oostgevel	gebouw D	189374,85	334311,82	13,50	14,86	11,60	2,89	14,69
D.08_A	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	1,50	2,69	-1,17	-9,88	2,24
D.08_B	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	4,50	11,59	8,33	-0,38	11,42
D.08_C	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	7,50	13,28	9,90	1,19	13,05
D.08_D	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	10,50	16,10	12,68	3,97	15,85
D.08_E	Zuidgevel	gebouw D	189367,17	334307,09	13,50	22,54	19,41	10,70	22,43
D.09_A	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	1,50	2,77	-1,08	-9,79	2,32
D.09_B	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	4,50	5,23	1,43	-7,28	4,80
D.09_C	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	7,50	8,87	5,16	-3,55	8,49
D.09_D	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	10,50	13,78	10,31	1,60	13,51
D.09_E	Zuidgevel	gebouw D	189356,02	334307,46	13,50	22,31	19,20	10,49	22,21
D.10_A	Zuidgevel	gebouw D	189347,97	334308,26	19,50	25,68	22,54	13,83	25,56
D.10_A	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	1,50	2,73	-1,11	-9,82	2,29
D.10_B	Zuidgevel	gebouw D	189347,97	334308,26	22,50	25,37	22,20	13,49	25,24
D.10_B	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	4,50	5,22	1,42	-7,29	4,79
D.10_C	Zuidgevel	gebouw D	189347,97	334308,26	25,50	25,37	22,19	13,48	25,23
D.10_C	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	7,50	8,77	5,05	-3,66	8,38
D.10_D	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	10,50	13,73	10,26	1,55	13,46
D.10_E	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	13,50	22,32	19,21	10,50	22,22
D.10_F	Zuidgevel	gebouw D	189347,95	334308,28	16,50	24,85	21,77	13,06	24,76
D.11_A	Zuidgevel	gebouw D	189338,24	334311,47	19,50	25,50	22,36	13,65	25,38
D.11_A	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	1,50	2,72	-1,14	-9,85	2,27
D.11_B	Zuidgevel	gebouw D	189338,24	334311,47	22,50	25,13	21,96	13,25	25,00
D.11_B	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	4,50	5,48	1,64	-7,07	5,04
D.11_C	Zuidgevel	gebouw D	189338,24	334311,47	25,50	25,14	21,96	13,25	25,00
D.11_C	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	7,50	8,32	4,58	-4,13	7,92
D.11_D	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	10,50	13,51	10,05	1,34	13,24
D.11_E	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	13,50	22,30	19,19	10,48	22,20
D.11_F	Zuidgevel	gebouw D	189338,23	334311,49	16,50	24,72	21,65	12,94	24,64
D.12_A	Zuidgevel	gebouw D	189330,70	334310,74	19,50	25,35	22,19	13,48	25,22
D.12_A	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	1,50	14,66	11,45	2,74	14,51
D.12_B	Zuidgevel	gebouw D	189330,70	334310,74	22,50	24,87	21,69	12,98	24,73
D.12_B	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	4,50	16,45	13,33	4,62	16,34
D.12_C	Zuidgevel	gebouw D	189330,70	334310,74	25,50	24,87	21,69	12,98	24,73
D.12_C	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	7,50	17,08	13,86	5,15	16,92
D.12_D	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	10,50	18,53	15,28	6,57	18,36
D.12_E	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	13,50	22,82	19,69	10,98	22,71
D.12_F	Zuidgevel	gebouw D	189330,68	334310,75	16,50	24,85	21,75	13,04	24,75
D.13_A	Westgevel	gebouw D	189324,55	334315,00	19,50	23,79	20,59	11,88	23,64
D.13_A	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	1,50	18,74	15,57	6,86	18,61
D.13_B	Westgevel	gebouw D	189324,55	334315,00	22,50	23,79	20,59	11,88	23,64
D.13_B	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	4,50	20,37	17,28	8,57	20,28
D.13_C	Westgevel	gebouw D	189324,55	334315,00	25,50	23,78	20,58	11,87	23,63
D.13_C	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	7,50	20,77	17,61	8,90	20,64
D.13_D	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	10,50	21,47	18,28	9,57	21,33
D.13_E	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	13,50	22,14	18,95	10,24	22,00
D.13_F	Westgevel	gebouw D	189324,53	334315,01	16,50	23,65	20,45	11,74	23,50
D.14_A	Westgevel	gebouw D	189325,66	334327,41	19,50	22,71	19,52	10,81	22,57
D.14_A	Westgevel	gebouw D	189325,65	334327,42	1,50	18,04	14,87	6,16	17,91
D.14_B	Westgevel	gebouw D	189325,66	334327,41	22,50	22,74	19,55	10,84	22,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	4,50	19,62	16,53	7,82	19,53
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	25,50	22,72	19,53	10,82	22,58
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	7,50	20,01	16,84	8,13	19,88
D.14_D	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	10,50	20,65	17,47	8,76	20,51
D.14_E	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	13,50	21,27	18,09	9,38	21,13
D.14_F	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	16,50	22,50	19,31	10,60	22,36
E.01_A	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	1,50	3,31	-0,46	-9,17	2,90
E.01_B	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	4,50	11,05	7,91	-0,80	10,93
E.01_C	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	7,50	11,56	8,35	-0,36	11,41
E.01_D	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	10,50	12,62	9,39	0,68	12,46
E.02_A	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	1,50	5,74	1,99	-6,72	5,34
E.02_B	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	4,50	12,75	9,59	0,88	12,62
E.02_C	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	7,50	13,52	10,29	1,58	13,36
E.02_D	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	10,50	14,75	11,48	2,77	14,57
E.03_A	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	1,50	3,21	-0,69	-9,40	2,74
E.03_B	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	4,50	5,26	1,52	-7,19	4,86
E.03_C	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	7,50	7,55	3,89	-4,82	7,19
E.03_D	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	10,50	11,05	7,58	-1,13	10,78
E.04_A	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	1,50	2,98	-0,97	-9,68	2,49
E.04_B	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	4,50	4,07	0,35	-8,36	3,68
E.04_C	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	7,50	6,80	3,23	-5,48	6,48
E.04_D	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	10,50	9,85	6,42	-2,29	9,59
E.05_A	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	1,50	10,37	6,80	-1,91	10,05
E.05_B	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	4,50	17,46	14,35	5,64	17,36
E.05_C	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	7,50	20,48	17,32	8,61	20,35
E.05_D	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	10,50	21,39	18,18	9,47	21,24
E.06_A	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	1,50	10,18	6,43	-2,28	9,78
E.06_B	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	4,50	17,53	14,40	5,69	17,42
E.06_C	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	7,50	21,40	18,24	9,53	21,27
E.06_D	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	10,50	22,29	19,08	10,37	22,14
E.07_A	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	1,50	9,96	5,98	-2,73	9,45
E.07_B	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	4,50	22,75	19,58	10,87	22,62
E.07_C	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	7,50	26,54	23,42	14,71	26,43
E.07_D	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	10,50	27,45	24,27	15,56	27,31
E.08_A	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	1,50	8,05	4,04	-4,67	7,53
E.08_B	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	4,50	22,99	19,82	11,11	22,86
E.08_C	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	7,50	26,34	23,23	14,52	26,24
E.08_D	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	10,50	27,75	24,57	15,86	27,61
E.09_A	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	1,50	8,83	4,82	-3,89	8,31
E.09_B	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	4,50	23,18	20,01	11,30	23,05
E.09_C	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	7,50	26,27	23,16	14,45	26,17
E.09_D	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	10,50	27,50	24,32	15,61	27,36
E.10_A	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	1,50	9,00	4,91	-3,80	8,45
E.10_B	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	4,50	22,99	19,82	11,11	22,86
E.10_C	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	7,50	25,95	22,85	14,14	25,85
E.10_D	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	10,50	26,97	23,79	15,08	26,83
E.11_A	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	1,50	12,03	8,00	-0,71	11,50
E.11_B	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	4,50	21,53	18,36	9,65	21,40
E.11_C	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	7,50	23,97	20,85	12,14	23,86
E.11_D	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	10,50	25,17	21,99	13,28	25,03
E.12_A	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	1,50	13,59	9,66	0,95	13,11
E.12_B	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	4,50	21,02	17,88	9,17	20,90
E.12_C	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	7,50	23,10	19,97	11,26	22,99
E.12_D	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	10,50	24,05	20,88	12,17	23,92
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	19,50	15,28	12,19	3,48	15,19
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	1,50	7,63	3,46	-5,25	7,04
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	22,50	15,64	12,55	3,84	15,55
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	4,50	15,79	12,60	3,89	15,65
F.01_C	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	25,50	16,04	12,93	4,22	15,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.01_C	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	7,50	19,35	16,23	7,52	19,24
F.01_D	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	10,50	19,84	16,67	7,96	19,71
F.01_E	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	13,50	20,84	17,68	8,97	20,71
F.01_F	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	16,50	14,69	11,59	2,88	14,59
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	19,50	14,23	11,14	2,43	14,14
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	1,50	7,73	3,63	-5,08	7,17
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	22,50	14,60	11,51	2,80	14,51
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	4,50	15,90	12,66	3,95	15,73
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	25,50	15,00	11,89	3,18	14,90
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	7,50	20,71	17,61	8,90	20,61
F.02_D	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	10,50	21,09	17,93	9,22	20,96
F.02_E	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	13,50	21,90	18,73	10,02	21,77
F.02_F	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	16,50	13,60	10,49	1,78	13,50
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	19,50	10,78	7,62	-1,09	10,65
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	1,50	8,05	3,99	-4,72	7,51
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	22,50	11,09	7,93	-0,78	10,96
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	4,50	16,80	13,61	4,90	16,66
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	25,50	11,42	8,25	-0,46	11,29
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	7,50	20,40	17,30	8,59	20,30
F.03_D	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	10,50	20,71	17,55	8,84	20,58
F.03_E	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	13,50	21,36	18,19	9,48	21,23
F.03_F	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	16,50	10,24	7,07	-1,64	10,11
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	19,50	37,97	34,75	26,04	37,81
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	1,50	19,04	14,98	6,27	18,50
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	22,50	37,49	34,27	25,56	37,33
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	4,50	26,50	23,04	14,33	26,23
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	25,50	37,11	33,89	25,18	36,95
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	7,50	37,27	34,10	25,39	37,14
F.04_D	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	10,50	38,13	34,92	26,21	37,98
F.04_E	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	13,50	38,25	35,03	26,32	38,09
F.04_F	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	16,50	38,26	35,04	26,33	38,10
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	19,50	43,29	40,04	31,33	43,12
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	1,50	35,64	32,32	23,61	35,44
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	22,50	42,87	39,62	30,91	42,70
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	4,50	37,80	34,49	25,78	37,60
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	25,50	42,42	39,17	30,46	42,25
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	7,50	43,79	40,57	31,86	43,63
F.06_D	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	10,50	44,12	40,88	32,17	43,95
F.06_E	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	13,50	43,96	40,71	32,00	43,79
F.06_F	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	16,50	43,67	40,42	31,71	43,50
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	19,50	43,40	40,15	31,44	43,23
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	1,50	40,36	37,08	28,37	40,18
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	22,50	42,96	39,71	31,00	42,79
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	4,50	41,45	38,19	29,48	41,28
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	25,50	42,51	39,26	30,55	42,34
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	7,50	43,96	40,73	32,02	43,80
F.07_D	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	10,50	44,27	41,02	32,31	44,10
F.07_E	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	13,50	44,07	40,82	32,11	43,90
F.07_F	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	16,50	43,77	40,52	31,81	43,60
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	19,50	43,39	40,14	31,43	43,22
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	1,50	42,27	39,00	30,29	42,09
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	22,50	42,94	39,69	30,98	42,77
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	4,50	42,96	39,72	31,01	42,79
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	25,50	42,48	39,23	30,52	42,31
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	7,50	44,02	40,77	32,06	43,85
F.08_D	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	10,50	44,29	41,04	32,33	44,12
F.08_E	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	13,50	44,09	40,84	32,13	43,92
F.08_F	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	16,50	43,78	40,53	31,82	43,61
F.09_A	Westgevel	gebouw F	189302,34	334182,70	19,50	37,61	34,36	25,65	37,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Lahrstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lahrstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.09_A	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	1,50	37,25	34,00	25,29	37,08	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	22,50	37,23	33,98	25,27	37,06	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	4,50	37,86	34,65	25,94	37,71	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	25,50	36,82	33,57	24,86	36,65	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	7,50	38,21	34,96	26,25	38,04	
F.09_D	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	10,50	38,37	35,12	26,41	38,20	
F.09_E	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	13,50	38,20	34,94	26,23	38,03	
F.09_F	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	16,50	37,94	34,68	25,97	37,77	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	19,50	35,72	32,48	23,77	35,55	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	1,50	15,54	11,70	2,99	15,10	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	22,50	35,43	32,19	23,48	35,26	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	4,50	21,35	17,62	8,91	20,96	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	25,50	35,12	31,88	23,17	34,95	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	7,50	35,61	32,42	23,71	35,47	
F.10_D	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	10,50	36,22	32,99	24,28	36,06	
F.10_E	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	13,50	36,15	32,91	24,20	35,98	
F.10_F	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	16,50	35,96	32,72	24,01	35,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	19,50	24,94	21,92	14,65	25,25
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	1,50	21,93	18,91	11,64	22,24
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	22,50	23,11	20,09	12,82	23,42
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	4,50	22,98	19,96	12,69	23,29
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	25,50	21,20	18,18	10,91	21,51
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	7,50	23,82	20,80	13,53	24,13
A.01_D	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	10,50	24,62	21,59	14,33	24,93
A.01_E	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	13,50	24,95	21,93	14,66	25,26
A.01_F	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	16,50	24,98	21,96	14,69	25,29
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	19,50	26,47	23,45	16,18	26,78
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	1,50	23,15	20,13	12,87	23,47
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	22,50	24,77	21,75	14,48	25,08
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	4,50	24,56	21,54	14,28	24,88
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	25,50	23,34	20,32	13,05	23,65
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	7,50	25,52	22,50	15,24	25,84
A.02_D	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	10,50	26,27	23,25	15,99	26,59
A.02_E	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	13,50	26,50	23,48	16,21	26,81
A.02_F	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	16,50	26,51	23,49	16,22	26,82
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	19,50	27,44	24,42	17,15	27,75
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	1,50	24,09	21,06	13,80	24,40
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	22,50	26,16	23,14	15,87	26,47
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	4,50	25,79	22,77	15,51	26,11
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	25,50	25,07	22,05	14,78	25,38
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	7,50	26,86	23,84	16,57	27,17
A.03_D	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	10,50	27,46	24,44	17,18	27,78
A.03_E	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	13,50	27,62	24,60	17,34	27,94
A.03_F	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	16,50	27,64	24,62	17,35	27,95
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	19,50	27,87	24,85	17,58	28,18
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	1,50	24,29	21,27	14,00	24,60
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	22,50	26,64	23,62	16,35	26,95
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	4,50	26,19	23,17	15,90	26,50
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	25,50	25,23	22,21	14,94	25,54
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	7,50	27,30	24,27	17,01	27,61
A.04_D	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	10,50	27,81	24,79	17,52	28,12
A.04_E	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	13,50	27,94	24,92	17,65	28,25
A.04_F	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	16,50	27,97	24,95	17,67	28,28
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	19,50	33,43	30,42	23,12	33,74
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	1,50	29,72	26,70	19,42	30,03
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	22,50	33,33	30,33	23,02	33,64
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	4,50	31,97	28,94	21,67	32,28
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	25,50	33,18	30,18	22,86	33,49
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	7,50	32,99	29,97	22,70	33,30
A.05_D	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	10,50	33,32	30,30	23,02	33,63
A.05_E	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	13,50	33,38	30,36	23,08	33,69
A.05_F	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	16,50	33,50	30,48	23,18	33,80
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	19,50	33,76	30,76	23,44	34,07
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	1,50	29,94	26,92	19,65	30,25
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	22,50	33,71	30,72	23,40	34,02
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	4,50	32,26	29,24	21,97	32,57
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,67	334477,70	25,50	33,62	30,63	23,31	33,93
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	7,50	33,22	30,20	22,93	33,53
A.06_D	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	10,50	33,47	30,45	23,18	33,78
A.06_E	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	13,50	33,55	30,53	23,25	33,86
A.06_F	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	16,50	33,75	30,73	23,43	34,05
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	19,50	32,15	29,18	21,85	32,47
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	1,50	28,08	25,06	17,82	28,40
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	22,50	32,48	29,52	22,19	32,81
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	4,50	30,44	27,43	20,18	30,76
A.07_C	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	25,50	32,66	29,69	22,37	32,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A.07_C	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	7,50	31,39	28,37	21,10	31,70	
A.07_D	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	10,50	31,56	28,54	21,27	31,87	
A.07_E	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	13,50	31,67	28,65	21,37	31,98	
A.07_F	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	16,50	31,97	28,96	21,65	32,28	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	19,50	31,71	28,75	21,46	32,05	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	1,50	27,79	24,73	17,40	28,06	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	22,50	31,93	28,99	21,69	32,28	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	4,50	30,03	26,97	19,66	30,31	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	25,50	32,22	29,28	21,98	32,57	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	7,50	31,09	28,05	20,74	31,38	
A.08_D	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	10,50	31,17	28,15	20,87	31,48	
A.08_E	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	13,50	31,25	28,23	20,96	31,56	
A.08_F	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	16,50	31,62	28,64	21,35	31,95	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	19,50	30,39	27,44	20,14	30,73	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	1,50	26,08	23,06	15,78	26,39	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	22,50	30,51	27,58	20,27	30,86	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	4,50	28,29	25,27	17,99	28,60	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	25,50	30,97	28,04	20,73	31,32	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	7,50	29,42	26,40	19,12	29,73	
A.09_D	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	10,50	29,81	26,78	19,51	30,12	
A.09_E	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	13,50	29,90	26,89	19,61	30,22	
A.09_F	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	16,50	30,17	27,18	19,90	30,50	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	19,50	28,98	26,05	18,74	29,33	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	1,50	24,28	21,26	13,99	24,59	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	22,50	29,04	26,12	18,81	29,40	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	4,50	26,37	23,35	16,07	26,68	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	25,50	29,46	26,54	19,23	29,82	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	7,50	27,45	24,44	17,16	27,77	
A.10_D	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	10,50	28,04	25,02	17,73	28,35	
A.10_E	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	13,50	28,18	25,17	17,89	28,50	
A.10_F	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	16,50	28,56	25,58	18,29	28,89	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	19,50	9,77	6,92	0,16	10,33	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	1,50	3,50	0,56	-5,65	4,19	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	22,50	12,37	9,45	2,50	12,83	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	4,50	5,18	2,28	-3,88	5,91	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	25,50	13,22	10,28	3,31	13,67	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	7,50	6,28	3,39	-2,91	6,97	
A.11_D	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	10,50	6,65	3,76	-2,56	7,33	
A.11_E	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	13,50	8,90	6,08	-0,50	9,54	
A.11_F	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	16,50	9,07	6,24	-0,43	9,67	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	19,50	9,52	6,75	-0,31	10,03	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	1,50	3,98	0,97	-5,25	4,63	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	22,50	11,11	8,27	1,17	11,57	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	4,50	5,55	2,57	-3,45	6,29	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	25,50	12,77	9,88	2,75	13,19	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	7,50	6,20	3,27	-2,75	6,97	
A.12_D	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	10,50	6,56	3,64	-2,43	7,31	
A.12_E	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	13,50	7,99	5,19	-1,57	8,58	
A.12_F	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	16,50	8,98	6,21	-0,70	9,54	
B.01_A	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	1,50	24,89	21,86	14,59	25,20	
B.01_B	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	4,50	27,16	24,13	16,86	27,47	
B.01_C	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	7,50	28,23	25,21	17,94	28,54	
B.01_D	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	10,50	28,83	25,81	18,54	29,14	
B.02_A	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	1,50	27,57	24,55	17,28	27,88	
B.02_B	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	4,50	29,65	26,63	19,36	29,96	
B.02_C	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	7,50	30,59	27,57	20,30	30,90	
B.02_D	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	10,50	30,91	27,89	20,62	31,22	
B.03_A	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	1,50	28,53	25,51	18,24	28,84	
B.03_B	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	4,50	30,76	27,74	20,47	31,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B.03_C	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	7,50	31,56	28,54	21,27	31,87	
B.03_D	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	10,50	31,76	28,74	21,47	32,07	
B.04_A	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	1,50	30,66	27,64	20,37	30,97	
B.04_B	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	4,50	33,04	30,02	22,75	33,35	
B.04_C	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	7,50	33,48	30,46	23,19	33,79	
B.04_D	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	10,50	33,55	30,53	23,26	33,86	
B.05_A	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	1,50	34,97	31,97	24,64	35,28	
B.05_B	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	4,50	37,78	34,77	27,42	38,08	
B.05_C	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	7,50	38,16	35,15	27,80	38,46	
B.05_D	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	10,50	38,06	35,06	27,72	38,36	
B.06_A	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	1,50	34,70	31,71	24,36	35,01	
B.06_B	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	4,50	38,04	35,06	27,73	38,36	
B.06_C	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	7,50	38,38	35,41	28,06	38,70	
B.06_D	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	10,50	38,44	35,46	28,09	38,75	
B.07_A	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	1,50	31,60	28,64	21,20	31,90	
B.07_B	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	4,50	34,65	31,70	24,28	34,96	
B.07_C	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	7,50	35,26	32,31	24,87	35,56	
B.07_D	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	10,50	35,48	32,52	25,06	35,77	
B.08_A	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	1,50	28,95	26,10	18,76	29,33	
B.08_B	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	4,50	32,11	29,26	21,93	32,50	
B.08_C	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	7,50	32,90	30,06	22,73	33,29	
B.08_D	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	10,50	33,13	30,28	22,95	33,52	
B.09_A	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	1,50	28,19	25,31	17,99	28,56	
B.09_B	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	4,50	31,17	28,29	20,97	31,54	
B.09_C	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	7,50	32,12	29,24	21,91	32,49	
B.09_D	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	10,50	32,32	29,44	22,12	32,69	
B.10_A	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	1,50	25,98	23,10	15,78	26,35	
B.10_B	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	4,50	28,76	25,88	18,55	29,13	
B.10_C	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	7,50	29,85	26,97	19,64	30,22	
B.10_D	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	10,50	30,09	27,21	19,88	30,46	
B.11_A	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	1,50	2,72	-0,56	-7,78	2,91	
B.11_B	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	4,50	5,34	1,95	-5,75	5,34	
B.11_C	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	7,50	6,66	3,23	-4,54	6,63	
B.11_D	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	10,50	7,82	4,40	-3,17	7,84	
B.12_A	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	1,50	2,96	-0,34	-7,61	3,13	
B.12_B	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	4,50	3,68	0,32	-7,12	3,77	
B.12_C	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	7,50	4,24	0,82	-6,58	4,31	
B.12_D	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	10,50	5,95	2,60	-4,48	6,14	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	19,50	29,86	26,84	19,57	30,17	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	1,50	25,89	22,95	15,65	26,24	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	22,50	30,12	27,11	19,83	30,44	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	4,50	28,40	25,45	18,15	28,74	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	25,50	30,28	27,28	20,00	30,60	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	7,50	29,57	26,62	19,32	29,91	
C.01_D	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	10,50	29,88	26,94	19,64	30,23	
C.01_E	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	13,50	30,05	27,11	19,80	30,39	
C.01_F	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	16,50	29,80	26,81	19,53	30,13	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	19,50	28,55	25,53	18,25	28,86	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	1,50	24,57	21,68	14,36	24,94	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	22,50	29,09	26,08	18,80	29,41	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	4,50	26,96	24,06	16,74	27,32	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	25,50	29,36	26,35	19,07	29,68	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	7,50	28,13	25,23	17,91	28,49	
C.02_D	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	10,50	28,63	25,74	18,42	29,00	
C.02_E	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	13,50	28,84	25,94	18,62	29,20	
C.02_F	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	16,50	28,59	25,61	18,32	28,92	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	19,50	31,83	28,81	21,54	32,14	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,96	334390,15	1,50	28,11	25,15	17,86	28,45	
C.03_B	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	22,50	31,74	28,72	21,45	32,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C.03_B	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	4,50	31,03	28,07	20,78	31,37
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	25,50	31,71	28,69	21,42	32,02
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	7,50	32,01	29,05	21,75	32,35
C.03_D	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	10,50	32,26	29,31	22,01	32,60
C.03_E	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	13,50	32,24	29,29	21,99	32,58
C.03_F	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	16,50	32,01	29,03	21,74	32,34
C.04_A	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	1,50	28,87	25,89	18,56	29,19
C.04_B	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	4,50	32,53	29,56	22,24	32,86
C.04_C	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	7,50	33,36	30,39	23,06	33,68
C.04_D	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	10,50	33,59	30,62	23,29	33,91
C.04_E	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	13,50	33,65	30,68	23,34	33,97
C.05_A	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	1,50	31,74	28,71	21,38	32,03
C.05_B	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	4,50	34,58	31,55	24,23	34,87
C.05_C	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	7,50	34,97	31,94	24,61	35,26
C.05_D	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	10,50	35,17	32,15	24,81	35,46
C.05_E	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	13,50	35,18	32,15	24,81	35,47
C.06_A	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	1,50	37,35	34,46	26,98	37,67
C.06_B	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	4,50	39,83	36,95	29,47	40,16
C.06_C	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	7,50	40,14	37,22	29,72	40,44
C.06_D	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	10,50	40,13	37,21	29,71	40,43
C.06_E	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	13,50	40,00	37,08	29,58	40,30
C.07_A	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	1,50	37,29	34,39	26,86	37,59
C.07_B	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	4,50	40,12	37,21	29,66	40,41
C.07_C	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	7,50	40,47	37,52	29,96	40,74
C.07_D	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	10,50	40,45	37,50	29,94	40,72
C.07_E	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	13,50	40,33	37,37	29,82	40,60
C.08_A	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	1,50	32,11	29,06	21,39	32,30
C.08_B	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	4,50	36,48	33,37	25,58	36,60
C.08_C	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	7,50	37,18	34,00	26,17	37,26
C.08_D	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	10,50	37,24	34,05	26,24	37,32
C.08_E	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	13,50	37,17	33,99	26,18	37,25
C.09_A	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	1,50	29,47	26,20	18,35	29,50
C.09_B	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	4,50	33,79	30,56	22,67	33,82
C.09_C	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	7,50	34,94	31,66	23,72	34,94
C.09_D	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	10,50	35,13	31,84	23,93	35,13
C.09_E	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	13,50	35,13	31,85	23,95	35,14
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	19,50	34,76	31,51	23,70	34,81
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	1,50	29,18	25,92	18,07	29,21
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	22,50	34,59	31,34	23,57	34,65
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	4,50	33,18	29,97	22,08	33,23
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	25,50	34,60	31,37	23,64	34,68
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	7,50	34,42	31,15	23,23	34,43
C.10_D	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	10,50	34,66	31,38	23,47	34,66
C.10_E	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	13,50	34,69	31,42	23,52	34,70
C.10_F	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	16,50	34,69	31,42	23,56	34,71
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	19,50	28,27	25,23	17,73	28,51
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	1,50	19,71	16,25	8,45	19,65
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	22,50	28,18	25,14	17,74	28,45
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	4,50	26,27	23,15	15,49	26,42
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	25,50	27,65	24,63	17,38	27,97
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	7,50	27,44	24,28	16,60	27,57
C.11_D	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	10,50	28,29	25,14	17,47	28,42
C.11_E	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	13,50	28,57	25,44	17,80	28,72
C.11_F	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	16,50	28,65	25,53	17,91	28,81
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	19,50	32,85	29,55	21,63	32,84
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	1,50	26,37	23,16	15,43	26,46
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	22,50	32,72	29,44	21,51	32,72
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	4,50	30,90	27,65	19,73	30,92
C.12_C	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	25,50	32,54	29,24	21,32	32,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C.12_C	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	7,50	32,17	28,89	20,95	32,17	
C.12_D	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	10,50	32,79	29,48	21,53	32,77	
C.12_E	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	13,50	32,90	29,60	21,66	32,89	
C.12_F	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	16,50	32,88	29,58	21,65	32,87	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	19,50	7,29	4,53	-2,88	7,70	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	1,50	1,84	-1,12	-8,51	2,15	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	22,50	10,32	7,61	0,19	10,76	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	4,50	5,38	2,48	-4,91	5,72	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	25,50	13,50	10,83	3,42	13,96	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	7,50	5,11	2,33	-4,91	5,56	
C.13_D	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	10,50	5,85	3,07	-4,17	6,30	
C.13_E	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	13,50	7,52	4,71	-2,53	7,96	
C.13_F	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	16,50	6,13	3,35	-4,02	6,54	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	19,50	8,33	5,57	-1,84	8,74	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	1,50	2,74	-0,23	-7,64	3,04	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	22,50	11,68	8,98	1,56	12,12	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	4,50	5,28	2,36	-5,02	5,61	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	25,50	15,21	12,56	5,15	15,68	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	7,50	5,14	2,38	-4,82	5,61	
C.14_D	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	10,50	5,83	3,05	-4,17	6,29	
C.14_E	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	13,50	7,46	4,65	-2,61	7,89	
C.14_F	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	16,50	6,77	3,98	-3,39	7,18	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	19,50	32,28	29,16	21,37	32,40	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	1,50	25,91	22,60	14,62	25,88	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	22,50	32,07	28,94	21,12	32,17	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	4,50	30,40	27,29	19,46	30,51	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	25,50	31,90	28,79	21,02	32,03	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	7,50	31,65	28,51	20,67	31,74	
D.01_D	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	10,50	32,23	29,11	21,30	32,34	
D.01_E	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	13,50	32,33	29,22	21,41	32,45	
D.01_F	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	16,50	32,31	29,19	21,39	32,42	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	19,50	33,18	30,05	22,26	33,29	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	1,50	26,67	23,48	15,67	26,75	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	22,50	33,19	30,05	22,28	33,30	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	4,50	31,42	28,31	20,49	31,53	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	25,50	32,92	29,83	22,14	33,08	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	7,50	32,71	29,58	21,76	32,81	
D.02_D	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	10,50	33,15	30,02	22,21	33,26	
D.02_E	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	13,50	33,22	30,09	22,28	33,33	
D.02_F	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	16,50	33,20	30,08	22,27	33,31	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	19,50	33,68	30,63	22,94	33,86	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	1,50	26,73	23,82	16,25	27,02	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	22,50	33,78	30,71	23,03	33,95	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	4,50	32,01	29,00	21,29	32,21	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	25,50	33,47	30,45	22,84	33,69	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	7,50	33,44	30,39	22,65	33,61	
D.03_D	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	10,50	33,70	30,65	22,93	33,87	
D.03_E	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	13,50	33,74	30,69	22,98	33,91	
D.03_F	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	16,50	33,72	30,67	22,98	33,90	
D.04_A	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	1,50	26,22	22,63	14,45	26,01	
D.04_B	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	4,50	33,32	30,23	22,46	33,46	
D.04_C	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	7,50	34,55	31,49	23,75	34,71	
D.04_D	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	10,50	34,72	31,67	23,96	34,89	
D.04_E	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	13,50	34,72	31,68	23,98	34,90	
D.05_A	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	1,50	30,71	27,17	19,01	30,53	
D.05_B	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	4,50	36,22	33,05	25,23	36,30	
D.05_C	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	7,50	37,02	33,91	26,16	37,15	
D.05_D	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	10,50	37,09	33,99	26,25	37,23	
D.05_E	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	13,50	37,04	33,94	26,22	37,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.06_A	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	1,50	34,68	31,31	23,45	34,65	
D.06_B	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	4,50	39,74	36,45	28,59	39,75	
D.06_C	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	7,50	40,56	37,28	29,45	40,59	
D.06_D	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	10,50	40,58	37,31	29,52	40,62	
D.06_E	Oostgevel gebouw D	189375,65	334320,89	13,50	40,48	37,20	29,44	40,52	
D.07_A	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	1,50	35,83	32,45	24,59	35,80	
D.07_B	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	4,50	39,74	36,48	28,68	39,78	
D.07_C	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	7,50	40,30	37,05	29,30	40,36	
D.07_D	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	10,50	40,34	37,09	29,37	40,41	
D.07_E	Oostgevel gebouw D	189374,85	334311,82	13,50	40,24	37,00	29,30	40,32	
D.08_A	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	1,50	27,88	25,32	18,38	28,55	
D.08_B	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	4,50	32,21	29,63	22,76	32,89	
D.08_C	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	7,50	33,14	30,55	23,73	33,83	
D.08_D	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	10,50	33,33	30,73	23,96	34,03	
D.08_E	Zuidgevel gebouw D	189367,17	334307,09	13,50	33,42	30,80	24,09	34,13	
D.09_A	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	1,50	26,15	23,50	16,50	26,75	
D.09_B	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	4,50	30,71	28,05	21,01	31,29	
D.09_C	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	7,50	31,91	29,24	22,23	32,49	
D.09_D	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	10,50	32,32	29,62	22,62	32,89	
D.09_E	Zuidgevel gebouw D	189356,02	334307,46	13,50	32,58	29,85	22,88	33,14	
D.10_A	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	19,50	30,84	28,21	21,67	31,60	
D.10_A	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	1,50	24,90	22,19	15,10	25,44	
D.10_B	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	22,50	30,95	28,30	21,83	31,72	
D.10_B	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	4,50	29,45	26,73	19,56	29,96	
D.10_C	Zuidgevel gebouw D	189347,97	334308,26	25,50	30,96	28,30	21,86	31,74	
D.10_C	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	7,50	30,78	28,06	20,90	31,29	
D.10_D	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	10,50	31,27	28,52	21,35	31,76	
D.10_E	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	13,50	31,60	28,81	21,68	32,08	
D.10_F	Zuidgevel gebouw D	189347,95	334308,28	16,50	31,28	28,54	21,65	31,86	
D.11_A	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	19,50	25,14	22,36	16,50	26,05	
D.11_A	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	1,50	20,11	16,92	9,33	20,24	
D.11_B	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	22,50	25,70	22,87	17,20	26,65	
D.11_B	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	4,50	24,14	21,07	13,48	24,34	
D.11_C	Zuidgevel gebouw D	189338,24	334311,47	25,50	26,22	23,39	17,70	27,17	
D.11_C	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	7,50	25,34	22,26	14,72	25,54	
D.11_D	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	10,50	26,17	23,06	15,55	26,37	
D.11_E	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	13,50	26,97	23,84	16,49	27,20	
D.11_F	Zuidgevel gebouw D	189338,23	334311,49	16,50	26,02	23,05	16,50	26,58	
D.12_A	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	19,50	28,60	25,96	19,49	29,38	
D.12_A	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	1,50	22,16	19,38	12,29	22,66	
D.12_B	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	22,50	28,82	26,15	19,80	29,62	
D.12_B	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	4,50	26,93	24,12	16,87	27,36	
D.12_C	Zuidgevel gebouw D	189330,70	334310,74	25,50	28,99	26,31	20,00	29,80	
D.12_C	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	7,50	28,38	25,57	18,33	28,82	
D.12_D	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	10,50	29,03	26,19	18,96	29,45	
D.12_E	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	13,50	29,57	26,69	19,52	29,99	
D.12_F	Zuidgevel gebouw D	189330,68	334310,75	16,50	29,20	26,43	19,62	29,79	
D.13_A	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	19,50	7,30	4,08	-3,30	7,48	
D.13_A	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	1,50	3,78	-0,06	-7,64	3,59	
D.13_B	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	22,50	5,84	2,44	-5,09	5,88	
D.13_B	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	4,50	8,57	5,23	-2,39	8,62	
D.13_C	Westgevel gebouw D	189324,55	334315,00	25,50	6,39	2,83	-4,86	6,31	
D.13_C	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	7,50	7,14	3,95	-3,29	7,37	
D.13_D	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	10,50	7,25	4,08	-3,21	7,48	
D.13_E	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	13,50	6,86	3,73	-3,52	7,12	
D.13_F	Westgevel gebouw D	189324,53	334315,01	16,50	7,24	4,08	-3,19	7,48	
D.14_A	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	19,50	7,81	4,71	-2,63	8,06	
D.14_A	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	1,50	1,72	-1,67	-9,04	1,81	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	22,50	6,24	3,09	-4,40	6,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	4,50	9,14	5,82	-1,90	9,17	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	25,50	6,80	3,55	-4,08	6,89	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	7,50	7,30	4,26	-3,03	7,60	
D.14_D	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	10,50	7,65	4,61	-2,68	7,95	
D.14_E	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	13,50	7,37	4,38	-2,90	7,70	
D.14_F	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	16,50	7,78	4,76	-2,54	8,08	
E.01_A	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	1,50	22,84	19,71	12,12	23,01	
E.01_B	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	4,50	28,09	25,06	17,54	28,33	
E.01_C	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	7,50	29,56	26,52	19,03	29,80	
E.01_D	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	10,50	30,27	27,22	19,74	30,51	
E.02_A	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	1,50	25,04	21,73	14,01	25,08	
E.02_B	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	4,50	30,11	27,00	19,39	30,28	
E.02_C	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	7,50	31,72	28,61	21,04	31,90	
E.02_D	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	10,50	32,20	29,08	21,51	32,38	
E.03_A	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	1,50	23,09	19,79	12,56	23,27	
E.03_B	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	4,50	30,89	27,82	20,30	31,11	
E.03_C	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	7,50	32,84	29,78	22,29	33,07	
E.03_D	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	10,50	33,53	30,43	22,90	33,73	
E.04_A	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	1,50	15,88	12,52	5,39	16,05	
E.04_B	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	4,50	31,76	28,75	21,32	32,03	
E.04_C	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	7,50	34,30	31,33	23,94	34,61	
E.04_D	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	10,50	35,04	32,02	24,57	35,30	
E.05_A	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	1,50	32,55	29,80	23,36	33,27	
E.05_B	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	4,50	37,40	34,64	27,90	38,02	
E.05_C	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	7,50	38,31	35,50	28,70	38,88	
E.05_D	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	10,50	38,52	35,67	28,85	39,06	
E.06_A	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	1,50	33,07	30,31	24,00	33,83	
E.06_B	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	4,50	37,26	34,50	27,93	37,93	
E.06_C	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	7,50	38,18	35,37	28,77	38,82	
E.06_D	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	10,50	38,38	35,54	28,91	38,99	
E.07_A	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	1,50	27,81	25,05	19,15	28,72	
E.07_B	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	4,50	30,98	28,12	22,67	32,00	
E.07_C	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	7,50	32,30	29,41	24,11	33,36	
E.07_D	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	10,50	32,59	29,69	24,43	33,66	
E.08_A	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	1,50	12,02	9,16	3,23	12,86	
E.08_B	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	4,50	26,85	23,94	18,68	27,91	
E.08_C	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	7,50	29,73	26,82	21,56	30,79	
E.08_D	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	10,50	30,42	27,50	22,30	31,50	
E.09_A	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	1,50	12,41	9,56	3,55	13,23	
E.09_B	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	4,50	25,47	22,56	17,30	26,53	
E.09_C	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	7,50	28,17	25,27	20,01	29,24	
E.09_D	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	10,50	29,11	26,18	21,00	30,19	
E.10_A	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	1,50	8,50	5,37	-0,19	9,32	
E.10_B	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	4,50	24,00	21,08	15,85	25,07	
E.10_C	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	7,50	26,55	23,63	18,41	27,62	
E.10_D	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	10,50	27,72	24,80	19,60	28,80	
E.11_A	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	1,50	-1,54	-4,49	-11,67	-1,16	
E.11_B	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	4,50	3,24	0,20	-7,07	3,54	
E.11_C	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	7,50	3,59	0,54	-6,71	3,89	
E.11_D	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	10,50	4,56	1,51	-5,63	4,90	
E.12_A	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	1,50	-0,62	-3,74	-10,87	-0,32	
E.12_B	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	4,50	4,83	1,59	-5,55	5,06	
E.12_C	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	7,50	5,25	2,01	-5,07	5,50	
E.12_D	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	10,50	5,55	2,33	-4,72	5,82	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	19,50	29,94	27,00	21,53	30,90	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	1,50	20,37	17,34	12,46	21,52	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	22,50	30,20	27,23	21,55	31,07	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	4,50	25,46	22,46	17,54	26,61	
F.01_C	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	25,50	30,31	27,34	21,59	31,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.01_C	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	7,50	28,53	25,58	20,48	29,63
F.01_D	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	10,50	29,26	26,32	21,19	30,36
F.01_E	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	13,50	29,64	26,71	21,50	30,71
F.01_F	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	16,50	29,79	26,86	21,56	30,83
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	19,50	31,08	28,13	22,59	32,01
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	1,50	22,78	19,76	14,92	23,95
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	22,50	31,14	28,17	22,53	32,02
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	4,50	27,20	24,20	19,28	28,35
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	25,50	31,19	28,23	22,52	32,05
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	7,50	29,88	26,92	21,78	30,96
F.02_D	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	10,50	30,43	27,47	22,30	31,50
F.02_E	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	13,50	30,71	27,77	22,53	31,76
F.02_F	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	16,50	30,89	27,96	22,62	31,91
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	19,50	32,05	29,09	23,61	33,00
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	1,50	25,27	22,25	17,43	26,45
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	22,50	32,08	29,13	23,58	33,01
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	4,50	28,81	25,81	20,90	29,96
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	25,50	32,07	29,11	23,51	32,97
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	7,50	31,19	28,23	23,14	32,29
F.03_D	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	10,50	31,61	28,65	23,51	32,69
F.03_E	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	13,50	31,80	28,86	23,65	32,87
F.03_F	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	16,50	31,89	28,95	23,64	32,92
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	19,50	34,09	31,08	25,99	35,16
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	1,50	28,30	25,27	20,45	29,47
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	22,50	33,98	30,97	25,86	35,04
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	4,50	31,45	28,43	23,49	32,58
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	25,50	33,78	30,77	25,66	34,84
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	7,50	33,96	30,95	25,98	35,08
F.04_D	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	10,50	34,27	31,26	26,28	35,39
F.04_E	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	13,50	34,32	31,32	26,29	35,42
F.04_F	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	16,50	34,27	31,26	26,20	35,35
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	19,50	25,41	22,36	17,46	26,53
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	1,50	2,77	-0,36	-5,30	3,83
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	22,50	25,33	22,27	17,36	26,44
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	4,50	9,76	6,72	1,93	10,94
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	25,50	25,21	22,15	17,21	26,31
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	7,50	23,77	20,75	15,97	24,96
F.06_D	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	10,50	25,50	22,45	17,56	26,63
F.06_E	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	13,50	25,56	22,51	17,63	26,69
F.06_F	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	16,50	25,49	22,43	17,55	26,62
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	19,50	24,16	21,16	16,21	25,29
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	1,50	6,35	3,32	-1,49	7,52
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	22,50	24,11	21,12	16,15	25,24
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	4,50	13,32	10,30	5,52	14,51
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	25,50	24,07	21,08	16,09	25,19
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	7,50	22,42	19,40	14,63	23,62
F.07_D	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	10,50	24,15	21,15	16,22	25,29
F.07_E	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	13,50	24,22	21,22	16,29	25,36
F.07_F	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	16,50	24,20	21,20	16,26	25,34
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	19,50	23,53	20,54	15,60	24,67
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	1,50	7,48	4,44	-0,37	8,65
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	22,50	23,53	20,55	15,60	24,68
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	4,50	13,96	10,94	6,16	15,15
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	25,50	23,52	20,55	15,57	24,66
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	7,50	21,51	18,49	13,72	22,71
F.08_D	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	10,50	23,35	20,37	15,45	24,51
F.08_E	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	13,50	23,46	20,48	15,56	24,62
F.08_F	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	16,50	23,49	20,51	15,58	24,65
F.09_A	Westgevel	gebouw F	189302,34	334182,70	19,50	10,91	7,79	2,34	11,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Swentiboldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Swentiboldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.09_A	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	1,50	-0,34	-3,47	-10,03	0,13	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	22,50	12,20	9,26	3,60	13,09	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	4,50	1,63	-1,45	-7,80	2,20	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	25,50	12,49	9,62	3,96	13,42	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	7,50	4,64	1,52	-4,66	5,24	
F.09_D	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	10,50	5,95	2,83	-3,28	6,58	
F.09_E	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	13,50	7,95	4,81	-1,08	8,64	
F.09_F	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	16,50	9,68	6,53	1,10	10,53	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	19,50	11,99	8,94	3,72	12,99	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	1,50	-0,35	-3,38	-9,69	0,26	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	22,50	13,40	10,45	4,96	14,35	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	4,50	1,16	-1,88	-7,94	1,85	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	25,50	13,73	10,85	5,36	14,72	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	7,50	4,52	1,45	-4,53	5,22	
F.10_D	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	10,50	5,79	2,73	-3,21	6,51	
F.10_E	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	13,50	7,92	4,85	-0,79	8,74	
F.10_F	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	16,50	10,56	7,49	2,28	11,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt									
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	19,50	59,53	56,72	49,75	60,05
A.01_A	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	1,50	59,43	56,62	49,64	59,94
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	22,50	59,21	56,39	49,43	59,73
A.01_B	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	4,50	60,47	57,66	50,68	60,98
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,48	334483,62	25,50	58,87	56,06	49,09	59,39
A.01_C	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	7,50	60,49	57,68	50,70	61,00
A.01_D	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	10,50	60,38	57,57	50,60	60,90
A.01_E	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	13,50	60,18	57,37	50,40	60,70
A.01_F	Noordgevel	gebouw A	189317,49	334483,62	16,50	59,86	57,05	50,08	60,38
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	19,50	58,79	55,97	48,93	59,28
A.02_A	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	1,50	58,03	55,21	48,07	58,49
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	22,50	58,16	55,34	48,28	58,64
A.02_B	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	4,50	59,32	56,50	49,40	59,79
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	25,50	57,82	55,00	47,94	58,30
A.02_C	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	7,50	59,44	56,62	49,52	59,91
A.02_D	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	10,50	59,42	56,60	49,53	59,90
A.02_E	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	13,50	59,29	56,47	49,41	59,77
A.02_F	Noordgevel	gebouw A	189323,17	334487,09	16,50	59,02	56,20	49,15	59,51
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	19,50	56,77	53,93	46,65	57,18
A.03_A	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	1,50	55,85	53,01	45,60	56,22
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	22,50	56,42	53,59	46,33	56,84
A.03_B	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	4,50	57,25	54,40	47,04	57,63
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	25,50	56,06	53,22	45,96	56,47
A.03_C	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	7,50	57,49	54,65	47,32	57,88
A.03_D	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	10,50	57,46	54,62	47,32	57,86
A.03_E	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	13,50	57,32	54,48	47,20	57,73
A.03_F	Noordgevel	gebouw A	189329,35	334488,04	16,50	57,18	54,34	47,08	57,59
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	19,50	57,08	54,25	47,08	57,53
A.04_A	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	1,50	56,10	53,26	45,94	56,50
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	22,50	56,25	53,41	46,19	56,68
A.04_B	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	4,50	57,47	54,63	47,35	57,88
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	25,50	55,75	52,92	45,67	56,17
A.04_C	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	7,50	57,71	54,87	47,63	58,13
A.04_D	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	10,50	57,71	54,88	47,66	58,14
A.04_E	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	13,50	57,63	54,80	47,61	58,07
A.04_F	Noordgevel	gebouw A	189335,74	334490,47	16,50	57,49	54,66	47,49	57,94
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	19,50	49,61	46,73	38,86	49,83
A.05_A	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	1,50	47,09	44,18	35,71	47,14
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	22,50	49,62	46,75	38,95	49,86
A.05_B	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	4,50	49,12	46,22	37,94	49,22
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	25,50	49,41	46,54	38,79	49,67
A.05_C	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	7,50	49,23	46,32	38,03	49,33
A.05_D	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	10,50	49,21	46,30	38,06	49,32
A.05_E	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	13,50	49,03	46,12	37,88	49,14
A.05_F	Oostgevel	gebouw A	189341,24	334486,66	16,50	49,60	46,71	38,74	49,79
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	19,50	49,52	46,66	39,10	49,84
A.06_A	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	1,50	44,61	41,71	33,31	44,68
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	22,50	49,45	46,59	39,04	49,77
A.06_B	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	4,50	47,65	44,77	36,68	47,81
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	25,50	49,34	46,48	38,94	49,66
A.06_C	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	7,50	47,87	44,97	36,86	48,02
A.06_D	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	10,50	48,01	45,11	37,05	48,17
A.06_E	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	13,50	48,15	45,26	37,26	48,33
A.06_F	Oostgevel	gebouw A	189344,68	334477,70	16,50	49,18	46,31	38,63	49,46
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	19,50	56,02	53,24	46,53	56,64
A.07_A	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	1,50	51,44	48,67	41,99	52,07
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	22,50	56,04	53,25	46,54	56,65
A.07_B	Zuidgevel	gebouw A	189342,88	334471,24	4,50	53,87	51,10	44,40	54,50
A.07_C	Zuidgevel	gebouw A	189342,87	334471,24	25,50	55,98	53,19	46,47	56,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A.07_C	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	7,50	54,33	51,55	44,85	54,95	
A.07_D	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	10,50	54,48	51,70	44,99	55,10	
A.07_E	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	13,50	54,97	52,19	45,49	55,59	
A.07_F	Zuidgevel gebouw A	189342,88	334471,24	16,50	55,73	52,94	46,24	56,34	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	19,50	56,09	53,30	46,59	56,70	
A.08_A	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	1,50	52,89	50,11	43,44	53,52	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	22,50	56,08	53,28	46,57	56,69	
A.08_B	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	4,50	54,92	52,14	45,45	55,54	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	25,50	56,00	53,21	46,50	56,61	
A.08_C	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	7,50	55,31	52,52	45,83	55,93	
A.08_D	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	10,50	55,53	52,73	46,04	56,14	
A.08_E	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	13,50	55,69	52,90	46,20	56,30	
A.08_F	Zuidgevel gebouw A	189336,61	334468,90	16,50	55,97	53,18	46,48	56,58	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	19,50	57,85	55,06	48,36	58,46	
A.09_A	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	1,50	55,67	52,90	46,22	56,30	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	22,50	57,75	54,96	48,25	58,36	
A.09_B	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	4,50	57,49	54,71	48,02	58,11	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	25,50	57,58	54,79	48,08	58,19	
A.09_C	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	7,50	57,70	54,92	48,22	58,32	
A.09_D	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	10,50	57,79	55,00	48,31	58,41	
A.09_E	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	13,50	57,82	55,03	48,33	58,43	
A.09_F	Zuidgevel gebouw A	189331,62	334465,95	16,50	57,88	55,09	48,40	58,50	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	19,50	59,00	56,21	49,52	59,62	
A.10_A	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	1,50	57,66	54,89	48,21	58,29	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	22,50	58,83	56,04	49,33	59,44	
A.10_B	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	4,50	59,18	56,40	49,71	59,80	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	25,50	58,61	55,82	49,12	59,22	
A.10_C	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	7,50	59,28	56,50	49,80	59,90	
A.10_D	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	10,50	59,29	56,50	49,81	59,91	
A.10_E	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	13,50	59,21	56,43	49,73	59,83	
A.10_F	Zuidgevel gebouw A	189325,23	334464,64	16,50	59,14	56,36	49,66	59,76	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	19,50	62,30	59,51	52,78	62,91	
A.11_A	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	1,50	62,18	59,40	52,69	62,80	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	22,50	61,98	59,19	52,46	62,59	
A.11_B	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	4,50	63,14	60,34	53,62	63,74	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	25,50	61,67	58,88	52,14	62,27	
A.11_C	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	7,50	63,17	60,38	53,65	63,78	
A.11_D	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	10,50	63,08	60,29	53,57	63,69	
A.11_E	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	13,50	62,90	60,11	53,38	63,51	
A.11_F	Westgevel gebouw A	189320,36	334466,29	16,50	62,65	59,86	53,13	63,26	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	19,50	62,47	59,68	52,93	63,07	
A.12_A	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	1,50	62,55	59,76	53,04	63,16	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	22,50	62,15	59,36	52,61	62,75	
A.12_B	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	4,50	63,41	60,62	53,88	64,01	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	25,50	61,83	59,04	52,29	62,43	
A.12_C	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	7,50	63,43	60,64	53,89	64,03	
A.12_D	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	10,50	63,31	60,52	53,78	63,91	
A.12_E	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	13,50	63,11	60,32	53,58	63,71	
A.12_F	Westgevel gebouw A	189316,49	334476,17	16,50	62,82	60,03	53,27	63,42	
B.01_A	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	1,50	56,27	53,49	46,78	56,89	
B.01_B	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	4,50	57,95	55,17	48,44	58,56	
B.01_C	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	7,50	58,11	55,32	48,59	58,72	
B.01_D	Noordgevel gebouw B	189336,17	334438,03	10,50	58,13	55,34	48,60	58,73	
B.02_A	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	1,50	51,45	48,67	41,94	52,06	
B.02_B	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	4,50	53,98	51,21	44,48	54,60	
B.02_C	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	7,50	54,51	51,73	44,99	55,12	
B.02_D	Noordgevel gebouw B	189347,82	334439,89	10,50	54,53	51,75	45,00	55,13	
B.03_A	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	1,50	51,77	48,99	42,25	52,38	
B.03_B	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	4,50	53,85	51,07	44,32	54,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B.03_C	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	7,50	54,35	51,56	44,80	54,95	
B.03_D	Noordgevel gebouw B	189355,74	334441,22	10,50	54,49	51,70	44,93	55,08	
B.04_A	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	1,50	49,73	46,95	40,14	50,32	
B.04_B	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	4,50	51,70	48,90	42,08	52,27	
B.04_C	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	7,50	52,56	49,76	42,93	53,13	
B.04_D	Noordgevel gebouw B	189370,99	334443,03	10,50	52,85	50,05	43,22	53,42	
B.05_A	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	1,50	44,40	41,56	34,45	44,86	
B.05_B	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	4,50	48,19	45,36	38,30	48,67	
B.05_C	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	7,50	49,12	46,29	39,22	49,60	
B.05_D	Oostgevel gebouw B	189380,08	334440,01	10,50	49,41	46,57	39,50	49,88	
B.06_A	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	1,50	45,28	42,46	35,41	45,77	
B.06_B	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	4,50	49,14	46,32	39,30	49,64	
B.06_C	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	7,50	50,12	47,30	40,27	50,61	
B.06_D	Oostgevel gebouw B	189381,73	334428,35	10,50	50,39	47,56	40,52	50,88	
B.07_A	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	1,50	49,08	46,29	39,52	49,67	
B.07_B	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	4,50	52,21	49,42	42,60	52,79	
B.07_C	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	7,50	53,27	50,48	43,66	53,85	
B.07_D	Zuidgevel gebouw B	189374,70	334423,24	10,50	53,59	50,79	43,97	54,16	
B.08_A	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	1,50	51,14	48,36	41,64	51,75	
B.08_B	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	4,50	54,08	51,30	44,54	54,68	
B.08_C	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	7,50	54,70	51,92	45,15	55,30	
B.08_D	Zuidgevel gebouw B	189358,89	334420,45	10,50	54,93	52,14	45,38	55,53	
B.09_A	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	1,50	51,54	48,76	42,06	52,16	
B.09_B	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	4,50	54,24	51,46	44,74	54,85	
B.09_C	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	7,50	54,83	52,04	45,32	55,44	
B.09_D	Zuidgevel gebouw B	189350,46	334419,23	10,50	54,99	52,21	45,48	55,60	
B.10_A	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	1,50	55,43	52,64	45,96	56,05	
B.10_B	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	4,50	57,60	54,82	48,12	58,22	
B.10_C	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	7,50	57,95	55,16	48,46	58,56	
B.10_D	Zuidgevel gebouw B	189339,01	334417,53	10,50	58,07	55,27	48,57	58,68	
B.11_A	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	1,50	60,57	57,80	51,10	61,20	
B.11_B	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	4,50	62,10	59,31	52,61	62,71	
B.11_C	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	7,50	62,26	59,48	52,76	62,87	
B.11_D	Westgevel gebouw B	189332,06	334420,27	10,50	62,24	59,46	52,75	62,86	
B.12_A	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	1,50	60,76	57,98	51,29	61,38	
B.12_B	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	4,50	62,16	59,38	52,68	62,78	
B.12_C	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	7,50	62,30	59,51	52,80	62,91	
B.12_D	Westgevel gebouw B	189330,41	334433,06	10,50	62,27	59,48	52,77	62,88	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	19,50	56,89	54,11	47,37	57,50	
C.01_A	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	1,50	49,46	46,65	39,89	50,04	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	22,50	56,77	53,98	47,25	57,38	
C.01_B	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	4,50	56,49	53,71	47,00	57,11	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,39	334391,18	25,50	56,61	53,82	47,08	57,21	
C.01_C	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	7,50	57,00	54,22	47,51	57,62	
C.01_D	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	10,50	57,14	54,34	47,63	57,75	
C.01_E	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	13,50	57,13	54,35	47,63	57,74	
C.01_F	Noordgevel gebouw C	189340,35	334391,18	16,50	56,97	54,18	47,45	57,58	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	19,50	55,22	52,44	45,69	55,82	
C.02_A	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	1,50	52,27	49,49	42,78	52,89	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	22,50	55,18	52,39	45,64	55,78	
C.02_B	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	4,50	54,29	51,50	44,78	54,90	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,95	334388,88	25,50	55,11	52,32	45,56	55,71	
C.02_C	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	7,50	55,04	52,26	45,54	55,65	
C.02_D	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	10,50	55,23	52,44	45,71	55,84	
C.02_E	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	13,50	55,34	52,55	45,82	55,95	
C.02_F	Noordgevel gebouw C	189346,91	334388,88	16,50	55,19	52,40	45,67	55,80	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	19,50	54,72	51,94	45,20	55,33	
C.03_A	Noordgevel gebouw C	189355,96	334390,15	1,50	50,61	47,83	41,14	51,23	
C.03_B	Noordgevel gebouw C	189355,99	334390,15	22,50	54,90	52,11	45,36	55,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C.03_B	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	4,50	53,20	50,42	43,72	53,82
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,99	334390,15	25,50	54,83	52,04	45,29	55,43
C.03_C	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	7,50	54,08	51,30	44,59	54,70
C.03_D	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	10,50	54,24	51,45	44,74	54,85
C.03_E	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	13,50	54,21	51,43	44,70	54,82
C.03_F	Noordgevel	gebouw C	189355,96	334390,15	16,50	54,33	51,55	44,81	54,94
C.04_A	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	1,50	50,40	47,61	40,91	51,01
C.04_B	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	4,50	52,76	49,97	43,26	53,37
C.04_C	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	7,50	53,69	50,90	44,18	54,30
C.04_D	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	10,50	54,05	51,25	44,53	54,65
C.04_E	Noordgevel	gebouw C	189365,21	334389,24	13,50	54,27	51,47	44,74	54,87
C.05_A	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	1,50	44,37	41,55	34,73	44,93
C.05_B	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	4,50	49,81	47,03	40,28	50,41
C.05_C	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	7,50	50,96	48,17	41,42	51,56
C.05_D	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	10,50	51,44	48,64	41,89	52,03
C.05_E	Noordgevel	gebouw C	189376,68	334387,23	13,50	51,90	49,10	42,35	52,49
C.06_A	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	1,50	54,07	51,25	44,30	54,59
C.06_B	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	4,50	57,21	54,40	47,46	57,74
C.06_C	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	7,50	57,65	54,83	47,88	58,17
C.06_D	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	10,50	57,76	54,94	47,99	58,28
C.06_E	Oostgevel	gebouw C	189382,54	334381,19	13,50	57,78	54,97	48,01	58,30
C.07_A	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	1,50	56,32	53,50	46,55	56,84
C.07_B	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	4,50	59,14	56,33	49,38	59,66
C.07_C	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	7,50	59,42	56,60	49,64	59,94
C.07_D	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	10,50	59,44	56,63	49,66	59,96
C.07_E	Oostgevel	gebouw C	189381,71	334371,23	13,50	59,37	56,55	49,59	59,89
C.08_A	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	1,50	58,49	55,65	48,69	58,99
C.08_B	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	4,50	63,70	60,88	53,95	64,22
C.08_C	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	7,50	63,99	61,17	54,23	64,51
C.08_D	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	10,50	63,94	61,12	54,19	64,46
C.08_E	Zuidgevel	gebouw C	189374,38	334366,93	13,50	63,74	60,92	53,99	64,26
C.09_A	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	1,50	58,36	55,53	48,57	58,87
C.09_B	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	4,50	64,01	61,19	54,27	64,54
C.09_C	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	7,50	64,29	61,47	54,55	64,82
C.09_D	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	10,50	64,21	61,40	54,48	64,74
C.09_E	Zuidgevel	gebouw C	189362,08	334368,09	13,50	64,00	61,19	54,27	64,53
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	19,50	63,40	60,59	53,68	63,94
C.10_A	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	1,50	59,19	56,36	49,44	59,71
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	22,50	63,07	60,25	53,35	63,60
C.10_B	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	4,50	64,16	61,34	54,43	64,69
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,24	334368,67	25,50	62,73	59,92	53,02	63,27
C.10_C	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	7,50	64,37	61,55	54,63	64,90
C.10_D	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	10,50	64,27	61,45	54,54	64,80
C.10_E	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	13,50	64,05	61,23	54,32	64,58
C.10_F	Zuidgevel	gebouw C	189354,20	334368,68	16,50	63,77	60,95	54,04	64,30
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	19,50	63,65	60,84	53,98	64,20
C.11_A	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	1,50	61,93	59,12	52,25	62,48
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	22,50	63,30	60,48	53,63	63,85
C.11_B	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	4,50	64,57	61,76	54,87	65,11
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,52	334369,43	25,50	62,95	60,13	53,29	63,50
C.11_C	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	7,50	64,66	61,84	54,97	65,20
C.11_D	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	10,50	64,51	61,69	54,82	65,05
C.11_E	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	13,50	64,26	61,44	54,58	64,81
C.11_F	Zuidgevel	gebouw C	189346,48	334369,44	16,50	63,96	61,14	54,27	64,50
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	19,50	63,78	60,97	54,10	64,33
C.12_A	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	1,50	63,10	60,28	53,39	63,64
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	22,50	63,45	60,63	53,77	64,00
C.12_B	Zuidgevel	gebouw C	189338,82	334370,09	4,50	64,61	61,79	54,92	65,15
C.12_C	Zuidgevel	gebouw C	189338,85	334370,09	25,50	63,11	60,30	53,44	63,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C.12_C	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	7,50	64,73	61,91	55,03	65,27	
C.12_D	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	10,50	64,61	61,80	54,92	65,16	
C.12_E	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	13,50	64,39	61,57	54,70	64,93	
C.12_F	Zuidgevel gebouw C	189338,82	334370,09	16,50	64,11	61,29	54,43	64,66	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	19,50	62,63	59,83	53,11	63,23	
C.13_A	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	1,50	60,73	57,94	51,22	61,34	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	22,50	62,37	59,58	52,85	62,98	
C.13_B	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	4,50	63,05	60,26	53,52	63,65	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,77	334378,48	25,50	62,10	59,31	52,58	62,71	
C.13_C	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	7,50	63,21	60,41	53,68	63,81	
C.13_D	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	10,50	63,18	60,38	53,65	63,78	
C.13_E	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	13,50	63,04	60,25	53,52	63,65	
C.13_F	Westgevel gebouw C	189331,73	334378,49	16,50	62,85	60,06	53,33	63,46	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	19,50	62,32	59,52	52,80	62,92	
C.14_A	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	1,50	60,69	57,90	51,20	61,30	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	22,50	62,08	59,28	52,56	62,68	
C.14_B	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	4,50	62,64	59,85	53,13	63,25	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,42	334385,93	25,50	61,83	59,04	52,31	62,44	
C.14_C	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	7,50	62,79	60,00	53,28	63,40	
C.14_D	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	10,50	62,78	59,99	53,27	63,39	
C.14_E	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	13,50	62,68	59,88	53,16	63,28	
C.14_F	Westgevel gebouw C	189332,38	334385,94	16,50	62,51	59,72	53,00	63,12	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	19,50	63,02	60,20	53,33	63,56	
D.01_A	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	1,50	54,79	51,95	44,99	55,29	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	22,50	62,71	59,90	53,03	63,26	
D.01_B	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	4,50	63,49	60,69	53,80	64,04	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,88	334330,92	25,50	62,41	59,59	52,72	62,95	
D.01_C	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	7,50	63,80	60,98	54,10	64,34	
D.01_D	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	10,50	63,72	60,91	54,03	64,27	
D.01_E	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	13,50	63,54	60,72	53,85	64,08	
D.01_F	Noordgevel gebouw D	189332,87	334330,94	16,50	63,30	60,48	53,61	63,84	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	19,50	63,18	60,37	53,48	63,72	
D.02_A	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	1,50	55,70	52,85	45,90	56,20	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	22,50	62,89	60,07	53,20	63,43	
D.02_B	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	4,50	63,64	60,83	53,93	64,18	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,96	334330,65	25,50	62,58	59,77	52,89	63,13	
D.02_C	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	7,50	63,96	61,14	54,25	64,50	
D.02_D	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	10,50	63,88	61,06	54,17	64,42	
D.02_E	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	13,50	63,69	60,88	53,99	64,23	
D.02_F	Noordgevel gebouw D	189341,94	334330,66	16,50	63,46	60,64	53,76	64,00	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	19,50	63,15	60,33	53,43	63,68	
D.03_A	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	1,50	56,86	54,02	47,07	57,37	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	22,50	62,83	60,01	53,12	63,37	
D.03_B	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	4,50	63,65	60,84	53,92	64,18	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,59	334330,17	25,50	62,52	59,70	52,81	63,06	
D.03_C	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	7,50	63,96	61,14	54,23	64,49	
D.03_D	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	10,50	63,88	61,06	54,16	64,41	
D.03_E	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	13,50	63,68	60,87	53,97	64,22	
D.03_F	Noordgevel gebouw D	189349,58	334330,19	16,50	63,43	60,62	53,72	63,97	
D.04_A	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	1,50	49,85	46,95	39,86	50,28	
D.04_B	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	4,50	63,35	60,54	53,61	63,88	
D.04_C	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	7,50	63,82	61,01	54,09	64,35	
D.04_D	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	10,50	63,77	60,95	54,03	64,30	
D.04_E	Noordgevel gebouw D	189358,01	334329,58	13,50	63,57	60,75	53,84	64,10	
D.05_A	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	1,50	53,48	50,61	43,58	53,95	
D.05_B	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	4,50	63,37	60,55	53,62	63,89	
D.05_C	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	7,50	63,77	60,95	54,01	64,29	
D.05_D	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	10,50	63,73	60,91	53,97	64,25	
D.05_E	Noordgevel gebouw D	189369,60	334327,63	13,50	63,54	60,72	53,78	64,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D.06_A	Oostgevel gebouw D		189375,65	334320,89	1,50	42,35	39,33	32,02	42,65
D.06_B	Oostgevel gebouw D		189375,65	334320,89	4,50	57,79	54,97	48,03	58,31
D.06_C	Oostgevel gebouw D		189375,65	334320,89	7,50	58,95	56,12	49,16	59,46
D.06_D	Oostgevel gebouw D		189375,65	334320,89	10,50	59,07	56,25	49,29	59,59
D.06_E	Oostgevel gebouw D		189375,65	334320,89	13,50	59,03	56,21	49,25	59,55
D.07_A	Oostgevel gebouw D		189374,85	334311,82	1,50	47,02	44,08	36,92	47,41
D.07_B	Oostgevel gebouw D		189374,85	334311,82	4,50	56,27	53,45	46,51	56,79
D.07_C	Oostgevel gebouw D		189374,85	334311,82	7,50	57,43	54,61	47,67	57,95
D.07_D	Oostgevel gebouw D		189374,85	334311,82	10,50	57,62	54,80	47,85	58,14
D.07_E	Oostgevel gebouw D		189374,85	334311,82	13,50	57,68	54,86	47,92	58,20
D.08_A	Zuidgevel gebouw D		189367,17	334307,09	1,50	44,94	42,13	35,46	45,55
D.08_B	Zuidgevel gebouw D		189367,17	334307,09	4,50	49,46	46,67	40,03	50,09
D.08_C	Zuidgevel gebouw D		189367,17	334307,09	7,50	51,20	48,40	41,75	51,83
D.08_D	Zuidgevel gebouw D		189367,17	334307,09	10,50	52,09	49,29	42,64	52,72
D.08_E	Zuidgevel gebouw D		189367,17	334307,09	13,50	53,00	50,20	43,56	53,63
D.09_A	Zuidgevel gebouw D		189356,02	334307,46	1,50	47,69	44,87	38,20	48,30
D.09_B	Zuidgevel gebouw D		189356,02	334307,46	4,50	52,30	49,50	42,85	52,93
D.09_C	Zuidgevel gebouw D		189356,02	334307,46	7,50	53,81	51,01	44,36	54,44
D.09_D	Zuidgevel gebouw D		189356,02	334307,46	10,50	54,33	51,53	44,87	54,95
D.09_E	Zuidgevel gebouw D		189356,02	334307,46	13,50	54,92	52,11	45,46	55,54
D.10_A	Zuidgevel gebouw D		189347,97	334308,26	19,50	55,92	53,12	46,49	56,55
D.10_A	Zuidgevel gebouw D		189347,95	334308,28	1,50	49,65	46,84	40,18	50,27
D.10_B	Zuidgevel gebouw D		189347,97	334308,26	22,50	55,86	53,06	46,43	56,49
D.10_B	Zuidgevel gebouw D		189347,95	334308,28	4,50	54,19	51,40	44,75	54,82
D.10_C	Zuidgevel gebouw D		189347,97	334308,26	25,50	55,79	52,99	46,36	56,42
D.10_C	Zuidgevel gebouw D		189347,95	334308,28	7,50	55,45	52,64	46,00	56,07
D.10_D	Zuidgevel gebouw D		189347,95	334308,28	10,50	55,71	52,90	46,25	56,33
D.10_E	Zuidgevel gebouw D		189347,95	334308,28	13,50	56,14	53,34	46,69	56,77
D.10_F	Zuidgevel gebouw D		189347,95	334308,28	16,50	56,08	53,28	46,65	56,71
D.11_A	Zuidgevel gebouw D		189338,24	334311,47	19,50	56,40	53,60	46,97	57,03
D.11_A	Zuidgevel gebouw D		189338,23	334311,49	1,50	51,84	49,04	42,39	52,47
D.11_B	Zuidgevel gebouw D		189338,24	334311,47	22,50	56,33	53,53	46,90	56,96
D.11_B	Zuidgevel gebouw D		189338,23	334311,49	4,50	55,17	52,37	45,73	55,80
D.11_C	Zuidgevel gebouw D		189338,24	334311,47	25,50	56,25	53,45	46,82	56,88
D.11_C	Zuidgevel gebouw D		189338,23	334311,49	7,50	56,23	53,43	46,79	56,86
D.11_D	Zuidgevel gebouw D		189338,23	334311,49	10,50	56,43	53,62	46,97	57,05
D.11_E	Zuidgevel gebouw D		189338,23	334311,49	13,50	56,76	53,96	47,31	57,39
D.11_F	Zuidgevel gebouw D		189338,23	334311,49	16,50	56,48	53,68	47,05	57,11
D.12_A	Zuidgevel gebouw D		189330,70	334310,74	19,50	57,76	54,96	48,33	58,39
D.12_A	Zuidgevel gebouw D		189330,68	334310,75	1,50	52,30	49,49	42,84	52,92
D.12_B	Zuidgevel gebouw D		189330,70	334310,74	22,50	57,56	54,76	48,13	58,19
D.12_B	Zuidgevel gebouw D		189330,68	334310,75	4,50	57,10	54,30	47,68	57,74
D.12_C	Zuidgevel gebouw D		189330,70	334310,74	25,50	57,41	54,60	47,98	58,04
D.12_C	Zuidgevel gebouw D		189330,68	334310,75	7,50	57,90	55,10	48,46	58,53
D.12_D	Zuidgevel gebouw D		189330,68	334310,75	10,50	58,02	55,22	48,58	58,65
D.12_E	Zuidgevel gebouw D		189330,68	334310,75	13,50	58,04	55,24	48,60	58,67
D.12_F	Zuidgevel gebouw D		189330,68	334310,75	16,50	57,89	55,08	48,45	58,52
D.13_A	Westgevel gebouw D		189324,55	334315,00	19,50	62,32	59,51	52,84	62,93
D.13_A	Westgevel gebouw D		189324,53	334315,01	1,50	55,66	52,83	46,12	56,25
D.13_B	Westgevel gebouw D		189324,55	334315,00	22,50	62,10	59,29	52,62	62,71
D.13_B	Westgevel gebouw D		189324,53	334315,01	4,50	62,39	59,58	52,92	63,01
D.13_C	Westgevel gebouw D		189324,55	334315,00	25,50	61,86	59,05	52,38	62,47
D.13_C	Westgevel gebouw D		189324,53	334315,01	7,50	62,75	59,95	53,27	63,37
D.13_D	Westgevel gebouw D		189324,53	334315,01	10,50	62,75	59,95	53,28	63,37
D.13_E	Westgevel gebouw D		189324,53	334315,01	13,50	62,66	59,86	53,18	63,28
D.13_F	Westgevel gebouw D		189324,53	334315,01	16,50	62,51	59,71	53,03	63,13
D.14_A	Westgevel gebouw D		189325,66	334327,41	19,50	62,83	60,02	53,33	63,44
D.14_A	Westgevel gebouw D		189325,65	334327,42	1,50	55,99	53,16	46,46	56,58
D.14_B	Westgevel gebouw D		189325,66	334327,41	22,50	62,57	59,76	53,07	63,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D.14_B	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	4,50	63,24	60,43	53,73	63,84	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,66	334327,41	25,50	62,29	59,48	52,79	62,90	
D.14_C	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	7,50	63,44	60,63	53,93	64,04	
D.14_D	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	10,50	63,41	60,60	53,90	64,01	
D.14_E	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	13,50	63,27	60,46	53,76	63,87	
D.14_F	Westgevel gebouw D	189325,65	334327,42	16,50	63,07	60,27	53,57	63,68	
E.01_A	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	1,50	48,50	45,65	38,94	49,08	
E.01_B	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	4,50	56,84	54,04	47,39	57,47	
E.01_C	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	7,50	57,66	54,86	48,19	58,28	
E.01_D	Noordgevel gebouw E	189327,12	334279,52	10,50	57,90	55,11	48,43	58,52	
E.02_A	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	1,50	48,01	45,18	38,44	48,59	
E.02_B	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	4,50	54,25	51,46	44,80	54,88	
E.02_C	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	7,50	55,68	52,87	46,21	56,30	
E.02_D	Noordgevel gebouw E	189339,13	334277,02	10,50	55,99	53,18	46,51	56,60	
E.03_A	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	1,50	46,63	43,78	37,04	47,20	
E.03_B	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	4,50	52,92	50,12	43,44	53,54	
E.03_C	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	7,50	54,40	51,59	44,90	55,01	
E.03_D	Noordgevel gebouw E	189350,10	334274,69	10,50	55,00	52,19	45,48	55,60	
E.04_A	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	1,50	36,05	33,10	26,14	36,49	
E.04_B	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	4,50	50,71	47,91	41,16	51,30	
E.04_C	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	7,50	52,57	49,76	42,99	53,15	
E.04_D	Noordgevel gebouw E	189363,31	334271,54	10,50	53,72	50,91	44,14	54,30	
E.05_A	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	1,50	38,43	35,52	28,53	38,89	
E.05_B	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	4,50	47,12	44,32	37,42	47,67	
E.05_C	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	7,50	49,37	46,56	39,65	49,91	
E.05_D	Oostgevel gebouw E	189368,25	334265,08	10,50	50,37	47,55	40,64	50,90	
E.06_A	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	1,50	39,07	36,20	29,30	39,58	
E.06_B	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	4,50	46,55	43,75	36,88	47,10	
E.06_C	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	7,50	48,83	46,02	39,14	49,38	
E.06_D	Oostgevel gebouw E	189366,69	334256,89	10,50	49,80	46,98	40,09	50,34	
E.07_A	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	1,50	40,37	37,53	30,91	40,98	
E.07_B	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	4,50	50,00	47,20	40,60	50,64	
E.07_C	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	7,50	52,49	49,69	43,08	53,13	
E.07_D	Zuidgevel gebouw E	189357,30	334251,27	10,50	53,43	50,62	44,01	54,06	
E.08_A	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	1,50	37,05	34,11	27,35	37,56	
E.08_B	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	4,50	51,35	48,56	41,94	51,99	
E.08_C	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	7,50	53,77	50,97	44,36	54,41	
E.08_D	Zuidgevel gebouw E	189344,73	334253,89	10,50	54,78	51,98	45,36	55,42	
E.09_A	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	1,50	36,65	33,69	26,94	37,15	
E.09_B	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	4,50	52,54	49,74	43,12	53,18	
E.09_C	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	7,50	55,22	52,42	45,80	55,86	
E.09_D	Zuidgevel gebouw E	189333,39	334256,25	10,50	56,19	53,38	46,76	56,82	
E.10_A	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	1,50	37,90	34,93	28,16	38,39	
E.10_B	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	4,50	54,46	51,66	45,04	55,10	
E.10_C	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	7,50	57,05	54,25	47,63	57,69	
E.10_D	Zuidgevel gebouw E	189322,75	334258,47	10,50	57,58	54,77	48,15	58,21	
E.11_A	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	1,50	55,83	53,01	46,35	56,44	
E.11_B	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	4,50	61,12	58,32	51,69	61,75	
E.11_C	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	7,50	61,88	59,08	52,44	62,51	
E.11_D	Westgevel gebouw E	189316,96	334264,80	10,50	62,01	59,20	52,56	62,63	
E.12_A	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	1,50	56,12	53,30	46,63	56,73	
E.12_B	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	4,50	61,54	58,74	52,11	62,17	
E.12_C	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	7,50	62,01	59,21	52,57	62,64	
E.12_D	Westgevel gebouw E	189319,08	334275,34	10,50	62,09	59,29	52,64	62,72	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	19,50	56,94	54,13	47,49	57,56	
F.01_A	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	1,50	47,23	44,35	37,65	47,79	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	22,50	56,86	54,05	47,40	57,48	
F.01_B	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,16	4,50	53,99	51,19	44,56	54,62	
F.01_C	Noordgevel gebouw F	189312,37	334193,15	25,50	56,75	53,95	47,30	57,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B2

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.01_C	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	7,50	56,65	53,84	47,21	57,28
F.01_D	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	10,50	56,92	54,12	47,49	57,55
F.01_E	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	13,50	57,00	54,20	47,56	57,63
F.01_F	Noordgevel	gebouw F	189312,37	334193,16	16,50	57,01	54,21	47,57	57,64
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	19,50	55,97	53,16	46,51	56,59
F.02_A	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	1,50	46,02	43,17	36,49	46,61
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	22,50	55,97	53,16	46,51	56,59
F.02_B	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	4,50	51,81	49,01	42,38	52,44
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,21	25,50	55,90	53,09	46,43	56,52
F.02_C	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	7,50	55,34	52,54	45,90	55,97
F.02_D	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	10,50	55,71	52,91	46,27	56,34
F.02_E	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	13,50	55,94	53,13	46,49	56,56
F.02_F	Noordgevel	gebouw F	189319,84	334190,22	16,50	55,93	53,12	46,48	56,55
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	19,50	55,01	52,21	45,56	55,64
F.03_A	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	1,50	43,24	40,35	33,67	43,81
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	22,50	55,09	52,28	45,63	55,71
F.03_B	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	4,50	50,02	47,22	40,59	50,65
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,21	25,50	55,05	52,24	45,58	55,67
F.03_C	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	7,50	53,95	51,16	44,53	54,59
F.03_D	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	10,50	54,58	51,77	45,14	55,21
F.03_E	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	13,50	54,98	52,17	45,54	55,61
F.03_F	Noordgevel	gebouw F	189327,47	334187,22	16,50	54,91	52,11	45,47	55,54
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	19,50	46,43	43,55	36,73	46,96
F.04_A	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	1,50	31,00	27,91	22,08	31,74
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	22,50	46,03	43,15	36,32	46,55
F.04_B	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	4,50	37,22	34,30	27,89	37,86
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,38	25,50	45,72	42,83	36,02	46,24
F.04_C	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	7,50	45,68	42,82	36,06	46,24
F.04_D	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	10,50	46,89	44,01	37,25	47,43
F.04_E	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	13,50	47,56	44,69	37,93	48,11
F.04_F	Oostgevel	gebouw F	189331,11	334177,39	16,50	47,44	44,58	37,81	47,99
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	19,50	57,59	54,77	48,11	58,20
F.06_A	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	1,50	51,73	48,91	42,26	52,34
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	22,50	57,53	54,71	48,06	58,14
F.06_B	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	4,50	54,10	51,28	44,65	54,72
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	25,50	57,42	54,60	47,95	58,03
F.06_C	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	7,50	56,29	53,47	46,79	56,89
F.06_D	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	10,50	57,24	54,41	47,74	57,84
F.06_E	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	13,50	57,48	54,66	47,99	58,09
F.06_F	Zuidgevel	gebouw F	189319,56	334169,23	16,50	57,66	54,83	48,17	58,27
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	19,50	58,69	55,87	49,22	59,30
F.07_A	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	1,50	53,31	50,48	43,79	53,91
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	22,50	58,62	55,79	49,15	59,23
F.07_B	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	4,50	56,00	53,18	46,53	56,61
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	25,50	58,50	55,68	49,03	59,11
F.07_C	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	7,50	57,72	54,90	48,24	58,33
F.07_D	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	10,50	58,47	55,65	48,99	59,08
F.07_E	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	13,50	58,65	55,83	49,17	59,26
F.07_F	Zuidgevel	gebouw F	189311,49	334172,50	16,50	58,74	55,92	49,27	59,35
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	19,50	59,30	56,48	49,84	59,92
F.08_A	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	1,50	53,90	51,05	44,33	54,47
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	22,50	59,19	56,38	49,73	59,81
F.08_B	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	4,50	57,16	54,34	47,68	57,77
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	25,50	59,04	56,22	49,59	59,66
F.08_C	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	7,50	58,76	55,95	49,29	59,38
F.08_D	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	10,50	59,26	56,43	49,78	59,87
F.08_E	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	13,50	59,36	56,54	49,90	59,98
F.08_F	Zuidgevel	gebouw F	189305,21	334175,05	16,50	59,39	56,57	49,92	60,00
F.09_A	Westgevel	gebouw F	189302,34	334182,70	19,50	61,64	58,83	52,21	62,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F.09_A	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	1,50	51,17	48,30	41,60	51,74	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	22,50	61,48	58,67	52,05	62,11	
F.09_B	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	4,50	56,74	53,93	47,31	57,37	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	25,50	61,29	58,48	51,86	61,92	
F.09_C	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	7,50	61,55	58,74	52,12	62,18	
F.09_D	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	10,50	61,77	58,96	52,33	62,40	
F.09_E	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	13,50	61,80	58,99	52,37	62,43	
F.09_F	Westgevel gebouw F	189302,34	334182,70	16,50	61,76	58,96	52,33	62,39	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	19,50	61,60	58,79	52,16	62,23	
F.10_A	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	1,50	54,36	51,52	44,86	54,96	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	22,50	61,44	58,64	52,01	62,07	
F.10_B	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	4,50	59,03	56,22	49,59	59,66	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	25,50	61,26	58,46	51,83	61,89	
F.10_C	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	7,50	61,20	58,40	51,77	61,83	
F.10_D	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	10,50	61,64	58,83	52,21	62,27	
F.10_E	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	13,50	61,73	58,92	52,30	62,36	
F.10_F	Westgevel gebouw F	189304,59	334188,32	16,50	61,69	58,89	52,26	62,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen