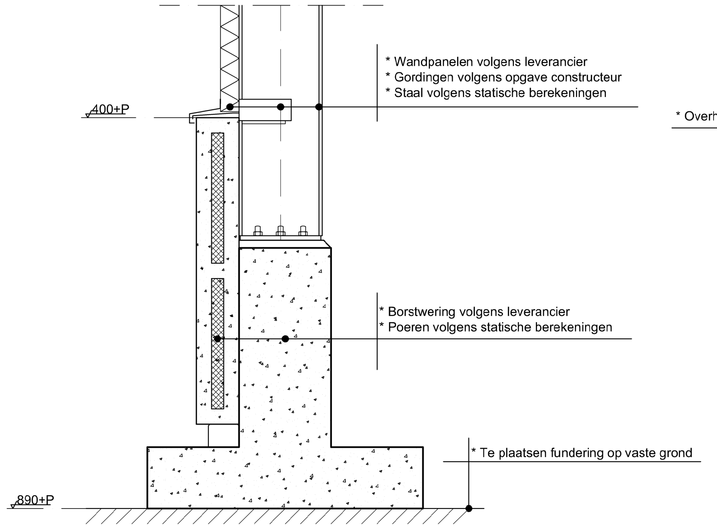

Detail - A

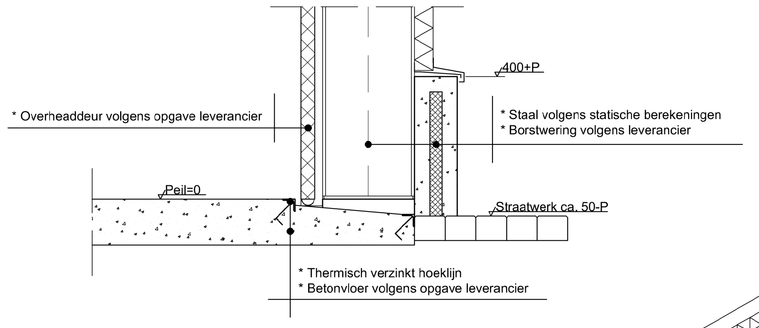

Principe detail overhead deur

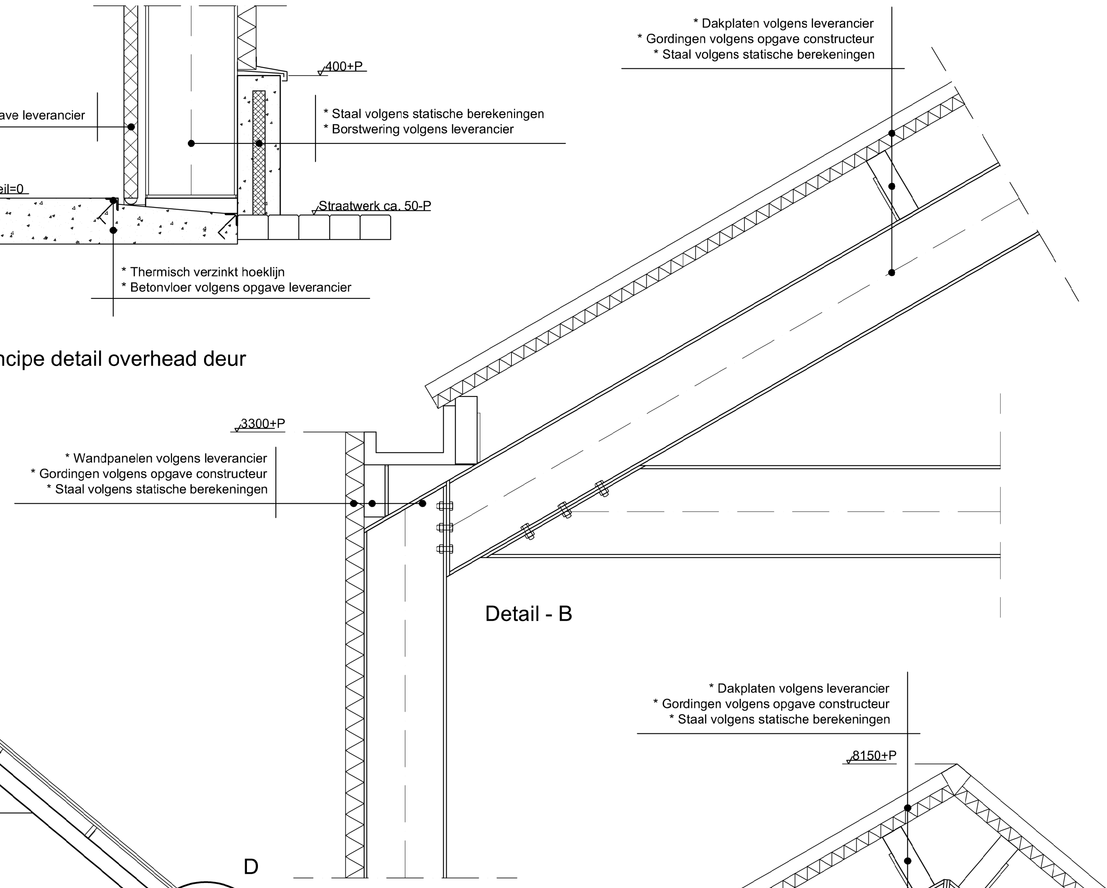

Detail - B

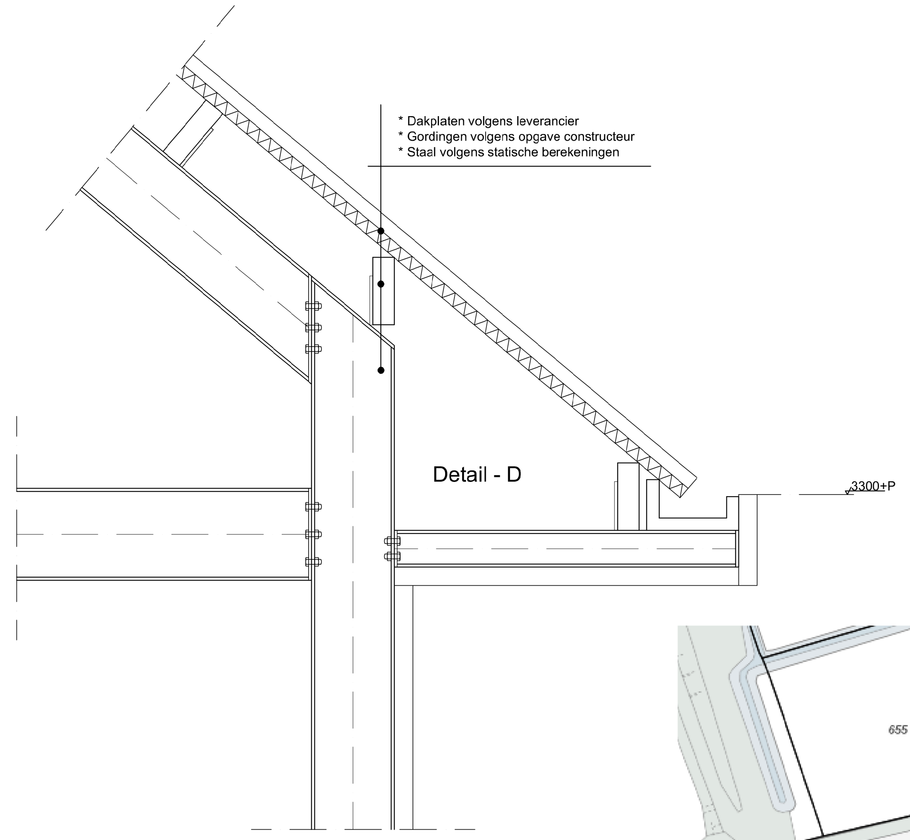

Detail - D

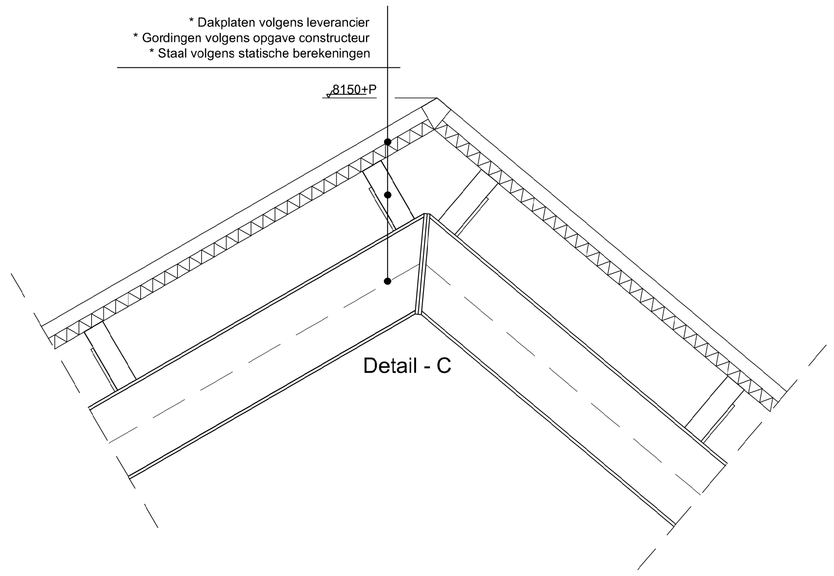

Detail - C

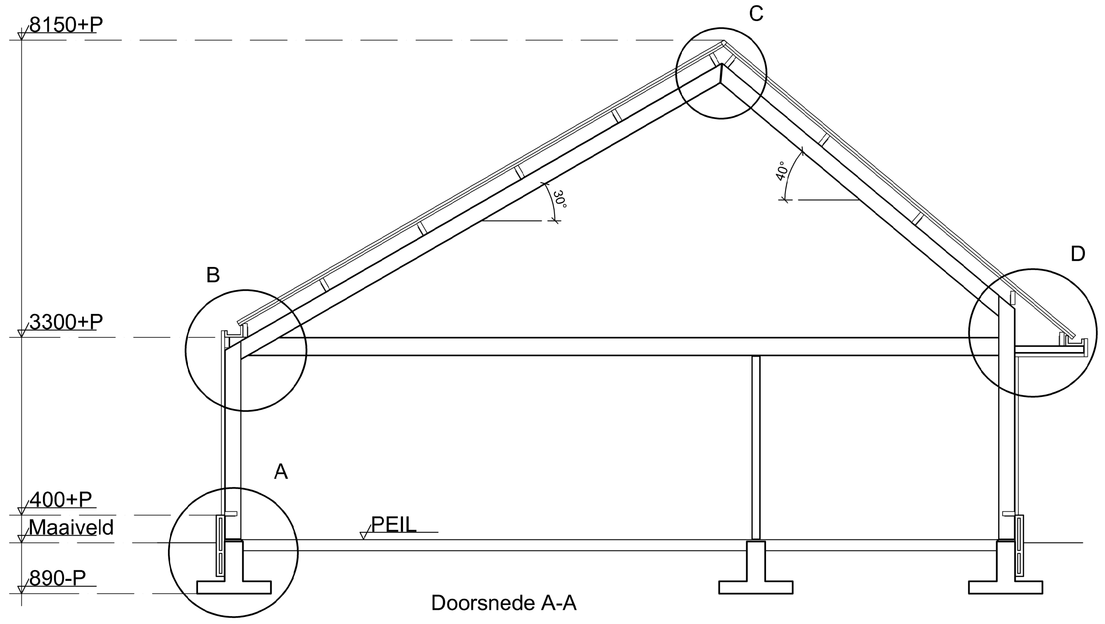

Doorsnede A-A

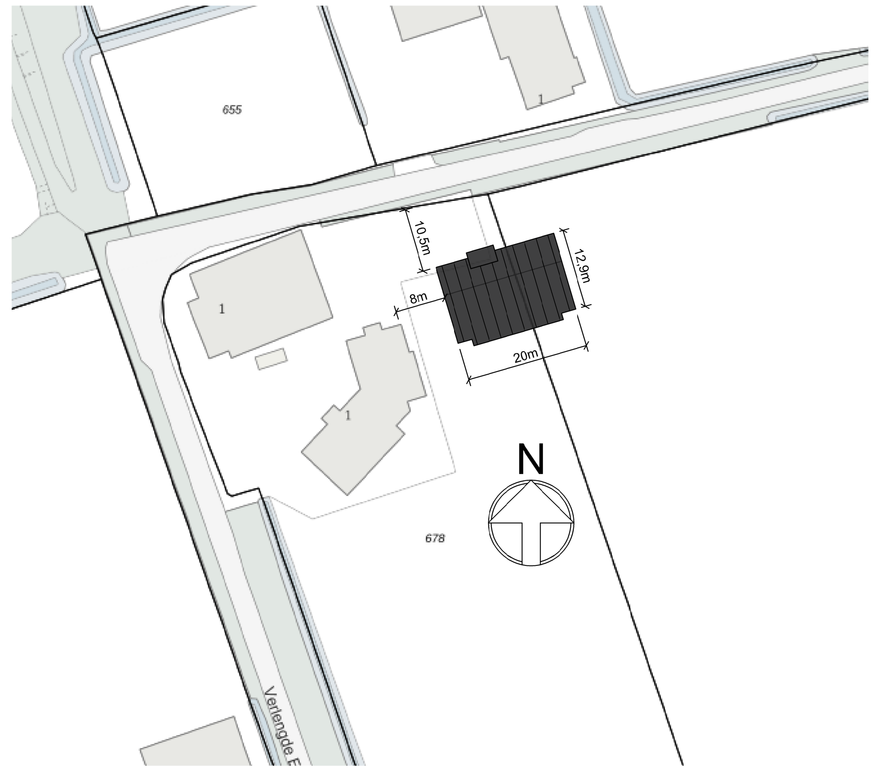

Linkerzijgevel

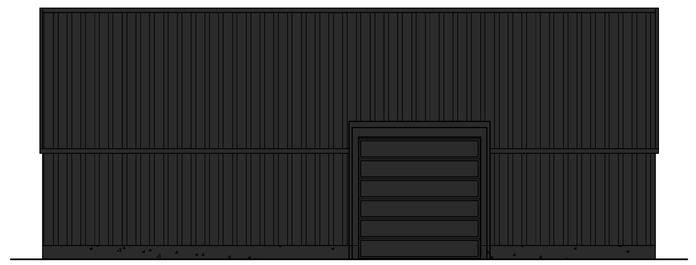

Achtergevel

Rechterzijgevel

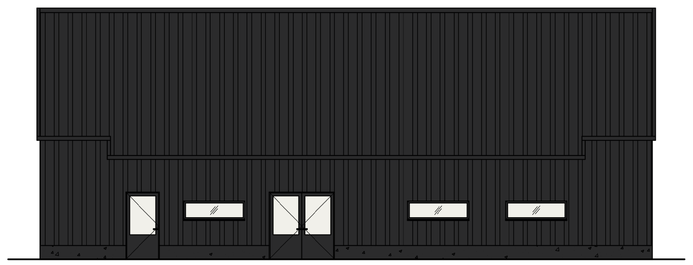

Voorgevel

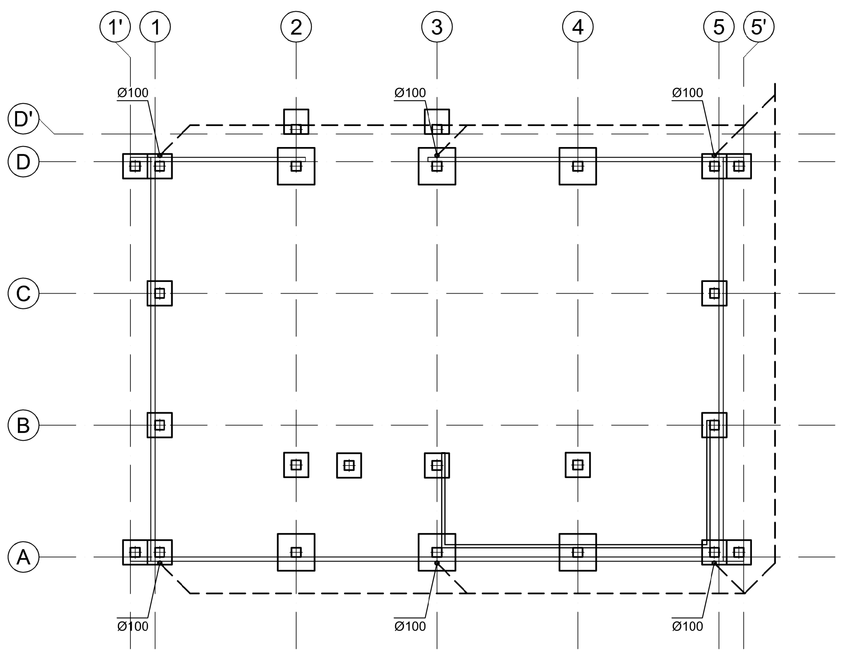

Fundering/ Riolering

- fundering volgens statische berekeningen

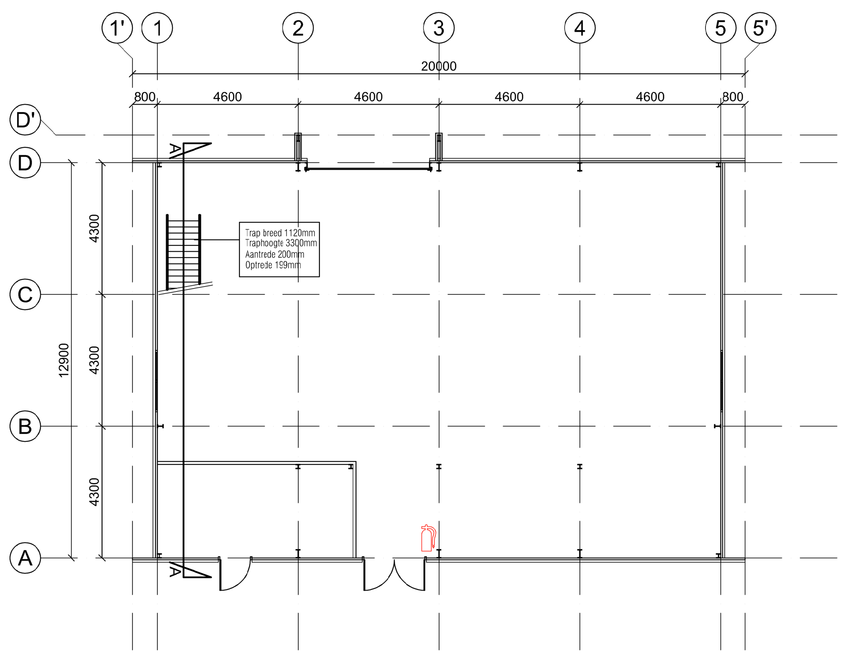

Plattegrond

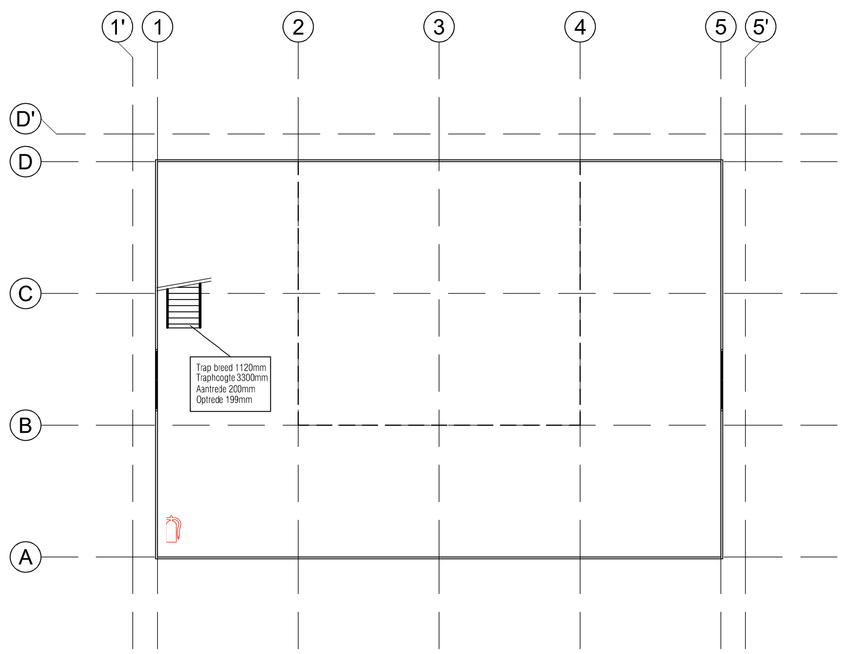

Verdieping

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

PEIL

Peil	-	Nader te bepalen	
Paats van het Peil	-	O.K. voetplaat van de staalconstructie	
Referentiepunt	-	Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.)	Van toepassing is NEN-EN 1990

MATERIALEN

Bouwdeel	Materiaal	Kleur	Bouwdeel	Materiaal	Kleur
Fundering	Beton C20/25	beton grijs	Dakgoten	Aluminium	RAL 9001 wit
Ankers	4.6 volgens DIN 267	Therm. verzinkt	H.w.a.	PVC	RAL 9001 wit
Borstwering	Beton C20/25	RAL 9004	Windveren	Zetwerk	RAL 9004
Staalconstructie	S235 tenzij ander aangegeven	RAL 7015 antraciet	Loopdeuren	Kunststof	RAL 9004
Bouten & Moeren	8.8 volgens DIN 267	Therm. verzinkt	Kozijn loopdeur	Kunststof	RAL 9004
Gordingen	C24 tenzij ancer aangegeven	Europees naaldhout	Ramen	Kunststof	RAL 9004
Gevel beplating	Sandwichpanelen	RAL 9004	Kozijn ramen	Kunststof	RAL 9004
Dakbedekking	Sandwichpanelen	RAL 9004	Overheaddeur	Sandwichpaneel	RAL 9004

ALGEMEEN

- Bouwbesuit 2012 is van toepassing.
- Constructie voor vloeren, wanden, daken en staalconstructie volgens opgave constructeur.
- Detailberekenngen staalconstructie aan te leveren door leverancier.
- Kleuren en matericlen volgens materiaal en kleurenschema
- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid heid die voldoot aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een niet gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrnzende gemeenschappelijke ruimte.

BRANDREN/VOOI

- Brandcompartimertering
  Het object wordt uitgevoerd als zijnde 1 brandcompartiment
- Rookdichtheid
  Constructieonderdelen grenzend aan de buiterlucht conform NEN-EN 13501-1 bepaalde rookdichtheid S2
- Staalconstructie
  De staalconstructie wordt berekend conform de klasse CC1. Staalconstructie conform opgave constructeur.

Draagbare 9liter CO2 poederbluswser wandmontage (Geschikt voor brandklasse A, B en C)

Brandcompartimentering

Compartiment 1	(CO-1)	-	258m²
	Totaal		258m²

TEK. LISJT

Tekeningen nr.	Onderdeel	Afmeting	Pagina's
01	: Fundering, Riolering Plattegrond, Verdieping	: A0 - 1189 x 841	: 1
	: Aanzichten		
	: Doorsnedes		
	: Situatie		
	: Detailblad		

MULDER
www.mulderhallenbouw.nl
Industrieweg 13 9561 MB Ter Apel
Tel: 0599 - 58 32 85
info@mulderhallenbouw

Revisie B : - - Formaat : A1 1189x841
Revisie A : - - Teneing nr : 01
Orgineel : 14-10-2020