



Voorgeve

Ramen zonder draairichting zijn vaste ramen.

Kleurenschema

Onderdelen	Materialen	Kleur
Grevels	Buksteen	Donker rood
Plint	Buksteen	Maangroen
Speklagen / sierrrelagen	Buksteen	Geel
Dak	Keramische pan	Zwart
Kozijnen	Hardhout	Wit RAL 9010
Drainage delen	Hardhout	Donker groen RAL 6005
Rampongeren	Keramisch	Zwart
	Polyamide	Wit RAL 9010
Gravelbelemmering	Keramiek spieringplaat (lo g.)	Donker groen RAL 6005
Utrekselbelemmering	PUF	Geel

Renvooi

- **plafondventilatoren**
- **enkele schakelaar**
- **enkele deur schakelaar**
- **bediening mechanische ventilatie**
- **dubbele schakelaar**
- **wissel schakelaar**
- **enkele wandcontactdozen geaard**
- **dubbele wandcontactdozen geaard**
- **onbedrade aansluiting telefoon**
- **onbedrade aansluiting centrale antenne inrichting**
- **onbedrade aansluiting kooktafel**
- **onbedrade aansluiting boller**
- **onbedrade aansluiting vaatwasser**
- **thermostaat**
- **wanddicht aansluitpunt**
- **rookmelder volgens NEK 2555**
- **opstaplaats's voor keukentafel**
- **afzuigventil en mechanische ventilatie**
- **afzuigventil en diverse wasen**
- **opstaplaats's voor tv en wastafel**
- **centrale verwarmingssluis met vorm l'appaler voorzien**
- **ventilatierooster Bua Fitstraten 21-29 (z.m. Bua Vilain)**
- **radar (plaats en afeeling indicatiel)**
- **beldrukker**
- **bell**
- **mechanische ventilatie-unit**
- **WB800 minimaal 60 minuten**

Rechter zijgeve

Ramen zonder draairichting zijn vaste ramen.

meen

- Trap uitschuif-eigenzijds afstand 75 cm van het Bouwbesluit
- Trap uitschuif-eigenzijds afstand 25 cm van het Bouwbesluit

- Hoogte eleraarstafeling 100cm

- De karakteristieke geluidswaarde van een uitwendige schiedingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan 50dB vlg. artikel 17 en 23 van het Bouwbesluit en NEN 5677.

- De karakteristieke lucht-geluidswaardewaarde voor de geluidsoverdracht van een verblijfsgebied aan een andere woning is niet hoger dan 30dB vlg. artikel 3.6 en 3.7a van het Bouwbesluit en NEN 5677.

- De karakteristieke lucht-geluidswaardewaarde voor de geluidsoverdracht van een verblijfsgebied aan een andere woning is niet groter dan 70dB vlg. artikel 3.6 en 3.7a van het Bouwbesluit en NEN 5677.

- De uiterste afstand van de buitenkant van de bouwput tot de buitenkant van de bouwputten naast een andere verblijfsruimte van dezelfde woning is niet groter dan 70dB vlg. artikel 3.6 en 3.7a van het Bouwbesluit en NEN 5677.

- De uiterste afstand van de buitenkant van de bouwput tot de buitenkant van de bouwputten naast een andere woning is niet groter dan 70dB vlg. artikel 3.6 en 3.7a van het Bouwbesluit en NEN 5677.

- Deur van ce-ruime (dien-ce-ruime) aanwezig voorzien van verduisterende voorzetsels

- Hoofdpoorten en voordeuren zijn voorzien van een minimaal aantal sluitverbindingen max. 80% vlg. o.a. uiteerderen straatwerk te verhogen, minimaal luchtkonditivering interieurruimte 21°C, 2.1.6, o.a. uiteerderen volgens NEN 1087

- Minimaal uiteerderen volgens NEN 2168

- Minimaal uiteerderen voor elektra op het openbare net

- In interruimte aansluitingsoptimalisatie aanbrengen voor drinkwater op het openbare net

- In interruimte aansluitingsoptimalisatie aanbrengen voor Telecom en CAT-net

- In interruimte aansluitingsoptimalisatie aanbrengen voor gas op het openbare net

- Minimaal uiteerderen voor waterleiding volgens aan NEN 1996

- Elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1055

- Gasinstallatie moet voldoen aan NEN 1078

- Vuurwerk moet voldoen aan NEN 1078

- Raadselbare uiterwaarden moeten minimaal 0,30 mboven de bovenzijde van dat constructieonderdeel.

- Raadselbaarheid moet voldoen aan NEN 4042

- Daglicht moet voldoen aan NEN 2691

- De karakteristieke lucht-geluidswaarde van een verblijfsgebied beperken

- Bouwwerk dat groter is dan 3/10 van het bouwbesluit alvoren tegen ratten en muizen

- Bouwwerk kier en naadloos uvoeren

- Ramen, deuren, hang en stuurwerk, etc. uitvoeren volgens Politiekeuropaarm "Yeling Wenen"

- De maximale uiteerderen moet voldoen aan 12.3 a.v.a.

- Scheidingsoverdracht van sanitair ruimte uiteerderen volgens artikel 1.23 van het Bouwbesluit

- Mandafwerking laag (gelijk met 700mm) - Mandafwerking badkamer, tegels aan plafond excl. schuine vlakken

- Alle mandafwerking moet voldoen BSN 253/2006, m.v.v. de metervlaag, t.o.v. 730x423mm

- Mandafwerking moet voldoen aan de voorwaarden van de horecaartikel 1.23 van het Bouwbesluit vloer

- vloer, de vloer van ventielkap moet voldoen aan brandveiligheidseisen


- Constructieonderdelen die gronden aan de binnen-, en buitenkant voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2

- Vloer, art. 287 en 288 van het Bouwbesluit en NEN-EN 15301-1


- De vloer van de buitenkant moet voldoen aan de binnen-, en buitenkant voldoen aan brandklasse D1 en rookklasse S1

- Vloer, art. 285 van het Bouwbesluit en NEN-EN 1531-1

Achtergevel

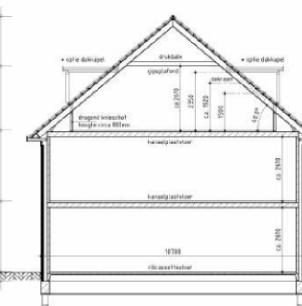


Linker zijgeve

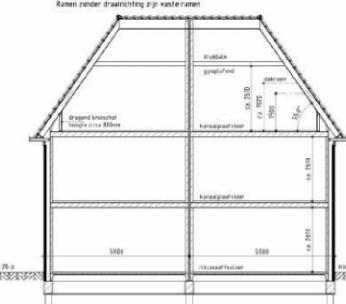

Principe doorsnede A-A

Principe doorsnede B-E

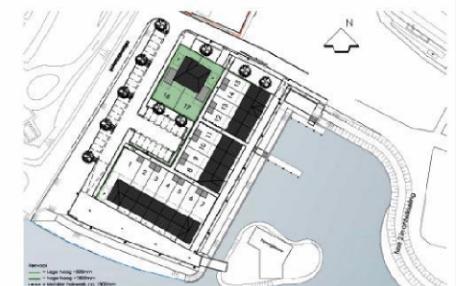

Tweekappers optie

& PARTNERS
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV


E-mail: info@kuhbv.nl

Bestekreting			
Periode	School	Förvarat	Gällande
15-09-2014	1-100	A1	YR/RU
Genv. datum 1	25-09-2014		
Genv. datum 2	01-12-2014	bestekreting	
Genv. datum 3	30-09-2015		
Genv. datum 4	30-03-2015		
Genv. datum 5			
Genv. datum 6			
Genv. datum 7			

Iad B-02 opties



1ste Verdieping

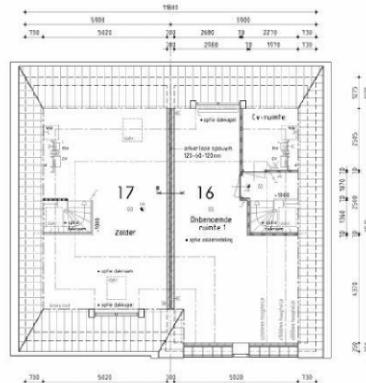

Zolder