



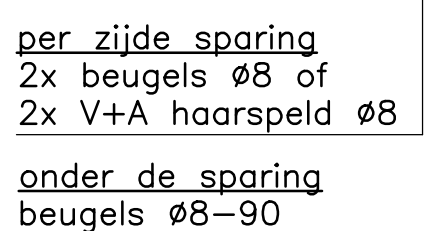

lijnlasten	Grep [kN/m]	Grep (vloer) [kN/m]	Grep (dak) [kN/m]
1	7,00	0,80	1,00
2	7,00	2,30	2,00
3	6,00	2,60	


Algemeen buitenspoelwiel
L=staal Toelaatbaar (mm)
L100x100x10 1999
L150x100x10 2999
L200x100x10 3999
Of prefab volgens opgave
leverancier

XXXXXX = lijfslat
 ZZZZZZ = dragende muur onder plaat
 ----- = NIET dragende muur onder plaat
 ===== V.S. = versterkte strook
 ← overspanningsrichting schilbor 250 mm dik
 alle wanden 100mm porotherm PM20 tenzij anders aangegeven

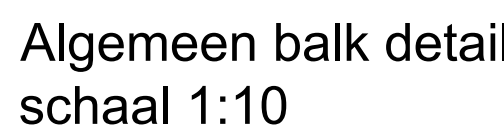

Principe detail nutsvoorziening doorvoer

Sparingen en doorvoeren dienen altijd overlegd te worden met Bouwkundig Ingenieursbureau HOC bv.

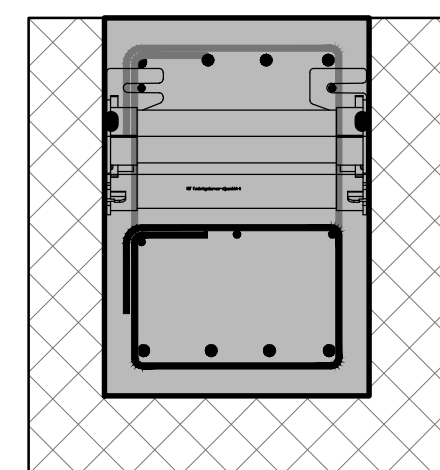[illegible]

Renvoii beton:

Betonconstructies volgens NEN-EN 1992

minimum dekking van betonstaal (mm)

milieuklasse	XD	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1/XS1	XD2	XS2	XD3/XS3
plaat, wand	15	15	25	30	35	40	40	40
basis, poer, console, kolom	15	20	30	35	40	40	40	45

Dekking altijd ≥ staafdiameter.
 Bij het starten op een werkvoet +5mm.
 Bij het starten op of tegen de grond +45mm.

staalkwaliteit t.b.v. wapening
 kwaliteit = B500A

Verdeelwapening 20% van de oppervlakte van de hoofdwapening TENZI ANDER AANGEGEVEN

Beton elementen

ONDERDEEL	MILIEUKLASSE	STERKTEKLASSE
Balk	XC3	C20/25

- maatvoering volgens bouwkundige tekening
 - dilatatie volgens specifieke leveranciers
 - berekeningen en tekeningen prefab-betonconstructies zijn te verzorgen door de leveranciers
 - leveranciers moeten rekening houden met voorzieningen voor bouwkundige ondedeken

Overlappingsklassen verspreidend aanbrengen: Overlappingslengte min. 50x staafdiameter

In bouwvoering storsteaf vrijhouden van min. 50 mm

Aanname Peil = 0,1m -N.A.P.

- Maten in het werk te controleren -
- Alle prefab onderdelen volgens opgave leverancier.