

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Friese Meren
Ter attentie van A. Hooymans
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Aldlansdyk 11
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	23-6-2015	Behandeld door	R.de Groot
Onze referentie		Doorkiesnummer	088 – 229 89 14
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweerfryslan.nl
Uw brief van	3-6-2015	Bijlagen	-
Onderwerp	Advies bestemmingsplan "Lemsterhoek"		

Geacht college,

Op 3 juni 2015 heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan Lemsterhoek te Lemmer toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan behelst onder andere de realisatie van een nieuwe gemeentewerf op het bedrijventerrein de Lemsterhoek.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Externe veiligheid

In en in de nabijheid van het plangebied zijn een aantal risicobronnen aanwezig in de vorm van transportaders en een risicovolle inrichting.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid


Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Risicovolle inrichtingen

Op het bedrijventerrein Lemsterhoek is één risicovol bedrijf aanwezig. Het betreft Vuurwerkgroothandel Lemsterhoek (voormalig Postma vuurwerk). Dit bedrijf slaat grote hoeveelheden vuurwerk op, op de locatie Lemsterhoek. Door recente aanpassingen aan de vergunning valt het bedrijf niet meer onder de werkingssfeer van het Brzo (Besluit rampen en zware ongevallen). De effectafstanden (zie afbeelding 1 hieronder) komen maar nauwelijks van het terrein en hebben daarmee een beperkt effect op de omgeving. Binnen dergelijke contouren lopen aanwezige personen kans om gewond te raken als gevolg van een (groot) incident bij de desbetreffende inrichting.

Het bedrijf is dan ook verder niet relevant voor de voorgestelde ontwikkeling van de gemeentewerf op het industrieterrein.

Afbeelding 1: Effectafstanden

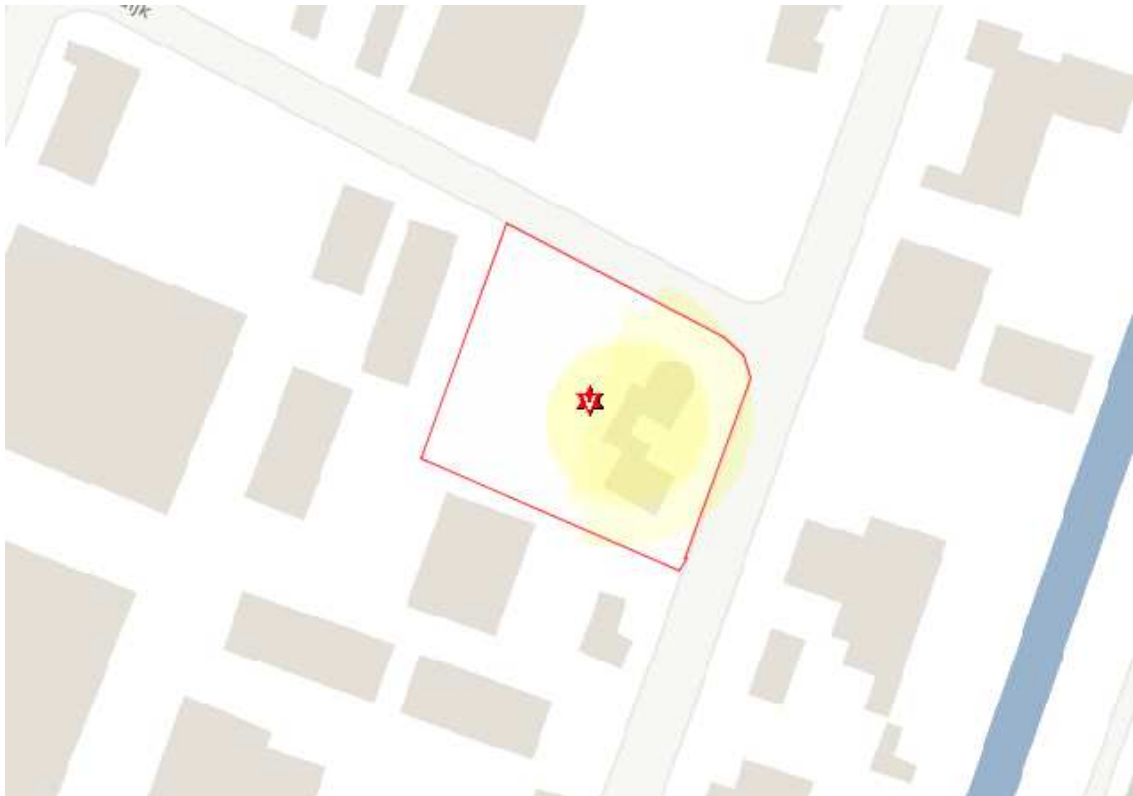

Bron: professionele risicokaart 2015

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Over de N359 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Omdat dit slechts in beperkte mate plaatsvindt en er geen grote ontwikkelingen gepland staan langs deze weg, adviseert Brandweer Fryslân om af te zien van verdere verantwoording van het groepsrisico.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijden


Lemmer beschikt over een eigen brandweerkazerne waardoor het bedrijventerrein door de brandweer snel bereikt kan worden. Er worden dan ook geen knelpunten geconstateerd ten aanzien van dit punt.

Bereikbaarheid

Ten aanzien van de bereikbaarheid kan worden gesteld dat de objecten op het bedrijventerrein en het bedrijventerrein voldoende ontsloten zijn. Het terrein is van meerdere zijden te bereiken.

Bluswatervoorzieningen

Op en rond het terrein zijn voldoende bluswatervoorzieningen aanwezig. Er is de brandweer echter wel veel aan gelegen dat de bestaande sloten bij de geplande gemeentewerf gehandhaafd blijven zodat deze zouden kunnen dienen als secundair bluswater. Dit geldt met name voor het open water aan de Uithijing.

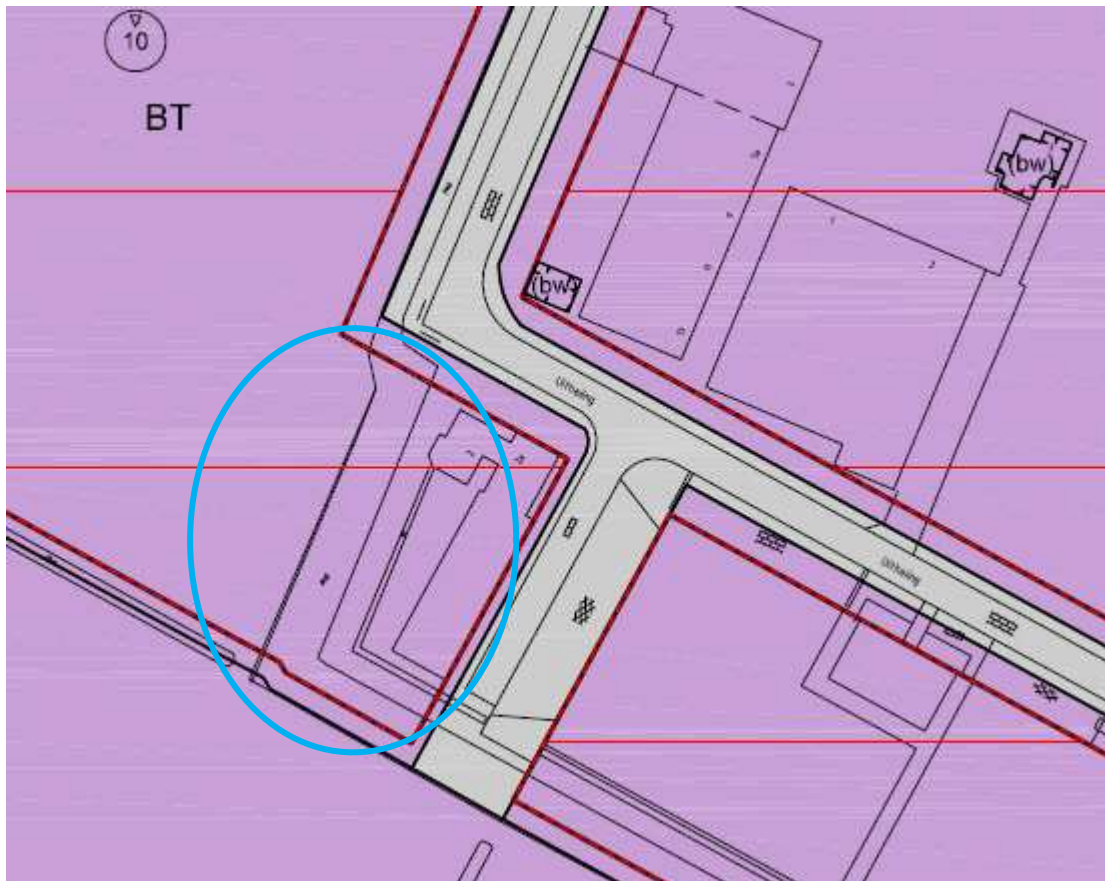

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Het open water zoveel mogelijk te behouden bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf aan de Ossekamp/ Uithijing.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8914.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân