Akoestisch onderzoek

Reconstructie Rondweg N359 te Lemmer
provincie Fryslân

projectnummer 0405679.00
definitief revisie 01
15 juli 2016

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

Reconstructie Rondweg N359 te Lemmer provincie Fryslân

projectnummer 0405679.00
definitief revisie 01
15 juli 2016

Auteurs
M.J. Reinders

Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 12
8911 KZ Leeuwarden

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	goedkeuring	vrijgave
15-07-2016	definitief	R. Poorterman	H.A.M. van de Wetering

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Doel van het onderzoek	1
1.2	Leeswijzer	2
2	**Juridisch kader**	**3**
2.1	Algemeen	3
2.1.1	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.1.2	30 km/uur zone	5
2.1.3	Cumulatie	5
2.2	Plansituatie	5
2.2.1	Wijziging op of aan Rondweg N359	5
3	**Wijziging aan de weg**	**7**
4	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**11**
4.1	Tekeningen	11
4.2	Rekenmethode	11
4.3	Uitgangspunten	11
5	**Resultaten**	**13**
5.1	Resultaten en toetsing	13
5.1.1	Wijziging op of aan Rondweg N359	13
5.1.2	Uitstraling	14
5.1.3	Sanering	15
6	**Samenvatting en conclusie**	**16**

Bijlagen

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Verkeersgegevens
3. Rekenresultaten Rondweg N359
4. Reconstructietoets
5. Uitstralingseffect

Figuren

1. Huidige situatie
2. Toekomstig situatie
3. Wegen

1 Inleiding

In opdracht van de provincie Fryslân is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het voornemen om de Rondweg N359 te Lemmer fysiek aan te passen vanaf hotel Iselmar tot en met de aansluiting op de A6.
In afbeelding 1.1 is een overzicht van de huidige situatie weergegeven, in afbeelding 1.2 een overzicht van de toekomstige situatie.

Afbeelding 1.1: Luchtfoto huidige situatie (bron: Globespotter)

Afbeelding 1.2: Voorlopig ontwerp Basisvariant N359 Lemmer

1.1 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de akoestische effecten van de aanpassingen aan de bestaande weg te berekenen. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelasting op de woningen langs de aan te passen Rondweg N359.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een

hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders.

1.2 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- in hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader beschreven;
- in hoofdstuk 3 worden de wijzigingen aan de weg beschreven;
- de onderzoeksopzet komt aan de orde in hoofdstuk 4;
- in hoofdstuk 5 worden de onderzoekresultaten weergegeven;
- in hoofdstuk 6 tenslotte zal een samenvatting en een conclusie worden gegeven.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedtes wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De L_{den}-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. In de onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie	Grenswaarde [dB]
Heersende waarde <48 dB	48
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) • Hogere (vastgestelde) waarde
Nog te saneren saneringssituatie	48
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing	Grenswaarde +5 (met plafondwaarde 68 dB)

Er is overigens pas sprake van een reconstructie[1] in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (afgerond 1,5 dB) of meer bedraagt.

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

Bovenstaande is niet van toepassing bij de vaststelling van een verschil tussen twee geluidbelastingen, zoals bij reconstructie. Wanneer het verschil tussen twee geluidbelastingen wordt berekend waarbij één van de twee een vastgestelde waarde betreft die is berekend met toepassing van de extra correctie (aftrek van 3 of 4 dB), dan wordt diezelfde verhoogde aftrek toegepast op het andere lid van de aftrekking. In alle overige gevallen wordt uitgegaan van de oude aftrek van 2 of 5 dB.

[1] De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of een artikel 19-procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Plansituatie

2.2.1 Wijziging op of aan Rondweg N359

Binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de Rondweg N359 zijn bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen gelegen. De Rondweg N359 (2 rijstroken op de hoofdrijbaan) betreft in de zin van de Wet geluidhinder een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. In afbeelding 2.3 is het plangebied inclusief zone weergegeven.

Voor de Rondweg N359 geldt een maximum snelheid van 70 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 2-4 dB[2].

De woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen binnen de zone van het te wijzigen deel van de Rondweg N359 zijn hoofdzakelijk gelegen in binnenstedelijke gebied. Een aantal woningen bevinden zich in het buitenstedelijk gebied. De woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen en daarop van toepassing zijnde grenswaarden zijn in tabel 2.4 weergegeven.

[2] Wanneer het verschil tussen twee geluidbelastingen wordt berekend waarbij één van de twee een vastgestelde waarde betreft die is berekend met toepassing van de extra correctie (aftrek van 3 of 4 dB), dan wordt diezelfde verhoogde aftrek toegepast op het andere lid van de aftrekking. In alle overige gevallen wordt uitgegaan van de oude aftrek van 2 of 5 dB. Zo blijft het beoordelen van het effect van een wijziging van een weg op dezelfde wijze als voorheen gebeuren.

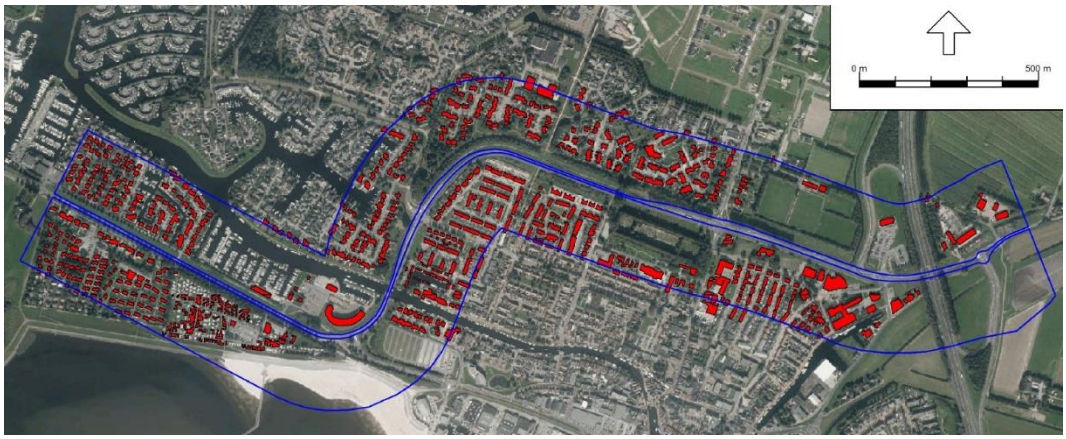

Afbeelding 2.3: Plangebied inclusief zone (objecten binnen de zone zijn rood gearceerd)

Tabel 2.4: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Grenswaarde	Maximale ontheffing [dB]
Rondweg N359	Huidig*	Huidig + 5

*** Voor een aantal woningen binnen het plangebied is in het verleden een hogere waarde vastgesteld. Voor deze woningen geldt als grenswaarde de laagste van:**
- **Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)**
- **Hogere (vastgestelde) waarde**

In tabel 2.5 zijn de (vastgestelde) hogere waarden binnen het plangebied weergegeven

Tabel 2.5: (vastgestelde) hogere waarden (bron: gemeente De Fryske Marren)

Straatnaam	Huisnummer	Hogere waarde	dB/dB(A)
Polle	9, 11, 14 en 15	52	dB
Steile Bank	2-28 (even)	57	dB
Tjeukemeerstraat	1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13	56	dB
	17	55	dB
Urkerstraat	47-73 (oneven)	57	dB
Van Rijgersmapark	1-40	62	dB(A)
Villa Novalaan	19	58	dB
	20	57	dB

Uitgangspunt is dat voor bovenstaande hogere waarden de dynamische aftrek (zie 2.1.1.) niet van toepassing is. De dB(A) waarden zijn voor de reconstructietoets herleid tot dB-waarden.

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve wordt de Transveer, Zeedijk, Straatweg, Brekkenweg, Spaanderbank, Plattedijk, Zijlroede en Vlaak wel bij dit onderzoek betrokken. Deze zullen net zoals het resterende deel van de Rondweg N359 worden beschouwd bij het beoordelen van het 'uitstralingeffect van de reconstructie'.

3 Wijziging aan de weg

In dit hoofdstuk wordt het Voorlopig Ontwerp beschreven.

Het Voorlopig Ontwerp is in samenwerking tussen verschillende disciplines tot stand gekomen en door de provincie opgesteld. Dit ontwerp is weergegeven in de volgende afbeelding.

Afbeelding 3.1: Voorlopig ontwerp Basisvariant N359 Lemmer

Van oost naar west gezien worden verder de volgende maatregelen voorzien:

Kruispunt N359 – A6 oost:
Het voorrangskruispunt wordt een rotonde. In eerdere plannen waren op dit kruispunt verkeerslichten voorzien, net als op de aansluitende kruispunten aan de westzijde van de A6. Op verzoek van Rijkswaterstaat zijn deze verkeerslichten nader overwogen, resulterend in een voorstel aan de Stuurgroep, om op deze locatie de Basisvariant aan te passen door verder uit te gaan van de toepassing van een rotonde in plaats van verkeerslichten.

Afbeelding 3.2: Kruispunt N359 – A6 oost

Wegvak N359 onder de A6 (van A6 oost t/m kruispunt met de Straatweg):
De rijstrookindeling wijzigt, waarbij een extra rijstrook gerealiseerd wordt voor het verkeer Lemmer in. Vanaf de aansluiting A6 oost tot en met het kruispunt N359-Straatweg wordt hierbij aan de noordzijde van de N359 een nieuw fietspad gerealiseerd. Ten oosten van het kruispunt bij het busstation (dus onder de A6) vervalt daarbij het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de N359.

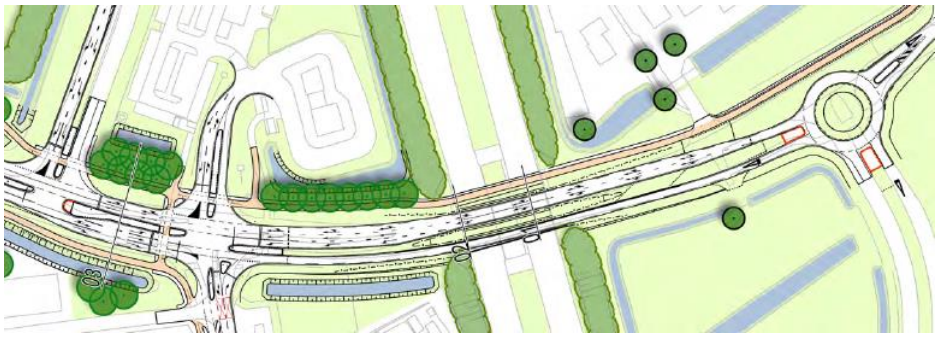

Afbeelding 3.3: Wegvak N359 onder de A6 (van A6 oost t/m kruispunt met de Straatweg)

Kruispunt N359 – Zeedijk/Transveer:
De verkeerslichten blijven gehandhaafd. Het aantal opstelstroken op de N359 neemt toe (Lemmer in), maar op de zijwegen blijft het aantal opstelstroken gelijk.

Afbeelding 3.4: Kruispunten N359 – Zeedijk/Transveer en N359 - A6 west

Kruispunt N359 – A6 west:
Het voorrangskruispunt wordt een kruispunt met verkeerslichten. Hiermee gaan de kruispunten met de Zeedijk/Transveer en de A6 west als één kruispunt fungeren, waar verkeersstromen snel over kunnen worden afgewikkeld. Het aantal opstelstroken op de N359 neemt toe (Lemmer in). Ook neemt het aantal opstelstroken op de afrit van de A6 toe (links- en rechtsafslaand verkeer krijgt een eigen opstelstrook).

Kruispunt N359 – Straatweg:
Het aantal opstelstroken op de N359 voor rechtdoorgaand verkeer neemt toe. Het aantal opstelstroken op de zijwegen blijft ongewijzigd. Wel wordt de opstellengte geoptimaliseerd binnen de beschikbare ruimte. De verkeerslichten worden vervangen. De werking wordt afgestemd op de gewijzigde rijstrookindeling.

Afbeelding 3.5: Kruispunten N359 – Straatweg

Wegvak N359 tussen de Straatweg en de Brekkenweg/Spaanderbank:
Het aantal rijstroken op de N359 blijft gelijk.

Afbeelding 3.6: N359 tussen Straatweg en de Brekkenweg/Spaanderbank

Kruispunt N359 – Brekkenweg/Spaanderbank:
Het aantal opstelstroken op de N359 in noordoostelijke richting neemt toe. Na het kruispunt komt de linker rijstrook te vervallen. De overige rijstrookindeling is conform de huidige situatie. Ten slotte vervalt de fietsoversteek aan de zijde van de Brekkenweg. De verkeerslichten worden vervangen. De werking van de verkeerslichten wordt afgestemd op de gewijzigde rijstrookindeling.

Zijlroedebrug:
De Zijlroedebrug blijft gehandhaafd. De doorstroming voor het doorgaande verkeer richting de A6 na een brugopening verbetert, omdat de verkeerslichten voorzien worden van een groene golf. De groene golf is actief na een brugopening en heeft tot doel het verkeer richting de A6 zo snel mogelijk door de verkeerslichten te geleiden, waarbij voorkomen wordt dat verkeer na het wachten voor de brug vervolgens ook moet wachten bij de verkeerslichten.

Afbeelding 3.7: Kruispunt N359 - Brekkenweg/Spaanderbank en Zijlroedebrug

Kruispunt N359 – Plattedijk:

Het huidige voorrangskruispunt blijft ook in de nieuwe situatie een voorrangskruispunt. Op de Plattedijk worden aparte opstelstroken gerealiseerd voor het links- en rechtsafslaand verkeer. Daarbij wordt de fietsoversteek en aansluiting van de parallelweg verder van het kruispunt af gelegd.

Afbeelding 3.8: Kruispunt N359 - Plattedijk

Wegvak N359 tussen de Zijlroedebrug en de PM-sluis:

Het aantal rijstroken op dit gedeelte van de N359 blijft gelijk. Wel worden er opstelstroken voor linksafslaand verkeer gerealiseerd bij de jachthaven / Van Rijgersmapark en bij de oostelijke toegang van de wijk Zijlroede.
Tevens wordt tussen de Plattedijk en de wijk Zijlroede het fietspad aan de noordzijde van de N359 opgewaardeerd en verder van de weg af gelegd.

Afbeelding 3.9: Wegvak N359 tussen de Zijlroedebrug en de PM-sluis

4 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

4.1 Tekeningen

Bij dit akoestisch onderzoek zijn de volgende tekeningen als uitgangspunt gehanteerd:

- 2016-02-10_Ontwerp.dwg zoals aangeleverd door de provincie Fryslân op 25 februari 2016;
- Aanpassing_Plattedyk.dwg zoals aangeleverd door de provincie Fryslân op 25 februari 2016.

4.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 3.10.

4.3 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen is een berekeningsmodel opgezet waarin de wijzigingen op of aan de Rondweg N359, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.

De verkeersgegevens zijn nader bepaald door de Antea Group en omschreven in het rapport ‘Opbouw en resultaten verkeerskundige doorrekening Voorlopig Ontwerp reconstructie N359 Lemmer’, projectnummer 0405679.00, concept revisie 0, d.d. 8 maart 2016. De verkeersgegevens voor de te beschouwen jaren 2019 en 2030 zijn aangeleverd in de vorm van shapes. Deze shapes zijn in het akoestisch rekenmodel verwerkt. De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 2.

In tabel 4.1 zijn de asfaltmengsels voor de Rondweg N359 voor zowel de huidige als de toekomstige situatie weergegeven. De weergegeven toekomstige mengsels maken onderdeel uit van het plannen en moeten niet als een maatregel geïnterpreteerd worden.

Tabel 4.1: Asfaltmengsels plangebied

Weggedeelte	Asfaltmengsel	
	Huidig	Toekomstig
Rotonde N359 – A6 oost	SMA-NL11	SMA-NL8B

Tabel 4.1: Asfaltmengsels plangebied

Weggedeelte	Asfaltmengsel	
	Huidig	Toekomstig
Zijlroedebrug (val)[3]	SMA-NL11	SMA-NL11
Buiten de bebouwde komgrens	SMA-NL11	SMA-NL11
Binnen de bebouwde komgrens	SMA-NL11	SMA-NL8 G+

De asfaltmengsels SMA-NL8B en SMA-NL11 zijn overeenkomstig het akoestisch referentiewegdek. Voor het type SMA-NL8 G+ zijn de in tabel 4.2 weergegeven wegdekcorrectiefactoren gehanteerd.

Tabel 4.2: Wegdekcorrectiefactoren SMA-NL8 G+

	SRMII: σi,m								τm
	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	
Licht	-2,0	-2,5	-1,7	-0,6	-3,2	-3,9	-4,5	-4,8	-4,0
Zwaar	-2,3	-1,9	-1,4	-1,5	-2,8	-3,0	-3,0	-3,9	-0,9

In het berekeningsmodel is rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen, de hoogtes in het gebied zijn gebaseerd op NAP.

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) te kenmerken, de wegen en het water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping), 7,50 meter (tweede verdieping), 10,50 meter (derde verdieping) en 13,50 meter (vierde verdieping) boven lokaal maaiveld.

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens wordt gegeven in bijlagen 1 en 2.

[3] Het geluideffect van de voegovergangen in de Zijlroedebrug zijn niet beschouwd, daar voegovergangen geen onderdeel uitmaken van de Wet geluidhinder.

5 Resultaten

5.1 Resultaten en toetsing

Voor de Rondweg N359 zijn de berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2019 (huidig) en 2030 (toekomstig) in verband met de berekening van het effect van de reconstructie.

De resultaten worden vervolgens aan de in tabel 2.4 weergegeven grenswaarden getoetst.

5.1.1 Wijziging op of aan Rondweg N359

In totaal zijn ruim 1.400 woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen beoordeeld op het geluideffect als gevolg van de wijzigingen aan de Rondweg N359. In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten (toename in geluidbelasting) weergegeven voor de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen binnen de zone van de Rondweg N359 die valt onder het begrip 'wijziging op of aan een weg'. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.

Tabel 5.1: Rekenresultaten wijziging op of aan Rondweg N359, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB
De Boonen 10	-	4,5	47,83	48,28	+0,28
Gemaalweg 8	-	4,5	48,32	48,59	+0,27
Kadijk 3	-	4,5	53,46	55,96	+0,50
Kadijk 3A	-	1,5	52,87	53,40	+0,53
Kadijk 4	-	4,5	56,44	56,89	+0,45
Kadijk 5	-	1,5	48,11	48,66	+0,55
Kadijk 5A	-	4,5	50,83	51,36	+0,53
Kadijk 5B	-	1,5	49,03	49,57	+0,54
Kadijk 6	-	4,5	56,16	56,64	+0,48
Kadijk 7	-	4,5	48,29	48,79	+0,50
Kadijk 8	-	4,5	55,72	56,22	+0,50
Kadijk 8A	-	1,5	49,84	50,38	+0,54
Klaaskamp 1	-	4,5	56,83	57,26	+0,43
Klaaskamp 1A	-	4,5	49,16	49,57	+0,41
Pasveer 2	-	4,5	52,59	52,51	+0,92
Pasveer 4	-	4,5	52,13	53,02	+0,89
Pasveer 5	-	4,5	47,56	48,22	+0,22

Tabel 5.1: Rekenresultaten wijziging op of aan Rondweg N359, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB
Plattedijk 20	-	4,5	53,01	52,61	+0,60
Plattedijk 20A	-	4,5	52,95	52,58	+0,63
Plattedijk 22	-	1,5	53,09	52,79	+0,70
Plattedijk 51	-	4,5	55,83	56,29	+0,46
Plattedijk 53	-	4,5	56,69	57,13	+0,44
Tjeukemeerstraat 1	56	4,5	57,73	57,09	+1,09
Tjeukemeerstraat 3	56	1,5	52,52	52,84	+1,32
Tjeukemeerstraat 5	56	1,5	53,25	52,65	+1,40
Tjeukemeerstraat 7	56	1,5	52,91	53,15	+1,24
Tjeukemeerstraat 9	56	4,5	57,24	56,97	+0,97
Tjeukemeerstraat 11	56	1,5	52,84	52,90	+1,06
Tjeukemeerstraat 13	56	4,5	57,19	56,85	+0,85
Villa Novalaan 20	57	4,5	58,61	57,40	+0,40
Zeedijk 24	-	1,5	53,02	53,39	+0,37

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Rondweg N359 zal toenemen met ten hoogste 1,40 dB ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

5.1.2 Uitstraling

In onderstaande tabel zijn de berekeningsresultaten weergegeven waar sprake is van de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Op basis van verschillen in emissiegetallen (een maat voor de geluidproductie van de wegen) is de toe- en afname van de volgende wegvakken bepaald.

Tabel 5.2: Rekenresultaten uitstralingsgebied

Straatnaam	Wegvak	Uitstralingseffect [dB]
Rondweg N359	Ten oosten van de aanpassing	+0,84
Transveer	Transveer	-0,02
Zeedijk	Rondweg N359 - Riensingel	+0,28
Straatweg	Rondweg N359 - Melkweg	+0,12
Straatweg	Rondweg N359 – Albert Koopmanstraat	+0,12

Tabel 5.2: Rekenresultaten uitstralingsgebied

Straatnaam	Wegvak	Uitstralingseffect [dB]
Brekkenweg	Rondweg N359 – Van Enden	+0,10
Spaanderbank	Rondweg N359 – Middelgronden	-0,03
Plattedijk	Rondweg N359 – Villa Novalaan	+0,41
Zijlroede	Zijlroede	+0,06
Vlaak	Vlaak	+0,09
Rondweg N359	Ten westen van de aanpassing	+0,48

Indien woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen niet binnen de daadwerkelijke reconstructie volgens de Wet geluidhinder vallen, is toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder niet nodig en worden geen maatregelen onderzocht. In het onderstaande zijn derhalve slechts de effecten beschreven.

Het effect voor de wegen rondom de aan te passen Rondweg N359 is minimaal: ter plaatse van de woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen is er sprake van een toename van de geluidbelasting van ten hoogste 0,84 dB als gevolg van de toename van het verkeer.

Omdat deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen zijn gelegen buiten het fysiek te reconstrueren gedeelte van de weg, geldt dat toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder niet nodig is. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' kan wel door de gemeente De Fryske Marren worden overwogen de geluidbelasting langs deze wegen te beperken.

5.1.3 Sanering

Aangezien er ten gevolge van de wijzigingen aan de weg geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, bestaat er geen verplichting om niet-afgehandelde saneringssituatie in het kader van dit project aan te pakken. Er is derhalve niet verder onderzocht of er sprake is van dergelijke saneringssituaties.

6 Samenvatting en conclusie

In opdracht van de provincie Fryslân is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het voornemen om de Rondweg N359 te Lemmer fysiek aan te passen vanaf hotel Iselmar tot en met de aansluiting op de A6.
Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen hinder ontstaat ten gevolge van wegverkeerslawaai en de wettelijke gevolgen daarvan.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Rondweg N359 zal toenemen met ten hoogste 1,40 dB ter plaatse van alle woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder

Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat daar voldaan wordt aan de grenswaarden. Tevens hoeven er door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren geen hogere waarden verleend te worden.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. (0513) 63 44 99

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlagen

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
01	Kruising	1
02	Kruising	1
03	Kruising	2/3

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
01	Minirotonde
02	Rotonde

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
01	Kruising	2/3
02	Kruising	1
03	Kruising	2/3
04	Kruising	2/3

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	385	5,87	2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	384	3,44	2,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	383	7,58	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	382	7,42	-0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	381	13,48	1,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	379	5,56	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	378	5,65	3,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2380	3,12	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	377	7,49	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	375	6,67	2,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2381	2,78	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	374	7,27	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	373	7,96	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	372	5,92	-0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	371	6,74	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	370	5,98	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	369	8,91	1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	368	5,82	2,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	367	6,06	2,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	366	6,48	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	365	4,58	1,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	363	7,84	-0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	361	11,17	1,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	362	5,47	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	360	6,93	1,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	359	3,73	1,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	358	8,46	-0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	356	7,25	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	355	7,72	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	354	7,49	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	353	7,94	-1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	352	6,92	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	351	5,43	2,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	350	5,47	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	349	5,37	2,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	348	7,36	-1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	347	5,62	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	346	7,01	2,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	345	5,45	-0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	344	6,75	1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	343	5,63	2,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	342	7,33	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	340	5,36	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	337	7,27	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	338	6,69	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	336	5,45	-0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	335	5,29	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	334	6,89	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	333	5,62	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	332	8,04	2,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	331	5,18	1,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	330	5,58	2,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	329	7,61	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	328	6,66	2,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	327	6,58	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	326	4,13	1,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	325	6,34	1,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	324	4,13	1,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2383	3,29	1,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2384	3,02	1,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2385	3,32	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	323	7,35	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	322	5,34	-0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	321	8,42	1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	320	5,16	1,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2073	5,28	2,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	319	5,61	1,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	318	11,10	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	317	4,51	-0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2386	3,78	1,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	316	6,06	1,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	314	3,86	1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	311	5,26	1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	309	5,22	1,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	308	6,25	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	307	5,89	2,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	306	7,34	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	305	6,53	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	304	7,70	0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	303	6,87	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2072	3,63	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	301	7,59	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	300	5,78	1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	299	5,45	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	297	9,66	1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	296	6,45	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	295	3,15	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	294	12,13	1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	293	6,69	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	292	4,27	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	291	4,58	0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	290	5,74	1,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	289	7,08	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	288	5,60	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	287	5,84	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	286	7,53	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	285	7,22	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	284	4,68	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	283	5,90	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	282	7,16	1,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	281	6,21	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	280	3,87	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	279	6,07	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	278	6,28	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2387	4,74	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	275	10,35	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2388	2,64	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	274	3,38	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2389	3,05	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2390	12,80	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	273	6,56	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	272	6,57	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2391	3,24	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2392	3,55	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2071	6,97	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	271	8,63	1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	270	12,30	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2393	2,82	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	269	7,51	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	268	4,81	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	267	10,78	0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	266	5,96	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	265	7,52	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	264	5,06	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2394	3,91	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2395	3,06	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	262	8,05	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	261	7,12	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2396	2,89	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2397	2,53	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	258	7,65	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	257	6,91	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2399	3,10	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	256	7,03	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2400	2,75	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	255	6,94	0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2401	11,79	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	254	8,85	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2402	2,91	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2403	2,33	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2404	2,55	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	253	7,09	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	252	2,98	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	251	7,18	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2405	2,22	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	248	6,40	0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	246	7,08	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	247	7,35	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	245	3,68	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	244	5,81	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	243	7,49	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	242	5,83	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	240	6,26	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	239	5,23	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	238	5,29	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	236	10,93	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	235	7,21	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	234	5,27	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	231	6,96	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	229	7,42	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	228	6,24	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	226	6,38	1,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	227	5,69	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2406	2,89	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	224	5,30	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	222	5,48	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	221	7,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2407	3,21	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	220	4,67	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	219	5,19	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	218	7,11	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	217	5,77	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	215	4,74	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	214	7,37	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2409	3,92	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	212	7,27	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	211	5,26	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	210	5,40	1,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	209	6,09	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	208	3,94	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	207	5,45	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	206	7,20	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	204	6,91	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	203	4,20	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	202	5,72	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	201	7,28	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2411	3,84	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	200	5,42	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	199	7,16	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	196	6,23	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	195	5,73	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2412	2,94	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	194	4,56	-0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	193	5,58	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	192	6,29	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	191	2,54	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	189	6,22	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	188	5,36	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	187	2,74	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2065	4,51	0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	186	5,60	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	185	4,02	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	184	7,35	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	183	3,85	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	182	6,04	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	180	7,34	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	179	7,21	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	178	4,51	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	176	7,14	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	175	7,91	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2414	3,22	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	174	7,28	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	172	5,56	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	171	5,30	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	170	6,35	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	169	4,45	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	168	7,12	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	166	5,86	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	165	5,69	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	163	3,40	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	164	3,43	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	162	4,91	1,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	160	5,52	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	159	5,84	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	99	4,35	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	158	3,49	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	157	6,79	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	156	4,01	-0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	155	5,43	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	154	4,95	0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	153	3,49	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	152	5,14	2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	151	5,18	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	150	5,59	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	149	6,51	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	148	6,10	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	147	5,60	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	145	5,74	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	144	5,77	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	143	6,28	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	142	4,24	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	141	6,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	139	6,19	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	138	5,64	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2416	4,96	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	136	7,62	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	134	3,84	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	133	5,40	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	131	6,85	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	130	6,44	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	128	5,71	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	127	6,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	126	3,79	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	125	5,84	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2417	2,71	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	124	5,03	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	123	3,34	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	120	5,61	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	121	7,32	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	119	6,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	118	3,89	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	117	5,64	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	116	6,80	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	115	4,89	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	114	3,43	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	113	7,02	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	112	4,48	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	111	6,16	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	110	3,06	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	109	5,38	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	108	7,07	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	107	3,53	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	106	3,35	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	105	7,01	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	103	6,80	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	104	7,21	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	102	6,21	-0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	101	6,76	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	100	5,75	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2418	4,11	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2175	15,04	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	98	3,33	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	97	3,19	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	96	7,14	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	95	10,76	2,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	94	5,68	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	93	5,42	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	91	3,34	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	90	4,19	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	89	7,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	88	4,50	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	87	5,27	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	85	3,09	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	84	5,25	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	83	4,85	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	82	3,85	-0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	80	5,14	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	79	7,85	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	78	6,04	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	77	2,82	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	75	3,90	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	74	5,80	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	73	4,36	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	72	5,17	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	71	5,08	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	70	6,01	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	69	4,51	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	68	3,35	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	66	3,89	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	65	7,85	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	63	3,20	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	62	3,36	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	61	4,43	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	60	3,33	1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	59	4,22	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	58	3,24	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	57	6,13	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	56	6,05	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	54	7,00	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	53	6,60	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	52	9,38	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	51	3,34	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	50	3,06	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	49	4,28	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	48	3,42	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	47	7,10	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	46	5,51	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	45	4,12	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	44	6,07	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	43	3,29	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2062	5,45	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	42	2,87	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	40	7,40	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	39	4,68	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	38	4,38	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	37	5,24	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	36	3,40	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	35	3,92	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	34	3,65	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	33	2,54	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	33	2,54	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	32	4,99	1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	30	9,34	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	28	6,58	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	27	3,32	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	26	5,67	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	25	8,17	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	24	5,26	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	23	3,87	-0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	22	4,52	1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	21	6,31	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	19	5,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	20	6,85	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	18	3,47	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	17	4,87	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	17	4,87	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	16	6,95	-0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	14	3,93	-0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	13	5,19	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	12	4,29	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	11	7,24	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	10	4,96	1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	9	5,04	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	8	6,35	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	7	7,43	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	6	4,96	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	5	4,65	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4	4,31	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3	7,20	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2061	5,88	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2	7,18	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1	6,36	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	341	6,54	2,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	339	6,31	2,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	315	4,75	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	312	5,19	1,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	298	4,23	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	277	3,96	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	260	3,20	1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	259	6,83	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2408	4,69	1,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	190	5,86	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	181	5,47	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	76	3,29	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	64	3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	55	7,38	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	41	3,03	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2064	4,82	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	31	6,87	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	29	3,19	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2501	9,86	1,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2502	7,25	2,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2503	8,07	1,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2504	7,54	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2505	3,02	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2507	3,81	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2508	8,63	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2509	3,06	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2506	3,26	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2510	2,88	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	249	4,19	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2511	2,87	0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2512	2,99	0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	177	3,95	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2513	3,10	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2514	3,54	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2515	3,95	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2516	3,67	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2518	2,99	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2517	3,74	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2519	3,67	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2520	3,67	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2520	3,67	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2521	3,74	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2522	3,74	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	67	3,40	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2523	3,58	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2524	3,26	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2524	3,26	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2526	3,26	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2527	3,26	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2531	3,44	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2532	3,24	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	92	3,08	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2533	2,99	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2534	3,05	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2415	3,12	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	122	2,81	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2536	3,04	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2537	3,37	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2538	3,08	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2539	3,13	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	173	3,26	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2535	3,26	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	233	3,54	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	216	3,95	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	241	3,40	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2541	3,40	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	198	2,93	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	232	3,49	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2413	2,67	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2410	3,15	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	225	3,04	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2540	3,04	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	223	3,15	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3315	5,45	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3314	2,87	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3312	7,40	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3311	4,68	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3310	4,38	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3309	5,24	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3308	3,40	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3308	3,40	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3307	3,92	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3306	3,65	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3305	2,54	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3304	4,99	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3302	9,34	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3301	3,19	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3300	6,58	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3299	3,32	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3298	5,67	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	3297	8,17	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3296	5,26	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3295	3,87	-0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3294	4,51	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3294	4,51	1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3293	6,31	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3291	5,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3292	6,85	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3290	3,47	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3289	4,87	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3288	6,95	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3287	6,74	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3286	3,93	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3285	5,19	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3284	4,29	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3283	7,24	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3282	6,57	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3281	3,65	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3280	5,00	1,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3279	5,04	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3278	6,35	1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3277	6,37	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3276	7,43	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3275	4,96	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3274	5,04	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3273	3,97	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3272	4,65	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3836	4,27	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3271	4,31	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3270	6,45	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3269	3,63	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3268	3,06	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3267	3,22	-0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3265	5,64	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3266	7,20	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3264	3,77	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3263	8,31	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3262	3,50	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3650	5,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3261	7,18	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3260	7,07	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3259	5,74	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3258	3,78	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3257	6,34	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3255	3,53	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3256	8,12	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3253	3,54	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3252	5,27	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3251	6,86	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3250	6,46	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3249	3,42	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3248	3,78	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3247	6,33	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3245	6,50	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3246	7,03	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3837	2,90	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3244	6,70	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3242	3,99	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3243	6,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3241	5,47	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3240	3,47	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3239	7,18	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3238	3,35	-0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3237	8,25	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3236	8,99	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3235	4,98	-0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3234	4,90	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3233	6,24	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3232	5,47	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3231	3,86	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3230	3,61	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3229	6,63	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3228	2,72	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3227	4,51	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3226	2,13	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3225	6,04	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3224	4,87	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	3223	6,31	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3222	5,11	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3221	6,95	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3219	2,51	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3220	6,52	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3218	2,63	-0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3217	3,39	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3216	6,94	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3215	6,65	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3214	3,38	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3213	5,54	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3212	6,77	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3211	3,14	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3210	3,81	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3209	3,20	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3207	3,16	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3206	6,36	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3205	3,13	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3204	8,29	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3203	7,11	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3202	3,39	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3201	6,90	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3649	4,97	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3200	5,76	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3199	2,98	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3197	6,90	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3196	5,91	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3195	6,65	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3194	8,15	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3193	3,02	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3192	3,10	-0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3191	6,58	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3189	7,21	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3188	4,23	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3187	3,07	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3186	6,02	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3185	5,23	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3184	6,65	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3183	3,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3182	3,11	-0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3181	3,45	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3180	9,11	-0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3835	10,65	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3179	3,71	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3178	5,23	-0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3176	7,38	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3175	7,85	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3174	6,88	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3172	3,77	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3173	6,67	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3171	5,78	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3170	4,25	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3838	4,06	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3168	3,03	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3169	6,91	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3167	3,97	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3166	6,10	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3165	8,18	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3164	4,13	-0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3163	3,24	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3162	5,56	-0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3161	3,62	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3160	4,53	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3159	3,81	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3158	7,11	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3834	8,31	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3646	3,78	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3156	2,77	-0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3157	5,89	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3155	3,85	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3833	3,53	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3154	5,60	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3839	6,76	-0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3153	8,76	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3152	6,67	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3151	4,09	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3150	6,53	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	3149	7,16	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3147	3,02	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3148	5,90	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3146	8,31	-0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3145	3,14	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3144	6,28	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3143	8,45	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3142	3,11	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3141	5,58	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3140	8,53	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3139	5,40	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3138	10,43	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3137	2,73	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3135	5,47	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3134	3,43	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3133	3,55	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3131	5,78	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3132	7,35	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3130	5,94	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3129	3,30	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3128	8,68	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3127	7,04	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3126	6,28	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3125	2,73	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3124	7,88	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3123	3,50	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3122	6,15	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3121	3,40	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3120	6,58	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3119	7,39	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3118	8,66	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3116	2,39	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3117	6,06	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3114	3,44	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3113	8,76	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3111	2,50	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3108	5,92	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3107	8,21	-0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3106	3,40	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3105	7,47	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3104	6,14	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3832	7,78	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3103	8,26	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3102	3,14	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3642	5,83	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3101	5,13	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3100	6,92	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3099	7,93	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3098	5,08	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3097	3,43	-0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3096	3,03	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3095	8,13	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3094	6,23	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3093	6,88	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3092	5,35	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3078	5,36	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3840	6,68	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3091	6,26	-0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3090	8,40	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3089	2,97	-0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3088	2,32	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3087	6,16	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3086	6,81	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3085	5,46	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3084	3,05	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3083	5,50	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3082	3,68	-0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3081	3,68	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3080	2,79	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3079	3,12	-0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3077	5,62	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3076	8,30	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3075	6,06	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3074	6,11	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3072	3,07	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3071	4,76	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3641	2,59	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	3070	7,28	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3069	5,93	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3068	8,40	-0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3067	3,09	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3066	7,15	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3065	4,49	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3064	8,89	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3063	3,30	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3062	2,68	-0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3061	7,05	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3060	3,49	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3059	2,59	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3058	7,29	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3831	8,40	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3057	8,48	-0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3056	5,79	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3055	5,41	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3054	2,67	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3053	5,36	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3052	4,42	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3051	6,81	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3049	4,95	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3048	5,70	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3047	3,02	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3046	6,15	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3045	2,91	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3044	8,58	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3043	5,63	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3042	4,31	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3041	7,13	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3040	6,47	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3830	8,06	-0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3039	2,86	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3038	4,32	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3037	7,53	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3036	4,01	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3035	6,38	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3034	5,07	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3033	7,42	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3032	7,64	-0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3031	7,59	0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3030	6,98	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3029	6,65	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3027	8,95	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3028	4,33	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3026	4,63	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3025	5,13	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3024	2,24	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3023	4,26	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3022	5,10	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3021	5,63	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3829	9,04	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3020	6,22	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3019	6,24	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3018	5,62	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3017	4,53	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3016	5,56	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3015	6,38	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3014	6,81	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3013	6,09	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3012	2,68	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3011	6,87	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3010	7,44	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3009	5,80	-0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3008	3,29	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3007	6,26	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3006	6,39	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3005	6,31	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3004	5,82	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3003	5,09	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3639	5,24	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3827	8,92	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3001	4,14	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3000	6,29	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2999	4,89	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3638	4,58	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2998	6,23	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	3826	8,51	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2995	5,98	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2993	6,35	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2992	5,97	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2991	5,98	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2990	6,12	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2988	7,10	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2987	4,22	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2986	5,49	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2985	7,27	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2984	6,42	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3637	5,96	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2983	6,75	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2982	2,68	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2981	4,27	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2980	1,56	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2979	5,86	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2978	6,51	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2976	6,26	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2974	5,65	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3825	5,73	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2973	5,91	-0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2972	2,99	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2970	6,17	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2971	6,31	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2969	4,49	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2968	1,41	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2967	6,03	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2966	4,72	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2965	5,15	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3635	6,65	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2964	6,50	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2963	4,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2962	4,70	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2961	6,44	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2960	7,15	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2959	6,01	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3634	5,87	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2958	7,55	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2956	5,61	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3633	4,32	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2955	5,07	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2954	5,41	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2953	5,81	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2952	6,30	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2951	5,78	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2950	5,97	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2949	4,63	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2947	4,36	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3632	12,27	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2946	6,28	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2944	5,79	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2945	5,92	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2943	4,42	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2942	5,73	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2941	6,45	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2940	5,06	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2939	6,41	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2938	4,99	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2937	4,38	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2936	4,97	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2935	5,60	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2934	6,23	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2933	7,00	-0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3824	9,36	-0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2931	6,68	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2930	5,10	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2928	5,60	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2927	6,15	0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2926	4,12	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2925	5,33	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2924	6,65	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2923	6,12	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2920	5,50	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2919	5,14	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3823	3,67	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2918	5,58	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2917	5,24	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2916	5,73	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2915	6,18	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2914	3,83	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2913	5,03	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2912	6,60	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2910	6,25	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2908	6,88	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2907	5,58	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2906	4,11	-1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2905	6,63	-0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2903	7,44	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2904	4,05	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2902	4,68	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2901	6,53	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2900	4,52	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2899	5,76	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2898	4,25	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2897	7,12	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2896	5,33	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2895	5,80	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2893	4,04	-0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2892	6,47	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2891	4,83	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2890	6,13	-0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2889	6,23	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2887	5,90	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2888	5,25	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2886	5,71	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2885	4,69	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2883	6,22	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2882	6,27	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3631	7,37	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2881	5,74	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2880	3,97	-0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3841	4,75	-1,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2879	7,59	-0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2878	4,82	-0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2877	6,29	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2876	5,06	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2875	4,83	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2874	6,39	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2873	7,46	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2872	6,45	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2871	5,34	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2870	5,45	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2868	6,76	-0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2867	4,04	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2866	6,01	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2865	5,49	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2864	5,78	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2862	4,17	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2863	3,18	-1,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2861	5,37	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2860	5,16	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2859	4,89	-1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2858	4,23	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2857	7,44	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2856	3,06	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2855	4,76	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2854	6,49	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2853	7,21	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2852	7,48	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2851	4,99	-0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2850	5,61	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2849	4,52	-0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2848	4,53	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2847	5,04	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2846	5,49	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2845	4,30	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2844	5,48	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2843	5,41	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2842	5,83	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2841	6,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2840	5,21	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2839	4,46	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2838	6,77	-0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2837	7,23	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2836	4,85	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2835	5,91	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2834	4,25	-1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2833	5,51	-1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2831	4,46	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2830	4,55	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2829	5,77	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2828	4,78	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2827	3,90	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2826	6,37	-0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2824	6,82	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2823	4,98	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2822	6,11	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2820	3,61	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2819	6,74	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2818	5,85	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2817	4,27	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2816	6,54	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2814	6,32	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2813	6,05	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2812	3,82	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2811	5,35	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2810	5,08	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2809	6,40	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2807	4,19	-1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2805	12,59	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2806	5,45	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2803	5,96	-1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2801	5,29	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2800	8,11	-0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2798	6,40	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2797	3,78	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2796	5,17	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2794	5,33	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2795	5,37	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2793	6,37	-1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2792	6,31	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2791	5,29	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2790	5,17	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2789	3,94	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2788	5,80	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2787	4,56	-1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2785	6,58	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2784	5,45	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3630	5,26	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2783	5,83	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2782	5,35	-1,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2781	3,66	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3822	4,58	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2780	3,11	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2779	5,05	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2778	5,57	-1,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2777	5,65	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2776	4,61	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2775	5,38	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2774	4,36	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2773	4,26	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2772	5,22	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2771	6,21	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2770	14,74	0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2769	6,56	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2768	6,20	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2767	4,08	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2766	5,30	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2765	4,68	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2764	3,98	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2763	4,84	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2762	6,72	-1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2761	3,23	-0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2760	6,16	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2759	5,42	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2758	6,76	-1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2757	4,11	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2756	5,96	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2755	6,47	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2754	4,45	-1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2753	5,34	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2752	6,29	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2751	6,75	-0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2750	4,94	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2749	4,80	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2748	4,90	-1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2747	4,18	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2746	4,33	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2745	7,01	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2744	6,37	-1,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2742	5,43	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3629	5,80	-1,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2741	4,82	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2740	6,97	-0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2739	4,69	-0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2738	6,15	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2737	3,27	-0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3628	2,94	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2736	4,20	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2735	5,47	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2734	6,65	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2733	6,33	-1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2732	6,58	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2731	4,75	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2730	6,88	-1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2729	3,90	-1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2728	6,73	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2727	3,64	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2726	6,14	-1,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2725	5,68	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2724	5,62	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2723	4,59	-1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2722	5,87	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2721	6,97	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2720	5,92	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2719	5,10	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2718	4,17	-1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2717	7,04	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2716	5,93	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2715	6,17	-0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2714	4,30	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2713	5,49	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2712	3,99	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2711	6,52	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2710	7,95	-1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2709	5,95	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2707	5,69	-1,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3821	6,49	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2706	3,94	-1,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2705	5,61	-0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2704	5,43	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2703	6,54	-1,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2702	5,21	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2699	5,68	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2698	6,88	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2697	6,51	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2696	4,43	-0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2695	10,42	-0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2694	3,27	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2693	6,98	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2692	6,56	-0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3625	6,64	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2690	4,59	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2687	8,15	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2686	5,74	-1,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2685	4,50	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2684	5,66	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2683	3,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2682	6,91	-0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2680	4,83	-0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2679	4,42	0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2678	6,66	0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2677	6,51	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2676	6,72	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2674	6,03	-1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2675	6,83	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2673	3,96	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2672	6,67	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2671	4,42	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2670	11,58	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2669	4,62	-1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2668	4,40	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2667	8,85	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2666	5,60	-0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2665	7,03	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2664	5,16	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2663	4,66	-0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2662	4,64	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2661	6,95	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2660	6,50	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2659	4,63	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2658	3,40	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2657	5,30	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2656	5,65	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2655	4,66	-0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2654	5,36	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2653	5,89	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2652	5,51	-0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2651	6,47	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2650	6,24	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3843	3,79	-1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2649	6,57	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2648	6,00	-0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2647	8,01	-0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2646	4,99	-1,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2645	4,86	-1,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2644	6,17	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3624	4,55	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2643	6,17	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2642	8,75	-0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2641	4,30	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2639	8,99	-0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2638	4,94	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2637	5,73	-1,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3623	4,59	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2636	5,90	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2635	5,80	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2634	4,76	-1,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2633	5,93	-0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2632	5,73	-1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2630	7,41	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2628	7,01	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2627	5,83	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2626	6,03	-0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2625	7,92	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2624	6,07	-0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2623	8,25	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3622	4,45	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2622	6,55	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2621	6,06	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3620	6,20	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2619	6,10	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2618	4,09	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2617	6,79	-0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2616	4,86	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2615	5,90	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2614	6,55	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2613	6,30	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2612	6,68	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2611	5,80	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3819	9,68	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2610	8,21	-0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2608	8,19	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2607	6,07	-1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2606	5,93	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2604	5,73	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2605	6,47	-1,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2603	6,13	-0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2601	7,98	-0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3818	5,86	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2600	7,09	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2599	5,77	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2598	6,26	-1,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2597	5,52	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2595	6,12	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2596	5,94	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2594	6,19	-1,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2593	2,42	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2591	8,47	-0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2592	6,06	-0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2590	7,96	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2589	6,11	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2588	6,40	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2587	7,73	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2586	6,42	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2585	6,53	-0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2584	6,20	-1,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2583	6,40	0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2582	6,87	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2581	6,42	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2580	6,11	-0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2579	8,72	-0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3615	6,77	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2578	6,10	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2577	4,71	-1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2576	6,86	-0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2575	6,86	-0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3614	11,49	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2574	6,58	-0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2573	6,84	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2572	6,01	1,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2571	6,56	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3613	4,25	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2570	9,04	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2569	7,06	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2568	6,11	-1,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2567	6,08	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2566	6,11	-1,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2565	6,56	-0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2564	7,80	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2563	6,86	-0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2562	9,00	-0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2561	6,37	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2560	6,04	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3611	6,24	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3610	7,50	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2559	6,54	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2558	5,46	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2556	5,11	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2555	5,27	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2554	6,17	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2553	5,33	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2552	4,58	-0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2551	6,43	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2550	5,36	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2549	4,69	-0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2548	6,21	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2547	6,66	-0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3817	5,75	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2546	5,88	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2545	5,98	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3816	6,30	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2544	7,62	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2542	8,69	-0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2541	8,33	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2540	6,36	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3606	6,59	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2539	6,17	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2538	4,77	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2537	5,75	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2536	6,43	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2535	6,58	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2534	6,41	-0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3605	6,19	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2533	6,39	-1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2532	6,73	-1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3844	2,92	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2531	4,90	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2530	6,22	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2529	5,89	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2528	6,15	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2527	4,62	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3845	3,83	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2526	2,70	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2523	7,25	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2524	5,72	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2521	5,79	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2520	6,54	-0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3846	5,01	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2519	7,46	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3603	6,43	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3602	5,80	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2518	6,01	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2517	5,06	-0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3601	5,50	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2516	3,73	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2515	6,18	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3815	5,34	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3847	3,88	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2513	6,18	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2512	5,96	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2511	5,12	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2510	7,89	-0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2509	3,40	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2508	6,86	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2507	5,24	-0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2506	3,13	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2505	7,81	-0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2504	6,63	-0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2503	5,16	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2502	5,93	-0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3848	6,61	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2501	5,96	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2500	8,40	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2499	6,42	-0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3849	4,06	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2498	5,30	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2497	6,28	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2496	7,40	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3599	6,47	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3600	5,82	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2495	2,78	-0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2494	6,69	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2493	5,10	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2490	8,22	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2489	5,11	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3598	6,44	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2487	7,71	-0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2486	6,34	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2485	5,27	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2484	5,51	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2483	6,68	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2482	6,15	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2481	5,96	-1,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3850	4,16	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2479	5,64	-0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2478	5,90	-0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2477	5,13	-0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2476	6,10	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2475	6,81	-0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2474	6,60	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2473	3,94	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3596	3,70	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2471	2,14	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2470	7,84	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2469	5,11	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2468	6,02	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2467	6,10	-0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2466	5,47	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2465	5,73	-0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2464	6,45	-0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2463	6,17	-0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3595	6,33	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2462	7,11	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2461	5,41	-0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2460	6,10	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2459	4,67	-0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2458	5,05	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2456	5,86	-1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2455	6,19	-0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2454	3,60	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3593	4,98	-1,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2453	5,08	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2452	6,57	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2451	7,37	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2449	6,59	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2448	7,89	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3851	3,88	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2447	4,84	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2446	5,61	-0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2445	5,47	-0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3852	4,31	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2444	5,55	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2443	4,85	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2442	4,27	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2441	5,35	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2440	5,45	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3814	4,63	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2439	5,67	-0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2438	5,37	-0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3853	3,39	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2437	5,35	-0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2436	5,59	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2435	6,94	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3813	5,22	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3812	4,58	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3590	7,12	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3592	4,10	-0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2434	5,25	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3591	4,03	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2433	5,64	-0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2432	5,36	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2431	4,13	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3854	3,63	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2430	4,22	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2429	6,33	-0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2428	6,10	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2427	6,70	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3811	5,20	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3855	7,09	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2426	5,80	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2425	6,96	-0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2424	7,63	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2423	5,24	-0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2422	6,62	-0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3856	3,10	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3589	6,65	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3857	3,07	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2421	7,00	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2420	6,96	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2419	2,74	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2418	6,89	-0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3588	6,67	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2417	4,53	-0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2416	4,47	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3587	6,50	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2415	6,97	-0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2414	8,41	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2413	4,47	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3858	3,00	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3810	4,99	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2412	6,07	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2411	7,52	-0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2410	5,83	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2409	5,93	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2408	5,16	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2407	6,46	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2406	9,68	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2405	6,40	-0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2404	5,88	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2403	5,36	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2402	7,57	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3859	3,86	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2401	6,04	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3809	5,20	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2399	8,05	-0,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2398	9,74	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2396	5,40	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3860	4,15	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2395	7,70	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3861	3,40	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3862	6,88	-0,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2394	7,64	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2393	5,67	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2392	7,72	-0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2391	6,55	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2389	5,16	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2390	7,91	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2388	5,60	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2387	5,85	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2386	7,94	-1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3863	3,59	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2385	7,73	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2384	8,42	-0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3864	5,90	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2383	6,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2382	9,79	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3586	7,37	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2381	8,21	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2379	6,02	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2378	6,18	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2377	6,79	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2375	8,89	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3865	4,03	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3584	6,26	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2374	3,22	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2373	5,96	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2372	9,80	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3585	7,74	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2371	6,63	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3583	7,29	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3866	8,35	-0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3582	6,47	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2370	6,99	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3867	4,87	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2369	6,04	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2368	5,87	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2367	3,51	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2366	6,70	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2365	6,94	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2364	5,99	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3868	4,07	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2362	9,81	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2361	5,77	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3869	6,06	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2360	7,20	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2359	7,55	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2358	6,15	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2357	5,53	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2356	6,96	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2355	2,70	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3870	4,29	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2354	4,44	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2353	5,04	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2352	6,68	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2351	9,66	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2350	6,89	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2349	7,33	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2348	2,71	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2347	7,85	-0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2345	3,18	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2344	3,34	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2343	3,87	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2342	6,58	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2341	6,87	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3581	5,89	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2340	6,99	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2339	7,39	-0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2336	9,49	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2335	4,89	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2334	6,04	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2333	5,98	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2332	3,38	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2330	6,01	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2331	6,94	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2329	5,72	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2328	2,35	0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2327	5,51	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2326	4,06	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2325	3,34	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2324	6,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2323	4,39	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2322	5,74	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2321	5,23	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2320	7,02	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2319	5,45	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2318	9,53	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2317	5,70	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2316	2,82	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3580	5,40	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2315	2,76	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2314	8,34	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3579	5,69	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2313	5,39	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2312	6,04	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2311	5,97	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2310	6,68	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3871	6,71	-0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2309	6,25	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2308	3,67	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2307	4,82	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2305	2,96	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2306	5,70	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2304	2,92	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2303	6,79	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2302	7,73	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2301	5,40	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2300	5,66	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2299	5,88	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2298	5,17	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2297	5,09	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2295	6,14	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2294	4,81	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2293	6,55	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2292	6,13	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2291	7,60	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2290	7,60	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2289	3,44	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2288	5,41	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2287	3,38	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2286	5,16	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2285	5,78	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2284	6,15	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2282	5,39	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2283	7,19	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2281	3,54	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2280	7,10	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3578	5,81	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2279	2,68	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2277	7,17	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2278	3,27	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2276	5,70	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2275	2,66	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2274	6,10	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2273	4,84	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2272	5,33	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2271	6,97	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2270	6,26	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3872	5,74	-0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2269	5,28	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2268	7,80	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2267	6,44	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2266	7,00	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2264	3,25	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2265	3,11	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2263	3,75	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2262	5,62	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2261	7,07	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2260	6,42	0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2259	3,60	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2258	3,79	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2257	6,75	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2256	3,35	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3577	5,87	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2255	5,25	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2254	3,21	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2253	6,73	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3873	7,22	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2252	7,38	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2251	3,84	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2250	3,68	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2249	6,44	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2248	5,65	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3576	7,30	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3575	5,76	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2247	6,52	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2246	7,73	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2245	5,38	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2244	6,46	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2243	6,26	0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2242	3,73	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2241	3,36	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2240	7,33	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2239	3,71	0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2238	3,90	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2237	6,32	0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2235	6,56	0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2236	5,32	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3574	6,44	0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2234	6,52	0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3573	7,08	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2233	6,04	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2232	6,43	0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2231	7,85	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2230	5,71	0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2229	6,77	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2228	6,73	0,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2227	5,63	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2226	5,11	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2225	3,06	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2224	3,33	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2223	5,08	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2222	5,66	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2221	3,28	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2220	6,11	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2219	6,07	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2218	8,04	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3571	7,64	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3807	5,62	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2217	5,64	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3572	7,35	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3874	9,02	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2216	6,74	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2215	3,92	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2214	5,42	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2213	6,16	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2212	7,38	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2211	7,08	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2210	6,75	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3570	7,36	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2209	5,98	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2208	7,17	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2207	6,08	0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2206	7,17	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2205	6,26	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2204	6,48	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2203	3,12	0,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2202	7,05	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2201	7,75	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2200	6,13	0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2198	6,83	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2199	5,60	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3568	5,73	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3567	6,35	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3569	7,39	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2197	6,40	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2196	4,31	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2195	3,96	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2194	6,41	1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2193	3,76	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2192	6,17	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2191	3,82	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2190	6,69	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2189	5,60	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2188	7,21	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2187	7,31	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2186	3,02	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2185	7,15	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3566	6,92	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2184	6,44	1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2183	6,21	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3875	7,38	-0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2182	4,33	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2181	3,65	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2180	7,20	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2179	7,10	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2178	5,81	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2177	7,35	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3565	7,48	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2176	3,90	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2175	8,18	0,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2174	6,83	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2173	5,87	0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3876	7,69	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2172	5,98	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2171	6,66	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3564	7,57	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2170	5,59	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2169	4,22	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2168	3,49	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2167	4,82	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2166	3,05	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2165	3,16	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2164	7,35	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2163	3,11	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2162	7,25	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2161	7,98	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3563	7,73	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2159	3,28	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2158	6,96	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2157	4,11	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2156	4,89	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2155	5,57	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2154	5,90	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2153	6,09	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2152	5,99	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3806	6,80	-0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3562	7,76	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2151	6,04	0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3561	3,13	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2150	7,60	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2149	2,95	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2148	5,98	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3877	7,31	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2146	6,10	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2147	7,12	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2145	3,74	0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2143	7,17	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2142	6,14	0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2141	7,26	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3559	6,23	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2140	7,25	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3560	7,62	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2139	6,18	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3805	6,54	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2138	6,24	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2137	6,42	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2136	6,27	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2135	6,13	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2134	2,53	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2133	2,67	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2132	2,50	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2131	7,41	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2130	2,76	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2129	5,22	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2128	3,94	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2127	7,15	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2126	6,47	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3557	6,19	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3558	4,03	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2123	1,98	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2122	4,34	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2121	6,81	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2120	7,37	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2119	7,15	0,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3804	7,09	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2118	7,52	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3803	7,20	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2117	2,69	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2116	6,12	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2115	5,86	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2114	5,87	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2113	4,41	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2112	5,93	0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2111	2,88	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2110	7,27	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2109	4,90	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3556	5,81	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2108	7,01	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2107	6,35	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2106	3,56	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2105	6,07	0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2104	3,33	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3802	8,61	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2103	6,11	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2102	3,89	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2101	6,30	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2100	4,81	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2099	4,03	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2098	5,87	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2097	4,40	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2096	5,97	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2095	5,23	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2094	6,36	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2093	2,88	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2092	7,68	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2091	5,75	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2090	5,04	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2089	6,24	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2087	6,21	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2088	8,04	0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2086	4,30	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3555	6,26	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2085	6,60	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2084	4,23	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2083	5,40	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2082	5,90	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2081	5,87	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2080	6,46	0,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3801	9,09	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2078	5,32	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2077	4,70	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2076	5,40	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2075	5,38	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2073	5,65	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2072	6,49	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2071	5,60	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2070	3,24	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2069	6,13	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2068	8,06	0,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2067	2,53	-0,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2066	5,05	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2065	2,65	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3800	8,26	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2064	5,42	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2063	3,86	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3554	2,92	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3553	3,22	-0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2062	6,61	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2061	4,31	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	2060	5,90	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2059	5,93	0,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2058	6,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2057	4,84	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2056	5,99	0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3799	7,15	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2055	5,15	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2054	2,74	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2053	5,98	0,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2052	5,99	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2051	5,98	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2050	4,68	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2049	3,84	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2048	7,17	0,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2047	6,12	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2046	5,81	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2044	5,19	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2043	3,60	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2042	6,27	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2041	3,49	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3798	9,35	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2040	6,35	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2039	7,24	0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3797	8,34	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2038	6,07	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2037	3,82	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2036	3,89	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2035	6,06	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2034	5,14	0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2033	6,13	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2031	4,19	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2032	4,74	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2030	4,96	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2029	6,21	0,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3796	9,21	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2028	2,64	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2027	6,74	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2026	3,90	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2025	5,45	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2024	6,12	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2023	3,85	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2022	3,98	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2021	5,62	0,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3795	9,28	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2020	5,51	0,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2019	3,73	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2018	2,54	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2017	4,98	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2016	6,83	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2015	3,09	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2014	4,66	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2013	3,13	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2011	5,36	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2010	5,53	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3794	8,75	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2009	6,31	0,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2008	6,00	0,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2007	5,76	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2006	5,97	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2005	6,20	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3551	3,35	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3793	9,36	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3550	3,52	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2004	5,41	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2003	6,01	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2002	5,11	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2001	5,11	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2000	6,08	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1999	4,03	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1998	5,66	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3791	9,30	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1997	3,92	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1996	6,12	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1995	2,87	0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1993	5,84	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3790	8,70	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3790	8,70	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	1989	5,27	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1988	5,74	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1986	5,57	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1983	3,20	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1980	3,52	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1975	6,20	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1946	3,52	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3313	3,03	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3303	6,87	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3303	6,87	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3254	6,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3208	3,33	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3198	3,11	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3190	4,30	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3177	3,60	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3648	2,67	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3136	5,78	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3112	7,61	-0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3643	5,75	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3828	7,65	-0,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2994	5,79	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3002	6,79	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2997	5,17	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2977	4,40	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3636	5,17	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2957	6,35	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2929	4,52	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2922	5,12	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2909	2,88	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2869	6,62	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2825	6,91	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2815	5,92	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2808	6,09	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2799	3,81	-1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2786	6,06	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2743	6,07	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2700	5,10	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2688	6,57	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2691	4,32	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2681	5,06	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2629	4,55	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3820	3,25	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3608	6,99	-0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2543	6,98	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2525	10,74	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2522	5,64	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2514	4,68	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2492	4,36	-0,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2480	3,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2472	5,26	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3594	8,98	-0,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2450	5,16	-0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2397	4,63	-0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2376	4,35	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2346	6,08	-0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2296	6,70	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2160	3,40	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2124	3,33	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	2074	3,79	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3552	2,73	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1990	3,95	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3792	6,99	0,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1971	3,11	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	1932	3,88	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3978	4,82	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3979	2,58	-0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3980	3,25	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3981	4,17	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3982	3,49	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3983	3,61	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3984	4,23	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3985	4,64	-0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3986	4,44	-0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3987	4,01	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3988	3,61	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3989	9,11	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3990	9,29	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	3991	9,29	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3992	9,34	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3993	8,55	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3994	4,79	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3995	7,59	-0,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3996	7,07	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3997	5,10	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3998	3,90	-1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	3999	3,45	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4000	2,29	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4001	3,45	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4002	6,87	-0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4003	8,04	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4004	5,75	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4005	7,79	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4006	8,29	-0,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4007	6,68	-0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4008	7,57	-0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4009	3,15	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4010	3,23	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4011	3,41	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4012	8,26	-0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4013	3,34	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4014	3,66	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4015	8,83	-0,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4016	2,98	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4017	2,97	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4018	8,24	-1,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4019	6,64	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4020	3,22	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4021	3,21	0,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4022	3,32	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4023	8,36	-1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4024	8,52	-1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4025	3,45	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4026	3,19	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4027	3,55	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4028	8,06	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4029	8,12	-1,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4030	8,21	-0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4031	8,81	-1,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4032	3,86	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4033	9,68	-1,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4034	3,79	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4035	8,57	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4036	3,37	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4037	3,82	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4038	6,65	-0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4039	4,71	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4040	8,48	-1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4041	7,98	-1,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4042	3,99	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4043	5,30	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4044	9,33	-1,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4045	7,61	-1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4046	7,24	-1,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4047	3,90	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4048	4,41	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4049	7,67	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4050	6,84	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4051	7,11	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4052	8,77	-1,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4053	3,69	0,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4054	4,87	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4055	6,85	-1,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4056	4,51	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4057	9,20	-0,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4058	3,78	-0,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4059	7,37	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4060	3,77	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4061	6,90	-1,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4062	8,95	-1,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4063	3,35	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4064	8,17	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4065	3,82	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4066	4,74	0,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4067	6,19	-1,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	4068	4,01	0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4069	4,10	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4070	6,89	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4071	8,10	-0,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4072	4,18	0,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4073	8,17	-0,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4074	4,76	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4075	8,20	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4076	8,55	-0,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4077	8,54	-1,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4078	8,54	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4079	8,19	-0,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4080	8,48	-0,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4081	8,48	-0,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4082	8,00	-0,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4083	8,79	-0,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4084	8,66	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4085	8,25	-0,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4086	8,63	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4087	6,19	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4088	6,84	-0,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4089	7,62	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4090	7,55	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4091	7,51	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4092	4,94	-0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4093	7,39	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4094	6,78	-0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4095	7,00	-1,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4096	6,68	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4097	6,42	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4098	6,23	-0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4099	6,28	-0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	4100	7,19	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,74	-0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,74	-0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,74	-0,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,74	-0,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,74	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,74	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,74	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,74	-0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,74	-0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
300	50	0,00
300	45	0,00
300	44	0,00
300	42	0,00
300	41	0,00
300	40	0,00
300	39	0,00
300	38	0,00
300	37	0,00
300	631	0,00
300	35	0,00
300	24	0,00
300	22	0,00
300	20	0,00
300	19	0,00
300	17	0,00
300	16	0,00
300	15	0,00
300	8	0,00
300	6	0,00
300	5	0,00
300	4	0,00
300	3	0,00
300	1	0,00
300	11	0,00
300	2	0,00
300	12	0,00
300	678	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	375	0,00
300	371	0,00
300	369	0,00
300	368	0,00
300	367	0,00
300	366	0,00
300	365	0,00
300	364	0,00
300	361	0,00
300	360	0,00
300	527	0,00
300	359	0,00
300	358	0,00
300	357	0,00
300	356	0,00
300	355	0,00
300	354	0,00
300	353	0,00
300	352	0,00
300	349	0,00
300	348	0,00
300	347	0,00
300	345	0,00
300	344	0,00
300	343	0,00
300	342	0,00
300	341	0,00
300	340	0,00
300	338	0,00
300	526	0,00
300	337	0,00
300	336	0,00
300	335	0,00
300	333	0,00
300	332	0,00
300	329	0,00
300	327	0,00
300	326	0,00
300	325	0,00
300	323	0,00
300	322	0,00
300	321	0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
300	428	0,00
300	319	0,00
300	318	0,00
300	317	0,00
300	315	0,00
300	313	0,00
300	312	0,00
300	310	0,00
300	524	0,00
300	309	0,00
300	306	0,00
300	304	0,00
300	302	0,00
300	252	0,00
300	376	0,00
300	373	0,00
300	372	0,00
300	370	0,00
300	362	0,00
300	362	0,00
300	339	0,00
300	330	0,00
300	324	0,00
300	525	0,00
300	415	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	532	0,00
300	534	0,00
300	535	0,00
300	536	0,00
300	537	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
1		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
1		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
53		0,00
54		0,00
55		0,00
56		0,00
57		0,00
58		0,00
59		0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
60		0,00
61		0,00
62		0,00
63		0,00
64		0,00
65		0,00
66		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
46		0,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
53		0,00
54		0,00
55		0,00
56		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
		0,00
2		0,00
		0,00
1		0,00
1		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
300	50	0,00
300	45	0,00
300	44	0,00
300	42	0,00
300	41	0,00
300	40	0,00
300	39	0,00
300	38	0,00
300	37	0,00
300	631	0,00
300	35	0,00
300	24	0,00
300	22	0,00
300	20	0,00
300	19	0,00
300	17	0,00
300	16	0,00
300	15	0,00
300	8	0,00
300	6	0,00
300	5	0,00
300	4	0,00
300	3	0,00
300	1	0,00
300	11	0,00
300	2	0,00
300	12	0,00
300	678	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	610	0,00
300	375	0,00
300	369	0,00
300	368	0,00
300	367	0,00
300	366	0,00
300	360	0,00
300	527	0,00
300	358	0,00
300	357	0,00
300	356	0,00
300	355	0,00
300	354	0,00
300	353	0,00
300	352	0,00
300	349	0,00
300	348	0,00
300	347	0,00
300	345	0,00
300	344	0,00
300	343	0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
300	342	0,00
300	341	0,00
300	340	0,00
300	338	0,00
300	526	0,00
300	337	0,00
300	336	0,00
300	335	0,00
300	333	0,00
300	332	0,00
300	329	0,00
300	327	0,00
300	326	0,00
300	325	0,00
300	323	0,00
300	322	0,00
300	321	0,00
300	428	0,00
300	319	0,00
300	318	0,00
300	317	0,00
300	315	0,00
300	313	0,00
300	312	0,00
300	310	0,00
300	524	0,00
300	309	0,00
300	306	0,00
300	304	0,00
300	302	0,00
300	252	0,00
300	376	0,00
300	372	0,00
300	370	0,00
300	362	0,00
300	362	0,00
300	339	0,00
300	330	0,00
300	324	0,00
300	525	0,00
300	415	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00
300	381	0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
300	381	0,00
300	532	0,00
300	534	0,00
300	535	0,00
300	536	0,00
300	537	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
3		0,00
4		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
5		0,00
7		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
1		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
1		0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
LWPOLYLINE	V00	0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
28		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
53		0,00
54		0,00
55		0,00
56		0,00
57		0,00
58		0,00
59		0,00
60		0,00
61		0,00
62		0,00
63		0,00
64		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
23		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
25		0,00
26		0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
27		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
52		0,00
		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
24		0,00
26		0,00
27		0,00
29		0,00
31		0,00
32		0,00
37		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
47		0,00
48		0,00
51		0,00
55		0,00
56		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
		0,00
1		0,00
3		0,00
4		0,00
1		0,00
2		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
		0,00
2		0,00
3		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
8		0,00
10		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
14		0,00
15		0,00
16		0,00
1		0,00
7		0,00
8		0,00
11		0,00
		0,00
1		0,00
4		0,00
		0,00
1		0,00
3		0,00
4		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
12		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
		0,00
25		0,00
		0,00
1		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
30		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
3		0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4		0,00
5		0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
LWPOLYLINE	N359 water	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
		0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
xx	Bodemgebied	0,00
11		0,00
3		0,00
647	Bodemgebied	0,00
648	Bodemgebied	0,00
649	Bodemgebied	0,00
650	Bodemgebied	0,00
651	Bodemgebied	0,00
652	Bodemgebied	0,00
653	Bodemgebied	0,00
654	Bodemgebied	0,00
655	Bodemgebied	0,00
656	Bodemgebied	0,00
657	Bodemgebied	0,00
49		0,00
658	Bodemgebied	0,00
659	Bodemgebied	0,00
660	Bodemgebied	0,00
661	Bodemgebied	0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2		0,00
662	Bodemgebied	0,00
663	Bodemgebied	0,00
663	Bodemgebied	0,00
664	Bodemgebied	0,00
665	Bodemgebied	0,00
666	Bodemgebied	0,00
667	Bodemgebied	0,00
668	Bodemgebied	0,00
669	Bodemgebied	0,00
670	Bodemgebied	0,00
671	Bodemgebied	0,00
672	Bodemgebied	0,00
673	Bodemgebied	0,00
674	Bodemgebied	0,00
675	Bodemgebied	0,00
676	Bodemgebied	0,00
677	Bodemgebied	0,00
678	Bodemgebied	0,00
679	Bodemgebied	0,00
680	Bodemgebied	0,00
681	Bodemgebied	0,00
682	Bodemgebied	0,00
683	Bodemgebied	0,00
46		0,00
685	Bodemgebied	0,00
686	Bodemgebied	0,00
687	Bodemgebied	0,00
688	Bodemgebied	0,00
689	Bodemgebied	0,00
690	Bodemgebied	0,00
691	Bodemgebied	0,00
692	Bodemgebied	0,00
693	Bodemgebied	0,00
694	Bodemgebied	0,00
695	Bodemgebied	0,00
696	Bodemgebied	0,00
697	Bodemgebied	0,00
2		0,00
698	Bodemgebied	0,00
699	Bodemgebied	0,00
700	Bodemgebied	0,00
701	Bodemgebied	0,00
702	Bodemgebied	0,00
703	Bodemgebied	0,00
704	Bodemgebied	0,00
705	Bodemgebied	0,00
706	Bodemgebied	0,00
707	Bodemgebied	0,00
708	Bodemgebied	0,00
709	Bodemgebied	0,00
710	Bodemgebied	0,00
711	Bodemgebied	0,00
712	Bodemgebied	0,00
713	Bodemgebied	0,00

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
706	Bodemgebied	0,00
707	Bodemgebied	0,00
708	Bodemgebied	0,00
709	Bodemgebied	0,00
710	Bodemgebied	0,00

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001A	Straatweg 50	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
001B	Straatweg 50	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
001C	Straatweg 50	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002A	Straatweg 48	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002B	Straatweg 48	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002C	Straatweg 48	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003A	Straatweg 46	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003B	Straatweg 46	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003C	Straatweg 46	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004A	Straatweg 44	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004B	Straatweg 44	-0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004C	Straatweg 44	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005A	Straatweg 42	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005B	Straatweg 42	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006A	Straatweg 40	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006B	Straatweg 40	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006C	Straatweg 40	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007A	Straatweg 36	0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007B	Straatweg 36	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007C	Straatweg 36	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008A	Straatweg 34	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008B	Straatweg 34	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008C	Straatweg 34	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008D	Straatweg 34	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009A	Onderweegshof 1-25	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	13,50	--	--	Ja
009B	Onderweegshof 1-25	-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	13,50	--	--	Ja
009C	Onderweegshof 1-25	-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	13,50	--	--	Ja
009D	Onderweegshof 1-25	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	13,50	--	--	Ja
009E	Onderweegshof 1-25	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	13,50	--	--	Ja
009F	Onderweegshof 1-25	-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	13,50	--	--	Ja
010A	Straatweg 30	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010B	Straatweg 30	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
011A	Straatweg 28	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
012A	Straatweg 26	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
013A	Straatweg 22	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
014A	Straatweg 20	0,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
015A	Straatweg 21	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015B	Straatweg 21	-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015C	Straatweg 21	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016A	Straatweg 19	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016B	Straatweg 19	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016C	Straatweg 19	-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017A	Straatweg 17	-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017B	Straatweg 17	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017C	Straatweg 17	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018A	Straatweg 15	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018B	Straatweg 15	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018C	Straatweg 15	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019A	Jacob de Rookstraat 31	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
019B	Jacob de Rookstraat 31	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
020A	Jacob de Rookstraat 29	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
021A	Jacob de Rookstraat 27	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
022A	Jacob de Rookstraat 25	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
023A	Jacob de Rookstraat 23	-0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
024A	Jacob de Rookstraat 21	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
024A	Wim Reinderslaan 2A	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025A	Wim Reinderslaan 2	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026A	Wim Reinderslaan 4	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027A	Jacob de Rookstraat 19	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
028A	Jacob de Rookstraat 17	0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
029A	Jacob de Rookstraat 15	0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030A	Jacob de Rookstraat 13	0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
031A	Jacob de Rookstraat 11	0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
032A	Jacob de Rookstraat 12	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
033A	Jacob de Rookstraat 14	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
034A	Jacob de Rookstraat 16	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
035A	Jacob de Rookstraat 18	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
036A	Jacob de Rookstraat 20	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
037A	Jacob de Rookstraat 22	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
038A	Jacob de Rookstraat 24	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
039A	Jacob de Rookstraat 26	-0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
040A	Jacob de Rookstraat 28	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
041A	Jacob de Rookstraat 30	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042A	Jacob de Rookstraat 32	-0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
043A	Jacob de Rookstraat 34	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
044A	Jacob de Rookstraat 36	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
045A	Jacob de Rookstraat 38	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
046A	Jacob de Rookstraat 40	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
047A	Jacob de Rookstraat 42	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
048A	Albert Koopmanstraat 2	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
049A	Albert Koopmanstraat 4	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
050A	Albert Koopmanstraat 6	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
051A	Albert Koopmanstraat 8	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
052A	Albert Koopmanstraat 10	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
053A	Albert Koopmanstraat 12	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
054A	Albert Koopmanstraat 14	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
055A	Albert Koopmanstraat 16	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056A	Albert Koopmanstraat 18	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
057A	Albert Koopmanstraat 20	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
058A	Albert Koopmanstraat 22	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
059A	Albert Koopmanstraat 24	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
060A	Fokelinus van der Walstraat 45	-0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
060B	Fokelinus van der Walstraat 45	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
061A	Fokelinus van der Walstraat 43	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
062A	Fokelinus van der Walstraat 41	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
063A	Fokelinus van der Walstraat 39	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064A	Fokelinus van der Walstraat 37	0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
065A	Fokelinus van der Walstraat 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
066A	Fokelinus van der Walstraat 33	0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
067A	Fokelinus van der Walstraat 31	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
068A	Fokelinus van der Walstraat 29	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
069A	Fokelinus van der Walstraat 27	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
070A	Fokelinus van der Walstraat 25	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
071A	Fokelinus van der Walstraat 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
072A	Fokelinus van der Walstraat 21	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
073A	Fokelinus van der Walstraat 19	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
074A	Fokelinus van der Walstraat 17	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
075A	Fokelinus van der Walstraat 15	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
076A	Fokelinus van der Walstraat 13	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
077A	Fokelinus van der Walstraat 11	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
078A	Fokelinus van der Walstraat 16	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
079A	Fokelinus van der Walstraat 18	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
080A	Fokelinus van der Walstraat 20	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
081A	Fokelinus van der Walstraat 22	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
082A	Wim Reinderslaan 1	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
083A	Fokelinus van der Walstraat 24	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
084A	Fokelinus van der Walstraat 26	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
085A	Fokelinus van der Walstraat 28	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
086A	Fokelinus van der Walstraat 30	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
087A	Fokelinus van der Walstraat 32	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
088A	Fokelinus van der Walstraat 34	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
089A	Fokelinus van der Walstraat 36	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090A	Fokelinus van der Walstraat 38	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091A	Fokelinus van der Walstraat 40	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092A	Fokelinus van der Walstraat 42	-0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092B	Fokelinus van der Walstraat 42	-0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093A	Luitjen Mulderstraat 41	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093B	Luitjen Mulderstraat 41	0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094A	Luitjen Mulderstraat 39	0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095A	Luitjen Mulderstraat 37	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096A	Luitjen Mulderstraat 35	0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097A	Luitjen Mulderstraat 33	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098A	Luitjen Mulderstraat 31	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099A	Luitjen Mulderstraat 29	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100A	Luitjen Mulderstraat 27	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101A	Luitjen Mulderstraat 25	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
102A	Luitjen Mulderstraat 23	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103A	Luitjen Mulderstraat 21	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
104A	Luitjen Mulderstraat 19	0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105A	Luitjen Mulderstraat 17	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106A	Wim Reinderslaan 3	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107A	Wim Reinderslaan 6	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
108A	Wim Reinderslaan 8	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
109A	Luitjen Mulderstraat 18	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
110A	Luitjen Mulderstraat 20	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
111A	Luitjen Mulderstraat 22	0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
112A	Luitjen Mulderstraat 24	0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
113A	Luitjen Mulderstraat 26	0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
114A	Luitjen Mulderstraat 28	0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
115A	Luitjen Mulderstraat 30	0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
116A	Luitjen Mulderstraat 32	0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
117A	Luitjen Mulderstraat 34	0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
118A	Luitjen Mulderstraat 36	0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
119A	Luitjen Mulderstraat 38	0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
120A	Luitjen Mulderstraat 40	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
121A	Luitjen Mulderstraat 42	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
122A	Luitjen Mulderstraat 44	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
123A	Luitjen Mulderstraat 46	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
124A	Luitjen Mulderstraat 48	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
124B	Luitjen Mulderstraat 48	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
125B	Gerben Boorsmastraat 49	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
126A	Gerben Boorsmastraat 49	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
127A	Gerben Boorsmastraat 47	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
128A	Gerben Boorsmastraat 45	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
129A	Gerben Boorsmastraat 43	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
130A	Gerben Boorsmastraat 41	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
131A	Gerben Boorsmastraat 39	0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
132A	Gerben Boorsmastraat 37	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
133A	Gerben Boorsmastraat 35	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
134A	Gerben Boorsmastraat 33	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
135A	Gerben Boorsmastraat 31	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136A	Gerben Boorsmastraat 29	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
137A	Gerben Boorsmastraat 27	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
138A	Gerben Boorsmastraat 25	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
139A	Gerben Boorsmastraat 23	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
140A	Gerben Boorsmastraat 21	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
141A	Gerben Boorsmastraat 19	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142A	Gerben Boorsmastraat 17	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
143A	Gerben Boorsmastraat 15	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
144A	Gerben Boorsmastraat 70	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
145A	Gerben Boorsmastraat 68	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
146A	Gerben Boorsmastraat 66	0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
147A	Gerben Boorsmastraat 64	0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
148A	Gerben Boorsmastraat 62	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
149A	Gerben Boorsmastraat 60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150A	Gerben Boorsmastraat 58	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
151A	Gerben Boorsmastraat 56	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 5	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 7	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 9	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 11	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 13	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 15	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Wim Reinderslaan 17	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152A	Polderdijk 34	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153A	Polderdijk 35	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154A	Polderdijk 36	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155A	Polderdijk 37	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156A	Wim Reindershof 2	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
157A	Wim Reindershof 4	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
158A	Wim Reindershof 1	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
159A	Wim Reindershof 3	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160A	Riensingel 1	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160A	Riensingel 3	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160A	Riensingel 5	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161A	Riensingel 2	0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161B	Riensingel 2	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
162A	Riensingel 9	-0,45	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
163A	Zeedijk 12	0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
164A	Zeedijk 13	0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
165A	Zeedijk 21	1,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166A	Zeedijk 22	1,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167A	Zeedijk 23	1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
168A	Zeedijk 24	0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
169A	Pasveer 1	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170A	Pasveer 2	0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
171A	Pasveer 4	0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
172A	Pasveer 5	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
173A	Albert Koopmanstraat 3	-0,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
174A	Albert Koopmanstraat 3A	-0,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
175A	Straatweg 21	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
175B	Straatweg 21	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
176A	Straatweg 23	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
177A	Straatweg 25	-0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
178A	Straatweg 27	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
179A	Straatweg 29	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
180A	Straatweg 31	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
181A	Grote Beer 35	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
182A	Grote Beer 43	-0,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
183A	Grote Beer 41	-0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
184A	Grote Beer 39	-0,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
185A	Grote Beer 37A	-0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
186A	Grote Beer 37B	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
187A	Grote Beer 37C	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
188A	Grote Beer 37D	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
189A	Grote Beer 37E	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
190A	Grote Beer 37F	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
191A	Grote Beer 33	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
192A	Grote Beer 31	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
193A	Grote Beer 29	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
194A	Grote Beer 27	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
195A	Grote Beer 45	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196A	Grote Beer 47	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197A	Grote Beer 49	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198A	Grote Beer 51	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199A	Grote Beer 53	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200A	Grote Beer 55	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201A	Grote Beer 57	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202A	Grote Beer 59	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203A	Grote Beer 61	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204A	Grote Beer 63	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205A	Grote Beer 65	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206A	Grote Beer 67	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207A	Grote Beer 69	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208A	Grote Beer 71	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209A	Grote Beer 73	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210A	Grote Beer 75	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211A	Grote Beer 77	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212A	Grote Beer 79	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213A	Grote Beer 81	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214A	Grote Beer 83	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215A	Grote Beer 85	-1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216A	Grote Beer 42	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217A	Grote Beer 44	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218A	Grote Beer 46	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219A	Grote Beer 48	-1,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220A	Grote Beer 50	-1,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221A	Grote Beer 40	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222A	Grote Beer 38	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223A	Grote Beer 36	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224A	Grote Beer 34	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225A	Grote Beer 32	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226A	Grote Beer 30	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227A	Grote Beer 28	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228A	Grote Beer 26	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
229A	Grote Beer 24	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230A	Grote Beer 22	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231A	Grote Beer 20	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232A	Grote Beer 18	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233A	Grote Beer 16	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234A	Grote Beer 14	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235A	Grote Beer 25	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236A	Grote Beer 23	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237A	Grote Beer 21	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238A	Grote Beer 19	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239A	Grote Beer 17	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240A	Grote Beer 15	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241A	Grote Beer 13	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242A	Grote Beer 11	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243A	Grote Beer 9	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244A	Grote Beer 7	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245A	Grote Beer 2	-1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246A	Grote Beer 4	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247A	Grote Beer 1	-1,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248A	Grote Beer 6	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
249A	Grote Beer 8	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250A	Grote Beer 10	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251A	Grote Beer 12	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252A	Kleine Beer 15	-0,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
253A	Kleine Beer 17	-1,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
254A	Kleine Beer 13	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255A	Kleine Beer 11	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256A	Kleine Beer 9	-1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
257A	Kleine Beer 7	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258A	Kleine Beer 5	-1,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
259A	Kleine Beer 3	-1,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
260A	Kleine Beer 3A	-1,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
261A	Kleine Beer 3B	-1,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
262A	Kleine Beer 3C	-1,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
263A	Kleine Beer 3D	-1,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
264A	Kleine Beer 19	-1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
265A	Kleine Beer 21	-1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
266A	Kleine Beer 23	-1,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
267A	Kleine Beer 25	-1,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268A	Kleine Beer 27	-1,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269A	Grote Beer 5	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270A	Zevengesternte 8	-1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271A	Zevengesternte 9	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272A	Zevengesternte 10	-1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273A	Zevengesternte 11	-1,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274A	Zevengesternte 12	-1,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275A	Zevengesternte 13	-1,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276A	Zevengesternte 18	-1,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277A	Zevengesternte 19	-1,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278A	Zevengesternte 20	-1,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279A	Zevengesternte 21	-1,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280A	Zevengesternte 22	-1,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
281A	Zevengesternte 23	-1,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
282A	Zevengesternte 24	-1,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283A	Zevengesternte 25	-1,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
284A	Zevengesternte 26	-1,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285A	Zevengesternte 27	-1,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286A	Zevengesternte 17	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287A	Zevengesternte 16	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288A	Zevengesternte 15	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289A	Zevengesternte 14	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290A	Zevengesternte 4	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291A	Zevengesternte 5	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
292A	Zevengesternte 6	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293A	Zevengesternte 7	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294A	Orion 28	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295A	Orion 29	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
296A	Orion 30	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
297A	Orion 31	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
298A	Orion 32	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
299A	Orion 27	-1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
300A	Orion 26	-1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
301A	Orion 25	-1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
302A	Orion 24	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
303A	Orion 23	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
304A	Zevengesternte 1	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
305A	Zevengesternte 2	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
306A	Zevengesternte 3	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
307A	Zevengesternte 28	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
308A	Zevengesternte 29	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309A	Zevengesternte 30	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310A	Zevengesternte 31	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
311A	Orion 18	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312A	Orion 17	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
313A	Orion 16	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
314A	Orion 15	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
315A	Orion 14	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
316A	Orion 13	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
317A	Orion 19	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
318A	Orion 20	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
319A	Orion 21	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
320A	Orion 22	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
321A	Wagenman 17	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
322A	Wagenman 16	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
323A	Wagenman 15	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
324A	Wagenman 14	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
325A	Wagenman 13	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
326A	Wagenman 12	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
327A	Wagenman 11	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
328A	Wagenman 10	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
329A	Wagenman 9	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
330A	Wagenman 6	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
331A	Wagenman 5	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
332A	Wagenman 8	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
333A	Wagenman 7	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
334A	Wagenman 3	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
335A	Wagenman 4	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
336A	Wagenman 2	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
337A	Wagenman 1	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
338A	Pegasus 21	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
339A	Pegasus 23	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340A	Pegasus 29	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
341A	Pegasus 38	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342A	Pegasus 36	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
343A	Pegasus 34	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344A	Pegasus 32	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345A	Pegasus 30	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
346A	Pegasus 28	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
347A	Markerstraat 21	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
348A	Markerstraat 19	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
349A	Markerstraat 17	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
350A	Markerstraat 15	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
351A	Markerstraat 13	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
352A	Markerstraat 11	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353A	Markerstraat 9	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353B	Markerstraat 9	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
354A	Pampusstraat 12-46	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
354B	Pampusstraat 12-46	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
355A	Markerstraat 3	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
356A	Markerstraat 2	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
357A	Markerstraat 1	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
358A	Straatweg 11	0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
358A	Straatweg 9	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
358A	Straatweg 7	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
358A	Zuiderzeestraat 2	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
358A	Zuiderzeestraat 4	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
359A	Zuiderzeestraat 6	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
360A	Zuiderzeestraat 8	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
361A	Zuiderzeestraat 10	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
362A	Zuiderzeestraat 12	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
363A	Zuiderzeestraat 14	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
364A	Zuiderzeestraat 16	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
365A	Zuiderzeestraat 18	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
366A	Zuiderzeestraat 20	0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
367A	Zuiderzeestraat 22	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
368A	Zuiderzeestraat 24	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
369A	Zuiderzeestraat 26	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
370A	Zuiderzeestraat 28	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
371A	Zuiderzeestraat 30	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
372A	Zuiderzeestraat 32	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
373A	Zuiderzeestraat 34	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
374A	Zuiderzeestraat 36	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
375A	Zuiderzeestraat 38	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
376A	Zuiderzeestraat 40	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
377A	Zuiderzeestraat 42	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
378A	Betelgeuze 4	-0,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
379A	Sirius 17	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
380A	Sirius 15	-0,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
381A	Sirius 13	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
382A	Sirius 11	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
383A	Sirius 9	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
384A	Sirius 7	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
385A	Sirius 5	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
386A	Sirius 3	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
387A	Sirius 19	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
388A	Sirius 21	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
389A	Sirius 23	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
390A	Sirius 25	-0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
391A	Sirius 27	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
392A	Sirius 29	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
393A	Sirius 31	-1,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
394A	Sirius 33	-1,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
395A	Sirius 54	-1,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
396A	Sirius 52	-1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
397A	Sirius 50	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
398A	Sirius 48	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
399A	Sirius 46	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
400A	Sirius 44	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
401A	Sirius 42	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
402A	Sirius 40	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
403A	Sirius 38	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
404A	Sirius 36	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
405A	Sirius 34	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
406A	Sirius 32	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
407A	Sirius 30	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
408A	Sirius 4	-0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
409A	Sirius 6	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
410A	Sirius 8	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
411A	Sirius 10	-0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
412A	Sirius 12	-0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
413A	Sirius 14	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
414A	Sirius 16	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
415A	Sirius 18	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
416A	Sirius 20	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
417A	Sirius 22	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
418A	Sirius 24	-1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
419A	Sirius 28	-0,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
420A	Sirius 26	-1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
421A	Aldebaran 42	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
422A	Aldebaran 40	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
423A	Aldebaran 40	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
424A	Aldebaran 27	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
425A	Aldebaran 29	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
426A	Aldebaran 25	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
427A	Aldebaran 23	-1,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
428A	Aldebaran 36	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
429A	Aldebaran 34A	-1,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
430A	Aldebaran 34	-1,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
431A	Aldebaran 32	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
432A	Aldebaran 30	-1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
433A	Aldebaran 28	-1,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
434A	Aldebaran 15	-0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
435A	Aldebaran 13	-0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
436A	Aldebaran 11	-1,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
437A	Aldebaran 9	-1,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
438A	Aldebaran 7	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
439A	Aldebaran 5	-1,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
440A	Aldebaran 3	-1,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
441A	Aldebaran 1	-1,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
442A	Aldebaran 17	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
443A	Aldebaran 19	-1,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
444A	Aldebaran 2	-1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
445A	Aldebaran 4	-1,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
446A	Aldebaran 6	-1,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
447A	Aldebaran 8	-1,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
448A	Aldebaran 24	-1,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
449A	Aldebaran 22	-1,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
450A	Aldebaran 26	-1,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
451A	Aldebaran 20	-1,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
452A	Aldebaran 18	-1,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
453A	Aldebaran 16A	-1,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
454A	Aldebaran 16	-1,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
455A	Aldebaran 14	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
456A	Aldebaran 12	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
457A	Aldebaran 10	-1,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
458A	Schorpion 26	-1,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
459A	Schorpion 24	-0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
460A	Schorpion 22	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
461A	Schorpion 20	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
462A	Schorpion 18	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
462A	Schorpion 10	-0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
463A	Schorpion 6A	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
464A	Schorpion 8	-0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
465A	Schorpion 16	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
466A	Van Enden 18	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
467A	Van Enden 16	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
468A	Van Enden 14	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
469A	Van Enden 12	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
470A	Van Enden 10	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
471A	Van Enden 8	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
472A	Van Enden 6	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
473A	Van Enden 4	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
474A	Van Enden 2	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
475A	Van Enden 11	0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
476A	Van Enden 9	0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
477A	Van Enden 7	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
478A	Van Enden 5	0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479A	Van Enden 1	0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
480A	Van Enden 3	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
481A	't Wijd 48	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
482A	Middelgronden 1	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
483A	Middelgronden 2	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
484A	Middelgronden 3	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
485A	Middelgronden 4	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
486A	Middelgronden 5	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
487A	Middelgronden 6	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
488A	Middelgronden 7	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
489A	Middelgronden 8	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
490A	Middelgronden 9	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
491A	Middelgronden 10	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
492A	Middelgronden 11	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
493A	Middelgronden 12	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
494A	Middelgronden 13	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
495A	Middelgronden 14	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
496A	Middelgronden 15	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
497A	Middelgronden 16	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
498A	Steile Bank 40	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
499A	Steile Bank 42	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
500A	Steile Bank 44	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
501A	Steile Bank 46	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
502A	Steile Bank 48	-0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
503A	Steile Bank 50	-0,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
504A	Steile Bank 52	-0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
505A	Steile Bank 54	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
506A	Steile Bank 56	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
507A	Steile Bank 58	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
508A	Steile Bank 60	-0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
509A	Steile Bank 62	-0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
510A	Steile Bank 64	-0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
511A	Steile Bank 66	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
512A	Vormt 28	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
513A	Vormt 26	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
514A	Vormt 24	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
515A	Vormt 22	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
516A	Vormt 20	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
517A	Vormt 18	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
518A	Vormt 16	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
519A	Vormt 14	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
520A	Vormt 12	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
521A	Vormt 10	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
522A	Vormt 8	-0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
523A	Vormt 6	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
524A	Vormt 4	-0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
525A	Vormt 2	-0,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
526A	Vormt 25	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
527A	Vormt 27	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
528A	Vormt 29	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
529A	Vormt 33	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
530A	Vormt 35	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
531A	Vormt 23	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
532A	Vormt 21	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
533A	Vormt 17	-0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
534A	Vormt 15	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
535A	Vormt 13	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
536A	Vormt 1	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
537A	Vormt 3	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
538A	Vormt 5	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
539A	Vormt 9	-0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
540A	Vormt 11	-0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
541A	Steile Bank 68	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
542A	Steile Bank 70	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
543A	Steile Bank 74	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
544A	Steile Bank 76	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
545A	Steile Bank 78	-0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
546A	Munninkplaat 39	-0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
547A	Munninkplaat 37	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
548A	Munninkplaat 35	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
549A	Munninkplaat 33	-0,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
550A	Munninkplaat 31	-0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
551A	Munninkplaat 29	-0,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
552A	Munninkplaat 27	-0,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
553A	Munninkplaat 25	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
554A	Munninkplaat 23	-0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
555A	Munninkplaat 21	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
556A	Munninkplaat 19	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
557A	Munninkplaat 17	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
558A	Munninkplaat 15	-0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
559A	Munninkplaat 13	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
560A	Munninkplaat 11	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
561A	Munninkplaat 9	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
562A	Munninkplaat 7	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
563A	Munninkplaat 5	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
564A	Munninkplaat 3	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
565A	Munninkplaat 1	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
566A	Spaanderbank 40	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
567A	Spaanderbank 38	-0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
568A	Spaanderbank 36	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
569A	Spaanderbank 34	-0,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
570A	Spaanderbank 32	-0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
571A	Spaanderbank 30	-0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
572A	Spaanderbank 28	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
573A	Spaanderbank 26	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
574A	Spaanderbank 24	-0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
575A	Spaanderbank 22	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
576A	Spaanderbank 20	-0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
577A	Spaanderbank 18	-0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
578A	Spaanderbank 16	-0,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
579A	Spaanderbank 14	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
580A	Spaanderbank 12	-0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
581A	Spaanderbank 10	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
582A	Spaanderbank 8	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
583A	Spaanderbank 6	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
584A	Spaanderbank 4	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
585A	Spaanderbank 2	-0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
586A	Steile Bank 15	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
587A	Steile Bank 17	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
588A	Steile Bank 19	-0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
589A	Steile Bank 21	-0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
590A	Steile Bank 23	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
591A	Steile Bank 25	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
592A	Steile Bank 27	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
593A	Steile Bank 29	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
594A	Steile Bank 31	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
595A	Steile Bank 33	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
596A	Steile Bank 35	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
597A	Steile Bank 37	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
598A	Steile Bank 39	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
599A	Steile Bank 41	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
600A	Steile Bank 43	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
601A	Steile Bank 45	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
602A	Steile Bank 47	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
603A	Steile Bank 49	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
604A	Steile Bank 51	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
605A	Steile Bank 53	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
606A	Steile Bank 55	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
607A	Steile Bank 57	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
608A	Steile Bank 59	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
609A	Steile Bank 61	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
610A	Steile Bank 63	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
611A	Steile Bank 65	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
612A	Urkerstraat 1	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
613A	Urkerstraat 3	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
614A	Urkerstraat 5	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
615A	Urkerstraat 7	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
616A	Urkerstraat 9	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
617A	Urkerstraat 11	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
618A	Urkerstraat 13	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
619A	Urkerstraat 15	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
620A	Urkerstraat 17	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
621A	Urkerstraat 19	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
622A	Urkerstraat 21	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
623A	Urkerstraat 23	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
624A	Urkerstraat 25	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
625A	Urkerstraat 27	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
626A	Urkerstraat 29	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
627A	Urkerstraat 31	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
628A	Urkerstraat 33	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
629A	Urkerstraat 35	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
630A	Urkerstraat 37	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
631A	Urkerstraat 39	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
632A	Urkerstraat 41	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
633A	Urkerstraat 43	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
634A	Urkerstraat 30	-0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
635A	Urkerstraat 28	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
636A	Urkerstraat 26	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
637A	Urkerstraat 24	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
638A	Urkerstraat 22	-0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
639A	Urkerstraat 20	-0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
640A	Urkerstraat 36	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
641A	Urkerstraat 34	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
642A	Urkerstraat 32	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
643A	Urkerstraat 38	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
644A	Urkerstraat 40	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
645A	Urkerstraat 42	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
646A	Urkerstraat 44	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
647A	Urkerstraat 46	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
648A	Urkerstraat 48	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
649A	Schoklandstraat 41	-0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
650A	Schoklandstraat 39	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
651A	Schoklandstraat 37	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
652A	Schoklandstraat 35	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
653A	Schoklandstraat 33	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
654A	Schoklandstraat 29/31	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
655A	Schoklandstraat 25/27	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
656A	Schoklandstraat 21/23	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
657A	Schoklandstraat 17/19	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
658A	Schoklandstraat 13/15	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
659A	Schoklandstraat 32/42/52	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
660A	Schoklandstraat 30/40/50	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
661A	Schoklandstraat 28/38/48	-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
662A	Schoklandstraat 26/36/46	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
663A	Schoklandstraat 34/44	-0,06	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
664A	Schoklandstraat 11	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
665A	Schoklandstraat 9	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
666A	Schoklandstraat 7	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
667A	Schoklandstraat 5	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
668A	Schoklandstraat 3	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
669A	Schoklandstraat 1	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
670A	Schoklandstraat 6/12B/14	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
671A	Schoklandstraat 4/12A	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
672A	Schoklandstraat 4/12/14	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
673A	Schoklandstraat 4/10B	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
674A	Schoklandstraat 2B/10A	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
675A	Schoklandstraat 10	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
676A	Schoklandstraat 2A/8A/8B	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
677A	Schoklandstraat 2/8	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
678A	Urkerstraat 50	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
679A	Urkerstraat 52	-0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
680A	Urkerstraat 54	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
681A	Urkerstraat 56	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
682A	Urkerstraat 58	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
683A	Urkerstraat 60	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
684A	Flevostraat 33	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
685A	Flevostraat 35	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
685A	Flevostraat 35A	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
686A	Flevostraat 37	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
687A	Flevostraat 37A	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
688A	Flevostraat 39	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
689A	Flevostraat 39A	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
690A	Flevostraat 41	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
691A	Flevostraat 43	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
692A	Flevostraat 45	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
693A	Flevostraat 47	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
694A	Wieringerstraat 12	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
695A	Wieringerstraat 10	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
696A	Wieringerstraat 8	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
697A	Wieringerstraat 6	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
698A	Wieringerstraat 4	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
699A	Wieringerstraat 2E	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
700A	Wieringerstraat 2D	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
701A	Wieringerstraat 2C	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
702A	Wieringerstraat 2B	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
703A	Wieringerstraat 2A	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
704A	Wieringerstraat 2	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
705A	Wieringerstraat 17	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
706A	Wieringerstraat 15	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
707A	Wieringerstraat 13	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
708A	Wieringerstraat 11	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
709A	Wieringerstraat 9	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
710A	Wieringerstraat 7	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
711A	Wieringerstraat 5	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
712A	Wieringerstraat 3	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
713A	Wieringerstraat 1	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
714A	Zuiderzeestraat 52	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
715A	Zuiderzeestraat 54	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
716A	Zuiderzeestraat 56	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
717A	Zuiderzeestraat 58	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
718A	Zuiderzeestraat 60	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
719A	Zuiderzeestraat 62	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
720A	Zuiderzeestraat 64	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
721A	Zuiderzeestraat 66	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
722A	Zuiderzeestraat 68	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
723A	Zuiderzeestraat 73	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
724A	Zuiderzeestraat 71	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
725A	Zuiderzeestraat 69	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
726A	Zuiderzeestraat 67	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
727A	Zuiderzeestraat 65	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
728A	Urkerstraat 18	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
729A	Urkerstraat 16	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
730A	Urkerstraat 14	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
731A	Urkerstraat 12	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
732A	Urkerstraat 10	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
733A	Urkerstraat 8	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
734A	Urkerstraat 6	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
735A	Urkerstraat 4	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
736A	Urkerstraat 2	-0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
737A	Parkstraat 126	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
738A	Parkstraat 124	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
739A	Parkstraat 122	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
740A	Parkstraat 120	-0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
741A	Gale Hamkesstraat 7	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
742A	Gale Hamkesstraat 5	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
743A	Gale Hamkesstraat 3	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
744A	Gale Hamkesstraat 1	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
745A	Gale Hamkesstraat 8	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
746A	Gale Hamkesstraat 6	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
747A	Gale Hamkesstraat 4	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
748A	Gale Hamkesstraat 2	-0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
749A	Zuiderzeestraat 63/63A	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
750A	Zuiderzeestraat 61/61A	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
751A	Zuiderzeestraat 59/59A	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
752A	Zuiderzeestraat 57/57A	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
753A	Zuiderzeestraat 55/55A	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
754A	Zuiderzeestraat 53/53A	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
755A	Spaanderbank 31	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
756A	Spaanderbank 29	-0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
757A	Spaanderbank 27	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
758A	Spaanderbank 25	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
759A	Spaanderbank 23	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
760A	Spaanderbank 21	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
761A	Spaanderbank 19	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
762A	Spaanderbank 17	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
763A	Spaanderbank 15	-0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
764A	Spaanderbank 13	-0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
765A	Spaanderbank 11	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
766A	Spaanderbank 9	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
767A	Houtrib 48	-0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
768A	Houtrib 46	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
769A	Houtrib 44	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
770A	Houtrib 42	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
771A	Houtrib 40	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
772A	Houtrib 38	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
773A	Houtrib 36	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
774A	Houtrib 34	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
775A	Houtrib 32	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
776A	Houtrib 30	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
777A	Houtrib 28	-0,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
778A	Houtrib 26	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
779A	Houtrib 24	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
780A	Houtrib 22	-0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
781A	Houtrib 20	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
782A	Houtrib 18	-0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
783A	Houtrib 61	-0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
784A	Houtrib 63	-0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
785A	Houtrib 65	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
786A	Houtrib 67	-0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
787A	Houtrib 57	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
788A	Houtrib 55	-0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
789A	Houtrib 53	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
790A	Houtrib 51	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
791A	Houtrib 49	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
792A	Houtrib 47	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
793A	Houtrib 39	-0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
794A	Houtrib 41	-0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
795A	Houtrib 43	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
796A	Houtrib 45	-0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
797A	Houtrib 35	-0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
798A	Houtrib 33	-0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
799A	Houtrib 31	-0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
800A	Houtrib 29	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
801A	Houtrib 27	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
802A	Houtrib 25	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
803A	Spaanderbank 7	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
804A	Houtrib 16	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
805A	Houtrib 14	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
806A	Houtrib 12	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
807A	Houtrib 10	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
808A	Houtrib 8	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
809A	Houtrib 6	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
810A	Houtrib 4	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
811A	Houtrib 2	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
812A	Vrouwezand 2	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
813A	Vrouwezand 4	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
814A	Vrouwezand 6	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
815A	Vrouwezand 8	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
816A	Vrouwezand 10	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
817A	Vrouwezand 12	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
818A	Vrouwezand 14	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
819A	Vrouwezand 16	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
820A	Vrouwezand 18	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
821A	Vrouwezand 20	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
822A	Vrouwezand 1	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
823A	Vrouwezand 3	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
824A	Vrouwezand 5	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
825A	Vrouwezand 7	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
826A	Vrouwezand 9	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
827A	Vrouwezand 11	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
828A	Vrouwezand 13	-0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
829A	Vrouwezand 15	-0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
830A	Vrouwezand 17	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
831A	Vrouwezand 19	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
832A	Vrouwezand 21	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
833A	Vrouwezand 23	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
834A	Vrouwezand 25	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
835A	Vrouwezand 27	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
836A	Spaanderbank 7	-0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
837A	Spaanderbank 5	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
838A	Spaanderbank 3	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
839A	Spaanderbank 1	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
840A	Cornelis Houtmanstraat 19	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
841A	Cornelis Houtmanstraat 18	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
842A	Woonschepenhaven 14	-0,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
843A	Woonschepenhaven 13	-0,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
844A	Woonschepenhaven 12	-0,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
845A	Woonschepenhaven 11	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
846A	Woonschepenhaven 10	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
847A	Woonschepenhaven 9	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
848A	Woonschepenhaven 8	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
849A	Woonschepenhaven 7	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
850A	Woonschepenhaven 6	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
851A	Woonschepenhaven 5	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
852A	Woonschepenhaven 4	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
853A	Woonschepenhaven 3	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
854A	Woonschepenhaven 2	-0,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
855A	Turfland 1	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
856A	Turfland 3	0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
857A	Turfland 4	1,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
858A	Turfland 5	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
859A	Turfland 6	0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
860A	Turfland 7	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
861A	Turfland 8	0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
862A	Turfland 9	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
863A	Turfland 10	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
864A	Turfland 11	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
865A	Turfland 12	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
866A	Turfland 13	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
867A	Houtrib 23	-0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
868A	Houtrib 21	-0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
869A	Houtrib 19	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
870A	Houtrib 17	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
871A	Houtrib 15	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
872A	Houtrib 13	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
873A	Houtrib 11	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
874A	Houtrib 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
875A	Houtrib 7	0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
876A	Houtrib 5	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
877A	Houtrib 3	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
878A	Houtrib 1	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
879A	Villa Novalaan 20	0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
880A	Villa Novalaan 18	0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
881A	Villa Novalaan 16	0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
882A	Villa Novalaan 14	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
883A	Villa Novalaan 12	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
884A	Villa Novalaan 10	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
885A	Villa Novalaan 8	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
886A	Villa Novalaan 6	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
887A	Villa Novalaan 4	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
888A	Villa Novalaan 2	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
889A	Villa Novalaan 3	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
890A	Villa Novalaan 5	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
891A	Villa Novalaan 7	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
892A	Villa Novalaan 9	0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
893A	Villa Novalaan 11	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
894A	Villa Novalaan 13	0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
895A	Villa Novalaan 15	0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
896A	Villa Novalaan 17	0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
897A	Villa Novalaan 19	0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
898A	Villa Novalaan 1E	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
899A	Villa Novalaan 1F	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
900A	Langestreek 84	1,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
901A	Langestreek 85	1,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
902A	Langestreek 86	0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
903A	Slotermeerstraat 1	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
904A	Slotermeerstraat 3	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
905A	Slotermeerstraat 5	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
906A	Slotermeerstraat 7	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
907A	Slotermeerstraat 21	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
908A	Slotermeerstraat 23	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
909A	Slotermeerstraat 25	-0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
910A	Slotermeerstraat 27	0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
911A	Slotermeerstraat 2	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
912A	Slotermeerstraat 4	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
913A	Slotermeerstraat 6	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
914A	Slotermeerstraat 8	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
915A	Slotermeerstraat 10	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
916A	Slotermeerstraat 12	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
917A	Slotermeerstraat 14	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
918A	Slotermeerstraat 16	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
919A	Slotermeerstraat 22	0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
920A	Slotermeerstraat 24	0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
921A	Slotermeerstraat 26	0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
922A	Slotermeerstraat 28	0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
926A	Slotermeerstraat 30	0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
927A	Slotermeerstraat 32	0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
928A	Slotermeerstraat 53	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
929A	Slotermeerstraat 51	0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
930A	Slotermeerstraat 49	0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
931A	Slotermeerstraat 47	0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
932A	Slotermeerstraat 45	0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
933A	Slotermeerstraat 43	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
934A	Slotermeerstraat 41	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
935A	Slotermeerstraat 39	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
936A	Slotermeerstraat 37	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
937A	Slotermeerstraat 35	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
938A	Slotermeerstraat 33	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
939A	Slotermeerstraat 31	0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
940A	Tjeukemeerstraat 1	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
941A	Tjeukemeerstraat 3	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
942A	Tjeukemeerstraat 5	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
943A	Tjeukemeerstraat 7	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
944A	Tjeukemeerstraat 9	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
945A	Tjeukemeerstraat 11	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
946A	Tjeukemeerstraat 13	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
947A	Tjeukemeerstraat 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
948A	Tjeukemeerstraat 19	-0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
949A	Tjeukemeerstraat 21	-0,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
950A	Tjeukemeerstraat 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
951A	Tjeukemeerstraat 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
952A	Tjeukemeerstraat 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
953A	Tjeukemeerstraat 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
954A	Tjeukemeerstraat 31	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
955A	Tjeukemeerstraat 33	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
956A	Tjeukemeerstraat 35	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
957A	Tjeukemeerstraat 37	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
958A	Tjeukemeerstraat 39	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
959A	Tjeukemeerstraat 41	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
960A	Tjeukemeerstraat 55	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
961A	Tjeukemeerstraat 57	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
962A	Tjeukemeerstraat 59	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
963A	Tjeukemeerstraat 61	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
964A	Tjeukemeerstraat 63	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
965A	Tjeukemeerstraat 65	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
966A	Tjeukemeerstraat 67	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
967A	Tjeukemeerstraat 69	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
968A	Tjeukemeerstraat 2	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
969A	Tjeukemeerstraat 4	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
970A	Tjeukemeerstraat 6	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
971A	Tjeukemeerstraat 8	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
972A	Brandemeerstraat 2	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
973A	Brandemeerstraat 4	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
974A	Brandemeerstraat 6	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
975A	Brandemeerstraat 8	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
976A	Brandemeerstraat 1	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
977A	Brandemeerstraat 3	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
978A	Brandemeerstraat 5	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
979A	Brandemeerstraat 7	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
980A	Morrastraat 2	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
981A	Morrastraat 4	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
982A	Morrastraat 6	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
983A	Morrastraat 8	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
984A	Morrastraat 1	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
985A	Morrastraat 3	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
986A	Morrastraat 5	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
987A	Morrastraat 7	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
988A	Morrastraat 9	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
989A	Morrastraat 11	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
990A	Fluessenstraat 2	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
991A	Fluessenstraat 4	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
992A	Fluessenstraat 6	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
993A	Fluessenstraat 8	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
994A	Fluessenstraat 1	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
995A	Fluessenstraat 3	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
996A	Fluessenstraat 5	0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
997A	van Rijgersmapark 1-40	0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
997B	van Rijgersmapark 1-40	0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
997C	van Rijgersmapark 1-40	0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
997D	van Rijgersmapark 1-40	0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
997E	van Rijgersmapark 1-40	0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
997F	van Rijgersmapark 1-40	0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
998A	Plattedijk 6	0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
999A	Plattedijk 19	0,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1000A	Plattedijk 21	0,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1001A	Plattedijk 23	0,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1002A	Plattedijk 29	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1003A	Plattedijk 33	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1004A	Plattedijk 35	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1005A	Plattedijk 37	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1006A	Plattedijk 37A	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1007A	Plattedijk 37B	0,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1008A	Plattedijk 37C	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1009A	Plattedijk 41	0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1010A	Plattedijk 43	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1011A	Plattedijk 45	0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1012A	Plattedijk 47	0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1013A	Plattedijk 49	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1014A	Zijlroede 2	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1015A	Zijlroede 4	0,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1016A	Zijlroede 6	0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1017A	Zijlroede 8	0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1018A	Zijlroede 10	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1019A	Zijlroede 12	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1020A	Zijlroede 14	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1021A	Zijlroede 16	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1022A	Zijlroede 18	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1023A	Zijlroede 20	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1024A	Zijlroede 1	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1025A	Zijlroede 3	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1026A	Zijlroede 5	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1027A	Zijlroede 7	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1028A	Zijlroede 9	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1029A	Zijlroede 11	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1030A	Zijlroede 13	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1031A	Zijlroede 15	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1032A	Zijlroede 17	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1033A	Zijlroede 19	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1034A	Zijlroede 26	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1035A	Zijlroede 28	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1036A	Zijlroede 30	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1037A	Zijlroede 32	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1038A	Zijlroede 34	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1039A	Zijlroede 36	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1040A	Zijlroede 38	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1041A	Zijlroede 21	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1042A	Zijlroede 23	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1043A	Zijlroede 25	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1044A	Zijlroede 27	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1045A	Zijlroede 29	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1046A	Zijlroede 31	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1047A	Zijlroede 33	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1048A	Breezand 2	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1049A	Breezand 4	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1050A	Breezand 6	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1051A	Breezand 8	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1052A	Zijlroede 22	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1053A	Zijlroede 24	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1054A	Vlaak 1	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1055A	Vlaak 2	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1056A	Vlaak 3	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1057A	Vlaak 4	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1058A	Vlaak 5	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1059A	Vlaak 6	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1060A	Vlaak 7	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1061A	Vlaak 8	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1062A	Vlaak 9	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1063A	Vlaak 10	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1064A	Vlaak 11	0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1065A	Vlaak 12	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1066A	Vlaak 13	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1067A	Vlaak 14	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1068A	Vlaak 15	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1069A	Vlaak 16	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1070A	Vlaak 17	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1071A	Vlaak 18	0,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1072A	Trintel 2	0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1073A	Trintel 4	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1074A	Trintel 6	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1075A	Trintel 3	0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1076A	Trintel 5	0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1077A	Trintel 7	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1078A	Trintel 6A	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1079A	Trintel 9	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1080A	Trintel 8	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1081A	Trintel 11	0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1082A	Trintel 13	0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1083A	Breezand 1	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1084A	Breezand 3	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1085A	Breezand 5	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1086A	Breezand 5A	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1087A	Breezand 7	0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1088A	Breezand 9	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1089A	Richel 1	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1090A	Richel 3	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1091A	Richel 5	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1092A	Richel 7	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1093A	Richel 9	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1094A	Richel 11	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1095A	Richel 14	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1096A	Richel 12	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1097A	Richel 10	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1098A	Richel 6	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1099A	Richel 4	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1100A	Richel 2	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1101A	Breezand 11	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1102A	Breezand 13	0,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1103A	Breezand 15	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1104A	Breezand 17	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1105A	Breezand 19	0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1106A	Breezand 21	0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1107A	Richel 8	0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1108A	Plattedijk 20	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1109A	Plattedijk 20A	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1110A	Plattedijk 22	0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1111A	Gemaalweg 8	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1112A	Plattedijk 51	1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1113A	Plattedijk 53	1,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1114A	Kadijk 9	-0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1115A	Kadijk 14	-0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1116A	Kadijk 12	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1117A	Kadijk 7	-0,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1118A	Kadijk 5B	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1119A	Kadijk 3A	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1120A	Kadijk 3	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1121A	Kadijk 5	-0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1122A	Kadijk 5A	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1123A	Kadijk 8A	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1124A	Kadijk 8	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1125A	Kadijk 6	-0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1126A	Kadijk 4	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1127A	Klaaskamp 1	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1128A	Klaaskamp 1A	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1129A	Klaaskamp 1B	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1130A	Schardijk 2	-0,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1131A	Schardijk 8	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1132A	De Boonen 10	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1133A	De Boonen 11	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1134A	De Boonen 13	-0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1135A	De Boonen 14	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1136A	De Boonen 15	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1137A	De Boonen 16	-0,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1138A	Plattedijk 63	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1196A	Steile Bank 28	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1197A	Steile Bank 26	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1196B	Steile Bank 28	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1198A	Steile Bank 24	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1199A	Steile Bank 22	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1200A	Steile Bank 20	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1201A	Steile Bank 18	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1202A	Steile Bank 16	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1203A	Steile Bank 14	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1204A	Steile Bank 12	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1205A	Steile Bank 10	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1206A	Steile Bank 8	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1207A	Steile Bank 6	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1208A	Steile Bank 4	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1209A	Steile Bank 2	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1210A	Urkerstraat 47	-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1211A	Urkerstraat 49	-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1212A	Urkerstraat 51	-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1213A	Urkerstraat 53	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1214A	Urkerstraat 55	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1215A	Urkerstraat 57	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1216A	Urkerstraat 59	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1217A	Urkerstraat 61	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1218A	Urkerstraat 63	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1219A	Urkerstraat 65	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1220A	Urkerstraat 67	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1221A	Urkerstraat 69	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1222A	Urkerstraat 71	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1223A	Urkerstraat 73	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1224A	Urkerstraat 45	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3200	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3201	4988	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3202	4988	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3203	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3204	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3205	4992	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3206	4992	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3209	4994	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3210	4994	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3211	4995	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3212	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3213	4997	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3214	4997	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3215	4999	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3216	4999	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3217	5000	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3218	5000	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3371	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3372	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60
3373	5396	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60
3374	5396	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60
3199	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	100
3199	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3200	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	100
3216	4999	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3216	4999	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6206,11	6,64	2,54
124	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9456,24	6,64	2,54
177	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5592,45	6,64	2,54
178	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5973,43	6,64	2,54
181	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4402,93	6,64	2,54
182	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7502,20	6,64	2,54
209	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4508,74	6,64	2,54
210	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5813,49	6,64	2,54
3200	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3753,67	6,64	2,54
3201	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4453,64	6,64	2,54
3202	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3795,48	6,64	2,54
3203	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3624,93	6,64	2,54
3204	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5427,78	6,64	2,54
3205	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3732,35	6,64	2,54
3206	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5561,49	6,64	2,54
3209	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3890,19	6,64	2,54
3210	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5755,87	6,64	2,54
3211	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3890,19	6,64	2,54
3212	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5755,87	6,64	2,54
3213	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3890,19	6,64	2,54
3214	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5755,87	6,64	2,54
3215	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6468,95	6,64	2,54
3216	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4437,45	6,64	2,54
3217	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4202,13	6,64	2,54
3218	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6157,91	6,64	2,54
3371	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1822,22	6,64	2,54
3372	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1039,43	6,64	2,54
3373	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1818,98	6,64	2,54
3374	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1034,43	6,64	2,54
3199	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4469,28	6,64	2,54
3199	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4469,28	6,64	2,54
3200	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3753,67	6,64	2,54
3216	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2218,73	6,64	2,54
3216	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2218,73	6,64	2,54
178	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2986,72	6,64	2,54
178	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2986,72	6,64	2,54
177	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5592,45	6,64	2,54
177	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5592,45	6,64	2,54
210	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1937,83	6,64	2,54
210	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1937,83	6,64	2,54
210	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1937,83	6,64	2,54
209	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2254,37	6,64	2,54
209	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2254,37	6,64	2,54
209	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1502,91	6,64	2,54
209	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1502,91	6,64	2,54
209	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1502,91	6,64	2,54
124	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3152,08	6,64	2,54
124	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3152,08	6,64	2,54
124	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3152,08	6,64	2,54
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3103,06	6,64	2,54
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6206,11	6,64	2,54
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3103,06	6,64	2,54
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2068,70	6,64	2,54
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2068,70	6,64	2,54
123	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2068,70	6,64	2,54

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
123	1,28	--	--	--	--	--	89,86	89,86	89,86	--	6,91	6,91	6,91	--	3,24
124	1,28	--	--	--	--	--	92,46	92,46	92,46	--	5,14	5,14	5,14	--	2,41
177	1,28	--	--	--	--	--	91,91	91,91	91,91	--	5,51	5,51	5,51	--	2,58
178	1,28	--	--	--	--	--	93,60	93,60	93,60	--	4,36	4,36	4,36	--	2,04
181	1,28	--	--	--	--	--	90,50	90,50	90,50	--	6,47	6,47	6,47	--	3,03
182	1,28	--	--	--	--	--	92,15	92,15	92,15	--	5,34	5,34	5,34	--	2,50
209	1,28	--	--	--	--	--	89,66	89,66	89,66	--	7,04	7,04	7,04	--	3,30
210	1,28	--	--	--	--	--	91,97	91,97	91,97	--	5,47	5,47	5,47	--	2,56
3200	1,28	--	--	--	--	--	83,19	83,19	83,19	--	11,45	11,45	11,45	--	5,37
3201	1,28	--	--	--	--	--	83,10	83,10	83,10	--	11,50	11,50	11,50	--	5,39
3202	1,28	--	--	--	--	--	83,37	83,37	83,37	--	11,32	11,32	11,32	--	5,31
3203	1,28	--	--	--	--	--	90,75	90,75	90,75	--	6,30	6,30	6,30	--	2,95
3204	1,28	--	--	--	--	--	89,01	89,01	89,01	--	7,48	7,48	7,48	--	3,51
3205	1,28	--	--	--	--	--	90,95	90,95	90,95	--	6,16	6,16	6,16	--	2,89
3206	1,28	--	--	--	--	--	89,90	89,90	89,90	--	6,88	6,88	6,88	--	3,22
3209	1,28	--	--	--	--	--	91,09	91,09	91,09	--	6,07	6,07	6,07	--	2,84
3210	1,28	--	--	--	--	--	91,04	91,04	91,04	--	6,10	6,10	6,10	--	2,86
3211	1,28	--	--	--	--	--	91,09	91,09	91,09	--	6,07	6,07	6,07	--	2,84
3212	1,28	--	--	--	--	--	91,04	91,04	91,04	--	6,10	6,10	6,10	--	2,86
3213	1,28	--	--	--	--	--	91,09	91,09	91,09	--	6,07	6,07	6,07	--	2,84
3214	1,28	--	--	--	--	--	91,04	91,04	91,04	--	6,10	6,10	6,10	--	2,86
3215	1,28	--	--	--	--	--	93,86	93,86	93,86	--	4,18	4,18	4,18	--	1,96
3216	1,28	--	--	--	--	--	91,75	91,75	91,75	--	5,62	5,62	5,62	--	2,63
3217	1,28	--	--	--	--	--	91,44	91,44	91,44	--	5,83	5,83	5,83	--	2,73
3218	1,28	--	--	--	--	--	92,73	92,73	92,73	--	4,95	4,95	4,95	--	2,32
3371	1,28	--	--	--	--	--	90,48	90,48	90,48	--	6,48	6,48	6,48	--	3,04
3372	1,28	--	--	--	--	--	91,43	91,43	91,43	--	5,83	5,83	5,83	--	2,73
3373	1,28	--	--	--	--	--	90,46	90,46	90,46	--	6,49	6,49	6,49	--	3,04
3374	1,28	--	--	--	--	--	91,39	91,39	91,39	--	5,86	5,86	5,86	--	2,75
3199	1,28	--	--	--	--	--	82,96	82,96	82,96	--	11,60	11,60	11,60	--	5,44
3199	1,28	--	--	--	--	--	82,96	82,96	82,96	--	11,60	11,60	11,60	--	5,44
3200	1,28	--	--	--	--	--	83,19	83,19	83,19	--	11,45	11,45	11,45	--	5,37
3216	1,28	--	--	--	--	--	91,75	91,75	91,75	--	5,62	5,62	5,62	--	2,63
3216	1,28	--	--	--	--	--	91,75	91,75	91,75	--	5,62	5,62	5,62	--	2,63
178	1,28	--	--	--	--	--	93,60	93,60	93,60	--	4,36	4,36	4,36	--	2,04
178	1,28	--	--	--	--	--	93,60	93,60	93,60	--	4,36	4,36	4,36	--	2,04
177	1,28	--	--	--	--	--	91,91	91,91	91,91	--	5,51	5,51	5,51	--	2,58
177	1,28	--	--	--	--	--	91,91	91,91	91,91	--	5,51	5,51	5,51	--	2,58
210	1,28	--	--	--	--	--	91,97	91,97	91,97	--	5,47	5,47	5,47	--	2,56
210	1,28	--	--	--	--	--	91,97	91,97	91,97	--	5,47	5,47	5,47	--	2,56
210	1,28	--	--	--	--	--	91,97	91,97	91,97	--	5,47	5,47	5,47	--	2,56
209	1,28	--	--	--	--	--	89,66	89,66	89,66	--	7,04	7,04	7,04	--	3,30
209	1,28	--	--	--	--	--	89,66	89,66	89,66	--	7,04	7,04	7,04	--	3,30
209	1,28	--	--	--	--	--	89,66	89,66	89,66	--	7,04	7,04	7,04	--	3,30
209	1,28	--	--	--	--	--	89,66	89,66	89,66	--	7,04	7,04	7,04	--	3,30
209	1,28	--	--	--	--	--	89,66	89,66	89,66	--	7,04	7,04	7,04	--	3,30
124	1,28	--	--	--	--	--	92,46	92,46	92,46	--	5,14	5,14	5,14	--	2,41
124	1,28	--	--	--	--	--	92,46	92,46	92,46	--	5,14	5,14	5,14	--	2,41
124	1,28	--	--	--	--	--	92,46	92,46	92,46	--	5,14	5,14	5,14	--	2,41
123	1,28	--	--	--	--	--	89,86	89,86	89,86	--	6,91	6,91	6,91	--	3,24
123	1,28	--	--	--	--	--	89,86	89,86	89,86	--	6,91	6,91	6,91	--	3,24
123	1,28	--	--	--	--	--	89,86	89,86	89,86	--	6,91	6,91	6,91	--	3,24
123	1,28	--	--	--	--	--	89,86	89,86	89,86	--	6,91	6,91	6,91	--	3,24
123	1,28	--	--	--	--	--	89,86	89,86	89,86	--	6,91	6,91	6,91	--	3,24

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	370,30	141,65	71,38	--	28,48	10,89	5,49	--	13,35
124	2,41	2,41	--	--	--	--	--	580,55	222,08	111,91	--	32,27	12,35	6,22	--	15,13
177	2,58	2,58	--	--	--	--	--	341,30	130,56	65,79	--	20,46	7,83	3,94	--	9,58
178	2,04	2,04	--	--	--	--	--	371,25	142,01	71,57	--	17,29	6,62	3,33	--	8,09
181	3,03	3,03	--	--	--	--	--	264,58	101,21	51,00	--	18,92	7,24	3,65	--	8,86
182	2,50	2,50	--	--	--	--	--	459,04	175,60	88,49	--	26,60	10,18	5,13	--	12,45
209	3,30	3,30	--	--	--	--	--	268,42	102,68	51,74	--	21,08	8,06	4,06	--	9,88
210	2,56	2,56	--	--	--	--	--	355,02	135,81	68,44	--	21,12	8,08	4,07	--	9,88
3200	5,37	5,37	--	--	--	--	--	207,35	79,32	39,97	--	28,54	10,92	5,50	--	13,38
3201	5,39	5,39	--	--	--	--	--	245,74	94,00	47,37	--	34,01	13,01	6,56	--	15,94
3202	5,31	5,31	--	--	--	--	--	210,11	80,37	40,50	--	28,53	10,91	5,50	--	13,38
3203	2,95	2,95	--	--	--	--	--	218,43	83,56	42,11	--	15,16	5,80	2,92	--	7,10
3204	3,51	3,51	--	--	--	--	--	320,80	122,71	61,84	--	26,96	10,31	5,20	--	12,65
3205	2,89	2,89	--	--	--	--	--	225,40	86,22	43,45	--	15,27	5,84	2,94	--	7,16
3206	3,22	3,22	--	--	--	--	--	331,99	126,99	64,00	--	25,41	9,72	4,90	--	11,89
3209	2,84	2,84	--	--	--	--	--	235,29	90,01	45,36	--	15,68	6,00	3,02	--	7,34
3210	2,86	2,86	--	--	--	--	--	347,95	133,10	67,07	--	23,31	8,92	4,49	--	10,93
3211	2,84	2,84	--	--	--	--	--	235,29	90,01	45,36	--	15,68	6,00	3,02	--	7,34
3212	2,86	2,86	--	--	--	--	--	347,95	133,10	67,07	--	23,31	8,92	4,49	--	10,93
3213	2,84	2,84	--	--	--	--	--	235,29	90,01	45,36	--	15,68	6,00	3,02	--	7,34
3214	2,86	2,86	--	--	--	--	--	347,95	133,10	67,07	--	23,31	8,92	4,49	--	10,93
3215	1,96	1,96	--	--	--	--	--	403,16	154,22	77,72	--	17,95	6,87	3,46	--	8,42
3216	2,63	2,63	--	--	--	--	--	270,34	103,41	52,11	--	16,56	6,33	3,19	--	7,75
3217	2,73	2,73	--	--	--	--	--	255,14	97,60	49,18	--	16,27	6,22	3,14	--	7,62
3218	2,32	2,32	--	--	--	--	--	379,16	145,04	73,09	--	20,24	7,74	3,90	--	9,49
3371	3,04	3,04	--	--	--	--	--	109,48	41,88	21,10	--	7,84	3,00	1,51	--	3,68
3372	2,73	2,73	--	--	--	--	--	63,10	24,14	12,16	--	4,02	1,54	0,78	--	1,88
3373	3,04	3,04	--	--	--	--	--	109,26	41,79	21,06	--	7,84	3,00	1,51	--	3,67
3374	2,75	2,75	--	--	--	--	--	62,77	24,01	12,10	--	4,03	1,54	0,78	--	1,89
3199	5,44	5,44	--	--	--	--	--	246,19	94,18	47,46	--	34,42	13,17	6,64	--	16,14
3199	5,44	5,44	--	--	--	--	--	246,19	94,18	47,46	--	34,42	13,17	6,64	--	16,14
3200	5,37	5,37	--	--	--	--	--	207,35	79,32	39,97	--	28,54	10,92	5,50	--	13,38
3216	2,63	2,63	--	--	--	--	--	135,17	51,71	26,06	--	8,28	3,17	1,60	--	3,87
3216	2,63	2,63	--	--	--	--	--	135,17	51,71	26,06	--	8,28	3,17	1,60	--	3,87
178	2,04	2,04	--	--	--	--	--	185,63	71,01	35,78	--	8,65	3,31	1,67	--	4,05
178	2,04	2,04	--	--	--	--	--	185,63	71,01	35,78	--	8,65	3,31	1,67	--	4,05
177	2,58	2,58	--	--	--	--	--	341,30	130,56	65,79	--	20,46	7,83	3,94	--	9,58
177	2,58	2,58	--	--	--	--	--	341,30	130,56	65,79	--	20,46	7,83	3,94	--	9,58
210	2,56	2,56	--	--	--	--	--	118,34	45,27	22,81	--	7,04	2,69	1,36	--	3,29
210	2,56	2,56	--	--	--	--	--	118,34	45,27	22,81	--	7,04	2,69	1,36	--	3,29
210	2,56	2,56	--	--	--	--	--	118,34	45,27	22,81	--	7,04	2,69	1,36	--	3,29
209	3,30	3,30	--	--	--	--	--	134,21	51,34	25,87	--	10,54	4,03	2,03	--	4,94
209	3,30	3,30	--	--	--	--	--	134,21	51,34	25,87	--	10,54	4,03	2,03	--	4,94
209	3,30	3,30	--	--	--	--	--	89,47	34,23	17,25	--	7,03	2,69	1,35	--	3,29
209	3,30	3,30	--	--	--	--	--	89,47	34,23	17,25	--	7,03	2,69	1,35	--	3,29
209	3,30	3,30	--	--	--	--	--	89,47	34,23	17,25	--	7,03	2,69	1,35	--	3,29
124	2,41	2,41	--	--	--	--	--	193,52	74,03	37,30	--	10,76	4,12	2,07	--	5,04
124	2,41	2,41	--	--	--	--	--	193,52	74,03	37,30	--	10,76	4,12	2,07	--	5,04
124	2,41	2,41	--	--	--	--	--	193,52	74,03	37,30	--	10,76	4,12	2,07	--	5,04
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	185,15	70,83	35,69	--	14,24	5,45	2,74	--	6,68
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	370,30	141,65	71,38	--	28,48	10,89	5,49	--	13,35
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	185,15	70,83	35,69	--	14,24	5,45	2,74	--	6,68
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	123,43	47,22	23,79	--	9,49	3,63	1,83	--	4,45
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	123,43	47,22	23,79	--	9,49	3,63	1,83	--	4,45
123	3,24	3,24	--	--	--	--	--	123,43	47,22	23,79	--	9,49	3,63	1,83	--	4,45

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
123	5,11	2,57	--	80,14	89,28	94,95	101,24	107,40	103,73	96,90	86,44	75,97	85,11	90,78
124	5,79	2,92	--	81,39	90,47	96,05	102,56	109,11	105,42	98,58	87,95	77,22	86,29	91,87
177	3,66	1,85	--	79,24	88,33	93,93	100,39	106,85	103,17	96,33	85,73	75,06	84,15	89,76
178	3,10	1,56	--	79,11	88,15	93,68	100,32	107,06	103,36	96,52	85,80	74,94	83,98	89,51
181	3,39	1,71	--	78,51	87,64	93,29	99,63	105,88	102,20	95,37	84,87	74,34	83,47	89,12
182	4,76	2,40	--	80,33	90,13	95,37	102,46	109,25	105,45	98,58	87,54	76,16	85,96	91,20
209	3,78	1,90	--	78,80	87,94	93,61	99,89	106,02	102,35	95,52	85,07	74,62	83,77	89,44
210	3,78	1,90	--	79,39	88,48	94,08	100,55	107,02	103,33	96,50	85,90	75,22	84,31	89,91
3200	5,12	2,58	--	79,00	88,88	94,18	100,99	106,56	102,77	95,93	85,21	74,82	84,71	90,01
3201	6,10	3,07	--	79,75	89,64	94,94	101,74	107,31	103,51	96,67	85,95	75,58	85,46	90,76
3202	5,12	2,58	--	79,02	88,90	94,20	101,01	106,61	102,81	95,97	85,24	74,84	84,73	90,03
3203	2,72	1,37	--	77,48	87,30	92,55	99,58	106,14	102,34	95,48	84,49	73,31	83,13	88,38
3204	4,84	2,44	--	79,59	89,43	94,69	101,66	107,96	104,16	97,30	86,38	75,42	85,25	90,52
3205	2,74	1,38	--	77,57	87,38	92,63	99,67	106,26	102,46	95,60	84,60	73,39	83,21	88,46
3206	4,55	2,29	--	79,52	89,35	94,61	101,60	108,03	104,23	97,37	86,42	75,34	85,17	90,43
3209	2,81	1,41	--	77,72	87,53	92,78	99,82	106,43	102,64	95,77	84,77	73,54	83,36	88,61
3210	4,18	2,11	--	79,43	89,24	94,49	101,53	108,14	104,34	97,47	86,48	75,26	85,07	90,32
3211	2,81	1,41	--	77,72	87,53	92,78	99,82	106,43	102,64	95,77	84,77	73,54	83,36	88,61
3212	4,18	2,11	--	79,43	89,24	94,49	101,53	108,14	104,34	97,47	86,48	75,26	85,07	90,32
3213	2,81	1,41	--	77,85	86,96	92,59	98,98	105,31	101,63	94,80	84,26	73,67	82,79	88,42
3214	4,18	2,11	--	79,56	88,67	94,31	100,69	107,02	103,34	96,51	85,97	75,39	84,50	90,13
3215	3,22	1,62	--	79,39	88,42	93,94	100,61	107,39	103,70	96,85	86,12	75,22	84,25	89,77
3216	2,96	1,49	--	78,27	87,36	92,97	99,42	105,85	102,17	95,34	84,75	74,10	83,19	88,80
3217	2,91	1,47	--	78,10	87,21	92,83	99,24	105,63	101,95	95,12	84,55	73,93	83,03	88,65
3218	3,63	1,83	--	79,46	88,53	94,10	100,64	107,23	103,54	96,71	86,05	75,29	84,36	89,92
3371	1,41	0,71	--	74,55	84,37	89,63	96,64	103,16	99,37	92,50	81,52	70,38	80,20	85,46
3372	0,72	0,36	--	74,20	82,50	88,67	94,21	100,28	96,74	89,96	80,05	70,03	78,33	84,49
3373	1,40	0,71	--	76,86	85,19	91,41	96,83	102,76	99,24	92,47	82,66	72,68	81,02	87,24
3374	0,72	0,36	--	74,19	82,50	88,66	94,20	100,26	96,73	89,95	80,04	70,02	78,32	84,49
3199	6,18	3,11	--	79,79	90,20	95,56	102,33	108,87	104,98	98,09	87,04	75,62	86,03	91,38
3199	6,18	3,11	--	79,79	89,68	94,98	101,78	107,33	103,54	96,69	85,98	75,62	85,50	90,80
3200	5,12	2,58	--	79,00	89,41	94,77	101,55	108,11	104,22	97,33	86,27	74,82	85,24	90,60
3216	1,48	0,75	--	75,26	84,35	89,96	96,41	102,84	99,16	92,33	81,74	71,08	80,18	85,79
3216	1,48	0,75	--	75,26	84,35	89,96	96,41	102,84	99,16	92,33	81,74	71,08	80,18	85,79
178	1,55	0,78	--	76,10	85,14	90,67	97,31	104,05	100,35	93,51	82,79	71,93	80,97	86,50
178	1,55	0,78	--	76,10	85,14	90,67	97,31	104,05	100,35	93,51	82,79	71,93	80,97	86,50
177	3,66	1,85	--	79,24	88,33	93,93	100,39	106,85	103,17	96,33	85,73	75,06	84,15	89,76
177	3,66	1,85	--	79,24	88,33	93,93	100,39	106,85	103,17	96,33	85,73	75,06	84,15	89,76
210	1,26	0,63	--	74,62	83,71	89,31	95,78	102,25	98,56	91,73	81,12	70,45	79,54	85,14
210	1,26	0,63	--	74,62	83,71	89,31	95,78	102,25	98,56	91,73	81,12	70,45	79,54	85,14
210	1,26	0,63	--	74,62	83,71	89,31	95,78	102,25	98,56	91,73	81,12	70,45	79,54	85,14
209	1,89	0,95	--	75,79	84,93	90,60	96,88	103,01	99,34	92,51	82,06	71,61	80,76	86,43
209	1,89	0,95	--	75,79	84,93	90,60	96,88	103,01	99,34	92,51	82,06	71,61	80,76	86,43
209	1,26	0,63	--	74,02	83,17	88,84	95,12	101,25	97,58	90,75	80,30	69,85	79,00	84,67
209	1,26	0,63	--	74,02	83,17	88,84	95,12	101,25	97,58	90,75	80,30	69,85	79,00	84,67
209	1,26	0,63	--	74,02	83,17	88,84	95,12	101,25	97,58	90,75	80,30	69,85	79,00	84,67
124	1,93	0,97	--	76,62	85,70	91,28	97,79	104,34	100,65	93,81	83,18	72,45	81,52	87,10
124	1,93	0,97	--	76,62	85,70	91,28	97,79	104,34	100,65	93,81	83,18	72,45	81,52	87,10
124	1,93	0,97	--	76,62	85,70	91,28	97,79	104,34	100,65	93,81	83,18	72,45	81,52	87,10
123	2,55	1,29	--	77,13	86,27	91,94	98,23	104,39	100,71	93,89	83,43	72,96	82,10	87,77
123	5,11	2,57	--	80,14	89,28	94,95	101,24	107,40	103,73	96,90	86,44	75,97	85,11	90,78
123	2,55	1,29	--	77,13	86,27	91,94	98,23	104,39	100,71	93,89	83,43	72,96	82,10	87,77
123	1,70	0,86	--	75,37	84,51	90,18	96,47	102,63	98,95	92,13	81,67	71,20	80,34	86,01
123	1,70	0,86	--	75,37	84,51	90,18	96,47	102,63	98,95	92,13	81,67	71,20	80,34	86,01
123	1,70	0,86	--	75,37	84,51	90,18	96,47	102,63	98,95	92,13	81,67	71,20	80,34	86,01

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
123	97,07	103,23	99,55	92,73	82,26	72,99	82,13	87,80	94,09	100,25	96,58	89,75	79,29	--
124	98,39	104,93	101,25	94,41	83,77	74,24	83,32	88,90	95,41	101,96	98,27	91,43	80,80	--
177	96,22	102,68	98,99	92,16	81,56	72,09	81,18	86,78	93,24	99,70	96,02	89,18	78,58	--
178	96,15	102,88	99,19	92,35	81,63	71,96	81,00	86,53	93,17	99,91	96,21	89,37	78,66	--
181	95,46	101,70	98,03	91,20	80,69	71,36	80,49	86,14	92,48	98,73	95,05	88,22	77,72	--
182	98,28	105,07	101,28	94,41	83,36	73,18	82,98	88,22	95,31	102,10	98,30	91,43	80,39	--
209	95,72	101,85	98,17	91,35	80,90	71,65	80,79	86,47	92,74	98,87	95,20	88,37	77,92	--
210	96,37	102,84	99,16	92,33	81,72	72,24	81,33	86,93	93,40	99,87	96,18	89,35	78,75	--
3200	96,82	102,39	98,60	91,75	81,03	71,85	81,73	87,03	93,84	99,41	95,62	88,78	78,06	--
3201	97,57	103,14	99,34	92,50	81,78	72,60	82,49	87,79	94,59	100,16	96,36	89,52	78,80	--
3202	96,84	102,43	98,64	91,79	81,07	71,87	81,75	87,05	93,86	99,46	95,66	88,82	78,09	--
3203	95,41	101,97	98,17	91,30	80,32	70,33	80,15	85,40	92,43	98,99	95,19	88,33	77,34	--
3204	97,48	103,78	99,99	93,13	82,21	72,44	82,28	87,54	94,51	100,81	97,01	90,15	79,23	--
3205	95,49	102,09	98,29	91,42	80,43	70,42	80,23	85,48	92,52	99,11	95,31	88,45	77,45	--
3206	97,42	103,86	100,06	93,20	82,24	72,37	82,20	87,46	94,45	100,88	97,08	90,22	79,27	--
3209	95,65	102,26	98,46	91,60	80,60	70,57	80,38	85,63	92,67	99,28	95,49	88,62	77,62	--
3210	97,36	103,96	100,17	93,30	82,30	72,28	82,09	87,34	94,38	100,99	97,19	90,32	79,33	--
3211	95,65	102,26	98,46	91,60	80,60	70,57	80,38	85,63	92,67	99,28	95,49	88,62	77,62	--
3212	97,36	103,96	100,17	93,30	82,30	72,28	82,09	87,34	94,38	100,99	97,19	90,32	79,33	--
3213	94,80	101,14	97,46	90,63	80,09	70,70	79,81	85,44	91,83	98,16	94,48	87,65	77,11	--
3214	96,52	102,84	99,16	92,33	81,79	72,41	81,52	87,16	93,54	99,87	96,19	89,36	78,82	--
3215	96,44	103,22	99,52	92,68	81,94	72,24	81,27	86,79	93,46	100,24	96,55	89,70	78,97	--
3216	95,25	101,68	98,00	91,16	80,58	71,12	80,22	85,82	92,27	98,70	95,02	88,19	77,60	--
3217	95,07	101,46	97,78	90,95	80,38	70,95	80,06	85,68	92,10	98,48	94,80	87,97	77,40	--
3218	96,47	103,06	99,37	92,53	81,88	72,31	81,38	86,95	93,49	100,08	96,39	89,56	78,90	--
3371	92,47	98,99	95,19	88,33	77,35	67,40	77,22	82,48	89,49	96,01	92,22	85,35	74,38	--
3372	90,04	96,10	92,57	85,79	75,88	67,05	75,35	81,52	87,06	93,13	89,59	82,81	72,90	--
3373	92,65	98,59	95,07	88,29	78,48	69,71	78,04	84,26	89,68	95,62	92,09	85,32	75,51	--
3374	90,03	96,09	92,55	85,77	75,87	67,04	75,35	81,51	87,05	93,11	89,58	82,80	72,89	--
3199	98,16	104,70	100,81	93,92	82,87	72,64	83,05	88,41	95,18	101,72	97,83	90,94	79,89	--
3199	97,60	103,16	99,36	92,52	81,81	72,64	82,53	87,83	94,63	100,18	96,39	89,54	78,83	--
3200	97,38	103,94	100,05	93,16	82,10	71,85	82,26	87,62	94,40	100,96	97,07	90,18	79,12	--
3216	92,24	98,67	94,99	88,15	77,57	68,11	77,20	82,81	89,26	95,69	92,01	85,18	74,59	--
3216	92,24	98,67	94,99	88,15	77,57	68,11	77,20	82,81	89,26	95,69	92,01	85,18	74,59	--
178	93,14	99,87	96,18	89,34	78,62	68,95	77,99	83,52	90,16	96,90	93,20	86,36	75,64	--
178	93,14	99,87	96,18	89,34	78,62	68,95	77,99	83,52	90,16	96,90	93,20	86,36	75,64	--
177	96,22	102,68	98,99	92,16	81,56	72,09	81,18	86,78	93,24	99,70	96,02	89,18	78,58	--
177	96,22	102,68	98,99	92,16	81,56	72,09	81,18	86,78	93,24	99,70	96,02	89,18	78,58	--
210	91,60	98,07	94,39	87,55	76,95	67,47	76,56	82,16	88,63	95,10	91,41	84,58	73,97	--
210	91,60	98,07	94,39	87,55	76,95	67,47	76,56	82,16	88,63	95,10	91,41	84,58	73,97	--
210	91,60	98,07	94,39	87,55	76,95	67,47	76,56	82,16	88,63	95,10	91,41	84,58	73,97	--
209	92,71	98,84	95,16	88,34	77,89	68,64	77,78	83,45	89,73	95,86	92,19	85,36	74,91	--
209	92,71	98,84	95,16	88,34	77,89	68,64	77,78	83,45	89,73	95,86	92,19	85,36	74,91	--
209	90,95	97,08	93,40	86,58	76,13	66,88	76,02	81,69	87,97	94,10	90,43	83,60	73,15	--
209	90,95	97,08	93,40	86,58	76,13	66,88	76,02	81,69	87,97	94,10	90,43	83,60	73,15	--
209	90,95	97,08	93,40	86,58	76,13	66,88	76,02	81,69	87,97	94,10	90,43	83,60	73,15	--
124	93,62	100,16	96,48	89,64	79,00	69,47	78,55	84,13	90,64	97,19	93,50	86,66	76,03	--
124	93,62	100,16	96,48	89,64	79,00	69,47	78,55	84,13	90,64	97,19	93,50	86,66	76,03	--
124	93,62	100,16	96,48	89,64	79,00	69,47	78,55	84,13	90,64	97,19	93,50	86,66	76,03	--
123	94,06	100,22	96,54	89,72	79,25	69,98	79,12	84,79	91,08	97,24	93,57	86,74	76,28	--
123	97,07	103,23	99,55	92,73	82,26	72,99	82,13	87,80	94,09	100,25	96,58	89,75	79,29	--
123	94,06	100,22	96,54	89,72	79,25	69,98	79,12	84,79	91,08	97,24	93,57	86,74	76,28	--
123	92,30	98,45	94,78	87,96	77,49	68,22	77,36	83,03	89,32	95,48	91,80	84,98	74,52	--
123	92,30	98,45	94,78	87,96	77,49	68,22	77,36	83,03	89,32	95,48	91,80	84,98	74,52	--
123	92,30	98,45	94,78	87,96	77,49	68,22	77,36	83,03	89,32	95,48	91,80	84,98	74,52	--

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
123	--	--	--	--	--	--	--
124	--	--	--	--	--	--	--
177	--	--	--	--	--	--	--
178	--	--	--	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--
182	--	--	--	--	--	--	--
209	--	--	--	--	--	--	--
210	--	--	--	--	--	--	--
3200	--	--	--	--	--	--	--
3201	--	--	--	--	--	--	--
3202	--	--	--	--	--	--	--
3203	--	--	--	--	--	--	--
3204	--	--	--	--	--	--	--
3205	--	--	--	--	--	--	--
3206	--	--	--	--	--	--	--
3209	--	--	--	--	--	--	--
3210	--	--	--	--	--	--	--
3211	--	--	--	--	--	--	--
3212	--	--	--	--	--	--	--
3213	--	--	--	--	--	--	--
3214	--	--	--	--	--	--	--
3215	--	--	--	--	--	--	--
3216	--	--	--	--	--	--	--
3217	--	--	--	--	--	--	--
3218	--	--	--	--	--	--	--
3371	--	--	--	--	--	--	--
3372	--	--	--	--	--	--	--
3373	--	--	--	--	--	--	--
3374	--	--	--	--	--	--	--
3199	--	--	--	--	--	--	--
3199	--	--	--	--	--	--	--
3200	--	--	--	--	--	--	--
3216	--	--	--	--	--	--	--
3216	--	--	--	--	--	--	--
178	--	--	--	--	--	--	--
178	--	--	--	--	--	--	--
177	--	--	--	--	--	--	--
177	--	--	--	--	--	--	--
210	--	--	--	--	--	--	--
210	--	--	--	--	--	--	--
210	--	--	--	--	--	--	--
209	--	--	--	--	--	--	--
209	--	--	--	--	--	--	--
209	--	--	--	--	--	--	--
209	--	--	--	--	--	--	--
209	--	--	--	--	--	--	--
124	--	--	--	--	--	--	--
124	--	--	--	--	--	--	--
124	--	--	--	--	--	--	--
123	--	--	--	--	--	--	--
123	--	--	--	--	--	--	--
123	--	--	--	--	--	--	--
123	--	--	--	--	--	--	--
123	--	--	--	--	--	--	--

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70
3371	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60
3372	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3210	4994	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3212	4995	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3209	4994	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3211	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3204	4990	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3204	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3203	4990	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80
3203	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
182	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3751,10	6,64	2,54
182	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3751,10	6,64	2,54
181	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4402,93	6,64	2,54
182	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	7502,20	6,64	2,54
3371	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1822,22	6,64	2,54
3372	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1039,43	6,64	2,54
181	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4402,93	6,64	2,54
181	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4402,93	6,64	2,54
3210	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5755,87	6,64	2,54
3212	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5755,87	6,64	2,54
3209	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3890,19	6,64	2,54
3211	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3890,19	6,64	2,54
3204	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5427,78	6,64	2,54
3204	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5427,78	6,64	2,54
3203	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3624,93	6,64	2,54
3203	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3624,93	6,64	2,54

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
182	1,28	--	--	--	--	--	92,15	92,15	92,15	--	5,34	5,34	5,34	--	2,50
182	1,28	--	--	--	--	--	92,15	92,15	92,15	--	5,34	5,34	5,34	--	2,50
181	1,28	--	--	--	--	--	90,50	90,50	90,50	--	6,47	6,47	6,47	--	3,03
182	1,28	--	--	--	--	--	92,15	92,15	92,15	--	5,34	5,34	5,34	--	2,50
3371	1,28	--	--	--	--	--	90,48	90,48	90,48	--	6,48	6,48	6,48	--	3,04
3372	1,28	--	--	--	--	--	91,43	91,43	91,43	--	5,83	5,83	5,83	--	2,73
181	1,28	--	--	--	--	--	90,50	90,50	90,50	--	6,47	6,47	6,47	--	3,03
181	1,28	--	--	--	--	--	90,50	90,50	90,50	--	6,47	6,47	6,47	--	3,03
3210	1,28	--	--	--	--	--	91,04	91,04	91,04	--	6,10	6,10	6,10	--	2,86
3212	1,28	--	--	--	--	--	91,04	91,04	91,04	--	6,10	6,10	6,10	--	2,86
3209	1,28	--	--	--	--	--	91,09	91,09	91,09	--	6,07	6,07	6,07	--	2,84
3211	1,28	--	--	--	--	--	91,09	91,09	91,09	--	6,07	6,07	6,07	--	2,84
3204	1,28	--	--	--	--	--	89,01	89,01	89,01	--	7,48	7,48	7,48	--	3,51
3204	1,28	--	--	--	--	--	89,01	89,01	89,01	--	7,48	7,48	7,48	--	3,51
3203	1,28	--	--	--	--	--	90,75	90,75	90,75	--	6,30	6,30	6,30	--	2,95
3203	1,28	--	--	--	--	--	90,75	90,75	90,75	--	6,30	6,30	6,30	--	2,95

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
182	2,50	2,50	--	--	--	--	--	229,52	87,80	44,24	--	13,30	5,09	2,56	--	6,23
182	2,50	2,50	--	--	--	--	--	229,52	87,80	44,24	--	13,30	5,09	2,56	--	6,23
181	3,03	3,03	--	--	--	--	--	264,58	101,21	51,00	--	18,92	7,24	3,65	--	8,86
182	2,50	2,50	--	--	--	--	--	459,04	175,60	88,49	--	26,60	10,18	5,13	--	12,45
3371	3,04	3,04	--	--	--	--	--	109,48	41,88	21,10	--	7,84	3,00	1,51	--	3,68
3372	2,73	2,73	--	--	--	--	--	63,10	24,14	12,16	--	4,02	1,54	0,78	--	1,88
181	3,03	3,03	--	--	--	--	--	264,58	101,21	51,00	--	18,92	7,24	3,65	--	8,86
181	3,03	3,03	--	--	--	--	--	264,58	101,21	51,00	--	18,92	7,24	3,65	--	8,86
3210	2,86	2,86	--	--	--	--	--	347,95	133,10	67,07	--	23,31	8,92	4,49	--	10,93
3212	2,86	2,86	--	--	--	--	--	347,95	133,10	67,07	--	23,31	8,92	4,49	--	10,93
3209	2,84	2,84	--	--	--	--	--	235,29	90,01	45,36	--	15,68	6,00	3,02	--	7,34
3211	2,84	2,84	--	--	--	--	--	235,29	90,01	45,36	--	15,68	6,00	3,02	--	7,34
3204	3,51	3,51	--	--	--	--	--	320,80	122,71	61,84	--	26,96	10,31	5,20	--	12,65
3204	3,51	3,51	--	--	--	--	--	320,80	122,71	61,84	--	26,96	10,31	5,20	--	12,65
3203	2,95	2,95	--	--	--	--	--	218,43	83,56	42,11	--	15,16	5,80	2,92	--	7,10
3203	2,95	2,95	--	--	--	--	--	218,43	83,56	42,11	--	15,16	5,80	2,92	--	7,10

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
182	2,38	1,20	--	77,44	86,53	92,12	98,61	105,10	101,42	94,58	83,97	73,27	82,36	87,95
182	2,38	1,20	--	77,44	86,53	92,12	98,61	105,10	101,42	94,58	83,97	73,27	82,36	87,95
181	3,39	1,71	--	78,38	88,20	93,46	100,47	106,99	103,20	96,33	85,35	74,21	84,03	89,28
182	4,76	2,40	--	80,45	89,54	95,13	101,62	108,11	104,43	97,59	86,98	76,28	85,37	90,96
3371	1,41	0,71	--	76,86	85,20	91,42	96,83	102,77	99,25	92,47	82,66	72,69	81,02	87,24
3372	0,72	0,36	--	71,91	81,72	86,96	94,02	100,69	96,89	90,02	79,01	67,74	77,54	82,79
181	3,39	1,71	--	78,38	88,20	93,46	100,47	106,99	103,20	96,33	85,35	74,21	84,03	89,28
181	3,39	1,71	--	78,38	88,20	93,46	100,47	106,99	103,20	96,33	85,35	74,21	84,03	89,28
3210	4,18	2,11	--	79,43	89,24	94,49	101,53	108,14	104,34	97,47	86,48	75,26	85,07	90,32
3212	4,18	2,11	--	79,43	89,24	94,49	101,53	108,14	104,34	97,47	86,48	75,26	85,07	90,32
3209	2,81	1,41	--	77,72	87,53	92,78	99,82	106,43	102,64	95,77	84,77	73,54	83,36	88,61
3211	2,81	1,41	--	77,72	87,53	92,78	99,82	106,43	102,64	95,77	84,77	73,54	83,36	88,61
3204	4,84	2,44	--	79,59	89,43	94,69	101,66	107,96	104,16	97,30	86,38	75,42	85,25	90,52
3204	4,84	2,44	--	79,59	89,43	94,69	101,66	107,96	104,16	97,30	86,38	75,42	85,25	90,52
3203	2,72	1,37	--	77,48	87,30	92,55	99,58	106,14	102,34	95,48	84,49	73,31	83,13	88,38
3203	2,72	1,37	--	77,48	87,30	92,55	99,58	106,14	102,34	95,48	84,49	73,31	83,13	88,38

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
182	94,43	100,93	97,25	90,41	79,80	70,29	79,38	84,97	91,46	97,95	94,27	87,44	76,82	--
182	94,43	100,93	97,25	90,41	79,80	70,29	79,38	84,97	91,46	97,95	94,27	87,44	76,82	--
181	96,30	102,82	99,02	92,16	81,18	71,23	81,05	86,31	93,32	99,84	96,05	89,18	78,21	--
182	97,44	103,94	100,26	93,42	82,81	73,30	82,39	87,98	94,47	100,97	97,28	90,45	79,83	--
3371	92,66	98,60	95,08	88,30	78,49	69,71	78,05	84,27	89,68	95,62	92,10	85,32	75,51	--
3372	89,84	96,52	92,72	85,85	74,84	64,76	74,57	79,81	86,87	93,54	89,74	82,87	71,86	--
181	96,30	102,82	99,02	92,16	81,18	71,23	81,05	86,31	93,32	99,84	96,05	89,18	78,21	--
181	96,30	102,82	99,02	92,16	81,18	71,23	81,05	86,31	93,32	99,84	96,05	89,18	78,21	--
3210	97,36	103,96	100,17	93,30	82,30	72,28	82,09	87,34	94,38	100,99	97,19	90,32	79,33	--
3212	97,36	103,96	100,17	93,30	82,30	72,28	82,09	87,34	94,38	100,99	97,19	90,32	79,33	--
3209	95,65	102,26	98,46	91,60	80,60	70,57	80,38	85,63	92,67	99,28	95,49	88,62	77,62	--
3211	95,65	102,26	98,46	91,60	80,60	70,57	80,38	85,63	92,67	99,28	95,49	88,62	77,62	--
3204	97,48	103,78	99,99	93,13	82,21	72,44	82,28	87,54	94,51	100,81	97,01	90,15	79,23	--
3204	97,48	103,78	99,99	93,13	82,21	72,44	82,28	87,54	94,51	100,81	97,01	90,15	79,23	--
3203	95,41	101,97	98,17	91,30	80,32	70,33	80,15	85,40	92,43	98,99	95,19	88,33	77,34	--
3203	95,41	101,97	98,17	91,30	80,32	70,33	80,15	85,40	92,43	98,99	95,19	88,33	77,34	--

Model: Rekenmodel huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
182	--	--	--	--	--	--	--
182	--	--	--	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--
182	--	--	--	--	--	--	--
3371	--	--	--	--	--	--	--
3372	--	--	--	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--
181	--	--	--	--	--	--	--
3210	--	--	--	--	--	--	--
3212	--	--	--	--	--	--	--
3209	--	--	--	--	--	--	--
3211	--	--	--	--	--	--	--
3204	--	--	--	--	--	--	--
3204	--	--	--	--	--	--	--
3203	--	--	--	--	--	--	--
3203	--	--	--	--	--	--	--

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
123	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
124	260	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70	70	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
177	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
178	366	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	70	70	70
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	80	--	--	--	80	80	80
181	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	70	--	--	--	70	70	70
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	70	--	--	--	70	70	70
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	80	--	--	--	80	80	80
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	80	--	--	--	80	80	80
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	70	--	--	--	70	70	70
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	70	--	--	--	70	70	70
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	80	--	--	--	80	80	80
182	376	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	70	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
209	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
210	434	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3199	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	80	--	--	--	100	100	100
3199	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	80	--	--	--	80	80	80
3199	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
3200	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	80	--	--	--	100	100	100
3200	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
3200	4985	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	80	--	--	--	80	80	80
3203	4990	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3203	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
3203	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3203	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3204	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3204	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
3204	4990	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3204	4990	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3205	4992	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3206	4992	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
123	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2332,59	6,64	2,54	1,28	--	--	--
123	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2332,59	6,64	2,54	1,28	--	--	--
123	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2332,59	6,64	2,54	1,28	--	--	--
123	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3498,89	6,64	2,54	1,28	--	--	--
123	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6997,78	6,64	2,54	1,28	--	--	--
123	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3498,89	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5184,03	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2592,02	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5184,03	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5184,03	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2592,02	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5184,03	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2592,02	6,64	2,54	1,28	--	--	--
124	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2592,02	6,64	2,54	1,28	--	--	--
177	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5977,84	6,64	2,54	1,28	--	--	--
177	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5977,84	6,64	2,54	1,28	--	--	--
177	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5977,84	6,64	2,54	1,28	--	--	--
177	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1992,61	6,64	2,54	1,28	--	--	--
177	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1992,61	6,64	2,54	1,28	--	--	--
177	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1992,61	6,64	2,54	1,28	--	--	--
178	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3294,53	6,64	2,54	1,28	--	--	--
178	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3294,53	6,64	2,54	1,28	--	--	--
178	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6589,05	6,64	2,54	1,28	--	--	--
178	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6589,05	6,64	2,54	1,28	--	--	--
178	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6589,05	6,64	2,54	1,28	--	--	--
181	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4286,22	6,64	2,54	1,28	--	--	--
181	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4896,74	6,64	2,54	1,28	--	--	--
181	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4896,74	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2154,73	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4309,45	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4309,45	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6147,30	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4309,45	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2154,73	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8618,90	6,64	2,54	1,28	--	--	--
182	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4309,45	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1231,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1231,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1231,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	1231,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4926,05	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2463,03	6,64	2,54	1,28	--	--	--
209	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2463,03	6,64	2,54	1,28	--	--	--
210	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3233,44	6,64	2,54	1,28	--	--	--
210	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2155,62	6,64	2,54	1,28	--	--	--
210	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3233,44	6,64	2,54	1,28	--	--	--
210	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2155,62	6,64	2,54	1,28	--	--	--
210	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6466,87	6,64	2,54	1,28	--	--	--
210	--	70	70	70	--	70	70	70	--	2155,62	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3199	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4719,51	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3199	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4719,51	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3199	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7291,86	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3200	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4492,59	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3200	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4492,59	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3200	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4492,59	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3203	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3905,15	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3203	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3975,69	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3203	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3905,15	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3203	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3905,15	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3204	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6243,19	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3204	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6294,79	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3204	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6243,19	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3204	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6243,19	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3205	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4016,81	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3206	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6382,15	6,64	2,54	1,28	--	--	--

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
123	--	--	88,76	88,76	88,76	--	7,65	7,65	7,65	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
123	--	--	88,76	88,76	88,76	--	7,65	7,65	7,65	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
123	--	--	88,76	88,76	88,76	--	7,65	7,65	7,65	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
123	--	--	88,76	88,76	88,76	--	7,65	7,65	7,65	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
123	--	--	88,76	88,76	88,76	--	7,65	7,65	7,65	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
123	--	--	88,76	88,76	88,76	--	7,65	7,65	7,65	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
124	--	--	87,23	87,23	87,23	--	8,69	8,69	8,69	--	4,07	4,07	4,07	--	--	--	--
177	--	--	92,44	92,44	92,44	--	5,15	5,15	5,15	--	2,41	2,41	2,41	--	--	--	--
177	--	--	92,44	92,44	92,44	--	5,15	5,15	5,15	--	2,41	2,41	2,41	--	--	--	--
177	--	--	92,44	92,44	92,44	--	5,15	5,15	5,15	--	2,41	2,41	2,41	--	--	--	--
177	--	--	92,44	92,44	92,44	--	5,15	5,15	5,15	--	2,41	2,41	2,41	--	--	--	--
177	--	--	92,44	92,44	92,44	--	5,15	5,15	5,15	--	2,41	2,41	2,41	--	--	--	--
177	--	--	92,44	92,44	92,44	--	5,15	5,15	5,15	--	2,41	2,41	2,41	--	--	--	--
178	--	--	90,85	90,85	90,85	--	6,23	6,23	6,23	--	2,92	2,92	2,92	--	--	--	--
178	--	--	90,85	90,85	90,85	--	6,23	6,23	6,23	--	2,92	2,92	2,92	--	--	--	--
178	--	--	90,85	90,85	90,85	--	6,23	6,23	6,23	--	2,92	2,92	2,92	--	--	--	--
178	--	--	90,85	90,85	90,85	--	6,23	6,23	6,23	--	2,92	2,92	2,92	--	--	--	--
178	--	--	90,85	90,85	90,85	--	6,23	6,23	6,23	--	2,92	2,92	2,92	--	--	--	--
181	--	--	90,77	90,77	90,77	--	6,29	6,29	6,29	--	2,95	2,95	2,95	--	--	--	--
181	--	--	90,77	90,77	90,77	--	6,29	6,29	6,29	--	2,95	2,95	2,95	--	--	--	--
181	--	--	90,77	90,77	90,77	--	6,29	6,29	6,29	--	2,95	2,95	2,95	--	--	--	--
182	--	--	85,25	85,25	85,25	--	10,04	10,04	10,04	--	4,71	4,71	4,71	--	--	--	--
182	--	--	85,25	85,25	85,25	--	10,04	10,04	10,04	--	4,71	4,71	4,71	--	--	--	--
182	--	--	85,25	85,25	85,25	--	10,04	10,04	10,04	--	4,71	4,71	4,71	--	--	--	--
182	--	--	85,25	85,25	85,25	--	10,04	10,04	10,04	--	4,71	4,71	4,71	--	--	--	--
182	--	--	85,25	85,25	85,25	--	10,04	10,04	10,04	--	4,71	4,71	4,71	--	--	--	--
182	--	--	85,25	85,25	85,25	--	10,04	10,04	10,04	--	4,71	4,71	4,71	--	--	--	--
209	--	--	90,02	90,02	90,02	--	6,79	6,79	6,79	--	3,18	3,18	3,18	--	--	--	--
209	--	--	90,02	90,02	90,02	--	6,79	6,79	6,79	--	3,18	3,18	3,18	--	--	--	--
209	--	--	90,02	90,02	90,02	--	6,79	6,79	6,79	--	3,18	3,18	3,18	--	--	--	--
209	--	--	90,02	90,02	90,02	--	6,79	6,79	6,79	--	3,18	3,18	3,18	--	--	--	--
209	--	--	90,02	90,02	90,02	--	6,79	6,79	6,79	--	3,18	3,18	3,18	--	--	--	--
209	--	--	90,02	90,02	90,02	--	6,79	6,79	6,79	--	3,18	3,18	3,18	--	--	--	--
210	--	--	87,54	87,54	87,54	--	8,49	8,49	8,49	--	3,98	3,98	3,98	--	--	--	--
210	--	--	87,54	87,54	87,54	--	8,49	8,49	8,49	--	3,98	3,98	3,98	--	--	--	--
210	--	--	87,54	87,54	87,54	--	8,49	8,49	8,49	--	3,98	3,98	3,98	--	--	--	--
210	--	--	87,54	87,54	87,54	--	8,49	8,49	8,49	--	3,98	3,98	3,98	--	--	--	--
210	--	--	87,54	87,54	87,54	--	8,49	8,49	8,49	--	3,98	3,98	3,98	--	--	--	--
3199	--	--	86,11	86,11	86,11	--	9,45	9,45	9,45	--	4,43	4,43	4,43	--	--	--	--
3199	--	--	86,11	86,11	86,11	--	9,45	9,45	9,45	--	4,43	4,43	4,43	--	--	--	--
3199	--	--	86,11	86,11	86,11	--	9,45	9,45	9,45	--	4,43	4,43	4,43	--	--	--	--
3200	--	--	81,33	81,33	81,33	--	12,71	12,71	12,71	--	5,96	5,96	5,96	--	--	--	--
3200	--	--	81,33	81,33	81,33	--	12,71	12,71	12,71	--	5,96	5,96	5,96	--	--	--	--
3200	--	--	81,33	81,33	81,33	--	12,71	12,71	12,71	--	5,96	5,96	5,96	--	--	--	--
3203	--	--	92,28	92,28	92,28	--	5,26	5,26	5,26	--	2,46	2,46	2,46	--	--	--	--
3203	--	--	92,28	92,28	92,28	--	5,26	5,26	5,26	--	2,46	2,46	2,46	--	--	--	--
3203	--	--	92,28	92,28	92,28	--	5,26	5,26	5,26	--	2,46	2,46	2,46	--	--	--	--
3203	--	--	92,28	92,28	92,28	--	5,26	5,26	5,26	--	2,46	2,46	2,46	--	--	--	--
3204	--	--	86,98	86,98	86,98	--	8,86	8,86	8,86	--	4,15	4,15	4,15	--	--	--	--
3204	--	--	86,98	86,98	86,98	--	8,86	8,86	8,86	--	4,15	4,15	4,15	--	--	--	--
3204	--	--	86,98	86,98	86,98	--	8,86	8,86	8,86	--	4,15	4,15	4,15	--	--	--	--
3204	--	--	86,98	86,98	86,98	--	8,86	8,86	8,86	--	4,15	4,15	4,15	--	--	--	--
3205	--	--	92,33	92,33	92,33	--	5,22	5,22	5,22	--	2,45	2,45	2,45	--	--	--	--
3206	--	--	87,68	87,68	87,68	--	8,39	8,39	8,39	--	3,93	3,93	3,93	--	--	--	--

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
123	--	137,48	52,59	26,50	--	11,85	4,53	2,28	--	5,56	2,13	1,07	--	75,39	84,43	90,62	97,41
123	--	137,48	52,59	26,50	--	11,85	4,53	2,28	--	5,56	2,13	1,07	--	75,39	84,43	90,62	97,41
123	--	137,48	52,59	26,50	--	11,85	4,53	2,28	--	5,56	2,13	1,07	--	75,39	84,43	90,62	97,41
123	--	206,21	78,88	39,75	--	17,77	6,80	3,43	--	8,34	3,19	1,61	--	77,15	86,19	92,38	99,17
123	--	412,43	157,77	79,50	--	35,55	13,60	6,85	--	16,68	6,38	3,22	--	80,16	89,20	95,40	102,18
123	--	206,21	78,88	39,75	--	17,77	6,80	3,43	--	8,34	3,19	1,61	--	77,15	86,19	92,38	99,17
124	--	300,26	114,86	57,88	--	29,91	11,44	5,77	--	14,01	5,36	2,70	--	79,15	88,24	94,45	101,11
124	--	150,13	57,43	28,94	--	14,96	5,72	2,88	--	7,00	2,68	1,35	--	76,14	85,23	91,44	98,10
124	--	300,26	114,86	57,88	--	29,91	11,44	5,77	--	14,01	5,36	2,70	--	79,15	88,24	94,45	101,11
124	--	300,26	114,86	57,88	--	29,91	11,44	5,77	--	14,01	5,36	2,70	--	79,15	88,24	94,45	101,11
124	--	150,13	57,43	28,94	--	14,96	5,72	2,88	--	7,00	2,68	1,35	--	76,14	85,23	91,44	98,10
124	--	300,26	114,86	57,88	--	29,91	11,44	5,77	--	14,01	5,36	2,70	--	79,15	88,24	94,45	101,11
124	--	150,13	57,43	28,94	--	14,96	5,72	2,88	--	7,00	2,68	1,35	--	76,14	85,23	91,44	98,10
124	--	150,13	57,43	28,94	--	14,96	5,72	2,88	--	7,00	2,68	1,35	--	76,14	85,23	91,44	98,10
177	--	366,92	140,36	70,73	--	20,44	7,82	3,94	--	9,57	3,66	1,84	--	78,66	87,56	93,69	100,88
177	--	366,92	140,36	70,73	--	20,44	7,82	3,94	--	9,57	3,66	1,84	--	79,40	88,48	94,06	100,57
177	--	366,92	140,36	70,73	--	20,44	7,82	3,94	--	9,57	3,66	1,84	--	78,66	87,56	93,69	100,88
177	--	122,31	46,79	23,58	--	6,81	2,61	1,31	--	3,19	1,22	0,61	--	73,89	82,79	88,92	96,11
177	--	122,31	46,79	23,58	--	6,81	2,61	1,31	--	3,19	1,22	0,61	--	73,89	82,79	88,92	96,11
177	--	122,31	46,79	23,58	--	6,81	2,61	1,31	--	3,19	1,22	0,61	--	73,89	82,79	88,92	96,11
178	--	198,74	76,02	38,31	--	13,63	5,21	2,63	--	6,39	2,44	1,23	--	76,45	85,41	91,57	98,57
178	--	198,74	76,02	38,31	--	13,63	5,21	2,63	--	6,39	2,44	1,23	--	76,45	85,41	91,57	98,57
178	--	397,48	152,05	76,62	--	27,26	10,43	5,25	--	12,78	4,89	2,46	--	79,46	88,42	94,58	101,58
178	--	397,48	152,05	76,62	--	27,26	10,43	5,25	--	12,78	4,89	2,46	--	79,46	88,42	94,58	101,58
178	--	397,48	152,05	76,62	--	27,26	10,43	5,25	--	12,78	4,89	2,46	--	80,19	89,31	94,95	101,31
181	--	258,34	98,82	49,80	--	17,90	6,85	3,45	--	8,40	3,21	1,62	--	81,83	86,54	96,13	96,33
181	--	295,13	112,90	56,89	--	20,45	7,82	3,94	--	9,59	3,67	1,85	--	77,92	87,58	93,36	101,00
181	--	295,13	112,90	56,89	--	20,45	7,82	3,94	--	9,59	3,67	1,85	--	78,19	87,16	93,32	100,31
182	--	121,97	46,66	23,51	--	14,36	5,49	2,77	--	6,74	2,58	1,30	--	75,70	84,84	91,07	97,58
182	--	243,94	93,31	47,02	--	28,73	10,99	5,54	--	13,48	5,16	2,60	--	78,43	88,22	93,97	101,31
182	--	243,94	93,31	47,02	--	28,73	10,99	5,54	--	13,48	5,16	2,60	--	78,43	88,22	93,97	101,31
182	--	347,97	133,11	67,08	--	40,98	15,68	7,90	--	19,23	7,35	3,71	--	84,64	89,65	99,59	98,79
182	--	243,94	93,31	47,02	--	28,73	10,99	5,54	--	13,48	5,16	2,60	--	78,71	87,85	94,08	100,59
182	--	121,97	46,66	23,51	--	14,36	5,49	2,77	--	6,74	2,58	1,30	--	75,70	84,84	91,07	97,58
182	--	487,88	186,63	94,05	--	57,46	21,98	11,08	--	26,96	10,31	5,20	--	81,44	91,23	96,98	104,32
182	--	243,94	93,31	47,02	--	28,73	10,99	5,54	--	13,48	5,16	2,60	--	78,71	87,85	94,08	100,59
209	--	73,61	28,16	14,19	--	5,55	2,12	1,07	--	2,60	0,99	0,50	--	72,35	81,35	87,52	94,43
209	--	73,61	28,16	14,19	--	5,55	2,12	1,07	--	2,60	0,99	0,50	--	72,35	81,35	87,52	94,43
209	--	73,61	28,16	14,19	--	5,55	2,12	1,07	--	2,60	0,99	0,50	--	72,35	81,35	87,52	94,43
209	--	73,61	28,16	14,19	--	5,55	2,12	1,07	--	2,60	0,99	0,50	--	72,35	81,35	87,52	94,43
209	--	294,45	112,63	56,76	--	22,21	8,50	4,28	--	10,40	3,98	2,01	--	78,37	87,37	93,54	100,45
209	--	147,22	56,32	28,38	--	11,10	4,25	2,14	--	5,20	1,99	1,00	--	75,36	84,36	90,53	97,44
209	--	147,22	56,32	28,38	--	11,10	4,25	2,14	--	5,20	1,99	1,00	--	75,36	84,36	90,53	97,44
210	--	187,95	71,90	36,23	--	18,23	6,97	3,51	--	8,55	3,27	1,65	--	77,05	86,13	92,34	99,02
210	--	125,30	47,93	24,15	--	12,15	4,65	2,34	--	5,70	2,18	1,10	--	75,29	84,37	90,58	97,26
210	--	187,95	71,90	36,23	--	18,23	6,97	3,51	--	8,55	3,27	1,65	--	77,05	86,13	92,34	99,02
210	--	125,30	47,93	24,15	--	12,15	4,65	2,34	--	5,70	2,18	1,10	--	75,29	84,37	90,58	97,26
210	--	375,90	143,79	72,46	--	36,46	13,95	7,03	--	17,09	6,54	3,29	--	80,06	89,14	95,35	102,03
210	--	125,30	47,93	24,15	--	12,15	4,65	2,34	--	5,70	2,18	1,10	--	75,29	84,37	90,58	97,26
3199	--	269,85	103,22	52,02	--	29,61	11,33	5,71	--	13,88	5,31	2,68	--	79,51	89,98	95,34	102,17
3199	--	269,85	103,22	52,02	--	29,61	11,33	5,71	--	13,88	5,31	2,68	--	79,51	89,38	94,66	101,54
3199	--	416,93	159,49	80,37	--	45,75	17,50	8,82	--	21,45	8,20	4,13	--	85,21	90,18	100,08	99,40
3200	--	242,61	92,81	46,77	--	37,91	14,50	7,31	--	17,78	6,80	3,43	--	80,05	90,44	95,80	102,55
3200	--	242,61	92,81	46,77	--	37,91	14,50	7,31	--	17,78	6,80	3,43	--	83,98	89,13	99,20	97,97
3200	--	242,61	92,81	46,77	--	37,91	14,50	7,31	--	17,78	6,80	3,43	--	80,05	89,95	95,26	102,03
3203	--	239,28	91,53	46,13	--	13,64	5,22	2,63	--	6,38	2,44	1,23	--	77,47	87,27	92,51	99,60
3203	--	243,61	93,19	46,96	--	13,89	5,31	2,68	--	6,49	2,48	1,25	--	81,09	85,66	95,09	95,72
3203	--	239,28	91,53	46,13	--	13,64	5,22	2,63	--	6,38	2,44	1,23	--	77,47	87,27	92,51	99,60
3203	--	239,28	91,53	46,13	--	13,64	5,22	2,63	--	6,38	2,44	1,23	--	77,47	87,27	92,51	99,60
3204	--	360,57	137,93	69,51	--	36,73	14,05	7,08	--	17,20	6,58	3,32	--	80,57	90,43	95,71	102,61
3204	--	363,55	139,07	70,08	--	37,03	14,17	7,14	--	17,35	6,64	3,34	--	84,39	89,32	99,18	98,63
3204	--	360,57	137,93	69,51	--	36,73	14,05	7,08	--	17,20	6,58	3,32	--	80,57	90,43	95,71	102,61
3204	--	360,57	137,93	69,51	--	36,73	14,05	7,08	--	17,20	6,58	3,32	--	80,57	90,43	95,71	102,61
3205	--	246,26	94,20	47,47	--	13,92	5,33	2,68	--	6,53	2,50	1,26	--	77,58	87,38	92,62	99,71
3206	--	371,57	142,14	71,63	--	35,55	13,60	6,85	--	16,65	6,37	3,21	--	80,54	90,40	95,67	102,59

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
123	101,29	97,02	89,81	79,05	71,22	80,26	86,45	93,24	97,12	92,85	85,64	74,88	68,24	77,28	83,47
123	101,29	97,02	89,81	79,05	71,22	80,26	86,45	93,24	97,12	92,85	85,64	74,88	68,24	77,28	83,47
123	101,29	97,02	89,81	79,05	71,22	80,26	86,45	93,24	97,12	92,85	85,64	74,88	68,24	77,28	83,47
123	103,05	98,78	91,57	80,81	72,98	82,02	88,21	95,00	98,88	94,61	87,40	76,64	70,00	79,04	85,24
123	106,06	101,79	94,58	83,82	75,99	85,03	91,22	98,01	101,89	97,62	90,41	79,65	73,01	82,05	88,25
123	103,05	98,78	91,57	80,81	72,98	82,02	88,21	95,00	98,88	94,61	87,40	76,64	70,00	79,04	85,24
124	104,83	100,58	93,40	82,71	74,98	84,07	90,28	96,94	100,66	96,41	89,23	78,54	72,00	81,09	87,30
124	101,82	97,57	90,39	79,70	71,97	81,06	87,27	93,93	97,65	93,40	86,22	75,53	68,99	78,08	84,29
124	104,83	100,58	93,40	82,71	74,98	84,07	90,28	96,94	100,66	96,41	89,23	78,54	72,00	81,09	87,30
124	104,83	100,58	93,40	82,71	74,98	84,07	90,28	96,94	100,66	96,41	89,23	78,54	72,00	81,09	87,30
124	101,82	97,57	90,39	79,70	71,97	81,06	87,27	93,93	97,65	93,40	86,22	75,53	68,99	78,08	84,29
124	104,83	100,58	93,40	82,71	74,98	84,07	90,28	96,94	100,66	96,41	89,23	78,54	72,00	81,09	87,30
124	101,82	97,57	90,39	79,70	71,97	81,06	87,27	93,93	97,65	93,40	86,22	75,53	68,99	78,08	84,29
177	105,19	100,87	93,59	82,62	74,49	83,39	89,51	96,71	101,02	96,70	89,41	78,44	71,51	80,41	86,54
177	107,12	103,43	96,59	85,96	75,23	84,30	89,89	96,40	102,94	99,26	92,42	81,78	72,25	81,33	86,91
177	105,19	100,87	93,59	82,62	74,49	83,39	89,51	96,71	101,02	96,70	89,41	78,44	71,51	80,41	86,54
177	100,42	96,10	88,82	77,85	69,72	78,62	84,74	91,94	96,24	91,93	84,64	73,67	66,74	75,64	81,77
177	100,42	96,10	88,82	77,85	69,72	78,62	84,74	91,94	96,24	91,93	84,64	73,67	66,74	75,64	81,77
177	100,42	96,10	88,82	77,85	69,72	78,62	84,74	91,94	96,24	91,93	84,64	73,67	66,74	75,64	81,77
178	102,68	98,39	91,14	80,26	72,27	81,24	87,40	94,40	98,51	94,22	86,96	76,09	69,30	78,26	84,42
178	102,68	98,39	91,14	80,26	72,27	81,24	87,40	94,40	98,51	94,22	86,96	76,09	69,30	78,26	84,42
178	105,69	101,40	94,15	83,27	75,28	84,25	90,41	97,41	101,52	97,23	89,97	79,10	72,31	81,27	87,43
178	105,69	101,40	94,15	83,27	75,28	84,25	90,41	97,41	101,52	97,23	89,97	79,10	72,31	81,27	87,43
178	107,61	103,93	97,11	86,58	76,02	85,13	90,77	97,14	103,44	99,76	92,93	82,40	73,04	82,16	87,80
181	100,74	97,89	91,72	87,04	77,66	82,36	91,95	92,16	96,57	93,71	87,54	82,87	74,69	79,39	88,98
181	105,33	100,90	93,59	82,25	73,75	83,40	89,18	96,82	101,15	96,73	89,42	78,08	70,77	80,43	86,21
181	104,41	100,12	92,87	82,00	74,01	82,99	89,15	96,14	100,24	95,94	88,69	77,82	71,04	80,01	86,17
182	101,12	96,89	89,74	79,15	71,52	80,67	86,90	93,41	96,94	92,72	85,57	74,97	68,55	77,69	83,92
182	105,01	100,63	93,41	82,23	74,26	84,04	89,80	97,14	100,84	96,45	89,24	78,05	71,28	81,07	86,82
182	105,01	100,63	93,41	82,23	74,26	84,04	89,80	97,14	100,84	96,45	89,24	78,05	71,28	81,07	86,82
182	102,97	100,44	94,29	90,39	80,46	85,48	95,42	94,62	98,80	96,27	90,12	86,22	77,49	82,50	92,44
182	104,13	99,90	92,75	82,16	74,53	83,68	89,91	96,42	99,95	95,73	88,58	77,98	71,56	80,70	86,93
182	101,12	96,89	89,74	79,15	71,52	80,67	86,90	93,41	96,94	92,72	85,57	74,97	68,55	77,69	83,92
182	108,02	103,64	96,42	85,24	77,27	87,05	92,81	100,15	103,85	99,47	92,25	81,06	74,29	84,08	89,83
182	104,13	99,90	92,75	82,16	74,53	83,68	89,91	96,42	99,95	95,73	88,58	77,98	71,56	80,70	86,93
209	98,45	94,17	86,93	76,10	68,18	77,18	83,35	90,26	94,28	90,00	82,76	71,93	65,20	74,20	80,37
209	98,45	94,17	86,93	76,10	68,18	77,18	83,35	90,26	94,28	90,00	82,76	71,93	65,20	74,20	80,37
209	98,45	94,17	86,93	76,10	68,18	77,18	83,35	90,26	94,28	90,00	82,76	71,93	65,20	74,20	80,37
209	98,45	94,17	86,93	76,10	68,18	77,18	83,35	90,26	94,28	90,00	82,76	71,93	65,20	74,20	80,37
209	104,47	100,19	92,95	82,12	74,20	83,20	89,37	96,28	100,30	96,02	88,78	77,95	71,22	80,22	86,39
209	101,46	97,18	89,94	79,11	71,19	80,19	86,36	93,27	97,29	93,01	85,77	74,94	68,21	77,21	83,38
209	101,46	97,18	89,94	79,11	71,19	80,19	86,36	93,27	97,29	93,01	85,77	74,94	68,21	77,21	83,38
210	102,77	98,52	91,33	80,63	72,87	81,96	88,16	94,84	98,60	94,34	87,15	76,45	69,90	78,98	85,19
210	101,01	96,76	89,57	78,87	71,11	80,19	86,40	93,08	96,84	92,58	85,39	74,69	68,14	77,22	83,43
210	102,77	98,52	91,33	80,63	72,87	81,96	88,16	94,84	98,60	94,34	87,15	76,45	69,90	78,98	85,19
210	101,01	96,76	89,57	78,87	71,11	80,19	86,40	93,08	96,84	92,58	85,39	74,69	68,14	77,22	83,43
210	105,78	101,53	94,34	83,64	75,88	84,97	91,17	97,85	101,61	97,35	90,16	79,47	72,91	81,99	88,20
210	101,01	96,76	89,57	78,87	71,11	80,19	86,40	93,08	96,84	92,58	85,39	74,69	68,14	77,22	83,43
3199	109,08	105,18	98,29	87,14	75,34	85,81	91,16	98,00	104,91	101,01	94,11	82,96	72,36	82,83	88,19
3199	107,45	103,66	96,81	85,99	75,34	85,20	90,49	97,36	103,28	99,49	92,63	81,82	72,36	82,23	87,51
3199	103,61	101,04	94,89	90,89	81,03	86,01	95,91	95,23	99,44	96,87	90,71	86,72	78,06	83,03	92,93
3200	108,91	105,02	98,14	87,13	75,88	86,26	91,62	98,37	104,73	100,85	93,96	82,96	72,90	83,29	88,65
3200	102,03	99,67	93,52	89,96	79,81	84,96	95,03	93,79	97,85	95,50	89,35	85,79	76,83	81,98	92,05
3200	107,41	103,61	96,78	86,11	75,88	85,78	91,09	97,85	103,23	99,44	92,60	81,94	72,90	82,80	88,11
3203	106,41	102,61	95,74	84,69	73,30	83,09	88,33	95,42	102,23	98,44	91,57	80,52	70,32	80,12	85,36
3203	100,21	97,24	91,06	86,06	76,92	81,49	90,91	91,55	96,04	93,07	86,89	81,89	73,94	78,51	87,94
3203	106,41	102,61	95,74	84,69	73,30	83,09	88,33	95,42	102,23	98,44	91,57	80,52	70,32	80,12	85,36
3203	106,41	102,61	95,74	84,69	73,30	83,09	88,33	95,42	102,23	98,44	91,57	80,52	70,32	80,12	85,36
3204	108,64	104,84	97,99	87,14	76,40	86,26	91,54	98,44	104,46	100,67	93,82	82,97	73,42	83,28	88,56
3204	102,87	100,26	94,10	90,00	80,21	85,15	95,01	94,46	98,70	96,08	89,92	85,83	77,24	82,17	92,03
3204	108,64	104,84	97,99	87,14	76,40	86,26	91,54	98,44	104,46	100,67	93,82	82,97	73,42	83,28	88,56
3204	108,64	104,84	97,99	87,14	76,40	86,26	91,54	98,44	104,46	100,67	93,82	82,97	73,42	83,28	88,56
3205	106,53	102,73	95,86	84,81	73,41	83,20	88,44	95,54	102,35	98,56	91,69	80,64	70,43	80,23	85,47
3206	108,71	104,91	98,06	87,18	76,37	86,22	91,50	98,42	104,54	100,74	93,88	83,01	73,39	83,25	88,52

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
123	90,26	94,14	89,87	82,66	71,90	--	--	--	--	--	--	--	--
123	90,26	94,14	89,87	82,66	71,90	--	--	--	--	--	--	--	--
123	90,26	94,14	89,87	82,66	71,90	--	--	--	--	--	--	--	--
123	92,02	95,90	91,63	84,42	73,66	--	--	--	--	--	--	--	--
123	95,03	98,91	94,64	87,43	76,67	--	--	--	--	--	--	--	--
123	92,02	95,90	91,63	84,42	73,66	--	--	--	--	--	--	--	--
124	93,96	97,68	93,44	86,25	75,56	--	--	--	--	--	--	--	--
124	90,95	94,67	90,42	83,24	72,55	--	--	--	--	--	--	--	--
124	93,96	97,68	93,44	86,25	75,56	--	--	--	--	--	--	--	--
124	93,96	97,68	93,44	86,25	75,56	--	--	--	--	--	--	--	--
124	90,95	94,67	90,42	83,24	72,55	--	--	--	--	--	--	--	--
124	93,96	97,68	93,44	86,25	75,56	--	--	--	--	--	--	--	--
124	90,95	94,67	90,42	83,24	72,55	--	--	--	--	--	--	--	--
124	90,95	94,67	90,42	83,24	72,55	--	--	--	--	--	--	--	--
177	93,73	98,04	93,72	86,44	75,47	--	--	--	--	--	--	--	--
177	93,42	99,97	96,28	89,44	78,81	--	--	--	--	--	--	--	--
177	93,73	98,04	93,72	86,44	75,47	--	--	--	--	--	--	--	--
177	88,96	93,27	88,95	81,67	70,70	--	--	--	--	--	--	--	--
177	88,96	93,27	88,95	81,67	70,70	--	--	--	--	--	--	--	--
177	88,96	93,27	88,95	81,67	70,70	--	--	--	--	--	--	--	--
178	91,42	95,53	91,24	83,99	73,11	--	--	--	--	--	--	--	--
178	91,42	95,53	91,24	83,99	73,11	--	--	--	--	--	--	--	--
178	94,43	98,54	94,25	87,00	76,12	--	--	--	--	--	--	--	--
178	94,43	98,54	94,25	87,00	76,12	--	--	--	--	--	--	--	--
178	94,16	100,46	96,78	89,96	79,43	--	--	--	--	--	--	--	--
181	89,18	93,59	90,74	84,57	79,90	--	--	--	--	--	--	--	--
181	93,85	98,18	93,75	86,44	75,10	--	--	--	--	--	--	--	--
181	93,16	97,26	92,97	85,72	74,85	--	--	--	--	--	--	--	--
182	90,43	93,97	89,74	82,59	72,00	--	--	--	--	--	--	--	--
182	94,16	97,86	93,48	86,26	75,08	--	--	--	--	--	--	--	--
182	94,16	97,86	93,48	86,26	75,08	--	--	--	--	--	--	--	--
182	91,64	95,82	93,30	87,14	83,24	--	--	--	--	--	--	--	--
182	93,44	96,98	92,75	85,60	75,01	--	--	--	--	--	--	--	--
182	90,43	93,97	89,74	82,59	72,00	--	--	--	--	--	--	--	--
182	97,17	100,87	96,49	89,27	78,09	--	--	--	--	--	--	--	--
182	93,44	96,98	92,75	85,60	75,01	--	--	--	--	--	--	--	--
209	87,28	91,30	87,02	79,78	68,95	--	--	--	--	--	--	--	--
209	87,28	91,30	87,02	79,78	68,95	--	--	--	--	--	--	--	--
209	87,28	91,30	87,02	79,78	68,95	--	--	--	--	--	--	--	--
209	87,28	91,30	87,02	79,78	68,95	--	--	--	--	--	--	--	--
209	93,30	97,32	93,04	85,80	74,97	--	--	--	--	--	--	--	--
209	90,29	94,31	90,03	82,79	71,96	--	--	--	--	--	--	--	--
209	90,29	94,31	90,03	82,79	71,96	--	--	--	--	--	--	--	--
210	91,87	95,62	91,37	84,18	73,48	--	--	--	--	--	--	--	--
210	90,11	93,86	89,61	82,42	71,72	--	--	--	--	--	--	--	--
210	91,87	95,62	91,37	84,18	73,48	--	--	--	--	--	--	--	--
210	90,11	93,86	89,61	82,42	71,72	--	--	--	--	--	--	--	--
210	94,88	98,63	94,38	87,19	76,49	--	--	--	--	--	--	--	--
210	90,11	93,86	89,61	82,42	71,72	--	--	--	--	--	--	--	--
3199	95,02	101,93	98,04	91,14	79,99	--	--	--	--	--	--	--	--
3199	94,39	100,30	96,51	89,66	78,84	--	--	--	--	--	--	--	--
3199	92,25	96,46	93,89	87,74	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--
3200	95,40	101,76	97,87	90,99	79,98	--	--	--	--	--	--	--	--
3200	90,82	94,88	92,52	86,37	82,81	--	--	--	--	--	--	--	--
3200	94,88	100,26	96,46	89,63	78,96	--	--	--	--	--	--	--	--
3203	92,45	99,26	95,46	88,59	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
3203	88,57	93,06	90,09	83,91	78,91	--	--	--	--	--	--	--	--
3203	92,45	99,26	95,46	88,59	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
3203	92,45	99,26	95,46	88,59	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
3204	95,46	101,49	97,69	90,84	79,99	--	--	--	--	--	--	--	--
3204	91,48	95,72	93,11	86,95	82,86	--	--	--	--	--	--	--	--
3204	95,46	101,49	97,69	90,84	79,99	--	--	--	--	--	--	--	--
3204	95,46	101,49	97,69	90,84	79,99	--	--	--	--	--	--	--	--
3205	92,56	99,38	95,58	88,71	77,66	--	--	--	--	--	--	--	--
3206	95,44	101,56	97,76	90,91	80,04	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
3211	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3211	4995	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3211	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3211	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3212	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3212	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3212	4995	0,00	--	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3212	4995	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3213	4997	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3214	4997	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3215	4999	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3216	4999	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3217	5000	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3218	5000	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W27	--	--	--	--	70	70	70
3371	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
3371	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
3371	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3372	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
3372	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	30	--	--	--	30	30	30
3372	5395	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
3373	5396	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
3374	5396	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	60	60	60

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
3211	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4195,08	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3211	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4195,08	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3211	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4195,08	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3211	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4195,08	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3212	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6576,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3212	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6576,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3212	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6576,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3212	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6576,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3213	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4195,08	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3214	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6576,52	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3215	--	70	70	70	--	70	70	70	--	7241,26	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3216	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4755,30	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3217	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4513,50	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3218	--	70	70	70	--	70	70	70	--	6954,89	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3371	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2284,32	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3371	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5794,43	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3371	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2284,32	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3372	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1185,24	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3372	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5244,89	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3372	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1185,24	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3373	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2284,32	6,64	2,54	1,28	--	--	--
3374	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1180,24	6,64	2,54	1,28	--	--	--

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
3211	--	--	92,35	92,35	92,35	--	5,21	5,21	5,21	--	2,44	2,44	2,44	--	--	--	--
3211	--	--	92,35	92,35	92,35	--	5,21	5,21	5,21	--	2,44	2,44	2,44	--	--	--	--
3211	--	--	92,35	92,35	92,35	--	5,21	5,21	5,21	--	2,44	2,44	2,44	--	--	--	--
3211	--	--	92,35	92,35	92,35	--	5,21	5,21	5,21	--	2,44	2,44	2,44	--	--	--	--
3212	--	--	88,74	88,74	88,74	--	7,67	7,67	7,67	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
3212	--	--	88,74	88,74	88,74	--	7,67	7,67	7,67	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
3212	--	--	88,74	88,74	88,74	--	7,67	7,67	7,67	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
3212	--	--	88,74	88,74	88,74	--	7,67	7,67	7,67	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
3213	--	--	92,35	92,35	92,35	--	5,21	5,21	5,21	--	2,44	2,44	2,44	--	--	--	--
3214	--	--	88,74	88,74	88,74	--	7,67	7,67	7,67	--	3,59	3,59	3,59	--	--	--	--
3215	--	--	91,58	91,58	91,58	--	5,73	5,73	5,73	--	2,69	2,69	2,69	--	--	--	--
3216	--	--	92,83	92,83	92,83	--	4,88	4,88	4,88	--	2,29	2,29	2,29	--	--	--	--
3217	--	--	92,59	92,59	92,59	--	5,04	5,04	5,04	--	2,36	2,36	2,36	--	--	--	--
3218	--	--	90,39	90,39	90,39	--	6,54	6,54	6,54	--	3,07	3,07	3,07	--	--	--	--
3371	--	--	84,79	84,79	84,79	--	10,35	10,35	10,35	--	4,85	4,85	4,85	--	--	--	--
3371	--	--	84,79	84,79	84,79	--	10,35	10,35	10,35	--	4,85	4,85	4,85	--	--	--	--
3371	--	--	84,79	84,79	84,79	--	10,35	10,35	10,35	--	4,85	4,85	4,85	--	--	--	--
3372	--	--	87,84	87,84	87,84	--	8,28	8,28	8,28	--	3,88	3,88	3,88	--	--	--	--
3372	--	--	87,84	87,84	87,84	--	8,28	8,28	8,28	--	3,88	3,88	3,88	--	--	--	--
3372	--	--	87,84	87,84	87,84	--	8,28	8,28	8,28	--	3,88	3,88	3,88	--	--	--	--
3373	--	--	84,79	84,79	84,79	--	10,35	10,35	10,35	--	4,85	4,85	4,85	--	--	--	--
3374	--	--	87,78	87,78	87,78	--	8,32	8,32	8,32	--	3,90	3,90	3,90	--	--	--	--

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
3211	--	257,24	98,40	49,59	--	14,51	5,55	2,80	--	6,80	2,60	1,31	--	77,76	87,56	92,80	99,89
3211	--	257,24	98,40	49,59	--	14,51	5,55	2,80	--	6,80	2,60	1,31	--	77,76	87,56	92,80	99,89
3211	--	257,24	98,40	49,59	--	14,51	5,55	2,80	--	6,80	2,60	1,31	--	77,15	86,05	92,18	99,36
3211	--	257,24	98,40	49,59	--	14,51	5,55	2,80	--	6,80	2,60	1,31	--	77,76	87,56	92,80	99,89
3212	--	387,51	148,23	74,70	--	33,49	12,81	6,46	--	15,68	6,00	3,02	--	80,47	90,32	95,58	102,54
3212	--	387,51	148,23	74,70	--	33,49	12,81	6,46	--	15,68	6,00	3,02	--	79,89	88,94	95,13	101,91
3212	--	387,51	148,23	74,70	--	33,49	12,81	6,46	--	15,68	6,00	3,02	--	80,47	90,32	95,58	102,54
3212	--	387,51	148,23	74,70	--	33,49	12,81	6,46	--	15,68	6,00	3,02	--	80,47	90,32	95,58	102,54
3213	--	257,24	98,40	49,59	--	14,51	5,55	2,80	--	6,80	2,60	1,31	--	77,15	86,05	92,18	99,36
3214	--	387,51	148,23	74,70	--	33,49	12,81	6,46	--	15,68	6,00	3,02	--	79,89	88,94	95,13	101,91
3215	--	440,33	168,44	84,88	--	27,55	10,54	5,31	--	12,93	4,95	2,49	--	79,70	88,64	94,78	101,87
3216	--	293,11	112,12	56,50	--	15,41	5,89	2,97	--	7,23	2,77	1,39	--	77,58	86,45	92,57	99,82
3217	--	277,49	106,15	53,49	--	15,10	5,78	2,91	--	7,07	2,71	1,36	--	77,40	86,29	92,42	99,63
3218	--	417,43	159,68	80,47	--	30,20	11,55	5,82	--	14,18	5,42	2,73	--	79,79	88,78	94,94	101,89
3371	--	128,61	49,20	24,79	--	15,70	6,01	3,03	--	7,36	2,81	1,42	--	78,97	87,44	93,89	98,77
3371	--	326,23	124,79	62,89	--	39,82	15,23	7,68	--	18,66	7,14	3,60	--	84,47	89,50	99,46	98,60
3371	--	128,61	49,20	24,79	--	15,70	6,01	3,03	--	7,36	2,81	1,42	--	76,58	86,46	91,75	98,59
3372	--	69,13	26,44	13,33	--	6,52	2,49	1,26	--	3,05	1,17	0,59	--	75,55	83,96	90,30	95,44
3372	--	305,91	117,02	58,97	--	28,84	11,03	5,56	--	13,51	5,17	2,60	--	83,41	88,30	98,11	97,70
3372	--	69,13	26,44	13,33	--	6,52	2,49	1,26	--	3,05	1,17	0,59	--	73,20	83,05	88,33	95,25
3373	--	128,61	49,20	24,79	--	15,70	6,01	3,03	--	7,36	2,81	1,42	--	78,97	87,44	93,89	98,77
3374	--	68,79	26,31	13,26	--	6,52	2,49	1,26	--	3,06	1,17	0,59	--	75,55	83,96	90,30	95,43

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
3211	106,72	102,92	96,05	85,00	73,59	83,39	88,63	95,72	102,54	98,74	91,87	80,82	70,61	80,41	85,65
3211	106,72	102,92	96,05	85,00	73,59	83,39	88,63	95,72	102,54	98,74	91,87	80,82	70,61	80,41	85,65
3211	103,66	99,34	92,06	81,09	72,97	81,88	88,00	95,19	99,48	95,17	87,88	76,92	70,00	78,90	85,03
3211	106,72	102,92	96,05	85,00	73,59	83,39	88,63	95,72	102,54	98,74	91,87	80,82	70,61	80,41	85,65
3212	108,80	105,01	98,15	87,23	76,30	86,14	91,41	98,36	104,63	100,83	93,97	83,06	73,32	83,17	88,43
3212	105,79	101,53	94,31	83,55	75,72	84,76	90,96	97,74	101,62	97,35	90,14	79,38	72,74	81,79	87,98
3212	108,80	105,01	98,15	87,23	76,30	86,14	91,41	98,36	104,63	100,83	93,97	83,06	73,32	83,17	88,43
3212	108,80	105,01	98,15	87,23	76,30	86,14	91,41	98,36	104,63	100,83	93,97	83,06	73,32	83,17	88,43
3213	103,66	99,34	92,06	81,09	72,97	81,88	88,00	95,19	99,48	95,17	87,88	76,92	70,00	78,90	85,03
3214	105,79	101,53	94,31	83,55	75,72	84,76	90,96	97,74	101,62	97,35	90,14	79,38	72,74	81,79	87,98
3215	106,07	101,76	94,49	83,58	75,53	84,46	90,61	97,70	101,89	97,59	90,32	79,40	72,55	81,49	87,63
3216	104,18	99,86	92,56	81,57	73,40	82,28	88,40	95,65	100,00	95,68	88,39	77,39	70,43	79,30	85,42
3217	103,96	99,64	92,35	81,37	73,23	82,12	88,24	95,46	99,79	95,47	88,18	77,20	70,26	79,14	85,27
3218	105,95	101,67	94,42	83,57	75,62	84,60	90,77	97,72	101,78	97,49	90,25	79,40	72,64	81,63	87,80
3371	104,07	100,61	93,86	84,53	74,79	83,27	89,71	94,60	99,90	96,43	89,69	80,36	71,82	80,29	86,74
3371	102,76	100,26	94,10	90,25	80,30	85,33	95,28	94,43	98,59	96,09	89,93	86,08	77,32	82,35	92,31
3371	104,35	100,56	93,71	82,93	72,41	82,28	87,58	94,42	100,18	96,38	89,53	78,76	69,43	79,31	84,60
3372	101,05	97,56	90,80	81,23	71,38	79,79	86,13	91,26	96,88	93,39	86,63	77,06	68,40	76,81	83,15
3372	101,98	99,32	93,15	88,95	79,24	84,13	93,94	93,53	97,81	95,14	88,98	84,78	76,26	81,15	90,96
3372	101,39	97,60	90,74	79,86	69,03	78,88	84,15	91,08	97,22	93,42	86,57	75,69	66,05	75,90	81,18
3373	104,07	100,61	93,86	84,53	74,79	83,27	89,71	94,60	99,90	96,43	89,69	80,36	71,82	80,29	86,74
3374	101,04	97,55	90,79	81,22	71,37	79,79	86,13	91,26	96,87	93,37	86,61	77,05	68,40	76,81	83,15

Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
3211	92,74	99,57	95,77	88,90	77,85	--	--	--	--	--	--	--	--
3211	92,74	99,57	95,77	88,90	77,85	--	--	--	--	--	--	--	--
3211	92,21	96,51	92,19	84,91	73,94	--	--	--	--	--	--	--	--
3211	92,74	99,57	95,77	88,90	77,85	--	--	--	--	--	--	--	--
3212	95,39	101,65	97,86	91,00	80,08	--	--	--	--	--	--	--	--
3212	94,77	98,64	94,38	87,16	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--
3212	95,39	101,65	97,86	91,00	80,08	--	--	--	--	--	--	--	--
3212	95,39	101,65	97,86	91,00	80,08	--	--	--	--	--	--	--	--
3213	92,21	96,51	92,19	84,91	73,94	--	--	--	--	--	--	--	--
3214	94,77	98,64	94,38	87,16	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--
3215	94,72	98,92	94,61	87,34	76,43	--	--	--	--	--	--	--	--
3216	92,67	97,03	92,71	85,41	74,42	--	--	--	--	--	--	--	--
3217	92,48	96,81	92,49	85,20	74,22	--	--	--	--	--	--	--	--
3218	94,75	98,80	94,52	87,27	76,42	--	--	--	--	--	--	--	--
3371	91,62	96,92	93,46	86,72	77,38	--	--	--	--	--	--	--	--
3371	91,45	95,61	93,11	86,95	83,10	--	--	--	--	--	--	--	--
3371	91,44	97,20	93,41	86,56	75,78	--	--	--	--	--	--	--	--
3372	88,29	93,90	90,41	83,65	74,08	--	--	--	--	--	--	--	--
3372	90,56	94,83	92,17	86,00	81,80	--	--	--	--	--	--	--	--
3372	88,10	94,24	90,45	83,59	72,71	--	--	--	--	--	--	--	--
3373	91,62	96,92	93,46	86,72	77,38	--	--	--	--	--	--	--	--
3374	88,28	93,89	90,40	83,64	74,07	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A	Straatweg 50	1,50	40,81	36,64	33,66	42,09
001A_B	Straatweg 50	4,50	42,24	38,07	35,09	43,52
001B_A	Straatweg 50	1,50	46,42	42,25	39,27	47,70
001B_B	Straatweg 50	4,50	48,78	44,61	41,63	50,06
001C_A	Straatweg 50	1,50	43,10	38,93	35,95	44,38
001C_B	Straatweg 50	4,50	51,11	46,94	43,96	52,39
002A_A	Straatweg 48	1,50	40,55	36,38	33,40	41,83
002A_B	Straatweg 48	4,50	40,05	35,87	32,90	41,33
002B_A	Straatweg 48	1,50	46,91	42,74	39,76	48,19
002B_B	Straatweg 48	4,50	49,52	45,34	42,37	50,80
002C_A	Straatweg 48	1,50	40,78	36,61	33,63	42,06
002C_B	Straatweg 48	4,50	51,41	47,24	44,26	52,69
003A_A	Straatweg 46	1,50	41,40	37,23	34,25	42,68
003A_B	Straatweg 46	4,50	44,75	40,58	37,60	46,03
003B_A	Straatweg 46	1,50	47,38	43,21	40,23	48,66
003B_B	Straatweg 46	4,50	50,37	46,20	43,22	51,65
003C_A	Straatweg 46	1,50	45,47	41,30	38,32	46,75
003C_B	Straatweg 46	4,50	52,34	48,17	45,19	53,62
004A_A	Straatweg 44	1,50	46,10	41,92	38,95	47,38
004A_B	Straatweg 44	4,50	44,74	40,56	37,59	46,02
004B_A	Straatweg 44	1,50	48,55	44,38	41,41	49,84
004B_B	Straatweg 44	4,50	51,20	47,03	44,05	52,48
004C_A	Straatweg 44	1,50	50,61	46,44	43,46	51,89
004C_B	Straatweg 44	4,50	53,65	49,48	46,50	54,93
005A_A	Straatweg 42	1,50	43,63	39,46	36,48	44,91
005A_B	Straatweg 42	4,50	45,53	41,36	38,38	46,81
005A_C	Straatweg 42	7,50	39,00	34,83	31,85	40,28
005B_A	Straatweg 42	1,50	50,71	46,54	43,56	51,99
005B_B	Straatweg 42	4,50	52,88	48,71	45,73	54,16
005B_C	Straatweg 42	7,50	53,14	48,97	45,99	54,42
006A_A	Straatweg 40	1,50	51,42	47,25	44,27	52,70
006A_B	Straatweg 40	4,50	53,46	49,29	46,31	54,74
006A_C	Straatweg 40	7,50	53,83	49,66	46,68	55,11
006B_A	Straatweg 40	1,50	55,19	51,02	48,04	56,47
006B_B	Straatweg 40	4,50	56,92	52,75	49,77	58,20
006B_C	Straatweg 40	7,50	57,57	53,40	50,42	58,85
006C_A	Straatweg 40	1,50	55,30	51,13	48,15	56,58
006C_B	Straatweg 40	4,50	57,08	52,91	49,93	58,36
006C_C	Straatweg 40	7,50	57,72	53,55	50,57	59,00
007A_A	Straatweg 36	1,50	63,37	59,20	56,22	64,65
007A_B	Straatweg 36	4,50	64,35	60,18	57,20	65,63
007B_A	Straatweg 36	1,50	59,41	55,23	52,26	60,69
007B_B	Straatweg 36	4,50	60,61	56,44	53,46	61,89
007C_A	Straatweg 36	1,50	50,12	45,95	42,97	51,40
007C_B	Straatweg 36	4,50	53,41	49,24	46,26	54,69
008A_A	Straatweg 34	1,50	60,00	55,82	52,85	61,28
008A_B	Straatweg 34	4,50	61,32	57,15	54,17	62,60
008B_A	Straatweg 34	1,50	55,33	51,16	48,19	56,62
008B_B	Straatweg 34	4,50	57,73	53,56	50,58	59,01
008C_A	Straatweg 34	1,50	54,90	50,73	47,75	56,18
008C_B	Straatweg 34	4,50	57,00	52,83	49,85	58,28
008D_A	Straatweg 34	1,50	47,02	42,84	39,87	48,30
008D_B	Straatweg 34	4,50	48,28	44,11	41,13	49,56
009A_A	Onderweegshof 1-25	1,50	52,02	47,84	44,87	53,30
009A_B	Onderweegshof 1-25	4,50	53,47	49,30	46,32	54,75
009A_C	Onderweegshof 1-25	7,50	54,67	50,49	47,52	55,95
009A_D	Onderweegshof 1-25	13,50	55,22	51,04	48,07	56,50
009B_A	Onderweegshof 1-25	1,50	52,13	47,96	44,98	53,41
009B_B	Onderweegshof 1-25	4,50	53,57	49,40	46,42	54,85
009B_C	Onderweegshof 1-25	7,50	54,55	50,37	47,40	55,83
009B_D	Onderweegshof 1-25	13,50	55,27	51,10	48,12	56,55
009C_A	Onderweegshof 1-25	1,50	52,35	48,18	45,20	53,63
009C_B	Onderweegshof 1-25	4,50	53,78	49,61	46,63	55,06
009C_C	Onderweegshof 1-25	7,50	54,69	50,52	47,54	55,97
009C_D	Onderweegshof 1-25	13,50	55,32	51,15	48,17	56,60
009D_A	Onderweegshof 1-25	1,50	49,79	45,62	42,64	51,07
009D_B	Onderweegshof 1-25	4,50	51,04	46,87	43,89	52,32
009D_C	Onderweegshof 1-25	7,50	51,73	47,56	44,58	53,01
009D_D	Onderweegshof 1-25	13,50	51,68	47,51	44,53	52,96
009E_A	Onderweegshof 1-25	1,50	49,14	44,97	41,99	50,42
009E_B	Onderweegshof 1-25	4,50	50,43	46,25	43,28	51,71
009E_C	Onderweegshof 1-25	7,50	50,90	46,73	43,75	52,18
009E_D	Onderweegshof 1-25	13,50	50,90	46,73	43,75	52,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009F_A	Onderweegshof 1-25	1,50	48,62	44,45	41,48	49,91
009F_B	Onderweegshof 1-25	4,50	49,73	45,56	42,59	51,02
009F_C	Onderweegshof 1-25	7,50	49,73	45,56	42,58	51,01
009F_D	Onderweegshof 1-25	13,50	49,88	45,70	42,73	51,16
010A_A	Straatweg 30	1,50	48,76	44,59	41,61	50,04
010A_B	Straatweg 30	4,50	49,49	45,32	42,34	50,77
010B_A	Straatweg 30	1,50	47,64	43,47	40,49	48,92
010B_B	Straatweg 30	4,50	48,66	44,49	41,52	49,95
011A_A	Straatweg 28	1,50	46,54	42,37	39,39	47,82
011A_B	Straatweg 28	4,50	47,97	43,80	40,83	49,26
012A_A	Straatweg 26	1,50	45,87	41,70	38,72	47,15
012A_B	Straatweg 26	4,50	47,61	43,44	40,46	48,89
013A_A	Straatweg 22	1,50	45,25	41,08	38,10	46,53
013A_B	Straatweg 22	4,50	47,03	42,86	39,88	48,31
014A_A	Straatweg 20	1,50	43,75	39,58	36,60	45,03
014A_B	Straatweg 20	4,50	46,92	42,74	39,77	48,20
015A_A	Straatweg 21	1,50	41,46	37,28	34,31	42,74
015A_B	Straatweg 21	4,50	45,51	41,34	38,36	46,79
015A_C	Straatweg 21	7,50	46,57	42,40	39,42	47,85
015B_A	Straatweg 21	1,50	49,68	45,51	42,53	50,96
015B_B	Straatweg 21	4,50	51,19	47,02	44,04	52,47
015B_C	Straatweg 21	7,50	51,51	47,33	44,36	52,79
015C_A	Straatweg 21	1,50	49,92	45,75	42,77	51,20
015C_B	Straatweg 21	4,50	52,71	48,54	45,57	54,00
015C_C	Straatweg 21	7,50	54,09	49,92	46,94	55,37
016A_A	Straatweg 19	1,50	43,41	39,24	36,26	44,69
016A_B	Straatweg 19	4,50	43,09	38,92	35,94	44,37
016A_C	Straatweg 19	7,50	43,25	39,08	36,10	44,53
016B_A	Straatweg 19	1,50	50,78	46,61	43,63	52,06
016B_B	Straatweg 19	4,50	52,25	48,08	45,10	53,53
016B_C	Straatweg 19	7,50	53,03	48,86	45,88	54,31
016C_A	Straatweg 19	1,50	51,24	47,07	44,09	52,52
016C_B	Straatweg 19	4,50	54,01	49,83	46,86	55,29
016C_C	Straatweg 19	7,50	55,37	51,20	48,22	56,65
017A_A	Straatweg 17	1,50	40,80	36,63	33,65	42,08
017A_B	Straatweg 17	4,50	47,25	43,08	40,10	48,53
017A_C	Straatweg 17	7,50	41,20	37,03	34,05	42,48
017B_A	Straatweg 17	1,50	52,45	48,28	45,30	53,73
017B_B	Straatweg 17	4,50	54,06	49,89	46,91	55,34
017B_C	Straatweg 17	7,50	54,46	50,29	47,31	55,74
017C_A	Straatweg 17	1,50	52,35	48,18	45,20	53,63
017C_B	Straatweg 17	4,50	54,91	50,74	47,76	56,19
017C_C	Straatweg 17	7,50	56,94	52,76	49,79	58,22
018A_A	Straatweg 15	1,50	42,40	38,23	35,25	43,68
018A_B	Straatweg 15	4,50	48,27	44,10	41,12	49,55
018A_C	Straatweg 15	7,50	40,45	36,28	33,30	41,73
018B_A	Straatweg 15	1,50	53,35	49,17	46,20	54,63
018B_B	Straatweg 15	4,50	55,55	51,38	48,40	56,83
018B_C	Straatweg 15	7,50	55,91	51,74	48,76	57,19
018C_A	Straatweg 15	1,50	56,04	51,87	48,89	57,32
018C_B	Straatweg 15	4,50	58,03	53,86	50,88	59,31
018C_C	Straatweg 15	7,50	58,55	54,37	51,40	59,83
019A_A	Jacob de Rookstraat 31	1,50	50,76	46,59	43,61	52,04
019A_B	Jacob de Rookstraat 31	4,50	52,78	48,61	45,63	54,06
019B_A	Jacob de Rookstraat 31	1,50	46,85	42,68	39,70	48,13
019B_B	Jacob de Rookstraat 31	4,50	49,14	44,97	41,99	50,42
020A_A	Jacob de Rookstraat 29	1,50	46,93	42,75	39,78	48,21
020A_B	Jacob de Rookstraat 29	4,50	49,29	45,12	42,14	50,57
021A_A	Jacob de Rookstraat 27	1,50	45,75	41,58	38,60	47,03
021A_B	Jacob de Rookstraat 27	4,50	48,18	44,01	41,03	49,46
022A_A	Jacob de Rookstraat 25	1,50	45,99	41,81	38,84	47,27
022A_B	Jacob de Rookstraat 25	4,50	48,34	44,17	41,19	49,62
023A_A	Jacob de Rookstraat 23	1,50	45,57	41,40	38,42	46,85
023A_B	Jacob de Rookstraat 23	4,50	47,06	42,89	39,91	48,34
024A_A	Jacob de Rookstraat 21	1,50	45,50	41,33	38,35	46,78
024A_A	Wim Reinderslaan 2A	1,50	40,31	36,13	33,16	41,59
024A_B	Jacob de Rookstraat 21	4,50	46,68	42,51	39,53	47,96
024A_B	Wim Reinderslaan 2A	4,50	44,76	40,59	37,61	46,04
025A_A	Wim Reinderslaan 2	1,50	40,58	36,41	33,43	41,86
025A_B	Wim Reinderslaan 2	4,50	44,76	40,59	37,61	46,04
026A_A	Wim Reinderslaan 4	1,50	41,82	37,64	34,67	43,10
026A_B	Wim Reinderslaan 4	4,50	45,16	40,98	38,01	46,44
027A_A	Jacob de Rookstraat 19	1,50	37,24	33,06	30,09	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027A_B	Jacob de Rookstraat 19	4,50	42,00	37,83	34,85	43,28
028A_A	Jacob de Rookstraat 17	1,50	37,08	32,91	29,93	38,36
028A_B	Jacob de Rookstraat 17	4,50	41,82	37,65	34,67	43,10
029A_A	Jacob de Rookstraat 15	1,50	37,09	32,92	29,94	38,37
029A_B	Jacob de Rookstraat 15	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
030A_A	Jacob de Rookstraat 13	1,50	37,39	33,22	30,24	38,67
030A_B	Jacob de Rookstraat 13	4,50	41,76	37,58	34,61	43,04
031A_A	Jacob de Rookstraat 11	1,50	36,44	32,27	29,29	37,72
031A_B	Jacob de Rookstraat 11	4,50	41,39	37,21	34,24	42,67
032A_A	Jacob de Rookstraat 12	1,50	38,74	34,56	31,59	40,02
032A_B	Jacob de Rookstraat 12	4,50	42,01	37,84	34,86	43,29
033A_A	Jacob de Rookstraat 14	1,50	38,69	34,52	31,54	39,97
033A_B	Jacob de Rookstraat 14	4,50	42,18	38,01	35,03	43,46
034A_A	Jacob de Rookstraat 16	1,50	38,74	34,57	31,59	40,02
034A_B	Jacob de Rookstraat 16	4,50	42,66	38,48	35,51	43,94
035A_A	Jacob de Rookstraat 18	1,50	38,66	34,49	31,51	39,94
035A_B	Jacob de Rookstraat 18	4,50	43,19	39,02	36,04	44,47
036A_A	Jacob de Rookstraat 20	1,50	39,38	35,21	32,23	40,66
036A_B	Jacob de Rookstraat 20	4,50	43,18	39,01	36,03	44,46
037A_A	Jacob de Rookstraat 22	1,50	39,69	35,52	32,54	40,97
037A_B	Jacob de Rookstraat 22	4,50	43,52	39,35	36,37	44,80
038A_A	Jacob de Rookstraat 24	1,50	40,18	36,01	33,03	41,46
038A_B	Jacob de Rookstraat 24	4,50	43,32	39,14	36,17	44,60
039A_A	Jacob de Rookstraat 26	1,50	41,19	37,02	34,04	42,47
039A_B	Jacob de Rookstraat 26	4,50	43,96	39,79	36,81	45,24
040A_A	Jacob de Rookstraat 28	1,50	42,21	38,03	35,06	43,49
040A_B	Jacob de Rookstraat 28	4,50	44,67	40,50	37,52	45,95
041A_A	Jacob de Rookstraat 30	1,50	42,69	38,51	35,54	43,97
041A_B	Jacob de Rookstraat 30	4,50	45,06	40,88	37,91	46,34
042A_A	Jacob de Rookstraat 32	1,50	43,65	39,48	36,50	44,93
042A_B	Jacob de Rookstraat 32	4,50	46,20	42,02	39,05	47,48
043A_A	Jacob de Rookstraat 34	1,50	44,11	39,94	36,96	45,39
043A_B	Jacob de Rookstraat 34	4,50	46,63	42,46	39,48	47,91
044A_A	Jacob de Rookstraat 36	1,50	45,02	40,85	37,87	46,30
044A_B	Jacob de Rookstraat 36	4,50	47,65	43,48	40,50	48,93
045A_A	Jacob de Rookstraat 38	1,50	45,69	41,52	38,54	46,97
045A_B	Jacob de Rookstraat 38	4,50	48,70	44,52	41,55	49,98
046A_A	Jacob de Rookstraat 40	1,50	47,05	42,88	39,90	48,33
046A_B	Jacob de Rookstraat 40	4,50	49,50	45,33	42,35	50,78
047A_A	Jacob de Rookstraat 42	1,50	48,21	44,04	41,06	49,49
047A_B	Jacob de Rookstraat 42	4,50	50,10	45,92	42,95	51,38
048A_A	Albert Koopmanstraat 2	1,50	53,19	49,02	46,04	54,47
048A_B	Albert Koopmanstraat 2	4,50	54,68	50,51	47,53	55,96
049A_A	Albert Koopmanstraat 4	1,50	52,94	48,77	45,79	54,22
049A_B	Albert Koopmanstraat 4	4,50	54,57	50,40	47,42	55,85
050A_A	Albert Koopmanstraat 6	1,50	52,46	48,29	45,31	53,74
050A_B	Albert Koopmanstraat 6	4,50	54,30	50,12	47,15	55,58
051A_A	Albert Koopmanstraat 8	1,50	52,41	48,24	45,26	53,69
051A_B	Albert Koopmanstraat 8	4,50	54,24	50,06	47,09	55,52
052A_A	Albert Koopmanstraat 10	1,50	52,32	48,14	45,17	53,60
052A_B	Albert Koopmanstraat 10	4,50	54,55	50,37	47,40	55,83
053A_A	Albert Koopmanstraat 12	1,50	52,47	48,30	45,32	53,75
053A_B	Albert Koopmanstraat 12	4,50	54,71	50,53	47,56	55,99
054A_A	Albert Koopmanstraat 14	1,50	52,65	48,47	45,50	53,93
054A_B	Albert Koopmanstraat 14	4,50	54,79	50,62	47,64	56,07
055A_A	Albert Koopmanstraat 16	1,50	52,88	48,70	45,73	54,16
055A_B	Albert Koopmanstraat 16	4,50	55,02	50,84	47,87	56,30
056A_A	Albert Koopmanstraat 18	1,50	52,77	48,59	45,62	54,05
056A_B	Albert Koopmanstraat 18	4,50	54,78	50,61	47,63	56,06
057A_A	Albert Koopmanstraat 20	1,50	52,73	48,56	45,58	54,01
057A_B	Albert Koopmanstraat 20	4,50	54,71	50,54	47,56	55,99
058A_A	Albert Koopmanstraat 22	1,50	51,42	47,25	44,27	52,70
058A_B	Albert Koopmanstraat 22	4,50	53,42	49,24	46,27	54,70
059A_A	Albert Koopmanstraat 24	1,50	50,78	46,60	43,63	52,06
059A_B	Albert Koopmanstraat 24	4,50	52,88	48,70	45,73	54,16
060A_A	Fokelinus van der Walstraat 45	1,50	47,81	43,64	40,66	49,09
060A_B	Fokelinus van der Walstraat 45	4,50	49,74	45,57	42,59	51,02
060B_A	Fokelinus van der Walstraat 45	1,50	45,91	41,73	38,76	47,19
060B_B	Fokelinus van der Walstraat 45	4,50	48,26	44,08	41,11	49,54
061A_A	Fokelinus van der Walstraat 43	1,50	44,66	40,49	37,51	45,94
061A_B	Fokelinus van der Walstraat 43	4,50	46,93	42,76	39,78	48,21
062A_A	Fokelinus van der Walstraat 41	1,50	44,09	39,91	36,94	45,37
062A_B	Fokelinus van der Walstraat 41	4,50	46,25	42,07	39,10	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063A_A	Fokelinus van der Walstraat 39	1,50	44,07	39,90	36,92	45,35
063A_B	Fokelinus van der Walstraat 39	4,50	46,21	42,03	39,06	47,49
064A_A	Fokelinus van der Walstraat 37	1,50	42,73	38,56	35,58	44,01
064A_B	Fokelinus van der Walstraat 37	4,50	45,08	40,91	37,93	46,36
065A_A	Fokelinus van der Walstraat 35	1,50	41,82	37,65	34,67	43,10
065A_B	Fokelinus van der Walstraat 35	4,50	44,08	39,90	36,93	45,36
066A_A	Fokelinus van der Walstraat 33	1,50	41,31	37,14	34,17	42,60
066A_B	Fokelinus van der Walstraat 33	4,50	43,55	39,37	36,40	44,83
067A_A	Fokelinus van der Walstraat 31	1,50	41,16	36,98	34,01	42,44
067A_B	Fokelinus van der Walstraat 31	4,50	43,16	38,98	36,01	44,44
068A_A	Fokelinus van der Walstraat 29	1,50	39,17	35,00	32,02	40,45
068A_B	Fokelinus van der Walstraat 29	4,50	41,80	37,63	34,65	43,08
069A_A	Fokelinus van der Walstraat 27	1,50	39,24	35,07	32,09	40,52
069A_B	Fokelinus van der Walstraat 27	4,50	41,83	37,65	34,68	43,11
070A_A	Fokelinus van der Walstraat 25	1,50	39,71	35,53	32,56	40,99
070A_B	Fokelinus van der Walstraat 25	4,50	42,08	37,91	34,93	43,36
071A_A	Fokelinus van der Walstraat 23	1,50	38,77	34,59	31,62	40,05
071A_B	Fokelinus van der Walstraat 23	4,50	41,40	37,23	34,25	42,68
072A_A	Fokelinus van der Walstraat 21	1,50	37,63	33,45	30,48	38,91
072A_B	Fokelinus van der Walstraat 21	4,50	40,97	36,80	33,82	42,25
073A_A	Fokelinus van der Walstraat 19	1,50	37,56	33,39	30,41	38,84
073A_B	Fokelinus van der Walstraat 19	4,50	41,02	36,84	33,87	42,30
074A_A	Fokelinus van der Walstraat 17	1,50	37,41	33,23	30,26	38,69
074A_B	Fokelinus van der Walstraat 17	4,50	40,85	36,68	33,70	42,13
075A_A	Fokelinus van der Walstraat 15	1,50	37,31	33,13	30,16	38,59
075A_B	Fokelinus van der Walstraat 15	4,50	40,82	36,65	33,67	42,10
076A_A	Fokelinus van der Walstraat 13	1,50	37,17	33,00	30,02	38,45
076A_B	Fokelinus van der Walstraat 13	4,50	40,80	36,62	33,65	42,08
077A_A	Fokelinus van der Walstraat 11	1,50	37,05	32,88	29,90	38,33
077A_B	Fokelinus van der Walstraat 11	4,50	40,54	36,36	33,39	41,82
078A_A	Fokelinus van der Walstraat 16	1,50	35,38	31,21	28,23	36,66
078A_B	Fokelinus van der Walstraat 16	4,50	38,83	34,65	31,68	40,11
079A_A	Fokelinus van der Walstraat 18	1,50	35,80	31,62	28,65	37,08
079A_B	Fokelinus van der Walstraat 18	4,50	38,95	34,78	31,80	40,23
080A_A	Fokelinus van der Walstraat 20	1,50	33,39	29,22	26,24	34,67
080A_B	Fokelinus van der Walstraat 20	4,50	37,89	33,72	30,74	39,17
081A_A	Fokelinus van der Walstraat 22	1,50	33,01	28,83	25,86	34,29
081A_B	Fokelinus van der Walstraat 22	4,50	37,80	33,63	30,65	39,08
082A_A	Wim Reinderslaan 1	1,50	39,13	34,95	31,98	40,41
082A_B	Wim Reinderslaan 1	4,50	41,33	37,16	34,18	42,61
083A_A	Fokelinus van der Walstraat 24	1,50	39,46	35,28	32,31	40,74
083A_B	Fokelinus van der Walstraat 24	4,50	42,56	38,39	35,41	43,84
084A_A	Fokelinus van der Walstraat 26	1,50	39,58	35,41	32,43	40,86
084A_B	Fokelinus van der Walstraat 26	4,50	42,44	38,26	35,29	43,72
085A_A	Fokelinus van der Walstraat 28	1,50	39,86	35,68	32,71	41,14
085A_B	Fokelinus van der Walstraat 28	4,50	42,72	38,55	35,57	44,00
086A_A	Fokelinus van der Walstraat 30	1,50	39,83	35,66	32,68	41,11
086A_B	Fokelinus van der Walstraat 30	4,50	42,80	38,62	35,65	44,08
087A_A	Fokelinus van der Walstraat 32	1,50	40,33	36,15	33,18	41,61
087A_B	Fokelinus van der Walstraat 32	4,50	43,66	39,49	36,51	44,94
088A_A	Fokelinus van der Walstraat 34	1,50	40,05	35,87	32,90	41,33
088A_B	Fokelinus van der Walstraat 34	4,50	43,90	39,72	36,75	45,18
089A_A	Fokelinus van der Walstraat 36	1,50	41,48	37,31	34,34	42,77
089A_B	Fokelinus van der Walstraat 36	4,50	44,58	40,40	37,43	45,86
090A_A	Fokelinus van der Walstraat 38	1,50	41,11	36,94	33,96	42,39
090A_B	Fokelinus van der Walstraat 38	4,50	43,62	39,44	36,47	44,90
091A_A	Fokelinus van der Walstraat 40	1,50	42,57	38,40	35,42	43,85
091A_B	Fokelinus van der Walstraat 40	4,50	44,49	40,31	37,34	45,77
092A_A	Fokelinus van der Walstraat 42	1,50	44,68	40,51	37,53	45,96
092A_B	Fokelinus van der Walstraat 42	4,50	46,84	42,66	39,69	48,12
092B_A	Fokelinus van der Walstraat 42	1,50	45,49	41,32	38,34	46,77
092B_B	Fokelinus van der Walstraat 42	4,50	48,29	44,12	41,14	49,57
093A_A	Luitjen Mulderstraat 41	1,50	47,85	43,68	40,70	49,13
093A_B	Luitjen Mulderstraat 41	4,50	50,05	45,88	42,90	51,33
093B_A	Luitjen Mulderstraat 41	1,50	46,99	42,82	39,84	48,27
093B_B	Luitjen Mulderstraat 41	4,50	48,57	44,39	41,42	49,85
094A_A	Luitjen Mulderstraat 39	1,50	46,13	41,95	38,98	47,41
094A_B	Luitjen Mulderstraat 39	4,50	47,58	43,40	40,43	48,86
095A_A	Luitjen Mulderstraat 37	1,50	45,25	41,08	38,10	46,53
095A_B	Luitjen Mulderstraat 37	4,50	46,75	42,58	39,60	48,03
096A_A	Luitjen Mulderstraat 35	1,50	44,34	40,16	37,19	45,62
096A_B	Luitjen Mulderstraat 35	4,50	45,91	41,73	38,76	47,19
097A_A	Luitjen Mulderstraat 33	1,50	44,17	39,99	37,02	45,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097A_B	Luitjen Mulderstraat 33	4,50	45,42	41,24	38,27	46,70
098A_A	Luitjen Mulderstraat 31	1,50	44,12	39,94	36,97	45,40
098A_B	Luitjen Mulderstraat 31	4,50	44,88	40,70	37,73	46,16
099A_A	Luitjen Mulderstraat 29	1,50	43,81	39,64	36,66	45,09
099A_B	Luitjen Mulderstraat 29	4,50	44,65	40,47	37,50	45,93
1000A_A	Plattedijk 21	1,50	54,30	50,13	47,15	55,58
1001A_A	Plattedijk 23	1,50	52,41	48,24	45,26	53,69
1002A_A	Plattedijk 29	1,50	58,42	54,25	51,28	59,71
1002A_B	Plattedijk 29	4,50	59,92	55,75	52,77	61,20
1003A_A	Plattedijk 33	1,50	58,44	54,27	51,29	59,72
1003A_B	Plattedijk 33	4,50	59,88	55,70	52,73	61,16
1004A_A	Plattedijk 35	1,50	58,53	54,36	51,39	59,82
1004A_B	Plattedijk 35	4,50	59,93	55,76	52,78	61,21
1005A_A	Plattedijk 37	1,50	58,87	54,69	51,72	60,15
1005A_B	Plattedijk 37	4,50	60,20	56,03	53,06	61,49
1006A_A	Plattedijk 37A	1,50	58,29	54,11	51,14	59,57
1006A_B	Plattedijk 37A	4,50	59,71	55,54	52,56	60,99
1007A_A	Plattedijk 37B	1,50	58,38	54,20	51,23	59,66
1007A_B	Plattedijk 37B	4,50	59,81	55,63	52,66	61,09
1008A_A	Plattedijk 37C	1,50	58,47	54,29	51,32	59,75
1008A_B	Plattedijk 37C	4,50	59,95	55,78	52,80	61,23
1009A_A	Plattedijk 41	1,50	58,60	54,42	51,45	59,88
1009A_B	Plattedijk 41	4,50	59,99	55,82	52,85	61,28
100A_A	Luitjen Mulderstraat 27	1,50	43,26	39,09	36,11	44,54
100A_B	Luitjen Mulderstraat 27	4,50	44,14	39,97	36,99	45,42
1010A_A	Plattedijk 43	1,50	58,35	54,18	51,21	59,64
1010A_B	Plattedijk 43	4,50	59,89	55,72	52,75	61,18
1011A_A	Plattedijk 45	1,50	58,49	54,31	51,34	59,77
1011A_B	Plattedijk 45	4,50	60,01	55,84	52,86	61,29
1012A_A	Plattedijk 47	1,50	58,59	54,42	51,45	59,88
1012A_B	Plattedijk 47	4,50	60,07	55,90	52,93	61,36
1013A_A	Plattedijk 49	1,50	58,87	54,69	51,72	60,15
1013A_B	Plattedijk 49	4,50	60,39	56,21	53,24	61,67
1014A_A	Zijlroede 2	1,50	58,56	54,38	51,41	59,84
1014A_B	Zijlroede 2	4,50	59,89	55,72	52,74	61,17
1015A_A	Zijlroede 4	1,50	52,07	47,90	44,92	53,35
1015A_B	Zijlroede 4	4,50	53,42	49,25	46,27	54,70
1016A_A	Zijlroede 6	1,50	49,45	45,27	42,30	50,73
1016A_B	Zijlroede 6	4,50	50,50	46,32	43,35	51,78
1017A_A	Zijlroede 8	1,50	49,21	45,04	42,06	50,49
1017A_B	Zijlroede 8	4,50	50,08	45,90	42,93	51,36
1018A_A	Zijlroede 10	1,50	48,96	44,79	41,81	50,24
1018A_B	Zijlroede 10	4,50	49,46	45,29	42,31	50,74
1019A_A	Zijlroede 12	1,50	47,87	43,69	40,72	49,15
1019A_B	Zijlroede 12	4,50	49,04	44,87	41,90	50,33
101A_A	Luitjen Mulderstraat 25	1,50	42,79	38,62	35,64	44,07
101A_B	Luitjen Mulderstraat 25	4,50	43,74	39,57	36,59	45,02
1020A_A	Zijlroede 14	1,50	42,91	38,73	35,76	44,19
1020A_B	Zijlroede 14	4,50	47,43	43,26	40,28	48,71
1021A_A	Zijlroede 16	1,50	39,15	34,98	32,01	40,44
1021A_B	Zijlroede 16	4,50	46,12	41,94	38,97	47,40
1022A_A	Zijlroede 18	1,50	38,23	34,05	31,08	39,51
1022A_B	Zijlroede 18	4,50	45,20	41,03	38,06	46,49
1023A_A	Zijlroede 20	1,50	39,79	35,62	32,64	41,07
1023A_B	Zijlroede 20	4,50	45,04	40,87	37,89	46,32
1024A_A	Zijlroede 1	1,50	57,35	53,18	50,20	58,63
1024A_B	Zijlroede 1	4,50	58,84	54,67	51,70	60,13
1025A_A	Zijlroede 3	1,50	50,29	46,12	43,15	51,58
1025A_B	Zijlroede 3	4,50	52,60	48,42	45,45	53,88
1026A_A	Zijlroede 5	1,50	46,87	42,69	39,72	48,15
1026A_B	Zijlroede 5	4,50	49,36	45,19	42,21	50,64
1027A_A	Zijlroede 7	1,50	45,28	41,10	38,13	46,56
1027A_B	Zijlroede 7	4,50	47,92	43,75	40,77	49,20
1028A_A	Zijlroede 9	1,50	41,24	37,07	34,10	42,53
1028A_B	Zijlroede 9	4,50	46,96	42,79	39,82	48,25
1029A_A	Zijlroede 11	1,50	43,83	39,66	36,69	45,12
1029A_B	Zijlroede 11	4,50	48,08	43,91	40,94	49,37
102A_A	Luitjen Mulderstraat 23	1,50	42,40	38,22	35,25	43,68
102A_B	Luitjen Mulderstraat 23	4,50	43,45	39,27	36,30	44,73
1030A_A	Zijlroede 13	1,50	41,85	37,67	34,70	43,13
1030A_B	Zijlroede 13	4,50	46,92	42,74	39,77	48,20
1031A_A	Zijlroede 15	1,50	41,86	37,68	34,71	43,14
1031A_B	Zijlroede 15	4,50	46,74	42,57	39,60	48,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1032A_A	Zijlroede 17	1,50	41,44	37,27	34,29	42,72
1032A_B	Zijlroede 17	4,50	45,92	41,75	38,78	47,21
1033A_A	Zijlroede 19	1,50	42,92	38,75	35,78	44,21
1033A_B	Zijlroede 19	4,50	46,84	42,67	39,70	48,13
1034A_A	Zijlroede 26	1,50	57,00	52,82	49,85	58,28
1034A_B	Zijlroede 26	4,50	58,70	54,52	51,55	59,98
1035A_A	Zijlroede 28	1,50	49,39	45,21	42,24	50,67
1035A_B	Zijlroede 28	4,50	51,69	47,52	44,54	52,97
1036A_A	Zijlroede 30	1,50	47,82	43,65	40,67	49,10
1036A_B	Zijlroede 30	4,50	50,09	45,92	42,95	51,38
1037A_A	Zijlroede 32	1,50	47,47	43,30	40,32	48,75
1037A_B	Zijlroede 32	4,50	49,97	45,80	42,82	51,25
1038A_A	Zijlroede 34	1,50	44,55	40,38	37,40	45,83
1038A_B	Zijlroede 34	4,50	48,97	44,79	41,82	50,25
1039A_A	Zijlroede 36	1,50	40,98	36,81	33,83	42,26
1039A_B	Zijlroede 36	4,50	47,61	43,43	40,46	48,89
103A_A	Luitjen Mulderstraat 21	1,50	37,97	33,79	30,82	39,25
103A_B	Luitjen Mulderstraat 21	4,50	41,21	37,03	34,06	42,49
1040A_A	Zijlroede 38	1,50	41,27	37,09	34,12	42,55
1040A_B	Zijlroede 38	4,50	47,66	43,49	40,52	48,95
1041A_A	Zijlroede 21	1,50	57,15	52,98	50,01	58,44
1041A_B	Zijlroede 21	4,50	58,56	54,39	51,41	59,84
1042A_A	Zijlroede 23	1,50	56,97	52,79	49,82	58,25
1042A_B	Zijlroede 23	4,50	58,40	54,22	51,25	59,68
1043A_A	Zijlroede 25	1,50	57,21	53,03	50,06	58,49
1043A_B	Zijlroede 25	4,50	58,64	54,46	51,49	59,92
1044A_A	Zijlroede 27	1,50	49,03	44,86	41,89	50,32
1044A_B	Zijlroede 27	4,50	52,49	48,32	45,34	53,77
1045A_A	Zijlroede 29	1,50	46,10	41,92	38,95	47,38
1045A_B	Zijlroede 29	4,50	48,97	44,79	41,82	50,25
1046A_A	Zijlroede 31	1,50	44,19	40,02	37,05	45,48
1046A_B	Zijlroede 31	4,50	48,18	44,01	41,04	49,47
1047A_A	Zijlroede 33	1,50	47,79	43,61	40,64	49,07
1047A_B	Zijlroede 33	4,50	52,14	47,97	45,00	53,43
1048A_A	Breezand 2	1,50	57,00	52,83	49,86	58,29
1048A_B	Breezand 2	4,50	58,48	54,31	51,34	59,77
1049A_A	Breezand 4	1,50	50,46	46,28	43,31	51,74
1049A_B	Breezand 4	4,50	52,82	48,64	45,67	54,10
104A_A	Luitjen Mulderstraat 19	1,50	37,95	33,78	30,80	39,23
104A_B	Luitjen Mulderstraat 19	4,50	41,20	37,03	34,05	42,48
1050A_A	Breezand 6	1,50	46,55	42,37	39,40	47,83
1050A_B	Breezand 6	4,50	50,03	45,85	42,88	51,31
1051A_A	Breezand 8	1,50	44,87	40,70	37,72	46,15
1051A_B	Breezand 8	4,50	48,12	43,94	40,97	49,40
1052A_A	Zijlroede 22	1,50	39,59	35,41	32,44	40,87
1052A_B	Zijlroede 22	4,50	44,28	40,11	37,13	45,56
1053A_A	Zijlroede 24	1,50	41,86	37,68	34,71	43,14
1053A_B	Zijlroede 24	4,50	45,31	41,13	38,16	46,59
1054A_A	Vlaak 1	1,50	56,92	52,75	49,78	58,21
1054A_B	Vlaak 1	4,50	58,43	54,26	51,29	59,72
1055A_A	Vlaak 2	1,50	56,69	52,52	49,55	57,98
1055A_B	Vlaak 2	4,50	58,28	54,10	51,13	59,56
1056A_A	Vlaak 3	1,50	49,81	45,63	42,66	51,09
1056A_B	Vlaak 3	4,50	51,91	47,73	44,76	53,19
1057A_A	Vlaak 4	1,50	45,84	41,67	38,70	47,13
1057A_B	Vlaak 4	4,50	48,49	44,32	41,34	49,77
1058A_A	Vlaak 5	1,50	43,95	39,78	36,80	45,23
1058A_B	Vlaak 5	4,50	46,85	42,67	39,70	48,13
1059A_A	Vlaak 6	1,50	44,72	40,55	37,58	46,01
1059A_B	Vlaak 6	4,50	48,23	44,05	41,08	49,51
105A_A	Luitjen Mulderstraat 17	1,50	37,00	32,82	29,85	38,28
105A_B	Luitjen Mulderstraat 17	4,50	40,70	36,53	33,55	41,98
1060A_A	Vlaak 7	1,50	45,68	41,51	38,53	46,96
1060A_B	Vlaak 7	4,50	49,50	45,33	42,36	50,79
1061A_A	Vlaak 8	1,50	50,97	46,80	43,83	52,26
1061A_B	Vlaak 8	4,50	53,52	49,35	46,37	54,80
1062A_A	Vlaak 9	1,50	57,00	52,83	49,86	58,29
1062A_B	Vlaak 9	4,50	58,57	54,39	51,42	59,85
1063A_A	Vlaak 10	1,50	57,08	52,90	49,93	58,36
1063A_B	Vlaak 10	4,50	58,64	54,47	51,49	59,92
1064A_A	Vlaak 11	1,50	56,70	52,53	49,55	57,98
1064A_B	Vlaak 11	4,50	58,36	54,19	51,21	59,64
1065A_A	Vlaak 12	1,50	49,81	45,64	42,67	51,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1065A_B	Vlaak 12	4,50	51,68	47,51	44,54	52,97
1066A_A	Vlaak 13	1,50	45,42	41,24	38,27	46,70
1066A_B	Vlaak 13	4,50	47,54	43,37	40,39	48,82
1067A_A	Vlaak 14	1,50	43,52	39,35	36,38	44,81
1067A_B	Vlaak 14	4,50	46,23	42,06	39,08	47,51
1068A_A	Vlaak 15	1,50	44,10	39,92	36,95	45,38
1068A_B	Vlaak 15	4,50	47,05	42,87	39,90	48,33
1069A_A	Vlaak 16	1,50	47,13	42,96	39,98	48,41
1069A_B	Vlaak 16	4,50	49,74	45,57	42,59	51,02
106A_A	Wim Reinderslaan 3	1,50	38,37	34,19	31,22	39,65
106A_B	Wim Reinderslaan 3	4,50	42,08	37,90	34,93	43,36
1070A_A	Vlaak 17	1,50	51,92	47,75	44,77	53,20
1070A_B	Vlaak 17	4,50	54,03	49,85	46,88	55,31
1071A_A	Vlaak 18	1,50	56,96	52,79	49,82	58,25
1071A_B	Vlaak 18	4,50	58,57	54,39	51,42	59,85
1072A_A	Trintel 2	1,50	54,77	50,60	47,63	56,06
1072A_B	Trintel 2	4,50	56,67	52,50	49,53	57,96
1073A_A	Trintel 4	1,50	48,33	44,16	41,19	49,62
1073A_B	Trintel 4	4,50	50,60	46,43	43,46	51,89
1074A_A	Trintel 6	1,50	44,91	40,74	37,76	46,19
1074A_B	Trintel 6	4,50	47,34	43,17	40,19	48,62
1075A_A	Trintel 3	1,50	51,30	47,13	44,15	52,58
1075A_B	Trintel 3	4,50	53,21	49,04	46,07	54,50
1076A_A	Trintel 5	1,50	45,39	41,21	38,24	46,67
1076A_B	Trintel 5	4,50	48,50	44,32	41,35	49,78
1077A_A	Trintel 7	1,50	45,62	41,45	38,47	46,90
1077A_B	Trintel 7	4,50	47,65	43,47	40,50	48,93
1078A_A	Trintel 6A	1,50	42,50	38,33	35,35	43,78
1078A_B	Trintel 6A	4,50	46,48	42,31	39,33	47,76
1079A_A	Trintel 9	1,50	41,36	37,18	34,21	42,64
1079A_B	Trintel 9	4,50	44,72	40,55	37,57	46,00
107A_A	Wim Reinderslaan 6	1,50	34,92	30,74	27,77	36,20
107A_B	Wim Reinderslaan 6	4,50	39,71	35,54	32,56	40,99
1080A_A	Trintel 8	1,50	40,77	36,59	33,62	42,05
1080A_B	Trintel 8	4,50	45,48	41,31	38,33	46,76
1081A_A	Trintel 11	1,50	42,59	38,41	35,44	43,87
1081A_B	Trintel 11	4,50	45,59	41,42	38,44	46,87
1082A_A	Trintel 13	1,50	38,59	34,41	31,44	39,87
1082A_B	Trintel 13	4,50	43,68	39,50	36,53	44,96
1083A_A	Breezand 1	1,50	51,01	46,84	43,87	52,30
1083A_B	Breezand 1	4,50	54,18	50,01	47,04	55,47
1084A_A	Breezand 3	1,50	47,37	43,20	40,22	48,65
1084A_B	Breezand 3	4,50	51,32	47,15	44,17	52,60
1085A_A	Breezand 5	1,50	45,58	41,41	38,44	46,87
1085A_B	Breezand 5	4,50	49,73	45,56	42,59	51,02
1086A_A	Breezand 5A	1,50	43,37	39,19	36,22	44,65
1086A_B	Breezand 5A	4,50	48,11	43,93	40,96	49,39
1087A_A	Breezand 7	1,50	44,51	40,34	37,36	45,79
1087A_B	Breezand 7	4,50	47,88	43,71	40,74	49,17
1088A_A	Breezand 9	1,50	42,47	38,29	35,32	43,75
1088A_B	Breezand 9	4,50	44,97	40,80	37,82	46,25
1089A_A	Richel 1	1,50	40,17	36,00	33,02	41,45
1089A_B	Richel 1	4,50	46,62	42,44	39,47	47,90
108A_A	Wim Reinderslaan 8	1,50	39,66	35,49	32,51	40,94
108A_B	Wim Reinderslaan 8	4,50	42,02	37,84	34,87	43,30
1090A_A	Richel 3	1,50	38,44	34,27	31,29	39,72
1090A_B	Richel 3	4,50	46,00	41,82	38,85	47,28
1091A_A	Richel 5	1,50	41,79	37,61	34,64	43,07
1091A_B	Richel 5	4,50	47,34	43,17	40,19	48,62
1092A_A	Richel 7	1,50	40,22	36,05	33,07	41,50
1092A_B	Richel 7	4,50	46,08	41,91	38,93	47,36
1093A_A	Richel 9	1,50	39,27	35,09	32,12	40,55
1093A_B	Richel 9	4,50	45,83	41,66	38,68	47,11
1094A_A	Richel 11	1,50	41,70	37,53	34,55	42,98
1094A_B	Richel 11	4,50	46,20	42,03	39,05	47,48
1095A_A	Richel 14	1,50	41,49	37,32	34,35	42,78
1095A_B	Richel 14	4,50	45,79	41,61	38,64	47,07
1096A_A	Richel 12	1,50	43,29	39,11	36,14	44,57
1096A_B	Richel 12	4,50	46,62	42,45	39,47	47,90
1097A_A	Richel 10	1,50	40,66	36,48	33,51	41,94
1097A_B	Richel 10	4,50	45,70	41,53	38,56	46,99
1098A_A	Richel 6	1,50	42,86	38,68	35,71	44,14
1098A_B	Richel 6	4,50	46,48	42,30	39,33	47,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1099A_A	Richel 4	1,50	43,64	39,47	36,49	44,92
1099A_B	Richel 4	4,50	46,96	42,78	39,81	48,24
109A_A	Luitjen Mulderstraat 18	1,50	40,60	36,43	33,45	41,88
109A_B	Luitjen Mulderstraat 18	4,50	42,14	37,97	34,99	43,42
1100A_A	Richel 2	1,50	42,47	38,30	35,32	43,75
1100A_B	Richel 2	4,50	46,96	42,78	39,81	48,24
1101A_A	Breezand 11	1,50	37,06	32,88	29,91	38,34
1101A_B	Breezand 11	4,50	44,65	40,47	37,50	45,93
1102A_A	Breezand 13	1,50	38,44	34,26	31,29	39,72
1102A_B	Breezand 13	4,50	45,12	40,94	37,97	46,40
1103A_A	Breezand 15	1,50	36,59	32,42	29,44	37,87
1103A_B	Breezand 15	4,50	44,15	39,98	37,00	45,43
1104A_A	Breezand 17	1,50	36,16	31,98	29,01	37,44
1104A_B	Breezand 17	4,50	44,09	39,92	36,95	45,38
1105A_A	Breezand 19	1,50	35,57	31,40	28,42	36,85
1105A_B	Breezand 19	4,50	43,65	39,47	36,50	44,93
1106A_A	Breezand 21	1,50	37,08	32,90	29,93	38,36
1106A_B	Breezand 21	4,50	40,59	36,42	33,44	41,87
1107A_A	Richel 8	1,50	36,00	31,83	28,86	37,29
1107A_B	Richel 8	4,50	43,38	39,20	36,23	44,66
1108A_A	Plattedijk 20	1,50	52,51	48,34	45,36	53,79
1108A_B	Plattedijk 20	4,50	53,73	49,56	46,58	55,01
1109A_A	Plattedijk 20A	1,50	53,31	49,14	46,16	54,59
1109A_B	Plattedijk 20A	4,50	54,67	50,50	47,52	55,95
110A_A	Luitjen Mulderstraat 20	1,50	40,94	36,76	33,79	42,22
110A_B	Luitjen Mulderstraat 20	4,50	42,31	38,13	35,16	43,59
1110A_A	Plattedijk 22	1,50	54,81	50,64	47,66	56,09
1110A_B	Plattedijk 22	4,50	56,85	52,68	49,70	58,13
1111A_A	Gemaalweg 8	1,50	48,14	43,96	40,99	49,42
1111A_B	Gemaalweg 8	4,50	49,04	44,87	41,89	50,32
1112A_A	Plattedijk 51	1,50	49,93	45,76	42,78	51,21
1112A_B	Plattedijk 51	4,50	56,55	52,38	49,40	57,83
1113A_A	Plattedijk 53	1,50	51,65	47,47	44,50	52,93
1113A_B	Plattedijk 53	4,50	57,41	53,24	50,26	58,69
1114A_A	Kadijk 9	1,50	34,24	30,07	27,09	35,52
1114A_B	Kadijk 9	4,50	43,91	39,73	36,76	45,19
1115A_A	Kadijk 14	1,50	41,81	37,64	34,66	43,09
1115A_B	Kadijk 14	4,50	46,50	42,33	39,35	47,78
1116A_A	Kadijk 12	1,50	44,86	40,69	37,71	46,14
1116A_B	Kadijk 12	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
1117A_A	Kadijk 7	1,50	47,88	43,71	40,73	49,16
1117A_B	Kadijk 7	4,50	49,01	44,83	41,86	50,29
1118A_A	Kadijk 5B	1,50	49,75	45,58	42,60	51,03
1118A_B	Kadijk 5B	4,50	52,85	48,68	45,70	54,13
1119A_A	Kadijk 3A	1,50	53,59	49,42	46,44	54,87
1119A_B	Kadijk 3A	4,50	56,14	51,96	48,99	57,42
111A_A	Luitjen Mulderstraat 22	1,50	41,09	36,92	33,94	42,37
111A_B	Luitjen Mulderstraat 22	4,50	42,35	38,17	35,20	43,63
1120A_A	Kadijk 3	1,50	53,92	49,75	46,77	55,20
1120A_B	Kadijk 3	4,50	56,18	52,01	49,03	57,46
1121A_A	Kadijk 5	1,50	48,83	44,66	41,68	50,11
1121A_B	Kadijk 5	4,50	51,43	47,25	44,28	52,71
1122A_A	Kadijk 5A	1,50	48,86	44,69	41,71	50,14
1122A_B	Kadijk 5A	4,50	51,55	47,38	44,40	52,83
1123A_A	Kadijk 8A	1,50	50,56	46,39	43,41	51,84
1123A_B	Kadijk 8A	4,50	52,34	48,17	45,19	53,62
1124A_A	Kadijk 8	1,50	54,30	50,13	47,15	55,58
1124A_B	Kadijk 8	4,50	56,44	52,27	49,29	57,72
1125A_A	Kadijk 6	1,50	54,69	50,52	47,54	55,97
1125A_B	Kadijk 6	4,50	56,88	52,71	49,73	58,16
1126A_A	Kadijk 4	1,50	55,09	50,92	47,94	56,37
1126A_B	Kadijk 4	4,50	57,16	52,99	50,01	58,44
1127A_A	Klaaskamp 1	1,50	55,61	51,44	48,46	56,89
1127A_B	Klaaskamp 1	4,50	57,55	53,37	50,40	58,83
1128A_A	Klaaskamp 1A	1,50	47,25	43,08	40,10	48,53
1128A_B	Klaaskamp 1A	4,50	49,88	45,71	42,73	51,16
1129A_A	Klaaskamp 1B	1,50	45,16	40,99	38,01	46,44
1129A_B	Klaaskamp 1B	4,50	48,07	43,90	40,92	49,35
112A_A	Luitjen Mulderstraat 24	1,50	40,99	36,82	33,84	42,27
112A_B	Luitjen Mulderstraat 24	4,50	42,88	38,71	35,73	44,16
1130A_A	Schardijk 2	1,50	43,79	39,62	36,64	45,07
1130A_B	Schardijk 2	4,50	46,77	42,60	39,62	48,05
1131A_A	Schardijk 8	1,50	44,54	40,37	37,39	45,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1131A_B	Schardijk 8	4,50	46,78	42,61	39,63	48,06
1132A_A	De Boonen 10	1,50	44,92	40,75	37,77	46,20
1132A_B	De Boonen 10	4,50	48,55	44,38	41,40	49,83
1133A_A	De Boonen 11	1,50	43,13	38,96	35,98	44,41
1133A_B	De Boonen 11	4,50	45,82	41,65	38,67	47,10
1134A_A	De Boonen 13	1,50	43,27	39,10	36,12	44,55
1134A_B	De Boonen 13	4,50	46,69	42,52	39,54	47,97
1135A_A	De Boonen 14	1,50	43,55	39,38	36,40	44,83
1135A_B	De Boonen 14	4,50	46,53	42,35	39,38	47,81
1136A_A	De Boonen 15	1,50	44,11	39,94	36,96	45,39
1136A_B	De Boonen 15	4,50	46,59	42,42	39,44	47,87
1137A_A	De Boonen 16	1,50	44,87	40,70	37,72	46,15
1137A_B	De Boonen 16	4,50	46,89	42,72	39,74	48,17
1138A_A	Plattedijk 63	1,50	51,21	47,04	44,06	52,49
1138A_B	Plattedijk 63	4,50	52,48	48,31	45,33	53,76
113A_A	Luitjen Mulderstraat 26	1,50	41,87	37,70	34,72	43,15
113A_B	Luitjen Mulderstraat 26	4,50	43,54	39,36	36,39	44,82
114A_A	Luitjen Mulderstraat 28	1,50	41,85	37,68	34,70	43,13
114A_B	Luitjen Mulderstraat 28	4,50	43,51	39,34	36,36	44,79
115A_A	Luitjen Mulderstraat 30	1,50	42,46	38,29	35,31	43,74
115A_B	Luitjen Mulderstraat 30	4,50	43,88	39,71	36,73	45,16
116A_A	Luitjen Mulderstraat 32	1,50	43,03	38,86	35,88	44,31
116A_B	Luitjen Mulderstraat 32	4,50	44,19	40,01	37,04	45,47
117A_A	Luitjen Mulderstraat 34	1,50	43,26	39,08	36,11	44,54
117A_B	Luitjen Mulderstraat 34	4,50	44,46	40,28	37,31	45,74
118A_A	Luitjen Mulderstraat 36	1,50	43,64	39,47	36,49	44,92
118A_B	Luitjen Mulderstraat 36	4,50	44,78	40,60	37,63	46,06
1196A_A	Steile Bank 28	1,50	55,62	51,45	48,47	56,90
1196A_B	Steile Bank 28	4,50	57,39	53,21	50,24	58,67
1196A_C	Steile Bank 28	7,50	58,06	53,89	50,92	59,35
1196B_A	Steile Bank 28	1,50	56,45	52,28	49,30	57,73
1196B_B	Steile Bank 28	4,50	58,14	53,97	50,99	59,42
1196B_C	Steile Bank 28	7,50	58,25	54,08	51,11	59,54
1197A_A	Steile Bank 26	1,50	56,30	52,13	49,16	57,59
1197A_B	Steile Bank 26	4,50	58,07	53,90	50,92	59,35
1197A_C	Steile Bank 26	7,50	57,86	53,68	50,71	59,14
1198A_A	Steile Bank 24	1,50	54,25	50,08	47,10	55,53
1198A_B	Steile Bank 24	4,50	56,19	52,02	49,04	57,47
1198A_C	Steile Bank 24	7,50	56,41	52,23	49,26	57,69
1199A_A	Steile Bank 22	1,50	54,48	50,31	47,33	55,76
1199A_B	Steile Bank 22	4,50	56,59	52,41	49,44	57,87
1199A_C	Steile Bank 22	7,50	56,57	52,40	49,42	57,85
119A_A	Luitjen Mulderstraat 38	1,50	43,95	39,77	36,80	45,23
119A_B	Luitjen Mulderstraat 38	4,50	45,18	41,01	38,03	46,46
1200A_A	Steile Bank 20	1,50	53,81	49,64	46,66	55,09
1200A_B	Steile Bank 20	4,50	55,83	51,65	48,68	57,11
1200A_C	Steile Bank 20	7,50	56,29	52,12	49,14	57,57
1201A_A	Steile Bank 18	1,50	53,92	49,74	46,77	55,20
1201A_B	Steile Bank 18	4,50	56,07	51,89	48,92	57,35
1201A_C	Steile Bank 18	7,50	56,38	52,21	49,24	57,67
1202A_A	Steile Bank 16	1,50	53,74	49,57	46,59	55,02
1202A_B	Steile Bank 16	4,50	55,89	51,72	48,74	57,17
1202A_C	Steile Bank 16	7,50	56,48	52,31	49,33	57,76
1203A_A	Steile Bank 14	1,50	53,77	49,60	46,62	55,05
1203A_B	Steile Bank 14	4,50	55,96	51,78	48,81	57,24
1203A_C	Steile Bank 14	7,50	56,49	52,32	49,34	57,77
1204A_A	Steile Bank 12	1,50	53,54	49,37	46,39	54,82
1204A_B	Steile Bank 12	4,50	55,74	51,57	48,59	57,02
1204A_C	Steile Bank 12	7,50	56,27	52,09	49,12	57,55
1205A_A	Steile Bank 10	1,50	53,33	49,15	46,18	54,61
1205A_B	Steile Bank 10	4,50	55,52	51,35	48,37	56,80
1205A_C	Steile Bank 10	7,50	56,21	52,04	49,06	57,49
1206A_A	Steile Bank 8	1,50	53,34	49,16	46,19	54,62
1206A_B	Steile Bank 8	4,50	55,55	51,38	48,40	56,83
1206A_C	Steile Bank 8	7,50	56,22	52,05	49,08	57,51
1207A_A	Steile Bank 6	1,50	53,26	49,09	46,12	54,55
1207A_B	Steile Bank 6	4,50	55,38	51,21	48,24	56,67
1207A_C	Steile Bank 6	7,50	56,24	52,06	49,09	57,52
1208A_A	Steile Bank 4	1,50	53,33	49,16	46,18	54,61
1208A_B	Steile Bank 4	4,50	55,46	51,29	48,31	56,74
1208A_C	Steile Bank 4	7,50	56,35	52,17	49,20	57,63
1209A_A	Steile Bank 2	1,50	53,27	49,10	46,13	54,56
1209A_B	Steile Bank 2	4,50	55,34	51,16	48,19	56,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1209A_C	Steile Bank 2	7,50	56,51	52,34	49,36	57,79
120A_A	Luitjen Mulderstraat 40	1,50	44,40	40,22	37,25	45,68
120A_B	Luitjen Mulderstraat 40	4,50	45,74	41,57	38,59	47,02
1210A_A	Urkerstraat 47	1,50	55,09	50,92	47,95	56,38
1210A_B	Urkerstraat 47	4,50	56,65	52,48	49,51	57,94
1210A_C	Urkerstraat 47	7,50	56,80	52,63	49,66	58,09
1211A_A	Urkerstraat 49	1,50	54,98	50,81	47,83	56,26
1211A_B	Urkerstraat 49	4,50	56,53	52,35	49,38	57,81
1211A_C	Urkerstraat 49	7,50	56,74	52,57	49,59	58,02
1212A_A	Urkerstraat 51	1,50	55,04	50,87	47,89	56,32
1212A_B	Urkerstraat 51	4,50	56,57	52,40	49,42	57,85
1212A_C	Urkerstraat 51	7,50	56,72	52,54	49,57	58,00
1213A_A	Urkerstraat 53	1,50	54,97	50,80	47,82	56,25
1213A_B	Urkerstraat 53	4,50	56,49	52,32	49,34	57,77
1213A_C	Urkerstraat 53	7,50	56,83	52,65	49,68	58,11
1214A_A	Urkerstraat 55	1,50	55,13	50,95	47,98	56,41
1214A_B	Urkerstraat 55	4,50	56,65	52,47	49,50	57,93
1214A_C	Urkerstraat 55	7,50	56,79	52,62	49,65	58,08
1215A_A	Urkerstraat 57	1,50	55,03	50,86	47,89	56,32
1215A_B	Urkerstraat 57	4,50	56,56	52,39	49,41	57,84
1215A_C	Urkerstraat 57	7,50	56,80	52,62	49,65	58,08
1216A_A	Urkerstraat 59	1,50	55,07	50,90	47,92	56,35
1216A_B	Urkerstraat 59	4,50	56,61	52,44	49,46	57,89
1216A_C	Urkerstraat 59	7,50	56,82	52,65	49,67	58,10
1217A_A	Urkerstraat 61	1,50	54,95	50,77	47,80	56,23
1217A_B	Urkerstraat 61	4,50	56,46	52,29	49,31	57,74
1217A_C	Urkerstraat 61	7,50	56,78	52,61	49,63	58,06
1218A_A	Urkerstraat 63	1,50	55,23	51,06	48,08	56,51
1218A_B	Urkerstraat 63	4,50	56,73	52,55	49,58	58,01
1218A_C	Urkerstraat 63	7,50	57,28	53,10	50,13	58,56
1219A_A	Urkerstraat 65	1,50	55,39	51,22	48,24	56,67
1219A_B	Urkerstraat 65	4,50	56,94	52,76	49,79	58,22
1219A_C	Urkerstraat 65	7,50	57,18	53,00	50,03	58,46
121A_A	Luitjen Mulderstraat 42	1,50	45,25	41,08	38,10	46,53
121A_B	Luitjen Mulderstraat 42	4,50	46,61	42,44	39,46	47,89
1220A_A	Urkerstraat 67	1,50	55,18	51,00	48,03	56,46
1220A_B	Urkerstraat 67	4,50	56,75	52,58	49,60	58,03
1220A_C	Urkerstraat 67	7,50	57,26	53,09	50,11	58,54
1221A_A	Urkerstraat 69	1,50	55,33	51,15	48,18	56,61
1221A_B	Urkerstraat 69	4,50	56,94	52,76	49,79	58,22
1221A_C	Urkerstraat 69	7,50	57,21	53,04	50,07	58,50
1222A_A	Urkerstraat 71	1,50	54,77	50,59	47,62	56,05
1222A_B	Urkerstraat 71	4,50	56,53	52,36	49,38	57,81
1222A_C	Urkerstraat 71	7,50	57,17	53,00	50,03	58,46
1223A_A	Urkerstraat 73	1,50	55,06	50,89	47,91	56,34
1223A_B	Urkerstraat 73	4,50	56,86	52,69	49,72	58,15
1223A_C	Urkerstraat 73	7,50	57,24	53,06	50,09	58,52
1224A_A	Urkerstraat 45	1,50	54,83	50,66	47,68	56,11
1224A_B	Urkerstraat 45	4,50	56,42	52,25	49,27	57,70
1224A_C	Urkerstraat 45	7,50	56,95	52,78	49,80	58,23
122A_A	Luitjen Mulderstraat 44	1,50	44,78	40,60	37,63	46,06
122A_B	Luitjen Mulderstraat 44	4,50	46,48	42,31	39,33	47,76
123A_A	Luitjen Mulderstraat 46	1,50	45,53	41,36	38,38	46,81
123A_B	Luitjen Mulderstraat 46	4,50	47,21	43,04	40,07	48,50
124A_A	Luitjen Mulderstraat 48	1,50	46,73	42,55	39,58	48,01
124A_B	Luitjen Mulderstraat 48	4,50	48,27	44,09	41,12	49,55
124B_A	Luitjen Mulderstraat 48	1,50	48,18	44,00	41,03	49,46
124B_B	Luitjen Mulderstraat 48	4,50	50,32	46,15	43,17	51,60
125B_A	Gerben Boorsmastraat 49	1,50	40,46	36,28	33,31	41,74
125B_B	Gerben Boorsmastraat 49	4,50	47,51	43,34	40,36	48,79
126A_A	Gerben Boorsmastraat 49	1,50	39,82	35,65	32,67	41,10
126A_B	Gerben Boorsmastraat 49	4,50	45,80	41,63	38,66	47,09
127A_A	Gerben Boorsmastraat 47	1,50	39,51	35,34	32,36	40,79
127A_B	Gerben Boorsmastraat 47	4,50	44,54	40,36	37,39	45,82
128A_A	Gerben Boorsmastraat 45	1,50	39,80	35,63	32,65	41,08
128A_B	Gerben Boorsmastraat 45	4,50	43,58	39,40	36,43	44,86
129A_A	Gerben Boorsmastraat 43	1,50	39,73	35,56	32,58	41,01
129A_B	Gerben Boorsmastraat 43	4,50	43,33	39,16	36,19	44,62
130A_A	Gerben Boorsmastraat 41	1,50	40,59	36,41	33,44	41,87
130A_B	Gerben Boorsmastraat 41	4,50	43,59	39,41	36,44	44,87
131A_A	Gerben Boorsmastraat 39	1,50	42,41	38,24	35,26	43,69
131A_B	Gerben Boorsmastraat 39	4,50	44,95	40,78	37,80	46,23
132A_A	Gerben Boorsmastraat 37	1,50	42,38	38,21	35,23	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132A_B	Gerben Boorsmastraat 37	4,50	44,59	40,42	37,44	45,87
133A_A	Gerben Boorsmastraat 35	1,50	42,21	38,04	35,06	43,49
133A_B	Gerben Boorsmastraat 35	4,50	44,74	40,57	37,59	46,02
134A_A	Gerben Boorsmastraat 33	1,50	39,82	35,65	32,67	41,10
134A_B	Gerben Boorsmastraat 33	4,50	42,91	38,74	35,76	44,19
135A_A	Gerben Boorsmastraat 31	1,50	37,62	33,44	30,47	38,90
135A_B	Gerben Boorsmastraat 31	4,50	40,42	36,24	33,27	41,70
136A_A	Gerben Boorsmastraat 29	1,50	37,61	33,44	30,46	38,89
136A_B	Gerben Boorsmastraat 29	4,50	40,89	36,71	33,74	42,17
137A_A	Gerben Boorsmastraat 27	1,50	35,68	31,50	28,53	36,96
137A_B	Gerben Boorsmastraat 27	4,50	39,42	35,25	32,27	40,70
138A_A	Gerben Boorsmastraat 25	1,50	35,31	31,13	28,16	36,59
138A_B	Gerben Boorsmastraat 25	4,50	39,04	34,87	31,89	40,32
139A_A	Gerben Boorsmastraat 23	1,50	36,29	32,12	29,14	37,57
139A_B	Gerben Boorsmastraat 23	4,50	39,36	35,19	32,21	40,64
140A_A	Gerben Boorsmastraat 21	1,50	37,30	33,13	30,15	38,58
140A_B	Gerben Boorsmastraat 21	4,50	41,10	36,92	33,95	42,38
141A_A	Gerben Boorsmastraat 19	1,50	35,59	31,41	28,44	36,87
141A_B	Gerben Boorsmastraat 19	4,50	38,51	34,33	31,36	39,79
142A_A	Gerben Boorsmastraat 17	1,50	35,05	30,88	27,90	36,33
142A_B	Gerben Boorsmastraat 17	4,50	37,99	33,82	30,84	39,27
143A_A	Gerben Boorsmastraat 15	1,50	35,17	31,00	28,02	36,45
143A_B	Gerben Boorsmastraat 15	4,50	37,88	33,70	30,73	39,16
144A_A	Gerben Boorsmastraat 70	1,50	40,77	36,60	33,62	42,05
144A_B	Gerben Boorsmastraat 70	4,50	44,03	39,85	36,88	45,31
145A_A	Gerben Boorsmastraat 68	1,50	39,72	35,54	32,57	41,00
145A_B	Gerben Boorsmastraat 68	4,50	43,37	39,19	36,22	44,65
146A_A	Gerben Boorsmastraat 66	1,50	39,10	34,93	31,95	40,38
146A_B	Gerben Boorsmastraat 66	4,50	42,78	38,60	35,63	44,06
147A_A	Gerben Boorsmastraat 64	1,50	39,16	34,98	32,01	40,44
147A_B	Gerben Boorsmastraat 64	4,50	42,98	38,81	35,83	44,26
148A_A	Gerben Boorsmastraat 62	1,50	39,85	35,67	32,70	41,13
148A_B	Gerben Boorsmastraat 62	4,50	41,97	37,79	34,82	43,25
149A_A	Gerben Boorsmastraat 60	1,50	39,24	35,06	32,09	40,52
149A_B	Gerben Boorsmastraat 60	4,50	41,70	37,53	34,55	42,98
150A_A	Gerben Boorsmastraat 58	1,50	39,07	34,89	31,92	40,35
150A_B	Gerben Boorsmastraat 58	4,50	41,59	37,42	34,44	42,87
151A_A	Gerben Boorsmastraat 56	1,50	36,59	32,41	29,44	37,87
151A_B	Gerben Boorsmastraat 56	4,50	40,71	36,53	33,56	41,99
152A_A	Polderdijk 34	1,50	36,74	32,56	29,59	38,02
152A_A	Wim Reinderslaan 11	1,50	34,52	30,35	27,37	35,80
152A_A	Wim Reinderslaan 13	1,50	34,40	30,22	27,25	35,68
152A_A	Wim Reinderslaan 15	1,50	35,75	31,57	28,60	37,03
152A_A	Wim Reinderslaan 17	1,50	33,03	28,86	25,88	34,31
152A_A	Wim Reinderslaan 5	1,50	34,41	30,23	27,26	35,69
152A_A	Wim Reinderslaan 7	1,50	34,79	30,62	27,64	36,07
152A_A	Wim Reinderslaan 9	1,50	34,79	30,62	27,64	36,07
152A_B	Polderdijk 34	4,50	41,89	37,72	34,74	43,17
152A_B	Wim Reinderslaan 11	4,50	40,14	35,97	32,99	41,42
152A_B	Wim Reinderslaan 13	4,50	40,31	36,14	33,16	41,59
152A_B	Wim Reinderslaan 15	4,50	41,11	36,93	33,96	42,39
152A_B	Wim Reinderslaan 17	4,50	40,37	36,20	33,22	41,65
152A_B	Wim Reinderslaan 5	4,50	39,97	35,79	32,82	41,25
152A_B	Wim Reinderslaan 7	4,50	40,81	36,64	33,66	42,09
152A_B	Wim Reinderslaan 9	4,50	40,14	35,97	32,99	41,42
153A_A	Polderdijk 35	1,50	38,18	34,00	31,03	39,46
153A_B	Polderdijk 35	4,50	42,25	38,08	35,10	43,53
154A_A	Polderdijk 36	1,50	37,88	33,71	30,73	39,16
154A_B	Polderdijk 36	4,50	41,79	37,61	34,64	43,07
155A_A	Polderdijk 37	1,50	37,31	33,13	30,16	38,59
155A_B	Polderdijk 37	4,50	42,65	38,48	35,50	43,93
156A_A	Wim Reindershof 2	1,50	39,95	35,78	32,80	41,23
156A_B	Wim Reindershof 2	4,50	44,32	40,15	37,17	45,60
157A_A	Wim Reindershof 4	1,50	37,10	32,92	29,95	38,38
157A_B	Wim Reindershof 4	4,50	42,97	38,79	35,82	44,25
158A_A	Wim Reindershof 1	1,50	36,56	32,39	29,41	37,84
158A_B	Wim Reindershof 1	4,50	43,31	39,13	36,16	44,59
159A_A	Wim Reindershof 3	1,50	34,08	29,90	26,93	35,36
159A_B	Wim Reindershof 3	4,50	42,75	38,57	35,60	44,03
160A_A	Riensingel 1	1,50	36,44	32,26	29,29	37,72
160A_A	Riensingel 3	1,50	44,57	40,39	37,42	45,85
160A_A	Riensingel 5	1,50	46,23	42,06	39,08	47,51
160A_B	Riensingel 1	4,50	41,53	37,36	34,38	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160A_B	Riensingel 3	4,50	46,68	42,51	39,53	47,96
160A_B	Riensingel 5	4,50	47,94	43,77	40,79	49,22
161A_A	Riensingel 2	1,50	46,74	42,56	39,59	48,02
161A_B	Riensingel 2	4,50	48,33	44,16	41,18	49,61
161B_A	Riensingel 2	1,50	53,51	49,33	46,36	54,79
161B_B	Riensingel 2	4,50	55,29	51,12	48,14	56,57
162A_B	Riensingel 9	4,50	60,83	56,65	53,68	62,11
163A_A	Zeedijk 12	1,50	44,07	39,89	36,92	45,35
163A_B	Zeedijk 12	4,50	46,71	42,54	39,56	47,99
164A_A	Zeedijk 13	1,50	44,60	40,42	37,45	45,88
164A_B	Zeedijk 13	4,50	47,41	43,24	40,26	48,69
165A_A	Zeedijk 21	1,50	53,27	49,10	46,13	54,56
165A_B	Zeedijk 21	4,50	54,70	50,53	47,55	55,98
166A_A	Zeedijk 22	1,50	53,61	49,44	46,46	54,89
166A_B	Zeedijk 22	4,50	55,20	51,02	48,05	56,48
167A_A	Zeedijk 23	1,50	53,90	49,73	46,76	55,19
167A_B	Zeedijk 23	4,50	56,30	52,13	49,15	57,58
168A_A	Zeedijk 24	1,50	54,74	50,56	47,59	56,02
168A_B	Zeedijk 24	4,50	56,80	52,63	49,66	58,09
169A_A	Pasveer 1	1,50	55,82	51,65	48,67	57,10
169A_B	Pasveer 1	4,50	57,69	53,52	50,54	58,97
169A_C	Pasveer 1	7,50	57,98	53,81	50,83	59,26
170A_A	Pasveer 2	1,50	53,52	49,34	46,37	54,80
170A_B	Pasveer 2	4,50	54,31	50,13	47,16	55,59
171A_A	Pasveer 4	1,50	51,66	47,48	44,51	52,94
171A_B	Pasveer 4	4,50	52,85	48,68	45,70	54,13
172A_A	Pasveer 5	1,50	46,70	42,52	39,55	47,98
172A_B	Pasveer 5	4,50	48,28	44,10	41,13	49,56
173A_A	Albert Koopmanstraat 3	1,50	62,42	58,24	55,27	63,70
174A_A	Albert Koopmanstraat 3A	1,50	62,95	58,78	55,80	64,23
175A_A	Straatweg 21	1,50	47,98	43,81	40,83	49,26
175A_B	Straatweg 21	4,50	51,42	47,25	44,27	52,70
175B_A	Straatweg 21	1,50	47,76	43,59	40,61	49,04
175B_B	Straatweg 21	4,50	49,72	45,55	42,57	51,00
176A_A	Straatweg 23	1,50	45,98	41,81	38,83	47,26
176A_B	Straatweg 23	4,50	49,45	45,28	42,30	50,73
177A_A	Straatweg 25	1,50	45,52	41,35	38,37	46,80
177A_B	Straatweg 25	4,50	48,62	44,44	41,47	49,90
178A_A	Straatweg 27	1,50	45,14	40,96	37,99	46,42
178A_B	Straatweg 27	4,50	48,10	43,93	40,95	49,38
179A_A	Straatweg 29	1,50	44,74	40,57	37,59	46,02
179A_B	Straatweg 29	4,50	47,56	43,39	40,41	48,84
180A_A	Straatweg 31	1,50	44,73	40,56	37,58	46,01
180A_B	Straatweg 31	4,50	46,87	42,70	39,72	48,15
181A_A	Grote Beer 35	1,50	56,00	51,83	48,85	57,28
181A_B	Grote Beer 35	4,50	57,67	53,50	50,52	58,95
182A_A	Grote Beer 43	1,50	55,02	50,85	47,88	56,31
182A_B	Grote Beer 43	4,50	56,93	52,76	49,78	58,21
183A_A	Grote Beer 41	1,50	55,14	50,96	47,99	56,42
183A_B	Grote Beer 41	4,50	57,06	52,89	49,91	58,34
184A_A	Grote Beer 39	1,50	54,41	50,24	47,26	55,69
184A_B	Grote Beer 39	4,50	56,35	52,18	49,20	57,63
185A_A	Grote Beer 37A	1,50	53,03	48,86	45,88	54,31
185A_B	Grote Beer 37A	4,50	55,22	51,05	48,07	56,50
186A_A	Grote Beer 37B	1,50	46,76	42,59	39,61	48,04
186A_B	Grote Beer 37B	4,50	49,80	45,63	42,65	51,08
187A_A	Grote Beer 37C	1,50	45,99	41,82	38,84	47,27
187A_B	Grote Beer 37C	4,50	49,69	45,51	42,54	50,97
188A_A	Grote Beer 37D	1,50	45,98	41,80	38,83	47,26
188A_B	Grote Beer 37D	4,50	49,43	45,26	42,28	50,71
189A_A	Grote Beer 37E	1,50	46,22	42,05	39,07	47,50
189A_B	Grote Beer 37E	4,50	49,45	45,27	42,30	50,73
190A_A	Grote Beer 37F	1,50	45,70	41,53	38,55	46,98
190A_B	Grote Beer 37F	4,50	49,49	45,32	42,35	50,78
191A_A	Grote Beer 33	1,50	48,37	44,20	41,23	49,66
191A_B	Grote Beer 33	4,50	53,34	49,17	46,19	54,62
192A_A	Grote Beer 31	1,50	48,03	43,85	40,88	49,31
192A_B	Grote Beer 31	4,50	53,33	49,15	46,18	54,61
193A_A	Grote Beer 29	1,50	47,45	43,28	40,30	48,73
193A_B	Grote Beer 29	4,50	52,60	48,43	45,45	53,88
194A_A	Grote Beer 27	1,50	47,80	43,63	40,65	49,08
194A_B	Grote Beer 27	4,50	52,65	48,48	45,50	53,93
195A_A	Grote Beer 45	1,50	46,46	42,29	39,31	47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195A_B	Grote Beer 45	4,50	50,13	45,95	42,98	51,41
195A_C	Grote Beer 45	7,50	53,00	48,83	45,85	54,28
196A_A	Grote Beer 47	1,50	47,22	43,05	40,07	48,50
196A_B	Grote Beer 47	4,50	50,33	46,15	43,18	51,61
196A_C	Grote Beer 47	7,50	52,70	48,52	45,55	53,98
197A_A	Grote Beer 49	1,50	46,69	42,52	39,54	47,97
197A_B	Grote Beer 49	4,50	50,24	46,06	43,09	51,52
197A_C	Grote Beer 49	7,50	52,50	48,33	45,35	53,78
198A_A	Grote Beer 51	1,50	45,65	41,48	38,51	46,94
198A_B	Grote Beer 51	4,50	50,17	45,99	43,02	51,45
198A_C	Grote Beer 51	7,50	52,29	48,12	45,14	53,57
199A_A	Grote Beer 53	1,50	47,89	43,71	40,74	49,17
199A_B	Grote Beer 53	4,50	51,57	47,40	44,42	52,85
199A_C	Grote Beer 53	7,50	54,31	50,14	47,16	55,59
200A_A	Grote Beer 55	1,50	51,88	47,70	44,73	53,16
200A_B	Grote Beer 55	4,50	54,31	50,14	47,16	55,59
200A_C	Grote Beer 55	7,50	55,13	50,96	47,98	56,41
201A_A	Grote Beer 57	1,50	52,75	48,57	45,60	54,03
201A_B	Grote Beer 57	4,50	55,08	50,91	47,93	56,36
201A_C	Grote Beer 57	7,50	55,24	51,06	48,09	56,52
202A_A	Grote Beer 59	1,50	52,83	48,66	45,68	54,11
202A_B	Grote Beer 59	4,50	55,13	50,96	47,98	56,41
202A_C	Grote Beer 59	7,50	55,53	51,36	48,38	56,81
203A_A	Grote Beer 61	1,50	53,22	49,05	46,08	54,51
203A_B	Grote Beer 61	4,50	55,78	51,61	48,63	57,06
203A_C	Grote Beer 61	7,50	56,70	52,52	49,55	57,98
204A_A	Grote Beer 63	1,50	54,29	50,12	47,14	55,57
204A_B	Grote Beer 63	4,50	56,17	52,00	49,02	57,45
204A_C	Grote Beer 63	7,50	56,85	52,68	49,70	58,13
205A_A	Grote Beer 65	1,50	54,46	50,28	47,31	55,74
205A_B	Grote Beer 65	4,50	56,41	52,24	49,26	57,69
205A_C	Grote Beer 65	7,50	56,98	52,80	49,83	58,26
206A_A	Grote Beer 67	1,50	54,33	50,16	47,18	55,61
206A_B	Grote Beer 67	4,50	56,02	51,85	48,88	57,31
206A_C	Grote Beer 67	7,50	56,98	52,80	49,83	58,26
207A_A	Grote Beer 69	1,50	54,25	50,08	47,10	55,53
207A_B	Grote Beer 69	4,50	56,30	52,12	49,15	57,58
207A_C	Grote Beer 69	7,50	57,06	52,89	49,91	58,34
208A_A	Grote Beer 71	1,50	54,38	50,20	47,23	55,66
208A_B	Grote Beer 71	4,50	56,49	52,32	49,34	57,77
208A_C	Grote Beer 71	7,50	57,06	52,89	49,91	58,34
209A_A	Grote Beer 73	1,50	54,51	50,34	47,36	55,79
209A_B	Grote Beer 73	4,50	56,57	52,40	49,42	57,85
209A_C	Grote Beer 73	7,50	57,08	52,90	49,93	58,36
210A_A	Grote Beer 75	1,50	54,64	50,46	47,49	55,92
210A_B	Grote Beer 75	4,50	56,64	52,47	49,49	57,92
210A_C	Grote Beer 75	7,50	57,09	52,92	49,94	58,37
211A_A	Grote Beer 77	1,50	54,35	50,18	47,20	55,63
211A_B	Grote Beer 77	4,50	56,62	52,44	49,47	57,90
211A_C	Grote Beer 77	7,50	57,21	53,04	50,06	58,49
212A_A	Grote Beer 79	1,50	54,04	49,87	46,89	55,32
212A_B	Grote Beer 79	4,50	56,33	52,16	49,18	57,61
212A_C	Grote Beer 79	7,50	57,11	52,94	49,96	58,39
213A_A	Grote Beer 81	1,50	53,75	49,57	46,60	55,03
213A_B	Grote Beer 81	4,50	56,00	51,83	48,85	57,28
213A_C	Grote Beer 81	7,50	56,84	52,67	49,69	58,12
214A_A	Grote Beer 83	1,50	53,81	49,64	46,66	55,09
214A_B	Grote Beer 83	4,50	56,14	51,97	48,99	57,42
214A_C	Grote Beer 83	7,50	56,90	52,73	49,75	58,18
215A_A	Grote Beer 85	1,50	53,66	49,49	46,51	54,94
215A_B	Grote Beer 85	4,50	56,18	52,01	49,03	57,46
215A_C	Grote Beer 85	7,50	56,94	52,77	49,80	58,23
216A_A	Grote Beer 42	1,50	47,93	43,76	40,78	49,21
216A_B	Grote Beer 42	4,50	50,39	46,22	43,24	51,67
216A_C	Grote Beer 42	7,50	52,05	47,88	44,90	53,33
217A_A	Grote Beer 44	1,50	47,93	43,76	40,78	49,21
217A_B	Grote Beer 44	4,50	50,43	46,25	43,28	51,71
217A_C	Grote Beer 44	7,50	51,88	47,71	44,73	53,16
218A_A	Grote Beer 46	1,50	47,20	43,03	40,05	48,48
218A_B	Grote Beer 46	4,50	49,93	45,75	42,78	51,21
218A_C	Grote Beer 46	7,50	51,61	47,43	44,46	52,89
219A_A	Grote Beer 48	1,50	46,74	42,57	39,59	48,02
219A_B	Grote Beer 48	4,50	49,48	45,31	42,33	50,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219A_C	Grote Beer 48	7,50	51,26	47,08	44,11	52,54
220A_A	Grote Beer 50	1,50	46,13	41,96	38,98	47,41
220A_B	Grote Beer 50	4,50	48,83	44,66	41,68	50,11
220A_C	Grote Beer 50	7,50	50,78	46,60	43,63	52,06
221A_A	Grote Beer 40	1,50	43,24	39,06	36,09	44,52
221A_B	Grote Beer 40	4,50	49,49	45,32	42,35	50,78
221A_C	Grote Beer 40	7,50	53,31	49,14	46,16	54,59
222A_A	Grote Beer 38	1,50	43,27	39,09	36,12	44,55
222A_B	Grote Beer 38	4,50	49,36	45,18	42,21	50,64
222A_C	Grote Beer 38	7,50	53,24	49,07	46,09	54,52
223A_A	Grote Beer 36	1,50	44,60	40,43	37,45	45,88
223A_B	Grote Beer 36	4,50	50,68	46,51	43,53	51,96
223A_C	Grote Beer 36	7,50	53,53	49,36	46,38	54,81
224A_A	Grote Beer 34	1,50	44,55	40,38	37,40	45,83
224A_B	Grote Beer 34	4,50	50,46	46,29	43,31	51,74
224A_C	Grote Beer 34	7,50	53,39	49,22	46,24	54,67
225A_A	Grote Beer 32	1,50	43,80	39,63	36,65	45,08
225A_B	Grote Beer 32	4,50	50,36	46,18	43,21	51,64
225A_C	Grote Beer 32	7,50	53,40	49,23	46,25	54,68
226A_A	Grote Beer 30	1,50	42,79	38,61	35,64	44,07
226A_B	Grote Beer 30	4,50	49,45	45,28	42,30	50,73
226A_C	Grote Beer 30	7,50	53,27	49,10	46,12	54,55
227A_A	Grote Beer 28	1,50	44,20	40,03	37,05	45,48
227A_B	Grote Beer 28	4,50	50,04	45,87	42,89	51,32
227A_C	Grote Beer 28	7,50	53,39	49,22	46,24	54,67
228A_A	Grote Beer 26	1,50	44,37	40,20	37,22	45,65
228A_B	Grote Beer 26	4,50	50,22	46,05	43,07	51,50
228A_C	Grote Beer 26	7,50	53,40	49,23	46,25	54,68
229A_A	Grote Beer 24	1,50	44,65	40,47	37,50	45,93
229A_B	Grote Beer 24	4,50	50,38	46,21	43,23	51,66
229A_C	Grote Beer 24	7,50	53,47	49,30	46,32	54,75
230A_A	Grote Beer 22	1,50	40,69	36,52	33,54	41,97
230A_B	Grote Beer 22	4,50	48,22	44,05	41,07	49,50
230A_C	Grote Beer 22	7,50	51,94	47,77	44,79	53,22
231A_A	Grote Beer 20	1,50	41,64	37,47	34,49	42,92
231A_B	Grote Beer 20	4,50	48,42	44,25	41,27	49,70
231A_C	Grote Beer 20	7,50	51,75	47,57	44,60	53,03
232A_A	Grote Beer 18	1,50	39,87	35,70	32,72	41,15
232A_B	Grote Beer 18	4,50	48,19	44,01	41,04	49,47
232A_C	Grote Beer 18	7,50	51,47	47,30	44,32	52,75
233A_A	Grote Beer 16	1,50	40,62	36,45	33,47	41,90
233A_B	Grote Beer 16	4,50	48,27	44,10	41,12	49,55
233A_C	Grote Beer 16	7,50	51,14	46,96	43,99	52,42
234A_A	Grote Beer 14	1,50	40,82	36,65	33,67	42,10
234A_B	Grote Beer 14	4,50	48,65	44,47	41,50	49,93
234A_C	Grote Beer 14	7,50	51,00	46,83	43,86	52,29
235A_A	Grote Beer 25	1,50	43,01	38,84	35,86	44,29
235A_B	Grote Beer 25	4,50	49,93	45,76	42,78	51,21
235A_C	Grote Beer 25	7,50	51,56	47,39	44,41	52,84
236A_A	Grote Beer 23	1,50	42,52	38,35	35,37	43,80
236A_B	Grote Beer 23	4,50	49,78	45,61	42,63	51,06
236A_C	Grote Beer 23	7,50	51,39	47,22	44,24	52,67
237A_A	Grote Beer 21	1,50	41,90	37,73	34,75	43,18
237A_B	Grote Beer 21	4,50	49,74	45,57	42,59	51,02
237A_C	Grote Beer 21	7,50	50,98	46,81	43,83	52,26
238A_A	Grote Beer 19	1,50	40,34	36,17	33,19	41,62
238A_B	Grote Beer 19	4,50	48,99	44,82	41,84	50,27
238A_C	Grote Beer 19	7,50	50,51	46,34	43,36	51,79
239A_A	Grote Beer 17	1,50	41,95	37,77	34,80	43,23
239A_B	Grote Beer 17	4,50	50,62	46,45	43,47	51,90
239A_C	Grote Beer 17	7,50	52,74	48,57	45,59	54,02
240A_A	Grote Beer 15	1,50	43,32	39,15	36,17	44,60
240A_B	Grote Beer 15	4,50	50,84	46,67	43,69	52,12
240A_C	Grote Beer 15	7,50	52,87	48,70	45,72	54,15
241A_A	Grote Beer 13	1,50	43,05	38,88	35,90	44,33
241A_B	Grote Beer 13	4,50	49,45	45,28	42,30	50,73
241A_C	Grote Beer 13	7,50	51,43	47,26	44,28	52,71
242A_A	Grote Beer 11	1,50	39,99	35,81	32,84	41,27
242A_B	Grote Beer 11	4,50	48,01	43,84	40,86	49,29
242A_C	Grote Beer 11	7,50	50,21	46,04	43,06	51,49
243A_A	Grote Beer 9	1,50	38,54	34,37	31,39	39,82
243A_B	Grote Beer 9	4,50	47,21	43,03	40,06	48,49
243A_C	Grote Beer 9	7,50	49,44	45,27	42,29	50,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244A_A	Grote Beer 7	1,50	38,86	34,69	31,71	40,14
244A_B	Grote Beer 7	4,50	46,67	42,49	39,52	47,95
244A_C	Grote Beer 7	7,50	48,63	44,46	41,49	49,92
245A_A	Grote Beer 2	1,50	39,89	35,72	32,74	41,17
245A_B	Grote Beer 2	4,50	47,36	43,18	40,21	48,64
245A_C	Grote Beer 2	7,50	49,58	45,41	42,43	50,86
246A_A	Grote Beer 4	1,50	41,15	36,98	34,00	42,43
246A_B	Grote Beer 4	4,50	48,31	44,14	41,16	49,59
246A_C	Grote Beer 4	7,50	49,56	45,39	42,41	50,84
247A_A	Grote Beer 1	1,50	38,81	34,63	31,66	40,09
247A_B	Grote Beer 1	4,50	47,11	42,94	39,96	48,39
247A_C	Grote Beer 1	7,50	49,57	45,40	42,42	50,85
248A_A	Grote Beer 6	1,50	40,55	36,38	33,40	41,83
248A_B	Grote Beer 6	4,50	47,65	43,48	40,50	48,93
248A_C	Grote Beer 6	7,50	50,10	45,93	42,95	51,38
249A_A	Grote Beer 8	1,50	40,63	36,46	33,48	41,91
249A_B	Grote Beer 8	4,50	47,00	42,82	39,85	48,28
249A_C	Grote Beer 8	7,50	49,66	45,49	42,51	50,94
250A_A	Grote Beer 10	1,50	40,48	36,31	33,33	41,76
250A_B	Grote Beer 10	4,50	46,93	42,76	39,78	48,21
250A_C	Grote Beer 10	7,50	49,48	45,31	42,33	50,76
251A_A	Grote Beer 12	1,50	40,39	36,22	33,24	41,67
251A_B	Grote Beer 12	4,50	46,34	42,17	39,19	47,62
251A_C	Grote Beer 12	7,50	49,04	44,87	41,89	50,32
252A_A	Kleine Beer 15	1,50	37,66	33,48	30,51	38,94
253A_A	Kleine Beer 17	1,50	43,29	39,12	36,14	44,57
254A_A	Kleine Beer 13	1,50	39,54	35,37	32,39	40,82
254A_B	Kleine Beer 13	4,50	45,81	41,64	38,66	47,09
254A_C	Kleine Beer 13	7,50	48,23	44,06	41,08	49,51
255A_A	Kleine Beer 11	1,50	39,80	35,63	32,65	41,08
255A_B	Kleine Beer 11	4,50	45,98	41,81	38,83	47,26
255A_C	Kleine Beer 11	7,50	48,23	44,06	41,08	49,51
256A_A	Kleine Beer 9	1,50	39,31	35,14	32,16	40,59
256A_B	Kleine Beer 9	4,50	45,43	41,25	38,28	46,71
256A_C	Kleine Beer 9	7,50	48,04	43,87	40,89	49,32
257A_A	Kleine Beer 7	1,50	39,56	35,39	32,41	40,84
257A_B	Kleine Beer 7	4,50	45,45	41,27	38,30	46,73
257A_C	Kleine Beer 7	7,50	48,01	43,84	40,86	49,29
258A_A	Kleine Beer 5	1,50	39,83	35,66	32,68	41,11
258A_B	Kleine Beer 5	4,50	45,38	41,21	38,23	46,66
258A_C	Kleine Beer 5	7,50	47,89	43,72	40,74	49,17
259A_A	Kleine Beer 3	1,50	40,25	36,08	33,10	41,53
259A_B	Kleine Beer 3	4,50	45,61	41,43	38,46	46,89
259A_C	Kleine Beer 3	7,50	47,86	43,69	40,71	49,14
260A_A	Kleine Beer 3A	1,50	39,68	35,50	32,53	40,96
260A_B	Kleine Beer 3A	4,50	45,72	41,54	38,57	47,00
260A_C	Kleine Beer 3A	7,50	47,46	43,28	40,31	48,74
261A_A	Kleine Beer 3B	1,50	39,85	35,67	32,70	41,13
261A_B	Kleine Beer 3B	4,50	46,09	41,91	38,94	47,37
261A_C	Kleine Beer 3B	7,50	47,77	43,60	40,62	49,05
262A_A	Kleine Beer 3C	1,50	39,36	35,18	32,21	40,64
262A_B	Kleine Beer 3C	4,50	45,73	41,56	38,59	47,02
262A_C	Kleine Beer 3C	7,50	47,73	43,55	40,58	49,01
263A_A	Kleine Beer 3D	1,50	38,96	34,78	31,81	40,24
263A_B	Kleine Beer 3D	4,50	45,61	41,44	38,46	46,89
263A_C	Kleine Beer 3D	7,50	47,65	43,48	40,50	48,93
264A_A	Kleine Beer 19	1,50	38,13	33,96	30,98	39,41
264A_B	Kleine Beer 19	4,50	45,60	41,42	38,45	46,88
264A_C	Kleine Beer 19	7,50	47,77	43,59	40,62	49,05
265A_A	Kleine Beer 21	1,50	37,92	33,74	30,77	39,20
265A_B	Kleine Beer 21	4,50	45,20	41,03	38,05	46,48
265A_C	Kleine Beer 21	7,50	47,72	43,55	40,57	49,00
266A_A	Kleine Beer 23	1,50	37,39	33,22	30,24	38,67
266A_B	Kleine Beer 23	4,50	45,12	40,94	37,97	46,40
266A_C	Kleine Beer 23	7,50	47,42	43,25	40,27	48,70
267A_A	Kleine Beer 25	1,50	37,30	33,12	30,15	38,58
267A_B	Kleine Beer 25	4,50	45,21	41,03	38,06	46,49
267A_C	Kleine Beer 25	7,50	47,31	43,14	40,16	48,59
268A_A	Kleine Beer 27	1,50	36,49	32,32	29,34	37,77
268A_B	Kleine Beer 27	4,50	44,55	40,38	37,40	45,83
268A_C	Kleine Beer 27	7,50	47,18	43,01	40,03	48,46
269A_A	Grote Beer 5	1,50	39,05	34,88	31,90	40,33
269A_B	Grote Beer 5	4,50	45,79	41,62	38,64	47,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269A_C	Grote Beer 5	7,50	47,97	43,79	40,82	49,25
270A_A	Zevengesternte 8	1,50	51,94	47,77	44,79	53,22
270A_B	Zevengesternte 8	4,50	54,31	50,14	47,16	55,59
270A_C	Zevengesternte 8	7,50	54,26	50,08	47,11	55,54
271A_A	Zevengesternte 9	1,50	51,87	47,70	44,72	53,15
271A_B	Zevengesternte 9	4,50	54,32	50,14	47,17	55,60
271A_C	Zevengesternte 9	7,50	53,78	49,61	46,64	55,07
272A_A	Zevengesternte 10	1,50	50,87	46,70	43,73	52,16
272A_B	Zevengesternte 10	4,50	53,25	49,08	46,10	54,53
272A_C	Zevengesternte 10	7,50	53,25	49,08	46,10	54,53
273A_A	Zevengesternte 11	1,50	48,62	44,45	41,47	49,90
273A_B	Zevengesternte 11	4,50	51,28	47,11	44,13	52,56
273A_C	Zevengesternte 11	7,50	51,82	47,64	44,67	53,10
274A_A	Zevengesternte 12	1,50	48,55	44,38	41,40	49,83
274A_B	Zevengesternte 12	4,50	50,99	46,82	43,84	52,27
274A_C	Zevengesternte 12	7,50	51,32	47,15	44,17	52,60
275A_A	Zevengesternte 13	1,50	46,12	41,94	38,97	47,40
275A_B	Zevengesternte 13	4,50	48,88	44,70	41,73	50,16
275A_C	Zevengesternte 13	7,50	50,87	46,70	43,72	52,15
276A_A	Zevengesternte 18	1,50	40,69	36,52	33,54	41,97
276A_B	Zevengesternte 18	4,50	46,30	42,13	39,15	47,58
276A_C	Zevengesternte 18	7,50	50,68	46,51	43,53	51,96
277A_A	Zevengesternte 19	1,50	42,39	38,22	35,24	43,67
277A_B	Zevengesternte 19	4,50	46,70	42,52	39,55	47,98
277A_C	Zevengesternte 19	7,50	50,28	46,11	43,13	51,56
278A_A	Zevengesternte 20	1,50	43,82	39,65	36,67	45,10
278A_B	Zevengesternte 20	4,50	47,41	43,24	40,26	48,69
278A_C	Zevengesternte 20	7,50	50,03	45,85	42,88	51,31
279A_A	Zevengesternte 21	1,50	44,65	40,48	37,50	45,93
279A_B	Zevengesternte 21	4,50	47,92	43,74	40,77	49,20
279A_C	Zevengesternte 21	7,50	50,04	45,87	42,89	51,32
280A_A	Zevengesternte 22	1,50	35,72	31,55	28,57	37,00
280A_B	Zevengesternte 22	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
280A_C	Zevengesternte 22	7,50	44,79	40,62	37,64	46,07
281A_A	Zevengesternte 23	1,50	34,86	30,69	27,71	36,14
281A_B	Zevengesternte 23	4,50	40,92	36,74	33,77	42,20
281A_C	Zevengesternte 23	7,50	45,53	41,35	38,38	46,81
282A_A	Zevengesternte 24	1,50	37,53	33,36	30,38	38,81
282A_B	Zevengesternte 24	4,50	41,98	37,81	34,83	43,26
282A_C	Zevengesternte 24	7,50	44,96	40,78	37,81	46,24
283A_A	Zevengesternte 25	1,50	36,75	32,58	29,60	38,03
283A_B	Zevengesternte 25	4,50	41,81	37,64	34,66	43,09
283A_C	Zevengesternte 25	7,50	45,22	41,05	38,08	46,51
284A_A	Zevengesternte 26	1,50	37,13	32,96	29,98	38,41
284A_B	Zevengesternte 26	4,50	41,77	37,60	34,62	43,05
284A_C	Zevengesternte 26	7,50	44,93	40,75	37,78	46,21
285A_A	Zevengesternte 27	1,50	37,25	33,08	30,10	38,53
285A_B	Zevengesternte 27	4,50	41,93	37,76	34,78	43,21
285A_C	Zevengesternte 27	7,50	45,59	41,42	38,44	46,87
286A_A	Zevengesternte 17	1,50	42,55	38,37	35,40	43,83
286A_B	Zevengesternte 17	4,50	45,78	41,61	38,63	47,06
286A_C	Zevengesternte 17	7,50	49,38	45,21	42,23	50,66
287A_A	Zevengesternte 16	1,50	43,24	39,07	36,09	44,52
287A_B	Zevengesternte 16	4,50	46,10	41,93	38,95	47,38
287A_C	Zevengesternte 16	7,50	49,85	45,68	42,70	51,13
288A_A	Zevengesternte 15	1,50	42,15	37,97	35,00	43,43
288A_B	Zevengesternte 15	4,50	45,56	41,39	38,41	46,84
288A_C	Zevengesternte 15	7,50	50,44	46,27	43,29	51,72
289A_A	Zevengesternte 14	1,50	40,96	36,79	33,81	42,24
289A_B	Zevengesternte 14	4,50	44,84	40,67	37,69	46,12
289A_C	Zevengesternte 14	7,50	50,46	46,28	43,31	51,74
290A_A	Zevengesternte 4	1,50	48,96	44,79	41,82	50,25
290A_B	Zevengesternte 4	4,50	51,29	47,12	44,14	52,57
290A_C	Zevengesternte 4	7,50	52,86	48,69	45,71	54,14
291A_A	Zevengesternte 5	1,50	49,86	45,69	42,72	51,15
291A_B	Zevengesternte 5	4,50	52,19	48,01	45,04	53,47
291A_C	Zevengesternte 5	7,50	53,18	49,00	46,03	54,46
292A_A	Zevengesternte 6	1,50	51,53	47,36	44,38	52,81
292A_B	Zevengesternte 6	4,50	53,79	49,61	46,64	55,07
292A_C	Zevengesternte 6	7,50	53,60	49,42	46,45	54,88
293A_A	Zevengesternte 7	1,50	51,43	47,26	44,28	52,71
293A_B	Zevengesternte 7	4,50	53,86	49,69	46,71	55,14
293A_C	Zevengesternte 7	7,50	54,19	50,02	47,04	55,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
294A_A	Orion 28	1,50	50,79	46,62	43,65	52,08
294A_B	Orion 28	4,50	53,12	48,94	45,97	54,40
294A_C	Orion 28	7,50	53,93	49,76	46,78	55,21
295A_A	Orion 29	1,50	50,42	46,25	43,27	51,70
295A_B	Orion 29	4,50	52,62	48,45	45,47	53,90
295A_C	Orion 29	7,50	53,38	49,20	46,23	54,66
296A_A	Orion 30	1,50	49,69	45,52	42,54	50,97
296A_B	Orion 30	4,50	51,91	47,74	44,76	53,19
296A_C	Orion 30	7,50	52,73	48,56	45,58	54,01
297A_A	Orion 31	1,50	44,24	40,07	37,09	45,52
297A_B	Orion 31	4,50	46,74	42,57	39,59	48,02
297A_C	Orion 31	7,50	51,31	47,14	44,16	52,59
298A_A	Orion 32	1,50	47,30	43,12	40,15	48,58
298A_B	Orion 32	4,50	49,48	45,31	42,33	50,76
298A_C	Orion 32	7,50	51,19	47,02	44,04	52,47
299A_A	Orion 27	1,50	51,45	47,28	44,30	52,73
299A_B	Orion 27	4,50	54,09	49,92	46,95	55,38
299A_C	Orion 27	7,50	54,94	50,77	47,79	56,22
300A_A	Orion 26	1,50	51,81	47,64	44,66	53,09
300A_B	Orion 26	4,50	54,33	50,16	47,18	55,61
300A_C	Orion 26	7,50	53,68	49,50	46,53	54,96
301A_A	Orion 25	1,50	49,56	45,39	42,42	50,85
301A_B	Orion 25	4,50	52,00	47,82	44,85	53,28
301A_C	Orion 25	7,50	53,26	49,08	46,11	54,54
302A_A	Orion 24	1,50	49,05	44,88	41,90	50,33
302A_B	Orion 24	4,50	51,38	47,21	44,23	52,66
302A_C	Orion 24	7,50	53,11	48,93	45,96	54,39
303A_A	Orion 23	1,50	48,37	44,20	41,23	49,66
303A_B	Orion 23	4,50	50,71	46,54	43,56	51,99
303A_C	Orion 23	7,50	52,85	48,68	45,70	54,13
304A_A	Zevengesternte 1	1,50	43,64	39,46	36,49	44,92
304A_B	Zevengesternte 1	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
304A_C	Zevengesternte 1	7,50	52,59	48,42	45,45	53,88
305A_A	Zevengesternte 2	1,50	45,59	41,42	38,44	46,87
305A_B	Zevengesternte 2	4,50	48,46	44,28	41,31	49,74
305A_C	Zevengesternte 2	7,50	52,64	48,46	45,49	53,92
306A_A	Zevengesternte 3	1,50	46,17	42,00	39,02	47,45
306A_B	Zevengesternte 3	4,50	48,83	44,66	41,68	50,11
306A_C	Zevengesternte 3	7,50	52,63	48,46	45,48	53,91
307A_A	Zevengesternte 28	1,50	38,40	34,22	31,25	39,68
307A_B	Zevengesternte 28	4,50	43,55	39,38	36,40	44,83
307A_C	Zevengesternte 28	7,50	49,25	45,08	42,11	50,54
308A_A	Zevengesternte 29	1,50	39,37	35,20	32,22	40,65
308A_B	Zevengesternte 29	4,50	43,75	39,57	36,60	45,03
308A_C	Zevengesternte 29	7,50	48,71	44,53	41,56	49,99
309A_A	Zevengesternte 30	1,50	39,24	35,07	32,09	40,52
309A_B	Zevengesternte 30	4,50	43,40	39,22	36,25	44,68
309A_C	Zevengesternte 30	7,50	48,33	44,15	41,18	49,61
310A_A	Zevengesternte 31	1,50	40,27	36,10	33,12	41,55
310A_B	Zevengesternte 31	4,50	43,75	39,57	36,60	45,03
310A_C	Zevengesternte 31	7,50	48,22	44,04	41,07	49,50
311A_A	Orion 18	1,50	38,89	34,72	31,74	40,17
311A_B	Orion 18	4,50	43,63	39,45	36,48	44,91
311A_C	Orion 18	7,50	45,74	41,57	38,59	47,02
312A_A	Orion 17	1,50	39,79	35,61	32,64	41,07
312A_B	Orion 17	4,50	44,26	40,09	37,12	45,55
312A_C	Orion 17	7,50	45,69	41,51	38,54	46,97
313A_A	Orion 16	1,50	39,63	35,46	32,48	40,91
313A_B	Orion 16	4,50	44,15	39,98	37,00	45,43
313A_C	Orion 16	7,50	46,66	42,49	39,51	47,94
314A_A	Orion 15	1,50	40,26	36,09	33,11	41,54
314A_B	Orion 15	4,50	44,16	39,98	37,01	45,44
314A_C	Orion 15	7,50	46,60	42,42	39,45	47,88
315A_A	Orion 14	1,50	40,64	36,46	33,49	41,92
315A_B	Orion 14	4,50	44,29	40,12	37,14	45,57
315A_C	Orion 14	7,50	46,25	42,08	39,10	47,53
316A_A	Orion 13	1,50	40,52	36,34	33,37	41,80
316A_B	Orion 13	4,50	44,56	40,38	37,41	45,84
316A_C	Orion 13	7,50	46,25	42,07	39,10	47,53
317A_A	Orion 19	1,50	37,22	33,05	30,07	38,50
317A_B	Orion 19	4,50	42,56	38,39	35,41	43,84
317A_C	Orion 19	7,50	45,85	41,67	38,70	47,13
318A_A	Orion 20	1,50	41,72	37,55	34,57	43,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
318A_B	Orion 20	4,50	44,72	40,55	37,57	46,00
318A_C	Orion 20	7,50	47,18	43,00	40,03	48,46
319A_A	Orion 21	1,50	40,96	36,79	33,81	42,24
319A_B	Orion 21	4,50	43,59	39,42	36,44	44,87
319A_C	Orion 21	7,50	46,89	42,71	39,74	48,17
320A_A	Orion 22	1,50	43,09	38,92	35,95	44,38
320A_B	Orion 22	4,50	45,70	41,53	38,55	46,98
320A_C	Orion 22	7,50	48,08	43,91	40,93	49,36
321A_A	Wagenman 17	1,50	45,26	41,08	38,11	46,54
321A_B	Wagenman 17	4,50	48,10	43,92	40,95	49,38
321A_C	Wagenman 17	7,50	52,58	48,41	45,43	53,86
322A_A	Wagenman 16	1,50	47,03	42,86	39,89	48,32
322A_B	Wagenman 16	4,50	49,55	45,38	42,40	50,83
322A_C	Wagenman 16	7,50	52,90	48,73	45,75	54,18
323A_A	Wagenman 15	1,50	46,79	42,62	39,64	48,07
323A_B	Wagenman 15	4,50	49,05	44,88	41,90	50,33
323A_C	Wagenman 15	7,50	52,84	48,66	45,69	54,12
324A_A	Wagenman 14	1,50	53,44	49,27	46,29	54,72
324A_B	Wagenman 14	4,50	56,11	51,94	48,96	57,39
324A_C	Wagenman 14	7,50	56,87	52,70	49,73	58,16
325A_A	Wagenman 13	1,50	53,91	49,74	46,76	55,19
325A_B	Wagenman 13	4,50	56,25	52,07	49,10	57,53
325A_C	Wagenman 13	7,50	56,91	52,74	49,76	58,19
326A_A	Wagenman 12	1,50	53,91	49,73	46,76	55,19
326A_B	Wagenman 12	4,50	56,02	51,84	48,87	57,30
326A_C	Wagenman 12	7,50	56,65	52,48	49,50	57,93
327A_A	Wagenman 11	1,50	54,10	49,92	46,95	55,38
327A_B	Wagenman 11	4,50	55,98	51,80	48,83	57,26
327A_C	Wagenman 11	7,50	56,64	52,46	49,49	57,92
328A_A	Wagenman 10	1,50	53,69	49,52	46,54	54,97
328A_B	Wagenman 10	4,50	55,64	51,47	48,49	56,92
328A_C	Wagenman 10	7,50	56,43	52,26	49,28	57,71
329A_A	Wagenman 9	1,50	53,66	49,49	46,52	54,95
329A_B	Wagenman 9	4,50	55,65	51,48	48,50	56,93
329A_C	Wagenman 9	7,50	56,42	52,24	49,27	57,70
330A_A	Wagenman 6	1,50	46,23	42,06	39,08	47,51
330A_B	Wagenman 6	4,50	47,62	43,45	40,48	48,91
330A_C	Wagenman 6	7,50	49,50	45,32	42,35	50,78
331A_A	Wagenman 5	1,50	46,70	42,53	39,56	47,99
331A_B	Wagenman 5	4,50	48,17	43,99	41,02	49,45
331A_C	Wagenman 5	7,50	49,57	45,39	42,42	50,85
332A_A	Wagenman 8	1,50	46,34	42,16	39,19	47,62
332A_B	Wagenman 8	4,50	48,24	44,07	41,09	49,52
332A_C	Wagenman 8	7,50	51,22	47,04	44,07	52,50
333A_A	Wagenman 7	1,50	46,37	42,19	39,22	47,65
333A_B	Wagenman 7	4,50	48,32	44,15	41,17	49,60
333A_C	Wagenman 7	7,50	51,10	46,93	43,95	52,38
334A_A	Wagenman 3	1,50	41,79	37,62	34,64	43,07
334A_B	Wagenman 3	4,50	45,44	41,26	38,29	46,72
334A_C	Wagenman 3	7,50	50,90	46,73	43,75	52,18
335A_A	Wagenman 4	1,50	43,80	39,63	36,65	45,08
335A_B	Wagenman 4	4,50	46,68	42,50	39,53	47,96
335A_C	Wagenman 4	7,50	50,92	46,75	43,77	52,20
336A_A	Wagenman 2	1,50	44,60	40,42	37,45	45,88
336A_B	Wagenman 2	4,50	47,41	43,24	40,26	48,69
336A_C	Wagenman 2	7,50	50,72	46,54	43,57	52,00
337A_A	Wagenman 1	1,50	45,34	41,17	38,19	46,62
337A_B	Wagenman 1	4,50	47,91	43,74	40,76	49,19
337A_C	Wagenman 1	7,50	50,98	46,81	43,83	52,26
338A_A	Pegasus 21	1,50	40,07	35,90	32,93	41,36
338A_B	Pegasus 21	4,50	43,20	39,03	36,05	44,48
338A_C	Pegasus 21	7,50	45,20	41,02	38,05	46,48
339A_A	Pegasus 23	1,50	39,57	35,40	32,42	40,85
339A_B	Pegasus 23	4,50	42,64	38,47	35,49	43,92
339A_C	Pegasus 23	7,50	44,82	40,65	37,67	46,10
340A_A	Pegasus 29	1,50	41,99	37,81	34,84	43,27
340A_B	Pegasus 29	4,50	44,95	40,78	37,80	46,23
340A_C	Pegasus 29	7,50	46,68	42,51	39,53	47,96
341A_A	Pegasus 38	1,50	43,30	39,13	36,15	44,58
341A_B	Pegasus 38	4,50	45,37	41,20	38,22	46,65
341A_C	Pegasus 38	7,50	46,97	42,79	39,82	48,25
342A_A	Pegasus 36	1,50	43,06	38,89	35,91	44,34
342A_B	Pegasus 36	4,50	45,34	41,17	38,19	46,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
342A_C	Pegasus 36	7,50	46,87	42,69	39,72	48,15
343A_A	Pegasus 34	1,50	39,84	35,67	32,69	41,12
343A_B	Pegasus 34	4,50	43,07	38,89	35,92	44,35
343A_C	Pegasus 34	7,50	44,38	40,21	37,23	45,66
344A_A	Pegasus 32	1,50	38,67	34,49	31,52	39,95
344A_B	Pegasus 32	4,50	41,88	37,71	34,73	43,16
344A_C	Pegasus 32	7,50	43,72	39,55	36,57	45,00
345A_A	Pegasus 30	1,50	38,08	33,90	30,93	39,36
345A_B	Pegasus 30	4,50	42,36	38,19	35,21	43,64
345A_C	Pegasus 30	7,50	43,46	39,29	36,31	44,74
346A_A	Pegasus 28	1,50	38,25	34,08	31,10	39,53
346A_B	Pegasus 28	4,50	42,14	37,96	34,99	43,42
346A_C	Pegasus 28	7,50	43,16	38,99	36,01	44,44
347A_A	Markerstraat 21	1,50	48,18	44,00	41,03	49,46
347A_B	Markerstraat 21	4,50	49,42	45,25	42,27	50,70
348A_A	Markerstraat 19	1,50	47,83	43,65	40,68	49,11
348A_B	Markerstraat 19	4,50	49,13	44,95	41,98	50,41
349A_A	Markerstraat 17	1,50	47,91	43,74	40,76	49,19
349A_B	Markerstraat 17	4,50	49,21	45,04	42,06	50,49
350A_A	Markerstraat 15	1,50	47,95	43,78	40,80	49,23
350A_B	Markerstraat 15	4,50	49,25	45,08	42,10	50,53
351A_A	Markerstraat 13	1,50	47,80	43,63	40,65	49,08
351A_B	Markerstraat 13	4,50	49,12	44,95	41,97	50,40
352A_A	Markerstraat 11	1,50	47,89	43,71	40,74	49,17
352A_B	Markerstraat 11	4,50	49,23	45,06	42,08	50,51
353A_A	Markerstraat 9	1,50	48,13	43,95	40,98	49,41
353A_B	Markerstraat 9	4,50	49,44	45,26	42,29	50,72
353B_A	Markerstraat 9	1,50	48,34	44,16	41,19	49,62
353B_B	Markerstraat 9	4,50	49,78	45,61	42,63	51,06
354A_A	Pampusstraat 12-46	1,50	47,31	43,13	40,16	48,59
354A_B	Pampusstraat 12-46	4,50	49,75	45,57	42,60	51,03
354A_C	Pampusstraat 12-46	7,50	50,39	46,22	43,24	51,67
354B_A	Pampusstraat 12-46	1,50	45,77	41,59	38,62	47,05
354B_B	Pampusstraat 12-46	4,50	47,10	42,92	39,95	48,38
354B_C	Pampusstraat 12-46	7,50	48,18	44,01	41,03	49,46
355A_A	Markerstraat 3	1,50	45,97	41,79	38,82	47,25
355A_B	Markerstraat 3	4,50	49,41	45,24	42,26	50,69
356A_A	Markerstraat 2	1,50	44,94	40,77	37,79	46,22
356A_B	Markerstraat 2	4,50	49,26	45,08	42,11	50,54
357A_A	Markerstraat 1	1,50	44,59	40,42	37,44	45,87
357A_B	Markerstraat 1	4,50	49,13	44,96	41,98	50,41
358A_A	Straatweg 11	1,50	46,44	42,27	39,29	47,72
358A_A	Straatweg 7	1,50	41,35	37,18	34,21	42,64
358A_A	Straatweg 9	1,50	43,51	39,34	36,36	44,79
358A_A	Zuiderzeestraat 2	1,50	44,69	40,52	37,54	45,97
358A_A	Zuiderzeestraat 4	1,50	39,89	35,71	32,74	41,17
358A_B	Straatweg 11	4,50	49,20	45,03	42,05	50,48
358A_B	Straatweg 7	4,50	45,68	41,50	38,53	46,96
358A_B	Straatweg 9	4,50	46,93	42,76	39,78	48,21
358A_B	Zuiderzeestraat 2	4,50	46,07	41,90	38,92	47,35
358A_B	Zuiderzeestraat 4	4,50	45,57	41,39	38,42	46,85
359A_A	Zuiderzeestraat 6	1,50	42,39	38,22	35,24	43,67
359A_B	Zuiderzeestraat 6	4,50	45,56	41,39	38,41	46,84
360A_A	Zuiderzeestraat 8	1,50	35,93	31,76	28,78	37,21
360A_B	Zuiderzeestraat 8	4,50	45,42	41,25	38,27	46,70
361A_A	Zuiderzeestraat 10	1,50	38,09	33,91	30,94	39,37
361A_B	Zuiderzeestraat 10	4,50	45,36	41,19	38,21	46,64
362A_A	Zuiderzeestraat 12	1,50	36,50	32,32	29,35	37,78
362A_B	Zuiderzeestraat 12	4,50	45,41	41,24	38,26	46,69
363A_A	Zuiderzeestraat 14	1,50	38,15	33,97	31,00	39,43
363A_B	Zuiderzeestraat 14	4,50	46,66	42,48	39,51	47,94
364A_A	Zuiderzeestraat 16	1,50	38,52	34,35	31,37	39,80
364A_B	Zuiderzeestraat 16	4,50	46,46	42,29	39,31	47,74
365A_A	Zuiderzeestraat 18	1,50	38,65	34,48	31,50	39,93
365A_B	Zuiderzeestraat 18	4,50	46,23	42,05	39,08	47,51
366A_A	Zuiderzeestraat 20	1,50	39,15	34,97	32,00	40,43
366A_B	Zuiderzeestraat 20	4,50	45,95	41,78	38,80	47,23
367A_A	Zuiderzeestraat 22	1,50	40,74	36,57	33,59	42,02
367A_B	Zuiderzeestraat 22	4,50	45,71	41,53	38,56	46,99
368A_A	Zuiderzeestraat 24	1,50	40,96	36,79	33,81	42,24
368A_B	Zuiderzeestraat 24	4,50	45,36	41,19	38,21	46,64
369A_A	Zuiderzeestraat 26	1,50	42,14	37,96	34,99	43,42
369A_B	Zuiderzeestraat 26	4,50	45,50	41,32	38,35	46,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
370A_A	Zuiderzeestraat 28	1,50	42,07	37,90	34,93	43,36
370A_B	Zuiderzeestraat 28	4,50	45,08	40,91	37,94	46,37
371A_A	Zuiderzeestraat 30	1,50	41,05	36,88	33,91	42,34
371A_B	Zuiderzeestraat 30	4,50	44,40	40,23	37,25	45,68
372A_A	Zuiderzeestraat 32	1,50	40,72	36,55	33,58	42,01
372A_B	Zuiderzeestraat 32	4,50	44,05	39,88	36,90	45,33
373A_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	39,49	35,32	32,34	40,77
373A_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	43,37	39,19	36,22	44,65
374A_A	Zuiderzeestraat 36	1,50	38,75	34,58	31,61	40,04
374A_B	Zuiderzeestraat 36	4,50	42,96	38,78	35,81	44,24
375A_A	Zuiderzeestraat 38	1,50	34,99	30,81	27,84	36,27
375A_B	Zuiderzeestraat 38	4,50	40,07	35,89	32,92	41,35
376A_A	Zuiderzeestraat 40	1,50	33,88	29,71	26,73	35,16
376A_B	Zuiderzeestraat 40	4,50	37,27	33,10	30,12	38,55
377A_A	Zuiderzeestraat 42	1,50	38,89	34,72	31,74	40,17
377A_B	Zuiderzeestraat 42	4,50	40,99	36,82	33,84	42,27
378A_A	Betelgeuze 4	1,50	38,15	33,98	31,00	39,43
379A_A	Sirius 17	1,50	43,95	39,78	36,80	45,23
379A_B	Sirius 17	4,50	46,76	42,59	39,61	48,04
380A_A	Sirius 15	1,50	41,53	37,36	34,38	42,81
380A_B	Sirius 15	4,50	45,20	41,02	38,05	46,48
381A_A	Sirius 13	1,50	40,95	36,78	33,80	42,23
381A_B	Sirius 13	4,50	44,27	40,10	37,12	45,55
382A_A	Sirius 11	1,50	42,01	37,83	34,86	43,29
382A_B	Sirius 11	4,50	45,01	40,84	37,86	46,29
383A_A	Sirius 9	1,50	37,96	33,79	30,81	39,24
383A_B	Sirius 9	4,50	43,34	39,16	36,19	44,62
384A_A	Sirius 7	1,50	37,99	33,82	30,84	39,27
384A_B	Sirius 7	4,50	42,91	38,74	35,76	44,19
385A_A	Sirius 5	1,50	39,34	35,17	32,19	40,62
385A_B	Sirius 5	4,50	43,46	39,29	36,31	44,74
386A_A	Sirius 3	1,50	39,91	35,74	32,76	41,19
386A_B	Sirius 3	4,50	43,95	39,78	36,80	45,23
387A_A	Sirius 19	1,50	45,36	41,19	38,21	46,64
387A_B	Sirius 19	4,50	47,51	43,34	40,36	48,79
388A_A	Sirius 21	1,50	47,27	43,09	40,12	48,55
388A_B	Sirius 21	4,50	49,31	45,14	42,17	50,60
389A_A	Sirius 23	1,50	46,77	42,60	39,62	48,05
389A_B	Sirius 23	4,50	48,73	44,56	41,58	50,01
390A_A	Sirius 25	1,50	50,51	46,34	43,36	51,79
390A_B	Sirius 25	4,50	52,36	48,19	45,21	53,64
391A_A	Sirius 27	1,50	54,16	49,99	47,01	55,44
391A_B	Sirius 27	4,50	55,94	51,76	48,79	57,22
392A_A	Sirius 29	1,50	53,50	49,32	46,35	54,78
392A_B	Sirius 29	4,50	55,57	51,40	48,42	56,85
393A_A	Sirius 31	1,50	53,53	49,35	46,38	54,81
393A_B	Sirius 31	4,50	55,64	51,46	48,49	56,92
394A_A	Sirius 33	1,50	52,75	48,58	45,60	54,03
394A_B	Sirius 33	4,50	55,15	50,98	48,00	56,43
395A_A	Sirius 54	1,50	50,37	46,20	43,22	51,65
395A_B	Sirius 54	4,50	52,14	47,96	44,99	53,42
396A_A	Sirius 52	1,50	41,09	36,92	33,94	42,37
396A_B	Sirius 52	4,50	43,21	39,03	36,06	44,49
397A_A	Sirius 50	1,50	41,48	37,31	34,34	42,77
397A_B	Sirius 50	4,50	43,69	39,52	36,54	44,97
398A_A	Sirius 48	1,50	41,13	36,96	33,98	42,41
398A_B	Sirius 48	4,50	43,45	39,28	36,30	44,73
399A_A	Sirius 46	1,50	49,18	45,01	42,03	50,46
399A_B	Sirius 46	4,50	50,50	46,33	43,35	51,78
400A_A	Sirius 44	1,50	49,23	45,05	42,08	50,51
400A_B	Sirius 44	4,50	50,61	46,44	43,46	51,89
401A_A	Sirius 42	1,50	46,73	42,55	39,58	48,01
401A_B	Sirius 42	4,50	48,34	44,17	41,19	49,62
402A_A	Sirius 40	1,50	48,25	44,08	41,10	49,53
402A_B	Sirius 40	4,50	49,65	45,48	42,50	50,93
403A_A	Sirius 38	1,50	39,76	35,59	32,61	41,04
403A_B	Sirius 38	4,50	43,32	39,15	36,17	44,60
404A_A	Sirius 36	1,50	43,52	39,35	36,37	44,80
404A_B	Sirius 36	4,50	45,51	41,34	38,36	46,79
405A_A	Sirius 34	1,50	45,43	41,26	38,28	46,71
405A_B	Sirius 34	4,50	47,17	43,00	40,02	48,45
406A_A	Sirius 32	1,50	50,44	46,27	43,29	51,72
406A_B	Sirius 32	4,50	52,03	47,85	44,88	53,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407A_A	Sirius 30	1,50	53,18	49,01	46,03	54,46
407A_B	Sirius 30	4,50	54,76	50,59	47,61	56,04
408A_A	Sirius 4	1,50	35,73	31,56	28,59	37,02
408A_B	Sirius 4	4,50	41,35	37,18	34,20	42,63
409A_A	Sirius 6	1,50	38,37	34,20	31,22	39,65
409A_B	Sirius 6	4,50	41,91	37,73	34,76	43,19
410A_A	Sirius 8	1,50	38,81	34,63	31,66	40,09
410A_B	Sirius 8	4,50	42,19	38,02	35,04	43,47
411A_A	Sirius 10	1,50	40,70	36,53	33,55	41,98
411A_B	Sirius 10	4,50	43,22	39,05	36,07	44,50
412A_A	Sirius 12	1,50	42,58	38,41	35,43	43,86
412A_B	Sirius 12	4,50	46,05	41,88	38,90	47,33
413A_A	Sirius 14	1,50	41,21	37,04	34,07	42,50
413A_B	Sirius 14	4,50	43,18	39,01	36,03	44,46
414A_A	Sirius 16	1,50	41,82	37,64	34,67	43,10
414A_B	Sirius 16	4,50	43,84	39,67	36,69	45,12
415A_A	Sirius 18	1,50	43,44	39,27	36,29	44,72
415A_B	Sirius 18	4,50	45,10	40,93	37,95	46,38
416A_A	Sirius 20	1,50	43,99	39,82	36,85	45,28
416A_B	Sirius 20	4,50	45,57	41,40	38,42	46,85
417A_A	Sirius 22	1,50	43,12	38,95	35,97	44,40
417A_B	Sirius 22	4,50	44,91	40,74	37,77	46,20
418A_A	Sirius 24	1,50	48,34	44,17	41,19	49,62
418A_B	Sirius 24	4,50	49,79	45,61	42,64	51,07
419A_A	Sirius 28	1,50	54,02	49,85	46,88	55,31
419A_B	Sirius 28	4,50	55,81	51,64	48,66	57,09
420A_A	Sirius 26	1,50	51,53	47,36	44,38	52,81
420A_B	Sirius 26	4,50	53,35	49,17	46,20	54,63
421A_A	Aldebaran 42	1,50	42,75	38,58	35,60	44,03
421A_B	Aldebaran 42	4,50	45,47	41,30	38,32	46,75
422A_A	Aldebaran 40	1,50	39,69	35,52	32,54	40,97
422A_B	Aldebaran 40	4,50	43,60	39,43	36,46	44,89
423A_A	Aldebaran 40	1,50	38,04	33,87	30,89	39,32
423A_B	Aldebaran 40	4,50	43,45	39,27	36,30	44,73
424A_A	Aldebaran 27	1,50	36,96	32,79	29,81	38,24
424A_B	Aldebaran 27	4,50	42,39	38,21	35,24	43,67
425A_A	Aldebaran 29	1,50	36,18	32,01	29,03	37,46
425A_B	Aldebaran 29	4,50	41,79	37,62	34,64	43,07
426A_A	Aldebaran 25	1,50	37,47	33,30	30,32	38,75
426A_B	Aldebaran 25	4,50	42,34	38,17	35,19	43,62
427A_A	Aldebaran 23	1,50	35,45	31,28	28,30	36,73
427A_B	Aldebaran 23	4,50	41,17	36,99	34,02	42,45
428A_A	Aldebaran 36	1,50	44,12	39,95	36,97	45,40
428A_B	Aldebaran 36	4,50	45,98	41,81	38,83	47,26
429A_A	Aldebaran 34A	1,50	35,99	31,81	28,84	37,27
429A_B	Aldebaran 34A	4,50	40,23	36,06	33,08	41,51
430A_A	Aldebaran 34	1,50	35,64	31,47	28,49	36,92
430A_B	Aldebaran 34	4,50	40,85	36,67	33,70	42,13
431A_A	Aldebaran 32	1,50	36,13	31,95	28,98	37,41
431A_B	Aldebaran 32	4,50	40,79	36,62	33,64	42,07
432A_A	Aldebaran 30	1,50	36,45	32,27	29,30	37,73
432A_B	Aldebaran 30	4,50	41,75	37,58	34,60	43,03
433A_A	Aldebaran 28	1,50	50,43	46,25	43,28	51,71
433A_B	Aldebaran 28	4,50	52,00	47,82	44,85	53,28
434A_A	Aldebaran 15	1,50	39,31	35,14	32,16	40,59
434A_B	Aldebaran 15	4,50	42,54	38,36	35,39	43,82
435A_A	Aldebaran 13	1,50	38,79	34,61	31,64	40,07
435A_B	Aldebaran 13	4,50	42,24	38,07	35,09	43,52
436A_A	Aldebaran 11	1,50	44,09	39,91	36,94	45,37
436A_B	Aldebaran 11	4,50	46,20	42,03	39,05	47,48
437A_A	Aldebaran 9	1,50	44,36	40,19	37,21	45,64
437A_B	Aldebaran 9	4,50	46,34	42,17	39,19	47,62
438A_A	Aldebaran 7	1,50	41,77	37,59	34,62	43,05
438A_B	Aldebaran 7	4,50	44,84	40,66	37,69	46,12
439A_A	Aldebaran 5	1,50	40,23	36,06	33,08	41,51
439A_B	Aldebaran 5	4,50	44,72	40,55	37,57	46,00
440A_A	Aldebaran 3	1,50	39,92	35,75	32,78	41,21
440A_B	Aldebaran 3	4,50	44,85	40,68	37,70	46,13
441A_A	Aldebaran 1	1,50	39,03	34,86	31,88	40,31
441A_B	Aldebaran 1	4,50	44,81	40,64	37,66	46,09
442A_A	Aldebaran 17	1,50	34,95	30,77	27,80	36,23
442A_B	Aldebaran 17	4,50	41,13	36,96	33,99	42,42
443A_A	Aldebaran 19	1,50	36,16	31,98	29,01	37,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
443A_B	Aldebaran 19	4,50	41,80	37,63	34,65	43,08
444A_A	Aldebaran 2	1,50	42,17	38,00	35,02	43,45
444A_B	Aldebaran 2	4,50	45,25	41,07	38,10	46,53
445A_A	Aldebaran 4	1,50	35,96	31,78	28,81	37,24
445A_B	Aldebaran 4	4,50	42,25	38,07	35,10	43,53
446A_A	Aldebaran 6	1,50	38,58	34,40	31,43	39,86
446A_B	Aldebaran 6	4,50	42,93	38,75	35,78	44,21
447A_A	Aldebaran 8	1,50	42,03	37,86	34,88	43,31
447A_B	Aldebaran 8	4,50	45,19	41,02	38,04	46,47
448A_A	Aldebaran 24	1,50	38,33	34,16	31,18	39,61
448A_B	Aldebaran 24	4,50	42,66	38,48	35,51	43,94
449A_A	Aldebaran 22	1,50	47,70	43,53	40,55	48,98
449A_B	Aldebaran 22	4,50	49,61	45,43	42,46	50,89
450A_A	Aldebaran 26	1,50	51,22	47,05	44,07	52,50
450A_B	Aldebaran 26	4,50	52,94	48,76	45,79	54,22
451A_A	Aldebaran 20	1,50	52,81	48,63	45,66	54,09
451A_B	Aldebaran 20	4,50	55,12	50,95	47,97	56,40
452A_A	Aldebaran 18	1,50	53,79	49,62	46,64	55,07
452A_B	Aldebaran 18	4,50	56,30	52,12	49,15	57,58
453A_A	Aldebaran 16A	1,50	54,41	50,23	47,26	55,69
453A_B	Aldebaran 16A	4,50	56,76	52,59	49,61	58,04
454A_A	Aldebaran 16	1,50	52,94	48,76	45,79	54,22
454A_B	Aldebaran 16	4,50	54,90	50,73	47,75	56,18
455A_A	Aldebaran 14	1,50	50,68	46,51	43,53	51,96
455A_B	Aldebaran 14	4,50	52,18	48,01	45,03	53,46
456A_A	Aldebaran 12	1,50	47,34	43,17	40,20	48,63
456A_B	Aldebaran 12	4,50	49,47	45,30	42,32	50,75
457A_A	Aldebaran 10	1,50	46,23	42,05	39,08	47,51
457A_B	Aldebaran 10	4,50	48,87	44,69	41,72	50,15
458A_A	Schorpion 26	1,50	42,56	38,38	35,41	43,84
458A_B	Schorpion 26	4,50	45,04	40,86	37,89	46,32
459A_A	Schorpion 24	1,50	44,02	39,84	36,87	45,30
459A_B	Schorpion 24	4,50	45,89	41,72	38,75	47,18
460A_A	Schorpion 22	1,50	45,20	41,03	38,05	46,48
460A_B	Schorpion 22	4,50	46,98	42,80	39,83	48,26
461A_A	Schorpion 20	1,50	46,33	42,15	39,18	47,61
461A_B	Schorpion 20	4,50	48,37	44,20	41,22	49,65
462A_A	Schorpion 10	1,50	43,86	39,68	36,71	45,14
462A_A	Schorpion 18	1,50	46,59	42,42	39,44	47,87
462A_B	Schorpion 10	4,50	47,30	43,13	40,15	48,58
462A_B	Schorpion 18	4,50	48,71	44,53	41,56	49,99
463A_A	Schorpion 6A	1,50	43,30	39,13	36,15	44,58
463A_B	Schorpion 6A	4,50	46,07	41,90	38,93	47,36
464A_A	Schorpion 8	1,50	37,84	33,67	30,69	39,12
464A_B	Schorpion 8	4,50	44,55	40,37	37,40	45,83
465A_A	Schorpion 16	1,50	39,35	35,18	32,21	40,64
465A_B	Schorpion 16	4,50	44,85	40,68	37,70	46,13
466A_A	Van Enden 18	1,50	50,28	46,11	43,13	51,56
466A_B	Van Enden 18	4,50	51,11	46,93	43,96	52,39
467A_A	Van Enden 16	1,50	50,41	46,24	43,26	51,69
467A_B	Van Enden 16	4,50	51,04	46,87	43,89	52,32
468A_A	Van Enden 14	1,50	50,98	46,81	43,83	52,26
468A_B	Van Enden 14	4,50	51,56	47,39	44,41	52,84
469A_A	Van Enden 12	1,50	51,05	46,87	43,90	52,33
469A_B	Van Enden 12	4,50	51,85	47,67	44,70	53,13
470A_A	Van Enden 10	1,50	50,38	46,20	43,23	51,66
470A_B	Van Enden 10	4,50	51,36	47,19	44,21	52,64
471A_A	Van Enden 8	1,50	49,63	45,45	42,48	50,91
471A_B	Van Enden 8	4,50	50,74	46,57	43,59	52,02
472A_A	Van Enden 6	1,50	47,88	43,70	40,73	49,16
472A_B	Van Enden 6	4,50	49,31	45,13	42,16	50,59
473A_A	Van Enden 4	1,50	48,18	44,00	41,03	49,46
473A_B	Van Enden 4	4,50	49,74	45,57	42,59	51,02
474A_A	Van Enden 2	1,50	52,87	48,69	45,72	54,15
474A_B	Van Enden 2	4,50	53,80	49,63	46,65	55,08
475A_A	Van Enden 11	1,50	42,42	38,25	35,27	43,70
475A_B	Van Enden 11	4,50	46,96	42,78	39,81	48,24
476A_A	Van Enden 9	1,50	43,01	38,84	35,86	44,29
476A_B	Van Enden 9	4,50	46,98	42,80	39,83	48,26
477A_A	Van Enden 7	1,50	45,55	41,37	38,40	46,83
477A_B	Van Enden 7	4,50	47,86	43,69	40,72	49,15
478A_A	Van Enden 5	1,50	45,33	41,15	38,18	46,61
478A_B	Van Enden 5	4,50	47,69	43,52	40,54	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
479A_A	Van Enden 1	1,50	44,60	40,43	37,45	45,88
479A_B	Van Enden 1	4,50	47,72	43,54	40,57	49,00
480A_A	Van Enden 3	1,50	40,97	36,79	33,82	42,25
480A_B	Van Enden 3	4,50	44,35	40,18	37,20	45,63
481A_A	't Wijd 48	1,50	38,80	34,63	31,65	40,08
481A_B	't Wijd 48	4,50	44,54	40,36	37,39	45,82
482A_A	Middelgronden 1	1,50	59,45	55,27	52,30	60,73
482A_B	Middelgronden 1	4,50	60,60	56,43	53,45	61,88
482A_C	Middelgronden 1	7,50	60,66	56,48	53,51	61,94
483A_A	Middelgronden 2	1,50	58,81	54,64	51,66	60,09
483A_B	Middelgronden 2	4,50	60,23	56,05	53,08	61,51
483A_C	Middelgronden 2	7,50	60,30	56,12	53,15	61,58
484A_A	Middelgronden 3	1,50	58,52	54,35	51,37	59,80
484A_B	Middelgronden 3	4,50	59,92	55,74	52,77	61,20
484A_C	Middelgronden 3	7,50	59,86	55,68	52,71	61,14
485A_A	Middelgronden 4	1,50	58,55	54,37	51,40	59,83
485A_B	Middelgronden 4	4,50	59,96	55,79	52,81	61,24
485A_C	Middelgronden 4	7,50	60,01	55,84	52,86	61,29
486A_A	Middelgronden 5	1,50	57,94	53,76	50,79	59,22
486A_B	Middelgronden 5	4,50	59,46	55,29	52,31	60,74
486A_C	Middelgronden 5	7,50	59,57	55,40	52,42	60,85
487A_A	Middelgronden 6	1,50	57,76	53,58	50,61	59,04
487A_B	Middelgronden 6	4,50	59,31	55,13	52,16	60,59
487A_C	Middelgronden 6	7,50	59,51	55,34	52,37	60,80
488A_A	Middelgronden 7	1,50	58,22	54,05	51,07	59,50
488A_B	Middelgronden 7	4,50	59,57	55,39	52,42	60,85
488A_C	Middelgronden 7	7,50	59,72	55,55	52,58	61,01
489A_A	Middelgronden 8	1,50	58,84	54,66	51,69	60,12
489A_B	Middelgronden 8	4,50	60,25	56,07	53,10	61,53
489A_C	Middelgronden 8	7,50	60,40	56,22	53,25	61,68
490A_A	Middelgronden 9	1,50	57,27	53,09	50,12	58,55
490A_B	Middelgronden 9	4,50	58,90	54,72	51,75	60,18
490A_C	Middelgronden 9	7,50	59,35	55,17	52,20	60,63
491A_A	Middelgronden 10	1,50	59,05	54,88	51,90	60,33
491A_B	Middelgronden 10	4,50	60,44	56,26	53,29	61,72
491A_C	Middelgronden 10	7,50	60,56	56,39	53,41	61,84
492A_A	Middelgronden 11	1,50	57,13	52,95	49,98	58,41
492A_B	Middelgronden 11	4,50	58,77	54,60	51,62	60,05
492A_C	Middelgronden 11	7,50	58,97	54,80	51,82	60,25
493A_A	Middelgronden 12	1,50	57,74	53,56	50,59	59,02
493A_B	Middelgronden 12	4,50	59,37	55,20	52,23	60,66
493A_C	Middelgronden 12	7,50	59,70	55,52	52,55	60,98
494A_A	Middelgronden 13	1,50	57,86	53,69	50,71	59,14
494A_B	Middelgronden 13	4,50	59,56	55,39	52,41	60,84
494A_C	Middelgronden 13	7,50	59,99	55,82	52,84	61,27
495A_A	Middelgronden 14	1,50	57,88	53,70	50,73	59,16
495A_B	Middelgronden 14	4,50	59,50	55,33	52,35	60,78
495A_C	Middelgronden 14	7,50	59,93	55,76	52,78	61,21
496A_A	Middelgronden 15	1,50	58,40	54,22	51,25	59,68
496A_B	Middelgronden 15	4,50	60,35	56,17	53,20	61,63
496A_C	Middelgronden 15	7,50	60,17	55,99	53,02	61,45
497A_A	Middelgronden 16	1,50	58,82	54,65	51,67	60,10
497A_B	Middelgronden 16	4,50	60,78	56,61	53,63	62,06
497A_C	Middelgronden 16	7,50	61,08	56,90	53,93	62,36
498A_A	Steile Bank 40	1,50	48,20	44,03	41,05	49,48
498A_B	Steile Bank 40	4,50	50,71	46,54	43,56	51,99
499A_A	Steile Bank 42	1,50	47,80	43,63	40,65	49,08
499A_B	Steile Bank 42	4,50	50,28	46,11	43,13	51,56
500A_A	Steile Bank 44	1,50	47,48	43,30	40,33	48,76
500A_B	Steile Bank 44	4,50	49,96	45,79	42,81	51,24
501A_A	Steile Bank 46	1,50	46,57	42,40	39,42	47,85
501A_B	Steile Bank 46	4,50	49,11	44,93	41,96	50,39
502A_A	Steile Bank 48	1,50	45,22	41,04	38,07	46,50
502A_B	Steile Bank 48	4,50	48,02	43,84	40,87	49,30
503A_A	Steile Bank 50	1,50	44,97	40,80	37,82	46,25
503A_B	Steile Bank 50	4,50	47,69	43,51	40,54	48,97
504A_A	Steile Bank 52	1,50	45,56	41,39	38,41	46,84
504A_B	Steile Bank 52	4,50	48,03	43,86	40,88	49,31
505A_A	Steile Bank 54	1,50	45,59	41,42	38,44	46,87
505A_B	Steile Bank 54	4,50	47,99	43,81	40,84	49,27
506A_A	Steile Bank 56	1,50	45,03	40,86	37,88	46,31
506A_B	Steile Bank 56	4,50	47,51	43,33	40,36	48,79
507A_A	Steile Bank 58	1,50	43,65	39,48	36,51	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
507A_B	Steile Bank 58	4,50	46,32	42,14	39,17	47,60
508A_A	Steile Bank 60	1,50	42,49	38,32	35,34	43,77
508A_B	Steile Bank 60	4,50	45,39	41,21	38,24	46,67
509A_A	Steile Bank 62	1,50	42,64	38,47	35,49	43,92
509A_B	Steile Bank 62	4,50	45,59	41,41	38,44	46,87
510A_A	Steile Bank 64	1,50	42,99	38,82	35,84	44,27
510A_B	Steile Bank 64	4,50	45,89	41,71	38,74	47,17
511A_A	Steile Bank 66	1,50	43,91	39,74	36,76	45,19
511A_B	Steile Bank 66	4,50	46,50	42,33	39,36	47,79
512A_A	Vormt 28	1,50	46,69	42,51	39,54	47,97
512A_B	Vormt 28	4,50	48,91	44,74	41,76	50,19
513A_A	Vormt 26	1,50	43,24	39,07	36,09	44,52
513A_B	Vormt 26	4,50	46,32	42,14	39,17	47,60
514A_A	Vormt 24	1,50	40,19	36,02	33,04	41,47
514A_B	Vormt 24	4,50	44,45	40,28	37,31	45,74
515A_A	Vormt 22	1,50	40,23	36,06	33,08	41,51
515A_B	Vormt 22	4,50	44,00	39,83	36,85	45,28
516A_A	Vormt 20	1,50	40,77	36,60	33,63	42,06
516A_B	Vormt 20	4,50	44,25	40,08	37,10	45,53
517A_A	Vormt 18	1,50	40,94	36,77	33,79	42,22
517A_B	Vormt 18	4,50	44,56	40,38	37,41	45,84
518A_A	Vormt 16	1,50	39,08	34,91	31,93	40,36
518A_B	Vormt 16	4,50	43,70	39,53	36,55	44,98
519A_A	Vormt 14	1,50	39,10	34,92	31,95	40,38
519A_B	Vormt 14	4,50	43,68	39,51	36,53	44,96
520A_A	Vormt 12	1,50	38,63	34,45	31,48	39,91
520A_B	Vormt 12	4,50	43,20	39,03	36,05	44,48
521A_A	Vormt 10	1,50	37,70	33,53	30,55	38,98
521A_B	Vormt 10	4,50	42,69	38,52	35,54	43,97
522A_A	Vormt 8	1,50	36,69	32,52	29,54	37,97
522A_B	Vormt 8	4,50	42,20	38,03	35,05	43,48
523A_A	Vormt 6	1,50	38,72	34,55	31,58	40,01
523A_B	Vormt 6	4,50	43,06	38,89	35,91	44,34
524A_A	Vormt 4	1,50	39,34	35,17	32,20	40,63
524A_B	Vormt 4	4,50	43,28	39,11	36,13	44,56
525A_A	Vormt 2	1,50	38,76	34,59	31,61	40,04
525A_B	Vormt 2	4,50	43,03	38,86	35,89	44,32
526A_A	Vormt 25	1,50	45,41	41,24	38,26	46,69
526A_B	Vormt 25	4,50	47,63	43,45	40,48	48,91
527A_A	Vormt 27	1,50	45,64	41,47	38,49	46,92
527A_B	Vormt 27	4,50	47,78	43,61	40,63	49,06
528A_A	Vormt 29	1,50	44,81	40,64	37,67	46,10
528A_B	Vormt 29	4,50	47,00	42,83	39,85	48,28
529A_A	Vormt 33	1,50	43,95	39,77	36,80	45,23
529A_B	Vormt 33	4,50	46,06	41,88	38,91	47,34
530A_A	Vormt 35	1,50	42,41	38,23	35,26	43,69
530A_B	Vormt 35	4,50	45,11	40,93	37,96	46,39
531A_A	Vormt 23	1,50	39,48	35,31	32,33	40,76
531A_B	Vormt 23	4,50	43,35	39,18	36,20	44,63
532A_A	Vormt 21	1,50	39,03	34,86	31,88	40,31
532A_B	Vormt 21	4,50	43,36	39,19	36,21	44,64
533A_A	Vormt 17	1,50	39,98	35,80	32,83	41,26
533A_B	Vormt 17	4,50	43,85	39,67	36,70	45,13
534A_A	Vormt 15	1,50	39,76	35,59	32,61	41,04
534A_B	Vormt 15	4,50	43,34	39,17	36,19	44,62
535A_A	Vormt 13	1,50	41,78	37,61	34,63	43,06
535A_B	Vormt 13	4,50	44,81	40,63	37,66	46,09
536A_A	Vormt 1	1,50	37,28	33,10	30,13	38,56
536A_B	Vormt 1	4,50	41,56	37,39	34,41	42,84
537A_A	Vormt 3	1,50	37,74	33,56	30,59	39,02
537A_B	Vormt 3	4,50	42,17	38,00	35,02	43,45
538A_A	Vormt 5	1,50	37,79	33,61	30,64	39,07
538A_B	Vormt 5	4,50	41,82	37,65	34,67	43,10
539A_A	Vormt 9	1,50	37,91	33,74	30,76	39,19
539A_B	Vormt 9	4,50	42,08	37,91	34,93	43,36
540A_A	Vormt 11	1,50	38,59	34,42	31,44	39,87
540A_B	Vormt 11	4,50	42,43	38,26	35,28	43,71
541A_A	Steile Bank 68	1,50	37,93	33,75	30,78	39,21
541A_B	Steile Bank 68	4,50	43,00	38,83	35,85	44,28
542A_A	Steile Bank 70	1,50	37,30	33,12	30,15	38,58
542A_B	Steile Bank 70	4,50	42,66	38,48	35,51	43,94
543A_A	Steile Bank 74	1,50	37,24	33,07	30,09	38,52
543A_B	Steile Bank 74	4,50	42,59	38,42	35,44	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
544A_A	Steile Bank 76	1,50	37,03	32,85	29,88	38,31
544A_B	Steile Bank 76	4,50	41,73	37,56	34,58	43,01
545A_A	Steile Bank 78	1,50	36,77	32,60	29,62	38,05
545A_B	Steile Bank 78	4,50	41,45	37,28	34,30	42,73
546A_A	Munninkplaat 39	1,50	41,15	36,97	34,00	42,43
546A_B	Munninkplaat 39	4,50	44,50	40,33	37,35	45,78
547A_A	Munninkplaat 37	1,50	40,43	36,25	33,28	41,71
547A_B	Munninkplaat 37	4,50	43,89	39,72	36,74	45,17
548A_A	Munninkplaat 35	1,50	40,81	36,63	33,66	42,09
548A_B	Munninkplaat 35	4,50	43,91	39,73	36,76	45,19
549A_A	Munninkplaat 33	1,50	39,68	35,50	32,53	40,96
549A_B	Munninkplaat 33	4,50	43,24	39,06	36,09	44,52
550A_A	Munninkplaat 31	1,50	36,98	32,80	29,83	38,26
550A_B	Munninkplaat 31	4,50	41,42	37,25	34,27	42,70
551A_A	Munninkplaat 29	1,50	39,04	34,87	31,90	40,33
551A_B	Munninkplaat 29	4,50	42,67	38,49	35,52	43,95
552A_A	Munninkplaat 27	1,50	40,08	35,90	32,93	41,36
552A_B	Munninkplaat 27	4,50	43,52	39,34	36,37	44,80
553A_A	Munninkplaat 25	1,50	38,86	34,69	31,71	40,14
553A_B	Munninkplaat 25	4,50	43,09	38,92	35,94	44,37
554A_A	Munninkplaat 23	1,50	39,24	35,07	32,09	40,52
554A_B	Munninkplaat 23	4,50	43,44	39,26	36,29	44,72
555A_A	Munninkplaat 21	1,50	40,56	36,39	33,41	41,84
555A_B	Munninkplaat 21	4,50	43,60	39,43	36,45	44,88
556A_A	Munninkplaat 19	1,50	38,38	34,21	31,23	39,66
556A_B	Munninkplaat 19	4,50	42,55	38,38	35,40	43,83
557A_A	Munninkplaat 17	1,50	37,33	33,16	30,18	38,61
557A_B	Munninkplaat 17	4,50	42,03	37,85	34,88	43,31
558A_A	Munninkplaat 15	1,50	37,29	33,11	30,14	38,57
558A_B	Munninkplaat 15	4,50	41,91	37,74	34,76	43,19
559A_A	Munninkplaat 13	1,50	37,33	33,16	30,18	38,61
559A_B	Munninkplaat 13	4,50	41,96	37,78	34,81	43,24
560A_A	Munninkplaat 11	1,50	37,57	33,39	30,42	38,85
560A_B	Munninkplaat 11	4,50	42,24	38,07	35,09	43,52
561A_A	Munninkplaat 9	1,50	37,50	33,33	30,35	38,78
561A_B	Munninkplaat 9	4,50	42,03	37,85	34,88	43,31
562A_A	Munninkplaat 7	1,50	37,54	33,37	30,39	38,82
562A_B	Munninkplaat 7	4,50	41,96	37,78	34,81	43,24
563A_A	Munninkplaat 5	1,50	37,52	33,34	30,37	38,80
563A_B	Munninkplaat 5	4,50	41,68	37,51	34,53	42,96
564A_A	Munninkplaat 3	1,50	37,73	33,55	30,58	39,01
564A_B	Munninkplaat 3	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
565A_A	Munninkplaat 1	1,50	37,60	33,42	30,45	38,88
565A_B	Munninkplaat 1	4,50	41,90	37,73	34,75	43,18
566A_A	Spaanderbank 40	1,50	49,10	44,93	41,95	50,38
566A_B	Spaanderbank 40	4,50	50,82	46,64	43,67	52,10
567A_A	Spaanderbank 38	1,50	48,60	44,43	41,45	49,88
567A_B	Spaanderbank 38	4,50	50,26	46,09	43,11	51,54
568A_A	Spaanderbank 36	1,50	48,10	43,93	40,95	49,38
568A_B	Spaanderbank 36	4,50	49,75	45,58	42,60	51,03
569A_A	Spaanderbank 34	1,50	47,30	43,13	40,15	48,58
569A_B	Spaanderbank 34	4,50	48,97	44,79	41,82	50,25
570A_A	Spaanderbank 32	1,50	46,68	42,50	39,53	47,96
570A_B	Spaanderbank 32	4,50	48,41	44,24	41,26	49,69
571A_A	Spaanderbank 30	1,50	46,25	42,08	39,10	47,53
571A_B	Spaanderbank 30	4,50	48,01	43,83	40,86	49,29
572A_A	Spaanderbank 28	1,50	45,09	40,92	37,94	46,37
572A_B	Spaanderbank 28	4,50	46,90	42,73	39,75	48,18
573A_A	Spaanderbank 26	1,50	44,89	40,72	37,74	46,17
573A_B	Spaanderbank 26	4,50	46,51	42,33	39,36	47,79
574A_A	Spaanderbank 24	1,50	44,38	40,21	37,23	45,66
574A_B	Spaanderbank 24	4,50	45,91	41,73	38,76	47,19
575A_A	Spaanderbank 22	1,50	43,84	39,66	36,69	45,12
575A_B	Spaanderbank 22	4,50	45,45	41,27	38,30	46,73
576A_A	Spaanderbank 20	1,50	43,94	39,76	36,79	45,22
576A_B	Spaanderbank 20	4,50	45,41	41,24	38,26	46,69
577A_A	Spaanderbank 18	1,50	43,27	39,10	36,12	44,55
577A_B	Spaanderbank 18	4,50	44,81	40,63	37,66	46,09
578A_A	Spaanderbank 16	1,50	43,16	38,99	36,01	44,44
578A_B	Spaanderbank 16	4,50	44,66	40,48	37,51	45,94
579A_A	Spaanderbank 14	1,50	42,60	38,43	35,45	43,88
579A_B	Spaanderbank 14	4,50	44,21	40,04	37,06	45,49
580A_A	Spaanderbank 12	1,50	42,29	38,12	35,14	43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
580A_B	Spaanderbank 12	4,50	43,96	39,78	36,81	45,24
581A_A	Spaanderbank 10	1,50	42,20	38,02	35,05	43,48
581A_B	Spaanderbank 10	4,50	43,96	39,79	36,81	45,24
582A_A	Spaanderbank 8	1,50	42,20	38,03	35,05	43,48
582A_B	Spaanderbank 8	4,50	44,01	39,84	36,86	45,29
583A_A	Spaanderbank 6	1,50	41,42	37,25	34,27	42,70
583A_B	Spaanderbank 6	4,50	43,43	39,26	36,28	44,71
584A_A	Spaanderbank 4	1,50	41,11	36,93	33,96	42,39
584A_B	Spaanderbank 4	4,50	43,16	38,99	36,01	44,44
585A_A	Spaanderbank 2	1,50	41,08	36,90	33,93	42,36
585A_B	Spaanderbank 2	4,50	43,00	38,83	35,86	44,29
586A_A	Steile Bank 15	1,50	48,02	43,85	40,87	49,30
586A_B	Steile Bank 15	4,50	50,23	46,06	43,08	51,51
587A_A	Steile Bank 17	1,50	47,68	43,51	40,53	48,96
587A_B	Steile Bank 17	4,50	49,89	45,71	42,74	51,17
588A_A	Steile Bank 19	1,50	47,06	42,89	39,91	48,34
588A_B	Steile Bank 19	4,50	49,30	45,13	42,16	50,59
589A_A	Steile Bank 21	1,50	46,77	42,60	39,63	48,06
589A_B	Steile Bank 21	4,50	48,97	44,80	41,82	50,25
590A_A	Steile Bank 23	1,50	46,25	42,07	39,10	47,53
590A_B	Steile Bank 23	4,50	48,54	44,36	41,39	49,82
591A_A	Steile Bank 25	1,50	45,81	41,64	38,66	47,09
591A_B	Steile Bank 25	4,50	48,15	43,98	41,00	49,43
592A_A	Steile Bank 27	1,50	45,03	40,86	37,88	46,31
592A_B	Steile Bank 27	4,50	47,60	43,42	40,45	48,88
593A_A	Steile Bank 29	1,50	44,32	40,15	37,17	45,60
593A_B	Steile Bank 29	4,50	47,05	42,88	39,90	48,33
594A_A	Steile Bank 31	1,50	43,92	39,75	36,77	45,20
594A_B	Steile Bank 31	4,50	46,74	42,56	39,59	48,02
595A_A	Steile Bank 33	1,50	43,59	39,41	36,44	44,87
595A_B	Steile Bank 33	4,50	46,38	42,21	39,23	47,66
596A_A	Steile Bank 35	1,50	42,82	38,65	35,67	44,10
596A_B	Steile Bank 35	4,50	45,76	41,58	38,61	47,04
597A_A	Steile Bank 37	1,50	42,74	38,56	35,59	44,02
597A_B	Steile Bank 37	4,50	45,64	41,46	38,49	46,92
598A_A	Steile Bank 39	1,50	40,64	36,47	33,49	41,92
598A_B	Steile Bank 39	4,50	44,13	39,96	36,98	45,41
599A_A	Steile Bank 41	1,50	41,04	36,87	33,89	42,32
599A_B	Steile Bank 41	4,50	44,41	40,24	37,26	45,69
600A_A	Steile Bank 43	1,50	40,77	36,60	33,62	42,05
600A_B	Steile Bank 43	4,50	43,74	39,56	36,59	45,02
601A_A	Steile Bank 45	1,50	40,63	36,46	33,48	41,91
601A_B	Steile Bank 45	4,50	43,64	39,47	36,49	44,92
602A_A	Steile Bank 47	1,50	40,42	36,25	33,27	41,70
602A_B	Steile Bank 47	4,50	43,47	39,30	36,32	44,75
603A_A	Steile Bank 49	1,50	39,88	35,70	32,73	41,16
603A_B	Steile Bank 49	4,50	43,18	39,01	36,03	44,46
604A_A	Steile Bank 51	1,50	39,55	35,38	32,40	40,83
604A_B	Steile Bank 51	4,50	42,70	38,52	35,55	43,98
605A_A	Steile Bank 53	1,50	40,02	35,85	32,87	41,30
605A_B	Steile Bank 53	4,50	43,10	38,93	35,95	44,38
606A_A	Steile Bank 55	1,50	38,91	34,74	31,76	40,19
606A_B	Steile Bank 55	4,50	42,30	38,13	35,15	43,58
607A_A	Steile Bank 57	1,50	38,88	34,71	31,73	40,16
607A_B	Steile Bank 57	4,50	42,24	38,07	35,09	43,52
608A_A	Steile Bank 59	1,50	38,59	34,41	31,44	39,87
608A_B	Steile Bank 59	4,50	42,11	37,94	34,96	43,39
609A_A	Steile Bank 61	1,50	38,55	34,37	31,40	39,83
609A_B	Steile Bank 61	4,50	42,16	37,98	35,01	43,44
610A_A	Steile Bank 63	1,50	38,56	34,39	31,42	39,85
610A_B	Steile Bank 63	4,50	42,57	38,40	35,42	43,85
611A_A	Steile Bank 65	1,50	38,82	34,65	31,67	40,10
611A_B	Steile Bank 65	4,50	42,38	38,21	35,23	43,66
612A_A	Urkerstraat 1	1,50	38,50	34,33	31,35	39,78
612A_B	Urkerstraat 1	4,50	42,15	37,98	35,00	43,43
613A_A	Urkerstraat 3	1,50	39,16	34,99	32,01	40,44
613A_B	Urkerstraat 3	4,50	42,54	38,37	35,39	43,82
614A_A	Urkerstraat 5	1,50	39,28	35,11	32,13	40,56
614A_B	Urkerstraat 5	4,50	42,36	38,19	35,21	43,64
615A_A	Urkerstraat 7	1,50	39,48	35,31	32,34	40,77
615A_B	Urkerstraat 7	4,50	42,77	38,60	35,62	44,05
616A_A	Urkerstraat 9	1,50	39,50	35,33	32,35	40,78
616A_B	Urkerstraat 9	4,50	42,86	38,69	35,72	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
617A_A	Urkerstraat 11	1,50	39,79	35,62	32,64	41,07
617A_B	Urkerstraat 11	4,50	43,37	39,20	36,22	44,65
618A_A	Urkerstraat 13	1,50	39,80	35,62	32,65	41,08
618A_B	Urkerstraat 13	4,50	43,43	39,26	36,28	44,71
619A_A	Urkerstraat 15	1,50	40,23	36,06	33,08	41,51
619A_B	Urkerstraat 15	4,50	43,74	39,56	36,59	45,02
620A_A	Urkerstraat 17	1,50	40,33	36,16	33,19	41,62
620A_B	Urkerstraat 17	4,50	43,89	39,71	36,74	45,17
621A_A	Urkerstraat 19	1,50	39,91	35,74	32,76	41,19
621A_B	Urkerstraat 19	4,50	43,68	39,51	36,53	44,96
622A_A	Urkerstraat 21	1,50	39,87	35,70	32,72	41,15
622A_B	Urkerstraat 21	4,50	43,64	39,47	36,49	44,92
623A_A	Urkerstraat 23	1,50	43,45	39,28	36,30	44,73
623A_B	Urkerstraat 23	4,50	46,15	41,98	39,00	47,43
624A_A	Urkerstraat 25	1,50	43,89	39,72	36,74	45,17
624A_B	Urkerstraat 25	4,50	46,59	42,42	39,44	47,87
625A_A	Urkerstraat 27	1,50	44,44	40,27	37,29	45,72
625A_B	Urkerstraat 27	4,50	46,98	42,81	39,83	48,26
626A_A	Urkerstraat 29	1,50	44,49	40,32	37,34	45,77
626A_B	Urkerstraat 29	4,50	46,85	42,68	39,70	48,13
627A_A	Urkerstraat 31	1,50	44,87	40,70	37,72	46,15
627A_B	Urkerstraat 31	4,50	47,27	43,09	40,12	48,55
628A_A	Urkerstraat 33	1,50	44,54	40,37	37,39	45,82
628A_B	Urkerstraat 33	4,50	47,18	43,00	40,03	48,46
629A_A	Urkerstraat 35	1,50	46,49	42,31	39,34	47,77
629A_B	Urkerstraat 35	4,50	48,81	44,63	41,66	50,09
630A_A	Urkerstraat 37	1,50	47,15	42,98	40,00	48,43
630A_B	Urkerstraat 37	4,50	49,23	45,06	42,09	50,52
631A_A	Urkerstraat 39	1,50	47,66	43,49	40,51	48,94
631A_B	Urkerstraat 39	4,50	49,73	45,55	42,58	51,01
632A_A	Urkerstraat 41	1,50	48,35	44,17	41,20	49,63
632A_B	Urkerstraat 41	4,50	50,25	46,08	43,10	51,53
633A_A	Urkerstraat 43	1,50	48,90	44,73	41,76	50,19
633A_B	Urkerstraat 43	4,50	50,89	46,72	43,74	52,17
634A_A	Urkerstraat 30	1,50	43,28	39,11	36,13	44,56
634A_B	Urkerstraat 30	4,50	45,93	41,76	38,78	47,21
635A_A	Urkerstraat 28	1,50	42,53	38,35	35,38	43,81
635A_B	Urkerstraat 28	4,50	45,60	41,43	38,45	46,88
636A_A	Urkerstraat 26	1,50	42,14	37,96	34,99	43,42
636A_B	Urkerstraat 26	4,50	45,09	40,92	37,94	46,37
637A_A	Urkerstraat 24	1,50	41,53	37,35	34,38	42,81
637A_B	Urkerstraat 24	4,50	44,80	40,62	37,65	46,08
638A_A	Urkerstraat 22	1,50	41,40	37,23	34,25	42,68
638A_B	Urkerstraat 22	4,50	44,69	40,51	37,54	45,97
639A_A	Urkerstraat 20	1,50	41,31	37,14	34,16	42,59
639A_B	Urkerstraat 20	4,50	44,65	40,48	37,50	45,93
640A_A	Urkerstraat 36	1,50	48,32	44,15	41,17	49,60
640A_B	Urkerstraat 36	4,50	50,31	46,14	43,16	51,59
641A_A	Urkerstraat 34	1,50	47,35	43,18	40,21	48,64
641A_B	Urkerstraat 34	4,50	49,30	45,12	42,15	50,58
642A_A	Urkerstraat 32	1,50	46,08	41,90	38,93	47,36
642A_B	Urkerstraat 32	4,50	48,30	44,12	41,15	49,58
643A_A	Urkerstraat 38	1,50	46,02	41,85	38,87	47,30
643A_B	Urkerstraat 38	4,50	48,94	44,77	41,79	50,22
644A_A	Urkerstraat 40	1,50	47,23	43,05	40,08	48,51
644A_B	Urkerstraat 40	4,50	49,86	45,68	42,71	51,14
645A_A	Urkerstraat 42	1,50	47,43	43,26	40,28	48,71
645A_B	Urkerstraat 42	4,50	49,92	45,74	42,77	51,20
646A_A	Urkerstraat 44	1,50	45,05	40,88	37,90	46,33
646A_B	Urkerstraat 44	4,50	48,15	43,98	41,00	49,43
647A_A	Urkerstraat 46	1,50	44,48	40,30	37,33	45,76
647A_B	Urkerstraat 46	4,50	47,58	43,40	40,43	48,86
648A_A	Urkerstraat 48	1,50	45,86	41,69	38,71	47,14
648A_B	Urkerstraat 48	4,50	48,38	44,21	41,23	49,66
649A_A	Schoklandstraat 41	1,50	44,91	40,73	37,76	46,19
649A_B	Schoklandstraat 41	4,50	46,87	42,70	39,72	48,15
650A_A	Schoklandstraat 39	1,50	41,98	37,81	34,83	43,26
650A_B	Schoklandstraat 39	4,50	44,93	40,76	37,78	46,21
651A_A	Schoklandstraat 37	1,50	41,60	37,42	34,45	42,88
651A_B	Schoklandstraat 37	4,50	44,67	40,50	37,52	45,95
652A_A	Schoklandstraat 35	1,50	41,61	37,44	34,46	42,89
652A_B	Schoklandstraat 35	4,50	44,53	40,35	37,38	45,81
653A_A	Schoklandstraat 33	1,50	41,46	37,28	34,31	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
653A_B	Schoklandstraat 33	4,50	44,31	40,14	37,16	45,59
654A_A	Schoklandstraat 29/31	1,50	40,95	36,78	33,80	42,23
654A_B	Schoklandstraat 29/31	4,50	42,96	38,79	35,81	44,24
655A_A	Schoklandstraat 25/27	1,50	40,55	36,38	33,41	41,84
655A_B	Schoklandstraat 25/27	4,50	42,56	38,39	35,41	43,84
656A_A	Schoklandstraat 21/23	1,50	40,52	36,34	33,37	41,80
656A_B	Schoklandstraat 21/23	4,50	42,31	38,14	35,16	43,59
657A_A	Schoklandstraat 17/19	1,50	40,09	35,92	32,94	41,37
657A_B	Schoklandstraat 17/19	4,50	42,01	37,83	34,86	43,29
658A_A	Schoklandstraat 13/15	1,50	39,55	35,38	32,40	40,83
658A_B	Schoklandstraat 13/15	4,50	41,63	37,46	34,48	42,91
659A_A	Schoklandstraat 32/42/52	1,50	43,30	39,13	36,15	44,58
659A_B	Schoklandstraat 32/42/52	4,50	45,71	41,54	38,56	46,99
659A_C	Schoklandstraat 32/42/52	7,50	48,03	43,85	40,88	49,31
660A_A	Schoklandstraat 30/40/50	1,50	42,78	38,61	35,63	44,06
660A_B	Schoklandstraat 30/40/50	4,50	45,40	41,22	38,25	46,68
660A_C	Schoklandstraat 30/40/50	7,50	47,58	43,41	40,43	48,86
661A_A	Schoklandstraat 28/38/48	1,50	41,58	37,41	34,43	42,86
661A_B	Schoklandstraat 28/38/48	4,50	44,96	40,79	37,81	46,24
661A_C	Schoklandstraat 28/38/48	7,50	47,27	43,09	40,12	48,55
662A_A	Schoklandstraat 26/36/46	1,50	41,28	37,11	34,13	42,56
662A_B	Schoklandstraat 26/36/46	4,50	44,25	40,07	37,10	45,53
662A_C	Schoklandstraat 26/36/46	7,50	46,84	42,67	39,70	48,13
663A_B	Schoklandstraat 34/44	4,50	42,33	38,16	35,18	43,61
663A_C	Schoklandstraat 34/44	7,50	45,97	41,79	38,82	47,25
664A_A	Schoklandstraat 11	1,50	39,00	34,82	31,85	40,28
664A_B	Schoklandstraat 11	4,50	40,99	36,81	33,84	42,27
665A_A	Schoklandstraat 9	1,50	38,31	34,13	31,16	39,59
665A_B	Schoklandstraat 9	4,50	40,53	36,36	33,38	41,81
666A_A	Schoklandstraat 7	1,50	38,68	34,51	31,54	39,97
666A_B	Schoklandstraat 7	4,50	40,72	36,55	33,57	42,00
667A_A	Schoklandstraat 5	1,50	38,11	33,93	30,96	39,39
667A_B	Schoklandstraat 5	4,50	40,39	36,22	33,24	41,67
668A_A	Schoklandstraat 3	1,50	37,90	33,73	30,75	39,18
668A_B	Schoklandstraat 3	4,50	40,29	36,12	33,14	41,57
669A_A	Schoklandstraat 1	1,50	37,85	33,68	30,70	39,13
669A_B	Schoklandstraat 1	4,50	40,35	36,17	33,20	41,63
670A_A	Schoklandstraat 6/12B/14	1,50	37,26	33,08	30,11	38,54
670A_B	Schoklandstraat 6/12B/14	4,50	40,25	36,07	33,10	41,53
670A_C	Schoklandstraat 6/12B/14	7,50	44,51	40,34	37,37	45,80
671A_A	Schoklandstraat 4/12A	1,50	38,83	34,66	31,68	40,11
671A_B	Schoklandstraat 4/12A	4,50	41,24	37,07	34,09	42,52
671A_C	Schoklandstraat 4/12A	7,50	44,57	40,40	37,42	45,85
672A_A	Schoklandstraat 4/12/14	1,50	39,27	35,10	32,12	40,55
672A_B	Schoklandstraat 4/12/14	4,50	41,90	37,73	34,75	43,18
672A_C	Schoklandstraat 4/12/14	7,50	44,60	40,43	37,45	45,88
673A_A	Schoklandstraat 4/10B	1,50	35,36	31,19	28,21	36,64
673A_B	Schoklandstraat 4/10B	4,50	38,96	34,79	31,81	40,24
673A_C	Schoklandstraat 4/10B	7,50	43,16	38,99	36,01	44,44
674A_A	Schoklandstraat 2B/10A	1,50	35,61	31,44	28,47	36,90
674A_B	Schoklandstraat 2B/10A	4,50	39,25	35,08	32,10	40,53
674A_C	Schoklandstraat 2B/10A	7,50	43,30	39,12	36,15	44,58
675A_A	Schoklandstraat 10	1,50	35,72	31,54	28,57	37,00
675A_B	Schoklandstraat 10	4,50	39,24	35,07	32,09	40,52
675A_C	Schoklandstraat 10	7,50	43,38	39,20	36,23	44,66
676A_A	Schoklandstraat 2A/8A/8B	1,50	35,96	31,79	28,81	37,24
676A_B	Schoklandstraat 2A/8A/8B	4,50	39,45	35,28	32,30	40,73
676A_C	Schoklandstraat 2A/8A/8B	7,50	43,44	39,27	36,29	44,72
677A_A	Schoklandstraat 2/8	1,50	37,19	33,02	30,04	38,47
677A_B	Schoklandstraat 2/8	4,50	40,12	35,94	32,97	41,40
677A_C	Schoklandstraat 2/8	7,50	43,87	39,70	36,72	45,15
678A_A	Urkerstraat 50	1,50	48,43	44,25	41,28	49,71
678A_B	Urkerstraat 50	4,50	50,06	45,89	42,91	51,34
679A_A	Urkerstraat 52	1,50	47,87	43,70	40,72	49,15
679A_B	Urkerstraat 52	4,50	49,55	45,38	42,40	50,83
680A_A	Urkerstraat 54	1,50	47,69	43,52	40,54	48,97
680A_B	Urkerstraat 54	4,50	49,46	45,29	42,31	50,74
681A_A	Urkerstraat 56	1,50	48,27	44,10	41,12	49,55
681A_B	Urkerstraat 56	4,50	50,03	45,86	42,88	51,31
682A_A	Urkerstraat 58	1,50	49,01	44,84	41,86	50,29
682A_B	Urkerstraat 58	4,50	50,77	46,60	43,62	52,05
683A_A	Urkerstraat 60	1,50	49,79	45,61	42,64	51,07
683A_B	Urkerstraat 60	4,50	51,58	47,41	44,43	52,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
684A_A	Flevostraat 33	1,50	43,93	39,75	36,78	45,21
684A_B	Flevostraat 33	4,50	45,25	41,07	38,10	46,53
685A_A	Flevostraat 35	1,50	44,66	40,49	37,51	45,94
685A_A	Flevostraat 35A	1,50	45,00	40,82	37,85	46,28
685A_B	Flevostraat 35	4,50	45,89	41,72	38,74	47,17
685A_B	Flevostraat 35A	4,50	46,17	42,00	39,02	47,45
686A_A	Flevostraat 37	1,50	45,77	41,60	38,62	47,05
686A_B	Flevostraat 37	4,50	47,00	42,82	39,85	48,28
687A_A	Flevostraat 37A	1,50	46,14	41,97	38,99	47,42
687A_B	Flevostraat 37A	4,50	47,31	43,14	40,16	48,59
688A_A	Flevostraat 39	1,50	46,41	42,23	39,26	47,69
688A_B	Flevostraat 39	4,50	47,60	43,43	40,45	48,88
689A_A	Flevostraat 39A	1,50	46,62	42,45	39,48	47,91
689A_B	Flevostraat 39A	4,50	47,79	43,62	40,64	49,07
690A_A	Flevostraat 41	1,50	47,21	43,04	40,06	48,49
690A_B	Flevostraat 41	4,50	48,57	44,40	41,42	49,85
691A_A	Flevostraat 43	1,50	47,37	43,20	40,22	48,65
691A_B	Flevostraat 43	4,50	48,77	44,59	41,62	50,05
692A_A	Flevostraat 45	1,50	47,89	43,71	40,74	49,17
692A_B	Flevostraat 45	4,50	49,35	45,17	42,20	50,63
693A_A	Flevostraat 47	1,50	48,03	43,86	40,89	49,32
693A_B	Flevostraat 47	4,50	49,51	45,34	42,36	50,79
694A_A	Wieringerstraat 12	1,50	37,73	33,56	30,58	39,01
694A_B	Wieringerstraat 12	4,50	43,83	39,66	36,68	45,11
695A_A	Wieringerstraat 10	1,50	37,91	33,73	30,76	39,19
695A_B	Wieringerstraat 10	4,50	43,85	39,68	36,70	45,13
696A_A	Wieringerstraat 8	1,50	38,45	34,27	31,30	39,73
696A_B	Wieringerstraat 8	4,50	43,79	39,61	36,64	45,07
697A_A	Wieringerstraat 6	1,50	38,91	34,74	31,76	40,19
697A_B	Wieringerstraat 6	4,50	44,47	40,30	37,33	45,76
698A_A	Wieringerstraat 4	1,50	39,85	35,68	32,71	41,14
698A_B	Wieringerstraat 4	4,50	45,06	40,89	37,91	46,34
699A_A	Wieringerstraat 2E	1,50	37,54	33,37	30,39	38,82
699A_B	Wieringerstraat 2E	4,50	41,56	37,39	34,41	42,84
700A_A	Wieringerstraat 2D	1,50	37,25	33,08	30,10	38,53
700A_B	Wieringerstraat 2D	4,50	42,36	38,18	35,21	43,64
701A_A	Wieringerstraat 2C	1,50	37,16	32,98	30,01	38,44
701A_B	Wieringerstraat 2C	4,50	42,16	37,99	35,01	43,44
702A_A	Wieringerstraat 2B	1,50	36,31	32,14	29,16	37,59
702A_B	Wieringerstraat 2B	4,50	40,45	36,28	33,30	41,73
703A_A	Wieringerstraat 2A	1,50	38,53	34,36	31,38	39,81
703A_B	Wieringerstraat 2A	4,50	41,15	36,97	34,00	42,43
704A_A	Wieringerstraat 2	1,50	38,99	34,81	31,84	40,27
704A_B	Wieringerstraat 2	4,50	41,72	37,55	34,57	43,00
705A_A	Wieringerstraat 17	1,50	35,67	31,50	28,53	36,96
705A_B	Wieringerstraat 17	4,50	41,95	37,78	34,80	43,23
706A_A	Wieringerstraat 15	1,50	35,82	31,64	28,67	37,10
706A_B	Wieringerstraat 15	4,50	41,81	37,64	34,66	43,09
707A_A	Wieringerstraat 13	1,50	36,62	32,45	29,47	37,90
707A_B	Wieringerstraat 13	4,50	41,96	37,78	34,81	43,24
708A_A	Wieringerstraat 11	1,50	37,02	32,84	29,87	38,30
708A_B	Wieringerstraat 11	4,50	41,65	37,48	34,50	42,93
709A_A	Wieringerstraat 9	1,50	37,97	33,79	30,82	39,25
709A_B	Wieringerstraat 9	4,50	42,09	37,92	34,95	43,38
710A_A	Wieringerstraat 7	1,50	36,27	32,09	29,12	37,55
710A_B	Wieringerstraat 7	4,50	41,37	37,20	34,22	42,65
711A_A	Wieringerstraat 5	1,50	36,50	32,33	29,35	37,78
711A_B	Wieringerstraat 5	4,50	42,09	37,92	34,94	43,37
712A_A	Wieringerstraat 3	1,50	35,83	31,65	28,68	37,11
712A_B	Wieringerstraat 3	4,50	41,33	37,15	34,18	42,61
713A_A	Wieringerstraat 1	1,50	36,45	32,28	29,30	37,73
713A_B	Wieringerstraat 1	4,50	40,87	36,69	33,72	42,15
714A_A	Zuiderzeestraat 52	1,50	34,03	29,86	26,88	35,31
714A_B	Zuiderzeestraat 52	4,50	39,46	35,29	32,31	40,74
715A_A	Zuiderzeestraat 54	1,50	34,06	29,89	26,91	35,34
715A_B	Zuiderzeestraat 54	4,50	39,47	35,30	32,32	40,75
716A_A	Zuiderzeestraat 56	1,50	33,69	29,52	26,55	34,98
716A_B	Zuiderzeestraat 56	4,50	39,26	35,08	32,11	40,54
717A_A	Zuiderzeestraat 58	1,50	33,48	29,31	26,33	34,76
717A_B	Zuiderzeestraat 58	4,50	39,04	34,87	31,89	40,32
718A_A	Zuiderzeestraat 60	1,50	32,57	28,40	25,42	33,85
718A_B	Zuiderzeestraat 60	4,50	37,39	33,22	30,24	38,67
719A_A	Zuiderzeestraat 62	1,50	30,03	25,85	22,88	31,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
719A_B	Zuiderzeestraat 62	4,50	35,05	30,88	27,90	36,33
720A_A	Zuiderzeestraat 64	1,50	30,93	26,76	23,78	32,21
720A_B	Zuiderzeestraat 64	4,50	36,17	32,00	29,02	37,45
721A_A	Zuiderzeestraat 66	1,50	30,33	26,15	23,18	31,61
721A_B	Zuiderzeestraat 66	4,50	34,81	30,64	27,66	36,09
722A_A	Zuiderzeestraat 68	1,50	33,85	29,68	26,70	35,13
722A_B	Zuiderzeestraat 68	4,50	39,13	34,95	31,98	40,41
723A_A	Zuiderzeestraat 73	1,50	36,18	32,00	29,03	37,46
723A_B	Zuiderzeestraat 73	4,50	41,27	37,10	34,12	42,55
724A_A	Zuiderzeestraat 71	1,50	35,86	31,69	28,71	37,14
724A_B	Zuiderzeestraat 71	4,50	41,21	37,03	34,06	42,49
725A_A	Zuiderzeestraat 69	1,50	35,65	31,47	28,50	36,93
725A_B	Zuiderzeestraat 69	4,50	40,85	36,68	33,70	42,13
726A_A	Zuiderzeestraat 67	1,50	35,78	31,61	28,63	37,06
726A_B	Zuiderzeestraat 67	4,50	41,02	36,84	33,87	42,30
727A_A	Zuiderzeestraat 65	1,50	35,96	31,79	28,81	37,24
727A_B	Zuiderzeestraat 65	4,50	40,84	36,67	33,69	42,12
728A_A	Urkerstraat 18	1,50	38,50	34,33	31,35	39,78
728A_B	Urkerstraat 18	4,50	42,54	38,37	35,39	43,82
729A_A	Urkerstraat 16	1,50	38,20	34,02	31,05	39,48
729A_B	Urkerstraat 16	4,50	42,36	38,19	35,21	43,64
730A_A	Urkerstraat 14	1,50	37,92	33,75	30,77	39,20
730A_B	Urkerstraat 14	4,50	42,02	37,85	34,87	43,30
731A_A	Urkerstraat 12	1,50	37,76	33,59	30,61	39,04
731A_B	Urkerstraat 12	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
732A_A	Urkerstraat 10	1,50	37,71	33,53	30,56	38,99
732A_B	Urkerstraat 10	4,50	41,82	37,65	34,67	43,10
733A_A	Urkerstraat 8	1,50	37,61	33,44	30,46	38,89
733A_B	Urkerstraat 8	4,50	41,69	37,51	34,54	42,97
734A_A	Urkerstraat 6	1,50	36,09	31,91	28,94	37,37
734A_B	Urkerstraat 6	4,50	40,57	36,39	33,42	41,85
735A_A	Urkerstraat 4	1,50	36,46	32,28	29,31	37,74
735A_B	Urkerstraat 4	4,50	40,48	36,30	33,33	41,76
736A_A	Urkerstraat 2	1,50	36,54	32,37	29,39	37,82
736A_B	Urkerstraat 2	4,50	40,41	36,24	33,26	41,69
737A_A	Parkstraat 126	1,50	37,94	33,77	30,79	39,22
737A_B	Parkstraat 126	4,50	40,80	36,63	33,65	42,08
738A_A	Parkstraat 124	1,50	37,91	33,74	30,76	39,19
738A_B	Parkstraat 124	4,50	40,86	36,69	33,71	42,14
739A_A	Parkstraat 122	1,50	38,02	33,85	30,87	39,30
739A_B	Parkstraat 122	4,50	41,12	36,94	33,97	42,40
740A_A	Parkstraat 120	1,50	37,81	33,64	30,66	39,09
740A_B	Parkstraat 120	4,50	40,89	36,72	33,74	42,17
741A_A	Gale Hamkesstraat 7	1,50	34,04	29,87	26,89	35,32
741A_B	Gale Hamkesstraat 7	4,50	38,94	34,77	31,79	40,22
742A_A	Gale Hamkesstraat 5	1,50	33,95	29,77	26,80	35,23
742A_B	Gale Hamkesstraat 5	4,50	38,80	34,63	31,65	40,08
743A_A	Gale Hamkesstraat 3	1,50	34,15	29,98	27,00	35,43
743A_B	Gale Hamkesstraat 3	4,50	38,92	34,74	31,77	40,20
744A_A	Gale Hamkesstraat 1	1,50	34,11	29,94	26,96	35,39
744A_B	Gale Hamkesstraat 1	4,50	38,98	34,81	31,83	40,26
745A_A	Gale Hamkesstraat 8	1,50	36,89	32,71	29,74	38,17
745A_B	Gale Hamkesstraat 8	4,50	39,91	35,74	32,76	41,19
746A_A	Gale Hamkesstraat 6	1,50	36,05	31,88	28,90	37,33
746A_B	Gale Hamkesstraat 6	4,50	39,38	35,20	32,23	40,66
747A_A	Gale Hamkesstraat 4	1,50	36,28	32,11	29,13	37,56
747A_B	Gale Hamkesstraat 4	4,50	39,51	35,33	32,36	40,79
748A_A	Gale Hamkesstraat 2	1,50	36,19	32,02	29,04	37,47
748A_B	Gale Hamkesstraat 2	4,50	39,28	35,10	32,13	40,56
749A_A	Zuiderzeestraat 63/63A	1,50	38,46	34,29	31,31	39,74
749A_B	Zuiderzeestraat 63/63A	4,50	41,67	37,49	34,52	42,95
750A_A	Zuiderzeestraat 61/61A	1,50	37,32	33,15	30,17	38,60
750A_B	Zuiderzeestraat 61/61A	4,50	41,10	36,92	33,95	42,38
751A_A	Zuiderzeestraat 59/59A	1,50	36,06	31,88	28,91	37,34
751A_B	Zuiderzeestraat 59/59A	4,50	40,64	36,46	33,49	41,92
752A_A	Zuiderzeestraat 57/57A	1,50	36,21	32,03	29,06	37,49
752A_B	Zuiderzeestraat 57/57A	4,50	40,86	36,69	33,71	42,14
753A_A	Zuiderzeestraat 55/55A	1,50	36,23	32,06	29,08	37,51
753A_B	Zuiderzeestraat 55/55A	4,50	40,83	36,66	33,68	42,11
754A_A	Zuiderzeestraat 53/53A	1,50	36,12	31,94	28,97	37,40
754A_B	Zuiderzeestraat 53/53A	4,50	40,76	36,59	33,61	42,04
755A_A	Spaanderbank 31	1,50	55,60	51,43	48,45	56,88
755A_B	Spaanderbank 31	4,50	57,29	53,11	50,14	58,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
756A_A	Spaanderbank 29	1,50	53,71	49,53	46,56	54,99
756A_B	Spaanderbank 29	4,50	55,91	51,74	48,76	57,19
757A_A	Spaanderbank 27	1,50	50,59	46,42	43,44	51,87
757A_B	Spaanderbank 27	4,50	54,13	49,96	46,98	55,41
758A_A	Spaanderbank 25	1,50	47,94	43,77	40,79	49,22
758A_B	Spaanderbank 25	4,50	53,01	48,84	45,86	54,29
759A_A	Spaanderbank 23	1,50	44,08	39,91	36,93	45,36
759A_B	Spaanderbank 23	4,50	49,97	45,80	42,82	51,25
760A_A	Spaanderbank 21	1,50	44,07	39,89	36,92	45,35
760A_B	Spaanderbank 21	4,50	49,57	45,39	42,42	50,85
761A_A	Spaanderbank 19	1,50	43,66	39,49	36,51	44,94
761A_B	Spaanderbank 19	4,50	48,34	44,17	41,19	49,62
762A_A	Spaanderbank 17	1,50	41,89	37,72	34,74	43,17
762A_B	Spaanderbank 17	4,50	47,73	43,56	40,58	49,01
763A_A	Spaanderbank 15	1,50	40,43	36,26	33,28	41,71
763A_B	Spaanderbank 15	4,50	46,42	42,25	39,27	47,70
764A_A	Spaanderbank 13	1,50	39,97	35,80	32,82	41,25
764A_B	Spaanderbank 13	4,50	45,49	41,32	38,34	46,77
765A_A	Spaanderbank 11	1,50	39,98	35,81	32,83	41,26
765A_B	Spaanderbank 11	4,50	45,05	40,88	37,90	46,33
766A_A	Spaanderbank 9	1,50	39,36	35,19	32,21	40,64
766A_B	Spaanderbank 9	4,50	45,05	40,87	37,90	46,33
767A_A	Houtrib 48	1,50	53,84	49,67	46,69	55,12
767A_B	Houtrib 48	4,50	56,27	52,10	49,12	57,55
768A_A	Houtrib 46	1,50	53,14	48,97	45,99	54,42
768A_B	Houtrib 46	4,50	55,62	51,45	48,47	56,90
769A_A	Houtrib 44	1,50	52,14	47,97	44,99	53,42
769A_B	Houtrib 44	4,50	54,58	50,41	47,43	55,86
770A_A	Houtrib 42	1,50	51,51	47,34	44,36	52,79
770A_B	Houtrib 42	4,50	53,85	49,67	46,70	55,13
771A_A	Houtrib 40	1,50	50,70	46,53	43,55	51,98
771A_B	Houtrib 40	4,50	52,88	48,71	45,73	54,16
772A_A	Houtrib 38	1,50	50,22	46,05	43,07	51,50
772A_B	Houtrib 38	4,50	52,56	48,39	45,41	53,84
773A_A	Houtrib 36	1,50	48,86	44,69	41,71	50,14
773A_B	Houtrib 36	4,50	51,07	46,90	43,92	52,35
774A_A	Houtrib 34	1,50	47,71	43,54	40,56	48,99
774A_B	Houtrib 34	4,50	49,72	45,55	42,57	51,00
775A_A	Houtrib 32	1,50	46,91	42,74	39,76	48,19
775A_B	Houtrib 32	4,50	48,94	44,77	41,79	50,22
776A_A	Houtrib 30	1,50	46,34	42,17	39,19	47,62
776A_B	Houtrib 30	4,50	48,55	44,37	41,40	49,83
777A_A	Houtrib 28	1,50	46,61	42,44	39,46	47,89
777A_B	Houtrib 28	4,50	48,71	44,53	41,56	49,99
778A_A	Houtrib 26	1,50	46,44	42,27	39,29	47,72
778A_B	Houtrib 26	4,50	48,45	44,28	41,30	49,73
779A_A	Houtrib 24	1,50	46,15	41,98	39,00	47,43
779A_B	Houtrib 24	4,50	48,09	43,91	40,94	49,37
780A_A	Houtrib 22	1,50	44,34	40,17	37,19	45,62
780A_B	Houtrib 22	4,50	46,33	42,16	39,18	47,61
781A_A	Houtrib 20	1,50	43,80	39,63	36,65	45,08
781A_B	Houtrib 20	4,50	45,65	41,47	38,50	46,93
782A_A	Houtrib 18	1,50	43,52	39,35	36,37	44,80
782A_B	Houtrib 18	4,50	45,31	41,14	38,16	46,59
783A_A	Houtrib 61	1,50	56,79	52,62	49,64	58,07
783A_B	Houtrib 61	4,50	59,05	54,87	51,90	60,33
784A_A	Houtrib 63	1,50	56,71	52,54	49,56	57,99
784A_B	Houtrib 63	4,50	58,97	54,79	51,82	60,25
785A_A	Houtrib 65	1,50	56,62	52,44	49,47	57,90
785A_B	Houtrib 65	4,50	58,85	54,67	51,70	60,13
786A_A	Houtrib 67	1,50	56,46	52,29	49,31	57,74
786A_B	Houtrib 67	4,50	58,76	54,59	51,61	60,04
787A_A	Houtrib 57	1,50	51,35	47,17	44,20	52,63
787A_B	Houtrib 57	4,50	53,73	49,56	46,58	55,01
788A_A	Houtrib 55	1,50	50,40	46,23	43,25	51,68
788A_B	Houtrib 55	4,50	53,10	48,93	45,95	54,38
789A_A	Houtrib 53	1,50	49,60	45,43	42,45	50,88
789A_B	Houtrib 53	4,50	52,66	48,49	45,51	53,94
790A_A	Houtrib 51	1,50	48,27	44,10	41,12	49,55
790A_B	Houtrib 51	4,50	52,19	48,02	45,04	53,47
791A_A	Houtrib 49	1,50	47,39	43,22	40,24	48,67
791A_B	Houtrib 49	4,50	52,18	48,00	45,03	53,46
792A_A	Houtrib 47	1,50	46,29	42,12	39,14	47,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
792A_B	Houtrib 47	4,50	52,24	48,06	45,09	53,52
793A_A	Houtrib 39	1,50	44,03	39,86	36,88	45,31
793A_B	Houtrib 39	4,50	47,79	43,61	40,64	49,07
794A_A	Houtrib 41	1,50	43,25	39,08	36,10	44,53
794A_B	Houtrib 41	4,50	47,72	43,55	40,57	49,00
795A_A	Houtrib 43	1,50	42,82	38,65	35,67	44,10
795A_B	Houtrib 43	4,50	47,71	43,54	40,56	48,99
796A_A	Houtrib 45	1,50	41,97	37,80	34,82	43,25
796A_B	Houtrib 45	4,50	48,47	44,30	41,32	49,75
797A_A	Houtrib 35	1,50	44,25	40,07	37,10	45,53
797A_B	Houtrib 35	4,50	46,72	42,55	39,57	48,00
798A_A	Houtrib 33	1,50	44,13	39,95	36,98	45,41
798A_B	Houtrib 33	4,50	46,90	42,73	39,75	48,18
799A_A	Houtrib 31	1,50	43,25	39,08	36,10	44,53
799A_B	Houtrib 31	4,50	46,68	42,50	39,53	47,96
800A_A	Houtrib 29	1,50	41,74	37,57	34,59	43,02
800A_B	Houtrib 29	4,50	46,16	41,99	39,01	47,44
801A_A	Houtrib 27	1,50	40,53	36,36	33,38	41,81
801A_B	Houtrib 27	4,50	45,91	41,74	38,76	47,19
802A_A	Houtrib 25	1,50	39,58	35,41	32,43	40,86
802A_B	Houtrib 25	4,50	46,22	42,05	39,07	47,50
803A_A	Spaanderbank 7	1,50	38,37	34,20	31,22	39,65
803A_B	Spaanderbank 7	4,50	43,01	38,83	35,86	44,29
804A_A	Houtrib 16	1,50	41,37	37,20	34,22	42,65
804A_B	Houtrib 16	4,50	43,50	39,32	36,35	44,78
805A_A	Houtrib 14	1,50	42,57	38,39	35,42	43,85
805A_B	Houtrib 14	4,50	44,13	39,96	36,98	45,41
806A_A	Houtrib 12	1,50	43,12	38,95	35,97	44,40
806A_B	Houtrib 12	4,50	44,36	40,19	37,21	45,64
807A_A	Houtrib 10	1,50	42,55	38,38	35,40	43,83
807A_B	Houtrib 10	4,50	43,98	39,81	36,83	45,26
808A_A	Houtrib 8	1,50	40,96	36,78	33,81	42,24
808A_B	Houtrib 8	4,50	43,63	39,45	36,48	44,91
809A_A	Houtrib 6	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
809A_B	Houtrib 6	4,50	42,44	38,27	35,29	43,72
810A_A	Houtrib 4	1,50	38,25	34,08	31,10	39,53
810A_B	Houtrib 4	4,50	43,31	39,14	36,16	44,59
811A_A	Houtrib 2	1,50	38,78	34,61	31,63	40,06
811A_B	Houtrib 2	4,50	43,61	39,43	36,46	44,89
812A_A	Vrouwezand 2	1,50	36,11	31,94	28,97	37,40
812A_B	Vrouwezand 2	4,50	40,77	36,59	33,62	42,05
813A_A	Vrouwezand 4	1,50	35,18	31,01	28,03	36,46
813A_B	Vrouwezand 4	4,50	40,24	36,07	33,09	41,52
814A_A	Vrouwezand 6	1,50	35,23	31,06	28,08	36,51
814A_B	Vrouwezand 6	4,50	40,12	35,95	32,98	41,41
815A_A	Vrouwezand 8	1,50	34,45	30,28	27,30	35,73
815A_B	Vrouwezand 8	4,50	39,10	34,92	31,95	40,38
816A_A	Vrouwezand 10	1,50	34,38	30,20	27,23	35,66
816A_B	Vrouwezand 10	4,50	39,02	34,85	31,87	40,30
817A_A	Vrouwezand 12	1,50	34,46	30,29	27,31	35,74
817A_B	Vrouwezand 12	4,50	39,14	34,97	31,99	40,42
818A_A	Vrouwezand 14	1,50	35,51	31,34	28,36	36,79
818A_B	Vrouwezand 14	4,50	40,34	36,16	33,19	41,62
819A_A	Vrouwezand 16	1,50	37,96	33,78	30,81	39,24
819A_B	Vrouwezand 16	4,50	41,10	36,93	33,95	42,38
820A_A	Vrouwezand 18	1,50	37,93	33,75	30,78	39,21
820A_B	Vrouwezand 18	4,50	40,73	36,56	33,58	42,01
821A_A	Vrouwezand 20	1,50	38,47	34,30	31,32	39,75
821A_B	Vrouwezand 20	4,50	40,85	36,68	33,70	42,13
822A_A	Vrouwezand 1	1,50	40,58	36,41	33,43	41,86
822A_B	Vrouwezand 1	4,50	43,17	39,00	36,02	44,45
823A_A	Vrouwezand 3	1,50	40,33	36,16	33,18	41,61
823A_B	Vrouwezand 3	4,50	43,39	39,22	36,24	44,67
824A_A	Vrouwezand 5	1,50	36,77	32,60	29,62	38,05
824A_B	Vrouwezand 5	4,50	42,06	37,89	34,91	43,34
825A_A	Vrouwezand 7	1,50	36,38	32,20	29,23	37,66
825A_B	Vrouwezand 7	4,50	41,77	37,60	34,62	43,05
826A_A	Vrouwezand 9	1,50	36,29	32,11	29,14	37,57
826A_B	Vrouwezand 9	4,50	40,68	36,50	33,53	41,96
827A_A	Vrouwezand 11	1,50	37,00	32,82	29,85	38,28
827A_B	Vrouwezand 11	4,50	40,64	36,47	33,50	41,93
828A_A	Vrouwezand 13	1,50	34,54	30,37	27,39	35,82
828A_B	Vrouwezand 13	4,50	39,07	34,90	31,92	40,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
829A_A	Vrouwezand 15	1,50	34,33	30,16	27,18	35,61
829A_B	Vrouwezand 15	4,50	38,88	34,71	31,73	40,16
830A_A	Vrouwezand 17	1,50	34,10	29,92	26,95	35,38
830A_B	Vrouwezand 17	4,50	38,65	34,48	31,50	39,93
831A_A	Vrouwezand 19	1,50	33,91	29,74	26,76	35,19
831A_B	Vrouwezand 19	4,50	38,28	34,11	31,13	39,56
832A_A	Vrouwezand 21	1,50	33,59	29,42	26,44	34,87
832A_B	Vrouwezand 21	4,50	37,35	33,18	30,20	38,63
833A_A	Vrouwezand 23	1,50	33,71	29,54	26,56	34,99
833A_B	Vrouwezand 23	4,50	37,60	33,43	30,45	38,88
834A_A	Vrouwezand 25	1,50	34,31	30,14	27,16	35,59
834A_B	Vrouwezand 25	4,50	37,80	33,63	30,65	39,08
835A_A	Vrouwezand 27	1,50	36,22	32,04	29,07	37,50
835A_B	Vrouwezand 27	4,50	38,97	34,80	31,82	40,25
836A_A	Spaanderbank 7	1,50	34,46	30,29	27,31	35,74
836A_B	Spaanderbank 7	4,50	38,48	34,30	31,33	39,76
837A_A	Spaanderbank 5	1,50	34,43	30,26	27,28	35,71
837A_B	Spaanderbank 5	4,50	38,44	34,27	31,29	39,72
838A_A	Spaanderbank 3	1,50	34,24	30,07	27,09	35,52
838A_B	Spaanderbank 3	4,50	38,23	34,06	31,08	39,51
839A_A	Spaanderbank 1	1,50	33,98	29,80	26,83	35,26
839A_B	Spaanderbank 1	4,50	38,11	33,94	30,96	39,39
840A_A	Cornelis Houtmanstraat 19	1,50	36,85	32,68	29,70	38,13
840A_B	Cornelis Houtmanstraat 19	4,50	41,03	36,85	33,88	42,31
841A_A	Cornelis Houtmanstraat 18	1,50	34,20	30,02	27,05	35,48
841A_B	Cornelis Houtmanstraat 18	4,50	39,08	34,91	31,93	40,36
842A_A	Woonschepenhaven 14	1,50	58,02	53,85	50,87	59,30
843A_A	Woonschepenhaven 13	1,50	57,82	53,64	50,67	59,10
844A_A	Woonschepenhaven 12	1,50	56,18	52,00	49,03	57,46
845A_A	Woonschepenhaven 11	1,50	44,18	40,01	37,03	45,46
846A_A	Woonschepenhaven 10	1,50	45,81	41,63	38,66	47,09
847A_A	Woonschepenhaven 9	1,50	45,21	41,03	38,06	46,49
848A_A	Woonschepenhaven 8	1,50	44,42	40,24	37,27	45,70
849A_A	Woonschepenhaven 7	1,50	43,02	38,84	35,87	44,30
850A_A	Woonschepenhaven 6	1,50	44,87	40,70	37,72	46,15
851A_A	Woonschepenhaven 5	1,50	45,52	41,35	38,37	46,80
852A_A	Woonschepenhaven 4	1,50	46,74	42,57	39,59	48,02
853A_A	Woonschepenhaven 3	1,50	47,50	43,33	40,35	48,78
854A_A	Woonschepenhaven 2	1,50	48,20	44,03	41,05	49,48
855A_A	Turfland 1	1,50	54,04	49,87	46,89	55,32
855A_B	Turfland 1	4,50	56,20	52,03	49,05	57,48
856A_A	Turfland 3	1,50	47,46	43,29	40,31	48,74
856A_B	Turfland 3	4,50	50,92	46,75	43,77	52,20
857A_A	Turfland 4	1,50	46,53	42,36	39,38	47,81
857A_B	Turfland 4	4,50	48,83	44,66	41,68	50,11
858A_A	Turfland 5	1,50	46,39	42,22	39,24	47,67
858A_B	Turfland 5	4,50	48,11	43,94	40,96	49,39
859A_A	Turfland 6	1,50	46,03	41,85	38,88	47,31
859A_B	Turfland 6	4,50	47,40	43,23	40,25	48,68
860A_A	Turfland 7	1,50	45,27	41,10	38,12	46,55
860A_B	Turfland 7	4,50	46,95	42,77	39,80	48,23
861A_A	Turfland 8	1,50	40,81	36,64	33,66	42,09
861A_B	Turfland 8	4,50	44,78	40,61	37,63	46,06
862A_A	Turfland 9	1,50	43,22	39,05	36,07	44,50
862A_B	Turfland 9	4,50	45,43	41,26	38,28	46,71
863A_A	Turfland 10	1,50	42,04	37,86	34,89	43,32
863A_B	Turfland 10	4,50	44,38	40,20	37,23	45,66
864A_A	Turfland 11	1,50	43,20	39,03	36,05	44,48
864A_B	Turfland 11	4,50	45,06	40,89	37,91	46,34
865A_A	Turfland 12	1,50	41,99	37,82	34,84	43,27
865A_B	Turfland 12	4,50	43,90	39,73	36,75	45,18
866A_A	Turfland 13	1,50	41,58	37,41	34,43	42,86
866A_B	Turfland 13	4,50	43,69	39,52	36,54	44,97
867A_A	Houtrib 23	1,50	39,26	35,09	32,11	40,54
867A_B	Houtrib 23	4,50	45,15	40,98	38,00	46,43
868A_A	Houtrib 21	1,50	39,04	34,86	31,89	40,32
868A_B	Houtrib 21	4,50	44,98	40,81	37,83	46,26
869A_A	Houtrib 19	1,50	39,22	35,05	32,07	40,50
869A_B	Houtrib 19	4,50	44,89	40,72	37,74	46,17
870A_A	Houtrib 17	1,50	38,96	34,79	31,81	40,24
870A_B	Houtrib 17	4,50	44,43	40,26	37,28	45,71
871A_A	Houtrib 15	1,50	39,04	34,87	31,89	40,32
871A_B	Houtrib 15	4,50	43,86	39,69	36,71	45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
872A_A	Houtrib 13	1,50	38,89	34,72	31,74	40,17
872A_B	Houtrib 13	4,50	43,52	39,35	36,37	44,80
873A_A	Houtrib 11	1,50	37,86	33,69	30,71	39,14
873A_B	Houtrib 11	4,50	43,10	38,92	35,95	44,38
874A_A	Houtrib 9	1,50	37,54	33,37	30,39	38,82
874A_B	Houtrib 9	4,50	42,94	38,77	35,79	44,22
875A_A	Houtrib 7	1,50	37,65	33,48	30,50	38,93
875A_B	Houtrib 7	4,50	43,25	39,08	36,10	44,53
876A_A	Houtrib 5	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
876A_B	Houtrib 5	4,50	42,91	38,74	35,76	44,19
877A_A	Houtrib 3	1,50	37,20	33,03	30,05	38,48
877A_B	Houtrib 3	4,50	42,67	38,49	35,52	43,95
878A_A	Houtrib 1	1,50	38,03	33,86	30,88	39,31
878A_B	Houtrib 1	4,50	42,86	38,68	35,71	44,14
879A_A	Villa Novalaan 20	1,50	57,83	53,66	50,68	59,11
879A_B	Villa Novalaan 20	4,50	59,33	55,16	52,18	60,61
880A_A	Villa Novalaan 18	1,50	54,01	49,84	46,86	55,29
880A_B	Villa Novalaan 18	4,50	55,99	51,82	48,84	57,27
881A_A	Villa Novalaan 16	1,50	51,94	47,77	44,79	53,22
881A_B	Villa Novalaan 16	4,50	52,68	48,50	45,53	53,96
882A_A	Villa Novalaan 14	1,50	49,60	45,43	42,45	50,88
882A_B	Villa Novalaan 14	4,50	51,47	47,29	44,32	52,75
883A_A	Villa Novalaan 12	1,50	48,04	43,87	40,89	49,32
883A_B	Villa Novalaan 12	4,50	49,23	45,05	42,08	50,51
884A_A	Villa Novalaan 10	1,50	47,59	43,41	40,44	48,87
884A_B	Villa Novalaan 10	4,50	49,06	44,89	41,91	50,34
885A_A	Villa Novalaan 8	1,50	46,79	42,62	39,64	48,07
885A_B	Villa Novalaan 8	4,50	48,08	43,90	40,93	49,36
886A_A	Villa Novalaan 6	1,50	45,85	41,67	38,70	47,13
886A_B	Villa Novalaan 6	4,50	47,28	43,11	40,13	48,56
887A_A	Villa Novalaan 4	1,50	45,40	41,23	38,25	46,68
887A_B	Villa Novalaan 4	4,50	47,04	42,87	39,89	48,32
888A_A	Villa Novalaan 2	1,50	40,38	36,21	33,23	41,66
888A_B	Villa Novalaan 2	4,50	43,64	39,46	36,49	44,92
889A_A	Villa Novalaan 3	1,50	43,04	38,87	35,89	44,32
889A_B	Villa Novalaan 3	4,50	46,29	42,12	39,14	47,57
890A_A	Villa Novalaan 5	1,50	43,56	39,38	36,41	44,84
890A_B	Villa Novalaan 5	4,50	46,23	42,05	39,08	47,51
891A_A	Villa Novalaan 7	1,50	45,58	41,41	38,43	46,86
891A_B	Villa Novalaan 7	4,50	47,90	43,73	40,75	49,18
892A_A	Villa Novalaan 9	1,50	45,81	41,63	38,66	47,09
892A_B	Villa Novalaan 9	4,50	48,36	44,19	41,21	49,64
893A_A	Villa Novalaan 11	1,50	46,93	42,76	39,78	48,21
893A_B	Villa Novalaan 11	4,50	49,58	45,41	42,43	50,86
894A_A	Villa Novalaan 13	1,50	47,74	43,57	40,59	49,02
894A_B	Villa Novalaan 13	4,50	50,32	46,15	43,17	51,60
895A_A	Villa Novalaan 15	1,50	50,77	46,60	43,62	52,05
895A_B	Villa Novalaan 15	4,50	52,86	48,69	45,71	54,14
896A_A	Villa Novalaan 17	1,50	51,48	47,31	44,33	52,76
896A_B	Villa Novalaan 17	4,50	53,71	49,53	46,56	54,99
897A_A	Villa Novalaan 19	1,50	55,52	51,35	48,37	56,80
897A_B	Villa Novalaan 19	4,50	56,87	52,70	49,72	58,15
898A_A	Villa Novalaan 1E	1,50	41,72	37,55	34,57	43,00
898A_B	Villa Novalaan 1E	4,50	43,10	38,93	35,95	44,38
899A_A	Villa Novalaan 1F	1,50	36,29	32,12	29,14	37,57
899A_B	Villa Novalaan 1F	4,50	43,12	38,94	35,97	44,40
900A_A	Langestreek 84	1,50	44,16	39,99	37,01	45,44
900A_B	Langestreek 84	4,50	45,40	41,23	38,25	46,68
901A_A	Langestreek 85	1,50	43,79	39,62	36,64	45,07
901A_B	Langestreek 85	4,50	45,35	41,18	38,20	46,63
902A_A	Langestreek 86	1,50	40,87	36,70	33,72	42,15
902A_B	Langestreek 86	4,50	45,29	41,12	38,14	46,57
903A_A	Slotermeerstraat 1	1,50	54,67	50,50	47,52	55,95
903A_B	Slotermeerstraat 1	4,50	55,96	51,79	48,81	57,24
904A_A	Slotermeerstraat 3	1,50	55,59	51,42	48,44	56,87
904A_B	Slotermeerstraat 3	4,50	56,98	52,81	49,83	58,26
905A_A	Slotermeerstraat 5	1,50	55,91	51,74	48,76	57,19
905A_B	Slotermeerstraat 5	4,50	57,38	53,21	50,24	58,67
906A_A	Slotermeerstraat 7	1,50	56,73	52,56	49,58	58,01
906A_B	Slotermeerstraat 7	4,50	58,33	54,16	51,18	59,61
907A_A	Slotermeerstraat 21	1,50	55,97	51,79	48,82	57,25
907A_B	Slotermeerstraat 21	4,50	57,81	53,64	50,66	59,09
908A_A	Slotermeerstraat 23	1,50	54,96	50,79	47,81	56,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
908A_B	Slotermeerstraat 23	4,50	56,94	52,77	49,79	58,22
909A_A	Slotermeerstraat 25	1,50	54,46	50,28	47,31	55,74
909A_B	Slotermeerstraat 25	4,50	56,70	52,53	49,55	57,98
910A_A	Slotermeerstraat 27	1,50	50,20	46,02	43,05	51,48
910A_B	Slotermeerstraat 27	4,50	52,37	48,20	45,22	53,65
911A_A	Slotermeerstraat 2	1,50	46,75	42,57	39,60	48,03
911A_B	Slotermeerstraat 2	4,50	48,91	44,74	41,76	50,19
912A_A	Slotermeerstraat 4	1,50	45,44	41,26	38,29	46,72
912A_B	Slotermeerstraat 4	4,50	47,92	43,75	40,77	49,20
913A_A	Slotermeerstraat 6	1,50	46,90	42,73	39,75	48,18
913A_B	Slotermeerstraat 6	4,50	49,15	44,97	42,00	50,43
914A_A	Slotermeerstraat 8	1,50	47,51	43,34	40,36	48,79
914A_B	Slotermeerstraat 8	4,50	49,72	45,55	42,57	51,00
915A_A	Slotermeerstraat 10	1,50	46,89	42,71	39,74	48,17
915A_B	Slotermeerstraat 10	4,50	49,63	45,46	42,48	50,91
916A_A	Slotermeerstraat 12	1,50	43,48	39,31	36,33	44,76
916A_B	Slotermeerstraat 12	4,50	47,19	43,02	40,04	48,47
917A_A	Slotermeerstraat 14	1,50	41,55	37,37	34,40	42,83
917A_B	Slotermeerstraat 14	4,50	46,78	42,61	39,63	48,06
918A_A	Slotermeerstraat 16	1,50	41,07	36,89	33,92	42,35
918A_B	Slotermeerstraat 16	4,50	46,20	42,03	39,05	47,48
919A_A	Slotermeerstraat 22	1,50	39,78	35,61	32,63	41,06
919A_B	Slotermeerstraat 22	4,50	44,59	40,42	37,44	45,87
920A_A	Slotermeerstraat 24	1,50	37,99	33,82	30,84	39,27
920A_B	Slotermeerstraat 24	4,50	43,29	39,12	36,14	44,57
921A_A	Slotermeerstraat 26	1,50	38,08	33,91	30,93	39,36
921A_B	Slotermeerstraat 26	4,50	43,23	39,06	36,08	44,51
922A_A	Slotermeerstraat 28	1,50	36,92	32,75	29,77	38,20
922A_B	Slotermeerstraat 28	4,50	42,20	38,03	35,05	43,48
926A_A	Slotermeerstraat 30	1,50	36,54	32,37	29,39	37,82
926A_B	Slotermeerstraat 30	4,50	42,70	38,53	35,55	43,98
927A_A	Slotermeerstraat 32	1,50	36,92	32,74	29,77	38,20
927A_B	Slotermeerstraat 32	4,50	42,75	38,58	35,60	44,03
928A_A	Slotermeerstraat 53	1,50	36,65	32,48	29,50	37,93
928A_B	Slotermeerstraat 53	4,50	41,60	37,42	34,45	42,88
929A_A	Slotermeerstraat 51	1,50	37,31	33,14	30,16	38,59
929A_B	Slotermeerstraat 51	4,50	42,27	38,09	35,12	43,55
930A_A	Slotermeerstraat 49	1,50	38,06	33,88	30,91	39,34
930A_B	Slotermeerstraat 49	4,50	43,18	39,00	36,03	44,46
931A_A	Slotermeerstraat 47	1,50	37,96	33,79	30,81	39,24
931A_B	Slotermeerstraat 47	4,50	42,42	38,25	35,27	43,70
932A_A	Slotermeerstraat 45	1,50	38,63	34,46	31,48	39,91
932A_B	Slotermeerstraat 45	4,50	43,54	39,36	36,39	44,82
933A_A	Slotermeerstraat 43	1,50	38,52	34,35	31,37	39,80
933A_B	Slotermeerstraat 43	4,50	43,25	39,08	36,10	44,53
934A_A	Slotermeerstraat 41	1,50	39,46	35,28	32,31	40,74
934A_B	Slotermeerstraat 41	4,50	44,63	40,45	37,48	45,91
935A_A	Slotermeerstraat 39	1,50	39,99	35,81	32,84	41,27
935A_B	Slotermeerstraat 39	4,50	44,45	40,28	37,30	45,73
936A_A	Slotermeerstraat 37	1,50	39,84	35,66	32,69	41,12
936A_B	Slotermeerstraat 37	4,50	44,90	40,73	37,75	46,18
937A_A	Slotermeerstraat 35	1,50	39,79	35,61	32,64	41,07
937A_B	Slotermeerstraat 35	4,50	45,14	40,97	37,99	46,42
938A_A	Slotermeerstraat 33	1,50	44,85	40,68	37,70	46,13
938A_B	Slotermeerstraat 33	4,50	47,98	43,80	40,83	49,26
939A_A	Slotermeerstraat 31	1,50	46,13	41,96	38,98	47,41
939A_B	Slotermeerstraat 31	4,50	49,19	45,01	42,04	50,47
940A_A	Tjeukemeerstraat 1	1,50	54,58	50,41	47,43	55,86
940A_B	Tjeukemeerstraat 1	4,50	58,45	54,28	51,30	59,73
941A_A	Tjeukemeerstraat 3	1,50	54,24	50,07	47,09	55,52
941A_B	Tjeukemeerstraat 3	4,50	58,34	54,17	51,19	59,62
942A_A	Tjeukemeerstraat 5	1,50	53,97	49,80	46,82	55,25
942A_B	Tjeukemeerstraat 5	4,50	58,20	54,03	51,05	59,48
943A_A	Tjeukemeerstraat 7	1,50	53,63	49,46	46,48	54,91
943A_B	Tjeukemeerstraat 7	4,50	57,86	53,69	50,71	59,14
944A_A	Tjeukemeerstraat 9	1,50	53,83	49,66	46,68	55,11
944A_B	Tjeukemeerstraat 9	4,50	57,96	53,79	50,81	59,24
945A_A	Tjeukemeerstraat 11	1,50	53,56	49,39	46,41	54,84
945A_B	Tjeukemeerstraat 11	4,50	57,81	53,64	50,66	59,09
946A_A	Tjeukemeerstraat 13	1,50	53,57	49,40	46,42	54,85
946A_B	Tjeukemeerstraat 13	4,50	57,91	53,74	50,76	59,19
947A_A	Tjeukemeerstraat 17	1,50	51,96	47,79	44,81	53,24
947A_B	Tjeukemeerstraat 17	4,50	53,95	49,77	46,80	55,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
948A_A	Tjeukemeerstraat 19	1,50	50,66	46,49	43,51	51,94
948A_B	Tjeukemeerstraat 19	4,50	52,07	47,90	44,92	53,35
949A_A	Tjeukemeerstraat 21	1,50	47,86	43,69	40,71	49,14
949A_B	Tjeukemeerstraat 21	4,50	48,83	44,66	41,68	50,11
950A_A	Tjeukemeerstraat 23	1,50	46,79	42,61	39,64	48,07
950A_B	Tjeukemeerstraat 23	4,50	47,87	43,70	40,72	49,15
951A_A	Tjeukemeerstraat 25	1,50	48,27	44,09	41,12	49,55
951A_B	Tjeukemeerstraat 25	4,50	49,43	45,25	42,28	50,71
952A_A	Tjeukemeerstraat 27	1,50	47,79	43,62	40,64	49,07
952A_B	Tjeukemeerstraat 27	4,50	48,49	44,31	41,34	49,77
953A_A	Tjeukemeerstraat 29	1,50	47,27	43,10	40,12	48,55
953A_B	Tjeukemeerstraat 29	4,50	47,88	43,71	40,73	49,16
954A_A	Tjeukemeerstraat 31	1,50	47,57	43,40	40,42	48,85
954A_B	Tjeukemeerstraat 31	4,50	47,96	43,79	40,81	49,24
955A_A	Tjeukemeerstraat 33	1,50	47,67	43,50	40,52	48,95
955A_B	Tjeukemeerstraat 33	4,50	47,94	43,77	40,79	49,22
956A_A	Tjeukemeerstraat 35	1,50	47,50	43,33	40,35	48,78
956A_B	Tjeukemeerstraat 35	4,50	47,86	43,68	40,71	49,14
957A_A	Tjeukemeerstraat 37	1,50	46,62	42,45	39,47	47,90
957A_B	Tjeukemeerstraat 37	4,50	47,28	43,10	40,13	48,56
958A_A	Tjeukemeerstraat 39	1,50	47,65	43,48	40,50	48,93
958A_B	Tjeukemeerstraat 39	4,50	47,83	43,66	40,68	49,11
959A_A	Tjeukemeerstraat 41	1,50	47,67	43,50	40,52	48,95
959A_B	Tjeukemeerstraat 41	4,50	47,93	43,76	40,78	49,21
960A_A	Tjeukemeerstraat 55	1,50	47,94	43,77	40,79	49,22
960A_B	Tjeukemeerstraat 55	4,50	48,08	43,90	40,93	49,36
961A_A	Tjeukemeerstraat 57	1,50	47,71	43,54	40,56	48,99
961A_B	Tjeukemeerstraat 57	4,50	47,74	43,57	40,59	49,02
962A_A	Tjeukemeerstraat 59	1,50	47,86	43,69	40,71	49,14
962A_B	Tjeukemeerstraat 59	4,50	47,91	43,74	40,76	49,19
963A_A	Tjeukemeerstraat 61	1,50	47,50	43,33	40,35	48,78
963A_B	Tjeukemeerstraat 61	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
964A_A	Tjeukemeerstraat 63	1,50	47,43	43,25	40,28	48,71
964A_B	Tjeukemeerstraat 63	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
965A_A	Tjeukemeerstraat 65	1,50	47,43	43,25	40,28	48,71
965A_B	Tjeukemeerstraat 65	4,50	47,63	43,46	40,48	48,91
966A_A	Tjeukemeerstraat 67	1,50	47,47	43,29	40,32	48,75
966A_B	Tjeukemeerstraat 67	4,50	47,74	43,57	40,60	49,03
967A_A	Tjeukemeerstraat 69	1,50	47,18	43,00	40,03	48,46
967A_B	Tjeukemeerstraat 69	4,50	47,40	43,23	40,25	48,68
968A_A	Tjeukemeerstraat 2	1,50	42,82	38,64	35,67	44,10
968A_B	Tjeukemeerstraat 2	4,50	47,15	42,97	40,00	48,43
969A_A	Tjeukemeerstraat 4	1,50	43,38	39,21	36,23	44,66
969A_B	Tjeukemeerstraat 4	4,50	47,28	43,11	40,13	48,56
970A_A	Tjeukemeerstraat 6	1,50	44,30	40,13	37,15	45,58
970A_B	Tjeukemeerstraat 6	4,50	47,32	43,15	40,17	48,60
971A_A	Tjeukemeerstraat 8	1,50	44,49	40,32	37,34	45,77
971A_B	Tjeukemeerstraat 8	4,50	47,62	43,45	40,47	48,90
972A_A	Brandemeerstraat 2	1,50	41,74	37,56	34,59	43,02
972A_B	Brandemeerstraat 2	4,50	45,41	41,23	38,26	46,69
973A_A	Brandemeerstraat 4	1,50	37,36	33,19	30,21	38,64
973A_B	Brandemeerstraat 4	4,50	43,13	38,96	35,98	44,41
974A_A	Brandemeerstraat 6	1,50	36,78	32,61	29,63	38,06
974A_B	Brandemeerstraat 6	4,50	42,64	38,47	35,49	43,92
975A_A	Brandemeerstraat 8	1,50	35,45	31,28	28,30	36,73
975A_B	Brandemeerstraat 8	4,50	42,48	38,30	35,33	43,76
976A_A	Brandemeerstraat 1	1,50	36,56	32,39	29,41	37,84
976A_B	Brandemeerstraat 1	4,50	42,21	38,04	35,06	43,49
977A_A	Brandemeerstraat 3	1,50	37,12	32,95	29,97	38,40
977A_B	Brandemeerstraat 3	4,50	42,17	38,00	35,02	43,45
978A_A	Brandemeerstraat 5	1,50	36,61	32,43	29,46	37,89
978A_B	Brandemeerstraat 5	4,50	42,65	38,48	35,50	43,93
979A_A	Brandemeerstraat 7	1,50	37,14	32,97	29,99	38,42
979A_B	Brandemeerstraat 7	4,50	43,30	39,13	36,15	44,58
980A_A	Morrastraat 2	1,50	40,31	36,14	33,16	41,59
980A_B	Morrastraat 2	4,50	44,56	40,39	37,41	45,84
981A_A	Morrastraat 4	1,50	39,51	35,34	32,36	40,79
981A_B	Morrastraat 4	4,50	43,82	39,64	36,67	45,10
982A_A	Morrastraat 6	1,50	39,24	35,07	32,09	40,52
982A_B	Morrastraat 6	4,50	43,41	39,23	36,26	44,69
983A_A	Morrastraat 8	1,50	39,05	34,88	31,90	40,33
983A_B	Morrastraat 8	4,50	43,48	39,30	36,33	44,76
984A_A	Morrastraat 1	1,50	38,73	34,56	31,58	40,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
984A_B	Morrastraat 1	4,50	44,49	40,31	37,34	45,77
985A_A	Morrastraat 3	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
985A_B	Morrastraat 3	4,50	43,67	39,50	36,52	44,95
986A_A	Morrastraat 5	1,50	37,65	33,48	30,50	38,93
986A_B	Morrastraat 5	4,50	42,97	38,80	35,82	44,25
987A_A	Morrastraat 7	1,50	38,32	34,14	31,17	39,60
987A_B	Morrastraat 7	4,50	42,98	38,80	35,83	44,26
988A_A	Morrastraat 9	1,50	38,03	33,86	30,89	39,32
988A_B	Morrastraat 9	4,50	43,26	39,09	36,11	44,54
989A_A	Morrastraat 11	1,50	37,81	33,63	30,66	39,09
989A_B	Morrastraat 11	4,50	43,40	39,23	36,25	44,68
990A_A	Fluessenstraat 2	1,50	39,98	35,81	32,83	41,26
990A_B	Fluessenstraat 2	4,50	44,20	40,02	37,05	45,48
991A_A	Fluessenstraat 4	1,50	38,49	34,32	31,34	39,77
991A_B	Fluessenstraat 4	4,50	43,43	39,26	36,28	44,71
992A_A	Fluessenstraat 6	1,50	37,25	33,08	30,10	38,53
992A_B	Fluessenstraat 6	4,50	42,61	38,44	35,46	43,89
993A_A	Fluessenstraat 8	1,50	36,41	32,24	29,26	37,69
993A_B	Fluessenstraat 8	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
994A_A	Fluessenstraat 1	1,50	41,30	37,13	34,16	42,59
994A_B	Fluessenstraat 1	4,50	45,01	40,84	37,86	46,29
995A_A	Fluessenstraat 3	1,50	38,75	34,58	31,60	40,03
995A_B	Fluessenstraat 3	4,50	42,92	38,74	35,77	44,20
996A_A	Fluessenstraat 5	1,50	37,10	32,92	29,95	38,38
996A_B	Fluessenstraat 5	4,50	42,73	38,55	35,58	44,01
997A_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	60,80	56,63	53,65	62,08
997A_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	61,61	57,44	54,46	62,89
997A_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	61,57	57,40	54,42	62,85
997A_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,43	57,26	54,28	62,71
997B_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	61,13	56,95	53,98	62,41
997B_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	62,10	57,93	54,95	63,38
997B_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	62,02	57,85	54,87	63,30
997B_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,84	57,67	54,69	63,12
997C_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	60,66	56,48	53,51	61,94
997C_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	61,57	57,40	54,42	62,85
997C_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	61,51	57,34	54,36	62,79
997C_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,34	57,17	54,19	62,62
997D_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	59,88	55,71	52,73	61,16
997D_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	60,75	56,58	53,60	62,03
997D_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	60,75	56,58	53,60	62,03
997D_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	60,63	56,45	53,48	61,91
997E_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	58,47	54,30	51,32	59,75
997E_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	59,36	55,19	52,21	60,64
997E_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	59,42	55,25	52,27	60,70
997E_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	59,35	55,18	52,20	60,63
997F_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	52,91	48,74	45,76	54,19
997F_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	54,61	50,44	47,46	55,89
997F_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	55,10	50,93	47,95	56,38
997F_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	55,18	51,00	48,03	56,46
998A_A	Plattedijk 6	1,50	54,56	50,39	47,41	55,84
999A_A	Plattedijk 19	1,50	57,94	53,76	50,79	59,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A	Straatweg 50	1,50	39,57	35,40	32,42	40,85
001A_B	Straatweg 50	4,50	40,95	36,78	33,80	42,23
001B_A	Straatweg 50	1,50	45,05	40,88	37,90	46,33
001B_B	Straatweg 50	4,50	47,32	43,15	40,17	48,60
001C_A	Straatweg 50	1,50	41,59	37,42	34,44	42,87
001C_B	Straatweg 50	4,50	49,60	45,43	42,45	50,88
002A_A	Straatweg 48	1,50	38,99	34,82	31,84	40,27
002A_B	Straatweg 48	4,50	39,06	34,89	31,91	40,34
002B_A	Straatweg 48	1,50	45,50	41,33	38,35	46,78
002B_B	Straatweg 48	4,50	47,94	43,77	40,79	49,22
002C_A	Straatweg 48	1,50	39,84	35,67	32,69	41,12
002C_B	Straatweg 48	4,50	49,96	45,79	42,81	51,24
003A_A	Straatweg 46	1,50	40,05	35,88	32,90	41,33
003A_B	Straatweg 46	4,50	43,89	39,72	36,75	45,18
003B_A	Straatweg 46	1,50	46,04	41,87	38,89	47,32
003B_B	Straatweg 46	4,50	48,96	44,79	41,81	50,24
003C_A	Straatweg 46	1,50	44,41	40,24	37,26	45,69
003C_B	Straatweg 46	4,50	50,97	46,80	43,82	52,25
004A_A	Straatweg 44	1,50	44,89	40,72	37,74	46,17
004A_B	Straatweg 44	4,50	43,50	39,33	36,35	44,78
004B_A	Straatweg 44	1,50	47,26	43,09	40,11	48,54
004B_B	Straatweg 44	4,50	49,88	45,71	42,73	51,16
004C_A	Straatweg 44	1,50	49,33	45,15	42,18	50,61
004C_B	Straatweg 44	4,50	52,39	48,22	45,24	53,67
005A_A	Straatweg 42	1,50	42,55	38,38	35,40	43,83
005A_B	Straatweg 42	4,50	44,33	40,16	37,18	45,61
005A_C	Straatweg 42	7,50	37,66	33,49	30,51	38,94
005B_A	Straatweg 42	1,50	49,40	45,23	42,25	50,68
005B_B	Straatweg 42	4,50	51,68	47,51	44,53	52,96
005B_C	Straatweg 42	7,50	52,07	47,89	44,92	53,35
006A_A	Straatweg 40	1,50	50,27	46,10	43,12	51,55
006A_B	Straatweg 40	4,50	52,44	48,27	45,29	53,72
006A_C	Straatweg 40	7,50	52,83	48,66	45,68	54,11
006B_A	Straatweg 40	1,50	54,24	50,07	47,09	55,52
006B_B	Straatweg 40	4,50	56,17	52,00	49,02	57,45
006B_C	Straatweg 40	7,50	56,80	52,63	49,65	58,08
006C_A	Straatweg 40	1,50	54,41	50,24	47,26	55,69
006C_B	Straatweg 40	4,50	56,42	52,25	49,27	57,70
006C_C	Straatweg 40	7,50	57,07	52,90	49,92	58,35
007A_A	Straatweg 36	1,50	61,05	56,88	53,90	62,33
007A_B	Straatweg 36	4,50	62,38	58,21	55,23	63,66
007B_A	Straatweg 36	1,50	57,16	52,99	50,01	58,44
007B_B	Straatweg 36	4,50	58,72	54,55	51,57	60,00
007C_A	Straatweg 36	1,50	48,34	44,17	41,19	49,62
007C_B	Straatweg 36	4,50	51,85	47,68	44,70	53,13
008A_A	Straatweg 34	1,50	58,01	53,84	50,87	59,30
008A_B	Straatweg 34	4,50	59,66	55,49	52,51	60,94
008B_A	Straatweg 34	1,50	53,37	49,20	46,22	54,65
008B_B	Straatweg 34	4,50	55,94	51,77	48,79	57,22
008C_A	Straatweg 34	1,50	52,98	48,81	45,83	54,26
008C_B	Straatweg 34	4,50	55,22	51,05	48,07	56,50
008D_A	Straatweg 34	1,50	45,52	41,35	38,37	46,80
008D_B	Straatweg 34	4,50	46,92	42,75	39,77	48,20
009A_A	Onderweegshof 1-25	1,50	50,46	46,29	43,31	51,74
009A_B	Onderweegshof 1-25	4,50	52,00	47,83	44,85	53,28
009A_C	Onderweegshof 1-25	7,50	53,18	49,01	46,03	54,46
009A_D	Onderweegshof 1-25	13,50	53,79	49,62	46,64	55,07
009B_A	Onderweegshof 1-25	1,50	50,58	46,41	43,43	51,86
009B_B	Onderweegshof 1-25	4,50	52,11	47,94	44,96	53,39
009B_C	Onderweegshof 1-25	7,50	53,08	48,90	45,93	54,36
009B_D	Onderweegshof 1-25	13,50	53,91	49,74	46,76	55,19
009C_A	Onderweegshof 1-25	1,50	50,74	46,57	43,59	52,02
009C_B	Onderweegshof 1-25	4,50	52,25	48,08	45,11	53,54
009C_C	Onderweegshof 1-25	7,50	53,13	48,96	45,98	54,41
009C_D	Onderweegshof 1-25	13,50	53,92	49,75	46,77	55,20
009D_A	Onderweegshof 1-25	1,50	48,03	43,86	40,88	49,31
009D_B	Onderweegshof 1-25	4,50	49,36	45,19	42,21	50,64
009D_C	Onderweegshof 1-25	7,50	50,05	45,88	42,90	51,33
009D_D	Onderweegshof 1-25	13,50	50,25	46,08	43,10	51,53
009E_A	Onderweegshof 1-25	1,50	47,43	43,25	40,28	48,71
009E_B	Onderweegshof 1-25	4,50	48,77	44,60	41,62	50,05
009E_C	Onderweegshof 1-25	7,50	49,22	45,05	42,07	50,50
009E_D	Onderweegshof 1-25	13,50	49,45	45,28	42,30	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009F_A	Onderweegshof 1-25	1,50	46,93	42,76	39,78	48,21
009F_B	Onderweegshof 1-25	4,50	48,15	43,98	41,00	49,43
009F_C	Onderweegshof 1-25	7,50	48,13	43,95	40,98	49,41
009F_D	Onderweegshof 1-25	13,50	48,36	44,19	41,21	49,64
010A_A	Straatweg 30	1,50	47,10	42,93	39,95	48,38
010A_B	Straatweg 30	4,50	48,04	43,86	40,89	49,32
010B_A	Straatweg 30	1,50	45,88	41,71	38,73	47,16
010B_B	Straatweg 30	4,50	47,04	42,87	39,89	48,32
011A_A	Straatweg 28	1,50	44,81	40,64	37,66	46,09
011A_B	Straatweg 28	4,50	46,47	42,30	39,32	47,75
012A_A	Straatweg 26	1,50	44,14	39,97	36,99	45,42
012A_B	Straatweg 26	4,50	46,08	41,91	38,93	47,36
013A_A	Straatweg 22	1,50	43,70	39,52	36,55	44,98
013A_B	Straatweg 22	4,50	45,64	41,47	38,49	46,92
014A_A	Straatweg 20	1,50	42,16	37,99	35,01	43,44
014A_B	Straatweg 20	4,50	45,60	41,43	38,45	46,88
015A_A	Straatweg 21	1,50	39,96	35,79	32,81	41,24
015A_B	Straatweg 21	4,50	43,81	39,64	36,66	45,09
015A_C	Straatweg 21	7,50	44,98	40,81	37,83	46,26
015B_A	Straatweg 21	1,50	48,48	44,31	41,33	49,76
015B_B	Straatweg 21	4,50	50,12	45,95	42,97	51,40
015B_C	Straatweg 21	7,50	50,51	46,34	43,36	51,79
015C_A	Straatweg 21	1,50	48,75	44,58	41,60	50,03
015C_B	Straatweg 21	4,50	51,37	47,20	44,22	52,65
015C_C	Straatweg 21	7,50	52,57	48,40	45,42	53,85
016A_A	Straatweg 19	1,50	41,99	37,82	34,85	43,28
016A_B	Straatweg 19	4,50	41,72	37,55	34,57	43,00
016A_C	Straatweg 19	7,50	41,22	37,05	34,07	42,50
016B_A	Straatweg 19	1,50	49,73	45,56	42,58	51,01
016B_B	Straatweg 19	4,50	51,32	47,15	44,17	52,60
016B_C	Straatweg 19	7,50	52,03	47,86	44,88	53,31
016C_A	Straatweg 19	1,50	50,16	45,99	43,01	51,44
016C_B	Straatweg 19	4,50	52,61	48,44	45,46	53,89
016C_C	Straatweg 19	7,50	53,84	49,67	46,69	55,12
017A_A	Straatweg 17	1,50	39,59	35,42	32,44	40,87
017A_B	Straatweg 17	4,50	45,27	41,10	38,12	46,55
017A_C	Straatweg 17	7,50	39,19	35,02	32,04	40,47
017B_A	Straatweg 17	1,50	51,49	47,32	44,34	52,77
017B_B	Straatweg 17	4,50	53,21	49,04	46,06	54,49
017B_C	Straatweg 17	7,50	53,54	49,37	46,39	54,82
017C_A	Straatweg 17	1,50	51,42	47,25	44,27	52,70
017C_B	Straatweg 17	4,50	53,73	49,56	46,58	55,01
017C_C	Straatweg 17	7,50	55,56	51,39	48,41	56,84
018A_A	Straatweg 15	1,50	41,05	36,88	33,90	42,33
018A_B	Straatweg 15	4,50	46,47	42,30	39,32	47,75
018A_C	Straatweg 15	7,50	38,67	34,50	31,52	39,95
018B_A	Straatweg 15	1,50	52,40	48,23	45,25	53,68
018B_B	Straatweg 15	4,50	54,83	50,66	47,68	56,11
018B_C	Straatweg 15	7,50	55,14	50,96	47,99	56,42
018C_A	Straatweg 15	1,50	54,28	50,11	47,13	55,56
018C_B	Straatweg 15	4,50	56,89	52,72	49,74	58,17
018C_C	Straatweg 15	7,50	57,44	53,27	50,29	58,72
019A_A	Jacob de Rookstraat 31	1,50	49,10	44,93	41,95	50,38
019A_B	Jacob de Rookstraat 31	4,50	51,25	47,08	44,10	52,53
019B_A	Jacob de Rookstraat 31	1,50	45,14	40,97	37,99	46,42
019B_B	Jacob de Rookstraat 31	4,50	47,65	43,48	40,50	48,93
020A_A	Jacob de Rookstraat 29	1,50	45,31	41,13	38,16	46,59
020A_B	Jacob de Rookstraat 29	4,50	47,81	43,64	40,66	49,09
021A_A	Jacob de Rookstraat 27	1,50	44,20	40,03	37,05	45,48
021A_B	Jacob de Rookstraat 27	4,50	46,83	42,66	39,68	48,11
022A_A	Jacob de Rookstraat 25	1,50	44,56	40,39	37,41	45,84
022A_B	Jacob de Rookstraat 25	4,50	47,01	42,84	39,86	48,29
023A_A	Jacob de Rookstraat 23	1,50	44,04	39,87	36,89	45,32
023A_B	Jacob de Rookstraat 23	4,50	45,75	41,58	38,61	47,04
024A_A	Jacob de Rookstraat 21	1,50	44,04	39,87	36,89	45,32
024A_A	Wim Reinderslaan 2A	1,50	39,17	35,00	32,02	40,45
024A_B	Jacob de Rookstraat 21	4,50	45,44	41,27	38,29	46,72
024A_B	Wim Reinderslaan 2A	4,50	43,79	39,62	36,64	45,07
025A_A	Wim Reinderslaan 2	1,50	39,43	35,26	32,28	40,71
025A_B	Wim Reinderslaan 2	4,50	43,76	39,59	36,61	45,04
026A_A	Wim Reinderslaan 4	1,50	40,67	36,50	33,52	41,95
026A_B	Wim Reinderslaan 4	4,50	44,14	39,97	37,00	45,43
027A_A	Jacob de Rookstraat 19	1,50	36,40	32,23	29,25	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027A_B	Jacob de Rookstraat 19	4,50	41,21	37,04	34,06	42,49
028A_A	Jacob de Rookstraat 17	1,50	36,34	32,16	29,19	37,62
028A_B	Jacob de Rookstraat 17	4,50	41,06	36,88	33,91	42,34
029A_A	Jacob de Rookstraat 15	1,50	36,36	32,19	29,21	37,64
029A_B	Jacob de Rookstraat 15	4,50	41,09	36,92	33,94	42,37
030A_A	Jacob de Rookstraat 13	1,50	36,49	32,32	29,34	37,77
030A_B	Jacob de Rookstraat 13	4,50	40,98	36,80	33,83	42,26
031A_A	Jacob de Rookstraat 11	1,50	35,68	31,51	28,53	36,96
031A_B	Jacob de Rookstraat 11	4,50	40,64	36,47	33,49	41,92
032A_A	Jacob de Rookstraat 12	1,50	37,31	33,14	30,16	38,59
032A_B	Jacob de Rookstraat 12	4,50	40,83	36,66	33,68	42,11
033A_A	Jacob de Rookstraat 14	1,50	37,37	33,20	30,22	38,65
033A_B	Jacob de Rookstraat 14	4,50	40,94	36,77	33,79	42,22
034A_A	Jacob de Rookstraat 16	1,50	37,45	33,28	30,30	38,73
034A_B	Jacob de Rookstraat 16	4,50	41,51	37,34	34,36	42,79
035A_A	Jacob de Rookstraat 18	1,50	37,48	33,31	30,33	38,76
035A_B	Jacob de Rookstraat 18	4,50	42,07	37,90	34,92	43,35
036A_A	Jacob de Rookstraat 20	1,50	37,93	33,76	30,78	39,21
036A_B	Jacob de Rookstraat 20	4,50	41,94	37,77	34,79	43,22
037A_A	Jacob de Rookstraat 22	1,50	38,39	34,22	31,24	39,67
037A_B	Jacob de Rookstraat 22	4,50	42,37	38,20	35,22	43,65
038A_A	Jacob de Rookstraat 24	1,50	39,02	34,85	31,87	40,30
038A_B	Jacob de Rookstraat 24	4,50	42,32	38,15	35,17	43,60
039A_A	Jacob de Rookstraat 26	1,50	39,70	35,53	32,55	40,98
039A_B	Jacob de Rookstraat 26	4,50	42,77	38,60	35,62	44,05
040A_A	Jacob de Rookstraat 28	1,50	40,95	36,78	33,80	42,23
040A_B	Jacob de Rookstraat 28	4,50	43,55	39,38	36,40	44,83
041A_A	Jacob de Rookstraat 30	1,50	41,21	37,04	34,06	42,49
041A_B	Jacob de Rookstraat 30	4,50	43,77	39,60	36,62	45,05
042A_A	Jacob de Rookstraat 32	1,50	42,16	37,99	35,01	43,44
042A_B	Jacob de Rookstraat 32	4,50	44,91	40,74	37,76	46,19
043A_A	Jacob de Rookstraat 34	1,50	42,64	38,47	35,49	43,92
043A_B	Jacob de Rookstraat 34	4,50	45,29	41,12	38,14	46,57
044A_A	Jacob de Rookstraat 36	1,50	43,63	39,46	36,48	44,91
044A_B	Jacob de Rookstraat 36	4,50	46,26	42,09	39,11	47,54
045A_A	Jacob de Rookstraat 38	1,50	44,30	40,13	37,15	45,58
045A_B	Jacob de Rookstraat 38	4,50	47,32	43,15	40,17	48,60
046A_A	Jacob de Rookstraat 40	1,50	45,61	41,44	38,46	46,89
046A_B	Jacob de Rookstraat 40	4,50	48,13	43,96	40,98	49,41
047A_A	Jacob de Rookstraat 42	1,50	46,77	42,60	39,62	48,05
047A_B	Jacob de Rookstraat 42	4,50	48,66	44,49	41,51	49,94
048A_A	Albert Koopmanstraat 2	1,50	51,53	47,36	44,38	52,81
048A_B	Albert Koopmanstraat 2	4,50	53,12	48,95	45,97	54,40
049A_A	Albert Koopmanstraat 4	1,50	51,31	47,14	44,16	52,59
049A_B	Albert Koopmanstraat 4	4,50	53,02	48,85	45,87	54,30
050A_A	Albert Koopmanstraat 6	1,50	50,84	46,67	43,69	52,12
050A_B	Albert Koopmanstraat 6	4,50	52,77	48,60	45,62	54,05
051A_A	Albert Koopmanstraat 8	1,50	50,83	46,66	43,68	52,11
051A_B	Albert Koopmanstraat 8	4,50	52,70	48,52	45,55	53,98
052A_A	Albert Koopmanstraat 10	1,50	50,67	46,50	43,52	51,95
052A_B	Albert Koopmanstraat 10	4,50	52,98	48,81	45,83	54,26
053A_A	Albert Koopmanstraat 12	1,50	50,81	46,64	43,66	52,09
053A_B	Albert Koopmanstraat 12	4,50	53,16	48,98	46,01	54,44
054A_A	Albert Koopmanstraat 14	1,50	50,96	46,79	43,81	52,24
054A_B	Albert Koopmanstraat 14	4,50	53,21	49,04	46,06	54,49
055A_A	Albert Koopmanstraat 16	1,50	51,18	47,01	44,03	52,46
055A_B	Albert Koopmanstraat 16	4,50	53,41	49,24	46,26	54,69
056A_A	Albert Koopmanstraat 18	1,50	51,12	46,95	43,97	52,40
056A_B	Albert Koopmanstraat 18	4,50	53,21	49,04	46,06	54,49
057A_A	Albert Koopmanstraat 20	1,50	51,08	46,91	43,93	52,36
057A_B	Albert Koopmanstraat 20	4,50	53,14	48,97	45,99	54,42
058A_A	Albert Koopmanstraat 22	1,50	49,81	45,64	42,66	51,09
058A_B	Albert Koopmanstraat 22	4,50	51,91	47,74	44,76	53,19
059A_A	Albert Koopmanstraat 24	1,50	49,21	45,04	42,06	50,49
059A_B	Albert Koopmanstraat 24	4,50	51,42	47,25	44,27	52,70
060A_A	Fokelinus van der Walstraat 45	1,50	46,19	42,02	39,04	47,47
060A_B	Fokelinus van der Walstraat 45	4,50	48,26	44,09	41,11	49,54
060B_A	Fokelinus van der Walstraat 45	1,50	44,32	40,15	37,17	45,60
060B_B	Fokelinus van der Walstraat 45	4,50	46,86	42,69	39,71	48,14
061A_A	Fokelinus van der Walstraat 43	1,50	43,18	39,01	36,03	44,46
061A_B	Fokelinus van der Walstraat 43	4,50	45,69	41,52	38,54	46,97
062A_A	Fokelinus van der Walstraat 41	1,50	42,61	38,44	35,46	43,89
062A_B	Fokelinus van der Walstraat 41	4,50	45,08	40,91	37,93	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063A_A	Fokelinus van der Walstraat 39	1,50	42,48	38,31	35,33	43,76
063A_B	Fokelinus van der Walstraat 39	4,50	45,02	40,85	37,87	46,30
064A_A	Fokelinus van der Walstraat 37	1,50	41,23	37,06	34,08	42,51
064A_B	Fokelinus van der Walstraat 37	4,50	43,95	39,78	36,81	45,24
065A_A	Fokelinus van der Walstraat 35	1,50	40,46	36,29	33,31	41,74
065A_B	Fokelinus van der Walstraat 35	4,50	43,03	38,85	35,88	44,31
066A_A	Fokelinus van der Walstraat 33	1,50	39,89	35,72	32,74	41,17
066A_B	Fokelinus van der Walstraat 33	4,50	42,55	38,38	35,40	43,83
067A_A	Fokelinus van der Walstraat 31	1,50	39,82	35,65	32,67	41,10
067A_B	Fokelinus van der Walstraat 31	4,50	42,27	38,10	35,12	43,55
068A_A	Fokelinus van der Walstraat 29	1,50	38,14	33,97	30,99	39,42
068A_B	Fokelinus van der Walstraat 29	4,50	41,09	36,92	33,94	42,37
069A_A	Fokelinus van der Walstraat 27	1,50	38,11	33,94	30,96	39,39
069A_B	Fokelinus van der Walstraat 27	4,50	41,12	36,95	33,97	42,40
070A_A	Fokelinus van der Walstraat 25	1,50	38,51	34,34	31,36	39,79
070A_B	Fokelinus van der Walstraat 25	4,50	41,31	37,14	34,16	42,59
071A_A	Fokelinus van der Walstraat 23	1,50	37,49	33,32	30,34	38,77
071A_B	Fokelinus van der Walstraat 23	4,50	40,64	36,47	33,49	41,92
072A_A	Fokelinus van der Walstraat 21	1,50	36,48	32,31	29,33	37,76
072A_B	Fokelinus van der Walstraat 21	4,50	40,19	36,02	33,04	41,47
073A_A	Fokelinus van der Walstraat 19	1,50	36,41	32,24	29,26	37,69
073A_B	Fokelinus van der Walstraat 19	4,50	40,19	36,02	33,04	41,47
074A_A	Fokelinus van der Walstraat 17	1,50	36,28	32,11	29,13	37,56
074A_B	Fokelinus van der Walstraat 17	4,50	40,07	35,90	32,92	41,35
075A_A	Fokelinus van der Walstraat 15	1,50	36,19	32,02	29,04	37,47
075A_B	Fokelinus van der Walstraat 15	4,50	40,06	35,88	32,91	41,34
076A_A	Fokelinus van der Walstraat 13	1,50	36,09	31,92	28,94	37,37
076A_B	Fokelinus van der Walstraat 13	4,50	40,05	35,88	32,90	41,33
077A_A	Fokelinus van der Walstraat 11	1,50	36,01	31,84	28,86	37,29
077A_B	Fokelinus van der Walstraat 11	4,50	39,87	35,70	32,72	41,15
078A_A	Fokelinus van der Walstraat 16	1,50	34,46	30,29	27,31	35,74
078A_B	Fokelinus van der Walstraat 16	4,50	38,02	33,85	30,87	39,30
079A_A	Fokelinus van der Walstraat 18	1,50	34,75	30,58	27,60	36,03
079A_B	Fokelinus van der Walstraat 18	4,50	38,05	33,87	30,90	39,33
080A_A	Fokelinus van der Walstraat 20	1,50	32,62	28,45	25,47	33,90
080A_B	Fokelinus van der Walstraat 20	4,50	37,10	32,93	29,95	38,38
081A_A	Fokelinus van der Walstraat 22	1,50	32,39	28,22	25,24	33,67
081A_B	Fokelinus van der Walstraat 22	4,50	37,12	32,95	29,97	38,40
082A_A	Wim Reinderslaan 1	1,50	37,72	33,55	30,57	39,00
082A_B	Wim Reinderslaan 1	4,50	40,18	36,01	33,03	41,46
083A_A	Fokelinus van der Walstraat 24	1,50	38,22	34,05	31,07	39,50
083A_B	Fokelinus van der Walstraat 24	4,50	41,47	37,30	34,32	42,75
084A_A	Fokelinus van der Walstraat 26	1,50	38,34	34,17	31,19	39,62
084A_B	Fokelinus van der Walstraat 26	4,50	41,40	37,23	34,25	42,68
085A_A	Fokelinus van der Walstraat 28	1,50	38,60	34,43	31,45	39,88
085A_B	Fokelinus van der Walstraat 28	4,50	41,63	37,46	34,48	42,91
086A_A	Fokelinus van der Walstraat 30	1,50	38,60	34,43	31,45	39,88
086A_B	Fokelinus van der Walstraat 30	4,50	41,72	37,55	34,57	43,00
087A_A	Fokelinus van der Walstraat 32	1,50	39,11	34,94	31,96	40,39
087A_B	Fokelinus van der Walstraat 32	4,50	42,60	38,43	35,45	43,88
088A_A	Fokelinus van der Walstraat 34	1,50	38,94	34,77	31,79	40,22
088A_B	Fokelinus van der Walstraat 34	4,50	42,90	38,72	35,75	44,18
089A_A	Fokelinus van der Walstraat 36	1,50	40,07	35,90	32,92	41,35
089A_B	Fokelinus van der Walstraat 36	4,50	43,38	39,21	36,24	44,67
090A_A	Fokelinus van der Walstraat 38	1,50	39,91	35,74	32,76	41,19
090A_B	Fokelinus van der Walstraat 38	4,50	42,62	38,45	35,47	43,90
091A_A	Fokelinus van der Walstraat 40	1,50	41,13	36,96	33,98	42,41
091A_B	Fokelinus van der Walstraat 40	4,50	43,33	39,16	36,18	44,61
092A_A	Fokelinus van der Walstraat 42	1,50	42,73	38,56	35,58	44,01
092A_B	Fokelinus van der Walstraat 42	4,50	45,35	41,18	38,20	46,63
092B_A	Fokelinus van der Walstraat 42	1,50	43,94	39,77	36,79	45,22
092B_B	Fokelinus van der Walstraat 42	4,50	46,91	42,74	39,76	48,19
093A_A	Luitjen Mulderstraat 41	1,50	46,27	42,10	39,12	47,55
093A_B	Luitjen Mulderstraat 41	4,50	48,62	44,45	41,47	49,90
093B_A	Luitjen Mulderstraat 41	1,50	45,39	41,22	38,24	46,67
093B_B	Luitjen Mulderstraat 41	4,50	47,11	42,94	39,96	48,39
094A_A	Luitjen Mulderstraat 39	1,50	44,57	40,40	37,42	45,85
094A_B	Luitjen Mulderstraat 39	4,50	46,17	42,00	39,02	47,45
095A_A	Luitjen Mulderstraat 37	1,50	43,65	39,48	36,50	44,93
095A_B	Luitjen Mulderstraat 37	4,50	45,29	41,12	38,14	46,57
096A_A	Luitjen Mulderstraat 35	1,50	42,74	38,57	35,59	44,02
096A_B	Luitjen Mulderstraat 35	4,50	44,47	40,30	37,32	45,75
097A_A	Luitjen Mulderstraat 33	1,50	42,48	38,30	35,33	43,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097A_B	Luitjen Mulderstraat 33	4,50	44,06	39,89	36,91	45,34
098A_A	Luitjen Mulderstraat 31	1,50	42,45	38,28	35,30	43,73
098A_B	Luitjen Mulderstraat 31	4,50	43,50	39,32	36,35	44,78
099A_A	Luitjen Mulderstraat 29	1,50	42,42	38,24	35,27	43,70
099A_B	Luitjen Mulderstraat 29	4,50	43,48	39,31	36,33	44,76
1000A_A	Plattedijk 21	1,50	52,49	48,31	45,34	53,77
1001A_A	Plattedijk 23	1,50	50,66	46,49	43,52	51,95
1002A_A	Plattedijk 29	1,50	56,44	52,27	49,29	57,72
1002A_B	Plattedijk 29	4,50	58,15	53,98	51,01	59,44
1003A_A	Plattedijk 33	1,50	56,38	52,21	49,23	57,66
1003A_B	Plattedijk 33	4,50	58,04	53,87	50,89	59,32
1004A_A	Plattedijk 35	1,50	56,42	52,25	49,27	57,70
1004A_B	Plattedijk 35	4,50	58,05	53,88	50,90	59,33
1005A_A	Plattedijk 37	1,50	56,73	52,55	49,58	58,01
1005A_B	Plattedijk 37	4,50	58,29	54,12	51,14	59,57
1006A_A	Plattedijk 37A	1,50	56,17	52,00	49,03	57,46
1006A_B	Plattedijk 37A	4,50	57,83	53,66	50,68	59,11
1007A_A	Plattedijk 37B	1,50	56,30	52,13	49,15	57,58
1007A_B	Plattedijk 37B	4,50	57,94	53,77	50,80	59,23
1008A_A	Plattedijk 37C	1,50	56,43	52,26	49,29	57,72
1008A_B	Plattedijk 37C	4,50	58,12	53,94	50,97	59,40
1009A_A	Plattedijk 41	1,50	56,62	52,45	49,48	57,91
1009A_B	Plattedijk 41	4,50	58,19	54,02	51,04	59,47
100A_A	Luitjen Mulderstraat 27	1,50	41,64	37,47	34,49	42,92
100A_B	Luitjen Mulderstraat 27	4,50	42,83	38,66	35,68	44,11
1010A_A	Plattedijk 43	1,50	56,50	52,32	49,35	57,78
1010A_B	Plattedijk 43	4,50	58,19	54,02	51,04	59,47
1011A_A	Plattedijk 45	1,50	56,72	52,55	49,58	58,01
1011A_B	Plattedijk 45	4,50	58,42	54,25	51,28	59,71
1012A_A	Plattedijk 47	1,50	57,00	52,83	49,86	58,29
1012A_B	Plattedijk 47	4,50	58,66	54,49	51,51	59,94
1013A_A	Plattedijk 49	1,50	57,55	53,38	50,40	58,83
1013A_B	Plattedijk 49	4,50	59,18	55,01	52,03	60,46
1014A_A	Zijlroede 2	1,50	57,93	53,76	50,78	59,21
1014A_B	Zijlroede 2	4,50	59,17	54,99	52,02	60,45
1015A_A	Zijlroede 4	1,50	51,01	46,84	43,86	52,29
1015A_B	Zijlroede 4	4,50	52,44	48,27	45,29	53,72
1016A_A	Zijlroede 6	1,50	48,36	44,19	41,21	49,64
1016A_B	Zijlroede 6	4,50	49,44	45,27	42,29	50,72
1017A_A	Zijlroede 8	1,50	47,98	43,81	40,83	49,26
1017A_B	Zijlroede 8	4,50	48,91	44,73	41,76	50,19
1018A_A	Zijlroede 10	1,50	47,86	43,68	40,71	49,14
1018A_B	Zijlroede 10	4,50	48,38	44,21	41,23	49,66
1019A_A	Zijlroede 12	1,50	46,77	42,60	39,62	48,05
1019A_B	Zijlroede 12	4,50	47,92	43,75	40,77	49,20
101A_A	Luitjen Mulderstraat 25	1,50	41,45	37,28	34,31	42,74
101A_B	Luitjen Mulderstraat 25	4,50	42,66	38,49	35,51	43,94
1020A_A	Zijlroede 14	1,50	41,82	37,65	34,67	43,10
1020A_B	Zijlroede 14	4,50	46,22	42,04	39,07	47,50
1021A_A	Zijlroede 16	1,50	38,51	34,33	31,36	39,79
1021A_B	Zijlroede 16	4,50	44,99	40,82	37,84	46,27
1022A_A	Zijlroede 18	1,50	37,36	33,19	30,22	38,65
1022A_B	Zijlroede 18	4,50	44,20	40,03	37,05	45,48
1023A_A	Zijlroede 20	1,50	39,31	35,14	32,17	40,60
1023A_B	Zijlroede 20	4,50	44,21	40,03	37,06	45,49
1024A_A	Zijlroede 1	1,50	56,41	52,24	49,26	57,69
1024A_B	Zijlroede 1	4,50	57,90	53,73	50,76	59,19
1025A_A	Zijlroede 3	1,50	49,06	44,89	41,91	50,34
1025A_B	Zijlroede 3	4,50	51,43	47,26	44,28	52,71
1026A_A	Zijlroede 5	1,50	45,51	41,34	38,36	46,79
1026A_B	Zijlroede 5	4,50	48,14	43,96	40,99	49,42
1027A_A	Zijlroede 7	1,50	44,13	39,96	36,98	45,41
1027A_B	Zijlroede 7	4,50	46,81	42,64	39,66	48,09
1028A_A	Zijlroede 9	1,50	40,44	36,27	33,30	41,73
1028A_B	Zijlroede 9	4,50	46,00	41,82	38,85	47,28
1029A_A	Zijlroede 11	1,50	42,65	38,48	35,51	43,94
1029A_B	Zijlroede 11	4,50	46,86	42,68	39,71	48,14
102A_A	Luitjen Mulderstraat 23	1,50	40,93	36,76	33,78	42,21
102A_B	Luitjen Mulderstraat 23	4,50	42,29	38,12	35,14	43,57
1030A_A	Zijlroede 13	1,50	40,77	36,59	33,62	42,05
1030A_B	Zijlroede 13	4,50	45,69	41,52	38,54	46,97
1031A_A	Zijlroede 15	1,50	41,20	37,02	34,05	42,48
1031A_B	Zijlroede 15	4,50	45,60	41,43	38,45	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1032A_A	Zijlroede 17	1,50	40,82	36,64	33,67	42,10
1032A_B	Zijlroede 17	4,50	44,92	40,75	37,77	46,20
1033A_A	Zijlroede 19	1,50	42,17	37,99	35,02	43,45
1033A_B	Zijlroede 19	4,50	45,86	41,69	38,71	47,14
1034A_A	Zijlroede 26	1,50	55,85	51,68	48,71	57,14
1034A_B	Zijlroede 26	4,50	57,58	53,41	50,44	58,87
1035A_A	Zijlroede 28	1,50	48,10	43,93	40,95	49,38
1035A_B	Zijlroede 28	4,50	50,55	46,37	43,40	51,83
1036A_A	Zijlroede 30	1,50	46,46	42,29	39,32	47,75
1036A_B	Zijlroede 30	4,50	48,87	44,70	41,72	50,15
1037A_A	Zijlroede 32	1,50	46,18	42,01	39,03	47,46
1037A_B	Zijlroede 32	4,50	48,81	44,64	41,66	50,09
1038A_A	Zijlroede 34	1,50	43,18	39,00	36,03	44,46
1038A_B	Zijlroede 34	4,50	47,74	43,57	40,59	49,02
1039A_A	Zijlroede 36	1,50	39,99	35,82	32,85	41,28
1039A_B	Zijlroede 36	4,50	46,40	42,23	39,25	47,68
103A_A	Luitjen Mulderstraat 21	1,50	36,98	32,81	29,83	38,26
103A_B	Luitjen Mulderstraat 21	4,50	40,31	36,14	33,16	41,59
1040A_A	Zijlroede 38	1,50	40,33	36,16	33,18	41,61
1040A_B	Zijlroede 38	4,50	46,53	42,36	39,39	47,82
1041A_A	Zijlroede 21	1,50	55,97	51,79	48,82	57,25
1041A_B	Zijlroede 21	4,50	57,42	53,24	50,27	58,70
1042A_A	Zijlroede 23	1,50	55,80	51,62	48,65	57,08
1042A_B	Zijlroede 23	4,50	57,25	53,08	50,11	58,54
1043A_A	Zijlroede 25	1,50	56,07	51,90	48,92	57,35
1043A_B	Zijlroede 25	4,50	57,54	53,37	50,39	58,82
1044A_A	Zijlroede 27	1,50	47,74	43,57	40,59	49,02
1044A_B	Zijlroede 27	4,50	51,25	47,08	44,10	52,53
1045A_A	Zijlroede 29	1,50	44,67	40,50	37,52	45,95
1045A_B	Zijlroede 29	4,50	47,66	43,49	40,52	48,95
1046A_A	Zijlroede 31	1,50	43,03	38,85	35,88	44,31
1046A_B	Zijlroede 31	4,50	46,96	42,79	39,81	48,24
1047A_A	Zijlroede 33	1,50	46,50	42,33	39,35	47,78
1047A_B	Zijlroede 33	4,50	50,83	46,65	43,68	52,11
1048A_A	Breezand 2	1,50	55,81	51,64	48,66	57,09
1048A_B	Breezand 2	4,50	57,33	53,16	50,19	58,62
1049A_A	Breezand 4	1,50	48,95	44,78	41,80	50,23
1049A_B	Breezand 4	4,50	51,51	47,34	44,36	52,79
104A_A	Luitjen Mulderstraat 19	1,50	36,70	32,52	29,55	37,98
104A_B	Luitjen Mulderstraat 19	4,50	40,18	36,01	33,03	41,46
1050A_A	Breezand 6	1,50	45,14	40,97	37,99	46,42
1050A_B	Breezand 6	4,50	48,78	44,61	41,64	50,07
1051A_A	Breezand 8	1,50	43,37	39,19	36,22	44,65
1051A_B	Breezand 8	4,50	46,78	42,61	39,63	48,06
1052A_A	Zijlroede 22	1,50	38,91	34,74	31,76	40,19
1052A_B	Zijlroede 22	4,50	43,48	39,30	36,33	44,76
1053A_A	Zijlroede 24	1,50	41,38	37,21	34,23	42,66
1053A_B	Zijlroede 24	4,50	44,43	40,25	37,28	45,71
1054A_A	Vlaak 1	1,50	55,73	51,56	48,58	57,01
1054A_B	Vlaak 1	4,50	57,29	53,12	50,14	58,57
1055A_A	Vlaak 2	1,50	55,51	51,33	48,36	56,79
1055A_B	Vlaak 2	4,50	57,17	53,00	50,02	58,45
1056A_A	Vlaak 3	1,50	48,31	44,14	41,16	49,59
1056A_B	Vlaak 3	4,50	50,58	46,41	43,44	51,87
1057A_A	Vlaak 4	1,50	44,34	40,17	37,19	45,62
1057A_B	Vlaak 4	4,50	47,13	42,96	39,98	48,41
1058A_A	Vlaak 5	1,50	42,43	38,26	35,29	43,72
1058A_B	Vlaak 5	4,50	45,60	41,43	38,45	46,88
1059A_A	Vlaak 6	1,50	43,43	39,26	36,28	44,71
1059A_B	Vlaak 6	4,50	47,21	43,04	40,07	48,50
105A_A	Luitjen Mulderstraat 17	1,50	36,15	31,98	29,00	37,43
105A_B	Luitjen Mulderstraat 17	4,50	39,89	35,72	32,74	41,17
1060A_A	Vlaak 7	1,50	44,42	40,24	37,27	45,70
1060A_B	Vlaak 7	4,50	48,48	44,31	41,33	49,76
1061A_A	Vlaak 8	1,50	49,63	45,46	42,49	50,92
1061A_B	Vlaak 8	4,50	52,30	48,13	45,15	53,58
1062A_A	Vlaak 9	1,50	55,88	51,71	48,73	57,16
1062A_B	Vlaak 9	4,50	57,50	53,33	50,36	58,79
1063A_A	Vlaak 10	1,50	56,04	51,87	48,89	57,32
1063A_B	Vlaak 10	4,50	57,66	53,49	50,51	58,94
1064A_A	Vlaak 11	1,50	55,67	51,50	48,52	56,95
1064A_B	Vlaak 11	4,50	57,39	53,22	50,25	58,68
1065A_A	Vlaak 12	1,50	48,93	44,76	41,78	50,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1065A_B	Vlaak 12	4,50	50,88	46,71	43,73	52,16
1066A_A	Vlaak 13	1,50	44,14	39,96	36,99	45,42
1066A_B	Vlaak 13	4,50	46,38	42,21	39,24	47,67
1067A_A	Vlaak 14	1,50	42,17	38,00	35,02	43,45
1067A_B	Vlaak 14	4,50	45,07	40,90	37,92	46,35
1068A_A	Vlaak 15	1,50	42,94	38,77	35,79	44,22
1068A_B	Vlaak 15	4,50	46,15	41,98	39,00	47,43
1069A_A	Vlaak 16	1,50	45,84	41,66	38,69	47,12
1069A_B	Vlaak 16	4,50	48,71	44,54	41,56	49,99
106A_A	Wim Reinderslaan 3	1,50	37,16	32,99	30,01	38,44
106A_B	Wim Reinderslaan 3	4,50	41,22	37,05	34,07	42,50
1070A_A	Vlaak 17	1,50	50,85	46,68	43,71	52,14
1070A_B	Vlaak 17	4,50	53,19	49,01	46,04	54,47
1071A_A	Vlaak 18	1,50	56,07	51,90	48,92	57,35
1071A_B	Vlaak 18	4,50	57,70	53,53	50,55	58,98
1072A_A	Trintel 2	1,50	53,98	49,81	46,83	55,26
1072A_B	Trintel 2	4,50	55,91	51,74	48,76	57,19
1073A_A	Trintel 4	1,50	47,38	43,21	40,23	48,66
1073A_B	Trintel 4	4,50	49,89	45,72	42,74	51,17
1074A_A	Trintel 6	1,50	43,64	39,47	36,50	44,93
1074A_B	Trintel 6	4,50	46,32	42,15	39,17	47,60
1075A_A	Trintel 3	1,50	50,11	45,94	42,97	51,40
1075A_B	Trintel 3	4,50	52,20	48,03	45,05	53,48
1076A_A	Trintel 5	1,50	44,25	40,07	37,10	45,53
1076A_B	Trintel 5	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
1077A_A	Trintel 7	1,50	45,26	41,09	38,11	46,54
1077A_B	Trintel 7	4,50	47,22	43,04	40,07	48,50
1078A_A	Trintel 6A	1,50	41,53	37,36	34,38	42,81
1078A_B	Trintel 6A	4,50	45,93	41,76	38,78	47,21
1079A_A	Trintel 9	1,50	40,50	36,33	33,35	41,78
1079A_B	Trintel 9	4,50	44,21	40,04	37,06	45,49
107A_A	Wim Reinderslaan 6	1,50	34,26	30,09	27,11	35,54
107A_B	Wim Reinderslaan 6	4,50	39,00	34,83	31,85	40,28
1080A_A	Trintel 8	1,50	39,86	35,69	32,71	41,14
1080A_B	Trintel 8	4,50	44,91	40,73	37,76	46,19
1081A_A	Trintel 11	1,50	42,50	38,32	35,35	43,78
1081A_B	Trintel 11	4,50	45,43	41,26	38,28	46,71
1082A_A	Trintel 13	1,50	37,83	33,66	30,68	39,11
1082A_B	Trintel 13	4,50	43,05	38,88	35,91	44,34
1083A_A	Breezand 1	1,50	49,54	45,37	42,39	50,82
1083A_B	Breezand 1	4,50	52,90	48,73	45,75	54,18
1084A_A	Breezand 3	1,50	45,93	41,76	38,78	47,21
1084A_B	Breezand 3	4,50	49,94	45,77	42,79	51,22
1085A_A	Breezand 5	1,50	44,18	40,01	37,04	45,47
1085A_B	Breezand 5	4,50	48,63	44,46	41,48	49,91
1086A_A	Breezand 5A	1,50	42,09	37,92	34,94	43,37
1086A_B	Breezand 5A	4,50	47,14	42,97	39,99	48,42
1087A_A	Breezand 7	1,50	43,59	39,42	36,44	44,87
1087A_B	Breezand 7	4,50	46,66	42,49	39,51	47,94
1088A_A	Breezand 9	1,50	41,28	37,11	34,13	42,56
1088A_B	Breezand 9	4,50	43,79	39,62	36,64	45,07
1089A_A	Richel 1	1,50	38,95	34,78	31,80	40,23
1089A_B	Richel 1	4,50	45,64	41,47	38,50	46,93
108A_A	Wim Reinderslaan 8	1,50	38,51	34,33	31,36	39,79
108A_B	Wim Reinderslaan 8	4,50	41,07	36,90	33,92	42,35
1090A_A	Richel 3	1,50	37,59	33,42	30,44	38,87
1090A_B	Richel 3	4,50	45,18	41,01	38,03	46,46
1091A_A	Richel 5	1,50	40,62	36,45	33,47	41,90
1091A_B	Richel 5	4,50	46,42	42,25	39,27	47,70
1092A_A	Richel 7	1,50	39,04	34,87	31,89	40,32
1092A_B	Richel 7	4,50	45,25	41,08	38,10	46,53
1093A_A	Richel 9	1,50	38,38	34,20	31,23	39,66
1093A_B	Richel 9	4,50	45,11	40,93	37,96	46,39
1094A_A	Richel 11	1,50	40,56	36,39	33,41	41,84
1094A_B	Richel 11	4,50	45,45	41,28	38,31	46,74
1095A_A	Richel 14	1,50	41,27	37,10	34,12	42,55
1095A_B	Richel 14	4,50	45,32	41,15	38,17	46,60
1096A_A	Richel 12	1,50	42,46	38,29	35,32	43,75
1096A_B	Richel 12	4,50	45,99	41,82	38,84	47,27
1097A_A	Richel 10	1,50	40,11	35,94	32,97	41,40
1097A_B	Richel 10	4,50	45,04	40,87	37,89	46,32
1098A_A	Richel 6	1,50	42,20	38,03	35,05	43,48
1098A_B	Richel 6	4,50	45,47	41,29	38,32	46,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1099A_A	Richel 4	1,50	42,79	38,62	35,65	44,08
1099A_B	Richel 4	4,50	45,92	41,74	38,77	47,20
109A_A	Luitjen Mulderstraat 18	1,50	39,25	35,08	32,10	40,53
109A_B	Luitjen Mulderstraat 18	4,50	41,25	37,08	34,11	42,54
1100A_A	Richel 2	1,50	41,78	37,61	34,63	43,06
1100A_B	Richel 2	4,50	45,72	41,55	38,57	47,00
1101A_A	Breezand 11	1,50	36,26	32,08	29,11	37,54
1101A_B	Breezand 11	4,50	43,66	39,49	36,51	44,94
1102A_A	Breezand 13	1,50	37,39	33,22	30,24	38,67
1102A_B	Breezand 13	4,50	44,02	39,85	36,87	45,30
1103A_A	Breezand 15	1,50	36,00	31,83	28,85	37,28
1103A_B	Breezand 15	4,50	43,42	39,25	36,27	44,70
1104A_A	Breezand 17	1,50	35,55	31,38	28,40	36,83
1104A_B	Breezand 17	4,50	43,55	39,38	36,40	44,83
1105A_A	Breezand 19	1,50	35,21	31,04	28,07	36,50
1105A_B	Breezand 19	4,50	43,31	39,14	36,16	44,59
1106A_A	Breezand 21	1,50	36,67	32,50	29,52	37,95
1106A_B	Breezand 21	4,50	40,14	35,97	32,99	41,42
1107A_A	Richel 8	1,50	35,50	31,33	28,35	36,78
1107A_B	Richel 8	4,50	42,75	38,58	35,61	44,04
1108A_A	Plattedijk 20	1,50	53,05	48,88	45,90	54,33
1108A_B	Plattedijk 20	4,50	54,33	50,16	47,18	55,61
1109A_A	Plattedijk 20A	1,50	53,89	49,72	46,74	55,17
1109A_B	Plattedijk 20A	4,50	55,30	51,13	48,15	56,58
110A_A	Luitjen Mulderstraat 20	1,50	39,56	35,39	32,41	40,84
110A_B	Luitjen Mulderstraat 20	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
1110A_A	Plattedijk 22	1,50	55,51	51,33	48,36	56,79
1110A_B	Plattedijk 22	4,50	57,47	53,30	50,32	58,75
1111A_A	Gemaalweg 8	1,50	48,37	44,20	41,22	49,65
1111A_B	Gemaalweg 8	4,50	49,31	45,13	42,16	50,59
1112A_A	Plattedijk 51	1,50	50,37	46,20	43,22	51,65
1112A_B	Plattedijk 51	4,50	57,01	52,84	49,86	58,29
1113A_A	Plattedijk 53	1,50	52,07	47,90	44,92	53,35
1113A_B	Plattedijk 53	4,50	57,85	53,67	50,70	59,13
1114A_A	Kadijk 9	1,50	34,85	30,67	27,70	36,13
1114A_B	Kadijk 9	4,50	44,39	40,22	37,24	45,67
1115A_A	Kadijk 14	1,50	42,30	38,12	35,15	43,58
1115A_B	Kadijk 14	4,50	46,97	42,80	39,82	48,25
1116A_A	Kadijk 12	1,50	45,29	41,11	38,14	46,57
1116A_B	Kadijk 12	4,50	48,10	43,92	40,95	49,38
1117A_A	Kadijk 7	1,50	48,40	44,22	41,25	49,68
1117A_B	Kadijk 7	4,50	49,51	45,34	42,36	50,79
1118A_A	Kadijk 5B	1,50	50,29	46,11	43,14	51,57
1118A_B	Kadijk 5B	4,50	53,37	49,19	46,22	54,65
1119A_A	Kadijk 3A	1,50	54,12	49,95	46,97	55,40
1119A_B	Kadijk 3A	4,50	56,66	52,49	49,51	57,94
111A_A	Luitjen Mulderstraat 22	1,50	39,58	35,41	32,43	40,86
111A_B	Luitjen Mulderstraat 22	4,50	41,26	37,09	34,11	42,54
1120A_A	Kadijk 3	1,50	54,41	50,24	47,26	55,69
1120A_B	Kadijk 3	4,50	56,68	52,51	49,53	57,96
1121A_A	Kadijk 5	1,50	49,38	45,20	42,23	50,66
1121A_B	Kadijk 5	4,50	51,96	47,79	44,81	53,24
1122A_A	Kadijk 5A	1,50	49,38	45,20	42,23	50,66
1122A_B	Kadijk 5A	4,50	52,08	47,90	44,93	53,36
1123A_A	Kadijk 8A	1,50	51,10	46,92	43,95	52,38
1123A_B	Kadijk 8A	4,50	52,88	48,71	45,73	54,16
1124A_A	Kadijk 8	1,50	54,78	50,60	47,63	56,06
1124A_B	Kadijk 8	4,50	56,94	52,77	49,79	58,22
1125A_A	Kadijk 6	1,50	55,14	50,96	47,99	56,42
1125A_B	Kadijk 6	4,50	57,36	53,19	50,21	58,64
1126A_A	Kadijk 4	1,50	55,51	51,34	48,36	56,79
1126A_B	Kadijk 4	4,50	57,61	53,44	50,46	58,89
1127A_A	Klaaskamp 1	1,50	56,01	51,83	48,86	57,29
1127A_B	Klaaskamp 1	4,50	57,98	53,80	50,83	59,26
1128A_A	Klaaskamp 1A	1,50	47,69	43,51	40,54	48,97
1128A_B	Klaaskamp 1A	4,50	50,29	46,12	43,14	51,57
1129A_A	Klaaskamp 1B	1,50	45,59	41,41	38,44	46,87
1129A_B	Klaaskamp 1B	4,50	48,49	44,31	41,34	49,77
112A_A	Luitjen Mulderstraat 24	1,50	39,55	35,38	32,40	40,83
112A_B	Luitjen Mulderstraat 24	4,50	41,76	37,59	34,61	43,04
1130A_A	Schardijk 2	1,50	44,39	40,22	37,24	45,67
1130A_B	Schardijk 2	4,50	47,31	43,13	40,16	48,59
1131A_A	Schardijk 8	1,50	45,05	40,88	37,90	46,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1131A_B	Schardijk 8	4,50	47,30	43,12	40,15	48,58
1132A_A	De Boonen 10	1,50	45,34	41,17	38,19	46,62
1132A_B	De Boonen 10	4,50	49,00	44,83	41,85	50,28
1133A_A	De Boonen 11	1,50	43,46	39,29	36,31	44,74
1133A_B	De Boonen 11	4,50	46,17	41,99	39,02	47,45
1134A_A	De Boonen 13	1,50	43,59	39,42	36,44	44,87
1134A_B	De Boonen 13	4,50	47,12	42,95	39,97	48,40
1135A_A	De Boonen 14	1,50	43,91	39,74	36,76	45,19
1135A_B	De Boonen 14	4,50	46,92	42,75	39,77	48,20
1136A_A	De Boonen 15	1,50	44,47	40,29	37,32	45,75
1136A_B	De Boonen 15	4,50	46,98	42,81	39,83	48,26
1137A_A	De Boonen 16	1,50	45,13	40,96	37,98	46,41
1137A_B	De Boonen 16	4,50	47,20	43,02	40,05	48,48
1138A_A	Plattedijk 63	1,50	51,21	47,04	44,06	52,49
1138A_B	Plattedijk 63	4,50	52,45	48,27	45,30	53,73
113A_A	Luitjen Mulderstraat 26	1,50	40,46	36,29	33,31	41,74
113A_B	Luitjen Mulderstraat 26	4,50	42,44	38,27	35,29	43,72
114A_A	Luitjen Mulderstraat 28	1,50	40,42	36,25	33,27	41,70
114A_B	Luitjen Mulderstraat 28	4,50	42,41	38,24	35,26	43,69
115A_A	Luitjen Mulderstraat 30	1,50	41,02	36,85	33,87	42,30
115A_B	Luitjen Mulderstraat 30	4,50	42,77	38,60	35,62	44,05
116A_A	Luitjen Mulderstraat 32	1,50	41,53	37,36	34,38	42,81
116A_B	Luitjen Mulderstraat 32	4,50	43,04	38,87	35,89	44,32
117A_A	Luitjen Mulderstraat 34	1,50	41,70	37,53	34,55	42,98
117A_B	Luitjen Mulderstraat 34	4,50	43,22	39,05	36,07	44,50
118A_A	Luitjen Mulderstraat 36	1,50	42,21	38,04	35,06	43,49
118A_B	Luitjen Mulderstraat 36	4,50	43,58	39,41	36,43	44,86
1196A_A	Steile Bank 28	1,50	54,02	49,85	46,87	55,30
1196A_B	Steile Bank 28	4,50	56,00	51,83	48,85	57,28
1196A_C	Steile Bank 28	7,50	56,61	52,44	49,46	57,89
1196B_A	Steile Bank 28	1,50	54,40	50,23	47,25	55,68
1196B_B	Steile Bank 28	4,50	56,46	52,29	49,31	57,74
1196B_C	Steile Bank 28	7,50	56,70	52,53	49,55	57,98
1197A_A	Steile Bank 26	1,50	54,54	50,37	47,39	55,82
1197A_B	Steile Bank 26	4,50	56,63	52,46	49,48	57,91
1197A_C	Steile Bank 26	7,50	56,54	52,36	49,39	57,82
1198A_A	Steile Bank 24	1,50	52,95	48,78	45,80	54,23
1198A_B	Steile Bank 24	4,50	55,04	50,87	47,89	56,32
1198A_C	Steile Bank 24	7,50	55,32	51,15	48,17	56,60
1199A_A	Steile Bank 22	1,50	53,03	48,86	45,88	54,31
1199A_B	Steile Bank 22	4,50	55,29	51,12	48,14	56,57
1199A_C	Steile Bank 22	7,50	55,37	51,20	48,22	56,65
119A_A	Luitjen Mulderstraat 38	1,50	42,44	38,27	35,29	43,72
119A_B	Luitjen Mulderstraat 38	4,50	43,93	39,76	36,78	45,21
1200A_A	Steile Bank 20	1,50	52,39	48,22	45,24	53,67
1200A_B	Steile Bank 20	4,50	54,58	50,41	47,43	55,86
1200A_C	Steile Bank 20	7,50	55,05	50,88	47,90	56,33
1201A_A	Steile Bank 18	1,50	52,45	48,28	45,30	53,73
1201A_B	Steile Bank 18	4,50	54,75	50,58	47,60	56,03
1201A_C	Steile Bank 18	7,50	55,15	50,98	48,00	56,43
1202A_A	Steile Bank 16	1,50	52,34	48,17	45,19	53,62
1202A_B	Steile Bank 16	4,50	54,64	50,47	47,49	55,92
1202A_C	Steile Bank 16	7,50	55,23	51,06	48,08	56,51
1203A_A	Steile Bank 14	1,50	52,37	48,20	45,22	53,65
1203A_B	Steile Bank 14	4,50	54,71	50,54	47,56	55,99
1203A_C	Steile Bank 14	7,50	55,25	51,07	48,10	56,53
1204A_A	Steile Bank 12	1,50	52,24	48,07	45,09	53,52
1204A_B	Steile Bank 12	4,50	54,61	50,43	47,46	55,89
1204A_C	Steile Bank 12	7,50	55,13	50,95	47,98	56,41
1205A_A	Steile Bank 10	1,50	52,01	47,84	44,86	53,29
1205A_B	Steile Bank 10	4,50	54,35	50,18	47,20	55,63
1205A_C	Steile Bank 10	7,50	55,05	50,88	47,90	56,33
1206A_A	Steile Bank 8	1,50	52,05	47,88	44,90	53,33
1206A_B	Steile Bank 8	4,50	54,41	50,24	47,26	55,69
1206A_C	Steile Bank 8	7,50	55,06	50,88	47,91	56,34
1207A_A	Steile Bank 6	1,50	51,97	47,80	44,82	53,25
1207A_B	Steile Bank 6	4,50	54,23	50,06	47,08	55,51
1207A_C	Steile Bank 6	7,50	55,08	50,91	47,93	56,36
1208A_A	Steile Bank 4	1,50	52,08	47,91	44,93	53,36
1208A_B	Steile Bank 4	4,50	54,37	50,20	47,22	55,65
1208A_C	Steile Bank 4	7,50	55,20	51,03	48,05	56,48
1209A_A	Steile Bank 2	1,50	51,95	47,78	44,80	53,23
1209A_B	Steile Bank 2	4,50	54,15	49,98	47,00	55,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1209A_C	Steile Bank 2	7,50	55,37	51,20	48,22	56,65
120A_A	Luitjen Mulderstraat 40	1,50	42,95	38,78	35,80	44,23
120A_B	Luitjen Mulderstraat 40	4,50	44,55	40,38	37,40	45,83
1210A_A	Urkerstraat 47	1,50	54,14	49,97	46,99	55,42
1210A_B	Urkerstraat 47	4,50	55,76	51,59	48,61	57,04
1210A_C	Urkerstraat 47	7,50	55,88	51,71	48,73	57,16
1211A_A	Urkerstraat 49	1,50	54,06	49,89	46,91	55,34
1211A_B	Urkerstraat 49	4,50	55,67	51,50	48,52	56,95
1211A_C	Urkerstraat 49	7,50	55,81	51,64	48,66	57,09
1212A_A	Urkerstraat 51	1,50	54,07	49,89	46,92	55,35
1212A_B	Urkerstraat 51	4,50	55,67	51,49	48,52	56,95
1212A_C	Urkerstraat 51	7,50	55,78	51,61	48,63	57,06
1213A_A	Urkerstraat 53	1,50	54,05	49,88	46,90	55,33
1213A_B	Urkerstraat 53	4,50	55,64	51,46	48,49	56,92
1213A_C	Urkerstraat 53	7,50	55,90	51,73	48,75	57,18
1214A_A	Urkerstraat 55	1,50	54,16	49,99	47,01	55,44
1214A_B	Urkerstraat 55	4,50	55,75	51,58	48,60	57,03
1214A_C	Urkerstraat 55	7,50	55,85	51,68	48,70	57,13
1215A_A	Urkerstraat 57	1,50	54,09	49,92	46,94	55,37
1215A_B	Urkerstraat 57	4,50	55,69	51,52	48,54	56,97
1215A_C	Urkerstraat 57	7,50	55,86	51,69	48,71	57,14
1216A_A	Urkerstraat 59	1,50	54,14	49,96	46,99	55,42
1216A_B	Urkerstraat 59	4,50	55,74	51,57	48,59	57,02
1216A_C	Urkerstraat 59	7,50	55,89	51,72	48,74	57,17
1217A_A	Urkerstraat 61	1,50	53,99	49,82	46,84	55,27
1217A_B	Urkerstraat 61	4,50	55,58	51,41	48,43	56,86
1217A_C	Urkerstraat 61	7,50	55,83	51,66	48,68	57,11
1218A_A	Urkerstraat 63	1,50	54,28	50,11	47,13	55,56
1218A_B	Urkerstraat 63	4,50	55,84	51,67	48,69	57,12
1218A_C	Urkerstraat 63	7,50	56,34	52,16	49,19	57,62
1219A_A	Urkerstraat 65	1,50	54,36	50,19	47,21	55,64
1219A_B	Urkerstraat 65	4,50	56,00	51,83	48,85	57,28
1219A_C	Urkerstraat 65	7,50	56,24	52,06	49,09	57,52
121A_A	Luitjen Mulderstraat 42	1,50	43,60	39,43	36,45	44,88
121A_B	Luitjen Mulderstraat 42	4,50	45,19	41,02	38,04	46,47
1220A_A	Urkerstraat 67	1,50	54,22	50,05	47,07	55,50
1220A_B	Urkerstraat 67	4,50	55,85	51,68	48,70	57,13
1220A_C	Urkerstraat 67	7,50	56,32	52,15	49,17	57,60
1221A_A	Urkerstraat 69	1,50	54,32	50,14	47,17	55,60
1221A_B	Urkerstraat 69	4,50	56,02	51,85	48,87	57,30
1221A_C	Urkerstraat 69	7,50	56,28	52,11	49,13	57,56
1222A_A	Urkerstraat 71	1,50	53,81	49,64	46,66	55,09
1222A_B	Urkerstraat 71	4,50	55,64	51,47	48,49	56,92
1222A_C	Urkerstraat 71	7,50	56,20	52,02	49,05	57,48
1223A_A	Urkerstraat 73	1,50	54,03	49,86	46,88	55,31
1223A_B	Urkerstraat 73	4,50	55,93	51,76	48,78	57,21
1223A_C	Urkerstraat 73	7,50	56,26	52,09	49,11	57,54
1224A_A	Urkerstraat 45	1,50	53,83	49,66	46,68	55,11
1224A_B	Urkerstraat 45	4,50	55,52	51,35	48,37	56,80
1224A_C	Urkerstraat 45	7,50	56,03	51,86	48,88	57,31
122A_A	Luitjen Mulderstraat 44	1,50	43,26	39,09	36,11	44,54
122A_B	Luitjen Mulderstraat 44	4,50	45,13	40,96	37,98	46,41
123A_A	Luitjen Mulderstraat 46	1,50	43,89	39,72	36,74	45,17
123A_B	Luitjen Mulderstraat 46	4,50	45,76	41,59	38,61	47,04
124A_A	Luitjen Mulderstraat 48	1,50	45,08	40,91	37,93	46,36
124A_B	Luitjen Mulderstraat 48	4,50	46,72	42,55	39,57	48,00
124B_A	Luitjen Mulderstraat 48	1,50	46,61	42,44	39,46	47,89
124B_B	Luitjen Mulderstraat 48	4,50	48,88	44,71	41,73	50,16
125B_A	Gerben Boorsmastraat 49	1,50	39,40	35,22	32,25	40,68
125B_B	Gerben Boorsmastraat 49	4,50	46,25	42,08	39,11	47,54
126A_A	Gerben Boorsmastraat 49	1,50	38,74	34,57	31,59	40,02
126A_B	Gerben Boorsmastraat 49	4,50	44,72	40,55	37,57	46,00
127A_A	Gerben Boorsmastraat 47	1,50	38,41	34,24	31,26	39,69
127A_B	Gerben Boorsmastraat 47	4,50	43,37	39,20	36,23	44,66
128A_A	Gerben Boorsmastraat 45	1,50	38,69	34,52	31,54	39,97
128A_B	Gerben Boorsmastraat 45	4,50	42,48	38,31	35,33	43,76
129A_A	Gerben Boorsmastraat 43	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
129A_B	Gerben Boorsmastraat 43	4,50	42,18	38,01	35,03	43,46
130A_A	Gerben Boorsmastraat 41	1,50	39,62	35,45	32,47	40,90
130A_B	Gerben Boorsmastraat 41	4,50	42,71	38,54	35,56	43,99
131A_A	Gerben Boorsmastraat 39	1,50	41,70	37,53	34,55	42,98
131A_B	Gerben Boorsmastraat 39	4,50	44,00	39,83	36,85	45,28
132A_A	Gerben Boorsmastraat 37	1,50	41,80	37,63	34,65	43,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132A_B	Gerben Boorsmastraat 37	4,50	43,90	39,72	36,75	45,18
133A_A	Gerben Boorsmastraat 35	1,50	41,95	37,78	34,80	43,23
133A_B	Gerben Boorsmastraat 35	4,50	44,16	39,99	37,01	45,44
134A_A	Gerben Boorsmastraat 33	1,50	39,29	35,12	32,14	40,57
134A_B	Gerben Boorsmastraat 33	4,50	42,27	38,10	35,12	43,55
135A_A	Gerben Boorsmastraat 31	1,50	36,79	32,62	29,64	38,07
135A_B	Gerben Boorsmastraat 31	4,50	39,49	35,31	32,34	40,77
136A_A	Gerben Boorsmastraat 29	1,50	35,92	31,75	28,77	37,20
136A_B	Gerben Boorsmastraat 29	4,50	39,45	35,28	32,30	40,73
137A_A	Gerben Boorsmastraat 27	1,50	35,08	30,91	27,93	36,36
137A_B	Gerben Boorsmastraat 27	4,50	38,75	34,58	31,60	40,03
138A_A	Gerben Boorsmastraat 25	1,50	34,82	30,65	27,68	36,11
138A_B	Gerben Boorsmastraat 25	4,50	38,48	34,30	31,33	39,76
139A_A	Gerben Boorsmastraat 23	1,50	35,59	31,42	28,44	36,87
139A_B	Gerben Boorsmastraat 23	4,50	38,70	34,53	31,55	39,98
140A_A	Gerben Boorsmastraat 21	1,50	36,47	32,30	29,32	37,75
140A_B	Gerben Boorsmastraat 21	4,50	40,24	36,07	33,09	41,52
141A_A	Gerben Boorsmastraat 19	1,50	34,63	30,46	27,48	35,91
141A_B	Gerben Boorsmastraat 19	4,50	37,58	33,41	30,43	38,86
142A_A	Gerben Boorsmastraat 17	1,50	34,68	30,51	27,53	35,96
142A_B	Gerben Boorsmastraat 17	4,50	37,41	33,24	30,26	38,69
143A_A	Gerben Boorsmastraat 15	1,50	34,57	30,40	27,42	35,85
143A_B	Gerben Boorsmastraat 15	4,50	37,26	33,09	30,11	38,54
144A_A	Gerben Boorsmastraat 70	1,50	39,61	35,43	32,46	40,89
144A_B	Gerben Boorsmastraat 70	4,50	42,88	38,71	35,73	44,16
145A_A	Gerben Boorsmastraat 68	1,50	38,53	34,35	31,38	39,81
145A_B	Gerben Boorsmastraat 68	4,50	42,13	37,96	34,98	43,41
146A_A	Gerben Boorsmastraat 66	1,50	37,91	33,74	30,76	39,19
146A_B	Gerben Boorsmastraat 66	4,50	41,62	37,45	34,47	42,90
147A_A	Gerben Boorsmastraat 64	1,50	38,24	34,07	31,09	39,52
147A_B	Gerben Boorsmastraat 64	4,50	42,01	37,84	34,86	43,29
148A_A	Gerben Boorsmastraat 62	1,50	39,10	34,93	31,95	40,38
148A_B	Gerben Boorsmastraat 62	4,50	41,39	37,22	34,24	42,67
149A_A	Gerben Boorsmastraat 60	1,50	38,24	34,07	31,09	39,52
149A_B	Gerben Boorsmastraat 60	4,50	41,03	36,86	33,88	42,31
150A_A	Gerben Boorsmastraat 58	1,50	38,20	34,03	31,05	39,48
150A_B	Gerben Boorsmastraat 58	4,50	40,74	36,57	33,59	42,02
151A_A	Gerben Boorsmastraat 56	1,50	35,95	31,78	28,80	37,23
151A_B	Gerben Boorsmastraat 56	4,50	40,07	35,90	32,92	41,35
152A_A	Polderdijk 34	1,50	36,10	31,93	28,95	37,38
152A_A	Wim Reinderslaan 11	1,50	33,91	29,74	26,76	35,19
152A_A	Wim Reinderslaan 13	1,50	33,81	29,64	26,66	35,09
152A_A	Wim Reinderslaan 15	1,50	35,16	30,99	28,01	36,44
152A_A	Wim Reinderslaan 17	1,50	32,36	28,19	25,21	33,64
152A_A	Wim Reinderslaan 5	1,50	33,69	29,52	26,54	34,97
152A_A	Wim Reinderslaan 7	1,50	34,16	29,99	27,01	35,44
152A_A	Wim Reinderslaan 9	1,50	34,23	30,06	27,08	35,51
152A_B	Polderdijk 34	4,50	41,30	37,13	34,16	42,59
152A_B	Wim Reinderslaan 11	4,50	39,35	35,18	32,20	40,63
152A_B	Wim Reinderslaan 13	4,50	39,44	35,27	32,29	40,72
152A_B	Wim Reinderslaan 15	4,50	40,44	36,27	33,29	41,72
152A_B	Wim Reinderslaan 17	4,50	39,64	35,47	32,49	40,92
152A_B	Wim Reinderslaan 5	4,50	39,44	35,27	32,29	40,72
152A_B	Wim Reinderslaan 7	4,50	40,04	35,87	32,89	41,32
152A_B	Wim Reinderslaan 9	4,50	39,64	35,47	32,49	40,92
153A_A	Polderdijk 35	1,50	37,59	33,42	30,44	38,87
153A_B	Polderdijk 35	4,50	41,65	37,48	34,50	42,93
154A_A	Polderdijk 36	1,50	37,34	33,17	30,19	38,62
154A_B	Polderdijk 36	4,50	41,24	37,07	34,10	42,53
155A_A	Polderdijk 37	1,50	36,56	32,38	29,41	37,84
155A_B	Polderdijk 37	4,50	41,95	37,78	34,80	43,23
156A_A	Wim Reindershof 2	1,50	39,54	35,37	32,39	40,82
156A_B	Wim Reindershof 2	4,50	43,59	39,42	36,44	44,87
157A_A	Wim Reindershof 4	1,50	36,54	32,37	29,39	37,82
157A_B	Wim Reindershof 4	4,50	41,93	37,75	34,78	43,21
158A_A	Wim Reindershof 1	1,50	35,82	31,64	28,67	37,10
158A_B	Wim Reindershof 1	4,50	42,24	38,07	35,09	43,52
159A_A	Wim Reindershof 3	1,50	33,62	29,45	26,47	34,90
159A_B	Wim Reindershof 3	4,50	42,06	37,88	34,91	43,34
160A_A	Riensingel 1	1,50	35,61	31,43	28,46	36,89
160A_A	Riensingel 3	1,50	43,50	39,33	36,35	44,78
160A_A	Riensingel 5	1,50	45,27	41,10	38,12	46,55
160A_B	Riensingel 1	4,50	40,80	36,62	33,65	42,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160A_B	Riensingel 3	4,50	45,82	41,65	38,67	47,10
160A_B	Riensingel 5	4,50	47,01	42,84	39,86	48,29
161A_A	Riensingel 2	1,50	45,65	41,48	38,50	46,93
161A_B	Riensingel 2	4,50	47,34	43,17	40,19	48,62
161B_A	Riensingel 2	1,50	52,75	48,58	45,60	54,03
161B_B	Riensingel 2	4,50	54,63	50,46	47,49	55,92
162A_B	Riensingel 9	4,50	59,79	55,62	52,65	61,08
163A_A	Zeedijk 12	1,50	43,20	39,03	36,06	44,49
163A_B	Zeedijk 12	4,50	45,80	41,63	38,65	47,08
164A_A	Zeedijk 13	1,50	43,97	39,80	36,82	45,25
164A_B	Zeedijk 13	4,50	46,66	42,49	39,51	47,94
165A_A	Zeedijk 21	1,50	52,56	48,39	45,41	53,84
165A_B	Zeedijk 21	4,50	54,18	50,01	47,03	55,46
166A_A	Zeedijk 22	1,50	53,08	48,91	45,93	54,36
166A_B	Zeedijk 22	4,50	54,88	50,71	47,73	56,16
167A_A	Zeedijk 23	1,50	53,69	49,52	46,54	54,97
167A_B	Zeedijk 23	4,50	56,07	51,90	48,92	57,35
168A_A	Zeedijk 24	1,50	55,11	50,93	47,96	56,39
168A_B	Zeedijk 24	4,50	57,01	52,84	49,86	58,29
169A_A	Pasveer 1	1,50	53,76	49,59	46,61	55,04
169A_B	Pasveer 1	4,50	55,73	51,56	48,58	57,01
169A_C	Pasveer 1	7,50	56,12	51,95	48,97	57,40
170A_A	Pasveer 2	1,50	54,36	50,19	47,21	55,64
170A_B	Pasveer 2	4,50	55,23	51,06	48,08	56,51
171A_A	Pasveer 4	1,50	52,48	48,31	45,33	53,76
171A_B	Pasveer 4	4,50	53,74	49,57	46,59	55,02
172A_A	Pasveer 5	1,50	47,23	43,06	40,08	48,51
172A_B	Pasveer 5	4,50	48,94	44,77	41,79	50,22
173A_A	Albert Koopmanstraat 3	1,50	60,06	55,89	52,91	61,34
174A_A	Albert Koopmanstraat 3A	1,50	60,57	56,40	53,42	61,85
175A_A	Straatweg 21	1,50	46,70	42,53	39,55	47,98
175A_B	Straatweg 21	4,50	49,95	45,78	42,80	51,23
175B_A	Straatweg 21	1,50	46,58	42,41	39,43	47,86
175B_B	Straatweg 21	4,50	48,58	44,41	41,43	49,86
176A_A	Straatweg 23	1,50	44,86	40,69	37,71	46,14
176A_B	Straatweg 23	4,50	48,13	43,96	40,98	49,41
177A_A	Straatweg 25	1,50	44,39	40,22	37,24	45,67
177A_B	Straatweg 25	4,50	47,27	43,10	40,12	48,55
178A_A	Straatweg 27	1,50	44,00	39,83	36,85	45,28
178A_B	Straatweg 27	4,50	46,81	42,64	39,66	48,09
179A_A	Straatweg 29	1,50	43,58	39,41	36,43	44,86
179A_B	Straatweg 29	4,50	46,37	42,20	39,22	47,65
180A_A	Straatweg 31	1,50	43,56	39,39	36,41	44,84
180A_B	Straatweg 31	4,50	45,72	41,55	38,57	47,00
181A_A	Grote Beer 35	1,50	53,79	49,62	46,64	55,07
181A_B	Grote Beer 35	4,50	56,21	52,04	49,06	57,49
182A_A	Grote Beer 43	1,50	53,30	49,13	46,15	54,58
182A_B	Grote Beer 43	4,50	55,72	51,55	48,57	57,00
183A_A	Grote Beer 41	1,50	53,33	49,16	46,18	54,61
183A_B	Grote Beer 41	4,50	55,80	51,63	48,65	57,08
184A_A	Grote Beer 39	1,50	52,37	48,20	45,22	53,65
184A_B	Grote Beer 39	4,50	54,96	50,79	47,81	56,24
185A_A	Grote Beer 37A	1,50	50,94	46,77	43,79	52,22
185A_B	Grote Beer 37A	4,50	53,64	49,47	46,49	54,92
186A_A	Grote Beer 37B	1,50	45,28	41,11	38,13	46,56
186A_B	Grote Beer 37B	4,50	48,71	44,54	41,56	49,99
187A_A	Grote Beer 37C	1,50	44,40	40,23	37,25	45,68
187A_B	Grote Beer 37C	4,50	48,51	44,34	41,36	49,79
188A_A	Grote Beer 37D	1,50	44,31	40,13	37,16	45,59
188A_B	Grote Beer 37D	4,50	48,02	43,85	40,87	49,30
189A_A	Grote Beer 37E	1,50	44,41	40,24	37,26	45,69
189A_B	Grote Beer 37E	4,50	47,97	43,80	40,82	49,25
190A_A	Grote Beer 37F	1,50	44,17	40,00	37,02	45,45
190A_B	Grote Beer 37F	4,50	48,11	43,93	40,96	49,39
191A_A	Grote Beer 33	1,50	46,45	42,28	39,30	47,73
191A_B	Grote Beer 33	4,50	51,53	47,36	44,38	52,81
192A_A	Grote Beer 31	1,50	46,27	42,10	39,12	47,55
192A_B	Grote Beer 31	4,50	51,52	47,35	44,37	52,80
193A_A	Grote Beer 29	1,50	45,86	41,69	38,71	47,14
193A_B	Grote Beer 29	4,50	50,85	46,68	43,70	52,13
194A_A	Grote Beer 27	1,50	46,21	42,04	39,06	47,49
194A_B	Grote Beer 27	4,50	50,97	46,80	43,82	52,25
195A_A	Grote Beer 45	1,50	45,29	41,12	38,14	46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195A_B	Grote Beer 45	4,50	48,89	44,72	41,74	50,17
195A_C	Grote Beer 45	7,50	51,68	47,51	44,53	52,96
196A_A	Grote Beer 47	1,50	46,05	41,88	38,90	47,33
196A_B	Grote Beer 47	4,50	49,12	44,95	41,97	50,40
196A_C	Grote Beer 47	7,50	51,42	47,25	44,27	52,70
197A_A	Grote Beer 49	1,50	45,40	41,23	38,25	46,68
197A_B	Grote Beer 49	4,50	48,90	44,73	41,75	50,18
197A_C	Grote Beer 49	7,50	51,19	47,02	44,04	52,47
198A_A	Grote Beer 51	1,50	44,24	40,07	37,09	45,52
198A_B	Grote Beer 51	4,50	48,69	44,51	41,54	49,97
198A_C	Grote Beer 51	7,50	50,93	46,76	43,78	52,21
199A_A	Grote Beer 53	1,50	46,50	42,33	39,35	47,78
199A_B	Grote Beer 53	4,50	50,34	46,16	43,19	51,62
199A_C	Grote Beer 53	7,50	53,08	48,91	45,93	54,36
200A_A	Grote Beer 55	1,50	50,38	46,20	43,23	51,66
200A_B	Grote Beer 55	4,50	53,12	48,95	45,97	54,40
200A_C	Grote Beer 55	7,50	53,94	49,77	46,79	55,22
201A_A	Grote Beer 57	1,50	51,23	47,06	44,08	52,51
201A_B	Grote Beer 57	4,50	53,90	49,73	46,75	55,18
201A_C	Grote Beer 57	7,50	54,07	49,90	46,92	55,35
202A_A	Grote Beer 59	1,50	51,27	47,10	44,12	52,55
202A_B	Grote Beer 59	4,50	53,94	49,77	46,79	55,22
202A_C	Grote Beer 59	7,50	54,35	50,18	47,20	55,63
203A_A	Grote Beer 61	1,50	51,68	47,51	44,53	52,96
203A_B	Grote Beer 61	4,50	54,60	50,43	47,45	55,88
203A_C	Grote Beer 61	7,50	55,47	51,30	48,32	56,75
204A_A	Grote Beer 63	1,50	52,76	48,59	45,61	54,04
204A_B	Grote Beer 63	4,50	55,07	50,90	47,92	56,35
204A_C	Grote Beer 63	7,50	55,64	51,47	48,49	56,92
205A_A	Grote Beer 65	1,50	52,97	48,80	45,82	54,25
205A_B	Grote Beer 65	4,50	55,26	51,09	48,11	56,54
205A_C	Grote Beer 65	7,50	55,80	51,63	48,65	57,08
206A_A	Grote Beer 67	1,50	52,80	48,63	45,65	54,08
206A_B	Grote Beer 67	4,50	55,00	50,83	47,85	56,28
206A_C	Grote Beer 67	7,50	55,81	51,63	48,66	57,09
207A_A	Grote Beer 69	1,50	52,71	48,54	45,56	53,99
207A_B	Grote Beer 69	4,50	55,09	50,92	47,94	56,37
207A_C	Grote Beer 69	7,50	55,91	51,74	48,76	57,19
208A_A	Grote Beer 71	1,50	52,84	48,67	45,69	54,12
208A_B	Grote Beer 71	4,50	55,24	51,07	48,09	56,52
208A_C	Grote Beer 71	7,50	55,90	51,73	48,75	57,18
209A_A	Grote Beer 73	1,50	52,94	48,77	45,79	54,22
209A_B	Grote Beer 73	4,50	55,29	51,12	48,14	56,57
209A_C	Grote Beer 73	7,50	55,90	51,72	48,75	57,18
210A_A	Grote Beer 75	1,50	53,05	48,88	45,90	54,33
210A_B	Grote Beer 75	4,50	55,33	51,16	48,18	56,61
210A_C	Grote Beer 75	7,50	55,89	51,72	48,74	57,17
211A_A	Grote Beer 77	1,50	52,78	48,61	45,63	54,06
211A_B	Grote Beer 77	4,50	55,26	51,09	48,11	56,54
211A_C	Grote Beer 77	7,50	56,01	51,84	48,86	57,29
212A_A	Grote Beer 79	1,50	52,42	48,25	45,27	53,70
212A_B	Grote Beer 79	4,50	54,91	50,74	47,76	56,19
212A_C	Grote Beer 79	7,50	55,88	51,71	48,73	57,16
213A_A	Grote Beer 81	1,50	52,12	47,95	44,97	53,40
213A_B	Grote Beer 81	4,50	54,52	50,35	47,37	55,80
213A_C	Grote Beer 81	7,50	55,58	51,41	48,43	56,86
214A_A	Grote Beer 83	1,50	52,16	47,99	45,01	53,44
214A_B	Grote Beer 83	4,50	54,67	50,50	47,52	55,95
214A_C	Grote Beer 83	7,50	55,62	51,45	48,47	56,90
215A_A	Grote Beer 85	1,50	52,04	47,87	44,89	53,32
215A_B	Grote Beer 85	4,50	54,71	50,54	47,56	55,99
215A_C	Grote Beer 85	7,50	55,66	51,49	48,51	56,94
216A_A	Grote Beer 42	1,50	46,56	42,39	39,41	47,84
216A_B	Grote Beer 42	4,50	49,01	44,84	41,86	50,29
216A_C	Grote Beer 42	7,50	50,71	46,54	43,56	51,99
217A_A	Grote Beer 44	1,50	46,52	42,35	39,37	47,80
217A_B	Grote Beer 44	4,50	49,04	44,86	41,89	50,32
217A_C	Grote Beer 44	7,50	50,48	46,31	43,33	51,76
218A_A	Grote Beer 46	1,50	45,89	41,72	38,74	47,17
218A_B	Grote Beer 46	4,50	48,54	44,37	41,39	49,82
218A_C	Grote Beer 46	7,50	50,18	46,01	43,03	51,46
219A_A	Grote Beer 48	1,50	45,40	41,23	38,25	46,68
219A_B	Grote Beer 48	4,50	48,09	43,92	40,94	49,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219A_C	Grote Beer 48	7,50	49,80	45,63	42,65	51,08
220A_A	Grote Beer 50	1,50	44,71	40,54	37,56	45,99
220A_B	Grote Beer 50	4,50	47,39	43,22	40,24	48,67
220A_C	Grote Beer 50	7,50	49,25	45,08	42,10	50,53
221A_A	Grote Beer 40	1,50	41,93	37,76	34,79	43,22
221A_B	Grote Beer 40	4,50	47,85	43,68	40,70	49,13
221A_C	Grote Beer 40	7,50	51,80	47,63	44,65	53,08
222A_A	Grote Beer 38	1,50	42,14	37,97	34,99	43,42
222A_B	Grote Beer 38	4,50	47,85	43,68	40,70	49,13
222A_C	Grote Beer 38	7,50	51,76	47,59	44,61	53,04
223A_A	Grote Beer 36	1,50	43,38	39,21	36,23	44,66
223A_B	Grote Beer 36	4,50	49,13	44,95	41,98	50,41
223A_C	Grote Beer 36	7,50	52,09	47,92	44,94	53,37
224A_A	Grote Beer 34	1,50	43,23	39,06	36,08	44,51
224A_B	Grote Beer 34	4,50	48,93	44,76	41,78	50,21
224A_C	Grote Beer 34	7,50	51,95	47,78	44,80	53,23
225A_A	Grote Beer 32	1,50	42,37	38,20	35,22	43,65
225A_B	Grote Beer 32	4,50	48,77	44,60	41,62	50,05
225A_C	Grote Beer 32	7,50	51,98	47,80	44,83	53,26
226A_A	Grote Beer 30	1,50	41,41	37,24	34,26	42,69
226A_B	Grote Beer 30	4,50	47,89	43,71	40,74	49,17
226A_C	Grote Beer 30	7,50	51,79	47,62	44,64	53,07
227A_A	Grote Beer 28	1,50	42,69	38,52	35,54	43,97
227A_B	Grote Beer 28	4,50	48,43	44,26	41,28	49,71
227A_C	Grote Beer 28	7,50	51,87	47,70	44,72	53,15
228A_A	Grote Beer 26	1,50	43,00	38,83	35,85	44,28
228A_B	Grote Beer 26	4,50	48,65	44,48	41,50	49,93
228A_C	Grote Beer 26	7,50	51,93	47,76	44,78	53,21
229A_A	Grote Beer 24	1,50	43,22	39,05	36,07	44,50
229A_B	Grote Beer 24	4,50	48,79	44,62	41,64	50,07
229A_C	Grote Beer 24	7,50	52,01	47,84	44,86	53,29
230A_A	Grote Beer 22	1,50	39,35	35,18	32,20	40,63
230A_B	Grote Beer 22	4,50	46,69	42,52	39,54	47,97
230A_C	Grote Beer 22	7,50	50,37	46,20	43,22	51,65
231A_A	Grote Beer 20	1,50	40,38	36,21	33,23	41,66
231A_B	Grote Beer 20	4,50	46,84	42,67	39,69	48,12
231A_C	Grote Beer 20	7,50	50,18	46,01	43,03	51,46
232A_A	Grote Beer 18	1,50	38,37	34,20	31,22	39,65
232A_B	Grote Beer 18	4,50	46,41	42,24	39,26	47,69
232A_C	Grote Beer 18	7,50	49,87	45,70	42,72	51,15
233A_A	Grote Beer 16	1,50	39,23	35,06	32,08	40,51
233A_B	Grote Beer 16	4,50	46,63	42,46	39,48	47,91
233A_C	Grote Beer 16	7,50	49,51	45,33	42,36	50,79
234A_A	Grote Beer 14	1,50	39,47	35,30	32,32	40,75
234A_B	Grote Beer 14	4,50	47,00	42,83	39,85	48,28
234A_C	Grote Beer 14	7,50	49,36	45,19	42,21	50,64
235A_A	Grote Beer 25	1,50	41,26	37,09	34,11	42,54
235A_B	Grote Beer 25	4,50	48,02	43,85	40,87	49,30
235A_C	Grote Beer 25	7,50	49,81	45,64	42,66	51,09
236A_A	Grote Beer 23	1,50	40,87	36,70	33,72	42,15
236A_B	Grote Beer 23	4,50	47,91	43,74	40,76	49,19
236A_C	Grote Beer 23	7,50	49,61	45,44	42,46	50,89
237A_A	Grote Beer 21	1,50	40,25	36,08	33,10	41,53
237A_B	Grote Beer 21	4,50	47,79	43,62	40,64	49,07
237A_C	Grote Beer 21	7,50	49,18	45,01	42,03	50,46
238A_A	Grote Beer 19	1,50	39,08	34,91	31,93	40,36
238A_B	Grote Beer 19	4,50	47,23	43,06	40,08	48,51
238A_C	Grote Beer 19	7,50	48,70	44,53	41,55	49,98
239A_A	Grote Beer 17	1,50	40,40	36,23	33,25	41,68
239A_B	Grote Beer 17	4,50	48,66	44,49	41,51	49,94
239A_C	Grote Beer 17	7,50	51,12	46,95	43,97	52,40
240A_A	Grote Beer 15	1,50	41,61	37,44	34,46	42,89
240A_B	Grote Beer 15	4,50	48,87	44,70	41,72	50,15
240A_C	Grote Beer 15	7,50	51,22	47,04	44,07	52,50
241A_A	Grote Beer 13	1,50	41,58	37,41	34,43	42,86
241A_B	Grote Beer 13	4,50	47,55	43,38	40,40	48,83
241A_C	Grote Beer 13	7,50	49,69	45,52	42,54	50,97
242A_A	Grote Beer 11	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
242A_B	Grote Beer 11	4,50	46,10	41,92	38,95	47,38
242A_C	Grote Beer 11	7,50	48,46	44,29	41,31	49,74
243A_A	Grote Beer 9	1,50	37,15	32,98	30,00	38,43
243A_B	Grote Beer 9	4,50	45,46	41,29	38,31	46,74
243A_C	Grote Beer 9	7,50	47,61	43,44	40,46	48,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244A_A	Grote Beer 7	1,50	37,68	33,51	30,53	38,96
244A_B	Grote Beer 7	4,50	44,99	40,82	37,84	46,27
244A_C	Grote Beer 7	7,50	46,87	42,70	39,72	48,15
245A_A	Grote Beer 2	1,50	38,80	34,63	31,65	40,08
245A_B	Grote Beer 2	4,50	45,71	41,54	38,56	46,99
245A_C	Grote Beer 2	7,50	47,77	43,60	40,62	49,05
246A_A	Grote Beer 4	1,50	39,39	35,22	32,24	40,67
246A_B	Grote Beer 4	4,50	46,30	42,13	39,15	47,58
246A_C	Grote Beer 4	7,50	47,76	43,59	40,61	49,04
247A_A	Grote Beer 1	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
247A_B	Grote Beer 1	4,50	45,39	41,22	38,24	46,67
247A_C	Grote Beer 1	7,50	47,80	43,63	40,65	49,08
248A_A	Grote Beer 6	1,50	39,14	34,97	31,99	40,42
248A_B	Grote Beer 6	4,50	45,76	41,59	38,61	47,04
248A_C	Grote Beer 6	7,50	48,29	44,11	41,14	49,57
249A_A	Grote Beer 8	1,50	39,36	35,19	32,21	40,64
249A_B	Grote Beer 8	4,50	45,36	41,19	38,21	46,64
249A_C	Grote Beer 8	7,50	47,82	43,65	40,67	49,10
250A_A	Grote Beer 10	1,50	39,10	34,93	31,95	40,38
250A_B	Grote Beer 10	4,50	45,16	40,99	38,01	46,44
250A_C	Grote Beer 10	7,50	47,64	43,47	40,49	48,92
251A_A	Grote Beer 12	1,50	39,02	34,85	31,87	40,30
251A_B	Grote Beer 12	4,50	44,56	40,39	37,41	45,84
251A_C	Grote Beer 12	7,50	47,20	43,03	40,05	48,48
252A_A	Kleine Beer 15	1,50	36,42	32,25	29,27	37,70
253A_A	Kleine Beer 17	1,50	42,07	37,90	34,92	43,35
254A_A	Kleine Beer 13	1,50	38,32	34,15	31,17	39,60
254A_B	Kleine Beer 13	4,50	44,36	40,19	37,21	45,64
254A_C	Kleine Beer 13	7,50	46,46	42,29	39,31	47,74
255A_A	Kleine Beer 11	1,50	38,43	34,26	31,28	39,71
255A_B	Kleine Beer 11	4,50	44,48	40,31	37,33	45,76
255A_C	Kleine Beer 11	7,50	46,44	42,27	39,29	47,72
256A_A	Kleine Beer 9	1,50	37,71	33,54	30,56	38,99
256A_B	Kleine Beer 9	4,50	43,86	39,69	36,71	45,14
256A_C	Kleine Beer 9	7,50	46,13	41,96	38,98	47,41
257A_A	Kleine Beer 7	1,50	38,02	33,85	30,87	39,30
257A_B	Kleine Beer 7	4,50	43,89	39,72	36,74	45,17
257A_C	Kleine Beer 7	7,50	46,13	41,95	38,98	47,41
258A_A	Kleine Beer 5	1,50	38,42	34,25	31,28	39,71
258A_B	Kleine Beer 5	4,50	43,89	39,72	36,74	45,17
258A_C	Kleine Beer 5	7,50	46,04	41,87	38,89	47,32
259A_A	Kleine Beer 3	1,50	39,07	34,90	31,92	40,35
259A_B	Kleine Beer 3	4,50	44,12	39,95	36,97	45,40
259A_C	Kleine Beer 3	7,50	46,00	41,83	38,85	47,28
260A_A	Kleine Beer 3A	1,50	38,47	34,29	31,32	39,75
260A_B	Kleine Beer 3A	4,50	44,15	39,98	37,00	45,43
260A_C	Kleine Beer 3A	7,50	45,61	41,43	38,46	46,89
261A_A	Kleine Beer 3B	1,50	38,51	34,34	31,36	39,79
261A_B	Kleine Beer 3B	4,50	44,32	40,14	37,17	45,60
261A_C	Kleine Beer 3B	7,50	45,79	41,62	38,64	47,07
262A_A	Kleine Beer 3C	1,50	37,96	33,79	30,81	39,24
262A_B	Kleine Beer 3C	4,50	44,09	39,92	36,94	45,37
262A_C	Kleine Beer 3C	7,50	45,86	41,69	38,71	47,14
263A_A	Kleine Beer 3D	1,50	37,71	33,54	30,56	38,99
263A_B	Kleine Beer 3D	4,50	43,96	39,79	36,81	45,24
263A_C	Kleine Beer 3D	7,50	45,78	41,61	38,63	47,06
264A_A	Kleine Beer 19	1,50	37,00	32,83	29,85	38,28
264A_B	Kleine Beer 19	4,50	44,11	39,94	36,96	45,39
264A_C	Kleine Beer 19	7,50	46,02	41,85	38,87	47,30
265A_A	Kleine Beer 21	1,50	36,80	32,63	29,65	38,08
265A_B	Kleine Beer 21	4,50	43,71	39,54	36,56	44,99
265A_C	Kleine Beer 21	7,50	45,94	41,77	38,79	47,22
266A_A	Kleine Beer 23	1,50	36,33	32,16	29,18	37,61
266A_B	Kleine Beer 23	4,50	43,60	39,43	36,45	44,88
266A_C	Kleine Beer 23	7,50	45,65	41,48	38,50	46,93
267A_A	Kleine Beer 25	1,50	36,14	31,97	28,99	37,42
267A_B	Kleine Beer 25	4,50	43,68	39,51	36,53	44,96
267A_C	Kleine Beer 25	7,50	45,37	41,20	38,22	46,65
268A_A	Kleine Beer 27	1,50	35,41	31,24	28,26	36,69
268A_B	Kleine Beer 27	4,50	43,08	38,91	35,93	44,36
268A_C	Kleine Beer 27	7,50	45,31	41,14	38,16	46,59
269A_A	Grote Beer 5	1,50	37,68	33,51	30,53	38,96
269A_B	Grote Beer 5	4,50	44,30	40,13	37,15	45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269A_C	Grote Beer 5	7,50	46,29	42,12	39,14	47,57
270A_A	Zevengesternte 8	1,50	50,14	45,97	42,99	51,42
270A_B	Zevengesternte 8	4,50	52,70	48,53	45,55	53,98
270A_C	Zevengesternte 8	7,50	52,81	48,64	45,66	54,09
271A_A	Zevengesternte 9	1,50	49,98	45,81	42,83	51,26
271A_B	Zevengesternte 9	4,50	52,70	48,53	45,55	53,98
271A_C	Zevengesternte 9	7,50	52,36	48,19	45,21	53,64
272A_A	Zevengesternte 10	1,50	49,06	44,89	41,91	50,34
272A_B	Zevengesternte 10	4,50	51,65	47,48	44,50	52,93
272A_C	Zevengesternte 10	7,50	51,85	47,68	44,70	53,13
273A_A	Zevengesternte 11	1,50	46,99	42,82	39,84	48,27
273A_B	Zevengesternte 11	4,50	49,78	45,61	42,63	51,06
273A_C	Zevengesternte 11	7,50	50,32	46,15	43,17	51,60
274A_A	Zevengesternte 12	1,50	47,00	42,83	39,85	48,28
274A_B	Zevengesternte 12	4,50	49,58	45,41	42,43	50,86
274A_C	Zevengesternte 12	7,50	49,84	45,67	42,69	51,12
275A_A	Zevengesternte 13	1,50	44,57	40,39	37,42	45,85
275A_B	Zevengesternte 13	4,50	47,47	43,30	40,32	48,75
275A_C	Zevengesternte 13	7,50	49,38	45,20	42,23	50,66
276A_A	Zevengesternte 18	1,50	39,80	35,63	32,65	41,08
276A_B	Zevengesternte 18	4,50	45,06	40,88	37,91	46,34
276A_C	Zevengesternte 18	7,50	49,18	45,01	42,03	50,46
277A_A	Zevengesternte 19	1,50	41,20	37,03	34,05	42,48
277A_B	Zevengesternte 19	4,50	45,49	41,32	38,34	46,77
277A_C	Zevengesternte 19	7,50	48,78	44,61	41,63	50,06
278A_A	Zevengesternte 20	1,50	42,44	38,27	35,29	43,72
278A_B	Zevengesternte 20	4,50	46,11	41,93	38,96	47,39
278A_C	Zevengesternte 20	7,50	48,52	44,35	41,37	49,80
279A_A	Zevengesternte 21	1,50	43,26	39,09	36,11	44,54
279A_B	Zevengesternte 21	4,50	46,59	42,42	39,44	47,87
279A_C	Zevengesternte 21	7,50	48,55	44,38	41,40	49,83
280A_A	Zevengesternte 22	1,50	34,35	30,18	27,20	35,63
280A_B	Zevengesternte 22	4,50	40,27	36,10	33,12	41,55
280A_C	Zevengesternte 22	7,50	43,06	38,89	35,91	44,34
281A_A	Zevengesternte 23	1,50	33,43	29,26	26,28	34,71
281A_B	Zevengesternte 23	4,50	39,22	35,05	32,07	40,50
281A_C	Zevengesternte 23	7,50	43,82	39,65	36,67	45,10
282A_A	Zevengesternte 24	1,50	35,93	31,76	28,78	37,21
282A_B	Zevengesternte 24	4,50	40,41	36,24	33,26	41,69
282A_C	Zevengesternte 24	7,50	43,29	39,11	36,14	44,57
283A_A	Zevengesternte 25	1,50	35,45	31,28	28,30	36,73
283A_B	Zevengesternte 25	4,50	40,29	36,12	33,14	41,57
283A_C	Zevengesternte 25	7,50	43,50	39,33	36,35	44,78
284A_A	Zevengesternte 26	1,50	35,67	31,50	28,52	36,95
284A_B	Zevengesternte 26	4,50	40,22	36,05	33,07	41,50
284A_C	Zevengesternte 26	7,50	43,19	39,02	36,04	44,47
285A_A	Zevengesternte 27	1,50	35,92	31,75	28,77	37,20
285A_B	Zevengesternte 27	4,50	40,40	36,23	33,25	41,68
285A_C	Zevengesternte 27	7,50	43,69	39,52	36,54	44,97
286A_A	Zevengesternte 17	1,50	41,33	37,16	34,18	42,61
286A_B	Zevengesternte 17	4,50	44,60	40,43	37,45	45,88
286A_C	Zevengesternte 17	7,50	47,93	43,76	40,78	49,21
287A_A	Zevengesternte 16	1,50	41,92	37,75	34,77	43,20
287A_B	Zevengesternte 16	4,50	44,93	40,76	37,78	46,21
287A_C	Zevengesternte 16	7,50	48,44	44,27	41,29	49,72
288A_A	Zevengesternte 15	1,50	41,10	36,93	33,95	42,38
288A_B	Zevengesternte 15	4,50	44,48	40,31	37,33	45,76
288A_C	Zevengesternte 15	7,50	49,00	44,83	41,85	50,28
289A_A	Zevengesternte 14	1,50	39,79	35,62	32,64	41,07
289A_B	Zevengesternte 14	4,50	43,69	39,52	36,54	44,97
289A_C	Zevengesternte 14	7,50	49,05	44,88	41,90	50,33
290A_A	Zevengesternte 4	1,50	47,58	43,41	40,43	48,86
290A_B	Zevengesternte 4	4,50	50,07	45,90	42,92	51,35
290A_C	Zevengesternte 4	7,50	51,65	47,48	44,50	52,93
291A_A	Zevengesternte 5	1,50	48,41	44,24	41,26	49,69
291A_B	Zevengesternte 5	4,50	50,90	46,73	43,75	52,18
291A_C	Zevengesternte 5	7,50	51,99	47,82	44,84	53,27
292A_A	Zevengesternte 6	1,50	50,14	45,97	42,99	51,42
292A_B	Zevengesternte 6	4,50	52,53	48,35	45,38	53,81
292A_C	Zevengesternte 6	7,50	52,46	48,29	45,31	53,74
293A_A	Zevengesternte 7	1,50	50,06	45,89	42,91	51,34
293A_B	Zevengesternte 7	4,50	52,58	48,41	45,43	53,86
293A_C	Zevengesternte 7	7,50	53,03	48,85	45,88	54,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
294A_A	Orion 28	1,50	49,42	45,25	42,27	50,70
294A_B	Orion 28	4,50	51,90	47,73	44,75	53,18
294A_C	Orion 28	7,50	52,87	48,70	45,72	54,15
295A_A	Orion 29	1,50	49,20	45,02	42,05	50,48
295A_B	Orion 29	4,50	51,47	47,29	44,32	52,75
295A_C	Orion 29	7,50	52,32	48,15	45,17	53,60
296A_A	Orion 30	1,50	48,50	44,33	41,35	49,78
296A_B	Orion 30	4,50	50,77	46,60	43,62	52,05
296A_C	Orion 30	7,50	51,64	47,47	44,49	52,92
297A_A	Orion 31	1,50	42,99	38,81	35,84	44,27
297A_B	Orion 31	4,50	45,49	41,32	38,34	46,77
297A_C	Orion 31	7,50	50,04	45,87	42,89	51,32
298A_A	Orion 32	1,50	46,15	41,98	39,00	47,43
298A_B	Orion 32	4,50	48,42	44,25	41,27	49,70
298A_C	Orion 32	7,50	49,94	45,77	42,79	51,22
299A_A	Orion 27	1,50	50,18	46,01	43,03	51,46
299A_B	Orion 27	4,50	52,92	48,75	45,77	54,20
299A_C	Orion 27	7,50	53,93	49,76	46,78	55,21
300A_A	Orion 26	1,50	50,51	46,34	43,36	51,79
300A_B	Orion 26	4,50	53,18	49,01	46,03	54,46
300A_C	Orion 26	7,50	52,67	48,50	45,52	53,95
301A_A	Orion 25	1,50	48,15	43,97	41,00	49,43
301A_B	Orion 25	4,50	50,74	46,57	43,59	52,02
301A_C	Orion 25	7,50	52,21	48,03	45,06	53,49
302A_A	Orion 24	1,50	47,73	43,56	40,58	49,01
302A_B	Orion 24	4,50	50,16	45,99	43,01	51,44
302A_C	Orion 24	7,50	51,90	47,73	44,75	53,18
303A_A	Orion 23	1,50	47,22	43,05	40,07	48,50
303A_B	Orion 23	4,50	49,57	45,40	42,42	50,85
303A_C	Orion 23	7,50	51,64	47,47	44,49	52,92
304A_A	Zevengesternte 1	1,50	42,33	38,16	35,18	43,61
304A_B	Zevengesternte 1	4,50	46,26	42,09	39,11	47,54
304A_C	Zevengesternte 1	7,50	51,18	47,01	44,03	52,46
305A_A	Zevengesternte 2	1,50	44,22	40,05	37,07	45,50
305A_B	Zevengesternte 2	4,50	47,11	42,94	39,96	48,39
305A_C	Zevengesternte 2	7,50	51,20	47,02	44,05	52,48
306A_A	Zevengesternte 3	1,50	44,78	40,61	37,63	46,06
306A_B	Zevengesternte 3	4,50	47,56	43,39	40,41	48,84
306A_C	Zevengesternte 3	7,50	51,27	47,10	44,12	52,55
307A_A	Zevengesternte 28	1,50	37,32	33,15	30,17	38,60
307A_B	Zevengesternte 28	4,50	42,41	38,23	35,26	43,69
307A_C	Zevengesternte 28	7,50	47,87	43,70	40,72	49,15
308A_A	Zevengesternte 29	1,50	38,24	34,07	31,09	39,52
308A_B	Zevengesternte 29	4,50	42,67	38,50	35,52	43,95
308A_C	Zevengesternte 29	7,50	47,40	43,23	40,25	48,68
309A_A	Zevengesternte 30	1,50	38,31	34,14	31,16	39,59
309A_B	Zevengesternte 30	4,50	42,38	38,21	35,23	43,66
309A_C	Zevengesternte 30	7,50	46,99	42,82	39,84	48,27
310A_A	Zevengesternte 31	1,50	39,14	34,97	31,99	40,42
310A_B	Zevengesternte 31	4,50	42,51	38,34	35,37	43,80
310A_C	Zevengesternte 31	7,50	46,83	42,66	39,68	48,11
311A_A	Orion 18	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
311A_B	Orion 18	4,50	42,17	37,99	35,02	43,45
311A_C	Orion 18	7,50	44,15	39,97	37,00	45,43
312A_A	Orion 17	1,50	38,50	34,33	31,35	39,78
312A_B	Orion 17	4,50	42,74	38,56	35,59	44,02
312A_C	Orion 17	7,50	44,08	39,91	36,93	45,36
313A_A	Orion 16	1,50	38,38	34,21	31,23	39,66
313A_B	Orion 16	4,50	42,68	38,51	35,53	43,96
313A_C	Orion 16	7,50	45,21	41,04	38,06	46,49
314A_A	Orion 15	1,50	38,67	34,50	31,52	39,95
314A_B	Orion 15	4,50	42,63	38,46	35,48	43,91
314A_C	Orion 15	7,50	45,04	40,87	37,89	46,32
315A_A	Orion 14	1,50	39,23	35,06	32,08	40,51
315A_B	Orion 14	4,50	42,90	38,73	35,75	44,18
315A_C	Orion 14	7,50	44,78	40,61	37,63	46,06
316A_A	Orion 13	1,50	39,09	34,92	31,94	40,37
316A_B	Orion 13	4,50	43,05	38,88	35,90	44,33
316A_C	Orion 13	7,50	44,66	40,49	37,51	45,94
317A_A	Orion 19	1,50	35,91	31,74	28,76	37,19
317A_B	Orion 19	4,50	41,16	36,99	34,01	42,44
317A_C	Orion 19	7,50	44,38	40,20	37,23	45,66
318A_A	Orion 20	1,50	40,47	36,30	33,32	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
318A_B	Orion 20	4,50	43,46	39,29	36,31	44,74
318A_C	Orion 20	7,50	45,82	41,65	38,67	47,10
319A_A	Orion 21	1,50	39,66	35,49	32,51	40,94
319A_B	Orion 21	4,50	42,31	38,14	35,16	43,59
319A_C	Orion 21	7,50	45,35	41,18	38,20	46,63
320A_A	Orion 22	1,50	41,88	37,71	34,73	43,16
320A_B	Orion 22	4,50	44,46	40,29	37,31	45,74
320A_C	Orion 22	7,50	46,73	42,56	39,58	48,01
321A_A	Wagenman 17	1,50	43,74	39,57	36,59	45,02
321A_B	Wagenman 17	4,50	46,74	42,57	39,59	48,02
321A_C	Wagenman 17	7,50	51,09	46,91	43,94	52,37
322A_A	Wagenman 16	1,50	45,68	41,51	38,53	46,96
322A_B	Wagenman 16	4,50	48,29	44,11	41,14	49,57
322A_C	Wagenman 16	7,50	51,53	47,36	44,38	52,81
323A_A	Wagenman 15	1,50	45,53	41,36	38,38	46,81
323A_B	Wagenman 15	4,50	47,92	43,75	40,77	49,20
323A_C	Wagenman 15	7,50	51,47	47,30	44,32	52,75
324A_A	Wagenman 14	1,50	52,00	47,83	44,85	53,28
324A_B	Wagenman 14	4,50	54,77	50,59	47,62	56,05
324A_C	Wagenman 14	7,50	55,72	51,55	48,57	57,00
325A_A	Wagenman 13	1,50	52,34	48,17	45,19	53,62
325A_B	Wagenman 13	4,50	54,85	50,68	47,70	56,13
325A_C	Wagenman 13	7,50	55,72	51,55	48,57	57,00
326A_A	Wagenman 12	1,50	52,37	48,20	45,22	53,65
326A_B	Wagenman 12	4,50	54,68	50,51	47,53	55,96
326A_C	Wagenman 12	7,50	55,44	51,27	48,29	56,72
327A_A	Wagenman 11	1,50	52,52	48,35	45,37	53,80
327A_B	Wagenman 11	4,50	54,56	50,39	47,41	55,84
327A_C	Wagenman 11	7,50	55,39	51,22	48,24	56,67
328A_A	Wagenman 10	1,50	52,21	48,04	45,06	53,49
328A_B	Wagenman 10	4,50	54,29	50,12	47,14	55,57
328A_C	Wagenman 10	7,50	55,16	50,99	48,01	56,44
329A_A	Wagenman 9	1,50	52,15	47,98	45,00	53,43
329A_B	Wagenman 9	4,50	54,24	50,06	47,09	55,52
329A_C	Wagenman 9	7,50	55,14	50,97	47,99	56,42
330A_A	Wagenman 6	1,50	45,05	40,88	37,90	46,33
330A_B	Wagenman 6	4,50	46,52	42,35	39,37	47,80
330A_C	Wagenman 6	7,50	48,31	44,14	41,16	49,59
331A_A	Wagenman 5	1,50	45,24	41,07	38,09	46,52
331A_B	Wagenman 5	4,50	46,91	42,74	39,76	48,19
331A_C	Wagenman 5	7,50	48,29	44,11	41,14	49,57
332A_A	Wagenman 8	1,50	45,02	40,85	37,87	46,30
332A_B	Wagenman 8	4,50	47,07	42,90	39,92	48,35
332A_C	Wagenman 8	7,50	49,82	45,65	42,67	51,10
333A_A	Wagenman 7	1,50	45,04	40,87	37,89	46,32
333A_B	Wagenman 7	4,50	47,14	42,97	39,99	48,42
333A_C	Wagenman 7	7,50	49,71	45,54	42,56	50,99
334A_A	Wagenman 3	1,50	40,36	36,19	33,21	41,64
334A_B	Wagenman 3	4,50	44,13	39,96	36,98	45,41
334A_C	Wagenman 3	7,50	49,39	45,22	42,24	50,67
335A_A	Wagenman 4	1,50	42,47	38,30	35,32	43,75
335A_B	Wagenman 4	4,50	45,37	41,20	38,22	46,65
335A_C	Wagenman 4	7,50	49,46	45,29	42,31	50,74
336A_A	Wagenman 2	1,50	43,38	39,21	36,23	44,66
336A_B	Wagenman 2	4,50	46,25	42,08	39,10	47,53
336A_C	Wagenman 2	7,50	49,29	45,11	42,14	50,57
337A_A	Wagenman 1	1,50	44,11	39,94	36,96	45,39
337A_B	Wagenman 1	4,50	46,77	42,59	39,62	48,05
337A_C	Wagenman 1	7,50	49,58	45,41	42,43	50,86
338A_A	Pegasus 21	1,50	38,91	34,74	31,76	40,19
338A_B	Pegasus 21	4,50	42,02	37,85	34,87	43,30
338A_C	Pegasus 21	7,50	43,96	39,79	36,81	45,24
339A_A	Pegasus 23	1,50	38,23	34,06	31,08	39,51
339A_B	Pegasus 23	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
339A_C	Pegasus 23	7,50	43,54	39,37	36,39	44,82
340A_A	Pegasus 29	1,50	40,79	36,62	33,64	42,07
340A_B	Pegasus 29	4,50	43,74	39,57	36,59	45,02
340A_C	Pegasus 29	7,50	45,30	41,12	38,15	46,58
341A_A	Pegasus 38	1,50	42,00	37,82	34,85	43,28
341A_B	Pegasus 38	4,50	44,21	40,04	37,06	45,49
341A_C	Pegasus 38	7,50	45,83	41,66	38,68	47,11
342A_A	Pegasus 36	1,50	41,68	37,51	34,53	42,96
342A_B	Pegasus 36	4,50	44,07	39,90	36,92	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
342A_C	Pegasus 36	7,50	45,66	41,49	38,51	46,94
343A_A	Pegasus 34	1,50	38,67	34,50	31,52	39,95
343A_B	Pegasus 34	4,50	41,90	37,73	34,75	43,18
343A_C	Pegasus 34	7,50	43,00	38,83	35,85	44,28
344A_A	Pegasus 32	1,50	37,70	33,53	30,55	38,98
344A_B	Pegasus 32	4,50	41,04	36,87	33,89	42,32
344A_C	Pegasus 32	7,50	42,59	38,42	35,44	43,87
345A_A	Pegasus 30	1,50	37,07	32,90	29,92	38,35
345A_B	Pegasus 30	4,50	41,17	37,00	34,02	42,45
345A_C	Pegasus 30	7,50	42,05	37,88	34,90	43,33
346A_A	Pegasus 28	1,50	37,02	32,85	29,87	38,30
346A_B	Pegasus 28	4,50	40,73	36,55	33,58	42,01
346A_C	Pegasus 28	7,50	41,76	37,59	34,61	43,04
347A_A	Markerstraat 21	1,50	46,74	42,57	39,59	48,02
347A_B	Markerstraat 21	4,50	48,14	43,97	40,99	49,42
348A_A	Markerstraat 19	1,50	46,41	42,24	39,26	47,69
348A_B	Markerstraat 19	4,50	47,89	43,72	40,74	49,17
349A_A	Markerstraat 17	1,50	46,38	42,21	39,23	47,66
349A_B	Markerstraat 17	4,50	47,87	43,69	40,72	49,15
350A_A	Markerstraat 15	1,50	46,47	42,30	39,32	47,75
350A_B	Markerstraat 15	4,50	47,96	43,79	40,81	49,24
351A_A	Markerstraat 13	1,50	46,33	42,16	39,18	47,61
351A_B	Markerstraat 13	4,50	47,82	43,65	40,67	49,10
352A_A	Markerstraat 11	1,50	46,43	42,26	39,28	47,71
352A_B	Markerstraat 11	4,50	47,95	43,78	40,80	49,23
353A_A	Markerstraat 9	1,50	46,63	42,46	39,48	47,91
353A_B	Markerstraat 9	4,50	48,12	43,95	40,97	49,40
353B_A	Markerstraat 9	1,50	46,87	42,70	39,72	48,15
353B_B	Markerstraat 9	4,50	48,50	44,33	41,35	49,78
354A_A	Pampusstraat 12-46	1,50	45,71	41,53	38,56	46,99
354A_B	Pampusstraat 12-46	4,50	48,29	44,12	41,14	49,57
354A_C	Pampusstraat 12-46	7,50	48,94	44,77	41,79	50,22
354B_A	Pampusstraat 12-46	1,50	44,19	40,02	37,04	45,47
354B_B	Pampusstraat 12-46	4,50	45,71	41,54	38,56	46,99
354B_C	Pampusstraat 12-46	7,50	46,85	42,68	39,70	48,13
355A_A	Markerstraat 3	1,50	44,47	40,30	37,32	45,75
355A_B	Markerstraat 3	4,50	47,99	43,82	40,84	49,27
356A_A	Markerstraat 2	1,50	43,61	39,43	36,46	44,89
356A_B	Markerstraat 2	4,50	47,85	43,68	40,70	49,13
357A_A	Markerstraat 1	1,50	43,30	39,13	36,15	44,58
357A_B	Markerstraat 1	4,50	47,77	43,60	40,62	49,05
358A_A	Straatweg 11	1,50	45,07	40,89	37,92	46,35
358A_A	Straatweg 7	1,50	40,06	35,89	32,91	41,34
358A_A	Straatweg 9	1,50	42,17	37,99	35,02	43,45
358A_A	Zuiderzeestraat 2	1,50	43,11	38,94	35,96	44,39
358A_A	Zuiderzeestraat 4	1,50	38,42	34,25	31,27	39,70
358A_B	Straatweg 11	4,50	47,84	43,67	40,69	49,12
358A_B	Straatweg 7	4,50	44,53	40,36	37,38	45,81
358A_B	Straatweg 9	4,50	45,71	41,54	38,56	46,99
358A_B	Zuiderzeestraat 2	4,50	44,64	40,47	37,49	45,92
358A_B	Zuiderzeestraat 4	4,50	44,12	39,95	36,97	45,40
359A_A	Zuiderzeestraat 6	1,50	41,03	36,86	33,88	42,31
359A_B	Zuiderzeestraat 6	4,50	44,18	40,01	37,03	45,46
360A_A	Zuiderzeestraat 8	1,50	34,87	30,70	27,72	36,15
360A_B	Zuiderzeestraat 8	4,50	43,96	39,79	36,81	45,24
361A_A	Zuiderzeestraat 10	1,50	36,73	32,56	29,58	38,01
361A_B	Zuiderzeestraat 10	4,50	43,95	39,78	36,80	45,23
362A_A	Zuiderzeestraat 12	1,50	35,46	31,29	28,31	36,74
362A_B	Zuiderzeestraat 12	4,50	43,98	39,81	36,83	45,26
363A_A	Zuiderzeestraat 14	1,50	37,24	33,07	30,09	38,52
363A_B	Zuiderzeestraat 14	4,50	45,30	41,13	38,15	46,58
364A_A	Zuiderzeestraat 16	1,50	37,56	33,39	30,41	38,84
364A_B	Zuiderzeestraat 16	4,50	45,18	41,01	38,03	46,46
365A_A	Zuiderzeestraat 18	1,50	37,67	33,50	30,52	38,95
365A_B	Zuiderzeestraat 18	4,50	44,87	40,70	37,72	46,15
366A_A	Zuiderzeestraat 20	1,50	38,11	33,94	30,96	39,39
366A_B	Zuiderzeestraat 20	4,50	44,70	40,53	37,55	45,98
367A_A	Zuiderzeestraat 22	1,50	39,57	35,39	32,42	40,85
367A_B	Zuiderzeestraat 22	4,50	44,43	40,26	37,28	45,71
368A_A	Zuiderzeestraat 24	1,50	39,66	35,49	32,51	40,94
368A_B	Zuiderzeestraat 24	4,50	44,08	39,90	36,93	45,36
369A_A	Zuiderzeestraat 26	1,50	40,70	36,52	33,55	41,98
369A_B	Zuiderzeestraat 26	4,50	44,13	39,96	36,98	45,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
370A_A	Zuiderzeestraat 28	1,50	40,69	36,52	33,54	41,97
370A_B	Zuiderzeestraat 28	4,50	43,82	39,65	36,67	45,10
371A_A	Zuiderzeestraat 30	1,50	39,71	35,53	32,56	40,99
371A_B	Zuiderzeestraat 30	4,50	43,12	38,94	35,97	44,40
372A_A	Zuiderzeestraat 32	1,50	39,45	35,28	32,30	40,73
372A_B	Zuiderzeestraat 32	4,50	42,87	38,70	35,72	44,15
373A_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	38,55	34,38	31,40	39,83
373A_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	42,41	38,24	35,26	43,69
374A_A	Zuiderzeestraat 36	1,50	37,82	33,65	30,67	39,10
374A_B	Zuiderzeestraat 36	4,50	42,00	37,83	34,85	43,28
375A_A	Zuiderzeestraat 38	1,50	34,10	29,93	26,95	35,38
375A_B	Zuiderzeestraat 38	4,50	38,97	34,80	31,82	40,25
376A_A	Zuiderzeestraat 40	1,50	32,87	28,70	25,72	34,15
376A_B	Zuiderzeestraat 40	4,50	36,25	32,08	29,10	37,53
377A_A	Zuiderzeestraat 42	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
377A_B	Zuiderzeestraat 42	4,50	39,87	35,70	32,72	41,15
378A_A	Betelgeuze 4	1,50	37,05	32,88	29,90	38,33
379A_A	Sirius 17	1,50	42,57	38,40	35,42	43,85
379A_B	Sirius 17	4,50	45,54	41,37	38,39	46,82
380A_A	Sirius 15	1,50	40,17	35,99	33,02	41,45
380A_B	Sirius 15	4,50	43,88	39,71	36,73	45,16
381A_A	Sirius 13	1,50	40,19	36,01	33,04	41,47
381A_B	Sirius 13	4,50	43,30	39,13	36,15	44,58
382A_A	Sirius 11	1,50	40,99	36,82	33,84	42,27
382A_B	Sirius 11	4,50	44,05	39,87	36,90	45,33
383A_A	Sirius 9	1,50	38,75	34,57	31,60	40,03
383A_B	Sirius 9	4,50	43,03	38,86	35,88	44,31
384A_A	Sirius 7	1,50	37,19	33,02	30,04	38,47
384A_B	Sirius 7	4,50	41,95	37,78	34,80	43,23
385A_A	Sirius 5	1,50	38,34	34,16	31,19	39,62
385A_B	Sirius 5	4,50	42,47	38,30	35,32	43,75
386A_A	Sirius 3	1,50	39,08	34,90	31,93	40,36
386A_B	Sirius 3	4,50	43,01	38,83	35,86	44,29
387A_A	Sirius 19	1,50	43,98	39,80	36,83	45,26
387A_B	Sirius 19	4,50	46,30	42,12	39,15	47,58
388A_A	Sirius 21	1,50	45,85	41,68	38,70	47,13
388A_B	Sirius 21	4,50	48,03	43,86	40,88	49,31
389A_A	Sirius 23	1,50	45,47	41,30	38,32	46,75
389A_B	Sirius 23	4,50	47,53	43,36	40,38	48,81
390A_A	Sirius 25	1,50	49,20	45,03	42,05	50,48
390A_B	Sirius 25	4,50	51,15	46,98	44,00	52,43
391A_A	Sirius 27	1,50	53,02	48,85	45,87	54,30
391A_B	Sirius 27	4,50	54,90	50,73	47,75	56,18
392A_A	Sirius 29	1,50	52,13	47,96	44,98	53,41
392A_B	Sirius 29	4,50	54,28	50,11	47,13	55,56
393A_A	Sirius 31	1,50	52,58	48,41	45,43	53,86
393A_B	Sirius 31	4,50	54,73	50,56	47,58	56,01
394A_A	Sirius 33	1,50	51,56	47,38	44,41	52,84
394A_B	Sirius 33	4,50	54,09	49,92	46,94	55,37
395A_A	Sirius 54	1,50	49,45	45,28	42,30	50,73
395A_B	Sirius 54	4,50	51,24	47,07	44,09	52,52
396A_A	Sirius 52	1,50	39,73	35,56	32,59	41,02
396A_B	Sirius 52	4,50	41,88	37,71	34,73	43,16
397A_A	Sirius 50	1,50	40,21	36,04	33,06	41,49
397A_B	Sirius 50	4,50	42,55	38,38	35,40	43,83
398A_A	Sirius 48	1,50	39,86	35,69	32,71	41,14
398A_B	Sirius 48	4,50	42,30	38,13	35,15	43,58
399A_A	Sirius 46	1,50	48,29	44,12	41,14	49,57
399A_B	Sirius 46	4,50	49,74	45,57	42,59	51,02
400A_A	Sirius 44	1,50	48,15	43,98	41,00	49,43
400A_B	Sirius 44	4,50	49,67	45,49	42,52	50,95
401A_A	Sirius 42	1,50	45,68	41,51	38,53	46,96
401A_B	Sirius 42	4,50	47,45	43,28	40,30	48,73
402A_A	Sirius 40	1,50	46,99	42,82	39,84	48,27
402A_B	Sirius 40	4,50	48,59	44,42	41,44	49,87
403A_A	Sirius 38	1,50	39,00	34,83	31,85	40,28
403A_B	Sirius 38	4,50	42,39	38,22	35,24	43,67
404A_A	Sirius 36	1,50	42,46	38,29	35,31	43,74
404A_B	Sirius 36	4,50	44,58	40,41	37,43	45,86
405A_A	Sirius 34	1,50	44,10	39,93	36,95	45,38
405A_B	Sirius 34	4,50	46,03	41,86	38,88	47,31
406A_A	Sirius 32	1,50	48,94	44,77	41,79	50,22
406A_B	Sirius 32	4,50	50,73	46,56	43,58	52,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407A_A	Sirius 30	1,50	52,34	48,16	45,19	53,62
407A_B	Sirius 30	4,50	53,92	49,75	46,77	55,20
408A_A	Sirius 4	1,50	35,07	30,89	27,92	36,35
408A_B	Sirius 4	4,50	40,54	36,37	33,39	41,82
409A_A	Sirius 6	1,50	37,83	33,66	30,68	39,11
409A_B	Sirius 6	4,50	41,24	37,07	34,09	42,52
410A_A	Sirius 8	1,50	38,12	33,95	30,97	39,40
410A_B	Sirius 8	4,50	41,48	37,31	34,33	42,76
411A_A	Sirius 10	1,50	39,91	35,74	32,76	41,19
411A_B	Sirius 10	4,50	42,31	38,14	35,16	43,59
412A_A	Sirius 12	1,50	41,71	37,53	34,56	42,99
412A_B	Sirius 12	4,50	44,92	40,75	37,77	46,20
413A_A	Sirius 14	1,50	40,43	36,26	33,28	41,71
413A_B	Sirius 14	4,50	42,49	38,32	35,34	43,77
414A_A	Sirius 16	1,50	40,73	36,56	33,58	42,01
414A_B	Sirius 16	4,50	42,81	38,64	35,66	44,09
415A_A	Sirius 18	1,50	42,44	38,27	35,29	43,72
415A_B	Sirius 18	4,50	44,24	40,07	37,09	45,52
416A_A	Sirius 20	1,50	43,10	38,93	35,95	44,38
416A_B	Sirius 20	4,50	44,80	40,63	37,65	46,08
417A_A	Sirius 22	1,50	42,03	37,86	34,88	43,31
417A_B	Sirius 22	4,50	43,94	39,77	36,79	45,22
418A_A	Sirius 24	1,50	47,68	43,51	40,53	48,96
418A_B	Sirius 24	4,50	49,23	45,05	42,08	50,51
419A_A	Sirius 28	1,50	53,31	49,14	46,16	54,59
419A_B	Sirius 28	4,50	55,13	50,96	47,98	56,41
420A_A	Sirius 26	1,50	50,70	46,53	43,55	51,98
420A_B	Sirius 26	4,50	52,64	48,47	45,49	53,92
421A_A	Aldebaran 42	1,50	41,15	36,98	34,00	42,43
421A_B	Aldebaran 42	4,50	44,04	39,87	36,89	45,32
422A_A	Aldebaran 40	1,50	38,10	33,93	30,95	39,38
422A_B	Aldebaran 40	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
423A_A	Aldebaran 40	1,50	37,14	32,97	29,99	38,42
423A_B	Aldebaran 40	4,50	42,34	38,17	35,19	43,62
424A_A	Aldebaran 27	1,50	36,09	31,92	28,94	37,37
424A_B	Aldebaran 27	4,50	41,33	37,16	34,18	42,61
425A_A	Aldebaran 29	1,50	35,29	31,11	28,14	36,57
425A_B	Aldebaran 29	4,50	40,73	36,56	33,58	42,01
426A_A	Aldebaran 25	1,50	36,47	32,30	29,32	37,75
426A_B	Aldebaran 25	4,50	41,27	37,10	34,12	42,55
427A_A	Aldebaran 23	1,50	34,70	30,52	27,55	35,98
427A_B	Aldebaran 23	4,50	40,27	36,10	33,12	41,55
428A_A	Aldebaran 36	1,50	42,56	38,39	35,41	43,84
428A_B	Aldebaran 36	4,50	44,71	40,54	37,56	45,99
429A_A	Aldebaran 34A	1,50	35,37	31,20	28,22	36,65
429A_B	Aldebaran 34A	4,50	39,29	35,12	32,14	40,57
430A_A	Aldebaran 34	1,50	35,35	31,18	28,20	36,63
430A_B	Aldebaran 34	4,50	39,94	35,77	32,79	41,22
431A_A	Aldebaran 32	1,50	35,86	31,69	28,71	37,14
431A_B	Aldebaran 32	4,50	40,27	36,09	33,12	41,55
432A_A	Aldebaran 30	1,50	36,46	32,29	29,32	37,75
432A_B	Aldebaran 30	4,50	41,29	37,11	34,14	42,57
433A_A	Aldebaran 28	1,50	49,24	45,07	42,09	50,52
433A_B	Aldebaran 28	4,50	51,10	46,92	43,95	52,38
434A_A	Aldebaran 15	1,50	38,15	33,97	31,00	39,43
434A_B	Aldebaran 15	4,50	41,52	37,35	34,37	42,80
435A_A	Aldebaran 13	1,50	37,87	33,70	30,72	39,15
435A_B	Aldebaran 13	4,50	41,26	37,08	34,11	42,54
436A_A	Aldebaran 11	1,50	42,71	38,54	35,56	43,99
436A_B	Aldebaran 11	4,50	45,09	40,91	37,94	46,37
437A_A	Aldebaran 9	1,50	43,41	39,24	36,26	44,69
437A_B	Aldebaran 9	4,50	45,51	41,34	38,36	46,79
438A_A	Aldebaran 7	1,50	40,92	36,74	33,77	42,20
438A_B	Aldebaran 7	4,50	43,92	39,75	36,77	45,20
439A_A	Aldebaran 5	1,50	39,40	35,23	32,25	40,68
439A_B	Aldebaran 5	4,50	43,66	39,49	36,51	44,94
440A_A	Aldebaran 3	1,50	39,13	34,96	31,98	40,41
440A_B	Aldebaran 3	4,50	43,77	39,59	36,62	45,05
441A_A	Aldebaran 1	1,50	38,30	34,13	31,15	39,58
441A_B	Aldebaran 1	4,50	43,68	39,51	36,53	44,96
442A_A	Aldebaran 17	1,50	34,29	30,12	27,14	35,57
442A_B	Aldebaran 17	4,50	40,42	36,25	33,27	41,70
443A_A	Aldebaran 19	1,50	35,59	31,42	28,44	36,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
443A_B	Aldebaran 19	4,50	40,92	36,74	33,77	42,20
444A_A	Aldebaran 2	1,50	40,93	36,76	33,78	42,21
444A_B	Aldebaran 2	4,50	44,32	40,14	37,17	45,60
445A_A	Aldebaran 4	1,50	35,31	31,14	28,16	36,59
445A_B	Aldebaran 4	4,50	41,50	37,33	34,35	42,78
446A_A	Aldebaran 6	1,50	37,82	33,65	30,67	39,10
446A_B	Aldebaran 6	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
447A_A	Aldebaran 8	1,50	41,21	37,03	34,06	42,49
447A_B	Aldebaran 8	4,50	44,49	40,32	37,34	45,77
448A_A	Aldebaran 24	1,50	37,32	33,15	30,17	38,60
448A_B	Aldebaran 24	4,50	41,87	37,70	34,72	43,15
449A_A	Aldebaran 22	1,50	46,93	42,76	39,78	48,21
449A_B	Aldebaran 22	4,50	48,88	44,71	41,73	50,16
450A_A	Aldebaran 26	1,50	50,38	46,21	43,23	51,66
450A_B	Aldebaran 26	4,50	52,21	48,04	45,06	53,49
451A_A	Aldebaran 20	1,50	51,98	47,81	44,83	53,26
451A_B	Aldebaran 20	4,50	54,62	50,45	47,47	55,90
452A_A	Aldebaran 18	1,50	53,03	48,86	45,88	54,31
452A_B	Aldebaran 18	4,50	55,87	51,70	48,72	57,15
453A_A	Aldebaran 16A	1,50	53,78	49,61	46,63	55,06
453A_B	Aldebaran 16A	4,50	56,46	52,29	49,31	57,74
454A_A	Aldebaran 16	1,50	52,22	48,04	45,07	53,50
454A_B	Aldebaran 16	4,50	54,54	50,37	47,39	55,82
455A_A	Aldebaran 14	1,50	49,63	45,45	42,48	50,91
455A_B	Aldebaran 14	4,50	51,39	47,22	44,24	52,67
456A_A	Aldebaran 12	1,50	46,33	42,16	39,18	47,61
456A_B	Aldebaran 12	4,50	48,68	44,51	41,53	49,96
457A_A	Aldebaran 10	1,50	45,36	41,19	38,21	46,64
457A_B	Aldebaran 10	4,50	48,24	44,07	41,09	49,52
458A_A	Schorpion 26	1,50	41,01	36,84	33,86	42,29
458A_B	Schorpion 26	4,50	43,66	39,49	36,51	44,94
459A_A	Schorpion 24	1,50	42,81	38,64	35,66	44,09
459A_B	Schorpion 24	4,50	44,88	40,71	37,73	46,16
460A_A	Schorpion 22	1,50	44,14	39,97	36,99	45,42
460A_B	Schorpion 22	4,50	45,98	41,81	38,83	47,26
461A_A	Schorpion 20	1,50	45,21	41,04	38,06	46,49
461A_B	Schorpion 20	4,50	47,38	43,21	40,23	48,66
462A_A	Schorpion 10	1,50	42,85	38,68	35,70	44,13
462A_A	Schorpion 18	1,50	45,38	41,21	38,23	46,66
462A_B	Schorpion 10	4,50	46,41	42,23	39,26	47,69
462A_B	Schorpion 18	4,50	47,63	43,46	40,48	48,91
463A_A	Schorpion 6A	1,50	42,27	38,10	35,12	43,55
463A_B	Schorpion 6A	4,50	45,11	40,94	37,96	46,39
464A_A	Schorpion 8	1,50	37,04	32,87	29,89	38,32
464A_B	Schorpion 8	4,50	43,62	39,45	36,47	44,90
465A_A	Schorpion 16	1,50	38,38	34,21	31,23	39,66
465A_B	Schorpion 16	4,50	43,72	39,55	36,57	45,00
466A_A	Van Enden 18	1,50	49,07	44,90	41,92	50,35
466A_B	Van Enden 18	4,50	50,02	45,85	42,87	51,30
467A_A	Van Enden 16	1,50	49,18	45,01	42,03	50,46
467A_B	Van Enden 16	4,50	49,99	45,82	42,84	51,27
468A_A	Van Enden 14	1,50	49,54	45,37	42,39	50,82
468A_B	Van Enden 14	4,50	50,32	46,15	43,17	51,60
469A_A	Van Enden 12	1,50	49,73	45,56	42,58	51,01
469A_B	Van Enden 12	4,50	50,76	46,59	43,61	52,04
470A_A	Van Enden 10	1,50	49,30	45,13	42,15	50,58
470A_B	Van Enden 10	4,50	50,45	46,28	43,30	51,73
471A_A	Van Enden 8	1,50	48,64	44,47	41,49	49,92
471A_B	Van Enden 8	4,50	49,85	45,68	42,70	51,13
472A_A	Van Enden 6	1,50	45,85	41,67	38,70	47,13
472A_B	Van Enden 6	4,50	47,75	43,58	40,60	49,03
473A_A	Van Enden 4	1,50	46,56	42,38	39,41	47,84
473A_B	Van Enden 4	4,50	48,42	44,25	41,27	49,70
474A_A	Van Enden 2	1,50	51,46	47,28	44,31	52,74
474A_B	Van Enden 2	4,50	52,57	48,40	45,43	53,86
475A_A	Van Enden 11	1,50	41,75	37,58	34,60	43,03
475A_B	Van Enden 11	4,50	46,05	41,88	38,90	47,33
476A_A	Van Enden 9	1,50	41,68	37,51	34,53	42,96
476A_B	Van Enden 9	4,50	45,87	41,70	38,72	47,15
477A_A	Van Enden 7	1,50	43,95	39,78	36,80	45,23
477A_B	Van Enden 7	4,50	46,46	42,28	39,31	47,74
478A_A	Van Enden 5	1,50	43,70	39,52	36,55	44,98
478A_B	Van Enden 5	4,50	46,26	42,09	39,11	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
479A_A	Van Enden 1	1,50	43,32	39,14	36,17	44,60
479A_B	Van Enden 1	4,50	46,36	42,19	39,21	47,64
480A_A	Van Enden 3	1,50	39,21	35,04	32,06	40,49
480A_B	Van Enden 3	4,50	42,81	38,64	35,66	44,09
481A_A	't Wijd 48	1,50	38,06	33,89	30,91	39,34
481A_B	't Wijd 48	4,50	43,64	39,47	36,49	44,92
482A_A	Middelgronden 1	1,50	56,49	52,32	49,34	57,77
482A_B	Middelgronden 1	4,50	58,30	54,13	51,15	59,58
482A_C	Middelgronden 1	7,50	58,43	54,26	51,28	59,71
483A_A	Middelgronden 2	1,50	55,84	51,67	48,69	57,12
483A_B	Middelgronden 2	4,50	57,87	53,70	50,72	59,15
483A_C	Middelgronden 2	7,50	57,99	53,82	50,84	59,27
484A_A	Middelgronden 3	1,50	55,21	51,04	48,06	56,49
484A_B	Middelgronden 3	4,50	57,25	53,08	50,10	58,53
484A_C	Middelgronden 3	7,50	57,45	53,28	50,30	58,73
485A_A	Middelgronden 4	1,50	55,28	51,11	48,13	56,56
485A_B	Middelgronden 4	4,50	57,33	53,15	50,18	58,61
485A_C	Middelgronden 4	7,50	57,54	53,37	50,39	58,82
486A_A	Middelgronden 5	1,50	54,71	50,54	47,56	55,99
486A_B	Middelgronden 5	4,50	56,78	52,61	49,63	58,06
486A_C	Middelgronden 5	7,50	57,08	52,91	49,93	58,36
487A_A	Middelgronden 6	1,50	54,49	50,32	47,34	55,77
487A_B	Middelgronden 6	4,50	56,61	52,44	49,46	57,89
487A_C	Middelgronden 6	7,50	57,02	52,85	49,87	58,30
488A_A	Middelgronden 7	1,50	54,69	50,51	47,54	55,97
488A_B	Middelgronden 7	4,50	56,82	52,65	49,67	58,10
488A_C	Middelgronden 7	7,50	57,15	52,98	50,00	58,43
489A_A	Middelgronden 8	1,50	55,20	51,03	48,05	56,48
489A_B	Middelgronden 8	4,50	57,31	53,14	50,16	58,59
489A_C	Middelgronden 8	7,50	57,64	53,47	50,49	58,92
490A_A	Middelgronden 9	1,50	53,89	49,72	46,74	55,17
490A_B	Middelgronden 9	4,50	56,07	51,90	48,92	57,35
490A_C	Middelgronden 9	7,50	56,77	52,60	49,62	58,05
491A_A	Middelgronden 10	1,50	55,35	51,18	48,20	56,63
491A_B	Middelgronden 10	4,50	57,47	53,30	50,32	58,75
491A_C	Middelgronden 10	7,50	57,75	53,58	50,60	59,03
492A_A	Middelgronden 11	1,50	53,69	49,51	46,54	54,97
492A_B	Middelgronden 11	4,50	55,86	51,69	48,71	57,14
492A_C	Middelgronden 11	7,50	56,37	52,20	49,22	57,65
493A_A	Middelgronden 12	1,50	54,33	50,15	47,18	55,61
493A_B	Middelgronden 12	4,50	56,49	52,32	49,34	57,77
493A_C	Middelgronden 12	7,50	57,01	52,84	49,86	58,29
494A_A	Middelgronden 13	1,50	54,44	50,27	47,29	55,72
494A_B	Middelgronden 13	4,50	56,66	52,48	49,51	57,94
494A_C	Middelgronden 13	7,50	57,25	53,08	50,10	58,53
495A_A	Middelgronden 14	1,50	54,50	50,33	47,35	55,78
495A_B	Middelgronden 14	4,50	56,61	52,44	49,46	57,89
495A_C	Middelgronden 14	7,50	57,22	53,05	50,07	58,50
496A_A	Middelgronden 15	1,50	54,95	50,78	47,80	56,23
496A_B	Middelgronden 15	4,50	57,19	53,02	50,04	58,47
496A_C	Middelgronden 15	7,50	57,23	53,06	50,08	58,51
497A_A	Middelgronden 16	1,50	55,38	51,21	48,23	56,66
497A_B	Middelgronden 16	4,50	57,59	53,42	50,44	58,87
497A_C	Middelgronden 16	7,50	58,01	53,84	50,86	59,29
498A_A	Steile Bank 40	1,50	46,65	42,48	39,50	47,93
498A_B	Steile Bank 40	4,50	49,26	45,09	42,11	50,54
499A_A	Steile Bank 42	1,50	46,23	42,06	39,08	47,51
499A_B	Steile Bank 42	4,50	48,82	44,65	41,67	50,10
500A_A	Steile Bank 44	1,50	45,92	41,74	38,77	47,20
500A_B	Steile Bank 44	4,50	48,50	44,33	41,35	49,78
501A_A	Steile Bank 46	1,50	44,97	40,80	37,82	46,25
501A_B	Steile Bank 46	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
502A_A	Steile Bank 48	1,50	43,56	39,39	36,41	44,84
502A_B	Steile Bank 48	4,50	46,54	42,37	39,39	47,82
503A_A	Steile Bank 50	1,50	43,34	39,17	36,19	44,62
503A_B	Steile Bank 50	4,50	46,29	42,12	39,14	47,57
504A_A	Steile Bank 52	1,50	44,16	39,99	37,01	45,44
504A_B	Steile Bank 52	4,50	46,77	42,60	39,63	48,06
505A_A	Steile Bank 54	1,50	44,32	40,15	37,17	45,60
505A_B	Steile Bank 54	4,50	46,83	42,65	39,68	48,11
506A_A	Steile Bank 56	1,50	43,74	39,57	36,59	45,02
506A_B	Steile Bank 56	4,50	46,39	42,21	39,24	47,67
507A_A	Steile Bank 58	1,50	42,43	38,26	35,28	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
507A_B	Steile Bank 58	4,50	45,22	41,05	38,07	46,50
508A_A	Steile Bank 60	1,50	41,46	37,29	34,31	42,74
508A_B	Steile Bank 60	4,50	44,44	40,27	37,29	45,72
509A_A	Steile Bank 62	1,50	41,55	37,38	34,40	42,83
509A_B	Steile Bank 62	4,50	44,50	40,33	37,35	45,78
510A_A	Steile Bank 64	1,50	41,79	37,62	34,64	43,07
510A_B	Steile Bank 64	4,50	44,81	40,64	37,66	46,09
511A_A	Steile Bank 66	1,50	42,85	38,68	35,70	44,13
511A_B	Steile Bank 66	4,50	45,52	41,34	38,37	46,80
512A_A	Vormt 28	1,50	44,86	40,69	37,71	46,14
512A_B	Vormt 28	4,50	47,29	43,12	40,14	48,57
513A_A	Vormt 26	1,50	41,41	37,24	34,26	42,69
513A_B	Vormt 26	4,50	44,83	40,66	37,68	46,11
514A_A	Vormt 24	1,50	38,66	34,49	31,51	39,94
514A_B	Vormt 24	4,50	43,22	39,05	36,07	44,50
515A_A	Vormt 22	1,50	38,90	34,73	31,75	40,18
515A_B	Vormt 22	4,50	42,96	38,79	35,81	44,24
516A_A	Vormt 20	1,50	39,28	35,11	32,13	40,56
516A_B	Vormt 20	4,50	43,07	38,90	35,92	44,35
517A_A	Vormt 18	1,50	39,70	35,52	32,55	40,98
517A_B	Vormt 18	4,50	43,45	39,28	36,30	44,73
518A_A	Vormt 16	1,50	37,78	33,61	30,63	39,06
518A_B	Vormt 16	4,50	42,63	38,46	35,48	43,91
519A_A	Vormt 14	1,50	37,65	33,48	30,50	38,93
519A_B	Vormt 14	4,50	42,56	38,39	35,41	43,84
520A_A	Vormt 12	1,50	37,55	33,38	30,40	38,83
520A_B	Vormt 12	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
521A_A	Vormt 10	1,50	36,71	32,54	29,56	37,99
521A_B	Vormt 10	4,50	41,80	37,63	34,65	43,08
522A_A	Vormt 8	1,50	35,92	31,75	28,77	37,20
522A_B	Vormt 8	4,50	41,42	37,24	34,27	42,70
523A_A	Vormt 6	1,50	37,85	33,68	30,70	39,13
523A_B	Vormt 6	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
524A_A	Vormt 4	1,50	38,43	34,26	31,28	39,71
524A_B	Vormt 4	4,50	42,51	38,34	35,36	43,79
525A_A	Vormt 2	1,50	37,88	33,71	30,74	39,17
525A_B	Vormt 2	4,50	42,27	38,10	35,12	43,55
526A_A	Vormt 25	1,50	43,04	38,86	35,89	44,32
526A_B	Vormt 25	4,50	45,46	41,28	38,31	46,74
527A_A	Vormt 27	1,50	43,56	39,39	36,41	44,84
527A_B	Vormt 27	4,50	45,84	41,67	38,69	47,12
528A_A	Vormt 29	1,50	42,63	38,46	35,48	43,91
528A_B	Vormt 29	4,50	45,04	40,86	37,89	46,32
529A_A	Vormt 33	1,50	41,95	37,78	34,80	43,23
529A_B	Vormt 33	4,50	44,34	40,17	37,19	45,62
530A_A	Vormt 35	1,50	40,23	36,06	33,08	41,51
530A_B	Vormt 35	4,50	43,29	39,12	36,14	44,57
531A_A	Vormt 23	1,50	38,42	34,25	31,27	39,70
531A_B	Vormt 23	4,50	42,50	38,32	35,35	43,78
532A_A	Vormt 21	1,50	37,82	33,65	30,67	39,10
532A_B	Vormt 21	4,50	42,27	38,09	35,12	43,55
533A_A	Vormt 17	1,50	38,49	34,32	31,34	39,77
533A_B	Vormt 17	4,50	42,63	38,46	35,48	43,91
534A_A	Vormt 15	1,50	39,16	34,99	32,01	40,44
534A_B	Vormt 15	4,50	42,65	38,48	35,51	43,94
535A_A	Vormt 13	1,50	39,55	35,38	32,40	40,83
535A_B	Vormt 13	4,50	43,04	38,87	35,89	44,32
536A_A	Vormt 1	1,50	36,43	32,26	29,28	37,71
536A_B	Vormt 1	4,50	40,75	36,57	33,60	42,03
537A_A	Vormt 3	1,50	36,91	32,74	29,76	38,19
537A_B	Vormt 3	4,50	41,33	37,16	34,18	42,61
538A_A	Vormt 5	1,50	37,03	32,86	29,88	38,31
538A_B	Vormt 5	4,50	41,14	36,97	33,99	42,42
539A_A	Vormt 9	1,50	37,10	32,93	29,95	38,38
539A_B	Vormt 9	4,50	41,26	37,09	34,11	42,54
540A_A	Vormt 11	1,50	37,72	33,55	30,57	39,00
540A_B	Vormt 11	4,50	41,67	37,50	34,52	42,95
541A_A	Steile Bank 68	1,50	36,95	32,77	29,80	38,23
541A_B	Steile Bank 68	4,50	42,18	38,00	35,03	43,46
542A_A	Steile Bank 70	1,50	36,61	32,44	29,46	37,89
542A_B	Steile Bank 70	4,50	41,91	37,73	34,76	43,19
543A_A	Steile Bank 74	1,50	36,50	32,33	29,35	37,78
543A_B	Steile Bank 74	4,50	41,80	37,63	34,65	43,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
544A_A	Steile Bank 76	1,50	36,35	32,18	29,20	37,63
544A_B	Steile Bank 76	4,50	41,04	36,86	33,89	42,32
545A_A	Steile Bank 78	1,50	36,15	31,98	29,00	37,43
545A_B	Steile Bank 78	4,50	40,82	36,65	33,67	42,10
546A_A	Munninkplaat 39	1,50	39,58	35,41	32,43	40,86
546A_B	Munninkplaat 39	4,50	43,17	38,99	36,02	44,45
547A_A	Munninkplaat 37	1,50	39,06	34,89	31,91	40,34
547A_B	Munninkplaat 37	4,50	42,71	38,54	35,56	43,99
548A_A	Munninkplaat 35	1,50	39,34	35,16	32,19	40,62
548A_B	Munninkplaat 35	4,50	42,66	38,49	35,51	43,94
549A_A	Munninkplaat 33	1,50	38,32	34,15	31,17	39,60
549A_B	Munninkplaat 33	4,50	42,08	37,91	34,93	43,36
550A_A	Munninkplaat 31	1,50	36,12	31,95	28,97	37,40
550A_B	Munninkplaat 31	4,50	40,60	36,43	33,45	41,88
551A_A	Munninkplaat 29	1,50	37,69	33,51	30,54	38,97
551A_B	Munninkplaat 29	4,50	41,60	37,42	34,45	42,88
552A_A	Munninkplaat 27	1,50	38,62	34,45	31,47	39,90
552A_B	Munninkplaat 27	4,50	42,41	38,23	35,26	43,69
553A_A	Munninkplaat 25	1,50	37,58	33,41	30,43	38,86
553A_B	Munninkplaat 25	4,50	42,11	37,94	34,96	43,39
554A_A	Munninkplaat 23	1,50	38,14	33,97	30,99	39,42
554A_B	Munninkplaat 23	4,50	42,28	38,11	35,13	43,56
555A_A	Munninkplaat 21	1,50	39,16	34,99	32,01	40,44
555A_B	Munninkplaat 21	4,50	42,44	38,26	35,29	43,72
556A_A	Munninkplaat 19	1,50	37,57	33,40	30,42	38,85
556A_B	Munninkplaat 19	4,50	41,58	37,41	34,43	42,86
557A_A	Munninkplaat 17	1,50	36,61	32,44	29,46	37,89
557A_B	Munninkplaat 17	4,50	41,21	37,04	34,06	42,49
558A_A	Munninkplaat 15	1,50	36,58	32,41	29,43	37,86
558A_B	Munninkplaat 15	4,50	41,12	36,95	33,97	42,40
559A_A	Munninkplaat 13	1,50	36,63	32,46	29,48	37,91
559A_B	Munninkplaat 13	4,50	41,19	37,02	34,04	42,47
560A_A	Munninkplaat 11	1,50	36,97	32,80	29,82	38,25
560A_B	Munninkplaat 11	4,50	41,61	37,44	34,46	42,89
561A_A	Munninkplaat 9	1,50	36,87	32,69	29,72	38,15
561A_B	Munninkplaat 9	4,50	41,38	37,20	34,23	42,66
562A_A	Munninkplaat 7	1,50	36,91	32,73	29,76	38,19
562A_B	Munninkplaat 7	4,50	41,28	37,11	34,13	42,56
563A_A	Munninkplaat 5	1,50	36,87	32,70	29,72	38,15
563A_B	Munninkplaat 5	4,50	41,08	36,91	33,93	42,36
564A_A	Munninkplaat 3	1,50	37,10	32,93	29,95	38,38
564A_B	Munninkplaat 3	4,50	41,51	37,33	34,36	42,79
565A_A	Munninkplaat 1	1,50	36,89	32,72	29,74	38,17
565A_B	Munninkplaat 1	4,50	41,33	37,16	34,18	42,61
566A_A	Spaanderbank 40	1,50	45,72	41,55	38,58	47,01
566A_B	Spaanderbank 40	4,50	47,64	43,46	40,49	48,92
567A_A	Spaanderbank 38	1,50	45,31	41,14	38,16	46,59
567A_B	Spaanderbank 38	4,50	47,15	42,98	40,00	48,43
568A_A	Spaanderbank 36	1,50	44,86	40,69	37,71	46,14
568A_B	Spaanderbank 36	4,50	46,72	42,55	39,57	48,00
569A_A	Spaanderbank 34	1,50	44,04	39,87	36,89	45,32
569A_B	Spaanderbank 34	4,50	45,94	41,77	38,79	47,22
570A_A	Spaanderbank 32	1,50	43,60	39,43	36,46	44,89
570A_B	Spaanderbank 32	4,50	45,57	41,40	38,42	46,85
571A_A	Spaanderbank 30	1,50	43,23	39,06	36,08	44,51
571A_B	Spaanderbank 30	4,50	45,21	41,04	38,06	46,49
572A_A	Spaanderbank 28	1,50	42,44	38,27	35,29	43,72
572A_B	Spaanderbank 28	4,50	44,32	40,14	37,17	45,60
573A_A	Spaanderbank 26	1,50	42,19	38,02	35,04	43,47
573A_B	Spaanderbank 26	4,50	43,97	39,80	36,82	45,25
574A_A	Spaanderbank 24	1,50	41,49	37,32	34,34	42,77
574A_B	Spaanderbank 24	4,50	43,35	39,18	36,21	44,64
575A_A	Spaanderbank 22	1,50	41,08	36,91	33,93	42,36
575A_B	Spaanderbank 22	4,50	43,02	38,85	35,87	44,30
576A_A	Spaanderbank 20	1,50	40,79	36,61	33,64	42,07
576A_B	Spaanderbank 20	4,50	42,73	38,56	35,58	44,01
577A_A	Spaanderbank 18	1,50	40,41	36,24	33,26	41,69
577A_B	Spaanderbank 18	4,50	42,40	38,22	35,25	43,68
578A_A	Spaanderbank 16	1,50	40,21	36,04	33,06	41,49
578A_B	Spaanderbank 16	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
579A_A	Spaanderbank 14	1,50	40,04	35,87	32,89	41,32
579A_B	Spaanderbank 14	4,50	42,15	37,98	35,00	43,43
580A_A	Spaanderbank 12	1,50	39,80	35,63	32,65	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
580A_B	Spaanderbank 12	4,50	42,03	37,86	34,89	43,32
581A_A	Spaanderbank 10	1,50	39,75	35,58	32,60	41,03
581A_B	Spaanderbank 10	4,50	42,02	37,85	34,87	43,30
582A_A	Spaanderbank 8	1,50	39,95	35,78	32,80	41,23
582A_B	Spaanderbank 8	4,50	42,27	38,10	35,12	43,55
583A_A	Spaanderbank 6	1,50	39,08	34,91	31,93	40,36
583A_B	Spaanderbank 6	4,50	41,65	37,48	34,50	42,93
584A_A	Spaanderbank 4	1,50	38,76	34,59	31,61	40,04
584A_B	Spaanderbank 4	4,50	41,37	37,20	34,22	42,65
585A_A	Spaanderbank 2	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
585A_B	Spaanderbank 2	4,50	41,10	36,93	33,95	42,38
586A_A	Steile Bank 15	1,50	46,85	42,68	39,70	48,13
586A_B	Steile Bank 15	4,50	49,26	45,09	42,11	50,54
587A_A	Steile Bank 17	1,50	46,45	42,28	39,30	47,73
587A_B	Steile Bank 17	4,50	48,86	44,69	41,71	50,14
588A_A	Steile Bank 19	1,50	45,82	41,65	38,67	47,10
588A_B	Steile Bank 19	4,50	48,27	44,10	41,12	49,55
589A_A	Steile Bank 21	1,50	45,50	41,33	38,35	46,78
589A_B	Steile Bank 21	4,50	47,92	43,75	40,77	49,20
590A_A	Steile Bank 23	1,50	44,99	40,81	37,84	46,27
590A_B	Steile Bank 23	4,50	47,51	43,34	40,36	48,79
591A_A	Steile Bank 25	1,50	44,63	40,46	37,48	45,91
591A_B	Steile Bank 25	4,50	47,18	43,01	40,03	48,46
592A_A	Steile Bank 27	1,50	43,82	39,65	36,67	45,10
592A_B	Steile Bank 27	4,50	46,59	42,42	39,45	47,88
593A_A	Steile Bank 29	1,50	43,13	38,96	35,98	44,41
593A_B	Steile Bank 29	4,50	46,07	41,90	38,92	47,35
594A_A	Steile Bank 31	1,50	42,81	38,64	35,66	44,09
594A_B	Steile Bank 31	4,50	45,82	41,65	38,67	47,10
595A_A	Steile Bank 33	1,50	42,45	38,28	35,30	43,73
595A_B	Steile Bank 33	4,50	45,47	41,30	38,32	46,75
596A_A	Steile Bank 35	1,50	41,68	37,51	34,54	42,97
596A_B	Steile Bank 35	4,50	44,87	40,70	37,72	46,15
597A_A	Steile Bank 37	1,50	41,59	37,41	34,44	42,87
597A_B	Steile Bank 37	4,50	44,73	40,56	37,58	46,01
598A_A	Steile Bank 39	1,50	39,54	35,37	32,39	40,82
598A_B	Steile Bank 39	4,50	43,28	39,11	36,13	44,56
599A_A	Steile Bank 41	1,50	39,93	35,76	32,78	41,21
599A_B	Steile Bank 41	4,50	43,48	39,31	36,33	44,76
600A_A	Steile Bank 43	1,50	39,66	35,49	32,51	40,94
600A_B	Steile Bank 43	4,50	42,91	38,74	35,76	44,19
601A_A	Steile Bank 45	1,50	39,55	35,38	32,40	40,83
601A_B	Steile Bank 45	4,50	42,79	38,62	35,64	44,07
602A_A	Steile Bank 47	1,50	39,37	35,20	32,22	40,65
602A_B	Steile Bank 47	4,50	42,65	38,48	35,50	43,93
603A_A	Steile Bank 49	1,50	38,90	34,73	31,75	40,18
603A_B	Steile Bank 49	4,50	42,39	38,22	35,24	43,67
604A_A	Steile Bank 51	1,50	38,61	34,44	31,46	39,89
604A_B	Steile Bank 51	4,50	41,97	37,80	34,82	43,25
605A_A	Steile Bank 53	1,50	39,00	34,83	31,85	40,28
605A_B	Steile Bank 53	4,50	42,26	38,09	35,11	43,54
606A_A	Steile Bank 55	1,50	37,91	33,74	30,76	39,19
606A_B	Steile Bank 55	4,50	41,46	37,28	34,31	42,74
607A_A	Steile Bank 57	1,50	37,89	33,72	30,74	39,17
607A_B	Steile Bank 57	4,50	41,44	37,27	34,29	42,72
608A_A	Steile Bank 59	1,50	37,63	33,46	30,48	38,91
608A_B	Steile Bank 59	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
609A_A	Steile Bank 61	1,50	37,64	33,47	30,49	38,92
609A_B	Steile Bank 61	4,50	41,42	37,24	34,27	42,70
610A_A	Steile Bank 63	1,50	37,57	33,40	30,42	38,85
610A_B	Steile Bank 63	4,50	41,71	37,54	34,56	42,99
611A_A	Steile Bank 65	1,50	37,69	33,52	30,54	38,97
611A_B	Steile Bank 65	4,50	41,44	37,27	34,29	42,72
612A_A	Urkerstraat 1	1,50	37,40	33,23	30,25	38,68
612A_B	Urkerstraat 1	4,50	41,17	36,99	34,02	42,45
613A_A	Urkerstraat 3	1,50	38,09	33,92	30,95	39,38
613A_B	Urkerstraat 3	4,50	41,66	37,49	34,51	42,94
614A_A	Urkerstraat 5	1,50	38,18	34,01	31,03	39,46
614A_B	Urkerstraat 5	4,50	41,53	37,36	34,38	42,81
615A_A	Urkerstraat 7	1,50	38,33	34,16	31,18	39,61
615A_B	Urkerstraat 7	4,50	41,80	37,63	34,65	43,08
616A_A	Urkerstraat 9	1,50	38,40	34,23	31,25	39,68
616A_B	Urkerstraat 9	4,50	42,01	37,84	34,86	43,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
617A_A	Urkerstraat 11	1,50	38,58	34,41	31,43	39,86
617A_B	Urkerstraat 11	4,50	42,33	38,16	35,19	43,62
618A_A	Urkerstraat 13	1,50	38,66	34,49	31,51	39,94
618A_B	Urkerstraat 13	4,50	42,47	38,30	35,32	43,75
619A_A	Urkerstraat 15	1,50	38,98	34,81	31,83	40,26
619A_B	Urkerstraat 15	4,50	42,71	38,54	35,56	43,99
620A_A	Urkerstraat 17	1,50	39,07	34,90	31,92	40,35
620A_B	Urkerstraat 17	4,50	42,89	38,72	35,74	44,17
621A_A	Urkerstraat 19	1,50	38,77	34,60	31,62	40,05
621A_B	Urkerstraat 19	4,50	42,78	38,61	35,63	44,06
622A_A	Urkerstraat 21	1,50	38,67	34,50	31,53	39,96
622A_B	Urkerstraat 21	4,50	42,66	38,49	35,51	43,94
623A_A	Urkerstraat 23	1,50	42,25	38,08	35,10	43,53
623A_B	Urkerstraat 23	4,50	45,16	40,99	38,01	46,44
624A_A	Urkerstraat 25	1,50	42,67	38,50	35,52	43,95
624A_B	Urkerstraat 25	4,50	45,54	41,37	38,40	46,83
625A_A	Urkerstraat 27	1,50	43,17	39,00	36,02	44,45
625A_B	Urkerstraat 27	4,50	45,89	41,72	38,74	47,17
626A_A	Urkerstraat 29	1,50	43,25	39,08	36,11	44,54
626A_B	Urkerstraat 29	4,50	45,88	41,71	38,73	47,16
627A_A	Urkerstraat 31	1,50	43,67	39,50	36,52	44,95
627A_B	Urkerstraat 31	4,50	46,31	42,14	39,16	47,59
628A_A	Urkerstraat 33	1,50	43,31	39,14	36,16	44,59
628A_B	Urkerstraat 33	4,50	46,17	41,99	39,02	47,45
629A_A	Urkerstraat 35	1,50	45,33	41,16	38,18	46,61
629A_B	Urkerstraat 35	4,50	47,79	43,62	40,64	49,07
630A_A	Urkerstraat 37	1,50	45,94	41,77	38,79	47,22
630A_B	Urkerstraat 37	4,50	48,16	43,99	41,01	49,44
631A_A	Urkerstraat 39	1,50	46,46	42,29	39,31	47,74
631A_B	Urkerstraat 39	4,50	48,65	44,48	41,50	49,93
632A_A	Urkerstraat 41	1,50	47,19	43,02	40,04	48,47
632A_B	Urkerstraat 41	4,50	49,21	45,03	42,06	50,49
633A_A	Urkerstraat 43	1,50	47,80	43,63	40,65	49,08
633A_B	Urkerstraat 43	4,50	49,94	45,77	42,79	51,22
634A_A	Urkerstraat 30	1,50	42,16	37,99	35,01	43,44
634A_B	Urkerstraat 30	4,50	45,01	40,84	37,86	46,29
635A_A	Urkerstraat 28	1,50	41,36	37,19	34,21	42,64
635A_B	Urkerstraat 28	4,50	44,64	40,47	37,49	45,92
636A_A	Urkerstraat 26	1,50	41,01	36,84	33,86	42,29
636A_B	Urkerstraat 26	4,50	44,16	39,99	37,01	45,44
637A_A	Urkerstraat 24	1,50	40,39	36,22	33,24	41,67
637A_B	Urkerstraat 24	4,50	43,85	39,68	36,70	45,13
638A_A	Urkerstraat 22	1,50	40,30	36,13	33,15	41,58
638A_B	Urkerstraat 22	4,50	43,80	39,63	36,65	45,08
639A_A	Urkerstraat 20	1,50	40,22	36,05	33,07	41,50
639A_B	Urkerstraat 20	4,50	43,73	39,56	36,58	45,01
640A_A	Urkerstraat 36	1,50	47,27	43,10	40,12	48,55
640A_B	Urkerstraat 36	4,50	49,43	45,26	42,28	50,71
641A_A	Urkerstraat 34	1,50	46,26	42,09	39,11	47,54
641A_B	Urkerstraat 34	4,50	48,38	44,21	41,23	49,66
642A_A	Urkerstraat 32	1,50	44,89	40,72	37,74	46,17
642A_B	Urkerstraat 32	4,50	47,27	43,10	40,12	48,55
643A_A	Urkerstraat 38	1,50	45,14	40,97	37,99	46,42
643A_B	Urkerstraat 38	4,50	48,03	43,86	40,88	49,31
644A_A	Urkerstraat 40	1,50	46,24	42,07	39,09	47,52
644A_B	Urkerstraat 40	4,50	48,85	44,68	41,70	50,13
645A_A	Urkerstraat 42	1,50	46,42	42,25	39,27	47,70
645A_B	Urkerstraat 42	4,50	48,94	44,77	41,79	50,22
646A_A	Urkerstraat 44	1,50	44,01	39,84	36,86	45,29
646A_B	Urkerstraat 44	4,50	47,13	42,96	39,98	48,41
647A_A	Urkerstraat 46	1,50	43,47	39,30	36,32	44,75
647A_B	Urkerstraat 46	4,50	46,45	42,27	39,30	47,73
648A_A	Urkerstraat 48	1,50	44,89	40,72	37,74	46,17
648A_B	Urkerstraat 48	4,50	47,38	43,21	40,23	48,66
649A_A	Schoklandstraat 41	1,50	44,00	39,83	36,85	45,28
649A_B	Schoklandstraat 41	4,50	46,06	41,89	38,92	47,35
650A_A	Schoklandstraat 39	1,50	41,02	36,85	33,87	42,30
650A_B	Schoklandstraat 39	4,50	44,03	39,85	36,88	45,31
651A_A	Schoklandstraat 37	1,50	40,66	36,49	33,51	41,94
651A_B	Schoklandstraat 37	4,50	43,82	39,65	36,67	45,10
652A_A	Schoklandstraat 35	1,50	40,67	36,49	33,52	41,95
652A_B	Schoklandstraat 35	4,50	43,66	39,49	36,51	44,94
653A_A	Schoklandstraat 33	1,50	40,58	36,41	33,43	41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
653A_B	Schoklandstraat 33	4,50	43,52	39,35	36,37	44,80
654A_A	Schoklandstraat 29/31	1,50	39,97	35,80	32,82	41,25
654A_B	Schoklandstraat 29/31	4,50	42,11	37,94	34,96	43,39
655A_A	Schoklandstraat 25/27	1,50	39,45	35,27	32,30	40,73
655A_B	Schoklandstraat 25/27	4,50	41,64	37,47	34,49	42,92
656A_A	Schoklandstraat 21/23	1,50	39,37	35,20	32,22	40,65
656A_B	Schoklandstraat 21/23	4,50	41,38	37,21	34,23	42,66
657A_A	Schoklandstraat 17/19	1,50	39,00	34,83	31,85	40,28
657A_B	Schoklandstraat 17/19	4,50	41,14	36,97	33,99	42,42
658A_A	Schoklandstraat 13/15	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
658A_B	Schoklandstraat 13/15	4,50	40,87	36,70	33,72	42,15
659A_A	Schoklandstraat 32/42/52	1,50	42,30	38,13	35,15	43,58
659A_B	Schoklandstraat 32/42/52	4,50	44,80	40,63	37,65	46,08
659A_C	Schoklandstraat 32/42/52	7,50	47,04	42,87	39,89	48,32
660A_A	Schoklandstraat 30/40/50	1,50	41,78	37,61	34,63	43,06
660A_B	Schoklandstraat 30/40/50	4,50	44,49	40,32	37,34	45,77
660A_C	Schoklandstraat 30/40/50	7,50	46,60	42,43	39,45	47,88
661A_A	Schoklandstraat 28/38/48	1,50	40,60	36,43	33,45	41,88
661A_B	Schoklandstraat 28/38/48	4,50	44,03	39,86	36,88	45,31
661A_C	Schoklandstraat 28/38/48	7,50	46,20	42,03	39,05	47,48
662A_A	Schoklandstraat 26/36/46	1,50	40,28	36,10	33,13	41,56
662A_B	Schoklandstraat 26/36/46	4,50	43,36	39,19	36,21	44,64
662A_C	Schoklandstraat 26/36/46	7,50	45,95	41,77	38,80	47,23
663A_B	Schoklandstraat 34/44	4,50	41,59	37,42	34,44	42,87
663A_C	Schoklandstraat 34/44	7,50	44,97	40,80	37,82	46,25
664A_A	Schoklandstraat 11	1,50	37,95	33,78	30,80	39,23
664A_B	Schoklandstraat 11	4,50	40,13	35,96	32,98	41,41
665A_A	Schoklandstraat 9	1,50	37,29	33,12	30,14	38,57
665A_B	Schoklandstraat 9	4,50	39,71	35,53	32,56	40,99
666A_A	Schoklandstraat 7	1,50	37,67	33,50	30,52	38,95
666A_B	Schoklandstraat 7	4,50	39,92	35,75	32,77	41,20
667A_A	Schoklandstraat 5	1,50	37,11	32,94	29,96	38,39
667A_B	Schoklandstraat 5	4,50	39,59	35,41	32,44	40,87
668A_A	Schoklandstraat 3	1,50	36,98	32,81	29,83	38,26
668A_B	Schoklandstraat 3	4,50	39,48	35,31	32,33	40,76
669A_A	Schoklandstraat 1	1,50	36,99	32,81	29,84	38,27
669A_B	Schoklandstraat 1	4,50	39,61	35,44	32,46	40,89
670A_A	Schoklandstraat 6/12B/14	1,50	36,39	32,22	29,24	37,67
670A_B	Schoklandstraat 6/12B/14	4,50	39,65	35,48	32,50	40,93
670A_C	Schoklandstraat 6/12B/14	7,50	43,62	39,45	36,47	44,90
671A_A	Schoklandstraat 4/12A	1,50	37,94	33,76	30,79	39,22
671A_B	Schoklandstraat 4/12A	4,50	40,55	36,38	33,40	41,83
671A_C	Schoklandstraat 4/12A	7,50	43,78	39,61	36,63	45,06
672A_A	Schoklandstraat 4/12/14	1,50	38,31	34,14	31,16	39,59
672A_B	Schoklandstraat 4/12/14	4,50	41,03	36,86	33,88	42,31
672A_C	Schoklandstraat 4/12/14	7,50	43,69	39,52	36,54	44,97
673A_A	Schoklandstraat 4/10B	1,50	34,62	30,45	27,47	35,90
673A_B	Schoklandstraat 4/10B	4,50	38,25	34,08	31,10	39,53
673A_C	Schoklandstraat 4/10B	7,50	42,13	37,96	34,98	43,41
674A_A	Schoklandstraat 2B/10A	1,50	34,89	30,72	27,74	36,17
674A_B	Schoklandstraat 2B/10A	4,50	38,65	34,48	31,50	39,93
674A_C	Schoklandstraat 2B/10A	7,50	42,44	38,27	35,30	43,73
675A_A	Schoklandstraat 10	1,50	34,99	30,82	27,84	36,27
675A_B	Schoklandstraat 10	4,50	38,66	34,49	31,51	39,94
675A_C	Schoklandstraat 10	7,50	42,38	38,21	35,23	43,66
676A_A	Schoklandstraat 2A/8A/8B	1,50	35,23	31,06	28,08	36,51
676A_B	Schoklandstraat 2A/8A/8B	4,50	38,84	34,67	31,69	40,12
676A_C	Schoklandstraat 2A/8A/8B	7,50	42,53	38,36	35,38	43,81
677A_A	Schoklandstraat 2/8	1,50	36,36	32,19	29,21	37,64
677A_B	Schoklandstraat 2/8	4,50	39,49	35,31	32,34	40,77
677A_C	Schoklandstraat 2/8	7,50	43,04	38,87	35,89	44,32
678A_A	Urkerstraat 50	1,50	47,33	43,16	40,18	48,61
678A_B	Urkerstraat 50	4,50	49,06	44,89	41,91	50,34
679A_A	Urkerstraat 52	1,50	46,76	42,58	39,61	48,04
679A_B	Urkerstraat 52	4,50	48,53	44,36	41,38	49,81
680A_A	Urkerstraat 54	1,50	46,53	42,36	39,38	47,81
680A_B	Urkerstraat 54	4,50	48,46	44,28	41,31	49,74
681A_A	Urkerstraat 56	1,50	47,18	43,01	40,03	48,46
681A_B	Urkerstraat 56	4,50	49,06	44,89	41,91	50,34
682A_A	Urkerstraat 58	1,50	47,74	43,57	40,59	49,02
682A_B	Urkerstraat 58	4,50	49,64	45,47	42,49	50,92
683A_A	Urkerstraat 60	1,50	48,55	44,38	41,40	49,83
683A_B	Urkerstraat 60	4,50	50,48	46,31	43,33	51,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
684A_A	Flevostraat 33	1,50	42,65	38,48	35,50	43,93
684A_B	Flevostraat 33	4,50	44,10	39,93	36,95	45,38
685A_A	Flevostraat 35	1,50	43,37	39,20	36,22	44,65
685A_A	Flevostraat 35A	1,50	43,76	39,59	36,61	45,04
685A_B	Flevostraat 35	4,50	44,73	40,56	37,58	46,01
685A_B	Flevostraat 35A	4,50	45,00	40,83	37,85	46,28
686A_A	Flevostraat 37	1,50	44,53	40,36	37,38	45,81
686A_B	Flevostraat 37	4,50	45,85	41,67	38,70	47,13
687A_A	Flevostraat 37A	1,50	44,84	40,66	37,69	46,12
687A_B	Flevostraat 37A	4,50	46,08	41,91	38,93	47,36
688A_A	Flevostraat 39	1,50	45,17	41,00	38,02	46,45
688A_B	Flevostraat 39	4,50	46,43	42,26	39,28	47,71
689A_A	Flevostraat 39A	1,50	45,42	41,25	38,27	46,70
689A_B	Flevostraat 39A	4,50	46,61	42,44	39,46	47,89
690A_A	Flevostraat 41	1,50	46,00	41,83	38,85	47,28
690A_B	Flevostraat 41	4,50	47,43	43,26	40,28	48,71
691A_A	Flevostraat 43	1,50	46,05	41,87	38,90	47,33
691A_B	Flevostraat 43	4,50	47,55	43,38	40,40	48,83
692A_A	Flevostraat 45	1,50	46,57	42,40	39,42	47,85
692A_B	Flevostraat 45	4,50	48,17	44,00	41,02	49,45
693A_A	Flevostraat 47	1,50	46,74	42,56	39,59	48,02
693A_B	Flevostraat 47	4,50	48,34	44,17	41,19	49,62
694A_A	Wieringerstraat 12	1,50	37,04	32,87	29,89	38,32
694A_B	Wieringerstraat 12	4,50	42,94	38,77	35,79	44,22
695A_A	Wieringerstraat 10	1,50	37,12	32,95	29,97	38,40
695A_B	Wieringerstraat 10	4,50	42,90	38,73	35,75	44,18
696A_A	Wieringerstraat 8	1,50	37,68	33,50	30,53	38,96
696A_B	Wieringerstraat 8	4,50	43,00	38,82	35,85	44,28
697A_A	Wieringerstraat 6	1,50	38,06	33,89	30,91	39,34
697A_B	Wieringerstraat 6	4,50	43,54	39,36	36,39	44,82
698A_A	Wieringerstraat 4	1,50	38,93	34,76	31,78	40,21
698A_B	Wieringerstraat 4	4,50	44,20	40,03	37,05	45,48
699A_A	Wieringerstraat 2E	1,50	36,72	32,55	29,57	38,00
699A_B	Wieringerstraat 2E	4,50	40,79	36,62	33,64	42,07
700A_A	Wieringerstraat 2D	1,50	36,53	32,36	29,38	37,81
700A_B	Wieringerstraat 2D	4,50	41,53	37,36	34,38	42,81
701A_A	Wieringerstraat 2C	1,50	36,35	32,18	29,20	37,63
701A_B	Wieringerstraat 2C	4,50	41,31	37,14	34,16	42,59
702A_A	Wieringerstraat 2B	1,50	35,50	31,33	28,35	36,78
702A_B	Wieringerstraat 2B	4,50	39,69	35,52	32,54	40,97
703A_A	Wieringerstraat 2A	1,50	37,54	33,37	30,39	38,82
703A_B	Wieringerstraat 2A	4,50	40,41	36,23	33,26	41,69
704A_A	Wieringerstraat 2	1,50	38,05	33,88	30,90	39,33
704A_B	Wieringerstraat 2	4,50	40,98	36,81	33,83	42,26
705A_A	Wieringerstraat 17	1,50	35,04	30,87	27,89	36,32
705A_B	Wieringerstraat 17	4,50	41,17	37,00	34,02	42,45
706A_A	Wieringerstraat 15	1,50	35,19	31,02	28,04	36,47
706A_B	Wieringerstraat 15	4,50	41,09	36,92	33,94	42,37
707A_A	Wieringerstraat 13	1,50	35,92	31,74	28,77	37,20
707A_B	Wieringerstraat 13	4,50	41,28	37,11	34,13	42,56
708A_A	Wieringerstraat 11	1,50	36,23	32,06	29,08	37,51
708A_B	Wieringerstraat 11	4,50	40,96	36,79	33,81	42,24
709A_A	Wieringerstraat 9	1,50	37,07	32,90	29,92	38,35
709A_B	Wieringerstraat 9	4,50	41,35	37,18	34,20	42,63
710A_A	Wieringerstraat 7	1,50	35,57	31,40	28,42	36,85
710A_B	Wieringerstraat 7	4,50	40,74	36,57	33,59	42,02
711A_A	Wieringerstraat 5	1,50	35,78	31,60	28,63	37,06
711A_B	Wieringerstraat 5	4,50	41,27	37,10	34,12	42,55
712A_A	Wieringerstraat 3	1,50	35,24	31,06	28,09	36,52
712A_B	Wieringerstraat 3	4,50	40,59	36,42	33,44	41,87
713A_A	Wieringerstraat 1	1,50	35,85	31,67	28,70	37,13
713A_B	Wieringerstraat 1	4,50	40,29	36,11	33,14	41,57
714A_A	Zuiderzeestraat 52	1,50	33,49	29,31	26,34	34,77
714A_B	Zuiderzeestraat 52	4,50	38,91	34,74	31,76	40,19
715A_A	Zuiderzeestraat 54	1,50	33,50	29,33	26,35	34,78
715A_B	Zuiderzeestraat 54	4,50	38,92	34,75	31,77	40,20
716A_A	Zuiderzeestraat 56	1,50	33,13	28,95	25,98	34,41
716A_B	Zuiderzeestraat 56	4,50	38,69	34,52	31,54	39,97
717A_A	Zuiderzeestraat 58	1,50	32,90	28,73	25,75	34,18
717A_B	Zuiderzeestraat 58	4,50	38,41	34,24	31,26	39,69
718A_A	Zuiderzeestraat 60	1,50	31,98	27,81	24,83	33,26
718A_B	Zuiderzeestraat 60	4,50	36,85	32,68	29,70	38,13
719A_A	Zuiderzeestraat 62	1,50	29,37	25,20	22,22	30,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
719A_B	Zuiderzeestraat 62	4,50	34,46	30,29	27,31	35,74
720A_A	Zuiderzeestraat 64	1,50	30,36	26,19	23,21	31,64
720A_B	Zuiderzeestraat 64	4,50	35,61	31,44	28,46	36,89
721A_A	Zuiderzeestraat 66	1,50	29,62	25,45	22,47	30,90
721A_B	Zuiderzeestraat 66	4,50	34,31	30,14	27,16	35,59
722A_A	Zuiderzeestraat 68	1,50	33,21	29,04	26,06	34,49
722A_B	Zuiderzeestraat 68	4,50	38,46	34,29	31,31	39,74
723A_A	Zuiderzeestraat 73	1,50	35,59	31,42	28,44	36,87
723A_B	Zuiderzeestraat 73	4,50	40,65	36,48	33,51	41,94
724A_A	Zuiderzeestraat 71	1,50	35,28	31,11	28,13	36,56
724A_B	Zuiderzeestraat 71	4,50	40,54	36,37	33,39	41,82
725A_A	Zuiderzeestraat 69	1,50	35,07	30,90	27,92	36,35
725A_B	Zuiderzeestraat 69	4,50	40,21	36,03	33,06	41,49
726A_A	Zuiderzeestraat 67	1,50	35,14	30,97	27,99	36,42
726A_B	Zuiderzeestraat 67	4,50	40,25	36,08	33,10	41,53
727A_A	Zuiderzeestraat 65	1,50	35,34	31,17	28,19	36,62
727A_B	Zuiderzeestraat 65	4,50	40,16	35,99	33,01	41,44
728A_A	Urkerstraat 18	1,50	37,58	33,41	30,43	38,86
728A_B	Urkerstraat 18	4,50	41,71	37,54	34,56	42,99
729A_A	Urkerstraat 16	1,50	37,22	33,05	30,07	38,50
729A_B	Urkerstraat 16	4,50	41,48	37,31	34,33	42,76
730A_A	Urkerstraat 14	1,50	36,96	32,79	29,81	38,24
730A_B	Urkerstraat 14	4,50	41,10	36,93	33,95	42,38
731A_A	Urkerstraat 12	1,50	36,81	32,64	29,66	38,09
731A_B	Urkerstraat 12	4,50	40,96	36,79	33,81	42,24
732A_A	Urkerstraat 10	1,50	36,74	32,57	29,59	38,02
732A_B	Urkerstraat 10	4,50	40,93	36,76	33,78	42,21
733A_A	Urkerstraat 8	1,50	36,72	32,55	29,57	38,00
733A_B	Urkerstraat 8	4,50	40,90	36,72	33,75	42,18
734A_A	Urkerstraat 6	1,50	35,26	31,08	28,11	36,54
734A_B	Urkerstraat 6	4,50	39,79	35,62	32,64	41,07
735A_A	Urkerstraat 4	1,50	35,59	31,42	28,44	36,87
735A_B	Urkerstraat 4	4,50	39,69	35,51	32,54	40,97
736A_A	Urkerstraat 2	1,50	35,70	31,53	28,55	36,98
736A_B	Urkerstraat 2	4,50	39,70	35,52	32,55	40,98
737A_A	Parkstraat 126	1,50	36,00	31,83	28,86	37,29
737A_B	Parkstraat 126	4,50	39,61	35,43	32,46	40,89
738A_A	Parkstraat 124	1,50	36,06	31,89	28,91	37,34
738A_B	Parkstraat 124	4,50	39,72	35,55	32,57	41,00
739A_A	Parkstraat 122	1,50	36,10	31,93	28,95	37,38
739A_B	Parkstraat 122	4,50	39,90	35,73	32,75	41,18
740A_A	Parkstraat 120	1,50	35,86	31,69	28,71	37,14
740A_B	Parkstraat 120	4,50	39,71	35,54	32,56	40,99
741A_A	Gale Hamkesstraat 7	1,50	33,47	29,30	26,32	34,75
741A_B	Gale Hamkesstraat 7	4,50	38,34	34,17	31,19	39,62
742A_A	Gale Hamkesstraat 5	1,50	33,35	29,17	26,20	34,63
742A_B	Gale Hamkesstraat 5	4,50	38,15	33,98	31,00	39,43
743A_A	Gale Hamkesstraat 3	1,50	33,56	29,38	26,41	34,84
743A_B	Gale Hamkesstraat 3	4,50	38,30	34,12	31,15	39,58
744A_A	Gale Hamkesstraat 1	1,50	33,52	29,35	26,37	34,80
744A_B	Gale Hamkesstraat 1	4,50	38,34	34,17	31,19	39,62
745A_A	Gale Hamkesstraat 8	1,50	35,99	31,82	28,84	37,27
745A_B	Gale Hamkesstraat 8	4,50	39,13	34,95	31,98	40,41
746A_A	Gale Hamkesstraat 6	1,50	35,25	31,08	28,10	36,53
746A_B	Gale Hamkesstraat 6	4,50	38,60	34,43	31,45	39,88
747A_A	Gale Hamkesstraat 4	1,50	35,50	31,33	28,35	36,78
747A_B	Gale Hamkesstraat 4	4,50	38,74	34,57	31,59	40,02
748A_A	Gale Hamkesstraat 2	1,50	35,41	31,24	28,26	36,69
748A_B	Gale Hamkesstraat 2	4,50	38,54	34,37	31,39	39,82
749A_A	Zuiderzeestraat 63/63A	1,50	37,66	33,49	30,51	38,94
749A_B	Zuiderzeestraat 63/63A	4,50	40,93	36,76	33,78	42,21
750A_A	Zuiderzeestraat 61/61A	1,50	36,55	32,38	29,40	37,83
750A_B	Zuiderzeestraat 61/61A	4,50	40,38	36,21	33,23	41,66
751A_A	Zuiderzeestraat 59/59A	1,50	35,41	31,24	28,26	36,69
751A_B	Zuiderzeestraat 59/59A	4,50	39,91	35,74	32,76	41,19
752A_A	Zuiderzeestraat 57/57A	1,50	35,60	31,42	28,45	36,88
752A_B	Zuiderzeestraat 57/57A	4,50	40,18	36,01	33,03	41,46
753A_A	Zuiderzeestraat 55/55A	1,50	35,62	31,44	28,47	36,90
753A_B	Zuiderzeestraat 55/55A	4,50	40,14	35,97	32,99	41,42
754A_A	Zuiderzeestraat 53/53A	1,50	35,53	31,36	28,38	36,81
754A_B	Zuiderzeestraat 53/53A	4,50	40,13	35,96	32,98	41,41
755A_A	Spaanderbank 31	1,50	52,80	48,63	45,65	54,08
755A_B	Spaanderbank 31	4,50	54,67	50,50	47,52	55,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
756A_A	Spaanderbank 29	1,50	50,99	46,82	43,84	52,27
756A_B	Spaanderbank 29	4,50	53,29	49,12	46,14	54,57
757A_A	Spaanderbank 27	1,50	47,57	43,40	40,42	48,85
757A_B	Spaanderbank 27	4,50	51,46	47,29	44,31	52,74
758A_A	Spaanderbank 25	1,50	45,14	40,97	37,99	46,42
758A_B	Spaanderbank 25	4,50	50,27	46,10	43,12	51,55
759A_A	Spaanderbank 23	1,50	41,50	37,33	34,35	42,78
759A_B	Spaanderbank 23	4,50	47,26	43,09	40,11	48,54
760A_A	Spaanderbank 21	1,50	41,59	37,42	34,44	42,87
760A_B	Spaanderbank 21	4,50	46,85	42,68	39,70	48,13
761A_A	Spaanderbank 19	1,50	41,22	37,05	34,07	42,50
761A_B	Spaanderbank 19	4,50	45,73	41,56	38,58	47,01
762A_A	Spaanderbank 17	1,50	39,71	35,54	32,56	40,99
762A_B	Spaanderbank 17	4,50	45,08	40,91	37,93	46,36
763A_A	Spaanderbank 15	1,50	38,45	34,28	31,30	39,73
763A_B	Spaanderbank 15	4,50	44,03	39,86	36,88	45,31
764A_A	Spaanderbank 13	1,50	37,93	33,76	30,79	39,22
764A_B	Spaanderbank 13	4,50	43,14	38,97	35,99	44,42
765A_A	Spaanderbank 11	1,50	37,60	33,42	30,45	38,88
765A_B	Spaanderbank 11	4,50	42,63	38,46	35,48	43,91
766A_A	Spaanderbank 9	1,50	37,00	32,83	29,85	38,28
766A_B	Spaanderbank 9	4,50	42,46	38,29	35,31	43,74
767A_A	Houtrib 48	1,50	51,73	47,56	44,58	53,01
767A_B	Houtrib 48	4,50	54,41	50,24	47,26	55,69
768A_A	Houtrib 46	1,50	51,14	46,97	43,99	52,42
768A_B	Houtrib 46	4,50	53,84	49,67	46,69	55,12
769A_A	Houtrib 44	1,50	50,23	46,06	43,08	51,51
769A_B	Houtrib 44	4,50	52,84	48,66	45,69	54,12
770A_A	Houtrib 42	1,50	49,59	45,42	42,44	50,87
770A_B	Houtrib 42	4,50	52,11	47,94	44,96	53,39
771A_A	Houtrib 40	1,50	48,82	44,65	41,67	50,10
771A_B	Houtrib 40	4,50	51,18	47,00	44,03	52,46
772A_A	Houtrib 38	1,50	48,39	44,22	41,24	49,67
772A_B	Houtrib 38	4,50	50,87	46,70	43,73	52,16
773A_A	Houtrib 36	1,50	47,09	42,92	39,95	48,38
773A_B	Houtrib 36	4,50	49,53	45,35	42,38	50,81
774A_A	Houtrib 34	1,50	46,03	41,86	38,88	47,31
774A_B	Houtrib 34	4,50	48,27	44,10	41,13	49,56
775A_A	Houtrib 32	1,50	45,20	41,03	38,05	46,48
775A_B	Houtrib 32	4,50	47,43	43,26	40,28	48,71
776A_A	Houtrib 30	1,50	44,74	40,57	37,59	46,02
776A_B	Houtrib 30	4,50	47,14	42,97	39,99	48,42
777A_A	Houtrib 28	1,50	44,75	40,58	37,60	46,03
777A_B	Houtrib 28	4,50	47,04	42,86	39,89	48,32
778A_A	Houtrib 26	1,50	44,80	40,63	37,65	46,08
778A_B	Houtrib 26	4,50	47,00	42,83	39,85	48,28
779A_A	Houtrib 24	1,50	44,53	40,36	37,38	45,81
779A_B	Houtrib 24	4,50	46,53	42,36	39,39	47,82
780A_A	Houtrib 22	1,50	43,00	38,83	35,85	44,28
780A_B	Houtrib 22	4,50	44,81	40,64	37,66	46,09
781A_A	Houtrib 20	1,50	42,31	38,14	35,17	43,60
781A_B	Houtrib 20	4,50	44,33	40,16	37,18	45,61
782A_A	Houtrib 18	1,50	41,97	37,80	34,82	43,25
782A_B	Houtrib 18	4,50	44,00	39,82	36,85	45,28
783A_A	Houtrib 61	1,50	54,67	50,50	47,53	55,96
783A_B	Houtrib 61	4,50	57,13	52,96	49,98	58,41
784A_A	Houtrib 63	1,50	54,68	50,51	47,53	55,96
784A_B	Houtrib 63	4,50	57,13	52,96	49,98	58,41
785A_A	Houtrib 65	1,50	54,65	50,48	47,50	55,93
785A_B	Houtrib 65	4,50	57,08	52,90	49,93	58,36
786A_A	Houtrib 67	1,50	54,56	50,39	47,42	55,85
786A_B	Houtrib 67	4,50	57,08	52,90	49,93	58,36
787A_A	Houtrib 57	1,50	49,02	44,85	41,87	50,30
787A_B	Houtrib 57	4,50	51,65	47,48	44,50	52,93
788A_A	Houtrib 55	1,50	47,91	43,74	40,77	49,20
788A_B	Houtrib 55	4,50	50,97	46,80	43,82	52,25
789A_A	Houtrib 53	1,50	47,08	42,91	39,93	48,36
789A_B	Houtrib 53	4,50	50,62	46,45	43,47	51,90
790A_A	Houtrib 51	1,50	45,78	41,61	38,63	47,06
790A_B	Houtrib 51	4,50	50,13	45,96	42,99	51,42
791A_A	Houtrib 49	1,50	45,09	40,92	37,94	46,37
791A_B	Houtrib 49	4,50	50,51	46,33	43,36	51,79
792A_A	Houtrib 47	1,50	44,15	39,98	37,00	45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
792A_B	Houtrib 47	4,50	50,88	46,71	43,73	52,16
793A_A	Houtrib 39	1,50	42,79	38,61	35,64	44,07
793A_B	Houtrib 39	4,50	46,47	42,30	39,33	47,76
794A_A	Houtrib 41	1,50	41,91	37,74	34,77	43,20
794A_B	Houtrib 41	4,50	46,36	42,19	39,22	47,65
795A_A	Houtrib 43	1,50	41,66	37,49	34,51	42,94
795A_B	Houtrib 43	4,50	46,46	42,29	39,31	47,74
796A_A	Houtrib 45	1,50	40,96	36,78	33,81	42,24
796A_B	Houtrib 45	4,50	47,26	43,09	40,12	48,55
797A_A	Houtrib 35	1,50	42,23	38,06	35,08	43,51
797A_B	Houtrib 35	4,50	45,00	40,83	37,85	46,28
798A_A	Houtrib 33	1,50	42,27	38,10	35,12	43,55
798A_B	Houtrib 33	4,50	45,42	41,25	38,27	46,70
799A_A	Houtrib 31	1,50	41,77	37,60	34,63	43,06
799A_B	Houtrib 31	4,50	45,37	41,20	38,22	46,65
800A_A	Houtrib 29	1,50	40,64	36,47	33,49	41,92
800A_B	Houtrib 29	4,50	44,88	40,71	37,73	46,16
801A_A	Houtrib 27	1,50	39,45	35,28	32,30	40,73
801A_B	Houtrib 27	4,50	44,76	40,58	37,61	46,04
802A_A	Houtrib 25	1,50	39,07	34,90	31,93	40,36
802A_B	Houtrib 25	4,50	45,31	41,14	38,16	46,59
803A_A	Spaanderbank 7	1,50	36,77	32,59	29,62	38,05
803A_B	Spaanderbank 7	4,50	41,27	37,10	34,12	42,55
804A_A	Houtrib 16	1,50	39,79	35,62	32,64	41,07
804A_B	Houtrib 16	4,50	42,10	37,93	34,95	43,38
805A_A	Houtrib 14	1,50	40,97	36,80	33,83	42,26
805A_B	Houtrib 14	4,50	42,82	38,65	35,67	44,10
806A_A	Houtrib 12	1,50	41,25	37,08	34,10	42,53
806A_B	Houtrib 12	4,50	43,04	38,87	35,89	44,32
807A_A	Houtrib 10	1,50	40,58	36,41	33,43	41,86
807A_B	Houtrib 10	4,50	42,42	38,24	35,27	43,70
808A_A	Houtrib 8	1,50	39,21	35,04	32,07	40,50
808A_B	Houtrib 8	4,50	42,35	38,18	35,21	43,64
809A_A	Houtrib 6	1,50	37,63	33,46	30,48	38,91
809A_B	Houtrib 6	4,50	41,68	37,51	34,53	42,96
810A_A	Houtrib 4	1,50	37,77	33,60	30,62	39,05
810A_B	Houtrib 4	4,50	42,46	38,29	35,31	43,74
811A_A	Houtrib 2	1,50	38,23	34,06	31,08	39,51
811A_B	Houtrib 2	4,50	42,78	38,61	35,63	44,06
812A_A	Vrouwezand 2	1,50	35,24	31,07	28,09	36,52
812A_B	Vrouwezand 2	4,50	39,51	35,34	32,36	40,79
813A_A	Vrouwezand 4	1,50	34,07	29,90	26,92	35,35
813A_B	Vrouwezand 4	4,50	39,08	34,91	31,93	40,36
814A_A	Vrouwezand 6	1,50	34,30	30,13	27,15	35,58
814A_B	Vrouwezand 6	4,50	39,15	34,98	32,00	40,43
815A_A	Vrouwezand 8	1,50	33,71	29,54	26,56	34,99
815A_B	Vrouwezand 8	4,50	38,28	34,10	31,13	39,56
816A_A	Vrouwezand 10	1,50	33,61	29,44	26,46	34,89
816A_B	Vrouwezand 10	4,50	38,07	33,90	30,92	39,35
817A_A	Vrouwezand 12	1,50	33,71	29,54	26,56	34,99
817A_B	Vrouwezand 12	4,50	38,40	34,23	31,25	39,68
818A_A	Vrouwezand 14	1,50	34,89	30,72	27,74	36,17
818A_B	Vrouwezand 14	4,50	39,52	35,34	32,37	40,80
819A_A	Vrouwezand 16	1,50	37,39	33,22	30,24	38,67
819A_B	Vrouwezand 16	4,50	40,63	36,46	33,48	41,91
820A_A	Vrouwezand 18	1,50	37,53	33,36	30,38	38,81
820A_B	Vrouwezand 18	4,50	40,32	36,14	33,17	41,60
821A_A	Vrouwezand 20	1,50	38,05	33,87	30,90	39,33
821A_B	Vrouwezand 20	4,50	40,38	36,20	33,23	41,66
822A_A	Vrouwezand 1	1,50	38,45	34,28	31,30	39,73
822A_B	Vrouwezand 1	4,50	41,57	37,40	34,42	42,85
823A_A	Vrouwezand 3	1,50	38,17	34,00	31,02	39,45
823A_B	Vrouwezand 3	4,50	41,70	37,53	34,55	42,98
824A_A	Vrouwezand 5	1,50	35,79	31,62	28,64	37,07
824A_B	Vrouwezand 5	4,50	40,83	36,66	33,69	42,12
825A_A	Vrouwezand 7	1,50	35,50	31,33	28,35	36,78
825A_B	Vrouwezand 7	4,50	40,87	36,70	33,72	42,15
826A_A	Vrouwezand 9	1,50	35,29	31,12	28,14	36,57
826A_B	Vrouwezand 9	4,50	39,84	35,67	32,69	41,12
827A_A	Vrouwezand 11	1,50	35,45	31,28	28,30	36,73
827A_B	Vrouwezand 11	4,50	39,47	35,30	32,33	40,76
828A_A	Vrouwezand 13	1,50	33,74	29,57	26,59	35,02
828A_B	Vrouwezand 13	4,50	38,31	34,14	31,16	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
829A_A	Vrouwezand 15	1,50	33,55	29,37	26,40	34,83
829A_B	Vrouwezand 15	4,50	38,08	33,91	30,93	39,36
830A_A	Vrouwezand 17	1,50	33,27	29,10	26,12	34,55
830A_B	Vrouwezand 17	4,50	37,86	33,68	30,71	39,14
831A_A	Vrouwezand 19	1,50	33,16	28,99	26,01	34,44
831A_B	Vrouwezand 19	4,50	37,61	33,44	30,46	38,89
832A_A	Vrouwezand 21	1,50	32,83	28,66	25,69	34,12
832A_B	Vrouwezand 21	4,50	36,72	32,55	29,57	38,00
833A_A	Vrouwezand 23	1,50	32,93	28,76	25,78	34,21
833A_B	Vrouwezand 23	4,50	36,90	32,73	29,75	38,18
834A_A	Vrouwezand 25	1,50	33,88	29,71	26,73	35,16
834A_B	Vrouwezand 25	4,50	37,41	33,23	30,26	38,69
835A_A	Vrouwezand 27	1,50	35,30	31,13	28,15	36,58
835A_B	Vrouwezand 27	4,50	38,27	34,09	31,12	39,55
836A_A	Spaanderbank 7	1,50	33,51	29,34	26,36	34,79
836A_B	Spaanderbank 7	4,50	37,64	33,47	30,49	38,92
837A_A	Spaanderbank 5	1,50	33,55	29,38	26,40	34,83
837A_B	Spaanderbank 5	4,50	37,53	33,35	30,38	38,81
838A_A	Spaanderbank 3	1,50	33,45	29,28	26,30	34,73
838A_B	Spaanderbank 3	4,50	37,47	33,30	30,32	38,75
839A_A	Spaanderbank 1	1,50	33,22	29,05	26,07	34,50
839A_B	Spaanderbank 1	4,50	37,40	33,22	30,25	38,68
840A_A	Cornelis Houtmanstraat 19	1,50	35,80	31,62	28,65	37,08
840A_B	Cornelis Houtmanstraat 19	4,50	40,13	35,95	32,98	41,41
841A_A	Cornelis Houtmanstraat 18	1,50	33,39	29,22	26,24	34,67
841A_B	Cornelis Houtmanstraat 18	4,50	38,29	34,12	31,14	39,57
842A_A	Woonschepenhaven 14	1,50	56,63	52,46	49,49	57,92
843A_A	Woonschepenhaven 13	1,50	56,34	52,17	49,19	57,62
844A_A	Woonschepenhaven 12	1,50	54,60	50,42	47,45	55,88
845A_A	Woonschepenhaven 11	1,50	43,36	39,19	36,22	44,65
846A_A	Woonschepenhaven 10	1,50	44,84	40,67	37,69	46,12
847A_A	Woonschepenhaven 9	1,50	44,09	39,92	36,94	45,37
848A_A	Woonschepenhaven 8	1,50	44,09	39,92	36,94	45,37
849A_A	Woonschepenhaven 7	1,50	42,76	38,59	35,61	44,04
850A_A	Woonschepenhaven 6	1,50	44,16	39,99	37,02	45,45
851A_A	Woonschepenhaven 5	1,50	45,04	40,87	37,90	46,33
852A_A	Woonschepenhaven 4	1,50	46,13	41,96	38,98	47,41
853A_A	Woonschepenhaven 3	1,50	45,98	41,80	38,83	47,26
854A_A	Woonschepenhaven 2	1,50	47,02	42,85	39,87	48,30
855A_A	Turfland 1	1,50	52,85	48,68	45,70	54,13
855A_B	Turfland 1	4,50	54,99	50,82	47,85	56,28
856A_A	Turfland 3	1,50	46,60	42,43	39,45	47,88
856A_B	Turfland 3	4,50	49,84	45,67	42,69	51,12
857A_A	Turfland 4	1,50	45,45	41,28	38,30	46,73
857A_B	Turfland 4	4,50	47,72	43,55	40,57	49,00
858A_A	Turfland 5	1,50	45,59	41,42	38,44	46,87
858A_B	Turfland 5	4,50	47,25	43,08	40,10	48,53
859A_A	Turfland 6	1,50	45,09	40,92	37,95	46,38
859A_B	Turfland 6	4,50	46,31	42,14	39,17	47,60
860A_A	Turfland 7	1,50	44,55	40,38	37,40	45,83
860A_B	Turfland 7	4,50	46,08	41,91	38,94	47,37
861A_A	Turfland 8	1,50	39,80	35,63	32,66	41,09
861A_B	Turfland 8	4,50	43,82	39,65	36,68	45,11
862A_A	Turfland 9	1,50	42,14	37,97	35,00	43,43
862A_B	Turfland 9	4,50	44,49	40,32	37,34	45,77
863A_A	Turfland 10	1,50	40,44	36,27	33,30	41,73
863A_B	Turfland 10	4,50	42,99	38,82	35,85	44,28
864A_A	Turfland 11	1,50	42,11	37,94	34,96	43,39
864A_B	Turfland 11	4,50	44,12	39,94	36,97	45,40
865A_A	Turfland 12	1,50	40,71	36,53	33,56	41,99
865A_B	Turfland 12	4,50	42,85	38,67	35,70	44,13
866A_A	Turfland 13	1,50	40,52	36,35	33,37	41,80
866A_B	Turfland 13	4,50	42,83	38,66	35,68	44,11
867A_A	Houtrib 23	1,50	38,60	34,43	31,46	39,89
867A_B	Houtrib 23	4,50	44,43	40,26	37,28	45,71
868A_A	Houtrib 21	1,50	38,39	34,22	31,25	39,68
868A_B	Houtrib 21	4,50	44,21	40,04	37,07	45,50
869A_A	Houtrib 19	1,50	38,65	34,48	31,50	39,93
869A_B	Houtrib 19	4,50	44,13	39,96	36,98	45,41
870A_A	Houtrib 17	1,50	38,26	34,09	31,11	39,54
870A_B	Houtrib 17	4,50	43,78	39,61	36,63	45,06
871A_A	Houtrib 15	1,50	38,08	33,91	30,94	39,37
871A_B	Houtrib 15	4,50	42,88	38,70	35,73	44,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
872A_A	Houtrib 13	1,50	38,05	33,88	30,90	39,33
872A_B	Houtrib 13	4,50	42,85	38,68	35,70	44,13
873A_A	Houtrib 11	1,50	37,06	32,89	29,91	38,34
873A_B	Houtrib 11	4,50	42,36	38,19	35,22	43,65
874A_A	Houtrib 9	1,50	36,84	32,67	29,69	38,12
874A_B	Houtrib 9	4,50	42,15	37,98	35,01	43,44
875A_A	Houtrib 7	1,50	36,78	32,61	29,63	38,06
875A_B	Houtrib 7	4,50	42,30	38,13	35,15	43,58
876A_A	Houtrib 5	1,50	36,90	32,73	29,75	38,18
876A_B	Houtrib 5	4,50	42,18	38,00	35,03	43,46
877A_A	Houtrib 3	1,50	36,57	32,40	29,42	37,85
877A_B	Houtrib 3	4,50	41,97	37,80	34,82	43,25
878A_A	Houtrib 1	1,50	37,35	33,18	30,20	38,63
878A_B	Houtrib 1	4,50	42,07	37,90	34,92	43,35
879A_A	Villa Novalaan 20	1,50	56,54	52,37	49,40	57,83
879A_B	Villa Novalaan 20	4,50	58,11	53,94	50,97	59,40
880A_A	Villa Novalaan 18	1,50	52,95	48,78	45,80	54,23
880A_B	Villa Novalaan 18	4,50	54,90	50,73	47,75	56,18
881A_A	Villa Novalaan 16	1,50	50,79	46,62	43,65	52,08
881A_B	Villa Novalaan 16	4,50	51,61	47,44	44,46	52,89
882A_A	Villa Novalaan 14	1,50	48,60	44,43	41,45	49,88
882A_B	Villa Novalaan 14	4,50	50,43	46,26	43,28	51,71
883A_A	Villa Novalaan 12	1,50	46,94	42,77	39,79	48,22
883A_B	Villa Novalaan 12	4,50	48,25	44,08	41,10	49,53
884A_A	Villa Novalaan 10	1,50	46,48	42,31	39,33	47,76
884A_B	Villa Novalaan 10	4,50	48,06	43,89	40,92	49,35
885A_A	Villa Novalaan 8	1,50	45,79	41,62	38,64	47,07
885A_B	Villa Novalaan 8	4,50	47,15	42,98	40,00	48,43
886A_A	Villa Novalaan 6	1,50	44,85	40,67	37,70	46,13
886A_B	Villa Novalaan 6	4,50	46,36	42,19	39,21	47,64
887A_A	Villa Novalaan 4	1,50	44,32	40,15	37,17	45,60
887A_B	Villa Novalaan 4	4,50	46,09	41,92	38,94	47,37
888A_A	Villa Novalaan 2	1,50	39,24	35,07	32,09	40,52
888A_B	Villa Novalaan 2	4,50	42,70	38,52	35,55	43,98
889A_A	Villa Novalaan 3	1,50	41,81	37,63	34,66	43,09
889A_B	Villa Novalaan 3	4,50	45,33	41,15	38,18	46,61
890A_A	Villa Novalaan 5	1,50	42,33	38,16	35,18	43,61
890A_B	Villa Novalaan 5	4,50	45,11	40,94	37,96	46,39
891A_A	Villa Novalaan 7	1,50	44,26	40,09	37,12	45,55
891A_B	Villa Novalaan 7	4,50	46,74	42,57	39,59	48,02
892A_A	Villa Novalaan 9	1,50	44,40	40,23	37,25	45,68
892A_B	Villa Novalaan 9	4,50	47,27	43,09	40,12	48,55
893A_A	Villa Novalaan 11	1,50	45,59	41,42	38,44	46,87
893A_B	Villa Novalaan 11	4,50	48,44	44,27	41,29	49,72
894A_A	Villa Novalaan 13	1,50	46,23	42,06	39,09	47,52
894A_B	Villa Novalaan 13	4,50	49,01	44,83	41,86	50,29
895A_A	Villa Novalaan 15	1,50	49,47	45,30	42,33	50,76
895A_B	Villa Novalaan 15	4,50	51,72	47,54	44,57	53,00
896A_A	Villa Novalaan 17	1,50	50,30	46,13	43,16	51,59
896A_B	Villa Novalaan 17	4,50	52,62	48,45	45,48	53,91
897A_A	Villa Novalaan 19	1,50	54,24	50,07	47,09	55,52
897A_B	Villa Novalaan 19	4,50	55,62	51,44	48,47	56,90
898A_A	Villa Novalaan 1E	1,50	40,50	36,33	33,35	41,78
898A_B	Villa Novalaan 1E	4,50	42,08	37,91	34,93	43,36
899A_A	Villa Novalaan 1F	1,50	35,57	31,39	28,42	36,85
899A_B	Villa Novalaan 1F	4,50	42,22	38,04	35,07	43,50
900A_A	Langestreek 84	1,50	43,36	39,19	36,21	44,64
900A_B	Langestreek 84	4,50	44,61	40,44	37,46	45,89
901A_A	Langestreek 85	1,50	43,08	38,91	35,94	44,37
901A_B	Langestreek 85	4,50	44,65	40,48	37,51	45,94
902A_A	Langestreek 86	1,50	40,07	35,90	32,92	41,35
902A_B	Langestreek 86	4,50	44,21	40,03	37,06	45,49
903A_A	Slotermeerstraat 1	1,50	52,95	48,78	45,80	54,23
903A_B	Slotermeerstraat 1	4,50	54,41	50,24	47,26	55,69
904A_A	Slotermeerstraat 3	1,50	53,98	49,81	46,83	55,26
904A_B	Slotermeerstraat 3	4,50	55,47	51,29	48,32	56,75
905A_A	Slotermeerstraat 5	1,50	54,31	50,14	47,16	55,59
905A_B	Slotermeerstraat 5	4,50	55,77	51,59	48,62	57,05
906A_A	Slotermeerstraat 7	1,50	55,26	51,09	48,11	56,54
906A_B	Slotermeerstraat 7	4,50	56,65	52,48	49,50	57,93
907A_A	Slotermeerstraat 21	1,50	54,76	50,59	47,61	56,04
907A_B	Slotermeerstraat 21	4,50	56,36	52,18	49,21	57,64
908A_A	Slotermeerstraat 23	1,50	53,80	49,62	46,65	55,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
908A_B	Slotermeerstraat 23	4,50	55,67	51,50	48,52	56,95
909A_A	Slotermeerstraat 25	1,50	53,44	49,27	46,29	54,72
909A_B	Slotermeerstraat 25	4,50	55,47	51,30	48,32	56,75
910A_A	Slotermeerstraat 27	1,50	48,26	44,09	41,11	49,54
910A_B	Slotermeerstraat 27	4,50	50,90	46,73	43,75	52,18
911A_A	Slotermeerstraat 2	1,50	45,43	41,25	38,28	46,71
911A_B	Slotermeerstraat 2	4,50	47,70	43,53	40,55	48,98
912A_A	Slotermeerstraat 4	1,50	43,58	39,41	36,43	44,86
912A_B	Slotermeerstraat 4	4,50	46,41	42,24	39,26	47,69
913A_A	Slotermeerstraat 6	1,50	45,04	40,87	37,89	46,32
913A_B	Slotermeerstraat 6	4,50	47,64	43,47	40,50	48,93
914A_A	Slotermeerstraat 8	1,50	45,20	41,03	38,05	46,48
914A_B	Slotermeerstraat 8	4,50	47,79	43,62	40,64	49,07
915A_A	Slotermeerstraat 10	1,50	45,07	40,90	37,92	46,35
915A_B	Slotermeerstraat 10	4,50	47,86	43,69	40,71	49,14
916A_A	Slotermeerstraat 12	1,50	42,94	38,77	35,79	44,22
916A_B	Slotermeerstraat 12	4,50	46,27	42,10	39,12	47,55
917A_A	Slotermeerstraat 14	1,50	40,50	36,32	33,35	41,78
917A_B	Slotermeerstraat 14	4,50	45,45	41,27	38,30	46,73
918A_A	Slotermeerstraat 16	1,50	40,09	35,92	32,95	41,38
918A_B	Slotermeerstraat 16	4,50	45,18	41,01	38,03	46,46
919A_A	Slotermeerstraat 22	1,50	39,10	34,93	31,95	40,38
919A_B	Slotermeerstraat 22	4,50	43,75	39,58	36,60	45,03
920A_A	Slotermeerstraat 24	1,50	37,13	32,96	29,98	38,41
920A_B	Slotermeerstraat 24	4,50	42,35	38,18	35,20	43,63
921A_A	Slotermeerstraat 26	1,50	36,94	32,77	29,79	38,22
921A_B	Slotermeerstraat 26	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
922A_A	Slotermeerstraat 28	1,50	36,10	31,92	28,95	37,38
922A_B	Slotermeerstraat 28	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
926A_A	Slotermeerstraat 30	1,50	35,61	31,44	28,46	36,89
926A_B	Slotermeerstraat 30	4,50	41,54	37,37	34,39	42,82
927A_A	Slotermeerstraat 32	1,50	36,12	31,95	28,97	37,40
927A_B	Slotermeerstraat 32	4,50	41,84	37,67	34,70	43,13
928A_A	Slotermeerstraat 53	1,50	35,90	31,73	28,76	37,19
928A_B	Slotermeerstraat 53	4,50	40,72	36,55	33,57	42,00
929A_A	Slotermeerstraat 51	1,50	36,69	32,52	29,54	37,97
929A_B	Slotermeerstraat 51	4,50	41,54	37,37	34,39	42,82
930A_A	Slotermeerstraat 49	1,50	37,45	33,28	30,30	38,73
930A_B	Slotermeerstraat 49	4,50	42,25	38,07	35,10	43,53
931A_A	Slotermeerstraat 47	1,50	37,32	33,15	30,17	38,60
931A_B	Slotermeerstraat 47	4,50	41,70	37,53	34,55	42,98
932A_A	Slotermeerstraat 45	1,50	37,98	33,81	30,83	39,26
932A_B	Slotermeerstraat 45	4,50	42,73	38,56	35,58	44,01
933A_A	Slotermeerstraat 43	1,50	37,77	33,60	30,62	39,05
933A_B	Slotermeerstraat 43	4,50	42,51	38,34	35,36	43,79
934A_A	Slotermeerstraat 41	1,50	39,11	34,94	31,96	40,39
934A_B	Slotermeerstraat 41	4,50	43,91	39,74	36,76	45,19
935A_A	Slotermeerstraat 39	1,50	39,57	35,40	32,42	40,85
935A_B	Slotermeerstraat 39	4,50	43,73	39,56	36,58	45,01
936A_A	Slotermeerstraat 37	1,50	39,57	35,40	32,43	40,86
936A_B	Slotermeerstraat 37	4,50	44,11	39,94	36,96	45,39
937A_A	Slotermeerstraat 35	1,50	39,58	35,41	32,43	40,86
937A_B	Slotermeerstraat 35	4,50	44,33	40,16	37,18	45,61
938A_A	Slotermeerstraat 33	1,50	43,44	39,27	36,29	44,72
938A_B	Slotermeerstraat 33	4,50	46,59	42,42	39,44	47,87
939A_A	Slotermeerstraat 31	1,50	45,25	41,08	38,10	46,53
939A_B	Slotermeerstraat 31	4,50	47,88	43,71	40,73	49,16
940A_A	Tjeukemeerstraat 1	1,50	55,64	51,46	48,49	56,92
940A_B	Tjeukemeerstraat 1	4,50	57,81	53,64	50,66	59,09
941A_A	Tjeukemeerstraat 3	1,50	55,56	51,38	48,41	56,84
941A_B	Tjeukemeerstraat 3	4,50	57,86	53,69	50,72	59,15
942A_A	Tjeukemeerstraat 5	1,50	55,37	51,20	48,22	56,65
942A_B	Tjeukemeerstraat 5	4,50	57,85	53,68	50,71	59,14
943A_A	Tjeukemeerstraat 7	1,50	54,87	50,70	47,72	56,15
943A_B	Tjeukemeerstraat 7	4,50	57,67	53,50	50,53	58,96
944A_A	Tjeukemeerstraat 9	1,50	54,69	50,52	47,54	55,97
944A_B	Tjeukemeerstraat 9	4,50	57,69	53,51	50,54	58,97
945A_A	Tjeukemeerstraat 11	1,50	54,62	50,45	47,47	55,90
945A_B	Tjeukemeerstraat 11	4,50	57,61	53,44	50,47	58,90
946A_A	Tjeukemeerstraat 13	1,50	53,89	49,72	46,74	55,17
946A_B	Tjeukemeerstraat 13	4,50	57,57	53,39	50,42	58,85
947A_A	Tjeukemeerstraat 17	1,50	50,94	46,77	43,79	52,22
947A_B	Tjeukemeerstraat 17	4,50	53,02	48,85	45,87	54,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
948A_A	Tjeukemeerstraat 19	1,50	49,54	45,37	42,39	50,82
948A_B	Tjeukemeerstraat 19	4,50	51,07	46,90	43,92	52,35
949A_A	Tjeukemeerstraat 21	1,50	46,58	42,41	39,43	47,86
949A_B	Tjeukemeerstraat 21	4,50	47,70	43,52	40,55	48,98
950A_A	Tjeukemeerstraat 23	1,50	45,54	41,37	38,40	46,83
950A_B	Tjeukemeerstraat 23	4,50	46,81	42,64	39,66	48,09
951A_A	Tjeukemeerstraat 25	1,50	47,20	43,02	40,05	48,48
951A_B	Tjeukemeerstraat 25	4,50	48,51	44,34	41,36	49,79
952A_A	Tjeukemeerstraat 27	1,50	46,54	42,37	39,40	47,83
952A_B	Tjeukemeerstraat 27	4,50	47,40	43,23	40,25	48,68
953A_A	Tjeukemeerstraat 29	1,50	45,99	41,82	38,84	47,27
953A_B	Tjeukemeerstraat 29	4,50	46,80	42,63	39,66	48,09
954A_A	Tjeukemeerstraat 31	1,50	46,33	42,16	39,18	47,61
954A_B	Tjeukemeerstraat 31	4,50	46,98	42,81	39,84	48,27
955A_A	Tjeukemeerstraat 33	1,50	46,40	42,23	39,25	47,68
955A_B	Tjeukemeerstraat 33	4,50	46,87	42,70	39,73	48,16
956A_A	Tjeukemeerstraat 35	1,50	46,26	42,09	39,11	47,54
956A_B	Tjeukemeerstraat 35	4,50	46,69	42,52	39,54	47,97
957A_A	Tjeukemeerstraat 37	1,50	45,42	41,24	38,27	46,70
957A_B	Tjeukemeerstraat 37	4,50	46,22	42,04	39,07	47,50
958A_A	Tjeukemeerstraat 39	1,50	46,47	42,29	39,32	47,75
958A_B	Tjeukemeerstraat 39	4,50	46,80	42,62	39,65	48,08
959A_A	Tjeukemeerstraat 41	1,50	46,47	42,29	39,32	47,75
959A_B	Tjeukemeerstraat 41	4,50	46,85	42,68	39,70	48,13
960A_A	Tjeukemeerstraat 55	1,50	46,80	42,62	39,65	48,08
960A_B	Tjeukemeerstraat 55	4,50	47,16	42,98	40,01	48,44
961A_A	Tjeukemeerstraat 57	1,50	46,65	42,48	39,50	47,93
961A_B	Tjeukemeerstraat 57	4,50	46,76	42,58	39,61	48,04
962A_A	Tjeukemeerstraat 59	1,50	46,76	42,58	39,61	48,04
962A_B	Tjeukemeerstraat 59	4,50	46,89	42,71	39,74	48,17
963A_A	Tjeukemeerstraat 61	1,50	46,32	42,15	39,17	47,60
963A_B	Tjeukemeerstraat 61	4,50	46,55	42,38	39,40	47,83
964A_A	Tjeukemeerstraat 63	1,50	46,25	42,08	39,10	47,53
964A_B	Tjeukemeerstraat 63	4,50	46,60	42,42	39,45	47,88
965A_A	Tjeukemeerstraat 65	1,50	46,29	42,12	39,14	47,57
965A_B	Tjeukemeerstraat 65	4,50	46,57	42,40	39,42	47,85
966A_A	Tjeukemeerstraat 67	1,50	46,32	42,15	39,17	47,60
966A_B	Tjeukemeerstraat 67	4,50	46,68	42,50	39,53	47,96
967A_A	Tjeukemeerstraat 69	1,50	46,00	41,83	38,85	47,28
967A_B	Tjeukemeerstraat 69	4,50	46,29	42,12	39,14	47,57
968A_A	Tjeukemeerstraat 2	1,50	42,30	38,13	35,16	43,59
968A_B	Tjeukemeerstraat 2	4,50	46,41	42,23	39,26	47,69
969A_A	Tjeukemeerstraat 4	1,50	42,56	38,39	35,41	43,84
969A_B	Tjeukemeerstraat 4	4,50	46,45	42,28	39,30	47,73
970A_A	Tjeukemeerstraat 6	1,50	43,16	38,99	36,01	44,44
970A_B	Tjeukemeerstraat 6	4,50	46,30	42,13	39,16	47,59
971A_A	Tjeukemeerstraat 8	1,50	43,85	39,68	36,70	45,13
971A_B	Tjeukemeerstraat 8	4,50	46,83	42,65	39,68	48,11
972A_A	Brandemeerstraat 2	1,50	40,71	36,54	33,56	41,99
972A_B	Brandemeerstraat 2	4,50	44,40	40,23	37,25	45,68
973A_A	Brandemeerstraat 4	1,50	36,45	32,28	29,31	37,74
973A_B	Brandemeerstraat 4	4,50	42,52	38,34	35,37	43,80
974A_A	Brandemeerstraat 6	1,50	36,02	31,85	28,87	37,30
974A_B	Brandemeerstraat 6	4,50	41,99	37,81	34,84	43,27
975A_A	Brandemeerstraat 8	1,50	34,92	30,74	27,77	36,20
975A_B	Brandemeerstraat 8	4,50	41,75	37,58	34,60	43,03
976A_A	Brandemeerstraat 1	1,50	35,86	31,68	28,71	37,14
976A_B	Brandemeerstraat 1	4,50	41,24	37,06	34,09	42,52
977A_A	Brandemeerstraat 3	1,50	36,60	32,43	29,45	37,88
977A_B	Brandemeerstraat 3	4,50	41,57	37,40	34,42	42,85
978A_A	Brandemeerstraat 5	1,50	35,91	31,74	28,76	37,19
978A_B	Brandemeerstraat 5	4,50	41,82	37,65	34,67	43,10
979A_A	Brandemeerstraat 7	1,50	36,48	32,31	29,33	37,76
979A_B	Brandemeerstraat 7	4,50	42,45	38,28	35,30	43,73
980A_A	Morrastraat 2	1,50	39,10	34,92	31,95	40,38
980A_B	Morrastraat 2	4,50	43,50	39,33	36,35	44,78
981A_A	Morrastraat 4	1,50	38,60	34,43	31,45	39,88
981A_B	Morrastraat 4	4,50	42,94	38,77	35,79	44,22
982A_A	Morrastraat 6	1,50	38,19	34,01	31,04	39,47
982A_B	Morrastraat 6	4,50	42,54	38,37	35,40	43,83
983A_A	Morrastraat 8	1,50	37,99	33,82	30,85	39,28
983A_B	Morrastraat 8	4,50	42,59	38,42	35,44	43,87
984A_A	Morrastraat 1	1,50	37,75	33,58	30,61	39,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
984A_B	Morrastraat 1	4,50	43,51	39,34	36,37	44,80
985A_A	Morrastraat 3	1,50	36,55	32,38	29,41	37,84
985A_B	Morrastraat 3	4,50	42,59	38,42	35,44	43,87
986A_A	Morrastraat 5	1,50	36,71	32,54	29,56	37,99
986A_B	Morrastraat 5	4,50	41,94	37,77	34,79	43,22
987A_A	Morrastraat 7	1,50	37,02	32,85	29,87	38,30
987A_B	Morrastraat 7	4,50	41,89	37,72	34,74	43,17
988A_A	Morrastraat 9	1,50	36,91	32,74	29,76	38,19
988A_B	Morrastraat 9	4,50	42,26	38,08	35,11	43,54
989A_A	Morrastraat 11	1,50	36,95	32,78	29,80	38,23
989A_B	Morrastraat 11	4,50	42,48	38,30	35,33	43,76
990A_A	Fluessenstraat 2	1,50	38,85	34,68	31,70	40,13
990A_B	Fluessenstraat 2	4,50	43,15	38,98	36,00	44,43
991A_A	Fluessenstraat 4	1,50	37,35	33,17	30,20	38,63
991A_B	Fluessenstraat 4	4,50	42,35	38,18	35,20	43,63
992A_A	Fluessenstraat 6	1,50	36,19	32,02	29,04	37,47
992A_B	Fluessenstraat 6	4,50	41,59	37,42	34,44	42,87
993A_A	Fluessenstraat 8	1,50	35,34	31,17	28,19	36,62
993A_B	Fluessenstraat 8	4,50	40,78	36,61	33,63	42,06
994A_A	Fluessenstraat 1	1,50	40,23	36,06	33,08	41,51
994A_B	Fluessenstraat 1	4,50	44,02	39,84	36,87	45,30
995A_A	Fluessenstraat 3	1,50	37,49	33,32	30,34	38,77
995A_B	Fluessenstraat 3	4,50	41,80	37,63	34,65	43,08
996A_A	Fluessenstraat 5	1,50	35,82	31,64	28,67	37,10
996A_B	Fluessenstraat 5	4,50	41,55	37,38	34,40	42,83
997A_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	59,95	55,78	52,80	61,23
997A_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	60,85	56,68	53,70	62,13
997A_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	60,83	56,66	53,68	62,11
997A_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	60,71	56,54	53,56	61,99
997B_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	60,56	56,39	53,42	61,85
997B_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	61,53	57,35	54,38	62,81
997B_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	61,47	57,30	54,32	62,75
997B_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,30	57,13	54,15	62,58
997C_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	60,42	56,25	53,27	61,70
997C_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	61,24	57,07	54,09	62,52
997C_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	61,19	57,01	54,04	62,47
997C_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,01	56,84	53,86	62,29
997D_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	59,64	55,46	52,49	60,92
997D_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	60,40	56,23	53,25	61,68
997D_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	60,38	56,21	53,23	61,66
997D_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	60,26	56,08	53,11	61,54
997E_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	57,74	53,57	50,59	59,02
997E_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	58,63	54,45	51,48	59,91
997E_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	58,68	54,51	51,53	59,96
997E_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	58,61	54,43	51,46	59,89
997F_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	51,72	47,55	44,57	53,00
997F_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	53,51	49,33	46,36	54,79
997F_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	54,00	49,83	46,85	55,28
997F_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	54,08	49,90	46,93	55,36
998A_A	Plattedijk 6	1,50	53,38	49,20	46,23	54,66
999A_A	Plattedijk 19	1,50	56,02	51,85	48,87	57,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Straatweg 50	stedelijk					001A_A	1,5			40,09	48,00	53	38,85		0,00		
Straatweg 50	stedelijk					001A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,23		0,00		
Straatweg 50	stedelijk					001B_A	1,5			45,70	48,00	53	44,33		0,00		
Straatweg 50	stedelijk					001B_B	4,5			48,06	48,06	54	46,60		-0,06		
Straatweg 50	stedelijk					001C_A	1,5			42,38	48,00	53	40,87		0,00		
Straatweg 50	stedelijk					001C_B	4,5			50,39	50,39	56	48,88		-1,51		
Straatweg 48	stedelijk					002A_A	1,5			39,83	48,00	53	38,27		0,00		
Straatweg 48	stedelijk					002A_B	4,5			39,33	48,00	53	38,34		0,00		
Straatweg 48	stedelijk					002B_A	1,5			46,19	48,00	53	44,78		0,00		
Straatweg 48	stedelijk					002B_B	4,5			48,80	48,80	54	47,22		-0,80		
Straatweg 48	stedelijk					002C_A	1,5			40,06	48,00	53	39,12		0,00		
Straatweg 48	stedelijk					002C_B	4,5			50,69	50,69	56	49,24		-1,45		
Straatweg 46	stedelijk					003A_A	1,5			40,68	48,00	53	39,33		0,00		
Straatweg 46	stedelijk					003A_B	4,5			44,03	48,00	53	43,18		0,00		
Straatweg 46	stedelijk					003B_A	1,5			46,66	48,00	53	45,32		0,00		
Straatweg 46	stedelijk					003B_B	4,5			49,65	49,65	55	48,24		-1,41		
Straatweg 46	stedelijk					003C_A	1,5			44,75	48,00	53	43,69		0,00		
Straatweg 46	stedelijk					003C_B	4,5			51,62	51,62	57	50,25		-1,37		
Straatweg 44	stedelijk					004A_A	1,5			45,38	48,00	53	44,17		0,00		
Straatweg 44	stedelijk					004A_B	4,5			44,02	48,00	53	42,78		0,00		
Straatweg 44	stedelijk					004B_A	1,5			47,84	48,00	53	46,54		0,00		
Straatweg 44	stedelijk					004B_B	4,5			50,48	50,48	56	49,16		-1,32		
Straatweg 44	stedelijk					004C_A	1,5			49,89	49,89	55	48,61		-1,28		
Straatweg 44	stedelijk					004C_B	4,5			52,93	52,93	58	51,67		-1,26		
Straatweg 42	stedelijk					005A_A	1,5			42,91	48,00	53	41,83		0,00		
Straatweg 42	stedelijk					005A_B	4,5			44,81	48,00	53	43,61		0,00		
Straatweg 42	stedelijk					005A_C	7,5			38,28	48,00	53	36,94		0,00		
Straatweg 42	stedelijk					005B_A	1,5			49,99	49,99	55	48,68		-1,31		
Straatweg 42	stedelijk					005B_B	4,5			52,16	52,16	58	50,96		-1,20		
Straatweg 42	stedelijk					005B_C	7,5			52,42	52,42	58	51,35		-1,07		
Straatweg 40	stedelijk					006A_A	1,5			50,70	50,70	56	49,55		-1,15		
Straatweg 40	stedelijk					006A_B	4,5			52,74	52,74	58	51,72		-1,02		
Straatweg 40	stedelijk					006A_C	7,5			53,11	53,11	59	52,11		-1,00		
Straatweg 40	stedelijk					006B_A	1,5			53,47	53,47	59	52,52		-0,95		
Straatweg 40	stedelijk					006B_B	4,5			56,20	56,20	62	53,45		-0,75		
Straatweg 40	stedelijk					006B_C	7,5			56,85	56,85	62	56,08		-0,77		
Straatweg 40	stedelijk					006C_A	1,5			52,58	52,58	58	52,69		-0,89		
Straatweg 40	stedelijk					006C_B	4,5			56,36	56,36	62	55,70		-0,66		
Straatweg 40	stedelijk					006C_C	7,5			57,00	57,00	62	56,35		-0,65		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Straatweg 36	stedelijk					007A_A	1,5			62,65	62,65	68	60,33		-2,32		
Straatweg 36	stedelijk					007A_B	4,5			63,63	63,63	68	61,66		-1,97		
Straatweg 36	stedelijk					007B_A	1,5			58,69	58,69	64	56,44		-2,25		
Straatweg 36	stedelijk					007B_B	4,5			59,89	59,89	65	58,00		-1,89		
Straatweg 36	stedelijk					007C_A	1,5			49,40	49,40	55	47,62		-1,40		
Straatweg 36	stedelijk					007C_B	4,5			52,69	52,69	58	51,13		-1,56		
Straatweg 34	stedelijk					008A_A	1,5			59,28	59,28	65	57,30		-1,98		
Straatweg 34	stedelijk					008A_B	4,5			60,60	60,60	66	58,94		-1,66		
Straatweg 34	stedelijk					008B_A	1,5			52,62	52,62	58	52,65		-1,97		
Straatweg 34	stedelijk					008B_B	4,5			57,01	57,01	62	53,22		-1,79		
Straatweg 34	stedelijk					008C_A	1,5			53,18	53,18	59	52,26		-1,92		
Straatweg 34	stedelijk					008C_B	4,5			56,28	56,28	62	53,50		-1,78		
Straatweg 34	stedelijk					008D_A	1,5			46,30	48,00	53	44,80		0,00		
Straatweg 34	stedelijk					008D_B	4,5			47,56	48,00	53	46,20		0,00		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_A	1,5			51,30	51,30	57	49,74		-1,56		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_B	4,5			52,75	52,75	58	51,28		-1,47		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_C	7,5			52,95	52,95	58	52,46		-1,49		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_D	13,5			53,50	53,50	59	53,07		-1,43		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_A	1,5			51,41	51,41	57	49,86		-1,55		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_B	4,5			52,85	52,85	58	51,39		-1,46		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_C	7,5			52,83	52,83	58	52,36		-1,47		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_D	13,5			52,55	52,55	58	53,19		-1,36		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_A	1,5			51,63	51,63	57	50,02		-1,61		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_B	4,5			53,06	53,06	59	51,54		-1,52		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_C	7,5			52,97	52,97	58	52,41		-1,56		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_D	13,5			52,60	52,60	58	53,20		-1,40		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_A	1,5			49,07	49,07	55	47,31		-1,07		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_B	4,5			50,32	50,32	56	48,64		-1,68		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_C	7,5			51,01	51,01	56	49,33		-1,68		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_D	13,5			50,96	50,96	56	49,53		-1,43		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_A	1,5			48,42	48,42	54	46,71		-0,42		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_B	4,5			49,71	49,71	55	48,05		-1,66		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_C	7,5			50,18	50,18	56	48,50		-1,68		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_D	13,5			50,18	50,18	56	48,73		-1,45		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_A	1,5			47,91	48,00	53	46,21		0,00		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_B	4,5			49,02	49,02	55	47,43		-1,02		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_C	7,5			49,01	49,01	54	47,41		-1,01		
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_D	13,5			49,16	49,16	55	47,64		-1,16		
Straatweg 30	stedelijk					010A_A	1,5			48,04	48,04	54	46,38		-0,04		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Straatweg 30	stedelijk					010A_B	4,5			48,77	48,77	54	47,32		-0,77		
Straatweg 30	stedelijk					010B_A	1,5			46,92	48,00	53	45,16		0,00		
Straatweg 30	stedelijk					010B_B	4,5			47,95	48,00	53	46,32		0,00		
Straatweg 28	stedelijk					011A_A	1,5			45,82	48,00	53	44,09		0,00		
Straatweg 28	stedelijk					011A_B	4,5			47,26	48,00	53	45,75		0,00		
Straatweg 26	stedelijk					012A_A	1,5			45,15	48,00	53	43,42		0,00		
Straatweg 26	stedelijk					012A_B	4,5			46,89	48,00	53	45,36		0,00		
Straatweg 22	stedelijk					013A_A	1,5			44,53	48,00	53	42,98		0,00		
Straatweg 22	stedelijk					013A_B	4,5			46,31	48,00	53	44,92		0,00		
Straatweg 20	stedelijk					014A_A	1,5			43,03	48,00	53	41,44		0,00		
Straatweg 20	stedelijk					014A_B	4,5			46,20	48,00	53	44,88		0,00		
Straatweg 21	stedelijk					015A_A	1,5			40,74	48,00	53	39,24		0,00		
Straatweg 21	stedelijk					015A_B	4,5			44,79	48,00	53	43,09		0,00		
Straatweg 21	stedelijk					015A_C	7,5			45,85	48,00	53	44,26		0,00		
Straatweg 21	stedelijk					015B_A	1,5			48,96	48,96	54	47,76		-0,96		
Straatweg 21	stedelijk					015B_B	4,5			50,47	50,47	56	49,40		-1,07		
Straatweg 21	stedelijk					015B_C	7,5			50,79	50,79	56	49,79		-1,00		
Straatweg 21	stedelijk					015C_A	1,5			49,20	49,20	55	48,03		-1,17		
Straatweg 21	stedelijk					015C_B	4,5			52,00	52,00	57	50,65		-1,35		
Straatweg 21	stedelijk					015C_C	7,5			53,37	53,37	59	51,85		-1,52		
Straatweg 19	stedelijk					016A_A	1,5			42,69	48,00	53	41,28		0,00		
Straatweg 19	stedelijk					016A_B	4,5			42,37	48,00	53	41,00		0,00		
Straatweg 19	stedelijk					016A_C	7,5			42,53	48,00	53	40,50		0,00		
Straatweg 19	stedelijk					016B_A	1,5			50,06	50,06	56	49,01		-1,05		
Straatweg 19	stedelijk					016B_B	4,5			51,53	51,53	57	50,60		-0,93		
Straatweg 19	stedelijk					016B_C	7,5			52,31	52,31	58	51,31		-1,00		
Straatweg 19	stedelijk					016C_A	1,5			50,52	50,52	56	49,44		-1,08		
Straatweg 19	stedelijk					016C_B	4,5			53,29	53,29	59	51,89		-1,40		
Straatweg 19	stedelijk					016C_C	7,5			52,65	52,65	58	53,12		-1,53		
Straatweg 17	stedelijk					017A_A	1,5			40,08	48,00	53	38,87		0,00		
Straatweg 17	stedelijk					017A_B	4,5			46,53	48,00	53	44,55		0,00		
Straatweg 17	stedelijk					017A_C	7,5			40,48	48,00	53	38,47		0,00		
Straatweg 17	stedelijk					017B_A	1,5			51,73	51,73	57	50,77		-0,96		
Straatweg 17	stedelijk					017B_B	4,5			53,34	53,34	59	52,49		-0,85		
Straatweg 17	stedelijk					017B_C	7,5			52,74	52,74	58	52,82		-0,92		
Straatweg 17	stedelijk					017C_A	1,5			51,63	51,63	57	50,70		-0,93		
Straatweg 17	stedelijk					017C_B	4,5			53,19	53,19	59	53,01		-1,18		
Straatweg 17	stedelijk					017C_C	7,5			56,22	56,22	62	52,84		-1,38		
Straatweg 15	stedelijk					018A_A	1,5			41,68	48,00	53	40,33		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Straatweg 15	stedelijk					018A_B	4,5			47,55	48,00	53	45,75		0,00		
Straatweg 15	stedelijk					018A_C	7,5			39,73	48,00	53	37,95		0,00		
Straatweg 15	stedelijk					018B_A	1,5			52,63	52,63	58	51,68		-0,95		
Straatweg 15	stedelijk					018B_B	4,5			52,83	52,83	58	53,11		-0,72		
Straatweg 15	stedelijk					018B_C	7,5			53,19	53,19	59	53,42		-0,77		
Straatweg 15	stedelijk					018C_A	1,5			53,32	53,32	59	52,56		-1,76		
Straatweg 15	stedelijk					018C_B	4,5			57,31	57,31	63	56,17		-1,14		
Straatweg 15	stedelijk					018C_C	7,5			57,83	57,83	63	56,72		-1,11		
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019A_A	1,5			50,04	50,04	56	48,38		-1,66		
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019A_B	4,5			52,06	52,06	58	50,53		-1,53		
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019B_A	1,5			46,13	48,00	53	44,42		0,00		
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019B_B	4,5			48,42	48,42	54	46,93		-0,42		
Jacob de Rookstraat 29	stedelijk					020A_A	1,5			46,21	48,00	53	44,59		0,00		
Jacob de Rookstraat 29	stedelijk					020A_B	4,5			48,57	48,57	54	47,09		-0,57		
Jacob de Rookstraat 27	stedelijk					021A_A	1,5			45,03	48,00	53	43,48		0,00		
Jacob de Rookstraat 27	stedelijk					021A_B	4,5			47,46	48,00	53	46,11		0,00		
Jacob de Rookstraat 25	stedelijk					022A_A	1,5			45,27	48,00	53	43,84		0,00		
Jacob de Rookstraat 25	stedelijk					022A_B	4,5			47,62	48,00	53	46,29		0,00		
Jacob de Rookstraat 23	stedelijk					023A_A	1,5			44,85	48,00	53	43,32		0,00		
Jacob de Rookstraat 23	stedelijk					023A_B	4,5			46,34	48,00	53	45,04		0,00		
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_A	1,5			44,78	48,00	53	43,32		0,00		
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_A	1,5			44,78	48,00	53	43,32		0,00		
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_B	4,5			45,96	48,00	53	44,72		0,00		
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_B	4,5			45,96	48,00	53	44,72		0,00		
Wim Reinderslaan 2	stedelijk					025A_A	1,5			39,86	48,00	53	38,71		0,00		
Wim Reinderslaan 2	stedelijk					025A_B	4,5			44,04	48,00	53	43,04		0,00		
Wim Reinderslaan 4	stedelijk					026A_A	1,5			41,10	48,00	53	39,95		0,00		
Wim Reinderslaan 4	stedelijk					026A_B	4,5			44,44	48,00	53	43,43		0,00		
Jacob de Rookstraat 19	stedelijk					027A_A	1,5			36,52	48,00	53	35,68		0,00		
Jacob de Rookstraat 19	stedelijk					027A_B	4,5			41,28	48,00	53	40,49		0,00		
Jacob de Rookstraat 17	stedelijk					028A_A	1,5			36,36	48,00	53	35,62		0,00		
Jacob de Rookstraat 17	stedelijk					028A_B	4,5			41,10	48,00	53	40,34		0,00		
Jacob de Rookstraat 15	stedelijk					029A_A	1,5			36,37	48,00	53	35,64		0,00		
Jacob de Rookstraat 15	stedelijk					029A_B	4,5			41,11	48,00	53	40,37		0,00		
Jacob de Rookstraat 13	stedelijk					030A_A	1,5			36,67	48,00	53	35,77		0,00		
Jacob de Rookstraat 13	stedelijk					030A_B	4,5			41,04	48,00	53	40,26		0,00		
Jacob de Rookstraat 11	stedelijk					031A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,96		0,00		
Jacob de Rookstraat 11	stedelijk					031A_B	4,5			40,67	48,00	53	39,92		0,00		
Jacob de Rookstraat 12	stedelijk					032A_A	1,5			38,02	48,00	53	36,59		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Jacob de Rookstraat 12	stedelijk					032A_B	4,5			41,29	48,00	53	40,11		0,00		
Jacob de Rookstraat 14	stedelijk					033A_A	1,5			37,97	48,00	53	36,65		0,00		
Jacob de Rookstraat 14	stedelijk					033A_B	4,5			41,46	48,00	53	40,22		0,00		
Jacob de Rookstraat 16	stedelijk					034A_A	1,5			38,02	48,00	53	36,73		0,00		
Jacob de Rookstraat 16	stedelijk					034A_B	4,5			41,94	48,00	53	40,79		0,00		
Jacob de Rookstraat 18	stedelijk					035A_A	1,5			37,94	48,00	53	36,76		0,00		
Jacob de Rookstraat 18	stedelijk					035A_B	4,5			42,47	48,00	53	41,35		0,00		
Jacob de Rookstraat 20	stedelijk					036A_A	1,5			38,66	48,00	53	37,21		0,00		
Jacob de Rookstraat 20	stedelijk					036A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,22		0,00		
Jacob de Rookstraat 22	stedelijk					037A_A	1,5			38,97	48,00	53	37,67		0,00		
Jacob de Rookstraat 22	stedelijk					037A_B	4,5			42,80	48,00	53	41,65		0,00		
Jacob de Rookstraat 24	stedelijk					038A_A	1,5			39,46	48,00	53	38,30		0,00		
Jacob de Rookstraat 24	stedelijk					038A_B	4,5			42,60	48,00	53	41,60		0,00		
Jacob de Rookstraat 26	stedelijk					039A_A	1,5			40,47	48,00	53	38,98		0,00		
Jacob de Rookstraat 26	stedelijk					039A_B	4,5			43,24	48,00	53	42,05		0,00		
Jacob de Rookstraat 28	stedelijk					040A_A	1,5			41,49	48,00	53	40,23		0,00		
Jacob de Rookstraat 28	stedelijk					040A_B	4,5			43,95	48,00	53	42,83		0,00		
Jacob de Rookstraat 30	stedelijk					041A_A	1,5			41,97	48,00	53	40,49		0,00		
Jacob de Rookstraat 30	stedelijk					041A_B	4,5			44,34	48,00	53	43,05		0,00		
Jacob de Rookstraat 32	stedelijk					042A_A	1,5			42,93	48,00	53	41,44		0,00		
Jacob de Rookstraat 32	stedelijk					042A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,19		0,00		
Jacob de Rookstraat 34	stedelijk					043A_A	1,5			43,39	48,00	53	41,92		0,00		
Jacob de Rookstraat 34	stedelijk					043A_B	4,5			45,91	48,00	53	44,57		0,00		
Jacob de Rookstraat 36	stedelijk					044A_A	1,5			44,30	48,00	53	42,91		0,00		
Jacob de Rookstraat 36	stedelijk					044A_B	4,5			46,93	48,00	53	45,54		0,00		
Jacob de Rookstraat 38	stedelijk					045A_A	1,5			44,97	48,00	53	43,58		0,00		
Jacob de Rookstraat 38	stedelijk					045A_B	4,5			47,98	48,00	53	46,60		0,00		
Jacob de Rookstraat 40	stedelijk					046A_A	1,5			46,33	48,00	53	44,89		0,00		
Jacob de Rookstraat 40	stedelijk					046A_B	4,5			48,78	48,78	54	47,41		-0,78		
Jacob de Rookstraat 42	stedelijk					047A_A	1,5			47,49	48,00	53	46,05		0,00		
Jacob de Rookstraat 42	stedelijk					047A_B	4,5			49,38	49,38	55	47,94		-1,38		
Albert Koopmanstraat 2	stedelijk					048A_A	1,5			52,47	52,47	58	50,81		-1,66		
Albert Koopmanstraat 2	stedelijk					048A_B	4,5			52,96	52,96	58	52,40		-1,56		
Albert Koopmanstraat 4	stedelijk					049A_A	1,5			52,22	52,22	58	50,59		-1,63		
Albert Koopmanstraat 4	stedelijk					049A_B	4,5			52,85	52,85	58	52,30		-1,55		
Albert Koopmanstraat 6	stedelijk					050A_A	1,5			51,74	51,74	57	50,12		-1,62		
Albert Koopmanstraat 6	stedelijk					050A_B	4,5			52,58	52,58	58	52,05		-1,53		
Albert Koopmanstraat 8	stedelijk					051A_A	1,5			51,69	51,69	57	50,11		-1,58		
Albert Koopmanstraat 8	stedelijk					051A_B	4,5			52,52	52,52	58	51,98		-1,54		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Albert Koopmanstraat 10	stedelijk					052A_A	1,5			51,60	51,60	57	49,95		-1,65		
Albert Koopmanstraat 10	stedelijk					052A_B	4,5			52,83	52,83	58	52,26		-1,57		
Albert Koopmanstraat 12	stedelijk					053A_A	1,5			51,75	51,75	57	50,09		-1,66		
Albert Koopmanstraat 12	stedelijk					053A_B	4,5			52,99	52,99	58	52,44		-1,55		
Albert Koopmanstraat 14	stedelijk					054A_A	1,5			51,93	51,93	57	50,24		-1,69		
Albert Koopmanstraat 14	stedelijk					054A_B	4,5			53,07	53,07	59	52,49		-1,58		
Albert Koopmanstraat 16	stedelijk					055A_A	1,5			52,16	52,16	58	50,46		-1,70		
Albert Koopmanstraat 16	stedelijk					055A_B	4,5			53,30	53,30	59	52,69		-1,61		
Albert Koopmanstraat 18	stedelijk					056A_A	1,5			52,05	52,05	58	50,40		-1,65		
Albert Koopmanstraat 18	stedelijk					056A_B	4,5			53,06	53,06	59	52,49		-1,57		
Albert Koopmanstraat 20	stedelijk					057A_A	1,5			52,01	52,01	58	50,36		-1,65		
Albert Koopmanstraat 20	stedelijk					057A_B	4,5			52,99	52,99	58	52,42		-1,57		
Albert Koopmanstraat 22	stedelijk					058A_A	1,5			50,70	50,70	56	49,09		-1,61		
Albert Koopmanstraat 22	stedelijk					058A_B	4,5			52,70	52,70	58	51,19		-1,51		
Albert Koopmanstraat 24	stedelijk					059A_A	1,5			50,06	50,06	56	48,49		-1,57		
Albert Koopmanstraat 24	stedelijk					059A_B	4,5			52,16	52,16	58	50,70		-1,46		
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060A_A	1,5			47,09	48,00	53	45,47		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,54		-1,02		
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060B_A	1,5			45,19	48,00	53	43,60		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060B_B	4,5			47,54	48,00	53	46,14		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 43	stedelijk					061A_A	1,5			43,94	48,00	53	42,46		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 43	stedelijk					061A_B	4,5			46,21	48,00	53	44,97		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 41	stedelijk					062A_A	1,5			43,37	48,00	53	41,89		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 41	stedelijk					062A_B	4,5			45,53	48,00	53	44,36		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 39	stedelijk					063A_A	1,5			43,35	48,00	53	41,76		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 39	stedelijk					063A_B	4,5			45,49	48,00	53	44,30		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 37	stedelijk					064A_A	1,5			42,01	48,00	53	40,51		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 37	stedelijk					064A_B	4,5			44,36	48,00	53	43,24		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 35	stedelijk					065A_A	1,5			41,10	48,00	53	39,74		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 35	stedelijk					065A_B	4,5			43,36	48,00	53	42,31		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 33	stedelijk					066A_A	1,5			40,60	48,00	53	39,17		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 33	stedelijk					066A_B	4,5			42,83	48,00	53	41,83		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 31	stedelijk					067A_A	1,5			40,44	48,00	53	39,10		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 31	stedelijk					067A_B	4,5			42,44	48,00	53	41,55		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 29	stedelijk					068A_A	1,5			38,45	48,00	53	37,42		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 29	stedelijk					068A_B	4,5			41,08	48,00	53	40,37		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 27	stedelijk					069A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,39		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 27	stedelijk					069A_B	4,5			41,11	48,00	53	40,40		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 25	stedelijk					070A_A	1,5			38,99	48,00	53	37,79		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Fokelinus van der Walstraat 25	stedelijk					070A_B	4,5			41,36	48,00	53	40,59		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 23	stedelijk					071A_A	1,5			38,05	48,00	53	36,77		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 23	stedelijk					071A_B	4,5			40,68	48,00	53	39,92		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 21	stedelijk					072A_A	1,5			36,91	48,00	53	35,76		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 21	stedelijk					072A_B	4,5			40,25	48,00	53	39,47		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 19	stedelijk					073A_A	1,5			36,84	48,00	53	35,69		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 19	stedelijk					073A_B	4,5			40,30	48,00	53	39,47		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 17	stedelijk					074A_A	1,5			36,69	48,00	53	35,56		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 17	stedelijk					074A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,35		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 15	stedelijk					075A_A	1,5			36,59	48,00	53	35,47		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 15	stedelijk					075A_B	4,5			40,10	48,00	53	39,34		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 13	stedelijk					076A_A	1,5			36,45	48,00	53	35,37		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 13	stedelijk					076A_B	4,5			40,08	48,00	53	39,33		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 11	stedelijk					077A_A	1,5			36,33	48,00	53	35,29		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 11	stedelijk					077A_B	4,5			39,82	48,00	53	39,15		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 16	stedelijk					078A_A	1,5			34,66	48,00	53	33,74		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 16	stedelijk					078A_B	4,5			38,11	48,00	53	37,30		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 18	stedelijk					079A_A	1,5			35,08	48,00	53	34,03		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 18	stedelijk					079A_B	4,5			38,23	48,00	53	37,33		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 20	stedelijk					080A_A	1,5			32,67	48,00	53	31,90		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 20	stedelijk					080A_B	4,5			37,17	48,00	53	36,38		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 22	stedelijk					081A_A	1,5			32,29	48,00	53	31,67		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 22	stedelijk					081A_B	4,5			37,08	48,00	53	36,40		0,00		
Wim Reinderslaan 1	stedelijk					082A_A	1,5			38,41	48,00	53	37,00		0,00		
Wim Reinderslaan 1	stedelijk					082A_B	4,5			40,61	48,00	53	39,46		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 24	stedelijk					083A_A	1,5			38,74	48,00	53	37,50		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 24	stedelijk					083A_B	4,5			41,84	48,00	53	40,75		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 26	stedelijk					084A_A	1,5			38,86	48,00	53	37,62		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 26	stedelijk					084A_B	4,5			41,72	48,00	53	40,68		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 28	stedelijk					085A_A	1,5			39,14	48,00	53	37,88		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 28	stedelijk					085A_B	4,5			42,00	48,00	53	40,91		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 30	stedelijk					086A_A	1,5			39,11	48,00	53	37,88		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 30	stedelijk					086A_B	4,5			42,08	48,00	53	41,00		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 32	stedelijk					087A_A	1,5			39,61	48,00	53	38,39		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 32	stedelijk					087A_B	4,5			42,94	48,00	53	41,88		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 34	stedelijk					088A_A	1,5			39,33	48,00	53	38,22		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 34	stedelijk					088A_B	4,5			43,18	48,00	53	42,18		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 36	stedelijk					089A_A	1,5			40,77	48,00	53	39,35		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 36	stedelijk					089A_B	4,5			43,86	48,00	53	42,67		0,00		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Fokelinus van der Walstraat 38	stedelijk					090A_A	1,5			40,39	48,00	53	39,19		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 38	stedelijk					090A_B	4,5			42,90	48,00	53	41,90		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 40	stedelijk					091A_A	1,5			41,85	48,00	53	40,41		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 40	stedelijk					091A_B	4,5			43,77	48,00	53	42,61		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092A_A	1,5			43,96	48,00	53	42,01		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092A_B	4,5			46,12	48,00	53	44,63		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092B_A	1,5			44,77	48,00	53	43,22		0,00		
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092B_B	4,5			47,57	48,00	53	46,19		0,00		
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093A_A	1,5			47,13	48,00	53	45,55		0,00		
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093A_B	4,5			49,33	49,33	55	47,90		-1,33		
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093B_A	1,5			46,27	48,00	53	44,67		0,00		
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093B_B	4,5			47,85	48,00	53	46,39		0,00		
Luitjen Mulderstraat 39	stedelijk					094A_A	1,5			45,41	48,00	53	43,85		0,00		
Luitjen Mulderstraat 39	stedelijk					094A_B	4,5			46,86	48,00	53	45,45		0,00		
Luitjen Mulderstraat 37	stedelijk					095A_A	1,5			44,53	48,00	53	42,93		0,00		
Luitjen Mulderstraat 37	stedelijk					095A_B	4,5			46,03	48,00	53	44,57		0,00		
Luitjen Mulderstraat 35	stedelijk					096A_A	1,5			43,62	48,00	53	42,02		0,00		
Luitjen Mulderstraat 35	stedelijk					096A_B	4,5			45,19	48,00	53	43,75		0,00		
Luitjen Mulderstraat 33	stedelijk					097A_A	1,5			43,45	48,00	53	41,76		0,00		
Luitjen Mulderstraat 33	stedelijk					097A_B	4,5			44,70	48,00	53	43,34		0,00		
Luitjen Mulderstraat 31	stedelijk					098A_A	1,5			43,40	48,00	53	41,73		0,00		
Luitjen Mulderstraat 31	stedelijk					098A_B	4,5			44,16	48,00	53	42,78		0,00		
Luitjen Mulderstraat 29	stedelijk					099A_A	1,5			43,09	48,00	53	41,70		0,00		
Luitjen Mulderstraat 29	stedelijk					099A_B	4,5			43,93	48,00	53	42,76		0,00		
Plattedijk 21	stedelijk					1000A_A	1,5			52,58	52,58	58	51,77		-1,81		
Plattedijk 23	stedelijk					1001A_A	1,5			51,69	51,69	57	49,95		-1,74		
Plattedijk 29	stedelijk					1002A_A	1,5			57,71	57,71	63	55,72		-1,99		
Plattedijk 29	stedelijk					1002A_B	4,5			59,20	59,20	65	57,44		-1,76		
Plattedijk 33	stedelijk					1003A_A	1,5			57,72	57,72	63	55,66		-2,06		
Plattedijk 33	stedelijk					1003A_B	4,5			59,16	59,16	65	57,32		-1,84		
Plattedijk 35	stedelijk					1004A_A	1,5			57,82	57,82	63	55,70		-2,12		
Plattedijk 35	stedelijk					1004A_B	4,5			59,21	59,21	65	57,33		-1,88		
Plattedijk 37	stedelijk					1005A_A	1,5			58,15	58,15	64	56,01		-2,14		
Plattedijk 37	stedelijk					1005A_B	4,5			59,49	59,49	65	57,57		-1,92		
Plattedijk 37A	stedelijk					1006A_A	1,5			57,57	57,57	63	53,46		-2,11		
Plattedijk 37A	stedelijk					1006A_B	4,5			58,99	58,99	64	57,11		-1,88		
Plattedijk 37B	stedelijk					1007A_A	1,5			57,66	57,66	63	55,58		-2,08		
Plattedijk 37B	stedelijk					1007A_B	4,5			59,09	59,09	65	57,23		-1,86		
Plattedijk 37C	stedelijk					1008A_A	1,5			57,75	57,75	63	55,72		-2,03		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Plattedijk 37C	stedelijk					1008A_B	4,5			59,23	59,23	65	57,40		-1,83		
Plattedijk 41	stedelijk					1009A_A	1,5			57,88	57,88	63	55,91		-1,97		
Plattedijk 41	stedelijk					1009A_B	4,5			59,28	59,28	65	57,47		-1,81		
Luitjen Mulderstraat 27	stedelijk					100A_A	1,5			42,54	48,00	53	40,92		0,00		
Luitjen Mulderstraat 27	stedelijk					100A_B	4,5			43,42	48,00	53	42,11		0,00		
Plattedijk 43	stedelijk					1010A_A	1,5			57,64	57,64	63	55,78		-1,86		
Plattedijk 43	stedelijk					1010A_B	4,5			59,18	59,18	65	57,47		-1,71		
Plattedijk 45	stedelijk					1011A_A	1,5			57,77	57,77	63	56,01		-1,76		
Plattedijk 45	stedelijk					1011A_B	4,5			59,29	59,29	65	57,71		-1,58		
Plattedijk 47	stedelijk					1012A_A	1,5			57,88	57,88	63	56,29		-1,59		
Plattedijk 47	stedelijk					1012A_B	4,5			59,36	59,36	65	57,94		-1,42		
Plattedijk 49	stedelijk					1013A_A	1,5			58,15	58,15	64	56,83		-1,32		
Plattedijk 49	stedelijk					1013A_B	4,5			59,67	59,67	65	58,46		-1,21		
Zijlroede 2	stedelijk					1014A_A	1,5			57,84	57,84	63	57,21		-0,63		
Zijlroede 2	stedelijk					1014A_B	4,5			59,17	59,17	65	58,45		-0,72		
Zijlroede 4	stedelijk					1015A_A	1,5			51,35	51,35	57	50,29		-1,06		
Zijlroede 4	stedelijk					1015A_B	4,5			52,70	52,70	58	51,72		-0,98		
Zijlroede 6	stedelijk					1016A_A	1,5			48,73	48,73	54	47,64		-0,73		
Zijlroede 6	stedelijk					1016A_B	4,5			49,78	49,78	55	48,72		-1,06		
Zijlroede 8	stedelijk					1017A_A	1,5			48,49	48,49	54	47,26		-0,49		
Zijlroede 8	stedelijk					1017A_B	4,5			49,36	49,36	55	48,19		-1,17		
Zijlroede 10	stedelijk					1018A_A	1,5			48,24	48,24	54	47,14		-0,24		
Zijlroede 10	stedelijk					1018A_B	4,5			48,74	48,74	54	47,66		-0,74		
Zijlroede 12	stedelijk					1019A_A	1,5			47,15	48,00	53	46,05		0,00		
Zijlroede 12	stedelijk					1019A_B	4,5			48,33	48,33	54	47,20		-0,33		
Luitjen Mulderstraat 25	stedelijk					101A_A	1,5			42,07	48,00	53	40,74		0,00		
Luitjen Mulderstraat 25	stedelijk					101A_B	4,5			43,02	48,00	53	41,94		0,00		
Zijlroede 14	stedelijk					1020A_A	1,5			42,19	48,00	53	41,10		0,00		
Zijlroede 14	stedelijk					1020A_B	4,5			46,71	48,00	53	45,50		0,00		
Zijlroede 16	stedelijk					1021A_A	1,5			38,44	48,00	53	37,79		0,00		
Zijlroede 16	stedelijk					1021A_B	4,5			45,40	48,00	53	44,27		0,00		
Zijlroede 18	stedelijk					1022A_A	1,5			37,51	48,00	53	36,65		0,00		
Zijlroede 18	stedelijk					1022A_B	4,5			44,49	48,00	53	43,48		0,00		
Zijlroede 20	stedelijk					1023A_A	1,5			39,07	48,00	53	38,60		0,00		
Zijlroede 20	stedelijk					1023A_B	4,5			44,32	48,00	53	43,49		0,00		
Zijlroede 1	stedelijk					1024A_A	1,5			56,63	56,63	62	55,69		-0,94		
Zijlroede 1	stedelijk					1024A_B	4,5			58,13	58,13	64	57,19		-0,94		
Zijlroede 3	stedelijk					1025A_A	1,5			49,58	49,58	55	48,34		-1,24		
Zijlroede 3	stedelijk					1025A_B	4,5			51,88	51,88	57	50,71		-1,17		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zijlroede 5	stedelijk					1026A_A	1,5			46,15	48,00	53	44,79		0,00		
Zijlroede 5	stedelijk					1026A_B	4,5			48,64	48,64	54	47,42		-0,64		
Zijlroede 7	stedelijk					1027A_A	1,5			44,56	48,00	53	43,41		0,00		
Zijlroede 7	stedelijk					1027A_B	4,5			47,20	48,00	53	46,09		0,00		
Zijlroede 9	stedelijk					1028A_A	1,5			40,53	48,00	53	39,73		0,00		
Zijlroede 9	stedelijk					1028A_B	4,5			46,25	48,00	53	45,28		0,00		
Zijlroede 11	stedelijk					1029A_A	1,5			43,12	48,00	53	41,94		0,00		
Zijlroede 11	stedelijk					1029A_B	4,5			47,37	48,00	53	46,14		0,00		
Luitjen Mulderstraat 23	stedelijk					102A_A	1,5			41,68	48,00	53	40,21		0,00		
Luitjen Mulderstraat 23	stedelijk					102A_B	4,5			42,73	48,00	53	41,57		0,00		
Zijlroede 13	stedelijk					1030A_A	1,5			41,13	48,00	53	40,05		0,00		
Zijlroede 13	stedelijk					1030A_B	4,5			46,20	48,00	53	44,97		0,00		
Zijlroede 15	stedelijk					1031A_A	1,5			41,14	48,00	53	40,48		0,00		
Zijlroede 15	stedelijk					1031A_B	4,5			46,03	48,00	53	44,88		0,00		
Zijlroede 17	stedelijk					1032A_A	1,5			40,72	48,00	53	40,10		0,00		
Zijlroede 17	stedelijk					1032A_B	4,5			45,21	48,00	53	44,20		0,00		
Zijlroede 19	stedelijk					1033A_A	1,5			42,21	48,00	53	41,45		0,00		
Zijlroede 19	stedelijk					1033A_B	4,5			46,13	48,00	53	45,14		0,00		
Zijlroede 26	stedelijk					1034A_A	1,5			56,28	56,28	62	53,14		-1,14		
Zijlroede 26	stedelijk					1034A_B	4,5			57,98	57,98	63	56,87		-1,11		
Zijlroede 28	stedelijk					1035A_A	1,5			48,67	48,67	54	47,38		-0,67		
Zijlroede 28	stedelijk					1035A_B	4,5			50,97	50,97	56	49,83		-1,14		
Zijlroede 30	stedelijk					1036A_A	1,5			47,10	48,00	53	45,75		0,00		
Zijlroede 30	stedelijk					1036A_B	4,5			49,38	49,38	55	48,15		-1,23		
Zijlroede 32	stedelijk					1037A_A	1,5			46,75	48,00	53	45,46		0,00		
Zijlroede 32	stedelijk					1037A_B	4,5			49,25	49,25	55	48,09		-1,16		
Zijlroede 34	stedelijk					1038A_A	1,5			43,83	48,00	53	42,46		0,00		
Zijlroede 34	stedelijk					1038A_B	4,5			48,25	48,25	54	47,02		-0,25		
Zijlroede 36	stedelijk					1039A_A	1,5			40,26	48,00	53	39,28		0,00		
Zijlroede 36	stedelijk					1039A_B	4,5			46,89	48,00	53	45,68		0,00		
Luitjen Mulderstraat 21	stedelijk					103A_A	1,5			37,25	48,00	53	36,26		0,00		
Luitjen Mulderstraat 21	stedelijk					103A_B	4,5			40,49	48,00	53	39,59		0,00		
Zijlroede 38	stedelijk					1040A_A	1,5			40,55	48,00	53	39,61		0,00		
Zijlroede 38	stedelijk					1040A_B	4,5			46,95	48,00	53	45,82		0,00		
Zijlroede 21	stedelijk					1041A_A	1,5			56,44	56,44	62	53,25		-1,19		
Zijlroede 21	stedelijk					1041A_B	4,5			57,84	57,84	63	56,70		-1,14		
Zijlroede 23	stedelijk					1042A_A	1,5			56,25	56,25	62	53,08		-1,17		
Zijlroede 23	stedelijk					1042A_B	4,5			57,68	57,68	63	56,54		-1,14		
Zijlroede 25	stedelijk					1043A_A	1,5			56,49	56,49	62	53,35		-1,14		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zijlroede 25	stedelijk					1043A_B	4,5			57,92	57,92	63	56,82		-1,10		
Zijlroede 27	stedelijk					1044A_A	1,5			48,32	48,32	54	47,02		-0,32		
Zijlroede 27	stedelijk					1044A_B	4,5			51,77	51,77	57	50,53		-1,24		
Zijlroede 29	stedelijk					1045A_A	1,5			45,38	48,00	53	43,95		0,00		
Zijlroede 29	stedelijk					1045A_B	4,5			48,25	48,25	54	46,95		-0,25		
Zijlroede 31	stedelijk					1046A_A	1,5			43,48	48,00	53	42,31		0,00		
Zijlroede 31	stedelijk					1046A_B	4,5			47,47	48,00	53	46,24		0,00		
Zijlroede 33	stedelijk					1047A_A	1,5			47,07	48,00	53	45,78		0,00		
Zijlroede 33	stedelijk					1047A_B	4,5			51,43	51,43	57	50,11		-1,32		
Breezand 2	stedelijk					1048A_A	1,5			56,29	56,29	62	53,09		-1,20		
Breezand 2	stedelijk					1048A_B	4,5			57,77	57,77	63	56,62		-1,15		
Breezand 4	stedelijk					1049A_A	1,5			49,74	49,74	55	48,23		-1,51		
Breezand 4	stedelijk					1049A_B	4,5			52,10	52,10	58	50,79		-1,31		
Luitjen Mulderstraat 19	stedelijk					104A_A	1,5			37,23	48,00	53	35,98		0,00		
Luitjen Mulderstraat 19	stedelijk					104A_B	4,5			40,48	48,00	53	39,46		0,00		
Breezand 6	stedelijk					1050A_A	1,5			45,83	48,00	53	44,42		0,00		
Breezand 6	stedelijk					1050A_B	4,5			49,31	49,31	55	48,07		-1,24		
Breezand 8	stedelijk					1051A_A	1,5			44,15	48,00	53	42,65		0,00		
Breezand 8	stedelijk					1051A_B	4,5			47,40	48,00	53	46,06		0,00		
Zijlroede 22	stedelijk					1052A_A	1,5			38,87	48,00	53	38,19		0,00		
Zijlroede 22	stedelijk					1052A_B	4,5			43,56	48,00	53	42,76		0,00		
Zijlroede 24	stedelijk					1053A_A	1,5			41,14	48,00	53	40,66		0,00		
Zijlroede 24	stedelijk					1053A_B	4,5			44,59	48,00	53	43,71		0,00		
Vlaak 1	stedelijk					1054A_A	1,5			56,21	56,21	62	53,01		-1,20		
Vlaak 1	stedelijk					1054A_B	4,5			57,72	57,72	63	56,57		-1,15		
Vlaak 2	stedelijk					1055A_A	1,5			55,98	55,98	61	52,79		-1,19		
Vlaak 2	stedelijk					1055A_B	4,5			57,56	57,56	63	56,45		-1,11		
Vlaak 3	stedelijk					1056A_A	1,5			49,09	49,09	55	47,59		-1,09		
Vlaak 3	stedelijk					1056A_B	4,5			51,19	51,19	57	49,87		-1,32		
Vlaak 4	stedelijk					1057A_A	1,5			45,13	48,00	53	43,62		0,00		
Vlaak 4	stedelijk					1057A_B	4,5			47,77	48,00	53	46,41		0,00		
Vlaak 5	stedelijk					1058A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,72		0,00		
Vlaak 5	stedelijk					1058A_B	4,5			46,13	48,00	53	44,88		0,00		
Vlaak 6	stedelijk					1059A_A	1,5			44,01	48,00	53	42,71		0,00		
Vlaak 6	stedelijk					1059A_B	4,5			47,51	48,00	53	46,50		0,00		
Luitjen Mulderstraat 17	stedelijk					105A_A	1,5			36,28	48,00	53	35,43		0,00		
Luitjen Mulderstraat 17	stedelijk					105A_B	4,5			39,98	48,00	53	39,17		0,00		
Vlaak 7	stedelijk					1060A_A	1,5			44,96	48,00	53	43,70		0,00		
Vlaak 7	stedelijk					1060A_B	4,5			48,79	48,79	54	47,76		-0,79		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Vlaak 8	stedelijk					1061A_A	1,5			50,26	50,26	56	48,92		-1,34		
Vlaak 8	stedelijk					1061A_B	4,5			52,80	52,80	58	51,58		-1,22		
Vlaak 9	stedelijk					1062A_A	1,5			56,29	56,29	62	53,16		-1,13		
Vlaak 9	stedelijk					1062A_B	4,5			57,85	57,85	63	56,79		-1,06		
Vlaak 10	stedelijk					1063A_A	1,5			56,36	56,36	62	53,32		-1,04		
Vlaak 10	stedelijk					1063A_B	4,5			57,92	57,92	63	56,94		-0,98		
Vlaak 11	stedelijk					1064A_A	1,5			55,98	55,98	61	52,95		-1,03		
Vlaak 11	stedelijk					1064A_B	4,5			57,64	57,64	63	56,68		-0,96		
Vlaak 12	stedelijk					1065A_A	1,5			49,10	49,10	55	48,21		-0,89		
Vlaak 12	stedelijk					1065A_B	4,5			50,97	50,97	56	50,16		-0,81		
Vlaak 13	stedelijk					1066A_A	1,5			44,70	48,00	53	43,42		0,00		
Vlaak 13	stedelijk					1066A_B	4,5			46,82	48,00	53	45,67		0,00		
Vlaak 14	stedelijk					1067A_A	1,5			42,81	48,00	53	41,45		0,00		
Vlaak 14	stedelijk					1067A_B	4,5			45,51	48,00	53	44,35		0,00		
Vlaak 15	stedelijk					1068A_A	1,5			43,38	48,00	53	42,22		0,00		
Vlaak 15	stedelijk					1068A_B	4,5			46,33	48,00	53	45,43		0,00		
Vlaak 16	stedelijk					1069A_A	1,5			46,41	48,00	53	45,12		0,00		
Vlaak 16	stedelijk					1069A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,99		-1,02		
Wim Reinderslaan 3	stedelijk					106A_A	1,5			37,65	48,00	53	36,44		0,00		
Wim Reinderslaan 3	stedelijk					106A_B	4,5			41,36	48,00	53	40,50		0,00		
Vlaak 17	stedelijk					1070A_A	1,5			51,20	51,20	57	50,14		-1,06		
Vlaak 17	stedelijk					1070A_B	4,5			53,31	53,31	59	52,47		-0,84		
Vlaak 18	stedelijk					1071A_A	1,5			56,25	56,25	62	53,35		-0,90		
Vlaak 18	stedelijk					1071A_B	4,5			57,85	57,85	63	56,98		-0,87		
Trintel 2	stedelijk					1072A_A	1,5			53,06	53,06	59	53,26		-0,80		
Trintel 2	stedelijk					1072A_B	4,5			55,96	55,96	61	53,19		-0,77		
Trintel 4	stedelijk					1073A_A	1,5			47,62	48,00	53	46,66		0,00		
Trintel 4	stedelijk					1073A_B	4,5			49,89	49,89	55	49,17		-0,72		
Trintel 6	stedelijk					1074A_A	1,5			44,19	48,00	53	42,93		0,00		
Trintel 6	stedelijk					1074A_B	4,5			46,62	48,00	53	45,60		0,00		
Trintel 3	stedelijk					1075A_A	1,5			50,58	50,58	56	49,40		-1,18		
Trintel 3	stedelijk					1075A_B	4,5			52,50	52,50	58	51,48		-1,02		
Trintel 5	stedelijk					1076A_A	1,5			44,67	48,00	53	43,53		0,00		
Trintel 5	stedelijk					1076A_B	4,5			47,78	48,00	53	46,92		0,00		
Trintel 7	stedelijk					1077A_A	1,5			44,90	48,00	53	44,54		0,00		
Trintel 7	stedelijk					1077A_B	4,5			46,93	48,00	53	46,50		0,00		
Trintel 6A	stedelijk					1078A_A	1,5			41,78	48,00	53	40,81		0,00		
Trintel 6A	stedelijk					1078A_B	4,5			45,76	48,00	53	45,21		0,00		
Trintel 9	stedelijk					1079A_A	1,5			40,64	48,00	53	39,78		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Trintel 9	stedelijk					1079A_B	4,5			44,00	48,00	53	43,49		0,00		
Wim Reinderslaan 6	stedelijk					107A_A	1,5			34,20	48,00	53	33,54		0,00		
Wim Reinderslaan 6	stedelijk					107A_B	4,5			38,99	48,00	53	38,28		0,00		
Trintel 8	stedelijk					1080A_A	1,5			40,05	48,00	53	39,14		0,00		
Trintel 8	stedelijk					1080A_B	4,5			44,76	48,00	53	44,19		0,00		
Trintel 11	stedelijk					1081A_A	1,5			41,87	48,00	53	41,78		0,00		
Trintel 11	stedelijk					1081A_B	4,5			44,87	48,00	53	44,71		0,00		
Trintel 13	stedelijk					1082A_A	1,5			37,87	48,00	53	37,11		0,00		
Trintel 13	stedelijk					1082A_B	4,5			42,96	48,00	53	42,34		0,00		
Breezand 1	stedelijk					1083A_A	1,5			50,30	50,30	56	48,82		-1,48		
Breezand 1	stedelijk					1083A_B	4,5			53,47	53,47	59	52,18		-1,29		
Breezand 3	stedelijk					1084A_A	1,5			46,65	48,00	53	45,21		0,00		
Breezand 3	stedelijk					1084A_B	4,5			50,60	50,60	56	49,22		-1,38		
Breezand 5	stedelijk					1085A_A	1,5			44,87	48,00	53	43,47		0,00		
Breezand 5	stedelijk					1085A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,91		-1,02		
Breezand 5A	stedelijk					1086A_A	1,5			42,65	48,00	53	41,37		0,00		
Breezand 5A	stedelijk					1086A_B	4,5			47,39	48,00	53	46,42		0,00		
Breezand 7	stedelijk					1087A_A	1,5			43,79	48,00	53	42,87		0,00		
Breezand 7	stedelijk					1087A_B	4,5			47,17	48,00	53	45,94		0,00		
Breezand 9	stedelijk					1088A_A	1,5			41,75	48,00	53	40,56		0,00		
Breezand 9	stedelijk					1088A_B	4,5			44,25	48,00	53	43,07		0,00		
Richel 1	stedelijk					1089A_A	1,5			39,45	48,00	53	38,23		0,00		
Richel 1	stedelijk					1089A_B	4,5			45,90	48,00	53	44,93		0,00		
Wim Reinderslaan 8	stedelijk					108A_A	1,5			38,94	48,00	53	37,79		0,00		
Wim Reinderslaan 8	stedelijk					108A_B	4,5			41,30	48,00	53	40,35		0,00		
Richel 3	stedelijk					1090A_A	1,5			37,72	48,00	53	36,87		0,00		
Richel 3	stedelijk					1090A_B	4,5			45,28	48,00	53	44,46		0,00		
Richel 5	stedelijk					1091A_A	1,5			41,07	48,00	53	39,90		0,00		
Richel 5	stedelijk					1091A_B	4,5			46,62	48,00	53	45,70		0,00		
Richel 7	stedelijk					1092A_A	1,5			39,50	48,00	53	38,32		0,00		
Richel 7	stedelijk					1092A_B	4,5			45,36	48,00	53	44,53		0,00		
Richel 9	stedelijk					1093A_A	1,5			38,55	48,00	53	37,66		0,00		
Richel 9	stedelijk					1093A_B	4,5			45,11	48,00	53	44,39		0,00		
Richel 11	stedelijk					1094A_A	1,5			40,98	48,00	53	39,84		0,00		
Richel 11	stedelijk					1094A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,74		0,00		
Richel 14	stedelijk					1095A_A	1,5			40,78	48,00	53	40,55		0,00		
Richel 14	stedelijk					1095A_B	4,5			45,07	48,00	53	44,60		0,00		
Richel 12	stedelijk					1096A_A	1,5			42,57	48,00	53	41,75		0,00		
Richel 12	stedelijk					1096A_B	4,5			45,90	48,00	53	45,27		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Richel 10	stedelijk					1097A_A	1,5			39,94	48,00	53	39,40		0,00		
Richel 10	stedelijk					1097A_B	4,5			44,99	48,00	53	44,32		0,00		
Richel 6	stedelijk					1098A_A	1,5			42,14	48,00	53	41,48		0,00		
Richel 6	stedelijk					1098A_B	4,5			45,76	48,00	53	44,75		0,00		
Richel 4	stedelijk					1099A_A	1,5			42,92	48,00	53	42,08		0,00		
Richel 4	stedelijk					1099A_B	4,5			46,24	48,00	53	45,20		0,00		
Luitjen Mulderstraat 18	stedelijk					109A_A	1,5			39,88	48,00	53	38,53		0,00		
Luitjen Mulderstraat 18	stedelijk					109A_B	4,5			41,42	48,00	53	40,54		0,00		
Richel 2	stedelijk					1100A_A	1,5			41,75	48,00	53	41,06		0,00		
Richel 2	stedelijk					1100A_B	4,5			46,24	48,00	53	45,00		0,00		
Breezand 11	stedelijk					1101A_A	1,5			36,34	48,00	53	35,54		0,00		
Breezand 11	stedelijk					1101A_B	4,5			43,93	48,00	53	42,94		0,00		
Breezand 13	stedelijk					1102A_A	1,5			37,72	48,00	53	36,67		0,00		
Breezand 13	stedelijk					1102A_B	4,5			44,40	48,00	53	43,30		0,00		
Breezand 15	stedelijk					1103A_A	1,5			35,87	48,00	53	35,28		0,00		
Breezand 15	stedelijk					1103A_B	4,5			43,43	48,00	53	42,70		0,00		
Breezand 17	stedelijk					1104A_A	1,5			35,44	48,00	53	34,83		0,00		
Breezand 17	stedelijk					1104A_B	4,5			43,38	48,00	53	42,83		0,00		
Breezand 19	stedelijk					1105A_A	1,5			34,85	48,00	53	34,50		0,00		
Breezand 19	stedelijk					1105A_B	4,5			42,93	48,00	53	42,59		0,00		
Breezand 21	stedelijk					1106A_A	1,5			36,36	48,00	53	35,95		0,00		
Breezand 21	stedelijk					1106A_B	4,5			39,87	48,00	53	39,42		0,00		
Richel 8	stedelijk					1107A_A	1,5			35,29	48,00	53	34,78		0,00		
Richel 8	stedelijk					1107A_B	4,5			42,66	48,00	53	42,04		0,00		
Plattedijk 20	buitenstedelijk					1108A_A	1,5			51,79	51,79	57	52,33		0,54		
Plattedijk 20	buitenstedelijk					1108A_B	4,5			53,01	53,01	58	52,61		0,60		
Plattedijk 20A	buitenstedelijk					1109A_A	1,5			52,59	52,59	58	53,17		0,58		
Plattedijk 20A	buitenstedelijk					1109A_B	4,5			52,95	52,95	58	52,58		0,63		
Luitjen Mulderstraat 20	stedelijk					110A_A	1,5			40,22	48,00	53	38,84		0,00		
Luitjen Mulderstraat 20	stedelijk					110A_B	4,5			41,59	48,00	53	40,60		0,00		
Plattedijk 22	buitenstedelijk					1110A_A	1,5			53,09	53,09	59	52,79		0,70		
Plattedijk 22	buitenstedelijk					1110A_B	4,5			56,13	56,13	62	56,75		0,62		
Gemaalweg 8	buitenstedelijk					1111A_A	1,5			47,42	48,00	53	47,65		0,00		
Gemaalweg 8	buitenstedelijk					1111A_B	4,5			48,32	48,32	54	48,59		0,27		
Plattedijk 51	buitenstedelijk					1112A_A	1,5			49,21	49,21	55	49,65		0,44		
Plattedijk 51	buitenstedelijk					1112A_B	4,5			55,83	55,83	61	56,29		0,46		
Plattedijk 53	buitenstedelijk					1113A_A	1,5			50,93	50,93	56	51,35		0,42		
Plattedijk 53	buitenstedelijk					1113A_B	4,5			56,69	56,69	62	57,13		0,44		
Kadijk 9	buitenstedelijk					1114A_A	1,5			33,52	48,00	53	34,13		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Kadijk 9	buitenstedelijk					1114A_B	4,5			43,19	48,00	53	43,67		0,00		
Kadijk 14	buitenstedelijk					1115A_A	1,5			41,09	48,00	53	41,58		0,00		
Kadijk 14	buitenstedelijk					1115A_B	4,5			45,78	48,00	53	46,25		0,00		
Kadijk 12	buitenstedelijk					1116A_A	1,5			44,14	48,00	53	44,57		0,00		
Kadijk 12	buitenstedelijk					1116A_B	4,5			46,92	48,00	53	47,38		0,00		
Kadijk 7	buitenstedelijk					1117A_A	1,5			47,16	48,00	53	47,68		0,00		
Kadijk 7	buitenstedelijk					1117A_B	4,5			48,29	48,29	54	48,79		0,50		
Kadijk 5B	buitenstedelijk					1118A_A	1,5			49,03	49,03	55	49,57		0,54		
Kadijk 5B	buitenstedelijk					1118A_B	4,5			52,13	52,13	58	52,65		0,52		
Kadijk 3A	buitenstedelijk					1119A_A	1,5			52,87	52,87	58	53,40		0,53		
Kadijk 3A	buitenstedelijk					1119A_B	4,5			53,42	53,42	59	55,94		0,52		
Luitjen Mulderstraat 22	stedelijk					111A_A	1,5			40,37	48,00	53	38,86		0,00		
Luitjen Mulderstraat 22	stedelijk					111A_B	4,5			41,63	48,00	53	40,54		0,00		
Kadijk 3	buitenstedelijk					1120A_A	1,5			53,20	53,20	59	52,69		0,49		
Kadijk 3	buitenstedelijk					1120A_B	4,5			53,46	53,46	59	55,96		0,50		
Kadijk 5	buitenstedelijk					1121A_A	1,5			48,11	48,11	54	48,66		0,55		
Kadijk 5	buitenstedelijk					1121A_B	4,5			50,71	50,71	56	51,24		0,53		
Kadijk 5A	buitenstedelijk					1122A_A	1,5			48,14	48,14	54	48,66		0,52		
Kadijk 5A	buitenstedelijk					1122A_B	4,5			50,83	50,83	56	51,36		0,53		
Kadijk 8A	buitenstedelijk					1123A_A	1,5			49,84	49,84	55	50,38		0,54		
Kadijk 8A	buitenstedelijk					1123A_B	4,5			51,62	51,62	57	52,16		0,54		
Kadijk 8	buitenstedelijk					1124A_A	1,5			52,58	52,58	58	53,06		0,48		
Kadijk 8	buitenstedelijk					1124A_B	4,5			55,72	55,72	61	56,22		0,50		
Kadijk 6	buitenstedelijk					1125A_A	1,5			52,97	52,97	58	53,42		0,45		
Kadijk 6	buitenstedelijk					1125A_B	4,5			56,16	56,16	62	56,64		0,48		
Kadijk 4	buitenstedelijk					1126A_A	1,5			53,37	53,37	59	52,79		0,42		
Kadijk 4	buitenstedelijk					1126A_B	4,5			56,44	56,44	62	56,89		0,45		
Klaaskamp 1	buitenstedelijk					1127A_A	1,5			52,89	52,89	58	53,29		0,40		
Klaaskamp 1	buitenstedelijk					1127A_B	4,5			56,83	56,83	62	57,26		0,43		
Klaaskamp 1A	buitenstedelijk					1128A_A	1,5			46,53	48,00	53	46,97		0,00		
Klaaskamp 1A	buitenstedelijk					1128A_B	4,5			49,16	49,16	55	49,57		0,41		
Klaaskamp 1B	buitenstedelijk					1129A_A	1,5			44,44	48,00	53	44,87		0,00		
Klaaskamp 1B	buitenstedelijk					1129A_B	4,5			47,35	48,00	53	47,77		0,00		
Luitjen Mulderstraat 24	stedelijk					112A_A	1,5			40,27	48,00	53	38,83		0,00		
Luitjen Mulderstraat 24	stedelijk					112A_B	4,5			42,16	48,00	53	41,04		0,00		
Schardijk 2	buitenstedelijk					1130A_A	1,5			43,07	48,00	53	43,67		0,00		
Schardijk 2	buitenstedelijk					1130A_B	4,5			46,05	48,00	53	46,59		0,00		
Schardijk 8	buitenstedelijk					1131A_A	1,5			43,82	48,00	53	44,33		0,00		
Schardijk 8	buitenstedelijk					1131A_B	4,5			46,06	48,00	53	46,58		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
De Boonen 10	buitenstedelijk					1132A_A	1,5			44,20	48,00	53	44,62		0,00		
De Boonen 10	buitenstedelijk					1132A_B	4,5			47,83	48,00	53	48,28		0,28		
De Boonen 11	buitenstedelijk					1133A_A	1,5			42,41	48,00	53	42,74		0,00		
De Boonen 11	buitenstedelijk					1133A_B	4,5			45,10	48,00	53	45,45		0,00		
De Boonen 13	buitenstedelijk					1134A_A	1,5			42,55	48,00	53	42,87		0,00		
De Boonen 13	buitenstedelijk					1134A_B	4,5			45,97	48,00	53	46,40		0,00		
De Boonen 14	buitenstedelijk					1135A_A	1,5			42,83	48,00	53	43,19		0,00		
De Boonen 14	buitenstedelijk					1135A_B	4,5			45,81	48,00	53	46,20		0,00		
De Boonen 15	buitenstedelijk					1136A_A	1,5			43,39	48,00	53	43,75		0,00		
De Boonen 15	buitenstedelijk					1136A_B	4,5			45,87	48,00	53	46,26		0,00		
De Boonen 16	buitenstedelijk					1137A_A	1,5			44,15	48,00	53	44,41		0,00		
De Boonen 16	buitenstedelijk					1137A_B	4,5			46,17	48,00	53	46,48		0,00		
Plattedijk 63	buitenstedelijk					1138A_A	1,5			50,49	50,49	56	50,49		0,00		
Plattedijk 63	buitenstedelijk					1138A_B	4,5			51,76	51,76	57	51,73		-0,03		
Luitjen Mulderstraat 26	stedelijk					113A_A	1,5			41,15	48,00	53	39,74		0,00		
Luitjen Mulderstraat 26	stedelijk					113A_B	4,5			42,82	48,00	53	41,72		0,00		
Luitjen Mulderstraat 28	stedelijk					114A_A	1,5			41,13	48,00	53	39,70		0,00		
Luitjen Mulderstraat 28	stedelijk					114A_B	4,5			42,79	48,00	53	41,69		0,00		
Luitjen Mulderstraat 30	stedelijk					115A_A	1,5			41,74	48,00	53	40,30		0,00		
Luitjen Mulderstraat 30	stedelijk					115A_B	4,5			43,16	48,00	53	42,05		0,00		
Luitjen Mulderstraat 32	stedelijk					116A_A	1,5			42,31	48,00	53	40,81		0,00		
Luitjen Mulderstraat 32	stedelijk					116A_B	4,5			43,47	48,00	53	42,32		0,00		
Luitjen Mulderstraat 34	stedelijk					117A_A	1,5			42,54	48,00	53	40,98		0,00		
Luitjen Mulderstraat 34	stedelijk					117A_B	4,5			43,74	48,00	53	42,50		0,00		
Luitjen Mulderstraat 36	stedelijk					118A_A	1,5			42,92	48,00	53	41,49		0,00		
Luitjen Mulderstraat 36	stedelijk					118A_B	4,5			44,06	48,00	53	42,86		0,00		
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196A_A	1,5			52,90	52,90	58	53,30		-1,60		
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196A_B	4,5			56,67	56,67	62	53,28		-1,39		
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196A_C	7,5			57,35	57,00	62	55,89		-1,11		
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196B_A	1,5			55,73	55,73	61	52,68		-2,05		
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196B_B	4,5			57,42	57,00	62	55,74		-1,26		
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196B_C	7,5			57,54	57,00	62	55,98		-1,02		
Steile Bank 26	stedelijk		57,00	x		1197A_A	1,5			55,59	55,59	61	52,82		-1,77		
Steile Bank 26	stedelijk		57,00	x		1197A_B	4,5			57,35	57,00	62	55,91		-1,09		
Steile Bank 26	stedelijk		57,00	x		1197A_C	7,5			57,14	57,00	62	55,82		-1,18		
Steile Bank 24	stedelijk		57,00	x		1198A_A	1,5			52,53	52,53	58	52,23		-1,30		
Steile Bank 24	stedelijk		57,00	x		1198A_B	4,5			53,47	53,47	59	53,32		-1,15		
Steile Bank 24	stedelijk		57,00	x		1198A_C	7,5			55,69	55,69	61	52,60		-1,09		
Steile Bank 22	stedelijk		57,00	x		1199A_A	1,5			52,76	52,76	58	52,31		-1,45		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Steile Bank 22	stedelijk		57,00	x		1199A_B	4,5			55,87	55,87	61	52,57		-1,30		
Steile Bank 22	stedelijk		57,00	x		1199A_C	7,5			55,85	55,85	61	52,65		-1,20		
Luitjen Mulderstraat 38	stedelijk					119A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,72		0,00		
Luitjen Mulderstraat 38	stedelijk					119A_B	4,5			44,46	48,00	53	43,21		0,00		
Steile Bank 20	stedelijk		57,00	x		1200A_A	1,5			53,09	53,09	59	51,67		-1,42		
Steile Bank 20	stedelijk		57,00	x		1200A_B	4,5			53,11	53,11	59	52,86		-1,25		
Steile Bank 20	stedelijk		57,00	x		1200A_C	7,5			55,57	55,57	61	53,33		-1,24		
Steile Bank 18	stedelijk		57,00	x		1201A_A	1,5			53,20	53,20	59	51,73		-1,47		
Steile Bank 18	stedelijk		57,00	x		1201A_B	4,5			53,35	53,35	59	53,03		-1,32		
Steile Bank 18	stedelijk		57,00	x		1201A_C	7,5			55,67	55,67	61	53,43		-1,24		
Steile Bank 16	stedelijk		57,00	x		1202A_A	1,5			53,02	53,02	59	51,62		-1,40		
Steile Bank 16	stedelijk		57,00	x		1202A_B	4,5			53,17	53,17	59	52,92		-1,25		
Steile Bank 16	stedelijk		57,00	x		1202A_C	7,5			55,76	55,76	61	52,51		-1,25		
Steile Bank 14	stedelijk		57,00	x		1203A_A	1,5			53,05	53,05	59	51,65		-1,40		
Steile Bank 14	stedelijk		57,00	x		1203A_B	4,5			53,24	53,24	59	52,99		-1,25		
Steile Bank 14	stedelijk		57,00	x		1203A_C	7,5			55,77	55,77	61	52,53		-1,24		
Steile Bank 12	stedelijk		57,00	x		1204A_A	1,5			52,82	52,82	58	51,52		-1,30		
Steile Bank 12	stedelijk		57,00	x		1204A_B	4,5			53,02	53,02	59	52,89		-1,13		
Steile Bank 12	stedelijk		57,00	x		1204A_C	7,5			55,55	55,55	61	53,41		-1,14		
Steile Bank 10	stedelijk		57,00	x		1205A_A	1,5			52,61	52,61	58	51,29		-1,32		
Steile Bank 10	stedelijk		57,00	x		1205A_B	4,5			52,80	52,80	58	52,63		-1,17		
Steile Bank 10	stedelijk		57,00	x		1205A_C	7,5			53,49	53,49	59	53,33		-1,16		
Steile Bank 8	stedelijk		57,00	x		1206A_A	1,5			52,62	52,62	58	51,33		-1,29		
Steile Bank 8	stedelijk		57,00	x		1206A_B	4,5			52,83	52,83	58	52,69		-1,14		
Steile Bank 8	stedelijk		57,00	x		1206A_C	7,5			55,51	55,51	61	53,34		-1,17		
Steile Bank 6	stedelijk		57,00	x		1207A_A	1,5			52,55	52,55	58	51,25		-1,30		
Steile Bank 6	stedelijk		57,00	x		1207A_B	4,5			52,67	52,67	58	52,51		-1,16		
Steile Bank 6	stedelijk		57,00	x		1207A_C	7,5			55,52	55,52	61	53,36		-1,16		
Steile Bank 4	stedelijk		57,00	x		1208A_A	1,5			52,61	52,61	58	51,36		-1,25		
Steile Bank 4	stedelijk		57,00	x		1208A_B	4,5			52,74	52,74	58	52,65		-1,09		
Steile Bank 4	stedelijk		57,00	x		1208A_C	7,5			55,63	55,63	61	53,48		-1,15		
Steile Bank 2	stedelijk		57,00	x		1209A_A	1,5			52,56	52,56	58	51,23		-1,33		
Steile Bank 2	stedelijk		57,00	x		1209A_B	4,5			52,62	52,62	58	53,43		-1,19		
Steile Bank 2	stedelijk		57,00	x		1209A_C	7,5			55,79	55,79	61	52,65		-1,14		
Luitjen Mulderstraat 40	stedelijk					120A_A	1,5			43,68	48,00	53	42,23		0,00		
Luitjen Mulderstraat 40	stedelijk					120A_B	4,5			45,02	48,00	53	43,83		0,00		
Urkerstraat 47	stedelijk		57,00	x		1210A_A	1,5			53,38	53,38	59	53,42		-0,96		
Urkerstraat 47	stedelijk		57,00	x		1210A_B	4,5			55,94	55,94	61	53,04		-0,90		
Urkerstraat 47	stedelijk		57,00	x		1210A_C	7,5			56,09	56,09	62	53,16		-0,93		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Urkerstraat 49	stedelijk		57,00	x		1211A_A	1,5			53,26	53,26	59	53,34		-0,92		
Urkerstraat 49	stedelijk		57,00	x		1211A_B	4,5			55,81	55,81	61	52,95		-0,86		
Urkerstraat 49	stedelijk		57,00	x		1211A_C	7,5			56,02	56,02	62	53,09		-0,93		
Urkerstraat 51	stedelijk		57,00	x		1212A_A	1,5			53,32	53,32	59	53,35		-0,97		
Urkerstraat 51	stedelijk		57,00	x		1212A_B	4,5			55,85	55,85	61	52,95		-0,90		
Urkerstraat 51	stedelijk		57,00	x		1212A_C	7,5			56,00	56,00	61	53,06		-0,94		
Urkerstraat 53	stedelijk		57,00	x		1213A_A	1,5			53,25	53,25	59	53,33		-0,92		
Urkerstraat 53	stedelijk		57,00	x		1213A_B	4,5			55,77	55,77	61	52,92		-0,85		
Urkerstraat 53	stedelijk		57,00	x		1213A_C	7,5			56,11	56,11	62	53,18		-0,93		
Urkerstraat 55	stedelijk		57,00	x		1214A_A	1,5			53,41	53,41	59	53,44		-0,97		
Urkerstraat 55	stedelijk		57,00	x		1214A_B	4,5			55,93	55,93	61	53,03		-0,90		
Urkerstraat 55	stedelijk		57,00	x		1214A_C	7,5			56,08	56,08	62	53,13		-0,95		
Urkerstraat 57	stedelijk		57,00	x		1215A_A	1,5			53,32	53,32	59	53,37		-0,95		
Urkerstraat 57	stedelijk		57,00	x		1215A_B	4,5			55,84	55,84	61	52,97		-0,87		
Urkerstraat 57	stedelijk		57,00	x		1215A_C	7,5			56,08	56,08	62	53,14		-0,94		
Urkerstraat 59	stedelijk		57,00	x		1216A_A	1,5			53,35	53,35	59	53,42		-0,93		
Urkerstraat 59	stedelijk		57,00	x		1216A_B	4,5			55,89	55,89	61	53,02		-0,87		
Urkerstraat 59	stedelijk		57,00	x		1216A_C	7,5			56,10	56,10	62	53,17		-0,93		
Urkerstraat 61	stedelijk		57,00	x		1217A_A	1,5			53,23	53,23	59	53,27		-0,96		
Urkerstraat 61	stedelijk		57,00	x		1217A_B	4,5			55,74	55,74	61	52,86		-0,88		
Urkerstraat 61	stedelijk		57,00	x		1217A_C	7,5			56,06	56,06	62	53,11		-0,95		
Urkerstraat 63	stedelijk		57,00	x		1218A_A	1,5			52,51	52,51	58	52,56		-0,95		
Urkerstraat 63	stedelijk		57,00	x		1218A_B	4,5			56,01	56,01	62	53,12		-0,89		
Urkerstraat 63	stedelijk		57,00	x		1218A_C	7,5			56,56	56,56	62	55,62		-0,94		
Urkerstraat 65	stedelijk		57,00	x		1219A_A	1,5			52,67	52,67	58	52,64		-1,03		
Urkerstraat 65	stedelijk		57,00	x		1219A_B	4,5			56,22	56,22	62	53,28		-0,94		
Urkerstraat 65	stedelijk		57,00	x		1219A_C	7,5			56,46	56,46	62	55,52		-0,94		
Luitjen Mulderstraat 42	stedelijk					121A_A	1,5			44,53	48,00	53	42,88		0,00		
Luitjen Mulderstraat 42	stedelijk					121A_B	4,5			45,89	48,00	53	44,47		0,00		
Urkerstraat 67	stedelijk		57,00	x		1220A_A	1,5			53,46	53,46	59	52,50		-0,96		
Urkerstraat 67	stedelijk		57,00	x		1220A_B	4,5			56,03	56,03	62	53,13		-0,90		
Urkerstraat 67	stedelijk		57,00	x		1220A_C	7,5			56,54	56,54	62	55,60		-0,94		
Urkerstraat 69	stedelijk		57,00	x		1221A_A	1,5			52,61	52,61	58	52,60		-1,01		
Urkerstraat 69	stedelijk		57,00	x		1221A_B	4,5			56,22	56,22	62	53,30		-0,92		
Urkerstraat 69	stedelijk		57,00	x		1221A_C	7,5			56,50	56,50	62	55,56		-0,94		
Urkerstraat 71	stedelijk		57,00	x		1222A_A	1,5			53,05	53,05	59	53,09		-0,96		
Urkerstraat 71	stedelijk		57,00	x		1222A_B	4,5			55,81	55,81	61	52,92		-0,89		
Urkerstraat 71	stedelijk		57,00	x		1222A_C	7,5			56,46	56,46	62	53,48		-0,98		
Urkerstraat 73	stedelijk		57,00	x		1223A_A	1,5			53,34	53,34	59	53,31		-1,03		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Urkerstraat 73	stedelijk		57,00	x		1223A_B	4,5			56,15	56,15	62	53,21		-0,94		
Urkerstraat 73	stedelijk		57,00	x		1223A_C	7,5			56,52	56,52	62	55,54		-0,98		
Urkerstraat 45	stedelijk					1224A_A	1,5			53,11	53,11	59	53,11		-1,00		
Urkerstraat 45	stedelijk					1224A_B	4,5			55,70	55,70	61	52,80		-0,90		
Urkerstraat 45	stedelijk					1224A_C	7,5			56,23	56,23	62	53,31		-0,92		
Luitjen Mulderstraat 44	stedelijk					122A_A	1,5			44,06	48,00	53	42,54		0,00		
Luitjen Mulderstraat 44	stedelijk					122A_B	4,5			45,76	48,00	53	44,41		0,00		
Luitjen Mulderstraat 46	stedelijk					123A_A	1,5			44,81	48,00	53	43,17		0,00		
Luitjen Mulderstraat 46	stedelijk					123A_B	4,5			46,50	48,00	53	45,04		0,00		
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124A_A	1,5			46,01	48,00	53	44,36		0,00		
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124A_B	4,5			47,55	48,00	53	46,00		0,00		
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124B_A	1,5			47,46	48,00	53	45,89		0,00		
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124B_B	4,5			49,60	49,60	55	48,16		-1,44		
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					125B_A	1,5			39,74	48,00	53	38,68		0,00		
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					125B_B	4,5			46,79	48,00	53	45,54		0,00		
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					126A_A	1,5			39,10	48,00	53	38,02		0,00		
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					126A_B	4,5			45,09	48,00	53	44,00		0,00		
Gerben Boorsmastraat 47	stedelijk					127A_A	1,5			38,79	48,00	53	37,69		0,00		
Gerben Boorsmastraat 47	stedelijk					127A_B	4,5			43,82	48,00	53	42,66		0,00		
Gerben Boorsmastraat 45	stedelijk					128A_A	1,5			39,08	48,00	53	37,97		0,00		
Gerben Boorsmastraat 45	stedelijk					128A_B	4,5			42,86	48,00	53	41,76		0,00		
Gerben Boorsmastraat 43	stedelijk					129A_A	1,5			39,01	48,00	53	37,85		0,00		
Gerben Boorsmastraat 43	stedelijk					129A_B	4,5			42,62	48,00	53	41,46		0,00		
Gerben Boorsmastraat 41	stedelijk					130A_A	1,5			39,87	48,00	53	38,90		0,00		
Gerben Boorsmastraat 41	stedelijk					130A_B	4,5			42,87	48,00	53	41,99		0,00		
Gerben Boorsmastraat 39	stedelijk					131A_A	1,5			41,69	48,00	53	40,98		0,00		
Gerben Boorsmastraat 39	stedelijk					131A_B	4,5			44,23	48,00	53	43,28		0,00		
Gerben Boorsmastraat 37	stedelijk					132A_A	1,5			41,66	48,00	53	41,08		0,00		
Gerben Boorsmastraat 37	stedelijk					132A_B	4,5			43,87	48,00	53	43,18		0,00		
Gerben Boorsmastraat 35	stedelijk					133A_A	1,5			41,49	48,00	53	41,23		0,00		
Gerben Boorsmastraat 35	stedelijk					133A_B	4,5			44,02	48,00	53	43,44		0,00		
Gerben Boorsmastraat 33	stedelijk					134A_A	1,5			39,10	48,00	53	38,57		0,00		
Gerben Boorsmastraat 33	stedelijk					134A_B	4,5			42,19	48,00	53	41,55		0,00		
Gerben Boorsmastraat 31	stedelijk					135A_A	1,5			36,90	48,00	53	36,07		0,00		
Gerben Boorsmastraat 31	stedelijk					135A_B	4,5			39,70	48,00	53	38,77		0,00		
Gerben Boorsmastraat 29	stedelijk					136A_A	1,5			36,89	48,00	53	35,20		0,00		
Gerben Boorsmastraat 29	stedelijk					136A_B	4,5			40,17	48,00	53	38,73		0,00		
Gerben Boorsmastraat 27	stedelijk					137A_A	1,5			34,96	48,00	53	34,36		0,00		
Gerben Boorsmastraat 27	stedelijk					137A_B	4,5			38,70	48,00	53	38,03		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Gerben Boorsmastraat 25	stedelijk					138A_A	1,5			34,59	48,00	53	34,11		0,00		
Gerben Boorsmastraat 25	stedelijk					138A_B	4,5			38,32	48,00	53	37,76		0,00		
Gerben Boorsmastraat 23	stedelijk					139A_A	1,5			35,57	48,00	53	34,87		0,00		
Gerben Boorsmastraat 23	stedelijk					139A_B	4,5			38,64	48,00	53	37,98		0,00		
Gerben Boorsmastraat 21	stedelijk					140A_A	1,5			36,58	48,00	53	35,75		0,00		
Gerben Boorsmastraat 21	stedelijk					140A_B	4,5			40,38	48,00	53	39,52		0,00		
Gerben Boorsmastraat 19	stedelijk					141A_A	1,5			34,87	48,00	53	33,91		0,00		
Gerben Boorsmastraat 19	stedelijk					141A_B	4,5			37,79	48,00	53	36,86		0,00		
Gerben Boorsmastraat 17	stedelijk					142A_A	1,5			34,33	48,00	53	33,96		0,00		
Gerben Boorsmastraat 17	stedelijk					142A_B	4,5			37,27	48,00	53	36,69		0,00		
Gerben Boorsmastraat 15	stedelijk					143A_A	1,5			34,45	48,00	53	33,85		0,00		
Gerben Boorsmastraat 15	stedelijk					143A_B	4,5			37,16	48,00	53	36,54		0,00		
Gerben Boorsmastraat 70	stedelijk					144A_A	1,5			40,05	48,00	53	38,89		0,00		
Gerben Boorsmastraat 70	stedelijk					144A_B	4,5			43,31	48,00	53	42,16		0,00		
Gerben Boorsmastraat 68	stedelijk					145A_A	1,5			39,00	48,00	53	37,81		0,00		
Gerben Boorsmastraat 68	stedelijk					145A_B	4,5			42,65	48,00	53	41,41		0,00		
Gerben Boorsmastraat 66	stedelijk					146A_A	1,5			38,38	48,00	53	37,19		0,00		
Gerben Boorsmastraat 66	stedelijk					146A_B	4,5			42,06	48,00	53	40,90		0,00		
Gerben Boorsmastraat 64	stedelijk					147A_A	1,5			38,44	48,00	53	37,52		0,00		
Gerben Boorsmastraat 64	stedelijk					147A_B	4,5			42,26	48,00	53	41,29		0,00		
Gerben Boorsmastraat 62	stedelijk					148A_A	1,5			39,13	48,00	53	38,38		0,00		
Gerben Boorsmastraat 62	stedelijk					148A_B	4,5			41,25	48,00	53	40,67		0,00		
Gerben Boorsmastraat 60	stedelijk					149A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,52		0,00		
Gerben Boorsmastraat 60	stedelijk					149A_B	4,5			40,98	48,00	53	40,31		0,00		
Gerben Boorsmastraat 58	stedelijk					150A_A	1,5			38,35	48,00	53	37,48		0,00		
Gerben Boorsmastraat 58	stedelijk					150A_B	4,5			40,87	48,00	53	40,02		0,00		
Gerben Boorsmastraat 56	stedelijk					151A_A	1,5			35,87	48,00	53	35,23		0,00		
Gerben Boorsmastraat 56	stedelijk					151A_B	4,5			39,99	48,00	53	39,35		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,59		0,00		
Polderdijk 35	stedelijk					153A_A	1,5			37,46	48,00	53	36,87		0,00		
Polderdijk 35	stedelijk					153A_B	4,5			41,53	48,00	53	40,93		0,00		
Polderdijk 36	stedelijk					154A_A	1,5			37,16	48,00	53	36,62		0,00		
Polderdijk 36	stedelijk					154A_B	4,5			41,07	48,00	53	40,53		0,00		
Polderdijk 37	stedelijk					155A_A	1,5			36,59	48,00	53	35,84		0,00		
Polderdijk 37	stedelijk					155A_B	4,5			41,93	48,00	53	41,23		0,00		
Wim Reindershof 2	stedelijk					156A_A	1,5			39,23	48,00	53	38,82		0,00		
Wim Reindershof 2	stedelijk					156A_B	4,5			43,60	48,00	53	42,87		0,00		
Wim Reindershof 4	stedelijk					157A_A	1,5			36,38	48,00	53	35,82		0,00		
Wim Reindershof 4	stedelijk					157A_B	4,5			42,25	48,00	53	41,21		0,00		
Wim Reindershof 1	stedelijk					158A_A	1,5			35,84	48,00	53	35,10		0,00		
Wim Reindershof 1	stedelijk					158A_B	4,5			42,59	48,00	53	41,52		0,00		
Wim Reindershof 3	stedelijk					159A_A	1,5			33,36	48,00	53	32,90		0,00		
Wim Reindershof 3	stedelijk					159A_B	4,5			42,03	48,00	53	41,34		0,00		
Riensingel 1	stedelijk					160A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,89		0,00		
Riensingel 1	stedelijk					160A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,89		0,00		
Riensingel 1	stedelijk					160A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,89		0,00		
Riensingel 1	stedelijk					160A_B	4,5			40,81	48,00	53	40,08		0,00		
Riensingel 1	stedelijk					160A_B	4,5			40,81	48,00	53	40,08		0,00		
Riensingel 1	stedelijk					160A_B	4,5			40,81	48,00	53	40,08		0,00		
Riensingel 2	stedelijk					161A_A	1,5			46,02	48,00	53	44,93		0,00		
Riensingel 2	stedelijk					161A_B	4,5			47,61	48,00	53	46,62		0,00		
Riensingel 2	stedelijk					161B_A	1,5			52,79	52,79	58	52,03		-0,76		
Riensingel 2	stedelijk					161B_B	4,5			52,57	52,57	58	52,92		-0,65		
Riensingel 9	stedelijk					162A_B	4,5			60,11	60,11	66	59,08		-1,03		
Zeedijk 12	stedelijk					163A_A	1,5			43,35	48,00	53	42,49		0,00		
Zeedijk 12	stedelijk					163A_B	4,5			45,99	48,00	53	45,08		0,00		
Zeedijk 13	stedelijk					164A_A	1,5			43,88	48,00	53	43,25		0,00		
Zeedijk 13	stedelijk					164A_B	4,5			46,69	48,00	53	45,94		0,00		
Zeedijk 21	stedelijk					165A_A	1,5			52,56	52,56	58	51,84		-0,72		
Zeedijk 21	stedelijk					165A_B	4,5			52,98	52,98	58	53,46		-0,52		
Zeedijk 22	stedelijk					166A_A	1,5			52,89	52,89	58	52,36		-0,53		
Zeedijk 22	stedelijk					166A_B	4,5			53,48	53,48	59	53,16		-0,32		
Zeedijk 23	stedelijk					167A_A	1,5			53,19	53,19	59	52,97		-0,22		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zeedijk 23	stedelijk					167A_B	4,5			55,58	55,58	61	53,35		-0,23		
Zeedijk 24	stedelijk					168A_A	1,5			53,02	53,02	59	53,39		0,37		
Zeedijk 24	stedelijk					168A_B	4,5			56,09	56,09	62	56,29		0,20		
Pasveer 1	stedelijk					169A_A	1,5			53,10	53,10	59	53,04		-2,06		
Pasveer 1	stedelijk					169A_B	4,5			56,97	56,97	62	53,01		-1,96		
Pasveer 1	stedelijk					169A_C	7,5			57,26	57,26	63	53,40		-1,86		
Pasveer 2	buitenstedelijk					170A_A	1,5			52,80	52,80	58	52,64		0,84		
Pasveer 2	buitenstedelijk					170A_B	4,5			52,59	52,59	58	52,51		0,92		
Pasveer 4	buitenstedelijk					171A_A	1,5			50,94	50,94	56	51,76		0,82		
Pasveer 4	buitenstedelijk					171A_B	4,5			52,13	52,13	58	53,02		0,89		
Pasveer 5	buitenstedelijk					172A_A	1,5			45,98	48,00	53	46,51		0,00		
Pasveer 5	buitenstedelijk					172A_B	4,5			47,56	48,00	53	48,22		0,22		
Albert Koopmanstraat 3	stedelijk					173A_A	1,5			61,70	61,70	67	59,34		-2,36		
Albert Koopmanstraat 3A	stedelijk					174A_A	1,5			62,23	62,23	68	59,85		-2,38		
Straatweg 21	stedelijk					175A_A	1,5			47,26	48,00	53	45,98		0,00		
Straatweg 21	stedelijk					175A_B	4,5			50,70	50,70	56	49,23		-1,47		
Straatweg 21	stedelijk					175B_A	1,5			47,04	48,00	53	45,86		0,00		
Straatweg 21	stedelijk					175B_B	4,5			49,00	49,00	54	47,86		-1,00		
Straatweg 23	stedelijk					176A_A	1,5			45,26	48,00	53	44,14		0,00		
Straatweg 23	stedelijk					176A_B	4,5			48,73	48,73	54	47,41		-0,73		
Straatweg 25	stedelijk					177A_A	1,5			44,80	48,00	53	43,67		0,00		
Straatweg 25	stedelijk					177A_B	4,5			47,90	48,00	53	46,55		0,00		
Straatweg 27	stedelijk					178A_A	1,5			44,42	48,00	53	43,28		0,00		
Straatweg 27	stedelijk					178A_B	4,5			47,38	48,00	53	46,09		0,00		
Straatweg 29	stedelijk					179A_A	1,5			44,02	48,00	53	42,86		0,00		
Straatweg 29	stedelijk					179A_B	4,5			46,84	48,00	53	45,65		0,00		
Straatweg 31	stedelijk					180A_A	1,5			44,01	48,00	53	42,84		0,00		
Straatweg 31	stedelijk					180A_B	4,5			46,15	48,00	53	45,00		0,00		
Grote Beer 35	stedelijk					181A_A	1,5			53,28	53,28	59	53,07		-2,21		
Grote Beer 35	stedelijk					181A_B	4,5			56,95	56,95	62	53,49		-1,46		
Grote Beer 43	stedelijk					182A_A	1,5			53,31	53,31	59	52,58		-1,73		
Grote Beer 43	stedelijk					182A_B	4,5			56,21	56,21	62	53,00		-1,21		
Grote Beer 41	stedelijk					183A_A	1,5			53,42	53,42	59	52,61		-1,81		
Grote Beer 41	stedelijk					183A_B	4,5			56,34	56,34	62	53,08		-1,26		
Grote Beer 39	stedelijk					184A_A	1,5			52,69	52,69	58	51,65		-2,04		
Grote Beer 39	stedelijk					184A_B	4,5			55,63	55,63	61	53,24		-1,39		
Grote Beer 37A	stedelijk					185A_A	1,5			52,31	52,31	58	50,22		-2,09		
Grote Beer 37A	stedelijk					185A_B	4,5			53,50	53,50	59	52,92		-1,58		
Grote Beer 37B	stedelijk					186A_A	1,5			46,04	48,00	53	44,56		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Grote Beer 37B	stedelijk					186A_B	4,5			49,08	49,08	55	47,99		-1,08		
Grote Beer 37C	stedelijk					187A_A	1,5			45,27	48,00	53	43,68		0,00		
Grote Beer 37C	stedelijk					187A_B	4,5			48,97	48,97	54	47,79		-0,97		
Grote Beer 37D	stedelijk					188A_A	1,5			45,26	48,00	53	43,59		0,00		
Grote Beer 37D	stedelijk					188A_B	4,5			48,71	48,71	54	47,30		-0,71		
Grote Beer 37E	stedelijk					189A_A	1,5			45,50	48,00	53	43,69		0,00		
Grote Beer 37E	stedelijk					189A_B	4,5			48,73	48,73	54	47,25		-0,73		
Grote Beer 37F	stedelijk					190A_A	1,5			44,98	48,00	53	43,45		0,00		
Grote Beer 37F	stedelijk					190A_B	4,5			48,78	48,78	54	47,39		-0,78		
Grote Beer 33	stedelijk					191A_A	1,5			47,66	48,00	53	45,73		0,00		
Grote Beer 33	stedelijk					191A_B	4,5			52,62	52,62	58	50,81		-1,81		
Grote Beer 31	stedelijk					192A_A	1,5			47,31	48,00	53	45,55		0,00		
Grote Beer 31	stedelijk					192A_B	4,5			52,61	52,61	58	50,80		-1,81		
Grote Beer 29	stedelijk					193A_A	1,5			46,73	48,00	53	45,14		0,00		
Grote Beer 29	stedelijk					193A_B	4,5			51,88	51,88	57	50,13		-1,75		
Grote Beer 27	stedelijk					194A_A	1,5			47,08	48,00	53	45,49		0,00		
Grote Beer 27	stedelijk					194A_B	4,5			51,93	51,93	57	50,25		-1,68		
Grote Beer 45	stedelijk					195A_A	1,5			45,74	48,00	53	44,57		0,00		
Grote Beer 45	stedelijk					195A_B	4,5			49,41	49,41	55	48,17		-1,24		
Grote Beer 45	stedelijk					195A_C	7,5			52,28	52,28	58	50,96		-1,32		
Grote Beer 47	stedelijk					196A_A	1,5			46,50	48,00	53	45,33		0,00		
Grote Beer 47	stedelijk					196A_B	4,5			49,61	49,61	55	48,40		-1,21		
Grote Beer 47	stedelijk					196A_C	7,5			51,98	51,98	57	50,70		-1,28		
Grote Beer 49	stedelijk					197A_A	1,5			45,97	48,00	53	44,68		0,00		
Grote Beer 49	stedelijk					197A_B	4,5			49,52	49,52	55	48,18		-1,34		
Grote Beer 49	stedelijk					197A_C	7,5			51,78	51,78	57	50,47		-1,31		
Grote Beer 51	stedelijk					198A_A	1,5			44,94	48,00	53	43,52		0,00		
Grote Beer 51	stedelijk					198A_B	4,5			49,45	49,45	55	47,97		-1,45		
Grote Beer 51	stedelijk					198A_C	7,5			51,57	51,57	57	50,21		-1,36		
Grote Beer 53	stedelijk					199A_A	1,5			47,17	48,00	53	45,78		0,00		
Grote Beer 53	stedelijk					199A_B	4,5			50,85	50,85	56	49,62		-1,23		
Grote Beer 53	stedelijk					199A_C	7,5			52,59	52,59	58	52,36		-1,23		
Grote Beer 55	stedelijk					200A_A	1,5			51,16	51,16	57	49,66		-1,50		
Grote Beer 55	stedelijk					200A_B	4,5			52,59	52,59	58	52,40		-1,19		
Grote Beer 55	stedelijk					200A_C	7,5			53,41	53,41	59	53,22		-1,19		
Grote Beer 57	stedelijk					201A_A	1,5			52,03	52,03	58	50,51		-1,52		
Grote Beer 57	stedelijk					201A_B	4,5			53,36	53,36	59	53,18		-1,18		
Grote Beer 57	stedelijk					201A_C	7,5			52,52	52,52	58	53,35		-1,17		
Grote Beer 59	stedelijk					202A_A	1,5			52,11	52,11	58	50,55		-1,56		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Grote Beer 59	stedelijk					202A_B	4,5			53,41	53,41	59	53,22		-1,19		
Grote Beer 59	stedelijk					202A_C	7,5			52,81	52,81	58	52,63		-1,18		
Grote Beer 61	stedelijk					203A_A	1,5			52,51	52,51	58	50,96		-1,55		
Grote Beer 61	stedelijk					203A_B	4,5			53,06	53,06	59	52,88		-1,18		
Grote Beer 61	stedelijk					203A_C	7,5			55,98	55,98	61	52,75		-1,23		
Grote Beer 63	stedelijk					204A_A	1,5			52,57	52,57	58	52,04		-1,53		
Grote Beer 63	stedelijk					204A_B	4,5			53,45	53,45	59	53,35		-1,10		
Grote Beer 63	stedelijk					204A_C	7,5			56,13	56,13	62	52,92		-1,21		
Grote Beer 65	stedelijk					205A_A	1,5			52,74	52,74	58	52,25		-1,49		
Grote Beer 65	stedelijk					205A_B	4,5			55,69	55,69	61	52,54		-1,15		
Grote Beer 65	stedelijk					205A_C	7,5			56,26	56,26	62	53,08		-1,18		
Grote Beer 67	stedelijk					206A_A	1,5			52,61	52,61	58	52,08		-1,53		
Grote Beer 67	stedelijk					206A_B	4,5			53,31	53,31	59	53,28		-1,03		
Grote Beer 67	stedelijk					206A_C	7,5			56,26	56,26	62	53,09		-1,17		
Grote Beer 69	stedelijk					207A_A	1,5			52,53	52,53	58	51,99		-1,54		
Grote Beer 69	stedelijk					207A_B	4,5			55,58	55,58	61	53,37		-1,21		
Grote Beer 69	stedelijk					207A_C	7,5			56,34	56,34	62	53,19		-1,15		
Grote Beer 71	stedelijk					208A_A	1,5			52,66	52,66	58	52,12		-1,54		
Grote Beer 71	stedelijk					208A_B	4,5			55,77	55,77	61	52,52		-1,25		
Grote Beer 71	stedelijk					208A_C	7,5			56,34	56,34	62	53,18		-1,16		
Grote Beer 73	stedelijk					209A_A	1,5			52,79	52,79	58	52,22		-1,57		
Grote Beer 73	stedelijk					209A_B	4,5			55,85	55,85	61	52,57		-1,28		
Grote Beer 73	stedelijk					209A_C	7,5			56,36	56,36	62	53,18		-1,18		
Grote Beer 75	stedelijk					210A_A	1,5			52,92	52,92	58	52,33		-1,59		
Grote Beer 75	stedelijk					210A_B	4,5			55,92	55,92	61	52,61		-1,31		
Grote Beer 75	stedelijk					210A_C	7,5			56,37	56,37	62	53,17		-1,20		
Grote Beer 77	stedelijk					211A_A	1,5			52,63	52,63	58	52,06		-1,57		
Grote Beer 77	stedelijk					211A_B	4,5			55,90	55,90	61	52,54		-1,36		
Grote Beer 77	stedelijk					211A_C	7,5			56,49	56,49	62	53,29		-1,20		
Grote Beer 79	stedelijk					212A_A	1,5			53,32	53,32	59	51,70		-1,62		
Grote Beer 79	stedelijk					212A_B	4,5			55,61	55,61	61	53,19		-1,42		
Grote Beer 79	stedelijk					212A_C	7,5			56,39	56,39	62	53,16		-1,23		
Grote Beer 81	stedelijk					213A_A	1,5			53,03	53,03	59	51,40		-1,63		
Grote Beer 81	stedelijk					213A_B	4,5			53,28	53,28	59	52,80		-1,48		
Grote Beer 81	stedelijk					213A_C	7,5			56,12	56,12	62	52,86		-1,26		
Grote Beer 83	stedelijk					214A_A	1,5			53,09	53,09	59	51,44		-1,65		
Grote Beer 83	stedelijk					214A_B	4,5			53,42	53,42	59	52,95		-1,47		
Grote Beer 83	stedelijk					214A_C	7,5			56,18	56,18	62	52,90		-1,28		
Grote Beer 85	stedelijk					215A_A	1,5			52,94	52,94	58	51,32		-1,62		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Grote Beer 85	stedelijk					215A_B	4,5			53,46	53,46	59	52,99		-1,47		
Grote Beer 85	stedelijk					215A_C	7,5			56,23	56,23	62	52,94		-1,29		
Grote Beer 42	stedelijk					216A_A	1,5			47,21	48,00	53	45,84		0,00		
Grote Beer 42	stedelijk					216A_B	4,5			49,67	49,67	55	48,29		-1,38		
Grote Beer 42	stedelijk					216A_C	7,5			51,33	51,33	57	49,99		-1,34		
Grote Beer 44	stedelijk					217A_A	1,5			47,21	48,00	53	45,80		0,00		
Grote Beer 44	stedelijk					217A_B	4,5			49,71	49,71	55	48,32		-1,39		
Grote Beer 44	stedelijk					217A_C	7,5			51,16	51,16	57	49,76		-1,40		
Grote Beer 46	stedelijk					218A_A	1,5			46,48	48,00	53	45,17		0,00		
Grote Beer 46	stedelijk					218A_B	4,5			49,21	49,21	55	47,82		-1,21		
Grote Beer 46	stedelijk					218A_C	7,5			50,89	50,89	56	49,46		-1,43		
Grote Beer 48	stedelijk					219A_A	1,5			46,02	48,00	53	44,68		0,00		
Grote Beer 48	stedelijk					219A_B	4,5			48,76	48,76	54	47,37		-0,76		
Grote Beer 48	stedelijk					219A_C	7,5			50,54	50,54	56	49,08		-1,46		
Grote Beer 50	stedelijk					220A_A	1,5			45,41	48,00	53	43,99		0,00		
Grote Beer 50	stedelijk					220A_B	4,5			48,11	48,11	54	46,67		-0,11		
Grote Beer 50	stedelijk					220A_C	7,5			50,06	50,06	56	48,53		-1,53		
Grote Beer 40	stedelijk					221A_A	1,5			42,52	48,00	53	41,22		0,00		
Grote Beer 40	stedelijk					221A_B	4,5			48,78	48,78	54	47,13		-0,78		
Grote Beer 40	stedelijk					221A_C	7,5			52,59	52,59	58	51,08		-1,51		
Grote Beer 38	stedelijk					222A_A	1,5			42,55	48,00	53	41,42		0,00		
Grote Beer 38	stedelijk					222A_B	4,5			48,64	48,64	54	47,13		-0,64		
Grote Beer 38	stedelijk					222A_C	7,5			52,52	52,52	58	51,04		-1,48		
Grote Beer 36	stedelijk					223A_A	1,5			43,88	48,00	53	42,66		0,00		
Grote Beer 36	stedelijk					223A_B	4,5			49,96	49,96	55	48,41		-1,55		
Grote Beer 36	stedelijk					223A_C	7,5			52,81	52,81	58	51,37		-1,44		
Grote Beer 34	stedelijk					224A_A	1,5			43,83	48,00	53	42,51		0,00		
Grote Beer 34	stedelijk					224A_B	4,5			49,74	49,74	55	48,21		-1,53		
Grote Beer 34	stedelijk					224A_C	7,5			52,67	52,67	58	51,23		-1,44		
Grote Beer 32	stedelijk					225A_A	1,5			43,08	48,00	53	41,65		0,00		
Grote Beer 32	stedelijk					225A_B	4,5			49,64	49,64	55	48,05		-1,59		
Grote Beer 32	stedelijk					225A_C	7,5			52,68	52,68	58	51,26		-1,42		
Grote Beer 30	stedelijk					226A_A	1,5			42,07	48,00	53	40,69		0,00		
Grote Beer 30	stedelijk					226A_B	4,5			48,73	48,73	54	47,17		-0,73		
Grote Beer 30	stedelijk					226A_C	7,5			52,55	52,55	58	51,07		-1,48		
Grote Beer 28	stedelijk					227A_A	1,5			43,48	48,00	53	41,97		0,00		
Grote Beer 28	stedelijk					227A_B	4,5			49,32	49,32	55	47,71		-1,32		
Grote Beer 28	stedelijk					227A_C	7,5			52,67	52,67	58	51,15		-1,52		
Grote Beer 26	stedelijk					228A_A	1,5			43,65	48,00	53	42,28		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Grote Beer 26	stedelijk					228A_B	4,5			49,50	49,50	55	47,93		-1,50		
Grote Beer 26	stedelijk					228A_C	7,5			52,68	52,68	58	51,21		-1,47		
Grote Beer 24	stedelijk					229A_A	1,5			43,93	48,00	53	42,50		0,00		
Grote Beer 24	stedelijk					229A_B	4,5			49,66	49,66	55	48,07		-1,59		
Grote Beer 24	stedelijk					229A_C	7,5			52,75	52,75	58	51,29		-1,46		
Grote Beer 22	stedelijk					230A_A	1,5			39,97	48,00	53	38,63		0,00		
Grote Beer 22	stedelijk					230A_B	4,5			47,50	48,00	53	45,97		0,00		
Grote Beer 22	stedelijk					230A_C	7,5			51,22	51,22	57	49,65		-1,57		
Grote Beer 20	stedelijk					231A_A	1,5			40,92	48,00	53	39,66		0,00		
Grote Beer 20	stedelijk					231A_B	4,5			47,70	48,00	53	46,12		0,00		
Grote Beer 20	stedelijk					231A_C	7,5			51,03	51,03	57	49,46		-1,57		
Grote Beer 18	stedelijk					232A_A	1,5			39,15	48,00	53	37,65		0,00		
Grote Beer 18	stedelijk					232A_B	4,5			47,47	48,00	53	45,69		0,00		
Grote Beer 18	stedelijk					232A_C	7,5			50,75	50,75	56	49,15		-1,60		
Grote Beer 16	stedelijk					233A_A	1,5			39,90	48,00	53	38,51		0,00		
Grote Beer 16	stedelijk					233A_B	4,5			47,55	48,00	53	45,91		0,00		
Grote Beer 16	stedelijk					233A_C	7,5			50,42	50,42	56	48,79		-1,63		
Grote Beer 14	stedelijk					234A_A	1,5			40,10	48,00	53	38,75		0,00		
Grote Beer 14	stedelijk					234A_B	4,5			47,93	48,00	53	46,28		0,00		
Grote Beer 14	stedelijk					234A_C	7,5			50,29	50,29	56	48,64		-1,65		
Grote Beer 25	stedelijk					235A_A	1,5			42,29	48,00	53	40,54		0,00		
Grote Beer 25	stedelijk					235A_B	4,5			49,21	49,21	55	47,30		-1,21		
Grote Beer 25	stedelijk					235A_C	7,5			50,84	50,84	56	49,09		-1,75		
Grote Beer 23	stedelijk					236A_A	1,5			41,80	48,00	53	40,15		0,00		
Grote Beer 23	stedelijk					236A_B	4,5			49,06	49,06	55	47,19		-1,06		
Grote Beer 23	stedelijk					236A_C	7,5			50,67	50,67	56	48,89		-1,78		
Grote Beer 21	stedelijk					237A_A	1,5			41,18	48,00	53	39,53		0,00		
Grote Beer 21	stedelijk					237A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,07		-1,02		
Grote Beer 21	stedelijk					237A_C	7,5			50,26	50,26	56	48,46		-1,80		
Grote Beer 19	stedelijk					238A_A	1,5			39,62	48,00	53	38,36		0,00		
Grote Beer 19	stedelijk					238A_B	4,5			48,27	48,27	54	46,51		-0,27		
Grote Beer 19	stedelijk					238A_C	7,5			49,79	49,79	55	47,98		-1,79		
Grote Beer 17	stedelijk					239A_A	1,5			41,23	48,00	53	39,68		0,00		
Grote Beer 17	stedelijk					239A_B	4,5			49,90	49,90	55	47,94		-1,90		
Grote Beer 17	stedelijk					239A_C	7,5			52,02	52,02	58	50,40		-1,62		
Grote Beer 15	stedelijk					240A_A	1,5			42,60	48,00	53	40,89		0,00		
Grote Beer 15	stedelijk					240A_B	4,5			50,12	50,12	56	48,15		-1,97		
Grote Beer 15	stedelijk					240A_C	7,5			52,15	52,15	58	50,50		-1,65		
Grote Beer 13	stedelijk					241A_A	1,5			42,33	48,00	53	40,86		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Grote Beer 13	stedelijk					241A_B	4,5			48,73	48,73	54	46,83		-0,73		
Grote Beer 13	stedelijk					241A_C	7,5			50,71	50,71	56	48,97		-1,74		
Grote Beer 11	stedelijk					242A_A	1,5			39,27	48,00	53	37,85		0,00		
Grote Beer 11	stedelijk					242A_B	4,5			47,29	48,00	53	45,38		0,00		
Grote Beer 11	stedelijk					242A_C	7,5			49,49	49,49	55	47,74		-1,49		
Grote Beer 9	stedelijk					243A_A	1,5			37,82	48,00	53	36,43		0,00		
Grote Beer 9	stedelijk					243A_B	4,5			46,49	48,00	53	44,74		0,00		
Grote Beer 9	stedelijk					243A_C	7,5			48,72	48,72	54	46,89		-0,72		
Grote Beer 7	stedelijk					244A_A	1,5			38,14	48,00	53	36,96		0,00		
Grote Beer 7	stedelijk					244A_B	4,5			45,95	48,00	53	44,27		0,00		
Grote Beer 7	stedelijk					244A_C	7,5			47,92	48,00	53	46,15		0,00		
Grote Beer 2	stedelijk					245A_A	1,5			39,17	48,00	53	38,08		0,00		
Grote Beer 2	stedelijk					245A_B	4,5			46,64	48,00	53	44,99		0,00		
Grote Beer 2	stedelijk					245A_C	7,5			48,86	48,86	54	47,05		-0,86		
Grote Beer 4	stedelijk					246A_A	1,5			40,43	48,00	53	38,67		0,00		
Grote Beer 4	stedelijk					246A_B	4,5			47,59	48,00	53	45,58		0,00		
Grote Beer 4	stedelijk					246A_C	7,5			48,84	48,84	54	47,04		-0,84		
Grote Beer 1	stedelijk					247A_A	1,5			38,09	48,00	53	36,88		0,00		
Grote Beer 1	stedelijk					247A_B	4,5			46,39	48,00	53	44,67		0,00		
Grote Beer 1	stedelijk					247A_C	7,5			48,85	48,85	54	47,08		-0,85		
Grote Beer 6	stedelijk					248A_A	1,5			39,83	48,00	53	38,42		0,00		
Grote Beer 6	stedelijk					248A_B	4,5			46,93	48,00	53	45,04		0,00		
Grote Beer 6	stedelijk					248A_C	7,5			49,38	49,38	55	47,57		-1,38		
Grote Beer 8	stedelijk					249A_A	1,5			39,91	48,00	53	38,64		0,00		
Grote Beer 8	stedelijk					249A_B	4,5			46,28	48,00	53	44,64		0,00		
Grote Beer 8	stedelijk					249A_C	7,5			48,94	48,94	54	47,10		-0,94		
Grote Beer 10	stedelijk					250A_A	1,5			39,76	48,00	53	38,38		0,00		
Grote Beer 10	stedelijk					250A_B	4,5			46,21	48,00	53	44,44		0,00		
Grote Beer 10	stedelijk					250A_C	7,5			48,76	48,76	54	46,92		-0,76		
Grote Beer 12	stedelijk					251A_A	1,5			39,67	48,00	53	38,30		0,00		
Grote Beer 12	stedelijk					251A_B	4,5			45,62	48,00	53	43,84		0,00		
Grote Beer 12	stedelijk					251A_C	7,5			48,32	48,32	54	46,48		-0,32		
Kleine Beer 15	stedelijk					252A_A	1,5			36,94	48,00	53	35,70		0,00		
Kleine Beer 17	stedelijk					253A_A	1,5			42,57	48,00	53	41,35		0,00		
Kleine Beer 13	stedelijk					254A_A	1,5			38,82	48,00	53	37,60		0,00		
Kleine Beer 13	stedelijk					254A_B	4,5			45,09	48,00	53	43,64		0,00		
Kleine Beer 13	stedelijk					254A_C	7,5			47,51	48,00	53	45,74		0,00		
Kleine Beer 11	stedelijk					255A_A	1,5			39,08	48,00	53	37,71		0,00		
Kleine Beer 11	stedelijk					255A_B	4,5			45,26	48,00	53	43,76		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Kleine Beer 11	stedelijk					255A_C	7,5			47,51	48,00	53	45,72		0,00		
Kleine Beer 9	stedelijk					256A_A	1,5			38,59	48,00	53	36,99		0,00		
Kleine Beer 9	stedelijk					256A_B	4,5			44,71	48,00	53	43,14		0,00		
Kleine Beer 9	stedelijk					256A_C	7,5			47,32	48,00	53	45,41		0,00		
Kleine Beer 7	stedelijk					257A_A	1,5			38,84	48,00	53	37,30		0,00		
Kleine Beer 7	stedelijk					257A_B	4,5			44,73	48,00	53	43,17		0,00		
Kleine Beer 7	stedelijk					257A_C	7,5			47,29	48,00	53	45,41		0,00		
Kleine Beer 5	stedelijk					258A_A	1,5			39,11	48,00	53	37,71		0,00		
Kleine Beer 5	stedelijk					258A_B	4,5			44,66	48,00	53	43,17		0,00		
Kleine Beer 5	stedelijk					258A_C	7,5			47,17	48,00	53	45,32		0,00		
Kleine Beer 3	stedelijk					259A_A	1,5			39,53	48,00	53	38,35		0,00		
Kleine Beer 3	stedelijk					259A_B	4,5			44,89	48,00	53	43,40		0,00		
Kleine Beer 3	stedelijk					259A_C	7,5			47,14	48,00	53	45,28		0,00		
Kleine Beer 3A	stedelijk					260A_A	1,5			38,96	48,00	53	37,75		0,00		
Kleine Beer 3A	stedelijk					260A_B	4,5			45,00	48,00	53	43,43		0,00		
Kleine Beer 3A	stedelijk					260A_C	7,5			46,74	48,00	53	44,89		0,00		
Kleine Beer 3B	stedelijk					261A_A	1,5			39,13	48,00	53	37,79		0,00		
Kleine Beer 3B	stedelijk					261A_B	4,5			45,37	48,00	53	43,60		0,00		
Kleine Beer 3B	stedelijk					261A_C	7,5			47,05	48,00	53	45,07		0,00		
Kleine Beer 3C	stedelijk					262A_A	1,5			38,64	48,00	53	37,24		0,00		
Kleine Beer 3C	stedelijk					262A_B	4,5			45,02	48,00	53	43,37		0,00		
Kleine Beer 3C	stedelijk					262A_C	7,5			47,01	48,00	53	45,14		0,00		
Kleine Beer 3D	stedelijk					263A_A	1,5			38,24	48,00	53	36,99		0,00		
Kleine Beer 3D	stedelijk					263A_B	4,5			44,89	48,00	53	43,24		0,00		
Kleine Beer 3D	stedelijk					263A_C	7,5			46,93	48,00	53	45,06		0,00		
Kleine Beer 19	stedelijk					264A_A	1,5			37,41	48,00	53	36,28		0,00		
Kleine Beer 19	stedelijk					264A_B	4,5			44,88	48,00	53	43,39		0,00		
Kleine Beer 19	stedelijk					264A_C	7,5			47,05	48,00	53	45,30		0,00		
Kleine Beer 21	stedelijk					265A_A	1,5			37,20	48,00	53	36,08		0,00		
Kleine Beer 21	stedelijk					265A_B	4,5			44,48	48,00	53	42,99		0,00		
Kleine Beer 21	stedelijk					265A_C	7,5			47,00	48,00	53	45,22		0,00		
Kleine Beer 23	stedelijk					266A_A	1,5			36,67	48,00	53	35,61		0,00		
Kleine Beer 23	stedelijk					266A_B	4,5			44,40	48,00	53	42,88		0,00		
Kleine Beer 23	stedelijk					266A_C	7,5			46,70	48,00	53	44,93		0,00		
Kleine Beer 25	stedelijk					267A_A	1,5			36,58	48,00	53	35,42		0,00		
Kleine Beer 25	stedelijk					267A_B	4,5			44,49	48,00	53	42,96		0,00		
Kleine Beer 25	stedelijk					267A_C	7,5			46,59	48,00	53	44,65		0,00		
Kleine Beer 27	stedelijk					268A_A	1,5			35,77	48,00	53	34,69		0,00		
Kleine Beer 27	stedelijk					268A_B	4,5			43,83	48,00	53	42,36		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Kleine Beer 27	stedelijk					268A_C	7,5			46,46	48,00	53	44,59		0,00		
Grote Beer 5	stedelijk					269A_A	1,5			38,33	48,00	53	36,96		0,00		
Grote Beer 5	stedelijk					269A_B	4,5			45,07	48,00	53	43,58		0,00		
Grote Beer 5	stedelijk					269A_C	7,5			47,25	48,00	53	45,57		0,00		
Zevengesternte 8	stedelijk					270A_A	1,5			51,22	51,22	57	49,42		-1,80		
Zevengesternte 8	stedelijk					270A_B	4,5			52,59	52,59	58	51,98		-1,61		
Zevengesternte 8	stedelijk					270A_C	7,5			52,54	52,54	58	52,09		-1,45		
Zevengesternte 9	stedelijk					271A_A	1,5			51,15	51,15	57	49,26		-1,89		
Zevengesternte 9	stedelijk					271A_B	4,5			52,60	52,60	58	51,98		-1,62		
Zevengesternte 9	stedelijk					271A_C	7,5			53,07	53,07	59	51,64		-1,43		
Zevengesternte 10	stedelijk					272A_A	1,5			50,16	50,16	56	48,34		-1,82		
Zevengesternte 10	stedelijk					272A_B	4,5			52,53	52,53	58	50,93		-1,60		
Zevengesternte 10	stedelijk					272A_C	7,5			52,53	52,53	58	51,13		-1,40		
Zevengesternte 11	stedelijk					273A_A	1,5			47,90	48,00	53	46,27		0,00		
Zevengesternte 11	stedelijk					273A_B	4,5			50,56	50,56	56	49,06		-1,50		
Zevengesternte 11	stedelijk					273A_C	7,5			51,10	51,10	57	49,60		-1,50		
Zevengesternte 12	stedelijk					274A_A	1,5			47,83	48,00	53	46,28		0,00		
Zevengesternte 12	stedelijk					274A_B	4,5			50,27	50,27	56	48,86		-1,41		
Zevengesternte 12	stedelijk					274A_C	7,5			50,60	50,60	56	49,12		-1,48		
Zevengesternte 13	stedelijk					275A_A	1,5			45,40	48,00	53	43,85		0,00		
Zevengesternte 13	stedelijk					275A_B	4,5			48,16	48,16	54	46,75		-0,16		
Zevengesternte 13	stedelijk					275A_C	7,5			50,15	50,15	56	48,66		-1,49		
Zevengesternte 18	stedelijk					276A_A	1,5			39,97	48,00	53	39,08		0,00		
Zevengesternte 18	stedelijk					276A_B	4,5			45,58	48,00	53	44,34		0,00		
Zevengesternte 18	stedelijk					276A_C	7,5			49,96	49,96	55	48,46		-1,50		
Zevengesternte 19	stedelijk					277A_A	1,5			41,67	48,00	53	40,48		0,00		
Zevengesternte 19	stedelijk					277A_B	4,5			45,98	48,00	53	44,77		0,00		
Zevengesternte 19	stedelijk					277A_C	7,5			49,56	49,56	55	48,06		-1,50		
Zevengesternte 20	stedelijk					278A_A	1,5			43,10	48,00	53	41,72		0,00		
Zevengesternte 20	stedelijk					278A_B	4,5			46,69	48,00	53	45,39		0,00		
Zevengesternte 20	stedelijk					278A_C	7,5			49,31	49,31	55	47,80		-1,31		
Zevengesternte 21	stedelijk					279A_A	1,5			43,93	48,00	53	42,54		0,00		
Zevengesternte 21	stedelijk					279A_B	4,5			47,20	48,00	53	45,87		0,00		
Zevengesternte 21	stedelijk					279A_C	7,5			49,32	49,32	55	47,83		-1,32		
Zevengesternte 22	stedelijk					280A_A	1,5			35,00	48,00	53	33,63		0,00		
Zevengesternte 22	stedelijk					280A_B	4,5			41,11	48,00	53	39,55		0,00		
Zevengesternte 22	stedelijk					280A_C	7,5			44,07	48,00	53	42,34		0,00		
Zevengesternte 23	stedelijk					281A_A	1,5			34,14	48,00	53	32,71		0,00		
Zevengesternte 23	stedelijk					281A_B	4,5			40,20	48,00	53	38,50		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zevengesternte 23	stedelijk					281A_C	7,5			44,81	48,00	53	43,10		0,00		
Zevengesternte 24	stedelijk					282A_A	1,5			36,81	48,00	53	35,21		0,00		
Zevengesternte 24	stedelijk					282A_B	4,5			41,26	48,00	53	39,69		0,00		
Zevengesternte 24	stedelijk					282A_C	7,5			44,24	48,00	53	42,57		0,00		
Zevengesternte 25	stedelijk					283A_A	1,5			36,03	48,00	53	34,73		0,00		
Zevengesternte 25	stedelijk					283A_B	4,5			41,09	48,00	53	39,57		0,00		
Zevengesternte 25	stedelijk					283A_C	7,5			44,51	48,00	53	42,78		0,00		
Zevengesternte 26	stedelijk					284A_A	1,5			36,41	48,00	53	34,95		0,00		
Zevengesternte 26	stedelijk					284A_B	4,5			41,05	48,00	53	39,50		0,00		
Zevengesternte 26	stedelijk					284A_C	7,5			44,21	48,00	53	42,47		0,00		
Zevengesternte 27	stedelijk					285A_A	1,5			36,53	48,00	53	35,20		0,00		
Zevengesternte 27	stedelijk					285A_B	4,5			41,21	48,00	53	39,68		0,00		
Zevengesternte 27	stedelijk					285A_C	7,5			44,87	48,00	53	42,97		0,00		
Zevengesternte 17	stedelijk					286A_A	1,5			41,83	48,00	53	40,61		0,00		
Zevengesternte 17	stedelijk					286A_B	4,5			45,06	48,00	53	43,88		0,00		
Zevengesternte 17	stedelijk					286A_C	7,5			48,66	48,66	54	47,21		-0,66		
Zevengesternte 16	stedelijk					287A_A	1,5			42,52	48,00	53	41,20		0,00		
Zevengesternte 16	stedelijk					287A_B	4,5			45,38	48,00	53	44,21		0,00		
Zevengesternte 16	stedelijk					287A_C	7,5			49,13	49,13	55	47,72		-1,13		
Zevengesternte 15	stedelijk					288A_A	1,5			41,43	48,00	53	40,38		0,00		
Zevengesternte 15	stedelijk					288A_B	4,5			44,84	48,00	53	43,76		0,00		
Zevengesternte 15	stedelijk					288A_C	7,5			49,72	49,72	55	48,28		-1,44		
Zevengesternte 14	stedelijk					289A_A	1,5			40,24	48,00	53	39,07		0,00		
Zevengesternte 14	stedelijk					289A_B	4,5			44,12	48,00	53	42,97		0,00		
Zevengesternte 14	stedelijk					289A_C	7,5			49,74	49,74	55	48,33		-1,41		
Zevengesternte 4	stedelijk					290A_A	1,5			48,25	48,25	54	46,86		-0,25		
Zevengesternte 4	stedelijk					290A_B	4,5			50,57	50,57	56	49,35		-1,22		
Zevengesternte 4	stedelijk					290A_C	7,5			52,14	52,14	58	50,93		-1,21		
Zevengesternte 5	stedelijk					291A_A	1,5			49,15	49,15	55	47,69		-1,15		
Zevengesternte 5	stedelijk					291A_B	4,5			51,47	51,47	57	50,18		-1,29		
Zevengesternte 5	stedelijk					291A_C	7,5			52,46	52,46	58	51,27		-1,19		
Zevengesternte 6	stedelijk					292A_A	1,5			50,81	50,81	56	49,42		-1,39		
Zevengesternte 6	stedelijk					292A_B	4,5			53,07	53,07	59	51,81		-1,26		
Zevengesternte 6	stedelijk					292A_C	7,5			52,88	52,88	58	51,74		-1,14		
Zevengesternte 7	stedelijk					293A_A	1,5			50,71	50,71	56	49,34		-1,37		
Zevengesternte 7	stedelijk					293A_B	4,5			53,14	53,14	59	51,86		-1,28		
Zevengesternte 7	stedelijk					293A_C	7,5			53,47	53,47	59	52,31		-1,16		
Orion 28	stedelijk					294A_A	1,5			50,08	50,08	56	48,70		-1,38		
Orion 28	stedelijk					294A_B	4,5			52,40	52,40	58	51,18		-1,22		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Orion 28	stedelijk					294A_C	7,5			53,21	53,21	59	52,15		-1,06		
Orion 29	stedelijk					295A_A	1,5			49,70	49,70	55	48,48		-1,22		
Orion 29	stedelijk					295A_B	4,5			51,90	51,90	57	50,75		-1,15		
Orion 29	stedelijk					295A_C	7,5			52,66	52,66	58	51,60		-1,06		
Orion 30	stedelijk					296A_A	1,5			48,97	48,97	54	47,78		-0,97		
Orion 30	stedelijk					296A_B	4,5			51,19	51,19	57	50,05		-1,14		
Orion 30	stedelijk					296A_C	7,5			52,01	52,01	58	50,92		-1,09		
Orion 31	stedelijk					297A_A	1,5			43,52	48,00	53	42,27		0,00		
Orion 31	stedelijk					297A_B	4,5			46,02	48,00	53	44,77		0,00		
Orion 31	stedelijk					297A_C	7,5			50,59	50,59	56	49,32		-1,27		
Orion 32	stedelijk					298A_A	1,5			46,58	48,00	53	45,43		0,00		
Orion 32	stedelijk					298A_B	4,5			48,76	48,76	54	47,70		-0,76		
Orion 32	stedelijk					298A_C	7,5			50,47	50,47	56	49,22		-1,25		
Orion 27	stedelijk					299A_A	1,5			50,73	50,73	56	49,46		-1,27		
Orion 27	stedelijk					299A_B	4,5			53,38	53,38	59	52,20		-1,18		
Orion 27	stedelijk					299A_C	7,5			53,22	53,22	59	53,21		-1,01		
Orion 26	stedelijk					300A_A	1,5			51,09	51,09	57	49,79		-1,30		
Orion 26	stedelijk					300A_B	4,5			52,61	52,61	58	52,46		-1,15		
Orion 26	stedelijk					300A_C	7,5			52,96	52,96	58	51,95		-1,01		
Orion 25	stedelijk					301A_A	1,5			48,85	48,85	54	47,43		-0,85		
Orion 25	stedelijk					301A_B	4,5			51,28	51,28	57	50,02		-1,26		
Orion 25	stedelijk					301A_C	7,5			52,54	52,54	58	51,49		-1,05		
Orion 24	stedelijk					302A_A	1,5			48,33	48,33	54	47,01		-0,33		
Orion 24	stedelijk					302A_B	4,5			50,66	50,66	56	49,44		-1,22		
Orion 24	stedelijk					302A_C	7,5			52,39	52,39	58	51,18		-1,21		
Orion 23	stedelijk					303A_A	1,5			47,66	48,00	53	46,50		0,00		
Orion 23	stedelijk					303A_B	4,5			49,99	49,99	55	48,85		-1,14		
Orion 23	stedelijk					303A_C	7,5			52,13	52,13	58	50,92		-1,21		
Zevengesternte 1	stedelijk					304A_A	1,5			42,92	48,00	53	41,61		0,00		
Zevengesternte 1	stedelijk					304A_B	4,5			46,92	48,00	53	45,54		0,00		
Zevengesternte 1	stedelijk					304A_C	7,5			51,88	51,88	57	50,46		-1,42		
Zevengesternte 2	stedelijk					305A_A	1,5			44,87	48,00	53	43,50		0,00		
Zevengesternte 2	stedelijk					305A_B	4,5			47,74	48,00	53	46,39		0,00		
Zevengesternte 2	stedelijk					305A_C	7,5			51,92	51,92	57	50,48		-1,44		
Zevengesternte 3	stedelijk					306A_A	1,5			45,45	48,00	53	44,06		0,00		
Zevengesternte 3	stedelijk					306A_B	4,5			48,11	48,11	54	46,84		-0,11		
Zevengesternte 3	stedelijk					306A_C	7,5			51,91	51,91	57	50,55		-1,36		
Zevengesternte 28	stedelijk					307A_A	1,5			37,68	48,00	53	36,60		0,00		
Zevengesternte 28	stedelijk					307A_B	4,5			42,83	48,00	53	41,69		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zevengesternte 28	stedelijk					307A_C	7,5			48,54	48,54	54	47,15		-0,54		
Zevengesternte 29	stedelijk					308A_A	1,5			38,65	48,00	53	37,52		0,00		
Zevengesternte 29	stedelijk					308A_B	4,5			43,03	48,00	53	41,95		0,00		
Zevengesternte 29	stedelijk					308A_C	7,5			47,99	48,00	53	46,68		0,00		
Zevengesternte 30	stedelijk					309A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,59		0,00		
Zevengesternte 30	stedelijk					309A_B	4,5			42,68	48,00	53	41,66		0,00		
Zevengesternte 30	stedelijk					309A_C	7,5			47,61	48,00	53	46,27		0,00		
Zevengesternte 31	stedelijk					310A_A	1,5			39,55	48,00	53	38,42		0,00		
Zevengesternte 31	stedelijk					310A_B	4,5			43,03	48,00	53	41,80		0,00		
Zevengesternte 31	stedelijk					310A_C	7,5			47,50	48,00	53	46,11		0,00		
Orion 18	stedelijk					311A_A	1,5			38,17	48,00	53	36,88		0,00		
Orion 18	stedelijk					311A_B	4,5			42,91	48,00	53	41,45		0,00		
Orion 18	stedelijk					311A_C	7,5			45,02	48,00	53	43,43		0,00		
Orion 17	stedelijk					312A_A	1,5			39,07	48,00	53	37,78		0,00		
Orion 17	stedelijk					312A_B	4,5			43,55	48,00	53	42,02		0,00		
Orion 17	stedelijk					312A_C	7,5			44,97	48,00	53	43,36		0,00		
Orion 16	stedelijk					313A_A	1,5			38,91	48,00	53	37,66		0,00		
Orion 16	stedelijk					313A_B	4,5			43,43	48,00	53	41,96		0,00		
Orion 16	stedelijk					313A_C	7,5			45,94	48,00	53	44,49		0,00		
Orion 15	stedelijk					314A_A	1,5			39,54	48,00	53	37,95		0,00		
Orion 15	stedelijk					314A_B	4,5			43,44	48,00	53	41,91		0,00		
Orion 15	stedelijk					314A_C	7,5			45,88	48,00	53	44,32		0,00		
Orion 14	stedelijk					315A_A	1,5			39,92	48,00	53	38,51		0,00		
Orion 14	stedelijk					315A_B	4,5			43,57	48,00	53	42,18		0,00		
Orion 14	stedelijk					315A_C	7,5			45,53	48,00	53	44,06		0,00		
Orion 13	stedelijk					316A_A	1,5			39,80	48,00	53	38,37		0,00		
Orion 13	stedelijk					316A_B	4,5			43,84	48,00	53	42,33		0,00		
Orion 13	stedelijk					316A_C	7,5			45,53	48,00	53	43,94		0,00		
Orion 19	stedelijk					317A_A	1,5			36,50	48,00	53	35,19		0,00		
Orion 19	stedelijk					317A_B	4,5			41,84	48,00	53	40,44		0,00		
Orion 19	stedelijk					317A_C	7,5			45,13	48,00	53	43,66		0,00		
Orion 20	stedelijk					318A_A	1,5			41,00	48,00	53	39,75		0,00		
Orion 20	stedelijk					318A_B	4,5			44,00	48,00	53	42,74		0,00		
Orion 20	stedelijk					318A_C	7,5			46,46	48,00	53	45,10		0,00		
Orion 21	stedelijk					319A_A	1,5			40,24	48,00	53	38,94		0,00		
Orion 21	stedelijk					319A_B	4,5			42,87	48,00	53	41,59		0,00		
Orion 21	stedelijk					319A_C	7,5			46,17	48,00	53	44,63		0,00		
Orion 22	stedelijk					320A_A	1,5			42,38	48,00	53	41,16		0,00		
Orion 22	stedelijk					320A_B	4,5			44,98	48,00	53	43,74		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Orion 22	stedelijk					320A_C	7,5			47,36	48,00	53	46,01		0,00		
Wagenman 17	stedelijk					321A_A	1,5			44,54	48,00	53	43,02		0,00		
Wagenman 17	stedelijk					321A_B	4,5			47,38	48,00	53	46,02		0,00		
Wagenman 17	stedelijk					321A_C	7,5			51,86	51,86	57	50,37		-1,49		
Wagenman 16	stedelijk					322A_A	1,5			46,32	48,00	53	44,96		0,00		
Wagenman 16	stedelijk					322A_B	4,5			48,83	48,83	54	47,57		-0,83		
Wagenman 16	stedelijk					322A_C	7,5			52,18	52,18	58	50,81		-1,37		
Wagenman 15	stedelijk					323A_A	1,5			46,07	48,00	53	44,81		0,00		
Wagenman 15	stedelijk					323A_B	4,5			48,33	48,33	54	47,20		-0,33		
Wagenman 15	stedelijk					323A_C	7,5			52,12	52,12	58	50,75		-1,37		
Wagenman 14	stedelijk					324A_A	1,5			52,72	52,72	58	51,28		-1,44		
Wagenman 14	stedelijk					324A_B	4,5			53,39	53,39	59	53,05		-1,34		
Wagenman 14	stedelijk					324A_C	7,5			56,16	56,16	62	53,00		-1,16		
Wagenman 13	stedelijk					325A_A	1,5			53,19	53,19	59	51,62		-1,57		
Wagenman 13	stedelijk					325A_B	4,5			55,53	55,53	61	53,13		-1,40		
Wagenman 13	stedelijk					325A_C	7,5			56,19	56,19	62	53,00		-1,19		
Wagenman 12	stedelijk					326A_A	1,5			53,19	53,19	59	51,65		-1,54		
Wagenman 12	stedelijk					326A_B	4,5			53,30	53,30	59	52,96		-1,34		
Wagenman 12	stedelijk					326A_C	7,5			55,93	55,93	61	52,72		-1,21		
Wagenman 11	stedelijk					327A_A	1,5			53,38	53,38	59	51,80		-1,58		
Wagenman 11	stedelijk					327A_B	4,5			53,26	53,26	59	52,84		-1,42		
Wagenman 11	stedelijk					327A_C	7,5			55,92	55,92	61	52,67		-1,25		
Wagenman 10	stedelijk					328A_A	1,5			52,97	52,97	58	51,49		-1,48		
Wagenman 10	stedelijk					328A_B	4,5			52,92	52,92	58	52,57		-1,35		
Wagenman 10	stedelijk					328A_C	7,5			55,71	55,71	61	53,44		-1,27		
Wagenman 9	stedelijk					329A_A	1,5			52,95	52,95	58	51,43		-1,52		
Wagenman 9	stedelijk					329A_B	4,5			52,93	52,93	58	52,52		-1,41		
Wagenman 9	stedelijk					329A_C	7,5			55,70	55,70	61	53,42		-1,28		
Wagenman 6	stedelijk					330A_A	1,5			45,51	48,00	53	44,33		0,00		
Wagenman 6	stedelijk					330A_B	4,5			46,91	48,00	53	45,80		0,00		
Wagenman 6	stedelijk					330A_C	7,5			48,78	48,78	54	47,59		-0,78		
Wagenman 5	stedelijk					331A_A	1,5			45,99	48,00	53	44,52		0,00		
Wagenman 5	stedelijk					331A_B	4,5			47,45	48,00	53	46,19		0,00		
Wagenman 5	stedelijk					331A_C	7,5			48,85	48,85	54	47,57		-0,85		
Wagenman 8	stedelijk					332A_A	1,5			45,62	48,00	53	44,30		0,00		
Wagenman 8	stedelijk					332A_B	4,5			47,52	48,00	53	46,35		0,00		
Wagenman 8	stedelijk					332A_C	7,5			50,50	50,50	56	49,10		-1,40		
Wagenman 7	stedelijk					333A_A	1,5			45,65	48,00	53	44,32		0,00		
Wagenman 7	stedelijk					333A_B	4,5			47,60	48,00	53	46,42		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Wagenman 7	stedelijk					333A_C	7,5			50,38	50,38	56	48,99		-1,39		
Wagenman 3	stedelijk					334A_A	1,5			41,07	48,00	53	39,64		0,00		
Wagenman 3	stedelijk					334A_B	4,5			44,72	48,00	53	43,41		0,00		
Wagenman 3	stedelijk					334A_C	7,5			50,18	50,18	56	48,67		-1,51		
Wagenman 4	stedelijk					335A_A	1,5			43,08	48,00	53	41,75		0,00		
Wagenman 4	stedelijk					335A_B	4,5			45,96	48,00	53	44,65		0,00		
Wagenman 4	stedelijk					335A_C	7,5			50,20	50,20	56	48,74		-1,46		
Wagenman 2	stedelijk					336A_A	1,5			43,88	48,00	53	42,66		0,00		
Wagenman 2	stedelijk					336A_B	4,5			46,69	48,00	53	45,53		0,00		
Wagenman 2	stedelijk					336A_C	7,5			50,00	50,00	55	48,57		-1,43		
Wagenman 1	stedelijk					337A_A	1,5			44,62	48,00	53	43,39		0,00		
Wagenman 1	stedelijk					337A_B	4,5			47,19	48,00	53	46,05		0,00		
Wagenman 1	stedelijk					337A_C	7,5			50,26	50,26	56	48,86		-1,40		
Pegasus 21	stedelijk					338A_A	1,5			39,36	48,00	53	38,19		0,00		
Pegasus 21	stedelijk					338A_B	4,5			42,48	48,00	53	41,30		0,00		
Pegasus 21	stedelijk					338A_C	7,5			44,48	48,00	53	43,24		0,00		
Pegasus 23	stedelijk					339A_A	1,5			38,85	48,00	53	37,51		0,00		
Pegasus 23	stedelijk					339A_B	4,5			41,92	48,00	53	40,60		0,00		
Pegasus 23	stedelijk					339A_C	7,5			44,10	48,00	53	42,82		0,00		
Pegasus 29	stedelijk					340A_A	1,5			41,27	48,00	53	40,07		0,00		
Pegasus 29	stedelijk					340A_B	4,5			44,23	48,00	53	43,02		0,00		
Pegasus 29	stedelijk					340A_C	7,5			45,96	48,00	53	44,58		0,00		
Pegasus 38	stedelijk					341A_A	1,5			42,58	48,00	53	41,28		0,00		
Pegasus 38	stedelijk					341A_B	4,5			44,65	48,00	53	43,49		0,00		
Pegasus 38	stedelijk					341A_C	7,5			46,25	48,00	53	45,11		0,00		
Pegasus 36	stedelijk					342A_A	1,5			42,34	48,00	53	40,96		0,00		
Pegasus 36	stedelijk					342A_B	4,5			44,62	48,00	53	43,35		0,00		
Pegasus 36	stedelijk					342A_C	7,5			46,15	48,00	53	44,94		0,00		
Pegasus 34	stedelijk					343A_A	1,5			39,12	48,00	53	37,95		0,00		
Pegasus 34	stedelijk					343A_B	4,5			42,35	48,00	53	41,18		0,00		
Pegasus 34	stedelijk					343A_C	7,5			43,66	48,00	53	42,28		0,00		
Pegasus 32	stedelijk					344A_A	1,5			37,95	48,00	53	36,98		0,00		
Pegasus 32	stedelijk					344A_B	4,5			41,16	48,00	53	40,32		0,00		
Pegasus 32	stedelijk					344A_C	7,5			43,00	48,00	53	41,87		0,00		
Pegasus 30	stedelijk					345A_A	1,5			37,36	48,00	53	36,35		0,00		
Pegasus 30	stedelijk					345A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,45		0,00		
Pegasus 30	stedelijk					345A_C	7,5			42,74	48,00	53	41,33		0,00		
Pegasus 28	stedelijk					346A_A	1,5			37,53	48,00	53	36,30		0,00		
Pegasus 28	stedelijk					346A_B	4,5			41,42	48,00	53	40,01		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Pegasus 28	stedelijk					346A_C	7,5			42,44	48,00	53	41,04		0,00		
Markerstraat 21	stedelijk					347A_A	1,5			47,46	48,00	53	46,02		0,00		
Markerstraat 21	stedelijk					347A_B	4,5			48,70	48,70	54	47,42		-0,70		
Markerstraat 19	stedelijk					348A_A	1,5			47,11	48,00	53	45,69		0,00		
Markerstraat 19	stedelijk					348A_B	4,5			48,41	48,41	54	47,17		-0,41		
Markerstraat 17	stedelijk					349A_A	1,5			47,19	48,00	53	45,66		0,00		
Markerstraat 17	stedelijk					349A_B	4,5			48,49	48,49	54	47,15		-0,49		
Markerstraat 15	stedelijk					350A_A	1,5			47,23	48,00	53	45,75		0,00		
Markerstraat 15	stedelijk					350A_B	4,5			48,53	48,53	54	47,24		-0,53		
Markerstraat 13	stedelijk					351A_A	1,5			47,08	48,00	53	45,61		0,00		
Markerstraat 13	stedelijk					351A_B	4,5			48,40	48,40	54	47,10		-0,40		
Markerstraat 11	stedelijk					352A_A	1,5			47,17	48,00	53	45,71		0,00		
Markerstraat 11	stedelijk					352A_B	4,5			48,51	48,51	54	47,23		-0,51		
Markerstraat 9	stedelijk					353A_A	1,5			47,41	48,00	53	45,91		0,00		
Markerstraat 9	stedelijk					353A_B	4,5			48,72	48,72	54	47,40		-0,72		
Markerstraat 9	stedelijk					353B_A	1,5			47,62	48,00	53	46,15		0,00		
Markerstraat 9	stedelijk					353B_B	4,5			49,06	49,06	55	47,78		-1,06		
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354A_A	1,5			46,59	48,00	53	44,99		0,00		
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354A_B	4,5			49,03	49,03	55	47,57		-1,03		
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354A_C	7,5			49,67	49,67	55	48,22		-1,45		
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354B_A	1,5			45,05	48,00	53	43,47		0,00		
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354B_B	4,5			46,38	48,00	53	44,99		0,00		
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354B_C	7,5			47,46	48,00	53	46,13		0,00		
Markerstraat 3	stedelijk					355A_A	1,5			45,25	48,00	53	43,75		0,00		
Markerstraat 3	stedelijk					355A_B	4,5			48,69	48,69	54	47,27		-0,69		
Markerstraat 2	stedelijk					356A_A	1,5			44,22	48,00	53	42,89		0,00		
Markerstraat 2	stedelijk					356A_B	4,5			48,54	48,54	54	47,13		-0,54		
Markerstraat 1	stedelijk					357A_A	1,5			43,87	48,00	53	42,58		0,00		
Markerstraat 1	stedelijk					357A_B	4,5			48,41	48,41	54	47,05		-0,41		
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zuiderzeestraat 6	stedelijk					359A_A	1,5			41,67	48,00	53	40,31		0,00		
Zuiderzeestraat 6	stedelijk					359A_B	4,5			44,84	48,00	53	43,46		0,00		
Zuiderzeestraat 8	stedelijk					360A_A	1,5			35,21	48,00	53	34,15		0,00		
Zuiderzeestraat 8	stedelijk					360A_B	4,5			44,70	48,00	53	43,24		0,00		
Zuiderzeestraat 10	stedelijk					361A_A	1,5			37,37	48,00	53	36,01		0,00		
Zuiderzeestraat 10	stedelijk					361A_B	4,5			44,64	48,00	53	43,23		0,00		
Zuiderzeestraat 12	stedelijk					362A_A	1,5			35,78	48,00	53	34,74		0,00		
Zuiderzeestraat 12	stedelijk					362A_B	4,5			44,69	48,00	53	43,26		0,00		
Zuiderzeestraat 14	stedelijk					363A_A	1,5			37,43	48,00	53	36,52		0,00		
Zuiderzeestraat 14	stedelijk					363A_B	4,5			45,94	48,00	53	44,58		0,00		
Zuiderzeestraat 16	stedelijk					364A_A	1,5			37,80	48,00	53	36,84		0,00		
Zuiderzeestraat 16	stedelijk					364A_B	4,5			45,74	48,00	53	44,46		0,00		
Zuiderzeestraat 18	stedelijk					365A_A	1,5			37,93	48,00	53	36,95		0,00		
Zuiderzeestraat 18	stedelijk					365A_B	4,5			45,51	48,00	53	44,15		0,00		
Zuiderzeestraat 20	stedelijk					366A_A	1,5			38,43	48,00	53	37,39		0,00		
Zuiderzeestraat 20	stedelijk					366A_B	4,5			45,23	48,00	53	43,98		0,00		
Zuiderzeestraat 22	stedelijk					367A_A	1,5			40,02	48,00	53	38,85		0,00		
Zuiderzeestraat 22	stedelijk					367A_B	4,5			44,99	48,00	53	43,71		0,00		
Zuiderzeestraat 24	stedelijk					368A_A	1,5			40,24	48,00	53	38,94		0,00		
Zuiderzeestraat 24	stedelijk					368A_B	4,5			44,64	48,00	53	43,36		0,00		
Zuiderzeestraat 26	stedelijk					369A_A	1,5			41,42	48,00	53	39,98		0,00		
Zuiderzeestraat 26	stedelijk					369A_B	4,5			44,78	48,00	53	43,41		0,00		
Zuiderzeestraat 28	stedelijk					370A_A	1,5			41,36	48,00	53	39,97		0,00		
Zuiderzeestraat 28	stedelijk					370A_B	4,5			44,37	48,00	53	43,10		0,00		
Zuiderzeestraat 30	stedelijk					371A_A	1,5			40,34	48,00	53	38,99		0,00		
Zuiderzeestraat 30	stedelijk					371A_B	4,5			43,68	48,00	53	42,40		0,00		
Zuiderzeestraat 32	stedelijk					372A_A	1,5			40,01	48,00	53	38,73		0,00		
Zuiderzeestraat 32	stedelijk					372A_B	4,5			43,33	48,00	53	42,15		0,00		
Zuiderzeestraat 34	stedelijk					373A_A	1,5			38,77	48,00	53	37,83		0,00		
Zuiderzeestraat 34	stedelijk					373A_B	4,5			42,65	48,00	53	41,69		0,00		
Zuiderzeestraat 36	stedelijk					374A_A	1,5			38,04	48,00	53	37,10		0,00		
Zuiderzeestraat 36	stedelijk					374A_B	4,5			42,24	48,00	53	41,28		0,00		
Zuiderzeestraat 38	stedelijk					375A_A	1,5			34,27	48,00	53	33,38		0,00		
Zuiderzeestraat 38	stedelijk					375A_B	4,5			39,35	48,00	53	38,25		0,00		
Zuiderzeestraat 40	stedelijk					376A_A	1,5			33,16	48,00	53	32,15		0,00		
Zuiderzeestraat 40	stedelijk					376A_B	4,5			36,55	48,00	53	35,53		0,00		
Zuiderzeestraat 42	stedelijk					377A_A	1,5			38,17	48,00	53	36,88		0,00		
Zuiderzeestraat 42	stedelijk					377A_B	4,5			40,27	48,00	53	39,15		0,00		
Betelgeuze 4	stedelijk					378A_A	1,5			37,43	48,00	53	36,33		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Sirius 17	stedelijk					379A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,85		0,00		
Sirius 17	stedelijk					379A_B	4,5			46,04	48,00	53	44,82		0,00		
Sirius 15	stedelijk					380A_A	1,5			40,81	48,00	53	39,45		0,00		
Sirius 15	stedelijk					380A_B	4,5			44,48	48,00	53	43,16		0,00		
Sirius 13	stedelijk					381A_A	1,5			40,23	48,00	53	39,47		0,00		
Sirius 13	stedelijk					381A_B	4,5			43,55	48,00	53	42,58		0,00		
Sirius 11	stedelijk					382A_A	1,5			41,29	48,00	53	40,27		0,00		
Sirius 11	stedelijk					382A_B	4,5			44,29	48,00	53	43,33		0,00		
Sirius 9	stedelijk					383A_A	1,5			37,24	48,00	53	38,03		0,00		
Sirius 9	stedelijk					383A_B	4,5			42,62	48,00	53	42,31		0,00		
Sirius 7	stedelijk					384A_A	1,5			37,27	48,00	53	36,47		0,00		
Sirius 7	stedelijk					384A_B	4,5			42,19	48,00	53	41,23		0,00		
Sirius 5	stedelijk					385A_A	1,5			38,62	48,00	53	37,62		0,00		
Sirius 5	stedelijk					385A_B	4,5			42,74	48,00	53	41,75		0,00		
Sirius 3	stedelijk					386A_A	1,5			39,19	48,00	53	38,36		0,00		
Sirius 3	stedelijk					386A_B	4,5			43,23	48,00	53	42,29		0,00		
Sirius 19	stedelijk					387A_A	1,5			44,64	48,00	53	43,26		0,00		
Sirius 19	stedelijk					387A_B	4,5			46,79	48,00	53	45,58		0,00		
Sirius 21	stedelijk					388A_A	1,5			46,55	48,00	53	45,13		0,00		
Sirius 21	stedelijk					388A_B	4,5			48,60	48,60	54	47,31		-0,60		
Sirius 23	stedelijk					389A_A	1,5			46,05	48,00	53	44,75		0,00		
Sirius 23	stedelijk					389A_B	4,5			48,01	48,01	54	46,81		-0,01		
Sirius 25	stedelijk					390A_A	1,5			49,79	49,79	55	48,48		-1,31		
Sirius 25	stedelijk					390A_B	4,5			51,64	51,64	57	50,43		-1,21		
Sirius 27	stedelijk					391A_A	1,5			53,44	53,44	59	52,30		-1,14		
Sirius 27	stedelijk					391A_B	4,5			53,22	53,22	59	53,18		-1,04		
Sirius 29	stedelijk					392A_A	1,5			52,78	52,78	58	51,41		-1,37		
Sirius 29	stedelijk					392A_B	4,5			52,85	52,85	58	52,56		-1,29		
Sirius 31	stedelijk					393A_A	1,5			52,81	52,81	58	51,86		-0,95		
Sirius 31	stedelijk					393A_B	4,5			52,92	52,92	58	53,01		-0,91		
Sirius 33	stedelijk					394A_A	1,5			52,03	52,03	58	50,84		-1,19		
Sirius 33	stedelijk					394A_B	4,5			53,43	53,43	59	53,37		-1,06		
Sirius 54	stedelijk					395A_A	1,5			49,65	49,65	55	48,73		-0,92		
Sirius 54	stedelijk					395A_B	4,5			51,42	51,42	57	50,52		-0,90		
Sirius 52	stedelijk					396A_A	1,5			40,37	48,00	53	39,02		0,00		
Sirius 52	stedelijk					396A_B	4,5			42,49	48,00	53	41,16		0,00		
Sirius 50	stedelijk					397A_A	1,5			40,77	48,00	53	39,49		0,00		
Sirius 50	stedelijk					397A_B	4,5			42,97	48,00	53	41,83		0,00		
Sirius 48	stedelijk					398A_A	1,5			40,41	48,00	53	39,14		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Sirius 48	stedelijk					398A_B	4,5			42,73	48,00	53	41,58		0,00		
Sirius 46	stedelijk					399A_A	1,5			48,46	48,46	54	47,57		-0,46		
Sirius 46	stedelijk					399A_B	4,5			49,78	49,78	55	49,02		-0,76		
Sirius 44	stedelijk					400A_A	1,5			48,51	48,51	54	47,43		-0,51		
Sirius 44	stedelijk					400A_B	4,5			49,89	49,89	55	48,95		-0,94		
Sirius 42	stedelijk					401A_A	1,5			46,01	48,00	53	44,96		0,00		
Sirius 42	stedelijk					401A_B	4,5			47,62	48,00	53	46,73		0,00		
Sirius 40	stedelijk					402A_A	1,5			47,53	48,00	53	46,27		0,00		
Sirius 40	stedelijk					402A_B	4,5			48,93	48,93	54	47,87		-0,93		
Sirius 38	stedelijk					403A_A	1,5			39,04	48,00	53	38,28		0,00		
Sirius 38	stedelijk					403A_B	4,5			42,60	48,00	53	41,67		0,00		
Sirius 36	stedelijk					404A_A	1,5			42,80	48,00	53	41,74		0,00		
Sirius 36	stedelijk					404A_B	4,5			44,79	48,00	53	43,86		0,00		
Sirius 34	stedelijk					405A_A	1,5			44,71	48,00	53	43,38		0,00		
Sirius 34	stedelijk					405A_B	4,5			46,45	48,00	53	45,31		0,00		
Sirius 32	stedelijk					406A_A	1,5			49,72	49,72	55	48,22		-1,50		
Sirius 32	stedelijk					406A_B	4,5			51,31	51,31	57	50,01		-1,30		
Sirius 30	stedelijk					407A_A	1,5			52,46	52,46	58	51,62		-0,84		
Sirius 30	stedelijk					407A_B	4,5			53,04	53,04	59	53,20		-0,84		
Sirius 4	stedelijk					408A_A	1,5			35,02	48,00	53	34,35		0,00		
Sirius 4	stedelijk					408A_B	4,5			40,63	48,00	53	39,82		0,00		
Sirius 6	stedelijk					409A_A	1,5			37,65	48,00	53	37,11		0,00		
Sirius 6	stedelijk					409A_B	4,5			41,19	48,00	53	40,52		0,00		
Sirius 8	stedelijk					410A_A	1,5			38,09	48,00	53	37,40		0,00		
Sirius 8	stedelijk					410A_B	4,5			41,47	48,00	53	40,76		0,00		
Sirius 10	stedelijk					411A_A	1,5			39,98	48,00	53	39,19		0,00		
Sirius 10	stedelijk					411A_B	4,5			42,50	48,00	53	41,59		0,00		
Sirius 12	stedelijk					412A_A	1,5			41,86	48,00	53	40,99		0,00		
Sirius 12	stedelijk					412A_B	4,5			45,33	48,00	53	44,20		0,00		
Sirius 14	stedelijk					413A_A	1,5			40,50	48,00	53	39,71		0,00		
Sirius 14	stedelijk					413A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,77		0,00		
Sirius 16	stedelijk					414A_A	1,5			41,10	48,00	53	40,01		0,00		
Sirius 16	stedelijk					414A_B	4,5			43,12	48,00	53	42,09		0,00		
Sirius 18	stedelijk					415A_A	1,5			42,72	48,00	53	41,72		0,00		
Sirius 18	stedelijk					415A_B	4,5			44,38	48,00	53	43,52		0,00		
Sirius 20	stedelijk					416A_A	1,5			43,28	48,00	53	42,38		0,00		
Sirius 20	stedelijk					416A_B	4,5			44,85	48,00	53	44,08		0,00		
Sirius 22	stedelijk					417A_A	1,5			42,40	48,00	53	41,31		0,00		
Sirius 22	stedelijk					417A_B	4,5			44,20	48,00	53	43,22		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Sirius 24	stedelijk					418A_A	1,5			47,62	48,00	53	46,96		0,00		
Sirius 24	stedelijk					418A_B	4,5			49,07	49,07	55	48,51		-0,56		
Sirius 28	stedelijk					419A_A	1,5			53,31	53,31	59	52,59		-0,72		
Sirius 28	stedelijk					419A_B	4,5			53,09	53,09	59	53,41		-0,68		
Sirius 26	stedelijk					420A_A	1,5			50,81	50,81	56	49,98		-0,83		
Sirius 26	stedelijk					420A_B	4,5			52,63	52,63	58	51,92		-0,71		
Aldebaran 42	stedelijk					421A_A	1,5			42,03	48,00	53	40,43		0,00		
Aldebaran 42	stedelijk					421A_B	4,5			44,75	48,00	53	43,32		0,00		
Aldebaran 40	stedelijk					422A_A	1,5			38,97	48,00	53	37,38		0,00		
Aldebaran 40	stedelijk					422A_B	4,5			42,89	48,00	53	41,51		0,00		
Aldebaran 40	stedelijk					423A_A	1,5			37,32	48,00	53	36,42		0,00		
Aldebaran 40	stedelijk					423A_B	4,5			42,73	48,00	53	41,62		0,00		
Aldebaran 27	stedelijk					424A_A	1,5			36,24	48,00	53	35,37		0,00		
Aldebaran 27	stedelijk					424A_B	4,5			41,67	48,00	53	40,61		0,00		
Aldebaran 29	stedelijk					425A_A	1,5			35,46	48,00	53	34,57		0,00		
Aldebaran 29	stedelijk					425A_B	4,5			41,07	48,00	53	40,01		0,00		
Aldebaran 25	stedelijk					426A_A	1,5			36,75	48,00	53	35,75		0,00		
Aldebaran 25	stedelijk					426A_B	4,5			41,62	48,00	53	40,55		0,00		
Aldebaran 23	stedelijk					427A_A	1,5			34,73	48,00	53	33,98		0,00		
Aldebaran 23	stedelijk					427A_B	4,5			40,45	48,00	53	39,55		0,00		
Aldebaran 36	stedelijk					428A_A	1,5			43,40	48,00	53	41,84		0,00		
Aldebaran 36	stedelijk					428A_B	4,5			45,26	48,00	53	43,99		0,00		
Aldebaran 34A	stedelijk					429A_A	1,5			35,27	48,00	53	34,65		0,00		
Aldebaran 34A	stedelijk					429A_B	4,5			39,51	48,00	53	38,57		0,00		
Aldebaran 34	stedelijk					430A_A	1,5			34,92	48,00	53	34,63		0,00		
Aldebaran 34	stedelijk					430A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,22		0,00		
Aldebaran 32	stedelijk					431A_A	1,5			35,41	48,00	53	35,14		0,00		
Aldebaran 32	stedelijk					431A_B	4,5			40,07	48,00	53	39,55		0,00		
Aldebaran 30	stedelijk					432A_A	1,5			35,73	48,00	53	35,75		0,00		
Aldebaran 30	stedelijk					432A_B	4,5			41,03	48,00	53	40,57		0,00		
Aldebaran 28	stedelijk					433A_A	1,5			49,71	49,71	55	48,52		-1,19		
Aldebaran 28	stedelijk					433A_B	4,5			51,28	51,28	57	50,38		-0,90		
Aldebaran 15	stedelijk					434A_A	1,5			38,59	48,00	53	37,43		0,00		
Aldebaran 15	stedelijk					434A_B	4,5			41,82	48,00	53	40,80		0,00		
Aldebaran 13	stedelijk					435A_A	1,5			38,07	48,00	53	37,15		0,00		
Aldebaran 13	stedelijk					435A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,54		0,00		
Aldebaran 11	stedelijk					436A_A	1,5			43,37	48,00	53	41,99		0,00		
Aldebaran 11	stedelijk					436A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,37		0,00		
Aldebaran 9	stedelijk					437A_A	1,5			43,64	48,00	53	42,69		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Aldebaran 9	stedelijk					437A_B	4,5			45,62	48,00	53	44,79		0,00		
Aldebaran 7	stedelijk					438A_A	1,5			41,05	48,00	53	40,20		0,00		
Aldebaran 7	stedelijk					438A_B	4,5			44,12	48,00	53	43,20		0,00		
Aldebaran 5	stedelijk					439A_A	1,5			39,51	48,00	53	38,68		0,00		
Aldebaran 5	stedelijk					439A_B	4,5			44,00	48,00	53	42,94		0,00		
Aldebaran 3	stedelijk					440A_A	1,5			39,21	48,00	53	38,41		0,00		
Aldebaran 3	stedelijk					440A_B	4,5			44,13	48,00	53	43,05		0,00		
Aldebaran 1	stedelijk					441A_A	1,5			38,31	48,00	53	37,58		0,00		
Aldebaran 1	stedelijk					441A_B	4,5			44,09	48,00	53	42,96		0,00		
Aldebaran 17	stedelijk					442A_A	1,5			34,23	48,00	53	33,57		0,00		
Aldebaran 17	stedelijk					442A_B	4,5			40,42	48,00	53	39,70		0,00		
Aldebaran 19	stedelijk					443A_A	1,5			35,44	48,00	53	34,87		0,00		
Aldebaran 19	stedelijk					443A_B	4,5			41,08	48,00	53	40,20		0,00		
Aldebaran 2	stedelijk					444A_A	1,5			41,45	48,00	53	40,21		0,00		
Aldebaran 2	stedelijk					444A_B	4,5			44,53	48,00	53	43,60		0,00		
Aldebaran 4	stedelijk					445A_A	1,5			35,24	48,00	53	34,59		0,00		
Aldebaran 4	stedelijk					445A_B	4,5			41,53	48,00	53	40,78		0,00		
Aldebaran 6	stedelijk					446A_A	1,5			37,86	48,00	53	37,10		0,00		
Aldebaran 6	stedelijk					446A_B	4,5			42,21	48,00	53	41,51		0,00		
Aldebaran 8	stedelijk					447A_A	1,5			41,31	48,00	53	40,49		0,00		
Aldebaran 8	stedelijk					447A_B	4,5			44,47	48,00	53	43,77		0,00		
Aldebaran 24	stedelijk					448A_A	1,5			37,61	48,00	53	36,60		0,00		
Aldebaran 24	stedelijk					448A_B	4,5			41,94	48,00	53	41,15		0,00		
Aldebaran 22	stedelijk					449A_A	1,5			46,98	48,00	53	46,21		0,00		
Aldebaran 22	stedelijk					449A_B	4,5			48,89	48,89	54	48,16		-0,73		
Aldebaran 26	stedelijk					450A_A	1,5			50,50	50,50	56	49,66		-0,84		
Aldebaran 26	stedelijk					450A_B	4,5			52,22	52,22	58	51,49		-0,73		
Aldebaran 20	stedelijk					451A_A	1,5			52,09	52,09	58	51,26		-0,83		
Aldebaran 20	stedelijk					451A_B	4,5			53,40	53,40	59	52,90		-0,50		
Aldebaran 18	stedelijk					452A_A	1,5			53,07	53,07	59	52,31		-0,76		
Aldebaran 18	stedelijk					452A_B	4,5			55,58	55,58	61	53,15		-0,43		
Aldebaran 16A	stedelijk					453A_A	1,5			52,69	52,69	58	53,06		-0,63		
Aldebaran 16A	stedelijk					453A_B	4,5			56,04	56,04	62	55,74		-0,30		
Aldebaran 16	stedelijk					454A_A	1,5			52,22	52,22	58	51,50		-0,72		
Aldebaran 16	stedelijk					454A_B	4,5			53,18	53,18	59	52,82		-0,36		
Aldebaran 14	stedelijk					455A_A	1,5			49,96	49,96	55	48,91		-1,05		
Aldebaran 14	stedelijk					455A_B	4,5			51,46	51,46	57	50,67		-0,79		
Aldebaran 12	stedelijk					456A_A	1,5			46,63	48,00	53	45,61		0,00		
Aldebaran 12	stedelijk					456A_B	4,5			48,75	48,75	54	47,96		-0,75		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Aldebaran 10	stedelijk					457A_A	1,5			45,51	48,00	53	44,64		0,00		
Aldebaran 10	stedelijk					457A_B	4,5			48,15	48,15	54	47,52		-0,15		
Schorpion 26	stedelijk					458A_A	1,5			41,84	48,00	53	40,29		0,00		
Schorpion 26	stedelijk					458A_B	4,5			44,32	48,00	53	42,94		0,00		
Schorpion 24	stedelijk					459A_A	1,5			43,30	48,00	53	42,09		0,00		
Schorpion 24	stedelijk					459A_B	4,5			45,18	48,00	53	44,16		0,00		
Schorpion 22	stedelijk					460A_A	1,5			44,48	48,00	53	43,42		0,00		
Schorpion 22	stedelijk					460A_B	4,5			46,26	48,00	53	45,26		0,00		
Schorpion 20	stedelijk					461A_A	1,5			45,61	48,00	53	44,49		0,00		
Schorpion 20	stedelijk					461A_B	4,5			47,65	48,00	53	46,66		0,00		
Schorpion 10	stedelijk					462A_A	1,5			43,14	48,00	53	42,13		0,00		
Schorpion 10	stedelijk					462A_A	1,5			43,14	48,00	53	42,13		0,00		
Schorpion 10	stedelijk					462A_B	4,5			46,58	48,00	53	45,69		0,00		
Schorpion 10	stedelijk					462A_B	4,5			46,58	48,00	53	45,69		0,00		
Schorpion 6A	stedelijk					463A_A	1,5			42,58	48,00	53	41,55		0,00		
Schorpion 6A	stedelijk					463A_B	4,5			45,36	48,00	53	44,39		0,00		
Schorpion 8	stedelijk					464A_A	1,5			37,12	48,00	53	36,32		0,00		
Schorpion 8	stedelijk					464A_B	4,5			43,83	48,00	53	42,90		0,00		
Schorpion 16	stedelijk					465A_A	1,5			38,64	48,00	53	37,66		0,00		
Schorpion 16	stedelijk					465A_B	4,5			44,13	48,00	53	43,00		0,00		
Van Enden 18	stedelijk					466A_A	1,5			49,56	49,56	55	48,35		-1,21		
Van Enden 18	stedelijk					466A_B	4,5			50,39	50,39	56	49,30		-1,09		
Van Enden 16	stedelijk					467A_A	1,5			49,69	49,69	55	48,46		-1,23		
Van Enden 16	stedelijk					467A_B	4,5			50,32	50,32	56	49,27		-1,05		
Van Enden 14	stedelijk					468A_A	1,5			50,26	50,26	56	48,82		-1,44		
Van Enden 14	stedelijk					468A_B	4,5			50,84	50,84	56	49,60		-1,24		
Van Enden 12	stedelijk					469A_A	1,5			50,33	50,33	56	49,01		-1,32		
Van Enden 12	stedelijk					469A_B	4,5			51,13	51,13	57	50,04		-1,09		
Van Enden 10	stedelijk					470A_A	1,5			49,66	49,66	55	48,58		-1,08		
Van Enden 10	stedelijk					470A_B	4,5			50,64	50,64	56	49,73		-0,91		
Van Enden 8	stedelijk					471A_A	1,5			48,91	48,91	54	47,92		-0,91		
Van Enden 8	stedelijk					471A_B	4,5			50,02	50,02	56	49,13		-0,89		
Van Enden 6	stedelijk					472A_A	1,5			47,16	48,00	53	45,13		0,00		
Van Enden 6	stedelijk					472A_B	4,5			48,59	48,59	54	47,03		-0,59		
Van Enden 4	stedelijk					473A_A	1,5			47,46	48,00	53	45,84		0,00		
Van Enden 4	stedelijk					473A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,70		-1,02		
Van Enden 2	stedelijk					474A_A	1,5			52,15	52,15	58	50,74		-1,41		
Van Enden 2	stedelijk					474A_B	4,5			53,08	53,08	59	51,86		-1,22		
Van Enden 11	stedelijk					475A_A	1,5			41,70	48,00	53	41,03		0,00		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Van Enden 11	stedelijk					475A_B	4,5			46,24	48,00	53	45,33		0,00		
Van Enden 9	stedelijk					476A_A	1,5			42,29	48,00	53	40,96		0,00		
Van Enden 9	stedelijk					476A_B	4,5			46,26	48,00	53	45,15		0,00		
Van Enden 7	stedelijk					477A_A	1,5			44,83	48,00	53	43,23		0,00		
Van Enden 7	stedelijk					477A_B	4,5			47,15	48,00	53	45,74		0,00		
Van Enden 5	stedelijk					478A_A	1,5			44,61	48,00	53	42,98		0,00		
Van Enden 5	stedelijk					478A_B	4,5			46,97	48,00	53	45,54		0,00		
Van Enden 1	stedelijk					479A_A	1,5			43,88	48,00	53	42,60		0,00		
Van Enden 1	stedelijk					479A_B	4,5			47,00	48,00	53	45,64		0,00		
Van Enden 3	stedelijk					480A_A	1,5			40,25	48,00	53	38,49		0,00		
Van Enden 3	stedelijk					480A_B	4,5			43,63	48,00	53	42,09		0,00		
't Wijd 48	stedelijk					481A_A	1,5			38,08	48,00	53	37,34		0,00		
't Wijd 48	stedelijk					481A_B	4,5			43,82	48,00	53	42,92		0,00		
Middelgronden 1	stedelijk					482A_A	1,5			58,73	58,73	64	55,77		-2,96		
Middelgronden 1	stedelijk					482A_B	4,5			59,88	59,88	65	57,58		-2,30		
Middelgronden 1	stedelijk					482A_C	7,5			59,94	59,94	65	57,71		-2,23		
Middelgronden 2	stedelijk					483A_A	1,5			58,09	58,09	64	53,12		-2,97		
Middelgronden 2	stedelijk					483A_B	4,5			59,51	59,51	65	57,15		-2,36		
Middelgronden 2	stedelijk					483A_C	7,5			59,58	59,58	65	57,27		-2,31		
Middelgronden 3	stedelijk					484A_A	1,5			57,80	57,80	63	53,49		-3,31		
Middelgronden 3	stedelijk					484A_B	4,5			59,20	59,20	65	56,53		-2,67		
Middelgronden 3	stedelijk					484A_C	7,5			59,14	59,14	65	56,73		-2,41		
Middelgronden 4	stedelijk					485A_A	1,5			57,83	57,83	63	52,56		-3,27		
Middelgronden 4	stedelijk					485A_B	4,5			59,24	59,24	65	56,61		-2,63		
Middelgronden 4	stedelijk					485A_C	7,5			59,29	59,29	65	56,82		-2,47		
Middelgronden 5	stedelijk					486A_A	1,5			57,22	57,22	63	52,99		-3,23		
Middelgronden 5	stedelijk					486A_B	4,5			58,74	58,74	64	56,06		-2,68		
Middelgronden 5	stedelijk					486A_C	7,5			58,85	58,85	64	56,36		-2,49		
Middelgronden 6	stedelijk					487A_A	1,5			57,04	57,04	63	52,77		-3,27		
Middelgronden 6	stedelijk					487A_B	4,5			58,59	58,59	64	55,89		-2,70		
Middelgronden 6	stedelijk					487A_C	7,5			58,80	58,80	64	56,30		-2,50		
Middelgronden 7	stedelijk					488A_A	1,5			57,50	57,50	63	52,97		-3,53		
Middelgronden 7	stedelijk					488A_B	4,5			58,85	58,85	64	56,10		-2,75		
Middelgronden 7	stedelijk					488A_C	7,5			59,01	59,01	64	56,43		-2,58		
Middelgronden 8	stedelijk					489A_A	1,5			58,12	58,12	64	53,48		-3,64		
Middelgronden 8	stedelijk					489A_B	4,5			59,53	59,53	65	56,59		-2,94		
Middelgronden 8	stedelijk					489A_C	7,5			59,68	59,68	65	56,92		-2,76		
Middelgronden 9	stedelijk					490A_A	1,5			56,55	56,55	62	53,17		-3,38		
Middelgronden 9	stedelijk					490A_B	4,5			58,18	58,18	64	53,35		-2,83		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Middelgronden 9	stedelijk					490A_C	7,5			58,63	58,63	64	56,05		-2,58		
Middelgronden 10	stedelijk					491A_A	1,5			58,33	58,33	64	52,63		-3,70		
Middelgronden 10	stedelijk					491A_B	4,5			59,72	59,72	65	56,75		-2,97		
Middelgronden 10	stedelijk					491A_C	7,5			59,84	59,84	65	57,03		-2,81		
Middelgronden 11	stedelijk					492A_A	1,5			56,41	56,41	62	52,97		-3,44		
Middelgronden 11	stedelijk					492A_B	4,5			58,05	58,05	64	53,14		-2,91		
Middelgronden 11	stedelijk					492A_C	7,5			58,25	58,25	64	55,65		-2,60		
Middelgronden 12	stedelijk					493A_A	1,5			57,02	57,02	63	52,61		-3,41		
Middelgronden 12	stedelijk					493A_B	4,5			58,66	58,66	64	55,77		-2,89		
Middelgronden 12	stedelijk					493A_C	7,5			58,98	58,98	64	56,29		-2,69		
Middelgronden 13	stedelijk					494A_A	1,5			57,14	57,14	63	52,72		-3,42		
Middelgronden 13	stedelijk					494A_B	4,5			58,84	58,84	64	55,94		-2,90		
Middelgronden 13	stedelijk					494A_C	7,5			59,27	59,27	65	56,53		-2,74		
Middelgronden 14	stedelijk					495A_A	1,5			57,16	57,16	63	52,78		-3,38		
Middelgronden 14	stedelijk					495A_B	4,5			58,78	58,78	64	55,89		-2,89		
Middelgronden 14	stedelijk					495A_C	7,5			59,21	59,21	65	56,50		-2,71		
Middelgronden 15	stedelijk					496A_A	1,5			57,68	57,68	63	53,23		-3,45		
Middelgronden 15	stedelijk					496A_B	4,5			59,63	59,63	65	56,47		-3,16		
Middelgronden 15	stedelijk					496A_C	7,5			59,45	59,45	65	56,51		-2,94		
Middelgronden 16	stedelijk					497A_A	1,5			58,10	58,10	64	52,66		-3,44		
Middelgronden 16	stedelijk					497A_B	4,5			60,06	60,06	66	56,87		-3,19		
Middelgronden 16	stedelijk					497A_C	7,5			60,36	60,36	66	57,29		-3,07		
Steile Bank 40	stedelijk					498A_A	1,5			47,48	48,00	53	45,93		0,00		
Steile Bank 40	stedelijk					498A_B	4,5			49,99	49,99	55	48,54		-1,45		
Steile Bank 42	stedelijk					499A_A	1,5			47,08	48,00	53	45,51		0,00		
Steile Bank 42	stedelijk					499A_B	4,5			49,56	49,56	55	48,10		-1,46		
Steile Bank 44	stedelijk					500A_A	1,5			46,76	48,00	53	45,20		0,00		
Steile Bank 44	stedelijk					500A_B	4,5			49,24	49,24	55	47,78		-1,24		
Steile Bank 46	stedelijk					501A_A	1,5			45,85	48,00	53	44,25		0,00		
Steile Bank 46	stedelijk					501A_B	4,5			48,39	48,39	54	46,92		-0,39		
Steile Bank 48	stedelijk					502A_A	1,5			44,50	48,00	53	42,84		0,00		
Steile Bank 48	stedelijk					502A_B	4,5			47,30	48,00	53	45,82		0,00		
Steile Bank 50	stedelijk					503A_A	1,5			44,25	48,00	53	42,62		0,00		
Steile Bank 50	stedelijk					503A_B	4,5			46,97	48,00	53	45,57		0,00		
Steile Bank 52	stedelijk					504A_A	1,5			44,84	48,00	53	43,44		0,00		
Steile Bank 52	stedelijk					504A_B	4,5			47,31	48,00	53	46,06		0,00		
Steile Bank 54	stedelijk					505A_A	1,5			44,87	48,00	53	43,60		0,00		
Steile Bank 54	stedelijk					505A_B	4,5			47,27	48,00	53	46,11		0,00		
Steile Bank 56	stedelijk					506A_A	1,5			44,31	48,00	53	43,02		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Steile Bank 56	stedelijk					506A_B	4,5			46,79	48,00	53	45,67		0,00		
Steile Bank 58	stedelijk					507A_A	1,5			42,94	48,00	53	41,71		0,00		
Steile Bank 58	stedelijk					507A_B	4,5			45,60	48,00	53	44,50		0,00		
Steile Bank 60	stedelijk					508A_A	1,5			41,77	48,00	53	40,74		0,00		
Steile Bank 60	stedelijk					508A_B	4,5			44,67	48,00	53	43,72		0,00		
Steile Bank 62	stedelijk					509A_A	1,5			41,92	48,00	53	40,83		0,00		
Steile Bank 62	stedelijk					509A_B	4,5			44,87	48,00	53	43,78		0,00		
Steile Bank 64	stedelijk					510A_A	1,5			42,27	48,00	53	41,07		0,00		
Steile Bank 64	stedelijk					510A_B	4,5			45,17	48,00	53	44,09		0,00		
Steile Bank 66	stedelijk					511A_A	1,5			43,19	48,00	53	42,13		0,00		
Steile Bank 66	stedelijk					511A_B	4,5			45,79	48,00	53	44,80		0,00		
Vormt 28	stedelijk					512A_A	1,5			45,97	48,00	53	44,14		0,00		
Vormt 28	stedelijk					512A_B	4,5			48,19	48,19	54	46,57		-0,19		
Vormt 26	stedelijk					513A_A	1,5			42,52	48,00	53	40,69		0,00		
Vormt 26	stedelijk					513A_B	4,5			45,60	48,00	53	44,11		0,00		
Vormt 24	stedelijk					514A_A	1,5			39,47	48,00	53	37,94		0,00		
Vormt 24	stedelijk					514A_B	4,5			43,74	48,00	53	42,50		0,00		
Vormt 22	stedelijk					515A_A	1,5			39,51	48,00	53	38,18		0,00		
Vormt 22	stedelijk					515A_B	4,5			43,28	48,00	53	42,24		0,00		
Vormt 20	stedelijk					516A_A	1,5			40,06	48,00	53	38,56		0,00		
Vormt 20	stedelijk					516A_B	4,5			43,53	48,00	53	42,35		0,00		
Vormt 18	stedelijk					517A_A	1,5			40,22	48,00	53	38,98		0,00		
Vormt 18	stedelijk					517A_B	4,5			43,84	48,00	53	42,73		0,00		
Vormt 16	stedelijk					518A_A	1,5			38,36	48,00	53	37,06		0,00		
Vormt 16	stedelijk					518A_B	4,5			42,98	48,00	53	41,91		0,00		
Vormt 14	stedelijk					519A_A	1,5			38,38	48,00	53	36,93		0,00		
Vormt 14	stedelijk					519A_B	4,5			42,96	48,00	53	41,84		0,00		
Vormt 12	stedelijk					520A_A	1,5			37,91	48,00	53	36,83		0,00		
Vormt 12	stedelijk					520A_B	4,5			42,48	48,00	53	41,51		0,00		
Vormt 10	stedelijk					521A_A	1,5			36,98	48,00	53	35,99		0,00		
Vormt 10	stedelijk					521A_B	4,5			41,97	48,00	53	41,08		0,00		
Vormt 8	stedelijk					522A_A	1,5			35,97	48,00	53	35,20		0,00		
Vormt 8	stedelijk					522A_B	4,5			41,48	48,00	53	40,70		0,00		
Vormt 6	stedelijk					523A_A	1,5			38,01	48,00	53	37,13		0,00		
Vormt 6	stedelijk					523A_B	4,5			42,34	48,00	53	41,51		0,00		
Vormt 4	stedelijk					524A_A	1,5			38,63	48,00	53	37,71		0,00		
Vormt 4	stedelijk					524A_B	4,5			42,56	48,00	53	41,79		0,00		
Vormt 2	stedelijk					525A_A	1,5			38,04	48,00	53	37,17		0,00		
Vormt 2	stedelijk					525A_B	4,5			42,32	48,00	53	41,55		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Vormt 25	stedelijk					526A_A	1,5			44,69	48,00	53	42,32		0,00		
Vormt 25	stedelijk					526A_B	4,5			46,91	48,00	53	44,74		0,00		
Vormt 27	stedelijk					527A_A	1,5			44,92	48,00	53	42,84		0,00		
Vormt 27	stedelijk					527A_B	4,5			47,06	48,00	53	45,12		0,00		
Vormt 29	stedelijk					528A_A	1,5			44,10	48,00	53	41,91		0,00		
Vormt 29	stedelijk					528A_B	4,5			46,28	48,00	53	44,32		0,00		
Vormt 33	stedelijk					529A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,23		0,00		
Vormt 33	stedelijk					529A_B	4,5			45,34	48,00	53	43,62		0,00		
Vormt 35	stedelijk					530A_A	1,5			41,69	48,00	53	39,51		0,00		
Vormt 35	stedelijk					530A_B	4,5			44,39	48,00	53	42,57		0,00		
Vormt 23	stedelijk					531A_A	1,5			38,76	48,00	53	37,70		0,00		
Vormt 23	stedelijk					531A_B	4,5			42,63	48,00	53	41,78		0,00		
Vormt 21	stedelijk					532A_A	1,5			38,31	48,00	53	37,10		0,00		
Vormt 21	stedelijk					532A_B	4,5			42,64	48,00	53	41,55		0,00		
Vormt 17	stedelijk					533A_A	1,5			39,26	48,00	53	37,77		0,00		
Vormt 17	stedelijk					533A_B	4,5			43,13	48,00	53	41,91		0,00		
Vormt 15	stedelijk					534A_A	1,5			39,04	48,00	53	38,44		0,00		
Vormt 15	stedelijk					534A_B	4,5			42,62	48,00	53	41,94		0,00		
Vormt 13	stedelijk					535A_A	1,5			41,06	48,00	53	38,83		0,00		
Vormt 13	stedelijk					535A_B	4,5			44,09	48,00	53	42,32		0,00		
Vormt 1	stedelijk					536A_A	1,5			36,56	48,00	53	35,71		0,00		
Vormt 1	stedelijk					536A_B	4,5			40,84	48,00	53	40,03		0,00		
Vormt 3	stedelijk					537A_A	1,5			37,02	48,00	53	36,19		0,00		
Vormt 3	stedelijk					537A_B	4,5			41,45	48,00	53	40,61		0,00		
Vormt 5	stedelijk					538A_A	1,5			37,07	48,00	53	36,31		0,00		
Vormt 5	stedelijk					538A_B	4,5			41,10	48,00	53	40,42		0,00		
Vormt 9	stedelijk					539A_A	1,5			37,19	48,00	53	36,38		0,00		
Vormt 9	stedelijk					539A_B	4,5			41,36	48,00	53	40,54		0,00		
Vormt 11	stedelijk					540A_A	1,5			37,87	48,00	53	37,00		0,00		
Vormt 11	stedelijk					540A_B	4,5			41,71	48,00	53	40,95		0,00		
Steile Bank 68	stedelijk					541A_A	1,5			37,21	48,00	53	36,23		0,00		
Steile Bank 68	stedelijk					541A_B	4,5			42,28	48,00	53	41,46		0,00		
Steile Bank 70	stedelijk					542A_A	1,5			36,58	48,00	53	35,89		0,00		
Steile Bank 70	stedelijk					542A_B	4,5			41,94	48,00	53	41,19		0,00		
Steile Bank 74	stedelijk					543A_A	1,5			36,52	48,00	53	35,78		0,00		
Steile Bank 74	stedelijk					543A_B	4,5			41,87	48,00	53	41,08		0,00		
Steile Bank 76	stedelijk					544A_A	1,5			36,31	48,00	53	35,63		0,00		
Steile Bank 76	stedelijk					544A_B	4,5			41,01	48,00	53	40,32		0,00		
Steile Bank 78	stedelijk					545A_A	1,5			36,05	48,00	53	35,43		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Steile Bank 78	stedelijk					545A_B	4,5			40,73	48,00	53	40,10		0,00		
Munninkplaat 39	stedelijk					546A_A	1,5			40,43	48,00	53	38,86		0,00		
Munninkplaat 39	stedelijk					546A_B	4,5			43,78	48,00	53	42,45		0,00		
Munninkplaat 37	stedelijk					547A_A	1,5			39,71	48,00	53	38,34		0,00		
Munninkplaat 37	stedelijk					547A_B	4,5			43,17	48,00	53	41,99		0,00		
Munninkplaat 35	stedelijk					548A_A	1,5			40,09	48,00	53	38,62		0,00		
Munninkplaat 35	stedelijk					548A_B	4,5			43,19	48,00	53	41,94		0,00		
Munninkplaat 33	stedelijk					549A_A	1,5			38,96	48,00	53	37,60		0,00		
Munninkplaat 33	stedelijk					549A_B	4,5			42,52	48,00	53	41,36		0,00		
Munninkplaat 31	stedelijk					550A_A	1,5			36,26	48,00	53	35,40		0,00		
Munninkplaat 31	stedelijk					550A_B	4,5			40,70	48,00	53	39,88		0,00		
Munninkplaat 29	stedelijk					551A_A	1,5			38,33	48,00	53	36,97		0,00		
Munninkplaat 29	stedelijk					551A_B	4,5			41,95	48,00	53	40,88		0,00		
Munninkplaat 27	stedelijk					552A_A	1,5			39,36	48,00	53	37,90		0,00		
Munninkplaat 27	stedelijk					552A_B	4,5			42,80	48,00	53	41,69		0,00		
Munninkplaat 25	stedelijk					553A_A	1,5			38,14	48,00	53	36,86		0,00		
Munninkplaat 25	stedelijk					553A_B	4,5			42,37	48,00	53	41,39		0,00		
Munninkplaat 23	stedelijk					554A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,42		0,00		
Munninkplaat 23	stedelijk					554A_B	4,5			42,72	48,00	53	41,56		0,00		
Munninkplaat 21	stedelijk					555A_A	1,5			39,84	48,00	53	38,44		0,00		
Munninkplaat 21	stedelijk					555A_B	4,5			42,88	48,00	53	41,72		0,00		
Munninkplaat 19	stedelijk					556A_A	1,5			37,66	48,00	53	36,85		0,00		
Munninkplaat 19	stedelijk					556A_B	4,5			41,83	48,00	53	40,86		0,00		
Munninkplaat 17	stedelijk					557A_A	1,5			36,61	48,00	53	35,89		0,00		
Munninkplaat 17	stedelijk					557A_B	4,5			41,31	48,00	53	40,49		0,00		
Munninkplaat 15	stedelijk					558A_A	1,5			36,57	48,00	53	35,86		0,00		
Munninkplaat 15	stedelijk					558A_B	4,5			41,19	48,00	53	40,40		0,00		
Munninkplaat 13	stedelijk					559A_A	1,5			36,61	48,00	53	35,91		0,00		
Munninkplaat 13	stedelijk					559A_B	4,5			41,24	48,00	53	40,47		0,00		
Munninkplaat 11	stedelijk					560A_A	1,5			36,85	48,00	53	36,25		0,00		
Munninkplaat 11	stedelijk					560A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,89		0,00		
Munninkplaat 9	stedelijk					561A_A	1,5			36,78	48,00	53	36,15		0,00		
Munninkplaat 9	stedelijk					561A_B	4,5			41,31	48,00	53	40,66		0,00		
Munninkplaat 7	stedelijk					562A_A	1,5			36,82	48,00	53	36,19		0,00		
Munninkplaat 7	stedelijk					562A_B	4,5			41,24	48,00	53	40,56		0,00		
Munninkplaat 5	stedelijk					563A_A	1,5			36,80	48,00	53	36,15		0,00		
Munninkplaat 5	stedelijk					563A_B	4,5			40,96	48,00	53	40,36		0,00		
Munninkplaat 3	stedelijk					564A_A	1,5			37,01	48,00	53	36,38		0,00		
Munninkplaat 3	stedelijk					564A_B	4,5			41,51	48,00	53	40,79		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Munninkplaat 1	stedelijk					565A_A	1,5			36,88	48,00	53	36,17		0,00		
Munninkplaat 1	stedelijk					565A_B	4,5			41,18	48,00	53	40,61		0,00		
Spaanderbank 40	stedelijk					566A_A	1,5			48,38	48,38	54	45,01		-0,38		
Spaanderbank 40	stedelijk					566A_B	4,5			50,10	50,10	56	46,92		-2,10		
Spaanderbank 38	stedelijk					567A_A	1,5			47,88	48,00	53	44,59		0,00		
Spaanderbank 38	stedelijk					567A_B	4,5			49,54	49,54	55	46,43		-1,54		
Spaanderbank 36	stedelijk					568A_A	1,5			47,38	48,00	53	44,14		0,00		
Spaanderbank 36	stedelijk					568A_B	4,5			49,03	49,03	55	46,00		-1,03		
Spaanderbank 34	stedelijk					569A_A	1,5			46,58	48,00	53	43,32		0,00		
Spaanderbank 34	stedelijk					569A_B	4,5			48,25	48,25	54	45,22		-0,25		
Spaanderbank 32	stedelijk					570A_A	1,5			45,96	48,00	53	42,89		0,00		
Spaanderbank 32	stedelijk					570A_B	4,5			47,69	48,00	53	44,85		0,00		
Spaanderbank 30	stedelijk					571A_A	1,5			45,53	48,00	53	42,51		0,00		
Spaanderbank 30	stedelijk					571A_B	4,5			47,29	48,00	53	44,49		0,00		
Spaanderbank 28	stedelijk					572A_A	1,5			44,37	48,00	53	41,72		0,00		
Spaanderbank 28	stedelijk					572A_B	4,5			46,18	48,00	53	43,60		0,00		
Spaanderbank 26	stedelijk					573A_A	1,5			44,17	48,00	53	41,47		0,00		
Spaanderbank 26	stedelijk					573A_B	4,5			45,79	48,00	53	43,25		0,00		
Spaanderbank 24	stedelijk					574A_A	1,5			43,66	48,00	53	40,77		0,00		
Spaanderbank 24	stedelijk					574A_B	4,5			45,19	48,00	53	42,64		0,00		
Spaanderbank 22	stedelijk					575A_A	1,5			43,12	48,00	53	40,36		0,00		
Spaanderbank 22	stedelijk					575A_B	4,5			44,73	48,00	53	42,30		0,00		
Spaanderbank 20	stedelijk					576A_A	1,5			43,22	48,00	53	40,07		0,00		
Spaanderbank 20	stedelijk					576A_B	4,5			44,69	48,00	53	42,01		0,00		
Spaanderbank 18	stedelijk					577A_A	1,5			42,55	48,00	53	39,69		0,00		
Spaanderbank 18	stedelijk					577A_B	4,5			44,09	48,00	53	41,68		0,00		
Spaanderbank 16	stedelijk					578A_A	1,5			42,44	48,00	53	39,49		0,00		
Spaanderbank 16	stedelijk					578A_B	4,5			43,94	48,00	53	41,51		0,00		
Spaanderbank 14	stedelijk					579A_A	1,5			41,88	48,00	53	39,32		0,00		
Spaanderbank 14	stedelijk					579A_B	4,5			43,49	48,00	53	41,43		0,00		
Spaanderbank 12	stedelijk					580A_A	1,5			41,57	48,00	53	39,08		0,00		
Spaanderbank 12	stedelijk					580A_B	4,5			43,24	48,00	53	41,32		0,00		
Spaanderbank 10	stedelijk					581A_A	1,5			41,48	48,00	53	39,03		0,00		
Spaanderbank 10	stedelijk					581A_B	4,5			43,24	48,00	53	41,30		0,00		
Spaanderbank 8	stedelijk					582A_A	1,5			41,48	48,00	53	39,23		0,00		
Spaanderbank 8	stedelijk					582A_B	4,5			43,29	48,00	53	41,55		0,00		
Spaanderbank 6	stedelijk					583A_A	1,5			40,70	48,00	53	38,36		0,00		
Spaanderbank 6	stedelijk					583A_B	4,5			42,71	48,00	53	40,93		0,00		
Spaanderbank 4	stedelijk					584A_A	1,5			40,39	48,00	53	38,04		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Spaanderbank 4	stedelijk					584A_B	4,5			42,44	48,00	53	40,65		0,00		
Spaanderbank 2	stedelijk					585A_A	1,5			40,36	48,00	53	37,85		0,00		
Spaanderbank 2	stedelijk					585A_B	4,5			42,29	48,00	53	40,38		0,00		
Steile Bank 15	stedelijk					586A_A	1,5			47,30	48,00	53	46,13		0,00		
Steile Bank 15	stedelijk					586A_B	4,5			49,51	49,51	55	48,54		-0,97		
Steile Bank 17	stedelijk					587A_A	1,5			46,96	48,00	53	45,73		0,00		
Steile Bank 17	stedelijk					587A_B	4,5			49,17	49,17	55	48,14		-1,03		
Steile Bank 19	stedelijk					588A_A	1,5			46,34	48,00	53	45,10		0,00		
Steile Bank 19	stedelijk					588A_B	4,5			48,59	48,59	54	47,55		-0,59		
Steile Bank 21	stedelijk					589A_A	1,5			46,06	48,00	53	44,78		0,00		
Steile Bank 21	stedelijk					589A_B	4,5			48,25	48,25	54	47,20		-0,25		
Steile Bank 23	stedelijk					590A_A	1,5			45,53	48,00	53	44,27		0,00		
Steile Bank 23	stedelijk					590A_B	4,5			47,82	48,00	53	46,79		0,00		
Steile Bank 25	stedelijk					591A_A	1,5			45,09	48,00	53	43,91		0,00		
Steile Bank 25	stedelijk					591A_B	4,5			47,43	48,00	53	46,46		0,00		
Steile Bank 27	stedelijk					592A_A	1,5			44,31	48,00	53	43,10		0,00		
Steile Bank 27	stedelijk					592A_B	4,5			46,88	48,00	53	45,88		0,00		
Steile Bank 29	stedelijk					593A_A	1,5			43,60	48,00	53	42,41		0,00		
Steile Bank 29	stedelijk					593A_B	4,5			46,33	48,00	53	45,35		0,00		
Steile Bank 31	stedelijk					594A_A	1,5			43,20	48,00	53	42,09		0,00		
Steile Bank 31	stedelijk					594A_B	4,5			46,02	48,00	53	45,10		0,00		
Steile Bank 33	stedelijk					595A_A	1,5			42,87	48,00	53	41,73		0,00		
Steile Bank 33	stedelijk					595A_B	4,5			45,66	48,00	53	44,75		0,00		
Steile Bank 35	stedelijk					596A_A	1,5			42,10	48,00	53	40,97		0,00		
Steile Bank 35	stedelijk					596A_B	4,5			45,04	48,00	53	44,15		0,00		
Steile Bank 37	stedelijk					597A_A	1,5			42,02	48,00	53	40,87		0,00		
Steile Bank 37	stedelijk					597A_B	4,5			44,92	48,00	53	44,01		0,00		
Steile Bank 39	stedelijk					598A_A	1,5			39,92	48,00	53	38,82		0,00		
Steile Bank 39	stedelijk					598A_B	4,5			43,41	48,00	53	42,56		0,00		
Steile Bank 41	stedelijk					599A_A	1,5			40,32	48,00	53	39,21		0,00		
Steile Bank 41	stedelijk					599A_B	4,5			43,69	48,00	53	42,76		0,00		
Steile Bank 43	stedelijk					600A_A	1,5			40,05	48,00	53	38,94		0,00		
Steile Bank 43	stedelijk					600A_B	4,5			43,02	48,00	53	42,19		0,00		
Steile Bank 45	stedelijk					601A_A	1,5			39,91	48,00	53	38,83		0,00		
Steile Bank 45	stedelijk					601A_B	4,5			42,92	48,00	53	42,07		0,00		
Steile Bank 47	stedelijk					602A_A	1,5			39,70	48,00	53	38,65		0,00		
Steile Bank 47	stedelijk					602A_B	4,5			42,75	48,00	53	41,93		0,00		
Steile Bank 49	stedelijk					603A_A	1,5			39,16	48,00	53	38,18		0,00		
Steile Bank 49	stedelijk					603A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,67		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Steile Bank 51	stedelijk					604A_A	1,5			38,83	48,00	53	37,89		0,00		
Steile Bank 51	stedelijk					604A_B	4,5			41,98	48,00	53	41,25		0,00		
Steile Bank 53	stedelijk					605A_A	1,5			39,30	48,00	53	38,28		0,00		
Steile Bank 53	stedelijk					605A_B	4,5			42,38	48,00	53	41,54		0,00		
Steile Bank 55	stedelijk					606A_A	1,5			38,19	48,00	53	37,19		0,00		
Steile Bank 55	stedelijk					606A_B	4,5			41,58	48,00	53	40,74		0,00		
Steile Bank 57	stedelijk					607A_A	1,5			38,16	48,00	53	37,17		0,00		
Steile Bank 57	stedelijk					607A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,72		0,00		
Steile Bank 59	stedelijk					608A_A	1,5			37,87	48,00	53	36,91		0,00		
Steile Bank 59	stedelijk					608A_B	4,5			41,39	48,00	53	40,60		0,00		
Steile Bank 61	stedelijk					609A_A	1,5			37,83	48,00	53	36,92		0,00		
Steile Bank 61	stedelijk					609A_B	4,5			41,44	48,00	53	40,70		0,00		
Steile Bank 63	stedelijk					610A_A	1,5			37,85	48,00	53	36,85		0,00		
Steile Bank 63	stedelijk					610A_B	4,5			41,85	48,00	53	40,99		0,00		
Steile Bank 65	stedelijk					611A_A	1,5			38,10	48,00	53	36,97		0,00		
Steile Bank 65	stedelijk					611A_B	4,5			41,66	48,00	53	40,72		0,00		
Urkerstraat 1	stedelijk					612A_A	1,5			37,78	48,00	53	36,68		0,00		
Urkerstraat 1	stedelijk					612A_B	4,5			41,43	48,00	53	40,45		0,00		
Urkerstraat 3	stedelijk					613A_A	1,5			38,44	48,00	53	37,38		0,00		
Urkerstraat 3	stedelijk					613A_B	4,5			41,82	48,00	53	40,94		0,00		
Urkerstraat 5	stedelijk					614A_A	1,5			38,56	48,00	53	37,46		0,00		
Urkerstraat 5	stedelijk					614A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,81		0,00		
Urkerstraat 7	stedelijk					615A_A	1,5			38,77	48,00	53	37,61		0,00		
Urkerstraat 7	stedelijk					615A_B	4,5			42,05	48,00	53	41,08		0,00		
Urkerstraat 9	stedelijk					616A_A	1,5			38,78	48,00	53	37,68		0,00		
Urkerstraat 9	stedelijk					616A_B	4,5			42,15	48,00	53	41,29		0,00		
Urkerstraat 11	stedelijk					617A_A	1,5			39,07	48,00	53	37,86		0,00		
Urkerstraat 11	stedelijk					617A_B	4,5			42,65	48,00	53	41,62		0,00		
Urkerstraat 13	stedelijk					618A_A	1,5			39,08	48,00	53	37,94		0,00		
Urkerstraat 13	stedelijk					618A_B	4,5			42,71	48,00	53	41,75		0,00		
Urkerstraat 15	stedelijk					619A_A	1,5			39,51	48,00	53	38,26		0,00		
Urkerstraat 15	stedelijk					619A_B	4,5			43,02	48,00	53	41,99		0,00		
Urkerstraat 17	stedelijk					620A_A	1,5			39,62	48,00	53	38,35		0,00		
Urkerstraat 17	stedelijk					620A_B	4,5			43,17	48,00	53	42,17		0,00		
Urkerstraat 19	stedelijk					621A_A	1,5			39,19	48,00	53	38,05		0,00		
Urkerstraat 19	stedelijk					621A_B	4,5			42,96	48,00	53	42,06		0,00		
Urkerstraat 21	stedelijk					622A_A	1,5			39,15	48,00	53	37,96		0,00		
Urkerstraat 21	stedelijk					622A_B	4,5			42,92	48,00	53	41,94		0,00		
Urkerstraat 23	stedelijk					623A_A	1,5			42,73	48,00	53	41,53		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Urkerstraat 23	stedelijk					623A_B	4,5			45,43	48,00	53	44,44		0,00		
Urkerstraat 25	stedelijk					624A_A	1,5			43,17	48,00	53	41,95		0,00		
Urkerstraat 25	stedelijk					624A_B	4,5			45,87	48,00	53	44,83		0,00		
Urkerstraat 27	stedelijk					625A_A	1,5			43,72	48,00	53	42,45		0,00		
Urkerstraat 27	stedelijk					625A_B	4,5			46,26	48,00	53	45,17		0,00		
Urkerstraat 29	stedelijk					626A_A	1,5			43,77	48,00	53	42,54		0,00		
Urkerstraat 29	stedelijk					626A_B	4,5			46,13	48,00	53	45,16		0,00		
Urkerstraat 31	stedelijk					627A_A	1,5			44,15	48,00	53	42,95		0,00		
Urkerstraat 31	stedelijk					627A_B	4,5			46,55	48,00	53	45,59		0,00		
Urkerstraat 33	stedelijk					628A_A	1,5			43,82	48,00	53	42,59		0,00		
Urkerstraat 33	stedelijk					628A_B	4,5			46,46	48,00	53	45,45		0,00		
Urkerstraat 35	stedelijk					629A_A	1,5			45,77	48,00	53	44,61		0,00		
Urkerstraat 35	stedelijk					629A_B	4,5			48,09	48,09	54	47,07		-0,09		
Urkerstraat 37	stedelijk					630A_A	1,5			46,43	48,00	53	45,22		0,00		
Urkerstraat 37	stedelijk					630A_B	4,5			48,52	48,52	54	47,44		-0,52		
Urkerstraat 39	stedelijk					631A_A	1,5			46,94	48,00	53	45,74		0,00		
Urkerstraat 39	stedelijk					631A_B	4,5			49,01	49,01	54	47,93		-1,01		
Urkerstraat 41	stedelijk					632A_A	1,5			47,63	48,00	53	46,47		0,00		
Urkerstraat 41	stedelijk					632A_B	4,5			49,53	49,53	55	48,49		-1,04		
Urkerstraat 43	stedelijk					633A_A	1,5			48,19	48,19	54	47,08		-0,19		
Urkerstraat 43	stedelijk					633A_B	4,5			50,17	50,17	56	49,22		-0,95		
Urkerstraat 30	stedelijk					634A_A	1,5			42,56	48,00	53	41,44		0,00		
Urkerstraat 30	stedelijk					634A_B	4,5			45,21	48,00	53	44,29		0,00		
Urkerstraat 28	stedelijk					635A_A	1,5			41,81	48,00	53	40,64		0,00		
Urkerstraat 28	stedelijk					635A_B	4,5			44,88	48,00	53	43,92		0,00		
Urkerstraat 26	stedelijk					636A_A	1,5			41,42	48,00	53	40,29		0,00		
Urkerstraat 26	stedelijk					636A_B	4,5			44,37	48,00	53	43,44		0,00		
Urkerstraat 24	stedelijk					637A_A	1,5			40,81	48,00	53	39,67		0,00		
Urkerstraat 24	stedelijk					637A_B	4,5			44,08	48,00	53	43,13		0,00		
Urkerstraat 22	stedelijk					638A_A	1,5			40,68	48,00	53	39,58		0,00		
Urkerstraat 22	stedelijk					638A_B	4,5			43,97	48,00	53	43,08		0,00		
Urkerstraat 20	stedelijk					639A_A	1,5			40,59	48,00	53	39,50		0,00		
Urkerstraat 20	stedelijk					639A_B	4,5			43,93	48,00	53	43,01		0,00		
Urkerstraat 36	stedelijk					640A_A	1,5			47,60	48,00	53	46,55		0,00		
Urkerstraat 36	stedelijk					640A_B	4,5			49,59	49,59	55	48,71		-0,88		
Urkerstraat 34	stedelijk					641A_A	1,5			46,64	48,00	53	45,54		0,00		
Urkerstraat 34	stedelijk					641A_B	4,5			48,58	48,58	54	47,66		-0,58		
Urkerstraat 32	stedelijk					642A_A	1,5			45,36	48,00	53	44,17		0,00		
Urkerstraat 32	stedelijk					642A_B	4,5			47,58	48,00	53	46,55		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Urkerstraat 38	stedelijk					643A_A	1,5			45,30	48,00	53	44,42		0,00		
Urkerstraat 38	stedelijk					643A_B	4,5			48,22	48,22	54	47,31		-0,22		
Urkerstraat 40	stedelijk					644A_A	1,5			46,51	48,00	53	45,52		0,00		
Urkerstraat 40	stedelijk					644A_B	4,5			49,14	49,14	55	48,13		-1,01		
Urkerstraat 42	stedelijk					645A_A	1,5			46,71	48,00	53	45,70		0,00		
Urkerstraat 42	stedelijk					645A_B	4,5			49,20	49,20	55	48,22		-0,98		
Urkerstraat 44	stedelijk					646A_A	1,5			44,33	48,00	53	43,29		0,00		
Urkerstraat 44	stedelijk					646A_B	4,5			47,43	48,00	53	46,41		0,00		
Urkerstraat 46	stedelijk					647A_A	1,5			43,76	48,00	53	42,75		0,00		
Urkerstraat 46	stedelijk					647A_B	4,5			46,86	48,00	53	45,73		0,00		
Urkerstraat 48	stedelijk					648A_A	1,5			45,14	48,00	53	44,17		0,00		
Urkerstraat 48	stedelijk					648A_B	4,5			47,66	48,00	53	46,66		0,00		
Schoklandstraat 41	stedelijk					649A_A	1,5			44,19	48,00	53	43,28		0,00		
Schoklandstraat 41	stedelijk					649A_B	4,5			46,15	48,00	53	45,35		0,00		
Schoklandstraat 39	stedelijk					650A_A	1,5			41,26	48,00	53	40,30		0,00		
Schoklandstraat 39	stedelijk					650A_B	4,5			44,21	48,00	53	43,31		0,00		
Schoklandstraat 37	stedelijk					651A_A	1,5			40,88	48,00	53	39,94		0,00		
Schoklandstraat 37	stedelijk					651A_B	4,5			43,95	48,00	53	43,10		0,00		
Schoklandstraat 35	stedelijk					652A_A	1,5			40,89	48,00	53	39,95		0,00		
Schoklandstraat 35	stedelijk					652A_B	4,5			43,81	48,00	53	42,94		0,00		
Schoklandstraat 33	stedelijk					653A_A	1,5			40,74	48,00	53	39,86		0,00		
Schoklandstraat 33	stedelijk					653A_B	4,5			43,59	48,00	53	42,80		0,00		
Schoklandstraat 29/31	stedelijk					654A_A	1,5			40,23	48,00	53	39,25		0,00		
Schoklandstraat 29/31	stedelijk					654A_B	4,5			42,24	48,00	53	41,39		0,00		
Schoklandstraat 25/27	stedelijk					655A_A	1,5			39,84	48,00	53	38,73		0,00		
Schoklandstraat 25/27	stedelijk					655A_B	4,5			41,84	48,00	53	40,92		0,00		
Schoklandstraat 21/23	stedelijk					656A_A	1,5			39,80	48,00	53	38,65		0,00		
Schoklandstraat 21/23	stedelijk					656A_B	4,5			41,59	48,00	53	40,66		0,00		
Schoklandstraat 17/19	stedelijk					657A_A	1,5			39,37	48,00	53	38,28		0,00		
Schoklandstraat 17/19	stedelijk					657A_B	4,5			41,29	48,00	53	40,42		0,00		
Schoklandstraat 13/15	stedelijk					658A_A	1,5			38,83	48,00	53	37,85		0,00		
Schoklandstraat 13/15	stedelijk					658A_B	4,5			40,91	48,00	53	40,15		0,00		
Schoklandstraat 32/42/52	stedelijk					659A_A	1,5			42,58	48,00	53	41,58		0,00		
Schoklandstraat 32/42/52	stedelijk					659A_B	4,5			44,99	48,00	53	44,08		0,00		
Schoklandstraat 32/42/52	stedelijk					659A_C	7,5			47,31	48,00	53	46,32		0,00		
Schoklandstraat 30/40/50	stedelijk					660A_A	1,5			42,06	48,00	53	41,06		0,00		
Schoklandstraat 30/40/50	stedelijk					660A_B	4,5			44,68	48,00	53	43,77		0,00		
Schoklandstraat 30/40/50	stedelijk					660A_C	7,5			46,86	48,00	53	45,88		0,00		
Schoklandstraat 28/38/48	stedelijk					661A_A	1,5			40,86	48,00	53	39,88		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Schoklandstraat 28/38/48	stedelijk					661A_B	4,5			44,24	48,00	53	43,31		0,00		
Schoklandstraat 28/38/48	stedelijk					661A_C	7,5			46,55	48,00	53	45,48		0,00		
Schoklandstraat 26/36/46	stedelijk					662A_A	1,5			40,56	48,00	53	39,56		0,00		
Schoklandstraat 26/36/46	stedelijk					662A_B	4,5			43,53	48,00	53	42,64		0,00		
Schoklandstraat 26/36/46	stedelijk					662A_C	7,5			46,13	48,00	53	45,23		0,00		
Schoklandstraat 34/44	stedelijk					663A_B	4,5			41,61	48,00	53	40,87		0,00		
Schoklandstraat 34/44	stedelijk					663A_C	7,5			45,25	48,00	53	44,25		0,00		
Schoklandstraat 11	stedelijk					664A_A	1,5			38,28	48,00	53	37,23		0,00		
Schoklandstraat 11	stedelijk					664A_B	4,5			40,27	48,00	53	39,41		0,00		
Schoklandstraat 9	stedelijk					665A_A	1,5			37,59	48,00	53	36,57		0,00		
Schoklandstraat 9	stedelijk					665A_B	4,5			39,81	48,00	53	38,99		0,00		
Schoklandstraat 7	stedelijk					666A_A	1,5			37,97	48,00	53	36,95		0,00		
Schoklandstraat 7	stedelijk					666A_B	4,5			40,00	48,00	53	39,20		0,00		
Schoklandstraat 5	stedelijk					667A_A	1,5			37,39	48,00	53	36,39		0,00		
Schoklandstraat 5	stedelijk					667A_B	4,5			39,67	48,00	53	38,87		0,00		
Schoklandstraat 3	stedelijk					668A_A	1,5			37,18	48,00	53	36,26		0,00		
Schoklandstraat 3	stedelijk					668A_B	4,5			39,57	48,00	53	38,76		0,00		
Schoklandstraat 1	stedelijk					669A_A	1,5			37,13	48,00	53	36,27		0,00		
Schoklandstraat 1	stedelijk					669A_B	4,5			39,63	48,00	53	38,89		0,00		
Schoklandstraat 6/12B/14	stedelijk					670A_A	1,5			36,54	48,00	53	35,67		0,00		
Schoklandstraat 6/12B/14	stedelijk					670A_B	4,5			39,53	48,00	53	38,93		0,00		
Schoklandstraat 6/12B/14	stedelijk					670A_C	7,5			43,80	48,00	53	42,90		0,00		
Schoklandstraat 4/12A	stedelijk					671A_A	1,5			38,11	48,00	53	37,22		0,00		
Schoklandstraat 4/12A	stedelijk					671A_B	4,5			40,52	48,00	53	39,83		0,00		
Schoklandstraat 4/12A	stedelijk					671A_C	7,5			43,85	48,00	53	43,06		0,00		
Schoklandstraat 4/12/14	stedelijk					672A_A	1,5			38,55	48,00	53	37,59		0,00		
Schoklandstraat 4/12/14	stedelijk					672A_B	4,5			41,18	48,00	53	40,31		0,00		
Schoklandstraat 4/12/14	stedelijk					672A_C	7,5			43,88	48,00	53	42,97		0,00		
Schoklandstraat 4/10B	stedelijk					673A_A	1,5			34,64	48,00	53	33,90		0,00		
Schoklandstraat 4/10B	stedelijk					673A_B	4,5			38,24	48,00	53	37,53		0,00		
Schoklandstraat 4/10B	stedelijk					673A_C	7,5			42,44	48,00	53	41,41		0,00		
Schoklandstraat 2B/10A	stedelijk					674A_A	1,5			34,90	48,00	53	34,17		0,00		
Schoklandstraat 2B/10A	stedelijk					674A_B	4,5			38,53	48,00	53	37,93		0,00		
Schoklandstraat 2B/10A	stedelijk					674A_C	7,5			42,58	48,00	53	41,73		0,00		
Schoklandstraat 10	stedelijk					675A_A	1,5			35,00	48,00	53	34,27		0,00		
Schoklandstraat 10	stedelijk					675A_B	4,5			38,52	48,00	53	37,94		0,00		
Schoklandstraat 10	stedelijk					675A_C	7,5			42,66	48,00	53	41,66		0,00		
Schoklandstraat 2A/8A/8B	stedelijk					676A_A	1,5			35,24	48,00	53	34,51		0,00		
Schoklandstraat 2A/8A/8B	stedelijk					676A_B	4,5			38,73	48,00	53	38,12		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Schoklandstraat 2A/8A/8B	stedelijk					676A_C	7,5			42,72	48,00	53	41,81		0,00		
Schoklandstraat 2/8	stedelijk					677A_A	1,5			36,47	48,00	53	35,64		0,00		
Schoklandstraat 2/8	stedelijk					677A_B	4,5			39,40	48,00	53	38,77		0,00		
Schoklandstraat 2/8	stedelijk					677A_C	7,5			43,15	48,00	53	42,32		0,00		
Urkerstraat 50	stedelijk					678A_A	1,5			47,71	48,00	53	46,61		0,00		
Urkerstraat 50	stedelijk					678A_B	4,5			49,34	49,34	55	48,34		-1,00		
Urkerstraat 52	stedelijk					679A_A	1,5			47,15	48,00	53	46,04		0,00		
Urkerstraat 52	stedelijk					679A_B	4,5			48,83	48,83	54	47,81		-0,83		
Urkerstraat 54	stedelijk					680A_A	1,5			46,97	48,00	53	45,81		0,00		
Urkerstraat 54	stedelijk					680A_B	4,5			48,74	48,74	54	47,74		-0,74		
Urkerstraat 56	stedelijk					681A_A	1,5			47,55	48,00	53	46,46		0,00		
Urkerstraat 56	stedelijk					681A_B	4,5			49,31	49,31	55	48,34		-0,97		
Urkerstraat 58	stedelijk					682A_A	1,5			48,29	48,29	54	47,02		-0,29		
Urkerstraat 58	stedelijk					682A_B	4,5			50,05	50,05	56	48,92		-1,13		
Urkerstraat 60	stedelijk					683A_A	1,5			49,07	49,07	55	47,83		-1,07		
Urkerstraat 60	stedelijk					683A_B	4,5			50,86	50,86	56	49,76		-1,10		
Flevostraat 33	stedelijk					684A_A	1,5			43,21	48,00	53	41,93		0,00		
Flevostraat 33	stedelijk					684A_B	4,5			44,53	48,00	53	43,38		0,00		
Flevostraat 35	stedelijk					685A_A	1,5			43,94	48,00	53	42,65		0,00		
Flevostraat 35	stedelijk					685A_A	1,5			43,94	48,00	53	42,65		0,00		
Flevostraat 35	stedelijk					685A_B	4,5			45,17	48,00	53	44,01		0,00		
Flevostraat 35	stedelijk					685A_B	4,5			45,17	48,00	53	44,01		0,00		
Flevostraat 37	stedelijk					686A_A	1,5			45,05	48,00	53	43,81		0,00		
Flevostraat 37	stedelijk					686A_B	4,5			46,28	48,00	53	45,13		0,00		
Flevostraat 37A	stedelijk					687A_A	1,5			45,42	48,00	53	44,12		0,00		
Flevostraat 37A	stedelijk					687A_B	4,5			46,59	48,00	53	45,36		0,00		
Flevostraat 39	stedelijk					688A_A	1,5			45,69	48,00	53	44,45		0,00		
Flevostraat 39	stedelijk					688A_B	4,5			46,88	48,00	53	45,71		0,00		
Flevostraat 39A	stedelijk					689A_A	1,5			45,91	48,00	53	44,70		0,00		
Flevostraat 39A	stedelijk					689A_B	4,5			47,07	48,00	53	45,89		0,00		
Flevostraat 41	stedelijk					690A_A	1,5			46,49	48,00	53	45,28		0,00		
Flevostraat 41	stedelijk					690A_B	4,5			47,85	48,00	53	46,71		0,00		
Flevostraat 43	stedelijk					691A_A	1,5			46,65	48,00	53	45,33		0,00		
Flevostraat 43	stedelijk					691A_B	4,5			48,05	48,05	54	46,83		-0,05		
Flevostraat 45	stedelijk					692A_A	1,5			47,17	48,00	53	45,85		0,00		
Flevostraat 45	stedelijk					692A_B	4,5			48,63	48,63	54	47,45		-0,63		
Flevostraat 47	stedelijk					693A_A	1,5			47,32	48,00	53	46,02		0,00		
Flevostraat 47	stedelijk					693A_B	4,5			48,79	48,79	54	47,62		-0,79		
Wieringerstraat 12	stedelijk					694A_A	1,5			37,01	48,00	53	36,32		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Wieringerstraat 12	stedelijk					694A_B	4,5			43,11	48,00	53	42,22		0,00		
Wieringerstraat 10	stedelijk					695A_A	1,5			37,19	48,00	53	36,40		0,00		
Wieringerstraat 10	stedelijk					695A_B	4,5			43,13	48,00	53	42,18		0,00		
Wieringerstraat 8	stedelijk					696A_A	1,5			37,73	48,00	53	36,96		0,00		
Wieringerstraat 8	stedelijk					696A_B	4,5			43,07	48,00	53	42,28		0,00		
Wieringerstraat 6	stedelijk					697A_A	1,5			38,19	48,00	53	37,34		0,00		
Wieringerstraat 6	stedelijk					697A_B	4,5			43,76	48,00	53	42,82		0,00		
Wieringerstraat 4	stedelijk					698A_A	1,5			39,14	48,00	53	38,21		0,00		
Wieringerstraat 4	stedelijk					698A_B	4,5			44,34	48,00	53	43,48		0,00		
Wieringerstraat 2E	stedelijk					699A_A	1,5			36,82	48,00	53	36,00		0,00		
Wieringerstraat 2E	stedelijk					699A_B	4,5			40,84	48,00	53	40,07		0,00		
Wieringerstraat 2D	stedelijk					700A_A	1,5			36,53	48,00	53	35,81		0,00		
Wieringerstraat 2D	stedelijk					700A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,81		0,00		
Wieringerstraat 2C	stedelijk					701A_A	1,5			36,44	48,00	53	35,63		0,00		
Wieringerstraat 2C	stedelijk					701A_B	4,5			41,44	48,00	53	40,59		0,00		
Wieringerstraat 2B	stedelijk					702A_A	1,5			35,59	48,00	53	34,78		0,00		
Wieringerstraat 2B	stedelijk					702A_B	4,5			39,73	48,00	53	38,97		0,00		
Wieringerstraat 2A	stedelijk					703A_A	1,5			37,81	48,00	53	36,82		0,00		
Wieringerstraat 2A	stedelijk					703A_B	4,5			40,43	48,00	53	39,69		0,00		
Wieringerstraat 2	stedelijk					704A_A	1,5			38,27	48,00	53	37,33		0,00		
Wieringerstraat 2	stedelijk					704A_B	4,5			41,00	48,00	53	40,26		0,00		
Wieringerstraat 17	stedelijk					705A_A	1,5			34,96	48,00	53	34,32		0,00		
Wieringerstraat 17	stedelijk					705A_B	4,5			41,23	48,00	53	40,45		0,00		
Wieringerstraat 15	stedelijk					706A_A	1,5			35,10	48,00	53	34,47		0,00		
Wieringerstraat 15	stedelijk					706A_B	4,5			41,09	48,00	53	40,37		0,00		
Wieringerstraat 13	stedelijk					707A_A	1,5			35,90	48,00	53	35,20		0,00		
Wieringerstraat 13	stedelijk					707A_B	4,5			41,24	48,00	53	40,56		0,00		
Wieringerstraat 11	stedelijk					708A_A	1,5			36,30	48,00	53	35,51		0,00		
Wieringerstraat 11	stedelijk					708A_B	4,5			40,93	48,00	53	40,24		0,00		
Wieringerstraat 9	stedelijk					709A_A	1,5			37,25	48,00	53	36,35		0,00		
Wieringerstraat 9	stedelijk					709A_B	4,5			41,38	48,00	53	40,63		0,00		
Wieringerstraat 7	stedelijk					710A_A	1,5			35,55	48,00	53	34,85		0,00		
Wieringerstraat 7	stedelijk					710A_B	4,5			40,65	48,00	53	40,02		0,00		
Wieringerstraat 5	stedelijk					711A_A	1,5			35,78	48,00	53	35,06		0,00		
Wieringerstraat 5	stedelijk					711A_B	4,5			41,37	48,00	53	40,55		0,00		
Wieringerstraat 3	stedelijk					712A_A	1,5			35,11	48,00	53	34,52		0,00		
Wieringerstraat 3	stedelijk					712A_B	4,5			40,61	48,00	53	39,87		0,00		
Wieringerstraat 1	stedelijk					713A_A	1,5			35,73	48,00	53	35,13		0,00		
Wieringerstraat 1	stedelijk					713A_B	4,5			40,15	48,00	53	39,57		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zuiderzeestraat 52	stedelijk					714A_A	1,5			33,31	48,00	53	32,77		0,00		
Zuiderzeestraat 52	stedelijk					714A_B	4,5			38,74	48,00	53	38,19		0,00		
Zuiderzeestraat 54	stedelijk					715A_A	1,5			33,34	48,00	53	32,78		0,00		
Zuiderzeestraat 54	stedelijk					715A_B	4,5			38,75	48,00	53	38,20		0,00		
Zuiderzeestraat 56	stedelijk					716A_A	1,5			32,98	48,00	53	32,41		0,00		
Zuiderzeestraat 56	stedelijk					716A_B	4,5			38,54	48,00	53	37,97		0,00		
Zuiderzeestraat 58	stedelijk					717A_A	1,5			32,76	48,00	53	32,18		0,00		
Zuiderzeestraat 58	stedelijk					717A_B	4,5			38,32	48,00	53	37,69		0,00		
Zuiderzeestraat 60	stedelijk					718A_A	1,5			31,85	48,00	53	31,26		0,00		
Zuiderzeestraat 60	stedelijk					718A_B	4,5			36,67	48,00	53	36,13		0,00		
Zuiderzeestraat 62	stedelijk					719A_A	1,5			29,31	48,00	53	28,65		0,00		
Zuiderzeestraat 62	stedelijk					719A_B	4,5			34,33	48,00	53	33,74		0,00		
Zuiderzeestraat 64	stedelijk					720A_A	1,5			30,21	48,00	53	29,64		0,00		
Zuiderzeestraat 64	stedelijk					720A_B	4,5			35,45	48,00	53	34,89		0,00		
Zuiderzeestraat 66	stedelijk					721A_A	1,5			29,61	48,00	53	28,90		0,00		
Zuiderzeestraat 66	stedelijk					721A_B	4,5			34,09	48,00	53	33,59		0,00		
Zuiderzeestraat 68	stedelijk					722A_A	1,5			33,13	48,00	53	32,49		0,00		
Zuiderzeestraat 68	stedelijk					722A_B	4,5			38,41	48,00	53	37,74		0,00		
Zuiderzeestraat 73	stedelijk					723A_A	1,5			35,46	48,00	53	34,87		0,00		
Zuiderzeestraat 73	stedelijk					723A_B	4,5			40,55	48,00	53	39,94		0,00		
Zuiderzeestraat 71	stedelijk					724A_A	1,5			35,14	48,00	53	34,56		0,00		
Zuiderzeestraat 71	stedelijk					724A_B	4,5			40,49	48,00	53	39,82		0,00		
Zuiderzeestraat 69	stedelijk					725A_A	1,5			34,93	48,00	53	34,35		0,00		
Zuiderzeestraat 69	stedelijk					725A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,49		0,00		
Zuiderzeestraat 67	stedelijk					726A_A	1,5			35,06	48,00	53	34,42		0,00		
Zuiderzeestraat 67	stedelijk					726A_B	4,5			40,30	48,00	53	39,53		0,00		
Zuiderzeestraat 65	stedelijk					727A_A	1,5			35,24	48,00	53	34,62		0,00		
Zuiderzeestraat 65	stedelijk					727A_B	4,5			40,12	48,00	53	39,44		0,00		
Urkerstraat 18	stedelijk					728A_A	1,5			37,78	48,00	53	36,86		0,00		
Urkerstraat 18	stedelijk					728A_B	4,5			41,82	48,00	53	40,99		0,00		
Urkerstraat 16	stedelijk					729A_A	1,5			37,48	48,00	53	36,50		0,00		
Urkerstraat 16	stedelijk					729A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,76		0,00		
Urkerstraat 14	stedelijk					730A_A	1,5			37,20	48,00	53	36,24		0,00		
Urkerstraat 14	stedelijk					730A_B	4,5			41,30	48,00	53	40,38		0,00		
Urkerstraat 12	stedelijk					731A_A	1,5			37,04	48,00	53	36,09		0,00		
Urkerstraat 12	stedelijk					731A_B	4,5			41,11	48,00	53	40,24		0,00		
Urkerstraat 10	stedelijk					732A_A	1,5			36,99	48,00	53	36,02		0,00		
Urkerstraat 10	stedelijk					732A_B	4,5			41,10	48,00	53	40,21		0,00		
Urkerstraat 8	stedelijk					733A_A	1,5			36,89	48,00	53	36,00		0,00		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Urkerstraat 8	stedelijk					733A_B	4,5			40,97	48,00	53	40,18		0,00		
Urkerstraat 6	stedelijk					734A_A	1,5			35,37	48,00	53	34,54		0,00		
Urkerstraat 6	stedelijk					734A_B	4,5			39,85	48,00	53	39,07		0,00		
Urkerstraat 4	stedelijk					735A_A	1,5			35,74	48,00	53	34,87		0,00		
Urkerstraat 4	stedelijk					735A_B	4,5			39,76	48,00	53	38,97		0,00		
Urkerstraat 2	stedelijk					736A_A	1,5			35,82	48,00	53	34,98		0,00		
Urkerstraat 2	stedelijk					736A_B	4,5			39,69	48,00	53	38,98		0,00		
Parkstraat 126	stedelijk					737A_A	1,5			37,22	48,00	53	35,29		0,00		
Parkstraat 126	stedelijk					737A_B	4,5			40,08	48,00	53	38,89		0,00		
Parkstraat 124	stedelijk					738A_A	1,5			37,19	48,00	53	35,34		0,00		
Parkstraat 124	stedelijk					738A_B	4,5			40,14	48,00	53	39,00		0,00		
Parkstraat 122	stedelijk					739A_A	1,5			37,30	48,00	53	35,38		0,00		
Parkstraat 122	stedelijk					739A_B	4,5			40,40	48,00	53	39,18		0,00		
Parkstraat 120	stedelijk					740A_A	1,5			37,09	48,00	53	35,14		0,00		
Parkstraat 120	stedelijk					740A_B	4,5			40,17	48,00	53	38,99		0,00		
Gale Hamkesstraat 7	stedelijk					741A_A	1,5			33,32	48,00	53	32,75		0,00		
Gale Hamkesstraat 7	stedelijk					741A_B	4,5			38,22	48,00	53	37,62		0,00		
Gale Hamkesstraat 5	stedelijk					742A_A	1,5			33,23	48,00	53	32,63		0,00		
Gale Hamkesstraat 5	stedelijk					742A_B	4,5			38,08	48,00	53	37,43		0,00		
Gale Hamkesstraat 3	stedelijk					743A_A	1,5			33,43	48,00	53	32,84		0,00		
Gale Hamkesstraat 3	stedelijk					743A_B	4,5			38,20	48,00	53	37,58		0,00		
Gale Hamkesstraat 1	stedelijk					744A_A	1,5			33,39	48,00	53	32,80		0,00		
Gale Hamkesstraat 1	stedelijk					744A_B	4,5			38,26	48,00	53	37,62		0,00		
Gale Hamkesstraat 8	stedelijk					745A_A	1,5			36,17	48,00	53	35,27		0,00		
Gale Hamkesstraat 8	stedelijk					745A_B	4,5			39,19	48,00	53	38,41		0,00		
Gale Hamkesstraat 6	stedelijk					746A_A	1,5			35,33	48,00	53	34,53		0,00		
Gale Hamkesstraat 6	stedelijk					746A_B	4,5			38,66	48,00	53	37,88		0,00		
Gale Hamkesstraat 4	stedelijk					747A_A	1,5			35,56	48,00	53	34,78		0,00		
Gale Hamkesstraat 4	stedelijk					747A_B	4,5			38,79	48,00	53	38,02		0,00		
Gale Hamkesstraat 2	stedelijk					748A_A	1,5			35,47	48,00	53	34,69		0,00		
Gale Hamkesstraat 2	stedelijk					748A_B	4,5			38,56	48,00	53	37,82		0,00		
Zuiderzeestraat 63/63A	stedelijk					749A_A	1,5			37,74	48,00	53	36,94		0,00		
Zuiderzeestraat 63/63A	stedelijk					749A_B	4,5			40,95	48,00	53	40,21		0,00		
Zuiderzeestraat 61/61A	stedelijk					750A_A	1,5			36,60	48,00	53	35,83		0,00		
Zuiderzeestraat 61/61A	stedelijk					750A_B	4,5			40,38	48,00	53	39,66		0,00		
Zuiderzeestraat 59/59A	stedelijk					751A_A	1,5			35,34	48,00	53	34,69		0,00		
Zuiderzeestraat 59/59A	stedelijk					751A_B	4,5			39,92	48,00	53	39,19		0,00		
Zuiderzeestraat 57/57A	stedelijk					752A_A	1,5			35,49	48,00	53	34,88		0,00		
Zuiderzeestraat 57/57A	stedelijk					752A_B	4,5			40,14	48,00	53	39,46		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Zuiderzeestraat 55/55A	stedelijk					753A_A	1,5			35,51	48,00	53	34,90		0,00		
Zuiderzeestraat 55/55A	stedelijk					753A_B	4,5			40,11	48,00	53	39,42		0,00		
Zuiderzeestraat 53/53A	stedelijk					754A_A	1,5			35,40	48,00	53	34,81		0,00		
Zuiderzeestraat 53/53A	stedelijk					754A_B	4,5			40,04	48,00	53	39,41		0,00		
Spaanderbank 31	stedelijk					755A_A	1,5			52,88	52,88	58	52,08		-2,80		
Spaanderbank 31	stedelijk					755A_B	4,5			56,57	56,57	62	52,95		-2,62		
Spaanderbank 29	stedelijk					756A_A	1,5			52,99	52,99	58	50,27		-2,72		
Spaanderbank 29	stedelijk					756A_B	4,5			53,19	53,19	59	52,57		-2,62		
Spaanderbank 27	stedelijk					757A_A	1,5			49,87	49,87	55	46,85		-1,87		
Spaanderbank 27	stedelijk					757A_B	4,5			53,41	53,41	59	50,74		-2,67		
Spaanderbank 25	stedelijk					758A_A	1,5			47,22	48,00	53	44,42		0,00		
Spaanderbank 25	stedelijk					758A_B	4,5			52,29	52,29	58	49,55		-2,74		
Spaanderbank 23	stedelijk					759A_A	1,5			43,36	48,00	53	40,78		0,00		
Spaanderbank 23	stedelijk					759A_B	4,5			49,25	49,25	55	46,54		-1,25		
Spaanderbank 21	stedelijk					760A_A	1,5			43,35	48,00	53	40,87		0,00		
Spaanderbank 21	stedelijk					760A_B	4,5			48,85	48,85	54	46,13		-0,85		
Spaanderbank 19	stedelijk					761A_A	1,5			42,94	48,00	53	40,50		0,00		
Spaanderbank 19	stedelijk					761A_B	4,5			47,62	48,00	53	45,01		0,00		
Spaanderbank 17	stedelijk					762A_A	1,5			41,17	48,00	53	38,99		0,00		
Spaanderbank 17	stedelijk					762A_B	4,5			47,01	48,00	53	44,36		0,00		
Spaanderbank 15	stedelijk					763A_A	1,5			39,71	48,00	53	37,73		0,00		
Spaanderbank 15	stedelijk					763A_B	4,5			45,70	48,00	53	43,31		0,00		
Spaanderbank 13	stedelijk					764A_A	1,5			39,25	48,00	53	37,22		0,00		
Spaanderbank 13	stedelijk					764A_B	4,5			44,77	48,00	53	42,42		0,00		
Spaanderbank 11	stedelijk					765A_A	1,5			39,26	48,00	53	36,88		0,00		
Spaanderbank 11	stedelijk					765A_B	4,5			44,33	48,00	53	41,91		0,00		
Spaanderbank 9	stedelijk					766A_A	1,5			38,64	48,00	53	36,28		0,00		
Spaanderbank 9	stedelijk					766A_B	4,5			44,33	48,00	53	41,74		0,00		
Houtrib 48	stedelijk					767A_A	1,5			53,12	53,12	59	51,01		-2,11		
Houtrib 48	stedelijk					767A_B	4,5			55,55	55,55	61	52,69		-1,86		
Houtrib 46	stedelijk					768A_A	1,5			52,42	52,42	58	50,42		-2,00		
Houtrib 46	stedelijk					768A_B	4,5			52,90	52,90	58	53,12		-1,78		
Houtrib 44	stedelijk					769A_A	1,5			51,42	51,42	57	49,51		-1,91		
Houtrib 44	stedelijk					769A_B	4,5			52,86	52,86	58	52,12		-1,74		
Houtrib 42	stedelijk					770A_A	1,5			50,79	50,79	56	48,87		-1,92		
Houtrib 42	stedelijk					770A_B	4,5			53,13	53,13	59	51,39		-1,74		
Houtrib 40	stedelijk					771A_A	1,5			49,98	49,98	55	48,10		-1,88		
Houtrib 40	stedelijk					771A_B	4,5			52,16	52,16	58	50,46		-1,70		
Houtrib 38	stedelijk					772A_A	1,5			49,50	49,50	55	47,67		-1,50		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Houtrib 38	stedelijk					772A_B	4,5			51,84	51,84	57	50,16		-1,68		
Houtrib 36	stedelijk					773A_A	1,5			48,14	48,14	54	46,38		-0,14		
Houtrib 36	stedelijk					773A_B	4,5			50,35	50,35	56	48,81		-1,54		
Houtrib 34	stedelijk					774A_A	1,5			46,99	48,00	53	45,31		0,00		
Houtrib 34	stedelijk					774A_B	4,5			49,00	49,00	54	47,56		-1,00		
Houtrib 32	stedelijk					775A_A	1,5			46,19	48,00	53	44,48		0,00		
Houtrib 32	stedelijk					775A_B	4,5			48,22	48,22	54	46,71		-0,22		
Houtrib 30	stedelijk					776A_A	1,5			45,62	48,00	53	44,02		0,00		
Houtrib 30	stedelijk					776A_B	4,5			47,83	48,00	53	46,42		0,00		
Houtrib 28	stedelijk					777A_A	1,5			45,89	48,00	53	44,03		0,00		
Houtrib 28	stedelijk					777A_B	4,5			47,99	48,00	53	46,32		0,00		
Houtrib 26	stedelijk					778A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,08		0,00		
Houtrib 26	stedelijk					778A_B	4,5			47,73	48,00	53	46,28		0,00		
Houtrib 24	stedelijk					779A_A	1,5			45,43	48,00	53	43,81		0,00		
Houtrib 24	stedelijk					779A_B	4,5			47,37	48,00	53	45,82		0,00		
Houtrib 22	stedelijk					780A_A	1,5			43,62	48,00	53	42,28		0,00		
Houtrib 22	stedelijk					780A_B	4,5			45,61	48,00	53	44,09		0,00		
Houtrib 20	stedelijk					781A_A	1,5			43,08	48,00	53	41,60		0,00		
Houtrib 20	stedelijk					781A_B	4,5			44,93	48,00	53	43,61		0,00		
Houtrib 18	stedelijk					782A_A	1,5			42,80	48,00	53	41,25		0,00		
Houtrib 18	stedelijk					782A_B	4,5			44,59	48,00	53	43,28		0,00		
Houtrib 61	stedelijk					783A_A	1,5			56,07	56,07	62	52,96		-2,11		
Houtrib 61	stedelijk					783A_B	4,5			58,33	58,33	64	56,41		-1,92		
Houtrib 63	stedelijk					784A_A	1,5			55,99	55,99	61	52,96		-2,03		
Houtrib 63	stedelijk					784A_B	4,5			58,25	58,25	64	56,41		-1,84		
Houtrib 65	stedelijk					785A_A	1,5			55,90	55,90	61	52,93		-1,97		
Houtrib 65	stedelijk					785A_B	4,5			58,13	58,13	64	56,36		-1,77		
Houtrib 67	stedelijk					786A_A	1,5			55,74	55,74	61	52,85		-1,89		
Houtrib 67	stedelijk					786A_B	4,5			58,04	58,04	64	56,36		-1,68		
Houtrib 57	stedelijk					787A_A	1,5			50,63	50,63	56	48,30		-2,33		
Houtrib 57	stedelijk					787A_B	4,5			53,01	53,01	58	50,93		-2,08		
Houtrib 55	stedelijk					788A_A	1,5			49,68	49,68	55	47,20		-1,68		
Houtrib 55	stedelijk					788A_B	4,5			52,38	52,38	58	50,25		-2,13		
Houtrib 53	stedelijk					789A_A	1,5			48,88	48,88	54	46,36		-0,88		
Houtrib 53	stedelijk					789A_B	4,5			51,94	51,94	57	49,90		-2,04		
Houtrib 51	stedelijk					790A_A	1,5			47,55	48,00	53	45,06		0,00		
Houtrib 51	stedelijk					790A_B	4,5			51,47	51,47	57	49,42		-2,05		
Houtrib 49	stedelijk					791A_A	1,5			46,67	48,00	53	44,37		0,00		
Houtrib 49	stedelijk					791A_B	4,5			51,46	51,46	57	49,79		-1,67		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Houtrib 47	stedelijk					792A_A	1,5			45,57	48,00	53	43,43		0,00		
Houtrib 47	stedelijk					792A_B	4,5			51,52	51,52	57	50,16		-1,36		
Houtrib 39	stedelijk					793A_A	1,5			43,31	48,00	53	42,07		0,00		
Houtrib 39	stedelijk					793A_B	4,5			47,07	48,00	53	45,76		0,00		
Houtrib 41	stedelijk					794A_A	1,5			42,53	48,00	53	41,20		0,00		
Houtrib 41	stedelijk					794A_B	4,5			47,00	48,00	53	45,65		0,00		
Houtrib 43	stedelijk					795A_A	1,5			42,10	48,00	53	40,94		0,00		
Houtrib 43	stedelijk					795A_B	4,5			46,99	48,00	53	45,74		0,00		
Houtrib 45	stedelijk					796A_A	1,5			41,25	48,00	53	40,24		0,00		
Houtrib 45	stedelijk					796A_B	4,5			47,75	48,00	53	46,55		0,00		
Houtrib 35	stedelijk					797A_A	1,5			43,53	48,00	53	41,51		0,00		
Houtrib 35	stedelijk					797A_B	4,5			46,00	48,00	53	44,28		0,00		
Houtrib 33	stedelijk					798A_A	1,5			43,41	48,00	53	41,55		0,00		
Houtrib 33	stedelijk					798A_B	4,5			46,18	48,00	53	44,70		0,00		
Houtrib 31	stedelijk					799A_A	1,5			42,53	48,00	53	41,06		0,00		
Houtrib 31	stedelijk					799A_B	4,5			45,96	48,00	53	44,65		0,00		
Houtrib 29	stedelijk					800A_A	1,5			41,02	48,00	53	39,92		0,00		
Houtrib 29	stedelijk					800A_B	4,5			45,44	48,00	53	44,16		0,00		
Houtrib 27	stedelijk					801A_A	1,5			39,81	48,00	53	38,73		0,00		
Houtrib 27	stedelijk					801A_B	4,5			45,19	48,00	53	44,04		0,00		
Houtrib 25	stedelijk					802A_A	1,5			38,86	48,00	53	38,36		0,00		
Houtrib 25	stedelijk					802A_B	4,5			45,50	48,00	53	44,59		0,00		
Spaanderbank 7	stedelijk					803A_A	1,5			37,65	48,00	53	36,05		0,00		
Spaanderbank 7	stedelijk					803A_B	4,5			42,29	48,00	53	40,55		0,00		
Houtrib 16	stedelijk					804A_A	1,5			40,65	48,00	53	39,07		0,00		
Houtrib 16	stedelijk					804A_B	4,5			42,78	48,00	53	41,38		0,00		
Houtrib 14	stedelijk					805A_A	1,5			41,85	48,00	53	40,26		0,00		
Houtrib 14	stedelijk					805A_B	4,5			43,41	48,00	53	42,10		0,00		
Houtrib 12	stedelijk					806A_A	1,5			42,40	48,00	53	40,53		0,00		
Houtrib 12	stedelijk					806A_B	4,5			43,64	48,00	53	42,32		0,00		
Houtrib 10	stedelijk					807A_A	1,5			41,83	48,00	53	39,86		0,00		
Houtrib 10	stedelijk					807A_B	4,5			43,26	48,00	53	41,70		0,00		
Houtrib 8	stedelijk					808A_A	1,5			40,24	48,00	53	38,50		0,00		
Houtrib 8	stedelijk					808A_B	4,5			42,91	48,00	53	41,64		0,00		
Houtrib 6	stedelijk					809A_A	1,5			37,85	48,00	53	36,91		0,00		
Houtrib 6	stedelijk					809A_B	4,5			41,72	48,00	53	40,96		0,00		
Houtrib 4	stedelijk					810A_A	1,5			37,53	48,00	53	37,05		0,00		
Houtrib 4	stedelijk					810A_B	4,5			42,59	48,00	53	41,74		0,00		
Houtrib 2	stedelijk					811A_A	1,5			38,06	48,00	53	37,51		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Houtrib 2	stedelijk					811A_B	4,5			42,89	48,00	53	42,06		0,00		
Vrouwezand 2	stedelijk					812A_A	1,5			35,40	48,00	53	34,52		0,00		
Vrouwezand 2	stedelijk					812A_B	4,5			40,05	48,00	53	38,79		0,00		
Vrouwezand 4	stedelijk					813A_A	1,5			34,46	48,00	53	33,35		0,00		
Vrouwezand 4	stedelijk					813A_B	4,5			39,52	48,00	53	38,36		0,00		
Vrouwezand 6	stedelijk					814A_A	1,5			34,51	48,00	53	33,58		0,00		
Vrouwezand 6	stedelijk					814A_B	4,5			39,41	48,00	53	38,43		0,00		
Vrouwezand 8	stedelijk					815A_A	1,5			33,73	48,00	53	32,99		0,00		
Vrouwezand 8	stedelijk					815A_B	4,5			38,38	48,00	53	37,56		0,00		
Vrouwezand 10	stedelijk					816A_A	1,5			33,66	48,00	53	32,89		0,00		
Vrouwezand 10	stedelijk					816A_B	4,5			38,30	48,00	53	37,35		0,00		
Vrouwezand 12	stedelijk					817A_A	1,5			33,74	48,00	53	32,99		0,00		
Vrouwezand 12	stedelijk					817A_B	4,5			38,42	48,00	53	37,68		0,00		
Vrouwezand 14	stedelijk					818A_A	1,5			34,79	48,00	53	34,17		0,00		
Vrouwezand 14	stedelijk					818A_B	4,5			39,62	48,00	53	38,80		0,00		
Vrouwezand 16	stedelijk					819A_A	1,5			37,24	48,00	53	36,67		0,00		
Vrouwezand 16	stedelijk					819A_B	4,5			40,38	48,00	53	39,91		0,00		
Vrouwezand 18	stedelijk					820A_A	1,5			37,21	48,00	53	36,81		0,00		
Vrouwezand 18	stedelijk					820A_B	4,5			40,01	48,00	53	39,60		0,00		
Vrouwezand 20	stedelijk					821A_A	1,5			37,75	48,00	53	37,33		0,00		
Vrouwezand 20	stedelijk					821A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,66		0,00		
Vrouwezand 1	stedelijk					822A_A	1,5			39,86	48,00	53	37,73		0,00		
Vrouwezand 1	stedelijk					822A_B	4,5			42,45	48,00	53	40,85		0,00		
Vrouwezand 3	stedelijk					823A_A	1,5			39,61	48,00	53	37,45		0,00		
Vrouwezand 3	stedelijk					823A_B	4,5			42,67	48,00	53	40,98		0,00		
Vrouwezand 5	stedelijk					824A_A	1,5			36,05	48,00	53	35,07		0,00		
Vrouwezand 5	stedelijk					824A_B	4,5			41,34	48,00	53	40,12		0,00		
Vrouwezand 7	stedelijk					825A_A	1,5			35,66	48,00	53	34,78		0,00		
Vrouwezand 7	stedelijk					825A_B	4,5			41,05	48,00	53	40,15		0,00		
Vrouwezand 9	stedelijk					826A_A	1,5			35,57	48,00	53	34,57		0,00		
Vrouwezand 9	stedelijk					826A_B	4,5			39,96	48,00	53	39,12		0,00		
Vrouwezand 11	stedelijk					827A_A	1,5			36,28	48,00	53	34,73		0,00		
Vrouwezand 11	stedelijk					827A_B	4,5			39,93	48,00	53	38,76		0,00		
Vrouwezand 13	stedelijk					828A_A	1,5			33,82	48,00	53	33,02		0,00		
Vrouwezand 13	stedelijk					828A_B	4,5			38,35	48,00	53	37,59		0,00		
Vrouwezand 15	stedelijk					829A_A	1,5			33,61	48,00	53	32,83		0,00		
Vrouwezand 15	stedelijk					829A_B	4,5			38,16	48,00	53	37,36		0,00		
Vrouwezand 17	stedelijk					830A_A	1,5			33,38	48,00	53	32,55		0,00		
Vrouwezand 17	stedelijk					830A_B	4,5			37,93	48,00	53	37,14		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Vrouwezand 19	stedelijk					831A_A	1,5			33,19	48,00	53	32,44		0,00		
Vrouwezand 19	stedelijk					831A_B	4,5			37,56	48,00	53	36,89		0,00		
Vrouwezand 21	stedelijk					832A_A	1,5			32,87	48,00	53	32,12		0,00		
Vrouwezand 21	stedelijk					832A_B	4,5			36,63	48,00	53	36,00		0,00		
Vrouwezand 23	stedelijk					833A_A	1,5			32,99	48,00	53	32,21		0,00		
Vrouwezand 23	stedelijk					833A_B	4,5			36,88	48,00	53	36,18		0,00		
Vrouwezand 25	stedelijk					834A_A	1,5			33,59	48,00	53	33,16		0,00		
Vrouwezand 25	stedelijk					834A_B	4,5			37,08	48,00	53	36,69		0,00		
Vrouwezand 27	stedelijk					835A_A	1,5			35,50	48,00	53	34,58		0,00		
Vrouwezand 27	stedelijk					835A_B	4,5			38,25	48,00	53	37,55		0,00		
Spaanderbank 7	stedelijk					836A_A	1,5			33,74	48,00	53	32,79		0,00		
Spaanderbank 7	stedelijk					836A_B	4,5			37,76	48,00	53	36,92		0,00		
Spaanderbank 5	stedelijk					837A_A	1,5			33,71	48,00	53	32,83		0,00		
Spaanderbank 5	stedelijk					837A_B	4,5			37,72	48,00	53	36,81		0,00		
Spaanderbank 3	stedelijk					838A_A	1,5			33,52	48,00	53	32,73		0,00		
Spaanderbank 3	stedelijk					838A_B	4,5			37,51	48,00	53	36,75		0,00		
Spaanderbank 1	stedelijk					839A_A	1,5			33,26	48,00	53	32,50		0,00		
Spaanderbank 1	stedelijk					839A_B	4,5			37,39	48,00	53	36,68		0,00		
Cornelis Houtmanstraat 19	stedelijk					840A_A	1,5			36,13	48,00	53	35,08		0,00		
Cornelis Houtmanstraat 19	stedelijk					840A_B	4,5			40,31	48,00	53	39,41		0,00		
Cornelis Houtmanstraat 18	stedelijk					841A_A	1,5			33,48	48,00	53	32,67		0,00		
Cornelis Houtmanstraat 18	stedelijk					841A_B	4,5			38,36	48,00	53	37,57		0,00		
Woonschepenhaven 14	stedelijk					842A_A	1,5			57,30	57,30	63	55,92		-1,38		
Woonschepenhaven 13	stedelijk					843A_A	1,5			57,10	57,10	63	55,62		-1,48		
Woonschepenhaven 12	stedelijk					844A_A	1,5			53,46	53,46	59	52,88		-1,58		
Woonschepenhaven 11	stedelijk					845A_A	1,5			43,46	48,00	53	42,65		0,00		
Woonschepenhaven 10	stedelijk					846A_A	1,5			45,09	48,00	53	44,12		0,00		
Woonschepenhaven 9	stedelijk					847A_A	1,5			44,49	48,00	53	43,37		0,00		
Woonschepenhaven 8	stedelijk					848A_A	1,5			43,70	48,00	53	43,37		0,00		
Woonschepenhaven 7	stedelijk					849A_A	1,5			42,30	48,00	53	42,04		0,00		
Woonschepenhaven 6	stedelijk					850A_A	1,5			44,15	48,00	53	43,45		0,00		
Woonschepenhaven 5	stedelijk					851A_A	1,5			44,80	48,00	53	44,33		0,00		
Woonschepenhaven 4	stedelijk					852A_A	1,5			46,02	48,00	53	45,41		0,00		
Woonschepenhaven 3	stedelijk					853A_A	1,5			46,78	48,00	53	45,26		0,00		
Woonschepenhaven 2	stedelijk					854A_A	1,5			47,48	48,00	53	46,30		0,00		
Turfland 1	stedelijk					855A_A	1,5			53,32	53,32	59	52,13		-1,19		
Turfland 1	stedelijk					855A_B	4,5			53,48	53,48	59	53,28		-1,20		
Turfland 3	stedelijk					856A_A	1,5			46,74	48,00	53	45,88		0,00		
Turfland 3	stedelijk					856A_B	4,5			50,20	50,20	56	49,12		-1,08		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Turfland 4	stedelijk					857A_A	1,5			45,81	48,00	53	44,73		0,00		
Turfland 4	stedelijk					857A_B	4,5			48,11	48,11	54	47,00		-0,11		
Turfland 5	stedelijk					858A_A	1,5			45,67	48,00	53	44,87		0,00		
Turfland 5	stedelijk					858A_B	4,5			47,39	48,00	53	46,53		0,00		
Turfland 6	stedelijk					859A_A	1,5			45,31	48,00	53	44,38		0,00		
Turfland 6	stedelijk					859A_B	4,5			46,68	48,00	53	45,60		0,00		
Turfland 7	stedelijk					860A_A	1,5			44,55	48,00	53	43,83		0,00		
Turfland 7	stedelijk					860A_B	4,5			46,23	48,00	53	45,37		0,00		
Turfland 8	stedelijk					861A_A	1,5			40,09	48,00	53	39,09		0,00		
Turfland 8	stedelijk					861A_B	4,5			44,06	48,00	53	43,11		0,00		
Turfland 9	stedelijk					862A_A	1,5			42,50	48,00	53	41,43		0,00		
Turfland 9	stedelijk					862A_B	4,5			44,71	48,00	53	43,77		0,00		
Turfland 10	stedelijk					863A_A	1,5			41,32	48,00	53	39,73		0,00		
Turfland 10	stedelijk					863A_B	4,5			43,66	48,00	53	42,28		0,00		
Turfland 11	stedelijk					864A_A	1,5			42,48	48,00	53	41,39		0,00		
Turfland 11	stedelijk					864A_B	4,5			44,34	48,00	53	43,40		0,00		
Turfland 12	stedelijk					865A_A	1,5			41,27	48,00	53	39,99		0,00		
Turfland 12	stedelijk					865A_B	4,5			43,18	48,00	53	42,13		0,00		
Turfland 13	stedelijk					866A_A	1,5			40,86	48,00	53	39,80		0,00		
Turfland 13	stedelijk					866A_B	4,5			42,97	48,00	53	42,11		0,00		
Houtrib 23	stedelijk					867A_A	1,5			38,54	48,00	53	37,89		0,00		
Houtrib 23	stedelijk					867A_B	4,5			44,43	48,00	53	43,71		0,00		
Houtrib 21	stedelijk					868A_A	1,5			38,32	48,00	53	37,68		0,00		
Houtrib 21	stedelijk					868A_B	4,5			44,26	48,00	53	43,50		0,00		
Houtrib 19	stedelijk					869A_A	1,5			38,50	48,00	53	37,93		0,00		
Houtrib 19	stedelijk					869A_B	4,5			44,17	48,00	53	43,41		0,00		
Houtrib 17	stedelijk					870A_A	1,5			38,24	48,00	53	37,54		0,00		
Houtrib 17	stedelijk					870A_B	4,5			43,71	48,00	53	43,06		0,00		
Houtrib 15	stedelijk					871A_A	1,5			38,32	48,00	53	37,37		0,00		
Houtrib 15	stedelijk					871A_B	4,5			43,14	48,00	53	42,16		0,00		
Houtrib 13	stedelijk					872A_A	1,5			38,17	48,00	53	37,33		0,00		
Houtrib 13	stedelijk					872A_B	4,5			42,80	48,00	53	42,13		0,00		
Houtrib 11	stedelijk					873A_A	1,5			37,14	48,00	53	36,34		0,00		
Houtrib 11	stedelijk					873A_B	4,5			42,38	48,00	53	41,65		0,00		
Houtrib 9	stedelijk					874A_A	1,5			36,82	48,00	53	36,12		0,00		
Houtrib 9	stedelijk					874A_B	4,5			42,22	48,00	53	41,44		0,00		
Houtrib 7	stedelijk					875A_A	1,5			36,93	48,00	53	36,06		0,00		
Houtrib 7	stedelijk					875A_B	4,5			42,53	48,00	53	41,58		0,00		
Houtrib 5	stedelijk					876A_A	1,5			36,88	48,00	53	36,18		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Houtrib 5	stedelijk					876A_B	4,5			42,19	48,00	53	41,46		0,00		
Houtrib 3	stedelijk					877A_A	1,5			36,48	48,00	53	35,85		0,00		
Houtrib 3	stedelijk					877A_B	4,5			41,95	48,00	53	41,25		0,00		
Houtrib 1	stedelijk					878A_A	1,5			37,31	48,00	53	36,63		0,00		
Houtrib 1	stedelijk					878A_B	4,5			42,14	48,00	53	41,35		0,00		
Villa Novalaan 20	stedelijk		57,00	x		879A_A	1,5			57,11	57,00	62	55,83		-1,17		
Villa Novalaan 20	stedelijk		57,00	x		879A_B	4,5			58,61	57,00	62	57,40		0,40		
Villa Novalaan 18	stedelijk					880A_A	1,5			53,29	53,29	59	52,23		-1,06		
Villa Novalaan 18	stedelijk					880A_B	4,5			53,27	53,27	59	53,18		-1,09		
Villa Novalaan 16	stedelijk					881A_A	1,5			51,22	51,22	57	50,08		-1,14		
Villa Novalaan 16	stedelijk					881A_B	4,5			51,96	51,96	57	50,89		-1,07		
Villa Novalaan 14	stedelijk					882A_A	1,5			48,88	48,88	54	47,88		-0,88		
Villa Novalaan 14	stedelijk					882A_B	4,5			50,75	50,75	56	49,71		-1,04		
Villa Novalaan 12	stedelijk					883A_A	1,5			47,32	48,00	53	46,22		0,00		
Villa Novalaan 12	stedelijk					883A_B	4,5			48,51	48,51	54	47,53		-0,51		
Villa Novalaan 10	stedelijk					884A_A	1,5			46,87	48,00	53	45,76		0,00		
Villa Novalaan 10	stedelijk					884A_B	4,5			48,34	48,34	54	47,35		-0,34		
Villa Novalaan 8	stedelijk					885A_A	1,5			46,07	48,00	53	45,07		0,00		
Villa Novalaan 8	stedelijk					885A_B	4,5			47,36	48,00	53	46,43		0,00		
Villa Novalaan 6	stedelijk					886A_A	1,5			45,13	48,00	53	44,13		0,00		
Villa Novalaan 6	stedelijk					886A_B	4,5			46,56	48,00	53	45,64		0,00		
Villa Novalaan 4	stedelijk					887A_A	1,5			44,68	48,00	53	43,60		0,00		
Villa Novalaan 4	stedelijk					887A_B	4,5			46,32	48,00	53	45,37		0,00		
Villa Novalaan 2	stedelijk					888A_A	1,5			39,66	48,00	53	38,52		0,00		
Villa Novalaan 2	stedelijk					888A_B	4,5			42,92	48,00	53	41,98		0,00		
Villa Novalaan 3	stedelijk					889A_A	1,5			42,32	48,00	53	41,09		0,00		
Villa Novalaan 3	stedelijk					889A_B	4,5			45,57	48,00	53	44,61		0,00		
Villa Novalaan 5	stedelijk					890A_A	1,5			42,84	48,00	53	41,61		0,00		
Villa Novalaan 5	stedelijk					890A_B	4,5			45,51	48,00	53	44,39		0,00		
Villa Novalaan 7	stedelijk					891A_A	1,5			44,86	48,00	53	43,55		0,00		
Villa Novalaan 7	stedelijk					891A_B	4,5			47,18	48,00	53	46,02		0,00		
Villa Novalaan 9	stedelijk					892A_A	1,5			45,09	48,00	53	43,68		0,00		
Villa Novalaan 9	stedelijk					892A_B	4,5			47,64	48,00	53	46,55		0,00		
Villa Novalaan 11	stedelijk					893A_A	1,5			46,21	48,00	53	44,87		0,00		
Villa Novalaan 11	stedelijk					893A_B	4,5			48,86	48,86	54	47,72		-0,86		
Villa Novalaan 13	stedelijk					894A_A	1,5			47,02	48,00	53	45,52		0,00		
Villa Novalaan 13	stedelijk					894A_B	4,5			49,60	49,60	55	48,29		-1,31		
Villa Novalaan 15	stedelijk					895A_A	1,5			50,05	50,05	56	48,76		-1,29		
Villa Novalaan 15	stedelijk					895A_B	4,5			52,14	52,14	58	51,00		-1,14		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Villa Novalaan 17	stedelijk					896A_A	1,5			50,76	50,76	56	49,59		-1,17		
Villa Novalaan 17	stedelijk					896A_B	4,5			52,99	52,99	58	51,91		-1,08		
Villa Novalaan 19	stedelijk		58,00	x		897A_A	1,5			52,80	52,80	58	52,52		-1,28		
Villa Novalaan 19	stedelijk		58,00	x		897A_B	4,5			56,15	56,15	62	52,90		-1,25		
Villa Novalaan 1E	stedelijk					898A_A	1,5			41,00	48,00	53	39,78		0,00		
Villa Novalaan 1E	stedelijk					898A_B	4,5			42,38	48,00	53	41,36		0,00		
Villa Novalaan 1F	stedelijk					899A_A	1,5			35,57	48,00	53	34,85		0,00		
Villa Novalaan 1F	stedelijk					899A_B	4,5			42,40	48,00	53	41,50		0,00		
Langestreek 84	stedelijk					900A_A	1,5			43,44	48,00	53	42,64		0,00		
Langestreek 84	stedelijk					900A_B	4,5			44,68	48,00	53	43,89		0,00		
Langestreek 85	stedelijk					901A_A	1,5			43,07	48,00	53	42,37		0,00		
Langestreek 85	stedelijk					901A_B	4,5			44,63	48,00	53	43,94		0,00		
Langestreek 86	stedelijk					902A_A	1,5			40,15	48,00	53	39,35		0,00		
Langestreek 86	stedelijk					902A_B	4,5			44,57	48,00	53	43,49		0,00		
Slotermeerstraat 1	stedelijk					903A_A	1,5			52,95	52,95	58	52,23		-1,72		
Slotermeerstraat 1	stedelijk					903A_B	4,5			53,24	53,24	59	52,69		-1,55		
Slotermeerstraat 3	stedelijk					904A_A	1,5			52,87	52,87	58	53,26		-1,61		
Slotermeerstraat 3	stedelijk					904A_B	4,5			56,26	56,26	62	52,75		-1,51		
Slotermeerstraat 5	stedelijk					905A_A	1,5			53,19	53,19	59	52,59		-1,60		
Slotermeerstraat 5	stedelijk					905A_B	4,5			56,67	56,67	62	53,05		-1,62		
Slotermeerstraat 7	stedelijk					906A_A	1,5			56,01	56,01	62	52,54		-1,47		
Slotermeerstraat 7	stedelijk					906A_B	4,5			57,61	57,61	63	55,93		-1,68		
Slotermeerstraat 21	stedelijk					907A_A	1,5			53,25	53,25	59	53,04		-1,21		
Slotermeerstraat 21	stedelijk					907A_B	4,5			57,09	57,09	63	55,64		-1,45		
Slotermeerstraat 23	stedelijk					908A_A	1,5			53,24	53,24	59	53,08		-1,16		
Slotermeerstraat 23	stedelijk					908A_B	4,5			56,22	56,22	62	52,95		-1,27		
Slotermeerstraat 25	stedelijk					909A_A	1,5			52,74	52,74	58	52,72		-1,02		
Slotermeerstraat 25	stedelijk					909A_B	4,5			55,98	55,98	61	52,75		-1,23		
Slotermeerstraat 27	stedelijk					910A_A	1,5			49,48	49,48	55	47,54		-1,48		
Slotermeerstraat 27	stedelijk					910A_B	4,5			51,65	51,65	57	50,18		-1,47		
Slotermeerstraat 2	stedelijk					911A_A	1,5			46,03	48,00	53	44,71		0,00		
Slotermeerstraat 2	stedelijk					911A_B	4,5			48,19	48,19	54	46,98		-0,19		
Slotermeerstraat 4	stedelijk					912A_A	1,5			44,72	48,00	53	42,86		0,00		
Slotermeerstraat 4	stedelijk					912A_B	4,5			47,20	48,00	53	45,69		0,00		
Slotermeerstraat 6	stedelijk					913A_A	1,5			46,18	48,00	53	44,32		0,00		
Slotermeerstraat 6	stedelijk					913A_B	4,5			48,43	48,43	54	46,93		-0,43		
Slotermeerstraat 8	stedelijk					914A_A	1,5			46,79	48,00	53	44,48		0,00		
Slotermeerstraat 8	stedelijk					914A_B	4,5			49,00	49,00	54	47,07		-1,00		
Slotermeerstraat 10	stedelijk					915A_A	1,5			46,17	48,00	53	44,35		0,00		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Slotermeerstraat 10	stedelijk					915A_B	4,5			48,91	48,91	54	47,14		-0,91		
Slotermeerstraat 12	stedelijk					916A_A	1,5			42,76	48,00	53	42,22		0,00		
Slotermeerstraat 12	stedelijk					916A_B	4,5			46,47	48,00	53	45,55		0,00		
Slotermeerstraat 14	stedelijk					917A_A	1,5			40,83	48,00	53	39,78		0,00		
Slotermeerstraat 14	stedelijk					917A_B	4,5			46,06	48,00	53	44,73		0,00		
Slotermeerstraat 16	stedelijk					918A_A	1,5			40,35	48,00	53	39,38		0,00		
Slotermeerstraat 16	stedelijk					918A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,46		0,00		
Slotermeerstraat 22	stedelijk					919A_A	1,5			39,06	48,00	53	38,38		0,00		
Slotermeerstraat 22	stedelijk					919A_B	4,5			43,87	48,00	53	43,03		0,00		
Slotermeerstraat 24	stedelijk					920A_A	1,5			37,27	48,00	53	36,41		0,00		
Slotermeerstraat 24	stedelijk					920A_B	4,5			42,57	48,00	53	41,63		0,00		
Slotermeerstraat 26	stedelijk					921A_A	1,5			37,36	48,00	53	36,22		0,00		
Slotermeerstraat 26	stedelijk					921A_B	4,5			42,51	48,00	53	41,51		0,00		
Slotermeerstraat 28	stedelijk					922A_A	1,5			36,20	48,00	53	35,38		0,00		
Slotermeerstraat 28	stedelijk					922A_B	4,5			41,48	48,00	53	40,60		0,00		
Slotermeerstraat 30	stedelijk					926A_A	1,5			35,82	48,00	53	34,89		0,00		
Slotermeerstraat 30	stedelijk					926A_B	4,5			41,98	48,00	53	40,82		0,00		
Slotermeerstraat 32	stedelijk					927A_A	1,5			36,20	48,00	53	35,40		0,00		
Slotermeerstraat 32	stedelijk					927A_B	4,5			42,03	48,00	53	41,13		0,00		
Slotermeerstraat 53	stedelijk					928A_A	1,5			35,93	48,00	53	35,19		0,00		
Slotermeerstraat 53	stedelijk					928A_B	4,5			40,88	48,00	53	40,00		0,00		
Slotermeerstraat 51	stedelijk					929A_A	1,5			36,59	48,00	53	35,97		0,00		
Slotermeerstraat 51	stedelijk					929A_B	4,5			41,55	48,00	53	40,82		0,00		
Slotermeerstraat 49	stedelijk					930A_A	1,5			37,34	48,00	53	36,73		0,00		
Slotermeerstraat 49	stedelijk					930A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,53		0,00		
Slotermeerstraat 47	stedelijk					931A_A	1,5			37,24	48,00	53	36,60		0,00		
Slotermeerstraat 47	stedelijk					931A_B	4,5			41,70	48,00	53	40,98		0,00		
Slotermeerstraat 45	stedelijk					932A_A	1,5			37,91	48,00	53	37,26		0,00		
Slotermeerstraat 45	stedelijk					932A_B	4,5			42,82	48,00	53	42,01		0,00		
Slotermeerstraat 43	stedelijk					933A_A	1,5			37,80	48,00	53	37,05		0,00		
Slotermeerstraat 43	stedelijk					933A_B	4,5			42,53	48,00	53	41,79		0,00		
Slotermeerstraat 41	stedelijk					934A_A	1,5			38,74	48,00	53	38,39		0,00		
Slotermeerstraat 41	stedelijk					934A_B	4,5			43,91	48,00	53	43,19		0,00		
Slotermeerstraat 39	stedelijk					935A_A	1,5			39,27	48,00	53	38,85		0,00		
Slotermeerstraat 39	stedelijk					935A_B	4,5			43,73	48,00	53	43,01		0,00		
Slotermeerstraat 37	stedelijk					936A_A	1,5			39,12	48,00	53	38,86		0,00		
Slotermeerstraat 37	stedelijk					936A_B	4,5			44,18	48,00	53	43,39		0,00		
Slotermeerstraat 35	stedelijk					937A_A	1,5			39,07	48,00	53	38,86		0,00		
Slotermeerstraat 35	stedelijk					937A_B	4,5			44,42	48,00	53	43,61		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Slotermeerstraat 33	stedelijk					938A_A	1,5			44,13	48,00	53	42,72		0,00		
Slotermeerstraat 33	stedelijk					938A_B	4,5			47,26	48,00	53	45,87		0,00		
Slotermeerstraat 31	stedelijk					939A_A	1,5			45,41	48,00	53	44,53		0,00		
Slotermeerstraat 31	stedelijk					939A_B	4,5			48,47	48,47	54	47,16		-0,47		
Tjeukemeerstraat 1	stedelijk		56,00	x		940A_A	1,5			52,86	52,86	58	52,92		1,06		
Tjeukemeerstraat 1	stedelijk		56,00	x		940A_B	4,5			57,73	56,00	61	57,09		1,09		
Tjeukemeerstraat 3	stedelijk		56,00	x		941A_A	1,5			52,52	52,52	58	52,84		1,32		
Tjeukemeerstraat 3	stedelijk		56,00	x		941A_B	4,5			57,62	56,00	61	57,15		1,15		
Tjeukemeerstraat 5	stedelijk		56,00	x		942A_A	1,5			53,25	53,25	59	52,65		1,40		
Tjeukemeerstraat 5	stedelijk		56,00	x		942A_B	4,5			57,48	56,00	61	57,14		1,14		
Tjeukemeerstraat 7	stedelijk		56,00	x		943A_A	1,5			52,91	52,91	58	53,15		1,24		
Tjeukemeerstraat 7	stedelijk		56,00	x		943A_B	4,5			57,14	56,00	61	56,96		0,96		
Tjeukemeerstraat 9	stedelijk		56,00	x		944A_A	1,5			53,11	53,11	59	52,97		0,86		
Tjeukemeerstraat 9	stedelijk		56,00	x		944A_B	4,5			57,24	56,00	61	56,97		0,97		
Tjeukemeerstraat 11	stedelijk		56,00	x		945A_A	1,5			52,84	52,84	58	52,90		1,06		
Tjeukemeerstraat 11	stedelijk		56,00	x		945A_B	4,5			57,09	56,00	61	56,90		0,90		
Tjeukemeerstraat 13	stedelijk		56,00	x		946A_A	1,5			52,85	52,85	58	53,17		0,32		
Tjeukemeerstraat 13	stedelijk		56,00	x		946A_B	4,5			57,19	56,00	61	56,85		0,85		
Tjeukemeerstraat 17	stedelijk		55,00	x		947A_A	1,5			51,24	51,24	57	50,22		-1,02		
Tjeukemeerstraat 17	stedelijk		55,00	x		947A_B	4,5			53,23	53,23	59	52,30		-0,93		
Tjeukemeerstraat 19	stedelijk					948A_A	1,5			49,94	49,94	55	48,82		-1,12		
Tjeukemeerstraat 19	stedelijk					948A_B	4,5			51,35	51,35	57	50,35		-1,00		
Tjeukemeerstraat 21	stedelijk					949A_A	1,5			47,14	48,00	53	45,86		0,00		
Tjeukemeerstraat 21	stedelijk					949A_B	4,5			48,11	48,11	54	46,98		-0,11		
Tjeukemeerstraat 23	stedelijk					950A_A	1,5			46,07	48,00	53	44,83		0,00		
Tjeukemeerstraat 23	stedelijk					950A_B	4,5			47,15	48,00	53	46,09		0,00		
Tjeukemeerstraat 25	stedelijk					951A_A	1,5			47,55	48,00	53	46,48		0,00		
Tjeukemeerstraat 25	stedelijk					951A_B	4,5			48,71	48,71	54	47,79		-0,71		
Tjeukemeerstraat 27	stedelijk					952A_A	1,5			47,07	48,00	53	45,83		0,00		
Tjeukemeerstraat 27	stedelijk					952A_B	4,5			47,77	48,00	53	46,68		0,00		
Tjeukemeerstraat 29	stedelijk					953A_A	1,5			46,55	48,00	53	45,27		0,00		
Tjeukemeerstraat 29	stedelijk					953A_B	4,5			47,16	48,00	53	46,09		0,00		
Tjeukemeerstraat 31	stedelijk					954A_A	1,5			46,85	48,00	53	45,61		0,00		
Tjeukemeerstraat 31	stedelijk					954A_B	4,5			47,24	48,00	53	46,27		0,00		
Tjeukemeerstraat 33	stedelijk					955A_A	1,5			46,95	48,00	53	45,68		0,00		
Tjeukemeerstraat 33	stedelijk					955A_B	4,5			47,22	48,00	53	46,16		0,00		
Tjeukemeerstraat 35	stedelijk					956A_A	1,5			46,78	48,00	53	45,54		0,00		
Tjeukemeerstraat 35	stedelijk					956A_B	4,5			47,14	48,00	53	45,97		0,00		
Tjeukemeerstraat 37	stedelijk					957A_A	1,5			45,90	48,00	53	44,70		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Tjeukemeerstraat 37	stedelijk					957A_B	4,5			46,56	48,00	53	45,50		0,00		
Tjeukemeerstraat 39	stedelijk					958A_A	1,5			46,93	48,00	53	45,75		0,00		
Tjeukemeerstraat 39	stedelijk					958A_B	4,5			47,11	48,00	53	46,08		0,00		
Tjeukemeerstraat 41	stedelijk					959A_A	1,5			46,95	48,00	53	45,75		0,00		
Tjeukemeerstraat 41	stedelijk					959A_B	4,5			47,21	48,00	53	46,13		0,00		
Tjeukemeerstraat 55	stedelijk					960A_A	1,5			47,22	48,00	53	46,08		0,00		
Tjeukemeerstraat 55	stedelijk					960A_B	4,5			47,36	48,00	53	46,44		0,00		
Tjeukemeerstraat 57	stedelijk					961A_A	1,5			46,99	48,00	53	45,93		0,00		
Tjeukemeerstraat 57	stedelijk					961A_B	4,5			47,02	48,00	53	46,04		0,00		
Tjeukemeerstraat 59	stedelijk					962A_A	1,5			47,14	48,00	53	46,04		0,00		
Tjeukemeerstraat 59	stedelijk					962A_B	4,5			47,19	48,00	53	46,17		0,00		
Tjeukemeerstraat 61	stedelijk					963A_A	1,5			46,78	48,00	53	45,60		0,00		
Tjeukemeerstraat 61	stedelijk					963A_B	4,5			46,92	48,00	53	45,83		0,00		
Tjeukemeerstraat 63	stedelijk					964A_A	1,5			46,71	48,00	53	45,53		0,00		
Tjeukemeerstraat 63	stedelijk					964A_B	4,5			46,92	48,00	53	45,88		0,00		
Tjeukemeerstraat 65	stedelijk					965A_A	1,5			46,71	48,00	53	45,57		0,00		
Tjeukemeerstraat 65	stedelijk					965A_B	4,5			46,91	48,00	53	45,85		0,00		
Tjeukemeerstraat 67	stedelijk					966A_A	1,5			46,75	48,00	53	45,60		0,00		
Tjeukemeerstraat 67	stedelijk					966A_B	4,5			47,03	48,00	53	45,96		0,00		
Tjeukemeerstraat 69	stedelijk					967A_A	1,5			46,46	48,00	53	45,28		0,00		
Tjeukemeerstraat 69	stedelijk					967A_B	4,5			46,68	48,00	53	45,57		0,00		
Tjeukemeerstraat 2	stedelijk					968A_A	1,5			42,10	48,00	53	41,59		0,00		
Tjeukemeerstraat 2	stedelijk					968A_B	4,5			46,43	48,00	53	45,69		0,00		
Tjeukemeerstraat 4	stedelijk					969A_A	1,5			42,66	48,00	53	41,84		0,00		
Tjeukemeerstraat 4	stedelijk					969A_B	4,5			46,56	48,00	53	45,73		0,00		
Tjeukemeerstraat 6	stedelijk					970A_A	1,5			43,58	48,00	53	42,44		0,00		
Tjeukemeerstraat 6	stedelijk					970A_B	4,5			46,60	48,00	53	45,59		0,00		
Tjeukemeerstraat 8	stedelijk					971A_A	1,5			43,77	48,00	53	43,13		0,00		
Tjeukemeerstraat 8	stedelijk					971A_B	4,5			46,90	48,00	53	46,11		0,00		
Brandemeerstraat 2	stedelijk					972A_A	1,5			41,02	48,00	53	39,99		0,00		
Brandemeerstraat 2	stedelijk					972A_B	4,5			44,69	48,00	53	43,68		0,00		
Brandemeerstraat 4	stedelijk					973A_A	1,5			36,64	48,00	53	35,74		0,00		
Brandemeerstraat 4	stedelijk					973A_B	4,5			42,41	48,00	53	41,80		0,00		
Brandemeerstraat 6	stedelijk					974A_A	1,5			36,06	48,00	53	35,30		0,00		
Brandemeerstraat 6	stedelijk					974A_B	4,5			41,92	48,00	53	41,27		0,00		
Brandemeerstraat 8	stedelijk					975A_A	1,5			34,73	48,00	53	34,20		0,00		
Brandemeerstraat 8	stedelijk					975A_B	4,5			41,76	48,00	53	41,03		0,00		
Brandemeerstraat 1	stedelijk					976A_A	1,5			35,84	48,00	53	35,14		0,00		
Brandemeerstraat 1	stedelijk					976A_B	4,5			41,49	48,00	53	40,52		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Brandemeerstraat 3	stedelijk					977A_A	1,5			36,40	48,00	53	35,88		0,00		
Brandemeerstraat 3	stedelijk					977A_B	4,5			41,45	48,00	53	40,85		0,00		
Brandemeerstraat 5	stedelijk					978A_A	1,5			35,89	48,00	53	35,19		0,00		
Brandemeerstraat 5	stedelijk					978A_B	4,5			41,93	48,00	53	41,10		0,00		
Brandemeerstraat 7	stedelijk					979A_A	1,5			36,42	48,00	53	35,76		0,00		
Brandemeerstraat 7	stedelijk					979A_B	4,5			42,58	48,00	53	41,73		0,00		
Morrastraat 2	stedelijk					980A_A	1,5			39,59	48,00	53	38,38		0,00		
Morrastraat 2	stedelijk					980A_B	4,5			43,84	48,00	53	42,78		0,00		
Morrastraat 4	stedelijk					981A_A	1,5			38,79	48,00	53	37,88		0,00		
Morrastraat 4	stedelijk					981A_B	4,5			43,10	48,00	53	42,22		0,00		
Morrastraat 6	stedelijk					982A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,47		0,00		
Morrastraat 6	stedelijk					982A_B	4,5			42,69	48,00	53	41,83		0,00		
Morrastraat 8	stedelijk					983A_A	1,5			38,33	48,00	53	37,28		0,00		
Morrastraat 8	stedelijk					983A_B	4,5			42,76	48,00	53	41,87		0,00		
Morrastraat 1	stedelijk					984A_A	1,5			38,01	48,00	53	37,04		0,00		
Morrastraat 1	stedelijk					984A_B	4,5			43,77	48,00	53	42,80		0,00		
Morrastraat 3	stedelijk					985A_A	1,5			36,88	48,00	53	35,84		0,00		
Morrastraat 3	stedelijk					985A_B	4,5			42,95	48,00	53	41,87		0,00		
Morrastraat 5	stedelijk					986A_A	1,5			36,93	48,00	53	35,99		0,00		
Morrastraat 5	stedelijk					986A_B	4,5			42,25	48,00	53	41,22		0,00		
Morrastraat 7	stedelijk					987A_A	1,5			37,60	48,00	53	36,30		0,00		
Morrastraat 7	stedelijk					987A_B	4,5			42,26	48,00	53	41,17		0,00		
Morrastraat 9	stedelijk					988A_A	1,5			37,32	48,00	53	36,19		0,00		
Morrastraat 9	stedelijk					988A_B	4,5			42,54	48,00	53	41,54		0,00		
Morrastraat 11	stedelijk					989A_A	1,5			37,09	48,00	53	36,23		0,00		
Morrastraat 11	stedelijk					989A_B	4,5			42,68	48,00	53	41,76		0,00		
Fluessenstraat 2	stedelijk					990A_A	1,5			39,26	48,00	53	38,13		0,00		
Fluessenstraat 2	stedelijk					990A_B	4,5			43,48	48,00	53	42,43		0,00		
Fluessenstraat 4	stedelijk					991A_A	1,5			37,77	48,00	53	36,63		0,00		
Fluessenstraat 4	stedelijk					991A_B	4,5			42,71	48,00	53	41,63		0,00		
Fluessenstraat 6	stedelijk					992A_A	1,5			36,53	48,00	53	35,47		0,00		
Fluessenstraat 6	stedelijk					992A_B	4,5			41,89	48,00	53	40,87		0,00		
Fluessenstraat 8	stedelijk					993A_A	1,5			35,69	48,00	53	34,62		0,00		
Fluessenstraat 8	stedelijk					993A_B	4,5			41,11	48,00	53	40,06		0,00		
Fluessenstraat 1	stedelijk					994A_A	1,5			40,59	48,00	53	39,51		0,00		
Fluessenstraat 1	stedelijk					994A_B	4,5			44,29	48,00	53	43,30		0,00		
Fluessenstraat 3	stedelijk					995A_A	1,5			38,03	48,00	53	36,77		0,00		
Fluessenstraat 3	stedelijk					995A_B	4,5			42,20	48,00	53	41,08		0,00		
Fluessenstraat 5	stedelijk					996A_A	1,5			36,38	48,00	53	35,10		0,00		

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB
Fluessenstraat 5	stedelijk					996A_B	4,5			42,01	48,00	53	40,83		0,00		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_A	1,5		61,65	60,08	60,08	63	59,23		-0,85		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_B	4,5		62,46	60,89	60,43	63	60,13		-1,87		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_C	7,5		62,42	60,85	60,43	63	60,11		-1,89		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_D	10,5		62,28	60,71	60,43	63	59,99		-2,01		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_A	1,5		61,98	60,41	60,41	63	59,85		-0,56		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_B	4,5		62,95	61,38	60,43	63	60,81		-1,19		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_C	7,5		62,87	61,30	60,43	63	60,75		-1,25		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_D	10,5		62,69	61,12	60,43	63	60,58		-1,42		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_A	1,5		61,51	59,94	59,94	63	59,70		-0,24		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_B	4,5		62,42	60,85	60,43	63	60,52		-1,48		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_C	7,5		62,36	60,79	60,43	63	60,47		-1,53		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_D	10,5		62,19	60,62	60,43	63	60,29		-1,71		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_A	1,5		60,73	59,16	59,16	63	58,92		-0,24		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_B	4,5		61,60	60,03	60,03	63	59,68		-0,35		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_C	7,5		61,60	60,03	60,03	63	59,66		-0,37		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_D	10,5		61,48	59,91	59,91	63	59,54		-0,37		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_A	1,5		59,32	57,75	57,75	63	57,02		-0,73		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_B	4,5		60,21	58,64	58,64	63	57,91		-0,73		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_C	7,5		60,27	58,70	58,70	63	57,96		-0,74		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_D	10,5		60,20	58,63	58,63	63	57,89		-0,74		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_A	1,5		53,76	52,19	52,19	58	51,00		-1,19		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_B	4,5		55,46	52,89	52,89	58	52,79		-1,10		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_C	7,5		55,95	53,38	53,38	59	53,28		-1,10		
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_D	10,5		56,03	53,46	53,46	59	53,36		-1,10		
Plattedijk 6	stedelijk					998A_A	1,5			52,84	52,84	58	52,66		-1,18		
Plattedijk 19	stedelijk					999A_A	1,5			57,22	57,22	63	53,30		-1,92		

© Antea Group
datum: 15-7-2016

		2019		2030		Verschil
Rondweg N359		1034,43		1180,24		
		1818,98		2284,32		
		2853,41		**3464,56**		**0,842839**
Transveer		1187,5		1155,46		
		1147,98		1165,83		
		2335,48		**2321,29**		**-0,02647**
Zeedijk		2973,72		2348,2		
		2199,15		3171,41		
		5172,87		**5519,61**		**0,281768**
Straatweg		2402,22		2480,02		
		3547,78		3637,14		
		5950		**6117,16**		**0,120329**
Straatweg		3093,81		2425,07		
		2290,68		3103,97		
		5384,49		**5529,04**		**0,115052**
Brekkenweg		1829,21		1887,04		
		3116,86		3174,29		
		4946,07		**5061,33**		**0,100044**
Spaanderbank		1393,33		1379,14		
		1013,66		1009,95		
		2406,99		**2389,09**		**-0,03242**
Plattedijk		3404,46		3775,73		
		1758,17		1900,97		
		5162,63		**5676,7**		**0,412249**
Zijlroede		184,31		196,03		
		232,25		226,78		
		416,56		**422,81**		**0,064677**
Vlaak		103,82		111,3		
		133,92		131,68		
		237,74		**242,98**		**0,094683**
Rondweg N359		5755,87		6576,52		
		3890,19		4195,08		
		9646,06		**10771,6**		**0,479303**

Figuren

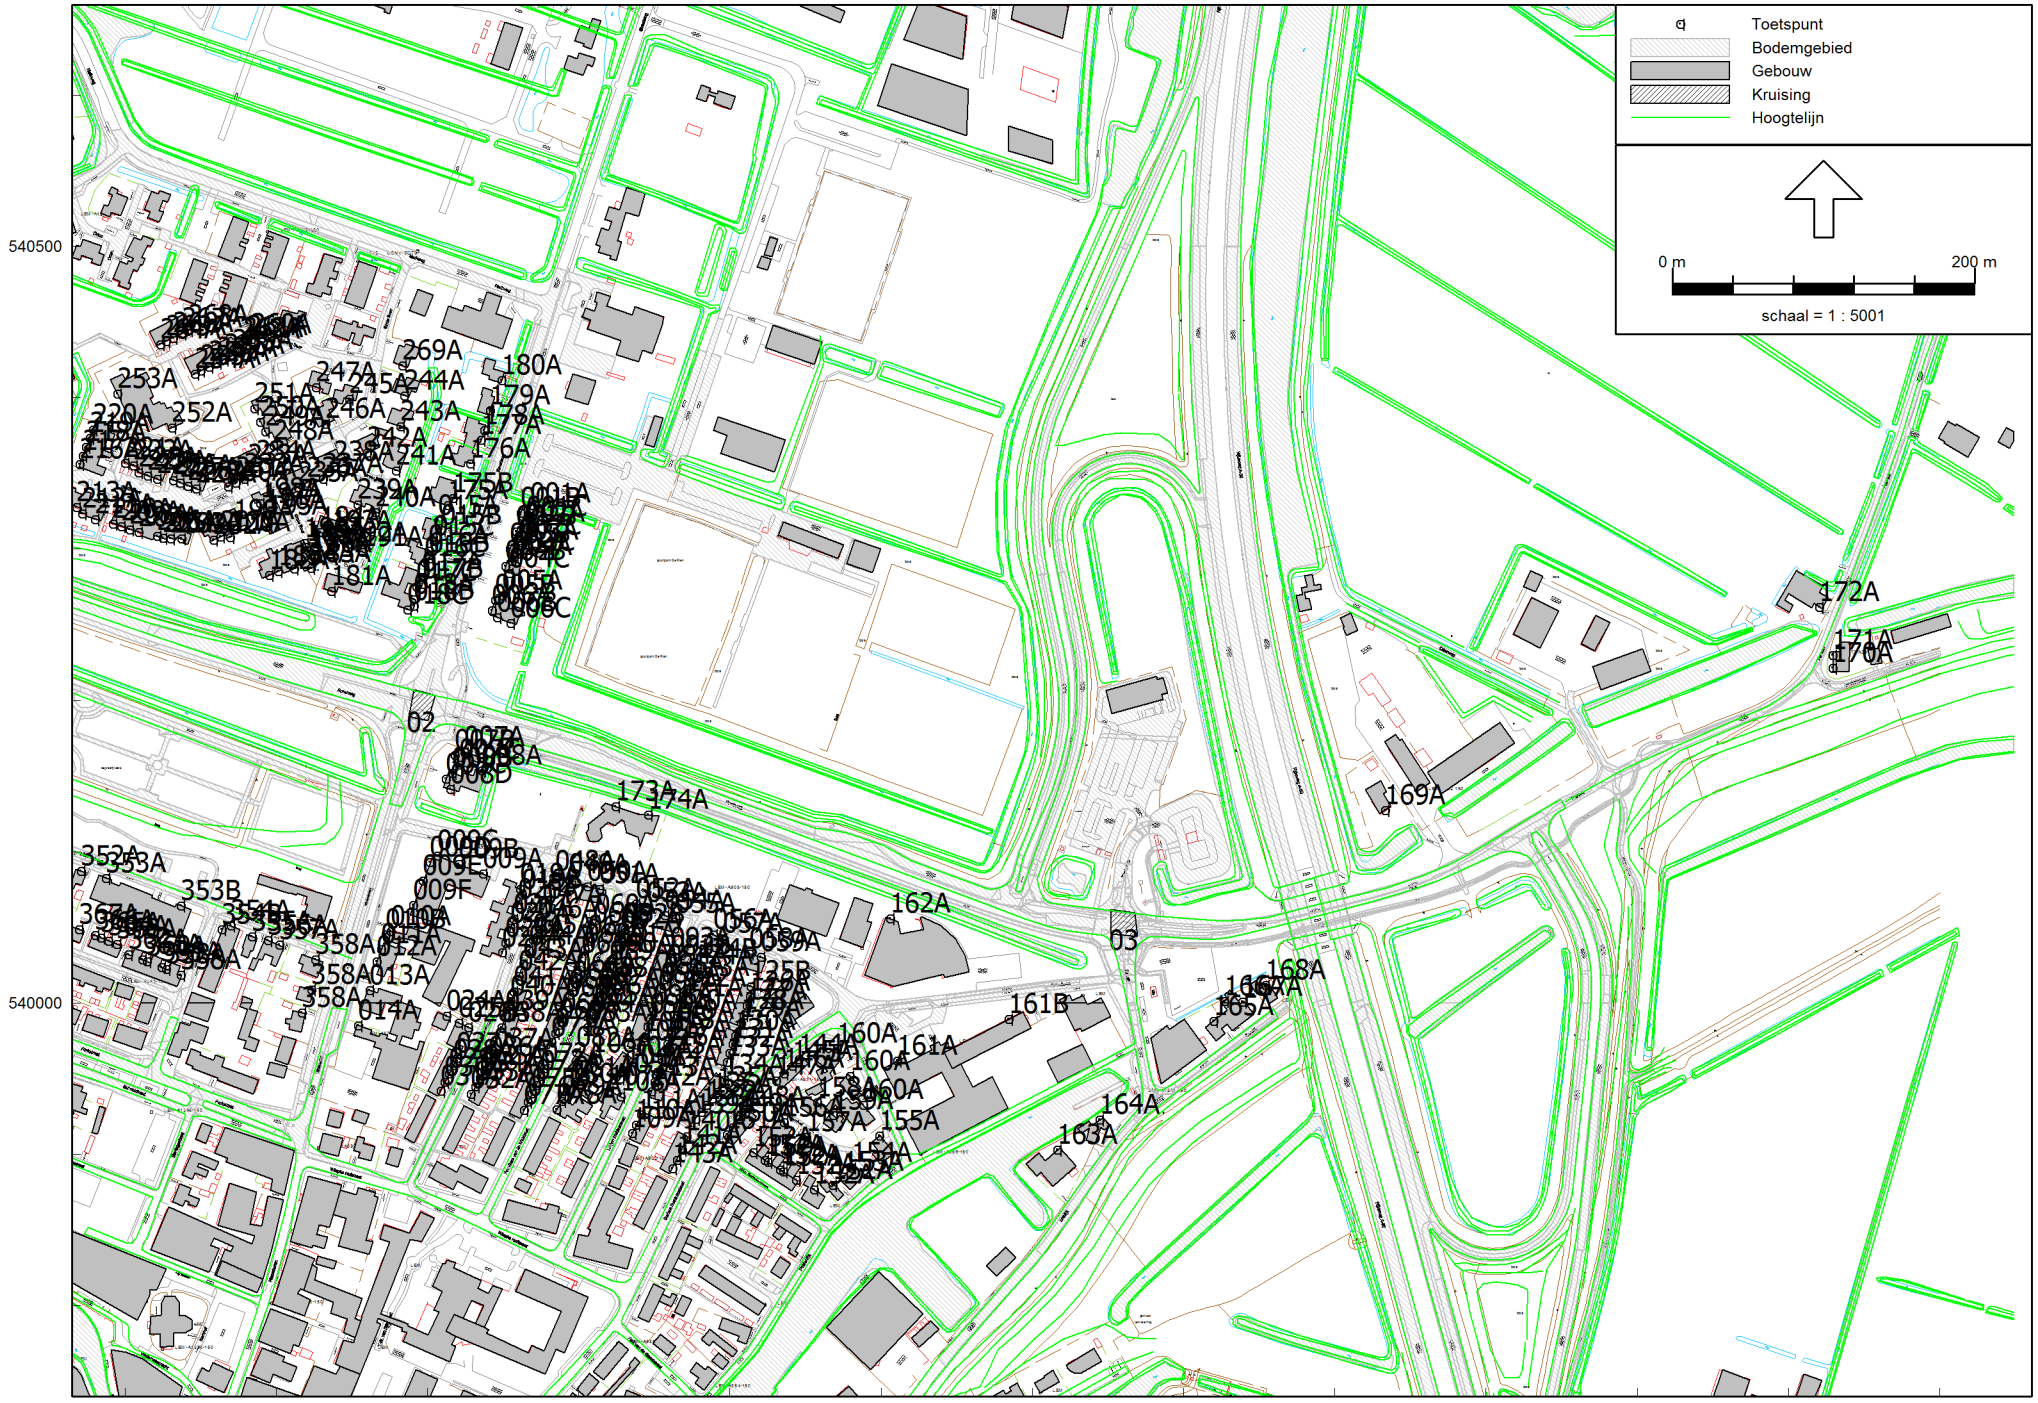

Antea Group

Huidige situatie

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

Figuur 1

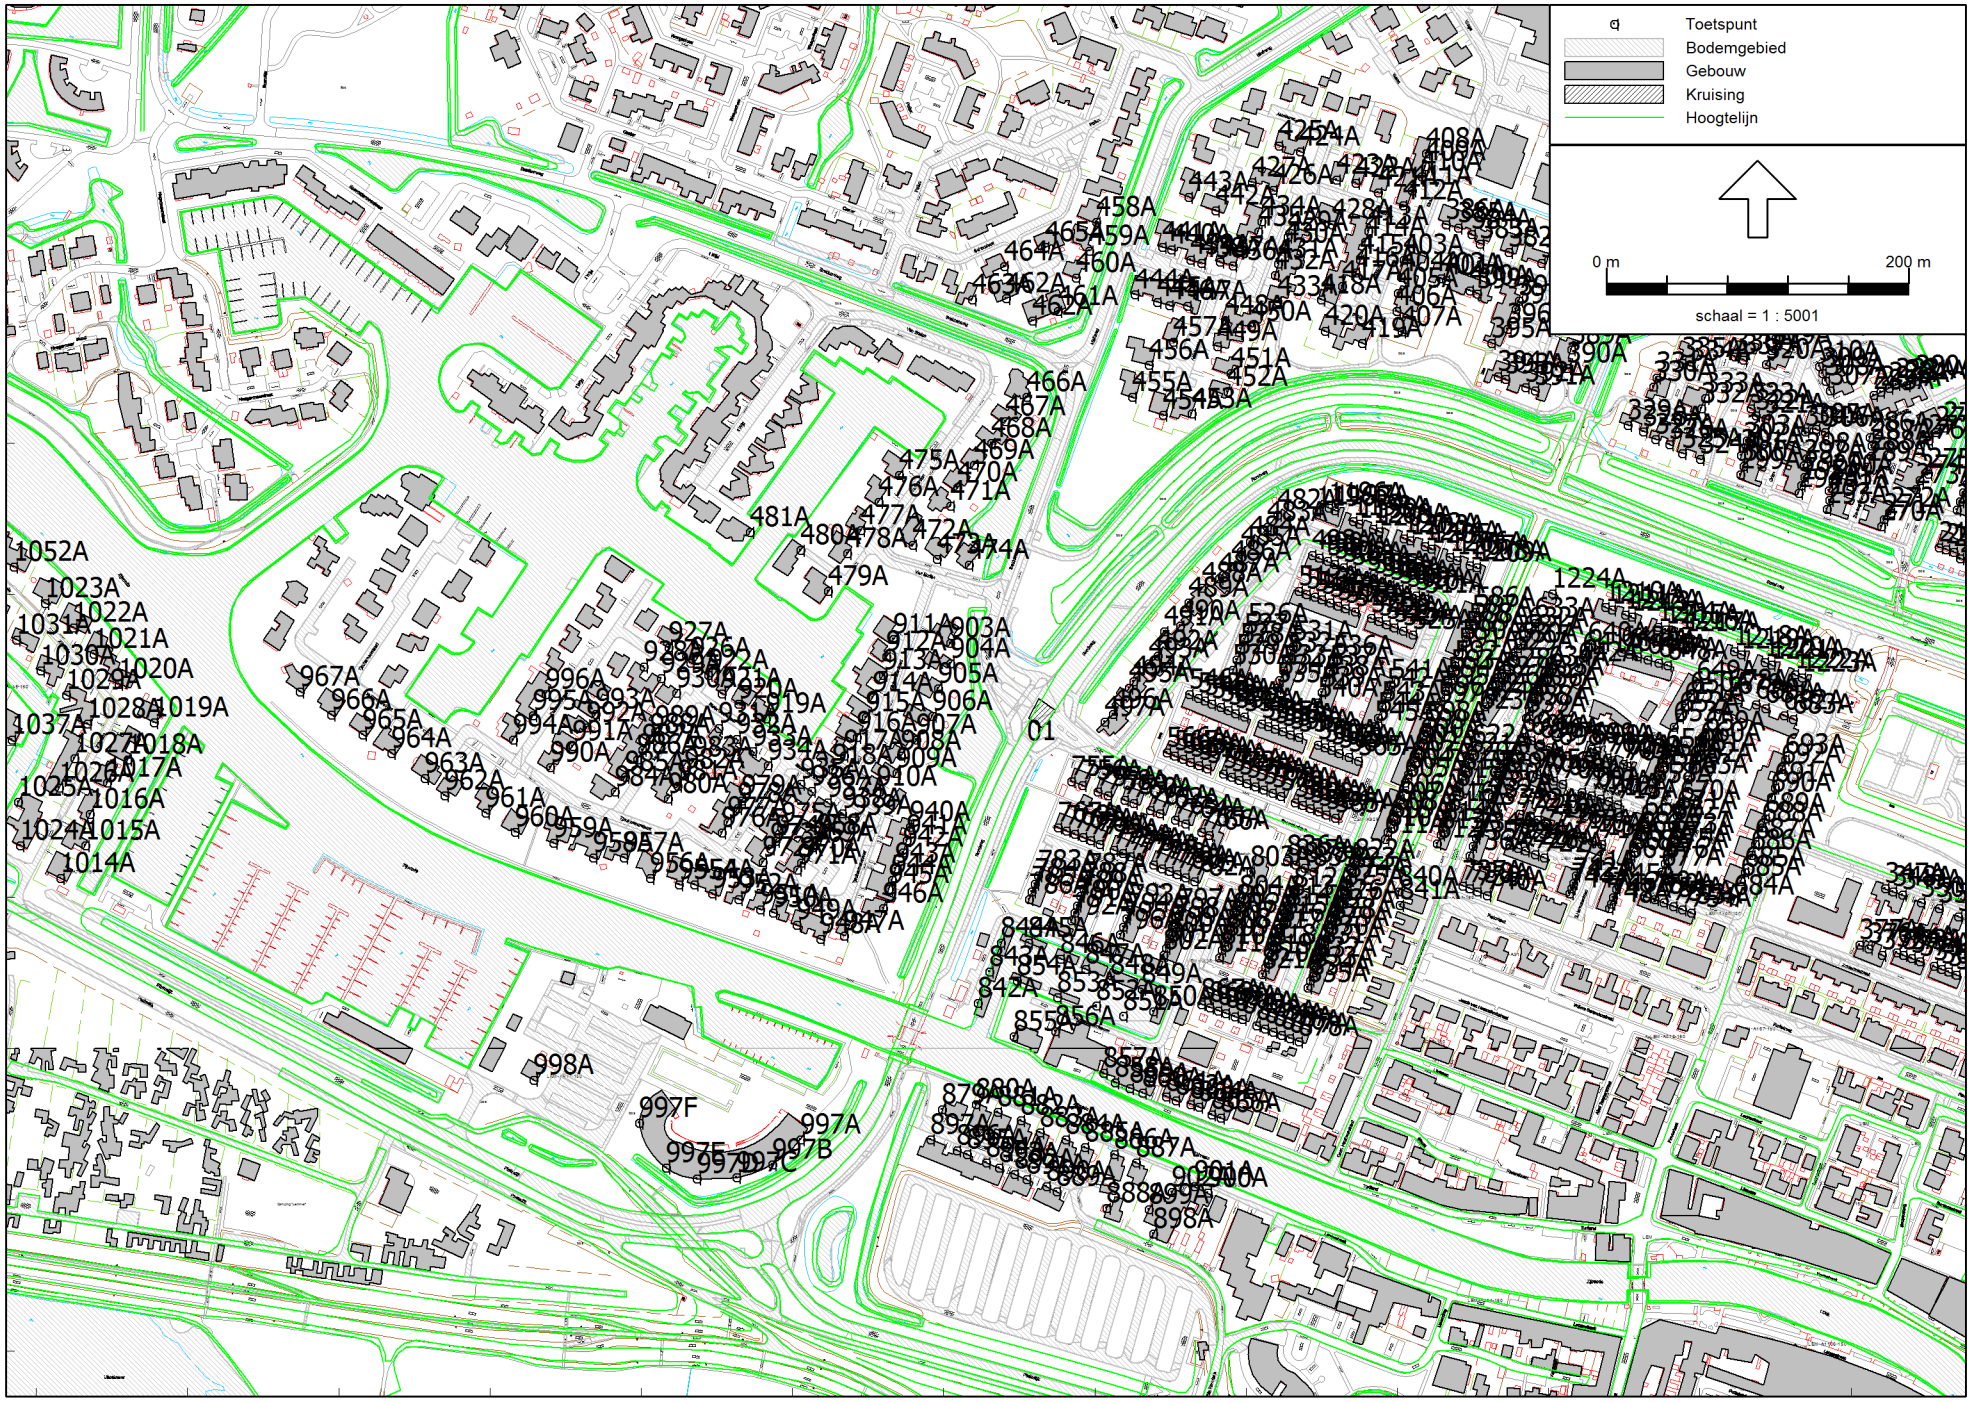

Antea Group

Huidige situatie

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

Figuur 1

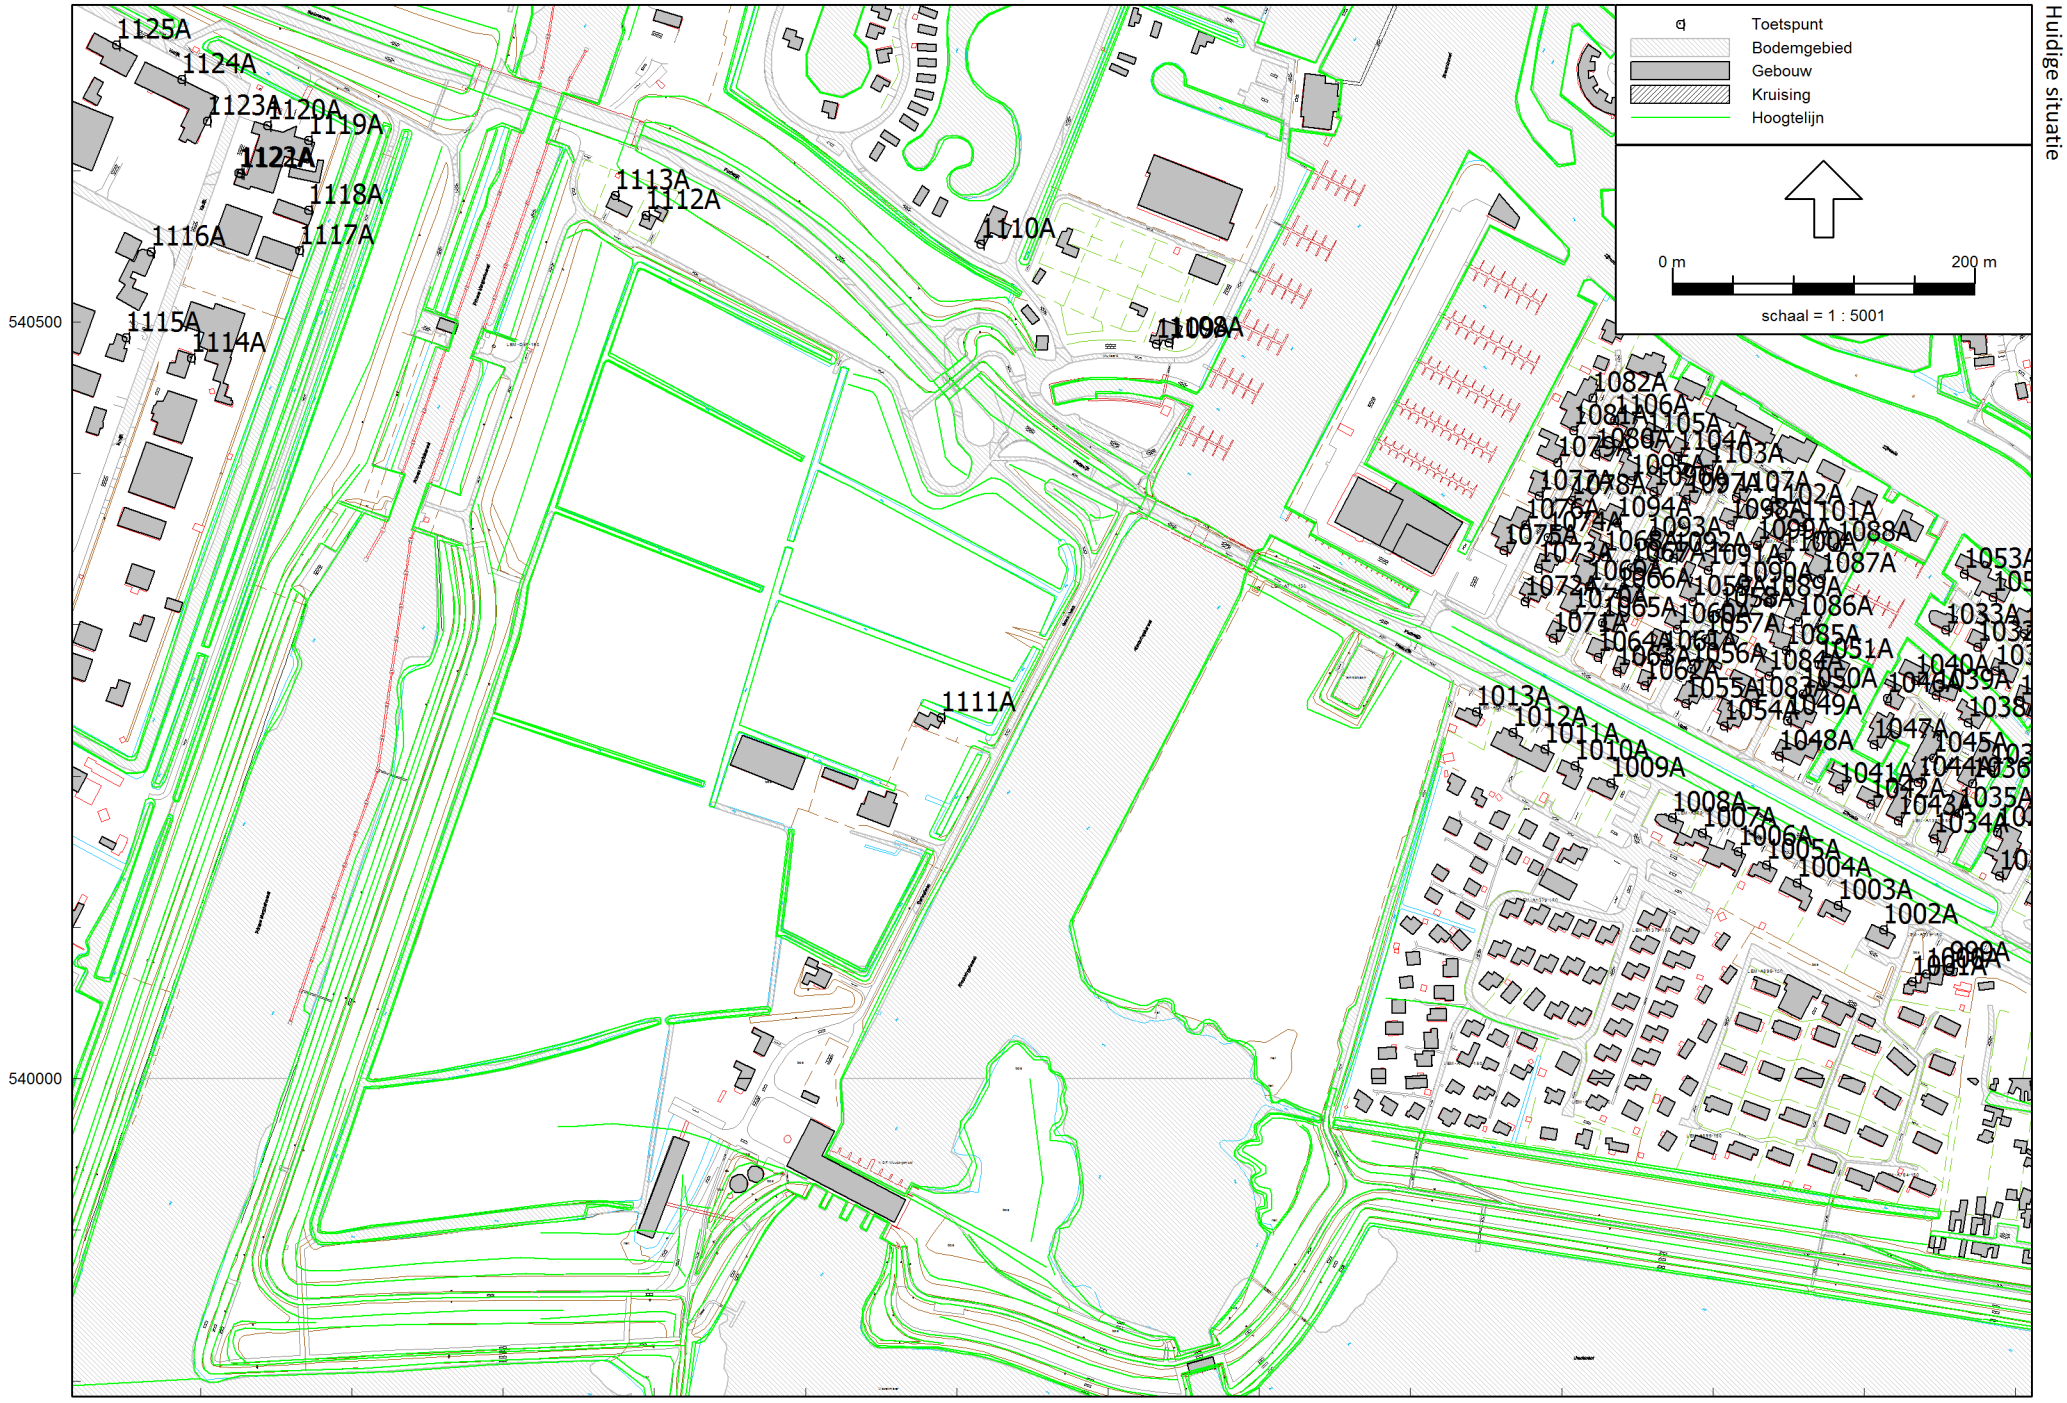

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Huidige situatie

Figuur 1

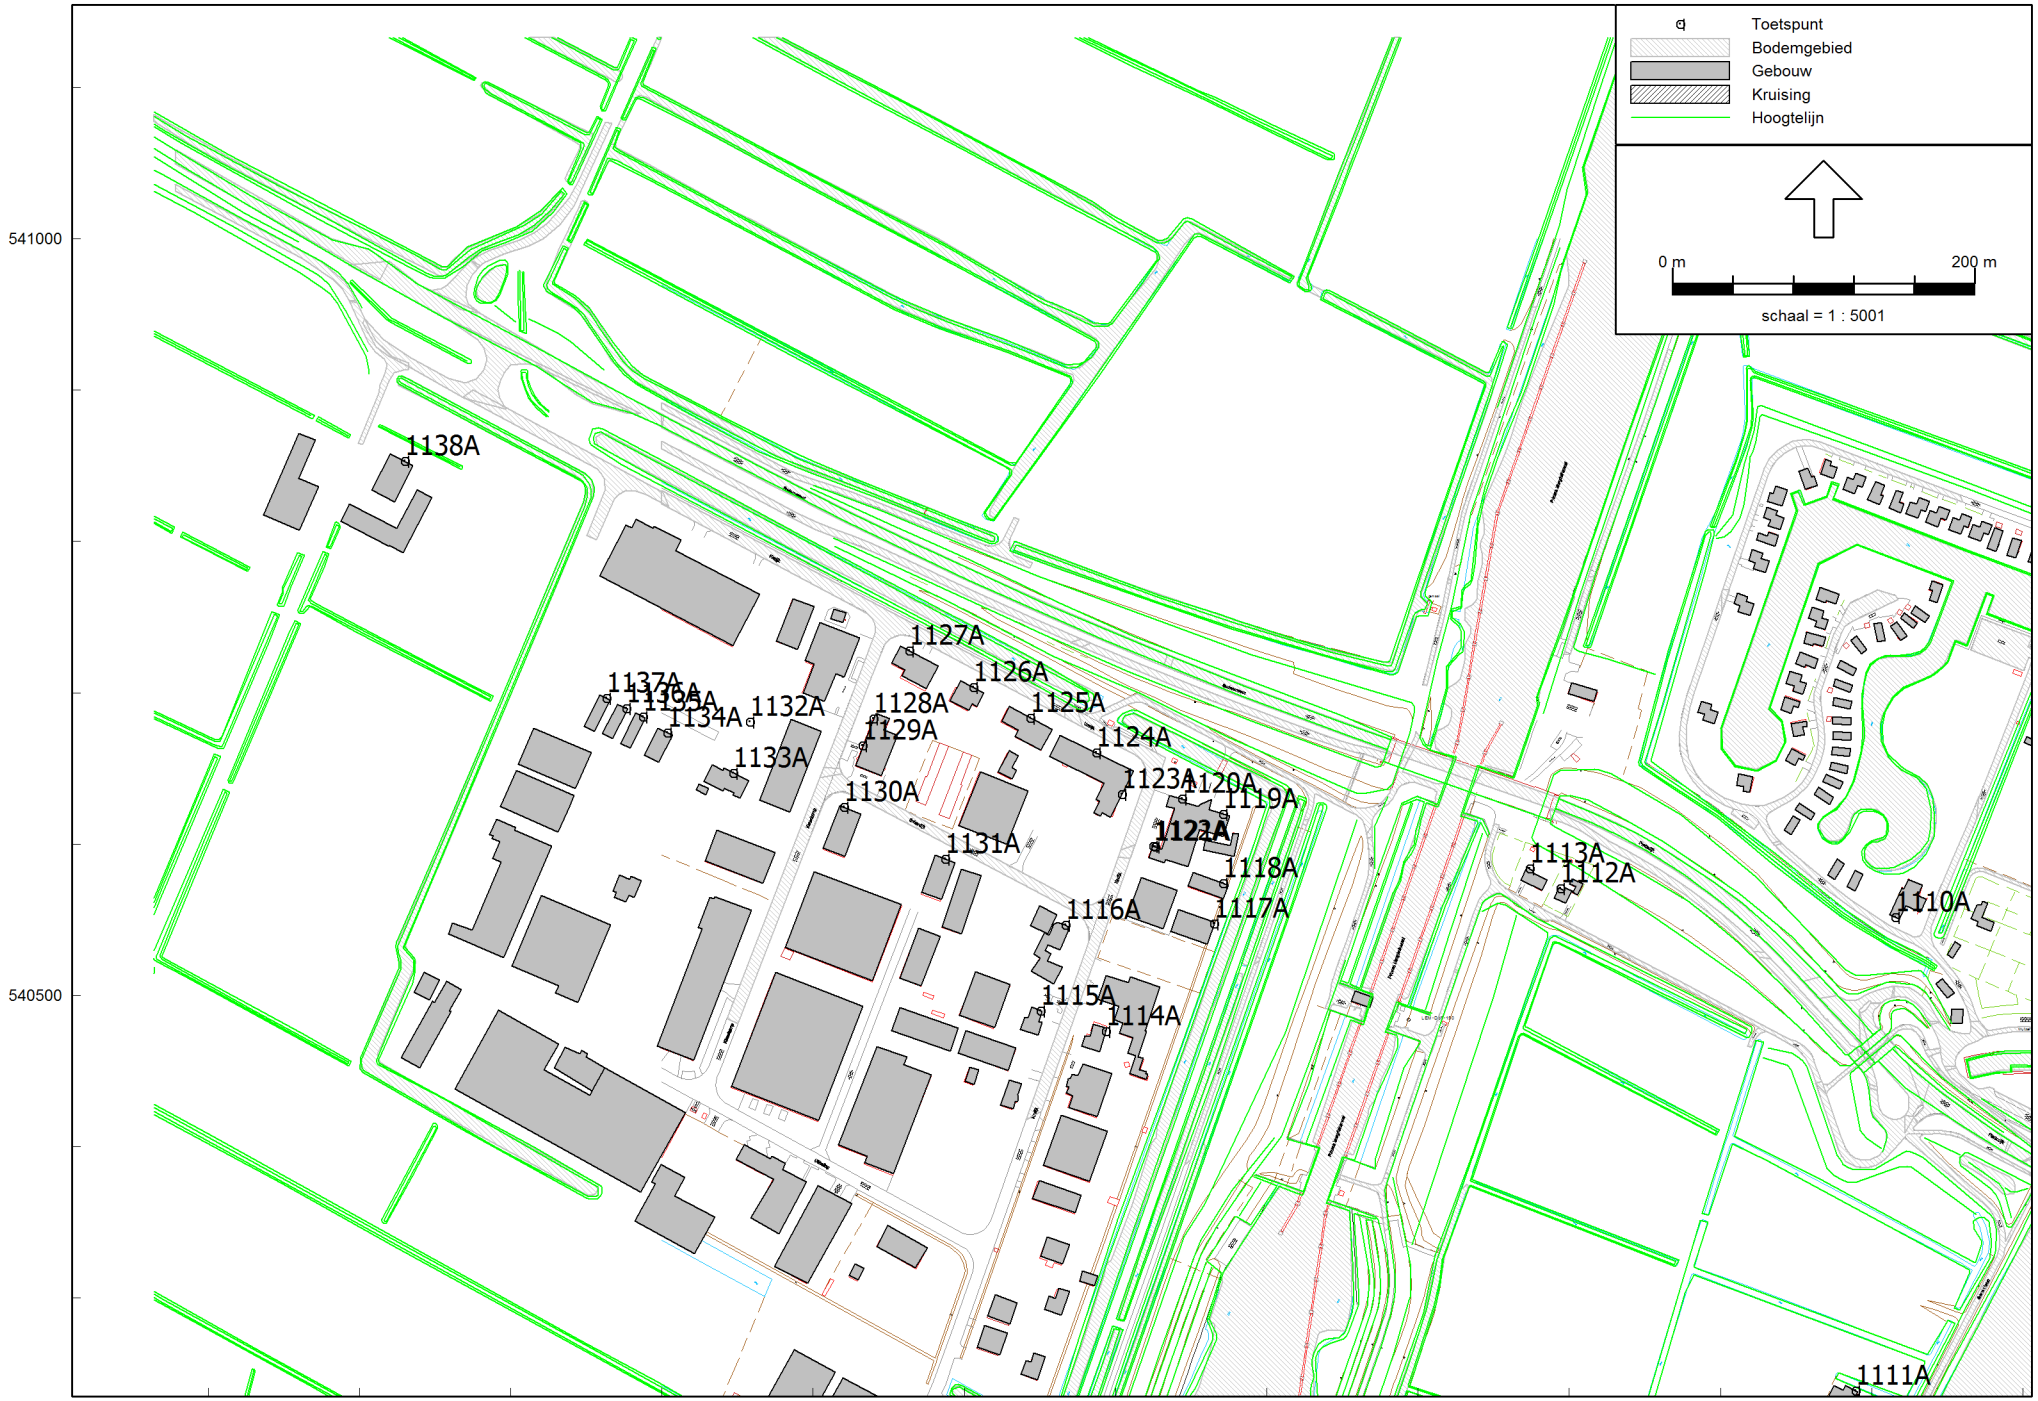

Antea Group

Huidige situatie

Figuur 1

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

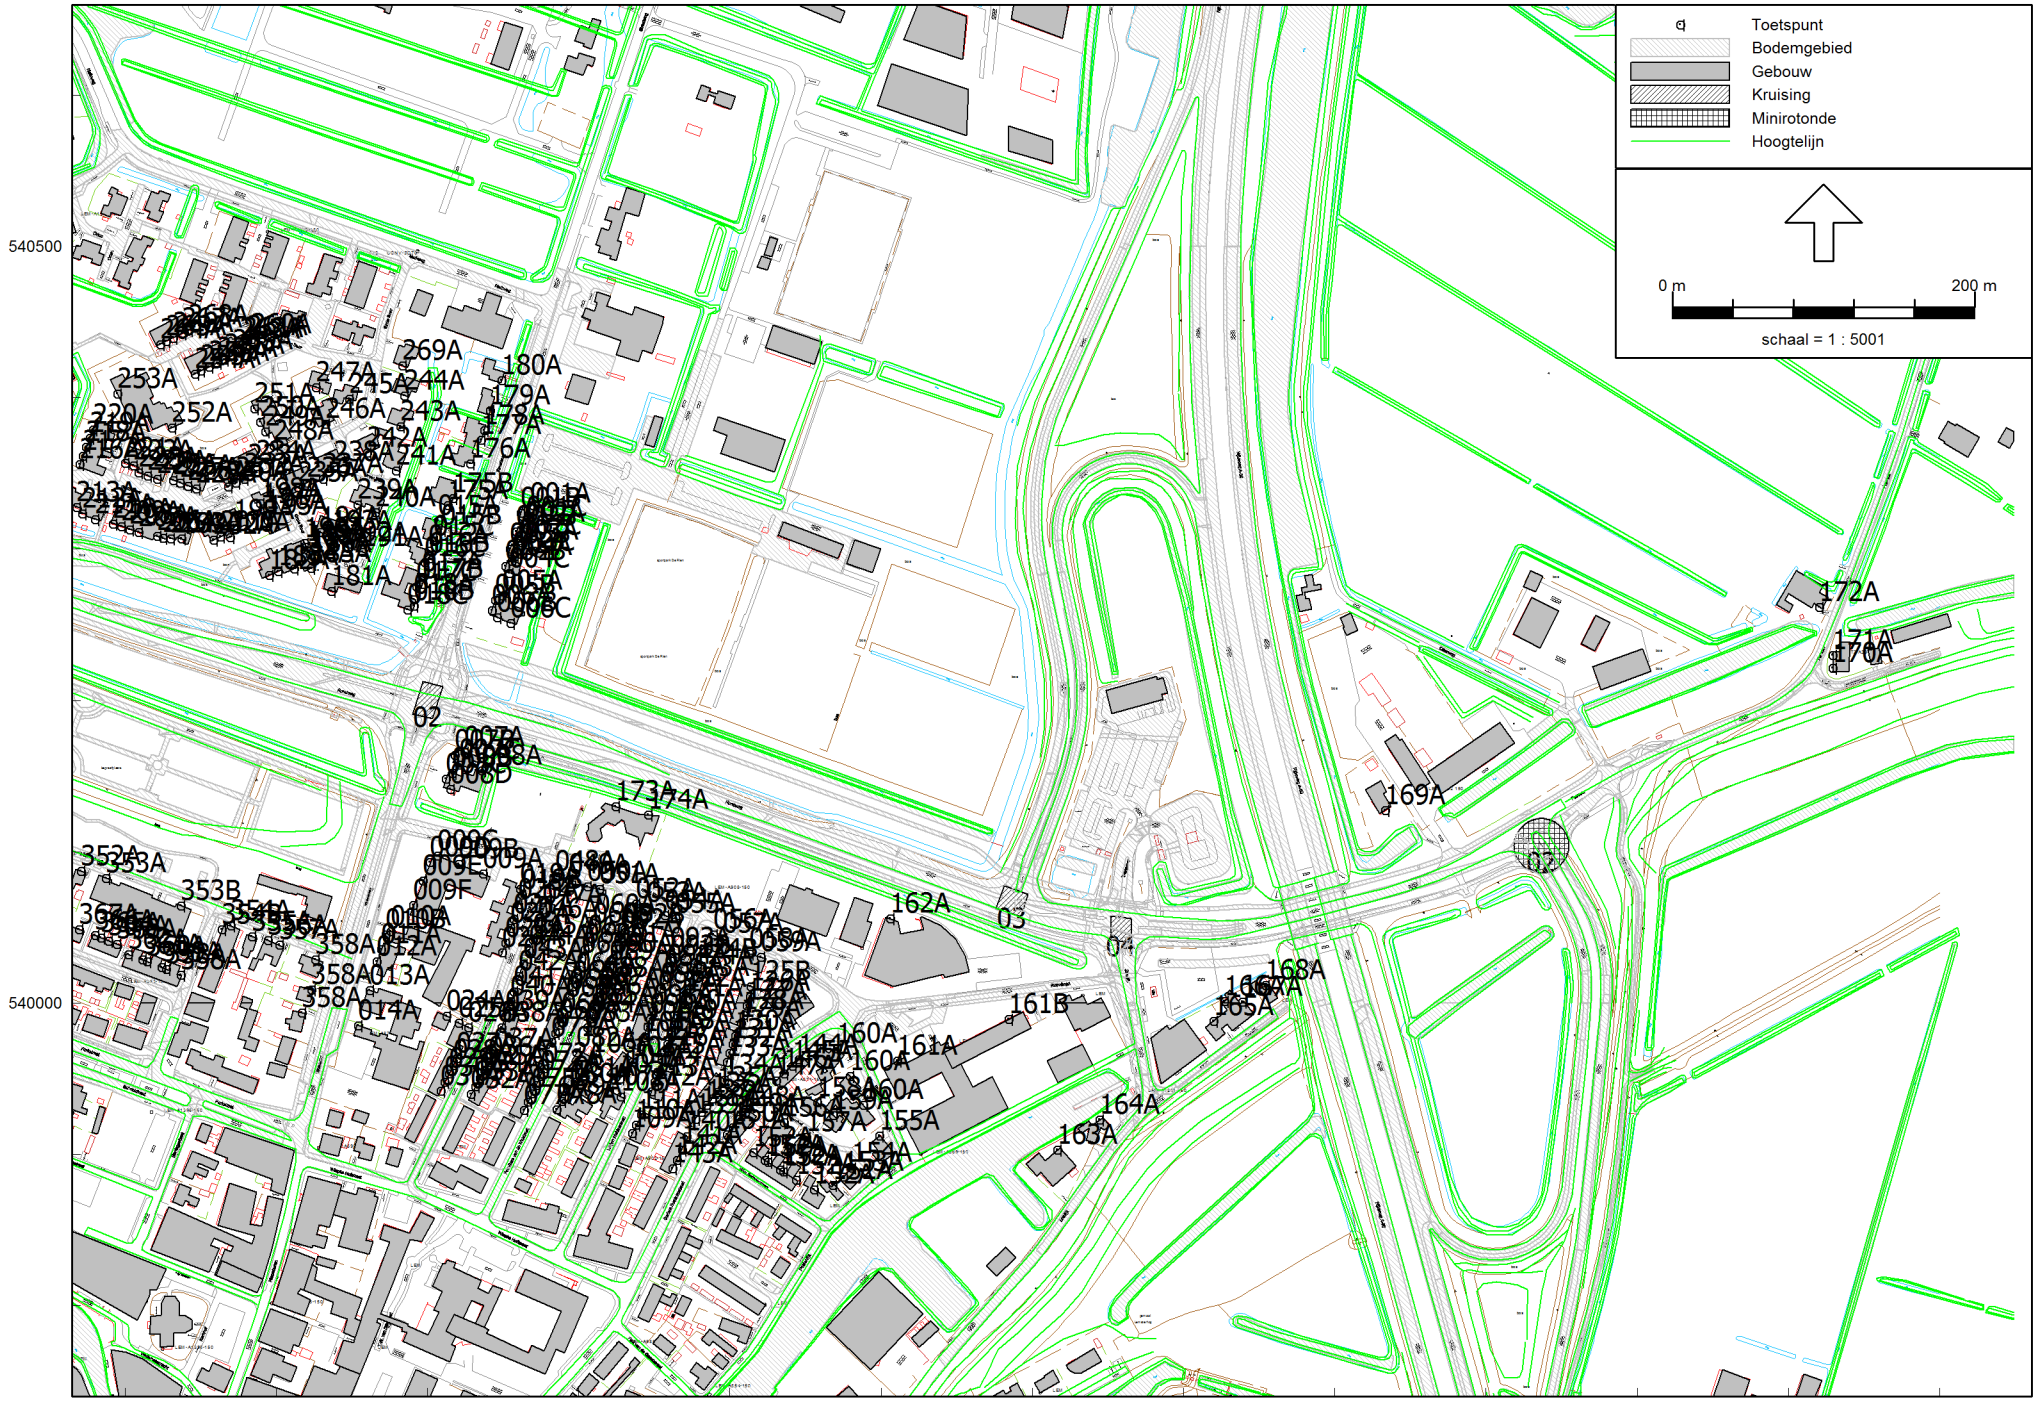

Antea Group

Toekomstige situatie

Figuur 2

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

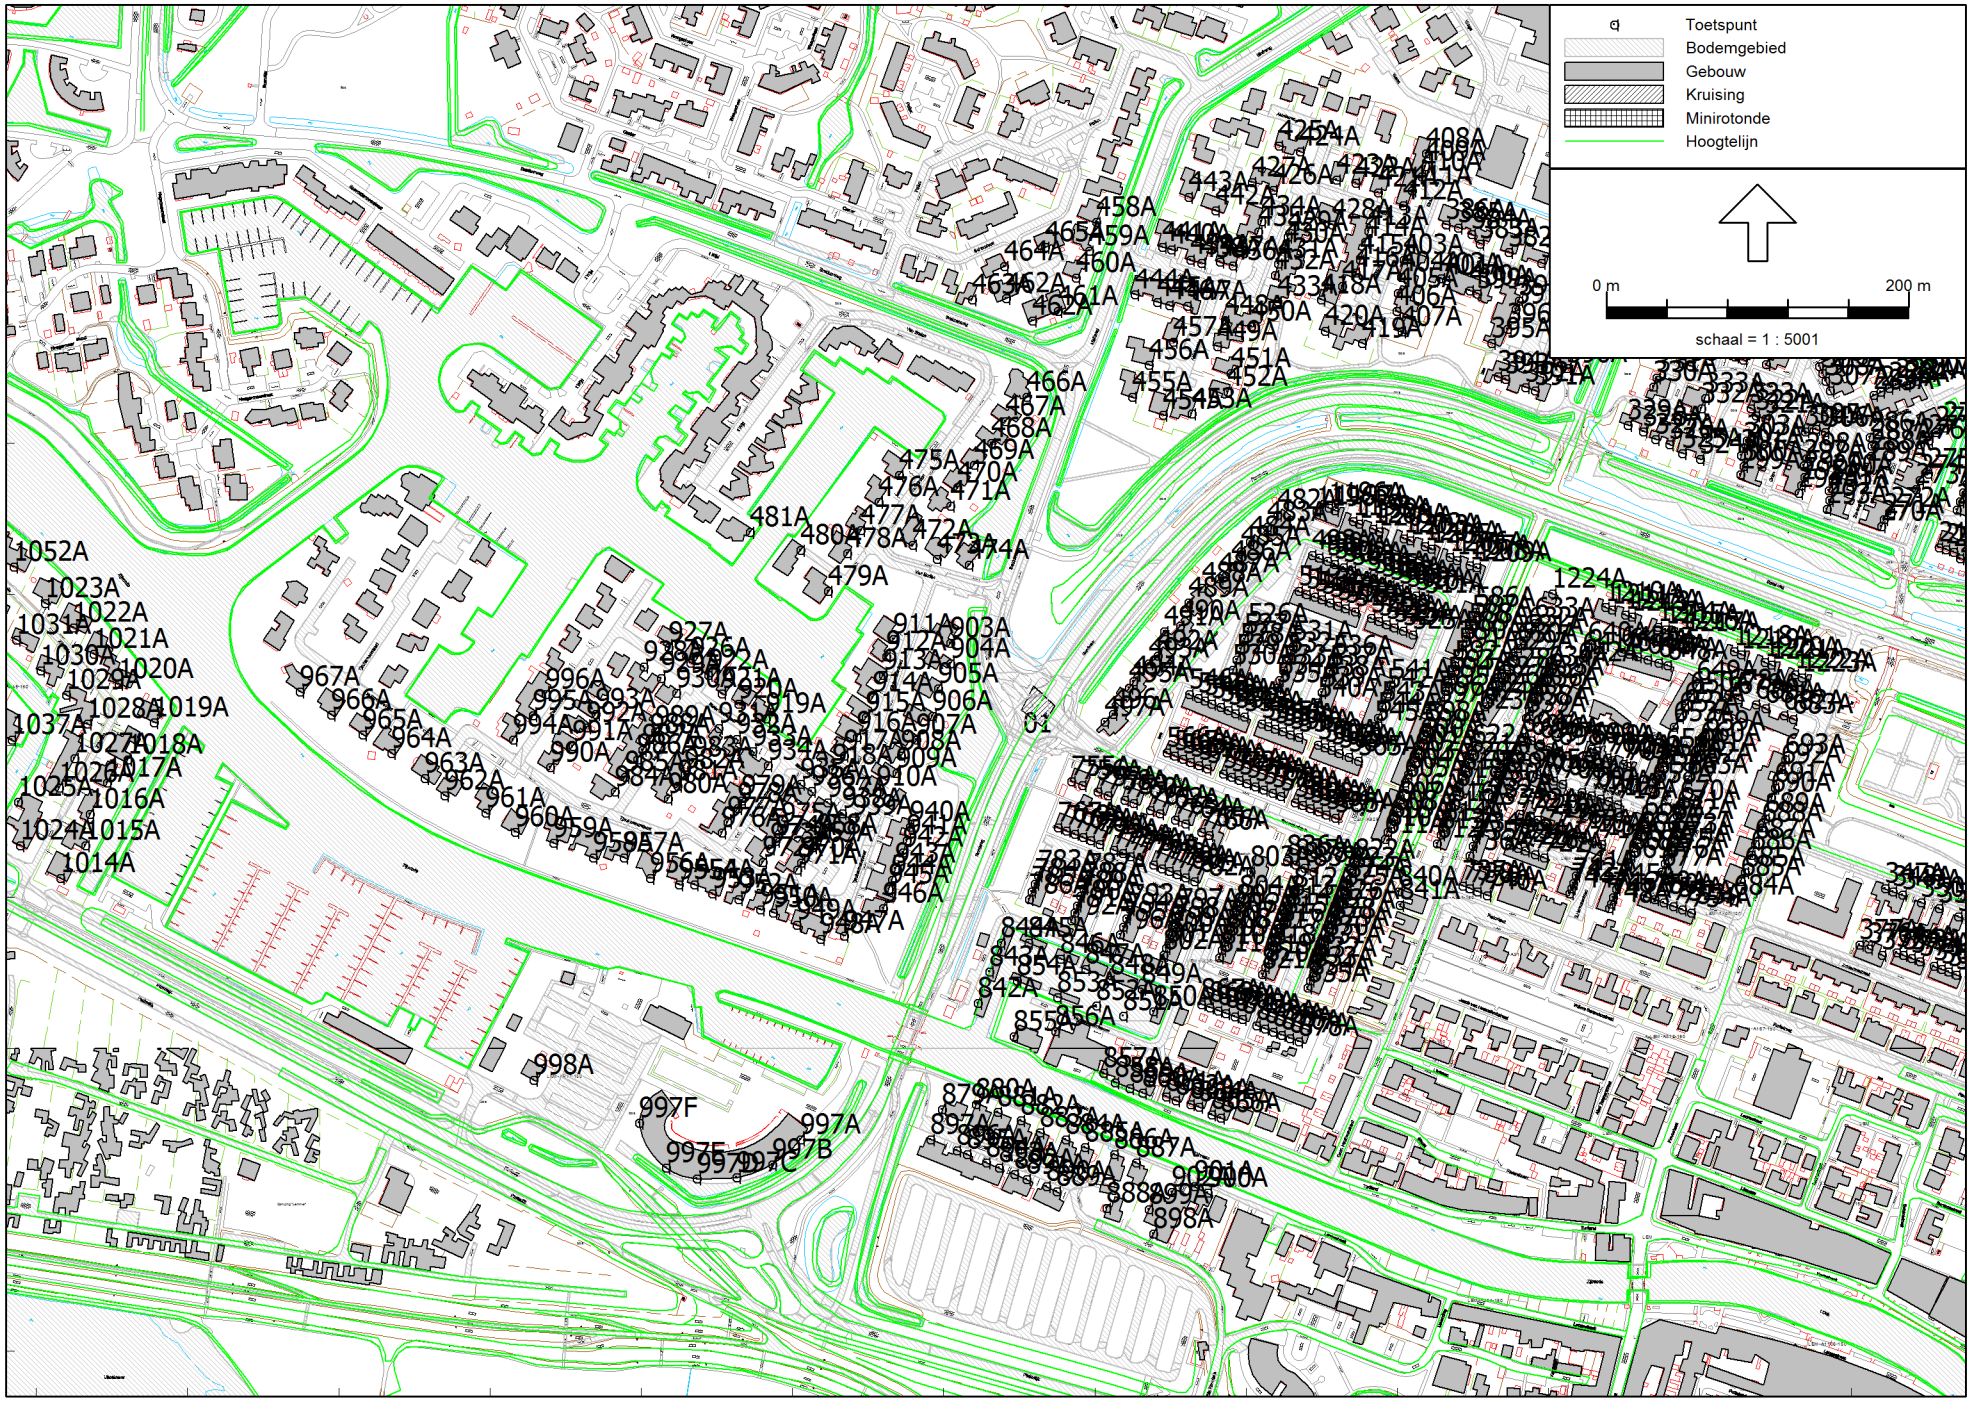

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Toekomstige situatie

Figuur 2

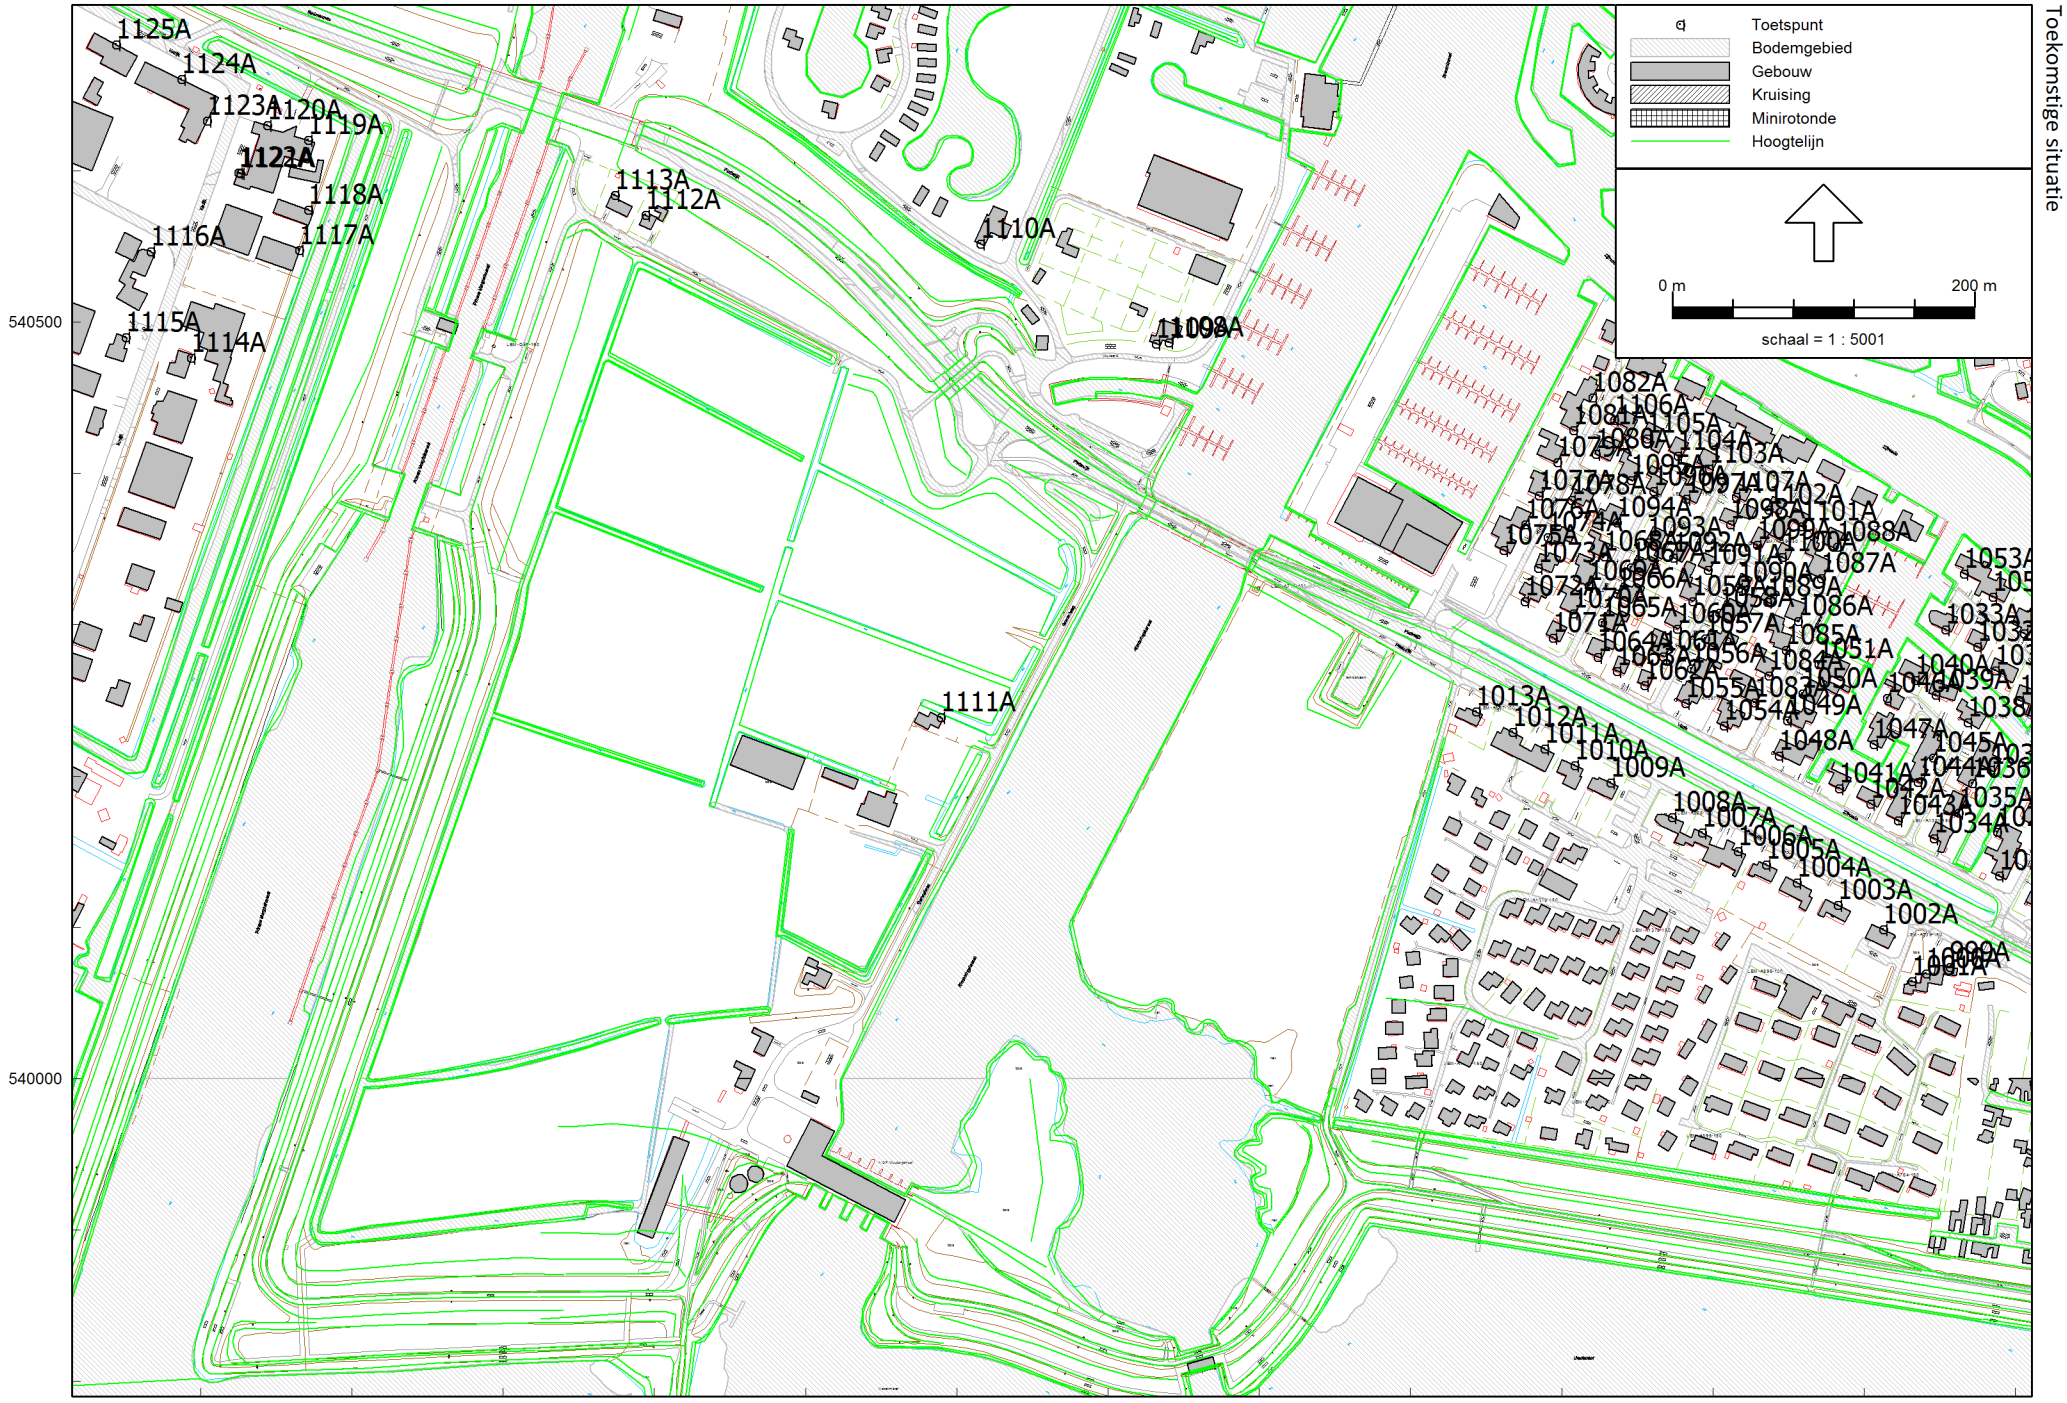

Antea Group

Toekomstige situatie

Figuur 2

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

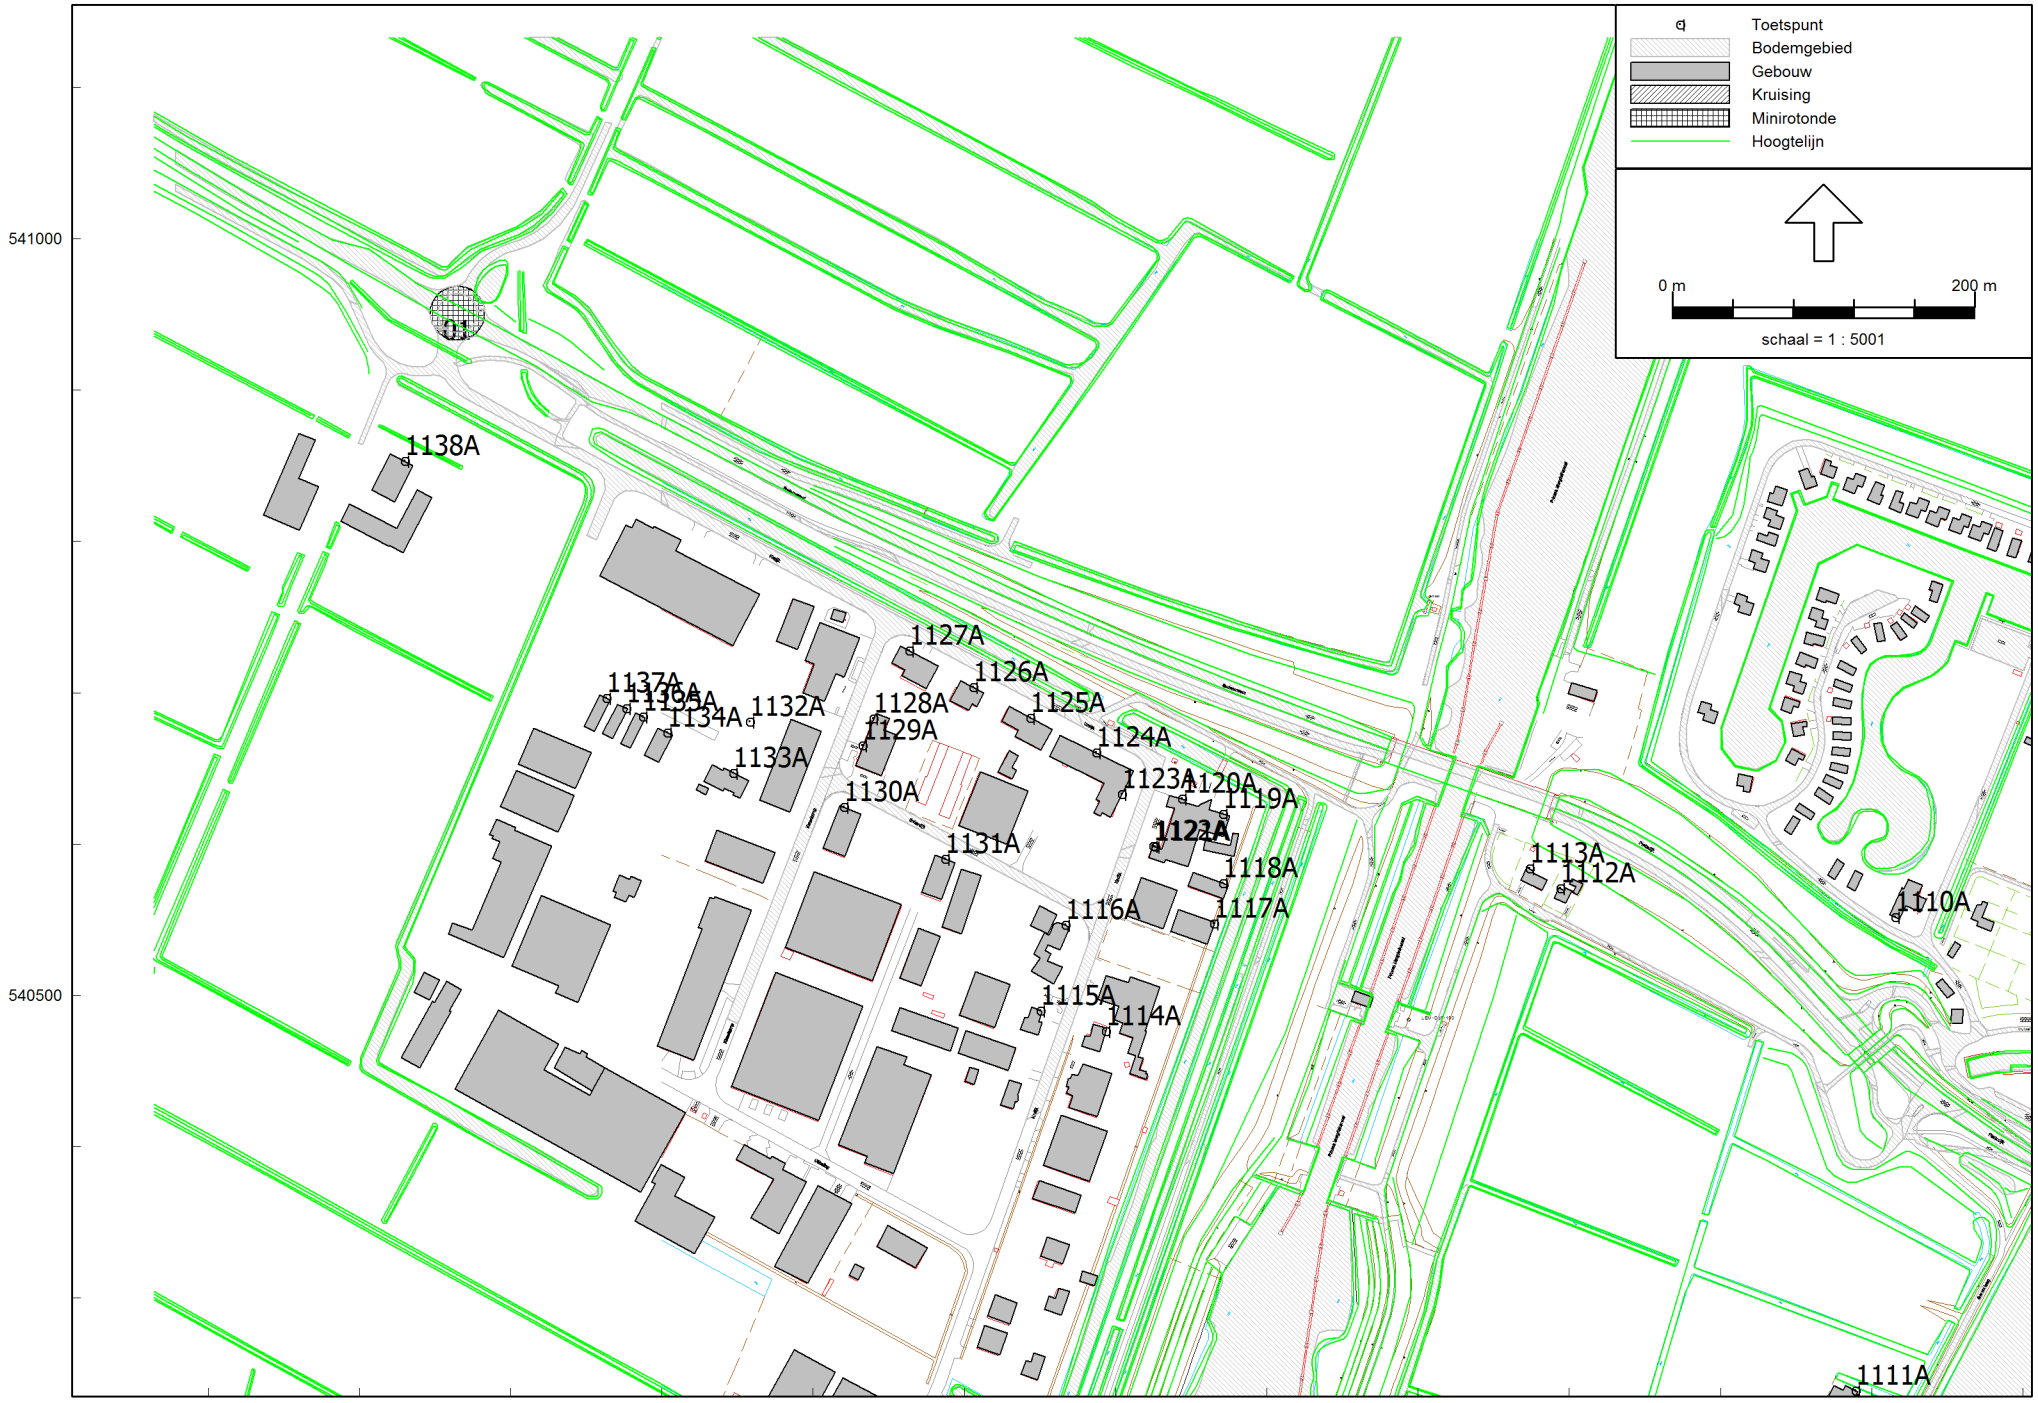

Antea Group

Toekomstige situatie

Figuur 2

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

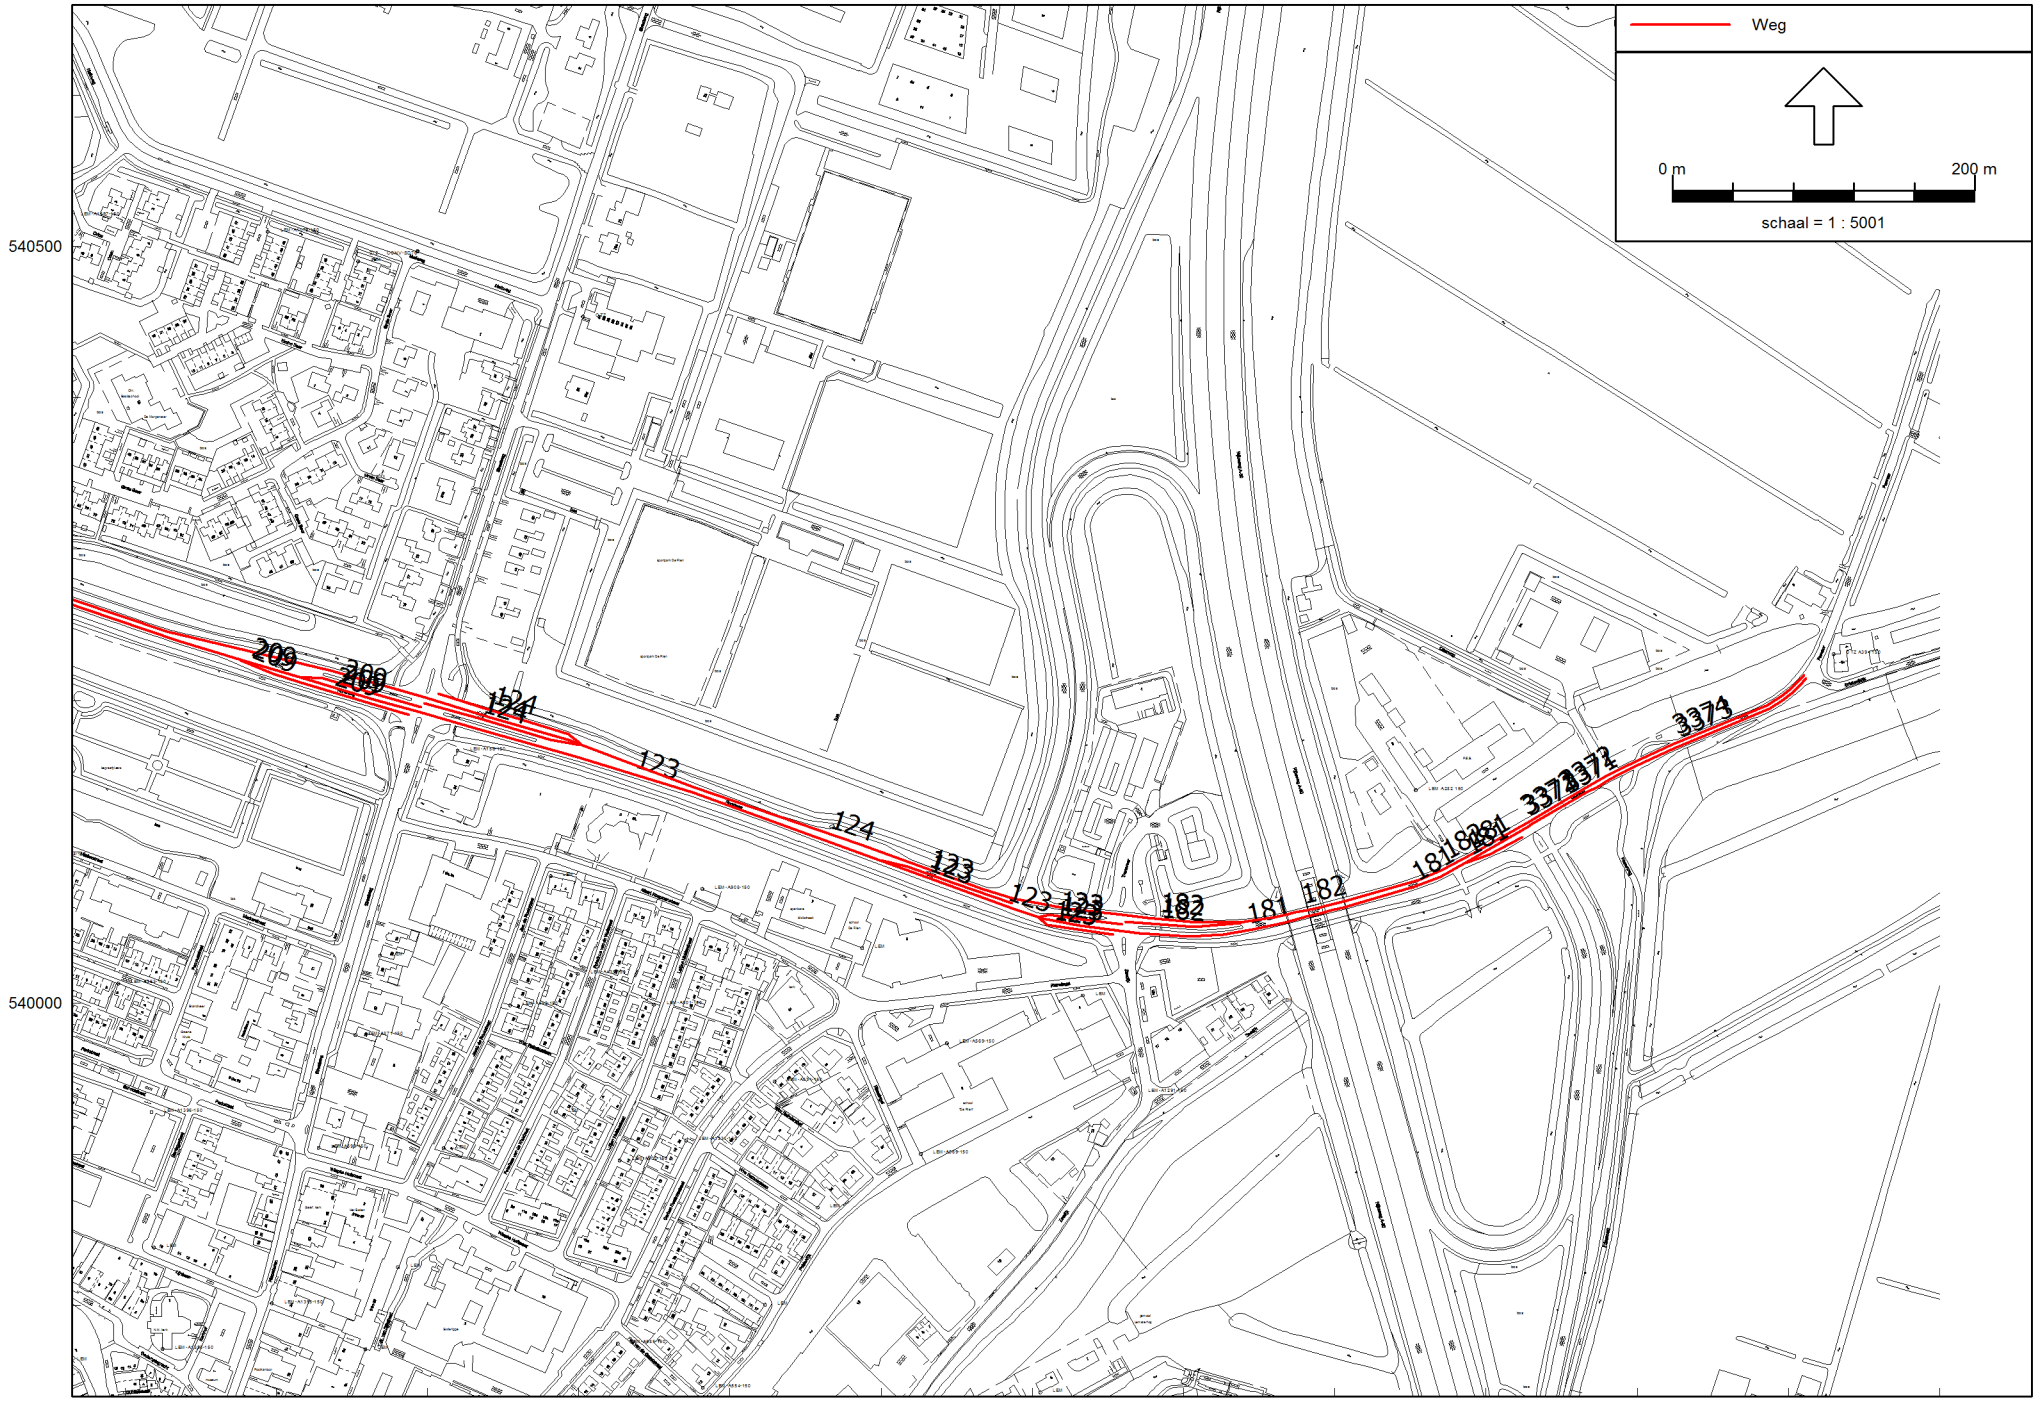

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Huidige situatie - wegen

Figuur 3

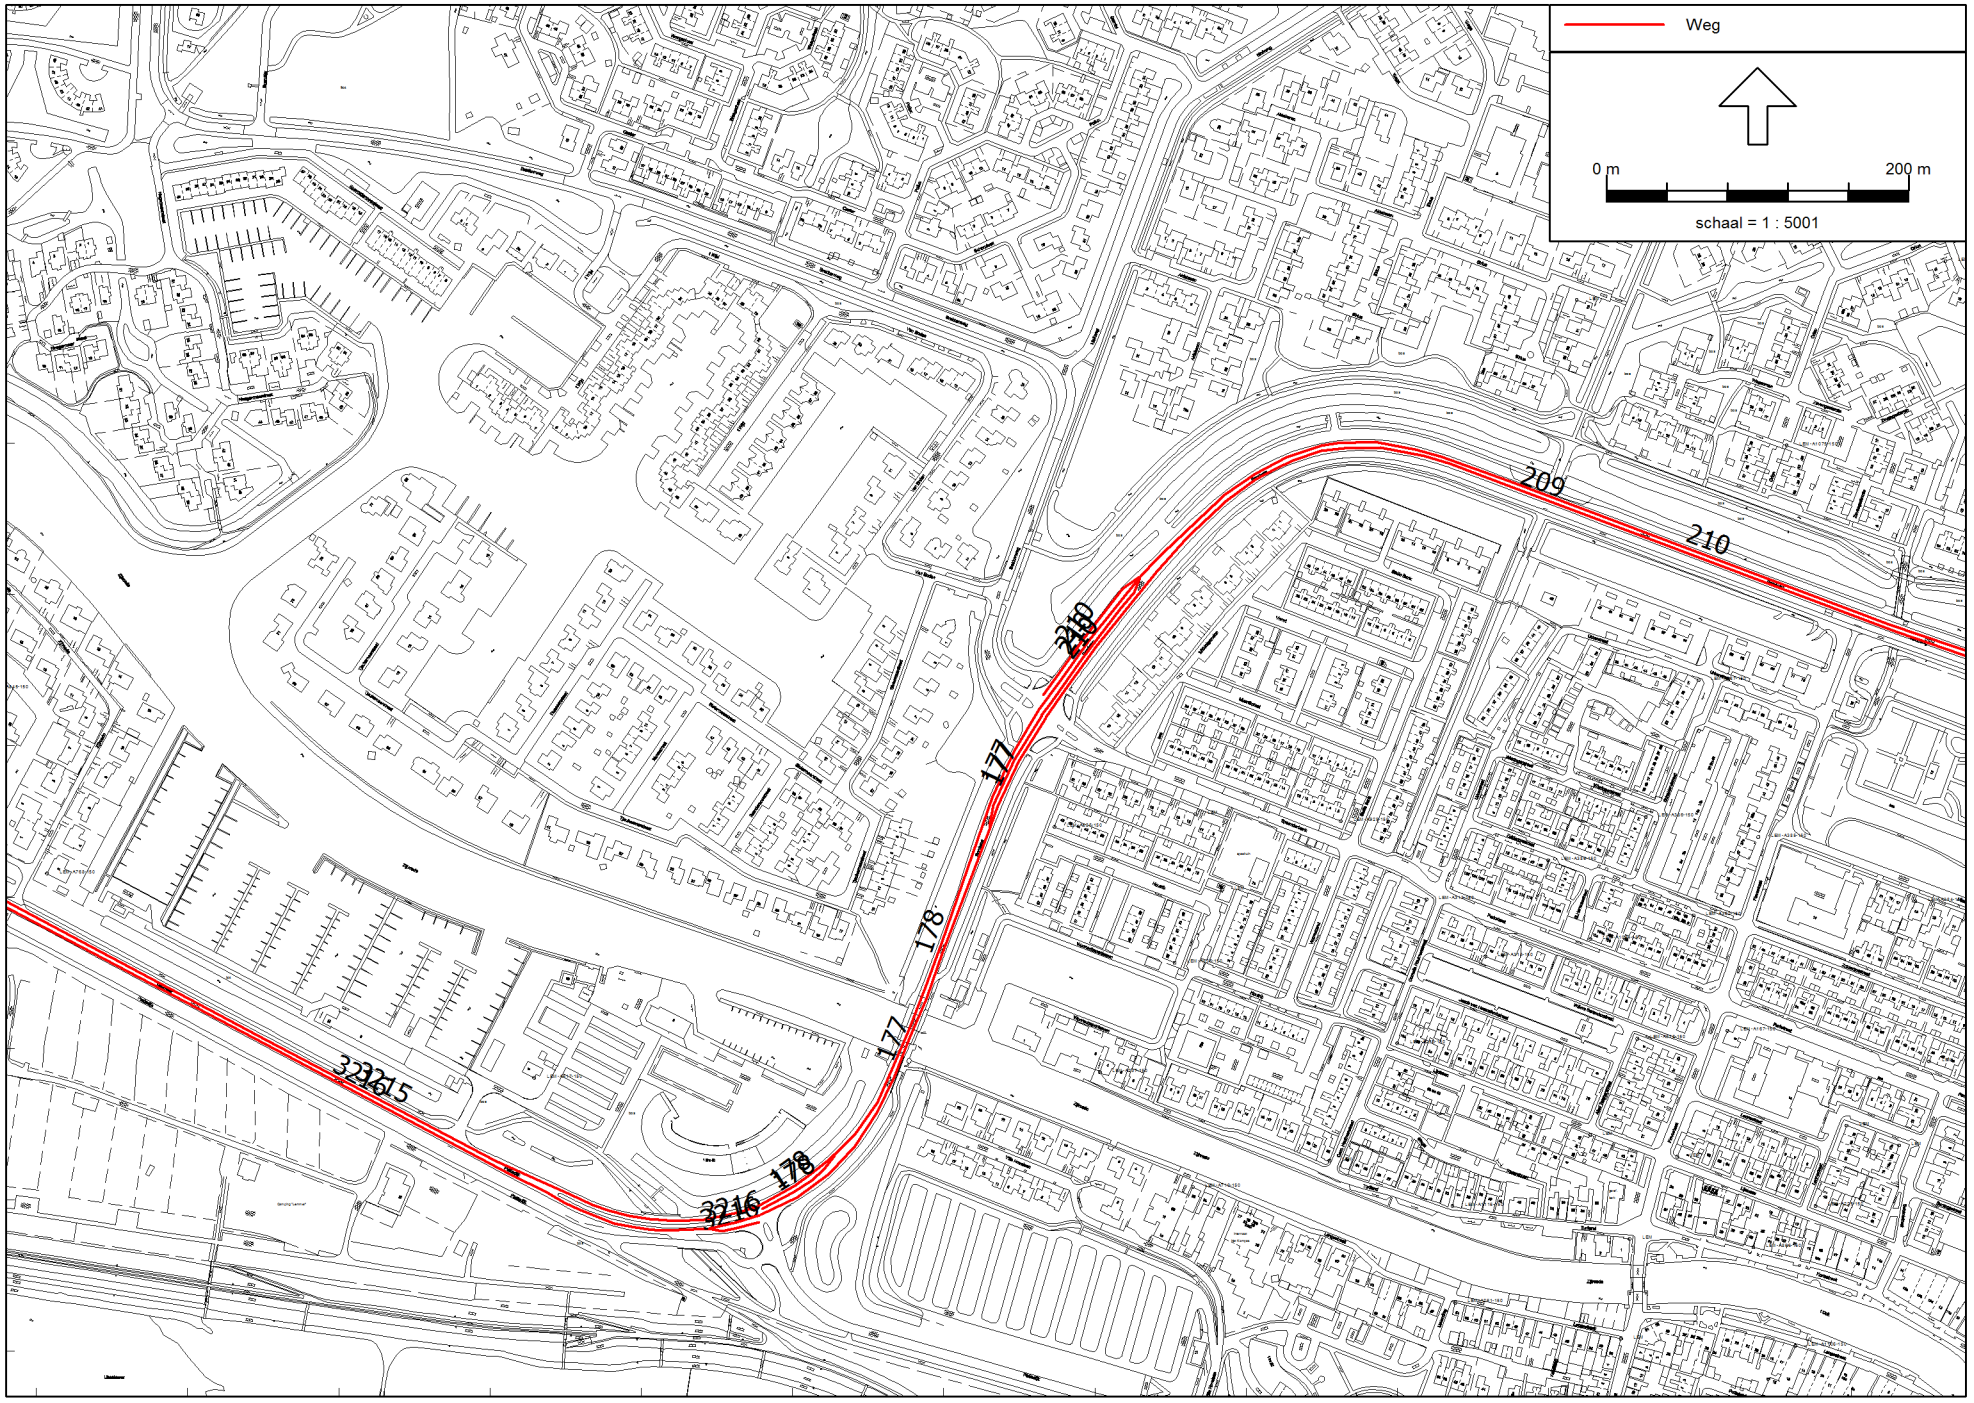
Weg
0 m
200 m
schaal = 1 : 5001
209
210
177
178
177
178
178
177
178
177
178
177

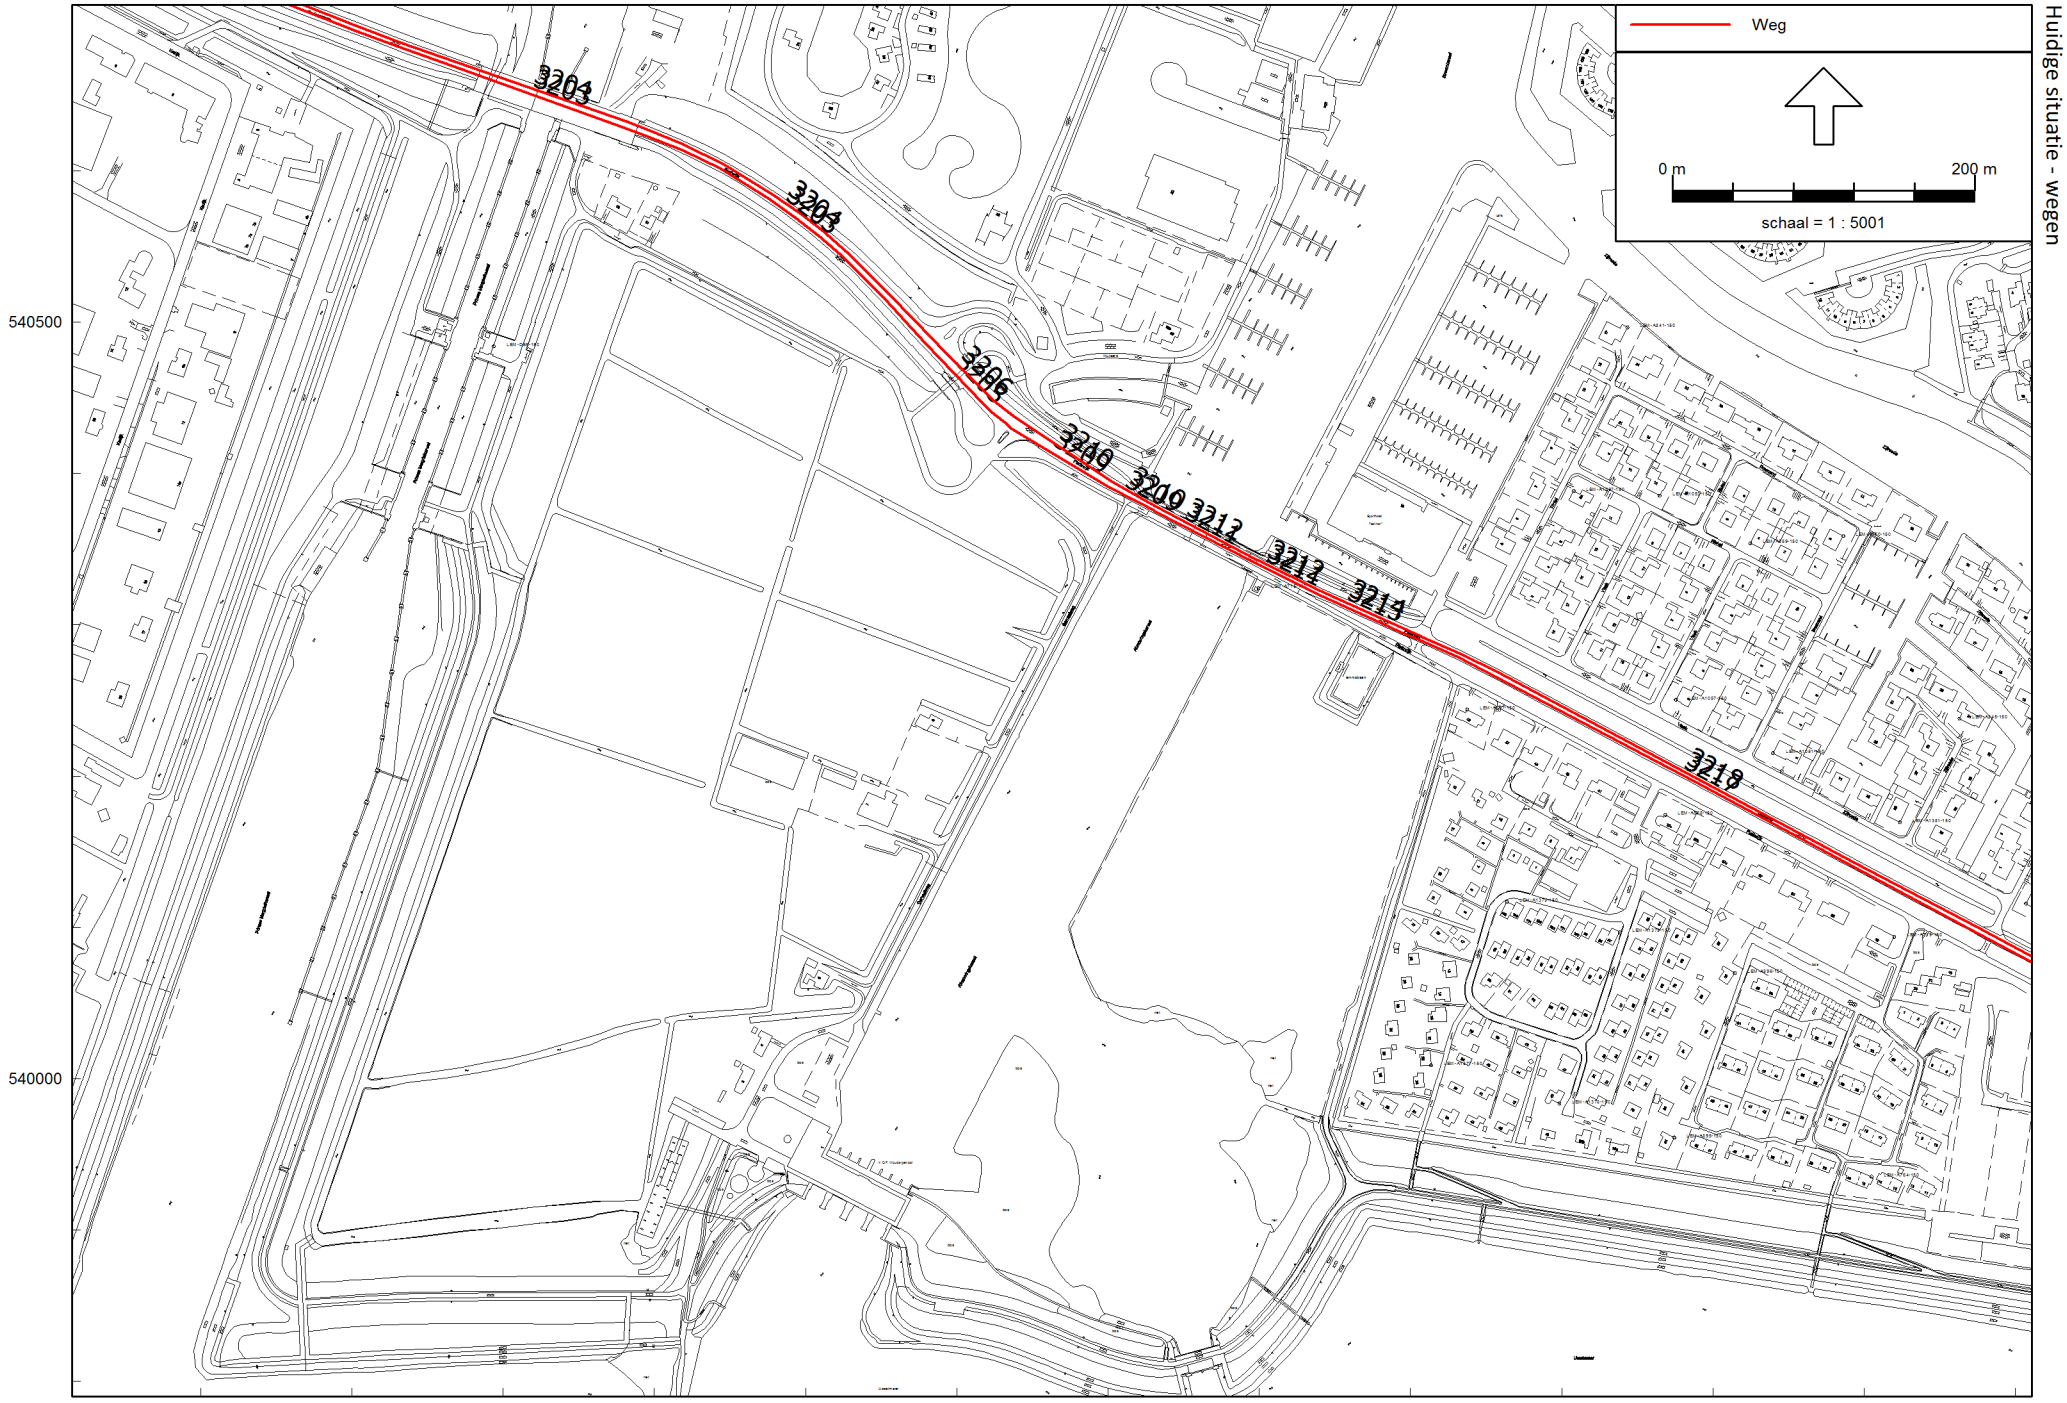

Antea Group

Huidige situatie - wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

Figuur 3

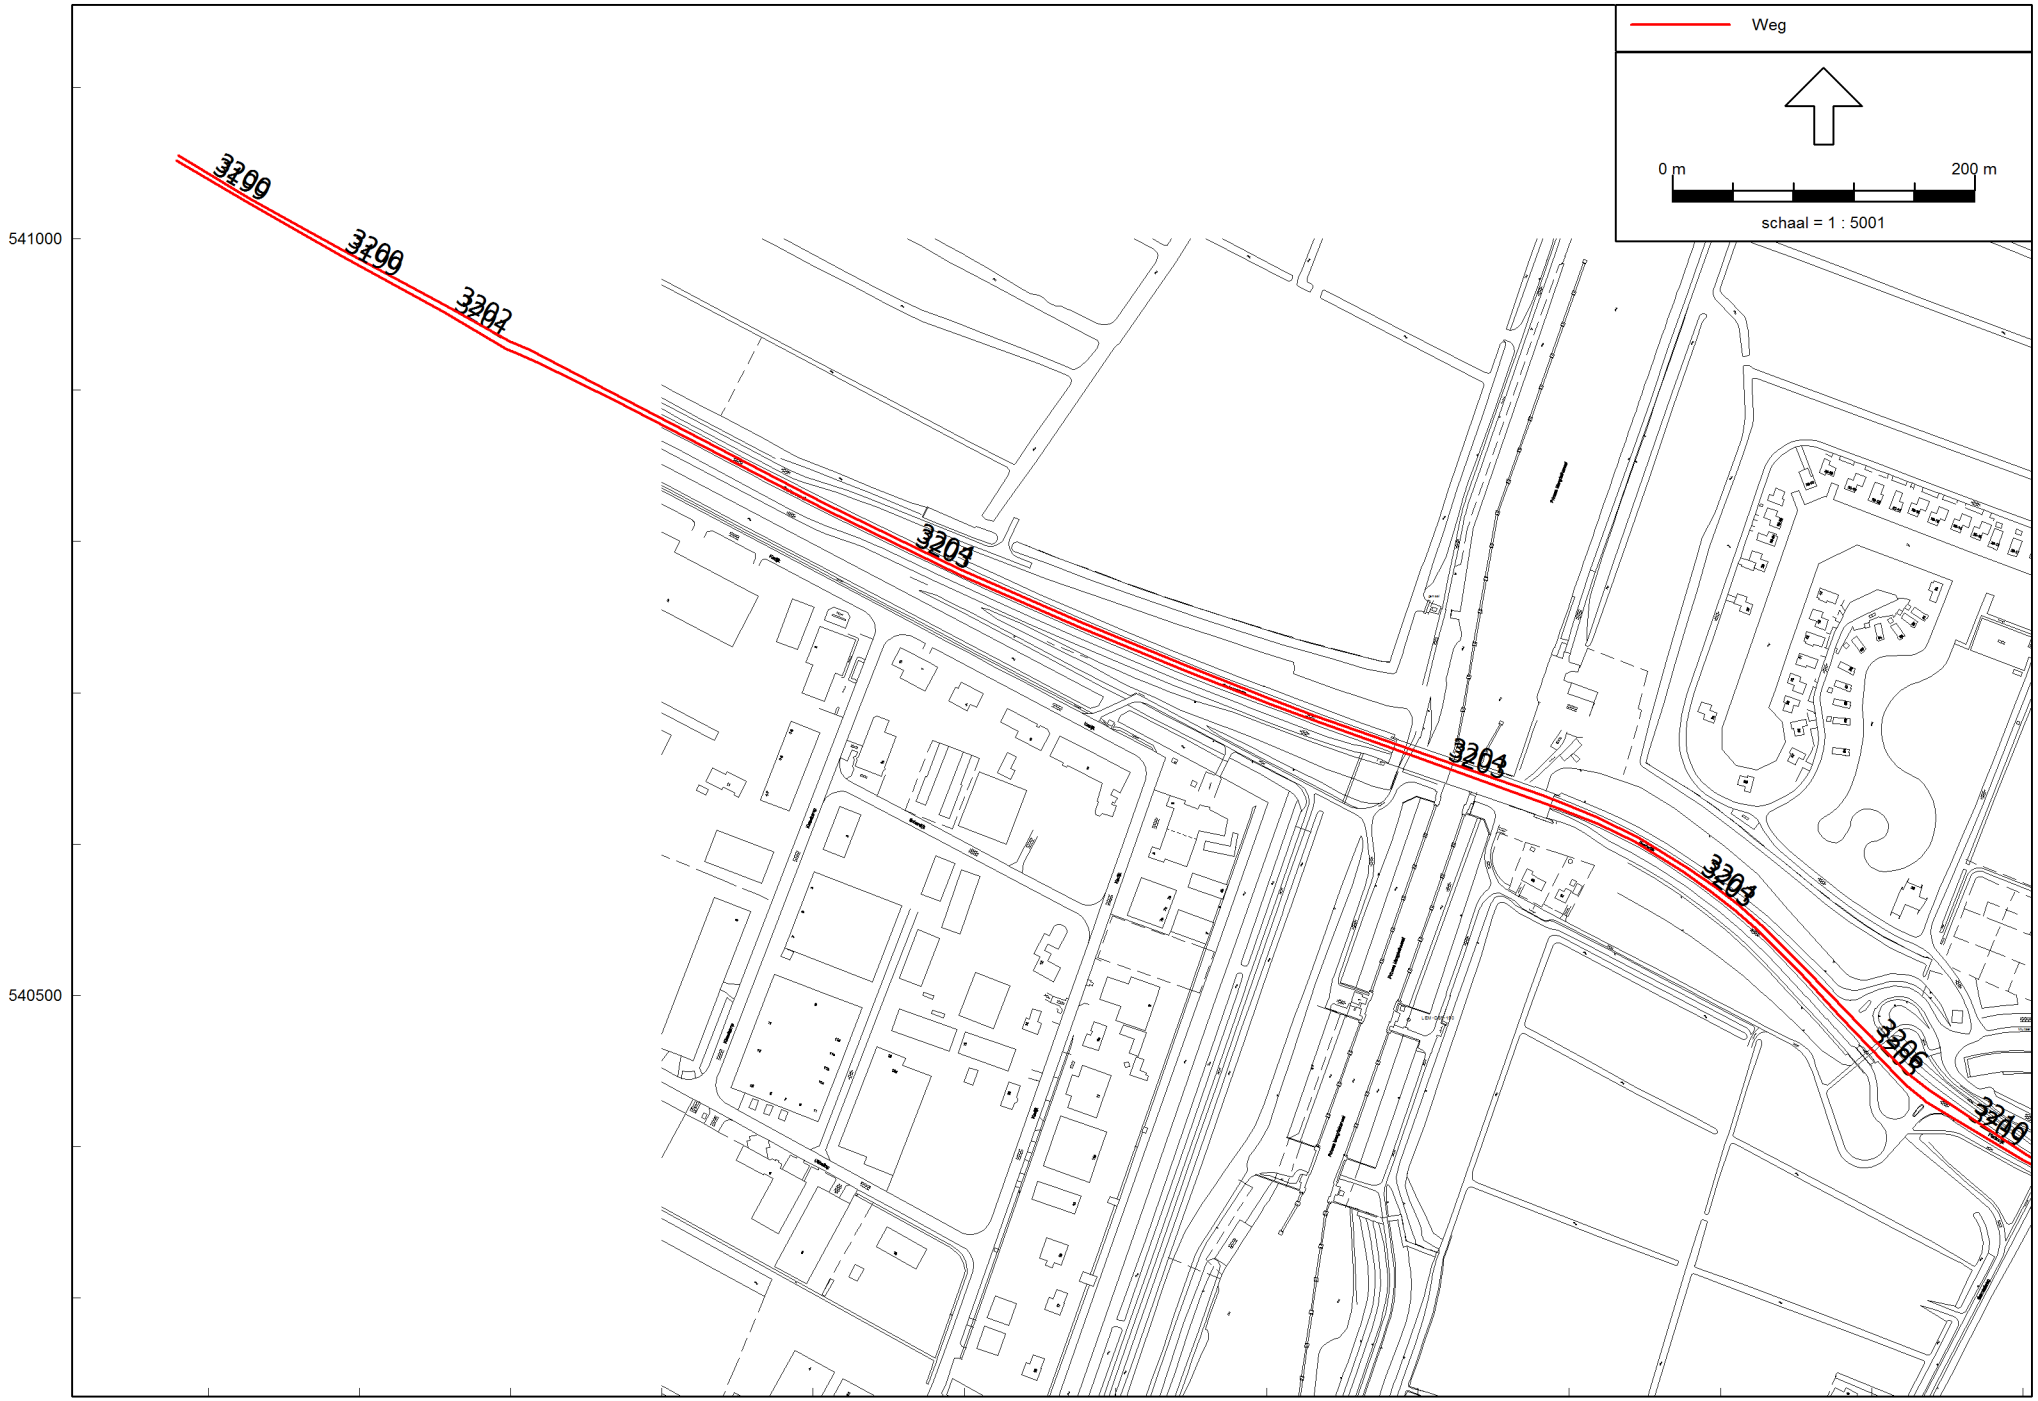

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel huidige situatie] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Huidige situatie - wegen

Figuur 3

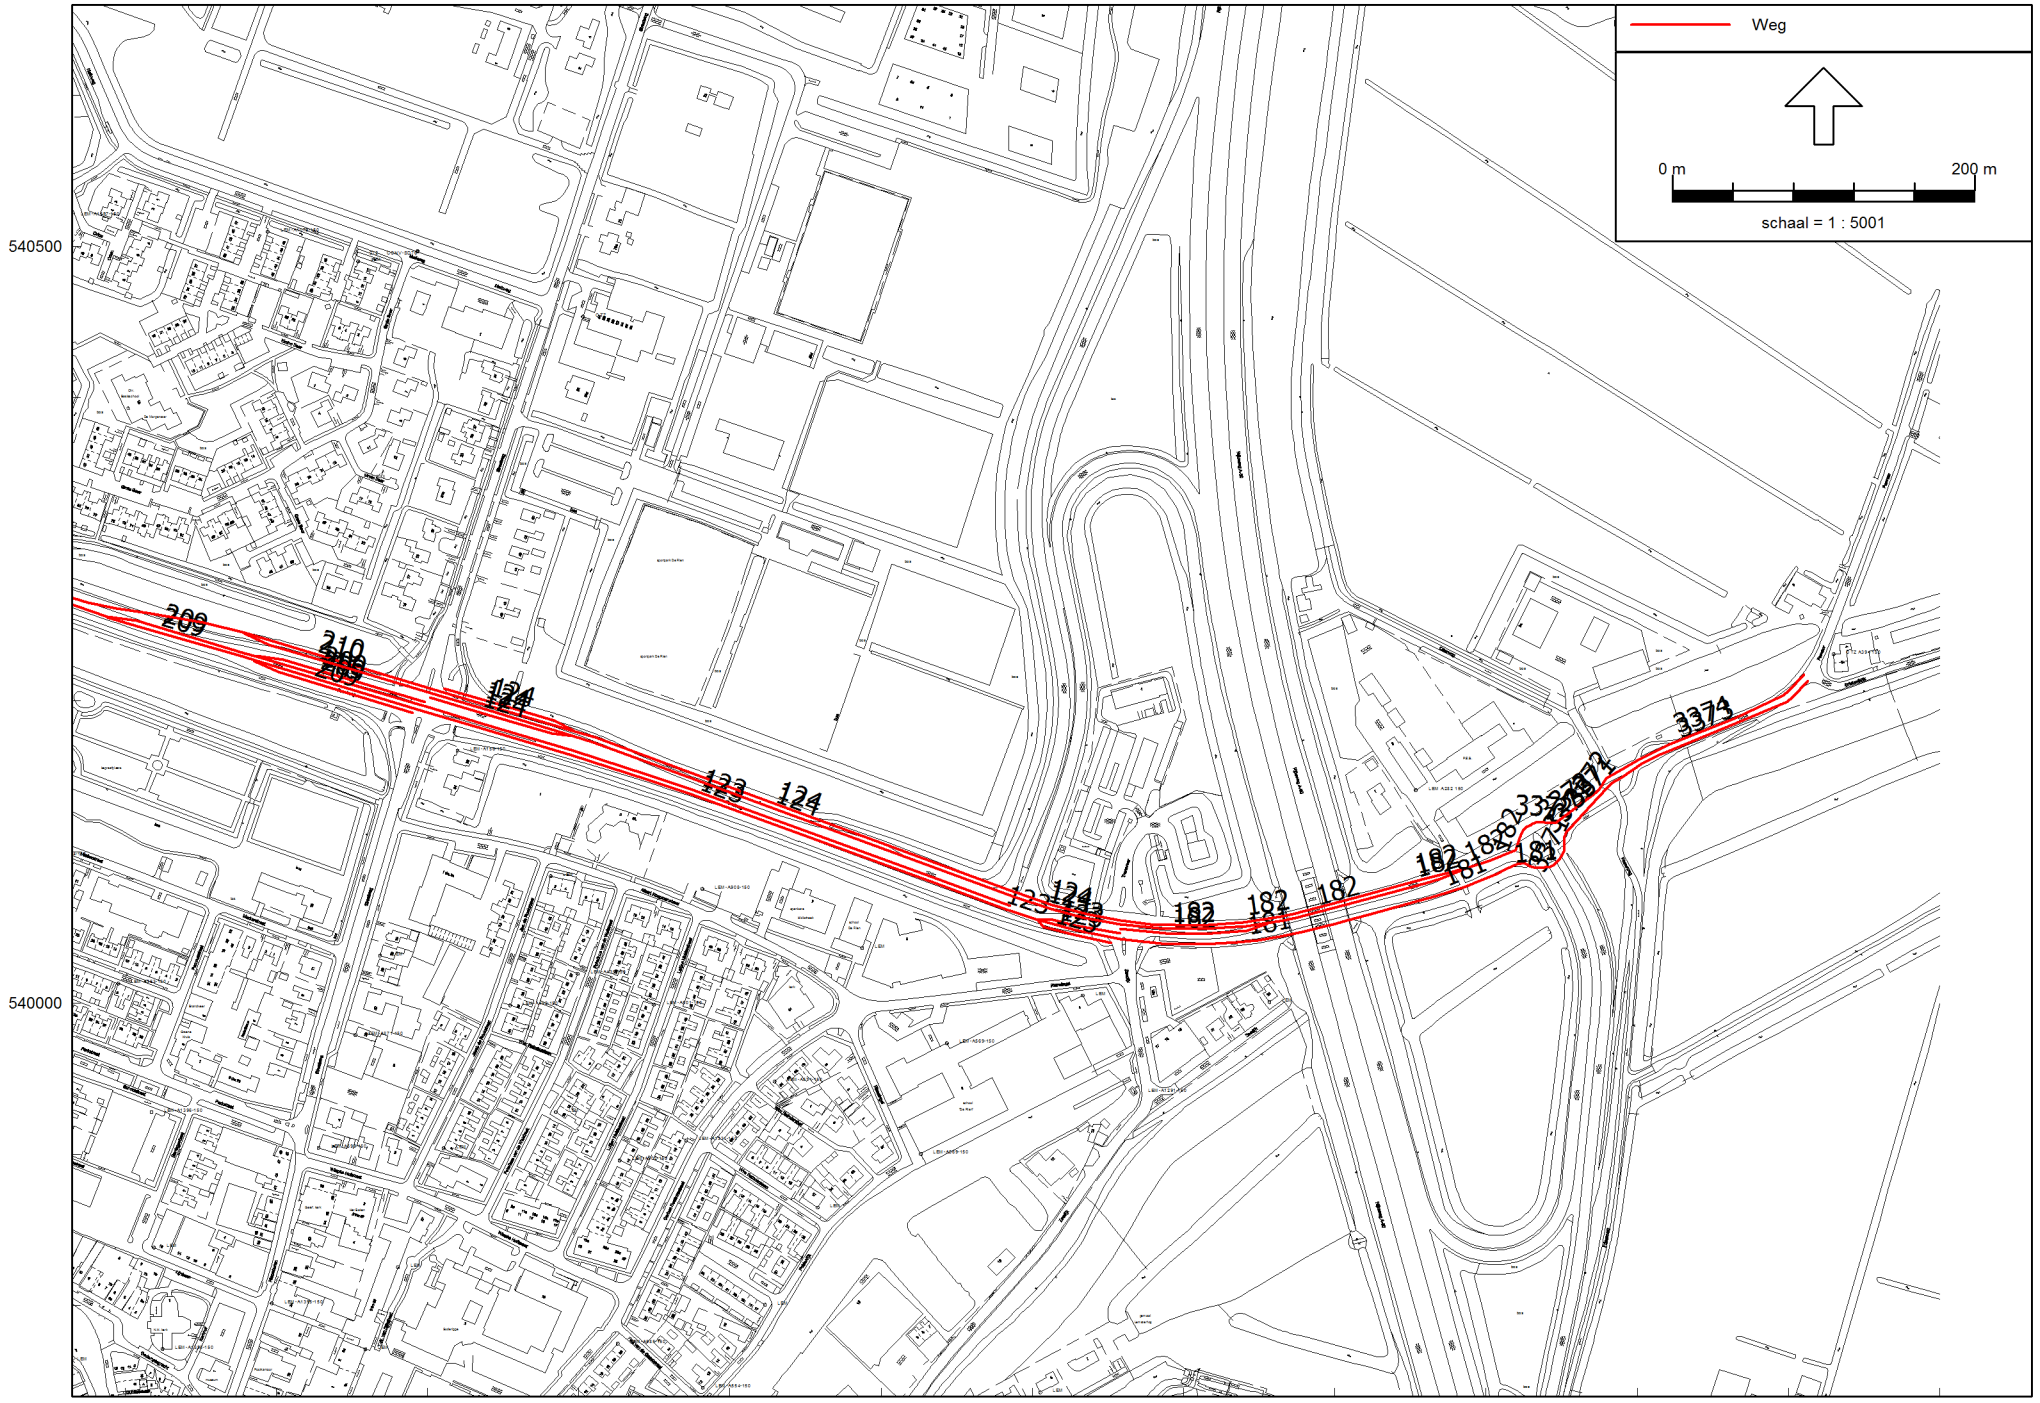

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Toekomstige situatie - wegen

Figuur 3

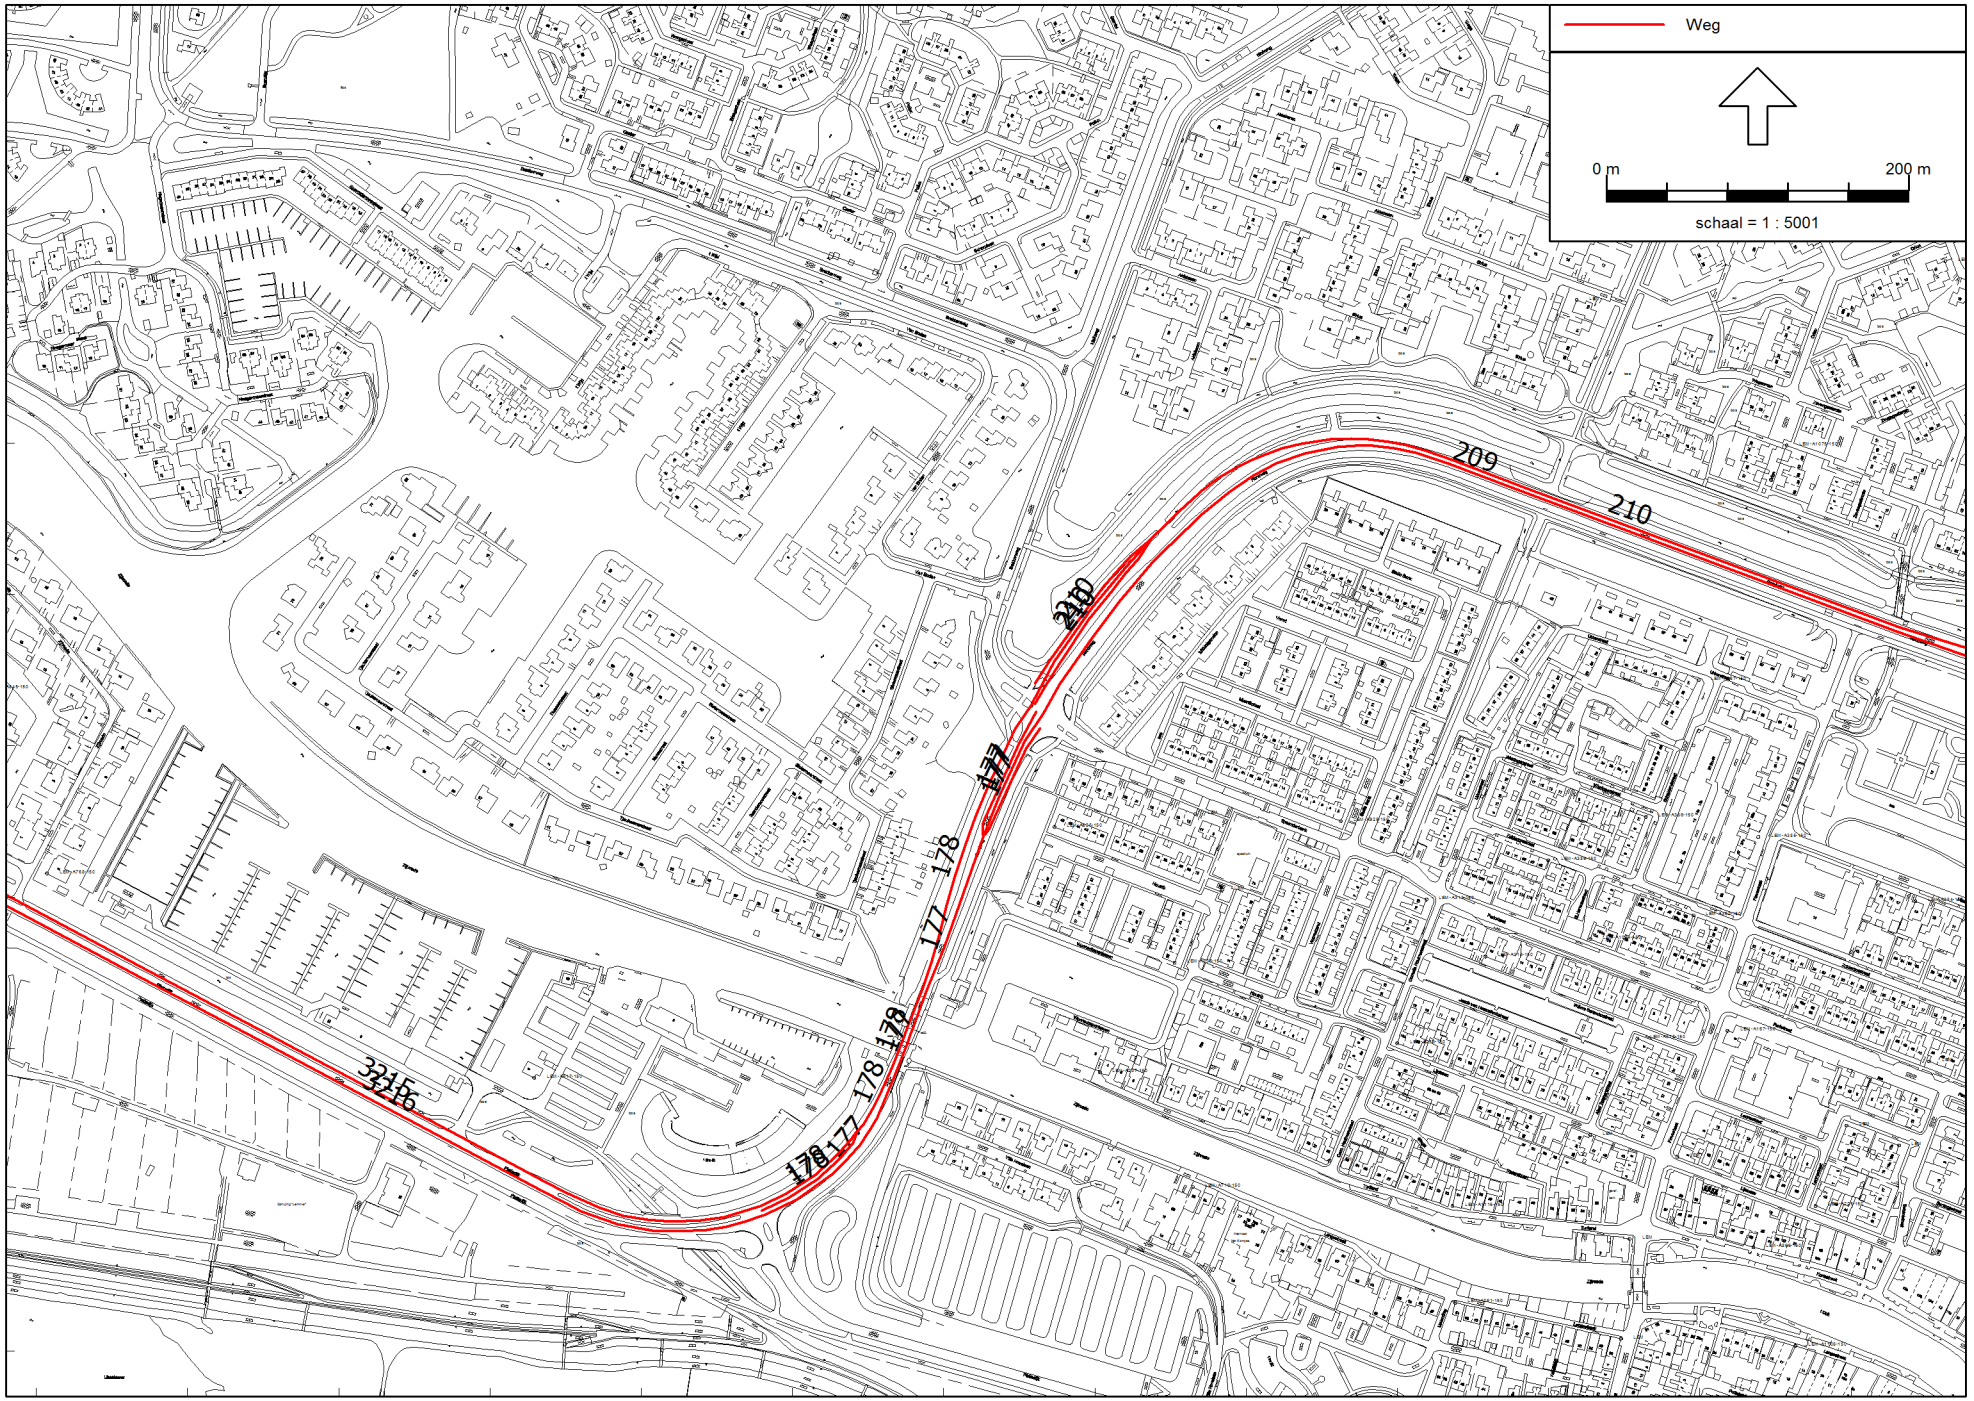

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Huidige situatie - wegen

Figuur 3

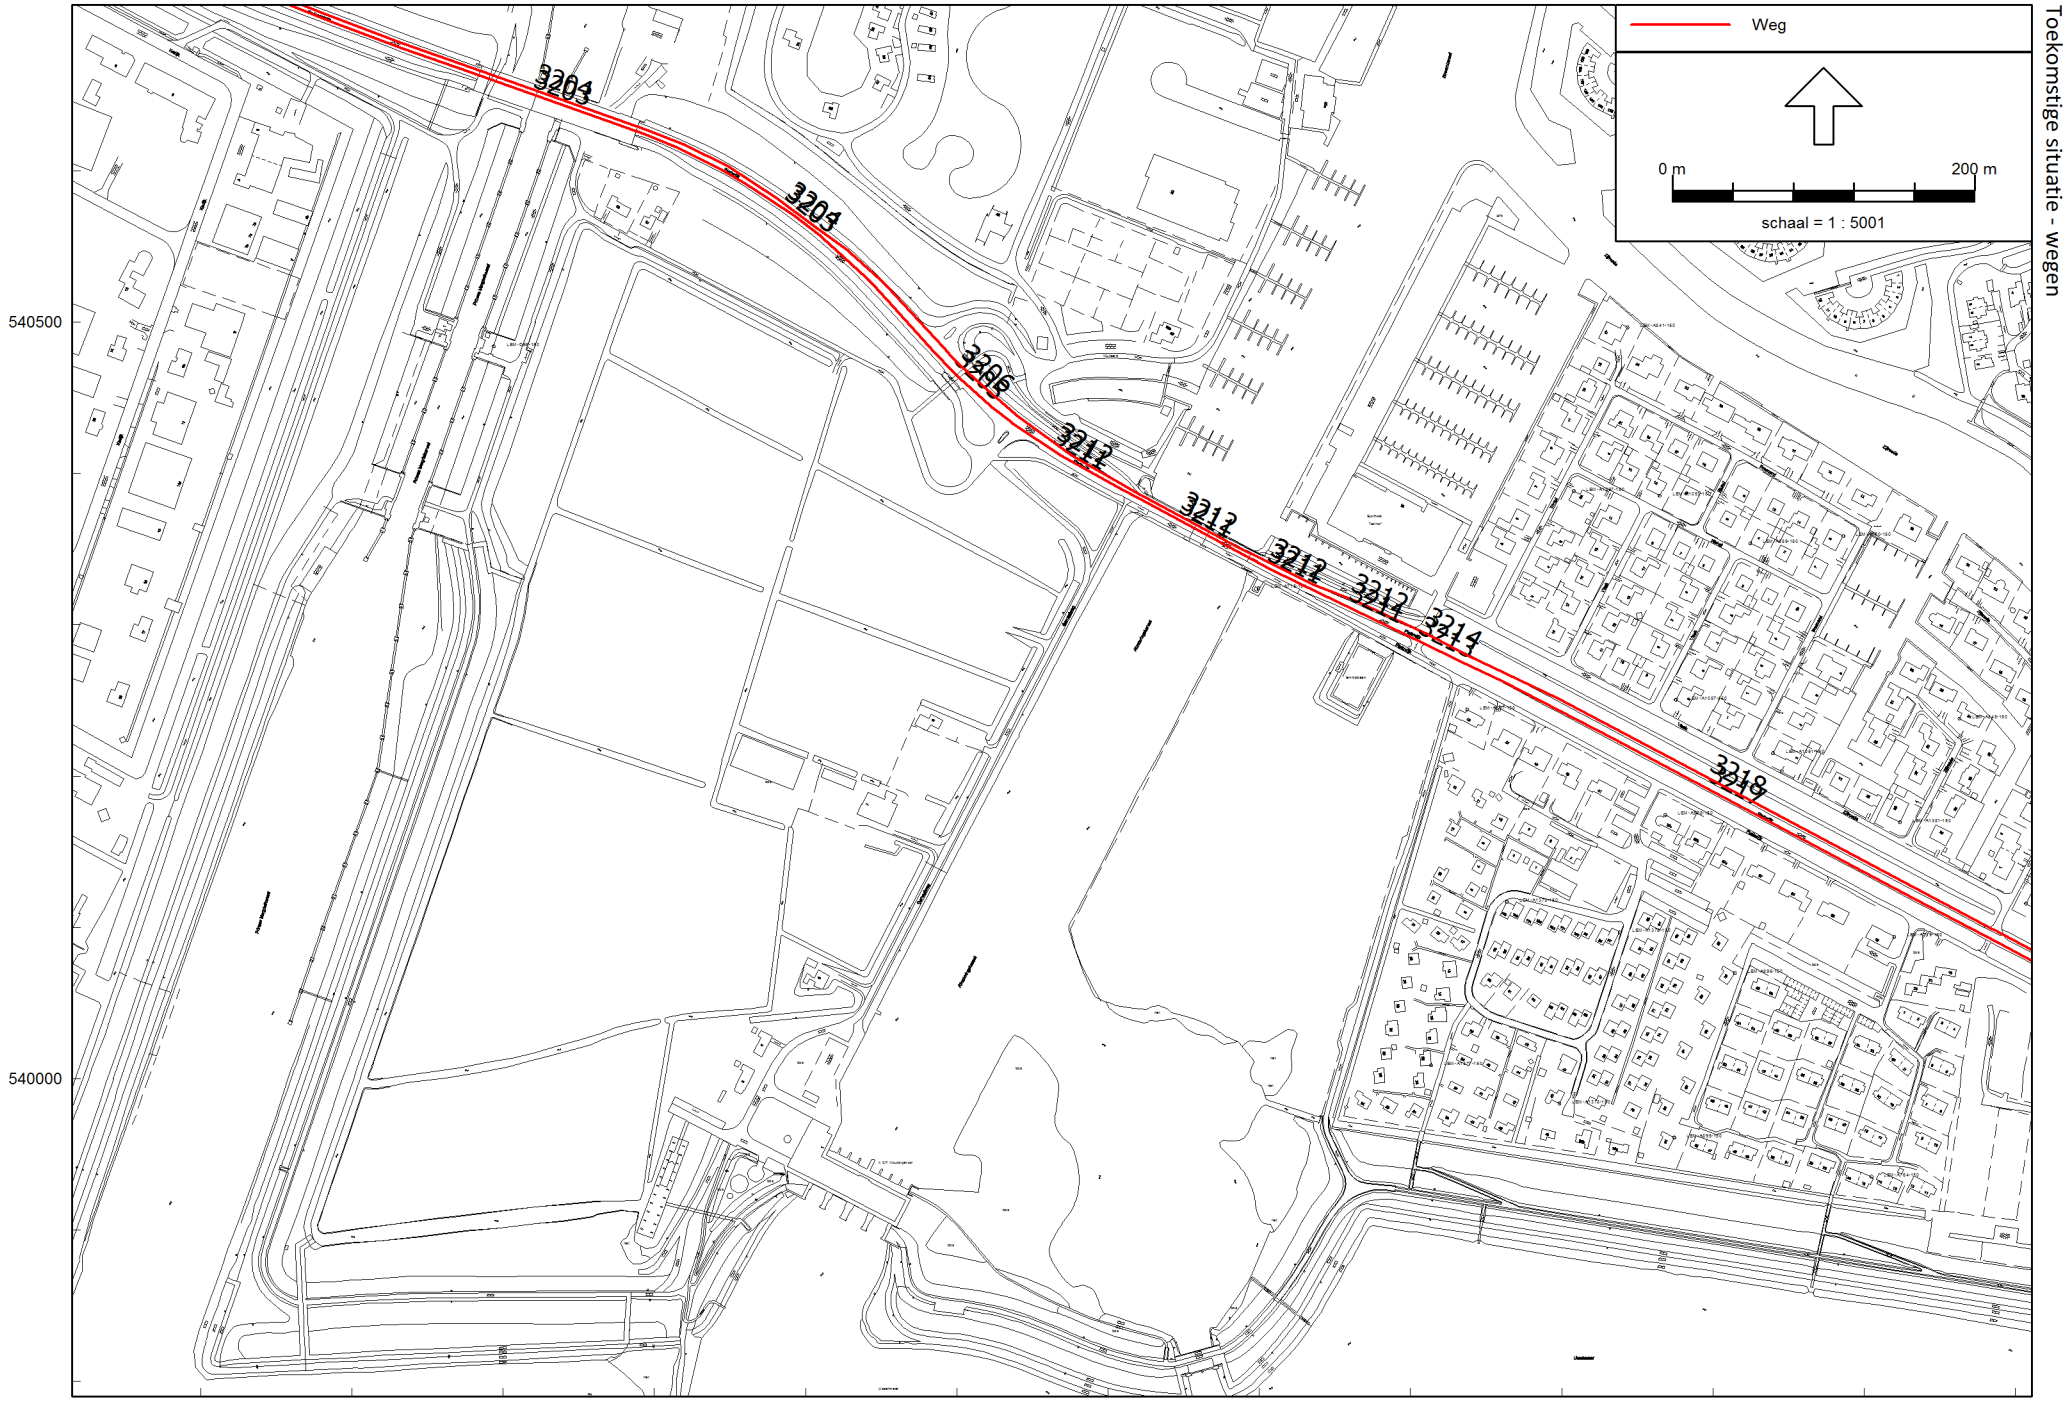

Antea Group

Toekomstige situatie - wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

Figuur 3

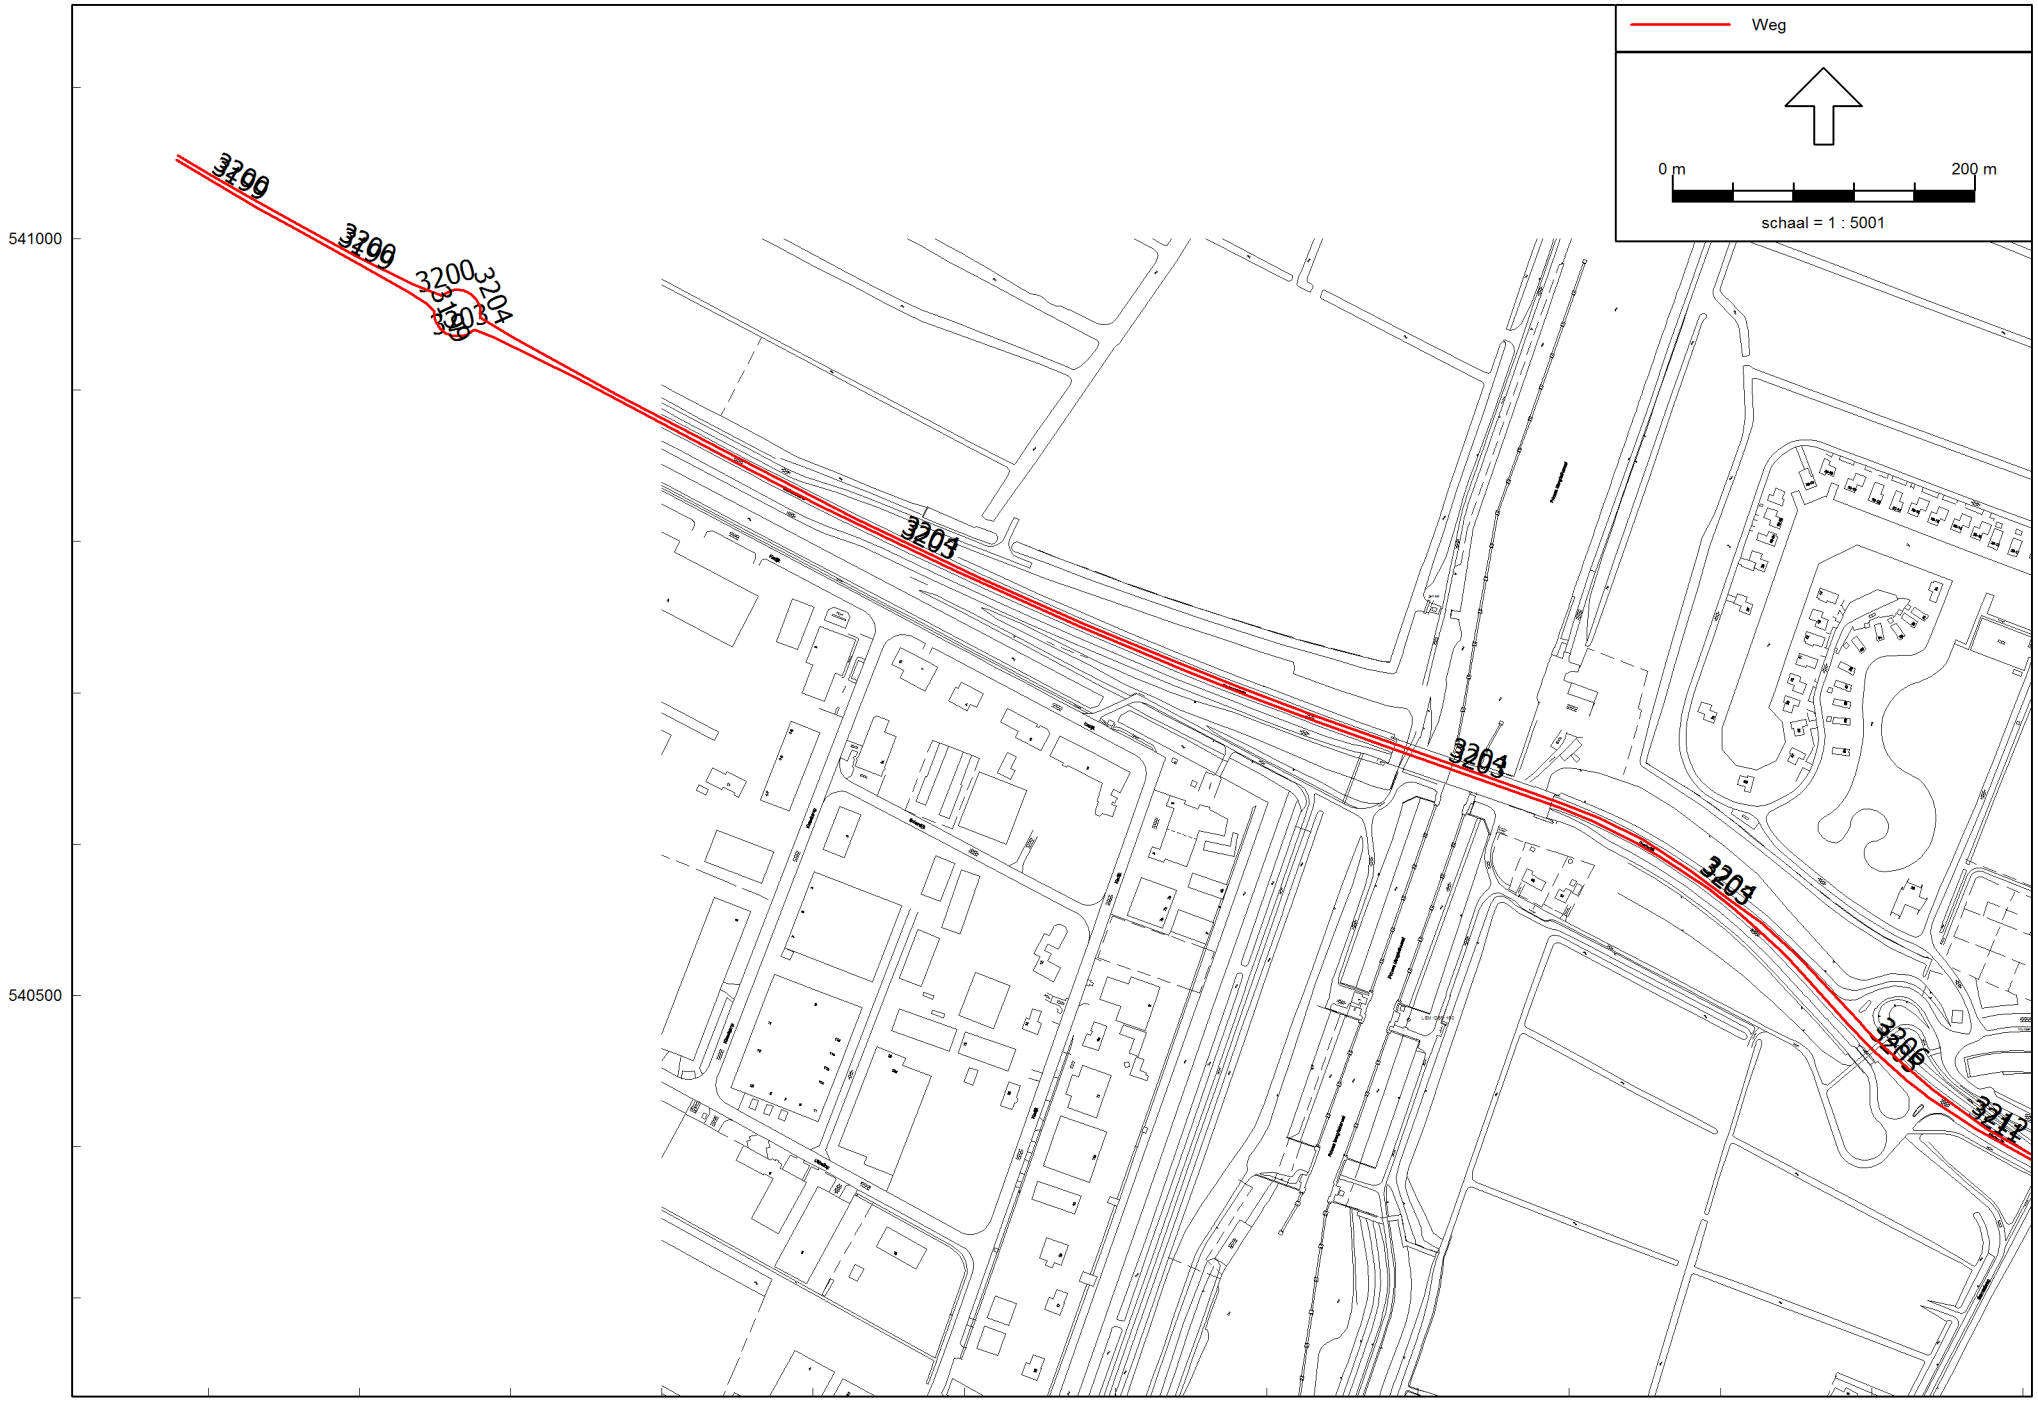

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie - SMA-NL8 G+] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Toekomstige situatie - wegen

Figuur 3

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

E. info@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Akoestisch onderzoek

effect plusmaatregelen reconstructie Rondweg N359 te Lemmer

projectnummer 0405679.00
definitief revisie 00
11 juli 2016

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

effect plusmaatregelen reconstructie Rondweg N359 te Lemmer

projectnummer 0405679.00
definitief revisie 00
11 juli 2016

Auteurs
M.J. Reinders

Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 12
8911 KZ Leeuwarden

datum vrijgave	beschrijving revisie 00	goedkeuring	vrijgave
11-07-2016	definitief	R. Poorterman	H.A.M. van de Wetering

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Voorafgaand onderzoek	1
1.2	Plusmaatregelen	2
1.3	Leeswijzer	2
2	**Plusmaatregelen**	**3**
3	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**6**
3.1	Rekenmethode	6
3.2	Uitgangspunten	6
4	**Resultaten**	**7**
4.1	Greenwalls naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede	8
4.2	Greenwall bij Tjeukemeerstraat	9
4.3	Grondwal in de parkzone	10
4.4	Greenwall bij Straatweg 40	11
4.5	Greenwall bij Straatweg 36	11
5	**Samenvatting**	**13**

Bijlagen

1. Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu
2. Rekenresultaten situatie 2030 met plusmaatregelen
3. Vergelijkingstabel

Figuren

1. Greenwalls (1,2 meter hoogte) naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede;
2. Greenwall (1,5 meter hoogte) bij Tjeukemeerstraat;
3. Grondwal (1,5 meter hoogte) in de parkzone;
4. Greenwall (2,0 meter hoogte) bij Straatweg 40 en bij Straatweg 36.

1 Inleiding

1.1 Voorafgaand onderzoek

In opdracht van de provincie Fryslân is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het voornemen om de Rondweg N359 te Lemmer fysiek aan te passen vanaf hotel Iselmar tot en met de aansluiting op de A6.
In afbeelding 1.1 is een overzicht van de huidige situatie weergegeven, in afbeelding 1.2 een overzicht van de toekomstige situatie.

Afbeelding 1.1: Luchtfoto huidige situatie (bron: Globespotter)

Afbeelding 1.2: Voorlopig ontwerp Basisvariant N359 Lemmer

In het akoestisch onderzoek 'Reconstructie Rondweg N359 te Lemmer provincie Fryslân', projectnummer 0405679.00, d.d. 4 juli 2016 revisie 00 van Antea Group is de reconstructie getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Rondweg N359 zal toenemen met ten hoogste 1,37 dB ter plaatse van alle woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en derhalve is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat voldaan wordt aan de grenswaarden. Tevens hoeven er door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren geen hogere waarden verleend te worden.

1.2 Plusmaatregelen

De provincie Fryslân heeft met diverse bewoners die direct langs de N359 wonen meerdere malen overleg gehad. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanvullende geluidreducerende maatregelen welke passen in de politieke opdracht om een ‘plus’ voor Lemmer te realiseren. Door het nemen van deze maatregelen worden twee hoofddoelstellingen behaald: het realiseren van een ‘plus’ in woonklimaat voor aanwonenden en het realiseren van een ‘plus’ door een betere inpassing van de weg in het ruimtelijk beeld.

Momenteel is de dialoog met aanwonenden van de Straatweg en Tjeukemeerstraat nog niet volledig afgerond waardoor de plaatsing van de aanvullende maatregelen nog niet gegarandeerd kan worden. Voorliggend rapport is derhalve bedoeld om inzichtelijk te maken hoe groot het effect in geluidbelasting is wanneer de maatregelen getroffen worden.

1.3 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- in hoofdstuk 2 worden de plusmaatregelen beschreven;
- de onderzoeksopzet komt aan de orde in hoofdstuk 3;
- in hoofdstuk 4 worden de onderzoekresultaten weergegeven;
- in hoofdstuk 5 tenslotte zal een samenvatting worden gegeven.

2 Plusmaatregelen

In dit hoofdstuk worden de plusmaatregelen beschreven.

Het concept Definitief Ontwerp is in samenwerking tussen verschillende disciplines tot stand gekomen en door de provincie opgesteld. Dit ontwerp is weergegeven in de volgende afbeelding.

Afbeelding 2.1: Concept definitief ontwerp Basisvariant N359 Lemmer

De plusmaatregelen zijn extra voorzieningen die worden getroffen naast de wijzigingen aan de weg. De wijzigingen aan de weg zijn beschreven in het akoestisch onderzoek 'Reconstructie Rondweg N359 te Lemmer provincie Fryslân', projectnummer 0405679.00, d.d. 4 juli 2016 revisie 00 van Antea Group. Uit dat onderzoek blijkt dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan de kaders van de Wet geluidhinder en dat er geen maatregelen getroffen hoeven te worden. De plusmaatregelen worden derhalve getroffen voor het verbeteren van het woonklimaat en een betere inpassing van de weg in het ruimtelijk beeld.

Van west naar oost gezien worden verder de volgende plusmaatregelen voorzien:

Greenwalls naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede:
Het is de bedoeling om ter hoogte van de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede geluidschermen van het type Greenwall te realiseren. De schermen zijn circa 1,2 meter hoog.

Afbeelding 2.2: Greenwalls naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede

Greenwall bij Tjeukemeerstraat:

Het is de bedoeling om ter hoogte van de Tjeukemeerstraat een geluidscherm van het type Greenwall te realiseren. Het scherm is circa 1,5 meter hoog.

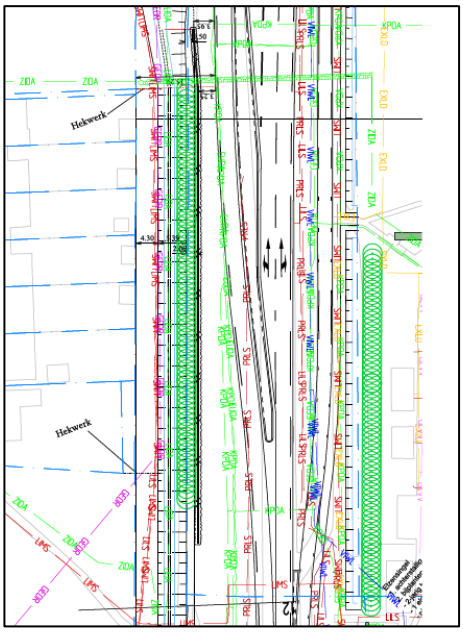

Afbeelding 2.3: Greenwall bij Tjeukemeerstraat

Grondwal in de parkzone:

Ter hoogte van de parkzone is het voornemen om een grondwal van circa 1,5 meter hoogte te realiseren.

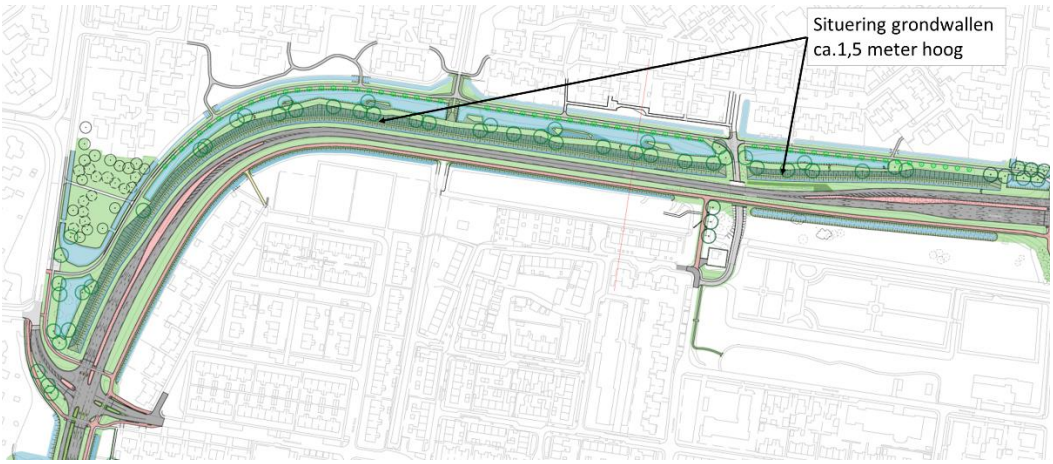

Afbeelding 2.4: Grondwal in de parkzone

Greenwall bij Straatweg 40:

Ter hoogte van Straatweg 40 op de particuliere zijde van de erfgrens is het voornemen om een geluidscherm van het type Greenwall van circa 2,0 meter hoogte te realiseren.

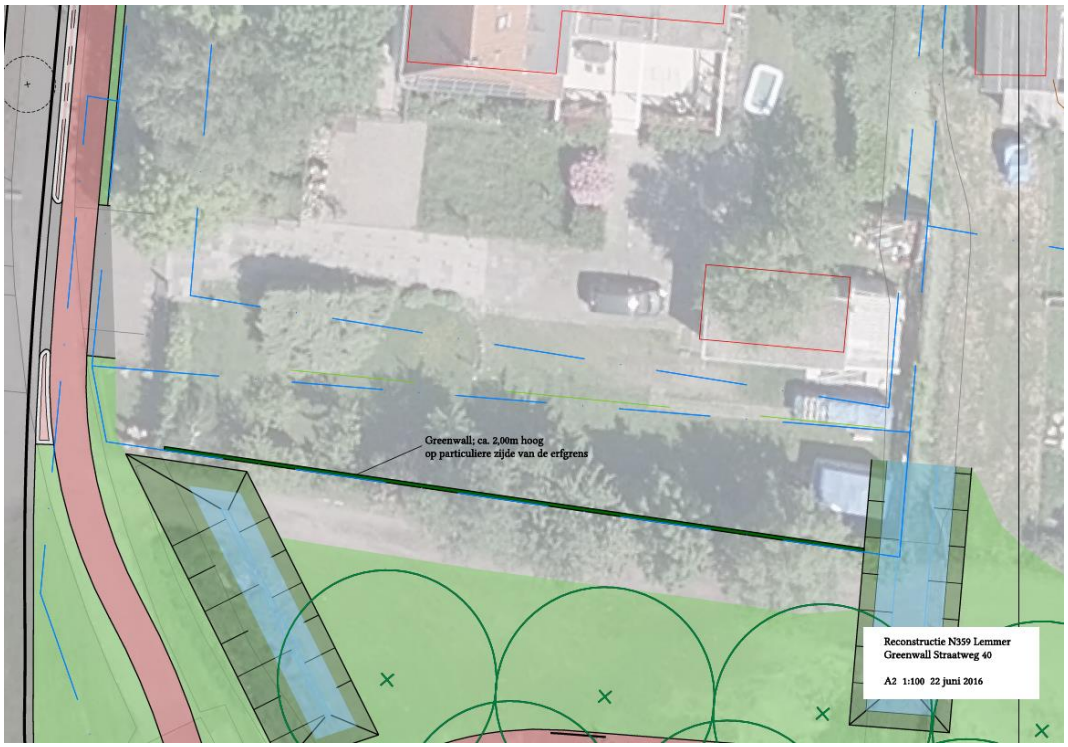

Afbeelding 2.5: Greenwall bij Straatweg 40

Greenwall bij Straatweg 36:

Ter hoogte van Straatweg 36 op de particuliere zijde van de erfgrens is het voornemen om een geluidscherm van het type Greenwall van circa 2,0 meter hoogte te realiseren.

Afbeelding 2.6: Greenwall bij Straatweg 36

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de plusmaatregelen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 3.10.

3.2 Uitgangspunten

Een uitgebreide beschrijving van de uitgangspunten is beschreven in het akoestisch onderzoek ‘Reconstructie Rondweg N359 te Lemmer provincie Fryslân’, projectnummer 0405679.00, d.d. 4 juli 2016 revisie 00 van Antea Group. Deze uitgangspunten zijn in onderhavig onderzoek niet gewijzigd.

4 Resultaten

Voor de Rondweg N359 inclusief plusmaatregelen zijn de berekeningen uitgevoerd voor het jaar 2030. In verband met de berekening van het effect zijn de geluidbelastingen vergeleken met de resultaten van de jaren 2019 (huidig) en 2030 (toekomstig) zonder plusmaatregelen. Deze resultaten zijn afkomstig uit het eerder uitgevoerd onderzoek.

In totaal zijn ruim 1.400 woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen beoordeeld op het geluideffect als gevolg van de plusmaatregelen. In de onderstaande tabellen worden de maatgevende berekeningsresultaten (afname en toename in geluidbelasting) weergegeven voor de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen binnen de zone van de Rondweg N359. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.

De rekenresultaten zullen worden gepresenteerd inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

Bovenstaande is niet van toepassing bij de vaststelling van een verschil tussen twee geluidbelastingen, zoals bij reconstructie. Wanneer het verschil tussen twee geluidbelastingen wordt berekend waarbij één van de twee een vastgestelde waarde betreft die is berekend met toepassing van de extra correctie (aftrek van 3 of 4 dB), dan wordt diezelfde verhoogde aftrek toegepast op het andere lid van de aftrekking. In alle overige gevallen wordt uitgegaan van de oude aftrek van 2 of 5 dB.

4.1 Greenwalls naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede

Tabel 4.1: Rekenresultaten inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Hoogte in m boven maaiveld	2019 in dB	2030 zonder plusmaatregelen in dB	2030 met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting t.o.v. 2030 zonder plusmaatregelen in dB
Breezand 4	1,5	49,74	48,23	45,19	-3,04
Breezand 4	4,5	52,10	50,79	49,28	-1,51
Plattedijk 35	1,5	57,82	55,70	56,44	+0,74
Plattedijk 35	4,5	59,21	57,33	57,38	+0,05
Vlaak 2	1,5	55,98	52,79	51,72	-1,07
Vlaak 2	4,5	57,56	56,45	53,32	-3,13
Zijlroede 26	1,5	56,28	53,14	51,42	-1,72
Zijlroede 26	4,5	57,98	56,87	55,65	-1,22

Als gevolg van het toepassen van geluidschermen van het type Greenwall (circa 1,2 meter hoog) neemt de geluidbelasting in het gebied van de jachthaven en woonwijk Zijlroede af. De reductie bedraagt ten hoogste 3,13 dB.
Als gevolg van reflectie door de Greenwall, kan er sprake zijn van een lichte toename van geluid aan de overzijde van het scherm. Dit reflectie-effect is in de berekeningen inzichtelijk gemaakt en bij veel woningen blijkt dit effect niet op te treden. In enkele gevallen is er wel sprake van een reflectie-effect, de toename door dit effect bedraagt ten hoogste 0,74 dB in 2030 in de woonwijk aan de Plattedijk ten zuiden van de N359. Doordat in de basismaatregelen reeds wordt voorzien in een andere indeling van rijbanen en het toepassen van geluidreducerend asfalt, is er sprake van een significante afname van de geluidbelasting. De toevoeging van een Greenwall leidt weliswaar tot enige reflectie van geluid en daarmee in het kader van onderhavige rapportage tot een lichte toename, maar het totaal aan maatregelen beschouwend is er nog steeds een afname van 1,38 dB (begane grond) en 1,83 dB (verdiepingsniveau) in 2030 ten opzichte van 2019.

4.2 Greenwall bij Tjeukemeerstraat

Tabel 4.2: Rekenresultaten inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Hoogte in m boven maaiveld	2019 in dB	2030 zonder plusmaatregelen in dB	2030 met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting t.o.v. 2030 zonder plusmaatregelen in dB
Houtrib 44	1,5	51,42	49,51	49,66	+0,15
Houtrib 44	4,5	52,86	52,11	52,36	+0,25
Tjeukemeerstraat 1	1,5	52,86	52,90	51,33	-1,57
Tjeukemeerstraat 1	4,5	57,73	57,08	53,28	-3,80
Tjeukemeerstraat 11	1,5	52,84	52,90	48,79	-4,11
Tjeukemeerstraat 11	4,5	57,09	56,89	53,33	-3,56
Tjeukemeerstraat 13	1,5	52,85	53,08	49,93	-3,15
Tjeukemeerstraat 13	4,5	57,19	56,79	53,34	-3,45
Tjeukemeerstraat 3	1,5	52,52	52,81	50,54	-2,27
Tjeukemeerstraat 3	4,5	57,62	57,13	52,90	-4,23
Tjeukemeerstraat 5	1,5	53,25	52,62	50,00	-2,62
Tjeukemeerstraat 5	4,5	57,48	57,12	52,72	-4,40
Tjeukemeerstraat 7	1,5	52,91	53,11	49,37	-3,74
Tjeukemeerstraat 7	4,5	57,14	56,93	53,45	-3,48
Tjeukemeerstraat 9	1,5	53,11	52,96	49,04	-3,92
Tjeukemeerstraat 9	4,5	57,24	56,96	53,44	-3,52

Als gevolg van het toepassen van geluidschermen van het type Greenwall (circa 1,5 meter hoog) neemt de geluidbelasting bij de woningen aan de Tjeukemeerstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13 af. De reductie bedraagt ten hoogste 4,40 dB.
Als gevolg van reflectie door de Greenwall, kan er sprake zijn van een lichte toename van geluid aan de overzijde van het scherm. Dit reflectie-effect is in de berekeningen inzichtelijk gemaakt en bij veel woningen blijkt dit effect niet op te treden. In enkele gevallen is er wel sprake van een reflectie-effect, de toename door dit effect bedraagt ten hoogste 0,25 dB in 2030 in de woonwijk aan de Houtrib ten oosten van de N359. Doordat in de basismaatregelen reeds wordt voorzien in een andere indeling van rijbanen en het toepassen van geluidreducerend asfalt, is er sprake van een significante afname van de geluidbelasting. De toevoeging van een Greenwall leidt weliswaar tot enige reflectie van geluid en daarmee in het kader van onderhavige rapportage tot een lichte toename, maar het totaal aan maatregelen beschouwend is er nog steeds een afname van 1,76 dB (begane grond) en 0,50 dB (verdiepingsniveau) in 2030 ten opzichte van 2019.

4.3 Grondwal in de parkzone

Tabel 4.3: Rekenresultaten inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Hoogte in m boven maaiveld	2019 in dB	2030 zonder plusmaatregelen in dB	2030 met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting t.o.v. 2030 zonder plusmaatregelen in dB
Aldebaran 16A	1,5	52,69	53,06	45,59	-7,47
Aldebaran 16A	4,5	56,04	55,74	52,85	-2,89
Grote Beer 35	1,5	53,28	53,07	50,52	-2,55
Grote Beer 35	4,5	56,95	53,49	53,21	-0,28
Grote Beer 57	1,5	52,03	50,51	44,31	-6,20
Grote Beer 57	4,5	53,36	53,18	51,23	-1,95
Grote Beer 57	7,5	52,52	53,35	52,48	-0,87
Orion 26	1,5	51,09	49,79	42,48	-7,31
Orion 26	4,5	52,61	52,46	47,87	-4,59
Orion 26	7,5	52,96	51,95	50,33	-1,62
Sirius 29	1,5	52,78	51,41	43,92	-7,49
Sirius 29	4,5	52,85	52,56	49,87	-2,69
Sirius 33	1,5	52,03	50,84	42,49	-8,35
Sirius 33	4,5	53,43	53,37	48,72	-4,65
Vormt 26	1,5	42,52	40,69	41,05	+0,36
Vormt 26	4,5	45,60	44,11	44,36	+0,25
Wagenman 14	1,5	52,72	51,28	44,49	-6,79
Wagenman 14	4,5	53,39	53,05	50,00	-3,05
Wagenman 14	7,5	56,16	53,00	52,57	-0,43
Zevengesternte 7	1,5	50,71	49,34	42,49	-6,85
Zevengesternte 7	4,5	53,14	51,85	47,76	-4,09
Zevengesternte 7	7,5	53,47	52,30	50,91	-1,39

Als gevolg van het toepassen een grondwal van circa 1,5 meter hoogte neemt de geluidbelasting in het gebied van de Sterrenbuurt af. De reductie bedraagt ten hoogste 8,35 dB.
Als gevolg van reflectie door de grondwal, kan er sprake zijn van een lichte toename van geluid aan de overzijde van deze wal. Dit reflectie-effect is in de berekeningen inzichtelijk gemaakt en bij veel woningen blijkt dit effect niet op te treden. In enkele gevallen is er wel sprake van een reflectie-effect, de toename door dit effect bedraagt ten hoogste 0,36 dB in 2030 in de woonwijk met o.a. de Middelgronden, Urkerstraat en Vormt ten zuiden van de N359. Doordat in de basismaatregelen reeds wordt voorzien in een andere indeling van rijbanen en het toepassen van geluidreducerend asfalt, is er sprake van een significante afname van de geluidbelasting. De

toevoeging van een grondwal leidt weliswaar tot enige reflectie van geluid en daarmee in het kader van onderhavige rapportage tot een lichte toename, maar het totaal aan maatregelen beschouwend is er nog steeds een afname van 1,47 dB (begane grond) en 1,24 dB (verdiepingsniveau) in 2030 ten opzichte van 2019.

4.4 Greenwall bij Straatweg 40

Tabel 4.4: Rekenresultaten inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Hoogte in m boven maaiveld	2019 in dB	2030 zonder plusmaatregelen in dB	2030 met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting t.o.v. 2030 zonder plusmaatregelen in dB
Straatweg 40	1,5	53,47	52,52	52,00	-0,52
Straatweg 40	4,5	56,20	53,45	53,35	-0,10
Straatweg 40	7,5	56,85	56,08	56,02	-0,06

Als gevolg van het toepassen van een geluidscherm van het type Greenwall van circa 2,0 meter hoogte op de particuliere zijde van de erfgrens neemt de geluidbelasting ter plaatse van Straatweg 40 af. De reductie bedraagt ten hoogste 0,52 dB.

4.5 Greenwall bij Straatweg 36

Tabel 4.5: Rekenresultaten inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving	Hoogte in m boven maaiveld	2019 in dB	2030 zonder plusmaatregelen in dB	2030 met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting t.o.v. 2030 zonder plusmaatregelen in dB
Straatweg 36	1,5	62,65	60,33	51,51	-8,82
Straatweg 36	4,5	63,63	61,66	61,66	0,00

Als gevolg van het toepassen van een geluidscherm van het type Greenwall van circa 2,0 meter hoogte op de particuliere zijde van de erfgrens neemt de geluidbelasting ter plaatse van Straatweg 36 af. De reductie bedraagt ten hoogste 8,82 dB.

5 Samenvatting

In opdracht van de provincie Fryslân is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het voornemen om de Rondweg N359 te Lemmer fysiek aan te passen vanaf hotel Iselmar tot en met de aansluiting op de A6.

In het akoestisch onderzoek 'Reconstructie Rondweg N359 te Lemmer provincie Fryslân', projectnummer 0405679.00, d.d. 4 juli 2016 revisie 00 van Antea Group is de reconstructie getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Rondweg N359 zal toenemen met ten hoogste 1,37 dB ter plaatse van alle woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en derhalve is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat voldaan wordt aan de grenswaarden. Tevens hoeven er door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren geen hogere waarden verleend te worden.

Plusmaatregelen

De provincie Fryslân heeft met diverse bewoners die direct langs de N359 wonen meerdere malen overleg gehad. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanvullende geluidreducerende maatregelen welke passen in de politieke opdracht om een 'plus' voor Lemmer te realiseren. Door het nemen van deze maatregelen worden twee hoofddoelstellingen behaald: het realiseren van een 'plus' in woonklimaat voor aanwonenden en het realiseren van een 'plus' door een betere inpassing van de weg in het ruimtelijk beeld.

Momenteel is de dialoog met aanwonenden van de Straatweg en Tjeukemeerstraat nog niet volledig afgerond waardoor de plaatsing van de aanvullende maatregelen nog niet gegarandeerd kan worden. Voorliggend rapport is derhalve bedoeld om inzichtelijk te maken hoe groot het effect in geluidbelasting is wanneer de maatregelen getroffen worden.

Van west naar oost gezien worden verder de volgende plusmaatregelen voorzien:

- Greenwalls (1,2 meter hoogte) naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede;
- Greenwall (1,5 meter hoogte) bij Tjeukemeerstraat;
- Grondwal (1,5 meter hoogte) in de parkzone;
- Greenwall (2,0 meter hoogte) bij Straatweg 40;
- Greenwall (2,0 meter hoogte) bij Straatweg 36.

Resultaten

Als gevolg van het toepassen van geluidschermen van het type Greenwall of de grondwal neemt de geluidbelasting ter plaatse van de achterliggende woningen met ten hoogste 8,82 dB af. Als gevolg van reflectie in de geluidschermen of grondwal, zal er een lichte toename van geluid zijn aan de overzijde van deze maatregelen. De toename bedraagt ten hoogste 0,74 dB, maar leidt door het treffen van basismaatregelen in de vorm van een andere indeling van rijbanen en het toepassen van geluidreducerend asfalt, in de meeste gevallen niet tot een toename van het geluidniveau ten opzichte van 2019. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlagen

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	-2,28
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--
BREAKLINE	BREAKLINE	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
ROADS	ROADS	-0,28
ROADS	ROADS	--
ROADS	ROADS	--
ROADS	ROADS	--

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
WATERPOLYL	WATERPOLYLINES	-0,30
WATERPOLYL	WATERPOLYLINES	-0,30
WATERPOLYL	WATERPOLYLINES	-0,30
WATERPOLYL	WATERPOLYLINES	-0,30
WATERPOLYL	WATERPOLYLINES	-1,87
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,30
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,30
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,30
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,30
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,42
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,42
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,42
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,36
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,36
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,36
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	--
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	-0,44
WATERWAYS	WATERWAYS	--
03	Grondwal	-0,31
04	Grondwal	0,48
LWPOLYLINE	0	0,70
LWPOLYLINE	0	0,64
LWPOLYLINE	0	2,20
LWPOLYLINE	0	2,20
LWPOLYLINE	0	2,20
LWPOLYLINE	0	2,20

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
01	Greenwalls Plattedijk	1,20	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
02	Greenwalls Plattedijk	1,20	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
03	Greenwalls Plattedijk	1,20	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
04	Greenwalls Plattedijk	1,20	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
05	Greenwall 2	1,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
06	Greenwall 4	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
06	Greenwall 4	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Invoergegevens plusmaatregelen Geomilieu

Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
02	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
03	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
04	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
05	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
06	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
06	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001A_A	Straatweg 50	1,50	39,45	35,27	32,30	40,73
001A_B	Straatweg 50	4,50	40,73	36,56	33,58	42,01
001B_A	Straatweg 50	1,50	44,68	40,51	37,53	45,96
001B_B	Straatweg 50	4,50	46,92	42,75	39,77	48,20
001C_A	Straatweg 50	1,50	41,25	37,08	34,10	42,53
001C_B	Straatweg 50	4,50	49,50	45,33	42,35	50,78
002A_A	Straatweg 48	1,50	38,90	34,73	31,75	40,18
002A_B	Straatweg 48	4,50	38,85	34,68	31,70	40,13
002B_A	Straatweg 48	1,50	45,21	41,04	38,06	46,49
002B_B	Straatweg 48	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
002C_A	Straatweg 48	1,50	39,60	35,43	32,45	40,88
002C_B	Straatweg 48	4,50	49,92	45,75	42,77	51,20
003A_A	Straatweg 46	1,50	39,94	35,77	32,79	41,22
003A_B	Straatweg 46	4,50	43,77	39,60	36,62	45,05
003B_A	Straatweg 46	1,50	45,70	41,53	38,55	46,98
003B_B	Straatweg 46	4,50	48,70	44,53	41,55	49,98
003C_A	Straatweg 46	1,50	44,33	40,15	37,18	45,61
003C_B	Straatweg 46	4,50	50,95	46,78	43,80	52,23
004A_A	Straatweg 44	1,50	44,86	40,69	37,71	46,14
004A_B	Straatweg 44	4,50	43,31	39,14	36,16	44,59
004B_A	Straatweg 44	1,50	46,80	42,63	39,65	48,08
004B_B	Straatweg 44	4,50	49,61	45,44	42,46	50,89
004C_A	Straatweg 44	1,50	49,25	45,08	42,10	50,53
004C_B	Straatweg 44	4,50	52,36	48,18	45,21	53,64
005A_A	Straatweg 42	1,50	42,21	38,04	35,06	43,49
005A_B	Straatweg 42	4,50	44,15	39,98	37,00	45,43
005A_C	Straatweg 42	7,50	37,26	33,09	30,11	38,54
005B_A	Straatweg 42	1,50	48,49	44,31	41,34	49,77
005B_B	Straatweg 42	4,50	51,39	47,22	44,24	52,67
005B_C	Straatweg 42	7,50	51,90	47,72	44,75	53,18
006A_A	Straatweg 40	1,50	49,10	44,92	41,95	50,38
006A_B	Straatweg 40	4,50	52,21	48,04	45,06	53,49
006A_C	Straatweg 40	7,50	52,71	48,53	45,56	53,99
006B_A	Straatweg 40	1,50	52,72	48,55	45,57	54,00
006B_B	Straatweg 40	4,50	56,07	51,90	48,92	57,35
006B_C	Straatweg 40	7,50	56,74	52,56	49,59	58,02
006C_A	Straatweg 40	1,50	52,89	48,71	45,74	54,17
006C_B	Straatweg 40	4,50	56,34	52,17	49,19	57,62
006C_C	Straatweg 40	7,50	57,01	52,84	49,86	58,29
007A_A	Straatweg 36	1,50	52,23	48,06	45,08	53,51
007A_B	Straatweg 36	4,50	62,38	58,21	55,23	63,66
007B_A	Straatweg 36	1,50	53,93	49,76	46,78	55,21
007B_B	Straatweg 36	4,50	58,70	54,53	51,55	59,98
007C_A	Straatweg 36	1,50	47,00	42,83	39,85	48,28
007C_B	Straatweg 36	4,50	51,73	47,56	44,58	53,01
008A_A	Straatweg 34	1,50	55,36	51,19	48,21	56,64
008A_B	Straatweg 34	4,50	59,63	55,46	52,49	60,92
008B_A	Straatweg 34	1,50	52,79	48,62	45,64	54,07
008B_B	Straatweg 34	4,50	55,88	51,71	48,73	57,16
008C_A	Straatweg 34	1,50	52,55	48,37	45,40	53,83
008C_B	Straatweg 34	4,50	55,08	50,91	47,93	56,36
008D_A	Straatweg 34	1,50	45,56	41,39	38,41	46,84
008D_B	Straatweg 34	4,50	46,97	42,80	39,82	48,25
009A_A	Onderweegshof 1-25	1,50	50,43	46,26	43,28	51,71
009A_B	Onderweegshof 1-25	4,50	51,93	47,76	44,78	53,21
009A_C	Onderweegshof 1-25	7,50	53,14	48,96	45,99	54,42
009A_D	Onderweegshof 1-25	13,50	53,79	49,62	46,64	55,07
009B_A	Onderweegshof 1-25	1,50	50,57	46,40	43,42	51,85
009B_B	Onderweegshof 1-25	4,50	52,11	47,94	44,96	53,39
009B_C	Onderweegshof 1-25	7,50	53,07	48,90	45,92	54,35
009B_D	Onderweegshof 1-25	13,50	53,93	49,76	46,78	55,21
009C_A	Onderweegshof 1-25	1,50	50,71	46,54	43,56	51,99
009C_B	Onderweegshof 1-25	4,50	52,24	48,07	45,09	53,52
009C_C	Onderweegshof 1-25	7,50	53,12	48,95	45,97	54,40
009C_D	Onderweegshof 1-25	13,50	53,95	49,78	46,80	55,23
009D_A	Onderweegshof 1-25	1,50	48,05	43,87	40,90	49,33
009D_B	Onderweegshof 1-25	4,50	49,36	45,19	42,21	50,64
009D_C	Onderweegshof 1-25	7,50	50,06	45,89	42,91	51,34
009D_D	Onderweegshof 1-25	13,50	50,30	46,13	43,15	51,58
009E_A	Onderweegshof 1-25	1,50	47,37	43,20	40,22	48,65
009E_B	Onderweegshof 1-25	4,50	48,74	44,56	41,59	50,02
009E_C	Onderweegshof 1-25	7,50	49,17	45,00	42,02	50,45
009E_D	Onderweegshof 1-25	13,50	49,54	45,37	42,39	50,82
009F_A	Onderweegshof 1-25	1,50	46,91	42,74	39,76	48,19
009F_B	Onderweegshof 1-25	4,50	48,11	43,94	40,96	49,39
009F_C	Onderweegshof 1-25	7,50	48,06	43,89	40,92	49,35
009F_D	Onderweegshof 1-25	13,50	48,45	44,28	41,30	49,73
010A_A	Straatweg 30	1,50	46,98	42,81	39,83	48,26
010A_B	Straatweg 30	4,50	47,92	43,75	40,77	49,20
010B_A	Straatweg 30	1,50	45,90	41,72	38,75	47,18
010B_B	Straatweg 30	4,50	47,04	42,87	39,89	48,32
011A_A	Straatweg 28	1,50	44,78	40,61	37,63	46,06
011A_B	Straatweg 28	4,50	46,48	42,31	39,33	47,76
012A_A	Straatweg 26	1,50	44,14	39,97	36,99	45,42
012A_B	Straatweg 26	4,50	46,09	41,92	38,94	47,37
013A_A	Straatweg 22	1,50	43,69	39,52	36,54	44,97
013A_B	Straatweg 22	4,50	45,66	41,49	38,51	46,94
014A_A	Straatweg 20	1,50	42,10	37,93	34,96	43,39
014A_B	Straatweg 20	4,50	45,61	41,44	38,47	46,90
015A_A	Straatweg 21	1,50	39,83	35,66	32,68	41,11
015A_B	Straatweg 21	4,50	43,44	39,26	36,29	44,72
015A_C	Straatweg 21	7,50	44,53	40,36	37,38	45,81
015B_A	Straatweg 21	1,50	48,17	44,00	41,02	49,45
015B_B	Straatweg 21	4,50	49,97	45,80	42,82	51,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015B_C	Straatweg 21	7,50	50,49	46,32	43,34	51,77
015C_A	Straatweg 21	1,50	48,42	44,25	41,27	49,70
015C_B	Straatweg 21	4,50	51,17	47,00	44,02	52,45
015C_C	Straatweg 21	7,50	52,35	48,17	45,20	53,63
016A_A	Straatweg 19	1,50	41,88	37,71	34,73	43,16
016A_B	Straatweg 19	4,50	41,50	37,33	34,35	42,78
016A_C	Straatweg 19	7,50	40,94	36,77	33,79	42,22
016B_A	Straatweg 19	1,50	49,42	45,25	42,27	50,70
016B_B	Straatweg 19	4,50	51,22	47,05	44,07	52,50
016B_C	Straatweg 19	7,50	52,01	47,84	44,86	53,29
016C_A	Straatweg 19	1,50	49,77	45,60	42,62	51,05
016C_B	Straatweg 19	4,50	52,47	48,29	45,32	53,75
016C_C	Straatweg 19	7,50	53,63	49,45	46,48	54,91
017A_A	Straatweg 17	1,50	39,50	35,33	32,35	40,78
017A_B	Straatweg 17	4,50	44,96	40,78	37,81	46,24
017A_C	Straatweg 17	7,50	39,02	34,85	31,87	40,30
017B_A	Straatweg 17	1,50	51,31	47,14	44,16	52,59
017B_B	Straatweg 17	4,50	53,22	49,05	46,07	54,50
017B_C	Straatweg 17	7,50	53,52	49,35	46,37	54,80
017C_A	Straatweg 17	1,50	51,19	47,02	44,04	52,47
017C_B	Straatweg 17	4,50	53,66	49,49	46,52	54,95
017C_C	Straatweg 17	7,50	55,35	51,18	48,20	56,63
018A_A	Straatweg 15	1,50	41,03	36,86	33,88	42,31
018A_B	Straatweg 15	4,50	46,44	42,27	39,29	47,72
018A_C	Straatweg 15	7,50	38,37	34,20	31,22	39,65
018B_A	Straatweg 15	1,50	52,36	48,19	45,21	53,64
018B_B	Straatweg 15	4,50	54,89	50,71	47,74	56,17
018B_C	Straatweg 15	7,50	55,13	50,96	47,98	56,41
018C_A	Straatweg 15	1,50	53,89	49,71	46,74	55,17
018C_B	Straatweg 15	4,50	56,76	52,59	49,61	58,04
018C_C	Straatweg 15	7,50	57,29	53,12	50,14	58,57
019A_A	Jacob de Rookstraat 31	1,50	49,13	44,96	41,98	50,41
019A_B	Jacob de Rookstraat 31	4,50	51,21	47,04	44,06	52,49
019B_A	Jacob de Rookstraat 31	1,50	44,97	40,80	37,82	46,25
019B_B	Jacob de Rookstraat 31	4,50	47,59	43,42	40,44	48,87
020A_A	Jacob de Rookstraat 29	1,50	45,15	40,98	38,00	46,43
020A_B	Jacob de Rookstraat 29	4,50	47,74	43,57	40,59	49,02
021A_A	Jacob de Rookstraat 27	1,50	44,21	40,04	37,06	45,49
021A_B	Jacob de Rookstraat 27	4,50	46,88	42,71	39,73	48,16
022A_A	Jacob de Rookstraat 25	1,50	44,48	40,30	37,33	45,76
022A_B	Jacob de Rookstraat 25	4,50	47,00	42,83	39,85	48,28
023A_A	Jacob de Rookstraat 23	1,50	43,93	39,76	36,78	45,21
023A_B	Jacob de Rookstraat 23	4,50	45,70	41,53	38,55	46,98
024A_A	Jacob de Rookstraat 21	1,50	43,94	39,77	36,79	45,22
024A_A	Wim Reinderslaan 2A	1,50	39,19	35,02	32,04	40,47
024A_B	Jacob de Rookstraat 21	4,50	45,39	41,22	38,25	46,68
024A_B	Wim Reinderslaan 2A	4,50	43,80	39,63	36,65	45,08
025A_A	Wim Reinderslaan 2	1,50	39,45	35,28	32,30	40,73
025A_B	Wim Reinderslaan 2	4,50	43,77	39,60	36,62	45,05
026A_A	Wim Reinderslaan 4	1,50	40,70	36,53	33,55	41,98
026A_B	Wim Reinderslaan 4	4,50	44,17	39,99	37,02	45,45
027A_A	Jacob de Rookstraat 19	1,50	36,42	32,25	29,27	37,70
027A_B	Jacob de Rookstraat 19	4,50	41,25	37,08	34,10	42,53
028A_A	Jacob de Rookstraat 17	1,50	36,36	32,19	29,21	37,64
028A_B	Jacob de Rookstraat 17	4,50	41,10	36,93	33,95	42,38
029A_A	Jacob de Rookstraat 15	1,50	36,38	32,21	29,23	37,66
029A_B	Jacob de Rookstraat 15	4,50	41,13	36,96	33,98	42,41
030A_A	Jacob de Rookstraat 13	1,50	36,51	32,34	29,36	37,79
030A_B	Jacob de Rookstraat 13	4,50	40,97	36,80	33,82	42,25
031A_A	Jacob de Rookstraat 11	1,50	35,70	31,53	28,55	36,98
031A_B	Jacob de Rookstraat 11	4,50	40,67	36,50	33,52	41,95
032A_A	Jacob de Rookstraat 12	1,50	37,36	33,19	30,21	38,64
032A_B	Jacob de Rookstraat 12	4,50	40,86	36,69	33,71	42,14
033A_A	Jacob de Rookstraat 14	1,50	37,43	33,26	30,28	38,71
033A_B	Jacob de Rookstraat 14	4,50	40,98	36,81	33,84	42,27
034A_A	Jacob de Rookstraat 16	1,50	37,52	33,35	30,37	38,80
034A_B	Jacob de Rookstraat 16	4,50	41,55	37,38	34,40	42,83
035A_A	Jacob de Rookstraat 18	1,50	37,56	33,39	30,41	38,84
035A_B	Jacob de Rookstraat 18	4,50	42,11	37,94	34,96	43,39
036A_A	Jacob de Rookstraat 20	1,50	37,99	33,82	30,84	39,27
036A_B	Jacob de Rookstraat 20	4,50	41,96	37,79	34,81	43,24
037A_A	Jacob de Rookstraat 22	1,50	38,44	34,27	31,29	39,72
037A_B	Jacob de Rookstraat 22	4,50	42,38	38,21	35,23	43,66
038A_A	Jacob de Rookstraat 24	1,50	39,08	34,91	31,93	40,36
038A_B	Jacob de Rookstraat 24	4,50	42,34	38,16	35,19	43,62
039A_A	Jacob de Rookstraat 26	1,50	39,74	35,57	32,59	41,02
039A_B	Jacob de Rookstraat 26	4,50	42,79	38,62	35,64	44,07
040A_A	Jacob de Rookstraat 28	1,50	40,98	36,81	33,83	42,26
040A_B	Jacob de Rookstraat 28	4,50	43,57	39,40	36,42	44,85
041A_A	Jacob de Rookstraat 30	1,50	41,24	37,07	34,09	42,52
041A_B	Jacob de Rookstraat 30	4,50	43,79	39,62	36,64	45,07
042A_A	Jacob de Rookstraat 32	1,50	42,19	38,02	35,04	43,47
042A_B	Jacob de Rookstraat 32	4,50	44,92	40,75	37,77	46,20
043A_A	Jacob de Rookstraat 34	1,50	42,68	38,51	35,53	43,96
043A_B	Jacob de Rookstraat 34	4,50	45,30	41,13	38,15	46,58
044A_A	Jacob de Rookstraat 36	1,50	43,67	39,50	36,52	44,95
044A_B	Jacob de Rookstraat 36	4,50	46,25	42,08	39,10	47,53
045A_A	Jacob de Rookstraat 38	1,50	44,47	40,30	37,32	45,75
045A_B	Jacob de Rookstraat 38	4,50	47,31	43,14	40,16	48,59
046A_A	Jacob de Rookstraat 40	1,50	45,67	41,50	38,52	46,95
046A_B	Jacob de Rookstraat 40	4,50	48,08	43,91	40,94	49,37
047A_A	Jacob de Rookstraat 42	1,50	46,83	42,66	39,68	48,11
047A_B	Jacob de Rookstraat 42	4,50	48,59	44,42	41,44	49,87
048A_A	Albert Koopmanstraat 2	1,50	51,58	47,41	44,43	52,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048A_B	Albert Koopmanstraat 2	4,50	53,09	48,91	45,94	54,37
049A_A	Albert Koopmanstraat 4	1,50	51,39	47,22	44,24	52,67
049A_B	Albert Koopmanstraat 4	4,50	53,01	48,83	45,86	54,29
050A_A	Albert Koopmanstraat 6	1,50	50,92	46,75	43,77	52,20
050A_B	Albert Koopmanstraat 6	4,50	52,76	48,59	45,61	54,04
051A_A	Albert Koopmanstraat 8	1,50	50,91	46,74	43,76	52,19
051A_B	Albert Koopmanstraat 8	4,50	52,68	48,51	45,53	53,96
052A_A	Albert Koopmanstraat 10	1,50	50,70	46,53	43,55	51,98
052A_B	Albert Koopmanstraat 10	4,50	52,98	48,81	45,83	54,26
053A_A	Albert Koopmanstraat 12	1,50	50,86	46,69	43,71	52,14
053A_B	Albert Koopmanstraat 12	4,50	53,16	48,99	46,01	54,44
054A_A	Albert Koopmanstraat 14	1,50	51,02	46,84	43,87	52,30
054A_B	Albert Koopmanstraat 14	4,50	53,22	49,05	46,07	54,50
055A_A	Albert Koopmanstraat 16	1,50	51,22	47,05	44,07	52,50
055A_B	Albert Koopmanstraat 16	4,50	53,43	49,26	46,28	54,71
056A_A	Albert Koopmanstraat 18	1,50	51,17	46,99	44,02	52,45
056A_B	Albert Koopmanstraat 18	4,50	53,23	49,06	46,08	54,51
057A_A	Albert Koopmanstraat 20	1,50	51,10	46,93	43,95	52,38
057A_B	Albert Koopmanstraat 20	4,50	53,15	48,98	46,00	54,43
058A_A	Albert Koopmanstraat 22	1,50	49,83	45,66	42,68	51,11
058A_B	Albert Koopmanstraat 22	4,50	51,91	47,74	44,76	53,19
059A_A	Albert Koopmanstraat 24	1,50	49,24	45,07	42,09	50,52
059A_B	Albert Koopmanstraat 24	4,50	51,42	47,25	44,27	52,70
060A_A	Fokelinus van der Walstraat 45	1,50	46,17	42,00	39,02	47,45
060A_B	Fokelinus van der Walstraat 45	4,50	48,26	44,08	41,11	49,54
060B_A	Fokelinus van der Walstraat 45	1,50	44,34	40,17	37,19	45,62
060B_B	Fokelinus van der Walstraat 45	4,50	46,87	42,70	39,72	48,15
061A_A	Fokelinus van der Walstraat 43	1,50	43,18	39,01	36,03	44,46
061A_B	Fokelinus van der Walstraat 43	4,50	45,71	41,54	38,56	46,99
062A_A	Fokelinus van der Walstraat 41	1,50	42,61	38,44	35,46	43,89
062A_B	Fokelinus van der Walstraat 41	4,50	45,10	40,93	37,95	46,38
063A_A	Fokelinus van der Walstraat 39	1,50	42,48	38,31	35,33	43,76
063A_B	Fokelinus van der Walstraat 39	4,50	45,04	40,87	37,89	46,32
064A_A	Fokelinus van der Walstraat 37	1,50	41,24	37,07	34,09	42,52
064A_B	Fokelinus van der Walstraat 37	4,50	43,97	39,80	36,82	45,25
065A_A	Fokelinus van der Walstraat 35	1,50	40,46	36,29	33,31	41,74
065A_B	Fokelinus van der Walstraat 35	4,50	43,03	38,86	35,89	44,32
066A_A	Fokelinus van der Walstraat 33	1,50	39,90	35,73	32,75	41,18
066A_B	Fokelinus van der Walstraat 33	4,50	42,57	38,40	35,42	43,85
067A_A	Fokelinus van der Walstraat 31	1,50	39,83	35,66	32,68	41,11
067A_B	Fokelinus van der Walstraat 31	4,50	42,29	38,12	35,14	43,57
068A_A	Fokelinus van der Walstraat 29	1,50	38,15	33,98	31,00	39,43
068A_B	Fokelinus van der Walstraat 29	4,50	41,11	36,94	33,96	42,39
069A_A	Fokelinus van der Walstraat 27	1,50	38,12	33,95	30,97	39,40
069A_B	Fokelinus van der Walstraat 27	4,50	41,13	36,96	33,98	42,41
070A_A	Fokelinus van der Walstraat 25	1,50	38,52	34,35	31,37	39,80
070A_B	Fokelinus van der Walstraat 25	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
071A_A	Fokelinus van der Walstraat 23	1,50	37,50	33,33	30,35	38,78
071A_B	Fokelinus van der Walstraat 23	4,50	40,66	36,49	33,51	41,94
072A_A	Fokelinus van der Walstraat 21	1,50	36,49	32,32	29,34	37,77
072A_B	Fokelinus van der Walstraat 21	4,50	40,20	36,03	33,05	41,48
073A_A	Fokelinus van der Walstraat 19	1,50	36,42	32,25	29,27	37,70
073A_B	Fokelinus van der Walstraat 19	4,50	40,21	36,04	33,06	41,49
074A_A	Fokelinus van der Walstraat 17	1,50	36,29	32,12	29,14	37,57
074A_B	Fokelinus van der Walstraat 17	4,50	40,09	35,92	32,94	41,37
075A_A	Fokelinus van der Walstraat 15	1,50	36,20	32,03	29,06	37,49
075A_B	Fokelinus van der Walstraat 15	4,50	40,08	35,90	32,93	41,36
076A_A	Fokelinus van der Walstraat 13	1,50	36,11	31,94	28,96	37,39
076A_B	Fokelinus van der Walstraat 13	4,50	40,07	35,90	32,92	41,35
077A_A	Fokelinus van der Walstraat 11	1,50	36,02	31,85	28,87	37,30
077A_B	Fokelinus van der Walstraat 11	4,50	39,89	35,72	32,74	41,17
078A_A	Fokelinus van der Walstraat 16	1,50	34,51	30,33	27,36	35,79
078A_B	Fokelinus van der Walstraat 16	4,50	38,05	33,88	30,90	39,33
079A_A	Fokelinus van der Walstraat 18	1,50	34,80	30,62	27,65	36,08
079A_B	Fokelinus van der Walstraat 18	4,50	38,08	33,91	30,93	39,36
080A_A	Fokelinus van der Walstraat 20	1,50	32,68	28,51	25,53	33,96
080A_B	Fokelinus van der Walstraat 20	4,50	37,15	32,97	30,00	38,43
081A_A	Fokelinus van der Walstraat 22	1,50	32,46	28,29	25,31	33,74
081A_B	Fokelinus van der Walstraat 22	4,50	37,16	32,99	30,01	38,44
082A_A	Wim Reinderslaan 1	1,50	37,73	33,56	30,58	39,01
082A_B	Wim Reinderslaan 1	4,50	40,18	36,01	33,03	41,46
083A_A	Fokelinus van der Walstraat 24	1,50	38,23	34,06	31,08	39,51
083A_B	Fokelinus van der Walstraat 24	4,50	41,47	37,30	34,32	42,75
084A_A	Fokelinus van der Walstraat 26	1,50	38,37	34,20	31,22	39,65
084A_B	Fokelinus van der Walstraat 26	4,50	41,40	37,23	34,25	42,68
085A_A	Fokelinus van der Walstraat 28	1,50	38,63	34,46	31,48	39,91
085A_B	Fokelinus van der Walstraat 28	4,50	41,63	37,46	34,48	42,91
086A_A	Fokelinus van der Walstraat 30	1,50	38,63	34,46	31,48	39,91
086A_B	Fokelinus van der Walstraat 30	4,50	41,73	37,56	34,58	43,01
087A_A	Fokelinus van der Walstraat 32	1,50	39,13	34,96	31,98	40,41
087A_B	Fokelinus van der Walstraat 32	4,50	42,61	38,44	35,46	43,89
088A_A	Fokelinus van der Walstraat 34	1,50	38,97	34,80	31,82	40,25
088A_B	Fokelinus van der Walstraat 34	4,50	42,90	38,73	35,75	44,18
089A_A	Fokelinus van der Walstraat 36	1,50	40,10	35,93	32,95	41,38
089A_B	Fokelinus van der Walstraat 36	4,50	43,40	39,23	36,25	44,68
090A_A	Fokelinus van der Walstraat 38	1,50	39,94	35,77	32,79	41,22
090A_B	Fokelinus van der Walstraat 38	4,50	42,64	38,47	35,49	43,92
091A_A	Fokelinus van der Walstraat 40	1,50	41,15	36,98	34,00	42,43
091A_B	Fokelinus van der Walstraat 40	4,50	43,36	39,19	36,21	44,64
092A_A	Fokelinus van der Walstraat 42	1,50	42,74	38,57	35,59	44,02
092A_B	Fokelinus van der Walstraat 42	4,50	45,37	41,20	38,22	46,65
092B_A	Fokelinus van der Walstraat 42	1,50	44,05	39,88	36,90	45,33
092B_B	Fokelinus van der Walstraat 42	4,50	46,93	42,76	39,78	48,21
093A_A	Luitjen Mulderstraat 41	1,50	46,28	42,11	39,13	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093A_B	Luitjen Mulderstraat 41	4,50	48,64	44,47	41,49	49,92
093B_A	Luitjen Mulderstraat 41	1,50	45,39	41,22	38,24	46,67
093B_B	Luitjen Mulderstraat 41	4,50	47,11	42,94	39,96	48,39
094A_A	Luitjen Mulderstraat 39	1,50	44,57	40,40	37,42	45,85
094A_B	Luitjen Mulderstraat 39	4,50	46,18	42,01	39,03	47,46
095A_A	Luitjen Mulderstraat 37	1,50	43,65	39,48	36,50	44,93
095A_B	Luitjen Mulderstraat 37	4,50	45,29	41,12	38,14	46,57
096A_A	Luitjen Mulderstraat 35	1,50	42,74	38,57	35,59	44,02
096A_B	Luitjen Mulderstraat 35	4,50	44,48	40,31	37,33	45,76
097A_A	Luitjen Mulderstraat 33	1,50	42,48	38,31	35,33	43,76
097A_B	Luitjen Mulderstraat 33	4,50	44,07	39,90	36,92	45,35
098A_A	Luitjen Mulderstraat 31	1,50	42,45	38,28	35,30	43,73
098A_B	Luitjen Mulderstraat 31	4,50	43,50	39,33	36,35	44,78
099A_A	Luitjen Mulderstraat 29	1,50	42,42	38,25	35,27	43,70
099A_B	Luitjen Mulderstraat 29	4,50	43,49	39,32	36,34	44,77
1000A_A	Plattedijk 21	1,50	53,14	48,97	45,99	54,42
1001A_A	Plattedijk 23	1,50	51,33	47,16	44,19	52,62
1002A_A	Plattedijk 29	1,50	57,14	52,96	49,99	58,42
1002A_B	Plattedijk 29	4,50	58,17	54,00	51,03	59,46
1003A_A	Plattedijk 33	1,50	57,10	52,93	49,95	58,38
1003A_B	Plattedijk 33	4,50	58,08	53,91	50,93	59,36
1004A_A	Plattedijk 35	1,50	57,16	52,99	50,01	58,44
1004A_B	Plattedijk 35	4,50	58,09	53,92	50,95	59,38
1005A_A	Plattedijk 37	1,50	57,45	53,28	50,30	58,73
1005A_B	Plattedijk 37	4,50	58,34	54,16	51,19	59,62
1006A_A	Plattedijk 37A	1,50	56,85	52,68	49,71	58,14
1006A_B	Plattedijk 37A	4,50	57,89	53,72	50,74	59,17
1007A_A	Plattedijk 37B	1,50	57,02	52,85	49,87	58,30
1007A_B	Plattedijk 37B	4,50	57,99	53,82	50,84	59,27
1008A_A	Plattedijk 37C	1,50	57,07	52,90	49,92	58,35
1008A_B	Plattedijk 37C	4,50	58,14	53,97	50,99	59,42
1009A_A	Plattedijk 41	1,50	57,13	52,96	49,99	58,42
1009A_B	Plattedijk 41	4,50	58,17	53,99	51,02	59,45
100A_A	Luitjen Mulderstraat 27	1,50	41,65	37,47	34,50	42,93
100A_B	Luitjen Mulderstraat 27	4,50	42,84	38,67	35,69	44,12
1010A_A	Plattedijk 43	1,50	56,98	52,81	49,83	58,26
1010A_B	Plattedijk 43	4,50	58,15	53,98	51,01	59,44
1011A_A	Plattedijk 45	1,50	57,19	53,02	50,05	58,48
1011A_B	Plattedijk 45	4,50	58,38	54,21	51,24	59,67
1012A_A	Plattedijk 47	1,50	57,46	53,29	50,31	58,74
1012A_B	Plattedijk 47	4,50	58,62	54,45	51,47	59,90
1013A_A	Plattedijk 49	1,50	57,94	53,76	50,79	59,22
1013A_B	Plattedijk 49	4,50	59,16	54,99	52,01	60,44
1014A_A	Zijlroede 2	1,50	56,23	52,05	49,08	57,51
1014A_B	Zijlroede 2	4,50	58,77	54,59	51,62	60,05
1015A_A	Zijlroede 4	1,50	48,03	43,85	40,88	49,31
1015A_B	Zijlroede 4	4,50	50,29	46,11	43,14	51,57
1016A_A	Zijlroede 6	1,50	45,59	41,42	38,44	46,87
1016A_B	Zijlroede 6	4,50	47,05	42,87	39,90	48,33
1017A_A	Zijlroede 8	1,50	45,11	40,94	37,96	46,39
1017A_B	Zijlroede 8	4,50	46,54	42,36	39,39	47,82
1018A_A	Zijlroede 10	1,50	44,96	40,79	37,81	46,24
1018A_B	Zijlroede 10	4,50	45,97	41,79	38,82	47,25
1019A_A	Zijlroede 12	1,50	43,94	39,77	36,79	45,22
1019A_B	Zijlroede 12	4,50	46,23	42,06	39,08	47,51
101A_A	Luitjen Mulderstraat 25	1,50	41,46	37,29	34,31	42,74
101A_B	Luitjen Mulderstraat 25	4,50	42,67	38,49	35,52	43,95
1020A_A	Zijlroede 14	1,50	41,01	36,84	33,86	42,29
1020A_B	Zijlroede 14	4,50	45,70	41,53	38,55	46,98
1021A_A	Zijlroede 16	1,50	38,34	34,17	31,19	39,62
1021A_B	Zijlroede 16	4,50	44,50	40,33	37,36	45,79
1022A_A	Zijlroede 18	1,50	37,26	33,09	30,11	38,54
1022A_B	Zijlroede 18	4,50	43,70	39,53	36,55	44,98
1023A_A	Zijlroede 20	1,50	39,22	35,04	32,07	40,50
1023A_B	Zijlroede 20	4,50	43,78	39,60	36,63	45,06
1024A_A	Zijlroede 1	1,50	54,00	49,83	46,85	55,28
1024A_B	Zijlroede 1	4,50	57,01	52,83	49,86	58,29
1025A_A	Zijlroede 3	1,50	45,81	41,64	38,67	47,10
1025A_B	Zijlroede 3	4,50	49,75	45,58	42,61	51,04
1026A_A	Zijlroede 5	1,50	44,18	40,01	37,03	45,46
1026A_B	Zijlroede 5	4,50	47,15	42,97	40,00	48,43
1027A_A	Zijlroede 7	1,50	42,67	38,50	35,52	43,95
1027A_B	Zijlroede 7	4,50	45,77	41,59	38,62	47,05
1028A_A	Zijlroede 9	1,50	39,81	35,64	32,67	41,10
1028A_B	Zijlroede 9	4,50	45,48	41,30	38,33	46,76
1029A_A	Zijlroede 11	1,50	40,47	36,30	33,33	41,76
1029A_B	Zijlroede 11	4,50	46,01	41,83	38,86	47,29
102A_A	Luitjen Mulderstraat 23	1,50	40,93	36,76	33,78	42,21
102A_B	Luitjen Mulderstraat 23	4,50	42,30	38,13	35,15	43,58
1030A_A	Zijlroede 13	1,50	39,41	35,24	32,27	40,70
1030A_B	Zijlroede 13	4,50	45,23	41,05	38,08	46,51
1031A_A	Zijlroede 15	1,50	40,97	36,80	33,82	42,25
1031A_B	Zijlroede 15	4,50	45,28	41,11	38,13	46,56
1032A_A	Zijlroede 17	1,50	40,56	36,38	33,41	41,84
1032A_B	Zijlroede 17	4,50	44,58	40,41	37,44	45,87
1033A_A	Zijlroede 19	1,50	41,80	37,62	34,65	43,08
1033A_B	Zijlroede 19	4,50	45,42	41,25	38,27	46,70
1034A_A	Zijlroede 26	1,50	52,14	47,97	44,99	53,42
1034A_B	Zijlroede 26	4,50	56,37	52,20	49,22	57,65
1035A_A	Zijlroede 28	1,50	45,42	41,25	38,27	46,70
1035A_B	Zijlroede 28	4,50	49,07	44,90	41,92	50,35
1036A_A	Zijlroede 30	1,50	43,29	39,12	36,14	44,57
1036A_B	Zijlroede 30	4,50	47,12	42,95	39,98	48,41
1037A_A	Zijlroede 32	1,50	43,00	38,83	35,85	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1037A_B	Zijlroede 32	4,50	47,22	43,05	40,07	48,50
1038A_A	Zijlroede 34	1,50	41,10	36,93	33,95	42,38
1038A_B	Zijlroede 34	4,50	46,99	42,82	39,84	48,27
1039A_A	Zijlroede 36	1,50	39,18	35,01	32,03	40,46
1039A_B	Zijlroede 36	4,50	46,08	41,91	38,93	47,36
103A_A	Luitjen Mulderstraat 21	1,50	36,99	32,82	29,84	38,27
103A_B	Luitjen Mulderstraat 21	4,50	40,33	36,16	33,18	41,61
1040A_A	Zijlroede 38	1,50	39,52	35,34	32,37	40,80
1040A_B	Zijlroede 38	4,50	46,21	42,04	39,06	47,49
1041A_A	Zijlroede 21	1,50	52,84	48,67	45,69	54,12
1041A_B	Zijlroede 21	4,50	56,41	52,24	49,26	57,69
1042A_A	Zijlroede 23	1,50	52,53	48,36	45,38	53,81
1042A_B	Zijlroede 23	4,50	56,12	51,95	48,97	57,40
1043A_A	Zijlroede 25	1,50	52,58	48,41	45,44	53,87
1043A_B	Zijlroede 25	4,50	56,39	52,22	49,25	57,68
1044A_A	Zijlroede 27	1,50	45,20	41,03	38,05	46,48
1044A_B	Zijlroede 27	4,50	50,18	46,01	43,03	51,46
1045A_A	Zijlroede 29	1,50	41,76	37,58	34,61	43,04
1045A_B	Zijlroede 29	4,50	46,33	42,15	39,18	47,61
1046A_A	Zijlroede 31	1,50	41,06	36,89	33,91	42,34
1046A_B	Zijlroede 31	4,50	46,15	41,98	39,01	47,44
1047A_A	Zijlroede 33	1,50	44,60	40,42	37,45	45,88
1047A_B	Zijlroede 33	4,50	50,14	45,97	43,00	51,43
1048A_A	Breezand 2	1,50	52,77	48,60	45,63	54,06
1048A_B	Breezand 2	4,50	56,30	52,13	49,15	57,58
1049A_A	Breezand 4	1,50	45,90	41,73	38,76	47,19
1049A_B	Breezand 4	4,50	50,00	45,83	42,85	51,28
104A_A	Luitjen Mulderstraat 19	1,50	36,70	32,53	29,55	37,98
104A_B	Luitjen Mulderstraat 19	4,50	40,19	36,02	33,04	41,47
1050A_A	Breezand 6	1,50	42,48	38,31	35,33	43,76
1050A_B	Breezand 6	4,50	47,64	43,47	40,49	48,92
1051A_A	Breezand 8	1,50	41,06	36,89	33,92	42,35
1051A_B	Breezand 8	4,50	45,74	41,57	38,59	47,02
1052A_A	Zijlroede 22	1,50	38,68	34,51	31,53	39,96
1052A_B	Zijlroede 22	4,50	42,94	38,77	35,79	44,22
1053A_A	Zijlroede 24	1,50	41,25	37,08	34,10	42,53
1053A_B	Zijlroede 24	4,50	44,14	39,97	36,99	45,42
1054A_A	Vlaak 1	1,50	52,52	48,35	45,37	53,80
1054A_B	Vlaak 1	4,50	56,19	52,02	49,04	57,47
1055A_A	Vlaak 2	1,50	52,44	48,27	45,29	53,72
1055A_B	Vlaak 2	4,50	56,04	51,87	48,89	57,32
1056A_A	Vlaak 3	1,50	45,45	41,28	38,30	46,73
1056A_B	Vlaak 3	4,50	49,08	44,91	41,93	50,36
1057A_A	Vlaak 4	1,50	41,68	37,51	34,54	42,97
1057A_B	Vlaak 4	4,50	45,83	41,66	38,68	47,11
1058A_A	Vlaak 5	1,50	40,03	35,86	32,88	41,31
1058A_B	Vlaak 5	4,50	44,48	40,31	37,33	45,76
1059A_A	Vlaak 6	1,50	41,46	37,28	34,31	42,74
1059A_B	Vlaak 6	4,50	46,43	42,26	39,28	47,71
105A_A	Luitjen Mulderstraat 17	1,50	36,17	32,00	29,02	37,45
105A_B	Luitjen Mulderstraat 17	4,50	39,89	35,72	32,74	41,17
1060A_A	Vlaak 7	1,50	42,09	37,92	34,94	43,37
1060A_B	Vlaak 7	4,50	47,45	43,28	40,30	48,73
1061A_A	Vlaak 8	1,50	47,06	42,89	39,91	48,34
1061A_B	Vlaak 8	4,50	51,09	46,92	43,94	52,37
1062A_A	Vlaak 9	1,50	52,82	48,65	45,68	54,11
1062A_B	Vlaak 9	4,50	56,53	52,36	49,38	57,81
1063A_A	Vlaak 10	1,50	53,10	48,93	45,96	54,39
1063A_B	Vlaak 10	4,50	56,74	52,57	49,60	58,03
1064A_A	Vlaak 11	1,50	52,87	48,70	45,72	54,15
1064A_B	Vlaak 11	4,50	56,37	52,20	49,23	57,66
1065A_A	Vlaak 12	1,50	46,85	42,68	39,70	48,13
1065A_B	Vlaak 12	4,50	49,38	45,21	42,23	50,66
1066A_A	Vlaak 13	1,50	41,46	37,28	34,31	42,74
1066A_B	Vlaak 13	4,50	44,62	40,44	37,47	45,90
1067A_A	Vlaak 14	1,50	39,59	35,42	32,45	40,88
1067A_B	Vlaak 14	4,50	43,60	39,43	36,45	44,88
1068A_A	Vlaak 15	1,50	40,86	36,69	33,71	42,14
1068A_B	Vlaak 15	4,50	44,91	40,73	37,76	46,19
1069A_A	Vlaak 16	1,50	43,62	39,45	36,48	44,91
1069A_B	Vlaak 16	4,50	47,62	43,45	40,47	48,90
106A_A	Wim Reinderslaan 3	1,50	37,18	33,01	30,03	38,46
106A_B	Wim Reinderslaan 3	4,50	41,24	37,06	34,09	42,52
1070A_A	Vlaak 17	1,50	48,92	44,75	41,77	50,20
1070A_B	Vlaak 17	4,50	51,93	47,76	44,78	53,21
1071A_A	Vlaak 18	1,50	53,31	49,14	46,17	54,60
1071A_B	Vlaak 18	4,50	56,84	52,67	49,70	58,13
1072A_A	Trintel 2	1,50	52,00	47,83	44,85	53,28
1072A_B	Trintel 2	4,50	54,75	50,58	47,60	56,03
1073A_A	Trintel 4	1,50	46,73	42,56	39,58	48,01
1073A_B	Trintel 4	4,50	49,39	45,22	42,24	50,67
1074A_A	Trintel 6	1,50	42,31	38,14	35,17	43,60
1074A_B	Trintel 6	4,50	45,58	41,41	38,44	46,87
1075A_A	Trintel 3	1,50	48,65	44,48	41,50	49,93
1075A_B	Trintel 3	4,50	51,16	46,99	44,01	52,44
1076A_A	Trintel 5	1,50	41,93	37,76	34,78	43,21
1076A_B	Trintel 5	4,50	46,30	42,13	39,16	47,59
1077A_A	Trintel 7	1,50	44,31	40,14	37,16	45,59
1077A_B	Trintel 7	4,50	46,47	42,29	39,32	47,75
1078A_A	Trintel 6A	1,50	40,47	36,29	33,32	41,75
1078A_B	Trintel 6A	4,50	45,46	41,28	38,31	46,74
1079A_A	Trintel 9	1,50	38,90	34,72	31,75	40,18
1079A_B	Trintel 9	4,50	43,25	39,08	36,10	44,53
107A_A	Wim Reinderslaan 6	1,50	34,30	30,13	27,15	35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107A_B	Wim Reinderslaan 6	4,50	39,02	34,85	31,87	40,30
1080A_A	Trintel 8	1,50	39,04	34,87	31,90	40,33
1080A_B	Trintel 8	4,50	44,53	40,36	37,38	45,81
1081A_A	Trintel 11	1,50	42,08	37,91	34,93	43,36
1081A_B	Trintel 11	4,50	45,14	40,97	37,99	46,42
1082A_A	Trintel 13	1,50	37,01	32,84	29,86	38,29
1082A_B	Trintel 13	4,50	42,64	38,46	35,49	43,92
1083A_A	Breezand 1	1,50	46,69	42,52	39,54	47,97
1083A_B	Breezand 1	4,50	51,65	47,48	44,51	52,94
1084A_A	Breezand 3	1,50	43,77	39,60	36,63	45,06
1084A_B	Breezand 3	4,50	49,10	44,93	41,95	50,38
1085A_A	Breezand 5	1,50	42,12	37,95	34,97	43,40
1085A_B	Breezand 5	4,50	47,94	43,76	40,79	49,22
1086A_A	Breezand 5A	1,50	40,63	36,46	33,48	41,91
1086A_B	Breezand 5A	4,50	46,64	42,46	39,49	47,92
1087A_A	Breezand 7	1,50	42,76	38,58	35,61	44,04
1087A_B	Breezand 7	4,50	46,13	41,96	38,98	47,41
1088A_A	Breezand 9	1,50	40,39	36,21	33,24	41,67
1088A_B	Breezand 9	4,50	43,05	38,88	35,90	44,33
1089A_A	Richel 1	1,50	37,70	33,53	30,55	38,98
1089A_B	Richel 1	4,50	45,27	41,09	38,12	46,55
108A_A	Wim Reinderslaan 8	1,50	38,52	34,35	31,37	39,80
108A_B	Wim Reinderslaan 8	4,50	41,09	36,91	33,94	42,37
1090A_A	Richel 3	1,50	36,89	32,72	29,74	38,17
1090A_B	Richel 3	4,50	44,87	40,70	37,72	46,15
1091A_A	Richel 5	1,50	38,92	34,75	31,77	40,20
1091A_B	Richel 5	4,50	45,84	41,67	38,69	47,12
1092A_A	Richel 7	1,50	38,03	33,86	30,89	39,32
1092A_B	Richel 7	4,50	44,82	40,65	37,67	46,10
1093A_A	Richel 9	1,50	37,43	33,26	30,29	38,72
1093A_B	Richel 9	4,50	44,81	40,64	37,66	46,09
1094A_A	Richel 11	1,50	39,27	35,10	32,12	40,55
1094A_B	Richel 11	4,50	44,93	40,76	37,78	46,21
1095A_A	Richel 14	1,50	41,23	37,06	34,08	42,51
1095A_B	Richel 14	4,50	45,03	40,85	37,88	46,31
1096A_A	Richel 12	1,50	41,82	37,64	34,67	43,10
1096A_B	Richel 12	4,50	45,55	41,38	38,40	46,83
1097A_A	Richel 10	1,50	39,91	35,74	32,76	41,19
1097A_B	Richel 10	4,50	44,70	40,53	37,55	45,98
1098A_A	Richel 6	1,50	41,74	37,56	34,59	43,02
1098A_B	Richel 6	4,50	45,08	40,91	37,93	46,36
1099A_A	Richel 4	1,50	42,18	38,01	35,03	43,46
1099A_B	Richel 4	4,50	45,38	41,20	38,23	46,66
109A_A	Luitjen Mulderstraat 18	1,50	39,26	35,09	32,11	40,54
109A_B	Luitjen Mulderstraat 18	4,50	41,27	37,10	34,12	42,55
1100A_A	Richel 2	1,50	41,50	37,33	34,35	42,78
1100A_B	Richel 2	4,50	45,38	41,21	38,23	46,66
1101A_A	Breezand 11	1,50	36,13	31,96	28,98	37,41
1101A_B	Breezand 11	4,50	43,49	39,32	36,35	44,78
1102A_A	Breezand 13	1,50	36,66	32,49	29,52	37,95
1102A_B	Breezand 13	4,50	43,73	39,56	36,59	45,02
1103A_A	Breezand 15	1,50	35,86	31,69	28,72	37,15
1103A_B	Breezand 15	4,50	43,28	39,10	36,13	44,56
1104A_A	Breezand 17	1,50	35,34	31,17	28,19	36,62
1104A_B	Breezand 17	4,50	43,48	39,31	36,33	44,76
1105A_A	Breezand 19	1,50	35,17	31,00	28,02	36,45
1105A_B	Breezand 19	4,50	43,28	39,11	36,13	44,56
1106A_A	Breezand 21	1,50	35,57	31,40	28,42	36,85
1106A_B	Breezand 21	4,50	39,64	35,47	32,49	40,92
1107A_A	Richel 8	1,50	35,36	31,19	28,21	36,64
1107A_B	Richel 8	4,50	42,57	38,40	35,42	43,85
1108A_A	Plattedijk 20	1,50	53,05	48,88	45,90	54,33
1108A_B	Plattedijk 20	4,50	54,33	50,16	47,18	55,61
1109A_A	Plattedijk 20A	1,50	53,89	49,72	46,74	55,17
1109A_B	Plattedijk 20A	4,50	55,30	51,13	48,15	56,58
110A_A	Luitjen Mulderstraat 20	1,50	39,56	35,39	32,42	40,85
110A_B	Luitjen Mulderstraat 20	4,50	41,33	37,16	34,18	42,61
1110A_A	Plattedijk 22	1,50	55,50	51,33	48,35	56,78
1110A_B	Plattedijk 22	4,50	57,47	53,30	50,32	58,75
1111A_A	Gemaalweg 8	1,50	48,42	44,24	41,27	49,70
1111A_B	Gemaalweg 8	4,50	49,36	45,19	42,21	50,64
1112A_A	Plattedijk 51	1,50	50,37	46,20	43,22	51,65
1112A_B	Plattedijk 51	4,50	57,01	52,84	49,86	58,29
1113A_A	Plattedijk 53	1,50	52,07	47,90	44,92	53,35
1113A_B	Plattedijk 53	4,50	57,85	53,67	50,70	59,13
1114A_A	Kadijk 9	1,50	34,85	30,67	27,70	36,13
1114A_B	Kadijk 9	4,50	44,39	40,22	37,24	45,67
1115A_A	Kadijk 14	1,50	42,30	38,13	35,15	43,58
1115A_B	Kadijk 14	4,50	46,97	42,80	39,82	48,25
1116A_A	Kadijk 12	1,50	45,29	41,11	38,14	46,57
1116A_B	Kadijk 12	4,50	48,10	43,92	40,95	49,38
1117A_A	Kadijk 7	1,50	48,40	44,22	41,25	49,68
1117A_B	Kadijk 7	4,50	49,51	45,34	42,36	50,79
1118A_A	Kadijk 5B	1,50	50,29	46,11	43,14	51,57
1118A_B	Kadijk 5B	4,50	53,37	49,19	46,22	54,65
1119A_A	Kadijk 3A	1,50	54,12	49,95	46,97	55,40
1119A_B	Kadijk 3A	4,50	56,66	52,49	49,51	57,94
111A_A	Luitjen Mulderstraat 22	1,50	39,60	35,43	32,45	40,88
111A_B	Luitjen Mulderstraat 22	4,50	41,28	37,11	34,13	42,56
1120A_A	Kadijk 3	1,50	54,41	50,24	47,26	55,69
1120A_B	Kadijk 3	4,50	56,68	52,51	49,53	57,96
1121A_A	Kadijk 5	1,50	49,38	45,20	42,23	50,66
1121A_B	Kadijk 5	4,50	51,96	47,79	44,81	53,24
1122A_A	Kadijk 5A	1,50	49,38	45,20	42,23	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1122A_B	Kadijk 5A	4,50	52,08	47,90	44,93	53,36
1123A_A	Kadijk 8A	1,50	51,10	46,92	43,95	52,38
1123A_B	Kadijk 8A	4,50	52,88	48,71	45,73	54,16
1124A_A	Kadijk 8	1,50	54,78	50,60	47,63	56,06
1124A_B	Kadijk 8	4,50	56,94	52,77	49,79	58,22
1125A_A	Kadijk 6	1,50	55,14	50,96	47,99	56,42
1125A_B	Kadijk 6	4,50	57,36	53,19	50,21	58,64
1126A_A	Kadijk 4	1,50	55,51	51,34	48,36	56,79
1126A_B	Kadijk 4	4,50	57,61	53,44	50,46	58,89
1127A_A	Klaaskamp 1	1,50	56,01	51,83	48,86	57,29
1127A_B	Klaaskamp 1	4,50	57,98	53,80	50,83	59,26
1128A_A	Klaaskamp 1A	1,50	47,69	43,51	40,54	48,97
1128A_B	Klaaskamp 1A	4,50	50,29	46,12	43,14	51,57
1129A_A	Klaaskamp 1B	1,50	45,59	41,41	38,44	46,87
1129A_B	Klaaskamp 1B	4,50	48,49	44,31	41,34	49,77
112A_A	Luitjen Mulderstraat 24	1,50	39,56	35,39	32,41	40,84
112A_B	Luitjen Mulderstraat 24	4,50	41,77	37,60	34,62	43,05
1130A_A	Schardijk 2	1,50	44,39	40,22	37,24	45,67
1130A_B	Schardijk 2	4,50	47,31	43,13	40,16	48,59
1131A_A	Schardijk 8	1,50	45,05	40,88	37,90	46,33
1131A_B	Schardijk 8	4,50	47,29	43,12	40,14	48,57
1132A_A	De Boonen 10	1,50	45,34	41,17	38,19	46,62
1132A_B	De Boonen 10	4,50	49,00	44,83	41,85	50,28
1133A_A	De Boonen 11	1,50	43,46	39,29	36,31	44,74
1133A_B	De Boonen 11	4,50	46,16	41,99	39,01	47,44
1134A_A	De Boonen 13	1,50	43,59	39,42	36,44	44,87
1134A_B	De Boonen 13	4,50	47,12	42,95	39,97	48,40
1135A_A	De Boonen 14	1,50	43,91	39,74	36,76	45,19
1135A_B	De Boonen 14	4,50	46,92	42,74	39,77	48,20
1136A_A	De Boonen 15	1,50	44,47	40,29	37,32	45,75
1136A_B	De Boonen 15	4,50	46,98	42,81	39,83	48,26
1137A_A	De Boonen 16	1,50	45,13	40,96	37,98	46,41
1137A_B	De Boonen 16	4,50	47,20	43,02	40,05	48,48
1138A_A	Plattedijk 63	1,50	51,21	47,04	44,06	52,49
1138A_B	Plattedijk 63	4,50	52,45	48,27	45,30	53,73
113A_A	Luitjen Mulderstraat 26	1,50	40,47	36,30	33,32	41,75
113A_B	Luitjen Mulderstraat 26	4,50	42,45	38,28	35,30	43,73
114A_A	Luitjen Mulderstraat 28	1,50	40,43	36,25	33,28	41,71
114A_B	Luitjen Mulderstraat 28	4,50	42,42	38,24	35,27	43,70
115A_A	Luitjen Mulderstraat 30	1,50	41,03	36,85	33,88	42,31
115A_B	Luitjen Mulderstraat 30	4,50	42,78	38,61	35,63	44,06
116A_A	Luitjen Mulderstraat 32	1,50	41,53	37,36	34,38	42,81
116A_B	Luitjen Mulderstraat 32	4,50	43,05	38,88	35,90	44,33
117A_A	Luitjen Mulderstraat 34	1,50	41,71	37,54	34,56	42,99
117A_B	Luitjen Mulderstraat 34	4,50	43,23	39,06	36,08	44,51
118A_A	Luitjen Mulderstraat 36	1,50	42,21	38,04	35,06	43,49
118A_B	Luitjen Mulderstraat 36	4,50	43,59	39,42	36,44	44,87
1196A_A	Steile Bank 28	1,50	53,90	49,73	46,75	55,18
1196A_B	Steile Bank 28	4,50	55,93	51,76	48,78	57,21
1196A_C	Steile Bank 28	7,50	56,55	52,38	49,40	57,83
1196B_A	Steile Bank 28	1,50	54,47	50,30	47,32	55,75
1196B_B	Steile Bank 28	4,50	56,56	52,39	49,41	57,84
1196B_C	Steile Bank 28	7,50	56,82	52,65	49,67	58,10
1197A_A	Steile Bank 26	1,50	54,45	50,28	47,30	55,73
1197A_B	Steile Bank 26	4,50	56,59	52,42	49,44	57,87
1197A_C	Steile Bank 26	7,50	56,50	52,33	49,35	57,78
1198A_A	Steile Bank 24	1,50	52,79	48,62	45,64	54,07
1198A_B	Steile Bank 24	4,50	54,94	50,77	47,79	56,22
1198A_C	Steile Bank 24	7,50	55,25	51,08	48,10	56,53
1199A_A	Steile Bank 22	1,50	52,94	48,77	45,79	54,22
1199A_B	Steile Bank 22	4,50	55,24	51,07	48,09	56,52
1199A_C	Steile Bank 22	7,50	55,32	51,15	48,17	56,60
119A_A	Luitjen Mulderstraat 38	1,50	42,45	38,28	35,30	43,73
119A_B	Luitjen Mulderstraat 38	4,50	43,93	39,76	36,78	45,21
1200A_A	Steile Bank 20	1,50	52,29	48,12	45,14	53,57
1200A_B	Steile Bank 20	4,50	54,49	50,32	47,34	55,77
1200A_C	Steile Bank 20	7,50	54,98	50,81	47,83	56,26
1201A_A	Steile Bank 18	1,50	52,33	48,15	45,18	53,61
1201A_B	Steile Bank 18	4,50	54,66	50,49	47,51	55,94
1201A_C	Steile Bank 18	7,50	55,06	50,89	47,91	56,34
1202A_A	Steile Bank 16	1,50	52,20	48,03	45,05	53,48
1202A_B	Steile Bank 16	4,50	54,54	50,36	47,39	55,82
1202A_C	Steile Bank 16	7,50	55,14	50,96	47,99	56,42
1203A_A	Steile Bank 14	1,50	52,23	48,06	45,08	53,51
1203A_B	Steile Bank 14	4,50	54,59	50,42	47,44	55,87
1203A_C	Steile Bank 14	7,50	55,13	50,96	47,98	56,41
1204A_A	Steile Bank 12	1,50	52,06	47,89	44,91	53,34
1204A_B	Steile Bank 12	4,50	54,45	50,28	47,30	55,73
1204A_C	Steile Bank 12	7,50	54,99	50,82	47,84	56,27
1205A_A	Steile Bank 10	1,50	51,85	47,68	44,70	53,13
1205A_B	Steile Bank 10	4,50	54,21	50,04	47,06	55,49
1205A_C	Steile Bank 10	7,50	54,92	50,75	47,77	56,20
1206A_A	Steile Bank 8	1,50	51,87	47,70	44,72	53,15
1206A_B	Steile Bank 8	4,50	54,27	50,10	47,12	55,55
1206A_C	Steile Bank 8	7,50	54,94	50,76	47,79	56,22
1207A_A	Steile Bank 6	1,50	51,83	47,66	44,68	53,11
1207A_B	Steile Bank 6	4,50	54,13	49,96	46,98	55,41
1207A_C	Steile Bank 6	7,50	54,96	50,79	47,81	56,24
1208A_A	Steile Bank 4	1,50	51,91	47,74	44,76	53,19
1208A_B	Steile Bank 4	4,50	54,23	50,06	47,08	55,51
1208A_C	Steile Bank 4	7,50	55,08	50,90	47,93	56,36
1209A_A	Steile Bank 2	1,50	51,79	47,62	44,64	53,07
1209A_B	Steile Bank 2	4,50	54,01	49,84	46,86	55,29
1209A_C	Steile Bank 2	7,50	55,25	51,07	48,10	56,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120A_A	Luitjen Mulderstraat 40	1,50	42,95	38,78	35,80	44,23
120A_B	Luitjen Mulderstraat 40	4,50	44,55	40,38	37,41	45,84
1210A_A	Urkerstraat 47	1,50	54,01	49,84	46,86	55,29
1210A_B	Urkerstraat 47	4,50	55,65	51,48	48,50	56,93
1210A_C	Urkerstraat 47	7,50	55,77	51,59	48,62	57,05
1211A_A	Urkerstraat 49	1,50	53,95	49,78	46,80	55,23
1211A_B	Urkerstraat 49	4,50	55,57	51,40	48,42	56,85
1211A_C	Urkerstraat 49	7,50	55,70	51,53	48,55	56,98
1212A_A	Urkerstraat 51	1,50	53,89	49,72	46,74	55,17
1212A_B	Urkerstraat 51	4,50	55,53	51,36	48,38	56,81
1212A_C	Urkerstraat 51	7,50	55,63	51,46	48,48	56,91
1213A_A	Urkerstraat 53	1,50	53,89	49,72	46,74	55,17
1213A_B	Urkerstraat 53	4,50	55,51	51,34	48,36	56,79
1213A_C	Urkerstraat 53	7,50	55,77	51,59	48,62	57,05
1214A_A	Urkerstraat 55	1,50	53,99	49,82	46,84	55,27
1214A_B	Urkerstraat 55	4,50	55,62	51,45	48,47	56,90
1214A_C	Urkerstraat 55	7,50	55,71	51,54	48,56	56,99
1215A_A	Urkerstraat 57	1,50	53,95	49,78	46,80	55,23
1215A_B	Urkerstraat 57	4,50	55,58	51,41	48,43	56,86
1215A_C	Urkerstraat 57	7,50	55,73	51,56	48,58	57,01
1216A_A	Urkerstraat 59	1,50	53,97	49,80	46,82	55,25
1216A_B	Urkerstraat 59	4,50	55,61	51,44	48,46	56,89
1216A_C	Urkerstraat 59	7,50	55,76	51,59	48,61	57,04
1217A_A	Urkerstraat 61	1,50	53,84	49,67	46,69	55,12
1217A_B	Urkerstraat 61	4,50	55,46	51,29	48,31	56,74
1217A_C	Urkerstraat 61	7,50	55,71	51,54	48,56	56,99
1218A_A	Urkerstraat 63	1,50	54,13	49,96	46,98	55,41
1218A_B	Urkerstraat 63	4,50	55,73	51,56	48,58	57,01
1218A_C	Urkerstraat 63	7,50	56,21	52,04	49,06	57,49
1219A_A	Urkerstraat 65	1,50	54,22	50,05	47,07	55,50
1219A_B	Urkerstraat 65	4,50	55,89	51,72	48,74	57,17
1219A_C	Urkerstraat 65	7,50	56,13	51,96	48,98	57,41
121A_A	Luitjen Mulderstraat 42	1,50	43,61	39,44	36,46	44,89
121A_B	Luitjen Mulderstraat 42	4,50	45,20	41,03	38,05	46,48
1220A_A	Urkerstraat 67	1,50	54,07	49,90	46,92	55,35
1220A_B	Urkerstraat 67	4,50	55,74	51,57	48,59	57,02
1220A_C	Urkerstraat 67	7,50	56,22	52,04	49,07	57,50
1221A_A	Urkerstraat 69	1,50	54,18	50,01	47,03	55,46
1221A_B	Urkerstraat 69	4,50	55,92	51,75	48,77	57,20
1221A_C	Urkerstraat 69	7,50	56,18	52,01	49,03	57,46
1222A_A	Urkerstraat 71	1,50	53,66	49,48	46,51	54,94
1222A_B	Urkerstraat 71	4,50	55,53	51,36	48,38	56,81
1222A_C	Urkerstraat 71	7,50	56,08	51,91	48,93	57,36
1223A_A	Urkerstraat 73	1,50	53,88	49,71	46,73	55,16
1223A_B	Urkerstraat 73	4,50	55,82	51,65	48,67	57,10
1223A_C	Urkerstraat 73	7,50	56,16	51,99	49,01	57,44
1224A_A	Urkerstraat 45	1,50	53,66	49,49	46,51	54,94
1224A_B	Urkerstraat 45	4,50	55,38	51,21	48,23	56,66
1224A_C	Urkerstraat 45	7,50	55,90	51,73	48,75	57,18
122A_A	Luitjen Mulderstraat 44	1,50	43,26	39,09	36,11	44,54
122A_B	Luitjen Mulderstraat 44	4,50	45,13	40,96	37,98	46,41
123A_A	Luitjen Mulderstraat 46	1,50	43,90	39,72	36,75	45,18
123A_B	Luitjen Mulderstraat 46	4,50	45,75	41,58	38,61	47,04
124A_A	Luitjen Mulderstraat 48	1,50	45,08	40,91	37,93	46,36
124A_B	Luitjen Mulderstraat 48	4,50	46,73	42,56	39,58	48,01
124B_A	Luitjen Mulderstraat 48	1,50	46,61	42,44	39,46	47,89
124B_B	Luitjen Mulderstraat 48	4,50	48,89	44,72	41,74	50,17
125B_A	Gerben Boorsmastraat 49	1,50	39,41	35,24	32,26	40,69
125B_B	Gerben Boorsmastraat 49	4,50	46,26	42,09	39,11	47,54
126A_A	Gerben Boorsmastraat 49	1,50	38,75	34,58	31,60	40,03
126A_B	Gerben Boorsmastraat 49	4,50	44,71	40,54	37,56	45,99
127A_A	Gerben Boorsmastraat 47	1,50	38,41	34,24	31,26	39,69
127A_B	Gerben Boorsmastraat 47	4,50	43,38	39,21	36,23	44,66
128A_A	Gerben Boorsmastraat 45	1,50	38,69	34,52	31,54	39,97
128A_B	Gerben Boorsmastraat 45	4,50	42,48	38,31	35,33	43,76
129A_A	Gerben Boorsmastraat 43	1,50	38,57	34,40	31,43	39,86
129A_B	Gerben Boorsmastraat 43	4,50	42,18	38,01	35,03	43,46
130A_A	Gerben Boorsmastraat 41	1,50	39,62	35,45	32,47	40,90
130A_B	Gerben Boorsmastraat 41	4,50	42,71	38,54	35,56	43,99
131A_A	Gerben Boorsmastraat 39	1,50	41,70	37,53	34,55	42,98
131A_B	Gerben Boorsmastraat 39	4,50	44,00	39,83	36,85	45,28
132A_A	Gerben Boorsmastraat 37	1,50	41,81	37,63	34,66	43,09
132A_B	Gerben Boorsmastraat 37	4,50	43,91	39,74	36,76	45,19
133A_A	Gerben Boorsmastraat 35	1,50	41,95	37,78	34,80	43,23
133A_B	Gerben Boorsmastraat 35	4,50	44,16	39,99	37,01	45,44
134A_A	Gerben Boorsmastraat 33	1,50	39,30	35,13	32,15	40,58
134A_B	Gerben Boorsmastraat 33	4,50	42,27	38,10	35,12	43,55
135A_A	Gerben Boorsmastraat 31	1,50	36,80	32,63	29,65	38,08
135A_B	Gerben Boorsmastraat 31	4,50	39,51	35,34	32,36	40,79
136A_A	Gerben Boorsmastraat 29	1,50	35,93	31,76	28,78	37,21
136A_B	Gerben Boorsmastraat 29	4,50	39,46	35,29	32,31	40,74
137A_A	Gerben Boorsmastraat 27	1,50	35,09	30,92	27,94	36,37
137A_B	Gerben Boorsmastraat 27	4,50	38,76	34,59	31,61	40,04
138A_A	Gerben Boorsmastraat 25	1,50	34,83	30,66	27,68	36,11
138A_B	Gerben Boorsmastraat 25	4,50	38,49	34,32	31,34	39,77
139A_A	Gerben Boorsmastraat 23	1,50	35,60	31,43	28,45	36,88
139A_B	Gerben Boorsmastraat 23	4,50	38,71	34,54	31,56	39,99
140A_A	Gerben Boorsmastraat 21	1,50	36,49	32,32	29,34	37,77
140A_B	Gerben Boorsmastraat 21	4,50	40,25	36,08	33,10	41,53
141A_A	Gerben Boorsmastraat 19	1,50	34,63	30,46	27,48	35,91
141A_B	Gerben Boorsmastraat 19	4,50	37,58	33,41	30,43	38,86
142A_A	Gerben Boorsmastraat 17	1,50	34,68	30,51	27,53	35,96
142A_B	Gerben Boorsmastraat 17	4,50	37,41	33,24	30,26	38,69
143A_A	Gerben Boorsmastraat 15	1,50	34,58	30,41	27,43	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143A_B	Gerben Boorsmastraat 15	4,50	37,27	33,10	30,12	38,55
144A_A	Gerben Boorsmastraat 70	1,50	39,62	35,45	32,47	40,90
144A_B	Gerben Boorsmastraat 70	4,50	42,88	38,71	35,73	44,16
145A_A	Gerben Boorsmastraat 68	1,50	38,54	34,37	31,39	39,82
145A_B	Gerben Boorsmastraat 68	4,50	42,13	37,96	34,98	43,41
146A_A	Gerben Boorsmastraat 66	1,50	37,93	33,75	30,78	39,21
146A_B	Gerben Boorsmastraat 66	4,50	41,63	37,45	34,48	42,91
147A_A	Gerben Boorsmastraat 64	1,50	38,24	34,07	31,09	39,52
147A_B	Gerben Boorsmastraat 64	4,50	42,01	37,84	34,86	43,29
148A_A	Gerben Boorsmastraat 62	1,50	39,11	34,94	31,96	40,39
148A_B	Gerben Boorsmastraat 62	4,50	41,40	37,23	34,25	42,68
149A_A	Gerben Boorsmastraat 60	1,50	38,25	34,08	31,10	39,53
149A_B	Gerben Boorsmastraat 60	4,50	41,04	36,87	33,89	42,32
150A_A	Gerben Boorsmastraat 58	1,50	38,21	34,04	31,06	39,49
150A_B	Gerben Boorsmastraat 58	4,50	40,75	36,58	33,60	42,03
151A_A	Gerben Boorsmastraat 56	1,50	35,97	31,79	28,82	37,25
151A_B	Gerben Boorsmastraat 56	4,50	40,08	35,91	32,93	41,36
152A_A	Polderdijk 34	1,50	36,11	31,94	28,96	37,39
152A_A	Wim Reinderslaan 11	1,50	33,93	29,76	26,78	35,21
152A_A	Wim Reinderslaan 13	1,50	33,83	29,66	26,68	35,11
152A_A	Wim Reinderslaan 15	1,50	35,17	31,00	28,02	36,45
152A_A	Wim Reinderslaan 17	1,50	32,37	28,20	25,22	33,65
152A_A	Wim Reinderslaan 5	1,50	33,70	29,53	26,55	34,98
152A_A	Wim Reinderslaan 7	1,50	34,17	30,00	27,02	35,45
152A_A	Wim Reinderslaan 9	1,50	34,25	30,08	27,10	35,53
152A_B	Polderdijk 34	4,50	41,31	37,14	34,16	42,59
152A_B	Wim Reinderslaan 11	4,50	39,36	35,19	32,21	40,64
152A_B	Wim Reinderslaan 13	4,50	39,45	35,28	32,30	40,73
152A_B	Wim Reinderslaan 15	4,50	40,45	36,28	33,30	41,73
152A_B	Wim Reinderslaan 17	4,50	39,64	35,47	32,49	40,92
152A_B	Wim Reinderslaan 5	4,50	39,44	35,27	32,29	40,72
152A_B	Wim Reinderslaan 7	4,50	40,05	35,88	32,90	41,33
152A_B	Wim Reinderslaan 9	4,50	39,64	35,46	32,49	40,92
153A_A	Polderdijk 35	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
153A_B	Polderdijk 35	4,50	41,65	37,48	34,50	42,93
154A_A	Polderdijk 36	1,50	37,35	33,18	30,20	38,63
154A_B	Polderdijk 36	4,50	41,25	37,08	34,10	42,53
155A_A	Polderdijk 37	1,50	36,55	32,38	29,40	37,83
155A_B	Polderdijk 37	4,50	41,96	37,79	34,81	43,24
156A_A	Wim Reindershof 2	1,50	39,54	35,37	32,39	40,82
156A_B	Wim Reindershof 2	4,50	43,60	39,42	36,45	44,88
157A_A	Wim Reindershof 4	1,50	36,55	32,38	29,40	37,83
157A_B	Wim Reindershof 4	4,50	41,93	37,76	34,78	43,21
158A_A	Wim Reindershof 1	1,50	35,83	31,65	28,68	37,11
158A_B	Wim Reindershof 1	4,50	42,24	38,07	35,09	43,52
159A_A	Wim Reindershof 3	1,50	33,63	29,46	26,48	34,91
159A_B	Wim Reindershof 3	4,50	42,05	37,88	34,90	43,33
160A_A	Riensingel 1	1,50	35,60	31,43	28,46	36,89
160A_A	Riensingel 3	1,50	43,50	39,33	36,35	44,78
160A_A	Riensingel 5	1,50	45,27	41,09	38,12	46,55
160A_B	Riensingel 1	4,50	40,78	36,61	33,63	42,06
160A_B	Riensingel 3	4,50	45,81	41,64	38,66	47,09
160A_B	Riensingel 5	4,50	47,01	42,84	39,86	48,29
161A_A	Riensingel 2	1,50	45,67	41,50	38,52	46,95
161A_B	Riensingel 2	4,50	47,34	43,17	40,19	48,62
161B_A	Riensingel 2	1,50	52,75	48,58	45,60	54,03
161B_B	Riensingel 2	4,50	54,64	50,46	47,49	55,92
162A_B	Riensingel 9	4,50	59,79	55,62	52,65	61,08
163A_A	Zeedijk 12	1,50	43,20	39,03	36,06	44,49
163A_B	Zeedijk 12	4,50	45,81	41,64	38,66	47,09
164A_A	Zeedijk 13	1,50	43,97	39,80	36,82	45,25
164A_B	Zeedijk 13	4,50	46,66	42,49	39,51	47,94
165A_A	Zeedijk 21	1,50	52,56	48,39	45,41	53,84
165A_B	Zeedijk 21	4,50	54,18	50,01	47,03	55,46
166A_A	Zeedijk 22	1,50	53,08	48,91	45,93	54,36
166A_B	Zeedijk 22	4,50	54,88	50,71	47,73	56,16
167A_A	Zeedijk 23	1,50	53,69	49,52	46,54	54,97
167A_B	Zeedijk 23	4,50	56,07	51,90	48,92	57,35
168A_A	Zeedijk 24	1,50	55,11	50,93	47,96	56,39
168A_B	Zeedijk 24	4,50	57,01	52,84	49,86	58,29
169A_A	Pasveer 1	1,50	53,76	49,59	46,61	55,04
169A_B	Pasveer 1	4,50	55,73	51,56	48,58	57,01
169A_C	Pasveer 1	7,50	56,12	51,95	48,97	57,40
170A_A	Pasveer 2	1,50	54,36	50,19	47,21	55,64
170A_B	Pasveer 2	4,50	55,23	51,06	48,08	56,51
171A_A	Pasveer 4	1,50	52,48	48,31	45,33	53,76
171A_B	Pasveer 4	4,50	53,74	49,57	46,59	55,02
172A_A	Pasveer 5	1,50	47,23	43,06	40,08	48,51
172A_B	Pasveer 5	4,50	48,93	44,76	41,78	50,21
173A_A	Albert Koopmanstraat 3	1,50	60,07	55,90	52,93	61,36
174A_A	Albert Koopmanstraat 3A	1,50	60,58	56,41	53,43	61,86
175A_A	Straatweg 21	1,50	46,35	42,18	39,20	47,63
175A_B	Straatweg 21	4,50	49,77	45,60	42,62	51,05
175B_A	Straatweg 21	1,50	46,34	42,17	39,19	47,62
175B_B	Straatweg 21	4,50	48,50	44,33	41,35	49,78
176A_A	Straatweg 23	1,50	44,57	40,40	37,42	45,85
176A_B	Straatweg 23	4,50	47,84	43,67	40,69	49,12
177A_A	Straatweg 25	1,50	44,22	40,05	37,07	45,50
177A_B	Straatweg 25	4,50	47,18	43,01	40,03	48,46
178A_A	Straatweg 27	1,50	43,94	39,77	36,79	45,22
178A_B	Straatweg 27	4,50	46,82	42,65	39,67	48,10
179A_A	Straatweg 29	1,50	43,49	39,32	36,34	44,77
179A_B	Straatweg 29	4,50	46,35	42,18	39,20	47,63
180A_A	Straatweg 31	1,50	43,46	39,29	36,31	44,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180A_B	Straatweg 31	4,50	45,69	41,52	38,54	46,97
181A_A	Grote Beer 35	1,50	51,24	47,07	44,09	52,52
181A_B	Grote Beer 35	4,50	54,93	50,76	47,78	56,21
182A_A	Grote Beer 43	1,50	49,13	44,96	41,98	50,41
182A_B	Grote Beer 43	4,50	54,45	50,27	47,30	55,73
183A_A	Grote Beer 41	1,50	49,13	44,95	41,98	50,41
183A_B	Grote Beer 41	4,50	54,26	50,09	47,11	55,54
184A_A	Grote Beer 39	1,50	48,33	44,16	41,18	49,61
184A_B	Grote Beer 39	4,50	53,26	49,09	46,11	54,54
185A_A	Grote Beer 37A	1,50	46,42	42,25	39,27	47,70
185A_B	Grote Beer 37A	4,50	51,90	47,73	44,75	53,18
186A_A	Grote Beer 37B	1,50	43,79	39,62	36,64	45,07
186A_B	Grote Beer 37B	4,50	48,00	43,83	40,85	49,28
187A_A	Grote Beer 37C	1,50	42,94	38,77	35,79	44,22
187A_B	Grote Beer 37C	4,50	47,90	43,73	40,75	49,18
188A_A	Grote Beer 37D	1,50	42,92	38,74	35,77	44,20
188A_B	Grote Beer 37D	4,50	47,75	43,58	40,60	49,03
189A_A	Grote Beer 37E	1,50	43,16	38,99	36,01	44,44
189A_B	Grote Beer 37E	4,50	47,57	43,40	40,42	48,85
190A_A	Grote Beer 37F	1,50	43,54	39,37	36,39	44,82
190A_B	Grote Beer 37F	4,50	47,58	43,41	40,43	48,86
191A_A	Grote Beer 33	1,50	45,11	40,94	37,96	46,39
191A_B	Grote Beer 33	4,50	50,59	46,42	43,44	51,87
192A_A	Grote Beer 31	1,50	44,31	40,14	37,16	45,59
192A_B	Grote Beer 31	4,50	50,52	46,35	43,37	51,80
193A_A	Grote Beer 29	1,50	43,52	39,35	36,37	44,80
193A_B	Grote Beer 29	4,50	49,89	45,72	42,74	51,17
194A_A	Grote Beer 27	1,50	43,64	39,47	36,49	44,92
194A_B	Grote Beer 27	4,50	49,99	45,82	42,84	51,27
195A_A	Grote Beer 45	1,50	39,70	35,53	32,55	40,98
195A_B	Grote Beer 45	4,50	46,85	42,68	39,70	48,13
195A_C	Grote Beer 45	7,50	50,32	46,15	43,18	51,61
196A_A	Grote Beer 47	1,50	41,71	37,54	34,56	42,99
196A_B	Grote Beer 47	4,50	46,91	42,73	39,76	48,19
196A_C	Grote Beer 47	7,50	50,01	45,84	42,86	51,29
197A_A	Grote Beer 49	1,50	41,39	37,22	34,24	42,67
197A_B	Grote Beer 49	4,50	46,83	42,66	39,68	48,11
197A_C	Grote Beer 49	7,50	49,75	45,58	42,60	51,03
198A_A	Grote Beer 51	1,50	38,98	34,81	31,83	40,26
198A_B	Grote Beer 51	4,50	46,26	42,09	39,11	47,54
198A_C	Grote Beer 51	7,50	49,50	45,33	42,35	50,78
199A_A	Grote Beer 53	1,50	40,48	36,30	33,33	41,76
199A_B	Grote Beer 53	4,50	48,21	44,04	41,06	49,49
199A_C	Grote Beer 53	7,50	52,10	47,93	44,95	53,38
200A_A	Grote Beer 55	1,50	44,28	40,11	37,13	45,56
200A_B	Grote Beer 55	4,50	51,02	46,85	43,87	52,30
200A_C	Grote Beer 55	7,50	53,11	48,94	45,96	54,39
201A_A	Grote Beer 57	1,50	45,03	40,86	37,88	46,31
201A_B	Grote Beer 57	4,50	51,95	47,78	44,80	53,23
201A_C	Grote Beer 57	7,50	53,20	49,03	46,05	54,48
202A_A	Grote Beer 59	1,50	45,64	41,47	38,49	46,92
202A_B	Grote Beer 59	4,50	52,19	48,02	45,04	53,47
202A_C	Grote Beer 59	7,50	53,46	49,29	46,31	54,74
203A_A	Grote Beer 61	1,50	46,03	41,86	38,88	47,31
203A_B	Grote Beer 61	4,50	52,55	48,38	45,40	53,83
203A_C	Grote Beer 61	7,50	54,31	50,14	47,16	55,59
204A_A	Grote Beer 63	1,50	48,44	44,27	41,29	49,72
204A_B	Grote Beer 63	4,50	53,20	49,03	46,05	54,48
204A_C	Grote Beer 63	7,50	54,42	50,25	47,27	55,70
205A_A	Grote Beer 65	1,50	48,51	44,34	41,36	49,79
205A_B	Grote Beer 65	4,50	53,27	49,10	46,12	54,55
205A_C	Grote Beer 65	7,50	54,55	50,38	47,40	55,83
206A_A	Grote Beer 67	1,50	48,39	44,22	41,24	49,67
206A_B	Grote Beer 67	4,50	52,92	48,75	45,77	54,20
206A_C	Grote Beer 67	7,50	54,52	50,35	47,37	55,80
207A_A	Grote Beer 69	1,50	47,63	43,46	40,48	48,91
207A_B	Grote Beer 69	4,50	52,96	48,79	45,81	54,24
207A_C	Grote Beer 69	7,50	54,51	50,33	47,36	55,79
208A_A	Grote Beer 71	1,50	47,95	43,78	40,80	49,23
208A_B	Grote Beer 71	4,50	53,16	48,99	46,01	54,44
208A_C	Grote Beer 71	7,50	54,47	50,30	47,32	55,75
209A_A	Grote Beer 73	1,50	48,35	44,18	41,20	49,63
209A_B	Grote Beer 73	4,50	53,26	49,08	46,11	54,54
209A_C	Grote Beer 73	7,50	54,45	50,28	47,30	55,73
210A_A	Grote Beer 75	1,50	48,69	44,52	41,54	49,97
210A_B	Grote Beer 75	4,50	53,30	49,13	46,15	54,58
210A_C	Grote Beer 75	7,50	54,42	50,25	47,27	55,70
211A_A	Grote Beer 77	1,50	48,38	44,21	41,23	49,66
211A_B	Grote Beer 77	4,50	53,16	48,99	46,01	54,44
211A_C	Grote Beer 77	7,50	54,58	50,40	47,43	55,86
212A_A	Grote Beer 79	1,50	47,60	43,43	40,45	48,88
212A_B	Grote Beer 79	4,50	52,60	48,43	45,45	53,88
212A_C	Grote Beer 79	7,50	54,57	50,40	47,42	55,85
213A_A	Grote Beer 81	1,50	47,49	43,32	40,34	48,77
213A_B	Grote Beer 81	4,50	52,09	47,92	44,94	53,37
213A_C	Grote Beer 81	7,50	54,36	50,19	47,21	55,64
214A_A	Grote Beer 83	1,50	47,79	43,62	40,64	49,07
214A_B	Grote Beer 83	4,50	52,32	48,15	45,17	53,60
214A_C	Grote Beer 83	7,50	54,45	50,28	47,30	55,73
215A_A	Grote Beer 85	1,50	47,91	43,74	40,76	49,19
215A_B	Grote Beer 85	4,50	52,37	48,19	45,22	53,65
215A_C	Grote Beer 85	7,50	54,57	50,40	47,42	55,85
216A_A	Grote Beer 42	1,50	42,72	38,55	35,57	44,00
216A_B	Grote Beer 42	4,50	46,63	42,45	39,48	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216A_C	Grote Beer 42	7,50	49,30	45,13	42,15	50,58
217A_A	Grote Beer 44	1,50	43,41	39,24	36,26	44,69
217A_B	Grote Beer 44	4,50	47,06	42,89	39,91	48,34
217A_C	Grote Beer 44	7,50	49,06	44,89	41,91	50,34
218A_A	Grote Beer 46	1,50	42,72	38,55	35,57	44,00
218A_B	Grote Beer 46	4,50	46,53	42,36	39,38	47,81
218A_C	Grote Beer 46	7,50	48,65	44,48	41,50	49,93
219A_A	Grote Beer 48	1,50	42,60	38,43	35,45	43,88
219A_B	Grote Beer 48	4,50	46,21	42,04	39,06	47,49
219A_C	Grote Beer 48	7,50	48,26	44,09	41,11	49,54
220A_A	Grote Beer 50	1,50	41,79	37,62	34,64	43,07
220A_B	Grote Beer 50	4,50	45,31	41,14	38,16	46,59
220A_C	Grote Beer 50	7,50	47,66	43,49	40,51	48,94
221A_A	Grote Beer 40	1,50	38,86	34,69	31,71	40,14
221A_B	Grote Beer 40	4,50	46,40	42,23	39,25	47,68
221A_C	Grote Beer 40	7,50	50,52	46,35	43,37	51,80
222A_A	Grote Beer 38	1,50	39,02	34,85	31,87	40,30
222A_B	Grote Beer 38	4,50	46,57	42,40	39,42	47,85
222A_C	Grote Beer 38	7,50	50,52	46,35	43,37	51,80
223A_A	Grote Beer 36	1,50	40,07	35,89	32,92	41,35
223A_B	Grote Beer 36	4,50	47,90	43,73	40,75	49,18
223A_C	Grote Beer 36	7,50	50,80	46,63	43,65	52,08
224A_A	Grote Beer 34	1,50	40,45	36,28	33,30	41,73
224A_B	Grote Beer 34	4,50	47,81	43,63	40,66	49,09
224A_C	Grote Beer 34	7,50	50,70	46,53	43,55	51,98
225A_A	Grote Beer 32	1,50	40,29	36,12	33,14	41,57
225A_B	Grote Beer 32	4,50	47,80	43,63	40,65	49,08
225A_C	Grote Beer 32	7,50	50,74	46,57	43,59	52,02
226A_A	Grote Beer 30	1,50	38,74	34,56	31,59	40,02
226A_B	Grote Beer 30	4,50	46,60	42,43	39,45	47,88
226A_C	Grote Beer 30	7,50	50,58	46,41	43,43	51,86
227A_A	Grote Beer 28	1,50	39,80	35,63	32,65	41,08
227A_B	Grote Beer 28	4,50	46,89	42,72	39,74	48,17
227A_C	Grote Beer 28	7,50	50,66	46,49	43,51	51,94
228A_A	Grote Beer 26	1,50	40,01	35,84	32,86	41,29
228A_B	Grote Beer 26	4,50	46,96	42,79	39,81	48,24
228A_C	Grote Beer 26	7,50	50,72	46,55	43,57	52,00
229A_A	Grote Beer 24	1,50	40,19	36,02	33,04	41,47
229A_B	Grote Beer 24	4,50	46,92	42,75	39,77	48,20
229A_C	Grote Beer 24	7,50	50,79	46,62	43,64	52,07
230A_A	Grote Beer 22	1,50	37,26	33,08	30,11	38,54
230A_B	Grote Beer 22	4,50	45,00	40,83	37,85	46,28
230A_C	Grote Beer 22	7,50	49,42	45,25	42,27	50,70
231A_A	Grote Beer 20	1,50	37,48	33,31	30,33	38,76
231A_B	Grote Beer 20	4,50	45,02	40,85	37,87	46,30
231A_C	Grote Beer 20	7,50	49,31	45,14	42,16	50,59
232A_A	Grote Beer 18	1,50	36,86	32,69	29,71	38,14
232A_B	Grote Beer 18	4,50	44,56	40,39	37,41	45,84
232A_C	Grote Beer 18	7,50	48,99	44,82	41,84	50,27
233A_A	Grote Beer 16	1,50	37,33	33,16	30,18	38,61
233A_B	Grote Beer 16	4,50	45,03	40,86	37,88	46,31
233A_C	Grote Beer 16	7,50	48,61	44,44	41,46	49,89
234A_A	Grote Beer 14	1,50	38,27	34,09	31,12	39,55
234A_B	Grote Beer 14	4,50	45,96	41,78	38,81	47,24
234A_C	Grote Beer 14	7,50	48,43	44,26	41,28	49,71
235A_A	Grote Beer 25	1,50	38,94	34,77	31,79	40,22
235A_B	Grote Beer 25	4,50	47,07	42,90	39,92	48,35
235A_C	Grote Beer 25	7,50	49,00	44,83	41,85	50,28
236A_A	Grote Beer 23	1,50	39,22	35,05	32,07	40,50
236A_B	Grote Beer 23	4,50	46,97	42,80	39,82	48,25
236A_C	Grote Beer 23	7,50	48,81	44,64	41,66	50,09
237A_A	Grote Beer 21	1,50	39,43	35,26	32,28	40,71
237A_B	Grote Beer 21	4,50	46,98	42,81	39,83	48,26
237A_C	Grote Beer 21	7,50	48,46	44,29	41,31	49,74
238A_A	Grote Beer 19	1,50	38,33	34,16	31,18	39,61
238A_B	Grote Beer 19	4,50	46,63	42,46	39,48	47,91
238A_C	Grote Beer 19	7,50	48,05	43,87	40,90	49,33
239A_A	Grote Beer 17	1,50	39,72	35,55	32,57	41,00
239A_B	Grote Beer 17	4,50	47,98	43,81	40,83	49,26
239A_C	Grote Beer 17	7,50	50,33	46,16	43,18	51,61
240A_A	Grote Beer 15	1,50	40,91	36,74	33,76	42,19
240A_B	Grote Beer 15	4,50	48,25	44,08	41,10	49,53
240A_C	Grote Beer 15	7,50	50,57	46,40	43,42	51,85
241A_A	Grote Beer 13	1,50	41,31	37,14	34,16	42,59
241A_B	Grote Beer 13	4,50	46,92	42,75	39,77	48,20
241A_C	Grote Beer 13	7,50	49,07	44,90	41,92	50,35
242A_A	Grote Beer 11	1,50	38,16	33,99	31,01	39,44
242A_B	Grote Beer 11	4,50	45,55	41,38	38,40	46,83
242A_C	Grote Beer 11	7,50	47,84	43,67	40,69	49,12
243A_A	Grote Beer 9	1,50	36,66	32,49	29,51	37,94
243A_B	Grote Beer 9	4,50	44,75	40,58	37,60	46,03
243A_C	Grote Beer 9	7,50	46,91	42,74	39,76	48,19
244A_A	Grote Beer 7	1,50	37,02	32,84	29,87	38,30
244A_B	Grote Beer 7	4,50	44,24	40,07	37,09	45,52
244A_C	Grote Beer 7	7,50	46,19	42,02	39,04	47,47
245A_A	Grote Beer 2	1,50	38,40	34,23	31,25	39,68
245A_B	Grote Beer 2	4,50	45,12	40,95	37,97	46,40
245A_C	Grote Beer 2	7,50	47,01	42,84	39,86	48,29
246A_A	Grote Beer 4	1,50	38,98	34,81	31,83	40,26
246A_B	Grote Beer 4	4,50	45,88	41,71	38,73	47,16
246A_C	Grote Beer 4	7,50	47,11	42,94	39,96	48,39
247A_A	Grote Beer 1	1,50	37,12	32,95	29,97	38,40
247A_B	Grote Beer 1	4,50	44,79	40,62	37,64	46,07
247A_C	Grote Beer 1	7,50	47,00	42,83	39,85	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
248A_A	Grote Beer 6	1,50	38,16	33,99	31,01	39,44
248A_B	Grote Beer 6	4,50	44,85	40,68	37,70	46,13
248A_C	Grote Beer 6	7,50	46,80	42,63	39,65	48,08
249A_A	Grote Beer 8	1,50	37,98	33,81	30,83	39,26
249A_B	Grote Beer 8	4,50	44,39	40,22	37,24	45,67
249A_C	Grote Beer 8	7,50	46,26	42,09	39,11	47,54
250A_A	Grote Beer 10	1,50	37,79	33,61	30,64	39,07
250A_B	Grote Beer 10	4,50	44,36	40,19	37,21	45,64
250A_C	Grote Beer 10	7,50	46,15	41,98	39,00	47,43
251A_A	Grote Beer 12	1,50	37,66	33,49	30,51	38,94
251A_B	Grote Beer 12	4,50	43,92	39,74	36,77	45,20
251A_C	Grote Beer 12	7,50	45,65	41,48	38,50	46,93
252A_A	Kleine Beer 15	1,50	35,23	31,06	28,08	36,51
253A_A	Kleine Beer 17	1,50	39,09	34,92	31,94	40,37
254A_A	Kleine Beer 13	1,50	37,51	33,34	30,36	38,79
254A_B	Kleine Beer 13	4,50	43,60	39,43	36,45	44,88
254A_C	Kleine Beer 13	7,50	44,97	40,79	37,82	46,25
255A_A	Kleine Beer 11	1,50	37,67	33,50	30,52	38,95
255A_B	Kleine Beer 11	4,50	43,77	39,59	36,62	45,05
255A_C	Kleine Beer 11	7,50	45,03	40,86	37,88	46,31
256A_A	Kleine Beer 9	1,50	37,18	33,01	30,03	38,46
256A_B	Kleine Beer 9	4,50	43,19	39,02	36,04	44,47
256A_C	Kleine Beer 9	7,50	44,80	40,63	37,65	46,08
257A_A	Kleine Beer 7	1,50	37,47	33,30	30,32	38,75
257A_B	Kleine Beer 7	4,50	43,34	39,17	36,19	44,62
257A_C	Kleine Beer 7	7,50	44,92	40,75	37,77	46,20
258A_A	Kleine Beer 5	1,50	37,83	33,65	30,68	39,11
258A_B	Kleine Beer 5	4,50	43,32	39,15	36,17	44,60
258A_C	Kleine Beer 5	7,50	44,81	40,63	37,66	46,09
259A_A	Kleine Beer 3	1,50	38,35	34,18	31,20	39,63
259A_B	Kleine Beer 3	4,50	43,60	39,43	36,45	44,88
259A_C	Kleine Beer 3	7,50	44,84	40,67	37,69	46,12
260A_A	Kleine Beer 3A	1,50	37,98	33,81	30,83	39,26
260A_B	Kleine Beer 3A	4,50	43,74	39,57	36,59	45,02
260A_C	Kleine Beer 3A	7,50	44,63	40,46	37,48	45,91
261A_A	Kleine Beer 3B	1,50	38,06	33,89	30,91	39,34
261A_B	Kleine Beer 3B	4,50	43,91	39,74	36,76	45,19
261A_C	Kleine Beer 3B	7,50	44,82	40,65	37,67	46,10
262A_A	Kleine Beer 3C	1,50	37,50	33,33	30,35	38,78
262A_B	Kleine Beer 3C	4,50	43,66	39,49	36,51	44,94
262A_C	Kleine Beer 3C	7,50	44,79	40,62	37,64	46,07
263A_A	Kleine Beer 3D	1,50	37,34	33,17	30,19	38,62
263A_B	Kleine Beer 3D	4,50	43,58	39,41	36,43	44,86
263A_C	Kleine Beer 3D	7,50	44,71	40,53	37,56	45,99
264A_A	Kleine Beer 19	1,50	36,46	32,29	29,31	37,74
264A_B	Kleine Beer 19	4,50	43,38	39,21	36,24	44,67
264A_C	Kleine Beer 19	7,50	44,57	40,40	37,42	45,85
265A_A	Kleine Beer 21	1,50	36,17	31,99	29,02	37,45
265A_B	Kleine Beer 21	4,50	42,96	38,79	35,81	44,24
265A_C	Kleine Beer 21	7,50	44,49	40,32	37,34	45,77
266A_A	Kleine Beer 23	1,50	35,77	31,60	28,62	37,05
266A_B	Kleine Beer 23	4,50	42,87	38,70	35,72	44,15
266A_C	Kleine Beer 23	7,50	44,37	40,20	37,22	45,65
267A_A	Kleine Beer 25	1,50	35,70	31,52	28,55	36,98
267A_B	Kleine Beer 25	4,50	43,15	38,98	36,00	44,43
267A_C	Kleine Beer 25	7,50	44,19	40,02	37,04	45,47
268A_A	Kleine Beer 27	1,50	34,97	30,80	27,82	36,25
268A_B	Kleine Beer 27	4,50	42,48	38,31	35,33	43,76
268A_C	Kleine Beer 27	7,50	44,18	40,01	37,03	45,46
269A_A	Grote Beer 5	1,50	37,02	32,85	29,87	38,30
269A_B	Grote Beer 5	4,50	43,59	39,42	36,44	44,87
269A_C	Grote Beer 5	7,50	45,58	41,41	38,43	46,86
270A_A	Zevengesternte 8	1,50	47,27	43,10	40,12	48,55
270A_B	Zevengesternte 8	4,50	50,83	46,66	43,68	52,11
270A_C	Zevengesternte 8	7,50	52,05	47,88	44,90	53,33
271A_A	Zevengesternte 9	1,50	47,22	43,05	40,07	48,50
271A_B	Zevengesternte 9	4,50	50,90	46,73	43,75	52,18
271A_C	Zevengesternte 9	7,50	51,47	47,30	44,32	52,75
272A_A	Zevengesternte 10	1,50	46,27	42,10	39,12	47,55
272A_B	Zevengesternte 10	4,50	49,88	45,71	42,73	51,16
272A_C	Zevengesternte 10	7,50	50,97	46,80	43,82	52,25
273A_A	Zevengesternte 11	1,50	44,87	40,69	37,72	46,15
273A_B	Zevengesternte 11	4,50	48,08	43,91	40,93	49,36
273A_C	Zevengesternte 11	7,50	49,61	45,44	42,46	50,89
274A_A	Zevengesternte 12	1,50	44,85	40,68	37,70	46,13
274A_B	Zevengesternte 12	4,50	47,79	43,62	40,64	49,07
274A_C	Zevengesternte 12	7,50	49,10	44,93	41,95	50,38
275A_A	Zevengesternte 13	1,50	42,86	38,69	35,71	44,14
275A_B	Zevengesternte 13	4,50	46,01	41,84	38,86	47,29
275A_C	Zevengesternte 13	7,50	48,70	44,53	41,55	49,98
276A_A	Zevengesternte 18	1,50	37,06	32,89	29,91	38,34
276A_B	Zevengesternte 18	4,50	43,38	39,21	36,23	44,66
276A_C	Zevengesternte 18	7,50	48,08	43,91	40,93	49,36
277A_A	Zevengesternte 19	1,50	38,33	34,15	31,18	39,61
277A_B	Zevengesternte 19	4,50	43,65	39,48	36,50	44,93
277A_C	Zevengesternte 19	7,50	47,69	43,52	40,54	48,97
278A_A	Zevengesternte 20	1,50	39,83	35,65	32,68	41,11
278A_B	Zevengesternte 20	4,50	44,39	40,22	37,24	45,67
278A_C	Zevengesternte 20	7,50	47,36	43,19	40,21	48,64
279A_A	Zevengesternte 21	1,50	41,09	36,92	33,94	42,37
279A_B	Zevengesternte 21	4,50	45,11	40,93	37,96	46,39
279A_C	Zevengesternte 21	7,50	47,42	43,25	40,27	48,70
280A_A	Zevengesternte 22	1,50	33,77	29,60	26,62	35,05
280A_B	Zevengesternte 22	4,50	39,45	35,28	32,30	40,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280A_C	Zevengesternte 22	7,50	41,94	37,77	34,79	43,22
281A_A	Zevengesternte 23	1,50	32,88	28,71	25,73	34,16
281A_B	Zevengesternte 23	4,50	38,43	34,26	31,28	39,71
281A_C	Zevengesternte 23	7,50	42,66	38,49	35,51	43,94
282A_A	Zevengesternte 24	1,50	34,47	30,30	27,32	35,75
282A_B	Zevengesternte 24	4,50	39,38	35,21	32,23	40,66
282A_C	Zevengesternte 24	7,50	42,05	37,88	34,90	43,33
283A_A	Zevengesternte 25	1,50	34,81	30,64	27,66	36,09
283A_B	Zevengesternte 25	4,50	39,51	35,34	32,36	40,79
283A_C	Zevengesternte 25	7,50	42,30	38,13	35,15	43,58
284A_A	Zevengesternte 26	1,50	35,03	30,86	27,88	36,31
284A_B	Zevengesternte 26	4,50	39,47	35,30	32,32	40,75
284A_C	Zevengesternte 26	7,50	41,98	37,81	34,83	43,26
285A_A	Zevengesternte 27	1,50	35,28	31,11	28,13	36,56
285A_B	Zevengesternte 27	4,50	39,62	35,45	32,47	40,90
285A_C	Zevengesternte 27	7,50	42,36	38,19	35,21	43,64
286A_A	Zevengesternte 17	1,50	37,71	33,54	30,56	38,99
286A_B	Zevengesternte 17	4,50	42,32	38,15	35,17	43,60
286A_C	Zevengesternte 17	7,50	46,46	42,29	39,31	47,74
287A_A	Zevengesternte 16	1,50	37,54	33,37	30,39	38,82
287A_B	Zevengesternte 16	4,50	42,17	38,00	35,02	43,45
287A_C	Zevengesternte 16	7,50	47,16	42,99	40,01	48,44
288A_A	Zevengesternte 15	1,50	37,25	33,08	30,10	38,53
288A_B	Zevengesternte 15	4,50	42,21	38,04	35,06	43,49
288A_C	Zevengesternte 15	7,50	47,75	43,58	40,60	49,03
289A_A	Zevengesternte 14	1,50	37,41	33,24	30,26	38,69
289A_B	Zevengesternte 14	4,50	42,12	37,95	34,97	43,40
289A_C	Zevengesternte 14	7,50	47,84	43,67	40,69	49,12
290A_A	Zevengesternte 4	1,50	42,05	37,88	34,90	43,33
290A_B	Zevengesternte 4	4,50	46,13	41,96	38,98	47,41
290A_C	Zevengesternte 4	7,50	49,91	45,73	42,76	51,19
291A_A	Zevengesternte 5	1,50	42,19	38,02	35,04	43,47
291A_B	Zevengesternte 5	4,50	46,95	42,77	39,80	48,23
291A_C	Zevengesternte 5	7,50	50,25	46,08	43,10	51,53
292A_A	Zevengesternte 6	1,50	43,50	39,33	36,35	44,78
292A_B	Zevengesternte 6	4,50	48,29	44,12	41,14	49,57
292A_C	Zevengesternte 6	7,50	51,15	46,98	44,00	52,43
293A_A	Zevengesternte 7	1,50	43,21	39,04	36,06	44,49
293A_B	Zevengesternte 7	4,50	48,48	44,31	41,33	49,76
293A_C	Zevengesternte 7	7,50	51,63	47,46	44,48	52,91
294A_A	Orion 28	1,50	43,04	38,87	35,89	44,32
294A_B	Orion 28	4,50	47,63	43,46	40,48	48,91
294A_C	Orion 28	7,50	51,50	47,33	44,35	52,78
295A_A	Orion 29	1,50	43,34	39,17	36,19	44,62
295A_B	Orion 29	4,50	47,39	43,21	40,24	48,67
295A_C	Orion 29	7,50	50,59	46,42	43,44	51,87
296A_A	Orion 30	1,50	41,64	37,47	34,49	42,92
296A_B	Orion 30	4,50	46,39	42,21	39,24	47,67
296A_C	Orion 30	7,50	49,82	45,64	42,67	51,10
297A_A	Orion 31	1,50	37,93	33,76	30,78	39,21
297A_B	Orion 31	4,50	42,79	38,62	35,64	44,07
297A_C	Orion 31	7,50	48,84	44,67	41,69	50,12
298A_A	Orion 32	1,50	40,75	36,58	33,60	42,03
298A_B	Orion 32	4,50	44,72	40,55	37,57	46,00
298A_C	Orion 32	7,50	48,47	44,30	41,32	49,75
299A_A	Orion 27	1,50	42,89	38,72	35,74	44,17
299A_B	Orion 27	4,50	48,54	44,37	41,39	49,82
299A_C	Orion 27	7,50	52,42	48,25	45,27	53,70
300A_A	Orion 26	1,50	43,20	39,03	36,05	44,48
300A_B	Orion 26	4,50	48,59	44,42	41,44	49,87
300A_C	Orion 26	7,50	51,05	46,88	43,90	52,33
301A_A	Orion 25	1,50	41,21	37,04	34,06	42,49
301A_B	Orion 25	4,50	46,43	42,26	39,28	47,71
301A_C	Orion 25	7,50	50,42	46,24	43,27	51,70
302A_A	Orion 24	1,50	40,85	36,68	33,70	42,13
302A_B	Orion 24	4,50	45,71	41,54	38,56	46,99
302A_C	Orion 24	7,50	50,05	45,88	42,90	51,33
303A_A	Orion 23	1,50	40,68	36,51	33,53	41,96
303A_B	Orion 23	4,50	45,09	40,92	37,94	46,37
303A_C	Orion 23	7,50	49,77	45,60	42,62	51,05
304A_A	Zevengesternte 1	1,50	38,73	34,56	31,58	40,01
304A_B	Zevengesternte 1	4,50	44,25	40,08	37,10	45,53
304A_C	Zevengesternte 1	7,50	50,06	45,89	42,91	51,34
305A_A	Zevengesternte 2	1,50	39,42	35,24	32,27	40,70
305A_B	Zevengesternte 2	4,50	44,15	39,98	37,00	45,43
305A_C	Zevengesternte 2	7,50	49,81	45,64	42,66	51,09
306A_A	Zevengesternte 3	1,50	39,88	35,71	32,73	41,16
306A_B	Zevengesternte 3	4,50	44,41	40,24	37,26	45,69
306A_C	Zevengesternte 3	7,50	49,80	45,63	42,65	51,08
307A_A	Zevengesternte 28	1,50	36,19	32,02	29,04	37,47
307A_B	Zevengesternte 28	4,50	41,61	37,44	34,46	42,89
307A_C	Zevengesternte 28	7,50	46,76	42,59	39,61	48,04
308A_A	Zevengesternte 29	1,50	36,99	32,81	29,84	38,27
308A_B	Zevengesternte 29	4,50	41,77	37,60	34,62	43,05
308A_C	Zevengesternte 29	7,50	46,18	42,00	39,03	47,46
309A_A	Zevengesternte 30	1,50	36,86	32,69	29,71	38,14
309A_B	Zevengesternte 30	4,50	41,43	37,26	34,28	42,71
309A_C	Zevengesternte 30	7,50	45,79	41,62	38,64	47,07
310A_A	Zevengesternte 31	1,50	36,79	32,62	29,64	38,07
310A_B	Zevengesternte 31	4,50	41,11	36,94	33,96	42,39
310A_C	Zevengesternte 31	7,50	45,49	41,32	38,34	46,77
311A_A	Orion 18	1,50	37,06	32,89	29,91	38,34
311A_B	Orion 18	4,50	41,56	37,39	34,41	42,84
311A_C	Orion 18	7,50	43,00	38,82	35,85	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312A_A	Orion 17	1,50	37,59	33,42	30,44	38,87
312A_B	Orion 17	4,50	41,87	37,70	34,73	43,16
312A_C	Orion 17	7,50	42,87	38,70	35,72	44,15
313A_A	Orion 16	1,50	37,81	33,64	30,66	39,09
313A_B	Orion 16	4,50	41,93	37,76	34,78	43,21
313A_C	Orion 16	7,50	43,82	39,65	36,67	45,10
314A_A	Orion 15	1,50	38,00	33,82	30,85	39,28
314A_B	Orion 15	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
314A_C	Orion 15	7,50	43,65	39,48	36,50	44,93
315A_A	Orion 14	1,50	38,22	34,05	31,07	39,50
315A_B	Orion 14	4,50	41,88	37,71	34,73	43,16
315A_C	Orion 14	7,50	43,37	39,19	36,22	44,65
316A_A	Orion 13	1,50	37,83	33,66	30,68	39,11
316A_B	Orion 13	4,50	42,01	37,84	34,86	43,29
316A_C	Orion 13	7,50	43,31	39,14	36,16	44,59
317A_A	Orion 19	1,50	34,87	30,70	27,72	36,15
317A_B	Orion 19	4,50	40,25	36,08	33,10	41,53
317A_C	Orion 19	7,50	42,90	38,73	35,75	44,18
318A_A	Orion 20	1,50	37,39	33,22	30,24	38,67
318A_B	Orion 20	4,50	41,41	37,24	34,26	42,69
318A_C	Orion 20	7,50	43,95	39,78	36,80	45,23
319A_A	Orion 21	1,50	36,14	31,97	28,99	37,42
319A_B	Orion 21	4,50	39,92	35,75	32,77	41,20
319A_C	Orion 21	7,50	43,51	39,34	36,36	44,79
320A_A	Orion 22	1,50	38,08	33,91	30,93	39,36
320A_B	Orion 22	4,50	41,93	37,76	34,78	43,21
320A_C	Orion 22	7,50	44,94	40,77	37,79	46,22
321A_A	Wagenman 17	1,50	40,36	36,19	33,21	41,64
321A_B	Wagenman 17	4,50	44,57	40,40	37,42	45,85
321A_C	Wagenman 17	7,50	49,82	45,64	42,67	51,10
322A_A	Wagenman 16	1,50	41,59	37,42	34,44	42,87
322A_B	Wagenman 16	4,50	45,32	41,15	38,17	46,60
322A_C	Wagenman 16	7,50	50,02	45,85	42,87	51,30
323A_A	Wagenman 15	1,50	40,52	36,35	33,37	41,80
323A_B	Wagenman 15	4,50	44,16	39,99	37,01	45,44
323A_C	Wagenman 15	7,50	49,87	45,70	42,72	51,15
324A_A	Wagenman 14	1,50	45,21	41,03	38,06	46,49
324A_B	Wagenman 14	4,50	50,72	46,55	43,57	52,00
324A_C	Wagenman 14	7,50	54,29	50,12	47,14	55,57
325A_A	Wagenman 13	1,50	45,87	41,70	38,72	47,15
325A_B	Wagenman 13	4,50	51,37	47,19	44,22	52,65
325A_C	Wagenman 13	7,50	54,31	50,14	47,16	55,59
326A_A	Wagenman 12	1,50	46,34	42,17	39,19	47,62
326A_B	Wagenman 12	4,50	51,59	47,42	44,44	52,87
326A_C	Wagenman 12	7,50	54,09	49,92	46,94	55,37
327A_A	Wagenman 11	1,50	46,56	42,39	39,41	47,84
327A_B	Wagenman 11	4,50	51,78	47,61	44,63	53,06
327A_C	Wagenman 11	7,50	54,07	49,90	46,92	55,35
328A_A	Wagenman 10	1,50	46,31	42,13	39,16	47,59
328A_B	Wagenman 10	4,50	51,39	47,22	44,24	52,67
328A_C	Wagenman 10	7,50	53,92	49,75	46,77	55,20
329A_A	Wagenman 9	1,50	46,16	41,99	39,01	47,44
329A_B	Wagenman 9	4,50	51,27	47,10	44,12	52,55
329A_C	Wagenman 9	7,50	53,94	49,77	46,79	55,22
330A_A	Wagenman 6	1,50	41,69	37,52	34,54	42,97
330A_B	Wagenman 6	4,50	44,17	40,00	37,02	45,45
330A_C	Wagenman 6	7,50	46,83	42,65	39,68	48,11
331A_A	Wagenman 5	1,50	41,08	36,91	33,93	42,36
331A_B	Wagenman 5	4,50	44,06	39,89	36,91	45,34
331A_C	Wagenman 5	7,50	46,70	42,52	39,55	47,98
332A_A	Wagenman 8	1,50	39,83	35,66	32,68	41,11
332A_B	Wagenman 8	4,50	43,54	39,37	36,39	44,82
332A_C	Wagenman 8	7,50	48,12	43,95	40,97	49,40
333A_A	Wagenman 7	1,50	40,13	35,96	32,98	41,41
333A_B	Wagenman 7	4,50	43,70	39,52	36,55	44,98
333A_C	Wagenman 7	7,50	47,94	43,77	40,80	49,23
334A_A	Wagenman 3	1,50	37,76	33,59	30,61	39,04
334A_B	Wagenman 3	4,50	42,64	38,47	35,49	43,92
334A_C	Wagenman 3	7,50	48,16	43,99	41,01	49,44
335A_A	Wagenman 4	1,50	38,91	34,74	31,76	40,19
335A_B	Wagenman 4	4,50	43,35	39,17	36,20	44,63
335A_C	Wagenman 4	7,50	48,14	43,97	40,99	49,42
336A_A	Wagenman 2	1,50	39,87	35,70	32,72	41,15
336A_B	Wagenman 2	4,50	43,94	39,77	36,79	45,22
336A_C	Wagenman 2	7,50	47,70	43,53	40,55	48,98
337A_A	Wagenman 1	1,50	40,24	36,07	33,09	41,52
337A_B	Wagenman 1	4,50	44,27	40,10	37,12	45,55
337A_C	Wagenman 1	7,50	47,94	43,77	40,79	49,22
338A_A	Pegasus 21	1,50	36,08	31,91	28,93	37,36
338A_B	Pegasus 21	4,50	40,21	36,04	33,06	41,49
338A_C	Pegasus 21	7,50	42,06	37,89	34,91	43,34
339A_A	Pegasus 23	1,50	35,45	31,28	28,30	36,73
339A_B	Pegasus 23	4,50	39,33	35,16	32,18	40,61
339A_C	Pegasus 23	7,50	41,66	37,49	34,51	42,94
340A_A	Pegasus 29	1,50	37,95	33,78	30,80	39,23
340A_B	Pegasus 29	4,50	41,84	37,67	34,69	43,12
340A_C	Pegasus 29	7,50	43,66	39,49	36,51	44,94
341A_A	Pegasus 38	1,50	38,00	33,83	30,85	39,28
341A_B	Pegasus 38	4,50	41,46	37,28	34,31	42,74
341A_C	Pegasus 38	7,50	43,65	39,48	36,50	44,93
342A_A	Pegasus 36	1,50	37,70	33,52	30,55	38,98
342A_B	Pegasus 36	4,50	41,28	37,10	34,13	42,56
342A_C	Pegasus 36	7,50	43,45	39,28	36,30	44,73
343A_A	Pegasus 34	1,50	36,24	32,07	29,09	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343A_B	Pegasus 34	4,50	40,19	36,02	33,04	41,47
343A_C	Pegasus 34	7,50	41,51	37,34	34,36	42,79
344A_A	Pegasus 32	1,50	35,15	30,97	28,00	36,43
344A_B	Pegasus 32	4,50	39,45	35,28	32,30	40,73
344A_C	Pegasus 32	7,50	40,91	36,74	33,76	42,19
345A_A	Pegasus 30	1,50	34,49	30,32	27,34	35,77
345A_B	Pegasus 30	4,50	39,71	35,54	32,56	40,99
345A_C	Pegasus 30	7,50	40,56	36,39	33,41	41,84
346A_A	Pegasus 28	1,50	34,31	30,14	27,16	35,59
346A_B	Pegasus 28	4,50	38,81	34,64	31,66	40,09
346A_C	Pegasus 28	7,50	40,22	36,05	33,07	41,50
347A_A	Markerstraat 21	1,50	46,55	42,38	39,40	47,83
347A_B	Markerstraat 21	4,50	47,98	43,80	40,83	49,26
348A_A	Markerstraat 19	1,50	46,26	42,09	39,11	47,54
348A_B	Markerstraat 19	4,50	47,76	43,59	40,61	49,04
349A_A	Markerstraat 17	1,50	46,30	42,13	39,15	47,58
349A_B	Markerstraat 17	4,50	47,79	43,62	40,64	49,07
350A_A	Markerstraat 15	1,50	46,37	42,20	39,22	47,65
350A_B	Markerstraat 15	4,50	47,88	43,70	40,73	49,16
351A_A	Markerstraat 13	1,50	46,29	42,12	39,14	47,57
351A_B	Markerstraat 13	4,50	47,78	43,61	40,63	49,06
352A_A	Markerstraat 11	1,50	46,31	42,14	39,16	47,59
352A_B	Markerstraat 11	4,50	47,86	43,69	40,71	49,14
353A_A	Markerstraat 9	1,50	46,62	42,44	39,47	47,90
353A_B	Markerstraat 9	4,50	48,11	43,93	40,96	49,39
353B_A	Markerstraat 9	1,50	46,88	42,71	39,73	48,16
353B_B	Markerstraat 9	4,50	48,53	44,36	41,38	49,81
354A_A	Pampusstraat 12-46	1,50	45,67	41,50	38,52	46,95
354A_B	Pampusstraat 12-46	4,50	48,31	44,14	41,16	49,59
354A_C	Pampusstraat 12-46	7,50	48,95	44,78	41,80	50,23
354B_A	Pampusstraat 12-46	1,50	44,12	39,95	36,97	45,40
354B_B	Pampusstraat 12-46	4,50	45,68	41,50	38,53	46,96
354B_C	Pampusstraat 12-46	7,50	46,84	42,66	39,69	48,12
355A_A	Markerstraat 3	1,50	44,48	40,31	37,33	45,76
355A_B	Markerstraat 3	4,50	48,04	43,87	40,89	49,32
356A_A	Markerstraat 2	1,50	43,62	39,45	36,47	44,90
356A_B	Markerstraat 2	4,50	47,90	43,73	40,75	49,18
357A_A	Markerstraat 1	1,50	43,37	39,20	36,22	44,65
357A_B	Markerstraat 1	4,50	47,82	43,65	40,67	49,10
358A_A	Straatweg 11	1,50	45,18	41,00	38,03	46,46
358A_A	Straatweg 7	1,50	40,14	35,97	32,99	41,42
358A_A	Straatweg 9	1,50	42,23	38,06	35,08	43,51
358A_A	Zuiderzeestraat 2	1,50	43,26	39,09	36,11	44,54
358A_A	Zuiderzeestraat 4	1,50	38,52	34,35	31,37	39,80
358A_B	Straatweg 11	4,50	47,89	43,72	40,74	49,17
358A_B	Straatweg 7	4,50	44,60	40,43	37,45	45,88
358A_B	Straatweg 9	4,50	45,79	41,62	38,64	47,07
358A_B	Zuiderzeestraat 2	4,50	44,79	40,62	37,65	46,08
358A_B	Zuiderzeestraat 4	4,50	44,17	40,00	37,02	45,45
359A_A	Zuiderzeestraat 6	1,50	41,22	37,05	34,07	42,50
359A_B	Zuiderzeestraat 6	4,50	44,33	40,16	37,18	45,61
360A_A	Zuiderzeestraat 8	1,50	34,91	30,74	27,76	36,19
360A_B	Zuiderzeestraat 8	4,50	44,01	39,84	36,86	45,29
361A_A	Zuiderzeestraat 10	1,50	36,82	32,65	29,67	38,10
361A_B	Zuiderzeestraat 10	4,50	44,08	39,91	36,93	45,36
362A_A	Zuiderzeestraat 12	1,50	35,47	31,30	28,32	36,75
362A_B	Zuiderzeestraat 12	4,50	43,98	39,81	36,83	45,26
363A_A	Zuiderzeestraat 14	1,50	37,28	33,11	30,13	38,56
363A_B	Zuiderzeestraat 14	4,50	45,32	41,15	38,17	46,60
364A_A	Zuiderzeestraat 16	1,50	37,60	33,43	30,45	38,88
364A_B	Zuiderzeestraat 16	4,50	45,21	41,04	38,06	46,49
365A_A	Zuiderzeestraat 18	1,50	37,71	33,54	30,56	38,99
365A_B	Zuiderzeestraat 18	4,50	44,95	40,77	37,80	46,23
366A_A	Zuiderzeestraat 20	1,50	38,17	33,99	31,02	39,45
366A_B	Zuiderzeestraat 20	4,50	44,77	40,60	37,62	46,05
367A_A	Zuiderzeestraat 22	1,50	39,62	35,45	32,47	40,90
367A_B	Zuiderzeestraat 22	4,50	44,55	40,38	37,40	45,83
368A_A	Zuiderzeestraat 24	1,50	39,83	35,66	32,68	41,11
368A_B	Zuiderzeestraat 24	4,50	44,24	40,07	37,09	45,52
369A_A	Zuiderzeestraat 26	1,50	40,74	36,57	33,59	42,02
369A_B	Zuiderzeestraat 26	4,50	44,21	40,04	37,06	45,49
370A_A	Zuiderzeestraat 28	1,50	40,65	36,48	33,50	41,93
370A_B	Zuiderzeestraat 28	4,50	43,88	39,70	36,73	45,16
371A_A	Zuiderzeestraat 30	1,50	39,82	35,65	32,67	41,10
371A_B	Zuiderzeestraat 30	4,50	43,25	39,08	36,10	44,53
372A_A	Zuiderzeestraat 32	1,50	39,44	35,26	32,29	40,72
372A_B	Zuiderzeestraat 32	4,50	42,94	38,77	35,79	44,22
373A_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	38,65	34,48	31,50	39,93
373A_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	42,50	38,33	35,35	43,78
374A_A	Zuiderzeestraat 36	1,50	37,85	33,68	30,70	39,13
374A_B	Zuiderzeestraat 36	4,50	42,06	37,89	34,91	43,34
375A_A	Zuiderzeestraat 38	1,50	34,13	29,96	26,98	35,41
375A_B	Zuiderzeestraat 38	4,50	39,03	34,86	31,88	40,31
376A_A	Zuiderzeestraat 40	1,50	32,89	28,72	25,74	34,17
376A_B	Zuiderzeestraat 40	4,50	36,31	32,14	29,16	37,59
377A_A	Zuiderzeestraat 42	1,50	37,63	33,46	30,48	38,91
377A_B	Zuiderzeestraat 42	4,50	39,93	35,76	32,78	41,21
378A_A	Betelgeuze 4	1,50	36,41	32,24	29,26	37,69
379A_A	Sirius 17	1,50	39,22	35,05	32,07	40,50
379A_B	Sirius 17	4,50	43,46	39,29	36,31	44,74
380A_A	Sirius 15	1,50	38,60	34,43	31,45	39,88
380A_B	Sirius 15	4,50	42,81	38,63	35,66	44,09
381A_A	Sirius 13	1,50	38,69	34,52	31,54	39,97
381A_B	Sirius 13	4,50	42,18	38,01	35,03	43,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382A_A	Sirius 11	1,50	37,85	33,68	30,70	39,13
382A_B	Sirius 11	4,50	42,00	37,82	34,85	43,28
383A_A	Sirius 9	1,50	37,66	33,49	30,51	38,94
383A_B	Sirius 9	4,50	42,11	37,94	34,96	43,39
384A_A	Sirius 7	1,50	35,96	31,79	28,81	37,24
384A_B	Sirius 7	4,50	40,94	36,77	33,79	42,22
385A_A	Sirius 5	1,50	36,39	32,22	29,24	37,67
385A_B	Sirius 5	4,50	41,21	37,04	34,06	42,49
386A_A	Sirius 3	1,50	36,77	32,60	29,62	38,05
386A_B	Sirius 3	4,50	41,65	37,47	34,50	42,93
387A_A	Sirius 19	1,50	40,47	36,29	33,32	41,75
387A_B	Sirius 19	4,50	43,68	39,50	36,53	44,96
388A_A	Sirius 21	1,50	41,37	37,20	34,22	42,65
388A_B	Sirius 21	4,50	44,82	40,65	37,67	46,10
389A_A	Sirius 23	1,50	40,75	36,57	33,60	42,03
389A_B	Sirius 23	4,50	44,07	39,90	36,92	45,35
390A_A	Sirius 25	1,50	43,72	39,55	36,57	45,00
390A_B	Sirius 25	4,50	47,67	43,50	40,52	48,95
391A_A	Sirius 27	1,50	47,00	42,83	39,85	48,28
391A_B	Sirius 27	4,50	51,34	47,17	44,19	52,62
392A_A	Sirius 29	1,50	44,64	40,47	37,49	45,92
392A_B	Sirius 29	4,50	50,59	46,42	43,44	51,87
393A_A	Sirius 31	1,50	45,95	41,78	38,80	47,23
393A_B	Sirius 31	4,50	50,80	46,63	43,65	52,08
394A_A	Sirius 33	1,50	43,21	39,04	36,06	44,49
394A_B	Sirius 33	4,50	49,44	45,27	42,29	50,72
395A_A	Sirius 54	1,50	44,34	40,17	37,19	45,62
395A_B	Sirius 54	4,50	47,60	43,43	40,45	48,88
396A_A	Sirius 52	1,50	35,94	31,77	28,79	37,22
396A_B	Sirius 52	4,50	39,91	35,74	32,76	41,19
397A_A	Sirius 50	1,50	36,44	32,27	29,29	37,72
397A_B	Sirius 50	4,50	40,41	36,23	33,26	41,69
398A_A	Sirius 48	1,50	36,48	32,31	29,33	37,76
398A_B	Sirius 48	4,50	40,12	35,95	32,97	41,40
399A_A	Sirius 46	1,50	44,24	40,07	37,09	45,52
399A_B	Sirius 46	4,50	46,56	42,38	39,41	47,84
400A_A	Sirius 44	1,50	43,92	39,75	36,77	45,20
400A_B	Sirius 44	4,50	46,31	42,14	39,16	47,59
401A_A	Sirius 42	1,50	40,30	36,13	33,15	41,58
401A_B	Sirius 42	4,50	43,27	39,10	36,12	44,55
402A_A	Sirius 40	1,50	41,87	37,70	34,72	43,15
402A_B	Sirius 40	4,50	44,53	40,35	37,38	45,81
403A_A	Sirius 38	1,50	35,95	31,78	28,80	37,23
403A_B	Sirius 38	4,50	40,58	36,40	33,43	41,86
404A_A	Sirius 36	1,50	37,76	33,59	30,61	39,04
404A_B	Sirius 36	4,50	41,74	37,57	34,59	43,02
405A_A	Sirius 34	1,50	39,64	35,47	32,49	40,92
405A_B	Sirius 34	4,50	43,12	38,95	35,97	44,40
406A_A	Sirius 32	1,50	44,74	40,57	37,59	46,02
406A_B	Sirius 32	4,50	48,13	43,96	40,98	49,41
407A_A	Sirius 30	1,50	46,70	42,53	39,55	47,98
407A_B	Sirius 30	4,50	50,44	46,27	43,29	51,72
408A_A	Sirius 4	1,50	34,39	30,21	27,24	35,67
408A_B	Sirius 4	4,50	39,83	35,66	32,68	41,11
409A_A	Sirius 6	1,50	35,30	31,13	28,15	36,58
409A_B	Sirius 6	4,50	39,73	35,56	32,58	41,01
410A_A	Sirius 8	1,50	35,74	31,57	28,59	37,02
410A_B	Sirius 8	4,50	40,04	35,87	32,89	41,32
411A_A	Sirius 10	1,50	36,61	32,44	29,46	37,89
411A_B	Sirius 10	4,50	40,14	35,96	32,99	41,42
412A_A	Sirius 12	1,50	38,65	34,48	31,50	39,93
412A_B	Sirius 12	4,50	43,19	39,01	36,04	44,47
413A_A	Sirius 14	1,50	35,97	31,80	28,82	37,25
413A_B	Sirius 14	4,50	39,14	34,97	31,99	40,42
414A_A	Sirius 16	1,50	36,53	32,36	29,38	37,81
414A_B	Sirius 16	4,50	39,57	35,40	32,42	40,85
415A_A	Sirius 18	1,50	37,50	33,33	30,35	38,78
415A_B	Sirius 18	4,50	40,53	36,36	33,38	41,81
416A_A	Sirius 20	1,50	37,93	33,75	30,78	39,21
416A_B	Sirius 20	4,50	41,19	37,02	34,04	42,47
417A_A	Sirius 22	1,50	37,75	33,57	30,60	39,03
417A_B	Sirius 22	4,50	41,86	37,69	34,71	43,14
418A_A	Sirius 24	1,50	44,72	40,55	37,57	46,00
418A_B	Sirius 24	4,50	47,44	43,27	40,29	48,72
419A_A	Sirius 28	1,50	47,46	43,29	40,31	48,74
419A_B	Sirius 28	4,50	51,88	47,71	44,73	53,16
420A_A	Sirius 26	1,50	46,14	41,97	38,99	47,42
420A_B	Sirius 26	4,50	49,94	45,77	42,79	51,22
421A_A	Aldebaran 42	1,50	38,83	34,66	31,68	40,11
421A_B	Aldebaran 42	4,50	42,46	38,29	35,31	43,74
422A_A	Aldebaran 40	1,50	35,95	31,78	28,81	37,24
422A_B	Aldebaran 40	4,50	41,06	36,89	33,91	42,34
423A_A	Aldebaran 40	1,50	35,86	31,68	28,71	37,14
423A_B	Aldebaran 40	4,50	41,42	37,25	34,27	42,70
424A_A	Aldebaran 27	1,50	35,12	30,95	27,97	36,40
424A_B	Aldebaran 27	4,50	40,64	36,47	33,49	41,92
425A_A	Aldebaran 29	1,50	34,71	30,54	27,56	35,99
425A_B	Aldebaran 29	4,50	40,03	35,86	32,88	41,31
426A_A	Aldebaran 25	1,50	35,41	31,24	28,26	36,69
426A_B	Aldebaran 25	4,50	40,52	36,34	33,37	41,80
427A_A	Aldebaran 23	1,50	33,92	29,75	26,77	35,20
427A_B	Aldebaran 23	4,50	39,58	35,41	32,43	40,86
428A_A	Aldebaran 36	1,50	39,62	35,45	32,47	40,90
428A_B	Aldebaran 36	4,50	42,98	38,81	35,83	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
429A_A	Aldebaran 34A	1,50	33,46	29,29	26,31	34,74
429A_B	Aldebaran 34A	4,50	37,74	33,57	30,59	39,02
430A_A	Aldebaran 34	1,50	33,32	29,15	26,18	34,61
430A_B	Aldebaran 34	4,50	38,15	33,98	31,00	39,43
431A_A	Aldebaran 32	1,50	34,18	30,01	27,03	35,46
431A_B	Aldebaran 32	4,50	39,37	35,20	32,22	40,65
432A_A	Aldebaran 30	1,50	35,54	31,37	28,39	36,82
432A_B	Aldebaran 30	4,50	40,75	36,57	33,60	42,03
433A_A	Aldebaran 28	1,50	44,14	39,96	36,99	45,42
433A_B	Aldebaran 28	4,50	48,18	44,01	41,03	49,46
434A_A	Aldebaran 15	1,50	36,48	32,31	29,33	37,76
434A_B	Aldebaran 15	4,50	40,37	36,20	33,22	41,65
435A_A	Aldebaran 13	1,50	35,96	31,79	28,81	37,24
435A_B	Aldebaran 13	4,50	40,03	35,86	32,88	41,31
436A_A	Aldebaran 11	1,50	39,95	35,77	32,80	41,23
436A_B	Aldebaran 11	4,50	43,27	39,10	36,12	44,55
437A_A	Aldebaran 9	1,50	39,71	35,54	32,56	40,99
437A_B	Aldebaran 9	4,50	43,41	39,24	36,26	44,69
438A_A	Aldebaran 7	1,50	38,40	34,23	31,25	39,68
438A_B	Aldebaran 7	4,50	42,61	38,44	35,46	43,89
439A_A	Aldebaran 5	1,50	38,12	33,95	30,97	39,40
439A_B	Aldebaran 5	4,50	42,97	38,80	35,82	44,25
440A_A	Aldebaran 3	1,50	38,01	33,84	30,86	39,29
440A_B	Aldebaran 3	4,50	43,10	38,93	35,95	44,38
441A_A	Aldebaran 1	1,50	37,58	33,41	30,43	38,86
441A_B	Aldebaran 1	4,50	43,16	38,99	36,01	44,44
442A_A	Aldebaran 17	1,50	33,77	29,60	26,62	35,05
442A_B	Aldebaran 17	4,50	39,79	35,62	32,64	41,07
443A_A	Aldebaran 19	1,50	34,37	30,20	27,22	35,65
443A_B	Aldebaran 19	4,50	40,18	36,01	33,03	41,46
444A_A	Aldebaran 2	1,50	40,19	36,02	33,04	41,47
444A_B	Aldebaran 2	4,50	43,77	39,60	36,62	45,05
445A_A	Aldebaran 4	1,50	34,84	30,67	27,69	36,12
445A_B	Aldebaran 4	4,50	40,98	36,80	33,83	42,26
446A_A	Aldebaran 6	1,50	36,20	32,03	29,05	37,48
446A_B	Aldebaran 6	4,50	41,51	37,33	34,36	42,79
447A_A	Aldebaran 8	1,50	38,35	34,18	31,20	39,63
447A_B	Aldebaran 8	4,50	43,27	39,09	36,12	44,55
448A_A	Aldebaran 24	1,50	34,77	30,59	27,62	36,05
448A_B	Aldebaran 24	4,50	40,76	36,59	33,61	42,04
449A_A	Aldebaran 22	1,50	44,13	39,96	36,98	45,41
449A_B	Aldebaran 22	4,50	47,70	43,53	40,55	48,98
450A_A	Aldebaran 26	1,50	45,68	41,51	38,53	46,96
450A_B	Aldebaran 26	4,50	49,45	45,28	42,30	50,73
451A_A	Aldebaran 20	1,50	46,03	41,86	38,88	47,31
451A_B	Aldebaran 20	4,50	52,18	48,01	45,03	53,46
452A_A	Aldebaran 18	1,50	45,66	41,49	38,51	46,94
452A_B	Aldebaran 18	4,50	53,77	49,60	46,62	55,05
453A_A	Aldebaran 16A	1,50	46,31	42,14	39,16	47,59
453A_B	Aldebaran 16A	4,50	54,57	50,40	47,42	55,85
454A_A	Aldebaran 16	1,50	46,72	42,55	39,57	48,00
454A_B	Aldebaran 16	4,50	52,64	48,47	45,49	53,92
455A_A	Aldebaran 14	1,50	45,97	41,80	38,82	47,25
455A_B	Aldebaran 14	4,50	49,74	45,56	42,59	51,02
456A_A	Aldebaran 12	1,50	43,46	39,29	36,31	44,74
456A_B	Aldebaran 12	4,50	47,70	43,53	40,55	48,98
457A_A	Aldebaran 10	1,50	42,40	38,23	35,25	43,68
457A_B	Aldebaran 10	4,50	46,87	42,69	39,72	48,15
458A_A	Schorpion 26	1,50	38,95	34,78	31,80	40,23
458A_B	Schorpion 26	4,50	42,55	38,38	35,40	43,83
459A_A	Schorpion 24	1,50	40,92	36,75	33,77	42,20
459A_B	Schorpion 24	4,50	43,79	39,61	36,64	45,07
460A_A	Schorpion 22	1,50	42,42	38,25	35,27	43,70
460A_B	Schorpion 22	4,50	44,94	40,76	37,79	46,22
461A_A	Schorpion 20	1,50	43,05	38,88	35,90	44,33
461A_B	Schorpion 20	4,50	46,24	42,07	39,09	47,52
462A_A	Schorpion 10	1,50	40,39	36,22	33,24	41,67
462A_A	Schorpion 18	1,50	42,53	38,36	35,38	43,81
462A_B	Schorpion 10	4,50	45,33	41,16	38,18	46,61
462A_B	Schorpion 18	4,50	46,28	42,10	39,13	47,56
463A_A	Schorpion 6A	1,50	40,21	36,04	33,06	41,49
463A_B	Schorpion 6A	4,50	44,19	40,02	37,04	45,47
464A_A	Schorpion 8	1,50	36,68	32,51	29,54	37,97
464A_B	Schorpion 8	4,50	43,00	38,83	35,85	44,28
465A_A	Schorpion 16	1,50	36,78	32,61	29,63	38,06
465A_B	Schorpion 16	4,50	42,73	38,56	35,58	44,01
466A_A	Van Enden 18	1,50	46,81	42,64	39,66	48,09
466A_B	Van Enden 18	4,50	48,71	44,54	41,56	49,99
467A_A	Van Enden 16	1,50	46,66	42,49	39,51	47,94
467A_B	Van Enden 16	4,50	48,53	44,36	41,38	49,81
468A_A	Van Enden 14	1,50	47,52	43,35	40,37	48,80
468A_B	Van Enden 14	4,50	49,06	44,89	41,92	50,35
469A_A	Van Enden 12	1,50	47,88	43,71	40,73	49,16
469A_B	Van Enden 12	4,50	49,71	45,54	42,56	50,99
470A_A	Van Enden 10	1,50	47,13	42,95	39,98	48,41
470A_B	Van Enden 10	4,50	49,35	45,18	42,20	50,63
471A_A	Van Enden 8	1,50	46,36	42,19	39,21	47,64
471A_B	Van Enden 8	4,50	48,63	44,46	41,48	49,91
472A_A	Van Enden 6	1,50	45,26	41,09	38,11	46,54
472A_B	Van Enden 6	4,50	47,33	43,16	40,18	48,61
473A_A	Van Enden 4	1,50	46,19	42,02	39,04	47,47
473A_B	Van Enden 4	4,50	48,10	43,93	40,95	49,38
474A_A	Van Enden 2	1,50	49,71	45,54	42,56	50,99
474A_B	Van Enden 2	4,50	51,62	47,45	44,47	52,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475A_A	Van Enden 11	1,50	40,60	36,43	33,46	41,89
475A_B	Van Enden 11	4,50	45,55	41,38	38,40	46,83
476A_A	Van Enden 9	1,50	40,74	36,57	33,59	42,02
476A_B	Van Enden 9	4,50	45,35	41,18	38,20	46,63
477A_A	Van Enden 7	1,50	43,16	38,98	36,01	44,44
477A_B	Van Enden 7	4,50	46,00	41,83	38,85	47,28
478A_A	Van Enden 5	1,50	42,74	38,56	35,59	44,02
478A_B	Van Enden 5	4,50	45,80	41,62	38,65	47,08
479A_A	Van Enden 1	1,50	41,86	37,69	34,71	43,14
479A_B	Van Enden 1	4,50	45,72	41,55	38,57	47,00
480A_A	Van Enden 3	1,50	38,76	34,59	31,61	40,04
480A_B	Van Enden 3	4,50	42,51	38,34	35,36	43,79
481A_A	't Wijd 48	1,50	37,75	33,58	30,60	39,03
481A_B	't Wijd 48	4,50	43,15	38,97	36,00	44,43
482A_A	Middelgronden 1	1,50	56,61	52,44	49,46	57,89
482A_B	Middelgronden 1	4,50	58,41	54,24	51,26	59,69
482A_C	Middelgronden 1	7,50	58,54	54,37	51,39	59,82
483A_A	Middelgronden 2	1,50	55,97	51,80	48,82	57,25
483A_B	Middelgronden 2	4,50	58,02	53,85	50,87	59,30
483A_C	Middelgronden 2	7,50	58,11	53,93	50,96	59,39
484A_A	Middelgronden 3	1,50	55,41	51,24	48,26	56,69
484A_B	Middelgronden 3	4,50	57,47	53,30	50,32	58,75
484A_C	Middelgronden 3	7,50	57,62	53,45	50,47	58,90
485A_A	Middelgronden 4	1,50	55,43	51,26	48,28	56,71
485A_B	Middelgronden 4	4,50	57,51	53,34	50,36	58,79
485A_C	Middelgronden 4	7,50	57,71	53,54	50,56	58,99
486A_A	Middelgronden 5	1,50	54,91	50,73	47,76	56,19
486A_B	Middelgronden 5	4,50	57,01	52,84	49,86	58,29
486A_C	Middelgronden 5	7,50	57,28	53,11	50,13	58,56
487A_A	Middelgronden 6	1,50	54,67	50,50	47,52	55,95
487A_B	Middelgronden 6	4,50	56,85	52,68	49,70	58,13
487A_C	Middelgronden 6	7,50	57,22	53,05	50,07	58,50
488A_A	Middelgronden 7	1,50	54,88	50,71	47,73	56,16
488A_B	Middelgronden 7	4,50	57,05	52,88	49,90	58,33
488A_C	Middelgronden 7	7,50	57,35	53,18	50,20	58,63
489A_A	Middelgronden 8	1,50	55,38	51,21	48,23	56,66
489A_B	Middelgronden 8	4,50	57,52	53,35	50,37	58,80
489A_C	Middelgronden 8	7,50	57,82	53,65	50,67	59,10
490A_A	Middelgronden 9	1,50	54,11	49,94	46,96	55,39
490A_B	Middelgronden 9	4,50	56,35	52,17	49,20	57,63
490A_C	Middelgronden 9	7,50	56,99	52,82	49,84	58,27
491A_A	Middelgronden 10	1,50	55,51	51,34	48,36	56,79
491A_B	Middelgronden 10	4,50	57,66	53,49	50,51	58,94
491A_C	Middelgronden 10	7,50	57,91	53,74	50,76	59,19
492A_A	Middelgronden 11	1,50	53,85	49,68	46,70	55,13
492A_B	Middelgronden 11	4,50	56,06	51,89	48,91	57,34
492A_C	Middelgronden 11	7,50	56,53	52,35	49,38	57,81
493A_A	Middelgronden 12	1,50	54,48	50,30	47,33	55,76
493A_B	Middelgronden 12	4,50	56,67	52,50	49,52	57,95
493A_C	Middelgronden 12	7,50	57,16	52,99	50,01	58,44
494A_A	Middelgronden 13	1,50	54,58	50,41	47,43	55,86
494A_B	Middelgronden 13	4,50	56,81	52,63	49,66	58,09
494A_C	Middelgronden 13	7,50	57,38	53,21	50,23	58,66
495A_A	Middelgronden 14	1,50	54,69	50,51	47,54	55,97
495A_B	Middelgronden 14	4,50	56,83	52,66	49,68	58,11
495A_C	Middelgronden 14	7,50	57,40	53,23	50,25	58,68
496A_A	Middelgronden 15	1,50	55,01	50,84	47,86	56,29
496A_B	Middelgronden 15	4,50	57,25	53,08	50,10	58,53
496A_C	Middelgronden 15	7,50	57,31	53,13	50,16	58,59
497A_A	Middelgronden 16	1,50	55,44	51,27	48,30	56,73
497A_B	Middelgronden 16	4,50	57,67	53,50	50,52	58,95
497A_C	Middelgronden 16	7,50	58,09	53,91	50,94	59,37
498A_A	Steile Bank 40	1,50	46,73	42,56	39,58	48,01
498A_B	Steile Bank 40	4,50	49,34	45,16	42,19	50,62
499A_A	Steile Bank 42	1,50	46,32	42,15	39,17	47,60
499A_B	Steile Bank 42	4,50	48,90	44,73	41,75	50,18
500A_A	Steile Bank 44	1,50	45,98	41,81	38,83	47,26
500A_B	Steile Bank 44	4,50	48,56	44,39	41,41	49,84
501A_A	Steile Bank 46	1,50	45,08	40,91	37,93	46,36
501A_B	Steile Bank 46	4,50	47,73	43,56	40,58	49,01
502A_A	Steile Bank 48	1,50	43,68	39,51	36,53	44,96
502A_B	Steile Bank 48	4,50	46,65	42,47	39,50	47,93
503A_A	Steile Bank 50	1,50	43,44	39,26	36,29	44,72
503A_B	Steile Bank 50	4,50	46,37	42,20	39,22	47,65
504A_A	Steile Bank 52	1,50	44,19	40,02	37,04	45,47
504A_B	Steile Bank 52	4,50	46,81	42,64	39,66	48,09
505A_A	Steile Bank 54	1,50	44,27	40,10	37,12	45,55
505A_B	Steile Bank 54	4,50	46,80	42,63	39,65	48,08
506A_A	Steile Bank 56	1,50	43,72	39,55	36,57	45,00
506A_B	Steile Bank 56	4,50	46,37	42,20	39,22	47,65
507A_A	Steile Bank 58	1,50	42,47	38,30	35,32	43,75
507A_B	Steile Bank 58	4,50	45,26	41,09	38,11	46,54
508A_A	Steile Bank 60	1,50	41,50	37,32	34,35	42,78
508A_B	Steile Bank 60	4,50	44,49	40,32	37,34	45,77
509A_A	Steile Bank 62	1,50	41,63	37,46	34,48	42,91
509A_B	Steile Bank 62	4,50	44,56	40,39	37,41	45,84
510A_A	Steile Bank 64	1,50	41,82	37,65	34,67	43,10
510A_B	Steile Bank 64	4,50	44,81	40,64	37,66	46,09
511A_A	Steile Bank 66	1,50	42,68	38,51	35,53	43,96
511A_B	Steile Bank 66	4,50	45,40	41,23	38,25	46,68
512A_A	Vormt 28	1,50	44,91	40,74	37,76	46,19
512A_B	Vormt 28	4,50	47,38	43,21	40,23	48,66
513A_A	Vormt 26	1,50	41,76	37,59	34,62	43,05
513A_B	Vormt 26	4,50	45,08	40,91	37,93	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514A_A	Vormt 24	1,50	38,82	34,65	31,67	40,10
514A_B	Vormt 24	4,50	43,31	39,13	36,16	44,59
515A_A	Vormt 22	1,50	39,05	34,88	31,90	40,33
515A_B	Vormt 22	4,50	43,04	38,86	35,89	44,32
516A_A	Vormt 20	1,50	39,46	35,29	32,31	40,74
516A_B	Vormt 20	4,50	43,20	39,03	36,05	44,48
517A_A	Vormt 18	1,50	39,53	35,36	32,38	40,81
517A_B	Vormt 18	4,50	43,39	39,22	36,24	44,67
518A_A	Vormt 16	1,50	37,84	33,67	30,69	39,12
518A_B	Vormt 16	4,50	42,67	38,49	35,52	43,95
519A_A	Vormt 14	1,50	37,77	33,60	30,62	39,05
519A_B	Vormt 14	4,50	42,63	38,46	35,48	43,91
520A_A	Vormt 12	1,50	37,68	33,50	30,53	38,96
520A_B	Vormt 12	4,50	42,30	38,13	35,16	43,59
521A_A	Vormt 10	1,50	36,79	32,62	29,64	38,07
521A_B	Vormt 10	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
522A_A	Vormt 8	1,50	35,95	31,77	28,80	37,23
522A_B	Vormt 8	4,50	41,42	37,25	34,27	42,70
523A_A	Vormt 6	1,50	37,74	33,57	30,59	39,02
523A_B	Vormt 6	4,50	42,18	38,01	35,03	43,46
524A_A	Vormt 4	1,50	38,44	34,27	31,29	39,72
524A_B	Vormt 4	4,50	42,51	38,34	35,36	43,79
525A_A	Vormt 2	1,50	37,89	33,72	30,74	39,17
525A_B	Vormt 2	4,50	42,26	38,08	35,11	43,54
526A_A	Vormt 25	1,50	43,34	39,17	36,19	44,62
526A_B	Vormt 25	4,50	45,75	41,58	38,60	47,03
527A_A	Vormt 27	1,50	43,78	39,61	36,63	45,06
527A_B	Vormt 27	4,50	46,08	41,91	38,93	47,36
528A_A	Vormt 29	1,50	42,94	38,77	35,80	44,23
528A_B	Vormt 29	4,50	45,33	41,16	38,18	46,61
529A_A	Vormt 33	1,50	42,13	37,95	34,98	43,41
529A_B	Vormt 33	4,50	44,54	40,37	37,39	45,82
530A_A	Vormt 35	1,50	40,53	36,35	33,38	41,81
530A_B	Vormt 35	4,50	43,55	39,38	36,40	44,83
531A_A	Vormt 23	1,50	38,62	34,45	31,47	39,90
531A_B	Vormt 23	4,50	42,60	38,43	35,45	43,88
532A_A	Vormt 21	1,50	38,00	33,82	30,85	39,28
532A_B	Vormt 21	4,50	42,34	38,17	35,19	43,62
533A_A	Vormt 17	1,50	38,45	34,28	31,30	39,73
533A_B	Vormt 17	4,50	42,59	38,42	35,44	43,87
534A_A	Vormt 15	1,50	39,20	35,03	32,05	40,48
534A_B	Vormt 15	4,50	42,67	38,50	35,52	43,95
535A_A	Vormt 13	1,50	39,56	35,39	32,41	40,84
535A_B	Vormt 13	4,50	43,06	38,89	35,91	44,34
536A_A	Vormt 1	1,50	36,56	32,39	29,42	37,85
536A_B	Vormt 1	4,50	40,80	36,62	33,65	42,08
537A_A	Vormt 3	1,50	37,02	32,84	29,87	38,30
537A_B	Vormt 3	4,50	41,34	37,17	34,19	42,62
538A_A	Vormt 5	1,50	37,16	32,99	30,01	38,44
538A_B	Vormt 5	4,50	41,23	37,06	34,08	42,51
539A_A	Vormt 9	1,50	37,21	33,04	30,06	38,49
539A_B	Vormt 9	4,50	41,29	37,12	34,14	42,57
540A_A	Vormt 11	1,50	37,87	33,70	30,72	39,15
540A_B	Vormt 11	4,50	41,76	37,59	34,61	43,04
541A_A	Steile Bank 68	1,50	37,03	32,86	29,88	38,31
541A_B	Steile Bank 68	4,50	42,17	38,00	35,02	43,45
542A_A	Steile Bank 70	1,50	36,60	32,43	29,46	37,89
542A_B	Steile Bank 70	4,50	41,83	37,66	34,68	43,11
543A_A	Steile Bank 74	1,50	36,49	32,32	29,34	37,77
543A_B	Steile Bank 74	4,50	41,76	37,59	34,61	43,04
544A_A	Steile Bank 76	1,50	36,35	32,17	29,20	37,63
544A_B	Steile Bank 76	4,50	41,02	36,84	33,87	42,30
545A_A	Steile Bank 78	1,50	36,14	31,97	28,99	37,42
545A_B	Steile Bank 78	4,50	40,77	36,60	33,62	42,05
546A_A	Munninkplaat 39	1,50	39,68	35,50	32,53	40,96
546A_B	Munninkplaat 39	4,50	43,28	39,11	36,13	44,56
547A_A	Munninkplaat 37	1,50	39,25	35,08	32,10	40,53
547A_B	Munninkplaat 37	4,50	42,87	38,69	35,72	44,15
548A_A	Munninkplaat 35	1,50	39,49	35,32	32,34	40,77
548A_B	Munninkplaat 35	4,50	42,82	38,64	35,67	44,10
549A_A	Munninkplaat 33	1,50	38,53	34,36	31,38	39,81
549A_B	Munninkplaat 33	4,50	42,26	38,09	35,11	43,54
550A_A	Munninkplaat 31	1,50	36,26	32,09	29,11	37,54
550A_B	Munninkplaat 31	4,50	40,71	36,54	33,56	41,99
551A_A	Munninkplaat 29	1,50	37,92	33,75	30,77	39,20
551A_B	Munninkplaat 29	4,50	41,79	37,62	34,64	43,07
552A_A	Munninkplaat 27	1,50	38,81	34,64	31,66	40,09
552A_B	Munninkplaat 27	4,50	42,53	38,36	35,38	43,81
553A_A	Munninkplaat 25	1,50	37,66	33,49	30,51	38,94
553A_B	Munninkplaat 25	4,50	42,18	38,01	35,03	43,46
554A_A	Munninkplaat 23	1,50	38,27	34,10	31,12	39,55
554A_B	Munninkplaat 23	4,50	42,33	38,15	35,18	43,61
555A_A	Munninkplaat 21	1,50	39,09	34,92	31,94	40,37
555A_B	Munninkplaat 21	4,50	42,42	38,24	35,27	43,70
556A_A	Munninkplaat 19	1,50	37,61	33,44	30,46	38,89
556A_B	Munninkplaat 19	4,50	41,58	37,41	34,43	42,86
557A_A	Munninkplaat 17	1,50	36,67	32,50	29,52	37,95
557A_B	Munninkplaat 17	4,50	41,21	37,04	34,06	42,49
558A_A	Munninkplaat 15	1,50	36,63	32,46	29,48	37,91
558A_B	Munninkplaat 15	4,50	41,16	36,99	34,02	42,45
559A_A	Munninkplaat 13	1,50	36,69	32,52	29,54	37,97
559A_B	Munninkplaat 13	4,50	41,24	37,07	34,10	42,53
560A_A	Munninkplaat 11	1,50	37,01	32,84	29,86	38,29
560A_B	Munninkplaat 11	4,50	41,57	37,40	34,42	42,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
561A_A	Munninkplaat 9	1,50	36,90	32,73	29,76	38,19
561A_B	Munninkplaat 9	4,50	41,31	37,14	34,16	42,59
562A_A	Munninkplaat 7	1,50	36,94	32,77	29,79	38,22
562A_B	Munninkplaat 7	4,50	41,24	37,07	34,09	42,52
563A_A	Munninkplaat 5	1,50	36,91	32,74	29,76	38,19
563A_B	Munninkplaat 5	4,50	41,04	36,87	33,89	42,32
564A_A	Munninkplaat 3	1,50	37,12	32,95	29,97	38,40
564A_B	Munninkplaat 3	4,50	41,44	37,27	34,29	42,72
565A_A	Munninkplaat 1	1,50	36,94	32,77	29,79	38,22
565A_B	Munninkplaat 1	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
566A_A	Spaanderbank 40	1,50	45,75	41,57	38,60	47,03
566A_B	Spaanderbank 40	4,50	47,65	43,48	40,50	48,93
567A_A	Spaanderbank 38	1,50	45,33	41,16	38,18	46,61
567A_B	Spaanderbank 38	4,50	47,17	43,00	40,02	48,45
568A_A	Spaanderbank 36	1,50	44,87	40,70	37,72	46,15
568A_B	Spaanderbank 36	4,50	46,72	42,55	39,57	48,00
569A_A	Spaanderbank 34	1,50	44,06	39,89	36,91	45,34
569A_B	Spaanderbank 34	4,50	45,96	41,78	38,81	47,24
570A_A	Spaanderbank 32	1,50	43,63	39,46	36,48	44,91
570A_B	Spaanderbank 32	4,50	45,58	41,41	38,43	46,86
571A_A	Spaanderbank 30	1,50	43,20	39,03	36,06	44,49
571A_B	Spaanderbank 30	4,50	45,19	41,02	38,04	46,47
572A_A	Spaanderbank 28	1,50	42,47	38,29	35,32	43,75
572A_B	Spaanderbank 28	4,50	44,33	40,16	37,18	45,61
573A_A	Spaanderbank 26	1,50	42,20	38,03	35,05	43,48
573A_B	Spaanderbank 26	4,50	43,99	39,81	36,84	45,27
574A_A	Spaanderbank 24	1,50	41,49	37,32	34,34	42,77
574A_B	Spaanderbank 24	4,50	43,37	39,20	36,23	44,66
575A_A	Spaanderbank 22	1,50	41,09	36,92	33,94	42,37
575A_B	Spaanderbank 22	4,50	43,03	38,86	35,88	44,31
576A_A	Spaanderbank 20	1,50	40,80	36,63	33,65	42,08
576A_B	Spaanderbank 20	4,50	42,73	38,56	35,58	44,01
577A_A	Spaanderbank 18	1,50	40,41	36,23	33,26	41,69
577A_B	Spaanderbank 18	4,50	42,36	38,19	35,21	43,64
578A_A	Spaanderbank 16	1,50	40,22	36,04	33,07	41,50
578A_B	Spaanderbank 16	4,50	42,20	38,03	35,05	43,48
579A_A	Spaanderbank 14	1,50	40,06	35,88	32,91	41,34
579A_B	Spaanderbank 14	4,50	42,11	37,94	34,97	43,40
580A_A	Spaanderbank 12	1,50	39,80	35,63	32,65	41,08
580A_B	Spaanderbank 12	4,50	41,99	37,82	34,84	43,27
581A_A	Spaanderbank 10	1,50	39,74	35,57	32,59	41,02
581A_B	Spaanderbank 10	4,50	41,98	37,81	34,83	43,26
582A_A	Spaanderbank 8	1,50	39,97	35,80	32,82	41,25
582A_B	Spaanderbank 8	4,50	42,27	38,10	35,12	43,55
583A_A	Spaanderbank 6	1,50	39,07	34,89	31,92	40,35
583A_B	Spaanderbank 6	4,50	41,63	37,46	34,48	42,91
584A_A	Spaanderbank 4	1,50	38,75	34,57	31,60	40,03
584A_B	Spaanderbank 4	4,50	41,32	37,15	34,17	42,60
585A_A	Spaanderbank 2	1,50	38,56	34,39	31,41	39,84
585A_B	Spaanderbank 2	4,50	41,03	36,86	33,88	42,31
586A_A	Steile Bank 15	1,50	46,72	42,55	39,57	48,00
586A_B	Steile Bank 15	4,50	49,15	44,98	42,00	50,43
587A_A	Steile Bank 17	1,50	46,36	42,19	39,21	47,64
587A_B	Steile Bank 17	4,50	48,76	44,59	41,61	50,04
588A_A	Steile Bank 19	1,50	45,73	41,56	38,58	47,01
588A_B	Steile Bank 19	4,50	48,18	44,00	41,03	49,46
589A_A	Steile Bank 21	1,50	45,36	41,19	38,21	46,64
589A_B	Steile Bank 21	4,50	47,80	43,63	40,65	49,08
590A_A	Steile Bank 23	1,50	44,87	40,70	37,72	46,15
590A_B	Steile Bank 23	4,50	47,39	43,22	40,24	48,67
591A_A	Steile Bank 25	1,50	44,56	40,39	37,41	45,84
591A_B	Steile Bank 25	4,50	47,11	42,93	39,96	48,39
592A_A	Steile Bank 27	1,50	43,74	39,57	36,59	45,02
592A_B	Steile Bank 27	4,50	46,50	42,33	39,35	47,78
593A_A	Steile Bank 29	1,50	43,09	38,92	35,94	44,37
593A_B	Steile Bank 29	4,50	46,00	41,83	38,85	47,28
594A_A	Steile Bank 31	1,50	42,76	38,59	35,61	44,04
594A_B	Steile Bank 31	4,50	45,79	41,61	38,64	47,07
595A_A	Steile Bank 33	1,50	42,40	38,23	35,25	43,68
595A_B	Steile Bank 33	4,50	45,42	41,25	38,27	46,70
596A_A	Steile Bank 35	1,50	41,68	37,51	34,53	42,96
596A_B	Steile Bank 35	4,50	44,84	40,67	37,69	46,12
597A_A	Steile Bank 37	1,50	41,57	37,40	34,42	42,85
597A_B	Steile Bank 37	4,50	44,69	40,52	37,54	45,97
598A_A	Steile Bank 39	1,50	39,52	35,35	32,37	40,80
598A_B	Steile Bank 39	4,50	43,21	39,04	36,07	44,50
599A_A	Steile Bank 41	1,50	39,92	35,75	32,77	41,20
599A_B	Steile Bank 41	4,50	43,43	39,26	36,28	44,71
600A_A	Steile Bank 43	1,50	39,66	35,49	32,51	40,94
600A_B	Steile Bank 43	4,50	42,90	38,73	35,75	44,18
601A_A	Steile Bank 45	1,50	39,55	35,38	32,40	40,83
601A_B	Steile Bank 45	4,50	42,74	38,56	35,59	44,02
602A_A	Steile Bank 47	1,50	39,36	35,19	32,21	40,64
602A_B	Steile Bank 47	4,50	42,61	38,44	35,46	43,89
603A_A	Steile Bank 49	1,50	38,89	34,72	31,74	40,17
603A_B	Steile Bank 49	4,50	42,36	38,19	35,21	43,64
604A_A	Steile Bank 51	1,50	38,60	34,43	31,45	39,88
604A_B	Steile Bank 51	4,50	41,93	37,76	34,78	43,21
605A_A	Steile Bank 53	1,50	39,01	34,84	31,86	40,29
605A_B	Steile Bank 53	4,50	42,25	38,07	35,10	43,53
606A_A	Steile Bank 55	1,50	37,92	33,75	30,77	39,20
606A_B	Steile Bank 55	4,50	41,45	37,28	34,30	42,73
607A_A	Steile Bank 57	1,50	37,89	33,72	30,74	39,17
607A_B	Steile Bank 57	4,50	41,42	37,25	34,27	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
608A_A	Steile Bank 59	1,50	37,62	33,45	30,47	38,90
608A_B	Steile Bank 59	4,50	41,27	37,10	34,12	42,55
609A_A	Steile Bank 61	1,50	37,62	33,45	30,47	38,90
609A_B	Steile Bank 61	4,50	41,34	37,17	34,19	42,62
610A_A	Steile Bank 63	1,50	37,56	33,39	30,41	38,84
610A_B	Steile Bank 63	4,50	41,61	37,44	34,46	42,89
611A_A	Steile Bank 65	1,50	37,66	33,49	30,51	38,94
611A_B	Steile Bank 65	4,50	41,37	37,20	34,22	42,65
612A_A	Urkerstraat 1	1,50	37,32	33,15	30,17	38,60
612A_B	Urkerstraat 1	4,50	41,07	36,90	33,92	42,35
613A_A	Urkerstraat 3	1,50	38,02	33,85	30,87	39,30
613A_B	Urkerstraat 3	4,50	41,56	37,39	34,41	42,84
614A_A	Urkerstraat 5	1,50	38,12	33,95	30,97	39,40
614A_B	Urkerstraat 5	4,50	41,45	37,28	34,30	42,73
615A_A	Urkerstraat 7	1,50	38,15	33,98	31,00	39,43
615A_B	Urkerstraat 7	4,50	41,68	37,51	34,53	42,96
616A_A	Urkerstraat 9	1,50	38,31	34,14	31,16	39,59
616A_B	Urkerstraat 9	4,50	41,91	37,74	34,76	43,19
617A_A	Urkerstraat 11	1,50	38,50	34,33	31,35	39,78
617A_B	Urkerstraat 11	4,50	42,26	38,09	35,11	43,54
618A_A	Urkerstraat 13	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
618A_B	Urkerstraat 13	4,50	42,39	38,22	35,24	43,67
619A_A	Urkerstraat 15	1,50	38,90	34,73	31,75	40,18
619A_B	Urkerstraat 15	4,50	42,62	38,45	35,47	43,90
620A_A	Urkerstraat 17	1,50	38,95	34,78	31,80	40,23
620A_B	Urkerstraat 17	4,50	42,79	38,62	35,64	44,07
621A_A	Urkerstraat 19	1,50	38,70	34,53	31,55	39,98
621A_B	Urkerstraat 19	4,50	42,68	38,51	35,53	43,96
622A_A	Urkerstraat 21	1,50	38,57	34,40	31,42	39,85
622A_B	Urkerstraat 21	4,50	42,57	38,40	35,42	43,85
623A_A	Urkerstraat 23	1,50	42,05	37,88	34,90	43,33
623A_B	Urkerstraat 23	4,50	45,00	40,83	37,85	46,28
624A_A	Urkerstraat 25	1,50	42,51	38,34	35,36	43,79
624A_B	Urkerstraat 25	4,50	45,40	41,23	38,25	46,68
625A_A	Urkerstraat 27	1,50	42,90	38,73	35,75	44,18
625A_B	Urkerstraat 27	4,50	45,66	41,49	38,51	46,94
626A_A	Urkerstraat 29	1,50	43,02	38,84	35,87	44,30
626A_B	Urkerstraat 29	4,50	45,66	41,49	38,52	46,95
627A_A	Urkerstraat 31	1,50	43,46	39,29	36,31	44,74
627A_B	Urkerstraat 31	4,50	46,13	41,96	38,98	47,41
628A_A	Urkerstraat 33	1,50	43,03	38,86	35,88	44,31
628A_B	Urkerstraat 33	4,50	45,93	41,76	38,78	47,21
629A_A	Urkerstraat 35	1,50	45,12	40,95	37,97	46,40
629A_B	Urkerstraat 35	4,50	47,58	43,41	40,43	48,86
630A_A	Urkerstraat 37	1,50	45,75	41,57	38,60	47,03
630A_B	Urkerstraat 37	4,50	47,95	43,78	40,80	49,23
631A_A	Urkerstraat 39	1,50	46,32	42,15	39,17	47,60
631A_B	Urkerstraat 39	4,50	48,49	44,31	41,34	49,77
632A_A	Urkerstraat 41	1,50	47,02	42,85	39,87	48,30
632A_B	Urkerstraat 41	4,50	49,02	44,85	41,87	50,30
633A_A	Urkerstraat 43	1,50	47,64	43,47	40,49	48,92
633A_B	Urkerstraat 43	4,50	49,78	45,61	42,63	51,06
634A_A	Urkerstraat 30	1,50	41,88	37,71	34,73	43,16
634A_B	Urkerstraat 30	4,50	44,80	40,63	37,65	46,08
635A_A	Urkerstraat 28	1,50	41,12	36,95	33,97	42,40
635A_B	Urkerstraat 28	4,50	44,46	40,29	37,31	45,74
636A_A	Urkerstraat 26	1,50	40,84	36,67	33,69	42,12
636A_B	Urkerstraat 26	4,50	44,04	39,87	36,89	45,32
637A_A	Urkerstraat 24	1,50	40,19	36,02	33,04	41,47
637A_B	Urkerstraat 24	4,50	43,73	39,56	36,58	45,01
638A_A	Urkerstraat 22	1,50	40,12	35,94	32,97	41,40
638A_B	Urkerstraat 22	4,50	43,70	39,52	36,55	44,98
639A_A	Urkerstraat 20	1,50	40,04	35,87	32,89	41,32
639A_B	Urkerstraat 20	4,50	43,63	39,46	36,48	44,91
640A_A	Urkerstraat 36	1,50	47,22	43,05	40,07	48,50
640A_B	Urkerstraat 36	4,50	49,37	45,19	42,22	50,65
641A_A	Urkerstraat 34	1,50	46,10	41,93	38,95	47,38
641A_B	Urkerstraat 34	4,50	48,25	44,08	41,10	49,53
642A_A	Urkerstraat 32	1,50	44,73	40,56	37,58	46,01
642A_B	Urkerstraat 32	4,50	47,14	42,96	39,99	48,42
643A_A	Urkerstraat 38	1,50	45,06	40,89	37,91	46,34
643A_B	Urkerstraat 38	4,50	47,97	43,79	40,82	49,25
644A_A	Urkerstraat 40	1,50	46,19	42,02	39,04	47,47
644A_B	Urkerstraat 40	4,50	48,81	44,64	41,66	50,09
645A_A	Urkerstraat 42	1,50	46,24	42,07	39,09	47,52
645A_B	Urkerstraat 42	4,50	48,81	44,64	41,66	50,09
646A_A	Urkerstraat 44	1,50	43,98	39,81	36,83	45,26
646A_B	Urkerstraat 44	4,50	47,08	42,91	39,93	48,36
647A_A	Urkerstraat 46	1,50	43,45	39,28	36,30	44,73
647A_B	Urkerstraat 46	4,50	46,40	42,23	39,25	47,68
648A_A	Urkerstraat 48	1,50	44,82	40,65	37,67	46,10
648A_B	Urkerstraat 48	4,50	47,32	43,15	40,17	48,60
649A_A	Schoklandstraat 41	1,50	43,99	39,82	36,84	45,27
649A_B	Schoklandstraat 41	4,50	46,05	41,88	38,90	47,33
650A_A	Schoklandstraat 39	1,50	41,01	36,84	33,86	42,29
650A_B	Schoklandstraat 39	4,50	44,04	39,87	36,89	45,32
651A_A	Schoklandstraat 37	1,50	40,63	36,46	33,48	41,91
651A_B	Schoklandstraat 37	4,50	43,79	39,62	36,64	45,07
652A_A	Schoklandstraat 35	1,50	40,64	36,47	33,49	41,92
652A_B	Schoklandstraat 35	4,50	43,63	39,46	36,48	44,91
653A_A	Schoklandstraat 33	1,50	40,57	36,40	33,42	41,85
653A_B	Schoklandstraat 33	4,50	43,51	39,34	36,36	44,79
654A_A	Schoklandstraat 29/31	1,50	39,85	35,68	32,70	41,13
654A_B	Schoklandstraat 29/31	4,50	41,96	37,79	34,81	43,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
655A_A	Schoklandstraat 25/27	1,50	39,31	35,14	32,16	40,59
655A_B	Schoklandstraat 25/27	4,50	41,49	37,32	34,34	42,77
656A_A	Schoklandstraat 21/23	1,50	39,26	35,09	32,11	40,54
656A_B	Schoklandstraat 21/23	4,50	41,24	37,07	34,09	42,52
657A_A	Schoklandstraat 17/19	1,50	38,72	34,55	31,57	40,00
657A_B	Schoklandstraat 17/19	4,50	40,92	36,74	33,77	42,20
658A_A	Schoklandstraat 13/15	1,50	38,29	34,12	31,14	39,57
658A_B	Schoklandstraat 13/15	4,50	40,62	36,45	33,47	41,90
659A_A	Schoklandstraat 32/42/52	1,50	42,05	37,88	34,90	43,33
659A_B	Schoklandstraat 32/42/52	4,50	44,67	40,49	37,52	45,95
659A_C	Schoklandstraat 32/42/52	7,50	46,86	42,69	39,71	48,14
660A_A	Schoklandstraat 30/40/50	1,50	41,53	37,36	34,38	42,81
660A_B	Schoklandstraat 30/40/50	4,50	44,38	40,21	37,23	45,66
660A_C	Schoklandstraat 30/40/50	7,50	46,43	42,26	39,28	47,71
661A_A	Schoklandstraat 28/38/48	1,50	40,30	36,13	33,15	41,58
661A_B	Schoklandstraat 28/38/48	4,50	43,92	39,75	36,77	45,20
661A_C	Schoklandstraat 28/38/48	7,50	46,01	41,84	38,86	47,29
662A_A	Schoklandstraat 26/36/46	1,50	39,98	35,81	32,83	41,26
662A_B	Schoklandstraat 26/36/46	4,50	43,26	39,09	36,11	44,54
662A_C	Schoklandstraat 26/36/46	7,50	45,80	41,63	38,65	47,08
663A_B	Schoklandstraat 34/44	4,50	41,34	37,17	34,19	42,62
663A_C	Schoklandstraat 34/44	7,50	44,83	40,66	37,68	46,11
664A_A	Schoklandstraat 11	1,50	37,77	33,60	30,62	39,05
664A_B	Schoklandstraat 11	4,50	40,01	35,84	32,86	41,29
665A_A	Schoklandstraat 9	1,50	37,11	32,94	29,96	38,39
665A_B	Schoklandstraat 9	4,50	39,59	35,42	32,44	40,87
666A_A	Schoklandstraat 7	1,50	37,51	33,33	30,36	38,79
666A_B	Schoklandstraat 7	4,50	39,80	35,62	32,65	41,08
667A_A	Schoklandstraat 5	1,50	36,95	32,78	29,80	38,23
667A_B	Schoklandstraat 5	4,50	39,46	35,29	32,31	40,74
668A_A	Schoklandstraat 3	1,50	36,82	32,65	29,67	38,10
668A_B	Schoklandstraat 3	4,50	39,36	35,19	32,21	40,64
669A_A	Schoklandstraat 1	1,50	36,84	32,67	29,69	38,12
669A_B	Schoklandstraat 1	4,50	39,50	35,33	32,35	40,78
670A_A	Schoklandstraat 6/12B/14	1,50	36,41	32,24	29,26	37,69
670A_B	Schoklandstraat 6/12B/14	4,50	39,65	35,48	32,50	40,93
670A_C	Schoklandstraat 6/12B/14	7,50	43,65	39,47	36,50	44,93
671A_A	Schoklandstraat 4/12A	1,50	37,53	33,36	30,38	38,81
671A_B	Schoklandstraat 4/12A	4,50	40,30	36,12	33,15	41,58
671A_C	Schoklandstraat 4/12A	7,50	43,69	39,51	36,54	44,97
672A_A	Schoklandstraat 4/12/14	1,50	37,94	33,77	30,79	39,22
672A_B	Schoklandstraat 4/12/14	4,50	40,79	36,62	33,64	42,07
672A_C	Schoklandstraat 4/12/14	7,50	43,55	39,38	36,40	44,83
673A_A	Schoklandstraat 4/10B	1,50	34,64	30,47	27,49	35,92
673A_B	Schoklandstraat 4/10B	4,50	38,32	34,14	31,17	39,60
673A_C	Schoklandstraat 4/10B	7,50	42,14	37,97	34,99	43,42
674A_A	Schoklandstraat 2B/10A	1,50	34,91	30,74	27,76	36,19
674A_B	Schoklandstraat 2B/10A	4,50	38,66	34,49	31,51	39,94
674A_C	Schoklandstraat 2B/10A	7,50	42,43	38,26	35,28	43,71
675A_A	Schoklandstraat 10	1,50	35,01	30,84	27,86	36,29
675A_B	Schoklandstraat 10	4,50	38,67	34,50	31,52	39,95
675A_C	Schoklandstraat 10	7,50	42,33	38,16	35,18	43,61
676A_A	Schoklandstraat 2A/8A/8B	1,50	35,24	31,07	28,09	36,52
676A_B	Schoklandstraat 2A/8A/8B	4,50	38,86	34,69	31,71	40,14
676A_C	Schoklandstraat 2A/8A/8B	7,50	42,46	38,29	35,31	43,74
677A_A	Schoklandstraat 2/8	1,50	36,14	31,97	28,99	37,42
677A_B	Schoklandstraat 2/8	4,50	39,37	35,20	32,22	40,65
677A_C	Schoklandstraat 2/8	7,50	42,91	38,74	35,76	44,19
678A_A	Urkerstraat 50	1,50	47,27	43,10	40,12	48,55
678A_B	Urkerstraat 50	4,50	49,01	44,84	41,86	50,29
679A_A	Urkerstraat 52	1,50	46,67	42,50	39,52	47,95
679A_B	Urkerstraat 52	4,50	48,47	44,30	41,32	49,75
680A_A	Urkerstraat 54	1,50	46,57	42,40	39,42	47,85
680A_B	Urkerstraat 54	4,50	48,47	44,30	41,32	49,75
681A_A	Urkerstraat 56	1,50	47,07	42,90	39,92	48,35
681A_B	Urkerstraat 56	4,50	48,99	44,82	41,84	50,27
682A_A	Urkerstraat 58	1,50	47,68	43,51	40,53	48,96
682A_B	Urkerstraat 58	4,50	49,59	45,42	42,44	50,87
683A_A	Urkerstraat 60	1,50	48,44	44,27	41,29	49,72
683A_B	Urkerstraat 60	4,50	50,39	46,22	43,24	51,67
684A_A	Flevostraat 33	1,50	42,50	38,33	35,35	43,78
684A_B	Flevostraat 33	4,50	44,02	39,85	36,87	45,30
685A_A	Flevostraat 35	1,50	43,21	39,04	36,06	44,49
685A_A	Flevostraat 35A	1,50	43,60	39,43	36,45	44,88
685A_B	Flevostraat 35	4,50	44,62	40,45	37,47	45,90
685A_B	Flevostraat 35A	4,50	44,89	40,72	37,74	46,17
686A_A	Flevostraat 37	1,50	44,30	40,13	37,16	45,59
686A_B	Flevostraat 37	4,50	45,67	41,50	38,52	46,95
687A_A	Flevostraat 37A	1,50	44,71	40,54	37,56	45,99
687A_B	Flevostraat 37A	4,50	46,00	41,83	38,85	47,28
688A_A	Flevostraat 39	1,50	45,01	40,84	37,86	46,29
688A_B	Flevostraat 39	4,50	46,31	42,14	39,16	47,59
689A_A	Flevostraat 39A	1,50	45,26	41,09	38,11	46,54
689A_B	Flevostraat 39A	4,50	46,50	42,33	39,35	47,78
690A_A	Flevostraat 41	1,50	45,80	41,63	38,65	47,08
690A_B	Flevostraat 41	4,50	47,28	43,11	40,13	48,56
691A_A	Flevostraat 43	1,50	45,90	41,73	38,75	47,18
691A_B	Flevostraat 43	4,50	47,44	43,27	40,29	48,72
692A_A	Flevostraat 45	1,50	46,43	42,26	39,28	47,71
692A_B	Flevostraat 45	4,50	48,06	43,89	40,91	49,34
693A_A	Flevostraat 47	1,50	46,60	42,43	39,45	47,88
693A_B	Flevostraat 47	4,50	48,23	44,06	41,08	49,51
694A_A	Wieringerstraat 12	1,50	37,01	32,83	29,86	38,29
694A_B	Wieringerstraat 12	4,50	42,87	38,70	35,72	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695A_A	Wieringerstraat 10	1,50	37,10	32,93	29,95	38,38
695A_B	Wieringerstraat 10	4,50	42,86	38,69	35,71	44,14
696A_A	Wieringerstraat 8	1,50	37,49	33,32	30,34	38,77
696A_B	Wieringerstraat 8	4,50	42,84	38,67	35,69	44,12
697A_A	Wieringerstraat 6	1,50	37,95	33,78	30,80	39,23
697A_B	Wieringerstraat 6	4,50	43,39	39,22	36,24	44,67
698A_A	Wieringerstraat 4	1,50	38,84	34,67	31,69	40,12
698A_B	Wieringerstraat 4	4,50	44,09	39,92	36,94	45,37
699A_A	Wieringerstraat 2E	1,50	36,47	32,29	29,32	37,75
699A_B	Wieringerstraat 2E	4,50	40,48	36,31	33,33	41,76
700A_A	Wieringerstraat 2D	1,50	36,46	32,29	29,31	37,74
700A_B	Wieringerstraat 2D	4,50	41,51	37,34	34,36	42,79
701A_A	Wieringerstraat 2C	1,50	36,18	32,01	29,03	37,46
701A_B	Wieringerstraat 2C	4,50	41,07	36,90	33,92	42,35
702A_A	Wieringerstraat 2B	1,50	35,44	31,27	28,29	36,72
702A_B	Wieringerstraat 2B	4,50	39,62	35,45	32,47	40,90
703A_A	Wieringerstraat 2A	1,50	37,34	33,17	30,19	38,62
703A_B	Wieringerstraat 2A	4,50	40,23	36,06	33,08	41,51
704A_A	Wieringerstraat 2	1,50	37,63	33,45	30,48	38,91
704A_B	Wieringerstraat 2	4,50	40,65	36,48	33,50	41,93
705A_A	Wieringerstraat 17	1,50	35,08	30,91	27,93	36,36
705A_B	Wieringerstraat 17	4,50	41,22	37,05	34,07	42,50
706A_A	Wieringerstraat 15	1,50	35,20	31,03	28,05	36,48
706A_B	Wieringerstraat 15	4,50	41,07	36,90	33,92	42,35
707A_A	Wieringerstraat 13	1,50	35,90	31,73	28,75	37,18
707A_B	Wieringerstraat 13	4,50	41,25	37,08	34,10	42,53
708A_A	Wieringerstraat 11	1,50	36,22	32,05	29,07	37,50
708A_B	Wieringerstraat 11	4,50	40,93	36,75	33,78	42,21
709A_A	Wieringerstraat 9	1,50	37,03	32,86	29,88	38,31
709A_B	Wieringerstraat 9	4,50	41,23	37,06	34,08	42,51
710A_A	Wieringerstraat 7	1,50	35,58	31,41	28,44	36,87
710A_B	Wieringerstraat 7	4,50	40,75	36,58	33,60	42,03
711A_A	Wieringerstraat 5	1,50	35,81	31,64	28,66	37,09
711A_B	Wieringerstraat 5	4,50	41,29	37,12	34,14	42,57
712A_A	Wieringerstraat 3	1,50	35,26	31,09	28,11	36,54
712A_B	Wieringerstraat 3	4,50	40,59	36,42	33,44	41,87
713A_A	Wieringerstraat 1	1,50	35,86	31,69	28,71	37,14
713A_B	Wieringerstraat 1	4,50	40,31	36,14	33,16	41,59
714A_A	Zuiderzeestraat 52	1,50	33,49	29,32	26,34	34,77
714A_B	Zuiderzeestraat 52	4,50	38,90	34,72	31,75	40,18
715A_A	Zuiderzeestraat 54	1,50	33,50	29,33	26,36	34,79
715A_B	Zuiderzeestraat 54	4,50	38,91	34,74	31,76	40,19
716A_A	Zuiderzeestraat 56	1,50	33,15	28,98	26,00	34,43
716A_B	Zuiderzeestraat 56	4,50	38,68	34,51	31,54	39,97
717A_A	Zuiderzeestraat 58	1,50	32,92	28,75	25,77	34,20
717A_B	Zuiderzeestraat 58	4,50	38,41	34,24	31,26	39,69
718A_A	Zuiderzeestraat 60	1,50	32,01	27,84	24,86	33,29
718A_B	Zuiderzeestraat 60	4,50	36,86	32,69	29,71	38,14
719A_A	Zuiderzeestraat 62	1,50	29,41	25,24	22,26	30,69
719A_B	Zuiderzeestraat 62	4,50	34,52	30,34	27,37	35,80
720A_A	Zuiderzeestraat 64	1,50	30,35	26,18	23,20	31,63
720A_B	Zuiderzeestraat 64	4,50	35,61	31,43	28,46	36,89
721A_A	Zuiderzeestraat 66	1,50	29,64	25,47	22,49	30,92
721A_B	Zuiderzeestraat 66	4,50	34,32	30,15	27,17	35,60
722A_A	Zuiderzeestraat 68	1,50	33,20	29,03	26,05	34,48
722A_B	Zuiderzeestraat 68	4,50	38,45	34,28	31,30	39,73
723A_A	Zuiderzeestraat 73	1,50	35,62	31,45	28,47	36,90
723A_B	Zuiderzeestraat 73	4,50	40,67	36,50	33,52	41,95
724A_A	Zuiderzeestraat 71	1,50	35,33	31,16	28,18	36,61
724A_B	Zuiderzeestraat 71	4,50	40,57	36,40	33,42	41,85
725A_A	Zuiderzeestraat 69	1,50	35,12	30,95	27,97	36,40
725A_B	Zuiderzeestraat 69	4,50	40,25	36,08	33,10	41,53
726A_A	Zuiderzeestraat 67	1,50	35,19	31,01	28,04	36,47
726A_B	Zuiderzeestraat 67	4,50	40,29	36,12	33,14	41,57
727A_A	Zuiderzeestraat 65	1,50	35,38	31,20	28,23	36,66
727A_B	Zuiderzeestraat 65	4,50	40,17	36,00	33,02	41,45
728A_A	Urkerstraat 18	1,50	37,58	33,41	30,43	38,86
728A_B	Urkerstraat 18	4,50	41,67	37,50	34,52	42,95
729A_A	Urkerstraat 16	1,50	37,21	33,04	30,06	38,49
729A_B	Urkerstraat 16	4,50	41,38	37,21	34,23	42,66
730A_A	Urkerstraat 14	1,50	36,96	32,79	29,81	38,24
730A_B	Urkerstraat 14	4,50	40,99	36,82	33,84	42,27
731A_A	Urkerstraat 12	1,50	36,80	32,63	29,65	38,08
731A_B	Urkerstraat 12	4,50	40,85	36,68	33,70	42,13
732A_A	Urkerstraat 10	1,50	36,73	32,56	29,58	38,01
732A_B	Urkerstraat 10	4,50	40,83	36,66	33,68	42,11
733A_A	Urkerstraat 8	1,50	36,71	32,54	29,56	37,99
733A_B	Urkerstraat 8	4,50	40,78	36,61	33,63	42,06
734A_A	Urkerstraat 6	1,50	35,25	31,08	28,10	36,53
734A_B	Urkerstraat 6	4,50	39,72	35,54	32,57	41,00
735A_A	Urkerstraat 4	1,50	35,59	31,42	28,44	36,87
735A_B	Urkerstraat 4	4,50	39,63	35,46	32,48	40,91
736A_A	Urkerstraat 2	1,50	35,71	31,54	28,56	36,99
736A_B	Urkerstraat 2	4,50	39,66	35,49	32,51	40,94
737A_A	Parkstraat 126	1,50	36,00	31,83	28,85	37,28
737A_B	Parkstraat 126	4,50	39,54	35,36	32,39	40,82
738A_A	Parkstraat 124	1,50	36,05	31,87	28,90	37,33
738A_B	Parkstraat 124	4,50	39,63	35,46	32,48	40,91
739A_A	Parkstraat 122	1,50	36,09	31,92	28,94	37,37
739A_B	Parkstraat 122	4,50	39,82	35,65	32,67	41,10
740A_A	Parkstraat 120	1,50	35,83	31,66	28,68	37,11
740A_B	Parkstraat 120	4,50	39,63	35,46	32,48	40,91
741A_A	Gale Hamkesstraat 7	1,50	33,48	29,30	26,33	34,76
741A_B	Gale Hamkesstraat 7	4,50	38,31	34,14	31,16	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
742A_A	Gale Hamkesstraat 5	1,50	33,34	29,17	26,19	34,62
742A_B	Gale Hamkesstraat 5	4,50	38,12	33,94	30,97	39,40
743A_A	Gale Hamkesstraat 3	1,50	33,55	29,38	26,40	34,83
743A_B	Gale Hamkesstraat 3	4,50	38,24	34,07	31,10	39,53
744A_A	Gale Hamkesstraat 1	1,50	33,52	29,35	26,37	34,80
744A_B	Gale Hamkesstraat 1	4,50	38,34	34,16	31,19	39,62
745A_A	Gale Hamkesstraat 8	1,50	36,01	31,84	28,86	37,29
745A_B	Gale Hamkesstraat 8	4,50	39,14	34,97	31,99	40,42
746A_A	Gale Hamkesstraat 6	1,50	35,25	31,07	28,10	36,53
746A_B	Gale Hamkesstraat 6	4,50	38,58	34,41	31,43	39,86
747A_A	Gale Hamkesstraat 4	1,50	35,49	31,32	28,34	36,77
747A_B	Gale Hamkesstraat 4	4,50	38,73	34,56	31,58	40,01
748A_A	Gale Hamkesstraat 2	1,50	35,40	31,23	28,25	36,68
748A_B	Gale Hamkesstraat 2	4,50	38,53	34,36	31,38	39,81
749A_A	Zuiderzeestraat 63/63A	1,50	37,47	33,30	30,32	38,75
749A_B	Zuiderzeestraat 63/63A	4,50	40,83	36,66	33,68	42,11
750A_A	Zuiderzeestraat 61/61A	1,50	36,37	32,19	29,22	37,65
750A_B	Zuiderzeestraat 61/61A	4,50	40,30	36,13	33,15	41,58
751A_A	Zuiderzeestraat 59/59A	1,50	35,43	31,26	28,28	36,71
751A_B	Zuiderzeestraat 59/59A	4,50	39,91	35,74	32,76	41,19
752A_A	Zuiderzeestraat 57/57A	1,50	35,61	31,44	28,46	36,89
752A_B	Zuiderzeestraat 57/57A	4,50	40,17	36,00	33,02	41,45
753A_A	Zuiderzeestraat 55/55A	1,50	35,63	31,46	28,48	36,91
753A_B	Zuiderzeestraat 55/55A	4,50	40,11	35,94	32,96	41,39
754A_A	Zuiderzeestraat 53/53A	1,50	35,53	31,36	28,38	36,81
754A_B	Zuiderzeestraat 53/53A	4,50	40,06	35,89	32,91	41,34
755A_A	Spaanderbank 31	1,50	52,82	48,65	45,67	54,10
755A_B	Spaanderbank 31	4,50	54,74	50,57	47,59	56,02
756A_A	Spaanderbank 29	1,50	51,06	46,89	43,92	52,35
756A_B	Spaanderbank 29	4,50	53,41	49,24	46,27	54,70
757A_A	Spaanderbank 27	1,50	47,49	43,32	40,34	48,77
757A_B	Spaanderbank 27	4,50	51,51	47,34	44,36	52,79
758A_A	Spaanderbank 25	1,50	45,02	40,85	37,87	46,30
758A_B	Spaanderbank 25	4,50	50,22	46,05	43,07	51,50
759A_A	Spaanderbank 23	1,50	41,53	37,36	34,38	42,81
759A_B	Spaanderbank 23	4,50	47,28	43,10	40,13	48,56
760A_A	Spaanderbank 21	1,50	41,50	37,33	34,35	42,78
760A_B	Spaanderbank 21	4,50	46,74	42,57	39,59	48,02
761A_A	Spaanderbank 19	1,50	41,16	36,99	34,01	42,44
761A_B	Spaanderbank 19	4,50	45,61	41,43	38,46	46,89
762A_A	Spaanderbank 17	1,50	39,61	35,44	32,46	40,89
762A_B	Spaanderbank 17	4,50	44,95	40,78	37,80	46,23
763A_A	Spaanderbank 15	1,50	38,49	34,32	31,34	39,77
763A_B	Spaanderbank 15	4,50	44,04	39,87	36,89	45,32
764A_A	Spaanderbank 13	1,50	37,95	33,78	30,80	39,23
764A_B	Spaanderbank 13	4,50	43,06	38,89	35,91	44,34
765A_A	Spaanderbank 11	1,50	37,64	33,47	30,49	38,92
765A_B	Spaanderbank 11	4,50	42,66	38,49	35,51	43,94
766A_A	Spaanderbank 9	1,50	37,04	32,87	29,89	38,32
766A_B	Spaanderbank 9	4,50	42,49	38,32	35,34	43,77
767A_A	Houtrib 48	1,50	51,85	47,68	44,71	53,14
767A_B	Houtrib 48	4,50	54,64	50,47	47,49	55,92
768A_A	Houtrib 46	1,50	51,26	47,09	44,12	52,55
768A_B	Houtrib 46	4,50	54,06	49,89	46,91	55,34
769A_A	Houtrib 44	1,50	50,37	46,20	43,23	51,66
769A_B	Houtrib 44	4,50	53,07	48,90	45,93	54,36
770A_A	Houtrib 42	1,50	49,71	45,54	42,56	50,99
770A_B	Houtrib 42	4,50	52,32	48,15	45,18	53,61
771A_A	Houtrib 40	1,50	48,92	44,75	41,77	50,20
771A_B	Houtrib 40	4,50	51,39	47,21	44,24	52,67
772A_A	Houtrib 38	1,50	48,44	44,27	41,30	49,73
772A_B	Houtrib 38	4,50	51,00	46,83	43,85	52,28
773A_A	Houtrib 36	1,50	47,15	42,97	40,00	48,43
773A_B	Houtrib 36	4,50	49,61	45,44	42,46	50,89
774A_A	Houtrib 34	1,50	46,13	41,96	38,98	47,41
774A_B	Houtrib 34	4,50	48,43	44,26	41,28	49,71
775A_A	Houtrib 32	1,50	45,25	41,08	38,10	46,53
775A_B	Houtrib 32	4,50	47,56	43,39	40,41	48,84
776A_A	Houtrib 30	1,50	44,78	40,61	37,63	46,06
776A_B	Houtrib 30	4,50	47,25	43,07	40,10	48,53
777A_A	Houtrib 28	1,50	44,71	40,54	37,56	45,99
777A_B	Houtrib 28	4,50	47,09	42,92	39,94	48,37
778A_A	Houtrib 26	1,50	44,85	40,68	37,70	46,13
778A_B	Houtrib 26	4,50	47,08	42,91	39,93	48,36
779A_A	Houtrib 24	1,50	44,57	40,40	37,42	45,85
779A_B	Houtrib 24	4,50	46,57	42,40	39,42	47,85
780A_A	Houtrib 22	1,50	42,78	38,61	35,63	44,06
780A_B	Houtrib 22	4,50	44,74	40,56	37,59	46,02
781A_A	Houtrib 20	1,50	42,46	38,29	35,31	43,74
781A_B	Houtrib 20	4,50	44,51	40,34	37,36	45,79
782A_A	Houtrib 18	1,50	42,04	37,86	34,89	43,32
782A_B	Houtrib 18	4,50	44,12	39,95	36,97	45,40
783A_A	Houtrib 61	1,50	54,73	50,56	47,59	56,02
783A_B	Houtrib 61	4,50	57,32	53,15	50,18	58,61
784A_A	Houtrib 63	1,50	54,75	50,58	47,61	56,04
784A_B	Houtrib 63	4,50	57,33	53,16	50,18	58,61
785A_A	Houtrib 65	1,50	54,73	50,56	47,58	56,01
785A_B	Houtrib 65	4,50	57,30	53,12	50,15	58,58
786A_A	Houtrib 67	1,50	54,63	50,45	47,48	55,91
786A_B	Houtrib 67	4,50	57,28	53,11	50,13	58,56
787A_A	Houtrib 57	1,50	49,00	44,83	41,85	50,28
787A_B	Houtrib 57	4,50	51,69	47,51	44,54	52,97
788A_A	Houtrib 55	1,50	47,91	43,74	40,76	49,19
788A_B	Houtrib 55	4,50	50,96	46,79	43,81	52,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
789A_A	Houtrib 53	1,50	47,08	42,91	39,93	48,36
789A_B	Houtrib 53	4,50	50,58	46,41	43,43	51,86
790A_A	Houtrib 51	1,50	45,76	41,59	38,62	47,05
790A_B	Houtrib 51	4,50	50,15	45,98	43,00	51,43
791A_A	Houtrib 49	1,50	45,10	40,93	37,95	46,38
791A_B	Houtrib 49	4,50	50,60	46,43	43,46	51,89
792A_A	Houtrib 47	1,50	44,16	39,98	37,01	45,44
792A_B	Houtrib 47	4,50	50,93	46,76	43,78	52,21
793A_A	Houtrib 39	1,50	42,77	38,60	35,62	44,05
793A_B	Houtrib 39	4,50	46,41	42,23	39,26	47,69
794A_A	Houtrib 41	1,50	41,91	37,73	34,76	43,19
794A_B	Houtrib 41	4,50	46,29	42,12	39,15	47,58
795A_A	Houtrib 43	1,50	41,66	37,49	34,52	42,95
795A_B	Houtrib 43	4,50	46,39	42,22	39,24	47,67
796A_A	Houtrib 45	1,50	40,97	36,80	33,82	42,25
796A_B	Houtrib 45	4,50	47,20	43,03	40,06	48,49
797A_A	Houtrib 35	1,50	42,20	38,03	35,06	43,49
797A_B	Houtrib 35	4,50	44,99	40,81	37,84	46,27
798A_A	Houtrib 33	1,50	42,25	38,08	35,10	43,53
798A_B	Houtrib 33	4,50	45,41	41,23	38,26	46,69
799A_A	Houtrib 31	1,50	41,76	37,59	34,61	43,04
799A_B	Houtrib 31	4,50	45,32	41,15	38,17	46,60
800A_A	Houtrib 29	1,50	40,59	36,41	33,44	41,87
800A_B	Houtrib 29	4,50	44,79	40,62	37,64	46,07
801A_A	Houtrib 27	1,50	39,45	35,28	32,30	40,73
801A_B	Houtrib 27	4,50	44,74	40,57	37,59	46,02
802A_A	Houtrib 25	1,50	39,06	34,89	31,91	40,34
802A_B	Houtrib 25	4,50	45,29	41,12	38,14	46,57
803A_A	Spaanderbank 7	1,50	36,82	32,65	29,67	38,10
803A_B	Spaanderbank 7	4,50	41,22	37,05	34,07	42,50
804A_A	Houtrib 16	1,50	39,88	35,71	32,74	41,17
804A_B	Houtrib 16	4,50	42,19	38,02	35,04	43,47
805A_A	Houtrib 14	1,50	41,07	36,90	33,92	42,35
805A_B	Houtrib 14	4,50	42,93	38,76	35,79	44,22
806A_A	Houtrib 12	1,50	41,27	37,10	34,12	42,55
806A_B	Houtrib 12	4,50	43,07	38,90	35,92	44,35
807A_A	Houtrib 10	1,50	40,49	36,32	33,34	41,77
807A_B	Houtrib 10	4,50	42,34	38,17	35,19	43,62
808A_A	Houtrib 8	1,50	39,23	35,05	32,08	40,51
808A_B	Houtrib 8	4,50	42,36	38,19	35,21	43,64
809A_A	Houtrib 6	1,50	37,64	33,47	30,49	38,92
809A_B	Houtrib 6	4,50	41,70	37,52	34,55	42,98
810A_A	Houtrib 4	1,50	37,81	33,64	30,67	39,10
810A_B	Houtrib 4	4,50	42,55	38,38	35,41	43,84
811A_A	Houtrib 2	1,50	38,19	34,01	31,04	39,47
811A_B	Houtrib 2	4,50	42,70	38,53	35,55	43,98
812A_A	Vrouwezand 2	1,50	35,23	31,06	28,09	36,52
812A_B	Vrouwezand 2	4,50	39,40	35,23	32,25	40,68
813A_A	Vrouwezand 4	1,50	34,12	29,95	26,97	35,40
813A_B	Vrouwezand 4	4,50	39,04	34,87	31,89	40,32
814A_A	Vrouwezand 6	1,50	34,35	30,18	27,21	35,64
814A_B	Vrouwezand 6	4,50	39,15	34,98	32,00	40,43
815A_A	Vrouwezand 8	1,50	33,77	29,59	26,62	35,05
815A_B	Vrouwezand 8	4,50	38,34	34,17	31,19	39,62
816A_A	Vrouwezand 10	1,50	33,68	29,51	26,53	34,96
816A_B	Vrouwezand 10	4,50	38,09	33,91	30,94	39,37
817A_A	Vrouwezand 12	1,50	33,76	29,58	26,61	35,04
817A_B	Vrouwezand 12	4,50	38,38	34,21	31,23	39,66
818A_A	Vrouwezand 14	1,50	34,91	30,73	27,76	36,19
818A_B	Vrouwezand 14	4,50	39,52	35,35	32,37	40,80
819A_A	Vrouwezand 16	1,50	37,20	33,03	30,06	38,49
819A_B	Vrouwezand 16	4,50	40,48	36,30	33,33	41,76
820A_A	Vrouwezand 18	1,50	37,15	32,98	30,00	38,43
820A_B	Vrouwezand 18	4,50	39,94	35,77	32,80	41,23
821A_A	Vrouwezand 20	1,50	37,58	33,41	30,43	38,86
821A_B	Vrouwezand 20	4,50	39,96	35,79	32,82	41,25
822A_A	Vrouwezand 1	1,50	38,44	34,27	31,29	39,72
822A_B	Vrouwezand 1	4,50	41,51	37,33	34,36	42,79
823A_A	Vrouwezand 3	1,50	38,18	34,01	31,03	39,46
823A_B	Vrouwezand 3	4,50	41,62	37,45	34,47	42,90
824A_A	Vrouwezand 5	1,50	35,80	31,62	28,65	37,08
824A_B	Vrouwezand 5	4,50	40,73	36,55	33,58	42,01
825A_A	Vrouwezand 7	1,50	35,49	31,32	28,34	36,77
825A_B	Vrouwezand 7	4,50	40,72	36,55	33,57	42,00
826A_A	Vrouwezand 9	1,50	35,29	31,11	28,14	36,57
826A_B	Vrouwezand 9	4,50	39,77	35,60	32,63	41,06
827A_A	Vrouwezand 11	1,50	35,45	31,28	28,30	36,73
827A_B	Vrouwezand 11	4,50	39,40	35,23	32,25	40,68
828A_A	Vrouwezand 13	1,50	33,76	29,59	26,61	35,04
828A_B	Vrouwezand 13	4,50	38,25	34,08	31,10	39,53
829A_A	Vrouwezand 15	1,50	33,57	29,40	26,42	34,85
829A_B	Vrouwezand 15	4,50	38,09	33,92	30,94	39,37
830A_A	Vrouwezand 17	1,50	33,29	29,12	26,14	34,57
830A_B	Vrouwezand 17	4,50	37,86	33,69	30,72	39,15
831A_A	Vrouwezand 19	1,50	33,18	29,01	26,04	34,47
831A_B	Vrouwezand 19	4,50	37,59	33,42	30,45	38,88
832A_A	Vrouwezand 21	1,50	32,85	28,68	25,71	34,14
832A_B	Vrouwezand 21	4,50	36,69	32,51	29,54	37,97
833A_A	Vrouwezand 23	1,50	32,93	28,76	25,78	34,21
833A_B	Vrouwezand 23	4,50	36,86	32,69	29,71	38,14
834A_A	Vrouwezand 25	1,50	33,86	29,69	26,71	35,14
834A_B	Vrouwezand 25	4,50	37,35	33,18	30,20	38,63
835A_A	Vrouwezand 27	1,50	35,01	30,84	27,87	36,30
835A_B	Vrouwezand 27	4,50	38,06	33,89	30,92	39,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
836A_A	Spaanderbank 7	1,50	33,48	29,31	26,34	34,77
836A_B	Spaanderbank 7	4,50	37,66	33,49	30,52	38,95
837A_A	Spaanderbank 5	1,50	33,57	29,40	26,43	34,86
837A_B	Spaanderbank 5	4,50	37,55	33,38	30,41	38,84
838A_A	Spaanderbank 3	1,50	33,45	29,28	26,30	34,73
838A_B	Spaanderbank 3	4,50	37,48	33,31	30,33	38,76
839A_A	Spaanderbank 1	1,50	33,23	29,06	26,08	34,51
839A_B	Spaanderbank 1	4,50	37,40	33,23	30,26	38,69
840A_A	Cornelis Houtmanstraat 19	1,50	35,80	31,63	28,65	37,08
840A_B	Cornelis Houtmanstraat 19	4,50	39,93	35,76	32,78	41,21
841A_A	Cornelis Houtmanstraat 18	1,50	33,45	29,27	26,30	34,73
841A_B	Cornelis Houtmanstraat 18	4,50	38,17	34,00	31,02	39,45
842A_A	Woonschepenhaven 14	1,50	56,54	52,37	49,39	57,82
843A_A	Woonschepenhaven 13	1,50	56,27	52,10	49,12	57,55
844A_A	Woonschepenhaven 12	1,50	54,59	50,41	47,44	55,87
845A_A	Woonschepenhaven 11	1,50	43,35	39,17	36,20	44,63
846A_A	Woonschepenhaven 10	1,50	44,83	40,66	37,68	46,11
847A_A	Woonschepenhaven 9	1,50	44,09	39,92	36,94	45,37
848A_A	Woonschepenhaven 8	1,50	44,03	39,86	36,88	45,31
849A_A	Woonschepenhaven 7	1,50	42,47	38,30	35,32	43,75
850A_A	Woonschepenhaven 6	1,50	43,94	39,77	36,79	45,22
851A_A	Woonschepenhaven 5	1,50	44,89	40,72	37,74	46,17
852A_A	Woonschepenhaven 4	1,50	46,01	41,84	38,86	47,29
853A_A	Woonschepenhaven 3	1,50	45,94	41,77	38,79	47,22
854A_A	Woonschepenhaven 2	1,50	46,96	42,79	39,81	48,24
855A_A	Turfland 1	1,50	52,67	48,50	45,52	53,95
855A_B	Turfland 1	4,50	54,91	50,74	47,76	56,19
856A_A	Turfland 3	1,50	46,64	42,47	39,49	47,92
856A_B	Turfland 3	4,50	49,98	45,80	42,83	51,26
857A_A	Turfland 4	1,50	45,31	41,14	38,17	46,60
857A_B	Turfland 4	4,50	47,57	43,40	40,43	48,86
858A_A	Turfland 5	1,50	45,17	41,00	38,03	46,46
858A_B	Turfland 5	4,50	46,93	42,76	39,78	48,21
859A_A	Turfland 6	1,50	44,71	40,54	37,56	45,99
859A_B	Turfland 6	4,50	46,05	41,88	38,90	47,33
860A_A	Turfland 7	1,50	44,19	40,02	37,05	45,48
860A_B	Turfland 7	4,50	45,85	41,68	38,70	47,13
861A_A	Turfland 8	1,50	39,71	35,54	32,57	41,00
861A_B	Turfland 8	4,50	43,72	39,54	36,57	45,00
862A_A	Turfland 9	1,50	41,92	37,75	34,77	43,20
862A_B	Turfland 9	4,50	44,29	40,12	37,14	45,57
863A_A	Turfland 10	1,50	40,36	36,19	33,21	41,64
863A_B	Turfland 10	4,50	42,95	38,77	35,80	44,23
864A_A	Turfland 11	1,50	41,75	37,57	34,60	43,03
864A_B	Turfland 11	4,50	43,82	39,65	36,68	45,11
865A_A	Turfland 12	1,50	40,46	36,29	33,31	41,74
865A_B	Turfland 12	4,50	42,69	38,52	35,54	43,97
866A_A	Turfland 13	1,50	40,23	36,06	33,08	41,51
866A_B	Turfland 13	4,50	42,64	38,47	35,49	43,92
867A_A	Houtrib 23	1,50	38,64	34,47	31,49	39,92
867A_B	Houtrib 23	4,50	44,35	40,17	37,20	45,63
868A_A	Houtrib 21	1,50	38,46	34,29	31,31	39,74
868A_B	Houtrib 21	4,50	44,19	40,02	37,04	45,47
869A_A	Houtrib 19	1,50	38,71	34,54	31,56	39,99
869A_B	Houtrib 19	4,50	44,03	39,86	36,89	45,32
870A_A	Houtrib 17	1,50	38,29	34,12	31,15	39,58
870A_B	Houtrib 17	4,50	43,74	39,56	36,59	45,02
871A_A	Houtrib 15	1,50	38,11	33,94	30,96	39,39
871A_B	Houtrib 15	4,50	42,81	38,64	35,66	44,09
872A_A	Houtrib 13	1,50	38,08	33,90	30,93	39,36
872A_B	Houtrib 13	4,50	42,77	38,59	35,62	44,05
873A_A	Houtrib 11	1,50	37,16	32,99	30,02	38,45
873A_B	Houtrib 11	4,50	42,34	38,17	35,20	43,63
874A_A	Houtrib 9	1,50	36,97	32,80	29,82	38,25
874A_B	Houtrib 9	4,50	42,15	37,97	35,00	43,43
875A_A	Houtrib 7	1,50	36,82	32,65	29,67	38,10
875A_B	Houtrib 7	4,50	42,25	38,08	35,10	43,53
876A_A	Houtrib 5	1,50	36,83	32,66	29,68	38,11
876A_B	Houtrib 5	4,50	42,11	37,94	34,97	43,40
877A_A	Houtrib 3	1,50	36,52	32,35	29,37	37,80
877A_B	Houtrib 3	4,50	41,85	37,68	34,70	43,13
878A_A	Houtrib 1	1,50	37,26	33,09	30,11	38,54
878A_B	Houtrib 1	4,50	41,92	37,75	34,77	43,20
879A_A	Villa Novalaan 20	1,50	56,45	52,28	49,31	57,74
879A_B	Villa Novalaan 20	4,50	58,01	53,84	50,86	59,29
880A_A	Villa Novalaan 18	1,50	52,70	48,53	45,55	53,98
880A_B	Villa Novalaan 18	4,50	54,66	50,49	47,51	55,94
881A_A	Villa Novalaan 16	1,50	50,66	46,48	43,51	51,94
881A_B	Villa Novalaan 16	4,50	51,47	47,30	44,32	52,75
882A_A	Villa Novalaan 14	1,50	48,42	44,25	41,28	49,71
882A_B	Villa Novalaan 14	4,50	50,32	46,15	43,17	51,60
883A_A	Villa Novalaan 12	1,50	46,97	42,80	39,82	48,25
883A_B	Villa Novalaan 12	4,50	48,29	44,12	41,14	49,57
884A_A	Villa Novalaan 10	1,50	46,22	42,05	39,07	47,50
884A_B	Villa Novalaan 10	4,50	47,83	43,66	40,68	49,11
885A_A	Villa Novalaan 8	1,50	45,58	41,41	38,44	46,87
885A_B	Villa Novalaan 8	4,50	46,98	42,81	39,83	48,26
886A_A	Villa Novalaan 6	1,50	44,63	40,46	37,48	45,91
886A_B	Villa Novalaan 6	4,50	46,19	42,02	39,04	47,47
887A_A	Villa Novalaan 4	1,50	44,10	39,93	36,95	45,38
887A_B	Villa Novalaan 4	4,50	45,90	41,72	38,75	47,18
888A_A	Villa Novalaan 2	1,50	39,24	35,07	32,09	40,52
888A_B	Villa Novalaan 2	4,50	42,69	38,51	35,54	43,97
889A_A	Villa Novalaan 3	1,50	41,79	37,62	34,64	43,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
889A_B	Villa Novalaan 3	4,50	45,26	41,09	38,11	46,54
890A_A	Villa Novalaan 5	1,50	42,33	38,15	35,18	43,61
890A_B	Villa Novalaan 5	4,50	45,11	40,94	37,96	46,39
891A_A	Villa Novalaan 7	1,50	44,25	40,08	37,10	45,53
891A_B	Villa Novalaan 7	4,50	46,74	42,56	39,59	48,02
892A_A	Villa Novalaan 9	1,50	44,40	40,23	37,25	45,68
892A_B	Villa Novalaan 9	4,50	47,25	43,08	40,10	48,53
893A_A	Villa Novalaan 11	1,50	45,57	41,40	38,43	46,86
893A_B	Villa Novalaan 11	4,50	48,42	44,25	41,28	49,71
894A_A	Villa Novalaan 13	1,50	46,23	42,05	39,08	47,51
894A_B	Villa Novalaan 13	4,50	48,97	44,80	41,82	50,25
895A_A	Villa Novalaan 15	1,50	49,48	45,31	42,33	50,76
895A_B	Villa Novalaan 15	4,50	51,72	47,55	44,57	53,00
896A_A	Villa Novalaan 17	1,50	50,21	46,04	43,07	51,50
896A_B	Villa Novalaan 17	4,50	52,56	48,38	45,41	53,84
897A_A	Villa Novalaan 19	1,50	54,17	50,00	47,02	55,45
897A_B	Villa Novalaan 19	4,50	55,53	51,36	48,39	56,82
898A_A	Villa Novalaan 1E	1,50	40,42	36,25	33,27	41,70
898A_B	Villa Novalaan 1E	4,50	42,01	37,84	34,87	43,30
899A_A	Villa Novalaan 1F	1,50	35,58	31,41	28,44	36,87
899A_B	Villa Novalaan 1F	4,50	42,23	38,06	35,08	43,51
900A_A	Langestreek 84	1,50	43,10	38,93	35,96	44,39
900A_B	Langestreek 84	4,50	44,46	40,29	37,31	45,74
901A_A	Langestreek 85	1,50	42,81	38,64	35,66	44,09
901A_B	Langestreek 85	4,50	44,45	40,27	37,30	45,73
902A_A	Langestreek 86	1,50	40,00	35,83	32,85	41,28
902A_B	Langestreek 86	4,50	44,11	39,94	36,96	45,39
903A_A	Slotermeerstraat 1	1,50	52,41	48,24	45,26	53,69
903A_B	Slotermeerstraat 1	4,50	54,15	49,98	47,00	55,43
904A_A	Slotermeerstraat 3	1,50	53,45	49,28	46,30	54,73
904A_B	Slotermeerstraat 3	4,50	55,16	50,99	48,01	56,44
905A_A	Slotermeerstraat 5	1,50	53,85	49,68	46,70	55,13
905A_B	Slotermeerstraat 5	4,50	55,45	51,28	48,30	56,73
906A_A	Slotermeerstraat 7	1,50	54,79	50,62	47,64	56,07
906A_B	Slotermeerstraat 7	4,50	56,28	52,11	49,13	57,56
907A_A	Slotermeerstraat 21	1,50	54,24	50,07	47,09	55,52
907A_B	Slotermeerstraat 21	4,50	55,82	51,65	48,67	57,10
908A_A	Slotermeerstraat 23	1,50	53,21	49,04	46,06	54,49
908A_B	Slotermeerstraat 23	4,50	54,97	50,80	47,83	56,26
909A_A	Slotermeerstraat 25	1,50	52,76	48,59	45,61	54,04
909A_B	Slotermeerstraat 25	4,50	54,73	50,56	47,58	56,01
910A_A	Slotermeerstraat 27	1,50	48,33	44,16	41,18	49,61
910A_B	Slotermeerstraat 27	4,50	50,83	46,66	43,68	52,11
911A_A	Slotermeerstraat 2	1,50	45,11	40,94	37,96	46,39
911A_B	Slotermeerstraat 2	4,50	47,44	43,27	40,29	48,72
912A_A	Slotermeerstraat 4	1,50	43,36	39,18	36,21	44,64
912A_B	Slotermeerstraat 4	4,50	46,24	42,07	39,09	47,52
913A_A	Slotermeerstraat 6	1,50	44,92	40,75	37,77	46,20
913A_B	Slotermeerstraat 6	4,50	47,52	43,35	40,38	48,81
914A_A	Slotermeerstraat 8	1,50	45,15	40,98	38,00	46,43
914A_B	Slotermeerstraat 8	4,50	47,68	43,51	40,53	48,96
915A_A	Slotermeerstraat 10	1,50	45,11	40,93	37,96	46,39
915A_B	Slotermeerstraat 10	4,50	47,85	43,67	40,70	49,13
916A_A	Slotermeerstraat 12	1,50	41,92	37,74	34,77	43,20
916A_B	Slotermeerstraat 12	4,50	45,54	41,36	38,39	46,82
917A_A	Slotermeerstraat 14	1,50	39,88	35,71	32,73	41,16
917A_B	Slotermeerstraat 14	4,50	45,03	40,86	37,88	46,31
918A_A	Slotermeerstraat 16	1,50	39,93	35,76	32,78	41,21
918A_B	Slotermeerstraat 16	4,50	44,97	40,80	37,82	46,25
919A_A	Slotermeerstraat 22	1,50	38,85	34,67	31,70	40,13
919A_B	Slotermeerstraat 22	4,50	43,40	39,22	36,25	44,68
920A_A	Slotermeerstraat 24	1,50	36,85	32,67	29,70	38,13
920A_B	Slotermeerstraat 24	4,50	41,96	37,79	34,82	43,25
921A_A	Slotermeerstraat 26	1,50	36,76	32,59	29,62	38,05
921A_B	Slotermeerstraat 26	4,50	41,88	37,71	34,73	43,16
922A_A	Slotermeerstraat 28	1,50	35,89	31,71	28,74	37,17
922A_B	Slotermeerstraat 28	4,50	40,95	36,77	33,80	42,23
926A_A	Slotermeerstraat 30	1,50	35,45	31,27	28,30	36,73
926A_B	Slotermeerstraat 30	4,50	41,15	36,98	34,00	42,43
927A_A	Slotermeerstraat 32	1,50	35,86	31,69	28,71	37,14
927A_B	Slotermeerstraat 32	4,50	41,49	37,31	34,34	42,77
928A_A	Slotermeerstraat 53	1,50	35,67	31,50	28,52	36,95
928A_B	Slotermeerstraat 53	4,50	40,18	36,01	33,03	41,46
929A_A	Slotermeerstraat 51	1,50	36,41	32,24	29,26	37,69
929A_B	Slotermeerstraat 51	4,50	41,20	37,03	34,05	42,48
930A_A	Slotermeerstraat 49	1,50	37,36	33,19	30,22	38,65
930A_B	Slotermeerstraat 49	4,50	41,84	37,67	34,69	43,12
931A_A	Slotermeerstraat 47	1,50	37,03	32,86	29,88	38,31
931A_B	Slotermeerstraat 47	4,50	41,43	37,26	34,28	42,71
932A_A	Slotermeerstraat 45	1,50	37,93	33,76	30,79	39,22
932A_B	Slotermeerstraat 45	4,50	42,53	38,36	35,38	43,81
933A_A	Slotermeerstraat 43	1,50	37,60	33,43	30,46	38,89
933A_B	Slotermeerstraat 43	4,50	42,26	38,09	35,11	43,54
934A_A	Slotermeerstraat 41	1,50	38,60	34,43	31,45	39,88
934A_B	Slotermeerstraat 41	4,50	43,41	39,24	36,27	44,70
935A_A	Slotermeerstraat 39	1,50	38,42	34,25	31,27	39,70
935A_B	Slotermeerstraat 39	4,50	42,82	38,65	35,67	44,10
936A_A	Slotermeerstraat 37	1,50	38,39	34,21	31,24	39,67
936A_B	Slotermeerstraat 37	4,50	43,39	39,22	36,24	44,67
937A_A	Slotermeerstraat 35	1,50	38,17	34,00	31,02	39,45
937A_B	Slotermeerstraat 35	4,50	43,60	39,42	36,45	44,88
938A_A	Slotermeerstraat 33	1,50	43,38	39,21	36,23	44,66
938A_B	Slotermeerstraat 33	4,50	46,54	42,37	39,39	47,82
939A_A	Slotermeerstraat 31	1,50	45,19	41,02	38,05	46,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939A_B	Slotermeerstraat 31	4,50	47,86	43,69	40,71	49,14
940A_A	Tjeukemeerstraat 1	1,50	52,05	47,88	44,90	53,33
940A_B	Tjeukemeerstraat 1	4,50	55,00	50,83	47,85	56,28
941A_A	Tjeukemeerstraat 3	1,50	51,26	47,08	44,11	52,54
941A_B	Tjeukemeerstraat 3	4,50	54,62	50,45	47,47	55,90
942A_A	Tjeukemeerstraat 5	1,50	50,72	46,55	43,57	52,00
942A_B	Tjeukemeerstraat 5	4,50	54,44	50,27	47,29	55,72
943A_A	Tjeukemeerstraat 7	1,50	50,09	45,92	42,94	51,37
943A_B	Tjeukemeerstraat 7	4,50	54,17	50,00	47,02	55,45
944A_A	Tjeukemeerstraat 9	1,50	49,76	45,59	42,61	51,04
944A_B	Tjeukemeerstraat 9	4,50	54,16	49,99	47,01	55,44
945A_A	Tjeukemeerstraat 11	1,50	49,51	45,34	42,36	50,79
945A_B	Tjeukemeerstraat 11	4,50	54,05	49,88	46,90	55,33
946A_A	Tjeukemeerstraat 13	1,50	50,64	46,47	43,50	51,93
946A_B	Tjeukemeerstraat 13	4,50	55,06	50,89	47,91	56,34
947A_A	Tjeukemeerstraat 17	1,50	50,75	46,58	43,60	52,03
947A_B	Tjeukemeerstraat 17	4,50	52,80	48,63	45,66	54,09
948A_A	Tjeukemeerstraat 19	1,50	49,30	45,12	42,15	50,58
948A_B	Tjeukemeerstraat 19	4,50	50,81	46,63	43,66	52,09
949A_A	Tjeukemeerstraat 21	1,50	46,12	41,95	38,97	47,40
949A_B	Tjeukemeerstraat 21	4,50	47,17	42,99	40,02	48,45
950A_A	Tjeukemeerstraat 23	1,50	45,03	40,86	37,88	46,31
950A_B	Tjeukemeerstraat 23	4,50	46,19	42,02	39,04	47,47
951A_A	Tjeukemeerstraat 25	1,50	46,89	42,72	39,74	48,17
951A_B	Tjeukemeerstraat 25	4,50	48,12	43,95	40,97	49,40
952A_A	Tjeukemeerstraat 27	1,50	46,34	42,17	39,20	47,63
952A_B	Tjeukemeerstraat 27	4,50	47,14	42,97	39,99	48,42
953A_A	Tjeukemeerstraat 29	1,50	45,14	40,97	37,99	46,42
953A_B	Tjeukemeerstraat 29	4,50	46,01	41,84	38,86	47,29
954A_A	Tjeukemeerstraat 31	1,50	45,40	41,23	38,25	46,68
954A_B	Tjeukemeerstraat 31	4,50	46,09	41,92	38,95	47,38
955A_A	Tjeukemeerstraat 33	1,50	45,44	41,27	38,29	46,72
955A_B	Tjeukemeerstraat 33	4,50	45,97	41,79	38,82	47,25
956A_A	Tjeukemeerstraat 35	1,50	44,94	40,76	37,79	46,22
956A_B	Tjeukemeerstraat 35	4,50	45,60	41,43	38,45	46,88
957A_A	Tjeukemeerstraat 37	1,50	44,04	39,87	36,89	45,32
957A_B	Tjeukemeerstraat 37	4,50	45,15	40,97	38,00	46,43
958A_A	Tjeukemeerstraat 39	1,50	44,93	40,76	37,78	46,21
958A_B	Tjeukemeerstraat 39	4,50	45,45	41,27	38,30	46,73
959A_A	Tjeukemeerstraat 41	1,50	44,84	40,67	37,69	46,12
959A_B	Tjeukemeerstraat 41	4,50	45,49	41,32	38,34	46,77
960A_A	Tjeukemeerstraat 55	1,50	44,99	40,81	37,84	46,27
960A_B	Tjeukemeerstraat 55	4,50	45,74	41,56	38,59	47,02
961A_A	Tjeukemeerstraat 57	1,50	44,68	40,51	37,53	45,96
961A_B	Tjeukemeerstraat 57	4,50	45,14	40,97	38,00	46,43
962A_A	Tjeukemeerstraat 59	1,50	44,33	40,16	37,18	45,61
962A_B	Tjeukemeerstraat 59	4,50	44,98	40,80	37,83	46,26
963A_A	Tjeukemeerstraat 61	1,50	43,63	39,46	36,48	44,91
963A_B	Tjeukemeerstraat 61	4,50	44,53	40,36	37,38	45,81
964A_A	Tjeukemeerstraat 63	1,50	43,48	39,31	36,33	44,76
964A_B	Tjeukemeerstraat 63	4,50	44,48	40,31	37,33	45,76
965A_A	Tjeukemeerstraat 65	1,50	43,60	39,43	36,45	44,88
965A_B	Tjeukemeerstraat 65	4,50	44,52	40,35	37,37	45,80
966A_A	Tjeukemeerstraat 67	1,50	43,68	39,51	36,53	44,96
966A_B	Tjeukemeerstraat 67	4,50	44,65	40,48	37,50	45,93
967A_A	Tjeukemeerstraat 69	1,50	43,30	39,12	36,15	44,58
967A_B	Tjeukemeerstraat 69	4,50	44,25	40,07	37,10	45,53
968A_A	Tjeukemeerstraat 2	1,50	42,07	37,90	34,93	43,36
968A_B	Tjeukemeerstraat 2	4,50	46,26	42,09	39,11	47,54
969A_A	Tjeukemeerstraat 4	1,50	42,48	38,31	35,34	43,77
969A_B	Tjeukemeerstraat 4	4,50	46,35	42,18	39,20	47,63
970A_A	Tjeukemeerstraat 6	1,50	42,85	38,68	35,70	44,13
970A_B	Tjeukemeerstraat 6	4,50	45,98	41,81	38,84	47,27
971A_A	Tjeukemeerstraat 8	1,50	43,24	39,06	36,09	44,52
971A_B	Tjeukemeerstraat 8	4,50	46,33	42,16	39,18	47,61
972A_A	Brandemeerstraat 2	1,50	39,76	35,59	32,61	41,04
972A_B	Brandemeerstraat 2	4,50	43,69	39,52	36,55	44,98
973A_A	Brandemeerstraat 4	1,50	36,17	31,99	29,02	37,45
973A_B	Brandemeerstraat 4	4,50	42,26	38,09	35,11	43,54
974A_A	Brandemeerstraat 6	1,50	35,80	31,63	28,65	37,08
974A_B	Brandemeerstraat 6	4,50	41,80	37,62	34,65	43,08
975A_A	Brandemeerstraat 8	1,50	34,79	30,61	27,64	36,07
975A_B	Brandemeerstraat 8	4,50	41,59	37,42	34,44	42,87
976A_A	Brandemeerstraat 1	1,50	35,65	31,47	28,50	36,93
976A_B	Brandemeerstraat 1	4,50	41,03	36,85	33,88	42,31
977A_A	Brandemeerstraat 3	1,50	36,36	32,19	29,21	37,64
977A_B	Brandemeerstraat 3	4,50	41,31	37,13	34,16	42,59
978A_A	Brandemeerstraat 5	1,50	35,71	31,53	28,56	36,99
978A_B	Brandemeerstraat 5	4,50	41,47	37,30	34,32	42,75
979A_A	Brandemeerstraat 7	1,50	36,25	32,08	29,10	37,53
979A_B	Brandemeerstraat 7	4,50	42,06	37,89	34,91	43,34
980A_A	Morrastraat 2	1,50	38,96	34,79	31,81	40,24
980A_B	Morrastraat 2	4,50	43,16	38,98	36,01	44,44
981A_A	Morrastraat 4	1,50	38,11	33,93	30,96	39,39
981A_B	Morrastraat 4	4,50	42,56	38,39	35,41	43,84
982A_A	Morrastraat 6	1,50	37,85	33,68	30,70	39,13
982A_B	Morrastraat 6	4,50	42,09	37,92	34,94	43,37
983A_A	Morrastraat 8	1,50	37,48	33,31	30,33	38,76
983A_B	Morrastraat 8	4,50	42,08	37,91	34,93	43,36
984A_A	Morrastraat 1	1,50	37,01	32,84	29,86	38,29
984A_B	Morrastraat 1	4,50	42,78	38,61	35,63	44,06
985A_A	Morrastraat 3	1,50	36,22	32,05	29,08	37,51
985A_B	Morrastraat 3	4,50	42,03	37,86	34,89	43,32
986A_A	Morrastraat 5	1,50	35,78	31,61	28,63	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
986A_B	Morrastraat 5	4,50	41,41	37,23	34,26	42,69
987A_A	Morrastraat 7	1,50	36,20	32,03	29,05	37,48
987A_B	Morrastraat 7	4,50	41,39	37,22	34,24	42,67
988A_A	Morrastraat 9	1,50	36,32	32,15	29,17	37,60
988A_B	Morrastraat 9	4,50	41,76	37,58	34,61	43,04
989A_A	Morrastraat 11	1,50	36,47	32,30	29,32	37,75
989A_B	Morrastraat 11	4,50	41,93	37,76	34,78	43,21
990A_A	Fluessenstraat 2	1,50	38,15	33,98	31,00	39,43
990A_B	Fluessenstraat 2	4,50	42,59	38,42	35,44	43,87
991A_A	Fluessenstraat 4	1,50	36,32	32,15	29,17	37,60
991A_B	Fluessenstraat 4	4,50	41,66	37,49	34,51	42,94
992A_A	Fluessenstraat 6	1,50	34,96	30,78	27,81	36,24
992A_B	Fluessenstraat 6	4,50	40,67	36,50	33,52	41,95
993A_A	Fluessenstraat 8	1,50	34,33	30,16	27,18	35,61
993A_B	Fluessenstraat 8	4,50	40,08	35,91	32,93	41,36
994A_A	Fluessenstraat 1	1,50	38,95	34,77	31,80	40,23
994A_B	Fluessenstraat 1	4,50	43,15	38,98	36,00	44,43
995A_A	Fluessenstraat 3	1,50	35,99	31,82	28,84	37,27
995A_B	Fluessenstraat 3	4,50	40,82	36,65	33,67	42,10
996A_A	Fluessenstraat 5	1,50	35,14	30,97	27,99	36,42
996A_B	Fluessenstraat 5	4,50	40,67	36,50	33,52	41,95
997A_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	59,93	55,76	52,79	61,22
997A_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	60,83	56,66	53,68	62,11
997A_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	60,81	56,64	53,66	62,09
997A_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	60,68	56,51	53,53	61,96
997B_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	60,56	56,39	53,41	61,84
997B_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	61,52	57,35	54,38	62,81
997B_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	61,47	57,29	54,32	62,75
997B_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,30	57,12	54,15	62,58
997C_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	60,42	56,25	53,28	61,71
997C_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	61,24	57,06	54,09	62,52
997C_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	61,19	57,01	54,04	62,47
997C_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	61,01	56,84	53,86	62,29
997D_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	59,62	55,44	52,47	60,90
997D_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	60,39	56,22	53,24	61,67
997D_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	60,38	56,21	53,23	61,66
997D_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	60,25	56,08	53,10	61,53
997E_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	57,63	53,46	50,48	58,91
997E_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	58,56	54,38	51,41	59,84
997E_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	58,64	54,47	51,49	59,92
997E_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	58,59	54,42	51,44	59,87
997F_A	van Rijgersmapark 1-40	1,50	50,75	46,57	43,60	52,03
997F_B	van Rijgersmapark 1-40	4,50	52,88	48,70	45,73	54,16
997F_C	van Rijgersmapark 1-40	7,50	53,66	49,49	46,51	54,94
997F_D	van Rijgersmapark 1-40	10,50	53,92	49,74	46,77	55,20
998A_A	Plattedijk 6	1,50	51,76	47,58	44,61	53,04
999A_A	Plattedijk 19	1,50	56,57	52,40	49,42	57,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Straatweg 50	stedelijk					001A_A	1,5			40,09	48,00	53	38,85		0,00		38,73	-0,12	-1,36
Straatweg 50	stedelijk					001A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,23		0,00		40,01	-0,22	-1,51
Straatweg 50	stedelijk					001B_A	1,5			45,70	48,00	53	44,33		0,00		43,96	-0,37	-1,74
Straatweg 50	stedelijk					001B_B	4,5			48,06	48,06	54	46,60		-0,06		46,20	-0,40	-1,86
Straatweg 50	stedelijk					001C_A	1,5			42,38	48,00	53	40,87		0,00		40,53	-0,34	-1,85
Straatweg 50	stedelijk					001C_B	4,5			50,39	50,39	56	48,88		-1,51		48,78	-0,10	-1,61
Straatweg 48	stedelijk					002A_A	1,5			39,83	48,00	53	38,27		0,00		38,18	-0,09	-1,65
Straatweg 48	stedelijk					002A_B	4,5			39,33	48,00	53	38,34		0,00		38,13	-0,21	-1,2
Straatweg 48	stedelijk					002B_A	1,5			46,19	48,00	53	44,78		0,00		44,49	-0,29	-1,7
Straatweg 48	stedelijk					002B_B	4,5			48,80	48,80	54	47,22		-0,80		46,92	-0,30	-1,88
Straatweg 48	stedelijk					002C_A	1,5			40,06	48,00	53	39,12		0,00		38,88	-0,24	-1,18
Straatweg 48	stedelijk					002C_B	4,5			50,69	50,69	56	49,24		-1,45		49,20	-0,04	-1,49
Straatweg 46	stedelijk					003A_A	1,5			40,68	48,00	53	39,33		0,00		39,22	-0,11	-1,46
Straatweg 46	stedelijk					003A_B	4,5			44,03	48,00	53	43,18		0,00		43,05	-0,13	-0,98
Straatweg 46	stedelijk					003B_A	1,5			46,66	48,00	53	45,32		0,00		44,98	-0,34	-1,68
Straatweg 46	stedelijk					003B_B	4,5			49,65	49,65	55	48,24		-1,41		47,98	-0,26	-1,67
Straatweg 46	stedelijk					003C_A	1,5			44,75	48,00	53	43,69		0,00		43,61	-0,08	-1,14
Straatweg 46	stedelijk					003C_B	4,5			51,62	51,62	57	50,25		-1,37		50,23	-0,02	-1,39
Straatweg 44	stedelijk					004A_A	1,5			45,38	48,00	53	44,17		0,00		44,14	-0,03	-1,24
Straatweg 44	stedelijk					004A_B	4,5			44,02	48,00	53	42,78		0,00		42,59	-0,19	-1,43
Straatweg 44	stedelijk					004B_A	1,5			47,84	48,00	53	46,54		0,00		46,08	-0,46	-1,76
Straatweg 44	stedelijk					004B_B	4,5			50,48	50,48	56	49,16		-1,32		48,89	-0,27	-1,59
Straatweg 44	stedelijk					004C_A	1,5			49,89	49,89	55	48,61		-1,28		48,53	-0,08	-1,36
Straatweg 44	stedelijk					004C_B	4,5			52,93	52,93	58	51,67		-1,26		51,64	-0,03	-1,29
Straatweg 42	stedelijk					005A_A	1,5			42,91	48,00	53	41,83		0,00		41,49	-0,34	-1,42
Straatweg 42	stedelijk					005A_B	4,5			44,81	48,00	53	43,61		0,00		43,43	-0,18	-1,38
Straatweg 42	stedelijk					005A_C	7,5			38,28	48,00	53	36,94		0,00		36,54	-0,40	-1,74
Straatweg 42	stedelijk					005B_A	1,5			49,99	49,99	55	48,68		-1,31		47,77	-0,91	-2,22
Straatweg 42	stedelijk					005B_B	4,5			52,16	52,16	58	50,96		-1,20		50,67	-0,29	-1,49
Straatweg 42	stedelijk					005B_C	7,5			52,42	52,42	58	51,35		-1,07		51,18	-0,17	-1,24
Straatweg 40	stedelijk					006A_A	1,5			50,70	50,70	56	49,55		-1,15		48,38	-1,17	-2,32
Straatweg 40	stedelijk					006A_B	4,5			52,74	52,74	58	51,72		-1,02		51,49	-0,23	-1,25
Straatweg 40	stedelijk					006A_C	7,5			53,11	53,11	59	52,11		-1,00		51,99	-0,12	-1,12
Straatweg 40	stedelijk					006B_A	1,5			53,47	53,47	59	52,52		-0,95		52,00	-0,52	-1,47
Straatweg 40	stedelijk					006B_B	4,5			56,20	56,20	62	53,45		-0,75		53,35	-0,10	-2,85
Straatweg 40	stedelijk					006B_C	7,5			56,85	56,85	62	56,08		-0,77		56,02	-0,06	-0,83
Straatweg 40	stedelijk					006C_A	1,5			52,58	52,58	58	52,69		-0,89		52,17	-0,52	-0,41
Straatweg 40	stedelijk					006C_B	4,5			56,36	56,36	62	55,70		-0,66		55,62	-0,08	-0,74
Straatweg 40	stedelijk					006C_C	7,5			57,00	57,00	62	56,35		-0,65		56,29	-0,06	-0,71
Straatweg 36	stedelijk					007A_A	1,5			62,65	62,65	68	60,33		-2,32		51,51	-8,82	-11,14
Straatweg 36	stedelijk					007A_B	4,5			63,63	63,63	68	61,66		-1,97		61,66	0,00	-1,97

© Antea Group
datum: 7-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Straatweg 36	stedelijk					007B_A	1,5			58,69	58,69	64	56,44		-2,25		53,21	-3,23	-5,48
Straatweg 36	stedelijk					007B_B	4,5			59,89	59,89	65	58,00		-1,89		57,98	-0,02	-1,91
Straatweg 36	stedelijk					007C_A	1,5			49,40	49,40	55	47,62		-1,40		46,28	-1,34	-3,12
Straatweg 36	stedelijk					007C_B	4,5			52,69	52,69	58	51,13		-1,56		51,01	-0,12	-1,68
Straatweg 34	stedelijk					008A_A	1,5			59,28	59,28	65	57,30		-1,98		52,64	-4,66	-6,64
Straatweg 34	stedelijk					008A_B	4,5			60,60	60,60	66	58,94		-1,66		58,92	-0,02	-1,68
Straatweg 34	stedelijk					008B_A	1,5			52,62	52,62	58	52,65		-1,97		52,07	-0,58	-0,55
Straatweg 34	stedelijk					008B_B	4,5			57,01	57,01	62	53,22		-1,79		53,16	-0,06	-3,85
Straatweg 34	stedelijk					008C_A	1,5			53,18	53,18	59	52,26		-1,92		51,83	-0,43	-1,35
Straatweg 34	stedelijk					008C_B	4,5			56,28	56,28	62	53,50		-1,78		53,36	-0,14	-2,92
Straatweg 34	stedelijk					008D_A	1,5			46,30	48,00	53	44,80		0,00		44,84	0,04	-1,46
Straatweg 34	stedelijk					008D_B	4,5			47,56	48,00	53	46,20		0,00		46,25	0,05	-1,31
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_A	1,5			51,30	51,30	57	49,74		-1,56		49,71	-0,03	-1,59
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_B	4,5			52,75	52,75	58	51,28		-1,47		51,21	-0,07	-1,54
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_C	7,5			52,95	52,95	58	52,46		-1,49		52,42	-0,04	-0,53
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009A_D	13,5			53,50	53,50	59	53,07		-1,43		53,07	0,00	-0,43
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_A	1,5			51,41	51,41	57	49,86		-1,55		49,85	-0,01	-1,56
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_B	4,5			52,85	52,85	58	51,39		-1,46		51,39	0,00	-1,46
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_C	7,5			52,83	52,83	58	52,36		-1,47		52,35	-0,01	-0,48
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009B_D	13,5			52,55	52,55	58	53,19		-1,36		53,21	0,02	0,66
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_A	1,5			51,63	51,63	57	50,02		-1,61		49,99	-0,03	-1,64
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_B	4,5			53,06	53,06	59	51,54		-1,52		51,52	-0,02	-1,54
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_C	7,5			52,97	52,97	58	52,41		-1,56		52,40	-0,01	-0,57
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009C_D	13,5			52,60	52,60	58	53,20		-1,40		53,23	0,03	0,63
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_A	1,5			49,07	49,07	55	47,31		-1,07		47,33	0,02	-1,74
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_B	4,5			50,32	50,32	56	48,64		-1,68		48,64	0,00	-1,68
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_C	7,5			51,01	51,01	56	49,33		-1,68		49,34	0,01	-1,67
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009D_D	13,5			50,96	50,96	56	49,53		-1,43		49,58	0,05	-1,38
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_A	1,5			48,42	48,42	54	46,71		-0,42		46,65	-0,06	-1,77
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_B	4,5			49,71	49,71	55	48,05		-1,66		48,02	-0,03	-1,69
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_C	7,5			50,18	50,18	56	48,50		-1,68		48,45	-0,05	-1,73
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009E_D	13,5			50,18	50,18	56	48,73		-1,45		48,82	0,09	-1,36
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_A	1,5			47,91	48,00	53	46,21		0,00		46,19	-0,02	-1,72
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_B	4,5			49,02	49,02	55	47,43		-1,02		47,39	-0,04	-1,63
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_C	7,5			49,01	49,01	54	47,41		-1,01		47,35	-0,06	-1,66
Onderweegshof 1-25	stedelijk					009F_D	13,5			49,16	49,16	55	47,64		-1,16		47,73	0,09	-1,43
Straatweg 30	stedelijk					010A_A	1,5			48,04	48,04	54	46,38		-0,04		46,26	-0,12	-1,78
Straatweg 30	stedelijk					010A_B	4,5			48,77	48,77	54	47,32		-0,77		47,20	-0,12	-1,57
Straatweg 30	stedelijk					010B_A	1,5			46,92	48,00	53	45,16		0,00		45,18	0,02	-1,74
Straatweg 30	stedelijk					010B_B	4,5			47,95	48,00	53	46,32		0,00		46,32	0,00	-1,63
Straatweg 28	stedelijk					011A_A	1,5			45,82	48,00	53	44,09		0,00		44,06	-0,03	-1,76

© Antea Group
datum: 7-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Straatweg 28	stedelijk					011A_B	4,5			47,26	48,00	53	45,75		0,00		45,76	0,01	-1,5
Straatweg 26	stedelijk					012A_A	1,5			45,15	48,00	53	43,42		0,00		43,42	0,00	-1,73
Straatweg 26	stedelijk					012A_B	4,5			46,89	48,00	53	45,36		0,00		45,37	0,01	-1,52
Straatweg 22	stedelijk					013A_A	1,5			44,53	48,00	53	42,98		0,00		42,97	-0,01	-1,56
Straatweg 22	stedelijk					013A_B	4,5			46,31	48,00	53	44,93		0,00		44,94	0,01	-1,37
Straatweg 20	stedelijk					014A_A	1,5			43,03	48,00	53	41,44		0,00		41,39	-0,05	-1,64
Straatweg 20	stedelijk					014A_B	4,5			46,20	48,00	53	44,88		0,00		44,90	0,02	-1,3
Straatweg 21	stedelijk					015A_A	1,5			40,74	48,00	53	39,24		0,00		39,11	-0,13	-1,63
Straatweg 21	stedelijk					015A_B	4,5			44,79	48,00	53	43,09		0,00		42,72	-0,37	-2,07
Straatweg 21	stedelijk					015A_C	7,5			45,85	48,00	53	44,26		0,00		43,81	-0,45	-2,04
Straatweg 21	stedelijk					015B_A	1,5			48,96	48,96	54	47,76		-0,96		47,45	-0,31	-1,51
Straatweg 21	stedelijk					015B_B	4,5			50,47	50,47	56	49,40		-1,07		49,25	-0,15	-1,22
Straatweg 21	stedelijk					015B_C	7,5			50,79	50,79	56	49,79		-1,00		49,77	-0,02	-1,02
Straatweg 21	stedelijk					015C_A	1,5			49,20	49,20	55	48,03		-1,17		47,70	-0,33	-1,5
Straatweg 21	stedelijk					015C_B	4,5			52,00	52,00	57	50,65		-1,35		50,45	-0,20	-1,55
Straatweg 21	stedelijk					015C_C	7,5			53,37	53,37	59	51,85		-1,52		51,63	-0,22	-1,74
Straatweg 19	stedelijk					016A_A	1,5			42,69	48,00	53	41,27		0,00		41,16	-0,11	-1,53
Straatweg 19	stedelijk					016A_B	4,5			42,37	48,00	53	41,00		0,00		40,78	-0,22	-1,59
Straatweg 19	stedelijk					016A_C	7,5			42,53	48,00	53	40,50		0,00		40,22	-0,28	-2,31
Straatweg 19	stedelijk					016B_A	1,5			50,06	50,06	56	49,01		-1,05		48,70	-0,31	-1,36
Straatweg 19	stedelijk					016B_B	4,5			51,53	51,53	57	50,60		-0,93		50,50	-0,10	-1,03
Straatweg 19	stedelijk					016B_C	7,5			52,31	52,31	58	51,31		-1,00		51,29	-0,02	-1,02
Straatweg 19	stedelijk					016C_A	1,5			50,52	50,52	56	49,44		-1,08		49,05	-0,39	-1,47
Straatweg 19	stedelijk					016C_B	4,5			53,29	53,29	59	51,89		-1,40		51,75	-0,14	-1,54
Straatweg 19	stedelijk					016C_C	7,5			52,65	52,65	58	53,12		-1,53		52,91	-0,21	0,26
Straatweg 17	stedelijk					017A_A	1,5			40,08	48,00	53	38,87		0,00		38,78	-0,09	-1,3
Straatweg 17	stedelijk					017A_B	4,5			46,53	48,00	53	44,55		0,00		44,24	-0,31	-2,29
Straatweg 17	stedelijk					017A_C	7,5			40,48	48,00	53	38,47		0,00		38,30	-0,17	-2,18
Straatweg 17	stedelijk					017B_A	1,5			51,73	51,73	57	50,77		-0,96		50,59	-0,18	-1,14
Straatweg 17	stedelijk					017B_B	4,5			53,34	53,34	59	52,49		-0,85		52,50	0,01	-0,84
Straatweg 17	stedelijk					017B_C	7,5			52,74	52,74	58	52,82		-0,92		52,80	-0,02	0,06
Straatweg 17	stedelijk					017C_A	1,5			51,63	51,63	57	50,70		-0,93		50,47	-0,23	-1,16
Straatweg 17	stedelijk					017C_B	4,5			53,19	53,19	59	53,01		-1,18		52,95	-0,06	-0,24
Straatweg 17	stedelijk					017C_C	7,5			56,22	56,22	62	52,84		-1,38		52,63	-0,21	-3,59
Straatweg 15	stedelijk					018A_A	1,5			41,68	48,00	53	40,33		0,00		40,31	-0,02	-1,37
Straatweg 15	stedelijk					018A_B	4,5			47,55	48,00	53	45,75		0,00		45,72	-0,03	-1,83
Straatweg 15	stedelijk					018A_C	7,5			39,73	48,00	53	37,95		0,00		37,65	-0,30	-2,08
Straatweg 15	stedelijk					018B_A	1,5			52,63	52,63	58	51,68		-0,95		51,64	-0,04	-0,99
Straatweg 15	stedelijk					018B_B	4,5			52,83	52,83	58	53,11		-0,72		53,17	0,06	0,34
Straatweg 15	stedelijk					018B_C	7,5			53,19	53,19	59	53,42		-0,77		53,41	-0,01	0,22
Straatweg 15	stedelijk					018C_A	1,5			53,32	53,32	59	52,56		-1,76		53,17	0,61	-0,15

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Straatweg 15	stedelijk					018C_B	4,5		57,31	57,31	63	56,17		-1,14		56,04	-0,13	-1,27
Straatweg 15	stedelijk					018C_C	7,5		57,83	57,83	63	56,72		-1,11		56,57	-0,15	-1,26
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019A_A	1,5		50,04	50,04	56	48,38		-1,66		48,41	0,03	-1,63
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019A_B	4,5		52,06	52,06	58	50,53		-1,53		50,49	-0,04	-1,57
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019B_A	1,5		46,13	48,00	53	44,42		0,00		44,25	-0,17	-1,88
Jacob de Rookstraat 31	stedelijk					019B_B	4,5		48,42	48,42	54	46,93		-0,42		46,87	-0,06	-1,55
Jacob de Rookstraat 29	stedelijk					020A_A	1,5		46,21	48,00	53	44,59		0,00		44,43	-0,16	-1,78
Jacob de Rookstraat 29	stedelijk					020A_B	4,5		48,57	48,57	54	47,09		-0,57		47,02	-0,07	-1,55
Jacob de Rookstraat 27	stedelijk					021A_A	1,5		45,03	48,00	53	43,48		0,00		43,49	0,01	-1,54
Jacob de Rookstraat 27	stedelijk					021A_B	4,5		47,46	48,00	53	46,11		0,00		46,16	0,05	-1,3
Jacob de Rookstraat 25	stedelijk					022A_A	1,5		45,27	48,00	53	43,84		0,00		43,76	-0,08	-1,51
Jacob de Rookstraat 25	stedelijk					022A_B	4,5		47,62	48,00	53	46,29		0,00		46,28	-0,01	-1,34
Jacob de Rookstraat 23	stedelijk					023A_A	1,5		44,85	48,00	53	43,32		0,00		43,21	-0,11	-1,64
Jacob de Rookstraat 23	stedelijk					023A_B	4,5		46,34	48,00	53	45,04		0,00		44,98	-0,06	-1,36
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_A	1,5		44,78	48,00	53	43,32		0,00		43,22	-0,10	-1,56
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_A	1,5		44,78	48,00	53	43,32		0,00		43,22	-0,10	-1,56
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_B	4,5		45,96	48,00	53	44,72		0,00		44,68	-0,04	-1,28
Jacob de Rookstraat 21	stedelijk					024A_B	4,5		45,96	48,00	53	44,72		0,00		44,68	-0,04	-1,28
Wim Reinderslaan 2	stedelijk					025A_A	1,5		39,86	48,00	53	38,71		0,00		38,73	0,02	-1,13
Wim Reinderslaan 2	stedelijk					025A_B	4,5		44,04	48,00	53	43,04		0,00		43,05	0,01	-0,99
Wim Reinderslaan 4	stedelijk					026A_A	1,5		41,10	48,00	53	39,95		0,00		39,98	0,03	-1,12
Wim Reinderslaan 4	stedelijk					026A_B	4,5		44,44	48,00	53	43,43		0,00		43,45	0,02	-0,99
Jacob de Rookstraat 19	stedelijk					027A_A	1,5		36,52	48,00	53	35,68		0,00		35,70	0,02	-0,82
Jacob de Rookstraat 19	stedelijk					027A_B	4,5		41,28	48,00	53	40,49		0,00		40,53	0,04	-0,75
Jacob de Rookstraat 17	stedelijk					028A_A	1,5		36,36	48,00	53	35,62		0,00		35,64	0,02	-0,72
Jacob de Rookstraat 17	stedelijk					028A_B	4,5		41,10	48,00	53	40,34		0,00		40,38	0,04	-0,72
Jacob de Rookstraat 15	stedelijk					029A_A	1,5		36,37	48,00	53	35,64		0,00		35,66	0,02	-0,71
Jacob de Rookstraat 15	stedelijk					029A_B	4,5		41,11	48,00	53	40,37		0,00		40,41	0,04	-0,7
Jacob de Rookstraat 13	stedelijk					030A_A	1,5		36,67	48,00	53	35,77		0,00		35,79	0,02	-0,88
Jacob de Rookstraat 13	stedelijk					030A_B	4,5		41,04	48,00	53	40,26		0,00		40,25	-0,01	-0,79
Jacob de Rookstraat 11	stedelijk					031A_A	1,5		35,72	48,00	53	34,96		0,00		34,98	0,02	-0,74
Jacob de Rookstraat 11	stedelijk					031A_B	4,5		40,67	48,00	53	39,92		0,00		39,95	0,03	-0,72
Jacob de Rookstraat 12	stedelijk					032A_A	1,5		38,02	48,00	53	36,59		0,00		36,64	0,05	-1,38
Jacob de Rookstraat 12	stedelijk					032A_B	4,5		41,29	48,00	53	40,11		0,00		40,14	0,03	-1,15
Jacob de Rookstraat 14	stedelijk					033A_A	1,5		37,97	48,00	53	36,65		0,00		36,71	0,06	-1,26
Jacob de Rookstraat 14	stedelijk					033A_B	4,5		41,46	48,00	53	40,22		0,00		40,27	0,05	-1,19
Jacob de Rookstraat 16	stedelijk					034A_A	1,5		38,02	48,00	53	36,73		0,00		36,80	0,07	-1,22
Jacob de Rookstraat 16	stedelijk					034A_B	4,5		41,94	48,00	53	40,79		0,00		40,83	0,04	-1,11
Jacob de Rookstraat 18	stedelijk					035A_A	1,5		37,94	48,00	53	36,76		0,00		36,84	0,08	-1,1
Jacob de Rookstraat 18	stedelijk					035A_B	4,5		42,47	48,00	53	41,35		0,00		41,39	0,04	-1,08
Jacob de Rookstraat 20	stedelijk					036A_A	1,5		38,66	48,00	53	37,21		0,00		37,27	0,06	-1,39

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Jacob de Rookstraat 20	stedelijk					036A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,22		0,00		41,24	0,02	-1,22
Jacob de Rookstraat 22	stedelijk					037A_A	1,5			38,97	48,00	53	37,67		0,00		37,72	0,05	-1,25
Jacob de Rookstraat 22	stedelijk					037A_B	4,5			42,80	48,00	53	41,65		0,00		41,66	0,01	-1,14
Jacob de Rookstraat 24	stedelijk					038A_A	1,5			39,46	48,00	53	38,30		0,00		38,36	0,06	-1,1
Jacob de Rookstraat 24	stedelijk					038A_B	4,5			42,60	48,00	53	41,60		0,00		41,62	0,02	-0,98
Jacob de Rookstraat 26	stedelijk					039A_A	1,5			40,47	48,00	53	38,98		0,00		39,02	0,04	-1,45
Jacob de Rookstraat 26	stedelijk					039A_B	4,5			43,24	48,00	53	42,05		0,00		42,07	0,02	-1,17
Jacob de Rookstraat 28	stedelijk					040A_A	1,5			41,49	48,00	53	40,23		0,00		40,26	0,03	-1,23
Jacob de Rookstraat 28	stedelijk					040A_B	4,5			43,95	48,00	53	42,83		0,00		42,85	0,02	-1,1
Jacob de Rookstraat 30	stedelijk					041A_A	1,5			41,97	48,00	53	40,49		0,00		40,52	0,03	-1,45
Jacob de Rookstraat 30	stedelijk					041A_B	4,5			44,34	48,00	53	43,05		0,00		43,07	0,02	-1,27
Jacob de Rookstraat 32	stedelijk					042A_A	1,5			42,93	48,00	53	41,44		0,00		41,47	0,03	-1,46
Jacob de Rookstraat 32	stedelijk					042A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,19		0,00		44,20	0,01	-1,28
Jacob de Rookstraat 34	stedelijk					043A_A	1,5			43,39	48,00	53	41,92		0,00		41,96	0,04	-1,43
Jacob de Rookstraat 34	stedelijk					043A_B	4,5			45,91	48,00	53	44,57		0,00		44,58	0,01	-1,33
Jacob de Rookstraat 36	stedelijk					044A_A	1,5			44,30	48,00	53	42,91		0,00		42,95	0,04	-1,35
Jacob de Rookstraat 36	stedelijk					044A_B	4,5			46,93	48,00	53	45,54		0,00		45,53	-0,01	-1,4
Jacob de Rookstraat 38	stedelijk					045A_A	1,5			44,97	48,00	53	43,58		0,00		43,75	0,17	-1,22
Jacob de Rookstraat 38	stedelijk					045A_B	4,5			47,98	48,00	53	46,60		0,00		46,59	-0,01	-1,39
Jacob de Rookstraat 40	stedelijk					046A_A	1,5			46,33	48,00	53	44,89		0,00		44,95	0,06	-1,38
Jacob de Rookstraat 40	stedelijk					046A_B	4,5			48,78	48,78	54	47,41		-0,78		47,37	-0,04	-1,41
Jacob de Rookstraat 42	stedelijk					047A_A	1,5			47,49	48,00	53	46,05		0,00		46,11	0,06	-1,38
Jacob de Rookstraat 42	stedelijk					047A_B	4,5			49,38	49,38	55	47,94		-1,38		47,87	-0,07	-1,51
Albert Koopmanstraat 2	stedelijk					048A_A	1,5			52,47	52,47	58	50,81		-1,66		50,86	0,05	-1,61
Albert Koopmanstraat 2	stedelijk					048A_B	4,5			52,96	52,96	58	52,40		-1,56		52,37	-0,03	-0,59
Albert Koopmanstraat 4	stedelijk					049A_A	1,5			52,22	52,22	58	50,59		-1,63		50,67	0,08	-1,55
Albert Koopmanstraat 4	stedelijk					049A_B	4,5			52,85	52,85	58	52,30		-1,55		52,29	-0,01	-0,56
Albert Koopmanstraat 6	stedelijk					050A_A	1,5			51,74	51,74	57	50,12		-1,62		50,20	0,08	-1,54
Albert Koopmanstraat 6	stedelijk					050A_B	4,5			52,58	52,58	58	52,05		-1,53		52,04	-0,01	-0,54
Albert Koopmanstraat 8	stedelijk					051A_A	1,5			51,69	51,69	57	50,11		-1,58		50,19	0,08	-1,5
Albert Koopmanstraat 8	stedelijk					051A_B	4,5			52,52	52,52	58	51,98		-1,54		51,96	-0,02	-0,56
Albert Koopmanstraat 10	stedelijk					052A_A	1,5			51,60	51,60	57	49,95		-1,65		49,98	0,03	-1,62
Albert Koopmanstraat 10	stedelijk					052A_B	4,5			52,83	52,83	58	52,26		-1,57		52,26	0,00	-0,57
Albert Koopmanstraat 12	stedelijk					053A_A	1,5			51,75	51,75	57	50,09		-1,66		50,14	0,05	-1,61
Albert Koopmanstraat 12	stedelijk					053A_B	4,5			52,99	52,99	58	52,44		-1,55		52,44	0,00	-0,55
Albert Koopmanstraat 14	stedelijk					054A_A	1,5			51,93	51,93	57	50,24		-1,69		50,30	0,06	-1,63
Albert Koopmanstraat 14	stedelijk					054A_B	4,5			53,07	53,07	59	52,49		-1,58		52,50	0,01	-0,57
Albert Koopmanstraat 16	stedelijk					055A_A	1,5			52,16	52,16	58	50,46		-1,70		50,50	0,04	-1,66
Albert Koopmanstraat 16	stedelijk					055A_B	4,5			53,30	53,30	59	52,69		-1,61		52,71	0,02	-0,59
Albert Koopmanstraat 18	stedelijk					056A_A	1,5			52,05	52,05	58	50,40		-1,65		50,45	0,05	-1,6
Albert Koopmanstraat 18	stedelijk					056A_B	4,5			53,06	53,06	59	52,49		-1,57		52,51	0,02	-0,55

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Albert Koopmanstraat 20	stedelijk					057A_A	1,5			52,01	52,01	58	50,36		-1,65		50,38	0,02	-1,63
Albert Koopmanstraat 20	stedelijk					057A_B	4,5			52,99	52,99	58	52,42		-1,57		52,43	0,01	-0,56
Albert Koopmanstraat 22	stedelijk					058A_A	1,5			50,70	50,70	56	49,09		-1,61		49,11	0,02	-1,59
Albert Koopmanstraat 22	stedelijk					058A_B	4,5			52,70	52,70	58	51,19		-1,51		51,19	0,00	-1,51
Albert Koopmanstraat 24	stedelijk					059A_A	1,5			50,06	50,06	56	48,49		-1,57		48,52	0,03	-1,54
Albert Koopmanstraat 24	stedelijk					059A_B	4,5			52,16	52,16	58	50,70		-1,46		50,70	0,00	-1,46
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060A_A	1,5			47,09	48,00	53	45,47		0,00		45,45	-0,02	-1,64
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,54		-1,02		47,54	0,00	-1,48
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060B_A	1,5			45,19	48,00	53	43,60		0,00		43,62	0,02	-1,57
Fokelinus van der Walstraat 45	stedelijk					060B_B	4,5			47,54	48,00	53	46,14		0,00		46,15	0,01	-1,39
Fokelinus van der Walstraat 43	stedelijk					061A_A	1,5			43,94	48,00	53	42,46		0,00		42,46	0,00	-1,48
Fokelinus van der Walstraat 43	stedelijk					061A_B	4,5			46,21	48,00	53	44,97		0,00		44,99	0,02	-1,22
Fokelinus van der Walstraat 41	stedelijk					062A_A	1,5			43,37	48,00	53	41,89		0,00		41,89	0,00	-1,48
Fokelinus van der Walstraat 41	stedelijk					062A_B	4,5			45,53	48,00	53	44,36		0,00		44,38	0,02	-1,15
Fokelinus van der Walstraat 39	stedelijk					063A_A	1,5			43,35	48,00	53	41,76		0,00		41,76	0,00	-1,59
Fokelinus van der Walstraat 39	stedelijk					063A_B	4,5			45,49	48,00	53	44,30		0,00		44,32	0,02	-1,17
Fokelinus van der Walstraat 37	stedelijk					064A_A	1,5			42,01	48,00	53	40,51		0,00		40,52	0,01	-1,49
Fokelinus van der Walstraat 37	stedelijk					064A_B	4,5			44,36	48,00	53	43,23		0,00		43,25	0,02	-1,11
Fokelinus van der Walstraat 35	stedelijk					065A_A	1,5			41,10	48,00	53	39,74		0,00		39,74	0,00	-1,36
Fokelinus van der Walstraat 35	stedelijk					065A_B	4,5			43,36	48,00	53	42,31		0,00		42,32	0,01	-1,04
Fokelinus van der Walstraat 33	stedelijk					066A_A	1,5			40,60	48,00	53	39,17		0,00		39,18	0,01	-1,42
Fokelinus van der Walstraat 33	stedelijk					066A_B	4,5			42,83	48,00	53	41,83		0,00		41,85	0,02	-0,98
Fokelinus van der Walstraat 31	stedelijk					067A_A	1,5			40,44	48,00	53	39,10		0,00		39,11	0,01	-1,33
Fokelinus van der Walstraat 31	stedelijk					067A_B	4,5			42,44	48,00	53	41,55		0,00		41,57	0,02	-0,87
Fokelinus van der Walstraat 29	stedelijk					068A_A	1,5			38,45	48,00	53	37,42		0,00		37,43	0,01	-1,02
Fokelinus van der Walstraat 29	stedelijk					068A_B	4,5			41,08	48,00	53	40,37		0,00		40,39	0,02	-0,69
Fokelinus van der Walstraat 27	stedelijk					069A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,39		0,00		37,40	0,01	-1,12
Fokelinus van der Walstraat 27	stedelijk					069A_B	4,5			41,11	48,00	53	40,40		0,00		40,41	0,01	-0,7
Fokelinus van der Walstraat 25	stedelijk					070A_A	1,5			38,99	48,00	53	37,79		0,00		37,80	0,01	-1,19
Fokelinus van der Walstraat 25	stedelijk					070A_B	4,5			41,36	48,00	53	40,59		0,00		40,60	0,01	-0,76
Fokelinus van der Walstraat 23	stedelijk					071A_A	1,5			38,05	48,00	53	36,77		0,00		36,78	0,01	-1,27
Fokelinus van der Walstraat 23	stedelijk					071A_B	4,5			40,68	48,00	53	39,92		0,00		39,94	0,02	-0,74
Fokelinus van der Walstraat 21	stedelijk					072A_A	1,5			36,91	48,00	53	35,76		0,00		35,77	0,01	-1,14
Fokelinus van der Walstraat 21	stedelijk					072A_B	4,5			40,25	48,00	53	39,47		0,00		39,48	0,01	-0,77
Fokelinus van der Walstraat 19	stedelijk					073A_A	1,5			36,84	48,00	53	35,69		0,00		35,70	0,01	-1,14
Fokelinus van der Walstraat 19	stedelijk					073A_B	4,5			40,30	48,00	53	39,47		0,00		39,49	0,02	-0,81
Fokelinus van der Walstraat 17	stedelijk					074A_A	1,5			36,69	48,00	53	35,56		0,00		35,57	0,01	-1,12
Fokelinus van der Walstraat 17	stedelijk					074A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,35		0,00		39,37	0,02	-0,76
Fokelinus van der Walstraat 15	stedelijk					075A_A	1,5			36,59	48,00	53	35,47		0,00		35,49	0,02	-1,1
Fokelinus van der Walstraat 15	stedelijk					075A_B	4,5			40,10	48,00	53	39,34		0,00		39,36	0,02	-0,74
Fokelinus van der Walstraat 13	stedelijk					076A_A	1,5			36,45	48,00	53	35,37		0,00		35,39	0,02	-1,06

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Fokelinus van der Walstraat 13	stedelijk					076A_B	4,5			40,08	48,00	53	39,33		0,00		39,35	0,02	-0,73
Fokelinus van der Walstraat 11	stedelijk					077A_A	1,5			36,33	48,00	53	35,29		0,00		35,30	0,01	-1,03
Fokelinus van der Walstraat 11	stedelijk					077A_B	4,5			39,82	48,00	53	39,15		0,00		39,17	0,02	-0,65
Fokelinus van der Walstraat 16	stedelijk					078A_A	1,5			34,66	48,00	53	33,74		0,00		33,79	0,05	-0,87
Fokelinus van der Walstraat 16	stedelijk					078A_B	4,5			38,11	48,00	53	37,30		0,00		37,33	0,03	-0,78
Fokelinus van der Walstraat 18	stedelijk					079A_A	1,5			35,08	48,00	53	34,03		0,00		34,08	0,05	-1
Fokelinus van der Walstraat 18	stedelijk					079A_B	4,5			38,23	48,00	53	37,33		0,00		37,36	0,03	-0,87
Fokelinus van der Walstraat 20	stedelijk					080A_A	1,5			32,67	48,00	53	31,90		0,00		31,96	0,06	-0,71
Fokelinus van der Walstraat 20	stedelijk					080A_B	4,5			37,17	48,00	53	36,38		0,00		36,43	0,05	-0,74
Fokelinus van der Walstraat 22	stedelijk					081A_A	1,5			32,29	48,00	53	31,67		0,00		31,74	0,07	-0,55
Fokelinus van der Walstraat 22	stedelijk					081A_B	4,5			37,08	48,00	53	36,40		0,00		36,44	0,04	-0,64
Wim Reinderslaan 1	stedelijk					082A_A	1,5			38,41	48,00	53	37,00		0,00		37,01	0,01	-1,4
Wim Reinderslaan 1	stedelijk					082A_B	4,5			40,61	48,00	53	39,46		0,00		39,46	0,00	-1,15
Fokelinus van der Walstraat 24	stedelijk					083A_A	1,5			38,74	48,00	53	37,50		0,00		37,51	0,01	-1,23
Fokelinus van der Walstraat 24	stedelijk					083A_B	4,5			41,84	48,00	53	40,75		0,00		40,75	0,00	-1,09
Fokelinus van der Walstraat 26	stedelijk					084A_A	1,5			38,86	48,00	53	37,62		0,00		37,65	0,03	-1,21
Fokelinus van der Walstraat 26	stedelijk					084A_B	4,5			41,72	48,00	53	40,68		0,00		40,68	0,00	-1,04
Fokelinus van der Walstraat 28	stedelijk					085A_A	1,5			39,14	48,00	53	37,88		0,00		37,91	0,03	-1,23
Fokelinus van der Walstraat 28	stedelijk					085A_B	4,5			42,00	48,00	53	40,91		0,00		40,91	0,00	-1,09
Fokelinus van der Walstraat 30	stedelijk					086A_A	1,5			39,11	48,00	53	37,88		0,00		37,91	0,03	-1,2
Fokelinus van der Walstraat 30	stedelijk					086A_B	4,5			42,08	48,00	53	41,00		0,00		41,01	0,01	-1,07
Fokelinus van der Walstraat 32	stedelijk					087A_A	1,5			39,61	48,00	53	38,39		0,00		38,41	0,02	-1,2
Fokelinus van der Walstraat 32	stedelijk					087A_B	4,5			42,94	48,00	53	41,88		0,00		41,89	0,01	-1,05
Fokelinus van der Walstraat 34	stedelijk					088A_A	1,5			39,33	48,00	53	38,22		0,00		38,25	0,03	-1,08
Fokelinus van der Walstraat 34	stedelijk					088A_B	4,5			43,18	48,00	53	42,18		0,00		42,18	0,00	-1
Fokelinus van der Walstraat 36	stedelijk					089A_A	1,5			40,77	48,00	53	39,35		0,00		39,38	0,03	-1,39
Fokelinus van der Walstraat 36	stedelijk					089A_B	4,5			43,86	48,00	53	42,67		0,00		42,68	0,01	-1,18
Fokelinus van der Walstraat 38	stedelijk					090A_A	1,5			40,39	48,00	53	39,19		0,00		39,22	0,03	-1,17
Fokelinus van der Walstraat 38	stedelijk					090A_B	4,5			42,90	48,00	53	41,90		0,00		41,92	0,02	-0,98
Fokelinus van der Walstraat 40	stedelijk					091A_A	1,5			41,85	48,00	53	40,41		0,00		40,43	0,02	-1,42
Fokelinus van der Walstraat 40	stedelijk					091A_B	4,5			43,77	48,00	53	42,61		0,00		42,64	0,03	-1,13
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092A_A	1,5			43,96	48,00	53	42,01		0,00		42,02	0,01	-1,94
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092A_B	4,5			46,12	48,00	53	44,63		0,00		44,65	0,02	-1,47
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092B_A	1,5			44,77	48,00	53	43,22		0,00		43,33	0,11	-1,44
Fokelinus van der Walstraat 42	stedelijk					092B_B	4,5			47,57	48,00	53	46,19		0,00		46,21	0,02	-1,36
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093A_A	1,5			47,13	48,00	53	45,55		0,00		45,56	0,01	-1,57
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093A_B	4,5			49,33	49,33	55	47,90		-1,33		47,92	0,02	-1,41
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093B_A	1,5			46,27	48,00	53	44,67		0,00		44,67	0,00	-1,6
Luitjen Mulderstraat 41	stedelijk					093B_B	4,5			47,85	48,00	53	46,39		0,00		46,39	0,00	-1,46
Luitjen Mulderstraat 39	stedelijk					094A_A	1,5			45,41	48,00	53	43,85		0,00		43,85	0,00	-1,56
Luitjen Mulderstraat 39	stedelijk					094A_B	4,5			46,86	48,00	53	45,45		0,00		45,46	0,01	-1,4

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Luitjen Mulderstraat 37	stedelijk					095A_A	1,5			44,53	48,00	53	42,93		0,00		42,93	0,00	-1,6
Luitjen Mulderstraat 37	stedelijk					095A_B	4,5			46,03	48,00	53	44,57		0,00		44,57	0,00	-1,46
Luitjen Mulderstraat 35	stedelijk					096A_A	1,5			43,62	48,00	53	42,02		0,00		42,02	0,00	-1,6
Luitjen Mulderstraat 35	stedelijk					096A_B	4,5			45,19	48,00	53	43,75		0,00		43,76	0,01	-1,43
Luitjen Mulderstraat 33	stedelijk					097A_A	1,5			43,45	48,00	53	41,76		0,00		41,76	0,00	-1,69
Luitjen Mulderstraat 33	stedelijk					097A_B	4,5			44,70	48,00	53	43,34		0,00		43,35	0,01	-1,35
Luitjen Mulderstraat 31	stedelijk					098A_A	1,5			43,40	48,00	53	41,73		0,00		41,73	0,00	-1,67
Luitjen Mulderstraat 31	stedelijk					098A_B	4,5			44,16	48,00	53	42,78		0,00		42,78	0,00	-1,38
Luitjen Mulderstraat 29	stedelijk					099A_A	1,5			43,09	48,00	53	41,69		0,00		41,70	0,01	-1,39
Luitjen Mulderstraat 29	stedelijk					099A_B	4,5			43,93	48,00	53	42,76		0,00		42,77	0,01	-1,16
Plattedijk 21	stedelijk					1000A_A	1,5			52,58	52,58	58	51,77		-1,81		52,42	0,65	-0,16
Plattedijk 23	stedelijk					1001A_A	1,5			51,69	51,69	57	49,95		-1,74		50,62	0,67	-1,07
Plattedijk 29	stedelijk					1002A_A	1,5			57,71	57,71	63	55,72		-1,99		56,42	0,70	-1,29
Plattedijk 29	stedelijk					1002A_B	4,5			59,20	59,20	65	57,44		-1,76		57,46	0,02	-1,74
Plattedijk 33	stedelijk					1003A_A	1,5			57,72	57,72	63	55,66		-2,06		56,38	0,72	-1,34
Plattedijk 33	stedelijk					1003A_B	4,5			59,16	59,16	65	57,32		-1,84		57,36	0,04	-1,8
Plattedijk 35	stedelijk					1004A_A	1,5			57,82	57,82	63	55,70		-2,12		56,44	0,74	-1,38
Plattedijk 35	stedelijk					1004A_B	4,5			59,21	59,21	65	57,33		-1,88		57,38	0,05	-1,83
Plattedijk 37	stedelijk					1005A_A	1,5			58,15	58,15	64	56,01		-2,14		56,73	0,72	-1,42
Plattedijk 37	stedelijk					1005A_B	4,5			59,49	59,49	65	57,57		-1,92		57,62	0,05	-1,87
Plattedijk 37A	stedelijk					1006A_A	1,5			57,57	57,57	63	53,46		-2,11		56,14	2,68	-1,43
Plattedijk 37A	stedelijk					1006A_B	4,5			58,99	58,99	64	57,11		-1,88		57,17	0,06	-1,82
Plattedijk 37B	stedelijk					1007A_A	1,5			57,66	57,66	63	55,58		-2,08		56,30	0,72	-1,36
Plattedijk 37B	stedelijk					1007A_B	4,5			59,09	59,09	65	57,23		-1,86		57,27	0,04	-1,82
Plattedijk 37C	stedelijk					1008A_A	1,5			57,75	57,75	63	55,72		-2,03		56,35	0,63	-1,4
Plattedijk 37C	stedelijk					1008A_B	4,5			59,23	59,23	65	57,40		-1,83		57,42	0,02	-1,81
Plattedijk 41	stedelijk					1009A_A	1,5			57,88	57,88	63	55,91		-1,97		56,42	0,51	-1,46
Plattedijk 41	stedelijk					1009A_B	4,5			59,28	59,28	65	57,47		-1,81		57,45	-0,02	-1,83
Luitjen Mulderstraat 27	stedelijk					100A_A	1,5			42,54	48,00	53	40,92		0,00		40,93	0,01	-1,61
Luitjen Mulderstraat 27	stedelijk					100A_B	4,5			43,42	48,00	53	42,11		0,00		42,12	0,01	-1,3
Plattedijk 43	stedelijk					1010A_A	1,5			57,64	57,64	63	55,78		-1,86		56,26	0,48	-1,38
Plattedijk 43	stedelijk					1010A_B	4,5			59,18	59,18	65	57,47		-1,71		57,44	-0,03	-1,74
Plattedijk 45	stedelijk					1011A_A	1,5			57,77	57,77	63	56,01		-1,76		56,48	0,47	-1,29
Plattedijk 45	stedelijk					1011A_B	4,5			59,29	59,29	65	57,71		-1,58		57,67	-0,04	-1,62
Plattedijk 47	stedelijk					1012A_A	1,5			57,88	57,88	63	56,29		-1,59		56,74	0,45	-1,14
Plattedijk 47	stedelijk					1012A_B	4,5			59,36	59,36	65	57,94		-1,42		57,90	-0,04	-1,46
Plattedijk 49	stedelijk					1013A_A	1,5			58,15	58,15	64	56,83		-1,32		57,22	0,39	-0,93
Plattedijk 49	stedelijk					1013A_B	4,5			59,67	59,67	65	58,46		-1,21		58,44	-0,02	-1,23
Zijlroede 2	stedelijk					1014A_A	1,5			57,84	57,84	63	57,21		-0,63		55,51	-1,70	-2,33
Zijlroede 2	stedelijk					1014A_B	4,5			59,17	59,17	65	58,45		-0,72		58,05	-0,40	-1,12
Zijlroede 4	stedelijk					1015A_A	1,5			51,35	51,35	57	50,29		-1,06		47,31	-2,98	-4,04

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zijlroede 4	stedelijk					1015A_B	4,5			52,70	52,70	58	51,72		-0,98		49,57	-2,15	-3,13
Zijlroede 6	stedelijk					1016A_A	1,5			48,73	48,73	54	47,64		-0,73		44,87	-2,77	-3,86
Zijlroede 6	stedelijk					1016A_B	4,5			49,78	49,78	55	48,72		-1,06		46,33	-2,39	-3,45
Zijlroede 8	stedelijk					1017A_A	1,5			48,49	48,49	54	47,26		-0,49		44,39	-2,87	-4,1
Zijlroede 8	stedelijk					1017A_B	4,5			49,36	49,36	55	48,18		-1,18		45,82	-2,36	-3,54
Zijlroede 10	stedelijk					1018A_A	1,5			48,24	48,24	54	47,13		-0,24		44,24	-2,89	-4
Zijlroede 10	stedelijk					1018A_B	4,5			48,74	48,74	54	47,66		-0,74		45,25	-2,41	-3,49
Zijlroede 12	stedelijk					1019A_A	1,5			47,15	48,00	53	46,05		0,00		43,22	-2,83	-3,93
Zijlroede 12	stedelijk					1019A_B	4,5			48,33	48,33	54	47,19		-0,33		45,51	-1,68	-2,82
Luitjen Mulderstraat 25	stedelijk					101A_A	1,5			42,07	48,00	53	40,74		0,00		40,74	0,00	-1,33
Luitjen Mulderstraat 25	stedelijk					101A_B	4,5			43,02	48,00	53	41,94		0,00		41,95	0,01	-1,07
Zijlroede 14	stedelijk					1020A_A	1,5			42,19	48,00	53	41,08		0,00		40,29	-0,79	-1,9
Zijlroede 14	stedelijk					1020A_B	4,5			46,71	48,00	53	45,49		0,00		44,98	-0,51	-1,73
Zijlroede 16	stedelijk					1021A_A	1,5			38,44	48,00	53	37,79		0,00		37,62	-0,17	-0,82
Zijlroede 16	stedelijk					1021A_B	4,5			45,40	48,00	53	44,27		0,00		43,79	-0,48	-1,61
Zijlroede 18	stedelijk					1022A_A	1,5			37,51	48,00	53	36,64		0,00		36,54	-0,10	-0,97
Zijlroede 18	stedelijk					1022A_B	4,5			44,49	48,00	53	43,48		0,00		42,98	-0,50	-1,51
Zijlroede 20	stedelijk					1023A_A	1,5			39,07	48,00	53	38,57		0,00		38,50	-0,07	-0,57
Zijlroede 20	stedelijk					1023A_B	4,5			44,32	48,00	53	43,47		0,00		43,06	-0,41	-1,26
Zijlroede 1	stedelijk					1024A_A	1,5			56,63	56,63	62	55,69		-0,94		53,28	-2,41	-3,35
Zijlroede 1	stedelijk					1024A_B	4,5			58,13	58,13	64	57,19		-0,94		56,29	-0,90	-1,84
Zijlroede 3	stedelijk					1025A_A	1,5			49,58	49,58	55	48,34		-1,24		45,10	-3,24	-4,48
Zijlroede 3	stedelijk					1025A_B	4,5			51,88	51,88	57	50,71		-1,17		49,04	-1,67	-2,84
Zijlroede 5	stedelijk					1026A_A	1,5			46,15	48,00	53	44,79		0,00		43,46	-1,33	-2,69
Zijlroede 5	stedelijk					1026A_B	4,5			48,64	48,64	54	47,42		-0,64		46,43	-0,99	-2,21
Zijlroede 7	stedelijk					1027A_A	1,5			44,56	48,00	53	43,41		0,00		41,95	-1,46	-2,61
Zijlroede 7	stedelijk					1027A_B	4,5			47,20	48,00	53	46,09		0,00		45,05	-1,04	-2,15
Zijlroede 9	stedelijk					1028A_A	1,5			40,53	48,00	53	39,72		0,00		39,10	-0,62	-1,43
Zijlroede 9	stedelijk					1028A_B	4,5			46,25	48,00	53	45,27		0,00		44,76	-0,51	-1,49
Zijlroede 11	stedelijk					1029A_A	1,5			43,12	48,00	53	41,94		0,00		39,76	-2,18	-3,36
Zijlroede 11	stedelijk					1029A_B	4,5			47,37	48,00	53	46,14		0,00		45,29	-0,85	-2,08
Luitjen Mulderstraat 23	stedelijk					102A_A	1,5			41,68	48,00	53	40,21		0,00		40,21	0,00	-1,47
Luitjen Mulderstraat 23	stedelijk					102A_B	4,5			42,73	48,00	53	41,57		0,00		41,58	0,01	-1,15
Zijlroede 13	stedelijk					1030A_A	1,5			41,13	48,00	53	40,05		0,00		38,70	-1,35	-2,43
Zijlroede 13	stedelijk					1030A_B	4,5			46,20	48,00	53	44,97		0,00		44,51	-0,46	-1,69
Zijlroede 15	stedelijk					1031A_A	1,5			41,14	48,00	53	40,48		0,00		40,25	-0,23	-0,89
Zijlroede 15	stedelijk					1031A_B	4,5			46,03	48,00	53	44,88		0,00		44,56	-0,32	-1,47
Zijlroede 17	stedelijk					1032A_A	1,5			40,72	48,00	53	40,09		0,00		39,84	-0,25	-0,88
Zijlroede 17	stedelijk					1032A_B	4,5			45,21	48,00	53	44,20		0,00		43,87	-0,33	-1,34
Zijlroede 19	stedelijk					1033A_A	1,5			42,21	48,00	53	41,44		0,00		41,08	-0,36	-1,13
Zijlroede 19	stedelijk					1033A_B	4,5			46,13	48,00	53	45,14		0,00		44,70	-0,44	-1,43

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zijlroede 26	stedelijk					1034A_A	1,5			56,28	56,28	62	53,14		-1,14		51,42	-1,72	-4,86
Zijlroede 26	stedelijk					1034A_B	4,5			57,98	57,98	63	56,87		-1,11		55,65	-1,22	-2,33
Zijlroede 28	stedelijk					1035A_A	1,5			48,67	48,67	54	47,38		-0,67		44,70	-2,68	-3,97
Zijlroede 28	stedelijk					1035A_B	4,5			50,97	50,97	56	49,82		-1,15		48,35	-1,47	-2,62
Zijlroede 30	stedelijk					1036A_A	1,5			47,10	48,00	53	45,75		0,00		42,57	-3,18	-4,53
Zijlroede 30	stedelijk					1036A_B	4,5			49,38	49,38	55	48,15		-1,23		46,41	-1,74	-2,97
Zijlroede 32	stedelijk					1037A_A	1,5			46,75	48,00	53	45,46		0,00		42,28	-3,18	-4,47
Zijlroede 32	stedelijk					1037A_B	4,5			49,25	49,25	55	48,09		-1,16		46,50	-1,59	-2,75
Zijlroede 34	stedelijk					1038A_A	1,5			43,83	48,00	53	42,45		0,00		40,38	-2,07	-3,45
Zijlroede 34	stedelijk					1038A_B	4,5			48,25	48,25	54	47,02		-0,25		46,27	-0,75	-1,98
Zijlroede 36	stedelijk					1039A_A	1,5			40,26	48,00	53	39,28		0,00		38,46	-0,82	-1,8
Zijlroede 36	stedelijk					1039A_B	4,5			46,89	48,00	53	45,68		0,00		45,36	-0,32	-1,53
Luitjen Mulderstraat 21	stedelijk					103A_A	1,5			37,25	48,00	53	36,26		0,00		36,27	0,01	-0,98
Luitjen Mulderstraat 21	stedelijk					103A_B	4,5			40,49	48,00	53	39,59		0,00		39,61	0,02	-0,88
Zijlroede 38	stedelijk					1040A_A	1,5			40,55	48,00	53	39,61		0,00		38,80	-0,81	-1,75
Zijlroede 38	stedelijk					1040A_B	4,5			46,95	48,00	53	45,82		0,00		45,49	-0,33	-1,46
Zijlroede 21	stedelijk					1041A_A	1,5			56,44	56,44	62	53,25		-1,19		52,12	-1,13	-4,32
Zijlroede 21	stedelijk					1041A_B	4,5			57,84	57,84	63	56,70		-1,14		55,69	-1,01	-2,15
Zijlroede 23	stedelijk					1042A_A	1,5			56,25	56,25	62	53,08		-1,17		51,81	-1,27	-4,44
Zijlroede 23	stedelijk					1042A_B	4,5			57,68	57,68	63	56,54		-1,14		53,40	-3,14	-4,28
Zijlroede 25	stedelijk					1043A_A	1,5			56,49	56,49	62	53,35		-1,14		51,87	-1,48	-4,62
Zijlroede 25	stedelijk					1043A_B	4,5			57,92	57,92	63	56,82		-1,10		55,68	-1,14	-2,24
Zijlroede 27	stedelijk					1044A_A	1,5			48,32	48,32	54	47,02		-0,32		44,48	-2,54	-3,84
Zijlroede 27	stedelijk					1044A_B	4,5			51,77	51,77	57	50,53		-1,24		49,46	-1,07	-2,31
Zijlroede 29	stedelijk					1045A_A	1,5			45,38	48,00	53	43,95		0,00		41,04	-2,91	-4,34
Zijlroede 29	stedelijk					1045A_B	4,5			48,25	48,25	54	46,95		-0,25		45,61	-1,34	-2,64
Zijlroede 31	stedelijk					1046A_A	1,5			43,48	48,00	53	42,31		0,00		40,34	-1,97	-3,14
Zijlroede 31	stedelijk					1046A_B	4,5			47,47	48,00	53	46,24		0,00		45,44	-0,80	-2,03
Zijlroede 33	stedelijk					1047A_A	1,5			47,07	48,00	53	45,78		0,00		43,88	-1,90	-3,19
Zijlroede 33	stedelijk					1047A_B	4,5			51,43	51,43	57	50,11		-1,32		49,43	-0,68	-2
Breezand 2	stedelijk					1048A_A	1,5			56,29	56,29	62	53,09		-1,20		52,06	-1,03	-4,23
Breezand 2	stedelijk					1048A_B	4,5			57,77	57,77	63	56,62		-1,15		55,58	-1,04	-2,19
Breezand 4	stedelijk					1049A_A	1,5			49,74	49,74	55	48,23		-1,51		45,19	-3,04	-4,55
Breezand 4	stedelijk					1049A_B	4,5			52,10	52,10	58	50,79		-1,31		49,28	-1,51	-2,82
Luitjen Mulderstraat 19	stedelijk					104A_A	1,5			37,23	48,00	53	35,98		0,00		35,98	0,00	-1,25
Luitjen Mulderstraat 19	stedelijk					104A_B	4,5			40,48	48,00	53	39,46		0,00		39,47	0,01	-1,01
Breezand 6	stedelijk					1050A_A	1,5			45,83	48,00	53	44,42		0,00		41,76	-2,66	-4,07
Breezand 6	stedelijk					1050A_B	4,5			49,31	49,31	55	48,07		-1,24		46,92	-1,15	-2,39
Breezand 8	stedelijk					1051A_A	1,5			44,15	48,00	53	42,65		0,00		40,35	-2,30	-3,8
Breezand 8	stedelijk					1051A_B	4,5			47,40	48,00	53	46,06		0,00		45,02	-1,04	-2,38
Zijlroede 22	stedelijk					1052A_A	1,5			38,87	48,00	53	38,19		0,00		37,96	-0,23	-0,91

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zijlroede 22	stedelijk					1052A_B	4,5			43,56	48,00	53	42,76		0,00		42,22	-0,54	-1,34
Zijlroede 24	stedelijk					1053A_A	1,5			41,14	48,00	53	40,66		0,00		40,53	-0,13	-0,61
Zijlroede 24	stedelijk					1053A_B	4,5			44,59	48,00	53	43,70		0,00		43,42	-0,28	-1,17
Vlaak 1	stedelijk					1054A_A	1,5			56,21	56,21	62	53,01		-1,20		51,80	-1,21	-4,41
Vlaak 1	stedelijk					1054A_B	4,5			57,72	57,72	63	56,57		-1,15		53,47	-3,10	-4,25
Vlaak 2	stedelijk					1055A_A	1,5			55,98	55,98	61	52,79		-1,19		51,72	-1,07	-4,26
Vlaak 2	stedelijk					1055A_B	4,5			57,56	57,56	63	56,45		-1,11		53,32	-3,13	-4,24
Vlaak 3	stedelijk					1056A_A	1,5			49,09	49,09	55	47,59		-1,09		44,73	-2,86	-4,36
Vlaak 3	stedelijk					1056A_B	4,5			51,19	51,19	57	49,87		-1,32		48,36	-1,51	-2,83
Vlaak 4	stedelijk					1057A_A	1,5			45,13	48,00	53	43,62		0,00		40,97	-2,65	-4,16
Vlaak 4	stedelijk					1057A_B	4,5			47,77	48,00	53	46,41		0,00		45,11	-1,30	-2,66
Vlaak 5	stedelijk					1058A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,72		0,00		39,31	-2,41	-3,92
Vlaak 5	stedelijk					1058A_B	4,5			46,13	48,00	53	44,88		0,00		43,76	-1,12	-2,37
Vlaak 6	stedelijk					1059A_A	1,5			44,01	48,00	53	42,71		0,00		40,74	-1,97	-3,27
Vlaak 6	stedelijk					1059A_B	4,5			47,51	48,00	53	46,50		0,00		45,71	-0,79	-1,8
Luitjen Mulderstraat 17	stedelijk					105A_A	1,5			36,28	48,00	53	35,43		0,00		35,45	0,02	-0,83
Luitjen Mulderstraat 17	stedelijk					105A_B	4,5			39,98	48,00	53	39,17		0,00		39,17	0,00	-0,81
Vlaak 7	stedelijk					1060A_A	1,5			44,96	48,00	53	43,70		0,00		41,37	-2,33	-3,59
Vlaak 7	stedelijk					1060A_B	4,5			48,79	48,79	54	47,76		-0,79		46,73	-1,03	-2,06
Vlaak 8	stedelijk					1061A_A	1,5			50,26	50,26	56	48,92		-1,34		46,34	-2,58	-3,92
Vlaak 8	stedelijk					1061A_B	4,5			52,80	52,80	58	51,58		-1,22		50,37	-1,21	-2,43
Vlaak 9	stedelijk					1062A_A	1,5			56,29	56,29	62	53,16		-1,13		52,11	-1,05	-4,18
Vlaak 9	stedelijk					1062A_B	4,5			57,85	57,85	63	56,79		-1,06		55,81	-0,98	-2,04
Vlaak 10	stedelijk					1063A_A	1,5			56,36	56,36	62	53,32		-1,04		52,39	-0,93	-3,97
Vlaak 10	stedelijk					1063A_B	4,5			57,92	57,92	63	56,94		-0,98		56,03	-0,91	-1,89
Vlaak 11	stedelijk					1064A_A	1,5			55,98	55,98	61	52,95		-1,03		52,15	-0,80	-3,83
Vlaak 11	stedelijk					1064A_B	4,5			57,64	57,64	63	56,68		-0,96		55,66	-1,02	-1,98
Vlaak 12	stedelijk					1065A_A	1,5			49,10	49,10	55	48,21		-0,89		46,13	-2,08	-2,97
Vlaak 12	stedelijk					1065A_B	4,5			50,97	50,97	56	50,16		-0,81		48,66	-1,50	-2,31
Vlaak 13	stedelijk					1066A_A	1,5			44,70	48,00	53	43,42		0,00		40,74	-2,68	-3,96
Vlaak 13	stedelijk					1066A_B	4,5			46,82	48,00	53	45,67		0,00		43,90	-1,77	-2,92
Vlaak 14	stedelijk					1067A_A	1,5			42,81	48,00	53	41,45		0,00		38,88	-2,57	-3,93
Vlaak 14	stedelijk					1067A_B	4,5			45,51	48,00	53	44,35		0,00		42,88	-1,47	-2,63
Vlaak 15	stedelijk					1068A_A	1,5			43,38	48,00	53	42,22		0,00		40,14	-2,08	-3,24
Vlaak 15	stedelijk					1068A_B	4,5			46,33	48,00	53	45,43		0,00		44,19	-1,24	-2,14
Vlaak 16	stedelijk					1069A_A	1,5			46,41	48,00	53	45,12		0,00		42,91	-2,21	-3,5
Vlaak 16	stedelijk					1069A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,99		-1,02		46,90	-1,09	-2,12
Wim Reinderslaan 3	stedelijk					106A_A	1,5			37,65	48,00	53	36,44		0,00		36,46	0,02	-1,19
Wim Reinderslaan 3	stedelijk					106A_B	4,5			41,36	48,00	53	40,50		0,00		40,52	0,02	-0,84
Vlaak 17	stedelijk					1070A_A	1,5			51,20	51,20	57	50,14		-1,06		48,20	-1,94	-3
Vlaak 17	stedelijk					1070A_B	4,5			53,31	53,31	59	52,47		-0,84		51,21	-1,26	-2,1

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Vlaak 18	stedelijk					1071A_A	1,5			56,25	56,25	62	53,35		-0,90		52,60	-0,75	-3,65
Vlaak 18	stedelijk					1071A_B	4,5			57,85	57,85	63	56,98		-0,87		56,13	-0,85	-1,72
Trintel 2	stedelijk					1072A_A	1,5			53,06	53,06	59	53,26		-0,80		51,28	-1,98	-1,78
Trintel 2	stedelijk					1072A_B	4,5			55,96	55,96	61	53,19		-0,77		53,03	-0,16	-2,93
Trintel 4	stedelijk					1073A_A	1,5			47,62	48,00	53	46,66		0,00		46,01	-0,65	-1,61
Trintel 4	stedelijk					1073A_B	4,5			49,89	49,89	55	49,17		-0,72		48,67	-0,50	-1,22
Trintel 6	stedelijk					1074A_A	1,5			44,19	48,00	53	42,93		0,00		41,60	-1,33	-2,59
Trintel 6	stedelijk					1074A_B	4,5			46,62	48,00	53	45,60		0,00		44,87	-0,73	-1,75
Trintel 3	stedelijk					1075A_A	1,5			50,58	50,58	56	49,40		-1,18		47,93	-1,47	-2,65
Trintel 3	stedelijk					1075A_B	4,5			52,50	52,50	58	51,48		-1,02		50,44	-1,04	-2,06
Trintel 5	stedelijk					1076A_A	1,5			44,67	48,00	53	43,53		0,00		41,21	-2,32	-3,46
Trintel 5	stedelijk					1076A_B	4,5			47,78	48,00	53	46,92		0,00		45,59	-1,33	-2,19
Trintel 7	stedelijk					1077A_A	1,5			44,90	48,00	53	44,54		0,00		43,59	-0,95	-1,31
Trintel 7	stedelijk					1077A_B	4,5			46,93	48,00	53	46,50		0,00		45,75	-0,75	-1,18
Trintel 6A	stedelijk					1078A_A	1,5			41,78	48,00	53	40,81		0,00		39,75	-1,06	-2,03
Trintel 6A	stedelijk					1078A_B	4,5			45,76	48,00	53	45,21		0,00		44,74	-0,47	-1,02
Trintel 9	stedelijk					1079A_A	1,5			40,64	48,00	53	39,78		0,00		38,18	-1,60	-2,46
Trintel 9	stedelijk					1079A_B	4,5			44,00	48,00	53	43,49		0,00		42,53	-0,96	-1,47
Wim Reinderslaan 6	stedelijk					107A_A	1,5			34,20	48,00	53	33,54		0,00		33,58	0,04	-0,62
Wim Reinderslaan 6	stedelijk					107A_B	4,5			38,99	48,00	53	38,28		0,00		38,30	0,02	-0,69
Trintel 8	stedelijk					1080A_A	1,5			40,05	48,00	53	39,14		0,00		38,33	-0,81	-1,72
Trintel 8	stedelijk					1080A_B	4,5			44,76	48,00	53	44,19		0,00		43,81	-0,38	-0,95
Trintel 11	stedelijk					1081A_A	1,5			41,87	48,00	53	41,78		0,00		41,36	-0,42	-0,51
Trintel 11	stedelijk					1081A_B	4,5			44,87	48,00	53	44,71		0,00		44,42	-0,29	-0,45
Trintel 13	stedelijk					1082A_A	1,5			37,87	48,00	53	37,11		0,00		36,29	-0,82	-1,58
Trintel 13	stedelijk					1082A_B	4,5			42,96	48,00	53	42,34		0,00		41,92	-0,42	-1,04
Breezand 1	stedelijk					1083A_A	1,5			50,30	50,30	56	48,82		-1,48		45,97	-2,85	-4,33
Breezand 1	stedelijk					1083A_B	4,5			53,47	53,47	59	52,18		-1,29		50,94	-1,24	-2,53
Breezand 3	stedelijk					1084A_A	1,5			46,65	48,00	53	45,21		0,00		43,06	-2,15	-3,59
Breezand 3	stedelijk					1084A_B	4,5			50,60	50,60	56	49,22		-1,38		48,38	-0,84	-2,22
Breezand 5	stedelijk					1085A_A	1,5			44,87	48,00	53	43,47		0,00		41,40	-2,07	-3,47
Breezand 5	stedelijk					1085A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,91		-1,02		47,22	-0,69	-1,8
Breezand 5A	stedelijk					1086A_A	1,5			42,65	48,00	53	41,37		0,00		39,91	-1,46	-2,74
Breezand 5A	stedelijk					1086A_B	4,5			47,39	48,00	53	46,42		0,00		45,92	-0,50	-1,47
Breezand 7	stedelijk					1087A_A	1,5			43,79	48,00	53	42,87		0,00		42,04	-0,83	-1,75
Breezand 7	stedelijk					1087A_B	4,5			47,17	48,00	53	45,93		0,00		45,41	-0,52	-1,76
Breezand 9	stedelijk					1088A_A	1,5			41,75	48,00	53	40,55		0,00		39,67	-0,88	-2,08
Breezand 9	stedelijk					1088A_B	4,5			44,25	48,00	53	43,07		0,00		42,33	-0,74	-1,92
Richel 1	stedelijk					1089A_A	1,5			39,45	48,00	53	38,23		0,00		36,98	-1,25	-2,47
Richel 1	stedelijk					1089A_B	4,5			45,90	48,00	53	44,92		0,00		44,55	-0,37	-1,35
Wim Reinderslaan 8	stedelijk					108A_A	1,5			38,94	48,00	53	37,79		0,00		37,80	0,01	-1,14

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Wim Reinderslaan 8	stedelijk					108A_B	4,5			41,30	48,00	53	40,35		0,00		40,37	0,02	-0,93
Richel 3	stedelijk					1090A_A	1,5			37,72	48,00	53	36,87		0,00		36,17	-0,70	-1,55
Richel 3	stedelijk					1090A_B	4,5			45,28	48,00	53	44,46		0,00		44,15	-0,31	-1,13
Richel 5	stedelijk					1091A_A	1,5			41,07	48,00	53	39,90		0,00		38,20	-1,70	-2,87
Richel 5	stedelijk					1091A_B	4,5			46,62	48,00	53	45,70		0,00		45,12	-0,58	-1,5
Richel 7	stedelijk					1092A_A	1,5			39,50	48,00	53	38,32		0,00		37,32	-1,00	-2,18
Richel 7	stedelijk					1092A_B	4,5			45,36	48,00	53	44,53		0,00		44,10	-0,43	-1,26
Richel 9	stedelijk					1093A_A	1,5			38,55	48,00	53	37,66		0,00		36,72	-0,94	-1,83
Richel 9	stedelijk					1093A_B	4,5			45,11	48,00	53	44,39		0,00		44,09	-0,30	-1,02
Richel 11	stedelijk					1094A_A	1,5			40,98	48,00	53	39,84		0,00		38,55	-1,29	-2,43
Richel 11	stedelijk					1094A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,74		0,00		44,21	-0,53	-1,27
Richel 14	stedelijk					1095A_A	1,5			40,78	48,00	53	40,55		0,00		40,51	-0,04	-0,27
Richel 14	stedelijk					1095A_B	4,5			45,07	48,00	53	44,60		0,00		44,31	-0,29	-0,76
Richel 12	stedelijk					1096A_A	1,5			42,57	48,00	53	41,75		0,00		41,10	-0,65	-1,47
Richel 12	stedelijk					1096A_B	4,5			45,90	48,00	53	45,27		0,00		44,83	-0,44	-1,07
Richel 10	stedelijk					1097A_A	1,5			39,94	48,00	53	39,40		0,00		39,19	-0,21	-0,75
Richel 10	stedelijk					1097A_B	4,5			44,99	48,00	53	44,32		0,00		43,98	-0,34	-1,01
Richel 6	stedelijk					1098A_A	1,5			42,14	48,00	53	41,48		0,00		41,02	-0,46	-1,12
Richel 6	stedelijk					1098A_B	4,5			45,76	48,00	53	44,75		0,00		44,36	-0,39	-1,4
Richel 4	stedelijk					1099A_A	1,5			42,92	48,00	53	42,07		0,00		41,46	-0,61	-1,46
Richel 4	stedelijk					1099A_B	4,5			46,24	48,00	53	45,20		0,00		44,66	-0,54	-1,58
Luitjen Mulderstraat 18	stedelijk					109A_A	1,5			39,88	48,00	53	38,53		0,00		38,54	0,01	-1,34
Luitjen Mulderstraat 18	stedelijk					109A_B	4,5			41,42	48,00	53	40,53		0,00		40,55	0,02	-0,87
Richel 2	stedelijk					1100A_A	1,5			41,75	48,00	53	41,06		0,00		40,78	-0,28	-0,97
Richel 2	stedelijk					1100A_B	4,5			46,24	48,00	53	45,00		0,00		44,66	-0,34	-1,58
Breezand 11	stedelijk					1101A_A	1,5			36,34	48,00	53	35,54		0,00		35,41	-0,13	-0,93
Breezand 11	stedelijk					1101A_B	4,5			43,93	48,00	53	42,94		0,00		42,78	-0,16	-1,15
Breezand 13	stedelijk					1102A_A	1,5			37,72	48,00	53	36,67		0,00		35,95	-0,72	-1,77
Breezand 13	stedelijk					1102A_B	4,5			44,40	48,00	53	43,30		0,00		43,02	-0,28	-1,38
Breezand 15	stedelijk					1103A_A	1,5			35,87	48,00	53	35,28		0,00		35,15	-0,13	-0,72
Breezand 15	stedelijk					1103A_B	4,5			43,43	48,00	53	42,70		0,00		42,56	-0,14	-0,87
Breezand 17	stedelijk					1104A_A	1,5			35,44	48,00	53	34,83		0,00		34,62	-0,21	-0,82
Breezand 17	stedelijk					1104A_B	4,5			43,38	48,00	53	42,83		0,00		42,76	-0,07	-0,62
Breezand 19	stedelijk					1105A_A	1,5			34,85	48,00	53	34,50		0,00		34,45	-0,05	-0,4
Breezand 19	stedelijk					1105A_B	4,5			42,93	48,00	53	42,59		0,00		42,56	-0,03	-0,37
Breezand 21	stedelijk					1106A_A	1,5			36,36	48,00	53	35,95		0,00		34,85	-1,10	-1,51
Breezand 21	stedelijk					1106A_B	4,5			39,87	48,00	53	39,42		0,00		38,92	-0,50	-0,95
Richel 8	stedelijk					1107A_A	1,5			35,29	48,00	53	34,79		0,00		34,64	-0,15	-0,65
Richel 8	stedelijk					1107A_B	4,5			42,66	48,00	53	42,04		0,00		41,85	-0,19	-0,81
Plattedijk 20	buitenstedelijk					1108A_A	1,5			51,79	51,79	57	52,33		0,54		52,33	0,00	0,54
Plattedijk 20	buitenstedelijk					1108A_B	4,5			53,01	53,01	58	52,61		0,60		52,61	0,00	-0,4

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Plattedijk 20A	buitenstedelijk					1109A_A	1,5			52,59	52,59	58	53,17		0,58		53,17	0,00	0,58
Plattedijk 20A	buitenstedelijk					1109A_B	4,5			52,95	52,95	58	52,58		0,63		52,58	0,00	-0,37
Luitjen Mulderstraat 20	stedelijk					110A_A	1,5			40,22	48,00	53	38,84		0,00		38,85	0,01	-1,37
Luitjen Mulderstraat 20	stedelijk					110A_B	4,5			41,59	48,00	53	40,60		0,00		40,61	0,01	-0,98
Plattedijk 22	buitenstedelijk					1110A_A	1,5			53,09	53,09	59	52,79		0,70		52,78	-0,01	-0,31
Plattedijk 22	buitenstedelijk					1110A_B	4,5			56,13	56,13	62	56,75		0,62		56,75	0,00	0,62
Gemaalweg 8	buitenstedelijk					1111A_A	1,5			47,42	48,00	53	47,65		0,00		47,70	0,05	0,28
Gemaalweg 8	buitenstedelijk					1111A_B	4,5			48,32	48,32	54	48,59		0,27		48,64	0,05	0,32
Plattedijk 51	buitenstedelijk					1112A_A	1,5			49,21	49,21	55	49,65		0,44		49,65	0,00	0,44
Plattedijk 51	buitenstedelijk					1112A_B	4,5			55,83	55,83	61	56,29		0,46		56,29	0,00	0,46
Plattedijk 53	buitenstedelijk					1113A_A	1,5			50,93	50,93	56	51,35		0,42		51,35	0,00	0,42
Plattedijk 53	buitenstedelijk					1113A_B	4,5			56,69	56,69	62	57,13		0,44		57,13	0,00	0,44
Kadijk 9	buitenstedelijk					1114A_A	1,5			33,52	48,00	53	34,13		0,00		34,13	0,00	0,61
Kadijk 9	buitenstedelijk					1114A_B	4,5			43,19	48,00	53	43,67		0,00		43,67	0,00	0,48
Kadijk 14	buitenstedelijk					1115A_A	1,5			41,09	48,00	53	41,58		0,00		41,58	0,00	0,49
Kadijk 14	buitenstedelijk					1115A_B	4,5			45,78	48,00	53	46,25		0,00		46,25	0,00	0,47
Kadijk 12	buitenstedelijk					1116A_A	1,5			44,14	48,00	53	44,57		0,00		44,57	0,00	0,43
Kadijk 12	buitenstedelijk					1116A_B	4,5			46,92	48,00	53	47,38		0,00		47,38	0,00	0,46
Kadijk 7	buitenstedelijk					1117A_A	1,5			47,16	48,00	53	47,68		0,00		47,68	0,00	0,52
Kadijk 7	buitenstedelijk					1117A_B	4,5			48,29	48,29	54	48,79		0,50		48,79	0,00	0,5
Kadijk 5B	buitenstedelijk					1118A_A	1,5			49,03	49,03	55	49,57		0,54		49,57	0,00	0,54
Kadijk 5B	buitenstedelijk					1118A_B	4,5			52,13	52,13	58	52,65		0,52		52,65	0,00	0,52
Kadijk 3A	buitenstedelijk					1119A_A	1,5			52,87	52,87	58	53,40		0,53		53,40	0,00	0,53
Kadijk 3A	buitenstedelijk					1119A_B	4,5			53,42	53,42	59	55,94		0,52		55,94	0,00	2,52
Luitjen Mulderstraat 22	stedelijk					111A_A	1,5			40,37	48,00	53	38,86		0,00		38,88	0,02	-1,49
Luitjen Mulderstraat 22	stedelijk					111A_B	4,5			41,63	48,00	53	40,54		0,00		40,56	0,02	-1,07
Kadijk 3	buitenstedelijk					1120A_A	1,5			53,20	53,20	59	52,69		0,49		52,69	0,00	-0,51
Kadijk 3	buitenstedelijk					1120A_B	4,5			53,46	53,46	59	55,96		0,50		55,96	0,00	2,5
Kadijk 5	buitenstedelijk					1121A_A	1,5			48,11	48,11	54	48,66		0,55		48,66	0,00	0,55
Kadijk 5	buitenstedelijk					1121A_B	4,5			50,71	50,71	56	51,24		0,53		51,24	0,00	0,53
Kadijk 5A	buitenstedelijk					1122A_A	1,5			48,14	48,14	54	48,66		0,52		48,66	0,00	0,52
Kadijk 5A	buitenstedelijk					1122A_B	4,5			50,83	50,83	56	51,36		0,53		51,36	0,00	0,53
Kadijk 8A	buitenstedelijk					1123A_A	1,5			49,84	49,84	55	50,38		0,54		50,38	0,00	0,54
Kadijk 8A	buitenstedelijk					1123A_B	4,5			51,62	51,62	57	52,16		0,54		52,16	0,00	0,54
Kadijk 8	buitenstedelijk					1124A_A	1,5			52,58	52,58	58	53,06		0,48		53,06	0,00	0,48
Kadijk 8	buitenstedelijk					1124A_B	4,5			55,72	55,72	61	56,22		0,50		56,22	0,00	0,5
Kadijk 6	buitenstedelijk					1125A_A	1,5			52,97	52,97	58	53,42		0,45		53,42	0,00	0,45
Kadijk 6	buitenstedelijk					1125A_B	4,5			56,16	56,16	62	56,64		0,48		56,64	0,00	0,48
Kadijk 4	buitenstedelijk					1126A_A	1,5			53,37	53,37	59	52,79		0,42		52,79	0,00	-0,58
Kadijk 4	buitenstedelijk					1126A_B	4,5			56,44	56,44	62	56,89		0,45		56,89	0,00	0,45
Klaaskamp 1	buitenstedelijk					1127A_A	1,5			52,89	52,89	58	53,29		0,40		53,29	0,00	0,4

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Klaaskamp 1	buitenstedelijk					1127A_B	4,5			56,83	56,83	62	57,26		0,43		57,26	0,00	0,43
Klaaskamp 1A	buitenstedelijk					1128A_A	1,5			46,53	48,00	53	46,97		0,00		46,97	0,00	0,44
Klaaskamp 1A	buitenstedelijk					1128A_B	4,5			49,16	49,16	55	49,57		0,41		49,57	0,00	0,41
Klaaskamp 1B	buitenstedelijk					1129A_A	1,5			44,44	48,00	53	44,87		0,00		44,87	0,00	0,43
Klaaskamp 1B	buitenstedelijk					1129A_B	4,5			47,35	48,00	53	47,77		0,00		47,77	0,00	0,42
Luitjen Mulderstraat 24	stedelijk					112A_A	1,5			40,27	48,00	53	38,83		0,00		38,84	0,01	-1,43
Luitjen Mulderstraat 24	stedelijk					112A_B	4,5			42,16	48,00	53	41,04		0,00		41,05	0,01	-1,11
Schardijk 2	buitenstedelijk					1130A_A	1,5			43,07	48,00	53	43,67		0,00		43,67	0,00	0,6
Schardijk 2	buitenstedelijk					1130A_B	4,5			46,05	48,00	53	46,59		0,00		46,59	0,00	0,54
Schardijk 8	buitenstedelijk					1131A_A	1,5			43,82	48,00	53	44,33		0,00		44,33	0,00	0,51
Schardijk 8	buitenstedelijk					1131A_B	4,5			46,06	48,00	53	46,58		0,00		46,57	-0,01	0,51
De Boonen 10	buitenstedelijk					1132A_A	1,5			44,20	48,00	53	44,62		0,00		44,62	0,00	0,42
De Boonen 10	buitenstedelijk					1132A_B	4,5			47,83	48,00	53	48,28		0,28		48,28	0,00	0,45
De Boonen 11	buitenstedelijk					1133A_A	1,5			42,41	48,00	53	42,74		0,00		42,74	0,00	0,33
De Boonen 11	buitenstedelijk					1133A_B	4,5			45,10	48,00	53	45,45		0,00		45,44	-0,01	0,34
De Boonen 13	buitenstedelijk					1134A_A	1,5			42,55	48,00	53	42,87		0,00		42,87	0,00	0,32
De Boonen 13	buitenstedelijk					1134A_B	4,5			45,97	48,00	53	46,40		0,00		46,40	0,00	0,43
De Boonen 14	buitenstedelijk					1135A_A	1,5			42,83	48,00	53	43,19		0,00		43,19	0,00	0,36
De Boonen 14	buitenstedelijk					1135A_B	4,5			45,81	48,00	53	46,20		0,00		46,20	0,00	0,39
De Boonen 15	buitenstedelijk					1136A_A	1,5			43,39	48,00	53	43,75		0,00		43,75	0,00	0,36
De Boonen 15	buitenstedelijk					1136A_B	4,5			45,87	48,00	53	46,26		0,00		46,26	0,00	0,39
De Boonen 16	buitenstedelijk					1137A_A	1,5			44,15	48,00	53	44,41		0,00		44,41	0,00	0,26
De Boonen 16	buitenstedelijk					1137A_B	4,5			46,17	48,00	53	46,48		0,00		46,48	0,00	0,31
Plattedijk 63	buitenstedelijk					1138A_A	1,5			50,49	50,49	56	50,49		0,00		50,49	0,00	0
Plattedijk 63	buitenstedelijk					1138A_B	4,5			51,76	51,76	57	51,73		-0,03		51,73	0,00	-0,03
Luitjen Mulderstraat 26	stedelijk					113A_A	1,5			41,15	48,00	53	39,74		0,00		39,75	0,01	-1,4
Luitjen Mulderstraat 26	stedelijk					113A_B	4,5			42,82	48,00	53	41,72		0,00		41,73	0,01	-1,09
Luitjen Mulderstraat 28	stedelijk					114A_A	1,5			41,13	48,00	53	39,70		0,00		39,71	0,01	-1,42
Luitjen Mulderstraat 28	stedelijk					114A_B	4,5			42,79	48,00	53	41,69		0,00		41,70	0,01	-1,09
Luitjen Mulderstraat 30	stedelijk					115A_A	1,5			41,74	48,00	53	40,30		0,00		40,31	0,01	-1,43
Luitjen Mulderstraat 30	stedelijk					115A_B	4,5			43,16	48,00	53	42,05		0,00		42,06	0,01	-1,1
Luitjen Mulderstraat 32	stedelijk					116A_A	1,5			42,31	48,00	53	40,81		0,00		40,81	0,00	-1,5
Luitjen Mulderstraat 32	stedelijk					116A_B	4,5			43,47	48,00	53	42,32		0,00		42,33	0,01	-1,14
Luitjen Mulderstraat 34	stedelijk					117A_A	1,5			42,54	48,00	53	40,98		0,00		40,99	0,01	-1,55
Luitjen Mulderstraat 34	stedelijk					117A_B	4,5			43,74	48,00	53	42,50		0,00		42,51	0,01	-1,23
Luitjen Mulderstraat 36	stedelijk					118A_A	1,5			42,92	48,00	53	41,49		0,00		41,49	0,00	-1,43
Luitjen Mulderstraat 36	stedelijk					118A_B	4,5			44,06	48,00	53	42,86		0,00		42,87	0,01	-1,19
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196A_A	1,5			52,90	52,90	58	53,30		-1,60		53,18	-0,12	0,28
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196A_B	4,5			56,67	56,67	62	53,28		-1,39		53,21	-0,07	-3,46
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196A_C	7,5			57,35	57,00	62	55,89		-1,11		55,83	-0,06	-1,52
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196B_A	1,5			55,73	55,73	61	52,68		-2,05		52,75	0,07	-2,98

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196B_B	4,5			57,42	57,00	62	55,74		-1,26		55,84	0,10	-1,58
Steile Bank 28	stedelijk		57,00	x		1196B_C	7,5			57,54	57,00	62	55,98		-1,02		56,10	0,12	-1,44
Steile Bank 26	stedelijk		57,00	x		1197A_A	1,5			55,59	55,59	61	52,82		-1,77		52,73	-0,09	-2,86
Steile Bank 26	stedelijk		57,00	x		1197A_B	4,5			57,35	57,00	62	55,91		-1,09		55,87	-0,04	-1,48
Steile Bank 26	stedelijk		57,00	x		1197A_C	7,5			57,14	57,00	62	55,82		-1,18		55,78	-0,04	-1,36
Steile Bank 24	stedelijk		57,00	x		1198A_A	1,5			52,53	52,53	58	52,23		-1,30		52,07	-0,16	-0,46
Steile Bank 24	stedelijk		57,00	x		1198A_B	4,5			53,47	53,47	59	53,32		-1,15		53,22	-0,10	-0,25
Steile Bank 24	stedelijk		57,00	x		1198A_C	7,5			55,69	55,69	61	52,60		-1,09		52,53	-0,07	-3,16
Steile Bank 22	stedelijk		57,00	x		1199A_A	1,5			52,76	52,76	58	52,31		-1,45		52,22	-0,09	-0,54
Steile Bank 22	stedelijk		57,00	x		1199A_B	4,5			55,87	55,87	61	52,57		-1,30		52,52	-0,05	-3,35
Steile Bank 22	stedelijk		57,00	x		1199A_C	7,5			55,85	55,85	61	52,65		-1,20		52,60	-0,05	-3,25
Luitjen Mulderstraat 38	stedelijk					119A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,72		0,00		41,73	0,01	-1,5
Luitjen Mulderstraat 38	stedelijk					119A_B	4,5			44,46	48,00	53	43,21		0,00		43,21	0,00	-1,25
Steile Bank 20	stedelijk		57,00	x		1200A_A	1,5			53,09	53,09	59	51,67		-1,42		51,57	-0,10	-1,52
Steile Bank 20	stedelijk		57,00	x		1200A_B	4,5			53,11	53,11	59	52,86		-1,25		52,77	-0,09	-0,34
Steile Bank 20	stedelijk		57,00	x		1200A_C	7,5			55,57	55,57	61	53,33		-1,24		53,26	-0,07	-2,31
Steile Bank 18	stedelijk		57,00	x		1201A_A	1,5			53,20	53,20	59	51,73		-1,47		51,61	-0,12	-1,59
Steile Bank 18	stedelijk		57,00	x		1201A_B	4,5			53,35	53,35	59	53,03		-1,32		52,94	-0,09	-0,41
Steile Bank 18	stedelijk		57,00	x		1201A_C	7,5			55,67	55,67	61	53,43		-1,24		53,34	-0,09	-2,33
Steile Bank 16	stedelijk		57,00	x		1202A_A	1,5			53,02	53,02	59	51,62		-1,40		51,48	-0,14	-1,54
Steile Bank 16	stedelijk		57,00	x		1202A_B	4,5			53,17	53,17	59	52,92		-1,25		52,82	-0,10	-0,35
Steile Bank 16	stedelijk		57,00	x		1202A_C	7,5			55,76	55,76	61	52,51		-1,25		53,42	0,91	-2,34
Steile Bank 14	stedelijk		57,00	x		1203A_A	1,5			53,05	53,05	59	51,65		-1,40		51,51	-0,14	-1,54
Steile Bank 14	stedelijk		57,00	x		1203A_B	4,5			53,24	53,24	59	52,99		-1,25		52,87	-0,12	-0,37
Steile Bank 14	stedelijk		57,00	x		1203A_C	7,5			55,77	55,77	61	52,53		-1,24		53,41	0,88	-2,36
Steile Bank 12	stedelijk		57,00	x		1204A_A	1,5			52,82	52,82	58	51,52		-1,30		51,34	-0,18	-1,48
Steile Bank 12	stedelijk		57,00	x		1204A_B	4,5			53,02	53,02	59	52,89		-1,13		52,73	-0,16	-0,29
Steile Bank 12	stedelijk		57,00	x		1204A_C	7,5			55,55	55,55	61	53,41		-1,14		53,27	-0,14	-2,28
Steile Bank 10	stedelijk		57,00	x		1205A_A	1,5			52,61	52,61	58	51,29		-1,32		51,13	-0,16	-1,48
Steile Bank 10	stedelijk		57,00	x		1205A_B	4,5			52,80	52,80	58	52,63		-1,17		53,49	0,86	0,69
Steile Bank 10	stedelijk		57,00	x		1205A_C	7,5			53,49	53,49	59	53,33		-1,16		53,20	-0,13	-0,29
Steile Bank 8	stedelijk		57,00	x		1206A_A	1,5			52,62	52,62	58	51,33		-1,29		51,15	-0,18	-1,47
Steile Bank 8	stedelijk		57,00	x		1206A_B	4,5			52,83	52,83	58	52,69		-1,14		52,55	-0,14	-0,28
Steile Bank 8	stedelijk		57,00	x		1206A_C	7,5			55,51	55,51	61	53,34		-1,17		53,22	-0,12	-2,29
Steile Bank 6	stedelijk		57,00	x		1207A_A	1,5			52,55	52,55	58	51,25		-1,30		51,11	-0,14	-1,44
Steile Bank 6	stedelijk		57,00	x		1207A_B	4,5			52,67	52,67	58	52,51		-1,16		53,41	0,90	0,74
Steile Bank 6	stedelijk		57,00	x		1207A_C	7,5			55,52	55,52	61	53,36		-1,16		53,24	-0,12	-2,28
Steile Bank 4	stedelijk		57,00	x		1208A_A	1,5			52,61	52,61	58	51,36		-1,25		51,19	-0,17	-1,42
Steile Bank 4	stedelijk		57,00	x		1208A_B	4,5			52,74	52,74	58	52,65		-1,09		52,51	-0,14	-0,23
Steile Bank 4	stedelijk		57,00	x		1208A_C	7,5			55,63	55,63	61	53,48		-1,15		53,36	-0,12	-2,27
Steile Bank 2	stedelijk		57,00	x		1209A_A	1,5			52,56	52,56	58	51,23		-1,33		51,07	-0,16	-1,49

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Steile Bank 2	stedelijk		57,00	x		1209A_B	4,5			52,62	52,62	58	53,43		-1,19		53,29	-0,14	0,67
Steile Bank 2	stedelijk		57,00	x		1209A_C	7,5			55,79	55,79	61	52,65		-1,14		52,53	-0,12	-3,26
Luitjen Mulderstraat 40	stedelijk					120A_A	1,5			43,68	48,00	53	42,23		0,00		42,23	0,00	-1,45
Luitjen Mulderstraat 40	stedelijk					120A_B	4,5			45,02	48,00	53	43,83		0,00		43,84	0,01	-1,18
Urkerstraat 47	stedelijk		57,00	x		1210A_A	1,5			53,38	53,38	59	53,42		-0,96		53,29	-0,13	-0,09
Urkerstraat 47	stedelijk		57,00	x		1210A_B	4,5			55,94	55,94	61	53,04		-0,90		52,93	-0,11	-3,01
Urkerstraat 47	stedelijk		57,00	x		1210A_C	7,5			56,09	56,09	62	53,16		-0,93		53,05	-0,11	-3,04
Urkerstraat 49	stedelijk		57,00	x		1211A_A	1,5			53,26	53,26	59	53,34		-0,92		53,23	-0,11	-0,03
Urkerstraat 49	stedelijk		57,00	x		1211A_B	4,5			55,81	55,81	61	52,95		-0,86		52,85	-0,10	-2,96
Urkerstraat 49	stedelijk		57,00	x		1211A_C	7,5			56,02	56,02	62	53,09		-0,93		52,98	-0,11	-3,04
Urkerstraat 51	stedelijk		57,00	x		1212A_A	1,5			53,32	53,32	59	53,35		-0,97		53,17	-0,18	-0,15
Urkerstraat 51	stedelijk		57,00	x		1212A_B	4,5			55,85	55,85	61	52,95		-0,90		52,81	-0,14	-3,04
Urkerstraat 51	stedelijk		57,00	x		1212A_C	7,5			56,00	56,00	61	53,06		-0,94		52,91	-0,15	-3,09
Urkerstraat 53	stedelijk		57,00	x		1213A_A	1,5			53,25	53,25	59	53,33		-0,92		53,17	-0,16	-0,08
Urkerstraat 53	stedelijk		57,00	x		1213A_B	4,5			55,77	55,77	61	52,92		-0,85		52,79	-0,13	-2,98
Urkerstraat 53	stedelijk		57,00	x		1213A_C	7,5			56,11	56,11	62	53,18		-0,93		53,05	-0,13	-3,06
Urkerstraat 55	stedelijk		57,00	x		1214A_A	1,5			53,41	53,41	59	53,44		-0,97		53,27	-0,17	-0,14
Urkerstraat 55	stedelijk		57,00	x		1214A_B	4,5			55,93	55,93	61	53,03		-0,90		52,90	-0,13	-3,03
Urkerstraat 55	stedelijk		57,00	x		1214A_C	7,5			56,08	56,08	62	53,13		-0,95		52,99	-0,14	-3,09
Urkerstraat 57	stedelijk		57,00	x		1215A_A	1,5			53,32	53,32	59	53,37		-0,95		53,23	-0,14	-0,09
Urkerstraat 57	stedelijk		57,00	x		1215A_B	4,5			55,84	55,84	61	52,97		-0,87		52,86	-0,11	-2,98
Urkerstraat 57	stedelijk		57,00	x		1215A_C	7,5			56,08	56,08	62	53,14		-0,94		53,01	-0,13	-3,07
Urkerstraat 59	stedelijk		57,00	x		1216A_A	1,5			53,35	53,35	59	53,42		-0,93		53,25	-0,17	-0,1
Urkerstraat 59	stedelijk		57,00	x		1216A_B	4,5			55,89	55,89	61	53,02		-0,87		52,89	-0,13	-3
Urkerstraat 59	stedelijk		57,00	x		1216A_C	7,5			56,10	56,10	62	53,17		-0,93		53,04	-0,13	-3,06
Urkerstraat 61	stedelijk		57,00	x		1217A_A	1,5			53,23	53,23	59	53,27		-0,96		53,12	-0,15	-0,11
Urkerstraat 61	stedelijk		57,00	x		1217A_B	4,5			55,74	55,74	61	52,86		-0,88		52,74	-0,12	-3
Urkerstraat 61	stedelijk		57,00	x		1217A_C	7,5			56,06	56,06	62	53,11		-0,95		52,99	-0,12	-3,07
Urkerstraat 63	stedelijk		57,00	x		1218A_A	1,5			52,51	52,51	58	52,56		-0,95		53,41	0,85	0,9
Urkerstraat 63	stedelijk		57,00	x		1218A_B	4,5			56,01	56,01	62	53,12		-0,89		53,01	-0,11	-3
Urkerstraat 63	stedelijk		57,00	x		1218A_C	7,5			56,56	56,56	62	55,62		-0,94		53,49	-2,13	-3,07
Urkerstraat 65	stedelijk		57,00	x		1219A_A	1,5			52,67	52,67	58	52,64		-1,03		52,50	-0,14	-0,17
Urkerstraat 65	stedelijk		57,00	x		1219A_B	4,5			56,22	56,22	62	53,28		-0,94		53,17	-0,11	-3,05
Urkerstraat 65	stedelijk		57,00	x		1219A_C	7,5			56,46	56,46	62	55,52		-0,94		53,41	-2,11	-3,05
Luitjen Mulderstraat 42	stedelijk					121A_A	1,5			44,53	48,00	53	42,88		0,00		42,89	0,01	-1,64
Luitjen Mulderstraat 42	stedelijk					121A_B	4,5			45,89	48,00	53	44,47		0,00		44,48	0,01	-1,41
Urkerstraat 67	stedelijk		57,00	x		1220A_A	1,5			53,46	53,46	59	52,50		-0,96		53,35	0,85	-0,11
Urkerstraat 67	stedelijk		57,00	x		1220A_B	4,5			56,03	56,03	62	53,13		-0,90		53,02	-0,11	-3,01
Urkerstraat 67	stedelijk		57,00	x		1220A_C	7,5			56,54	56,54	62	55,60		-0,94		55,50	-0,10	-1,04
Urkerstraat 69	stedelijk		57,00	x		1221A_A	1,5			52,61	52,61	58	52,60		-1,01		53,46	0,86	0,85
Urkerstraat 69	stedelijk		57,00	x		1221A_B	4,5			56,22	56,22	62	53,30		-0,92		53,20	-0,10	-3,02

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Urkerstraat 69	stedelijk		57,00	x		1221A_C	7,5			56,50	56,50	62	55,56		-0,94		53,46	-2,10	-3,04
Urkerstraat 71	stedelijk		57,00	x		1222A_A	1,5			53,05	53,05	59	53,09		-0,96		52,94	-0,15	-0,11
Urkerstraat 71	stedelijk		57,00	x		1222A_B	4,5			55,81	55,81	61	52,92		-0,89		52,81	-0,11	-3
Urkerstraat 71	stedelijk		57,00	x		1222A_C	7,5			56,46	56,46	62	53,48		-0,98		53,36	-0,12	-3,1
Urkerstraat 73	stedelijk		57,00	x		1223A_A	1,5			53,34	53,34	59	53,31		-1,03		53,16	-0,15	-0,18
Urkerstraat 73	stedelijk		57,00	x		1223A_B	4,5			56,15	56,15	62	53,21		-0,94		53,10	-0,11	-3,05
Urkerstraat 73	stedelijk		57,00	x		1223A_C	7,5			56,52	56,52	62	55,54		-0,98		53,44	-2,10	-3,08
Urkerstraat 45	stedelijk					1224A_A	1,5			53,11	53,11	59	53,11		-1,00		52,94	-0,17	-0,17
Urkerstraat 45	stedelijk					1224A_B	4,5			55,70	55,70	61	52,80		-0,90		52,66	-0,14	-3,04
Urkerstraat 45	stedelijk					1224A_C	7,5			56,23	56,23	62	53,31		-0,92		53,18	-0,13	-3,05
Luitjen Mulderstraat 44	stedelijk					122A_A	1,5			44,06	48,00	53	42,54		0,00		42,54	0,00	-1,52
Luitjen Mulderstraat 44	stedelijk					122A_B	4,5			45,76	48,00	53	44,41		0,00		44,41	0,00	-1,35
Luitjen Mulderstraat 46	stedelijk					123A_A	1,5			44,81	48,00	53	43,17		0,00		43,18	0,01	-1,63
Luitjen Mulderstraat 46	stedelijk					123A_B	4,5			46,50	48,00	53	45,04		0,00		45,04	0,00	-1,46
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124A_A	1,5			46,01	48,00	53	44,36		0,00		44,36	0,00	-1,65
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124A_B	4,5			47,55	48,00	53	46,00		0,00		46,01	0,01	-1,54
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124B_A	1,5			47,46	48,00	53	45,89		0,00		45,89	0,00	-1,57
Luitjen Mulderstraat 48	stedelijk					124B_B	4,5			49,60	49,60	55	48,16		-1,44		48,17	0,01	-1,43
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					125B_A	1,5			39,74	48,00	53	38,68		0,00		38,69	0,01	-1,05
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					125B_B	4,5			46,79	48,00	53	45,54		0,00		45,54	0,00	-1,25
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					126A_A	1,5			39,10	48,00	53	38,02		0,00		38,03	0,01	-1,07
Gerben Boorsmastraat 49	stedelijk					126A_B	4,5			45,09	48,00	53	44,00		0,00		43,99	-0,01	-1,1
Gerben Boorsmastraat 47	stedelijk					127A_A	1,5			38,79	48,00	53	37,69		0,00		37,69	0,00	-1,1
Gerben Boorsmastraat 47	stedelijk					127A_B	4,5			43,82	48,00	53	42,66		0,00		42,66	0,00	-1,16
Gerben Boorsmastraat 45	stedelijk					128A_A	1,5			39,08	48,00	53	37,97		0,00		37,97	0,00	-1,11
Gerben Boorsmastraat 45	stedelijk					128A_B	4,5			42,86	48,00	53	41,76		0,00		41,76	0,00	-1,1
Gerben Boorsmastraat 43	stedelijk					129A_A	1,5			39,01	48,00	53	37,85		0,00		37,86	0,01	-1,15
Gerben Boorsmastraat 43	stedelijk					129A_B	4,5			42,62	48,00	53	41,46		0,00		41,46	0,00	-1,16
Gerben Boorsmastraat 41	stedelijk					130A_A	1,5			39,87	48,00	53	38,90		0,00		38,90	0,00	-0,97
Gerben Boorsmastraat 41	stedelijk					130A_B	4,5			42,87	48,00	53	41,99		0,00		41,99	0,00	-0,88
Gerben Boorsmastraat 39	stedelijk					131A_A	1,5			41,69	48,00	53	40,98		0,00		40,98	0,00	-0,71
Gerben Boorsmastraat 39	stedelijk					131A_B	4,5			44,23	48,00	53	43,28		0,00		43,28	0,00	-0,95
Gerben Boorsmastraat 37	stedelijk					132A_A	1,5			41,66	48,00	53	41,08		0,00		41,09	0,01	-0,57
Gerben Boorsmastraat 37	stedelijk					132A_B	4,5			43,87	48,00	53	43,18		0,00		43,19	0,01	-0,68
Gerben Boorsmastraat 35	stedelijk					133A_A	1,5			41,49	48,00	53	41,23		0,00		41,23	0,00	-0,26
Gerben Boorsmastraat 35	stedelijk					133A_B	4,5			44,02	48,00	53	43,44		0,00		43,44	0,00	-0,58
Gerben Boorsmastraat 33	stedelijk					134A_A	1,5			39,10	48,00	53	38,57		0,00		38,58	0,01	-0,52
Gerben Boorsmastraat 33	stedelijk					134A_B	4,5			42,19	48,00	53	41,55		0,00		41,55	0,00	-0,64
Gerben Boorsmastraat 31	stedelijk					135A_A	1,5			36,90	48,00	53	36,07		0,00		36,08	0,01	-0,82
Gerben Boorsmastraat 31	stedelijk					135A_B	4,5			39,70	48,00	53	38,77		0,00		38,79	0,02	-0,91
Gerben Boorsmastraat 29	stedelijk					136A_A	1,5			36,89	48,00	53	35,20		0,00		35,21	0,01	-1,68

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Gerben Boorsmastraat 29	stedelijk					136A_B	4,5			40,17	48,00	53	38,73		0,00		38,74	0,01	-1,43
Gerben Boorsmastraat 27	stedelijk					137A_A	1,5			34,96	48,00	53	34,36		0,00		34,37	0,01	-0,59
Gerben Boorsmastraat 27	stedelijk					137A_B	4,5			38,70	48,00	53	38,03		0,00		38,04	0,01	-0,66
Gerben Boorsmastraat 25	stedelijk					138A_A	1,5			34,59	48,00	53	34,10		0,00		34,11	0,01	-0,48
Gerben Boorsmastraat 25	stedelijk					138A_B	4,5			38,32	48,00	53	37,76		0,00		37,77	0,01	-0,55
Gerben Boorsmastraat 23	stedelijk					139A_A	1,5			35,57	48,00	53	34,87		0,00		34,88	0,01	-0,69
Gerben Boorsmastraat 23	stedelijk					139A_B	4,5			38,64	48,00	53	37,98		0,00		37,99	0,01	-0,65
Gerben Boorsmastraat 21	stedelijk					140A_A	1,5			36,58	48,00	53	35,75		0,00		35,77	0,02	-0,81
Gerben Boorsmastraat 21	stedelijk					140A_B	4,5			40,38	48,00	53	39,52		0,00		39,53	0,01	-0,85
Gerben Boorsmastraat 19	stedelijk					141A_A	1,5			34,87	48,00	53	33,91		0,00		33,91	0,00	-0,96
Gerben Boorsmastraat 19	stedelijk					141A_B	4,5			37,79	48,00	53	36,86		0,00		36,86	0,00	-0,93
Gerben Boorsmastraat 17	stedelijk					142A_A	1,5			34,33	48,00	53	33,96		0,00		33,96	0,00	-0,37
Gerben Boorsmastraat 17	stedelijk					142A_B	4,5			37,27	48,00	53	36,69		0,00		36,69	0,00	-0,58
Gerben Boorsmastraat 15	stedelijk					143A_A	1,5			34,45	48,00	53	33,85		0,00		33,86	0,01	-0,59
Gerben Boorsmastraat 15	stedelijk					143A_B	4,5			37,16	48,00	53	36,54		0,00		36,55	0,01	-0,61
Gerben Boorsmastraat 70	stedelijk					144A_A	1,5			40,05	48,00	53	38,89		0,00		38,90	0,01	-1,15
Gerben Boorsmastraat 70	stedelijk					144A_B	4,5			43,31	48,00	53	42,16		0,00		42,16	0,00	-1,15
Gerben Boorsmastraat 68	stedelijk					145A_A	1,5			39,00	48,00	53	37,81		0,00		37,82	0,01	-1,18
Gerben Boorsmastraat 68	stedelijk					145A_B	4,5			42,65	48,00	53	41,41		0,00		41,41	0,00	-1,24
Gerben Boorsmastraat 66	stedelijk					146A_A	1,5			38,38	48,00	53	37,19		0,00		37,21	0,02	-1,17
Gerben Boorsmastraat 66	stedelijk					146A_B	4,5			42,06	48,00	53	40,90		0,00		40,91	0,01	-1,15
Gerben Boorsmastraat 64	stedelijk					147A_A	1,5			38,44	48,00	53	37,52		0,00		37,52	0,00	-0,92
Gerben Boorsmastraat 64	stedelijk					147A_B	4,5			42,26	48,00	53	41,29		0,00		41,29	0,00	-0,97
Gerben Boorsmastraat 62	stedelijk					148A_A	1,5			39,13	48,00	53	38,38		0,00		38,39	0,01	-0,74
Gerben Boorsmastraat 62	stedelijk					148A_B	4,5			41,25	48,00	53	40,67		0,00		40,68	0,01	-0,57
Gerben Boorsmastraat 60	stedelijk					149A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,52		0,00		37,53	0,01	-0,99
Gerben Boorsmastraat 60	stedelijk					149A_B	4,5			40,98	48,00	53	40,31		0,00		40,32	0,01	-0,66
Gerben Boorsmastraat 58	stedelijk					150A_A	1,5			38,35	48,00	53	37,48		0,00		37,49	0,01	-0,86
Gerben Boorsmastraat 58	stedelijk					150A_B	4,5			40,87	48,00	53	40,02		0,00		40,03	0,01	-0,84
Gerben Boorsmastraat 56	stedelijk					151A_A	1,5			35,87	48,00	53	35,23		0,00		35,25	0,02	-0,62
Gerben Boorsmastraat 56	stedelijk					151A_B	4,5			39,99	48,00	53	39,35		0,00		39,36	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_A	1,5			36,02	48,00	53	35,38		0,00		35,39	0,01	-0,63
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 34	stedelijk					152A_B	4,5			41,17	48,00	53	40,58		0,00		40,59	0,01	-0,58
Polderdijk 35	stedelijk					153A_A	1,5			37,46	48,00	53	36,87		0,00		36,88	0,01	-0,58
Polderdijk 35	stedelijk					153A_B	4,5			41,53	48,00	53	40,93		0,00		40,93	0,00	-0,6
Polderdijk 36	stedelijk					154A_A	1,5			37,16	48,00	53	36,62		0,00		36,63	0,01	-0,53
Polderdijk 36	stedelijk					154A_B	4,5			41,07	48,00	53	40,53		0,00		40,53	0,00	-0,54
Polderdijk 37	stedelijk					155A_A	1,5			36,59	48,00	53	35,84		0,00		35,83	-0,01	-0,76
Polderdijk 37	stedelijk					155A_B	4,5			41,93	48,00	53	41,23		0,00		41,24	0,01	-0,69
Wim Reindershof 2	stedelijk					156A_A	1,5			39,23	48,00	53	38,82		0,00		38,82	0,00	-0,41
Wim Reindershof 2	stedelijk					156A_B	4,5			43,60	48,00	53	42,87		0,00		42,88	0,01	-0,72
Wim Reindershof 4	stedelijk					157A_A	1,5			36,38	48,00	53	35,82		0,00		35,83	0,01	-0,55
Wim Reindershof 4	stedelijk					157A_B	4,5			42,25	48,00	53	41,21		0,00		41,21	0,00	-1,04
Wim Reindershof 1	stedelijk					158A_A	1,5			35,84	48,00	53	35,10		0,00		35,11	0,01	-0,73
Wim Reindershof 1	stedelijk					158A_B	4,5			42,59	48,00	53	41,52		0,00		41,52	0,00	-1,07
Wim Reindershof 3	stedelijk					159A_A	1,5			33,36	48,00	53	32,90		0,00		32,91	0,01	-0,45
Wim Reindershof 3	stedelijk					159A_B	4,5			42,03	48,00	53	41,34		0,00		41,33	-0,01	-0,7
Riensingel 1	stedelijk					160A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,89		0,00		34,89	0,00	-0,83
Riensingel 1	stedelijk					160A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,89		0,00		34,89	0,00	-0,83
Riensingel 1	stedelijk					160A_A	1,5			35,72	48,00	53	34,89		0,00		34,89	0,00	-0,83
Riensingel 1	stedelijk					160A_B	4,5			40,81	48,00	53	40,08		0,00		40,06	-0,02	-0,75
Riensingel 1	stedelijk					160A_B	4,5			40,81	48,00	53	40,08		0,00		40,06	-0,02	-0,75
Riensingel 1	stedelijk					160A_B	4,5			40,81	48,00	53	40,08		0,00		40,06	-0,02	-0,75
Riensingel 2	stedelijk					161A_A	1,5			46,02	48,00	53	44,93		0,00		44,95	0,02	-1,07
Riensingel 2	stedelijk					161A_B	4,5			47,61	48,00	53	46,62		0,00		46,62	0,00	-0,99
Riensingel 2	stedelijk					161B_A	1,5			52,79	52,79	58	52,03		-0,76		52,03	0,00	-0,76
Riensingel 2	stedelijk					161B_B	4,5			52,57	52,57	58	52,92		-0,65		52,92	0,00	0,35
Riensingel 9	stedelijk					162A_B	4,5			60,11	60,11	66	59,08		-1,03		59,08	0,00	-1,03
Zeedijk 12	stedelijk					163A_A	1,5			43,35	48,00	53	42,48		0,00		42,49	0,01	-0,86
Zeedijk 12	stedelijk					163A_B	4,5			45,99	48,00	53	45,08		0,00		45,09	0,01	-0,9
Zeedijk 13	stedelijk					164A_A	1,5			43,88	48,00	53	43,25		0,00		43,25	0,00	-0,63
Zeedijk 13	stedelijk					164A_B	4,5			46,69	48,00	53	45,94		0,00		45,94	0,00	-0,75
Zeedijk 21	stedelijk					165A_A	1,5			52,56	52,56	58	51,84		-0,72		51,84	0,00	-0,72
Zeedijk 21	stedelijk					165A_B	4,5			52,98	52,98	58	53,46		-0,52		53,46	0,00	0,48
Zeedijk 22	stedelijk					166A_A	1,5			52,89	52,89	58	52,36		-0,53		52,36	0,00	-0,53
Zeedijk 22	stedelijk					166A_B	4,5			53,48	53,48	59	53,16		-0,32		53,16	0,00	-0,32
Zeedijk 23	stedelijk					167A_A	1,5			53,19	53,19	59	52,97		-0,22		52,97	0,00	-0,22
Zeedijk 23	stedelijk					167A_B	4,5			55,58	55,58	61	53,35		-0,23		53,35	0,00	-2,23

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zeedijk 24	stedelijk					168A_A	1,5			53,02	53,02	59	53,39		0,37		53,39	0,00	0,37
Zeedijk 24	stedelijk					168A_B	4,5			56,09	56,09	62	56,29		0,20		56,29	0,00	0,2
Pasveer 1	stedelijk					169A_A	1,5			53,10	53,10	59	53,04		-2,06		53,04	0,00	-0,06
Pasveer 1	stedelijk					169A_B	4,5			56,97	56,97	62	53,01		-1,96		53,01	0,00	-3,96
Pasveer 1	stedelijk					169A_C	7,5			57,26	57,26	63	53,40		-1,86		53,40	0,00	-3,86
Pasveer 2	buitenstedelijk					170A_A	1,5			52,80	52,80	58	52,64		0,84		52,64	0,00	-0,16
Pasveer 2	buitenstedelijk					170A_B	4,5			52,59	52,59	58	52,51		0,92		52,51	0,00	-0,08
Pasveer 4	buitenstedelijk					171A_A	1,5			50,94	50,94	56	51,76		0,82		51,76	0,00	0,82
Pasveer 4	buitenstedelijk					171A_B	4,5			52,13	52,13	58	53,02		0,89		53,02	0,00	0,89
Pasveer 5	buitenstedelijk					172A_A	1,5			45,98	48,00	53	46,51		0,00		46,51	0,00	0,53
Pasveer 5	buitenstedelijk					172A_B	4,5			47,56	48,00	53	48,22		0,22		48,21	-0,01	0,65
Albert Koopmanstraat 3	stedelijk					173A_A	1,5			61,70	61,70	67	59,34		-2,36		59,36	0,02	-2,34
Albert Koopmanstraat 3A	stedelijk					174A_A	1,5			62,23	62,23	68	59,85		-2,38		59,86	0,01	-2,37
Straatweg 21	stedelijk					175A_A	1,5			47,26	48,00	53	45,98		0,00		45,63	-0,35	-1,63
Straatweg 21	stedelijk					175A_B	4,5			50,70	50,70	56	49,23		-1,47		49,05	-0,18	-1,65
Straatweg 21	stedelijk					175B_A	1,5			47,04	48,00	53	45,86		0,00		45,62	-0,24	-1,42
Straatweg 21	stedelijk					175B_B	4,5			49,00	49,00	54	47,86		-1,00		47,78	-0,08	-1,22
Straatweg 23	stedelijk					176A_A	1,5			45,26	48,00	53	44,14		0,00		43,85	-0,29	-1,41
Straatweg 23	stedelijk					176A_B	4,5			48,73	48,73	54	47,41		-0,73		47,12	-0,29	-1,61
Straatweg 25	stedelijk					177A_A	1,5			44,80	48,00	53	43,67		0,00		43,50	-0,17	-1,3
Straatweg 25	stedelijk					177A_B	4,5			47,90	48,00	53	46,55		0,00		46,46	-0,09	-1,44
Straatweg 27	stedelijk					178A_A	1,5			44,42	48,00	53	43,28		0,00		43,22	-0,06	-1,2
Straatweg 27	stedelijk					178A_B	4,5			47,38	48,00	53	46,09		0,00		46,10	0,01	-1,28
Straatweg 29	stedelijk					179A_A	1,5			44,02	48,00	53	42,86		0,00		42,77	-0,09	-1,25
Straatweg 29	stedelijk					179A_B	4,5			46,84	48,00	53	45,65		0,00		45,63	-0,02	-1,21
Straatweg 31	stedelijk					180A_A	1,5			44,01	48,00	53	42,84		0,00		42,74	-0,10	-1,27
Straatweg 31	stedelijk					180A_B	4,5			46,15	48,00	53	45,00		0,00		44,97	-0,03	-1,18
Grote Beer 35	stedelijk					181A_A	1,5			53,28	53,28	59	53,07		-2,21		50,52	-2,55	-2,76
Grote Beer 35	stedelijk					181A_B	4,5			56,95	56,95	62	53,49		-1,46		53,21	-0,28	-3,74
Grote Beer 43	stedelijk					182A_A	1,5			53,31	53,31	59	52,58		-1,73		48,41	-4,17	-4,9
Grote Beer 43	stedelijk					182A_B	4,5			56,21	56,21	62	53,00		-1,21		52,73	-0,27	-3,48
Grote Beer 41	stedelijk					183A_A	1,5			53,42	53,42	59	52,61		-1,81		48,41	-4,20	-5,01
Grote Beer 41	stedelijk					183A_B	4,5			56,34	56,34	62	53,08		-1,26		52,54	-0,54	-3,8
Grote Beer 39	stedelijk					184A_A	1,5			52,69	52,69	58	51,65		-2,04		47,61	-4,04	-5,08
Grote Beer 39	stedelijk					184A_B	4,5			55,63	55,63	61	53,24		-1,39		52,54	-0,70	-3,09
Grote Beer 37A	stedelijk					185A_A	1,5			52,31	52,31	58	50,22		-2,09		45,70	-4,52	-6,61
Grote Beer 37A	stedelijk					185A_B	4,5			53,50	53,50	59	52,92		-1,58		51,18	-1,74	-2,32
Grote Beer 37B	stedelijk					186A_A	1,5			46,04	48,00	53	44,56		0,00		43,07	-1,49	-2,97
Grote Beer 37B	stedelijk					186A_B	4,5			49,08	49,08	55	47,99		-1,08		47,28	-0,71	-1,8
Grote Beer 37C	stedelijk					187A_A	1,5			45,27	48,00	53	43,68		0,00		42,22	-1,46	-3,05
Grote Beer 37C	stedelijk					187A_B	4,5			48,97	48,97	54	47,79		-0,97		47,18	-0,61	-1,79

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Grote Beer 37D	stedelijk					188A_A	1,5			45,26	48,00	53	43,59		0,00		42,20	-1,39	-3,06
Grote Beer 37D	stedelijk					188A_B	4,5			48,71	48,71	54	47,30		-0,71		47,03	-0,27	-1,68
Grote Beer 37E	stedelijk					189A_A	1,5			45,50	48,00	53	43,69		0,00		42,44	-1,25	-3,06
Grote Beer 37E	stedelijk					189A_B	4,5			48,73	48,73	54	47,25		-0,73		46,85	-0,40	-1,88
Grote Beer 37F	stedelijk					190A_A	1,5			44,98	48,00	53	43,45		0,00		42,82	-0,63	-2,16
Grote Beer 37F	stedelijk					190A_B	4,5			48,78	48,78	54	47,38		-0,78		46,86	-0,52	-1,92
Grote Beer 33	stedelijk					191A_A	1,5			47,66	48,00	53	45,73		0,00		44,39	-1,34	-3,27
Grote Beer 33	stedelijk					191A_B	4,5			52,62	52,62	58	50,81		-1,81		49,87	-0,94	-2,75
Grote Beer 31	stedelijk					192A_A	1,5			47,31	48,00	53	45,55		0,00		43,59	-1,96	-3,72
Grote Beer 31	stedelijk					192A_B	4,5			52,61	52,61	58	50,80		-1,81		49,80	-1,00	-2,81
Grote Beer 29	stedelijk					193A_A	1,5			46,73	48,00	53	45,14		0,00		42,80	-2,34	-3,93
Grote Beer 29	stedelijk					193A_B	4,5			51,88	51,88	57	50,13		-1,75		49,17	-0,96	-2,71
Grote Beer 27	stedelijk					194A_A	1,5			47,08	48,00	53	45,49		0,00		42,92	-2,57	-4,16
Grote Beer 27	stedelijk					194A_B	4,5			51,93	51,93	57	50,25		-1,68		49,27	-0,98	-2,66
Grote Beer 45	stedelijk					195A_A	1,5			45,74	48,00	53	44,57		0,00		38,98	-5,59	-6,76
Grote Beer 45	stedelijk					195A_B	4,5			49,41	49,41	55	48,17		-1,24		46,13	-2,04	-3,28
Grote Beer 45	stedelijk					195A_C	7,5			52,28	52,28	58	50,96		-1,32		49,61	-1,35	-2,67
Grote Beer 47	stedelijk					196A_A	1,5			46,50	48,00	53	45,33		0,00		40,99	-4,34	-5,51
Grote Beer 47	stedelijk					196A_B	4,5			49,61	49,61	55	48,40		-1,21		46,19	-2,21	-3,42
Grote Beer 47	stedelijk					196A_C	7,5			51,98	51,98	57	50,70		-1,28		49,29	-1,41	-2,69
Grote Beer 49	stedelijk					197A_A	1,5			45,97	48,00	53	44,68		0,00		40,67	-4,01	-5,3
Grote Beer 49	stedelijk					197A_B	4,5			49,52	49,52	55	48,18		-1,34		46,11	-2,07	-3,41
Grote Beer 49	stedelijk					197A_C	7,5			51,78	51,78	57	50,47		-1,31		49,03	-1,44	-2,75
Grote Beer 51	stedelijk					198A_A	1,5			44,94	48,00	53	43,52		0,00		38,26	-5,26	-6,68
Grote Beer 51	stedelijk					198A_B	4,5			49,45	49,45	55	47,97		-1,45		45,54	-2,43	-3,91
Grote Beer 51	stedelijk					198A_C	7,5			51,57	51,57	57	50,21		-1,36		48,78	-1,43	-2,79
Grote Beer 53	stedelijk					199A_A	1,5			47,17	48,00	53	45,78		0,00		39,76	-6,02	-7,41
Grote Beer 53	stedelijk					199A_B	4,5			50,85	50,85	56	49,62		-1,23		47,49	-2,13	-3,36
Grote Beer 53	stedelijk					199A_C	7,5			52,59	52,59	58	52,36		-1,23		51,38	-0,98	-1,21
Grote Beer 55	stedelijk					200A_A	1,5			51,16	51,16	57	49,66		-1,50		43,56	-6,10	-7,6
Grote Beer 55	stedelijk					200A_B	4,5			52,59	52,59	58	52,40		-1,19		50,30	-2,10	-2,29
Grote Beer 55	stedelijk					200A_C	7,5			53,41	53,41	59	53,22		-1,19		52,39	-0,83	-1,02
Grote Beer 57	stedelijk					201A_A	1,5			52,03	52,03	58	50,51		-1,52		44,31	-6,20	-7,72
Grote Beer 57	stedelijk					201A_B	4,5			53,36	53,36	59	53,18		-1,18		51,23	-1,95	-2,13
Grote Beer 57	stedelijk					201A_C	7,5			52,52	52,52	58	53,35		-1,17		52,48	-0,87	-0,04
Grote Beer 59	stedelijk					202A_A	1,5			52,11	52,11	58	50,55		-1,56		44,92	-5,63	-7,19
Grote Beer 59	stedelijk					202A_B	4,5			53,41	53,41	59	53,22		-1,19		51,47	-1,75	-1,94
Grote Beer 59	stedelijk					202A_C	7,5			52,81	52,81	58	52,63		-1,18		52,74	0,11	-0,07
Grote Beer 61	stedelijk					203A_A	1,5			52,51	52,51	58	50,96		-1,55		45,31	-5,65	-7,2
Grote Beer 61	stedelijk					203A_B	4,5			53,06	53,06	59	52,88		-1,18		51,83	-1,05	-1,23
Grote Beer 61	stedelijk					203A_C	7,5			55,98	55,98	61	52,75		-1,23		52,59	-0,16	-3,39

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Grote Beer 63	stedelijk					204A_A	1,5			52,57	52,57	58	52,04		-1,53		47,72	-4,32	-4,85
Grote Beer 63	stedelijk					204A_B	4,5			53,45	53,45	59	53,35		-1,10		52,48	-0,87	-0,97
Grote Beer 63	stedelijk					204A_C	7,5			56,13	56,13	62	52,92		-1,21		52,70	-0,22	-3,43
Grote Beer 65	stedelijk					205A_A	1,5			52,74	52,74	58	52,25		-1,49		47,79	-4,46	-4,95
Grote Beer 65	stedelijk					205A_B	4,5			55,69	55,69	61	52,54		-1,15		52,55	0,01	-3,14
Grote Beer 65	stedelijk					205A_C	7,5			56,26	56,26	62	53,08		-1,18		52,83	-0,25	-3,43
Grote Beer 67	stedelijk					206A_A	1,5			52,61	52,61	58	52,08		-1,53		47,67	-4,41	-4,94
Grote Beer 67	stedelijk					206A_B	4,5			53,31	53,31	59	53,28		-1,03		52,20	-1,08	-1,11
Grote Beer 67	stedelijk					206A_C	7,5			56,26	56,26	62	53,09		-1,17		52,80	-0,29	-3,46
Grote Beer 69	stedelijk					207A_A	1,5			52,53	52,53	58	51,99		-1,54		46,91	-5,08	-5,62
Grote Beer 69	stedelijk					207A_B	4,5			55,58	55,58	61	53,37		-1,21		52,24	-1,13	-3,34
Grote Beer 69	stedelijk					207A_C	7,5			56,34	56,34	62	53,19		-1,15		52,79	-0,40	-3,55
Grote Beer 71	stedelijk					208A_A	1,5			52,66	52,66	58	52,12		-1,54		47,23	-4,89	-5,43
Grote Beer 71	stedelijk					208A_B	4,5			55,77	55,77	61	52,52		-1,25		52,44	-0,08	-3,33
Grote Beer 71	stedelijk					208A_C	7,5			56,34	56,34	62	53,18		-1,16		52,75	-0,43	-3,59
Grote Beer 73	stedelijk					209A_A	1,5			52,79	52,79	58	52,22		-1,57		47,63	-4,59	-5,16
Grote Beer 73	stedelijk					209A_B	4,5			55,85	55,85	61	52,57		-1,28		52,54	-0,03	-3,31
Grote Beer 73	stedelijk					209A_C	7,5			56,36	56,36	62	53,18		-1,18		52,73	-0,45	-3,63
Grote Beer 75	stedelijk					210A_A	1,5			52,92	52,92	58	52,33		-1,59		47,97	-4,36	-4,95
Grote Beer 75	stedelijk					210A_B	4,5			55,92	55,92	61	52,61		-1,31		52,58	-0,03	-3,34
Grote Beer 75	stedelijk					210A_C	7,5			56,37	56,37	62	53,17		-1,20		52,70	-0,47	-3,67
Grote Beer 77	stedelijk					211A_A	1,5			52,63	52,63	58	52,06		-1,57		47,66	-4,40	-4,97
Grote Beer 77	stedelijk					211A_B	4,5			55,90	55,90	61	52,54		-1,36		52,44	-0,10	-3,46
Grote Beer 77	stedelijk					211A_C	7,5			56,49	56,49	62	53,29		-1,20		52,86	-0,43	-3,63
Grote Beer 79	stedelijk					212A_A	1,5			53,32	53,32	59	51,70		-1,62		46,88	-4,82	-6,44
Grote Beer 79	stedelijk					212A_B	4,5			55,61	55,61	61	53,19		-1,42		51,88	-1,31	-3,73
Grote Beer 79	stedelijk					212A_C	7,5			56,39	56,39	62	53,16		-1,23		52,85	-0,31	-3,54
Grote Beer 81	stedelijk					213A_A	1,5			53,03	53,03	59	51,40		-1,63		46,77	-4,63	-6,26
Grote Beer 81	stedelijk					213A_B	4,5			53,28	53,28	59	52,80		-1,48		51,37	-1,43	-1,91
Grote Beer 81	stedelijk					213A_C	7,5			56,12	56,12	62	52,86		-1,26		52,64	-0,22	-3,48
Grote Beer 83	stedelijk					214A_A	1,5			53,09	53,09	59	51,44		-1,65		47,07	-4,37	-6,02
Grote Beer 83	stedelijk					214A_B	4,5			53,42	53,42	59	52,95		-1,47		51,60	-1,35	-1,82
Grote Beer 83	stedelijk					214A_C	7,5			56,18	56,18	62	52,90		-1,28		52,73	-0,17	-3,45
Grote Beer 85	stedelijk					215A_A	1,5			52,94	52,94	58	51,32		-1,62		47,19	-4,13	-5,75
Grote Beer 85	stedelijk					215A_B	4,5			53,46	53,46	59	52,99		-1,47		51,65	-1,34	-1,81
Grote Beer 85	stedelijk					215A_C	7,5			56,23	56,23	62	52,94		-1,29		52,85	-0,09	-3,38
Grote Beer 42	stedelijk					216A_A	1,5			47,21	48,00	53	45,84		0,00		42,00	-3,84	-5,21
Grote Beer 42	stedelijk					216A_B	4,5			49,67	49,67	55	48,29		-1,38		45,91	-2,38	-3,76
Grote Beer 42	stedelijk					216A_C	7,5			51,33	51,33	57	49,99		-1,34		48,58	-1,41	-2,75
Grote Beer 44	stedelijk					217A_A	1,5			47,21	48,00	53	45,80		0,00		42,69	-3,11	-4,52
Grote Beer 44	stedelijk					217A_B	4,5			49,71	49,71	55	48,32		-1,39		46,34	-1,98	-3,37

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Grote Beer 44	stedelijk					217A_C	7,5		51,16	51,16	57	49,76		-1,40		48,34	-1,42	-2,82
Grote Beer 46	stedelijk					218A_A	1,5		46,48	48,00	53	45,17		0,00		42,00	-3,17	-4,48
Grote Beer 46	stedelijk					218A_B	4,5		49,21	49,21	55	47,82		-1,21		45,81	-2,01	-3,4
Grote Beer 46	stedelijk					218A_C	7,5		50,89	50,89	56	49,46		-1,43		47,93	-1,53	-2,96
Grote Beer 48	stedelijk					219A_A	1,5		46,02	48,00	53	44,68		0,00		41,88	-2,80	-4,14
Grote Beer 48	stedelijk					219A_B	4,5		48,76	48,76	54	47,37		-0,76		45,49	-1,88	-3,27
Grote Beer 48	stedelijk					219A_C	7,5		50,54	50,54	56	49,08		-1,46		47,54	-1,54	-3
Grote Beer 50	stedelijk					220A_A	1,5		45,41	48,00	53	43,99		0,00		41,07	-2,92	-4,34
Grote Beer 50	stedelijk					220A_B	4,5		48,11	48,11	54	46,67		-0,11		44,59	-2,08	-3,52
Grote Beer 50	stedelijk					220A_C	7,5		50,06	50,06	56	48,53		-1,53		46,94	-1,59	-3,12
Grote Beer 40	stedelijk					221A_A	1,5		42,52	48,00	53	41,22		0,00		38,14	-3,08	-4,38
Grote Beer 40	stedelijk					221A_B	4,5		48,78	48,78	54	47,13		-0,78		45,68	-1,45	-3,1
Grote Beer 40	stedelijk					221A_C	7,5		52,59	52,59	58	51,08		-1,51		49,80	-1,28	-2,79
Grote Beer 38	stedelijk					222A_A	1,5		42,55	48,00	53	41,42		0,00		38,30	-3,12	-4,25
Grote Beer 38	stedelijk					222A_B	4,5		48,64	48,64	54	47,13		-0,64		45,85	-1,28	-2,79
Grote Beer 38	stedelijk					222A_C	7,5		52,52	52,52	58	51,04		-1,48		49,80	-1,24	-2,72
Grote Beer 36	stedelijk					223A_A	1,5		43,88	48,00	53	42,66		0,00		39,35	-3,31	-4,53
Grote Beer 36	stedelijk					223A_B	4,5		49,96	49,96	55	48,41		-1,55		47,18	-1,23	-2,78
Grote Beer 36	stedelijk					223A_C	7,5		52,81	52,81	58	51,37		-1,44		50,08	-1,29	-2,73
Grote Beer 34	stedelijk					224A_A	1,5		43,83	48,00	53	42,51		0,00		39,73	-2,78	-4,1
Grote Beer 34	stedelijk					224A_B	4,5		49,74	49,74	55	48,21		-1,53		47,09	-1,12	-2,65
Grote Beer 34	stedelijk					224A_C	7,5		52,67	52,67	58	51,23		-1,44		49,98	-1,25	-2,69
Grote Beer 32	stedelijk					225A_A	1,5		43,08	48,00	53	41,65		0,00		39,57	-2,08	-3,51
Grote Beer 32	stedelijk					225A_B	4,5		49,64	49,64	55	48,05		-1,59		47,08	-0,97	-2,56
Grote Beer 32	stedelijk					225A_C	7,5		52,68	52,68	58	51,26		-1,42		50,02	-1,24	-2,66
Grote Beer 30	stedelijk					226A_A	1,5		42,07	48,00	53	40,69		0,00		38,02	-2,67	-4,05
Grote Beer 30	stedelijk					226A_B	4,5		48,73	48,73	54	47,17		-0,73		45,88	-1,29	-2,85
Grote Beer 30	stedelijk					226A_C	7,5		52,55	52,55	58	51,07		-1,48		49,86	-1,21	-2,69
Grote Beer 28	stedelijk					227A_A	1,5		43,48	48,00	53	41,97		0,00		39,08	-2,89	-4,4
Grote Beer 28	stedelijk					227A_B	4,5		49,32	49,32	55	47,71		-1,32		46,17	-1,54	-3,15
Grote Beer 28	stedelijk					227A_C	7,5		52,67	52,67	58	51,15		-1,52		49,94	-1,21	-2,73
Grote Beer 26	stedelijk					228A_A	1,5		43,65	48,00	53	42,28		0,00		39,29	-2,99	-4,36
Grote Beer 26	stedelijk					228A_B	4,5		49,50	49,50	55	47,93		-1,50		46,24	-1,69	-3,26
Grote Beer 26	stedelijk					228A_C	7,5		52,68	52,68	58	51,21		-1,47		50,00	-1,21	-2,68
Grote Beer 24	stedelijk					229A_A	1,5		43,93	48,00	53	42,50		0,00		39,47	-3,03	-4,46
Grote Beer 24	stedelijk					229A_B	4,5		49,66	49,66	55	48,07		-1,59		46,20	-1,87	-3,46
Grote Beer 24	stedelijk					229A_C	7,5		52,75	52,75	58	51,29		-1,46		50,07	-1,22	-2,68
Grote Beer 22	stedelijk					230A_A	1,5		39,97	48,00	53	38,63		0,00		36,54	-2,09	-3,43
Grote Beer 22	stedelijk					230A_B	4,5		47,50	48,00	53	45,97		0,00		44,28	-1,69	-3,22
Grote Beer 22	stedelijk					230A_C	7,5		51,22	51,22	57	49,65		-1,57		48,70	-0,95	-2,52
Grote Beer 20	stedelijk					231A_A	1,5		40,92	48,00	53	39,66		0,00		36,76	-2,90	-4,16

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Grote Beer 20	stedelijk					231A_B	4,5			47,70	48,00	53	46,12		0,00		44,30	-1,82	-3,4
Grote Beer 20	stedelijk					231A_C	7,5			51,03	51,03	57	49,46		-1,57		48,59	-0,87	-2,44
Grote Beer 18	stedelijk					232A_A	1,5			39,15	48,00	53	37,65		0,00		36,14	-1,51	-3,01
Grote Beer 18	stedelijk					232A_B	4,5			47,47	48,00	53	45,69		0,00		43,84	-1,85	-3,63
Grote Beer 18	stedelijk					232A_C	7,5			50,75	50,75	56	49,15		-1,60		48,27	-0,88	-2,48
Grote Beer 16	stedelijk					233A_A	1,5			39,90	48,00	53	38,51		0,00		36,61	-1,90	-3,29
Grote Beer 16	stedelijk					233A_B	4,5			47,55	48,00	53	45,91		0,00		44,31	-1,60	-3,24
Grote Beer 16	stedelijk					233A_C	7,5			50,42	50,42	56	48,79		-1,63		47,89	-0,90	-2,53
Grote Beer 14	stedelijk					234A_A	1,5			40,10	48,00	53	38,75		0,00		37,55	-1,20	-2,55
Grote Beer 14	stedelijk					234A_B	4,5			47,93	48,00	53	46,28		0,00		45,24	-1,04	-2,69
Grote Beer 14	stedelijk					234A_C	7,5			50,29	50,29	56	48,64		-1,65		47,71	-0,93	-2,58
Grote Beer 25	stedelijk					235A_A	1,5			42,29	48,00	53	40,54		0,00		38,22	-2,32	-4,07
Grote Beer 25	stedelijk					235A_B	4,5			49,21	49,21	55	47,30		-1,21		46,35	-0,95	-2,86
Grote Beer 25	stedelijk					235A_C	7,5			50,84	50,84	56	49,09		-1,75		48,28	-0,81	-2,56
Grote Beer 23	stedelijk					236A_A	1,5			41,80	48,00	53	40,15		0,00		38,50	-1,65	-3,3
Grote Beer 23	stedelijk					236A_B	4,5			49,06	49,06	55	47,19		-1,06		46,25	-0,94	-2,81
Grote Beer 23	stedelijk					236A_C	7,5			50,67	50,67	56	48,89		-1,78		48,09	-0,80	-2,58
Grote Beer 21	stedelijk					237A_A	1,5			41,18	48,00	53	39,53		0,00		38,71	-0,82	-2,47
Grote Beer 21	stedelijk					237A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,07		-1,02		46,26	-0,81	-2,76
Grote Beer 21	stedelijk					237A_C	7,5			50,26	50,26	56	48,46		-1,80		47,74	-0,72	-2,52
Grote Beer 19	stedelijk					238A_A	1,5			39,62	48,00	53	38,36		0,00		37,61	-0,75	-2,01
Grote Beer 19	stedelijk					238A_B	4,5			48,27	48,27	54	46,51		-0,27		45,91	-0,60	-2,36
Grote Beer 19	stedelijk					238A_C	7,5			49,79	49,79	55	47,98		-1,79		47,33	-0,65	-2,46
Grote Beer 17	stedelijk					239A_A	1,5			41,23	48,00	53	39,68		0,00		39,00	-0,68	-2,23
Grote Beer 17	stedelijk					239A_B	4,5			49,90	49,90	55	47,94		-1,90		47,26	-0,68	-2,64
Grote Beer 17	stedelijk					239A_C	7,5			52,02	52,02	58	50,40		-1,62		49,61	-0,79	-2,41
Grote Beer 15	stedelijk					240A_A	1,5			42,60	48,00	53	40,89		0,00		40,19	-0,70	-2,41
Grote Beer 15	stedelijk					240A_B	4,5			50,12	50,12	56	48,15		-1,97		47,53	-0,62	-2,59
Grote Beer 15	stedelijk					240A_C	7,5			52,15	52,15	58	50,50		-1,65		49,85	-0,65	-2,3
Grote Beer 13	stedelijk					241A_A	1,5			42,33	48,00	53	40,86		0,00		40,59	-0,27	-1,74
Grote Beer 13	stedelijk					241A_B	4,5			48,73	48,73	54	46,83		-0,73		46,20	-0,63	-2,53
Grote Beer 13	stedelijk					241A_C	7,5			50,71	50,71	56	48,97		-1,74		48,35	-0,62	-2,36
Grote Beer 11	stedelijk					242A_A	1,5			39,27	48,00	53	37,85		0,00		37,44	-0,41	-1,83
Grote Beer 11	stedelijk					242A_B	4,5			47,29	48,00	53	45,38		0,00		44,83	-0,55	-2,46
Grote Beer 11	stedelijk					242A_C	7,5			49,49	49,49	55	47,74		-1,49		47,12	-0,62	-2,37
Grote Beer 9	stedelijk					243A_A	1,5			37,82	48,00	53	36,43		0,00		35,94	-0,49	-1,88
Grote Beer 9	stedelijk					243A_B	4,5			46,49	48,00	53	44,74		0,00		44,03	-0,71	-2,46
Grote Beer 9	stedelijk					243A_C	7,5			48,72	48,72	54	46,89		-0,72		46,19	-0,70	-2,53
Grote Beer 7	stedelijk					244A_A	1,5			38,14	48,00	53	36,96		0,00		36,30	-0,66	-1,84
Grote Beer 7	stedelijk					244A_B	4,5			45,95	48,00	53	44,27		0,00		43,52	-0,75	-2,43
Grote Beer 7	stedelijk					244A_C	7,5			47,92	48,00	53	46,15		0,00		45,47	-0,68	-2,45

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Grote Beer 2	stedelijk					245A_A	1,5			39,17	48,00	53	38,08		0,00		37,68	-0,40	-1,49
Grote Beer 2	stedelijk					245A_B	4,5			46,64	48,00	53	44,99		0,00		44,40	-0,59	-2,24
Grote Beer 2	stedelijk					245A_C	7,5			48,86	48,86	54	47,05		-0,86		46,29	-0,76	-2,57
Grote Beer 4	stedelijk					246A_A	1,5			40,43	48,00	53	38,67		0,00		38,26	-0,41	-2,17
Grote Beer 4	stedelijk					246A_B	4,5			47,59	48,00	53	45,58		0,00		45,16	-0,42	-2,43
Grote Beer 4	stedelijk					246A_C	7,5			48,84	48,84	54	47,04		-0,84		46,39	-0,65	-2,45
Grote Beer 1	stedelijk					247A_A	1,5			38,09	48,00	53	36,88		0,00		36,40	-0,48	-1,69
Grote Beer 1	stedelijk					247A_B	4,5			46,39	48,00	53	44,67		0,00		44,07	-0,60	-2,32
Grote Beer 1	stedelijk					247A_C	7,5			48,85	48,85	54	47,08		-0,85		46,28	-0,80	-2,57
Grote Beer 6	stedelijk					248A_A	1,5			39,83	48,00	53	38,42		0,00		37,44	-0,98	-2,39
Grote Beer 6	stedelijk					248A_B	4,5			46,93	48,00	53	45,04		0,00		44,13	-0,91	-2,8
Grote Beer 6	stedelijk					248A_C	7,5			49,38	49,38	55	47,57		-1,38		46,08	-1,49	-3,3
Grote Beer 8	stedelijk					249A_A	1,5			39,91	48,00	53	38,64		0,00		37,26	-1,38	-2,65
Grote Beer 8	stedelijk					249A_B	4,5			46,28	48,00	53	44,64		0,00		43,67	-0,97	-2,61
Grote Beer 8	stedelijk					249A_C	7,5			48,94	48,94	54	47,10		-0,94		45,54	-1,56	-3,4
Grote Beer 10	stedelijk					250A_A	1,5			39,76	48,00	53	38,38		0,00		37,07	-1,31	-2,69
Grote Beer 10	stedelijk					250A_B	4,5			46,21	48,00	53	44,44		0,00		43,64	-0,80	-2,57
Grote Beer 10	stedelijk					250A_C	7,5			48,76	48,76	54	46,92		-0,76		45,43	-1,49	-3,33
Grote Beer 12	stedelijk					251A_A	1,5			39,67	48,00	53	38,30		0,00		36,94	-1,36	-2,73
Grote Beer 12	stedelijk					251A_B	4,5			45,62	48,00	53	43,84		0,00		43,20	-0,64	-2,42
Grote Beer 12	stedelijk					251A_C	7,5			48,32	48,32	54	46,48		-0,32		44,93	-1,55	-3,39
Kleine Beer 15	stedelijk					252A_A	1,5			36,94	48,00	53	35,70		0,00		34,51	-1,19	-2,43
Kleine Beer 17	stedelijk					253A_A	1,5			42,57	48,00	53	41,35		0,00		38,37	-2,98	-4,2
Kleine Beer 13	stedelijk					254A_A	1,5			38,82	48,00	53	37,60		0,00		36,79	-0,81	-2,03
Kleine Beer 13	stedelijk					254A_B	4,5			45,09	48,00	53	43,64		0,00		42,88	-0,76	-2,21
Kleine Beer 13	stedelijk					254A_C	7,5			47,51	48,00	53	45,74		0,00		44,25	-1,49	-3,26
Kleine Beer 11	stedelijk					255A_A	1,5			39,08	48,00	53	37,71		0,00		36,95	-0,76	-2,13
Kleine Beer 11	stedelijk					255A_B	4,5			45,26	48,00	53	43,76		0,00		43,05	-0,71	-2,21
Kleine Beer 11	stedelijk					255A_C	7,5			47,51	48,00	53	45,72		0,00		44,31	-1,41	-3,2
Kleine Beer 9	stedelijk					256A_A	1,5			38,59	48,00	53	36,99		0,00		36,46	-0,53	-2,13
Kleine Beer 9	stedelijk					256A_B	4,5			44,71	48,00	53	43,14		0,00		42,47	-0,67	-2,24
Kleine Beer 9	stedelijk					256A_C	7,5			47,32	48,00	53	45,41		0,00		44,08	-1,33	-3,24
Kleine Beer 7	stedelijk					257A_A	1,5			38,84	48,00	53	37,30		0,00		36,75	-0,55	-2,09
Kleine Beer 7	stedelijk					257A_B	4,5			44,73	48,00	53	43,17		0,00		42,62	-0,55	-2,11
Kleine Beer 7	stedelijk					257A_C	7,5			47,29	48,00	53	45,41		0,00		44,20	-1,21	-3,09
Kleine Beer 5	stedelijk					258A_A	1,5			39,11	48,00	53	37,71		0,00		37,11	-0,60	-2
Kleine Beer 5	stedelijk					258A_B	4,5			44,66	48,00	53	43,17		0,00		42,60	-0,57	-2,06
Kleine Beer 5	stedelijk					258A_C	7,5			47,17	48,00	53	45,32		0,00		44,09	-1,23	-3,08
Kleine Beer 3	stedelijk					259A_A	1,5			39,53	48,00	53	38,35		0,00		37,63	-0,72	-1,9
Kleine Beer 3	stedelijk					259A_B	4,5			44,89	48,00	53	43,40		0,00		42,88	-0,52	-2,01
Kleine Beer 3	stedelijk					259A_C	7,5			47,14	48,00	53	45,28		0,00		44,12	-1,16	-3,02

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Kleine Beer 3A	stedelijk					260A_A	1,5			38,96	48,00	53	37,75		0,00		37,26	-0,49	-1,7
Kleine Beer 3A	stedelijk					260A_B	4,5			45,00	48,00	53	43,43		0,00		43,02	-0,41	-1,98
Kleine Beer 3A	stedelijk					260A_C	7,5			46,74	48,00	53	44,89		0,00		43,91	-0,98	-2,83
Kleine Beer 3B	stedelijk					261A_A	1,5			39,13	48,00	53	37,79		0,00		37,34	-0,45	-1,79
Kleine Beer 3B	stedelijk					261A_B	4,5			45,37	48,00	53	43,60		0,00		43,19	-0,41	-2,18
Kleine Beer 3B	stedelijk					261A_C	7,5			47,05	48,00	53	45,07		0,00		44,10	-0,97	-2,95
Kleine Beer 3C	stedelijk					262A_A	1,5			38,64	48,00	53	37,24		0,00		36,78	-0,46	-1,86
Kleine Beer 3C	stedelijk					262A_B	4,5			45,02	48,00	53	43,37		0,00		42,94	-0,43	-2,08
Kleine Beer 3C	stedelijk					262A_C	7,5			47,01	48,00	53	45,14		0,00		44,07	-1,07	-2,94
Kleine Beer 3D	stedelijk					263A_A	1,5			38,24	48,00	53	36,99		0,00		36,62	-0,37	-1,62
Kleine Beer 3D	stedelijk					263A_B	4,5			44,89	48,00	53	43,24		0,00		42,86	-0,38	-2,03
Kleine Beer 3D	stedelijk					263A_C	7,5			46,93	48,00	53	45,06		0,00		43,99	-1,07	-2,94
Kleine Beer 19	stedelijk					264A_A	1,5			37,41	48,00	53	36,28		0,00		35,74	-0,54	-1,67
Kleine Beer 19	stedelijk					264A_B	4,5			44,88	48,00	53	43,39		0,00		42,67	-0,72	-2,21
Kleine Beer 19	stedelijk					264A_C	7,5			47,05	48,00	53	45,30		0,00		43,85	-1,45	-3,2
Kleine Beer 21	stedelijk					265A_A	1,5			37,20	48,00	53	36,08		0,00		35,45	-0,63	-1,75
Kleine Beer 21	stedelijk					265A_B	4,5			44,48	48,00	53	42,99		0,00		42,24	-0,75	-2,24
Kleine Beer 21	stedelijk					265A_C	7,5			47,00	48,00	53	45,22		0,00		43,77	-1,45	-3,23
Kleine Beer 23	stedelijk					266A_A	1,5			36,67	48,00	53	35,61		0,00		35,05	-0,56	-1,62
Kleine Beer 23	stedelijk					266A_B	4,5			44,40	48,00	53	42,88		0,00		42,15	-0,73	-2,25
Kleine Beer 23	stedelijk					266A_C	7,5			46,70	48,00	53	44,93		0,00		43,65	-1,28	-3,05
Kleine Beer 25	stedelijk					267A_A	1,5			36,58	48,00	53	35,42		0,00		34,98	-0,44	-1,6
Kleine Beer 25	stedelijk					267A_B	4,5			44,49	48,00	53	42,96		0,00		42,43	-0,53	-2,06
Kleine Beer 25	stedelijk					267A_C	7,5			46,59	48,00	53	44,65		0,00		43,47	-1,18	-3,12
Kleine Beer 27	stedelijk					268A_A	1,5			35,77	48,00	53	34,69		0,00		34,25	-0,44	-1,52
Kleine Beer 27	stedelijk					268A_B	4,5			43,83	48,00	53	42,36		0,00		41,76	-0,60	-2,07
Kleine Beer 27	stedelijk					268A_C	7,5			46,46	48,00	53	44,59		0,00		43,46	-1,13	-3
Grote Beer 5	stedelijk					269A_A	1,5			38,33	48,00	53	36,96		0,00		36,30	-0,66	-2,03
Grote Beer 5	stedelijk					269A_B	4,5			45,07	48,00	53	43,58		0,00		42,87	-0,71	-2,2
Grote Beer 5	stedelijk					269A_C	7,5			47,25	48,00	53	45,57		0,00		44,86	-0,71	-2,39
Zevengesternte 8	stedelijk					270A_A	1,5			51,22	51,22	57	49,42		-1,80		46,55	-2,87	-4,67
Zevengesternte 8	stedelijk					270A_B	4,5			52,59	52,59	58	51,98		-1,61		50,11	-1,87	-2,48
Zevengesternte 8	stedelijk					270A_C	7,5			52,54	52,54	58	52,09		-1,45		51,33	-0,76	-1,21
Zevengesternte 9	stedelijk					271A_A	1,5			51,15	51,15	57	49,26		-1,89		46,50	-2,76	-4,65
Zevengesternte 9	stedelijk					271A_B	4,5			52,60	52,60	58	51,98		-1,62		50,18	-1,80	-2,42
Zevengesternte 9	stedelijk					271A_C	7,5			53,07	53,07	59	51,64		-1,43		50,75	-0,89	-2,32
Zevengesternte 10	stedelijk					272A_A	1,5			50,16	50,16	56	48,34		-1,82		45,55	-2,79	-4,61
Zevengesternte 10	stedelijk					272A_B	4,5			52,53	52,53	58	50,93		-1,60		49,16	-1,77	-3,37
Zevengesternte 10	stedelijk					272A_C	7,5			52,53	52,53	58	51,13		-1,40		50,25	-0,88	-2,28
Zevengesternte 11	stedelijk					273A_A	1,5			47,90	48,00	53	46,27		0,00		44,15	-2,12	-3,75
Zevengesternte 11	stedelijk					273A_B	4,5			50,56	50,56	56	49,06		-1,50		47,36	-1,70	-3,2

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zevengesternte 11	stedelijk					273A_C	7,5			51,10	51,10	57	49,60		-1,50		48,89	-0,71	-2,21
Zevengesternte 12	stedelijk					274A_A	1,5			47,83	48,00	53	46,28		0,00		44,13	-2,15	-3,7
Zevengesternte 12	stedelijk					274A_B	4,5			50,27	50,27	56	48,86		-1,41		47,07	-1,79	-3,2
Zevengesternte 12	stedelijk					274A_C	7,5			50,60	50,60	56	49,12		-1,48		48,38	-0,74	-2,22
Zevengesternte 13	stedelijk					275A_A	1,5			45,40	48,00	53	43,84		0,00		42,14	-1,70	-3,26
Zevengesternte 13	stedelijk					275A_B	4,5			48,16	48,16	54	46,75		-0,16		45,29	-1,46	-2,87
Zevengesternte 13	stedelijk					275A_C	7,5			50,15	50,15	56	48,66		-1,49		47,98	-0,68	-2,17
Zevengesternte 18	stedelijk					276A_A	1,5			39,97	48,00	53	39,08		0,00		36,34	-2,74	-3,63
Zevengesternte 18	stedelijk					276A_B	4,5			45,58	48,00	53	44,34		0,00		42,66	-1,68	-2,92
Zevengesternte 18	stedelijk					276A_C	7,5			49,96	49,96	55	48,46		-1,50		47,36	-1,10	-2,6
Zevengesternte 19	stedelijk					277A_A	1,5			41,67	48,00	53	40,48		0,00		37,61	-2,87	-4,06
Zevengesternte 19	stedelijk					277A_B	4,5			45,98	48,00	53	44,77		0,00		42,93	-1,84	-3,05
Zevengesternte 19	stedelijk					277A_C	7,5			49,56	49,56	55	48,06		-1,50		46,97	-1,09	-2,59
Zevengesternte 20	stedelijk					278A_A	1,5			43,10	48,00	53	41,72		0,00		39,11	-2,61	-3,99
Zevengesternte 20	stedelijk					278A_B	4,5			46,69	48,00	53	45,38		0,00		43,67	-1,71	-3,02
Zevengesternte 20	stedelijk					278A_C	7,5			49,31	49,31	55	47,80		-1,31		46,64	-1,16	-2,67
Zevengesternte 21	stedelijk					279A_A	1,5			43,93	48,00	53	42,54		0,00		40,37	-2,17	-3,56
Zevengesternte 21	stedelijk					279A_B	4,5			47,20	48,00	53	45,87		0,00		44,39	-1,48	-2,81
Zevengesternte 21	stedelijk					279A_C	7,5			49,32	49,32	55	47,83		-1,32		46,70	-1,13	-2,62
Zevengesternte 22	stedelijk					280A_A	1,5			35,00	48,00	53	33,63		0,00		33,05	-0,58	-1,95
Zevengesternte 22	stedelijk					280A_B	4,5			41,11	48,00	53	39,55		0,00		38,73	-0,82	-2,38
Zevengesternte 22	stedelijk					280A_C	7,5			44,07	48,00	53	42,34		0,00		41,22	-1,12	-2,85
Zevengesternte 23	stedelijk					281A_A	1,5			34,14	48,00	53	32,71		0,00		32,16	-0,55	-1,98
Zevengesternte 23	stedelijk					281A_B	4,5			40,20	48,00	53	38,50		0,00		37,71	-0,79	-2,49
Zevengesternte 23	stedelijk					281A_C	7,5			44,81	48,00	53	43,10		0,00		41,94	-1,16	-2,87
Zevengesternte 24	stedelijk					282A_A	1,5			36,81	48,00	53	35,21		0,00		33,75	-1,46	-3,06
Zevengesternte 24	stedelijk					282A_B	4,5			41,26	48,00	53	39,69		0,00		38,66	-1,03	-2,6
Zevengesternte 24	stedelijk					282A_C	7,5			44,24	48,00	53	42,57		0,00		41,33	-1,24	-2,91
Zevengesternte 25	stedelijk					283A_A	1,5			36,03	48,00	53	34,73		0,00		34,09	-0,64	-1,94
Zevengesternte 25	stedelijk					283A_B	4,5			41,09	48,00	53	39,57		0,00		38,79	-0,78	-2,3
Zevengesternte 25	stedelijk					283A_C	7,5			44,51	48,00	53	42,78		0,00		41,58	-1,20	-2,93
Zevengesternte 26	stedelijk					284A_A	1,5			36,41	48,00	53	34,95		0,00		34,31	-0,64	-2,1
Zevengesternte 26	stedelijk					284A_B	4,5			41,05	48,00	53	39,50		0,00		38,75	-0,75	-2,3
Zevengesternte 26	stedelijk					284A_C	7,5			44,21	48,00	53	42,47		0,00		41,26	-1,21	-2,95
Zevengesternte 27	stedelijk					285A_A	1,5			36,53	48,00	53	35,20		0,00		34,56	-0,64	-1,97
Zevengesternte 27	stedelijk					285A_B	4,5			41,21	48,00	53	39,68		0,00		38,90	-0,78	-2,31
Zevengesternte 27	stedelijk					285A_C	7,5			44,87	48,00	53	42,97		0,00		41,64	-1,33	-3,23
Zevengesternte 17	stedelijk					286A_A	1,5			41,83	48,00	53	40,61		0,00		36,99	-3,62	-4,84
Zevengesternte 17	stedelijk					286A_B	4,5			45,06	48,00	53	43,88		0,00		41,60	-2,28	-3,46
Zevengesternte 17	stedelijk					286A_C	7,5			48,66	48,66	54	47,21		-0,66		45,74	-1,47	-2,92
Zevengesternte 16	stedelijk					287A_A	1,5			42,52	48,00	53	41,20		0,00		36,82	-4,38	-5,7

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zevengesternte 16	stedelijk					287A_B	4,5			45,38	48,00	53	44,21		0,00		41,45	-2,76	-3,93
Zevengesternte 16	stedelijk					287A_C	7,5			49,13	49,13	55	47,72		-1,13		46,44	-1,28	-2,69
Zevengesternte 15	stedelijk					288A_A	1,5			41,43	48,00	53	40,38		0,00		36,53	-3,85	-4,9
Zevengesternte 15	stedelijk					288A_B	4,5			44,84	48,00	53	43,76		0,00		41,49	-2,27	-3,35
Zevengesternte 15	stedelijk					288A_C	7,5			49,72	49,72	55	48,28		-1,44		47,03	-1,25	-2,69
Zevengesternte 14	stedelijk					289A_A	1,5			40,24	48,00	53	39,07		0,00		36,69	-2,38	-3,55
Zevengesternte 14	stedelijk					289A_B	4,5			44,12	48,00	53	42,97		0,00		41,40	-1,57	-2,72
Zevengesternte 14	stedelijk					289A_C	7,5			49,74	49,74	55	48,33		-1,41		47,12	-1,21	-2,62
Zevengesternte 4	stedelijk					290A_A	1,5			48,25	48,25	54	46,86		-0,25		41,33	-5,53	-6,92
Zevengesternte 4	stedelijk					290A_B	4,5			50,57	50,57	56	49,35		-1,22		45,41	-3,94	-5,16
Zevengesternte 4	stedelijk					290A_C	7,5			52,14	52,14	58	50,93		-1,21		49,19	-1,74	-2,95
Zevengesternte 5	stedelijk					291A_A	1,5			49,15	49,15	55	47,69		-1,15		41,47	-6,22	-7,68
Zevengesternte 5	stedelijk					291A_B	4,5			51,47	51,47	57	50,18		-1,29		46,23	-3,95	-5,24
Zevengesternte 5	stedelijk					291A_C	7,5			52,46	52,46	58	51,27		-1,19		49,53	-1,74	-2,93
Zevengesternte 6	stedelijk					292A_A	1,5			50,81	50,81	56	49,42		-1,39		42,78	-6,64	-8,03
Zevengesternte 6	stedelijk					292A_B	4,5			53,07	53,07	59	51,80		-1,27		47,57	-4,23	-5,5
Zevengesternte 6	stedelijk					292A_C	7,5			52,88	52,88	58	51,74		-1,14		50,43	-1,31	-2,45
Zevengesternte 7	stedelijk					293A_A	1,5			50,71	50,71	56	49,34		-1,37		42,49	-6,85	-8,22
Zevengesternte 7	stedelijk					293A_B	4,5			53,14	53,14	59	51,85		-1,29		47,76	-4,09	-5,38
Zevengesternte 7	stedelijk					293A_C	7,5			53,47	53,47	59	52,30		-1,17		50,91	-1,39	-2,56
Orion 28	stedelijk					294A_A	1,5			50,08	50,08	56	48,70		-1,38		42,32	-6,38	-7,76
Orion 28	stedelijk					294A_B	4,5			52,40	52,40	58	51,18		-1,22		46,91	-4,27	-5,49
Orion 28	stedelijk					294A_C	7,5			53,21	53,21	59	52,15		-1,06		50,78	-1,37	-2,43
Orion 29	stedelijk					295A_A	1,5			49,70	49,70	55	48,48		-1,22		42,62	-5,86	-7,08
Orion 29	stedelijk					295A_B	4,5			51,90	51,90	57	50,75		-1,15		46,67	-4,08	-5,23
Orion 29	stedelijk					295A_C	7,5			52,66	52,66	58	51,60		-1,06		49,87	-1,73	-2,79
Orion 30	stedelijk					296A_A	1,5			48,97	48,97	54	47,78		-0,97		40,92	-6,86	-8,05
Orion 30	stedelijk					296A_B	4,5			51,19	51,19	57	50,05		-1,14		45,67	-4,38	-5,52
Orion 30	stedelijk					296A_C	7,5			52,01	52,01	58	50,92		-1,09		49,10	-1,82	-2,91
Orion 31	stedelijk					297A_A	1,5			43,52	48,00	53	42,27		0,00		37,21	-5,06	-6,31
Orion 31	stedelijk					297A_B	4,5			46,02	48,00	53	44,77		0,00		42,07	-2,70	-3,95
Orion 31	stedelijk					297A_C	7,5			50,59	50,59	56	49,32		-1,27		48,12	-1,20	-2,47
Orion 32	stedelijk					298A_A	1,5			46,58	48,00	53	45,43		0,00		40,03	-5,40	-6,55
Orion 32	stedelijk					298A_B	4,5			48,76	48,76	54	47,70		-0,76		44,00	-3,70	-4,76
Orion 32	stedelijk					298A_C	7,5			50,47	50,47	56	49,22		-1,25		47,75	-1,47	-2,72
Orion 27	stedelijk					299A_A	1,5			50,73	50,73	56	49,46		-1,27		42,17	-7,29	-8,56
Orion 27	stedelijk					299A_B	4,5			53,38	53,38	59	52,20		-1,18		47,82	-4,38	-5,56
Orion 27	stedelijk					299A_C	7,5			53,22	53,22	59	53,21		-1,01		51,70	-1,51	-1,52
Orion 26	stedelijk					300A_A	1,5			51,09	51,09	57	49,79		-1,30		42,48	-7,31	-8,61
Orion 26	stedelijk					300A_B	4,5			52,61	52,61	58	52,46		-1,15		47,87	-4,59	-4,74
Orion 26	stedelijk					300A_C	7,5			52,96	52,96	58	51,95		-1,01		50,33	-1,62	-2,63

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Orion 25	stedelijk					301A_A	1,5			48,85	48,85	54	47,43		-0,85		40,49	-6,94	-8,36
Orion 25	stedelijk					301A_B	4,5			51,28	51,28	57	50,02		-1,26		45,71	-4,31	-5,57
Orion 25	stedelijk					301A_C	7,5			52,54	52,54	58	51,49		-1,05		49,70	-1,79	-2,84
Orion 24	stedelijk					302A_A	1,5			48,33	48,33	54	47,01		-0,33		40,13	-6,88	-8,2
Orion 24	stedelijk					302A_B	4,5			50,66	50,66	56	49,44		-1,22		44,99	-4,45	-5,67
Orion 24	stedelijk					302A_C	7,5			52,39	52,39	58	51,18		-1,21		49,33	-1,85	-3,06
Orion 23	stedelijk					303A_A	1,5			47,66	48,00	53	46,50		0,00		39,96	-6,54	-7,7
Orion 23	stedelijk					303A_B	4,5			49,99	49,99	55	48,85		-1,14		44,37	-4,48	-5,62
Orion 23	stedelijk					303A_C	7,5			52,13	52,13	58	50,92		-1,21		49,05	-1,87	-3,08
Zevengesternte 1	stedelijk					304A_A	1,5			42,92	48,00	53	41,61		0,00		38,01	-3,60	-4,91
Zevengesternte 1	stedelijk					304A_B	4,5			46,92	48,00	53	45,54		0,00		43,53	-2,01	-3,39
Zevengesternte 1	stedelijk					304A_C	7,5			51,88	51,88	57	50,46		-1,42		49,34	-1,12	-2,54
Zevengesternte 2	stedelijk					305A_A	1,5			44,87	48,00	53	43,50		0,00		38,70	-4,80	-6,17
Zevengesternte 2	stedelijk					305A_B	4,5			47,74	48,00	53	46,39		0,00		43,43	-2,96	-4,31
Zevengesternte 2	stedelijk					305A_C	7,5			51,92	51,92	57	50,48		-1,44		49,09	-1,39	-2,83
Zevengesternte 3	stedelijk					306A_A	1,5			45,45	48,00	53	44,06		0,00		39,16	-4,90	-6,29
Zevengesternte 3	stedelijk					306A_B	4,5			48,11	48,11	54	46,84		-0,11		43,69	-3,15	-4,42
Zevengesternte 3	stedelijk					306A_C	7,5			51,91	51,91	57	50,55		-1,36		49,08	-1,47	-2,83
Zevengesternte 28	stedelijk					307A_A	1,5			37,68	48,00	53	36,60		0,00		35,47	-1,13	-2,21
Zevengesternte 28	stedelijk					307A_B	4,5			42,83	48,00	53	41,69		0,00		40,89	-0,80	-1,94
Zevengesternte 28	stedelijk					307A_C	7,5			48,54	48,54	54	47,15		-0,54		46,04	-1,11	-2,5
Zevengesternte 29	stedelijk					308A_A	1,5			38,65	48,00	53	37,52		0,00		36,27	-1,25	-2,38
Zevengesternte 29	stedelijk					308A_B	4,5			43,03	48,00	53	41,95		0,00		41,05	-0,90	-1,98
Zevengesternte 29	stedelijk					308A_C	7,5			47,99	48,00	53	46,68		0,00		45,46	-1,22	-2,53
Zevengesternte 30	stedelijk					309A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,59		0,00		36,14	-1,45	-2,38
Zevengesternte 30	stedelijk					309A_B	4,5			42,68	48,00	53	41,66		0,00		40,71	-0,95	-1,97
Zevengesternte 30	stedelijk					309A_C	7,5			47,61	48,00	53	46,27		0,00		45,07	-1,20	-2,54
Zevengesternte 31	stedelijk					310A_A	1,5			39,55	48,00	53	38,42		0,00		36,07	-2,35	-3,48
Zevengesternte 31	stedelijk					310A_B	4,5			43,03	48,00	53	41,80		0,00		40,39	-1,41	-2,64
Zevengesternte 31	stedelijk					310A_C	7,5			47,50	48,00	53	46,11		0,00		44,77	-1,34	-2,73
Orion 18	stedelijk					311A_A	1,5			38,17	48,00	53	36,88		0,00		36,34	-0,54	-1,83
Orion 18	stedelijk					311A_B	4,5			42,91	48,00	53	41,45		0,00		40,84	-0,61	-2,07
Orion 18	stedelijk					311A_C	7,5			45,02	48,00	53	43,43		0,00		42,28	-1,15	-2,74
Orion 17	stedelijk					312A_A	1,5			39,07	48,00	53	37,78		0,00		36,87	-0,91	-2,2
Orion 17	stedelijk					312A_B	4,5			43,55	48,00	53	42,01		0,00		41,16	-0,85	-2,39
Orion 17	stedelijk					312A_C	7,5			44,97	48,00	53	43,36		0,00		42,15	-1,21	-2,82
Orion 16	stedelijk					313A_A	1,5			38,91	48,00	53	37,66		0,00		37,09	-0,57	-1,82
Orion 16	stedelijk					313A_B	4,5			43,43	48,00	53	41,96		0,00		41,21	-0,75	-2,22
Orion 16	stedelijk					313A_C	7,5			45,94	48,00	53	44,49		0,00		43,10	-1,39	-2,84
Orion 15	stedelijk					314A_A	1,5			39,54	48,00	53	37,95		0,00		37,28	-0,67	-2,26
Orion 15	stedelijk					314A_B	4,5			43,44	48,00	53	41,91		0,00		41,11	-0,80	-2,33

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Orion 15	stedelijk					314A_C	7,5			45,88	48,00	53	44,32		0,00		42,93	-1,39	-2,95
Orion 14	stedelijk					315A_A	1,5			39,92	48,00	53	38,51		0,00		37,50	-1,01	-2,42
Orion 14	stedelijk					315A_B	4,5			43,57	48,00	53	42,18		0,00		41,16	-1,02	-2,41
Orion 14	stedelijk					315A_C	7,5			45,53	48,00	53	44,06		0,00		42,65	-1,41	-2,88
Orion 13	stedelijk					316A_A	1,5			39,80	48,00	53	38,37		0,00		37,11	-1,26	-2,69
Orion 13	stedelijk					316A_B	4,5			43,84	48,00	53	42,33		0,00		41,29	-1,04	-2,55
Orion 13	stedelijk					316A_C	7,5			45,53	48,00	53	43,94		0,00		42,59	-1,35	-2,94
Orion 19	stedelijk					317A_A	1,5			36,50	48,00	53	35,19		0,00		34,15	-1,04	-2,35
Orion 19	stedelijk					317A_B	4,5			41,84	48,00	53	40,44		0,00		39,53	-0,91	-2,31
Orion 19	stedelijk					317A_C	7,5			45,13	48,00	53	43,65		0,00		42,18	-1,47	-2,95
Orion 20	stedelijk					318A_A	1,5			41,00	48,00	53	39,75		0,00		36,67	-3,08	-4,33
Orion 20	stedelijk					318A_B	4,5			44,00	48,00	53	42,74		0,00		40,69	-2,05	-3,31
Orion 20	stedelijk					318A_C	7,5			46,46	48,00	53	45,10		0,00		43,23	-1,87	-3,23
Orion 21	stedelijk					319A_A	1,5			40,24	48,00	53	38,94		0,00		35,42	-3,52	-4,82
Orion 21	stedelijk					319A_B	4,5			42,87	48,00	53	41,59		0,00		39,20	-2,39	-3,67
Orion 21	stedelijk					319A_C	7,5			46,17	48,00	53	44,63		0,00		42,79	-1,84	-3,38
Orion 22	stedelijk					320A_A	1,5			42,38	48,00	53	41,16		0,00		37,36	-3,80	-5,02
Orion 22	stedelijk					320A_B	4,5			44,98	48,00	53	43,74		0,00		41,21	-2,53	-3,77
Orion 22	stedelijk					320A_C	7,5			47,36	48,00	53	46,01		0,00		44,22	-1,79	-3,14
Wagenman 17	stedelijk					321A_A	1,5			44,54	48,00	53	43,02		0,00		39,64	-3,38	-4,9
Wagenman 17	stedelijk					321A_B	4,5			47,38	48,00	53	46,02		0,00		43,85	-2,17	-3,53
Wagenman 17	stedelijk					321A_C	7,5			51,86	51,86	57	50,37		-1,49		49,10	-1,27	-2,76
Wagenman 16	stedelijk					322A_A	1,5			46,32	48,00	53	44,96		0,00		40,87	-4,09	-5,45
Wagenman 16	stedelijk					322A_B	4,5			48,83	48,83	54	47,57		-0,83		44,60	-2,97	-4,23
Wagenman 16	stedelijk					322A_C	7,5			52,18	52,18	58	50,81		-1,37		49,30	-1,51	-2,88
Wagenman 15	stedelijk					323A_A	1,5			46,07	48,00	53	44,81		0,00		39,80	-5,01	-6,27
Wagenman 15	stedelijk					323A_B	4,5			48,33	48,33	54	47,20		-0,33		43,44	-3,76	-4,89
Wagenman 15	stedelijk					323A_C	7,5			52,12	52,12	58	50,75		-1,37		49,15	-1,60	-2,97
Wagenman 14	stedelijk					324A_A	1,5			52,72	52,72	58	51,28		-1,44		44,49	-6,79	-8,23
Wagenman 14	stedelijk					324A_B	4,5			53,39	53,39	59	53,05		-1,34		50,00	-3,05	-3,39
Wagenman 14	stedelijk					324A_C	7,5			56,16	56,16	62	53,00		-1,16		52,57	-0,43	-3,59
Wagenman 13	stedelijk					325A_A	1,5			53,19	53,19	59	51,62		-1,57		45,15	-6,47	-8,04
Wagenman 13	stedelijk					325A_B	4,5			55,53	55,53	61	53,13		-1,40		50,65	-2,48	-4,88
Wagenman 13	stedelijk					325A_C	7,5			56,19	56,19	62	53,00		-1,19		52,59	-0,41	-3,6
Wagenman 12	stedelijk					326A_A	1,5			53,19	53,19	59	51,65		-1,54		45,62	-6,03	-7,57
Wagenman 12	stedelijk					326A_B	4,5			53,30	53,30	59	52,96		-1,34		50,87	-2,09	-2,43
Wagenman 12	stedelijk					326A_C	7,5			55,93	55,93	61	52,72		-1,21		53,37	0,65	-2,56
Wagenman 11	stedelijk					327A_A	1,5			53,38	53,38	59	51,80		-1,58		45,84	-5,96	-7,54
Wagenman 11	stedelijk					327A_B	4,5			53,26	53,26	59	52,84		-1,42		51,06	-1,78	-2,2
Wagenman 11	stedelijk					327A_C	7,5			55,92	55,92	61	52,67		-1,25		53,35	0,68	-2,57
Wagenman 10	stedelijk					328A_A	1,5			52,97	52,97	58	51,49		-1,48		45,59	-5,90	-7,38

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Wagenman 10	stedelijk					328A_B	4,5			52,92	52,92	58	52,57		-1,35		50,67	-1,90	-2,25
Wagenman 10	stedelijk					328A_C	7,5			55,71	55,71	61	53,44		-1,27		53,20	-0,24	-2,51
Wagenman 9	stedelijk					329A_A	1,5			52,95	52,95	58	51,43		-1,52		45,44	-5,99	-7,51
Wagenman 9	stedelijk					329A_B	4,5			52,93	52,93	58	52,52		-1,41		50,55	-1,97	-2,38
Wagenman 9	stedelijk					329A_C	7,5			55,70	55,70	61	53,42		-1,28		53,22	-0,20	-2,48
Wagenman 6	stedelijk					330A_A	1,5			45,51	48,00	53	44,33		0,00		40,97	-3,36	-4,54
Wagenman 6	stedelijk					330A_B	4,5			46,91	48,00	53	45,80		0,00		43,45	-2,35	-3,46
Wagenman 6	stedelijk					330A_C	7,5			48,78	48,78	54	47,59		-0,78		46,11	-1,48	-2,67
Wagenman 5	stedelijk					331A_A	1,5			45,99	48,00	53	44,52		0,00		40,36	-4,16	-5,63
Wagenman 5	stedelijk					331A_B	4,5			47,45	48,00	53	46,19		0,00		43,34	-2,85	-4,11
Wagenman 5	stedelijk					331A_C	7,5			48,85	48,85	54	47,57		-0,85		45,98	-1,59	-2,87
Wagenman 8	stedelijk					332A_A	1,5			45,62	48,00	53	44,30		0,00		39,11	-5,19	-6,51
Wagenman 8	stedelijk					332A_B	4,5			47,52	48,00	53	46,35		0,00		42,82	-3,53	-4,7
Wagenman 8	stedelijk					332A_C	7,5			50,50	50,50	56	49,10		-1,40		47,40	-1,70	-3,1
Wagenman 7	stedelijk					333A_A	1,5			45,65	48,00	53	44,32		0,00		39,41	-4,91	-6,24
Wagenman 7	stedelijk					333A_B	4,5			47,60	48,00	53	46,42		0,00		42,98	-3,44	-4,62
Wagenman 7	stedelijk					333A_C	7,5			50,38	50,38	56	48,99		-1,39		47,23	-1,76	-3,15
Wagenman 3	stedelijk					334A_A	1,5			41,07	48,00	53	39,64		0,00		37,04	-2,60	-4,03
Wagenman 3	stedelijk					334A_B	4,5			44,72	48,00	53	43,41		0,00		41,92	-1,49	-2,8
Wagenman 3	stedelijk					334A_C	7,5			50,18	50,18	56	48,67		-1,51		47,44	-1,23	-2,74
Wagenman 4	stedelijk					335A_A	1,5			43,08	48,00	53	41,75		0,00		38,19	-3,56	-4,89
Wagenman 4	stedelijk					335A_B	4,5			45,96	48,00	53	44,65		0,00		42,63	-2,02	-3,33
Wagenman 4	stedelijk					335A_C	7,5			50,20	50,20	56	48,74		-1,46		47,42	-1,32	-2,78
Wagenman 2	stedelijk					336A_A	1,5			43,88	48,00	53	42,66		0,00		39,15	-3,51	-4,73
Wagenman 2	stedelijk					336A_B	4,5			46,69	48,00	53	45,53		0,00		43,22	-2,31	-3,47
Wagenman 2	stedelijk					336A_C	7,5			50,00	50,00	55	48,57		-1,43		46,98	-1,59	-3,02
Wagenman 1	stedelijk					337A_A	1,5			44,62	48,00	53	43,39		0,00		39,52	-3,87	-5,1
Wagenman 1	stedelijk					337A_B	4,5			47,19	48,00	53	46,05		0,00		43,55	-2,50	-3,64
Wagenman 1	stedelijk					337A_C	7,5			50,26	50,26	56	48,86		-1,40		47,22	-1,64	-3,04
Pegasus 21	stedelijk					338A_A	1,5			39,36	48,00	53	38,19		0,00		35,36	-2,83	-4
Pegasus 21	stedelijk					338A_B	4,5			42,48	48,00	53	41,30		0,00		39,49	-1,81	-2,99
Pegasus 21	stedelijk					338A_C	7,5			44,48	48,00	53	43,24		0,00		41,34	-1,90	-3,14
Pegasus 23	stedelijk					339A_A	1,5			38,85	48,00	53	37,51		0,00		34,73	-2,78	-4,12
Pegasus 23	stedelijk					339A_B	4,5			41,92	48,00	53	40,60		0,00		38,61	-1,99	-3,31
Pegasus 23	stedelijk					339A_C	7,5			44,10	48,00	53	42,82		0,00		40,94	-1,88	-3,16
Pegasus 29	stedelijk					340A_A	1,5			41,27	48,00	53	40,07		0,00		37,23	-2,84	-4,04
Pegasus 29	stedelijk					340A_B	4,5			44,23	48,00	53	43,02		0,00		41,12	-1,90	-3,11
Pegasus 29	stedelijk					340A_C	7,5			45,96	48,00	53	44,57		0,00		42,94	-1,63	-3,02
Pegasus 38	stedelijk					341A_A	1,5			42,58	48,00	53	41,28		0,00		37,28	-4,00	-5,3
Pegasus 38	stedelijk					341A_B	4,5			44,65	48,00	53	43,49		0,00		40,74	-2,75	-3,91
Pegasus 38	stedelijk					341A_C	7,5			46,25	48,00	53	45,11		0,00		42,93	-2,18	-3,32

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Pegasus 36	stedelijk					342A_A	1,5			42,34	48,00	53	40,95		0,00		36,98	-3,97	-5,36
Pegasus 36	stedelijk					342A_B	4,5			44,62	48,00	53	43,35		0,00		40,56	-2,79	-4,06
Pegasus 36	stedelijk					342A_C	7,5			46,15	48,00	53	44,94		0,00		42,73	-2,21	-3,42
Pegasus 34	stedelijk					343A_A	1,5			39,12	48,00	53	37,95		0,00		35,52	-2,43	-3,6
Pegasus 34	stedelijk					343A_B	4,5			42,35	48,00	53	41,18		0,00		39,47	-1,71	-2,88
Pegasus 34	stedelijk					343A_C	7,5			43,66	48,00	53	42,28		0,00		40,79	-1,49	-2,87
Pegasus 32	stedelijk					344A_A	1,5			37,95	48,00	53	36,98		0,00		34,43	-2,55	-3,52
Pegasus 32	stedelijk					344A_B	4,5			41,16	48,00	53	40,32		0,00		38,73	-1,59	-2,43
Pegasus 32	stedelijk					344A_C	7,5			43,00	48,00	53	41,87		0,00		40,19	-1,68	-2,81
Pegasus 30	stedelijk					345A_A	1,5			37,36	48,00	53	36,35		0,00		33,77	-2,58	-3,59
Pegasus 30	stedelijk					345A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,45		0,00		38,99	-1,46	-2,65
Pegasus 30	stedelijk					345A_C	7,5			42,74	48,00	53	41,33		0,00		39,84	-1,49	-2,9
Pegasus 28	stedelijk					346A_A	1,5			37,53	48,00	53	36,30		0,00		33,59	-2,71	-3,94
Pegasus 28	stedelijk					346A_B	4,5			41,42	48,00	53	40,00		0,00		38,09	-1,91	-3,33
Pegasus 28	stedelijk					346A_C	7,5			42,44	48,00	53	41,04		0,00		39,50	-1,54	-2,94
Markerstraat 21	stedelijk					347A_A	1,5			47,46	48,00	53	46,02		0,00		45,83	-0,19	-1,63
Markerstraat 21	stedelijk					347A_B	4,5			48,70	48,70	54	47,42		-0,70		47,26	-0,16	-1,44
Markerstraat 19	stedelijk					348A_A	1,5			47,11	48,00	53	45,69		0,00		45,54	-0,15	-1,57
Markerstraat 19	stedelijk					348A_B	4,5			48,41	48,41	54	47,17		-0,41		47,04	-0,13	-1,37
Markerstraat 17	stedelijk					349A_A	1,5			47,19	48,00	53	45,66		0,00		45,58	-0,08	-1,61
Markerstraat 17	stedelijk					349A_B	4,5			48,49	48,49	54	47,15		-0,49		47,07	-0,08	-1,42
Markerstraat 15	stedelijk					350A_A	1,5			47,23	48,00	53	45,75		0,00		45,65	-0,10	-1,58
Markerstraat 15	stedelijk					350A_B	4,5			48,53	48,53	54	47,24		-0,53		47,16	-0,08	-1,37
Markerstraat 13	stedelijk					351A_A	1,5			47,08	48,00	53	45,61		0,00		45,57	-0,04	-1,51
Markerstraat 13	stedelijk					351A_B	4,5			48,40	48,40	54	47,10		-0,40		47,06	-0,04	-1,34
Markerstraat 11	stedelijk					352A_A	1,5			47,17	48,00	53	45,71		0,00		45,59	-0,12	-1,58
Markerstraat 11	stedelijk					352A_B	4,5			48,51	48,51	54	47,23		-0,51		47,14	-0,09	-1,37
Markerstraat 9	stedelijk					353A_A	1,5			47,41	48,00	53	45,91		0,00		45,90	-0,01	-1,51
Markerstraat 9	stedelijk					353A_B	4,5			48,72	48,72	54	47,40		-0,72		47,39	-0,01	-1,33
Markerstraat 9	stedelijk					353B_A	1,5			47,62	48,00	53	46,15		0,00		46,16	0,01	-1,46
Markerstraat 9	stedelijk					353B_B	4,5			49,06	49,06	55	47,78		-1,06		47,81	0,03	-1,25
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354A_A	1,5			46,59	48,00	53	44,99		0,00		44,95	-0,04	-1,64
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354A_B	4,5			49,03	49,03	55	47,57		-1,03		47,59	0,02	-1,44
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354A_C	7,5			49,67	49,67	55	48,22		-1,45		48,23	0,01	-1,44
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354B_A	1,5			45,05	48,00	53	43,47		0,00		43,40	-0,07	-1,65
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354B_B	4,5			46,38	48,00	53	44,99		0,00		44,96	-0,03	-1,42
Pampusstraat 12-46	stedelijk					354B_C	7,5			47,46	48,00	53	46,13		0,00		46,12	-0,01	-1,34
Markerstraat 3	stedelijk					355A_A	1,5			45,25	48,00	53	43,75		0,00		43,76	0,01	-1,49
Markerstraat 3	stedelijk					355A_B	4,5			48,69	48,69	54	47,27		-0,69		47,32	0,05	-1,37
Markerstraat 2	stedelijk					356A_A	1,5			44,22	48,00	53	42,89		0,00		42,90	0,01	-1,32
Markerstraat 2	stedelijk					356A_B	4,5			48,54	48,54	54	47,13		-0,54		47,18	0,05	-1,36

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Markerstraat 1	stedelijk					357A_A	1,5			43,87	48,00	53	42,58		0,00		42,65	0,07	-1,22
Markerstraat 1	stedelijk					357A_B	4,5			48,41	48,41	54	47,05		-0,41		47,10	0,05	-1,31
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		44,46	0,11	-1,26
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		44,46	0,11	-1,26
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		44,46	0,11	-1,26
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		44,46	0,11	-1,26
Straatweg 11	stedelijk					358A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,35		0,00		44,46	0,11	-1,26
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		47,17	0,05	-1,31
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		47,17	0,05	-1,31
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		47,17	0,05	-1,31
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		47,17	0,05	-1,31
Straatweg 11	stedelijk					358A_B	4,5			48,48	48,48	54	47,12		-0,48		47,17	0,05	-1,31
Zuiderzeestraat 6	stedelijk					359A_A	1,5			41,67	48,00	53	40,31		0,00		40,50	0,19	-1,17
Zuiderzeestraat 6	stedelijk					359A_B	4,5			44,84	48,00	53	43,46		0,00		43,61	0,15	-1,23
Zuiderzeestraat 8	stedelijk					360A_A	1,5			35,21	48,00	53	34,15		0,00		34,19	0,04	-1,02
Zuiderzeestraat 8	stedelijk					360A_B	4,5			44,70	48,00	53	43,24		0,00		43,29	0,05	-1,41
Zuiderzeestraat 10	stedelijk					361A_A	1,5			37,37	48,00	53	36,01		0,00		36,10	0,09	-1,27
Zuiderzeestraat 10	stedelijk					361A_B	4,5			44,64	48,00	53	43,23		0,00		43,36	0,13	-1,28
Zuiderzeestraat 12	stedelijk					362A_A	1,5			35,78	48,00	53	34,74		0,00		34,75	0,01	-1,03
Zuiderzeestraat 12	stedelijk					362A_B	4,5			44,69	48,00	53	43,26		0,00		43,26	0,00	-1,43
Zuiderzeestraat 14	stedelijk					363A_A	1,5			37,43	48,00	53	36,52		0,00		36,56	0,04	-0,87
Zuiderzeestraat 14	stedelijk					363A_B	4,5			45,94	48,00	53	44,58		0,00		44,60	0,02	-1,34
Zuiderzeestraat 16	stedelijk					364A_A	1,5			37,80	48,00	53	36,84		0,00		36,88	0,04	-0,92
Zuiderzeestraat 16	stedelijk					364A_B	4,5			45,74	48,00	53	44,46		0,00		44,49	0,03	-1,25
Zuiderzeestraat 18	stedelijk					365A_A	1,5			37,93	48,00	53	36,95		0,00		36,99	0,04	-0,94
Zuiderzeestraat 18	stedelijk					365A_B	4,5			45,51	48,00	53	44,15		0,00		44,23	0,08	-1,28
Zuiderzeestraat 20	stedelijk					366A_A	1,5			38,43	48,00	53	37,39		0,00		37,45	0,06	-0,98
Zuiderzeestraat 20	stedelijk					366A_B	4,5			45,23	48,00	53	43,98		0,00		44,05	0,07	-1,18
Zuiderzeestraat 22	stedelijk					367A_A	1,5			40,02	48,00	53	38,85		0,00		38,90	0,05	-1,12
Zuiderzeestraat 22	stedelijk					367A_B	4,5			44,99	48,00	53	43,71		0,00		43,83	0,12	-1,16
Zuiderzeestraat 24	stedelijk					368A_A	1,5			40,24	48,00	53	38,94		0,00		39,11	0,17	-1,13
Zuiderzeestraat 24	stedelijk					368A_B	4,5			44,64	48,00	53	43,36		0,00		43,52	0,16	-1,12
Zuiderzeestraat 26	stedelijk					369A_A	1,5			41,42	48,00	53	39,98		0,00		40,02	0,04	-1,4
Zuiderzeestraat 26	stedelijk					369A_B	4,5			44,78	48,00	53	43,41		0,00		43,49	0,08	-1,29
Zuiderzeestraat 28	stedelijk					370A_A	1,5			41,36	48,00	53	39,97		0,00		39,93	-0,04	-1,43
Zuiderzeestraat 28	stedelijk					370A_B	4,5			44,37	48,00	53	43,10		0,00		43,16	0,06	-1,21
Zuiderzeestraat 30	stedelijk					371A_A	1,5			40,34	48,00	53	38,99		0,00		39,10	0,11	-1,24
Zuiderzeestraat 30	stedelijk					371A_B	4,5			43,68	48,00	53	42,40		0,00		42,53	0,13	-1,15
Zuiderzeestraat 32	stedelijk					372A_A	1,5			40,01	48,00	53	38,73		0,00		38,72	-0,01	-1,29
Zuiderzeestraat 32	stedelijk					372A_B	4,5			43,33	48,00	53	42,15		0,00		42,22	0,07	-1,11
Zuiderzeestraat 34	stedelijk					373A_A	1,5			38,77	48,00	53	37,83		0,00		37,93	0,10	-0,84

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zuiderzeestraat 34	stedelijk					373A_B	4,5			42,65	48,00	53	41,69		0,00		41,78	0,09	-0,87
Zuiderzeestraat 36	stedelijk					374A_A	1,5			38,04	48,00	53	37,10		0,00		37,13	0,03	-0,91
Zuiderzeestraat 36	stedelijk					374A_B	4,5			42,24	48,00	53	41,28		0,00		41,34	0,06	-0,9
Zuiderzeestraat 38	stedelijk					375A_A	1,5			34,27	48,00	53	33,38		0,00		33,41	0,03	-0,86
Zuiderzeestraat 38	stedelijk					375A_B	4,5			39,35	48,00	53	38,25		0,00		38,31	0,06	-1,04
Zuiderzeestraat 40	stedelijk					376A_A	1,5			33,16	48,00	53	32,15		0,00		32,17	0,02	-0,99
Zuiderzeestraat 40	stedelijk					376A_B	4,5			36,55	48,00	53	35,53		0,00		35,59	0,06	-0,96
Zuiderzeestraat 42	stedelijk					377A_A	1,5			38,17	48,00	53	36,88		0,00		36,91	0,03	-1,26
Zuiderzeestraat 42	stedelijk					377A_B	4,5			40,27	48,00	53	39,15		0,00		39,21	0,06	-1,06
Betelgeuze 4	stedelijk					378A_A	1,5			37,43	48,00	53	36,33		0,00		35,69	-0,64	-1,74
Sirius 17	stedelijk					379A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,85		0,00		38,50	-3,35	-4,73
Sirius 17	stedelijk					379A_B	4,5			46,04	48,00	53	44,82		0,00		42,74	-2,08	-3,3
Sirius 15	stedelijk					380A_A	1,5			40,81	48,00	53	39,45		0,00		37,88	-1,57	-2,93
Sirius 15	stedelijk					380A_B	4,5			44,48	48,00	53	43,16		0,00		42,09	-1,07	-2,39
Sirius 13	stedelijk					381A_A	1,5			40,23	48,00	53	39,47		0,00		37,97	-1,50	-2,26
Sirius 13	stedelijk					381A_B	4,5			43,55	48,00	53	42,58		0,00		41,46	-1,12	-2,09
Sirius 11	stedelijk					382A_A	1,5			41,29	48,00	53	40,27		0,00		37,13	-3,14	-4,16
Sirius 11	stedelijk					382A_B	4,5			44,29	48,00	53	43,33		0,00		41,28	-2,05	-3,01
Sirius 9	stedelijk					383A_A	1,5			37,24	48,00	53	38,02		0,00		36,94	-1,08	-0,3
Sirius 9	stedelijk					383A_B	4,5			42,62	48,00	53	42,31		0,00		41,39	-0,92	-1,23
Sirius 7	stedelijk					384A_A	1,5			37,27	48,00	53	36,47		0,00		35,24	-1,23	-2,03
Sirius 7	stedelijk					384A_B	4,5			42,19	48,00	53	41,23		0,00		40,22	-1,01	-1,97
Sirius 5	stedelijk					385A_A	1,5			38,62	48,00	53	37,61		0,00		35,67	-1,94	-2,95
Sirius 5	stedelijk					385A_B	4,5			42,74	48,00	53	41,75		0,00		40,49	-1,26	-2,25
Sirius 3	stedelijk					386A_A	1,5			39,19	48,00	53	38,35		0,00		36,05	-2,30	-3,14
Sirius 3	stedelijk					386A_B	4,5			43,23	48,00	53	42,28		0,00		40,93	-1,35	-2,3
Sirius 19	stedelijk					387A_A	1,5			44,64	48,00	53	43,26		0,00		39,75	-3,51	-4,89
Sirius 19	stedelijk					387A_B	4,5			46,79	48,00	53	45,58		0,00		42,96	-2,62	-3,83
Sirius 21	stedelijk					388A_A	1,5			46,55	48,00	53	45,13		0,00		40,65	-4,48	-5,9
Sirius 21	stedelijk					388A_B	4,5			48,60	48,60	54	47,31		-0,60		44,10	-3,21	-4,5
Sirius 23	stedelijk					389A_A	1,5			46,05	48,00	53	44,75		0,00		40,03	-4,72	-6,02
Sirius 23	stedelijk					389A_B	4,5			48,01	48,01	54	46,81		-0,01		43,35	-3,46	-4,66
Sirius 25	stedelijk					390A_A	1,5			49,79	49,79	55	48,48		-1,31		43,00	-5,48	-6,79
Sirius 25	stedelijk					390A_B	4,5			51,64	51,64	57	50,43		-1,21		46,95	-3,48	-4,69
Sirius 27	stedelijk					391A_A	1,5			53,44	53,44	59	52,30		-1,14		46,28	-6,02	-7,16
Sirius 27	stedelijk					391A_B	4,5			53,22	53,22	59	53,18		-1,04		50,62	-2,56	-2,6
Sirius 29	stedelijk					392A_A	1,5			52,78	52,78	58	51,41		-1,37		43,92	-7,49	-8,86
Sirius 29	stedelijk					392A_B	4,5			52,85	52,85	58	52,56		-1,29		49,87	-2,69	-2,98
Sirius 31	stedelijk					393A_A	1,5			52,81	52,81	58	51,86		-0,95		45,23	-6,63	-7,58
Sirius 31	stedelijk					393A_B	4,5			52,92	52,92	58	53,01		-0,91		50,08	-2,93	-2,84
Sirius 33	stedelijk					394A_A	1,5			52,03	52,03	58	50,84		-1,19		42,49	-8,35	-9,54

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Sirius 33	stedelijk					394A_B	4,5			53,43	53,43	59	53,37		-1,06		48,72	-4,65	-4,71
Sirius 54	stedelijk					395A_A	1,5			49,65	49,65	55	48,73		-0,92		43,62	-5,11	-6,03
Sirius 54	stedelijk					395A_B	4,5			51,42	51,42	57	50,52		-0,90		46,88	-3,64	-4,54
Sirius 52	stedelijk					396A_A	1,5			40,37	48,00	53	39,01		0,00		35,22	-3,79	-5,15
Sirius 52	stedelijk					396A_B	4,5			42,49	48,00	53	41,16		0,00		39,19	-1,97	-3,3
Sirius 50	stedelijk					397A_A	1,5			40,77	48,00	53	39,49		0,00		35,72	-3,77	-5,05
Sirius 50	stedelijk					397A_B	4,5			42,97	48,00	53	41,83		0,00		39,69	-2,14	-3,28
Sirius 48	stedelijk					398A_A	1,5			40,41	48,00	53	39,14		0,00		35,76	-3,38	-4,65
Sirius 48	stedelijk					398A_B	4,5			42,73	48,00	53	41,58		0,00		39,40	-2,18	-3,33
Sirius 46	stedelijk					399A_A	1,5			48,46	48,46	54	47,57		-0,46		43,52	-4,05	-4,94
Sirius 46	stedelijk					399A_B	4,5			49,78	49,78	55	49,02		-0,76		45,84	-3,18	-3,94
Sirius 44	stedelijk					400A_A	1,5			48,51	48,51	54	47,43		-0,51		43,20	-4,23	-5,31
Sirius 44	stedelijk					400A_B	4,5			49,89	49,89	55	48,95		-0,94		45,59	-3,36	-4,3
Sirius 42	stedelijk					401A_A	1,5			46,01	48,00	53	44,96		0,00		39,58	-5,38	-6,43
Sirius 42	stedelijk					401A_B	4,5			47,62	48,00	53	46,73		0,00		42,55	-4,18	-5,07
Sirius 40	stedelijk					402A_A	1,5			47,53	48,00	53	46,27		0,00		41,15	-5,12	-6,38
Sirius 40	stedelijk					402A_B	4,5			48,93	48,93	54	47,87		-0,93		43,81	-4,06	-5,12
Sirius 38	stedelijk					403A_A	1,5			39,04	48,00	53	38,28		0,00		35,23	-3,05	-3,81
Sirius 38	stedelijk					403A_B	4,5			42,60	48,00	53	41,67		0,00		39,86	-1,81	-2,74
Sirius 36	stedelijk					404A_A	1,5			42,80	48,00	53	41,74		0,00		37,04	-4,70	-5,76
Sirius 36	stedelijk					404A_B	4,5			44,79	48,00	53	43,86		0,00		41,02	-2,84	-3,77
Sirius 34	stedelijk					405A_A	1,5			44,71	48,00	53	43,38		0,00		38,92	-4,46	-5,79
Sirius 34	stedelijk					405A_B	4,5			46,45	48,00	53	45,31		0,00		42,40	-2,91	-4,05
Sirius 32	stedelijk					406A_A	1,5			49,72	49,72	55	48,22		-1,50		44,02	-4,20	-5,7
Sirius 32	stedelijk					406A_B	4,5			51,31	51,31	57	50,01		-1,30		47,41	-2,60	-3,9
Sirius 30	stedelijk					407A_A	1,5			52,46	52,46	58	51,62		-0,84		45,98	-5,64	-6,48
Sirius 30	stedelijk					407A_B	4,5			53,04	53,04	59	53,20		-0,84		49,72	-3,48	-3,32
Sirius 4	stedelijk					408A_A	1,5			35,02	48,00	53	34,34		0,00		33,67	-0,67	-1,35
Sirius 4	stedelijk					408A_B	4,5			40,63	48,00	53	39,82		0,00		39,11	-0,71	-1,52
Sirius 6	stedelijk					409A_A	1,5			37,65	48,00	53	37,11		0,00		34,58	-2,53	-3,07
Sirius 6	stedelijk					409A_B	4,5			41,19	48,00	53	40,52		0,00		39,01	-1,51	-2,18
Sirius 8	stedelijk					410A_A	1,5			38,09	48,00	53	37,40		0,00		35,02	-2,38	-3,07
Sirius 8	stedelijk					410A_B	4,5			41,47	48,00	53	40,76		0,00		39,32	-1,44	-2,15
Sirius 10	stedelijk					411A_A	1,5			39,98	48,00	53	39,19		0,00		35,89	-3,30	-4,09
Sirius 10	stedelijk					411A_B	4,5			42,50	48,00	53	41,59		0,00		39,42	-2,17	-3,08
Sirius 12	stedelijk					412A_A	1,5			41,86	48,00	53	40,99		0,00		37,93	-3,06	-3,93
Sirius 12	stedelijk					412A_B	4,5			45,33	48,00	53	44,20		0,00		42,47	-1,73	-2,86
Sirius 14	stedelijk					413A_A	1,5			40,50	48,00	53	39,71		0,00		35,25	-4,46	-5,25
Sirius 14	stedelijk					413A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,77		0,00		38,42	-3,35	-4,04
Sirius 16	stedelijk					414A_A	1,5			41,10	48,00	53	40,01		0,00		35,81	-4,20	-5,29
Sirius 16	stedelijk					414A_B	4,5			43,12	48,00	53	42,09		0,00		38,85	-3,24	-4,27

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Sirius 18	stedelijk					415A_A	1,5			42,72	48,00	53	41,72		0,00		36,78	-4,94	-5,94
Sirius 18	stedelijk					415A_B	4,5			44,38	48,00	53	43,52		0,00		39,81	-3,71	-4,57
Sirius 20	stedelijk					416A_A	1,5			43,28	48,00	53	42,38		0,00		37,21	-5,17	-6,07
Sirius 20	stedelijk					416A_B	4,5			44,85	48,00	53	44,08		0,00		40,47	-3,61	-4,38
Sirius 22	stedelijk					417A_A	1,5			42,40	48,00	53	41,31		0,00		37,03	-4,28	-5,37
Sirius 22	stedelijk					417A_B	4,5			44,20	48,00	53	43,22		0,00		41,14	-2,08	-3,06
Sirius 24	stedelijk					418A_A	1,5			47,62	48,00	53	46,96		0,00		44,00	-2,96	-3,62
Sirius 24	stedelijk					418A_B	4,5			49,07	49,07	55	48,50		-0,57		46,72	-1,78	-2,35
Sirius 28	stedelijk					419A_A	1,5			53,31	53,31	59	52,59		-0,72		46,74	-5,85	-6,57
Sirius 28	stedelijk					419A_B	4,5			53,09	53,09	59	53,41		-0,68		51,16	-2,25	-1,93
Sirius 26	stedelijk					420A_A	1,5			50,81	50,81	56	49,98		-0,83		45,42	-4,56	-5,39
Sirius 26	stedelijk					420A_B	4,5			52,63	52,63	58	51,92		-0,71		49,22	-2,70	-3,41
Aldebaran 42	stedelijk					421A_A	1,5			42,03	48,00	53	40,43		0,00		38,11	-2,32	-3,92
Aldebaran 42	stedelijk					421A_B	4,5			44,75	48,00	53	43,32		0,00		41,74	-1,58	-3,01
Aldebaran 40	stedelijk					422A_A	1,5			38,97	48,00	53	37,38		0,00		35,24	-2,14	-3,73
Aldebaran 40	stedelijk					422A_B	4,5			42,89	48,00	53	41,51		0,00		40,34	-1,17	-2,55
Aldebaran 40	stedelijk					423A_A	1,5			37,32	48,00	53	36,42		0,00		35,14	-1,28	-2,18
Aldebaran 40	stedelijk					423A_B	4,5			42,73	48,00	53	41,62		0,00		40,70	-0,92	-2,03
Aldebaran 27	stedelijk					424A_A	1,5			36,24	48,00	53	35,37		0,00		34,40	-0,97	-1,84
Aldebaran 27	stedelijk					424A_B	4,5			41,67	48,00	53	40,60		0,00		39,92	-0,68	-1,75
Aldebaran 29	stedelijk					425A_A	1,5			35,46	48,00	53	34,56		0,00		33,99	-0,57	-1,47
Aldebaran 29	stedelijk					425A_B	4,5			41,07	48,00	53	40,01		0,00		39,31	-0,70	-1,76
Aldebaran 25	stedelijk					426A_A	1,5			36,75	48,00	53	35,75		0,00		34,69	-1,06	-2,06
Aldebaran 25	stedelijk					426A_B	4,5			41,62	48,00	53	40,55		0,00		39,80	-0,75	-1,82
Aldebaran 23	stedelijk					427A_A	1,5			34,73	48,00	53	33,97		0,00		33,20	-0,77	-1,53
Aldebaran 23	stedelijk					427A_B	4,5			40,45	48,00	53	39,55		0,00		38,86	-0,69	-1,59
Aldebaran 36	stedelijk					428A_A	1,5			43,40	48,00	53	41,84		0,00		38,90	-2,94	-4,5
Aldebaran 36	stedelijk					428A_B	4,5			45,26	48,00	53	43,99		0,00		42,26	-1,73	-3
Aldebaran 34A	stedelijk					429A_A	1,5			35,27	48,00	53	34,65		0,00		32,74	-1,91	-2,53
Aldebaran 34A	stedelijk					429A_B	4,5			39,51	48,00	53	38,57		0,00		37,02	-1,55	-2,49
Aldebaran 34	stedelijk					430A_A	1,5			34,92	48,00	53	34,63		0,00		32,61	-2,02	-2,31
Aldebaran 34	stedelijk					430A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,22		0,00		37,43	-1,79	-2,7
Aldebaran 32	stedelijk					431A_A	1,5			35,41	48,00	53	35,14		0,00		33,46	-1,68	-1,95
Aldebaran 32	stedelijk					431A_B	4,5			40,07	48,00	53	39,54		0,00		38,65	-0,89	-1,42
Aldebaran 30	stedelijk					432A_A	1,5			35,73	48,00	53	35,74		0,00		34,82	-0,92	-0,91
Aldebaran 30	stedelijk					432A_B	4,5			41,03	48,00	53	40,56		0,00		40,03	-0,53	-1
Aldebaran 28	stedelijk					433A_A	1,5			49,71	49,71	55	48,52		-1,19		43,42	-5,10	-6,29
Aldebaran 28	stedelijk					433A_B	4,5			51,28	51,28	57	50,37		-0,91		47,46	-2,91	-3,82
Aldebaran 15	stedelijk					434A_A	1,5			38,59	48,00	53	37,42		0,00		35,76	-1,66	-2,83
Aldebaran 15	stedelijk					434A_B	4,5			41,82	48,00	53	40,79		0,00		39,65	-1,14	-2,17
Aldebaran 13	stedelijk					435A_A	1,5			38,07	48,00	53	37,15		0,00		35,24	-1,91	-2,83

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Aldebaran 13	stedelijk					435A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,53		0,00		39,31	-1,22	-2,21
Aldebaran 11	stedelijk					436A_A	1,5			43,37	48,00	53	41,99		0,00		39,23	-2,76	-4,14
Aldebaran 11	stedelijk					436A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,36		0,00		42,55	-1,81	-2,93
Aldebaran 9	stedelijk					437A_A	1,5			43,64	48,00	53	42,69		0,00		38,99	-3,70	-4,65
Aldebaran 9	stedelijk					437A_B	4,5			45,62	48,00	53	44,79		0,00		42,69	-2,10	-2,93
Aldebaran 7	stedelijk					438A_A	1,5			41,05	48,00	53	40,19		0,00		37,68	-2,51	-3,37
Aldebaran 7	stedelijk					438A_B	4,5			44,12	48,00	53	43,20		0,00		41,89	-1,31	-2,23
Aldebaran 5	stedelijk					439A_A	1,5			39,51	48,00	53	38,68		0,00		37,40	-1,28	-2,11
Aldebaran 5	stedelijk					439A_B	4,5			44,00	48,00	53	42,93		0,00		42,25	-0,68	-1,75
Aldebaran 3	stedelijk					440A_A	1,5			39,21	48,00	53	38,41		0,00		37,29	-1,12	-1,92
Aldebaran 3	stedelijk					440A_B	4,5			44,13	48,00	53	43,04		0,00		42,38	-0,66	-1,75
Aldebaran 1	stedelijk					441A_A	1,5			38,31	48,00	53	37,58		0,00		36,86	-0,72	-1,45
Aldebaran 1	stedelijk					441A_B	4,5			44,09	48,00	53	42,96		0,00		42,44	-0,52	-1,65
Aldebaran 17	stedelijk					442A_A	1,5			34,23	48,00	53	33,57		0,00		33,05	-0,52	-1,18
Aldebaran 17	stedelijk					442A_B	4,5			40,42	48,00	53	39,69		0,00		39,07	-0,62	-1,35
Aldebaran 19	stedelijk					443A_A	1,5			35,44	48,00	53	34,87		0,00		33,65	-1,22	-1,79
Aldebaran 19	stedelijk					443A_B	4,5			41,08	48,00	53	40,19		0,00		39,46	-0,73	-1,62
Aldebaran 2	stedelijk					444A_A	1,5			41,45	48,00	53	40,20		0,00		39,47	-0,73	-1,98
Aldebaran 2	stedelijk					444A_B	4,5			44,53	48,00	53	43,59		0,00		43,05	-0,54	-1,48
Aldebaran 4	stedelijk					445A_A	1,5			35,24	48,00	53	34,59		0,00		34,12	-0,47	-1,12
Aldebaran 4	stedelijk					445A_B	4,5			41,53	48,00	53	40,78		0,00		40,26	-0,52	-1,27
Aldebaran 6	stedelijk					446A_A	1,5			37,86	48,00	53	37,10		0,00		35,48	-1,62	-2,38
Aldebaran 6	stedelijk					446A_B	4,5			42,21	48,00	53	41,51		0,00		40,79	-0,72	-1,42
Aldebaran 8	stedelijk					447A_A	1,5			41,31	48,00	53	40,49		0,00		37,63	-2,86	-3,68
Aldebaran 8	stedelijk					447A_B	4,5			44,47	48,00	53	43,77		0,00		42,55	-1,22	-1,92
Aldebaran 24	stedelijk					448A_A	1,5			37,61	48,00	53	36,60		0,00		34,05	-2,55	-3,56
Aldebaran 24	stedelijk					448A_B	4,5			41,94	48,00	53	41,15		0,00		40,04	-1,11	-1,9
Aldebaran 22	stedelijk					449A_A	1,5			46,98	48,00	53	46,21		0,00		43,41	-2,80	-3,57
Aldebaran 22	stedelijk					449A_B	4,5			48,89	48,89	54	48,16		-0,73		46,98	-1,18	-1,91
Aldebaran 26	stedelijk					450A_A	1,5			50,50	50,50	56	49,66		-0,84		44,96	-4,70	-5,54
Aldebaran 26	stedelijk					450A_B	4,5			52,22	52,22	58	51,49		-0,73		48,73	-2,76	-3,49
Aldebaran 20	stedelijk					451A_A	1,5			52,09	52,09	58	51,26		-0,83		45,31	-5,95	-6,78
Aldebaran 20	stedelijk					451A_B	4,5			53,40	53,40	59	52,90		-0,50		51,46	-1,44	-1,94
Aldebaran 18	stedelijk					452A_A	1,5			53,07	53,07	59	52,31		-0,76		44,94	-7,37	-8,13
Aldebaran 18	stedelijk					452A_B	4,5			55,58	55,58	61	53,15		-0,43		53,05	-0,10	-2,53
Aldebaran 16A	stedelijk					453A_A	1,5			52,69	52,69	58	53,06		-0,63		45,59	-7,47	-7,1
Aldebaran 16A	stedelijk					453A_B	4,5			56,04	56,04	62	55,74		-0,30		52,85	-2,89	-3,19
Aldebaran 16	stedelijk					454A_A	1,5			52,22	52,22	58	51,49		-0,73		46,00	-5,49	-6,22
Aldebaran 16	stedelijk					454A_B	4,5			53,18	53,18	59	52,82		-0,36		51,92	-0,90	-1,26
Aldebaran 14	stedelijk					455A_A	1,5			49,96	49,96	55	48,90		-1,06		45,25	-3,65	-4,71
Aldebaran 14	stedelijk					455A_B	4,5			51,46	51,46	57	50,67		-0,79		49,02	-1,65	-2,44

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Aldebaran 12	stedelijk					456A_A	1,5			46,63	48,00	53	45,61		0,00		42,74	-2,87	-3,89
Aldebaran 12	stedelijk					456A_B	4,5			48,75	48,75	54	47,96		-0,75		46,98	-0,98	-1,77
Aldebaran 10	stedelijk					457A_A	1,5			45,51	48,00	53	44,63		0,00		41,68	-2,95	-3,83
Aldebaran 10	stedelijk					457A_B	4,5			48,15	48,15	54	47,51		-0,15		46,15	-1,36	-2
Schorpion 26	stedelijk					458A_A	1,5			41,84	48,00	53	40,29		0,00		38,23	-2,06	-3,61
Schorpion 26	stedelijk					458A_B	4,5			44,32	48,00	53	42,94		0,00		41,83	-1,11	-2,49
Schorpion 24	stedelijk					459A_A	1,5			43,30	48,00	53	42,08		0,00		40,20	-1,88	-3,1
Schorpion 24	stedelijk					459A_B	4,5			45,18	48,00	53	44,15		0,00		43,07	-1,08	-2,11
Schorpion 22	stedelijk					460A_A	1,5			44,48	48,00	53	43,41		0,00		41,70	-1,71	-2,78
Schorpion 22	stedelijk					460A_B	4,5			46,26	48,00	53	45,26		0,00		44,22	-1,04	-2,04
Schorpion 20	stedelijk					461A_A	1,5			45,61	48,00	53	44,49		0,00		42,33	-2,16	-3,28
Schorpion 20	stedelijk					461A_B	4,5			47,65	48,00	53	46,66		0,00		45,52	-1,14	-2,13
Schorpion 10	stedelijk					462A_A	1,5			43,14	48,00	53	42,13		0,00		39,67	-2,46	-3,47
Schorpion 10	stedelijk					462A_A	1,5			43,14	48,00	53	42,13		0,00		39,67	-2,46	-3,47
Schorpion 10	stedelijk					462A_B	4,5			46,58	48,00	53	45,68		0,00		44,61	-1,07	-1,97
Schorpion 10	stedelijk					462A_B	4,5			46,58	48,00	53	45,68		0,00		44,61	-1,07	-1,97
Schorpion 6A	stedelijk					463A_A	1,5			42,58	48,00	53	41,55		0,00		39,49	-2,06	-3,09
Schorpion 6A	stedelijk					463A_B	4,5			45,36	48,00	53	44,39		0,00		43,47	-0,92	-1,89
Schorpion 8	stedelijk					464A_A	1,5			37,12	48,00	53	36,32		0,00		35,97	-0,35	-1,15
Schorpion 8	stedelijk					464A_B	4,5			43,83	48,00	53	42,90		0,00		42,28	-0,62	-1,55
Schorpion 16	stedelijk					465A_A	1,5			38,64	48,00	53	37,66		0,00		36,06	-1,60	-2,58
Schorpion 16	stedelijk					465A_B	4,5			44,13	48,00	53	43,00		0,00		42,01	-0,99	-2,12
Van Enden 18	stedelijk					466A_A	1,5			49,56	49,56	55	48,34		-1,22		46,09	-2,25	-3,47
Van Enden 18	stedelijk					466A_B	4,5			50,39	50,39	56	49,29		-1,10		47,99	-1,30	-2,4
Van Enden 16	stedelijk					467A_A	1,5			49,69	49,69	55	48,45		-1,24		45,94	-2,51	-3,75
Van Enden 16	stedelijk					467A_B	4,5			50,32	50,32	56	49,26		-1,06		47,81	-1,45	-2,51
Van Enden 14	stedelijk					468A_A	1,5			50,26	50,26	56	48,82		-1,44		46,80	-2,02	-3,46
Van Enden 14	stedelijk					468A_B	4,5			50,84	50,84	56	49,60		-1,24		48,35	-1,25	-2,49
Van Enden 12	stedelijk					469A_A	1,5			50,33	50,33	56	49,01		-1,32		47,16	-1,85	-3,17
Van Enden 12	stedelijk					469A_B	4,5			51,13	51,13	57	50,04		-1,09		48,99	-1,05	-2,14
Van Enden 10	stedelijk					470A_A	1,5			49,66	49,66	55	48,58		-1,08		46,41	-2,17	-3,25
Van Enden 10	stedelijk					470A_B	4,5			50,64	50,64	56	49,73		-0,91		48,63	-1,10	-2,01
Van Enden 8	stedelijk					471A_A	1,5			48,91	48,91	54	47,92		-0,91		45,64	-2,28	-3,27
Van Enden 8	stedelijk					471A_B	4,5			50,02	50,02	56	49,13		-0,89		47,91	-1,22	-2,11
Van Enden 6	stedelijk					472A_A	1,5			47,16	48,00	53	45,12		0,00		44,54	-0,58	-2,62
Van Enden 6	stedelijk					472A_B	4,5			48,59	48,59	54	47,03		-0,59		46,61	-0,42	-1,98
Van Enden 4	stedelijk					473A_A	1,5			47,46	48,00	53	45,83		0,00		45,47	-0,36	-1,99
Van Enden 4	stedelijk					473A_B	4,5			49,02	49,02	55	47,70		-1,02		47,38	-0,32	-1,64
Van Enden 2	stedelijk					474A_A	1,5			52,15	52,15	58	50,73		-1,42		48,99	-1,74	-3,16
Van Enden 2	stedelijk					474A_B	4,5			53,08	53,08	59	51,85		-1,23		50,90	-0,95	-2,18
Van Enden 11	stedelijk					475A_A	1,5			41,70	48,00	53	41,02		0,00		39,89	-1,13	-1,81

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Van Enden 11	stedelijk					475A_B	4,5			46,24	48,00	53	45,32		0,00		44,83	-0,49	-1,41
Van Enden 9	stedelijk					476A_A	1,5			42,29	48,00	53	40,95		0,00		40,02	-0,93	-2,27
Van Enden 9	stedelijk					476A_B	4,5			46,26	48,00	53	45,14		0,00		44,63	-0,51	-1,63
Van Enden 7	stedelijk					477A_A	1,5			44,83	48,00	53	43,23		0,00		42,44	-0,79	-2,39
Van Enden 7	stedelijk					477A_B	4,5			47,15	48,00	53	45,72		0,00		45,28	-0,44	-1,87
Van Enden 5	stedelijk					478A_A	1,5			44,61	48,00	53	42,98		0,00		42,02	-0,96	-2,59
Van Enden 5	stedelijk					478A_B	4,5			46,97	48,00	53	45,54		0,00		45,08	-0,46	-1,89
Van Enden 1	stedelijk					479A_A	1,5			43,88	48,00	53	42,59		0,00		41,14	-1,45	-2,74
Van Enden 1	stedelijk					479A_B	4,5			47,00	48,00	53	45,64		0,00		45,00	-0,64	-2
Van Enden 3	stedelijk					480A_A	1,5			40,25	48,00	53	38,49		0,00		38,04	-0,45	-2,21
Van Enden 3	stedelijk					480A_B	4,5			43,63	48,00	53	42,08		0,00		41,79	-0,29	-1,84
't Wijd 48	stedelijk					481A_A	1,5			38,08	48,00	53	37,32		0,00		37,03	-0,29	-1,05
't Wijd 48	stedelijk					481A_B	4,5			43,82	48,00	53	42,89		0,00		42,43	-0,46	-1,39
Middelgronden 1	stedelijk					482A_A	1,5			58,73	58,73	64	55,77		-2,96		55,89	0,12	-2,84
Middelgronden 1	stedelijk					482A_B	4,5			59,88	59,88	65	57,58		-2,30		57,69	0,11	-2,19
Middelgronden 1	stedelijk					482A_C	7,5			59,94	59,94	65	57,71		-2,23		57,82	0,11	-2,12
Middelgronden 2	stedelijk					483A_A	1,5			58,09	58,09	64	53,12		-2,97		53,25	0,13	-4,84
Middelgronden 2	stedelijk					483A_B	4,5			59,51	59,51	65	57,15		-2,36		57,30	0,15	-2,21
Middelgronden 2	stedelijk					483A_C	7,5			59,58	59,58	65	57,27		-2,31		57,39	0,12	-2,19
Middelgronden 3	stedelijk					484A_A	1,5			57,80	57,80	63	53,49		-3,31		52,69	-0,80	-5,11
Middelgronden 3	stedelijk					484A_B	4,5			59,20	59,20	65	56,53		-2,67		56,75	0,22	-2,45
Middelgronden 3	stedelijk					484A_C	7,5			59,14	59,14	65	56,73		-2,41		56,90	0,17	-2,24
Middelgronden 4	stedelijk					485A_A	1,5			57,83	57,83	63	52,56		-3,27		52,71	0,15	-5,12
Middelgronden 4	stedelijk					485A_B	4,5			59,24	59,24	65	56,61		-2,63		56,79	0,18	-2,45
Middelgronden 4	stedelijk					485A_C	7,5			59,29	59,29	65	56,82		-2,47		56,99	0,17	-2,3
Middelgronden 5	stedelijk					486A_A	1,5			57,22	57,22	63	52,99		-3,23		53,19	0,20	-4,03
Middelgronden 5	stedelijk					486A_B	4,5			58,74	58,74	64	56,06		-2,68		56,29	0,23	-2,45
Middelgronden 5	stedelijk					486A_C	7,5			58,85	58,85	64	56,36		-2,49		56,56	0,20	-2,29
Middelgronden 6	stedelijk					487A_A	1,5			57,04	57,04	63	52,77		-3,27		52,95	0,18	-4,09
Middelgronden 6	stedelijk					487A_B	4,5			58,59	58,59	64	55,89		-2,70		56,13	0,24	-2,46
Middelgronden 6	stedelijk					487A_C	7,5			58,80	58,80	64	56,30		-2,50		56,50	0,20	-2,3
Middelgronden 7	stedelijk					488A_A	1,5			57,50	57,50	63	52,97		-3,53		53,16	0,19	-4,34
Middelgronden 7	stedelijk					488A_B	4,5			58,85	58,85	64	56,10		-2,75		56,33	0,23	-2,52
Middelgronden 7	stedelijk					488A_C	7,5			59,01	59,01	64	56,43		-2,58		56,63	0,20	-2,38
Middelgronden 8	stedelijk					489A_A	1,5			58,12	58,12	64	53,48		-3,64		52,66	-0,82	-5,46
Middelgronden 8	stedelijk					489A_B	4,5			59,53	59,53	65	56,59		-2,94		56,80	0,21	-2,73
Middelgronden 8	stedelijk					489A_C	7,5			59,68	59,68	65	56,92		-2,76		57,10	0,18	-2,58
Middelgronden 9	stedelijk					490A_A	1,5			56,55	56,55	62	53,17		-3,38		53,39	0,22	-3,16
Middelgronden 9	stedelijk					490A_B	4,5			58,18	58,18	64	53,35		-2,83		55,63	2,28	-2,55
Middelgronden 9	stedelijk					490A_C	7,5			58,63	58,63	64	56,05		-2,58		56,27	0,22	-2,36
Middelgronden 10	stedelijk					491A_A	1,5			58,33	58,33	64	52,63		-3,70		52,79	0,16	-5,54

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Middelgronden 10	stedelijk					491A_B	4,5			59,72	59,72	65	56,75		-2,97		56,94	0,19	-2,78
Middelgronden 10	stedelijk					491A_C	7,5			59,84	59,84	65	57,03		-2,81		57,19	0,16	-2,65
Middelgronden 11	stedelijk					492A_A	1,5			56,41	56,41	62	52,97		-3,44		53,13	0,16	-3,28
Middelgronden 11	stedelijk					492A_B	4,5			58,05	58,05	64	53,14		-2,91		53,34	0,20	-4,71
Middelgronden 11	stedelijk					492A_C	7,5			58,25	58,25	64	55,65		-2,60		55,81	0,16	-2,44
Middelgronden 12	stedelijk					493A_A	1,5			57,02	57,02	63	52,61		-3,41		52,76	0,15	-4,26
Middelgronden 12	stedelijk					493A_B	4,5			58,66	58,66	64	55,77		-2,89		55,95	0,18	-2,71
Middelgronden 12	stedelijk					493A_C	7,5			58,98	58,98	64	56,29		-2,69		56,44	0,15	-2,54
Middelgronden 13	stedelijk					494A_A	1,5			57,14	57,14	63	52,73		-3,41		52,86	0,13	-4,28
Middelgronden 13	stedelijk					494A_B	4,5			58,84	58,84	64	55,94		-2,90		56,09	0,15	-2,75
Middelgronden 13	stedelijk					494A_C	7,5			59,27	59,27	65	56,53		-2,74		56,66	0,13	-2,61
Middelgronden 14	stedelijk					495A_A	1,5			57,16	57,16	63	52,78		-3,38		52,97	0,19	-4,19
Middelgronden 14	stedelijk					495A_B	4,5			58,78	58,78	64	55,89		-2,89		56,11	0,22	-2,67
Middelgronden 14	stedelijk					495A_C	7,5			59,21	59,21	65	56,50		-2,71		56,68	0,18	-2,53
Middelgronden 15	stedelijk					496A_A	1,5			57,68	57,68	63	53,23		-3,45		53,29	0,06	-4,39
Middelgronden 15	stedelijk					496A_B	4,5			59,63	59,63	65	56,47		-3,16		56,53	0,06	-3,1
Middelgronden 15	stedelijk					496A_C	7,5			59,45	59,45	65	56,50		-2,95		56,59	0,09	-2,86
Middelgronden 16	stedelijk					497A_A	1,5			58,10	58,10	64	52,66		-3,44		52,73	0,07	-5,37
Middelgronden 16	stedelijk					497A_B	4,5			60,06	60,06	66	56,87		-3,19		56,95	0,08	-3,11
Middelgronden 16	stedelijk					497A_C	7,5			60,36	60,36	66	57,29		-3,07		57,37	0,08	-2,99
Steile Bank 40	stedelijk					498A_A	1,5			47,48	48,00	53	45,93		0,00		46,01	0,08	-1,47
Steile Bank 40	stedelijk					498A_B	4,5			49,99	49,99	55	48,54		-1,45		48,62	0,08	-1,37
Steile Bank 42	stedelijk					499A_A	1,5			47,08	48,00	53	45,51		0,00		45,60	0,09	-1,48
Steile Bank 42	stedelijk					499A_B	4,5			49,56	49,56	55	48,10		-1,46		48,18	0,08	-1,38
Steile Bank 44	stedelijk					500A_A	1,5			46,76	48,00	53	45,20		0,00		45,26	0,06	-1,5
Steile Bank 44	stedelijk					500A_B	4,5			49,24	49,24	55	47,78		-1,24		47,84	0,06	-1,4
Steile Bank 46	stedelijk					501A_A	1,5			45,85	48,00	53	44,25		0,00		44,36	0,11	-1,49
Steile Bank 46	stedelijk					501A_B	4,5			48,39	48,39	54	46,92		-0,39		47,01	0,09	-1,38
Steile Bank 48	stedelijk					502A_A	1,5			44,50	48,00	53	42,84		0,00		42,96	0,12	-1,54
Steile Bank 48	stedelijk					502A_B	4,5			47,30	48,00	53	45,82		0,00		45,93	0,11	-1,37
Steile Bank 50	stedelijk					503A_A	1,5			44,25	48,00	53	42,62		0,00		42,72	0,10	-1,53
Steile Bank 50	stedelijk					503A_B	4,5			46,97	48,00	53	45,57		0,00		45,65	0,08	-1,32
Steile Bank 52	stedelijk					504A_A	1,5			44,84	48,00	53	43,44		0,00		43,47	0,03	-1,37
Steile Bank 52	stedelijk					504A_B	4,5			47,31	48,00	53	46,05		0,00		46,09	0,04	-1,22
Steile Bank 54	stedelijk					505A_A	1,5			44,87	48,00	53	43,59		0,00		43,55	-0,04	-1,32
Steile Bank 54	stedelijk					505A_B	4,5			47,27	48,00	53	46,10		0,00		46,08	-0,02	-1,19
Steile Bank 56	stedelijk					506A_A	1,5			44,31	48,00	53	43,01		0,00		43,00	-0,01	-1,31
Steile Bank 56	stedelijk					506A_B	4,5			46,79	48,00	53	45,66		0,00		45,65	-0,01	-1,14
Steile Bank 58	stedelijk					507A_A	1,5			42,94	48,00	53	41,71		0,00		41,75	0,04	-1,19
Steile Bank 58	stedelijk					507A_B	4,5			45,60	48,00	53	44,50		0,00		44,54	0,04	-1,06
Steile Bank 60	stedelijk					508A_A	1,5			41,77	48,00	53	40,73		0,00		40,78	0,05	-0,99

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Steile Bank 60	stedelijk					508A_B	4,5			44,67	48,00	53	43,72		0,00		43,77	0,05	-0,9
Steile Bank 62	stedelijk					509A_A	1,5			41,92	48,00	53	40,83		0,00		40,91	0,08	-1,01
Steile Bank 62	stedelijk					509A_B	4,5			44,87	48,00	53	43,78		0,00		43,84	0,06	-1,03
Steile Bank 64	stedelijk					510A_A	1,5			42,27	48,00	53	41,07		0,00		41,10	0,03	-1,17
Steile Bank 64	stedelijk					510A_B	4,5			45,17	48,00	53	44,09		0,00		44,09	0,00	-1,08
Steile Bank 66	stedelijk					511A_A	1,5			43,19	48,00	53	42,13		0,00		41,96	-0,17	-1,23
Steile Bank 66	stedelijk					511A_B	4,5			45,79	48,00	53	44,79		0,00		44,68	-0,11	-1,11
Vormt 28	stedelijk					512A_A	1,5			45,97	48,00	53	44,14		0,00		44,19	0,05	-1,78
Vormt 28	stedelijk					512A_B	4,5			48,19	48,19	54	46,57		-0,19		46,66	0,09	-1,53
Vormt 26	stedelijk					513A_A	1,5			42,52	48,00	53	40,69		0,00		41,05	0,36	-1,47
Vormt 26	stedelijk					513A_B	4,5			45,60	48,00	53	44,11		0,00		44,36	0,25	-1,24
Vormt 24	stedelijk					514A_A	1,5			39,47	48,00	53	37,94		0,00		38,10	0,16	-1,37
Vormt 24	stedelijk					514A_B	4,5			43,74	48,00	53	42,50		0,00		42,59	0,09	-1,15
Vormt 22	stedelijk					515A_A	1,5			39,51	48,00	53	38,18		0,00		38,33	0,15	-1,18
Vormt 22	stedelijk					515A_B	4,5			43,28	48,00	53	42,24		0,00		42,32	0,08	-0,96
Vormt 20	stedelijk					516A_A	1,5			40,06	48,00	53	38,56		0,00		38,74	0,18	-1,32
Vormt 20	stedelijk					516A_B	4,5			43,53	48,00	53	42,35		0,00		42,48	0,13	-1,05
Vormt 18	stedelijk					517A_A	1,5			40,22	48,00	53	38,98		0,00		38,81	-0,17	-1,41
Vormt 18	stedelijk					517A_B	4,5			43,84	48,00	53	42,73		0,00		42,67	-0,06	-1,17
Vormt 16	stedelijk					518A_A	1,5			38,36	48,00	53	37,06		0,00		37,12	0,06	-1,24
Vormt 16	stedelijk					518A_B	4,5			42,98	48,00	53	41,91		0,00		41,95	0,04	-1,03
Vormt 14	stedelijk					519A_A	1,5			38,38	48,00	53	36,93		0,00		37,05	0,12	-1,33
Vormt 14	stedelijk					519A_B	4,5			42,96	48,00	53	41,84		0,00		41,91	0,07	-1,05
Vormt 12	stedelijk					520A_A	1,5			37,91	48,00	53	36,83		0,00		36,96	0,13	-0,95
Vormt 12	stedelijk					520A_B	4,5			42,48	48,00	53	41,50		0,00		41,59	0,09	-0,89
Vormt 10	stedelijk					521A_A	1,5			36,98	48,00	53	35,99		0,00		36,07	0,08	-0,91
Vormt 10	stedelijk					521A_B	4,5			41,97	48,00	53	41,08		0,00		41,11	0,03	-0,86
Vormt 8	stedelijk					522A_A	1,5			35,97	48,00	53	35,20		0,00		35,23	0,03	-0,74
Vormt 8	stedelijk					522A_B	4,5			41,48	48,00	53	40,70		0,00		40,70	0,00	-0,78
Vormt 6	stedelijk					523A_A	1,5			38,01	48,00	53	37,13		0,00		37,02	-0,11	-0,99
Vormt 6	stedelijk					523A_B	4,5			42,34	48,00	53	41,51		0,00		41,46	-0,05	-0,88
Vormt 4	stedelijk					524A_A	1,5			38,63	48,00	53	37,71		0,00		37,72	0,01	-0,91
Vormt 4	stedelijk					524A_B	4,5			42,56	48,00	53	41,79		0,00		41,79	0,00	-0,77
Vormt 2	stedelijk					525A_A	1,5			38,04	48,00	53	37,16		0,00		37,17	0,01	-0,87
Vormt 2	stedelijk					525A_B	4,5			42,32	48,00	53	41,55		0,00		41,54	-0,01	-0,78
Vormt 25	stedelijk					526A_A	1,5			44,69	48,00	53	42,31		0,00		42,62	0,31	-2,07
Vormt 25	stedelijk					526A_B	4,5			46,91	48,00	53	44,73		0,00		45,03	0,30	-1,88
Vormt 27	stedelijk					527A_A	1,5			44,92	48,00	53	42,84		0,00		43,06	0,22	-1,86
Vormt 27	stedelijk					527A_B	4,5			47,06	48,00	53	45,12		0,00		45,36	0,24	-1,7
Vormt 29	stedelijk					528A_A	1,5			44,10	48,00	53	41,91		0,00		42,23	0,32	-1,87
Vormt 29	stedelijk					528A_B	4,5			46,28	48,00	53	44,31		0,00		44,61	0,30	-1,67

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Vormt 33	stedelijk					529A_A	1,5			43,23	48,00	53	41,23		0,00		41,41	0,18	-1,82
Vormt 33	stedelijk					529A_B	4,5			45,34	48,00	53	43,62		0,00		43,82	0,20	-1,52
Vormt 35	stedelijk					530A_A	1,5			41,69	48,00	53	39,51		0,00		39,81	0,30	-1,88
Vormt 35	stedelijk					530A_B	4,5			44,39	48,00	53	42,57		0,00		42,83	0,26	-1,56
Vormt 23	stedelijk					531A_A	1,5			38,76	48,00	53	37,70		0,00		37,90	0,20	-0,86
Vormt 23	stedelijk					531A_B	4,5			42,63	48,00	53	41,77		0,00		41,88	0,11	-0,75
Vormt 21	stedelijk					532A_A	1,5			38,31	48,00	53	37,10		0,00		37,28	0,18	-1,03
Vormt 21	stedelijk					532A_B	4,5			42,64	48,00	53	41,55		0,00		41,62	0,07	-1,02
Vormt 17	stedelijk					533A_A	1,5			39,26	48,00	53	37,76		0,00		37,73	-0,03	-1,53
Vormt 17	stedelijk					533A_B	4,5			43,13	48,00	53	41,91		0,00		41,87	-0,04	-1,26
Vormt 15	stedelijk					534A_A	1,5			39,04	48,00	53	38,44		0,00		38,48	0,04	-0,56
Vormt 15	stedelijk					534A_B	4,5			42,62	48,00	53	41,93		0,00		41,95	0,02	-0,67
Vormt 13	stedelijk					535A_A	1,5			41,06	48,00	53	38,83		0,00		38,84	0,01	-2,22
Vormt 13	stedelijk					535A_B	4,5			44,09	48,00	53	42,31		0,00		42,34	0,03	-1,75
Vormt 1	stedelijk					536A_A	1,5			36,56	48,00	53	35,70		0,00		35,85	0,15	-0,71
Vormt 1	stedelijk					536A_B	4,5			40,84	48,00	53	40,02		0,00		40,08	0,06	-0,76
Vormt 3	stedelijk					537A_A	1,5			37,02	48,00	53	36,18		0,00		36,30	0,12	-0,72
Vormt 3	stedelijk					537A_B	4,5			41,45	48,00	53	40,60		0,00		40,62	0,02	-0,83
Vormt 5	stedelijk					538A_A	1,5			37,07	48,00	53	36,30		0,00		36,44	0,14	-0,63
Vormt 5	stedelijk					538A_B	4,5			41,10	48,00	53	40,42		0,00		40,51	0,09	-0,59
Vormt 9	stedelijk					539A_A	1,5			37,19	48,00	53	36,37		0,00		36,49	0,12	-0,7
Vormt 9	stedelijk					539A_B	4,5			41,36	48,00	53	40,54		0,00		40,57	0,03	-0,79
Vormt 11	stedelijk					540A_A	1,5			37,87	48,00	53	37,00		0,00		37,15	0,15	-0,72
Vormt 11	stedelijk					540A_B	4,5			41,71	48,00	53	40,95		0,00		41,04	0,09	-0,67
Steile Bank 68	stedelijk					541A_A	1,5			37,21	48,00	53	36,22		0,00		36,31	0,09	-0,9
Steile Bank 68	stedelijk					541A_B	4,5			42,28	48,00	53	41,45		0,00		41,45	0,00	-0,83
Steile Bank 70	stedelijk					542A_A	1,5			36,58	48,00	53	35,89		0,00		35,89	0,00	-0,69
Steile Bank 70	stedelijk					542A_B	4,5			41,94	48,00	53	41,18		0,00		41,11	-0,07	-0,83
Steile Bank 74	stedelijk					543A_A	1,5			36,52	48,00	53	35,77		0,00		35,77	0,00	-0,75
Steile Bank 74	stedelijk					543A_B	4,5			41,87	48,00	53	41,08		0,00		41,04	-0,04	-0,83
Steile Bank 76	stedelijk					544A_A	1,5			36,31	48,00	53	35,62		0,00		35,63	0,01	-0,68
Steile Bank 76	stedelijk					544A_B	4,5			41,01	48,00	53	40,31		0,00		40,30	-0,01	-0,71
Steile Bank 78	stedelijk					545A_A	1,5			36,05	48,00	53	35,42		0,00		35,42	0,00	-0,63
Steile Bank 78	stedelijk					545A_B	4,5			40,73	48,00	53	40,09		0,00		40,05	-0,04	-0,68
Munninkplaat 39	stedelijk					546A_A	1,5			40,43	48,00	53	38,86		0,00		38,96	0,10	-1,47
Munninkplaat 39	stedelijk					546A_B	4,5			43,78	48,00	53	42,45		0,00		42,56	0,11	-1,22
Munninkplaat 37	stedelijk					547A_A	1,5			39,71	48,00	53	38,34		0,00		38,53	0,19	-1,18
Munninkplaat 37	stedelijk					547A_B	4,5			43,17	48,00	53	41,99		0,00		42,15	0,16	-1,02
Munninkplaat 35	stedelijk					548A_A	1,5			40,09	48,00	53	38,62		0,00		38,77	0,15	-1,32
Munninkplaat 35	stedelijk					548A_B	4,5			43,19	48,00	53	41,94		0,00		42,10	0,16	-1,09
Munninkplaat 33	stedelijk					549A_A	1,5			38,96	48,00	53	37,60		0,00		37,81	0,21	-1,15

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Munninkplaat 33	stedelijk					549A_B	4,5			42,52	48,00	53	41,36		0,00		41,54	0,18	-0,98
Munninkplaat 31	stedelijk					550A_A	1,5			36,26	48,00	53	35,40		0,00		35,54	0,14	-0,72
Munninkplaat 31	stedelijk					550A_B	4,5			40,70	48,00	53	39,88		0,00		39,99	0,11	-0,71
Munninkplaat 29	stedelijk					551A_A	1,5			38,33	48,00	53	36,97		0,00		37,20	0,23	-1,13
Munninkplaat 29	stedelijk					551A_B	4,5			41,95	48,00	53	40,88		0,00		41,07	0,19	-0,88
Munninkplaat 27	stedelijk					552A_A	1,5			39,36	48,00	53	37,90		0,00		38,09	0,19	-1,27
Munninkplaat 27	stedelijk					552A_B	4,5			42,80	48,00	53	41,68		0,00		41,81	0,13	-0,99
Munninkplaat 25	stedelijk					553A_A	1,5			38,14	48,00	53	36,85		0,00		36,94	0,09	-1,2
Munninkplaat 25	stedelijk					553A_B	4,5			42,37	48,00	53	41,39		0,00		41,46	0,07	-0,91
Munninkplaat 23	stedelijk					554A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,42		0,00		37,55	0,13	-0,97
Munninkplaat 23	stedelijk					554A_B	4,5			42,72	48,00	53	41,56		0,00		41,61	0,05	-1,11
Munninkplaat 21	stedelijk					555A_A	1,5			39,84	48,00	53	38,44		0,00		38,37	-0,07	-1,47
Munninkplaat 21	stedelijk					555A_B	4,5			42,88	48,00	53	41,71		0,00		41,70	-0,01	-1,18
Munninkplaat 19	stedelijk					556A_A	1,5			37,66	48,00	53	36,85		0,00		36,89	0,04	-0,77
Munninkplaat 19	stedelijk					556A_B	4,5			41,83	48,00	53	40,86		0,00		40,86	0,00	-0,97
Munninkplaat 17	stedelijk					557A_A	1,5			36,61	48,00	53	35,89		0,00		35,95	0,06	-0,66
Munninkplaat 17	stedelijk					557A_B	4,5			41,31	48,00	53	40,48		0,00		40,49	0,01	-0,82
Munninkplaat 15	stedelijk					558A_A	1,5			36,57	48,00	53	35,86		0,00		35,91	0,05	-0,66
Munninkplaat 15	stedelijk					558A_B	4,5			41,19	48,00	53	40,39		0,00		40,45	0,06	-0,74
Munninkplaat 13	stedelijk					559A_A	1,5			36,61	48,00	53	35,91		0,00		35,97	0,06	-0,64
Munninkplaat 13	stedelijk					559A_B	4,5			41,24	48,00	53	40,47		0,00		40,53	0,06	-0,71
Munninkplaat 11	stedelijk					560A_A	1,5			36,85	48,00	53	36,25		0,00		36,29	0,04	-0,56
Munninkplaat 11	stedelijk					560A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,89		0,00		40,85	-0,04	-0,67
Munninkplaat 9	stedelijk					561A_A	1,5			36,78	48,00	53	36,14		0,00		36,19	0,05	-0,59
Munninkplaat 9	stedelijk					561A_B	4,5			41,31	48,00	53	40,65		0,00		40,59	-0,06	-0,72
Munninkplaat 7	stedelijk					562A_A	1,5			36,82	48,00	53	36,18		0,00		36,22	0,04	-0,6
Munninkplaat 7	stedelijk					562A_B	4,5			41,24	48,00	53	40,56		0,00		40,52	-0,04	-0,72
Munninkplaat 5	stedelijk					563A_A	1,5			36,80	48,00	53	36,15		0,00		36,19	0,04	-0,61
Munninkplaat 5	stedelijk					563A_B	4,5			40,96	48,00	53	40,36		0,00		40,32	-0,04	-0,64
Munninkplaat 3	stedelijk					564A_A	1,5			37,01	48,00	53	36,38		0,00		36,40	0,02	-0,61
Munninkplaat 3	stedelijk					564A_B	4,5			41,51	48,00	53	40,78		0,00		40,72	-0,06	-0,79
Munninkplaat 1	stedelijk					565A_A	1,5			36,88	48,00	53	36,17		0,00		36,22	0,05	-0,66
Munninkplaat 1	stedelijk					565A_B	4,5			41,18	48,00	53	40,61		0,00		40,60	-0,01	-0,58
Spaanderbank 40	stedelijk					566A_A	1,5			48,38	48,38	54	45,00		-0,38		45,03	0,03	-3,35
Spaanderbank 40	stedelijk					566A_B	4,5			50,10	50,10	56	46,91		-2,10		46,93	0,02	-3,17
Spaanderbank 38	stedelijk					567A_A	1,5			47,88	48,00	53	44,59		0,00		44,61	0,02	-3,27
Spaanderbank 38	stedelijk					567A_B	4,5			49,54	49,54	55	46,43		-1,54		46,45	0,02	-3,09
Spaanderbank 36	stedelijk					568A_A	1,5			47,38	48,00	53	44,14		0,00		44,15	0,01	-3,23
Spaanderbank 36	stedelijk					568A_B	4,5			49,03	49,03	55	46,00		-1,03		46,00	0,00	-3,03
Spaanderbank 34	stedelijk					569A_A	1,5			46,58	48,00	53	43,32		0,00		43,34	0,02	-3,24
Spaanderbank 34	stedelijk					569A_B	4,5			48,25	48,25	54	45,22		-0,25		45,24	0,02	-3,01

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Spaanderbank 32	stedelijk					570A_A	1,5			45,96	48,00	53	42,88		0,00		42,91	0,03	-3,05
Spaanderbank 32	stedelijk					570A_B	4,5			47,69	48,00	53	44,85		0,00		44,86	0,01	-2,83
Spaanderbank 30	stedelijk					571A_A	1,5			45,53	48,00	53	42,51		0,00		42,49	-0,02	-3,04
Spaanderbank 30	stedelijk					571A_B	4,5			47,29	48,00	53	44,49		0,00		44,47	-0,02	-2,82
Spaanderbank 28	stedelijk					572A_A	1,5			44,37	48,00	53	41,72		0,00		41,75	0,03	-2,62
Spaanderbank 28	stedelijk					572A_B	4,5			46,18	48,00	53	43,60		0,00		43,61	0,01	-2,57
Spaanderbank 26	stedelijk					573A_A	1,5			44,17	48,00	53	41,46		0,00		41,48	0,02	-2,69
Spaanderbank 26	stedelijk					573A_B	4,5			45,79	48,00	53	43,25		0,00		43,27	0,02	-2,52
Spaanderbank 24	stedelijk					574A_A	1,5			43,66	48,00	53	40,77		0,00		40,77	0,00	-2,89
Spaanderbank 24	stedelijk					574A_B	4,5			45,19	48,00	53	42,63		0,00		42,66	0,03	-2,53
Spaanderbank 22	stedelijk					575A_A	1,5			43,12	48,00	53	40,36		0,00		40,37	0,01	-2,75
Spaanderbank 22	stedelijk					575A_B	4,5			44,73	48,00	53	42,29		0,00		42,31	0,02	-2,42
Spaanderbank 20	stedelijk					576A_A	1,5			43,22	48,00	53	40,06		0,00		40,08	0,02	-3,14
Spaanderbank 20	stedelijk					576A_B	4,5			44,69	48,00	53	42,01		0,00		42,01	0,00	-2,68
Spaanderbank 18	stedelijk					577A_A	1,5			42,55	48,00	53	39,69		0,00		39,69	0,00	-2,86
Spaanderbank 18	stedelijk					577A_B	4,5			44,09	48,00	53	41,67		0,00		41,64	-0,03	-2,45
Spaanderbank 16	stedelijk					578A_A	1,5			42,44	48,00	53	39,49		0,00		39,50	0,01	-2,94
Spaanderbank 16	stedelijk					578A_B	4,5			43,94	48,00	53	41,51		0,00		41,48	-0,03	-2,46
Spaanderbank 14	stedelijk					579A_A	1,5			41,88	48,00	53	39,32		0,00		39,34	0,02	-2,54
Spaanderbank 14	stedelijk					579A_B	4,5			43,49	48,00	53	41,42		0,00		41,40	-0,02	-2,09
Spaanderbank 12	stedelijk					580A_A	1,5			41,57	48,00	53	39,08		0,00		39,08	0,00	-2,49
Spaanderbank 12	stedelijk					580A_B	4,5			43,24	48,00	53	41,31		0,00		41,27	-0,04	-1,97
Spaanderbank 10	stedelijk					581A_A	1,5			41,48	48,00	53	39,02		0,00		39,02	0,00	-2,46
Spaanderbank 10	stedelijk					581A_B	4,5			43,24	48,00	53	41,29		0,00		41,26	-0,03	-1,98
Spaanderbank 8	stedelijk					582A_A	1,5			41,48	48,00	53	39,23		0,00		39,25	0,02	-2,23
Spaanderbank 8	stedelijk					582A_B	4,5			43,29	48,00	53	41,55		0,00		41,55	0,00	-1,74
Spaanderbank 6	stedelijk					583A_A	1,5			40,70	48,00	53	38,35		0,00		38,35	0,00	-2,35
Spaanderbank 6	stedelijk					583A_B	4,5			42,71	48,00	53	40,92		0,00		40,91	-0,01	-1,8
Spaanderbank 4	stedelijk					584A_A	1,5			40,39	48,00	53	38,03		0,00		38,03	0,00	-2,36
Spaanderbank 4	stedelijk					584A_B	4,5			42,44	48,00	53	40,63		0,00		40,60	-0,03	-1,84
Spaanderbank 2	stedelijk					585A_A	1,5			40,36	48,00	53	37,85		0,00		37,84	-0,01	-2,52
Spaanderbank 2	stedelijk					585A_B	4,5			42,29	48,00	53	40,37		0,00		40,31	-0,06	-1,98
Steile Bank 15	stedelijk					586A_A	1,5			47,30	48,00	53	46,13		0,00		46,00	-0,13	-1,3
Steile Bank 15	stedelijk					586A_B	4,5			49,51	49,51	55	48,54		-0,97		48,43	-0,11	-1,08
Steile Bank 17	stedelijk					587A_A	1,5			46,96	48,00	53	45,73		0,00		45,64	-0,09	-1,32
Steile Bank 17	stedelijk					587A_B	4,5			49,17	49,17	55	48,14		-1,03		48,04	-0,10	-1,13
Steile Bank 19	stedelijk					588A_A	1,5			46,34	48,00	53	45,10		0,00		45,01	-0,09	-1,33
Steile Bank 19	stedelijk					588A_B	4,5			48,59	48,59	54	47,55		-0,59		47,46	-0,09	-1,13
Steile Bank 21	stedelijk					589A_A	1,5			46,06	48,00	53	44,78		0,00		44,64	-0,14	-1,42
Steile Bank 21	stedelijk					589A_B	4,5			48,25	48,25	54	47,20		-0,25		47,08	-0,12	-1,17
Steile Bank 23	stedelijk					590A_A	1,5			45,53	48,00	53	44,27		0,00		44,15	-0,12	-1,38

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Steile Bank 23	stedelijk					590A_B	4,5			47,82	48,00	53	46,79		0,00		46,67	-0,12	-1,15
Steile Bank 25	stedelijk					591A_A	1,5			45,09	48,00	53	43,91		0,00		43,84	-0,07	-1,25
Steile Bank 25	stedelijk					591A_B	4,5			47,43	48,00	53	46,46		0,00		46,39	-0,07	-1,04
Steile Bank 27	stedelijk					592A_A	1,5			44,31	48,00	53	43,10		0,00		43,02	-0,08	-1,29
Steile Bank 27	stedelijk					592A_B	4,5			46,88	48,00	53	45,87		0,00		45,78	-0,09	-1,1
Steile Bank 29	stedelijk					593A_A	1,5			43,60	48,00	53	42,41		0,00		42,37	-0,04	-1,23
Steile Bank 29	stedelijk					593A_B	4,5			46,33	48,00	53	45,35		0,00		45,28	-0,07	-1,05
Steile Bank 31	stedelijk					594A_A	1,5			43,20	48,00	53	42,09		0,00		42,04	-0,05	-1,16
Steile Bank 31	stedelijk					594A_B	4,5			46,02	48,00	53	45,10		0,00		45,07	-0,03	-0,95
Steile Bank 33	stedelijk					595A_A	1,5			42,87	48,00	53	41,73		0,00		41,68	-0,05	-1,19
Steile Bank 33	stedelijk					595A_B	4,5			45,66	48,00	53	44,75		0,00		44,70	-0,05	-0,96
Steile Bank 35	stedelijk					596A_A	1,5			42,10	48,00	53	40,96		0,00		40,96	0,00	-1,14
Steile Bank 35	stedelijk					596A_B	4,5			45,04	48,00	53	44,14		0,00		44,12	-0,02	-0,92
Steile Bank 37	stedelijk					597A_A	1,5			42,02	48,00	53	40,86		0,00		40,85	-0,01	-1,17
Steile Bank 37	stedelijk					597A_B	4,5			44,92	48,00	53	44,01		0,00		43,97	-0,04	-0,95
Steile Bank 39	stedelijk					598A_A	1,5			39,92	48,00	53	38,82		0,00		38,80	-0,02	-1,12
Steile Bank 39	stedelijk					598A_B	4,5			43,41	48,00	53	42,56		0,00		42,50	-0,06	-0,91
Steile Bank 41	stedelijk					599A_A	1,5			40,32	48,00	53	39,21		0,00		39,20	-0,01	-1,12
Steile Bank 41	stedelijk					599A_B	4,5			43,69	48,00	53	42,75		0,00		42,71	-0,04	-0,98
Steile Bank 43	stedelijk					600A_A	1,5			40,05	48,00	53	38,94		0,00		38,94	0,00	-1,11
Steile Bank 43	stedelijk					600A_B	4,5			43,02	48,00	53	42,19		0,00		42,18	-0,01	-0,84
Steile Bank 45	stedelijk					601A_A	1,5			39,91	48,00	53	38,83		0,00		38,83	0,00	-1,08
Steile Bank 45	stedelijk					601A_B	4,5			42,92	48,00	53	42,07		0,00		42,02	-0,05	-0,9
Steile Bank 47	stedelijk					602A_A	1,5			39,70	48,00	53	38,65		0,00		38,64	-0,01	-1,06
Steile Bank 47	stedelijk					602A_B	4,5			42,75	48,00	53	41,93		0,00		41,89	-0,04	-0,86
Steile Bank 49	stedelijk					603A_A	1,5			39,16	48,00	53	38,17		0,00		38,17	0,00	-0,99
Steile Bank 49	stedelijk					603A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,67		0,00		41,64	-0,03	-0,82
Steile Bank 51	stedelijk					604A_A	1,5			38,83	48,00	53	37,89		0,00		37,88	-0,01	-0,95
Steile Bank 51	stedelijk					604A_B	4,5			41,98	48,00	53	41,24		0,00		41,21	-0,03	-0,77
Steile Bank 53	stedelijk					605A_A	1,5			39,30	48,00	53	38,28		0,00		38,29	0,01	-1,01
Steile Bank 53	stedelijk					605A_B	4,5			42,38	48,00	53	41,54		0,00		41,53	-0,01	-0,85
Steile Bank 55	stedelijk					606A_A	1,5			38,19	48,00	53	37,18		0,00		37,20	0,02	-0,99
Steile Bank 55	stedelijk					606A_B	4,5			41,58	48,00	53	40,73		0,00		40,73	0,00	-0,85
Steile Bank 57	stedelijk					607A_A	1,5			38,16	48,00	53	37,17		0,00		37,17	0,00	-0,99
Steile Bank 57	stedelijk					607A_B	4,5			41,52	48,00	53	40,71		0,00		40,70	-0,01	-0,82
Steile Bank 59	stedelijk					608A_A	1,5			37,87	48,00	53	36,91		0,00		36,90	-0,01	-0,97
Steile Bank 59	stedelijk					608A_B	4,5			41,39	48,00	53	40,60		0,00		40,55	-0,05	-0,84
Steile Bank 61	stedelijk					609A_A	1,5			37,83	48,00	53	36,91		0,00		36,90	-0,01	-0,93
Steile Bank 61	stedelijk					609A_B	4,5			41,44	48,00	53	40,69		0,00		40,62	-0,07	-0,82
Steile Bank 63	stedelijk					610A_A	1,5			37,85	48,00	53	36,85		0,00		36,84	-0,01	-1,01
Steile Bank 63	stedelijk					610A_B	4,5			41,85	48,00	53	40,98		0,00		40,89	-0,09	-0,96

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Steile Bank 65	stedelijk					611A_A	1,5			38,10	48,00	53	36,96		0,00		36,94	-0,02	-1,16
Steile Bank 65	stedelijk					611A_B	4,5			41,66	48,00	53	40,71		0,00		40,65	-0,06	-1,01
Urkerstraat 1	stedelijk					612A_A	1,5			37,78	48,00	53	36,68		0,00		36,60	-0,08	-1,18
Urkerstraat 1	stedelijk					612A_B	4,5			41,43	48,00	53	40,45		0,00		40,35	-0,10	-1,08
Urkerstraat 3	stedelijk					613A_A	1,5			38,44	48,00	53	37,37		0,00		37,30	-0,07	-1,14
Urkerstraat 3	stedelijk					613A_B	4,5			41,82	48,00	53	40,94		0,00		40,84	-0,10	-0,98
Urkerstraat 5	stedelijk					614A_A	1,5			38,56	48,00	53	37,46		0,00		37,40	-0,06	-1,16
Urkerstraat 5	stedelijk					614A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,81		0,00		40,73	-0,08	-0,91
Urkerstraat 7	stedelijk					615A_A	1,5			38,77	48,00	53	37,60		0,00		37,43	-0,17	-1,34
Urkerstraat 7	stedelijk					615A_B	4,5			42,05	48,00	53	41,08		0,00		40,96	-0,12	-1,09
Urkerstraat 9	stedelijk					616A_A	1,5			38,78	48,00	53	37,68		0,00		37,59	-0,09	-1,19
Urkerstraat 9	stedelijk					616A_B	4,5			42,15	48,00	53	41,29		0,00		41,19	-0,10	-0,96
Urkerstraat 11	stedelijk					617A_A	1,5			39,07	48,00	53	37,86		0,00		37,78	-0,08	-1,29
Urkerstraat 11	stedelijk					617A_B	4,5			42,65	48,00	53	41,61		0,00		41,54	-0,07	-1,11
Urkerstraat 13	stedelijk					618A_A	1,5			39,08	48,00	53	37,94		0,00		37,85	-0,09	-1,23
Urkerstraat 13	stedelijk					618A_B	4,5			42,71	48,00	53	41,75		0,00		41,67	-0,08	-1,04
Urkerstraat 15	stedelijk					619A_A	1,5			39,51	48,00	53	38,26		0,00		38,18	-0,08	-1,33
Urkerstraat 15	stedelijk					619A_B	4,5			43,02	48,00	53	41,98		0,00		41,90	-0,08	-1,12
Urkerstraat 17	stedelijk					620A_A	1,5			39,62	48,00	53	38,34		0,00		38,23	-0,11	-1,39
Urkerstraat 17	stedelijk					620A_B	4,5			43,17	48,00	53	42,17		0,00		42,07	-0,10	-1,1
Urkerstraat 19	stedelijk					621A_A	1,5			39,19	48,00	53	38,05		0,00		37,98	-0,07	-1,21
Urkerstraat 19	stedelijk					621A_B	4,5			42,96	48,00	53	42,05		0,00		41,96	-0,09	-1
Urkerstraat 21	stedelijk					622A_A	1,5			39,15	48,00	53	37,95		0,00		37,85	-0,10	-1,3
Urkerstraat 21	stedelijk					622A_B	4,5			42,92	48,00	53	41,94		0,00		41,85	-0,09	-1,07
Urkerstraat 23	stedelijk					623A_A	1,5			42,73	48,00	53	41,53		0,00		41,33	-0,20	-1,4
Urkerstraat 23	stedelijk					623A_B	4,5			45,43	48,00	53	44,44		0,00		44,28	-0,16	-1,15
Urkerstraat 25	stedelijk					624A_A	1,5			43,17	48,00	53	41,95		0,00		41,79	-0,16	-1,38
Urkerstraat 25	stedelijk					624A_B	4,5			45,87	48,00	53	44,82		0,00		44,68	-0,14	-1,19
Urkerstraat 27	stedelijk					625A_A	1,5			43,72	48,00	53	42,45		0,00		42,18	-0,27	-1,54
Urkerstraat 27	stedelijk					625A_B	4,5			46,26	48,00	53	45,16		0,00		44,94	-0,22	-1,32
Urkerstraat 29	stedelijk					626A_A	1,5			43,77	48,00	53	42,53		0,00		42,30	-0,23	-1,47
Urkerstraat 29	stedelijk					626A_B	4,5			46,13	48,00	53	45,16		0,00		44,95	-0,21	-1,18
Urkerstraat 31	stedelijk					627A_A	1,5			44,15	48,00	53	42,95		0,00		42,74	-0,21	-1,41
Urkerstraat 31	stedelijk					627A_B	4,5			46,55	48,00	53	45,59		0,00		45,41	-0,18	-1,14
Urkerstraat 33	stedelijk					628A_A	1,5			43,82	48,00	53	42,59		0,00		42,31	-0,28	-1,51
Urkerstraat 33	stedelijk					628A_B	4,5			46,46	48,00	53	45,44		0,00		45,21	-0,23	-1,25
Urkerstraat 35	stedelijk					629A_A	1,5			45,77	48,00	53	44,61		0,00		44,40	-0,21	-1,37
Urkerstraat 35	stedelijk					629A_B	4,5			48,09	48,09	54	47,07		-0,09		46,86	-0,21	-1,23
Urkerstraat 37	stedelijk					630A_A	1,5			46,43	48,00	53	45,22		0,00		45,03	-0,19	-1,4
Urkerstraat 37	stedelijk					630A_B	4,5			48,52	48,52	54	47,44		-0,52		47,23	-0,21	-1,29
Urkerstraat 39	stedelijk					631A_A	1,5			46,94	48,00	53	45,74		0,00		45,60	-0,14	-1,34

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Urkerstraat 39	stedelijk					631A_B	4,5			49,01	49,01	54	47,93		-1,01		47,77	-0,16	-1,24
Urkerstraat 41	stedelijk					632A_A	1,5			47,63	48,00	53	46,47		0,00		46,30	-0,17	-1,33
Urkerstraat 41	stedelijk					632A_B	4,5			49,53	49,53	55	48,48		-1,05		48,30	-0,18	-1,23
Urkerstraat 43	stedelijk					633A_A	1,5			48,19	48,19	54	47,08		-0,19		46,92	-0,16	-1,27
Urkerstraat 43	stedelijk					633A_B	4,5			50,17	50,17	56	49,22		-0,95		49,06	-0,16	-1,11
Urkerstraat 30	stedelijk					634A_A	1,5			42,56	48,00	53	41,44		0,00		41,16	-0,28	-1,4
Urkerstraat 30	stedelijk					634A_B	4,5			45,21	48,00	53	44,29		0,00		44,08	-0,21	-1,13
Urkerstraat 28	stedelijk					635A_A	1,5			41,81	48,00	53	40,64		0,00		40,40	-0,24	-1,41
Urkerstraat 28	stedelijk					635A_B	4,5			44,88	48,00	53	43,92		0,00		43,74	-0,18	-1,14
Urkerstraat 26	stedelijk					636A_A	1,5			41,42	48,00	53	40,29		0,00		40,12	-0,17	-1,3
Urkerstraat 26	stedelijk					636A_B	4,5			44,37	48,00	53	43,44		0,00		43,32	-0,12	-1,05
Urkerstraat 24	stedelijk					637A_A	1,5			40,81	48,00	53	39,67		0,00		39,47	-0,20	-1,34
Urkerstraat 24	stedelijk					637A_B	4,5			44,08	48,00	53	43,13		0,00		43,01	-0,12	-1,07
Urkerstraat 22	stedelijk					638A_A	1,5			40,68	48,00	53	39,58		0,00		39,40	-0,18	-1,28
Urkerstraat 22	stedelijk					638A_B	4,5			43,97	48,00	53	43,08		0,00		42,98	-0,10	-0,99
Urkerstraat 20	stedelijk					639A_A	1,5			40,59	48,00	53	39,50		0,00		39,32	-0,18	-1,27
Urkerstraat 20	stedelijk					639A_B	4,5			43,93	48,00	53	43,01		0,00		42,91	-0,10	-1,02
Urkerstraat 36	stedelijk					640A_A	1,5			47,60	48,00	53	46,55		0,00		46,50	-0,05	-1,1
Urkerstraat 36	stedelijk					640A_B	4,5			49,59	49,59	55	48,71		-0,88		48,65	-0,06	-0,94
Urkerstraat 34	stedelijk					641A_A	1,5			46,64	48,00	53	45,54		0,00		45,38	-0,16	-1,26
Urkerstraat 34	stedelijk					641A_B	4,5			48,58	48,58	54	47,66		-0,58		47,53	-0,13	-1,05
Urkerstraat 32	stedelijk					642A_A	1,5			45,36	48,00	53	44,17		0,00		44,01	-0,16	-1,35
Urkerstraat 32	stedelijk					642A_B	4,5			47,58	48,00	53	46,55		0,00		46,42	-0,13	-1,16
Urkerstraat 38	stedelijk					643A_A	1,5			45,30	48,00	53	44,42		0,00		44,34	-0,08	-0,96
Urkerstraat 38	stedelijk					643A_B	4,5			48,22	48,22	54	47,31		-0,22		47,25	-0,06	-0,97
Urkerstraat 40	stedelijk					644A_A	1,5			46,51	48,00	53	45,52		0,00		45,47	-0,05	-1,04
Urkerstraat 40	stedelijk					644A_B	4,5			49,14	49,14	55	48,13		-1,01		48,09	-0,04	-1,05
Urkerstraat 42	stedelijk					645A_A	1,5			46,71	48,00	53	45,70		0,00		45,52	-0,18	-1,19
Urkerstraat 42	stedelijk					645A_B	4,5			49,20	49,20	55	48,22		-0,98		48,09	-0,13	-1,11
Urkerstraat 44	stedelijk					646A_A	1,5			44,33	48,00	53	43,29		0,00		43,26	-0,03	-1,07
Urkerstraat 44	stedelijk					646A_B	4,5			47,43	48,00	53	46,41		0,00		46,36	-0,05	-1,07
Urkerstraat 46	stedelijk					647A_A	1,5			43,76	48,00	53	42,75		0,00		42,73	-0,02	-1,03
Urkerstraat 46	stedelijk					647A_B	4,5			46,86	48,00	53	45,73		0,00		45,68	-0,05	-1,18
Urkerstraat 48	stedelijk					648A_A	1,5			45,14	48,00	53	44,17		0,00		44,10	-0,07	-1,04
Urkerstraat 48	stedelijk					648A_B	4,5			47,66	48,00	53	46,66		0,00		46,60	-0,06	-1,06
Schoklandstraat 41	stedelijk					649A_A	1,5			44,19	48,00	53	43,28		0,00		43,27	-0,01	-0,92
Schoklandstraat 41	stedelijk					649A_B	4,5			46,15	48,00	53	45,34		0,00		45,33	-0,01	-0,82
Schoklandstraat 39	stedelijk					650A_A	1,5			41,26	48,00	53	40,30		0,00		40,29	-0,01	-0,97
Schoklandstraat 39	stedelijk					650A_B	4,5			44,21	48,00	53	43,30		0,00		43,32	0,02	-0,89
Schoklandstraat 37	stedelijk					651A_A	1,5			40,88	48,00	53	39,94		0,00		39,91	-0,03	-0,97
Schoklandstraat 37	stedelijk					651A_B	4,5			43,95	48,00	53	43,10		0,00		43,07	-0,03	-0,88

© Antea Group
datum: 7-7-2016

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Schoklandstraat 35	stedelijk					652A_A	1,5			40,89	48,00	53	39,95		0,00		39,92	-0,03	-0,97
Schoklandstraat 35	stedelijk					652A_B	4,5			43,81	48,00	53	42,94		0,00		42,91	-0,03	-0,9
Schoklandstraat 33	stedelijk					653A_A	1,5			40,74	48,00	53	39,86		0,00		39,85	-0,01	-0,89
Schoklandstraat 33	stedelijk					653A_B	4,5			43,59	48,00	53	42,80		0,00		42,79	-0,01	-0,8
Schoklandstraat 29/31	stedelijk					654A_A	1,5			40,23	48,00	53	39,25		0,00		39,13	-0,12	-1,1
Schoklandstraat 29/31	stedelijk					654A_B	4,5			42,24	48,00	53	41,39		0,00		41,24	-0,15	-1
Schoklandstraat 25/27	stedelijk					655A_A	1,5			39,84	48,00	53	38,73		0,00		38,59	-0,14	-1,25
Schoklandstraat 25/27	stedelijk					655A_B	4,5			41,84	48,00	53	40,92		0,00		40,77	-0,15	-1,07
Schoklandstraat 21/23	stedelijk					656A_A	1,5			39,80	48,00	53	38,65		0,00		38,54	-0,11	-1,26
Schoklandstraat 21/23	stedelijk					656A_B	4,5			41,59	48,00	53	40,66		0,00		40,52	-0,14	-1,07
Schoklandstraat 17/19	stedelijk					657A_A	1,5			39,37	48,00	53	38,28		0,00		38,00	-0,28	-1,37
Schoklandstraat 17/19	stedelijk					657A_B	4,5			41,29	48,00	53	40,42		0,00		40,20	-0,22	-1,09
Schoklandstraat 13/15	stedelijk					658A_A	1,5			38,83	48,00	53	37,85		0,00		37,57	-0,28	-1,26
Schoklandstraat 13/15	stedelijk					658A_B	4,5			40,91	48,00	53	40,15		0,00		39,90	-0,25	-1,01
Schoklandstraat 32/42/52	stedelijk					659A_A	1,5			42,58	48,00	53	41,58		0,00		41,33	-0,25	-1,25
Schoklandstraat 32/42/52	stedelijk					659A_B	4,5			44,99	48,00	53	44,08		0,00		43,95	-0,13	-1,04
Schoklandstraat 32/42/52	stedelijk					659A_C	7,5			47,31	48,00	53	46,32		0,00		46,14	-0,18	-1,17
Schoklandstraat 30/40/50	stedelijk					660A_A	1,5			42,06	48,00	53	41,06		0,00		40,81	-0,25	-1,25
Schoklandstraat 30/40/50	stedelijk					660A_B	4,5			44,68	48,00	53	43,77		0,00		43,66	-0,11	-1,02
Schoklandstraat 30/40/50	stedelijk					660A_C	7,5			46,86	48,00	53	45,88		0,00		45,71	-0,17	-1,15
Schoklandstraat 28/38/48	stedelijk					661A_A	1,5			40,86	48,00	53	39,88		0,00		39,58	-0,30	-1,28
Schoklandstraat 28/38/48	stedelijk					661A_B	4,5			44,24	48,00	53	43,31		0,00		43,20	-0,11	-1,04
Schoklandstraat 28/38/48	stedelijk					661A_C	7,5			46,55	48,00	53	45,48		0,00		45,29	-0,19	-1,26
Schoklandstraat 26/36/46	stedelijk					662A_A	1,5			40,56	48,00	53	39,56		0,00		39,26	-0,30	-1,3
Schoklandstraat 26/36/46	stedelijk					662A_B	4,5			43,53	48,00	53	42,64		0,00		42,54	-0,10	-0,99
Schoklandstraat 26/36/46	stedelijk					662A_C	7,5			46,13	48,00	53	45,22		0,00		45,08	-0,14	-1,05
Schoklandstraat 34/44	stedelijk					663A_B	4,5			41,61	48,00	53	40,87		0,00		40,62	-0,25	-0,99
Schoklandstraat 34/44	stedelijk					663A_C	7,5			45,25	48,00	53	44,25		0,00		44,11	-0,14	-1,14
Schoklandstraat 11	stedelijk					664A_A	1,5			38,28	48,00	53	37,23		0,00		37,05	-0,18	-1,23
Schoklandstraat 11	stedelijk					664A_B	4,5			40,27	48,00	53	39,41		0,00		39,29	-0,12	-0,98
Schoklandstraat 9	stedelijk					665A_A	1,5			37,59	48,00	53	36,57		0,00		36,39	-0,18	-1,2
Schoklandstraat 9	stedelijk					665A_B	4,5			39,81	48,00	53	38,98		0,00		38,87	-0,11	-0,94
Schoklandstraat 7	stedelijk					666A_A	1,5			37,97	48,00	53	36,95		0,00		36,79	-0,16	-1,18
Schoklandstraat 7	stedelijk					666A_B	4,5			40,00	48,00	53	39,20		0,00		39,08	-0,12	-0,92
Schoklandstraat 5	stedelijk					667A_A	1,5			37,39	48,00	53	36,39		0,00		36,23	-0,16	-1,16
Schoklandstraat 5	stedelijk					667A_B	4,5			39,67	48,00	53	38,87		0,00		38,74	-0,13	-0,93
Schoklandstraat 3	stedelijk					668A_A	1,5			37,18	48,00	53	36,26		0,00		36,10	-0,16	-1,08
Schoklandstraat 3	stedelijk					668A_B	4,5			39,57	48,00	53	38,76		0,00		38,64	-0,12	-0,93
Schoklandstraat 1	stedelijk					669A_A	1,5			37,13	48,00	53	36,26		0,00		36,12	-0,14	-1,01
Schoklandstraat 1	stedelijk					669A_B	4,5			39,63	48,00	53	38,89		0,00		38,78	-0,11	-0,85
Schoklandstraat 6/12B/14	stedelijk					670A_A	1,5			36,54	48,00	53	35,67		0,00		35,69	0,02	-0,85

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Schoklandstraat 6/12B/14	stedelijk					670A_B	4,5			39,53	48,00	53	38,93		0,00		38,93	0,00	-0,6
Schoklandstraat 6/12B/14	stedelijk					670A_C	7,5			43,80	48,00	53	42,90		0,00		42,93	0,03	-0,87
Schoklandstraat 4/12A	stedelijk					671A_A	1,5			38,11	48,00	53	37,22		0,00		36,81	-0,41	-1,3
Schoklandstraat 4/12A	stedelijk					671A_B	4,5			40,52	48,00	53	39,83		0,00		39,58	-0,25	-0,94
Schoklandstraat 4/12A	stedelijk					671A_C	7,5			43,85	48,00	53	43,05		0,00		42,97	-0,08	-0,88
Schoklandstraat 4/12/14	stedelijk					672A_A	1,5			38,55	48,00	53	37,59		0,00		37,22	-0,37	-1,33
Schoklandstraat 4/12/14	stedelijk					672A_B	4,5			41,18	48,00	53	40,31		0,00		40,07	-0,24	-1,11
Schoklandstraat 4/12/14	stedelijk					672A_C	7,5			43,88	48,00	53	42,96		0,00		42,83	-0,13	-1,05
Schoklandstraat 4/10B	stedelijk					673A_A	1,5			34,64	48,00	53	33,89		0,00		33,92	0,03	-0,72
Schoklandstraat 4/10B	stedelijk					673A_B	4,5			38,24	48,00	53	37,53		0,00		37,60	0,07	-0,64
Schoklandstraat 4/10B	stedelijk					673A_C	7,5			42,44	48,00	53	41,40		0,00		41,42	0,02	-1,02
Schoklandstraat 2B/10A	stedelijk					674A_A	1,5			34,90	48,00	53	34,17		0,00		34,19	0,02	-0,71
Schoklandstraat 2B/10A	stedelijk					674A_B	4,5			38,53	48,00	53	37,93		0,00		37,94	0,01	-0,59
Schoklandstraat 2B/10A	stedelijk					674A_C	7,5			42,58	48,00	53	41,72		0,00		41,71	-0,01	-0,87
Schoklandstraat 10	stedelijk					675A_A	1,5			35,00	48,00	53	34,27		0,00		34,29	0,02	-0,71
Schoklandstraat 10	stedelijk					675A_B	4,5			38,52	48,00	53	37,94		0,00		37,95	0,01	-0,57
Schoklandstraat 10	stedelijk					675A_C	7,5			42,66	48,00	53	41,65		0,00		41,61	-0,04	-1,05
Schoklandstraat 2A/8A/8B	stedelijk					676A_A	1,5			35,24	48,00	53	34,51		0,00		34,52	0,01	-0,72
Schoklandstraat 2A/8A/8B	stedelijk					676A_B	4,5			38,73	48,00	53	38,12		0,00		38,14	0,02	-0,59
Schoklandstraat 2A/8A/8B	stedelijk					676A_C	7,5			42,72	48,00	53	41,79		0,00		41,74	-0,05	-0,98
Schoklandstraat 2/8	stedelijk					677A_A	1,5			36,47	48,00	53	35,64		0,00		35,42	-0,22	-1,05
Schoklandstraat 2/8	stedelijk					677A_B	4,5			39,40	48,00	53	38,76		0,00		38,65	-0,11	-0,75
Schoklandstraat 2/8	stedelijk					677A_C	7,5			43,15	48,00	53	42,31		0,00		42,19	-0,12	-0,96
Urkerstraat 50	stedelijk					678A_A	1,5			47,71	48,00	53	46,61		0,00		46,55	-0,06	-1,16
Urkerstraat 50	stedelijk					678A_B	4,5			49,34	49,34	55	48,34		-1,00		48,29	-0,05	-1,05
Urkerstraat 52	stedelijk					679A_A	1,5			47,15	48,00	53	46,04		0,00		45,95	-0,09	-1,2
Urkerstraat 52	stedelijk					679A_B	4,5			48,83	48,83	54	47,81		-0,83		47,75	-0,06	-1,08
Urkerstraat 54	stedelijk					680A_A	1,5			46,97	48,00	53	45,81		0,00		45,85	0,04	-1,12
Urkerstraat 54	stedelijk					680A_B	4,5			48,74	48,74	54	47,74		-0,74		47,75	0,01	-0,99
Urkerstraat 56	stedelijk					681A_A	1,5			47,55	48,00	53	46,46		0,00		46,35	-0,11	-1,2
Urkerstraat 56	stedelijk					681A_B	4,5			49,31	49,31	55	48,34		-0,97		48,27	-0,07	-1,04
Urkerstraat 58	stedelijk					682A_A	1,5			48,29	48,29	54	47,02		-0,29		46,96	-0,06	-1,33
Urkerstraat 58	stedelijk					682A_B	4,5			50,05	50,05	56	48,92		-1,13		48,87	-0,05	-1,18
Urkerstraat 60	stedelijk					683A_A	1,5			49,07	49,07	55	47,83		-1,07		47,72	-0,11	-1,35
Urkerstraat 60	stedelijk					683A_B	4,5			50,86	50,86	56	49,76		-1,10		49,67	-0,09	-1,19
Flevostraat 33	stedelijk					684A_A	1,5			43,21	48,00	53	41,93		0,00		41,78	-0,15	-1,43
Flevostraat 33	stedelijk					684A_B	4,5			44,53	48,00	53	43,38		0,00		43,30	-0,08	-1,23
Flevostraat 35	stedelijk					685A_A	1,5			43,94	48,00	53	42,65		0,00		42,49	-0,16	-1,45
Flevostraat 35	stedelijk					685A_A	1,5			43,94	48,00	53	42,65		0,00		42,49	-0,16	-1,45
Flevostraat 35	stedelijk					685A_B	4,5			45,17	48,00	53	44,01		0,00		43,90	-0,11	-1,27
Flevostraat 35	stedelijk					685A_B	4,5			45,17	48,00	53	44,01		0,00		43,90	-0,11	-1,27

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Flevostraat 37	stedelijk					686A_A	1,5			45,05	48,00	53	43,81		0,00		43,59	-0,22	-1,46
Flevostraat 37	stedelijk					686A_B	4,5			46,28	48,00	53	45,13		0,00		44,95	-0,18	-1,33
Flevostraat 37A	stedelijk					687A_A	1,5			45,42	48,00	53	44,11		0,00		43,99	-0,12	-1,43
Flevostraat 37A	stedelijk					687A_B	4,5			46,59	48,00	53	45,36		0,00		45,28	-0,08	-1,31
Flevostraat 39	stedelijk					688A_A	1,5			45,69	48,00	53	44,45		0,00		44,29	-0,16	-1,4
Flevostraat 39	stedelijk					688A_B	4,5			46,88	48,00	53	45,71		0,00		45,59	-0,12	-1,29
Flevostraat 39A	stedelijk					689A_A	1,5			45,91	48,00	53	44,70		0,00		44,54	-0,16	-1,37
Flevostraat 39A	stedelijk					689A_B	4,5			47,07	48,00	53	45,89		0,00		45,78	-0,11	-1,29
Flevostraat 41	stedelijk					690A_A	1,5			46,49	48,00	53	45,28		0,00		45,08	-0,20	-1,41
Flevostraat 41	stedelijk					690A_B	4,5			47,85	48,00	53	46,71		0,00		46,56	-0,15	-1,29
Flevostraat 43	stedelijk					691A_A	1,5			46,65	48,00	53	45,33		0,00		45,18	-0,15	-1,47
Flevostraat 43	stedelijk					691A_B	4,5			48,05	48,05	54	46,83		-0,05		46,72	-0,11	-1,33
Flevostraat 45	stedelijk					692A_A	1,5			47,17	48,00	53	45,85		0,00		45,71	-0,14	-1,46
Flevostraat 45	stedelijk					692A_B	4,5			48,63	48,63	54	47,45		-0,63		47,34	-0,11	-1,29
Flevostraat 47	stedelijk					693A_A	1,5			47,32	48,00	53	46,01		0,00		45,88	-0,13	-1,44
Flevostraat 47	stedelijk					693A_B	4,5			48,79	48,79	54	47,62		-0,79		47,51	-0,11	-1,28
Wieringerstraat 12	stedelijk					694A_A	1,5			37,01	48,00	53	36,32		0,00		36,29	-0,03	-0,72
Wieringerstraat 12	stedelijk					694A_B	4,5			43,11	48,00	53	42,22		0,00		42,15	-0,07	-0,96
Wieringerstraat 10	stedelijk					695A_A	1,5			37,19	48,00	53	36,40		0,00		36,38	-0,02	-0,81
Wieringerstraat 10	stedelijk					695A_B	4,5			43,13	48,00	53	42,18		0,00		42,14	-0,04	-0,99
Wieringerstraat 8	stedelijk					696A_A	1,5			37,73	48,00	53	36,95		0,00		36,77	-0,18	-0,96
Wieringerstraat 8	stedelijk					696A_B	4,5			43,07	48,00	53	42,27		0,00		42,12	-0,15	-0,95
Wieringerstraat 6	stedelijk					697A_A	1,5			38,19	48,00	53	37,34		0,00		37,23	-0,11	-0,96
Wieringerstraat 6	stedelijk					697A_B	4,5			43,76	48,00	53	42,81		0,00		42,67	-0,14	-1,09
Wieringerstraat 4	stedelijk					698A_A	1,5			39,14	48,00	53	38,21		0,00		38,12	-0,09	-1,02
Wieringerstraat 4	stedelijk					698A_B	4,5			44,34	48,00	53	43,48		0,00		43,37	-0,11	-0,97
Wieringerstraat 2E	stedelijk					699A_A	1,5			36,82	48,00	53	36,00		0,00		35,75	-0,25	-1,07
Wieringerstraat 2E	stedelijk					699A_B	4,5			40,84	48,00	53	40,07		0,00		39,76	-0,31	-1,08
Wieringerstraat 2D	stedelijk					700A_A	1,5			36,53	48,00	53	35,81		0,00		35,74	-0,07	-0,79
Wieringerstraat 2D	stedelijk					700A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,81		0,00		40,79	-0,02	-0,85
Wieringerstraat 2C	stedelijk					701A_A	1,5			36,44	48,00	53	35,63		0,00		35,46	-0,17	-0,98
Wieringerstraat 2C	stedelijk					701A_B	4,5			41,44	48,00	53	40,59		0,00		40,35	-0,24	-1,09
Wieringerstraat 2B	stedelijk					702A_A	1,5			35,59	48,00	53	34,78		0,00		34,72	-0,06	-0,87
Wieringerstraat 2B	stedelijk					702A_B	4,5			39,73	48,00	53	38,97		0,00		38,90	-0,07	-0,83
Wieringerstraat 2A	stedelijk					703A_A	1,5			37,81	48,00	53	36,82		0,00		36,62	-0,20	-1,19
Wieringerstraat 2A	stedelijk					703A_B	4,5			40,43	48,00	53	39,69		0,00		39,51	-0,18	-0,92
Wieringerstraat 2	stedelijk					704A_A	1,5			38,27	48,00	53	37,33		0,00		36,91	-0,42	-1,36
Wieringerstraat 2	stedelijk					704A_B	4,5			41,00	48,00	53	40,26		0,00		39,93	-0,33	-1,07
Wieringerstraat 17	stedelijk					705A_A	1,5			34,96	48,00	53	34,32		0,00		34,36	0,04	-0,6
Wieringerstraat 17	stedelijk					705A_B	4,5			41,23	48,00	53	40,45		0,00		40,50	0,05	-0,73
Wieringerstraat 15	stedelijk					706A_A	1,5			35,10	48,00	53	34,47		0,00		34,48	0,01	-0,62

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Wieringerstraat 15	stedelijk					706A_B	4,5			41,09	48,00	53	40,37		0,00		40,35	-0,02	-0,74
Wieringerstraat 13	stedelijk					707A_A	1,5			35,90	48,00	53	35,20		0,00		35,18	-0,02	-0,72
Wieringerstraat 13	stedelijk					707A_B	4,5			41,24	48,00	53	40,56		0,00		40,53	-0,03	-0,71
Wieringerstraat 11	stedelijk					708A_A	1,5			36,30	48,00	53	35,51		0,00		35,50	-0,01	-0,8
Wieringerstraat 11	stedelijk					708A_B	4,5			40,93	48,00	53	40,24		0,00		40,21	-0,03	-0,72
Wieringerstraat 9	stedelijk					709A_A	1,5			37,25	48,00	53	36,35		0,00		36,31	-0,04	-0,94
Wieringerstraat 9	stedelijk					709A_B	4,5			41,38	48,00	53	40,63		0,00		40,51	-0,12	-0,87
Wieringerstraat 7	stedelijk					710A_A	1,5			35,55	48,00	53	34,85		0,00		34,87	0,02	-0,68
Wieringerstraat 7	stedelijk					710A_B	4,5			40,65	48,00	53	40,02		0,00		40,03	0,01	-0,62
Wieringerstraat 5	stedelijk					711A_A	1,5			35,78	48,00	53	35,06		0,00		35,09	0,03	-0,69
Wieringerstraat 5	stedelijk					711A_B	4,5			41,37	48,00	53	40,55		0,00		40,57	0,02	-0,8
Wieringerstraat 3	stedelijk					712A_A	1,5			35,11	48,00	53	34,52		0,00		34,54	0,02	-0,57
Wieringerstraat 3	stedelijk					712A_B	4,5			40,61	48,00	53	39,87		0,00		39,87	0,00	-0,74
Wieringerstraat 1	stedelijk					713A_A	1,5			35,73	48,00	53	35,12		0,00		35,14	0,02	-0,59
Wieringerstraat 1	stedelijk					713A_B	4,5			40,15	48,00	53	39,57		0,00		39,59	0,02	-0,56
Zuiderzeestraat 52	stedelijk					714A_A	1,5			33,31	48,00	53	32,76		0,00		32,77	0,01	-0,54
Zuiderzeestraat 52	stedelijk					714A_B	4,5			38,74	48,00	53	38,19		0,00		38,18	-0,01	-0,56
Zuiderzeestraat 54	stedelijk					715A_A	1,5			33,34	48,00	53	32,78		0,00		32,79	0,01	-0,55
Zuiderzeestraat 54	stedelijk					715A_B	4,5			38,75	48,00	53	38,19		0,00		38,19	0,00	-0,56
Zuiderzeestraat 56	stedelijk					716A_A	1,5			32,98	48,00	53	32,41		0,00		32,43	0,02	-0,55
Zuiderzeestraat 56	stedelijk					716A_B	4,5			38,54	48,00	53	37,97		0,00		37,97	0,00	-0,57
Zuiderzeestraat 58	stedelijk					717A_A	1,5			32,76	48,00	53	32,18		0,00		32,20	0,02	-0,56
Zuiderzeestraat 58	stedelijk					717A_B	4,5			38,32	48,00	53	37,69		0,00		37,69	0,00	-0,63
Zuiderzeestraat 60	stedelijk					718A_A	1,5			31,85	48,00	53	31,26		0,00		31,29	0,03	-0,56
Zuiderzeestraat 60	stedelijk					718A_B	4,5			36,67	48,00	53	36,13		0,00		36,14	0,01	-0,53
Zuiderzeestraat 62	stedelijk					719A_A	1,5			29,31	48,00	53	28,65		0,00		28,69	0,04	-0,62
Zuiderzeestraat 62	stedelijk					719A_B	4,5			34,33	48,00	53	33,74		0,00		33,80	0,06	-0,53
Zuiderzeestraat 64	stedelijk					720A_A	1,5			30,21	48,00	53	29,64		0,00		29,63	-0,01	-0,58
Zuiderzeestraat 64	stedelijk					720A_B	4,5			35,45	48,00	53	34,89		0,00		34,89	0,00	-0,56
Zuiderzeestraat 66	stedelijk					721A_A	1,5			29,61	48,00	53	28,90		0,00		28,92	0,02	-0,69
Zuiderzeestraat 66	stedelijk					721A_B	4,5			34,09	48,00	53	33,59		0,00		33,60	0,01	-0,49
Zuiderzeestraat 68	stedelijk					722A_A	1,5			33,13	48,00	53	32,49		0,00		32,48	-0,01	-0,65
Zuiderzeestraat 68	stedelijk					722A_B	4,5			38,41	48,00	53	37,74		0,00		37,73	-0,01	-0,68
Zuiderzeestraat 73	stedelijk					723A_A	1,5			35,46	48,00	53	34,87		0,00		34,90	0,03	-0,56
Zuiderzeestraat 73	stedelijk					723A_B	4,5			40,55	48,00	53	39,93		0,00		39,95	0,02	-0,6
Zuiderzeestraat 71	stedelijk					724A_A	1,5			35,14	48,00	53	34,56		0,00		34,61	0,05	-0,53
Zuiderzeestraat 71	stedelijk					724A_B	4,5			40,49	48,00	53	39,82		0,00		39,85	0,03	-0,64
Zuiderzeestraat 69	stedelijk					725A_A	1,5			34,93	48,00	53	34,35		0,00		34,40	0,05	-0,53
Zuiderzeestraat 69	stedelijk					725A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,49		0,00		39,53	0,04	-0,6
Zuiderzeestraat 67	stedelijk					726A_A	1,5			35,06	48,00	53	34,42		0,00		34,47	0,05	-0,59
Zuiderzeestraat 67	stedelijk					726A_B	4,5			40,30	48,00	53	39,53		0,00		39,57	0,04	-0,73

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Zuiderzeestraat 65	stedelijk					727A_A	1,5			35,24	48,00	53	34,62		0,00		34,66	0,04	-0,58
Zuiderzeestraat 65	stedelijk					727A_B	4,5			40,12	48,00	53	39,43		0,00		39,45	0,02	-0,67
Urkerstraat 18	stedelijk					728A_A	1,5			37,78	48,00	53	36,85		0,00		36,86	0,01	-0,92
Urkerstraat 18	stedelijk					728A_B	4,5			41,82	48,00	53	40,99		0,00		40,95	-0,04	-0,87
Urkerstraat 16	stedelijk					729A_A	1,5			37,48	48,00	53	36,50		0,00		36,49	-0,01	-0,99
Urkerstraat 16	stedelijk					729A_B	4,5			41,64	48,00	53	40,76		0,00		40,66	-0,10	-0,98
Urkerstraat 14	stedelijk					730A_A	1,5			37,20	48,00	53	36,24		0,00		36,24	0,00	-0,96
Urkerstraat 14	stedelijk					730A_B	4,5			41,30	48,00	53	40,38		0,00		40,27	-0,11	-1,03
Urkerstraat 12	stedelijk					731A_A	1,5			37,04	48,00	53	36,09		0,00		36,08	-0,01	-0,96
Urkerstraat 12	stedelijk					731A_B	4,5			41,11	48,00	53	40,24		0,00		40,13	-0,11	-0,98
Urkerstraat 10	stedelijk					732A_A	1,5			36,99	48,00	53	36,01		0,00		36,01	0,00	-0,98
Urkerstraat 10	stedelijk					732A_B	4,5			41,10	48,00	53	40,21		0,00		40,11	-0,10	-0,99
Urkerstraat 8	stedelijk					733A_A	1,5			36,89	48,00	53	36,00		0,00		35,99	-0,01	-0,9
Urkerstraat 8	stedelijk					733A_B	4,5			40,97	48,00	53	40,17		0,00		40,06	-0,11	-0,91
Urkerstraat 6	stedelijk					734A_A	1,5			35,37	48,00	53	34,53		0,00		34,53	0,00	-0,84
Urkerstraat 6	stedelijk					734A_B	4,5			39,85	48,00	53	39,06		0,00		39,00	-0,06	-0,85
Urkerstraat 4	stedelijk					735A_A	1,5			35,74	48,00	53	34,86		0,00		34,87	0,01	-0,87
Urkerstraat 4	stedelijk					735A_B	4,5			39,76	48,00	53	38,96		0,00		38,91	-0,05	-0,85
Urkerstraat 2	stedelijk					736A_A	1,5			35,82	48,00	53	34,97		0,00		34,99	0,02	-0,83
Urkerstraat 2	stedelijk					736A_B	4,5			39,69	48,00	53	38,97		0,00		38,94	-0,03	-0,75
Parkstraat 126	stedelijk					737A_A	1,5			37,22	48,00	53	35,27		0,00		35,28	0,01	-1,94
Parkstraat 126	stedelijk					737A_B	4,5			40,08	48,00	53	38,87		0,00		38,82	-0,05	-1,26
Parkstraat 124	stedelijk					738A_A	1,5			37,19	48,00	53	35,33		0,00		35,33	0,00	-1,86
Parkstraat 124	stedelijk					738A_B	4,5			40,14	48,00	53	39,00		0,00		38,91	-0,09	-1,23
Parkstraat 122	stedelijk					739A_A	1,5			37,30	48,00	53	35,37		0,00		35,37	0,00	-1,93
Parkstraat 122	stedelijk					739A_B	4,5			40,40	48,00	53	39,17		0,00		39,10	-0,07	-1,3
Parkstraat 120	stedelijk					740A_A	1,5			37,09	48,00	53	35,13		0,00		35,11	-0,02	-1,98
Parkstraat 120	stedelijk					740A_B	4,5			40,17	48,00	53	38,98		0,00		38,91	-0,07	-1,26
Gale Hamkesstraat 7	stedelijk					741A_A	1,5			33,32	48,00	53	32,74		0,00		32,76	0,02	-0,56
Gale Hamkesstraat 7	stedelijk					741A_B	4,5			38,22	48,00	53	37,61		0,00		37,59	-0,02	-0,63
Gale Hamkesstraat 5	stedelijk					742A_A	1,5			33,23	48,00	53	32,62		0,00		32,62	0,00	-0,61
Gale Hamkesstraat 5	stedelijk					742A_B	4,5			38,08	48,00	53	37,43		0,00		37,40	-0,03	-0,68
Gale Hamkesstraat 3	stedelijk					743A_A	1,5			33,43	48,00	53	32,83		0,00		32,83	0,00	-0,6
Gale Hamkesstraat 3	stedelijk					743A_B	4,5			38,20	48,00	53	37,57		0,00		37,53	-0,04	-0,67
Gale Hamkesstraat 1	stedelijk					744A_A	1,5			33,39	48,00	53	32,80		0,00		32,80	0,00	-0,59
Gale Hamkesstraat 1	stedelijk					744A_B	4,5			38,26	48,00	53	37,62		0,00		37,62	0,00	-0,64
Gale Hamkesstraat 8	stedelijk					745A_A	1,5			36,17	48,00	53	35,27		0,00		35,29	0,02	-0,88
Gale Hamkesstraat 8	stedelijk					745A_B	4,5			39,19	48,00	53	38,41		0,00		38,42	0,01	-0,77
Gale Hamkesstraat 6	stedelijk					746A_A	1,5			35,33	48,00	53	34,53		0,00		34,53	0,00	-0,8
Gale Hamkesstraat 6	stedelijk					746A_B	4,5			38,66	48,00	53	37,88		0,00		37,86	-0,02	-0,8
Gale Hamkesstraat 4	stedelijk					747A_A	1,5			35,56	48,00	53	34,78		0,00		34,77	-0,01	-0,79

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Gale Hamkesstraat 4	stedelijk					747A_B	4,5			38,79	48,00	53	38,02		0,00		38,01	-0,01	-0,78
Gale Hamkesstraat 2	stedelijk					748A_A	1,5			35,47	48,00	53	34,69		0,00		34,68	-0,01	-0,79
Gale Hamkesstraat 2	stedelijk					748A_B	4,5			38,56	48,00	53	37,82		0,00		37,81	-0,01	-0,75
Zuiderzeestraat 63/63A	stedelijk					749A_A	1,5			37,74	48,00	53	36,94		0,00		36,75	-0,19	-0,99
Zuiderzeestraat 63/63A	stedelijk					749A_B	4,5			40,95	48,00	53	40,21		0,00		40,11	-0,10	-0,84
Zuiderzeestraat 61/61A	stedelijk					750A_A	1,5			36,60	48,00	53	35,83		0,00		35,65	-0,18	-0,95
Zuiderzeestraat 61/61A	stedelijk					750A_B	4,5			40,38	48,00	53	39,66		0,00		39,58	-0,08	-0,8
Zuiderzeestraat 59/59A	stedelijk					751A_A	1,5			35,34	48,00	53	34,69		0,00		34,71	0,02	-0,63
Zuiderzeestraat 59/59A	stedelijk					751A_B	4,5			39,92	48,00	53	39,18		0,00		39,19	0,01	-0,73
Zuiderzeestraat 57/57A	stedelijk					752A_A	1,5			35,49	48,00	53	34,88		0,00		34,89	0,01	-0,6
Zuiderzeestraat 57/57A	stedelijk					752A_B	4,5			40,14	48,00	53	39,46		0,00		39,45	-0,01	-0,69
Zuiderzeestraat 55/55A	stedelijk					753A_A	1,5			35,51	48,00	53	34,89		0,00		34,91	0,02	-0,6
Zuiderzeestraat 55/55A	stedelijk					753A_B	4,5			40,11	48,00	53	39,42		0,00		39,39	-0,03	-0,72
Zuiderzeestraat 53/53A	stedelijk					754A_A	1,5			35,40	48,00	53	34,81		0,00		34,81	0,00	-0,59
Zuiderzeestraat 53/53A	stedelijk					754A_B	4,5			40,04	48,00	53	39,40		0,00		39,34	-0,06	-0,7
Spaanderbank 31	stedelijk					755A_A	1,5			52,88	52,88	58	52,07		-2,81		52,10	0,03	-0,78
Spaanderbank 31	stedelijk					755A_B	4,5			56,57	56,57	62	52,95		-2,62		53,02	0,07	-3,55
Spaanderbank 29	stedelijk					756A_A	1,5			52,99	52,99	58	50,27		-2,72		50,35	0,08	-2,64
Spaanderbank 29	stedelijk					756A_B	4,5			53,19	53,19	59	52,57		-2,62		52,70	0,13	-0,49
Spaanderbank 27	stedelijk					757A_A	1,5			49,87	49,87	55	46,86		-1,87		46,77	-0,09	-3,1
Spaanderbank 27	stedelijk					757A_B	4,5			53,41	53,41	59	50,74		-2,67		50,79	0,05	-2,62
Spaanderbank 25	stedelijk					758A_A	1,5			47,22	48,00	53	44,42		0,00		44,30	-0,12	-2,92
Spaanderbank 25	stedelijk					758A_B	4,5			52,29	52,29	58	49,53		-2,76		49,50	-0,03	-2,79
Spaanderbank 23	stedelijk					759A_A	1,5			43,36	48,00	53	40,78		0,00		40,81	0,03	-2,55
Spaanderbank 23	stedelijk					759A_B	4,5			49,25	49,25	55	46,54		-1,25		46,56	0,02	-2,69
Spaanderbank 21	stedelijk					760A_A	1,5			43,35	48,00	53	40,87		0,00		40,78	-0,09	-2,57
Spaanderbank 21	stedelijk					760A_B	4,5			48,85	48,85	54	46,14		-0,85		46,02	-0,12	-2,83
Spaanderbank 19	stedelijk					761A_A	1,5			42,94	48,00	53	40,50		0,00		40,44	-0,06	-2,5
Spaanderbank 19	stedelijk					761A_B	4,5			47,62	48,00	53	45,01		0,00		44,89	-0,12	-2,73
Spaanderbank 17	stedelijk					762A_A	1,5			41,17	48,00	53	38,99		0,00		38,89	-0,10	-2,28
Spaanderbank 17	stedelijk					762A_B	4,5			47,01	48,00	53	44,35		0,00		44,23	-0,12	-2,78
Spaanderbank 15	stedelijk					763A_A	1,5			39,71	48,00	53	37,73		0,00		37,77	0,04	-1,94
Spaanderbank 15	stedelijk					763A_B	4,5			45,70	48,00	53	43,31		0,00		43,32	0,01	-2,38
Spaanderbank 13	stedelijk					764A_A	1,5			39,25	48,00	53	37,21		0,00		37,23	0,02	-2,02
Spaanderbank 13	stedelijk					764A_B	4,5			44,77	48,00	53	42,42		0,00		42,34	-0,08	-2,43
Spaanderbank 11	stedelijk					765A_A	1,5			39,26	48,00	53	36,87		0,00		36,92	0,05	-2,34
Spaanderbank 11	stedelijk					765A_B	4,5			44,33	48,00	53	41,91		0,00		41,94	0,03	-2,39
Spaanderbank 9	stedelijk					766A_A	1,5			38,64	48,00	53	36,28		0,00		36,32	0,04	-2,32
Spaanderbank 9	stedelijk					766A_B	4,5			44,33	48,00	53	41,74		0,00		41,77	0,03	-2,56
Houtrib 48	stedelijk					767A_A	1,5			53,12	53,12	59	51,02		-2,10		51,14	0,12	-1,98
Houtrib 48	stedelijk					767A_B	4,5			55,55	55,55	61	52,68		-1,87		52,92	0,24	-2,63

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Houtrib 46	stedelijk					768A_A	1,5			52,42	52,42	58	50,42		-2,00		50,55	0,13	-1,87
Houtrib 46	stedelijk					768A_B	4,5			52,90	52,90	58	53,12		-1,78		53,34	0,22	0,44
Houtrib 44	stedelijk					769A_A	1,5			51,42	51,42	57	49,51		-1,91		49,66	0,15	-1,76
Houtrib 44	stedelijk					769A_B	4,5			52,86	52,86	58	52,11		-1,75		52,36	0,25	-0,5
Houtrib 42	stedelijk					770A_A	1,5			50,79	50,79	56	48,87		-1,92		48,99	0,12	-1,8
Houtrib 42	stedelijk					770A_B	4,5			53,13	53,13	59	51,39		-1,74		51,61	0,22	-1,52
Houtrib 40	stedelijk					771A_A	1,5			49,98	49,98	55	48,09		-1,89		48,20	0,11	-1,78
Houtrib 40	stedelijk					771A_B	4,5			52,16	52,16	58	50,45		-1,71		50,67	0,22	-1,49
Houtrib 38	stedelijk					772A_A	1,5			49,50	49,50	55	47,68		-1,50		47,73	0,05	-1,77
Houtrib 38	stedelijk					772A_B	4,5			51,84	51,84	57	50,15		-1,69		50,28	0,13	-1,56
Houtrib 36	stedelijk					773A_A	1,5			48,14	48,14	54	46,36		-0,14		46,43	0,07	-1,71
Houtrib 36	stedelijk					773A_B	4,5			50,35	50,35	56	48,76		-1,59		48,89	0,13	-1,46
Houtrib 34	stedelijk					774A_A	1,5			46,99	48,00	53	45,31		0,00		45,41	0,10	-1,58
Houtrib 34	stedelijk					774A_B	4,5			49,00	49,00	54	47,55		-1,00		47,71	0,16	-1,29
Houtrib 32	stedelijk					775A_A	1,5			46,19	48,00	53	44,47		0,00		44,53	0,06	-1,66
Houtrib 32	stedelijk					775A_B	4,5			48,22	48,22	54	46,70		-0,22		46,84	0,14	-1,38
Houtrib 30	stedelijk					776A_A	1,5			45,62	48,00	53	44,01		0,00		44,06	0,05	-1,56
Houtrib 30	stedelijk					776A_B	4,5			47,83	48,00	53	46,41		0,00		46,53	0,12	-1,3
Houtrib 28	stedelijk					777A_A	1,5			45,89	48,00	53	44,03		0,00		43,99	-0,04	-1,9
Houtrib 28	stedelijk					777A_B	4,5			47,99	48,00	53	46,32		0,00		46,37	0,05	-1,62
Houtrib 26	stedelijk					778A_A	1,5			45,72	48,00	53	44,08		0,00		44,13	0,05	-1,59
Houtrib 26	stedelijk					778A_B	4,5			47,73	48,00	53	46,28		0,00		46,36	0,08	-1,37
Houtrib 24	stedelijk					779A_A	1,5			45,43	48,00	53	43,80		0,00		43,85	0,05	-1,58
Houtrib 24	stedelijk					779A_B	4,5			47,37	48,00	53	45,77		0,00		45,85	0,08	-1,52
Houtrib 22	stedelijk					780A_A	1,5			43,62	48,00	53	42,08		0,00		42,06	-0,02	-1,56
Houtrib 22	stedelijk					780A_B	4,5			45,61	48,00	53	43,97		0,00		44,02	0,05	-1,59
Houtrib 20	stedelijk					781A_A	1,5			43,08	48,00	53	41,60		0,00		41,74	0,14	-1,34
Houtrib 20	stedelijk					781A_B	4,5			44,93	48,00	53	43,61		0,00		43,79	0,18	-1,14
Houtrib 18	stedelijk					782A_A	1,5			42,80	48,00	53	41,25		0,00		41,32	0,07	-1,48
Houtrib 18	stedelijk					782A_B	4,5			44,59	48,00	53	43,28		0,00		43,40	0,12	-1,19
Houtrib 61	stedelijk					783A_A	1,5			56,07	56,07	62	52,95		-2,12		53,02	0,07	-3,05
Houtrib 61	stedelijk					783A_B	4,5			58,33	58,33	64	56,40		-1,93		56,61	0,21	-1,72
Houtrib 63	stedelijk					784A_A	1,5			55,99	55,99	61	52,97		-2,02		53,04	0,07	-2,95
Houtrib 63	stedelijk					784A_B	4,5			58,25	58,25	64	56,41		-1,84		56,61	0,20	-1,64
Houtrib 65	stedelijk					785A_A	1,5			55,90	55,90	61	52,92		-1,98		53,01	0,09	-2,89
Houtrib 65	stedelijk					785A_B	4,5			58,13	58,13	64	56,35		-1,78		56,58	0,23	-1,55
Houtrib 67	stedelijk					786A_A	1,5			55,74	55,74	61	52,85		-1,89		52,91	0,06	-2,83
Houtrib 67	stedelijk					786A_B	4,5			58,04	58,04	64	56,35		-1,69		56,56	0,21	-1,48
Houtrib 57	stedelijk					787A_A	1,5			50,63	50,63	56	48,30		-2,33		48,28	-0,02	-2,35
Houtrib 57	stedelijk					787A_B	4,5			53,01	53,01	58	50,91		-2,10		50,97	0,06	-2,04
Houtrib 55	stedelijk					788A_A	1,5			49,68	49,68	55	47,19		-1,68		47,19	0,00	-2,49

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Houtrib 55	stedelijk					788A_B	4,5			52,38	52,38	58	50,23		-2,15		50,24	0,01	-2,14
Houtrib 53	stedelijk					789A_A	1,5			48,88	48,88	54	46,35		-0,88		46,36	0,01	-2,52
Houtrib 53	stedelijk					789A_B	4,5			51,94	51,94	57	49,87		-2,07		49,86	-0,01	-2,08
Houtrib 51	stedelijk					790A_A	1,5			47,55	48,00	53	45,05		0,00		45,05	0,00	-2,5
Houtrib 51	stedelijk					790A_B	4,5			51,47	51,47	57	49,37		-2,10		49,43	0,06	-2,04
Houtrib 49	stedelijk					791A_A	1,5			46,67	48,00	53	44,36		0,00		44,38	0,02	-2,29
Houtrib 49	stedelijk					791A_B	4,5			51,46	51,46	57	49,75		-1,71		49,89	0,14	-1,57
Houtrib 47	stedelijk					792A_A	1,5			45,57	48,00	53	43,41		0,00		43,44	0,03	-2,13
Houtrib 47	stedelijk					792A_B	4,5			51,52	51,52	57	50,10		-1,42		50,21	0,11	-1,31
Houtrib 39	stedelijk					793A_A	1,5			43,31	48,00	53	42,04		0,00		42,05	0,01	-1,26
Houtrib 39	stedelijk					793A_B	4,5			47,07	48,00	53	45,71		0,00		45,69	-0,02	-1,38
Houtrib 41	stedelijk					794A_A	1,5			42,53	48,00	53	41,16		0,00		41,19	0,03	-1,34
Houtrib 41	stedelijk					794A_B	4,5			47,00	48,00	53	45,59		0,00		45,58	-0,01	-1,42
Houtrib 43	stedelijk					795A_A	1,5			42,10	48,00	53	40,92		0,00		40,95	0,03	-1,15
Houtrib 43	stedelijk					795A_B	4,5			46,99	48,00	53	45,67		0,00		45,67	0,00	-1,32
Houtrib 45	stedelijk					796A_A	1,5			41,25	48,00	53	40,16		0,00		40,25	0,09	-1
Houtrib 45	stedelijk					796A_B	4,5			47,75	48,00	53	46,45		0,00		46,49	0,04	-1,26
Houtrib 35	stedelijk					797A_A	1,5			43,53	48,00	53	41,51		0,00		41,49	-0,02	-2,04
Houtrib 35	stedelijk					797A_B	4,5			46,00	48,00	53	44,28		0,00		44,27	-0,01	-1,73
Houtrib 33	stedelijk					798A_A	1,5			43,41	48,00	53	41,55		0,00		41,53	-0,02	-1,88
Houtrib 33	stedelijk					798A_B	4,5			46,18	48,00	53	44,71		0,00		44,69	-0,02	-1,49
Houtrib 31	stedelijk					799A_A	1,5			42,53	48,00	53	41,04		0,00		41,04	0,00	-1,49
Houtrib 31	stedelijk					799A_B	4,5			45,96	48,00	53	44,61		0,00		44,60	-0,01	-1,36
Houtrib 29	stedelijk					800A_A	1,5			41,02	48,00	53	39,91		0,00		39,87	-0,04	-1,15
Houtrib 29	stedelijk					800A_B	4,5			45,44	48,00	53	44,11		0,00		44,07	-0,04	-1,37
Houtrib 27	stedelijk					801A_A	1,5			39,81	48,00	53	38,69		0,00		38,73	0,04	-1,08
Houtrib 27	stedelijk					801A_B	4,5			45,19	48,00	53	43,99		0,00		44,02	0,03	-1,17
Houtrib 25	stedelijk					802A_A	1,5			38,86	48,00	53	38,34		0,00		38,34	0,00	-0,52
Houtrib 25	stedelijk					802A_B	4,5			45,50	48,00	53	44,54		0,00		44,57	0,03	-0,93
Spaanderbank 7	stedelijk					803A_A	1,5			37,65	48,00	53	36,03		0,00		36,10	0,07	-1,55
Spaanderbank 7	stedelijk					803A_B	4,5			42,29	48,00	53	40,54		0,00		40,50	-0,04	-1,79
Houtrib 16	stedelijk					804A_A	1,5			40,65	48,00	53	39,06		0,00		39,17	0,11	-1,48
Houtrib 16	stedelijk					804A_B	4,5			42,78	48,00	53	41,37		0,00		41,47	0,10	-1,31
Houtrib 14	stedelijk					805A_A	1,5			41,85	48,00	53	40,25		0,00		40,35	0,10	-1,5
Houtrib 14	stedelijk					805A_B	4,5			43,41	48,00	53	42,10		0,00		42,22	0,12	-1,19
Houtrib 12	stedelijk					806A_A	1,5			42,40	48,00	53	40,52		0,00		40,55	0,03	-1,85
Houtrib 12	stedelijk					806A_B	4,5			43,64	48,00	53	42,31		0,00		42,35	0,04	-1,29
Houtrib 10	stedelijk					807A_A	1,5			41,83	48,00	53	39,85		0,00		39,77	-0,08	-2,06
Houtrib 10	stedelijk					807A_B	4,5			43,26	48,00	53	41,68		0,00		41,62	-0,06	-1,64
Houtrib 8	stedelijk					808A_A	1,5			40,24	48,00	53	38,48		0,00		38,51	0,03	-1,73
Houtrib 8	stedelijk					808A_B	4,5			42,91	48,00	53	41,62		0,00		41,64	0,02	-1,27

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Houtrib 6	stedelijk					809A_A	1,5			37,85	48,00	53	36,90		0,00		36,92	0,02	-0,93
Houtrib 6	stedelijk					809A_B	4,5			41,72	48,00	53	40,95		0,00		40,98	0,03	-0,74
Houtrib 4	stedelijk					810A_A	1,5			37,53	48,00	53	37,06		0,00		37,10	0,04	-0,43
Houtrib 4	stedelijk					810A_B	4,5			42,59	48,00	53	41,80		0,00		41,84	0,04	-0,75
Houtrib 2	stedelijk					811A_A	1,5			38,06	48,00	53	37,43		0,00		37,47	0,04	-0,59
Houtrib 2	stedelijk					811A_B	4,5			42,89	48,00	53	41,96		0,00		41,98	0,02	-0,91
Vrouwezand 2	stedelijk					812A_A	1,5			35,40	48,00	53	34,51		0,00		34,52	0,01	-0,88
Vrouwezand 2	stedelijk					812A_B	4,5			40,05	48,00	53	38,79		0,00		38,68	-0,11	-1,37
Vrouwezand 4	stedelijk					813A_A	1,5			34,46	48,00	53	33,34		0,00		33,40	0,06	-1,06
Vrouwezand 4	stedelijk					813A_B	4,5			39,52	48,00	53	38,35		0,00		38,32	-0,03	-1,2
Vrouwezand 6	stedelijk					814A_A	1,5			34,51	48,00	53	33,57		0,00		33,64	0,07	-0,87
Vrouwezand 6	stedelijk					814A_B	4,5			39,41	48,00	53	38,42		0,00		38,43	0,01	-0,98
Vrouwezand 8	stedelijk					815A_A	1,5			33,73	48,00	53	32,96		0,00		33,05	0,09	-0,68
Vrouwezand 8	stedelijk					815A_B	4,5			38,38	48,00	53	37,54		0,00		37,62	0,08	-0,76
Vrouwezand 10	stedelijk					816A_A	1,5			33,66	48,00	53	32,89		0,00		32,96	0,07	-0,7
Vrouwezand 10	stedelijk					816A_B	4,5			38,30	48,00	53	37,35		0,00		37,37	0,02	-0,93
Vrouwezand 12	stedelijk					817A_A	1,5			33,74	48,00	53	32,98		0,00		33,04	0,06	-0,7
Vrouwezand 12	stedelijk					817A_B	4,5			38,42	48,00	53	37,67		0,00		37,66	-0,01	-0,76
Vrouwezand 14	stedelijk					818A_A	1,5			34,79	48,00	53	34,16		0,00		34,19	0,03	-0,6
Vrouwezand 14	stedelijk					818A_B	4,5			39,62	48,00	53	38,79		0,00		38,80	0,01	-0,82
Vrouwezand 16	stedelijk					819A_A	1,5			37,24	48,00	53	36,50		0,00		36,49	-0,01	-0,75
Vrouwezand 16	stedelijk					819A_B	4,5			40,38	48,00	53	39,77		0,00		39,76	-0,01	-0,62
Vrouwezand 18	stedelijk					820A_A	1,5			37,21	48,00	53	36,56		0,00		36,43	-0,13	-0,78
Vrouwezand 18	stedelijk					820A_B	4,5			40,01	48,00	53	39,39		0,00		39,23	-0,16	-0,78
Vrouwezand 20	stedelijk					821A_A	1,5			37,75	48,00	53	37,03		0,00		36,86	-0,17	-0,89
Vrouwezand 20	stedelijk					821A_B	4,5			40,13	48,00	53	39,41		0,00		39,25	-0,16	-0,88
Vrouwezand 1	stedelijk					822A_A	1,5			39,86	48,00	53	37,72		0,00		37,72	0,00	-2,14
Vrouwezand 1	stedelijk					822A_B	4,5			42,45	48,00	53	40,84		0,00		40,79	-0,05	-1,66
Vrouwezand 3	stedelijk					823A_A	1,5			39,61	48,00	53	37,44		0,00		37,46	0,02	-2,15
Vrouwezand 3	stedelijk					823A_B	4,5			42,67	48,00	53	40,97		0,00		40,90	-0,07	-1,77
Vrouwezand 5	stedelijk					824A_A	1,5			36,05	48,00	53	35,06		0,00		35,08	0,02	-0,97
Vrouwezand 5	stedelijk					824A_B	4,5			41,34	48,00	53	40,10		0,00		40,01	-0,09	-1,33
Vrouwezand 7	stedelijk					825A_A	1,5			35,66	48,00	53	34,76		0,00		34,77	0,01	-0,89
Vrouwezand 7	stedelijk					825A_B	4,5			41,05	48,00	53	40,14		0,00		40,00	-0,14	-1,05
Vrouwezand 9	stedelijk					826A_A	1,5			35,57	48,00	53	34,55		0,00		34,57	0,02	-1
Vrouwezand 9	stedelijk					826A_B	4,5			39,96	48,00	53	39,11		0,00		39,06	-0,05	-0,9
Vrouwezand 11	stedelijk					827A_A	1,5			36,28	48,00	53	34,72		0,00		34,73	0,01	-1,55
Vrouwezand 11	stedelijk					827A_B	4,5			39,93	48,00	53	38,75		0,00		38,68	-0,07	-1,25
Vrouwezand 13	stedelijk					828A_A	1,5			33,82	48,00	53	33,01		0,00		33,04	0,03	-0,78
Vrouwezand 13	stedelijk					828A_B	4,5			38,35	48,00	53	37,58		0,00		37,53	-0,05	-0,82
Vrouwezand 15	stedelijk					829A_A	1,5			33,61	48,00	53	32,81		0,00		32,85	0,04	-0,76

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Vrouwezand 15	stedelijk					829A_B	4,5			38,16	48,00	53	37,35		0,00		37,37	0,02	-0,79
Vrouwezand 17	stedelijk					830A_A	1,5			33,38	48,00	53	32,53		0,00		32,57	0,04	-0,81
Vrouwezand 17	stedelijk					830A_B	4,5			37,93	48,00	53	37,13		0,00		37,15	0,02	-0,78
Vrouwezand 19	stedelijk					831A_A	1,5			33,19	48,00	53	32,42		0,00		32,47	0,05	-0,72
Vrouwezand 19	stedelijk					831A_B	4,5			37,56	48,00	53	36,88		0,00		36,88	0,00	-0,68
Vrouwezand 21	stedelijk					832A_A	1,5			32,87	48,00	53	32,10		0,00		32,14	0,04	-0,73
Vrouwezand 21	stedelijk					832A_B	4,5			36,63	48,00	53	35,98		0,00		35,97	-0,01	-0,66
Vrouwezand 23	stedelijk					833A_A	1,5			32,99	48,00	53	32,19		0,00		32,21	0,02	-0,78
Vrouwezand 23	stedelijk					833A_B	4,5			36,88	48,00	53	36,16		0,00		36,14	-0,02	-0,74
Vrouwezand 25	stedelijk					834A_A	1,5			33,59	48,00	53	33,14		0,00		33,14	0,00	-0,45
Vrouwezand 25	stedelijk					834A_B	4,5			37,08	48,00	53	36,66		0,00		36,63	-0,03	-0,45
Vrouwezand 27	stedelijk					835A_A	1,5			35,50	48,00	53	34,57		0,00		34,30	-0,27	-1,2
Vrouwezand 27	stedelijk					835A_B	4,5			38,25	48,00	53	37,53		0,00		37,35	-0,18	-0,9
Spaanderbank 7	stedelijk					836A_A	1,5			33,74	48,00	53	32,77		0,00		32,77	0,00	-0,97
Spaanderbank 7	stedelijk					836A_B	4,5			37,76	48,00	53	36,90		0,00		36,95	0,05	-0,81
Spaanderbank 5	stedelijk					837A_A	1,5			33,71	48,00	53	32,81		0,00		32,86	0,05	-0,85
Spaanderbank 5	stedelijk					837A_B	4,5			37,72	48,00	53	36,79		0,00		36,84	0,05	-0,88
Spaanderbank 3	stedelijk					838A_A	1,5			33,52	48,00	53	32,70		0,00		32,73	0,03	-0,79
Spaanderbank 3	stedelijk					838A_B	4,5			37,51	48,00	53	36,72		0,00		36,76	0,04	-0,75
Spaanderbank 1	stedelijk					839A_A	1,5			33,26	48,00	53	32,48		0,00		32,51	0,03	-0,75
Spaanderbank 1	stedelijk					839A_B	4,5			37,39	48,00	53	36,66		0,00		36,69	0,03	-0,7
Cornelis Houtmanstraat 19	stedelijk					840A_A	1,5			36,13	48,00	53	35,07		0,00		35,08	0,01	-1,05
Cornelis Houtmanstraat 19	stedelijk					840A_B	4,5			40,31	48,00	53	39,40		0,00		39,21	-0,19	-1,1
Cornelis Houtmanstraat 18	stedelijk					841A_A	1,5			33,48	48,00	53	32,66		0,00		32,73	0,07	-0,75
Cornelis Houtmanstraat 18	stedelijk					841A_B	4,5			38,36	48,00	53	37,56		0,00		37,45	-0,11	-0,91
Woonschepenhaven 14	stedelijk					842A_A	1,5			57,30	57,30	63	55,78		-1,52		55,82	0,04	-1,48
Woonschepenhaven 13	stedelijk					843A_A	1,5			57,10	57,10	63	55,56		-1,54		55,55	-0,01	-1,55
Woonschepenhaven 12	stedelijk					844A_A	1,5			53,46	53,46	59	52,82		-1,64		52,87	0,05	-0,59
Woonschepenhaven 11	stedelijk					845A_A	1,5			43,46	48,00	53	42,61		0,00		42,63	0,02	-0,83
Woonschepenhaven 10	stedelijk					846A_A	1,5			45,09	48,00	53	44,09		0,00		44,11	0,02	-0,98
Woonschepenhaven 9	stedelijk					847A_A	1,5			44,49	48,00	53	43,34		0,00		43,37	0,03	-1,12
Woonschepenhaven 8	stedelijk					848A_A	1,5			43,70	48,00	53	43,33		0,00		43,31	-0,02	-0,39
Woonschepenhaven 7	stedelijk					849A_A	1,5			42,30	48,00	53	41,80		0,00		41,75	-0,05	-0,55
Woonschepenhaven 6	stedelijk					850A_A	1,5			44,15	48,00	53	43,34		0,00		43,22	-0,12	-0,93
Woonschepenhaven 5	stedelijk					851A_A	1,5			44,80	48,00	53	44,25		0,00		44,17	-0,08	-0,63
Woonschepenhaven 4	stedelijk					852A_A	1,5			46,02	48,00	53	45,26		0,00		45,29	0,03	-0,73
Woonschepenhaven 3	stedelijk					853A_A	1,5			46,78	48,00	53	45,22		0,00		45,22	0,00	-1,56
Woonschepenhaven 2	stedelijk					854A_A	1,5			47,48	48,00	53	46,28		0,00		46,24	-0,04	-1,24
Turfland 1	stedelijk					855A_A	1,5			53,32	53,32	59	51,94		-1,38		51,95	0,01	-1,37
Turfland 1	stedelijk					855A_B	4,5			53,48	53,48	59	53,13		-1,35		53,19	0,06	-0,29
Turfland 3	stedelijk					856A_A	1,5			46,74	48,00	53	45,84		0,00		45,92	0,08	-0,82

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Turfland 3	stedelijk					856A_B	4,5			50,20	50,20	56	49,11		-1,09		49,26	0,15	-0,94
Turfland 4	stedelijk					857A_A	1,5			45,81	48,00	53	44,66		0,00		44,60	-0,06	-1,21
Turfland 4	stedelijk					857A_B	4,5			48,11	48,11	54	46,91		-0,11		46,86	-0,05	-1,25
Turfland 5	stedelijk					858A_A	1,5			45,67	48,00	53	44,58		0,00		44,46	-0,12	-1,21
Turfland 5	stedelijk					858A_B	4,5			47,39	48,00	53	46,31		0,00		46,21	-0,10	-1,18
Turfland 6	stedelijk					859A_A	1,5			45,31	48,00	53	44,13		0,00		43,99	-0,14	-1,32
Turfland 6	stedelijk					859A_B	4,5			46,68	48,00	53	45,44		0,00		45,33	-0,11	-1,35
Turfland 7	stedelijk					860A_A	1,5			44,55	48,00	53	43,60		0,00		43,48	-0,12	-1,07
Turfland 7	stedelijk					860A_B	4,5			46,23	48,00	53	45,23		0,00		45,13	-0,10	-1,1
Turfland 8	stedelijk					861A_A	1,5			40,09	48,00	53	39,09		0,00		39,00	-0,09	-1,09
Turfland 8	stedelijk					861A_B	4,5			44,06	48,00	53	43,06		0,00		43,00	-0,06	-1,06
Turfland 9	stedelijk					862A_A	1,5			42,50	48,00	53	41,33		0,00		41,20	-0,13	-1,3
Turfland 9	stedelijk					862A_B	4,5			44,71	48,00	53	43,67		0,00		43,57	-0,10	-1,14
Turfland 10	stedelijk					863A_A	1,5			41,32	48,00	53	39,75		0,00		39,64	-0,11	-1,68
Turfland 10	stedelijk					863A_B	4,5			43,66	48,00	53	42,32		0,00		42,23	-0,09	-1,43
Turfland 11	stedelijk					864A_A	1,5			42,48	48,00	53	41,22		0,00		41,03	-0,19	-1,45
Turfland 11	stedelijk					864A_B	4,5			44,34	48,00	53	43,27		0,00		43,11	-0,16	-1,23
Turfland 12	stedelijk					865A_A	1,5			41,27	48,00	53	39,87		0,00		39,74	-0,13	-1,53
Turfland 12	stedelijk					865A_B	4,5			43,18	48,00	53	42,07		0,00		41,97	-0,10	-1,21
Turfland 13	stedelijk					866A_A	1,5			40,86	48,00	53	39,66		0,00		39,51	-0,15	-1,35
Turfland 13	stedelijk					866A_B	4,5			42,97	48,00	53	42,04		0,00		41,92	-0,12	-1,05
Houtrib 23	stedelijk					867A_A	1,5			38,54	48,00	53	37,83		0,00		37,92	0,09	-0,62
Houtrib 23	stedelijk					867A_B	4,5			44,43	48,00	53	43,62		0,00		43,63	0,01	-0,8
Houtrib 21	stedelijk					868A_A	1,5			38,32	48,00	53	37,66		0,00		37,74	0,08	-0,58
Houtrib 21	stedelijk					868A_B	4,5			44,26	48,00	53	43,48		0,00		43,47	-0,01	-0,79
Houtrib 19	stedelijk					869A_A	1,5			38,50	48,00	53	37,91		0,00		37,99	0,08	-0,51
Houtrib 19	stedelijk					869A_B	4,5			44,17	48,00	53	43,36		0,00		43,32	-0,04	-0,85
Houtrib 17	stedelijk					870A_A	1,5			38,24	48,00	53	37,52		0,00		37,58	0,06	-0,66
Houtrib 17	stedelijk					870A_B	4,5			43,71	48,00	53	43,06		0,00		43,02	-0,04	-0,69
Houtrib 15	stedelijk					871A_A	1,5			38,32	48,00	53	37,35		0,00		37,39	0,04	-0,93
Houtrib 15	stedelijk					871A_B	4,5			43,14	48,00	53	42,15		0,00		42,09	-0,06	-1,05
Houtrib 13	stedelijk					872A_A	1,5			38,17	48,00	53	37,30		0,00		37,36	0,06	-0,81
Houtrib 13	stedelijk					872A_B	4,5			42,80	48,00	53	42,11		0,00		42,05	-0,06	-0,75
Houtrib 11	stedelijk					873A_A	1,5			37,14	48,00	53	36,32		0,00		36,45	0,13	-0,69
Houtrib 11	stedelijk					873A_B	4,5			42,38	48,00	53	41,64		0,00		41,63	-0,01	-0,75
Houtrib 9	stedelijk					874A_A	1,5			36,82	48,00	53	36,09		0,00		36,25	0,16	-0,57
Houtrib 9	stedelijk					874A_B	4,5			42,22	48,00	53	41,42		0,00		41,43	0,01	-0,79
Houtrib 7	stedelijk					875A_A	1,5			36,93	48,00	53	36,04		0,00		36,10	0,06	-0,83
Houtrib 7	stedelijk					875A_B	4,5			42,53	48,00	53	41,58		0,00		41,53	-0,05	-1
Houtrib 5	stedelijk					876A_A	1,5			36,88	48,00	53	36,15		0,00		36,11	-0,04	-0,77
Houtrib 5	stedelijk					876A_B	4,5			42,19	48,00	53	41,44		0,00		41,40	-0,04	-0,79

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Houtrib 3	stedelijk					877A_A	1,5			36,48	48,00	53	35,82		0,00		35,80	-0,02	-0,68
Houtrib 3	stedelijk					877A_B	4,5			41,95	48,00	53	41,23		0,00		41,13	-0,10	-0,82
Houtrib 1	stedelijk					878A_A	1,5			37,31	48,00	53	36,62		0,00		36,54	-0,08	-0,77
Houtrib 1	stedelijk					878A_B	4,5			42,14	48,00	53	41,35		0,00		41,20	-0,15	-0,94
Villa Novalaan 20	stedelijk		57,00	x		879A_A	1,5			57,11	57,00	62	55,72		-1,28		55,74	0,02	-1,37
Villa Novalaan 20	stedelijk		57,00	x		879A_B	4,5			58,61	57,00	62	57,28		0,28		57,29	0,01	-1,32
Villa Novalaan 18	stedelijk					880A_A	1,5			53,29	53,29	59	51,95		-1,34		51,98	0,03	-1,31
Villa Novalaan 18	stedelijk					880A_B	4,5			53,27	53,27	59	52,92		-1,35		52,94	0,02	-0,33
Villa Novalaan 16	stedelijk					881A_A	1,5			51,22	51,22	57	49,89		-1,33		49,94	0,05	-1,28
Villa Novalaan 16	stedelijk					881A_B	4,5			51,96	51,96	57	50,68		-1,28		50,75	0,07	-1,21
Villa Novalaan 14	stedelijk					882A_A	1,5			48,88	48,88	54	47,66		-0,88		47,71	0,05	-1,17
Villa Novalaan 14	stedelijk					882A_B	4,5			50,75	50,75	56	49,53		-1,22		49,60	0,07	-1,15
Villa Novalaan 12	stedelijk					883A_A	1,5			47,32	48,00	53	46,16		0,00		46,25	0,09	-1,07
Villa Novalaan 12	stedelijk					883A_B	4,5			48,51	48,51	54	47,46		-0,51		47,57	0,11	-0,94
Villa Novalaan 10	stedelijk					884A_A	1,5			46,87	48,00	53	45,56		0,00		45,50	-0,06	-1,37
Villa Novalaan 10	stedelijk					884A_B	4,5			48,34	48,34	54	47,15		-0,34		47,11	-0,04	-1,23
Villa Novalaan 8	stedelijk					885A_A	1,5			46,07	48,00	53	44,88		0,00		44,87	-0,01	-1,2
Villa Novalaan 8	stedelijk					885A_B	4,5			47,36	48,00	53	46,28		0,00		46,26	-0,02	-1,1
Villa Novalaan 6	stedelijk					886A_A	1,5			45,13	48,00	53	43,91		0,00		43,91	0,00	-1,22
Villa Novalaan 6	stedelijk					886A_B	4,5			46,56	48,00	53	45,50		0,00		45,47	-0,03	-1,09
Villa Novalaan 4	stedelijk					887A_A	1,5			44,68	48,00	53	43,43		0,00		43,38	-0,05	-1,3
Villa Novalaan 4	stedelijk					887A_B	4,5			46,32	48,00	53	45,25		0,00		45,18	-0,07	-1,14
Villa Novalaan 2	stedelijk					888A_A	1,5			39,66	48,00	53	38,51		0,00		38,52	0,01	-1,14
Villa Novalaan 2	stedelijk					888A_B	4,5			42,92	48,00	53	41,94		0,00		41,97	0,03	-0,95
Villa Novalaan 3	stedelijk					889A_A	1,5			42,32	48,00	53	41,06		0,00		41,07	0,01	-1,25
Villa Novalaan 3	stedelijk					889A_B	4,5			45,57	48,00	53	44,52		0,00		44,54	0,02	-1,03
Villa Novalaan 5	stedelijk					890A_A	1,5			42,84	48,00	53	41,60		0,00		41,61	0,01	-1,23
Villa Novalaan 5	stedelijk					890A_B	4,5			45,51	48,00	53	44,37		0,00		44,39	0,02	-1,12
Villa Novalaan 7	stedelijk					891A_A	1,5			44,86	48,00	53	43,54		0,00		43,53	-0,01	-1,33
Villa Novalaan 7	stedelijk					891A_B	4,5			47,18	48,00	53	46,00		0,00		46,02	0,02	-1,16
Villa Novalaan 9	stedelijk					892A_A	1,5			45,09	48,00	53	43,68		0,00		43,68	0,00	-1,41
Villa Novalaan 9	stedelijk					892A_B	4,5			47,64	48,00	53	46,52		0,00		46,53	0,01	-1,11
Villa Novalaan 11	stedelijk					893A_A	1,5			46,21	48,00	53	44,87		0,00		44,86	-0,01	-1,35
Villa Novalaan 11	stedelijk					893A_B	4,5			48,86	48,86	54	47,70		-0,86		47,71	0,01	-1,15
Villa Novalaan 13	stedelijk					894A_A	1,5			47,02	48,00	53	45,51		0,00		45,51	0,00	-1,51
Villa Novalaan 13	stedelijk					894A_B	4,5			49,60	49,60	55	48,26		-1,34		48,25	-0,01	-1,35
Villa Novalaan 15	stedelijk					895A_A	1,5			50,05	50,05	56	48,76		-1,29		48,76	0,00	-1,29
Villa Novalaan 15	stedelijk					895A_B	4,5			52,14	52,14	58	50,99		-1,15		51,00	0,01	-1,14
Villa Novalaan 17	stedelijk					896A_A	1,5			50,76	50,76	56	49,49		-1,27		49,50	0,01	-1,26
Villa Novalaan 17	stedelijk					896A_B	4,5			52,99	52,99	58	51,81		-1,18		51,84	0,03	-1,15
Villa Novalaan 19	stedelijk		58,00	x		897A_A	1,5			52,80	52,80	58	53,42		-1,38		53,45	0,03	0,65

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Villa Novalaan 19	stedelijk		58,00	x		897A_B	4,5			56,15	56,15	62	52,80		-1,35		52,82	0,02	-3,33
Villa Novalaan 1E	stedelijk					898A_A	1,5			41,00	48,00	53	39,78		0,00		39,70	-0,08	-1,3
Villa Novalaan 1E	stedelijk					898A_B	4,5			42,38	48,00	53	41,35		0,00		41,30	-0,05	-1,08
Villa Novalaan 1F	stedelijk					899A_A	1,5			35,57	48,00	53	34,80		0,00		34,87	0,07	-0,7
Villa Novalaan 1F	stedelijk					899A_B	4,5			42,40	48,00	53	41,46		0,00		41,51	0,05	-0,89
Langestreek 84	stedelijk					900A_A	1,5			43,44	48,00	53	42,38		0,00		42,39	0,01	-1,05
Langestreek 84	stedelijk					900A_B	4,5			44,68	48,00	53	43,71		0,00		43,74	0,03	-0,94
Langestreek 85	stedelijk					901A_A	1,5			43,07	48,00	53	42,07		0,00		42,09	0,02	-0,98
Langestreek 85	stedelijk					901A_B	4,5			44,63	48,00	53	43,74		0,00		43,73	-0,01	-0,9
Langestreek 86	stedelijk					902A_A	1,5			40,15	48,00	53	39,13		0,00		39,28	0,15	-0,87
Langestreek 86	stedelijk					902A_B	4,5			44,57	48,00	53	43,40		0,00		43,39	-0,01	-1,18
Slotermeerstraat 1	stedelijk					903A_A	1,5			52,95	52,95	58	52,23		-1,72		51,69	-0,54	-1,26
Slotermeerstraat 1	stedelijk					903A_B	4,5			53,24	53,24	59	52,69		-1,55		53,43	0,74	0,19
Slotermeerstraat 3	stedelijk					904A_A	1,5			52,87	52,87	58	53,26		-1,61		52,73	-0,53	-0,14
Slotermeerstraat 3	stedelijk					904A_B	4,5			56,26	56,26	62	52,75		-1,51		53,44	0,69	-2,82
Slotermeerstraat 5	stedelijk					905A_A	1,5			53,19	53,19	59	52,59		-1,60		53,13	0,54	-0,06
Slotermeerstraat 5	stedelijk					905A_B	4,5			56,67	56,67	62	53,04		-1,63		52,73	-0,31	-3,94
Slotermeerstraat 7	stedelijk					906A_A	1,5			56,01	56,01	62	52,54		-1,47		53,07	0,53	-2,94
Slotermeerstraat 7	stedelijk					906A_B	4,5			57,61	57,61	63	55,93		-1,68		55,56	-0,37	-2,05
Slotermeerstraat 21	stedelijk					907A_A	1,5			53,25	53,25	59	53,03		-1,22		52,52	-0,51	-0,73
Slotermeerstraat 21	stedelijk					907A_B	4,5			57,09	57,09	63	55,63		-1,46		53,10	-2,53	-3,99
Slotermeerstraat 23	stedelijk					908A_A	1,5			53,24	53,24	59	53,08		-1,16		52,49	-0,59	-0,75
Slotermeerstraat 23	stedelijk					908A_B	4,5			56,22	56,22	62	52,96		-1,26		53,26	0,30	-2,96
Slotermeerstraat 25	stedelijk					909A_A	1,5			52,74	52,74	58	52,72		-1,02		52,04	-0,68	-0,7
Slotermeerstraat 25	stedelijk					909A_B	4,5			55,98	55,98	61	52,75		-1,23		53,01	0,26	-2,97
Slotermeerstraat 27	stedelijk					910A_A	1,5			49,48	49,48	55	47,54		-1,48		47,61	0,07	-1,87
Slotermeerstraat 27	stedelijk					910A_B	4,5			51,65	51,65	57	50,18		-1,47		50,11	-0,07	-1,54
Slotermeerstraat 2	stedelijk					911A_A	1,5			46,03	48,00	53	44,71		0,00		44,39	-0,32	-1,64
Slotermeerstraat 2	stedelijk					911A_B	4,5			48,19	48,19	54	46,99		-0,19		46,72	-0,27	-1,47
Slotermeerstraat 4	stedelijk					912A_A	1,5			44,72	48,00	53	42,86		0,00		42,64	-0,22	-2,08
Slotermeerstraat 4	stedelijk					912A_B	4,5			47,20	48,00	53	45,69		0,00		45,52	-0,17	-1,68
Slotermeerstraat 6	stedelijk					913A_A	1,5			46,18	48,00	53	44,32		0,00		44,20	-0,12	-1,98
Slotermeerstraat 6	stedelijk					913A_B	4,5			48,43	48,43	54	46,92		-0,43		46,81	-0,11	-1,62
Slotermeerstraat 8	stedelijk					914A_A	1,5			46,79	48,00	53	44,48		0,00		44,43	-0,05	-2,36
Slotermeerstraat 8	stedelijk					914A_B	4,5			49,00	49,00	54	47,07		-1,00		46,96	-0,11	-2,04
Slotermeerstraat 10	stedelijk					915A_A	1,5			46,17	48,00	53	44,35		0,00		44,39	0,04	-1,78
Slotermeerstraat 10	stedelijk					915A_B	4,5			48,91	48,91	54	47,13		-0,91		47,13	0,00	-1,78
Slotermeerstraat 12	stedelijk					916A_A	1,5			42,76	48,00	53	42,22		0,00		41,20	-1,02	-1,56
Slotermeerstraat 12	stedelijk					916A_B	4,5			46,47	48,00	53	45,55		0,00		44,82	-0,73	-1,65
Slotermeerstraat 14	stedelijk					917A_A	1,5			40,83	48,00	53	39,77		0,00		39,16	-0,61	-1,67
Slotermeerstraat 14	stedelijk					917A_B	4,5			46,06	48,00	53	44,71		0,00		44,31	-0,40	-1,75

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Slotermeerstraat 16	stedelijk					918A_A	1,5			40,35	48,00	53	39,37		0,00		39,21	-0,16	-1,14
Slotermeerstraat 16	stedelijk					918A_B	4,5			45,48	48,00	53	44,45		0,00		44,25	-0,20	-1,23
Slotermeerstraat 22	stedelijk					919A_A	1,5			39,06	48,00	53	38,36		0,00		38,13	-0,23	-0,93
Slotermeerstraat 22	stedelijk					919A_B	4,5			43,87	48,00	53	43,01		0,00		42,68	-0,33	-1,19
Slotermeerstraat 24	stedelijk					920A_A	1,5			37,27	48,00	53	36,40		0,00		36,13	-0,27	-1,14
Slotermeerstraat 24	stedelijk					920A_B	4,5			42,57	48,00	53	41,62		0,00		41,25	-0,37	-1,32
Slotermeerstraat 26	stedelijk					921A_A	1,5			37,36	48,00	53	36,19		0,00		36,05	-0,14	-1,31
Slotermeerstraat 26	stedelijk					921A_B	4,5			42,51	48,00	53	41,48		0,00		41,16	-0,32	-1,35
Slotermeerstraat 28	stedelijk					922A_A	1,5			36,20	48,00	53	35,36		0,00		35,17	-0,19	-1,03
Slotermeerstraat 28	stedelijk					922A_B	4,5			41,48	48,00	53	40,59		0,00		40,23	-0,36	-1,25
Slotermeerstraat 30	stedelijk					926A_A	1,5			35,82	48,00	53	34,86		0,00		34,73	-0,13	-1,09
Slotermeerstraat 30	stedelijk					926A_B	4,5			41,98	48,00	53	40,80		0,00		40,43	-0,37	-1,55
Slotermeerstraat 32	stedelijk					927A_A	1,5			36,20	48,00	53	35,39		0,00		35,14	-0,25	-1,06
Slotermeerstraat 32	stedelijk					927A_B	4,5			42,03	48,00	53	41,12		0,00		40,77	-0,35	-1,26
Slotermeerstraat 53	stedelijk					928A_A	1,5			35,93	48,00	53	35,18		0,00		34,95	-0,23	-0,98
Slotermeerstraat 53	stedelijk					928A_B	4,5			40,88	48,00	53	40,00		0,00		39,46	-0,54	-1,42
Slotermeerstraat 51	stedelijk					929A_A	1,5			36,59	48,00	53	35,97		0,00		35,69	-0,28	-0,9
Slotermeerstraat 51	stedelijk					929A_B	4,5			41,55	48,00	53	40,81		0,00		40,48	-0,33	-1,07
Slotermeerstraat 49	stedelijk					930A_A	1,5			37,34	48,00	53	36,71		0,00		36,65	-0,06	-0,69
Slotermeerstraat 49	stedelijk					930A_B	4,5			42,46	48,00	53	41,51		0,00		41,12	-0,39	-1,34
Slotermeerstraat 47	stedelijk					931A_A	1,5			37,24	48,00	53	36,60		0,00		36,31	-0,29	-0,93
Slotermeerstraat 47	stedelijk					931A_B	4,5			41,70	48,00	53	40,97		0,00		40,71	-0,26	-0,99
Slotermeerstraat 45	stedelijk					932A_A	1,5			37,91	48,00	53	37,26		0,00		37,22	-0,04	-0,69
Slotermeerstraat 45	stedelijk					932A_B	4,5			42,82	48,00	53	42,01		0,00		41,81	-0,20	-1,01
Slotermeerstraat 43	stedelijk					933A_A	1,5			37,80	48,00	53	37,05		0,00		36,89	-0,16	-0,91
Slotermeerstraat 43	stedelijk					933A_B	4,5			42,53	48,00	53	41,79		0,00		41,54	-0,25	-0,99
Slotermeerstraat 41	stedelijk					934A_A	1,5			38,74	48,00	53	38,38		0,00		37,88	-0,50	-0,86
Slotermeerstraat 41	stedelijk					934A_B	4,5			43,91	48,00	53	43,18		0,00		42,70	-0,48	-1,21
Slotermeerstraat 39	stedelijk					935A_A	1,5			39,27	48,00	53	38,85		0,00		37,70	-1,15	-1,57
Slotermeerstraat 39	stedelijk					935A_B	4,5			43,73	48,00	53	43,01		0,00		42,10	-0,91	-1,63
Slotermeerstraat 37	stedelijk					936A_A	1,5			39,12	48,00	53	38,85		0,00		37,67	-1,18	-1,45
Slotermeerstraat 37	stedelijk					936A_B	4,5			44,18	48,00	53	43,39		0,00		42,67	-0,72	-1,51
Slotermeerstraat 35	stedelijk					937A_A	1,5			39,07	48,00	53	38,85		0,00		37,45	-1,40	-1,62
Slotermeerstraat 35	stedelijk					937A_B	4,5			44,42	48,00	53	43,60		0,00		42,88	-0,72	-1,54
Slotermeerstraat 33	stedelijk					938A_A	1,5			44,13	48,00	53	42,72		0,00		42,66	-0,06	-1,47
Slotermeerstraat 33	stedelijk					938A_B	4,5			47,26	48,00	53	45,87		0,00		45,82	-0,05	-1,44
Slotermeerstraat 31	stedelijk					939A_A	1,5			45,41	48,00	53	44,53		0,00		44,48	-0,05	-0,93
Slotermeerstraat 31	stedelijk					939A_B	4,5			48,47	48,47	54	47,16		-0,47		47,14	-0,02	-1,33
Tjeukemeerstraat 1	stedelijk		56,00	x		940A_A	1,5			52,86	52,86	58	52,90		1,04		51,33	-1,57	-1,53
Tjeukemeerstraat 1	stedelijk		56,00	x		940A_B	4,5			57,73	56,00	61	57,08		1,08		53,28	-3,80	-4,45
Tjeukemeerstraat 3	stedelijk		56,00	x		941A_A	1,5			52,52	52,52	58	52,81		1,29		50,54	-2,27	-1,98

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Tjeukemeerstraat 3	stedelijk		56,00	x		941A_B	4,5			57,62	56,00	61	57,13		1,13		52,90	-4,23	-4,72
Tjeukemeerstraat 5	stedelijk		56,00	x		942A_A	1,5			53,25	53,25	59	52,62		1,37		50,00	-2,62	-3,25
Tjeukemeerstraat 5	stedelijk		56,00	x		942A_B	4,5			57,48	56,00	61	57,12		1,12		52,72	-4,40	-4,76
Tjeukemeerstraat 7	stedelijk		56,00	x		943A_A	1,5			52,91	52,91	58	53,11		1,20		49,37	-3,74	-3,54
Tjeukemeerstraat 7	stedelijk		56,00	x		943A_B	4,5			57,14	56,00	61	56,93		0,93		53,45	-3,48	-3,69
Tjeukemeerstraat 9	stedelijk		56,00	x		944A_A	1,5			53,11	53,11	59	52,96		0,85		49,04	-3,92	-4,07
Tjeukemeerstraat 9	stedelijk		56,00	x		944A_B	4,5			57,24	56,00	61	56,96		0,96		53,44	-3,52	-3,8
Tjeukemeerstraat 11	stedelijk		56,00	x		945A_A	1,5			52,84	52,84	58	52,90		1,06		48,79	-4,11	-4,05
Tjeukemeerstraat 11	stedelijk		56,00	x		945A_B	4,5			57,09	56,00	61	56,89		0,89		53,33	-3,56	-3,76
Tjeukemeerstraat 13	stedelijk		56,00	x		946A_A	1,5			52,85	52,85	58	53,08		0,23		49,93	-3,15	-2,92
Tjeukemeerstraat 13	stedelijk		56,00	x		946A_B	4,5			57,19	56,00	61	56,79		0,79		53,34	-3,45	-3,85
Tjeukemeerstraat 17	stedelijk		55,00	x		947A_A	1,5			51,24	51,24	57	50,02		-1,22		50,03	0,01	-1,21
Tjeukemeerstraat 17	stedelijk		55,00	x		947A_B	4,5			53,23	53,23	59	52,12		-1,11		52,09	-0,03	-1,14
Tjeukemeerstraat 19	stedelijk					948A_A	1,5			49,94	49,94	55	48,66		-1,28		48,58	-0,08	-1,36
Tjeukemeerstraat 19	stedelijk					948A_B	4,5			51,35	51,35	57	50,18		-1,17		50,09	-0,09	-1,26
Tjeukemeerstraat 21	stedelijk					949A_A	1,5			47,14	48,00	53	45,85		0,00		45,40	-0,45	-1,74
Tjeukemeerstraat 21	stedelijk					949A_B	4,5			48,11	48,11	54	46,97		-0,11		46,45	-0,52	-1,66
Tjeukemeerstraat 23	stedelijk					950A_A	1,5			46,07	48,00	53	44,80		0,00		44,31	-0,49	-1,76
Tjeukemeerstraat 23	stedelijk					950A_B	4,5			47,15	48,00	53	46,07		0,00		45,47	-0,60	-1,68
Tjeukemeerstraat 25	stedelijk					951A_A	1,5			47,55	48,00	53	46,27		0,00		46,17	-0,10	-1,38
Tjeukemeerstraat 25	stedelijk					951A_B	4,5			48,71	48,71	54	47,60		-0,71		47,40	-0,20	-1,31
Tjeukemeerstraat 27	stedelijk					952A_A	1,5			47,07	48,00	53	45,78		0,00		45,63	-0,15	-1,44
Tjeukemeerstraat 27	stedelijk					952A_B	4,5			47,77	48,00	53	46,63		0,00		46,42	-0,21	-1,35
Tjeukemeerstraat 29	stedelijk					953A_A	1,5			46,55	48,00	53	45,18		0,00		44,42	-0,76	-2,13
Tjeukemeerstraat 29	stedelijk					953A_B	4,5			47,16	48,00	53	45,99		0,00		45,29	-0,70	-1,87
Tjeukemeerstraat 31	stedelijk					954A_A	1,5			46,85	48,00	53	45,49		0,00		44,68	-0,81	-2,17
Tjeukemeerstraat 31	stedelijk					954A_B	4,5			47,24	48,00	53	46,14		0,00		45,38	-0,76	-1,86
Tjeukemeerstraat 33	stedelijk					955A_A	1,5			46,95	48,00	53	45,63		0,00		44,72	-0,91	-2,23
Tjeukemeerstraat 33	stedelijk					955A_B	4,5			47,22	48,00	53	46,11		0,00		45,25	-0,86	-1,97
Tjeukemeerstraat 35	stedelijk					956A_A	1,5			46,78	48,00	53	45,49		0,00		44,22	-1,27	-2,56
Tjeukemeerstraat 35	stedelijk					956A_B	4,5			47,14	48,00	53	45,92		0,00		44,88	-1,04	-2,26
Tjeukemeerstraat 37	stedelijk					957A_A	1,5			45,90	48,00	53	44,72		0,00		43,32	-1,40	-2,58
Tjeukemeerstraat 37	stedelijk					957A_B	4,5			46,56	48,00	53	45,49		0,00		44,43	-1,06	-2,13
Tjeukemeerstraat 39	stedelijk					958A_A	1,5			46,93	48,00	53	45,71		0,00		44,21	-1,50	-2,72
Tjeukemeerstraat 39	stedelijk					958A_B	4,5			47,11	48,00	53	46,04		0,00		44,73	-1,31	-2,38
Tjeukemeerstraat 41	stedelijk					959A_A	1,5			46,95	48,00	53	45,72		0,00		44,12	-1,60	-2,83
Tjeukemeerstraat 41	stedelijk					959A_B	4,5			47,21	48,00	53	46,10		0,00		44,77	-1,33	-2,44
Tjeukemeerstraat 55	stedelijk					960A_A	1,5			47,22	48,00	53	46,03		0,00		44,27	-1,76	-2,95
Tjeukemeerstraat 55	stedelijk					960A_B	4,5			47,36	48,00	53	46,38		0,00		45,02	-1,36	-2,34
Tjeukemeerstraat 57	stedelijk					961A_A	1,5			46,99	48,00	53	45,91		0,00		43,96	-1,95	-3,03
Tjeukemeerstraat 57	stedelijk					961A_B	4,5			47,02	48,00	53	46,02		0,00		44,43	-1,59	-2,59

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Tjeukemeerstraat 59	stedelijk					962A_A	1,5			47,14	48,00	53	46,04		0,00		43,61	-2,43	-3,53
Tjeukemeerstraat 59	stedelijk					962A_B	4,5			47,19	48,00	53	46,17		0,00		44,26	-1,91	-2,93
Tjeukemeerstraat 61	stedelijk					963A_A	1,5			46,78	48,00	53	45,60		0,00		42,91	-2,69	-3,87
Tjeukemeerstraat 61	stedelijk					963A_B	4,5			46,92	48,00	53	45,83		0,00		43,81	-2,02	-3,11
Tjeukemeerstraat 63	stedelijk					964A_A	1,5			46,71	48,00	53	45,53		0,00		42,76	-2,77	-3,95
Tjeukemeerstraat 63	stedelijk					964A_B	4,5			46,92	48,00	53	45,88		0,00		43,76	-2,12	-3,16
Tjeukemeerstraat 65	stedelijk					965A_A	1,5			46,71	48,00	53	45,57		0,00		42,88	-2,69	-3,83
Tjeukemeerstraat 65	stedelijk					965A_B	4,5			46,91	48,00	53	45,85		0,00		43,80	-2,05	-3,11
Tjeukemeerstraat 67	stedelijk					966A_A	1,5			46,75	48,00	53	45,60		0,00		42,96	-2,64	-3,79
Tjeukemeerstraat 67	stedelijk					966A_B	4,5			47,03	48,00	53	45,95		0,00		43,93	-2,02	-3,1
Tjeukemeerstraat 69	stedelijk					967A_A	1,5			46,46	48,00	53	45,28		0,00		42,58	-2,70	-3,88
Tjeukemeerstraat 69	stedelijk					967A_B	4,5			46,68	48,00	53	45,57		0,00		43,53	-2,04	-3,15
Tjeukemeerstraat 2	stedelijk					968A_A	1,5			42,10	48,00	53	41,30		0,00		41,36	0,06	-0,74
Tjeukemeerstraat 2	stedelijk					968A_B	4,5			46,43	48,00	53	45,54		0,00		45,54	0,00	-0,89
Tjeukemeerstraat 4	stedelijk					969A_A	1,5			42,66	48,00	53	41,76		0,00		41,77	0,01	-0,89
Tjeukemeerstraat 4	stedelijk					969A_B	4,5			46,56	48,00	53	45,67		0,00		45,63	-0,04	-0,93
Tjeukemeerstraat 6	stedelijk					970A_A	1,5			43,58	48,00	53	42,44		0,00		42,13	-0,31	-1,45
Tjeukemeerstraat 6	stedelijk					970A_B	4,5			46,60	48,00	53	45,58		0,00		45,27	-0,31	-1,33
Tjeukemeerstraat 8	stedelijk					971A_A	1,5			43,77	48,00	53	43,13		0,00		42,52	-0,61	-1,25
Tjeukemeerstraat 8	stedelijk					971A_B	4,5			46,90	48,00	53	46,10		0,00		45,61	-0,49	-1,29
Brandemeerstraat 2	stedelijk					972A_A	1,5			41,02	48,00	53	39,99		0,00		39,04	-0,95	-1,98
Brandemeerstraat 2	stedelijk					972A_B	4,5			44,69	48,00	53	43,67		0,00		42,98	-0,69	-1,71
Brandemeerstraat 4	stedelijk					973A_A	1,5			36,64	48,00	53	35,70		0,00		35,45	-0,25	-1,19
Brandemeerstraat 4	stedelijk					973A_B	4,5			42,41	48,00	53	41,75		0,00		41,54	-0,21	-0,87
Brandemeerstraat 6	stedelijk					974A_A	1,5			36,06	48,00	53	35,28		0,00		35,08	-0,20	-0,98
Brandemeerstraat 6	stedelijk					974A_B	4,5			41,92	48,00	53	41,24		0,00		41,08	-0,16	-0,84
Brandemeerstraat 8	stedelijk					975A_A	1,5			34,73	48,00	53	34,17		0,00		34,07	-0,10	-0,66
Brandemeerstraat 8	stedelijk					975A_B	4,5			41,76	48,00	53	41,00		0,00		40,87	-0,13	-0,89
Brandemeerstraat 1	stedelijk					976A_A	1,5			35,84	48,00	53	35,11		0,00		34,93	-0,18	-0,91
Brandemeerstraat 1	stedelijk					976A_B	4,5			41,49	48,00	53	40,49		0,00		40,31	-0,18	-1,18
Brandemeerstraat 3	stedelijk					977A_A	1,5			36,40	48,00	53	35,85		0,00		35,64	-0,21	-0,76
Brandemeerstraat 3	stedelijk					977A_B	4,5			41,45	48,00	53	40,81		0,00		40,59	-0,22	-0,86
Brandemeerstraat 5	stedelijk					978A_A	1,5			35,89	48,00	53	35,18		0,00		34,99	-0,19	-0,9
Brandemeerstraat 5	stedelijk					978A_B	4,5			41,93	48,00	53	41,09		0,00		40,75	-0,34	-1,18
Brandemeerstraat 7	stedelijk					979A_A	1,5			36,42	48,00	53	35,73		0,00		35,53	-0,20	-0,89
Brandemeerstraat 7	stedelijk					979A_B	4,5			42,58	48,00	53	41,70		0,00		41,34	-0,36	-1,24
Morrastraat 2	stedelijk					980A_A	1,5			39,59	48,00	53	38,36		0,00		38,24	-0,12	-1,35
Morrastraat 2	stedelijk					980A_B	4,5			43,84	48,00	53	42,76		0,00		42,44	-0,32	-1,4
Morrastraat 4	stedelijk					981A_A	1,5			38,79	48,00	53	37,87		0,00		37,39	-0,48	-1,4
Morrastraat 4	stedelijk					981A_B	4,5			43,10	48,00	53	42,21		0,00		41,84	-0,37	-1,26
Morrastraat 6	stedelijk					982A_A	1,5			38,52	48,00	53	37,45		0,00		37,13	-0,32	-1,39

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
Morrastraat 6	stedelijk					982A_B	4,5		42,69	48,00	53	41,81		0,00		41,37	-0,44	-1,32
Morrastraat 8	stedelijk					983A_A	1,5		38,33	48,00	53	37,27		0,00		36,76	-0,51	-1,57
Morrastraat 8	stedelijk					983A_B	4,5		42,76	48,00	53	41,87		0,00		41,36	-0,51	-1,4
Morrastraat 1	stedelijk					984A_A	1,5		38,01	48,00	53	37,02		0,00		36,29	-0,73	-1,72
Morrastraat 1	stedelijk					984A_B	4,5		43,77	48,00	53	42,78		0,00		42,06	-0,72	-1,71
Morrastraat 3	stedelijk					985A_A	1,5		36,88	48,00	53	35,78		0,00		35,51	-0,27	-1,37
Morrastraat 3	stedelijk					985A_B	4,5		42,95	48,00	53	41,81		0,00		41,32	-0,49	-1,63
Morrastraat 5	stedelijk					986A_A	1,5		36,93	48,00	53	35,98		0,00		35,06	-0,92	-1,87
Morrastraat 5	stedelijk					986A_B	4,5		42,25	48,00	53	41,21		0,00		40,69	-0,52	-1,56
Morrastraat 7	stedelijk					987A_A	1,5		37,60	48,00	53	36,29		0,00		35,48	-0,81	-2,12
Morrastraat 7	stedelijk					987A_B	4,5		42,26	48,00	53	41,16		0,00		40,67	-0,49	-1,59
Morrastraat 9	stedelijk					988A_A	1,5		37,32	48,00	53	36,18		0,00		35,60	-0,58	-1,72
Morrastraat 9	stedelijk					988A_B	4,5		42,54	48,00	53	41,53		0,00		41,04	-0,49	-1,5
Morrastraat 11	stedelijk					989A_A	1,5		37,09	48,00	53	36,22		0,00		35,75	-0,47	-1,34
Morrastraat 11	stedelijk					989A_B	4,5		42,68	48,00	53	41,74		0,00		41,21	-0,53	-1,47
Fluessenstraat 2	stedelijk					990A_A	1,5		39,26	48,00	53	38,13		0,00		37,43	-0,70	-1,83
Fluessenstraat 2	stedelijk					990A_B	4,5		43,48	48,00	53	42,44		0,00		41,87	-0,57	-1,61
Fluessenstraat 4	stedelijk					991A_A	1,5		37,77	48,00	53	36,62		0,00		35,60	-1,02	-2,17
Fluessenstraat 4	stedelijk					991A_B	4,5		42,71	48,00	53	41,63		0,00		40,94	-0,69	-1,77
Fluessenstraat 6	stedelijk					992A_A	1,5		36,53	48,00	53	35,47		0,00		34,24	-1,23	-2,29
Fluessenstraat 6	stedelijk					992A_B	4,5		41,89	48,00	53	40,86		0,00		39,95	-0,91	-1,94
Fluessenstraat 8	stedelijk					993A_A	1,5		35,69	48,00	53	34,62		0,00		33,61	-1,01	-2,08
Fluessenstraat 8	stedelijk					993A_B	4,5		41,11	48,00	53	40,06		0,00		39,36	-0,70	-1,75
Fluessenstraat 1	stedelijk					994A_A	1,5		40,59	48,00	53	39,51		0,00		38,23	-1,28	-2,36
Fluessenstraat 1	stedelijk					994A_B	4,5		44,29	48,00	53	43,29		0,00		42,43	-0,86	-1,86
Fluessenstraat 3	stedelijk					995A_A	1,5		38,03	48,00	53	36,77		0,00		35,27	-1,50	-2,76
Fluessenstraat 3	stedelijk					995A_B	4,5		42,20	48,00	53	41,07		0,00		40,10	-0,97	-2,1
Fluessenstraat 5	stedelijk					996A_A	1,5		36,38	48,00	53	35,09		0,00		34,42	-0,67	-1,96
Fluessenstraat 5	stedelijk					996A_B	4,5		42,01	48,00	53	40,82		0,00		39,95	-0,87	-2,06
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_A	1,5	61,65	60,08	60,08	63	59,22		-0,86		59,22	0,00	-0,86
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_B	4,5	62,46	60,89	60,43	63	60,11		-1,89		60,11	0,00	-0,78
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_C	7,5	62,42	60,85	60,43	63	60,09		-1,91		60,09	0,00	-0,76
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997A_D	10,5	62,28	60,71	60,43	63	59,96		-2,04		59,96	0,00	-0,75
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_A	1,5	61,98	60,41	60,41	63	59,84		-0,57		59,84	0,00	-0,57
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_B	4,5	62,95	61,38	60,43	63	60,81		-1,19		60,81	0,00	-0,57
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_C	7,5	62,87	61,30	60,43	63	60,75		-1,25		60,75	0,00	-0,55
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997B_D	10,5	62,69	61,12	60,43	63	60,58		-1,42		60,58	0,00	-0,54
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_A	1,5	61,51	59,94	59,94	63	59,71		-0,23		59,71	0,00	-0,23
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_B	4,5	62,42	60,85	60,43	63	60,52		-1,48		60,52	0,00	-0,33
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_C	7,5	62,36	60,79	60,43	63	60,47		-1,53		60,47	0,00	-0,32
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997C_D	10,5	62,19	60,62	60,43	63	60,29		-1,71		60,29	0,00	-0,33

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt2	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2030 zonder plusmaatregelen in dB	Toe-/afname geluidbelasting tov 2019 zonder plusmaatregelen in dB
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_A	1,5	60,73	59,16	59,16	63	58,92		-0,24		58,90	-0,02	-0,26
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_B	4,5	61,60	60,03	60,03	63	59,68		-0,35		59,67	-0,01	-0,36
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_C	7,5	61,60	60,03	60,03	63	59,66		-0,37		59,66	0,00	-0,37
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997D_D	10,5	61,48	59,91	59,91	63	59,54		-0,37		59,53	-0,01	-0,38
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_A	1,5	59,32	57,75	57,75	63	57,02		-0,73		56,91	-0,11	-0,84
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_B	4,5	60,21	58,64	58,64	63	57,91		-0,73		57,84	-0,07	-0,8
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_C	7,5	60,27	58,70	58,70	63	57,96		-0,74		57,92	-0,04	-0,78
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997E_D	10,5	60,20	58,63	58,63	63	57,89		-0,74		57,87	-0,02	-0,76
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_A	1,5	53,76	52,19	52,19	58	51,00		-1,19		50,03	-0,97	-2,16
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_B	4,5	55,46	52,89	52,89	58	52,79		-1,10		52,16	-0,63	-0,73
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_C	7,5	55,95	53,38	53,38	59	53,28		-1,10		52,94	-0,34	-0,44
van Rijgersmapark 1-40	stedelijk	62	60,43	x		997F_D	10,5	56,03	53,46	53,46	59	53,36		-1,10		53,20	-0,16	-0,26
Plattedijk 6	stedelijk					998A_A	1,5		52,84	52,84	58	52,66		-1,18		51,04	-1,62	-1,8
Plattedijk 19	stedelijk					999A_A	1,5		57,22	57,22	63	53,30		-1,92		55,85	2,55	-1,37

© Antea Group

Figuren

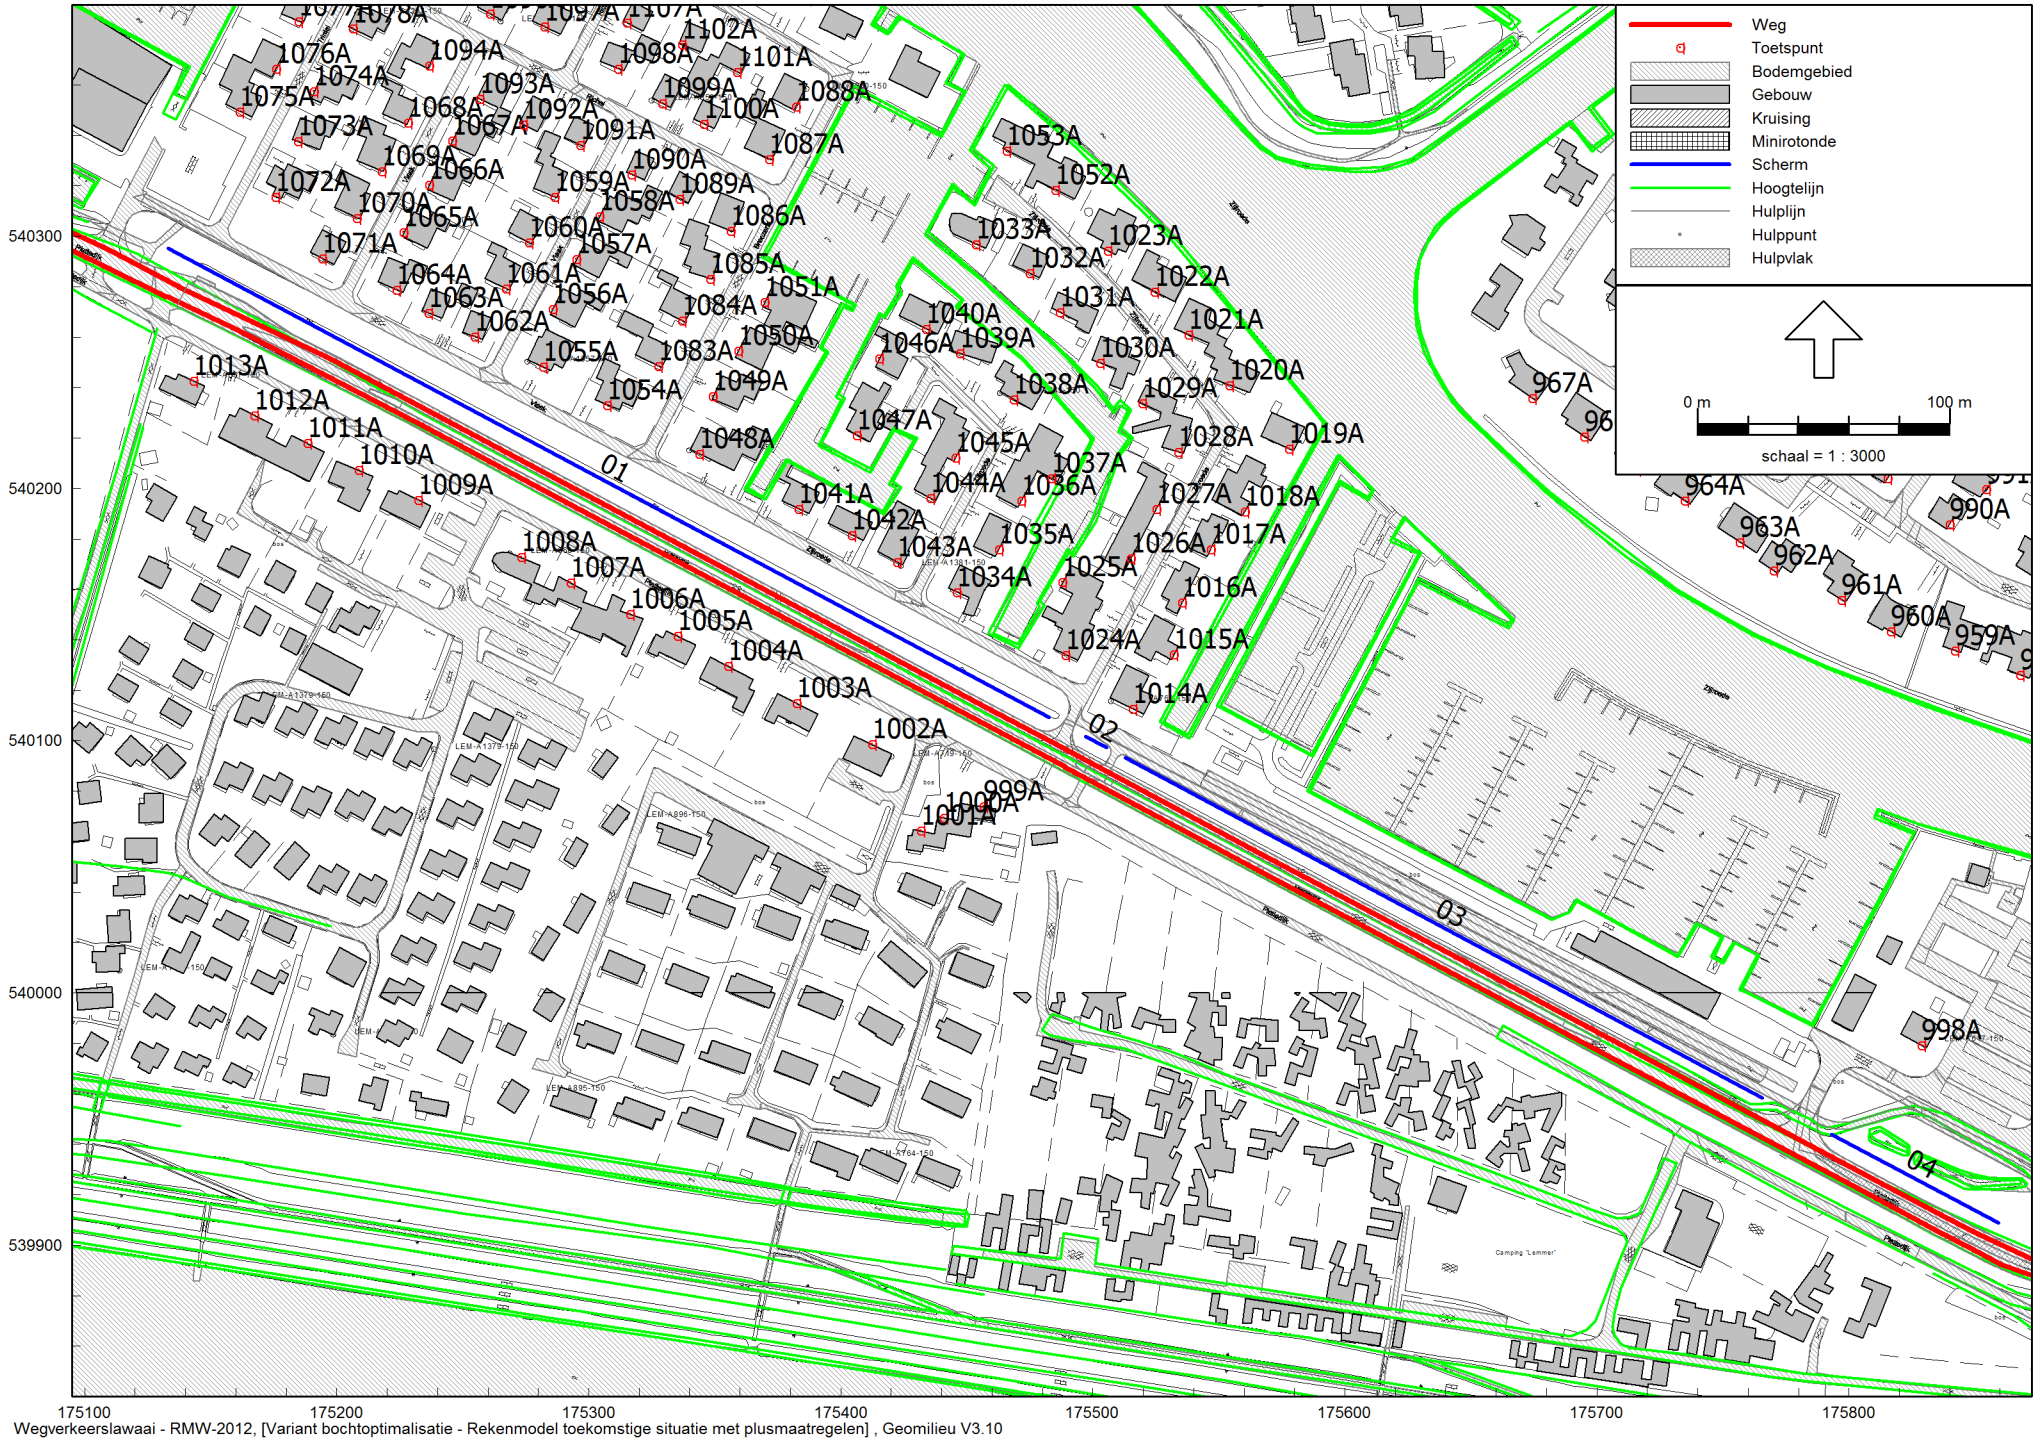

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen] , Geomilieu V3.10

Antea Group

Greenwalls (1,2 meter hoogte) naast de Plattedijk bij de jachthaven en woonwijk Zijlroede

Figuur 1

Greenwall (1,5 meter hoogte) bij Tjeukemeerstraat

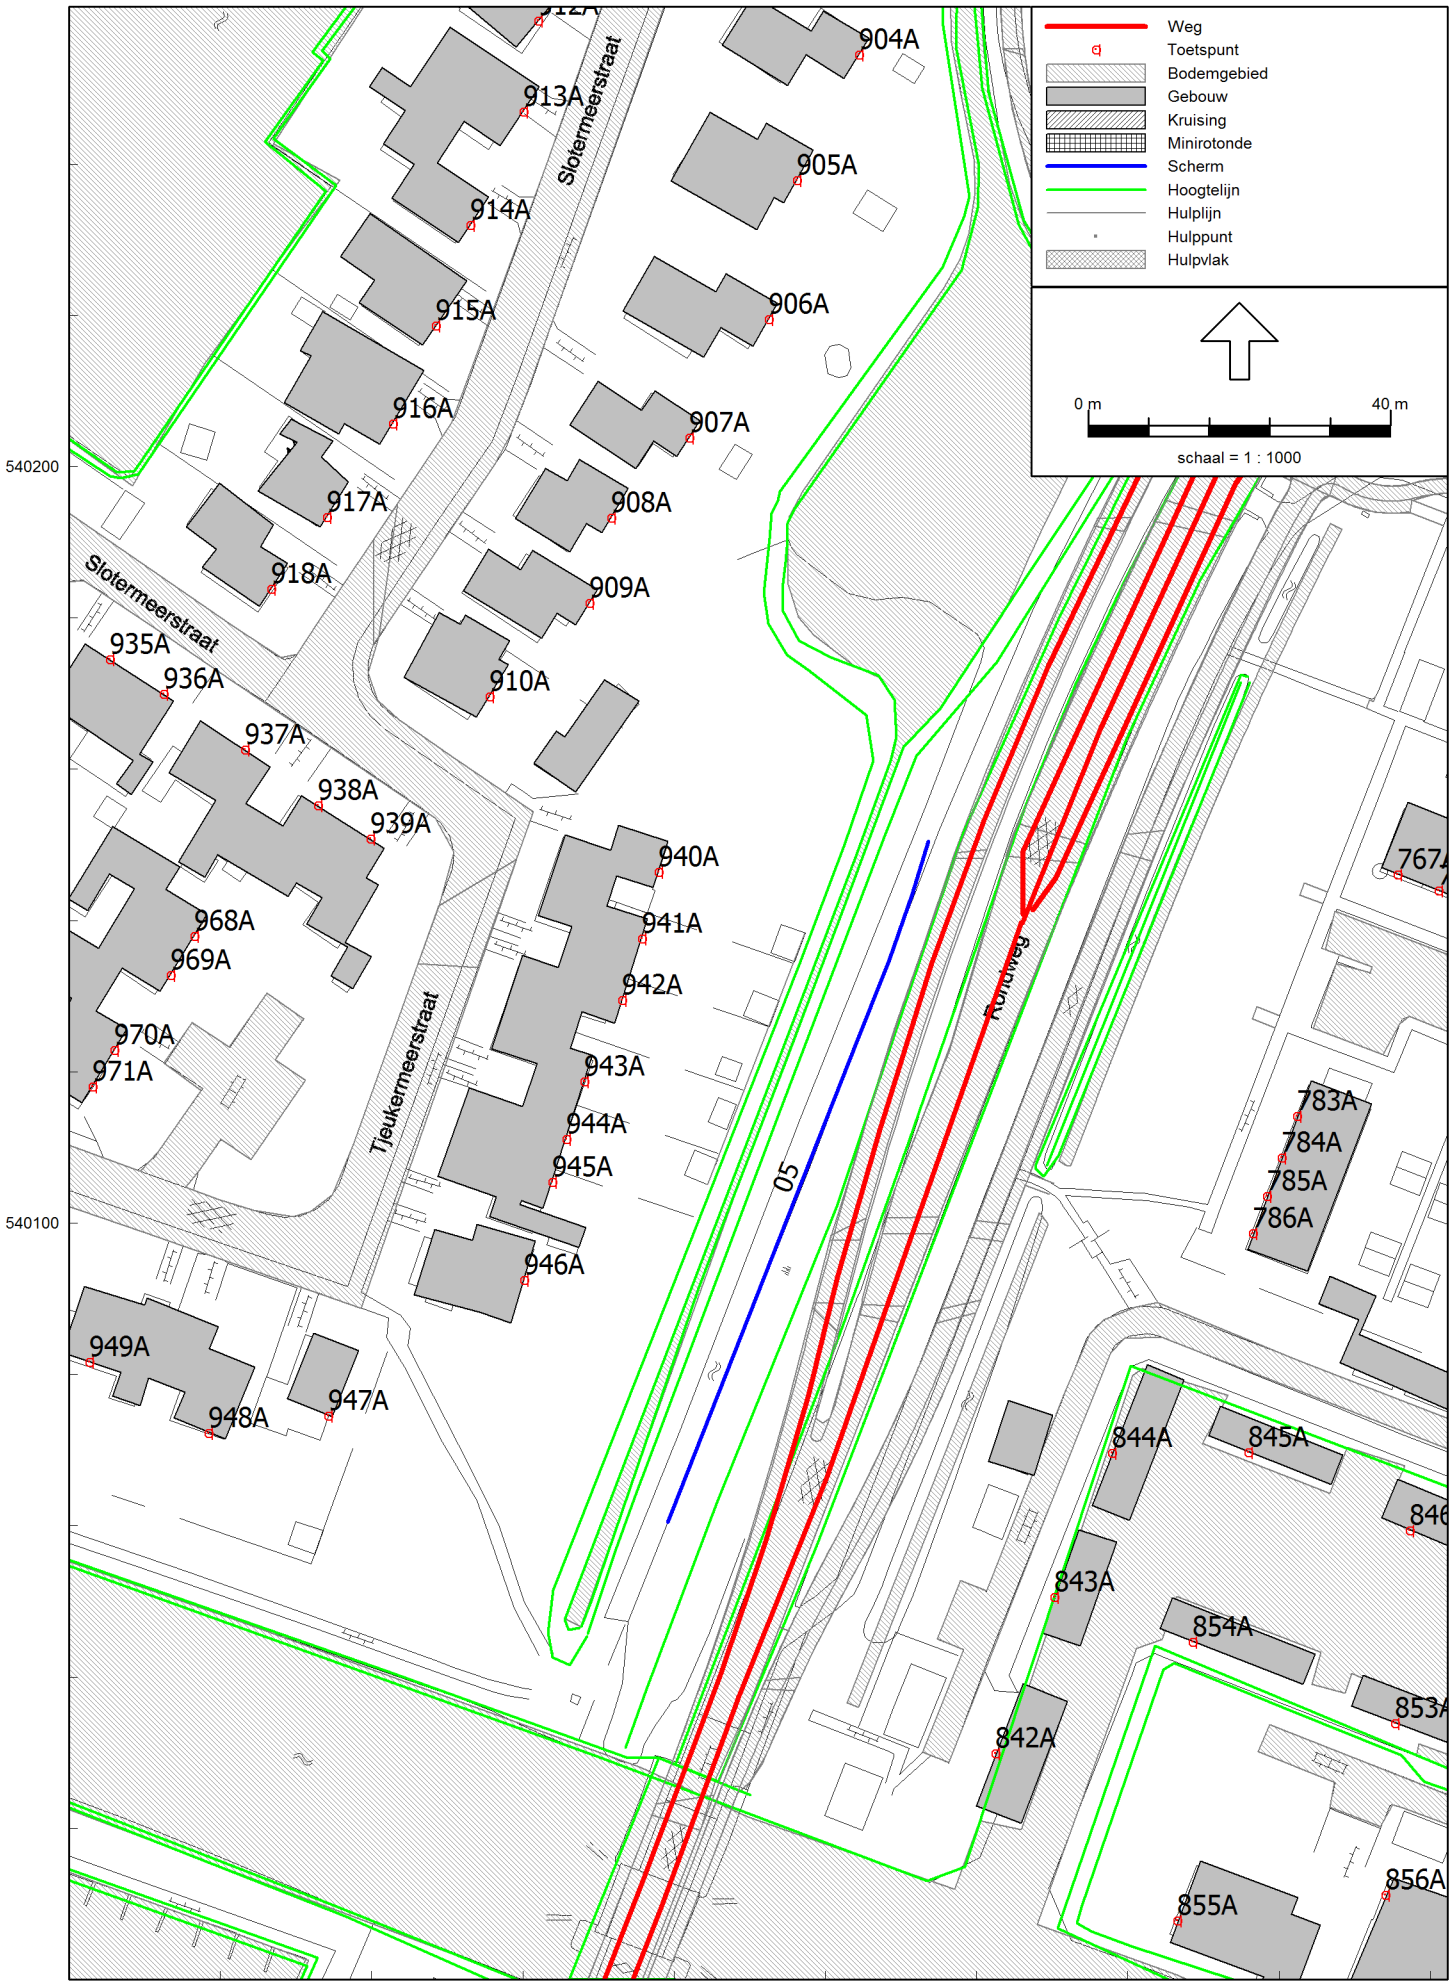

Grondwal (1,5 meter hoogtej in de parkzone

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant bochtoptimalisatie - Rekenmodel toekomstige situatie met plusmaatregelen] , Geomilieu V3.10

Figuur 3

Greenwall (2,0 meter hoogte) bij Straatweg 40 en bij Straatweg 36

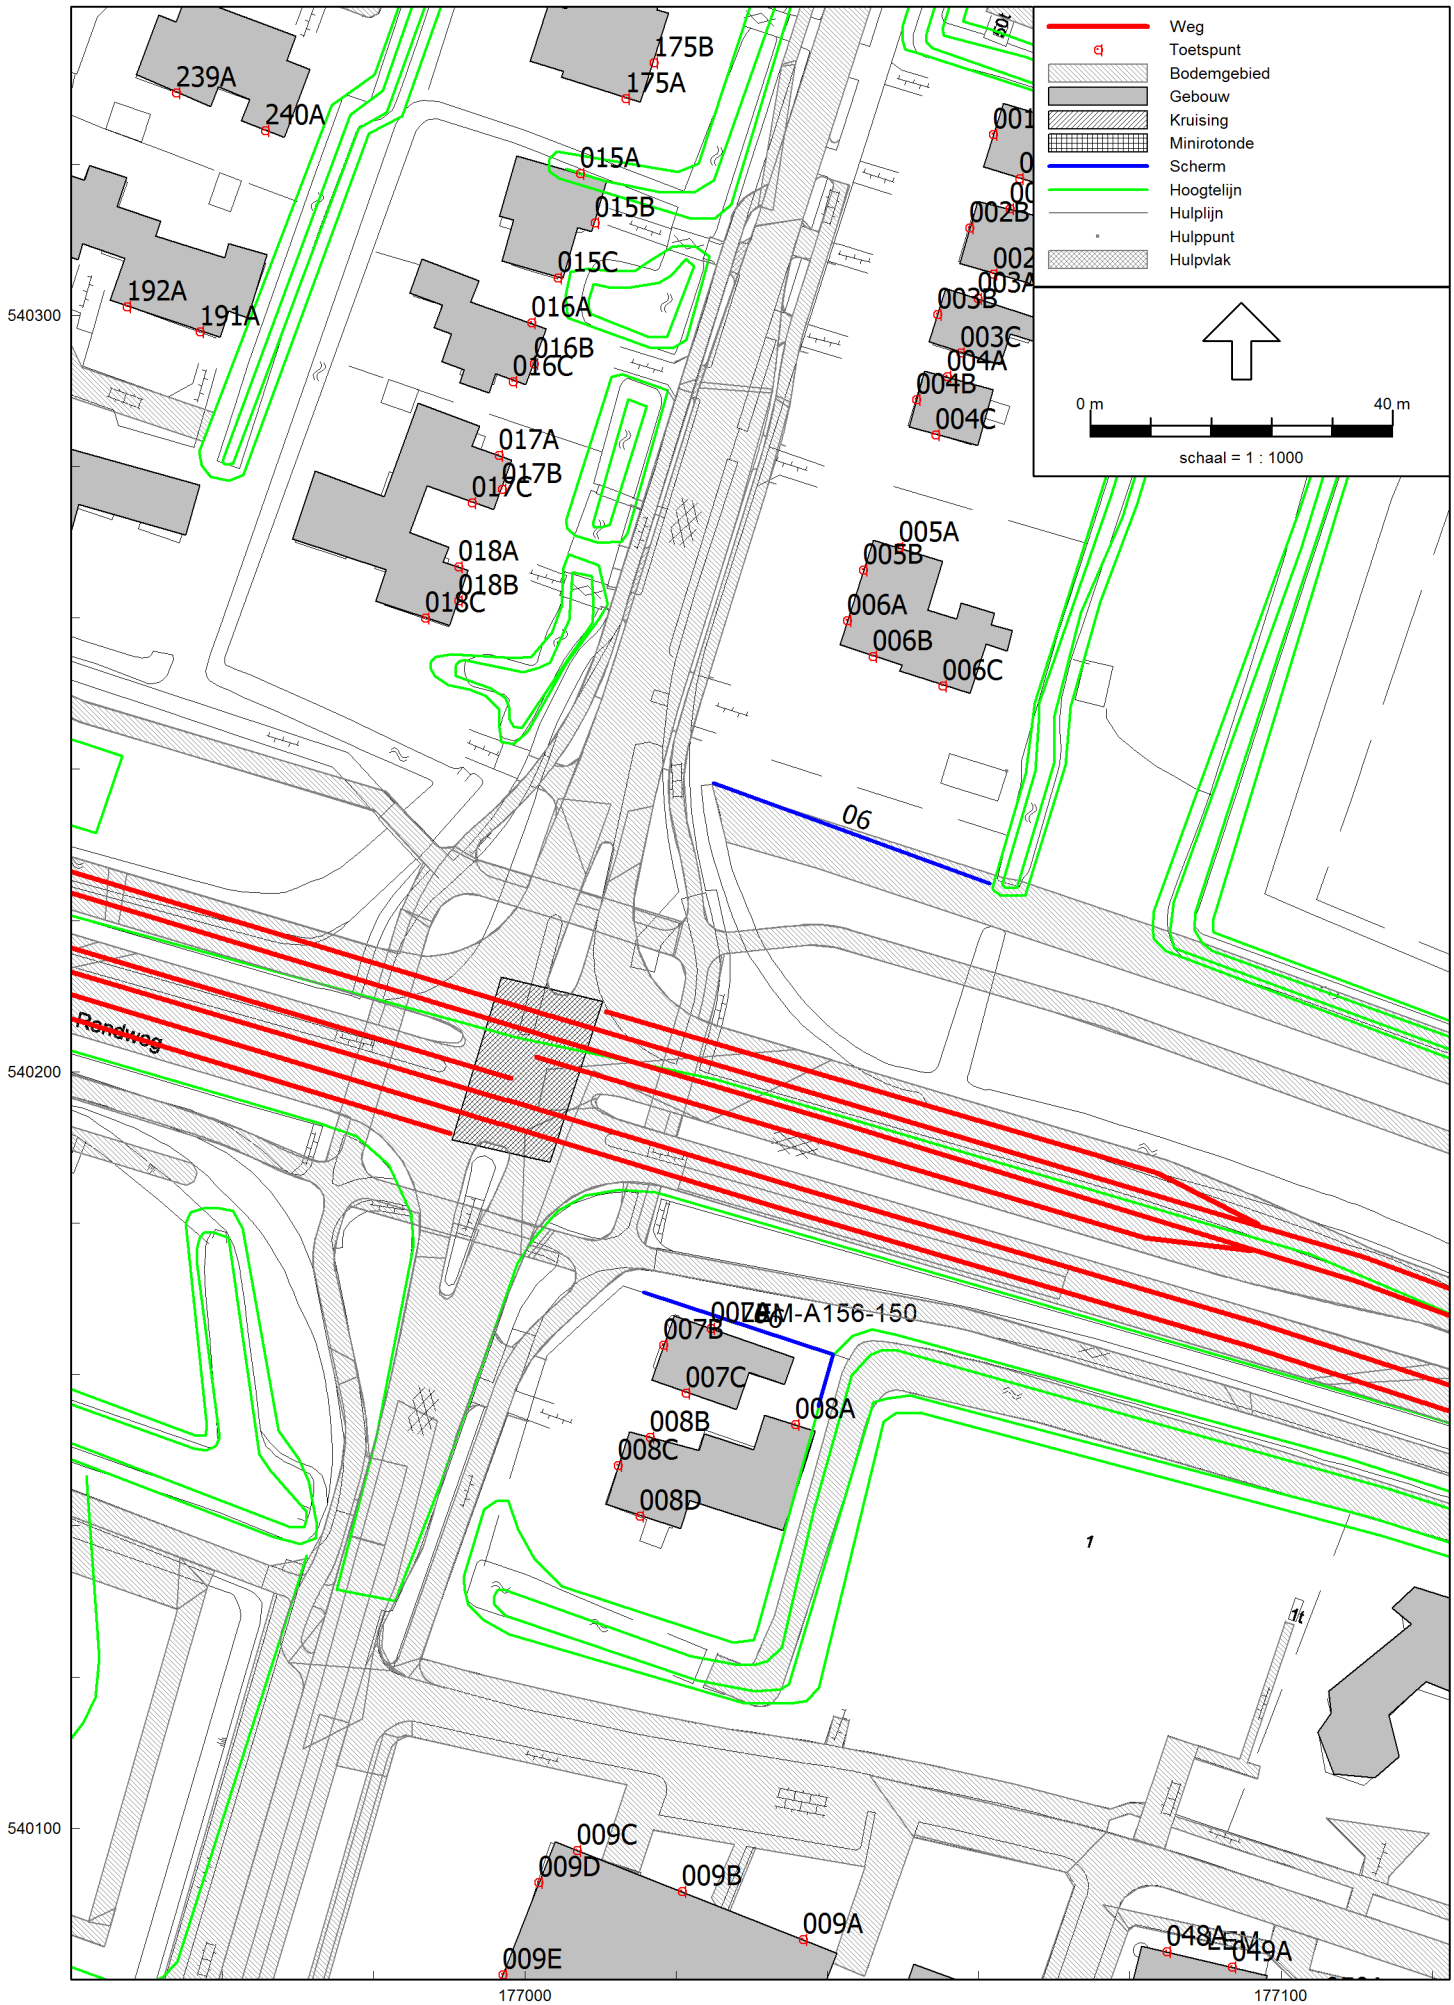

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.