


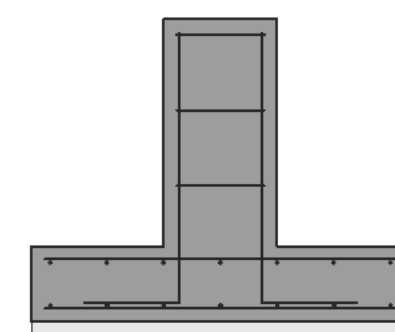

Exakte dimensionering volgens berekening constructeur

PEIL: nog nader te bepalen
Plaats van het PEIL: Bovenkant vloer
Referentiepunt REF: Vast punt sonderingen

Van toepassing is TGB 1990

Betonstaal	: FeB500		= 1e laag van boven	Bij toepassing PS-kist zijdekking min. 35 mm In de bovenwapening een stortsluis van min. 50 mm vrijhouden
Cement	: HOC CEM III/BHS		= 2e laag van boven	
Uitvoering volgens de VBC (NEN 6720)/NEN-EN 206-1/NEN 8005			= 2e laag van onder	
			= 1e laag van onder	
			= in het midden	

 Dakbedekking (mm)

(NEN 5720)/NEN-EN 206-1/NEN 8005			Betondekking (mm)		
Onderdeel	Mileuklasse	Betonsterkteklasse	Boven	Onder	Zijkant
Poer	XC4, XF1	C20/25	30	35	30

*1 = indien de vloer gevulderd wordt, dekking boven met 5 mm vergroten / bij centraal gelegen wapening is betondekking afwijkend tov bovenstaande afstanden

Alle maten in het werk controleren

