

Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
055 548 3000
info@vnog.nl
www.vnog.nl

Gemeente Montferland
T.a.v. het college van B&W
Postbus 47
6940 BA DIDAM



Datum : 08 MEI 2018
Uw brief van : 3 april 2018
Ons kenmerk : 18-41044/18-058387
Onderwerp : Verzoek om advies externe veiligheid
bestemmingsplan Holthuiserstraat 20 te Didam
In afschrift aan : Gemeente Montferland t.a.v. mevr. L. Janssen
Behandeld door : J.W. van Gortel / secundus T. Haverkamp *ba. [initials]*

Geacht college,

U heeft mij op 11 april 2018 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan Buitengebied (derde herziening), wijziging Holthuiserstraat 20 Didam. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van vigerende wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord.

Advies over Bevi


In de ruimtelijke onderbouwing m.b.t. dit bestemmingsplan wordt aangegeven dat er een hogedruk aardgasbuisleiding ligt op ongeveer 200 meter van het bestemmingsplan. Volgens mijn gegevens ligt de aardgasbuisleiding op ongeveer 150 meter van het bestemmingsplan. De 1% letaliteitsgrens van deze buisleiding ligt op ongeveer 144 meter. Bij een daadwerkelijke calamiteit met de buisleiding liggen de 2 nieuw te bouwen woningen mogelijk in het effectgebied van deze buisleiding. Het adviseren van eventuele brandpreventieve maatregelen wegen niet op tegen de kosten daarvan in relatie tot het effect wat er mee bereikt kan worden. Er kan wel iets gedaan worden aan de zelfredzaamheid van de toekomstige bewoners. Daar kom ik later in mijn brief op terug.

Uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hier is dus geen beletsel. Ik adviseer u in te stemmen met de voorgenomen ontwikkeling.

Advies over de algemene veiligheid

Bluswatervoorziening

De bluswatervoorziening in de nabijheid van het bestemmingsplan is onvoldoende. Om tot een optimale bluswatervoorziening in de nabijheid van het bestemmingsplan te komen verzoek ik u om contact op te nemen met uw accounthouder binnen de VNOG, dhr. D. Verver (telefoonnummer: 06-11368336 of e-mail: d.verver@vnog.nl).

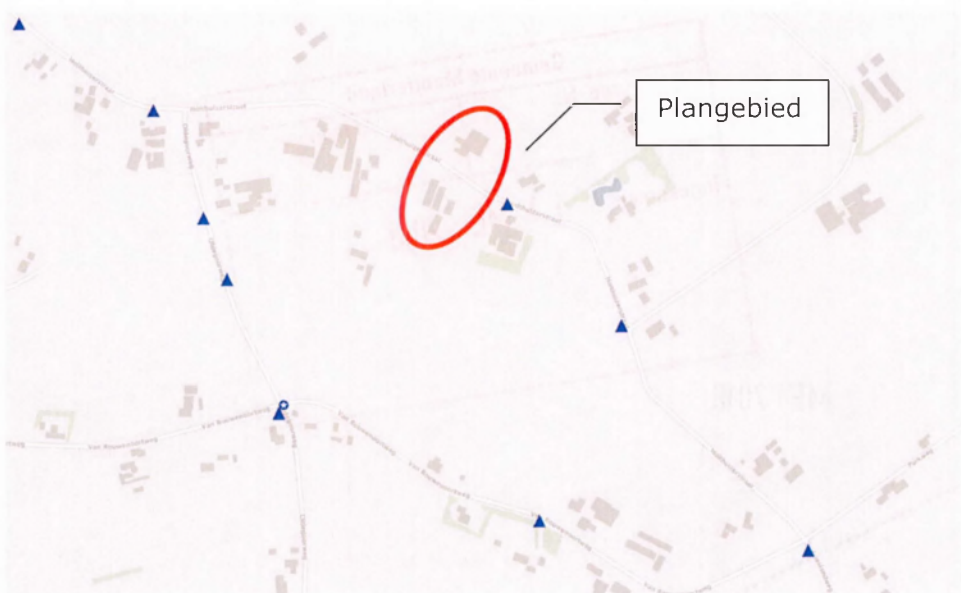


Kaart 1

Zelfredzaamheid

Het plangebied valt buiten het bereik van de zogenaamde WAS-palen (zie kaart 2) die iedere eerste maandag van de maand een alarm laten horen. Vanaf januari 2020 zullen deze WAS-palen uit gefaseerd worden.

De zelfredzaamheid van de aanwezige mensen binnen het bestemmingsplan kan vergroot worden door het gebruik van NL-alert. Burgers zullen dan zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).

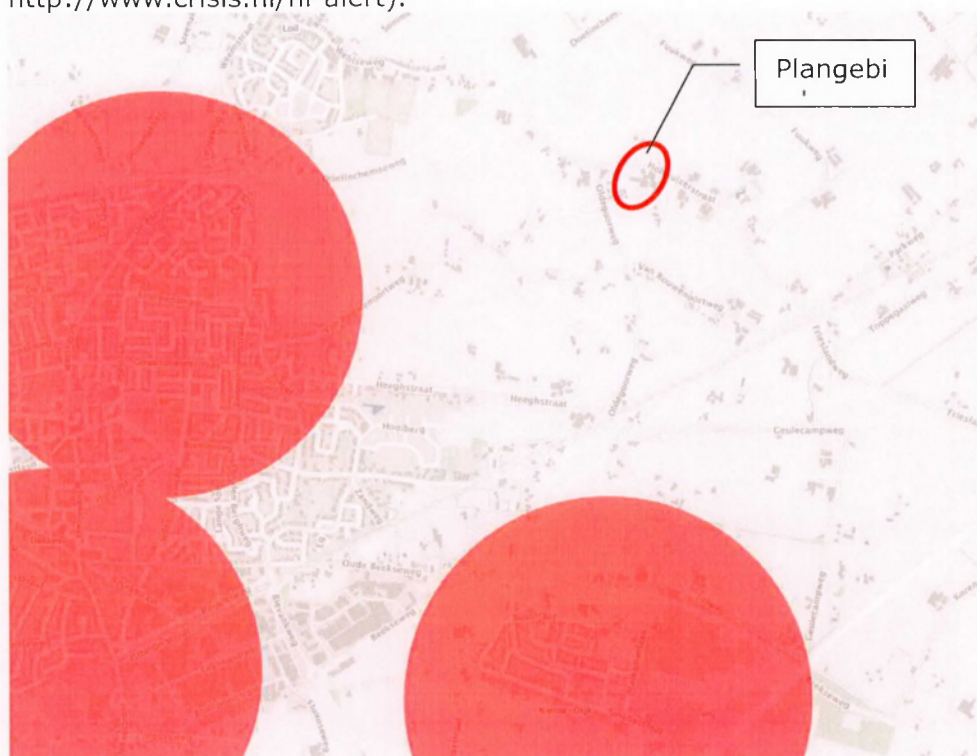

Kaart 2

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u overleggen? Bel of mail dan gerust met Jan Willem van Gortel (telefoonnummer: 06-53650103 of e-mail: j.vangortel@vnog.nl). Fijn als u ons laat weten wat u doet of gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



L.L. van Ruiven
teamleider Risicobeheersing