




Onderzoek geluid van wegen: Torensteepolder fase D

Gemeente Hoeksche Waard

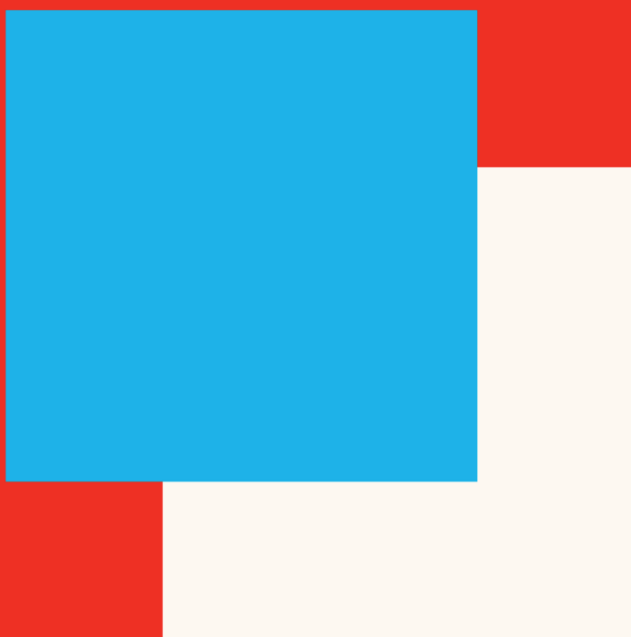

KUIPER
COMPAGNONS

PROJECTGEGEVENS

ONDERZOEK GELUID VAN WEGEN: TORENSTEEPOLDER FASE D
GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

Werknummer 624.117.80
Opdrachtgever Midstate VOF
Contactpersoon
Datum 25 april 2025



Projectverantwoordelijke: mevrouw F.M. Fresen BBE
Behandeld door: de heer ing. A.T. de Hek

Telefoonnummer 010 - 433 00 99

File: j:\624\117\80\3 projectresultaat\geluid\04 rapportage\onderzoek geluid van wegen torensteepolder fase d d.d.
2025-04-25.docx

1	Inleiding	1
2	Wettelijk kader (omgevingswet en gemeentelijke beleidsregels).....	2
	2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving	2
	2.1.1 Beoordeling geluid bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen	4
	2.1.2 Beoordeling geluid bij bestaande geluidgevoelige gebouwen	5
	2.1.3 Beoordeling geluid van wijziging van bestaande wegen.....	6
	2.2 Omgevingsregeling	7
	2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	8
	2.4 Vastgestelde hogere waarden.....	10
	2.5 Binnenwaarden	11
3	Uitgangspunten.....	12
	3.1 Verkeersgegevens.....	12
	3.2 Rekenmethode	15
	3.3 Geluidsmodellen.....	16
	3.4 Maatregelen.....	19
	3.4.1 Geluidsreducerende maatregelen (stil wegdek).....	20
	3.4.2 Geluidsbeperkende maatregelen (geluidsschermen)	20
4	Resultaten	21
	4.1 Geluid binnen Torensteepolder fase D	21
	4.1.1 Geluid ter plaatse van functiegrenzen	21
	4.1.2 Geluid ter plaatse van gevels van de woningen conform verkavelingsplan	22
	4.2 Effecten voor de omgeving	23
	4.2.1 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer.....	23
	4.2.2 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer en wijziging in geluidaandachtsgebied samen.....	24
5	Conclusies	26

Bijlagen

- Bijlage 1 Verkeersgegevens 2040
- Bijlage 2 Weergave geluidsmodellen (excl. toets- c.q. beoordelingspunten)
- Bijlage 3 Weergave toets- c.q. beoordelingspunten
- Bijlage 4 Geluid ter plaatse van omgevingsplangrenzen fase D
- Bijlage 5 Geluid ter plaatse van gevels woningen verkavelingsplan fase D
- Bijlage 6 Geluid ter plaatse van gevels bestaande woningen

1 Inleiding

In opdracht van Midstate VOF is een onderzoek naar het geluid van wegen uitgevoerd in verband met de vaststelling van een omgevingsplanwijziging voor 'Torensteepolder fase D'. In afbeelding 1 is de ligging van het projectgebied weergegeven.



Afbeelding 1 Locatie Torensteepolder fase D (wit omkaderd)

Binnen fase D worden maximaal 250 woningen gerealiseerd en nieuwe wegen aangelegd, waaronder een nieuwe weg aan de oostzijde van het gebied, tussen de Ambachtsheerenlaan en Torensteelaan. De voorgenomen ontwikkelingen (realisatie geluidgevoelige gebouwen en aanleg van wegen) binnen 'Torensteepolder fase D' passen niet binnen het omgevingsplan van de gemeente Hoeksche Waard. Met de wijziging van het omgevingsplan wordt de ontwikkeling in juridisch-planologische zin mogelijk gemaakt.

In verband met de wijziging is onderzoek naar het geluid noodzakelijk bij de nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen 'Torensteepolder fase D' en de bestaande en geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen in de directe omgeving.

Leeswijzer

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. Hoofdstuk 2 bevat het wettelijk kader. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de uitgangspunten voor dit onderzoek opgenomen. De resultaten zijn van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en het onderzoek wordt afgesloten met de conclusies in hoofdstuk 5.

2 Wettelijk kader (omgevingswet en gemeentelijke beleidsregels)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. De Ow geeft instructieregels (minimale vereisten) voor de beoordeling van geluid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Deze instructieregels kunnen worden aangevuld met extra gemeentelijke beleidsregels. Ook kunnen gemeentelijke beleidsregels zwaardere eisen aan het geluid stellen dan de verplichte instructieregels.

Voor de beoordeling van het geluid zijn de volgende wettelijke besluiten en regelingen van belang:

- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsregeling (Or);
- Vangnetregeling Omgevingswet.

Artikel 4.1 van de 'Vangnetregeling Omgevingswet' regelt dat voor provinciale wegen en industrieterreinen de Wet geluidhinder van kracht blijft, zolang er geen geluidproductieplafonds¹ (gpp's) zijn vastgesteld. Op dit moment zijn de gpp's voor de industrieterreinen en provinciale wegen in Zuid-Holland nog niet vastgesteld. De provincie Zuid-Holland werkt aan de vaststelling van de gpp's voor de provinciale wegen (bron: <https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/nieuwe-geluidsregels-provinciale-wegen/>).

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe gemeentelijke beleidsregels voor geluid. Er wordt daarom voor de beoordeling van het geluid aangesloten op de beleidsregels opgenomen in 'Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening Gemeenten Hoeksche Waard'. Dit betekent dat het onderzoek naar het geluid uitgebreider is dan op grond van de instructieregels (minimale vereisten) uit het Bkl is vereist.

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat de instructieregels waaraan minimaal moet worden voldaan bij de beoordeling van geluid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Op grond van het Bkl dient het geluid te worden beoordeeld binnen zogenaamde geluidaandachtsgebieden² (artikel 3.20 Bkl) en bij geluidgevoelige gebouwen³ (artikel 3.21 Bkl).

Op dit moment zijn er binnen de gemeente Hoeksche Waard alleen geluidaandachtsgebieden vastgesteld voor de Rijkswegen en Hoofdspoorwegen. De vastgestelde geluidaandachtsgebieden zijn te raadplegen via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (<https://www.rivm.nl/cvvg>) en <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>).

Voor de overige bronnen waarvoor nog geen geluidaandachtsgebieden zijn vastgesteld zijn de geluid-aandachtsgebieden geregeld via het overgangsrecht (artikel 12.7 Bkl en artikel 17.5 Omgevingsregeling).

¹ Een geluidproductieplafond regelt de maximale hoeveelheid geluid die door de geluidbron mag worden gemaakt op een zogenaamd geluidreferentiepunt. Op basis van de geluidproductieplafonds wordt ook het geluidaandachtsgebied van de geluidbron bepaald. Het geluidproductieplafond wordt gemonitord en er wordt elke 5 jaar een monitoringsverslag gemaakt.

² Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (geaccepteerde hoeveelheid geluid).

³ Geluidgevoelige gebouwen zijn gebouwen met een woonfunctie, onderwijsfunctie, gezondheidszorgfunctie met bedgebied, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied alsmede een woonschip of woonwagen.

In artikel 12.7 Bkl is geregeld dat de (tijdelijke) geluidaanbachtgebieden voor provinciale wegen en industrieterreinen bestaan uit de geluidzones bedoeld in artikel 74 en 40 van de Wet geluidhinder. De geluidzone voor de provinciale wegen bedraagt 250 meter. De geluidzones van gezoneerde industrieterreinen binnen de regio Zuid-Holland Zuid zijn te raadplegen via de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (<https://kaart.ozhz.nl/Geluidsgezoneerde-gebieden>).

Torensteepolder fase D is niet gelegen binnen de (tijdelijke) geluidaanbachtgebieden van provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen in de gemeente Hoeksche Waard.

In artikel 17.5 van de Omgevingsregeling (Or) is geregeld dat het (tijdelijke) geluidaanbachtgebied van gemeentewegen en waterschapswegen de volgende omvang heeft, gemeten vanaf de rand van de weg:

- a. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 meter;
- b. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur geldt: 200 meter; en
- c. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter.

De gemeente- en waterschapswegen in de directe omgeving van 'Torensteepolder fase D' bestaan uit een of twee rijstroken en hebben een geluidaanbachtgebied van 100 (maximumsnelheid $\leq$ 30 km/uur) of 200 meter (maximumsnelheid $>$ 30 km/uur).

Voor de beoordeling van het geluid zijn de instructieregels uit § 5.1.4.2a 'Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen' van het Bkl van belang. Deze paragraaf heeft de volgende subparagrafen:

- § 5.1.4.2a.1 Algemene bepalingen;
- § 5.1.4.2a.2 Geluid door industrieterreinen met geluidproductieplafonds als omgevingswaarden;
- § 5.1.4.2a.3 Geluid door wegen en lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden;
- § 5.1.4.2a.4 Geluidgevoelige gebouwen in geluidaanbachtgebieden;
- § 5.1.4.2a.5 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer;
- § 5.1.4.2a.6 Indirecte akoestische effecten van wijziging in het aanbachtgebied.

De subparagrafen geven de regels die in specifieke situaties gelden.

In § 5.1.4.2a.1 is in artikel 5.78 (toepassingsbereik) Bkl bepaald dat de regels uit § 5.1.4.2a gelden voor:

- wegen, spoorwegen en industrieterreinen met geluidproductieplafonds;
- verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000^{4, 5} motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde.

⁴ De grens van 1.000 motorvoertuigen wordt op termijn verhoogd naar 2.500 motorvoertuigen ('Verzamelbesluit Omgevingswet lenW milieu 2025' - voorpublicatie d.d. 6 september 2024). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging wordt nog bepaald.

⁵ De gemeente kan op grond van gemeentelijke beleidsregels een lagere verkeersintensiteit dan 1.000 als uitgangspunt hanteren voor de bescherming van de leefomgevingskwaliteit.

In artikel 5.78a (waarde van het geluid) Bkl is geregeld dat het geluid bij wegen zonder geluidproductieplafonds wordt bepaald voor het verkeer op die weg in het maatgevend jaar⁶. Verder is in dit artikel geregeld dat alle tot de geluidbronsoort behorende wegen worden alle tot die geluidbronsoort behorende wegen betrokken.

2.1.1 Beoordeling geluid bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen

De instructieregels voor het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen 'Torensteepolder fase D' zijn opgenomen in § 5.1.4.2a.4 'Geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden' van het Bkl.

Binnen een geluidaandachtsgebied is het geluid aanvaardbaar (beoordeling op grond van artikel 5.78s Bkl) indien wordt voldaan aan de zogenaamde standaardwaarde (artikel 3.34 en 5.78t Bkl). Daarnaast is het onder voorwaarden toegestaan om meer geluid toe te staan, waarbij het plafond wordt gevormd door de zogenaamde grenswaarde (artikel 3.35 en 5.78u Bkl). In specifieke situaties kan meer geluid worden toegestaan dan de grenswaarde, zoals bij zwaarwegende belangen (artikel 5.78o Bkl), vervangende nieuwbouw (artikel 5.78v Bkl) en functiewijziging (artikel 5.78w Bkl).

In tabel 2.1 zijn de standaard- en grenswaarden voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen opgenomen voor de verschillende geluidbronsoorten.

Tabel 2.1 Standaardwaarden en grenswaarden Besluit kwaliteit leefomgeving

Geluidbronsoort	Standaardwaarde (artikel 3.34 en 5.78t Bkl)	Grenswaarde (artikel 3.35 en 5.78u Bkl)
Rijkswegen Provinciale wegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}
Industrieterreinen ¹⁾	50 L _{den}	55 L _{den}
	40 L _{night}	45 L _{night}

1) De waarden voor de provinciale wegen en de industrieterreinen worden van kracht na de vaststelling van geluidproductieplafonds voor deze wegen en de industrieterreinen.

De nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen 'Torensteepolder fase D' zijn gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen en waterschapswegen. In de directe omgeving van 'Torensteepolder fase D' zijn geen geluidaandachtsgebieden gelegen voor rijkswegen, provinciale wegen, hoofd- en lokale spoorwegen alsmede industrieterreinen.

⁶ Over het algemeen kan voor het maatgevende jaar uitgegaan worden van de situatie tien jaar na de beoogde realisatie van het plan, bijvoorbeeld tien jaar na realisatie van een wegverbreding of van een woonwijk. Als dit echter leidt tot een te grote onderschatting van het geluid dient een ander jaar gekozen te worden als maatgevend jaar.

2.1.2 Beoordeling geluid bij bestaande geluidgevoelige gebouwen

In verband met de ontwikkeling van 'Torensteepolder fase D' moeten de gevolgen voor geluid worden beoordeeld bij bestaande geluidgevoelige gebouwen in verband met:

- § 5.1.4.2a.3 'Geluid door wegen en lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden';
- § 5.1.4.2a.5 'Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer' en
- § 5.1.4.2a.6 'Indirecte akoestische effecten van wijzigingen in een geluidaandachtsgebied'.

In artikel 5.78m lid 1 (§ 5.1.4.2a.3) is geregeld dat een omgevingsplan dat de aanleg van een gemeenteweg toelaat, erin voorziet dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 1 (tabel 3.3.4 Bkl).

Bij indirecte akoestische effecten (artikel 5.78af Bkl) van veranderend verkeer wordt beoordeeld of de toename van het verkeer door de nieuwe ontwikkeling zorgt voor een toename in het geluid met meer dan 1,5 dB (verkeersgroei van ca. 40%) bij bestaande geluidgevoelige gebouwen. Is dit het geval dan dient de toename zoveel mogelijk te worden beperkt door geluidbeperkende maatregelen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een toename met meer dan 1,5 dB toe te staan, zolang dit niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarde (zie tabel 2.1).

Bij indirecte akoestische effecten van wijzigingen in het geluidaandachtsgebied (artikel 5.78ai Bkl) wordt beoordeeld of de wijzigingen leiden tot een significante toename in geluid door de nieuwe ontwikkeling. Het is aan de gemeente om te beoordelen wat als significante toename wordt beschouwd. Bij een significante toename dient wordt bepaald of geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om de toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of dat geluidwerende maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de grenswaarde in tabel 3.53. Bkl (tabel 2.2 op volgende pagina).

Tabel 2.2 Grenswaarde in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde)

Gebouw in het geluidaandachtsgebied van rijkswegen of hoofdspoorwegen	Gebouw in het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen, waterschapswegen, provinciale wegen, lokale spoorwegen of industrieterreinen	Binnenwaarde in L_{den}
Geluidgevoelig gebouw waarvoor de bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1982 en dat ligt langs een weg die in gebruik is genomen voor 1 januari 1982 of langs een spoorweg die in gebruik is genomen voor 1 juli 1987	<u>Geluidgevoelig gebouw waarvoor de bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1982 waarvoor paragraaf 12.1.6 wordt of is uitgevoerd</u> of <u>geluidgevoelig gebouw dat eerder op grond van de Wet geluidhinder vanwege het geluid door wegen of spoorwegen op kosten van het Rijk is gesaneerd</u> of woning als bedoeld in <u>artikel 111b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet geluidhinder</u>, en ander geluidgevoelig gebouw als bedoeld in <u>artikel 2.5, aanhef en onder b, van het Besluit geluidhinder</u>, zoals die artikelen luiden voor inwerkingtreding van dit besluit	41
<u>Geluidgevoelig gebouw dat door wijziging van de gebruiksfunctie geluidgevoelig is geworden en waarvoor artikel 5.23a, aanhef en onder b, van het Besluit bouwwerken leefomgeving is toegepast</u>		
Ander geluidgevoelig gebouw		36

2.1.3 Beoordeling geluid van wijziging van bestaande wegen

De instructieregels voor het wijzigen van een weg zijn opgenomen in § 5.1.4.2a.3 'Geluid door wegen en lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds' als omgevingswaarden van het Bkl.

In artikel 5.78j Bkl zijn de regels opgenomen die bepalen of er sprake is van een wijziging van een weg en onderzoek naar het geluid nodig is. Hiervan is sprake bij:

- het verplaatsen van een of meer rijstroken met meer dan 2 meter;
- het verhogen of verlagen van de rijstroken met meer dan 1 meter;
- een toename van het aantal rijstroken, niet zijnde voorsorteerstroken en in- en uitvoegstroken;
- het vervangen van een wegdek door een minder stil wegdek;
- het verwijderen van geluidbeperkende maatregelen bestaande uit werken of bouwwerken langs de weg.

Geen van de voorwaarden is van toepassing voor de realisatie van 'Torensteepolder fase D'.

In artikel 5.78m Bkl is geregeld dat het geluid door de wijziging van een weg op een (bestaand of geprojecteerd) geluidgevoelig gebouw niet hoger mag worden dan:

- de standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.34 Bkl (tabel 1 op pagina 4);
- het geluid op het geluidgevoelige gebouw op het tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan.

Die geluidregels in artikel 5.78m Bkl hebben uitsluitend betrekking op het geluid door de weg die wordt aangelegd of gewijzigd. De veranderingen kunnen echter ook doorwerken naar andere bestaande wegen die niet worden gewijzigd. Op bestaande wegen kan sprake zijn van een grote toename van verkeer. Deze effecten worden beoordeeld in het kader van § 5.1.4.2a.5 'Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer'.

Indien het toekomstige geluid van de te wijzigen weg toeneemt en de standaardwaarde wordt overschreden dan moeten geluidbeperkende maatregelen worden onderzocht om de toename weg te nemen of te voldoen aan de standaardwaarde. Een toename van geluid tot de standaardwaarde is hierbij toelaatbaar.

In artikel 5.78n Bkl is geregeld dat het geluid mag toenemen, ten opzichte van de hoogste waarde die volgt uit artikel 5.78m, indien:

- geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de twee waarden te voldoen;
- de overschrijding van de hoogste van de twee waarden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
- het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35 Bkl.

Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

In artikel 3.52 Bkl is geregeld dat bij een toename van geluid de gemeente een besluit neemt of, en zo ja welke geluidwerende maatregelen aan een bestaand geluidgevoelig gebouw worden getroffen.

Indien er sprake is van een toename van het geluid bij de wijziging van een weg dan wordt de aanvaardbaarheid van het geluid beoordeeld op grond van het cumulatieve geluid en wordt eveneens het gezamenlijke geluid bepaald. Dit is vastgelegd in de artikelen 5.78p en 5.78q van het Bkl.

2.2 Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling (Or) bevat regels voor het gebruik van de Omgevingswet (Ow), het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de praktijk.

De regels betreffen zes thema's: de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties, regels voor het uitvoeren van activiteiten, gegevensverstrekking, meet- en rekenregels voor besluiten, monitoring en informatie, en financiële bepalingen.

De regels onderscheiden zich van de regels in de wet en de besluiten doordat zij meer gedetailleerd zijn en uitvoeringstechnisch, administratief of meet- en rekentechnisch van aard zijn.

De regels voor de beheersing van het geluid zijn opgenomen Afdeling 3.1 'Beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen' van de Or.

De regels bepalen onder andere dat het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald op een of meer punten waar het geluid representatief is en dat ligt op twee derde van de hoogte van een bouwlaag (artikel 3.2 Or). Daarbij wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten en wordt de waarde afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal (artikel 3.4 Or).

Geluid van wegen

Het geluid van wegen op geluidgevoelige gebouwen wordt bepaald volgens bijlage IVe (Meet- en rekenmethode geluid wegen) bij de Or (artikel 3.14 Or).

Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

De regels voor het bepalen van het gecumuleerde en gezamenlijke geluid zijn opgenomen in artikel 3.25, 3.26 en 3.27 Or. In artikel 3.27 Or is bepaald dat het bij het bepalen van het gecumuleerde en gezamenlijke geluid de waarden van het geluid van individuele geluidbronsoorten niet wordt afgerond.

Op grond van het overgangsrecht geldt voor luchtvaartlawaaï tijdelijke een afwijkende omrekening (artikel 17.3 Or).

Bij het vaststellen van een omgevingsplan dat de aanleg of wijziging van een gemeenteweg toelaat, wordt het geluid bepaald op geluidgevoelige gebouwen waar de standaardwaarde, bedoeld in artikel 3.34 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, verminderd met 10 dB, naar redelijke verwachting wordt overschreden wanneer alleen het geluid wordt betrokken van de nieuwe weg of het te wijzigen deel van de weg (artikel 8.26b Or).

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet en aanverwante besluiten en regelingen van kracht. Dit betekent dat de terminologie, de grenswaarde en de berekeningssystematiek fors zijn veranderd. Deze wijzigingen hebben ook betrekking op de formulering van het gemeentelijk beleid. Omdat dit beleid (voor zover bij KuiperCompagnons bekend) op dit moment nog niet is gewijzigd, is het oude geluidbeleid zoals dat gold voor 1 januari 2024 hierna beschreven.

Door de gemeente Hoeksche Waard is het geluidbeleid 'Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening Gemeenten Hoeksche Waard' op 6 oktober 2020 opnieuw geldend verklaard.

Indien bij een nieuwe ontwikkeling de voorkeursgrenswaarde (= standaardwaarde onder de Ow) ten gevolge van een van de genoemde geluidsbronnen bij een geluidgevoelige bestemming wordt overschreden, zal aan het gemeentelijk beleid moeten worden getoetst. De hierna opgesomde aspecten dienen dan in de beoordeling te worden betrokken.

Beoordeling cumulatieve geluidbelasting

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt akoestische onderzoeken ten eerste op basis van de cumulatieve geluidbelasting (het cumulatieve geluid).

Afweging van maatregelen

Vervolgens wordt beoordeeld of er afdoende onderzoek is gedaan naar maatregelen om de geluidbelasting (het geluid) terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde (standaardwaarde).

Wanneer er sprake is van nieuwbouw van 10 of meer woningen (grootschalige ontwikkeling) wordt beoordeeld of de gekozen planinrichting afdoende gemotiveerd is. Bij grootschalige ontwikkelingen wordt daarnaast beoordeeld of afdoende onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen heeft plaatsgevonden.

Afweging woon- en leefklimaat

Het college van burgemeester en wethouders stelt de benodigde hogere waarde(n) vast (kan instemmen met een overschrijding van de standaardwaarde onder de Ow), indien is aangetoond dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of uitvoering daarvan op ernstige bewaren stuit en zij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving acceptabel acht. Een combinatie van maatregelen om de geluidbelasting (het geluid) ten dele te reduceren en alsnog het vaststellen van een hogere waarde (toestaan van meer geluid dan de standaardwaarde) is daarbij ook mogelijk.

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel als er een geluidluwe gevel én een geluidluwe buitenruimte aanwezig is. Indien een geluidluwe gevel niet mogelijk is dient dit te worden gemotiveerd. Dit betekent dat dan ook bij nieuwbouw van minder dan 15 woningen alsnog een onderzoek naar bron- en/of overdrachtsmaatregelen en/of een betere planinrichting dient plaats te vinden. Er is sprake van een geluidluwe gevel en buitenruimte als de geluidbelasting gelijk of lager is dan:

- 53 dB door gecumuleerde wegen (exclusief aftrek) en 50 dB door gecumuleerde wegen (exclusief aftrek) met snelheid boven de 70 kilometer per uur.
- 55 dB door railverkeer en scheepvaart.
- 50 dB(A) door industrie.

Als aanvullende eis geldt dat huizen met tuinen moeten kunnen beschikken over een geluidluw gedeelte in de achter- of zijtuin, omdat in de achter- of zijtuin lawaai vanwege wegen, spoorwegen, scheepvaart en industrie tot hinder kan leiden.

Ten aanzien van de afmetingen voor de geluidluwe buitenruimte worden de volgende minimale afmetingen aangehouden:

Tuinen

Woningen met een tuin moeten beschikken over een geluidluwe (of een deel daarvan) tuin hebben van minimaal 20 m².

Balkons

Voor appartementen zonder tuin wordt aangesloten op het Bouwbesluit 2012 waar in Artikel 4.34 een omschrijving van de buitenruimte is opgenomen. (Het betreft hier bijvoorbeeld een balkon of loggia.):

- Een woonfunctie heeft een rechtstreeks vanuit de woning bereikbare buitenruimte met per woonfunctie een vloeroppervlakte van ten minste 4 m² en een breedte van ten minste 1,3 meter. De buitenruimte mag geen gemeenschappelijke verkeersruimte zijn.
- De buitenruimte mag een gemeenschappelijk zijn, indien de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de woonfunctie niet meer dan 30 m² bedraagt. Tevens dient de gemeenschappelijke buitenruimte ten minste 1 m² per woonfunctie te bedragen, met een minimum van 4 m². De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of via een gemeenschappelijke ruimte.

Tevens dienen balkons die zijn gelegen aan een geluidbelaste zijde te worden voorzien van een borstwering van ten minste 1,5 meter hoog. Deze dient geheel gesloten te worden uitgevoerd, de toe te passen materialen moeten een massa hebben van ten minste 10 kg/m² en naad- en kiervrij aan te sluiten op de aangrenzende constructie. Indien boven het balkon een ander balkon, overstek (met een diepte van meer dan 0,5 meter of galerij is gesitueerd, dan dient de onderzijde te zijn voorzien van akoestisch absorberend materiaal. De absorptiecoëfficiënt dient - wiskundig gemiddeld over de octaafbanden 125 tot en met 2000 Herz - ten minste 0,8 te bedragen. Afwijking van deze maatregelen kan, indien dit voldoende wordt beargumenteerd en goedgekeurd door de gemeente.

Ook al zijn er akoestische maatregelen getroffen aan de buitenruimte (balkons en dergelijke), die zijn gelegen aan een geluidbelaste zijde, dan worden deze niet gezien als geluidluwe buitenruimte.

Bovenstaande eisen gelden niet als de woning en/of het appartement al een eigen geluidluwe buitenruimte (tuin of balkon) heeft, bijvoorbeeld aan de andere zijde van de woning.

Samenvattend zijn er dus 3 mogelijkheden:

- Eigen geluidluwe buitenruimte en een balkon aan geluidbelaste kant. Geen maatregelen aan balkon noodzakelijk.
- Gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte en balkon aan geluidbelaste kant. Wel maatregelen aan balkon noodzakelijk.
- Geen eigen of gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte en balkon aan geluidbelaste kant. Voldoet niet aan het beleid.

2.4 Vastgestelde hogere waarden

Indien uit het onderzoek naar het geluid bij bestaande geluidgevoelige bestemmingen blijkt dat de standaardwaarde wordt overschreden of er sprake van een significante toename (> 1,50 dB) van het geluid door indirecte akoestische effecten is bij de beoordeling, of het geluid aanvaardbaar is, mede van belang of voor betrokken woningen in het verleden een zogenaamde hogere waarde is vastgesteld en een meer geluid aanvaardbaar is geacht.

In verband met de realisatie van de woningen in de Torensteepolder zijn in het verleden de hierna opgenomen hogere waarden vastgesteld.

Op 1 juli 2013 zijn, in verband met de aanpassingen aan de Wethouder van der Veldenweg, de in tabel 2.4 opgenomen hogere waarden vastgesteld voor de destijds bestaande woningen Tapuit 2 t/m 12 (even), Goudvink 1, Fazantstraat 3 t/m 15 (oneven) en Gruttostraat 1.

Tabel 2.4: Vastgestelde hogere waarden d.d. 1 juli 2013

Geluidsbron	Adres	Vastgestelde hogere waarde
Wethouder van der Veldenweg	Tapuit 2	53 dB
Wethouder van der Veldenweg	Tapuit 4, 6, 8, 10 en 12	54 dB
Wethouder van der Veldenweg	Fazantstraat 3	53 dB
Wethouder van der Veldenweg	Fazantstraat 5	56 dB
Wethouder van der Veldenweg	Fazantstraat 7 en 9	55 dB
Wethouder van der Veldenweg	Fazantstraat 11, 13 en 15	53 dB
Wethouder van der Veldenweg	Gruttostraat 1	54 dB
Wethouder van der Veldenweg	Goudvink 1	53 dB

Voor Torensteepolder fase 1b zijn bij besluit van 11 juni 2019 met kenmerk Z/19/012490, de in tabel 2.3 opgenomen hogere grenswaarden vastgesteld in verband met het verkeer op de Torensteelaan.

Tabel 2.3 Vastgestelde hogere waarden d.d. 11 juni 2019

Geluidsbron	Aantal woningen	Vastgestelde hogere waarde
Torensteelaan	22	53 dB
Torensteelaan	26	54 dB
Torensteelaan	3	58 dB

2.5 Binnenwaarden

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van nieuwe woningen. De karakteristieke geluidwering is voor wegen in artikel 4.103 van het Bbl vastgesteld en mag niet kleiner zijn dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid.

Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Er geldt voor de karakteristieke geluidwering een minimale eis van 20 dB.

3 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de wegverkeersberekeningen beschreven. Het gaat om de gehanteerde wegverkeersgegevens, de gebruikte rekenmethode en de in de geluidsmodellen opgenomen omgevingskenmerken.

3.1 Verkeersgegevens

Voor de berekening van het geluid ten gevolge van wegverkeerslawaaï is het noodzakelijk de maatgevende intensiteit van de te onderscheiden categorieën (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen voor de gemiddelde weekdag.

Intensiteiten

De in het onderzoek gehanteerde verkeersgegevens voor de gemiddelde weekdag zijn gebaseerd op:

- Wegen buiten de Torensteepolder:
De door IV Infra BV aangeleverde verrijkte verkeersintensiteiten 2040 gebaseerd op het verkeersonderzoek 'Verkeersonderzoek Torensteepolder fase 1D' d.d. 8 april 2025 met referentie INFR240625. De verrijkte verkeersgegevens bevatten de omzetting van werkdagintensiteiten (conform voorgenoemde rapportage) naar weekdagintensiteiten met de bijbehorende verkeerssamenstelling (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en -verdeling (voor de dag-, avond- en de nachtperiode);
- Wegen binnen de Torensteepolder:
De verkeersgegevens 2040 conform de door ons opgestelde notitie 'Notitie Extern en intern verkeer Torensteepolder' d.d. 24 april 2025 met werknummer 624.117.80;
- Bussen:
De bussen die via de Fortlaan, Rietheuvel en Torensteelaan door de Torensteepolder rijden zijn toegevoegd op basis van de dienstregeling (januari 2025). De bussen zijn ingedeeld in de categorie middel zware motorvoertuigen. Gemiddeld rijden er per weekdag 22 bussen door de Torensteepolder, waarvan 17 in de dagperiode, 4 in de avondperiode en 1 in de nachtperiode.

Vrijwel alle wegen zijn in beheer van de gemeente. Uitzondering gelden voor:

- de Schuringsedijk (wegvak 60 km/uur). Deze is in beheer van het Waterschap Hollandsche Delta;
- de Numansgors, Trekkersstationsweg en Ambachtsheerenlaan (tussen de Torensteelaan en Trekkersstationsweg. Deze wegen zijn in eigen beheer.

Voor de bepaling van het geluid van wegen, zijn de wegen 'in eigen beheer' toegekend aan de gemeentelijke wegen.

Voor de gemeente- en waterschapswegen zijn nog geen geluidaanachtsgebieden vastgesteld. Het tijdelijke geluidaanachtsgebied van de gemeente- en waterschapswegen bedraagt maximaal 200 meter. De Torensteepolder fase D bevindt zich buiten het geluidaanachtsgebied van de waterschapswegen, zodat in dit onderzoek alleen het geluid van de gemeentewegen wordt gepresenteerd.

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen gemiddelde weekdagintensiteiten⁷ (naar boven afgerond op 10-tallen) voor de verschillende jaren (2024 en 2040) en zonder en met de ontwikkeling van fase D.

Tabel 3.1: Gemiddelde weekdagintensiteiten (exclusief bussen)

Straatnaam	Wegvak		weekdagintensiteit (mvt/etm)		
	van	tot	2024 Huidig ¹	2040 Excl. fase D ²	2040 Incl. fase D ²
Fortlaan	Molendijk	Rietheuvel	1.020	0	0
Torensteelaan	Dragon	Nieuwe ontsluitingsweg fase D	2.130	3.820	2.280
Torensteelaan	Nieuwe ontsluitingsweg fase D	Schuringsdijk	2.130	3.840	5.340
Schuringsdijk	Torensteelaan	Tweede Dwarsweg	420	590	610
Torensteelaan	Wethouder van der Veldenweg	Schuringsdijk	2.160	4.800	6.280
Ambachtsheerenlaan	Torensteelaan	Nieuwe ontsluitingsweg fase D	350	430	1.550

¹ Gebaseerd op verkeerstellingen oktober 2024

² Situatie met afsluiting Fortlaan voor verkeer naar de Torensteepolder

In de geluidsberekeningen zijn de intensiteiten afgerond op 10-tallen. Plots met de in het onderzoek gehanteerde gemiddelde weekdagintensiteiten 2040 (exclusief en inclusief fase D) zijn opgenomen in de notitie 'Notitie Extern en intern verkeer Torensteepolder' d.d. 24 april 2025 met werknummer 624.117.80.

Verkeerssamenstelling en -verdeling

De verkeerssamenstelling de door ons opgestelde notitie 'Notitie Extern en intern verkeer Torensteepolder' d.d. 24 april 2025 met werknummer 624.117.80.

Verhardingen

In het onderzoek is uitgegaan van de in afbeelding 2 opgenomen verhardingen.

Voor de Torensteelaan is, conform de rapportage 'Akoestisch onderzoek omgevingsplan Torensteepolder fase 1b en 1c' d.d. 15-04-2019, rekening gehouden met een geluidsarme verharding bestaande uit Dubofalt (dunne deklaag type B), met uitzondering van de kruising met de Schuringsdijk.


⁷ Exclusief busintensiteiten



Afbeelding 2 Weergave wegvakken Dubofalt (dunne deklaag type B - oranje), referentiewegdek (groen) en elementenverharding in keperverband (rood)

Snelheden

In de berekening is uitgegaan van de in de toekomst geldende maximumsnelheden van 30-, 50- en 60 km/uur, zoals weergegeven in afbeelding 3.

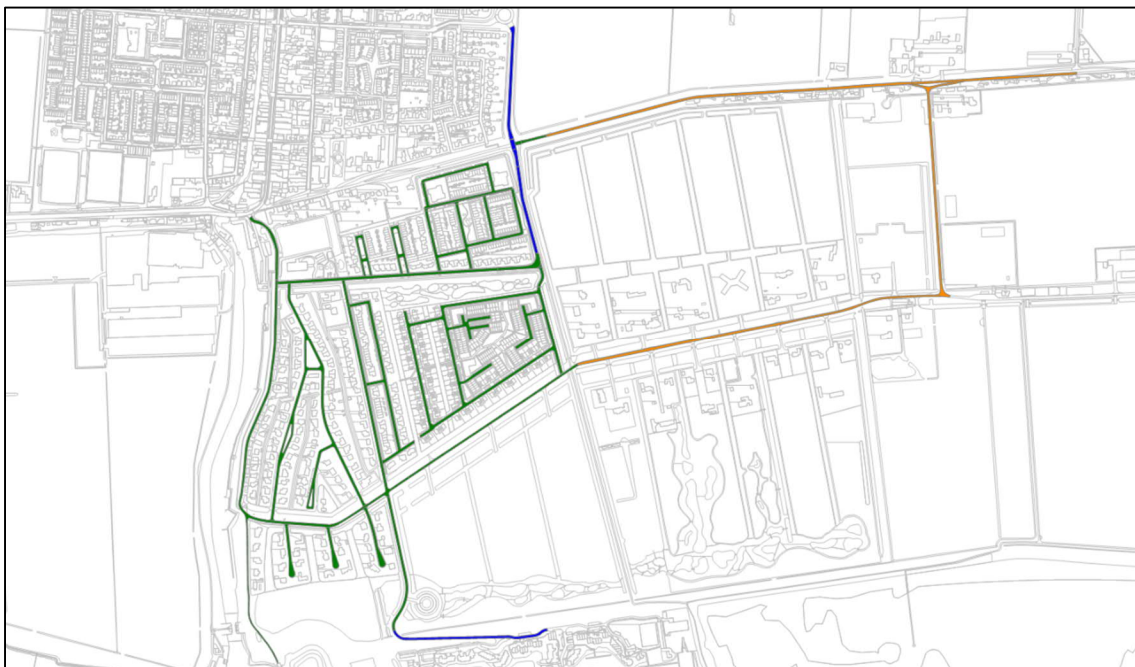

Afbeelding 3 Weergave (toekomstige) maximumsnelheden: groen - 30 km/uur, blauw - 50 km/uur en oranje - 60 km/uur

Een overzicht van de in het onderzoek gebruikte verkeersgegevens voor 2040 (exclusief en inclusief fase D) is opgenomen in bijlage 1.1 (exclusief fase D - bestaande woningen), 1.2 (inclusief fase D - bestaande woningen en verkaveling fase D) en 1.3 (inclusief fase D - plangrenzen).

3.2 Rekenmethode

Het geluid is berekend met geluidsmodellen opgesteld conform de rekenmethode zoals opgenomen in bijlage IVe (Meet- en rekenmethode geluid wegen) van de Omgevingsregeling. In het onderzoek is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 2024.2 revisie 1), module 'Omgevingswet, wegverkeer'.

In de geluidsmodellen zijn de geografische en akoestische omgevingskenmerken, zoals objecten, geluidsbronnen en beoordelingspunten opgenomen (zie paragraaf 3.3 'Geluidsmodellen').

De berekeningen zijn uitgevoerd met een zichthoek van 2 graden en 1 geluidsreflectie.

Een overzicht van de gebruikte geluidsmodellen voor de berekening van het geluid ter plaatse van de plangrenzen respectievelijk de gevels van de woningen in fase D en ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen is opgenomen in bijlage 2 'Overzicht geluidsmodellen wegen'.

In afbeelding 4 en 5 is een 3D-weergave opgenomen van de geluidsmodellen ten behoeve van de berekening van het geluid ter plaatse van de functiegrenzen (plangrenzen) in fase D en ter plaatse van de gevels van de woningen met de bebouwing volgens de stedenbouwkundige verkaveling voor fase D.



Afbeelding 4 3D-weergave geluidsmodel ten behoeve van berekening functievlakken (plangrenzen) fase D



Afbeelding 5 3D-weergave computersimulatiemodel ten behoeve van berekening verkavelingen fase 1a, 1b en 1c

In verband met de omvang van de in de geluidsmodellen opgenomen gegevens is er voor gekozen om, met uitzondering van de brongegevens voor het wegen en de beoordelingspunten, de in de modellen opgenomen gegevens niet op te nemen in de bijlage bij deze rapportage. Een uitdraai van de gegevens of een kopie van de geluidsmodellen wordt op verzoek toegestuurd.

3.3 Geluidsmodellen

In het onderzoek is gebruikgemaakt van geluidsmodellen (rekenmodellen) voor de bepaling van het toekomstige geluid (zichtjaar 2040) bij:

- nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen de ontwikkeling 'Torensteepolder fase D';
- bestaande geluidgevoelige gebouwen binnen en in de directe omgeving van de Torensteepolder.

Voor het opstellen van de geluidsmodellen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG);
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
- Digitale Topografische Bestanden (DTB);
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3/AHN4/AHN5);
- Stedenbouwkundige verkavelingen voor de bebouwing en wegen binnen fase D.

De in geluidsmodellen opgenomen omgevingskenmerken zijn van invloed op het geluid dat worden berekend op de beoordelings- c.q. toetspunten.

Zo zorgt bebouwing voor afscherming en reflecties. De in de modellen opgenomen bodemgebieden zijn van belang voor overdracht van het geluid. Hierbij wordt het geluid boven een 'zachte' bodem (onverharde gebieden, zoals groenstroken, tuinen etc.) geabsorbeerd. Dit wordt ook wel bodemdemping genoemd. De bodemdemping wordt mede beïnvloed door het maaiveldverloop. Bij een hooggelegen weg, ten opzichte van de omgeving, zal de bodemdemping lager zijn dan bij een weg op maaiveld. Het verloop van het maaiveld is in de modellen opgenomen in de vorm van zogenaamde hoogtelijnen.

De in de geluidsmodellen opgenomen omgevingskenmerken bestaan uit:

- Bebouwing;
- Bodemgebieden;
- Hoogtelijnen;
- Geluidsschermen;
- Hellingcorrectie;
- Kruispunten en obstakels;
- Beoordelings- c.q. toetspunten.

De omgevingskenmerken zijn in de geluidsmodellen opgenomen conform de 'Meet- en rekenmethode geluid wegen' van de Or. Hieronder volgt een overzicht van de modelgegevens en de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de BAG- en BGT-bestanden.

Bebouwing

De bestaande bebouwing is in de geluidsmodellen opgenomen op basis van het zogenaamde BAG-3D bestand van Esri en BAG-2D (december 2024). In dit bestand zijn de hoogtes uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) gekoppeld aan de bouwvlakken uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij grote verschillen in hoogte (> 3 meter) zijn gebouwvlakken opgesplitst op basis van het AHN5 raadpleegbaar via <https://apps.arcgisonline.nl/hoogteviewer/>. De hoogte van gebouwvlakken met een duidelijk foutieve hoogte zijn gecorrigeerd op basis van het AHN5.

Bodemgebieden

Het rekenmodel heeft, buiten de ingevoerde bodemgebieden, standaard een 'zachte bodemfactor' ($B_f=1,0$ = 100% absorberend). In het rekenmodel zijn de akoestische harde gebieden (zoals water en wegen) ingevoerd met een bodemfactor $B_f=0,0$ (0% absorberend). De tuinen (erven) rond de bestaande gebouwen zijn in het algemeen ingevoerd met een $B_f=0,5$ (50% absorberend). De erven bij de landgoederen hebben een $B_f=0,9$ (90% absorberend) gekregen.

De bodemgebieden zijn ingevoerd op basis van de in de BGT (januari 2025) opgenomen vlakken en specificaties. Waar nodig zijn, om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de werkelijke verharding, de vlakken uit de BGT gesplitst en delen ingevoerd met een $B_f=0,0$ of $B_f=1,0$.

De ontwikkeling van fase D is in de geluidsmodellen opgenomen op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde digitale tekening van het stedenbouwkundige verkaveling (20250331_VO_Torensteepolder_V1.dwg) en door KuiperCompagnons opgestelde tekening van de omgevingsplanwijziging (RO-TAM-62411780-VB-CO3.dwg).

Hoogtelijnen

De hoogteligging van de directe omgeving is gebaseerd op informatie uit de DTB en het AHN3/AHN4/AHN5 en gekoppeld aan een selectie van weg- en watervlakken uit de BGT.

Geluidsschermen

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen geluidsschermen aanwezig.

Hellingcorrectie

Indien het stijgend gedeelte van het verkeer een helling van ten minste 3% moet overwinnen over een hoogteverschil van ten minste 6 meter, dan wordt een hellingcorrectie C_H in rekening gebracht conform tabel 3.3.

Tabel 3.3 De hellingcorrectie C_H voor de verschillende voertuigcategorieën

Categorie	C_H
Lichte motorvoertuigen	$C_H = 0,25 p_h - 0,75$
Middelzware motorvoertuigen	$C_H = 0,5 p_h - 1,5$
Zware motorvoertuigen	

waarin: p_h het hellingspercentage van het betreffende wegvak is.

Er zijn in het onderzoeksgebied geen hoogteverschillen van ten minste 6 meter, zodat de hellingcorrectie niet is toegepast.

Kruispunten en obstakels (optrekcorrectie)

De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk beperkt.

De optrekcorrectie ten gevolge van snelheidsbeperkende maatregelen mag alleen toegepast worden als ten gevolge van die obstakels de gemiddelde snelheid van de voertuigen ten minste wordt gehalveerd. De correctieterm geeft een toeslag weer ten opzichte van verkeer dat rijdt met een constante snelheid van 50 km/uur.

De optrekcorrectie wordt toegepast voor met verkeerslichten geregelde kruispunten en obstakels, zoals minirotondes en verkeersdrempels.

Bij met verkeerslichten geregelde kruispunten wordt de zogenaamde kruispuntcorrectie (effect optrekkend verkeer op het geluid) in rekening gebracht, tot maximaal 150 meter van het kruispunt, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Het aantal verkeersbewegingen: een kruispunt is van de eerste orde als ten minste drie van de op het kruispunt aansluitende wegen een intensiteit van 2.500 motorvoertuigen per etmaal hebben. Een kruispunt is van de tweede orde als twee van de op het kruispunt aansluitende wegen een intensiteit van 2.500 motorvoertuigen per etmaal hebben;
- De intensiteitsverhouding van de kruisende verkeersstromen. Als deze verhouding tussen de 1/3 en 3 ligt, is er sprake van een gelijkwaardig kruispunt, in alle andere gevallen van een ongelijkwaardig kruispunt. Een voorrangskruising is in alle gevallen ongelijkwaardig.

Tabel 3.4 geeft de mogelijke correctie waarden weer.

Tabel 3.4 De kruispuntkentallen q als functie van het type kruispunt

Orde van het kruispunt	Gelijkwaardig kruispunt	Ongelijkwaardig kruispunt
Eerste	1	2/3 (1/2 ¹)
Tweede	1 (2/3 ¹)	1/2 ²

¹ In geval van een groene golf.

² Hierin zijn ook met verkeerslichten beveiligde voetgangersoversteekplaatsen begrepen.

Ligt een beoordelings- c.q. toetspunt in de invloedssfeer van meerdere kruispunten, dan wordt alleen de hoogste kruispunttoeslag in rekening gebracht.

De toeslag voor de aanwezigheid van een situatie die de snelheid sterk beperkt wordt toegepast tot 100 meter van de oorzaak van de snelheidsbeperking. Deze correctie wordt toegepast als ten gevolge van het obstakel de gemiddelde snelheid van het verkeer ten minste wordt gehalveerd en het verkeer ten gevolge van het obstakel afremt en weer optrekt. Er zijn in het onderzoeksgebied geen met verkeerslichten geregelde kruispunten aanwezig.

In de Wethouder van der Veldenweg is ter plaatse van de aansluiting op de Torensteelaan een rotonde aanwezig die zorgt voor een halvering van de snelheid.

Beoordelings- c.q. toetspunten

In de geluidsmodellen zijn beoordelings- c.q. toetspunten opgenomen ter plaatse van de gevels van de bestaande en geprojecteerde woningen. Op deze punten is het geluid inzichtelijke gemaakt per beoordelingshoogte, in overeenstemming met de toegelaten maximale bouwhoogte. Voor de begane grond tot 3^e verdieping zijn beoordelingshoogten aangehouden van 2,0, 5,0, 8,0 en 11,0 meter.

Voor fase D is een stedenbouwkundige verkaveling beschikbaar. Deze verkaveling is indicatief en kan in de praktijk nog wijzigen. In verband hiermee is het geluid voor de volgende situaties in beeld bepaald:

- Ter plaatse van de grenzen van 'Woongebied-1' zoals opgenomen in het omgevingsplan Torensteepolder fase D;
- Ter plaatse van de gevels van de woningen en appartementen, zoals opgenomen in de stedenbouwkundige verkaveling.

De ligging en nummering van de toets- c.q. beoordelingspunten is opgenomen in bijlage 3.1 (plangrenzen fase D), 3.2 (verkaveling fase D) en 3.3 (bestaande woningen).

3.4 Maatregelen

Bij het uitwerken van de mogelijke geluidsreducerende en -beperkende maatregelen is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten.

3.4.1 Geluidsreducerende maatregelen (stil wegdek)

Ten aanzien van het toepassen van een geluidsreducerende verharding, zoals een dunne deklaag, is van belang dat deze, in verband met een hoge slijtage, niet kan worden toegepast op plaatsen waar sprake is van optrekkend, afremmend en wringend verkeer. Het asfalt zou dan elke 2 tot 3 jaar vervangen moeten worden, hetgeen vanuit vervoerskundig en financieel oogpunt op overwegende bezwaren stuit. Het gaat hierbij om wegvakken aansluitend op kruisingen, opstelstroken bij kruispunten en scherpe bochten.

In samenwerking tussen verschillende provincies is het verhardingstype SMA-NL8G+ ontwikkeld. SMA-NL8G+ is een voor geluid geoptimaliseerde SMA-NL8 door het percentage holle ruimte te vergroten ten opzichte van het standaardmengsel. De ontwerp holle ruimte voor SMA-NL8G+ bedraagt 8%. Voor het standaardmengsel 4 à 5%. SMA-NL8G+ is in tegenstelling tot dunne deklaag wel geschikt om te worden toegepast op kruisingen.

3.4.2 Geluidsbeperkende maatregelen (geluidsschermen)

In stedelijk gebied is het slechts in beperkte mate mogelijk om geluidsschermen toe te passen. Hierbij spelen naast landschappelijke en stedenbouwkundige bezwaren ook praktische zaken een rol. In veel gevallen ontbreekt de ruimte voor plaatsing. Daarnaast worden woningen vaak ontsloten op de weg ten gevolge waarvan sprake is van een saneringssituatie.

In situaties waar het wel mogelijk is om een geluidsscherm te plaatsen is op basis van landschappelijke en stedenbouwkundige eisen de toelaatbare hoogte van een geluidsscherm beperkt. Daarnaast dient bij kruisingen en oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers rekening te worden gehouden met zichthoeken die gelden vanwege verkeersveiligheid.

4 Resultaten

Het omgevingsplan Torensteepolder fase 1D is een globaal plan. Dit betekent dat nog niet (overal) bekend is hoe de woningbouw in het gebied zal plaatsvinden. Wel is er stedenbouwkundige verkaveling voor het gebied beschikbaar.

Conform het gemeentelijk geluidsbeleid dient het geluid in beeld te worden gebracht ten gevolge van de wegen, spoorwegen en industrieterreinen alsmede ten gevolge van scheepvaartlawai en individuele inrichtingen.

Het omgevingsplan Torensteepolder fase D is niet gelegen binnen een geluidaanachtsgebied van een hoofd- of lokale spoorweg of een industrieterrein. Daarnaast is er geen sprake van een overschrijding van de 55 dB ten gevolge van scheepvaartlawai (het midden van het Hollandsch Diep ligt op ca. 1.2 kilometer afstand) en een relevant geluid van individuele inrichtingen. Genoemde geluidsbronnen zijn daarom in dit onderzoek niet meegenomen.

Voor de gemeente- en waterschapswegen zijn nog geen geluidaanachtsgebieden vastgesteld. Het tijdelijke geluidaanachtsgebied van de gemeente- en waterschapswegen bedraagt maximaal 200 meter. De Torensteepolder fase D bevindt zich buiten het geluidaanachtsgebied van de waterschapswegen, zodat in dit onderzoek alleen het geluid van de gemeentewegen wordt gepresenteerd.

Het geluid ten gevolge van gemeentewegen is bepaald voor de ontwikkeling fase D, ter plaatse van de functiegrens 'WG-1 - Woongebied-1' en ter plaatse van de gevels van de woningen opgenomen in het verkavelingsplan. Daarnaast is het geluid bepaald ter plaatse van de gevels van bestaande woningen voor de situatie zonder en met de ontwikkeling van Torensteepolder fase D.

4.1 Geluid binnen Torensteepolder fase D

Het geluid ten gevolge van de gemeentewegen is bepaald voor de situatie met de verhardingen en maximumsnelheden, zoals weergegeven in afbeelding 2 en 3 (paragraaf 3.1 'Verkeersgegevens') van deze rapportage. De resultaten worden hierna behandeld.

4.1.1 Geluid ter plaatse van functiegrenzen

In bijlage 4 is het berekende geluid ten gevolge van de gemeentewegen weergegeven, ter plaatse van de grens van de functiegrens 'WG-1 - Woongebied-1' zoals opgenomen in het omgevingsplan voor fase D.

Uit bijlage 4 volgt dat het geluid ten gevolge van de gemeentewegen slechts op één beoordelingspunt (puntnummer 014) de standaardwaarde van 53 dB overschrijdt. De overschrijding bedraagt maximaal 3 dB ter plaatse van de begane grond en 1 dB ter plaatse van de 1^e verdieping. Ter plaatse van de 2^e c.q. zolderverdieping wordt wel voldaan aan de standaardwaarde. De grenswaarde van 70 dB wordt daarmee niet overschreden. De ligging van het betreffende beoordelingspunt (rood omcirkeld) is weergegeven in afbeelding 6.




Afbeelding 6 Geluid ten gevolge van gemeentewegen ter plaatse van functiegrens WG-1 - Woongebied-1'

De overschrijdingen van de standaardwaarde wordt veroorzaakt door dat de woonbestemming direct aan de verkeersbestemming grenst en er hierdoor een heel beperkte afstand (ca. 2,70 meter) is tussen de weg en de woonbestemming.

4.1.2 Geluid ter plaatse van gevels van de woningen conform verkavelingsplan

In bijlage 5 is het berekende geluid ten gevolge van de gemeentewegen weergegeven, ter plaatse van de gevels van de woningen in het verkavelingsplan voor fase D.

Uit bijlage 5 volgt dat het geluid ten gevolge van de gemeentewegen op geen van de beoordelingspunten de standaardwaarde van 53 dB overschrijdt. Op het punt waar bij de functiegrens 'WG-1 - Woongebied-1' nog sprake is van een overschrijding bedraagt het geluid ter plaatse van de woningen in de verkaveling maximaal 52 dB. In afbeelding 7 is het geluid weergegeven ter plaatse van de locatie waar het geluid ter plaatse van de functiegrens de standaardwaarde overschrijdt.

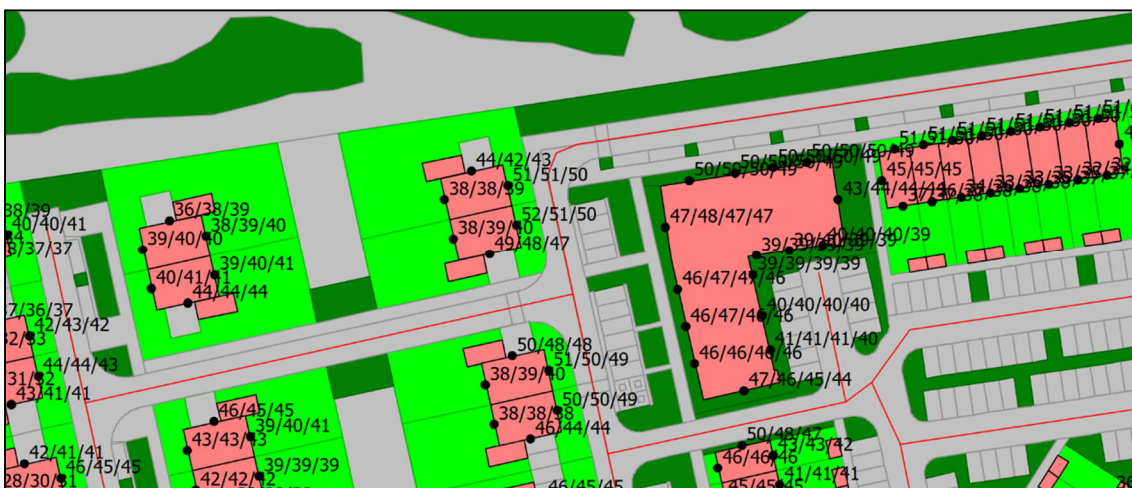

Afbeelding 7 Geluid ten gevolge van gemeentewegen ter plaatse van gevels van woningen, conform verkavelingsplan

Op basis van het verkavelingsplan voor fase D is er geen noodzaak om aanvullende geluidsreducerende of geluidsbeperkende maatregelen te treffen om te kunnen voldoen aan de standaardwaarde.

4.2 Effecten voor de omgeving

Het omgevingsplan Torensteepolder fase D maakt de realisatie van 250 woningen en nieuwe wegen mogelijk.

Uit het verkeersonderzoek volgt een extra verkeersgeneratie van gemiddeld 1.594 motorvoertuigen per weekdag (1.769 per werkdag). Het verkeer verlaat de Torensteepolder via de Torensteelaan (ca. 1.490 motorvoertuigen per weekdag) en de Ambachtsheerenlaan (ca. 20 motorvoertuigen per weekdag). Het overige verkeer (ca. 90 motorvoertuigen per weekdag) blijft binnen de Torensteepolder.

De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, tussen de Ambachtsheerenlaan en de Torensteelaan, zorgt voor een verschuiving van het verkeer binnen de Torensteepolder. Met name verkeer van/naar het zuidelijk deel van de Torensteelaan gaat gebruik maken van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg. Dit zorgt voor een forse toename van verkeer op de Ambachtsheerenlaan, tussen de Torensteelaan en de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg. Daar tegenover staat een forse afname van verkeer op de Torensteelaan tussen de Ambachtsheerenlaan en de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg.

Op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) dienen de indirecte akoestische effecten van 'veranderend verkeer' en 'wijzigingen in het geluidaandachtsgebied' inzichtelijk te worden gemaakt en dienen maatregelen te worden getroffen indien het veranderende verkeer zorgt voor een toename van het geluid > 1,50 dB. Bij wijzigingen in het geluidaandachtsgebied wordt beoordeeld of er sprake is van een significante toename (hoogte te bepalen door de gemeente).

Om de indirecte akoestische effecten te bepalen is enerzijds op wegvakniveau de verwachte toename van het geluid bepaald als gevolg van de toename van het verkeer. Anderzijds is het totale effect van het veranderende verkeer en de wijziging in het geluidaandachtsgebied bepaald bij ter plaatse van de gevels van representatieve woningen binnen en net buiten de Torensteepolder.

4.2.1 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van het verkeer op de wegvakken, opgenomen in het door IV Infra BV uitgevoerde verkeersonderzoek 'Verkeersonderzoek Torensteepolder fase 1D' d.d. 8 april 2025 met referentie INFR240625, voor de volgende verkeerssituaties:

- Verkeer 2040 exclusief de realisatie van Torensteepolder fase D (infrastructuur en wegen);
- Extra verkeer ten gevolge van de realisatie van Torensteepolder fase D (infrastructuur en wegen);
- Verkeer 2040 inclusief de realisatie van Torensteepolder fase D (infrastructuur en wegen).

Het indirecte akoestische effect (in dB) is per wegvak is bepaald met de formule:

- $10 \cdot \log(\text{Verkeersintensiteit inclusief fase D} / \text{Verkeersintensiteit exclusief fase D})$

In de vereenvoudigde bepaling van het effect van de verkeerstoename (in dB) wordt geen rekening gehouden met de invloed van de verkeerssamenstelling (licht-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en -verdeling (dag-, avond- en nachtperiode) van het verkeer ten gevolge van fase D.

Omdat het verkeer van fase D maar voor ca. 0,24%⁸ uit vrachtverkeer bestaat geeft de vereenvoudigde benadering in de meeste gevallen een overschatting van het werkelijke effect. De wegen waar het verkeer van/naar fase D op terecht komt hebben in de praktijk namelijk een veel hoger aandeel vrachtverkeer dan het verkeer van fase D, waardoor de toename van geluid beperkter van omvang is dan bepaald op basis van de verkeersintensiteiten. De in tabel 4.1 opgenomen effecten in dB kunnen daarmee als 'worst case' worden beschouwd en vallen bij een exacte doorrekening op woningniveau lager uit.

Tabel 4.1 Werkdagintensiteiten 2033 en het effect in dB

Loc.	Straatnaam	Wegvak van	tot	intensiteit 2040 (mvt/weekdag)			Effect in dB tgv verkeer fase D
				excl. fase D	verkeer tgv fase D	incl. fase D	
A	Rijksstraatweg	Energieweg	Schoolweg	6.387	156	6.543	0,10
B		Schoolweg	Middelsluissedijk Oostzijde	6.352	156	6.507	0,11
C	Burg. de Zeeuwstraat	Middelsluissedijk	Burg. Henrylaan	5.083	115	5.198	0,10
D		Burg. Henrylaan	Middelweg	4.307	119	4.425	0,12
E		Middelweg	Hallinweg	3.798	122	3.920	0,14
F		Hallinweg	Weth. vd Veldenweg	3.104	126	3.230	0,17
G		Weth. vd Veldenweg	Hoekstraat	2.378	89	2.467	0,16
H	Voorstraat	Kerkstraat	Molendijk	1.059	89	1.148	0,35
I	Vlielandstraat	Burg. de Zeeuwstraat	Groeneweg	4.848	81	4.929	0,07
J		Groeneweg	Koninginneweg	4.429	81	4.510	0,08
K	Koninginneweg	Vlielandstraat	Poortvlietstraat	1.906	65	1.971	0,15
L	Weth. vd Veldenweg	Burg. de Zeeuwstraat	Torenstraat	11.079	863	11.942	0,33
M		Vrijthofflaan	Van Barrylaan	7.327	1.486	8.813	0,80
N		Middelsluissedijk Oostzijde	Energieweg	7.576	1.486	9.062	0,78
O	Energieweg	Weth. vd Veldenweg	Middelsluissedijk Oostzijde	3.633	162	3.796	0,19
P		Rijksstraatweg	Weth. vd Veldenweg	11.875	842	12.717	0,30
Q	Provincialeweg (N487)	Rijksstraatweg	Volgerlandseweg	15.163	860	16.023	0,24
R	Torensteelaan	Weth. Vd Veldenweg	Schuringsedijk	4.820	1.476	6.296	1,16
S	Schuringsedijk	Torensteelaan	Tweede Dwarsweg	592	19	612	0,14
T	Fortlaan	Molendijk	Rietheuvel	0	0	0	0,00
U	Torensteelaan	Schuringsedijk	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg (fase D)	3.864	1.492	5.356	1,42

Uit tabel 4.1 volgt een maximaal effect van veranderend verkeer van 1,42 dB bedraagt op het wegvak van de Torensteelaan tussen, de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg en de Schuringsedijk. Het indirecte akoestische effect van veranderend verkeer is daarmee niet groter dan 1,50 dB, zodat dit op grond van het Bkl niet leidt tot een verplichting om extra geluidsreducerende of -beperkende maatregel te treffen.

4.2.2 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer en wijziging in geluidaanachtsgebied samen

Voor de bestaande woningen binnen en net buiten de Torensteepolder zijn de totale effecten van de indirecte akoestische effecten bepaald ter plaatse van de gevels van representatieve woningen. Het geluid bij de woningen is bepaald voor de situatie zonder en met de realisatie van fase D.


In bijlage 6.1 is het geluid opgenomen voor de situatie zonder realisatie van fase D en in bijlage 6.2 voor de situatie met fase D. In bijlage 6.3 zijn de effecten (wijzigingen van het geluid) opgenomen op basis van de in bijlage 6.1 en 6.2 opgenomen resultaten.

Uit de in bijlage 6.1, 6.2 en 6.3 opgenomen resultaten volgt dat het geluid maar bij een beperkt aantal woningen hoger is dan de standaardwaarde. Deze woningen bevinden zich langs de Torensteelaan tussen de Dragon en de Schuringsedijk. Dit betreft woningen waarvoor in het verleden een hogere waarde is vastgesteld (zie paragraaf 2.4 'Vastgestelde hogere waarden').

⁸ Zie notitie 'Notitie Extern en intern verkeer Torensteepolder' d.d. 24 april 2025 met werknummer 624.117.80 van KuiperCompagnons.

Uit bijlage 6.3 volgt dat de realisatie van Torensteepolder fase D in de praktijk zorgt voor een maximale afname van het geluid met 12 dB. Daar staat echter ook een maximale toename van het geluid met 6 dB tegen over. Een toename van geluid is acceptabel zolang dit niet leidt tot een overschrijding van de standaardwaarde van 53 dB. De grootste toenames van geluid treden op langs de Ambachtsheerenlaan, tussen de Torensteelaan en de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg door fase D en langs de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg. Het absolute geluid ter plaatse ligt echter ondanks de forse toename nog steeds ca. 10 dB onder de standaardwaarde. Hiermee zijn de optredende toenames aanvaardbaar.

In juridische zin is een toename van geluid alleen relevant indien de toename er voor zorgt dat de standaardwaarde van 53 dB wordt overschreden. Een toename van geluid tot de standaardwaarde is immer sowieso aanvaardbaar. Bij de woningen waar het geluid na de realisatie van fase D de standaardwaarde van 53 dB overschrijdt is sprake van een toename van het geluid die varieert van 1,26 t/m 1,57 dB. De betreffende bestaande woningen bevinden zich langs de Torensteelaan, tussen de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg door fase D en de Schuringsedijk. Slechts bij 1 woning (Torensteelaan 24) is de toename van het geluid > 1,50 dB. In afbeelding 8 is het geluid ter plaatse van deze woning weergegeven zonder en met de realisatie van Torensteepolder fase D.

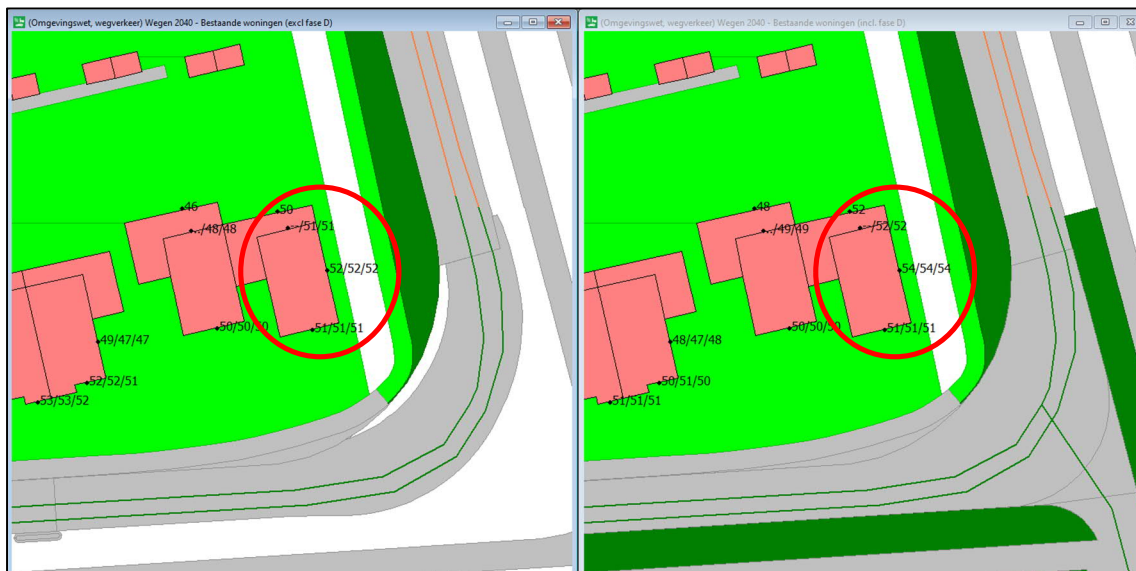

Afbeelding 8 Geluid ten gevolge van gemeentewegen zonder en met realisatie Torensteepolder fase D

De totale toename van het geluid (indirect effect veranderend verkeer en wijziging in een geluidsaandachtsgebied) treedt op ter plaatse van de zijgevel van de woning. Het totale geluid van de gemeentewegen bedraagt 54 dB, in de situatie met realisatie van Torensteepolder fase D. De overschrijding van de standaardwaarde bedraagt slechts 1 dB.


Voor de betreffende woning is in het verleden een hogere waarde vastgesteld van 58 dB (= 63 dB zonder aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). In het verleden is voor de betrokken woning een hoger geluidsniveau acceptabel geacht dan nu optreedt na realisatie van Torensteepolder fase D. De geluidswering van de woning is vastgesteld op basis van de hogere geluidsniveaus in het verleden. Ondanks dat de realisatie van Torensteepolder fase D zorgt voor een toename van het geluid > 1,50 dB is hierdoor nog steeds sprake van een aanvaardbare toename en leidt deze toename niet tot een overschrijding van de binnenwaarde.

5 Conclusies

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

- Het geluid van de gemeentewegen bij de nieuw te realiseren woningen binnen fase D, op basis van het verkavelingsplan, voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het geluid is daarmee aanvaardbaar;
- Het indirecte akoestische effect van veranderend verkeer bedraagt maximaal 1,42 dB (wegvak Torensteelaan tussen de nieuwe ontsluitingsweg in fase D en de Schuringsdijk) en is daarmee niet hoger dan 1,50 dB. De toename leidt daarmee op grond van het Bkl niet tot een verplichting om aanvullende geluidsreducerende of geluidsbeperkende maatregelen te treffen;
- Het gecombineerde indirecte akoestische effect van veranderend verkeer en wijzigingen in het geluidaandachtsgebied samen zorgt voor een maximale afname van het geluid met 12 dB. Daar tegenover staat een maximale toename van het geluid met 6 dB. De grootste toenames treden op bij woningen waar het geluid ondanks de toename nog steeds ver onder de standaardwaarde van 53 dB blijft. Er is slechts één woning (Torensteelaan 24) waar het geluid met meer dan 1,50 dB toeneemt en daardoor de standaardwaarde van 53 dB met maximaal 1 dB overschrijdt. Voor de betreffende woning is in het verleden een hogere waarde vastgesteld van 58 dB (= 63 dB zonder aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). In het verleden is voor de betrokken woning een hoger geluidsniveau acceptabel geacht dan nu optreedt na realisatie van Torensteepolder fase D. De geluidswering van de woning (bouwjaar 2023) is vastgesteld op basis van de hogere geluidsniveaus in het verleden. Ondanks dat de realisatie van Torensteepolder fase D zorgt voor een toename van het geluid > 1,50 dB bij de betrokken woning is hierdoor nog steeds sprake van een aanvaardbare toename en leidt deze toename niet tot een overschrijding van de binnenwaarde.

BIJLAGEN

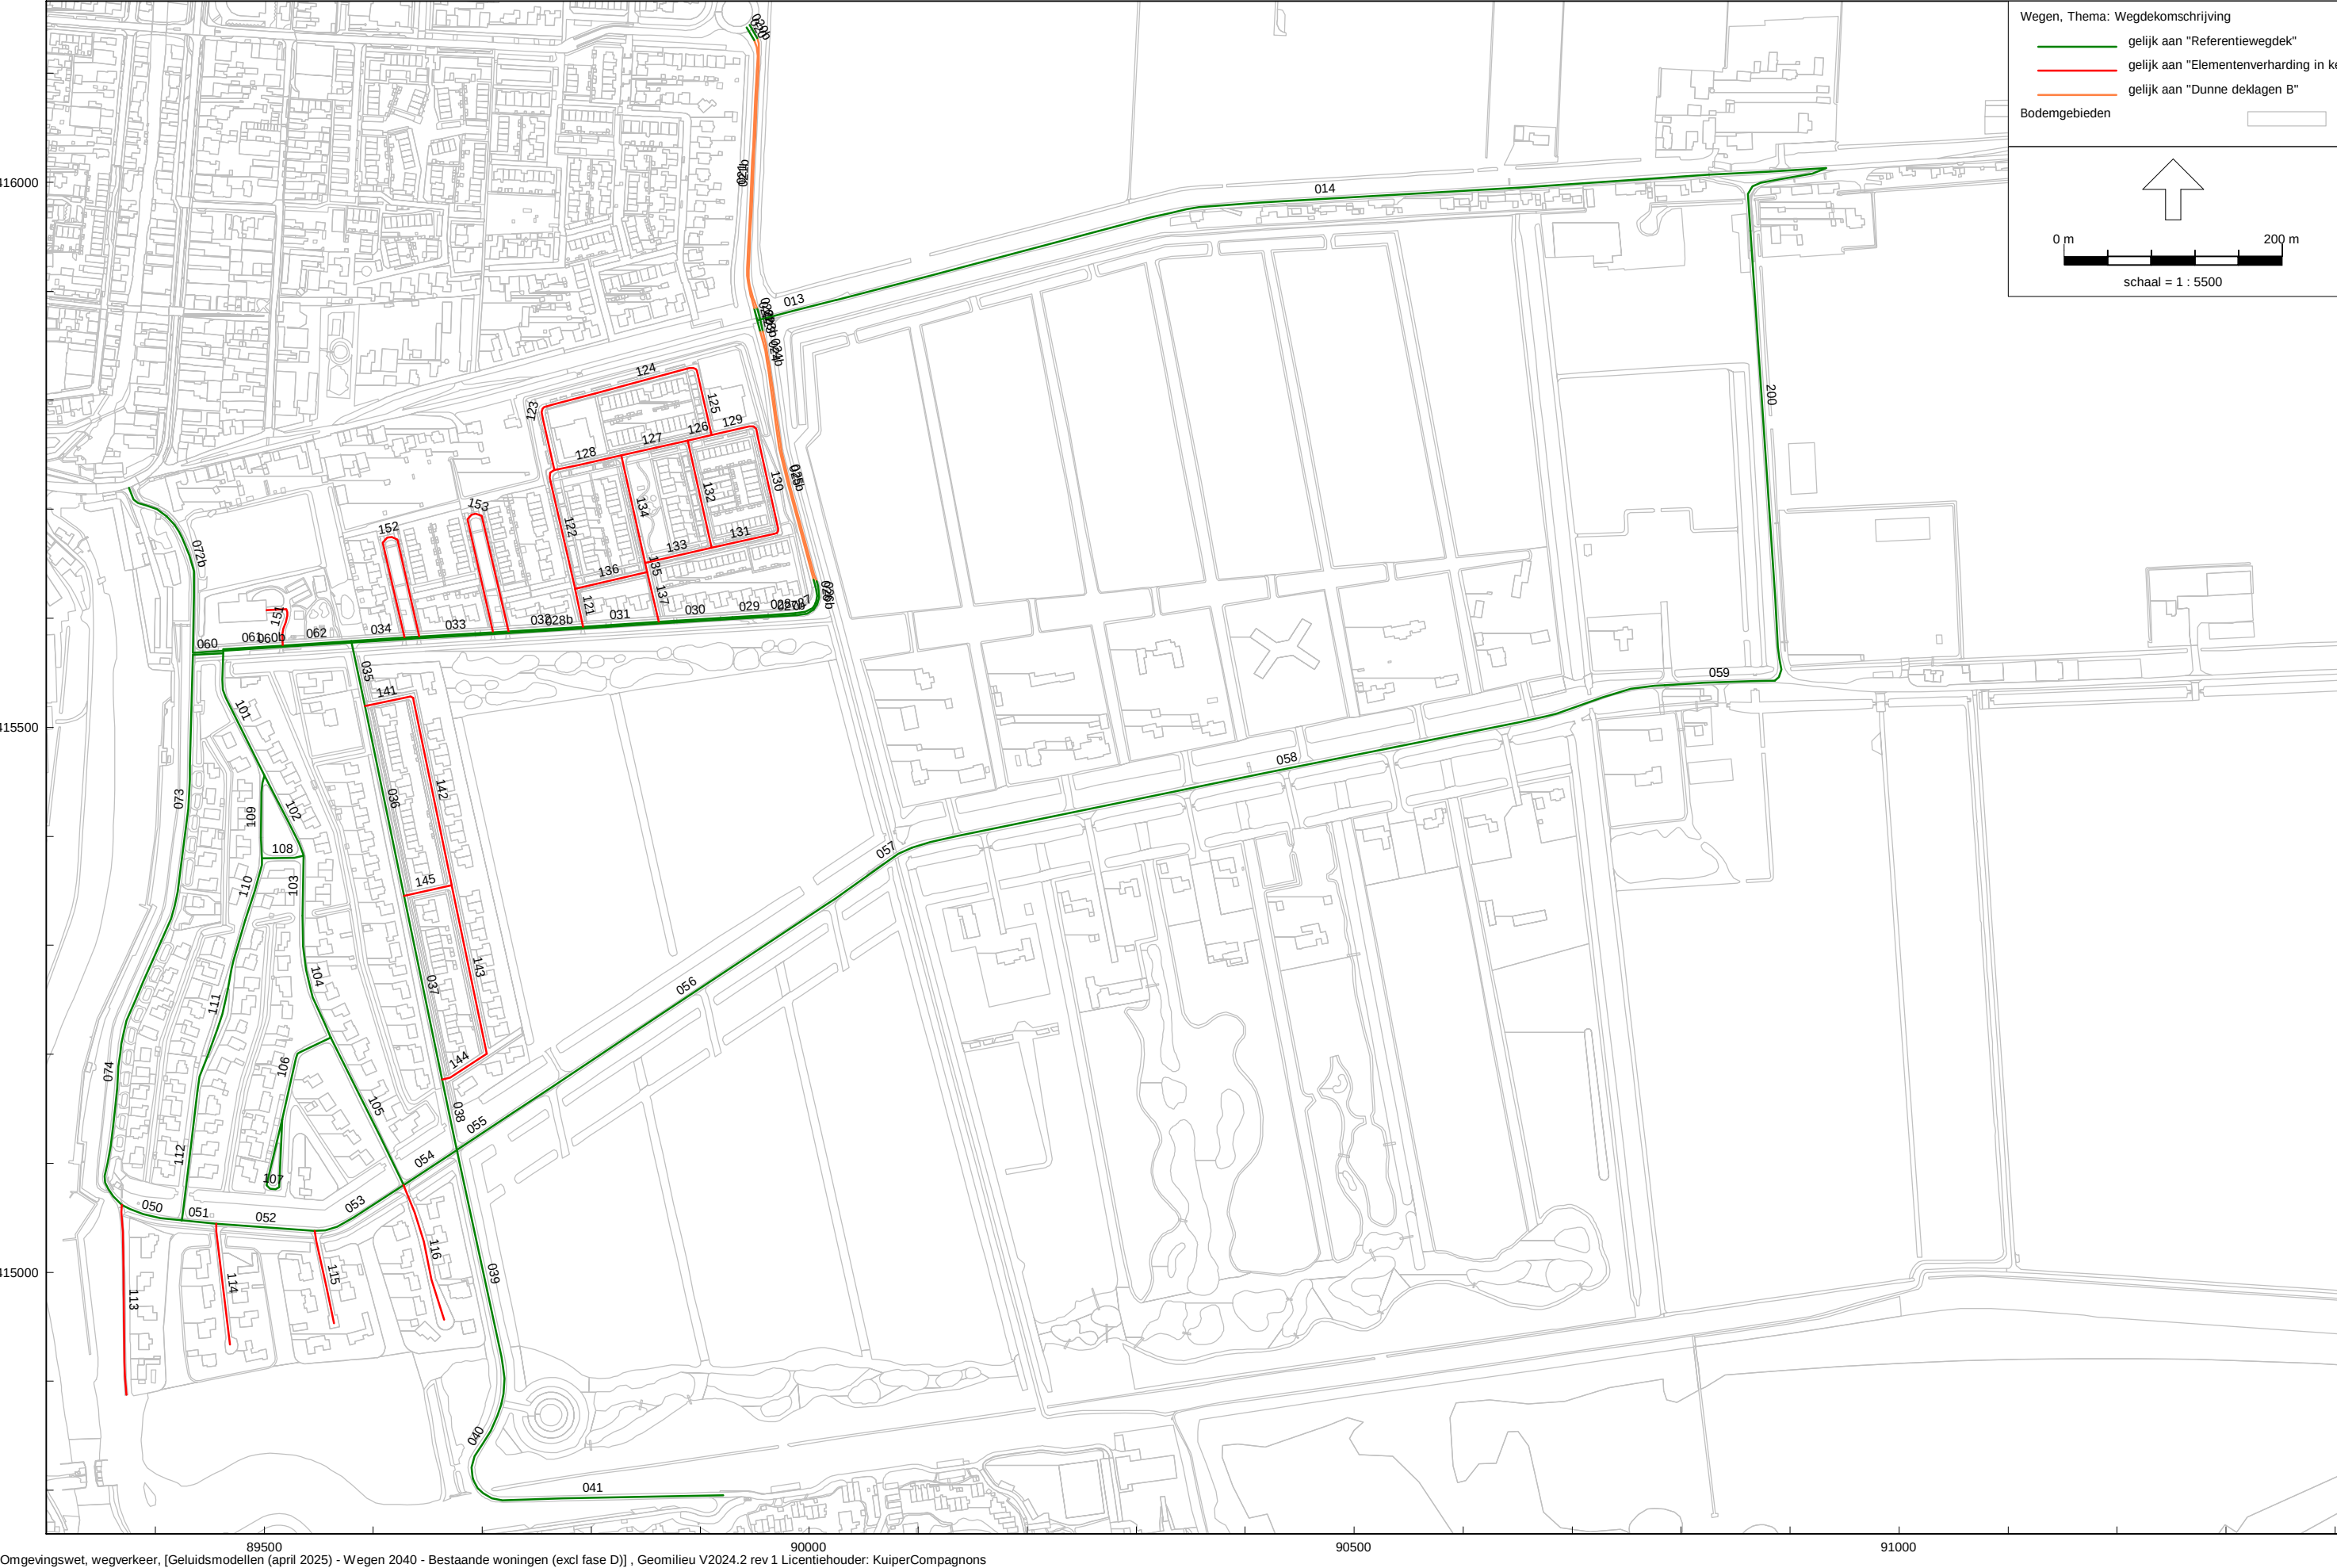

Bijlage 1.1 - Verkeersgegevens 2040 - Torensteepolder exclusief infrastructuur en woningen fase D

Nummer	Wegvak	Weekdag	Maximum	Wegdek	Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
		Intensiteit	Snelheid		% daguur	% licht	% middel	% zwaar	% avonduur	% licht	% middel	% zwaar	% nachtuur	% licht	% middel	% zwaar
050	Ambachtsheerenlaan	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
051	Ambachtsheerenlaan	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
052	Ambachtsheerenlaan	180	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
053	Ambachtsheerenlaan	220	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
054	Ambachtsheerenlaan	330	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
055	Ambachtsheerenlaan	430	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
056	Ambachtsheerenlaan	430	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
057	Ambachtsheerenlaan	350	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
058	Ambachtsheerenlaan	350	60	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
059	Ambachtsheerenlaan	100	60	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
101	Interne wegen fase 1a	540	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
102	Interne wegen fase 1a	250	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
103	Interne wegen fase 1a	200	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
104	Interne wegen fase 1a	160	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
105	Interne wegen fase 1a	40	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
106	Interne wegen fase 1a	60	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
107	Interne wegen fase 1a	30	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
108	Interne wegen fase 1a	10	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
109	Interne wegen fase 1a	240	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
110	Interne wegen fase 1a	190	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
111	Interne wegen fase 1a	170	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
112	Interne wegen fase 1a	60	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
113	Interne wegen fase 1a	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
114	Interne wegen fase 1a	60	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
115	Interne wegen fase 1a	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
116	Interne wegen fase 1a	70	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
151	Interne wegen fase 1a	90	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
152	Interne wegen fase 1a	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
153	Interne wegen fase 1a	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
121	Interne wegen fase 1b	280	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
122	Interne wegen fase 1b	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
123	Interne wegen fase 1b	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
124	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
125	Interne wegen fase 1b	140	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
126	Interne wegen fase 1b	170	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
127	Interne wegen fase 1b	250	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
128	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
129	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
130	Interne wegen fase 1b	30	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
131	Interne wegen fase 1b	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
132	Interne wegen fase 1b	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
133	Interne wegen fase 1b	210	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
134	Interne wegen fase 1b	330	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
135	Interne wegen fase 1b	540	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
136	Interne wegen fase 1b	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
137	Interne wegen fase 1b	580	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
141	Interne wegen fase 1c	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
142	Interne wegen fase 1c	90	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
143	Interne wegen fase 1c	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
144	Interne wegen fase 1c	20	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
145	Interne wegen fase 1c	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
072b	Fortlaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
073	Fortlaan	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
074	Fortlaan	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
060	Rietheuvel	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
060b	Rietheuvel (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
061	Rietheuvel	660	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
062	Rietheuvel	750	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
013	Schuringsdijk (30 km/uur)	590	30	Referentiewegdek	6,92	96,09	2,85	1,06	2,80	96,66	3,16	0,18	0,72	97,33	2,02	0,65
014	Schuringsdijk (60 km/uur)	590	60	Referentiewegdek	6,92	96,09	2,85	1,06	2,80	96,66	3,16	0,18	0,72	97,33	2,02	0,65
020	Torensteelaan	4.800	50	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
020b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
021	Torensteelaan	4.800	50	Dunne deklagen B	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
021b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00

Bijlage 1.1 - Verkeersgegevens 2040 - Torensteepolder exclusief infrastructuur en woningen fase D

Nummer	Wegvak	Weekdag	Maximum	Wegdek	Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
		Intensiteit	Snelheid		% daguur	% licht	% middel	% zwaar	% avonduur	% licht	% middel	% zwaar	% nachtuur	% licht	% middel	% zwaar
022	Torensteelaan	4.800	50	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
022b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
023	Torensteelaan	3.840	50	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
023b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
024	Torensteelaan	3.840	50	Dunne deklagen B	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
024b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
025	Torensteelaan	3.840	50	Dunne deklagen B	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
025b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
026	Torensteelaan	3.840	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
026b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
027	Torensteelaan	3.820	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
027b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
028	Torensteelaan	3.820	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
028b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
029	Torensteelaan	3.820	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
030	Torensteelaan	3.820	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
031	Torensteelaan	3.400	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
032	Torensteelaan	3.080	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
033	Torensteelaan	2.950	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
034	Torensteelaan	2.740	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
035	Torensteelaan	2.100	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
036	Torensteelaan	1.960	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
037	Torensteelaan	1.690	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
038	Torensteelaan	1.500	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
039	Torensteelaan	770	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
040	Torensteelaan	770	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
041	Numansgors	770	50	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
200	Trekkersstationsweg	20	60	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75



Bijlage 1.2 - Verkeersgegevens 2040 - Torensteepolder inclusief infrastructuur en woningen fase D

Nummer	Wegvak	Weekdag	Maximum	Wegdek	Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
		Intensiteit	Snelheid		% daguur	% licht	% middel	% zwaar	% avonduur	% licht	% middel	% zwaar	% nachtuur	% licht	% middel	% zwaar
050	Ambachtsheerenlaan	180	30	Referentiewegdek	6,81	97,47	1,55	0,98	3,24	98,80	1,03	0,17	0,67	97,50	1,67	0,83
051	Ambachtsheerenlaan	240	30	Referentiewegdek	6,81	97,43	1,59	0,98	3,25	98,59	1,15	0,26	0,66	98,11	1,26	0,63
052	Ambachtsheerenlaan	300	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,57	1,03	3,25	98,66	1,13	0,21	0,66	97,97	1,52	0,51
053	Ambachtsheerenlaan	340	30	Referentiewegdek	6,81	97,36	1,60	1,04	3,25	98,55	1,18	0,27	0,66	97,78	1,33	0,89
054	Ambachtsheerenlaan	540	30	Referentiewegdek	6,81	97,37	1,60	1,03	3,25	98,63	1,14	0,23	0,66	97,76	1,40	0,84
055	Ambachtsheerenlaan	1.550	30	Referentiewegdek	6,81	97,36	1,61	1,03	3,25	98,59	1,15	0,26	0,66	97,85	1,37	0,78
056	Ambachtsheerenlaan	1.550	30	Referentiewegdek	6,81	97,36	1,61	1,03	3,25	98,59	1,15	0,26	0,66	97,85	1,37	0,78
057	Ambachtsheerenlaan	370	30	Referentiewegdek	6,81	97,46	1,55	0,99	3,25	98,67	1,08	0,25	0,66	97,95	1,23	0,82
058	Ambachtsheerenlaan	370	60	Referentiewegdek	6,81	97,46	1,55	0,99	3,25	98,67	1,08	0,25	0,66	97,95	1,23	0,82
059	Ambachtsheerenlaan	120	60	Referentiewegdek	6,81	97,79	1,35	0,86	3,25	98,71	1,03	0,26	0,66	98,73	1,27	0,00
101	Interne wegen fase 1a	420	30	Referentiewegdek	6,81	97,42	1,57	1,01	3,25	98,68	1,10	0,22	0,66	97,84	1,44	0,72
102	Interne wegen fase 1a	170	30	Referentiewegdek	6,81	97,49	1,56	0,95	3,25	98,73	1,09	0,18	0,66	98,22	0,89	0,89
103	Interne wegen fase 1a	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,55	1,47	0,98	3,23	98,71	1,03	0,26	0,67	97,50	1,25	1,25
104	Interne wegen fase 1a	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
105	Interne wegen fase 1a	140	30	Referentiewegdek	6,81	97,49	1,57	0,94	3,25	98,68	1,10	0,22	0,66	97,84	1,08	1,08
106	Interne wegen fase 1a	60	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
107	Interne wegen fase 1a	30	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
108	Interne wegen fase 1a	20	30	Referentiewegdek	6,83	98,52	0,74	0,74	3,21	100,00	0,00	0,00	0,65	100,00	0,00	0,00
109	Interne wegen fase 1a	190	30	Referentiewegdek	6,81	97,45	1,55	1,00	3,25	98,55	1,13	0,32	0,66	97,62	1,59	0,79
110	Interne wegen fase 1a	150	30	Referentiewegdek	6,81	97,45	1,57	0,98	3,25	98,76	1,03	0,21	0,66	97,98	1,01	1,01
111	Interne wegen fase 1a	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,55	1,47	0,98	3,23	98,71	1,03	0,26	0,67	97,50	1,25	1,25
112	Interne wegen fase 1a	70	30	Referentiewegdek	6,81	97,69	1,47	0,84	3,23	98,68	0,88	0,44	0,67	97,87	2,13	0,00
113	Interne wegen fase 1a	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
114	Interne wegen fase 1a	60	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
115	Interne wegen fase 1a	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
116	Interne wegen fase 1a	70	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
151	Interne wegen fase 1a	90	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
152	Interne wegen fase 1a	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
153	Interne wegen fase 1a	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
121	Interne wegen fase 1b	280	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
122	Interne wegen fase 1b	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
123	Interne wegen fase 1b	140	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
124	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
125	Interne wegen fase 1b	140	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
126	Interne wegen fase 1b	170	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
127	Interne wegen fase 1b	250	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
128	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
129	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
130	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
131	Interne wegen fase 1b	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
132	Interne wegen fase 1b	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
133	Interne wegen fase 1b	210	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
134	Interne wegen fase 1b	330	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
135	Interne wegen fase 1b	540	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
136	Interne wegen fase 1b	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
137	Interne wegen fase 1b	580	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
141	Interne wegen fase 1c	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
142	Interne wegen fase 1c	90	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
143	Interne wegen fase 1c	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
144	Interne wegen fase 1c	60	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
145	Interne wegen fase 1c	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
160	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	1.890	30	Referentiewegdek	6,81	97,37	1,60	1,03	3,25	98,60	1,14	0,26	0,66	97,92	1,36	0,72
161	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	2.210	30	Referentiewegdek	6,81	97,72	1,39	0,89	3,25	98,76	1,00	0,24	0,66	98,21	1,17	0,62
162	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	2.500	30	Referentiewegdek	6,81	97,95	1,25	0,80	3,25	98,88	0,90	0,22	0,66	98,36	1,09	0,55
163	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	3.390	30	Referentiewegdek	6,81	98,43	0,96	0,61	3,25	99,11	0,71	0,18	0,66	98,70	0,85	0,45
164	Interne wegen fase 1D	350	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
165	Interne wegen fase 1D	350	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
166	Interne wegen fase 1D	290	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
167	Interne wegen fase 1D	270	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
168	Interne wegen fase 1D	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
169	Interne wegen fase 1D	200	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
170	Interne wegen fase 1D	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
171	Interne wegen fase 1D	20	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
172	Interne wegen fase 1D	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
173	Interne wegen fase 1D	200	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
174	Interne wegen fase 1D	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08

Bijlage 1.2 - Verkeersgegevens 2040 - Torensteepolder inclusief infrastructuur en woningen fase D

Nummer	Wegvak	Weekdag	Maximum	Wegdek	Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
		Intensiteit	Snelheid		% daguur	% licht	% middel	% zwaar	% avonduur	% licht	% middel	% zwaar	% nachtuur	% licht	% middel	% zwaar
175	Interne wegen fase 1D	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
176	Interne wegen fase 1D	860	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
177	Interne wegen fase 1D	900	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
178	Interne wegen fase 1D	910	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
179	Interne wegen fase 1D	620	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
180	Interne wegen fase 1D	340	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
181	Interne wegen fase 1D	210	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
182	Interne wegen fase 1D	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
183	Interne wegen fase 1D	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
184	Interne wegen fase 1D	120	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
185	Interne wegen fase 1D	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
186	Interne wegen fase 1D	70	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
187	Interne wegen fase 1D	310	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
188	Interne wegen fase 1D	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
189	Interne wegen fase 1D	60	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
190	Interne wegen fase 1D	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
191	Interne wegen fase 1D	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
192	Interne wegen fase 1D	190	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
193	Interne wegen fase 1D	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
194	Interne wegen fase 1D	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
072b	Fortlaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
073	Fortlaan	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
074	Fortlaan	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
060	Ritheuvel	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
060b	Ritheuvel (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
061	Ritheuvel	490	30	Referentiewegdek	6,81	97,48	1,53	0,99	3,25	98,68	1,07	0,25	0,66	98,14	1,24	0,62
062	Ritheuvel	580	30	Referentiewegdek	6,81	97,47	1,54	0,99	3,25	98,62	1,11	0,27	0,66	97,91	1,31	0,78
013	Schuringsedijk (30 km/uur)	610	30	Referentiewegdek	6,92	96,23	2,75	1,02	2,82	96,80	3,03	0,17	0,71	97,27	2,05	0,68
014	Schuringsedijk (60 km/uur)	610	60	Referentiewegdek	6,92	96,23	2,75	1,02	2,82	96,80	3,03	0,17	0,71	97,27	2,05	0,68
020	Torensteelaan	6.280	50	Referentiewegdek	6,81	97,89	1,29	0,82	3,25	98,84	0,94	0,22	0,66	98,29	1,11	0,60
020b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
021	Torensteelaan	6.280	50	Dunne deklagen B	6,81	97,89	1,29	0,82	3,25	98,84	0,94	0,22	0,66	98,29	1,11	0,60
021b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
022	Torensteelaan	6.280	50	Referentiewegdek	6,81	97,89	1,29	0,82	3,25	98,84	0,94	0,22	0,66	98,29	1,11	0,60
022b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
023	Torensteelaan	5.340	50	Referentiewegdek	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
023b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
024	Torensteelaan	5.340	50	Dunne deklagen B	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
024b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
025	Torensteelaan	5.340	50	Dunne deklagen B	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
025b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
026	Torensteelaan	5.340	30	Referentiewegdek	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
026b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
027	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
027b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
028	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
028b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
029	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
030	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
031	Torensteelaan	1.610	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,62	1,13	0,25	0,66	97,93	1,32	0,75
032	Torensteelaan	1.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,58	1,02	3,25	98,63	1,13	0,24	0,66	97,99	1,30	0,71
033	Torensteelaan	1.150	30	Referentiewegdek	6,81	97,41	1,58	1,01	3,25	98,64	1,12	0,24	0,66	98,02	1,32	0,66
034	Torensteelaan	1.040	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,58	1,02	3,25	98,64	1,12	0,24	0,66	97,96	1,31	0,73
035	Torensteelaan	460	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,59	1,14	0,27	0,66	98,02	1,32	0,66
036	Torensteelaan	330	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,60	1,12	0,28	0,66	97,72	1,37	0,91
037	Torensteelaan	100	30	Referentiewegdek	6,81	97,65	1,47	0,88	3,25	98,76	0,93	0,31	0,66	98,48	1,52	0,00
038	Torensteelaan	160	30	Referentiewegdek	6,81	97,43	1,56	1,01	3,25	98,66	1,15	0,19	0,66	98,12	0,94	0,94
039	Torensteelaan	780	30	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
040	Torensteelaan	780	30	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
041	Numansgors	780	50	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
200	Trekkersstationsweg	40	60	Referentiewegdek	6,81	98,89	0,74	0,37	3,27	99,23	0,77	0,00	0,65	100,00	0,00	0,00




Bijlage 1.3 - Verkeersgegevens 2040 - Torensteepolder inclusief infrastructuur en woningen fase D (plangrenzen)

Nummer	Wegvak	Weekdag	Maximum	Wegdek	Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
		Intensiteit	Snelheid		% daguur	% licht	% middel	% zwaar	% avonduur	% licht	% middel	% zwaar	% nachtuur	% licht	% middel	% zwaar
050	Ambachtsheerenlaan	180	30	Referentiewegdek	6,81	97,47	1,55	0,98	3,24	98,80	1,03	0,17	0,67	97,50	1,67	0,83
051	Ambachtsheerenlaan	240	30	Referentiewegdek	6,81	97,43	1,59	0,98	3,25	98,59	1,15	0,26	0,66	98,11	1,26	0,63
052	Ambachtsheerenlaan	300	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,57	1,03	3,25	98,66	1,13	0,21	0,66	97,97	1,52	0,51
053	Ambachtsheerenlaan	340	30	Referentiewegdek	6,81	97,36	1,60	1,04	3,25	98,55	1,18	0,27	0,66	97,78	1,33	0,89
054	Ambachtsheerenlaan	540	30	Referentiewegdek	6,81	97,37	1,60	1,03	3,25	98,63	1,14	0,23	0,66	97,76	1,40	0,84
055	Ambachtsheerenlaan	1.550	30	Referentiewegdek	6,81	97,36	1,61	1,03	3,25	98,59	1,15	0,26	0,66	97,85	1,37	0,78
056	Ambachtsheerenlaan	1.550	30	Referentiewegdek	6,81	97,36	1,61	1,03	3,25	98,59	1,15	0,26	0,66	97,85	1,37	0,78
057	Ambachtsheerenlaan	370	30	Referentiewegdek	6,81	97,46	1,55	0,99	3,25	98,67	1,08	0,25	0,66	97,95	1,23	0,82
058	Ambachtsheerenlaan	370	60	Referentiewegdek	6,81	97,46	1,55	0,99	3,25	98,67	1,08	0,25	0,66	97,95	1,23	0,82
059	Ambachtsheerenlaan	120	60	Referentiewegdek	6,81	97,79	1,35	0,86	3,25	98,71	1,03	0,26	0,66	98,73	1,27	0,00
101	Interne wegen fase 1a	420	30	Referentiewegdek	6,81	97,42	1,57	1,01	3,25	98,68	1,10	0,22	0,66	97,84	1,44	0,72
102	Interne wegen fase 1a	170	30	Referentiewegdek	6,81	97,49	1,56	0,95	3,25	98,73	1,09	0,18	0,66	98,22	0,89	0,89
103	Interne wegen fase 1a	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,55	1,47	0,98	3,23	98,71	1,03	0,26	0,67	97,50	1,25	1,25
104	Interne wegen fase 1a	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
105	Interne wegen fase 1a	140	30	Referentiewegdek	6,81	97,49	1,57	0,94	3,25	98,68	1,10	0,22	0,66	97,84	1,08	1,08
106	Interne wegen fase 1a	60	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
107	Interne wegen fase 1a	30	30	Referentiewegdek	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
108	Interne wegen fase 1a	20	30	Referentiewegdek	6,83	98,52	0,74	0,74	3,21	100,00	0,00	0,00	0,65	100,00	0,00	0,00
109	Interne wegen fase 1a	190	30	Referentiewegdek	6,81	97,45	1,55	1,00	3,25	98,55	1,13	0,32	0,66	97,62	1,59	0,79
110	Interne wegen fase 1a	150	30	Referentiewegdek	6,81	97,45	1,57	0,98	3,25	98,76	1,03	0,21	0,66	97,98	1,01	1,01
111	Interne wegen fase 1a	120	30	Referentiewegdek	6,81	97,55	1,47	0,98	3,23	98,71	1,03	0,26	0,67	97,50	1,25	1,25
112	Interne wegen fase 1a	70	30	Referentiewegdek	6,81	97,69	1,47	0,84	3,23	98,68	0,88	0,44	0,67	97,87	2,13	0,00
113	Interne wegen fase 1a	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
114	Interne wegen fase 1a	60	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
115	Interne wegen fase 1a	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
116	Interne wegen fase 1a	70	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
151	Interne wegen fase 1a	90	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
152	Interne wegen fase 1a	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
153	Interne wegen fase 1a	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
121	Interne wegen fase 1b	280	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
122	Interne wegen fase 1b	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
123	Interne wegen fase 1b	140	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
124	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
125	Interne wegen fase 1b	140	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
126	Interne wegen fase 1b	170	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
127	Interne wegen fase 1b	250	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
128	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
129	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
130	Interne wegen fase 1b	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
131	Interne wegen fase 1b	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
132	Interne wegen fase 1b	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
133	Interne wegen fase 1b	210	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
134	Interne wegen fase 1b	330	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
135	Interne wegen fase 1b	540	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
136	Interne wegen fase 1b	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
137	Interne wegen fase 1b	580	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
141	Interne wegen fase 1c	110	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
142	Interne wegen fase 1c	90	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
143	Interne wegen fase 1c	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
144	Interne wegen fase 1c	60	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
145	Interne wegen fase 1c	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	97,31	1,64	1,05	3,25	98,57	1,17	0,26	0,66	97,87	1,38	0,75
160	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	1.890	30	Referentiewegdek	6,81	97,37	1,60	1,03	3,25	98,60	1,14	0,26	0,66	97,92	1,36	0,72
161	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	2.210	30	Referentiewegdek	6,81	97,72	1,39	0,89	3,25	98,76	1,00	0,24	0,66	98,21	1,17	0,62
162	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	2.500	30	Referentiewegdek	6,81	97,95	1,25	0,80	3,25	98,88	0,90	0,22	0,66	98,36	1,09	0,55
163	Nieuwe oostelijke ontsluitingsweg fase 1D	3.390	30	Referentiewegdek	6,81	98,43	0,96	0,61	3,25	99,11	0,71	0,18	0,66	98,70	0,85	0,45
164	Interne wegen fase 1D	350	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
165	Interne wegen fase 1D	350	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
166	Interne wegen fase 1D	290	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
167	Interne wegen fase 1D	270	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
168	Interne wegen fase 1D	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
169	Interne wegen fase 1D	200	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
170	Interne wegen fase 1D	100	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
171	Interne wegen fase 1D	20	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
172	Interne wegen fase 1D	50	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
173	Interne wegen fase 1D	200	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
174	Interne wegen fase 1D	40	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08

Bijlage 1.3 - Verkeersgegevens 2040 - Torensteepolder inclusief infrastructuur en woningen fase D (plangrenzen)

Nummer	Wegvak	Weekdag	Maximum	Wegdek	Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
		Intensiteit	Snelheid		% daguur	% licht	% middel	% zwaar	% avonduur	% licht	% middel	% zwaar	% nachtuur	% licht	% middel	% zwaar
175	Interne wegen fase 1D	240	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
176	Interne wegen fase 1D	860	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
177	Interne wegen fase 1D	900	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
178	Interne wegen fase 1D	910	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
179	Interne wegen fase 1D	620	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
180	Interne wegen fase 1D	340	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
181	Interne wegen fase 1D	210	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
182	Interne wegen fase 1D	80	30	Elementenverharding in keperverband	6,81	99,76	0,16	0,08	3,25	99,76	0,16	0,08	0,66	99,76	0,16	0,08
072b	Fortlaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
073	Fortlaan	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
074	Fortlaan	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
060	Rietheuvel	80	30	Referentiewegdek	6,81	97,61	1,47	0,92	3,25	98,47	1,15	0,38	0,66	98,11	1,89	0,00
060b	Rietheuvel (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
061	Rietheuvel	490	30	Referentiewegdek	6,81	97,48	1,53	0,99	3,25	98,68	1,07	0,25	0,66	98,14	1,24	0,62
062	Rietheuvel	580	30	Referentiewegdek	6,81	97,47	1,54	0,99	3,25	98,62	1,11	0,27	0,66	97,91	1,31	0,78
013	Schuringsedijk (30 km/uur)	610	30	Referentiewegdek	6,92	96,23	2,75	1,02	2,82	96,80	3,03	0,17	0,71	97,27	2,05	0,68
014	Schuringsedijk (60 km/uur)	610	60	Referentiewegdek	6,92	96,23	2,75	1,02	2,82	96,80	3,03	0,17	0,71	97,27	2,05	0,68
020	Torensteelaan	6.280	50	Referentiewegdek	6,81	97,89	1,29	0,82	3,25	98,84	0,94	0,22	0,66	98,29	1,11	0,60
020b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
021	Torensteelaan	6.280	50	Dunne deklagen B	6,81	97,89	1,29	0,82	3,25	98,84	0,94	0,22	0,66	98,29	1,11	0,60
021b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
022	Torensteelaan	6.280	50	Referentiewegdek	6,81	97,89	1,29	0,82	3,25	98,84	0,94	0,22	0,66	98,29	1,11	0,60
022b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
023	Torensteelaan	5.340	50	Referentiewegdek	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
023b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
024	Torensteelaan	5.340	50	Dunne deklagen B	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
024b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
025	Torensteelaan	5.340	50	Dunne deklagen B	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
025b	Torensteelaan (bussen)	22	50	Dunne deklagen B	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
026	Torensteelaan	5.340	30	Referentiewegdek	6,81	98,00	1,22	0,78	3,25	98,90	0,89	0,21	0,66	98,38	1,05	0,57
026b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
027	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
027b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
028	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
028b	Torensteelaan (bussen)	22	30	Referentiewegdek	6,42	0,00	100,00	0,00	4,56	0,00	100,00	0,00	0,59	0,00	100,00	0,00
029	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
030	Torensteelaan	2.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,61	1,13	0,26	0,66	97,94	1,33	0,73
031	Torensteelaan	1.610	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,62	1,13	0,25	0,66	97,93	1,32	0,75
032	Torensteelaan	1.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,58	1,02	3,25	98,63	1,13	0,24	0,66	97,99	1,30	0,71
033	Torensteelaan	1.150	30	Referentiewegdek	6,81	97,41	1,58	1,01	3,25	98,64	1,12	0,24	0,66	98,02	1,32	0,66
034	Torensteelaan	1.040	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,58	1,02	3,25	98,64	1,12	0,24	0,66	97,96	1,31	0,73
035	Torensteelaan	460	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,59	1,14	0,27	0,66	98,02	1,32	0,66
036	Torensteelaan	330	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,60	1,12	0,28	0,66	97,72	1,37	0,91
037	Torensteelaan	100	30	Referentiewegdek	6,81	97,65	1,47	0,88	3,25	98,76	0,93	0,31	0,66	98,48	1,52	0,00
038	Torensteelaan	160	30	Referentiewegdek	6,81	97,43	1,56	1,01	3,25	98,66	1,15	0,19	0,66	98,12	0,94	0,94
039	Torensteelaan	780	30	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
040	Torensteelaan	780	30	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
041	Numansgors	780	50	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
200	Trekkersstationsweg	40	60	Referentiewegdek	6,81	98,89	0,74	0,37	3,27	99,23	0,77	0,00	0,65	100,00	0,00	0,00
031	Torensteelaan	1.610	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,62	1,13	0,25	0,66	97,93	1,32	0,75
032	Torensteelaan	1.280	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,58	1,02	3,25	98,63	1,13	0,24	0,66	97,99	1,30	0,71
033	Torensteelaan	1.150	30	Referentiewegdek	6,81	97,41	1,58	1,01	3,25	98,64	1,12	0,24	0,66	98,02	1,32	0,66
034	Torensteelaan	1.040	30	Referentiewegdek	6,81	97,40	1,58	1,02	3,25	98,64	1,12	0,24	0,66	97,96	1,31	0,73
035	Torensteelaan	460	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,59	1,14	0,27	0,66	98,02	1,32	0,66
036	Torensteelaan	330	30	Referentiewegdek	6,81	97,38	1,60	1,02	3,25	98,60	1,12	0,28	0,66	97,72	1,37	0,91
037	Torensteelaan	100	30	Referentiewegdek	6,81	97,65	1,47	0,88	3,25	98,76	0,93	0,31	0,66	98,48	1,52	0,00
038	Torensteelaan	160	30	Referentiewegdek	6,81	97,43	1,56	1,01	3,25	98,66	1,15	0,19	0,66	98,12	0,94	0,94
039	Torensteelaan	780	30	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
040	Torensteelaan	780	30	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
041	Numansgors	780	50	Referentiewegdek	6,81	97,34	1,62	1,04	3,25	98,58	1,14	0,28	0,66	97,86	1,36	0,78
200	Trekkersstationsweg	40	60	Referentiewegdek	6,81	98,89	0,74	0,37	3,27	99,23	0,77	0,00	0,65	100,00	0,00	0,00

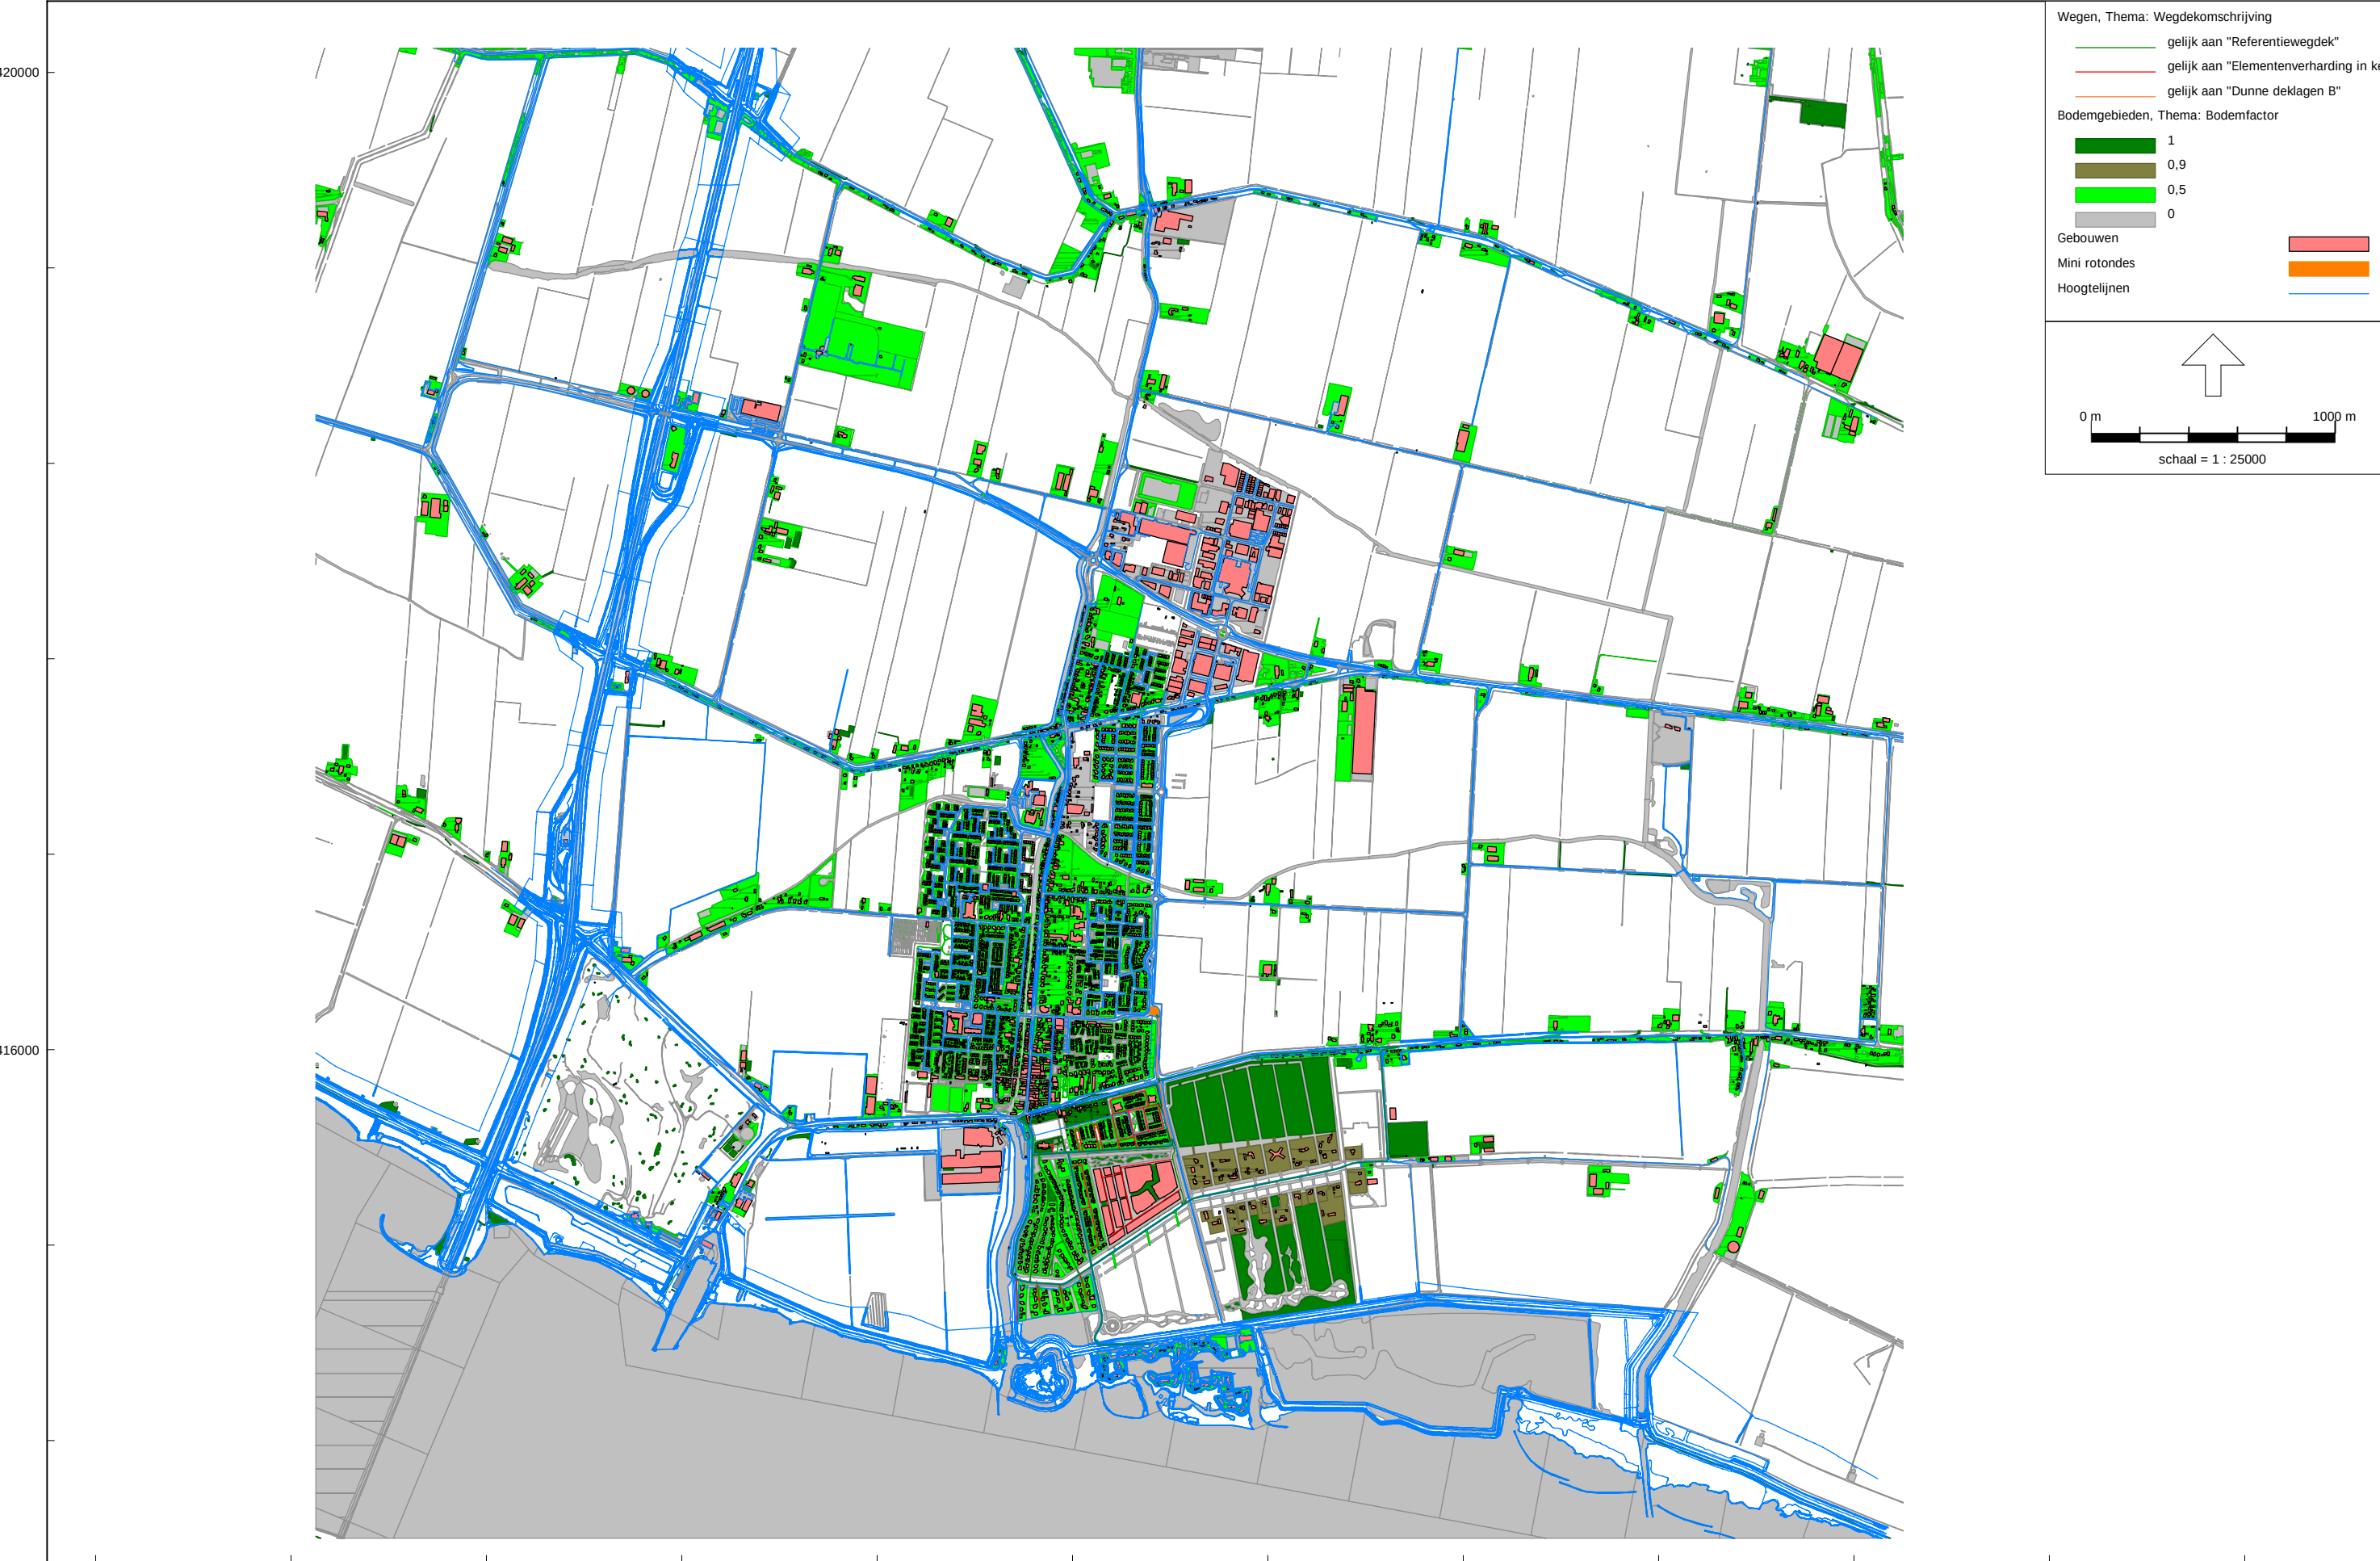

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025

Model eigenschap

Omschrijving	Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
Verantwoordelijke	MDelagas
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	MDelagas op 14-1-2025
Laatst ingezien door	AdeHek op 25-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee


Commentaar

-BAG 2D nov 2024

-BGT jan 2025

-BAG3D van 2021 model + torensteepolder fase 1a van jan
2025

*old BAG3D has corrections in the vicinity of the plan according to
the newest bag3d

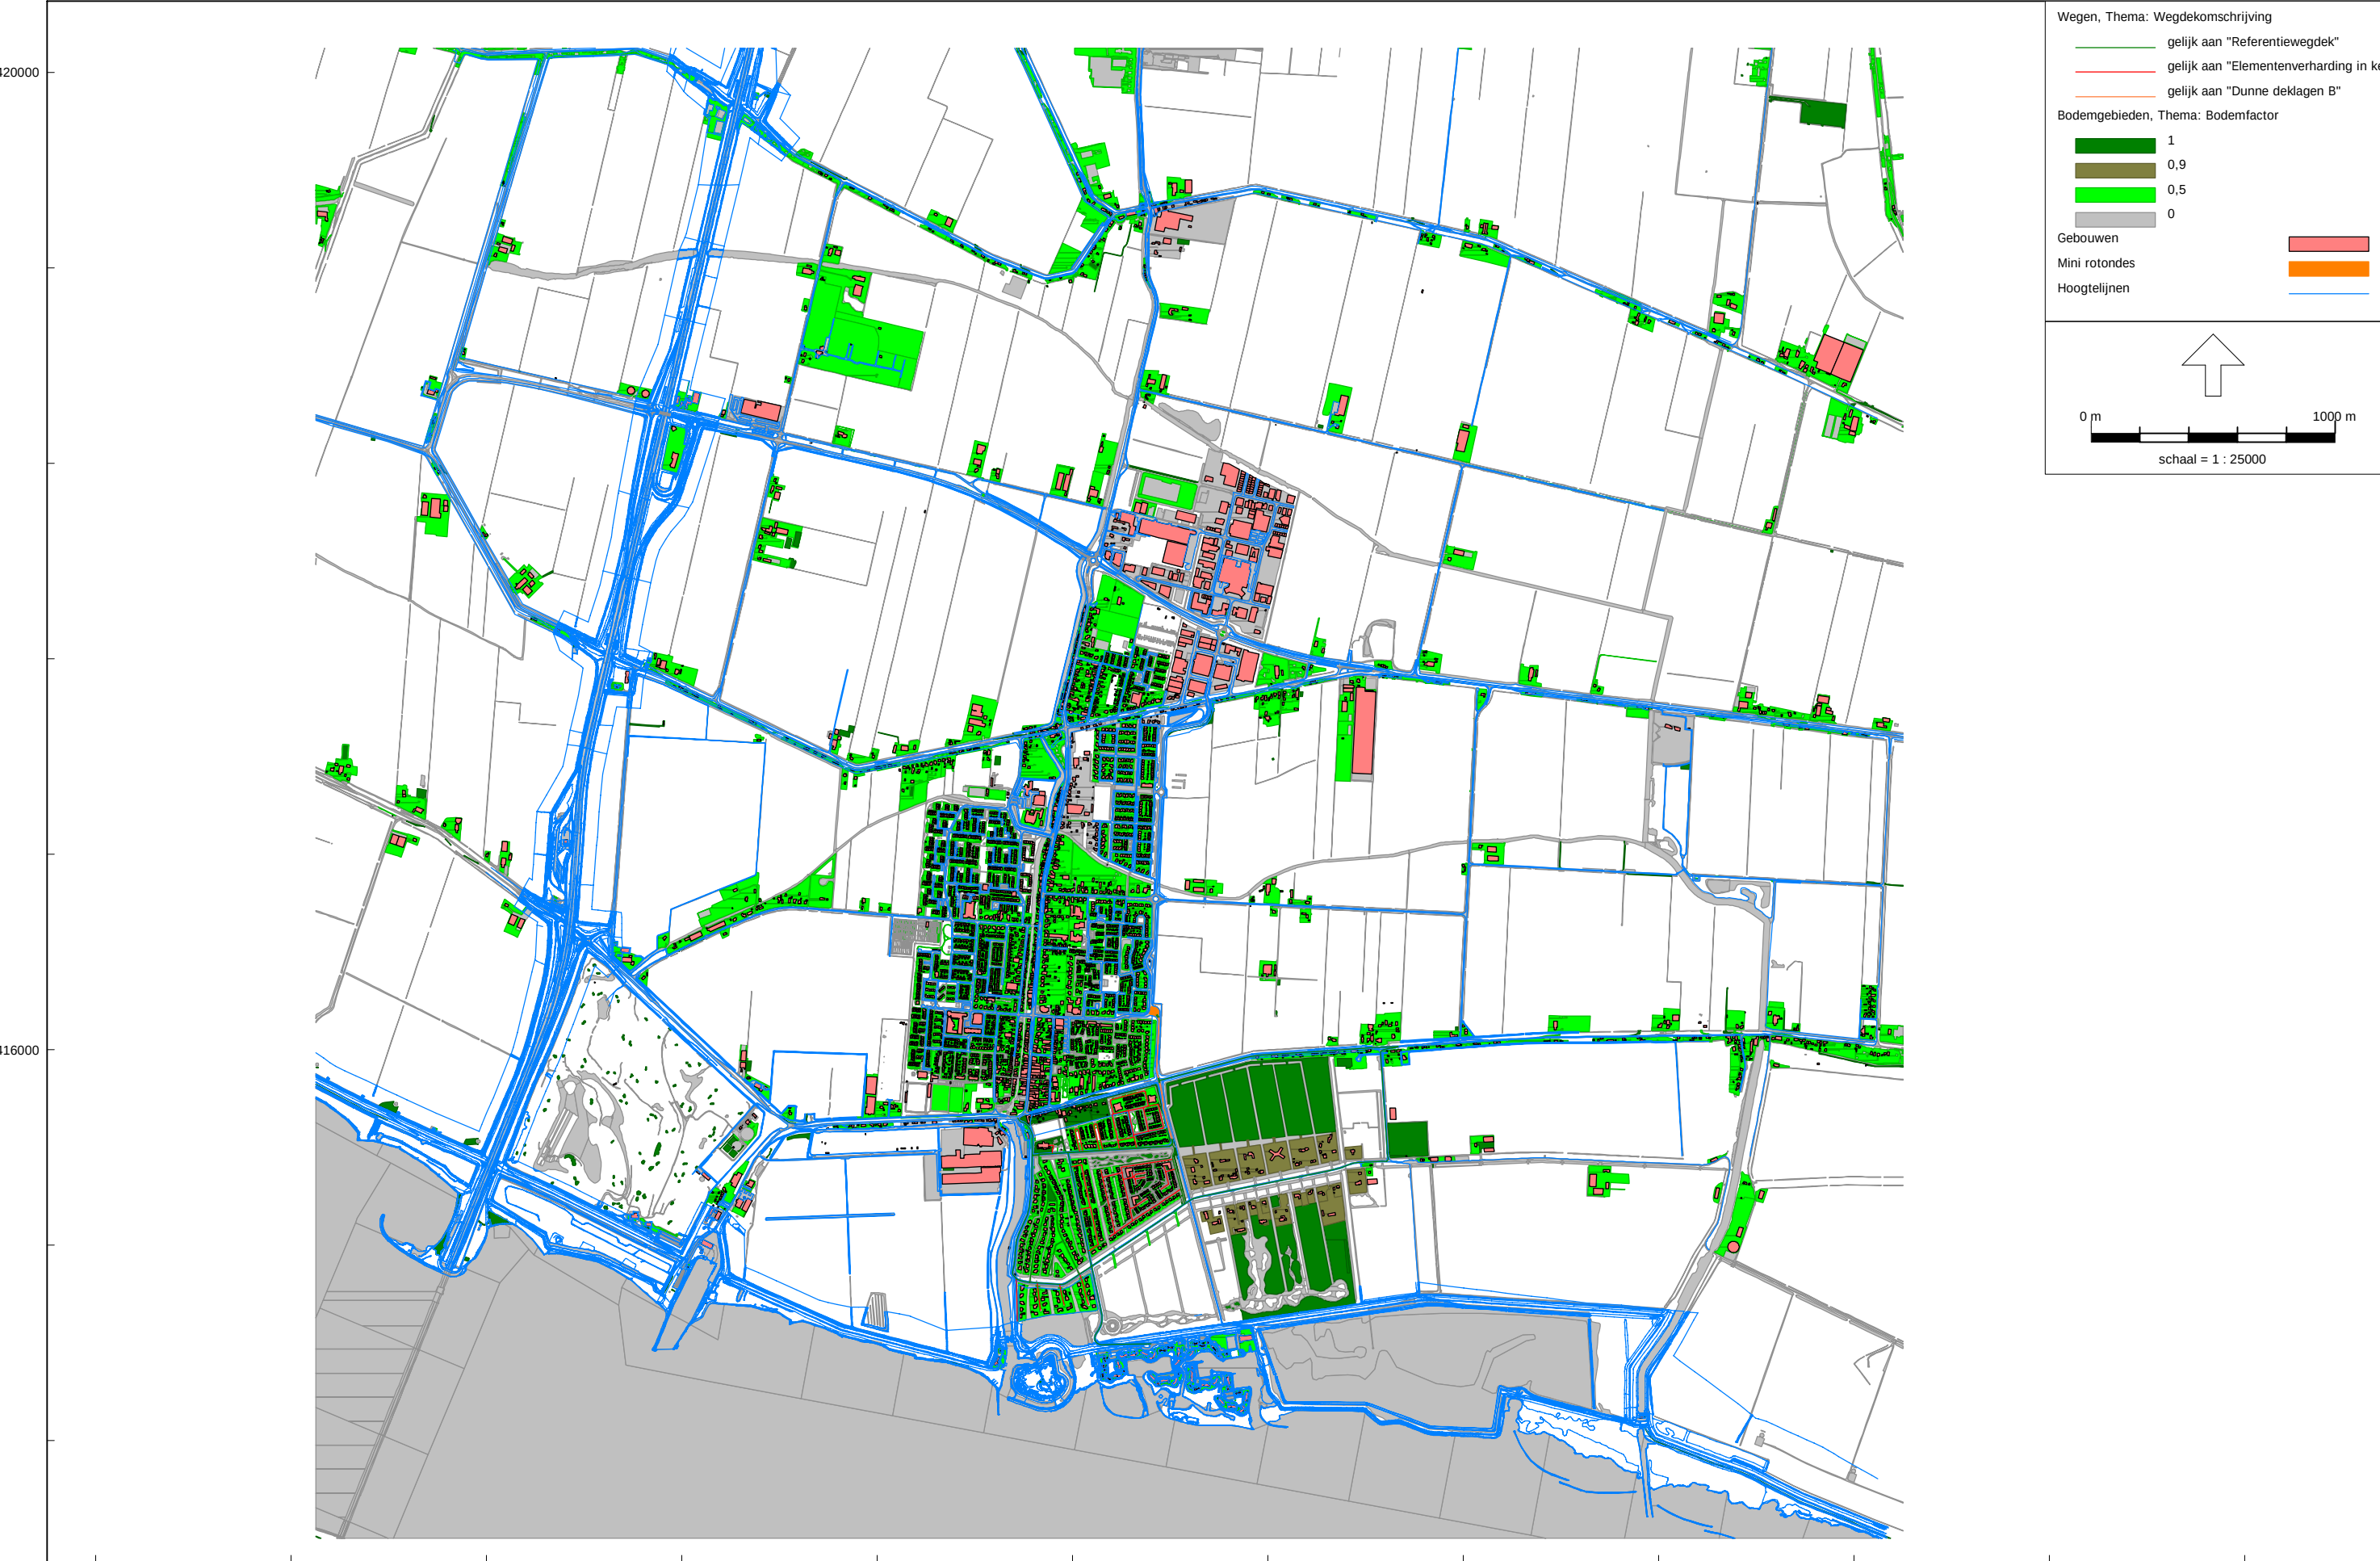

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025

Model eigenschap

Omschrijving	Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Verantwoordelijke	MDelagas
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	MDelagas op 14-1-2025
Laatst ingezien door	AdeHek op 25-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee


Commentaar

-BAG 2D nov 2024

-BGT jan 2025

-BAG3D van 2021 model + torensteepolder fase 1a van jan
2025

*old BAG3D has corrections in the vicinity of the plan according to
the newest bag3d

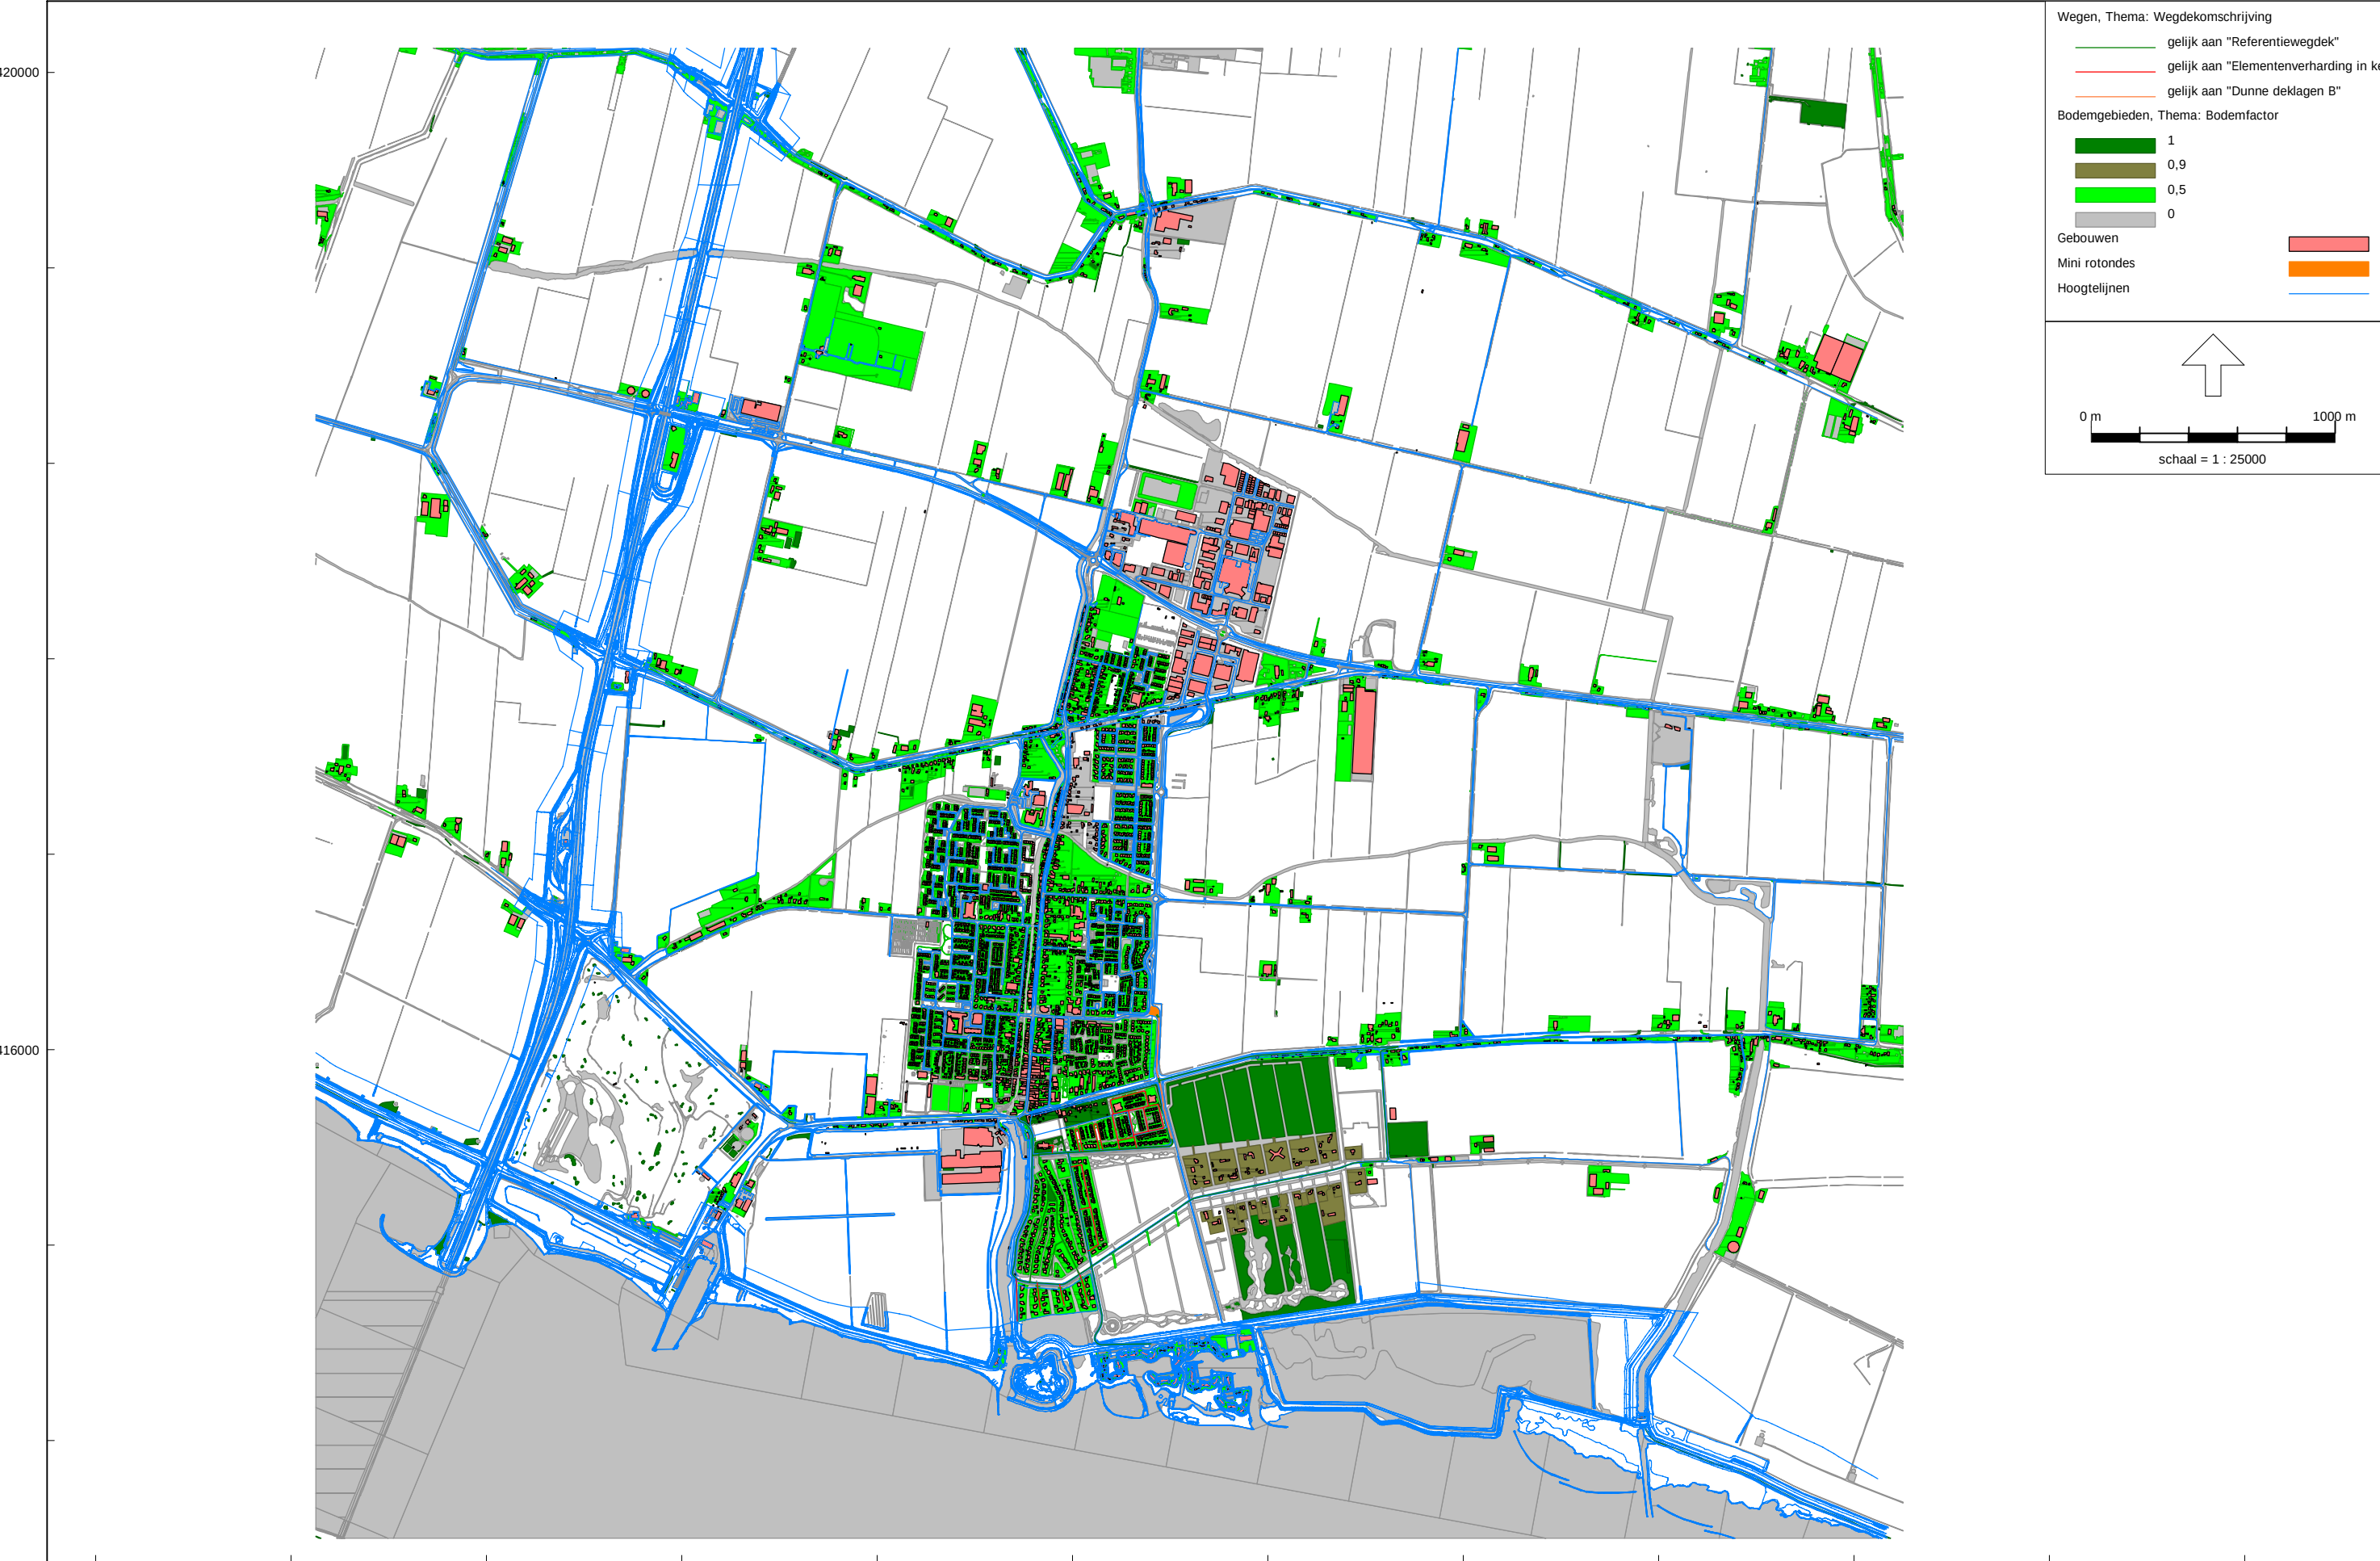

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)

Model eigenschap

Omschrijving	Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Verantwoordelijke	MDelagas
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	MDelagas op 14-1-2025
Laatst ingezien door	AdeHek op 25-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee


Commentaar

-BAG 2D nov 2024

-BGT jan 2025

-BAG3D van 2021 model + torensteepolder fase 1a van jan
2025

*old BAG3D has corrections in the vicinity of the plan according to
the newest bag3d

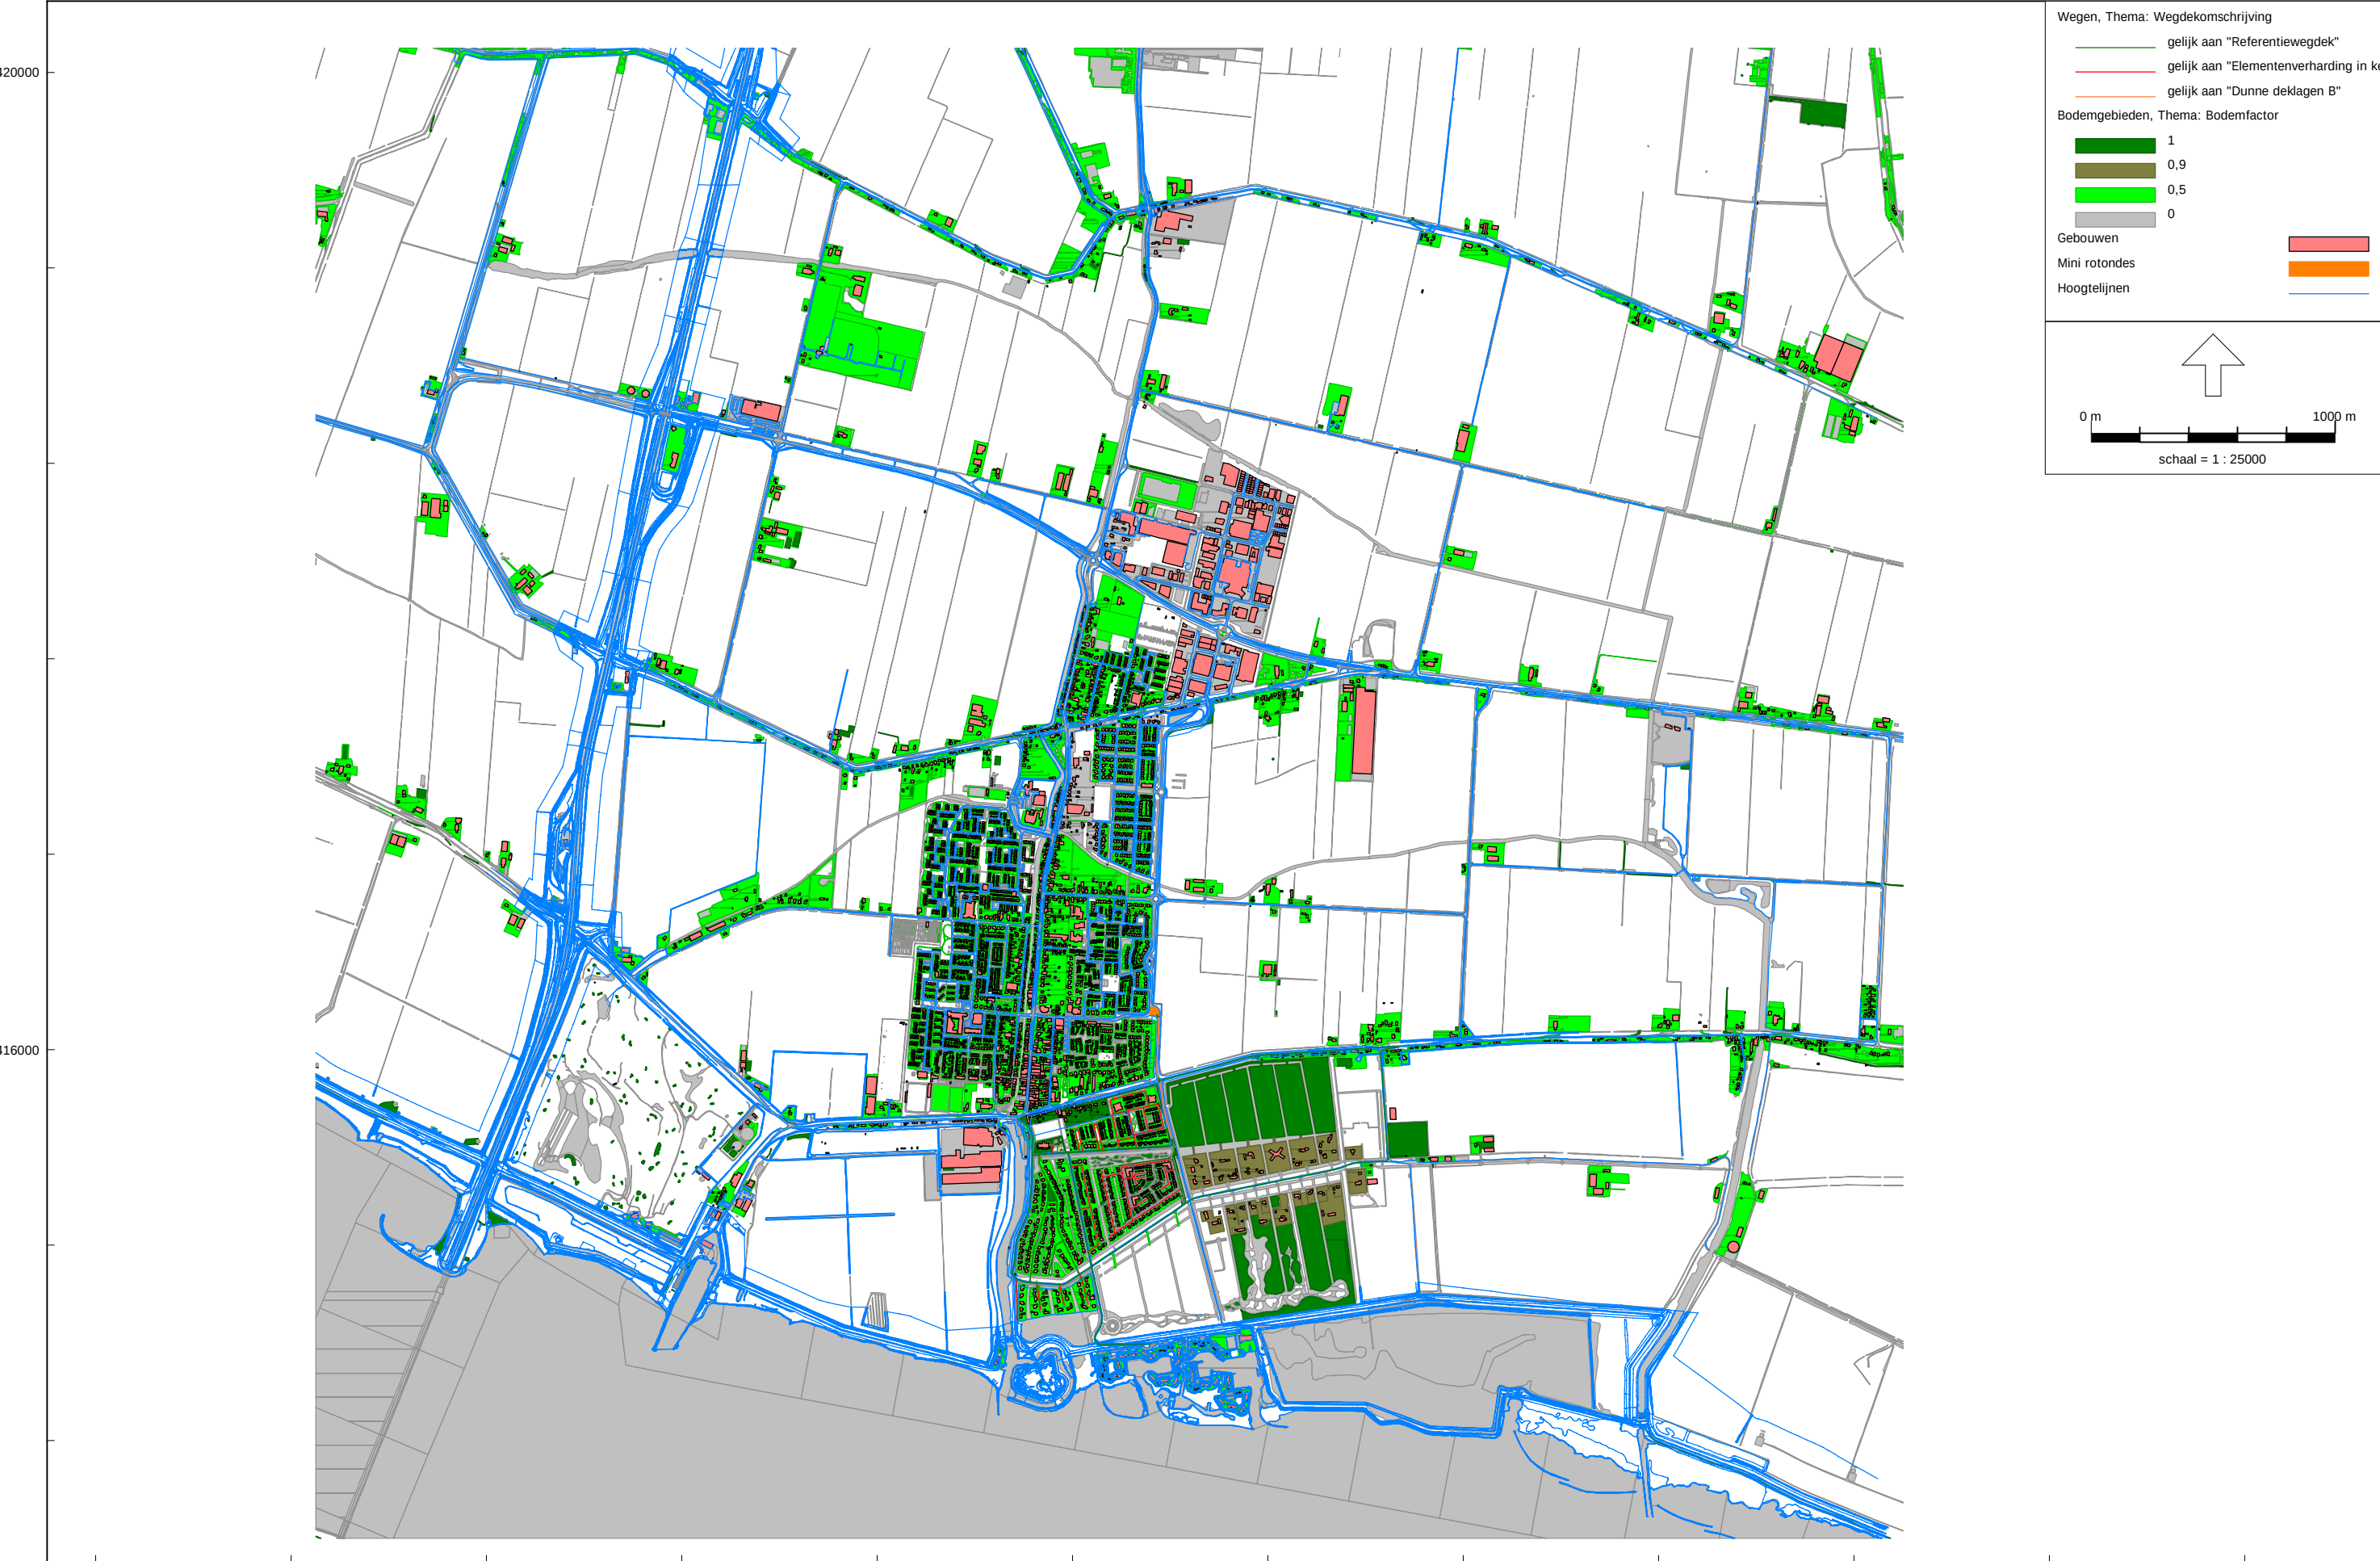

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)

Model eigenschap

Omschrijving	Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
Verantwoordelijke	MDelagas
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	MDelagas op 14-1-2025
Laatst ingezien door	AdeHek op 25-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar

-BAG 2D nov 2024

-BGT jan 2025

-BAG3D van 2021 model + torensteepolder fase 1a van jan
2025

*old BAG3D has corrections in the vicinity of the plan according to
the newest bag3d




Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001		0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004		0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005		0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006		0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008		0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011		0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014		0,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016		0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019		0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020		0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021		0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025		0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026		0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027		0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029		0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030		0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031		0,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032		0,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033		0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034		0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035		0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036		0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037		0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038		0,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039		0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040		0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041		0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042		0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043		0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044		0,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045		0,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047		0,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048		0,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049		0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050		0,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051		0,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052		0,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053		0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054		0,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055		0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056		0,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057		0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058		0,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059		0,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060		0,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061		0,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062		0,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064		0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
065		0,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066		0,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067		0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
068		0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
069		0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
070		0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
071		0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
072		0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
073		0,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
074		-0,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
075		0,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
076		0,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
077		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
078		0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
079		0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
080		0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
081		0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
082		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
083		0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
084		0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
085		0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
086		0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
087		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
088		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
089		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
090		0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

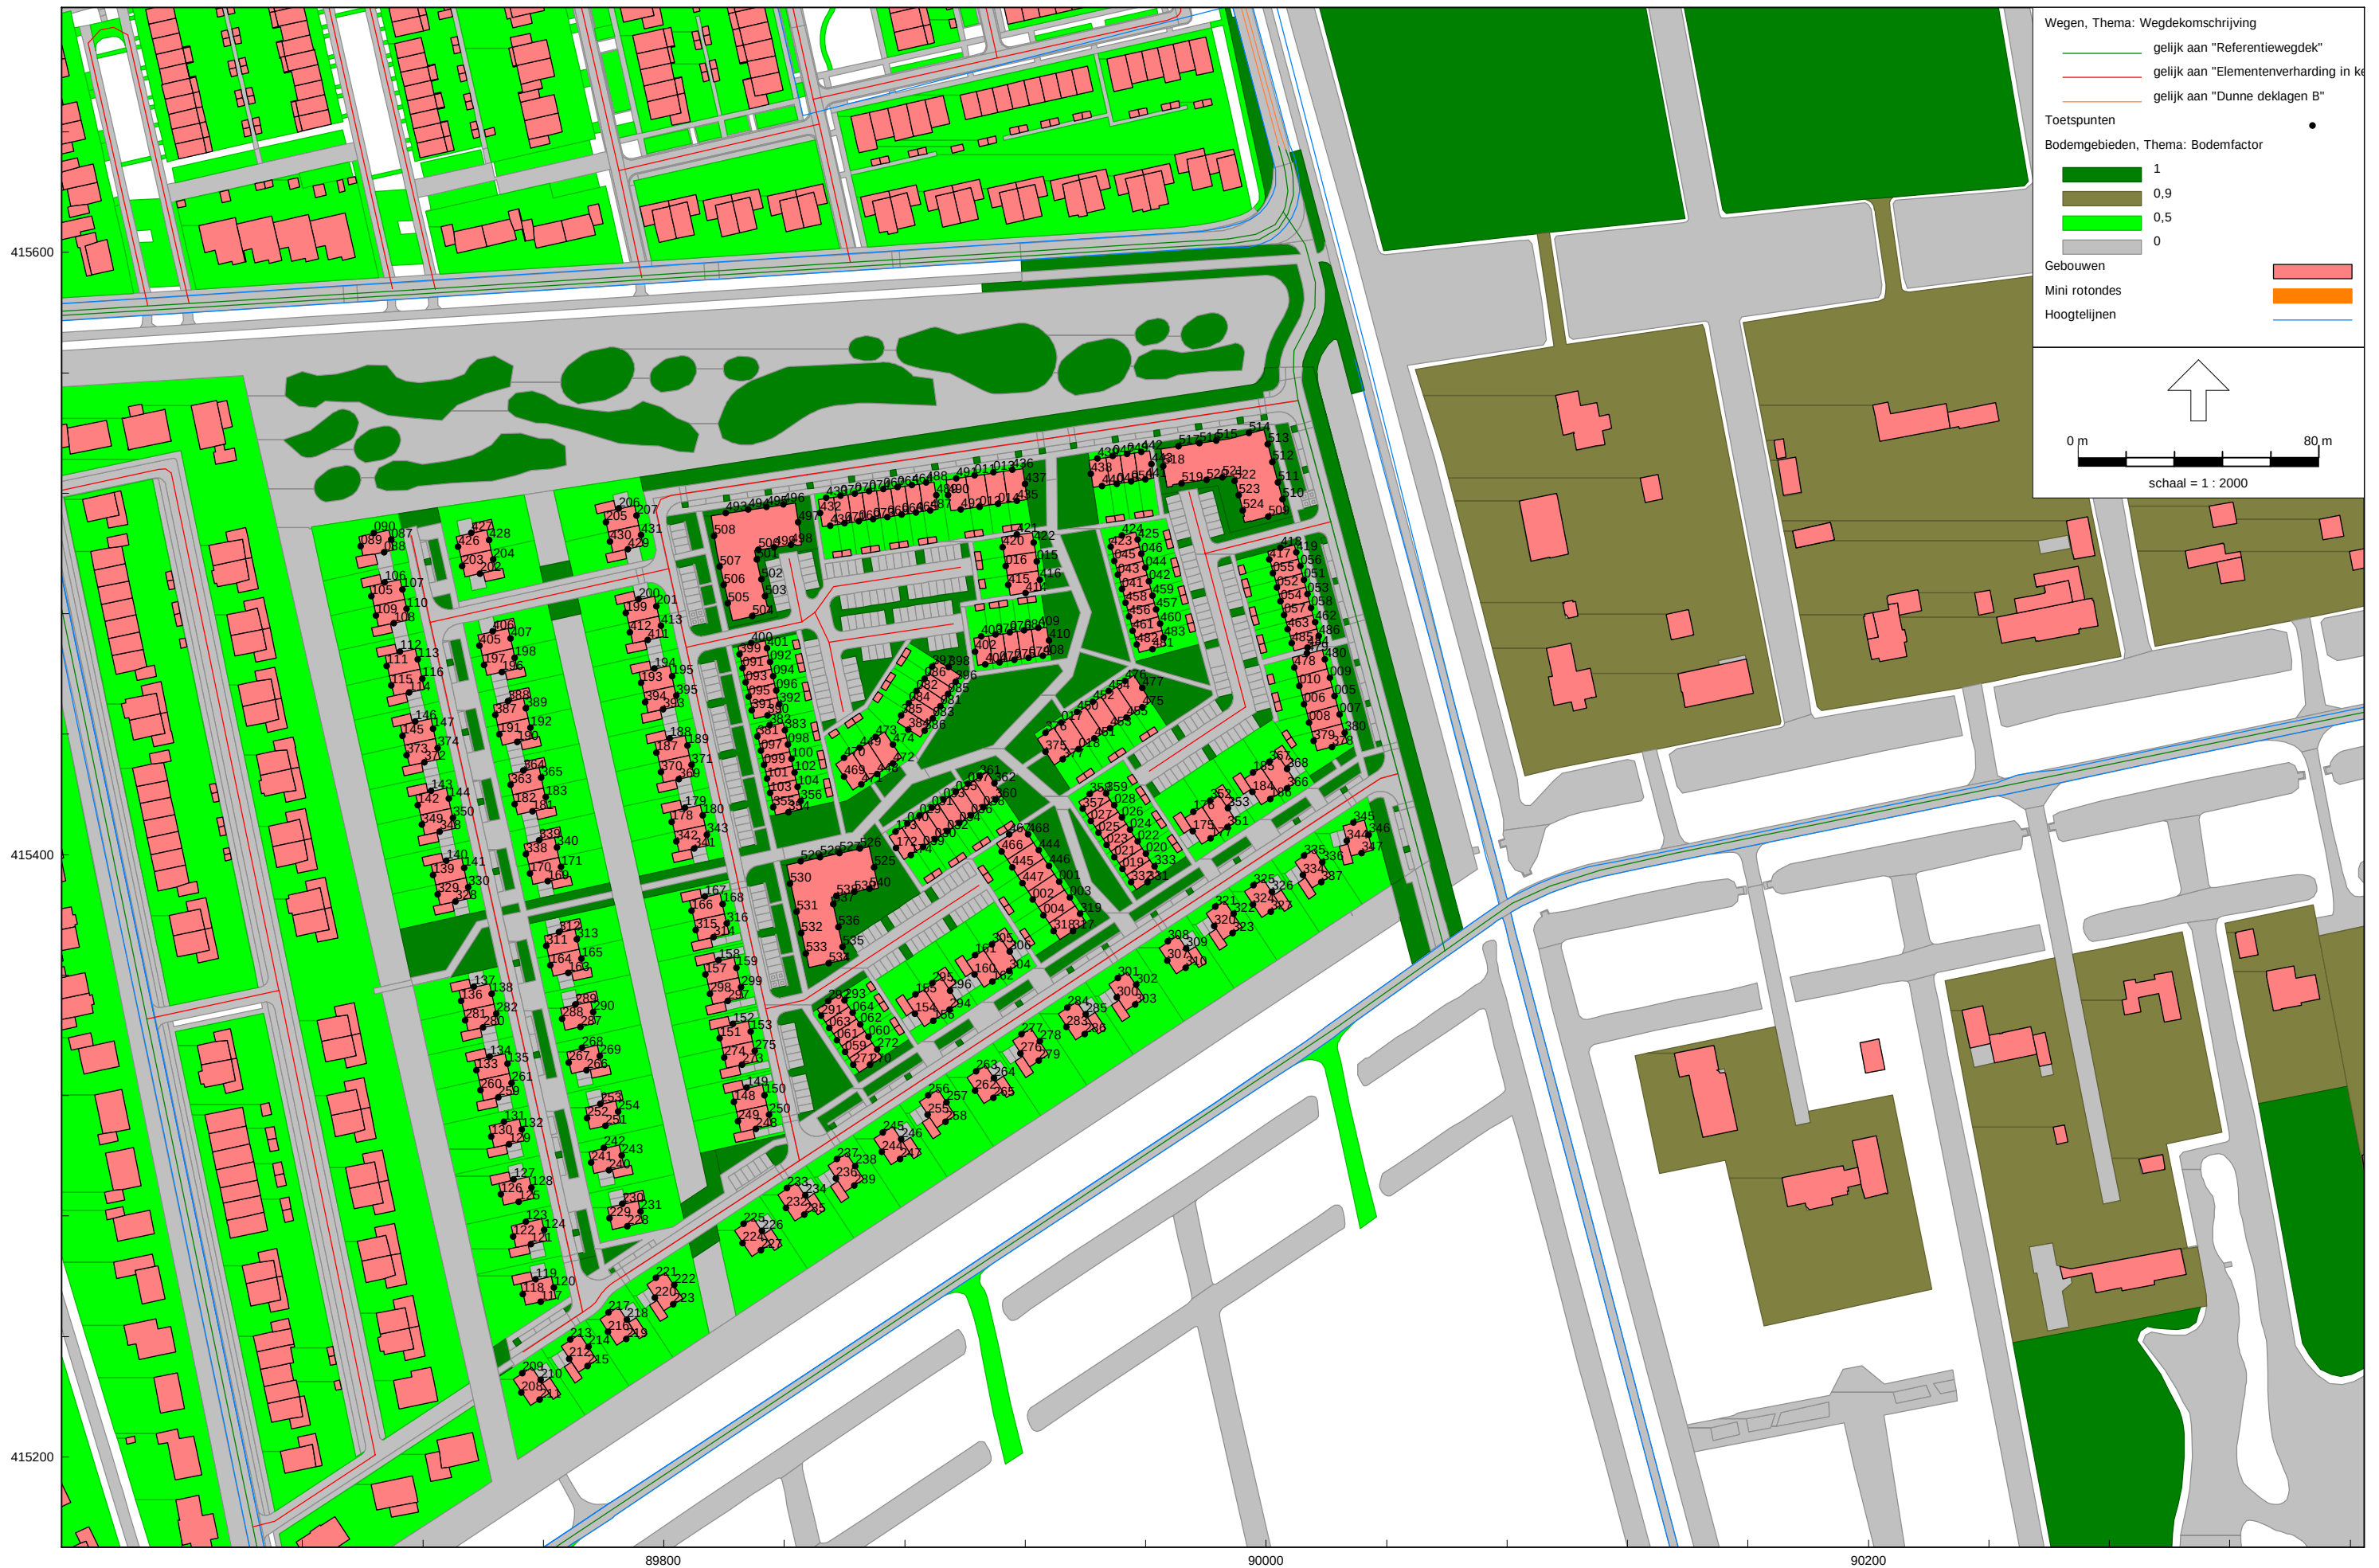

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	[1/2]	0,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
002	[2/2]	0,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
003	[1/2]	0,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
004	[2/2]	0,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
005	[1/2]	-0,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
006	[2/2]	0,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
007	[1/2]	-0,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
008	[2/2]	0,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
009	[1/2]	-0,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
010	[2/2]	0,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
011	[1/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
012	[2/2]	0,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
013	[1/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
014	[2/2]	0,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
015	[1/2]	0,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
016	[2/2]	0,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
017	[1/2]	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
018	[2/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
019	[1/2]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020	[2/2]	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	[1/2]	0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022	[2/2]	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023	[1/2]	0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024	[2/2]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025	[1/2]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026	[2/2]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027	[1/2]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028	[2/2]	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029	[1/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	[2/2]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	[1/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	[2/2]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	[1/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	[2/2]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	[1/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036	[2/2]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	[1/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038	[2/2]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	[1/2]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040	[2/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	[1/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	[1/2]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044	[2/2]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045	[1/2]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046	[2/2]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	[1/2]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048	[2/2]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049	[1/2]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050	[2/2]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051	[1/2]	0,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052	[2/2]	0,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	[1/2]	0,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	[2/2]	0,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	[1/2]	0,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	[2/2]	0,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	[1/2]	0,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	[2/2]	0,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	[1/2]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	[2/2]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	[1/2]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	[2/2]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	[1/2]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	[2/2]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
065	[1/2]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	[2/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	[1/2]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	[2/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	[1/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070	[2/2]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	[1/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	[2/2]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073	[1/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	[2/2]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083	[1/2]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084	[2/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087	[1/5]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088	[2/5]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089	[4/5]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090	afgdfgadf	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	[1/2]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	[2/2]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093	[1/2]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	[2/2]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095	[1/2]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	[2/2]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	[1/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098	[2/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100	[2/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
101	[1/2]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102	[2/2]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103	[1/2]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104	[2/2]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105	[1/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106	[2/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107	[3/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108	[1/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109	[2/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
110	[3/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111	[1/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112	[2/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113	[3/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114	[1/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	[2/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116	[3/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117	[1/4]	0,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118	[2/4]	0,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
119	[3/4]	0,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120	[4/4]	0,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121	[1/4]	0,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122	[2/4]	0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123	[3/4]	0,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124	[4/4]	0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125	[1/4]	0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126	[2/4]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127	[3/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128	[4/4]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
129	[1/4]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130	[2/4]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131	[3/4]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132	[4/4]	0,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133	[1/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134	[2/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135	[3/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136	[1/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137	[2/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138	[3/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139	[1/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140	[2/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141	[3/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
142	[1/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143	[2/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144	[3/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145	[1/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146	[2/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147	[3/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148	[1/3]	0,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149	[2/3]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150	[3/3]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
151	[1/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
152	[2/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
153	[3/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
154	[1/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
155	[2/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
156	[3/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
157	[1/3]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
158	[2/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
159	[3/3]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
160	[1/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
161	[2/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
162	[3/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
163	[1/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
164	[2/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
165	[3/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
166	[1/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
167	[2/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
168	[3/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
169	[1/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
170	[2/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
171	[3/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
172	[1/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
173	[2/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
174	[3/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
175	[1/3]	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
176	[2/3]	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
177	[3/3]	0,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
178	[1/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
179	[2/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
180	[3/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
181	[1/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
182	[2/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
183	[3/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
184	[1/3]	0,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
185	[2/3]	0,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
186	[3/3]	0,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
187	[1/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
188	[2/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
189	[3/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
190	[1/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
191	[2/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
192	[3/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
193	[1/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
194	[2/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
195	[3/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
196	[1/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
197	[2/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
198	[3/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
199	[1/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
200	[2/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
201	[3/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
202	[1/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
203	[2/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
204	[3/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
205	[1/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
206	[2/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
207	[3/3]	0,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
208	[1/4]	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
209	[2/4]	0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
210	[3/4]	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
211	[4/4]	0,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
212	[1/4]	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
213	[2/4]	0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
214	[3/4]	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
215	[4/4]	0,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
216	[1/4]	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
217	[2/4]	0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
218	[3/4]	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
219	[4/4]	0,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
220	[1/4]	0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
221	[2/4]	0,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
222	[3/4]	0,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
223	[4/4]	0,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
224	[1/4]	0,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
225	[2/4]	0,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
226	[3/4]	0,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
227	[4/4]	0,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
228	[1/4]	0,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
229	[2/4]	0,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
230	[3/4]	0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
231	[4/4]	0,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
232	[1/4]	0,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
233	[2/4]	0,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
234	[3/4]	0,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
235	[4/4]	0,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
236	[1/4]	0,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
237	[2/4]	0,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
238	[3/4]	0,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
239	[4/4]	0,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
240	[1/4]	0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
241	[2/4]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
242	[3/4]	0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
243	[4/4]	0,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
244	[1/4]	0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
245	[2/4]	0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
246	[3/4]	0,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
247	[4/4]	0,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
248	[1/3]	0,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
249	[2/3]	0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
250	[3/3]	0,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
251	[1/4]	0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
252	[2/4]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
253	[3/4]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
254	[4/4]	0,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
255	[1/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
256	[2/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
257	[3/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
258	[4/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
259	[1/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
260	[2/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
261	[3/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
262	[1/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
263	[2/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
264	[3/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
265	[4/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
266	[1/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
267	[2/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
268	[3/4]	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
269	[4/4]	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
270	[1/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
271	[2/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
272	[3/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
273	[1/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
274	[2/3]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
275	[3/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
276	[1/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
277	[2/4]	0,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
278	[3/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
279	[4/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
280	[1/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
281	[2/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
282	[3/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
283	[1/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
284	[2/4]	0,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
285	[3/4]	0,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
286	[4/4]	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
287	[1/4]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
288	[2/4]	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
289	[3/4]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
290	[4/4]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
291	[1/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
292	[2/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
293	[3/3]	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
294	[1/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
295	[2/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
296	[3/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
297	[1/3]	0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
298	[2/3]	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
299	[3/3]	0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
300	[1/4]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
301	[2/4]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
302	[3/4]	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
303	[4/4]	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
304	[1/3]	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
305	[2/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
306	[3/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
307	[1/4]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
308	[2/4]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
309	[3/4]	0,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
310	[4/4]	0,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
311	[1/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
312	[2/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
313	[3/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
314	[1/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
315	[2/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
316	[3/3]	0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
317	[1/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
318	[2/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
319	[3/3]	0,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
320	[1/4]	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
321	[2/4]	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
322	[3/4]	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
323	[4/4]	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
324	[1/4]	0,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
325	[2/4]	0,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
326	[3/4]	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
327	[4/4]	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
328	[1/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
329	[2/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
330	[3/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
331	[1/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
332	[2/3]	0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
333	[3/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
334	[1/4]	0,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
335	[2/4]	0,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
336	[3/4]	0,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
337	[4/4]	0,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
338	[1/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
339	[2/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
340	[3/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
341	[1/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
342	[2/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
343	[3/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
344	[1/4]	0,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
345	[2/4]	0,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
346	[3/4]	0,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
347	[4/4]	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
348	[1/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
349	[2/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
350	[3/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
351	[1/3]	0,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
352	[2/3]	0,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
353	[3/3]	0,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
354	[1/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
355	[2/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
356	[3/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
357	[1/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
358	[2/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
359	[3/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
360	[1/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
361	[2/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
362	[3/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
363	[1/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
364	[2/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
365	[3/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
366	[1/3]	0,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
367	[2/3]	0,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
368	[3/3]	0,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
369	[1/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
370	[2/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
371	[3/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
372	[1/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
373	[2/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
374	[3/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
375	[1/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
376	[2/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
377	[3/3]	0,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
378	[1/3]	0,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
379	[2/3]	0,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
380	[3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
381	[1/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
382	[2/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
383	[3/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
384	[1/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
385	[2/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
386	[3/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
387	[1/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
388	[2/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
389	[3/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
390	[1/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
391	[2/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
392	[3/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
393	[1/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
394	[2/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
395	[3/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
396	[1/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
397	[2/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
398	[3/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
399	[1/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
400	[2/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
401	[3/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
402	[1/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
403	[2/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
404	[3/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
405	[1/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
406	[2/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
407	[3/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
408	[1/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
409	[2/3]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
410	[3/3]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
411	[1/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
412	[2/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
413	[3/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
414	[1/3]	0,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
415	[2/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
416	[3/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
417	[1/3]	0,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
418	[2/3]	0,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
419	[3/3]	0,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
420	[1/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
421	[2/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
422	[3/3]	0,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
423	[1/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
424	[2/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
425	[3/3]	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
426	[1/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
427	[2/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
428	[3/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
429	[1/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
430	[2/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
431	[3/3]	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
432	[1/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
433	[2/3]	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
434	[3/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
435	[1/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
436	[2/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
437	[3/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
438	[1/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
439	[2/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
440	[3/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
441	[1/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
442	[2/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
443	[3/3]	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
444	[1/2]	0,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
445	[2/2]	0,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
446	[1/2]	0,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
447	[2/2]	0,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
448	[1/2]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
449	[2/2]	0,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
450	[1/2]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
451	[2/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
452	[1/2]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
453	[2/2]	0,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
454	[1/2]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
455	[2/2]	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
456	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
457	[2/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
458	[1/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
459	[2/2]	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
460	[1/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
461	[2/2]	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
462	[1/2]	0,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
463	[2/2]	0,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
464	[1/2]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
465	[2/2]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
466	[1/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
467	[2/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
468	[3/3]	0,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
469	[1/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
470	[2/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
471	[3/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
472	[1/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
473	[2/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
474	[3/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
475	[1/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
476	[2/3]	0,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
477	[3/3]	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
478	[1/3]	0,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
479	[2/3]	0,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
480	[3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
481	[1/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
482	[2/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
483	[3/3]	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
484	[1/3]	0,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
485	[2/3]	0,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
486	[3/3]	0,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
487	[1/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
488	[2/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
489	[3/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
490	[1/3]	0,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
491	[2/3]	0,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
492	[3/3]	0,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
493		0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
494		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
495		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
496		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
497		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
498		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
499		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
500		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
501		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
502		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
503		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
504		0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
505		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
506		0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
507		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
508		0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
509		0,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
510		0,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
511		0,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
512		0,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
513		0,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
514		0,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
515		0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
516		0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
517		0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
518		0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
519		0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
520		0,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
521		0,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
522		0,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
523		0,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
524		0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
525		0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
526		0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
527		0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
528		0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
529		0,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
530		0,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
531		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
532		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
533		0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
534		0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
535		0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
536		0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
537		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
538		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
539		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
540		0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

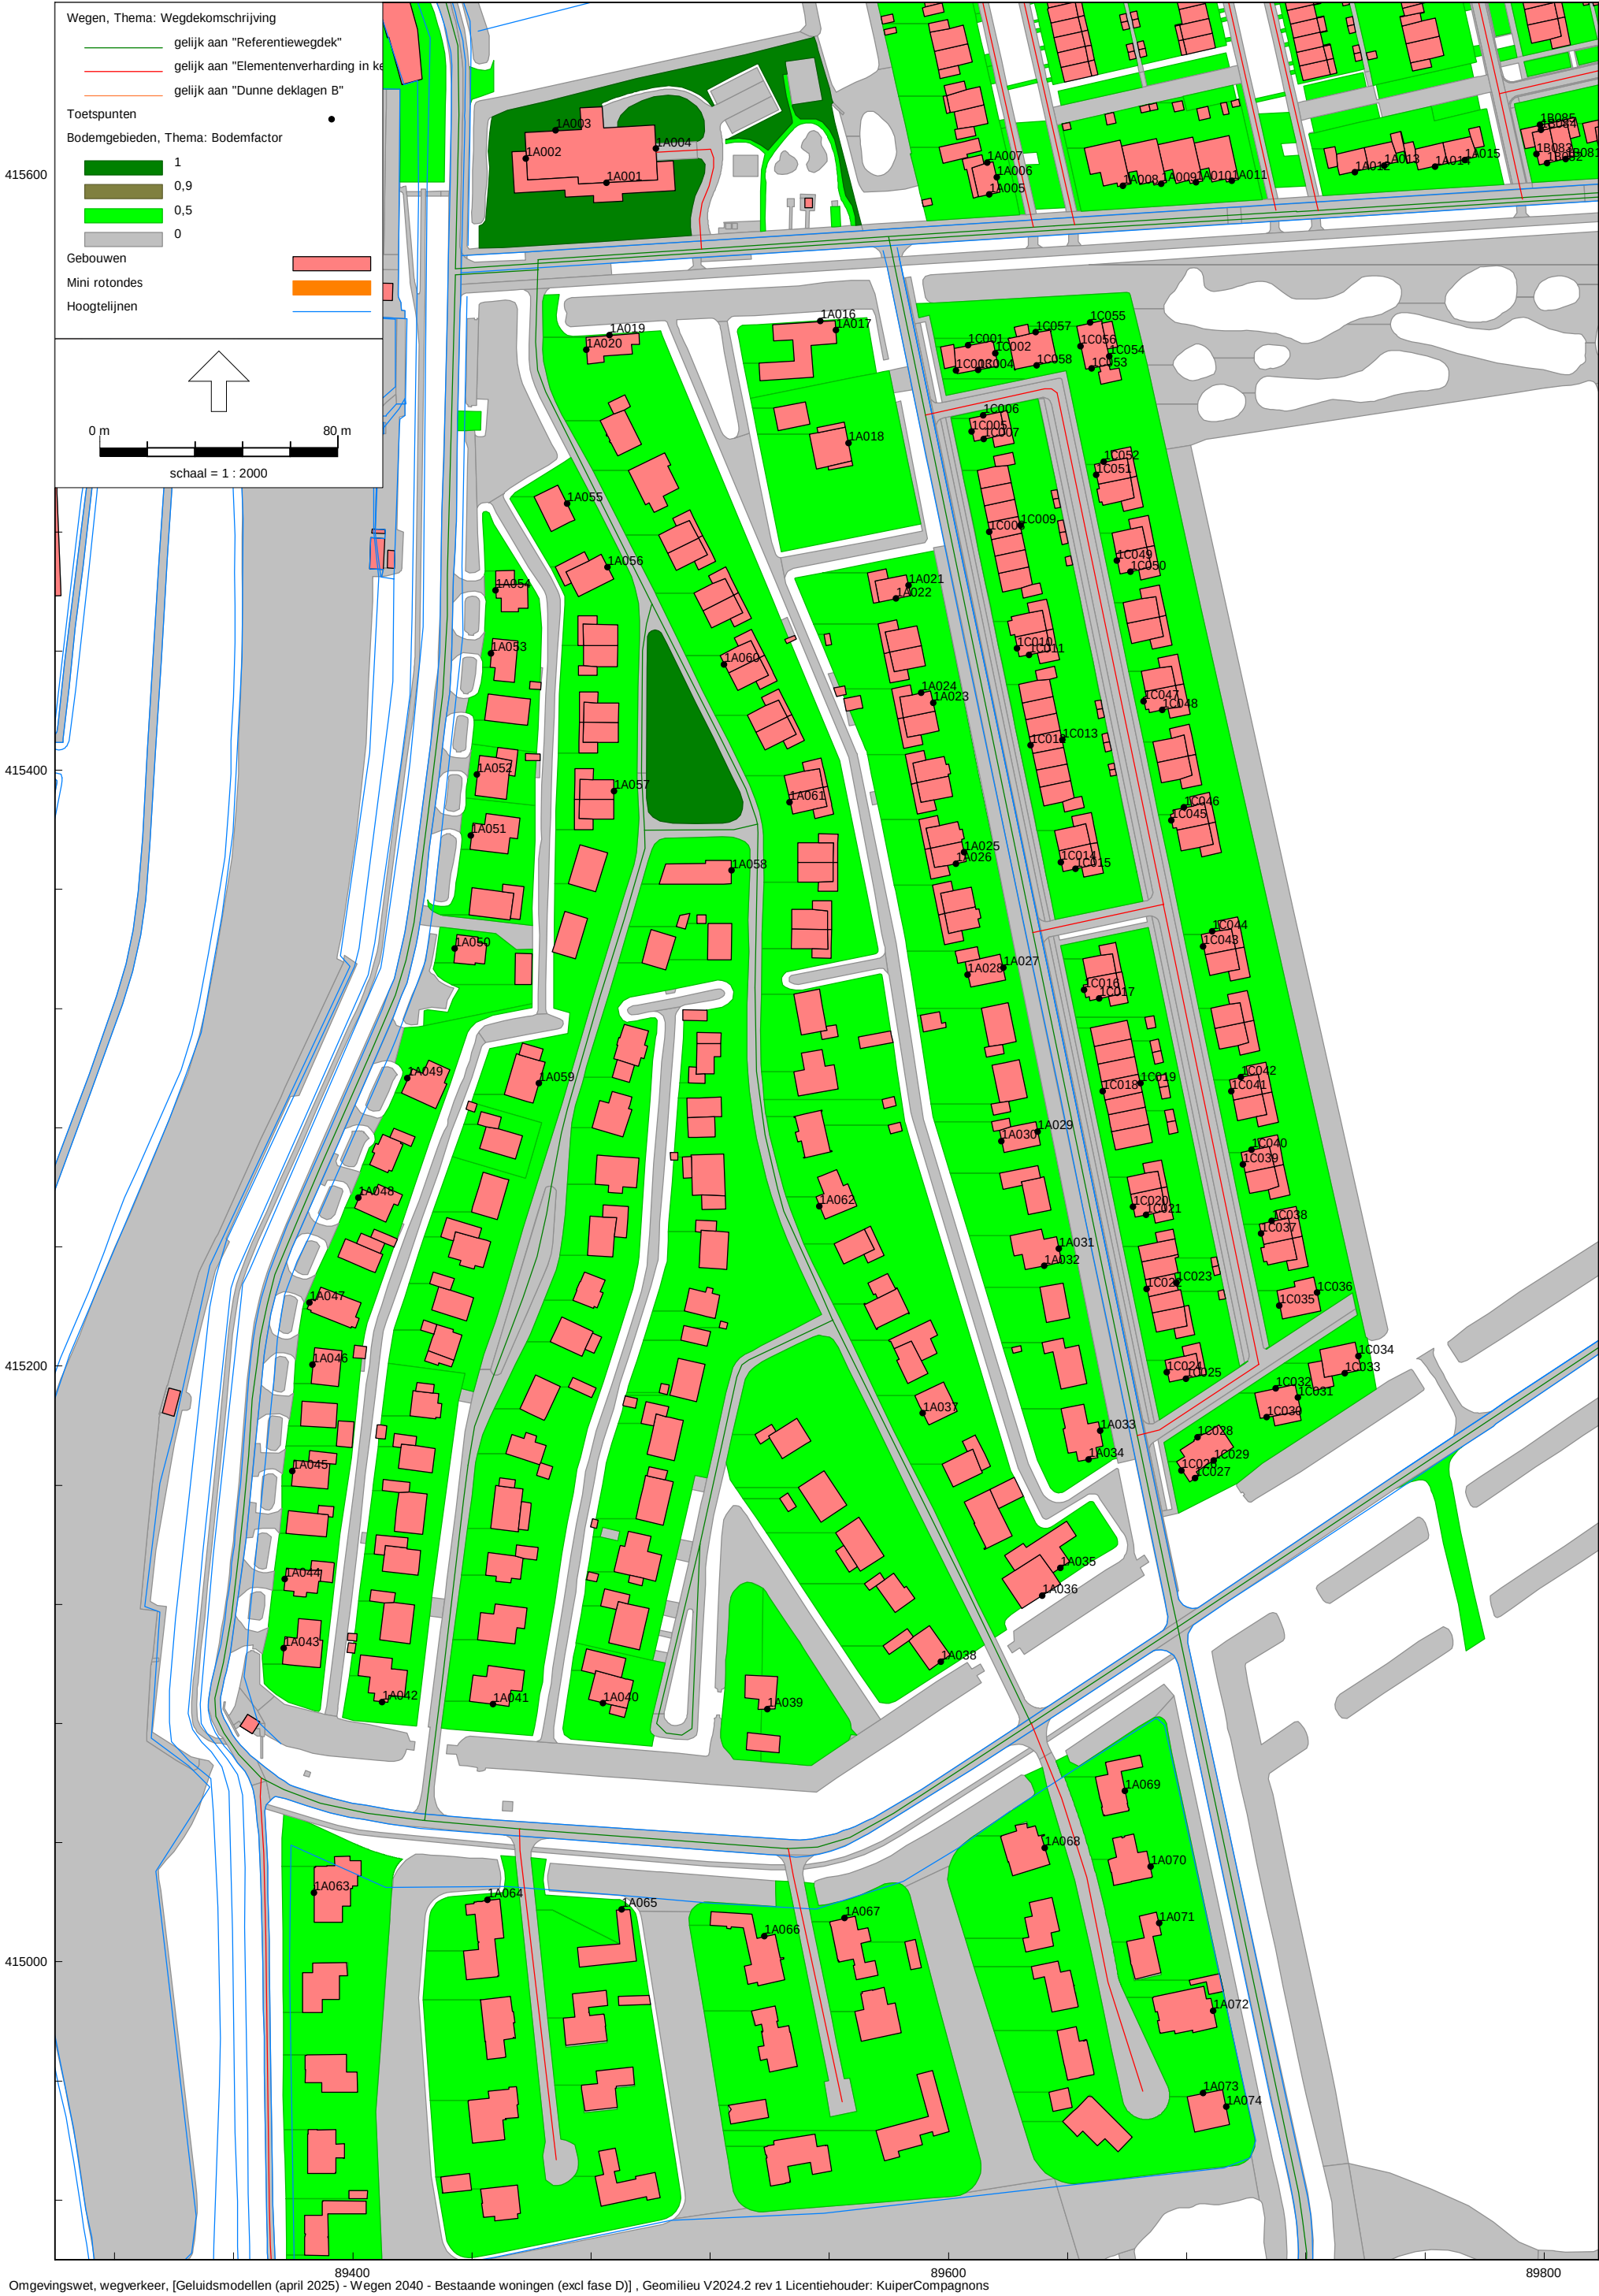





Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1A001	Appartementen fase 1A	0,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1A002	Appartementen fase 1A	0,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1A003	Appartementen fase 1A	0,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1A004	Appartementen fase 1A	0,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1A005	Woning fase 1A	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A006	Woning fase 1A	0,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A007	Woning fase 1A	0,45	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A008	Woning fase 1A	0,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A009	Woning fase 1A	0,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A010	Woning fase 1A	0,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A011	Woning fase 1A	0,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A012	Woning fase 1A	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A013	Woning fase 1A	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A014	Woning fase 1A	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A015	Woning fase 1A	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A016	Woning fase 1A	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A017	Woning fase 1A	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A018	Woning fase 1A	0,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A019	Woning fase 1A	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A020	Woning fase 1A	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A021	Woning fase 1A	0,51	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A022	Woning fase 1A	0,50	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A023	Woning fase 1A	0,48	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A024	Woning fase 1A	0,48	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A025	Woning fase 1A	0,52	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A026	Woning fase 1A	0,52	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A027	Woning fase 1A	0,55	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A028	Woning fase 1A	0,53	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A029	Woning fase 1A	0,58	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A030	Woning fase 1A	0,57	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A031	Woning fase 1A	0,60	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A032	Woning fase 1A	0,61	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A033	Woning fase 1A	0,71	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A034	Woning fase 1A	0,72	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A035	Woning fase 1A	0,74	Relatief aan onderliggend item				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A036	Woning fase 1A	0,74	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A037	Woning fase 1A	0,63	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A038	Woning fase 1A	0,76	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A039	Woning fase 1A	0,80	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A040	Woning fase 1A	0,74	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1A041	Woning fase 1A	0,78	Relatief aan onderliggend item				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A042	Woning fase 1A	0,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1A043	Woning fase 1A	0,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A044	Woning fase 1A	0,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A045	Woning fase 1A	0,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A046	Woning fase 1A	0,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A047	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A048	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A049	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A050	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1A051	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A052	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A053	Woning fase 1A	0,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A054	Woning fase 1A	0,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1A055	Woning fase 1A	0,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1A056	Woning fase 1A	0,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A057	Woning fase 1A	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A058	Woning fase 1A	0,42	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A059	Woning fase 1A	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A060	Woning fase 1A	0,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A061	Woning fase 1A	0,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A062	Woning fase 1A	0,49	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A063	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A064	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A065	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A066	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A067	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A068	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1A069	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A070	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A071	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A072	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1A073	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1A074	Woning fase 1A	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B001	Woning A1	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B002	Woning A2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B003	Woning A3	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B004	Woning A4	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B005	Woning A5	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B006	Woning A6	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B007	Woning A7	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B008	Woning B1	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B009	Woning B2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B010	Woning B3	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1B011	Woning B4	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B012	Woning B5	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B013	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B014	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B015	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B016	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B017	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B018	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B019	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B020	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B021	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B022	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B023	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B024	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B025	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B026	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B027	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B028	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B029	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B030	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B031	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B032	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B033	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B034	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B035	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B036	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B037	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B038	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B039	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B040	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B041	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B042	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B043	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B044	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B045	Woning bouwveld B -fase 2	0,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B046	Woning bouwveld B -fase 2	0,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B047	Woning bouwveld B -fase 2	0,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B048	Woning bouwveld B -fase 2	0,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B049	Woning bouwveld B -fase 2	0,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B050	Woning bouwveld B -fase 2	0,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B051	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B052	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1B053	Woning bouwveld B - fase 3	0,44	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1B054	Woning bouwveld B - fase 3	0,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B055	Woning bouwveld B - fase 3	0,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B056	Woning bouwveld B - fase 3	0,42	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1B057	Woning bouwveld B - fase 3	0,43	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B058	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B059	Woning bouwveld B - fase 3	0,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B060	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B061	Woning bouwveld B - fase 3	0,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B062	Woning bouwveld B - fase 3	0,43	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1B063	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B064	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B065	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B066	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B067	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B068	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B069	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B070	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B071	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B072	Woning bouwveld B - fase 3	0,44	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1B073	Woning bouwveld B - fase 3	0,45	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B074	Woning bouwveld B - fase 3	0,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B075	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B076	Woning bouwveld B - fase 3	0,44	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B077	Woning bouwveld B - fase 3	0,43	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1B078	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B079	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B080	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B081	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B082	Woning bouwveld B - fase 3	0,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B083	Woning bouwveld B - fase 3	0,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B084	Woning bouwveld B - fase 3	0,45	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1B085	Woning bouwveld B - fase 3	0,44	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1C001	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C002	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C003	Woning fase 1C	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C004	Woning fase 1C	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C005	Woning fase 1C	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C006	Woning fase 1C	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C007	Woning fase 1C	0,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C008	Woning fase 1C	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C009	Woning fase 1C	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1C010	Woning fase 1C	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C011	Woning fase 1C	0,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C012	Woning fase 1C	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C013	Woning fase 1C	0,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C014	Woning fase 1C	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C015	Woning fase 1C	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C016	Woning fase 1C	0,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C017	Woning fase 1C	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C018	Woning fase 1C	0,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1C019	Woning fase 1C	0,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1C020	Woning fase 1C	0,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C021	Woning fase 1C	0,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C022	Woning fase 1C	0,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C023	Woning fase 1C	0,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C024	Woning fase 1C	0,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C025	Woning fase 1C	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C026	Woning fase 1C	0,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C027	Woning fase 1C	0,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C028	Woning fase 1C	0,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C029	Woning fase 1C	0,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C030	Woning fase 1C	0,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C031	Woning fase 1C	0,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C032	Woning fase 1C	0,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C033	Woning fase 1C	0,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C034	Woning fase 1C	0,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C035	Woning fase 1C	0,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C036	Woning fase 1C	0,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C037	Woning fase 1C	0,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C038	Woning fase 1C	0,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C039	Woning fase 1C	0,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C040	Woning fase 1C	0,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C041	Woning fase 1C	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C042	Woning fase 1C	0,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C043	Woning fase 1C	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C044	Woning fase 1C	0,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C045	Woning fase 1C	0,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C046	Woning fase 1C	0,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C047	Woning fase 1C	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C048	Woning fase 1C	0,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C049	Woning fase 1C	0,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C050	Woning fase 1C	0,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C051	Woning fase 1C	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1C052	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C053	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C054	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C055	Woning fase 1C	0,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C056	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C057	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1C058	Woning fase 1C	0,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
B001	Goudvink 35	0,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B002	Goudvink 33	0,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B003	Goudvink 31	0,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B004	Goudvink 29	0,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B005	Goudvink 27	0,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B006	Goudvink 25	0,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B007	Goudvink 23	0,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B008	Goudvink 21	0,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B009	Goudvink 19	0,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B010	Goudvink 17	0,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B011	Goudvink 15	0,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B012	Goudvink 13	0,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
L01	Landgoed	0,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
L02	Landgoed	0,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
L03	Landgoed	0,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja



Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A		2,00	36,80	33,85	27,01	37,28
001_B		5,00	37,97	34,87	28,02	38,37
001_C		8,00	38,96	35,71	28,87	39,28
002_A		2,00	28,75	25,76	18,94	29,21
002_B		5,00	30,25	27,14	20,32	30,65
002_C		8,00	31,89	28,65	21,84	32,22
003_A		2,00	27,57	24,55	17,75	28,02
003_B		5,00	28,55	25,42	18,64	28,95
003_C		8,00	29,97	26,74	19,95	30,31
004_A		2,00	27,34	24,33	17,56	27,81
004_B		5,00	28,38	25,23	18,47	28,78
004_C		8,00	29,51	26,26	19,50	29,85
005_A		2,00	34,65	31,53	24,62	35,02
005_B		5,00	35,41	32,18	25,28	35,72
005_C		8,00	35,39	32,17	25,27	35,71
006_A		2,00	49,77	46,57	39,65	50,09
006_B		5,00	47,58	44,37	37,44	47,89
006_C		8,00	45,87	42,66	35,75	46,19
007_A		2,00	49,82	46,63	39,70	50,14
007_B		5,00	47,61	44,41	37,48	47,93
007_C		8,00	45,93	42,72	35,80	46,24
008_A		2,00	47,18	44,01	37,10	47,52
008_B		5,00	46,25	43,05	36,13	46,57
008_C		8,00	45,32	42,11	35,19	45,63
009_A		2,00	37,26	34,29	27,44	37,73
009_B		5,00	38,48	35,35	28,50	38,86
009_C		8,00	39,44	36,16	29,32	39,74
010_A		2,00	37,73	34,61	27,70	38,10
010_B		5,00	38,14	34,96	28,06	38,48
010_C		8,00	38,54	35,31	28,42	38,85
011_A		2,00	49,23	46,03	39,10	49,55
011_B		5,00	48,27	45,06	38,14	48,58
011_C		8,00	47,05	43,84	36,91	47,36
012_A		2,00	41,33	38,24	31,32	41,71
012_B		5,00	41,63	38,46	31,54	41,97
012_C		8,00	41,60	38,39	31,48	41,92
013_A		2,00	38,10	35,12	28,27	38,56
013_B		5,00	39,41	36,26	29,42	39,78
013_C		8,00	40,38	37,09	30,25	40,68
014_A		2,00	55,38	52,19	45,27	55,71
014_B		5,00	53,25	50,06	43,13	53,57
014_C		8,00	51,58	48,37	41,45	51,89
015_A		2,00	49,73	46,52	39,60	50,04
015_B		5,00	48,84	45,62	38,70	49,15
015_C		8,00	47,70	44,48	37,56	48,01
016_A		2,00	38,25	35,09	28,18	38,59
016_B		5,00	38,50	35,30	28,40	38,83
016_C		8,00	38,67	35,44	28,54	38,98
017_A		2,00	50,87	47,67	40,74	51,19
017_B		5,00	48,85	45,64	38,72	49,16
017_C		8,00	47,25	44,04	37,12	47,56
018_A		2,00	36,46	33,31	26,40	36,81
018_B		5,00	36,64	33,46	26,55	36,97
018_C		8,00	36,69	33,51	26,60	37,02
019_A		2,00	28,29	25,47	18,60	28,83
019_B		5,00	29,52	26,50	19,64	29,96
019_C		8,00	30,45	27,35	20,49	30,84
020_A		2,00	31,56	28,41	21,50	31,91
020_B		5,00	32,28	29,08	22,18	32,61
020_C		8,00	32,45	29,24	22,35	32,77
021_A		2,00	44,98	41,81	34,89	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_B		5,00	44,96	41,76	34,83	45,28
021_C		8,00	44,55	41,35	34,42	44,87
022_A		2,00	45,10	41,93	35,01	45,44
022_B		5,00	45,01	41,81	34,89	45,33
022_C		8,00	44,58	41,38	34,46	44,90
023_A		2,00	51,06	47,86	40,94	51,38
023_B		5,00	49,30	46,09	39,17	49,61
023_C		8,00	47,87	44,66	37,73	48,18
024_A		2,00	54,34	51,15	44,22	54,66
024_B		5,00	51,93	48,72	41,80	52,24
024_C		8,00	50,04	46,84	39,91	50,36
025_A		2,00	52,02	48,83	41,90	52,34
025_B		5,00	49,81	46,61	39,68	50,13
025_C		8,00	48,12	44,92	37,99	48,44
026_A		2,00	34,08	30,92	24,01	34,42
026_B		5,00	34,53	31,33	24,41	34,85
026_C		8,00	34,42	31,22	24,31	34,74
027_A		2,00	27,71	24,88	18,02	28,25
027_B		5,00	28,68	25,68	18,82	29,13
027_C		8,00	29,60	26,51	19,66	30,00
028_A		2,00	34,61	31,48	24,58	34,97
028_B		5,00	34,96	31,80	24,90	35,31
028_C		8,00	35,10	31,92	25,02	35,44
029_A		2,00	33,44	30,26	23,35	33,77
029_B		5,00	33,97	30,78	23,86	34,30
029_C		8,00	34,13	30,94	24,04	34,46
030_A		2,00	26,52	23,80	16,98	27,14
030_B		5,00	27,23	24,34	17,51	27,75
030_C		8,00	28,45	25,40	18,57	28,88
031_A		2,00	28,82	26,09	19,25	29,42
031_B		5,00	30,09	27,03	20,19	30,51
031_C		8,00	30,74	27,59	20,75	31,11
032_A		2,00	43,19	40,00	33,07	43,51
032_B		5,00	42,76	39,55	32,62	43,07
032_C		8,00	41,94	38,72	31,81	42,25
033_A		2,00	43,26	40,08	33,16	43,59
033_B		5,00	43,28	40,07	33,14	43,59
033_C		8,00	42,87	39,66	32,74	43,18
034_A		2,00	44,76	41,58	34,66	45,09
034_B		5,00	44,72	41,51	34,59	45,03
034_C		8,00	44,29	41,07	34,15	44,60
035_A		2,00	34,03	30,86	23,97	34,38
035_B		5,00	34,91	31,67	24,78	35,22
035_C		8,00	34,99	31,74	24,86	35,30
036_A		2,00	49,71	46,51	39,59	50,03
036_B		5,00	47,48	44,26	37,34	47,79
036_C		8,00	45,73	42,52	35,60	46,04
037_A		2,00	44,69	41,51	34,59	45,02
037_B		5,00	43,25	40,05	33,13	43,57
037_C		8,00	42,13	38,93	32,00	42,45
038_A		2,00	39,21	36,08	29,16	39,57
038_B		5,00	39,18	36,00	29,08	39,51
038_C		8,00	38,84	35,64	28,73	39,16
039_A		2,00	28,89	26,10	19,35	29,49
039_B		5,00	29,97	26,96	20,21	30,45
039_C		8,00	31,10	27,89	21,14	31,47
040_A		2,00	26,57	23,71	16,95	27,13
040_B		5,00	27,22	24,18	17,42	27,68
040_C		8,00	28,47	25,32	18,56	28,87
041_A		2,00	34,14	30,96	24,03	34,47
041_B		5,00	34,45	31,26	24,34	34,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
041_C		8,00	34,43	31,24	24,33	34,76
042_A		2,00	49,97	46,79	39,86	50,30
042_B		5,00	47,80	44,60	37,68	48,12
042_C		8,00	46,15	42,95	36,02	46,47
043_A		2,00	46,50	43,34	36,42	46,84
043_B		5,00	44,96	41,77	34,84	45,28
043_C		8,00	43,84	40,64	33,72	44,16
044_A		2,00	41,78	38,63	31,70	42,12
044_B		5,00	41,96	38,75	31,83	42,27
044_C		8,00	41,73	38,51	31,59	42,04
045_A		2,00	30,08	27,31	20,47	30,66
045_B		5,00	31,29	28,20	21,36	31,69
045_C		8,00	31,84	28,66	21,83	32,20
046_A		2,00	27,06	24,34	17,53	27,68
046_B		5,00	27,72	24,81	17,99	28,23
046_C		8,00	28,73	25,67	18,85	29,16
047_A		2,00	40,80	37,61	30,69	41,13
047_B		5,00	39,14	35,93	29,02	39,46
047_C		8,00	38,07	34,85	27,95	38,39
048_A		2,00	46,77	43,57	36,64	47,09
048_B		5,00	44,64	41,45	34,53	44,97
048_C		8,00	43,04	39,84	32,91	43,36
049_A		2,00	37,27	34,19	27,36	37,68
049_B		5,00	38,16	34,82	28,00	38,44
049_C		8,00	38,15	34,79	27,97	38,42
050_A		2,00	41,78	38,58	31,85	42,16
050_B		5,00	42,84	39,41	32,67	43,09
050_C		8,00	42,90	39,46	32,71	43,14
051_A		2,00	41,87	38,68	31,94	42,25
051_B		5,00	42,93	39,51	32,76	43,18
051_C		8,00	43,00	39,55	32,81	43,24
052_A		2,00	36,36	33,37	26,62	36,85
052_B		5,00	37,74	34,40	27,66	38,04
052_C		8,00	38,06	34,64	27,90	38,32
053_A		2,00	37,51	34,46	27,64	37,94
053_B		5,00	38,60	35,24	28,44	38,87
053_C		8,00	38,62	35,24	28,45	38,88
054_A		2,00	47,65	44,46	37,53	47,97
054_B		5,00	45,78	42,58	35,66	46,10
054_C		8,00	44,39	41,19	34,27	44,71
055_A		2,00	49,83	46,63	39,71	50,15
055_B		5,00	47,62	44,41	37,49	47,93
055_C		8,00	45,95	42,75	35,82	46,27
056_A		2,00	50,59	47,39	40,47	50,91
056_B		5,00	48,34	45,13	38,21	48,65
056_C		8,00	46,63	43,42	36,50	46,94
057_A		2,00	50,95	47,75	40,82	51,27
057_B		5,00	48,64	45,43	38,51	48,95
057_C		8,00	46,88	43,67	36,75	47,19
058_A		2,00	51,52	48,32	41,39	51,84
058_B		5,00	49,37	46,16	39,24	49,68
058_C		8,00	47,72	44,51	37,59	48,03
059_A		2,00	52,30	49,10	42,18	52,62
059_B		5,00	50,25	47,01	40,11	50,55
059_C		8,00	48,63	45,39	38,49	48,93
060_A		2,00	50,88	47,46	40,70	51,13
060_B		5,00	50,84	47,38	40,62	51,07
060_C		8,00	50,45	46,99	40,23	50,68
061_A		2,00	45,42	42,07	35,32	45,71
061_B		5,00	45,79	42,36	35,61	46,04
061_C		8,00	45,75	42,30	35,55	45,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A			2,00	42,62	39,42	32,67	42,99
062_B			5,00	43,74	40,32	33,57	43,99
062_C			8,00	43,80	40,36	33,61	44,04
063_A			2,00	42,28	39,06	32,31	42,64
063_B			5,00	43,24	39,82	33,07	43,49
063_C			8,00	43,34	39,88	33,15	43,58
064_A			2,00	42,07	38,85	32,10	42,43
064_B			5,00	43,00	39,57	32,82	43,25
064_C			8,00	43,06	39,61	32,86	43,30
065_A			2,00	41,88	38,67	31,92	42,25
065_B			5,00	42,89	39,46	32,72	43,14
065_C			8,00	42,95	39,50	32,75	43,19
066_A			2,00	41,80	38,60	31,86	42,18
066_B			5,00	42,83	39,41	32,66	43,08
066_C			8,00	42,90	39,45	32,70	43,14
067_A			2,00	43,63	40,48	33,56	43,98
067_B			5,00	43,88	40,69	33,77	44,21
067_C			8,00	43,76	40,56	33,64	44,08
067_D			11,00	43,49	40,28	33,36	43,80
068_A			2,00	34,97	31,81	24,88	35,31
068_B			5,00	35,92	32,72	25,80	36,24
068_C			8,00	35,94	32,74	25,82	36,26
068_D			11,00	35,93	32,73	25,81	36,25
069_A			2,00	26,30	23,23	16,33	26,70
069_B			5,00	27,72	24,60	17,71	28,09
069_C			8,00	28,57	25,42	18,53	28,93
069_D			11,00	29,20	26,03	19,15	29,55
070_A			2,00	29,16	26,44	19,54	29,75
070_B			5,00	31,26	28,08	21,17	31,59
070_C			8,00	31,57	28,39	21,49	31,91
070_D			11,00	31,91	28,72	21,84	32,25
071_A			2,00	44,20	41,05	34,12	44,54
071_B			5,00	44,48	41,29	34,37	44,81
071_C			8,00	44,31	41,10	34,18	44,62
071_D			11,00	44,02	40,81	33,90	44,34
072_A			2,00	45,65	42,49	35,57	45,99
072_B			5,00	45,65	42,46	35,53	45,97
072_C			8,00	45,28	42,07	35,15	45,59
072_D			11,00	44,82	41,61	34,69	45,13
073_A			2,00	47,48	44,30	37,39	47,81
073_B			5,00	47,54	44,30	37,39	47,84
073_C			8,00	47,12	43,89	36,98	47,43
073_D			11,00	46,61	43,37	36,47	46,91
074_A			2,00	51,34	47,97	41,18	51,61
074_B			5,00	51,30	47,89	41,11	51,55
074_C			8,00	50,94	47,51	40,73	51,18
074_D			11,00	50,46	47,02	40,24	50,69
075_A			2,00	51,44	48,07	41,28	51,71
075_B			5,00	51,43	48,01	41,23	51,68
075_C			8,00	51,08	47,66	40,87	51,32
075_D			11,00	50,61	47,18	40,39	50,85
076_A			2,00	51,98	48,63	41,83	52,26
076_B			5,00	51,98	48,60	41,79	52,24
076_C			8,00	51,64	48,25	41,45	51,90
076_D			11,00	51,19	47,79	40,98	51,44
077_A			2,00	52,59	49,40	42,48	52,92
077_B			5,00	52,23	49,00	42,10	52,54
077_C			8,00	51,50	48,25	41,34	51,80
077_D			11,00	50,74	47,48	40,58	51,03
078_A			2,00	41,52	38,34	31,45	41,86
078_B			5,00	42,16	38,94	32,04	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Omgevingsplan april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
078_C		8,00	42,35	39,10	32,21	42,65
078_D		11,00	42,33	39,06	32,17	42,62
079_A		2,00	31,04	28,02	21,15	31,47
079_B		5,00	32,49	29,34	22,47	32,85
079_C		8,00	33,36	30,14	23,26	33,68
079_D		11,00	33,95	30,67	23,81	34,25
080_A		2,00	30,25	27,33	20,47	30,74
080_B		5,00	31,60	28,56	21,71	32,03
080_C		8,00	32,82	29,66	22,80	33,18
080_D		11,00	33,74	30,53	23,69	34,08
081_A		2,00	30,06	27,28	20,37	30,61
081_B		5,00	31,85	28,66	21,75	32,18
081_C		8,00	32,04	28,84	21,93	32,36
081_D		11,00	32,19	28,99	22,09	32,52
082_A		2,00	42,09	38,97	32,07	42,46
082_B		5,00	42,77	39,59	32,69	43,11
082_C		8,00	43,01	39,77	32,88	43,32
082_D		11,00	43,01	39,74	32,85	43,30
083_A		2,00	31,22	28,31	21,46	31,72
083_B		5,00	32,69	29,62	22,77	33,10
083_C		8,00	33,56	30,39	23,53	33,91
083_D		11,00	34,24	30,99	24,14	34,55
084_A		2,00	25,05	22,28	15,43	25,63
084_B		5,00	26,53	23,61	16,76	27,02
084_C		8,00	27,69	24,63	17,79	28,11
084_D		11,00	28,79	25,65	18,81	29,17
085_A		2,00	24,54	21,54	14,66	24,98
085_B		5,00	26,14	23,04	16,16	26,53
085_C		8,00	27,04	23,91	17,04	27,41
085_D		11,00	27,65	24,49	17,63	28,01
086_A		2,00	45,82	42,66	35,73	46,16
086_B		5,00	46,08	42,88	35,96	46,40
086_C		8,00	45,92	42,71	35,80	46,24
086_D		11,00	45,59	42,39	35,46	45,91
087_A		2,00	47,71	44,55	37,63	48,05
087_B		5,00	47,89	44,69	37,76	48,21
087_C		8,00	47,65	44,44	37,51	47,96
087_D		11,00	47,28	44,07	37,15	47,59
088_A		2,00	52,10	48,92	42,00	52,43
088_B		5,00	51,58	48,38	41,47	51,90
088_C		8,00	50,75	47,54	40,63	51,07
088_D		11,00	49,91	46,68	39,77	50,22
089_A		2,00	52,33	49,14	42,22	52,66
089_B		5,00	51,83	48,63	41,71	52,15
089_C		8,00	51,02	47,80	40,89	51,33
089_D		11,00	50,20	46,97	40,06	50,51
090_A		2,00	22,29	19,62	12,75	22,92
090_B		5,00	23,71	20,85	13,99	24,23
090_C		8,00	24,93	21,88	15,02	25,35
090_D		11,00	25,86	22,71	15,86	26,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	[1/2]	2,00	34,37	31,50	24,62	34,88
001_B	[1/2]	5,00	35,90	32,77	25,90	36,27
002_A	[2/2]	2,00	34,46	31,49	24,60	34,91
002_B	[2/2]	5,00	36,61	33,45	26,56	36,96
003_A	[1/2]	2,00	36,23	33,23	26,34	36,67
003_B	[1/2]	5,00	37,37	34,21	27,33	37,72
004_A	[2/2]	2,00	36,23	33,18	26,28	36,64
004_B	[2/2]	5,00	37,77	34,62	27,72	38,12
005_A	[1/2]	2,00	49,08	45,73	38,94	49,36
005_B	[1/2]	5,00	49,26	45,86	39,07	49,51
006_A	[2/2]	2,00	35,78	32,84	25,96	36,25
006_B	[2/2]	5,00	38,64	35,50	28,63	39,01
007_A	[1/2]	2,00	49,09	45,74	38,95	49,37
007_B	[1/2]	5,00	49,27	45,87	39,09	49,53
008_A	[2/2]	2,00	37,54	34,58	27,71	38,01
008_B	[2/2]	5,00	39,34	36,15	29,28	39,68
009_A	[1/2]	2,00	49,08	45,73	38,95	49,36
009_B	[1/2]	5,00	49,25	45,86	39,08	49,51
010_A	[2/2]	2,00	37,14	34,08	27,17	37,54
010_B	[2/2]	5,00	39,03	35,88	28,99	39,39
011_A	[1/2]	2,00	50,63	47,45	40,54	50,96
011_B	[1/2]	5,00	50,49	47,29	40,38	50,81
012_A	[2/2]	2,00	32,85	29,92	23,04	33,33
012_B	[2/2]	5,00	35,37	32,28	25,39	35,76
013_A	[1/2]	2,00	50,67	47,48	40,56	51,00
013_B	[1/2]	5,00	50,51	47,31	40,40	50,83
014_A	[2/2]	2,00	31,26	28,32	21,44	31,73
014_B	[2/2]	5,00	34,92	31,79	24,91	35,29
015_A	[1/2]	2,00	36,45	33,51	26,63	36,92
015_B	[1/2]	5,00	38,06	34,91	28,02	38,42
016_A	[2/2]	2,00	32,49	29,38	22,48	32,86
016_B	[2/2]	5,00	34,16	30,98	24,08	34,50
017_A	[1/2]	2,00	30,20	27,32	20,46	30,71
017_B	[1/2]	5,00	31,53	28,53	21,67	31,98
018_A	[2/2]	2,00	29,84	27,12	20,24	30,44
018_B	[2/2]	5,00	33,09	30,09	23,21	33,53
019_A	[1/2]	2,00	37,07	34,02	27,13	37,48
019_B	[1/2]	5,00	37,88	34,72	27,83	38,23
019_C	[1/2]	8,00	38,12	34,89	28,01	38,44
020_A	[2/2]	2,00	37,18	34,14	27,23	37,59
020_B	[2/2]	5,00	39,11	35,96	29,07	39,47
020_C	[2/2]	8,00	39,85	36,64	29,75	40,17
021_A	[1/2]	2,00	35,55	32,57	25,69	36,00
021_B	[1/2]	5,00	36,64	33,49	26,62	37,00
021_C	[1/2]	8,00	37,04	33,82	26,94	37,36
022_A	[2/2]	2,00	35,89	32,91	26,02	36,34
022_B	[2/2]	5,00	38,06	34,92	28,03	38,42
022_C	[2/2]	8,00	39,08	35,87	28,99	39,41
023_A	[1/2]	2,00	34,09	31,21	24,33	34,60
023_B	[1/2]	5,00	35,50	32,36	25,48	35,86
023_C	[1/2]	8,00	36,01	32,80	25,93	36,34
024_A	[2/2]	2,00	34,73	31,85	24,96	35,23
024_B	[2/2]	5,00	37,12	33,99	27,11	37,49
024_C	[2/2]	8,00	38,51	35,32	28,43	38,84
025_A	[1/2]	2,00	32,84	30,04	23,17	33,39
025_B	[1/2]	5,00	34,53	31,41	24,54	34,91
025_C	[1/2]	8,00	35,13	31,94	25,07	35,47
026_A	[2/2]	2,00	33,24	30,41	23,52	33,77
026_B	[2/2]	5,00	36,34	33,23	26,34	36,72
026_C	[2/2]	8,00	38,08	34,89	28,00	38,41
027_A	[1/2]	2,00	31,93	29,19	22,32	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_B	[1/2]	5,00	33,77	30,67	23,81	34,16
027_C	[1/2]	8,00	34,50	31,33	24,47	34,85
028_A	[2/2]	2,00	35,55	32,58	25,68	36,00
028_B	[2/2]	5,00	37,09	33,96	27,07	37,46
028_C	[2/2]	8,00	38,02	34,82	27,93	38,35
029_A	[1/2]	2,00	28,84	25,79	18,92	29,26
029_B	[1/2]	5,00	30,47	27,36	20,48	30,85
029_C	[1/2]	8,00	31,46	28,32	21,44	31,82
030_A	[2/2]	2,00	32,05	29,06	22,15	32,49
030_B	[2/2]	5,00	33,68	30,59	23,70	34,07
030_C	[2/2]	8,00	35,55	32,38	25,49	35,90
031_A	[1/2]	2,00	28,55	25,52	18,65	28,98
031_B	[1/2]	5,00	30,41	27,32	20,44	30,80
031_C	[1/2]	8,00	31,52	28,39	21,51	31,89
032_A	[2/2]	2,00	30,02	27,13	20,25	30,52
032_B	[2/2]	5,00	33,00	29,95	23,07	33,41
032_C	[2/2]	8,00	35,30	32,14	25,25	35,65
033_A	[1/2]	2,00	28,70	25,68	18,80	29,13
033_B	[1/2]	5,00	30,25	27,17	20,29	30,65
033_C	[1/2]	8,00	31,48	28,35	21,47	31,85
034_A	[2/2]	2,00	29,27	26,39	19,51	29,78
034_B	[2/2]	5,00	32,88	29,85	22,98	33,31
034_C	[2/2]	8,00	34,94	31,78	24,89	35,29
035_A	[1/2]	2,00	28,30	25,34	18,47	28,77
035_B	[1/2]	5,00	29,91	26,87	20,00	30,33
035_C	[1/2]	8,00	31,48	28,42	21,55	31,89
036_A	[2/2]	2,00	29,06	26,18	19,31	29,57
036_B	[2/2]	5,00	32,23	29,20	22,32	32,65
036_C	[2/2]	8,00	34,36	31,20	24,32	34,71
037_A	[1/2]	2,00	28,33	25,38	18,51	28,80
037_B	[1/2]	5,00	29,89	26,85	19,98	30,31
037_C	[1/2]	8,00	31,20	28,11	21,24	31,59
038_A	[2/2]	2,00	28,20	25,42	18,55	28,77
038_B	[2/2]	5,00	31,05	28,04	21,17	31,49
038_C	[2/2]	8,00	33,60	30,46	23,58	33,96
039_A	[1/2]	2,00	33,16	30,15	23,25	33,59
039_B	[1/2]	5,00	34,49	31,38	24,48	34,86
039_C	[1/2]	8,00	35,94	32,78	25,88	36,29
040_A	[2/2]	2,00	29,40	26,34	19,45	29,80
040_B	[2/2]	5,00	31,12	28,02	21,13	31,50
040_C	[2/2]	8,00	31,93	28,80	21,91	32,30
041_A	[1/2]	2,00	33,89	30,84	23,96	34,30
041_B	[1/2]	5,00	35,65	32,48	25,60	36,00
041_C	[1/2]	8,00	36,42	33,22	26,34	36,75
042_A	[2/2]	2,00	36,37	33,33	26,42	36,78
042_B	[2/2]	5,00	39,06	35,88	28,99	39,40
042_C	[2/2]	8,00	40,96	37,74	30,85	41,28
043_A	[1/2]	2,00	34,27	31,21	24,34	34,68
043_B	[1/2]	5,00	36,05	32,87	25,99	36,39
043_C	[1/2]	8,00	36,73	33,51	26,64	37,05
044_A	[2/2]	2,00	35,07	32,06	25,16	35,50
044_B	[2/2]	5,00	39,10	35,91	29,02	39,43
044_C	[2/2]	8,00	40,86	37,63	30,74	41,17
045_A	[1/2]	2,00	35,04	31,97	25,09	35,44
045_B	[1/2]	5,00	36,71	33,53	26,65	37,05
045_C	[1/2]	8,00	37,21	33,98	27,11	37,53
046_A	[2/2]	2,00	37,24	34,22	27,32	37,66
046_B	[2/2]	5,00	39,34	36,15	29,26	39,67
046_C	[2/2]	8,00	40,54	37,31	30,42	40,85
047_A	[1/2]	2,00	50,44	47,25	40,34	50,77
047_B	[1/2]	5,00	50,41	47,19	40,29	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	[1/2]	8,00	50,01	46,77	39,87	50,31
048_A	[2/2]	2,00	33,81	30,93	24,04	34,31
048_B	[2/2]	5,00	36,10	32,96	26,07	36,46
048_C	[2/2]	8,00	37,28	34,07	27,18	37,60
049_A	[1/2]	2,00	50,47	47,28	40,37	50,80
049_B	[1/2]	5,00	50,45	47,23	40,32	50,76
049_C	[1/2]	8,00	50,04	46,80	39,90	50,34
050_A	[2/2]	2,00	36,24	33,29	26,40	36,71
050_B	[2/2]	5,00	37,59	34,43	27,54	37,94
050_C	[2/2]	8,00	38,40	35,18	28,29	38,72
051_A	[1/2]	2,00	49,35	46,02	39,22	49,64
051_B	[1/2]	5,00	49,55	46,17	39,37	49,81
051_C	[1/2]	8,00	49,33	45,93	39,13	49,58
052_A	[2/2]	2,00	39,15	35,99	29,07	39,49
052_B	[2/2]	5,00	39,73	36,54	29,64	40,06
052_C	[2/2]	8,00	41,14	37,93	31,02	41,46
053_A	[1/2]	2,00	49,24	45,90	39,10	49,52
053_B	[1/2]	5,00	49,43	46,04	39,25	49,69
053_C	[1/2]	8,00	49,21	45,81	39,01	49,46
054_A	[2/2]	2,00	38,30	35,17	28,25	38,66
054_B	[2/2]	5,00	39,00	35,83	28,92	39,34
054_C	[2/2]	8,00	40,67	37,47	30,57	41,00
055_A	[1/2]	2,00	41,02	37,84	30,93	41,35
055_B	[1/2]	5,00	41,05	37,86	30,94	41,38
055_C	[1/2]	8,00	41,86	38,66	31,74	42,18
056_A	[2/2]	2,00	49,56	46,23	39,43	49,85
056_B	[2/2]	5,00	49,74	46,36	39,56	50,00
056_C	[2/2]	8,00	49,49	46,10	39,30	49,75
057_A	[1/2]	2,00	37,45	34,33	27,42	37,82
057_B	[1/2]	5,00	38,63	35,46	28,55	38,97
057_C	[1/2]	8,00	40,41	37,21	30,31	40,74
058_A	[2/2]	2,00	49,18	45,84	39,04	49,46
058_B	[2/2]	5,00	49,36	45,97	39,18	49,62
058_C	[2/2]	8,00	49,14	45,73	38,94	49,39
059_A	[1/2]	2,00	38,83	35,75	28,84	39,22
059_B	[1/2]	5,00	39,69	36,52	29,61	40,03
059_C	[1/2]	8,00	39,86	36,65	29,75	40,18
060_A	[2/2]	2,00	36,81	33,73	26,82	37,20
060_B	[2/2]	5,00	38,03	34,87	27,97	38,38
060_C	[2/2]	8,00	38,50	35,28	28,39	38,82
061_A	[1/2]	2,00	38,90	35,81	28,91	39,29
061_B	[1/2]	5,00	39,74	36,56	29,66	40,08
061_C	[1/2]	8,00	39,87	36,66	29,76	40,19
062_A	[2/2]	2,00	36,29	33,21	26,31	36,68
062_B	[2/2]	5,00	37,51	34,34	27,45	37,86
062_C	[2/2]	8,00	38,23	35,02	28,13	38,55
063_A	[1/2]	2,00	39,48	36,38	29,48	39,86
063_B	[1/2]	5,00	40,19	37,01	30,10	40,52
063_C	[1/2]	8,00	40,19	36,98	30,08	40,51
064_A	[2/2]	2,00	36,87	33,79	26,89	37,26
064_B	[2/2]	5,00	37,64	34,48	27,58	37,99
064_C	[2/2]	8,00	38,31	35,11	28,22	38,64
065_A	[1/2]	2,00	50,61	47,43	40,50	50,94
065_B	[1/2]	5,00	50,44	47,24	40,33	50,76
065_C	[1/2]	8,00	49,94	46,71	39,80	50,25
066_A	[2/2]	2,00	32,10	29,10	22,20	32,53
066_B	[2/2]	5,00	34,32	31,20	24,29	34,69
066_C	[2/2]	8,00	36,49	33,33	26,42	36,83
067_A	[1/2]	2,00	50,63	47,45	40,52	50,96
067_B	[1/2]	5,00	50,45	47,25	40,34	50,77
067_C	[1/2]	8,00	49,93	46,71	39,79	50,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_A	[2/2]	2,00	32,70	29,70	22,80	33,13
068_B	[2/2]	5,00	34,78	31,66	24,75	35,15
068_C	[2/2]	8,00	36,79	33,62	26,71	37,13
069_A	[1/2]	2,00	33,94	30,92	24,01	34,36
069_B	[1/2]	5,00	35,61	32,46	25,55	35,96
069_C	[1/2]	8,00	37,35	34,18	27,26	37,69
070_A	[2/2]	2,00	50,55	47,37	40,44	50,88
070_B	[2/2]	5,00	50,37	47,17	40,25	50,69
070_C	[2/2]	8,00	49,84	46,62	39,71	50,15
071_A	[1/2]	2,00	35,44	32,42	25,51	35,86
071_B	[1/2]	5,00	36,30	33,15	26,23	36,65
071_C	[1/2]	8,00	37,61	34,44	27,52	37,95
072_A	[2/2]	2,00	50,56	47,37	40,46	50,89
072_B	[2/2]	5,00	50,37	47,17	40,24	50,69
072_C	[2/2]	8,00	49,83	46,61	39,69	50,14
073_A	[1/2]	2,00	33,04	30,02	23,11	33,46
073_B	[1/2]	5,00	35,25	32,11	25,20	35,61
073_C	[1/2]	8,00	37,20	34,03	27,12	37,54
074_A	[2/2]	2,00	50,60	47,42	40,49	50,93
074_B	[2/2]	5,00	50,42	47,22	40,30	50,74
074_C	[2/2]	8,00	49,89	46,66	39,75	50,20
075_A	[1/2]	2,00	28,46	25,66	18,80	29,02
075_B	[1/2]	5,00	29,97	27,04	20,18	30,46
075_C	[1/2]	8,00	30,61	27,63	20,77	31,07
076_A	[2/2]	2,00	33,07	29,94	23,03	33,43
076_B	[2/2]	5,00	34,83	31,67	24,77	35,18
076_C	[2/2]	8,00	36,19	33,00	26,11	36,52
077_A	[1/2]	2,00	28,72	25,97	19,11	29,31
077_B	[1/2]	5,00	30,15	27,25	20,39	30,65
077_C	[1/2]	8,00	30,87	27,89	21,04	31,33
078_A	[2/2]	2,00	34,47	31,32	24,42	34,82
078_B	[2/2]	5,00	35,81	32,64	25,73	36,15
078_C	[2/2]	8,00	36,69	33,50	26,61	37,02
079_A	[1/2]	2,00	28,66	25,85	18,99	29,21
079_B	[1/2]	5,00	30,23	27,29	20,43	30,71
079_C	[1/2]	8,00	30,71	27,73	20,88	31,17
080_A	[2/2]	2,00	32,20	29,09	22,19	32,57
080_B	[2/2]	5,00	34,17	31,02	24,12	34,52
080_C	[2/2]	8,00	35,84	32,65	25,76	36,17
081_A	[1/2]	2,00	27,45	24,75	17,90	28,07
081_B	[1/2]	5,00	29,01	26,13	19,28	29,53
081_C	[1/2]	8,00	30,79	27,83	20,99	31,27
082_A	[2/2]	2,00	33,18	30,09	23,19	33,57
082_B	[2/2]	5,00	35,91	32,75	25,84	36,25
082_C	[2/2]	8,00	37,20	34,02	27,11	37,53
083_A	[1/2]	2,00	26,73	23,97	17,11	27,31
083_B	[1/2]	5,00	28,32	25,40	18,54	28,81
083_C	[1/2]	8,00	30,07	27,10	20,24	30,53
084_A	[2/2]	2,00	32,47	29,39	22,50	32,86
084_B	[2/2]	5,00	35,48	32,33	25,42	35,83
084_C	[2/2]	8,00	36,87	33,69	26,78	37,20
085_A	[1/2]	2,00	28,26	25,53	18,68	28,86
085_B	[1/2]	5,00	29,70	26,81	19,95	30,21
085_C	[1/2]	8,00	31,09	28,12	21,27	31,56
086_A	[2/2]	2,00	34,88	31,77	24,86	35,25
086_B	[2/2]	5,00	36,78	33,61	26,70	37,12
086_C	[2/2]	8,00	37,77	34,58	27,68	38,10
087_A	[1/5]	2,00	39,16	36,23	29,33	39,63
087_B	[1/5]	5,00	40,00	36,93	30,04	40,40
087_C	[1/5]	8,00	40,41	37,26	30,37	40,77
088_A	[2/5]	2,00	37,37	34,34	27,43	37,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
088_B	[2/5]	5,00	37,12	33,94	27,03	37,45
088_C	[2/5]	8,00	37,13	33,93	27,03	37,46
089_A	[4/5]	2,00	32,57	29,44	22,60	32,95
089_B	[4/5]	5,00	32,85	29,64	22,82	33,20
089_C	[4/5]	8,00	34,00	30,71	23,87	34,30
090_A	afgdfgadfg	2,00	36,36	33,44	26,59	36,85
090_B	afgdfgadfg	5,00	37,53	34,44	27,60	37,93
090_C	afgdfgadfg	8,00	38,57	35,33	28,49	38,89
091_A	[1/2]	2,00	44,71	41,56	34,63	45,05
091_B	[1/2]	5,00	45,13	41,94	35,01	45,45
091_C	[1/2]	8,00	44,94	41,73	34,81	45,25
092_A	[2/2]	2,00	40,34	37,17	30,24	40,67
092_B	[2/2]	5,00	40,26	37,07	30,16	40,59
092_C	[2/2]	8,00	40,32	37,12	30,21	40,64
093_A	[1/2]	2,00	43,99	40,85	33,93	44,34
093_B	[1/2]	5,00	44,52	41,32	34,40	44,84
093_C	[1/2]	8,00	44,40	41,20	34,27	44,72
094_A	[2/2]	2,00	37,78	34,65	27,74	38,14
094_B	[2/2]	5,00	38,34	35,18	28,27	38,68
094_C	[2/2]	8,00	39,06	35,87	28,95	39,39
095_A	[1/2]	2,00	43,63	40,49	33,57	43,98
095_B	[1/2]	5,00	44,21	41,01	34,09	44,53
095_C	[1/2]	8,00	44,12	40,92	33,99	44,44
096_A	[2/2]	2,00	35,97	32,87	25,97	36,35
096_B	[2/2]	5,00	36,96	33,83	26,91	37,32
096_C	[2/2]	8,00	37,94	34,77	27,86	38,28
097_A	[1/2]	2,00	42,87	39,74	32,81	43,22
097_B	[1/2]	5,00	43,42	40,23	33,31	43,75
097_C	[1/2]	8,00	43,36	40,16	33,24	43,68
098_A	[2/2]	2,00	31,44	28,49	21,60	31,91
098_B	[2/2]	5,00	33,90	30,80	23,91	34,28
098_C	[2/2]	8,00	35,24	32,09	25,19	35,59
099_A	[1/2]	2,00	42,79	39,66	32,73	43,14
099_B	[1/2]	5,00	43,33	40,14	33,22	43,66
099_C	[1/2]	8,00	43,28	40,08	33,16	43,60
100_A	[2/2]	2,00	30,37	27,47	20,59	30,87
100_B	[2/2]	5,00	32,84	29,77	22,89	33,24
100_C	[2/2]	8,00	34,29	31,16	24,27	34,66
101_A	[1/2]	2,00	42,74	39,60	32,69	43,10
101_B	[1/2]	5,00	43,26	40,08	33,15	43,59
101_C	[1/2]	8,00	43,21	40,01	33,09	43,53
102_A	[2/2]	2,00	29,83	26,97	20,10	30,35
102_B	[2/2]	5,00	32,45	29,41	22,54	32,87
102_C	[2/2]	8,00	33,99	30,88	23,99	34,37
103_A	[1/2]	2,00	42,54	39,39	32,47	42,89
103_B	[1/2]	5,00	43,04	39,86	32,93	43,37
103_C	[1/2]	8,00	42,99	39,79	32,87	43,31
104_A	[2/2]	2,00	29,08	26,21	19,35	29,60
104_B	[2/2]	5,00	31,90	28,87	21,99	32,32
104_C	[2/2]	8,00	33,47	30,36	23,48	33,85
105_A	[1/3]	2,00	27,67	24,67	17,86	28,13
105_B	[1/3]	5,00	31,19	28,05	21,22	31,57
105_C	[1/3]	8,00	32,47	29,24	22,41	32,80
106_A	[2/3]	2,00	36,22	33,25	26,37	36,68
106_B	[2/3]	5,00	36,11	33,01	26,15	36,50
106_C	[2/3]	8,00	36,58	33,42	26,56	36,94
107_A	[3/3]	2,00	41,96	38,87	31,95	42,34
107_B	[3/3]	5,00	42,20	39,05	32,13	42,55
107_C	[3/3]	8,00	42,03	38,84	31,93	42,36
108_A	[1/3]	2,00	42,75	39,61	32,69	43,10
108_B	[1/3]	5,00	41,11	37,93	31,01	41,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_C	[1/3]	8,00	40,92	37,72	30,80	41,24
109_A	[2/3]	2,00	28,97	25,91	19,08	29,39
109_B	[2/3]	5,00	30,38	27,26	20,44	30,77
109_C	[2/3]	8,00	31,76	28,54	21,72	32,10
110_A	[3/3]	2,00	43,46	40,34	33,42	43,82
110_B	[3/3]	5,00	43,49	40,32	33,40	43,83
110_C	[3/3]	8,00	43,12	39,93	33,01	43,45
111_A	[1/3]	2,00	27,21	24,28	17,47	27,71
111_B	[1/3]	5,00	29,53	26,48	19,66	29,96
111_C	[1/3]	8,00	30,77	27,62	20,80	31,15
112_A	[2/3]	2,00	42,06	38,93	32,02	42,42
112_B	[2/3]	5,00	40,60	37,43	30,51	40,94
112_C	[2/3]	8,00	40,49	37,31	30,40	40,82
113_A	[3/3]	2,00	45,25	42,09	35,17	45,59
113_B	[3/3]	5,00	44,92	41,73	34,82	45,25
113_C	[3/3]	8,00	44,20	41,01	34,09	44,53
114_A	[1/3]	2,00	40,60	37,42	30,51	40,93
114_B	[1/3]	5,00	39,17	35,98	29,06	39,50
114_C	[1/3]	8,00	38,89	35,69	28,77	39,21
115_A	[2/3]	2,00	27,65	24,67	17,84	28,12
115_B	[2/3]	5,00	29,25	26,22	19,39	29,69
115_C	[2/3]	8,00	30,74	27,62	20,78	31,13
116_A	[3/3]	2,00	45,09	41,92	35,00	45,43
116_B	[3/3]	5,00	44,70	41,51	34,59	45,03
116_C	[3/3]	8,00	43,90	40,70	33,78	44,22
117_A	[1/4]	2,00	36,86	33,81	26,95	37,28
117_B	[1/4]	5,00	37,72	34,56	27,71	38,08
117_C	[1/4]	8,00	38,30	34,99	28,17	38,59
118_A	[2/4]	2,00	30,54	27,69	20,92	31,10
118_B	[2/4]	5,00	30,54	27,49	20,72	30,99
118_C	[2/4]	8,00	31,81	28,54	21,79	32,14
119_A	[3/4]	2,00	35,49	32,43	25,53	35,89
119_B	[3/4]	5,00	34,75	31,63	24,75	35,13
119_C	[3/4]	8,00	35,09	31,91	25,03	35,43
120_A	[4/4]	2,00	40,48	37,37	30,47	40,85
120_B	[4/4]	5,00	40,72	37,55	30,66	41,07
120_C	[4/4]	8,00	40,59	37,36	30,48	40,91
121_A	[1/4]	2,00	37,60	34,57	27,68	38,02
121_B	[1/4]	5,00	36,80	33,67	26,80	37,17
121_C	[1/4]	8,00	37,15	33,92	27,07	37,48
122_A	[2/4]	2,00	25,67	22,88	16,11	26,26
122_B	[2/4]	5,00	29,34	26,39	19,63	29,85
122_C	[2/4]	8,00	30,31	27,17	20,41	30,71
123_A	[3/4]	2,00	33,15	30,07	23,17	33,54
123_B	[3/4]	5,00	33,74	30,61	23,71	34,10
123_C	[3/4]	8,00	34,09	30,94	24,05	34,45
124_A	[4/4]	2,00	40,19	37,09	30,18	40,57
124_B	[4/4]	5,00	40,35	37,19	30,29	40,70
124_C	[4/4]	8,00	40,11	36,90	30,01	40,43
125_A	[1/4]	2,00	33,25	30,22	23,33	33,67
125_B	[1/4]	5,00	34,05	30,94	24,05	34,43
125_C	[1/4]	8,00	34,44	31,28	24,41	34,80
126_A	[2/4]	2,00	28,92	26,18	19,42	29,54
126_B	[2/4]	5,00	28,69	25,75	18,98	29,20
126_C	[2/4]	8,00	29,76	26,66	19,89	30,18
127_A	[3/4]	2,00	38,23	35,06	28,14	38,57
127_B	[3/4]	5,00	36,78	33,60	26,70	37,12
127_C	[3/4]	8,00	36,77	33,59	26,69	37,11
128_A	[4/4]	2,00	40,09	36,97	30,06	40,46
128_B	[4/4]	5,00	40,33	37,16	30,25	40,67
128_C	[4/4]	8,00	40,10	36,90	30,00	40,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_A	[1/4]	2,00	37,95	34,80	27,88	38,30
129_B	[1/4]	5,00	36,44	33,26	26,36	36,78
129_C	[1/4]	8,00	36,25	33,06	26,16	36,58
130_A	[2/4]	2,00	25,42	22,59	15,83	25,99
130_B	[2/4]	5,00	27,72	24,77	18,00	28,22
130_C	[2/4]	8,00	28,90	25,82	19,06	29,33
131_A	[3/4]	2,00	38,00	34,81	27,90	38,33
131_B	[3/4]	5,00	38,06	34,86	27,95	38,38
131_C	[3/4]	8,00	37,72	34,52	27,61	38,04
132_A	[4/4]	2,00	44,17	40,99	34,08	44,50
132_B	[4/4]	5,00	43,64	40,44	33,52	43,96
132_C	[4/4]	8,00	42,66	39,45	32,54	42,98
133_A	[1/3]	2,00	26,17	23,30	16,54	26,72
133_B	[1/3]	5,00	27,86	24,86	18,09	28,34
133_C	[1/3]	8,00	29,12	26,02	19,25	29,54
134_A	[2/3]	2,00	40,50	37,30	30,39	40,82
134_B	[2/3]	5,00	38,89	35,68	28,77	39,21
134_C	[2/3]	8,00	38,55	35,35	28,43	38,87
135_A	[3/3]	2,00	44,66	41,47	34,55	44,99
135_B	[3/3]	5,00	44,16	40,96	34,04	44,48
135_C	[3/3]	8,00	43,23	40,02	33,10	43,54
136_A	[1/3]	2,00	27,06	23,96	17,21	27,49
136_B	[1/3]	5,00	28,91	25,75	19,00	29,30
136_C	[1/3]	8,00	29,81	26,61	19,85	30,18
137_A	[2/3]	2,00	40,61	37,43	30,51	40,94
137_B	[2/3]	5,00	39,11	35,91	29,00	39,43
137_C	[2/3]	8,00	38,86	35,65	28,74	39,18
138_A	[3/3]	2,00	44,73	41,55	34,62	45,06
138_B	[3/3]	5,00	44,26	41,06	34,14	44,58
138_C	[3/3]	8,00	43,34	40,14	33,22	43,66
139_A	[1/3]	2,00	26,01	23,01	16,24	26,49
139_B	[1/3]	5,00	28,34	25,25	18,46	28,76
139_C	[1/3]	8,00	29,35	26,17	19,38	29,72
140_A	[2/3]	2,00	40,51	37,32	30,40	40,84
140_B	[2/3]	5,00	38,86	35,66	28,75	39,18
140_C	[2/3]	8,00	38,55	35,34	28,43	38,87
141_A	[3/3]	2,00	44,79	41,61	34,69	45,12
141_B	[3/3]	5,00	44,36	41,16	34,24	44,68
141_C	[3/3]	8,00	43,46	40,25	33,34	43,78
142_A	[1/3]	2,00	25,51	22,59	15,80	26,02
142_B	[1/3]	5,00	28,23	25,22	18,41	28,69
142_C	[1/3]	8,00	29,36	26,25	19,44	29,76
143_A	[2/3]	2,00	40,53	37,35	30,43	40,86
143_B	[2/3]	5,00	38,92	35,73	28,81	39,25
143_C	[2/3]	8,00	38,61	35,41	28,49	38,93
144_A	[3/3]	2,00	44,80	41,63	34,71	45,14
144_B	[3/3]	5,00	44,40	41,20	34,27	44,72
144_C	[3/3]	8,00	43,50	40,29	33,38	43,82
145_A	[1/3]	2,00	26,08	23,13	16,33	26,57
145_B	[1/3]	5,00	28,57	25,53	18,72	29,01
145_C	[1/3]	8,00	29,80	26,67	19,85	30,19
146_A	[2/3]	2,00	40,99	37,82	30,91	41,33
146_B	[2/3]	5,00	39,60	36,42	29,49	39,93
146_C	[2/3]	8,00	39,40	36,21	29,30	39,73
147_A	[3/3]	2,00	44,88	41,71	34,79	45,22
147_B	[3/3]	5,00	44,49	41,29	34,37	44,81
147_C	[3/3]	8,00	43,64	40,44	33,51	43,96
148_A	[1/3]	2,00	32,82	29,99	23,16	33,37
148_B	[1/3]	5,00	33,55	30,51	23,67	33,98
148_C	[1/3]	8,00	34,48	31,33	24,49	34,85
149_A	[2/3]	2,00	37,43	34,31	27,39	37,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149_B	[2/3]	5,00	36,77	33,60	26,69	37,11
149_C	[2/3]	8,00	36,88	33,69	26,80	37,21
150_A	[3/3]	2,00	42,59	39,47	32,56	42,96
150_B	[3/3]	5,00	42,74	39,56	32,65	43,07
150_C	[3/3]	8,00	42,45	39,24	32,34	42,77
151_A	[1/3]	2,00	31,09	28,30	21,47	31,66
151_B	[1/3]	5,00	32,19	29,21	22,37	32,65
151_C	[1/3]	8,00	33,23	30,13	23,28	33,63
152_A	[2/3]	2,00	41,25	38,09	31,17	41,59
152_B	[2/3]	5,00	39,84	36,65	29,74	40,17
152_C	[2/3]	8,00	39,64	36,44	29,52	39,96
153_A	[3/3]	2,00	43,56	40,44	33,52	43,92
153_B	[3/3]	5,00	43,64	40,46	33,54	43,97
153_C	[3/3]	8,00	43,19	39,99	33,08	43,51
154_A	[1/3]	2,00	38,78	35,68	28,79	39,16
154_B	[1/3]	5,00	38,56	35,39	28,49	38,90
154_C	[1/3]	8,00	39,15	35,93	29,04	39,47
155_A	[2/3]	2,00	35,67	32,50	25,59	36,01
155_B	[2/3]	5,00	36,13	32,93	26,02	36,45
155_C	[2/3]	8,00	36,44	33,25	26,34	36,77
156_A	[3/3]	2,00	42,04	38,94	32,03	42,42
156_B	[3/3]	5,00	42,57	39,40	32,50	42,91
156_C	[3/3]	8,00	42,67	39,43	32,54	42,98
157_A	[1/3]	2,00	30,51	27,69	20,86	31,07
157_B	[1/3]	5,00	31,75	28,77	21,92	32,21
157_C	[1/3]	8,00	32,94	29,84	22,99	33,34
158_A	[2/3]	2,00	40,59	37,42	30,49	40,92
158_B	[2/3]	5,00	39,44	36,24	29,32	39,76
158_C	[2/3]	8,00	39,19	35,99	29,07	39,51
159_A	[3/3]	2,00	45,25	42,08	35,16	45,59
159_B	[3/3]	5,00	44,93	41,74	34,82	45,26
159_C	[3/3]	8,00	44,16	40,96	34,05	44,48
160_A	[1/3]	2,00	39,50	36,40	29,49	39,88
160_B	[1/3]	5,00	39,08	35,90	29,01	39,42
160_C	[1/3]	8,00	39,49	36,26	29,37	39,80
161_A	[2/3]	2,00	35,09	31,92	25,01	35,43
161_B	[2/3]	5,00	35,95	32,77	25,87	36,29
161_C	[2/3]	8,00	36,06	32,88	25,97	36,39
162_A	[3/3]	2,00	42,34	39,22	32,31	42,71
162_B	[3/3]	5,00	42,83	39,65	32,75	43,17
162_C	[3/3]	8,00	42,91	39,68	32,79	43,22
163_A	[1/3]	2,00	38,52	35,36	28,45	38,86
163_B	[1/3]	5,00	37,45	34,26	27,35	37,78
163_C	[1/3]	8,00	37,48	34,29	27,38	37,81
164_A	[2/3]	2,00	41,14	37,99	31,07	41,49
164_B	[2/3]	5,00	41,44	38,24	31,33	41,76
164_C	[2/3]	8,00	41,24	38,03	31,11	41,55
165_A	[3/3]	2,00	28,40	25,65	18,80	28,99
165_B	[3/3]	5,00	30,99	28,07	21,21	31,48
165_C	[3/3]	8,00	31,96	28,91	22,05	32,38
166_A	[1/3]	2,00	28,64	25,77	18,93	29,17
166_B	[1/3]	5,00	30,67	27,68	20,83	31,13
166_C	[1/3]	8,00	31,82	28,74	21,88	32,22
167_A	[2/3]	2,00	41,88	38,71	31,78	42,21
167_B	[2/3]	5,00	40,43	37,25	30,33	40,76
167_C	[2/3]	8,00	40,27	37,08	30,16	40,60
168_A	[3/3]	2,00	45,47	42,32	35,39	45,81
168_B	[3/3]	5,00	45,19	42,00	35,08	45,52
168_C	[3/3]	8,00	44,47	41,28	34,35	44,79
169_A	[1/3]	2,00	38,39	35,27	28,34	38,75
169_B	[1/3]	5,00	37,17	34,00	27,09	37,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_C	[1/3]	8,00	37,22	34,02	27,11	37,54
170_A	[2/3]	2,00	41,15	38,00	31,09	41,50
170_B	[2/3]	5,00	41,48	38,28	31,36	41,80
170_C	[2/3]	8,00	41,31	38,11	31,19	41,63
171_A	[3/3]	2,00	29,56	26,80	19,93	30,14
171_B	[3/3]	5,00	31,59	28,64	21,77	32,06
171_C	[3/3]	8,00	32,58	29,52	22,65	32,99
172_A	[1/3]	2,00	32,56	29,53	22,63	32,98
172_B	[1/3]	5,00	33,75	30,63	23,73	34,12
172_C	[1/3]	8,00	34,38	31,20	24,31	34,72
173_A	[2/3]	2,00	30,32	27,26	20,37	30,72
173_B	[2/3]	5,00	31,95	28,83	21,94	32,32
173_C	[2/3]	8,00	32,70	29,55	22,66	33,06
174_A	[3/3]	2,00	33,54	30,52	23,61	33,96
174_B	[3/3]	5,00	34,69	31,58	24,68	35,06
174_C	[3/3]	8,00	36,13	32,97	26,07	36,48
175_A	[1/3]	2,00	40,21	37,09	30,18	40,58
175_B	[1/3]	5,00	39,56	36,40	29,50	39,91
175_C	[1/3]	8,00	39,92	36,70	29,81	40,24
176_A	[2/3]	2,00	36,37	33,29	26,38	36,76
176_B	[2/3]	5,00	37,06	33,91	27,00	37,41
176_C	[2/3]	8,00	37,45	34,27	27,36	37,78
177_A	[3/3]	2,00	43,57	40,43	33,53	43,93
177_B	[3/3]	5,00	44,05	40,84	33,95	44,37
177_C	[3/3]	8,00	44,05	40,80	33,91	44,35
178_A	[1/3]	2,00	28,65	25,79	18,94	29,18
178_B	[1/3]	5,00	31,20	28,20	21,34	31,65
178_C	[1/3]	8,00	32,52	29,42	22,55	32,91
179_A	[2/3]	2,00	42,90	39,73	32,81	43,24
179_B	[2/3]	5,00	41,53	38,34	31,41	41,85
179_C	[2/3]	8,00	41,31	38,11	31,19	41,63
180_A	[3/3]	2,00	47,06	43,89	36,96	47,39
180_B	[3/3]	5,00	46,68	43,49	36,56	47,00
180_C	[3/3]	8,00	45,82	42,62	35,69	46,14
181_A	[1/3]	2,00	38,28	35,11	28,20	38,62
181_B	[1/3]	5,00	37,29	34,11	27,20	37,62
181_C	[1/3]	8,00	37,31	34,11	27,19	37,63
182_A	[2/3]	2,00	41,30	38,16	31,23	41,65
182_B	[2/3]	5,00	41,61	38,42	31,49	41,93
182_C	[2/3]	8,00	41,43	38,22	31,30	41,74
183_A	[3/3]	2,00	31,14	28,36	21,48	31,70
183_B	[3/3]	5,00	32,77	29,80	22,93	33,23
183_C	[3/3]	8,00	33,88	30,79	23,91	34,27
184_A	[1/3]	2,00	41,16	38,05	31,15	41,53
184_B	[1/3]	5,00	40,70	37,50	30,61	41,03
184_C	[1/3]	8,00	40,92	37,67	30,79	41,23
185_A	[2/3]	2,00	37,77	34,64	27,73	38,13
185_B	[2/3]	5,00	38,42	35,23	28,33	38,75
185_C	[2/3]	8,00	38,60	35,41	28,50	38,93
186_A	[3/3]	2,00	44,29	41,16	34,27	44,66
186_B	[3/3]	5,00	44,95	41,70	34,83	45,26
186_C	[3/3]	8,00	44,92	41,64	34,77	45,21
187_A	[1/3]	2,00	29,35	26,43	19,56	29,84
187_B	[1/3]	5,00	32,45	29,39	22,51	32,86
187_C	[1/3]	8,00	33,65	30,53	23,65	34,03
188_A	[2/3]	2,00	43,21	40,04	33,12	43,55
188_B	[2/3]	5,00	42,01	38,81	31,89	42,33
188_C	[2/3]	8,00	41,82	38,62	31,70	42,14
189_A	[3/3]	2,00	47,31	44,16	37,23	47,65
189_B	[3/3]	5,00	47,03	43,84	36,92	47,36
189_C	[3/3]	8,00	46,25	43,04	36,12	46,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	[1/3]	2,00	38,37	35,22	28,30	38,72
190_B	[1/3]	5,00	37,48	34,30	27,38	37,81
190_C	[1/3]	8,00	37,53	34,33	27,42	37,85
191_A	[2/3]	2,00	41,37	38,23	31,31	41,72
191_B	[2/3]	5,00	41,69	38,49	31,58	42,01
191_C	[2/3]	8,00	41,49	38,29	31,37	41,81
192_A	[3/3]	2,00	33,79	30,95	24,07	34,32
192_B	[3/3]	5,00	35,24	32,20	25,31	35,66
192_C	[3/3]	8,00	36,29	33,16	26,27	36,66
193_A	[1/3]	2,00	32,24	29,26	22,38	32,69
193_B	[1/3]	5,00	35,11	32,01	25,11	35,49
193_C	[1/3]	8,00	36,02	32,86	25,97	36,37
194_A	[2/3]	2,00	45,79	42,63	35,70	46,13
194_B	[2/3]	5,00	44,45	41,25	34,33	44,77
194_C	[2/3]	8,00	44,24	41,04	34,11	44,56
195_A	[3/3]	2,00	48,27	45,11	38,18	48,61
195_B	[3/3]	5,00	48,06	44,86	37,93	48,38
195_C	[3/3]	8,00	47,32	44,12	37,20	47,64
196_A	[1/3]	2,00	38,40	35,25	28,33	38,75
196_B	[1/3]	5,00	37,58	34,40	27,49	37,91
196_C	[1/3]	8,00	37,85	34,65	27,74	38,17
197_A	[2/3]	2,00	41,83	38,68	31,76	42,18
197_B	[2/3]	5,00	42,06	38,87	31,96	42,39
197_C	[2/3]	8,00	41,87	38,67	31,75	42,19
198_A	[3/3]	2,00	38,32	35,28	28,37	38,73
198_B	[3/3]	5,00	38,60	35,49	28,59	38,97
198_C	[3/3]	8,00	39,09	35,93	29,02	39,43
199_A	[1/3]	2,00	37,62	34,46	27,55	37,96
199_B	[1/3]	5,00	38,57	35,39	28,47	38,90
199_C	[1/3]	8,00	39,37	36,17	29,27	39,70
200_A	[2/3]	2,00	49,21	46,04	39,12	49,55
200_B	[2/3]	5,00	47,85	44,64	37,72	48,16
200_C	[2/3]	8,00	47,61	44,41	37,48	47,93
201_A	[3/3]	2,00	50,21	47,04	40,11	50,54
201_B	[3/3]	5,00	49,84	46,64	39,71	50,16
201_C	[3/3]	8,00	48,98	45,78	38,85	49,30
202_A	[1/3]	2,00	43,24	40,08	33,16	43,58
202_B	[1/3]	5,00	43,62	40,42	33,50	43,94
202_C	[1/3]	8,00	43,39	40,18	33,26	43,70
203_A	[2/3]	2,00	39,91	36,84	29,92	40,30
203_B	[2/3]	5,00	40,43	37,27	30,35	40,77
203_C	[2/3]	8,00	40,51	37,31	30,40	40,83
204_A	[3/3]	2,00	38,15	35,22	28,34	38,63
204_B	[3/3]	5,00	39,72	36,63	29,74	40,11
204_C	[3/3]	8,00	40,57	37,40	30,52	40,92
205_A	[1/3]	2,00	37,38	34,23	27,32	37,73
205_B	[1/3]	5,00	38,15	34,95	28,05	38,48
205_C	[1/3]	8,00	38,71	35,48	28,58	39,02
206_A	[2/3]	2,00	43,47	40,36	33,46	43,84
206_B	[2/3]	5,00	41,97	38,82	31,94	42,33
206_C	[2/3]	8,00	42,30	39,07	32,20	42,62
207_A	[3/3]	2,00	50,68	47,54	40,61	51,03
207_B	[3/3]	5,00	50,35	47,16	40,25	50,68
207_C	[3/3]	8,00	49,63	46,42	39,50	49,94
208_A	[1/4]	2,00	36,95	34,01	27,26	37,46
208_B	[1/4]	5,00	38,41	35,10	28,35	38,72
208_C	[1/4]	8,00	38,79	35,38	28,63	39,05
209_A	[2/4]	2,00	33,91	30,86	23,99	34,33
209_B	[2/4]	5,00	34,70	31,55	24,68	35,06
209_C	[2/4]	8,00	35,01	31,80	24,94	35,34
210_A	[3/4]	2,00	33,06	29,96	23,08	33,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_B	[3/4]	5,00	38,15	34,84	28,06	38,45
210_C	[3/4]	8,00	38,61	35,21	28,44	38,87
211_A	[4/4]	2,00	39,48	36,49	29,75	39,97
211_B	[4/4]	5,00	41,10	37,74	31,00	41,39
211_C	[4/4]	8,00	41,39	37,96	31,22	41,64
212_A	[1/4]	2,00	31,59	28,47	21,60	31,97
212_B	[1/4]	5,00	38,11	34,80	28,03	38,42
212_C	[1/4]	8,00	38,40	35,02	28,26	38,67
213_A	[2/4]	2,00	39,27	36,13	29,22	39,63
213_B	[2/4]	5,00	39,26	36,10	29,20	39,61
213_C	[2/4]	8,00	38,98	35,78	28,89	39,31
214_A	[3/4]	2,00	38,27	35,25	28,41	38,71
214_B	[3/4]	5,00	39,33	36,06	29,23	39,64
214_C	[3/4]	8,00	39,51	36,18	29,36	39,79
215_A	[4/4]	2,00	39,42	36,49	29,74	39,94
215_B	[4/4]	5,00	40,90	37,54	30,79	41,19
215_C	[4/4]	8,00	41,16	37,74	30,99	41,41
216_A	[1/4]	2,00	38,02	34,98	28,16	38,46
216_B	[1/4]	5,00	38,91	35,62	28,82	39,22
216_C	[1/4]	8,00	38,98	35,64	28,84	39,26
217_A	[2/4]	2,00	42,31	39,13	32,21	42,64
217_B	[2/4]	5,00	41,75	38,57	31,65	42,08
217_C	[2/4]	8,00	40,87	37,67	30,75	41,19
218_A	[3/4]	2,00	37,88	34,73	27,81	38,23
218_B	[3/4]	5,00	39,51	36,23	29,40	39,81
218_C	[3/4]	8,00	39,74	36,40	29,59	40,02
219_A	[4/4]	2,00	39,27	36,28	29,53	39,76
219_B	[4/4]	5,00	40,78	37,41	30,67	41,06
219_C	[4/4]	8,00	41,05	37,63	30,88	41,30
220_A	[1/4]	2,00	38,60	35,43	28,51	38,94
220_B	[1/4]	5,00	40,02	36,78	29,95	40,35
220_C	[1/4]	8,00	40,14	36,84	30,02	40,44
221_A	[2/4]	2,00	41,97	38,78	31,87	42,30
221_B	[2/4]	5,00	41,60	38,41	31,49	41,93
221_C	[2/4]	8,00	40,83	37,63	30,72	41,15
222_A	[3/4]	2,00	38,23	35,21	28,38	38,68
222_B	[3/4]	5,00	39,36	36,09	29,27	39,67
222_C	[3/4]	8,00	39,51	36,17	29,36	39,79
223_A	[4/4]	2,00	39,01	36,09	29,34	39,54
223_B	[4/4]	5,00	40,68	37,33	30,58	40,97
223_C	[4/4]	8,00	40,96	37,54	30,80	41,22
224_A	[1/4]	2,00	38,56	35,50	28,69	38,99
224_B	[1/4]	5,00	39,42	36,14	29,33	39,73
224_C	[1/4]	8,00	39,50	36,16	29,36	39,78
225_A	[2/4]	2,00	41,25	38,08	31,17	41,59
225_B	[2/4]	5,00	41,03	37,84	30,93	41,36
225_C	[2/4]	8,00	40,35	37,15	30,24	40,67
226_A	[3/4]	2,00	37,67	34,51	27,61	38,02
226_B	[3/4]	5,00	39,53	36,25	29,43	39,84
226_C	[3/4]	8,00	39,72	36,39	29,57	40,00
227_A	[4/4]	2,00	39,22	36,21	29,46	39,70
227_B	[4/4]	5,00	40,79	37,42	30,67	41,07
227_C	[4/4]	8,00	41,03	37,61	30,86	41,28
228_A	[1/4]	2,00	39,48	36,38	29,50	39,87
228_B	[1/4]	5,00	39,97	36,80	29,93	40,32
228_C	[1/4]	8,00	40,21	36,93	30,07	40,51
229_A	[2/4]	2,00	36,85	33,73	26,83	37,22
229_B	[2/4]	5,00	37,60	34,44	27,53	37,94
229_C	[2/4]	8,00	37,80	34,59	27,70	38,12
230_A	[3/4]	2,00	33,70	30,57	23,66	34,06
230_B	[3/4]	5,00	34,17	31,05	24,15	34,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_C	[3/4]	8,00	34,74	31,58	24,69	35,09
231_A	[4/4]	2,00	38,31	35,33	28,46	38,76
231_B	[4/4]	5,00	38,54	35,42	28,56	38,92
231_C	[4/4]	8,00	38,94	35,68	28,83	39,25
232_A	[1/4]	2,00	38,30	35,24	28,40	38,72
232_B	[1/4]	5,00	39,41	36,16	29,33	39,73
232_C	[1/4]	8,00	39,48	36,17	29,36	39,77
233_A	[2/4]	2,00	43,98	40,82	33,90	44,32
233_B	[2/4]	5,00	43,51	40,32	33,40	43,84
233_C	[2/4]	8,00	42,75	39,56	32,64	43,08
234_A	[3/4]	2,00	42,00	38,85	31,93	42,35
234_B	[3/4]	5,00	41,68	38,45	31,59	42,00
234_C	[3/4]	8,00	41,72	38,44	31,58	42,02
235_A	[4/4]	2,00	38,85	35,88	29,13	39,35
235_B	[4/4]	5,00	40,50	37,14	30,39	40,79
235_C	[4/4]	8,00	40,78	37,36	30,61	41,03
236_A	[1/4]	2,00	40,57	37,38	30,46	40,90
236_B	[1/4]	5,00	41,18	37,93	31,09	41,50
236_C	[1/4]	8,00	41,12	37,83	30,99	41,42
237_A	[2/4]	2,00	45,02	41,84	34,92	45,35
237_B	[2/4]	5,00	44,62	41,44	34,51	44,95
237_C	[2/4]	8,00	43,82	40,63	33,70	44,14
238_A	[3/4]	2,00	40,19	37,10	30,24	40,59
238_B	[3/4]	5,00	40,94	37,69	30,83	41,25
238_C	[3/4]	8,00	40,98	37,68	30,84	41,27
239_A	[4/4]	2,00	38,95	36,02	29,27	39,47
239_B	[4/4]	5,00	40,63	37,26	30,51	40,91
239_C	[4/4]	8,00	40,89	37,45	30,72	41,14
240_A	[1/4]	2,00	34,15	31,12	24,23	34,57
240_B	[1/4]	5,00	36,01	32,94	26,08	36,42
240_C	[1/4]	8,00	36,75	33,56	26,70	37,09
241_A	[2/4]	2,00	38,58	35,45	28,54	38,94
241_B	[2/4]	5,00	39,13	35,96	29,05	39,47
241_C	[2/4]	8,00	39,12	35,93	29,02	39,45
242_A	[3/4]	2,00	35,84	32,72	25,80	36,20
242_B	[3/4]	5,00	36,52	33,34	26,43	36,85
242_C	[3/4]	8,00	36,62	33,43	26,53	36,95
243_A	[4/4]	2,00	31,52	28,80	21,95	32,13
243_B	[4/4]	5,00	34,70	31,68	24,84	35,14
243_C	[4/4]	8,00	35,69	32,48	25,64	36,03
244_A	[1/4]	2,00	40,03	36,93	30,07	40,42
244_B	[1/4]	5,00	40,77	37,50	30,66	41,08
244_C	[1/4]	8,00	40,73	37,43	30,59	41,02
245_A	[2/4]	2,00	44,14	40,96	34,04	44,47
245_B	[2/4]	5,00	43,91	40,70	33,79	44,23
245_C	[2/4]	8,00	43,20	39,99	33,07	43,51
246_A	[3/4]	2,00	40,25	37,06	30,15	40,58
246_B	[3/4]	5,00	41,00	37,74	30,89	41,31
246_C	[3/4]	8,00	41,05	37,75	30,91	41,34
247_A	[4/4]	2,00	39,25	36,24	29,49	39,73
247_B	[4/4]	5,00	40,84	37,46	30,72	41,12
247_C	[4/4]	8,00	41,08	37,65	30,90	41,33
248_A	[1/3]	2,00	41,10	37,97	31,06	41,46
248_B	[1/3]	5,00	40,72	37,54	30,66	41,06
248_C	[1/3]	8,00	40,92	37,67	30,80	41,23
249_A	[2/3]	2,00	30,20	27,31	20,45	30,71
249_B	[2/3]	5,00	34,32	31,25	24,40	34,73
249_C	[2/3]	8,00	35,08	31,90	25,05	35,43
250_A	[3/3]	2,00	42,81	39,69	32,78	43,18
250_B	[3/3]	5,00	42,91	39,73	32,83	43,25
250_C	[3/3]	8,00	42,63	39,42	32,52	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251_A	[1/4]	2,00	33,91	30,92	24,03	34,35
251_B	[1/4]	5,00	35,06	31,95	25,06	35,44
251_C	[1/4]	8,00	35,40	32,20	25,33	35,74
252_A	[2/4]	2,00	39,73	36,58	29,66	40,08
252_B	[2/4]	5,00	40,08	36,89	29,98	40,41
252_C	[2/4]	8,00	39,93	36,74	29,83	40,26
253_A	[3/4]	2,00	37,84	34,67	27,75	38,18
253_B	[3/4]	5,00	36,72	33,53	26,62	37,05
253_C	[3/4]	8,00	36,79	33,60	26,70	37,12
254_A	[4/4]	2,00	32,35	29,70	22,90	33,01
254_B	[4/4]	5,00	33,36	30,38	23,56	33,83
254_C	[4/4]	8,00	34,29	31,15	24,32	34,67
255_A	[1/4]	2,00	41,61	38,41	31,50	41,93
255_B	[1/4]	5,00	41,53	38,28	31,42	41,84
255_C	[1/4]	8,00	41,43	38,14	31,29	41,72
256_A	[2/4]	2,00	45,93	42,74	35,82	46,26
256_B	[2/4]	5,00	45,27	42,08	35,16	45,60
256_C	[2/4]	8,00	44,27	41,06	34,15	44,59
257_A	[3/4]	2,00	40,74	37,63	30,75	41,12
257_B	[3/4]	5,00	41,32	38,06	31,20	41,63
257_C	[3/4]	8,00	41,20	37,90	31,05	41,49
258_A	[4/4]	2,00	39,24	36,32	29,57	39,77
258_B	[4/4]	5,00	40,59	37,24	30,49	40,88
258_C	[4/4]	8,00	40,87	37,45	30,70	41,12
259_A	[1/3]	2,00	40,23	37,04	30,11	40,55
259_B	[1/3]	5,00	38,61	35,40	28,49	38,93
259_C	[1/3]	8,00	38,21	35,01	28,10	38,53
260_A	[2/3]	2,00	25,31	22,43	15,66	25,85
260_B	[2/3]	5,00	27,84	24,88	18,10	28,33
260_C	[2/3]	8,00	29,12	26,05	19,27	29,55
261_A	[3/3]	2,00	44,62	41,43	34,50	44,94
261_B	[3/3]	5,00	44,08	40,88	33,96	44,40
261_C	[3/3]	8,00	43,13	39,92	33,00	43,44
262_A	[1/4]	2,00	40,24	37,14	30,28	40,63
262_B	[1/4]	5,00	40,91	37,66	30,81	41,22
262_C	[1/4]	8,00	40,87	37,57	30,73	41,16
263_A	[2/4]	2,00	44,83	41,65	34,72	45,16
263_B	[2/4]	5,00	44,59	41,40	34,47	44,91
263_C	[2/4]	8,00	43,91	40,71	33,79	44,23
264_A	[3/4]	2,00	41,02	37,84	30,92	41,35
264_B	[3/4]	5,00	41,50	38,25	31,39	41,81
264_C	[3/4]	8,00	41,50	38,20	31,36	41,79
265_A	[4/4]	2,00	39,64	36,60	29,85	40,10
265_B	[4/4]	5,00	40,92	37,55	30,80	41,20
265_C	[4/4]	8,00	41,16	37,74	30,99	41,41
266_A	[1/4]	2,00	38,27	35,11	28,18	38,61
266_B	[1/4]	5,00	37,05	33,90	26,99	37,40
266_C	[1/4]	8,00	37,14	33,97	27,06	37,48
267_A	[2/4]	2,00	41,37	38,19	31,27	41,70
267_B	[2/4]	5,00	41,53	38,33	31,42	41,85
267_C	[2/4]	8,00	41,28	38,07	31,16	41,60
268_A	[3/4]	2,00	36,16	33,01	26,10	36,51
268_B	[3/4]	5,00	36,66	33,48	26,56	36,99
268_C	[3/4]	8,00	36,72	33,53	26,62	37,05
269_A	[4/4]	2,00	29,29	26,59	19,74	29,91
269_B	[4/4]	5,00	32,04	29,16	22,31	32,56
269_C	[4/4]	8,00	33,24	30,17	23,33	33,65
270_A	[1/3]	2,00	41,37	38,26	31,36	41,74
270_B	[1/3]	5,00	41,94	38,76	31,87	42,28
270_C	[1/3]	8,00	42,01	38,78	31,89	42,32
271_A	[2/3]	2,00	39,32	36,21	29,31	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
271_B	[2/3]	5,00	40,08	36,91	30,00	40,42
271_C	[2/3]	8,00	40,22	36,99	30,10	40,53
272_A	[3/3]	2,00	38,22	35,15	28,24	38,61
272_B	[3/3]	5,00	39,05	35,89	28,98	39,39
272_C	[3/3]	8,00	39,38	36,16	29,27	39,70
273_A	[1/3]	2,00	37,94	34,89	27,99	38,35
273_B	[1/3]	5,00	37,51	34,36	27,47	37,87
273_C	[1/3]	8,00	37,61	34,42	27,53	37,94
274_A	[2/3]	2,00	28,88	25,99	19,14	29,39
274_B	[2/3]	5,00	32,32	29,31	22,47	32,77
274_C	[2/3]	8,00	33,29	30,16	23,32	33,67
275_A	[3/3]	2,00	42,77	39,65	32,74	43,14
275_B	[3/3]	5,00	42,90	39,72	32,81	43,23
275_C	[3/3]	8,00	42,56	39,35	32,45	42,88
276_A	[1/4]	2,00	42,26	39,07	32,14	42,58
276_B	[1/4]	5,00	42,09	38,86	32,00	42,41
276_C	[1/4]	8,00	41,97	38,71	31,86	42,28
277_A	[2/4]	2,00	46,55	43,36	36,45	46,88
277_B	[2/4]	5,00	45,85	42,65	35,73	46,17
277_C	[2/4]	8,00	44,80	41,60	34,67	45,12
278_A	[3/4]	2,00	41,00	37,88	31,01	41,38
278_B	[3/4]	5,00	41,52	38,26	31,41	41,83
278_C	[3/4]	8,00	41,40	38,10	31,25	41,69
279_A	[4/4]	2,00	39,18	36,24	29,49	39,69
279_B	[4/4]	5,00	40,71	37,36	30,61	41,00
279_C	[4/4]	8,00	40,99	37,58	30,83	41,25
280_A	[1/3]	2,00	40,43	37,24	30,32	40,76
280_B	[1/3]	5,00	38,80	35,59	28,68	39,12
280_C	[1/3]	8,00	38,41	35,20	28,29	38,73
281_A	[2/3]	2,00	25,96	22,89	16,13	26,40
281_B	[2/3]	5,00	28,54	25,45	18,68	28,97
281_C	[2/3]	8,00	29,60	26,44	19,68	29,99
282_A	[3/3]	2,00	44,73	41,55	34,62	45,06
282_B	[3/3]	5,00	44,25	41,05	34,12	44,57
282_C	[3/3]	8,00	43,32	40,11	33,19	43,63
283_A	[1/4]	2,00	40,79	37,68	30,81	41,17
283_B	[1/4]	5,00	41,37	38,12	31,27	41,68
283_C	[1/4]	8,00	41,27	37,99	31,14	41,57
284_A	[2/4]	2,00	45,94	42,76	35,83	46,27
284_B	[2/4]	5,00	45,49	42,29	35,37	45,81
284_C	[2/4]	8,00	44,61	41,41	34,49	44,93
285_A	[3/4]	2,00	42,09	38,91	31,99	42,42
285_B	[3/4]	5,00	41,96	38,71	31,85	42,27
285_C	[3/4]	8,00	41,90	38,60	31,75	42,19
286_A	[4/4]	2,00	39,29	36,27	29,52	39,76
286_B	[4/4]	5,00	40,89	37,54	30,79	41,18
286_C	[4/4]	8,00	41,17	37,75	31,01	41,43
287_A	[1/4]	2,00	35,98	32,84	25,93	36,34
287_B	[1/4]	5,00	36,57	33,41	26,50	36,91
287_C	[1/4]	8,00	36,63	33,45	26,54	36,96
288_A	[2/4]	2,00	41,03	37,87	30,94	41,37
288_B	[2/4]	5,00	41,26	38,06	31,14	41,58
288_C	[2/4]	8,00	41,02	37,81	30,89	41,33
289_A	[3/4]	2,00	38,43	35,25	28,33	38,76
289_B	[3/4]	5,00	37,41	34,23	27,32	37,74
289_C	[3/4]	8,00	37,46	34,27	27,36	37,79
290_A	[4/4]	2,00	29,93	27,32	20,49	30,61
290_B	[4/4]	5,00	31,24	28,36	21,51	31,76
290_C	[4/4]	8,00	32,45	29,39	22,54	32,87
291_A	[1/3]	2,00	40,72	37,59	30,67	41,08
291_B	[1/3]	5,00	41,01	37,82	30,91	41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	[1/3]	8,00	40,74	37,54	30,63	41,06
292_A	[2/3]	2,00	43,52	40,32	33,40	43,84
292_B	[2/3]	5,00	42,88	39,67	32,75	43,19
292_C	[2/3]	8,00	41,92	38,72	31,79	42,24
293_A	[3/3]	2,00	38,71	35,59	28,67	39,07
293_B	[3/3]	5,00	38,92	35,74	28,84	39,26
293_C	[3/3]	8,00	38,85	35,65	28,74	39,17
294_A	[1/3]	2,00	42,18	39,06	32,16	42,55
294_B	[1/3]	5,00	42,68	39,50	32,60	43,02
294_C	[1/3]	8,00	42,74	39,51	32,62	43,05
295_A	[2/3]	2,00	35,84	32,67	25,75	36,18
295_B	[2/3]	5,00	36,13	32,94	26,03	36,46
295_C	[2/3]	8,00	36,34	33,14	26,23	36,66
296_A	[3/3]	2,00	39,52	36,42	29,51	39,90
296_B	[3/3]	5,00	39,06	35,89	28,99	39,40
296_C	[3/3]	8,00	39,42	36,19	29,30	39,73
297_A	[1/3]	2,00	40,43	37,26	30,35	40,77
297_B	[1/3]	5,00	39,16	35,99	29,07	39,50
297_C	[1/3]	8,00	38,98	35,78	28,87	39,30
298_A	[2/3]	2,00	29,02	26,11	19,26	29,52
298_B	[2/3]	5,00	31,50	28,52	21,67	31,96
298_C	[2/3]	8,00	32,74	29,63	22,77	33,13
299_A	[3/3]	2,00	45,15	41,99	35,07	45,49
299_B	[3/3]	5,00	44,84	41,65	34,74	45,17
299_C	[3/3]	8,00	44,07	40,88	33,96	44,40
300_A	[1/4]	2,00	41,50	38,32	31,39	41,83
300_B	[1/4]	5,00	41,86	38,61	31,76	42,17
300_C	[1/4]	8,00	41,79	38,51	31,66	42,09
301_A	[2/4]	2,00	45,37	42,19	35,26	45,70
301_B	[2/4]	5,00	45,11	41,91	34,99	45,43
301_C	[2/4]	8,00	44,38	41,18	34,26	44,70
302_A	[3/4]	2,00	41,00	37,93	31,06	41,41
302_B	[3/4]	5,00	41,71	38,48	31,63	42,04
302_C	[3/4]	8,00	41,72	38,45	31,61	42,03
303_A	[4/4]	2,00	39,98	37,04	30,29	40,49
303_B	[4/4]	5,00	41,19	37,84	31,10	41,48
303_C	[4/4]	8,00	41,48	38,07	31,32	41,74
304_A	[1/3]	2,00	42,29	39,17	32,27	42,66
304_B	[1/3]	5,00	42,77	39,59	32,69	43,11
304_C	[1/3]	8,00	42,85	39,62	32,73	43,16
305_A	[2/3]	2,00	35,75	32,58	25,67	36,09
305_B	[2/3]	5,00	35,74	32,57	25,66	36,08
305_C	[2/3]	8,00	35,82	32,64	25,74	36,16
306_A	[3/3]	2,00	39,68	36,58	29,67	40,06
306_B	[3/3]	5,00	39,09	35,92	29,02	39,43
306_C	[3/3]	8,00	39,29	36,07	29,18	39,61
307_A	[1/4]	2,00	41,41	38,31	31,45	41,80
307_B	[1/4]	5,00	41,93	38,70	31,84	42,25
307_C	[1/4]	8,00	41,82	38,55	31,70	42,12
308_A	[2/4]	2,00	46,42	43,23	36,31	46,75
308_B	[2/4]	5,00	46,01	42,80	35,89	46,33
308_C	[2/4]	8,00	45,16	41,94	35,03	45,47
309_A	[3/4]	2,00	42,35	39,17	32,25	42,68
309_B	[3/4]	5,00	42,59	39,37	32,51	42,92
309_C	[3/4]	8,00	42,57	39,31	32,46	42,88
310_A	[4/4]	2,00	39,70	36,68	29,93	40,17
310_B	[4/4]	5,00	41,38	38,05	31,30	41,68
310_C	[4/4]	8,00	41,72	38,30	31,56	41,98
311_A	[1/3]	2,00	41,06	37,91	30,99	41,41
311_B	[1/3]	5,00	41,38	38,18	31,26	41,70
311_C	[1/3]	8,00	41,18	37,97	31,06	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_A	[2/3]	2,00	38,52	35,35	28,44	38,86
312_B	[2/3]	5,00	37,53	34,36	27,45	37,87
312_C	[2/3]	8,00	37,64	34,45	27,55	37,97
313_A	[3/3]	2,00	29,07	26,40	19,56	29,71
313_B	[3/3]	5,00	31,01	28,08	21,22	31,50
313_C	[3/3]	8,00	31,90	28,86	22,00	32,33
314_A	[1/3]	2,00	40,68	37,51	30,59	41,02
314_B	[1/3]	5,00	39,53	36,34	29,43	39,86
314_C	[1/3]	8,00	39,27	36,07	29,16	39,59
315_A	[2/3]	2,00	28,89	25,95	19,10	29,37
315_B	[2/3]	5,00	31,06	28,08	21,24	31,52
315_C	[2/3]	8,00	32,22	29,14	22,29	32,63
316_A	[3/3]	2,00	45,38	42,22	35,29	45,72
316_B	[3/3]	5,00	45,08	41,89	34,97	45,41
316_C	[3/3]	8,00	44,34	41,14	34,23	44,66
317_A	[1/3]	2,00	42,31	39,21	32,30	42,69
317_B	[1/3]	5,00	42,84	39,66	32,76	43,18
318_A	[2/3]	2,00	38,35	35,26	28,36	38,74
318_B	[2/3]	5,00	39,11	35,93	29,04	39,45
319_A	[3/3]	2,00	38,40	35,35	28,45	38,81
319_B	[3/3]	5,00	39,25	36,09	29,19	39,60
320_A	[1/4]	2,00	42,96	39,77	32,86	43,29
320_B	[1/4]	5,00	42,80	39,57	32,71	43,12
320_C	[1/4]	8,00	42,66	39,39	32,53	42,96
321_A	[2/4]	2,00	47,63	44,44	37,52	47,96
321_B	[2/4]	5,00	47,02	43,81	36,90	47,34
321_C	[2/4]	8,00	46,04	42,82	35,90	46,35
322_A	[3/4]	2,00	42,11	39,00	32,12	42,49
322_B	[3/4]	5,00	42,59	39,35	32,48	42,90
322_C	[3/4]	8,00	42,44	39,16	32,30	42,74
323_A	[4/4]	2,00	40,41	37,51	30,75	40,94
323_B	[4/4]	5,00	41,56	38,21	31,47	41,85
323_C	[4/4]	8,00	41,87	38,45	31,70	42,12
324_A	[1/4]	2,00	41,74	38,63	31,76	42,12
324_B	[1/4]	5,00	42,22	38,99	32,14	42,55
324_C	[1/4]	8,00	42,11	38,84	31,99	42,41
325_A	[2/4]	2,00	47,32	44,13	37,22	47,65
325_B	[2/4]	5,00	47,01	43,79	36,89	47,33
325_C	[2/4]	8,00	46,24	43,01	36,11	46,55
326_A	[3/4]	2,00	43,56	40,38	33,48	43,90
326_B	[3/4]	5,00	43,62	40,35	33,50	43,92
326_C	[3/4]	8,00	43,68	40,36	33,52	43,96
327_A	[4/4]	2,00	39,97	36,94	30,19	40,43
327_B	[4/4]	5,00	42,13	38,75	32,00	42,41
327_C	[4/4]	8,00	42,39	38,97	32,22	42,64
328_A	[1/3]	2,00	40,69	37,53	30,61	41,03
328_B	[1/3]	5,00	39,12	35,93	29,02	39,45
328_C	[1/3]	8,00	38,86	35,65	28,74	39,18
329_A	[2/3]	2,00	26,41	23,34	16,56	26,84
329_B	[2/3]	5,00	28,41	25,30	18,52	28,82
329_C	[2/3]	8,00	29,33	26,14	19,36	29,70
330_A	[3/3]	2,00	44,76	41,58	34,66	45,09
330_B	[3/3]	5,00	44,33	41,13	34,21	44,65
330_C	[3/3]	8,00	43,44	40,23	33,31	43,75
331_A	[1/3]	2,00	42,74	39,63	32,72	43,11
331_B	[1/3]	5,00	43,26	40,08	33,18	43,60
331_C	[1/3]	8,00	43,34	40,09	33,21	43,65
332_A	[2/3]	2,00	38,76	35,65	28,75	39,13
332_B	[2/3]	5,00	39,28	36,10	29,21	39,62
332_C	[2/3]	8,00	39,35	36,12	29,23	39,66
333_A	[3/3]	2,00	39,30	36,24	29,34	39,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
333_B	[3/3]	5,00	40,35	37,19	30,29	40,70
333_C	[3/3]	8,00	40,85	37,62	30,74	41,17
334_A	[1/4]	2,00	42,76	39,58	32,66	43,09
334_B	[1/4]	5,00	42,86	39,59	32,72	43,16
334_C	[1/4]	8,00	42,86	39,56	32,70	43,14
335_A	[2/4]	2,00	46,81	43,62	36,72	47,14
335_B	[2/4]	5,00	46,77	43,53	36,63	47,07
335_C	[2/4]	8,00	46,16	42,91	36,01	46,46
336_A	[3/4]	2,00	42,82	39,68	32,82	43,19
336_B	[3/4]	5,00	44,38	41,07	34,24	44,67
336_C	[3/4]	8,00	44,60	41,25	34,43	44,87
337_A	[4/4]	2,00	42,52	39,44	32,68	42,95
337_B	[4/4]	5,00	43,32	39,91	33,16	43,58
337_C	[4/4]	8,00	43,46	40,02	33,27	43,70
338_A	[1/3]	2,00	41,22	38,07	31,15	41,57
338_B	[1/3]	5,00	41,52	38,33	31,41	41,85
338_C	[1/3]	8,00	41,34	38,13	31,22	41,66
339_A	[2/3]	2,00	38,42	35,24	28,33	38,75
339_B	[2/3]	5,00	37,59	34,42	27,50	37,93
339_C	[2/3]	8,00	37,67	34,48	27,57	38,00
340_A	[3/3]	2,00	28,95	26,25	19,38	29,56
340_B	[3/3]	5,00	31,90	28,94	22,07	32,37
340_C	[3/3]	8,00	32,96	29,88	23,01	33,36
341_A	[1/3]	2,00	42,15	38,99	32,07	42,49
341_B	[1/3]	5,00	40,57	37,39	30,48	40,90
341_C	[1/3]	8,00	40,29	37,10	30,18	40,62
342_A	[2/3]	2,00	29,27	26,34	19,47	29,75
342_B	[2/3]	5,00	30,97	27,97	21,12	31,42
342_C	[2/3]	8,00	32,25	29,15	22,29	32,64
343_A	[3/3]	2,00	46,91	43,75	36,82	47,25
343_B	[3/3]	5,00	46,49	43,30	36,38	46,82
343_C	[3/3]	8,00	45,61	42,41	35,50	45,93
344_A	[1/4]	2,00	44,51	41,31	34,39	44,83
344_B	[1/4]	5,00	43,98	40,75	33,87	44,30
344_C	[1/4]	8,00	43,85	40,59	33,72	44,15
345_A	[2/4]	2,00	48,05	44,77	37,90	48,34
345_B	[2/4]	5,00	47,92	44,61	37,75	48,20
345_C	[2/4]	8,00	47,45	44,14	37,28	47,73
346_A	[3/4]	2,00	48,35	44,98	38,21	48,62
346_B	[3/4]	5,00	48,59	45,17	38,39	48,84
346_C	[3/4]	8,00	48,35	44,92	38,15	48,59
347_A	[4/4]	2,00	45,12	41,83	35,07	45,44
347_B	[4/4]	5,00	44,78	41,35	34,60	45,03
347_C	[4/4]	8,00	44,75	41,30	34,54	44,99
348_A	[1/3]	2,00	40,48	37,30	30,38	40,81
348_B	[1/3]	5,00	38,91	35,71	28,79	39,23
348_C	[1/3]	8,00	38,56	35,35	28,44	38,88
349_A	[2/3]	2,00	26,02	23,03	16,23	26,49
349_B	[2/3]	5,00	28,25	25,22	18,43	28,70
349_C	[2/3]	8,00	29,30	26,17	19,38	29,70
350_A	[3/3]	2,00	44,80	41,62	34,70	45,13
350_B	[3/3]	5,00	44,38	41,18	34,26	44,70
350_C	[3/3]	8,00	43,48	40,28	33,36	43,80
351_A	[1/3]	2,00	43,74	40,61	33,70	44,10
351_B	[1/3]	5,00	44,25	41,03	34,14	44,57
351_C	[1/3]	8,00	44,19	40,93	34,05	44,49
352_A	[2/3]	2,00	36,96	33,87	26,96	37,34
352_B	[2/3]	5,00	37,75	34,59	27,68	38,09
352_C	[2/3]	8,00	37,94	34,76	27,86	38,28
353_A	[3/3]	2,00	41,25	38,16	31,26	41,64
353_B	[3/3]	5,00	41,23	38,03	31,14	41,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353_C	[3/3]	8,00	41,51	38,27	31,39	41,82
354_A	[1/3]	2,00	36,58	33,49	26,57	36,96
354_B	[1/3]	5,00	37,25	34,09	27,18	37,59
354_C	[1/3]	8,00	37,41	34,23	27,33	37,75
355_A	[2/3]	2,00	42,40	39,26	32,33	42,75
355_B	[2/3]	5,00	42,89	39,70	32,78	43,22
355_C	[2/3]	8,00	42,84	39,64	32,72	43,16
356_A	[3/3]	2,00	27,54	24,73	17,87	28,09
356_B	[3/3]	5,00	30,95	27,94	21,06	31,39
356_C	[3/3]	8,00	32,78	29,68	22,79	33,16
357_A	[1/3]	2,00	31,24	28,52	21,66	31,84
357_B	[1/3]	5,00	33,18	30,10	23,24	33,58
357_C	[1/3]	8,00	33,91	30,74	23,89	34,27
358_A	[2/3]	2,00	29,48	26,64	19,77	30,01
358_B	[2/3]	5,00	31,78	28,77	21,91	32,22
358_C	[2/3]	8,00	33,18	30,05	23,18	33,55
359_A	[3/3]	2,00	33,86	30,98	24,08	34,36
359_B	[3/3]	5,00	35,95	32,86	25,98	36,34
359_C	[3/3]	8,00	37,62	34,43	27,55	37,96
360_A	[1/3]	2,00	28,26	25,58	18,72	28,89
360_B	[1/3]	5,00	31,11	28,13	21,26	31,56
360_C	[1/3]	8,00	33,56	30,42	23,55	33,93
361_A	[2/3]	2,00	27,92	24,99	18,13	28,41
361_B	[2/3]	5,00	29,47	26,46	19,60	29,91
361_C	[2/3]	8,00	30,97	27,92	21,06	31,39
362_A	[3/3]	2,00	29,27	26,62	19,77	29,92
362_B	[3/3]	5,00	31,25	28,34	21,49	31,75
362_C	[3/3]	8,00	32,99	29,94	23,10	33,42
363_A	[1/3]	2,00	41,31	38,16	31,25	41,66
363_B	[1/3]	5,00	41,63	38,43	31,51	41,95
363_C	[1/3]	8,00	41,43	38,22	31,30	41,74
364_A	[2/3]	2,00	38,45	35,29	28,36	38,79
364_B	[2/3]	5,00	37,99	34,83	27,92	38,33
364_C	[2/3]	8,00	38,23	35,05	28,13	38,56
365_A	[3/3]	2,00	29,44	26,70	19,83	30,03
365_B	[3/3]	5,00	33,03	30,03	23,16	33,47
365_C	[3/3]	8,00	34,18	31,07	24,18	34,56
366_A	[1/3]	2,00	44,70	41,56	34,69	45,07
366_B	[1/3]	5,00	45,39	42,13	35,26	45,69
366_C	[1/3]	8,00	45,38	42,08	35,23	45,67
367_A	[2/3]	2,00	37,78	34,65	27,73	38,14
367_B	[2/3]	5,00	38,32	35,13	28,21	38,65
367_C	[2/3]	8,00	38,62	35,42	28,51	38,94
368_A	[3/3]	2,00	44,12	41,02	34,19	44,52
368_B	[3/3]	5,00	43,78	40,48	33,65	44,07
368_C	[3/3]	8,00	43,98	40,65	33,82	44,26
369_A	[1/3]	2,00	42,87	39,70	32,77	43,20
369_B	[1/3]	5,00	41,43	38,24	31,32	41,76
369_C	[1/3]	8,00	41,12	37,92	30,99	41,44
370_A	[2/3]	2,00	31,05	28,10	21,22	31,52
370_B	[2/3]	5,00	32,16	29,15	22,27	32,60
370_C	[2/3]	8,00	33,44	30,33	23,45	33,82
371_A	[3/3]	2,00	47,24	44,07	37,16	47,58
371_B	[3/3]	5,00	46,94	43,74	36,82	47,26
371_C	[3/3]	8,00	46,13	42,93	36,00	46,45
372_A	[1/3]	2,00	40,53	37,35	30,44	40,86
372_B	[1/3]	5,00	39,01	35,82	28,89	39,33
372_C	[1/3]	8,00	38,68	35,47	28,56	39,00
373_A	[2/3]	2,00	26,34	23,34	16,53	26,80
373_B	[2/3]	5,00	28,06	25,01	18,21	28,50
373_C	[2/3]	8,00	29,25	26,11	19,31	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
374_A	[3/3]	2,00	44,85	41,68	34,76	45,19
374_B	[3/3]	5,00	44,49	41,29	34,37	44,81
374_C	[3/3]	8,00	43,66	40,46	33,53	43,98
375_A	[1/3]	2,00	28,89	26,19	19,33	29,50
375_B	[1/3]	5,00	30,60	27,64	20,78	31,07
376_A	[2/3]	2,00	28,89	26,00	19,14	29,40
376_B	[2/3]	5,00	30,36	27,36	20,51	30,81
377_A	[3/3]	2,00	30,23	27,50	20,62	30,82
377_B	[3/3]	5,00	32,72	29,73	22,85	33,17
378_A	[1/3]	2,00	45,79	42,55	35,73	46,12
378_B	[1/3]	5,00	46,24	42,91	36,10	46,52
379_A	[2/3]	2,00	38,22	35,18	28,31	38,64
379_B	[2/3]	5,00	39,85	36,62	29,75	40,17
380_A	[3/3]	2,00	49,20	45,85	39,06	49,48
380_B	[3/3]	5,00	49,36	45,97	39,18	49,62
381_A	[1/3]	2,00	42,97	39,84	32,92	43,33
381_B	[1/3]	5,00	43,54	40,35	33,43	43,87
381_C	[1/3]	8,00	43,49	40,29	33,37	43,81
382_A	[2/3]	2,00	37,32	34,15	27,24	37,66
382_B	[2/3]	5,00	37,90	34,71	27,78	38,22
382_C	[2/3]	8,00	38,08	34,88	27,96	38,40
383_A	[3/3]	2,00	32,80	29,81	22,91	33,24
383_B	[3/3]	5,00	34,89	31,79	24,89	35,27
383_C	[3/3]	8,00	36,07	32,91	26,01	36,42
384_A	[1/3]	2,00	27,76	24,76	17,88	28,20
384_B	[1/3]	5,00	29,25	26,18	19,30	29,65
384_C	[1/3]	8,00	30,29	27,17	20,28	30,66
385_A	[2/3]	2,00	32,46	29,40	22,50	32,86
385_B	[2/3]	5,00	35,35	32,20	25,30	35,70
385_C	[2/3]	8,00	36,59	33,43	26,53	36,94
386_A	[3/3]	2,00	26,02	23,22	16,36	26,58
386_B	[3/3]	5,00	27,82	24,89	18,04	28,31
386_C	[3/3]	8,00	29,63	26,65	19,80	30,09
387_A	[1/3]	2,00	41,49	38,35	31,43	41,84
387_B	[1/3]	5,00	41,82	38,63	31,70	42,14
387_C	[1/3]	8,00	41,63	38,43	31,52	41,95
388_A	[2/3]	2,00	38,67	35,51	28,60	39,01
388_B	[2/3]	5,00	39,22	36,07	29,15	39,57
388_C	[2/3]	8,00	39,66	36,47	29,56	39,99
389_A	[3/3]	2,00	33,03	30,24	23,34	33,58
389_B	[3/3]	5,00	36,36	33,31	26,42	36,77
389_C	[3/3]	8,00	37,40	34,26	27,36	37,76
390_A	[1/3]	2,00	37,20	34,03	27,10	37,53
390_B	[1/3]	5,00	37,66	34,47	27,55	37,99
390_C	[1/3]	8,00	37,83	34,63	27,71	38,15
391_A	[2/3]	2,00	43,39	40,25	33,33	43,74
391_B	[2/3]	5,00	43,95	40,76	33,84	44,28
391_C	[2/3]	8,00	43,88	40,68	33,75	44,20
392_A	[3/3]	2,00	35,20	32,13	25,22	35,59
392_B	[3/3]	5,00	36,29	33,17	26,26	36,66
392_C	[3/3]	8,00	37,33	34,16	27,26	37,67
393_A	[1/3]	2,00	43,00	39,84	32,91	43,34
393_B	[1/3]	5,00	41,70	38,51	31,58	42,02
393_C	[1/3]	8,00	41,44	38,23	31,31	41,75
394_A	[2/3]	2,00	33,11	30,07	23,17	33,52
394_B	[2/3]	5,00	33,93	30,83	23,94	34,31
394_C	[2/3]	8,00	34,91	31,76	24,87	35,27
395_A	[3/3]	2,00	47,81	44,65	37,72	48,15
395_B	[3/3]	5,00	47,60	44,40	37,47	47,92
395_C	[3/3]	8,00	46,87	43,66	36,74	47,18
396_A	[1/3]	2,00	29,36	26,56	19,70	29,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
396_B	[1/3]	5,00	30,68	27,75	20,89	31,17
396_C	[1/3]	8,00	31,90	28,92	22,07	32,36
397_A	[2/3]	2,00	35,81	32,68	25,77	36,17
397_B	[2/3]	5,00	37,50	34,32	27,41	37,83
397_C	[2/3]	8,00	38,24	35,05	28,14	38,57
398_A	[3/3]	2,00	35,45	32,34	25,44	35,82
398_B	[3/3]	5,00	36,25	33,10	26,20	36,60
398_C	[3/3]	8,00	36,67	33,51	26,62	37,02
399_A	[1/3]	2,00	46,04	42,87	35,94	46,37
399_B	[1/3]	5,00	46,04	42,84	35,92	46,36
399_C	[1/3]	8,00	45,54	42,33	35,41	45,85
400_A	[2/3]	2,00	49,26	46,05	39,13	49,57
400_B	[2/3]	5,00	47,89	44,69	37,76	48,21
400_C	[2/3]	8,00	46,53	43,32	36,39	46,84
401_A	[3/3]	2,00	42,91	39,73	32,80	43,24
401_B	[3/3]	5,00	42,45	39,26	32,34	42,78
401_C	[3/3]	8,00	41,80	38,59	31,68	42,12
402_A	[1/3]	2,00	35,95	32,81	25,90	36,31
402_B	[1/3]	5,00	36,81	33,62	26,71	37,14
402_C	[1/3]	8,00	37,12	33,92	27,01	37,44
403_A	[2/3]	2,00	36,66	33,50	26,60	37,01
403_B	[2/3]	5,00	37,39	34,21	27,31	37,73
403_C	[2/3]	8,00	37,81	34,63	27,73	38,15
404_A	[3/3]	2,00	29,45	26,67	19,82	30,02
404_B	[3/3]	5,00	30,77	27,84	20,98	31,26
404_C	[3/3]	8,00	31,63	28,60	21,75	32,06
405_A	[1/3]	2,00	42,48	39,32	32,41	42,82
405_B	[1/3]	5,00	42,52	39,33	32,41	42,85
405_C	[1/3]	8,00	42,21	39,01	32,09	42,53
406_A	[2/3]	2,00	45,34	42,14	35,22	45,66
406_B	[2/3]	5,00	44,52	41,33	34,41	44,85
406_C	[2/3]	8,00	44,53	41,33	34,42	44,85
407_A	[3/3]	2,00	38,26	35,21	28,30	38,66
407_B	[3/3]	5,00	39,62	36,50	29,59	39,99
407_C	[3/3]	8,00	40,41	37,24	30,33	40,75
408_A	[1/3]	2,00	28,77	25,94	19,08	29,31
408_B	[1/3]	5,00	30,40	27,42	20,57	30,86
408_C	[1/3]	8,00	30,97	27,96	21,11	31,41
409_A	[2/3]	2,00	33,23	30,21	23,33	33,66
409_B	[2/3]	5,00	35,00	31,87	24,98	35,37
409_C	[2/3]	8,00	36,29	33,10	26,21	36,62
410_A	[3/3]	2,00	32,75	29,87	23,00	33,26
410_B	[3/3]	5,00	34,32	31,27	24,40	34,74
410_C	[3/3]	8,00	35,20	32,06	25,20	35,57
411_A	[1/3]	2,00	45,39	42,23	35,30	45,73
411_B	[1/3]	5,00	43,93	40,73	33,81	44,25
411_C	[1/3]	8,00	43,63	40,43	33,51	43,95
412_A	[2/3]	2,00	37,73	34,56	27,65	38,07
412_B	[2/3]	5,00	37,34	34,17	27,27	37,68
412_C	[2/3]	8,00	37,73	34,54	27,63	38,06
413_A	[3/3]	2,00	49,91	46,73	39,81	50,24
413_B	[3/3]	5,00	49,54	46,34	39,42	49,86
413_C	[3/3]	8,00	48,66	45,46	38,54	48,98
414_A	[1/3]	2,00	26,86	23,90	17,04	27,33
414_B	[1/3]	5,00	32,06	29,00	22,12	32,47
415_A	[2/3]	2,00	33,37	30,23	23,32	33,73
415_B	[2/3]	5,00	34,84	31,66	24,75	35,17
416_A	[3/3]	2,00	35,12	32,21	25,34	35,61
416_B	[3/3]	5,00	36,89	33,76	26,88	37,26
417_A	[1/3]	2,00	43,13	39,95	33,02	43,46
417_B	[1/3]	5,00	42,95	39,76	32,83	43,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
417_C	[1/3]	8,00	42,86	39,66	32,74	43,18
418_A	[2/3]	2,00	49,56	46,31	39,42	49,86
418_B	[2/3]	5,00	48,86	45,57	38,69	49,14
418_C	[2/3]	8,00	47,93	44,61	37,75	48,20
419_A	[3/3]	2,00	50,07	46,75	39,94	50,36
419_B	[3/3]	5,00	50,14	46,77	39,96	50,40
419_C	[3/3]	8,00	49,80	46,42	39,61	50,06
420_A	[1/3]	2,00	31,04	27,94	21,04	31,42
420_B	[1/3]	5,00	34,23	31,06	24,15	34,57
421_A	[2/3]	2,00	33,06	30,06	23,16	33,49
421_B	[2/3]	5,00	38,94	35,79	28,90	39,30
422_A	[3/3]	2,00	38,01	35,02	28,13	38,45
422_B	[3/3]	5,00	39,44	36,27	29,38	39,79
423_A	[1/3]	2,00	36,15	33,08	26,20	36,55
423_B	[1/3]	5,00	37,71	34,52	27,64	38,05
423_C	[1/3]	8,00	37,95	34,72	27,84	38,27
424_A	[2/3]	2,00	34,60	31,61	24,72	35,04
424_B	[2/3]	5,00	37,84	34,66	27,77	38,18
424_C	[2/3]	8,00	38,40	35,17	28,28	38,71
425_A	[3/3]	2,00	33,61	30,63	23,72	34,05
425_B	[3/3]	5,00	38,10	34,94	28,04	38,45
425_C	[3/3]	8,00	39,95	36,74	29,84	40,27
426_A	[1/3]	2,00	38,53	35,50	28,59	38,95
426_B	[1/3]	5,00	39,21	36,05	29,15	39,56
426_C	[1/3]	8,00	39,44	36,23	29,33	39,76
427_A	[2/3]	2,00	35,20	32,13	25,27	35,61
427_B	[2/3]	5,00	37,84	34,76	27,91	38,25
427_C	[2/3]	8,00	38,82	35,59	28,74	39,15
428_A	[3/3]	2,00	37,82	34,91	28,02	38,31
428_B	[3/3]	5,00	38,99	35,93	29,05	39,40
428_C	[3/3]	8,00	39,76	36,59	29,71	40,11
429_A	[1/3]	2,00	48,59	45,42	38,49	48,92
429_B	[1/3]	5,00	47,43	44,23	37,30	47,75
429_C	[1/3]	8,00	47,04	43,83	36,90	47,35
430_A	[2/3]	2,00	37,99	34,84	27,93	38,34
430_B	[2/3]	5,00	39,15	35,96	29,05	39,48
430_C	[2/3]	8,00	40,17	36,95	30,05	40,49
431_A	[3/3]	2,00	51,19	48,02	41,10	51,53
431_B	[3/3]	5,00	50,75	47,55	40,63	51,07
431_C	[3/3]	8,00	49,87	46,67	39,74	50,19
432_A	[1/3]	2,00	44,55	41,38	34,46	44,89
432_B	[1/3]	5,00	44,70	41,50	34,58	45,02
432_C	[1/3]	8,00	44,48	41,26	34,35	44,79
433_A	[2/3]	2,00	50,53	47,35	40,43	50,86
433_B	[2/3]	5,00	50,33	47,14	40,22	50,66
433_C	[2/3]	8,00	49,79	46,57	39,66	50,10
434_A	[3/3]	2,00	36,24	33,20	26,28	36,65
434_B	[3/3]	5,00	36,90	33,74	26,82	37,24
434_C	[3/3]	8,00	37,67	34,49	27,57	38,00
435_A	[1/3]	2,00	31,18	28,23	21,34	31,65
435_B	[1/3]	5,00	33,75	30,65	23,76	34,13
436_A	[2/3]	2,00	50,65	47,46	40,55	50,98
436_B	[2/3]	5,00	50,51	47,31	40,40	50,83
437_A	[3/3]	2,00	44,55	41,42	34,51	44,91
437_B	[3/3]	5,00	44,99	41,81	34,90	45,32
438_A	[1/3]	2,00	44,09	40,90	33,99	44,42
438_B	[1/3]	5,00	44,49	41,27	34,36	44,80
438_C	[1/3]	8,00	44,41	41,17	34,26	44,71
439_A	[2/3]	2,00	50,40	47,21	40,30	50,73
439_B	[2/3]	5,00	50,35	47,14	40,22	50,66
439_C	[2/3]	8,00	49,94	46,70	39,79	50,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
440_A	[3/3]	2,00	31,04	28,25	21,37	31,60
440_B	[3/3]	5,00	34,13	31,03	24,14	34,51
440_C	[3/3]	8,00	35,82	32,63	25,75	36,16
441_A	[1/3]	2,00	37,20	34,25	27,35	37,66
441_B	[1/3]	5,00	38,02	34,86	27,97	38,37
441_C	[1/3]	8,00	38,60	35,39	28,50	38,92
442_A	[2/3]	2,00	50,51	47,33	40,42	50,84
442_B	[2/3]	5,00	50,50	47,29	40,37	50,81
442_C	[2/3]	8,00	50,09	46,85	39,94	50,39
443_A	[3/3]	2,00	44,25	41,10	34,19	44,60
443_B	[3/3]	5,00	44,48	41,28	34,38	44,81
443_C	[3/3]	8,00	44,47	41,23	34,33	44,77
444_A	[1/2]	2,00	31,61	28,91	22,04	32,22
444_B	[1/2]	5,00	33,74	30,67	23,81	34,15
445_A	[2/2]	2,00	32,07	29,16	22,26	32,55
445_B	[2/2]	5,00	34,96	31,83	24,94	35,33
446_A	[1/2]	2,00	32,64	29,87	23,00	33,21
446_B	[1/2]	5,00	34,57	31,47	24,60	34,96
447_A	[2/2]	2,00	35,41	32,39	25,48	35,83
447_B	[2/2]	5,00	36,61	33,45	26,56	36,96
448_A	[1/2]	2,00	27,99	25,09	18,21	28,49
448_B	[1/2]	5,00	29,71	26,66	19,78	30,12
449_A	[2/2]	2,00	29,91	26,97	20,09	30,38
449_B	[2/2]	5,00	34,71	31,57	24,67	35,07
450_A	[1/2]	2,00	31,57	28,67	21,82	32,08
450_B	[1/2]	5,00	32,90	29,88	23,02	33,34
451_A	[2/2]	2,00	31,56	28,70	21,82	32,08
451_B	[2/2]	5,00	33,91	30,84	23,95	34,31
452_A	[1/2]	2,00	31,82	28,90	22,04	32,31
452_B	[1/2]	5,00	33,18	30,12	23,26	33,59
453_A	[2/2]	2,00	33,28	30,32	23,42	33,74
453_B	[2/2]	5,00	35,08	31,98	25,09	35,46
454_A	[1/2]	2,00	32,31	29,37	22,50	32,79
454_B	[1/2]	5,00	33,72	30,64	23,78	34,12
455_A	[2/2]	2,00	34,04	31,08	24,18	34,50
455_B	[2/2]	5,00	35,66	32,55	25,66	36,04
456_A	[1/2]	2,00	33,05	30,03	23,15	33,48
456_B	[1/2]	5,00	34,42	31,29	24,41	34,79
456_C	[1/2]	8,00	35,24	32,04	25,16	35,57
457_A	[2/2]	2,00	36,64	33,62	26,72	37,06
457_B	[2/2]	5,00	39,42	36,25	29,36	39,77
457_C	[2/2]	8,00	41,23	38,01	31,12	41,55
458_A	[1/2]	2,00	33,64	30,59	23,72	34,06
458_B	[1/2]	5,00	35,09	31,93	25,05	35,44
458_C	[1/2]	8,00	35,82	32,62	25,75	36,16
459_A	[2/2]	2,00	38,55	35,52	28,62	38,97
459_B	[2/2]	5,00	39,97	36,79	29,90	40,31
459_C	[2/2]	8,00	41,21	37,99	31,10	41,53
460_A	[1/2]	2,00	36,89	33,87	26,96	37,31
460_B	[1/2]	5,00	39,30	36,15	29,25	39,65
460_C	[1/2]	8,00	41,09	37,89	30,99	41,42
461_A	[2/2]	2,00	32,62	29,64	22,78	33,08
461_B	[2/2]	5,00	33,96	30,86	23,99	34,35
461_C	[2/2]	8,00	34,53	31,33	24,46	34,87
462_A	[1/2]	2,00	49,17	45,83	39,04	49,45
462_B	[1/2]	5,00	49,35	45,96	39,17	49,61
462_C	[1/2]	8,00	49,12	45,72	38,93	49,37
463_A	[2/2]	2,00	37,84	34,73	27,82	38,21
463_B	[2/2]	5,00	38,79	35,62	28,72	39,13
463_C	[2/2]	8,00	40,34	37,14	30,24	40,67
464_A	[1/2]	2,00	50,64	47,46	40,54	50,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
464_B	[1/2]	5,00	50,47	47,27	40,35	50,79
464_C	[1/2]	8,00	49,95	46,73	39,82	50,26
465_A	[2/2]	2,00	31,55	28,56	21,65	31,99
465_B	[2/2]	5,00	33,85	30,74	23,83	34,22
465_C	[2/2]	8,00	36,12	32,96	26,05	36,46
466_A	[1/3]	2,00	32,45	29,51	22,61	32,92
466_B	[1/3]	5,00	34,60	31,48	24,60	34,98
467_A	[2/3]	2,00	27,28	24,41	17,56	27,80
467_B	[2/3]	5,00	30,11	27,13	20,27	30,57
468_A	[3/3]	2,00	30,85	28,18	21,32	31,48
468_B	[3/3]	5,00	33,13	30,09	23,24	33,56
469_A	[1/3]	2,00	27,66	24,74	17,87	28,15
469_B	[1/3]	5,00	31,49	28,38	21,48	31,86
470_A	[2/3]	2,00	33,15	30,13	23,23	33,57
470_B	[2/3]	5,00	34,96	31,83	24,93	35,32
471_A	[3/3]	2,00	28,53	25,61	18,72	29,01
471_B	[3/3]	5,00	30,27	27,18	20,29	30,66
472_A	[1/3]	2,00	26,83	23,92	17,04	27,32
472_B	[1/3]	5,00	28,62	25,58	18,71	29,04
473_A	[2/3]	2,00	33,01	29,98	23,08	33,43
473_B	[2/3]	5,00	35,15	32,00	25,10	35,50
474_A	[3/3]	2,00	28,28	25,31	18,44	28,74
474_B	[3/3]	5,00	31,17	28,08	21,21	31,56
475_A	[1/3]	2,00	35,69	32,69	25,78	36,12
475_B	[1/3]	5,00	36,86	33,75	26,85	37,23
476_A	[2/3]	2,00	32,69	29,74	22,87	33,16
476_B	[2/3]	5,00	34,30	31,20	24,33	34,69
477_A	[3/3]	2,00	36,46	33,51	26,62	36,93
477_B	[3/3]	5,00	38,14	35,03	28,15	38,52
478_A	[1/3]	2,00	38,29	35,20	28,29	38,67
478_B	[1/3]	5,00	39,46	36,31	29,41	39,81
479_A	[2/3]	2,00	41,92	38,51	31,71	42,16
479_B	[2/3]	5,00	41,95	38,54	31,75	42,20
480_A	[3/3]	2,00	49,17	45,82	39,03	49,45
480_B	[3/3]	5,00	49,34	45,94	39,15	49,59
481_A	[1/3]	2,00	35,71	32,76	25,86	36,17
481_B	[1/3]	5,00	37,01	33,91	27,02	37,39
481_C	[1/3]	8,00	37,51	34,34	27,46	37,86
482_A	[2/3]	2,00	31,86	28,90	22,03	32,33
482_B	[2/3]	5,00	33,31	30,23	23,36	33,71
482_C	[2/3]	8,00	34,02	30,83	23,96	34,36
483_A	[3/3]	2,00	37,81	34,76	27,85	38,21
483_B	[3/3]	5,00	39,47	36,31	29,41	39,82
483_C	[3/3]	8,00	40,94	37,73	30,83	41,26
484_A	[1/3]	2,00	42,40	38,98	32,18	42,64
484_B	[1/3]	5,00	42,34	38,92	32,13	42,58
484_C	[1/3]	8,00	42,65	39,27	32,47	42,91
485_A	[2/3]	2,00	38,15	35,02	28,10	38,51
485_B	[2/3]	5,00	38,97	35,80	28,90	39,31
485_C	[2/3]	8,00	40,26	37,06	30,16	40,59
486_A	[3/3]	2,00	49,18	45,83	39,04	49,46
486_B	[3/3]	5,00	49,35	45,95	39,17	49,61
486_C	[3/3]	8,00	49,11	45,71	38,92	49,36
487_A	[1/3]	2,00	31,56	28,55	21,66	31,99
487_B	[1/3]	5,00	33,66	30,54	23,63	34,03
487_C	[1/3]	8,00	35,76	32,59	25,69	36,10
488_A	[2/3]	2,00	50,64	47,46	40,54	50,97
488_B	[2/3]	5,00	50,48	47,28	40,36	50,80
488_C	[2/3]	8,00	49,97	46,75	39,84	50,28
489_A	[3/3]	2,00	43,83	40,64	33,73	44,16
489_B	[3/3]	5,00	43,92	40,72	33,80	44,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
489_C	[3/3]	8,00	43,91	40,68	33,79	44,22
490_A	[1/3]	2,00	43,47	40,27	33,36	43,79
490_B	[1/3]	5,00	43,59	40,38	33,48	43,91
491_A	[2/3]	2,00	50,67	47,49	40,58	51,00
491_B	[2/3]	5,00	50,52	47,31	40,40	50,84
492_A	[3/3]	2,00	32,60	29,57	22,67	33,02
492_B	[3/3]	5,00	34,93	31,83	24,93	35,31
493_A		2,00	49,89	46,72	39,79	50,22
493_B		5,00	49,73	46,54	39,62	50,06
493_C		8,00	49,19	45,97	39,05	49,50
493_D		11,00	48,52	45,29	38,37	48,82
494_A		2,00	49,97	46,79	39,87	50,30
494_B		5,00	49,80	46,60	39,68	50,12
494_C		8,00	49,25	46,04	39,12	49,56
494_D		11,00	48,59	45,37	38,45	48,90
495_A		2,00	49,97	46,79	39,87	50,30
495_B		5,00	49,81	46,61	39,69	50,13
495_C		8,00	49,28	46,07	39,15	49,59
495_D		11,00	48,63	45,41	38,49	48,94
496_A		2,00	50,02	46,85	39,92	50,35
496_B		5,00	49,86	46,66	39,75	50,18
496_C		8,00	49,33	46,11	39,20	49,64
496_D		11,00	48,69	45,46	38,55	49,00
497_A		2,00	43,07	39,91	33,00	43,41
497_B		5,00	43,34	40,15	33,24	43,67
497_C		8,00	43,40	40,17	33,27	43,71
497_D		11,00	43,31	40,07	33,18	43,62
498_A		2,00	39,55	36,43	29,51	39,91
498_B		5,00	39,64	36,45	29,53	39,97
498_C		8,00	39,35	36,16	29,24	39,68
498_D		11,00	39,08	35,89	28,97	39,41
499_A		2,00	39,05	35,94	29,02	39,42
499_B		5,00	39,36	36,17	29,25	39,69
499_C		8,00	39,13	35,94	29,01	39,45
499_D		11,00	38,90	35,71	28,79	39,23
500_A		2,00	38,35	35,26	28,33	38,73
500_B		5,00	38,81	35,63	28,71	39,14
500_C		8,00	38,68	35,48	28,57	39,00
500_D		11,00	38,50	35,31	28,40	38,83
501_A		2,00	38,61	35,53	28,61	38,99
501_B		5,00	39,07	35,89	28,97	39,40
501_C		8,00	38,93	35,74	28,82	39,26
501_D		11,00	38,80	35,61	28,69	39,13
502_A		2,00	39,65	36,55	29,63	40,02
502_B		5,00	39,90	36,71	29,79	40,23
502_C		8,00	39,62	36,42	29,51	39,94
502_D		11,00	39,34	36,15	29,23	39,67
503_A		2,00	40,82	37,68	30,76	41,17
503_B		5,00	40,89	37,69	30,77	41,21
503_C		8,00	40,41	37,21	30,29	40,73
503_D		11,00	39,94	36,74	29,83	40,26
504_A		2,00	46,65	43,45	36,52	46,97
504_B		5,00	45,95	42,74	35,82	46,26
504_C		8,00	44,85	41,64	34,72	45,16
504_D		11,00	43,86	40,65	33,73	44,17
505_A		2,00	45,69	42,52	35,60	46,03
505_B		5,00	46,00	42,80	35,88	46,32
505_C		8,00	45,79	42,58	35,66	46,10
505_D		11,00	45,46	42,24	35,32	45,77
506_A		2,00	45,84	42,68	35,76	46,18
506_B		5,00	46,21	43,01	36,09	46,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
506_C			8,00	46,06	42,85	35,93	46,37
506_D			11,00	45,78	42,57	35,64	46,09
507_A			2,00	46,16	42,99	36,07	46,50
507_B			5,00	46,47	43,27	36,35	46,79
507_C			8,00	46,33	43,12	36,20	46,64
507_D			11,00	46,06	42,84	35,92	46,37
508_A			2,00	46,88	43,73	36,80	47,22
508_B			5,00	47,19	43,99	37,07	47,51
508_C			8,00	47,01	43,80	36,88	47,32
508_D			11,00	46,64	43,42	36,50	46,95
509_A			2,00	47,68	44,45	37,57	48,00
509_B			5,00	47,58	44,30	37,44	47,88
509_C			8,00	47,10	43,80	36,94	47,38
509_D			11,00	46,42	43,11	36,25	46,70
510_A			2,00	49,99	46,67	39,86	50,28
510_B			5,00	50,14	46,77	39,96	50,40
510_C			8,00	49,88	46,50	39,69	50,14
510_D			11,00	49,49	46,10	39,29	49,74
511_A			2,00	49,80	46,48	39,66	50,09
511_B			5,00	50,00	46,64	39,83	50,27
511_C			8,00	49,80	46,42	39,61	50,06
511_D			11,00	49,45	46,06	39,25	49,70
512_A			2,00	49,98	46,67	39,86	50,27
512_B			5,00	50,20	46,85	40,03	50,47
512_C			8,00	50,01	46,63	39,82	50,27
512_D			11,00	49,67	46,29	39,47	49,92
513_A			2,00	50,57	47,26	40,44	50,86
513_B			5,00	50,74	47,39	40,57	51,01
513_C			8,00	50,49	47,13	40,30	50,75
513_D			11,00	50,10	46,73	39,91	50,36
514_A			2,00	51,47	48,24	41,35	51,78
514_B			5,00	51,45	48,18	41,30	51,74
514_C			8,00	51,02	47,74	40,86	51,31
514_D			11,00	50,50	47,20	40,33	50,78
515_A			2,00	50,44	47,23	40,34	50,76
515_B			5,00	50,52	47,28	40,39	50,83
515_C			8,00	50,17	46,90	40,01	50,46
515_D			11,00	49,68	46,41	39,52	49,97
516_A			2,00	50,25	47,05	40,15	50,58
516_B			5,00	50,35	47,12	40,21	50,66
516_C			8,00	49,99	46,73	39,84	50,29
516_D			11,00	49,49	46,21	39,33	49,78
517_A			2,00	50,18	46,99	40,09	50,51
517_B			5,00	50,26	47,03	40,13	50,57
517_C			8,00	49,88	46,62	39,73	50,18
517_D			11,00	49,36	46,09	39,20	49,65
518_A			2,00	42,62	39,43	32,53	42,95
518_B			5,00	42,94	39,72	32,83	43,26
518_C			8,00	43,10	39,83	32,94	43,39
518_D			11,00	42,72	39,45	32,56	43,01
519_A			2,00	41,05	37,97	31,05	41,43
519_B			5,00	40,65	37,47	30,55	40,98
519_C			8,00	40,31	37,10	30,20	40,63
519_D			11,00	40,11	36,89	29,99	40,43
520_A			2,00	40,03	36,95	30,03	40,41
520_B			5,00	40,23	37,04	30,13	40,56
520_C			8,00	39,99	36,80	29,89	40,32
520_D			11,00	39,76	36,56	29,65	40,08
521_A			2,00	39,09	36,02	29,11	39,48
521_B			5,00	39,53	36,36	29,44	39,87
521_C			8,00	39,46	36,28	29,37	39,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
521_D		11,00	39,29	36,09	29,19	39,62
522_A		2,00	38,61	35,53	28,62	39,00
522_B		5,00	39,18	36,01	29,09	39,52
522_C		8,00	39,11	35,92	29,00	39,44
522_D		11,00	39,09	35,88	28,97	39,41
523_A		2,00	39,48	36,41	29,49	39,87
523_B		5,00	39,89	36,71	29,79	40,22
523_C		8,00	39,76	36,57	29,66	40,09
523_D		11,00	39,69	36,48	29,57	40,01
524_A		2,00	40,53	37,41	30,49	40,89
524_B		5,00	40,83	37,64	30,72	41,16
524_C		8,00	40,62	37,42	30,51	40,94
524_D		11,00	40,34	37,13	30,21	40,65
525_A		2,00	31,91	28,90	22,01	32,34
525_B		5,00	32,76	29,66	22,77	33,14
525_C		8,00	33,59	30,44	23,56	33,95
525_D		11,00	34,53	31,35	24,48	34,88
526_A		2,00	31,67	28,57	21,67	32,05
526_B		5,00	33,31	30,16	23,27	33,67
526_C		8,00	33,97	30,81	23,91	34,32
526_D		11,00	34,62	31,44	24,54	34,96
527_A		2,00	33,49	30,38	23,47	33,86
527_B		5,00	34,99	31,85	24,94	35,35
527_C		8,00	35,51	32,34	25,43	35,85
527_D		11,00	35,84	32,65	25,74	36,17
528_A		2,00	35,32	32,18	25,27	35,68
528_B		5,00	36,48	33,32	26,41	36,82
528_C		8,00	36,78	33,60	26,69	37,11
528_D		11,00	37,01	33,81	26,90	37,33
529_A		2,00	37,63	34,49	27,57	37,98
529_B		5,00	38,50	35,33	28,41	38,84
529_C		8,00	38,71	35,52	28,61	39,04
529_D		11,00	38,80	35,61	28,69	39,13
530_A		2,00	41,05	37,93	31,01	41,41
530_B		5,00	41,65	38,47	31,55	41,98
530_C		8,00	41,68	38,49	31,57	42,01
530_D		11,00	41,57	38,36	31,45	41,89
531_A		2,00	40,81	37,69	30,76	41,17
531_B		5,00	41,37	38,19	31,27	41,70
531_C		8,00	41,37	38,17	31,25	41,69
531_D		11,00	41,24	38,03	31,12	41,56
532_A		2,00	40,83	37,70	30,78	41,19
532_B		5,00	41,36	38,18	31,27	41,69
532_C		8,00	41,37	38,17	31,26	41,69
532_D		11,00	41,26	38,05	31,14	41,58
533_A		2,00	40,90	37,77	30,85	41,26
533_B		5,00	41,40	38,23	31,31	41,74
533_C		8,00	41,40	38,20	31,29	41,72
533_D		11,00	41,26	38,05	31,14	41,58
534_A		2,00	42,18	39,02	32,09	42,52
534_B		5,00	41,80	38,61	31,70	42,13
534_C		8,00	41,05	37,85	30,94	41,37
534_D		11,00	40,46	37,25	30,34	40,78
535_A		2,00	38,48	35,35	28,43	38,84
535_B		5,00	38,59	35,42	28,51	38,93
535_C		8,00	38,24	35,05	28,14	38,57
535_D		11,00	37,99	34,78	27,88	38,31
536_A		2,00	35,96	32,89	25,99	36,36
536_B		5,00	36,64	33,49	26,59	36,99
536_C		8,00	36,84	33,67	26,78	37,19
536_D		11,00	37,01	33,79	26,91	37,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Verkaveling april 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
537_A		2,00	34,45	31,45	24,55	34,88
537_B		5,00	35,31	32,19	25,30	35,68
537_C		8,00	35,74	32,57	25,68	36,09
537_D		11,00	36,10	32,89	26,02	36,43
538_A		2,00	34,17	31,16	24,26	34,60
538_B		5,00	35,12	32,00	25,11	35,49
538_C		8,00	35,61	32,44	25,56	35,96
538_D		11,00	36,12	32,91	26,04	36,45
539_A		2,00	34,37	31,32	24,40	34,77
539_B		5,00	35,28	32,14	25,24	35,64
539_C		8,00	35,80	32,62	25,73	36,14
539_D		11,00	36,28	33,09	26,21	36,62
540_A		2,00	34,60	31,52	24,61	34,99
540_B		5,00	35,34	32,18	25,28	35,69
540_C		8,00	35,80	32,61	25,71	36,13
540_D		11,00	36,20	32,99	26,11	36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A001_A	Appartementen fase 1A	2,00	40,14	37,06	30,16	40,53
1A001_B	Appartementen fase 1A	5,00	41,02	37,81	30,92	41,34
1A001_C	Appartementen fase 1A	8,00	41,26	37,98	31,09	41,55
1A001_D	Appartementen fase 1A	11,00	41,38	38,06	31,18	41,65
1A002_A	Appartementen fase 1A	2,00	31,19	29,29	21,05	31,85
1A002_B	Appartementen fase 1A	5,00	32,07	29,99	21,87	32,66
1A002_C	Appartementen fase 1A	8,00	32,03	29,93	21,79	32,60
1A002_D	Appartementen fase 1A	11,00	31,89	29,76	21,60	32,44
1A003_A	Appartementen fase 1A	2,00	26,27	24,63	16,19	27,02
1A003_B	Appartementen fase 1A	5,00	27,43	25,71	17,36	28,16
1A003_C	Appartementen fase 1A	8,00	27,51	25,77	17,39	28,22
1A003_D	Appartementen fase 1A	11,00	27,47	25,70	17,30	28,16
1A004_A	Appartementen fase 1A	2,00	46,27	42,80	36,08	46,51
1A004_B	Appartementen fase 1A	5,00	43,08	39,66	32,91	43,33
1A004_C	Appartementen fase 1A	8,00	41,87	38,45	31,67	42,12
1A004_D	Appartementen fase 1A	11,00	41,29	37,87	31,08	41,53
1A005_A	Woning fase 1A	2,00	51,19	47,79	41,00	51,44
1A005_B	Woning fase 1A	5,00	51,22	47,77	40,99	51,45
1A005_C	Woning fase 1A	8,00	50,85	47,40	40,61	51,08
1A006_A	Woning fase 1A	2,00	46,12	42,79	36,01	46,41
1A006_B	Woning fase 1A	5,00	46,51	43,09	36,31	46,76
1A006_C	Woning fase 1A	8,00	46,41	42,97	36,19	46,64
1A007_A	Woning fase 1A	2,00	36,91	33,56	26,82	37,20
1A007_B	Woning fase 1A	5,00	37,11	33,67	26,91	37,35
1A007_C	Woning fase 1A	8,00	38,56	35,11	28,35	38,80
1A008_A	Woning fase 1A	2,00	51,37	47,95	41,16	51,61
1A009_A	Woning fase 1A	2,00	51,37	47,94	41,16	51,61
1A010_A	Woning fase 1A	2,00	51,52	48,09	41,31	51,76
1A011_A	Woning fase 1A	2,00	51,59	48,17	41,39	51,84
1A012_A	Woning fase 1A	2,00	51,53	48,10	41,32	51,77
1A012_B	Woning fase 1A	5,00	51,54	48,08	41,30	51,76
1A012_C	Woning fase 1A	8,00	51,14	47,68	40,89	51,36
1A013_A	Woning fase 1A	2,00	50,90	47,47	40,68	51,14
1A013_B	Woning fase 1A	5,00	50,93	47,46	40,68	51,15
1A013_C	Woning fase 1A	8,00	50,58	47,12	40,33	50,80
1A014_A	Woning fase 1A	2,00	51,54	48,11	41,33	51,78
1A014_B	Woning fase 1A	5,00	51,58	48,12	41,34	51,80
1A014_C	Woning fase 1A	8,00	51,20	47,74	40,96	51,42
1A015_A	Woning fase 1A	2,00	50,97	47,55	40,76	51,21
1A015_B	Woning fase 1A	5,00	51,11	47,65	40,87	51,33
1A015_C	Woning fase 1A	8,00	50,81	47,33	40,56	51,03
1A016_A	Woning fase 1A	2,00	43,97	40,72	33,90	44,29
1A016_B	Woning fase 1A	5,00	44,89	41,52	34,70	45,15
1A016_C	Woning fase 1A	8,00	44,96	41,58	34,75	45,21
1A017_A	Woning fase 1A	2,00	45,84	42,60	35,83	46,18
1A017_B	Woning fase 1A	5,00	46,64	43,26	36,48	46,91
1A017_C	Woning fase 1A	8,00	46,68	43,26	36,49	46,93
1A018_A	Woning fase 1A	2,00	44,54	41,32	34,56	44,90
1A018_B	Woning fase 1A	5,00	45,63	42,22	35,46	45,89
1A018_C	Woning fase 1A	8,00	45,78	42,32	35,56	46,01
1A019_A	Woning fase 1A	2,00	41,44	38,27	31,37	41,78
1A019_B	Woning fase 1A	5,00	42,16	38,91	32,01	42,46
1A019_C	Woning fase 1A	8,00	42,28	38,99	32,09	42,56
1A020_A	Woning fase 1A	2,00	42,22	38,81	32,01	42,46
1A020_B	Woning fase 1A	5,00	42,43	38,99	32,19	42,66
1A020_C	Woning fase 1A	8,00	42,20	38,76	31,95	42,43
1A021_A	Woning fase 1A	2,00	47,83	44,47	37,72	48,12
1A021_B	Woning fase 1A	5,00	48,34	44,89	38,14	48,58
1A021_C	Woning fase 1A	8,00	48,26	44,78	38,03	48,48
1A022_A	Woning fase 1A	2,00	43,10	39,78	33,03	43,41
1A022_B	Woning fase 1A	5,00	43,85	40,39	33,64	44,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A022_C	Woning fase 1A	8,00	43,92	40,43	33,68	44,14
1A023_A	Woning fase 1A	2,00	48,04	44,67	37,93	48,32
1A023_B	Woning fase 1A	5,00	48,54	45,08	38,33	48,77
1A023_C	Woning fase 1A	8,00	48,45	44,96	38,22	48,67
1A024_A	Woning fase 1A	2,00	45,02	41,61	34,86	45,28
1A024_B	Woning fase 1A	5,00	44,36	40,88	34,14	44,59
1A024_C	Woning fase 1A	8,00	44,35	40,86	34,11	44,57
1A025_A	Woning fase 1A	2,00	47,95	44,57	37,82	48,23
1A025_B	Woning fase 1A	5,00	48,41	44,94	38,19	48,64
1A025_C	Woning fase 1A	8,00	48,29	44,81	38,06	48,51
1A026_A	Woning fase 1A	2,00	44,62	41,24	34,49	44,90
1A026_B	Woning fase 1A	5,00	43,87	40,40	33,65	44,10
1A026_C	Woning fase 1A	8,00	43,83	40,34	33,59	44,05
1A027_A	Woning fase 1A	2,00	49,61	46,20	39,46	49,87
1A027_B	Woning fase 1A	5,00	49,77	46,29	39,55	50,00
1A027_C	Woning fase 1A	8,00	49,49	45,99	39,25	49,71
1A028_A	Woning fase 1A	2,00	24,51	21,50	14,75	24,99
1A028_B	Woning fase 1A	5,00	26,48	23,37	16,62	26,90
1A028_C	Woning fase 1A	8,00	27,73	24,51	17,75	28,09
1A029_A	Woning fase 1A	2,00	49,69	46,26	39,53	49,95
1A029_B	Woning fase 1A	5,00	49,88	46,40	39,66	50,11
1A029_C	Woning fase 1A	8,00	49,58	46,08	39,34	49,80
1A030_A	Woning fase 1A	2,00	25,04	22,13	15,37	25,57
1A030_B	Woning fase 1A	5,00	26,21	23,15	16,38	26,65
1A030_C	Woning fase 1A	8,00	27,12	23,93	17,17	27,49
1A031_A	Woning fase 1A	2,00	49,15	45,75	39,01	49,42
1A031_B	Woning fase 1A	5,00	49,41	45,93	39,19	49,64
1A031_C	Woning fase 1A	8,00	49,16	45,66	38,92	49,38
1A032_A	Woning fase 1A	2,00	43,23	39,83	33,09	43,50
1A032_B	Woning fase 1A	5,00	43,71	40,21	33,47	43,93
1A032_C	Woning fase 1A	8,00	43,56	40,06	33,32	43,78
1A033_A	Woning fase 1A	2,00	49,16	45,72	38,97	49,40
1A033_B	Woning fase 1A	5,00	49,22	45,74	39,00	49,45
1A033_C	Woning fase 1A	8,00	48,87	45,38	38,64	49,09
1A034_A	Woning fase 1A	2,00	42,73	39,43	32,67	43,05
1A034_B	Woning fase 1A	5,00	43,24	39,80	33,06	43,49
1A034_C	Woning fase 1A	8,00	43,18	39,71	32,96	43,41
1A035_A	Woning fase 1A	2,00	40,48	37,36	30,60	40,89
1A036_A	Woning fase 1A	2,00	38,21	35,15	28,40	38,66
1A036_B	Woning fase 1A	5,00	39,79	36,40	29,64	40,06
1A036_C	Woning fase 1A	8,00	39,96	36,52	29,77	40,20
1A037_A	Woning fase 1A	2,00	33,21	29,90	23,16	33,53
1A037_B	Woning fase 1A	5,00	33,73	30,36	23,61	34,01
1A037_C	Woning fase 1A	8,00	33,76	30,37	23,62	34,03
1A038_A	Woning fase 1A	2,00	35,43	32,36	25,61	35,87
1A038_B	Woning fase 1A	5,00	36,79	33,45	26,70	37,09
1A038_C	Woning fase 1A	8,00	37,44	34,01	27,26	37,69
1A039_A	Woning fase 1A	2,00	30,75	27,78	21,02	31,24
1A039_B	Woning fase 1A	5,00	33,64	30,35	23,60	33,96
1A039_C	Woning fase 1A	8,00	34,00	30,63	23,88	34,28
1A040_A	Woning fase 1A	2,00	30,63	27,46	20,71	31,02
1A040_B	Woning fase 1A	5,00	32,65	29,29	22,54	32,94
1A041_A	Woning fase 1A	2,00	32,91	29,75	23,00	33,30
1A041_B	Woning fase 1A	5,00	33,93	30,57	23,82	34,22
1A041_C	Woning fase 1A	8,00	34,16	30,74	24,00	34,42
1A042_A	Woning fase 1A	2,00	32,82	29,59	22,84	33,18
1A042_B	Woning fase 1A	5,00	33,91	30,49	23,74	34,16
1A042_C	Woning fase 1A	8,00	34,12	30,66	23,92	34,36
1A043_A	Woning fase 1A	2,00	35,03	31,57	24,82	35,26
1A043_B	Woning fase 1A	5,00	35,49	31,99	25,25	35,71
1A043_C	Woning fase 1A	8,00	35,41	31,90	25,16	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A044_A	Woning fase 1A	2,00	35,76	32,29	25,54	35,99
1A044_B	Woning fase 1A	5,00	36,03	32,52	25,78	36,24
1A044_C	Woning fase 1A	8,00	35,86	32,35	25,61	36,07
1A045_A	Woning fase 1A	2,00	36,11	32,64	25,90	36,34
1A045_B	Woning fase 1A	5,00	36,29	32,79	26,05	36,51
1A045_C	Woning fase 1A	8,00	36,05	32,55	25,80	36,26
1A046_A	Woning fase 1A	2,00	35,02	31,56	24,81	35,25
1A046_B	Woning fase 1A	5,00	35,29	31,80	25,05	35,51
1A046_C	Woning fase 1A	8,00	35,14	31,64	24,89	35,35
1A047_A	Woning fase 1A	2,00	36,78	33,30	26,55	37,00
1A047_B	Woning fase 1A	5,00	36,87	33,37	26,63	37,09
1A047_C	Woning fase 1A	8,00	36,56	33,07	26,32	36,78
1A048_A	Woning fase 1A	2,00	35,88	32,43	25,68	36,12
1A048_B	Woning fase 1A	5,00	36,11	32,63	25,87	36,33
1A048_C	Woning fase 1A	8,00	35,92	32,43	25,68	36,14
1A049_A	Woning fase 1A	2,00	36,13	32,68	25,92	36,37
1A049_B	Woning fase 1A	5,00	36,34	32,86	26,11	36,56
1A049_C	Woning fase 1A	8,00	36,14	32,64	25,90	36,36
1A050_A	Woning fase 1A	2,00	35,75	32,32	25,56	36,00
1A050_B	Woning fase 1A	5,00	36,04	32,56	25,81	36,26
1A051_A	Woning fase 1A	2,00	36,01	32,57	25,81	36,25
1A051_B	Woning fase 1A	5,00	36,24	32,76	26,00	36,46
1A051_C	Woning fase 1A	8,00	36,04	32,55	25,80	36,26
1A052_A	Woning fase 1A	2,00	36,35	32,91	26,15	36,59
1A052_B	Woning fase 1A	5,00	36,54	33,07	26,31	36,77
1A052_C	Woning fase 1A	8,00	36,32	32,85	26,09	36,55
1A053_A	Woning fase 1A	2,00	36,10	32,67	25,91	36,35
1A053_B	Woning fase 1A	5,00	36,35	32,90	26,14	36,59
1A053_C	Woning fase 1A	8,00	36,13	32,67	25,91	36,36
1A054_A	Woning fase 1A	2,00	35,70	32,28	25,52	35,95
1A054_B	Woning fase 1A	5,00	36,00	32,54	25,78	36,23
1A055_A	Woning fase 1A	2,00	44,50	41,07	34,32	44,75
1A055_B	Woning fase 1A	5,00	44,57	41,08	34,33	44,79
1A056_A	Woning fase 1A	2,00	46,04	42,57	35,83	46,27
1A056_B	Woning fase 1A	5,00	45,78	42,29	35,54	46,00
1A056_C	Woning fase 1A	8,00	45,06	41,56	34,82	45,28
1A057_A	Woning fase 1A	2,00	41,50	38,07	31,32	41,75
1A057_B	Woning fase 1A	5,00	41,62	38,15	31,40	41,85
1A057_C	Woning fase 1A	8,00	41,21	37,73	30,98	41,43
1A058_A	Woning fase 1A	2,00	41,49	38,04	31,29	41,73
1A059_A	Woning fase 1A	2,00	39,17	35,75	29,01	39,43
1A059_B	Woning fase 1A	5,00	39,32	35,84	29,10	39,55
1A059_C	Woning fase 1A	8,00	38,99	35,51	28,76	39,21
1A060_A	Woning fase 1A	2,00	41,39	37,96	31,21	41,64
1A060_B	Woning fase 1A	5,00	41,65	38,17	31,43	41,88
1A060_C	Woning fase 1A	8,00	41,41	37,93	31,18	41,63
1A061_A	Woning fase 1A	2,00	39,86	36,42	29,67	40,10
1A061_B	Woning fase 1A	5,00	40,13	36,65	29,90	40,35
1A061_C	Woning fase 1A	8,00	39,92	36,44	29,69	40,14
1A062_A	Woning fase 1A	2,00	38,61	35,16	28,42	38,85
1A062_B	Woning fase 1A	5,00	38,62	35,14	28,39	38,84
1A062_C	Woning fase 1A	8,00	38,18	34,69	27,95	38,40
1A063_A	Woning fase 1A	2,00	37,06	33,55	26,83	37,28
1A063_B	Woning fase 1A	5,00	37,54	34,00	27,28	37,74
1A063_C	Woning fase 1A	8,00	37,41	33,86	27,15	37,61
1A064_A	Woning fase 1A	2,00	36,32	32,90	26,16	36,58
1A064_B	Woning fase 1A	5,00	36,87	33,41	26,68	37,11
1A064_C	Woning fase 1A	8,00	36,84	33,37	26,63	37,07
1A065_A	Woning fase 1A	2,00	35,72	32,36	25,61	36,01
1A065_B	Woning fase 1A	5,00	36,50	33,07	26,33	36,75
1A065_C	Woning fase 1A	8,00	36,61	33,16	26,41	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A066_A	Woning fase 1A	2,00	36,51	33,16	26,43	36,81
1A066_B	Woning fase 1A	5,00	37,17	33,76	27,03	37,44
1A066_C	Woning fase 1A	8,00	37,27	33,84	27,10	37,52
1A067_A	Woning fase 1A	2,00	36,57	33,18	26,44	36,84
1A067_B	Woning fase 1A	5,00	37,17	33,74	27,00	37,42
1A067_C	Woning fase 1A	8,00	37,28	33,82	27,09	37,52
1A068_A	Woning fase 1A	2,00	39,70	36,34	29,62	40,00
1A068_B	Woning fase 1A	5,00	40,20	36,76	30,03	40,45
1A069_A	Woning fase 1A	2,00	40,02	36,77	30,02	40,37
1A069_B	Woning fase 1A	5,00	40,83	37,43	30,69	41,10
1A069_C	Woning fase 1A	8,00	41,01	37,58	30,84	41,26
1A070_A	Woning fase 1A	2,00	41,08	37,77	31,02	41,39
1A070_B	Woning fase 1A	5,00	41,83	38,41	31,67	42,09
1A070_C	Woning fase 1A	8,00	41,99	38,55	31,81	42,24
1A071_A	Woning fase 1A	2,00	40,75	37,42	30,68	41,06
1A071_B	Woning fase 1A	5,00	41,32	37,92	31,17	41,59
1A071_C	Woning fase 1A	8,00	41,64	38,21	31,47	41,89
1A072_A	Woning fase 1A	2,00	43,97	40,59	33,85	44,25
1A073_A	Woning fase 1A	2,00	38,84	35,47	28,72	39,12
1A073_B	Woning fase 1A	5,00	39,52	36,06	29,32	39,76
1A073_C	Woning fase 1A	8,00	39,82	36,36	29,62	40,06
1A074_A	Woning fase 1A	2,00	43,16	39,79	33,04	43,44
1A074_B	Woning fase 1A	5,00	43,61	40,17	33,43	43,86
1A074_C	Woning fase 1A	8,00	43,56	40,10	33,36	43,80
1B001_A	Woning A1	2,00	41,65	38,28	31,55	41,94
1B001_B	Woning A1	5,00	41,45	38,07	31,34	41,73
1B001_C	Woning A1	8,00	41,02	37,62	30,88	41,29
1B002_A	Woning A2	2,00	41,22	37,87	31,15	41,52
1B002_B	Woning A2	5,00	41,17	37,82	31,09	41,47
1B002_C	Woning A2	8,00	40,87	37,47	30,74	41,14
1B003_A	Woning A3	2,00	41,07	37,75	31,02	41,38
1B003_B	Woning A3	5,00	41,15	37,81	31,07	41,45
1B003_C	Woning A3	8,00	40,89	37,50	30,76	41,16
1B004_A	Woning A4	2,00	41,02	37,72	30,99	41,34
1B004_B	Woning A4	5,00	41,24	37,92	31,18	41,55
1B004_C	Woning A4	8,00	41,10	37,72	30,98	41,38
1B005_A	Woning A5	2,00	40,89	37,59	30,85	41,21
1B005_B	Woning A5	5,00	41,23	37,91	31,17	41,54
1B005_C	Woning A5	8,00	41,16	37,77	31,03	41,43
1B006_A	Woning A6	2,00	40,84	37,56	30,81	41,17
1B006_B	Woning A6	5,00	41,32	38,00	31,26	41,63
1B006_C	Woning A6	8,00	41,40	38,01	31,26	41,67
1B007_A	Woning A7	2,00	40,81	37,53	30,79	41,14
1B007_B	Woning A7	5,00	41,41	38,09	31,35	41,72
1B007_C	Woning A7	8,00	41,55	38,15	31,40	41,82
1B008_A	Woning B1	2,00	41,85	38,59	31,85	42,19
1B008_B	Woning B1	5,00	42,73	39,41	32,66	43,04
1B008_C	Woning B1	8,00	43,01	39,59	32,84	43,26
1B009_A	Woning B2	2,00	41,96	38,70	31,96	42,30
1B009_B	Woning B2	5,00	43,03	39,70	32,95	43,33
1B009_C	Woning B2	8,00	43,35	39,92	33,17	43,60
1B010_A	Woning B3	2,00	42,08	38,82	32,08	42,42
1B010_B	Woning B3	5,00	43,33	39,99	33,24	43,63
1B010_C	Woning B3	8,00	43,70	40,26	33,51	43,94
1B011_A	Woning B4	2,00	42,30	39,05	32,30	42,65
1B011_B	Woning B4	5,00	43,77	40,41	33,66	44,06
1B011_C	Woning B4	8,00	44,11	40,68	33,92	44,36
1B012_A	Woning B5	2,00	42,55	39,31	32,55	42,90
1B012_B	Woning B5	5,00	44,22	40,85	34,09	44,50
1B012_C	Woning B5	8,00	44,54	41,10	34,34	44,78
1B013_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	45,63	42,35	35,58	45,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B013_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	47,24	43,82	37,06	47,49
1B013_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	47,48	44,02	37,26	47,71
1B013_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	47,53	44,04	37,29	47,75
1B014_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	49,43	45,97	39,21	49,66
1B014_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	49,59	46,11	39,35	49,81
1B014_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	49,62	46,13	39,36	49,83
1B015_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	48,84	45,38	38,62	49,07
1B015_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	48,98	45,50	38,74	49,20
1B015_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	49,01	45,52	38,76	49,22
1B016_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	49,52	46,06	39,29	49,75
1B016_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	49,62	46,14	39,38	49,84
1B016_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	49,63	46,15	39,39	49,85
1B017_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	52,64	49,19	42,42	52,87
1B017_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	52,68	49,19	42,43	52,89
1B017_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	52,58	49,09	42,32	52,79
1B018_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	51,39	48,06	41,29	51,69
1B018_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	52,12	48,65	41,89	52,35
1B018_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	52,14	48,66	41,89	52,36
1B018_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	52,04	48,55	41,78	52,25
1B019_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	51,64	48,30	41,53	51,93
1B019_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	52,38	48,93	42,16	52,61
1B019_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	52,44	48,97	42,20	52,66
1B019_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	52,36	48,88	42,11	52,58
1B020_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	47,44	44,20	37,42	47,78
1B020_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	48,35	44,90	38,13	48,58
1B020_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	48,40	44,92	38,15	48,62
1B020_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	48,32	44,83	38,06	48,53
1B021_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	43,64	40,50	33,74	44,04
1B021_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	45,12	41,69	34,93	45,37
1B021_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	45,41	41,92	35,16	45,62
1B021_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	45,17	41,67	34,91	45,38
1B022_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	44,15	40,92	34,18	44,51
1B022_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	45,53	42,06	35,31	45,76
1B022_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	45,66	42,16	35,40	45,87
1B022_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	45,51	42,00	35,25	45,72
1B023_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	46,33	42,82	36,10	46,55
1B023_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	45,36	41,83	35,12	45,57
1B023_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	44,31	40,78	34,07	44,52
1B023_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	43,41	39,88	33,16	43,62
1B024_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	43,38	39,88	33,17	43,60
1B024_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	43,25	39,77	33,04	43,48
1B024_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	42,72	39,22	32,50	42,94
1B024_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	42,21	38,69	31,96	42,42
1B025_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	43,56	40,08	33,36	43,79
1B025_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	43,60	40,11	33,39	43,83
1B025_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	43,21	39,70	32,97	43,42
1B025_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	42,72	39,20	32,47	42,93
1B026_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,39	48,06	41,28	51,68
1B026_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,13	48,68	41,91	52,36
1B026_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,15	48,68	41,91	52,37
1B027_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	48,23	44,87	38,09	48,51
1B027_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,14	45,68	38,91	49,37
1B027_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,21	45,73	38,97	49,43
1B028_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	47,54	44,30	37,52	47,88
1B028_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,44	45,01	38,24	48,68
1B028_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,45	44,98	38,21	48,67
1B029_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	46,64	43,36	36,60	46,97
1B029_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	47,91	44,45	37,68	48,14
1B029_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	47,98	44,50	37,74	48,20
1B030_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	45,48	42,28	35,50	45,84
1B030_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	47,15	43,68	36,90	47,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B030_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	47,28	43,78	37,01	47,49
1B031_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,47	48,13	41,36	51,76
1B031_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,19	48,74	41,96	52,42
1B031_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,20	48,73	41,95	52,42
1B032_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	44,37	41,01	34,23	44,65
1B032_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,10	44,64	37,87	48,33
1B032_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,21	44,73	37,96	48,43
1B033_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	29,87	26,76	20,02	30,29
1B033_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	32,51	29,20	22,46	32,83
1B033_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	34,05	30,66	23,93	34,33
1B034_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,46	48,12	41,35	51,75
1B034_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,17	48,72	41,94	52,40
1B034_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,18	48,71	41,93	52,40
1B035_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,37	48,04	41,26	51,66
1B035_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,11	48,65	41,88	52,34
1B035_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,12	48,65	41,88	52,34
1B036_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,31	47,98	41,20	51,60
1B036_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,04	48,60	41,82	52,27
1B036_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,07	48,59	41,82	52,29
1B037_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,30	47,96	41,19	51,59
1B037_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,02	48,57	41,80	52,25
1B037_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,05	48,58	41,80	52,27
1B038_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	51,23	47,90	41,12	51,52
1B038_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	51,97	48,52	41,74	52,20
1B038_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,01	48,54	41,76	52,23
1B039_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	44,12	40,84	34,07	44,44
1B039_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	47,60	44,16	37,38	47,83
1B039_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	47,82	44,35	37,57	48,04
1B040_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	29,07	25,85	19,12	29,44
1B040_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	32,26	28,90	22,17	32,55
1B040_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	33,73	30,31	23,59	33,99
1B041_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	50,86	47,52	40,74	51,15
1B041_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	51,69	48,23	41,45	51,91
1B041_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	51,74	48,27	41,48	51,96
1B042_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	46,98	43,65	36,87	47,27
1B042_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,05	44,58	37,80	48,27
1B042_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,19	44,71	37,93	48,40
1B043_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	47,49	44,18	37,42	47,80
1B043_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,45	44,99	38,22	48,68
1B043_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,47	45,00	38,23	48,69
1B044_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	44,95	41,69	34,91	45,28
1B044_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	46,58	43,12	36,34	46,80
1B044_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	46,77	43,28	36,51	46,98
1B045_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	46,22	42,96	36,20	46,56
1B045_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	47,49	44,02	37,26	47,72
1B045_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	47,56	44,08	37,31	47,78
1B046_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	54,04	50,59	43,81	54,27
1B046_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	54,21	50,73	43,94	54,42
1B046_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,89	50,41	43,64	54,11
1B047_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	50,97	47,54	40,76	51,21
1B047_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	51,34	47,87	41,10	51,56
1B047_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	51,16	47,68	40,91	51,38
1B048_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	49,61	46,18	39,40	49,85
1B048_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,69	46,20	39,43	49,90
1B048_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,49	46,01	39,24	49,71
1B049_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	49,40	45,99	39,22	49,65
1B049_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,96	46,49	39,72	50,18
1B049_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,94	46,47	39,70	50,16
1B050_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	44,89	41,63	34,85	45,22
1B050_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	46,00	42,54	35,76	46,22
1B050_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	46,31	42,85	36,07	46,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B051_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,98	47,51	40,73	51,20
1B051_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,96	47,49	40,71	51,18
1B051_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,60	47,13	40,35	50,82
1B052_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,00	48,56	41,78	52,23
1B052_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,19	48,72	41,94	52,41
1B052_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,93	48,46	41,68	52,15
1B053_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,25	46,82	40,04	50,49
1B054_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	--	--	--	--
1B054_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,69	47,21	40,43	50,90
1B054_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,78	47,30	40,53	51,00
1B055_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,13	46,68	39,90	50,36
1B055_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,22	46,75	39,97	50,44
1B055_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,96	46,49	39,71	50,18
1B056_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	46,09	42,71	35,93	46,36
1B057_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	47,58	44,10	37,32	47,79
1B057_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	47,72	44,23	37,45	47,93
1B058_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,42	47,97	41,20	51,65
1B058_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,37	47,90	41,12	51,59
1B058_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,88	47,40	40,63	51,10
1B059_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	48,49	45,08	38,30	48,74
1B059_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	47,18	43,73	36,95	47,41
1B059_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	47,24	43,77	36,99	47,46
1B060_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,87	49,41	42,63	53,09
1B060_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,72	49,25	42,47	52,94
1B060_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,15	48,68	41,90	52,37
1B061_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,21	46,74	39,96	50,43
1B061_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	48,46	44,99	38,21	48,68
1B061_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	48,15	44,68	37,90	48,37
1B062_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	39,93	36,85	30,06	40,35
1B063_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,11	48,66	41,88	52,34
1B063_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,05	48,57	41,80	52,27
1B063_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,56	48,08	41,30	51,77
1B064_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	53,19	49,73	42,96	53,42
1B064_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	53,05	49,58	42,80	53,27
1B064_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,48	49,01	42,22	52,70
1B065_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	53,00	49,55	42,78	53,23
1B065_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,93	49,46	42,68	53,15
1B065_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,42	48,94	42,16	52,63
1B066_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	53,46	50,01	43,23	53,69
1B066_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	53,29	49,82	43,04	53,51
1B066_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,69	49,21	42,44	52,91
1B067_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,95	49,50	42,73	53,18
1B067_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,91	49,44	42,66	53,13
1B067_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,43	48,95	42,17	52,64
1B068_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	53,37	49,92	43,15	53,60
1B068_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	53,25	49,78	43,00	53,47
1B068_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,68	49,21	42,43	52,90
1B069_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,79	49,36	42,58	53,03
1B069_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,69	49,23	42,45	52,91
1B069_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,16	48,69	41,91	52,38
1B070_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	54,27	50,82	44,05	54,50
1B070_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	53,98	50,51	43,73	54,20
1B070_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	53,25	49,77	43,00	53,47
1B071_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,97	48,49	41,72	52,19
1B071_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,12	47,62	40,87	51,33
1B071_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,76	47,26	40,50	50,97
1B072_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	43,13	39,61	32,89	43,34
1B073_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	42,97	39,45	32,73	43,18
1B073_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	43,84	40,31	33,60	44,05
1B074_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,91	48,43	41,69	52,14
1B074_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,80	47,28	40,54	51,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B074_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,54	47,02	40,28	50,74
1B075_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,29	48,85	42,08	52,53
1B075_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,34	48,86	42,08	52,55
1B075_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,91	48,43	41,65	52,12
1B076_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	44,22	40,69	33,97	44,43
1B076_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	44,68	41,14	34,43	44,88
1B077_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	45,49	41,97	35,26	45,70
1B078_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,30	48,86	42,09	52,54
1B078_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,35	48,87	42,10	52,57
1B078_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,95	48,47	41,69	52,16
1B079_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,76	48,33	41,54	52,00
1B079_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,85	48,39	41,61	52,07
1B079_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,50	48,03	41,25	51,72
1B080_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,13	48,70	41,92	52,37
1B080_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,15	48,69	41,91	52,37
1B080_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,74	48,27	41,50	51,96
1B081_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,04	48,61	41,82	52,28
1B081_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,09	48,62	41,84	52,31
1B081_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,69	48,22	41,44	51,91
1B082_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,60	49,16	42,38	52,83
1B082_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	52,54	49,07	42,29	52,76
1B082_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,05	48,58	41,81	52,27
1B083_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,16	47,67	40,91	51,37
1B083_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,93	46,44	39,68	50,14
1B083_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,70	46,20	39,44	49,91
1B084_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	42,03	38,51	31,79	42,24
1B084_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	42,36	38,81	32,10	42,56
1B085_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	42,59	39,10	32,39	42,82
1C001_A	Woning fase 1C	2,00	45,37	42,07	35,29	45,68
1C001_B	Woning fase 1C	5,00	46,69	43,27	36,49	46,94
1C001_C	Woning fase 1C	8,00	46,87	43,42	36,64	47,10
1C002_A	Woning fase 1C	2,00	41,66	38,36	31,59	41,97
1C002_B	Woning fase 1C	5,00	43,09	39,63	32,86	43,32
1C002_C	Woning fase 1C	8,00	43,09	39,62	32,85	43,31
1C003_A	Woning fase 1C	2,00	49,40	45,99	39,24	49,66
1C003_B	Woning fase 1C	5,00	49,63	46,16	39,40	49,86
1C003_C	Woning fase 1C	8,00	49,35	45,87	39,12	49,57
1C004_A	Woning fase 1C	2,00	45,36	41,91	35,17	45,60
1C004_B	Woning fase 1C	5,00	45,61	42,10	35,36	45,82
1C004_C	Woning fase 1C	8,00	45,41	41,90	35,16	45,62
1C005_A	Woning fase 1C	2,00	49,30	45,87	39,12	49,55
1C005_B	Woning fase 1C	5,00	49,37	45,88	39,14	49,59
1C005_C	Woning fase 1C	8,00	49,09	45,60	38,85	49,31
1C006_A	Woning fase 1C	2,00	47,78	44,29	37,56	48,00
1C006_B	Woning fase 1C	5,00	47,32	43,82	37,09	47,54
1C006_C	Woning fase 1C	8,00	46,81	43,31	36,57	47,03
1C007_A	Woning fase 1C	2,00	45,54	42,07	35,32	45,77
1C007_B	Woning fase 1C	5,00	44,71	41,22	34,47	44,93
1C007_C	Woning fase 1C	8,00	44,63	41,13	34,38	44,84
1C008_A	Woning fase 1C	2,00	49,53	46,09	39,35	49,78
1C008_B	Woning fase 1C	5,00	49,62	46,14	39,40	49,85
1C008_C	Woning fase 1C	8,00	49,33	45,84	39,09	49,55
1C009_A	Woning fase 1C	2,00	34,87	31,66	24,93	35,24
1C009_B	Woning fase 1C	5,00	37,16	33,85	27,11	37,48
1C009_C	Woning fase 1C	8,00	38,30	34,93	28,18	38,58
1C010_A	Woning fase 1C	2,00	49,03	45,59	38,84	49,27
1C010_B	Woning fase 1C	5,00	49,20	45,71	38,97	49,42
1C010_C	Woning fase 1C	8,00	48,95	45,45	38,70	49,16
1C011_A	Woning fase 1C	2,00	45,69	42,22	35,47	45,92
1C011_B	Woning fase 1C	5,00	44,94	41,44	34,70	45,16
1C011_C	Woning fase 1C	8,00	44,84	41,34	34,59	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C012_A	Woning fase 1C	2,00	50,15	46,71	39,96	50,39
1C012_B	Woning fase 1C	5,00	50,22	46,73	39,99	50,44
1C012_C	Woning fase 1C	8,00	49,88	46,38	39,63	50,09
1C013_A	Woning fase 1C	2,00	33,97	30,71	23,99	34,32
1C013_B	Woning fase 1C	5,00	35,62	32,23	25,50	35,90
1C013_C	Woning fase 1C	8,00	36,40	32,96	26,24	36,65
1C014_A	Woning fase 1C	2,00	49,29	45,86	39,12	49,54
1C014_B	Woning fase 1C	5,00	49,47	45,99	39,24	49,69
1C014_C	Woning fase 1C	8,00	49,23	45,73	38,99	49,45
1C015_A	Woning fase 1C	2,00	46,44	43,02	36,28	46,70
1C015_B	Woning fase 1C	5,00	45,46	41,98	35,25	45,69
1C015_C	Woning fase 1C	8,00	45,38	41,89	35,15	45,60
1C016_A	Woning fase 1C	2,00	49,36	45,93	39,19	49,61
1C016_B	Woning fase 1C	5,00	49,54	46,05	39,32	49,76
1C016_C	Woning fase 1C	8,00	49,28	45,78	39,04	49,50
1C017_A	Woning fase 1C	2,00	45,20	41,74	34,99	45,43
1C017_B	Woning fase 1C	5,00	44,56	41,07	34,32	44,78
1C017_C	Woning fase 1C	8,00	44,44	40,94	34,20	44,66
1C018_A	Woning fase 1C	2,00	49,62	46,17	39,44	49,86
1C018_B	Woning fase 1C	5,00	49,70	46,21	39,47	49,92
1C019_A	Woning fase 1C	2,00	32,13	28,86	22,14	32,47
1C019_B	Woning fase 1C	5,00	35,79	32,41	25,68	36,07
1C020_A	Woning fase 1C	2,00	48,64	45,20	38,46	48,89
1C020_B	Woning fase 1C	5,00	48,86	45,38	38,64	49,09
1C020_C	Woning fase 1C	8,00	48,64	45,14	38,40	48,86
1C021_A	Woning fase 1C	2,00	45,34	41,87	35,13	45,57
1C021_B	Woning fase 1C	5,00	44,56	41,05	34,32	44,77
1C021_C	Woning fase 1C	8,00	44,45	40,95	34,21	44,67
1C022_A	Woning fase 1C	2,00	49,09	45,65	38,91	49,34
1C022_B	Woning fase 1C	5,00	49,25	45,77	39,02	49,47
1C022_C	Woning fase 1C	8,00	48,99	45,48	38,74	49,20
1C023_A	Woning fase 1C	2,00	33,55	30,22	23,50	33,86
1C023_B	Woning fase 1C	5,00	34,85	31,41	24,70	35,11
1C023_C	Woning fase 1C	8,00	35,58	32,12	25,39	35,82
1C024_A	Woning fase 1C	2,00	48,57	45,13	38,39	48,82
1C024_B	Woning fase 1C	5,00	48,77	45,28	38,54	48,99
1C024_C	Woning fase 1C	8,00	48,53	45,02	38,28	48,74
1C025_A	Woning fase 1C	2,00	44,01	40,58	33,84	44,26
1C025_B	Woning fase 1C	5,00	44,42	40,93	34,18	44,64
1C025_C	Woning fase 1C	8,00	44,28	40,78	34,04	44,50
1C026_A	Woning fase 1C	2,00	48,09	44,63	37,88	48,32
1C026_B	Woning fase 1C	5,00	48,06	44,57	37,82	48,28
1C026_C	Woning fase 1C	8,00	47,64	44,14	37,40	47,86
1C027_A	Woning fase 1C	2,00	42,01	38,66	31,91	42,30
1C027_B	Woning fase 1C	5,00	42,43	38,98	32,24	42,67
1C027_C	Woning fase 1C	8,00	42,31	38,84	32,10	42,54
1C028_A	Woning fase 1C	2,00	44,98	41,51	34,77	45,21
1C028_B	Woning fase 1C	5,00	45,38	41,88	35,14	45,60
1C028_C	Woning fase 1C	8,00	45,25	41,74	35,00	45,46
1C029_A	Woning fase 1C	2,00	38,77	35,61	28,86	39,16
1C029_B	Woning fase 1C	5,00	39,76	36,37	29,62	40,03
1C029_C	Woning fase 1C	8,00	39,84	36,42	29,67	40,09
1C030_A	Woning fase 1C	2,00	37,18	34,11	27,35	37,62
1C030_B	Woning fase 1C	5,00	37,62	34,29	27,53	37,92
1C030_C	Woning fase 1C	8,00	37,86	34,46	27,71	38,13
1C031_A	Woning fase 1C	2,00	32,91	29,88	23,12	33,37
1C031_B	Woning fase 1C	5,00	34,49	31,15	24,40	34,79
1C031_C	Woning fase 1C	8,00	35,00	31,59	24,85	35,26
1C032_A	Woning fase 1C	2,00	38,07	34,59	27,87	38,30
1C032_B	Woning fase 1C	5,00	38,64	35,14	28,41	38,86
1C032_C	Woning fase 1C	8,00	38,89	35,38	28,66	39,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C033_A	Woning fase 1C	2,00	35,23	32,24	25,49	35,72
1C033_B	Woning fase 1C	5,00	37,08	33,76	27,01	37,39
1C033_C	Woning fase 1C	8,00	37,48	34,08	27,32	37,74
1C034_A	Woning fase 1C	2,00	32,65	29,72	22,96	33,17
1C034_B	Woning fase 1C	5,00	34,08	30,80	24,05	34,41
1C034_C	Woning fase 1C	8,00	34,28	30,96	24,20	34,58
1C035_A	Woning fase 1C	2,00	39,59	36,12	29,41	39,83
1C035_B	Woning fase 1C	5,00	39,93	36,42	29,70	40,15
1C035_C	Woning fase 1C	8,00	39,97	36,45	29,73	40,18
1C036_A	Woning fase 1C	2,00	30,14	27,34	20,56	30,72
1C036_B	Woning fase 1C	5,00	31,16	28,15	21,37	31,63
1C036_C	Woning fase 1C	8,00	31,65	28,48	21,71	32,03
1C037_A	Woning fase 1C	2,00	40,13	36,64	29,93	40,36
1C037_B	Woning fase 1C	5,00	40,31	36,81	30,09	40,53
1C037_C	Woning fase 1C	8,00	40,30	36,78	30,06	40,51
1C038_A	Woning fase 1C	2,00	36,45	33,00	26,27	36,69
1C038_B	Woning fase 1C	5,00	36,37	32,96	26,23	36,64
1C038_C	Woning fase 1C	8,00	36,92	33,49	26,76	37,18
1C039_A	Woning fase 1C	2,00	40,87	37,38	30,66	41,10
1C039_B	Woning fase 1C	5,00	40,93	37,41	30,70	41,14
1C039_C	Woning fase 1C	8,00	40,82	37,30	30,59	41,03
1C040_A	Woning fase 1C	2,00	37,67	34,22	27,49	37,91
1C040_B	Woning fase 1C	5,00	37,26	33,84	27,11	37,52
1C040_C	Woning fase 1C	8,00	37,21	33,77	27,04	37,46
1C041_A	Woning fase 1C	2,00	40,11	36,63	29,91	40,34
1C041_B	Woning fase 1C	5,00	40,21	36,70	29,99	40,43
1C041_C	Woning fase 1C	8,00	40,07	36,55	29,83	40,28
1C042_A	Woning fase 1C	2,00	36,27	32,79	26,07	36,50
1C042_B	Woning fase 1C	5,00	36,11	32,72	25,99	36,39
1C042_C	Woning fase 1C	8,00	36,21	32,80	26,07	36,48
1C043_A	Woning fase 1C	2,00	41,06	37,57	30,85	41,29
1C043_B	Woning fase 1C	5,00	41,51	38,00	31,27	41,72
1C043_C	Woning fase 1C	8,00	41,63	38,11	31,38	41,84
1C044_A	Woning fase 1C	2,00	39,98	36,51	29,78	40,21
1C044_B	Woning fase 1C	5,00	39,29	35,84	29,11	39,53
1C044_C	Woning fase 1C	8,00	39,58	36,12	29,38	39,82
1C045_A	Woning fase 1C	2,00	41,99	38,52	31,80	42,23
1C045_B	Woning fase 1C	5,00	42,06	38,55	31,83	42,28
1C045_C	Woning fase 1C	8,00	41,97	38,44	31,72	42,18
1C046_A	Woning fase 1C	2,00	36,74	33,25	26,54	36,97
1C046_B	Woning fase 1C	5,00	36,75	33,35	26,61	37,02
1C046_C	Woning fase 1C	8,00	37,16	33,75	27,01	37,42
1C047_A	Woning fase 1C	2,00	42,01	38,50	31,79	42,23
1C047_B	Woning fase 1C	5,00	41,82	38,30	31,58	42,03
1C047_C	Woning fase 1C	8,00	41,38	37,86	31,15	41,59
1C048_A	Woning fase 1C	2,00	37,04	33,55	26,82	37,26
1C048_B	Woning fase 1C	5,00	36,39	32,94	26,22	36,64
1C048_C	Woning fase 1C	8,00	36,54	33,09	26,36	36,78
1C049_A	Woning fase 1C	2,00	41,54	38,05	31,34	41,77
1C049_B	Woning fase 1C	5,00	41,59	38,08	31,37	41,81
1C049_C	Woning fase 1C	8,00	41,36	37,85	31,13	41,58
1C050_A	Woning fase 1C	2,00	37,38	33,89	27,17	37,61
1C050_B	Woning fase 1C	5,00	36,93	33,45	26,73	37,16
1C050_C	Woning fase 1C	8,00	37,36	33,88	27,15	37,59
1C051_A	Woning fase 1C	2,00	42,46	38,96	32,24	42,68
1C051_B	Woning fase 1C	5,00	42,31	38,81	32,08	42,53
1C051_C	Woning fase 1C	8,00	41,94	38,43	31,71	42,16
1C052_A	Woning fase 1C	2,00	39,95	36,57	29,83	40,23
1C052_B	Woning fase 1C	5,00	41,00	37,69	30,93	41,31
1C052_C	Woning fase 1C	8,00	41,81	38,42	31,66	42,08
1C053_A	Woning fase 1C	2,00	39,51	36,05	29,32	39,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (excl fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C053_B	Woning fase 1C	5,00	38,68	35,18	28,45	38,90
1C053_C	Woning fase 1C	8,00	38,81	35,30	28,58	39,03
1C054_A	Woning fase 1C	2,00	37,73	34,81	28,02	38,24
1C054_B	Woning fase 1C	5,00	42,46	39,16	32,36	42,76
1C054_C	Woning fase 1C	8,00	42,82	39,44	32,64	43,08
1C055_A	Woning fase 1C	2,00	45,08	41,84	35,05	45,42
1C055_B	Woning fase 1C	5,00	46,43	43,04	36,25	46,69
1C055_C	Woning fase 1C	8,00	46,47	43,04	36,25	46,71
1C056_A	Woning fase 1C	2,00	40,85	37,53	30,76	41,15
1C056_B	Woning fase 1C	5,00	42,26	38,81	32,04	42,49
1C056_C	Woning fase 1C	8,00	42,49	39,02	32,25	42,71
1C057_A	Woning fase 1C	2,00	44,49	41,32	34,52	44,86
1C057_B	Woning fase 1C	5,00	46,04	42,63	35,84	46,29
1C057_C	Woning fase 1C	8,00	46,06	42,63	35,84	46,30
1C058_A	Woning fase 1C	2,00	43,17	39,70	32,98	43,41
1C058_B	Woning fase 1C	5,00	43,34	39,83	33,10	43,55
1C058_C	Woning fase 1C	8,00	43,02	39,51	32,78	43,23
B001_A	Goudvink 35	2,00	50,32	46,99	40,21	50,61
B001_B	Goudvink 35	5,00	51,28	47,85	41,08	51,52
B002_A	Goudvink 33	2,00	49,17	45,80	39,04	49,45
B002_B	Goudvink 33	5,00	50,91	47,47	40,70	51,15
B003_A	Goudvink 31	2,00	49,19	45,92	39,16	49,52
B003_B	Goudvink 31	5,00	50,56	47,12	40,36	50,80
B004_A	Goudvink 29	2,00	48,44	45,27	38,50	48,82
B004_B	Goudvink 29	5,00	50,01	46,57	39,81	50,25
B005_A	Goudvink 27	2,00	49,03	45,87	39,10	49,42
B005_B	Goudvink 27	5,00	50,65	47,22	40,46	50,90
B006_A	Goudvink 25	2,00	48,62	45,53	38,76	49,05
B006_B	Goudvink 25	5,00	50,62	47,20	40,43	50,87
B007_A	Goudvink 23	2,00	48,03	44,94	38,17	48,46
B007_B	Goudvink 23	5,00	50,96	47,53	40,77	51,21
B008_A	Goudvink 21	2,00	48,43	45,33	38,56	48,85
B008_B	Goudvink 21	5,00	50,80	47,38	40,61	51,05
B009_A	Goudvink 19	2,00	48,85	45,79	39,02	49,29
B009_B	Goudvink 19	5,00	50,71	47,30	40,53	50,96
B010_A	Goudvink 17	2,00	49,01	45,96	39,19	49,46
B010_B	Goudvink 17	5,00	50,75	47,35	40,58	51,01
B011_A	Goudvink 15	2,00	49,22	46,14	39,37	49,65
B011_B	Goudvink 15	5,00	50,87	47,45	40,68	51,12
B012_A	Goudvink 13	2,00	48,09	44,99	38,22	48,51
B012_B	Goudvink 13	5,00	49,79	46,34	39,57	50,02
L01_A	Landgoed	2,00	36,67	33,56	26,77	37,08
L01_B	Landgoed	5,00	37,33	34,10	27,32	37,68
L01_C	Landgoed	8,00	37,56	34,26	27,48	37,87
L02_A	Landgoed	2,00	39,92	36,65	29,86	40,24
L02_B	Landgoed	5,00	40,46	37,14	30,36	40,76
L02_C	Landgoed	8,00	40,49	37,14	30,35	40,77
L03_A	Landgoed	2,00	37,78	34,73	27,91	38,21
L03_B	Landgoed	5,00	39,35	36,12	29,31	39,69
L03_C	Landgoed	8,00	40,07	36,74	29,94	40,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A001_A	Appartementen fase 1A	2,00	38,71	35,67	28,69	39,10
1A001_B	Appartementen fase 1A	5,00	39,52	36,35	29,38	39,84
1A001_C	Appartementen fase 1A	8,00	39,64	36,43	29,45	39,94
1A001_D	Appartementen fase 1A	11,00	39,63	36,39	29,42	39,91
1A002_A	Appartementen fase 1A	2,00	30,69	28,93	20,48	31,37
1A002_B	Appartementen fase 1A	5,00	31,46	29,55	21,19	32,08
1A002_C	Appartementen fase 1A	8,00	31,43	29,49	21,12	32,03
1A002_D	Appartementen fase 1A	11,00	31,29	29,35	20,95	31,88
1A003_A	Appartementen fase 1A	2,00	25,90	24,32	15,74	26,65
1A003_B	Appartementen fase 1A	5,00	26,98	25,34	16,81	27,71
1A003_C	Appartementen fase 1A	8,00	27,13	25,46	16,94	27,84
1A003_D	Appartementen fase 1A	11,00	27,33	25,58	17,13	28,01
1A004_A	Appartementen fase 1A	2,00	46,11	42,61	35,89	46,33
1A004_B	Appartementen fase 1A	5,00	42,59	39,14	32,38	42,83
1A004_C	Appartementen fase 1A	8,00	40,99	37,56	30,78	41,23
1A004_D	Appartementen fase 1A	11,00	40,08	36,68	29,88	40,33
1A005_A	Woning fase 1A	2,00	47,19	43,87	37,02	47,47
1A005_B	Woning fase 1A	5,00	47,22	43,86	37,00	47,47
1A005_C	Woning fase 1A	8,00	46,87	43,50	36,64	47,12
1A006_A	Woning fase 1A	2,00	43,02	39,75	32,92	43,33
1A006_B	Woning fase 1A	5,00	43,38	40,04	33,21	43,65
1A006_C	Woning fase 1A	8,00	43,25	39,89	33,06	43,51
1A007_A	Woning fase 1A	2,00	36,05	32,65	25,90	36,32
1A007_B	Woning fase 1A	5,00	35,39	31,96	25,19	35,63
1A007_C	Woning fase 1A	8,00	36,01	32,59	25,80	36,25
1A008_A	Woning fase 1A	2,00	47,46	44,13	37,26	47,73
1A009_A	Woning fase 1A	2,00	47,46	44,12	37,25	47,72
1A010_A	Woning fase 1A	2,00	47,65	44,31	37,44	47,91
1A011_A	Woning fase 1A	2,00	47,81	44,48	37,62	48,08
1A012_A	Woning fase 1A	2,00	47,96	44,63	37,79	48,23
1A012_B	Woning fase 1A	5,00	48,01	44,64	37,79	48,26
1A012_C	Woning fase 1A	8,00	47,66	44,29	37,44	47,91
1A013_A	Woning fase 1A	2,00	47,35	44,02	37,17	47,62
1A013_B	Woning fase 1A	5,00	47,43	44,06	37,21	47,68
1A013_C	Woning fase 1A	8,00	47,13	43,75	36,90	47,38
1A014_A	Woning fase 1A	2,00	48,11	44,79	37,95	48,39
1A014_B	Woning fase 1A	5,00	48,22	44,87	38,02	48,48
1A014_C	Woning fase 1A	8,00	47,93	44,56	37,71	48,18
1A015_A	Woning fase 1A	2,00	47,77	44,45	37,61	48,05
1A015_B	Woning fase 1A	5,00	47,96	44,59	37,75	48,21
1A015_C	Woning fase 1A	8,00	47,74	44,36	37,53	47,99
1A016_A	Woning fase 1A	2,00	40,87	37,71	30,79	41,21
1A016_B	Woning fase 1A	5,00	41,74	38,47	31,56	42,03
1A016_C	Woning fase 1A	8,00	41,81	38,53	31,62	42,09
1A017_A	Woning fase 1A	2,00	40,56	37,40	30,57	40,93
1A017_B	Woning fase 1A	5,00	41,47	38,16	31,33	41,76
1A017_C	Woning fase 1A	8,00	41,57	38,22	31,39	41,84
1A018_A	Woning fase 1A	2,00	38,19	35,02	28,26	38,58
1A018_B	Woning fase 1A	5,00	39,41	36,05	29,29	39,69
1A018_C	Woning fase 1A	8,00	39,70	36,30	29,53	39,96
1A019_A	Woning fase 1A	2,00	40,02	36,89	29,90	40,36
1A019_B	Woning fase 1A	5,00	40,73	37,53	30,54	41,03
1A019_C	Woning fase 1A	8,00	40,79	37,56	30,57	41,07
1A020_A	Woning fase 1A	2,00	41,08	37,68	30,87	41,33
1A020_B	Woning fase 1A	5,00	41,28	37,87	31,03	41,51
1A020_C	Woning fase 1A	8,00	41,04	37,63	30,79	41,27
1A021_A	Woning fase 1A	2,00	40,24	36,92	30,21	40,56
1A021_B	Woning fase 1A	5,00	40,81	37,39	30,68	41,08
1A021_C	Woning fase 1A	8,00	40,82	37,38	30,67	41,08
1A022_A	Woning fase 1A	2,00	35,56	32,28	25,58	35,90
1A022_B	Woning fase 1A	5,00	36,40	32,99	26,28	36,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A022_C	Woning fase 1A	8,00	36,63	33,18	26,46	36,88
1A023_A	Woning fase 1A	2,00	40,33	36,99	30,28	40,64
1A023_B	Woning fase 1A	5,00	40,86	37,41	30,71	41,11
1A023_C	Woning fase 1A	8,00	40,82	37,36	30,66	41,07
1A024_A	Woning fase 1A	2,00	37,41	34,04	27,34	37,71
1A024_B	Woning fase 1A	5,00	36,85	33,43	26,72	37,12
1A024_C	Woning fase 1A	8,00	36,97	33,52	26,81	37,22
1A025_A	Woning fase 1A	2,00	40,10	36,73	30,02	40,39
1A025_B	Woning fase 1A	5,00	40,55	37,09	30,39	40,80
1A025_C	Woning fase 1A	8,00	40,46	36,99	30,28	40,70
1A026_A	Woning fase 1A	2,00	36,81	33,45	26,74	37,11
1A026_B	Woning fase 1A	5,00	35,95	32,50	25,79	36,20
1A026_C	Woning fase 1A	8,00	35,97	32,50	25,78	36,21
1A027_A	Woning fase 1A	2,00	39,72	36,38	29,57	40,00
1A027_B	Woning fase 1A	5,00	40,06	36,65	29,84	40,30
1A027_C	Woning fase 1A	8,00	39,94	36,51	29,71	40,17
1A028_A	Woning fase 1A	2,00	22,26	19,27	12,57	22,76
1A028_B	Woning fase 1A	5,00	23,89	20,81	14,07	24,33
1A028_C	Woning fase 1A	8,00	24,91	21,73	15,00	25,30
1A029_A	Woning fase 1A	2,00	38,09	34,83	27,90	38,38
1A029_B	Woning fase 1A	5,00	38,37	35,03	28,11	38,62
1A029_C	Woning fase 1A	8,00	38,27	34,91	28,00	38,51
1A030_A	Woning fase 1A	2,00	22,47	19,56	12,75	22,98
1A030_B	Woning fase 1A	5,00	23,93	20,93	14,12	24,39
1A030_C	Woning fase 1A	8,00	24,65	21,54	14,74	25,06
1A031_A	Woning fase 1A	2,00	37,70	34,49	27,57	38,01
1A031_B	Woning fase 1A	5,00	38,08	34,78	27,86	38,35
1A031_C	Woning fase 1A	8,00	38,07	34,72	27,82	38,32
1A032_A	Woning fase 1A	2,00	31,56	28,28	21,35	31,83
1A032_B	Woning fase 1A	5,00	32,17	28,80	21,87	32,40
1A032_C	Woning fase 1A	8,00	32,36	28,98	22,07	32,59
1A033_A	Woning fase 1A	2,00	40,05	36,81	30,01	40,39
1A033_B	Woning fase 1A	5,00	40,54	37,19	30,40	40,82
1A033_C	Woning fase 1A	8,00	40,62	37,19	30,40	40,86
1A034_A	Woning fase 1A	2,00	36,97	34,02	27,29	37,49
1A034_B	Woning fase 1A	5,00	38,27	35,02	28,30	38,62
1A034_C	Woning fase 1A	8,00	38,81	35,41	28,68	39,08
1A035_A	Woning fase 1A	2,00	38,84	35,90	29,16	39,36
1A036_A	Woning fase 1A	2,00	38,54	35,50	28,77	39,01
1A036_B	Woning fase 1A	5,00	39,99	36,62	29,90	40,28
1A036_C	Woning fase 1A	8,00	40,28	36,85	30,12	40,54
1A037_A	Woning fase 1A	2,00	37,42	34,04	27,38	37,72
1A037_B	Woning fase 1A	5,00	37,61	34,19	27,53	37,89
1A037_C	Woning fase 1A	8,00	37,41	33,98	27,31	37,68
1A038_A	Woning fase 1A	2,00	37,53	34,40	27,68	37,95
1A038_B	Woning fase 1A	5,00	38,60	35,26	28,55	38,91
1A038_C	Woning fase 1A	8,00	39,01	35,60	28,88	39,28
1A039_A	Woning fase 1A	2,00	32,06	29,08	22,33	32,55
1A039_B	Woning fase 1A	5,00	35,17	31,84	25,09	35,47
1A039_C	Woning fase 1A	8,00	35,50	32,10	25,35	35,77
1A040_A	Woning fase 1A	2,00	32,23	29,06	22,29	32,61
1A040_B	Woning fase 1A	5,00	34,26	30,88	24,11	34,53
1A041_A	Woning fase 1A	2,00	34,38	31,29	24,50	34,80
1A041_B	Woning fase 1A	5,00	35,43	32,11	25,33	35,73
1A041_C	Woning fase 1A	8,00	35,56	32,16	25,39	35,82
1A042_A	Woning fase 1A	2,00	33,82	30,64	23,89	34,20
1A042_B	Woning fase 1A	5,00	34,94	31,55	24,80	35,21
1A042_C	Woning fase 1A	8,00	35,13	31,69	24,95	35,38
1A043_A	Woning fase 1A	2,00	33,44	30,06	23,10	33,65
1A043_B	Woning fase 1A	5,00	33,94	30,51	23,57	34,13
1A043_C	Woning fase 1A	8,00	33,88	30,44	23,49	34,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A044_A	Woning fase 1A	2,00	34,02	30,64	23,66	34,23
1A044_B	Woning fase 1A	5,00	34,32	30,90	23,92	34,51
1A044_C	Woning fase 1A	8,00	34,15	30,73	23,75	34,34
1A045_A	Woning fase 1A	2,00	34,30	30,92	23,92	34,50
1A045_B	Woning fase 1A	5,00	34,48	31,07	24,07	34,67
1A045_C	Woning fase 1A	8,00	34,24	30,82	23,82	34,42
1A046_A	Woning fase 1A	2,00	33,21	29,83	22,84	33,41
1A046_B	Woning fase 1A	5,00	33,48	30,07	23,07	33,67
1A046_C	Woning fase 1A	8,00	33,32	29,91	22,91	33,51
1A047_A	Woning fase 1A	2,00	34,97	31,58	24,58	35,17
1A047_B	Woning fase 1A	5,00	35,06	31,66	24,66	35,25
1A047_C	Woning fase 1A	8,00	34,75	31,34	24,35	34,94
1A048_A	Woning fase 1A	2,00	34,07	30,71	23,71	34,28
1A048_B	Woning fase 1A	5,00	34,30	30,91	23,90	34,49
1A048_C	Woning fase 1A	8,00	34,12	30,71	23,71	34,31
1A049_A	Woning fase 1A	2,00	34,33	30,96	23,96	34,54
1A049_B	Woning fase 1A	5,00	34,54	31,15	24,15	34,74
1A049_C	Woning fase 1A	8,00	34,33	30,93	23,93	34,52
1A050_A	Woning fase 1A	2,00	33,96	30,60	23,60	34,17
1A050_B	Woning fase 1A	5,00	34,23	30,85	23,85	34,43
1A051_A	Woning fase 1A	2,00	34,22	30,86	23,85	34,43
1A051_B	Woning fase 1A	5,00	34,43	31,05	24,04	34,63
1A051_C	Woning fase 1A	8,00	34,23	30,84	23,83	34,42
1A052_A	Woning fase 1A	2,00	34,56	31,21	24,21	34,78
1A052_B	Woning fase 1A	5,00	34,75	31,37	24,37	34,95
1A052_C	Woning fase 1A	8,00	34,53	31,14	24,14	34,73
1A053_A	Woning fase 1A	2,00	34,31	30,98	23,97	34,53
1A053_B	Woning fase 1A	5,00	34,56	31,21	24,19	34,77
1A053_C	Woning fase 1A	8,00	34,35	30,99	23,97	34,56
1A054_A	Woning fase 1A	2,00	33,94	30,61	23,60	34,16
1A054_B	Woning fase 1A	5,00	34,23	30,89	23,87	34,45
1A055_A	Woning fase 1A	2,00	43,38	39,94	33,20	43,63
1A055_B	Woning fase 1A	5,00	43,44	39,96	33,22	43,67
1A056_A	Woning fase 1A	2,00	44,90	41,43	34,70	45,13
1A056_B	Woning fase 1A	5,00	44,62	41,13	34,40	44,84
1A056_C	Woning fase 1A	8,00	43,87	40,38	33,64	44,09
1A057_A	Woning fase 1A	2,00	40,44	37,04	30,32	40,71
1A057_B	Woning fase 1A	5,00	40,51	37,06	30,35	40,76
1A057_C	Woning fase 1A	8,00	40,06	36,60	29,88	40,30
1A058_A	Woning fase 1A	2,00	39,39	35,94	29,39	39,69
1A059_A	Woning fase 1A	2,00	37,68	34,27	27,75	38,01
1A059_B	Woning fase 1A	5,00	37,85	34,38	27,86	38,15
1A059_C	Woning fase 1A	8,00	37,51	34,04	27,52	37,81
1A060_A	Woning fase 1A	2,00	39,88	36,47	29,75	40,15
1A060_B	Woning fase 1A	5,00	40,17	36,71	30,00	40,42
1A060_C	Woning fase 1A	8,00	39,94	36,47	29,76	40,18
1A061_A	Woning fase 1A	2,00	38,19	34,74	28,07	38,45
1A061_B	Woning fase 1A	5,00	38,47	35,00	28,32	38,72
1A061_C	Woning fase 1A	8,00	38,28	34,80	28,12	38,52
1A062_A	Woning fase 1A	2,00	36,07	32,77	25,83	36,33
1A062_B	Woning fase 1A	5,00	36,22	32,86	25,93	36,45
1A062_C	Woning fase 1A	8,00	35,91	32,52	25,60	36,13
1A063_A	Woning fase 1A	2,00	37,14	33,63	26,92	37,36
1A063_B	Woning fase 1A	5,00	37,60	34,06	27,34	37,80
1A063_C	Woning fase 1A	8,00	37,46	33,91	27,20	37,66
1A064_A	Woning fase 1A	2,00	37,84	34,44	27,68	38,10
1A064_B	Woning fase 1A	5,00	38,43	34,98	28,22	38,67
1A064_C	Woning fase 1A	8,00	38,42	34,94	28,19	38,64
1A065_A	Woning fase 1A	2,00	37,60	34,22	27,45	37,87
1A065_B	Woning fase 1A	5,00	38,37	34,92	28,15	38,60
1A065_C	Woning fase 1A	8,00	38,45	34,99	28,22	38,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A066_A	Woning fase 1A	2,00	37,95	34,65	27,91	38,27
1A066_B	Woning fase 1A	5,00	38,69	35,30	28,57	38,97
1A066_C	Woning fase 1A	8,00	38,80	35,39	28,65	39,06
1A067_A	Woning fase 1A	2,00	38,03	34,66	27,93	38,32
1A067_B	Woning fase 1A	5,00	38,68	35,26	28,53	38,94
1A067_C	Woning fase 1A	8,00	38,78	35,34	28,61	39,03
1A068_A	Woning fase 1A	2,00	39,72	36,36	29,64	40,02
1A068_B	Woning fase 1A	5,00	40,28	36,82	30,11	40,53
1A069_A	Woning fase 1A	2,00	40,22	37,01	30,26	40,59
1A069_B	Woning fase 1A	5,00	41,04	37,67	30,92	41,32
1A069_C	Woning fase 1A	8,00	41,23	37,82	31,08	41,49
1A070_A	Woning fase 1A	2,00	41,05	37,75	31,00	41,37
1A070_B	Woning fase 1A	5,00	41,81	38,40	31,66	42,07
1A070_C	Woning fase 1A	8,00	41,97	38,55	31,80	42,22
1A071_A	Woning fase 1A	2,00	40,66	37,34	30,59	40,97
1A071_B	Woning fase 1A	5,00	41,24	37,84	31,10	41,51
1A071_C	Woning fase 1A	8,00	41,56	38,15	31,40	41,82
1A072_A	Woning fase 1A	2,00	44,03	40,67	33,92	44,32
1A073_A	Woning fase 1A	2,00	38,92	35,57	28,83	39,21
1A073_B	Woning fase 1A	5,00	39,49	36,05	29,31	39,74
1A073_C	Woning fase 1A	8,00	39,76	36,30	29,57	40,00
1A074_A	Woning fase 1A	2,00	43,24	39,89	33,14	43,53
1A074_B	Woning fase 1A	5,00	43,63	40,20	33,46	43,88
1A074_C	Woning fase 1A	8,00	43,56	40,11	33,38	43,80
1B001_A	Woning A1	2,00	42,37	39,04	32,29	42,67
1B001_B	Woning A1	5,00	42,26	38,92	32,18	42,56
1B001_C	Woning A1	8,00	41,92	38,56	31,80	42,20
1B002_A	Woning A2	2,00	41,82	38,52	31,78	42,14
1B002_B	Woning A2	5,00	41,89	38,58	31,83	42,20
1B002_C	Woning A2	8,00	41,69	38,34	31,59	41,98
1B003_A	Woning A3	2,00	41,64	38,38	31,63	41,98
1B003_B	Woning A3	5,00	41,84	38,56	31,80	42,17
1B003_C	Woning A3	8,00	41,69	38,35	31,59	41,98
1B004_A	Woning A4	2,00	41,59	38,36	31,60	41,94
1B004_B	Woning A4	5,00	41,94	38,68	31,92	42,28
1B004_C	Woning A4	8,00	41,90	38,57	31,81	42,20
1B005_A	Woning A5	2,00	41,45	38,23	31,47	41,81
1B005_B	Woning A5	5,00	41,93	38,68	31,91	42,27
1B005_C	Woning A5	8,00	41,96	38,64	31,86	42,26
1B006_A	Woning A6	2,00	41,42	38,20	31,44	41,78
1B006_B	Woning A6	5,00	42,03	38,78	32,01	42,37
1B006_C	Woning A6	8,00	42,22	38,89	32,11	42,51
1B007_A	Woning A7	2,00	41,40	38,20	31,44	41,77
1B007_B	Woning A7	5,00	42,14	38,89	32,12	42,48
1B007_C	Woning A7	8,00	42,38	39,03	32,26	42,67
1B008_A	Woning B1	2,00	42,50	39,31	32,54	42,87
1B008_B	Woning B1	5,00	43,53	40,28	33,50	43,87
1B008_C	Woning B1	8,00	43,92	40,55	33,77	44,19
1B009_A	Woning B2	2,00	42,65	39,47	32,69	43,02
1B009_B	Woning B2	5,00	43,87	40,61	33,83	44,20
1B009_C	Woning B2	8,00	44,28	40,90	34,12	44,55
1B010_A	Woning B3	2,00	42,80	39,62	32,85	43,18
1B010_B	Woning B3	5,00	44,20	40,93	34,15	44,53
1B010_C	Woning B3	8,00	44,64	41,27	34,48	44,91
1B011_A	Woning B4	2,00	43,07	39,90	33,12	43,45
1B011_B	Woning B4	5,00	44,68	41,39	34,61	44,99
1B011_C	Woning B4	8,00	45,08	41,71	34,92	45,35
1B012_A	Woning B5	2,00	43,37	40,20	33,41	43,75
1B012_B	Woning B5	5,00	45,17	41,86	35,07	45,47
1B012_C	Woning B5	8,00	45,52	42,15	35,36	45,79
1B013_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	46,72	43,51	36,71	47,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B013_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	48,34	45,00	38,20	48,62
1B013_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	48,59	45,20	38,40	48,85
1B013_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	48,64	45,23	38,43	48,88
1B014_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	50,62	47,24	40,43	50,88
1B014_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	50,77	47,36	40,56	51,01
1B014_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	50,80	47,38	40,58	51,04
1B015_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	50,03	46,65	39,84	50,29
1B015_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	50,16	46,76	39,96	50,41
1B015_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	50,19	46,78	39,98	50,43
1B016_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	50,71	47,32	40,52	50,97
1B016_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	50,81	47,41	40,60	51,06
1B016_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	50,82	47,41	40,60	51,06
1B017_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,00	53,88	50,50	43,69	54,14
1B017_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,00	53,91	50,50	43,69	54,15
1B017_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,00	53,81	50,40	43,59	54,05
1B018_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	52,65	49,40	42,59	52,98
1B018_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	53,37	49,99	43,18	53,63
1B018_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	53,40	49,99	43,18	53,64
1B018_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	53,30	49,88	43,07	53,54
1B019_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	52,89	49,63	42,82	53,21
1B019_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	53,62	50,26	43,45	53,89
1B019_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	53,68	50,28	43,48	53,93
1B019_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	53,60	50,20	43,39	53,85
1B020_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	48,60	45,44	38,63	48,98
1B020_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	49,52	46,15	39,34	49,78
1B020_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	49,58	46,17	39,36	49,82
1B020_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	49,50	46,09	39,28	49,74
1B021_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	44,49	41,43	34,65	44,93
1B021_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	46,06	42,68	35,90	46,33
1B021_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	46,37	42,95	36,15	46,61
1B021_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	46,14	42,70	35,91	46,37
1B022_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	44,90	41,76	34,98	45,30
1B022_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	46,41	43,00	36,22	46,66
1B022_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	46,58	43,13	36,35	46,81
1B022_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	46,45	43,01	36,23	46,68
1B023_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	46,39	42,90	36,18	46,62
1B023_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	45,47	41,96	35,25	45,69
1B023_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	44,51	41,00	34,28	44,73
1B023_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	43,66	40,15	33,42	43,87
1B024_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	43,47	39,99	33,28	43,70
1B024_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	43,43	39,98	33,24	43,67
1B024_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	43,00	39,54	32,81	43,24
1B024_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	42,58	39,10	32,35	42,80
1B025_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,00	43,69	40,24	33,52	43,94
1B025_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,00	43,86	40,41	33,67	44,10
1B025_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,00	43,59	40,12	33,37	43,82
1B025_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,00	43,18	39,70	32,95	43,40
1B026_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,65	49,39	42,57	52,97
1B026_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,38	50,00	43,19	53,64
1B026_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,40	50,00	43,19	53,65
1B027_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	49,40	46,11	39,31	49,71
1B027_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	50,31	46,92	40,13	50,57
1B027_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	50,38	46,98	40,17	50,63
1B028_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	48,80	45,63	38,81	49,17
1B028_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,68	46,33	39,52	49,95
1B028_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,70	46,30	39,49	49,95
1B029_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	47,78	44,57	37,77	48,13
1B029_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,06	45,67	38,87	49,32
1B029_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,13	45,73	38,92	49,38
1B030_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	46,74	43,61	36,79	47,13
1B030_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,39	45,00	38,19	48,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B030_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,52	45,11	38,29	48,76
1B031_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,74	49,47	42,66	53,06
1B031_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,45	50,07	43,26	53,71
1B031_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,46	50,05	43,25	53,70
1B032_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	45,62	42,33	35,52	45,93
1B032_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,35	45,97	39,16	49,61
1B032_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,46	46,06	39,25	49,71
1B033_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	30,61	27,60	20,83	31,08
1B033_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	33,00	29,77	23,01	33,35
1B033_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	34,55	31,24	24,49	34,86
1B034_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,72	49,46	42,65	53,04
1B034_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,43	50,05	43,25	53,69
1B034_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,44	50,04	43,23	53,69
1B035_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,63	49,37	42,56	52,95
1B035_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,36	49,98	43,17	53,62
1B035_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,38	49,98	43,17	53,63
1B036_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,58	49,31	42,50	52,90
1B036_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,30	49,93	43,11	53,56
1B036_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,33	49,92	43,11	53,57
1B037_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,56	49,30	42,48	52,88
1B037_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,28	49,90	43,09	53,54
1B037_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,31	49,90	43,10	53,55
1B038_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,49	49,23	42,42	52,81
1B038_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	53,23	49,85	43,04	53,49
1B038_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	53,26	49,87	43,05	53,51
1B039_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	45,38	42,18	35,36	45,73
1B039_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,86	45,48	38,68	49,12
1B039_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,07	45,67	38,87	49,32
1B040_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	29,60	26,49	19,73	30,02
1B040_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	32,60	29,32	22,57	32,93
1B040_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	34,10	30,76	24,02	34,40
1B041_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,11	48,85	42,04	52,43
1B041_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,94	49,55	42,74	53,19
1B041_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,99	49,59	42,78	53,24
1B042_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	48,24	44,98	38,17	48,56
1B042_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,31	45,91	39,09	49,55
1B042_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,44	46,03	39,22	49,68
1B043_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	48,58	45,36	38,55	48,92
1B043_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	49,57	46,18	39,38	49,83
1B043_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	49,61	46,21	39,41	49,86
1B044_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	46,21	43,02	36,21	46,57
1B044_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	47,83	44,44	37,62	48,08
1B044_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,01	44,60	37,78	48,25
1B045_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	47,22	44,05	37,25	47,59
1B045_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	48,56	45,16	38,36	48,81
1B045_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	48,66	45,25	38,44	48,90
1B046_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	55,33	51,97	45,15	55,60
1B046_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	55,50	52,10	45,29	55,75
1B046_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	55,20	51,80	44,98	55,44
1B047_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	52,19	48,84	42,03	52,46
1B047_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	52,56	49,17	42,36	52,81
1B047_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	52,38	48,98	42,16	52,62
1B048_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	50,92	47,58	40,76	51,20
1B048_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	51,03	47,62	40,81	51,27
1B048_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	50,83	47,42	40,61	51,07
1B049_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	50,59	47,25	40,44	50,87
1B049_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	51,14	47,75	40,94	51,39
1B049_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	51,14	47,73	40,92	51,38
1B050_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,00	46,17	42,97	36,15	46,52
1B050_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,00	47,43	44,06	37,24	47,69
1B050_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,00	47,72	44,33	37,52	47,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B051_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,99	47,66	40,84	51,27
1B051_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,14	47,76	40,95	51,40
1B051_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,90	47,51	40,69	51,15
1B052_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	53,45	50,11	43,29	53,73
1B052_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	53,70	50,32	43,50	53,95
1B052_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	53,47	50,07	43,26	53,72
1B053_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,51	48,16	41,34	51,78
1B054_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	--	--	--	--
1B054_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,95	48,55	41,73	52,19
1B054_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	52,04	48,64	41,82	52,28
1B055_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	49,24	45,94	39,13	49,54
1B055_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,62	46,24	39,43	49,88
1B055_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,50	46,11	39,29	49,75
1B056_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	47,40	44,10	37,28	47,70
1B057_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	48,89	45,49	38,67	49,13
1B057_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,03	45,63	38,81	49,27
1B058_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,05	46,75	39,94	50,35
1B058_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,39	47,00	40,18	50,64
1B058_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,11	46,70	39,88	50,35
1B059_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	47,56	44,36	37,54	47,91
1B059_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	46,99	43,64	36,82	47,26
1B059_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	47,33	43,94	37,13	47,58
1B060_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,13	47,78	40,96	51,40
1B060_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,22	47,82	41,00	51,46
1B060_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,82	47,41	40,59	51,06
1B061_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	48,33	44,94	38,12	48,58
1B061_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	46,77	43,38	36,56	47,02
1B061_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	46,64	43,24	36,41	46,88
1B062_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	41,18	38,18	31,36	41,64
1B063_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,33	46,98	40,17	50,60
1B063_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,41	47,03	40,21	50,66
1B063_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,13	46,72	39,91	50,37
1B064_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,29	47,92	41,12	51,56
1B064_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,28	47,88	41,07	51,53
1B064_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,88	47,46	40,65	51,12
1B065_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,06	47,69	40,88	51,32
1B065_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,08	47,67	40,86	51,32
1B065_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,70	47,28	40,47	50,94
1B066_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,49	48,11	41,30	51,75
1B066_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,40	48,00	41,19	51,65
1B066_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,94	47,52	40,70	51,17
1B067_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,95	47,58	40,77	51,21
1B067_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,97	47,57	40,76	51,22
1B067_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,59	47,17	40,36	50,83
1B068_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,35	47,97	41,15	51,60
1B068_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,28	47,88	41,07	51,53
1B068_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,82	47,41	40,59	51,06
1B069_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,81	47,44	40,63	51,07
1B069_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,77	47,37	40,55	51,01
1B069_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	50,34	46,93	40,11	50,58
1B070_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	52,18	48,79	41,98	52,43
1B070_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	51,93	48,52	41,71	52,17
1B070_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	51,29	47,87	41,06	51,53
1B071_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,21	46,77	39,98	50,44
1B071_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,58	46,12	39,33	49,80
1B071_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,27	45,80	39,02	49,49
1B072_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	43,14	39,63	32,91	43,36
1B073_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	43,03	39,53	32,81	43,25
1B073_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	43,89	40,38	33,66	44,11
1B074_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	51,06	47,59	40,84	51,29
1B074_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,96	46,47	39,73	50,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B074_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,71	46,22	39,47	49,93
1B075_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	50,08	46,71	39,91	50,35
1B075_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	50,15	46,74	39,94	50,39
1B075_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,79	46,37	39,56	50,03
1B076_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	44,22	40,70	33,98	44,43
1B076_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	44,69	41,16	34,44	44,90
1B077_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	45,49	41,97	35,26	45,70
1B078_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	49,74	46,40	39,59	50,02
1B078_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,88	46,49	39,67	50,13
1B078_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,59	46,18	39,37	49,83
1B079_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	48,91	45,59	38,77	49,20
1B079_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,09	45,73	38,90	49,35
1B079_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	48,86	45,48	38,65	49,11
1B080_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	49,24	45,91	39,08	49,52
1B080_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,34	45,98	39,15	49,60
1B080_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,06	45,67	38,84	49,31
1B081_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	49,11	45,78	38,95	49,39
1B081_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,22	45,85	39,02	49,48
1B081_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	48,92	45,54	38,71	49,17
1B082_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	49,69	46,34	39,52	49,96
1B082_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	49,67	46,29	39,47	49,92
1B082_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	49,27	45,88	39,06	49,52
1B083_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	48,87	45,43	38,64	49,10
1B083_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	47,76	44,30	37,52	47,98
1B083_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	47,60	44,14	37,36	47,82
1B084_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,00	42,05	38,54	31,82	42,27
1B084_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,00	42,38	38,84	32,13	42,58
1B085_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,00	42,60	39,12	32,41	42,83
1C001_A	Woning fase 1C	2,00	40,77	37,58	30,72	41,11
1C001_B	Woning fase 1C	5,00	42,20	38,87	32,01	42,47
1C001_C	Woning fase 1C	8,00	42,36	39,00	32,15	42,62
1C002_A	Woning fase 1C	2,00	38,78	35,49	28,70	39,09
1C002_B	Woning fase 1C	5,00	39,95	36,54	29,74	40,19
1C002_C	Woning fase 1C	8,00	40,00	36,57	29,77	40,23
1C003_A	Woning fase 1C	2,00	43,14	39,72	32,97	43,39
1C003_B	Woning fase 1C	5,00	43,54	40,09	33,32	43,77
1C003_C	Woning fase 1C	8,00	43,27	39,81	33,04	43,50
1C004_A	Woning fase 1C	2,00	41,84	38,37	31,64	42,07
1C004_B	Woning fase 1C	5,00	41,93	38,44	31,71	42,15
1C004_C	Woning fase 1C	8,00	41,60	38,10	31,37	41,82
1C005_A	Woning fase 1C	2,00	42,95	39,51	32,79	43,20
1C005_B	Woning fase 1C	5,00	43,00	39,53	32,79	43,23
1C005_C	Woning fase 1C	8,00	42,69	39,21	32,48	42,92
1C006_A	Woning fase 1C	2,00	45,60	42,08	35,36	45,81
1C006_B	Woning fase 1C	5,00	44,62	41,11	34,38	44,83
1C006_C	Woning fase 1C	8,00	43,56	40,06	33,32	43,78
1C007_A	Woning fase 1C	2,00	38,22	34,80	28,09	38,49
1C007_B	Woning fase 1C	5,00	38,39	34,99	28,26	38,66
1C007_C	Woning fase 1C	8,00	38,56	35,15	28,40	38,82
1C008_A	Woning fase 1C	2,00	41,93	38,53	31,81	42,20
1C008_B	Woning fase 1C	5,00	42,09	38,64	31,94	42,34
1C008_C	Woning fase 1C	8,00	41,85	38,39	31,68	42,10
1C009_A	Woning fase 1C	2,00	34,14	30,91	24,17	34,50
1C009_B	Woning fase 1C	5,00	35,97	32,63	25,87	36,26
1C009_C	Woning fase 1C	8,00	36,95	33,55	26,80	37,22
1C010_A	Woning fase 1C	2,00	41,31	37,88	31,19	41,58
1C010_B	Woning fase 1C	5,00	41,48	38,02	31,31	41,73
1C010_C	Woning fase 1C	8,00	41,25	37,77	31,07	41,49
1C011_A	Woning fase 1C	2,00	38,07	34,64	27,94	38,33
1C011_B	Woning fase 1C	5,00	37,94	34,46	27,76	38,18
1C011_C	Woning fase 1C	8,00	38,06	34,57	27,87	38,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C012_A	Woning fase 1C	2,00	42,39	38,96	32,27	42,66
1C012_B	Woning fase 1C	5,00	42,45	38,99	32,28	42,70
1C012_C	Woning fase 1C	8,00	42,10	38,63	31,93	42,34
1C013_A	Woning fase 1C	2,00	33,69	30,41	23,69	34,03
1C013_B	Woning fase 1C	5,00	35,09	31,65	24,93	35,34
1C013_C	Woning fase 1C	8,00	35,78	32,32	25,60	36,02
1C014_A	Woning fase 1C	2,00	41,37	37,96	31,25	41,64
1C014_B	Woning fase 1C	5,00	41,49	38,05	31,34	41,75
1C014_C	Woning fase 1C	8,00	41,23	37,78	31,06	41,48
1C015_A	Woning fase 1C	2,00	38,45	35,03	28,30	38,71
1C015_B	Woning fase 1C	5,00	38,09	34,65	27,90	38,33
1C015_C	Woning fase 1C	8,00	38,10	34,63	27,89	38,33
1C016_A	Woning fase 1C	2,00	38,41	35,06	28,19	38,67
1C016_B	Woning fase 1C	5,00	38,78	35,37	28,51	39,01
1C016_C	Woning fase 1C	8,00	38,68	35,25	28,41	38,90
1C017_A	Woning fase 1C	2,00	33,49	30,13	23,20	33,72
1C017_B	Woning fase 1C	5,00	33,86	30,45	23,57	34,08
1C017_C	Woning fase 1C	8,00	34,24	30,83	23,97	34,47
1C018_A	Woning fase 1C	2,00	37,98	34,67	27,75	38,24
1C018_B	Woning fase 1C	5,00	38,16	34,79	27,87	38,39
1C019_A	Woning fase 1C	2,00	30,31	27,20	20,46	30,73
1C019_B	Woning fase 1C	5,00	33,22	29,90	23,17	33,53
1C020_A	Woning fase 1C	2,00	37,05	33,77	26,85	37,33
1C020_B	Woning fase 1C	5,00	37,32	33,98	27,06	37,57
1C020_C	Woning fase 1C	8,00	37,13	33,74	26,82	37,35
1C021_A	Woning fase 1C	2,00	33,39	30,04	23,08	33,62
1C021_B	Woning fase 1C	5,00	33,79	30,40	23,51	34,02
1C021_C	Woning fase 1C	8,00	34,07	30,65	23,78	34,29
1C022_A	Woning fase 1C	2,00	37,75	34,49	27,58	38,04
1C022_B	Woning fase 1C	5,00	38,04	34,71	27,80	38,29
1C022_C	Woning fase 1C	8,00	37,96	34,59	27,69	38,20
1C023_A	Woning fase 1C	2,00	32,06	28,92	22,19	32,47
1C023_B	Woning fase 1C	5,00	33,47	30,17	23,44	33,79
1C023_C	Woning fase 1C	8,00	34,35	30,98	24,24	34,63
1C024_A	Woning fase 1C	2,00	38,13	34,81	27,96	38,41
1C024_B	Woning fase 1C	5,00	38,47	35,08	28,24	38,71
1C024_C	Woning fase 1C	8,00	38,43	35,00	28,16	38,65
1C025_A	Woning fase 1C	2,00	39,47	36,08	29,35	39,75
1C025_B	Woning fase 1C	5,00	39,70	36,25	29,51	39,94
1C025_C	Woning fase 1C	8,00	39,50	36,01	29,27	39,72
1C026_A	Woning fase 1C	2,00	40,28	37,01	30,28	40,62
1C026_B	Woning fase 1C	5,00	40,77	37,36	30,63	41,04
1C026_C	Woning fase 1C	8,00	40,58	37,13	30,41	40,83
1C027_A	Woning fase 1C	2,00	40,25	37,19	30,45	40,70
1C027_B	Woning fase 1C	5,00	41,60	38,20	31,47	41,87
1C027_C	Woning fase 1C	8,00	41,73	38,30	31,56	41,98
1C028_A	Woning fase 1C	2,00	39,46	35,97	29,23	39,68
1C028_B	Woning fase 1C	5,00	39,43	35,93	29,18	39,64
1C028_C	Woning fase 1C	8,00	39,00	35,49	28,74	39,21
1C029_A	Woning fase 1C	2,00	39,84	36,85	30,11	40,33
1C029_B	Woning fase 1C	5,00	41,36	38,00	31,26	41,65
1C029_C	Woning fase 1C	8,00	41,58	38,16	31,42	41,84
1C030_A	Woning fase 1C	2,00	38,26	35,25	28,51	38,74
1C030_B	Woning fase 1C	5,00	40,89	37,51	30,77	41,17
1C030_C	Woning fase 1C	8,00	41,11	37,68	30,93	41,36
1C031_A	Woning fase 1C	2,00	37,69	34,69	27,94	38,17
1C031_B	Woning fase 1C	5,00	39,64	36,26	29,51	39,92
1C031_C	Woning fase 1C	8,00	40,03	36,59	29,85	40,28
1C032_A	Woning fase 1C	2,00	36,72	33,24	26,52	36,95
1C032_B	Woning fase 1C	5,00	36,74	33,26	26,53	36,97
1C032_C	Woning fase 1C	8,00	36,67	33,19	26,46	36,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C033_A	Woning fase 1C	2,00	40,01	37,00	30,26	40,49
1C033_B	Woning fase 1C	5,00	41,71	38,33	31,58	41,99
1C033_C	Woning fase 1C	8,00	42,02	38,57	31,83	42,26
1C034_A	Woning fase 1C	2,00	37,95	34,98	28,23	38,45
1C034_B	Woning fase 1C	5,00	39,66	36,27	29,52	39,93
1C034_C	Woning fase 1C	8,00	39,88	36,45	29,70	40,13
1C035_A	Woning fase 1C	2,00	36,94	33,50	26,78	37,19
1C035_B	Woning fase 1C	5,00	37,10	33,63	26,90	37,33
1C035_C	Woning fase 1C	8,00	36,88	33,40	26,67	37,11
1C036_A	Woning fase 1C	2,00	34,19	31,44	24,66	34,80
1C036_B	Woning fase 1C	5,00	35,73	32,63	25,84	36,14
1C036_C	Woning fase 1C	8,00	36,71	33,38	26,60	37,00
1C037_A	Woning fase 1C	2,00	37,19	33,74	27,03	37,44
1C037_B	Woning fase 1C	5,00	37,25	33,78	27,06	37,49
1C037_C	Woning fase 1C	8,00	36,98	33,51	26,78	37,21
1C038_A	Woning fase 1C	2,00	33,47	30,14	23,41	33,78
1C038_B	Woning fase 1C	5,00	33,43	30,15	23,41	33,76
1C038_C	Woning fase 1C	8,00	33,85	30,54	23,78	34,16
1C039_A	Woning fase 1C	2,00	37,74	34,30	27,58	37,99
1C039_B	Woning fase 1C	5,00	37,57	34,09	27,37	37,80
1C039_C	Woning fase 1C	8,00	37,12	33,64	26,92	37,35
1C040_A	Woning fase 1C	2,00	34,16	30,79	24,06	34,45
1C040_B	Woning fase 1C	5,00	33,77	30,44	23,69	34,07
1C040_C	Woning fase 1C	8,00	33,79	30,45	23,70	34,09
1C041_A	Woning fase 1C	2,00	37,15	33,70	26,98	37,40
1C041_B	Woning fase 1C	5,00	37,06	33,57	26,86	37,29
1C041_C	Woning fase 1C	8,00	36,69	33,19	26,47	36,91
1C042_A	Woning fase 1C	2,00	33,25	29,80	23,07	33,49
1C042_B	Woning fase 1C	5,00	32,73	29,34	22,59	33,00
1C042_C	Woning fase 1C	8,00	32,82	29,44	22,69	33,10
1C043_A	Woning fase 1C	2,00	37,80	34,34	27,62	38,04
1C043_B	Woning fase 1C	5,00	37,98	34,48	27,77	38,20
1C043_C	Woning fase 1C	8,00	37,79	34,28	27,56	38,01
1C044_A	Woning fase 1C	2,00	36,40	32,95	26,23	36,65
1C044_B	Woning fase 1C	5,00	35,95	32,53	25,79	36,21
1C044_C	Woning fase 1C	8,00	36,10	32,67	25,92	36,35
1C045_A	Woning fase 1C	2,00	41,09	37,57	30,86	41,30
1C045_B	Woning fase 1C	5,00	40,80	37,27	30,56	41,01
1C045_C	Woning fase 1C	8,00	40,20	36,67	29,96	40,41
1C046_A	Woning fase 1C	2,00	36,35	32,85	26,13	36,57
1C046_B	Woning fase 1C	5,00	35,52	32,05	25,32	35,75
1C046_C	Woning fase 1C	8,00	35,39	31,91	25,18	35,62
1C047_A	Woning fase 1C	2,00	41,83	38,30	31,59	42,04
1C047_B	Woning fase 1C	5,00	41,43	37,89	31,17	41,63
1C047_C	Woning fase 1C	8,00	40,56	37,03	30,32	40,77
1C048_A	Woning fase 1C	2,00	36,86	33,35	26,63	37,08
1C048_B	Woning fase 1C	5,00	35,91	32,43	25,70	36,14
1C048_C	Woning fase 1C	8,00	35,53	32,06	25,32	35,76
1C049_A	Woning fase 1C	2,00	41,30	37,79	31,08	41,52
1C049_B	Woning fase 1C	5,00	41,08	37,56	30,85	41,29
1C049_C	Woning fase 1C	8,00	40,41	36,88	30,17	40,62
1C050_A	Woning fase 1C	2,00	36,99	33,50	26,79	37,22
1C050_B	Woning fase 1C	5,00	36,43	32,99	26,25	36,68
1C050_C	Woning fase 1C	8,00	36,62	33,20	26,45	36,87
1C051_A	Woning fase 1C	2,00	42,08	38,56	31,84	42,29
1C051_B	Woning fase 1C	5,00	41,71	38,19	31,46	41,92
1C051_C	Woning fase 1C	8,00	40,89	37,36	30,64	41,10
1C052_A	Woning fase 1C	2,00	38,71	35,28	28,54	38,96
1C052_B	Woning fase 1C	5,00	39,09	35,76	28,99	39,39
1C052_C	Woning fase 1C	8,00	39,40	36,04	29,25	39,67
1C053_A	Woning fase 1C	2,00	38,65	35,19	28,47	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegen 2040 - Bestaande woningen (incl. fase D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C053_B	Woning fase 1C	5,00	38,01	34,63	27,89	38,29
1C053_C	Woning fase 1C	8,00	37,93	34,55	27,80	38,21
1C054_A	Woning fase 1C	2,00	35,68	32,91	26,05	36,25
1C054_B	Woning fase 1C	5,00	39,42	36,28	29,41	39,79
1C054_C	Woning fase 1C	8,00	39,81	36,58	29,71	40,13
1C055_A	Woning fase 1C	2,00	41,48	38,33	31,45	41,84
1C055_B	Woning fase 1C	5,00	42,76	39,44	32,57	43,03
1C055_C	Woning fase 1C	8,00	42,80	39,45	32,58	43,06
1C056_A	Woning fase 1C	2,00	38,33	35,02	28,22	38,63
1C056_B	Woning fase 1C	5,00	39,46	36,05	29,24	39,70
1C056_C	Woning fase 1C	8,00	39,59	36,17	29,35	39,82
1C057_A	Woning fase 1C	2,00	40,83	37,75	30,87	41,23
1C057_B	Woning fase 1C	5,00	42,16	38,84	31,97	42,43
1C057_C	Woning fase 1C	8,00	42,21	38,87	31,99	42,47
1C058_A	Woning fase 1C	2,00	41,92	38,44	31,73	42,15
1C058_B	Woning fase 1C	5,00	41,82	38,32	31,60	42,04
1C058_C	Woning fase 1C	8,00	41,31	37,81	31,09	41,53
B001_A	Goudvink 35	2,00	51,40	48,13	41,32	51,72
B001_B	Goudvink 35	5,00	52,35	48,99	42,19	52,62
B002_A	Goudvink 33	2,00	50,20	46,90	40,10	50,50
B002_B	Goudvink 33	5,00	51,96	48,59	41,80	52,23
B003_A	Goudvink 31	2,00	50,24	47,04	40,23	50,59
B003_B	Goudvink 31	5,00	51,60	48,23	41,44	51,87
B004_A	Goudvink 29	2,00	49,48	46,39	39,59	49,90
B004_B	Goudvink 29	5,00	51,05	47,69	40,89	51,32
B005_A	Goudvink 27	2,00	50,07	46,99	40,18	50,49
B005_B	Goudvink 27	5,00	51,69	48,33	41,53	51,96
B006_A	Goudvink 25	2,00	49,68	46,65	39,85	50,13
B006_B	Goudvink 25	5,00	51,67	48,31	41,51	51,94
B007_A	Goudvink 23	2,00	49,08	46,06	39,26	49,53
B007_B	Goudvink 23	5,00	52,00	48,64	41,84	52,27
B008_A	Goudvink 21	2,00	49,47	46,44	39,63	49,92
B008_B	Goudvink 21	5,00	51,84	48,49	41,68	52,11
B009_A	Goudvink 19	2,00	49,89	46,90	40,09	50,36
B009_B	Goudvink 19	5,00	51,75	48,41	41,61	52,03
B010_A	Goudvink 17	2,00	50,05	47,08	40,27	50,53
B010_B	Goudvink 17	5,00	51,79	48,45	41,65	52,07
B011_A	Goudvink 15	2,00	50,26	47,26	40,46	50,73
B011_B	Goudvink 15	5,00	51,91	48,56	41,76	52,19
B012_A	Goudvink 13	2,00	49,14	46,10	39,31	49,59
B012_B	Goudvink 13	5,00	50,82	47,44	40,65	51,08
L01_A	Landgoed	2,00	41,87	38,70	31,89	42,24
L01_B	Landgoed	5,00	42,89	39,60	32,80	43,20
L01_C	Landgoed	8,00	43,31	39,97	33,17	43,59
L02_A	Landgoed	2,00	42,54	39,35	32,52	42,89
L02_B	Landgoed	5,00	43,26	40,02	33,20	43,59
L02_C	Landgoed	8,00	43,55	40,25	33,43	43,85
L03_A	Landgoed	2,00	39,30	36,20	29,40	39,71
L03_B	Landgoed	5,00	40,68	37,44	30,65	41,02
L03_C	Landgoed	8,00	41,39	38,07	31,28	41,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A001_A	Appartementen fase 1A	2,0	40,14	37,06	30,16	40,53
1A001_B	Appartementen fase 1A	5,0	41,02	37,81	30,92	41,34
1A001_C	Appartementen fase 1A	8,0	41,26	37,98	31,09	41,55
1A001_D	Appartementen fase 1A	11,0	41,38	38,06	31,18	41,65
1A002_A	Appartementen fase 1A	2,0	31,19	29,29	21,05	31,85
1A002_B	Appartementen fase 1A	5,0	32,07	29,99	21,87	32,66
1A002_C	Appartementen fase 1A	8,0	32,03	29,93	21,79	32,60
1A002_D	Appartementen fase 1A	11,0	31,89	29,76	21,60	32,44
1A003_A	Appartementen fase 1A	2,0	26,27	24,63	16,19	27,02
1A003_B	Appartementen fase 1A	5,0	27,43	25,71	17,36	28,16
1A003_C	Appartementen fase 1A	8,0	27,51	25,77	17,39	28,22
1A003_D	Appartementen fase 1A	11,0	27,47	25,70	17,30	28,16
1A004_A	Appartementen fase 1A	2,0	46,27	42,80	36,08	46,51
1A004_B	Appartementen fase 1A	5,0	43,08	39,66	32,91	43,33
1A004_C	Appartementen fase 1A	8,0	41,87	38,45	31,67	42,12
1A004_D	Appartementen fase 1A	11,0	41,29	37,87	31,08	41,53
1A005_A	Woning fase 1A	2,0	51,19	47,79	41,00	51,44
1A005_B	Woning fase 1A	5,0	51,22	47,77	40,99	51,45
1A005_C	Woning fase 1A	8,0	50,85	47,40	40,61	51,08
1A006_A	Woning fase 1A	2,0	46,12	42,79	36,01	46,41
1A006_B	Woning fase 1A	5,0	46,51	43,09	36,31	46,76
1A006_C	Woning fase 1A	8,0	46,41	42,97	36,19	46,64
1A007_A	Woning fase 1A	2,0	36,91	33,56	26,82	37,20
1A007_B	Woning fase 1A	5,0	37,11	33,67	26,91	37,35
1A007_C	Woning fase 1A	8,0	38,56	35,11	28,35	38,80
1A008_A	Woning fase 1A	2,0	51,37	47,95	41,16	51,61
1A009_A	Woning fase 1A	2,0	51,37	47,94	41,16	51,61
1A010_A	Woning fase 1A	2,0	51,52	48,09	41,31	51,76
1A011_A	Woning fase 1A	2,0	51,59	48,17	41,39	51,84
1A012_A	Woning fase 1A	2,0	51,53	48,10	41,32	51,77
1A012_B	Woning fase 1A	5,0	51,54	48,08	41,30	51,76
1A012_C	Woning fase 1A	8,0	51,14	47,68	40,89	51,36
1A013_A	Woning fase 1A	2,0	50,90	47,47	40,68	51,14
1A013_B	Woning fase 1A	5,0	50,93	47,46	40,68	51,15
1A013_C	Woning fase 1A	8,0	50,58	47,12	40,33	50,80
1A014_A	Woning fase 1A	2,0	51,54	48,11	41,33	51,78
1A014_B	Woning fase 1A	5,0	51,58	48,12	41,34	51,80
1A014_C	Woning fase 1A	8,0	51,20	47,74	40,96	51,42
1A015_A	Woning fase 1A	2,0	50,97	47,55	40,76	51,21
1A015_B	Woning fase 1A	5,0	51,11	47,65	40,87	51,33
1A015_C	Woning fase 1A	8,0	50,81	47,33	40,56	51,03
1A016_A	Woning fase 1A	2,0	43,97	40,72	33,90	44,29
1A016_B	Woning fase 1A	5,0	44,89	41,52	34,70	45,15

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	Effect fase D juridisch
1A001_A	Appartementen fase 1A	2,0	38,71	35,67	28,69	39,10	-1,43	nvt
1A001_B	Appartementen fase 1A	5,0	39,52	36,35	29,38	39,84	-1,50	nvt
1A001_C	Appartementen fase 1A	8,0	39,64	36,43	29,45	39,94	-1,61	nvt
1A001_D	Appartementen fase 1A	11,0	39,63	36,39	29,42	39,91	-1,74	nvt
1A002_A	Appartementen fase 1A	2,0	30,69	28,93	20,48	31,37	-0,48	nvt
1A002_B	Appartementen fase 1A	5,0	31,46	29,55	21,19	32,08	-0,58	nvt
1A002_C	Appartementen fase 1A	8,0	31,43	29,49	21,12	32,03	-0,57	nvt
1A002_D	Appartementen fase 1A	11,0	31,29	29,35	20,95	31,88	-0,56	nvt
1A003_A	Appartementen fase 1A	2,0	25,90	24,32	15,74	26,65	-0,37	nvt
1A003_B	Appartementen fase 1A	5,0	26,98	25,34	16,81	27,71	-0,45	nvt
1A003_C	Appartementen fase 1A	8,0	27,13	25,46	16,94	27,84	-0,38	nvt
1A003_D	Appartementen fase 1A	11,0	27,33	25,58	17,13	28,01	-0,15	nvt
1A004_A	Appartementen fase 1A	2,0	46,11	42,61	35,89	46,33	-0,18	nvt
1A004_B	Appartementen fase 1A	5,0	42,59	39,14	32,38	42,83	-0,50	nvt
1A004_C	Appartementen fase 1A	8,0	40,99	37,56	30,78	41,23	-0,89	nvt
1A004_D	Appartementen fase 1A	11,0	40,08	36,68	29,88	40,33	-1,20	nvt
1A005_A	Woning fase 1A	2,0	47,19	43,87	37,02	47,47	-3,97	nvt
1A005_B	Woning fase 1A	5,0	47,22	43,86	37,00	47,47	-3,98	nvt
1A005_C	Woning fase 1A	8,0	46,87	43,50	36,64	47,12	-3,96	nvt
1A006_A	Woning fase 1A	2,0	43,02	39,75	32,92	43,33	-3,08	nvt
1A006_B	Woning fase 1A	5,0	43,38	40,04	33,21	43,65	-3,11	nvt
1A006_C	Woning fase 1A	8,0	43,25	39,89	33,06	43,51	-3,13	nvt
1A007_A	Woning fase 1A	2,0	36,05	32,65	25,90	36,32	-0,88	nvt
1A007_B	Woning fase 1A	5,0	35,39	31,96	25,19	35,63	-1,72	nvt
1A007_C	Woning fase 1A	8,0	36,01	32,59	25,80	36,25	-2,55	nvt
1A008_A	Woning fase 1A	2,0	47,46	44,13	37,26	47,73	-3,88	nvt
1A009_A	Woning fase 1A	2,0	47,46	44,12	37,25	47,72	-3,89	nvt
1A010_A	Woning fase 1A	2,0	47,65	44,31	37,44	47,91	-3,85	nvt
1A011_A	Woning fase 1A	2,0	47,81	44,48	37,62	48,08	-3,76	nvt
1A012_A	Woning fase 1A	2,0	47,96	44,63	37,79	48,23	-3,54	nvt
1A012_B	Woning fase 1A	5,0	48,01	44,64	37,79	48,26	-3,50	nvt
1A012_C	Woning fase 1A	8,0	47,66	44,29	37,44	47,91	-3,45	nvt
1A013_A	Woning fase 1A	2,0	47,35	44,02	37,17	47,62	-3,52	nvt
1A013_B	Woning fase 1A	5,0	47,43	44,06	37,21	47,68	-3,47	nvt
1A013_C	Woning fase 1A	8,0	47,13	43,75	36,90	47,38	-3,42	nvt
1A014_A	Woning fase 1A	2,0	48,11	44,79	37,95	48,39	-3,39	nvt
1A014_B	Woning fase 1A	5,0	48,22	44,87	38,02	48,48	-3,32	nvt
1A014_C	Woning fase 1A	8,0	47,93	44,56	37,71	48,18	-3,24	nvt
1A015_A	Woning fase 1A	2,0	47,77	44,45	37,61	48,05	-3,16	nvt
1A015_B	Woning fase 1A	5,0	47,96	44,59	37,75	48,21	-3,12	nvt
1A015_C	Woning fase 1A	8,0	47,74	44,36	37,53	47,99	-3,04	nvt
1A016_A	Woning fase 1A	2,0	40,87	37,71	30,79	41,21	-3,08	nvt
1A016_B	Woning fase 1A	5,0	41,74	38,47	31,56	42,03	-3,12	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A016_C	Woning fase 1A	8,0	44,96	41,58	34,75	45,21
1A017_A	Woning fase 1A	2,0	45,84	42,60	35,83	46,18
1A017_B	Woning fase 1A	5,0	46,64	43,26	36,48	46,91
1A017_C	Woning fase 1A	8,0	46,68	43,26	36,49	46,93
1A018_A	Woning fase 1A	2,0	44,54	41,32	34,56	44,90
1A018_B	Woning fase 1A	5,0	45,63	42,22	35,46	45,89
1A018_C	Woning fase 1A	8,0	45,78	42,32	35,56	46,01
1A019_A	Woning fase 1A	2,0	41,44	38,27	31,37	41,78
1A019_B	Woning fase 1A	5,0	42,16	38,91	32,01	42,46
1A019_C	Woning fase 1A	8,0	42,28	38,99	32,09	42,56
1A020_A	Woning fase 1A	2,0	42,22	38,81	32,01	42,46
1A020_B	Woning fase 1A	5,0	42,43	38,99	32,19	42,66
1A020_C	Woning fase 1A	8,0	42,20	38,76	31,95	42,43
1A021_A	Woning fase 1A	2,0	47,83	44,47	37,72	48,12
1A021_B	Woning fase 1A	5,0	48,34	44,89	38,14	48,58
1A021_C	Woning fase 1A	8,0	48,26	44,78	38,03	48,48
1A022_A	Woning fase 1A	2,0	43,10	39,78	33,03	43,41
1A022_B	Woning fase 1A	5,0	43,85	40,39	33,64	44,08
1A022_C	Woning fase 1A	8,0	43,92	40,43	33,68	44,14
1A023_A	Woning fase 1A	2,0	48,04	44,67	37,93	48,32
1A023_B	Woning fase 1A	5,0	48,54	45,08	38,33	48,77
1A023_C	Woning fase 1A	8,0	48,45	44,96	38,22	48,67
1A024_A	Woning fase 1A	2,0	45,02	41,61	34,86	45,28
1A024_B	Woning fase 1A	5,0	44,36	40,88	34,14	44,59
1A024_C	Woning fase 1A	8,0	44,35	40,86	34,11	44,57
1A025_A	Woning fase 1A	2,0	47,95	44,57	37,82	48,23
1A025_B	Woning fase 1A	5,0	48,41	44,94	38,19	48,64
1A025_C	Woning fase 1A	8,0	48,29	44,81	38,06	48,51
1A026_A	Woning fase 1A	2,0	44,62	41,24	34,49	44,90
1A026_B	Woning fase 1A	5,0	43,87	40,40	33,65	44,10
1A026_C	Woning fase 1A	8,0	43,83	40,34	33,59	44,05
1A027_A	Woning fase 1A	2,0	49,61	46,20	39,46	49,87
1A027_B	Woning fase 1A	5,0	49,77	46,29	39,55	50,00
1A027_C	Woning fase 1A	8,0	49,49	45,99	39,25	49,71
1A028_A	Woning fase 1A	2,0	24,51	21,50	14,75	24,99
1A028_B	Woning fase 1A	5,0	26,48	23,37	16,62	26,90
1A028_C	Woning fase 1A	8,0	27,73	24,51	17,75	28,09
1A029_A	Woning fase 1A	2,0	49,69	46,26	39,53	49,95
1A029_B	Woning fase 1A	5,0	49,88	46,40	39,66	50,11
1A029_C	Woning fase 1A	8,0	49,58	46,08	39,34	49,80
1A030_A	Woning fase 1A	2,0	25,04	22,13	15,37	25,57
1A030_B	Woning fase 1A	5,0	26,21	23,15	16,38	26,65
1A030_C	Woning fase 1A	8,0	27,12	23,93	17,17	27,49

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1A016_C	Woning fase 1A	8,0	41,81	38,53	31,62	42,09	-3,12	nvt
1A017_A	Woning fase 1A	2,0	40,56	37,40	30,57	40,93	-5,25	nvt
1A017_B	Woning fase 1A	5,0	41,47	38,16	31,33	41,76	-5,15	nvt
1A017_C	Woning fase 1A	8,0	41,57	38,22	31,39	41,84	-5,09	nvt
1A018_A	Woning fase 1A	2,0	38,19	35,02	28,26	38,58	-6,32	nvt
1A018_B	Woning fase 1A	5,0	39,41	36,05	29,29	39,69	-6,20	nvt
1A018_C	Woning fase 1A	8,0	39,70	36,30	29,53	39,96	-6,05	nvt
1A019_A	Woning fase 1A	2,0	40,02	36,89	29,90	40,36	-1,42	nvt
1A019_B	Woning fase 1A	5,0	40,73	37,53	30,54	41,03	-1,43	nvt
1A019_C	Woning fase 1A	8,0	40,79	37,56	30,57	41,07	-1,49	nvt
1A020_A	Woning fase 1A	2,0	41,08	37,68	30,87	41,33	-1,13	nvt
1A020_B	Woning fase 1A	5,0	41,28	37,87	31,03	41,51	-1,15	nvt
1A020_C	Woning fase 1A	8,0	41,04	37,63	30,79	41,27	-1,16	nvt
1A021_A	Woning fase 1A	2,0	40,24	36,92	30,21	40,56	-7,56	nvt
1A021_B	Woning fase 1A	5,0	40,81	37,39	30,68	41,08	-7,50	nvt
1A021_C	Woning fase 1A	8,0	40,82	37,38	30,67	41,08	-7,40	nvt
1A022_A	Woning fase 1A	2,0	35,56	32,28	25,58	35,90	-7,51	nvt
1A022_B	Woning fase 1A	5,0	36,40	32,99	26,28	36,67	-7,41	nvt
1A022_C	Woning fase 1A	8,0	36,63	33,18	26,46	36,88	-7,26	nvt
1A023_A	Woning fase 1A	2,0	40,33	36,99	30,28	40,64	-7,68	nvt
1A023_B	Woning fase 1A	5,0	40,86	37,41	30,71	41,11	-7,66	nvt
1A023_C	Woning fase 1A	8,0	40,82	37,36	30,66	41,07	-7,60	nvt
1A024_A	Woning fase 1A	2,0	37,41	34,04	27,34	37,71	-7,57	nvt
1A024_B	Woning fase 1A	5,0	36,85	33,43	26,72	37,12	-7,47	nvt
1A024_C	Woning fase 1A	8,0	36,97	33,52	26,81	37,22	-7,35	nvt
1A025_A	Woning fase 1A	2,0	40,10	36,73	30,02	40,39	-7,84	nvt
1A025_B	Woning fase 1A	5,0	40,55	37,09	30,39	40,80	-7,84	nvt
1A025_C	Woning fase 1A	8,0	40,46	36,99	30,28	40,70	-7,81	nvt
1A026_A	Woning fase 1A	2,0	36,81	33,45	26,74	37,11	-7,79	nvt
1A026_B	Woning fase 1A	5,0	35,95	32,50	25,79	36,20	-7,90	nvt
1A026_C	Woning fase 1A	8,0	35,97	32,50	25,78	36,21	-7,84	nvt
1A027_A	Woning fase 1A	2,0	39,72	36,38	29,57	40,00	-9,87	nvt
1A027_B	Woning fase 1A	5,0	40,06	36,65	29,84	40,30	-9,70	nvt
1A027_C	Woning fase 1A	8,0	39,94	36,51	29,71	40,17	-9,54	nvt
1A028_A	Woning fase 1A	2,0	22,26	19,27	12,57	22,76	-2,23	nvt
1A028_B	Woning fase 1A	5,0	23,89	20,81	14,07	24,33	-2,57	nvt
1A028_C	Woning fase 1A	8,0	24,91	21,73	15,00	25,30	-2,79	nvt
1A029_A	Woning fase 1A	2,0	38,09	34,83	27,90	38,38	-11,57	nvt
1A029_B	Woning fase 1A	5,0	38,37	35,03	28,11	38,62	-11,49	nvt
1A029_C	Woning fase 1A	8,0	38,27	34,91	28,00	38,51	-11,29	nvt
1A030_A	Woning fase 1A	2,0	22,47	19,56	12,75	22,98	-2,59	nvt
1A030_B	Woning fase 1A	5,0	23,93	20,93	14,12	24,39	-2,26	nvt
1A030_C	Woning fase 1A	8,0	24,65	21,54	14,74	25,06	-2,43	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A031_A	Woning fase 1A	2,0	49,15	45,75	39,01	49,42
1A031_B	Woning fase 1A	5,0	49,41	45,93	39,19	49,64
1A031_C	Woning fase 1A	8,0	49,16	45,66	38,92	49,38
1A032_A	Woning fase 1A	2,0	43,23	39,83	33,09	43,50
1A032_B	Woning fase 1A	5,0	43,71	40,21	33,47	43,93
1A032_C	Woning fase 1A	8,0	43,56	40,06	33,32	43,78
1A033_A	Woning fase 1A	2,0	49,16	45,72	38,97	49,40
1A033_B	Woning fase 1A	5,0	49,22	45,74	39,00	49,45
1A033_C	Woning fase 1A	8,0	48,87	45,38	38,64	49,09
1A034_A	Woning fase 1A	2,0	42,73	39,43	32,67	43,05
1A034_B	Woning fase 1A	5,0	43,24	39,80	33,06	43,49
1A034_C	Woning fase 1A	8,0	43,18	39,71	32,96	43,41
1A035_A	Woning fase 1A	2,0	40,48	37,36	30,60	40,89
1A036_A	Woning fase 1A	2,0	38,21	35,15	28,40	38,66
1A036_B	Woning fase 1A	5,0	39,79	36,40	29,64	40,06
1A036_C	Woning fase 1A	8,0	39,96	36,52	29,77	40,20
1A037_A	Woning fase 1A	2,0	33,21	29,90	23,16	33,53
1A037_B	Woning fase 1A	5,0	33,73	30,36	23,61	34,01
1A037_C	Woning fase 1A	8,0	33,76	30,37	23,62	34,03
1A038_A	Woning fase 1A	2,0	35,43	32,36	25,61	35,87
1A038_B	Woning fase 1A	5,0	36,79	33,45	26,70	37,09
1A038_C	Woning fase 1A	8,0	37,44	34,01	27,26	37,69
1A039_A	Woning fase 1A	2,0	30,75	27,78	21,02	31,24
1A039_B	Woning fase 1A	5,0	33,64	30,35	23,60	33,96
1A039_C	Woning fase 1A	8,0	34,00	30,63	23,88	34,28
1A040_A	Woning fase 1A	2,0	30,63	27,46	20,71	31,02
1A040_B	Woning fase 1A	5,0	32,65	29,29	22,54	32,94
1A041_A	Woning fase 1A	2,0	32,91	29,75	23,00	33,30
1A041_B	Woning fase 1A	5,0	33,93	30,57	23,82	34,22
1A041_C	Woning fase 1A	8,0	34,16	30,74	24,00	34,42
1A042_A	Woning fase 1A	2,0	32,82	29,59	22,84	33,18
1A042_B	Woning fase 1A	5,0	33,91	30,49	23,74	34,16
1A042_C	Woning fase 1A	8,0	34,12	30,66	23,92	34,36
1A043_A	Woning fase 1A	2,0	35,03	31,57	24,82	35,26
1A043_B	Woning fase 1A	5,0	35,49	31,99	25,25	35,71
1A043_C	Woning fase 1A	8,0	35,41	31,90	25,16	35,62
1A044_A	Woning fase 1A	2,0	35,76	32,29	25,54	35,99
1A044_B	Woning fase 1A	5,0	36,03	32,52	25,78	36,24
1A044_C	Woning fase 1A	8,0	35,86	32,35	25,61	36,07
1A045_A	Woning fase 1A	2,0	36,11	32,64	25,90	36,34
1A045_B	Woning fase 1A	5,0	36,29	32,79	26,05	36,51
1A045_C	Woning fase 1A	8,0	36,05	32,55	25,80	36,26
1A046_A	Woning fase 1A	2,0	35,02	31,56	24,81	35,25

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	Effect fase D juridisch
1A031_A	Woning fase 1A	2,0	37,70	34,49	27,57	38,01	-11,41	nvt
1A031_B	Woning fase 1A	5,0	38,08	34,78	27,86	38,35	-11,29	nvt
1A031_C	Woning fase 1A	8,0	38,07	34,72	27,82	38,32	-11,06	nvt
1A032_A	Woning fase 1A	2,0	31,56	28,28	21,35	31,83	-11,67	nvt
1A032_B	Woning fase 1A	5,0	32,17	28,80	21,87	32,40	-11,53	nvt
1A032_C	Woning fase 1A	8,0	32,36	28,98	22,07	32,59	-11,19	nvt
1A033_A	Woning fase 1A	2,0	40,05	36,81	30,01	40,39	-9,01	nvt
1A033_B	Woning fase 1A	5,0	40,54	37,19	30,40	40,82	-8,63	nvt
1A033_C	Woning fase 1A	8,0	40,62	37,19	30,40	40,86	-8,23	nvt
1A034_A	Woning fase 1A	2,0	36,97	34,02	27,29	37,49	-5,56	nvt
1A034_B	Woning fase 1A	5,0	38,27	35,02	28,30	38,62	-4,87	nvt
1A034_C	Woning fase 1A	8,0	38,81	35,41	28,68	39,08	-4,33	nvt
1A035_A	Woning fase 1A	2,0	38,84	35,90	29,16	39,36	-1,53	nvt
1A036_A	Woning fase 1A	2,0	38,54	35,50	28,77	39,01	0,35	nvt
1A036_B	Woning fase 1A	5,0	39,99	36,62	29,90	40,28	0,22	nvt
1A036_C	Woning fase 1A	8,0	40,28	36,85	30,12	40,54	0,34	nvt
1A037_A	Woning fase 1A	2,0	37,42	34,04	27,38	37,72	4,19	nvt
1A037_B	Woning fase 1A	5,0	37,61	34,19	27,53	37,89	3,88	nvt
1A037_C	Woning fase 1A	8,0	37,41	33,98	27,31	37,68	3,65	nvt
1A038_A	Woning fase 1A	2,0	37,53	34,40	27,68	37,95	2,08	nvt
1A038_B	Woning fase 1A	5,0	38,60	35,26	28,55	38,91	1,82	nvt
1A038_C	Woning fase 1A	8,0	39,01	35,60	28,88	39,28	1,59	nvt
1A039_A	Woning fase 1A	2,0	32,06	29,08	22,33	32,55	1,31	nvt
1A039_B	Woning fase 1A	5,0	35,17	31,84	25,09	35,47	1,51	nvt
1A039_C	Woning fase 1A	8,0	35,50	32,10	25,35	35,77	1,49	nvt
1A040_A	Woning fase 1A	2,0	32,23	29,06	22,29	32,61	1,59	nvt
1A040_B	Woning fase 1A	5,0	34,26	30,88	24,11	34,53	1,59	nvt
1A041_A	Woning fase 1A	2,0	34,38	31,29	24,50	34,80	1,50	nvt
1A041_B	Woning fase 1A	5,0	35,43	32,11	25,33	35,73	1,51	nvt
1A041_C	Woning fase 1A	8,0	35,56	32,16	25,39	35,82	1,40	nvt
1A042_A	Woning fase 1A	2,0	33,82	30,64	23,89	34,20	1,02	nvt
1A042_B	Woning fase 1A	5,0	34,94	31,55	24,80	35,21	1,05	nvt
1A042_C	Woning fase 1A	8,0	35,13	31,69	24,95	35,38	1,02	nvt
1A043_A	Woning fase 1A	2,0	33,44	30,06	23,10	33,65	-1,61	nvt
1A043_B	Woning fase 1A	5,0	33,94	30,51	23,57	34,13	-1,58	nvt
1A043_C	Woning fase 1A	8,0	33,88	30,44	23,49	34,06	-1,56	nvt
1A044_A	Woning fase 1A	2,0	34,02	30,64	23,66	34,23	-1,76	nvt
1A044_B	Woning fase 1A	5,0	34,32	30,90	23,92	34,51	-1,73	nvt
1A044_C	Woning fase 1A	8,0	34,15	30,73	23,75	34,34	-1,73	nvt
1A045_A	Woning fase 1A	2,0	34,30	30,92	23,92	34,50	-1,84	nvt
1A045_B	Woning fase 1A	5,0	34,48	31,07	24,07	34,67	-1,84	nvt
1A045_C	Woning fase 1A	8,0	34,24	30,82	23,82	34,42	-1,84	nvt
1A046_A	Woning fase 1A	2,0	33,21	29,83	22,84	33,41	-1,84	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A046_B	Woning fase 1A	5,0	35,29	31,80	25,05	35,51
1A046_C	Woning fase 1A	8,0	35,14	31,64	24,89	35,35
1A047_A	Woning fase 1A	2,0	36,78	33,30	26,55	37,00
1A047_B	Woning fase 1A	5,0	36,87	33,37	26,63	37,09
1A047_C	Woning fase 1A	8,0	36,56	33,07	26,32	36,78
1A048_A	Woning fase 1A	2,0	35,88	32,43	25,68	36,12
1A048_B	Woning fase 1A	5,0	36,11	32,63	25,87	36,33
1A048_C	Woning fase 1A	8,0	35,92	32,43	25,68	36,14
1A049_A	Woning fase 1A	2,0	36,13	32,68	25,92	36,37
1A049_B	Woning fase 1A	5,0	36,34	32,86	26,11	36,56
1A049_C	Woning fase 1A	8,0	36,14	32,64	25,90	36,36
1A050_A	Woning fase 1A	2,0	35,75	32,32	25,56	36,00
1A050_B	Woning fase 1A	5,0	36,04	32,56	25,81	36,26
1A051_A	Woning fase 1A	2,0	36,01	32,57	25,81	36,25
1A051_B	Woning fase 1A	5,0	36,24	32,76	26,00	36,46
1A051_C	Woning fase 1A	8,0	36,04	32,55	25,80	36,26
1A052_A	Woning fase 1A	2,0	36,35	32,91	26,15	36,59
1A052_B	Woning fase 1A	5,0	36,54	33,07	26,31	36,77
1A052_C	Woning fase 1A	8,0	36,32	32,85	26,09	36,55
1A053_A	Woning fase 1A	2,0	36,10	32,67	25,91	36,35
1A053_B	Woning fase 1A	5,0	36,35	32,90	26,14	36,59
1A053_C	Woning fase 1A	8,0	36,13	32,67	25,91	36,36
1A054_A	Woning fase 1A	2,0	35,70	32,28	25,52	35,95
1A054_B	Woning fase 1A	5,0	36,00	32,54	25,78	36,23
1A055_A	Woning fase 1A	2,0	44,50	41,07	34,32	44,75
1A055_B	Woning fase 1A	5,0	44,57	41,08	34,33	44,79
1A056_A	Woning fase 1A	2,0	46,04	42,57	35,83	46,27
1A056_B	Woning fase 1A	5,0	45,78	42,29	35,54	46,00
1A056_C	Woning fase 1A	8,0	45,06	41,56	34,82	45,28
1A057_A	Woning fase 1A	2,0	41,50	38,07	31,32	41,75
1A057_B	Woning fase 1A	5,0	41,62	38,15	31,40	41,85
1A057_C	Woning fase 1A	8,0	41,21	37,73	30,98	41,43
1A058_A	Woning fase 1A	2,0	41,49	38,04	31,29	41,73
1A059_A	Woning fase 1A	2,0	39,17	35,75	29,01	39,43
1A059_B	Woning fase 1A	5,0	39,32	35,84	29,10	39,55
1A059_C	Woning fase 1A	8,0	38,99	35,51	28,76	39,21
1A060_A	Woning fase 1A	2,0	41,39	37,96	31,21	41,64
1A060_B	Woning fase 1A	5,0	41,65	38,17	31,43	41,88
1A060_C	Woning fase 1A	8,0	41,41	37,93	31,18	41,63
1A061_A	Woning fase 1A	2,0	39,86	36,42	29,67	40,10
1A061_B	Woning fase 1A	5,0	40,13	36,65	29,90	40,35
1A061_C	Woning fase 1A	8,0	39,92	36,44	29,69	40,14
1A062_A	Woning fase 1A	2,0	38,61	35,16	28,42	38,85

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1A046_B	Woning fase 1A	5,0	33,48	30,07	23,07	33,67	-1,84	nvt
1A046_C	Woning fase 1A	8,0	33,32	29,91	22,91	33,51	-1,84	nvt
1A047_A	Woning fase 1A	2,0	34,97	31,58	24,58	35,17	-1,83	nvt
1A047_B	Woning fase 1A	5,0	35,06	31,66	24,66	35,25	-1,84	nvt
1A047_C	Woning fase 1A	8,0	34,75	31,34	24,35	34,94	-1,84	nvt
1A048_A	Woning fase 1A	2,0	34,07	30,71	23,71	34,28	-1,84	nvt
1A048_B	Woning fase 1A	5,0	34,30	30,91	23,90	34,49	-1,84	nvt
1A048_C	Woning fase 1A	8,0	34,12	30,71	23,71	34,31	-1,83	nvt
1A049_A	Woning fase 1A	2,0	34,33	30,96	23,96	34,54	-1,83	nvt
1A049_B	Woning fase 1A	5,0	34,54	31,15	24,15	34,74	-1,82	nvt
1A049_C	Woning fase 1A	8,0	34,33	30,93	23,93	34,52	-1,84	nvt
1A050_A	Woning fase 1A	2,0	33,96	30,60	23,60	34,17	-1,83	nvt
1A050_B	Woning fase 1A	5,0	34,23	30,85	23,85	34,43	-1,83	nvt
1A051_A	Woning fase 1A	2,0	34,22	30,86	23,85	34,43	-1,82	nvt
1A051_B	Woning fase 1A	5,0	34,43	31,05	24,04	34,63	-1,83	nvt
1A051_C	Woning fase 1A	8,0	34,23	30,84	23,83	34,42	-1,84	nvt
1A052_A	Woning fase 1A	2,0	34,56	31,21	24,21	34,78	-1,81	nvt
1A052_B	Woning fase 1A	5,0	34,75	31,37	24,37	34,95	-1,82	nvt
1A052_C	Woning fase 1A	8,0	34,53	31,14	24,14	34,73	-1,82	nvt
1A053_A	Woning fase 1A	2,0	34,31	30,98	23,97	34,53	-1,82	nvt
1A053_B	Woning fase 1A	5,0	34,56	31,21	24,19	34,77	-1,82	nvt
1A053_C	Woning fase 1A	8,0	34,35	30,99	23,97	34,56	-1,80	nvt
1A054_A	Woning fase 1A	2,0	33,94	30,61	23,60	34,16	-1,79	nvt
1A054_B	Woning fase 1A	5,0	34,23	30,89	23,87	34,45	-1,78	nvt
1A055_A	Woning fase 1A	2,0	43,38	39,94	33,20	43,63	-1,12	nvt
1A055_B	Woning fase 1A	5,0	43,44	39,96	33,22	43,67	-1,12	nvt
1A056_A	Woning fase 1A	2,0	44,90	41,43	34,70	45,13	-1,14	nvt
1A056_B	Woning fase 1A	5,0	44,62	41,13	34,40	44,84	-1,16	nvt
1A056_C	Woning fase 1A	8,0	43,87	40,38	33,64	44,09	-1,19	nvt
1A057_A	Woning fase 1A	2,0	40,44	37,04	30,32	40,71	-1,04	nvt
1A057_B	Woning fase 1A	5,0	40,51	37,06	30,35	40,76	-1,09	nvt
1A057_C	Woning fase 1A	8,0	40,06	36,60	29,88	40,30	-1,13	nvt
1A058_A	Woning fase 1A	2,0	39,39	35,94	29,39	39,69	-2,04	nvt
1A059_A	Woning fase 1A	2,0	37,68	34,27	27,75	38,01	-1,42	nvt
1A059_B	Woning fase 1A	5,0	37,85	34,38	27,86	38,15	-1,40	nvt
1A059_C	Woning fase 1A	8,0	37,51	34,04	27,52	37,81	-1,40	nvt
1A060_A	Woning fase 1A	2,0	39,88	36,47	29,75	40,15	-1,49	nvt
1A060_B	Woning fase 1A	5,0	40,17	36,71	30,00	40,42	-1,46	nvt
1A060_C	Woning fase 1A	8,0	39,94	36,47	29,76	40,18	-1,45	nvt
1A061_A	Woning fase 1A	2,0	38,19	34,74	28,07	38,45	-1,65	nvt
1A061_B	Woning fase 1A	5,0	38,47	35,00	28,32	38,72	-1,63	nvt
1A061_C	Woning fase 1A	8,0	38,28	34,80	28,12	38,52	-1,62	nvt
1A062_A	Woning fase 1A	2,0	36,07	32,77	25,83	36,33	-2,52	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1A062_B	Woning fase 1A	5,0	38,62	35,14	28,39	38,84
1A062_C	Woning fase 1A	8,0	38,18	34,69	27,95	38,40
1A063_A	Woning fase 1A	2,0	37,06	33,55	26,83	37,28
1A063_B	Woning fase 1A	5,0	37,54	34,00	27,28	37,74
1A063_C	Woning fase 1A	8,0	37,41	33,86	27,15	37,61
1A064_A	Woning fase 1A	2,0	36,32	32,90	26,16	36,58
1A064_B	Woning fase 1A	5,0	36,87	33,41	26,68	37,11
1A064_C	Woning fase 1A	8,0	36,84	33,37	26,63	37,07
1A065_A	Woning fase 1A	2,0	35,72	32,36	25,61	36,01
1A065_B	Woning fase 1A	5,0	36,50	33,07	26,33	36,75
1A065_C	Woning fase 1A	8,0	36,61	33,16	26,41	36,85
1A066_A	Woning fase 1A	2,0	36,51	33,16	26,43	36,81
1A066_B	Woning fase 1A	5,0	37,17	33,76	27,03	37,44
1A066_C	Woning fase 1A	8,0	37,27	33,84	27,10	37,52
1A067_A	Woning fase 1A	2,0	36,57	33,18	26,44	36,84
1A067_B	Woning fase 1A	5,0	37,17	33,74	27,00	37,42
1A067_C	Woning fase 1A	8,0	37,28	33,82	27,09	37,52
1A068_A	Woning fase 1A	2,0	39,70	36,34	29,62	40,00
1A068_B	Woning fase 1A	5,0	40,20	36,76	30,03	40,45
1A069_A	Woning fase 1A	2,0	40,02	36,77	30,02	40,37
1A069_B	Woning fase 1A	5,0	40,83	37,43	30,69	41,10
1A069_C	Woning fase 1A	8,0	41,01	37,58	30,84	41,26
1A070_A	Woning fase 1A	2,0	41,08	37,77	31,02	41,39
1A070_B	Woning fase 1A	5,0	41,83	38,41	31,67	42,09
1A070_C	Woning fase 1A	8,0	41,99	38,55	31,81	42,24
1A071_A	Woning fase 1A	2,0	40,75	37,42	30,68	41,06
1A071_B	Woning fase 1A	5,0	41,32	37,92	31,17	41,59
1A071_C	Woning fase 1A	8,0	41,64	38,21	31,47	41,89
1A072_A	Woning fase 1A	2,0	43,97	40,59	33,85	44,25
1A073_A	Woning fase 1A	2,0	38,84	35,47	28,72	39,12
1A073_B	Woning fase 1A	5,0	39,52	36,06	29,32	39,76
1A073_C	Woning fase 1A	8,0	39,82	36,36	29,62	40,06
1A074_A	Woning fase 1A	2,0	43,16	39,79	33,04	43,44
1A074_B	Woning fase 1A	5,0	43,61	40,17	33,43	43,86
1A074_C	Woning fase 1A	8,0	43,56	40,10	33,36	43,80
1B001_A	Woning A1	2,0	41,65	38,28	31,55	41,94
1B001_B	Woning A1	5,0	41,45	38,07	31,34	41,73
1B001_C	Woning A1	8,0	41,02	37,62	30,88	41,29
1B002_A	Woning A2	2,0	41,22	37,87	31,15	41,52
1B002_B	Woning A2	5,0	41,17	37,82	31,09	41,47
1B002_C	Woning A2	8,0	40,87	37,47	30,74	41,14
1B003_A	Woning A3	2,0	41,07	37,75	31,02	41,38
1B003_B	Woning A3	5,0	41,15	37,81	31,07	41,45

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1A062_B	Woning fase 1A	5,0	36,22	32,86	25,93	36,45	-2,39	nvt
1A062_C	Woning fase 1A	8,0	35,91	32,52	25,60	36,13	-2,27	nvt
1A063_A	Woning fase 1A	2,0	37,14	33,63	26,92	37,36	0,08	nvt
1A063_B	Woning fase 1A	5,0	37,60	34,06	27,34	37,80	0,06	nvt
1A063_C	Woning fase 1A	8,0	37,46	33,91	27,20	37,66	0,05	nvt
1A064_A	Woning fase 1A	2,0	37,84	34,44	27,68	38,10	1,52	nvt
1A064_B	Woning fase 1A	5,0	38,43	34,98	28,22	38,67	1,56	nvt
1A064_C	Woning fase 1A	8,0	38,42	34,94	28,19	38,64	1,57	nvt
1A065_A	Woning fase 1A	2,0	37,60	34,22	27,45	37,87	1,86	nvt
1A065_B	Woning fase 1A	5,0	38,37	34,92	28,15	38,60	1,85	nvt
1A065_C	Woning fase 1A	8,0	38,45	34,99	28,22	38,68	1,83	nvt
1A066_A	Woning fase 1A	2,0	37,95	34,65	27,91	38,27	1,46	nvt
1A066_B	Woning fase 1A	5,0	38,69	35,30	28,57	38,97	1,53	nvt
1A066_C	Woning fase 1A	8,0	38,80	35,39	28,65	39,06	1,54	nvt
1A067_A	Woning fase 1A	2,0	38,03	34,66	27,93	38,32	1,48	nvt
1A067_B	Woning fase 1A	5,0	38,68	35,26	28,53	38,94	1,52	nvt
1A067_C	Woning fase 1A	8,0	38,78	35,34	28,61	39,03	1,51	nvt
1A068_A	Woning fase 1A	2,0	39,72	36,36	29,64	40,02	0,02	nvt
1A068_B	Woning fase 1A	5,0	40,28	36,82	30,11	40,53	0,08	nvt
1A069_A	Woning fase 1A	2,0	40,22	37,01	30,26	40,59	0,22	nvt
1A069_B	Woning fase 1A	5,0	41,04	37,67	30,92	41,32	0,22	nvt
1A069_C	Woning fase 1A	8,0	41,23	37,82	31,08	41,49	0,23	nvt
1A070_A	Woning fase 1A	2,0	41,05	37,75	31,00	41,37	-0,02	nvt
1A070_B	Woning fase 1A	5,0	41,81	38,40	31,66	42,07	-0,02	nvt
1A070_C	Woning fase 1A	8,0	41,97	38,55	31,80	42,22	-0,02	nvt
1A071_A	Woning fase 1A	2,0	40,66	37,34	30,59	40,97	-0,09	nvt
1A071_B	Woning fase 1A	5,0	41,24	37,84	31,10	41,51	-0,08	nvt
1A071_C	Woning fase 1A	8,0	41,56	38,15	31,40	41,82	-0,07	nvt
1A072_A	Woning fase 1A	2,0	44,03	40,67	33,92	44,32	0,07	nvt
1A073_A	Woning fase 1A	2,0	38,92	35,57	28,83	39,21	0,09	nvt
1A073_B	Woning fase 1A	5,0	39,49	36,05	29,31	39,74	-0,02	nvt
1A073_C	Woning fase 1A	8,0	39,76	36,30	29,57	40,00	-0,06	nvt
1A074_A	Woning fase 1A	2,0	43,24	39,89	33,14	43,53	0,09	nvt
1A074_B	Woning fase 1A	5,0	43,63	40,20	33,46	43,88	0,02	nvt
1A074_C	Woning fase 1A	8,0	43,56	40,11	33,38	43,80	0,00	nvt
1B001_A	Woning A1	2,0	42,37	39,04	32,29	42,67	0,73	nvt
1B001_B	Woning A1	5,0	42,26	38,92	32,18	42,56	0,83	nvt
1B001_C	Woning A1	8,0	41,92	38,56	31,80	42,20	0,91	nvt
1B002_A	Woning A2	2,0	41,82	38,52	31,78	42,14	0,62	nvt
1B002_B	Woning A2	5,0	41,89	38,58	31,83	42,20	0,73	nvt
1B002_C	Woning A2	8,0	41,69	38,34	31,59	41,98	0,84	nvt
1B003_A	Woning A3	2,0	41,64	38,38	31,63	41,98	0,60	nvt
1B003_B	Woning A3	5,0	41,84	38,56	31,80	42,17	0,72	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B003_C	Woning A3	8,0	40,89	37,50	30,76	41,16
1B004_A	Woning A4	2,0	41,02	37,72	30,99	41,34
1B004_B	Woning A4	5,0	41,24	37,92	31,18	41,55
1B004_C	Woning A4	8,0	41,10	37,72	30,98	41,38
1B005_A	Woning A5	2,0	40,89	37,59	30,85	41,21
1B005_B	Woning A5	5,0	41,23	37,91	31,17	41,54
1B005_C	Woning A5	8,0	41,16	37,77	31,03	41,43
1B006_A	Woning A6	2,0	40,84	37,56	30,81	41,17
1B006_B	Woning A6	5,0	41,32	38,00	31,26	41,63
1B006_C	Woning A6	8,0	41,40	38,01	31,26	41,67
1B007_A	Woning A7	2,0	40,81	37,53	30,79	41,14
1B007_B	Woning A7	5,0	41,41	38,09	31,35	41,72
1B007_C	Woning A7	8,0	41,55	38,15	31,40	41,82
1B008_A	Woning B1	2,0	41,85	38,59	31,85	42,19
1B008_B	Woning B1	5,0	42,73	39,41	32,66	43,04
1B008_C	Woning B1	8,0	43,01	39,59	32,84	43,26
1B009_A	Woning B2	2,0	41,96	38,70	31,96	42,30
1B009_B	Woning B2	5,0	43,03	39,70	32,95	43,33
1B009_C	Woning B2	8,0	43,35	39,92	33,17	43,60
1B010_A	Woning B3	2,0	42,08	38,82	32,08	42,42
1B010_B	Woning B3	5,0	43,33	39,99	33,24	43,63
1B010_C	Woning B3	8,0	43,70	40,26	33,51	43,94
1B011_A	Woning B4	2,0	42,30	39,05	32,30	42,65
1B011_B	Woning B4	5,0	43,77	40,41	33,66	44,06
1B011_C	Woning B4	8,0	44,11	40,68	33,92	44,36
1B012_A	Woning B5	2,0	42,55	39,31	32,55	42,90
1B012_B	Woning B5	5,0	44,22	40,85	34,09	44,50
1B012_C	Woning B5	8,0	44,54	41,10	34,34	44,78
1B013_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	45,63	42,35	35,58	45,95
1B013_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	47,24	43,82	37,06	47,49
1B013_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	47,48	44,02	37,26	47,71
1B013_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	47,53	44,04	37,29	47,75
1B014_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	49,43	45,97	39,21	49,66
1B014_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	49,59	46,11	39,35	49,81
1B014_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	49,62	46,13	39,36	49,83
1B015_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	48,84	45,38	38,62	49,07
1B015_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	48,98	45,50	38,74	49,20
1B015_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	49,01	45,52	38,76	49,22
1B016_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	49,52	46,06	39,29	49,75
1B016_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	49,62	46,14	39,38	49,84
1B016_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	49,63	46,15	39,39	49,85
1B017_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	52,64	49,19	42,42	52,87
1B017_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	52,68	49,19	42,43	52,89

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1B003_C	Woning A3	8,0	41,69	38,35	31,59	41,98	0,82	nvt
1B004_A	Woning A4	2,0	41,59	38,36	31,60	41,94	0,60	nvt
1B004_B	Woning A4	5,0	41,94	38,68	31,92	42,28	0,73	nvt
1B004_C	Woning A4	8,0	41,90	38,57	31,81	42,20	0,82	nvt
1B005_A	Woning A5	2,0	41,45	38,23	31,47	41,81	0,60	nvt
1B005_B	Woning A5	5,0	41,93	38,68	31,91	42,27	0,73	nvt
1B005_C	Woning A5	8,0	41,96	38,64	31,86	42,26	0,83	nvt
1B006_A	Woning A6	2,0	41,42	38,20	31,44	41,78	0,61	nvt
1B006_B	Woning A6	5,0	42,03	38,78	32,01	42,37	0,74	nvt
1B006_C	Woning A6	8,0	42,22	38,89	32,11	42,51	0,84	nvt
1B007_A	Woning A7	2,0	41,40	38,20	31,44	41,77	0,63	nvt
1B007_B	Woning A7	5,0	42,14	38,89	32,12	42,48	0,76	nvt
1B007_C	Woning A7	8,0	42,38	39,03	32,26	42,67	0,85	nvt
1B008_A	Woning B1	2,0	42,50	39,31	32,54	42,87	0,68	nvt
1B008_B	Woning B1	5,0	43,53	40,28	33,50	43,87	0,83	nvt
1B008_C	Woning B1	8,0	43,92	40,55	33,77	44,19	0,93	nvt
1B009_A	Woning B2	2,0	42,65	39,47	32,69	43,02	0,72	nvt
1B009_B	Woning B2	5,0	43,87	40,61	33,83	44,20	0,87	nvt
1B009_C	Woning B2	8,0	44,28	40,90	34,12	44,55	0,95	nvt
1B010_A	Woning B3	2,0	42,80	39,62	32,85	43,18	0,76	nvt
1B010_B	Woning B3	5,0	44,20	40,93	34,15	44,53	0,90	nvt
1B010_C	Woning B3	8,0	44,64	41,27	34,48	44,91	0,97	nvt
1B011_A	Woning B4	2,0	43,07	39,90	33,12	43,45	0,80	nvt
1B011_B	Woning B4	5,0	44,68	41,39	34,61	44,99	0,93	nvt
1B011_C	Woning B4	8,0	45,08	41,71	34,92	45,35	0,99	nvt
1B012_A	Woning B5	2,0	43,37	40,20	33,41	43,75	0,85	nvt
1B012_B	Woning B5	5,0	45,17	41,86	35,07	45,47	0,97	nvt
1B012_C	Woning B5	8,0	45,52	42,15	35,36	45,79	1,01	nvt
1B013_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	46,72	43,51	36,71	47,07	1,12	nvt
1B013_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	48,34	45,00	38,20	48,62	1,13	nvt
1B013_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	48,59	45,20	38,40	48,85	1,14	nvt
1B013_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	48,64	45,23	38,43	48,88	1,13	nvt
1B014_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	50,62	47,24	40,43	50,88	1,22	nvt
1B014_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	50,77	47,36	40,56	51,01	1,20	nvt
1B014_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	50,80	47,38	40,58	51,04	1,21	nvt
1B015_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	50,03	46,65	39,84	50,29	1,22	nvt
1B015_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	50,16	46,76	39,96	50,41	1,21	nvt
1B015_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	50,19	46,78	39,98	50,43	1,21	nvt
1B016_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	50,71	47,32	40,52	50,97	1,22	nvt
1B016_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	50,81	47,41	40,60	51,06	1,22	nvt
1B016_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	50,82	47,41	40,60	51,06	1,21	nvt
1B017_B	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	5,0	53,88	50,50	43,69	54,14	1,27	1,27
1B017_C	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	8,0	53,91	50,50	43,69	54,15	1,26	1,26

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B017_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	52,58	49,09	42,32	52,79
1B018_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	51,39	48,06	41,29	51,69
1B018_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	52,12	48,65	41,89	52,35
1B018_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	52,14	48,66	41,89	52,36
1B018_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	52,04	48,55	41,78	52,25
1B019_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	51,64	48,30	41,53	51,93
1B019_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	52,38	48,93	42,16	52,61
1B019_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	52,44	48,97	42,20	52,66
1B019_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	52,36	48,88	42,11	52,58
1B020_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	47,44	44,20	37,42	47,78
1B020_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	48,35	44,90	38,13	48,58
1B020_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	48,40	44,92	38,15	48,62
1B020_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	48,32	44,83	38,06	48,53
1B021_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	43,64	40,50	33,74	44,04
1B021_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	45,12	41,69	34,93	45,37
1B021_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	45,41	41,92	35,16	45,62
1B021_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	45,17	41,67	34,91	45,38
1B022_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	44,15	40,92	34,18	44,51
1B022_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	45,53	42,06	35,31	45,76
1B022_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	45,66	42,16	35,40	45,87
1B022_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	45,51	42,00	35,25	45,72
1B023_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	46,33	42,82	36,10	46,55
1B023_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	45,36	41,83	35,12	45,57
1B023_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	44,31	40,78	34,07	44,52
1B023_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	43,41	39,88	33,16	43,62
1B024_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	43,38	39,88	33,17	43,60
1B024_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	43,25	39,77	33,04	43,48
1B024_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	42,72	39,22	32,50	42,94
1B024_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	42,21	38,69	31,96	42,42
1B025_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	43,56	40,08	33,36	43,79
1B025_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	43,60	40,11	33,39	43,83
1B025_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	43,21	39,70	32,97	43,42
1B025_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	42,72	39,20	32,47	42,93
1B026_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,39	48,06	41,28	51,68
1B026_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,13	48,68	41,91	52,36
1B026_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,15	48,68	41,91	52,37
1B027_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	48,23	44,87	38,09	48,51
1B027_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,14	45,68	38,91	49,37
1B027_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,21	45,73	38,97	49,43
1B028_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	47,54	44,30	37,52	47,88
1B028_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,44	45,01	38,24	48,68
1B028_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,45	44,98	38,21	48,67
1B029_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	46,64	43,36	36,60	46,97

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	Effect fase D juridisch
1B017_D	Woning 4 (1e t/m 3e verdieping)	11,0	53,81	50,40	43,59	54,05	1,26	1,26
1B018_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	52,65	49,40	42,59	52,98	1,29	nvt
1B018_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	53,37	49,99	43,18	53,63	1,28	1,28
1B018_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	53,40	49,99	43,18	53,64	1,28	1,28
1B018_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	53,30	49,88	43,07	53,54	1,29	1,29
1B019_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	52,89	49,63	42,82	53,21	1,28	nvt
1B019_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	53,62	50,26	43,45	53,89	1,28	1,28
1B019_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	53,68	50,28	43,48	53,93	1,27	1,27
1B019_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	53,60	50,20	43,39	53,85	1,27	1,27
1B020_A	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	48,60	45,44	38,63	48,98	1,20	nvt
1B020_B	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	49,52	46,15	39,34	49,78	1,20	nvt
1B020_C	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	49,58	46,17	39,36	49,82	1,20	nvt
1B020_D	Woning 1 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	49,50	46,09	39,28	49,74	1,21	nvt
1B021_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	44,49	41,43	34,65	44,93	0,89	nvt
1B021_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	46,06	42,68	35,90	46,33	0,96	nvt
1B021_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	46,37	42,95	36,15	46,61	0,99	nvt
1B021_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	46,14	42,70	35,91	46,37	0,99	nvt
1B022_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	44,90	41,76	34,98	45,30	0,79	nvt
1B022_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	46,41	43,00	36,22	46,66	0,90	nvt
1B022_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	46,58	43,13	36,35	46,81	0,94	nvt
1B022_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	46,45	43,01	36,23	46,68	0,96	nvt
1B023_A	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	46,39	42,90	36,18	46,62	0,07	nvt
1B023_B	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	45,47	41,96	35,25	45,69	0,12	nvt
1B023_C	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	44,51	41,00	34,28	44,73	0,21	nvt
1B023_D	Woning 2 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	43,66	40,15	33,42	43,87	0,25	nvt
1B024_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	43,47	39,99	33,28	43,70	0,10	nvt
1B024_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	43,43	39,98	33,24	43,67	0,19	nvt
1B024_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	43,00	39,54	32,81	43,24	0,30	nvt
1B024_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	42,58	39,10	32,35	42,80	0,38	nvt
1B025_A	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	2,0	43,69	40,24	33,52	43,94	0,15	nvt
1B025_B	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	5,0	43,86	40,41	33,67	44,10	0,27	nvt
1B025_C	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	8,0	43,59	40,12	33,37	43,82	0,40	nvt
1B025_D	Woning 3 (bgg t/m 3e verdieping)	11,0	43,18	39,70	32,95	43,40	0,47	nvt
1B026_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,65	49,39	42,57	52,97	1,29	nvt
1B026_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,38	50,00	43,19	53,64	1,28	1,28
1B026_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,40	50,00	43,19	53,65	1,28	1,28
1B027_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	49,40	46,11	39,31	49,71	1,20	nvt
1B027_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	50,31	46,92	40,13	50,57	1,20	nvt
1B027_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	50,38	46,98	40,17	50,63	1,20	nvt
1B028_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	48,80	45,63	38,81	49,17	1,29	nvt
1B028_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,68	46,33	39,52	49,95	1,27	nvt
1B028_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,70	46,30	39,49	49,95	1,28	nvt
1B029_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	47,78	44,57	37,77	48,13	1,16	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B029_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	47,91	44,45	37,68	48,14
1B029_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	47,98	44,50	37,74	48,20
1B030_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	45,48	42,28	35,50	45,84
1B030_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	47,15	43,68	36,90	47,37
1B030_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	47,28	43,78	37,01	47,49
1B031_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,47	48,13	41,36	51,76
1B031_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,19	48,74	41,96	52,42
1B031_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,20	48,73	41,95	52,42
1B032_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	44,37	41,01	34,23	44,65
1B032_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,10	44,64	37,87	48,33
1B032_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,21	44,73	37,96	48,43
1B033_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	29,87	26,76	20,02	30,29
1B033_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	32,51	29,20	22,46	32,83
1B033_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	34,05	30,66	23,93	34,33
1B034_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,46	48,12	41,35	51,75
1B034_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,17	48,72	41,94	52,40
1B034_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,18	48,71	41,93	52,40
1B035_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,37	48,04	41,26	51,66
1B035_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,11	48,65	41,88	52,34
1B035_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,12	48,65	41,88	52,34
1B036_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,31	47,98	41,20	51,60
1B036_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,04	48,60	41,82	52,27
1B036_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,07	48,59	41,82	52,29
1B037_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,30	47,96	41,19	51,59
1B037_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,02	48,57	41,80	52,25
1B037_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,05	48,58	41,80	52,27
1B038_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	51,23	47,90	41,12	51,52
1B038_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	51,97	48,52	41,74	52,20
1B038_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,01	48,54	41,76	52,23
1B039_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	44,12	40,84	34,07	44,44
1B039_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	47,60	44,16	37,38	47,83
1B039_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	47,82	44,35	37,57	48,04
1B040_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	29,07	25,85	19,12	29,44
1B040_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	32,26	28,90	22,17	32,55
1B040_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	33,73	30,31	23,59	33,99
1B041_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	50,86	47,52	40,74	51,15
1B041_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	51,69	48,23	41,45	51,91
1B041_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	51,74	48,27	41,48	51,96
1B042_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	46,98	43,65	36,87	47,27
1B042_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,05	44,58	37,80	48,27
1B042_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,19	44,71	37,93	48,40
1B043_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	47,49	44,18	37,42	47,80
1B043_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,45	44,99	38,22	48,68

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	Effect fase D juridisch
1B029_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,06	45,67	38,87	49,32	1,18	nvt
1B029_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,13	45,73	38,92	49,38	1,18	nvt
1B030_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	46,74	43,61	36,79	47,13	1,29	nvt
1B030_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,39	45,00	38,19	48,64	1,27	nvt
1B030_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,52	45,11	38,29	48,76	1,27	nvt
1B031_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,74	49,47	42,66	53,06	1,30	nvt
1B031_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,45	50,07	43,26	53,71	1,29	1,29
1B031_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,46	50,05	43,25	53,70	1,28	1,28
1B032_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	45,62	42,33	35,52	45,93	1,28	nvt
1B032_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,35	45,97	39,16	49,61	1,28	nvt
1B032_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,46	46,06	39,25	49,71	1,28	nvt
1B033_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	30,61	27,60	20,83	31,08	0,79	nvt
1B033_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	33,00	29,77	23,01	33,35	0,52	nvt
1B033_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	34,55	31,24	24,49	34,86	0,53	nvt
1B034_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,72	49,46	42,65	53,04	1,29	nvt
1B034_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,43	50,05	43,25	53,69	1,29	1,29
1B034_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,44	50,04	43,23	53,69	1,29	1,29
1B035_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,63	49,37	42,56	52,95	1,29	nvt
1B035_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,36	49,98	43,17	53,62	1,28	1,28
1B035_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,38	49,98	43,17	53,63	1,29	1,29
1B036_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,58	49,31	42,50	52,90	1,30	nvt
1B036_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,30	49,93	43,11	53,56	1,29	1,29
1B036_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,33	49,92	43,11	53,57	1,28	1,28
1B037_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,56	49,30	42,48	52,88	1,29	nvt
1B037_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,28	49,90	43,09	53,54	1,29	1,29
1B037_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,31	49,90	43,10	53,55	1,28	1,28
1B038_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,49	49,23	42,42	52,81	1,29	nvt
1B038_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	53,23	49,85	43,04	53,49	1,29	nvt
1B038_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,26	49,87	43,05	53,51	1,28	1,28
1B039_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	45,38	42,18	35,36	45,73	1,29	nvt
1B039_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,86	45,48	38,68	49,12	1,29	nvt
1B039_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,07	45,67	38,87	49,32	1,28	nvt
1B040_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	29,60	26,49	19,73	30,02	0,58	nvt
1B040_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	32,60	29,32	22,57	32,93	0,38	nvt
1B040_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	34,10	30,76	24,02	34,40	0,41	nvt
1B041_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,11	48,85	42,04	52,43	1,28	nvt
1B041_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,94	49,55	42,74	53,19	1,28	nvt
1B041_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,99	49,59	42,78	53,24	1,28	nvt
1B042_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	48,24	44,98	38,17	48,56	1,29	nvt
1B042_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,31	45,91	39,09	49,55	1,28	nvt
1B042_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,44	46,03	39,22	49,68	1,28	nvt
1B043_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	48,58	45,36	38,55	48,92	1,12	nvt
1B043_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,57	46,18	39,38	49,83	1,15	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B043_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,47	45,00	38,23	48,69
1B044_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	44,95	41,69	34,91	45,28
1B044_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	46,58	43,12	36,34	46,80
1B044_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	46,77	43,28	36,51	46,98
1B045_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	46,22	42,96	36,20	46,56
1B045_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	47,49	44,02	37,26	47,72
1B045_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	47,56	44,08	37,31	47,78
1B046_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	54,04	50,59	43,81	54,27
1B046_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	54,21	50,73	43,94	54,42
1B046_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	53,89	50,41	43,64	54,11
1B047_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	50,97	47,54	40,76	51,21
1B047_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	51,34	47,87	41,10	51,56
1B047_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	51,16	47,68	40,91	51,38
1B048_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	49,61	46,18	39,40	49,85
1B048_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,69	46,20	39,43	49,90
1B048_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,49	46,01	39,24	49,71
1B049_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	49,40	45,99	39,22	49,65
1B049_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	49,96	46,49	39,72	50,18
1B049_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,94	46,47	39,70	50,16
1B050_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	44,89	41,63	34,85	45,22
1B050_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	46,00	42,54	35,76	46,22
1B050_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	46,31	42,85	36,07	46,53
1B051_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,98	47,51	40,73	51,20
1B051_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,96	47,49	40,71	51,18
1B051_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,60	47,13	40,35	50,82
1B052_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,00	48,56	41,78	52,23
1B052_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,19	48,72	41,94	52,41
1B052_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,93	48,46	41,68	52,15
1B053_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,25	46,82	40,04	50,49
1B054_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	--	--	--	--
1B054_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,69	47,21	40,43	50,90
1B054_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,78	47,30	40,53	51,00
1B055_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,13	46,68	39,90	50,36
1B055_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,22	46,75	39,97	50,44
1B055_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,96	46,49	39,71	50,18
1B056_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	46,09	42,71	35,93	46,36
1B057_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	47,58	44,10	37,32	47,79
1B057_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	47,72	44,23	37,45	47,93
1B058_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,42	47,97	41,20	51,65
1B058_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,37	47,90	41,12	51,59
1B058_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,88	47,40	40,63	51,10
1B059_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	48,49	45,08	38,30	48,74
1B059_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	47,18	43,73	36,95	47,41

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	Effect fase D juridisch
1B043_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	49,61	46,21	39,41	49,86	1,17	nvt
1B044_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	46,21	43,02	36,21	46,57	1,29	nvt
1B044_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	47,83	44,44	37,62	48,08	1,28	nvt
1B044_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,01	44,60	37,78	48,25	1,27	nvt
1B045_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	47,22	44,05	37,25	47,59	1,03	nvt
1B045_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	48,56	45,16	38,36	48,81	1,09	nvt
1B045_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	48,66	45,25	38,44	48,90	1,12	nvt
1B046_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	55,33	51,97	45,15	55,60	1,33	1,33
1B046_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	55,50	52,10	45,29	55,75	1,33	1,33
1B046_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	55,20	51,80	44,98	55,44	1,33	1,33
1B047_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	52,19	48,84	42,03	52,46	1,25	nvt
1B047_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	52,56	49,17	42,36	52,81	1,25	nvt
1B047_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	52,38	48,98	42,16	52,62	1,24	nvt
1B048_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	50,92	47,58	40,76	51,20	1,35	nvt
1B048_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	51,03	47,62	40,81	51,27	1,37	nvt
1B048_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	50,83	47,42	40,61	51,07	1,36	nvt
1B049_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	50,59	47,25	40,44	50,87	1,22	nvt
1B049_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	51,14	47,75	40,94	51,39	1,21	nvt
1B049_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	51,14	47,73	40,92	51,38	1,22	nvt
1B050_A	Woning bouwveld B -fase 2	2,0	46,17	42,97	36,15	46,52	1,30	nvt
1B050_B	Woning bouwveld B -fase 2	5,0	47,43	44,06	37,24	47,69	1,47	nvt
1B050_C	Woning bouwveld B -fase 2	8,0	47,72	44,33	37,52	47,97	1,44	nvt
1B051_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,99	47,66	40,84	51,27	0,07	nvt
1B051_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,14	47,76	40,95	51,40	0,22	nvt
1B051_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,90	47,51	40,69	51,15	0,33	nvt
1B052_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	53,45	50,11	43,29	53,73	1,50	1,50
1B052_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	53,70	50,32	43,50	53,95	1,54	1,54
1B052_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	53,47	50,07	43,26	53,72	1,57	1,57
1B053_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,51	48,16	41,34	51,78	1,29	nvt
1B054_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	--	--	--	--	--	--
1B054_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,95	48,55	41,73	52,19	1,29	nvt
1B054_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,04	48,64	41,82	52,28	1,28	nvt
1B055_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	49,24	45,94	39,13	49,54	-0,82	nvt
1B055_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,62	46,24	39,43	49,88	-0,56	nvt
1B055_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,50	46,11	39,29	49,75	-0,43	nvt
1B056_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	47,40	44,10	37,28	47,70	1,34	nvt
1B057_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	48,89	45,49	38,67	49,13	1,34	nvt
1B057_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,03	45,63	38,81	49,27	1,34	nvt
1B058_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,05	46,75	39,94	50,35	-1,30	nvt
1B058_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,39	47,00	40,18	50,64	-0,95	nvt
1B058_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,11	46,70	39,88	50,35	-0,75	nvt
1B059_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	47,56	44,36	37,54	47,91	-0,83	nvt
1B059_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	46,99	43,64	36,82	47,26	-0,15	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B059_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	47,24	43,77	36,99	47,46
1B060_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,87	49,41	42,63	53,09
1B060_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,72	49,25	42,47	52,94
1B060_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,15	48,68	41,90	52,37
1B061_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,21	46,74	39,96	50,43
1B061_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	48,46	44,99	38,21	48,68
1B061_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	48,15	44,68	37,90	48,37
1B062_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	39,93	36,85	30,06	40,35
1B063_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,11	48,66	41,88	52,34
1B063_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,05	48,57	41,80	52,27
1B063_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,56	48,08	41,30	51,77
1B064_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	53,19	49,73	42,96	53,42
1B064_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	53,05	49,58	42,80	53,27
1B064_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,48	49,01	42,22	52,70
1B065_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	53,00	49,55	42,78	53,23
1B065_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,93	49,46	42,68	53,15
1B065_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,42	48,94	42,16	52,63
1B066_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	53,46	50,01	43,23	53,69
1B066_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	53,29	49,82	43,04	53,51
1B066_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,69	49,21	42,44	52,91
1B067_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,95	49,50	42,73	53,18
1B067_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,91	49,44	42,66	53,13
1B067_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,43	48,95	42,17	52,64
1B068_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	53,37	49,92	43,15	53,60
1B068_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	53,25	49,78	43,00	53,47
1B068_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,68	49,21	42,43	52,90
1B069_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,79	49,36	42,58	53,03
1B069_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,69	49,23	42,45	52,91
1B069_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,16	48,69	41,91	52,38
1B070_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	54,27	50,82	44,05	54,50
1B070_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	53,98	50,51	43,73	54,20
1B070_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	53,25	49,77	43,00	53,47
1B071_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,97	48,49	41,72	52,19
1B071_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,12	47,62	40,87	51,33
1B071_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,76	47,26	40,50	50,97
1B072_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	43,13	39,61	32,89	43,34
1B073_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	42,97	39,45	32,73	43,18
1B073_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	43,84	40,31	33,60	44,05
1B074_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,91	48,43	41,69	52,14
1B074_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,80	47,28	40,54	51,00
1B074_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,54	47,02	40,28	50,74
1B075_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,29	48,85	42,08	52,53
1B075_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,34	48,86	42,08	52,55

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	Effect fase D juridisch
1B059_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	47,33	43,94	37,13	47,58	0,12	nvt
1B060_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,13	47,78	40,96	51,40	-1,69	nvt
1B060_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,22	47,82	41,00	51,46	-1,48	nvt
1B060_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,82	47,41	40,59	51,06	-1,31	nvt
1B061_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	48,33	44,94	38,12	48,58	-1,85	nvt
1B061_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	46,77	43,38	36,56	47,02	-1,66	nvt
1B061_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	46,64	43,24	36,41	46,88	-1,49	nvt
1B062_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	41,18	38,18	31,36	41,64	1,29	nvt
1B063_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,33	46,98	40,17	50,60	-1,74	nvt
1B063_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,41	47,03	40,21	50,66	-1,61	nvt
1B063_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,13	46,72	39,91	50,37	-1,40	nvt
1B064_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,29	47,92	41,12	51,56	-1,86	nvt
1B064_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,28	47,88	41,07	51,53	-1,74	nvt
1B064_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,88	47,46	40,65	51,12	-1,58	nvt
1B065_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,06	47,69	40,88	51,32	-1,91	nvt
1B065_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,08	47,67	40,86	51,32	-1,83	nvt
1B065_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,70	47,28	40,47	50,94	-1,69	nvt
1B066_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,49	48,11	41,30	51,75	-1,94	nvt
1B066_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,40	48,00	41,19	51,65	-1,86	nvt
1B066_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,94	47,52	40,70	51,17	-1,74	nvt
1B067_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,95	47,58	40,77	51,21	-1,97	nvt
1B067_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,97	47,57	40,76	51,22	-1,91	nvt
1B067_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,59	47,17	40,36	50,83	-1,81	nvt
1B068_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,35	47,97	41,15	51,60	-2,00	nvt
1B068_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,28	47,88	41,07	51,53	-1,94	nvt
1B068_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,82	47,41	40,59	51,06	-1,84	nvt
1B069_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,81	47,44	40,63	51,07	-1,96	nvt
1B069_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,77	47,37	40,55	51,01	-1,90	nvt
1B069_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	50,34	46,93	40,11	50,58	-1,80	nvt
1B070_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,18	48,79	41,98	52,43	-2,07	nvt
1B070_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,93	48,52	41,71	52,17	-2,03	nvt
1B070_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,29	47,87	41,06	51,53	-1,94	nvt
1B071_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,21	46,77	39,98	50,44	-1,75	nvt
1B071_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,58	46,12	39,33	49,80	-1,53	nvt
1B071_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,27	45,80	39,02	49,49	-1,48	nvt
1B072_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	43,14	39,63	32,91	43,36	0,02	nvt
1B073_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	43,03	39,53	32,81	43,25	0,07	nvt
1B073_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	43,89	40,38	33,66	44,11	0,06	nvt
1B074_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,06	47,59	40,84	51,29	-0,85	nvt
1B074_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,96	46,47	39,73	50,18	-0,82	nvt
1B074_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,71	46,22	39,47	49,93	-0,81	nvt
1B075_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	50,08	46,71	39,91	50,35	-2,18	nvt
1B075_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	50,15	46,74	39,94	50,39	-2,16	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1B075_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,91	48,43	41,65	52,12
1B076_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	44,22	40,69	33,97	44,43
1B076_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	44,68	41,14	34,43	44,88
1B077_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	45,49	41,97	35,26	45,70
1B078_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,30	48,86	42,09	52,54
1B078_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,35	48,87	42,10	52,57
1B078_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,95	48,47	41,69	52,16
1B079_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,76	48,33	41,54	52,00
1B079_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	51,85	48,39	41,61	52,07
1B079_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,50	48,03	41,25	51,72
1B080_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,13	48,70	41,92	52,37
1B080_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,15	48,69	41,91	52,37
1B080_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,74	48,27	41,50	51,96
1B081_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,04	48,61	41,82	52,28
1B081_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,09	48,62	41,84	52,31
1B081_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	51,69	48,22	41,44	51,91
1B082_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	52,60	49,16	42,38	52,83
1B082_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	52,54	49,07	42,29	52,76
1B082_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	52,05	48,58	41,81	52,27
1B083_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	51,16	47,67	40,91	51,37
1B083_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,93	46,44	39,68	50,14
1B083_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,70	46,20	39,44	49,91
1B084_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	42,03	38,51	31,79	42,24
1B084_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	42,36	38,81	32,10	42,56
1B085_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	42,59	39,10	32,39	42,82
1C001_A	Woning fase 1C	2,0	45,37	42,07	35,29	45,68
1C001_B	Woning fase 1C	5,0	46,69	43,27	36,49	46,94
1C001_C	Woning fase 1C	8,0	46,87	43,42	36,64	47,10
1C002_A	Woning fase 1C	2,0	41,66	38,36	31,59	41,97
1C002_B	Woning fase 1C	5,0	43,09	39,63	32,86	43,32
1C002_C	Woning fase 1C	8,0	43,09	39,62	32,85	43,31
1C003_A	Woning fase 1C	2,0	49,40	45,99	39,24	49,66
1C003_B	Woning fase 1C	5,0	49,63	46,16	39,40	49,86
1C003_C	Woning fase 1C	8,0	49,35	45,87	39,12	49,57
1C004_A	Woning fase 1C	2,0	45,36	41,91	35,17	45,60
1C004_B	Woning fase 1C	5,0	45,61	42,10	35,36	45,82
1C004_C	Woning fase 1C	8,0	45,41	41,90	35,16	45,62
1C005_A	Woning fase 1C	2,0	49,30	45,87	39,12	49,55
1C005_B	Woning fase 1C	5,0	49,37	45,88	39,14	49,59
1C005_C	Woning fase 1C	8,0	49,09	45,60	38,85	49,31
1C006_A	Woning fase 1C	2,0	47,78	44,29	37,56	48,00
1C006_B	Woning fase 1C	5,0	47,32	43,82	37,09	47,54
1C006_C	Woning fase 1C	8,0	46,81	43,31	36,57	47,03

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1B075_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,79	46,37	39,56	50,03	-2,09	nvt
1B076_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	44,22	40,70	33,98	44,43	0,00	nvt
1B076_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	44,69	41,16	34,44	44,90	0,02	nvt
1B077_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	45,49	41,97	35,26	45,70	0,00	nvt
1B078_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	49,74	46,40	39,59	50,02	-2,52	nvt
1B078_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,88	46,49	39,67	50,13	-2,44	nvt
1B078_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,59	46,18	39,37	49,83	-2,33	nvt
1B079_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	48,91	45,59	38,77	49,20	-2,80	nvt
1B079_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,09	45,73	38,90	49,35	-2,72	nvt
1B079_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	48,86	45,48	38,65	49,11	-2,61	nvt
1B080_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	49,24	45,91	39,08	49,52	-2,85	nvt
1B080_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,34	45,98	39,15	49,60	-2,77	nvt
1B080_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,06	45,67	38,84	49,31	-2,65	nvt
1B081_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	49,11	45,78	38,95	49,39	-2,89	nvt
1B081_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,22	45,85	39,02	49,48	-2,83	nvt
1B081_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	48,92	45,54	38,71	49,17	-2,74	nvt
1B082_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	49,69	46,34	39,52	49,96	-2,87	nvt
1B082_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	49,67	46,29	39,47	49,92	-2,84	nvt
1B082_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	49,27	45,88	39,06	49,52	-2,75	nvt
1B083_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	48,87	45,43	38,64	49,10	-2,27	nvt
1B083_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	47,76	44,30	37,52	47,98	-2,16	nvt
1B083_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	47,60	44,14	37,36	47,82	-2,09	nvt
1B084_B	Woning bouwveld B - fase 3	5,0	42,05	38,54	31,82	42,27	0,03	nvt
1B084_C	Woning bouwveld B - fase 3	8,0	42,38	38,84	32,13	42,58	0,02	nvt
1B085_A	Woning bouwveld B - fase 3	2,0	42,60	39,12	32,41	42,83	0,01	nvt
1C001_A	Woning fase 1C	2,0	40,77	37,58	30,72	41,11	-4,57	nvt
1C001_B	Woning fase 1C	5,0	42,20	38,87	32,01	42,47	-4,47	nvt
1C001_C	Woning fase 1C	8,0	42,36	39,00	32,15	42,62	-4,48	nvt
1C002_A	Woning fase 1C	2,0	38,78	35,49	28,70	39,09	-2,88	nvt
1C002_B	Woning fase 1C	5,0	39,95	36,54	29,74	40,19	-3,13	nvt
1C002_C	Woning fase 1C	8,0	40,00	36,57	29,77	40,23	-3,08	nvt
1C003_A	Woning fase 1C	2,0	43,14	39,72	32,97	43,39	-6,27	nvt
1C003_B	Woning fase 1C	5,0	43,54	40,09	33,32	43,77	-6,09	nvt
1C003_C	Woning fase 1C	8,0	43,27	39,81	33,04	43,50	-6,07	nvt
1C004_A	Woning fase 1C	2,0	41,84	38,37	31,64	42,07	-3,53	nvt
1C004_B	Woning fase 1C	5,0	41,93	38,44	31,71	42,15	-3,67	nvt
1C004_C	Woning fase 1C	8,0	41,60	38,10	31,37	41,82	-3,80	nvt
1C005_A	Woning fase 1C	2,0	42,95	39,51	32,79	43,20	-6,35	nvt
1C005_B	Woning fase 1C	5,0	43,00	39,53	32,79	43,23	-6,36	nvt
1C005_C	Woning fase 1C	8,0	42,69	39,21	32,48	42,92	-6,39	nvt
1C006_A	Woning fase 1C	2,0	45,60	42,08	35,36	45,81	-2,19	nvt
1C006_B	Woning fase 1C	5,0	44,62	41,11	34,38	44,83	-2,71	nvt
1C006_C	Woning fase 1C	8,0	43,56	40,06	33,32	43,78	-3,25	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C007_A	Woning fase 1C	2,0	45,54	42,07	35,32	45,77
1C007_B	Woning fase 1C	5,0	44,71	41,22	34,47	44,93
1C007_C	Woning fase 1C	8,0	44,63	41,13	34,38	44,84
1C008_A	Woning fase 1C	2,0	49,53	46,09	39,35	49,78
1C008_B	Woning fase 1C	5,0	49,62	46,14	39,40	49,85
1C008_C	Woning fase 1C	8,0	49,33	45,84	39,09	49,55
1C009_A	Woning fase 1C	2,0	34,87	31,66	24,93	35,24
1C009_B	Woning fase 1C	5,0	37,16	33,85	27,11	37,48
1C009_C	Woning fase 1C	8,0	38,30	34,93	28,18	38,58
1C010_A	Woning fase 1C	2,0	49,03	45,59	38,84	49,27
1C010_B	Woning fase 1C	5,0	49,20	45,71	38,97	49,42
1C010_C	Woning fase 1C	8,0	48,95	45,45	38,70	49,16
1C011_A	Woning fase 1C	2,0	45,69	42,22	35,47	45,92
1C011_B	Woning fase 1C	5,0	44,94	41,44	34,70	45,16
1C011_C	Woning fase 1C	8,0	44,84	41,34	34,59	45,05
1C012_A	Woning fase 1C	2,0	50,15	46,71	39,96	50,39
1C012_B	Woning fase 1C	5,0	50,22	46,73	39,99	50,44
1C012_C	Woning fase 1C	8,0	49,88	46,38	39,63	50,09
1C013_A	Woning fase 1C	2,0	33,97	30,71	23,99	34,32
1C013_B	Woning fase 1C	5,0	35,62	32,23	25,50	35,90
1C013_C	Woning fase 1C	8,0	36,40	32,96	26,24	36,65
1C014_A	Woning fase 1C	2,0	49,29	45,86	39,12	49,54
1C014_B	Woning fase 1C	5,0	49,47	45,99	39,24	49,69
1C014_C	Woning fase 1C	8,0	49,23	45,73	38,99	49,45
1C015_A	Woning fase 1C	2,0	46,44	43,02	36,28	46,70
1C015_B	Woning fase 1C	5,0	45,46	41,98	35,25	45,69
1C015_C	Woning fase 1C	8,0	45,38	41,89	35,15	45,60
1C016_A	Woning fase 1C	2,0	49,36	45,93	39,19	49,61
1C016_B	Woning fase 1C	5,0	49,54	46,05	39,32	49,76
1C016_C	Woning fase 1C	8,0	49,28	45,78	39,04	49,50
1C017_A	Woning fase 1C	2,0	45,20	41,74	34,99	45,43
1C017_B	Woning fase 1C	5,0	44,56	41,07	34,32	44,78
1C017_C	Woning fase 1C	8,0	44,44	40,94	34,20	44,66
1C018_A	Woning fase 1C	2,0	49,62	46,17	39,44	49,86
1C018_B	Woning fase 1C	5,0	49,70	46,21	39,47	49,92
1C019_A	Woning fase 1C	2,0	32,13	28,86	22,14	32,47
1C019_B	Woning fase 1C	5,0	35,79	32,41	25,68	36,07
1C020_A	Woning fase 1C	2,0	48,64	45,20	38,46	48,89
1C020_B	Woning fase 1C	5,0	48,86	45,38	38,64	49,09
1C020_C	Woning fase 1C	8,0	48,64	45,14	38,40	48,86
1C021_A	Woning fase 1C	2,0	45,34	41,87	35,13	45,57
1C021_B	Woning fase 1C	5,0	44,56	41,05	34,32	44,77
1C021_C	Woning fase 1C	8,0	44,45	40,95	34,21	44,67

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1C007_A	Woning fase 1C	2,0	38,22	34,80	28,09	38,49	-7,28	nvt
1C007_B	Woning fase 1C	5,0	38,39	34,99	28,26	38,66	-6,27	nvt
1C007_C	Woning fase 1C	8,0	38,56	35,15	28,40	38,82	-6,02	nvt
1C008_A	Woning fase 1C	2,0	41,93	38,53	31,81	42,20	-7,58	nvt
1C008_B	Woning fase 1C	5,0	42,09	38,64	31,94	42,34	-7,51	nvt
1C008_C	Woning fase 1C	8,0	41,85	38,39	31,68	42,10	-7,45	nvt
1C009_A	Woning fase 1C	2,0	34,14	30,91	24,17	34,50	-0,74	nvt
1C009_B	Woning fase 1C	5,0	35,97	32,63	25,87	36,26	-1,22	nvt
1C009_C	Woning fase 1C	8,0	36,95	33,55	26,80	37,22	-1,36	nvt
1C010_A	Woning fase 1C	2,0	41,31	37,88	31,19	41,58	-7,69	nvt
1C010_B	Woning fase 1C	5,0	41,48	38,02	31,31	41,73	-7,69	nvt
1C010_C	Woning fase 1C	8,0	41,25	37,77	31,07	41,49	-7,67	nvt
1C011_A	Woning fase 1C	2,0	38,07	34,64	27,94	38,33	-7,59	nvt
1C011_B	Woning fase 1C	5,0	37,94	34,46	27,76	38,18	-6,98	nvt
1C011_C	Woning fase 1C	8,0	38,06	34,57	27,87	38,29	-6,76	nvt
1C012_A	Woning fase 1C	2,0	42,39	38,96	32,27	42,66	-7,73	nvt
1C012_B	Woning fase 1C	5,0	42,45	38,99	32,28	42,70	-7,74	nvt
1C012_C	Woning fase 1C	8,0	42,10	38,63	31,93	42,34	-7,75	nvt
1C013_A	Woning fase 1C	2,0	33,69	30,41	23,69	34,03	-0,29	nvt
1C013_B	Woning fase 1C	5,0	35,09	31,65	24,93	35,34	-0,56	nvt
1C013_C	Woning fase 1C	8,0	35,78	32,32	25,60	36,02	-0,63	nvt
1C014_A	Woning fase 1C	2,0	41,37	37,96	31,25	41,64	-7,90	nvt
1C014_B	Woning fase 1C	5,0	41,49	38,05	31,34	41,75	-7,94	nvt
1C014_C	Woning fase 1C	8,0	41,23	37,78	31,06	41,48	-7,97	nvt
1C015_A	Woning fase 1C	2,0	38,45	35,03	28,30	38,71	-7,99	nvt
1C015_B	Woning fase 1C	5,0	38,09	34,65	27,90	38,33	-7,36	nvt
1C015_C	Woning fase 1C	8,0	38,10	34,63	27,89	38,33	-7,27	nvt
1C016_A	Woning fase 1C	2,0	38,41	35,06	28,19	38,67	-10,94	nvt
1C016_B	Woning fase 1C	5,0	38,78	35,37	28,51	39,01	-10,75	nvt
1C016_C	Woning fase 1C	8,0	38,68	35,25	28,41	38,90	-10,60	nvt
1C017_A	Woning fase 1C	2,0	33,49	30,13	23,20	33,72	-11,71	nvt
1C017_B	Woning fase 1C	5,0	33,86	30,45	23,57	34,08	-10,70	nvt
1C017_C	Woning fase 1C	8,0	34,24	30,83	23,97	34,47	-10,19	nvt
1C018_A	Woning fase 1C	2,0	37,98	34,67	27,75	38,24	-11,62	nvt
1C018_B	Woning fase 1C	5,0	38,16	34,79	27,87	38,39	-11,53	nvt
1C019_A	Woning fase 1C	2,0	30,31	27,20	20,46	30,73	-1,74	nvt
1C019_B	Woning fase 1C	5,0	33,22	29,90	23,17	33,53	-2,54	nvt
1C020_A	Woning fase 1C	2,0	37,05	33,77	26,85	37,33	-11,56	nvt
1C020_B	Woning fase 1C	5,0	37,32	33,98	27,06	37,57	-11,52	nvt
1C020_C	Woning fase 1C	8,0	37,13	33,74	26,82	37,35	-11,51	nvt
1C021_A	Woning fase 1C	2,0	33,39	30,04	23,08	33,62	-11,95	nvt
1C021_B	Woning fase 1C	5,0	33,79	30,40	23,51	34,02	-10,75	nvt
1C021_C	Woning fase 1C	8,0	34,07	30,65	23,78	34,29	-10,38	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C022_A	Woning fase 1C	2,0	49,09	45,65	38,91	49,34
1C022_B	Woning fase 1C	5,0	49,25	45,77	39,02	49,47
1C022_C	Woning fase 1C	8,0	48,99	45,48	38,74	49,20
1C023_A	Woning fase 1C	2,0	33,55	30,22	23,50	33,86
1C023_B	Woning fase 1C	5,0	34,85	31,41	24,70	35,11
1C023_C	Woning fase 1C	8,0	35,58	32,12	25,39	35,82
1C024_A	Woning fase 1C	2,0	48,57	45,13	38,39	48,82
1C024_B	Woning fase 1C	5,0	48,77	45,28	38,54	48,99
1C024_C	Woning fase 1C	8,0	48,53	45,02	38,28	48,74
1C025_A	Woning fase 1C	2,0	44,01	40,58	33,84	44,26
1C025_B	Woning fase 1C	5,0	44,42	40,93	34,18	44,64
1C025_C	Woning fase 1C	8,0	44,28	40,78	34,04	44,50
1C026_A	Woning fase 1C	2,0	48,09	44,63	37,88	48,32
1C026_B	Woning fase 1C	5,0	48,06	44,57	37,82	48,28
1C026_C	Woning fase 1C	8,0	47,64	44,14	37,40	47,86
1C027_A	Woning fase 1C	2,0	42,01	38,66	31,91	42,30
1C027_B	Woning fase 1C	5,0	42,43	38,98	32,24	42,67
1C027_C	Woning fase 1C	8,0	42,31	38,84	32,10	42,54
1C028_A	Woning fase 1C	2,0	44,98	41,51	34,77	45,21
1C028_B	Woning fase 1C	5,0	45,38	41,88	35,14	45,60
1C028_C	Woning fase 1C	8,0	45,25	41,74	35,00	45,46
1C029_A	Woning fase 1C	2,0	38,77	35,61	28,86	39,16
1C029_B	Woning fase 1C	5,0	39,76	36,37	29,62	40,03
1C029_C	Woning fase 1C	8,0	39,84	36,42	29,67	40,09
1C030_A	Woning fase 1C	2,0	37,18	34,11	27,35	37,62
1C030_B	Woning fase 1C	5,0	37,62	34,29	27,53	37,92
1C030_C	Woning fase 1C	8,0	37,86	34,46	27,71	38,13
1C031_A	Woning fase 1C	2,0	32,91	29,88	23,12	33,37
1C031_B	Woning fase 1C	5,0	34,49	31,15	24,40	34,79
1C031_C	Woning fase 1C	8,0	35,00	31,59	24,85	35,26
1C032_A	Woning fase 1C	2,0	38,07	34,59	27,87	38,30
1C032_B	Woning fase 1C	5,0	38,64	35,14	28,41	38,86
1C032_C	Woning fase 1C	8,0	38,89	35,38	28,66	39,11
1C033_A	Woning fase 1C	2,0	35,23	32,24	25,49	35,72
1C033_B	Woning fase 1C	5,0	37,08	33,76	27,01	37,39
1C033_C	Woning fase 1C	8,0	37,48	34,08	27,32	37,74
1C034_A	Woning fase 1C	2,0	32,65	29,72	22,96	33,17
1C034_B	Woning fase 1C	5,0	34,08	30,80	24,05	34,41
1C034_C	Woning fase 1C	8,0	34,28	30,96	24,20	34,58
1C035_A	Woning fase 1C	2,0	39,59	36,12	29,41	39,83
1C035_B	Woning fase 1C	5,0	39,93	36,42	29,70	40,15
1C035_C	Woning fase 1C	8,0	39,97	36,45	29,73	40,18
1C036_A	Woning fase 1C	2,0	30,14	27,34	20,56	30,72

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1C022_A	Woning fase 1C	2,0	37,75	34,49	27,58	38,04	-11,30	nvt
1C022_B	Woning fase 1C	5,0	38,04	34,71	27,80	38,29	-11,18	nvt
1C022_C	Woning fase 1C	8,0	37,96	34,59	27,69	38,20	-11,00	nvt
1C023_A	Woning fase 1C	2,0	32,06	28,92	22,19	32,47	-1,39	nvt
1C023_B	Woning fase 1C	5,0	33,47	30,17	23,44	33,79	-1,32	nvt
1C023_C	Woning fase 1C	8,0	34,35	30,98	24,24	34,63	-1,19	nvt
1C024_A	Woning fase 1C	2,0	38,13	34,81	27,96	38,41	-10,41	nvt
1C024_B	Woning fase 1C	5,0	38,47	35,08	28,24	38,71	-10,28	nvt
1C024_C	Woning fase 1C	8,0	38,43	35,00	28,16	38,65	-10,09	nvt
1C025_A	Woning fase 1C	2,0	39,47	36,08	29,35	39,75	-4,51	nvt
1C025_B	Woning fase 1C	5,0	39,70	36,25	29,51	39,94	-4,70	nvt
1C025_C	Woning fase 1C	8,0	39,50	36,01	29,27	39,72	-4,78	nvt
1C026_A	Woning fase 1C	2,0	40,28	37,01	30,28	40,62	-7,70	nvt
1C026_B	Woning fase 1C	5,0	40,77	37,36	30,63	41,04	-7,24	nvt
1C026_C	Woning fase 1C	8,0	40,58	37,13	30,41	40,83	-7,03	nvt
1C027_A	Woning fase 1C	2,0	40,25	37,19	30,45	40,70	-1,60	nvt
1C027_B	Woning fase 1C	5,0	41,60	38,20	31,47	41,87	-0,80	nvt
1C027_C	Woning fase 1C	8,0	41,73	38,30	31,56	41,98	-0,56	nvt
1C028_A	Woning fase 1C	2,0	39,46	35,97	29,23	39,68	-5,53	nvt
1C028_B	Woning fase 1C	5,0	39,43	35,93	29,18	39,64	-5,96	nvt
1C028_C	Woning fase 1C	8,0	39,00	35,49	28,74	39,21	-6,25	nvt
1C029_A	Woning fase 1C	2,0	39,84	36,85	30,11	40,33	1,17	nvt
1C029_B	Woning fase 1C	5,0	41,36	38,00	31,26	41,65	1,62	nvt
1C029_C	Woning fase 1C	8,0	41,58	38,16	31,42	41,84	1,75	nvt
1C030_A	Woning fase 1C	2,0	38,26	35,25	28,51	38,74	1,12	nvt
1C030_B	Woning fase 1C	5,0	40,89	37,51	30,77	41,17	3,25	nvt
1C030_C	Woning fase 1C	8,0	41,11	37,68	30,93	41,36	3,23	nvt
1C031_A	Woning fase 1C	2,0	37,69	34,69	27,94	38,17	4,80	nvt
1C031_B	Woning fase 1C	5,0	39,64	36,26	29,51	39,92	5,13	nvt
1C031_C	Woning fase 1C	8,0	40,03	36,59	29,85	40,28	5,02	nvt
1C032_A	Woning fase 1C	2,0	36,72	33,24	26,52	36,95	-1,35	nvt
1C032_B	Woning fase 1C	5,0	36,74	33,26	26,53	36,97	-1,89	nvt
1C032_C	Woning fase 1C	8,0	36,67	33,19	26,46	36,90	-2,21	nvt
1C033_A	Woning fase 1C	2,0	40,01	37,00	30,26	40,49	4,77	nvt
1C033_B	Woning fase 1C	5,0	41,71	38,33	31,58	41,99	4,60	nvt
1C033_C	Woning fase 1C	8,0	42,02	38,57	31,83	42,26	4,52	nvt
1C034_A	Woning fase 1C	2,0	37,95	34,98	28,23	38,45	5,28	nvt
1C034_B	Woning fase 1C	5,0	39,66	36,27	29,52	39,93	5,52	nvt
1C034_C	Woning fase 1C	8,0	39,88	36,45	29,70	40,13	5,55	nvt
1C035_A	Woning fase 1C	2,0	36,94	33,50	26,78	37,19	-2,64	nvt
1C035_B	Woning fase 1C	5,0	37,10	33,63	26,90	37,33	-2,82	nvt
1C035_C	Woning fase 1C	8,0	36,88	33,40	26,67	37,11	-3,07	nvt
1C036_A	Woning fase 1C	2,0	34,19	31,44	24,66	34,80	4,08	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C036_B	Woning fase 1C	5,0	31,16	28,15	21,37	31,63
1C036_C	Woning fase 1C	8,0	31,65	28,48	21,71	32,03
1C037_A	Woning fase 1C	2,0	40,13	36,64	29,93	40,36
1C037_B	Woning fase 1C	5,0	40,31	36,81	30,09	40,53
1C037_C	Woning fase 1C	8,0	40,30	36,78	30,06	40,51
1C038_A	Woning fase 1C	2,0	36,45	33,00	26,27	36,69
1C038_B	Woning fase 1C	5,0	36,37	32,96	26,23	36,64
1C038_C	Woning fase 1C	8,0	36,92	33,49	26,76	37,18
1C039_A	Woning fase 1C	2,0	40,87	37,38	30,66	41,10
1C039_B	Woning fase 1C	5,0	40,93	37,41	30,70	41,14
1C039_C	Woning fase 1C	8,0	40,82	37,30	30,59	41,03
1C040_A	Woning fase 1C	2,0	37,67	34,22	27,49	37,91
1C040_B	Woning fase 1C	5,0	37,26	33,84	27,11	37,52
1C040_C	Woning fase 1C	8,0	37,21	33,77	27,04	37,46
1C041_A	Woning fase 1C	2,0	40,11	36,63	29,91	40,34
1C041_B	Woning fase 1C	5,0	40,21	36,70	29,99	40,43
1C041_C	Woning fase 1C	8,0	40,07	36,55	29,83	40,28
1C042_A	Woning fase 1C	2,0	36,27	32,79	26,07	36,50
1C042_B	Woning fase 1C	5,0	36,11	32,72	25,99	36,39
1C042_C	Woning fase 1C	8,0	36,21	32,80	26,07	36,48
1C043_A	Woning fase 1C	2,0	41,06	37,57	30,85	41,29
1C043_B	Woning fase 1C	5,0	41,51	38,00	31,27	41,72
1C043_C	Woning fase 1C	8,0	41,63	38,11	31,38	41,84
1C044_A	Woning fase 1C	2,0	39,98	36,51	29,78	40,21
1C044_B	Woning fase 1C	5,0	39,29	35,84	29,11	39,53
1C044_C	Woning fase 1C	8,0	39,58	36,12	29,38	39,82
1C045_A	Woning fase 1C	2,0	41,99	38,52	31,80	42,23
1C045_B	Woning fase 1C	5,0	42,06	38,55	31,83	42,28
1C045_C	Woning fase 1C	8,0	41,97	38,44	31,72	42,18
1C046_A	Woning fase 1C	2,0	36,74	33,25	26,54	36,97
1C046_B	Woning fase 1C	5,0	36,75	33,35	26,61	37,02
1C046_C	Woning fase 1C	8,0	37,16	33,75	27,01	37,42
1C047_A	Woning fase 1C	2,0	42,01	38,50	31,79	42,23
1C047_B	Woning fase 1C	5,0	41,82	38,30	31,58	42,03
1C047_C	Woning fase 1C	8,0	41,38	37,86	31,15	41,59
1C048_A	Woning fase 1C	2,0	37,04	33,55	26,82	37,26
1C048_B	Woning fase 1C	5,0	36,39	32,94	26,22	36,64
1C048_C	Woning fase 1C	8,0	36,54	33,09	26,36	36,78
1C049_A	Woning fase 1C	2,0	41,54	38,05	31,34	41,77
1C049_B	Woning fase 1C	5,0	41,59	38,08	31,37	41,81
1C049_C	Woning fase 1C	8,0	41,36	37,85	31,13	41,58
1C050_A	Woning fase 1C	2,0	37,38	33,89	27,17	37,61
1C050_B	Woning fase 1C	5,0	36,93	33,45	26,73	37,16

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1C036_B	Woning fase 1C	5,0	35,73	32,63	25,84	36,14	4,51	nvt
1C036_C	Woning fase 1C	8,0	36,71	33,38	26,60	37,00	4,97	nvt
1C037_A	Woning fase 1C	2,0	37,19	33,74	27,03	37,44	-2,92	nvt
1C037_B	Woning fase 1C	5,0	37,25	33,78	27,06	37,49	-3,04	nvt
1C037_C	Woning fase 1C	8,0	36,98	33,51	26,78	37,21	-3,30	nvt
1C038_A	Woning fase 1C	2,0	33,47	30,14	23,41	33,78	-2,91	nvt
1C038_B	Woning fase 1C	5,0	33,43	30,15	23,41	33,76	-2,88	nvt
1C038_C	Woning fase 1C	8,0	33,85	30,54	23,78	34,16	-3,02	nvt
1C039_A	Woning fase 1C	2,0	37,74	34,30	27,58	37,99	-3,11	nvt
1C039_B	Woning fase 1C	5,0	37,57	34,09	27,37	37,80	-3,34	nvt
1C039_C	Woning fase 1C	8,0	37,12	33,64	26,92	37,35	-3,68	nvt
1C040_A	Woning fase 1C	2,0	34,16	30,79	24,06	34,45	-3,46	nvt
1C040_B	Woning fase 1C	5,0	33,77	30,44	23,69	34,07	-3,45	nvt
1C040_C	Woning fase 1C	8,0	33,79	30,45	23,70	34,09	-3,37	nvt
1C041_A	Woning fase 1C	2,0	37,15	33,70	26,98	37,40	-2,94	nvt
1C041_B	Woning fase 1C	5,0	37,06	33,57	26,86	37,29	-3,14	nvt
1C041_C	Woning fase 1C	8,0	36,69	33,19	26,47	36,91	-3,37	nvt
1C042_A	Woning fase 1C	2,0	33,25	29,80	23,07	33,49	-3,01	nvt
1C042_B	Woning fase 1C	5,0	32,73	29,34	22,59	33,00	-3,39	nvt
1C042_C	Woning fase 1C	8,0	32,82	29,44	22,69	33,10	-3,38	nvt
1C043_A	Woning fase 1C	2,0	37,80	34,34	27,62	38,04	-3,25	nvt
1C043_B	Woning fase 1C	5,0	37,98	34,48	27,77	38,20	-3,52	nvt
1C043_C	Woning fase 1C	8,0	37,79	34,28	27,56	38,01	-3,83	nvt
1C044_A	Woning fase 1C	2,0	36,40	32,95	26,23	36,65	-3,56	nvt
1C044_B	Woning fase 1C	5,0	35,95	32,53	25,79	36,21	-3,32	nvt
1C044_C	Woning fase 1C	8,0	36,10	32,67	25,92	36,35	-3,47	nvt
1C045_A	Woning fase 1C	2,0	41,09	37,57	30,86	41,30	-0,93	nvt
1C045_B	Woning fase 1C	5,0	40,80	37,27	30,56	41,01	-1,27	nvt
1C045_C	Woning fase 1C	8,0	40,20	36,67	29,96	40,41	-1,77	nvt
1C046_A	Woning fase 1C	2,0	36,35	32,85	26,13	36,57	-0,40	nvt
1C046_B	Woning fase 1C	5,0	35,52	32,05	25,32	35,75	-1,27	nvt
1C046_C	Woning fase 1C	8,0	35,39	31,91	25,18	35,62	-1,80	nvt
1C047_A	Woning fase 1C	2,0	41,83	38,30	31,59	42,04	-0,19	nvt
1C047_B	Woning fase 1C	5,0	41,43	37,89	31,17	41,63	-0,40	nvt
1C047_C	Woning fase 1C	8,0	40,56	37,03	30,32	40,77	-0,82	nvt
1C048_A	Woning fase 1C	2,0	36,86	33,35	26,63	37,08	-0,18	nvt
1C048_B	Woning fase 1C	5,0	35,91	32,43	25,70	36,14	-0,50	nvt
1C048_C	Woning fase 1C	8,0	35,53	32,06	25,32	35,76	-1,02	nvt
1C049_A	Woning fase 1C	2,0	41,30	37,79	31,08	41,52	-0,25	nvt
1C049_B	Woning fase 1C	5,0	41,08	37,56	30,85	41,29	-0,52	nvt
1C049_C	Woning fase 1C	8,0	40,41	36,88	30,17	40,62	-0,96	nvt
1C050_A	Woning fase 1C	2,0	36,99	33,50	26,79	37,22	-0,39	nvt
1C050_B	Woning fase 1C	5,0	36,43	32,99	26,25	36,68	-0,48	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1C050_C	Woning fase 1C	8,0	37,36	33,88	27,15	37,59
1C051_A	Woning fase 1C	2,0	42,46	38,96	32,24	42,68
1C051_B	Woning fase 1C	5,0	42,31	38,81	32,08	42,53
1C051_C	Woning fase 1C	8,0	41,94	38,43	31,71	42,16
1C052_A	Woning fase 1C	2,0	39,95	36,57	29,83	40,23
1C052_B	Woning fase 1C	5,0	41,00	37,69	30,93	41,31
1C052_C	Woning fase 1C	8,0	41,81	38,42	31,66	42,08
1C053_A	Woning fase 1C	2,0	39,51	36,05	29,32	39,75
1C053_B	Woning fase 1C	5,0	38,68	35,18	28,45	38,90
1C053_C	Woning fase 1C	8,0	38,81	35,30	28,58	39,03
1C054_A	Woning fase 1C	2,0	37,73	34,81	28,02	38,24
1C054_B	Woning fase 1C	5,0	42,46	39,16	32,36	42,76
1C054_C	Woning fase 1C	8,0	42,82	39,44	32,64	43,08
1C055_A	Woning fase 1C	2,0	45,08	41,84	35,05	45,42
1C055_B	Woning fase 1C	5,0	46,43	43,04	36,25	46,69
1C055_C	Woning fase 1C	8,0	46,47	43,04	36,25	46,71
1C056_A	Woning fase 1C	2,0	40,85	37,53	30,76	41,15
1C056_B	Woning fase 1C	5,0	42,26	38,81	32,04	42,49
1C056_C	Woning fase 1C	8,0	42,49	39,02	32,25	42,71
1C057_A	Woning fase 1C	2,0	44,49	41,32	34,52	44,86
1C057_B	Woning fase 1C	5,0	46,04	42,63	35,84	46,29
1C057_C	Woning fase 1C	8,0	46,06	42,63	35,84	46,30
1C058_A	Woning fase 1C	2,0	43,17	39,70	32,98	43,41
1C058_B	Woning fase 1C	5,0	43,34	39,83	33,10	43,55
1C058_C	Woning fase 1C	8,0	43,02	39,51	32,78	43,23
B001_A	Goudvink 35	2,0	50,32	46,99	40,21	50,61
B001_B	Goudvink 35	5,0	51,28	47,85	41,08	51,52
B002_A	Goudvink 33	2,0	49,17	45,80	39,04	49,45
B002_B	Goudvink 33	5,0	50,91	47,47	40,70	51,15
B003_A	Goudvink 31	2,0	49,19	45,92	39,16	49,52
B003_B	Goudvink 31	5,0	50,56	47,12	40,36	50,80
B004_A	Goudvink 29	2,0	48,44	45,27	38,50	48,82
B004_B	Goudvink 29	5,0	50,01	46,57	39,81	50,25
B005_A	Goudvink 27	2,0	49,03	45,87	39,10	49,42
B005_B	Goudvink 27	5,0	50,65	47,22	40,46	50,90
B006_A	Goudvink 25	2,0	48,62	45,53	38,76	49,05
B006_B	Goudvink 25	5,0	50,62	47,20	40,43	50,87
B007_A	Goudvink 23	2,0	48,03	44,94	38,17	48,46
B007_B	Goudvink 23	5,0	50,96	47,53	40,77	51,21
B008_A	Goudvink 21	2,0	48,43	45,33	38,56	48,85
B008_B	Goudvink 21	5,0	50,80	47,38	40,61	51,05
B009_A	Goudvink 19	2,0	48,85	45,79	39,02	49,29
B009_B	Goudvink 19	5,0	50,71	47,30	40,53	50,96

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Effect fase D praktisch	juridisch
1C050_C	Woning fase 1C	8,0	36,62	33,20	26,45	36,87	-0,72	nvt
1C051_A	Woning fase 1C	2,0	42,08	38,56	31,84	42,29	-0,39	nvt
1C051_B	Woning fase 1C	5,0	41,71	38,19	31,46	41,92	-0,61	nvt
1C051_C	Woning fase 1C	8,0	40,89	37,36	30,64	41,10	-1,06	nvt
1C052_A	Woning fase 1C	2,0	38,71	35,28	28,54	38,96	-1,27	nvt
1C052_B	Woning fase 1C	5,0	39,09	35,76	28,99	39,39	-1,92	nvt
1C052_C	Woning fase 1C	8,0	39,40	36,04	29,25	39,67	-2,41	nvt
1C053_A	Woning fase 1C	2,0	38,65	35,19	28,47	38,89	-0,86	nvt
1C053_B	Woning fase 1C	5,0	38,01	34,63	27,89	38,29	-0,61	nvt
1C053_C	Woning fase 1C	8,0	37,93	34,55	27,80	38,21	-0,82	nvt
1C054_A	Woning fase 1C	2,0	35,68	32,91	26,05	36,25	-1,99	nvt
1C054_B	Woning fase 1C	5,0	39,42	36,28	29,41	39,79	-2,97	nvt
1C054_C	Woning fase 1C	8,0	39,81	36,58	29,71	40,13	-2,95	nvt
1C055_A	Woning fase 1C	2,0	41,48	38,33	31,45	41,84	-3,58	nvt
1C055_B	Woning fase 1C	5,0	42,76	39,44	32,57	43,03	-3,66	nvt
1C055_C	Woning fase 1C	8,0	42,80	39,45	32,58	43,06	-3,65	nvt
1C056_A	Woning fase 1C	2,0	38,33	35,02	28,22	38,63	-2,52	nvt
1C056_B	Woning fase 1C	5,0	39,46	36,05	29,24	39,70	-2,79	nvt
1C056_C	Woning fase 1C	8,0	39,59	36,17	29,35	39,82	-2,89	nvt
1C057_A	Woning fase 1C	2,0	40,83	37,75	30,87	41,23	-3,63	nvt
1C057_B	Woning fase 1C	5,0	42,16	38,84	31,97	42,43	-3,86	nvt
1C057_C	Woning fase 1C	8,0	42,21	38,87	31,99	42,47	-3,83	nvt
1C058_A	Woning fase 1C	2,0	41,92	38,44	31,73	42,15	-1,26	nvt
1C058_B	Woning fase 1C	5,0	41,82	38,32	31,60	42,04	-1,51	nvt
1C058_C	Woning fase 1C	8,0	41,31	37,81	31,09	41,53	-1,70	nvt
B001_A	Goudvink 35	2,0	51,40	48,13	41,32	51,72	1,11	nvt
B001_B	Goudvink 35	5,0	52,35	48,99	42,19	52,62	1,10	nvt
B002_A	Goudvink 33	2,0	50,20	46,90	40,10	50,50	1,05	nvt
B002_B	Goudvink 33	5,0	51,96	48,59	41,80	52,23	1,08	nvt
B003_A	Goudvink 31	2,0	50,24	47,04	40,23	50,59	1,07	nvt
B003_B	Goudvink 31	5,0	51,60	48,23	41,44	51,87	1,07	nvt
B004_A	Goudvink 29	2,0	49,48	46,39	39,59	49,90	1,08	nvt
B004_B	Goudvink 29	5,0	51,05	47,69	40,89	51,32	1,07	nvt
B005_A	Goudvink 27	2,0	50,07	46,99	40,18	50,49	1,07	nvt
B005_B	Goudvink 27	5,0	51,69	48,33	41,53	51,96	1,06	nvt
B006_A	Goudvink 25	2,0	49,68	46,65	39,85	50,13	1,08	nvt
B006_B	Goudvink 25	5,0	51,67	48,31	41,51	51,94	1,07	nvt
B007_A	Goudvink 23	2,0	49,08	46,06	39,26	49,53	1,07	nvt
B007_B	Goudvink 23	5,0	52,00	48,64	41,84	52,27	1,06	nvt
B008_A	Goudvink 21	2,0	49,47	46,44	39,63	49,92	1,07	nvt
B008_B	Goudvink 21	5,0	51,84	48,49	41,68	52,11	1,06	nvt
B009_A	Goudvink 19	2,0	49,89	46,90	40,09	50,36	1,07	nvt
B009_B	Goudvink 19	5,0	51,75	48,41	41,61	52,03	1,07	nvt

Bijlage 6.3 - Bepaling indirecte akoestische effecten geluid ten gevolge van gemeentewegen

Situatie zonder fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B010_A	Goudvink 17	2,0	49,01	45,96	39,19	49,46
B010_B	Goudvink 17	5,0	50,75	47,35	40,58	51,01
B011_A	Goudvink 15	2,0	49,22	46,14	39,37	49,65
B011_B	Goudvink 15	5,0	50,87	47,45	40,68	51,12
B012_A	Goudvink 13	2,0	48,09	44,99	38,22	48,51
B012_B	Goudvink 13	5,0	49,79	46,34	39,57	50,02
L01_A	Landgoed	2,0	36,67	33,56	26,77	37,08
L01_B	Landgoed	5,0	37,33	34,10	27,32	37,68
L01_C	Landgoed	8,0	37,56	34,26	27,48	37,87
L02_A	Landgoed	2,0	39,92	36,65	29,86	40,24
L02_B	Landgoed	5,0	40,46	37,14	30,36	40,76
L02_C	Landgoed	8,0	40,49	37,14	30,35	40,77
L03_A	Landgoed	2,0	37,78	34,73	27,91	38,21
L03_B	Landgoed	5,0	39,35	36,12	29,31	39,69
L03_C	Landgoed	8,0	40,07	36,74	29,94	40,36

Situatie met fase D

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B010_A	Goudvink 17	2,0	50,05	47,08	40,27	50,53
B010_B	Goudvink 17	5,0	51,79	48,45	41,65	52,07
B011_A	Goudvink 15	2,0	50,26	47,26	40,46	50,73
B011_B	Goudvink 15	5,0	51,91	48,56	41,76	52,19
B012_A	Goudvink 13	2,0	49,14	46,10	39,31	49,59
B012_B	Goudvink 13	5,0	50,82	47,44	40,65	51,08
L01_A	Landgoed	2,0	41,87	38,70	31,89	42,24
L01_B	Landgoed	5,0	42,89	39,60	32,80	43,20
L01_C	Landgoed	8,0	43,31	39,97	33,17	43,59
L02_A	Landgoed	2,0	42,54	39,35	32,52	42,89
L02_B	Landgoed	5,0	43,26	40,02	33,20	43,59
L02_C	Landgoed	8,0	43,55	40,25	33,43	43,85
L03_A	Landgoed	2,0	39,30	36,20	29,40	39,71
L03_B	Landgoed	5,0	40,68	37,44	30,65	41,02
L03_C	Landgoed	8,0	41,39	38,07	31,28	41,69

Effect fase D praktisch juridisch

Lden	Lden
1,07	nvt
1,06	nvt
1,08	nvt
1,07	nvt
1,08	nvt
1,06	nvt
5,16	nvt
5,52	nvt
5,72	nvt
2,65	nvt
2,83	nvt
3,08	nvt
1,50	nvt
1,33	nvt
1,33	nvt
minim	-11,95
maxim	5,72
	1,26
	1,57

KuiperCompagnons B.V.

www.kuipercompagnons.nl

CONTACTGEGEVENS

+31 (0)10 - 433 00 99

kuiper@kuiper.nl

BEZOEKADRES

Van Nelle Fabriek

Van Nelleweg 3042

3044 BC Rotterdam

Gebouw thee 0, ingang 4

POSTADRES

Van Nelle Fabriek

Postbus 13042

3004 HA Rotterdam



KUIPER
COMPAGNONS