

Ordito
T.a.v. de heer C. van Kuijk
Postbus 94
5126 ZH Gilze

Boxmeer, 14 mei 2019

Betreft: Railverkeerslawaaï MFC Schelluinen
Project: 7414.002


Geachte heer Van Kuijk,

In het kader van de bestemmingsplanwijziging voor MFC Schelluinen heeft Econsultancy akoestisch onderzoek uitgevoerd. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft aangegeven dat er 'aandacht moet zijn voor geluid van de Betuwelijn'.

De Betuwelijn is aangegeven op de geluidplafondkaart en valt daarom onder hoofdstuk 11 Wet milieubeheer. In artikel 1.4 en 1.4a van het Besluit geluidhinder is de omvang van de geluidszone voor dergelijke spoorwegen vastgelegd. Wanneer het bestemmingsplan (met geluidgevoelige bestemming) geheel of gedeeltelijk binnen deze zone ligt, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

De omvang van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Ter hoogte van het plan zijn aan de noordzijde waarden van 200, 300, 600 en 900 meter van toepassing. Op basis van deze waarden is de omvang van de zone in figuur 1 weergegeven, volledig conform artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder.




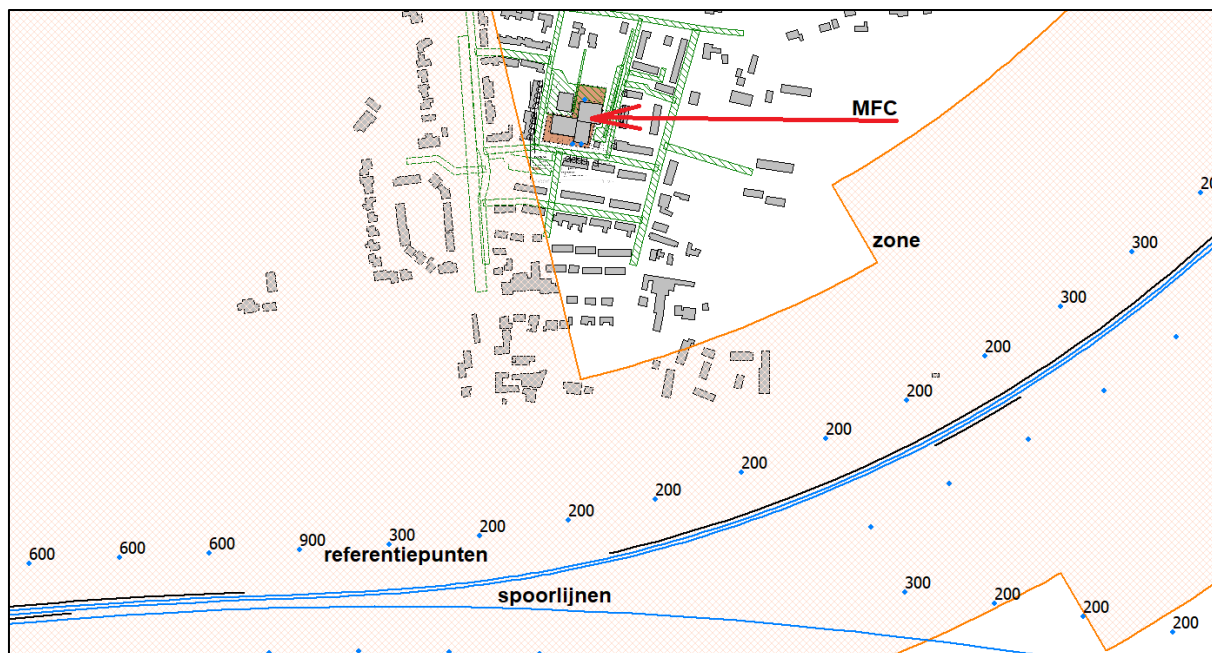

Figuur 1 Omvang zone railverkeerslawaaï

Uit de figuur blijkt dat het plan buiten de zone ligt en akoestisch onderzoek daarom niet vereist is.

Met vriendelijke groeten,
Econsultancy

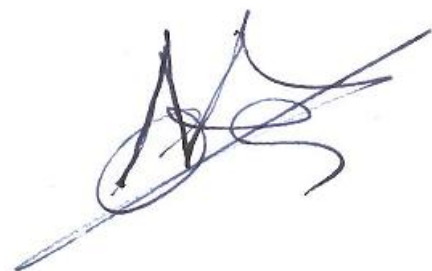

ing. M. de Loos
Projectleider

