



AKOESTISCH ONDERZOEK

MFC TE SCHELLUINEN



Geluid



Akoestisch onderzoek

MFC te Schelluinen

Opdrachtgever	Ordito Postbus 94 5126 ZH Gilze
Rapportnummer	7414.002
Versienummer	D2
Status	eindrapport
Datum	10 mei 2019
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 5001600 Boxmeer@Econsultancy.nl
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	1550
Kwaliteitscontrole	R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE


1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER	2
2.1	VNG-publicatie	2
2.2	Gebiedstypering en richtafstanden	2
2.3	Grenswaarden	3
2.4	APV	3
3	UITGANGSPUNTEN	4
3.1	Representatieve bedrijfssituatie	4
3.2	Afwijkende bedrijfssituatie	5
3.3	Bijzondere geluiden	5
3.4	Verkeersaantrekkende werking	5
3.5	Overdrachtsmodel	6
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
4.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	6
4.2	Maximale geluidniveau	7
4.3	Indirecte hinder	7
5	AFWEGING AFWIJKENDE BEDRIJFSSITUATIE	8
6	CONCLUSIE	8

BIJLAGEN:

1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. Berekeningsresultaten
3. Berekeningsresultaten na maatregelen

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Ordito een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor het nieuw te realiseren multifunctioneel centrum (MFC) aan de Commandarijstraat te Schelluinen. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de omgeving en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven.

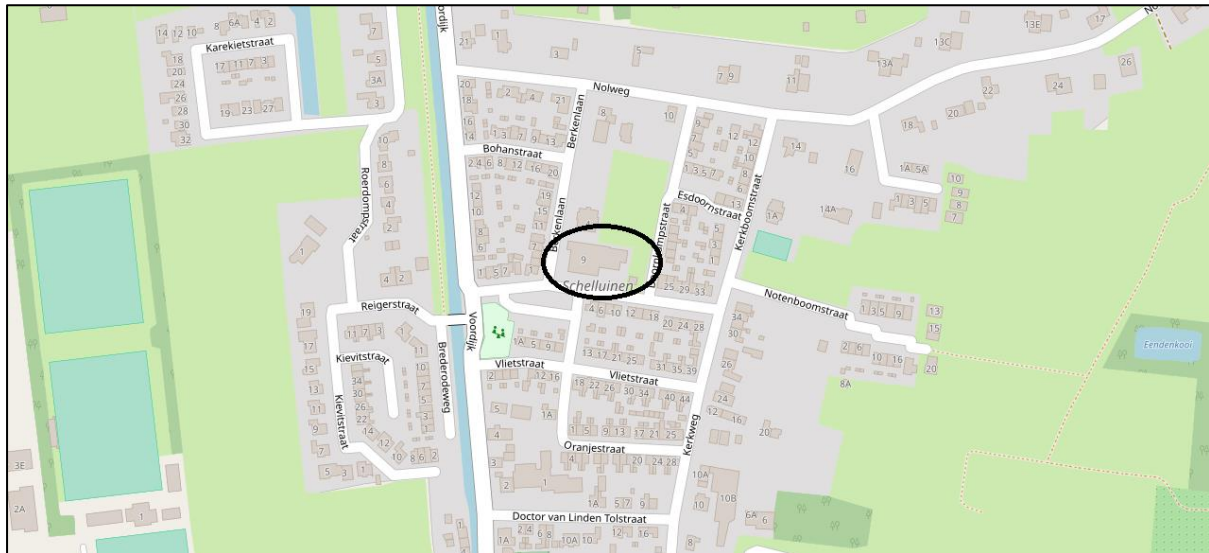

Figuur 1.1 Situering plangebied

Het MFC bestaat uit drie bouwdelen. In het lage deel zijn onderwijsruimten voorzien. Het centrale deel bevat de hoofdingang, een dorpszaal, kleine zaal en een bar annex foyer. De hoogbouw doet onder andere dienst als sportzaal.



Figuur 1.2 Impressie planvoornemen

2 TOETSINGSKADER

2.1 VNG-publicatie


Bij de ruimtelijke inpassing van gevoelige bestemmingen in afwijking van het vigerend bestemmingsplan biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richtafstand voor een aantal milieuthema's. Is de afstand tussen de geplande bestemming en bedrijvigheid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst.

2.2 Gebiedstypering en richtafstanden

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

In figuur 2.1 is een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan weergegeven.

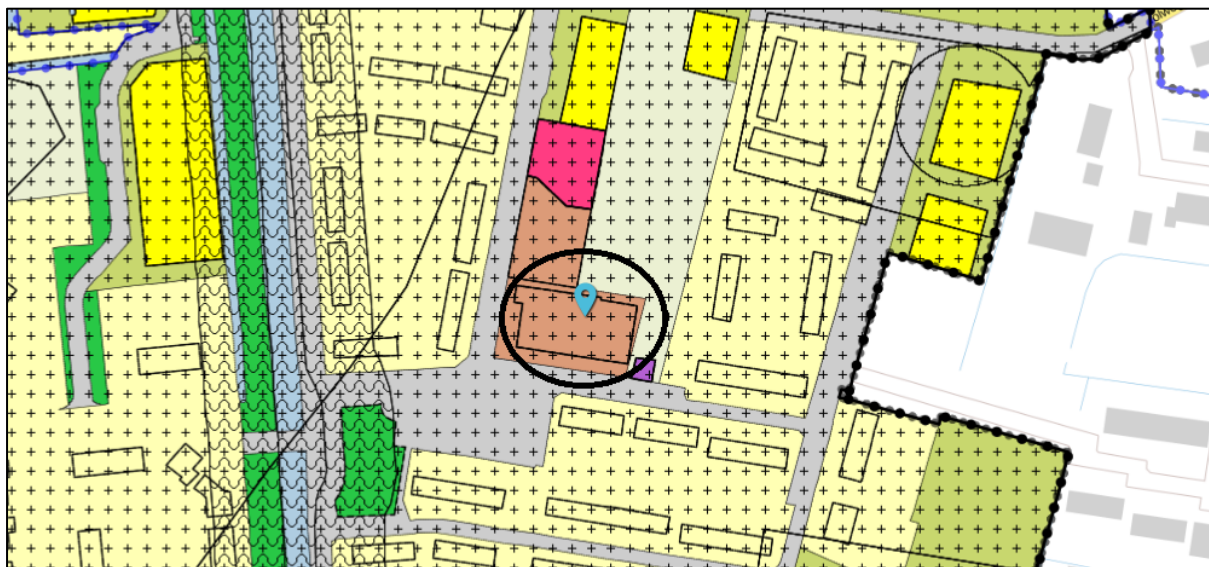

Figuur 2.1 Planlocatie binnen het vigerend bestemmingsplan

Op de beoogde locatie is reeds een maatschappelijke bestemming aanwezig in de vorm van het dorpshuis, dat wijkt voor het MFC. Ten noorden van het dorpshuis blijft de kinderdagopvang ook bestaan. Er is derhalve sprake van enige mate van functiemenging. Op grond daarvan wordt de eerstelijns woonbebouwing aangemerkt als gemengd gebied.

Voor basisscholen en buurt- en clubhuizen binnen een gemengd gebied is een richtafstand van 10 meter¹ van toepassing. Alle woningen bevinden zich op meer dan 10 meter tot het plangebied. Omdat

¹ gemeten vanaf de grens van het bestemmingsvlak

evenwel niet kan worden uitgesloten dat buiten de richtafstand wordt voldaan aan grenswaarden, is nader onderzoek uitgevoerd.

2.3 Grenswaarden

Voor de inrichting gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}) volgens stap 2 uit het voorgesteld stappenplan in bijlage 5 van de publicatie. Indien de grenswaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivering de grenswaarden van stap 3 hanteren.

Tabel 2.1 Grenswaarden voor een gemengd gebied

typering	dag	avond	nacht
$L_{Ar,LT}$ (stap 2)	50	45	40
L_{Amax} (stap 2)	70	65	60
L_{ih} (stap 2)	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ (stap 3)	55	50	45
L_{Amax} (stap 3)*	70	65	60
L_{ih} (stap 3)	65	60	55

* Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer

De grenswaarden uit stap 2 komen overeen met de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. In tegenstelling tot toetsing aan het Activiteitenbesluit wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel rekening gehouden met stemgeluid.

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale kenmerken en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast).
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.


2.4 APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Giessenlanden bevat nadere regels voor de geluidsbelasting als gevolg van onversterkte muziek. De grenswaarde is gelijk aan de grenswaarden uit stap 2 van de VNG-publicatie voor gemengd gebied. Voor de duur van 12 uur per week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van toetsing aan de grenswaarden. Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Activiteitenbesluit van toepassing.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Binnen het MFC zijn diverse functies voorzien. In figuur 3.1 is de meest actuele indeling van het gebouw weergegeven.

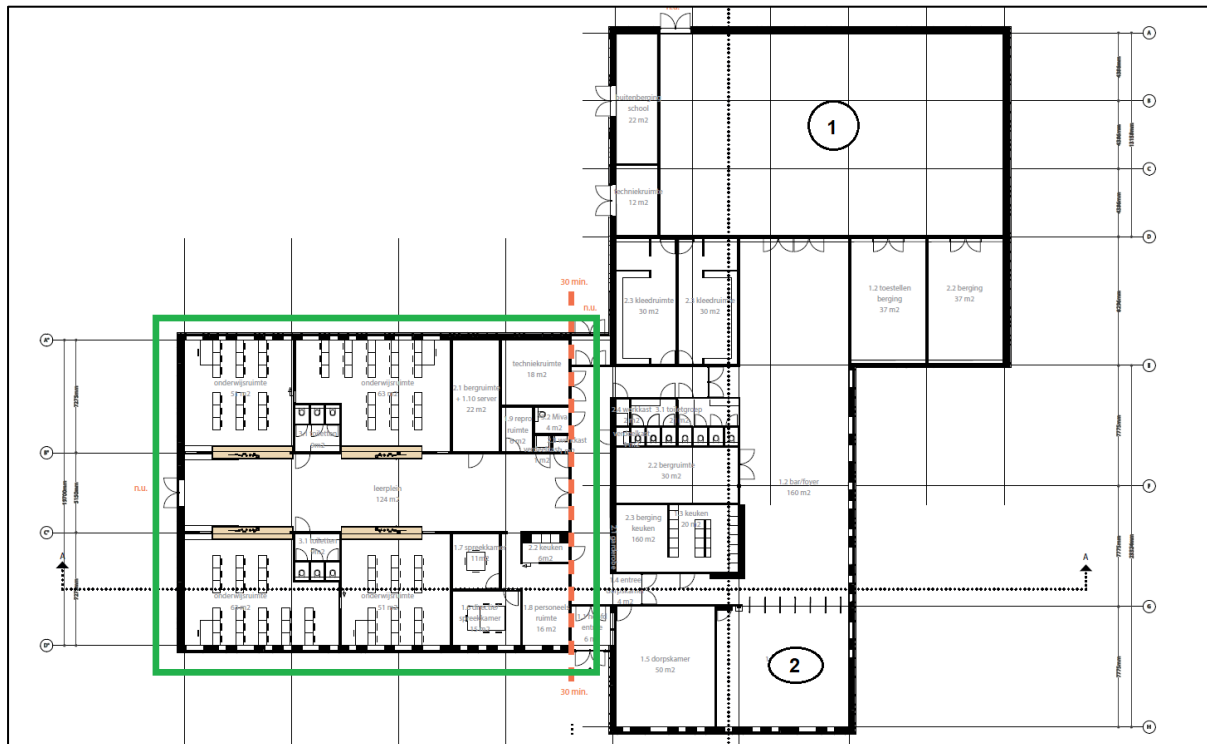

Figuur 3.1 Indeling MFC

In het groen omkaderde deel zijn de onderwijslokalen geprojecteerd. De geluidsemissie naar de omgeving is verwaarloosbaar te noemen. Op het dak worden vier luchtbehandelingskasten geplaatst, die voor het gehele bouw zijn bestemd. Leerlingen kunnen buiten spelen op het speelveld direct ten noorden van het gebouw. Een smalle strook van dit speelveld wordt gedeeld met de kinderen van de bestaande kinderdagopvang. In de praktijk zullen beide kindergroepen gescheiden zijn. In het onderzoek wordt uitgegaan van de aanwezigheid van 40 kinderen en 20 peuters (van het kinderdagverblijf) gedurende 2 uur netto. Het bronvermogen bedraagt gemiddeld 76 dB(A) per kind². Voor het maximale geluidniveau wordt uitgegaan van een bronvermogen van 105 dB(A).

Het kinderdagverblijf ten noorden van het plan is een afzonderlijke inrichting en verandert door dit voornemen niet in bedrijfsvoering. De inrichting wordt daarom in dit onderzoek niet verder toegelicht.

De sportzaal (1) is in de representatieve bedrijfssituatie ook in gebruik, maar in deze ruimte wordt dan geen elektronisch versterkte muziek ten gehore gebracht. Ook de kleine zaal (2) is in de representatieve bedrijfssituatie in gebruik. Versterkte muziek heeft dan het karakter van achtergrondgeluid. De geluidsemissie van geveldelen van deze ruimten is dan ook niet relevant. Wel is rekening gehouden met stemgeluid van bezoekers ter hoogte van de ingang.

² Journaal 'geluid', december 2009, tabel 4 en 5.

Onversterkte muziek is volgens de APV gedurende 12 uur per week uitgesloten van toetsing. Daarnaast zal het geluidsniveau in de ruimte als gevolg van onversterkte muziek ten hoogste gelijk zijn aan versterkte muziek. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende paragraaf.

3.2 Afwijkende bedrijfssituatie

Een bedrijfssituatie die minder dan 12 x per jaar voorkomt wordt een incidentele bedrijfssituatie genoemd en mag aan afwijkende richtwaarden worden getoetst. Een bedrijfssituatie die niet representatief is, maar wel vaker dan 12 x per jaar voorkomt is een afwijkende bedrijfssituatie. De sportzaal is ook bedoeld voor het incidenteel houden van voorstellingen, zoals van een koor of fanfare. Ook de kleine zaal kan worden gebruikt voor kleinschalige voorstellingen. Bij deze gelegenheden zal vooralsnog geen elektrisch versterkte muziek ten gehore worden gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe vaak deze situatie voorkomt, maar mogelijk meer dan 12 x per jaar.

Uitgangspunt voor beide ruimten is een binnenniveau van 90 dB(A). De geluidsemisatie van de sportzaal wordt bepaald door het dak en de nooddeur. Hierbij wordt in beginsel uitgegaan van eenvoudig gasbeton (150 mm, 100 kg/m²) met bitumen bedekking voor het dak en een standaard buitendeur met een massa van 25 tot 40 kg/m². Vanuit de kleine zaal is behalve het dak ook emissie via de ramen mogelijk. Hiervoor wordt uitgegaan van standaard dubbelglas (4-12-6).

3.3 Bijzondere geluiden

Voor geluiden met een bovengemiddelde kans op hinder moet een toeslag op het berekend equivalent geluidsniveau worden toegepast. Hieronder vallen tonale geluiden, muziekgeluid, impulsgeluid en intermitterend geluid. Voorwaarde is dat het geluid als zodanig op de plaats van beoordeling herkenbaar moet zijn. In dat geval wordt voor dat deel van de periode dat het geluid zich voordoet een strafactor (voor muziekgeluid) van 10 dB toegepast. Ook wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

In de afwijkende bedrijfssituatie wordt vanwege de waarschijnlijke herkenbaarheid van muziekgeluid een straftoeslag toegepast.

3.4 Verkeersaantrekkende werking

De in de bestaande situatie aanwezige parkeerplaatsen naast het dorpshuis komen te vervallen. Op basis van aanwezigheidspercentages (rekening houdend met meervoudige bezetting) is in het bestemmingsplan een parkeerbehoefte van 29 voertuigen per etmaal bepaald. De 21 parkeerplaatsen in de bestaande situatie komen te vervallen. Bestemmingsverkeer zal ten allen tijde buiten de eigen inrichting parkeren. Aan de Commanderijstraat worden 4 parkeerplaatsen gerealiseerd. Aan de overzijde van de Commanderijstraat worden nog eens 15 parkeerplaatsen langs de openbare weg aangelegd.

Tabel 3.1 Benodigde parkeerplaatsen per onderdeel gebaseerd op aanwezigheidspercentages

onderdeel MFC	dagperiode	avondperiode
dorpshuis	4	12
sportzaal	8	16
basisschool	3	0
kiss & ride	9	0

In het kader van indirecte hinder wordt rekening gehouden met 40 voertuigbewegingen op de Commanderijstraat in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode zijn dat er 30 respectievelijk 15. Hiermee wordt als worstcase scenario de afwijkende bedrijfssituatie inzichtelijk gemaakt.

3.5 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 4.50. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. De gehanteerde bronvermogens zijn gebaseerd op beschikbare kentallen en eerder verrichte geluidsmetingen. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

Volgens de systematiek van de Handreiking wordt in de dagperiode enkel op begane grondniveau getoetst, terwijl in de avond- en nachtperiode enkel op bovengestapelde verdiepingen wordt getoetst. In bijlage 2 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten weergegeven.

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de representatieve bedrijfssituatie weergegeven voor maatgevende woningen.

Tabel 4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] representatieve bedrijfssituatie

woning	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Esdoornstraat 2	45	13	10
Doornkampstraat 3	42	16	13
Doornkampstraat 4	44	16	13
Commanderijstraat 4	44	33	30
Commanderijstraat 6	43	33	30
Commanderijstraat 8	42	32	29
Berkenlaan 19	40	13	10

Uit de tabel blijkt dat kan worden voldaan aan de grenswaarden uit stap 2 van de VNG-publicatie.

In tabel 4.2 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de afwijkende bedrijfssituatie weergegeven voor maatgevende woningen. In de resultaten is rekening gehouden met een straftoeslag van 10 dB(A) voor muziekgeluid. Wanneer de grenswaarde wordt overschreden, is dit vetgedrukt weergegeven.

Tabel 4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] afwijkende bedrijfssituatie

woning	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Esdoornstraat 2	39	42	42
Doornkampstraat 1	41	45	45
Doornkampstraat 2	41	44	44
Commanderijstraat 4	47	49	49
Commanderijstraat 6	48	50	49
Commanderijstraat 8	47	49	49
Commanderijstraat 23	44	47	47
Berkenlaan 5	42	47	46
Berkenlaan 7	42	47	47
Berkenlaan 9	42	46	46

Uit de tabel blijkt dat in de dagperiode nog wel kan worden voldaan aan de grenswaarden, maar dat in deze in de avond- en nachtperiode worden overschreden. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.

4.2 Maximale geluidniveau

In tabel 4.3 is het berekend maximale geluidniveau weergegeven voor maatgevende woningen. Wanneer de grenswaarde wordt overschreden, is dit vetgedrukt weergegeven.

Tabel 4.3 Berekend maximale geluidniveau [dB(A)]

woning	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Esdoornstraat 2	69	48	48
Doornkampstraat 1	66	57	57
Doornkampstraat 3	69	56	56
Doornkampstraat 4	70	55	55
Commanderijstraat 4 - 6	75	75	75
Commanderijstraat 8	73	73	73
Commanderijstraat 10	71	71	71
Commanderijstraat 12	67	68	68
Commanderijstraat 23	61	63	63
Berkenlaan 1	60	62	62
Berkenlaan 3	60	62	62
Berkenlaan 7	59	62	62

Ter plaatse van vier woningen ten zuiden van de inrichting wordt de grenswaarde in de dagperiode overschreden. In de avondperiode is ook bij een vijfde woning sprake van overschrijding. Deze overschrijding is het gevolg van een roepende volwassene ter hoogte van de ingang. Hier treedt geen verslechtering van het woon- en leefklimaat op gelet op de aanwezigheid van het dorps huis. In de bestaande situatie is ook reeds sprake van stemgeluid op de bestaande parkeerterreinen en de verharding voor de entree van het dorps huis. Het verhard oppervlak is in de nieuwe situatie echter kleiner en ook de parkeerplaatsen vervallen. Het vlak waarbinnen personen verheffend stemgeluid gebruiken of zelfs roepen is in de toekomstige situatie kleiner dan in de bestaande situatie. Daarom wordt gesteld dat de 'overlast' naar de omgeving afneemt. Hetzelfde geldt voor de woningen aan de Berkenlaan, waar in de nachtperiode de grenswaarde wordt overschreden. De parkeerplaatsen aan die zijde komen te vervallen. Ervan uitgaande dat in de bestaande situatie een maximale geluidniveau van 75 dB(A) kan optreden³, is dat in de toekomstige situatie tot 13 dB lager.

Het stemgeluid van roepende kinderen op de speelplaats leidt niet tot overschrijdingen.

4.3 Indirecte hinder

De geluidsbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking is ter plaatse van alle woningen lager dan 50 dB(A) etmaalwaarde en voldoet hiermee aan de grenswaarde uit stap 2. De geluidsbelasting in de avondperiode is maatgevend en bedraagt ten hoogste 44 dB(A) ter hoogte van de Commanderijstraat 4 – 10.

³ inschatting op basis van de afstand tussen de toekomstige entree en woningen aan de Commanderijstraat in vergelijking tot de afstand tussen de huidige parkeervakken en de woningen aan de Berkenlaan.

5 AFWEGING AFWIJKENDE BEDRIJFSSITUATIE

De sportzaal en kleine zaal kunnen gebruikt worden voor uitvoeringen of oefeningen waarbij niet-versterkte muziek een rol speelt. Door het aantal uitvoeringen met versterkte muziek te beperken tot ten hoogste 12 per jaar, is dit als een incidentele bedrijfssituatie te beschouwen. De overschrijding van de grenswaarden in de avond- en met name de nachtperiode is dermate hoog, dat het woon- en leefklimaat niet acceptabel is te noemen. Daarom moeten maatregelen worden overwogen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Gezien de mate van overschrijding in de nachtperiode (9 dB) moet worden overwogen geen activiteiten met muziekgeluid in deze periode toe te staan. Wanneer geen sprake is van muziekgeluid vervalt de straffoetslag van 10 dB. Omdat bovendien een bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast, zal ruimschoots aan de grenswaarde kunnen worden voldaan.

In de avondperiode treedt een overschrijding van ten hoogste 4 dB op. De grenswaarde uit stap 2 wordt overschreden, maar aan de grenswaarde uit stap 3 kan wel worden voldaan. Bij woningen direct tegenover de entree zijn de installaties op het dak maatgevend. Het aanbrengen van beter isolerende glaspakketten (zelfs met voorzetbeglazing) heeft slechts beperkt invloed op de geluidsbelasting. Het begrenzen van het geluidsniveau in de kleine zaal tot ten hoogste 85 dB(A) heeft evenmin voldoende effect om te kunnen voldoen aan de grenswaarden.

Voorstel is om activiteiten met (versterkt) muziekgeluid enkel in de grote zaal plaats te laten vinden. Omdat de installaties en stemgeluid maatgevend voor de geluidsbelasting en niet het muziekgeluid, is het niet redelijk een straffactor toe te passen. Er is dan ook geen sprake meer van een overschrijding van grenswaarden. Het voorstel is niet vereist om aan de grenswaarden uit stap 3 te kunnen voldoen.

6 CONCLUSIE


Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode in de afwijkende ('incidentele') bedrijfssituatie overschrijdt de grenswaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie. Gelet op de mate van overschrijding moet worden overwogen alleen bij wijze van hoge uitzondering muziekgeluid in de nachtperiode toe te staan.


In de avondperiode kan wel worden voldaan aan de grenswaarde uit stap 3. Om overlast naar de omgeving te beperken kan worden overwogen muziekvoorstellingen enkel in de grote zaal te faciliteren. In dat geval zal het muziekgeluid in de omgeving niet als zodanig herkenbaar zijn, en kan worden voldaan aan de grenswaarden.

Het maximale geluidsniveau overschrijdt de grenswaarden. Er is echter geen sprake van een verslechtering van het woon- en leefklimaat, omdat deze niveaus het gevolg zijn van activiteiten die reeds ter plaatse en bovendien verspreid over een groter oppervlak voorkomen.

Econsultancy
Boxmeer, 10 mei 2019

BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL

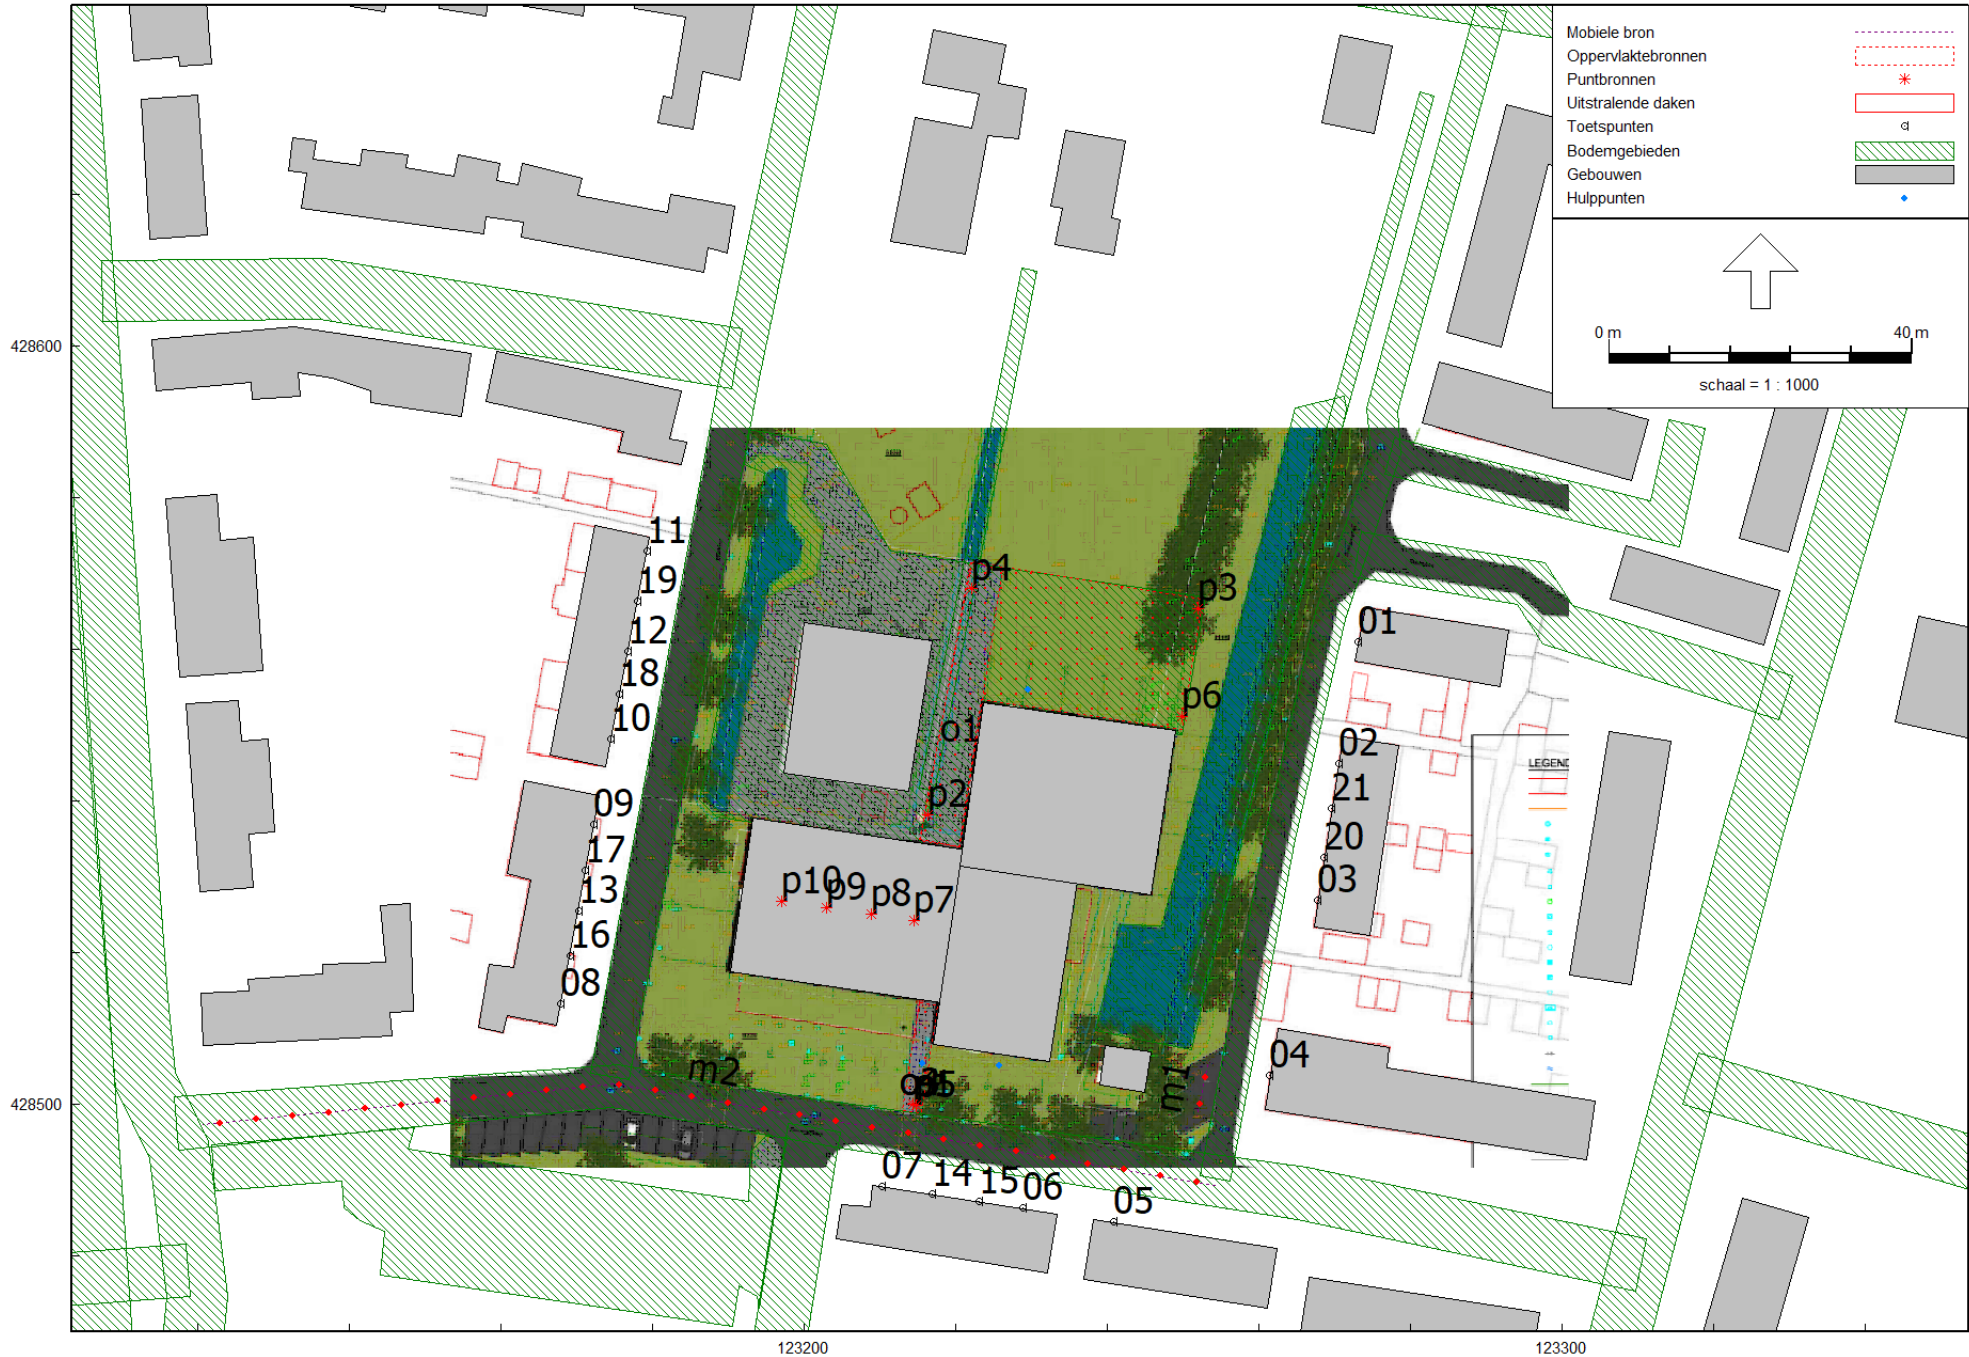







Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
indirect	4676	3	11:19, 7 feb 2019	-3287	2	m1	rijden auto's	Polylijn	123253,24	428505,14	123251,91	428498,27	0,75	0,75	0,00	0,00
indirect	4710	3	11:52, 9 mei 2019	-3393	28	m2	rijden auto's	Polylijn	123254,19	428489,28	123120,49	428497,22	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
indirect	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	7,00	7,00	7,00	7,00	4	4	4	36,32	31,55
indirect	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	135,08	135,08	54,88	80,20	40	30	15	24,93	21,40

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
indirect	34,56	5	5,00	2	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indirect	27,43	5	5,00	28	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
indirect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57
indirect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00	85,57

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
o1	spelende kleuters	1,00	0,00	Relatief	True	7,78	--	--	2,0	2,0	Ja	37,73	47,73	53,33	67,03	62,23	60,93
o2	spelende kinderen	1,25	0,00	Relatief	True	7,78	--	--	2,0	2,0	Ja	32,21	42,21	47,81	61,51	56,71	55,41
o3	stemgeluid kinderen	1,00	0,00	Relatief	True	16,81	--	--	2,0	2,0	Ja	44,74	54,74	60,34	74,04	69,24	67,94
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	0,00	Relatief	True	10,79	9,03	12,04	2,0	2,0	Ja	--	--	26,14	41,74	53,94	55,84
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	0,00	Relatief	True	10,79	9,03	12,04	2,0	2,0	Ja	--	--	26,14	41,74	53,94	55,84

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
o1	56,63	49,53	--	60,30	70,30	75,90	89,60	84,80	83,50	79,20	72,10	--	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
o2	51,11	44,01	--	60,30	70,30	75,90	89,60	84,80	83,50	79,20	72,10	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o3	63,64	56,54	--	60,30	70,30	75,90	89,60	84,80	83,50	79,20	72,10	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o4	52,84	45,64	--	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40	68,40	61,20	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o5	52,84	45,64	--	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40	68,40	61,20	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 8k
o1	0,00
o2	0,00
o3	0,00
o4	0,00
o5	0,00

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Lwr Totaal	Richt.	Hoek	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p1	schreeuw kind	1,00	105,04	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	73,30	83,30	89,90	102,60	97,80	96,50	92,20	85,10	--
p2	schreeuw kind	1,00	105,04	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	73,30	83,30	89,90	102,60	97,80	96,50	92,20	85,10	--
p3	schreeuw kind	1,00	105,04	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	73,30	83,30	89,90	102,60	97,80	96,50	92,20	85,10	--
p4	schreeuw kind	1,25	105,04	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	73,30	83,30	89,90	102,60	97,80	96,50	92,20	85,10	--
p5	uitroep volwassene	1,00	105,02	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	--	48,30	80,60	95,40	102,10	100,10	92,40	--
p6	schreeuw kind	1,00	105,04	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	73,30	83,30	89,90	102,60	97,80	96,50	92,20	85,10	--
p7	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p8	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p9	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p10	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p11	ramen kleine zaal	2,00	67,41	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	51,00	59,00	65,00	60,00	53,00	52,00	48,00	--
p12	nooddeur grote zaal	2,00	65,22	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	45,80	54,80	56,80	58,80	59,80	57,80	52,80	--
p13	ramen kleine zaal	2,00	67,41	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	51,00	59,00	65,00	60,00	53,00	52,00	48,00	--
p14	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p15	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p16	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p17	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
d1	dak grote zaal	0,10	6,79	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	63,00	76,00	81,00	84,00	85,00
d2	dak kleine zaal	0,10	4,84	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	63,00	76,00	81,00	84,00	85,00

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
d1	84,00	80,00	--	23,00	28,00	33,00	35,00	36,00	41,00	47,00	47,00	47,00	--	30,00	38,00	41,00
d2	84,00	80,00	--	23,00	28,00	33,00	35,00	36,00	41,00	47,00	47,00	47,00	--	30,00	38,00	41,00

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
d1	43,00	39,00	32,00	28,00	--	--	54,59	62,59	65,59	67,59	63,59	56,59	52,59	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2	43,00	39,00	32,00	28,00	--	--	48,61	56,61	59,61	61,61	57,61	50,61	46,61	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
d1	0,00	0,00	0,00
d2	0,00	0,00	0,00

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
--	4655	0	14:25, 5 feb 2019	-245	2	01	Esdoornstraat 2	Punt	123273,13	428560,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4656	0	14:25, 5 feb 2019	-251	2	02	Doornkampstraat 4	Punt	123270,52	428544,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4657	0	14:25, 5 feb 2019	-257	2	03	Doornkampstraat 1	Punt	123267,83	428526,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4658	0	14:25, 5 feb 2019	-263	2	04	Commanderijstraat 23	Punt	123261,42	428503,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4659	0	14:25, 5 feb 2019	-269	2	05	Commanderijstraat 12	Punt	123240,92	428484,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4660	0	14:25, 5 feb 2019	-275	2	06	Commanderijstraat 10	Punt	123228,84	428486,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4661	0	14:25, 5 feb 2019	-281	2	07	Commanderijstraat 4	Punt	123210,35	428489,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4662	0	14:25, 5 feb 2019	-287	2	08	Berkenlaan 1	Punt	123167,93	428513,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4663	0	14:25, 5 feb 2019	-293	2	09	Berkenlaan 9	Punt	123172,30	428536,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4664	0	14:25, 5 feb 2019	-299	2	10	Berkenlaan 11	Punt	123174,53	428548,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4665	0	14:25, 5 feb 2019	-305	2	11	Berkenlaan 19	Punt	123179,29	428572,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4728	0	12:15, 9 mei 2019	-3829	2	12	Berkenlaan 15	Punt	123176,74	428559,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4729	0	12:15, 9 mei 2019	-3835	2	13	Berkenlaan 5	Punt	123170,21	428525,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4731	0	12:15, 9 mei 2019	-3841	2	14	Commanderijstraat 6	Punt	123216,88	428488,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4732	0	12:16, 9 mei 2019	-3847	2	15	Commanderijstraat 8	Punt	123223,04	428487,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4733	0	12:16, 9 mei 2019	-3853	2	16	Berkenlaan 3	Punt	123169,09	428519,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4734	0	12:16, 9 mei 2019	-3859	2	17	Berkenlaan 7	Punt	123171,19	428530,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4735	0	12:16, 9 mei 2019	-3865	2	18	Berkenlaan 13	Punt	123175,68	428554,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4736	0	12:16, 9 mei 2019	-3871	2	19	Berkenlaan 17	Punt	123178,02	428566,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4737	0	12:16, 9 mei 2019	-3877	2	20	Doornkampstraat 2	Punt	123268,66	428532,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	4738	0	12:16, 9 mei 2019	-3883	2	21	Doornkampstraat 3	Punt	123269,64	428538,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	--

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	4631	0	12:42, 12 sep 2018		2.60m (L/R)	Polygoon	123206,91	428656,85	6	323,82	814,82	5,20	94,40	0,00
--	4632	0	12:52, 12 sep 2018	5	3.50m (L/R)	Polygoon	123116,91	428500,93	10	405,24	1257,71	7,00	65,74	0,00
--	4633	0	12:43, 12 sep 2018		2.00m (L/R)	Polygoon	123292,66	428644,08	12	326,41	636,76	4,00	55,28	0,00
--	4635	0	12:47, 12 sep 2018	3	1.00m (L/R)	Polygoon	123250,01	428513,29	8	252,39	248,38	2,00	46,17	0,00
--	4638	0	12:48, 12 sep 2018	2	1.00m (L/R)	Polygoon	123230,67	428609,87	4	143,85	139,85	2,00	69,93	0,00
--	4639	0	12:48, 12 sep 2018	5	4.00m (L/R)	Polygoon	123101,17	428694,90	18	666,39	2601,46	8,00	118,72	0,00
--	4640	0	12:49, 12 sep 2018	6	6.00m (L/R)	Polygoon	123100,33	428625,86	4	593,23	3415,41	12,00	284,62	0,00
--	4641	0	12:49, 12 sep 2018	4	3.00m (L/R)	Polygoon	123101,21	428673,39	16	625,80	1841,35	6,00	80,78	0,00
--	4642	0	12:49, 12 sep 2018	1	4.00m (L/R)	Polygoon	123107,33	428611,22	6	185,06	676,25	8,00	55,78	0,00
--	4643	0	12:50, 12 sep 2018	2	2.50m (L/R)	Polygoon	123277,84	428587,88	6	112,16	255,40	5,00	40,11	0,00
--	4644	0	12:50, 12 sep 2018	1	3.00m (L/R)	Polygoon	123273,47	428575,40	8	134,67	368,00	6,00	32,64	0,00
--	4645	0	12:50, 12 sep 2018	3	4.00m (L/R)	Polygoon	123357,03	428631,42	8	558,33	2169,22	8,00	108,77	0,00
--	4646	0	12:50, 12 sep 2018	4	3.50m (L/R)	Polygoon	123317,99	428506,71	4	217,46	712,12	7,00	101,73	0,00
--	4647	0	12:51, 12 sep 2018	7	3.50m (L/R)	Polygoon	123031,38	428490,04	8	197,26	641,43	7,00	35,43	0,00
--	4648	0	12:51, 12 sep 2018	6	3.00/4.00m (L/R)	Polygoon	123204,73	428496,25	4	204,29	666,01	7,00	95,14	0,00
--	4649	0	12:51, 12 sep 2018	7	3.50m (L/R)	Polygoon	123115,99	428443,68	10	370,50	1247,70	7,00	83,65	0,00
--	4650	0	12:52, 12 sep 2018			Polygoon	123122,16	428488,51	17	205,32	1059,15	1,47	47,10	0,00
--	4698	0	12:07, 9 mei 2019			Polygoon	123192,69	428589,00	12	220,81	1978,37	2,83	43,99	0,00
--	4699	0	14:33, 5 feb 2019	1		Polygoon	123271,29	428593,40	7	198,80	709,92	1,97	86,75	0,00

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	505	0	11:28, 12 sep 2018	100936519	Giessenlanden	Polygoon	122992,84	428440,62	7,99	7,99	0,00	Relatief	10	56,04
--	507	0	11:28, 12 sep 2018	100939361	Giessenlanden	Polygoon	122886,93	428321,38	4,11	4,11	0,00	Relatief	4	45,09
--	508	0	11:28, 12 sep 2018	100940626	Giessenlanden	Polygoon	122989,56	428471,43	6,51	6,51	0,00	Relatief	8	61,78
--	510	0	11:28, 12 sep 2018	100942736	Giessenlanden	Polygoon	122995,25	428429,76	9,89	9,89	0,00	Relatief	6	41,89
--	513	0	11:28, 12 sep 2018	100942189	Giessenlanden	Polygoon	122994,25	428398,96	8,91	8,91	0,00	Relatief	10	54,93
--	514	0	11:28, 12 sep 2018	100943982	Giessenlanden	Polygoon	122998,03	428534,58	8,11	8,11	0,00	Relatief	10	76,29
--	515	0	11:28, 12 sep 2018	100942390	Giessenlanden	Polygoon	122996,75	428383,55	8,89	8,89	0,00	Relatief	8	53,87
--	516	0	11:28, 12 sep 2018	100942398	Giessenlanden	Polygoon	122996,71	428414,53	7,63	7,63	0,00	Relatief	8	46,70
--	518	0	11:28, 12 sep 2018	100944451	Giessenlanden	Polygoon	122993,19	428461,38	7,27	7,27	0,00	Relatief	8	66,19
--	520	0	11:28, 12 sep 2018	100945943	Giessenlanden	Polygoon	122887,58	428342,61	7,82	7,82	0,00	Relatief	4	61,65
--	522	0	11:28, 12 sep 2018	102432171	Giessenlanden	Polygoon	123002,79	428547,23	3,91	3,91	0,00	Relatief	4	48,48
--	524	0	11:28, 12 sep 2018	123855691	Giessenlanden	Polygoon	122861,93	428333,69	10,01	10,01	0,00	Relatief	12	77,34
--	3229	0	11:28, 12 sep 2018	100937132	Giessenlanden	Polygoon	123193,33	428677,78	6,83	6,83	0,00	Relatief	4	47,25
--	3230	0	11:28, 12 sep 2018	100939981	Giessenlanden	Polygoon	123329,90	428572,84	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	113,85
--	3231	0	11:57, 12 sep 2018	100938529	Giessenlanden	Polygoon	123261,17	428473,03	9,28	9,28	0,00	Relatief	4	64,99
--	3232	0	11:28, 12 sep 2018	100940468	Giessenlanden	Polygoon	123566,84	428649,55	7,98	7,98	0,00	Relatief	8	73,76
--	3233	0	11:28, 12 sep 2018	100939549	Giessenlanden	Polygoon	123247,58	428326,62	9,60	9,60	0,00	Relatief	4	39,95
--	3234	0	11:28, 12 sep 2018	100944744	Giessenlanden	Polygoon	123220,56	428328,77	9,76	9,76	0,00	Relatief	4	38,31
--	3235	0	11:28, 12 sep 2018	100944749	Giessenlanden	Polygoon	123316,45	428615,93	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	37,16
--	3236	0	11:28, 12 sep 2018	100942722	Giessenlanden	Polygoon	123071,65	428513,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	4	30,04
--	3237	0	11:28, 12 sep 2018	100943731	Giessenlanden	Polygoon	123316,43	428462,12	9,33	9,33	0,00	Relatief	4	71,18
--	3238	0	11:28, 12 sep 2018	100943738	Giessenlanden	Polygoon	123362,94	428652,22	13,38	13,38	0,00	Relatief	10	68,86
--	3239	0	11:28, 12 sep 2018	100943739	Giessenlanden	Polygoon	123308,29	428659,87	7,29	7,29	0,00	Relatief	10	68,86
--	3240	0	11:28, 12 sep 2018	100945800	Giessenlanden	Polygoon	123309,15	428582,15	5,91	5,91	0,00	Relatief	4	73,95
--	3241	0	11:28, 12 sep 2018	100940032	Giessenlanden	Polygoon	123289,52	428430,55	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	84,16
--	3242	0	11:28, 12 sep 2018	100940487	Giessenlanden	Polygoon	123243,83	428380,86	8,73	8,73	0,00	Relatief	4	87,75
--	3243	0	11:28, 12 sep 2018	100938081	Giessenlanden	Polygoon	123240,65	428326,97	9,33	9,33	0,00	Relatief	4	36,80
--	3244	0	11:28, 12 sep 2018	100942741	Giessenlanden	Polygoon	123303,27	428256,48	9,23	9,23	0,00	Relatief	4	34,39
--	3245	0	11:28, 12 sep 2018	100939113	Giessenlanden	Polygoon	123220,08	428697,33	8,81	8,81	0,00	Relatief	4	26,95
--	3246	0	11:28, 12 sep 2018	100942275	Giessenlanden	Polygoon	123358,52	428271,77	10,17	10,17	0,00	Relatief	4	44,29
--	3247	0	11:28, 12 sep 2018	100944820	Giessenlanden	Polygoon	123113,66	428614,12	8,51	8,51	0,00	Relatief	4	52,07
--	3250	0	11:28, 12 sep 2018	100938140	Giessenlanden	Polygoon	123371,39	428219,44	9,38	9,38	0,00	Relatief	4	63,83

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	133,26	1,89	11,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,95	8,42	14,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	173,65	3,64	11,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,80	2,91	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,36	2,80	11,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	309,58	0,95	22,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,71	3,12	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,09	1,18	11,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	215,36	1,85	14,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	210,37	10,20	20,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,42	7,82	16,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	266,35	1,72	12,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,01	8,00	15,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	340,56	6,79	50,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	195,07	7,95	24,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	279,22	3,13	13,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,95	8,03	11,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,70	7,34	11,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,77	8,05	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,21	5,46	9,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	242,16	9,16	26,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	241,64	0,32	13,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	241,64	0,32	13,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	239,59	8,38	28,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	279,91	8,28	33,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	276,13	7,62	36,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,07	7,32	11,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,74	7,52	9,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,40	6,65	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,27	8,36	13,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,66	7,56	18,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,79	7,84	24,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	3251	0	11:28, 12 sep 2018	100938638	Giessenlanden	Polygoon	123614,31	428246,40	4,07	4,07	0,00	Relatief	4	23,64
--	3252	0	11:28, 12 sep 2018	100941843	Giessenlanden	Polygoon	123184,39	428426,39	9,10	9,10	0,00	Relatief	4	64,92
--	3253	0	11:28, 12 sep 2018	100941872	Giessenlanden	Polygoon	123374,39	428670,79	9,64	9,64	0,00	Relatief	4	31,82
--	3255	0	11:28, 12 sep 2018	100944888	Giessenlanden	Polygoon	123300,96	428517,03	8,89	8,89	0,00	Relatief	4	81,58
--	3256	0	11:56, 12 sep 2018	100945420	Giessenlanden	Polygoon	123303,28	428492,65	8,96	8,96	0,00	Relatief	6	107,04
--	3257	0	11:28, 12 sep 2018	100941539	Giessenlanden	Polygoon	123420,21	428704,67	3,71	3,71	0,00	Relatief	4	33,90
--	3258	0	11:28, 12 sep 2018	100942864	Giessenlanden	Polygoon	123394,18	428234,74	9,64	9,64	0,00	Relatief	4	45,96
--	3259	0	11:58, 12 sep 2018	100937764	Giessenlanden	Polygoon	123232,06	428477,62	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	72,04
--	3260	0	11:28, 12 sep 2018	100939258	Giessenlanden	Polygoon	123128,86	428402,26	8,46	8,46	0,00	Relatief	4	42,37
--	3261	0	11:28, 12 sep 2018	100939259	Giessenlanden	Polygoon	123146,62	428398,64	7,19	7,19	0,00	Relatief	4	42,37
--	3262	0	11:59, 12 sep 2018	100940167	Giessenlanden	Polygoon	123249,47	428439,36	8,86	8,86	0,00	Relatief	4	108,97
--	3263	0	11:28, 12 sep 2018	100940637	Giessenlanden	Polygoon	123200,45	428715,59	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	54,09
--	3264	0	11:28, 12 sep 2018	100938743	Giessenlanden	Polygoon	123359,70	428600,61	8,65	8,65	0,00	Relatief	9	71,95
--	3265	0	11:56, 12 sep 2018	100938747	Giessenlanden	Polygoon	123274,61	428522,22	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	65,53
--	3267	0	11:28, 12 sep 2018	100944448	Giessenlanden	Polygoon	123128,90	428429,46	8,93	8,93	0,00	Relatief	4	61,86
--	3268	0	11:28, 12 sep 2018	100944455	Giessenlanden	Polygoon	123109,13	428317,10	7,97	7,97	0,00	Relatief	4	75,45
--	3269	0	11:55, 12 sep 2018	100940251	Giessenlanden	Polygoon	123268,34	428629,44	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	37,52
--	3270	0	11:28, 12 sep 2018	100939788	Giessenlanden	Polygoon	123181,20	428396,84	8,37	8,37	0,00	Relatief	4	34,25
--	3271	0	11:28, 12 sep 2018	100941972	Giessenlanden	Polygoon	123381,38	428594,80	6,81	6,81	0,00	Relatief	4	31,93
--	3272	0	11:57, 12 sep 2018	100945013	Giessenlanden	Polygoon	123295,73	428464,61	8,92	8,92	0,00	Relatief	4	77,57
--	3274	0	11:48, 12 sep 2018	100938332	Giessenlanden	Polygoon	123166,42	428545,97	8,79	8,79	0,00	Relatief	4	76,42
--	3275	0	11:58, 12 sep 2018	100939831	Giessenlanden	Polygoon	123186,17	428449,36	8,72	8,72	0,00	Relatief	4	86,12
--	3276	0	11:28, 12 sep 2018	100944015	Giessenlanden	Polygoon	123192,35	428385,57	8,77	8,77	0,00	Relatief	4	61,64
--	3277	0	11:28, 12 sep 2018	100944030	Giessenlanden	Polygoon	123186,18	428363,81	9,03	9,03	0,00	Relatief	4	58,74
--	3278	0	11:28, 12 sep 2018	100944031	Giessenlanden	Polygoon	123218,45	428383,76	8,65	8,65	0,00	Relatief	4	58,74
--	3279	0	11:28, 12 sep 2018	100944032	Giessenlanden	Polygoon	123251,45	428360,91	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	58,74
--	3280	0	11:28, 12 sep 2018	100939836	Giessenlanden	Polygoon	123314,67	428225,11	9,43	9,43	0,00	Relatief	4	80,59
--	3281	0	11:28, 12 sep 2018	100937881	Giessenlanden	Polygoon	123491,09	428629,70	5,79	5,79	0,00	Relatief	4	39,24
--	3282	0	11:28, 12 sep 2018	100936534	Giessenlanden	Polygoon	123222,13	428362,36	8,85	8,85	0,00	Relatief	4	37,88
--	3283	0	11:28, 12 sep 2018	100937902	Giessenlanden	Polygoon	123148,48	428377,59	9,22	9,22	0,00	Relatief	6	41,68
--	3284	0	11:28, 12 sep 2018	100942061	Giessenlanden	Polygoon	123353,63	428548,26	9,66	9,66	0,00	Relatief	4	48,34
--	3285	0	11:28, 12 sep 2018	100945106	Giessenlanden	Polygoon	123150,32	428308,34	6,81	6,81	0,00	Relatief	4	40,18

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	32,53	4,36	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	180,78	7,14	25,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,22	6,92	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	269,10	8,28	32,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	379,88	2,73	42,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,69	5,45	11,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,44	8,09	14,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	209,92	2,86	28,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,30	7,29	13,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,30	7,29	13,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	331,74	6,93	47,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,50	7,49	19,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	203,48	0,60	16,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,48	7,30	25,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	171,53	7,24	23,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	171,35	5,28	32,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,19	6,97	11,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,38	7,60	9,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,64	6,54	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	248,71	7,95	30,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	227,31	7,28	30,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	254,68	7,02	36,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,96	7,25	23,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,44	7,25	22,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,44	7,25	22,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,44	7,25	22,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	287,08	9,25	31,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,53	7,88	11,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,06	8,19	10,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,87	2,78	11,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,17	9,87	14,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,87	8,04	12,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	3286	0	11:28, 12 sep 2018	100946145	Giessenlanden	Polygoon	123359,52	428320,53	14,11	14,11	0,00	Relatief	4	28,12
--	3287	0	11:28, 12 sep 2018	100942117	Giessenlanden	Polygoon	123236,93	428227,91	17,79	17,79	0,00	Relatief	4	31,75
--	3288	0	11:28, 12 sep 2018	100938935	Giessenlanden	Polygoon	123241,91	428673,45	24,68	24,68	0,00	Relatief	6	67,28
--	3290	0	11:28, 12 sep 2018	100941343	Giessenlanden	Polygoon	123604,86	428649,53	7,09	7,09	0,00	Relatief	4	44,80
--	3292	0	11:28, 12 sep 2018	100940847	Giessenlanden	Polygoon	123416,21	428583,68	9,15	9,15	0,00	Relatief	4	52,63
--	3293	0	11:28, 12 sep 2018	100945171	Giessenlanden	Polygoon	123628,62	428661,14	9,42	9,42	0,00	Relatief	4	52,27
--	3294	0	11:28, 12 sep 2018	100945173	Giessenlanden	Polygoon	123326,65	428560,51	5,28	5,28	0,00	Relatief	4	57,09
--	3295	0	11:28, 12 sep 2018	100944639	Giessenlanden	Polygoon	123226,79	428361,27	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	55,84
--	3296	0	12:02, 12 sep 2018	102432172	Giessenlanden	Polygoon	123197,32	428543,66	5,18	5,18	0,00	Relatief	4	73,82
--	3297	0	11:28, 12 sep 2018	102432175	Giessenlanden	Polygoon	123303,78	428411,53	5,52	5,52	0,00	Relatief	4	48,99
--	3300	0	11:28, 12 sep 2018	119606177	Giessenlanden	Polygoon	123138,16	428360,91	8,71	8,71	0,00	Relatief	4	33,51
--	3302	0	11:28, 12 sep 2018	119606498	Giessenlanden	Polygoon	123127,64	428382,67	7,84	7,84	0,00	Relatief	4	40,27
--	3304	0	11:28, 12 sep 2018	119606686	Giessenlanden	Polygoon	123130,28	428229,78	9,37	9,37	0,00	Relatief	8	108,76
--	3305	0	11:28, 12 sep 2018	100936192	Giessenlanden	Polygoon	123288,02	428326,78	9,25	9,25	0,00	Relatief	4	37,83
--	3306	0	11:28, 12 sep 2018	119605492	Giessenlanden	Polygoon	123152,19	428266,50	13,64	13,64	0,00	Relatief	4	14,41
--	3307	0	11:28, 12 sep 2018	119605856	Giessenlanden	Polygoon	123167,54	428264,38	16,76	16,76	0,00	Relatief	10	77,02
--	3308	0	11:28, 12 sep 2018	100936747	Giessenlanden	Polygoon	123154,07	428655,57	9,01	9,01	0,00	Relatief	18	108,85
--	3309	0	11:28, 12 sep 2018	100936822	Giessenlanden	Polygoon	123587,01	428709,04	4,11	4,11	0,00	Relatief	6	31,81
--	3311	0	11:28, 12 sep 2018	100936194	Giessenlanden	Polygoon	123053,85	428378,50	7,46	7,46	0,00	Relatief	8	48,60
--	3312	0	11:28, 12 sep 2018	100936205	Giessenlanden	Polygoon	123127,41	428705,28	4,71	4,71	0,00	Relatief	8	34,93
--	3313	0	11:28, 12 sep 2018	100937914	Giessenlanden	Polygoon	123324,55	428447,80	9,74	9,74	0,00	Relatief	11	81,75
--	3315	0	11:28, 12 sep 2018	100937961	Giessenlanden	Polygoon	123059,58	428517,22	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	77,02
--	3316	0	11:28, 12 sep 2018	100936492	Giessenlanden	Polygoon	123260,37	428312,92	8,26	8,26	0,00	Relatief	8	52,55
--	3317	0	11:28, 12 sep 2018	100936551	Giessenlanden	Polygoon	123500,73	428696,01	9,46	9,46	0,00	Relatief	8	63,83
--	3318	0	11:44, 12 sep 2018	100936584	Giessenlanden	Polygoon	123148,05	428526,41	8,48	8,48	0,00	Relatief	12	91,05
--	3321	0	11:28, 12 sep 2018	100937908	Giessenlanden	Polygoon	123258,52	428419,70	8,55	8,55	0,00	Relatief	8	72,92
--	3322	0	11:28, 12 sep 2018	100936932	Giessenlanden	Polygoon	123050,09	428656,94	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	54,56
--	3324	0	11:28, 12 sep 2018	100939403	Giessenlanden	Polygoon	123522,13	428662,82	7,54	7,54	0,00	Relatief	6	53,23
--	3325	0	11:28, 12 sep 2018	100937656	Giessenlanden	Polygoon	123050,64	428604,89	4,83	4,83	0,00	Relatief	8	57,55
--	3326	0	11:43, 12 sep 2018	100938331	Giessenlanden	Polygoon	123172,91	428540,63	8,38	8,38	0,00	Relatief	10	92,29
--	3327	0	11:53, 12 sep 2018	100937474	Giessenlanden	Polygoon	123229,25	428633,88	7,35	7,35	0,00	Relatief	12	98,84
--	3328	0	11:28, 12 sep 2018	100938795	Giessenlanden	Polygoon	123042,70	428653,99	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	69,50

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	49,24	6,59	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,49	7,21	8,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	195,62	7,18	17,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,09	8,49	13,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,08	6,37	19,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,07	9,37	16,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,05	7,44	21,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,93	7,25	20,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	337,91	16,66	20,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,20	8,53	15,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,26	6,99	9,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,83	6,53	13,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	331,89	6,08	25,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,45	9,38	9,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,96	3,41	3,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	213,31	2,95	24,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	318,56	2,06	13,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,04	1,76	8,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,50	1,76	10,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,54	2,28	7,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	234,14	1,75	14,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	277,65	4,42	23,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,47	2,73	14,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	215,17	2,16	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	261,72	1,19	24,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	201,39	3,41	23,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	186,03	13,60	13,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,45	5,41	14,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,08	2,69	15,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	279,96	2,31	30,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	270,50	3,71	16,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,06	4,70	16,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	3329	0	11:28, 12 sep 2018	100940467	Giessenlanden	Polygoon	123197,83	428429,31	9,13	9,13	0,00	Relatief	22	132,05
--	3331	0	11:28, 12 sep 2018	100939191	Giessenlanden	Polygoon	123049,45	428685,95	9,11	9,11	0,00	Relatief	8	53,44
--	3332	0	11:28, 12 sep 2018	100939210	Giessenlanden	Polygoon	123058,83	428623,27	9,34	9,34	0,00	Relatief	17	62,75
--	3333	0	11:48, 12 sep 2018	100940405	Giessenlanden	Polygoon	123183,79	428594,00	8,29	8,29	0,00	Relatief	8	73,34
--	3334	0	12:01, 12 sep 2018	100940419	Giessenlanden	Polygoon	123125,34	428553,23	8,57	8,57	0,00	Relatief	8	70,65
--	3335	0	11:28, 12 sep 2018	100940420	Giessenlanden	Polygoon	123122,44	428580,38	8,37	8,37	0,00	Relatief	6	69,28
--	3336	0	11:28, 12 sep 2018	100940003	Giessenlanden	Polygoon	123435,11	428676,93	11,24	11,24	0,00	Relatief	16	107,75
--	3337	0	11:28, 12 sep 2018	100940105	Giessenlanden	Polygoon	123294,59	428360,80	17,11	17,11	0,00	Relatief	19	257,46
--	3339	0	11:28, 12 sep 2018	100941771	Giessenlanden	Polygoon	123542,09	428640,86	9,77	9,77	0,00	Relatief	8	50,05
--	3340	0	11:28, 12 sep 2018	100940201	Giessenlanden	Polygoon	123028,62	428439,39	8,77	8,77	0,00	Relatief	8	115,17
--	3341	0	11:28, 12 sep 2018	100940282	Giessenlanden	Polygoon	123042,53	428386,46	7,51	7,51	0,00	Relatief	4	38,22
--	3342	0	11:28, 12 sep 2018	100940283	Giessenlanden	Polygoon	123178,00	428314,73	7,63	7,63	0,00	Relatief	10	66,90
--	3344	0	11:28, 12 sep 2018	100941292	Giessenlanden	Polygoon	123039,94	428726,52	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	47,97
--	3346	0	11:28, 12 sep 2018	100942636	Giessenlanden	Polygoon	123302,68	428629,15	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	82,76
--	3347	0	11:28, 12 sep 2018	100942707	Giessenlanden	Polygoon	123063,94	428531,82	6,79	6,79	0,00	Relatief	4	42,59
--	3349	0	11:28, 12 sep 2018	100942855	Giessenlanden	Polygoon	123215,34	428313,02	7,82	7,82	0,00	Relatief	8	51,92
--	3350	0	11:28, 12 sep 2018	100942872	Giessenlanden	Polygoon	123116,24	428700,81	5,43	5,43	0,00	Relatief	8	46,48
--	3351	0	11:28, 12 sep 2018	100941858	Giessenlanden	Polygoon	123351,16	428286,90	9,63	9,63	0,00	Relatief	8	83,68
--	3353	0	11:28, 12 sep 2018	100942424	Giessenlanden	Polygoon	123346,90	428388,72	6,65	6,65	0,00	Relatief	14	60,93
--	3356	0	11:28, 12 sep 2018	100943078	Giessenlanden	Polygoon	123145,00	428701,73	7,60	7,60	0,00	Relatief	12	63,66
--	3358	0	11:28, 12 sep 2018	100943780	Giessenlanden	Polygoon	123008,95	428365,12	7,54	7,54	0,00	Relatief	10	81,78
--	3359	0	11:28, 12 sep 2018	100945113	Giessenlanden	Polygoon	123069,80	428461,17	8,44	8,44	0,00	Relatief	7	52,06
--	3360	0	11:28, 12 sep 2018	100945143	Giessenlanden	Polygoon	123116,98	428656,70	8,47	8,47	0,00	Relatief	10	78,11
--	3361	0	11:28, 12 sep 2018	100945282	Giessenlanden	Polygoon	123285,32	428415,18	8,95	8,95	0,00	Relatief	8	72,39
--	3362	0	11:28, 12 sep 2018	100943121	Giessenlanden	Polygoon	123054,09	428580,02	7,47	7,47	0,00	Relatief	8	48,38
--	3363	0	11:28, 12 sep 2018	100943220	Giessenlanden	Polygoon	123303,48	428406,51	7,05	7,05	0,00	Relatief	13	80,82
--	3364	0	11:55, 12 sep 2018	100943254	Giessenlanden	Polygoon	123293,03	428562,56	6,73	6,73	0,00	Relatief	4	53,40
--	3366	0	11:28, 12 sep 2018	100943477	Giessenlanden	Polygoon	123415,09	428273,45	9,97	9,97	0,00	Relatief	6	68,99
--	3367	0	11:28, 12 sep 2018	100943558	Giessenlanden	Polygoon	123101,80	428225,03	8,83	8,83	0,00	Relatief	6	42,55
--	3368	0	11:28, 12 sep 2018	100943708	Giessenlanden	Polygoon	123040,78	428741,11	5,94	5,94	0,00	Relatief	4	43,05
--	3370	0	11:28, 12 sep 2018	100943740	Giessenlanden	Polygoon	123557,66	428712,08	7,40	7,40	0,00	Relatief	14	76,87
--	3371	0	11:28, 12 sep 2018	100944521	Giessenlanden	Polygoon	123239,96	428313,43	8,14	8,14	0,00	Relatief	10	55,65

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	395,47	1,68	34,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,76	2,34	11,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,46	0,68	7,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	193,11	2,22	24,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	217,72	3,40	24,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	233,67	4,34	23,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	329,68	1,94	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1057,69	3,48	56,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,32	0,85	15,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	440,49	1,19	29,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,66	8,74	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	165,65	2,17	10,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,41	3,00	12,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	245,75	3,05	31,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,00	6,48	14,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,99	2,99	10,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,82	2,97	13,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	258,87	3,05	26,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,64	0,68	12,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	190,14	1,33	11,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	267,97	1,47	17,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,61	2,93	10,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	223,83	1,30	24,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	197,69	3,45	22,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,30	1,01	10,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	211,39	0,66	28,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,02	7,26	19,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	243,43	1,38	24,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,73	1,38	10,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,33	7,85	13,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	260,81	1,25	12,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,11	1,23	14,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	3372	0	11:28, 12 sep 2018	100945040	Giessenlanden	Polygoon	123336,05	428321,24	9,87	9,87	0,00	Relatief	10	78,86
--	3373	0	11:28, 12 sep 2018	100945071	Giessenlanden	Polygoon	123058,57	428544,49	5,52	5,52	0,00	Relatief	8	51,23
--	3374	0	11:54, 12 sep 2018	100945546	Giessenlanden	Polygoon	123241,70	428616,63	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	48,68
--	3375	0	11:54, 12 sep 2018	100945582	Giessenlanden	Polygoon	123193,97	428648,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	75,05
--	3377	0	11:28, 12 sep 2018	100945391	Giessenlanden	Polygoon	123369,66	428261,11	9,43	9,43	0,00	Relatief	4	54,51
--	3378	0	11:28, 12 sep 2018	100945393	Giessenlanden	Polygoon	123119,05	428729,46	10,31	10,31	0,00	Relatief	8	73,30
--	3379	0	11:28, 12 sep 2018	119606027	Giessenlanden	Polygoon	123081,73	428375,33	10,19	10,19	0,00	Relatief	8	66,12
--	3380	0	11:28, 12 sep 2018	119606360	Giessenlanden	Polygoon	123309,06	428387,10	6,46	6,46	0,00	Relatief	4	35,12
--	3381	0	11:28, 12 sep 2018	100945985	Giessenlanden	Polygoon	123054,87	428571,93	8,28	8,28	0,00	Relatief	12	50,94
--	3382	0	11:28, 12 sep 2018	100946067	Giessenlanden	Polygoon	123064,48	428369,53	7,68	7,68	0,00	Relatief	8	50,96
--	3383	0	11:28, 12 sep 2018	100946244	Giessenlanden	Polygoon	123038,94	428714,77	7,58	7,58	0,00	Relatief	8	74,30
--	3384	0	11:28, 12 sep 2018	102432173	Giessenlanden	Polygoon	123031,76	428366,04	9,06	9,06	0,00	Relatief	6	46,41
--	3385	0	11:28, 12 sep 2018	102432174	Giessenlanden	Polygoon	123198,94	428308,92	9,66	9,66	0,00	Relatief	8	53,99
--	3386	0	11:28, 12 sep 2018	102432176	Giessenlanden	Polygoon	123317,17	428384,50	4,69	4,69	0,00	Relatief	8	35,30
--	3387	0	11:28, 12 sep 2018	102432177	Giessenlanden	Polygoon	123327,19	428378,80	9,66	9,66	0,00	Relatief	6	35,12
--	3388	0	11:28, 12 sep 2018	119605220	Giessenlanden	Polygoon	123070,79	428464,35	8,54	8,54	0,00	Relatief	8	48,59
--	3389	0	11:28, 12 sep 2018	119605348	Giessenlanden	Polygoon	123046,71	428462,31	10,49	10,49	0,00	Relatief	6	78,28
--	3391	0	11:28, 12 sep 2018	119606738	Giessenlanden	Polygoon	123145,76	428272,38	9,29	9,29	0,00	Relatief	8	89,39
--	3392	0	11:48, 12 sep 2018	123855611	Giessenlanden	Polygoon	123156,05	428599,02	9,69	9,69	0,00	Relatief	12	105,68
--	3393	0	11:28, 12 sep 2018	123855637	Giessenlanden	Polygoon	123464,87	428632,60	7,02	7,02	0,00	Relatief	8	58,13
--	3394	0	11:28, 12 sep 2018	123855690	Giessenlanden	Polygoon	123084,84	428387,03	10,32	10,32	0,00	Relatief	4	59,48
--	3395	0	11:28, 12 sep 2018	123855743	Giessenlanden	Polygoon	123096,91	428246,53	9,46	9,46	0,00	Relatief	8	86,58
--	3396	0	11:28, 12 sep 2018	123855744	Giessenlanden	Polygoon	123144,50	428314,45	7,02	7,02	0,00	Relatief	8	54,36
--	3397	0	11:28, 12 sep 2018	123855834	Giessenlanden	Polygoon	123082,94	428409,74	10,31	10,31	0,00	Relatief	4	78,78
--	3398	0	11:52, 12 sep 2018	123855814	Giessenlanden	Polygoon	123135,22	428624,63	8,67	8,67	0,00	Relatief	28	159,83
--	3399	0	11:28, 12 sep 2018	123855668	Giessenlanden	Polygoon	123609,93	428702,46	5,54	5,54	0,00	Relatief	8	63,75
--	3400	0	11:28, 12 sep 2018	123856031	Giessenlanden	Polygoon	123510,99	428634,93	8,23	8,23	0,00	Relatief	4	31,99
--	3401	0	11:28, 12 sep 2018	123856005	Giessenlanden	Polygoon	123542,18	428730,15	14,93	14,93	0,00	Relatief	4	34,40
--	3403	0	11:28, 12 sep 2018	123856070	Giessenlanden	Polygoon	123345,32	428448,12	10,06	10,06	0,00	Relatief	6	46,45
--	3405	0	11:28, 12 sep 2018	100939898	Giessenlanden	Polygoon	123178,21	428374,69	10,17	10,17	0,00	Relatief	22	214,02
--	3406	0	11:28, 12 sep 2018	100943390	Giessenlanden	Polygoon	123518,08	428711,22	7,99	7,99	0,00	Relatief	6	53,74
--	3407	0	11:28, 12 sep 2018	100938315	Giessenlanden	Polygoon	123407,17	428578,30	6,52	6,52	0,00	Relatief	8	56,39

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	255,20	2,51	13,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,55	3,05	11,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,39	1,19	10,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	185,94	1,26	15,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,21	8,29	18,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	204,12	2,97	13,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	234,73	2,26	20,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,32	6,60	10,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,02	0,47	10,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,94	3,16	10,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	194,56	6,85	13,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,91	2,91	12,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,49	1,78	13,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,31	2,25	10,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,53	1,31	11,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,22	1,33	10,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	272,95	2,73	29,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	292,53	1,38	17,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	313,39	1,67	23,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,77	3,40	12,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,50	9,07	20,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	259,36	6,54	18,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	147,21	1,63	13,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	260,67	8,42	30,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	451,66	1,77	24,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,22	3,03	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,58	6,16	9,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,17	7,72	9,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,06	1,79	17,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1123,54	3,07	29,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,94	2,16	17,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,83	2,65	8,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	3408	0	11:28, 12 sep 2018	126618178	Giessenlanden	Polygoon	123175,07	428233,08	7,32	7,32	0,00	Relatief	6	58,12
--	3409	0	11:28, 12 sep 2018	126618207	Giessenlanden	Polygoon	123142,18	428221,99	6,39	6,39	0,00	Relatief	4	19,03
--	3410	0	11:28, 12 sep 2018	126618252	Giessenlanden	Polygoon	123225,22	428239,63	17,38	17,38	0,00	Relatief	6	63,78
--	3412	0	11:28, 12 sep 2018	126618254	Giessenlanden	Polygoon	123415,21	428559,67	6,94	6,94	0,00	Relatief	4	71,84
--	3413	0	11:28, 12 sep 2018	126618302	Giessenlanden	Polygoon	123187,34	428254,05	16,50	16,50	0,00	Relatief	8	108,85
--	3414	0	11:28, 12 sep 2018	126618277	Giessenlanden	Polygoon	123480,14	428566,99	2,36	2,36	0,00	Relatief	4	83,83
--	3415	0	11:28, 12 sep 2018	126618232	Giessenlanden	Polygoon	123438,09	428564,00	0,67	0,67	0,00	Relatief	4	39,74
--	3416	0	11:28, 12 sep 2018	126618233	Giessenlanden	Polygoon	123460,70	428483,03	0,32	0,32	0,00	Relatief	4	101,51
--	3417	0	11:28, 12 sep 2018	126618234	Giessenlanden	Polygoon	123451,52	428444,53	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	59,23
--	3418	0	11:28, 12 sep 2018	126618140	Giessenlanden	Polygoon	123427,34	428453,20	0,70	0,70	0,00	Relatief	4	60,28
--	3419	0	11:28, 12 sep 2018	126618141	Giessenlanden	Polygoon	123434,08	428275,37	9,81	9,81	0,00	Relatief	6	117,62
--	4133	0	11:28, 12 sep 2018	100938025	Giessenlanden	Polygoon	123115,60	428782,45	6,38	6,38	0,00	Relatief	4	41,95
--	4134	0	11:28, 12 sep 2018	100936282	Giessenlanden	Polygoon	123154,09	428816,79	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	28,32
--	4137	0	11:28, 12 sep 2018	100937599	Giessenlanden	Polygoon	123001,46	428811,42	7,11	7,11	0,00	Relatief	6	54,78
--	4143	0	11:28, 12 sep 2018	100939163	Giessenlanden	Polygoon	123102,37	428816,08	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	51,17
--	4146	0	11:28, 12 sep 2018	100941506	Giessenlanden	Polygoon	123127,17	428892,20	10,55	10,55	0,00	Relatief	14	104,81
--	4148	0	11:28, 12 sep 2018	100943363	Giessenlanden	Polygoon	123030,95	428780,90	6,07	6,07	0,00	Relatief	4	35,32
--	4151	0	11:28, 12 sep 2018	100943381	Giessenlanden	Polygoon	123112,82	428829,85	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	29,84
--	4159	0	11:28, 12 sep 2018	100937945	Giessenlanden	Polygoon	123020,33	428811,18	8,19	8,19	0,00	Relatief	8	65,66
--	4161	0	11:28, 12 sep 2018	100943631	Giessenlanden	Polygoon	122994,07	428891,80	6,45	6,45	0,00	Relatief	8	114,89
--	4162	0	11:28, 12 sep 2018	100944668	Giessenlanden	Polygoon	123026,32	428879,88	6,71	6,71	0,00	Relatief	4	50,08
--	4183	0	11:28, 12 sep 2018	100938708	Giessenlanden	Polygoon	123617,65	428872,35	10,04	10,04	0,00	Relatief	8	84,14
--	4184	0	11:28, 12 sep 2018	100940235	Giessenlanden	Polygoon	123039,34	428764,52	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	44,55
--	4187	0	11:28, 12 sep 2018	100942536	Giessenlanden	Polygoon	123127,00	428928,08	5,13	5,13	0,00	Relatief	4	34,34
--	4198	0	11:28, 12 sep 2018	119606626	Giessenlanden	Polygoon	123117,17	428926,29	8,14	8,14	0,00	Relatief	16	98,70
--	4205	0	11:28, 12 sep 2018	123855845	Giessenlanden	Polygoon	123128,42	428758,48	6,47	6,47	0,00	Relatief	4	23,90
--	4206	0	11:28, 12 sep 2018	123855669	Giessenlanden	Polygoon	123604,55	428817,34	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	134,12
--	4209	0	11:28, 12 sep 2018	123855937	Giessenlanden	Polygoon	123613,50	428776,91	6,27	6,27	0,00	Relatief	8	53,40
--	4378	0	11:28, 12 sep 2018	100945767	Giessenlanden	Polygoon	122965,16	428774,98	7,01	7,01	0,00	Relatief	6	66,78
--	4379	0	11:28, 12 sep 2018	100943241	Giessenlanden	Polygoon	122853,98	428751,12	7,37	7,37	0,00	Relatief	6	60,55
--	4380	0	11:28, 12 sep 2018	100936308	Giessenlanden	Polygoon	122877,81	428758,29	8,26	8,26	0,00	Relatief	8	51,74
--	4383	0	11:28, 12 sep 2018	100942803	Giessenlanden	Polygoon	122940,91	428773,63	8,14	8,14	0,00	Relatief	4	50,06

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	178,67	4,02	14,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,54	4,46	5,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	217,63	4,17	19,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	295,83	12,79	23,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	475,14	2,29	31,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	297,37	9,05	32,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,34	7,22	12,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	410,17	10,09	40,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	179,19	8,48	21,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	181,35	8,30	21,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	502,40	2,24	47,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,22	7,89	13,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,58	4,16	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,80	5,09	14,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,11	8,85	16,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	318,38	1,22	20,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,67	7,69	9,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,28	6,28	8,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	191,77	4,65	13,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	728,67	4,04	25,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,29	9,79	15,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	344,17	3,64	27,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,00	10,97	11,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,42	6,51	10,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	238,75	0,71	17,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,35	5,38	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1070,87	1,24	29,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,93	1,08	9,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	244,34	5,05	17,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	178,90	6,07	17,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,25	2,86	11,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,01	8,32	16,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	4385	0	11:28, 12 sep 2018	100938237	Giessenlanden	Polygoon	122985,58	428805,15	7,64	7,64	0,00	Relatief	6	41,84
--	4390	0	11:28, 12 sep 2018	100946013	Giessenlanden	Polygoon	122912,95	428770,67	7,84	7,84	0,00	Relatief	10	75,80
--	4392	0	11:28, 12 sep 2018	100946086	Giessenlanden	Polygoon	122891,38	428764,63	8,27	8,27	0,00	Relatief	4	34,83
--	4651	0	13:01, 12 sep 2018			Rechthoek	123238,97	428502,43	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	22,75
--	4694	0	14:27, 5 feb 2019	1	laag	Rechthoek	123193,28	428537,63	4,09	4,09	0,00	Relatief	4	124,51
--	4695	0	14:27, 5 feb 2019	2	mid	Rechthoek	123217,05	428507,87	4,84	4,84	0,00	Relatief	4	120,20
--	4696	0	14:27, 5 feb 2019	3	hoog	Rechthoek	123249,00	428549,20	6,79	6,79	0,00	Relatief	4	94,87

Model: uitgangspunt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	86,51	4,21	10,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	234,00	3,87	15,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,62	8,25	9,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,22	5,32	6,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	853,37	20,38	41,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	693,15	15,56	44,54		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	559,04	21,84	25,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	44,78	11,08	8,07	44,78
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	45,86	12,87	9,86	45,86
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	43,71	11,44	8,43	43,71
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	44,73	15,69	12,68	44,73
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	37,69	8,17	5,16	37,69
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	39,80	17,52	14,51	39,80
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	33,58	17,75	14,74	33,58
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	37,55	21,95	18,94	37,55
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	36,66	26,79	23,78	36,66
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	38,65	27,12	24,11	38,65
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	40,26	30,06	27,05	40,26
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	41,10	29,97	26,96	41,10
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	43,68	33,57	30,56	43,68
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	44,13	33,35	30,34	44,13
08_A	Berkenlaan 1	1,50	36,47	23,78	20,77	36,47
08_B	Berkenlaan 1	5,00	39,44	25,57	22,56	39,44
09_A	Berkenlaan 9	1,50	36,73	10,17	7,16	36,73
09_B	Berkenlaan 9	5,00	40,07	15,55	12,54	40,07
10_A	Berkenlaan 11	1,50	37,71	5,32	2,31	37,71
10_B	Berkenlaan 11	5,00	40,58	11,68	8,67	40,58
11_A	Berkenlaan 19	1,50	40,04	4,62	1,61	40,04
11_B	Berkenlaan 19	5,00	42,55	13,24	10,23	42,55
12_A	Berkenlaan 15	1,50	36,75	4,11	1,10	36,75
12_B	Berkenlaan 15	5,00	39,75	11,83	8,82	39,75
13_A	Berkenlaan 5	1,50	35,82	20,09	17,08	35,82
13_B	Berkenlaan 5	5,00	39,33	22,72	19,71	39,33
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	43,14	33,06	30,05	43,14
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	43,61	32,88	29,87	43,61
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	41,82	31,68	28,67	41,82
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	42,42	31,55	28,54	42,42
16_A	Berkenlaan 3	1,50	36,30	22,92	19,91	36,30
16_B	Berkenlaan 3	5,00	39,43	24,77	21,76	39,43
17_A	Berkenlaan 7	1,50	35,43	15,81	12,80	35,43
17_B	Berkenlaan 7	5,00	39,29	19,74	16,73	39,29
18_A	Berkenlaan 13	1,50	36,62	5,14	2,13	36,62
18_B	Berkenlaan 13	5,00	39,53	11,88	8,87	39,53
19_A	Berkenlaan 17	1,50	38,40	4,32	1,31	38,40
19_B	Berkenlaan 17	5,00	41,06	12,75	9,74	41,06
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	39,61	7,82	4,81	39,61
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	41,12	16,71	13,70	41,12
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	41,91	9,90	6,89	41,91
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	43,06	16,25	13,24	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Berkenlaan 5	1,50	35,82	20,09	17,08	35,82
o1	spelende kleuters	1,00	27,90	--	--	27,90
o2	spelende kinderen	1,25	28,84	--	--	28,84
o3	stemgeluid kinderen	1,00	29,33	--	--	29,33
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	18,33	20,09	17,08	27,08
p10	dakinstallatie	0,50	28,64	--	--	28,64
p7	dakinstallatie	0,50	24,18	--	--	24,18
p8	dakinstallatie	0,50	23,04	--	--	23,04
p9	dakinstallatie	0,50	25,06	--	--	25,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	44,78	11,08	8,07	44,78
o1	spelende kleuters	1,00	35,47	--	--	35,47
o2	spelende kinderen	1,25	44,19	--	--	44,19
o3	stemgeluid kinderen	1,00	21,10	--	--	21,10
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	9,32	11,08	8,07	18,07
p10	dakinstallatie	0,50	12,59	--	--	12,59
p7	dakinstallatie	0,50	16,69	--	--	16,69
p8	dakinstallatie	0,50	16,40	--	--	16,40
p9	dakinstallatie	0,50	15,46	--	--	15,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	45,86	12,87	9,86	45,86
o1	spelende kleuters	1,00	37,98	--	--	37,98
o2	spelende kinderen	1,25	45,02	--	--	45,02
o3	stemgeluid kinderen	1,00	22,45	--	--	22,45
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	11,11	12,87	9,86	19,86
p10	dakinstallatie	0,50	16,32	--	--	16,32
p7	dakinstallatie	0,50	19,58	--	--	19,58
p8	dakinstallatie	0,50	19,13	--	--	19,13
p9	dakinstallatie	0,50	16,93	--	--	16,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	43,71	11,44	8,43	43,71
o1	spelende kleuters	1,00	33,20	--	--	33,20
o2	spelende kinderen	1,25	43,24	--	--	43,24
o3	stemgeluid kinderen	1,00	21,69	--	--	21,69
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	9,67	11,43	8,42	18,42
p10	dakinstallatie	0,50	16,46	--	--	16,46
p7	dakinstallatie	0,50	15,92	--	--	15,92
p8	dakinstallatie	0,50	17,08	--	--	17,08
p9	dakinstallatie	0,50	16,78	--	--	16,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	44,73	15,69	12,68	44,73
o1	spelende kleuters	1,00	35,75	--	--	35,75
o2	spelende kinderen	1,25	44,03	--	--	44,03
o3	stemgeluid kinderen	1,00	24,77	--	--	24,77
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,93	15,69	12,68	22,68
p10	dakinstallatie	0,50	18,47	--	--	18,47
p7	dakinstallatie	0,50	19,71	--	--	19,71
p8	dakinstallatie	0,50	19,63	--	--	19,63
p9	dakinstallatie	0,50	18,97	--	--	18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	37,69	8,17	5,16	37,69
o1	spelende kleuters	1,00	22,40	--	--	22,40
o2	spelende kinderen	1,25	37,27	--	--	37,27
o3	stemgeluid kinderen	1,00	20,23	--	--	20,23
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	6,40	8,16	5,15	15,15
p10	dakinstallatie	0,50	17,43	--	--	17,43
p7	dakinstallatie	0,50	18,55	--	--	18,55
p8	dakinstallatie	0,50	18,68	--	--	18,68
p9	dakinstallatie	0,50	17,71	--	--	17,71

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	39,80	17,52	14,51	39,80
o1	spelende kleuters	1,00	25,80	--	--	25,80
o2	spelende kinderen	1,25	38,82	--	--	38,82
o3	stemgeluid kinderen	1,00	26,12	--	--	26,12
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	15,76	17,52	14,51	24,51
p10	dakinstallatie	0,50	23,55	--	--	23,55
p7	dakinstallatie	0,50	24,61	--	--	24,61
p8	dakinstallatie	0,50	25,13	--	--	25,13
p9	dakinstallatie	0,50	24,34	--	--	24,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Commanderijstraat 23
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	33,58	17,75	14,74	33,58
o1	spelende kleuters	1,00	20,70	--	--	20,70
o2	spelende kinderen	1,25	31,02	--	--	31,02
o3	stemgeluid kinderen	1,00	27,55	--	--	27,55
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	15,98	17,74	14,73	24,73
p10	dakinstallatie	0,50	19,24	--	--	19,24
p7	dakinstallatie	0,50	20,36	--	--	20,36
p8	dakinstallatie	0,50	18,08	--	--	18,08
p9	dakinstallatie	0,50	15,43	--	--	15,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Commanderijstraat 23
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	37,55	21,95	18,94	37,55	
o1	spelende kleuters	1,00	25,35	--	--	25,35	
o2	spelende kinderen	1,25	33,83	--	--	33,83	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	31,17	--	--	31,17	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,19	21,95	18,94	28,94	
p10	dakinstallatie	0,50	24,66	--	--	24,66	
p7	dakinstallatie	0,50	27,12	--	--	27,12	
p8	dakinstallatie	0,50	26,57	--	--	26,57	
p9	dakinstallatie	0,50	24,01	--	--	24,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Commandarijstraat 12
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Commandarijstraat 12	1,50	36,66	26,79	23,78	36,66
o1	spelende kleuters	1,00	20,69	--	--	20,69
o2	spelende kinderen	1,25	24,22	--	--	24,22
o3	stemgeluid kinderen	1,00	35,41	--	--	35,41
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,03	26,79	23,78	33,78
p10	dakinstallatie	0,50	22,01	--	--	22,01
p7	dakinstallatie	0,50	19,54	--	--	19,54
p8	dakinstallatie	0,50	19,88	--	--	19,88
p9	dakinstallatie	0,50	20,44	--	--	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Commanderijstraat 12
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	38,65	27,12	24,11	38,65	
o1	spelende kleuters	1,00	25,12	--	--	25,12	
o2	spelende kinderen	1,25	28,47	--	--	28,47	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	36,49	--	--	36,49	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,35	27,11	24,10	34,10	
p10	dakinstallatie	0,50	24,97	--	--	24,97	
p7	dakinstallatie	0,50	25,70	--	--	25,70	
p8	dakinstallatie	0,50	26,14	--	--	26,14	
p9	dakinstallatie	0,50	26,03	--	--	26,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Commanderijstraat 10
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	40,26	30,06	27,05	40,26	
o1	spelende kleuters	1,00	22,32	--	--	22,32	
o2	spelende kinderen	1,25	24,54	--	--	24,54	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	39,41	--	--	39,41	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	28,30	30,06	27,05	37,05	
p10	dakinstallatie	0,50	23,15	--	--	23,15	
p7	dakinstallatie	0,50	21,65	--	--	21,65	
p8	dakinstallatie	0,50	22,06	--	--	22,06	
p9	dakinstallatie	0,50	23,97	--	--	23,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Commanderijstraat 10
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	41,10	29,97	26,96	41,10	
o1	spelende kleuters	1,00	27,33	--	--	27,33	
o2	spelende kinderen	1,25	29,08	--	--	29,08	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	39,32	--	--	39,32	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	28,21	29,97	26,96	36,96	
p10	dakinstallatie	0,50	26,86	--	--	26,86	
p7	dakinstallatie	0,50	27,70	--	--	27,70	
p8	dakinstallatie	0,50	28,43	--	--	28,43	
p9	dakinstallatie	0,50	27,38	--	--	27,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Commandarijstraat 4
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	Commandarijstraat 4	1,50	43,68	33,57	30,56	43,68	
o1	spelende kleuters	1,00	24,29	--	--	24,29	
o2	spelende kinderen	1,25	28,18	--	--	28,18	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	42,89	--	--	42,89	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,81	33,57	30,56	40,56	
p10	dakinstallatie	0,50	25,32	--	--	25,32	
p7	dakinstallatie	0,50	25,38	--	--	25,38	
p8	dakinstallatie	0,50	25,77	--	--	25,77	
p9	dakinstallatie	0,50	25,63	--	--	25,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Commanderijstraat 4
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	44,13	33,35	30,34	44,13	
o1	spelende kleuters	1,00	29,99	--	--	29,99	
o2	spelende kinderen	1,25	31,80	--	--	31,80	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	42,63	--	--	42,63	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,59	33,35	30,34	40,34	
p10	dakinstallatie	0,50	29,05	--	--	29,05	
p7	dakinstallatie	0,50	29,86	--	--	29,86	
p8	dakinstallatie	0,50	29,77	--	--	29,77	
p9	dakinstallatie	0,50	29,45	--	--	29,45	

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Berkenlaan 1	1,50	36,47	23,78	20,77	36,47
o1	spelende kleuters	1,00	26,96	--	--	26,96
o2	spelende kinderen	1,25	27,49	--	--	27,49
o3	stemgeluid kinderen	1,00	32,75	--	--	32,75
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	22,02	23,78	20,77	30,77
p10	dakinstallatie	0,50	27,27	--	--	27,27
p7	dakinstallatie	0,50	23,24	--	--	23,24
p8	dakinstallatie	0,50	24,74	--	--	24,74
p9	dakinstallatie	0,50	24,64	--	--	24,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Berkenlaan 1	5,00	39,44	25,57	22,56	39,44
o1	spelende kleuters	1,00	29,99	--	--	29,99
o2	spelende kinderen	1,25	30,66	--	--	30,66
o3	stemgeluid kinderen	1,00	35,00	--	--	35,00
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,81	25,57	22,56	32,56
p10	dakinstallatie	0,50	30,62	--	--	30,62
p7	dakinstallatie	0,50	27,21	--	--	27,21
p8	dakinstallatie	0,50	28,33	--	--	28,33
p9	dakinstallatie	0,50	29,36	--	--	29,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Berkenlaan 9	1,50	36,73	10,17	7,16	36,73
o1	spelende kleuters	1,00	32,30	--	--	32,30
o2	spelende kinderen	1,25	31,66	--	--	31,66
o3	stemgeluid kinderen	1,00	21,49	--	--	21,49
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	8,42	10,18	7,17	17,17
p10	dakinstallatie	0,50	28,66	--	--	28,66
p7	dakinstallatie	0,50	21,83	--	--	21,83
p8	dakinstallatie	0,50	22,92	--	--	22,92
p9	dakinstallatie	0,50	24,96	--	--	24,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Berkenlaan 9	5,00	40,07	15,55	12,54	40,07
o1	spelende kleuters	1,00	34,91	--	--	34,91
o2	spelende kinderen	1,25	34,25	--	--	34,25
o3	stemgeluid kinderen	1,00	26,32	--	--	26,32
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,79	15,55	12,54	22,54
p10	dakinstallatie	0,50	31,98	--	--	31,98
p7	dakinstallatie	0,50	27,57	--	--	27,57
p8	dakinstallatie	0,50	28,76	--	--	28,76
p9	dakinstallatie	0,50	30,23	--	--	30,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Berkenlaan 11	1,50	37,71	5,32	2,31	37,71
o1	spelende kleuters	1,00	34,12	--	--	34,12
o2	spelende kinderen	1,25	33,30	--	--	33,30
o3	stemgeluid kinderen	1,00	17,40	--	--	17,40
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	3,56	5,32	2,31	12,31
p10	dakinstallatie	0,50	27,33	--	--	27,33
p7	dakinstallatie	0,50	21,48	--	--	21,48
p8	dakinstallatie	0,50	22,48	--	--	22,48
p9	dakinstallatie	0,50	24,36	--	--	24,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Berkenlaan 11	5,00	40,58	11,68	8,67	40,58
o1	spelende kleuters	1,00	36,39	--	--	36,39
o2	spelende kinderen	1,25	35,66	--	--	35,66
o3	stemgeluid kinderen	1,00	23,12	--	--	23,12
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	9,92	11,68	8,67	18,67
p10	dakinstallatie	0,50	30,64	--	--	30,64
p7	dakinstallatie	0,50	27,08	--	--	27,08
p8	dakinstallatie	0,50	28,10	--	--	28,10
p9	dakinstallatie	0,50	29,39	--	--	29,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Berkenlaan 19	1,50	40,04	4,62	1,61	40,04
o1	spelende kleuters	1,00	34,02	--	--	34,02
o2	spelende kinderen	1,25	38,44	--	--	38,44
o3	stemgeluid kinderen	1,00	16,43	--	--	16,43
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	2,86	4,62	1,61	11,61
p10	dakinstallatie	0,50	22,91	--	--	22,91
p7	dakinstallatie	0,50	16,66	--	--	16,66
p8	dakinstallatie	0,50	20,84	--	--	20,84
p9	dakinstallatie	0,50	22,44	--	--	22,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Berkenlaan 19	5,00	42,55	13,24	10,23	42,55
o1	spelende kleuters	1,00	36,24	--	--	36,24
o2	spelende kinderen	1,25	40,69	--	--	40,69
o3	stemgeluid kinderen	1,00	21,54	--	--	21,54
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	11,48	13,24	10,23	20,23
p10	dakinstallatie	0,50	27,36	--	--	27,36
p7	dakinstallatie	0,50	24,51	--	--	24,51
p8	dakinstallatie	0,50	27,25	--	--	27,25
p9	dakinstallatie	0,50	27,18	--	--	27,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Berkenlaan 15	1,50	36,75	4,11	1,10	36,75
o1	spelende kleuters	1,00	31,97	--	--	31,97
o2	spelende kinderen	1,25	33,43	--	--	33,43
o3	stemgeluid kinderen	1,00	16,04	--	--	16,04
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	2,35	4,11	1,10	11,10
p10	dakinstallatie	0,50	25,34	--	--	25,34
p7	dakinstallatie	0,50	21,61	--	--	21,61
p8	dakinstallatie	0,50	23,22	--	--	23,22
p9	dakinstallatie	0,50	23,24	--	--	23,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Berkenlaan 15	5,00	39,75	11,83	8,82	39,75
o1	spelende kleuters	1,00	34,57	--	--	34,57
o2	spelende kinderen	1,25	36,06	--	--	36,06
o3	stemgeluid kinderen	1,00	21,37	--	--	21,37
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	10,07	11,83	8,82	18,82
p10	dakinstallatie	0,50	29,38	--	--	29,38
p7	dakinstallatie	0,50	26,22	--	--	26,22
p8	dakinstallatie	0,50	27,02	--	--	27,02
p9	dakinstallatie	0,50	27,88	--	--	27,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_B	Berkenlaan 5	5,00	39,33	22,72	19,71	39,33	
o1	spelende kleuters	1,00	31,32	--	--	31,32	
o2	spelende kinderen	1,25	31,79	--	--	31,79	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	32,22	--	--	32,22	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,96	22,72	19,71	29,71	
p10	dakinstallatie	0,50	31,93	--	--	31,93	
p7	dakinstallatie	0,50	27,52	--	--	27,52	
p8	dakinstallatie	0,50	28,71	--	--	28,71	
p9	dakinstallatie	0,50	30,18	--	--	30,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Commandarijstraat 6
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_A	Commandarijstraat 6	1,50	43,14	33,06	30,05	43,14	
o1	spelende kleuters	1,00	22,80	--	--	22,80	
o2	spelende kinderen	1,25	26,19	--	--	26,19	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	42,40	--	--	42,40	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,31	33,07	30,06	40,06	
p10	dakinstallatie	0,50	24,77	--	--	24,77	
p7	dakinstallatie	0,50	25,19	--	--	25,19	
p8	dakinstallatie	0,50	25,05	--	--	25,05	
p9	dakinstallatie	0,50	25,13	--	--	25,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Commanderijstraat 6
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	43,61	32,88	29,87	43,61	
o1	spelende kleuters	1,00	28,69	--	--	28,69	
o2	spelende kinderen	1,25	30,91	--	--	30,91	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	42,17	--	--	42,17	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,12	32,88	29,87	39,87	
p10	dakinstallatie	0,50	28,30	--	--	28,30	
p7	dakinstallatie	0,50	29,61	--	--	29,61	
p8	dakinstallatie	0,50	29,28	--	--	29,28	
p9	dakinstallatie	0,50	28,81	--	--	28,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Commanderijstraat 8
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	41,82	31,68	28,67	41,82
o1	spelende kleuters	1,00	22,67	--	--	22,67
o2	spelende kinderen	1,25	24,88	--	--	24,88
o3	stemgeluid kinderen	1,00	41,03	--	--	41,03
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	29,92	31,68	28,67	38,67
p10	dakinstallatie	0,50	24,30	--	--	24,30
p7	dakinstallatie	0,50	23,61	--	--	23,61
p8	dakinstallatie	0,50	24,51	--	--	24,51
p9	dakinstallatie	0,50	24,50	--	--	24,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Commanderijstraat 8
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	42,42	31,55	28,54	42,42	
o1	spelende kleuters	1,00	27,80	--	--	27,80	
o2	spelende kinderen	1,25	29,87	--	--	29,87	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	40,86	--	--	40,86	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	29,79	31,55	28,54	38,54	
p10	dakinstallatie	0,50	27,57	--	--	27,57	
p7	dakinstallatie	0,50	29,04	--	--	29,04	
p8	dakinstallatie	0,50	28,66	--	--	28,66	
p9	dakinstallatie	0,50	28,08	--	--	28,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Berkenlaan 3	1,50	36,30	22,92	19,91	36,30
o1	spelende kleuters	1,00	27,42	--	--	27,42
o2	spelende kinderen	1,25	28,23	--	--	28,23
o3	stemgeluid kinderen	1,00	31,91	--	--	31,91
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	21,16	22,92	19,91	29,91
p10	dakinstallatie	0,50	27,96	--	--	27,96
p7	dakinstallatie	0,50	23,97	--	--	23,97
p8	dakinstallatie	0,50	22,86	--	--	22,86
p9	dakinstallatie	0,50	24,73	--	--	24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Berkenlaan 3
Groep: LArLT RBS
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_B	Berkenlaan 3	5,00	39,43	24,77	21,76	39,43	
o1	spelende kleuters	1,00	30,57	--	--	30,57	
o2	spelende kinderen	1,25	31,12	--	--	31,12	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	34,20	--	--	34,20	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,01	24,77	21,76	31,76	
p10	dakinstallatie	0,50	31,28	--	--	31,28	
p7	dakinstallatie	0,50	27,26	--	--	27,26	
p8	dakinstallatie	0,50	28,38	--	--	28,38	
p9	dakinstallatie	0,50	29,69	--	--	29,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Berkenlaan 7	1,50	35,43	15,81	12,80	35,43
o1	spelende kleuters	1,00	28,76	--	--	28,76
o2	spelende kinderen	1,25	29,41	--	--	29,41
o3	stemgeluid kinderen	1,00	25,85	--	--	25,85
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	14,04	15,80	12,79	22,79
p10	dakinstallatie	0,50	28,89	--	--	28,89
p7	dakinstallatie	0,50	21,93	--	--	21,93
p8	dakinstallatie	0,50	23,05	--	--	23,05
p9	dakinstallatie	0,50	25,12	--	--	25,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Berkenlaan 7	5,00	39,29	19,74	16,73	39,29
o1	spelende kleuters	1,00	32,22	--	--	32,22
o2	spelende kinderen	1,25	32,50	--	--	32,50
o3	stemgeluid kinderen	1,00	29,60	--	--	29,60
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	17,98	19,74	16,73	26,73
p10	dakinstallatie	0,50	32,16	--	--	32,16
p7	dakinstallatie	0,50	27,62	--	--	27,62
p8	dakinstallatie	0,50	28,83	--	--	28,83
p9	dakinstallatie	0,50	30,34	--	--	30,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Berkenlaan 13	1,50	36,62	5,14	2,13	36,62
o1	spelende kleuters	1,00	32,17	--	--	32,17
o2	spelende kinderen	1,25	32,44	--	--	32,44
o3	stemgeluid kinderen	1,00	16,95	--	--	16,95
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	3,39	5,15	2,14	12,14
p10	dakinstallatie	0,50	26,73	--	--	26,73
p7	dakinstallatie	0,50	22,63	--	--	22,63
p8	dakinstallatie	0,50	23,19	--	--	23,19
p9	dakinstallatie	0,50	24,38	--	--	24,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Berkenlaan 13	5,00	39,53	11,88	8,87	39,53
o1	spelende kleuters	1,00	34,66	--	--	34,66
o2	spelende kinderen	1,25	35,01	--	--	35,01
o3	stemgeluid kinderen	1,00	22,24	--	--	22,24
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	10,12	11,88	8,87	18,87
p10	dakinstallatie	0,50	29,59	--	--	29,59
p7	dakinstallatie	0,50	26,78	--	--	26,78
p8	dakinstallatie	0,50	27,69	--	--	27,69
p9	dakinstallatie	0,50	28,63	--	--	28,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Berkenlaan 17	1,50	38,40	4,32	1,31	38,40
o1	spelende kleuters	1,00	32,48	--	--	32,48
o2	spelende kinderen	1,25	36,39	--	--	36,39
o3	stemgeluid kinderen	1,00	16,22	--	--	16,22
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	2,56	4,32	1,31	11,31
p10	dakinstallatie	0,50	23,99	--	--	23,99
p7	dakinstallatie	0,50	20,66	--	--	20,66
p8	dakinstallatie	0,50	22,17	--	--	22,17
p9	dakinstallatie	0,50	23,26	--	--	23,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Berkenlaan 17	5,00	41,06	12,75	9,74	41,06
o1	spelende kleuters	1,00	34,92	--	--	34,92
o2	spelende kinderen	1,25	38,67	--	--	38,67
o3	stemgeluid kinderen	1,00	21,55	--	--	21,55
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	10,99	12,75	9,74	19,74
p10	dakinstallatie	0,50	28,30	--	--	28,30
p7	dakinstallatie	0,50	26,02	--	--	26,02
p8	dakinstallatie	0,50	26,22	--	--	26,22
p9	dakinstallatie	0,50	28,03	--	--	28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	39,61	7,82	4,81	39,61
o1	spelende kleuters	1,00	24,99	--	--	24,99
o2	spelende kinderen	1,25	39,30	--	--	39,30
o3	stemgeluid kinderen	1,00	19,95	--	--	19,95
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	6,06	7,82	4,81	14,81
p10	dakinstallatie	0,50	17,98	--	--	17,98
p7	dakinstallatie	0,50	17,49	--	--	17,49
p8	dakinstallatie	0,50	17,54	--	--	17,54
p9	dakinstallatie	0,50	17,94	--	--	17,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	41,12	16,71	13,70	41,12
o1	spelende kleuters	1,00	28,18	--	--	28,18
o2	spelende kinderen	1,25	40,52	--	--	40,52
o3	stemgeluid kinderen	1,00	25,33	--	--	25,33
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	14,95	16,71	13,70	23,70
p10	dakinstallatie	0,50	20,37	--	--	20,37
p7	dakinstallatie	0,50	23,49	--	--	23,49
p8	dakinstallatie	0,50	22,38	--	--	22,38
p9	dakinstallatie	0,50	21,31	--	--	21,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	41,91	9,90	6,89	41,91	
o1	spelende kleuters	1,00	29,85	--	--	29,85	
o2	spelende kinderen	1,25	41,53	--	--	41,53	
o3	stemgeluid kinderen	1,00	20,86	--	--	20,86	
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	8,14	9,90	6,89	16,89	
p10	dakinstallatie	0,50	16,88	--	--	16,88	
p7	dakinstallatie	0,50	16,78	--	--	16,78	
p8	dakinstallatie	0,50	17,81	--	--	17,81	
p9	dakinstallatie	0,50	18,05	--	--	18,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT RBS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	43,06	16,25	13,24	43,06
o1	spelende kleuters	1,00	32,65	--	--	32,65
o2	spelende kinderen	1,25	42,46	--	--	42,46
o3	stemgeluid kinderen	1,00	25,09	--	--	25,09
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	14,50	16,26	13,25	23,25
p10	dakinstallatie	0,50	18,94	--	--	18,94
p7	dakinstallatie	0,50	20,96	--	--	20,96
p8	dakinstallatie	0,50	20,36	--	--	20,36
p9	dakinstallatie	0,50	19,61	--	--	19,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	39,37	39,39	39,36	49,36
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	41,66	41,67	41,65	51,65
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	39,23	39,25	39,22	49,22
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	42,34	42,37	42,33	52,33
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	41,30	41,31	41,30	51,30
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	44,56	44,59	44,55	54,55
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	44,07	44,11	44,05	54,05
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	46,55	46,60	46,53	56,53
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	46,95	47,09	46,88	56,88
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	48,18	48,29	48,12	58,12
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	46,97	47,26	46,82	56,82
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	48,54	48,74	48,44	58,44
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	47,33	47,90	47,01	57,01
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	49,04	49,42	48,84	58,84
08_A	Berkenlaan 1	1,50	42,88	43,05	42,79	52,79
08_B	Berkenlaan 1	5,00	46,35	46,47	46,28	56,28
09_A	Berkenlaan 9	1,50	41,86	41,87	41,85	51,85
09_B	Berkenlaan 9	5,00	46,41	46,42	46,41	56,41
10_A	Berkenlaan 11	1,50	41,08	41,08	41,08	51,08
10_B	Berkenlaan 11	5,00	45,54	45,54	45,54	55,54
11_A	Berkenlaan 19	1,50	38,17	38,17	38,16	48,16
11_B	Berkenlaan 19	5,00	43,43	43,45	43,43	53,43
12_A	Berkenlaan 15	1,50	40,06	40,06	40,06	50,06
12_B	Berkenlaan 15	5,00	44,38	44,39	44,38	54,38
13_A	Berkenlaan 5	1,50	42,35	42,43	42,30	52,30
13_B	Berkenlaan 5	5,00	46,52	46,58	46,49	56,49
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	47,75	48,22	47,50	57,50
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	49,22	49,54	49,05	59,05
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	47,40	47,77	47,20	57,20
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	48,89	49,15	48,75	58,75
16_A	Berkenlaan 3	1,50	42,44	42,59	42,35	52,35
16_B	Berkenlaan 3	5,00	46,28	46,38	46,23	56,23
17_A	Berkenlaan 7	1,50	42,03	42,06	42,01	52,01
17_B	Berkenlaan 7	5,00	46,60	46,63	46,59	56,59
18_A	Berkenlaan 13	1,50	40,99	40,99	40,98	50,98
18_B	Berkenlaan 13	5,00	44,85	44,86	44,85	54,85
19_A	Berkenlaan 17	1,50	39,26	39,27	39,26	49,26
19_B	Berkenlaan 17	5,00	43,92	43,93	43,91	53,91
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	40,66	40,66	40,65	50,65
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	43,59	43,62	43,57	53,57
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	40,03	40,04	40,02	50,02
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	42,91	42,94	42,90	52,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Berkenlaan 5	1,50	42,35	42,43	42,30	52,30
d1	dak grote zaal	0,10	28,41	28,41	28,41	38,41
d2	dak kleine zaal	0,10	26,29	26,29	26,29	36,29
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	28,33	30,09	27,08	37,08
p11	ramen kleine zaal	2,00	17,07	17,07	17,07	27,07
p12	nooddeur grote zaal	2,00	20,27	20,27	20,27	30,27
p13	ramen kleine zaal	2,00	17,01	17,01	17,01	27,01
p14	dakinstallatie	0,50	34,18	34,18	34,18	44,18
p15	dakinstallatie	0,50	33,04	33,04	33,04	43,04
p16	dakinstallatie	0,50	35,06	35,06	35,06	45,06
p17	dakinstallatie	0,50	38,64	38,64	38,64	48,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	39,37	39,39	39,36	49,36
d1	dak grote zaal	0,10	32,14	32,14	32,14	42,14
d2	dak kleine zaal	0,10	25,32	25,32	25,32	35,32
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	19,32	21,08	18,07	28,07
p11	ramen kleine zaal	2,00	22,46	22,46	22,46	32,46
p12	nooddeur grote zaal	2,00	34,98	34,98	34,98	44,98
p13	ramen kleine zaal	2,00	32,59	32,59	32,59	42,59
p14	dakinstallatie	0,50	26,69	26,69	26,69	36,69
p15	dakinstallatie	0,50	26,40	26,40	26,40	36,40
p16	dakinstallatie	0,50	25,46	25,46	25,46	35,46
p17	dakinstallatie	0,50	22,59	22,59	22,59	32,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	41,66	41,67	41,65	51,65
d1	dak grote zaal	0,10	35,27	35,27	35,27	45,27
d2	dak kleine zaal	0,10	29,31	29,31	29,31	39,31
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	21,11	22,87	19,86	29,86
p11	ramen kleine zaal	2,00	26,33	26,33	26,33	36,33
p12	nooddeur grote zaal	2,00	36,17	36,17	36,17	46,17
p13	ramen kleine zaal	2,00	34,87	34,87	34,87	44,87
p14	dakinstallatie	0,50	29,58	29,58	29,58	39,58
p15	dakinstallatie	0,50	29,13	29,13	29,13	39,13
p16	dakinstallatie	0,50	26,93	26,93	26,93	36,93
p17	dakinstallatie	0,50	26,32	26,32	26,32	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	39,23	39,25	39,22	49,22
d1	dak grote zaal	0,10	32,60	32,60	32,60	42,60
d2	dak kleine zaal	0,10	29,26	29,26	29,26	39,26
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	19,67	21,43	18,42	28,42
p11	ramen kleine zaal	2,00	19,21	19,21	19,21	29,21
p12	nooddeur grote zaal	2,00	24,24	24,24	24,24	34,24
p13	ramen kleine zaal	2,00	35,38	35,38	35,38	45,38
p14	dakinstallatie	0,50	25,92	25,92	25,92	35,92
p15	dakinstallatie	0,50	27,08	27,08	27,08	37,08
p16	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	26,78	36,78
p17	dakinstallatie	0,50	26,46	26,46	26,46	36,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	42,34	42,37	42,33	52,33
d1	dak grote zaal	0,10	37,73	37,73	37,73	47,73
d2	dak kleine zaal	0,10	33,53	33,53	33,53	43,53
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	23,93	25,69	22,68	32,68
p11	ramen kleine zaal	2,00	20,90	20,90	20,90	30,90
p12	nooddeur grote zaal	2,00	25,10	25,10	25,10	35,10
p13	ramen kleine zaal	2,00	36,93	36,93	36,93	46,93
p14	dakinstallatie	0,50	29,71	29,71	29,71	39,71
p15	dakinstallatie	0,50	29,63	29,63	29,63	39,63
p16	dakinstallatie	0,50	28,97	28,97	28,97	38,97
p17	dakinstallatie	0,50	28,47	28,47	28,47	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	41,30	41,31	41,30	51,30
d1	dak grote zaal	0,10	32,13	32,13	32,13	42,13
d2	dak kleine zaal	0,10	25,01	25,01	25,01	35,01
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	16,40	18,16	15,15	25,15
p11	ramen kleine zaal	2,00	23,98	23,98	23,98	33,98
p12	nooddeur grote zaal	2,00	12,42	12,42	12,42	22,42
p13	ramen kleine zaal	2,00	39,37	39,37	39,37	49,37
p14	dakinstallatie	0,50	28,55	28,55	28,55	38,55
p15	dakinstallatie	0,50	28,68	28,68	28,68	38,68
p16	dakinstallatie	0,50	27,71	27,71	27,71	37,71
p17	dakinstallatie	0,50	27,43	27,43	27,43	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	44,56	44,59	44,55	54,55
d1	dak grote zaal	0,10	37,49	37,49	37,49	47,49
d2	dak kleine zaal	0,10	32,01	32,01	32,01	42,01
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	25,76	27,52	24,51	34,51
p11	ramen kleine zaal	2,00	25,13	25,13	25,13	35,13
p12	nooddeur grote zaal	2,00	13,90	13,90	13,90	23,90
p13	ramen kleine zaal	2,00	39,80	39,80	39,80	49,80
p14	dakinstallatie	0,50	34,61	34,61	34,61	44,61
p15	dakinstallatie	0,50	35,13	35,13	35,13	45,13
p16	dakinstallatie	0,50	34,34	34,34	34,34	44,34
p17	dakinstallatie	0,50	33,55	33,55	33,55	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Commandarijstraat 23
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Commandarijstraat 23	1,50	44,07	44,11	44,05	54,05
d1	dak grote zaal	0,10	30,59	30,59	30,59	40,59
d2	dak kleine zaal	0,10	29,40	29,40	29,40	39,40
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	25,98	27,74	24,73	34,73
p11	ramen kleine zaal	2,00	34,84	34,84	34,84	44,84
p12	nooddeur grote zaal	2,00	10,02	10,02	10,02	20,02
p13	ramen kleine zaal	2,00	42,34	42,34	42,34	52,34
p14	dakinstallatie	0,50	30,36	30,36	30,36	40,36
p15	dakinstallatie	0,50	28,08	28,08	28,08	38,08
p16	dakinstallatie	0,50	25,43	25,43	25,43	35,43
p17	dakinstallatie	0,50	29,24	29,24	29,24	39,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Commanderijstraat 23
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	46,55	46,60	46,53	56,53
d1	dak grote zaal	0,10	36,20	36,20	36,20	46,20
d2	dak kleine zaal	0,10	36,44	36,44	36,44	46,44
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	30,19	31,95	28,94	38,94
p11	ramen kleine zaal	2,00	35,37	35,37	35,37	45,37
p12	nooddeur grote zaal	2,00	14,24	14,24	14,24	24,24
p13	ramen kleine zaal	2,00	42,30	42,30	42,30	52,30
p14	dakinstallatie	0,50	37,12	37,12	37,12	47,12
p15	dakinstallatie	0,50	36,57	36,57	36,57	46,57
p16	dakinstallatie	0,50	34,01	34,01	34,01	44,01
p17	dakinstallatie	0,50	34,66	34,66	34,66	44,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Commandarijstraat 12
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Commandarijstraat 12	1,50	46,95	47,09	46,88	56,88
d1	dak grote zaal	0,10	30,15	30,15	30,15	40,15
d2	dak kleine zaal	0,10	29,13	29,13	29,13	39,13
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	35,03	36,79	33,78	43,78
p11	ramen kleine zaal	2,00	43,34	43,34	43,34	53,34
p12	nooddeur grote zaal	2,00	10,17	10,17	10,17	20,17
p13	ramen kleine zaal	2,00	42,63	42,63	42,63	52,63
p14	dakinstallatie	0,50	29,54	29,54	29,54	39,54
p15	dakinstallatie	0,50	29,88	29,88	29,88	39,88
p16	dakinstallatie	0,50	30,44	30,44	30,44	40,44
p17	dakinstallatie	0,50	32,01	32,01	32,01	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Commanderijstraat 12
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	48,18	48,29	48,12	58,12
d1	dak grote zaal	0,10	34,51	34,51	34,51	44,51
d2	dak kleine zaal	0,10	36,70	36,70	36,70	46,70
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	35,35	37,11	34,10	44,10
p11	ramen kleine zaal	2,00	43,27	43,27	43,27	53,27
p12	nooddeur grote zaal	2,00	12,70	12,70	12,70	22,70
p13	ramen kleine zaal	2,00	42,69	42,69	42,69	52,69
p14	dakinstallatie	0,50	35,70	35,70	35,70	45,70
p15	dakinstallatie	0,50	36,14	36,14	36,14	46,14
p16	dakinstallatie	0,50	36,03	36,03	36,03	46,03
p17	dakinstallatie	0,50	34,97	34,97	34,97	44,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Commandarijstraat 10
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Commandarijstraat 10	1,50	46,97	47,26	46,82	56,82
d1	dak grote zaal	0,10	28,85	28,85	28,85	38,85
d2	dak kleine zaal	0,10	30,43	30,43	30,43	40,43
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	38,30	40,06	37,05	47,05
p11	ramen kleine zaal	2,00	45,19	45,19	45,19	55,19
p12	nooddeur grote zaal	2,00	11,22	11,22	11,22	21,22
p13	ramen kleine zaal	2,00	26,67	26,67	26,67	36,67
p14	dakinstallatie	0,50	31,65	31,65	31,65	41,65
p15	dakinstallatie	0,50	32,06	32,06	32,06	42,06
p16	dakinstallatie	0,50	33,97	33,97	33,97	43,97
p17	dakinstallatie	0,50	33,15	33,15	33,15	43,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Commanderijstraat 10
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	48,54	48,74	48,44	58,44
d1	dak grote zaal	0,10	32,95	32,95	32,95	42,95
d2	dak kleine zaal	0,10	38,20	38,20	38,20	48,20
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	38,21	39,97	36,96	46,96
p11	ramen kleine zaal	2,00	45,10	45,10	45,10	55,10
p12	nooddeur grote zaal	2,00	12,66	12,66	12,66	22,66
p13	ramen kleine zaal	2,00	28,45	28,45	28,45	38,45
p14	dakinstallatie	0,50	37,70	37,70	37,70	47,70
p15	dakinstallatie	0,50	38,43	38,43	38,43	48,43
p16	dakinstallatie	0,50	37,38	37,38	37,38	47,38
p17	dakinstallatie	0,50	36,86	36,86	36,86	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Commandarijstraat 4
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Commandarijstraat 4	1,50	47,33	47,90	47,01	57,01
d1	dak grote zaal	0,10	26,11	26,11	26,11	36,11
d2	dak kleine zaal	0,10	28,66	28,66	28,66	38,66
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	41,81	43,57	40,56	50,56
p11	ramen kleine zaal	2,00	42,97	42,97	42,97	52,97
p12	nooddeur grote zaal	2,00	12,17	12,17	12,17	22,17
p13	ramen kleine zaal	2,00	35,61	35,61	35,61	45,61
p14	dakinstallatie	0,50	35,38	35,38	35,38	45,38
p15	dakinstallatie	0,50	35,77	35,77	35,77	45,77
p16	dakinstallatie	0,50	35,63	35,63	35,63	45,63
p17	dakinstallatie	0,50	35,32	35,32	35,32	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Commanderijstraat 4
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	49,04	49,42	48,84	58,84
d1	dak grote zaal	0,10	32,09	32,09	32,09	42,09
d2	dak kleine zaal	0,10	36,86	36,86	36,86	46,86
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	41,59	43,35	40,34	50,34
p11	ramen kleine zaal	2,00	42,92	42,92	42,92	52,92
p12	nooddeur grote zaal	2,00	17,90	17,90	17,90	27,90
p13	ramen kleine zaal	2,00	35,62	35,62	35,62	45,62
p14	dakinstallatie	0,50	39,86	39,86	39,86	49,86
p15	dakinstallatie	0,50	39,77	39,77	39,77	49,77
p16	dakinstallatie	0,50	39,45	39,45	39,45	49,45
p17	dakinstallatie	0,50	39,05	39,05	39,05	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Berkenlaan 1	1,50	42,88	43,05	42,79	52,79
d1	dak grote zaal	0,10	31,01	31,01	31,01	41,01
d2	dak kleine zaal	0,10	30,71	30,71	30,71	40,71
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	32,02	33,78	30,77	40,77
p11	ramen kleine zaal	2,00	32,65	32,65	32,65	42,65
p12	nooddeur grote zaal	2,00	19,06	19,06	19,06	29,06
p13	ramen kleine zaal	2,00	20,24	20,24	20,24	30,24
p14	dakinstallatie	0,50	33,24	33,24	33,24	43,24
p15	dakinstallatie	0,50	34,74	34,74	34,74	44,74
p16	dakinstallatie	0,50	34,64	34,64	34,64	44,64
p17	dakinstallatie	0,50	37,27	37,27	37,27	47,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Berkenlaan 1	5,00	46,35	46,47	46,28	56,28
d1	dak grote zaal	0,10	34,94	34,94	34,94	44,94
d2	dak kleine zaal	0,10	32,89	32,89	32,89	42,89
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	33,81	35,57	32,56	42,56
p11	ramen kleine zaal	2,00	34,65	34,65	34,65	44,65
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,10	21,10	21,10	31,10
p13	ramen kleine zaal	2,00	25,51	25,51	25,51	35,51
p14	dakinstallatie	0,50	37,21	37,21	37,21	47,21
p15	dakinstallatie	0,50	38,33	38,33	38,33	48,33
p16	dakinstallatie	0,50	39,36	39,36	39,36	49,36
p17	dakinstallatie	0,50	40,62	40,62	40,62	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Berkenlaan 9	1,50	41,86	41,87	41,85	51,85
d1	dak grote zaal	0,10	29,44	29,44	29,44	39,44
d2	dak kleine zaal	0,10	24,11	24,11	24,11	34,11
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	18,42	20,18	17,17	27,17
p11	ramen kleine zaal	2,00	11,32	11,32	11,32	21,32
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,02	21,02	21,02	31,02
p13	ramen kleine zaal	2,00	16,07	16,07	16,07	26,07
p14	dakinstallatie	0,50	31,83	31,83	31,83	41,83
p15	dakinstallatie	0,50	32,92	32,92	32,92	42,92
p16	dakinstallatie	0,50	34,96	34,96	34,96	44,96
p17	dakinstallatie	0,50	38,66	38,66	38,66	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Berkenlaan 9	5,00	46,41	46,42	46,41	56,41
d1	dak grote zaal	0,10	32,82	32,82	32,82	42,82
d2	dak kleine zaal	0,10	31,83	31,83	31,83	41,83
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	23,79	25,55	22,54	32,54
p11	ramen kleine zaal	2,00	22,35	22,35	22,35	32,35
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,97	21,97	21,97	31,97
p13	ramen kleine zaal	2,00	23,30	23,30	23,30	33,30
p14	dakinstallatie	0,50	37,57	37,57	37,57	47,57
p15	dakinstallatie	0,50	38,76	38,76	38,76	48,76
p16	dakinstallatie	0,50	40,23	40,23	40,23	50,23
p17	dakinstallatie	0,50	41,98	41,98	41,98	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Berkenlaan 11	1,50	41,08	41,08	41,08	51,08
d1	dak grote zaal	0,10	29,62	29,62	29,62	39,62
d2	dak kleine zaal	0,10	24,33	24,33	24,33	34,33
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	13,56	15,32	12,31	22,31
p11	ramen kleine zaal	2,00	21,30	21,30	21,30	31,30
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,78	21,78	21,78	31,78
p13	ramen kleine zaal	2,00	11,57	11,57	11,57	21,57
p14	dakinstallatie	0,50	31,48	31,48	31,48	41,48
p15	dakinstallatie	0,50	32,48	32,48	32,48	42,48
p16	dakinstallatie	0,50	34,36	34,36	34,36	44,36
p17	dakinstallatie	0,50	37,33	37,33	37,33	47,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Berkenlaan 11	5,00	45,54	45,54	45,54	55,54
d1	dak grote zaal	0,10	32,05	32,05	32,05	42,05
d2	dak kleine zaal	0,10	31,50	31,50	31,50	41,50
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	19,92	21,68	18,67	28,67
p11	ramen kleine zaal	2,00	27,58	27,58	27,58	37,58
p12	nooddeur grote zaal	2,00	22,78	22,78	22,78	32,78
p13	ramen kleine zaal	2,00	17,90	17,90	17,90	27,90
p14	dakinstallatie	0,50	37,08	37,08	37,08	47,08
p15	dakinstallatie	0,50	38,10	38,10	38,10	48,10
p16	dakinstallatie	0,50	39,39	39,39	39,39	49,39
p17	dakinstallatie	0,50	40,64	40,64	40,64	50,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Berkenlaan 19	1,50	38,17	38,17	38,16	48,16
d1	dak grote zaal	0,10	28,98	28,98	28,98	38,98
d2	dak kleine zaal	0,10	21,68	21,68	21,68	31,68
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	12,86	14,62	11,61	21,61
p11	ramen kleine zaal	2,00	17,37	17,37	17,37	27,37
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,50	21,50	21,50	31,50
p13	ramen kleine zaal	2,00	12,48	12,48	12,48	22,48
p14	dakinstallatie	0,50	26,66	26,66	26,66	36,66
p15	dakinstallatie	0,50	30,84	30,84	30,84	40,84
p16	dakinstallatie	0,50	32,44	32,44	32,44	42,44
p17	dakinstallatie	0,50	32,91	32,91	32,91	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Berkenlaan 19	5,00	43,43	43,45	43,43	53,43
d1	dak grote zaal	0,10	32,02	32,02	32,02	42,02
d2	dak kleine zaal	0,10	29,77	29,77	29,77	39,77
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	21,48	23,24	20,23	30,23
p11	ramen kleine zaal	2,00	23,74	23,74	23,74	33,74
p12	nooddeur grote zaal	2,00	24,41	24,41	24,41	34,41
p13	ramen kleine zaal	2,00	17,72	17,72	17,72	27,72
p14	dakinstallatie	0,50	34,51	34,51	34,51	44,51
p15	dakinstallatie	0,50	37,25	37,25	37,25	47,25
p16	dakinstallatie	0,50	37,18	37,18	37,18	47,18
p17	dakinstallatie	0,50	37,36	37,36	37,36	47,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Berkenlaan 15	1,50	40,06	40,06	40,06	50,06
d1	dak grote zaal	0,10	26,88	26,88	26,88	36,88
d2	dak kleine zaal	0,10	24,15	24,15	24,15	34,15
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	12,35	14,11	11,10	21,10
p11	ramen kleine zaal	2,00	18,84	18,84	18,84	28,84
p12	nooddeur grote zaal	2,00	23,23	23,23	23,23	33,23
p13	ramen kleine zaal	2,00	10,59	10,59	10,59	20,59
p14	dakinstallatie	0,50	31,61	31,61	31,61	41,61
p15	dakinstallatie	0,50	33,22	33,22	33,22	43,22
p16	dakinstallatie	0,50	33,24	33,24	33,24	43,24
p17	dakinstallatie	0,50	35,34	35,34	35,34	45,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Berkenlaan 15	5,00	44,38	44,39	44,38	54,38
d1	dak grote zaal	0,10	31,41	31,41	31,41	41,41
d2	dak kleine zaal	0,10	30,70	30,70	30,70	40,70
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	20,07	21,83	18,82	28,82
p11	ramen kleine zaal	2,00	25,29	25,29	25,29	35,29
p12	nooddeur grote zaal	2,00	25,40	25,40	25,40	35,40
p13	ramen kleine zaal	2,00	17,15	17,15	17,15	27,15
p14	dakinstallatie	0,50	36,22	36,22	36,22	46,22
p15	dakinstallatie	0,50	37,02	37,02	37,02	47,02
p16	dakinstallatie	0,50	37,88	37,88	37,88	47,88
p17	dakinstallatie	0,50	39,38	39,38	39,38	49,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Berkenlaan 5	5,00	46,52	46,58	46,49	56,49
d1	dak grote zaal	0,10	33,27	33,27	33,27	43,27
d2	dak kleine zaal	0,10	32,09	32,09	32,09	42,09
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	30,96	32,72	29,71	39,71
p11	ramen kleine zaal	2,00	26,48	26,48	26,48	36,48
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,36	21,36	21,36	31,36
p13	ramen kleine zaal	2,00	23,85	23,85	23,85	33,85
p14	dakinstallatie	0,50	37,52	37,52	37,52	47,52
p15	dakinstallatie	0,50	38,71	38,71	38,71	48,71
p16	dakinstallatie	0,50	40,18	40,18	40,18	50,18
p17	dakinstallatie	0,50	41,93	41,93	41,93	51,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Commandერიjstraat 6
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Commandერიjstraat 6	1,50	47,75	48,22	47,50	57,50
d1	dak grote zaal	0,10	25,79	25,79	25,79	35,79
d2	dak kleine zaal	0,10	29,93	29,93	29,93	39,93
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	41,31	43,07	40,06	50,06
p11	ramen kleine zaal	2,00	44,31	44,31	44,31	54,31
p12	nooddeur grote zaal	2,00	11,29	11,29	11,29	21,29
p13	ramen kleine zaal	2,00	36,96	36,96	36,96	46,96
p14	dakinstallatie	0,50	35,19	35,19	35,19	45,19
p15	dakinstallatie	0,50	35,05	35,05	35,05	45,05
p16	dakinstallatie	0,50	35,13	35,13	35,13	45,13
p17	dakinstallatie	0,50	34,77	34,77	34,77	44,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Commanderijstraat 6
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	49,22	49,54	49,05	59,05
d1	dak grote zaal	0,10	30,07	30,07	30,07	40,07
d2	dak kleine zaal	0,10	37,83	37,83	37,83	47,83
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	41,12	42,88	39,87	49,87
p11	ramen kleine zaal	2,00	44,24	44,24	44,24	54,24
p12	nooddeur grote zaal	2,00	15,94	15,94	15,94	25,94
p13	ramen kleine zaal	2,00	36,97	36,97	36,97	46,97
p14	dakinstallatie	0,50	39,61	39,61	39,61	49,61
p15	dakinstallatie	0,50	39,28	39,28	39,28	49,28
p16	dakinstallatie	0,50	38,81	38,81	38,81	48,81
p17	dakinstallatie	0,50	38,30	38,30	38,30	48,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Commanderijstraat 8
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	47,40	47,77	47,20	57,20
d1	dak grote zaal	0,10	26,76	26,76	26,76	36,76
d2	dak kleine zaal	0,10	30,55	30,55	30,55	40,55
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	39,92	41,68	38,67	48,67
p11	ramen kleine zaal	2,00	45,13	45,13	45,13	55,13
p12	nooddeur grote zaal	2,00	9,18	9,18	9,18	19,18
p13	ramen kleine zaal	2,00	24,49	24,49	24,49	34,49
p14	dakinstallatie	0,50	33,61	33,61	33,61	43,61
p15	dakinstallatie	0,50	34,51	34,51	34,51	44,51
p16	dakinstallatie	0,50	34,50	34,50	34,50	44,50
p17	dakinstallatie	0,50	34,30	34,30	34,30	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Commanderijstraat 8
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	48,89	49,15	48,75	58,75
d1	dak grote zaal	0,10	31,35	31,35	31,35	41,35
d2	dak kleine zaal	0,10	38,30	38,30	38,30	48,30
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	39,79	41,55	38,54	48,54
p11	ramen kleine zaal	2,00	45,04	45,04	45,04	55,04
p12	nooddeur grote zaal	2,00	11,76	11,76	11,76	21,76
p13	ramen kleine zaal	2,00	25,27	25,27	25,27	35,27
p14	dakinstallatie	0,50	39,04	39,04	39,04	49,04
p15	dakinstallatie	0,50	38,66	38,66	38,66	48,66
p16	dakinstallatie	0,50	38,08	38,08	38,08	48,08
p17	dakinstallatie	0,50	37,57	37,57	37,57	47,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Berkenlaan 3	1,50	42,44	42,59	42,35	52,35
d1	dak grote zaal	0,10	29,80	29,80	29,80	39,80
d2	dak kleine zaal	0,10	29,70	29,70	29,70	39,70
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	31,16	32,92	29,91	39,91
p11	ramen kleine zaal	2,00	26,80	26,80	26,80	36,80
p12	nooddeur grote zaal	2,00	19,49	19,49	19,49	29,49
p13	ramen kleine zaal	2,00	20,41	20,41	20,41	30,41
p14	dakinstallatie	0,50	33,97	33,97	33,97	43,97
p15	dakinstallatie	0,50	32,86	32,86	32,86	42,86
p16	dakinstallatie	0,50	34,73	34,73	34,73	44,73
p17	dakinstallatie	0,50	37,96	37,96	37,96	47,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Berkenlaan 3	5,00	46,28	46,38	46,23	56,23
d1	dak grote zaal	0,10	33,76	33,76	33,76	43,76
d2	dak kleine zaal	0,10	32,70	32,70	32,70	42,70
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	33,01	34,77	31,76	41,76
p11	ramen kleine zaal	2,00	29,31	29,31	29,31	39,31
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,05	21,05	21,05	31,05
p13	ramen kleine zaal	2,00	24,64	24,64	24,64	34,64
p14	dakinstallatie	0,50	37,26	37,26	37,26	47,26
p15	dakinstallatie	0,50	38,38	38,38	38,38	48,38
p16	dakinstallatie	0,50	39,69	39,69	39,69	49,69
p17	dakinstallatie	0,50	41,28	41,28	41,28	51,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Berkenlaan 7	1,50	42,03	42,06	42,01	52,01
d1	dak grote zaal	0,10	27,52	27,52	27,52	37,52
d2	dak kleine zaal	0,10	24,25	24,25	24,25	34,25
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	24,04	25,80	22,79	32,79
p11	ramen kleine zaal	2,00	21,18	21,18	21,18	31,18
p12	nooddeur grote zaal	2,00	20,64	20,64	20,64	30,64
p13	ramen kleine zaal	2,00	16,13	16,13	16,13	26,13
p14	dakinstallatie	0,50	31,93	31,93	31,93	41,93
p15	dakinstallatie	0,50	33,05	33,05	33,05	43,05
p16	dakinstallatie	0,50	35,12	35,12	35,12	45,12
p17	dakinstallatie	0,50	38,89	38,89	38,89	48,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Berkenlaan 7	5,00	46,60	46,63	46,59	56,59
d1	dak grote zaal	0,10	33,01	33,01	33,01	43,01
d2	dak kleine zaal	0,10	32,05	32,05	32,05	42,05
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	27,98	29,74	26,73	36,73
p11	ramen kleine zaal	2,00	26,64	26,64	26,64	36,64
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,63	21,63	21,63	31,63
p13	ramen kleine zaal	2,00	23,39	23,39	23,39	33,39
p14	dakinstallatie	0,50	37,62	37,62	37,62	47,62
p15	dakinstallatie	0,50	38,83	38,83	38,83	48,83
p16	dakinstallatie	0,50	40,34	40,34	40,34	50,34
p17	dakinstallatie	0,50	42,16	42,16	42,16	52,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Berkenlaan 13	1,50	40,99	40,99	40,98	50,98
d1	dak grote zaal	0,10	28,05	28,05	28,05	38,05
d2	dak kleine zaal	0,10	23,70	23,70	23,70	33,70
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	13,39	15,15	12,14	22,14
p11	ramen kleine zaal	2,00	19,64	19,64	19,64	29,64
p12	nooddeur grote zaal	2,00	22,63	22,63	22,63	32,63
p13	ramen kleine zaal	2,00	11,35	11,35	11,35	21,35
p14	dakinstallatie	0,50	32,63	32,63	32,63	42,63
p15	dakinstallatie	0,50	33,19	33,19	33,19	43,19
p16	dakinstallatie	0,50	34,38	34,38	34,38	44,38
p17	dakinstallatie	0,50	36,73	36,73	36,73	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Berkenlaan 13	5,00	44,85	44,86	44,85	54,85
d1	dak grote zaal	0,10	31,52	31,52	31,52	41,52
d2	dak kleine zaal	0,10	31,10	31,10	31,10	41,10
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	20,12	21,88	18,87	28,87
p11	ramen kleine zaal	2,00	25,99	25,99	25,99	35,99
p12	nooddeur grote zaal	2,00	23,98	23,98	23,98	33,98
p13	ramen kleine zaal	2,00	17,52	17,52	17,52	27,52
p14	dakinstallatie	0,50	36,78	36,78	36,78	46,78
p15	dakinstallatie	0,50	37,69	37,69	37,69	47,69
p16	dakinstallatie	0,50	38,63	38,63	38,63	48,63
p17	dakinstallatie	0,50	39,59	39,59	39,59	49,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Berkenlaan 17	1,50	39,26	39,27	39,26	49,26
d1	dak grote zaal	0,10	27,32	27,32	27,32	37,32
d2	dak kleine zaal	0,10	23,61	23,61	23,61	33,61
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	12,56	14,32	11,31	21,31
p11	ramen kleine zaal	2,00	18,27	18,27	18,27	28,27
p12	nooddeur grote zaal	2,00	21,30	21,30	21,30	31,30
p13	ramen kleine zaal	2,00	10,33	10,33	10,33	20,33
p14	dakinstallatie	0,50	30,66	30,66	30,66	40,66
p15	dakinstallatie	0,50	32,17	32,17	32,17	42,17
p16	dakinstallatie	0,50	33,26	33,26	33,26	43,26
p17	dakinstallatie	0,50	33,99	33,99	33,99	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Berkenlaan 17
Groep: LArLT ABS
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Berkenlaan 17	5,00	43,92	43,93	43,91	53,91
d1	dak grote zaal	0,10	31,55	31,55	31,55	41,55
d2	dak kleine zaal	0,10	30,44	30,44	30,44	40,44
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	20,99	22,75	19,74	29,74
p11	ramen kleine zaal	2,00	24,54	24,54	24,54	34,54
p12	nooddeur grote zaal	2,00	25,56	25,56	25,56	35,56
p13	ramen kleine zaal	2,00	16,21	16,21	16,21	26,21
p14	dakinstallatie	0,50	36,02	36,02	36,02	46,02
p15	dakinstallatie	0,50	36,22	36,22	36,22	46,22
p16	dakinstallatie	0,50	38,03	38,03	38,03	48,03
p17	dakinstallatie	0,50	38,30	38,30	38,30	48,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Doornkampstraat 2
Groep: LArLT ABS
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	40,66	40,66	40,65	50,65
d1	dak grote zaal	0,10	32,60	32,60	32,60	42,60
d2	dak kleine zaal	0,10	26,57	26,57	26,57	36,57
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	16,06	17,82	14,81	24,81
p11	ramen kleine zaal	2,00	22,61	22,61	22,61	32,61
p12	nooddeur grote zaal	2,00	12,98	12,98	12,98	22,98
p13	ramen kleine zaal	2,00	38,28	38,28	38,28	48,28
p14	dakinstallatie	0,50	27,49	27,49	27,49	37,49
p15	dakinstallatie	0,50	27,54	27,54	27,54	37,54
p16	dakinstallatie	0,50	27,94	27,94	27,94	37,94
p17	dakinstallatie	0,50	27,98	27,98	27,98	37,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	43,59	43,62	43,57	53,57
d1	dak grote zaal	0,10	37,83	37,83	37,83	47,83
d2	dak kleine zaal	0,10	32,28	32,28	32,28	42,28
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	24,95	26,71	23,70	33,70
p11	ramen kleine zaal	2,00	23,73	23,73	23,73	33,73
p12	nooddeur grote zaal	2,00	14,34	14,34	14,34	24,34
p13	ramen kleine zaal	2,00	39,09	39,09	39,09	49,09
p14	dakinstallatie	0,50	33,49	33,49	33,49	43,49
p15	dakinstallatie	0,50	32,38	32,38	32,38	42,38
p16	dakinstallatie	0,50	31,31	31,31	31,31	41,31
p17	dakinstallatie	0,50	30,37	30,37	30,37	40,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	40,03	40,04	40,02	50,02
d1	dak grote zaal	0,10	32,77	32,77	32,77	42,77
d2	dak kleine zaal	0,10	28,72	28,72	28,72	38,72
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	18,14	19,90	16,89	26,89
p11	ramen kleine zaal	2,00	21,02	21,02	21,02	31,02
p12	nooddeur grote zaal	2,00	14,02	14,02	14,02	24,02
p13	ramen kleine zaal	2,00	37,00	37,00	37,00	47,00
p14	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	26,78	36,78
p15	dakinstallatie	0,50	27,81	27,81	27,81	37,81
p16	dakinstallatie	0,50	28,05	28,05	28,05	38,05
p17	dakinstallatie	0,50	26,88	26,88	26,88	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT ABS
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	42,91	42,94	42,90	52,90
d1	dak grote zaal	0,10	37,97	37,97	37,97	47,97
d2	dak kleine zaal	0,10	33,31	33,31	33,31	43,31
o5	stemgeluid volwassenen	1,50	24,50	26,26	23,25	33,25
p11	ramen kleine zaal	2,00	22,35	22,35	22,35	32,35
p12	nooddeur grote zaal	2,00	15,31	15,31	15,31	25,31
p13	ramen kleine zaal	2,00	38,22	38,22	38,22	48,22
p14	dakinstallatie	0,50	30,96	30,96	30,96	40,96
p15	dakinstallatie	0,50	30,36	30,36	30,36	40,36
p16	dakinstallatie	0,50	29,61	29,61	29,61	39,61
p17	dakinstallatie	0,50	28,94	28,94	28,94	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	69,47	47,67	47,67
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	69,30	49,56	49,56
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	69,55	53,07	53,07
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	69,39	55,13	55,13
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	65,87	47,28	47,28
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	66,61	57,37	57,37
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	60,79	58,82	58,82
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	63,11	62,90	62,90
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	67,03	67,03	67,03
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	67,85	67,85	67,85
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	71,25	71,25	71,25
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	71,10	71,10	71,10
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	75,02	75,02	75,02
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	74,56	74,56	74,56
08_A	Berkenlaan 1	1,50	59,93	59,93	59,93
08_B	Berkenlaan 1	5,00	62,27	62,27	62,27
09_A	Berkenlaan 9	1,50	60,38	47,31	47,31
09_B	Berkenlaan 9	5,00	63,62	55,90	55,90
10_A	Berkenlaan 11	1,50	64,85	53,88	53,88
10_B	Berkenlaan 11	5,00	66,90	57,10	57,10
11_A	Berkenlaan 19	1,50	61,61	40,23	40,23
11_B	Berkenlaan 19	5,00	63,34	44,79	44,79
12_A	Berkenlaan 15	1,50	61,47	44,45	44,45
12_B	Berkenlaan 15	5,00	63,43	54,76	54,76
13_A	Berkenlaan 5	1,50	59,04	59,04	59,04
13_B	Berkenlaan 5	5,00	61,66	61,66	61,66
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	75,07	75,07	75,07
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	74,66	74,66	74,66
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	73,21	73,21	73,21
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	72,95	72,95	72,95
16_A	Berkenlaan 3	1,50	59,66	59,66	59,66
16_B	Berkenlaan 3	5,00	62,06	62,06	62,06
17_A	Berkenlaan 7	1,50	58,61	58,61	58,61
17_B	Berkenlaan 7	5,00	61,74	61,74	61,74
18_A	Berkenlaan 13	1,50	60,80	47,13	47,13
18_B	Berkenlaan 13	5,00	63,07	55,86	55,86
19_A	Berkenlaan 17	1,50	61,29	43,32	43,32
19_B	Berkenlaan 17	5,00	63,15	53,62	53,62
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	67,49	46,89	46,89
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	67,64	55,67	55,67
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	68,89	49,82	49,82
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	68,74	55,72	55,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Commanderijstraat 6
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	74,66	74,66	74,66
p2	schreeuw kind	1,00	50,78	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	54,28	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	56,07	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	74,66	74,66	74,66
p6	schreeuw kind	1,00	54,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		74,66	74,66	74,66

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Esdoornstraat 2
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	69,47	47,67	47,67
p2	schreeuw kind	1,00	43,08	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	69,47	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	61,48	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	47,67	47,67	47,67
p6	schreeuw kind	1,00	68,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		69,47	47,67	47,67

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Esdoornstraat 2
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	69,30	49,56	49,56
p2	schreeuw kind	1,00	47,05	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	69,30	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	63,78	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	49,56	49,56	49,56
p6	schreeuw kind	1,00	68,01	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		69,30	49,56	49,56

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Doornkampstraat 4
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	69,55	53,07	53,07
p2	schreeuw kind	1,00	43,40	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	67,13	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	59,27	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	53,07	53,07	53,07
p6	schreeuw kind	1,00	69,55	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		69,55	53,07	53,07

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Doornkampstraat 4
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	69,39	55,13	55,13
p2	schreeuw kind	1,00	47,05	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	67,45	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	61,78	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	55,13	55,13	55,13
p6	schreeuw kind	1,00	69,39	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		69,39	55,13	55,13

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Doornkampstraat 1
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	65,87	47,28	47,28
p2	schreeuw kind	1,00	45,52	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	62,42	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	48,05	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	47,28	47,28	47,28
p6	schreeuw kind	1,00	65,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		65,87	47,78	47,78

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Doornkampstraat 1
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	66,61	57,37	57,37
p2	schreeuw kind	1,00	48,39	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	64,23	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	51,88	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	57,37	57,37	57,37
p6	schreeuw kind	1,00	66,61	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,61	57,37	57,37

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Commanderijstraat 23
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	60,79	58,82	58,82
p2	schreeuw kind	1,00	45,87	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	58,86	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	44,99	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	58,82	58,82	58,82
p6	schreeuw kind	1,00	60,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,79	58,82	58,82

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Commanderijstraat 23
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	63,11	62,90	62,90
p2	schreeuw kind	1,00	52,38	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	61,28	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	50,82	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	62,90	62,90	62,90
p6	schreeuw kind	1,00	63,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,36	62,90	62,90

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Commanderijstraat 12
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	67,03	67,03	67,03
p2	schreeuw kind	1,00	43,76	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	49,90	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	46,33	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	67,03	67,03	67,03
p6	schreeuw kind	1,00	51,14	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		67,05	67,03	67,03

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Commanderijstraat 12
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	67,85	67,85	67,85
p2	schreeuw kind	1,00	48,07	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	55,35	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	49,92	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	67,85	67,85	67,85
p6	schreeuw kind	1,00	57,51	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		67,93	67,85	67,85

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Commanderijstraat 10
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	71,25	71,25	71,25
p2	schreeuw kind	1,00	45,82	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	49,34	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	46,92	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	71,25	71,25	71,25
p6	schreeuw kind	1,00	42,44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		71,25	71,25	71,25

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Commanderijstraat 10
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	71,10	71,10	71,10
p2	schreeuw kind	1,00	50,16	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	53,78	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	51,70	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	71,10	71,10	71,10
p6	schreeuw kind	1,00	45,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		71,10	71,10	71,10

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Commanderijstraat 4
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	75,02	75,02	75,02
p2	schreeuw kind	1,00	47,59	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	48,79	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	47,99	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	75,02	75,02	75,02
p6	schreeuw kind	1,00	52,64	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		75,17	75,02	75,02

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Commanderijstraat 4
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	74,56	74,56	74,56
p2	schreeuw kind	1,00	51,28	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	52,71	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	54,83	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	74,56	74,56	74,56
p6	schreeuw kind	1,00	54,35	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		74,70	74,56	74,56

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Berkenlaan 1
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Berkenlaan 1	1,50	59,93	59,93	59,93
p2	schreeuw kind	1,00	49,46	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	45,82	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	50,91	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	59,93	59,93	59,93
p6	schreeuw kind	1,00	45,47	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,37	59,93	59,93

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Berkenlaan 1
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Berkenlaan 1	5,00	62,27	62,27	62,27
p2	schreeuw kind	1,00	54,12	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	49,59	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	52,71	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	62,27	62,27	62,27
p6	schreeuw kind	1,00	49,33	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,67	62,27	62,27

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Berkenlaan 9
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Berkenlaan 9	1,50	60,38	47,31	47,31
p2	schreeuw kind	1,00	60,38	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	50,59	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	52,98	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	47,31	47,31	47,31
p6	schreeuw kind	1,00	42,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,38	47,31	47,31

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Berkenlaan 9
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Berkenlaan 9	5,00	63,62	55,90	55,90
p2	schreeuw kind	1,00	63,62	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	52,47	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	55,29	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	55,90	55,90	55,90
p6	schreeuw kind	1,00	45,61	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,62	55,90	55,90

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Berkenlaan 11
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Berkenlaan 11	1,50	64,85	53,88	53,88
p2	schreeuw kind	1,00	64,85	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	51,05	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	54,10	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	53,88	53,88	53,88
p6	schreeuw kind	1,00	44,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		64,85	53,88	53,88

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Berkenlaan 11
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Berkenlaan 11	5,00	66,90	57,10	57,10
p2	schreeuw kind	1,00	66,90	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	53,28	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	56,27	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	57,10	57,10	57,10
p6	schreeuw kind	1,00	47,83	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,90	57,10	57,10

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - Berkenlaan 19
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Berkenlaan 19	1,50	61,61	40,23	40,23
p2	schreeuw kind	1,00	50,08	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	58,72	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	61,61	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	40,23	40,23	40,23
p6	schreeuw kind	1,00	57,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,61	40,23	40,23

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Berkenlaan 19
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	Berkenlaan 19	5,00	63,34	44,79	44,79
p2	schreeuw kind	1,00	54,09	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	60,92	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	63,34	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	44,79	44,79	44,79
p6	schreeuw kind	1,00	59,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,34	44,79	44,79

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Berkenlaan 15
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Berkenlaan 15	1,50	61,47	44,45	44,45
p2	schreeuw kind	1,00	56,15	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	49,36	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	61,47	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	44,45	44,45	44,45
p6	schreeuw kind	1,00	47,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,47	44,45	44,45

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Berkenlaan 15
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Berkenlaan 15	5,00	63,43	54,76	54,76
p2	schreeuw kind	1,00	59,17	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	52,48	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	63,43	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	54,76	54,76	54,76
p6	schreeuw kind	1,00	52,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,43	54,76	54,76

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - Berkenlaan 5
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Berkenlaan 5	1,50	59,04	59,04	59,04
p2	schreeuw kind	1,00	51,12	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	50,47	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	51,78	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	59,04	59,04	59,04
p6	schreeuw kind	1,00	49,02	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		59,59	59,04	59,04

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Berkenlaan 5
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Berkenlaan 5	5,00	61,66	61,66	61,66
p2	schreeuw kind	1,00	56,61	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	51,57	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	53,98	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	61,66	61,66	61,66
p6	schreeuw kind	1,00	50,19	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,10	61,66	61,66

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Commanderijstraat 6
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	75,07	75,07	75,07
p2	schreeuw kind	1,00	47,45	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	52,74	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	47,45	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	75,07	75,07	75,07
p6	schreeuw kind	1,00	48,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		75,07	75,07	75,07

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - Commanderijstraat 8
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	73,21	73,21	73,21
p2	schreeuw kind	1,00	45,99	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	48,61	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	46,39	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	73,21	73,21	73,21
p6	schreeuw kind	1,00	47,97	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		73,21	73,21	73,21

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - Commanderiestraat 8
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	Commanderiestraat 8	5,00	72,95	72,95	72,95
p2	schreeuw kind	1,00	50,43	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	53,37	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	53,42	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	72,95	72,95	72,95
p6	schreeuw kind	1,00	54,18	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		72,95	72,95	72,95

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - Berkenlaan 3
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Berkenlaan 3	1,50	59,66	59,66	59,66
p2	schreeuw kind	1,00	49,87	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	47,06	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	51,32	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	59,66	59,66	59,66
p6	schreeuw kind	1,00	46,33	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,12	59,66	59,66

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - Berkenlaan 3
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	Berkenlaan 3	5,00	62,06	62,06	62,06
p2	schreeuw kind	1,00	55,08	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	50,63	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	53,16	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	62,06	62,06	62,06
p6	schreeuw kind	1,00	49,63	--	--
LAmax (hoofdgroep)			62,47	62,06	62,06

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - Berkenlaan 7
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	Berkenlaan 7	1,50	58,61	58,61	58,61
p2	schreeuw kind	1,00	52,22	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	50,45	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	52,25	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	58,61	58,61	58,61
p6	schreeuw kind	1,00	41,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		58,99	58,61	58,61

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Berkenlaan 7
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	Berkenlaan 7	5,00	61,74	61,74	61,74
p2	schreeuw kind	1,00	58,37	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	52,26	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	54,73	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	61,74	61,74	61,74
p6	schreeuw kind	1,00	44,84	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,88	61,74	61,74

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - Berkenlaan 13
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	Berkenlaan 13	1,50	60,80	47,13	47,13
p2	schreeuw kind	1,00	60,80	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	47,43	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	55,73	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	47,13	47,13	47,13
p6	schreeuw kind	1,00	46,55	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,80	47,13	47,13

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - Berkenlaan 13
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	Berkenlaan 13	5,00	63,07	55,86	55,86
p2	schreeuw kind	1,00	63,07	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	49,47	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	58,04	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	55,86	55,86	55,86
p6	schreeuw kind	1,00	51,02	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,07	55,86	55,86

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A - Berkenlaan 17
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	Berkenlaan 17	1,50	61,29	43,32	43,32
p2	schreeuw kind	1,00	52,00	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	56,92	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	61,29	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	43,32	43,32	43,32
p6	schreeuw kind	1,00	48,51	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,29	43,32	43,32

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - Berkenlaan 17
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	Berkenlaan 17	5,00	63,15	53,62	53,62
p2	schreeuw kind	1,00	55,73	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	58,81	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	63,15	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	53,62	53,62	53,62
p6	schreeuw kind	1,00	53,28	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,15	53,62	53,62

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - Doornkampstraat 2
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	67,49	46,89	46,89
p2	schreeuw kind	1,00	43,58	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	63,70	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	51,86	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	46,89	46,89	46,89
p6	schreeuw kind	1,00	67,49	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		67,49	46,89	46,89

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - Doornkampstraat 2
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	67,64	55,67	55,67
p2	schreeuw kind	1,00	48,07	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	65,14	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	55,18	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	55,67	55,67	55,67
p6	schreeuw kind	1,00	67,64	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		67,64	55,67	55,67

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A - Doornkampstraat 3
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	68,89	49,82	49,82
p2	schreeuw kind	1,00	44,33	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	65,38	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	58,66	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	49,82	49,82	49,82
p6	schreeuw kind	1,00	68,89	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,89	49,82	49,82

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - Doornkampstraat 3
Groep: LAmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	68,74	55,72	55,72
p2	schreeuw kind	1,00	48,41	--	--
p3	schreeuw kind	1,00	66,27	--	--
p4	schreeuw kind	1,25	61,23	--	--
p5	uitroep volwassene	1,00	55,72	55,72	55,72
p6	schreeuw kind	1,00	68,74	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,74	55,72	55,72

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	20,78	24,35	18,48	29,35
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	22,66	26,23	20,39	31,23
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	22,58	26,16	20,33	31,16
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	25,39	28,97	23,13	33,97
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	26,15	29,76	24,04	34,76
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	29,05	32,63	26,81	37,63
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	33,98	37,68	32,25	42,68
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	34,74	38,39	32,80	43,39
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	40,50	44,03	38,03	49,03
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	39,92	43,45	37,45	48,45
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	40,83	44,37	38,35	49,37
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	40,32	43,85	37,83	48,85
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	40,83	44,36	38,33	49,36
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	40,42	43,95	37,92	48,95
08_A	Berkenlaan 1	1,50	36,76	40,29	34,26	45,29
08_B	Berkenlaan 1	5,00	36,67	40,20	34,17	45,20
09_A	Berkenlaan 9	1,50	28,70	32,23	26,20	37,23
09_B	Berkenlaan 9	5,00	31,24	34,78	28,75	39,78
10_A	Berkenlaan 11	1,50	26,12	29,65	23,62	34,65
10_B	Berkenlaan 11	5,00	29,21	32,74	26,72	37,74
11_A	Berkenlaan 19	1,50	22,41	25,94	19,91	30,94
11_B	Berkenlaan 19	5,00	24,57	28,10	22,07	33,10
12_A	Berkenlaan 15	1,50	23,86	27,39	21,37	32,39
12_B	Berkenlaan 15	5,00	26,87	30,40	24,38	35,40
13_A	Berkenlaan 5	1,50	32,14	35,67	29,65	40,67
13_B	Berkenlaan 5	5,00	33,10	36,63	30,60	41,63
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	40,86	44,39	38,36	49,39
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	40,42	43,95	37,93	48,95
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	40,86	44,39	38,36	49,39
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	40,39	43,93	37,91	48,93
16_A	Berkenlaan 3	1,50	34,18	37,71	31,68	42,71
16_B	Berkenlaan 3	5,00	34,56	38,09	32,06	43,09
17_A	Berkenlaan 7	1,50	30,26	33,79	27,77	38,79
17_B	Berkenlaan 7	5,00	32,21	35,74	29,72	40,74
18_A	Berkenlaan 13	1,50	24,87	28,40	22,37	33,40
18_B	Berkenlaan 13	5,00	27,99	31,52	25,50	36,52
19_A	Berkenlaan 17	1,50	23,15	26,69	20,66	31,69
19_B	Berkenlaan 17	5,00	25,75	29,29	23,26	34,29
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	24,75	28,35	22,61	33,35
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	27,72	31,30	25,49	36,30
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	23,73	27,33	21,56	32,33
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	26,66	30,25	24,44	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3. BEREKENINGSRESULTATEN NA MAATREGELEN

Model: ABS voorzetglas
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Lwr Totaal	Richt.	Hoek	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
p1	schreeuw kind	1,00	105,04	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	--	--	73,30	83,30
p10	ramen kleine zaal	2,00	63,19	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	53,00
p11	nooddeur grote zaal	2,00	65,22	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	45,80
p12	ramen kleine zaal	2,00	63,19	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	53,00
p13	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70
p14	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70
p15	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70
p16	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70

Model: ABS voorzetglas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p1	89,90	102,60	97,80	96,50	92,20	85,10	--
p10	61,00	56,00	51,00	47,00	46,00	41,00	--
p11	54,80	56,80	58,80	59,80	57,80	52,80	--
p12	61,00	56,00	51,00	47,00	46,00	41,00	--
p13	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p14	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p15	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p16	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	38,16	38,18	28,14	43,18
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	40,30	40,33	30,29	45,33
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	37,23	37,27	27,21	42,27
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	40,32	40,37	30,29	45,37
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	38,72	38,74	28,72	43,74
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	42,93	42,97	32,91	47,97
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	41,24	41,31	31,21	46,31
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	44,92	44,99	34,88	49,99
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	44,13	44,39	33,99	49,39
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	46,13	46,31	36,04	51,31
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	44,78	45,24	34,53	50,24
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	47,10	47,37	36,96	52,37
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	46,04	46,79	35,60	51,79
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	48,17	48,63	37,93	53,63
08_A	Berkenlaan 1	1,50	42,42	42,61	32,32	47,61
08_B	Berkenlaan 1	5,00	45,93	46,06	35,86	51,06
09_A	Berkenlaan 9	1,50	41,70	41,71	31,69	46,71
09_B	Berkenlaan 9	5,00	46,27	46,29	36,27	51,29
10_A	Berkenlaan 11	1,50	40,87	40,87	30,86	45,87
10_B	Berkenlaan 11	5,00	45,37	45,38	35,37	50,38
11_A	Berkenlaan 19	1,50	37,82	37,82	27,81	42,82
11_B	Berkenlaan 19	5,00	43,19	43,21	33,18	48,21
12_A	Berkenlaan 15	1,50	39,92	39,92	29,92	44,92
12_B	Berkenlaan 15	5,00	44,20	44,21	34,20	49,21
13_A	Berkenlaan 5	1,50	42,23	42,31	32,18	47,31
13_B	Berkenlaan 5	5,00	46,36	46,42	36,33	51,42
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	46,10	46,77	35,73	51,77
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	48,10	48,52	37,88	53,52
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	45,52	46,08	35,21	51,08
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	47,63	47,97	37,45	52,97
16_A	Berkenlaan 3	1,50	42,21	42,38	32,12	47,38
16_B	Berkenlaan 3	5,00	46,06	46,17	36,00	51,17
17_A	Berkenlaan 7	1,50	41,91	41,94	31,89	46,94
17_B	Berkenlaan 7	5,00	46,45	46,48	36,43	51,48
18_A	Berkenlaan 13	1,50	40,84	40,84	30,84	45,84
18_B	Berkenlaan 13	5,00	44,68	44,69	34,68	49,69
19_A	Berkenlaan 17	1,50	39,08	39,09	29,08	44,09
19_B	Berkenlaan 17	5,00	43,72	43,73	33,71	48,73
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	38,20	38,21	28,19	43,21
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	41,61	41,66	31,59	46,66
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	37,79	37,82	27,78	42,82
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	40,78	40,83	30,75	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Commandერიjstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Commandერიjstraat 4	5,00	48,17	48,63	37,93	53,63
d1	dak grote zaal	0,10	27,68	27,68	17,68	32,68
d2	dak kleine zaal	0,10	36,86	36,86	26,86	41,86
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,59	43,35	30,34	48,35
p10	ramen kleine zaal	2,00	39,17	39,17	29,17	44,17
p11	nooddeur grote zaal	2,00	17,90	17,90	7,90	22,90
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,64	31,64	21,64	36,64
p13	dakinstallatie	0,50	39,86	39,86	29,86	44,86
p14	dakinstallatie	0,50	39,77	39,77	29,77	44,77
p15	dakinstallatie	0,50	39,45	39,45	29,45	44,45
p16	dakinstallatie	0,50	39,05	39,05	29,05	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	38,16	38,18	28,14	43,18
d1	dak grote zaal	0,10	28,12	28,12	18,12	33,12
d2	dak kleine zaal	0,10	25,32	25,32	15,32	30,32
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	19,32	21,08	8,07	26,08
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,19	20,19	10,19	25,19
p11	nooddeur grote zaal	2,00	34,98	34,98	24,98	39,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	28,88	28,88	18,88	33,88
p13	dakinstallatie	0,50	26,69	26,69	16,69	31,69
p14	dakinstallatie	0,50	26,40	26,40	16,40	31,40
p15	dakinstallatie	0,50	25,46	25,46	15,46	30,46
p16	dakinstallatie	0,50	22,59	22,59	12,59	27,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	40,30	40,33	30,29	45,33
d1	dak grote zaal	0,10	31,55	31,55	21,55	36,55
d2	dak kleine zaal	0,10	29,31	29,31	19,31	34,31
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	21,11	22,87	9,86	27,87
p10	ramen kleine zaal	2,00	23,15	23,15	13,15	28,15
p11	nooddeur grote zaal	2,00	36,17	36,17	26,17	41,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,16	31,16	21,16	36,16
p13	dakinstallatie	0,50	29,58	29,58	19,58	34,58
p14	dakinstallatie	0,50	29,13	29,13	19,13	34,13
p15	dakinstallatie	0,50	26,93	26,93	16,93	31,93
p16	dakinstallatie	0,50	26,32	26,32	16,32	31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	37,23	37,27	27,21	42,27
d1	dak grote zaal	0,10	28,66	28,66	18,66	33,66
d2	dak kleine zaal	0,10	29,26	29,26	19,26	34,26
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	19,67	21,43	8,42	26,43
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,77	17,77	7,77	22,77
p11	nooddeur grote zaal	2,00	24,24	24,24	14,24	29,24
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,66	31,66	21,66	36,66
p13	dakinstallatie	0,50	25,92	25,92	15,92	30,92
p14	dakinstallatie	0,50	27,08	27,08	17,08	32,08
p15	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	16,78	31,78
p16	dakinstallatie	0,50	26,46	26,46	16,46	31,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	40,32	40,37	30,29	45,37
d1	dak grote zaal	0,10	33,82	33,82	23,82	38,82
d2	dak kleine zaal	0,10	33,53	33,53	23,53	38,53
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,93	25,69	12,68	30,69
p10	ramen kleine zaal	2,00	19,47	19,47	9,47	24,47
p11	nooddeur grote zaal	2,00	25,10	25,10	15,10	30,10
p12	ramen kleine zaal	2,00	33,21	33,21	23,21	38,21
p13	dakinstallatie	0,50	29,71	29,71	19,71	34,71
p14	dakinstallatie	0,50	29,63	29,63	19,63	34,63
p15	dakinstallatie	0,50	28,97	28,97	18,97	33,97
p16	dakinstallatie	0,50	28,47	28,47	18,47	33,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	38,72	38,74	28,72	43,74
d1	dak grote zaal	0,10	28,18	28,18	18,18	33,18
d2	dak kleine zaal	0,10	25,01	25,01	15,01	30,01
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	16,40	18,16	5,15	23,16
p10	ramen kleine zaal	2,00	22,33	22,33	12,33	27,33
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,42	12,42	2,42	17,42
p12	ramen kleine zaal	2,00	35,62	35,62	25,62	40,62
p13	dakinstallatie	0,50	28,55	28,55	18,55	33,55
p14	dakinstallatie	0,50	28,68	28,68	18,68	33,68
p15	dakinstallatie	0,50	27,71	27,71	17,71	32,71
p16	dakinstallatie	0,50	27,43	27,43	17,43	32,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	42,93	42,97	32,91	47,97
d1	dak grote zaal	0,10	33,56	33,56	23,56	38,56
d2	dak kleine zaal	0,10	32,01	32,01	22,01	37,01
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,76	27,52	14,51	32,52
p10	ramen kleine zaal	2,00	23,46	23,46	13,46	28,46
p11	nooddeur grote zaal	2,00	13,90	13,90	3,90	18,90
p12	ramen kleine zaal	2,00	36,05	36,05	26,05	41,05
p13	dakinstallatie	0,50	34,61	34,61	24,61	39,61
p14	dakinstallatie	0,50	35,13	35,13	25,13	40,13
p15	dakinstallatie	0,50	34,34	34,34	24,34	39,34
p16	dakinstallatie	0,50	33,55	33,55	23,55	38,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Commanderiestraat 23
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Commanderiestraat 23	1,50	41,24	41,31	31,21	46,31
d1	dak grote zaal	0,10	26,57	26,57	16,57	31,57
d2	dak kleine zaal	0,10	29,40	29,40	19,40	34,40
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,98	27,74	14,73	32,74
p10	ramen kleine zaal	2,00	31,55	31,55	21,55	36,55
p11	nooddeur grote zaal	2,00	10,02	10,02	0,02	15,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	38,59	38,59	28,59	43,59
p13	dakinstallatie	0,50	30,36	30,36	20,36	35,36
p14	dakinstallatie	0,50	28,08	28,08	18,08	33,08
p15	dakinstallatie	0,50	25,43	25,43	15,43	30,43
p16	dakinstallatie	0,50	29,24	29,24	19,24	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Commanderiestraat 23
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Commanderiestraat 23	5,00	44,92	44,99	34,88	49,99
d1	dak grote zaal	0,10	32,24	32,24	22,24	37,24
d2	dak kleine zaal	0,10	36,44	36,44	26,44	41,44
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	30,19	31,95	18,94	36,95
p10	ramen kleine zaal	2,00	31,99	31,99	21,99	36,99
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,24	14,24	4,24	19,24
p12	ramen kleine zaal	2,00	38,55	38,55	28,55	43,55
p13	dakinstallatie	0,50	37,12	37,12	27,12	42,12
p14	dakinstallatie	0,50	36,57	36,57	26,57	41,57
p15	dakinstallatie	0,50	34,01	34,01	24,01	39,01
p16	dakinstallatie	0,50	34,66	34,66	24,66	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Commanderijstraat 12
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	44,13	44,39	33,99	49,39
d1	dak grote zaal	0,10	26,06	26,06	16,06	31,06
d2	dak kleine zaal	0,10	29,13	29,13	19,13	34,13
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	35,03	36,79	23,78	41,79
p10	ramen kleine zaal	2,00	39,58	39,58	29,58	44,58
p11	nooddeur grote zaal	2,00	10,17	10,17	0,17	15,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	38,92	38,92	28,92	43,92
p13	dakinstallatie	0,50	29,54	29,54	19,54	34,54
p14	dakinstallatie	0,50	29,88	29,88	19,88	34,88
p15	dakinstallatie	0,50	30,44	30,44	20,44	35,44
p16	dakinstallatie	0,50	32,01	32,01	22,01	37,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Commandrijstraat 12
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	46,13	46,31	36,04	51,31
d1	dak grote zaal	0,10	30,47	30,47	20,47	35,47
d2	dak kleine zaal	0,10	36,70	36,70	26,70	41,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	35,35	37,11	24,10	42,11
p10	ramen kleine zaal	2,00	39,52	39,52	29,52	44,52
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,70	12,70	2,70	17,70
p12	ramen kleine zaal	2,00	38,94	38,94	28,94	43,94
p13	dakinstallatie	0,50	35,70	35,70	25,70	40,70
p14	dakinstallatie	0,50	36,14	36,14	26,14	41,14
p15	dakinstallatie	0,50	36,03	36,03	26,03	41,03
p16	dakinstallatie	0,50	34,97	34,97	24,97	39,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Commanderijstraat 10
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	44,78	45,24	34,53	50,24
d1	dak grote zaal	0,10	24,74	24,74	14,74	29,74
d2	dak kleine zaal	0,10	30,43	30,43	20,43	35,43
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	38,30	40,06	27,05	45,06
p10	ramen kleine zaal	2,00	41,43	41,43	31,43	46,43
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,22	11,22	1,22	16,22
p12	ramen kleine zaal	2,00	25,14	25,14	15,14	30,14
p13	dakinstallatie	0,50	31,65	31,65	21,65	36,65
p14	dakinstallatie	0,50	32,06	32,06	22,06	37,06
p15	dakinstallatie	0,50	33,97	33,97	23,97	38,97
p16	dakinstallatie	0,50	33,15	33,15	23,15	38,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Commandrijstraat 10
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	47,10	47,37	36,96	52,37
d1	dak grote zaal	0,10	28,83	28,83	18,83	33,83
d2	dak kleine zaal	0,10	38,20	38,20	28,20	43,20
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	38,21	39,97	26,96	44,97
p10	ramen kleine zaal	2,00	41,34	41,34	31,34	46,34
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,66	12,66	2,66	17,66
p12	ramen kleine zaal	2,00	26,83	26,83	16,83	31,83
p13	dakinstallatie	0,50	37,70	37,70	27,70	42,70
p14	dakinstallatie	0,50	38,43	38,43	28,43	43,43
p15	dakinstallatie	0,50	37,38	37,38	27,38	42,38
p16	dakinstallatie	0,50	36,86	36,86	26,86	41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Commanderijstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	46,04	46,79	35,60	51,79
d1	dak grote zaal	0,10	21,90	21,90	11,90	26,90
d2	dak kleine zaal	0,10	28,66	28,66	18,66	33,66
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,81	43,57	30,56	48,57
p10	ramen kleine zaal	2,00	39,21	39,21	29,21	44,21
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,17	12,17	2,17	17,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,59	31,59	21,59	36,59
p13	dakinstallatie	0,50	35,38	35,38	25,38	40,38
p14	dakinstallatie	0,50	35,77	35,77	25,77	40,77
p15	dakinstallatie	0,50	35,63	35,63	25,63	40,63
p16	dakinstallatie	0,50	35,32	35,32	25,32	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Berkenlaan 1	1,50	42,42	42,61	32,32	47,61
d1	dak grote zaal	0,10	26,51	26,51	16,51	31,51
d2	dak kleine zaal	0,10	30,71	30,71	20,71	35,71
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	32,02	33,78	20,77	38,78
p10	ramen kleine zaal	2,00	28,84	28,84	18,84	33,84
p11	nooddeur grote zaal	2,00	19,06	19,06	9,06	24,06
p12	ramen kleine zaal	2,00	17,48	17,48	7,48	22,48
p13	dakinstallatie	0,50	33,24	33,24	23,24	38,24
p14	dakinstallatie	0,50	34,74	34,74	24,74	39,74
p15	dakinstallatie	0,50	34,64	34,64	24,64	39,64
p16	dakinstallatie	0,50	37,27	37,27	27,27	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Berkenlaan 1	5,00	45,93	46,06	35,86	51,06
d1	dak grote zaal	0,10	30,41	30,41	20,41	35,41
d2	dak kleine zaal	0,10	32,89	32,89	22,89	37,89
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	33,81	35,57	22,56	40,57
p10	ramen kleine zaal	2,00	30,75	30,75	20,75	35,75
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,10	21,10	11,10	26,10
p12	ramen kleine zaal	2,00	22,18	22,18	12,18	27,18
p13	dakinstallatie	0,50	37,21	37,21	27,21	42,21
p14	dakinstallatie	0,50	38,33	38,33	28,33	43,33
p15	dakinstallatie	0,50	39,36	39,36	29,36	44,36
p16	dakinstallatie	0,50	40,62	40,62	30,62	45,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Berkenlaan 9	1,50	41,70	41,71	31,69	46,71
d1	dak grote zaal	0,10	25,35	25,35	15,35	30,35
d2	dak kleine zaal	0,10	24,11	24,11	14,11	29,11
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	18,42	20,18	7,17	25,18
p10	ramen kleine zaal	2,00	9,43	9,43	-0,57	14,43
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,02	21,02	11,02	26,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	13,73	13,73	3,73	18,73
p13	dakinstallatie	0,50	31,83	31,83	21,83	36,83
p14	dakinstallatie	0,50	32,92	32,92	22,92	37,92
p15	dakinstallatie	0,50	34,96	34,96	24,96	39,96
p16	dakinstallatie	0,50	38,66	38,66	28,66	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Berkenlaan 9	5,00	46,27	46,29	36,27	51,29
d1	dak grote zaal	0,10	28,59	28,59	18,59	33,59
d2	dak kleine zaal	0,10	31,83	31,83	21,83	36,83
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,79	25,55	12,54	30,55
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,28	20,28	10,28	25,28
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,97	21,97	11,97	26,97
p12	ramen kleine zaal	2,00	19,65	19,65	9,65	24,65
p13	dakinstallatie	0,50	37,57	37,57	27,57	42,57
p14	dakinstallatie	0,50	38,76	38,76	28,76	43,76
p15	dakinstallatie	0,50	40,23	40,23	30,23	45,23
p16	dakinstallatie	0,50	41,98	41,98	31,98	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Berkenlaan 11	1,50	40,87	40,87	30,86	45,87
d1	dak grote zaal	0,10	25,71	25,71	15,71	30,71
d2	dak kleine zaal	0,10	24,33	24,33	14,33	29,33
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,56	15,32	2,31	20,32
p10	ramen kleine zaal	2,00	18,71	18,71	8,71	23,71
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,78	21,78	11,78	26,78
p12	ramen kleine zaal	2,00	9,16	9,16	-0,84	14,16
p13	dakinstallatie	0,50	31,48	31,48	21,48	36,48
p14	dakinstallatie	0,50	32,48	32,48	22,48	37,48
p15	dakinstallatie	0,50	34,36	34,36	24,36	39,36
p16	dakinstallatie	0,50	37,33	37,33	27,33	42,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Berkenlaan 11	5,00	45,37	45,38	35,37	50,38
d1	dak grote zaal	0,10	27,63	27,63	17,63	32,63
d2	dak kleine zaal	0,10	31,50	31,50	21,50	36,50
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	19,92	21,68	8,67	26,68
p10	ramen kleine zaal	2,00	23,90	23,90	13,90	28,90
p11	nooddeur grote zaal	2,00	22,78	22,78	12,78	27,78
p12	ramen kleine zaal	2,00	16,45	16,45	6,45	21,45
p13	dakinstallatie	0,50	37,08	37,08	27,08	42,08
p14	dakinstallatie	0,50	38,10	38,10	28,10	43,10
p15	dakinstallatie	0,50	39,39	39,39	29,39	44,39
p16	dakinstallatie	0,50	40,64	40,64	30,64	45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Berkenlaan 19	1,50	37,82	37,82	27,81	42,82
d1	dak grote zaal	0,10	25,03	25,03	15,03	30,03
d2	dak kleine zaal	0,10	21,68	21,68	11,68	26,68
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	12,86	14,62	1,61	19,62
p10	ramen kleine zaal	2,00	14,49	14,49	4,49	19,49
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,50	21,50	11,50	26,50
p12	ramen kleine zaal	2,00	10,18	10,18	0,18	15,18
p13	dakinstallatie	0,50	26,66	26,66	16,66	31,66
p14	dakinstallatie	0,50	30,84	30,84	20,84	35,84
p15	dakinstallatie	0,50	32,44	32,44	22,44	37,44
p16	dakinstallatie	0,50	32,91	32,91	22,91	37,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Berkenlaan 19	5,00	43,19	43,21	33,18	48,21
d1	dak grote zaal	0,10	27,54	27,54	17,54	32,54
d2	dak kleine zaal	0,10	29,77	29,77	19,77	34,77
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	21,48	23,24	10,23	28,24
p10	ramen kleine zaal	2,00	19,42	19,42	9,42	24,42
p11	nooddeur grote zaal	2,00	24,41	24,41	14,41	29,41
p12	ramen kleine zaal	2,00	15,75	15,75	5,75	20,75
p13	dakinstallatie	0,50	34,51	34,51	24,51	39,51
p14	dakinstallatie	0,50	37,25	37,25	27,25	42,25
p15	dakinstallatie	0,50	37,18	37,18	27,18	42,18
p16	dakinstallatie	0,50	37,36	37,36	27,36	42,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Berkenlaan 15	1,50	39,92	39,92	29,92	44,92
d1	dak grote zaal	0,10	23,03	23,03	13,03	28,03
d2	dak kleine zaal	0,10	24,15	24,15	14,15	29,15
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	12,35	14,11	1,10	19,11
p10	ramen kleine zaal	2,00	16,47	16,47	6,47	21,47
p11	nooddeur grote zaal	2,00	23,23	23,23	13,23	28,23
p12	ramen kleine zaal	2,00	8,64	8,64	-1,36	13,64
p13	dakinstallatie	0,50	31,61	31,61	21,61	36,61
p14	dakinstallatie	0,50	33,22	33,22	23,22	38,22
p15	dakinstallatie	0,50	33,24	33,24	23,24	38,24
p16	dakinstallatie	0,50	35,34	35,34	25,34	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Berkenlaan 15	5,00	44,20	44,21	34,20	49,21
d1	dak grote zaal	0,10	26,87	26,87	16,87	31,87
d2	dak kleine zaal	0,10	30,70	30,70	20,70	35,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,07	21,83	8,82	26,83
p10	ramen kleine zaal	2,00	21,18	21,18	11,18	26,18
p11	nooddeur grote zaal	2,00	25,40	25,40	15,40	30,40
p12	ramen kleine zaal	2,00	15,67	15,67	5,67	20,67
p13	dakinstallatie	0,50	36,22	36,22	26,22	41,22
p14	dakinstallatie	0,50	37,02	37,02	27,02	42,02
p15	dakinstallatie	0,50	37,88	37,88	27,88	42,88
p16	dakinstallatie	0,50	39,38	39,38	29,38	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Berkenlaan 5	1,50	42,23	42,31	32,18	47,31
d1	dak grote zaal	0,10	24,17	24,17	14,17	29,17
d2	dak kleine zaal	0,10	26,29	26,29	16,29	31,29
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	28,33	30,09	17,08	35,09
p10	ramen kleine zaal	2,00	15,44	15,44	5,44	20,44
p11	nooddeur grote zaal	2,00	20,27	20,27	10,27	25,27
p12	ramen kleine zaal	2,00	14,71	14,71	4,71	19,71
p13	dakinstallatie	0,50	34,18	34,18	24,18	39,18
p14	dakinstallatie	0,50	33,04	33,04	23,04	38,04
p15	dakinstallatie	0,50	35,06	35,06	25,06	40,06
p16	dakinstallatie	0,50	38,64	38,64	28,64	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Berkenlaan 5	5,00	46,36	46,42	36,33	51,42
d1	dak grote zaal	0,10	28,84	28,84	18,84	33,84
d2	dak kleine zaal	0,10	32,09	32,09	22,09	37,09
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	30,96	32,72	19,71	37,72
p10	ramen kleine zaal	2,00	24,31	24,31	14,31	29,31
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,36	21,36	11,36	26,36
p12	ramen kleine zaal	2,00	20,52	20,52	10,52	25,52
p13	dakinstallatie	0,50	37,52	37,52	27,52	42,52
p14	dakinstallatie	0,50	38,71	38,71	28,71	43,71
p15	dakinstallatie	0,50	40,18	40,18	30,18	45,18
p16	dakinstallatie	0,50	41,93	41,93	31,93	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Commandrijstraat 6
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	46,10	46,77	35,73	51,77
d1	dak grote zaal	0,10	21,67	21,67	11,67	26,67
d2	dak kleine zaal	0,10	29,93	29,93	19,93	34,93
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,31	43,07	30,06	48,07
p10	ramen kleine zaal	2,00	40,55	40,55	30,55	45,55
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,29	11,29	1,29	16,29
p12	ramen kleine zaal	2,00	33,03	33,03	23,03	38,03
p13	dakinstallatie	0,50	35,19	35,19	25,19	40,19
p14	dakinstallatie	0,50	35,05	35,05	25,05	40,05
p15	dakinstallatie	0,50	35,13	35,13	25,13	40,13
p16	dakinstallatie	0,50	34,77	34,77	24,77	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Commandrijstraat 6
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	48,10	48,52	37,88	53,52
d1	dak grote zaal	0,10	25,72	25,72	15,72	30,72
d2	dak kleine zaal	0,10	37,83	37,83	27,83	42,83
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,12	42,88	29,87	47,88
p10	ramen kleine zaal	2,00	40,48	40,48	30,48	45,48
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,94	15,94	5,94	20,94
p12	ramen kleine zaal	2,00	33,07	33,07	23,07	38,07
p13	dakinstallatie	0,50	39,61	39,61	29,61	44,61
p14	dakinstallatie	0,50	39,28	39,28	29,28	44,28
p15	dakinstallatie	0,50	38,81	38,81	28,81	43,81
p16	dakinstallatie	0,50	38,30	38,30	28,30	43,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Commandrijstraat 8
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	45,52	46,08	35,21	51,08
d1	dak grote zaal	0,10	22,65	22,65	12,65	27,65
d2	dak kleine zaal	0,10	30,55	30,55	20,55	35,55
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	39,92	41,68	28,67	46,68
p10	ramen kleine zaal	2,00	41,37	41,37	31,37	46,37
p11	nooddeur grote zaal	2,00	9,18	9,18	-0,82	14,18
p12	ramen kleine zaal	2,00	22,95	22,95	12,95	27,95
p13	dakinstallatie	0,50	33,61	33,61	23,61	38,61
p14	dakinstallatie	0,50	34,51	34,51	24,51	39,51
p15	dakinstallatie	0,50	34,50	34,50	24,50	39,50
p16	dakinstallatie	0,50	34,30	34,30	24,30	39,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Commanderiestraat 8
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Commanderiestraat 8	5,00	47,63	47,97	37,45	52,97
d1	dak grote zaal	0,10	27,01	27,01	17,01	32,01
d2	dak kleine zaal	0,10	38,30	38,30	28,30	43,30
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	39,79	41,55	28,54	46,55
p10	ramen kleine zaal	2,00	41,28	41,28	31,28	46,28
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,76	11,76	1,76	16,76
p12	ramen kleine zaal	2,00	23,82	23,82	13,82	28,82
p13	dakinstallatie	0,50	39,04	39,04	29,04	44,04
p14	dakinstallatie	0,50	38,66	38,66	28,66	43,66
p15	dakinstallatie	0,50	38,08	38,08	28,08	43,08
p16	dakinstallatie	0,50	37,57	37,57	27,57	42,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Berkenlaan 3	1,50	42,21	42,38	32,12	47,38
d1	dak grote zaal	0,10	25,43	25,43	15,43	30,43
d2	dak kleine zaal	0,10	29,70	29,70	19,70	34,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,16	32,92	19,91	37,92
p10	ramen kleine zaal	2,00	23,72	23,72	13,72	28,72
p11	nooddeur grote zaal	2,00	19,49	19,49	9,49	24,49
p12	ramen kleine zaal	2,00	18,12	18,12	8,12	23,12
p13	dakinstallatie	0,50	33,97	33,97	23,97	38,97
p14	dakinstallatie	0,50	32,86	32,86	22,86	37,86
p15	dakinstallatie	0,50	34,73	34,73	24,73	39,73
p16	dakinstallatie	0,50	37,96	37,96	27,96	42,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Berkenlaan 3	5,00	46,06	46,17	36,00	51,17
d1	dak grote zaal	0,10	29,28	29,28	19,28	34,28
d2	dak kleine zaal	0,10	32,70	32,70	22,70	37,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	33,01	34,77	21,76	39,77
p10	ramen kleine zaal	2,00	26,34	26,34	16,34	31,34
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,05	21,05	11,05	26,05
p12	ramen kleine zaal	2,00	21,46	21,46	11,46	26,46
p13	dakinstallatie	0,50	37,26	37,26	27,26	42,26
p14	dakinstallatie	0,50	38,38	38,38	28,38	43,38
p15	dakinstallatie	0,50	39,69	39,69	29,69	44,69
p16	dakinstallatie	0,50	41,28	41,28	31,28	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Berkenlaan 7	1,50	41,91	41,94	31,89	46,94
d1	dak grote zaal	0,10	23,37	23,37	13,37	28,37
d2	dak kleine zaal	0,10	24,25	24,25	14,25	29,25
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	24,04	25,80	12,79	30,80
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,77	17,77	7,77	22,77
p11	nooddeur grote zaal	2,00	20,64	20,64	10,64	25,64
p12	ramen kleine zaal	2,00	13,74	13,74	3,74	18,74
p13	dakinstallatie	0,50	31,93	31,93	21,93	36,93
p14	dakinstallatie	0,50	33,05	33,05	23,05	38,05
p15	dakinstallatie	0,50	35,12	35,12	25,12	40,12
p16	dakinstallatie	0,50	38,89	38,89	28,89	43,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Berkenlaan 7	5,00	46,45	46,48	36,43	51,48
d1	dak grote zaal	0,10	28,61	28,61	18,61	33,61
d2	dak kleine zaal	0,10	32,05	32,05	22,05	37,05
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	27,98	29,74	16,73	34,74
p10	ramen kleine zaal	2,00	24,18	24,18	14,18	29,18
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,63	21,63	11,63	26,63
p12	ramen kleine zaal	2,00	19,81	19,81	9,81	24,81
p13	dakinstallatie	0,50	37,62	37,62	27,62	42,62
p14	dakinstallatie	0,50	38,83	38,83	28,83	43,83
p15	dakinstallatie	0,50	40,34	40,34	30,34	45,34
p16	dakinstallatie	0,50	42,16	42,16	32,16	47,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Berkenlaan 13	1,50	40,84	40,84	30,84	45,84
d1	dak grote zaal	0,10	24,15	24,15	14,15	29,15
d2	dak kleine zaal	0,10	23,70	23,70	13,70	28,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,39	15,15	2,14	20,15
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,25	17,25	7,25	22,25
p11	nooddeur grote zaal	2,00	22,63	22,63	12,63	27,63
p12	ramen kleine zaal	2,00	9,17	9,17	-0,83	14,17
p13	dakinstallatie	0,50	32,63	32,63	22,63	37,63
p14	dakinstallatie	0,50	33,19	33,19	23,19	38,19
p15	dakinstallatie	0,50	34,38	34,38	24,38	39,38
p16	dakinstallatie	0,50	36,73	36,73	26,73	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Berkenlaan 13	5,00	44,68	44,69	34,68	49,69
d1	dak grote zaal	0,10	27,00	27,00	17,00	32,00
d2	dak kleine zaal	0,10	31,10	31,10	21,10	36,10
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,12	21,88	8,87	26,88
p10	ramen kleine zaal	2,00	22,00	22,00	12,00	27,00
p11	nooddeur grote zaal	2,00	23,98	23,98	13,98	28,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	16,05	16,05	6,05	21,05
p13	dakinstallatie	0,50	36,78	36,78	26,78	41,78
p14	dakinstallatie	0,50	37,69	37,69	27,69	42,69
p15	dakinstallatie	0,50	38,63	38,63	28,63	43,63
p16	dakinstallatie	0,50	39,59	39,59	29,59	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Berkenlaan 17	1,50	39,08	39,09	29,08	44,09
d1	dak grote zaal	0,10	23,48	23,48	13,48	28,48
d2	dak kleine zaal	0,10	23,61	23,61	13,61	28,61
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	12,56	14,32	1,31	19,32
p10	ramen kleine zaal	2,00	15,86	15,86	5,86	20,86
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,30	21,30	11,30	26,30
p12	ramen kleine zaal	2,00	7,99	7,99	-2,01	12,99
p13	dakinstallatie	0,50	30,66	30,66	20,66	35,66
p14	dakinstallatie	0,50	32,17	32,17	22,17	37,17
p15	dakinstallatie	0,50	33,26	33,26	23,26	38,26
p16	dakinstallatie	0,50	33,99	33,99	23,99	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Berkenlaan 17	5,00	43,72	43,73	33,71	48,73
d1	dak grote zaal	0,10	27,00	27,00	17,00	32,00
d2	dak kleine zaal	0,10	30,44	30,44	20,44	35,44
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,99	22,75	9,74	27,75
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,35	20,35	10,35	25,35
p11	nooddeur grote zaal	2,00	25,56	25,56	15,56	30,56
p12	ramen kleine zaal	2,00	14,68	14,68	4,68	19,68
p13	dakinstallatie	0,50	36,02	36,02	26,02	41,02
p14	dakinstallatie	0,50	36,22	36,22	26,22	41,22
p15	dakinstallatie	0,50	38,03	38,03	28,03	43,03
p16	dakinstallatie	0,50	38,30	38,30	28,30	43,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	38,20	38,21	28,19	43,21
d1	dak grote zaal	0,10	28,65	28,65	18,65	33,65
d2	dak kleine zaal	0,10	26,57	26,57	16,57	31,57
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	16,06	17,82	4,81	22,82
p10	ramen kleine zaal	2,00	21,04	21,04	11,04	26,04
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,98	12,98	2,98	17,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	34,55	34,55	24,55	39,55
p13	dakinstallatie	0,50	27,49	27,49	17,49	32,49
p14	dakinstallatie	0,50	27,54	27,54	17,54	32,54
p15	dakinstallatie	0,50	27,94	27,94	17,94	32,94
p16	dakinstallatie	0,50	27,98	27,98	17,98	32,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	41,61	41,66	31,59	46,66
d1	dak grote zaal	0,10	33,91	33,91	23,91	38,91
d2	dak kleine zaal	0,10	32,28	32,28	22,28	37,28
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	24,95	26,71	13,70	31,71
p10	ramen kleine zaal	2,00	22,13	22,13	12,13	27,13
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,34	14,34	4,34	19,34
p12	ramen kleine zaal	2,00	35,35	35,35	25,35	40,35
p13	dakinstallatie	0,50	33,49	33,49	23,49	38,49
p14	dakinstallatie	0,50	32,38	32,38	22,38	37,38
p15	dakinstallatie	0,50	31,31	31,31	21,31	36,31
p16	dakinstallatie	0,50	30,37	30,37	20,37	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	37,79	37,82	27,78	42,82
d1	dak grote zaal	0,10	28,82	28,82	18,82	33,82
d2	dak kleine zaal	0,10	28,72	28,72	18,72	33,72
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	18,14	19,90	6,89	24,90
p10	ramen kleine zaal	2,00	19,51	19,51	9,51	24,51
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,02	14,02	4,02	19,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	33,27	33,27	23,27	38,27
p13	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	16,78	31,78
p14	dakinstallatie	0,50	27,81	27,81	17,81	32,81
p15	dakinstallatie	0,50	28,05	28,05	18,05	33,05
p16	dakinstallatie	0,50	26,88	26,88	16,88	31,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS voorzetglas
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	40,78	40,83	30,75	45,83
d1	dak grote zaal	0,10	34,05	34,05	24,05	39,05
d2	dak kleine zaal	0,10	33,31	33,31	23,31	38,31
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	24,50	26,26	13,25	31,26
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,83	20,83	10,83	25,83
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,31	15,31	5,31	20,31
p12	ramen kleine zaal	2,00	34,49	34,49	24,49	39,49
p13	dakinstallatie	0,50	30,96	30,96	20,96	35,96
p14	dakinstallatie	0,50	30,36	30,36	20,36	35,36
p15	dakinstallatie	0,50	29,61	29,61	19,61	34,61
p16	dakinstallatie	0,50	28,94	28,94	18,94	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: ABS 85 kl.zaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Lwr Totaal	Richt.	Hoek	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p13	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p14	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p15	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p16	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p11	nooddeur grote zaal	2,00	65,22	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	45,80	54,80	56,80	58,80	59,80	57,80	52,80	--
p10	ramen kleine zaal	2,00	62,41	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	46,00	54,00	60,00	55,00	48,00	47,00	43,00	--
p12	ramen kleine zaal	2,00	62,41	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	46,00	54,00	60,00	55,00	48,00	47,00	43,00	--

Model: ABS 85 kl.zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
d1	dak grote zaal	0,10	6,79	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	63,00	76,00	81,00	84,00	85,00
d2	dak kleine zaal	0,10	4,84	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	63,00	76,00	81,00	84,00	85,00

Model: ABS 85 kl.zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
d1	84,00	80,00	--	25,00	30,00	35,00	38,00	42,00	48,00	53,00	53,00	53,00	--	28,00	36,00	38,00
d2	84,00	80,00	--	23,00	28,00	33,00	35,00	36,00	41,00	47,00	47,00	47,00	--	30,00	38,00	41,00

Model: ABS 85 kl.zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
d1	37,00	32,00	26,00	22,00	--	--	52,59	60,59	62,59	61,59	56,59	50,59	46,59	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2	43,00	39,00	32,00	28,00	--	--	48,61	56,61	59,61	61,61	57,61	50,61	46,61	--	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: ABS 85 kl.zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
d1	0,00	0,00	0,00
d2	5,00	5,00	0,00

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	37,82	37,86	27,81	42,86
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	39,88	39,91	29,87	44,91
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	36,33	36,38	26,31	41,38
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	39,36	39,42	29,33	44,42
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	37,94	37,96	27,93	42,96
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	42,41	42,46	32,39	47,46
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	40,19	40,27	30,15	45,27
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	44,11	44,19	34,06	49,19
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	43,23	43,55	33,06	48,55
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	45,26	45,48	35,15	50,48
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	44,09	44,63	33,80	49,63
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	46,35	46,67	36,18	51,67
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	45,71	46,52	35,25	51,52
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	47,78	48,27	37,51	53,27
08_A	Berkenlaan 1	1,50	42,16	42,36	32,05	47,36
08_B	Berkenlaan 1	5,00	45,74	45,88	35,67	50,88
09_A	Berkenlaan 9	1,50	41,64	41,65	31,64	46,65
09_B	Berkenlaan 9	5,00	46,16	46,17	36,15	51,17
10_A	Berkenlaan 11	1,50	40,79	40,79	30,78	45,79
10_B	Berkenlaan 11	5,00	45,23	45,24	35,23	50,24
11_A	Berkenlaan 19	1,50	37,73	37,74	27,73	42,74
11_B	Berkenlaan 19	5,00	43,05	43,06	33,04	48,06
12_A	Berkenlaan 15	1,50	39,83	39,83	29,83	44,83
12_B	Berkenlaan 15	5,00	44,06	44,07	34,05	49,07
13_A	Berkenlaan 5	1,50	42,14	42,23	32,10	47,23
13_B	Berkenlaan 5	5,00	46,23	46,29	36,20	51,29
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	45,66	46,39	35,24	51,39
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	47,57	48,04	37,32	53,04
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	44,97	45,60	34,62	50,60
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	46,98	47,37	36,77	52,37
16_A	Berkenlaan 3	1,50	42,01	42,18	31,92	47,18
16_B	Berkenlaan 3	5,00	45,90	46,01	35,84	51,01
17_A	Berkenlaan 7	1,50	41,85	41,89	31,83	46,89
17_B	Berkenlaan 7	5,00	46,33	46,36	36,31	51,36
18_A	Berkenlaan 13	1,50	40,77	40,77	30,77	45,77
18_B	Berkenlaan 13	5,00	44,54	44,55	34,54	49,55
19_A	Berkenlaan 17	1,50	38,98	38,99	28,98	43,99
19_B	Berkenlaan 17	5,00	43,57	43,58	33,56	48,58
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	37,41	37,42	27,40	42,42
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	40,93	40,98	30,90	45,98
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	36,92	36,95	26,90	41,95
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	39,88	39,94	29,84	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ABS 85 kl.zaal
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Berkenlaan 5
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Berkenlaan 5	5,00	46,23	46,29	36,20	51,29
d1	dak grote zaal	0,10	28,84	28,84	18,84	33,84
d2	dak kleine zaal	0,10	27,09	27,09	17,09	32,09
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	30,96	32,72	19,71	37,72
p10	ramen kleine zaal	2,00	21,48	21,48	11,48	26,48
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,36	21,36	11,36	26,36
p12	ramen kleine zaal	2,00	18,85	18,85	8,85	23,85
p13	dakinstallatie	0,50	37,52	37,52	27,52	42,52
p14	dakinstallatie	0,50	38,71	38,71	28,71	43,71
p15	dakinstallatie	0,50	40,18	40,18	30,18	45,18
p16	dakinstallatie	0,50	41,93	41,93	31,93	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	37,82	37,86	27,81	42,86
d1	dak grote zaal	0,10	28,12	28,12	18,12	33,12
d2	dak kleine zaal	0,10	20,32	20,32	10,32	25,32
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	19,32	21,08	8,07	26,08
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,46	17,46	7,46	22,46
p11	nooddeur grote zaal	2,00	34,98	34,98	24,98	39,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	27,59	27,59	17,59	32,59
p13	dakinstallatie	0,50	26,69	26,69	16,69	31,69
p14	dakinstallatie	0,50	26,40	26,40	16,40	31,40
p15	dakinstallatie	0,50	25,46	25,46	15,46	30,46
p16	dakinstallatie	0,50	22,59	22,59	12,59	27,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Esdoornstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	39,88	39,91	29,87	44,91
d1	dak grote zaal	0,10	31,55	31,55	21,55	36,55
d2	dak kleine zaal	0,10	24,31	24,31	14,31	29,31
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	21,11	22,87	9,86	27,87
p10	ramen kleine zaal	2,00	21,33	21,33	11,33	26,33
p11	nooddeur grote zaal	2,00	36,17	36,17	26,17	41,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	29,87	29,87	19,87	34,87
p13	dakinstallatie	0,50	29,58	29,58	19,58	34,58
p14	dakinstallatie	0,50	29,13	29,13	19,13	34,13
p15	dakinstallatie	0,50	26,93	26,93	16,93	31,93
p16	dakinstallatie	0,50	26,32	26,32	16,32	31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	36,33	36,38	26,31	41,38
d1	dak grote zaal	0,10	28,66	28,66	18,66	33,66
d2	dak kleine zaal	0,10	24,26	24,26	14,26	29,26
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	19,67	21,43	8,42	26,43
p10	ramen kleine zaal	2,00	14,21	14,21	4,21	19,21
p11	nooddeur grote zaal	2,00	24,24	24,24	14,24	29,24
p12	ramen kleine zaal	2,00	30,38	30,38	20,38	35,38
p13	dakinstallatie	0,50	25,92	25,92	15,92	30,92
p14	dakinstallatie	0,50	27,08	27,08	17,08	32,08
p15	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	16,78	31,78
p16	dakinstallatie	0,50	26,46	26,46	16,46	31,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	39,36	39,42	29,33	44,42
d1	dak grote zaal	0,10	33,82	33,82	23,82	38,82
d2	dak kleine zaal	0,10	28,53	28,53	18,53	33,53
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,93	25,69	12,68	30,69
p10	ramen kleine zaal	2,00	15,90	15,90	5,90	20,90
p11	nooddeur grote zaal	2,00	25,10	25,10	15,10	30,10
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,93	31,93	21,93	36,93
p13	dakinstallatie	0,50	29,71	29,71	19,71	34,71
p14	dakinstallatie	0,50	29,63	29,63	19,63	34,63
p15	dakinstallatie	0,50	28,97	28,97	18,97	33,97
p16	dakinstallatie	0,50	28,47	28,47	18,47	33,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	37,94	37,96	27,93	42,96
d1	dak grote zaal	0,10	28,18	28,18	18,18	33,18
d2	dak kleine zaal	0,10	20,01	20,01	10,01	25,01
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	16,40	18,16	5,15	23,16
p10	ramen kleine zaal	2,00	18,98	18,98	8,98	23,98
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,42	12,42	2,42	17,42
p12	ramen kleine zaal	2,00	34,37	34,37	24,37	39,37
p13	dakinstallatie	0,50	28,55	28,55	18,55	33,55
p14	dakinstallatie	0,50	28,68	28,68	18,68	33,68
p15	dakinstallatie	0,50	27,71	27,71	17,71	32,71
p16	dakinstallatie	0,50	27,43	27,43	17,43	32,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Doornkampstraat 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	42,41	42,46	32,39	47,46
d1	dak grote zaal	0,10	33,56	33,56	23,56	38,56
d2	dak kleine zaal	0,10	27,01	27,01	17,01	32,01
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,76	27,52	14,51	32,52
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,13	20,13	10,13	25,13
p11	nooddeur grote zaal	2,00	13,90	13,90	3,90	18,90
p12	ramen kleine zaal	2,00	34,80	34,80	24,80	39,80
p13	dakinstallatie	0,50	34,61	34,61	24,61	39,61
p14	dakinstallatie	0,50	35,13	35,13	25,13	40,13
p15	dakinstallatie	0,50	34,34	34,34	24,34	39,34
p16	dakinstallatie	0,50	33,55	33,55	23,55	38,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Commandrijstraat 23
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	40,19	40,27	30,15	45,27
d1	dak grote zaal	0,10	26,57	26,57	16,57	31,57
d2	dak kleine zaal	0,10	24,40	24,40	14,40	29,40
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,98	27,74	14,73	32,74
p10	ramen kleine zaal	2,00	29,84	29,84	19,84	34,84
p11	nooddeur grote zaal	2,00	10,02	10,02	0,02	15,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	37,34	37,34	27,34	42,34
p13	dakinstallatie	0,50	30,36	30,36	20,36	35,36
p14	dakinstallatie	0,50	28,08	28,08	18,08	33,08
p15	dakinstallatie	0,50	25,43	25,43	15,43	30,43
p16	dakinstallatie	0,50	29,24	29,24	19,24	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Commandერიjstraat 23
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Commandერიjstraat 23	5,00	44,11	44,19	34,06	49,19
d1	dak grote zaal	0,10	32,24	32,24	22,24	37,24
d2	dak kleine zaal	0,10	31,44	31,44	21,44	36,44
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	30,19	31,95	18,94	36,95
p10	ramen kleine zaal	2,00	30,37	30,37	20,37	35,37
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,24	14,24	4,24	19,24
p12	ramen kleine zaal	2,00	37,30	37,30	27,30	42,30
p13	dakinstallatie	0,50	37,12	37,12	27,12	42,12
p14	dakinstallatie	0,50	36,57	36,57	26,57	41,57
p15	dakinstallatie	0,50	34,01	34,01	24,01	39,01
p16	dakinstallatie	0,50	34,66	34,66	24,66	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Commandერიjstraat 12
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Commandერიjstraat 12	1,50	43,23	43,55	33,06	48,55
d1	dak grote zaal	0,10	26,06	26,06	16,06	31,06
d2	dak kleine zaal	0,10	24,13	24,13	14,13	29,13
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	35,03	36,79	23,78	41,79
p10	ramen kleine zaal	2,00	38,34	38,34	28,34	43,34
p11	nooddeur grote zaal	2,00	10,17	10,17	0,17	15,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	37,63	37,63	27,63	42,63
p13	dakinstallatie	0,50	29,54	29,54	19,54	34,54
p14	dakinstallatie	0,50	29,88	29,88	19,88	34,88
p15	dakinstallatie	0,50	30,44	30,44	20,44	35,44
p16	dakinstallatie	0,50	32,01	32,01	22,01	37,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Commanderiestraat 12
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Commanderiestraat 12	5,00	45,26	45,48	35,15	50,48
d1	dak grote zaal	0,10	30,47	30,47	20,47	35,47
d2	dak kleine zaal	0,10	31,70	31,70	21,70	36,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	35,35	37,11	24,10	42,11
p10	ramen kleine zaal	2,00	38,27	38,27	28,27	43,27
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,70	12,70	2,70	17,70
p12	ramen kleine zaal	2,00	37,69	37,69	27,69	42,69
p13	dakinstallatie	0,50	35,70	35,70	25,70	40,70
p14	dakinstallatie	0,50	36,14	36,14	26,14	41,14
p15	dakinstallatie	0,50	36,03	36,03	26,03	41,03
p16	dakinstallatie	0,50	34,97	34,97	24,97	39,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Commandarijstraat 10
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Commandarijstraat 10	1,50	44,09	44,63	33,80	49,63
d1	dak grote zaal	0,10	24,74	24,74	14,74	29,74
d2	dak kleine zaal	0,10	25,43	25,43	15,43	30,43
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	38,30	40,06	27,05	45,06
p10	ramen kleine zaal	2,00	40,19	40,19	30,19	45,19
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,22	11,22	1,22	16,22
p12	ramen kleine zaal	2,00	21,67	21,67	11,67	26,67
p13	dakinstallatie	0,50	31,65	31,65	21,65	36,65
p14	dakinstallatie	0,50	32,06	32,06	22,06	37,06
p15	dakinstallatie	0,50	33,97	33,97	23,97	38,97
p16	dakinstallatie	0,50	33,15	33,15	23,15	38,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Commanderijstraat 10
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	46,35	46,67	36,18	51,67
d1	dak grote zaal	0,10	28,83	28,83	18,83	33,83
d2	dak kleine zaal	0,10	33,20	33,20	23,20	38,20
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	38,21	39,97	26,96	44,97
p10	ramen kleine zaal	2,00	40,10	40,10	30,10	45,10
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,66	12,66	2,66	17,66
p12	ramen kleine zaal	2,00	23,45	23,45	13,45	28,45
p13	dakinstallatie	0,50	37,70	37,70	27,70	42,70
p14	dakinstallatie	0,50	38,43	38,43	28,43	43,43
p15	dakinstallatie	0,50	37,38	37,38	27,38	42,38
p16	dakinstallatie	0,50	36,86	36,86	26,86	41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Commandrijstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	45,71	46,52	35,25	51,52
d1	dak grote zaal	0,10	21,90	21,90	11,90	26,90
d2	dak kleine zaal	0,10	23,66	23,66	13,66	28,66
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,81	43,57	30,56	48,57
p10	ramen kleine zaal	2,00	37,97	37,97	27,97	42,97
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,17	12,17	2,17	17,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	30,61	30,61	20,61	35,61
p13	dakinstallatie	0,50	35,38	35,38	25,38	40,38
p14	dakinstallatie	0,50	35,77	35,77	25,77	40,77
p15	dakinstallatie	0,50	35,63	35,63	25,63	40,63
p16	dakinstallatie	0,50	35,32	35,32	25,32	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Commandერიjstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Commandერიjstraat 4	5,00	47,78	48,27	37,51	53,27
d1	dak grote zaal	0,10	27,68	27,68	17,68	32,68
d2	dak kleine zaal	0,10	31,86	31,86	21,86	36,86
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,59	43,35	30,34	48,35
p10	ramen kleine zaal	2,00	37,92	37,92	27,92	42,92
p11	nooddeur grote zaal	2,00	17,90	17,90	7,90	22,90
p12	ramen kleine zaal	2,00	30,62	30,62	20,62	35,62
p13	dakinstallatie	0,50	39,86	39,86	29,86	44,86
p14	dakinstallatie	0,50	39,77	39,77	29,77	44,77
p15	dakinstallatie	0,50	39,45	39,45	29,45	44,45
p16	dakinstallatie	0,50	39,05	39,05	29,05	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Berkenlaan 1	1,50	42,16	42,36	32,05	47,36
d1	dak grote zaal	0,10	26,51	26,51	16,51	31,51
d2	dak kleine zaal	0,10	25,71	25,71	15,71	30,71
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	32,02	33,78	20,77	38,78
p10	ramen kleine zaal	2,00	27,65	27,65	17,65	32,65
p11	nooddeur grote zaal	2,00	19,06	19,06	9,06	24,06
p12	ramen kleine zaal	2,00	15,24	15,24	5,24	20,24
p13	dakinstallatie	0,50	33,24	33,24	23,24	38,24
p14	dakinstallatie	0,50	34,74	34,74	24,74	39,74
p15	dakinstallatie	0,50	34,64	34,64	24,64	39,64
p16	dakinstallatie	0,50	37,27	37,27	27,27	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Berkenlaan 1
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Berkenlaan 1	5,00	45,74	45,88	35,67	50,88
d1	dak grote zaal	0,10	30,41	30,41	20,41	35,41
d2	dak kleine zaal	0,10	27,89	27,89	17,89	32,89
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	33,81	35,57	22,56	40,57
p10	ramen kleine zaal	2,00	29,65	29,65	19,65	34,65
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,10	21,10	11,10	26,10
p12	ramen kleine zaal	2,00	20,51	20,51	10,51	25,51
p13	dakinstallatie	0,50	37,21	37,21	27,21	42,21
p14	dakinstallatie	0,50	38,33	38,33	28,33	43,33
p15	dakinstallatie	0,50	39,36	39,36	29,36	44,36
p16	dakinstallatie	0,50	40,62	40,62	30,62	45,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Berkenlaan 9	1,50	41,64	41,65	31,64	46,65
d1	dak grote zaal	0,10	25,35	25,35	15,35	30,35
d2	dak kleine zaal	0,10	19,11	19,11	9,11	24,11
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	18,42	20,18	7,17	25,18
p10	ramen kleine zaal	2,00	6,32	6,32	-3,68	11,32
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,02	21,02	11,02	26,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	11,07	11,07	1,07	16,07
p13	dakinstallatie	0,50	31,83	31,83	21,83	36,83
p14	dakinstallatie	0,50	32,92	32,92	22,92	37,92
p15	dakinstallatie	0,50	34,96	34,96	24,96	39,96
p16	dakinstallatie	0,50	38,66	38,66	28,66	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Berkenlaan 9
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Berkenlaan 9	5,00	46,16	46,17	36,15	51,17
d1	dak grote zaal	0,10	28,59	28,59	18,59	33,59
d2	dak kleine zaal	0,10	26,83	26,83	16,83	31,83
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,79	25,55	12,54	30,55
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,35	17,35	7,35	22,35
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,97	21,97	11,97	26,97
p12	ramen kleine zaal	2,00	18,30	18,30	8,30	23,30
p13	dakinstallatie	0,50	37,57	37,57	27,57	42,57
p14	dakinstallatie	0,50	38,76	38,76	28,76	43,76
p15	dakinstallatie	0,50	40,23	40,23	30,23	45,23
p16	dakinstallatie	0,50	41,98	41,98	31,98	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Berkenlaan 11	1,50	40,79	40,79	30,78	45,79
d1	dak grote zaal	0,10	25,71	25,71	15,71	30,71
d2	dak kleine zaal	0,10	19,33	19,33	9,33	24,33
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,56	15,32	2,31	20,32
p10	ramen kleine zaal	2,00	16,30	16,30	6,30	21,30
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,78	21,78	11,78	26,78
p12	ramen kleine zaal	2,00	6,57	6,57	-3,43	11,57
p13	dakinstallatie	0,50	31,48	31,48	21,48	36,48
p14	dakinstallatie	0,50	32,48	32,48	22,48	37,48
p15	dakinstallatie	0,50	34,36	34,36	24,36	39,36
p16	dakinstallatie	0,50	37,33	37,33	27,33	42,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Berkenlaan 11
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Berkenlaan 11	5,00	45,23	45,24	35,23	50,24
d1	dak grote zaal	0,10	27,63	27,63	17,63	32,63
d2	dak kleine zaal	0,10	26,50	26,50	16,50	31,50
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	19,92	21,68	8,67	26,68
p10	ramen kleine zaal	2,00	22,58	22,58	12,58	27,58
p11	nooddeur grote zaal	2,00	22,78	22,78	12,78	27,78
p12	ramen kleine zaal	2,00	12,90	12,90	2,90	17,90
p13	dakinstallatie	0,50	37,08	37,08	27,08	42,08
p14	dakinstallatie	0,50	38,10	38,10	28,10	43,10
p15	dakinstallatie	0,50	39,39	39,39	29,39	44,39
p16	dakinstallatie	0,50	40,64	40,64	30,64	45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Berkenlaan 19
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Berkenlaan 19	1,50	37,73	37,74	27,73	42,74
d1	dak grote zaal	0,10	25,03	25,03	15,03	30,03
d2	dak kleine zaal	0,10	16,68	16,68	6,68	21,68
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	12,86	14,62	1,61	19,62
p10	ramen kleine zaal	2,00	12,37	12,37	2,37	17,37
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,50	21,50	11,50	26,50
p12	ramen kleine zaal	2,00	7,48	7,48	-2,52	12,48
p13	dakinstallatie	0,50	26,66	26,66	16,66	31,66
p14	dakinstallatie	0,50	30,84	30,84	20,84	35,84
p15	dakinstallatie	0,50	32,44	32,44	22,44	37,44
p16	dakinstallatie	0,50	32,91	32,91	22,91	37,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ABS 85 kl.zaal
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Berkenlaan 19
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Berkenlaan 19	5,00	43,05	43,06	33,04	48,06
d1	dak grote zaal	0,10	27,54	27,54	17,54	32,54
d2	dak kleine zaal	0,10	24,77	24,77	14,77	29,77
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	21,48	23,24	10,23	28,24
p10	ramen kleine zaal	2,00	18,74	18,74	8,74	23,74
p11	nooddeur grote zaal	2,00	24,41	24,41	14,41	29,41
p12	ramen kleine zaal	2,00	12,72	12,72	2,72	17,72
p13	dakinstallatie	0,50	34,51	34,51	24,51	39,51
p14	dakinstallatie	0,50	37,25	37,25	27,25	42,25
p15	dakinstallatie	0,50	37,18	37,18	27,18	42,18
p16	dakinstallatie	0,50	37,36	37,36	27,36	42,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Berkenlaan 15	1,50	39,83	39,83	29,83	44,83
d1	dak grote zaal	0,10	23,03	23,03	13,03	28,03
d2	dak kleine zaal	0,10	19,15	19,15	9,15	24,15
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	12,35	14,11	1,10	19,11
p10	ramen kleine zaal	2,00	13,84	13,84	3,84	18,84
p11	nooddeur grote zaal	2,00	23,23	23,23	13,23	28,23
p12	ramen kleine zaal	2,00	5,59	5,59	-4,41	10,59
p13	dakinstallatie	0,50	31,61	31,61	21,61	36,61
p14	dakinstallatie	0,50	33,22	33,22	23,22	38,22
p15	dakinstallatie	0,50	33,24	33,24	23,24	38,24
p16	dakinstallatie	0,50	35,34	35,34	25,34	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Berkenlaan 15
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Berkenlaan 15	5,00	44,06	44,07	34,05	49,07
d1	dak grote zaal	0,10	26,87	26,87	16,87	31,87
d2	dak kleine zaal	0,10	25,70	25,70	15,70	30,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,07	21,83	8,82	26,83
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,29	20,29	10,29	25,29
p11	nooddeur grote zaal	2,00	25,40	25,40	15,40	30,40
p12	ramen kleine zaal	2,00	12,15	12,15	2,15	17,15
p13	dakinstallatie	0,50	36,22	36,22	26,22	41,22
p14	dakinstallatie	0,50	37,02	37,02	27,02	42,02
p15	dakinstallatie	0,50	37,88	37,88	27,88	42,88
p16	dakinstallatie	0,50	39,38	39,38	29,38	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Berkenlaan 5
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Berkenlaan 5	1,50	42,14	42,23	32,10	47,23
d1	dak grote zaal	0,10	24,17	24,17	14,17	29,17
d2	dak kleine zaal	0,10	21,29	21,29	11,29	26,29
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	28,33	30,09	17,08	35,09
p10	ramen kleine zaal	2,00	12,07	12,07	2,07	17,07
p11	nooddeur grote zaal	2,00	20,27	20,27	10,27	25,27
p12	ramen kleine zaal	2,00	12,01	12,01	2,01	17,01
p13	dakinstallatie	0,50	34,18	34,18	24,18	39,18
p14	dakinstallatie	0,50	33,04	33,04	23,04	38,04
p15	dakinstallatie	0,50	35,06	35,06	25,06	40,06
p16	dakinstallatie	0,50	38,64	38,64	28,64	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Commandrijstraat 6
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	45,66	46,39	35,24	51,39
d1	dak grote zaal	0,10	21,67	21,67	11,67	26,67
d2	dak kleine zaal	0,10	24,93	24,93	14,93	29,93
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,31	43,07	30,06	48,07
p10	ramen kleine zaal	2,00	39,31	39,31	29,31	44,31
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,29	11,29	1,29	16,29
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,96	31,96	21,96	36,96
p13	dakinstallatie	0,50	35,19	35,19	25,19	40,19
p14	dakinstallatie	0,50	35,05	35,05	25,05	40,05
p15	dakinstallatie	0,50	35,13	35,13	25,13	40,13
p16	dakinstallatie	0,50	34,77	34,77	24,77	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Commandarijstraat 6
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Commandarijstraat 6	5,00	47,57	48,04	37,32	53,04
d1	dak grote zaal	0,10	25,72	25,72	15,72	30,72
d2	dak kleine zaal	0,10	32,83	32,83	22,83	37,83
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	41,12	42,88	29,87	47,88
p10	ramen kleine zaal	2,00	39,24	39,24	29,24	44,24
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,94	15,94	5,94	20,94
p12	ramen kleine zaal	2,00	31,97	31,97	21,97	36,97
p13	dakinstallatie	0,50	39,61	39,61	29,61	44,61
p14	dakinstallatie	0,50	39,28	39,28	29,28	44,28
p15	dakinstallatie	0,50	38,81	38,81	28,81	43,81
p16	dakinstallatie	0,50	38,30	38,30	28,30	43,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Commanderiestraat 8
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Commanderiestraat 8	1,50	44,97	45,60	34,62	50,60
d1	dak grote zaal	0,10	22,65	22,65	12,65	27,65
d2	dak kleine zaal	0,10	25,55	25,55	15,55	30,55
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	39,92	41,68	28,67	46,68
p10	ramen kleine zaal	2,00	40,13	40,13	30,13	45,13
p11	nooddeur grote zaal	2,00	9,18	9,18	-0,82	14,18
p12	ramen kleine zaal	2,00	19,49	19,49	9,49	24,49
p13	dakinstallatie	0,50	33,61	33,61	23,61	38,61
p14	dakinstallatie	0,50	34,51	34,51	24,51	39,51
p15	dakinstallatie	0,50	34,50	34,50	24,50	39,50
p16	dakinstallatie	0,50	34,30	34,30	24,30	39,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Commandერიjstraat 8
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Commandერიjstraat 8	5,00	46,98	47,37	36,77	52,37
d1	dak grote zaal	0,10	27,01	27,01	17,01	32,01
d2	dak kleine zaal	0,10	33,30	33,30	23,30	38,30
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	39,79	41,55	28,54	46,55
p10	ramen kleine zaal	2,00	40,04	40,04	30,04	45,04
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,76	11,76	1,76	16,76
p12	ramen kleine zaal	2,00	20,27	20,27	10,27	25,27
p13	dakinstallatie	0,50	39,04	39,04	29,04	44,04
p14	dakinstallatie	0,50	38,66	38,66	28,66	43,66
p15	dakinstallatie	0,50	38,08	38,08	28,08	43,08
p16	dakinstallatie	0,50	37,57	37,57	27,57	42,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Berkenlaan 3	1,50	42,01	42,18	31,92	47,18
d1	dak grote zaal	0,10	25,43	25,43	15,43	30,43
d2	dak kleine zaal	0,10	24,70	24,70	14,70	29,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,16	32,92	19,91	37,92
p10	ramen kleine zaal	2,00	21,80	21,80	11,80	26,80
p11	nooddeur grote zaal	2,00	19,49	19,49	9,49	24,49
p12	ramen kleine zaal	2,00	15,41	15,41	5,41	20,41
p13	dakinstallatie	0,50	33,97	33,97	23,97	38,97
p14	dakinstallatie	0,50	32,86	32,86	22,86	37,86
p15	dakinstallatie	0,50	34,73	34,73	24,73	39,73
p16	dakinstallatie	0,50	37,96	37,96	27,96	42,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Berkenlaan 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Berkenlaan 3	5,00	45,90	46,01	35,84	51,01
d1	dak grote zaal	0,10	29,28	29,28	19,28	34,28
d2	dak kleine zaal	0,10	27,70	27,70	17,70	32,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	33,01	34,77	21,76	39,77
p10	ramen kleine zaal	2,00	24,31	24,31	14,31	29,31
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,05	21,05	11,05	26,05
p12	ramen kleine zaal	2,00	19,64	19,64	9,64	24,64
p13	dakinstallatie	0,50	37,26	37,26	27,26	42,26
p14	dakinstallatie	0,50	38,38	38,38	28,38	43,38
p15	dakinstallatie	0,50	39,69	39,69	29,69	44,69
p16	dakinstallatie	0,50	41,28	41,28	31,28	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Berkenlaan 7	1,50	41,85	41,89	31,83	46,89
d1	dak grote zaal	0,10	23,37	23,37	13,37	28,37
d2	dak kleine zaal	0,10	19,25	19,25	9,25	24,25
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	24,04	25,80	12,79	30,80
p10	ramen kleine zaal	2,00	16,18	16,18	6,18	21,18
p11	nooddeur grote zaal	2,00	20,64	20,64	10,64	25,64
p12	ramen kleine zaal	2,00	11,13	11,13	1,13	16,13
p13	dakinstallatie	0,50	31,93	31,93	21,93	36,93
p14	dakinstallatie	0,50	33,05	33,05	23,05	38,05
p15	dakinstallatie	0,50	35,12	35,12	25,12	40,12
p16	dakinstallatie	0,50	38,89	38,89	28,89	43,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Berkenlaan 7
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Berkenlaan 7	5,00	46,33	46,36	36,31	51,36
d1	dak grote zaal	0,10	28,61	28,61	18,61	33,61
d2	dak kleine zaal	0,10	27,05	27,05	17,05	32,05
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	27,98	29,74	16,73	34,74
p10	ramen kleine zaal	2,00	21,64	21,64	11,64	26,64
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,63	21,63	11,63	26,63
p12	ramen kleine zaal	2,00	18,39	18,39	8,39	23,39
p13	dakinstallatie	0,50	37,62	37,62	27,62	42,62
p14	dakinstallatie	0,50	38,83	38,83	28,83	43,83
p15	dakinstallatie	0,50	40,34	40,34	30,34	45,34
p16	dakinstallatie	0,50	42,16	42,16	32,16	47,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Berkenlaan 13	1,50	40,77	40,77	30,77	45,77
d1	dak grote zaal	0,10	24,15	24,15	14,15	29,15
d2	dak kleine zaal	0,10	18,70	18,70	8,70	23,70
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,39	15,15	2,14	20,15
p10	ramen kleine zaal	2,00	14,64	14,64	4,64	19,64
p11	nooddeur grote zaal	2,00	22,63	22,63	12,63	27,63
p12	ramen kleine zaal	2,00	6,35	6,35	-3,65	11,35
p13	dakinstallatie	0,50	32,63	32,63	22,63	37,63
p14	dakinstallatie	0,50	33,19	33,19	23,19	38,19
p15	dakinstallatie	0,50	34,38	34,38	24,38	39,38
p16	dakinstallatie	0,50	36,73	36,73	26,73	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Berkenlaan 13
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Berkenlaan 13	5,00	44,54	44,55	34,54	49,55
d1	dak grote zaal	0,10	27,00	27,00	17,00	32,00
d2	dak kleine zaal	0,10	26,10	26,10	16,10	31,10
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,12	21,88	8,87	26,88
p10	ramen kleine zaal	2,00	20,99	20,99	10,99	25,99
p11	nooddeur grote zaal	2,00	23,98	23,98	13,98	28,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	12,52	12,52	2,52	17,52
p13	dakinstallatie	0,50	36,78	36,78	26,78	41,78
p14	dakinstallatie	0,50	37,69	37,69	27,69	42,69
p15	dakinstallatie	0,50	38,63	38,63	28,63	43,63
p16	dakinstallatie	0,50	39,59	39,59	29,59	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Berkenlaan 17	1,50	38,98	38,99	28,98	43,99
d1	dak grote zaal	0,10	23,48	23,48	13,48	28,48
d2	dak kleine zaal	0,10	18,61	18,61	8,61	23,61
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	12,56	14,32	1,31	19,32
p10	ramen kleine zaal	2,00	13,27	13,27	3,27	18,27
p11	nooddeur grote zaal	2,00	21,30	21,30	11,30	26,30
p12	ramen kleine zaal	2,00	5,33	5,33	-4,67	10,33
p13	dakinstallatie	0,50	30,66	30,66	20,66	35,66
p14	dakinstallatie	0,50	32,17	32,17	22,17	37,17
p15	dakinstallatie	0,50	33,26	33,26	23,26	38,26
p16	dakinstallatie	0,50	33,99	33,99	23,99	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Berkenlaan 17
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Berkenlaan 17	5,00	43,57	43,58	33,56	48,58
d1	dak grote zaal	0,10	27,00	27,00	17,00	32,00
d2	dak kleine zaal	0,10	25,44	25,44	15,44	30,44
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,99	22,75	9,74	27,75
p10	ramen kleine zaal	2,00	19,54	19,54	9,54	24,54
p11	nooddeur grote zaal	2,00	25,56	25,56	15,56	30,56
p12	ramen kleine zaal	2,00	11,21	11,21	1,21	16,21
p13	dakinstallatie	0,50	36,02	36,02	26,02	41,02
p14	dakinstallatie	0,50	36,22	36,22	26,22	41,22
p15	dakinstallatie	0,50	38,03	38,03	28,03	43,03
p16	dakinstallatie	0,50	38,30	38,30	28,30	43,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	37,41	37,42	27,40	42,42
d1	dak grote zaal	0,10	28,65	28,65	18,65	33,65
d2	dak kleine zaal	0,10	21,57	21,57	11,57	26,57
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	16,06	17,82	4,81	22,82
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,61	17,61	7,61	22,61
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,98	12,98	2,98	17,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	33,28	33,28	23,28	38,28
p13	dakinstallatie	0,50	27,49	27,49	17,49	32,49
p14	dakinstallatie	0,50	27,54	27,54	17,54	32,54
p15	dakinstallatie	0,50	27,94	27,94	17,94	32,94
p16	dakinstallatie	0,50	27,98	27,98	17,98	32,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	40,93	40,98	30,90	45,98
d1	dak grote zaal	0,10	33,91	33,91	23,91	38,91
d2	dak kleine zaal	0,10	27,28	27,28	17,28	32,28
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	24,95	26,71	13,70	31,71
p10	ramen kleine zaal	2,00	18,73	18,73	8,73	23,73
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,34	14,34	4,34	19,34
p12	ramen kleine zaal	2,00	34,09	34,09	24,09	39,09
p13	dakinstallatie	0,50	33,49	33,49	23,49	38,49
p14	dakinstallatie	0,50	32,38	32,38	22,38	37,38
p15	dakinstallatie	0,50	31,31	31,31	21,31	36,31
p16	dakinstallatie	0,50	30,37	30,37	20,37	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	36,92	36,95	26,90	41,95
d1	dak grote zaal	0,10	28,82	28,82	18,82	33,82
d2	dak kleine zaal	0,10	23,72	23,72	13,72	28,72
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	18,14	19,90	6,89	24,90
p10	ramen kleine zaal	2,00	16,02	16,02	6,02	21,02
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,02	14,02	4,02	19,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	32,00	32,00	22,00	37,00
p13	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	16,78	31,78
p14	dakinstallatie	0,50	27,81	27,81	17,81	32,81
p15	dakinstallatie	0,50	28,05	28,05	18,05	33,05
p16	dakinstallatie	0,50	26,88	26,88	16,88	31,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ABS 85 kl.zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Doornkampstraat 3
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	39,88	39,94	29,84	44,94
d1	dak grote zaal	0,10	34,05	34,05	24,05	39,05
d2	dak kleine zaal	0,10	28,31	28,31	18,31	33,31
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	24,50	26,26	13,25	31,26
p10	ramen kleine zaal	2,00	17,35	17,35	7,35	22,35
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,31	15,31	5,31	20,31
p12	ramen kleine zaal	2,00	33,22	33,22	23,22	38,22
p13	dakinstallatie	0,50	30,96	30,96	20,96	35,96
p14	dakinstallatie	0,50	30,36	30,36	20,36	35,36
p15	dakinstallatie	0,50	29,61	29,61	19,61	34,61
p16	dakinstallatie	0,50	28,94	28,94	18,94	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: alleen grote zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
d1	dak grote zaal	0,10	6,79	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	--	63,00	76,00	81,00	84,00	85,00
d2	dak kleine zaal	0,10	4,84	Relatief aan onderliggend item	Ja	5	False	--	--	--	2,0	2,0	--	63,00	76,00	81,00	84,00	85,00

Model: alleen grote zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
d1	84,00	80,00	--	25,00	30,00	35,00	38,00	42,00	48,00	53,00	53,00	53,00	--	28,00	36,00	38,00
d2	84,00	80,00	--	23,00	28,00	33,00	35,00	36,00	41,00	47,00	47,00	47,00	--	30,00	38,00	41,00

Model: alleen grote zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
d1	37,00	32,00	26,00	22,00	--	--	52,59	60,59	62,59	61,59	56,59	50,59	46,59	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2	43,00	39,00	32,00	28,00	--	--	48,61	56,61	59,61	61,61	57,61	50,61	46,61	--	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: alleen grote zaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
d1	0,00	0,00	0,00
d2	5,00	5,00	0,00

Model: alleen grote zaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Lwr Totaal	Richt.	Hoek	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p11	nooddeur grote zaal	2,00	65,22	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	--	45,80	54,80	56,80	58,80	59,80	57,80	52,80	--
p10	ramen kleine zaal	2,00	61,26	0,00	360,00	Normale puntbron	--	--	--	--	44,00	52,00	59,00	53,00	49,00	48,00	42,00	--
p12	ramen kleine zaal	2,00	61,26	0,00	360,00	Normale puntbron	--	--	--	--	44,00	52,00	59,00	53,00	49,00	48,00	42,00	--
p13	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p14	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p15	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90
p16	dakinstallatie	0,50	70,48	0,00	360,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	42,60	55,70	64,20	60,10	63,20	64,00	62,30	58,90	46,90

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	27,26	27,30	27,24	37,24
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	29,22	29,25	29,20	39,20
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	24,65	24,72	24,61	34,61
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	28,01	28,09	27,97	37,97
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	25,20	25,23	25,19	35,19
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	31,40	31,46	31,37	41,37
04_A	Commanderijstraat 23	1,50	25,78	26,00	25,66	35,66
04_B	Commanderijstraat 23	5,00	32,52	32,65	32,46	42,46
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	29,12	29,89	28,67	38,67
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	32,91	33,27	32,71	42,71
06_A	Commanderijstraat 10	1,50	31,67	32,57	31,14	41,14
06_B	Commanderijstraat 10	5,00	34,85	35,30	34,61	44,61
07_A	Commanderijstraat 4	1,50	34,72	35,70	34,12	44,12
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	37,08	37,66	36,77	46,77
08_A	Berkenlaan 1	1,50	31,89	32,11	31,78	41,78
08_B	Berkenlaan 1	5,00	35,55	35,69	35,47	45,47
09_A	Berkenlaan 9	1,50	31,61	31,62	31,61	41,61
09_B	Berkenlaan 9	5,00	36,09	36,11	36,09	46,09
10_A	Berkenlaan 11	1,50	30,74	30,74	30,74	40,74
10_B	Berkenlaan 11	5,00	35,15	35,16	35,15	45,15
11_A	Berkenlaan 19	1,50	27,68	27,69	27,68	37,68
11_B	Berkenlaan 19	5,00	32,96	32,98	32,95	42,95
12_A	Berkenlaan 15	1,50	29,78	29,78	29,78	39,78
12_B	Berkenlaan 15	5,00	33,97	33,98	33,97	43,97
13_A	Berkenlaan 5	1,50	32,10	32,19	32,05	42,05
13_B	Berkenlaan 5	5,00	36,15	36,22	36,12	46,12
14_A	Commanderijstraat 6	1,50	34,22	35,21	33,62	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Commanderijstraat 6	5,00	36,56	37,14	36,24	46,24
15_A	Commanderijstraat 8	1,50	33,15	34,07	32,60	42,60
15_B	Commanderijstraat 8	5,00	35,75	36,26	35,46	45,46
16_A	Berkenlaan 3	1,50	31,87	32,05	31,78	41,78
16_B	Berkenlaan 3	5,00	35,79	35,90	35,73	45,73
17_A	Berkenlaan 7	1,50	31,81	31,85	31,79	41,79
17_B	Berkenlaan 7	5,00	36,25	36,28	36,24	46,24
18_A	Berkenlaan 13	1,50	30,73	30,73	30,73	40,73
18_B	Berkenlaan 13	5,00	34,45	34,46	34,45	44,45
19_A	Berkenlaan 17	1,50	28,93	28,94	28,93	38,93
19_B	Berkenlaan 17	5,00	33,48	33,49	33,47	43,47
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	25,01	25,04	25,00	35,00
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	29,64	29,72	29,61	39,61
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	24,86	24,90	24,83	34,83
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	28,38	28,47	28,34	38,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Commandarijstraat 8
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Commandarijstraat 8	1,50	33,15	34,07	32,60	42,60
d1	dak grote zaal	0,10	12,65	12,65	12,65	22,65
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	29,92	31,68	28,67	38,67
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	-0,82	-0,82	-0,82	9,18
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	23,61	23,61	23,61	33,61
p14	dakinstallatie	0,50	24,51	24,51	24,51	34,51
p15	dakinstallatie	0,50	24,50	24,50	24,50	34,50
p16	dakinstallatie	0,50	24,30	24,30	24,30	34,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 01_A - Esdoornstraat 2
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Esdoornstraat 2	1,50	27,26	27,30	27,24	37,24
d1	dak grote zaal	0,10	18,12	18,12	18,12	28,12
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	9,32	11,08	8,07	18,07
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	24,98	24,98	24,98	34,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	16,69	16,69	16,69	26,69
p14	dakinstallatie	0,50	16,40	16,40	16,40	26,40
p15	dakinstallatie	0,50	15,46	15,46	15,46	25,46
p16	dakinstallatie	0,50	12,59	12,59	12,59	22,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 01_B - Esdoornstraat 2
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Esdoornstraat 2	5,00	29,22	29,25	29,20	39,20
d1	dak grote zaal	0,10	21,55	21,55	21,55	31,55
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	11,11	12,87	9,86	19,86
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	26,17	26,17	26,17	36,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	19,58	19,58	19,58	29,58
p14	dakinstallatie	0,50	19,13	19,13	19,13	29,13
p15	dakinstallatie	0,50	16,93	16,93	16,93	26,93
p16	dakinstallatie	0,50	16,32	16,32	16,32	26,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Doornkampstraat 4	1,50	24,65	24,72	24,61	34,61
d1	dak grote zaal	0,10	18,66	18,66	18,66	28,66
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	9,67	11,43	8,42	18,42
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,24	14,24	14,24	24,24
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	15,92	15,92	15,92	25,92
p14	dakinstallatie	0,50	17,08	17,08	17,08	27,08
p15	dakinstallatie	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78
p16	dakinstallatie	0,50	16,46	16,46	16,46	26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Doornkampstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Doornkampstraat 4	5,00	28,01	28,09	27,97	37,97
d1	dak grote zaal	0,10	23,82	23,82	23,82	33,82
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,93	15,69	12,68	22,68
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,10	15,10	15,10	25,10
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	19,71	19,71	19,71	29,71
p14	dakinstallatie	0,50	19,63	19,63	19,63	29,63
p15	dakinstallatie	0,50	18,97	18,97	18,97	28,97
p16	dakinstallatie	0,50	18,47	18,47	18,47	28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 03_A - Doornkampstraat 1
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Doornkampstraat 1	1,50	25,20	25,23	25,19	35,19
d1	dak grote zaal	0,10	18,18	18,18	18,18	28,18
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	6,40	8,16	5,15	15,15
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	2,42	2,42	2,42	12,42
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	18,55	18,55	18,55	28,55
p14	dakinstallatie	0,50	18,68	18,68	18,68	28,68
p15	dakinstallatie	0,50	17,71	17,71	17,71	27,71
p16	dakinstallatie	0,50	17,43	17,43	17,43	27,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 03_B - Doornkampstraat 1
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Doornkampstraat 1	5,00	31,40	31,46	31,37	41,37
d1	dak grote zaal	0,10	23,56	23,56	23,56	33,56
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	15,76	17,52	14,51	24,51
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	3,90	3,90	3,90	13,90
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	24,61	24,61	24,61	34,61
p14	dakinstallatie	0,50	25,13	25,13	25,13	35,13
p15	dakinstallatie	0,50	24,34	24,34	24,34	34,34
p16	dakinstallatie	0,50	23,55	23,55	23,55	33,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 04_A - Commandijstraat 23
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Commandijstraat 23	1,50	25,78	26,00	25,66	35,66
d1	dak grote zaal	0,10	16,57	16,57	16,57	26,57
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	15,98	17,74	14,73	24,73
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	0,02	0,02	0,02	10,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	20,36	20,36	20,36	30,36
p14	dakinstallatie	0,50	18,08	18,08	18,08	28,08
p15	dakinstallatie	0,50	15,43	15,43	15,43	25,43
p16	dakinstallatie	0,50	19,24	19,24	19,24	29,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Commandarijstraat 23
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Commandarijstraat 23	5,00	32,52	32,65	32,46	42,46
d1	dak grote zaal	0,10	22,24	22,24	22,24	32,24
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,19	21,95	18,94	28,94
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	4,24	4,24	4,24	14,24
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,12	27,12	27,12	37,12
p14	dakinstallatie	0,50	26,57	26,57	26,57	36,57
p15	dakinstallatie	0,50	24,01	24,01	24,01	34,01
p16	dakinstallatie	0,50	24,66	24,66	24,66	34,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 05_A - Commandrijstraat 12
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Commanderijstraat 12	1,50	29,12	29,89	28,67	38,67
d1	dak grote zaal	0,10	16,06	16,06	16,06	26,06
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,03	26,79	23,78	33,78
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	0,17	0,17	0,17	10,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	19,54	19,54	19,54	29,54
p14	dakinstallatie	0,50	19,88	19,88	19,88	29,88
p15	dakinstallatie	0,50	20,44	20,44	20,44	30,44
p16	dakinstallatie	0,50	22,01	22,01	22,01	32,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Commandrijstraat 12
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Commanderijstraat 12	5,00	32,91	33,27	32,71	42,71
d1	dak grote zaal	0,10	20,47	20,47	20,47	30,47
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	25,35	27,11	24,10	34,10
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	2,70	2,70	2,70	12,70
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	25,70	25,70	25,70	35,70
p14	dakinstallatie	0,50	26,14	26,14	26,14	36,14
p15	dakinstallatie	0,50	26,03	26,03	26,03	36,03
p16	dakinstallatie	0,50	24,97	24,97	24,97	34,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Commandijstraat 10
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Commandijstraat 10	1,50	31,67	32,57	31,14	41,14
d1	dak grote zaal	0,10	14,74	14,74	14,74	24,74
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	28,30	30,06	27,05	37,05
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	1,22	1,22	1,22	11,22
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	21,65	21,65	21,65	31,65
p14	dakinstallatie	0,50	22,06	22,06	22,06	32,06
p15	dakinstallatie	0,50	23,97	23,97	23,97	33,97
p16	dakinstallatie	0,50	23,15	23,15	23,15	33,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Commandijstraat 10
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Commandijstraat 10	5,00	34,85	35,30	34,61	44,61
d1	dak grote zaal	0,10	18,83	18,83	18,83	28,83
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	28,21	29,97	26,96	36,96
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	2,66	2,66	2,66	12,66
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,70	27,70	27,70	37,70
p14	dakinstallatie	0,50	28,43	28,43	28,43	38,43
p15	dakinstallatie	0,50	27,38	27,38	27,38	37,38
p16	dakinstallatie	0,50	26,86	26,86	26,86	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Commandarijstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Commandarijstraat 4	1,50	34,72	35,70	34,12	44,12
d1	dak grote zaal	0,10	11,90	11,90	11,90	21,90
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,81	33,57	30,56	40,56
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	2,17	2,17	2,17	12,17
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	25,38	25,38	25,38	35,38
p14	dakinstallatie	0,50	25,77	25,77	25,77	35,77
p15	dakinstallatie	0,50	25,63	25,63	25,63	35,63
p16	dakinstallatie	0,50	25,32	25,32	25,32	35,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Commandrijstraat 4
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Commanderijstraat 4	5,00	37,08	37,66	36,77	46,77
d1	dak grote zaal	0,10	17,68	17,68	17,68	27,68
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,59	33,35	30,34	40,34
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	7,90	7,90	7,90	17,90
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	29,86	29,86	29,86	39,86
p14	dakinstallatie	0,50	29,77	29,77	29,77	39,77
p15	dakinstallatie	0,50	29,45	29,45	29,45	39,45
p16	dakinstallatie	0,50	29,05	29,05	29,05	39,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 08_A - Berkenlaan 1
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Berkenlaan 1	1,50	31,89	32,11	31,78	41,78
d1	dak grote zaal	0,10	16,51	16,51	16,51	26,51
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	22,02	23,78	20,77	30,77
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	9,06	9,06	9,06	19,06
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	23,24	23,24	23,24	33,24
p14	dakinstallatie	0,50	24,74	24,74	24,74	34,74
p15	dakinstallatie	0,50	24,64	24,64	24,64	34,64
p16	dakinstallatie	0,50	27,27	27,27	27,27	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 08_B - Berkenlaan 1
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Berkenlaan 1	5,00	35,55	35,69	35,47	45,47
d1	dak grote zaal	0,10	20,41	20,41	20,41	30,41
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,81	25,57	22,56	32,56
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,10	11,10	11,10	21,10
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,21	27,21	27,21	37,21
p14	dakinstallatie	0,50	28,33	28,33	28,33	38,33
p15	dakinstallatie	0,50	29,36	29,36	29,36	39,36
p16	dakinstallatie	0,50	30,62	30,62	30,62	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 09_A - Berkenlaan 9
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Berkenlaan 9	1,50	31,61	31,62	31,61	41,61
d1	dak grote zaal	0,10	15,35	15,35	15,35	25,35
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	8,42	10,18	7,17	17,17
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,02	11,02	11,02	21,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	21,83	21,83	21,83	31,83
p14	dakinstallatie	0,50	22,92	22,92	22,92	32,92
p15	dakinstallatie	0,50	24,96	24,96	24,96	34,96
p16	dakinstallatie	0,50	28,66	28,66	28,66	38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 09_B - Berkenlaan 9
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Berkenlaan 9	5,00	36,09	36,11	36,09	46,09
d1	dak grote zaal	0,10	18,59	18,59	18,59	28,59
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	13,79	15,55	12,54	22,54
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,97	11,97	11,97	21,97
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,57	27,57	27,57	37,57
p14	dakinstallatie	0,50	28,76	28,76	28,76	38,76
p15	dakinstallatie	0,50	30,23	30,23	30,23	40,23
p16	dakinstallatie	0,50	31,98	31,98	31,98	41,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 10_A - Berkenlaan 11
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Berkenlaan 11	1,50	30,74	30,74	30,74	40,74
d1	dak grote zaal	0,10	15,71	15,71	15,71	25,71
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	3,56	5,32	2,31	12,31
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,78	11,78	11,78	21,78
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	21,48	21,48	21,48	31,48
p14	dakinstallatie	0,50	22,48	22,48	22,48	32,48
p15	dakinstallatie	0,50	24,36	24,36	24,36	34,36
p16	dakinstallatie	0,50	27,33	27,33	27,33	37,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 10_B - Berkenlaan 11
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Berkenlaan 11	5,00	35,15	35,16	35,15	45,15
d1	dak grote zaal	0,10	17,63	17,63	17,63	27,63
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	9,92	11,68	8,67	18,67
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,78	12,78	12,78	22,78
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,08	27,08	27,08	37,08
p14	dakinstallatie	0,50	28,10	28,10	28,10	38,10
p15	dakinstallatie	0,50	29,39	29,39	29,39	39,39
p16	dakinstallatie	0,50	30,64	30,64	30,64	40,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 11_A - Berkenlaan 19
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Berkenlaan 19	1,50	27,68	27,69	27,68	37,68
d1	dak grote zaal	0,10	15,03	15,03	15,03	25,03
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	2,86	4,62	1,61	11,61
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,50	11,50	11,50	21,50
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	16,66	16,66	16,66	26,66
p14	dakinstallatie	0,50	20,84	20,84	20,84	30,84
p15	dakinstallatie	0,50	22,44	22,44	22,44	32,44
p16	dakinstallatie	0,50	22,91	22,91	22,91	32,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 11_B - Berkenlaan 19
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Berkenlaan 19	5,00	32,96	32,98	32,95	42,95
d1	dak grote zaal	0,10	17,54	17,54	17,54	27,54
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	11,48	13,24	10,23	20,23
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	14,41	14,41	14,41	24,41
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	24,51	24,51	24,51	34,51
p14	dakinstallatie	0,50	27,25	27,25	27,25	37,25
p15	dakinstallatie	0,50	27,18	27,18	27,18	37,18
p16	dakinstallatie	0,50	27,36	27,36	27,36	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 12_A - Berkenlaan 15
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Berkenlaan 15	1,50	29,78	29,78	29,78	39,78
d1	dak grote zaal	0,10	13,03	13,03	13,03	23,03
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	2,35	4,11	1,10	11,10
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	13,23	13,23	13,23	23,23
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	21,61	21,61	21,61	31,61
p14	dakinstallatie	0,50	23,22	23,22	23,22	33,22
p15	dakinstallatie	0,50	23,24	23,24	23,24	33,24
p16	dakinstallatie	0,50	25,34	25,34	25,34	35,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 12_B - Berkenlaan 15
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Berkenlaan 15	5,00	33,97	33,98	33,97	43,97
d1	dak grote zaal	0,10	16,87	16,87	16,87	26,87
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	10,07	11,83	8,82	18,82
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,40	15,40	15,40	25,40
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	26,22	26,22	26,22	36,22
p14	dakinstallatie	0,50	27,02	27,02	27,02	37,02
p15	dakinstallatie	0,50	27,88	27,88	27,88	37,88
p16	dakinstallatie	0,50	29,38	29,38	29,38	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 13_A - Berkenlaan 5
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Berkenlaan 5	1,50	32,10	32,19	32,05	42,05
d1	dak grote zaal	0,10	14,17	14,17	14,17	24,17
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	18,33	20,09	17,08	27,08
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	10,27	10,27	10,27	20,27
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	24,18	24,18	24,18	34,18
p14	dakinstallatie	0,50	23,04	23,04	23,04	33,04
p15	dakinstallatie	0,50	25,06	25,06	25,06	35,06
p16	dakinstallatie	0,50	28,64	28,64	28,64	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 13_B - Berkenlaan 5
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Berkenlaan 5	5,00	36,15	36,22	36,12	46,12
d1	dak grote zaal	0,10	18,84	18,84	18,84	28,84
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	20,96	22,72	19,71	29,71
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,36	11,36	11,36	21,36
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,52	27,52	27,52	37,52
p14	dakinstallatie	0,50	28,71	28,71	28,71	38,71
p15	dakinstallatie	0,50	30,18	30,18	30,18	40,18
p16	dakinstallatie	0,50	31,93	31,93	31,93	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Commandarijstraat 6
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Commandarijstraat 6	1,50	34,22	35,21	33,62	43,62
d1	dak grote zaal	0,10	11,67	11,67	11,67	21,67
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,31	33,07	30,06	40,06
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	1,29	1,29	1,29	11,29
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	25,19	25,19	25,19	35,19
p14	dakinstallatie	0,50	25,05	25,05	25,05	35,05
p15	dakinstallatie	0,50	25,13	25,13	25,13	35,13
p16	dakinstallatie	0,50	24,77	24,77	24,77	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Commandarijstraat 6
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Commandarijstraat 6	5,00	36,56	37,14	36,24	46,24
d1	dak grote zaal	0,10	15,72	15,72	15,72	25,72
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	31,12	32,88	29,87	39,87
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	5,94	5,94	5,94	15,94
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	29,61	29,61	29,61	39,61
p14	dakinstallatie	0,50	29,28	29,28	29,28	39,28
p15	dakinstallatie	0,50	28,81	28,81	28,81	38,81
p16	dakinstallatie	0,50	28,30	28,30	28,30	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Commandijstraat 8
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Commandijstraat 8	5,00	35,75	36,26	35,46	45,46
d1	dak grote zaal	0,10	17,01	17,01	17,01	27,01
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	29,79	31,55	28,54	38,54
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	1,76	1,76	1,76	11,76
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	29,04	29,04	29,04	39,04
p14	dakinstallatie	0,50	28,66	28,66	28,66	38,66
p15	dakinstallatie	0,50	28,08	28,08	28,08	38,08
p16	dakinstallatie	0,50	27,57	27,57	27,57	37,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 16_A - Berkenlaan 3
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Berkenlaan 3	1,50	31,87	32,05	31,78	41,78
d1	dak grote zaal	0,10	15,43	15,43	15,43	25,43
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	21,16	22,92	19,91	29,91
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	9,49	9,49	9,49	19,49
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	23,97	23,97	23,97	33,97
p14	dakinstallatie	0,50	22,86	22,86	22,86	32,86
p15	dakinstallatie	0,50	24,73	24,73	24,73	34,73
p16	dakinstallatie	0,50	27,96	27,96	27,96	37,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 16_B - Berkenlaan 3
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Berkenlaan 3	5,00	35,79	35,90	35,73	45,73
d1	dak grote zaal	0,10	19,28	19,28	19,28	29,28
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	23,01	24,77	21,76	31,76
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,05	11,05	11,05	21,05
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,26	27,26	27,26	37,26
p14	dakinstallatie	0,50	28,38	28,38	28,38	38,38
p15	dakinstallatie	0,50	29,69	29,69	29,69	39,69
p16	dakinstallatie	0,50	31,28	31,28	31,28	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 17_A - Berkenlaan 7
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Berkenlaan 7	1,50	31,81	31,85	31,79	41,79
d1	dak grote zaal	0,10	13,37	13,37	13,37	23,37
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	14,04	15,80	12,79	22,79
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	10,64	10,64	10,64	20,64
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	21,93	21,93	21,93	31,93
p14	dakinstallatie	0,50	23,05	23,05	23,05	33,05
p15	dakinstallatie	0,50	25,12	25,12	25,12	35,12
p16	dakinstallatie	0,50	28,89	28,89	28,89	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 17_B - Berkenlaan 7
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Berkenlaan 7	5,00	36,25	36,28	36,24	46,24
d1	dak grote zaal	0,10	18,61	18,61	18,61	28,61
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	17,98	19,74	16,73	26,73
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,63	11,63	11,63	21,63
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	27,62	27,62	27,62	37,62
p14	dakinstallatie	0,50	28,83	28,83	28,83	38,83
p15	dakinstallatie	0,50	30,34	30,34	30,34	40,34
p16	dakinstallatie	0,50	32,16	32,16	32,16	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 18_A - Berkenlaan 13
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Berkenlaan 13	1,50	30,73	30,73	30,73	40,73
d1	dak grote zaal	0,10	14,15	14,15	14,15	24,15
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	3,39	5,15	2,14	12,14
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	12,63	12,63	12,63	22,63
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	22,63	22,63	22,63	32,63
p14	dakinstallatie	0,50	23,19	23,19	23,19	33,19
p15	dakinstallatie	0,50	24,38	24,38	24,38	34,38
p16	dakinstallatie	0,50	26,73	26,73	26,73	36,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 18_B - Berkenlaan 13
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Berkenlaan 13	5,00	34,45	34,46	34,45	44,45
d1	dak grote zaal	0,10	17,00	17,00	17,00	27,00
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	10,12	11,88	8,87	18,87
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	13,98	13,98	13,98	23,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	26,78	26,78	26,78	36,78
p14	dakinstallatie	0,50	27,69	27,69	27,69	37,69
p15	dakinstallatie	0,50	28,63	28,63	28,63	38,63
p16	dakinstallatie	0,50	29,59	29,59	29,59	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 19_A - Berkenlaan 17
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Berkenlaan 17	1,50	28,93	28,94	28,93	38,93
d1	dak grote zaal	0,10	13,48	13,48	13,48	23,48
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	2,56	4,32	1,31	11,31
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	11,30	11,30	11,30	21,30
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	20,66	20,66	20,66	30,66
p14	dakinstallatie	0,50	22,17	22,17	22,17	32,17
p15	dakinstallatie	0,50	23,26	23,26	23,26	33,26
p16	dakinstallatie	0,50	23,99	23,99	23,99	33,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 19_B - Berkenlaan 17
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Berkenlaan 17	5,00	33,48	33,49	33,47	43,47
d1	dak grote zaal	0,10	17,00	17,00	17,00	27,00
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	10,99	12,75	9,74	19,74
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	15,56	15,56	15,56	25,56
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	26,02	26,02	26,02	36,02
p14	dakinstallatie	0,50	26,22	26,22	26,22	36,22
p15	dakinstallatie	0,50	28,03	28,03	28,03	38,03
p16	dakinstallatie	0,50	28,30	28,30	28,30	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: alleen grote zaal
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Doornkampstraat 2
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Doornkampstraat 2	1,50	25,01	25,04	25,00	35,00
d1	dak grote zaal	0,10	18,65	18,65	18,65	28,65
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	6,06	7,82	4,81	14,81
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	2,98	2,98	2,98	12,98
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	17,49	17,49	17,49	27,49
p14	dakinstallatie	0,50	17,54	17,54	17,54	27,54
p15	dakinstallatie	0,50	17,94	17,94	17,94	27,94
p16	dakinstallatie	0,50	17,98	17,98	17,98	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 20_B - Doornkampstraat 2
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Doornkampstraat 2	5,00	29,64	29,72	29,61	39,61
d1	dak grote zaal	0,10	23,91	23,91	23,91	33,91
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	14,95	16,71	13,70	23,70
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	4,34	4,34	4,34	14,34
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	23,49	23,49	23,49	33,49
p14	dakinstallatie	0,50	22,38	22,38	22,38	32,38
p15	dakinstallatie	0,50	21,31	21,31	21,31	31,31
p16	dakinstallatie	0,50	20,37	20,37	20,37	30,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 21_A - Doornkampstraat 3
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Doornkampstraat 3	1,50	24,86	24,90	24,83	34,83
d1	dak grote zaal	0,10	18,82	18,82	18,82	28,82
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	8,14	9,90	6,89	16,89
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	4,02	4,02	4,02	14,02
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	16,78	16,78	16,78	26,78
p14	dakinstallatie	0,50	17,81	17,81	17,81	27,81
p15	dakinstallatie	0,50	18,05	18,05	18,05	28,05
p16	dakinstallatie	0,50	16,88	16,88	16,88	26,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 alleen grote zaal
 21_B - Doornkampstraat 3
 LArLT
 Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	Doornkampstraat 3	5,00	28,38	28,47	28,34	38,34
d1	dak grote zaal	0,10	24,05	24,05	24,05	34,05
d2	dak kleine zaal	0,10	--	--	--	--
o4	stemgeluid volwassenen	1,50	14,50	16,26	13,25	23,25
p10	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p11	nooddeur grote zaal	2,00	5,31	5,31	5,31	15,31
p12	ramen kleine zaal	2,00	--	--	--	--
p13	dakinstallatie	0,50	20,96	20,96	20,96	30,96
p14	dakinstallatie	0,50	20,36	20,36	20,36	30,36
p15	dakinstallatie	0,50	19,61	19,61	19,61	29,61
p16	dakinstallatie	0,50	18,94	18,94	18,94	28,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

