

GENERAAL DE BONSKAZERNE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

GENERAAL DE BONSKAZERNE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: 21-08503.R01.V01
Status: Definitief
Datum: 19 november 2021

In opdracht van: Buro Stedenbouw
Huismanstraat 6
6851 GT Hulssen
Contactpersoon: Dhr. F. Steenhuis

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: ing. B.H. Willighagen en ing. J. Bruinsma
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: erik.willighagen@alcedo.nl

INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	Zones langs wegen	5
2.2	Grenswaarden wegverkeerslawaaï	5
2.3	Gemeentelijk geluidsbeleid	6
2.4	Stiller verkeer in de toekomst	7
2.5	Dove gevel	7
3	WEGVERKEERSLAWAAI	8
3.1	Verkeersgegevens	8
3.2	Rekenmodel	9
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	10
3.4	Afweging maatregelen	12
3.5	Toetsing aan beleid	13
3.5.1	Vervangende nieuwbouw	13
3.5.2	Geluidsluwe gevel	14
3.5.3	Gecumuleerde geluidsbelasting	14
3.6	Hogere grenswaarde	15
4	CONCLUSIE	17

Bijlagen

- Bijlage 1 Figuren
- Bijlage 2 Verkeergegevens
- Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 4 Rekenresultaten

1


INLEIDING

In opdracht van Buro Stedenbouw heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai voor het plangebied aan de Generaal de Bonsweg te Grave. Het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 1 Globale ligging plangebied

Het voornemen bestaat om de huidige gebouwen te transformeren naar woningen. In de figuur hieronder is de indeling van het plangebied met gebouwbenaming weergegeven.

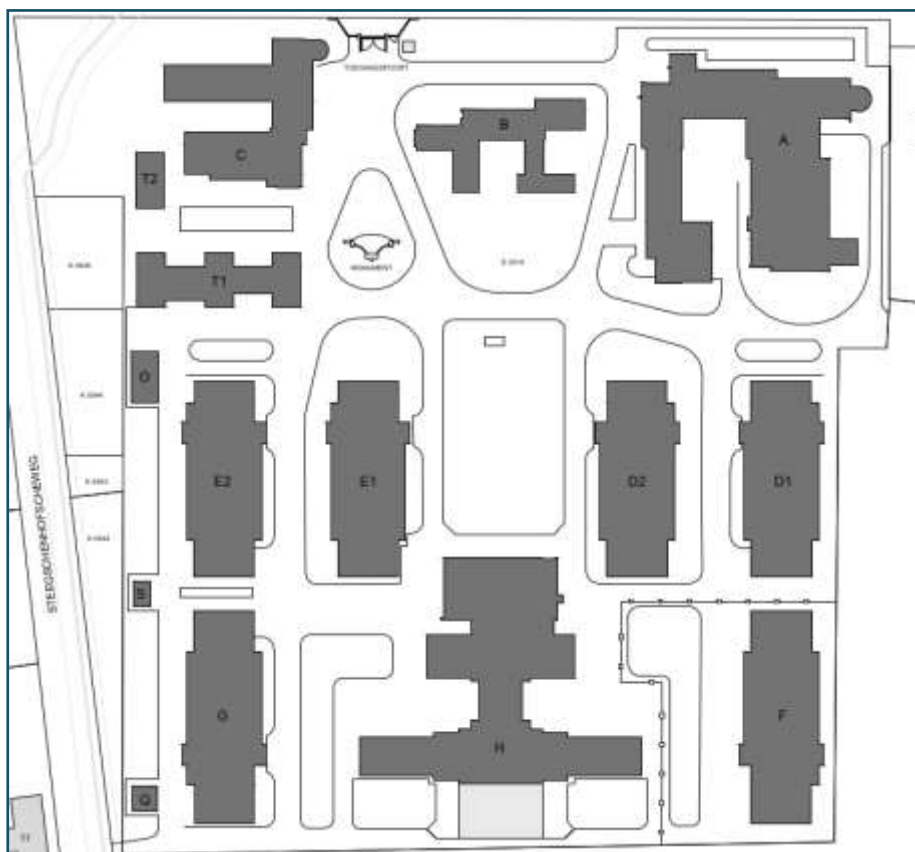

Figuur 2 Indeling plangebied met benaming van de gebouwen

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de N324 (Bosschebaan/Elftweg), de Generaal de Bonsweg, Hoogvelscheweg, Kranenhofscheweg, en de Steegschenhofseweg.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen van Hurenkamp Architecten en de van de gemeente Grave en de Provincie Noord-Brabant ontvangen verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de figuren uit het rekenmodel opgenomen.

2

WETTELIJK KADER

2.1

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
N324 (Bosschebaan/Elftweg)/ Generaal de Bonsweg/ Hoogvelscheweg/ Kranenhofscheweg/ Steegschenhofseweg	Buitenstedelijk	1 of 2	250

In de buurt van het plangebied bevinden zich geen 30 km/uur wegen.

2.2

Grenswaarden wegverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden
	Wegverkeerslawaaï
Woning buitenstedelijk gebied	53 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Grave heeft geluidsbeleid opgesteld. Dit is verwoord in de 'Beleidsregel Hogere Geluidsgrenswaarden Wet Geluidhinder gemeente Grave' van 11 juni 2009.

Het geluidsbeleid gaat enerzijds in op de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen. Anderzijds worden ook voorwaarden aan de geluidssituatie rondom en in de gebouwen zelf gesteld.

- Woningen zijn / worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan woningen gelegen langs invalsroutes van de stad of kernen, waarbij de afstand tot de weg minimaal die van bestaande woningen in de directe omgeving is, maar bij voorkeur groter. (in verband met mogelijke schaduwwerking en zichthoek beperking)
- Er is sprake van grond- of bedrijfsgebondenheid van woningen. Hieronder worden onder andere (agrarische) bedrijfswoningen en aanleunwoningen bij een bestaande zorginstelling verstaan.
- De woningen vullen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op. Het gaat om woningen die worden gebouwd in een planmatige verdichting van de woonbebouwing ter verbetering van de bestaande stedenbouwkundige structuur.
- De woningen vervangen bestaande bebouwing. Het vervangen van bestaande bebouwing, die niet per definitie een geluidsgevoelige bestemming heeft, door een geluidsgevoelige bestemming is hierbij eveneens mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan het omzetten van zorginstellingen of van bedrijfspanden naar woonruimte. Ook bij dorpsvernieuwingsplannen kan hiervan sprake zijn.
- De woningen vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie voor andere woningen of andere geluidsgevoelige objecten. Bij woningen/appartementen moet het aantal dat een verbetering ondervindt ten minste gelijk zijn aan het aantal waaraan de afschermende functie wordt toegekend. Bij andere geluidsgevoelige bestemmingen gaat het zowel om het aantal objecten als om het aantal geluidsgelinderden. De afscherming mag zijn gericht op zowel nieuwe als bestaande geluidsgevoelige bestemmingen.

De gemeente wil zich ook op locaties met een hogere geluidsbelasting inzetten voor een leefbare situatie. Daarom worden voorwaarden gesteld aangaande een geluidsluwe gevel. De volgende voorwaarden zijn daarom opgenomen:

- Er worden geen voorwaarden gesteld aan bescherming van buitenruimten en de indeling van een geluidsgevoelig object. De bescherming van deze twee aspecten is aan initiatief nemer zelf.
- Geluidsluwe gevel; De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen. Op deze voorwaarde worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
 - Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de bestaande geluidssituatie vaak beperkter dan voor een nieuwe situatie. Daarom wordt hier voor een geluidsluwe gevel wordt een ruimere marge aangehouden: 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde.
 - In gebieden met lichte bedrijvigheid zal de eis van een geluidsluwe gevel veelal haalbaar zijn, behoudens een aantal specifieke omstandigheden. Een verdere differentiatie naar gevelbelasting ligt hier voor de hand. Bij hogere waarden tot

nabij de maximale ontheffingswaarde wordt als voorwaarde gesteld dat er minimaal één gevel aanwezig moet zijn waarbij de geluidsbelasting op zijn minst 10 dB lager is.

- Dove gevel: Een dove gevel wordt toegepast in een situatie waarin de geluidbelasting op een gevel de toegestane ontheffingswaarde te boven gaat. Het bevoegd gezag kan bouwen op die locatie toestaan mits er bijzondere geluidwerende voorzieningen als een dove gevel worden getroffen en aan de andere zijde van het gebouw een aanvaardbaar geluidsniveau heerst. De consequentie van een dove gevel is dat de ruimte aan de buitenzijde van zo'n gevel niet als 'buitenruimte' (tuin, terras, balkon) kan worden aangemerkt. Ook ventilatieopeningen zijn niet toegestaan; ventilatie zal op een andere wijze moeten worden gerealiseerd.
- Cumulatie: Bij de hogere grenswaarde procedure hoeven de aangevraagde hogere geluidsniveaus niet gecumuleerd te worden.
 - Bij het dimensioneren van gevelisolatie moet wel rekening worden gehouden met cumulatie. Wanneer op een locatie inderdaad sprake is van cumulatie zal in de meeste situaties de gecumuleerde geluidbelasting enkele dB's hoger zijn dan de geluidbelasting als gevolg van de afzonderlijke geluidsbronnen. Cumulatie heeft overigens alleen betrekking op één gevel van de woningen en niet op alle gevels rondom de woning.
 - Er treedt een onaanvaardbare geluidsbelasting op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste maximale toegestane ontheffingswaarden. Een verhoging van 3 dB is een verhoging die als significant hoger wordt ervaren. In die gevallen kan niet worden gebouwd of worden oplossingen gezocht met dove gevels. Indien sprake is van cumulatie dient de geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt in het akoestisch onderzoek.

2.4 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot 4 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

2.5 Dove gevel

De Wet geluidhinder toetst de geluidsbelasting ter plaatse van de gevels. Een geveldeel is een gebouwdeel dat de binnenlucht scheidt van de buitenlucht. De geluidsbelasting van een zogenaamde dove gevel wordt volgens de Wet geluidhinder niet getoetst.

Met een dove gevel wordt bedoeld:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn, mits de geluidswering voldoende is, en;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Voor dove gevels wordt de geluidsbelasting dus niet getoetst en er wordt daarom ook geen hogere waarde vastgesteld.

3

WEGVERKEERSLAWAAI

3.1

Verkeersgegevens


De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn, aangeleverd door de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant. De gegevens betreffen de jaren 2015, 2030 en 2040. De etmaalintensiteiten van de omliggende wegen zijn in 2030 hoger dan in 2040. De etmaalintensiteiten zijn in 2030 echter wel hoger dan in 2015. Als worst-case benadering is daarom de autonome groei tussen 2015 en 2030 voor de wegen bepaald. De berekende autonome groei is vervolgens gebruikt om van 2030 naar 2035 te rekenen.

Voor de Vogelenzangscheweg ten noordwesten van het plangebied zijn geen gegevens beschikbaar. Aangenomen wordt dat het aantal voertuigbewegingen op deze weg dusdanig laag is dat het akoestische effect op het plangebied niet relevant is.

Voor de verkeersgeneratie van het plan is uitgegaan van 7 voertuigbewegingen per etmaal per woning. Al het verkeer van en naar het plan zal via de toegangsweg aan de noordzijde van het plangebied gaan over de Generaal de Bonsweg. Aangenomen is de helft van het verkeer van en naar het plan via de westzijde (van de N324) en de andere helft via de oostzijde (Hoogeweg) naar de Generaal de Bonsweg toe- en weg komt rijden.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.



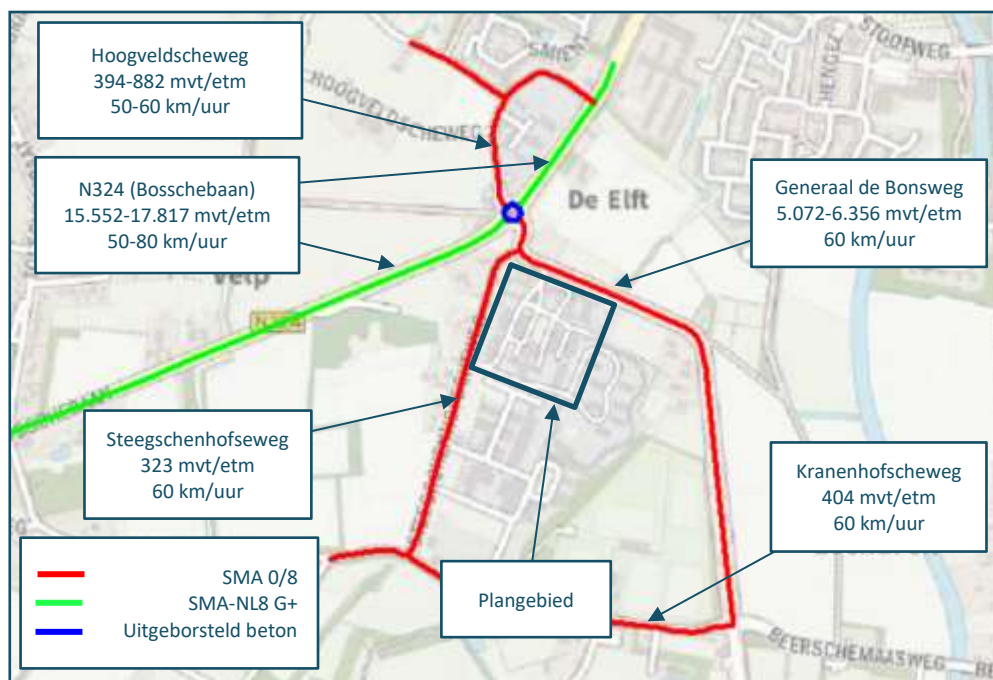

Figuur 3 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2035

3.2

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt gezien het landelijke karakter van de omgeving verondersteld dat de bodem overwegend absorberend is.

De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter voor de begane grond en op basis van de tekeningen (zoals opgenomen in bijlage 1) is op elke verdieping/appartement een beoordelingshoogte ingesteld. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 4 Impressie rekenmodel


3.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Generaal de Bonsweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Generaal de Bonsweg bedraagt ten hoogste 58 dB op de noordgevel van Gebouw C. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt ook de maximaal toelaatbare grenswaarde voor geluidsgevoelige functies voor buitenstedelijk gebied van 53 dB.

De overschrijdingen van de maximaal toelaatbare waarde betreffen de noordgevels van de gebouwen A, B en C aan de noordzijde van het plan. De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde betreft voornamelijk de west- en oostgevels van de gebouwen A, B en C. De locaties waarop de voorkeursgrenswaarde en maximaal toelaatbare waarde wordt overschreden is weergegeven in de volgende figuur.

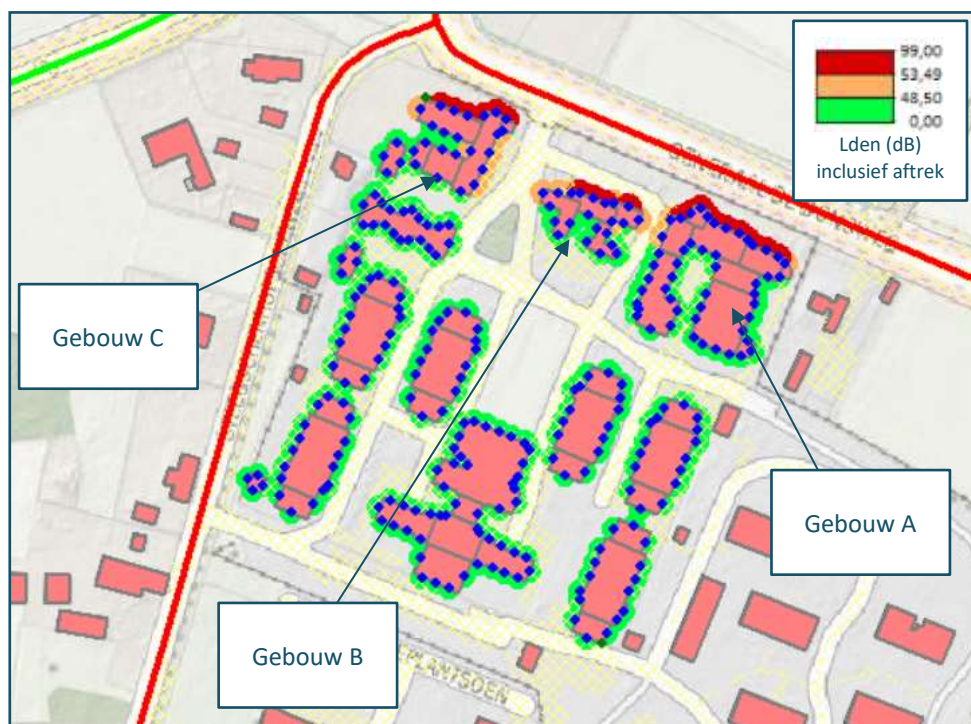


Figuur 5 Geluidsbelasting op het plangebied vanwege wegverkeer op de Generaal de Bonsweg met locaties van overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde (oranje) en maximaal toelaatbare waarde (rood).

N324 (Bosschebaan)

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de N324 bedraagt ten hoogste 50 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.

De overschrijdingen betreft alleen de noord- en westgevel van gebouw C aan de noordzijde van het plan. Dit is weergegeven in de volgende figuur.

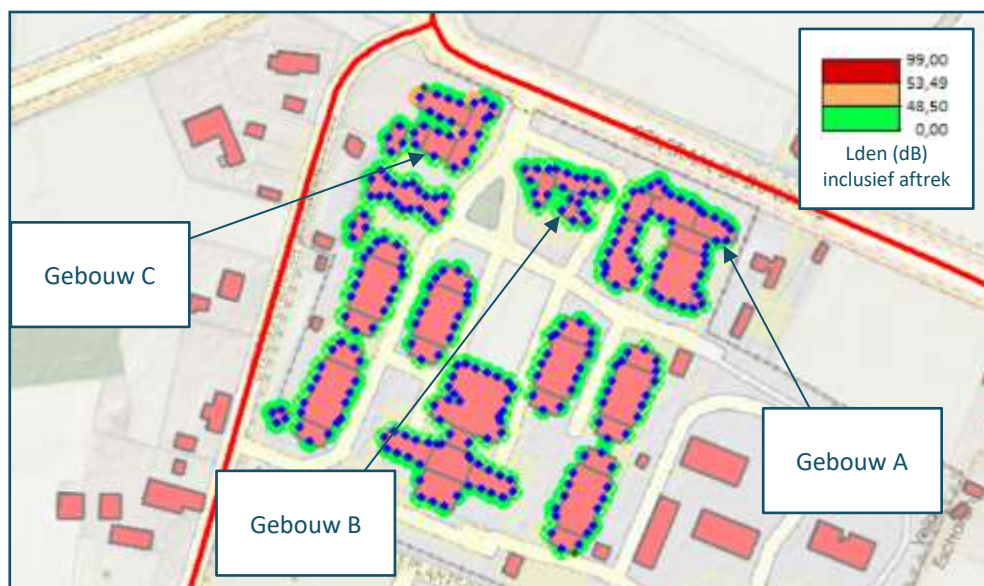

Figuur 6 Geluidsbelasting op het plangebied vanwege wegverkeer op de N324 met overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde (oranje).

Overige wegen

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Steegschenhofscheweg, Hoogveldscheweg en Kranenhofscheweg bedraagt ten hoogste respectievelijk 46 dB, 29 dB en 24 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt bij de woningen ten hoogste 63 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh.

3.4

Afweging maatregelen

Uit de berekeningsresultaten blijkt samengevat dat:

1. vanwege de N324 op enkele delen van gebouw C een hogere grenswaarde nodig is;
2. vanwege de Generaal de Bonsweg niet wordt voldaan aan de Wet geluidhinder voor wat betreft de noord van de gebouwen A, B (gedeeltelijk) en C;
3. vanwege de Generaal de Bonsweg hogere grenswaarden nodig zijn op delen van de west- en oostgevels;

Woningen aan de noordgevels van de gebouwen A, B (gedeeltelijk) en C zijn dus niet mogelijk, of er moeten dove gevels toegepast worden. Hier is de geluidsbelasting van de Generaal de Bonsweg hoger dan de grenswaarde van 53 dB die geldt voor woningen in buitenstedelijk gebied.

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Een mogelijke bronmaatregel is het toepassen van een geluidsreducerend wegdek over een lengte van minimaal 300 meter over beide rijbanen van de Generaal de Bonsweg. Uitgaande van een geluidsreducerende wegdek 'Dunne deklagen type B' kan een geluidsreductie van circa 4 dB worden gerealiseerd. Hiermee bedraagt de geluidsbelasting vanwege de Generaal de Bonsweg ten hoogste 53 dB bij gebouw A en B en wordt voldaan aan de maximale hogere waarde van 53 dB. Om ook de geluidsbelasting bij de noordgevel van gebouw C beneden de maximaal hogere waarde van 53 dB te krijgen is dit niet voldoende. Bij de noordgevel van gebouw C kunnen dus geen woningen worden gesitueerd of moeten dove gevels worden toegepast.

Uitgaande van een breedte van het wegdek van 6 meter bedraagt het oppervlak waarover het geluidsreducerend wegdek moet worden toegepast 1.800 m². Uitgaande van een totale levensduur van 30 jaar bedragen de kosten voor de aanleg en onderhoud van het geluidsreducerend wegdek circa € 100,- per m² (bron: Royal Haskoning-DHV, Notitie Afweging geluidsreducerend asfalt Randweg Voorhout, kenmerk T&PBC6342-PK-N001D01, d.d. 21 april 2016). De totale kosten voor de aanleg en onderhoud van de beschreven bronmaatregel bedragen hiermee circa € 180.000,- exclusief BTW.

Deze kosten zijn hoog in relatie tot de omvang van de ontwikkeling. Daarnaast zijn nog aanvullende maatregelen nodig om ook de geluidsbelasting bij gebouw C beneden de maximaal toelaatbare waarde te krijgen. Bovendien heeft de ontwikkelaar geen zeggenschap over de weg.

Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende situatie stedenbouwkundig niet wenselijk.

Ook vanwege de N324 is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met 2 dB. De maximale hogere waarde van 53 dB wordt niet overschreden. Om deze geluidsbelasting te reduceren dienen maatregelen over een lengte van meerdere honderden meters aan de N324 worden getroffen. Gelet op de zeer geringe overschrijding wordt dit als financieel ondoelmatig aangemerkt.

Gelet op het voorgaande wordt overwogen dat het treffen van verdere maatregelen aan de wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Daarmee resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

Bij de gebouwdelen waar sprake is van een geluidsbelasting hoger dan 53 dB, kunnen geen woningen worden gesitueerd of moeten dove gevels worden toegepast.

3.5 Toetsing aan beleid

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In de volgende paragrafen worden de van toepassing zijnde voorwaarden behandeld.

3.5.1 Vervangende nieuwbouw

Het gemeentelijk geluidsbeleid heeft geen eisen gesteld met betrekking tot geluidluwe gevels voor het transformeren naar woningen. Het gemeentelijk geluidsbeleid geeft echter wel aan dat het vervangen van een niet- geluidsgevoelige bestemming door een geluidsgevoelige

bestemming aangemerkt kan worden als vervangende nieuwbouw. De voorliggende situatie is daarmee vergelijkbaar met vervangende nieuwbouw.

3.5.2 Geluidsluwe gevel

Uitgaande van vervangende nieuwbouw geldt voor een geluidsluwe gevel een marge van 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Afgezien van de gebouwen A, B en C wordt overal aan de voorkeursgrenswaarde voldaan en beschikken alle woningen over een geluidsluwe gevel.

Voor de gebouwen A, B en C wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden op de west- en oostgevels. Voor gebouwen A, B en C geldt echter wel dat de gebouwen over een geluidsluwe gevel beschikken óf aan de zuidzijde of aan de binnenzijde van de gebouwen. Tenzij eenzijdig georiënteerde appartementen aan de west of oostgevels worden gerealiseerd kan aan deze voorwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid worden voldaan.

3.5.3 Gecumuleerde geluidsbelasting

Er treedt een onaanvaardbare geluidsbelasting op als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste maximale toegestane ontheffingswaarden. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een buitenstedelijke situatie. Conform het geluidsbeleid treedt een onaanvaardbare geluidsbelasting op als de gecumuleerde waarde hoger is dan 61 dB exclusief correctie (53 dB inclusief correctie is 58 dB exclusief correctie, tel daar 3 dB bij op waardoor op 61 dB uitgekomen wordt). In die gevallen kan niet worden gebouwd of worden oplossingen gezocht met dove gevels.

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt maximaal 63 dB exclusief correctie artikel 110 g Wgh. Dit is 5 dB hoger dan de maximaal toegestane ontheffingswaarde van 58 dB exclusief correctie.

In de volgende figuur is weergegeven waar de gecumuleerde geluidsbelasting meer dan 3 dB hoger is dan de maximale toegestane ontheffingswaarde (exclusief correctie).



Figuur 7 Beoordelingspunten waar conform het geluidsbeleid de gecumuleerde geluidsbelasting als 'onaanvaardbaar' wordt aangemerkt (rood)

De locaties waar de gecumuleerde geluidsbelasting wordt aangemerkt als onaanvaardbaar betreft enkele punten aan de noordgevel van gebouw A en C. Voor diezelfde punten wordt ook vanwege wegverkeer op de Generaal de Bonsweg de maximale toegestane waarde overschreden en zijn al maatregelen nodig zoals het toepassen van dove gevels.

Daarmee kan op dit punt worden voldaan aan de eisen uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

3.6

Hogere grenswaarde

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken een hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In tabel 3 zijn de aan te vragen hogere grenswaarden voor de Generaal de Bonsweg en de N324 weergegeven. Ook is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Tabel 3 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Rekenpunt	Gevel-oriëntatie	Beoordelings-hoogte (meter)	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]		Cumulatieve geluidsbelasting L_{cum} [dB]
			Generaal de Bonsweg	N324	
006_A	Gebouw A noord-gevel	1,50	53		58
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	53		58
047_B/C	Gebouw A westgevel	5,65/9,22	50/51		56/56

Rekenpunt	Gevel-oriëntatie	Beoordelings-hoogte (meter)	Aan te vragen hogere grenswaarden L_{den} [dB]		Cumulatieve geluids-belasting L_{cum} [dB]
			Generaal de Bonsweg	N324	
048_A/B/C	Gebouw A westgevel	1,50/5,65/9,22	50/52/52		56/57/57
049_A/050_A	Gebouw A noord-gevel	1,50	53/53		58/58
198_A/B/C	Gebouw B westgevel	1,50/5,07/8,74	51/53/53		57/58/59
199_A/B/C	Gebouw B westgevel	1,50/4,93/8,74	51/53/51		57/59/57
200_A t/m 203_A	Gebouw B noord-gevel	1,50	52		57
203_B	Gebouw B noord-gevel	5,07	53		59
204_A	Gebouw B noord-gevel	1,50	52		58
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50/5,07	49/50		54/55
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	50		55
219_B	Gebouw B westgevel	5,07/8,74	50/50		56/56
227_B/C	Gebouw C oostgevel	4,38/8,51	52/53		57/58
228_B/C	Gebouw C oostgevel	4,38/8,51	50/52		56/57
229_B/C	Gebouw C oostgevel	4,38/8,51	49/51		55/56
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	501		56
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	49		54
238_C	Gebouw C binnen-zijde	8,51		49	57
242_A/B	Gebouw C westgevel	1,50/4.89		49/50	56/58

4

CONCLUSIE

In opdracht van Buro Stedenbouw heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaaï voor het plangebied aan de Generaal de Bonsweg te Grave.

Het voornemen bestaat om de huidige gebouwen te transformeren naar woningen. In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de N324 (Bosschebaan/Elftweg), de Generaal de Bonsweg, Hoogveldscheweg, Kranenhofscheweg, en de Steegschenhofseweg.

Uit de resultaten is gebleken dat vanwege wegverkeer op de Generaal de Bonsweg zowel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als de maximaal toelaatbare waarde van 53 dB overschreden wordt. De maximale toelaatbare waarde wordt overschreden op de noordgevel van de gebouwen A, B en C aan de noordzijde van het plan. Vanwege wegverkeer op de N324 wordt alleen de voorkeursgrenswaarde overschreden. Voor de overige wegen (Steegschenhofscheweg, Hoogveldscheweg en Kranenhofscheweg) is gebleken dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

Om de overschrijding weg te nemen is het toepassen van een geluidsreducerend wegdek onderzocht. Geconcludeerd wordt dat de kosten hoog zijn in relatie tot de ontwikkeling.


Voor de beoordelingspunten waar de maximaal toelaatbare waarde wordt overschreden moeten de gevels doof worden uitgevoerd. Voor de beoordelingspunten waar enkel de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, moeten hogere waarden worden aangevraagd.



BIJLAGE 1 FIGUREN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

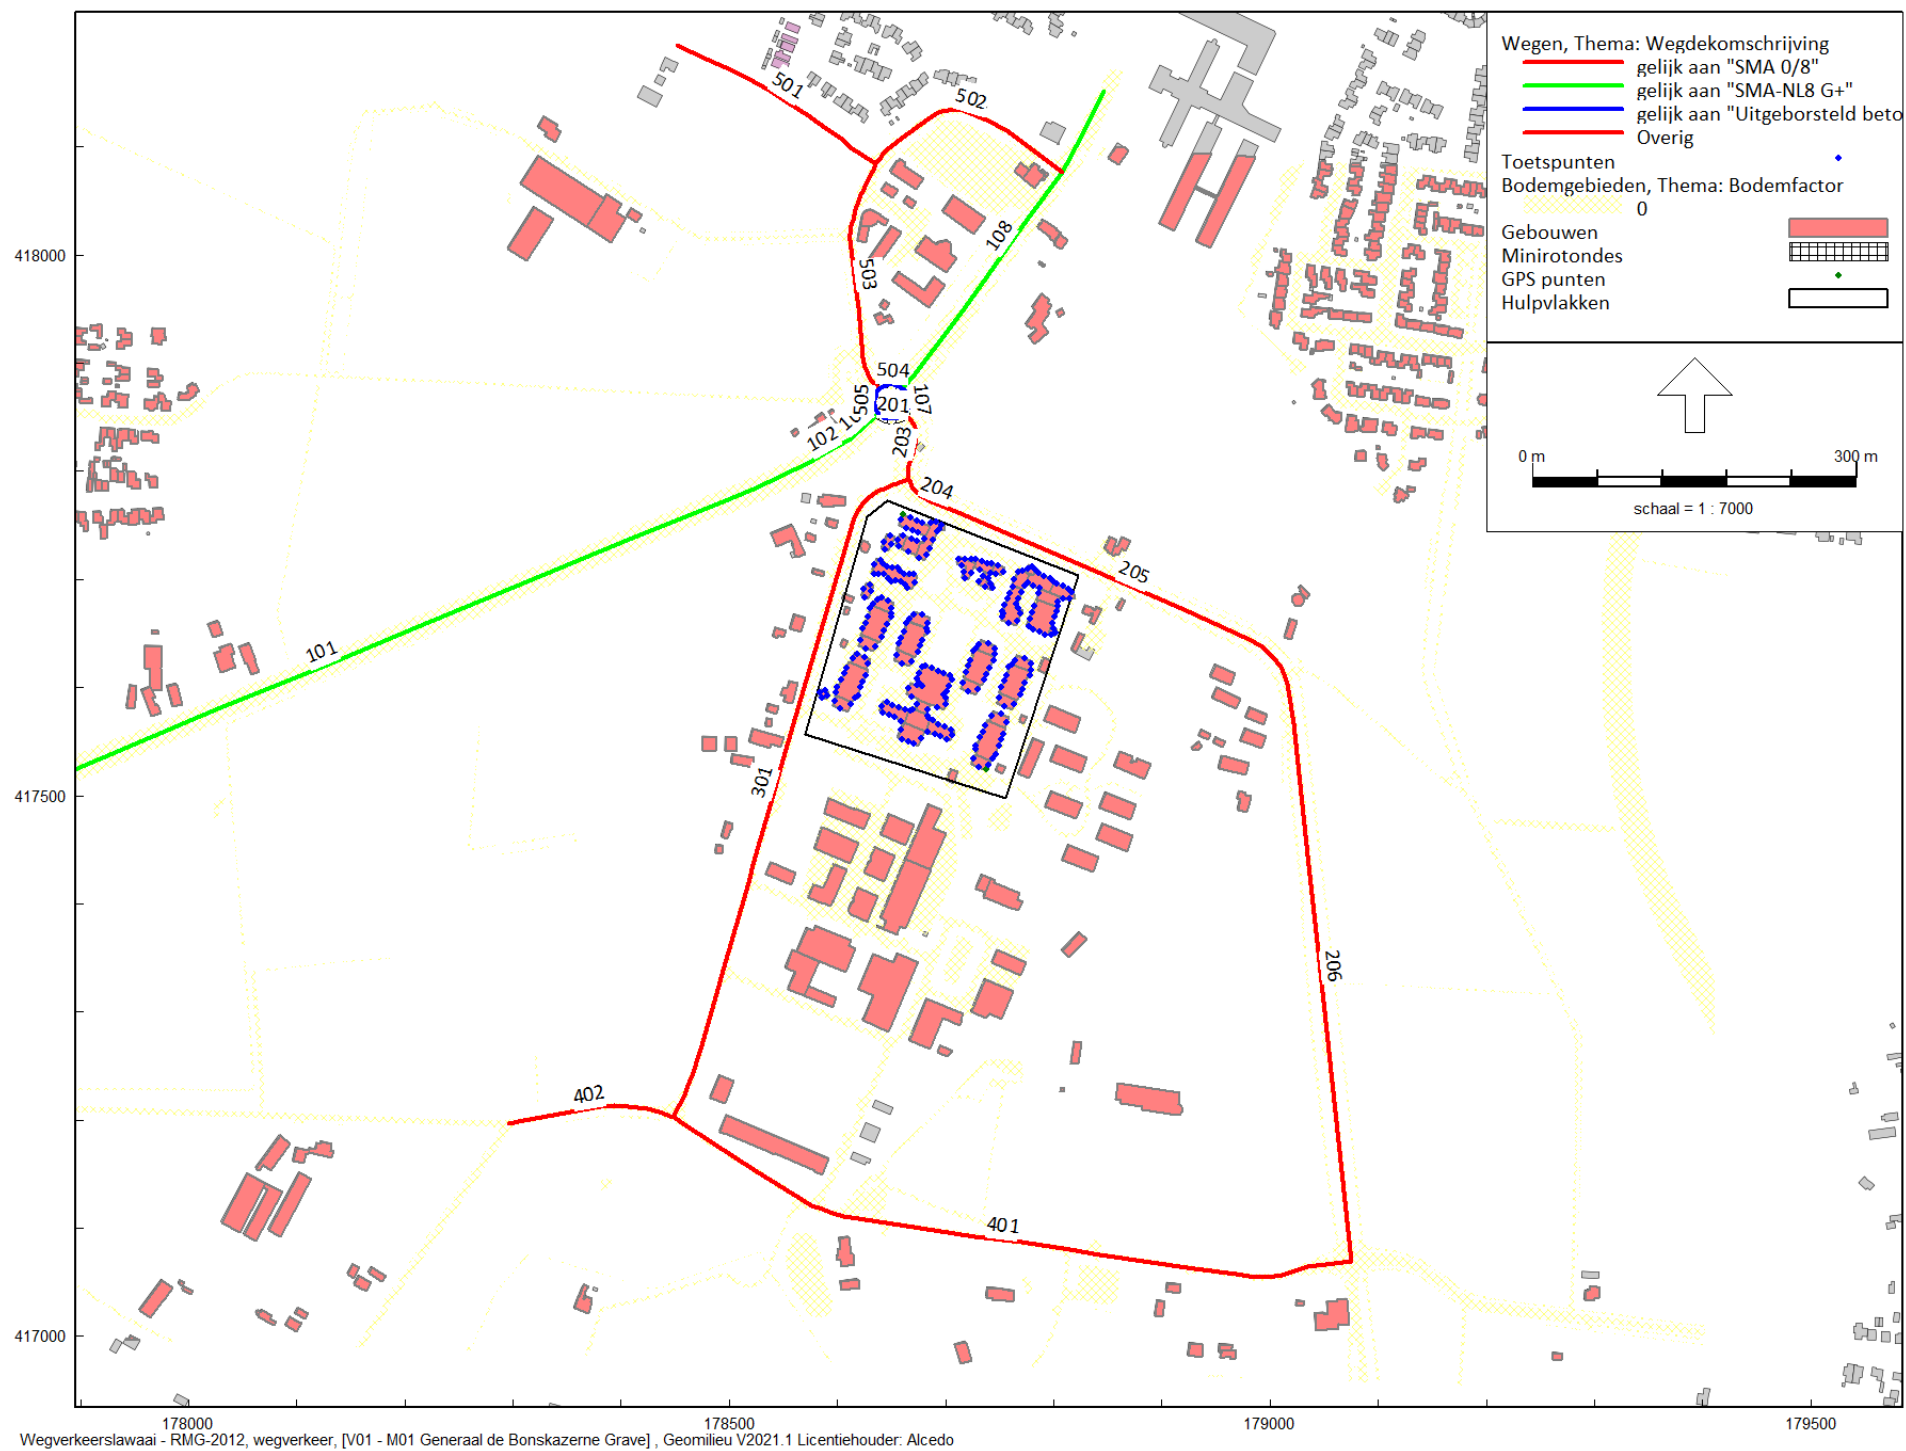

Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging wegen, gebouwen en bodemgebieden



Figuur 2 Overzicht van gehanteerde gebouwhoogtes omgeving plangebied




Figuur 3 Gebouwhoogtes plangebied



Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer, [V01 - M01 Generaal de Bonskazerne Grave], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 Ligging en nummering toetspunten noordzijde plangebied

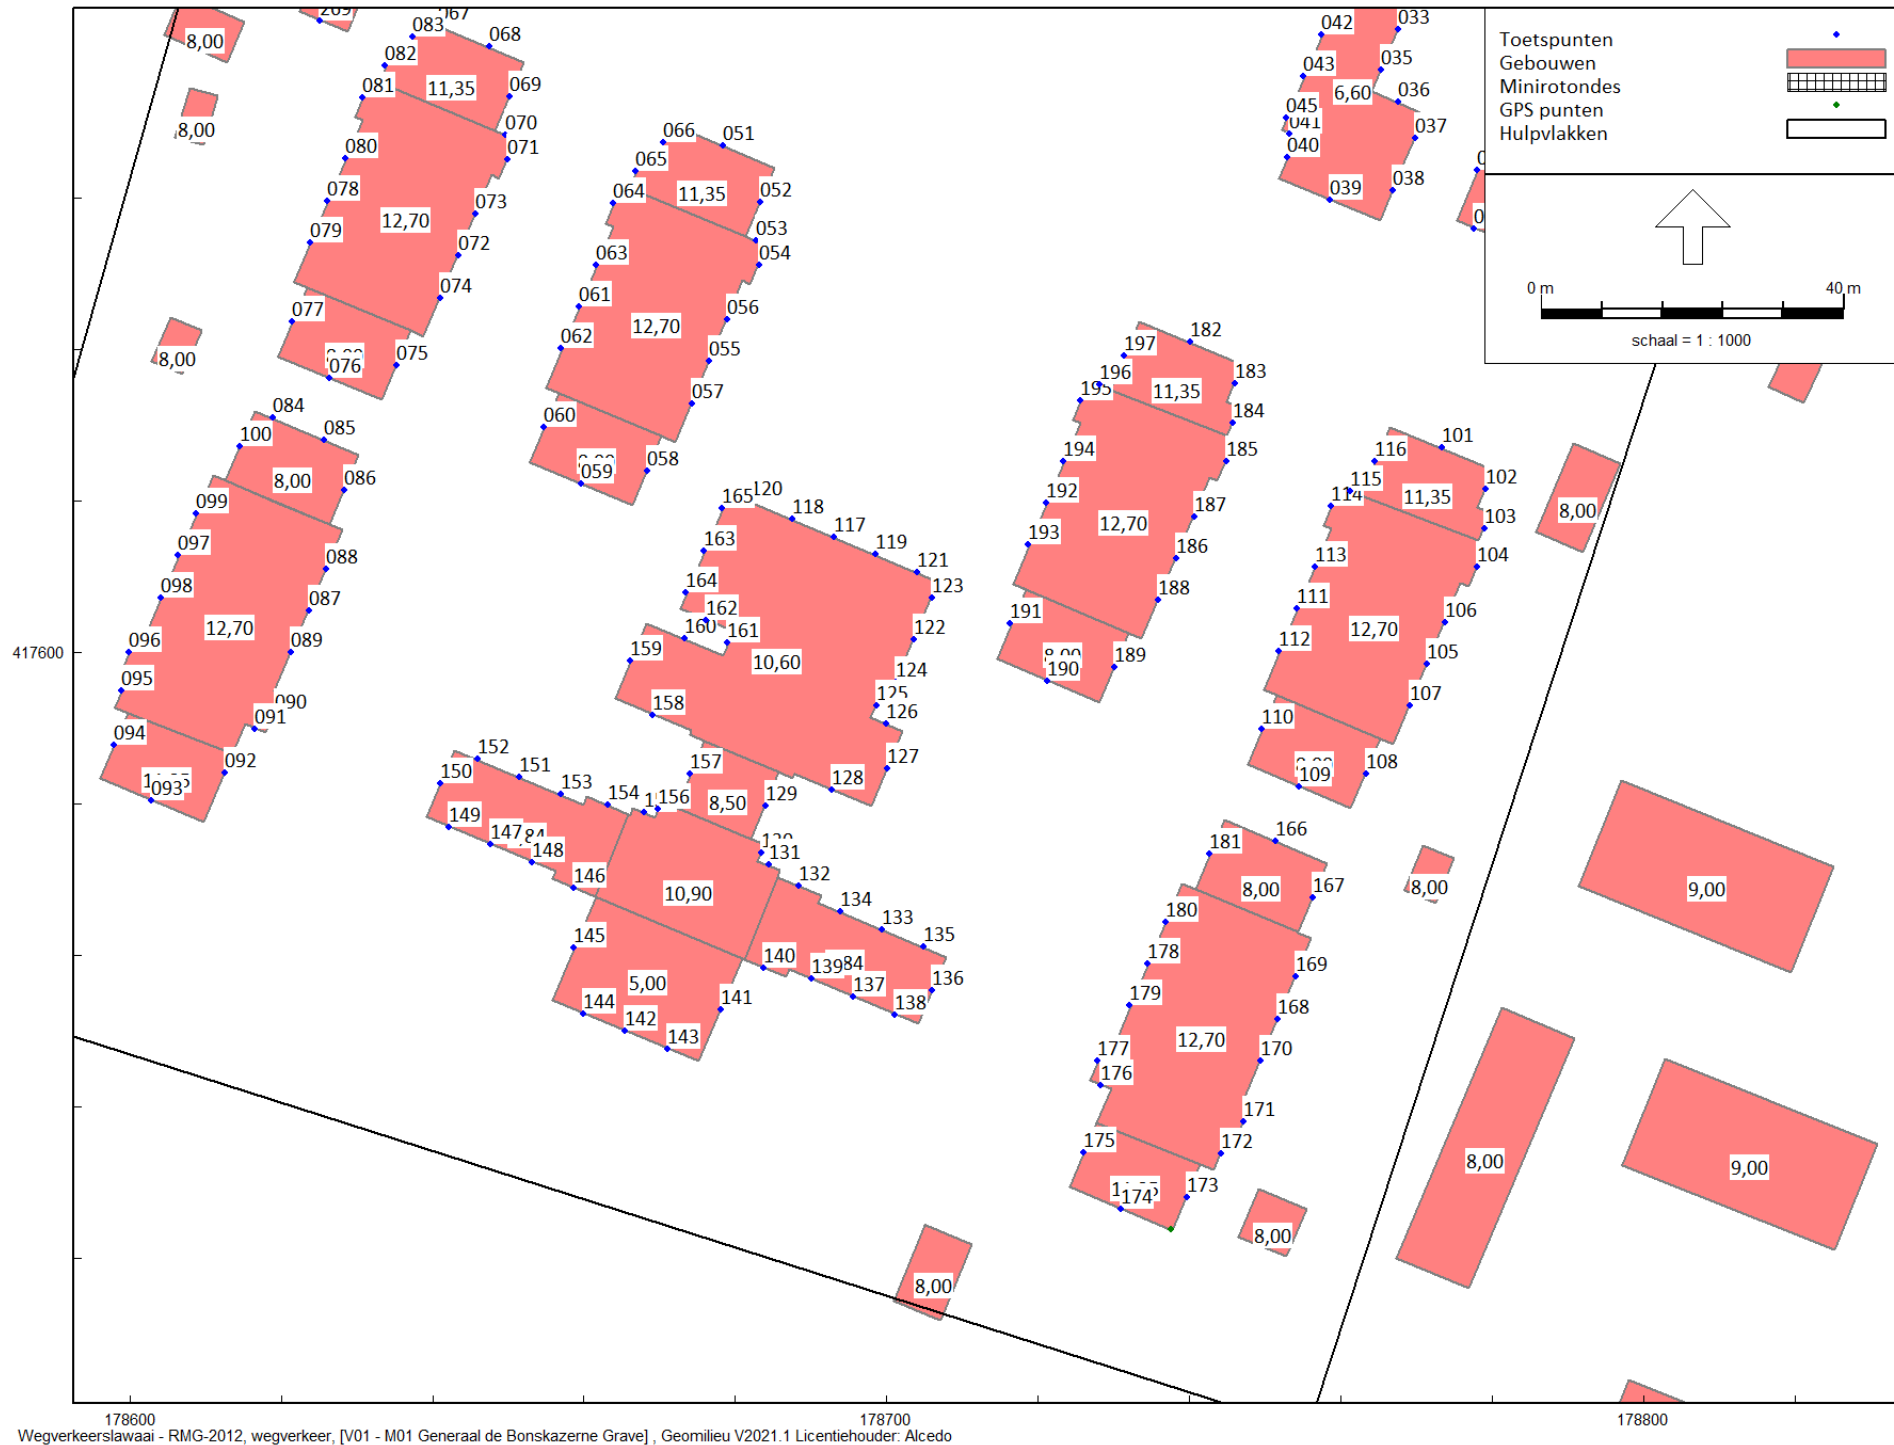

Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer, [V01 - M01 Generaal de Bonskazerne Grave], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 5 Ligging en nummering toetspunten zuidzijde plangebied

BIJLAGE 2

VERKEERGEGEVENS

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

De overige gegevens die voor u van belang zijn:

- Wegdektype: Generaal de Bonsweg/Hoogeweg, Steegschenhofscheweg en Hoogveldscheweg zijn allemaal uitgevoerd in sma-asfalt.
- Wegdektype: Vogelenzangscheweg is uitgevoerd in DAB, maar betreft ook een zandweg.
- Wijzigingen in de verkeerscirculatie zijn hier aan de orde. In 2019 is de N324 gereconstrueerd. Toen is er een rotonde aangebracht ten hoogte van de Generaal de Bonsweg. In 2020 is er een rotonde aangelegd aan de Zandkruiersweg. De sportverenigingen zijn gefuseerd tot 1 club gelegen op sportpark de Kranenhof. Zij hebben ook een nieuwe indeling georganiseerd. Daardoor is de ingang en de parkeerplaatsen verplaatst van (het oostelijk gedeelte van) de Kranenhofscheweg naar de Veldartilleriestraat.

Met vriendelijke groet,

Ik heb even in ons beheerprogramma gekeken en op het door jouw beschreven traject is de verharding als volgt:

hm 12.230 – 12.370: asfaltverharding met deklaag SMA-NL 8B

hm 12.370 – 12.895: asfaltverharding met deklaag SMA 8G+

hm 12.895 – 12.950: cementbetonverharding (rotonde)

hm 12.950 – ca. 13.950*: asfaltverharding met deklaag SMA 8G+

hm ca. 13.950* – 13.990 cementbetonverharding (rotonde)

* de rotonde ter hoogte van de Zandkruiersweg/Tolschestraat is onlangs pas aangebracht. Ik heb hier nog geen definitieve revisietekening van ontvangen dus ik weet momenteel niet waar exact de overgang asfalt > beton ligt (die 13.950 is een inschatting).

Hopelijk kan je hiermee vooruit.

Dag Jordy,

Het wegvak is niet in het verkeersmodel opgenomen, hierdoor is dit wegvak ook niet opgenomen in de milieuexport.

De gegevens worden op deze manier verstrekt. Het is aan de adviseur om een inschatting te maken wat benodigd is voor een (akoestisch) onderzoek.

Succes met het onderzoek

met vriendelijke groet,

On October 8, 2021 8:44 AM Jordy Bruinsma <jordy.bruinsma@alcedo.nl> wrote:

Goedendag,

Dank voor de aangeleverde gegevens. In de gegevens is niks te vinden over de Vogelenzangscheweg (zie afbeelding, gele pijl).



Kan hiervoor een aangenomen worden dat de er dusdanig weinig verkeer over rijdt dat het niet meegenomen hoeft te worden in een akoestisch onderzoek? Of anders kan de aanname gedaan worden dat voor de Vogelenzangscheweg dezelfde gegevens gehanteerd kunnen worden als voor de Hoogveldscheweg?

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,

Jordy Bruinsma

BIJLAGE 3

INVOERGEGEVENS REKENMODEL

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave

Model eigenschap

Omschrijving	M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	jordyb op 13-9-2021
Laatst ingezien door	jordyb op 19-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemvlakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handmatig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generaal de Bonsweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Generaal de bonsweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Hoogeweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Hoogveldscheweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kranenhofscheweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
>70 km/uur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Steegschenhofscheweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)
101	Bosschebaan_N324	0,75	0	W1001	SMA-NL8 G+	--	80	80	80	16085,00	6,64	3,00	1,04	--
102	Bosschebaan_N324	0,75	0	W1001	SMA-NL8 G+	--	50	50	50	16085,00	6,64	3,00	1,04	--
103	Bosschebaan_N324	0,75	0	W1001	SMA-NL8 G+	--	50	50	50	15552,00	6,64	2,99	1,04	--
104	Bosschebaan_N324 rotonde	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	7776,00	6,64	2,99	1,04	--
105	Bosschebaan_N324 rotonde	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	7776,00	6,64	2,99	1,04	--
106	Bosschebaan_N324	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	8908,00	6,65	2,97	1,04	--
107	Bosschebaan_N324	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	8908,00	6,65	2,97	1,04	--
108	Bosschebaan_N324	0,75	0	W1001	SMA-NL8 G+	--	50	50	50	17817,00	6,65	2,97	1,04	--
201	Generaal de Bonsweg	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	3178,00	6,66	3,18	0,92	--
202	Generaal de Bonsweg	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	3178,00	6,66	3,18	0,92	--
203	Generaal de Bonsweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	60	60	60	6365,00	6,66	3,18	0,92	--
204	Generaal de Bonsweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	60	60	60	6076,00	6,66	3,18	0,92	--
205	Generaal de Bonsweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	60	60	60	6076,00	6,66	3,18	0,92	--
206	Hoogeweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	60	60	60	5072,00	6,67	3,15	0,92	--
301	Steegschenhofscheweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	60	60	60	325,00	6,69	3,09	0,92	--
401	Kranenhofscheweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	60	60	60	404,00	6,76	2,88	0,92	--
402	Kranenhofscheweg	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	60	60	60	323,00	6,69	3,09	0,92	--
501	Hoogveldscheweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	60	60	60	882,00	6,65	3,21	0,92	--
502	Hoogveldsezijweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	50	50	50	537,00	6,33	3,92	1,05	--
503	Hoogveldscheweg	0,75	0	W7	SMA 0/8	--	50	50	50	394,00	6,30	4,00	1,05	--
504	Hoogveldscheweg	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	197,00	6,30	4,00	1,05	--
505	Hoogveldscheweg	0,75	0	W9	Uitgeborsteld beton	--	30	30	30	197,00	6,30	4,00	1,05	--

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
101	--	--	87,78	92,95	85,63	9,04	5,01	9,63	3,18	2,05	4,74
102	--	--	87,78	92,95	85,63	9,04	5,01	9,63	3,18	2,05	4,74
103	--	--	87,78	92,95	85,63	9,04	5,01	9,63	3,18	2,05	4,74
104	--	--	87,78	92,95	85,63	9,04	5,01	9,63	3,18	2,05	4,74
105	--	--	87,78	92,95	85,63	9,04	5,01	9,63	3,18	2,05	4,74
106	--	--	86,61	92,23	84,29	9,91	5,52	10,53	3,48	2,25	5,19
107	--	--	86,61	92,23	84,29	9,91	5,52	10,53	3,48	2,25	5,19
108	--	--	86,61	92,23	84,29	9,91	5,52	10,53	3,48	2,25	5,19
201	--	--	91,93	94,35	92,26	6,30	4,35	5,88	1,78	1,30	1,86
202	--	--	91,93	94,35	92,26	6,30	4,35	5,88	1,78	1,30	1,86
203	--	--	91,93	94,35	92,26	6,30	4,35	5,88	1,78	1,30	1,86
204	--	--	92,47	94,74	92,78	5,87	4,05	5,49	1,66	1,21	1,73
205	--	--	92,47	94,74	92,78	5,87	4,05	5,49	1,66	1,21	1,73
206	--	--	90,75	93,51	91,13	7,21	5,00	6,74	2,03	1,49	2,13
301	--	--	83,66	88,26	84,28	14,87	9,51	13,05	1,47	2,23	2,67
401	--	--	60,29	69,03	61,37	30,98	23,85	29,36	8,74	7,12	9,27
402	--	--	83,66	88,26	84,28	14,87	9,51	13,05	1,47	2,23	2,67
501	--	--	96,09	97,31	96,26	3,55	2,18	3,10	0,35	0,51	0,64
502	--	--	94,50	97,84	95,46	2,59	1,06	2,14	2,92	1,10	2,41
503	--	--	98,36	99,37	98,66	0,77	0,31	0,63	0,87	0,32	0,71
504	--	--	98,36	99,37	98,66	0,77	0,31	0,63	0,87	0,32	0,71
505	--	--	98,36	99,37	98,66	0,77	0,31	0,63	0,87	0,32	0,71

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
002	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
003	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
004	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
005	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
006	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,13	--	--	--	--	Ja
007	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	6,56	--	--	--	--	Ja
008	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	6,56	--	--	--	--	Ja
009	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	6,56	--	--	--	--	Ja
010	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
011	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
012	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	6,56	--	--	--	--	Ja
013	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
014	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
015	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
016	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
017	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
018	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,46	--	--	--	--	Ja
019	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,46	--	--	--	--	Ja
020	Gebouw A oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,46	--	--	--	--	Ja
021	Gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
022	Gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
023	Gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
024	Gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
025	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
026	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja
027	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	6,20	--	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
028	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
029	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
030	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
031	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
032	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	9,22	--	--	--	Ja
033	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
034	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
035	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
036	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
037	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
038	Gebouw A binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
039	Gebouw A zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
040	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
041	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
042	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
043	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
044	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
045	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
046	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	--	--	--	--	Ja
047	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	9,22	--	--	--	Ja
048	Gebouw A westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	9,22	--	--	--	Ja
049	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,65	9,22	--	--	--	Ja
050	Gebouw A noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,03	--	--	--	--	Ja
051	Geboue E1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
052	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
053	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
055	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	Gebouw E1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
059	Gebouw E1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
060	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
061	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
066	Gebouw E1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
067	Gebouw E2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
068	Gebouw E2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
069	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
070	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	Gebouw E2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
076	Gebouw E2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
077	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
078	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
082	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
083	Gebouw E2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
084	Gebouw G noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
085	Gebouw G noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
086	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
087	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
088	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
089	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
090	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
092	Gebouw G oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
093	Gebouw G zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
094	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
095	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
096	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
097	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
098	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
099	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
100	Gebouw G westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
101	Gebouw D1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
102	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
103	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
104	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
105	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
106	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
107	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
108	Gebouw D1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
109	Gebouw D1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
110	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
111	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
112	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
113	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
114	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
115	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
116	Gebouw D1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
117	Gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	Gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	Gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	Gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	Gebouw H noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	8,00	--	--	--	Ja
131	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	8,00	--	--	--	Ja
132	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
133	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
134	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
135	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
136	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
137	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
138	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
139	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
140	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
141	Gebouw H oostgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
142	Gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
143	Gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
144	Gebouw H zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
145	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
146	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
147	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
148	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
149	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
150	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
151	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
152	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
153	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
154	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	--	--	--	--	Ja
155	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	8,00	--	--	--	Ja
156	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,30	8,00	--	--	--	Ja
157	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Gebouw H westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Gebouw F noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
167	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
168	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
169	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
170	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
171	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
172	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
173	Gebouw F oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
174	Gebouw F zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
175	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
176	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
177	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
178	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
179	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
180	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
181	Gebouw F westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
182	Gebouw D2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
183	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
184	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
185	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
186	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
187	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
188	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
189	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
190	Gebouw D2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
191	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	--	--	--	--	Ja
192	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
193	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
194	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
195	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
196	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
197	Gebouw D2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,97	8,41	--	--	--	Ja
198	Gebouw B westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	8,74	--	--	--	Ja
199	Gebouw B westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,93	9,80	--	--	--	Ja
200	Gebouw B noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,93	9,80	--	--	--	Ja
201	Gebouw B noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,93	9,80	--	--	--	Ja
202	Gebouw B noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,93	9,80	--	--	--	Ja
203	Gebouw B noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
204	Gebouw B noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
205	Gebouw B oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
206	Gebouw B oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
207	Gebouw B oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,93	9,80	--	--	--	Ja
208	Gebouw B oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
209	Gebouw B oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
210	Gebouw B oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
211	Gebouw B zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
212	Gebouw B binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
213	Gebouw B binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,07	--	--	--	--	Ja
214	Gebouw B binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,93	9,80	--	--	--	Ja
215	Gebouw B binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	5,07	8,74	--	--	--	Ja
216	Gebouw B zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	8,74	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
217	Gebouw B westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	8,74	--	--	--	Ja
218	Gebouw B westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	8,74	--	--	--	Ja
219	Gebouw B westgevel	0,00	Relatief	1,50	5,07	8,74	--	--	--	Ja
220	Gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
221	Gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
222	Gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
223	Gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	--	--	--	Ja
224	Gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	--	--	--	Ja
225	Gebouw C noordgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
226	Gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
227	Gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	--	--	--	Ja
228	Gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	--	--	--	Ja
229	Gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	11,50	--	--	Ja
230	Gebouw C oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	--	--	--	Ja
231	Gebouw C zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	Gebouw C zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
233	Gebouw C zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
234	Gebouw C westgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
235	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
236	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
237	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
238	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,38	8,51	--	--	--	Ja
239	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
240	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
241	Gebouw C binnenzijde	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
242	Gebouw C westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,89	--	--	--	--	Ja
252	Gebouw T1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja

Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
245	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
247	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
244	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
246	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
249	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
248	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
250	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
251	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
253	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
255	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
254	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
256	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
257	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
258	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
259	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
260	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
261	Gebouw T1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
262	Gebouw T1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
243	Gebouw T1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
263	Gebouw T2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
266	Gebouw T2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
265	Gebouw T2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
264	Gebouw T2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
267	Gebouw O noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
268	Gebouw O oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
269	Gebouw O zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja
270	Gebouw O westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,85	--	--	--	--	Ja


Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
271	Gebouw Q noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,70	--	--	--	--	Ja
272	Gebouw Q oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,70	--	--	--	--	Ja
273	Gebouw Q zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,70	--	--	--	--	Ja
274	Gebouw Q westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,70	--	--	--	--	Ja

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Gebouw A noordgevel	1,50	55,02	51,59	46,40	55,80
001_B	Gebouw A noordgevel	5,03	55,64	52,21	47,02	56,42
002_A	Gebouw A noordgevel	1,50	53,24	49,83	44,63	54,03
002_B	Gebouw A noordgevel	5,03	54,16	50,73	45,55	54,95
003_A	Gebouw A noordgevel	1,50	53,64	50,23	45,03	54,43
003_B	Gebouw A noordgevel	5,03	54,61	51,18	46,00	55,40
004_A	Gebouw A noordgevel	1,50	53,49	50,08	44,88	54,28
004_B	Gebouw A noordgevel	5,03	54,43	51,01	45,82	55,22
005_A	Gebouw A noordgevel	1,50	53,71	50,30	45,10	54,50
005_B	Gebouw A noordgevel	5,03	54,66	51,23	46,05	55,45
006_A	Gebouw A noordgevel	1,50	52,45	49,04	43,84	53,24
006_B	Gebouw A noordgevel	5,13	53,61	50,18	45,00	54,40
007_A	Gebouw A noordgevel	1,50	52,92	49,50	44,31	53,71
007_B	Gebouw A noordgevel	6,56	54,17	50,74	45,56	54,96
008_A	Gebouw A noordgevel	1,50	52,83	49,41	44,22	53,62
008_B	Gebouw A noordgevel	6,56	54,06	50,64	45,45	54,85
009_A	Gebouw A noordgevel	1,50	52,96	49,55	44,35	53,75
009_B	Gebouw A noordgevel	6,56	54,21	50,78	45,60	55,00
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	52,00	48,58	43,39	52,79
011_A	Gebouw A oostgevel	1,50	34,70	31,25	26,08	35,48
012_A	Gebouw A oostgevel	1,50	34,58	31,13	25,96	35,36
012_B	Gebouw A oostgevel	6,56	37,28	33,82	28,67	38,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	Gebouw A oostgevel	1,50	38,67	35,25	30,06	39,46
013_B	Gebouw A oostgevel	5,65	41,15	37,71	32,54	41,93
014_A	Gebouw A oostgevel	1,50	42,25	38,84	33,64	43,04
014_B	Gebouw A oostgevel	6,20	45,85	42,42	37,24	46,64
015_A	Gebouw A oostgevel	1,50	42,02	38,61	33,41	42,81
015_B	Gebouw A oostgevel	6,20	44,36	40,94	35,75	45,15
016_A	Gebouw A oostgevel	1,50	42,02	38,61	33,41	42,81
016_B	Gebouw A oostgevel	6,20	45,43	42,00	36,81	46,21
017_A	Gebouw A oostgevel	1,50	41,91	38,50	33,30	42,70
017_B	Gebouw A oostgevel	6,20	43,86	40,44	35,25	44,65
018_A	Gebouw A oostgevel	1,50	42,56	39,14	33,94	43,34
018_B	Gebouw A oostgevel	4,46	44,17	40,75	35,56	44,96
019_A	Gebouw A oostgevel	1,50	41,41	38,00	32,80	42,20
019_B	Gebouw A oostgevel	4,46	42,91	39,48	34,29	43,69
020_A	Gebouw A oostgevel	1,50	34,88	31,45	26,27	35,67
020_B	Gebouw A oostgevel	4,46	35,82	32,37	27,20	36,60
021_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	29,62	26,13	21,00	30,39
021_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	31,95	28,45	23,33	32,72
022_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	31,49	28,04	22,88	32,27
022_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	33,12	29,65	24,51	33,90
023_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	29,95	26,46	21,34	30,72
023_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	32,30	28,81	23,69	33,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	29,09	25,60	20,47	29,86
024_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	31,36	27,86	22,75	32,13
025_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	27,95	24,39	19,32	28,70
025_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	33,56	30,05	24,94	34,33
026_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	28,53	24,98	19,90	29,28
026_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	34,03	30,51	25,40	34,79
027_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	28,24	24,69	19,62	29,00
027_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	33,68	30,15	25,05	34,44
028_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	26,78	23,23	18,15	27,53
028_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	32,71	29,17	24,09	33,47
029_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	24,65	21,10	16,03	25,41
029_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	28,85	25,31	20,23	29,61
030_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	23,90	20,34	15,27	24,65
030_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	28,46	24,90	19,83	29,21
031_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	24,48	20,94	15,85	25,24
031_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	28,12	24,58	19,50	28,88
032_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	26,68	23,15	18,06	27,44
032_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	32,87	29,35	24,25	33,63
032_C	Gebouw A binnenzijde	9,22	39,52	36,05	30,90	40,29
033_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	27,60	24,06	18,97	28,36
033_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	32,78	29,24	24,16	33,54
034_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	27,59	24,04	18,97	28,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	33,36	29,83	24,73	34,12
035_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	27,68	24,14	19,06	28,44
035_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	32,62	29,07	23,99	33,37
036_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	28,76	25,22	20,14	29,52
036_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	34,86	31,34	26,24	35,62
037_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	26,35	22,80	17,72	27,10
037_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	30,92	27,39	22,30	31,68
038_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	30,99	27,52	22,37	31,76
038_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	33,28	29,79	24,67	34,05
039_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	30,14	26,68	21,53	30,92
039_B	Gebouw A zuidgevel	5,65	31,86	28,38	23,24	32,63
040_A	Gebouw A westgevel	1,50	33,34	29,89	24,72	34,12
040_B	Gebouw A westgevel	5,65	35,49	32,03	26,88	36,27
041_A	Gebouw A westgevel	1,50	30,42	27,00	21,81	31,21
041_B	Gebouw A westgevel	5,65	32,09	28,64	23,48	32,87
042_A	Gebouw A westgevel	1,50	42,31	38,89	33,70	43,10
042_B	Gebouw A westgevel	5,65	44,73	41,29	36,11	45,51
043_A	Gebouw A westgevel	1,50	41,10	37,67	32,49	41,89
043_B	Gebouw A westgevel	5,65	43,57	40,13	34,96	44,35
044_A	Gebouw A westgevel	1,50	43,41	39,99	34,80	44,20
044_B	Gebouw A westgevel	5,65	45,84	42,41	37,23	46,63
045_A	Gebouw A westgevel	1,50	39,81	36,39	31,20	40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Gebouw A westgevel	5,65	42,15	38,72	33,54	42,94
046_A	Gebouw A westgevel	1,50	41,65	38,23	33,04	42,44
046_B	Gebouw A westgevel	5,65	44,44	41,02	35,83	45,23
047_A	Gebouw A westgevel	1,50	47,52	44,10	38,91	48,31
047_B	Gebouw A westgevel	5,65	49,50	46,07	40,89	50,29
047_C	Gebouw A westgevel	9,22	50,01	46,58	41,40	50,80
048_A	Gebouw A westgevel	1,50	49,58	46,16	40,97	50,37
048_B	Gebouw A westgevel	5,65	50,98	47,55	42,37	51,77
048_C	Gebouw A westgevel	9,22	50,99	47,56	42,38	51,78
049_A	Gebouw A noordgevel	1,50	52,30	48,89	43,69	53,09
049_B	Gebouw A noordgevel	5,65	53,64	50,22	45,03	54,43
049_C	Gebouw A noordgevel	9,22	53,68	50,26	45,07	54,47
050_A	Gebouw A noordgevel	1,50	52,23	48,81	43,62	53,02
050_B	Gebouw A noordgevel	5,03	53,33	49,91	44,72	54,12
051_A	Geboue E1 noordgevel	1,50	38,02	34,59	29,40	38,80
051_B	Geboue E1 noordgevel	4,97	39,84	36,40	31,23	40,62
051_C	Geboue E1 noordgevel	8,41	41,27	37,84	32,66	42,06
052_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	31,52	28,06	22,90	32,30
052_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	33,37	29,91	24,75	34,15
052_C	Gebouw E1 oostgevel	8,41	35,92	32,46	27,30	36,70
053_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	34,59	31,16	25,98	35,38
053_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	36,02	32,58	27,41	36,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	37,48	34,03	28,87	38,26
054_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	31,18	27,73	22,56	31,96
054_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	32,47	29,00	23,85	33,24
054_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	34,10	30,62	25,48	34,87
055_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	30,90	27,45	22,28	31,68
055_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	31,50	28,03	22,88	32,27
055_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	33,37	29,91	24,76	34,15
056_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	31,39	27,95	22,78	32,17
056_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	31,90	28,43	23,28	32,67
056_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	33,83	30,36	25,21	34,60
057_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	30,35	26,91	21,74	31,13
057_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	31,07	27,60	22,45	31,84
057_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	32,69	29,22	24,08	33,47
058_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	29,80	26,37	21,19	30,59
058_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	30,35	26,88	21,73	31,12
059_A	Gebouw E1 zuidgevel	1,50	20,21	16,63	11,58	20,96
059_B	Gebouw E1 zuidgevel	4,97	22,56	18,99	13,93	23,31
060_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	22,10	18,56	13,47	22,86
060_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	24,38	20,85	15,76	25,14
061_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	29,09	25,63	20,48	29,87
061_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	30,66	27,18	22,04	31,43
061_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	33,00	29,53	24,38	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	29,64	26,19	21,03	30,42
062_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	30,89	27,42	22,27	31,66
062_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	32,95	29,49	24,34	33,73
063_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	28,24	24,75	19,62	29,01
063_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	30,76	27,29	22,15	31,54
063_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	33,99	30,53	25,37	34,77
064_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	30,76	27,30	22,15	31,54
064_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	32,96	29,49	24,34	33,73
064_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	36,25	32,80	27,63	37,03
065_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	34,00	30,55	25,39	34,78
065_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	36,36	32,91	27,75	37,14
065_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	37,67	34,22	29,06	38,45
066_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	35,64	32,20	27,03	36,42
066_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	37,67	34,21	29,05	38,45
066_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	38,69	35,25	30,08	39,47
067_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	30,09	26,54	21,46	30,84
067_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	34,80	31,31	26,18	35,57
067_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	41,71	38,28	33,09	42,49
068_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	30,01	26,47	21,38	30,77
068_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	35,01	31,52	26,39	35,78
068_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	41,16	37,72	32,55	41,94
069_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	34,81	31,37	26,20	35,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	36,74	33,28	28,13	37,52
069_C	Gebouw E2 oostgevel	8,41	40,76	37,33	32,15	41,55
070_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	35,07	31,63	26,46	35,85
070_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	36,61	33,16	27,99	37,39
070_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	39,99	36,55	31,38	40,77
071_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	34,32	30,88	25,70	35,10
071_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	35,57	32,12	26,96	36,35
071_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	37,77	34,33	29,16	38,55
072_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	33,80	30,36	25,18	34,58
072_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	34,75	31,31	26,14	35,53
072_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	36,01	32,57	27,40	36,79
073_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	34,05	30,61	25,44	34,83
073_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	35,03	31,59	26,42	35,81
073_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	36,29	32,85	27,68	37,07
074_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	33,25	29,81	24,64	34,03
074_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	34,16	30,71	25,54	34,94
074_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	35,59	32,14	26,97	36,37
075_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	22,33	18,77	13,71	23,09
075_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	24,33	20,78	15,71	25,09
076_A	Gebouw E2 zuidgevel	1,50	20,73	17,15	12,10	21,48
076_B	Gebouw E2 zuidgevel	4,97	23,46	19,89	14,84	24,21
077_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	24,95	21,48	16,34	25,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	26,76	23,28	18,14	27,53
078_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	25,76	22,24	17,14	26,52
078_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	31,74	28,29	23,13	32,52
078_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	36,01	32,58	27,40	36,80
079_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	26,95	23,46	18,33	27,72
079_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	32,00	28,55	23,38	32,78
079_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	35,83	32,40	27,21	36,61
080_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	21,87	18,32	13,24	22,62
080_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	26,70	23,21	18,08	27,47
080_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	33,92	30,49	25,31	34,71
081_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	24,06	20,51	15,44	24,82
081_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	28,87	25,38	20,25	29,64
081_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	35,97	32,54	27,36	36,76
082_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	26,25	22,70	17,62	27,00
082_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	32,03	28,54	23,42	32,80
082_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	39,35	35,92	30,74	40,14
083_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	27,20	23,66	18,58	27,96
083_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	32,65	29,17	24,04	33,43
083_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	39,97	36,54	31,36	40,76
084_A	Gebouw G noordgevel	1,50	23,11	19,59	14,49	23,87
084_B	Gebouw G noordgevel	4,97	25,07	21,54	16,44	25,83
085_A	Gebouw G noordgevel	1,50	21,30	17,74	12,67	22,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	Gebouw G noordgevel	4,97	23,91	20,33	15,28	24,66
086_A	Gebouw G oostgevel	1,50	35,26	31,81	26,64	36,04
086_B	Gebouw G oostgevel	4,97	34,96	31,51	26,35	35,74
087_A	Gebouw G oostgevel	1,50	32,27	28,83	23,65	33,05
087_B	Gebouw G oostgevel	4,97	32,42	28,95	23,80	33,19
087_C	Gebouw G oostgevel	8,41	33,77	30,32	25,16	34,55
088_A	Gebouw G oostgevel	1,50	32,05	28,61	23,44	32,83
088_B	Gebouw G oostgevel	4,97	32,13	28,66	23,51	32,90
088_C	Gebouw G oostgevel	8,41	33,75	30,29	25,14	34,53
089_A	Gebouw G oostgevel	1,50	33,41	29,97	24,79	34,19
089_B	Gebouw G oostgevel	4,97	33,46	30,00	24,84	34,24
089_C	Gebouw G oostgevel	8,41	34,46	31,00	25,85	35,24
090_A	Gebouw G oostgevel	1,50	30,90	27,45	22,29	31,68
090_B	Gebouw G oostgevel	4,50	31,39	27,92	22,77	32,16
090_C	Gebouw G oostgevel	7,50	32,62	29,15	24,01	33,40
091_A	Gebouw G oostgevel	1,50	25,86	22,36	17,24	26,63
091_B	Gebouw G oostgevel	4,97	28,14	24,65	19,52	28,91
091_C	Gebouw G oostgevel	8,41	29,94	26,46	21,33	30,72
092_A	Gebouw G oostgevel	1,50	25,63	22,11	17,01	26,39
092_B	Gebouw G oostgevel	4,97	27,89	24,36	19,27	28,65
092_C	Gebouw G oostgevel	8,41	29,69	26,18	21,08	30,46
093_A	Gebouw G zuidgevel	1,50	25,45	21,95	16,83	26,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_B	Gebouw G zuidgevel	4,97	26,61	23,10	18,00	27,38
093_C	Gebouw G zuidgevel	8,41	27,87	24,38	19,26	28,64
094_A	Gebouw G westgevel	1,50	20,15	16,64	11,53	20,92
094_B	Gebouw G westgevel	4,97	21,38	17,87	12,76	22,15
094_C	Gebouw G westgevel	8,41	21,77	18,34	13,16	22,56
095_A	Gebouw G westgevel	1,50	15,99	12,48	7,37	16,76
095_B	Gebouw G westgevel	4,97	19,62	16,12	11,00	20,39
095_C	Gebouw G westgevel	8,41	21,60	18,17	12,99	22,39
096_A	Gebouw G westgevel	1,50	26,33	22,87	17,72	27,11
096_B	Gebouw G westgevel	4,97	27,97	24,50	19,35	28,74
096_C	Gebouw G westgevel	8,41	30,51	27,07	21,90	31,29
097_A	Gebouw G westgevel	1,50	23,34	19,83	14,72	24,11
097_B	Gebouw G westgevel	4,97	26,24	22,76	17,62	27,01
097_C	Gebouw G westgevel	8,41	30,87	27,42	22,26	31,65
098_A	Gebouw G westgevel	1,50	27,16	23,68	18,55	27,94
098_B	Gebouw G westgevel	4,97	29,39	25,92	20,78	30,17
098_C	Gebouw G westgevel	8,41	32,88	29,44	24,27	33,66
099_A	Gebouw G westgevel	1,50	22,87	19,35	14,25	23,63
099_B	Gebouw G westgevel	4,97	25,91	22,43	17,30	26,69
099_C	Gebouw G westgevel	8,41	31,19	27,75	22,58	31,97
100_A	Gebouw G westgevel	1,50	25,11	21,58	16,49	25,87
100_B	Gebouw G westgevel	4,97	28,26	24,78	19,64	29,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Gebouw D1 noordgevel	1,50	33,29	29,84	24,67	34,07
101_B	Gebouw D1 noordgevel	4,97	34,40	30,93	25,79	35,18
101_C	Gebouw D1 noordgevel	8,41	37,56	34,11	28,95	38,34
102_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	31,27	27,83	22,66	32,05
102_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	33,70	30,24	25,08	34,48
102_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	39,15	35,71	30,53	39,93
103_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	34,14	30,70	25,53	34,92
103_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	35,78	32,33	27,17	36,56
103_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	39,23	35,80	30,62	40,02
104_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	33,73	30,29	25,11	34,51
104_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	35,13	31,69	26,52	35,91
104_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	38,22	34,78	29,61	39,00
105_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	36,92	33,51	28,31	37,71
105_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	37,61	34,19	29,00	38,40
105_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	38,85	35,42	30,24	39,64
106_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	35,74	32,33	27,13	36,53
106_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	36,71	33,27	28,09	37,49
106_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	37,91	34,46	29,29	38,69
107_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	36,59	33,18	27,98	37,38
107_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	37,27	33,85	28,66	38,06
107_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	38,49	35,06	29,88	39,28
108_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	35,50	32,08	26,89	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	36,13	32,70	27,52	36,92
109_A	Gebouw D1 zuidgevel	1,50	31,12	27,70	22,51	31,91
109_B	Gebouw D1 zuidgevel	4,97	32,01	28,57	23,40	32,79
110_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	22,84	19,29	14,22	23,60
110_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	25,09	21,53	16,47	25,85
111_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	26,27	22,79	17,65	27,04
111_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	27,68	24,18	19,06	28,45
111_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	30,74	27,25	22,12	31,51
112_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	26,09	22,60	17,47	26,86
112_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	27,50	24,00	18,88	28,27
112_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	29,85	26,34	21,23	30,62
113_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	27,19	23,72	18,57	27,96
113_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	28,44	24,95	19,82	29,21
113_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	31,05	27,55	22,43	31,82
114_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	31,49	28,05	22,88	32,27
114_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	32,21	28,74	23,59	32,98
114_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	33,96	30,50	25,35	34,74
115_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	31,82	28,37	23,20	32,60
115_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	32,90	29,44	24,29	33,68
116_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	31,55	28,11	22,94	32,33
116_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	32,29	28,82	23,67	33,06
116_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	33,81	30,34	25,19	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Gebouw H noordgevel	1,50	35,05	31,62	26,43	35,83
117_B	Gebouw H noordgevel	4,50	35,37	31,92	26,75	36,15
117_C	Gebouw H noordgevel	7,50	36,29	32,84	27,67	37,07
118_A	Gebouw H noordgevel	1,50	35,35	31,93	26,74	36,14
118_B	Gebouw H noordgevel	4,50	35,91	32,47	27,30	36,69
118_C	Gebouw H noordgevel	7,50	36,72	33,27	28,11	37,50
119_A	Gebouw H noordgevel	1,50	34,64	31,21	26,03	35,43
119_B	Gebouw H noordgevel	4,50	34,76	31,32	26,15	35,54
119_C	Gebouw H noordgevel	7,50	35,71	32,25	27,10	36,49
120_A	Gebouw H noordgevel	1,50	34,95	31,53	26,34	35,74
120_B	Gebouw H noordgevel	4,50	35,35	31,91	26,74	36,13
120_C	Gebouw H noordgevel	7,50	36,28	32,84	27,67	37,06
121_A	Gebouw H noordgevel	1,50	35,98	32,56	27,37	36,77
121_B	Gebouw H noordgevel	4,50	36,07	32,64	27,46	36,86
121_C	Gebouw H noordgevel	7,50	36,93	33,48	28,31	37,71
122_A	Gebouw H oostgevel	1,50	33,94	30,51	25,33	34,73
122_B	Gebouw H oostgevel	4,50	33,91	30,46	25,30	34,69
122_C	Gebouw H oostgevel	7,50	34,90	31,45	26,29	35,68
123_A	Gebouw H oostgevel	1,50	34,25	30,82	25,64	35,04
123_B	Gebouw H oostgevel	4,50	34,15	30,70	25,53	34,93
123_C	Gebouw H oostgevel	7,50	35,18	31,73	26,57	35,96
124_A	Gebouw H oostgevel	1,50	32,99	29,55	24,38	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw H oostgevel	4,50	32,85	29,40	24,23	33,63
124_C	Gebouw H oostgevel	7,50	33,88	30,42	25,27	34,66
125_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,66	19,12	14,04	23,42
125_B	Gebouw H oostgevel	4,50	24,38	20,82	15,75	25,13
125_C	Gebouw H oostgevel	7,50	27,10	23,54	18,47	27,85
126_A	Gebouw H oostgevel	1,50	32,71	29,27	24,10	33,49
126_B	Gebouw H oostgevel	4,50	32,72	29,26	24,10	33,50
126_C	Gebouw H oostgevel	7,50	33,81	30,36	25,20	34,59
127_A	Gebouw H oostgevel	1,50	31,00	27,56	22,39	31,78
127_B	Gebouw H oostgevel	4,50	31,08	27,61	22,46	31,85
127_C	Gebouw H oostgevel	7,50	32,55	29,08	23,93	33,32
128_A	Gebouw H oostgevel	1,50	20,05	16,47	11,42	20,80
128_B	Gebouw H oostgevel	4,50	22,72	19,15	14,09	23,47
128_C	Gebouw H oostgevel	7,50	27,21	23,69	18,59	27,97
129_A	Gebouw H oostgevel	1,50	21,25	17,70	12,62	22,00
129_B	Gebouw H oostgevel	4,50	23,34	19,77	14,71	24,09
129_C	Gebouw H oostgevel	7,50	27,85	24,31	19,22	28,61
130_A	Gebouw H oostgevel	1,50	21,65	18,09	13,03	22,41
130_B	Gebouw H oostgevel	5,30	24,97	21,41	16,34	25,72
130_C	Gebouw H oostgevel	8,00	28,68	25,16	20,06	29,44
131_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,84	19,29	14,21	23,59
131_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,96	22,41	17,33	26,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw H oostgevel	8,00	30,13	26,62	21,51	30,90
132_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,25	18,69	13,62	23,00
132_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,46	21,90	16,83	26,21
133_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,82	19,26	14,20	23,58
133_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,52	21,96	16,90	26,28
134_A	Gebouw H oostgevel	1,50	28,19	24,73	19,58	28,97
134_B	Gebouw H oostgevel	5,30	29,05	25,57	20,43	29,82
135_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,89	19,33	14,27	23,65
135_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,61	22,05	16,98	26,36
136_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,75	19,20	14,13	23,51
136_B	Gebouw H oostgevel	5,30	26,07	22,54	17,45	26,83
137_A	Gebouw H oostgevel	1,50	25,88	22,37	17,27	26,65
137_B	Gebouw H oostgevel	5,30	26,28	22,76	17,67	27,05
138_A	Gebouw H oostgevel	1,50	24,74	21,22	16,12	25,50
138_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,78	22,25	17,16	26,54
139_A	Gebouw H oostgevel	1,50	25,34	21,82	16,72	26,10
139_B	Gebouw H oostgevel	5,30	26,20	22,67	17,58	26,96
140_A	Gebouw H oostgevel	1,50	27,14	23,64	18,52	27,91
140_B	Gebouw H oostgevel	5,30	27,72	24,21	19,10	28,49
141_A	Gebouw H oostgevel	1,50	26,34	22,83	17,72	27,11
142_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	25,05	21,54	16,43	25,82
143_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	24,70	21,18	16,08	25,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	25,65	22,14	17,03	26,42
145_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,14	17,58	12,51	21,89
146_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,20	17,66	12,58	21,96
146_B	Gebouw H westgevel	5,30	25,32	21,79	16,70	26,08
147_A	Gebouw H westgevel	1,50	23,38	19,86	14,76	24,14
147_B	Gebouw H westgevel	5,30	26,18	22,67	17,57	26,95
148_A	Gebouw H westgevel	1,50	22,27	18,74	13,65	23,03
148_B	Gebouw H westgevel	5,30	25,04	21,52	16,43	25,81
149_A	Gebouw H westgevel	1,50	23,92	20,40	15,31	24,69
149_B	Gebouw H westgevel	5,30	26,66	23,14	18,04	27,42
150_A	Gebouw H westgevel	1,50	28,36	24,90	19,75	29,14
150_B	Gebouw H westgevel	5,30	28,97	25,49	20,35	29,74
151_A	Gebouw H westgevel	1,50	23,62	20,05	14,99	24,37
151_B	Gebouw H westgevel	5,30	26,44	22,89	17,82	27,20
152_A	Gebouw H westgevel	1,50	26,92	23,42	18,30	27,69
152_B	Gebouw H westgevel	5,30	28,45	24,93	19,83	29,21
153_A	Gebouw H westgevel	1,50	22,77	19,20	14,14	23,52
153_B	Gebouw H westgevel	5,30	25,46	21,89	16,83	26,21
154_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,84	18,27	13,21	22,59
154_B	Gebouw H westgevel	5,30	24,57	21,00	15,94	25,32
155_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,75	18,21	13,13	22,51
155_B	Gebouw H westgevel	5,30	24,18	20,61	15,55	24,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw H westgevel	8,00	27,23	23,67	18,61	27,99
156_A	Gebouw H westgevel	1,50	19,97	16,42	11,35	20,73
156_B	Gebouw H westgevel	5,30	22,74	19,16	14,11	23,49
156_C	Gebouw H westgevel	8,00	26,54	22,99	17,92	27,30
157_A	Gebouw H westgevel	1,50	19,97	16,43	11,35	20,73
157_B	Gebouw H westgevel	4,50	21,99	18,42	13,36	22,74
157_C	Gebouw H westgevel	7,50	26,27	22,73	17,65	27,03
158_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,10	17,54	12,47	21,85
158_B	Gebouw H westgevel	4,50	23,68	20,13	15,06	24,44
158_C	Gebouw H westgevel	7,50	26,40	22,85	17,78	27,16
159_A	Gebouw H westgevel	1,50	26,74	23,26	18,12	27,51
159_B	Gebouw H westgevel	4,50	27,54	24,05	18,93	28,31
159_C	Gebouw H westgevel	7,50	29,23	25,73	20,61	30,00
160_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,71	18,20	13,09	22,48
160_B	Gebouw H westgevel	4,50	22,73	19,18	14,10	23,48
160_C	Gebouw H westgevel	7,50	25,71	22,16	17,09	26,47
161_A	Gebouw H westgevel	1,50	20,17	16,67	11,55	20,94
161_B	Gebouw H westgevel	4,50	20,76	17,23	12,14	21,52
161_C	Gebouw H westgevel	7,50	23,39	19,82	14,76	24,14
162_A	Gebouw H westgevel	1,50	19,26	15,74	10,64	20,02
162_B	Gebouw H westgevel	4,50	20,37	16,81	11,74	21,12
162_C	Gebouw H westgevel	7,50	24,71	21,16	16,09	25,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	Gebouw H westgevel	1,50	32,71	29,27	24,10	33,49
163_B	Gebouw H westgevel	4,50	32,71	29,25	24,09	33,49
163_C	Gebouw H westgevel	7,50	33,74	30,28	25,12	34,52
164_A	Gebouw H westgevel	1,50	32,78	29,35	24,17	33,57
164_B	Gebouw H westgevel	4,50	32,71	29,27	24,10	33,49
164_C	Gebouw H westgevel	7,50	33,65	30,19	25,04	34,43
165_A	Gebouw H westgevel	1,50	33,85	30,42	25,24	34,64
165_B	Gebouw H westgevel	4,50	34,08	30,63	25,46	34,86
165_C	Gebouw H westgevel	7,50	35,02	31,57	26,41	35,80
166_A	Gebouw F noordgevel	1,50	30,53	27,10	21,91	31,31
166_B	Gebouw F noordgevel	4,97	31,57	28,13	22,96	32,35
167_A	Gebouw F oostgevel	1,50	33,26	29,83	24,64	34,04
167_B	Gebouw F oostgevel	4,97	34,12	30,68	25,50	34,90
168_A	Gebouw F oostgevel	1,50	26,62	23,14	18,00	27,39
168_B	Gebouw F oostgevel	4,97	28,94	25,45	20,32	29,71
168_C	Gebouw F oostgevel	8,41	34,10	30,64	25,49	34,88
169_A	Gebouw F oostgevel	1,50	28,35	24,90	19,74	29,13
169_B	Gebouw F oostgevel	4,97	30,10	26,62	21,48	30,87
169_C	Gebouw F oostgevel	8,41	34,88	31,42	26,27	35,66
170_A	Gebouw F oostgevel	1,50	28,24	24,79	19,63	29,02
170_B	Gebouw F oostgevel	4,97	30,10	26,64	21,49	30,88
170_C	Gebouw F oostgevel	8,41	34,24	30,78	25,62	35,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_A	Gebouw F oostgevel	1,50	27,59	24,14	18,97	28,37
171_B	Gebouw F oostgevel	4,97	29,38	25,91	20,77	30,16
171_C	Gebouw F oostgevel	8,41	33,39	29,92	24,78	34,17
172_A	Gebouw F oostgevel	1,50	21,31	17,75	12,69	22,07
172_B	Gebouw F oostgevel	4,97	25,33	21,79	16,71	26,09
172_C	Gebouw F oostgevel	8,41	31,62	28,13	23,01	32,39
173_A	Gebouw F oostgevel	1,50	27,30	23,84	18,69	28,08
173_B	Gebouw F oostgevel	4,97	29,06	25,57	20,44	29,83
173_C	Gebouw F oostgevel	8,41	32,75	29,27	24,13	33,52
174_A	Gebouw F zuidgevel	1,50	27,24	23,73	18,62	28,01
174_B	Gebouw F zuidgevel	4,97	28,78	25,27	20,16	29,55
174_C	Gebouw F zuidgevel	8,41	30,08	26,58	21,47	30,85
175_A	Gebouw F westgevel	1,50	23,98	20,43	15,36	24,74
175_B	Gebouw F westgevel	4,97	26,04	22,48	17,42	26,80
175_C	Gebouw F westgevel	8,41	26,36	22,80	17,74	27,12
176_A	Gebouw F westgevel	1,50	22,18	18,64	13,56	22,94
176_B	Gebouw F westgevel	4,97	23,86	20,31	15,24	24,62
176_C	Gebouw F westgevel	8,41	22,01	18,45	13,38	22,76
177_A	Gebouw F westgevel	1,50	23,29	19,73	14,67	24,05
177_B	Gebouw F westgevel	4,97	26,09	22,54	17,47	26,85
177_C	Gebouw F westgevel	8,41	28,21	24,70	19,59	28,98
178_A	Gebouw F westgevel	1,50	23,11	19,54	14,48	23,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	Gebouw F westgevel	4,97	25,28	21,71	16,65	26,03
178_C	Gebouw F westgevel	8,41	27,70	24,15	19,07	28,45
179_A	Gebouw F westgevel	1,50	23,61	20,05	14,98	24,36
179_B	Gebouw F westgevel	4,97	25,81	22,24	17,18	26,56
179_C	Gebouw F westgevel	8,41	27,82	24,29	19,20	28,58
180_A	Gebouw F westgevel	1,50	23,15	19,58	14,52	23,90
180_B	Gebouw F westgevel	4,97	25,31	21,75	16,69	26,07
180_C	Gebouw F westgevel	8,41	28,37	24,83	19,75	29,13
181_A	Gebouw F westgevel	1,50	22,91	19,36	14,29	23,67
181_B	Gebouw F westgevel	4,97	25,21	21,66	16,58	25,96
182_A	Gebouw D2 noordgevel	1,50	37,48	34,06	28,87	38,27
182_B	Gebouw D2 noordgevel	4,97	38,51	35,07	29,90	39,29
182_C	Gebouw D2 noordgevel	8,41	39,94	36,50	31,32	40,72
183_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	29,18	25,72	20,57	29,96
183_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	30,77	27,28	22,15	31,54
183_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	33,47	30,00	24,85	34,24
184_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	28,80	25,35	20,19	29,58
184_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	30,06	26,59	21,44	30,83
184_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	32,41	28,94	23,79	33,18
185_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	26,88	23,42	18,26	27,66
185_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	28,07	24,58	19,45	28,84
185_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	30,86	27,38	22,24	31,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	23,43	19,89	14,81	24,19
186_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	26,11	22,57	17,48	26,87
186_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	31,85	28,38	23,23	32,62
187_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	23,09	19,55	14,47	23,85
187_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	25,46	21,92	16,84	26,22
187_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	30,91	27,44	22,30	31,69
188_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	25,87	22,39	17,25	26,64
188_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	27,77	24,28	19,15	28,54
188_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	32,70	29,24	24,08	33,48
189_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	22,43	18,88	13,81	23,19
189_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	25,27	21,72	16,65	26,03
190_A	Gebouw D2 zuidgevel	1,50	21,20	17,61	12,57	21,95
190_B	Gebouw D2 zuidgevel	4,97	24,03	20,44	15,40	24,78
191_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	31,61	28,17	23,00	32,39
191_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	32,70	29,25	24,09	33,48
192_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	31,48	28,04	22,87	32,26
192_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	32,55	29,09	23,94	33,33
192_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	33,75	30,28	25,13	34,52
193_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	32,45	29,01	23,84	33,23
193_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	33,67	30,23	25,06	34,45
193_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	34,65	31,19	26,04	35,43
194_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	33,33	29,90	24,72	34,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	33,77	30,32	25,16	34,55
194_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	35,00	31,54	26,38	35,78
195_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	34,54	31,12	25,93	35,33
195_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	35,27	31,83	26,66	36,05
195_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	36,35	32,90	27,74	37,13
196_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	37,06	33,64	28,45	37,85
196_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	38,21	34,77	29,59	38,99
196_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	39,28	35,84	30,67	40,06
197_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	36,39	32,97	27,78	37,18
197_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	37,54	34,11	28,93	38,33
197_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	38,65	35,21	30,04	39,43
198_A	Gebouw B westgevel	1,50	50,39	46,97	41,78	51,18
198_B	Gebouw B westgevel	5,07	52,27	48,84	43,66	53,06
198_C	Gebouw B westgevel	8,74	52,56	49,14	43,95	53,35
199_A	Gebouw B westgevel	1,50	50,58	47,15	41,96	51,36
199_B	Gebouw B westgevel	4,93	52,33	48,90	43,72	53,12
199_C	Gebouw B westgevel	9,80	50,59	47,15	41,98	51,37
200_A	Gebouw B noordgevel	1,50	51,12	47,71	42,51	51,91
200_B	Gebouw B noordgevel	4,93	52,79	49,37	44,18	53,58
200_C	Gebouw B noordgevel	9,80	52,98	49,56	44,37	53,77
201_A	Gebouw B noordgevel	1,50	51,31	47,90	42,70	52,10
201_B	Gebouw B noordgevel	4,93	52,97	49,55	44,36	53,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	Gebouw B noordgevel	9,80	53,19	49,76	44,57	53,97
202_A	Gebouw B noordgevel	1,50	51,13	47,71	42,52	51,92
202_B	Gebouw B noordgevel	4,93	52,79	49,37	44,18	53,58
202_C	Gebouw B noordgevel	9,80	52,88	49,45	44,26	53,66
203_A	Gebouw B noordgevel	1,50	50,81	47,40	42,20	51,60
203_B	Gebouw B noordgevel	5,07	52,46	49,04	43,85	53,25
204_A	Gebouw B noordgevel	1,50	51,70	48,28	43,09	52,49
204_B	Gebouw B noordgevel	5,07	53,22	49,79	44,61	54,01
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50	47,80	44,39	39,19	48,59
205_B	Gebouw B oostgevel	5,07	49,47	46,05	40,86	50,26
206_A	Gebouw B oostgevel	1,50	25,70	22,14	17,07	26,45
206_B	Gebouw B oostgevel	5,07	31,05	27,54	22,43	31,82
207_A	Gebouw B oostgevel	1,50	36,32	32,88	27,71	37,10
207_B	Gebouw B oostgevel	4,93	40,56	37,10	31,94	41,34
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	48,87	45,45	40,26	49,66
208_A	Gebouw B oostgevel	1,50	39,44	36,01	30,83	40,23
208_B	Gebouw B oostgevel	5,07	42,27	38,83	33,65	43,05
209_A	Gebouw B oostgevel	1,50	41,60	38,17	32,98	42,38
209_B	Gebouw B oostgevel	5,07	44,23	40,79	35,62	45,01
210_A	Gebouw B oostgevel	1,50	43,06	39,64	34,44	43,84
210_B	Gebouw B oostgevel	5,07	45,36	41,93	36,75	46,15
211_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	28,11	24,64	19,49	28,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	29,27	25,78	20,65	30,04
212_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	28,14	24,65	19,52	28,91
212_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	30,73	27,21	22,11	31,49
213_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	25,09	21,57	16,47	25,85
213_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	28,61	25,07	19,99	29,37
214_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	27,04	23,56	18,43	27,82
214_B	Gebouw B binnenzijde	4,93	29,47	25,97	20,85	30,24
214_C	Gebouw B binnenzijde	9,80	33,02	29,54	24,41	33,80
215_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	27,33	23,83	18,71	28,10
215_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	31,78	28,27	23,16	32,55
215_C	Gebouw B binnenzijde	8,74	38,34	34,89	29,73	39,12
216_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	27,08	23,59	18,45	27,85
216_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	28,78	25,27	20,16	29,55
216_C	Gebouw B zuidgevel	8,74	31,37	27,88	22,75	32,14
217_A	Gebouw B westgevel	1,50	37,61	34,19	29,00	38,40
217_B	Gebouw B westgevel	5,07	38,41	34,97	29,79	39,19
217_C	Gebouw B westgevel	8,74	41,27	37,82	32,66	42,05
218_A	Gebouw B westgevel	1,50	30,30	26,87	21,69	31,09
218_B	Gebouw B westgevel	5,07	30,92	27,47	22,31	31,70
218_C	Gebouw B westgevel	8,74	32,76	29,29	24,14	33,53
219_A	Gebouw B westgevel	1,50	47,08	43,66	38,47	47,87
219_B	Gebouw B westgevel	5,07	48,99	45,56	40,38	49,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	Gebouw B westgevel	8,74	49,64	46,21	41,03	50,43
220_A	Gebouw C noordgevel	1,50	53,54	50,11	44,93	54,33
220_B	Gebouw C noordgevel	4,89	54,35	50,92	45,74	55,14
221_A	Gebouw C noordgevel	1,50	53,37	49,95	44,76	54,16
221_B	Gebouw C noordgevel	4,89	54,31	50,88	45,70	55,10
222_A	Gebouw C noordgevel	1,50	53,56	50,13	44,95	54,35
222_B	Gebouw C noordgevel	4,89	54,28	50,85	45,67	55,07
223_A	Gebouw C noordgevel	1,50	53,91	50,49	45,30	54,70
223_B	Gebouw C noordgevel	4,38	54,71	51,27	46,09	55,49
223_C	Gebouw C noordgevel	8,51	52,76	49,33	44,15	53,55
224_A	Gebouw C noordgevel	1,50	56,65	53,22	48,04	57,44
224_B	Gebouw C noordgevel	4,38	57,08	53,65	48,47	57,87
224_C	Gebouw C noordgevel	8,51	56,78	53,34	48,17	57,56
225_A	Gebouw C noordgevel	1,50	56,60	53,16	47,98	57,38
226_A	Gebouw C oostgevel	1,50	32,95	29,52	24,34	33,74
227_A	Gebouw C oostgevel	1,50	44,68	41,26	36,07	45,47
227_B	Gebouw C oostgevel	4,38	51,08	47,66	42,46	51,86
227_C	Gebouw C oostgevel	8,51	51,99	48,56	43,38	52,78
228_A	Gebouw C oostgevel	1,50	47,64	44,22	39,03	48,43
228_B	Gebouw C oostgevel	4,38	49,67	46,24	41,06	50,46
228_C	Gebouw C oostgevel	8,51	50,82	47,39	42,21	51,61
229_A	Gebouw C oostgevel	1,50	46,93	43,50	38,32	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Gebouw C oostgevel	4,38	48,64	45,20	40,03	49,42
229_C	Gebouw C oostgevel	8,51	49,73	46,30	41,12	50,52
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	49,75	46,32	41,14	50,54
230_A	Gebouw C oostgevel	1,50	45,52	42,09	36,91	46,31
230_B	Gebouw C oostgevel	4,38	47,27	43,83	38,65	48,05
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	47,92	44,49	39,31	48,71
231_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	33,57	30,11	24,95	34,35
231_B	Gebouw C zuidgevel	4,50	35,47	32,00	26,86	36,25
231_C	Gebouw C zuidgevel	7,50	31,29	27,80	22,67	32,06
232_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	35,78	32,34	27,17	36,56
232_B	Gebouw C zuidgevel	4,89	37,69	34,24	29,07	38,47
233_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	33,72	30,26	25,11	34,50
234_A	Gebouw C westgevel	1,50	37,08	33,64	28,47	37,86
235_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	32,50	29,02	23,88	33,27
235_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	38,54	35,05	29,92	39,31
236_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	34,16	30,71	25,54	34,94
237_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	32,14	28,66	23,52	32,91
237_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	38,53	35,04	29,91	39,30
238_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	31,12	27,65	22,50	31,89
238_B	Gebouw C binnenzijde	4,38	36,51	33,01	27,90	37,28
238_C	Gebouw C binnenzijde	8,51	47,87	44,44	39,26	48,66
239_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	31,80	28,33	23,18	32,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	36,75	33,27	28,13	37,52
240_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	31,19	27,71	22,57	31,96
240_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	36,06	32,57	27,44	36,83
241_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	32,37	28,89	23,76	33,15
241_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	35,35	31,89	26,74	36,13
242_A	Gebouw C westgevel	1,50	47,84	44,41	39,23	48,63
242_B	Gebouw C westgevel	4,89	49,46	46,03	40,85	50,25
243_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	34,55	31,10	25,94	35,33
243_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	36,77	33,31	28,16	37,55
244_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	31,14	27,64	22,52	31,91
244_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	34,53	31,02	25,91	35,30
245_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	36,04	32,60	27,43	36,82
245_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	38,43	34,97	29,82	39,21
246_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	36,12	32,68	27,51	36,90
246_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	38,28	34,82	29,67	39,06
247_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	34,54	31,08	25,92	35,32
247_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	37,35	33,89	28,74	38,13
248_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	38,54	35,11	29,92	39,32
248_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	40,21	36,76	31,59	40,99
249_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	38,35	34,92	29,74	39,14
249_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	40,40	36,96	31,79	41,18
250_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	29,66	26,15	21,04	30,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	35,22	31,74	26,60	35,99
251_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	41,91	38,47	33,30	42,69
251_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	43,77	40,33	35,16	44,55
252_A	Gebouw T1 oostgevel	1,50	41,14	37,70	32,52	41,92
252_B	Gebouw T1 oostgevel	4,85	42,76	39,32	34,15	43,54
253_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	24,13	20,59	15,51	24,89
253_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	25,80	22,26	17,18	26,56
254_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	24,86	21,31	16,24	25,62
254_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	31,34	27,83	22,72	32,11
255_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	25,16	21,60	16,54	25,92
255_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	28,45	24,91	19,83	29,21
256_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	25,43	21,88	16,81	26,19
256_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	31,66	28,14	23,04	32,42
257_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	25,98	22,43	17,35	26,73
257_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	29,84	26,33	21,22	30,61
258_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	21,76	18,20	13,14	22,52
258_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	29,94	26,43	21,32	30,71
259_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	26,28	22,79	17,66	27,05
259_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	28,83	25,33	20,21	29,60
260_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	26,15	22,59	17,52	26,90
260_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	32,64	29,12	24,02	33,40
261_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	29,87	26,40	21,25	30,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Generaal de Bonsweg
 Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
261_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	32,16	28,68	23,54	32,93
262_A	Gebouw T1 westgevel	1,50	38,50	35,08	29,89	39,29
262_B	Gebouw T1 westgevel	4,85	39,89	36,45	31,27	40,67
263_A	Gebouw T2 noordgevel	1,50	45,76	42,33	37,14	46,54
263_B	Gebouw T2 noordgevel	4,85	47,66	44,23	39,05	48,45
264_A	Gebouw T2 oostgevel	1,50	32,48	29,00	23,86	33,25
264_B	Gebouw T2 oostgevel	4,85	35,25	31,76	26,63	36,02
265_A	Gebouw T2 zuidgevel	1,50	33,58	30,13	24,97	34,36
265_B	Gebouw T2 zuidgevel	4,85	35,68	32,21	27,06	36,45
266_A	Gebouw T2 westgevel	1,50	41,49	38,06	32,88	42,28
266_B	Gebouw T2 westgevel	4,85	43,11	39,68	34,50	43,90
267_A	Gebouw O noordgevel	1,50	31,12	27,63	22,50	31,89
267_B	Gebouw O noordgevel	4,85	35,19	31,71	26,58	35,97
268_A	Gebouw O oostgevel	1,50	28,51	24,97	19,89	29,27
268_B	Gebouw O oostgevel	4,85	31,94	28,43	23,32	32,71
269_A	Gebouw O zuidgevel	1,50	28,20	24,76	19,58	28,98
269_B	Gebouw O zuidgevel	4,85	29,12	25,67	20,51	29,90
270_A	Gebouw O westgevel	1,50	36,71	33,29	28,10	37,50
270_B	Gebouw O westgevel	4,85	38,42	34,99	29,81	39,21
271_A	Gebouw Q noordgevel	1,50	22,99	19,50	14,38	23,76
271_B	Gebouw Q noordgevel	4,70	25,00	21,50	16,38	25,77
272_A	Gebouw Q oostgevel	1,50	22,08	18,58	13,46	22,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal de Bonsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_B	Gebouw Q oostgevel	4,70	23,42	19,90	14,80	24,18
273_A	Gebouw Q zuidgevel	1,50	24,60	21,10	15,99	25,37
273_B	Gebouw Q zuidgevel	4,70	26,44	22,94	17,83	27,21
274_A	Gebouw Q westgevel	1,50	29,67	26,24	21,06	30,46
274_B	Gebouw Q westgevel	4,70	30,82	27,37	22,21	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

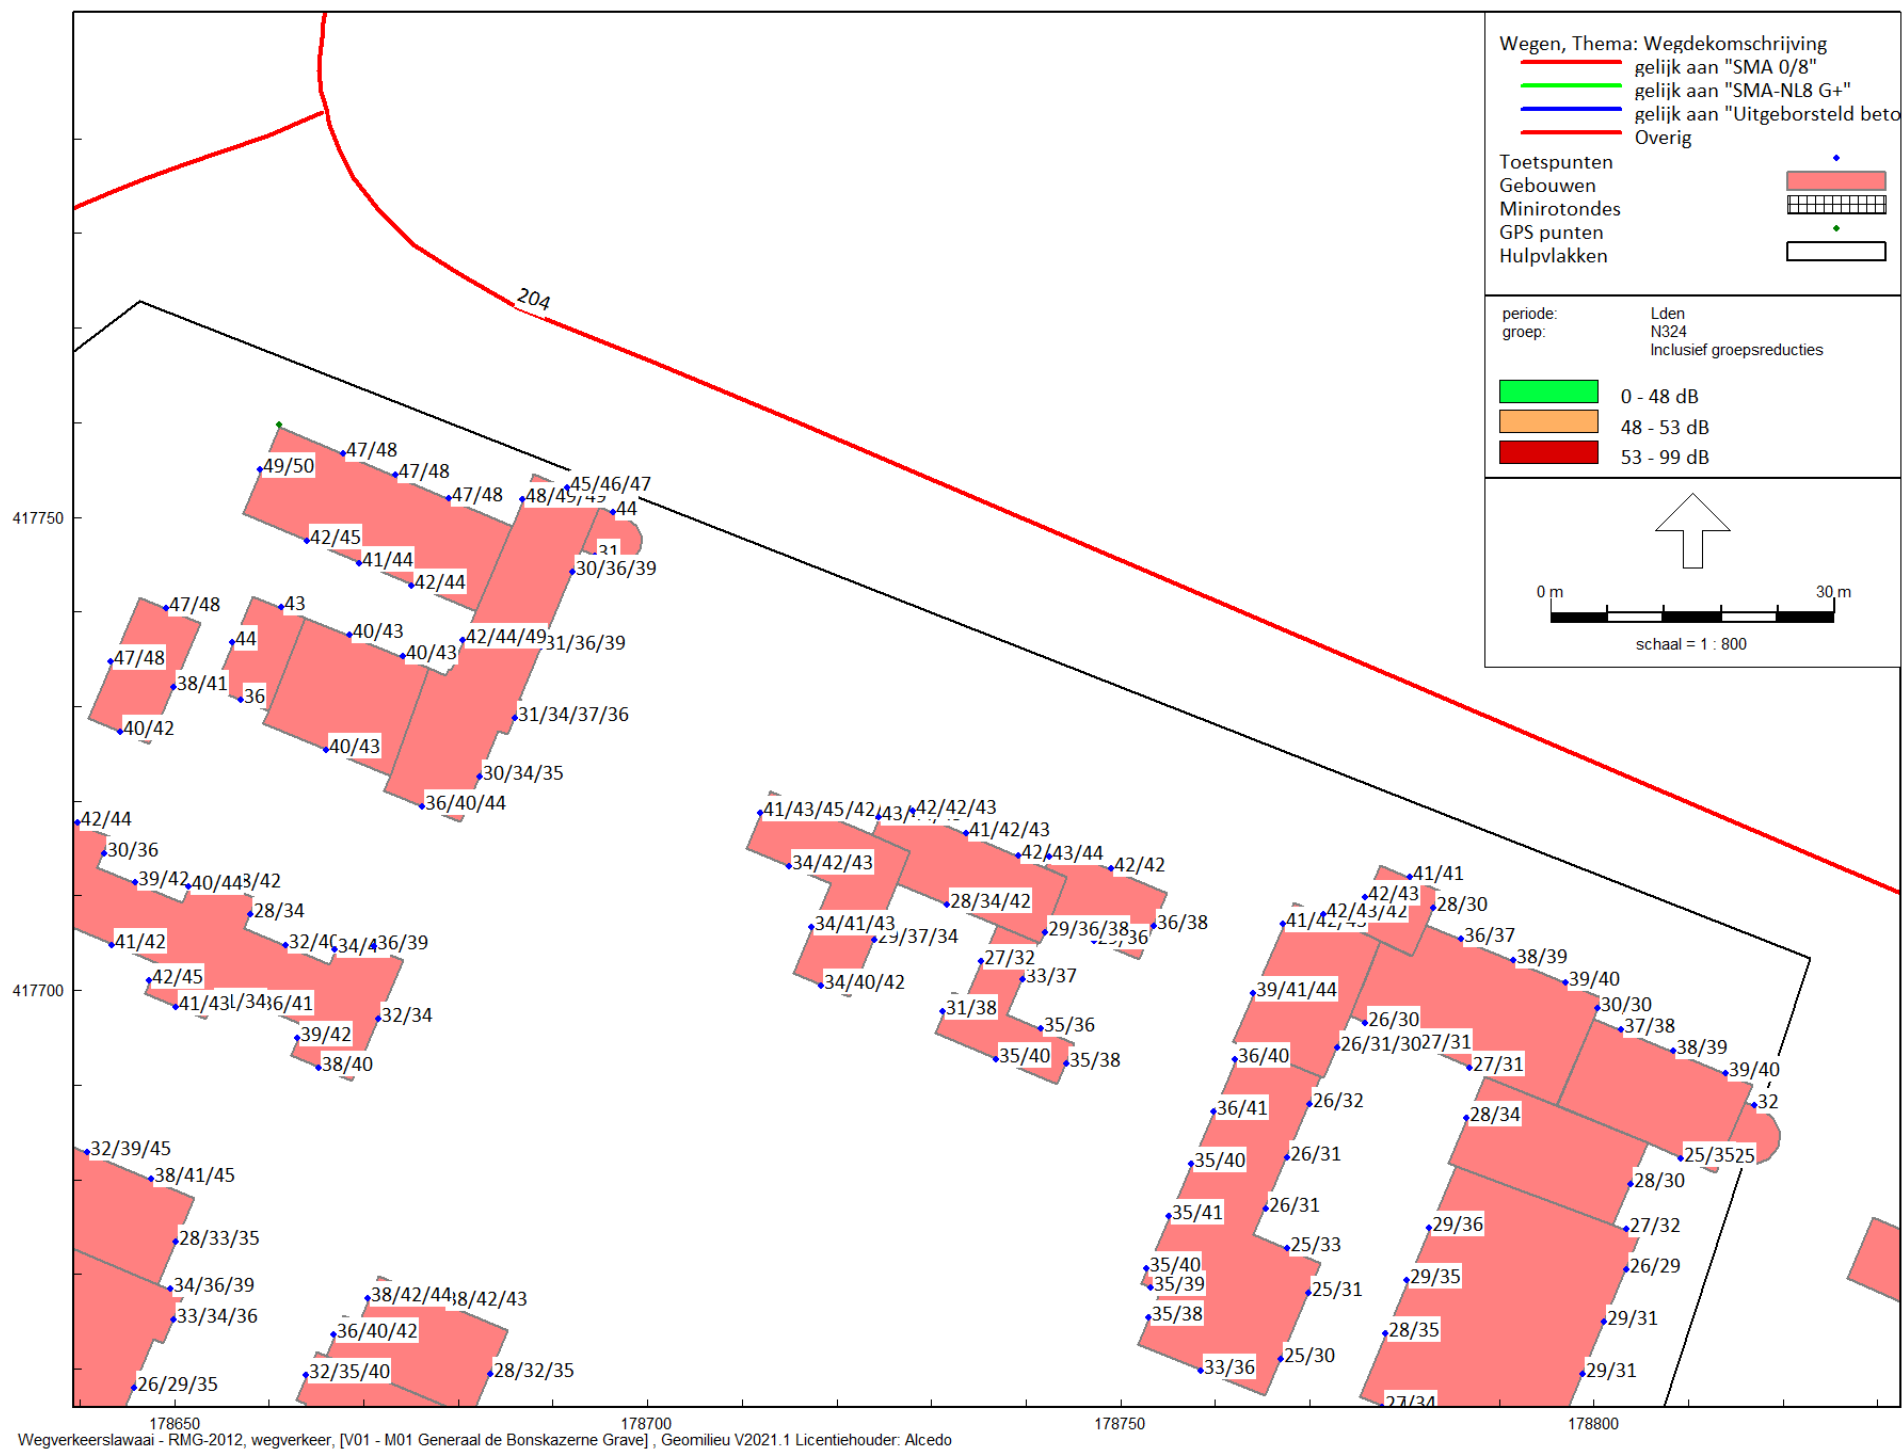

Figuur 7 Rekenresultaten van wege wegverkeer op de N324 op de noordzijde van het plangebied inclusief 5 dB aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Gebouw A noordgevel	1,50	39,57	35,69	31,76	40,60
001_B	Gebouw A noordgevel	5,03	40,22	36,32	32,43	41,26
002_A	Gebouw A noordgevel	1,50	27,15	23,26	19,34	28,18
002_B	Gebouw A noordgevel	5,03	29,20	25,28	21,41	30,23
003_A	Gebouw A noordgevel	1,50	37,27	33,39	29,48	38,31
003_B	Gebouw A noordgevel	5,03	38,21	34,27	30,41	39,23
004_A	Gebouw A noordgevel	1,50	34,62	30,72	26,82	35,65
004_B	Gebouw A noordgevel	5,03	35,85	31,91	28,06	36,88
005_A	Gebouw A noordgevel	1,50	37,76	33,87	29,95	38,79
005_B	Gebouw A noordgevel	5,03	38,56	34,65	30,77	39,59
006_A	Gebouw A noordgevel	1,50	28,48	24,58	20,67	29,51
006_B	Gebouw A noordgevel	5,13	29,42	25,48	21,64	30,45
007_A	Gebouw A noordgevel	1,50	37,34	33,45	29,55	38,38
007_B	Gebouw A noordgevel	6,56	38,35	34,41	30,56	39,38
008_A	Gebouw A noordgevel	1,50	35,49	31,58	27,67	36,51
008_B	Gebouw A noordgevel	6,56	36,54	32,59	28,75	37,57
009_A	Gebouw A noordgevel	1,50	37,60	33,73	29,80	38,64
009_B	Gebouw A noordgevel	6,56	38,52	34,60	30,73	39,55
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	30,57	26,66	22,76	31,59
011_A	Gebouw A oostgevel	1,50	23,58	19,58	15,83	24,62
012_A	Gebouw A oostgevel	1,50	23,97	19,93	16,23	25,00
012_B	Gebouw A oostgevel	6,56	34,22	30,31	26,42	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	Gebouw A oostgevel	1,50	27,25	23,34	19,45	28,28
013_B	Gebouw A oostgevel	5,65	29,02	25,10	21,23	30,05
014_A	Gebouw A oostgevel	1,50	25,90	21,93	18,11	26,92
014_B	Gebouw A oostgevel	6,20	30,95	26,96	23,19	31,98
015_A	Gebouw A oostgevel	1,50	27,56	23,67	19,75	28,59
015_B	Gebouw A oostgevel	6,20	29,82	25,92	22,04	30,86
016_A	Gebouw A oostgevel	1,50	25,06	21,09	17,26	26,08
016_B	Gebouw A oostgevel	6,20	28,07	24,10	20,28	29,09
017_A	Gebouw A oostgevel	1,50	27,81	23,90	20,02	28,84
017_B	Gebouw A oostgevel	6,20	30,02	26,09	22,23	31,05
018_A	Gebouw A oostgevel	1,50	24,02	20,06	16,24	25,05
018_B	Gebouw A oostgevel	4,46	25,55	21,56	17,79	26,58
019_A	Gebouw A oostgevel	1,50	25,03	21,10	17,22	26,05
019_B	Gebouw A oostgevel	4,46	28,30	24,44	20,49	29,33
020_A	Gebouw A oostgevel	1,50	27,27	23,43	19,45	28,30
020_B	Gebouw A oostgevel	4,46	29,57	25,72	21,75	30,60
021_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	25,96	21,98	18,19	26,99
021_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	32,88	29,07	25,05	33,91
022_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	26,20	22,28	18,43	27,24
022_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	33,23	29,43	25,39	34,26
023_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	27,67	23,75	19,89	28,71
023_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	32,59	28,74	24,78	33,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	26,25	22,18	18,53	27,29
024_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	32,49	28,59	24,70	33,53
025_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	27,51	23,41	19,78	28,54
025_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	34,14	30,21	26,35	35,17
026_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	26,91	22,79	19,20	27,94
026_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	34,07	30,13	26,28	35,10
027_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	27,67	23,57	19,94	28,70
027_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	35,05	31,16	27,25	36,08
028_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	26,88	22,77	19,17	27,92
028_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	32,81	28,81	25,05	33,84
029_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	25,62	21,55	17,88	26,65
029_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	30,12	26,15	22,36	31,16
030_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	26,17	22,07	18,46	27,21
030_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	30,05	26,02	22,31	31,09
031_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	25,00	21,01	17,23	26,03
031_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	29,45	25,53	21,67	30,49
032_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	24,50	20,53	16,74	25,54
032_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	30,40	26,52	22,60	31,43
032_C	Gebouw A binnenzijde	9,22	29,36	25,49	21,55	30,39
033_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	25,14	21,15	17,39	26,18
033_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	30,42	26,54	22,63	31,46
034_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	25,00	21,01	17,25	26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	30,72	26,84	22,93	31,76
035_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	24,62	20,61	16,86	25,65
035_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	30,27	26,36	22,47	31,30
036_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	24,24	20,14	16,51	25,27
036_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	31,72	27,74	23,95	32,75
037_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	24,41	20,35	16,67	25,44
037_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	30,17	26,24	22,38	31,20
038_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	23,82	19,76	16,08	24,85
038_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	28,82	24,86	21,05	29,85
039_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	32,16	28,37	24,32	33,19
039_B	Gebouw A zuidgevel	5,65	34,96	31,17	27,13	36,00
040_A	Gebouw A westgevel	1,50	33,79	29,96	25,97	34,82
040_B	Gebouw A westgevel	5,65	37,24	33,43	29,41	38,27
041_A	Gebouw A westgevel	1,50	33,65	29,85	25,83	34,69
041_B	Gebouw A westgevel	5,65	37,47	33,70	29,63	38,51
042_A	Gebouw A westgevel	1,50	34,03	30,11	26,25	35,07
042_B	Gebouw A westgevel	5,65	38,81	34,98	30,99	39,84
043_A	Gebouw A westgevel	1,50	33,84	29,92	26,05	34,87
043_B	Gebouw A westgevel	5,65	39,56	35,75	31,72	40,59
044_A	Gebouw A westgevel	1,50	35,45	31,54	27,64	36,47
044_B	Gebouw A westgevel	5,65	39,81	35,95	31,99	40,84
045_A	Gebouw A westgevel	1,50	34,12	30,26	26,32	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Gebouw A westgevel	5,65	38,54	34,71	30,70	39,57
046_A	Gebouw A westgevel	1,50	34,69	30,73	26,89	35,71
046_B	Gebouw A westgevel	5,65	39,01	35,13	31,20	40,04
047_A	Gebouw A westgevel	1,50	38,29	34,39	30,49	39,32
047_B	Gebouw A westgevel	5,65	40,41	36,50	32,61	41,44
047_C	Gebouw A westgevel	9,22	42,67	38,80	34,86	43,70
048_A	Gebouw A westgevel	1,50	39,97	36,08	32,16	41,00
048_B	Gebouw A westgevel	5,65	40,67	36,75	32,88	41,70
048_C	Gebouw A westgevel	9,22	42,02	38,12	34,22	43,05
049_A	Gebouw A noordgevel	1,50	41,40	37,52	33,57	42,42
049_B	Gebouw A noordgevel	5,65	42,05	38,12	34,25	43,08
049_C	Gebouw A noordgevel	9,22	40,56	36,64	32,77	41,59
050_A	Gebouw A noordgevel	1,50	41,15	37,26	33,33	42,17
050_B	Gebouw A noordgevel	5,03	41,82	37,90	34,02	42,85
051_A	Geboue E1 noordgevel	1,50	36,96	33,13	29,12	37,99
051_B	Geboue E1 noordgevel	4,97	40,46	36,66	32,64	41,50
051_C	Geboue E1 noordgevel	8,41	41,60	37,79	33,76	42,63
052_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	26,83	22,83	19,06	27,86
052_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	30,97	27,04	23,19	32,00
052_C	Gebouw E1 oostgevel	8,41	34,32	30,45	26,51	35,35
053_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	27,71	23,73	19,93	28,74
053_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	29,90	25,93	22,13	30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	32,14	28,20	24,36	33,17
054_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	28,41	24,44	20,62	29,43
054_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	31,07	27,14	23,29	32,10
054_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	34,72	30,87	26,89	35,75
055_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	28,58	24,63	20,79	29,61
055_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	30,86	26,94	23,07	31,89
055_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	34,23	30,38	26,41	35,26
056_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	30,09	26,22	22,28	31,12
056_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	32,13	28,25	24,33	33,16
056_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	35,02	31,19	27,19	36,05
057_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	28,52	24,59	20,74	29,55
057_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	30,98	27,06	23,20	32,02
057_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	33,83	29,96	26,01	34,86
058_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	27,97	24,03	20,18	29,00
058_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	31,06	27,13	23,26	32,09
059_A	Gebouw E1 zuidgevel	1,50	30,44	26,62	22,62	31,48
059_B	Gebouw E1 zuidgevel	4,97	33,01	29,20	25,18	34,04
060_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	34,41	30,64	26,54	35,43
060_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	35,83	32,03	27,99	36,86
061_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	27,83	23,78	20,11	28,87
061_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	31,63	27,61	23,86	32,65
061_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	37,15	33,24	29,35	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	28,72	24,71	20,98	29,76
062_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	33,00	29,06	25,22	34,03
062_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	38,21	34,34	30,38	39,23
063_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	27,68	23,62	19,95	28,72
063_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	31,68	27,68	23,93	32,72
063_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	37,51	33,60	29,71	38,54
064_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	31,02	27,08	23,26	32,06
064_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	34,27	30,32	26,48	35,30
064_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	38,77	34,88	30,98	39,81
065_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	35,38	31,56	27,55	36,41
065_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	38,60	34,77	30,78	39,63
065_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	41,45	37,61	33,63	42,48
066_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	37,21	33,42	29,37	38,24
066_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	40,47	36,68	32,64	41,51
066_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	42,68	38,85	34,84	43,71
067_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	30,59	26,48	22,85	31,61
067_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	37,61	33,68	29,81	38,64
067_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	44,33	40,54	36,49	45,36
068_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	37,01	33,19	29,18	38,04
068_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	40,04	36,20	32,22	41,07
068_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	44,14	40,33	36,30	45,17
069_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	27,12	23,12	19,36	28,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	31,91	28,00	24,09	32,93
069_C	Gebouw E2 oostgevel	8,41	34,21	30,32	26,40	35,24
070_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	33,14	29,36	25,29	34,17
070_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	34,56	30,74	26,72	35,59
070_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	37,65	33,85	29,80	38,68
071_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	31,92	28,15	24,07	32,95
071_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	33,22	29,41	25,39	34,25
071_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	34,97	31,16	27,14	36,00
072_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	25,43	21,45	17,67	26,46
072_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	28,48	24,54	20,71	29,52
072_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	35,58	31,77	27,74	36,61
073_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	25,17	21,18	17,42	26,21
073_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	27,81	23,85	20,05	28,85
073_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	33,95	30,12	26,13	34,98
074_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	29,38	25,54	21,56	30,41
074_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	31,23	27,37	23,42	32,26
074_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	36,44	32,64	28,59	37,47
075_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	27,60	23,69	19,81	28,63
075_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	31,09	27,20	23,28	32,12
076_A	Gebouw E2 zuidgevel	1,50	36,46	32,69	28,59	37,48
076_B	Gebouw E2 zuidgevel	4,97	37,78	33,99	29,95	38,82
077_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	41,04	37,33	33,16	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	43,00	39,27	35,13	44,03
078_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	40,70	36,97	32,83	41,73
078_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	42,23	38,47	34,39	43,27
078_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	44,27	40,49	36,43	45,30
079_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	41,83	38,11	33,97	42,87
079_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	43,29	39,53	35,43	44,32
079_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	44,88	41,11	37,02	45,91
080_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	40,31	36,59	32,44	41,34
080_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	42,39	38,65	34,54	43,43
080_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	44,29	40,53	36,44	45,32
081_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	39,55	35,81	31,68	40,58
081_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	41,79	38,02	33,93	42,82
081_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	44,76	40,99	36,91	45,79
082_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	39,47	35,72	31,60	40,50
082_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	42,12	38,32	34,28	43,15
082_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	46,50	42,72	38,65	47,53
083_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	34,10	30,21	26,31	35,14
083_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	40,03	36,15	32,21	41,06
083_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	46,75	42,96	38,91	47,78
084_A	Gebouw G noordgevel	1,50	34,03	30,22	26,19	35,06
084_B	Gebouw G noordgevel	4,97	37,16	33,40	29,31	38,19
085_A	Gebouw G noordgevel	1,50	35,42	31,68	27,54	36,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	Gebouw G noordgevel	4,97	36,64	32,87	28,78	37,67
086_A	Gebouw G oostgevel	1,50	26,99	22,99	19,24	28,03
086_B	Gebouw G oostgevel	4,97	30,57	26,63	22,78	31,60
087_A	Gebouw G oostgevel	1,50	29,00	25,13	21,19	30,03
087_B	Gebouw G oostgevel	4,97	31,94	28,05	24,14	32,97
087_C	Gebouw G oostgevel	8,41	36,35	32,55	28,53	37,39
088_A	Gebouw G oostgevel	1,50	29,04	25,17	21,23	30,07
088_B	Gebouw G oostgevel	4,97	31,76	27,87	23,96	32,79
088_C	Gebouw G oostgevel	8,41	36,55	32,74	28,73	37,59
089_A	Gebouw G oostgevel	1,50	30,05	26,22	22,22	31,08
089_B	Gebouw G oostgevel	4,97	32,77	28,91	24,95	33,80
089_C	Gebouw G oostgevel	8,41	35,27	31,46	27,43	36,30
090_A	Gebouw G oostgevel	1,50	31,43	27,66	23,59	32,47
090_B	Gebouw G oostgevel	4,50	33,64	29,83	25,81	34,67
090_C	Gebouw G oostgevel	7,50	33,92	30,05	26,10	34,95
091_A	Gebouw G oostgevel	1,50	31,02	27,30	23,15	32,05
091_B	Gebouw G oostgevel	4,97	33,26	29,52	25,41	34,30
091_C	Gebouw G oostgevel	8,41	29,66	25,91	21,81	30,70
092_A	Gebouw G oostgevel	1,50	30,65	26,89	22,80	31,68
092_B	Gebouw G oostgevel	4,97	33,80	30,03	25,95	34,83
092_C	Gebouw G oostgevel	8,41	34,22	30,42	26,38	35,25
093_A	Gebouw G zuidgevel	1,50	34,80	31,08	26,93	35,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_B	Gebouw G zuidgevel	4,97	38,51	34,78	30,64	39,54
093_C	Gebouw G zuidgevel	8,41	38,67	34,94	30,80	39,70
094_A	Gebouw G westgevel	1,50	35,90	32,16	28,02	36,92
094_B	Gebouw G westgevel	4,97	39,69	35,96	31,82	40,72
094_C	Gebouw G westgevel	8,41	43,35	39,64	35,47	44,38
095_A	Gebouw G westgevel	1,50	40,23	36,52	32,35	41,26
095_B	Gebouw G westgevel	4,97	42,42	38,71	34,54	43,45
095_C	Gebouw G westgevel	8,41	43,51	39,81	35,63	44,54
096_A	Gebouw G westgevel	1,50	40,89	37,16	33,02	41,92
096_B	Gebouw G westgevel	4,97	43,28	39,53	35,43	44,32
096_C	Gebouw G westgevel	8,41	44,47	40,73	36,61	45,50
097_A	Gebouw G westgevel	1,50	41,64	37,92	33,78	42,68
097_B	Gebouw G westgevel	4,97	44,23	40,48	36,37	45,26
097_C	Gebouw G westgevel	8,41	44,81	41,06	36,95	45,84
098_A	Gebouw G westgevel	1,50	41,56	37,84	33,69	42,59
098_B	Gebouw G westgevel	4,97	44,13	40,38	36,28	45,17
098_C	Gebouw G westgevel	8,41	44,90	41,15	37,05	45,94
099_A	Gebouw G westgevel	1,50	41,64	37,91	33,76	42,67
099_B	Gebouw G westgevel	4,97	44,08	40,32	36,22	45,11
099_C	Gebouw G westgevel	8,41	44,86	41,11	37,00	45,89
100_A	Gebouw G westgevel	1,50	41,27	37,55	33,41	42,31
100_B	Gebouw G westgevel	4,97	43,75	39,99	35,89	44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Gebouw D1 noordgevel	1,50	30,01	26,08	22,23	31,04
101_B	Gebouw D1 noordgevel	4,97	33,60	29,75	25,79	34,64
101_C	Gebouw D1 noordgevel	8,41	36,05	32,20	28,23	37,08
102_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	23,71	19,71	15,97	24,75
102_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	27,26	23,36	19,48	28,30
102_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	27,10	23,24	19,28	28,13
103_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	21,01	16,88	13,28	22,03
103_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	24,98	20,97	17,22	26,01
103_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	26,29	22,45	18,48	27,33
104_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	23,42	19,50	15,63	24,45
104_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	26,60	22,72	18,79	27,63
104_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	26,56	22,73	18,73	27,59
105_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	24,07	20,16	16,28	25,10
105_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	26,05	22,14	18,26	27,08
105_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	30,34	26,55	22,50	31,37
106_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	24,00	20,13	16,20	25,04
106_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	26,15	22,25	18,37	27,19
106_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	30,70	26,91	22,87	31,74
107_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	23,35	19,44	15,55	24,38
107_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	26,03	22,13	18,24	27,07
107_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	29,78	25,98	21,94	30,81
108_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	20,93	16,99	13,14	21,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	23,85	19,95	16,07	24,89
109_A	Gebouw D1 zuidgevel	1,50	24,04	20,02	16,28	25,07
109_B	Gebouw D1 zuidgevel	4,97	27,70	23,73	19,94	28,74
110_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	25,83	21,78	18,09	26,86
110_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	30,03	26,05	22,25	31,06
111_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	26,53	22,47	18,76	27,55
111_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	30,23	26,25	22,47	31,26
111_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	33,26	29,33	25,47	34,29
112_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	25,91	21,85	18,17	26,94
112_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	30,38	26,40	22,62	31,41
112_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	33,54	29,63	25,73	34,56
113_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	26,46	22,40	18,73	27,50
113_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	29,84	25,81	22,08	30,87
113_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	33,39	29,47	25,60	34,42
114_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	25,85	21,73	18,12	26,88
114_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	29,20	25,13	21,47	30,23
114_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	33,75	29,79	25,94	34,77
115_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	26,34	22,25	18,62	27,37
115_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	29,72	25,68	21,98	30,75
116_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	27,86	23,86	20,11	28,90
116_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	31,70	27,77	23,93	32,74
116_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	35,58	31,69	27,79	36,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Gebouw H noordgevel	1,50	32,02	28,09	24,23	33,05
117_B	Gebouw H noordgevel	4,50	33,45	29,49	25,66	34,48
117_C	Gebouw H noordgevel	7,50	35,86	31,97	28,06	36,89
118_A	Gebouw H noordgevel	1,50	32,46	28,55	24,67	33,49
118_B	Gebouw H noordgevel	4,50	33,65	29,71	25,88	34,69
118_C	Gebouw H noordgevel	7,50	35,73	31,82	27,93	36,76
119_A	Gebouw H noordgevel	1,50	31,33	27,40	23,53	32,36
119_B	Gebouw H noordgevel	4,50	32,58	28,61	24,80	33,61
119_C	Gebouw H noordgevel	7,50	34,71	30,80	26,91	35,74
120_A	Gebouw H noordgevel	1,50	32,36	28,43	24,57	33,39
120_B	Gebouw H noordgevel	4,50	33,56	29,62	25,77	34,59
120_C	Gebouw H noordgevel	7,50	35,68	31,79	27,87	36,71
121_A	Gebouw H noordgevel	1,50	32,12	28,20	24,33	33,15
121_B	Gebouw H noordgevel	4,50	33,25	29,29	25,47	34,28
121_C	Gebouw H noordgevel	7,50	35,19	31,27	27,39	36,22
122_A	Gebouw H oostgevel	1,50	27,94	23,99	20,16	28,97
122_B	Gebouw H oostgevel	4,50	29,77	25,83	21,99	30,80
122_C	Gebouw H oostgevel	7,50	32,31	28,41	24,51	33,34
123_A	Gebouw H oostgevel	1,50	28,91	24,96	21,11	29,93
123_B	Gebouw H oostgevel	4,50	30,30	26,35	22,52	31,33
123_C	Gebouw H oostgevel	7,50	33,02	29,12	25,23	34,06
124_A	Gebouw H oostgevel	1,50	24,90	20,89	17,15	25,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw H oostgevel	4,50	27,62	23,65	19,86	28,66
124_C	Gebouw H oostgevel	7,50	31,59	27,71	23,79	32,62
125_A	Gebouw H oostgevel	1,50	24,09	20,07	16,33	25,12
125_B	Gebouw H oostgevel	4,50	26,46	22,47	18,70	27,49
125_C	Gebouw H oostgevel	7,50	29,58	25,66	21,80	30,62
126_A	Gebouw H oostgevel	1,50	27,39	23,42	19,60	28,41
126_B	Gebouw H oostgevel	4,50	28,43	24,45	20,67	29,46
126_C	Gebouw H oostgevel	7,50	29,95	25,97	22,17	30,98
127_A	Gebouw H oostgevel	1,50	25,54	21,60	17,75	26,57
127_B	Gebouw H oostgevel	4,50	28,63	24,73	20,83	29,66
127_C	Gebouw H oostgevel	7,50	32,15	28,31	24,33	33,18
128_A	Gebouw H oostgevel	1,50	27,55	23,72	19,72	28,58
128_B	Gebouw H oostgevel	4,50	30,10	26,26	22,29	31,14
128_C	Gebouw H oostgevel	7,50	32,99	29,16	25,18	34,03
129_A	Gebouw H oostgevel	1,50	23,87	19,94	16,09	24,90
129_B	Gebouw H oostgevel	4,50	27,35	23,48	19,55	28,39
129_C	Gebouw H oostgevel	7,50	32,25	28,45	24,41	33,28
130_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,86	18,88	15,10	23,89
130_B	Gebouw H oostgevel	5,30	26,05	22,09	18,27	27,08
130_C	Gebouw H oostgevel	8,00	31,21	27,38	23,38	32,24
131_A	Gebouw H oostgevel	1,50	23,76	19,78	16,01	24,80
131_B	Gebouw H oostgevel	5,30	26,18	22,16	18,44	27,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw H oostgevel	8,00	28,98	24,97	21,23	30,01
132_A	Gebouw H oostgevel	1,50	23,98	19,97	16,22	25,01
132_B	Gebouw H oostgevel	5,30	26,96	22,95	19,22	28,00
133_A	Gebouw H oostgevel	1,50	25,19	21,16	17,45	26,23
133_B	Gebouw H oostgevel	5,30	29,09	25,12	21,33	30,13
134_A	Gebouw H oostgevel	1,50	24,28	20,26	16,54	25,32
134_B	Gebouw H oostgevel	5,30	27,65	23,65	19,90	28,69
135_A	Gebouw H oostgevel	1,50	25,60	21,56	17,86	26,63
135_B	Gebouw H oostgevel	5,30	29,66	25,69	21,90	30,70
136_A	Gebouw H oostgevel	1,50	31,73	27,97	23,87	32,76
136_B	Gebouw H oostgevel	5,30	34,38	30,61	26,53	35,41
137_A	Gebouw H oostgevel	1,50	31,66	27,89	23,79	32,68
137_B	Gebouw H oostgevel	5,30	36,42	32,67	28,56	37,45
138_A	Gebouw H oostgevel	1,50	32,41	28,66	24,55	33,44
138_B	Gebouw H oostgevel	5,30	36,69	32,95	28,83	37,72
139_A	Gebouw H oostgevel	1,50	30,71	26,95	22,87	31,75
139_B	Gebouw H oostgevel	5,30	34,97	31,20	27,12	36,00
140_A	Gebouw H oostgevel	1,50	28,24	24,44	20,41	29,27
140_B	Gebouw H oostgevel	5,30	35,85	32,08	27,98	36,87
141_A	Gebouw H oostgevel	1,50	27,54	23,75	19,70	28,57
142_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	35,93	32,19	28,06	36,96
143_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	36,62	32,89	28,75	37,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	36,12	32,39	28,26	37,15
145_A	Gebouw H westgevel	1,50	35,00	31,26	27,14	36,03
146_A	Gebouw H westgevel	1,50	35,90	32,17	28,03	36,93
146_B	Gebouw H westgevel	5,30	37,13	33,37	29,27	38,16
147_A	Gebouw H westgevel	1,50	35,39	31,67	27,52	36,42
147_B	Gebouw H westgevel	5,30	36,17	32,42	28,31	37,20
148_A	Gebouw H westgevel	1,50	35,44	31,72	27,57	36,47
148_B	Gebouw H westgevel	5,30	36,59	32,84	28,73	37,62
149_A	Gebouw H westgevel	1,50	35,11	31,39	27,25	36,15
149_B	Gebouw H westgevel	5,30	35,92	32,17	28,07	36,96
150_A	Gebouw H westgevel	1,50	31,08	27,27	23,26	32,12
150_B	Gebouw H westgevel	5,30	34,61	30,79	26,79	35,65
151_A	Gebouw H westgevel	1,50	25,92	21,89	18,18	26,96
151_B	Gebouw H westgevel	5,30	29,48	25,48	21,72	30,51
152_A	Gebouw H westgevel	1,50	27,41	23,37	19,66	28,44
152_B	Gebouw H westgevel	5,30	32,29	28,33	24,49	33,31
153_A	Gebouw H westgevel	1,50	25,88	21,88	18,14	26,92
153_B	Gebouw H westgevel	5,30	29,22	25,25	21,46	30,26
154_A	Gebouw H westgevel	1,50	29,08	25,18	21,29	30,12
154_B	Gebouw H westgevel	5,30	31,11	27,21	23,33	32,15
155_A	Gebouw H westgevel	1,50	31,60	27,77	23,79	32,64
155_B	Gebouw H westgevel	5,30	33,06	29,20	25,26	34,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw H westgevel	8,00	35,58	31,74	27,76	36,61
156_A	Gebouw H westgevel	1,50	32,11	28,29	24,27	33,14
156_B	Gebouw H westgevel	5,30	33,55	29,72	25,74	34,59
156_C	Gebouw H westgevel	8,00	36,00	32,17	28,18	37,03
157_A	Gebouw H westgevel	1,50	29,40	25,59	21,57	30,43
157_B	Gebouw H westgevel	4,50	30,71	26,87	22,90	31,75
157_C	Gebouw H westgevel	7,50	33,64	29,79	25,82	34,67
158_A	Gebouw H westgevel	1,50	24,60	20,54	16,85	25,63
158_B	Gebouw H westgevel	4,50	27,41	23,39	19,66	28,44
158_C	Gebouw H westgevel	7,50	31,88	28,00	24,09	32,92
159_A	Gebouw H westgevel	1,50	33,63	29,85	25,79	34,66
159_B	Gebouw H westgevel	4,50	35,07	31,28	27,24	36,11
159_C	Gebouw H westgevel	7,50	37,41	33,61	29,57	38,44
160_A	Gebouw H westgevel	1,50	31,36	27,57	23,51	32,39
160_B	Gebouw H westgevel	4,50	32,52	28,73	24,68	33,55
160_C	Gebouw H westgevel	7,50	36,60	32,85	28,74	37,63
161_A	Gebouw H westgevel	1,50	31,18	27,40	23,33	32,21
161_B	Gebouw H westgevel	4,50	32,12	28,33	24,27	33,15
161_C	Gebouw H westgevel	7,50	35,35	31,58	27,50	36,38
162_A	Gebouw H westgevel	1,50	23,76	19,80	15,99	24,79
162_B	Gebouw H westgevel	4,50	26,24	22,30	18,46	27,27
162_C	Gebouw H westgevel	7,50	32,59	28,79	24,75	33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	Gebouw H westgevel	1,50	32,54	28,68	24,72	33,57
163_B	Gebouw H westgevel	4,50	34,01	30,15	26,19	35,04
163_C	Gebouw H westgevel	7,50	37,85	34,05	30,01	38,88
164_A	Gebouw H westgevel	1,50	31,07	27,21	23,27	32,11
164_B	Gebouw H westgevel	4,50	32,49	28,61	24,67	33,52
164_C	Gebouw H westgevel	7,50	36,93	33,15	29,08	37,96
165_A	Gebouw H westgevel	1,50	31,06	27,09	23,28	32,09
165_B	Gebouw H westgevel	4,50	32,29	28,32	24,52	33,32
165_C	Gebouw H westgevel	7,50	36,14	32,27	28,33	37,17
166_A	Gebouw F noordgevel	1,50	24,51	20,54	16,74	25,54
166_B	Gebouw F noordgevel	4,97	27,19	23,22	19,43	28,23
167_A	Gebouw F oostgevel	1,50	20,88	16,89	13,13	21,92
167_B	Gebouw F oostgevel	4,97	24,27	20,31	16,50	25,30
168_A	Gebouw F oostgevel	1,50	25,87	22,06	18,04	26,90
168_B	Gebouw F oostgevel	4,97	28,35	24,48	20,54	29,38
168_C	Gebouw F oostgevel	8,41	31,15	27,33	23,32	32,18
169_A	Gebouw F oostgevel	1,50	23,98	20,13	16,17	25,02
169_B	Gebouw F oostgevel	4,97	26,44	22,55	18,65	27,48
169_C	Gebouw F oostgevel	8,41	29,91	26,09	22,08	30,94
170_A	Gebouw F oostgevel	1,50	24,59	20,75	16,77	25,62
170_B	Gebouw F oostgevel	4,97	27,18	23,30	19,37	28,21
170_C	Gebouw F oostgevel	8,41	30,48	26,67	22,65	31,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_A	Gebouw F oostgevel	1,50	24,66	20,83	16,85	25,70
171_B	Gebouw F oostgevel	4,97	27,52	23,65	19,73	28,56
171_C	Gebouw F oostgevel	8,41	31,82	28,01	23,99	32,85
172_A	Gebouw F oostgevel	1,50	21,20	17,22	13,46	22,24
172_B	Gebouw F oostgevel	4,97	26,15	22,25	18,35	27,18
172_C	Gebouw F oostgevel	8,41	31,59	27,79	23,75	32,62
173_A	Gebouw F oostgevel	1,50	24,67	20,88	16,82	25,70
173_B	Gebouw F oostgevel	4,97	26,88	23,04	19,07	27,92
173_C	Gebouw F oostgevel	8,41	31,22	27,42	23,38	32,25
174_A	Gebouw F zuidgevel	1,50	35,19	31,45	27,34	36,23
174_B	Gebouw F zuidgevel	4,97	36,69	32,93	28,83	37,72
174_C	Gebouw F zuidgevel	8,41	37,62	33,85	29,76	38,65
175_A	Gebouw F westgevel	1,50	34,33	30,56	26,48	35,36
175_B	Gebouw F westgevel	4,97	36,85	33,08	29,01	37,89
175_C	Gebouw F westgevel	8,41	37,93	34,13	30,10	38,96
176_A	Gebouw F westgevel	1,50	33,05	29,28	25,20	34,08
176_B	Gebouw F westgevel	4,97	37,60	33,85	29,74	38,63
176_C	Gebouw F westgevel	8,41	38,29	34,53	30,45	39,33
177_A	Gebouw F westgevel	1,50	30,83	26,98	23,02	31,87
177_B	Gebouw F westgevel	4,97	35,56	31,77	27,71	36,59
177_C	Gebouw F westgevel	8,41	37,38	33,59	29,54	38,41
178_A	Gebouw F westgevel	1,50	27,73	23,78	19,94	28,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	Gebouw F westgevel	4,97	32,13	28,25	24,32	33,16
178_C	Gebouw F westgevel	8,41	35,62	31,79	27,79	36,65
179_A	Gebouw F westgevel	1,50	28,71	24,81	20,91	29,74
179_B	Gebouw F westgevel	4,97	32,78	28,95	24,96	33,81
179_C	Gebouw F westgevel	8,41	36,17	32,36	28,34	37,20
180_A	Gebouw F westgevel	1,50	28,08	24,14	20,30	29,11
180_B	Gebouw F westgevel	4,97	31,97	28,09	24,17	33,00
180_C	Gebouw F westgevel	8,41	34,77	30,93	26,96	35,81
181_A	Gebouw F westgevel	1,50	26,51	22,55	18,74	27,54
181_B	Gebouw F westgevel	4,97	30,89	27,02	23,09	31,93
182_A	Gebouw D2 noordgevel	1,50	31,03	27,12	23,24	32,06
182_B	Gebouw D2 noordgevel	4,97	35,02	31,16	27,21	36,05
182_C	Gebouw D2 noordgevel	8,41	37,59	33,78	29,76	38,62
183_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	24,98	21,06	17,19	26,01
183_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	27,90	24,01	20,11	28,94
183_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	30,25	26,37	22,44	31,28
184_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	23,55	19,57	15,80	24,59
184_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	26,30	22,34	18,53	27,33
184_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	31,46	27,58	23,66	32,49
185_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	22,74	18,72	14,99	23,77
185_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	25,51	21,50	17,74	26,54
185_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	30,78	26,87	22,99	31,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	22,24	18,17	14,51	23,27
186_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	25,23	21,19	17,49	26,26
186_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	29,66	25,71	21,89	30,70
187_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	22,04	17,96	14,32	23,08
187_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	24,93	20,89	17,20	25,97
187_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	30,04	26,11	22,26	31,07
188_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	22,78	18,75	15,05	23,82
188_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	26,48	22,48	18,72	27,51
188_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	31,38	27,51	23,57	32,41
189_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	23,22	19,20	15,48	24,26
189_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	27,16	23,20	19,40	28,20
190_A	Gebouw D2 zuidgevel	1,50	24,56	20,49	16,83	25,59
190_B	Gebouw D2 zuidgevel	4,97	27,93	23,91	20,20	28,97
191_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	30,36	26,40	22,59	31,39
191_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	32,10	28,12	24,33	33,13
192_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	31,19	27,23	23,40	32,22
192_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	34,95	31,07	27,15	35,98
192_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	36,82	32,95	29,02	37,86
193_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	30,15	26,16	22,36	31,17
193_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	32,36	28,38	24,59	33,39
193_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	36,78	32,92	28,97	37,81
194_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	33,02	29,12	25,22	34,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	35,86	31,98	28,07	36,90
194_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	36,96	33,09	29,16	38,00
195_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	34,85	30,98	27,05	35,89
195_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	37,67	33,80	29,86	38,70
195_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	38,04	34,16	30,23	39,07
196_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	35,52	31,68	27,70	36,55
196_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	38,01	34,17	30,19	39,04
196_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	39,06	35,23	31,23	40,09
197_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	34,41	30,55	26,60	35,44
197_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	36,98	33,13	29,18	38,02
197_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	37,88	34,02	30,07	38,91
198_A	Gebouw B westgevel	1,50	40,22	36,31	32,42	41,25
198_B	Gebouw B westgevel	5,07	40,94	37,00	33,15	41,97
198_C	Gebouw B westgevel	8,74	42,01	38,08	34,22	43,04
199_A	Gebouw B westgevel	1,50	42,23	38,31	34,43	43,26
199_B	Gebouw B westgevel	4,93	42,84	38,90	35,05	43,87
199_C	Gebouw B westgevel	9,80	44,29	40,41	36,48	45,32
200_A	Gebouw B noordgevel	1,50	40,37	36,48	32,56	41,40
200_B	Gebouw B noordgevel	4,93	40,90	36,98	33,11	41,93
200_C	Gebouw B noordgevel	9,80	41,83	37,92	34,04	42,86
201_A	Gebouw B noordgevel	1,50	40,51	36,61	32,68	41,53
201_B	Gebouw B noordgevel	4,93	41,01	37,08	33,22	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	Gebouw B noordgevel	9,80	42,00	38,07	34,22	43,03
202_A	Gebouw B noordgevel	1,50	40,98	37,09	33,17	42,01
202_B	Gebouw B noordgevel	4,93	41,45	37,53	33,66	42,48
202_C	Gebouw B noordgevel	9,80	41,56	37,64	33,77	42,59
203_A	Gebouw B noordgevel	1,50	42,07	38,18	34,26	43,10
203_B	Gebouw B noordgevel	5,07	42,57	38,64	34,77	43,60
204_A	Gebouw B noordgevel	1,50	40,79	36,90	32,98	41,82
204_B	Gebouw B noordgevel	5,07	41,26	37,34	33,46	42,29
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50	35,37	31,46	27,54	36,39
205_B	Gebouw B oostgevel	5,07	37,21	33,34	29,40	38,24
206_A	Gebouw B oostgevel	1,50	28,13	24,14	20,36	29,16
206_B	Gebouw B oostgevel	5,07	34,70	30,86	26,88	35,73
207_A	Gebouw B oostgevel	1,50	27,86	23,95	20,07	28,89
207_B	Gebouw B oostgevel	4,93	34,68	30,88	26,84	35,71
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	36,54	32,72	28,72	37,58
208_A	Gebouw B oostgevel	1,50	32,46	28,54	24,66	33,49
208_B	Gebouw B oostgevel	5,07	36,32	32,48	28,51	37,36
209_A	Gebouw B oostgevel	1,50	33,54	29,59	25,77	34,58
209_B	Gebouw B oostgevel	5,07	35,22	31,27	27,44	36,25
210_A	Gebouw B oostgevel	1,50	34,20	30,28	26,40	35,23
210_B	Gebouw B oostgevel	5,07	37,19	33,34	29,38	38,23
211_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	33,64	29,73	25,84	34,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	39,46	35,66	31,61	40,49
212_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	30,20	26,23	22,42	31,23
212_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	36,79	32,98	28,96	37,82
213_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	26,19	22,14	18,46	27,23
213_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	30,85	26,82	23,12	31,89
214_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	26,97	22,94	19,21	28,00
214_B	Gebouw B binnenzijde	4,93	32,96	29,04	25,19	34,00
214_C	Gebouw B binnenzijde	9,80	41,39	37,60	33,54	42,42
215_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	28,17	24,24	20,38	29,20
215_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	35,90	32,11	28,05	36,93
215_C	Gebouw B binnenzijde	8,74	33,21	29,40	25,39	34,25
216_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	33,05	29,15	25,27	34,09
216_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	39,28	35,48	31,46	40,32
216_C	Gebouw B zuidgevel	8,74	41,25	37,46	33,42	42,29
217_A	Gebouw B westgevel	1,50	33,10	29,16	25,33	34,14
217_B	Gebouw B westgevel	5,07	40,27	36,45	32,44	41,30
217_C	Gebouw B westgevel	8,74	42,43	38,60	34,62	43,47
218_A	Gebouw B westgevel	1,50	33,13	29,22	25,33	34,16
218_B	Gebouw B westgevel	5,07	40,69	36,90	32,83	41,71
218_C	Gebouw B westgevel	8,74	41,51	37,72	33,67	42,54
219_A	Gebouw B westgevel	1,50	39,51	35,58	31,71	40,54
219_B	Gebouw B westgevel	5,07	42,10	38,20	34,29	43,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	Gebouw B westgevel	8,74	43,86	39,98	36,07	44,90
220_A	Gebouw C noordgevel	1,50	45,92	42,06	38,09	46,94
220_B	Gebouw C noordgevel	4,89	47,12	43,24	39,31	48,15
221_A	Gebouw C noordgevel	1,50	46,05	42,22	38,23	47,08
221_B	Gebouw C noordgevel	4,89	47,27	43,39	39,46	48,30
222_A	Gebouw C noordgevel	1,50	45,76	41,92	37,93	46,79
222_B	Gebouw C noordgevel	4,89	46,99	43,12	39,18	48,02
223_A	Gebouw C noordgevel	1,50	46,77	42,91	38,95	47,80
223_B	Gebouw C noordgevel	4,38	47,98	44,10	40,18	49,01
223_C	Gebouw C noordgevel	8,51	48,40	44,57	40,58	49,43
224_A	Gebouw C noordgevel	1,50	44,11	40,24	36,32	45,15
224_B	Gebouw C noordgevel	4,38	45,21	41,30	37,41	46,24
224_C	Gebouw C noordgevel	8,51	46,28	42,36	38,48	47,31
225_A	Gebouw C noordgevel	1,50	42,93	39,02	35,11	43,95
226_A	Gebouw C oostgevel	1,50	29,56	25,61	21,79	30,60
227_A	Gebouw C oostgevel	1,50	29,27	25,37	21,49	30,31
227_B	Gebouw C oostgevel	4,38	35,11	31,31	27,28	36,14
227_C	Gebouw C oostgevel	8,51	37,58	33,79	29,74	38,61
228_A	Gebouw C oostgevel	1,50	29,67	25,78	21,87	30,70
228_B	Gebouw C oostgevel	4,38	35,44	31,66	27,58	36,47
228_C	Gebouw C oostgevel	8,51	37,86	34,10	30,01	38,89
229_A	Gebouw C oostgevel	1,50	29,73	25,83	21,92	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Gebouw C oostgevel	4,38	33,26	29,43	25,45	34,30
229_C	Gebouw C oostgevel	8,51	35,76	31,98	27,92	36,79
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	35,10	31,34	27,24	36,13
230_A	Gebouw C oostgevel	1,50	28,70	24,80	20,90	29,73
230_B	Gebouw C oostgevel	4,38	32,50	28,67	24,67	33,53
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	33,68	29,85	25,85	34,71
231_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	34,88	30,98	27,08	35,91
231_B	Gebouw C zuidgevel	4,50	39,00	35,14	31,19	40,03
231_C	Gebouw C zuidgevel	7,50	43,11	39,32	35,27	44,14
232_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	38,72	34,92	30,90	39,76
232_B	Gebouw C zuidgevel	4,89	41,73	37,89	33,91	42,76
233_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	34,87	30,94	27,08	35,90
234_A	Gebouw C westgevel	1,50	42,55	38,69	34,73	43,58
235_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	39,21	35,44	31,38	40,25
235_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	41,99	38,15	34,17	43,02
236_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	42,09	38,31	34,24	43,12
237_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	39,17	35,41	31,31	40,20
237_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	42,37	38,55	34,54	43,40
238_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	41,28	37,54	33,40	42,30
238_B	Gebouw C binnenzijde	4,38	43,39	39,60	35,54	44,42
238_C	Gebouw C binnenzijde	8,51	47,98	44,15	40,17	49,02
239_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	40,35	36,60	32,49	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	43,16	39,38	35,32	44,19
240_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	40,57	36,82	32,71	41,60
240_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	43,30	39,51	35,45	44,33
241_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	41,33	37,56	33,47	42,36
241_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	44,19	40,41	36,35	45,22
242_A	Gebouw C westgevel	1,50	47,55	43,73	39,73	48,59
242_B	Gebouw C westgevel	4,89	48,95	45,11	41,13	49,98
243_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	40,67	36,83	32,84	41,70
243_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	42,50	38,65	34,69	43,54
244_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	29,04	24,97	21,30	30,07
244_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	35,08	31,14	27,30	36,11
245_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	38,01	34,11	30,20	39,04
245_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	40,99	37,10	33,20	42,03
246_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	39,30	35,36	31,51	40,33
246_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	42,59	38,67	34,80	43,62
247_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	37,37	33,54	29,55	38,40
247_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	40,62	36,75	32,83	41,66
248_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	27,07	23,02	19,34	28,11
248_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	32,76	28,83	24,98	33,79
249_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	31,28	27,25	23,54	32,32
249_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	38,67	34,77	30,88	39,71
250_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	32,93	28,88	25,20	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	40,45	36,53	32,65	41,48
251_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	35,25	31,44	27,42	36,28
251_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	37,69	33,83	29,87	38,72
252_A	Gebouw T1 oostgevel	1,50	30,81	26,86	23,04	31,85
252_B	Gebouw T1 oostgevel	4,85	32,59	28,62	24,81	33,62
253_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	36,57	32,80	28,71	37,60
253_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	39,01	35,24	31,16	40,04
254_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	37,65	33,88	29,79	38,68
254_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	41,41	37,62	33,57	42,44
255_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	35,02	31,22	27,19	36,05
255_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	39,56	35,74	31,73	40,59
256_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	30,20	26,40	22,35	31,23
256_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	33,23	29,38	25,40	34,26
257_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	39,99	36,25	32,13	41,02
257_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	42,01	38,24	34,15	43,04
258_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	41,35	37,61	33,50	42,39
258_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	43,60	39,82	35,76	44,63
259_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	39,51	35,75	31,65	40,54
259_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	41,31	37,51	33,47	42,34
260_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	26,74	22,76	18,98	27,77
260_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	32,66	28,70	24,88	33,69
261_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	41,78	38,02	33,93	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
261_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	43,19	39,39	35,34	44,22
262_A	Gebouw T1 westgevel	1,50	45,24	41,46	37,39	46,27
262_B	Gebouw T1 westgevel	4,85	47,07	43,27	39,24	48,10
263_A	Gebouw T2 noordgevel	1,50	46,17	42,33	38,34	47,20
263_B	Gebouw T2 noordgevel	4,85	47,40	43,54	39,58	48,43
264_A	Gebouw T2 oostgevel	1,50	37,46	33,57	29,65	38,49
264_B	Gebouw T2 oostgevel	4,85	40,04	36,21	32,22	41,07
265_A	Gebouw T2 zuidgevel	1,50	39,15	35,32	31,32	40,18
265_B	Gebouw T2 zuidgevel	4,85	41,04	37,17	33,23	42,07
266_A	Gebouw T2 westgevel	1,50	45,53	41,71	37,71	46,57
266_B	Gebouw T2 westgevel	4,85	47,15	43,31	39,33	48,18
267_A	Gebouw O noordgevel	1,50	40,67	36,86	32,83	41,70
267_B	Gebouw O noordgevel	4,85	43,26	39,43	35,42	44,29
268_A	Gebouw O oostgevel	1,50	30,99	27,10	23,20	32,03
268_B	Gebouw O oostgevel	4,85	34,76	30,88	26,97	35,80
269_A	Gebouw O zuidgevel	1,50	38,89	35,18	31,01	39,92
269_B	Gebouw O zuidgevel	4,85	40,67	36,92	32,80	41,70
270_A	Gebouw O westgevel	1,50	44,82	41,08	36,96	45,85
270_B	Gebouw O westgevel	4,85	46,55	42,79	38,70	47,58
271_A	Gebouw Q noordgevel	1,50	41,56	37,85	33,69	42,59
271_B	Gebouw Q noordgevel	4,70	43,44	39,70	35,57	44,47
272_A	Gebouw Q oostgevel	1,50	35,20	31,47	27,34	36,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N324
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_B	Gebouw Q oostgevel	4,70	38,43	34,69	30,57	39,46
273_A	Gebouw Q zuidgevel	1,50	32,65	28,92	24,79	33,68
273_B	Gebouw Q zuidgevel	4,70	37,49	33,77	29,62	38,52
274_A	Gebouw Q westgevel	1,50	40,86	37,13	32,99	41,89
274_B	Gebouw Q westgevel	4,70	43,25	39,52	35,39	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Gebouw A noordgevel	1,50	19,96	17,59	12,00	21,23
001_B	Gebouw A noordgevel	5,03	21,14	18,66	13,12	22,36
002_A	Gebouw A noordgevel	1,50	6,94	4,61	-0,94	8,25
002_B	Gebouw A noordgevel	5,03	9,71	7,25	1,80	10,98
003_A	Gebouw A noordgevel	1,50	20,11	17,71	12,14	21,37
003_B	Gebouw A noordgevel	5,03	21,47	18,98	13,46	22,69
004_A	Gebouw A noordgevel	1,50	14,79	12,26	6,84	16,02
004_B	Gebouw A noordgevel	5,03	17,40	14,80	9,41	18,60
005_A	Gebouw A noordgevel	1,50	20,00	17,60	12,02	21,25
005_B	Gebouw A noordgevel	5,03	21,15	18,67	13,13	22,37
006_A	Gebouw A noordgevel	1,50	11,02	8,86	3,19	12,39
006_B	Gebouw A noordgevel	5,13	11,66	9,46	3,81	13,01
007_A	Gebouw A noordgevel	1,50	19,76	17,38	11,78	21,02
007_B	Gebouw A noordgevel	6,56	20,92	18,47	12,92	22,15
008_A	Gebouw A noordgevel	1,50	16,55	14,00	8,52	17,75
008_B	Gebouw A noordgevel	6,56	18,61	15,96	10,52	19,76
009_A	Gebouw A noordgevel	1,50	19,38	17,03	11,42	20,65
009_B	Gebouw A noordgevel	6,56	20,68	18,23	12,68	21,91
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	13,82	11,47	5,85	15,09
011_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,04	0,35	-5,05	4,18
012_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,96	1,25	-4,14	5,09
012_B	Gebouw A oostgevel	6,56	12,48	9,64	4,29	13,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	Gebouw A oostgevel	1,50	8,12	4,93	-0,41	8,99
013_B	Gebouw A oostgevel	5,65	9,18	5,96	0,64	10,04
014_A	Gebouw A oostgevel	1,50	8,29	6,02	0,40	9,61
014_B	Gebouw A oostgevel	6,20	13,24	10,71	5,21	14,44
015_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,99	1,02	-4,34	4,98
015_B	Gebouw A oostgevel	6,20	9,42	6,62	1,21	10,49
016_A	Gebouw A oostgevel	1,50	9,30	6,30	0,90	10,26
016_B	Gebouw A oostgevel	6,20	11,88	9,13	3,66	12,96
017_A	Gebouw A oostgevel	1,50	6,11	3,59	-1,86	7,34
017_B	Gebouw A oostgevel	6,20	9,96	7,39	1,94	11,16
018_A	Gebouw A oostgevel	1,50	9,76	7,17	1,78	10,97
018_B	Gebouw A oostgevel	4,46	11,73	9,05	3,71	12,90
019_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,05	0,66	-4,88	4,32
019_B	Gebouw A oostgevel	4,46	4,45	2,01	-3,49	5,71
020_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,81	0,82	-4,34	4,87
020_B	Gebouw A oostgevel	4,46	5,68	2,72	-2,43	6,76
021_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	5,86	3,09	-2,28	6,97
021_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	11,77	8,90	3,51	12,81
022_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	3,13	0,19	-4,98	4,21
022_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	8,13	5,38	0,08	9,28
023_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	8,02	5,27	-0,10	9,14
023_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	14,08	11,29	5,89	15,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	8,89	6,09	0,74	9,99
024_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	14,24	11,38	6,00	15,29
025_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,14	5,32	0,04	9,25
025_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	13,24	10,52	5,17	14,38
026_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,54	5,68	0,39	9,62
026_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	15,93	13,25	7,80	17,06
027_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,13	5,34	0,05	9,26
027_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	15,13	12,45	7,04	16,28
028_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,20	5,43	0,13	9,33
028_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	12,45	9,68	4,37	13,58
029_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	4,33	1,52	-3,74	5,46
029_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	8,07	5,26	-0,02	9,19
030_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	7,10	4,34	-0,95	8,24
030_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	9,86	7,08	1,80	11,00
031_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	1,16	-1,61	-6,93	2,29
031_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	2,78	-0,08	-5,31	3,89
032_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	-3,61	-6,26	-11,66	-2,44
032_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	3,00	0,45	-4,99	4,21
032_C	Gebouw A binnenzijde	9,22	3,99	1,84	-3,83	5,36
033_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	4,26	1,36	-4,00	5,29
033_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	10,69	7,70	2,33	11,66
034_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	2,11	-0,57	-5,99	3,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	9,01	6,31	0,88	10,14
035_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	3,76	0,87	-4,44	4,82
035_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	8,98	6,04	0,71	10,00
036_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	5,64	2,84	-2,46	6,76
036_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	12,80	10,04	4,66	13,91
037_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	3,28	0,47	-4,83	4,39
037_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	8,05	5,30	-0,03	9,18
038_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	4,88	2,14	-3,20	6,02
038_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	11,52	8,92	3,45	12,69
039_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	6,54	3,84	-1,49	7,71
039_B	Gebouw A zuidgevel	5,65	9,61	6,89	1,56	10,76
040_A	Gebouw A westgevel	1,50	8,80	6,12	0,75	9,96
040_B	Gebouw A westgevel	5,65	12,97	10,31	4,92	14,14
041_A	Gebouw A westgevel	1,50	7,21	4,56	-0,80	8,39
041_B	Gebouw A westgevel	5,65	11,13	8,48	3,12	12,31
042_A	Gebouw A westgevel	1,50	13,56	10,91	5,57	14,75
042_B	Gebouw A westgevel	5,65	16,06	13,29	7,96	17,18
043_A	Gebouw A westgevel	1,50	12,15	9,53	4,17	13,35
043_B	Gebouw A westgevel	5,65	14,69	12,03	6,68	15,87
044_A	Gebouw A westgevel	1,50	13,39	10,67	5,38	14,56
044_B	Gebouw A westgevel	5,65	18,72	16,04	10,61	19,86
045_A	Gebouw A westgevel	1,50	9,54	6,84	1,51	10,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Gebouw A westgevel	5,65	14,65	11,97	6,63	15,82
046_A	Gebouw A westgevel	1,50	11,28	8,61	3,23	12,44
046_B	Gebouw A westgevel	5,65	18,92	16,37	10,85	20,10
047_A	Gebouw A westgevel	1,50	20,80	18,38	12,82	22,05
047_B	Gebouw A westgevel	5,65	21,89	19,35	13,83	23,08
047_C	Gebouw A westgevel	9,22	22,53	19,98	14,47	23,72
048_A	Gebouw A westgevel	1,50	20,96	18,57	13,00	22,22
048_B	Gebouw A westgevel	5,65	22,19	19,66	14,14	23,38
048_C	Gebouw A westgevel	9,22	22,70	20,14	14,63	23,88
049_A	Gebouw A noordgevel	1,50	22,81	20,41	14,84	24,07
049_B	Gebouw A noordgevel	5,65	23,90	21,40	15,87	25,11
049_C	Gebouw A noordgevel	9,22	22,08	19,60	14,06	23,30
050_A	Gebouw A noordgevel	1,50	22,61	20,21	14,63	23,86
050_B	Gebouw A noordgevel	5,03	23,62	21,12	15,58	24,83
051_A	Geboue E1 noordgevel	1,50	14,18	11,55	6,11	15,34
051_B	Geboue E1 noordgevel	4,97	20,96	18,34	12,83	22,10
051_C	Geboue E1 noordgevel	8,41	23,66	21,17	15,61	24,86
052_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,94	5,15	-0,27	9,01
052_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	13,68	10,83	5,40	14,71
052_C	Gebouw E1 oostgevel	8,41	12,00	9,37	3,87	13,14
053_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	8,91	6,13	0,72	9,99
053_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	12,14	9,28	3,87	13,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	14,77	11,95	6,52	15,82
054_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	9,28	6,52	1,09	10,37
054_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	11,42	8,63	3,21	12,49
054_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	13,84	11,04	5,60	14,90
055_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,70	4,90	-0,49	8,78
055_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	10,95	8,14	2,74	12,02
055_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	15,32	12,59	7,14	16,42
056_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	8,29	5,50	0,10	9,37
056_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	11,08	8,36	2,92	12,19
056_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	15,10	12,50	6,99	16,26
057_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	8,36	5,58	0,25	9,48
057_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	11,18	8,28	2,95	12,22
057_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	14,00	11,12	5,75	15,04
058_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	9,32	6,57	1,26	10,46
058_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	12,14	9,27	3,96	13,21
059_A	Gebouw E1 zuidgevel	1,50	-1,64	-4,22	-9,58	-0,41
059_B	Gebouw E1 zuidgevel	4,97	-0,79	-3,42	-8,74	0,42
060_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	4,25	1,66	-3,77	5,44
060_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	8,19	5,76	0,23	9,44
061_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	11,06	8,46	3,00	12,23
061_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	17,26	14,69	9,16	18,43
061_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	21,61	19,13	13,56	22,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	10,82	8,28	2,81	12,03
062_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	16,90	14,47	8,91	18,14
062_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	20,81	18,44	12,84	22,07
063_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	11,65	9,00	3,56	12,80
063_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	18,01	15,32	9,84	19,12
063_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	22,42	19,85	14,31	23,58
064_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	11,66	9,01	3,57	12,81
064_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	17,45	14,78	9,30	18,57
064_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	23,12	20,57	15,02	24,29
065_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	12,54	9,90	4,49	13,71
065_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	19,76	17,13	11,63	20,90
065_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	23,97	21,46	15,91	25,17
066_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	13,78	11,13	5,69	14,93
066_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	20,96	18,36	12,84	22,11
066_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	25,47	23,04	17,45	26,70
067_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	12,04	9,44	3,98	13,21
067_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	19,96	17,42	11,89	21,14
067_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	24,99	22,52	16,95	26,20
068_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	12,98	10,41	4,93	14,17
068_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	20,67	18,09	12,56	21,83
068_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	25,13	22,63	17,06	26,32
069_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	9,57	6,99	1,48	10,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	16,18	13,60	8,06	17,34
069_C	Gebouw E2 oostgevel	8,41	18,66	16,12	10,56	19,83
070_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	10,11	7,41	1,95	11,22
070_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	15,98	13,30	7,81	17,09
070_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	17,58	14,98	9,47	18,74
071_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	8,34	5,42	0,01	9,34
071_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	13,58	10,71	5,27	14,60
071_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	14,21	11,34	5,90	15,23
072_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	3,34	0,24	-5,09	4,26
072_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	11,79	8,59	3,25	12,65
072_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	13,43	10,24	4,89	14,29
073_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	2,67	-0,34	-5,69	3,64
073_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	8,85	5,70	0,36	9,74
073_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	10,64	7,53	2,18	11,55
074_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	8,56	5,93	0,43	9,70
074_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	16,10	13,35	7,86	17,17
074_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	19,00	16,43	10,88	20,16
075_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	9,77	7,21	1,69	10,95
075_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	18,42	15,93	10,36	19,62
076_A	Gebouw E2 zuidgevel	1,50	8,65	5,56	0,21	9,57
076_B	Gebouw E2 zuidgevel	4,97	11,97	8,95	3,59	12,93
077_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	16,43	13,86	8,32	17,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	18,39	15,70	10,20	19,49
078_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	11,61	8,69	3,33	12,63
078_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	17,12	14,11	8,73	18,08
078_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	20,67	17,85	12,39	21,71
079_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	14,77	11,74	6,38	15,72
079_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	19,11	16,06	10,69	20,05
079_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	20,90	18,04	12,61	21,93
080_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	10,52	7,86	2,42	11,67
080_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	14,90	12,18	6,72	16,00
080_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	21,33	18,69	13,17	22,46
081_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	13,45	10,45	5,10	14,42
081_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	16,55	13,66	8,26	17,57
081_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	21,58	18,86	13,38	22,67
082_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	9,98	7,29	1,93	11,14
082_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	17,22	14,67	9,19	18,42
082_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	24,54	22,04	16,48	25,74
083_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	11,93	9,33	3,91	13,12
083_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	19,87	17,40	11,87	21,10
083_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	26,03	23,62	18,04	27,28
084_A	Gebouw G noordgevel	1,50	18,14	15,74	10,14	19,38
084_B	Gebouw G noordgevel	4,97	19,01	16,57	10,99	20,24
085_A	Gebouw G noordgevel	1,50	6,97	4,15	-1,27	8,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	Gebouw G noordgevel	4,97	13,44	10,40	5,02	14,38
086_A	Gebouw G oostgevel	1,50	9,47	6,95	1,42	10,67
086_B	Gebouw G oostgevel	4,97	17,45	15,05	9,45	18,69
087_A	Gebouw G oostgevel	1,50	4,34	1,54	-3,82	5,43
087_B	Gebouw G oostgevel	4,97	8,49	5,62	0,24	9,53
087_C	Gebouw G oostgevel	8,41	11,79	8,87	3,48	12,80
088_A	Gebouw G oostgevel	1,50	3,61	0,75	-4,59	4,67
088_B	Gebouw G oostgevel	4,97	6,94	4,17	-1,23	8,03
088_C	Gebouw G oostgevel	8,41	11,90	9,03	3,61	12,93
089_A	Gebouw G oostgevel	1,50	3,69	0,79	-4,51	4,74
089_B	Gebouw G oostgevel	4,97	6,61	3,67	-1,63	7,64
089_C	Gebouw G oostgevel	8,41	9,27	6,33	0,99	10,28
090_A	Gebouw G oostgevel	1,50	2,51	-0,32	-5,61	3,61
090_B	Gebouw G oostgevel	4,50	5,11	2,31	-3,01	6,22
090_C	Gebouw G oostgevel	7,50	7,86	5,07	-0,31	8,95
091_A	Gebouw G oostgevel	1,50	-7,60	-10,49	-15,62	-6,47
091_B	Gebouw G oostgevel	4,97	-5,46	-8,39	-13,49	-4,34
091_C	Gebouw G oostgevel	8,41	--	--	--	--
092_A	Gebouw G oostgevel	1,50	1,87	-1,00	-6,33	2,93
092_B	Gebouw G oostgevel	4,97	4,97	2,10	-3,24	6,03
092_C	Gebouw G oostgevel	8,41	8,54	5,66	0,29	9,58
093_A	Gebouw G zuidgevel	1,50	-12,93	-15,81	-20,95	-11,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_B	Gebouw G zuidgevel	4,97	-11,38	-14,39	-19,42	-10,28
093_C	Gebouw G zuidgevel	8,41	--	--	--	--
094_A	Gebouw G westgevel	1,50	12,97	9,83	4,46	13,85
094_B	Gebouw G westgevel	4,97	16,22	13,13	7,75	17,13
094_C	Gebouw G westgevel	8,41	16,82	13,78	8,38	17,75
095_A	Gebouw G westgevel	1,50	12,91	9,71	4,36	13,77
095_B	Gebouw G westgevel	4,97	15,03	11,85	6,49	15,89
095_C	Gebouw G westgevel	8,41	15,25	12,09	6,74	16,13
096_A	Gebouw G westgevel	1,50	14,58	11,69	6,26	15,59
096_B	Gebouw G westgevel	4,97	18,52	15,71	10,26	19,57
096_C	Gebouw G westgevel	8,41	20,09	17,48	11,96	21,24
097_A	Gebouw G westgevel	1,50	16,17	13,39	7,92	17,23
097_B	Gebouw G westgevel	4,97	19,00	16,24	10,78	20,08
097_C	Gebouw G westgevel	8,41	19,96	17,32	11,82	21,09
098_A	Gebouw G westgevel	1,50	15,44	12,29	6,96	16,33
098_B	Gebouw G westgevel	4,97	18,68	15,62	10,27	19,62
098_C	Gebouw G westgevel	8,41	20,30	17,63	12,14	21,42
099_A	Gebouw G westgevel	1,50	14,91	12,44	6,89	16,13
099_B	Gebouw G westgevel	4,97	17,82	15,30	9,77	19,02
099_C	Gebouw G westgevel	8,41	19,83	17,30	11,77	21,02
100_A	Gebouw G westgevel	1,50	17,63	15,25	9,66	18,89
100_B	Gebouw G westgevel	4,97	19,70	17,24	11,70	20,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Gebouw D1 noordgevel	1,50	8,38	5,70	0,30	9,53
101_B	Gebouw D1 noordgevel	4,97	11,39	8,67	3,28	12,52
101_C	Gebouw D1 noordgevel	8,41	15,53	12,77	7,38	16,63
102_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	4,89	2,14	-3,22	6,01
102_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	8,92	6,09	0,73	9,99
102_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	9,44	6,73	1,47	10,63
103_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	6,25	3,45	-1,90	7,35
103_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	9,28	6,35	1,01	10,30
103_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	6,69	3,96	-1,28	7,87
104_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	5,57	2,83	-2,60	6,67
104_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	6,77	4,32	-1,15	8,03
104_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	3,11	0,36	-4,87	4,28
105_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	7,49	4,37	-1,00	8,39
105_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	6,85	3,79	-1,60	7,77
105_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	-7,59	-9,71	-15,42	-6,21
106_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	5,80	2,69	-2,67	6,70
106_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	7,54	4,69	-0,75	8,57
106_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	-8,03	-11,04	-16,08	-6,94
107_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	7,41	4,33	-1,05	8,33
107_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	9,02	6,04	0,63	9,98
107_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	-1,64	-3,77	-9,47	-0,27
108_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	-1,85	-5,02	-10,34	-0,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	-0,02	-3,17	-8,49	0,88
109_A	Gebouw D1 zuidgevel	1,50	0,56	-2,45	-7,62	1,60
109_B	Gebouw D1 zuidgevel	4,97	4,16	1,12	-4,02	5,19
110_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	8,50	5,74	0,39	9,62
110_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	12,72	9,98	4,61	13,84
111_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	9,15	6,42	1,06	10,28
111_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	12,72	10,03	4,63	13,86
111_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	13,83	11,20	5,80	15,01
112_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	8,86	6,11	0,76	9,99
112_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	12,86	10,15	4,78	14,00
112_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	13,35	10,69	5,31	14,52
113_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	8,86	6,04	0,73	9,96
113_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	12,25	9,40	4,09	13,33
113_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	15,26	12,52	7,15	16,38
114_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	9,59	6,83	1,48	10,71
114_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	13,17	10,40	5,04	14,28
114_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	18,27	15,53	10,10	19,37
115_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	9,48	6,73	1,36	10,60
115_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	13,35	10,61	5,23	14,47
116_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	8,21	5,53	0,14	9,36
116_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	11,66	8,97	3,59	12,81
116_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	16,44	13,70	8,28	17,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Gebouw H noordgevel	1,50	11,75	9,02	3,70	12,90
117_B	Gebouw H noordgevel	4,50	13,73	10,96	5,67	14,87
117_C	Gebouw H noordgevel	7,50	15,85	13,05	7,73	16,96
118_A	Gebouw H noordgevel	1,50	12,12	9,44	4,09	13,29
118_B	Gebouw H noordgevel	4,50	13,87	11,10	5,78	15,00
118_C	Gebouw H noordgevel	7,50	15,90	13,06	7,71	16,97
119_A	Gebouw H noordgevel	1,50	12,04	9,42	3,99	13,21
119_B	Gebouw H noordgevel	4,50	16,12	13,55	8,06	17,30
119_C	Gebouw H noordgevel	7,50	19,39	16,78	11,28	20,54
120_A	Gebouw H noordgevel	1,50	13,71	11,03	5,72	14,90
120_B	Gebouw H noordgevel	4,50	14,70	11,97	6,68	15,86
120_C	Gebouw H noordgevel	7,50	16,34	13,51	8,20	17,43
121_A	Gebouw H noordgevel	1,50	10,20	7,40	2,02	11,28
121_B	Gebouw H noordgevel	4,50	14,26	11,34	5,97	15,27
121_C	Gebouw H noordgevel	7,50	17,93	15,00	9,62	18,93
122_A	Gebouw H oostgevel	1,50	4,72	1,84	-3,45	5,79
122_B	Gebouw H oostgevel	4,50	6,86	3,98	-1,30	7,93
122_C	Gebouw H oostgevel	7,50	9,79	6,85	1,55	10,82
123_A	Gebouw H oostgevel	1,50	7,32	4,36	-0,99	8,32
123_B	Gebouw H oostgevel	4,50	9,81	6,83	1,49	10,80
123_C	Gebouw H oostgevel	7,50	13,70	10,64	5,29	14,64
124_A	Gebouw H oostgevel	1,50	7,47	4,47	-0,86	8,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw H oostgevel	4,50	10,65	7,61	2,27	11,60
124_C	Gebouw H oostgevel	7,50	13,65	10,58	5,24	14,59
125_A	Gebouw H oostgevel	1,50	7,79	4,82	-0,56	8,77
125_B	Gebouw H oostgevel	4,50	11,41	8,35	2,98	12,34
125_C	Gebouw H oostgevel	7,50	13,23	10,19	4,82	14,17
126_A	Gebouw H oostgevel	1,50	5,11	2,21	-3,09	6,16
126_B	Gebouw H oostgevel	4,50	6,84	3,92	-1,37	7,89
126_C	Gebouw H oostgevel	7,50	10,20	7,36	2,06	11,29
127_A	Gebouw H oostgevel	1,50	2,47	-0,41	-5,69	3,54
127_B	Gebouw H oostgevel	4,50	5,42	2,55	-2,76	6,49
127_C	Gebouw H oostgevel	7,50	10,47	7,57	2,24	11,51
128_A	Gebouw H oostgevel	1,50	0,84	-1,95	-7,28	1,95
128_B	Gebouw H oostgevel	4,50	3,65	0,83	-4,49	4,75
128_C	Gebouw H oostgevel	7,50	7,16	4,40	-0,97	8,27
129_A	Gebouw H oostgevel	1,50	-1,75	-4,62	-9,96	-0,69
129_B	Gebouw H oostgevel	4,50	-0,26	-3,20	-8,49	0,77
129_C	Gebouw H oostgevel	7,50	4,31	1,37	-3,91	5,35
130_A	Gebouw H oostgevel	1,50	-0,59	-3,40	-8,73	0,51
130_B	Gebouw H oostgevel	5,30	2,67	-0,18	-5,48	3,75
130_C	Gebouw H oostgevel	8,00	6,59	3,71	-1,59	7,66
131_A	Gebouw H oostgevel	1,50	3,71	0,89	-4,46	4,79
131_B	Gebouw H oostgevel	5,30	7,06	4,21	-1,13	8,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw H oostgevel	8,00	10,49	7,71	2,34	11,59
132_A	Gebouw H oostgevel	1,50	3,47	0,62	-4,71	4,54
132_B	Gebouw H oostgevel	5,30	6,57	3,73	-1,60	7,65
133_A	Gebouw H oostgevel	1,50	3,53	0,69	-4,57	4,64
133_B	Gebouw H oostgevel	5,30	6,87	4,04	-1,23	7,98
134_A	Gebouw H oostgevel	1,50	3,62	0,81	-4,53	4,71
134_B	Gebouw H oostgevel	5,30	7,03	4,20	-1,13	8,12
135_A	Gebouw H oostgevel	1,50	5,31	2,45	-2,77	6,42
135_B	Gebouw H oostgevel	5,30	9,53	6,75	1,49	10,67
136_A	Gebouw H oostgevel	1,50	4,29	1,57	-3,74	5,45
136_B	Gebouw H oostgevel	5,30	6,93	4,17	-1,12	8,07
137_A	Gebouw H oostgevel	1,50	8,61	5,58	0,23	9,57
137_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,01	9,92	4,57	13,93
138_A	Gebouw H oostgevel	1,50	8,58	5,67	0,29	9,60
138_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,53	10,64	5,23	14,55
139_A	Gebouw H oostgevel	1,50	7,34	4,35	-0,98	8,33
139_B	Gebouw H oostgevel	5,30	12,97	9,87	4,53	13,89
140_A	Gebouw H oostgevel	1,50	3,04	0,19	-5,08	4,14
140_B	Gebouw H oostgevel	5,30	11,59	8,52	3,19	12,53
141_A	Gebouw H oostgevel	1,50	-4,65	-7,59	-12,79	-3,58
142_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	9,88	6,83	1,49	10,83
143_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	9,60	6,53	1,21	10,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	9,09	6,13	0,78	10,09
145_A	Gebouw H westgevel	1,50	9,13	6,29	0,94	10,20
146_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,21	3,56	-1,81	7,39
146_B	Gebouw H westgevel	5,30	11,49	8,84	3,40	12,64
147_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,52	3,88	-1,60	7,66
147_B	Gebouw H westgevel	5,30	9,02	6,50	0,99	10,22
148_A	Gebouw H westgevel	1,50	5,46	2,61	-2,76	6,52
148_B	Gebouw H westgevel	5,30	10,06	7,46	1,97	11,22
149_A	Gebouw H westgevel	1,50	3,48	1,17	-4,39	4,80
149_B	Gebouw H westgevel	5,30	5,72	3,40	-2,16	7,03
150_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,84	4,26	-1,15	8,05
150_B	Gebouw H westgevel	5,30	8,75	6,09	0,71	9,92
151_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,01	3,30	-2,08	7,15
151_B	Gebouw H westgevel	5,30	9,38	6,70	1,30	10,53
152_A	Gebouw H westgevel	1,50	7,58	4,88	-0,50	8,73
152_B	Gebouw H westgevel	5,30	11,44	8,87	3,41	12,63
153_A	Gebouw H westgevel	1,50	5,12	2,40	-2,99	6,25
153_B	Gebouw H westgevel	5,30	8,31	5,58	0,20	9,44
154_A	Gebouw H westgevel	1,50	4,27	1,49	-3,88	5,37
154_B	Gebouw H westgevel	5,30	7,57	4,79	-0,58	8,67
155_A	Gebouw H westgevel	1,50	3,77	1,01	-4,37	4,88
155_B	Gebouw H westgevel	5,30	6,90	4,13	-1,24	8,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw H westgevel	8,00	11,36	8,63	3,24	12,48
156_A	Gebouw H westgevel	1,50	4,05	1,48	-3,98	5,24
156_B	Gebouw H westgevel	5,30	6,78	4,11	-1,29	7,94
156_C	Gebouw H westgevel	8,00	10,70	8,00	2,60	11,84
157_A	Gebouw H westgevel	1,50	3,06	0,30	-5,06	4,18
157_B	Gebouw H westgevel	4,50	5,01	2,21	-3,12	6,11
157_C	Gebouw H westgevel	7,50	8,82	6,04	0,68	9,92
158_A	Gebouw H westgevel	1,50	3,46	0,67	-4,66	4,57
158_B	Gebouw H westgevel	4,50	6,08	3,28	-2,03	7,19
158_C	Gebouw H westgevel	7,50	9,98	7,34	1,88	11,13
159_A	Gebouw H westgevel	1,50	5,72	2,95	-2,39	6,84
159_B	Gebouw H westgevel	4,50	8,27	5,52	0,18	9,40
159_C	Gebouw H westgevel	7,50	11,71	9,08	3,64	12,87
160_A	Gebouw H westgevel	1,50	1,90	-0,82	-6,24	3,02
160_B	Gebouw H westgevel	4,50	2,99	0,19	-5,18	4,08
160_C	Gebouw H westgevel	7,50	6,62	3,80	-1,56	7,70
161_A	Gebouw H westgevel	1,50	2,73	0,08	-5,35	3,89
161_B	Gebouw H westgevel	4,50	3,40	0,68	-4,70	4,53
161_C	Gebouw H westgevel	7,50	6,55	3,79	-1,56	7,67
162_A	Gebouw H westgevel	1,50	1,48	-1,23	-6,62	2,61
162_B	Gebouw H westgevel	4,50	2,98	0,23	-5,13	4,10
162_C	Gebouw H westgevel	7,50	6,35	3,58	-1,76	7,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	Gebouw H westgevel	1,50	4,80	2,07	-3,26	5,95
163_B	Gebouw H westgevel	4,50	6,58	3,84	-1,48	7,72
163_C	Gebouw H westgevel	7,50	9,21	6,49	1,15	10,36
164_A	Gebouw H westgevel	1,50	3,55	0,74	-4,56	4,66
164_B	Gebouw H westgevel	4,50	5,31	2,47	-2,81	6,41
164_C	Gebouw H westgevel	7,50	8,48	5,66	0,36	9,58
165_A	Gebouw H westgevel	1,50	8,59	5,86	0,60	9,76
165_B	Gebouw H westgevel	4,50	9,61	6,85	1,60	10,77
165_C	Gebouw H westgevel	7,50	11,27	8,62	3,29	12,47
166_A	Gebouw F noordgevel	1,50	0,91	-1,91	-7,25	2,00
166_B	Gebouw F noordgevel	4,97	4,05	1,22	-4,12	5,13
167_A	Gebouw F oostgevel	1,50	-2,20	-4,87	-10,30	-1,06
167_B	Gebouw F oostgevel	4,97	1,63	-1,05	-6,47	2,77
168_A	Gebouw F oostgevel	1,50	-1,14	-4,12	-9,36	-0,11
168_B	Gebouw F oostgevel	4,97	2,15	-0,80	-6,07	3,19
168_C	Gebouw F oostgevel	8,41	5,27	2,58	-2,84	6,41
169_A	Gebouw F oostgevel	1,50	1,47	-1,25	-6,65	2,59
169_B	Gebouw F oostgevel	4,97	4,39	1,60	-3,77	5,48
169_C	Gebouw F oostgevel	8,41	5,93	3,12	-2,30	6,99
170_A	Gebouw F oostgevel	1,50	-3,13	-6,03	-11,20	-2,02
170_B	Gebouw F oostgevel	4,97	0,82	-2,04	-7,27	1,93
170_C	Gebouw F oostgevel	8,41	1,99	-0,47	-5,92	3,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_A	Gebouw F oostgevel	1,50	0,55	-2,29	-7,54	1,66
171_B	Gebouw F oostgevel	4,97	4,18	1,36	-3,91	5,30
171_C	Gebouw F oostgevel	8,41	7,71	5,11	-0,23	8,93
172_A	Gebouw F oostgevel	1,50	0,88	-1,98	-7,27	1,96
172_B	Gebouw F oostgevel	4,97	4,16	1,31	-3,98	5,25
172_C	Gebouw F oostgevel	8,41	9,05	6,37	1,04	10,23
173_A	Gebouw F oostgevel	1,50	0,81	-2,02	-7,34	1,90
173_B	Gebouw F oostgevel	4,97	4,02	1,20	-4,11	5,12
173_C	Gebouw F oostgevel	8,41	9,18	6,47	1,13	10,33
174_A	Gebouw F zuidgevel	1,50	6,43	3,61	-1,73	7,52
174_B	Gebouw F zuidgevel	4,97	9,84	6,97	1,64	10,90
174_C	Gebouw F zuidgevel	8,41	13,20	10,33	4,92	14,23
175_A	Gebouw F westgevel	1,50	7,87	5,08	-0,26	8,98
175_B	Gebouw F westgevel	4,97	11,26	8,48	3,13	12,37
175_C	Gebouw F westgevel	8,41	14,29	11,53	6,13	15,39
176_A	Gebouw F westgevel	1,50	5,97	2,96	-2,26	6,99
176_B	Gebouw F westgevel	4,97	10,52	7,55	2,27	11,54
176_C	Gebouw F westgevel	8,41	13,15	10,41	5,01	14,26
177_A	Gebouw F westgevel	1,50	9,89	6,94	1,61	10,90
177_B	Gebouw F westgevel	4,97	13,36	10,40	5,07	14,37
177_C	Gebouw F westgevel	8,41	15,54	12,64	7,28	16,57
178_A	Gebouw F westgevel	1,50	7,52	4,52	-0,73	8,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	Gebouw F westgevel	4,97	12,68	9,67	4,38	13,67
178_C	Gebouw F westgevel	8,41	15,00	12,09	6,77	16,04
179_A	Gebouw F westgevel	1,50	9,90	6,88	1,57	10,88
179_B	Gebouw F westgevel	4,97	13,78	10,75	5,43	14,75
179_C	Gebouw F westgevel	8,41	16,05	13,11	7,77	17,06
180_A	Gebouw F westgevel	1,50	7,98	4,95	-0,33	8,96
180_B	Gebouw F westgevel	4,97	12,20	9,22	3,89	13,19
180_C	Gebouw F westgevel	8,41	12,64	9,89	4,53	13,76
181_A	Gebouw F westgevel	1,50	8,30	5,22	-0,11	9,23
181_B	Gebouw F westgevel	4,97	11,46	8,34	3,01	12,37
182_A	Gebouw D2 noordgevel	1,50	11,15	8,64	3,15	12,37
182_B	Gebouw D2 noordgevel	4,97	14,31	11,71	6,24	15,48
182_C	Gebouw D2 noordgevel	8,41	19,86	17,17	11,70	20,98
183_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	6,95	4,51	-1,02	8,20
183_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,13	7,48	2,01	11,27
183_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	12,95	10,09	4,69	13,99
184_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	4,17	1,28	-4,07	5,21
184_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	8,20	5,24	-0,12	9,19
184_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	12,84	9,86	4,47	13,81
185_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	2,27	-0,81	-6,08	3,23
185_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	4,19	1,13	-4,14	5,16
185_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	6,93	3,98	-1,32	7,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	5,32	2,60	-2,84	6,43
186_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	8,78	6,03	0,58	9,87
186_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	15,30	12,57	7,09	16,39
187_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	4,21	1,49	-3,94	5,32
187_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	7,63	4,89	-0,55	8,73
187_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	13,78	10,96	5,52	14,83
188_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	4,50	1,78	-3,62	5,62
188_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	7,62	4,88	-0,53	8,73
188_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	12,47	9,74	4,28	13,57
189_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	4,06	1,16	-4,15	5,11
189_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	8,04	5,17	-0,13	9,11
190_A	Gebouw D2 zuidgevel	1,50	4,67	1,88	-3,44	5,78
190_B	Gebouw D2 zuidgevel	4,97	8,39	5,62	0,27	9,50
191_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	9,80	7,02	1,62	10,89
191_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	13,24	10,32	4,96	14,26
192_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,11	8,40	2,97	12,23
192_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	14,40	11,60	6,19	15,47
192_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,74	15,92	10,48	19,79
193_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,91	6,04	0,70	9,97
193_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	12,96	10,00	4,66	13,96
193_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	16,50	13,55	8,19	17,50
194_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,70	9,01	3,57	12,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	14,82	12,13	6,69	15,95
194_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	19,26	16,54	11,07	20,36
195_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,06	8,39	2,97	12,21
195_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	13,92	11,25	5,83	15,07
195_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,52	15,77	10,34	19,61
196_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	12,64	9,87	4,44	13,72
196_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	15,79	13,09	7,63	16,90
196_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	20,06	17,23	11,80	21,11
197_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,60	8,96	3,50	12,75
197_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	15,20	12,54	7,08	16,34
197_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	19,24	16,46	11,01	20,31
198_A	Gebouw B westgevel	1,50	22,80	20,42	14,83	24,06
198_B	Gebouw B westgevel	5,07	23,25	20,79	15,23	24,47
198_C	Gebouw B westgevel	8,74	23,61	21,16	15,59	24,83
199_A	Gebouw B westgevel	1,50	25,39	22,99	17,40	26,64
199_B	Gebouw B westgevel	4,93	25,76	23,29	17,73	26,98
199_C	Gebouw B westgevel	9,80	24,43	21,93	16,39	25,64
200_A	Gebouw B noordgevel	1,50	22,45	20,04	14,46	23,70
200_B	Gebouw B noordgevel	4,93	22,95	20,49	14,93	24,17
200_C	Gebouw B noordgevel	9,80	23,48	21,03	15,47	24,71
201_A	Gebouw B noordgevel	1,50	22,67	20,27	14,68	23,92
201_B	Gebouw B noordgevel	4,93	23,05	20,59	15,02	24,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	Gebouw B noordgevel	9,80	23,58	21,14	15,57	24,81
202_A	Gebouw B noordgevel	1,50	23,28	20,94	15,33	24,56
202_B	Gebouw B noordgevel	4,93	23,87	21,48	15,89	25,12
202_C	Gebouw B noordgevel	9,80	23,11	20,65	15,09	24,33
203_A	Gebouw B noordgevel	1,50	24,14	21,77	16,17	25,40
203_B	Gebouw B noordgevel	5,07	24,81	22,35	16,78	26,03
204_A	Gebouw B noordgevel	1,50	21,40	19,02	13,44	22,66
204_B	Gebouw B noordgevel	5,07	22,32	19,83	14,29	23,53
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50	17,77	15,49	9,85	19,07
205_B	Gebouw B oostgevel	5,07	18,32	15,99	10,37	19,60
206_A	Gebouw B oostgevel	1,50	5,64	2,91	-2,45	6,77
206_B	Gebouw B oostgevel	5,07	13,24	10,68	5,19	14,43
207_A	Gebouw B oostgevel	1,50	-3,12	-5,49	-11,01	-1,83
207_B	Gebouw B oostgevel	4,93	7,17	4,91	-0,69	8,50
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	14,64	12,49	6,81	16,01
208_A	Gebouw B oostgevel	1,50	15,38	13,21	7,54	16,74
208_B	Gebouw B oostgevel	5,07	16,68	14,38	8,75	17,97
209_A	Gebouw B oostgevel	1,50	18,25	15,82	10,23	19,48
209_B	Gebouw B oostgevel	5,07	19,10	16,59	11,03	20,29
210_A	Gebouw B oostgevel	1,50	13,27	10,40	4,97	14,29
210_B	Gebouw B oostgevel	5,07	17,28	14,61	9,10	18,39
211_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	9,73	7,13	1,66	10,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	14,39	11,47	6,07	15,39
212_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	11,00	8,37	2,90	12,15
212_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	18,38	15,81	10,27	19,54
213_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	10,64	8,02	2,53	11,79
213_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	18,11	15,56	10,02	19,28
214_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	3,68	0,92	-4,38	4,82
214_B	Gebouw B binnenzijde	4,93	7,70	5,03	-0,34	8,87
214_C	Gebouw B binnenzijde	9,80	18,72	16,31	10,73	19,97
215_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	-3,87	-6,30	-11,83	-2,62
215_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	-0,68	-3,11	-8,63	0,58
215_C	Gebouw B binnenzijde	8,74	2,43	0,21	-5,42	3,77
216_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	9,71	7,16	1,68	10,91
216_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	17,59	15,19	9,61	18,84
216_C	Gebouw B zuidgevel	8,74	19,18	16,82	11,22	20,45
217_A	Gebouw B westgevel	1,50	7,67	4,95	-0,37	8,83
217_B	Gebouw B westgevel	5,07	10,95	8,23	2,90	12,10
217_C	Gebouw B westgevel	8,74	20,58	18,05	12,53	21,77
218_A	Gebouw B westgevel	1,50	7,95	5,20	-0,14	9,08
218_B	Gebouw B westgevel	5,07	12,49	9,62	4,25	13,54
218_C	Gebouw B westgevel	8,74	16,44	13,80	8,32	17,58
219_A	Gebouw B westgevel	1,50	20,80	18,28	12,75	22,00
219_B	Gebouw B westgevel	5,07	23,65	21,11	15,57	24,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	Gebouw B westgevel	8,74	24,27	21,72	16,19	25,45
220_A	Gebouw C noordgevel	1,50	25,60	23,21	17,61	26,85
220_B	Gebouw C noordgevel	4,89	26,18	23,79	18,20	27,43
221_A	Gebouw C noordgevel	1,50	25,79	23,41	17,81	27,05
221_B	Gebouw C noordgevel	4,89	26,46	24,07	18,48	27,71
222_A	Gebouw C noordgevel	1,50	25,45	23,07	17,47	26,71
222_B	Gebouw C noordgevel	4,89	26,03	23,63	18,04	27,28
223_A	Gebouw C noordgevel	1,50	27,60	25,21	19,61	28,85
223_B	Gebouw C noordgevel	4,38	28,02	25,62	20,03	29,27
223_C	Gebouw C noordgevel	8,51	26,28	23,88	18,29	27,53
224_A	Gebouw C noordgevel	1,50	25,25	22,90	17,29	26,52
224_B	Gebouw C noordgevel	4,38	25,63	23,24	17,65	26,88
224_C	Gebouw C noordgevel	8,51	26,27	23,88	18,29	27,52
225_A	Gebouw C noordgevel	1,50	24,96	22,62	17,00	26,23
226_A	Gebouw C oostgevel	1,50	4,06	1,34	-4,02	5,20
227_A	Gebouw C oostgevel	1,50	-0,96	-3,16	-8,81	0,39
227_B	Gebouw C oostgevel	4,38	6,66	4,50	-1,17	8,03
227_C	Gebouw C oostgevel	8,51	6,75	4,59	-1,08	8,12
228_A	Gebouw C oostgevel	1,50	5,22	2,50	-3,00	6,31
228_B	Gebouw C oostgevel	4,38	6,67	4,06	-1,47	7,81
228_C	Gebouw C oostgevel	8,51	6,43	4,28	-1,40	7,80
229_A	Gebouw C oostgevel	1,50	7,19	4,31	-1,14	8,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Gebouw C oostgevel	4,38	9,61	6,70	1,26	10,60
229_C	Gebouw C oostgevel	8,51	-1,76	-3,98	-9,61	-0,42
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	7,11	4,96	-0,72	8,48
230_A	Gebouw C oostgevel	1,50	8,04	4,99	-0,40	8,97
230_B	Gebouw C oostgevel	4,38	9,92	6,82	1,44	10,82
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	-4,41	-6,61	-12,26	-3,06
231_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	10,50	7,77	2,43	11,64
231_B	Gebouw C zuidgevel	4,50	16,57	13,89	8,46	17,71
231_C	Gebouw C zuidgevel	7,50	15,45	12,79	7,35	16,60
232_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	13,21	10,51	5,08	14,34
232_B	Gebouw C zuidgevel	4,89	19,62	16,99	11,50	20,76
233_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	21,32	18,90	13,31	22,56
234_A	Gebouw C westgevel	1,50	24,84	22,47	16,86	26,10
235_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	10,24	7,71	2,22	11,45
235_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	19,18	16,69	11,15	20,39
236_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	12,40	9,66	4,20	13,49
237_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	10,16	7,59	2,13	11,35
237_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	19,31	16,78	11,26	20,50
238_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	10,49	7,85	2,43	11,66
238_B	Gebouw C binnenzijde	4,38	18,05	15,46	9,98	19,22
238_C	Gebouw C binnenzijde	8,51	25,85	23,41	17,84	27,08
239_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	14,75	11,88	6,47	15,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	19,28	16,89	11,33	20,55
240_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	10,51	7,84	2,44	11,67
240_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	19,82	17,29	11,77	21,01
241_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	22,62	20,21	14,61	23,86
241_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	23,52	21,08	15,50	24,75
242_A	Gebouw C westgevel	1,50	26,02	23,61	18,02	27,26
242_B	Gebouw C westgevel	4,89	26,91	24,46	18,89	28,13
243_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	23,95	21,56	15,95	25,20
243_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	26,05	23,57	18,00	27,26
244_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	8,18	5,44	0,03	9,29
244_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	15,59	12,89	7,42	16,70
245_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	13,43	10,73	5,34	14,57
245_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	20,93	18,27	12,78	22,06
246_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	13,24	10,64	5,21	14,43
246_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	20,62	18,07	12,58	21,81
247_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	13,55	11,05	5,54	14,77
247_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	21,50	19,02	13,46	22,71
248_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	0,85	-2,08	-7,32	1,91
248_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	4,60	1,73	-3,54	5,68
249_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	15,66	13,13	7,60	16,85
249_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	23,73	21,29	15,71	24,96
250_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	14,24	11,55	6,12	15,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	23,37	20,75	15,25	24,52
251_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	17,01	14,61	9,02	18,26
251_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	21,39	18,87	13,31	22,57
252_A	Gebouw T1 oostgevel	1,50	4,83	1,97	-3,45	5,86
252_B	Gebouw T1 oostgevel	4,85	8,99	6,09	0,67	10,00
253_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	10,44	7,81	2,36	11,60
253_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	18,21	15,58	10,08	19,35
254_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	11,42	8,76	3,35	12,58
254_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	19,52	16,96	11,44	20,70
255_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	10,42	7,83	2,41	11,62
255_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	18,06	15,57	10,04	19,28
256_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	-0,23	-2,92	-8,37	0,89
256_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	9,52	6,84	1,37	10,64
257_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	6,08	3,38	-1,89	7,27
257_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	10,36	7,72	2,40	11,57
258_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	7,36	4,53	-0,78	8,45
258_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	15,61	12,96	7,52	16,76
259_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	8,79	6,00	0,60	9,87
259_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	15,45	12,65	7,21	16,51
260_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	0,49	-2,29	-7,70	1,57
260_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	10,57	7,85	2,39	11,67
261_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	17,80	15,46	9,85	19,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
261_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	20,21	17,72	12,16	21,41
262_A	Gebouw T1 westgevel	1,50	24,38	22,07	16,44	25,67
262_B	Gebouw T1 westgevel	4,85	25,30	22,97	17,36	26,58
263_A	Gebouw T2 noordgevel	1,50	25,13	22,75	17,15	26,39
263_B	Gebouw T2 noordgevel	4,85	25,86	23,44	17,86	27,10
264_A	Gebouw T2 oostgevel	1,50	23,48	21,08	15,47	24,72
264_B	Gebouw T2 oostgevel	4,85	16,45	13,77	8,28	17,56
265_A	Gebouw T2 zuidgevel	1,50	9,23	6,85	1,32	10,51
265_B	Gebouw T2 zuidgevel	4,85	13,09	10,59	5,13	14,33
266_A	Gebouw T2 westgevel	1,50	24,71	22,36	16,75	25,98
266_B	Gebouw T2 westgevel	4,85	25,63	23,23	17,64	26,88
267_A	Gebouw O noordgevel	1,50	17,29	14,93	9,35	18,57
267_B	Gebouw O noordgevel	4,85	21,15	18,68	13,13	22,37
268_A	Gebouw O oostgevel	1,50	9,04	6,49	1,00	10,23
268_B	Gebouw O oostgevel	4,85	16,51	14,09	8,52	17,75
269_A	Gebouw O zuidgevel	1,50	7,37	4,19	-1,13	8,25
269_B	Gebouw O zuidgevel	4,85	11,49	8,36	3,04	12,40
270_A	Gebouw O westgevel	1,50	15,19	12,41	6,95	16,25
270_B	Gebouw O westgevel	4,85	20,56	17,60	12,19	21,54
271_A	Gebouw Q noordgevel	1,50	17,39	14,67	9,18	18,48
271_B	Gebouw Q noordgevel	4,70	20,02	17,24	11,77	21,08
272_A	Gebouw Q oostgevel	1,50	11,81	8,73	3,37	12,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogveldscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_B	Gebouw Q oostgevel	4,70	14,98	11,94	6,57	15,92
273_A	Gebouw Q zuidgevel	1,50	--	--	--	--
273_B	Gebouw Q zuidgevel	4,70	--	--	--	--
274_A	Gebouw Q westgevel	1,50	16,51	13,90	8,39	17,66
274_B	Gebouw Q westgevel	4,70	19,15	16,44	10,95	20,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Gebouw A noordgevel	1,50	-0,65	-4,75	-9,30	-0,01
001_B	Gebouw A noordgevel	5,03	2,60	-1,51	-6,06	3,24
002_A	Gebouw A noordgevel	1,50	-1,26	-5,42	-9,91	-0,63
002_B	Gebouw A noordgevel	5,03	1,86	-2,37	-6,81	2,47
003_A	Gebouw A noordgevel	1,50	-2,00	-5,76	-10,59	-1,27
003_B	Gebouw A noordgevel	5,03	0,85	-3,02	-7,75	1,56
004_A	Gebouw A noordgevel	1,50	-7,78	-11,72	-16,40	-7,10
004_B	Gebouw A noordgevel	5,03	-2,09	-6,05	-10,72	-1,41
005_A	Gebouw A noordgevel	1,50	-0,20	-4,20	-8,83	0,47
005_B	Gebouw A noordgevel	5,03	5,59	1,53	-3,06	6,24
006_A	Gebouw A noordgevel	1,50	3,46	-0,69	-5,21	4,09
006_B	Gebouw A noordgevel	5,13	7,30	3,15	-1,37	7,93
007_A	Gebouw A noordgevel	1,50	5,67	1,61	-2,98	6,32
007_B	Gebouw A noordgevel	6,56	2,52	-1,35	-6,09	3,22
008_A	Gebouw A noordgevel	1,50	6,31	2,24	-2,35	6,96
008_B	Gebouw A noordgevel	6,56	1,88	-1,88	-6,71	2,61
009_A	Gebouw A noordgevel	1,50	3,92	-0,08	-4,71	4,59
009_B	Gebouw A noordgevel	6,56	5,94	2,01	-2,69	6,62
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,60	-0,37	-5,03	4,28
011_A	Gebouw A oostgevel	1,50	7,44	3,18	-1,24	8,04
012_A	Gebouw A oostgevel	1,50	6,79	2,53	-1,88	7,40
012_B	Gebouw A oostgevel	6,56	15,85	11,70	7,18	16,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	Gebouw A oostgevel	1,50	5,73	1,59	-2,92	6,37
013_B	Gebouw A oostgevel	5,65	11,61	7,47	2,94	12,24
014_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,50	-0,76	-5,17	4,11
014_B	Gebouw A oostgevel	6,20	10,70	6,54	2,04	11,33
015_A	Gebouw A oostgevel	1,50	7,29	3,08	-1,37	7,91
015_B	Gebouw A oostgevel	6,20	16,55	12,43	7,89	17,19
016_A	Gebouw A oostgevel	1,50	7,42	3,16	-1,27	8,02
016_B	Gebouw A oostgevel	6,20	16,35	12,22	7,68	16,98
017_A	Gebouw A oostgevel	1,50	5,58	1,33	-3,10	6,19
017_B	Gebouw A oostgevel	6,20	15,83	11,71	7,17	16,47
018_A	Gebouw A oostgevel	1,50	4,01	-0,23	-4,66	4,62
018_B	Gebouw A oostgevel	4,46	8,64	4,49	-0,03	9,27
019_A	Gebouw A oostgevel	1,50	7,06	2,82	-1,61	7,67
019_B	Gebouw A oostgevel	4,46	11,28	7,09	2,60	11,90
020_A	Gebouw A oostgevel	1,50	8,30	4,07	-0,38	8,91
020_B	Gebouw A oostgevel	4,46	11,31	7,10	2,63	11,92
021_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	7,11	2,90	-1,56	7,73
021_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	14,45	10,43	5,80	15,11
022_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	9,90	5,72	1,24	10,53
022_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	14,89	10,75	6,22	15,52
023_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	7,15	2,98	-1,51	7,78
023_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	13,93	9,91	5,29	14,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	7,06	2,84	-1,61	7,68
024_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	12,53	8,48	3,89	13,19
025_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	6,45	2,19	-2,23	7,05
025_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	11,21	7,04	2,54	11,83
026_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	6,07	1,84	-2,59	6,69
026_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	10,82	6,66	2,16	11,45
027_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	9,52	5,31	0,85	10,14
027_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	11,92	7,72	3,25	12,54
028_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	5,93	1,67	-2,74	6,54
028_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	10,40	6,20	1,73	11,02
029_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	5,96	1,70	-2,71	6,57
029_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	9,31	5,09	0,64	9,93
030_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	7,61	3,39	-1,06	8,23
030_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	10,52	6,32	1,85	11,14
031_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	5,67	1,39	-3,01	6,27
031_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	8,88	4,63	0,20	9,49
032_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	5,16	0,87	-3,52	5,76
032_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	9,51	5,28	0,84	10,12
032_C	Gebouw A binnenzijde	9,22	15,05	11,02	6,40	15,71
033_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	4,58	0,30	-4,10	5,18
033_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	10,15	5,95	1,48	10,77
034_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	4,87	0,59	-3,81	5,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	9,97	5,75	1,30	10,59
035_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	3,60	-0,71	-5,09	4,19
035_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	9,59	5,36	0,91	10,20
036_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	3,10	-1,18	-5,58	3,70
036_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	6,88	2,70	-1,78	7,51
037_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	5,55	1,23	-3,14	6,14
037_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	9,13	4,88	0,45	9,74
038_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	6,08	1,83	-2,59	6,69
038_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	10,64	6,56	1,99	11,29
039_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	7,31	3,21	-1,34	7,95
039_B	Gebouw A zuidgevel	5,65	13,34	9,42	4,72	14,03
040_A	Gebouw A westgevel	1,50	3,71	-0,50	-4,95	4,33
040_B	Gebouw A westgevel	5,65	8,31	4,15	-0,35	8,94
041_A	Gebouw A westgevel	1,50	4,21	0,01	-4,44	4,84
041_B	Gebouw A westgevel	5,65	9,17	5,01	0,51	9,80
042_A	Gebouw A westgevel	1,50	3,41	-0,81	-5,26	4,03
042_B	Gebouw A westgevel	5,65	7,08	2,92	-1,58	7,71
043_A	Gebouw A westgevel	1,50	3,50	-0,73	-5,17	4,11
043_B	Gebouw A westgevel	5,65	7,19	3,01	-1,48	7,81
044_A	Gebouw A westgevel	1,50	3,44	-0,76	-5,21	4,07
044_B	Gebouw A westgevel	5,65	7,08	2,94	-1,57	7,72
045_A	Gebouw A westgevel	1,50	2,71	-1,52	-5,96	3,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Gebouw A westgevel	5,65	6,79	2,63	-1,87	7,42
046_A	Gebouw A westgevel	1,50	4,26	0,12	-4,39	4,90
046_B	Gebouw A westgevel	5,65	7,92	3,84	-0,72	8,57
047_A	Gebouw A westgevel	1,50	3,75	-0,45	-4,91	4,37
047_B	Gebouw A westgevel	5,65	8,41	4,28	-0,25	9,05
047_C	Gebouw A westgevel	9,22	13,77	9,87	5,15	14,46
048_A	Gebouw A westgevel	1,50	5,09	0,89	-3,57	5,71
048_B	Gebouw A westgevel	5,65	9,42	5,29	0,76	10,06
048_C	Gebouw A westgevel	9,22	13,39	9,53	4,78	14,09
049_A	Gebouw A noordgevel	1,50	1,80	-2,32	-6,86	2,44
049_B	Gebouw A noordgevel	5,65	5,72	1,61	-2,94	6,36
049_C	Gebouw A noordgevel	9,22	1,65	-2,46	-7,01	2,29
050_A	Gebouw A noordgevel	1,50	1,60	-2,50	-7,05	2,24
050_B	Gebouw A noordgevel	5,03	5,66	1,55	-3,00	6,30
051_A	Gebouwe E1 noordgevel	1,50	3,67	-0,55	-5,00	4,29
051_B	Gebouwe E1 noordgevel	4,97	7,94	3,93	-0,70	8,60
051_C	Gebouwe E1 noordgevel	8,41	12,05	8,05	3,41	12,72
052_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	6,30	2,02	-2,39	6,90
052_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	10,34	6,13	1,67	10,96
052_C	Gebouw E1 oostgevel	8,41	14,79	10,64	6,13	15,42
053_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	4,31	0,02	-4,38	4,91
053_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	7,32	3,08	-1,36	7,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	11,86	7,71	3,19	12,49
054_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,68	3,41	-0,99	8,29
054_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	11,73	7,52	3,05	12,34
054_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	15,06	10,96	6,40	15,70
055_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,27	2,97	-1,41	7,87
055_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	9,62	5,36	0,94	10,22
055_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	13,85	9,72	5,19	14,49
056_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,34	3,06	-1,34	7,94
056_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	10,48	6,27	1,81	11,10
056_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	14,60	10,52	5,95	15,25
057_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,57	3,30	-1,11	8,17
057_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	10,25	6,05	1,59	10,87
057_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	14,58	10,52	5,93	15,23
058_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	7,64	3,37	-1,04	8,24
058_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	10,26	6,07	1,60	10,88
059_A	Gebouw E1 zuidgevel	1,50	13,31	9,52	4,72	14,03
059_B	Gebouw E1 zuidgevel	4,97	17,35	13,46	8,72	18,04
060_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	14,72	11,07	6,15	15,48
060_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	17,87	14,10	9,27	18,59
061_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	12,35	8,63	3,76	13,09
061_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	15,21	11,43	6,60	15,93
061_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	16,70	12,84	8,09	17,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	12,29	8,57	3,70	13,03
062_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	15,26	11,46	6,65	15,97
062_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	17,26	13,36	8,63	17,95
063_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	12,21	8,51	3,62	12,95
063_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	15,15	11,39	6,56	15,88
063_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	17,01	13,15	8,39	17,71
064_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	9,50	5,68	0,89	10,21
064_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	12,90	9,05	4,29	13,61
064_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	15,93	11,97	7,30	16,61
065_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	4,03	-0,15	-4,63	4,66
065_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	8,42	4,28	-0,24	9,05
065_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	12,97	8,87	4,30	13,61
066_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	1,41	-2,71	-7,24	2,05
066_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	4,20	0,10	-4,45	4,84
066_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	9,02	4,98	0,38	9,68
067_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	7,82	3,72	-0,82	8,47
067_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	12,18	8,24	3,55	12,86
067_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	10,59	6,76	1,99	11,30
068_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	6,19	1,99	-2,47	6,81
068_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	9,81	5,78	1,18	10,47
068_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	10,38	6,56	1,77	11,09
069_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	6,41	2,10	-2,27	7,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	9,12	4,86	0,44	9,72
069_C	Gebouw E2 oostgevel	8,41	8,47	4,21	-0,21	9,07
070_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	5,63	1,39	-3,04	6,24
070_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	8,53	4,35	-0,14	9,15
070_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	7,31	3,11	-1,37	7,92
071_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	10,42	6,21	1,75	11,04
071_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	13,38	9,22	4,71	14,01
071_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	16,83	12,77	8,17	17,48
072_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	9,72	5,49	1,04	10,33
072_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	12,60	8,44	3,94	13,23
072_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	17,68	13,61	9,02	18,33
073_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	9,59	5,46	0,94	10,23
073_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	11,90	7,78	3,24	12,54
073_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	16,28	12,22	7,63	16,93
074_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	10,55	6,34	1,88	11,17
074_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	13,07	8,92	4,41	13,70
074_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	18,22	14,18	9,57	18,87
075_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	11,75	7,58	3,09	12,38
075_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	14,98	10,89	6,33	15,63
076_A	Gebouw E2 zuidgevel	1,50	3,13	-1,12	-5,55	3,74
076_B	Gebouw E2 zuidgevel	4,97	6,95	2,74	-1,71	7,57
077_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	11,35	7,65	2,77	12,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	15,31	11,58	6,72	16,05
078_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	11,63	8,05	3,07	12,41
078_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	14,57	10,99	6,00	15,34
078_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	13,72	10,14	5,15	14,49
079_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	10,90	7,32	2,33	11,67
079_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	14,04	10,47	5,48	14,82
079_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	13,10	9,51	4,53	13,87
080_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	10,80	7,21	2,23	11,57
080_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	14,19	10,59	5,62	14,96
080_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	14,26	10,69	5,70	15,04
081_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	11,40	7,68	2,81	12,14
081_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	14,56	10,88	5,98	15,31
081_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	13,20	9,56	4,63	13,96
082_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	7,52	3,72	-1,08	8,24
082_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	11,37	7,66	2,78	12,11
082_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	10,56	6,56	1,92	11,23
083_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	2,03	-1,77	-6,55	2,76
083_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	8,62	4,99	0,04	9,38
083_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	9,66	6,01	1,09	10,42
084_A	Gebouw G noordgevel	1,50	6,99	2,82	-1,67	7,62
084_B	Gebouw G noordgevel	4,97	12,10	8,09	3,46	12,76
085_A	Gebouw G noordgevel	1,50	7,20	2,98	-1,47	7,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	Gebouw G noordgevel	4,97	12,42	8,26	3,75	13,05
086_A	Gebouw G oostgevel	1,50	9,50	5,32	0,83	10,12
086_B	Gebouw G oostgevel	4,97	13,31	9,18	4,65	13,95
087_A	Gebouw G oostgevel	1,50	12,10	7,91	3,43	12,72
087_B	Gebouw G oostgevel	4,97	15,56	11,40	6,89	16,19
087_C	Gebouw G oostgevel	8,41	20,34	16,24	11,68	20,98
088_A	Gebouw G oostgevel	1,50	11,82	7,63	3,15	12,44
088_B	Gebouw G oostgevel	4,97	15,29	11,15	6,63	15,92
088_C	Gebouw G oostgevel	8,41	20,01	15,92	11,35	20,65
089_A	Gebouw G oostgevel	1,50	12,73	8,55	4,06	13,35
089_B	Gebouw G oostgevel	4,97	16,58	12,43	7,91	17,21
089_C	Gebouw G oostgevel	8,41	20,85	16,74	12,18	21,48
090_A	Gebouw G oostgevel	1,50	12,71	8,53	4,04	13,33
090_B	Gebouw G oostgevel	4,50	16,24	12,11	7,58	16,88
090_C	Gebouw G oostgevel	7,50	21,02	16,94	12,37	21,67
091_A	Gebouw G oostgevel	1,50	14,30	10,23	5,65	14,95
091_B	Gebouw G oostgevel	4,97	18,76	14,72	10,11	19,41
091_C	Gebouw G oostgevel	8,41	22,84	18,80	14,19	23,49
092_A	Gebouw G oostgevel	1,50	12,52	8,34	3,85	13,14
092_B	Gebouw G oostgevel	4,97	17,30	13,20	8,64	17,94
092_C	Gebouw G oostgevel	8,41	21,71	17,65	13,06	22,36
093_A	Gebouw G zuidgevel	1,50	15,87	12,10	7,27	16,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
093_B	Gebouw G zuidgevel	4,97	19,12	15,22	10,50	19,81	
093_C	Gebouw G zuidgevel	8,41	21,90	17,94	13,26	22,57	
094_A	Gebouw G westgevel	1,50	16,78	13,17	8,21	17,55	
094_B	Gebouw G westgevel	4,97	17,67	14,03	9,09	18,43	
094_C	Gebouw G westgevel	8,41	17,41	13,82	8,85	18,18	
095_A	Gebouw G westgevel	1,50	16,47	12,86	7,90	17,24	
095_B	Gebouw G westgevel	4,97	18,07	14,39	9,48	18,81	
095_C	Gebouw G westgevel	8,41	17,24	13,66	8,68	18,02	
096_A	Gebouw G westgevel	1,50	15,29	11,62	6,71	16,04	
096_B	Gebouw G westgevel	4,97	17,13	13,41	8,55	17,87	
096_C	Gebouw G westgevel	8,41	15,19	11,57	6,61	15,95	
097_A	Gebouw G westgevel	1,50	13,43	9,75	4,85	14,18	
097_B	Gebouw G westgevel	4,97	16,54	12,74	7,94	17,26	
097_C	Gebouw G westgevel	8,41	13,90	10,23	5,32	14,65	
098_A	Gebouw G westgevel	1,50	12,22	8,44	3,62	12,94	
098_B	Gebouw G westgevel	4,97	15,70	11,88	7,09	16,41	
098_C	Gebouw G westgevel	8,41	12,03	8,28	3,43	12,76	
099_A	Gebouw G westgevel	1,50	13,37	9,68	4,79	14,12	
099_B	Gebouw G westgevel	4,97	16,68	12,89	8,07	17,40	
099_C	Gebouw G westgevel	8,41	13,66	10,03	5,09	14,42	
100_A	Gebouw G westgevel	1,50	10,20	6,44	1,61	10,93	
100_B	Gebouw G westgevel	4,97	14,52	10,72	5,91	15,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Gebouw D1 noordgevel	1,50	6,15	1,96	-2,52	6,77
101_B	Gebouw D1 noordgevel	4,97	11,29	7,22	2,65	11,94
101_C	Gebouw D1 noordgevel	8,41	15,43	11,38	6,78	16,08
102_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	5,19	0,93	-3,49	5,79
102_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	10,27	6,10	1,61	10,90
102_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	16,01	11,89	7,34	16,64
103_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	7,58	3,38	-1,09	8,20
103_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	11,92	7,76	3,25	12,55
103_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	17,11	13,01	8,45	17,75
104_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	10,38	6,19	1,72	11,00
104_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	14,79	10,63	6,12	15,42
104_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	19,91	15,80	11,25	20,55
105_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	12,68	8,52	4,01	13,31
105_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	16,14	12,01	7,47	16,77
105_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	20,62	16,55	11,96	21,27
106_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	12,67	8,51	4,00	13,30
106_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	15,80	11,67	7,13	16,43
106_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	20,86	16,79	12,20	21,51
107_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	14,15	10,00	5,48	14,78
107_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	17,35	13,22	8,69	17,99
107_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	20,55	16,46	11,88	21,19
108_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	13,90	9,77	5,24	14,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	17,79	13,69	9,13	18,43
109_A	Gebouw D1 zuidgevel	1,50	4,02	-0,26	-4,66	4,62
109_B	Gebouw D1 zuidgevel	4,97	8,11	3,88	-0,56	8,72
110_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	8,93	4,96	0,30	9,61
110_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	13,62	9,79	5,01	14,33
111_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	6,91	2,81	-1,74	7,55
111_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	10,33	6,31	1,70	11,00
111_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	15,69	11,86	7,08	16,40
112_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	7,89	3,88	-0,74	8,56
112_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	11,55	7,62	2,93	12,24
112_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	15,19	11,37	6,58	15,90
113_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	7,03	2,94	-1,62	7,68
113_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	10,48	6,46	1,85	11,15
113_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	16,79	12,93	8,18	17,49
114_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	6,19	2,10	-2,45	6,84
114_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	9,31	5,31	0,68	9,98
114_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	15,29	11,50	6,69	16,01
115_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	2,12	-2,01	-6,52	2,76
115_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	5,21	1,14	-3,42	5,87
116_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	3,34	-0,84	-5,32	3,97
116_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	6,17	2,03	-2,48	6,81
116_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	11,79	7,81	3,16	12,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Gebouw H noordgevel	1,50	4,35	0,17	-4,31	4,98
117_B	Gebouw H noordgevel	4,50	8,03	4,00	-0,60	8,69
117_C	Gebouw H noordgevel	7,50	10,72	6,71	2,08	11,38
118_A	Gebouw H noordgevel	1,50	4,80	0,59	-3,86	5,42
118_B	Gebouw H noordgevel	4,50	9,15	5,04	0,49	9,79
118_C	Gebouw H noordgevel	7,50	10,11	6,02	1,45	10,75
119_A	Gebouw H noordgevel	1,50	3,83	-0,35	-4,82	4,46
119_B	Gebouw H noordgevel	4,50	6,68	2,61	-1,96	7,33
119_C	Gebouw H noordgevel	7,50	9,31	5,36	0,69	9,99
120_A	Gebouw H noordgevel	1,50	5,59	1,35	-3,09	6,20
120_B	Gebouw H noordgevel	4,50	10,33	6,16	1,66	10,95
120_C	Gebouw H noordgevel	7,50	12,26	8,13	3,59	12,89
121_A	Gebouw H noordgevel	1,50	3,60	-0,55	-5,06	4,23
121_B	Gebouw H noordgevel	4,50	6,72	2,72	-1,91	7,39
121_C	Gebouw H noordgevel	7,50	8,16	4,23	-0,46	8,85
122_A	Gebouw H oostgevel	1,50	10,14	6,00	1,47	10,77
122_B	Gebouw H oostgevel	4,50	14,75	10,65	6,09	15,39
122_C	Gebouw H oostgevel	7,50	17,11	13,00	8,44	17,74
123_A	Gebouw H oostgevel	1,50	10,37	6,22	1,71	11,00
123_B	Gebouw H oostgevel	4,50	15,00	10,90	6,34	15,64
123_C	Gebouw H oostgevel	7,50	17,57	13,45	8,90	18,20
124_A	Gebouw H oostgevel	1,50	8,37	4,15	-0,32	8,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw H oostgevel	4,50	12,55	8,41	3,89	13,18
124_C	Gebouw H oostgevel	7,50	14,27	10,11	5,60	14,90
125_A	Gebouw H oostgevel	1,50	2,73	-1,50	-5,95	3,34
125_B	Gebouw H oostgevel	4,50	4,21	-0,07	-4,47	4,81
125_C	Gebouw H oostgevel	7,50	7,12	2,81	-1,57	7,71
126_A	Gebouw H oostgevel	1,50	3,31	-1,01	-5,37	3,90
126_B	Gebouw H oostgevel	4,50	5,71	1,41	-2,96	6,31
126_C	Gebouw H oostgevel	7,50	10,94	6,76	2,26	11,56
127_A	Gebouw H oostgevel	1,50	12,54	8,36	3,86	13,16
127_B	Gebouw H oostgevel	4,50	15,51	11,35	6,85	16,14
127_C	Gebouw H oostgevel	7,50	19,59	15,47	10,92	20,22
128_A	Gebouw H oostgevel	1,50	5,34	1,06	-3,34	5,94
128_B	Gebouw H oostgevel	4,50	9,66	5,40	0,98	10,26
128_C	Gebouw H oostgevel	7,50	17,88	13,75	9,22	18,52
129_A	Gebouw H oostgevel	1,50	5,46	1,18	-3,22	6,06
129_B	Gebouw H oostgevel	4,50	8,74	4,48	0,06	9,34
129_C	Gebouw H oostgevel	7,50	17,50	13,36	8,83	18,13
130_A	Gebouw H oostgevel	1,50	5,21	0,93	-3,47	5,81
130_B	Gebouw H oostgevel	5,30	9,56	5,31	0,88	10,17
130_C	Gebouw H oostgevel	8,00	17,34	13,20	8,67	17,97
131_A	Gebouw H oostgevel	1,50	4,70	0,41	-3,98	5,30
131_B	Gebouw H oostgevel	5,30	9,49	5,25	0,81	10,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw H oostgevel	8,00	16,95	12,82	8,28	17,58
132_A	Gebouw H oostgevel	1,50	9,13	4,94	0,45	9,75
132_B	Gebouw H oostgevel	5,30	12,82	8,65	4,15	13,44
133_A	Gebouw H oostgevel	1,50	8,96	4,77	0,29	9,58
133_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,64	9,51	4,98	14,28
134_A	Gebouw H oostgevel	1,50	8,47	4,22	-0,21	9,08
134_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,27	9,10	4,60	13,89
135_A	Gebouw H oostgevel	1,50	9,71	5,56	1,04	10,34
135_B	Gebouw H oostgevel	5,30	12,87	8,76	4,21	13,51
136_A	Gebouw H oostgevel	1,50	13,50	9,33	4,82	14,12
136_B	Gebouw H oostgevel	5,30	18,49	14,35	9,82	19,12
137_A	Gebouw H oostgevel	1,50	14,67	10,55	6,00	15,30
137_B	Gebouw H oostgevel	5,30	18,04	14,07	9,40	18,71
138_A	Gebouw H oostgevel	1,50	13,23	9,13	4,58	13,87
138_B	Gebouw H oostgevel	5,30	18,19	14,22	9,55	18,86
139_A	Gebouw H oostgevel	1,50	13,64	9,51	4,98	14,28
139_B	Gebouw H oostgevel	5,30	17,99	14,03	9,35	18,66
140_A	Gebouw H oostgevel	1,50	14,03	9,90	5,37	14,67
140_B	Gebouw H oostgevel	5,30	17,94	13,95	9,30	18,61
141_A	Gebouw H oostgevel	1,50	13,82	9,64	5,15	14,44
142_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	12,15	8,04	3,50	12,79
143_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	12,34	8,24	3,69	12,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	12,12	8,01	3,46	12,76
145_A	Gebouw H westgevel	1,50	9,50	5,71	0,91	10,22
146_A	Gebouw H westgevel	1,50	10,77	6,86	2,16	11,46
146_B	Gebouw H westgevel	5,30	18,22	14,33	9,59	18,91
147_A	Gebouw H westgevel	1,50	13,18	9,31	4,57	13,88
147_B	Gebouw H westgevel	5,30	18,72	14,83	10,10	19,41
148_A	Gebouw H westgevel	1,50	12,34	8,43	3,73	13,03
148_B	Gebouw H westgevel	5,30	18,42	14,53	9,80	19,11
149_A	Gebouw H westgevel	1,50	13,82	9,97	5,22	14,53
149_B	Gebouw H westgevel	5,30	18,58	14,72	9,97	19,28
150_A	Gebouw H westgevel	1,50	13,31	9,64	4,73	14,06
150_B	Gebouw H westgevel	5,30	17,85	14,08	9,25	18,57
151_A	Gebouw H westgevel	1,50	11,26	7,54	2,68	12,00
151_B	Gebouw H westgevel	5,30	13,54	9,75	4,94	14,26
152_A	Gebouw H westgevel	1,50	9,67	5,79	1,06	10,37
152_B	Gebouw H westgevel	5,30	13,29	9,41	4,67	13,99
153_A	Gebouw H westgevel	1,50	10,36	6,64	1,78	11,10
153_B	Gebouw H westgevel	5,30	12,16	8,33	3,55	12,87
154_A	Gebouw H westgevel	1,50	4,51	0,27	-4,16	5,12
154_B	Gebouw H westgevel	5,30	8,88	4,71	0,22	9,51
155_A	Gebouw H westgevel	1,50	3,17	-1,03	-5,49	3,79
155_B	Gebouw H westgevel	5,30	7,51	3,40	-1,14	8,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw H westgevel	8,00	14,36	10,51	5,75	15,07
156_A	Gebouw H westgevel	1,50	0,34	-3,68	-8,29	1,01
156_B	Gebouw H westgevel	5,30	4,87	0,93	-3,75	5,55
156_C	Gebouw H westgevel	8,00	12,54	8,86	3,96	13,29
157_A	Gebouw H westgevel	1,50	-1,41	-5,40	-10,03	-0,73
157_B	Gebouw H westgevel	4,50	1,02	-3,00	-7,61	1,69
157_C	Gebouw H westgevel	7,50	7,74	3,90	-0,87	8,45
158_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,42	2,25	-2,25	7,04
158_B	Gebouw H westgevel	4,50	10,39	6,26	1,73	11,03
158_C	Gebouw H westgevel	7,50	14,41	10,43	5,78	15,08
159_A	Gebouw H westgevel	1,50	9,20	5,05	0,53	9,83
159_B	Gebouw H westgevel	4,50	14,39	10,29	5,73	15,03
159_C	Gebouw H westgevel	7,50	16,52	12,61	7,89	17,21
160_A	Gebouw H westgevel	1,50	0,41	-3,81	-8,26	1,03
160_B	Gebouw H westgevel	4,50	2,02	-2,27	-6,66	2,62
160_C	Gebouw H westgevel	7,50	6,11	1,84	-2,57	6,71
161_A	Gebouw H westgevel	1,50	-2,62	-6,64	-11,26	-1,96
161_B	Gebouw H westgevel	4,50	-1,71	-5,80	-10,36	-1,06
161_C	Gebouw H westgevel	7,50	1,53	-2,60	-7,12	2,17
162_A	Gebouw H westgevel	1,50	0,87	-3,25	-7,79	1,51
162_B	Gebouw H westgevel	4,50	1,95	-2,24	-6,72	2,57
162_C	Gebouw H westgevel	7,50	5,34	1,12	-3,33	5,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,96	2,76	-1,72	7,57
163_B	Gebouw H westgevel	4,50	12,25	8,13	3,58	12,88
163_C	Gebouw H westgevel	7,50	15,19	11,15	6,54	15,84
164_A	Gebouw H westgevel	1,50	8,37	4,18	-0,31	8,99
164_B	Gebouw H westgevel	4,50	13,73	9,61	5,07	14,37
164_C	Gebouw H westgevel	7,50	14,70	10,59	6,03	15,33
165_A	Gebouw H westgevel	1,50	6,61	2,41	-2,06	7,23
165_B	Gebouw H westgevel	4,50	11,55	7,44	2,89	12,19
165_C	Gebouw H westgevel	7,50	15,62	11,68	6,99	16,30
166_A	Gebouw F noordgevel	1,50	8,83	4,69	0,16	9,46
166_B	Gebouw F noordgevel	4,97	11,80	7,69	3,14	12,44
167_A	Gebouw F oostgevel	1,50	13,27	9,12	4,59	13,89
167_B	Gebouw F oostgevel	4,97	16,15	12,02	7,48	16,78
168_A	Gebouw F oostgevel	1,50	13,18	9,02	4,52	13,81
168_B	Gebouw F oostgevel	4,97	17,14	13,00	8,47	17,77
168_C	Gebouw F oostgevel	8,41	20,52	16,40	11,85	21,15
169_A	Gebouw F oostgevel	1,50	14,59	10,43	5,91	15,21
169_B	Gebouw F oostgevel	4,97	17,98	13,84	9,31	18,61
169_C	Gebouw F oostgevel	8,41	20,71	16,59	12,04	21,34
170_A	Gebouw F oostgevel	1,50	10,93	6,74	2,26	11,55
170_B	Gebouw F oostgevel	4,97	16,05	11,92	7,39	16,69
170_C	Gebouw F oostgevel	8,41	20,38	16,27	11,71	21,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_A	Gebouw F oostgevel	1,50	14,43	10,30	5,76	15,06
171_B	Gebouw F oostgevel	4,97	18,23	14,11	9,56	18,86
171_C	Gebouw F oostgevel	8,41	21,32	17,20	12,65	21,95
172_A	Gebouw F oostgevel	1,50	16,46	12,32	7,79	17,09
172_B	Gebouw F oostgevel	4,97	20,65	16,52	11,98	21,28
172_C	Gebouw F oostgevel	8,41	22,62	18,51	13,96	23,26
173_A	Gebouw F oostgevel	1,50	17,69	13,55	9,02	18,32
173_B	Gebouw F oostgevel	4,97	21,85	17,73	13,18	22,48
173_C	Gebouw F oostgevel	8,41	23,26	19,14	14,59	23,89
174_A	Gebouw F zuidgevel	1,50	17,55	13,39	8,88	18,18
174_B	Gebouw F zuidgevel	4,97	21,87	17,76	13,21	22,51
174_C	Gebouw F zuidgevel	8,41	23,00	18,93	14,35	23,65
175_A	Gebouw F westgevel	1,50	10,76	6,58	2,09	11,38
175_B	Gebouw F westgevel	4,97	14,02	9,91	5,36	14,66
175_C	Gebouw F westgevel	8,41	17,39	13,50	8,77	18,08
176_A	Gebouw F westgevel	1,50	9,56	5,35	0,89	10,18
176_B	Gebouw F westgevel	4,97	13,79	9,68	5,14	14,43
176_C	Gebouw F westgevel	8,41	17,66	13,77	9,03	18,35
177_A	Gebouw F westgevel	1,50	7,78	3,63	-0,87	8,42
177_B	Gebouw F westgevel	4,97	11,49	7,44	2,85	12,15
177_C	Gebouw F westgevel	8,41	17,01	13,20	8,40	17,72
178_A	Gebouw F westgevel	1,50	9,26	5,17	0,61	9,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	Gebouw F westgevel	4,97	12,94	8,92	4,30	13,60
178_C	Gebouw F westgevel	8,41	14,84	11,09	6,24	15,57
179_A	Gebouw F westgevel	1,50	6,47	2,43	-2,16	7,13
179_B	Gebouw F westgevel	4,97	10,90	6,96	2,28	11,58
179_C	Gebouw F westgevel	8,41	15,10	11,38	6,51	15,84
180_A	Gebouw F westgevel	1,50	10,15	6,09	1,50	10,80
180_B	Gebouw F westgevel	4,97	14,60	10,65	5,97	15,28
180_C	Gebouw F westgevel	8,41	13,70	10,04	5,12	14,45
181_A	Gebouw F westgevel	1,50	10,61	6,56	1,95	11,26
181_B	Gebouw F westgevel	4,97	14,96	10,99	6,33	15,64
182_A	Gebouw D2 noordgevel	1,50	4,49	0,30	-4,17	5,11
182_B	Gebouw D2 noordgevel	4,97	9,35	5,38	0,73	10,03
182_C	Gebouw D2 noordgevel	8,41	13,19	9,09	4,53	13,83
183_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	6,55	2,30	-2,13	7,16
183_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,77	6,57	2,10	11,39
183_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	15,16	11,03	6,50	15,80
184_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	6,86	2,69	-1,81	7,48
184_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,92	6,77	2,25	11,55
184_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	14,63	10,51	5,97	15,27
185_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	9,12	4,92	0,45	9,74
185_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	13,61	9,47	4,94	14,24
185_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	16,70	12,59	8,04	17,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,42	7,27	2,75	12,05
186_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	15,12	11,01	6,46	15,76
186_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,62	14,55	9,97	19,27
187_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	9,95	5,82	1,29	10,59
187_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	14,62	10,51	5,96	15,26
187_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,56	14,47	9,89	19,20
188_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,83	7,80	3,19	12,49
188_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	15,28	11,26	6,63	15,94
188_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,34	14,31	9,69	19,00
189_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	12,64	8,55	3,98	13,28
189_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	15,66	11,60	7,01	16,31
190_A	Gebouw D2 zuidgevel	1,50	11,82	7,66	3,15	12,45
190_B	Gebouw D2 zuidgevel	4,97	15,63	11,51	6,97	16,27
191_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,48	4,30	-0,19	9,10
191_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	11,59	7,44	2,93	12,22
192_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,28	4,15	-0,38	8,92
192_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	12,69	8,70	4,05	13,36
192_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	14,95	10,91	6,30	15,60
193_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	9,60	5,46	0,94	10,23
193_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	13,44	9,38	4,79	14,09
193_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	16,25	12,19	7,59	16,90
194_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	7,24	3,30	-1,38	7,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	11,65	7,88	3,05	12,37
194_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	14,14	10,19	5,51	14,82
195_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	7,92	4,03	-0,69	8,62
195_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	12,22	8,42	3,62	12,94
195_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	14,67	10,70	6,03	15,34
196_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	3,92	0,11	-4,67	4,64
196_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	8,56	4,91	-0,01	9,32
196_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	7,51	3,80	-1,07	8,25
197_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	4,56	0,70	-4,04	5,27
197_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	9,20	5,48	0,62	9,94
197_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	10,44	6,50	1,80	11,12
198_A	Gebouw B westgevel	1,50	3,27	-0,87	-5,39	3,90
198_B	Gebouw B westgevel	5,07	4,75	0,59	-3,91	5,38
198_C	Gebouw B westgevel	8,74	4,83	0,67	-3,83	5,46
199_A	Gebouw B westgevel	1,50	-3,75	-7,95	-12,41	-3,13
199_B	Gebouw B westgevel	4,93	-0,95	-5,20	-9,62	-0,34
199_C	Gebouw B westgevel	9,80	11,44	7,47	2,80	12,11
200_A	Gebouw B noordgevel	1,50	2,36	-1,79	-6,31	2,99
200_B	Gebouw B noordgevel	4,93	5,15	1,00	-3,51	5,78
200_C	Gebouw B noordgevel	9,80	3,40	-0,77	-5,27	4,02
201_A	Gebouw B noordgevel	1,50	0,86	-3,30	-7,81	1,49
201_B	Gebouw B noordgevel	4,93	3,47	-0,69	-5,19	4,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	Gebouw B noordgevel	9,80	1,75	-2,42	-6,92	2,37
202_A	Gebouw B noordgevel	1,50	1,03	-3,13	-7,63	1,66
202_B	Gebouw B noordgevel	4,93	4,04	-0,13	-4,63	4,66
202_C	Gebouw B noordgevel	9,80	2,02	-2,16	-6,65	2,64
203_A	Gebouw B noordgevel	1,50	-1,26	-5,46	-9,93	-0,64
203_B	Gebouw B noordgevel	5,07	3,13	-1,04	-5,54	3,75
204_A	Gebouw B noordgevel	1,50	1,98	-2,20	-6,69	2,60
204_B	Gebouw B noordgevel	5,07	6,31	2,16	-2,36	6,94
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50	4,20	-0,01	-4,47	4,82
205_B	Gebouw B oostgevel	5,07	7,64	3,51	-1,01	8,28
206_A	Gebouw B oostgevel	1,50	6,42	2,20	-2,25	7,04
206_B	Gebouw B oostgevel	5,07	10,92	6,86	2,27	11,57
207_A	Gebouw B oostgevel	1,50	5,54	1,26	-3,14	6,14
207_B	Gebouw B oostgevel	4,93	9,29	5,03	0,61	9,89
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	13,31	9,19	4,64	13,94
208_A	Gebouw B oostgevel	1,50	4,68	0,36	-4,00	5,27
208_B	Gebouw B oostgevel	5,07	9,65	5,39	0,97	10,25
209_A	Gebouw B oostgevel	1,50	2,61	-1,65	-6,07	3,21
209_B	Gebouw B oostgevel	5,07	5,49	1,28	-3,17	6,11
210_A	Gebouw B oostgevel	1,50	3,95	-0,33	-4,72	4,56
210_B	Gebouw B oostgevel	5,07	6,63	2,38	-2,03	7,24
211_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	6,84	2,63	-1,82	7,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	10,96	6,90	2,31	11,61
212_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	5,09	1,05	-3,54	5,75
212_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	10,69	6,93	2,10	11,42
213_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	5,83	1,99	-2,77	6,54
213_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	9,87	6,05	1,27	10,58
214_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	7,06	2,88	-1,60	7,69
214_B	Gebouw B binnenzijde	4,93	12,38	8,38	3,74	13,05
214_C	Gebouw B binnenzijde	9,80	16,60	12,63	7,97	17,28
215_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	7,37	3,12	-1,30	7,98
215_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	12,99	8,82	4,32	13,61
215_C	Gebouw B binnenzijde	8,74	15,81	11,71	7,16	16,45
216_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	7,42	3,22	-1,24	8,04
216_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	12,33	8,25	3,68	12,98
216_C	Gebouw B zuidgevel	8,74	15,72	11,69	7,07	16,38
217_A	Gebouw B westgevel	1,50	5,73	1,56	-2,93	6,36
217_B	Gebouw B westgevel	5,07	11,25	7,20	2,60	11,90
217_C	Gebouw B westgevel	8,74	12,76	8,72	4,11	13,41
218_A	Gebouw B westgevel	1,50	7,98	3,73	-0,70	8,59
218_B	Gebouw B westgevel	5,07	13,51	9,34	4,84	14,13
218_C	Gebouw B westgevel	8,74	15,93	11,80	7,26	16,56
219_A	Gebouw B westgevel	1,50	4,12	-0,11	-4,56	4,73
219_B	Gebouw B westgevel	5,07	9,47	5,32	0,80	10,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	Gebouw B westgevel	8,74	10,03	5,94	1,37	10,67
220_A	Gebouw C noordgevel	1,50	1,61	-2,56	-7,06	2,23
220_B	Gebouw C noordgevel	4,89	3,34	-0,84	-5,33	3,96
221_A	Gebouw C noordgevel	1,50	4,05	-0,08	-4,61	4,69
221_B	Gebouw C noordgevel	4,89	3,54	-0,63	-5,13	4,16
222_A	Gebouw C noordgevel	1,50	1,91	-2,25	-6,75	2,54
222_B	Gebouw C noordgevel	4,89	3,51	-0,65	-5,15	4,14
223_A	Gebouw C noordgevel	1,50	-0,81	-5,03	-9,48	-0,19
223_B	Gebouw C noordgevel	4,38	3,75	-0,44	-4,92	4,37
223_C	Gebouw C noordgevel	8,51	2,09	-1,77	-6,51	2,80
224_A	Gebouw C noordgevel	1,50	3,62	-0,51	-5,04	4,26
224_B	Gebouw C noordgevel	4,38	4,97	0,81	-3,69	5,60
224_C	Gebouw C noordgevel	8,51	3,50	-0,66	-5,17	4,13
225_A	Gebouw C noordgevel	1,50	4,27	0,13	-4,40	4,90
226_A	Gebouw C oostgevel	1,50	11,48	7,29	2,80	12,10
227_A	Gebouw C oostgevel	1,50	11,10	6,93	2,43	11,72
227_B	Gebouw C oostgevel	4,38	11,39	7,23	2,72	12,02
227_C	Gebouw C oostgevel	8,51	14,43	10,31	5,77	15,07
228_A	Gebouw C oostgevel	1,50	9,29	5,09	0,61	9,90
228_B	Gebouw C oostgevel	4,38	9,66	5,48	0,99	10,28
228_C	Gebouw C oostgevel	8,51	13,27	9,13	4,61	13,90
229_A	Gebouw C oostgevel	1,50	11,21	7,06	2,54	11,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Gebouw C oostgevel	4,38	11,77	7,61	3,09	12,39
229_C	Gebouw C oostgevel	8,51	14,00	9,85	5,33	14,63
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	17,24	13,14	8,58	17,88
230_A	Gebouw C oostgevel	1,50	10,86	6,71	2,20	11,49
230_B	Gebouw C oostgevel	4,38	11,96	7,79	3,29	12,58
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	14,18	10,02	5,51	14,81
231_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	5,93	1,67	-2,74	6,54
231_B	Gebouw C zuidgevel	4,50	9,23	5,04	0,56	9,85
231_C	Gebouw C zuidgevel	7,50	13,36	9,33	4,72	14,02
232_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	5,84	1,56	-2,84	6,44
232_B	Gebouw C zuidgevel	4,89	8,55	4,30	-0,12	9,16
233_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	5,47	1,24	-3,20	6,08
234_A	Gebouw C westgevel	1,50	3,89	-0,18	-4,75	4,54
235_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	2,22	-2,01	-6,45	2,83
235_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	6,70	2,76	-1,92	7,38
236_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	3,07	-1,07	-5,58	3,71
237_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	-0,18	-4,39	-8,84	0,44
237_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	3,98	-0,01	-4,65	4,65
238_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	-2,50	-6,67	-11,15	-1,87
238_B	Gebouw C binnenzijde	4,38	2,25	-1,94	-6,42	2,87
238_C	Gebouw C binnenzijde	8,51	1,10	-2,76	-7,50	1,81
239_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	4,55	0,28	-4,13	5,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	9,32	5,20	0,66	9,96
240_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	3,64	-0,58	-5,02	4,26
240_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	7,86	3,72	-0,80	8,49
241_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	5,47	1,33	-3,18	6,11
241_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	11,71	7,84	3,09	12,41
242_A	Gebouw C westgevel	1,50	1,01	-3,08	-7,63	1,66
242_B	Gebouw C westgevel	4,89	6,94	3,03	-1,68	7,63
243_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	4,72	0,47	-3,95	5,33
243_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	8,45	4,37	-0,20	9,10
244_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	5,95	1,66	-2,73	6,55
244_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	9,65	5,48	0,98	10,27
245_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	5,67	1,43	-3,01	6,28
245_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	10,45	6,47	1,82	11,12
246_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	2,04	-1,77	-6,55	2,76
246_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	9,15	5,44	0,56	9,89
247_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	5,51	1,33	-3,15	6,14
247_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	9,81	5,90	1,19	10,50
248_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	5,10	0,78	-3,58	5,69
248_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	8,91	4,62	0,23	9,51
249_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	3,60	-0,61	-5,06	4,22
249_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	7,63	3,62	-1,00	8,30
250_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	-0,31	-4,35	-8,94	0,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	6,54	2,56	-2,09	7,21
251_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	3,99	-0,17	-4,67	4,62
251_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	7,76	3,62	-0,91	8,39
252_A	Gebouw T1 oostgevel	1,50	10,65	6,60	2,00	11,30
252_B	Gebouw T1 oostgevel	4,85	10,41	6,34	1,75	11,06
253_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	10,00	6,07	1,37	10,68
253_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	11,99	8,05	3,37	12,67
254_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	4,54	0,39	-4,13	5,17
254_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	7,54	3,47	-1,11	8,19
255_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	5,57	1,28	-3,11	6,17
255_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	8,06	3,82	-0,61	8,67
256_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	6,93	2,65	-1,75	7,53
256_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	11,25	7,00	2,57	11,86
257_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	5,96	1,75	-2,71	6,58
257_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	9,24	5,07	0,58	9,87
258_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	7,10	3,31	-1,50	7,82
258_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	10,24	6,38	1,62	10,94
259_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	8,48	4,70	-0,11	9,21
259_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	11,09	7,29	2,49	11,81
260_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	9,05	5,24	0,45	9,77
260_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	11,86	7,93	3,24	12,55
261_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	3,79	-0,41	-4,87	4,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
261_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	8,46	4,47	-0,17	9,13
262_A	Gebouw T1 westgevel	1,50	7,30	3,63	-1,28	8,05
262_B	Gebouw T1 westgevel	4,85	10,14	6,31	1,53	10,85
263_A	Gebouw T2 noordgevel	1,50	1,85	-2,45	-6,83	2,45
263_B	Gebouw T2 noordgevel	4,85	5,80	1,58	-2,87	6,42
264_A	Gebouw T2 oostgevel	1,50	5,94	1,67	-2,73	6,55
264_B	Gebouw T2 oostgevel	4,85	10,50	6,37	1,84	11,14
265_A	Gebouw T2 zuidgevel	1,50	4,60	0,39	-4,07	5,22
265_B	Gebouw T2 zuidgevel	4,85	8,86	4,82	0,22	9,52
266_A	Gebouw T2 westgevel	1,50	7,35	3,62	-1,24	8,09
266_B	Gebouw T2 westgevel	4,85	10,19	6,33	1,57	10,89
267_A	Gebouw O noordgevel	1,50	6,72	2,64	-1,93	7,37
267_B	Gebouw O noordgevel	4,85	10,70	6,71	2,06	11,37
268_A	Gebouw O oostgevel	1,50	10,77	6,84	2,14	11,45
268_B	Gebouw O oostgevel	4,85	13,23	9,29	4,61	13,91
269_A	Gebouw O zuidgevel	1,50	10,94	7,11	2,33	11,65
269_B	Gebouw O zuidgevel	4,85	14,30	10,45	5,68	15,00
270_A	Gebouw O westgevel	1,50	9,97	6,41	1,42	10,75
270_B	Gebouw O westgevel	4,85	12,60	9,02	4,04	13,38
271_A	Gebouw Q noordgevel	1,50	8,44	4,40	-0,20	9,10
271_B	Gebouw Q noordgevel	4,70	12,16	8,21	3,53	12,84
272_A	Gebouw Q oostgevel	1,50	13,83	9,89	5,20	14,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kranenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_B	Gebouw Q oostgevel	4,70	16,74	12,83	8,12	17,43
273_A	Gebouw Q zuidgevel	1,50	16,23	12,43	7,62	16,94
273_B	Gebouw Q zuidgevel	4,70	18,80	14,98	10,19	19,51
274_A	Gebouw Q westgevel	1,50	12,71	9,07	4,14	13,47
274_B	Gebouw Q westgevel	4,70	15,20	11,54	6,62	15,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Gebouw A noordgevel	1,50	21,48	17,92	12,94	22,27
001_B	Gebouw A noordgevel	5,03	21,62	18,03	13,08	22,40
002_A	Gebouw A noordgevel	1,50	4,24	0,59	-4,30	5,01
002_B	Gebouw A noordgevel	5,03	7,25	3,54	-1,31	8,00
003_A	Gebouw A noordgevel	1,50	5,83	2,20	-2,71	6,60
003_B	Gebouw A noordgevel	5,03	11,45	7,83	2,91	12,23
004_A	Gebouw A noordgevel	1,50	4,19	0,56	-4,35	4,96
004_B	Gebouw A noordgevel	5,03	10,29	6,64	1,75	11,06
005_A	Gebouw A noordgevel	1,50	9,18	5,58	0,64	9,96
005_B	Gebouw A noordgevel	5,03	12,66	9,05	4,12	13,44
006_A	Gebouw A noordgevel	1,50	4,96	1,38	-3,58	5,74
006_B	Gebouw A noordgevel	5,13	6,81	3,16	-1,73	7,58
007_A	Gebouw A noordgevel	1,50	7,65	4,07	-0,90	8,43
007_B	Gebouw A noordgevel	6,56	10,91	7,28	2,37	11,68
008_A	Gebouw A noordgevel	1,50	0,68	-2,98	-7,88	1,44
008_B	Gebouw A noordgevel	6,56	7,41	3,72	-1,14	8,17
009_A	Gebouw A noordgevel	1,50	13,56	9,99	5,02	14,35
009_B	Gebouw A noordgevel	6,56	16,15	12,55	7,61	16,93
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	1,71	-1,90	-6,84	2,48
011_A	Gebouw A oostgevel	1,50	7,03	3,32	-1,52	7,78
012_A	Gebouw A oostgevel	1,50	7,56	3,82	-0,99	8,31
012_B	Gebouw A oostgevel	6,56	13,17	9,47	4,62	13,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	Gebouw A oostgevel	1,50	5,23	1,54	-3,32	5,99
013_B	Gebouw A oostgevel	5,65	8,71	5,03	0,17	9,47
014_A	Gebouw A oostgevel	1,50	4,72	1,01	-3,83	5,47
014_B	Gebouw A oostgevel	6,20	11,16	7,46	2,62	11,92
015_A	Gebouw A oostgevel	1,50	6,81	3,18	-1,73	7,58
015_B	Gebouw A oostgevel	6,20	5,58	1,86	-2,96	6,34
016_A	Gebouw A oostgevel	1,50	4,24	0,56	-4,31	5,00
016_B	Gebouw A oostgevel	6,20	5,69	1,97	-2,86	6,44
017_A	Gebouw A oostgevel	1,50	5,83	2,19	-2,71	6,60
017_B	Gebouw A oostgevel	6,20	6,51	2,79	-2,04	7,26
018_A	Gebouw A oostgevel	1,50	3,36	-0,33	-5,19	4,12
018_B	Gebouw A oostgevel	4,46	5,31	1,58	-3,24	6,06
019_A	Gebouw A oostgevel	1,50	4,25	0,54	-4,30	5,00
019_B	Gebouw A oostgevel	4,46	6,86	3,16	-1,68	7,62
020_A	Gebouw A oostgevel	1,50	12,47	8,85	3,92	13,24
020_B	Gebouw A oostgevel	4,46	13,41	9,76	4,86	14,18
021_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	10,22	6,51	1,67	10,97
021_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	14,36	10,69	5,82	15,13
022_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	9,37	5,65	0,82	10,12
022_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	12,63	8,93	4,09	13,39
023_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	13,28	9,64	4,74	14,05
023_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	15,62	11,97	7,08	16,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	10,19	6,47	1,64	10,94
024_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	14,63	10,94	6,08	15,39
025_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	11,36	7,62	2,81	12,11
025_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	14,83	11,11	6,28	15,58
026_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	10,72	6,98	2,17	11,47
026_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	14,96	11,25	6,41	15,71
027_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	11,47	7,73	2,91	12,22
027_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	15,17	11,46	6,62	15,92
028_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	10,91	7,17	2,36	11,66
028_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	14,02	10,30	5,46	14,77
029_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	10,58	6,85	2,03	11,33
029_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	13,13	9,39	4,57	13,88
030_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	10,84	7,10	2,29	11,59
030_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	13,06	9,32	4,51	13,81
031_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	9,31	5,60	0,75	10,06
031_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	11,19	7,46	2,64	11,94
032_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,36	4,62	-0,20	9,11
032_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	11,44	7,73	2,89	12,19
032_C	Gebouw A binnenzijde	9,22	11,26	7,59	2,72	12,03
033_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,43	4,69	-0,12	9,18
033_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	11,88	8,18	3,34	12,64
034_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	8,56	4,82	0,01	9,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	12,08	8,38	3,53	12,84
035_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	7,53	3,80	-1,02	8,28
035_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	11,50	7,79	2,95	12,25
036_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	7,39	3,65	-1,17	8,14
036_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	13,25	9,55	4,70	14,01
037_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	7,62	3,88	-0,93	8,37
037_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	11,29	7,59	2,74	12,05
038_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	6,80	3,07	-1,75	7,55
038_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	10,68	7,00	2,13	11,44
039_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	18,33	14,73	9,78	19,11
039_B	Gebouw A zuidgevel	5,65	18,63	15,01	10,09	19,41
040_A	Gebouw A westgevel	1,50	18,85	15,24	10,31	19,63
040_B	Gebouw A westgevel	5,65	19,34	15,70	10,80	20,11
041_A	Gebouw A westgevel	1,50	17,65	14,03	9,10	18,42
041_B	Gebouw A westgevel	5,65	18,51	14,86	9,96	19,28
042_A	Gebouw A westgevel	1,50	17,77	14,15	9,22	18,54
042_B	Gebouw A westgevel	5,65	18,77	15,13	10,22	19,54
043_A	Gebouw A westgevel	1,50	16,20	12,55	7,65	16,97
043_B	Gebouw A westgevel	5,65	17,58	13,91	9,03	18,34
044_A	Gebouw A westgevel	1,50	16,95	13,33	8,40	17,72
044_B	Gebouw A westgevel	5,65	17,96	14,32	9,42	18,73
045_A	Gebouw A westgevel	1,50	16,42	12,77	7,87	17,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Gebouw A westgevel	5,65	17,45	13,79	8,91	18,22
046_A	Gebouw A westgevel	1,50	17,48	13,87	8,93	18,25
046_B	Gebouw A westgevel	5,65	19,21	15,59	10,66	19,98
047_A	Gebouw A westgevel	1,50	15,68	12,05	7,13	16,45
047_B	Gebouw A westgevel	5,65	20,40	16,80	11,86	21,18
047_C	Gebouw A westgevel	9,22	23,76	20,16	15,22	24,54
048_A	Gebouw A westgevel	1,50	21,59	18,00	13,05	22,37
048_B	Gebouw A westgevel	5,65	22,90	19,30	14,36	23,68
048_C	Gebouw A westgevel	9,22	24,32	20,72	15,78	25,10
049_A	Gebouw A noordgevel	1,50	23,55	19,98	15,00	24,33
049_B	Gebouw A noordgevel	5,65	24,13	20,54	15,59	24,91
049_C	Gebouw A noordgevel	9,22	22,68	19,08	14,14	23,46
050_A	Gebouw A noordgevel	1,50	22,87	19,30	14,33	23,66
050_B	Gebouw A noordgevel	5,03	23,41	19,82	14,87	24,19
051_A	Gebouwe E1 noordgevel	1,50	24,26	20,66	15,71	25,04
051_B	Gebouwe E1 noordgevel	4,97	26,13	22,53	17,59	26,91
051_C	Gebouwe E1 noordgevel	8,41	28,30	24,70	19,75	29,08
052_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	12,45	8,84	3,90	13,22
052_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	13,47	9,83	4,92	14,24
052_C	Gebouw E1 oostgevel	8,41	14,73	11,09	6,19	15,50
053_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	13,08	9,50	4,53	13,86
053_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	13,85	10,24	5,31	14,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	14,74	11,08	6,18	15,50
054_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	12,40	8,78	3,86	13,18
054_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	13,58	9,94	5,03	14,35
054_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	15,25	11,61	6,70	16,02
055_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	17,63	14,03	9,07	18,40
055_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	17,85	14,25	9,31	18,63
055_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	19,31	15,70	10,76	20,08
056_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	12,49	8,86	3,95	13,26
056_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	13,71	10,05	5,15	14,47
056_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	15,52	11,87	6,97	16,29
057_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	19,18	15,58	10,62	19,95
057_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	19,27	15,67	10,72	20,05
057_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	20,50	16,90	11,95	21,28
058_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	17,14	13,53	8,59	17,91
058_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	17,58	13,95	9,03	18,35
059_A	Gebouw E1 zuidgevel	1,50	25,14	21,56	16,59	25,92
059_B	Gebouw E1 zuidgevel	4,97	25,97	22,37	17,42	26,75
060_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	26,74	23,16	18,19	27,52
060_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	28,12	24,52	19,57	28,90
061_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	21,27	17,65	12,72	22,04
061_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	22,82	19,19	14,26	23,59
061_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	25,01	21,39	16,46	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	23,43	19,84	14,89	24,21
062_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	24,50	20,89	15,95	25,27
062_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	26,30	22,69	17,75	27,07
063_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	22,07	18,47	13,53	22,85
063_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	23,32	19,71	14,78	24,10
063_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	25,52	21,90	16,97	26,29
064_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	22,34	18,72	13,79	23,11
064_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	23,93	20,31	15,39	24,71
064_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	26,15	22,54	17,61	26,93
065_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	23,34	19,73	14,79	24,11
065_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	25,32	21,71	16,78	26,10
065_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	27,86	24,26	19,32	28,64
066_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	24,94	21,34	16,39	25,72
066_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	26,93	23,32	18,39	27,71
066_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	29,50	25,90	20,95	30,28
067_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	27,87	24,28	19,32	28,65
067_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	30,48	26,88	21,94	31,26
067_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	33,72	30,13	25,17	34,50
068_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	28,75	25,17	20,21	29,53
068_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	30,98	27,38	22,43	31,76
068_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	32,67	29,08	24,12	33,45
069_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	17,04	13,43	8,50	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	18,54	14,92	10,00	19,32
069_C	Gebouw E2 oostgevel	8,41	20,10	16,47	11,56	20,87
070_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	19,47	15,87	10,93	20,25
070_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	20,72	17,11	12,17	21,49
070_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	21,65	18,04	13,11	22,43
071_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	18,07	14,45	9,52	18,84
071_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	19,46	15,83	10,91	20,23
071_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	20,97	17,35	12,43	21,75
072_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	15,20	11,55	6,65	15,97
072_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	16,55	12,88	7,99	17,31
072_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	18,51	14,84	9,95	19,27
073_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	15,63	11,98	7,07	16,39
073_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	16,85	13,20	8,30	17,62
073_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	18,75	15,09	10,20	19,51
074_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	17,64	14,03	9,10	18,42
074_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	18,90	15,27	10,35	19,67
074_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	20,55	16,92	12,00	21,32
075_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	19,57	15,96	11,02	20,34
075_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	20,56	16,94	12,01	21,33
076_A	Gebouw E2 zuidgevel	1,50	30,71	27,13	22,17	31,49
076_B	Gebouw E2 zuidgevel	4,97	32,86	29,27	24,31	33,64
077_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	36,99	33,41	28,44	37,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	38,79	35,21	30,25	39,57
078_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	36,05	32,47	27,50	36,83
078_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	37,83	34,25	29,28	38,61
078_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	38,16	34,58	29,62	38,94
079_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	36,75	33,18	28,21	37,54
079_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	38,49	34,91	29,94	39,27
079_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	38,83	35,24	30,28	39,61
080_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	35,46	31,89	26,92	36,25
080_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	37,35	33,77	28,80	38,13
080_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	37,84	34,25	29,29	38,62
081_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	34,75	31,18	26,20	35,53
081_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	36,67	33,08	28,12	37,45
081_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	37,60	34,01	29,05	38,38
082_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	32,59	29,01	24,04	33,37
082_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	34,87	31,28	26,32	35,65
082_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	36,98	33,40	28,43	37,76
083_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	28,68	25,09	20,12	29,45
083_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	31,55	27,95	23,00	32,33
083_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	36,07	32,48	27,51	36,84
084_A	Gebouw G noordgevel	1,50	31,00	27,42	22,45	31,78
084_B	Gebouw G noordgevel	4,97	33,04	29,45	24,49	33,82
085_A	Gebouw G noordgevel	1,50	31,12	27,54	22,57	31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	Gebouw G noordgevel	4,97	33,36	29,77	24,81	34,14
086_A	Gebouw G oostgevel	1,50	19,28	15,68	10,73	20,06
086_B	Gebouw G oostgevel	4,97	20,14	16,53	11,59	20,91
087_A	Gebouw G oostgevel	1,50	20,05	16,46	11,50	20,83
087_B	Gebouw G oostgevel	4,97	21,46	17,85	12,91	22,23
087_C	Gebouw G oostgevel	8,41	22,91	19,31	14,36	23,69
088_A	Gebouw G oostgevel	1,50	20,17	16,57	11,62	20,95
088_B	Gebouw G oostgevel	4,97	21,31	17,71	12,77	22,09
088_C	Gebouw G oostgevel	8,41	22,65	19,05	14,11	23,43
089_A	Gebouw G oostgevel	1,50	17,87	14,26	9,32	18,64
089_B	Gebouw G oostgevel	4,97	18,91	15,29	10,36	19,68
089_C	Gebouw G oostgevel	8,41	19,87	16,25	11,32	20,64
090_A	Gebouw G oostgevel	1,50	19,47	15,87	10,92	20,25
090_B	Gebouw G oostgevel	4,50	19,87	16,27	11,33	20,65
090_C	Gebouw G oostgevel	7,50	15,95	12,29	7,40	16,71
091_A	Gebouw G oostgevel	1,50	21,88	18,30	13,33	22,66
091_B	Gebouw G oostgevel	4,97	23,04	19,45	14,49	23,82
091_C	Gebouw G oostgevel	8,41	22,33	18,73	13,78	23,11
092_A	Gebouw G oostgevel	1,50	19,11	15,52	10,56	19,89
092_B	Gebouw G oostgevel	4,97	19,77	16,16	11,22	20,54
092_C	Gebouw G oostgevel	8,41	16,48	12,84	7,93	17,25
093_A	Gebouw G zuidgevel	1,50	35,98	32,41	27,43	36,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_B	Gebouw G zuidgevel	4,97	37,86	34,27	29,31	38,64
093_C	Gebouw G zuidgevel	8,41	38,06	34,48	29,51	38,84
094_A	Gebouw G westgevel	1,50	38,58	35,00	30,03	39,36
094_B	Gebouw G westgevel	4,97	40,33	36,75	31,78	41,11
094_C	Gebouw G westgevel	8,41	41,07	37,48	32,52	41,85
095_A	Gebouw G westgevel	1,50	38,79	35,22	30,25	39,58
095_B	Gebouw G westgevel	4,97	40,42	36,83	31,87	41,20
095_C	Gebouw G westgevel	8,41	41,12	37,53	32,57	41,90
096_A	Gebouw G westgevel	1,50	39,62	36,04	31,07	40,40
096_B	Gebouw G westgevel	4,97	41,15	37,57	32,61	41,93
096_C	Gebouw G westgevel	8,41	41,31	37,73	32,77	42,09
097_A	Gebouw G westgevel	1,50	39,26	35,68	30,71	40,04
097_B	Gebouw G westgevel	4,97	40,93	37,35	32,39	41,71
097_C	Gebouw G westgevel	8,41	40,95	37,36	32,40	41,73
098_A	Gebouw G westgevel	1,50	39,31	35,73	30,76	40,09
098_B	Gebouw G westgevel	4,97	40,98	37,39	32,43	41,76
098_C	Gebouw G westgevel	8,41	41,05	37,46	32,50	41,83
099_A	Gebouw G westgevel	1,50	38,96	35,38	30,41	39,74
099_B	Gebouw G westgevel	4,97	40,67	37,09	32,13	41,45
099_C	Gebouw G westgevel	8,41	40,74	37,16	32,20	41,52
100_A	Gebouw G westgevel	1,50	37,61	34,02	29,05	38,38
100_B	Gebouw G westgevel	4,97	39,37	35,78	30,82	40,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Gebouw D1 noordgevel	1,50	17,52	13,91	8,97	18,29
101_B	Gebouw D1 noordgevel	4,97	18,19	14,57	9,64	18,96
101_C	Gebouw D1 noordgevel	8,41	19,13	15,52	10,59	19,91
102_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	6,80	3,09	-1,75	7,55
102_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	8,79	5,09	0,25	9,55
102_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	7,19	3,51	-1,36	7,95
103_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	5,72	2,06	-2,83	6,48
103_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	7,72	4,04	-0,82	8,48
103_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	8,96	5,30	0,41	9,72
104_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	4,62	0,92	-3,93	5,38
104_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	7,33	3,63	-1,22	8,09
104_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	8,81	5,12	0,26	9,57
105_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	5,34	1,64	-3,20	6,10
105_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	8,27	4,57	-0,28	9,03
105_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	10,89	7,23	2,34	11,65
106_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	5,28	1,57	-3,27	6,03
106_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	7,93	4,23	-0,62	8,69
106_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	9,72	6,04	1,18	10,48
107_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	4,88	1,16	-3,67	5,63
107_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	8,28	4,58	-0,26	9,04
107_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	10,51	6,83	1,96	11,27
108_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	6,45	2,74	-2,10	7,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	9,15	5,44	0,60	9,90
109_A	Gebouw D1 zuidgevel	1,50	10,25	6,53	1,70	11,00
109_B	Gebouw D1 zuidgevel	4,97	12,93	9,23	4,39	13,69
110_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	12,97	9,27	4,42	13,73
110_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	15,38	11,70	6,84	16,14
111_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	12,33	8,62	3,77	13,08
111_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	14,87	11,19	6,33	15,63
111_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	19,94	16,33	11,39	20,71
112_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	12,44	8,73	3,88	13,19
112_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	14,98	11,30	6,44	15,74
112_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	19,76	16,14	11,20	20,53
113_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	11,93	8,22	3,37	12,68
113_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	14,52	10,84	5,98	15,28
113_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	18,89	15,28	10,35	19,67
114_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	11,65	7,95	3,10	12,41
114_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	14,16	10,47	5,61	14,92
114_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	18,59	14,97	10,04	19,36
115_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	9,57	5,85	1,01	10,32
115_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	11,50	7,79	2,95	12,25
116_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	13,48	9,83	4,93	14,25
116_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	14,60	10,93	6,05	15,36
116_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	15,98	12,30	7,43	16,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Gebouw H noordgevel	1,50	11,52	7,80	2,96	12,27
117_B	Gebouw H noordgevel	4,50	13,84	10,15	5,29	14,60
117_C	Gebouw H noordgevel	7,50	16,18	12,50	7,63	16,94
118_A	Gebouw H noordgevel	1,50	10,90	7,19	2,34	11,65
118_B	Gebouw H noordgevel	4,50	13,16	9,46	4,60	13,91
118_C	Gebouw H noordgevel	7,50	15,11	11,40	6,55	15,86
119_A	Gebouw H noordgevel	1,50	11,35	7,64	2,80	12,10
119_B	Gebouw H noordgevel	4,50	12,92	9,21	4,37	13,67
119_C	Gebouw H noordgevel	7,50	15,51	11,82	6,96	16,27
120_A	Gebouw H noordgevel	1,50	10,43	6,71	1,87	11,18
120_B	Gebouw H noordgevel	4,50	12,04	8,31	3,49	12,79
120_C	Gebouw H noordgevel	7,50	14,40	10,67	5,85	15,15
121_A	Gebouw H noordgevel	1,50	11,70	8,00	3,15	12,46
121_B	Gebouw H noordgevel	4,50	13,26	9,56	4,72	14,02
121_C	Gebouw H noordgevel	7,50	15,50	11,81	6,95	16,26
122_A	Gebouw H oostgevel	1,50	14,21	10,60	5,67	14,99
122_B	Gebouw H oostgevel	4,50	15,03	11,41	6,48	15,80
122_C	Gebouw H oostgevel	7,50	15,82	12,19	7,28	16,59
123_A	Gebouw H oostgevel	1,50	15,33	11,73	6,78	16,11
123_B	Gebouw H oostgevel	4,50	16,29	12,67	7,74	17,06
123_C	Gebouw H oostgevel	7,50	16,88	13,24	8,33	17,65
124_A	Gebouw H oostgevel	1,50	15,85	12,26	7,30	16,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw H oostgevel	4,50	16,40	12,80	7,85	17,18
124_C	Gebouw H oostgevel	7,50	16,84	13,22	8,29	17,61
125_A	Gebouw H oostgevel	1,50	6,89	3,18	-1,67	7,64
125_B	Gebouw H oostgevel	4,50	8,14	4,42	-0,41	8,89
125_C	Gebouw H oostgevel	7,50	9,63	5,91	1,08	10,38
126_A	Gebouw H oostgevel	1,50	7,73	4,06	-0,82	8,49
126_B	Gebouw H oostgevel	4,50	8,59	4,88	0,04	9,34
126_C	Gebouw H oostgevel	7,50	11,16	7,41	2,60	11,90
127_A	Gebouw H oostgevel	1,50	16,08	12,49	7,53	16,86
127_B	Gebouw H oostgevel	4,50	16,57	12,97	8,02	17,35
127_C	Gebouw H oostgevel	7,50	17,39	13,79	8,84	18,17
128_A	Gebouw H oostgevel	1,50	17,04	13,44	8,49	17,82
128_B	Gebouw H oostgevel	4,50	17,66	14,04	9,11	18,43
128_C	Gebouw H oostgevel	7,50	19,23	15,60	10,68	20,00
129_A	Gebouw H oostgevel	1,50	7,26	3,54	-1,29	8,01
129_B	Gebouw H oostgevel	4,50	9,59	5,88	1,04	10,34
129_C	Gebouw H oostgevel	7,50	14,09	10,46	5,55	14,86
130_A	Gebouw H oostgevel	1,50	6,29	2,55	-2,27	7,04
130_B	Gebouw H oostgevel	5,30	8,40	4,66	-0,15	9,15
130_C	Gebouw H oostgevel	8,00	14,40	10,79	5,86	15,18
131_A	Gebouw H oostgevel	1,50	10,16	6,49	1,61	10,92
131_B	Gebouw H oostgevel	5,30	11,81	8,09	3,25	12,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw H oostgevel	8,00	14,83	11,10	6,28	15,58
132_A	Gebouw H oostgevel	1,50	10,53	6,81	1,98	11,28
132_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,15	9,41	4,60	13,90
133_A	Gebouw H oostgevel	1,50	11,27	7,53	2,72	12,02
133_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,45	9,72	4,90	14,20
134_A	Gebouw H oostgevel	1,50	10,97	7,23	2,41	11,72
134_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,70	9,96	5,15	14,45
135_A	Gebouw H oostgevel	1,50	11,07	7,33	2,52	11,82
135_B	Gebouw H oostgevel	5,30	13,07	9,33	4,52	13,82
136_A	Gebouw H oostgevel	1,50	19,08	15,49	10,52	19,85
136_B	Gebouw H oostgevel	5,30	19,61	16,02	11,05	20,38
137_A	Gebouw H oostgevel	1,50	21,45	17,86	12,90	22,23
137_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,69	22,11	17,14	26,47
138_A	Gebouw H oostgevel	1,50	22,94	19,35	14,39	23,72
138_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,73	22,15	17,18	26,51
139_A	Gebouw H oostgevel	1,50	17,35	13,72	8,80	18,12
139_B	Gebouw H oostgevel	5,30	24,76	21,18	16,21	25,54
140_A	Gebouw H oostgevel	1,50	16,24	12,62	7,69	17,01
140_B	Gebouw H oostgevel	5,30	25,64	22,06	17,09	26,42
141_A	Gebouw H oostgevel	1,50	15,66	12,07	7,11	16,44
142_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	28,83	25,25	20,27	29,61
143_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	28,45	24,87	19,90	29,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	29,35	25,78	20,80	30,13
145_A	Gebouw H westgevel	1,50	30,88	27,31	22,33	31,66
146_A	Gebouw H westgevel	1,50	30,66	27,09	22,11	31,44
146_B	Gebouw H westgevel	5,30	30,39	26,81	21,84	31,17
147_A	Gebouw H westgevel	1,50	30,46	26,89	21,91	31,24
147_B	Gebouw H westgevel	5,30	32,01	28,43	23,46	32,79
148_A	Gebouw H westgevel	1,50	30,31	26,74	21,76	31,09
148_B	Gebouw H westgevel	5,30	31,94	28,35	23,39	32,72
149_A	Gebouw H westgevel	1,50	30,37	26,79	21,82	31,15
149_B	Gebouw H westgevel	5,30	31,95	28,37	23,40	32,73
150_A	Gebouw H westgevel	1,50	28,88	25,31	20,33	29,66
150_B	Gebouw H westgevel	5,30	30,41	26,83	21,86	31,19
151_A	Gebouw H westgevel	1,50	20,87	17,27	12,33	21,65
151_B	Gebouw H westgevel	5,30	22,00	18,38	13,45	22,77
152_A	Gebouw H westgevel	1,50	16,33	12,66	7,78	17,09
152_B	Gebouw H westgevel	5,30	19,02	15,36	10,47	19,78
153_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,71	18,11	13,16	22,49
153_B	Gebouw H westgevel	5,30	22,68	19,06	14,13	23,45
154_A	Gebouw H westgevel	1,50	20,35	16,75	11,81	21,13
154_B	Gebouw H westgevel	5,30	21,46	17,84	12,91	22,23
155_A	Gebouw H westgevel	1,50	18,90	15,29	10,36	19,68
155_B	Gebouw H westgevel	5,30	20,80	17,17	12,26	21,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw H westgevel	8,00	23,35	19,74	14,81	24,13
156_A	Gebouw H westgevel	1,50	19,26	15,64	10,70	20,03
156_B	Gebouw H westgevel	5,30	21,13	17,49	12,58	21,90
156_C	Gebouw H westgevel	8,00	23,59	19,96	15,03	24,36
157_A	Gebouw H westgevel	1,50	16,68	13,04	8,13	17,45
157_B	Gebouw H westgevel	4,50	18,49	14,84	9,95	19,26
157_C	Gebouw H westgevel	7,50	22,49	18,85	13,94	23,26
158_A	Gebouw H westgevel	1,50	12,39	8,66	3,84	13,14
158_B	Gebouw H westgevel	4,50	15,49	11,77	6,93	16,24
158_C	Gebouw H westgevel	7,50	21,75	18,12	13,20	22,52
159_A	Gebouw H westgevel	1,50	24,72	21,13	16,17	25,50
159_B	Gebouw H westgevel	4,50	25,77	22,17	17,23	26,55
159_C	Gebouw H westgevel	7,50	27,47	23,87	18,93	28,25
160_A	Gebouw H westgevel	1,50	18,34	14,71	9,79	19,11
160_B	Gebouw H westgevel	4,50	19,52	15,89	10,98	20,29
160_C	Gebouw H westgevel	7,50	21,06	17,41	12,51	21,83
161_A	Gebouw H westgevel	1,50	18,42	14,81	9,87	19,19
161_B	Gebouw H westgevel	4,50	19,52	15,90	10,97	20,29
161_C	Gebouw H westgevel	7,50	21,21	17,56	12,66	21,98
162_A	Gebouw H westgevel	1,50	10,69	7,00	2,13	11,44
162_B	Gebouw H westgevel	4,50	12,18	8,46	3,63	12,93
162_C	Gebouw H westgevel	7,50	15,13	11,40	6,58	15,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	Gebouw H westgevel	1,50	23,95	20,36	15,40	24,73
163_B	Gebouw H westgevel	4,50	24,53	20,93	15,99	25,31
163_C	Gebouw H westgevel	7,50	25,80	22,19	17,25	26,57
164_A	Gebouw H westgevel	1,50	23,05	19,46	14,50	23,83
164_B	Gebouw H westgevel	4,50	23,51	19,91	14,96	24,29
164_C	Gebouw H westgevel	7,50	24,67	21,05	16,12	25,44
165_A	Gebouw H westgevel	1,50	21,82	18,23	13,27	22,60
165_B	Gebouw H westgevel	4,50	22,18	18,57	13,63	22,95
165_C	Gebouw H westgevel	7,50	23,89	20,28	15,34	24,66
166_A	Gebouw F noordgevel	1,50	9,08	5,37	0,53	9,83
166_B	Gebouw F noordgevel	4,97	11,56	7,86	3,02	12,32
167_A	Gebouw F oostgevel	1,50	6,57	2,86	-1,98	7,32
167_B	Gebouw F oostgevel	4,97	9,10	5,40	0,56	9,86
168_A	Gebouw F oostgevel	1,50	6,84	3,13	-1,71	7,59
168_B	Gebouw F oostgevel	4,97	9,81	6,11	1,26	10,57
168_C	Gebouw F oostgevel	8,41	11,89	8,21	3,34	12,65
169_A	Gebouw F oostgevel	1,50	6,58	2,87	-1,97	7,33
169_B	Gebouw F oostgevel	4,97	9,38	5,69	0,84	10,14
169_C	Gebouw F oostgevel	8,41	11,70	8,03	3,15	12,46
170_A	Gebouw F oostgevel	1,50	6,97	3,26	-1,58	7,72
170_B	Gebouw F oostgevel	4,97	9,64	5,93	1,08	10,39
170_C	Gebouw F oostgevel	8,41	12,99	9,33	4,43	13,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_A	Gebouw F oostgevel	1,50	9,69	6,04	1,15	10,46
171_B	Gebouw F oostgevel	4,97	11,54	7,87	3,00	12,31
171_C	Gebouw F oostgevel	8,41	13,30	9,67	4,76	14,07
172_A	Gebouw F oostgevel	1,50	7,41	3,70	-1,14	8,16
172_B	Gebouw F oostgevel	4,97	9,82	6,12	1,27	10,58
172_C	Gebouw F oostgevel	8,41	13,18	9,56	4,63	13,95
173_A	Gebouw F oostgevel	1,50	5,56	1,85	-2,99	6,31
173_B	Gebouw F oostgevel	4,97	8,02	4,29	-0,52	8,77
173_C	Gebouw F oostgevel	8,41	12,41	8,78	3,87	13,18
174_A	Gebouw F zuidgevel	1,50	23,83	20,24	15,28	24,61
174_B	Gebouw F zuidgevel	4,97	24,07	20,48	15,52	24,85
174_C	Gebouw F zuidgevel	8,41	26,36	22,78	17,81	27,14
175_A	Gebouw F westgevel	1,50	24,70	21,12	16,15	25,48
175_B	Gebouw F westgevel	4,97	25,19	21,60	16,64	25,97
175_C	Gebouw F westgevel	8,41	27,11	23,52	18,55	27,88
176_A	Gebouw F westgevel	1,50	25,04	21,46	16,49	25,82
176_B	Gebouw F westgevel	4,97	25,80	22,21	17,25	26,58
176_C	Gebouw F westgevel	8,41	27,93	24,35	19,38	28,71
177_A	Gebouw F westgevel	1,50	22,49	18,90	13,93	23,26
177_B	Gebouw F westgevel	4,97	23,63	20,04	15,08	24,41
177_C	Gebouw F westgevel	8,41	26,00	22,41	17,45	26,78
178_A	Gebouw F westgevel	1,50	19,94	16,34	11,38	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	Gebouw F westgevel	4,97	21,11	17,50	12,56	21,88
178_C	Gebouw F westgevel	8,41	24,05	20,45	15,50	24,83
179_A	Gebouw F westgevel	1,50	21,59	18,00	13,04	22,37
179_B	Gebouw F westgevel	4,97	22,50	18,90	13,96	23,28
179_C	Gebouw F westgevel	8,41	24,86	21,27	16,31	25,64
180_A	Gebouw F westgevel	1,50	17,45	13,83	8,91	18,23
180_B	Gebouw F westgevel	4,97	18,92	15,28	10,37	19,69
180_C	Gebouw F westgevel	8,41	22,60	19,00	14,05	23,38
181_A	Gebouw F westgevel	1,50	14,02	10,34	5,48	14,78
181_B	Gebouw F westgevel	4,97	16,38	12,71	7,84	17,15
182_A	Gebouw D2 noordgevel	1,50	17,22	13,62	8,67	18,00
182_B	Gebouw D2 noordgevel	4,97	18,33	14,72	9,79	19,11
182_C	Gebouw D2 noordgevel	8,41	18,28	14,65	9,73	19,05
183_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	13,60	9,99	5,04	14,37
183_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	13,99	10,37	5,44	14,76
183_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	15,15	11,53	6,61	15,93
184_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,01	4,30	-0,55	8,76
184_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,06	6,35	1,51	10,81
184_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	13,09	9,41	4,54	13,85
185_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,78	5,08	0,24	9,54
185_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,79	7,09	2,24	11,55
185_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	13,59	9,91	5,05	14,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,80	5,09	0,25	9,55
186_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,95	7,24	2,40	11,70
186_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	13,62	9,94	5,07	14,38
187_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	8,68	4,97	0,13	9,43
187_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	10,93	7,23	2,39	11,69
187_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	14,37	10,71	5,82	15,13
188_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	9,16	5,47	0,61	9,92
188_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	11,62	7,92	3,07	12,38
188_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	14,48	10,82	5,92	15,24
189_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	9,58	5,89	1,03	10,34
189_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	11,93	8,25	3,39	12,69
190_A	Gebouw D2 zuidgevel	1,50	14,56	10,91	6,01	15,33
190_B	Gebouw D2 zuidgevel	4,97	16,47	12,81	7,92	17,23
191_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	11,95	8,24	3,40	12,70
191_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	14,27	10,56	5,72	15,02
192_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	13,99	10,29	5,45	14,75
192_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	16,86	13,18	8,31	17,62
192_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	19,08	15,41	10,53	19,84
193_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	13,49	9,78	4,93	14,24
193_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	16,30	12,61	7,74	17,05
193_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,92	15,25	10,37	19,68
194_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	14,91	11,24	6,36	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	17,11	13,44	8,56	17,87
194_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	18,86	15,20	10,32	19,63
195_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	16,15	12,50	7,60	16,92
195_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	18,02	14,37	9,47	18,79
195_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	19,42	15,77	10,87	20,19
196_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	20,94	17,35	12,39	21,72
196_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	21,48	17,88	12,94	22,26
196_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	22,51	18,90	13,96	23,28
197_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	19,51	15,91	10,96	20,29
197_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	20,32	16,71	11,78	21,10
197_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	20,95	17,33	12,41	21,73
198_A	Gebouw B westgevel	1,50	15,02	11,41	6,47	15,79
198_B	Gebouw B westgevel	5,07	17,82	14,20	9,27	18,59
198_C	Gebouw B westgevel	8,74	20,70	17,08	12,15	21,47
199_A	Gebouw B westgevel	1,50	12,76	9,11	4,22	13,53
199_B	Gebouw B westgevel	4,93	18,97	15,35	10,42	19,74
199_C	Gebouw B westgevel	9,80	25,00	21,39	16,45	25,77
200_A	Gebouw B noordgevel	1,50	20,16	16,58	11,61	20,94
200_B	Gebouw B noordgevel	4,93	21,96	18,37	13,41	22,74
200_C	Gebouw B noordgevel	9,80	23,83	20,23	15,28	24,61
201_A	Gebouw B noordgevel	1,50	20,29	16,71	11,74	21,07
201_B	Gebouw B noordgevel	4,93	21,72	18,12	13,18	22,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	Gebouw B noordgevel	9,80	22,86	19,26	14,31	23,64
202_A	Gebouw B noordgevel	1,50	21,76	18,19	13,22	22,55
202_B	Gebouw B noordgevel	4,93	23,56	19,97	15,01	24,34
202_C	Gebouw B noordgevel	9,80	24,47	20,87	15,92	25,25
203_A	Gebouw B noordgevel	1,50	22,00	18,42	13,45	22,78
203_B	Gebouw B noordgevel	5,07	23,62	20,03	15,07	24,40
204_A	Gebouw B noordgevel	1,50	22,92	19,34	14,37	23,70
204_B	Gebouw B noordgevel	5,07	23,90	20,31	15,35	24,68
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50	18,59	14,99	10,04	19,37
205_B	Gebouw B oostgevel	5,07	19,28	15,67	10,74	20,06
206_A	Gebouw B oostgevel	1,50	13,99	10,29	5,43	14,74
206_B	Gebouw B oostgevel	5,07	16,34	12,66	7,79	17,10
207_A	Gebouw B oostgevel	1,50	10,44	6,71	1,89	11,19
207_B	Gebouw B oostgevel	4,93	13,78	10,09	5,24	14,54
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	19,88	16,27	11,33	20,65
208_A	Gebouw B oostgevel	1,50	10,88	7,16	2,33	11,63
208_B	Gebouw B oostgevel	5,07	14,36	10,69	5,82	15,13
209_A	Gebouw B oostgevel	1,50	9,89	6,16	1,33	10,64
209_B	Gebouw B oostgevel	5,07	13,54	9,84	4,99	14,30
210_A	Gebouw B oostgevel	1,50	11,01	7,29	2,46	11,76
210_B	Gebouw B oostgevel	5,07	13,48	9,77	4,93	14,23
211_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	19,47	15,85	10,92	20,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	20,27	16,64	11,72	21,04
212_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	17,07	13,42	8,51	17,83
212_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	18,68	15,03	10,14	19,45
213_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	13,32	9,63	4,77	14,08
213_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	16,42	12,73	7,87	17,18
214_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	12,84	9,13	4,29	13,59
214_B	Gebouw B binnenzijde	4,93	16,91	13,23	8,36	17,67
214_C	Gebouw B binnenzijde	9,80	22,41	18,79	13,86	23,18
215_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	11,49	7,77	2,94	12,24
215_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	15,45	11,77	6,90	16,21
215_C	Gebouw B binnenzijde	8,74	17,78	14,17	9,24	18,56
216_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	20,71	17,10	12,16	21,48
216_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	21,85	18,23	13,30	22,62
216_C	Gebouw B zuidgevel	8,74	23,44	19,83	14,90	24,22
217_A	Gebouw B westgevel	1,50	18,38	14,75	9,84	19,15
217_B	Gebouw B westgevel	5,07	20,93	17,29	12,38	21,70
217_C	Gebouw B westgevel	8,74	24,57	20,95	16,02	25,34
218_A	Gebouw B westgevel	1,50	19,42	15,80	10,87	20,19
218_B	Gebouw B westgevel	5,07	21,39	17,75	12,84	22,16
218_C	Gebouw B westgevel	8,74	24,01	20,39	15,46	24,78
219_A	Gebouw B westgevel	1,50	17,18	13,52	8,63	17,94
219_B	Gebouw B westgevel	5,07	20,01	16,36	11,46	20,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	Gebouw B westgevel	8,74	23,17	19,54	14,63	23,94
220_A	Gebouw C noordgevel	1,50	34,09	30,52	25,54	34,87
220_B	Gebouw C noordgevel	4,89	35,93	32,35	27,39	36,71
221_A	Gebouw C noordgevel	1,50	35,10	31,52	26,55	35,88
221_B	Gebouw C noordgevel	4,89	36,68	33,10	28,13	37,46
222_A	Gebouw C noordgevel	1,50	33,71	30,14	25,16	34,49
222_B	Gebouw C noordgevel	4,89	35,80	32,22	27,25	36,58
223_A	Gebouw C noordgevel	1,50	33,37	29,80	24,82	34,15
223_B	Gebouw C noordgevel	4,38	35,52	31,94	26,98	36,30
223_C	Gebouw C noordgevel	8,51	35,43	31,85	26,88	36,21
224_A	Gebouw C noordgevel	1,50	30,54	26,97	21,99	31,32
224_B	Gebouw C noordgevel	4,38	32,55	28,96	24,00	33,33
224_C	Gebouw C noordgevel	8,51	32,65	29,06	24,10	33,43
225_A	Gebouw C noordgevel	1,50	27,90	24,32	19,35	28,68
226_A	Gebouw C oostgevel	1,50	13,77	10,10	5,22	14,53
227_A	Gebouw C oostgevel	1,50	10,71	7,01	2,16	11,47
227_B	Gebouw C oostgevel	4,38	12,17	8,46	3,62	12,92
227_C	Gebouw C oostgevel	8,51	14,11	10,42	5,56	14,87
228_A	Gebouw C oostgevel	1,50	13,74	10,09	5,19	14,51
228_B	Gebouw C oostgevel	4,38	14,75	11,10	6,21	15,52
228_C	Gebouw C oostgevel	8,51	16,44	12,79	7,89	17,21
229_A	Gebouw C oostgevel	1,50	16,30	12,69	7,76	17,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegshofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Gebouw C oostgevel	4,38	17,09	13,46	8,55	17,86
229_C	Gebouw C oostgevel	8,51	18,51	14,87	9,96	19,28
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	15,43	11,80	6,89	16,20
230_A	Gebouw C oostgevel	1,50	10,80	7,08	2,25	11,55
230_B	Gebouw C oostgevel	4,38	12,73	9,01	4,18	13,48
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	15,73	12,06	7,18	16,49
231_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	23,59	19,99	15,04	24,37
231_B	Gebouw C zuidgevel	4,50	26,08	22,47	17,53	26,85
231_C	Gebouw C zuidgevel	7,50	28,97	25,37	20,42	29,75
232_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	26,79	23,20	18,24	27,57
232_B	Gebouw C zuidgevel	4,89	29,33	25,73	20,78	30,11
233_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	25,53	21,94	16,98	26,31
234_A	Gebouw C westgevel	1,50	33,10	29,52	24,55	33,88
235_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	30,49	26,92	21,94	31,27
235_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	32,89	29,30	24,34	33,67
236_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	32,02	28,45	23,47	32,80
237_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	29,56	25,99	21,01	30,34
237_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	31,93	28,34	23,38	32,71
238_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	29,33	25,76	20,78	30,11
238_B	Gebouw C binnenzijde	4,38	31,43	27,84	22,88	32,21
238_C	Gebouw C binnenzijde	8,51	34,07	30,49	25,52	34,85
239_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	30,73	27,16	22,18	31,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	32,91	29,32	24,35	33,68
240_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	29,46	25,88	20,90	30,24
240_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	31,64	28,06	23,09	32,42
241_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	32,04	28,46	23,48	32,82
241_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	34,44	30,85	25,89	35,22
242_A	Gebouw C westgevel	1,50	38,02	34,45	29,47	38,80
242_B	Gebouw C westgevel	4,89	39,72	36,14	31,17	40,50
243_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	31,30	27,72	22,75	32,08
243_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	33,51	29,92	24,96	34,29
244_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	14,03	10,32	5,48	14,78
244_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	19,86	16,20	11,32	20,63
245_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	29,69	26,11	21,14	30,47
245_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	32,11	28,52	23,56	32,89
246_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	30,83	27,25	22,28	31,61
246_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	33,61	30,01	25,06	34,39
247_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	27,37	23,79	18,83	28,15
247_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	30,21	26,62	21,66	30,99
248_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	11,23	7,49	2,68	11,98
248_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	15,54	11,84	6,99	16,30
249_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	21,30	17,67	12,75	22,07
249_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	26,15	22,54	17,60	26,92
250_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	24,16	20,54	15,61	24,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	28,21	24,60	19,66	28,98
251_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	23,07	19,47	14,52	23,85
251_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	25,90	22,29	17,35	26,67
252_A	Gebouw T1 oostgevel	1,50	13,11	9,48	4,56	13,88
252_B	Gebouw T1 oostgevel	4,85	14,03	10,39	5,49	14,80
253_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	28,54	24,96	19,99	29,32
253_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	30,42	26,83	21,88	31,20
254_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	26,53	22,93	17,98	27,31
254_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	29,38	25,77	20,84	30,16
255_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	23,77	20,16	15,22	24,54
255_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	26,95	23,33	18,41	27,73
256_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	20,64	17,04	12,10	21,42
256_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	22,91	19,30	14,37	23,69
257_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	32,22	28,64	23,67	33,00
257_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	34,26	30,67	25,71	35,04
258_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	33,67	30,09	25,12	34,45
258_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	35,88	32,28	27,33	36,66
259_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	31,13	27,54	22,58	31,91
259_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	33,61	30,02	25,07	34,39
260_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	24,03	20,43	15,48	24,81
260_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	26,09	22,48	17,54	26,86
261_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	35,86	32,28	27,31	36,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
261_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	37,53	33,95	28,99	38,31
262_A	Gebouw T1 westgevel	1,50	38,23	34,65	29,68	39,01
262_B	Gebouw T1 westgevel	4,85	39,78	36,20	31,24	40,56
263_A	Gebouw T2 noordgevel	1,50	35,92	32,35	27,37	36,70
263_B	Gebouw T2 noordgevel	4,85	37,38	33,79	28,82	38,15
264_A	Gebouw T2 oostgevel	1,50	26,73	23,15	18,18	27,51
264_B	Gebouw T2 oostgevel	4,85	27,86	24,27	19,31	28,64
265_A	Gebouw T2 zuidgevel	1,50	32,29	28,71	23,74	33,07
265_B	Gebouw T2 zuidgevel	4,85	34,42	30,84	25,87	35,20
266_A	Gebouw T2 westgevel	1,50	37,51	33,93	28,96	38,29
266_B	Gebouw T2 westgevel	4,85	39,26	35,68	30,71	40,04
267_A	Gebouw O noordgevel	1,50	34,95	31,37	26,40	35,73
267_B	Gebouw O noordgevel	4,85	36,77	33,18	28,22	37,55
268_A	Gebouw O oostgevel	1,50	27,45	23,87	18,90	28,23
268_B	Gebouw O oostgevel	4,85	29,09	25,51	20,55	29,87
269_A	Gebouw O zuidgevel	1,50	34,74	31,16	26,19	35,52
269_B	Gebouw O zuidgevel	4,85	36,28	32,70	27,74	37,06
270_A	Gebouw O westgevel	1,50	39,06	35,49	30,52	39,85
270_B	Gebouw O westgevel	4,85	40,51	36,93	31,96	41,29
271_A	Gebouw Q noordgevel	1,50	40,04	36,46	31,50	40,82
271_B	Gebouw Q noordgevel	4,70	41,09	37,51	32,54	41,87
272_A	Gebouw Q oostgevel	1,50	34,09	30,51	25,54	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steegschenhofscheweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_B	Gebouw Q oostgevel	4,70	35,91	32,33	27,37	36,69
273_A	Gebouw Q zuidgevel	1,50	41,28	37,70	32,74	42,06
273_B	Gebouw Q zuidgevel	4,70	42,08	38,48	33,53	42,86
274_A	Gebouw Q westgevel	1,50	44,53	40,95	35,99	45,31
274_B	Gebouw Q westgevel	4,70	45,07	41,48	36,52	45,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

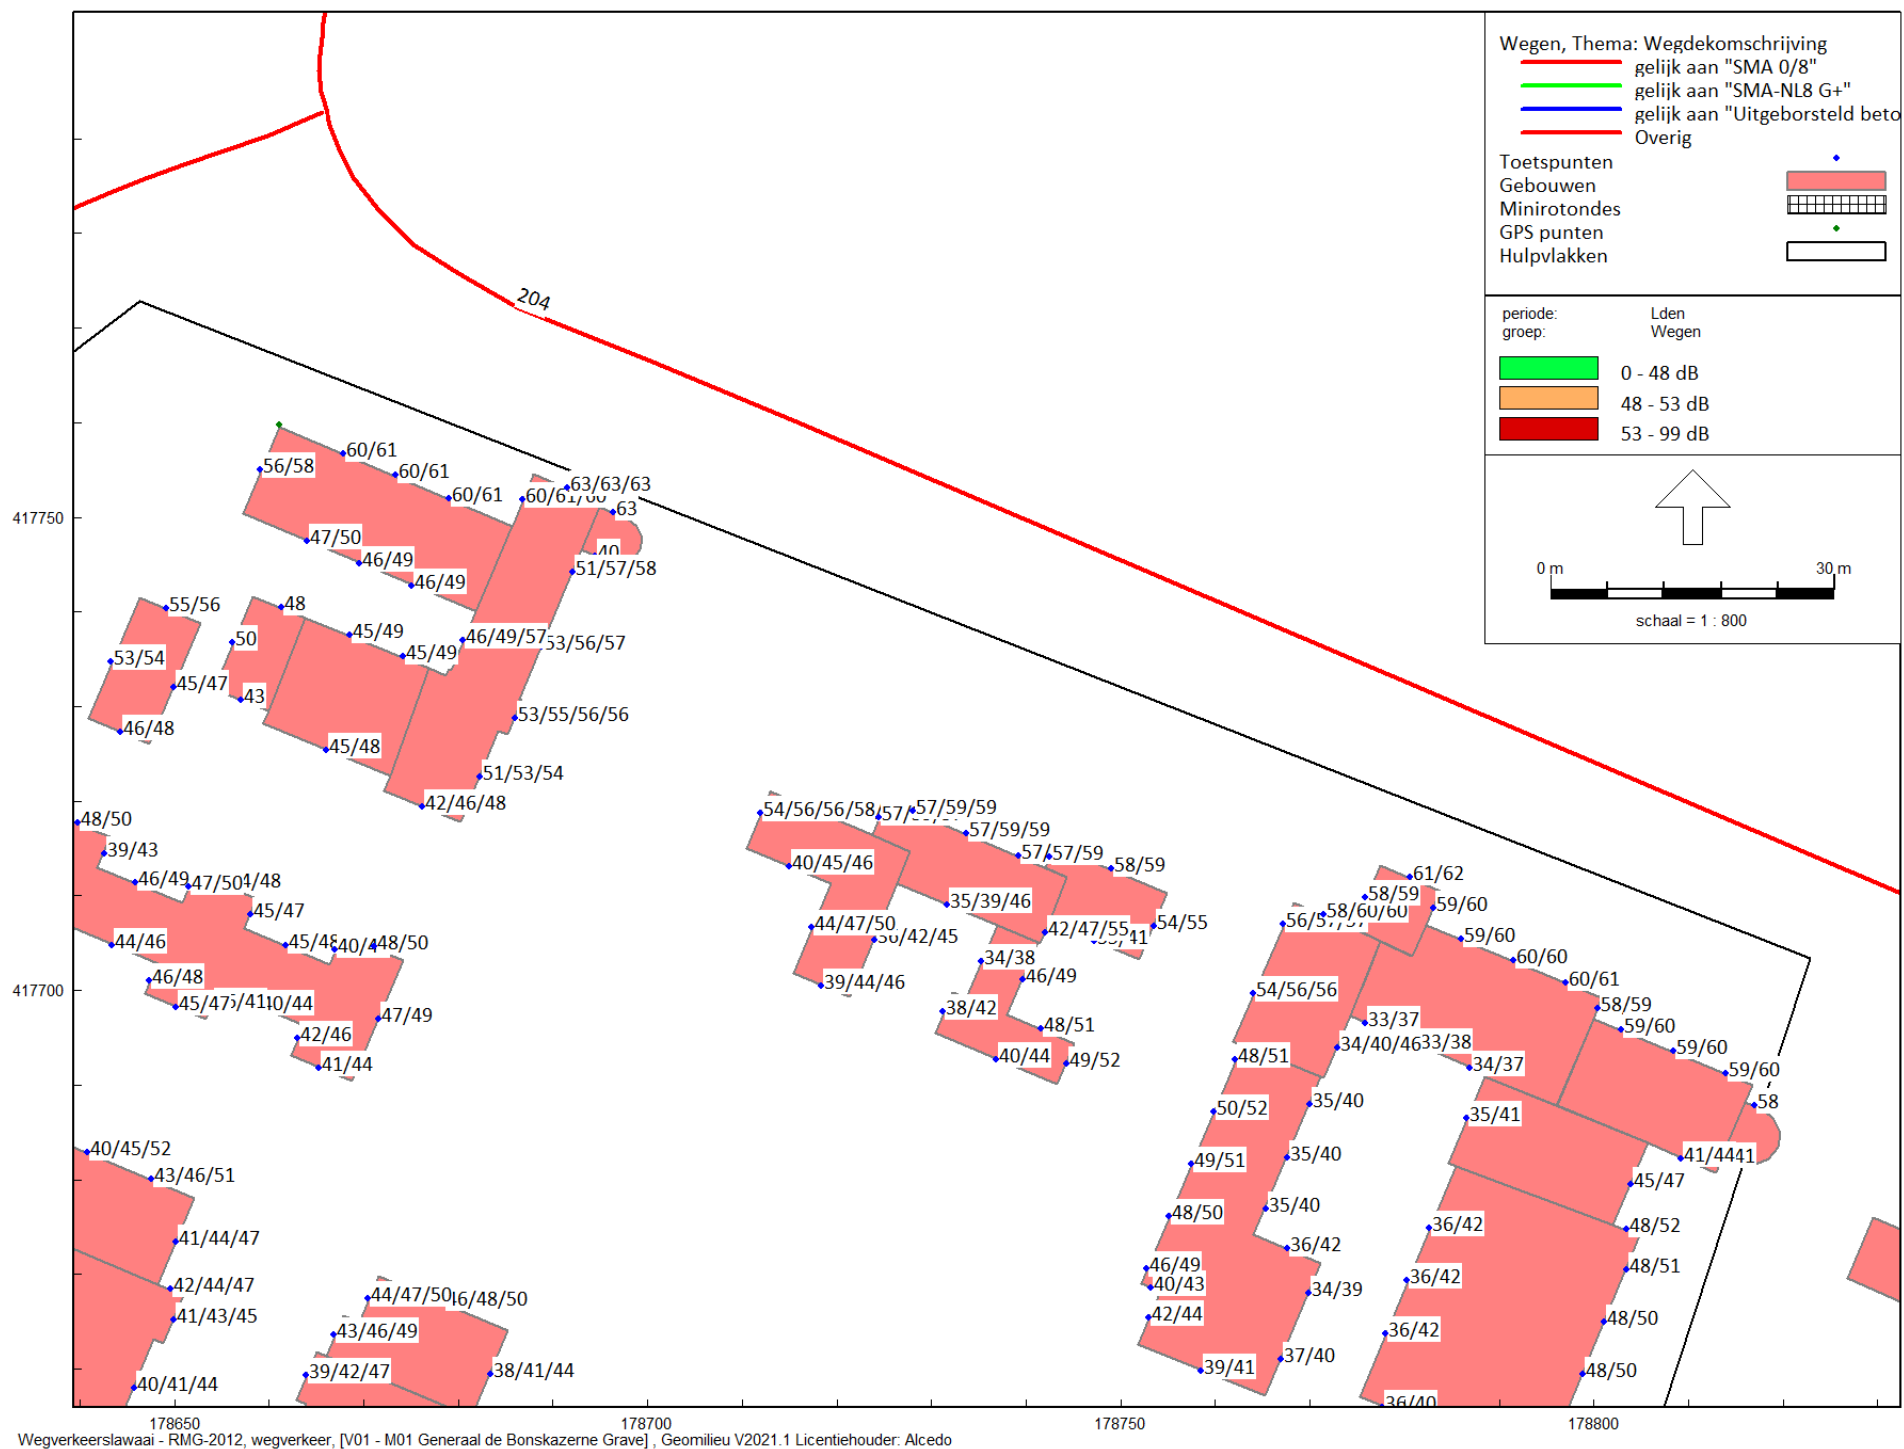

Figuur 7 Rekenresultaten van wege wegverkeer op de N324 op de noordzijde van het plangebied inclusief 5 dB aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Gebouw A noordgevel	1,50	60,14	56,70	51,55	60,93
001_B	Gebouw A noordgevel	5,03	60,76	57,32	52,17	61,55
002_A	Gebouw A noordgevel	1,50	58,25	54,84	49,65	59,04
002_B	Gebouw A noordgevel	5,03	59,17	55,74	50,56	59,96
003_A	Gebouw A noordgevel	1,50	58,74	55,32	50,15	59,54
003_B	Gebouw A noordgevel	5,03	59,71	56,27	51,12	60,50
004_A	Gebouw A noordgevel	1,50	58,55	55,13	49,95	59,34
004_B	Gebouw A noordgevel	5,03	59,49	56,06	50,89	60,28
005_A	Gebouw A noordgevel	1,50	58,82	55,40	50,23	59,62
005_B	Gebouw A noordgevel	5,03	59,76	56,33	51,17	60,55
006_A	Gebouw A noordgevel	1,50	57,47	54,06	48,86	58,26
006_B	Gebouw A noordgevel	5,13	58,62	55,20	50,02	59,41
007_A	Gebouw A noordgevel	1,50	58,05	54,61	49,46	58,84
007_B	Gebouw A noordgevel	6,56	59,28	55,85	50,69	60,07
008_A	Gebouw A noordgevel	1,50	57,91	54,49	49,31	58,70
008_B	Gebouw A noordgevel	6,56	59,14	55,70	50,54	59,93
009_A	Gebouw A noordgevel	1,50	58,09	54,66	49,50	58,88
009_B	Gebouw A noordgevel	6,56	59,33	55,89	50,74	60,12
010_A	Gebouw A oostgevel	1,50	57,02	53,61	48,42	57,81
011_A	Gebouw A oostgevel	1,50	39,93	36,46	31,36	40,72
012_A	Gebouw A oostgevel	1,50	39,84	36,36	31,28	40,64
012_B	Gebouw A oostgevel	6,56	43,60	40,02	35,21	44,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	Gebouw A oostgevel	1,50	43,95	40,50	35,39	44,75
013_B	Gebouw A oostgevel	5,65	46,38	42,92	37,81	47,18
014_A	Gebouw A oostgevel	1,50	47,35	43,92	38,76	48,14
014_B	Gebouw A oostgevel	6,20	50,97	47,53	42,39	51,77
015_A	Gebouw A oostgevel	1,50	47,15	43,73	38,57	47,95
015_B	Gebouw A oostgevel	6,20	49,49	46,05	40,90	50,28
016_A	Gebouw A oostgevel	1,50	47,10	43,68	38,50	47,89
016_B	Gebouw A oostgevel	6,20	50,50	47,07	41,90	51,29
017_A	Gebouw A oostgevel	1,50	47,06	43,63	38,48	47,86
017_B	Gebouw A oostgevel	6,20	49,01	45,58	40,43	49,81
018_A	Gebouw A oostgevel	1,50	47,61	44,19	39,01	48,40
018_B	Gebouw A oostgevel	4,46	49,23	45,80	40,63	50,02
019_A	Gebouw A oostgevel	1,50	46,49	43,07	37,90	47,29
019_B	Gebouw A oostgevel	4,46	48,01	44,57	39,42	48,80
020_A	Gebouw A oostgevel	1,50	40,35	36,87	31,82	41,16
020_B	Gebouw A oostgevel	4,46	41,44	37,94	32,94	42,25
021_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	35,77	32,17	27,36	36,60
021_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	39,48	35,83	31,22	40,36
022_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	37,28	33,75	28,81	38,10
022_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	40,25	36,64	31,94	41,12
023_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	36,45	32,83	28,08	37,29
023_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	39,63	35,98	31,35	40,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	35,63	31,97	27,29	36,48
024_B	Gebouw A zuidgevel	6,20	39,19	35,49	30,97	40,08
025_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	35,32	31,55	27,09	36,19
025_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	41,17	37,46	32,94	42,05
026_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	35,53	31,78	27,26	36,39
026_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	41,46	37,77	33,22	42,34
027_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	35,54	31,77	27,30	36,41
027_B	Gebouw A binnenzijde	6,20	41,54	37,83	33,34	42,43
028_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	34,44	30,64	26,25	35,32
028_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	40,23	36,49	32,01	41,11
029_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	32,48	28,68	24,29	33,36
029_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	36,67	32,91	28,47	37,56
030_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	32,60	28,73	24,50	33,51
030_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	36,59	32,79	28,42	37,48
031_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	31,86	28,13	23,60	32,73
031_B	Gebouw A binnenzijde	5,03	35,70	31,98	27,47	36,58
032_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	33,01	29,36	24,62	33,84
032_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	39,10	35,48	30,69	39,93
032_C	Gebouw A binnenzijde	9,22	44,79	41,30	36,22	45,58
033_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	33,95	30,28	25,56	34,78
033_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	39,14	35,50	30,75	39,97
034_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	33,89	30,23	25,50	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	39,64	36,02	31,24	40,47
035_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	33,93	30,27	25,54	34,76
035_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	39,00	35,35	30,61	39,83
036_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	34,87	31,20	26,46	35,69
036_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	41,21	37,56	32,83	42,04
037_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	32,99	29,28	24,65	33,83
037_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	37,87	34,18	29,56	38,72
038_A	Gebouw A binnenzijde	1,50	36,66	33,11	28,17	37,47
038_B	Gebouw A binnenzijde	5,65	39,36	35,77	30,94	40,19
039_A	Gebouw A zuidgevel	1,50	38,18	34,55	29,95	39,08
039_B	Gebouw A zuidgevel	5,65	40,56	36,89	32,40	41,48
040_A	Gebouw A westgevel	1,50	40,67	37,06	32,39	41,55
040_B	Gebouw A westgevel	5,65	43,33	39,69	35,11	44,23
041_A	Gebouw A westgevel	1,50	39,14	35,48	30,98	40,06
041_B	Gebouw A westgevel	5,65	41,94	38,25	33,85	42,88
042_A	Gebouw A westgevel	1,50	47,84	44,36	39,33	48,65
042_B	Gebouw A westgevel	5,65	50,49	46,99	42,02	51,32
043_A	Gebouw A westgevel	1,50	46,71	43,23	38,22	47,53
043_B	Gebouw A westgevel	5,65	49,62	46,10	41,19	50,46
044_A	Gebouw A westgevel	1,50	48,96	45,48	40,46	49,78
044_B	Gebouw A westgevel	5,65	51,62	48,12	43,15	52,45
045_A	Gebouw A westgevel	1,50	45,58	42,08	37,11	46,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Gebouw A westgevel	5,65	48,30	44,78	39,88	49,14
046_A	Gebouw A westgevel	1,50	47,42	43,92	38,95	48,25
046_B	Gebouw A westgevel	5,65	50,37	46,86	41,93	51,21
047_A	Gebouw A westgevel	1,50	53,01	49,54	44,49	53,82
047_B	Gebouw A westgevel	5,65	54,97	51,49	46,45	55,78
047_C	Gebouw A westgevel	9,22	55,66	52,17	47,17	56,48
048_A	Gebouw A westgevel	1,50	55,04	51,57	46,51	55,85
048_B	Gebouw A westgevel	5,65	56,36	52,89	47,82	57,16
048_C	Gebouw A westgevel	9,22	56,47	53,00	47,95	57,28
049_A	Gebouw A noordgevel	1,50	57,65	54,20	49,10	58,45
049_B	Gebouw A noordgevel	5,65	58,94	55,49	50,39	59,74
049_C	Gebouw A noordgevel	9,22	58,89	55,45	50,32	59,69
050_A	Gebouw A noordgevel	1,50	57,56	54,11	49,01	58,36
050_B	Gebouw A noordgevel	5,03	58,63	55,18	50,08	59,43
051_A	Geboue E1 noordgevel	1,50	44,94	41,37	36,60	45,80
051_B	Geboue E1 noordgevel	4,97	47,39	43,79	39,12	48,28
051_C	Geboue E1 noordgevel	8,41	49,08	45,48	40,84	49,98
052_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	37,62	34,06	29,20	38,45
052_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	40,15	36,53	31,82	41,01
052_C	Gebouw E1 oostgevel	8,41	42,81	39,21	34,49	43,68
053_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	40,35	36,84	31,88	41,17
053_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	41,92	38,39	33,48	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	43,51	39,96	35,08	44,34
054_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	37,78	34,18	29,43	38,63
054_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	39,52	35,88	31,22	40,39
054_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	41,74	38,10	33,50	42,63
055_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	37,74	34,14	29,40	38,60
055_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	38,90	35,25	30,64	39,78
055_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	41,20	37,56	32,97	42,10
056_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	38,30	34,70	29,98	39,17
056_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	39,47	35,82	31,23	40,36
056_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	41,69	38,05	33,47	42,59
057_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	37,47	33,86	29,15	38,33
057_B	Gebouw E1 oostgevel	4,50	38,82	35,16	30,58	39,71
057_C	Gebouw E1 oostgevel	7,50	40,84	37,17	32,63	41,74
058_A	Gebouw E1 oostgevel	1,50	36,85	33,25	28,53	37,72
058_B	Gebouw E1 oostgevel	4,97	38,38	34,71	30,18	39,28
059_A	Gebouw E1 zuidgevel	1,50	35,34	31,61	27,22	36,26
059_B	Gebouw E1 zuidgevel	4,97	37,36	33,62	29,27	38,30
060_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	38,31	34,59	30,25	39,26
060_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	40,00	36,25	31,96	40,95
061_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	36,68	33,01	28,40	37,55
061_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	39,30	35,59	31,12	40,20
061_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	43,50	39,77	35,45	44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	37,40	33,74	29,10	38,26
062_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	39,96	36,25	31,79	40,87
062_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	43,86	40,13	35,81	44,81
063_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	36,34	32,63	28,09	37,21
063_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	39,53	35,82	31,35	40,43
063_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	44,25	40,53	36,18	45,20
064_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	38,57	34,89	30,32	39,45
064_B	Gebouw E1 westgevel	4,50	41,39	37,70	33,21	42,30
064_C	Gebouw E1 westgevel	7,50	45,74	42,05	37,64	46,68
065_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	41,90	38,27	33,66	42,79
065_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	44,83	41,17	36,64	45,74
065_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	47,65	43,95	39,57	48,60
066_A	Gebouw E1 westgevel	1,50	43,48	39,87	35,23	44,37
066_B	Gebouw E1 westgevel	4,97	46,24	42,60	38,06	47,16
066_C	Gebouw E1 westgevel	8,41	48,67	44,99	40,58	49,62
067_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	39,15	35,40	30,90	40,02
067_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	44,47	40,74	36,32	45,38
067_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	50,74	47,10	42,58	51,66
068_A	Gebouw E2 noordgevel	1,50	41,67	37,93	33,57	42,60
068_B	Gebouw E2 noordgevel	4,97	45,53	41,81	37,43	46,46
068_C	Gebouw E2 noordgevel	8,41	50,45	46,79	42,31	51,38
069_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	40,39	36,88	31,88	41,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	42,79	39,25	34,35	43,62
069_C	Gebouw E2 oostgevel	8,41	46,48	42,99	38,00	47,30
070_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	41,52	37,98	33,12	42,37
070_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	43,20	39,65	34,83	44,06
070_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	46,53	42,98	38,16	47,39
071_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	40,59	37,07	32,17	41,43
071_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	42,03	38,48	33,63	42,87
071_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	44,10	40,57	35,69	44,94
072_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	39,27	35,78	30,74	40,07
072_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	40,48	36,97	31,99	41,30
072_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	43,10	39,51	34,78	43,97
073_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	39,47	35,99	30,93	40,27
073_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	40,61	37,11	32,10	41,42
073_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	42,75	39,20	34,37	43,60
074_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	39,28	35,76	30,83	40,11
074_B	Gebouw E2 oostgevel	4,50	40,47	36,93	32,06	41,31
074_C	Gebouw E2 oostgevel	7,50	43,19	39,60	34,92	44,08
075_A	Gebouw E2 oostgevel	1,50	33,02	29,25	24,89	33,93
075_B	Gebouw E2 oostgevel	4,97	36,06	32,34	28,00	37,01
076_A	Gebouw E2 zuidgevel	1,50	40,73	37,02	32,65	41,67
076_B	Gebouw E2 zuidgevel	4,97	42,38	38,66	34,27	43,31
077_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	45,90	42,24	37,74	46,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	47,79	44,12	39,64	48,71
078_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	45,23	41,56	37,09	46,16
078_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	47,21	43,54	39,05	48,13
078_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	49,24	45,55	41,12	50,17
079_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	46,30	42,63	38,18	47,24
079_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	48,09	44,41	39,96	49,02
079_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	49,66	45,98	41,54	50,59
080_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	44,65	40,99	36,53	45,59
080_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	46,79	43,11	38,67	47,72
080_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	48,83	45,15	40,74	49,78
081_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	44,05	40,37	35,92	44,98
081_B	Gebouw E2 westgevel	4,50	46,43	42,73	38,32	47,36
081_C	Gebouw E2 westgevel	7,50	49,56	45,87	41,48	50,51
082_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	43,44	39,74	35,37	44,39
082_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	46,68	42,95	38,63	47,63
082_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	51,35	47,66	43,29	52,31
083_A	Gebouw E2 westgevel	1,50	39,72	35,94	31,62	40,64
083_B	Gebouw E2 westgevel	4,97	45,22	41,45	37,20	46,18
083_C	Gebouw E2 westgevel	8,41	51,74	48,04	43,69	52,70
084_A	Gebouw G noordgevel	1,50	40,19	36,51	32,05	41,12
084_B	Gebouw G noordgevel	4,97	42,51	38,83	34,39	43,44
085_A	Gebouw G noordgevel	1,50	40,13	36,45	31,97	41,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	Gebouw G noordgevel	4,97	41,90	38,22	33,71	42,80
086_A	Gebouw G oostgevel	1,50	40,78	37,29	32,25	41,58
086_B	Gebouw G oostgevel	4,97	41,10	37,57	32,67	41,94
087_A	Gebouw G oostgevel	1,50	38,59	35,04	30,16	39,42
087_B	Gebouw G oostgevel	4,97	39,70	36,07	31,39	40,56
087_C	Gebouw G oostgevel	8,41	42,38	38,71	34,18	43,28
088_A	Gebouw G oostgevel	1,50	38,45	34,89	30,03	39,28
088_B	Gebouw G oostgevel	4,97	39,44	35,81	31,14	40,31
088_C	Gebouw G oostgevel	8,41	42,50	38,82	34,32	43,41
089_A	Gebouw G oostgevel	1,50	39,53	36,01	31,09	40,36
089_B	Gebouw G oostgevel	4,97	40,46	36,86	32,13	41,32
089_C	Gebouw G oostgevel	8,41	42,09	38,46	33,82	42,97
090_A	Gebouw G oostgevel	1,50	38,23	34,65	29,92	39,10
090_B	Gebouw G oostgevel	4,50	39,57	35,91	31,34	40,46
090_C	Gebouw G oostgevel	7,50	40,68	37,01	32,46	41,57
091_A	Gebouw G oostgevel	1,50	35,90	32,25	27,71	36,81
091_B	Gebouw G oostgevel	4,97	38,08	34,42	29,90	38,99
091_C	Gebouw G oostgevel	8,41	37,59	33,96	29,18	38,41
092_A	Gebouw G oostgevel	1,50	35,35	31,66	27,20	36,27
092_B	Gebouw G oostgevel	4,97	38,14	34,43	30,02	39,07
092_C	Gebouw G oostgevel	8,41	39,18	35,47	31,03	40,10
093_A	Gebouw G zuidgevel	1,50	42,69	39,08	34,32	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
093_B	Gebouw G zuidgevel	4,97	45,09	41,46	36,79	45,96
093_C	Gebouw G zuidgevel	8,41	45,36	41,72	37,05	46,22
094_A	Gebouw G westgevel	1,50	44,72	41,11	36,32	45,55
094_B	Gebouw G westgevel	4,97	46,97	43,35	38,64	47,83
094_C	Gebouw G westgevel	8,41	48,79	45,15	40,56	49,69
095_A	Gebouw G westgevel	1,50	46,14	42,52	37,88	47,03
095_B	Gebouw G westgevel	4,97	48,02	44,37	39,78	48,91
095_C	Gebouw G westgevel	8,41	48,90	45,25	40,67	49,79
096_A	Gebouw G westgevel	1,50	47,15	43,51	38,90	48,04
096_B	Gebouw G westgevel	4,97	49,14	45,47	40,93	50,04
096_C	Gebouw G westgevel	8,41	49,86	46,19	41,68	50,77
097_A	Gebouw G westgevel	1,50	47,18	43,53	38,97	48,08
097_B	Gebouw G westgevel	4,97	49,44	45,76	41,27	50,35
097_C	Gebouw G westgevel	8,41	49,90	46,22	41,75	50,82
098_A	Gebouw G westgevel	1,50	47,32	43,66	39,10	48,22
098_B	Gebouw G westgevel	4,97	49,56	45,88	41,40	50,48
098_C	Gebouw G westgevel	8,41	50,18	46,50	42,03	51,10
099_A	Gebouw G westgevel	1,50	47,05	43,39	38,85	47,95
099_B	Gebouw G westgevel	4,97	49,28	45,59	41,12	50,20
099_C	Gebouw G westgevel	8,41	49,88	46,20	41,74	50,81
100_A	Gebouw G westgevel	1,50	46,23	42,57	38,06	47,15
100_B	Gebouw G westgevel	4,97	48,64	44,94	40,52	49,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Gebouw D1 noordgevel	1,50	39,62	36,06	31,23	40,47
101_B	Gebouw D1 noordgevel	4,97	41,36	37,76	33,05	42,23
101_C	Gebouw D1 noordgevel	8,41	44,48	40,89	36,16	45,35
102_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	36,80	33,29	28,29	37,61
102_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	39,35	35,83	30,86	40,16
102_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	44,40	40,93	35,83	45,19
103_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	39,34	35,87	30,77	40,13
103_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	41,10	37,61	32,55	41,90
103_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	44,42	40,97	35,84	45,21
104_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	39,09	35,62	30,54	39,89
104_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	40,62	37,13	32,09	41,42
104_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	43,48	40,02	34,91	44,28
105_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	42,13	38,69	33,55	42,93
105_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	42,87	39,42	34,31	43,67
105_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	44,26	40,80	35,71	45,06
106_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	41,00	37,55	32,43	41,80
106_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	42,02	38,56	33,46	42,82
106_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	43,47	39,98	34,95	44,28
107_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	41,78	38,35	33,20	42,58
107_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	42,56	39,11	34,00	43,36
107_C	Gebouw D1 oostgevel	8,41	43,89	40,43	35,34	44,69
108_A	Gebouw D1 oostgevel	1,50	40,64	37,21	32,04	41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_B	Gebouw D1 oostgevel	4,97	41,35	37,90	32,77	42,14
109_A	Gebouw D1 zuidgevel	1,50	36,64	33,16	28,13	37,45
109_B	Gebouw D1 zuidgevel	4,97	37,93	34,39	29,48	38,76
110_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	32,10	28,26	24,00	33,01
110_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	35,80	31,96	27,78	36,75
111_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	34,25	30,51	26,06	35,14
111_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	37,02	33,23	28,93	37,95
111_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	40,00	36,25	31,88	40,92
112_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	33,74	30,02	25,52	34,62
112_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	36,91	33,12	28,82	37,84
112_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	39,56	35,79	31,47	40,49
113_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	34,73	31,02	26,51	35,62
113_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	37,08	33,31	28,95	37,99
113_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	40,20	36,45	32,08	41,12
114_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	37,48	33,92	29,06	38,31
114_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	38,91	35,27	30,59	39,77
114_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	41,79	38,12	33,56	42,68
115_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	37,78	34,21	29,35	38,61
115_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	39,42	35,80	31,07	40,27
116_A	Gebouw D1 westgevel	1,50	37,78	34,21	29,39	38,62
116_B	Gebouw D1 westgevel	4,97	39,44	35,79	31,16	40,31
116_C	Gebouw D1 westgevel	8,41	42,29	38,59	34,14	43,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Gebouw H noordgevel	1,50	41,74	38,16	33,41	42,61
117_B	Gebouw H noordgevel	4,50	42,43	38,80	34,14	43,30
117_C	Gebouw H noordgevel	7,50	43,81	40,17	35,57	44,70
118_A	Gebouw H noordgevel	1,50	42,10	38,52	33,77	42,97
118_B	Gebouw H noordgevel	4,50	42,86	39,25	34,56	43,73
118_C	Gebouw H noordgevel	7,50	43,99	40,37	35,73	44,88
119_A	Gebouw H noordgevel	1,50	41,24	37,67	32,89	42,10
119_B	Gebouw H noordgevel	4,50	41,72	38,11	33,42	42,59
119_C	Gebouw H noordgevel	7,50	43,02	39,39	34,75	43,90
120_A	Gebouw H noordgevel	1,50	41,80	38,21	33,48	42,67
120_B	Gebouw H noordgevel	4,50	42,47	38,85	34,19	43,35
120_C	Gebouw H noordgevel	7,50	43,68	40,05	35,42	44,57
121_A	Gebouw H noordgevel	1,50	42,43	38,87	34,06	43,28
121_B	Gebouw H noordgevel	4,50	42,82	39,22	34,50	43,69
121_C	Gebouw H noordgevel	7,50	43,96	40,34	35,66	44,83
122_A	Gebouw H oostgevel	1,50	39,82	36,29	31,36	40,64
122_B	Gebouw H oostgevel	4,50	40,13	36,56	31,72	40,97
122_C	Gebouw H oostgevel	7,50	41,41	37,83	33,04	42,26
123_A	Gebouw H oostgevel	1,50	40,33	36,80	31,90	41,17
123_B	Gebouw H oostgevel	4,50	40,56	36,99	32,18	41,41
123_C	Gebouw H oostgevel	7,50	41,96	38,36	33,62	42,82
124_A	Gebouw H oostgevel	1,50	38,52	35,02	30,00	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Gebouw H oostgevel	4,50	38,77	35,23	30,31	39,59
124_C	Gebouw H oostgevel	7,50	40,42	36,84	32,05	41,27
125_A	Gebouw H oostgevel	1,50	30,71	26,94	22,53	31,60
125_B	Gebouw H oostgevel	4,50	32,74	28,96	24,58	33,64
125_C	Gebouw H oostgevel	7,50	35,67	31,91	27,52	36,58
126_A	Gebouw H oostgevel	1,50	38,73	35,19	30,31	39,57
126_B	Gebouw H oostgevel	4,50	38,94	35,36	30,55	39,78
126_C	Gebouw H oostgevel	7,50	40,11	36,52	31,72	40,95
127_A	Gebouw H oostgevel	1,50	36,85	33,32	28,36	37,66
127_B	Gebouw H oostgevel	4,50	37,52	33,94	29,12	38,36
127_C	Gebouw H oostgevel	7,50	39,65	36,04	31,32	40,51
128_A	Gebouw H oostgevel	1,50	31,62	27,86	23,56	32,56
128_B	Gebouw H oostgevel	4,50	34,05	30,27	26,01	35,00
128_C	Gebouw H oostgevel	7,50	37,45	33,70	29,35	38,38
129_A	Gebouw H oostgevel	1,50	29,40	25,65	21,21	30,29
129_B	Gebouw H oostgevel	4,50	32,17	28,42	24,02	33,08
129_C	Gebouw H oostgevel	7,50	37,00	33,29	28,85	37,92
130_A	Gebouw H oostgevel	1,50	29,23	25,48	21,00	30,11
130_B	Gebouw H oostgevel	5,30	32,48	28,75	24,24	33,35
130_C	Gebouw H oostgevel	8,00	36,92	33,22	28,69	37,80
131_A	Gebouw H oostgevel	1,50	30,60	26,84	22,38	31,48
131_B	Gebouw H oostgevel	5,30	33,48	29,72	25,24	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Gebouw H oostgevel	8,00	37,27	33,57	28,97	38,13
132_A	Gebouw H oostgevel	1,50	30,44	26,64	22,25	31,32
132_B	Gebouw H oostgevel	5,30	33,57	29,77	25,37	34,45
133_A	Gebouw H oostgevel	1,50	31,42	27,60	23,28	32,32
133_B	Gebouw H oostgevel	5,30	34,89	31,06	26,79	35,80
134_A	Gebouw H oostgevel	1,50	34,31	30,72	25,89	35,14
134_B	Gebouw H oostgevel	5,30	35,87	32,21	27,54	36,72
135_A	Gebouw H oostgevel	1,50	31,76	27,91	23,64	32,66
135_B	Gebouw H oostgevel	5,30	35,37	31,53	27,30	36,30
136_A	Gebouw H oostgevel	1,50	35,31	31,59	27,27	36,27
136_B	Gebouw H oostgevel	5,30	38,16	34,42	30,12	39,12
137_A	Gebouw H oostgevel	1,50	36,28	32,59	28,13	37,20
137_B	Gebouw H oostgevel	5,30	39,99	36,29	31,94	40,95
138_A	Gebouw H oostgevel	1,50	36,60	32,91	28,50	37,54
138_B	Gebouw H oostgevel	5,30	40,15	36,44	32,12	41,12
139_A	Gebouw H oostgevel	1,50	35,28	31,58	27,15	36,21
139_B	Gebouw H oostgevel	5,30	39,02	35,30	30,95	39,97
140_A	Gebouw H oostgevel	1,50	34,86	31,21	26,59	35,74
140_B	Gebouw H oostgevel	5,30	40,02	36,31	31,94	40,96
141_A	Gebouw H oostgevel	1,50	33,96	30,32	25,65	34,82
142_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	40,00	36,31	31,90	40,94
143_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	40,31	36,62	32,24	41,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_A	Gebouw H zuidgevel	1,50	40,32	36,64	32,21	41,26
145_A	Gebouw H westgevel	1,50	39,87	36,19	31,71	40,79
146_A	Gebouw H westgevel	1,50	40,25	36,58	32,13	41,19
146_B	Gebouw H westgevel	5,30	41,36	37,66	33,28	42,31
147_A	Gebouw H westgevel	1,50	39,95	36,29	31,79	40,87
147_B	Gebouw H westgevel	5,30	41,28	37,61	33,10	42,19
148_A	Gebouw H westgevel	1,50	39,87	36,20	31,73	40,80
148_B	Gebouw H westgevel	5,30	41,40	37,72	33,24	42,32
149_A	Gebouw H westgevel	1,50	39,90	36,24	31,75	40,82
149_B	Gebouw H westgevel	5,30	41,23	37,56	33,04	42,14
150_A	Gebouw H westgevel	1,50	38,60	34,96	30,30	39,47
150_B	Gebouw H westgevel	5,30	40,92	37,22	32,74	41,82
151_A	Gebouw H westgevel	1,50	33,04	29,25	24,83	33,92
151_B	Gebouw H westgevel	5,30	35,94	32,15	27,79	36,84
152_A	Gebouw H westgevel	1,50	34,85	31,11	26,64	35,74
152_B	Gebouw H westgevel	5,30	38,38	34,57	30,31	39,31
153_A	Gebouw H westgevel	1,50	32,77	29,00	24,56	33,65
153_B	Gebouw H westgevel	5,30	35,34	31,55	27,18	36,24
154_A	Gebouw H westgevel	1,50	33,54	29,74	25,47	34,47
154_B	Gebouw H westgevel	5,30	35,69	31,88	27,62	36,62
155_A	Gebouw H westgevel	1,50	34,99	31,21	27,01	35,96
155_B	Gebouw H westgevel	5,30	36,72	32,91	28,73	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	Gebouw H westgevel	8,00	39,48	35,69	31,47	40,44
156_A	Gebouw H westgevel	1,50	35,19	31,42	27,24	36,18
156_B	Gebouw H westgevel	5,30	36,89	33,08	28,93	37,87
156_C	Gebouw H westgevel	8,00	39,61	35,83	31,62	40,58
157_A	Gebouw H westgevel	1,50	32,93	29,16	24,93	33,90
157_B	Gebouw H westgevel	4,50	34,44	30,63	26,43	35,40
157_C	Gebouw H westgevel	7,50	37,78	34,00	29,73	38,72
158_A	Gebouw H westgevel	1,50	30,24	26,39	22,14	31,15
158_B	Gebouw H westgevel	4,50	33,03	29,18	24,92	33,94
158_C	Gebouw H westgevel	7,50	36,85	33,07	28,76	37,78
159_A	Gebouw H westgevel	1,50	38,05	34,35	29,94	38,98
159_B	Gebouw H westgevel	4,50	39,40	35,67	31,32	40,34
159_C	Gebouw H westgevel	7,50	41,60	37,86	33,54	42,55
160_A	Gebouw H westgevel	1,50	34,68	30,95	26,68	35,65
160_B	Gebouw H westgevel	4,50	35,83	32,08	27,83	36,80
160_C	Gebouw H westgevel	7,50	39,59	35,85	31,61	40,57
161_A	Gebouw H westgevel	1,50	34,38	30,65	26,40	35,36
161_B	Gebouw H westgevel	4,50	35,29	31,53	27,31	36,27
161_C	Gebouw H westgevel	7,50	38,33	34,58	30,38	39,32
162_A	Gebouw H westgevel	1,50	28,84	25,04	20,76	29,77
162_B	Gebouw H westgevel	4,50	30,71	26,88	22,68	31,65
162_C	Gebouw H westgevel	7,50	36,20	32,44	28,19	37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	Gebouw H westgevel	1,50	40,29	36,67	32,00	41,16
163_B	Gebouw H westgevel	4,50	40,87	37,22	32,64	41,76
163_C	Gebouw H westgevel	7,50	43,10	39,42	34,95	44,02
164_A	Gebouw H westgevel	1,50	39,69	36,11	31,33	40,54
164_B	Gebouw H westgevel	4,50	40,10	36,48	31,79	40,97
164_C	Gebouw H westgevel	7,50	42,34	38,69	34,15	43,25
165_A	Gebouw H westgevel	1,50	40,76	37,16	32,43	41,62
165_B	Gebouw H westgevel	4,50	41,27	37,64	32,97	42,14
165_C	Gebouw H westgevel	7,50	43,09	39,43	34,88	43,99
166_A	Gebouw F noordgevel	1,50	36,23	32,73	27,75	37,05
166_B	Gebouw F noordgevel	4,97	37,54	34,00	29,10	38,37
167_A	Gebouw F oostgevel	1,50	38,45	35,00	29,87	39,24
167_B	Gebouw F oostgevel	4,97	39,45	35,98	30,89	40,25
168_A	Gebouw F oostgevel	1,50	33,42	29,82	25,06	34,27
168_B	Gebouw F oostgevel	4,97	35,96	32,32	27,62	36,81
168_C	Gebouw F oostgevel	8,41	40,42	36,85	32,00	41,25
169_A	Gebouw F oostgevel	1,50	34,38	30,83	25,91	35,20
169_B	Gebouw F oostgevel	4,97	36,32	32,74	27,88	37,14
169_C	Gebouw F oostgevel	8,41	40,79	37,26	32,31	41,61
170_A	Gebouw F oostgevel	1,50	34,25	30,71	25,79	35,07
170_B	Gebouw F oostgevel	4,97	36,33	32,76	27,90	37,16
170_C	Gebouw F oostgevel	8,41	40,32	36,77	31,86	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_A	Gebouw F oostgevel	1,50	33,89	30,33	25,46	34,72
171_B	Gebouw F oostgevel	4,97	36,03	32,42	27,64	36,87
171_C	Gebouw F oostgevel	8,41	40,09	36,50	31,70	40,93
172_A	Gebouw F oostgevel	1,50	29,32	25,52	20,98	30,14
172_B	Gebouw F oostgevel	4,97	33,53	29,77	25,21	34,37
172_C	Gebouw F oostgevel	8,41	38,98	35,34	30,64	39,83
173_A	Gebouw F oostgevel	1,50	33,84	30,25	25,41	34,66
173_B	Gebouw F oostgevel	4,97	35,96	32,31	27,53	36,77
173_C	Gebouw F oostgevel	8,41	39,63	36,02	31,24	40,47
174_A	Gebouw F zuidgevel	1,50	39,06	35,36	30,98	40,01
174_B	Gebouw F zuidgevel	4,97	40,57	36,85	32,49	41,51
174_C	Gebouw F zuidgevel	8,41	41,74	38,04	33,64	42,68
175_A	Gebouw F westgevel	1,50	38,05	34,31	30,02	39,01
175_B	Gebouw F westgevel	4,97	40,32	36,56	32,33	41,29
175_C	Gebouw F westgevel	8,41	41,71	37,93	33,73	42,68
176_A	Gebouw F westgevel	1,50	37,08	33,35	29,03	38,03
176_B	Gebouw F westgevel	4,97	40,71	36,98	32,75	41,70
176_C	Gebouw F westgevel	8,41	41,66	37,91	33,69	42,64
177_A	Gebouw F westgevel	1,50	35,42	31,65	27,35	36,36
177_B	Gebouw F westgevel	4,97	39,26	35,50	31,25	40,23
177_C	Gebouw F westgevel	8,41	41,41	37,66	33,40	42,38
178_A	Gebouw F westgevel	1,50	33,48	29,67	25,37	34,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	Gebouw F westgevel	4,97	36,94	33,13	28,91	37,89
178_C	Gebouw F westgevel	8,41	40,23	36,45	32,22	41,19
179_A	Gebouw F westgevel	1,50	34,27	30,50	26,14	35,18
179_B	Gebouw F westgevel	4,97	37,37	33,60	29,31	38,31
179_C	Gebouw F westgevel	8,41	40,53	36,77	32,51	41,49
180_A	Gebouw F westgevel	1,50	33,38	29,56	25,30	34,30
180_B	Gebouw F westgevel	4,97	36,69	32,87	28,66	37,64
180_C	Gebouw F westgevel	8,41	39,62	35,85	31,58	40,57
181_A	Gebouw F westgevel	1,50	32,15	28,35	24,02	33,06
181_B	Gebouw F westgevel	4,97	35,77	31,97	27,70	36,70
182_A	Gebouw D2 noordgevel	1,50	43,20	39,70	34,71	44,02
182_B	Gebouw D2 noordgevel	4,97	44,74	41,20	36,34	45,59
182_C	Gebouw D2 noordgevel	8,41	46,47	42,92	38,11	47,33
183_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	35,30	31,74	26,87	36,13
183_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	37,19	33,59	28,80	38,03
183_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	39,82	36,25	31,42	40,66
184_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	34,65	31,11	26,19	35,47
184_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	36,25	32,66	27,83	37,08
184_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	39,55	35,92	31,25	40,42
185_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	33,09	29,50	24,68	33,92
185_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	34,77	31,13	26,42	35,62
185_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	38,59	34,91	30,35	39,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	30,65	26,90	22,35	31,50
186_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	33,47	29,74	25,19	34,33
186_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	38,72	35,10	30,37	39,57
187_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	30,40	26,64	22,12	31,25
187_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	33,04	29,29	24,78	33,90
187_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	38,29	34,64	30,01	39,16
188_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	32,34	28,72	23,96	33,18
188_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	34,82	31,16	26,51	35,68
188_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	39,74	36,12	31,42	40,60
189_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	30,36	26,58	22,12	31,23
189_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	33,71	29,94	25,51	34,59
190_A	Gebouw D2 zuidgevel	1,50	30,76	26,87	22,64	31,66
190_B	Gebouw D2 zuidgevel	4,97	33,83	29,96	25,73	34,74
191_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	38,96	35,32	30,71	39,85
191_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	40,32	36,64	32,10	41,21
192_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	38,95	35,30	30,71	39,84
192_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	41,12	37,42	32,97	42,04
192_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	43,01	39,29	34,90	43,94
193_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	39,33	35,72	31,02	40,20
193_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	40,89	37,24	32,62	41,77
193_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	43,29	39,60	35,14	44,21
194_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	40,75	37,12	32,50	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	42,18	38,49	34,03	43,10
194_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	43,67	39,97	35,52	44,59
195_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	42,10	38,47	33,86	42,99
195_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	43,71	40,02	35,55	44,63
195_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	44,76	41,08	36,59	45,67
196_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	43,92	40,35	35,59	44,79
196_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	45,47	41,87	37,19	46,35
196_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	46,71	43,11	38,45	47,60
197_A	Gebouw D2 oostgevel	1,50	43,08	39,52	34,74	43,95
197_B	Gebouw D2 oostgevel	4,97	44,64	41,04	36,35	45,52
197_C	Gebouw D2 oostgevel	8,41	45,84	42,24	37,56	46,72
198_A	Gebouw B westgevel	1,50	55,79	52,34	47,26	56,60
198_B	Gebouw B westgevel	5,07	57,58	54,12	49,03	58,38
198_C	Gebouw B westgevel	8,74	57,93	54,46	49,39	58,73
199_A	Gebouw B westgevel	1,50	56,18	52,70	47,68	57,00
199_B	Gebouw B westgevel	4,93	57,80	54,33	49,28	58,61
199_C	Gebouw B westgevel	9,80	56,38	52,87	47,91	57,20
200_A	Gebouw B noordgevel	1,50	56,48	53,03	47,94	57,29
200_B	Gebouw B noordgevel	4,93	58,07	54,62	49,51	58,87
200_C	Gebouw B noordgevel	9,80	58,30	54,85	49,76	59,11
201_A	Gebouw B noordgevel	1,50	56,67	53,22	48,12	57,47
201_B	Gebouw B noordgevel	4,93	58,25	54,79	49,69	59,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	Gebouw B noordgevel	9,80	58,50	55,04	49,95	59,30
202_A	Gebouw B noordgevel	1,50	56,54	53,08	48,01	57,35
202_B	Gebouw B noordgevel	4,93	58,11	54,65	49,56	58,91
202_C	Gebouw B noordgevel	9,80	58,19	54,73	49,64	58,99
203_A	Gebouw B noordgevel	1,50	56,37	52,90	47,86	57,19
203_B	Gebouw B noordgevel	5,07	57,89	54,43	49,37	58,70
204_A	Gebouw B noordgevel	1,50	57,04	53,59	48,50	57,85
204_B	Gebouw B noordgevel	5,07	58,50	55,04	49,94	59,30
205_A	Gebouw B oostgevel	1,50	53,04	49,60	44,48	53,84
205_B	Gebouw B oostgevel	5,07	54,69	51,24	46,12	55,49
206_A	Gebouw B oostgevel	1,50	33,99	30,21	25,82	34,88
206_B	Gebouw B oostgevel	5,07	39,91	36,19	31,77	40,83
207_A	Gebouw B oostgevel	1,50	41,65	38,18	33,10	42,45
207_B	Gebouw B oostgevel	4,93	46,15	42,65	37,65	46,96
207_C	Gebouw B oostgevel	9,80	54,06	50,62	45,48	54,86
208_A	Gebouw B oostgevel	1,50	45,12	41,63	36,64	45,94
208_B	Gebouw B oostgevel	5,07	48,00	44,49	39,51	48,82
209_A	Gebouw B oostgevel	1,50	47,23	43,74	38,73	48,05
209_B	Gebouw B oostgevel	5,07	49,72	46,23	41,20	50,53
210_A	Gebouw B oostgevel	1,50	48,54	45,07	40,02	49,35
210_B	Gebouw B oostgevel	5,07	50,84	47,37	42,32	51,65
211_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	38,77	34,99	30,74	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	43,16	39,38	35,23	44,16
212_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	36,63	32,89	28,48	37,54
212_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	41,23	37,50	33,19	42,19
213_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	33,31	29,54	25,14	34,21
213_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	37,47	33,70	29,35	38,39
214_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	34,41	30,71	26,16	35,29
214_B	Gebouw B binnenzijde	4,93	38,40	34,64	30,28	39,32
214_C	Gebouw B binnenzijde	9,80	45,36	41,62	37,38	46,34
215_A	Gebouw B binnenzijde	1,50	34,63	30,95	26,36	35,50
215_B	Gebouw B binnenzijde	5,07	40,59	36,91	32,43	41,51
215_C	Gebouw B binnenzijde	8,74	44,23	40,71	35,76	45,05
216_A	Gebouw B zuidgevel	1,50	37,76	33,96	29,72	38,71
216_B	Gebouw B zuidgevel	5,07	42,96	39,17	35,03	43,95
216_C	Gebouw B zuidgevel	8,74	45,03	41,27	37,09	46,02
217_A	Gebouw B westgevel	1,50	43,65	40,12	35,23	44,49
217_B	Gebouw B westgevel	5,07	46,37	42,73	38,16	47,27
217_C	Gebouw B westgevel	8,74	49,19	45,55	40,99	50,10
218_A	Gebouw B westgevel	1,50	39,04	35,34	30,90	39,96
218_B	Gebouw B westgevel	5,07	43,92	40,18	35,95	44,91
218_C	Gebouw B westgevel	8,74	45,29	41,54	37,31	46,27
219_A	Gebouw B westgevel	1,50	52,76	49,27	44,28	53,58
219_B	Gebouw B westgevel	5,07	54,68	51,19	46,20	55,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	Gebouw B westgevel	8,74	55,48	51,98	47,03	56,31
220_A	Gebouw C noordgevel	1,50	59,21	55,73	50,72	60,03
220_B	Gebouw C noordgevel	4,89	60,09	56,60	51,61	60,91
221_A	Gebouw C noordgevel	1,50	59,10	55,61	50,61	59,92
221_B	Gebouw C noordgevel	4,89	60,09	56,59	51,60	60,91
222_A	Gebouw C noordgevel	1,50	59,21	55,73	50,71	60,03
222_B	Gebouw C noordgevel	4,89	60,02	56,52	51,53	60,84
223_A	Gebouw C noordgevel	1,50	59,66	56,17	51,18	60,48
223_B	Gebouw C noordgevel	4,38	60,52	57,02	52,05	61,35
223_C	Gebouw C noordgevel	8,51	58,94	55,41	50,52	59,78
224_A	Gebouw C noordgevel	1,50	61,89	58,44	53,32	62,69
224_B	Gebouw C noordgevel	4,38	62,36	58,90	53,80	63,16
224_C	Gebouw C noordgevel	8,51	62,16	58,68	53,61	62,96
225_A	Gebouw C noordgevel	1,50	61,79	58,34	53,21	62,58
226_A	Gebouw C oostgevel	1,50	39,05	35,50	30,63	39,89
227_A	Gebouw C oostgevel	1,50	49,76	46,32	41,16	50,55
227_B	Gebouw C oostgevel	4,38	56,14	52,71	47,54	56,93
227_C	Gebouw C oostgevel	8,51	57,08	53,64	48,49	57,87
228_A	Gebouw C oostgevel	1,50	52,69	49,26	44,08	53,48
228_B	Gebouw C oostgevel	4,38	54,76	51,32	46,16	55,55
228_C	Gebouw C oostgevel	8,51	55,94	52,50	47,35	56,73
229_A	Gebouw C oostgevel	1,50	51,99	48,56	43,39	52,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Gebouw C oostgevel	4,38	53,72	50,28	45,12	54,51
229_C	Gebouw C oostgevel	8,51	54,83	51,38	46,23	55,62
229_D	Gebouw C oostgevel	11,50	54,84	51,40	46,24	55,63
230_A	Gebouw C oostgevel	1,50	50,57	47,14	41,97	51,36
230_B	Gebouw C oostgevel	4,38	52,35	48,91	43,75	53,14
230_C	Gebouw C oostgevel	8,51	53,02	49,58	44,43	53,81
231_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	41,53	37,86	33,31	42,42
231_B	Gebouw C zuidgevel	4,50	44,64	40,93	36,51	45,56
231_C	Gebouw C zuidgevel	7,50	46,76	42,98	38,83	47,76
232_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	44,57	40,91	36,40	45,49
232_B	Gebouw C zuidgevel	4,89	47,32	43,62	39,21	48,25
233_A	Gebouw C zuidgevel	1,50	42,47	38,81	34,29	43,38
234_A	Gebouw C westgevel	1,50	48,84	45,12	40,81	49,80
235_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	44,30	40,60	36,22	45,25
235_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	48,17	44,47	40,03	49,09
236_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	47,11	43,40	39,09	48,08
237_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	43,67	39,98	35,58	44,61
237_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	48,09	44,39	39,95	49,01
238_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	44,83	41,13	36,81	45,80
238_B	Gebouw C binnenzijde	4,38	47,80	44,08	39,74	48,75
238_C	Gebouw C binnenzijde	8,51	55,61	52,00	47,38	56,51
239_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	44,84	41,13	36,80	45,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	48,04	44,33	39,97	48,99
240_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	44,58	40,87	36,56	45,55
240_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	47,77	44,04	39,72	48,72
241_A	Gebouw C binnenzijde	1,50	45,82	42,12	37,78	46,78
241_B	Gebouw C binnenzijde	4,89	48,64	44,93	40,62	49,61
242_A	Gebouw C westgevel	1,50	55,59	51,99	47,33	56,48
242_B	Gebouw C westgevel	4,89	57,10	53,49	48,83	57,98
243_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	46,70	42,99	38,67	47,67
243_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	48,67	44,94	40,64	49,63
244_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	37,97	34,28	29,67	38,83
244_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	42,39	38,68	34,18	43,28
245_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	45,38	41,70	37,24	46,31
245_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	47,98	44,27	39,85	48,90
246_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	46,24	42,49	38,14	47,17
246_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	49,00	45,24	40,94	49,94
247_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	43,31	39,64	35,12	44,22
247_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	46,83	43,12	38,70	47,75
248_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	43,77	40,31	35,21	44,57
248_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	45,75	42,25	37,24	46,56
249_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	44,11	40,60	35,63	44,93
249_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	47,54	43,95	39,25	48,42
250_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	39,53	35,71	31,45	40,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	46,35	42,58	38,34	47,31
251_A	Gebouw T1 noordgevel	1,50	47,51	44,03	39,01	48,33
251_B	Gebouw T1 noordgevel	4,85	49,58	46,07	41,10	50,40
252_A	Gebouw T1 oostgevel	1,50	46,49	43,02	37,94	47,29
252_B	Gebouw T1 oostgevel	4,85	48,11	44,63	39,57	48,91
253_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	40,33	36,61	32,28	41,29
253_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	42,74	39,02	34,72	43,71
254_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	40,96	37,20	32,98	41,94
254_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	45,24	41,48	37,27	46,22
255_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	38,77	34,99	30,78	39,74
255_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	43,30	39,51	35,35	44,29
256_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	35,09	31,39	26,92	36,00
256_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	39,65	35,98	31,40	40,53
257_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	43,61	39,91	35,56	44,57
257_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	45,92	42,21	37,88	46,88
258_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	44,77	41,06	36,75	45,74
258_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	47,47	43,73	39,44	48,43
259_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	43,29	39,57	35,27	44,26
259_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	45,28	41,54	37,25	46,24
260_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	34,78	31,08	26,45	35,62
260_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	40,47	36,78	32,19	41,34
261_A	Gebouw T1 zuidgevel	1,50	46,51	42,81	38,44	47,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
261_B	Gebouw T1 zuidgevel	4,85	48,03	44,31	39,95	48,97
262_A	Gebouw T1 westgevel	1,50	50,73	47,06	42,64	51,68
262_B	Gebouw T1 westgevel	4,85	52,36	48,66	44,29	53,31
263_A	Gebouw T2 noordgevel	1,50	53,90	50,28	45,68	54,80
263_B	Gebouw T2 noordgevel	4,85	55,40	51,78	47,14	56,29
264_A	Gebouw T2 oostgevel	1,50	43,70	39,99	35,67	44,67
264_B	Gebouw T2 oostgevel	4,85	45,70	41,99	37,63	46,65
265_A	Gebouw T2 zuidgevel	1,50	44,81	41,10	36,68	45,73
265_B	Gebouw T2 zuidgevel	4,85	46,78	43,06	38,67	47,71
266_A	Gebouw T2 westgevel	1,50	52,02	48,34	43,91	52,96
266_B	Gebouw T2 westgevel	4,85	53,54	49,84	45,43	54,47
267_A	Gebouw O noordgevel	1,50	46,16	42,42	38,10	47,11
267_B	Gebouw O noordgevel	4,85	48,63	44,89	40,57	49,58
268_A	Gebouw O oostgevel	1,50	38,17	34,47	29,91	39,04
268_B	Gebouw O oostgevel	4,85	41,54	37,84	33,34	42,44
269_A	Gebouw O zuidgevel	1,50	43,87	40,23	35,69	44,79
269_B	Gebouw O zuidgevel	4,85	45,57	41,90	37,42	46,49
270_A	Gebouw O westgevel	1,50	49,97	46,30	41,84	50,90
270_B	Gebouw O westgevel	4,85	51,55	47,87	43,42	52,48
271_A	Gebouw Q noordgevel	1,50	47,62	43,98	39,38	48,51
271_B	Gebouw Q noordgevel	4,70	49,07	45,41	40,86	49,97
272_A	Gebouw Q oostgevel	1,50	41,57	37,93	33,31	42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Generaal de Bonskazerne Grave
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_B	Gebouw Q oostgevel	4,70	44,05	40,38	35,85	44,95
273_A	Gebouw Q zuidgevel	1,50	46,67	43,08	38,17	47,47
273_B	Gebouw Q zuidgevel	4,70	47,89	44,28	39,44	48,70
274_A	Gebouw Q westgevel	1,50	50,61	47,00	42,20	51,44
274_B	Gebouw Q westgevel	4,70	51,55	47,92	43,19	52,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.