



- Omgevingsvergunning
- Bestemmingsplanadvies
- Bodemonderzoek
- Geluidadvies
- Luchtonderzoek

adres:
Hobostraat 1^E
5402 CB Uden

T. 0413-269091
F. 0413-252513
E. info@amitec.nl
I. www.amitec.nl

NL90ABNA0408488735
K.v.K. nr. 16058413

Amitec bv is gecertificeerd
Volgens ISO 9001:2015

datum:
23-8-2021

Kenmerk:
20.910-FB.i-3

pagina: **i**

AKOESTISCH ONDERZOEK

(Industrielawaai)

Hoeve de Eik

Project:

Graspeel 49 te Zeeland

© Amitec BV, Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.



datum:
23-8-2021
Kenmerk:
20.910-FB.i-3
pagina: **ii**

ONDERZOEK voor

Opdrachtgever : Hoeve de Eik
: Graspeel 49
: 5411 LB Zeeland

Auteur : ing. F.H.J. Bouwmans

Inhoudsopgave

SAMENVATTING EN CONCLUSIE	1
1 INLEIDING	3
1.1 ALGEMEEN	3
1.2 GEBRUIKTE GEGEVENS	3
2 BEDRIJFSGEGEVENS	4
2.1 SITUATIE	4
2.2 ACTIVITEITEN IN DE REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE	4
3 GELUIDBRONNEN	6
4 VOORSCHRIFTEN	8
4.1 STAPPENPLAN VNG PUBLICATIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING	8
4.2 ACTIVITEITENBESLUIT	9
4.3 INDIRECTE HINDER	10
5 BEREKENINGEN	11
6 RESULTATEN	12
6.1 REKENRESULTATEN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE RO-TOETS	12
6.1.1 <i>Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus</i>	12
6.1.2 <i>Maximale geluidniveaus</i>	13
6.1.3 <i>Indirecte hinder</i>	14
6.2 REKENRESULTATEN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE RO-TOETS MET MAATREGELEN	15
6.2.1 <i>Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus</i>	15
6.2.2 <i>Maximale geluidniveaus</i>	16
6.3 REKENRESULTATEN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE ACTIVITEITENMELDING	17
6.3.1 <i>Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus</i>	17
6.3.2 <i>Maximale geluidniveaus</i>	17
6.4 TOEPASSING VAN BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	18

FIGUREN:

1. Ligging rekenpunten
2. Ligging rekenpunten
3. Ligging gebouwen
4. Ligging gebouwen
5. Ligging schermen
6. Ligging bodemgebieden
7. Ligging puntbronnen
8. Ligging mobiele bronnen
9. Ligging uitstralende gevels
10. Ligging uitstralende gevels
11. Ligging uitstralende gevels
12. Ligging uitstralende daken
13. Ligging uitstralende daken
14. Ligging rekenpunten en mobiele bronnen indirecte hinder
15. Ligging scherm bij buitenloop

BIJLAGEN:

1. Berekening binnenniveau en bronsterkteberekeningen
2. Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
3. Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
4. Brongegevens maximale geluidniveaus
5. Rekenresultaten maximale geluidniveaus
6. Brongegevens en rekenresultaten indirecte hinder
7. Plaatselijke situatie Hoeve de Eik Graspeel 49 te Zeeland
8. Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. maatregel
9. Rekenresultaten maximale geluidniveaus incl. maatregel
10. Overzicht schermen incl. maatregel

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van Hoeve de Eik heeft Amittec B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de inrichting aan de Graspeel 49 te Zeeland. Op deze locatie wordt een veehouderij in de vorm van een paardenopfokbedrijf met een nevenactiviteit in de vorm van een hondenfokkerij gestart. Omdat in het bestemmingsplan alleen landbouwbedrijven zijn toegestaan is een ruimtelijke procedure nodig.

Met voorliggend onderzoek wordt aangetoond of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Daarnaast wordt in voorliggend rapport getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Ten behoeve van het onderzoek zijn geluidberekeningen verricht, conform de eisen uit de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai (HMRI-II). De optredende geluidniveaus in de omgeving van de inrichting zijn bepaald middels overdrachtsberekeningen volgens de specialistische methode uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

Toets goede ruimtelijke ordening

Uit de berekeningen blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ bij alle woningen van derden en in de tuin van de woning Graspeel 45 in de dagperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit stap 2. Bij de woning Graspeel 45 vindt in de avond- en nachtperiode een geringe overschrijding van de streefwaarde plaats van ten hoogste respectievelijk 2 en 3 dB. Aan de streefwaarde uit stap 3 wordt wel voldaan.

Uit de berekeningen blijkt verder dat ten aanzien van het maximaal geluidniveau L_{Amax} bij alle woningen van derden en in de tuin van de woning Graspeel 45 in de nachtperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit stap 2. Bij de woning Graspeel 45 vindt in de dag- en avondperiode een overschrijding plaats van ten hoogste respectievelijk 1 en 9 dB.

De overschrijdingen worden met name bepaald door de 2 honden, die in de zuidoostelijk gelegen buitenloop zitten. Bij deze buitenloop is er vrij zicht op de betreffende woning. Een maatregel zou hier kunnen zijn om een lokale afscherming aan te brengen in de richting van deze woning. Indien een L-vormig scherm wordt aangebracht met een hoogte van 1.8 meter en een lengte van ca. 8 meter kunnen de overschrijdingen grotendeels worden voorkomen.

Met deze maatregel resteert alleen ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de nachtperiode nog een overschrijding van de streefwaarde van 3 dB.

Uitgaande van een standaard geluidwering van de gevels van de betreffende woning van 20 dB wordt met een binnenniveau van $38 - 20 = 18$ dB(A) ruim voldaan aan de eis voor het binnenniveau van 25 dB(A). Hiermee is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Er is geen sprake van indirecte hinder.

De inrichting geeft voldoende invulling aan het aspect Beste Beschikbare Technieken (BBT).

Toets Activiteitenbesluit

Omdat binnen de inrichting geen vast opgestelde installaties en toestellen (zoals ventilatoren of pompen) aanwezig zijn, zijn er geen te toetsen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Uit de berekeningen blijkt dat de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie bij woningen van derden een te toetsen maximaal geluidniveau veroorzaakt van ten hoogste 64 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt ruim voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van Hoeve de Eik heeft Amitec B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de inrichting aan de Graspeel 49 te Zeeland. Op deze locatie wordt een veehouderij in de vorm van een paardenopfokbedrijf met een nevenactiviteit in de vorm van een hondenfokkerij gestart. Omdat in het bestemmingsplan alleen landbouwbedrijven zijn toegestaan is een ruimtelijke procedure nodig.

Met voorliggend onderzoek wordt aangetoond of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Daarnaast wordt in voorliggend rapport getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Ten behoeve van het onderzoek zijn geluidberekeningen verricht, conform de eisen uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-II). De optredende geluidniveaus in de omgeving van de inrichting zijn bepaald middels overdrachtsberekeningen volgens de specialistische methode uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

De opmerkingen van de Omgevingsdienst Brabant Noord (brief d.d. 21 juni 2021) zijn verwerkt in voorliggende rapportage.

1.2 Gebruikte gegevens

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

1. Bedrijfsgegevens verstrekt door de opdrachtgever;
2. Situatieoverzicht van de inrichting en de omgeving;
3. Digitale kadastrale ondergrond, BAG-ondergrond, luchtfoto en Google maps;
4. Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai HMRI-1999;
5. Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening uit 1998;
6. Meetarchief;
7. Activiteitenbesluit;
8. VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 2009;
9. Diverse publicaties over hondengeblaf uit vakblad 'Geluid'.

2 BEDRIJFSGEGEVENS

2.1 Situatie

De inrichting wil zich gaan vestigen aan de Graspeel 49 te Zeeland. Op deze locatie was voorheen een landbouwbedrijf gevestigd. De plaatselijke situatie is weergegeven in figuur 1 en in bijlage 7. In de directe omgeving van de inrichting is een beperkt aantal woningen van derden gelegen. De meest nabij gelegen woning van derden (Graspeel 45) ligt op een afstand van ca. 20 meter van de perceelsgrens. De meest nabij gelegen tuin behoort tot de woning Graspeel 45.

De woning Graspeel 49 is de eigen bedrijfswoning.

2.2 Activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie

De inrichting betreft een veehouderij (paardenopfokkerij met maximaal 15 paarden) met als nevenactiviteit een hondenfokkerij (Golden retrievers). Behalve een aantal voertuigbewegingen met vrachtwagens en personenwagens en activiteiten met de tractor is de paardenopfokkerij akoestisch niet relevant.

In de hondenfokkerij worden ten hoogste 30 honden gehouden (20 fokteven, 4 teven opfok, 4 teven pensioen en 2 dekreuen). In de dagperiode bevinden deze zich in 2 groepen van 15 honden gedurende 1 uur per groep op de speelweide. Bij de berekening wordt er vanuit gegaan dat de honden buiten 5% van de tijd blaffen. De totale blaftijd op de speelweide bedraagt 1.5 uur.

De hondenverblijven krijgen ook een buitenloop (8 stuks voor elk 3 honden en 1 stuk voor 6 honden in de kraamkamer aan de noordwestzijde van gebouw A en 1 stuk voor 2 honden in de kraamkamer aan de zuidoostzijde van gebouw A). De honden kunnen hier gedurende 1 uur in de dagperiode en gedurende 0.5 uur in de avondperiode verblijven. Bij de berekening wordt er vanuit gegaan dat de honden in de buitenloop 5% van de tijd blaffen. De totale blaftijd in de buitenlopen bedraagt 1.6 uur in de dagperiode en 0.8 uur in de avondperiode. Bij de berekening wordt uitgegaan van de worstcase waarbij in beide kraamkamers het maximum aantal honden (8 stuks) zitten, wat in de praktijk nooit het geval is. Hierdoor wordt voor de buitenlopen gerekend met 32 honden.

De rest van de tijd zitten de honden in de hokken in gebouw A. De honden blaffen binnen gedurende 1% van de tijd. In de noord- en zuidgevel van gebouw A zit net onder de goot een ventilatieopening.

De tractor wordt op het buitenterrein gedurende 15 minuten in de dagperiode gebruikt bij diverse werkzaamheden.

Gebouw B is alleen tijdens schoonmaken van het gebouw akoestisch relevant. Dit vindt in de dagperiode plaats gedurende 2 uur.

Op het buitenterrein draait de motor van de vrachtwagen gedurende 10 minuten in de dagperiode stationair.

In de dagperiode wordt de inrichting bezocht door gemiddeld 3 vrachtwagens. Verder vinden er in de dagperiode 30 bewegingen met personenwagens plaats en 6 in de avondperiode.

Bij de berekening wordt uitgegaan van de afwijkende etmaalperioden, die gelden voor agrarische bedrijven, dat wil zeggen:

- *dagperiode* *06.00 - 19.00 uur;*
- *avondperiode* *19.00 – 22.00 uur;*
- *nachtperiode* *22.00 - 06.00 uur.*

3 GELUIDBRONNEN

In bijlage 1 (1^e blad) is de berekening van het gemiddeld geluidniveau in gebouw A ten gevolge van het blaffen van honden (gedurende 1%) opgenomen. Het gemiddeld geluidniveau is vastgesteld op 76.6 dB(A). Bij de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat dit geluidniveau gedurende het gehele etmaal veroorzaakt wordt (worst casesituatie). De gemiddelde bronsterkte tijdens het blaffen van een Golden retriever bedraagt 100 dB(A). De piekbronsterkte bedraagt 113 dB(A). Deze bronsterktes zijn afkomstig uit akoestisch onderzoeken verricht bij vergelijkbare inrichtingen en uit diverse publicaties in vakblad 'Geluid'. In het 2^e blad van bijlage 1 is de berekening van de bronsterktes van de openingen in de noord- en zuidgevel opgenomen.

De gevels van gebouw A zijn opgebouwd uit spouwmuren. In de oostgevel zitten 2 houten deuren en een grotere roldeur. De geluiduitstraling door het beperkt aantal kleine ramen is verwaarloosbaar. Het dak bestaat uit asbest dakplaten met enkele doorzichtige vezelplaten.

Voor het schoonmaken van gebouw B wordt uitgegaan van een bronsterkte van 97 dB(A), zijnde bijvoorbeeld een hogedrukreiniger, waarbij in het rekenprogramma rekening wordt gehouden met enige geluidreductie door het gebouw zelf.

De bronsterktes van het rijdend materieel zijn overgenomen uit akoestisch onderzoeken verricht bij vergelijkbare inrichtingen.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde bronsterktes, bedrijfsduren en verkeersaantallen.

Tabel 4.1: Uitgangspunten geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie

Puntbronnen						
Bron-nr.	Bronomschrijving	Lw in dB(A)		Bedrijfstijden in uren		
		gem.	max.	Dagperiode 06.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-22.00 uur	Nachtperiode 22.00-06.00 uur
1-5	Tractor Deutz	103	108	0.05	--	--
6-15	Honden in speelweide	100	113	0.15	--	--
16-19	Opening noordgevel gebouw A	72	85	13	3	8
20-23	Opening zuidgevel gebouw A	72	85	13	3	8
24	Schoonsputten gebouw B	97	105	2	--	--
25	Vrachtwagen stationair	96	100	0.167	--	--
26-33	3 honden in buitenloop	100	113	0.15	0.075	--
34	6 honden in buitenloop	100	113	0.30	0.15	--
35	2 honden in buitenloop	100	113	0.10	0.05	--
Mobiele bronnen						

Bron-nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Aantal bewegingen (route heen of terug)		
		gem.	max.	Dagperiode 06.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-22.00 uur	Nachtperiode 22.00-06.00 uur
m01	Vrachtwagen afvoer mest	100	108	2	--	--
m02	Personenwagens	90	100	30	6	--
m03	Vrachtwagen overig	100	108	4	--	--
Uitstralende gevels						
Bron-nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Bedrijfstijden in uren		
		gem.	max.	Dagperiode 06.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-22.00 uur	Nachtperiode 22.00-06.00 uur
G01	Noordgevel Gebouw A	35	48	13	3	8
G02	Zuidgevel Gebouw A	35	48	13	3	8
G03	Westgevel Gebouw A	34	47	13	3	8
G04	Westgevel Gebouw A	64	77	13	3	8
G05	Oostgevel Gebouw A	34	47	13	3	8
G06	Oostgevel Gebouw A	64	77	13	3	8
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	64	77	13	3	8
G08	Deur oostgevel Gebouw A	59	72	13	3	8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	59	72	13	3	8
Uitstralende daken						
Bron-nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Bedrijfstijden in uren		
		gem.	max.	Dagperiode 06.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-22.00 uur	Nachtperiode 22.00-06.00 uur
D01	Dak Gebouw A	69	82	13	3	8
D02	Dak Gebouw A	70	83	13	3	8
D03	Dak Gebouw A	61	82	13	3	8
D04-D07	Dak PVC golfplaat	61	74	13	3	8

Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen is in bijlage 2 (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus) en bijlage 4 (maximale geluidniveaus) opgenomen.

4 VOORSCHRIFTEN

4.1 *Stappenplan VNG publicatie bedrijven en milieuzonering*

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hoger wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht. Hierbij wordt de geluiduitstraling van het bedrijf richting de omliggende geluidgevoelige objecten onderzocht en beoordeeld.

Stap 1

Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk.

NB: voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van één afstandstap.

Stap 2 (vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk)

Indien stap 1 niet toereikend is:

Buitenplanse inpassing is mogelijk indien bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in een gebiedstype 'rustige woonwijk' de volgende waarden niet worden overschreden:

- 45 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
 - 65-60-55 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
 - 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en
- in een gebiedstype 'gemengd gebied' de volgende waarden niet worden overschreden:
- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
 - 70-65-60 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
 - 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

Buitenplanse inpassing is mogelijk indien bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in een gebiedstype 'rustige woonwijk' de volgende waarden niet worden overschreden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
 - 70-65-60 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
 - 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en
- in een gebiedstype 'gemengd gebied' de volgende waarden niet worden overschreden:
- 55 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
 - 70-65-60 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer;
 - 65 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidniveaus in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.

Stap 4

Bij hogere geluidniveaus dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Bij de beoordeling van de geluidssituatie wordt onderscheid gemaakt tussen directe hinder of hinder vanwege activiteiten, verkeersbewegingen en installaties binnen de grenzen van de inrichting en indirecte hinder of hinder vanwege het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt (verkeersaantrekkende werking).

Beoordeling omgeving

In de directe omgeving van de inrichting is het beste te omschrijven als een rustige woonwijk, waarvoor de strengere streefwaarden gelden.

4.2 Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden (BARIM doorgaans aangeduid als het Activiteitenbesluit). De inrichting valt onder de bepalingen in dit besluit. De inrichting betreft een type B-bedrijf.

Met betrekking tot geluid is voor de inrichting het volgende van toepassing (artikel 2.17 lid 5):

- Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan 45 dB(A) etmaalwaarde.
- De maximale geluidniveaus mogen ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Hierbij geldt dat in de dagperiode het voorschrift niet van toepassing is op het laden en lossen (waaronder slaan van autoportieren, starten, aanrijden, manoeuvreren en wegrijden van voertuigen en rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid).

4.3 Indirecte hinder

Ingevolge de circulaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (MBG 96006131) "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" dient de geluidbelasting vanwege het verkeer op de openbare weg ten gevolge van de inrichting, die niet is gelegen op een gezoneerd industrieterrein berekend te worden.

Bij een toetsing van de indirecte hinder in het kader van bijvoorbeeld een melding Activiteitenbesluit kan gebruik gemaakt worden van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

5 BEREKENINGEN

Voor het berekenen van de immissies in de omgeving van de inrichting is de specialistische methode II.8 uit het voorschrift HMRI-99 toegepast. Deze methode gaat uit van de bronsterktes van de relevante geluidbronnen. Deze methode verdient in dit geval de voorkeur, omdat de diverse bronnen afzonderlijk beschouwd worden waardoor de dominantie van de diverse bronnen op de immissiepunten in de omgeving bepaald kan worden, alsmede om de eventuele geluidbeperkende maatregelen aan de bronnen of in het overdrachtsgebied te kunnen bepalen. De activiteiten op het terrein zijn gemodelleerd door middel van puntbronnen en mobiele bronnen.

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu versie 2021.1 van DGMR.

Bij de overdrachtsberekeningen is een standaard bodemfactor gehanteerd van 1 (volledig zacht). De harde bodemgebieden zijn gemodelleerd.

De plaatselijke situatie met de ligging van de rekenpunten is weergegeven in figuur 1 en 2.

De ligging van de gebouwen is weergegeven in figuur 3 en 4. De ligging van de schermen is weergegeven in figuur 5. De ligging van de bodemgebieden is weergegeven in figuur 6. De ligging van de puntbronnen is weergegeven in figuur 7. De ligging van de mobiele bronnen is weergegeven in figuur 8. De uitstralende gevels zijn weergegeven in figuur 9 t/m 11. De uitstralende daken zijn weergegeven in figuur 12 en 13.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2 (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus) en bijlage 4 (maximale geluidniveaus).

6 RESULTATEN

6.1 Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie RO-toets

6.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,LT}$ voor de representatieve bedrijfssituatie is voor de RO-toets gegeven in tabel 6.1. Hierbij zijn alle geluidbronnen meegenomen. Tussen haakjes staan de streefwaarden uit de VNG-publicatie vermeld.

De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 3. De beoordelingshoogte ter plaatse van de rekenpunten bedraagt 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter voor de nachtperiode. Bij de beoordeling wordt er vanuit gegaan dat het hondengeblaf bij elke woning en in elke etmaalperiode waarneembaar is. In dat geval dient er een toeslag van 5 dB vanwege het impulsachtig karakter van het geluid te worden meegenomen. De resulterende geluidsniveaus inclusief deze straftoeslag zijn opgenomen in bijlage 3.5.

Tabel 6.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,LT}$ in dB(A)
Representatieve bedrijfssituatie, RO-toets

Rekenpunt	Omschrijving	Dag $L_{A,r,LT}$	Avond $L_{A,r,LT}$	Nacht $L_{A,r,LT}$
1	Woning Graspeel 55m	30 (45)	28 (40)	22 (35)
2	Woning Graspeel 57	30 (45)	33 (40)	24 (35)
3	Woning Langstraat 7	22 (45)	21 (40)	18 (35)
4	Woning Graspeel 64	36 (45)	30 (40)	26 (35)
5	Woning Graspeel 43	33 (45)	31 (40)	26 (35)
6	Woning Graspeel 45	42 (45)	42 (40)	38 (35)
7	Woning Graspeel 45	43 (45)	42 (40)	38 (35)
8	Woning Graspeel 45	41 (45)	--	--
9	Woning Graspeel 45	38 (45)	--	--
10	Tuin Graspeel 45	44 (45)	37 (40)	32 (35)
11	Tuin Graspeel 45	45 (45)	37 (40)	33 (35)
12	Tuin Graspeel 45	42 (45)	34 (40)	31 (35)
13	Tuin Graspeel 45	43 (45)	36 (40)	32 (35)

Uit tabel 6.1 blijkt dat bij alle woningen van derden en in de tuin van de woning Graspeel 45 in de dagperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit stap 2. Bij de woning Graspeel 45 vindt in de avond- en nachtperiode een geringe overschrijding van de streefwaarde plaats van ten hoogste respectievelijk 2 en 3 dB. Aan de streefwaarde uit stap 3 wordt wel voldaan.

Uitgaande van een standaard geluidwering van de gevels van deze woning van 20 dB wordt met een binnenniveau van $42 - 20 = 22$ dB(A) ruim voldaan aan de eis voor het binnenniveau van 30 dB(A). Ook in de nachtperiode wordt met $38 - 20 = 18$ dB(A) ruim voldaan aan de eis voor het binnenniveau van 25 dB(A). Daarmee is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

De geluidniveaus in de avondperiode worden bepaald door de 2 honden, die in de zuidoostelijk gelegen buitenloop zitten. Bij deze buitenloop is er vrij zicht op de betreffende woning. Een maatregel zou hier kunnen zijn om een lokale afscherming aan te brengen in de richting van deze woning. In paragraaf 6.2 wordt hier op ingegaan.

De geluidniveaus in de nachtperiode worden bepaald door de ventilatieopeningen in de gevels van gebouw A. Vanwege dierenwelzijn en de daarvoor benodigde toevoer van verse lucht zijn deze openingen noodzakelijk. Gebouw A is daarnaast van een goede kwaliteit en goed geluidgeïsoleerd zodat gesteld kan worden dat er geen aanvullende geluidreducerende maatregelen mogelijk zijn.

6.1.2 Maximale geluidniveaus

Een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus L_{Amax} voor de representatieve bedrijfssituatie is voor de RO-toets gegeven in tabel 6.2. Hierbij zijn alle geluidbronnen meegenomen. Tussen haakjes staan de streefwaarden uit de VNG-publicatie vermeld.

De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 6.2: Maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A)
Representatieve bedrijfssituatie, RO-toets

Rekenpunt	Omschrijving	Dag L_{Amax}	Avond L_{Amax}	Nacht L_{Amax}
1	Woning Graspeel 55m	45 (65)	45 (60)	22 (55)
2	Woning Graspeel 57	46 (65)	49 (60)	24 (55)
3	Woning Langstraat 7	38 (65)	39 (60)	20 (55)
4	Woning Graspeel 64	52 (65)	50 (60)	27 (55)
5	Woning Graspeel 43	50 (65)	53 (60)	27 (55)
6	Woning Graspeel 45	65 (65)	69 (60)	40 (55)
7	Woning Graspeel 45	66 (65)	69 (60)	41 (55)
8	Woning Graspeel 45	62 (65)	--	--
9	Woning Graspeel 45	58 (65)	--	--
10	Tuin Graspeel 45	62 (65)	59 (60)	33 (55)
11	Tuin Graspeel 45	64 (65)	58 (60)	35 (55)
12	Tuin Graspeel 45	61 (65)	57 (60)	32 (55)
13	Tuin Graspeel 45	60 (65)	56 (60)	36 (55)

Uit tabel 6.2 blijkt dat bij alle woningen van derden en in de tuin van de woning Graspeel 45 in de nachtperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit stap 2. Bij de woning Graspeel 45 vindt in de dag- en avondperiode een overschrijding plaats van ten hoogste respectievelijk 1 en 9 dB. Deze wordt veroorzaakt door de 2 honden, die in de zuidoostelijk gelegen buitenloop zitten. Bij deze buitenloop is er vrij zicht op de betreffende woning. Een maatregel zou hier kunnen zijn om een lokale afscherming aan te brengen in de richting van deze woning. In paragraaf 6.2 wordt hier op ingegaan.

6.1.3 Indirecte hinder

De uitgangspunten voor de berekening van de indirecte hinder zijn opgenomen in bijlage 6. De ligging van de rekenpunten en de mobiele bronnen is weergegeven in figuur 14. De indirecte hinder wordt beschouwd vanaf de inrit van de inrichting tot aan de aansluiting van de Heihorst met de Graspeel. Op de Graspeel en op het gedeelte van de Heihorst ten zuiden van de Graspeel is het inrichtingsbonden verkeer niet meer te onderscheiden van het overige verkeer. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de worstcase waarbij alle verkeer vanuit de Graspeel naar de inrichting rijdt en v.v.

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.2. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 38 dB(A). Daarmee is er geen sprake van indirecte hinder.

6.2 Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie RO-toets met maatregelen

Uit de RO-toets is gebleken dat zonder aanvullende maatregelen zowel ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als ten aanzien van het maximaal geluidniveau L_{Amax} overschrijdingen plaatsvinden van de streefwaarden uit stap 2. Als mogelijke maatregel kan een L-vormige afscherming bij de buitenloop worden aangebracht. Deze is op figuur 15 weergegeven met nummer 07. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een schermhoogte van 1.8 meter en een scherm lengte van ca. 8 meter. Details van het scherm zijn opgenomen in bijlage 10.

6.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 8. De resulterende geluidniveaus inclusief scherm en inclusief de straftoeslag zijn opgenomen in tabel 6.3.

Tabel 6.3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)
Representatieve bedrijfssituatie, RO-toets, inclusief maatregel

Rekenpunt	Omschrijving	Dag $L_{Ar,LT}$	Avond $L_{Ar,LT}$	Nacht $L_{Ar,LT}$
1	Woning Graspeel 55m	30 (45)	29 (40)	22 (35)
2	Woning Graspeel 57	30 (45)	33 (40)	24 (35)
3	Woning Langstraat 7	22 (45)	21 (40)	18 (35)
4	Woning Graspeel 64	36 (45)	30 (40)	26 (35)
5	Woning Graspeel 43	33 (45)	30 (40)	26 (35)
6	Woning Graspeel 45	41 (45)	40 (40)	38 (35)
7	Woning Graspeel 45	42 (45)	40 (40)	38 (35)
8	Woning Graspeel 45	41 (45)	--	--
9	Woning Graspeel 45	38 (45)	--	--
10	Tuin Graspeel 45	44 (45)	36 (40)	32 (35)
11	Tuin Graspeel 45	45 (45)	37 (40)	33 (35)
12	Tuin Graspeel 45	42 (45)	33 (40)	31 (35)
13	Tuin Graspeel 45	43 (45)	36 (40)	31 (35)

Uit tabel 6.3 blijkt dat bij alle woningen van derden en in de tuin van de woning Graspeel 45 in de dag- en avondperiode voldaan wordt aan de streefwaarden uit stap 2. Bij de woning Graspeel 45 vindt in de nachtperiode een geringe overschrijding van de streefwaarde plaats van ten hoogste 3 dB. Aan de streefwaarde uit stap 3 wordt wel voldaan.

Uitgaande van een standaard geluidwering van de gevels van deze woning van 20 dB wordt met een binnenniveau van $38 - 20 = 18$ dB(A) ruim voldaan aan de eis voor het binnenniveau van 25 dB(A). Daarmee is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

In bijlage 8.2 t/m 8.4 zijn voor alle rekenpunten de geluidbijdrage per bron opgenomen.

Uit bijlage 8.4 blijkt dat de resterende overschrijding veroorzaakt wordt door de ventilatieopeningen in de gevel. Maatregelen waarbij de benodigde ventilatie niet belemmerd wordt en waarbij geen andere geluidbronnen worden geïntroduceerd (bijv. ventilatoren) zijn niet voorhanden.

6.2.2 Maximale geluidniveaus

Een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus L_{Amax} voor de representatieve bedrijfssituatie incl. maatregel is gegeven in tabel 6.4. Tussen haakjes staan de streefwaarden uit de VNG-publicatie vermeld.

De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 9.

Tabel 6.4: Maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A)
Representatieve bedrijfssituatie, RO-toets, incl. maatregel

Rekenpunt	Omschrijving	Dag L_{Amax}	Avond L_{Amax}	Nacht L_{Amax}
1	Woning Graspeel 55m	48 (65)	48 (60)	22 (55)
2	Woning Graspeel 57	47 (65)	50 (60)	24 (55)
3	Woning Langstraat 7	38 (65)	39 (60)	20 (55)
4	Woning Graspeel 64	52 (65)	47 (60)	27 (55)
5	Woning Graspeel 43	49 (65)	48 (60)	27 (55)
6	Woning Graspeel 45	61 (65)	60 (60)	40 (55)
7	Woning Graspeel 45	64 (65)	60 (60)	40 (55)
8	Woning Graspeel 45	61 (65)	--	--
9	Woning Graspeel 45	58 (65)	--	--
10	Tuin Graspeel 45	62 (65)	54 (60)	33 (55)
11	Tuin Graspeel 45	64 (65)	56 (60)	35 (55)
12	Tuin Graspeel 45	61 (65)	52 (60)	32 (55)
13	Tuin Graspeel 45	60 (65)	52 (60)	33 (55)

Uit tabel 6.4 blijkt dat bij alle woningen van derden en in de tuin van de woning Graspeel 45 voldaan wordt aan de streefwaarden uit stap 2. Daarmee is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

6.3 Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie Activiteitenmelding

6.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ voor de representatieve bedrijfssituatie incl. maatregel ten behoeve van de melding Activiteitenbesluit is gegeven in tabel 6.5. Tussen haakjes staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit vermeld.

Tabel 6.5: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)
Representatieve bedrijfssituatie incl. maatregel, melding Activiteitenbesluit (uitsluitend vast opgestelde installaties en toestellen)

Rekenpunt	Omschrijving	Dag $L_{Ar,LT}$	Avond $L_{Ar,LT}$	Nacht $L_{Ar,LT}$
1	Woning Graspeel 55m	-- (45)	-- (40)	-- (35)
2	Woning Graspeel 57	-- (45)	-- (40)	-- (35)
3	Woning Langstraat 7	-- (45)	-- (40)	-- (35)
4	Woning Graspeel 64	-- (45)	-- (40)	-- (35)
5	Woning Graspeel 43	-- (45)	-- (40)	-- (35)
6	Woning Graspeel 45	-- (45)	-- (40)	-- (35)
7	Woning Graspeel 45	-- (45)	-- (40)	-- (35)
8	Woning Graspeel 45	-- (45)	-- (40)	-- (35)
9	Woning Graspeel 45	-- (45)	-- (40)	-- (35)

Omdat binnen de inrichting geen vast opgestelde installaties en toestellen (zoals ventilatoren of pompen) aanwezig zijn, zijn er geen te toetsen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

6.3.2 Maximale geluidniveaus

Een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus L_{Amax} voor de representatieve bedrijfssituatie incl. maatregel ten behoeve van de melding Activiteitenbesluit is gegeven in tabel 6.6. Tussen haakjes staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit vermeld.

Tabel 6.6: Maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A)
Representatieve bedrijfssituatie incl. maatregel, melding Activiteitenbesluit

Rekenpunt	Omschrijving	Dag L_{Amax}		Avond L_{Amax}	Nacht L_{Amax}
		laden/lossen	overig		
1	Woning Graspeel 55m	42 (--)	48 (70)	48 (65)	22 (60)
2	Woning Graspeel 57	41 (--)	47 (70)	50 (65)	24 (60)
3	Woning Langstraat 7	35 (--)	38 (70)	39 (65)	20 (60)
4	Woning Graspeel 64	51 (--)	52 (70)	47 (65)	27 (60)
5	Woning Graspeel 43	48 (--)	49 (70)	48 (65)	27 (60)
6	Woning Graspeel 45	61 (--)	61 (70)	60 (65)	40 (60)
7	Woning Graspeel 45	60 (--)	64 (70)	60 (65)	40 (60)

Rekenpunt	Omschrijving	Dag L_{Amax}		Avond L_{Amax}	Nacht L_{Amax}
		laden/lossen	overig		
8	Woning Graspeel 45	56 (--)	61 (70)	--	--
9	Woning Graspeel 45	55 (--)	58 (70)	--	--

Uit tabel 6.6 blijkt dat de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie bij woningen van derden een te toetsen maximaal geluidniveau veroorzaakt van ten hoogste 64 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

In bijlage 9.3 t/m 9.5 zijn voor alle rekenpunten de maximale geluidniveaus per bron opgenomen.

6.4 Toepassing van Beste Beschikbare Technieken

In de nachtperiode zitten alle honden binnen in een goed geluidgeïsoleerd gebouw waarin wel enkele noodzakelijke ventilatieopeningen zitten.

In de dagperiode worden de honden op het buitenterrein uitgelaten zoals noodzakelijk is in verband met dierenwelzijn en de nieuwe Wet dieren. De speelweide is gesitueerd direct ten noorden van gebouw A zodat de bestaande bebouwing een afscherming vormt van de honden in de richting van de meest nabij gelegen woningen. Bij deze woningen blijken de honden niet maatgevend te zijn, maar andere activiteiten op het terrein. Een aanvullende afscherming van de speelweide is dan ook niet doelmatig en effectief.

In de dag- en avondperiode kunnen de honden ook nog enige tijd in de buitenloop aanwezig zijn. De noordwestelijk gelegen buitenlopen worden afgeschermd door de eigen bebouwing. Bij de zuidoostelijk gelegen buitenloop zal een afscherming worden gerealiseerd waarmee de honden in de richting van de maatgevende woningen afgeschermd worden.


Hiermee wordt voldoende invulling gegeven aan het BBT-principe.




datum:
23-8-2021
Kenmerk:
20.910-FB.i-3
FIGUREN

FIGUREN


Figuur 1
Ligging rekenpunten

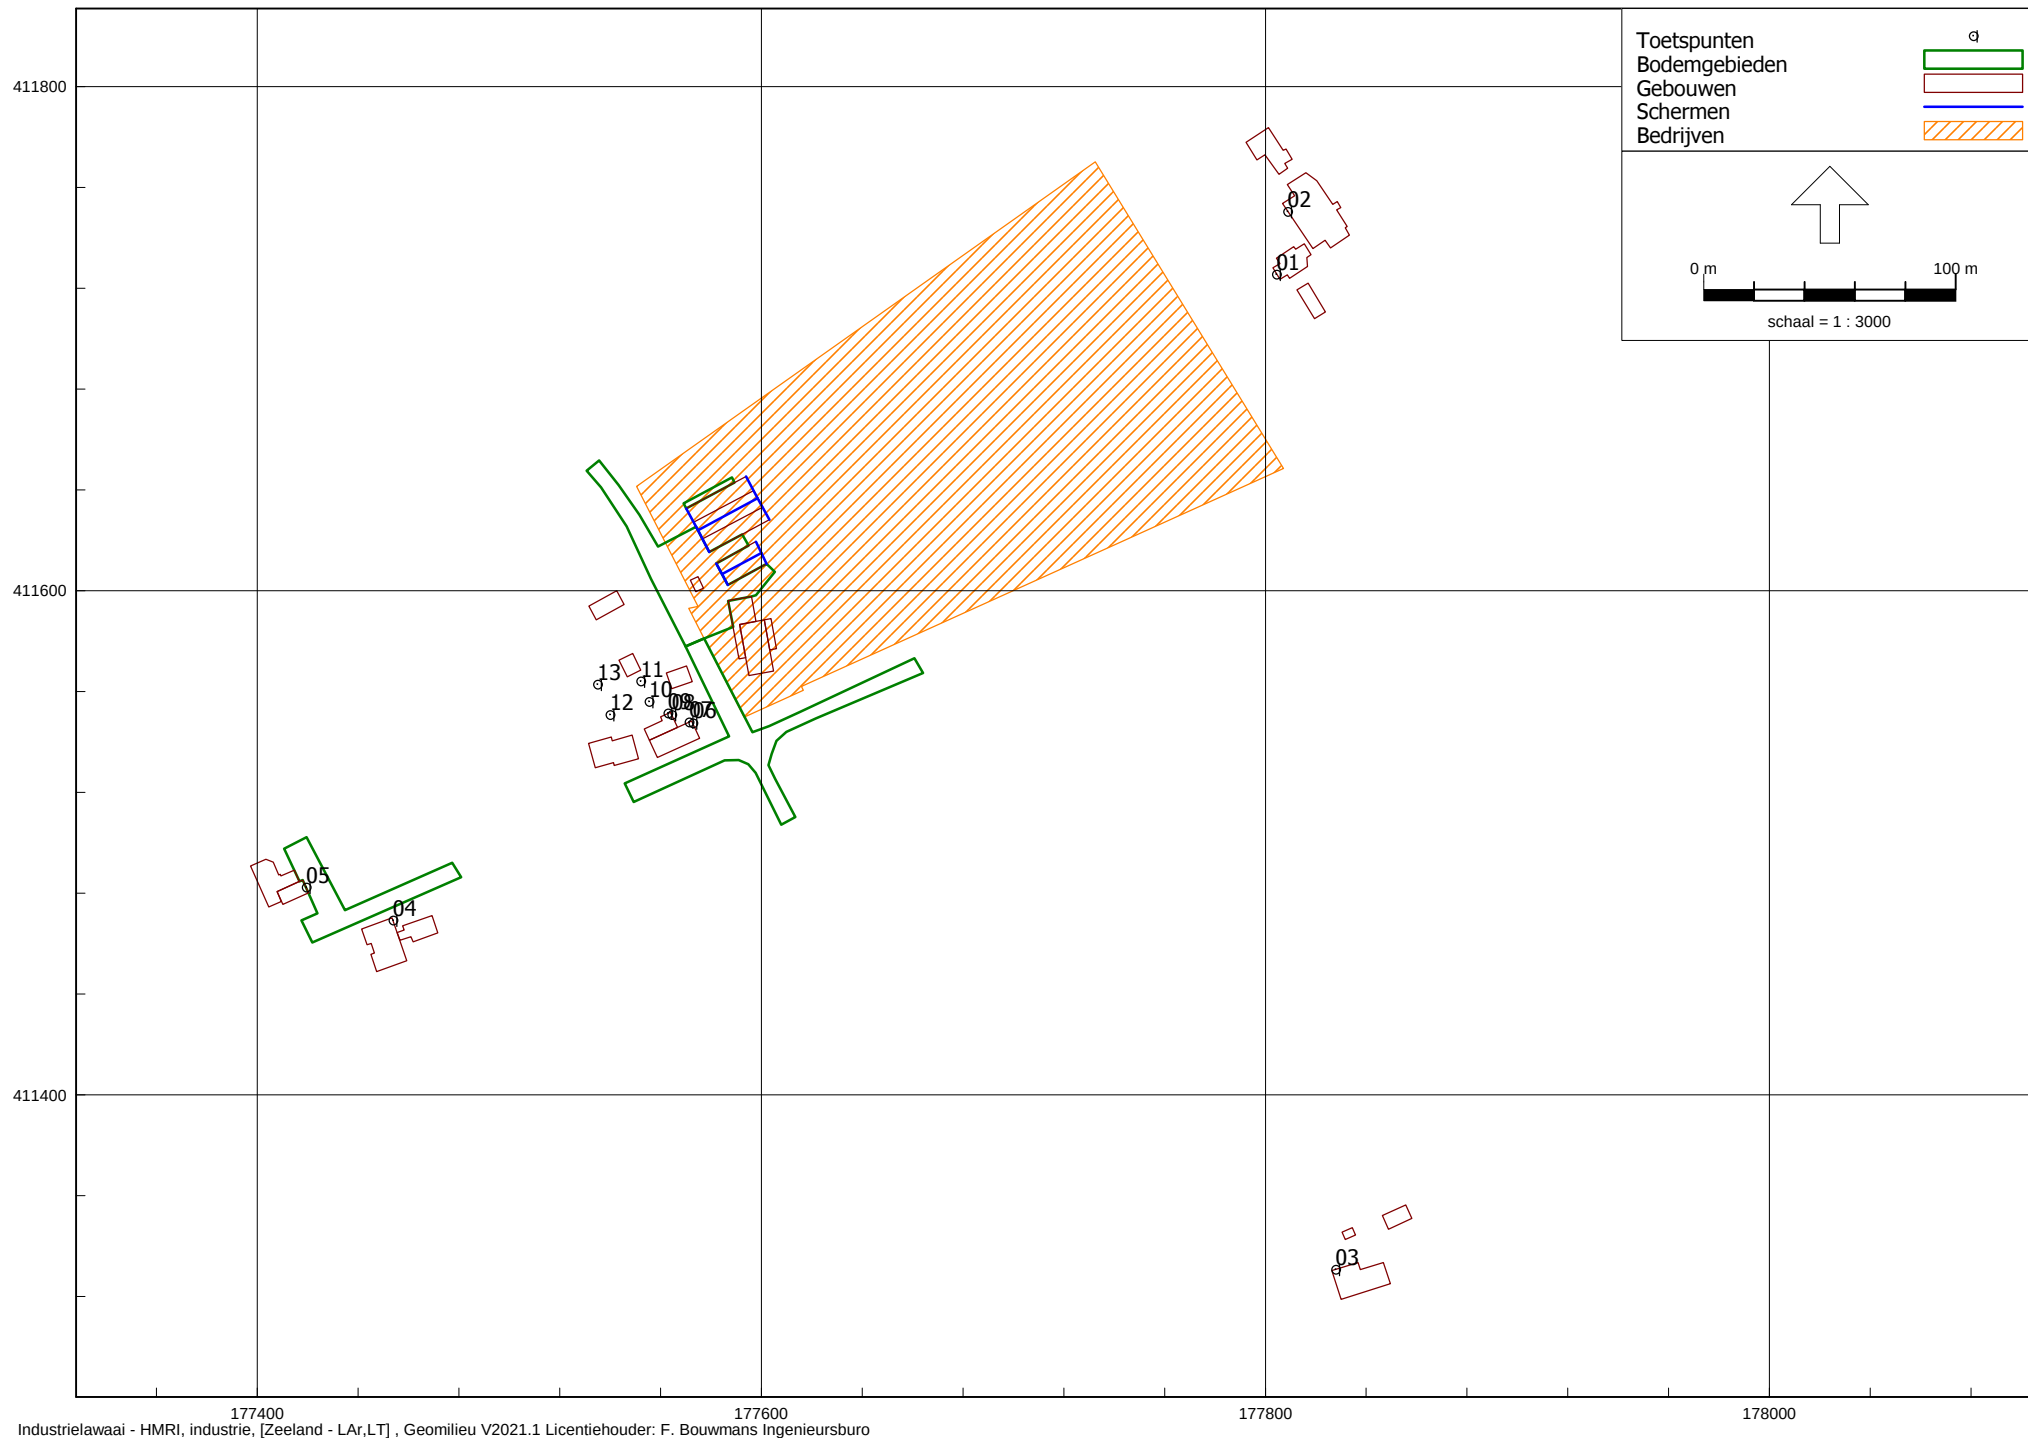


Figuur 2
Ligging rekenpunten

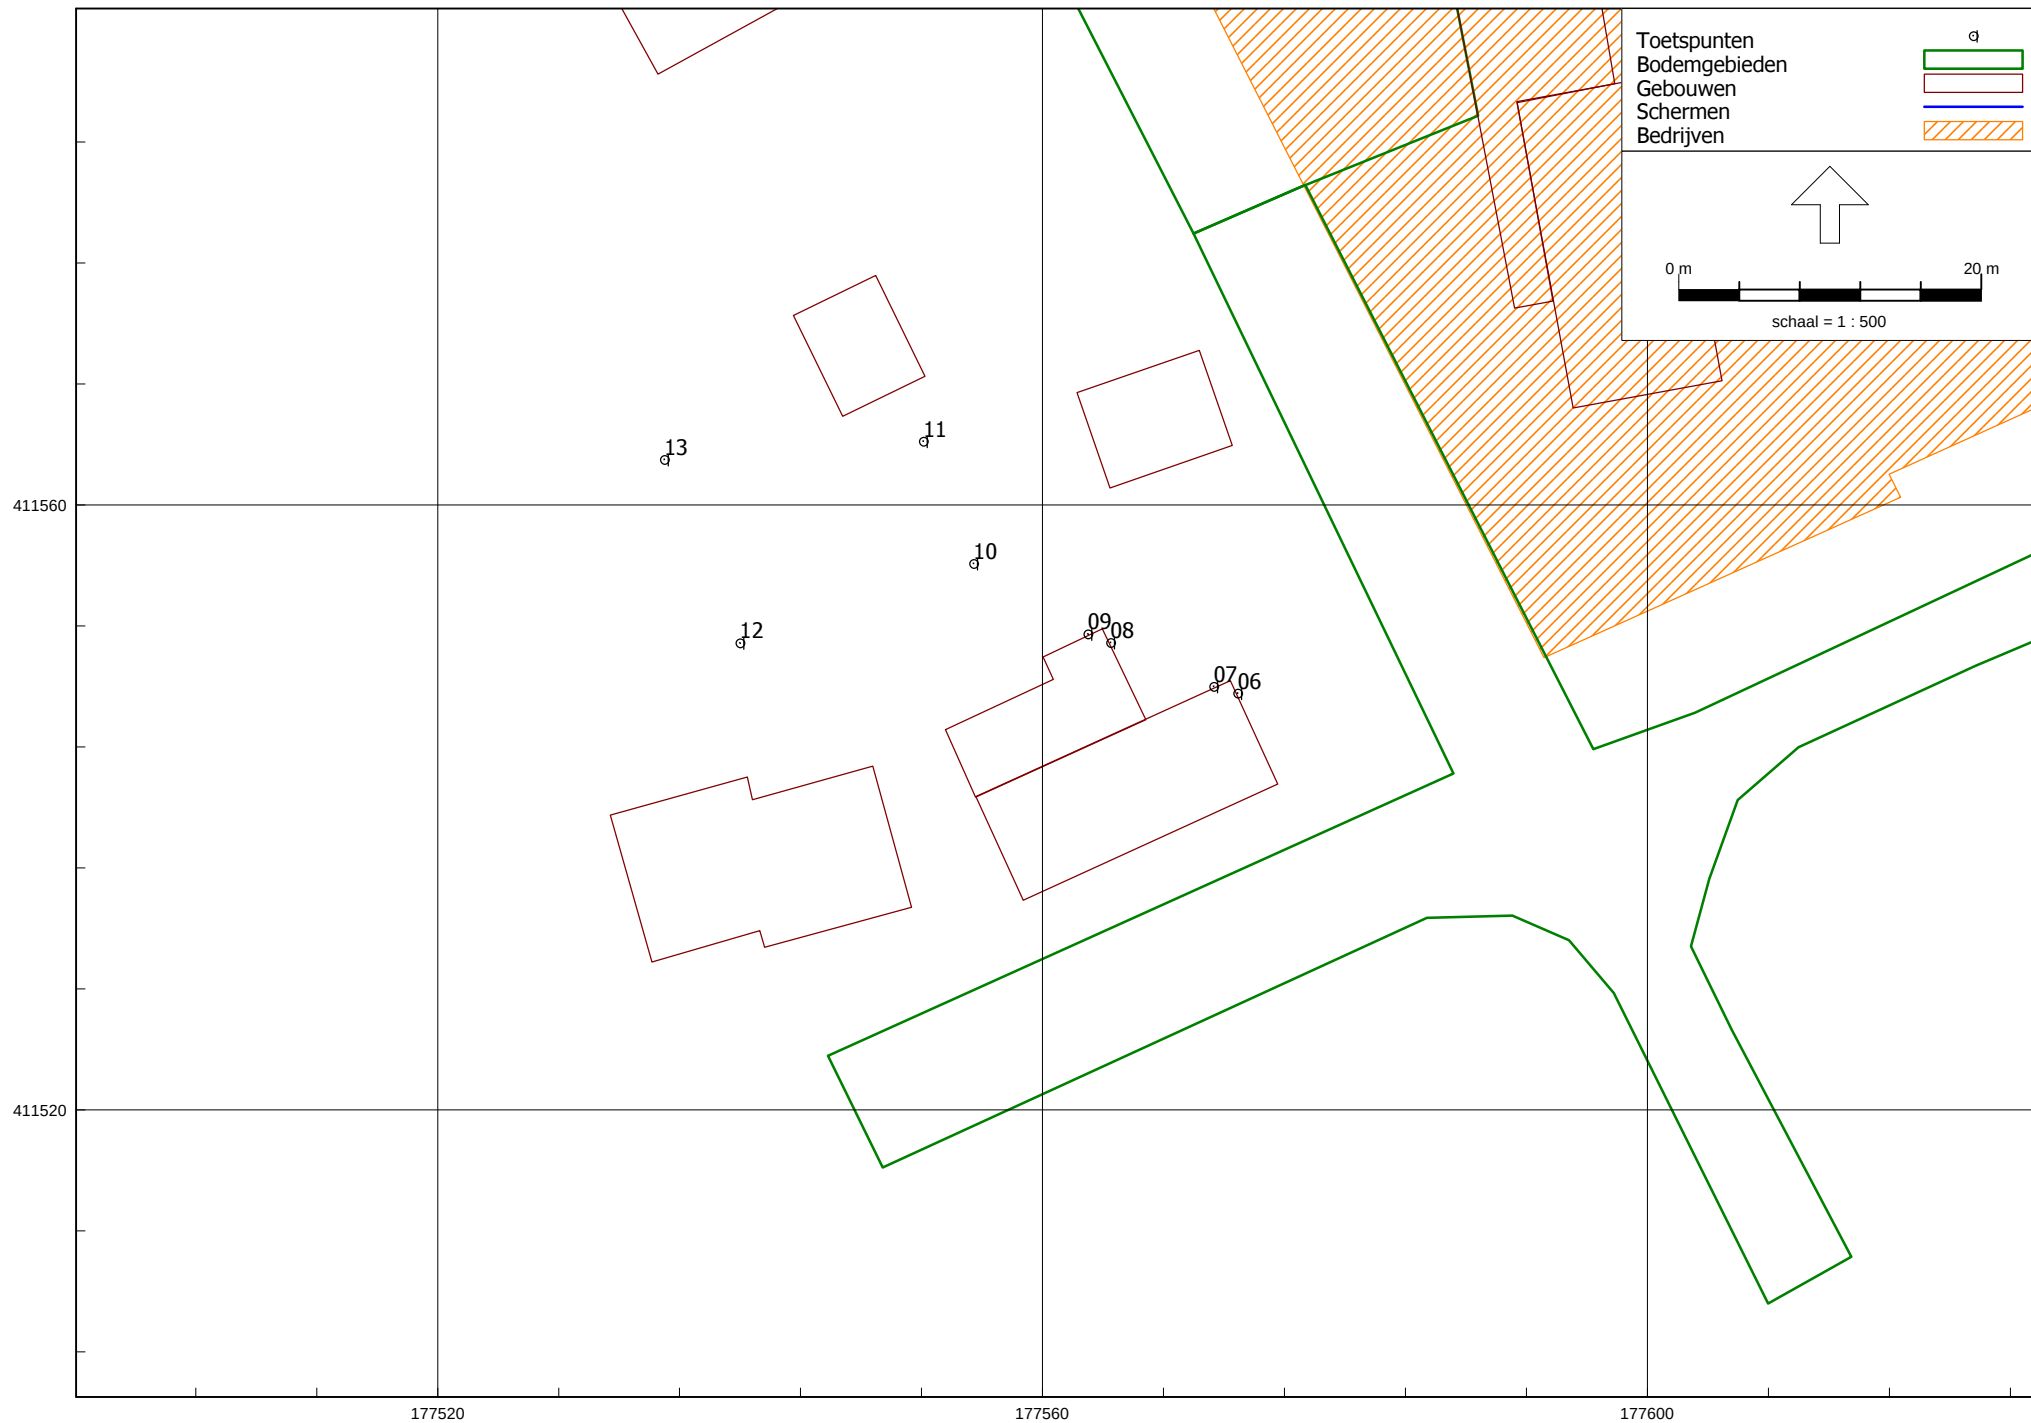


Figuur 3
Ligging gebouwen

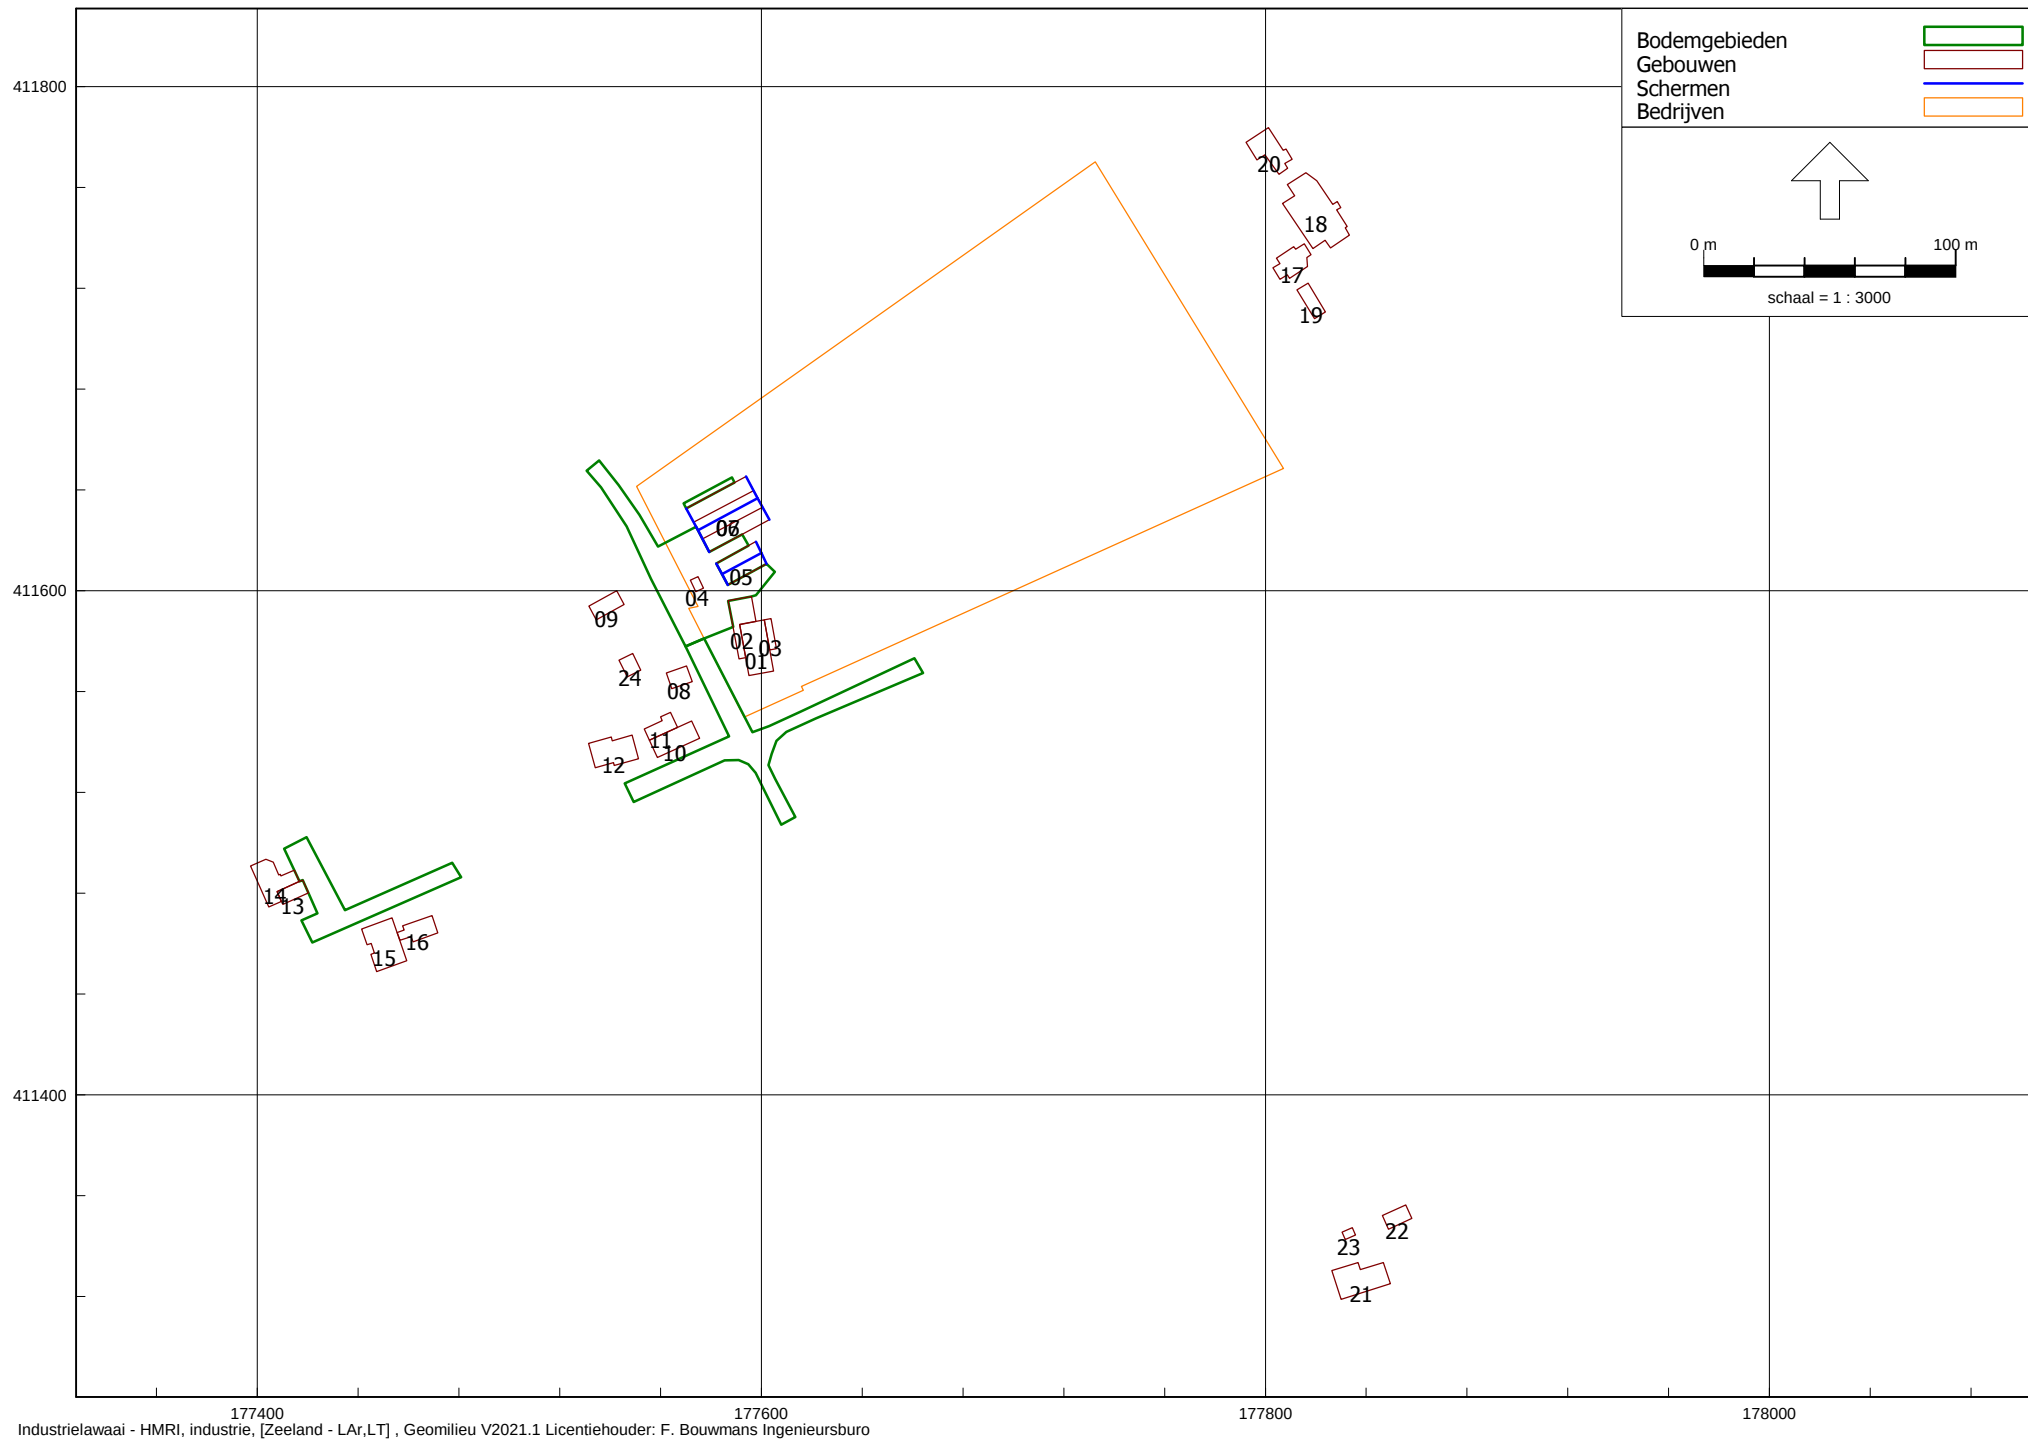


Figuur 4
Ligging gebouwen

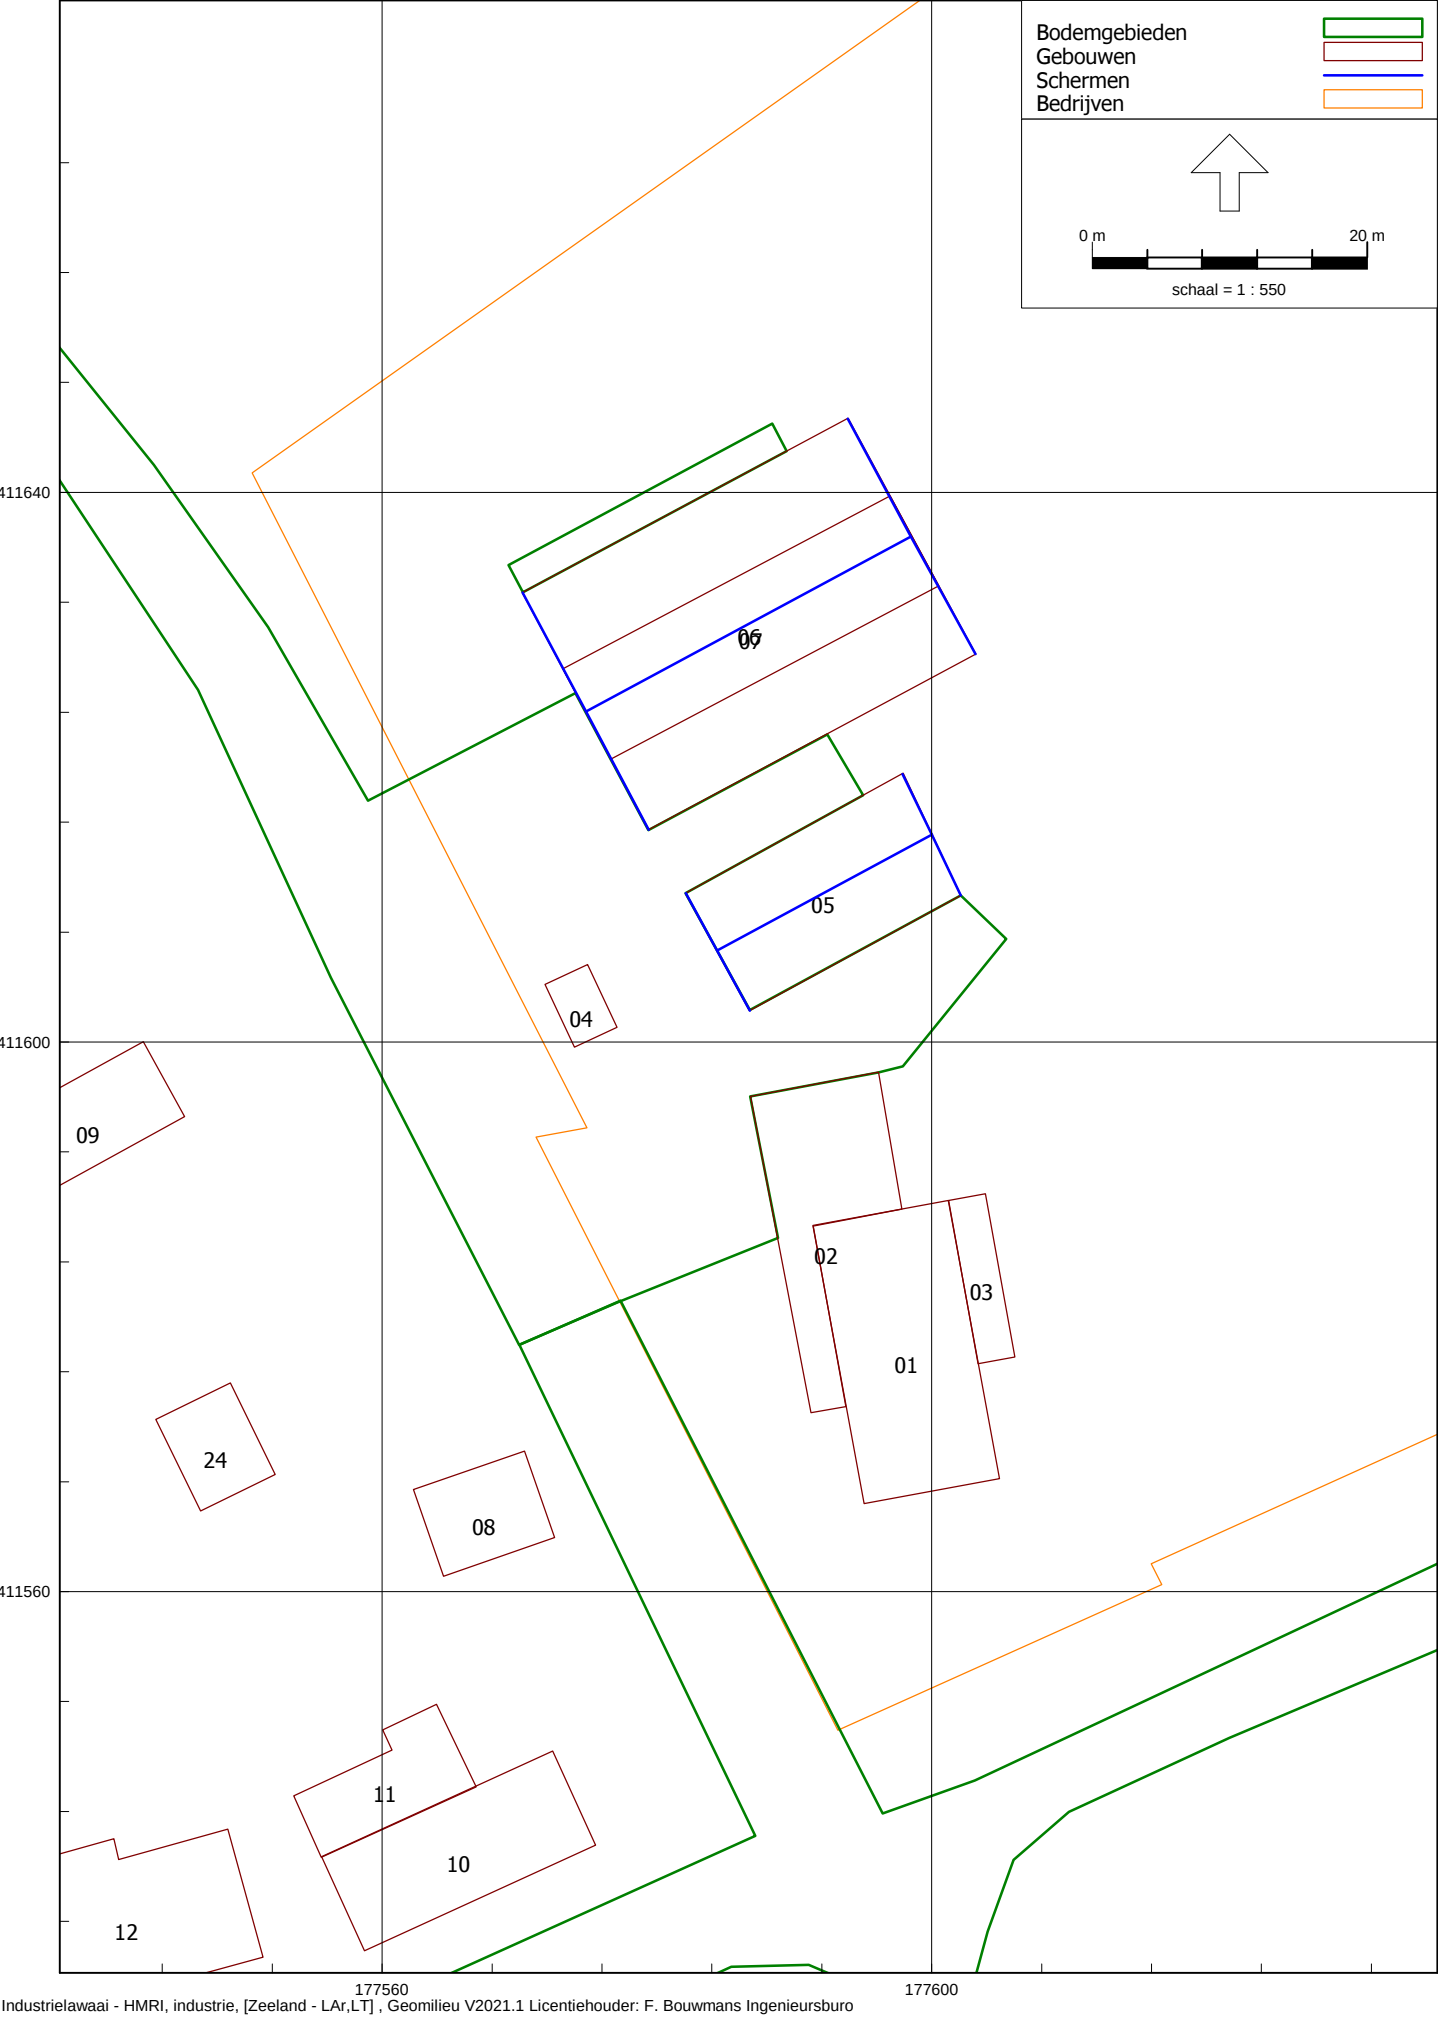


Figuur 5
Ligging schermen

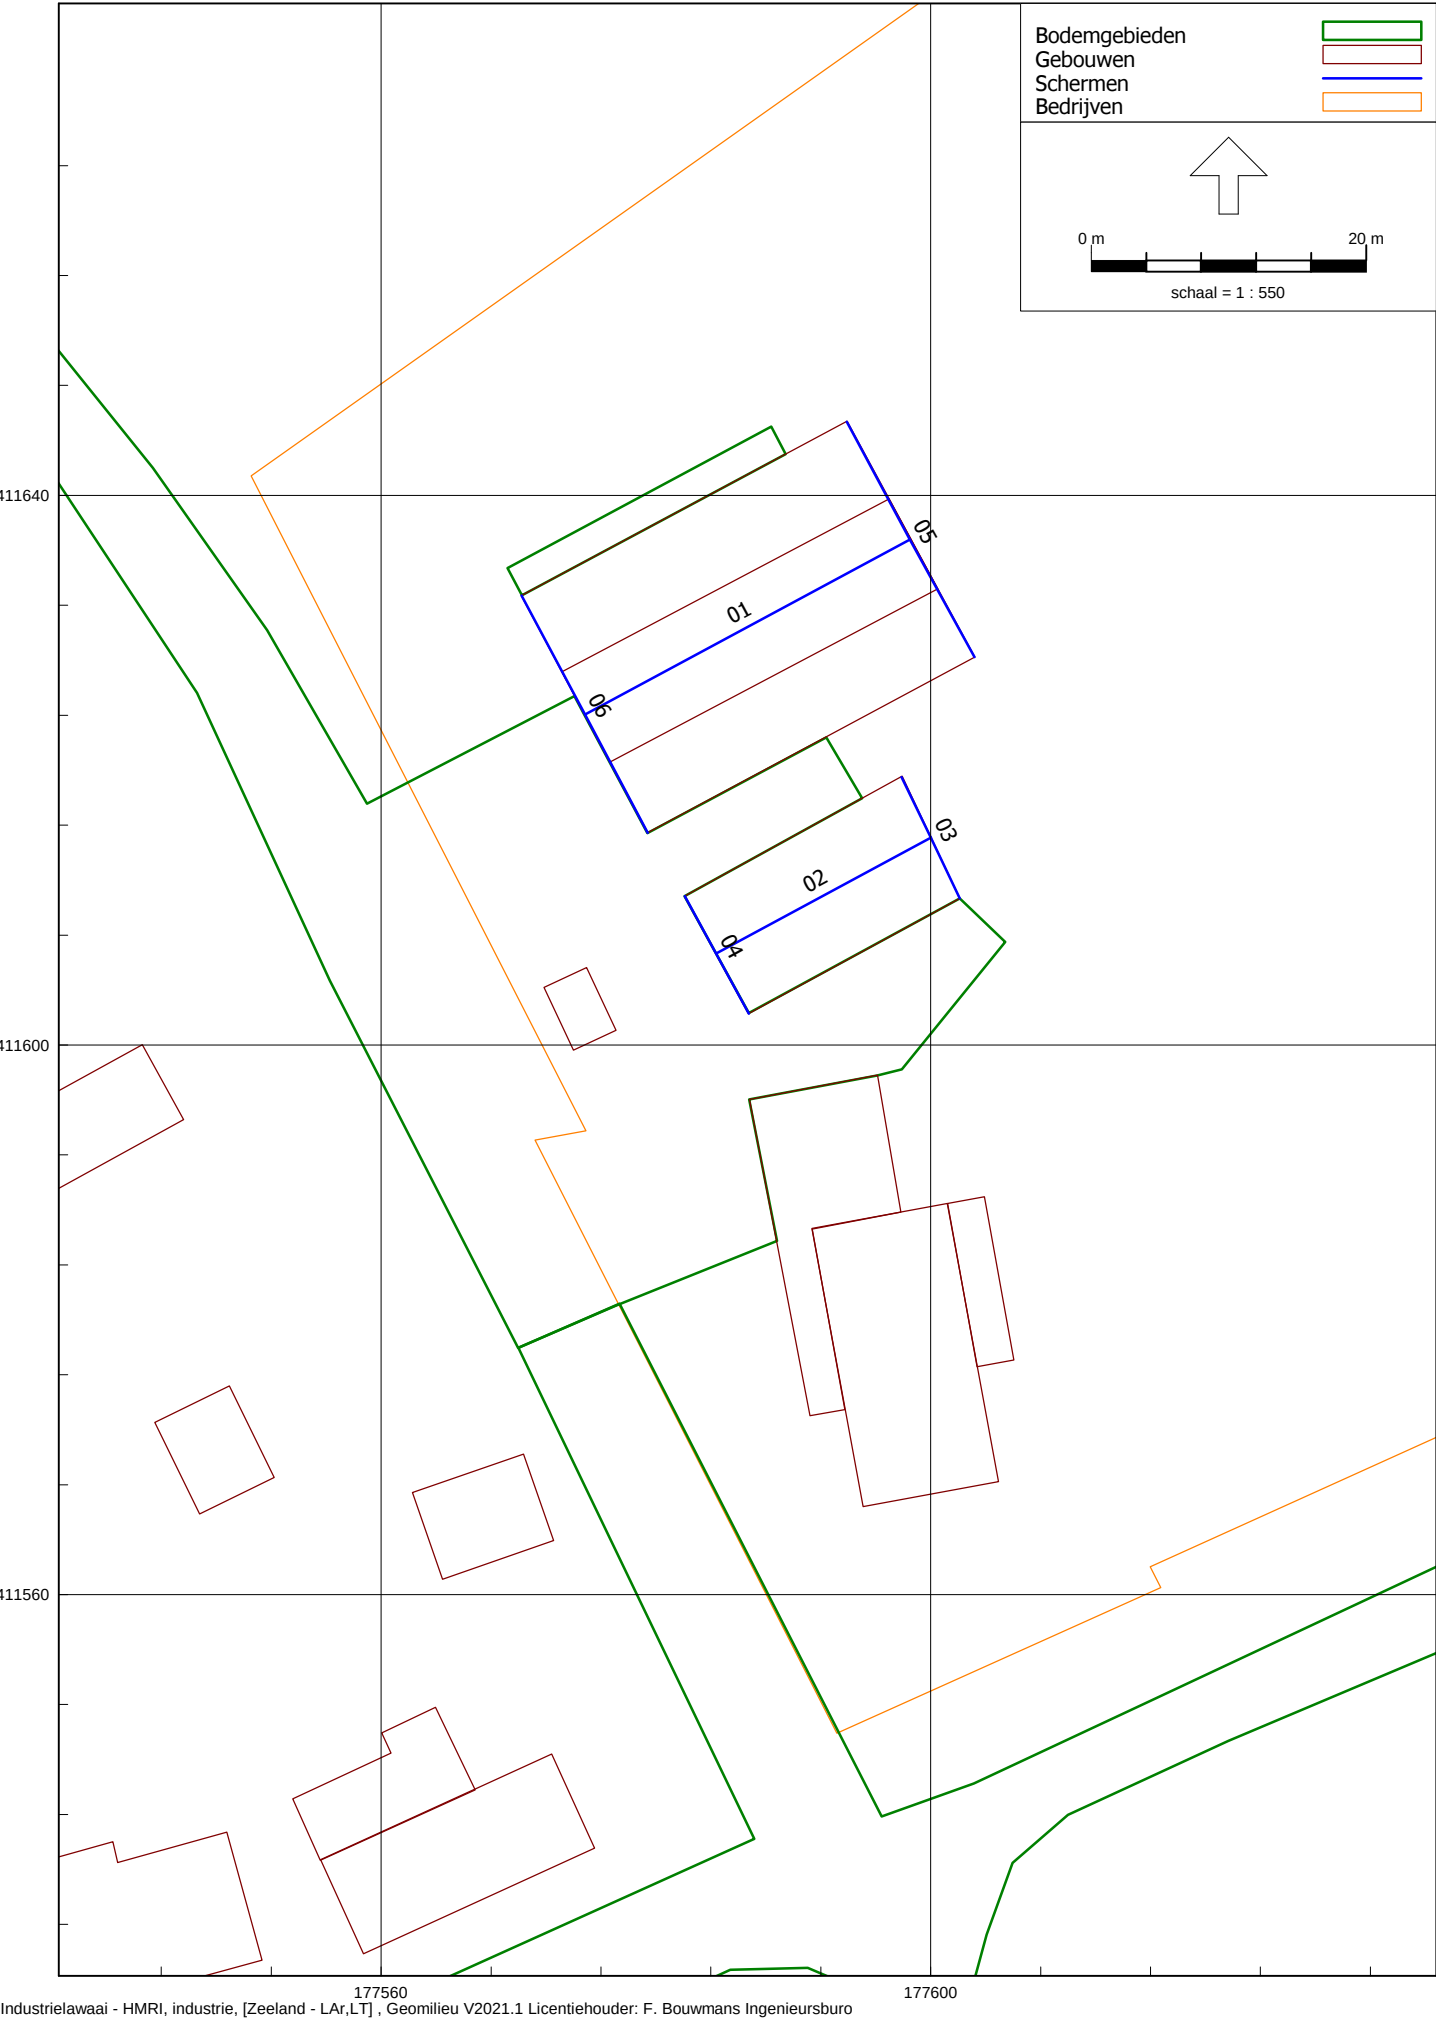


Figuur 6
Ligging bodemgebieden

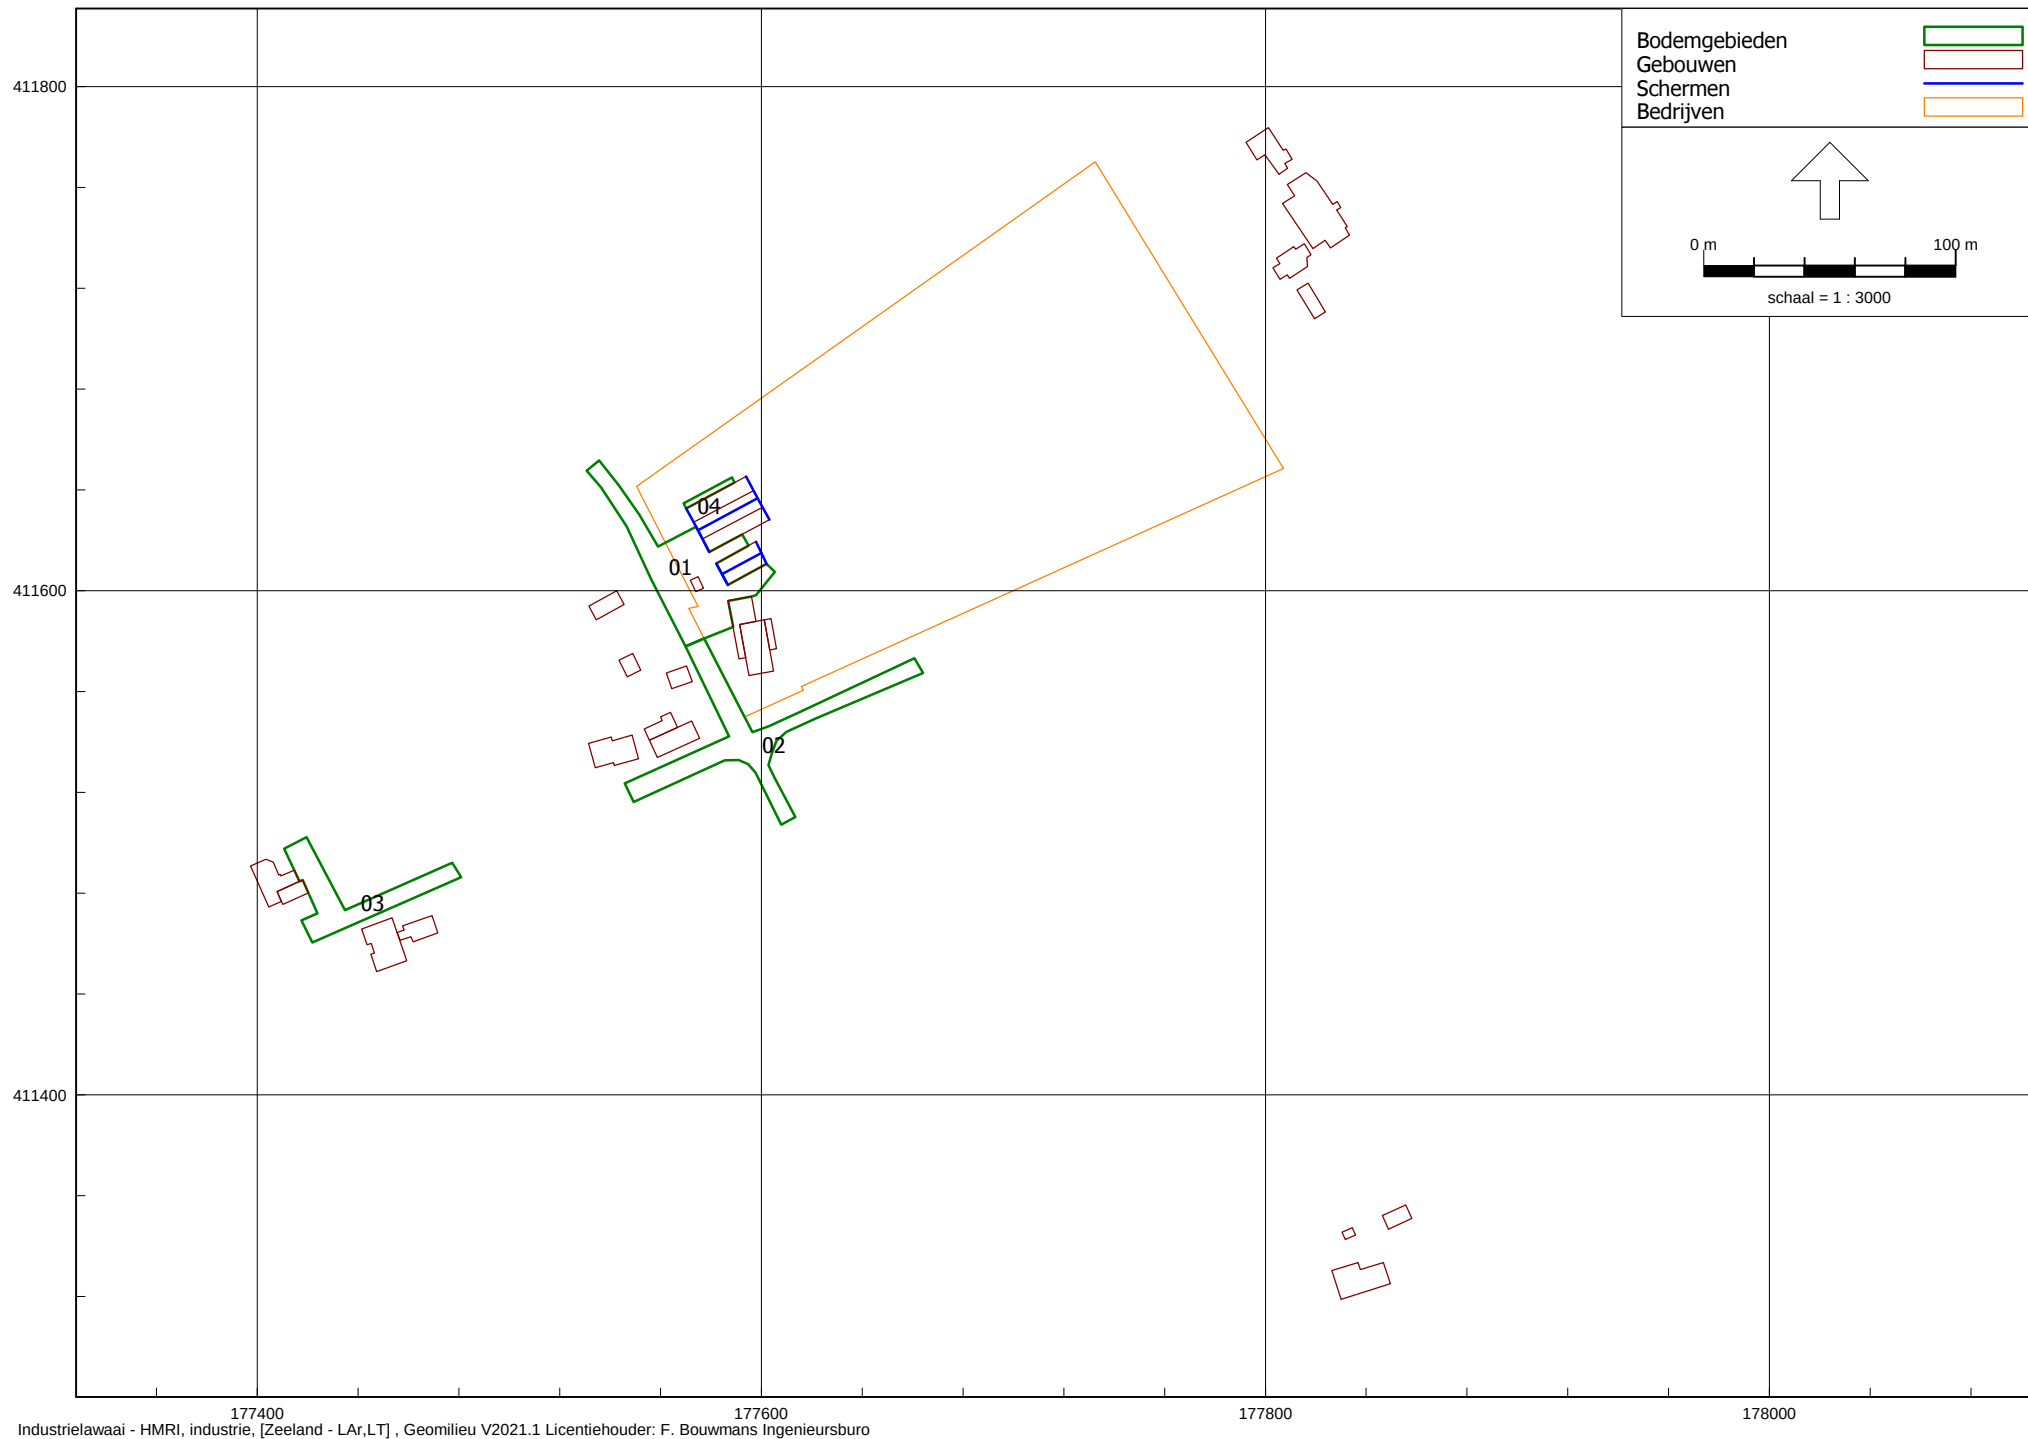


Figuur 7
Ligging puntbronnen

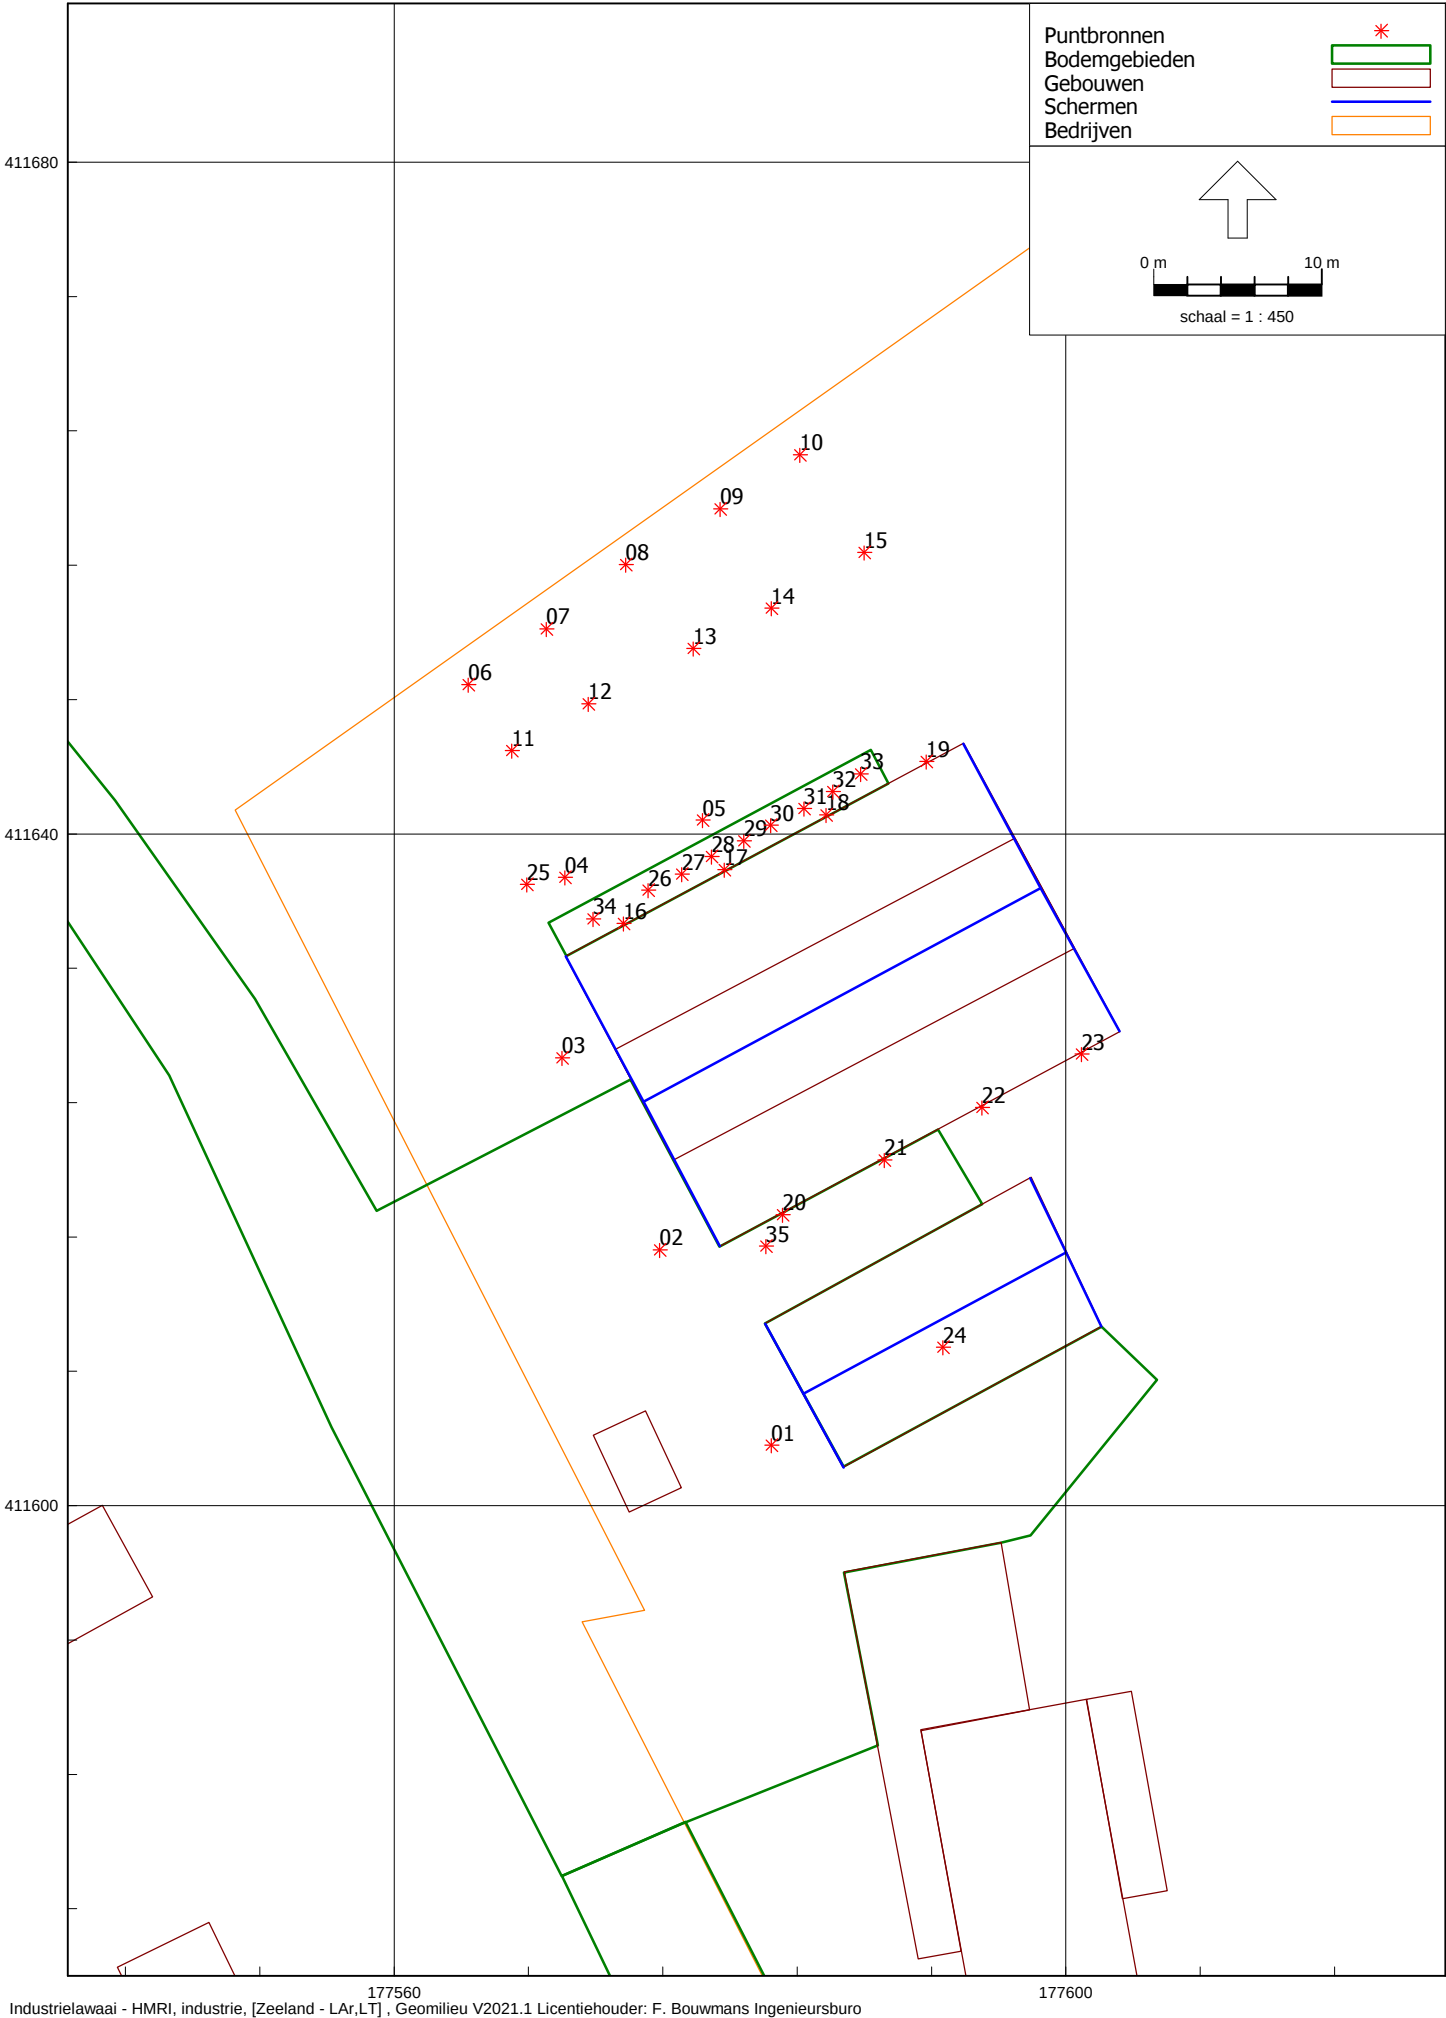


Figuur 8
Ligging mobiele bronnen

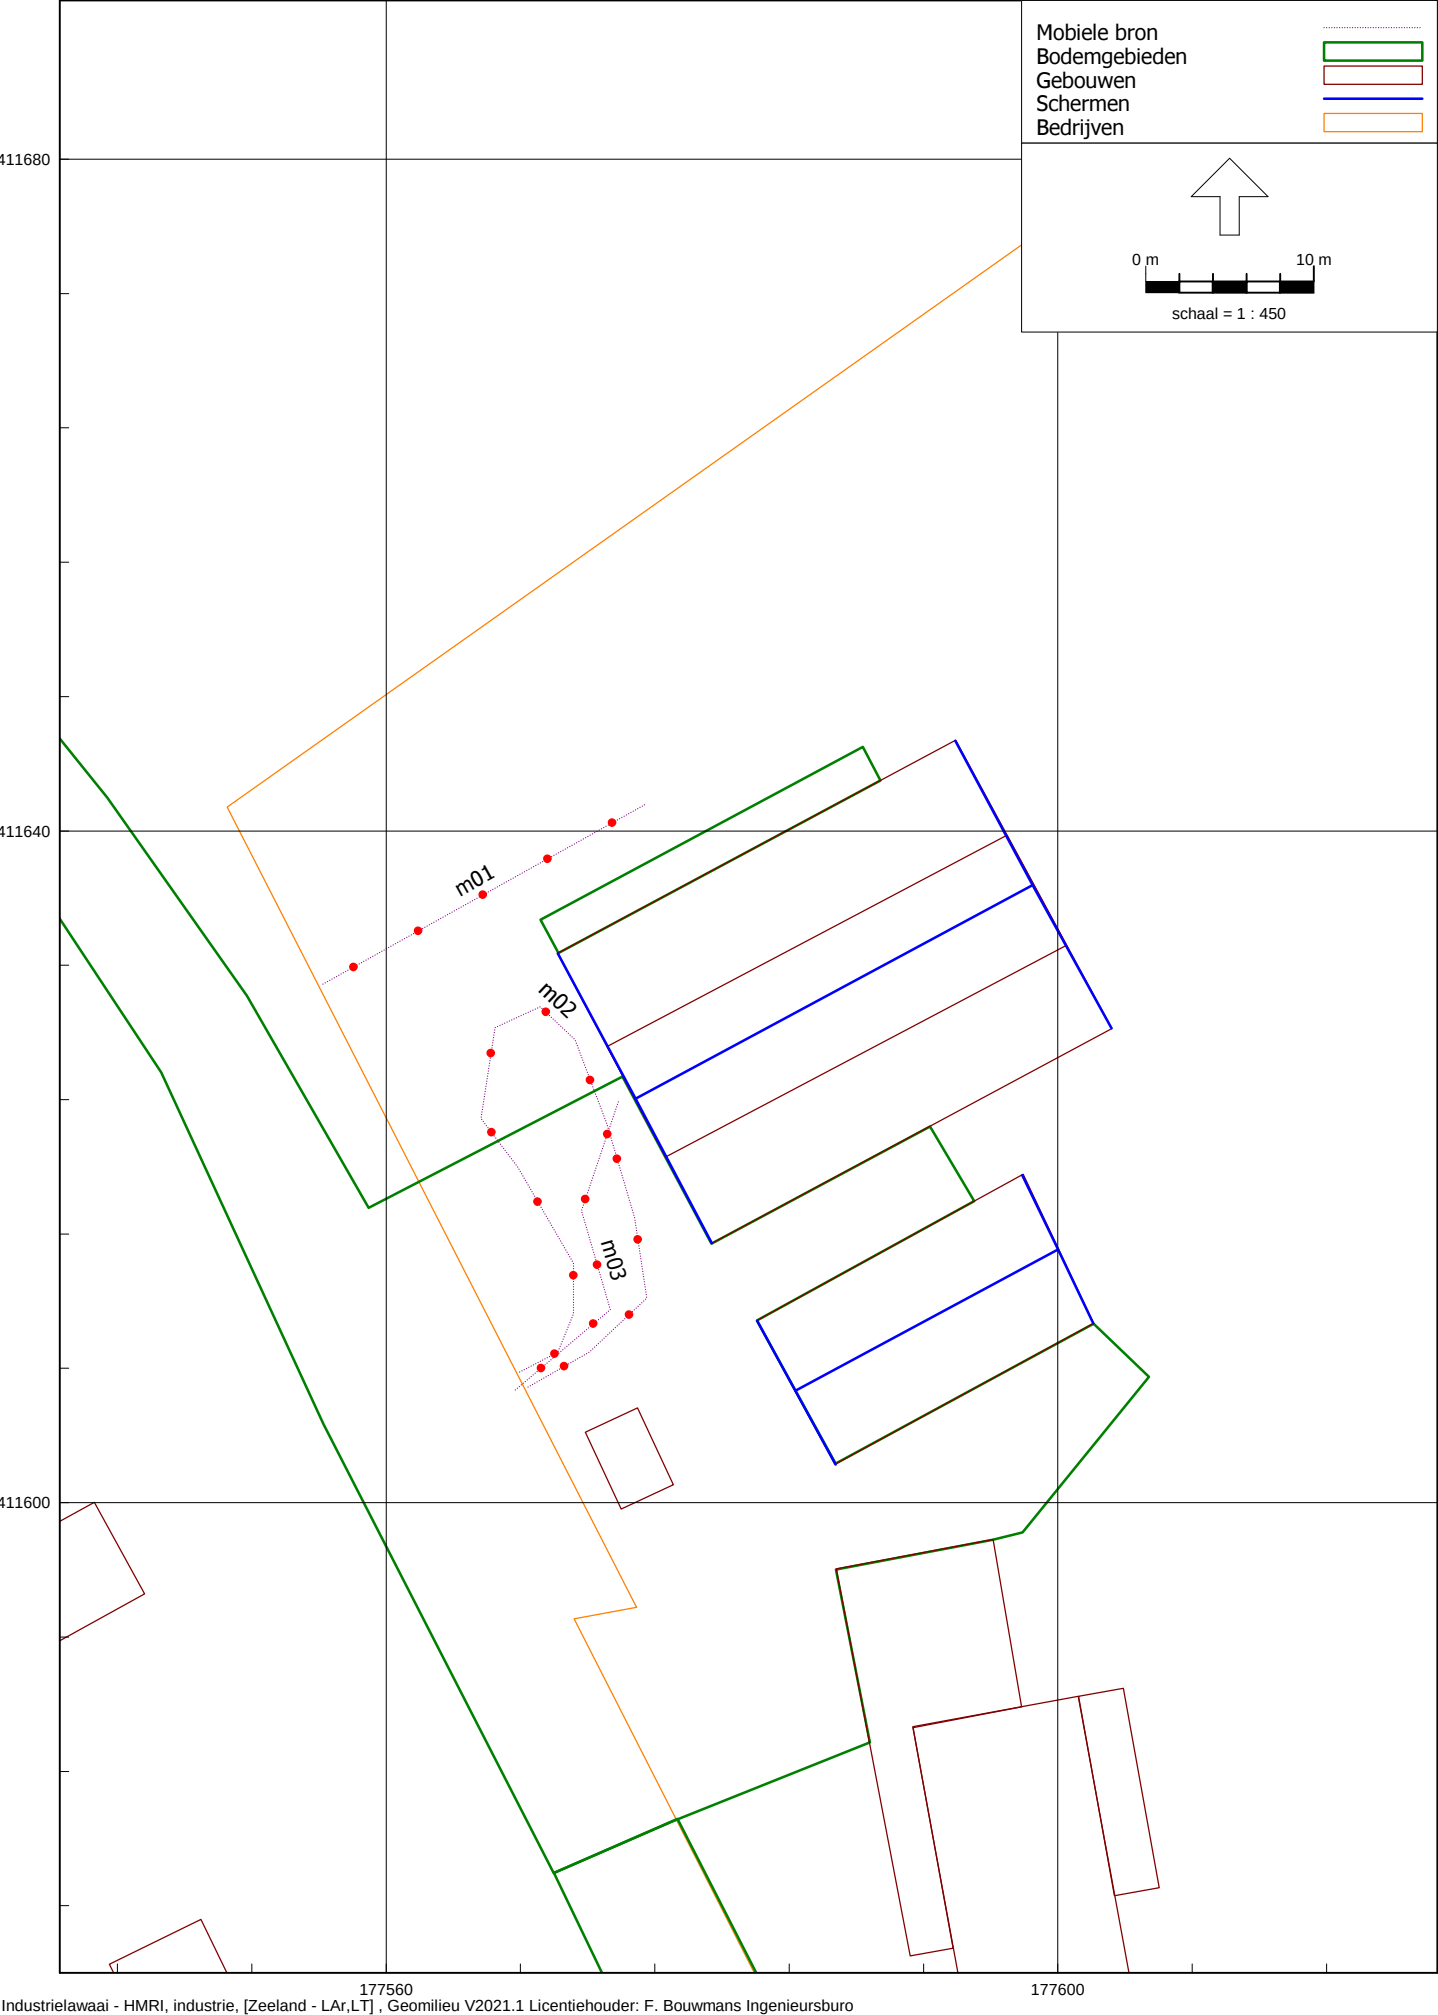


Figuur 9
Ligging uitstralende gevels

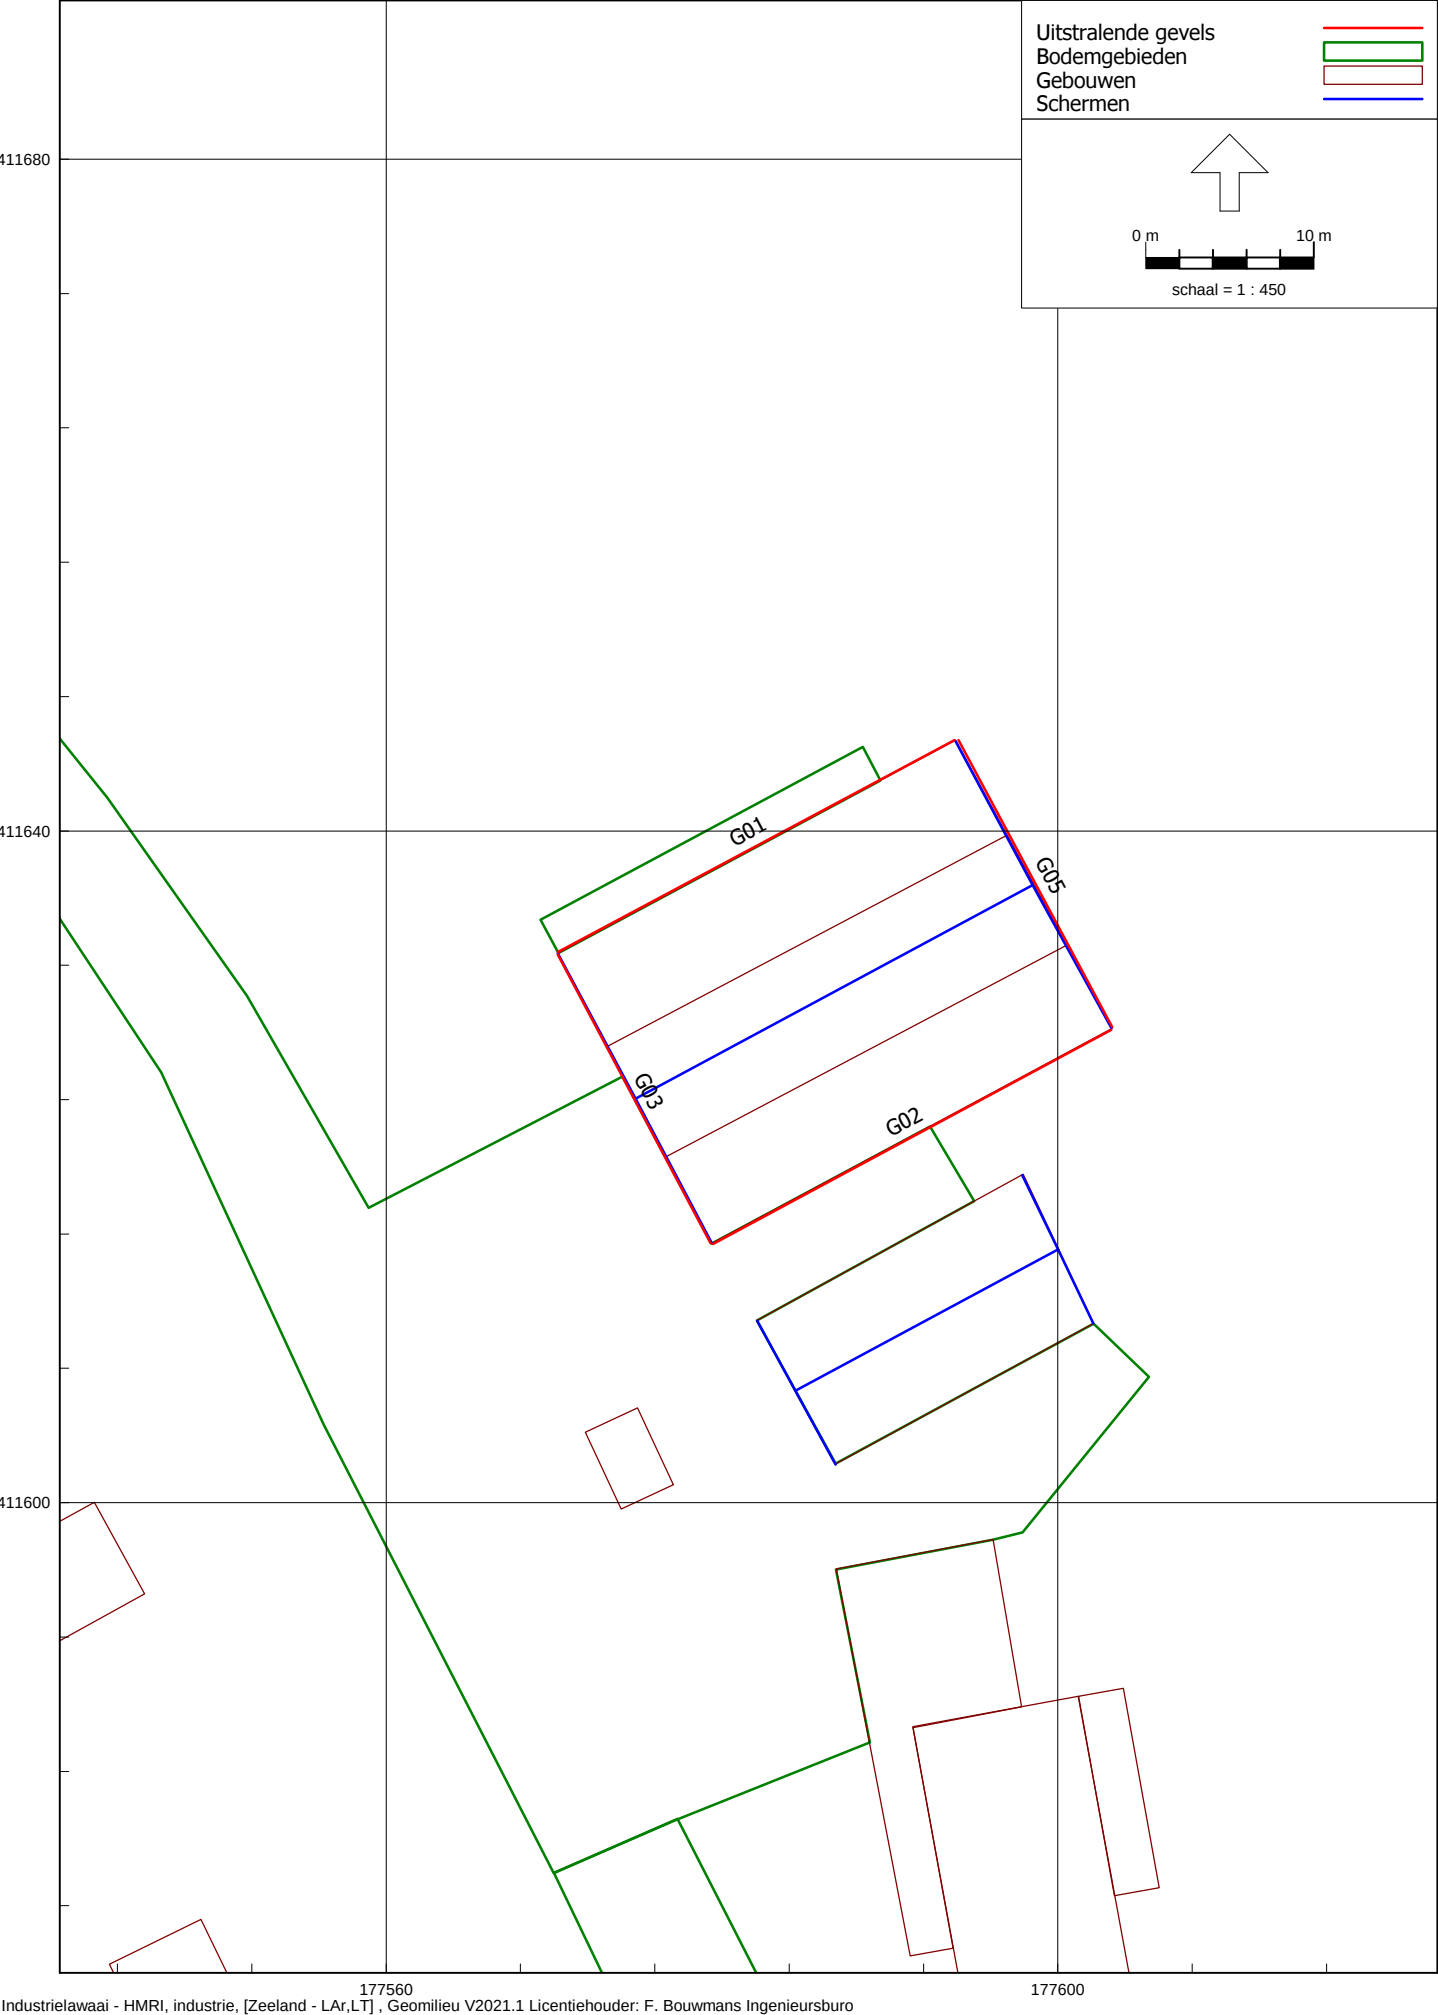


Figuur 10
Ligging uitstralende gevels

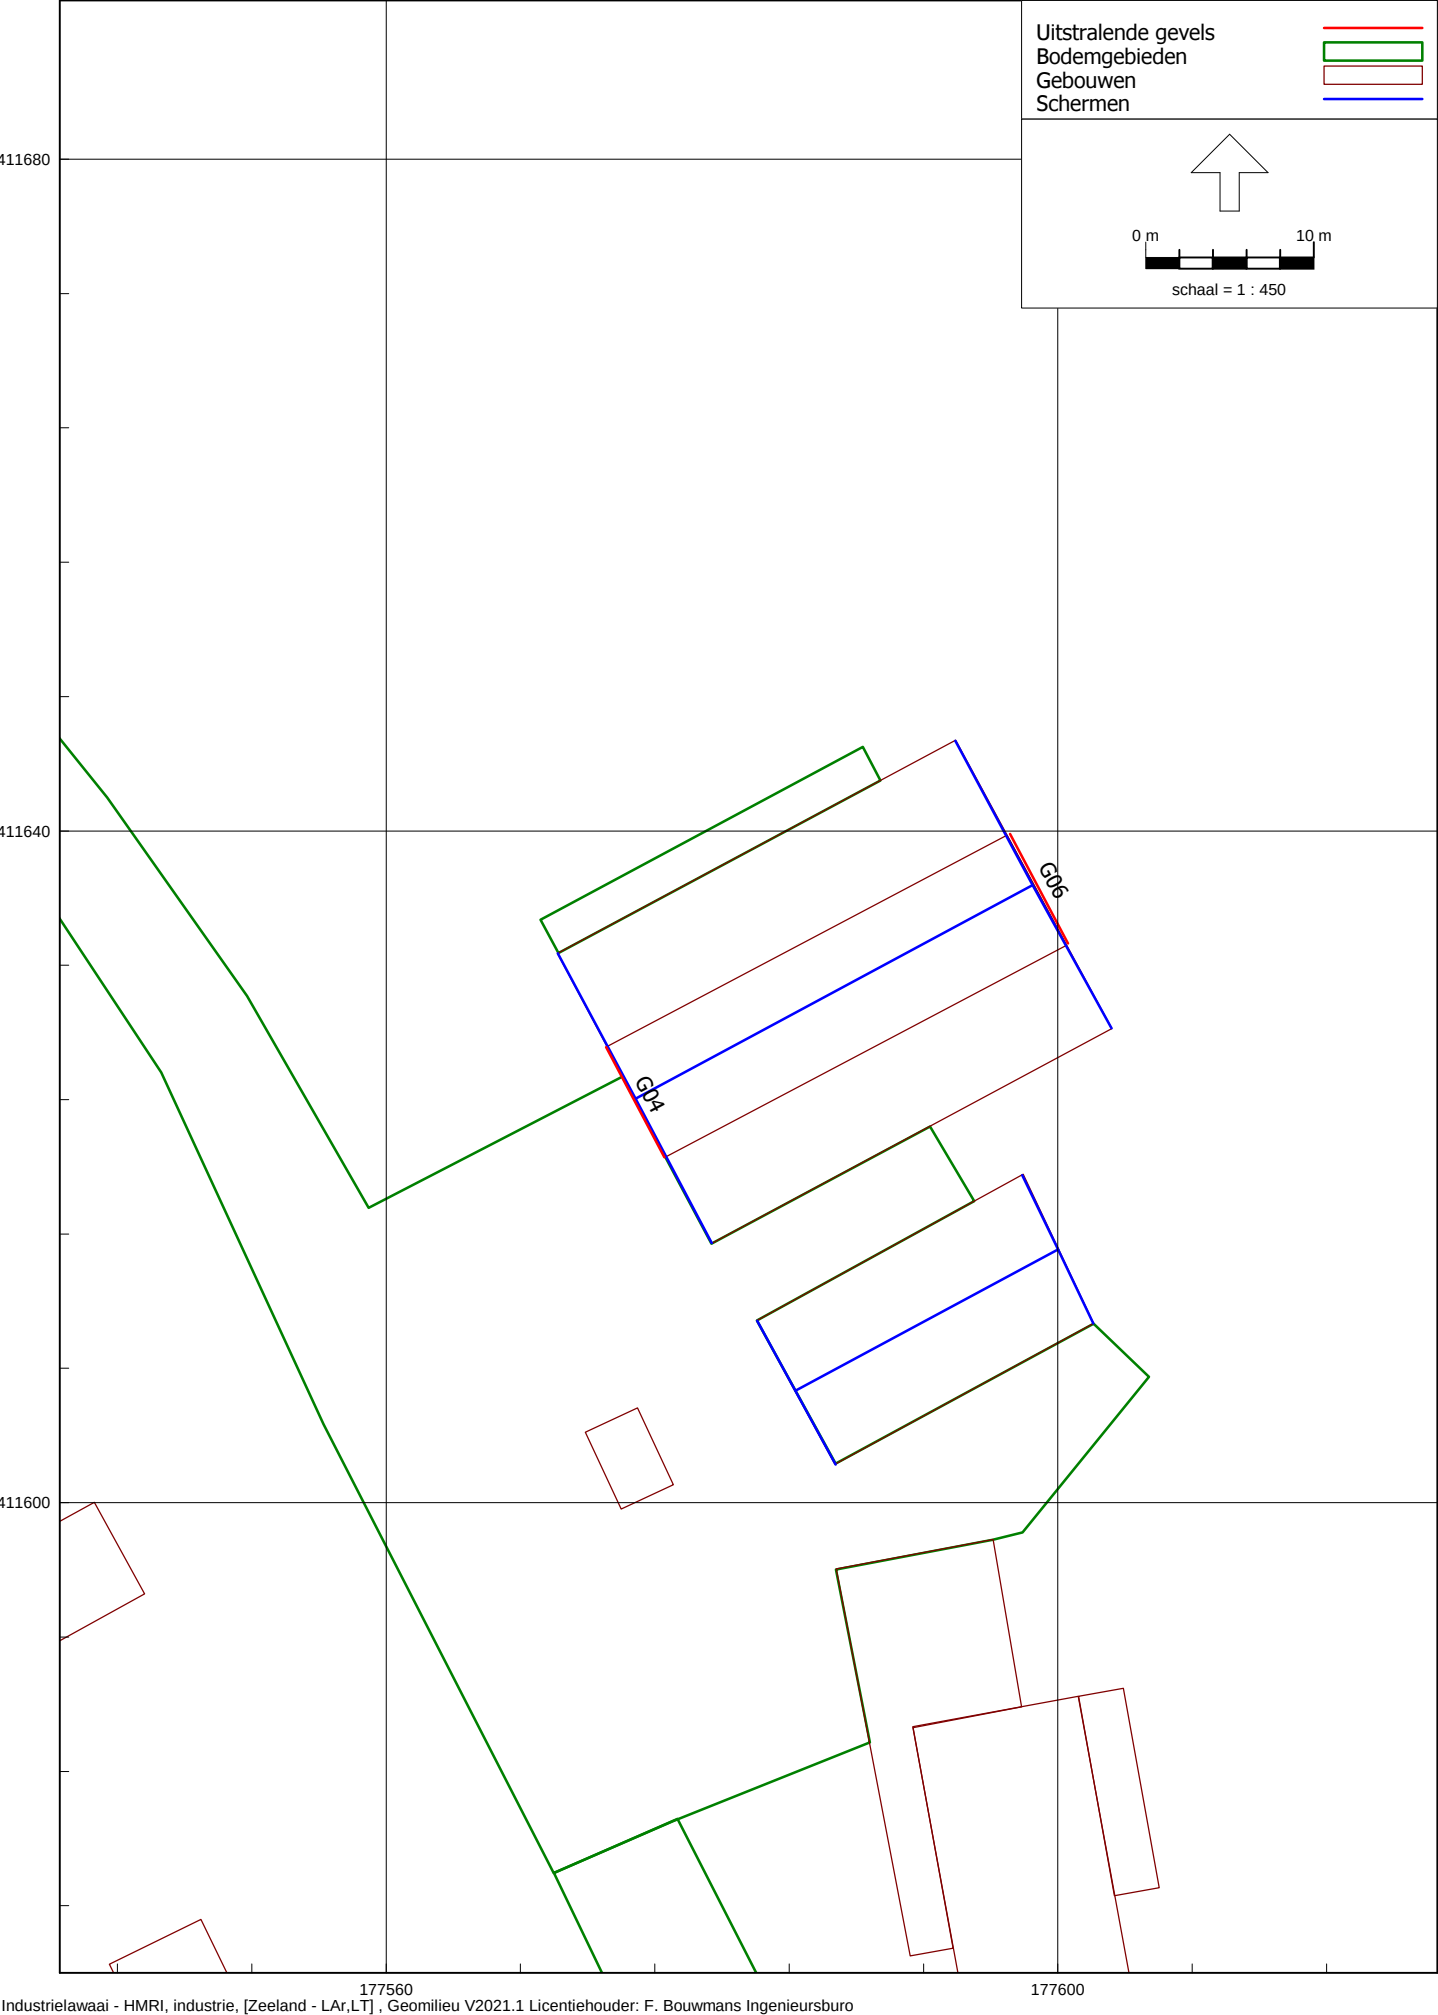


Figuur 11
Ligging uitstralende gevels

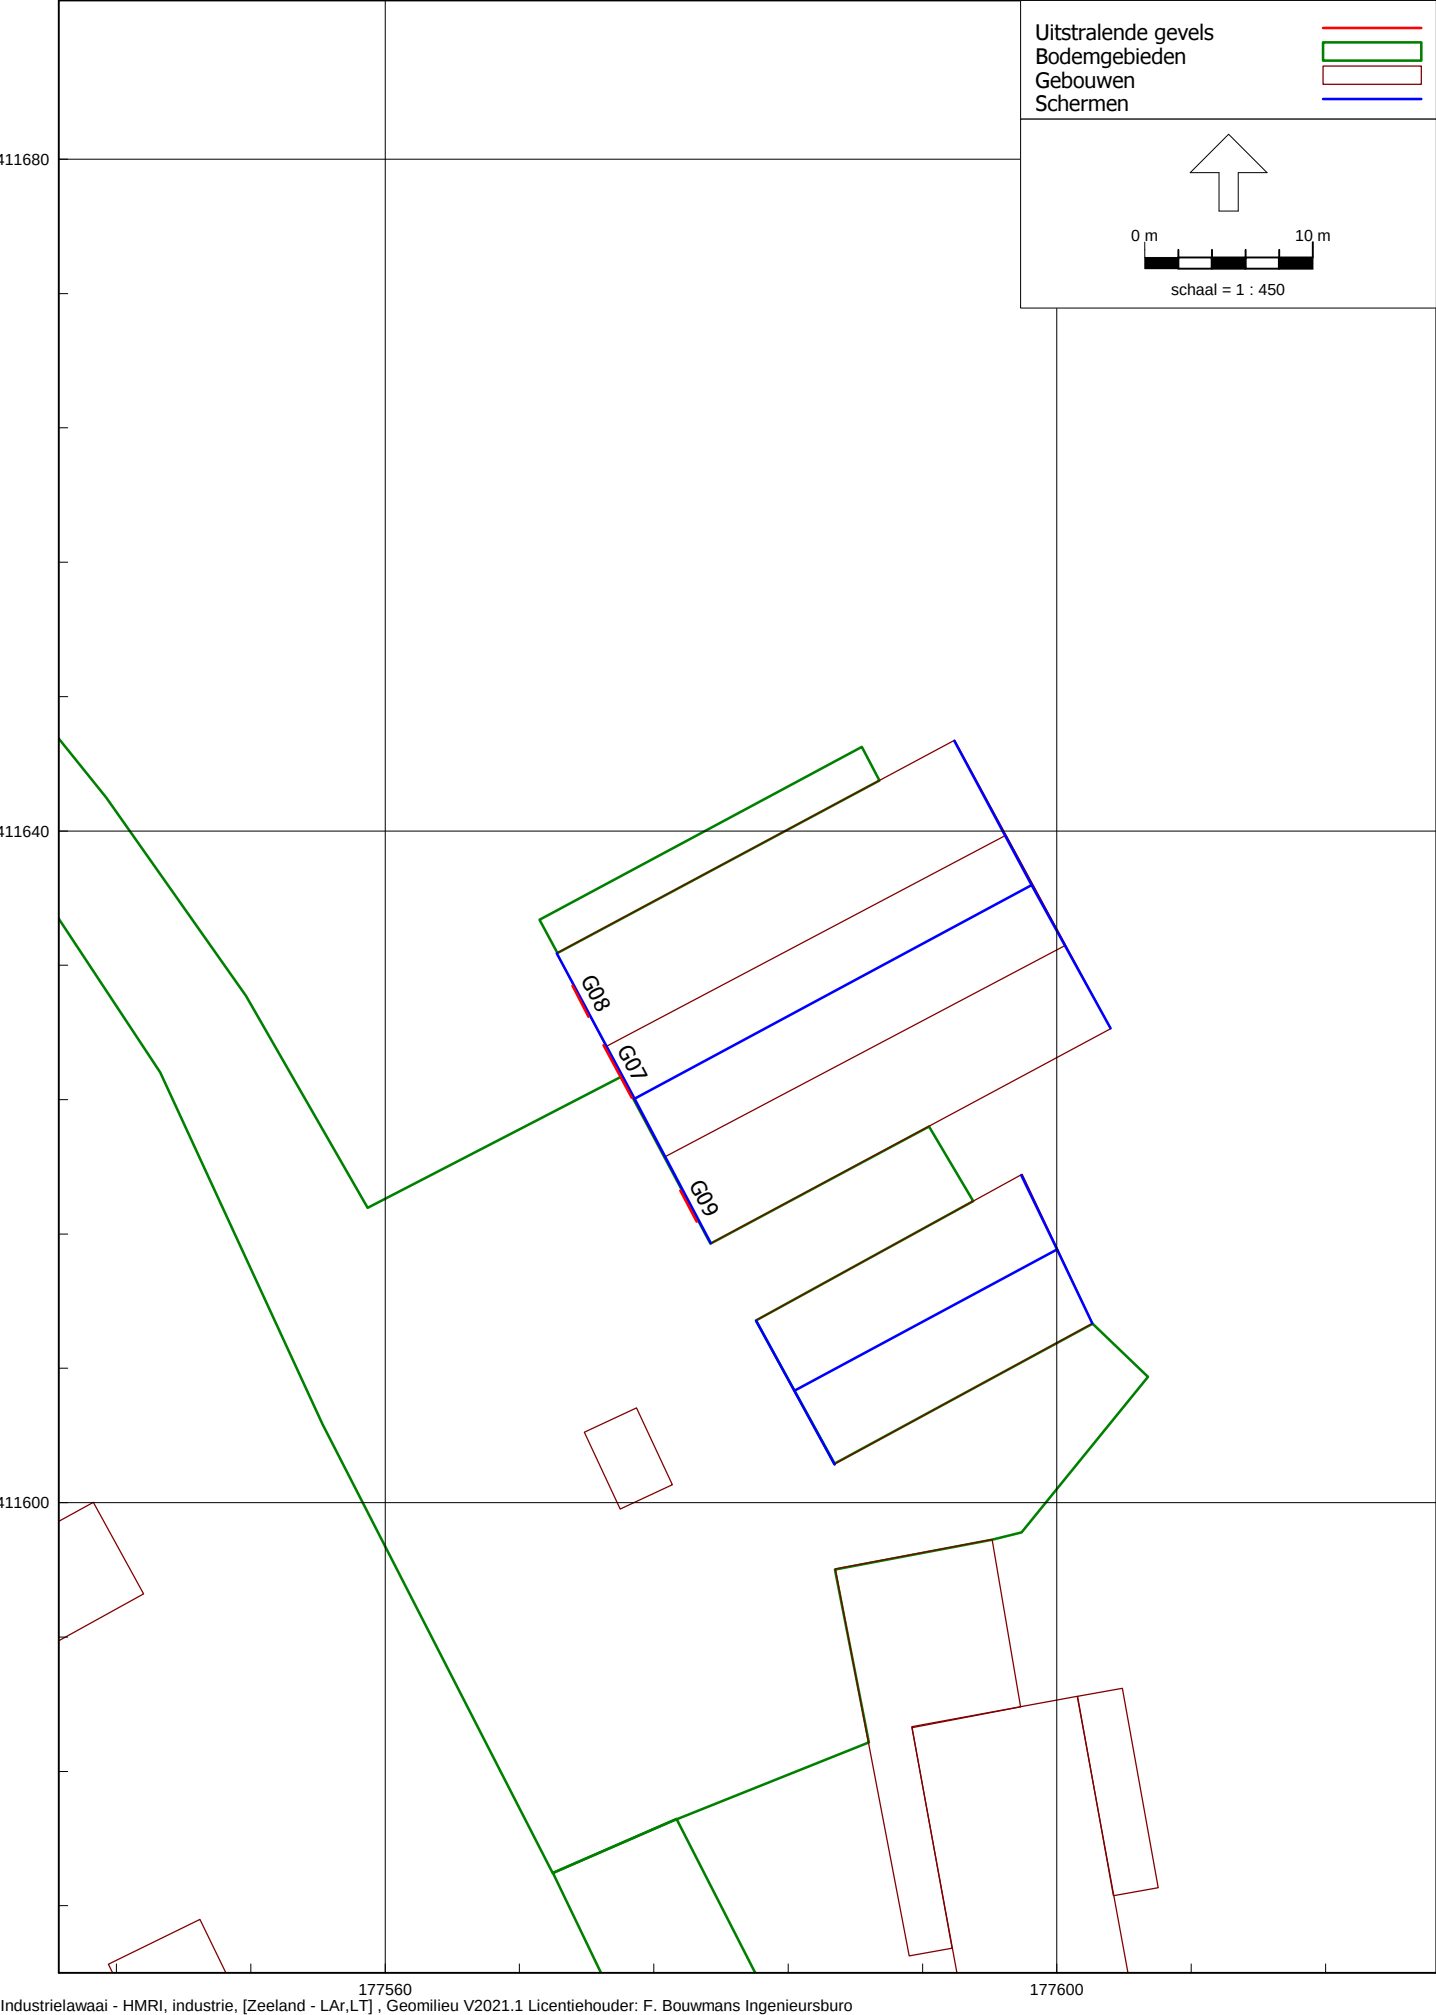

Figuur 12
Ligging uitstralende daken

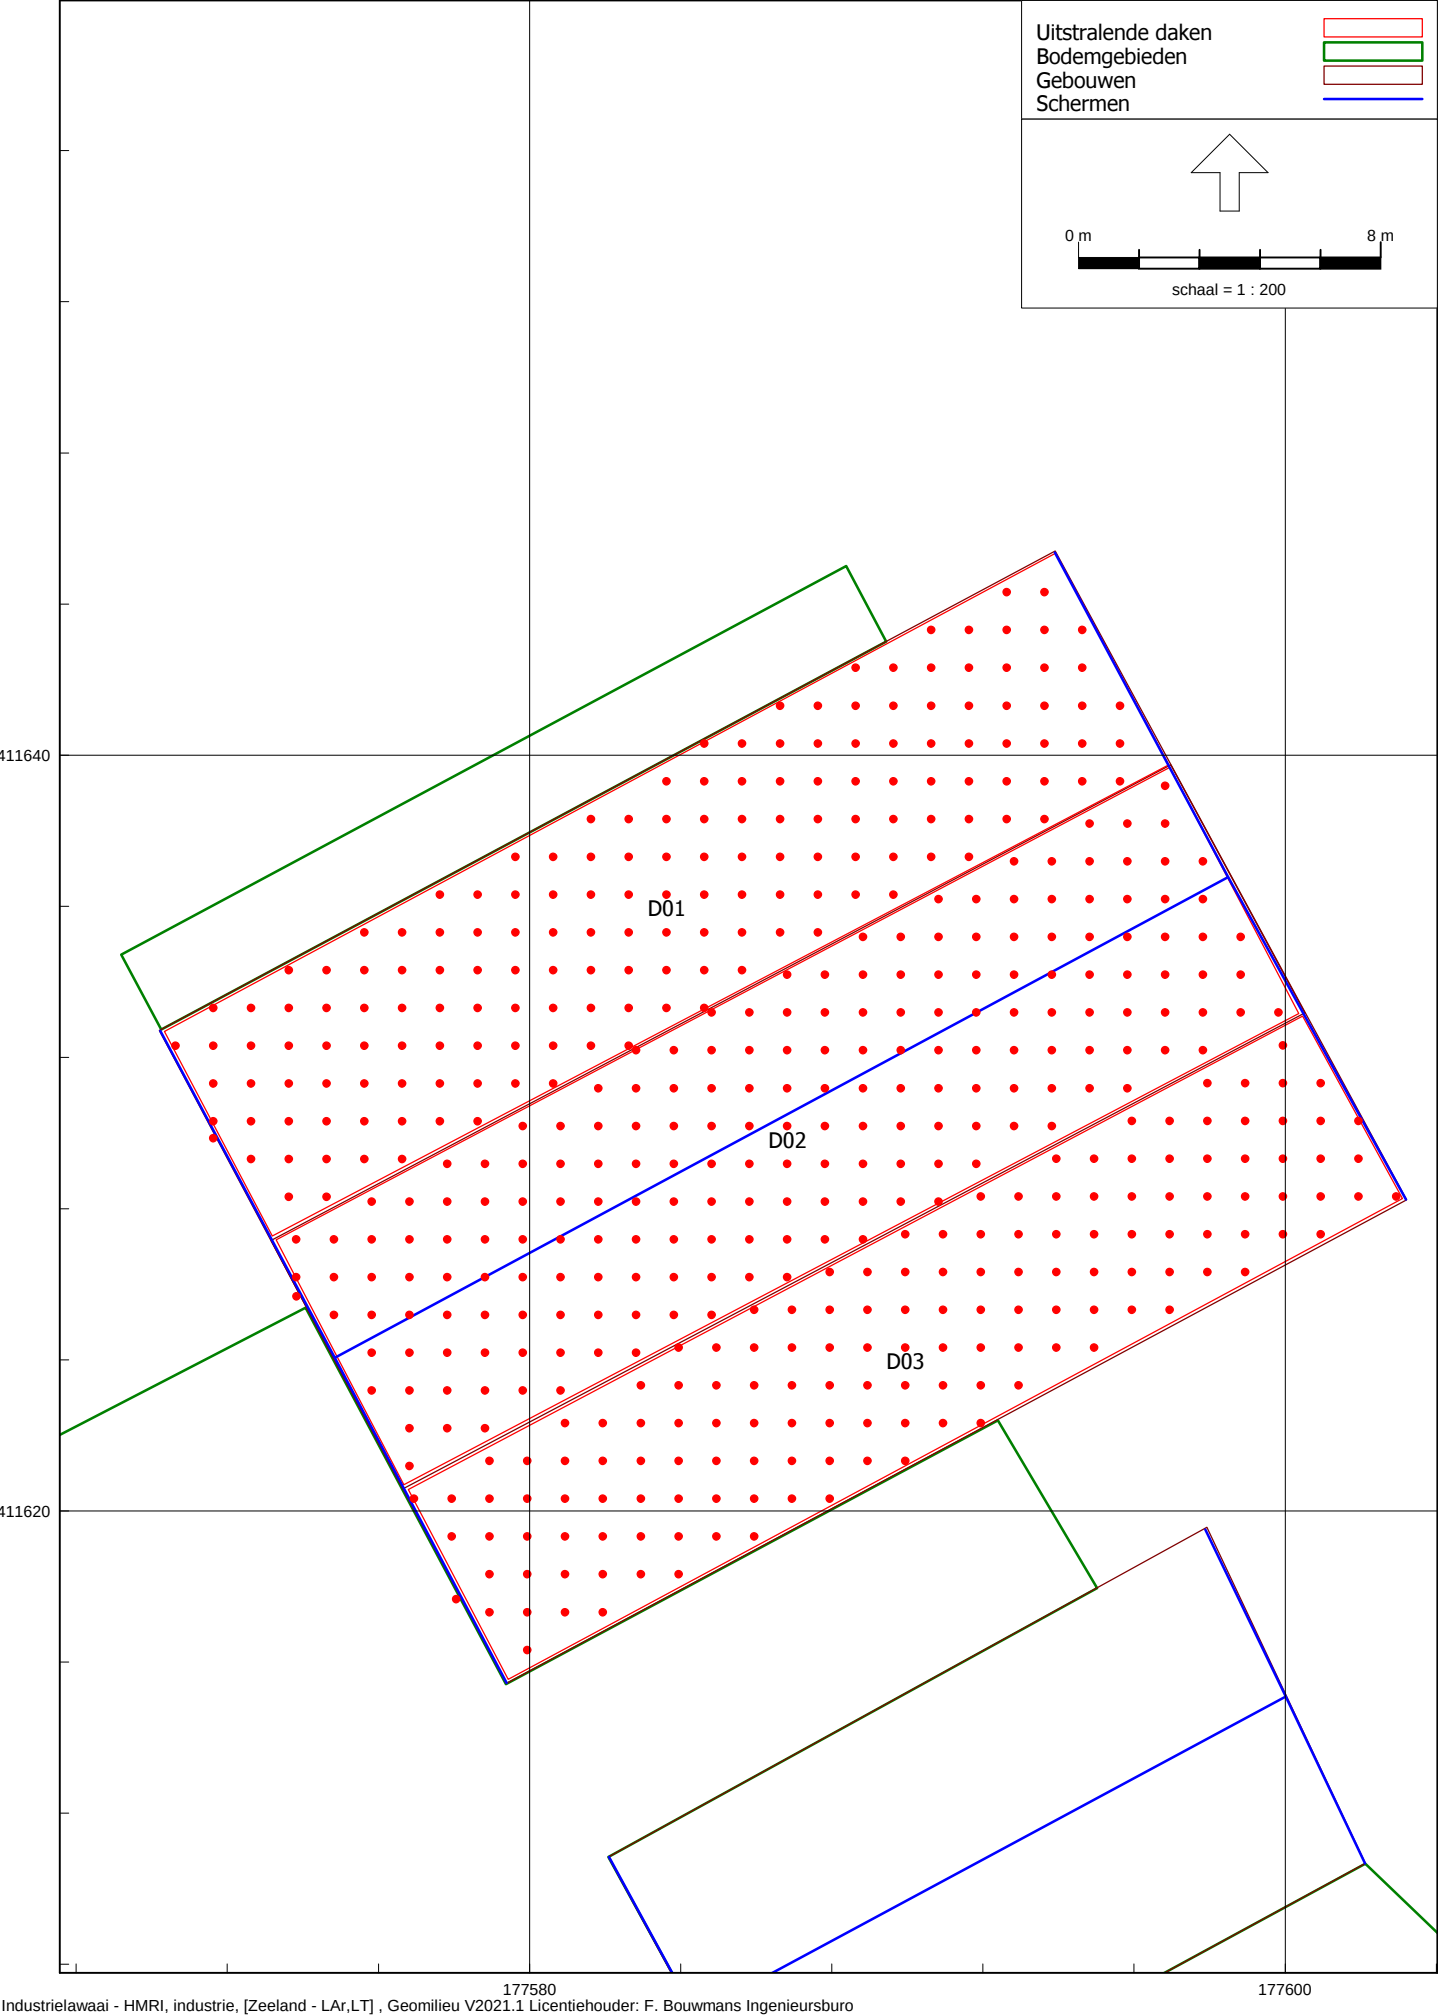


Figuur 13
Ligging uitstralende daken

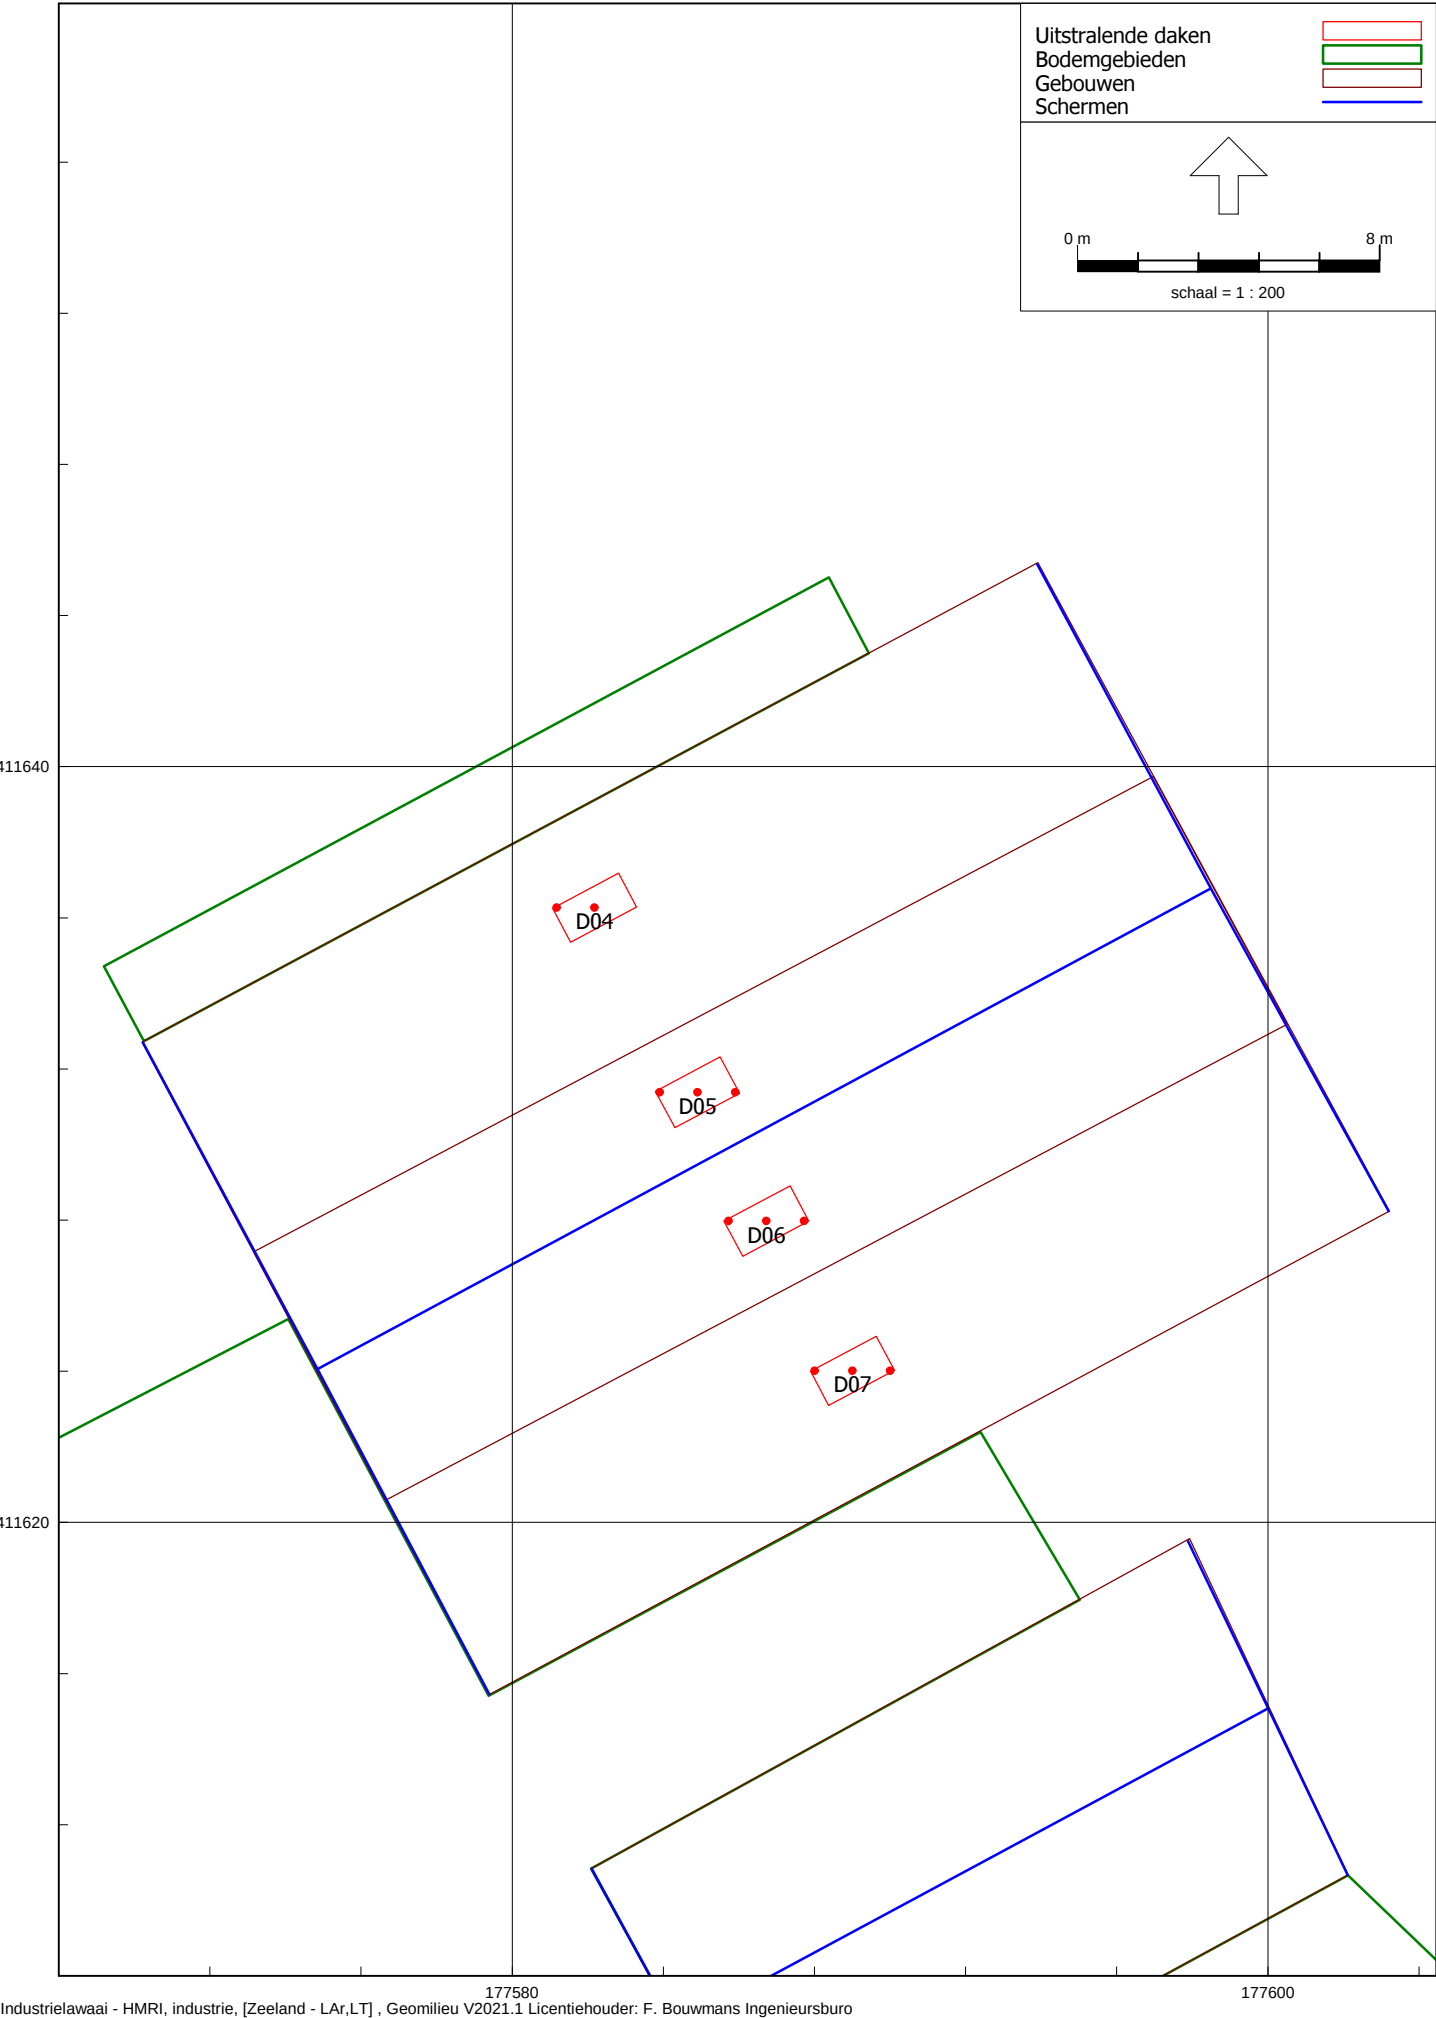


Figuur 14

Ligging rekenpunten en mobiele bronnen indirecte hinder

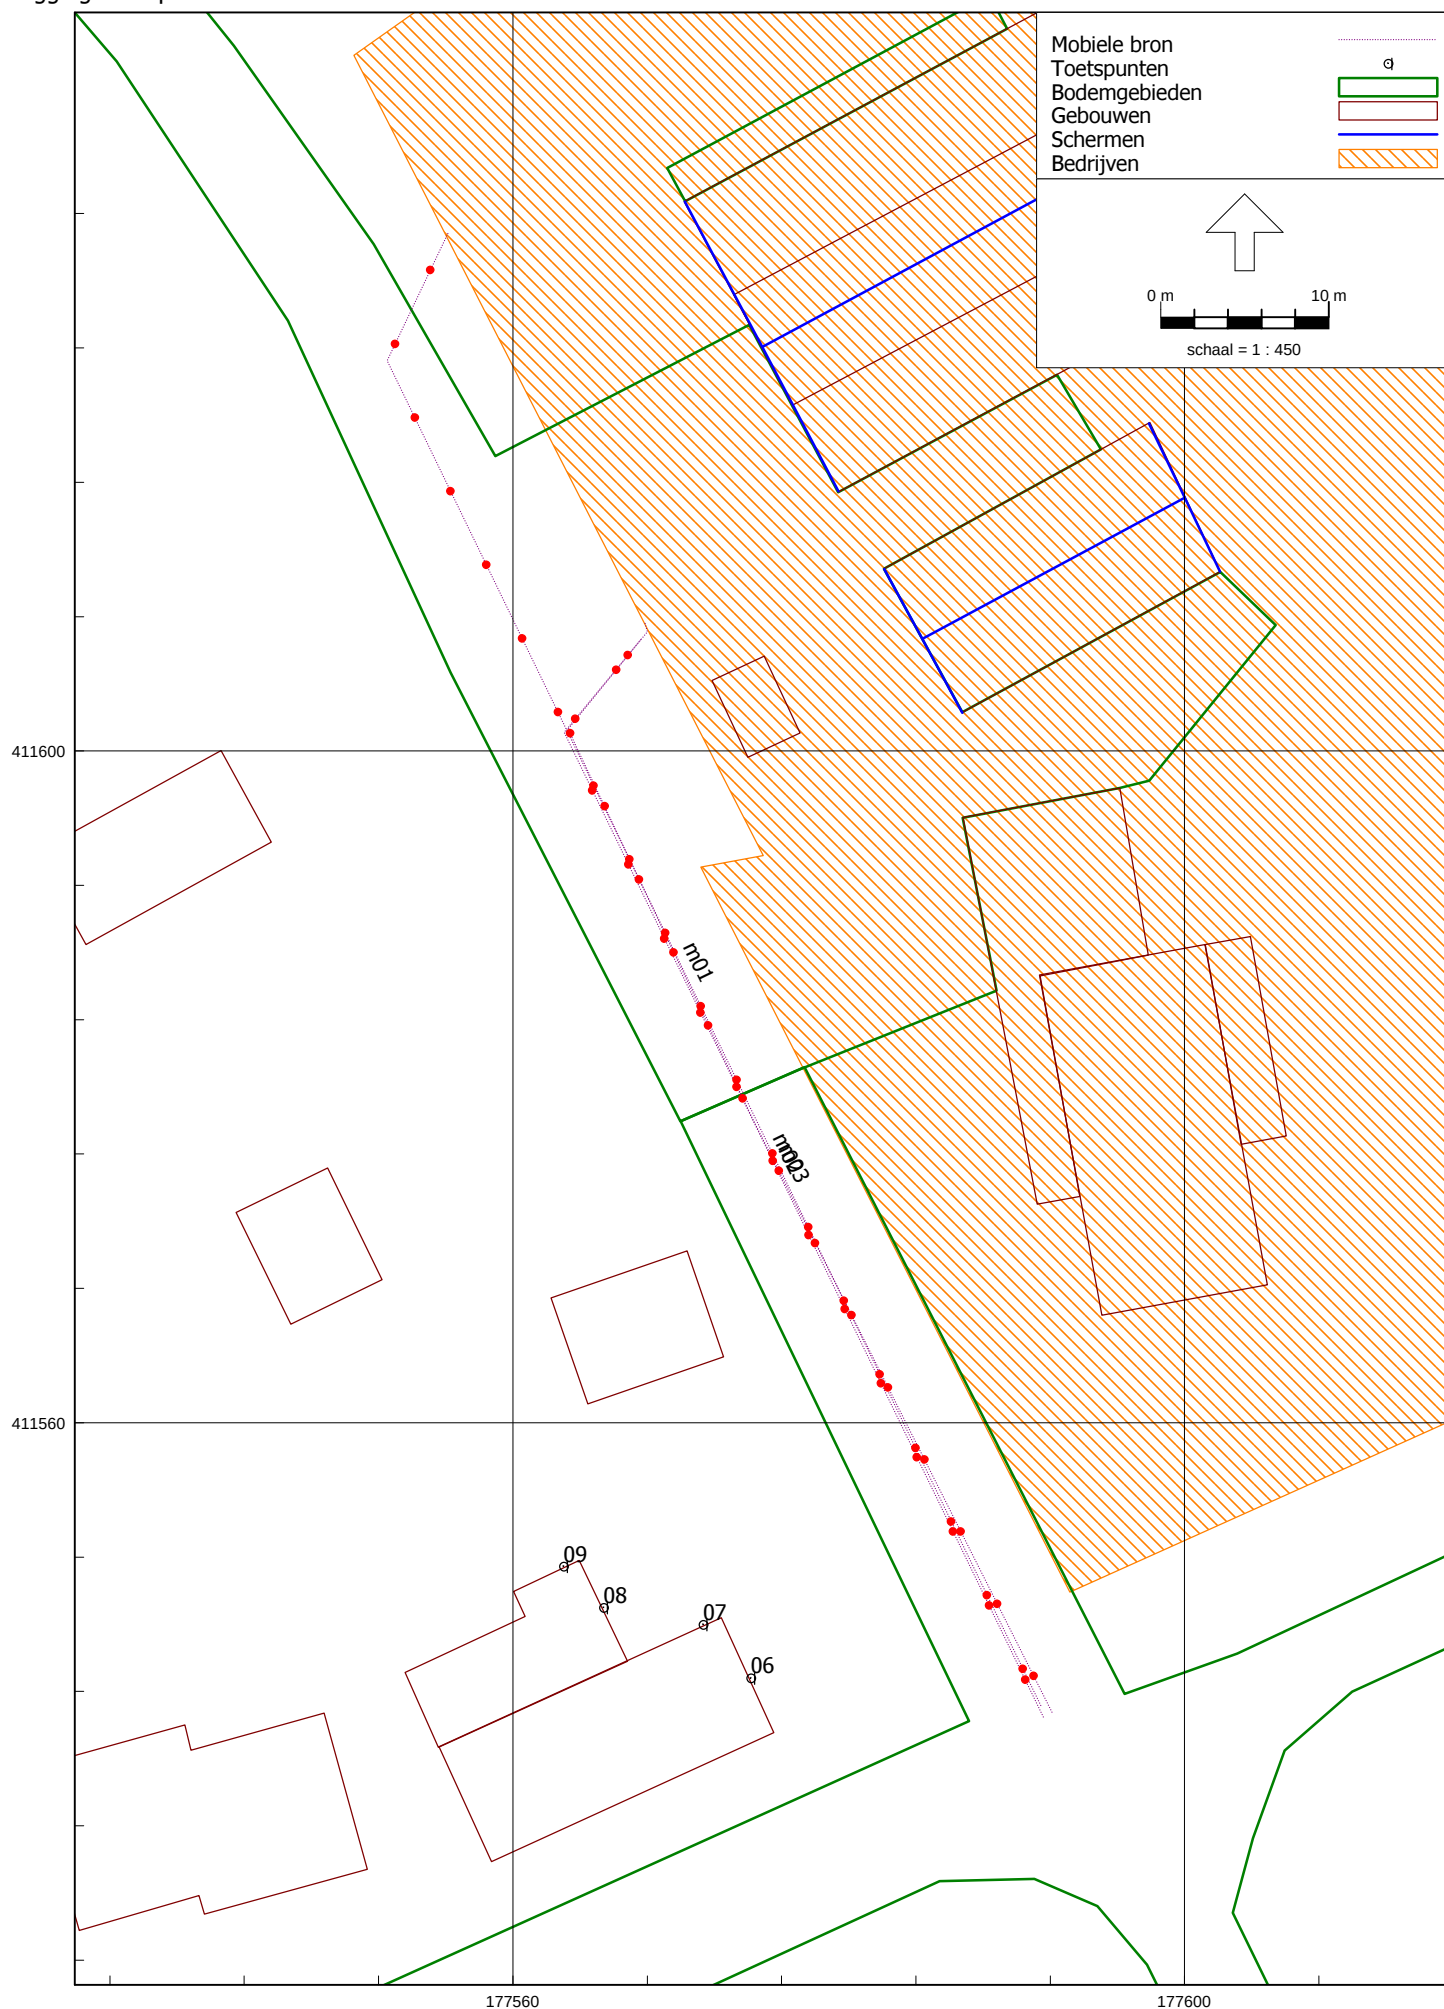

Figuur 15
Ligging scherm bij buitenloop

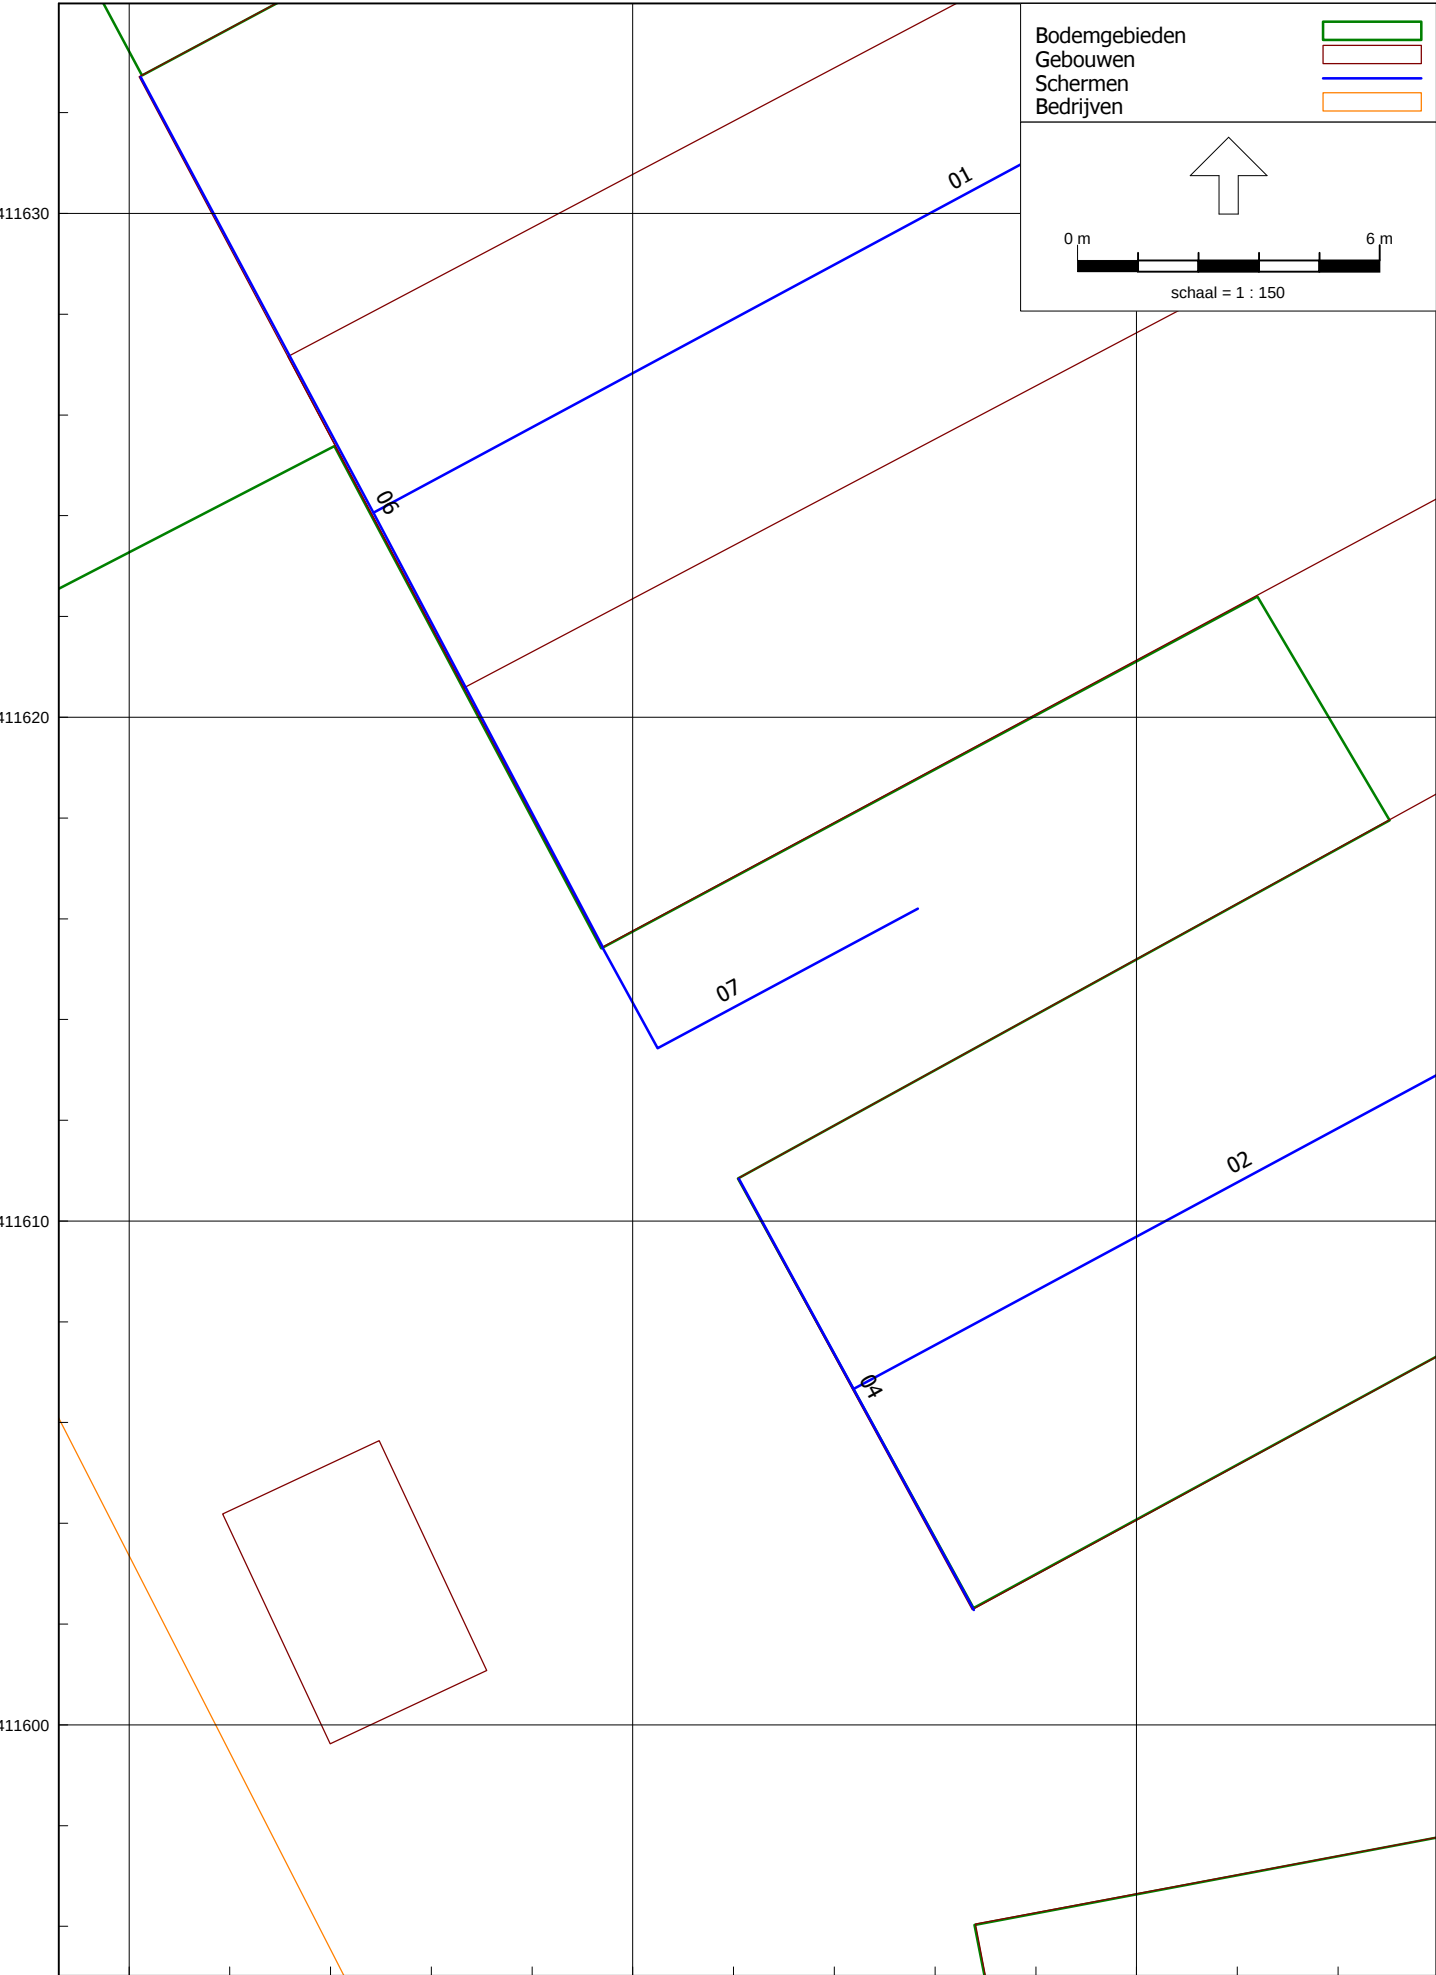



datum:
23-8-2021
Kenmerk:
20.910-FB.i-3
Bijlage - 1 -

BIJLAGE 1

Berekening binnenniveau en bronsterkteberekeningen

Prognose halniveau op basis van bronvermogens en m.b.v. Sabine

stap 1: bepalen gecumuleerd bedrijfsduurgecorrigeerd bronvermogen in dB(A)

activiteit / werken met:	bronvermogens in dB(A)										LWA in dB(A)	uren in gebouw	gecumuleerd, bedrijfsduur-gecorrigeerd bronvermogen in dB(A)										LWAcorr in dB(A)
	octaafbandmiddenfrequenties												octaafbandmiddenfrequenties										
	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	31,5 Hz			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz			
blaffende honden	44	53	59	69	98	96	87	68	59	100,3	2,4	38,8	47,8	53,8	63,8	92,8	90,8	81,8	62,8	53,8	95,1		
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
												gecorrigeerd gecumuleerd bronvermogen	38,8	47,8	53,8	63,8	92,8	90,8	81,8	62,8	53,8	95,1	

stap 2: bepalen halniveau m.b.v. Sabine

Volume hal:	1971	m3	lengte hal:	27	m
totale bronvermogen	95,1	dB(A)	breedte hal:	20	m
			hoogte hal:	3,65	m

gevel / vloer / dak	opp. S in m2	alfa	A= S*alfa
wanden	254	0,15	38,1
dak	567	0,15	85,05
vloer	540	0,3	162
totaal	1361		285,15
Lphal in dB(A)	76,6		
nagalmtijd in sec.	1,2		

indicatief

stap 3: bepalen spectrum bij het berekende niveau

dagperiode	bedrijfsduur-gecorrigeerd halniveau in dB(A)									
	octaafbandmiddenfrequenties									Lphal in dB(A)
	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
hal	20,2	29,2	35,2	45,2	74,2	72,2	63,2	44,2	35,2	76,6

Projectnummer: 20.910
 Bedrijf: Hoeve de Eik Zeeland

Bronnummer:				16 t/m 23				Bronnaam:		ventilatie gevel gebouw A					
aantal bronnen:				4											
Methode II.7															
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Materiaal															
opening		nr.	0	S ₁ : 2,7	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0		
		nr.	0	S ₂ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0		
		nr.	0	S ₃ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0		
		nr.	0	S ₄ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0		
		nr.	0	S ₅ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0		
R _S				S _{totaal} : 2,7	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
L _p					[dB(A)]	20,2	29,2	35,2	45,2	74,2	72,2	63,2	44,2	35,2	76,5
10 log(S)					[dB]	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3		
C _d					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
Uitstralende gevel,					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
L _{WR} totaal					[dB(A)]	21,5	30,5	36,5	46,5	75,5	73,5	64,5	45,5	36,5	77,9
L _{WR} per bron		-6,0 dB			[dB(A)]	15,5	24,5	30,5	40,5	69,5	67,5	58,5	39,5	30,5	71,8

BIJLAGE 2

Invoergegevens rekenmodel langijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
01	Woning Graspeel 55m	177804,40	411725,66	0,00	Eigen waarde	1,50
02	Woning Graspeel 57	177808,84	411750,47	0,00	Eigen waarde	1,50
03	Woning Langstraat 7	177827,91	411330,87	0,00	Eigen waarde	1,50
04	Woning Graspeel 64	177453,84	411469,41	0,00	Eigen waarde	1,50
05	Woning Graspeel 43	177419,39	411482,42	0,00	Eigen waarde	1,50
06	Woning Graspeel 45	177572,90	411547,56	0,00	Eigen waarde	1,50
07	Woning Graspeel 45	177571,32	411548,00	0,00	Eigen waarde	1,50
08	Woning Graspeel 45	177564,49	411550,91	0,00	Eigen waarde	1,50
09	Woning Graspeel 45	177563,01	411551,47	0,00	Eigen waarde	1,50
10	Tuin Graspeel 45	177555,45	411556,12	0,00	Eigen waarde	1,50
11	Tuin Graspeel 45	177552,12	411564,21	0,00	Eigen waarde	1,50
12	Tuin Graspeel 45	177539,99	411550,88	0,00	Eigen waarde	1,50
13	Tuin Graspeel 45	177534,99	411563,02	0,00	Eigen waarde	1,50

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	--	--	--	Ja
02	5,00	--	--	--	--	Ja
03	5,00	--	--	--	--	Ja
04	5,00	--	--	--	--	Ja
05	5,00	--	--	--	--	Ja
06	5,00	--	--	--	--	Ja
07	5,00	--	--	--	--	Ja
08	--	--	--	--	--	Ja
09	--	--	--	--	--	Ja
10	--	--	--	--	--	Ja
11	--	--	--	--	--	Ja
12	--	--	--	--	--	Ja
13	--	--	--	--	--	Ja

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte
01	Bedrijfswoning Graspeel 49	177604,93	411568,22	0,00	7,00
02	Bedrijfswoning Graspeel 49	177586,80	411596,05	0,00	3,50
03	Bedrijfswoning Graspeel 49	177603,91	411588,95	0,00	3,50
04	Stalletje	177574,96	411605,64	0,00	3,50
05	Gebouw B	177582,09	411610,84	0,00	2,50
06	Gebouw A	177570,20	411632,71	0,00	2,00
07	Gebouw A	177573,16	411627,16	0,00	4,00
08	Gebouw	177562,28	411567,42	0,00	2,50
09	Gebouw	177531,57	411593,93	0,00	2,50
10	Woning Graspeel 45	177558,72	411533,86	0,00	7,00
11	Woning Graspeel 45	177560,03	411549,95	0,00	3,00
12	Gebouw	177531,42	411539,48	0,00	5,00
13	Woning Graspeel 43	177420,30	411480,15	0,00	5,50
14	Woning Graspeel 43	177397,41	411490,76	0,00	2,50
15	Woning Graspeel 64	177441,43	411465,86	0,00	7,00
16	Aanbouw	177455,47	411464,41	0,00	2,50
17	Woning Graspeel 55m	177804,44	411731,94	0,00	2,50
18	Woning Graspeel 55 en 57	177816,07	411765,86	0,00	7,00
19	Gebouw	177812,53	411719,43	0,00	2,50
20	Gebouw	177792,28	411777,97	0,00	3,50
21	Woning Langstraat 7	177826,34	411330,27	0,00	7,00
22	Gebouw	177846,39	411352,13	0,00	5,00
23	Gebouw	177830,39	411345,49	0,00	2,50
24	Gebouw	177543,52	411572,52	0,00	2,50

Model: LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
01	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Cp
01	Nok Gebouw A	5,20	0,00	Eigen waarde	2	26,84	2 dB
02	Nok Gebouw B	4,00	0,00	Eigen waarde	2	17,75	2 dB
03	Gevel Gebouw B	--	0,00	Eigen waarde	3	9,79	0 dB
04	Gevel Gebouw B	--	0,00	Eigen waarde	3	9,75	0 dB
05	Gevel Gebouw A	--	0,00	Eigen waarde	3	19,48	0 dB
06	Gevel Gebouw A	--	0,00	Eigen waarde	3	19,53	0 dB

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,20	0,20
02	0,20	0,20
03	0,80	0,80
04	0,80	0,80
05	0,80	0,80
06	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
01	Hard bodemgebied	0,00
02	Hard bodemgebied	0,00
03	Hard bodemgebied	0,00
04	Buitenlopen	0,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld
01	Tractor Deutz	177582,47	411603,61	1,50	0,00
02	Tractor Deutz	177575,81	411615,22	1,50	0,00
03	Tractor Deutz	177570,00	411626,66	1,50	0,00
04	Tractor Deutz	177570,17	411637,42	1,50	0,00
05	Tractor Deutz	177578,37	411640,83	1,50	0,00
06	Honden in speelweide	177564,41	411648,90	0,80	0,00
07	Honden in speelweide	177569,05	411652,21	0,80	0,00
08	Honden in speelweide	177573,79	411656,05	0,80	0,00
09	Honden in speelweide	177579,41	411659,35	0,80	0,00
10	Honden in speelweide	177584,15	411662,57	0,80	0,00
11	Honden in speelweide	177567,00	411644,97	0,80	0,00
12	Honden in speelweide	177571,55	411647,74	0,80	0,00
13	Honden in speelweide	177577,81	411651,05	0,80	0,00
14	Honden in speelweide	177582,45	411653,46	0,80	0,00
15	Honden in speelweide	177587,99	411656,76	0,80	0,00
16	Opening noordgevel gebouw A	177573,65	411634,67	1,95	0,00
17	Opening noordgevel gebouw A	177579,65	411637,88	1,95	0,00
18	Opening noordgevel gebouw A	177585,72	411641,13	1,95	0,00
19	Opening noordgevel gebouw A	177591,69	411644,33	1,95	0,00
20	Opening zuidgevel gebouw A	177583,12	411617,32	1,95	0,00
21	Opening zuidgevel gebouw A	177589,19	411620,59	1,95	0,00
22	Opening zuidgevel gebouw A	177595,00	411623,71	1,95	0,00
23	Opening zuidgevel gebouw A	177600,94	411626,90	1,95	0,00
24	Schoonsputten gebouw B	177592,67	411609,43	1,00	0,00
25	Vrachtwagen stationair	177567,90	411637,01	1,00	0,00
26	3 honden in buitenloop	177575,13	411636,66	0,80	0,00
27	3 honden in buitenloop	177577,12	411637,60	0,80	0,00
28	3 honden in buitenloop	177578,89	411638,65	0,80	0,00
29	3 honden in buitenloop	177580,82	411639,59	0,80	0,00
30	3 honden in buitenloop	177582,42	411640,53	0,80	0,00
31	3 honden in buitenloop	177584,41	411641,52	0,80	0,00
32	3 honden in buitenloop	177586,12	411642,52	0,80	0,00
33	3 honden in buitenloop	177587,78	411643,57	0,80	0,00
34	6 honden in buitenloop	177571,85	411634,95	0,80	0,00
35	2 honden in buitenloop	177582,14	411615,46	0,80	0,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
01	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	63,00	88,00	94,00	93,00
02	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	63,00	88,00	94,00	93,00
03	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	63,00	88,00	94,00	93,00
04	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	63,00	88,00	94,00	93,00
05	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	63,00	88,00	94,00	93,00
06	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
07	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
08	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
09	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
11	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
12	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
13	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
16	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
17	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
18	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
19	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
20	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
21	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
22	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
23	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	15,50	24,50	30,50	40,50
24	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	51,00	63,00	68,00	76,00
25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	58,00	67,00	80,00	83,00
26	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
27	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
28	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
29	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
31	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
32	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
33	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
34	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00
35	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	44,00	53,00	59,00	69,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
01	96,00	99,00	96,00	90,00	82,00	103,46	0,0500	--	--
02	96,00	99,00	96,00	90,00	82,00	103,46	0,0500	--	--
03	96,00	99,00	96,00	90,00	82,00	103,46	0,0500	--	--
04	96,00	99,00	96,00	90,00	82,00	103,46	0,0500	--	--
05	96,00	99,00	96,00	90,00	82,00	103,46	0,0500	--	--
06	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
07	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
08	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
09	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
10	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
11	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
12	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
13	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
14	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
15	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	--	--
16	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
17	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
18	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
19	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
20	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
21	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
22	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
23	69,50	67,50	58,50	39,50	30,50	71,84	13,0000	3,0000	8,0000
24	84,00	89,00	92,00	92,00	88,00	96,90	1,9996	--	--
25	90,00	92,00	89,00	86,00	81,00	96,24	0,1671	--	--
26	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
27	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
28	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
29	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
30	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
31	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
32	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
33	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1499	0,0750	--
34	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,2999	0,1500	--
35	98,00	96,00	87,00	68,00	59,00	100,34	0,1000	0,0500	--

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Groep
01	0,385	--	--	24,15	--	--	1
02	0,385	--	--	24,15	--	--	1
03	0,385	--	--	24,15	--	--	1
04	0,385	--	--	24,15	--	--	1
05	0,385	--	--	24,15	--	--	1
06	1,153	--	--	19,38	--	--	1
07	1,153	--	--	19,38	--	--	1
08	1,153	--	--	19,38	--	--	1
09	1,153	--	--	19,38	--	--	1
10	1,153	--	--	19,38	--	--	1
11	1,153	--	--	19,38	--	--	1
12	1,153	--	--	19,38	--	--	1
13	1,153	--	--	19,38	--	--	1
14	1,153	--	--	19,38	--	--	1
15	1,153	--	--	19,38	--	--	1
16	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
17	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
18	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
19	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
20	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
21	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
22	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
23	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1
24	15,382	--	--	8,13	--	--	1
25	1,285	--	--	18,91	--	--	1
26	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
27	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
28	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
29	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
30	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
31	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
32	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
33	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	1
34	2,307	5,000	--	16,37	13,01	--	--
35	0,769	1,667	--	21,14	17,78	--	--

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten
m01	Vrachtwagen afvoer mest	0,00	1,00	Eigen waarde	2
m02	Personenwagens	0,00	0,50	Eigen waarde	14
m03	Vrachtwagen overig	0,00	1,00	Eigen waarde	4

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lengte	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
m01	22,03	5	2	--	--	64,00	78,00	82,00
m02	54,62	5	30	6	--	59,00	66,00	72,00
m03	20,41	5	4	--	--	64,00	78,00	82,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
m01	87,00	93,00	96,00	95,00	89,00	80,00	100,32	mobiel
m02	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	mobiel
m03	87,00	93,00	96,00	95,00	89,00	80,00	100,32	mobiel

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte
G01	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1,9
G02	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1,9
G03	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G04	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G05	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G06	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G07	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	3,5
G08	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G09	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k
G01	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G02	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G03	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G04	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G05	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G06	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G07	5,0	5,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G08	5,0	5,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G09	5,0	5,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
G01	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G02	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G03	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G04	35,20	76,54	32,00	7,00	12,00	15,00	20,00
G05	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G06	35,20	76,54	32,00	7,00	12,00	15,00	20,00
G07	35,20	76,54	4,00	10,00	16,00	19,00	20,00
G08	35,20	76,54	2,00	7,00	12,00	15,00	20,00
G09	35,20	76,54	2,00	7,00	12,00	15,00	20,00

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
G01	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G02	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G03	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G04	22,00	25,00	25,00	25,00	-14,80	19,20	20,20	27,20
G05	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G06	22,00	25,00	25,00	25,00	-14,80	19,20	20,20	27,20
G07	21,00	20,00	30,00	35,00	13,20	16,20	16,20	23,20
G08	22,00	25,00	25,00	25,00	15,20	19,20	20,20	27,20
G09	22,00	25,00	25,00	25,00	15,20	19,20	20,20	27,20

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
G01	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	2,26	5,26	7,26
G02	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	2,29	5,29	7,29
G03	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	1,10	4,10	6,10
G04	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	-3,08	30,92	31,92
G05	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	1,08	4,08	6,08
G06	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	-3,11	30,89	31,89
G07	51,20	48,20	40,20	11,20	-2,80	53,20	24,15	27,15	27,15
G08	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	21,39	25,39	26,39
G09	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	21,39	25,39	26,39

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
G01	12,26	34,26	26,26	12,26	-9,74	-18,74	34,96	0,00	0,00	0,00
G02	12,29	34,29	26,29	12,29	-9,71	-18,71	34,99	0,00	0,00	0,00
G03	11,10	33,10	25,10	11,10	-10,90	-19,90	33,80	0,00	0,00	0,00
G04	38,92	62,92	58,92	46,92	27,92	18,92	64,47	0,00	0,00	0,00
G05	11,08	33,08	25,08	11,08	-10,92	-19,92	33,78	0,00	0,00	0,00
G06	38,89	62,89	58,89	46,89	27,89	18,89	64,44	0,00	0,00	0,00
G07	34,15	62,15	59,15	51,15	22,15	8,15	64,15	0,00	0,00	0,00
G08	33,39	57,39	53,39	41,39	22,39	13,39	58,94	0,00	0,00	0,00
G09	33,39	57,39	53,39	41,39	22,39	13,39	58,94	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
G01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-11,80	-9,80
G02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-11,80	-9,80
G03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-11,80	-9,80
G04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	19,20	20,20
G05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-11,80	-9,80
G06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	19,20	20,20
G07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	16,20	16,20
G08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	19,20	20,20
G09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	19,20	20,20

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
G01	-4,80	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	2,26
G02	-4,80	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	2,29
G03	-4,80	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	1,10
G04	27,20	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	-3,08
G05	-4,80	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	1,08
G06	27,20	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	-3,11
G07	23,20	51,20	48,20	40,20	11,20	-2,80	53,20	24,15
G08	27,20	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	21,39
G09	27,20	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	21,39

Model: LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
G01	5,26	7,26	12,26	34,26	26,26	12,26	-9,74	-18,74	34,96	1
G02	5,29	7,29	12,29	34,29	26,29	12,29	-9,71	-18,71	34,99	1
G03	4,10	6,10	11,10	33,10	25,10	11,10	-10,90	-19,90	33,80	1
G04	30,92	31,92	38,92	62,92	58,92	46,92	27,92	18,92	64,47	2
G05	4,08	6,08	11,08	33,08	25,08	11,08	-10,92	-19,92	33,78	1
G06	30,89	31,89	38,89	62,89	58,89	46,89	27,89	18,89	64,44	2
G07	27,15	27,15	34,15	62,15	59,15	51,15	22,15	8,15	64,15	3
G08	25,39	26,39	33,39	57,39	53,39	41,39	22,39	13,39	58,94	3
G09	25,39	26,39	33,39	57,39	53,39	41,39	22,39	13,39	58,94	3

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D02	Dak Gebouw A	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D03	Dak Gebouw A	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	TypeLw	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
D01	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D02	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D03	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D04	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D05	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D06	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D07	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
D01	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D02	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D03	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D04	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D05	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D06	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D07	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
D01	14,00	20,00	23,00	27,00	26,00	27,00
D02	14,00	20,00	23,00	27,00	26,00	27,00
D03	14,00	20,00	23,00	27,00	26,00	27,00
D04	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00
D05	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00
D06	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00
D07	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
D01	31,00	32,00	35,00	3,20	6,20	9,20	15,20	45,20
D02	31,00	32,00	35,00	3,20	6,20	9,20	15,20	45,20
D03	31,00	32,00	35,00	3,20	6,20	9,20	15,20	45,20
D04	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20
D05	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20
D06	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20
D07	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
D01	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	25,43	28,43	31,43	37,43
D02	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	26,13	29,13	32,13	38,13
D03	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	24,96	27,96	30,96	36,96
D04	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,23	23,23	28,23	36,23
D05	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,44	23,44	28,44	36,44
D06	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,41	23,41	28,41	36,41
D07	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,23	23,23	28,23	36,23

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
D01	67,43	64,43	51,43	31,43	19,43	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	68,13	65,13	52,13	32,13	20,13	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D03	66,96	63,96	50,96	30,96	18,96	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	61,23	57,23	46,23	23,23	10,23	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00
D05	61,44	57,44	46,44	23,44	10,44	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	61,41	57,41	46,41	23,41	10,41	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D07	61,23	57,23	46,23	23,23	10,23	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
D01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	6,20	9,20	15,20
D02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	6,20	9,20	15,20
D03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	6,20	9,20	15,20
D04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	20,20	25,20	33,20
D05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	20,20	25,20	33,20
D06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	20,20	25,20	33,20
D07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	20,20	25,20	33,20

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
D01	45,20	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	25,43	28,43	31,43
D02	45,20	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	26,13	29,13	32,13
D03	45,20	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	24,96	27,96	30,96
D04	58,20	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,23	23,23	28,23
D05	58,20	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,44	23,44	28,44
D06	58,20	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,41	23,41	28,41
D07	58,20	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,23	23,23	28,23

Model: LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
D01	37,43	67,43	64,43	51,43	31,43	19,43	69,27	3
D02	38,13	68,13	65,13	52,13	32,13	20,13	69,97	3
D03	36,96	66,96	63,96	50,96	30,96	18,96	68,80	3
D04	36,23	61,23	57,23	46,23	23,23	10,23	62,79	4
D05	36,44	61,44	57,44	46,44	23,44	10,44	63,00	4
D06	36,41	61,41	57,41	46,41	23,41	10,41	62,97	4
D07	36,23	61,23	57,23	46,23	23,23	10,23	62,79	4

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: LAr,LT

 Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT
Verantwoordelijke	Frank
Rekenmethode	#2 Industrielaawai HMRI, industrie

Aangemaakt door	Frank op 4-6-2020
Laatst ingezien door	Frank op 2-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21

Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

BIJLAGE 3

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,5	24,1	16,6	29,1		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	25,9	26,2	15,6	31,2		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	28,1	28,8	18,8	33,8		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	17,2	13,4	10,0	20,0		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	19,6	16,9	13,4	23,4		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	31,1	26,4	19,7	31,4		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	30,8	27,0	21,5	32,0		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	28,7	25,3	18,2	30,3		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	30,3	27,8	21,4	32,8		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	37,3	35,8	27,0	40,8		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	41,4	39,9	32,6	44,9		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	38,4	36,3	29,0	41,3		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	42,3	40,0	33,2	45,0		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,6	33,5	27,3	38,5		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,6	29,2	23,3	34,2		
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	39,0	33,2	27,3	39,0		
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,5	33,6	27,8	40,5		
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,7	30,6	25,7	36,7		
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,0	32,7	26,8	38,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,5	24,1	16,6	29,1
05	Tractor Deutz	1,50	14,7	--	--	14,7
04	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	11,5	14,9	--	19,9
15	Honden in speelweide	0,80	11,3	--	--	11,3
33	3 honden in buitenloop	0,80	11,3	14,7	--	19,7
10	Honden in speelweide	0,80	11,2	--	--	11,2
14	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
09	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	10,9	14,3	--	19,3
13	Honden in speelweide	0,80	10,8	--	--	10,8
08	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
12	Honden in speelweide	0,80	10,5	--	--	10,5
07	Honden in speelweide	0,80	10,5	--	--	10,5
34	6 honden in buitenloop	0,80	10,3	13,7	--	18,7
11	Honden in speelweide	0,80	10,3	--	--	10,3
06	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
31	3 honden in buitenloop	0,80	9,9	13,3	--	18,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	9,7	--	--	9,7
30	3 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,9	12,3	--	17,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,0	--	17,0
02	Tractor Deutz	1,50	8,6	--	--	8,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,6	8,6	8,6	18,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	7,7	--	--	7,7
01	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,0	5,0	5,0	15,0
m02	Personenwagens	0,50	4,7	4,1	--	9,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	3,9	3,9	3,9	13,9
Rest		0,00	10,5	7,5	7,5	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	25,9	26,2	15,6	31,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	16,5	19,9	--	24,9
05	Tractor Deutz	1,50	13,7	--	--	13,7
04	Tractor Deutz	1,50	13,3	--	--	13,3
26	3 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,2	--	21,2
27	3 honden in buitenloop	0,80	12,4	15,8	--	20,8
28	3 honden in buitenloop	0,80	12,1	15,4	--	20,4
29	3 honden in buitenloop	0,80	11,7	15,1	--	20,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	11,5	14,8	--	19,8
31	3 honden in buitenloop	0,80	11,2	14,5	--	19,5
32	3 honden in buitenloop	0,80	10,9	14,2	--	19,2
15	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
33	3 honden in buitenloop	0,80	10,6	14,0	--	19,0
10	Honden in speelweide	0,80	10,6	--	--	10,6
14	Honden in speelweide	0,80	10,4	--	--	10,4
09	Honden in speelweide	0,80	10,4	--	--	10,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	10,2	13,6	--	18,6
13	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
08	Honden in speelweide	0,80	10,1	--	--	10,1
12	Honden in speelweide	0,80	9,9	--	--	9,9
07	Honden in speelweide	0,80	9,9	--	--	9,9
11	Honden in speelweide	0,80	9,7	--	--	9,7
06	Honden in speelweide	0,80	9,7	--	--	9,7
25	Vrachtwagen stationair	1,00	8,9	--	--	8,9
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	8,4	--	--	8,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,8	7,8	7,8	17,8
02	Tractor Deutz	1,50	7,7	--	--	7,7
01	Tractor Deutz	1,50	6,5	--	--	6,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	6,3	6,3	6,3	16,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,1	6,1	6,1	16,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	5,8	5,8	5,8	15,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,6	5,6	5,6	15,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	5,4	5,4	5,4	15,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,2	5,2	5,2	15,2
m02	Personenwagens	0,50	5,0	4,4	--	9,4
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,9	4,9	4,9	14,9
Rest		0,00	9,8	6,6	6,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	17,2	13,4	10,0	20,0
01	Tractor Deutz	1,50	8,3	--	--	8,3
03	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
02	Tractor Deutz	1,50	6,0	--	--	6,0
15	Honden in speelweide	0,80	5,4	--	--	5,4
10	Honden in speelweide	0,80	5,2	--	--	5,2
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	4,6	--	--	4,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,2	4,2	4,2	14,2
04	Tractor Deutz	1,50	2,9	--	--	2,9
09	Honden in speelweide	0,80	2,2	--	--	2,2
05	Tractor Deutz	1,50	1,4	--	--	1,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	1,1	4,4	--	9,4
34	6 honden in buitenloop	0,80	0,2	3,5	--	8,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	0,1	0,1	0,1	10,1
14	Honden in speelweide	0,80	-0,2	--	--	-0,2
08	Honden in speelweide	0,80	-0,3	--	--	-0,3
06	Honden in speelweide	0,80	-0,6	--	--	-0,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
07	Honden in speelweide	0,80	-1,0	--	--	-1,0
11	Honden in speelweide	0,80	-1,3	--	--	-1,3
13	Honden in speelweide	0,80	-1,3	--	--	-1,3
12	Honden in speelweide	0,80	-1,8	--	--	-1,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
25	Vrachtwagen stationair	1,00	-3,5	--	--	-3,5
32	3 honden in buitenloop	0,80	-3,6	-0,3	--	4,7
26	3 honden in buitenloop	0,80	-4,2	-0,8	--	4,2
31	3 honden in buitenloop	0,80	-4,2	-0,9	--	4,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	-4,4	-1,1	--	3,9
30	3 honden in buitenloop	0,80	-4,5	-1,2	--	3,9
28	3 honden in buitenloop	0,80	-4,6	-1,2	--	3,8
29	3 honden in buitenloop	0,80	-4,7	-1,3	--	3,7
33	3 honden in buitenloop	0,80	-4,8	-1,5	--	3,5
m02	Personenwagens	0,50	-4,9	-5,6	--	-0,6
Rest		0,00	1,8	0,7	0,7	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	31,1	26,4	19,7	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	22,7	--	--	22,7
02	Tractor Deutz	1,50	22,3	--	--	22,3
01	Tractor Deutz	1,50	22,1	--	--	22,1
04	Tractor Deutz	1,50	18,7	--	--	18,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	17,8	21,1	--	26,1
m02	Personenwagens	0,50	16,3	15,6	--	20,6
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	15,8	--	--	15,8
11	Honden in speelweide	0,80	15,3	--	--	15,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	15,3	--	--	15,3
06	Honden in speelweide	0,80	15,2	--	--	15,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	15,1	18,5	--	23,5
12	Honden in speelweide	0,80	15,0	--	--	15,0
07	Honden in speelweide	0,80	14,8	--	--	14,8
13	Honden in speelweide	0,80	14,7	--	--	14,7
14	Honden in speelweide	0,80	14,6	--	--	14,6
08	Honden in speelweide	0,80	14,6	--	--	14,6
05	Tractor Deutz	1,50	14,5	--	--	14,5
09	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
10	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
15	Honden in speelweide	0,80	13,6	--	--	13,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,3	13,3	13,3	23,3
m03	Vrachtwagen overig	1,00	12,7	--	--	12,7
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,5	11,5	11,5	21,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,2	12,5	--	17,5
27	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,4	--	16,4
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,3	--	16,3
31	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,1	--	16,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
32	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
33	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	7,7	7,7	7,7	17,7
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	7,7	--	--	7,7
29	3 honden in buitenloop	0,80	7,5	10,9	--	15,9
Rest		0,00	15,2	15,2	15,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	28,7	25,3	18,2	30,3
02	Tractor Deutz	1,50	19,9	--	--	19,9
01	Tractor Deutz	1,50	19,6	--	--	19,6
03	Tractor Deutz	1,50	19,2	--	--	19,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	16,3	19,7	--	24,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	15,9	19,3	--	24,3
04	Tractor Deutz	1,50	15,9	--	--	15,9
05	Tractor Deutz	1,50	15,0	--	--	15,0
m02	Personenwagens	0,50	13,2	12,6	--	17,6
11	Honden in speelweide	0,80	12,5	--	--	12,5
06	Honden in speelweide	0,80	12,4	--	--	12,4
25	Vrachtwagen stationair	1,00	12,1	--	--	12,1
12	Honden in speelweide	0,80	11,9	--	--	11,9
07	Honden in speelweide	0,80	11,8	--	--	11,8
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	11,7	--	--	11,7
13	Honden in speelweide	0,80	11,6	--	--	11,6
08	Honden in speelweide	0,80	11,5	--	--	11,5
14	Honden in speelweide	0,80	11,3	--	--	11,3
09	Honden in speelweide	0,80	11,2	--	--	11,2
15	Honden in speelweide	0,80	11,1	--	--	11,1
10	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,7	10,7	10,7	20,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,6	10,6	10,6	20,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,5	10,5	10,5	20,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,4	10,4	10,4	20,4
m03	Vrachtwagen overig	1,00	10,2	--	--	10,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,1	12,5	--	17,5
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,1	10,5	--	15,5
28	3 honden in buitenloop	0,80	6,6	9,9	--	14,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	5,8	9,2	--	14,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	5,7	9,0	--	14,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	5,5	8,9	--	13,9
32	3 honden in buitenloop	0,80	5,3	8,7	--	13,7
31	3 honden in buitenloop	0,80	5,3	8,6	--	13,6
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,2	5,2	5,2	15,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	4,5	4,5	4,5	14,5
Rest		0,00	12,5	11,8	11,8	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	37,3	35,8	27,0	40,8
01	Tractor Deutz	1,50	31,6	--	--	31,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	31,1	34,4	--	39,4
03	Tractor Deutz	1,50	26,9	--	--	26,9
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	23,8	--	--	23,8
02	Tractor Deutz	1,50	23,5	--	--	23,5
m02	Personenwagens	0,50	23,2	22,6	--	27,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,6	22,6	22,6	32,6
04	Tractor Deutz	1,50	21,8	--	--	21,8
m03	Vrachtwagen overig	1,00	20,9	--	--	20,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,1	20,1	20,1	30,1
25	Vrachtwagen stationair	1,00	19,3	--	--	19,3
07	Honden in speelweide	0,80	18,9	--	--	18,9
11	Honden in speelweide	0,80	18,9	--	--	18,9
06	Honden in speelweide	0,80	17,3	--	--	17,3
14	Honden in speelweide	0,80	16,2	--	--	16,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,9	15,9	15,9	25,9
10	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
05	Tractor Deutz	1,50	15,6	--	--	15,6
12	Honden in speelweide	0,80	15,4	--	--	15,4
08	Honden in speelweide	0,80	15,1	--	--	15,1
34	6 honden in buitenloop	0,80	14,9	18,3	--	23,3
15	Honden in speelweide	0,80	14,9	--	--	14,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
30	3 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,0	--	23,0
13	Honden in speelweide	0,80	14,7	--	--	14,7
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
31	3 honden in buitenloop	0,80	14,1	17,4	--	22,4
09	Honden in speelweide	0,80	13,8	--	--	13,8
32	3 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
33	3 honden in buitenloop	0,80	13,5	16,9	--	21,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,1	--	21,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,7	12,7	12,7	22,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	10,9	--	--	10,9
Rest		0,00	18,8	20,1	17,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	38,4	36,3	29,0	41,3
01	Tractor Deutz	1,50	34,8	--	--	34,8
35	2 honden in buitenloop	0,80	31,4	34,7	--	39,7
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,3	25,3	25,3	35,3
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	25,1	--	--	25,1
03	Tractor Deutz	1,50	25,0	--	--	25,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3	31,3
m02	Personenwagens	0,50	21,2	20,5	--	25,5
02	Tractor Deutz	1,50	20,5	--	--	20,5
m03	Vrachtwagen overig	1,00	20,4	--	--	20,4
04	Tractor Deutz	1,50	20,4	--	--	20,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,6	17,6	17,6	27,6
25	Vrachtwagen stationair	1,00	17,1	--	--	17,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	17,1	17,1	17,1	27,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,9	16,9	16,9	26,9
11	Honden in speelweide	0,80	16,7	--	--	16,7
14	Honden in speelweide	0,80	16,5	--	--	16,5
07	Honden in speelweide	0,80	16,3	--	--	16,3
10	Honden in speelweide	0,80	16,0	--	--	16,0
15	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,7	15,7	15,7	25,7
06	Honden in speelweide	0,80	15,7	--	--	15,7
05	Tractor Deutz	1,50	15,2	--	--	15,2
31	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,4	14,4	14,4	24,4
12	Honden in speelweide	0,80	14,4	--	--	14,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	14,2	17,6	--	22,6
33	3 honden in buitenloop	0,80	14,1	17,5	--	22,5
34	6 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,2	13,2	13,2	23,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,0	16,4	--	21,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	12,7	12,7	12,7	22,7
13	Honden in speelweide	0,80	12,6	--	--	12,6
09	Honden in speelweide	0,80	12,2	--	--	12,2
29	3 honden in buitenloop	0,80	12,1	15,5	--	20,5
08	Honden in speelweide	0,80	11,7	--	--	11,7
Rest		0,00	19,4	20,4	17,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,6	33,5	27,3	38,5
01	Tractor Deutz	1,50	32,0	--	--	32,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	28,1	31,5	--	36,5
03	Tractor Deutz	1,50	26,6	--	--	26,6
04	Tractor Deutz	1,50	24,0	--	--	24,0
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	23,8	--	--	23,8
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5	33,5
02	Tractor Deutz	1,50	22,0	--	--	22,0
25	Vrachtwagen stationair	1,00	18,8	--	--	18,8
11	Honden in speelweide	0,80	18,3	--	--	18,3
m02	Personenwagens	0,50	18,0	17,4	--	22,4
06	Honden in speelweide	0,80	17,7	--	--	17,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5	27,5
07	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
m03	Vrachtwagen overig	1,00	17,0	--	--	17,0
05	Tractor Deutz	1,50	17,0	--	--	17,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
12	Honden in speelweide	0,80	15,2	--	--	15,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,4	14,4	14,4	24,4
15	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
10	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
09	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
13	Honden in speelweide	0,80	13,9	--	--	13,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
14	Honden in speelweide	0,80	13,5	--	--	13,5
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,0	16,3	--	21,3
08	Honden in speelweide	0,80	12,8	--	--	12,8
32	3 honden in buitenloop	0,80	12,7	16,0	--	21,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	12,6	15,9	--	20,9
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1	22,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,1	11,1	11,1	21,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,1	11,1	11,1	21,1
Rest		0,00	19,2	20,4	15,9	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,6	29,2	23,3	34,2
01	Tractor Deutz	1,50	28,8	--	--	28,8
03	Tractor Deutz	1,50	25,3	--	--	25,3
35	2 honden in buitenloop	0,80	23,4	26,8	--	31,8
04	Tractor Deutz	1,50	22,0	--	--	22,0
02	Tractor Deutz	1,50	19,8	--	--	19,8
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6	28,6
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	17,5	--	--	17,5
06	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
11	Honden in speelweide	0,80	16,9	--	--	16,9
25	Vrachtwagen stationair	1,00	16,9	--	--	16,9
m02	Personenwagens	0,50	16,5	15,8	--	20,8
07	Honden in speelweide	0,80	15,7	--	--	15,7
m03	Vrachtwagen overig	1,00	15,6	--	--	15,6
05	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
12	Honden in speelweide	0,80	14,2	--	--	14,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,2	--	21,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,4	12,4	12,4	22,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	11,7	11,7	11,7	21,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,4	11,4	11,4	21,4
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	11,4	--	--	11,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	11,2	11,2	11,2	21,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,3	10,3	10,3	20,3
13	Honden in speelweide	0,80	10,1	--	--	10,1
08	Honden in speelweide	0,80	10,0	--	--	10,0
09	Honden in speelweide	0,80	9,5	--	--	9,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
14	Honden in speelweide	0,80	7,9	--	--	7,9
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	7,4	7,4	7,4	17,4
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,1	10,5	--	15,5
15	Honden in speelweide	0,80	7,0	--	--	7,0
Rest		0,00	15,4	17,5	8,9	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	39,0	33,2	27,3	39,0
01	Tractor Deutz	1,50	33,2	--	--	33,2
03	Tractor Deutz	1,50	31,1	--	--	31,1
04	Tractor Deutz	1,50	27,6	--	--	27,6
02	Tractor Deutz	1,50	27,3	--	--	27,3
m02	Personenwagens	0,50	25,9	25,3	--	30,3
35	2 honden in buitenloop	0,80	24,9	28,3	--	33,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	24,2	--	--	24,2
m03	Vrachtwagen overig	1,00	23,8	--	--	23,8
11	Honden in speelweide	0,80	23,4	--	--	23,4
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
12	Honden in speelweide	0,80	22,9	--	--	22,9
07	Honden in speelweide	0,80	22,4	--	--	22,4
08	Honden in speelweide	0,80	21,4	--	--	21,4
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	20,5	--	--	20,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,3	20,3	20,3	30,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	19,9	23,2	--	28,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7	28,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,2	18,2	18,2	28,2
05	Tractor Deutz	1,50	18,0	--	--	18,0
13	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,9	--	--	16,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,8	16,8	16,8	26,8
09	Honden in speelweide	0,80	16,7	--	--	16,7
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
14	Honden in speelweide	0,80	16,0	--	--	16,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
15	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
10	Honden in speelweide	0,80	15,4	--	--	15,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,2	15,2	15,2	25,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,4	--	23,4
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,4	16,8	--	21,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
Rest		0,00	20,2	21,6	18,6	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,5	33,6	27,8	40,5
01	Tractor Deutz	1,50	35,0	--	--	35,0
03	Tractor Deutz	1,50	32,4	--	--	32,4
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
04	Tractor Deutz	1,50	28,2	--	--	28,2
m02	Personenwagens	0,50	27,3	26,7	--	31,7
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	26,3	--	--	26,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	25,2	--	--	25,2
m03	Vrachtwagen overig	1,00	24,8	--	--	24,8
11	Honden in speelweide	0,80	24,2	--	--	24,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	24,2	27,6	--	32,6
06	Honden in speelweide	0,80	23,6	--	--	23,6
07	Honden in speelweide	0,80	23,3	--	--	23,3
12	Honden in speelweide	0,80	23,3	--	--	23,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0	32,0
08	Honden in speelweide	0,80	22,0	--	--	22,0
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,8	25,2	--	30,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,3	18,3	18,3	28,3
05	Tractor Deutz	1,50	17,7	--	--	17,7
13	Honden in speelweide	0,80	17,6	--	--	17,6
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	17,5	--	--	17,5
09	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,5	16,5	16,5	26,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
14	Honden in speelweide	0,80	15,6	--	--	15,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,5	15,5	15,5	25,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
15	Honden in speelweide	0,80	15,0	--	--	15,0
10	Honden in speelweide	0,80	14,9	--	--	14,9
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,9	18,3	--	23,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,1	--	23,1
29	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
Rest		0,00	20,5	21,9	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,7	30,6	25,7	36,7
01	Tractor Deutz	1,50	31,8	--	--	31,8
03	Tractor Deutz	1,50	27,5	--	--	27,5
02	Tractor Deutz	1,50	25,8	--	--	25,8
04	Tractor Deutz	1,50	25,2	--	--	25,2
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	24,6	--	--	24,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	22,9	26,3	--	31,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	20,7	--	--	20,7
m02	Personenwagens	0,50	20,2	19,5	--	24,5
12	Honden in speelweide	0,80	20,1	--	--	20,1
11	Honden in speelweide	0,80	19,9	--	--	19,9
06	Honden in speelweide	0,80	19,7	--	--	19,7
08	Honden in speelweide	0,80	19,3	--	--	19,3
07	Honden in speelweide	0,80	19,2	--	--	19,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,9	18,9	18,9	28,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	18,2	21,6	--	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,7	17,7	17,7	27,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2	27,2
m03	Vrachtwagen overig	1,00	16,7	--	--	16,7
09	Honden in speelweide	0,80	16,2	--	--	16,2
13	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
05	Tractor Deutz	1,50	15,0	--	--	15,0
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
15	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	12,8	--	--	12,8
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,5	12,5	12,5	22,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	12,2	15,5	--	20,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,0	12,0	12,0	22,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
10	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2	20,2
14	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,0	10,0	10,0	20,0
Rest		0,00	18,3	20,7	14,2	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,0	32,7	26,8	38,0
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	30,1	--	--	30,1
01	Tractor Deutz	1,50	27,9	--	--	27,9
04	Tractor Deutz	1,50	26,2	--	--	26,2
m02	Personenwagens	0,50	25,2	24,6	--	29,6
25	Vrachtwagen stationair	1,00	22,8	--	--	22,8
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,7	22,7	22,7	32,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	22,4	25,8	--	30,8
35	2 honden in buitenloop	0,80	22,4	25,7	--	30,7
11	Honden in speelweide	0,80	22,1	--	--	22,1
m03	Vrachtwagen overig	1,00	21,9	--	--	21,9
06	Honden in speelweide	0,80	21,7	--	--	21,7
12	Honden in speelweide	0,80	21,6	--	--	21,6
07	Honden in speelweide	0,80	21,1	--	--	21,1
13	Honden in speelweide	0,80	20,9	--	--	20,9
08	Honden in speelweide	0,80	20,4	--	--	20,4
09	Honden in speelweide	0,80	19,8	--	--	19,8
10	Honden in speelweide	0,80	19,4	--	--	19,4
05	Tractor Deutz	1,50	18,9	--	--	18,9
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	18,3	--	--	18,3
14	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	16,1	16,1	16,1	26,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,1	--	--	15,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,9	14,9	14,9	24,9
15	Honden in speelweide	0,80	14,8	--	--	14,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
26	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,5	14,5	14,5	24,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,5	14,5	14,5	24,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	14,1	14,1	14,1	24,1
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
Rest		0,00	20,5	21,9	18,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,5	24,1	16,6	29,1
32	3 honden in buitenloop	0,80	11,5	14,9	--	19,9
33	3 honden in buitenloop	0,80	11,3	14,7	--	19,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	10,9	14,3	--	19,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	10,3	13,7	--	18,7
31	3 honden in buitenloop	0,80	9,9	13,3	--	18,3
30	3 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,9	12,3	--	17,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,0	--	17,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,6	8,6	8,6	18,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,0	5,0	5,0	15,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
m02	Personenwagens	0,50	4,7	4,1	--	9,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	3,9	3,9	3,9	13,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	2,1	2,1	2,1	12,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,6	-8,6	-8,6	1,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-9,5	-9,5	-9,5	0,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-15,2	-15,2	-15,2	-5,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-22,4	-22,4	-22,4	-12,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-32,9	-32,9	-32,9	-22,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-33,7	-33,7	-33,7	-23,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-38,2	-38,2	-38,2	-28,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-41,5	-41,5	-41,5	-31,5
Rest		0,00	23,2	--	--	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	28,1	28,8	18,8	33,8
34	6 honden in buitenloop	0,80	19,5	22,9	--	27,9
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,5	18,9	--	23,9
27	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,3	--	23,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,2	16,6	--	21,6
32	3 honden in buitenloop	0,80	12,9	16,2	--	21,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	12,7	16,0	--	21,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	12,5	15,9	--	20,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,7	10,7	10,7	20,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,2	9,2	9,2	19,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,0	9,0	9,0	19,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,9	7,9	7,9	17,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	5,7	5,7	5,7	15,7
m02	Personenwagens	0,50	6,0	5,4	--	10,4
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,1	5,1	5,1	15,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,3	3,3	3,3	13,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-29,9	-29,9	-29,9	-19,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-32,0	-32,0	-32,0	-22,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-32,2	-32,2	-32,2	-22,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-38,9	-38,9	-38,9	-28,9
Rest		0,00	24,0	--	--	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	19,6	16,9	13,4	23,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	4,8	8,2	--	13,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	3,8	7,1	--	12,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,1	7,1	7,1	17,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,0	7,0	7,0	17,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,0	4,0	4,0	14,0
32	3 honden in buitenloop	0,80	0,0	3,3	--	8,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	3,2	3,2	3,2	13,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	-0,5	2,8	--	7,8
31	3 honden in buitenloop	0,80	-0,6	2,8	--	7,8
27	3 honden in buitenloop	0,80	-0,8	2,6	--	7,6
30	3 honden in buitenloop	0,80	-0,9	2,5	--	7,5
28	3 honden in buitenloop	0,80	-0,9	2,5	--	7,5
29	3 honden in buitenloop	0,80	-1,0	2,3	--	7,3
33	3 honden in buitenloop	0,80	-1,2	2,2	--	7,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	2,1	2,1	2,1	12,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	2,0	2,0	2,0	12,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,6	0,6	0,6	10,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
m02	Personenwagens	0,50	-3,8	-4,4	--	0,6
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,9	-4,9	-4,9	5,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-8,8	-8,8	-8,8	1,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,4	-34,4	-34,4	-24,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-36,5	-36,5	-36,5	-26,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-39,1	-39,1	-39,1	-29,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-44,7	-44,7	-44,7	-34,7
Rest		0,00	17,5	--	--	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	30,8	27,0	21,5	32,0
34	6 honden in buitenloop	0,80	17,6	21,0	--	26,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	15,7	19,0	--	24,0
m02	Personenwagens	0,50	15,5	14,9	--	19,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,2	14,2	14,2	24,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,0	13,0	13,0	23,0
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,6	12,9	--	17,9
27	3 honden in buitenloop	0,80	8,6	11,9	--	16,9
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,5	11,8	--	16,8
30	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,5	--	16,5
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,4	--	16,4
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,4	--	16,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,4	--	16,4
31	3 honden in buitenloop	0,80	7,9	11,2	--	16,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,9	10,9	10,9	20,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	8,9	8,9	8,9	18,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,9	7,9	7,9	17,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,5	7,5	7,5	17,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	6,2	6,2	6,2	16,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,5	5,5	5,5	15,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	5,0	5,0	5,0	15,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,5	4,5	4,5	14,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,2	4,2	4,2	14,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,0	0,0	0,0	10,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,1	-6,1	-6,1	3,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-22,9	-22,9	-22,9	-12,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-25,5	-25,5	-25,5	-15,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,0	-36,0	-36,0	-26,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-39,5	-39,5	-39,5	-29,5
Rest		0,00	29,4	--	--	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	30,3	27,8	21,4	32,8
35	2 honden in buitenloop	0,80	18,8	22,1	--	27,1
34	6 honden in buitenloop	0,80	18,1	21,5	--	26,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	11,6	15,0	--	20,0
m02	Personenwagens	0,50	14,6	13,9	--	18,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,6	13,6	13,6	23,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,4	13,4	13,4	23,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,3	13,3	13,3	23,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	9,7	13,1	--	18,1
28	3 honden in buitenloop	0,80	9,2	12,5	--	17,5
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,4	11,8	--	16,8
30	3 honden in buitenloop	0,80	8,3	11,6	--	16,6
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,5	--	16,5
31	3 honden in buitenloop	0,80	7,9	11,2	--	16,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	7,9	11,2	--	16,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	8,8	8,8	8,8	18,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,9	6,9	6,9	16,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,2	6,2	6,2	16,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,7	5,7	5,7	15,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	5,3	5,3	5,3	15,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	3,1	3,1	3,1	13,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,7	0,7	0,7	10,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,1	0,1	0,1	10,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,6	-23,6	-23,6	-13,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-24,0	-24,0	-24,0	-14,0
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-40,5	-40,5	-40,5	-30,5
Rest		0,00	28,5	--	--	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	41,4	39,9	32,6	44,9
35	2 honden in buitenloop	0,80	34,7	38,1	--	43,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2	37,2
m02	Personenwagens	0,50	27,5	26,9	--	31,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,3	24,7	--	29,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,3	24,3	24,3	34,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,1	22,1	22,1	32,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4	31,4
30	3 honden in buitenloop	0,80	17,0	20,4	--	25,4
26	3 honden in buitenloop	0,80	16,5	19,8	--	24,8
31	3 honden in buitenloop	0,80	16,4	19,8	--	24,8
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
32	3 honden in buitenloop	0,80	16,1	19,5	--	24,5
33	3 honden in buitenloop	0,80	15,9	19,3	--	24,3
27	3 honden in buitenloop	0,80	15,7	19,1	--	24,1
28	3 honden in buitenloop	0,80	15,6	18,9	--	23,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,3	--	23,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	17,8	17,8	17,8	27,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,4	16,4	16,4	26,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,7	14,7	14,7	24,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,9	13,9	13,9	23,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,8	12,8	12,8	22,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,2	12,2	12,2	22,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,7	9,7	9,7	19,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7	19,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,3	-28,3	-28,3	-18,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,3	-30,3	-30,3	-20,3
Rest		0,00	39,1	--	--	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	42,3	40,0	33,2	45,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	34,7	38,1	--	43,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,4	28,4	28,4	38,4
m02	Personenwagens	0,50	26,9	26,3	--	31,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,4	24,8	--	29,8
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,8	24,8	24,8	34,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,5	23,5	23,5	33,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,3	22,3	22,3	32,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
30	3 honden in buitenloop	0,80	17,2	20,5	--	25,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	16,6	20,0	--	25,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	16,6	19,9	--	24,9
32	3 honden in buitenloop	0,80	16,2	19,6	--	24,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
33	3 honden in buitenloop	0,80	16,0	19,4	--	24,4
27	3 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
28	3 honden in buitenloop	0,80	15,6	19,0	--	24,0
29	3 honden in buitenloop	0,80	15,1	18,4	--	23,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	18,2	18,2	18,2	28,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,8	16,8	16,8	26,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	15,0	15,0	15,0	25,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,0	14,0	14,0	24,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,3	12,3	12,3	22,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,0	11,0	11,0	21,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,9	4,9	4,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,2	-28,2	-28,2	-18,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,2	-30,2	-30,2	-20,2
Rest		0,00	40,4	--	--	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,6	33,5	27,3	38,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	28,1	31,5	--	36,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5	33,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5	27,5
m02	Personenwagens	0,50	18,0	17,4	--	22,4
34	6 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,0	16,3	--	21,3
32	3 honden in buitenloop	0,80	12,7	16,0	--	21,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	12,6	15,9	--	20,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,4	14,4	14,4	24,4
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,1	12,5	--	17,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1	22,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	8,3	11,7	--	16,7
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,3	--	16,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,1	11,1	11,1	21,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,1	11,1	11,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,8	10,8	10,8	20,8
29	3 honden in buitenloop	0,80	7,4	10,8	--	15,8
30	3 honden in buitenloop	0,80	7,2	10,5	--	15,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,5	10,5	10,5	20,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,3	8,3	8,3	18,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	4,8	4,8	4,8	14,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,6	2,6	2,6	12,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	1,8	1,8	1,8	11,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,9	-2,9	-2,9	7,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,3	-20,3	-20,3	-10,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,7	-33,7	-33,7	-23,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,2	-35,2	-35,2	-25,2
Rest		0,00	35,1	--	--	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,6	29,2	23,3	34,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	23,4	26,8	--	31,8
20	Opening zuidoostgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6	28,6
34	6 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,2	--	21,2
m02	Personenwagens	0,50	16,5	15,8	--	20,8
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,4	12,4	12,4	22,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	11,7	11,7	11,7	21,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,4	11,4	11,4	21,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	11,2	11,2	11,2	21,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,1	10,5	--	15,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,3	10,3	10,3	20,3
27	3 honden in buitenloop	0,80	6,1	9,5	--	14,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	5,8	9,1	--	14,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
29	3 honden in buitenloop	0,80	5,1	8,4	--	13,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	4,8	8,2	--	13,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	4,6	8,0	--	13,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	4,4	7,7	--	12,7
32	3 honden in buitenloop	0,80	4,4	7,7	--	12,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	7,4	7,4	7,4	17,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	6,0	6,0	6,0	16,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	2,7	2,7	2,7	12,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-21,7	-21,7	-21,7	-11,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-24,7	-24,7	-24,7	-14,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,1	-36,1	-36,1	-26,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-37,6	-37,6	-37,6	-27,6
Rest		0,00	32,4	--	--	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	39,0	33,2	27,3	39,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	24,9	28,3	--	33,3
m02	Personenwagens	0,50	25,9	25,3	--	30,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	19,9	23,2	--	28,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,3	20,3	20,3	30,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7	28,7
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,4	--	23,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,2	18,2	18,2	28,2
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,8	16,8	16,8	26,8
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,4	16,8	--	21,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,2	15,2	15,2	25,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	10,6	14,0	--	19,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
31	3 honden in buitenloop	0,80	8,9	12,2	--	17,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,1	--	17,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,7	11,7	11,7	21,7
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,2	11,6	--	16,6
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4	18,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,5	4,5	4,5	14,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,3	0,3	0,3	10,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,6	-31,6	-31,6	-21,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,9	-34,9	-34,9	-24,9
Rest		0,00	38,0	--	--	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,5	33,6	27,8	40,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	24,2	27,6	--	32,6
m02	Personenwagens	0,50	27,3	26,7	--	31,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,8	25,2	--	30,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0	32,0
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,3	18,3	18,3	28,3
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,9	18,3	--	23,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,1	--	23,1
29	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,5	16,5	16,5	26,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,5	15,5	15,5	25,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	10,1	13,4	--	18,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
31	3 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,4	12,4	12,4	22,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,8	12,2	--	17,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,8	12,1	--	17,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,6	11,6	11,6	21,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2	20,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,1	10,1	10,1	20,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,9	9,9	9,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,4	7,4	7,4	17,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	5,1	5,1	5,1	15,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,8	0,8	0,8	10,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,0	-31,0	-31,0	-21,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,4	-36,4	-36,4	-26,4
Rest		0,00	39,7	--	--	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,7	30,6	25,7	36,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	22,9	26,3	--	31,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	18,2	21,6	--	26,6
m02	Personenwagens	0,50	20,2	19,5	--	24,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,9	18,9	18,9	28,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,7	17,7	17,7	27,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2	27,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	12,2	15,5	--	20,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
31	3 honden in buitenloop	0,80	10,0	13,4	--	18,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,5	12,5	12,5	22,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,0	12,0	12,0	22,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,4	10,8	--	15,8
28	3 honden in buitenloop	0,80	7,3	10,6	--	15,6
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2	20,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
29	3 honden in buitenloop	0,80	6,7	10,1	--	15,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,0	10,0	10,0	20,0
30	3 honden in buitenloop	0,80	6,6	9,9	--	14,9
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2	18,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,5	5,5	5,5	15,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,3	2,3	2,3	12,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-21,5	-21,5	-21,5	-11,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,6	-33,6	-33,6	-23,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,6	-35,6	-35,6	-25,6
Rest		0,00	35,9	--	--	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,0	32,7	26,8	38,0
34	6 honden in buitenloop	0,80	22,4	25,8	--	30,8
35	2 honden in buitenloop	0,80	22,4	25,7	--	30,7
m02	Personenwagens	0,50	25,2	24,6	--	29,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,7	22,7	22,7	32,7
26	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,5	16,9	--	21,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	16,1	16,1	16,1	26,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,9	14,9	14,9	24,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,5	14,5	14,5	24,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,5	14,5	14,5	24,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	14,1	14,1	14,1	24,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,1	12,1	12,1	22,1
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,1	--	17,1
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,3	11,6	--	16,6
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5	20,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,3	9,3	9,3	19,3
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,6	7,6	7,6	17,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	7,2	7,2	7,2	17,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,1	4,1	4,1	14,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,2	1,2	1,2	11,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,4	-20,4	-20,4	-10,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,9	-31,9	-31,9	-21,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,2	-36,2	-36,2	-26,2
Rest		0,00	37,0	--	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,5	24,1	16,6	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,6	8,6	8,6	18,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,0	5,0	5,0	15,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	3,9	3,9	3,9	13,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	2,1	2,1	2,1	12,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,6	-8,6	-8,6	1,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-9,5	-9,5	-9,5	0,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-15,2	-15,2	-15,2	-5,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-22,4	-22,4	-22,4	-12,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-32,9	-32,9	-32,9	-22,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-33,7	-33,7	-33,7	-23,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-38,2	-38,2	-38,2	-28,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-41,5	-41,5	-41,5	-31,5
01	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
02	Tractor Deutz	1,50	8,6	--	--	8,6
03	Tractor Deutz	1,50	3,8	--	--	3,8
04	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
05	Tractor Deutz	1,50	14,7	--	--	14,7
06	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
07	Honden in speelweide	0,80	10,5	--	--	10,5
08	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
09	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
10	Honden in speelweide	0,80	11,2	--	--	11,2
11	Honden in speelweide	0,80	10,3	--	--	10,3
Rest		0,00	22,2	23,3	--	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	28,1	28,8	18,8	33,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,7	10,7	10,7	20,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,2	9,2	9,2	19,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,0	9,0	9,0	19,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,9	7,9	7,9	17,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	5,7	5,7	5,7	15,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,1	5,1	5,1	15,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,3	3,3	3,3	13,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-29,9	-29,9	-29,9	-19,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-32,0	-32,0	-32,0	-22,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-32,2	-32,2	-32,2	-22,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-38,9	-38,9	-38,9	-28,9
01	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
02	Tractor Deutz	1,50	8,1	--	--	8,1
03	Tractor Deutz	1,50	3,8	--	--	3,8
04	Tractor Deutz	1,50	14,2	--	--	14,2
05	Tractor Deutz	1,50	14,5	--	--	14,5
06	Honden in speelweide	0,80	11,5	--	--	11,5
07	Honden in speelweide	0,80	11,7	--	--	11,7
08	Honden in speelweide	0,80	11,9	--	--	11,9
09	Honden in speelweide	0,80	12,2	--	--	12,2
10	Honden in speelweide	0,80	12,5	--	--	12,5
11	Honden in speelweide	0,80	11,5	--	--	11,5
Rest		0,00	26,1	28,3	--	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	19,6	16,9	13,4	23,4
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,1	7,1	7,1	17,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,0	7,0	7,0	17,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,0	4,0	4,0	14,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	3,2	3,2	3,2	13,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	2,1	2,1	2,1	12,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	2,0	2,0	2,0	12,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,6	0,6	0,6	10,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,9	-4,9	-4,9	5,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-8,8	-8,8	-8,8	1,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,4	-34,4	-34,4	-24,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-36,5	-36,5	-36,5	-26,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-39,1	-39,1	-39,1	-29,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-44,7	-44,7	-44,7	-34,7
01	Tractor Deutz	1,50	9,4	--	--	9,4
02	Tractor Deutz	1,50	7,3	--	--	7,3
03	Tractor Deutz	1,50	8,4	--	--	8,4
04	Tractor Deutz	1,50	3,5	--	--	3,5
05	Tractor Deutz	1,50	2,0	--	--	2,0
06	Honden in speelweide	0,80	2,8	--	--	2,8
07	Honden in speelweide	0,80	2,4	--	--	2,4
08	Honden in speelweide	0,80	3,1	--	--	3,1
09	Honden in speelweide	0,80	5,5	--	--	5,5
10	Honden in speelweide	0,80	6,8	--	--	6,8
11	Honden in speelweide	0,80	2,2	--	--	2,2
Rest		0,00	14,5	14,3	--	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	30,8	27,0	21,5	32,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,2	14,2	14,2	24,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,0	13,0	13,0	23,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,9	10,9	10,9	20,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	8,9	8,9	8,9	18,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,9	7,9	7,9	17,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,5	7,5	7,5	17,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	6,2	6,2	6,2	16,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,5	5,5	5,5	15,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	5,0	5,0	5,0	15,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,5	4,5	4,5	14,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,2	4,2	4,2	14,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,0	0,0	0,0	10,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,1	-6,1	-6,1	3,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-22,9	-22,9	-22,9	-12,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-25,5	-25,5	-25,5	-15,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,0	-36,0	-36,0	-26,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-39,5	-39,5	-39,5	-29,5
01	Tractor Deutz	1,50	21,7	--	--	21,7
02	Tractor Deutz	1,50	21,8	--	--	21,8
03	Tractor Deutz	1,50	22,4	--	--	22,4
04	Tractor Deutz	1,50	17,1	--	--	17,1
05	Tractor Deutz	1,50	13,2	--	--	13,2
06	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
07	Honden in speelweide	0,80	13,8	--	--	13,8
08	Honden in speelweide	0,80	13,6	--	--	13,6
09	Honden in speelweide	0,80	13,3	--	--	13,3
10	Honden in speelweide	0,80	13,0	--	--	13,0
11	Honden in speelweide	0,80	14,4	--	--	14,4
Rest		0,00	25,6	25,5	--	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	30,3	27,8	21,4	32,8
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,6	13,6	13,6	23,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,4	13,4	13,4	23,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,3	13,3	13,3	23,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	8,8	8,8	8,8	18,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,9	6,9	6,9	16,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,2	6,2	6,2	16,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,7	5,7	5,7	15,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	5,3	5,3	5,3	15,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	3,1	3,1	3,1	13,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,7	0,7	0,7	10,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,1	0,1	0,1	10,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,6	-23,6	-23,6	-13,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-24,0	-24,0	-24,0	-14,0
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-40,5	-40,5	-40,5	-30,5
01	Tractor Deutz	1,50	20,7	--	--	20,7
02	Tractor Deutz	1,50	20,9	--	--	20,9
03	Tractor Deutz	1,50	20,1	--	--	20,1
04	Tractor Deutz	1,50	16,6	--	--	16,6
05	Tractor Deutz	1,50	16,2	--	--	16,2
06	Honden in speelweide	0,80	14,0	--	--	14,0
07	Honden in speelweide	0,80	13,3	--	--	13,3
08	Honden in speelweide	0,80	13,0	--	--	13,0
09	Honden in speelweide	0,80	12,7	--	--	12,7
10	Honden in speelweide	0,80	12,5	--	--	12,5
11	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
Rest		0,00	25,7	26,7	--	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	41,4	39,9	32,6	44,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2	37,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,3	24,3	24,3	34,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,1	22,1	22,1	32,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4	31,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	17,8	17,8	17,8	27,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,4	16,4	16,4	26,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,7	14,7	14,7	24,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,9	13,9	13,9	23,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,8	12,8	12,8	22,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,2	12,2	12,2	22,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,7	9,7	9,7	19,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7	19,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,3	-28,3	-28,3	-18,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,3	-30,3	-30,3	-20,3
01	Tractor Deutz	1,50	34,4	--	--	34,4
02	Tractor Deutz	1,50	27,2	--	--	27,2
03	Tractor Deutz	1,50	32,3	--	--	32,3
04	Tractor Deutz	1,50	26,8	--	--	26,8
05	Tractor Deutz	1,50	19,2	--	--	19,2
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
07	Honden in speelweide	0,80	22,9	--	--	22,9
08	Honden in speelweide	0,80	17,5	--	--	17,5
09	Honden in speelweide	0,80	19,9	--	--	19,9
10	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
11	Honden in speelweide	0,80	23,8	--	--	23,8
Rest		0,00	37,6	39,0	--	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	42,3	40,0	33,2	45,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,4	28,4	28,4	38,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,8	24,8	24,8	34,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,5	23,5	23,5	33,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,3	22,3	22,3	32,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	18,2	18,2	18,2	28,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,8	16,8	16,8	26,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	15,0	15,0	15,0	25,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,0	14,0	14,0	24,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,3	12,3	12,3	22,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,0	11,0	11,0	21,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,9	4,9	4,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,2	-28,2	-28,2	-18,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,2	-30,2	-30,2	-20,2
01	Tractor Deutz	1,50	37,4	--	--	37,4
02	Tractor Deutz	1,50	26,9	--	--	26,9
03	Tractor Deutz	1,50	32,3	--	--	32,3
04	Tractor Deutz	1,50	26,9	--	--	26,9
05	Tractor Deutz	1,50	19,3	--	--	19,3
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
07	Honden in speelweide	0,80	22,8	--	--	22,8
08	Honden in speelweide	0,80	17,6	--	--	17,6
09	Honden in speelweide	0,80	20,6	--	--	20,6
10	Honden in speelweide	0,80	17,7	--	--	17,7
11	Honden in speelweide	0,80	23,8	--	--	23,8
Rest		0,00	37,6	39,0	--	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,6	33,5	27,3	38,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5	33,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5	27,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,4	14,4	14,4	24,4
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1	22,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,1	11,1	11,1	21,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,1	11,1	11,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,8	10,8	10,8	20,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,5	10,5	10,5	20,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,3	8,3	8,3	18,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	4,8	4,8	4,8	14,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,6	2,6	2,6	12,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	1,8	1,8	1,8	11,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,9	-2,9	-2,9	7,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,3	-20,3	-20,3	-10,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,7	-33,7	-33,7	-23,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,2	-35,2	-35,2	-25,2
01	Tractor Deutz	1,50	32,0	--	--	32,0
02	Tractor Deutz	1,50	22,0	--	--	22,0
03	Tractor Deutz	1,50	26,6	--	--	26,6
04	Tractor Deutz	1,50	24,0	--	--	24,0
05	Tractor Deutz	1,50	17,0	--	--	17,0
06	Honden in speelweide	0,80	17,7	--	--	17,7
07	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
08	Honden in speelweide	0,80	12,8	--	--	12,8
09	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
10	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
11	Honden in speelweide	0,80	18,3	--	--	18,3
Rest		0,00	31,2	32,3	--	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,6	29,2	23,3	34,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,4	12,4	12,4	22,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	11,7	11,7	11,7	21,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,4	11,4	11,4	21,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	11,2	11,2	11,2	21,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,3	10,3	10,3	20,3
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	7,4	7,4	7,4	17,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	6,0	6,0	6,0	16,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	2,7	2,7	2,7	12,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-21,7	-21,7	-21,7	-11,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-24,7	-24,7	-24,7	-14,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,1	-36,1	-36,1	-26,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-37,6	-37,6	-37,6	-27,6
01	Tractor Deutz	1,50	28,8	--	--	28,8
02	Tractor Deutz	1,50	19,8	--	--	19,8
03	Tractor Deutz	1,50	25,3	--	--	25,3
04	Tractor Deutz	1,50	22,0	--	--	22,0
05	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
06	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
07	Honden in speelweide	0,80	15,7	--	--	15,7
08	Honden in speelweide	0,80	10,0	--	--	10,0
09	Honden in speelweide	0,80	9,5	--	--	9,5
10	Honden in speelweide	0,80	6,7	--	--	6,7
11	Honden in speelweide	0,80	16,9	--	--	16,9
Rest		0,00	27,1	27,9	--	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	39,0	33,2	27,3	39,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,3	20,3	20,3	30,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7	28,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,2	18,2	18,2	28,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,8	16,8	16,8	26,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,2	15,2	15,2	25,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,7	11,7	11,7	21,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4	18,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,5	4,5	4,5	14,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,3	0,3	0,3	10,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,6	-31,6	-31,6	-21,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,9	-34,9	-34,9	-24,9
01	Tractor Deutz	1,50	33,2	--	--	33,2
02	Tractor Deutz	1,50	27,3	--	--	27,3
03	Tractor Deutz	1,50	31,1	--	--	31,1
04	Tractor Deutz	1,50	27,6	--	--	27,6
05	Tractor Deutz	1,50	18,0	--	--	18,0
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
07	Honden in speelweide	0,80	22,4	--	--	22,4
08	Honden in speelweide	0,80	21,4	--	--	21,4
09	Honden in speelweide	0,80	16,7	--	--	16,7
10	Honden in speelweide	0,80	15,4	--	--	15,4
11	Honden in speelweide	0,80	23,4	--	--	23,4
Rest		0,00	32,9	31,9	--	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,5	33,6	27,8	40,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0	32,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,3	18,3	18,3	28,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,5	16,5	16,5	26,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,5	15,5	15,5	25,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,4	12,4	12,4	22,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,6	11,6	11,6	21,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2	20,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,1	10,1	10,1	20,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,9	9,9	9,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,4	7,4	7,4	17,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	5,1	5,1	5,1	15,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,8	0,8	0,8	10,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,0	-31,0	-31,0	-21,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,4	-36,4	-36,4	-26,4
01	Tractor Deutz	1,50	35,0	--	--	35,0
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	32,4	--	--	32,4
04	Tractor Deutz	1,50	28,2	--	--	28,2
05	Tractor Deutz	1,50	17,7	--	--	17,7
06	Honden in speelweide	0,80	23,6	--	--	23,6
07	Honden in speelweide	0,80	23,3	--	--	23,3
08	Honden in speelweide	0,80	22,0	--	--	22,0
09	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
10	Honden in speelweide	0,80	14,9	--	--	14,9
11	Honden in speelweide	0,80	24,2	--	--	24,2
Rest		0,00	34,1	32,3	--	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,7	30,6	25,7	36,7
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,9	18,9	18,9	28,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,7	17,7	17,7	27,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2	27,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,5	12,5	12,5	22,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,0	12,0	12,0	22,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2	20,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,0	10,0	10,0	20,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2	18,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,5	5,5	5,5	15,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,3	2,3	2,3	12,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-21,5	-21,5	-21,5	-11,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,6	-33,6	-33,6	-23,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,6	-35,6	-35,6	-25,6
01	Tractor Deutz	1,50	31,8	--	--	31,8
02	Tractor Deutz	1,50	25,8	--	--	25,8
03	Tractor Deutz	1,50	27,5	--	--	27,5
04	Tractor Deutz	1,50	25,2	--	--	25,2
05	Tractor Deutz	1,50	15,0	--	--	15,0
06	Honden in speelweide	0,80	19,7	--	--	19,7
07	Honden in speelweide	0,80	19,2	--	--	19,2
08	Honden in speelweide	0,80	19,3	--	--	19,3
09	Honden in speelweide	0,80	16,2	--	--	16,2
10	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
11	Honden in speelweide	0,80	19,9	--	--	19,9
Rest		0,00	30,3	28,9	--	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,0	32,7	26,8	38,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,7	22,7	22,7	32,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	16,1	16,1	16,1	26,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,9	14,9	14,9	24,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,5	14,5	14,5	24,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,5	14,5	14,5	24,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	14,1	14,1	14,1	24,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,1	12,1	12,1	22,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5	20,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,3	9,3	9,3	19,3
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,6	7,6	7,6	17,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	7,2	7,2	7,2	17,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,1	4,1	4,1	14,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,2	1,2	1,2	11,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,4	-20,4	-20,4	-10,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,9	-31,9	-31,9	-21,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,2	-36,2	-36,2	-26,2
01	Tractor Deutz	1,50	27,9	--	--	27,9
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	30,1	--	--	30,1
04	Tractor Deutz	1,50	26,2	--	--	26,2
05	Tractor Deutz	1,50	18,9	--	--	18,9
06	Honden in speelweide	0,80	21,7	--	--	21,7
07	Honden in speelweide	0,80	21,1	--	--	21,1
08	Honden in speelweide	0,80	20,4	--	--	20,4
09	Honden in speelweide	0,80	19,8	--	--	19,8
10	Honden in speelweide	0,80	19,4	--	--	19,4
11	Honden in speelweide	0,80	22,1	--	--	22,1
Rest		0,00	32,1	31,4	--	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	30,3	28,5	21,6	33,5		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	30,5	30,2	20,6	35,2		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	32,5	32,7	23,8	37,7		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	22,1	17,6	15,0	25,0		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	24,4	21,1	18,4	28,4		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	35,9	29,8	24,7	35,9		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	35,5	30,5	26,5	36,5		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	33,3	28,4	23,2	33,4		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	34,9	31,0	26,4	36,4		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	41,5	37,8	32,0	42,8		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	45,7	42,1	37,6	47,6		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	42,7	38,4	34,0	44,0		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	46,7	42,3	38,2	48,2		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	41,2	35,9	32,3	42,3		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	38,2	31,8	28,3	38,3		
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	43,8	36,7	32,3	43,8		
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	45,4	37,3	32,8	45,4		
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	41,5	33,9	30,7	41,5		
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	42,9	36,3	31,8	42,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



datum:
23-8-2021
Kenmerk:
20.910-FB.i-3
Bijlage - **4** -

BIJLAGE 4

Brongegevens maximale geluidniveaus

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld
01	Tractor Deutz	177582,47	411603,61	1,50	0,00
02	Tractor Deutz	177575,81	411615,22	1,50	0,00
03	Tractor Deutz	177570,00	411626,66	1,50	0,00
04	Tractor Deutz	177570,17	411637,42	1,50	0,00
05	Tractor Deutz	177578,37	411640,83	1,50	0,00
06	Honden in speelweide	177564,41	411648,90	0,80	0,00
07	Honden in speelweide	177569,05	411652,21	0,80	0,00
08	Honden in speelweide	177573,79	411656,05	0,80	0,00
09	Honden in speelweide	177579,41	411659,35	0,80	0,00
10	Honden in speelweide	177584,15	411662,57	0,80	0,00
11	Honden in speelweide	177567,00	411644,97	0,80	0,00
12	Honden in speelweide	177571,55	411647,74	0,80	0,00
13	Honden in speelweide	177577,81	411651,05	0,80	0,00
14	Honden in speelweide	177582,45	411653,46	0,80	0,00
15	Honden in speelweide	177587,99	411656,76	0,80	0,00
16	Opening noordgevel gebouw A	177573,65	411634,67	1,95	0,00
17	Opening noordgevel gebouw A	177579,65	411637,88	1,95	0,00
18	Opening noordgevel gebouw A	177585,72	411641,13	1,95	0,00
19	Opening noordgevel gebouw A	177591,69	411644,33	1,95	0,00
20	Opening zuidgevel gebouw A	177583,12	411617,32	1,95	0,00
21	Opening zuidgevel gebouw A	177589,19	411620,59	1,95	0,00
22	Opening zuidgevel gebouw A	177595,00	411623,71	1,95	0,00
23	Opening zuidgevel gebouw A	177600,94	411626,90	1,95	0,00
24	Schoonsputten gebouw B	177592,67	411609,43	1,00	0,00
25	Vrachtwagen stationair	177567,90	411637,01	1,00	0,00
26	3 honden in buitenloop	177575,13	411636,66	0,80	0,00
27	3 honden in buitenloop	177577,12	411637,60	0,80	0,00
28	3 honden in buitenloop	177578,89	411638,65	0,80	0,00
29	3 honden in buitenloop	177580,82	411639,59	0,80	0,00
30	3 honden in buitenloop	177582,42	411640,53	0,80	0,00
31	3 honden in buitenloop	177584,41	411641,52	0,80	0,00
32	3 honden in buitenloop	177586,12	411642,52	0,80	0,00
33	3 honden in buitenloop	177587,78	411643,57	0,80	0,00
34	6 honden in buitenloop	177571,85	411634,95	0,80	0,00
35	2 honden in buitenloop	177582,14	411615,46	0,80	0,00

Model: LAmx
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
01	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	68,00	93,00	99,00	98,00
02	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	68,00	93,00	99,00	98,00
03	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	68,00	93,00	99,00	98,00
04	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	68,00	93,00	99,00	98,00
05	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	68,00	93,00	99,00	98,00
06	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
07	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
08	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
09	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
11	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
12	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
13	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
14	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
15	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
16	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
17	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
18	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
19	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
20	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
21	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
22	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
23	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,50	37,50	43,50	53,50
24	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	71,00	76,00	84,00
25	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	62,00	71,00	84,00	87,00
26	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
27	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
28	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
29	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
31	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
32	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
33	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
34	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00
35	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	66,00	72,00	82,00

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
01	101,00	104,00	101,00	95,00	87,00	108,46	0,0500	--	--
02	101,00	104,00	101,00	95,00	87,00	108,46	0,0500	--	--
03	101,00	104,00	101,00	95,00	87,00	108,46	0,0500	--	--
04	101,00	104,00	101,00	95,00	87,00	108,46	0,0500	--	--
05	101,00	104,00	101,00	95,00	87,00	108,46	0,0500	--	--
06	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
07	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
08	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
09	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
10	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
11	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
12	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
13	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
14	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
15	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	--	--
16	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
17	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
18	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
19	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
20	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
21	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
22	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
23	82,50	80,50	71,50	52,50	43,50	84,84	13,0000	3,0000	8,0000
24	92,00	97,00	100,00	100,00	96,00	104,90	1,9996	--	--
25	94,00	96,00	93,00	90,00	85,00	100,24	0,1671	--	--
26	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
27	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
28	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
29	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
30	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
31	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
32	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
33	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1499	0,0750	--
34	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,2999	0,1500	--
35	111,00	109,00	100,00	81,00	72,00	113,34	0,1000	0,0500	--

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Groep
01	0,385	--	--	24,15	--	--	overig
02	0,385	--	--	24,15	--	--	overig
03	0,385	--	--	24,15	--	--	overig
04	0,385	--	--	24,15	--	--	overig
05	0,385	--	--	24,15	--	--	overig
06	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
07	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
08	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
09	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
10	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
11	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
12	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
13	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
14	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
15	1,153	--	--	19,38	--	--	overig
16	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
17	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
18	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
19	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
20	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
21	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
22	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
23	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	overig
24	15,382	--	--	8,13	--	--	overig
25	1,285	--	--	18,91	--	--	laden en lossen
26	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
27	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
28	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
29	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
30	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
31	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
32	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
33	1,153	2,500	--	19,38	16,02	--	overig
34	2,307	5,000	--	16,37	13,01	--	overig
35	0,769	1,667	--	21,14	17,78	--	overig

Model: LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten
m01	Vrachtwagen afvoer mest	0,00	1,00	Eigen waarde	2
m02	Personenwagens	0,00	0,50	Eigen waarde	14
m03	Vrachtwagen overig	0,00	1,00	Eigen waarde	4

Model: LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lengte	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
m01	22,03	5	2	--	--	72,00	86,00	90,00
m02	54,62	5	30	6	--	69,00	76,00	82,00
m03	20,41	5	4	--	--	72,00	86,00	90,00

Model: LAmox
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
m01	95,00	101,00	104,00	103,00	97,00	88,00	108,32	laden en lossen
m02	83,00	88,00	92,00	98,00	90,00	80,00	100,01	laden en lossen
m03	95,00	101,00	104,00	103,00	97,00	88,00	108,32	laden en lossen

Model: LAmx
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,00	Eigen waarde	Ja	3	False

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte
G01	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1,9
G02	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1,9
G03	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G04	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G05	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G06	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G07	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	3,5
G08	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0
G09	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	2,0

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k
G01	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G02	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G03	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G04	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G05	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G06	1,0	1,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G07	5,0	5,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G08	5,0	5,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20
G09	5,0	5,0	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20

Model: LAmox
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
G01	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G02	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G03	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G04	35,20	76,54	32,00	7,00	12,00	15,00	20,00
G05	35,20	76,54	32,00	38,00	42,00	47,00	54,00
G06	35,20	76,54	32,00	7,00	12,00	15,00	20,00
G07	35,20	76,54	4,00	10,00	16,00	19,00	20,00
G08	35,20	76,54	2,00	7,00	12,00	15,00	20,00
G09	35,20	76,54	2,00	7,00	12,00	15,00	20,00

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
G01	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G02	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G03	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G04	22,00	25,00	25,00	25,00	-14,80	19,20	20,20	27,20
G05	60,00	65,00	68,00	68,00	-14,80	-11,80	-9,80	-4,80
G06	22,00	25,00	25,00	25,00	-14,80	19,20	20,20	27,20
G07	21,00	20,00	30,00	35,00	13,20	16,20	16,20	23,20
G08	22,00	25,00	25,00	25,00	15,20	19,20	20,20	27,20
G09	22,00	25,00	25,00	25,00	15,20	19,20	20,20	27,20

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
G01	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	2,26	5,26	7,26
G02	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	2,29	5,29	7,29
G03	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	1,10	4,10	6,10
G04	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	-3,08	30,92	31,92
G05	17,20	9,20	-4,80	-26,80	-35,80	17,90	1,08	4,08	6,08
G06	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	-3,11	30,89	31,89
G07	51,20	48,20	40,20	11,20	-2,80	53,20	24,15	27,15	27,15
G08	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	21,39	25,39	26,39
G09	51,20	47,20	35,20	16,20	7,20	52,75	21,39	25,39	26,39

Model: LMax
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
G01	12,26	34,26	26,26	12,26	-9,74	-18,74	34,96	-13,00	-13,00	-13,00
G02	12,29	34,29	26,29	12,29	-9,71	-18,71	34,99	-13,00	-13,00	-13,00
G03	11,10	33,10	25,10	11,10	-10,90	-19,90	33,80	-13,00	-13,00	-13,00
G04	38,92	62,92	58,92	46,92	27,92	18,92	64,47	-13,00	-13,00	-13,00
G05	11,08	33,08	25,08	11,08	-10,92	-19,92	33,78	-13,00	-13,00	-13,00
G06	38,89	62,89	58,89	46,89	27,89	18,89	64,44	-13,00	-13,00	-13,00
G07	34,15	62,15	59,15	51,15	22,15	8,15	64,15	-13,00	-13,00	-13,00
G08	33,39	57,39	53,39	41,39	22,39	13,39	58,94	-13,00	-13,00	-13,00
G09	33,39	57,39	53,39	41,39	22,39	13,39	58,94	-13,00	-13,00	-13,00

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
G01	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-1,80	1,20	3,20
G02	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-1,80	1,20	3,20
G03	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-1,80	1,20	3,20
G04	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-1,80	32,20	33,20
G05	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-1,80	1,20	3,20
G06	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-1,80	32,20	33,20
G07	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	26,20	29,20	29,20
G08	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	28,20	32,20	33,20
G09	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	28,20	32,20	33,20

Model: LAmx
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
G01	8,20	30,20	22,20	8,20	-13,80	-22,80	30,90	15,26
G02	8,20	30,20	22,20	8,20	-13,80	-22,80	30,90	15,29
G03	8,20	30,20	22,20	8,20	-13,80	-22,80	30,90	14,10
G04	40,20	64,20	60,20	48,20	29,20	20,20	65,75	9,92
G05	8,20	30,20	22,20	8,20	-13,80	-22,80	30,90	14,08
G06	40,20	64,20	60,20	48,20	29,20	20,20	65,75	9,89
G07	36,20	64,20	61,20	53,20	24,20	10,20	66,20	37,15
G08	40,20	64,20	60,20	48,20	29,20	20,20	65,75	34,39
G09	40,20	64,20	60,20	48,20	29,20	20,20	65,75	34,39

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
G01	18,26	20,26	25,26	47,26	39,26	25,26	3,26	-5,74	47,96	overig
G02	18,29	20,29	25,29	47,29	39,29	25,29	3,29	-5,71	47,99	overig
G03	17,10	19,10	24,10	46,10	38,10	24,10	2,10	-6,90	46,80	overig
G04	43,92	44,92	51,92	75,92	71,92	59,92	40,92	31,92	77,47	overig
G05	17,08	19,08	24,08	46,08	38,08	24,08	2,08	-6,92	46,78	overig
G06	43,89	44,89	51,89	75,89	71,89	59,89	40,89	31,89	77,44	overig
G07	40,15	40,15	47,15	75,15	72,15	64,15	35,15	21,15	77,15	--
G08	38,39	39,39	46,39	70,39	66,39	54,39	35,39	26,39	71,94	--
G09	38,39	39,39	46,39	70,39	66,39	54,39	35,39	26,39	71,94	--

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D02	Dak Gebouw A	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D03	Dak Gebouw A	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	2,00	Relatief aan onderliggend item	Ja	3

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	TypeLw	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
D01	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D02	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D03	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D04	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D05	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D06	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00
D07	False	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
D01	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D02	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D03	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D04	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D05	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D06	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54
D07	20,20	29,20	35,20	45,20	74,20	72,20	63,20	44,20	35,20	76,54

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
D01	14,00	20,00	23,00	27,00	26,00	27,00
D02	14,00	20,00	23,00	27,00	26,00	27,00
D03	14,00	20,00	23,00	27,00	26,00	27,00
D04	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00
D05	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00
D06	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00
D07	0,00	6,00	7,00	9,00	13,00	15,00

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
D01	31,00	32,00	35,00	3,20	6,20	9,20	15,20	45,20
D02	31,00	32,00	35,00	3,20	6,20	9,20	15,20	45,20
D03	31,00	32,00	35,00	3,20	6,20	9,20	15,20	45,20
D04	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20
D05	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20
D06	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20
D07	17,00	21,00	25,00	17,20	20,20	25,20	33,20	58,20

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
D01	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	25,43	28,43	31,43	37,43
D02	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	26,13	29,13	32,13	38,13
D03	42,20	29,20	9,20	-2,80	47,04	24,96	27,96	30,96	36,96
D04	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,23	23,23	28,23	36,23
D05	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,44	23,44	28,44	36,44
D06	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,41	23,41	28,41	36,41
D07	54,20	43,20	20,20	7,20	59,76	20,23	23,23	28,23	36,23

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
D01	67,43	64,43	51,43	31,43	19,43	69,27	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
D02	68,13	65,13	52,13	32,13	20,13	69,97	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
D03	66,96	63,96	50,96	30,96	18,96	68,80	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
D04	61,23	57,23	46,23	23,23	10,23	62,79	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
D05	61,44	57,44	46,44	23,44	10,44	63,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
D06	61,41	57,41	46,41	23,41	10,41	62,97	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
D07	61,23	57,23	46,23	23,23	10,23	62,79	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
D01	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	16,20	19,20	22,20	28,20
D02	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	16,20	19,20	22,20	28,20
D03	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	16,20	19,20	22,20	28,20
D04	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	30,20	33,20	38,20	46,20
D05	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	30,20	33,20	38,20	46,20
D06	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	30,20	33,20	38,20	46,20
D07	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	30,20	33,20	38,20	46,20

Model: LAmax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
D01	58,20	55,20	42,20	22,20	10,20	60,04	38,43	41,43	44,43
D02	58,20	55,20	42,20	22,20	10,20	60,04	39,13	42,13	45,13
D03	58,20	55,20	42,20	22,20	10,20	60,04	37,96	40,96	43,96
D04	71,20	67,20	56,20	33,20	20,20	72,76	33,23	36,23	41,23
D05	71,20	67,20	56,20	33,20	20,20	72,76	33,44	36,44	41,44
D06	71,20	67,20	56,20	33,20	20,20	72,76	33,41	36,41	41,41
D07	71,20	67,20	56,20	33,20	20,20	72,76	33,23	36,23	41,23

Model: LAmox
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
D01	50,43	80,43	77,43	64,43	44,43	32,43	82,27	overig
D02	51,13	81,13	78,13	65,13	45,13	33,13	82,97	overig
D03	49,96	79,96	76,96	63,96	43,96	31,96	81,80	overig
D04	49,23	74,23	70,23	59,23	36,23	23,23	75,79	overig
D05	49,44	74,44	70,44	59,44	36,44	23,44	76,00	overig
D06	49,41	74,41	70,41	59,41	36,41	23,41	75,97	overig
D07	49,23	74,23	70,23	59,23	36,23	23,23	75,79	overig

BIJLAGE 5

Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	45,1	45,1	21,6		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	45,9	45,9	20,8		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	48,9	48,9	23,7		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	37,8	35,2	17,3		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	39,0	20,1		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	51,8	49,3	26,3		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	49,8	27,3		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	50,1	50,1	23,7		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	52,9	52,9	26,6		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	65,2	65,2	35,6		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,8	68,8	40,2		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	65,5	65,5	38,3		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,9	68,9	41,4		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	62,3	62,3	36,5		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	57,6	31,6		
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	59,1	33,3		
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	58,3	35,0		
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	57,0	31,9		
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	56,5	35,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAmx
Exclusief laden en lossen

Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
overig

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	45,1	
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	45,9	
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	48,9	
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	37,8	
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	51,8	
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	50,1	
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	52,9	
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	65,2	
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,8	
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	65,5	
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,9	
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	62,3	
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
01_A - Woning Graspeel 55m
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	45,1	45,1	21,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	45,1	45,1	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	43,9	43,9	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,9	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	43,7	--	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	43,7	43,7	--
04	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,6	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	43,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	43,3	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	43,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	43,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	42,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	42,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,3	42,3	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,8	--	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	41,3	41,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,0	41,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	39,7	39,7	--
02	Tractor Deutz	1,50	37,8	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	36,6	--	--
m02	Personenwagens	0,50	35,5	35,5	--
03	Tractor Deutz	1,50	33,0	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	32,6	--	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	23,9	--	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,6	21,6	21,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
Rest		0,00	18,0	18,0	18,0
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	45,1	45,1	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: 02_A - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	45,9	45,9	20,8
34	6 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	45,2	45,2	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	44,8	44,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	44,5	44,5	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	44,4	44,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	44,1	44,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	43,9	43,9	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	43,5	43,5	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	43,3	43,3	--
15	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,0	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	42,8	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	42,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	42,5	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	42,3	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	42,3	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	42,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	42,1	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	42,0	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,1	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	36,8	--	--
m02	Personenwagens	0,50	36,4	36,4	--
01	Tractor Deutz	1,50	35,6	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	32,7	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	31,8	--	--
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	24,5	--	--
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,8	20,8	20,8
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	19,3	19,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,1	19,1	19,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,8	18,8	18,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6
Rest		0,00	18,4	18,4	18,4
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	45,9	45,9	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
03_A - Woning Langstraat 7
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	37,8	35,2	17,3
15	Honden in speelweide	0,80	37,8	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	37,6	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	37,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	36,5	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	35,2	35,2	--
02	Tractor Deutz	1,50	35,2	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	35,2	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	34,6	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	33,4	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	32,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	32,1	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	32,0	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	31,8	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	31,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	31,1	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	31,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	30,6	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	30,6	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	29,6	29,6	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	28,7	28,7	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	28,2	28,2	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	28,2	28,2	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	27,9	27,9	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	27,9	27,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	27,8	27,8	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	27,7	27,7	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	27,6	27,6	--
m02	Personenwagens	0,50	23,2	23,2	--
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	20,7	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	19,4	--	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,3	17,3	17,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,2	12,2	12,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	10,9	10,9	10,9
Rest		0,00	10,9	10,9	10,9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	37,8	35,2	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 04_A - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	51,8	49,3	26,3
03	Tractor Deutz	1,50	51,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	51,4	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	51,2	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	50,7	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	49,3	49,3	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	48,9	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	47,9	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	47,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	47,6	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	47,2	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,2	47,2	--
13	Honden in speelweide	0,80	47,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	47,0	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	46,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	46,0	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,7	--	--
m02	Personenwagens	0,50	43,1	43,1	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,6	41,6	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,9	39,9	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	38,2	--	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	32,0	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,3	26,3	26,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,5	24,5	24,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,2	23,2	23,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,5	22,5	22,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	20,7	20,7	20,7
Rest		0,00	20,2	20,2	20,2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	51,8	49,3	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 05_A - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	50,1	50,1	23,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	50,1	50,1	--
02	Tractor Deutz	1,50	49,1	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	48,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	48,3	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	48,3	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	45,7	45,7	--
04	Tractor Deutz	1,50	45,0	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	44,8	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	44,8	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	44,4	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	44,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,2	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	44,2	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	43,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	43,6	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	43,5	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,4	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
m02	Personenwagens	0,50	40,6	40,6	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	39,5	39,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	38,2	38,2	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	38,1	38,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	37,9	37,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	37,7	37,7	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	37,7	37,7	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	35,0	--	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	27,9	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,7	23,7	23,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,6	23,6	23,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,4	23,4	23,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,2	18,2	18,2
Rest		0,00	17,5	17,5	17,5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50,1	50,1	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
06_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	65,2	65,2	35,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	65,2	65,2	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	60,8	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	60,7	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	56,1	--	--
m02	Personenwagens	0,50	52,9	52,9	--
02	Tractor Deutz	1,50	52,6	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	52,5	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	51,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	51,2	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	50,9	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	49,7	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	48,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	47,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	47,5	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	47,1	47,1	--
13	Honden in speelweide	0,80	47,0	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	46,5	46,5	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,2	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	46,2	46,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	45,2	45,2	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,7	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	44,3	44,3	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	42,2	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,8	41,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,0	41,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,9	40,9	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	39,9	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,6	35,6	35,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,1	33,1	33,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	29,0	29,0	29,0
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,9	28,9	28,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
Rest		0,00	27,6	27,6	27,6
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	65,2	65,2	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
07_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	65,5	65,5	38,3
35	2 honden in buitenloop	0,80	65,5	65,5	--
01	Tractor Deutz	1,50	64,0	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	60,3	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	54,2	--	--
m02	Personenwagens	0,50	52,3	52,3	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	50,2	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	49,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	49,5	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	49,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	48,4	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	48,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	48,0	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
12	Honden in speelweide	0,80	46,8	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	46,6	46,6	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	46,5	46,5	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	45,4	45,4	--
13	Honden in speelweide	0,80	45,0	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	44,5	--	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	44,5	44,5	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,3	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	44,1	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	43,4	43,4	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	42,4	42,4	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	42,0	42,0	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	41,3	--	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,6	40,6	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	40,0	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	38,3	38,3	38,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,3	34,3	34,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,6	30,6	30,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	30,1	30,1	30,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	29,9	29,9	29,9
Rest		0,00	28,7	28,7	28,7
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	65,5	65,5	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
08_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	62,3	62,3	36,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	62,3	62,3	--
01	Tractor Deutz	1,50	61,2	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	56,0	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	55,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	53,2	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	52,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	51,1	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	50,6	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	50,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	47,5	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	46,3	--	--
m02	Personenwagens	0,50	46,2	46,2	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	45,8	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,3	45,3	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,2	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	45,1	45,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	45,0	45,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	43,1	43,1	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	41,7	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	40,0	--	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	36,5	36,5	36,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,5	30,5	30,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,5	28,5	28,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
Rest		0,00	27,4	27,4	27,4
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	62,3	62,3	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
09_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	57,6	31,6
01	Tractor Deutz	1,50	57,9	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	57,6	57,6	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	55,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	54,5	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	54,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	51,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	49,3	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	48,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	48,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
m02	Personenwagens	0,50	44,6	44,6	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	42,5	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	42,4	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	42,2	42,2	--
09	Honden in speelweide	0,80	41,9	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	40,3	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	39,8	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	39,5	39,5	--
15	Honden in speelweide	0,80	39,4	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	39,0	--	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	38,5	38,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	38,2	38,2	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	37,4	37,4	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	37,2	37,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	37,0	37,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	33,6	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,6	31,6	31,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,4	25,4	25,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,3	25,3	25,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	24,7	24,7	24,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,4	24,4	24,4
Rest		0,00	24,2	24,2	24,2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	57,9	57,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
10_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	59,1	33,3
01	Tractor Deutz	1,50	62,4	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	62,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	60,3	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	59,1	59,1	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	58,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	56,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	55,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	55,3	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	54,7	--	--
m02	Personenwagens	0,50	54,0	54,0	--
08	Honden in speelweide	0,80	53,8	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	49,3	49,3	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,4	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	48,2	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,8	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
05	Tractor Deutz	1,50	47,1	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	47,1	--	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	45,8	45,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,6	40,6	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	36,6	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,3	33,3	33,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,7	31,7	31,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,2	31,2	31,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,8	29,8	29,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,3	29,3	29,3
Rest		0,00	28,8	28,8	28,8
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,4	59,1	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
11_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	58,3	35,0
01	Tractor Deutz	1,50	64,1	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	63,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	59,1	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	58,3	58,3	--
04	Tractor Deutz	1,50	57,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,6	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	56,0	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,6	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	55,6	--	--
m02	Personenwagens	0,50	55,3	55,3	--
08	Honden in speelweide	0,80	54,4	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,2	51,2	--
13	Honden in speelweide	0,80	49,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	48,2	48,2	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	48,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,0	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	47,4	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,3	47,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,1	47,1	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,9	--	--
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	42,5	--	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	42,5	42,5	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,0	35,0	35,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,9	31,9	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,3	31,3	31,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,6	29,6	29,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,5	29,5	29,5
Rest		0,00	29,0	29,0	29,0
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64,1	58,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	57,0	31,9
01	Tractor Deutz	1,50	60,9	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	57,0	57,0	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	56,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	56,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	54,9	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	54,4	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	54,0	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	52,5	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	52,3	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	52,1	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	51,6	--	--
m02	Personenwagens	0,50	48,6	48,6	--
09	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	48,2	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,6	47,6	--
15	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	44,6	44,6	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,2	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	43,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,4	42,4	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	40,7	--	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,1	39,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,9	31,9	31,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,7	30,7	30,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,2	30,2	30,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,6	27,6	27,6
Rest		0,00	26,6	26,6	26,6
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,9	57,0	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
13_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	56,5	35,7
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	59,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	59,2	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	57,0	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	56,5	56,5	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	56,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	55,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	54,5	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	54,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	54,0	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	53,5	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	53,3	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	52,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	52,2	--	--
m02	Personenwagens	0,50	52,1	52,1	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,8	51,8	--
10	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,0	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	47,2	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	46,4	46,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	46,1	46,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	45,7	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,7	35,7	35,7
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	34,4	--	--
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	29,1	29,1	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,9	27,9	27,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
Rest		0,00	27,5	27,5	27,5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,5	56,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
01_A - Woning Graspeel 55m
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	45,1	45,1	21,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	45,1	45,1	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	43,9	43,9	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	43,7	43,7	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,3	42,3	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	41,3	41,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,0	41,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	39,7	39,7	--
m02	Personenwagens	0,50	35,5	35,5	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,6	21,6	21,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,0	18,0	18,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,3	17,3	17,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	16,9	16,9	16,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	15,1	15,1	15,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,3	13,3	13,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,0	10,0	10,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	9,5	9,5	9,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	7,0	7,0	7,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	4,4	4,4	4,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	3,6	3,6	3,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-2,2	-2,2	-2,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-9,4	-9,4	-9,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-10,0	-10,0	-10,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-19,9	-19,9	-19,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,7	-20,7	-20,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-25,2	-25,2	-25,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-28,5	-28,5	-28,5
Rest		0,00	43,9	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	45,1	45,1	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
02_B - Woning Graspeel 57
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	48,9	48,9	23,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	48,9	48,9	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	47,9	47,9	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	46,8	46,8	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	46,4	46,4	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,6	45,6	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	45,2	45,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	44,9	44,9	--
m02	Personenwagens	0,50	37,4	37,4	--
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,7	23,7	23,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,2	22,2	22,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,9	20,9	20,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	18,7	18,7	18,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	18,1	18,1	18,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	12,5	12,5	12,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	11,9	11,9	11,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	11,0	11,0	11,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,1	9,1	9,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	1,3	1,3	1,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,0	-3,0	-3,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-19,2	-19,2	-19,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-25,9	-25,9	-25,9
Rest		0,00	44,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	48,9	48,9	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
03_B - Woning Langstraat 7
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	39,0	20,1
35	2 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	33,2	33,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	32,4	32,4	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	31,8	31,8	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	31,8	31,8	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	31,6	31,6	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	31,5	31,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	31,5	31,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	31,4	31,4	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	31,2	31,2	--
m02	Personenwagens	0,50	25,2	25,2	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,1	20,1	20,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,0	20,0	20,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,0	17,0	17,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,2	16,2	16,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,0	15,0	15,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,6	13,6	13,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,0	8,0	8,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,7	7,7	7,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,7	3,7	3,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,5	1,5	1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	0,6	0,6	0,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,9	-0,9	-0,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,0	-3,0	-3,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,4	-21,4	-21,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,5	-23,5	-23,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-26,1	-26,1	-26,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,7	-31,7	-31,7
Rest		0,00	39,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	39,4	39,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
04_B - Woning Graspeel 64
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	49,8	27,3
35	2 honden in buitenloop	0,80	49,8	49,8	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
m02	Personenwagens	0,50	42,5	42,5	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	42,0	42,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,9	40,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,8	40,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,3	27,3	27,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,0	26,0	26,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,9	23,9	23,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,6	23,6	23,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,9	21,9	21,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,9	20,9	20,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,5	20,5	20,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	19,2	19,2	19,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,5	18,5	18,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	18,0	18,0	18,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,0	13,0	13,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	6,9	6,9	6,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,6	5,6	5,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-9,9	-9,9	-9,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-12,5	-12,5	-12,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-26,5	-26,5	-26,5
Rest		0,00	51,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	51,6	49,8	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
05_B - Woning Graspeel 43
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	52,9	52,9	26,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	52,9	52,9	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,5	47,5	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	44,0	44,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	42,1	42,1	--
m02	Personenwagens	0,50	41,7	41,7	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	40,8	40,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,6	26,6	26,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,4	26,4	26,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,3	26,3	26,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	21,8	21,8	21,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	20,9	20,9	20,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,0	20,0	20,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,9	19,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,2	19,2	19,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	18,3	18,3	18,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	16,1	16,1	16,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	16,0	16,0	16,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	13,7	13,7	13,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,7	13,7	13,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,1	13,1	13,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	8,0	8,0	8,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,6	4,6	4,6
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-11,0	-11,0	-11,0
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-22,8	-22,8	-22,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-27,5	-27,5	-27,5
Rest		0,00	50,1	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	52,9	52,9	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
06_B - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,8	68,8	40,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	68,8	68,8	--
m02	Personenwagens	0,50	56,7	56,7	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	50,7	50,7	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	49,4	49,4	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	48,9	48,9	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	48,8	48,8	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	48,5	48,5	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	48,3	48,3	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	48,1	48,1	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,9	47,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	40,2	40,2	40,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,3	37,3	37,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,4	36,4	36,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,1	35,1	35,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,4	34,4	34,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	30,8	30,8	30,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,4	29,4	29,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,7	27,7	27,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,9	26,9	26,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,8	25,8	25,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,2	25,2	25,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,7	22,7	22,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,7	22,7	22,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	0,1	0,1	0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,3	-15,3	-15,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,3	-17,3	-17,3
Rest		0,00	64,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	68,8	68,8	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
07_B - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,9	68,9	41,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	68,9	68,9	--
m02	Personenwagens	0,50	56,7	56,7	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	50,8	50,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	49,6	49,6	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	49,0	49,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	48,9	48,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	48,6	48,6	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	48,4	48,4	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	48,2	48,2	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	48,0	48,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,5	47,5	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	41,4	41,4	41,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,8	37,8	37,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,5	36,5	36,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,3	35,3	35,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	31,2	31,2	31,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,8	29,8	29,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	28,0	28,0	28,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,0	27,0	27,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,3	25,3	25,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,0	24,0	24,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,8	22,8	22,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,9	17,9	17,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,2	-15,2	-15,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,2	-17,2	-17,2
Rest		0,00	66,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	68,9	68,9	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
08_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	62,3	62,3	36,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	62,3	62,3	--
m02	Personenwagens	0,50	46,2	46,2	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,3	45,3	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	45,1	45,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	45,0	45,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	43,1	43,1	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	36,5	36,5	36,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,5	30,5	30,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,5	28,5	28,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,4	27,4	27,4
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,3	27,3	27,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	25,1	25,1	25,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,1	24,1	24,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,1	24,1	24,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,8	23,8	23,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,3	21,3	21,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	17,8	17,8	17,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,6	15,6	15,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	14,8	14,8	14,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	12,7	12,7	12,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-7,0	-7,0	-7,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,3	-7,3	-7,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,7	-20,7	-20,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,2	-22,2	-22,2
Rest		0,00	61,2	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,3	62,3	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
09_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	57,6	31,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	57,6	57,6	--
m02	Personenwagens	0,50	44,6	44,6	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	42,2	42,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	39,5	39,5	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	38,5	38,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	38,2	38,2	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	37,4	37,4	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	37,2	37,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	37,0	37,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,6	31,6	31,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,4	25,4	25,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,3	25,3	25,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	24,7	24,7	24,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,4	24,4	24,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	24,2	24,2	24,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,3	23,3	23,3
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,5	22,5	22,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	20,4	20,4	20,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	19,0	19,0	19,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	15,7	15,7	15,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,7	10,7	10,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	8,6	8,6	8,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-8,7	-8,7	-8,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-11,7	-11,7	-11,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,1	-23,1	-23,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-24,6	-24,6	-24,6
Rest		0,00	57,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	57,9	57,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
10_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	59,1	33,3
35	2 honden in buitenloop	0,80	59,1	59,1	--
m02	Personenwagens	0,50	54,0	54,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	49,3	49,3	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	45,8	45,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,6	40,6	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,3	33,3	33,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,7	31,7	31,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,2	31,2	31,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,8	29,8	29,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,3	29,3	29,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	28,8	28,8	28,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,2	28,2	28,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,2	28,2	28,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,7	24,7	24,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,4	24,4	24,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,6	23,6	23,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,5	17,5	17,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,7	13,7	13,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,3	13,3	13,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,6	12,6	12,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,1	-7,1	-7,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,6	-18,6	-18,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,9	-21,9	-21,9
Rest		0,00	62,4	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	62,4	59,1	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
11_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	58,3	35,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	58,3	58,3	--
m02	Personenwagens	0,50	55,3	55,3	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,2	51,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	48,2	48,2	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,3	47,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,1	47,1	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	42,5	42,5	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,0	35,0	35,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,9	31,9	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,3	31,3	31,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,6	29,6	29,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,5	29,5	29,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,0	29,0	29,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,5	28,5	28,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,2	28,2	28,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	25,4	25,4	25,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,6	24,6	24,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	23,2	23,2	23,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,1	23,1	23,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,9	22,9	22,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,4	20,4	20,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	18,1	18,1	18,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,6	14,6	14,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,8	13,8	13,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,4	12,4	12,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-6,8	-6,8	-6,8
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,0	-18,0	-18,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,4	-23,4	-23,4
Rest		0,00	64,1	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	64,1	58,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
12_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	57,0	31,9
35	2 honden in buitenloop	0,80	57,0	57,0	--
m02	Personenwagens	0,50	48,6	48,6	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,6	47,6	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	44,6	44,6	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,4	42,4	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,1	39,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,9	31,9	31,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,7	30,7	30,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,2	30,2	30,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,6	27,6	27,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	26,6	26,6	26,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,5	25,5	25,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,0	25,0	25,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,2	23,2	23,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,2	23,2	23,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,0	23,0	23,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,2	21,2	21,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,8	18,8	18,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,5	18,5	18,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,3	15,3	15,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,3	13,3	13,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	7,7	7,7	7,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-8,5	-8,5	-8,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,6	-20,6	-20,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,6	-22,6	-22,6
Rest		0,00	60,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,9	57,0	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
13_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	56,5	35,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	56,5	56,5	--
m02	Personenwagens	0,50	52,1	52,1	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,8	51,8	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	46,4	46,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	46,1	46,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,7	35,7	35,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	29,1	29,1	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,9	27,9	27,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,5	27,5	27,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,5	27,5	27,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	27,1	27,1	27,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,1	25,1	25,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,5	23,5	23,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	22,3	22,3	22,3
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,6	20,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	20,2	20,2	20,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,1	17,1	17,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,2	14,2	14,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,8	10,8	10,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-3,1	-3,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,4	-7,4	-7,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,2	-23,2	-23,2
Rest		0,00	60,5	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,5	56,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	45,1	45,1	21,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,6	21,6	21,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,0	18,0	18,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,3	17,3	17,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	16,9	16,9	16,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	15,1	15,1	15,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,3	13,3	13,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,0	10,0	10,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	9,5	9,5	9,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	7,0	7,0	7,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	4,4	4,4	4,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	3,6	3,6	3,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-2,2	-2,2	-2,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-9,4	-9,4	-9,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-10,0	-10,0	-10,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-19,9	-19,9	-19,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,7	-20,7	-20,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-25,2	-25,2	-25,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-28,5	-28,5	-28,5
01	Tractor Deutz	1,50	36,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	37,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	33,0	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,9	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	43,3	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,6	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	42,7	--	--
Rest		0,00	45,1	45,1	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	45,1	45,1	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
02_B - Woning Graspeel 57
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	48,9	48,9	23,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,7	23,7	23,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,2	22,2	22,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,9	20,9	20,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	18,7	18,7	18,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	18,1	18,1	18,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	12,5	12,5	12,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	11,9	11,9	11,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	11,0	11,0	11,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,1	9,1	9,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	1,3	1,3	1,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,0	-3,0	-3,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-19,2	-19,2	-19,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-25,9	-25,9	-25,9
01	Tractor Deutz	1,50	36,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	37,2	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	32,9	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	43,3	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	44,1	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	44,3	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	44,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	44,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
Rest		0,00	48,9	48,9	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	48,9	48,9	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
03_B - Woning Langstraat 7
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	39,0	20,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,1	20,1	20,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,0	20,0	20,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,0	17,0	17,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,2	16,2	16,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,0	15,0	15,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,6	13,6	13,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,0	8,0	8,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,7	7,7	7,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,7	3,7	3,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,5	1,5	1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	0,6	0,6	0,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,9	-0,9	-0,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,0	-3,0	-3,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,4	-21,4	-21,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,5	-23,5	-23,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-26,1	-26,1	-26,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,7	-31,7	-31,7
01	Tractor Deutz	1,50	38,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	36,5	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	37,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	32,6	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	31,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	35,2	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	34,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	35,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	37,9	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	39,2	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	34,6	--	--
Rest		0,00	39,4	39,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	39,4	39,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
04_B - Woning Graspeel 64
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	49,8	27,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,3	27,3	27,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,0	26,0	26,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,9	23,9	23,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,6	23,6	23,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,9	21,9	21,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,9	20,9	20,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,5	20,5	20,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	19,2	19,2	19,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,5	18,5	18,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	18,0	18,0	18,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,0	13,0	13,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	6,9	6,9	6,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,6	5,6	5,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-9,9	-9,9	-9,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-12,5	-12,5	-12,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-26,5	-26,5	-26,5
01	Tractor Deutz	1,50	50,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	51,0	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	51,6	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	46,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	42,3	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	46,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	45,7	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	45,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	46,8	--	--
Rest		0,00	50,7	49,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	51,6	49,8	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax
05_B - Woning Graspeel 43
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	52,9	52,9	26,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,6	26,6	26,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,4	26,4	26,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,3	26,3	26,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	21,8	21,8	21,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	20,9	20,9	20,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,0	20,0	20,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,9	19,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,2	19,2	19,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	18,3	18,3	18,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	16,1	16,1	16,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	16,0	16,0	16,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	13,7	13,7	13,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,7	13,7	13,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,1	13,1	13,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	8,0	8,0	8,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,6	4,6	4,6
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-11,0	-11,0	-11,0
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-22,8	-22,8	-22,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-27,5	-27,5	-27,5
01	Tractor Deutz	1,50	49,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	50,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	49,3	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	45,8	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	45,4	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	46,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	45,7	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	45,1	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	44,9	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
Rest		0,00	52,9	52,9	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	52,9	52,9	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,8	68,8	40,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	40,2	40,2	40,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,3	37,3	37,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,4	36,4	36,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,1	35,1	35,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,4	34,4	34,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	30,8	30,8	30,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,4	29,4	29,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,7	27,7	27,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,9	26,9	26,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,8	25,8	25,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,2	25,2	25,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,7	22,7	22,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,7	22,7	22,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	0,1	0,1	0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,3	-15,3	-15,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,3	-17,3	-17,3
01	Tractor Deutz	1,50	63,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	55,9	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,3	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,3	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	49,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	52,2	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,2	--	--
Rest		0,00	68,8	68,8	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	68,8	68,8	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	68,9	68,9	41,4
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	41,4	41,4	41,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,8	37,8	37,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,5	36,5	36,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,3	35,3	35,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	31,2	31,2	31,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,8	29,8	29,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	28,0	28,0	28,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,0	27,0	27,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,3	25,3	25,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,0	24,0	24,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,8	22,8	22,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,9	17,9	17,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,2	-15,2	-15,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,2	-17,2	-17,2
01	Tractor Deutz	1,50	66,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	56,1	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,5	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	50,0	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	53,0	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	50,0	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,2	--	--
Rest		0,00	68,9	68,9	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	68,9	68,9	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
08_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	62,3	62,3	36,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	36,5	36,5	36,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,5	30,5	30,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,5	28,5	28,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,4	27,4	27,4
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,3	27,3	27,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	25,1	25,1	25,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,1	24,1	24,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,1	24,1	24,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,8	23,8	23,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,3	21,3	21,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	17,8	17,8	17,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,6	15,6	15,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	14,8	14,8	14,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	12,7	12,7	12,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-7,0	-7,0	-7,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,3	-7,3	-7,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,7	-20,7	-20,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,2	-22,2	-22,2
01	Tractor Deutz	1,50	61,2	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	51,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	55,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	53,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,1	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	50,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,2	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	50,6	--	--
Rest		0,00	62,3	62,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,3	62,3	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	57,6	31,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,6	31,6	31,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,4	25,4	25,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,3	25,3	25,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	24,7	24,7	24,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,4	24,4	24,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	24,2	24,2	24,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,3	23,3	23,3
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,5	22,5	22,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	20,4	20,4	20,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	19,0	19,0	19,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	15,7	15,7	15,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,7	10,7	10,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	8,6	8,6	8,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-8,7	-8,7	-8,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-11,7	-11,7	-11,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,1	-23,1	-23,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-24,6	-24,6	-24,6
01	Tractor Deutz	1,50	57,9	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	48,9	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	54,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	51,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	48,1	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	42,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	41,9	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	39,0	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	49,3	--	--
Rest		0,00	57,6	57,6	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	57,9	57,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
10_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	59,1	33,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,3	33,3	33,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,7	31,7	31,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,2	31,2	31,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,8	29,8	29,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,3	29,3	29,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	28,8	28,8	28,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,2	28,2	28,2
22	Opening noordgevel gebouw A	1,95	28,2	28,2	28,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,7	24,7	24,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,4	24,4	24,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,6	23,6	23,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,5	17,5	17,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,7	13,7	13,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,3	13,3	13,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,6	12,6	12,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,1	-7,1	-7,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,6	-18,6	-18,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,9	-21,9	-21,9
01	Tractor Deutz	1,50	62,4	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	60,3	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	56,8	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	47,1	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	54,7	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	53,8	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,1	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	55,7	--	--
Rest		0,00	62,1	59,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,4	59,1	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
11_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	58,3	35,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,0	35,0	35,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,9	31,9	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,3	31,3	31,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,6	29,6	29,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,5	29,5	29,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,0	29,0	29,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,5	28,5	28,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,2	28,2	28,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	25,4	25,4	25,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,6	24,6	24,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	23,2	23,2	23,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,1	23,1	23,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,9	22,9	22,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,4	20,4	20,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	18,1	18,1	18,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,6	14,6	14,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,8	13,8	13,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,4	12,4	12,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-6,8	-6,8	-6,8
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,0	-18,0	-18,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,4	-23,4	-23,4
01	Tractor Deutz	1,50	64,1	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,6	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	57,4	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,9	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	56,0	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,6	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	54,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,6	--	--
Rest		0,00	63,4	58,3	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	64,1	58,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
12_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	57,0	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,9	31,9	31,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,7	30,7	30,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,2	30,2	30,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,6	27,6	27,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	26,6	26,6	26,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,5	25,5	25,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,0	25,0	25,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,2	23,2	23,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,2	23,2	23,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,0	23,0	23,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,2	21,2	21,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,8	18,8	18,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,5	18,5	18,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,3	15,3	15,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,3	13,3	13,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	7,7	7,7	7,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-8,5	-8,5	-8,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,6	-20,6	-20,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,6	-22,6	-22,6
01	Tractor Deutz	1,50	60,9	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	54,9	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	56,6	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	54,4	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	52,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	51,6	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	52,3	--	--
Rest		0,00	57,0	57,0	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,9	57,0	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx
13_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	56,5	35,7
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,7	35,7	35,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	29,1	29,1	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,9	27,9	27,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,5	27,5	27,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,5	27,5	27,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	27,1	27,1	27,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,1	25,1	25,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,5	23,5	23,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	22,3	22,3	22,3
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,6	20,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	20,2	20,2	20,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,1	17,1	17,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,2	14,2	14,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,8	10,8	10,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-3,1	-3,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,4	-7,4	-7,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,2	-23,2	-23,2
01	Tractor Deutz	1,50	57,0	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	59,2	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	55,3	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,0	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	54,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	53,5	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	52,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	52,2	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	54,5	--	--
Rest		0,00	59,8	56,5	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,5	56,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6

Brongegevens en rekenresultaten indirecte hinder

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten
m01	Vrachtwagen afvoer mest	0,00	1,00	Eigen waarde	3
m02	Personenwagens	0,00	0,50	Eigen waarde	4
m03	Vrachtwagen overig	0,00	1,00	Eigen waarde	4

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lengte	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
m01	97,44	30	2	--	--	67,00	81,00	85,00
m02	73,62	40	60	12	--	62,00	69,00	75,00
m03	72,18	30	4	--	--	67,00	81,00	85,00

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
m01	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	83,00	103,32	mobiel
m02	76,00	81,00	85,00	91,00	83,00	73,00	93,01	mobiel
m03	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	83,00	103,32	mobiel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	7,3	2,9	--	7,9		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	6,7	2,8	--	7,8		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	8,0	3,8	--	8,8		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	7,9	4,0	--	9,0		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	9,0	4,8	--	9,8		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	15,6	11,1	--	16,1		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	16,5	11,9	--	16,9		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	14,0	9,8	--	14,8		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	15,5	10,9	--	15,9		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	37,2	33,0	--	38,0		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	37,8	33,5	--	38,5		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,5	32,2	--	37,2		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	36,8	32,5	--	37,5		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	35,8	31,6	--	36,6		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,1	28,4	--	33,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 7

Plaatselijke situatie Hoeve de Eik Graspeel 49 te Zeeland



Plaatselijke situatie Hoeve de Eik Graspeel 49 te Zeeland



BIJLAGE 8

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,6	24,5	16,6	29,5		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	26,0	26,4	15,6	31,4		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	28,2	29,0	18,8	34,0		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	17,2	13,4	10,0	20,0		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	19,6	16,9	13,4	23,4		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	31,0	25,8	19,4	31,0		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	30,6	26,3	21,1	31,3		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	28,4	24,1	17,8	29,1		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	30,0	26,5	21,0	31,5		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,3	31,2	27,0	37,0		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	40,5	36,1	32,6	42,6		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	37,4	31,4	28,0	38,0		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	41,5	36,1	32,6	42,6		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,1	29,3	26,5	36,5		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,3	26,2	23,3	33,3		
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,8	32,1	27,3	38,8		
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,4	33,1	27,8	40,4		
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,6	29,3	25,7	36,6		
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	37,9	31,7	26,0	37,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,6	24,5	16,6	29,5
05	Tractor Deutz	1,50	14,7	--	--	14,7
04	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,2	--	22,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	11,5	14,9	--	19,9
15	Honden in speelweide	0,80	11,3	--	--	11,3
33	3 honden in buitenloop	0,80	11,3	14,7	--	19,7
10	Honden in speelweide	0,80	11,2	--	--	11,2
14	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
09	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
13	Honden in speelweide	0,80	10,8	--	--	10,8
08	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
12	Honden in speelweide	0,80	10,5	--	--	10,5
07	Honden in speelweide	0,80	10,5	--	--	10,5
34	6 honden in buitenloop	0,80	10,3	13,7	--	18,7
11	Honden in speelweide	0,80	10,3	--	--	10,3
06	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
31	3 honden in buitenloop	0,80	9,9	13,3	--	18,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	9,7	--	--	9,7
30	3 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,9	12,3	--	17,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,0	--	17,0
02	Tractor Deutz	1,50	8,6	--	--	8,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,6	8,6	8,6	18,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	7,7	--	--	7,7
01	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,0	5,0	5,0	15,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	3,9	3,9	3,9	13,9
03	Tractor Deutz	1,50	3,8	--	--	3,8
Rest		0,00	10,0	8,6	7,5	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	26,0	26,4	15,6	31,4
34	6 honden in buitenloop	0,80	16,5	19,9	--	24,9
05	Tractor Deutz	1,50	13,7	--	--	13,7
04	Tractor Deutz	1,50	13,3	--	--	13,3
35	2 honden in buitenloop	0,80	13,2	16,5	--	21,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,2	--	21,2
27	3 honden in buitenloop	0,80	12,4	15,8	--	20,8
28	3 honden in buitenloop	0,80	12,1	15,4	--	20,4
29	3 honden in buitenloop	0,80	11,7	15,1	--	20,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	11,5	14,8	--	19,8
31	3 honden in buitenloop	0,80	11,2	14,5	--	19,5
32	3 honden in buitenloop	0,80	10,9	14,2	--	19,2
15	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
33	3 honden in buitenloop	0,80	10,6	14,0	--	19,0
10	Honden in speelweide	0,80	10,6	--	--	10,6
14	Honden in speelweide	0,80	10,4	--	--	10,4
09	Honden in speelweide	0,80	10,4	--	--	10,4
13	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
08	Honden in speelweide	0,80	10,1	--	--	10,1
12	Honden in speelweide	0,80	9,9	--	--	9,9
07	Honden in speelweide	0,80	9,9	--	--	9,9
11	Honden in speelweide	0,80	9,7	--	--	9,7
06	Honden in speelweide	0,80	9,7	--	--	9,7
25	Vrachtwagen stationair	1,00	8,9	--	--	8,9
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	8,4	--	--	8,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,8	7,8	7,8	17,8
02	Tractor Deutz	1,50	7,7	--	--	7,7
01	Tractor Deutz	1,50	6,5	--	--	6,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	6,3	6,3	6,3	16,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,1	6,1	6,1	16,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	5,8	5,8	5,8	15,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,6	5,6	5,6	15,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	5,4	5,4	5,4	15,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,2	5,2	5,2	15,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,9	4,9	4,9	14,9
03	Tractor Deutz	1,50	3,6	--	--	3,6
Rest		0,00	9,2	7,9	6,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	17,2	13,4	10,0	20,0
01	Tractor Deutz	1,50	8,3	--	--	8,3
03	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
02	Tractor Deutz	1,50	6,0	--	--	6,0
15	Honden in speelweide	0,80	5,4	--	--	5,4
10	Honden in speelweide	0,80	5,2	--	--	5,2
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	4,6	--	--	4,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,2	4,2	4,2	14,2
04	Tractor Deutz	1,50	2,9	--	--	2,9
09	Honden in speelweide	0,80	2,2	--	--	2,2
05	Tractor Deutz	1,50	1,4	--	--	1,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	1,1	4,4	--	9,4
34	6 honden in buitenloop	0,80	0,2	3,5	--	8,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	0,1	0,1	0,1	10,1
14	Honden in speelweide	0,80	-0,2	--	--	-0,2
08	Honden in speelweide	0,80	-0,3	--	--	-0,3
06	Honden in speelweide	0,80	-0,6	--	--	-0,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
07	Honden in speelweide	0,80	-1,0	--	--	-1,0
11	Honden in speelweide	0,80	-1,3	--	--	-1,3
13	Honden in speelweide	0,80	-1,3	--	--	-1,3
12	Honden in speelweide	0,80	-1,8	--	--	-1,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
25	Vrachtwagen stationair	1,00	-3,5	--	--	-3,5
32	3 honden in buitenloop	0,80	-3,6	-0,3	--	4,7
26	3 honden in buitenloop	0,80	-4,2	-0,8	--	4,2
31	3 honden in buitenloop	0,80	-4,2	-0,9	--	4,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	-4,4	-1,1	--	3,9
30	3 honden in buitenloop	0,80	-4,5	-1,2	--	3,9
28	3 honden in buitenloop	0,80	-4,6	-1,2	--	3,8
29	3 honden in buitenloop	0,80	-4,7	-1,3	--	3,7
33	3 honden in buitenloop	0,80	-4,8	-1,5	--	3,5
m02	Personenwagens	0,50	-4,9	-5,6	--	-0,6
Rest		0,00	1,8	0,7	0,7	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	31,0	25,8	19,4	31,0
03	Tractor Deutz	1,50	22,7	--	--	22,7
02	Tractor Deutz	1,50	22,3	--	--	22,3
01	Tractor Deutz	1,50	22,1	--	--	22,1
04	Tractor Deutz	1,50	18,7	--	--	18,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	17,8	21,1	--	26,1
m02	Personenwagens	0,50	16,4	15,8	--	20,8
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	15,8	--	--	15,8
11	Honden in speelweide	0,80	15,3	--	--	15,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	15,3	--	--	15,3
06	Honden in speelweide	0,80	15,2	--	--	15,2
12	Honden in speelweide	0,80	15,0	--	--	15,0
07	Honden in speelweide	0,80	14,8	--	--	14,8
13	Honden in speelweide	0,80	14,7	--	--	14,7
14	Honden in speelweide	0,80	14,6	--	--	14,6
08	Honden in speelweide	0,80	14,6	--	--	14,6
05	Tractor Deutz	1,50	14,5	--	--	14,5
09	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
10	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
15	Honden in speelweide	0,80	13,6	--	--	13,6
m03	Vrachtwagen overig	1,00	13,1	--	--	13,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,5	11,5	11,5	21,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,5	11,5	11,5	21,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,2	12,5	--	17,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,0	--	17,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,4	--	16,4
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,3	--	16,3
31	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,1	--	16,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
32	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
33	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	7,7	--	--	7,7
D03	Dak Gebouw A	0,10	7,6	7,6	7,6	17,6
29	3 honden in buitenloop	0,80	7,5	10,9	--	15,9
Rest		0,00	15,2	15,2	15,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	28,4	24,1	17,8	29,1
02	Tractor Deutz	1,50	19,9	--	--	19,9
01	Tractor Deutz	1,50	19,6	--	--	19,6
03	Tractor Deutz	1,50	19,2	--	--	19,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	16,3	19,7	--	24,7
04	Tractor Deutz	1,50	15,9	--	--	15,9
05	Tractor Deutz	1,50	15,0	--	--	15,0
m02	Personenwagens	0,50	13,2	12,6	--	17,6
11	Honden in speelweide	0,80	12,5	--	--	12,5
06	Honden in speelweide	0,80	12,4	--	--	12,4
25	Vrachtwagen stationair	1,00	12,1	--	--	12,1
12	Honden in speelweide	0,80	11,9	--	--	11,9
07	Honden in speelweide	0,80	11,8	--	--	11,8
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	11,7	--	--	11,7
13	Honden in speelweide	0,80	11,6	--	--	11,6
08	Honden in speelweide	0,80	11,5	--	--	11,5
14	Honden in speelweide	0,80	11,3	--	--	11,3
09	Honden in speelweide	0,80	11,2	--	--	11,2
15	Honden in speelweide	0,80	11,1	--	--	11,1
10	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,5	10,5	10,5	20,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,4	10,4	10,4	20,4
m03	Vrachtwagen overig	1,00	10,2	--	--	10,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,1	10,1	10,1	20,1
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,1	12,5	--	17,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4	18,4
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,1	10,5	--	15,5
28	3 honden in buitenloop	0,80	6,6	9,9	--	14,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	5,8	9,2	--	14,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	5,7	9,0	--	14,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	5,5	8,9	--	13,9
32	3 honden in buitenloop	0,80	5,3	8,7	--	13,7
31	3 honden in buitenloop	0,80	5,3	8,6	--	13,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	5,3	8,6	--	13,6
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,2	5,2	5,2	15,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	4,4	4,4	4,4	14,4
Rest		0,00	12,5	11,8	11,8	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,3	31,2	27,0	37,0
01	Tractor Deutz	1,50	31,6	--	--	31,6
03	Tractor Deutz	1,50	26,9	--	--	26,9
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	23,8	--	--	23,8
02	Tractor Deutz	1,50	23,5	--	--	23,5
m02	Personenwagens	0,50	23,2	22,6	--	27,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,6	22,6	22,6	32,6
04	Tractor Deutz	1,50	21,8	--	--	21,8
m03	Vrachtwagen overig	1,00	21,5	--	--	21,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	20,7	24,0	--	29,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,1	20,1	20,1	30,1
25	Vrachtwagen stationair	1,00	19,3	--	--	19,3
07	Honden in speelweide	0,80	18,9	--	--	18,9
11	Honden in speelweide	0,80	18,9	--	--	18,9
06	Honden in speelweide	0,80	17,3	--	--	17,3
14	Honden in speelweide	0,80	16,2	--	--	16,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,9	15,9	15,9	25,9
10	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
05	Tractor Deutz	1,50	15,6	--	--	15,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,6	15,6	15,6	25,6
12	Honden in speelweide	0,80	15,4	--	--	15,4
08	Honden in speelweide	0,80	15,1	--	--	15,1
34	6 honden in buitenloop	0,80	14,9	18,3	--	23,3
15	Honden in speelweide	0,80	14,9	--	--	14,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
30	3 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,0	--	23,0
13	Honden in speelweide	0,80	14,7	--	--	14,7
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
31	3 honden in buitenloop	0,80	14,1	17,4	--	22,4
09	Honden in speelweide	0,80	13,8	--	--	13,8
32	3 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
33	3 honden in buitenloop	0,80	13,5	16,9	--	21,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,1	--	21,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,7	12,7	12,7	22,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	10,9	--	--	10,9
Rest		0,00	18,8	20,1	17,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	37,4	31,4	28,0	38,0
01	Tractor Deutz	1,50	34,8	--	--	34,8
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	25,1	--	--	25,1
03	Tractor Deutz	1,50	25,0	--	--	25,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,7	22,7	22,7	32,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3	31,3
m02	Personenwagens	0,50	21,2	20,5	--	25,5
m03	Vrachtwagen overig	1,00	21,0	--	--	21,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	20,9	24,2	--	29,2
02	Tractor Deutz	1,50	20,5	--	--	20,5
04	Tractor Deutz	1,50	20,4	--	--	20,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,6	17,6	17,6	27,6
25	Vrachtwagen stationair	1,00	17,1	--	--	17,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	17,1	17,1	17,1	27,1
11	Honden in speelweide	0,80	16,7	--	--	16,7
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,6	16,6	16,6	26,6
14	Honden in speelweide	0,80	16,5	--	--	16,5
07	Honden in speelweide	0,80	16,3	--	--	16,3
10	Honden in speelweide	0,80	16,0	--	--	16,0
15	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,7	15,7	15,7	25,7
06	Honden in speelweide	0,80	15,7	--	--	15,7
05	Tractor Deutz	1,50	15,2	--	--	15,2
31	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,4	14,4	14,4	24,4
12	Honden in speelweide	0,80	14,4	--	--	14,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	14,2	17,6	--	22,6
33	3 honden in buitenloop	0,80	14,1	17,5	--	22,5
34	6 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,2	13,2	13,2	23,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,0	16,4	--	21,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	12,7	12,7	12,7	22,7
13	Honden in speelweide	0,80	12,6	--	--	12,6
09	Honden in speelweide	0,80	12,2	--	--	12,2
29	3 honden in buitenloop	0,80	12,1	15,5	--	20,5
08	Honden in speelweide	0,80	11,7	--	--	11,7
Rest		0,00	19,4	20,4	17,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,1	29,3	26,5	36,5
01	Tractor Deutz	1,50	32,0	--	--	32,0
03	Tractor Deutz	1,50	26,6	--	--	26,6
02	Tractor Deutz	1,50	24,2	--	--	24,2
04	Tractor Deutz	1,50	24,0	--	--	24,0
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	23,8	--	--	23,8
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
25	Vrachtwagen stationair	1,00	18,8	--	--	18,8
11	Honden in speelweide	0,80	18,3	--	--	18,3
m02	Personenwagens	0,50	18,2	17,5	--	22,5
06	Honden in speelweide	0,80	17,7	--	--	17,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5	27,5
07	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
m03	Vrachtwagen overig	1,00	17,1	--	--	17,1
35	2 honden in buitenloop	0,80	17,1	20,5	--	25,5
05	Tractor Deutz	1,50	17,0	--	--	17,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
12	Honden in speelweide	0,80	15,2	--	--	15,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
15	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
10	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,1	14,1	14,1	24,1
09	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
13	Honden in speelweide	0,80	13,9	--	--	13,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
14	Honden in speelweide	0,80	13,5	--	--	13,5
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,0	16,3	--	21,3
08	Honden in speelweide	0,80	12,8	--	--	12,8
32	3 honden in buitenloop	0,80	12,7	16,0	--	21,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	12,6	15,9	--	20,9
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1	22,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,1	11,1	11,1	21,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,1	11,1	11,1	21,1
Rest		0,00	19,2	20,4	15,9	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,3	26,2	23,3	33,3
01	Tractor Deutz	1,50	28,8	--	--	28,8
03	Tractor Deutz	1,50	25,3	--	--	25,3
04	Tractor Deutz	1,50	22,0	--	--	22,0
02	Tractor Deutz	1,50	21,6	--	--	21,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6	28,6
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	17,5	--	--	17,5
06	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
11	Honden in speelweide	0,80	16,9	--	--	16,9
25	Vrachtwagen stationair	1,00	16,9	--	--	16,9
m02	Personenwagens	0,50	16,6	16,0	--	21,0
07	Honden in speelweide	0,80	15,7	--	--	15,7
m03	Vrachtwagen overig	1,00	15,6	--	--	15,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,1	--	23,1
05	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
12	Honden in speelweide	0,80	14,2	--	--	14,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,2	--	21,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,4	12,4	12,4	22,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	11,7	11,7	11,7	21,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,4	11,4	11,4	21,4
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	11,4	--	--	11,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	11,2	11,2	11,2	21,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,3	10,3	10,3	20,3
13	Honden in speelweide	0,80	10,1	--	--	10,1
08	Honden in speelweide	0,80	10,0	--	--	10,0
09	Honden in speelweide	0,80	9,5	--	--	9,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
14	Honden in speelweide	0,80	7,9	--	--	7,9
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	7,4	7,4	7,4	17,4
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,1	10,5	--	15,5
15	Honden in speelweide	0,80	7,0	--	--	7,0
Rest		0,00	15,4	17,5	8,9	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
Laeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,8	32,1	27,3	38,8
01	Tractor Deutz	1,50	33,2	--	--	33,2
03	Tractor Deutz	1,50	31,1	--	--	31,1
04	Tractor Deutz	1,50	27,6	--	--	27,6
02	Tractor Deutz	1,50	27,3	--	--	27,3
m02	Personenwagens	0,50	26,0	25,3	--	30,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	24,2	--	--	24,2
m03	Vrachtwagen overig	1,00	23,8	--	--	23,8
11	Honden in speelweide	0,80	23,4	--	--	23,4
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
12	Honden in speelweide	0,80	22,9	--	--	22,9
07	Honden in speelweide	0,80	22,4	--	--	22,4
08	Honden in speelweide	0,80	21,4	--	--	21,4
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	20,5	--	--	20,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,3	20,3	20,3	30,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	19,9	23,2	--	28,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	19,8	23,1	--	28,1
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7	28,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,2	18,2	18,2	28,2
05	Tractor Deutz	1,50	18,0	--	--	18,0
13	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,9	--	--	16,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,8	16,8	16,8	26,8
09	Honden in speelweide	0,80	16,7	--	--	16,7
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
14	Honden in speelweide	0,80	16,0	--	--	16,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
15	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
10	Honden in speelweide	0,80	15,4	--	--	15,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,2	15,2	15,2	25,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1	25,1
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,4	--	23,4
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,4	16,8	--	21,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
Rest		0,00	20,2	21,6	18,6	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,4	33,1	27,8	40,4
01	Tractor Deutz	1,50	35,0	--	--	35,0
03	Tractor Deutz	1,50	32,4	--	--	32,4
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
04	Tractor Deutz	1,50	28,2	--	--	28,2
m02	Personenwagens	0,50	27,3	26,7	--	31,7
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	26,3	--	--	26,3
25	Vrachtwagen stationair	1,00	25,2	--	--	25,2
m03	Vrachtwagen overig	1,00	24,9	--	--	24,9
11	Honden in speelweide	0,80	24,2	--	--	24,2
06	Honden in speelweide	0,80	23,6	--	--	23,6
07	Honden in speelweide	0,80	23,3	--	--	23,3
12	Honden in speelweide	0,80	23,3	--	--	23,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0	32,0
08	Honden in speelweide	0,80	22,0	--	--	22,0
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,8	25,2	--	30,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	21,6	24,9	--	29,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,3	18,3	18,3	28,3
05	Tractor Deutz	1,50	17,7	--	--	17,7
13	Honden in speelweide	0,80	17,6	--	--	17,6
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	17,5	--	--	17,5
09	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,5	16,5	16,5	26,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
14	Honden in speelweide	0,80	15,6	--	--	15,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,5	15,5	15,5	25,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
15	Honden in speelweide	0,80	15,0	--	--	15,0
10	Honden in speelweide	0,80	14,9	--	--	14,9
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,9	18,3	--	23,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,1	--	23,1
29	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
Rest		0,00	20,5	21,9	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,6	29,3	25,7	36,6
01	Tractor Deutz	1,50	31,8	--	--	31,8
03	Tractor Deutz	1,50	27,5	--	--	27,5
02	Tractor Deutz	1,50	26,2	--	--	26,2
04	Tractor Deutz	1,50	25,2	--	--	25,2
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	24,6	--	--	24,6
25	Vrachtwagen stationair	1,00	20,7	--	--	20,7
m02	Personenwagens	0,50	20,2	19,6	--	24,6
12	Honden in speelweide	0,80	20,1	--	--	20,1
11	Honden in speelweide	0,80	19,9	--	--	19,9
06	Honden in speelweide	0,80	19,7	--	--	19,7
08	Honden in speelweide	0,80	19,3	--	--	19,3
07	Honden in speelweide	0,80	19,2	--	--	19,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,9	18,9	18,9	28,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	18,2	21,6	--	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,7	17,7	17,7	27,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	17,4	20,8	--	25,8
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2	27,2
m03	Vrachtwagen overig	1,00	16,8	--	--	16,8
09	Honden in speelweide	0,80	16,2	--	--	16,2
13	Honden in speelweide	0,80	15,8	--	--	15,8
05	Tractor Deutz	1,50	15,0	--	--	15,0
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
15	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	12,8	--	--	12,8
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,5	12,5	12,5	22,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	12,2	15,5	--	20,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,0	12,0	12,0	22,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
10	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2	20,2
14	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,0	10,0	10,0	20,0
Rest		0,00	18,3	20,7	14,2	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	37,9	31,7	26,0	37,9
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	30,1	--	--	30,1
01	Tractor Deutz	1,50	27,9	--	--	27,9
04	Tractor Deutz	1,50	26,2	--	--	26,2
m02	Personenwagens	0,50	25,4	24,8	--	29,8
25	Vrachtwagen stationair	1,00	22,8	--	--	22,8
34	6 honden in buitenloop	0,80	22,4	25,8	--	30,8
m03	Vrachtwagen overig	1,00	22,3	--	--	22,3
11	Honden in speelweide	0,80	22,1	--	--	22,1
06	Honden in speelweide	0,80	21,7	--	--	21,7
12	Honden in speelweide	0,80	21,6	--	--	21,6
07	Honden in speelweide	0,80	21,1	--	--	21,1
13	Honden in speelweide	0,80	20,9	--	--	20,9
08	Honden in speelweide	0,80	20,4	--	--	20,4
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,2	20,2	20,2	30,2
09	Honden in speelweide	0,80	19,8	--	--	19,8
10	Honden in speelweide	0,80	19,4	--	--	19,4
05	Tractor Deutz	1,50	18,9	--	--	18,9
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	18,3	--	--	18,3
14	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	16,1	16,1	16,1	26,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,1	--	--	15,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,9	14,9	14,9	24,9
15	Honden in speelweide	0,80	14,8	--	--	14,8
35	2 honden in buitenloop	0,80	14,8	18,2	--	23,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
26	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,5	14,5	14,5	24,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,3	14,3	14,3	24,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	14,1	14,1	14,1	24,1
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
Rest		0,00	20,5	21,9	18,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,6	24,5	16,6	29,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,2	--	22,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	11,5	14,9	--	19,9
33	3 honden in buitenloop	0,80	11,3	14,7	--	19,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	10,3	13,7	--	18,7
31	3 honden in buitenloop	0,80	9,9	13,3	--	18,3
30	3 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,9	12,3	--	17,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,0	--	17,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,6	8,6	8,6	18,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,0	5,0	5,0	15,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	3,9	3,9	3,9	13,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	2,1	2,1	2,1	12,1
m02	Personenwagens	0,50	2,6	2,0	--	7,0
D02	Dak Gebouw A	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,6	-8,6	-8,6	1,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-9,5	-9,5	-9,5	0,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-15,2	-15,2	-15,2	-5,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-22,4	-22,4	-22,4	-12,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-31,2	-31,2	-31,2	-21,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-32,9	-32,9	-32,9	-22,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-38,2	-38,2	-38,2	-28,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-41,5	-41,5	-41,5	-31,5
Rest		0,00	23,2	--	--	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	28,2	29,0	18,8	34,0
34	6 honden in buitenloop	0,80	19,5	22,9	--	27,9
35	2 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,5	18,9	--	23,9
27	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,3	--	23,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,2	16,6	--	21,6
32	3 honden in buitenloop	0,80	12,9	16,2	--	21,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	12,5	15,9	--	20,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,7	10,7	10,7	20,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,2	9,2	9,2	19,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,0	9,0	9,0	19,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,9	7,9	7,9	17,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	5,7	5,7	5,7	15,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,1	5,1	5,1	15,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,3	3,3	3,3	13,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
m02	Personenwagens	0,50	3,5	2,9	--	7,9
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-29,9	-29,9	-29,9	-19,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-31,9	-31,9	-31,9	-21,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-32,0	-32,0	-32,0	-22,0
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-38,9	-38,9	-38,9	-28,9
Rest		0,00	24,0	--	--	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	19,6	16,9	13,4	23,4
35	2 honden in buitenloop	0,80	4,8	8,2	--	13,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	3,8	7,1	--	12,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,1	7,1	7,1	17,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,0	7,0	7,0	17,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,0	4,0	4,0	14,0
32	3 honden in buitenloop	0,80	0,0	3,3	--	8,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	3,2	3,2	3,2	13,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	-0,5	2,8	--	7,8
31	3 honden in buitenloop	0,80	-0,6	2,8	--	7,8
27	3 honden in buitenloop	0,80	-0,8	2,6	--	7,6
30	3 honden in buitenloop	0,80	-0,9	2,5	--	7,5
28	3 honden in buitenloop	0,80	-0,9	2,5	--	7,5
29	3 honden in buitenloop	0,80	-1,0	2,3	--	7,3
33	3 honden in buitenloop	0,80	-1,2	2,2	--	7,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	2,1	2,1	2,1	12,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	2,0	2,0	2,0	12,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,6	0,6	0,6	10,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
m02	Personenwagens	0,50	-3,8	-4,4	--	0,6
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,9	-4,9	-4,9	5,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-8,8	-8,8	-8,8	1,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,4	-34,4	-34,4	-24,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-36,5	-36,5	-36,5	-26,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-39,1	-39,1	-39,1	-29,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-44,7	-44,7	-44,7	-34,7
Rest		0,00	17,5	--	--	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	30,6	26,3	21,1	31,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	17,6	21,0	--	26,0
m02	Personenwagens	0,50	15,7	15,1	--	20,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,2	14,2	14,2	24,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,0	13,0	13,0	23,0
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,6	12,9	--	17,9
35	2 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
27	3 honden in buitenloop	0,80	8,6	11,9	--	16,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,9	11,9	11,9	21,9
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,5	11,8	--	16,8
30	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,5	--	16,5
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,4	--	16,4
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,4	--	16,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,4	--	16,4
31	3 honden in buitenloop	0,80	7,9	11,2	--	16,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,9	10,9	10,9	20,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	8,9	8,9	8,9	18,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,9	7,9	7,9	17,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,5	7,5	7,5	17,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	6,2	6,2	6,2	16,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,5	5,5	5,5	15,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	4,8	4,8	4,8	14,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,5	4,5	4,5	14,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,2	4,2	4,2	14,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,0	0,0	0,0	10,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,1	-6,1	-6,1	3,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-22,9	-22,9	-22,9	-12,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-27,7	-27,7	-27,7	-17,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,0	-36,0	-36,0	-26,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-39,5	-39,5	-39,5	-29,5
Rest		0,00	29,4	--	--	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	30,0	26,5	21,0	31,5
34	6 honden in buitenloop	0,80	18,1	21,5	--	26,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	11,6	15,0	--	20,0
m02	Personenwagens	0,50	14,6	13,9	--	18,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,6	13,6	13,6	23,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	9,7	13,1	--	18,1
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,6	12,6	12,6	22,6
28	3 honden in buitenloop	0,80	9,2	12,5	--	17,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	8,8	12,2	--	17,2
29	3 honden in buitenloop	0,80	8,4	11,8	--	16,8
30	3 honden in buitenloop	0,80	8,3	11,6	--	16,6
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,1	11,5	--	16,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,3	11,3	11,3	21,3
31	3 honden in buitenloop	0,80	7,9	11,2	--	16,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	7,9	11,2	--	16,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	8,8	8,8	8,8	18,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,9	6,9	6,9	16,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,2	6,2	6,2	16,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,7	5,7	5,7	15,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	5,3	5,3	5,3	15,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	3,1	3,1	3,1	13,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,7	0,7	0,7	10,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,1	0,1	0,1	10,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-24,0	-24,0	-24,0	-14,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-26,1	-26,1	-26,1	-16,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-40,5	-40,5	-40,5	-30,5
Rest		0,00	28,5	--	--	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	40,5	36,1	32,6	42,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	25,3	28,7	--	33,7
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2	37,2
m02	Personenwagens	0,50	27,5	26,9	--	31,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,3	24,7	--	29,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,3	24,3	24,3	34,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,3	23,3	23,3	33,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,1	22,1	22,1	32,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4	31,4
30	3 honden in buitenloop	0,80	17,0	20,4	--	25,4
26	3 honden in buitenloop	0,80	16,5	19,8	--	24,8
31	3 honden in buitenloop	0,80	16,4	19,8	--	24,8
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
32	3 honden in buitenloop	0,80	16,1	19,5	--	24,5
33	3 honden in buitenloop	0,80	15,9	19,3	--	24,3
27	3 honden in buitenloop	0,80	15,7	19,1	--	24,1
28	3 honden in buitenloop	0,80	15,6	18,9	--	23,9
29	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,3	--	23,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	17,8	17,8	17,8	27,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,4	16,4	16,4	26,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,7	14,7	14,7	24,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,9	13,9	13,9	23,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,8	12,8	12,8	22,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,2	12,2	12,2	22,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,7	9,7	9,7	19,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7	19,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,4	-18,4	-18,4	-8,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,3	-28,3	-28,3	-18,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,3	-30,3	-30,3	-20,3
Rest		0,00	39,1	--	--	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	41,5	36,1	32,6	42,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	25,4	28,7	--	33,7
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,7	26,7	26,7	36,7
m02	Personenwagens	0,50	26,9	26,3	--	31,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,4	24,8	--	29,8
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,8	24,8	24,8	34,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,3	22,3	22,3	32,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
30	3 honden in buitenloop	0,80	17,2	20,5	--	25,5
26	3 honden in buitenloop	0,80	16,6	20,0	--	25,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	16,6	19,9	--	24,9
32	3 honden in buitenloop	0,80	16,2	19,6	--	24,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
33	3 honden in buitenloop	0,80	16,0	19,4	--	24,4
27	3 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
28	3 honden in buitenloop	0,80	15,6	19,0	--	24,0
29	3 honden in buitenloop	0,80	15,1	18,4	--	23,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	18,2	18,2	18,2	28,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,8	16,8	16,8	26,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	15,0	15,0	15,0	25,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,0	14,0	14,0	24,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,3	12,3	12,3	22,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,0	11,0	11,0	21,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,9	4,9	4,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,2	-28,2	-28,2	-18,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,2	-30,2	-30,2	-20,2
Rest		0,00	40,4	--	--	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,1	29,3	26,5	36,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	17,1	20,5	--	25,5
m02	Personenwagens	0,50	18,2	17,5	--	22,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5	27,5
34	6 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,0	16,3	--	21,3
32	3 honden in buitenloop	0,80	12,7	16,0	--	21,0
33	3 honden in buitenloop	0,80	12,6	15,9	--	20,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,1	14,1	14,1	24,1
26	3 honden in buitenloop	0,80	9,1	12,5	--	17,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1	22,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	8,3	11,7	--	16,7
28	3 honden in buitenloop	0,80	8,0	11,3	--	16,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,1	11,1	11,1	21,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,1	11,1	11,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,8	10,8	10,8	20,8
29	3 honden in buitenloop	0,80	7,4	10,8	--	15,8
30	3 honden in buitenloop	0,80	7,2	10,5	--	15,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,5	10,5	10,5	20,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,3	8,3	8,3	18,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	4,8	4,8	4,8	14,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,6	2,6	2,6	12,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	1,8	1,8	1,8	11,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,9	-2,9	-2,9	7,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,9	-23,9	-23,9	-13,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,7	-33,7	-33,7	-23,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,2	-35,2	-35,2	-25,2
Rest		0,00	35,3	--	--	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,3	26,2	23,3	33,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6	28,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,1	--	23,1
34	6 honden in buitenloop	0,80	12,8	16,2	--	21,2
m02	Personenwagens	0,50	16,6	16,0	--	21,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,4	12,4	12,4	22,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	11,7	11,7	11,7	21,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,4	11,4	11,4	21,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	11,2	11,2	11,2	21,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	7,1	10,5	--	15,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,3	10,3	10,3	20,3
27	3 honden in buitenloop	0,80	6,1	9,5	--	14,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	5,8	9,1	--	14,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
29	3 honden in buitenloop	0,80	5,1	8,4	--	13,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	4,8	8,2	--	13,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	4,6	8,0	--	13,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	4,4	7,7	--	12,7
32	3 honden in buitenloop	0,80	4,4	7,7	--	12,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	7,4	7,4	7,4	17,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	6,0	6,0	6,0	16,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	2,7	2,7	2,7	12,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-21,7	-21,7	-21,7	-11,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-28,5	-28,5	-28,5	-18,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,1	-36,1	-36,1	-26,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-37,6	-37,6	-37,6	-27,6
Rest		0,00	32,5	--	--	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,8	32,1	27,3	38,8
m02	Personenwagens	0,50	26,0	25,3	--	30,3
34	6 honden in buitenloop	0,80	19,9	23,2	--	28,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	19,8	23,1	--	28,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,3	20,3	20,3	30,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7	28,7
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,0	18,4	--	23,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,2	18,2	18,2	28,2
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,8	16,8	16,8	26,8
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,4	16,8	--	21,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,2	15,2	15,2	25,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1	25,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	10,6	14,0	--	19,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
31	3 honden in buitenloop	0,80	8,9	12,2	--	17,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,1	--	17,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,7	11,7	11,7	21,7
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,2	11,6	--	16,6
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4	18,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,5	4,5	4,5	14,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,3	0,3	0,3	10,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-22,1	-22,1	-22,1	-12,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,6	-31,6	-31,6	-21,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,9	-34,9	-34,9	-24,9
Rest		0,00	38,0	--	--	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,4	33,1	27,8	40,4
m02	Personenwagens	0,50	27,3	26,7	--	31,7
34	6 honden in buitenloop	0,80	21,8	25,2	--	30,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	21,6	24,9	--	29,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0	32,0
26	3 honden in buitenloop	0,80	15,8	19,2	--	24,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,3	18,3	18,3	28,3
27	3 honden in buitenloop	0,80	14,9	18,3	--	23,3
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,7	18,1	--	23,1
29	3 honden in buitenloop	0,80	14,6	18,0	--	23,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,5	16,5	16,5	26,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,5	15,5	15,5	25,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
30	3 honden in buitenloop	0,80	10,1	13,4	--	18,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
31	3 honden in buitenloop	0,80	9,5	12,9	--	17,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,4	12,4	12,4	22,4
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,8	12,2	--	17,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,8	12,1	--	17,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,6	11,6	11,6	21,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2	20,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,1	10,1	10,1	20,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,9	9,9	9,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,4	7,4	7,4	17,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	5,1	5,1	5,1	15,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,8	0,8	0,8	10,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,9	-20,9	-20,9	-10,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,0	-31,0	-31,0	-21,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,4	-36,4	-36,4	-26,4
Rest		0,00	39,7	--	--	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,6	29,3	25,7	36,6
34	6 honden in buitenloop	0,80	18,2	21,6	--	26,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	17,4	20,8	--	25,8
m02	Personenwagens	0,50	20,2	19,6	--	24,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,9	18,9	18,9	28,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,7	17,7	17,7	27,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2	27,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	12,2	15,5	--	20,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
31	3 honden in buitenloop	0,80	10,0	13,4	--	18,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,5	12,5	12,5	22,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,0	12,0	12,0	22,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
33	3 honden in buitenloop	0,80	7,8	11,2	--	16,2
32	3 honden in buitenloop	0,80	7,7	11,1	--	16,1
27	3 honden in buitenloop	0,80	7,4	10,8	--	15,8
28	3 honden in buitenloop	0,80	7,3	10,6	--	15,6
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2	20,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
29	3 honden in buitenloop	0,80	6,7	10,1	--	15,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,0	10,0	10,0	20,0
30	3 honden in buitenloop	0,80	6,6	9,9	--	14,9
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2	18,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,5	5,5	5,5	15,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,3	2,3	2,3	12,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,6	-33,6	-33,6	-23,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,6	-35,6	-35,6	-25,6
Rest		0,00	35,9	--	--	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
Laeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	37,9	31,7	26,0	37,9
34	6 honden in buitenloop	0,80	22,4	25,8	--	30,8
m02	Personenwagens	0,50	25,4	24,8	--	29,8
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,2	20,2	20,2	30,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	14,8	18,2	--	23,2
26	3 honden in buitenloop	0,80	14,5	17,9	--	22,9
28	3 honden in buitenloop	0,80	14,0	17,4	--	22,4
29	3 honden in buitenloop	0,80	13,8	17,1	--	22,1
30	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
27	3 honden in buitenloop	0,80	13,6	17,0	--	22,0
31	3 honden in buitenloop	0,80	13,5	16,9	--	21,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	16,1	16,1	16,1	26,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,9	14,9	14,9	24,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,5	14,5	14,5	24,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,3	14,3	14,3	24,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	14,1	14,1	14,1	24,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,1	12,1	12,1	22,1
32	3 honden in buitenloop	0,80	8,7	12,1	--	17,1
33	3 honden in buitenloop	0,80	8,3	11,6	--	16,6
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5	20,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,0	9,0	9,0	19,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,6	7,6	7,6	17,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	7,2	7,2	7,2	17,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,1	4,1	4,1	14,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,2	1,2	1,2	11,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,6	-23,6	-23,6	-13,6
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,9	-31,9	-31,9	-21,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,2	-36,2	-36,2	-26,2
Rest		0,00	37,0	--	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Graspeel 55m
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	25,6	24,5	16,6	29,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,6	8,6	8,6	18,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,0	5,0	5,0	15,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,3	4,3	4,3	14,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	3,9	3,9	3,9	13,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	2,1	2,1	2,1	12,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,6	-8,6	-8,6	1,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-9,5	-9,5	-9,5	0,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-15,2	-15,2	-15,2	-5,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-22,4	-22,4	-22,4	-12,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0	-13,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-31,2	-31,2	-31,2	-21,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-32,9	-32,9	-32,9	-22,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-38,2	-38,2	-38,2	-28,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-41,5	-41,5	-41,5	-31,5
01	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
02	Tractor Deutz	1,50	8,6	--	--	8,6
03	Tractor Deutz	1,50	3,8	--	--	3,8
04	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
05	Tractor Deutz	1,50	14,7	--	--	14,7
06	Honden in speelweide	0,80	10,2	--	--	10,2
07	Honden in speelweide	0,80	10,5	--	--	10,5
08	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
09	Honden in speelweide	0,80	11,0	--	--	11,0
10	Honden in speelweide	0,80	11,2	--	--	11,2
11	Honden in speelweide	0,80	10,3	--	--	10,3
Rest		0,00	22,5	23,8	--	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning Graspeel 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	28,2	29,0	18,8	34,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,7	10,7	10,7	20,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,2	9,2	9,2	19,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,0	9,0	9,0	19,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	8,3	8,3	8,3	18,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,1	8,1	8,1	18,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,9	7,9	7,9	17,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	5,7	5,7	5,7	15,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,1	5,1	5,1	15,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,3	3,3	3,3	13,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,2	-19,2	-19,2	-9,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-29,9	-29,9	-29,9	-19,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-31,9	-31,9	-31,9	-21,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-32,0	-32,0	-32,0	-22,0
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-38,9	-38,9	-38,9	-28,9
01	Tractor Deutz	1,50	7,4	--	--	7,4
02	Tractor Deutz	1,50	8,1	--	--	8,1
03	Tractor Deutz	1,50	3,8	--	--	3,8
04	Tractor Deutz	1,50	14,2	--	--	14,2
05	Tractor Deutz	1,50	14,5	--	--	14,5
06	Honden in speelweide	0,80	11,5	--	--	11,5
07	Honden in speelweide	0,80	11,7	--	--	11,7
08	Honden in speelweide	0,80	11,9	--	--	11,9
09	Honden in speelweide	0,80	12,2	--	--	12,2
10	Honden in speelweide	0,80	12,5	--	--	12,5
11	Honden in speelweide	0,80	11,5	--	--	11,5
Rest		0,00	26,2	28,5	--	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	19,6	16,9	13,4	23,4
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,1	7,1	7,1	17,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	7,0	7,0	7,0	17,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	4,0	4,0	4,0	14,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	3,2	3,2	3,2	13,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	2,1	2,1	2,1	12,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	2,0	2,0	2,0	12,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,6	0,6	0,6	10,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,9	-4,9	-4,9	5,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-8,8	-8,8	-8,8	1,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-18,2	-18,2	-18,2	-8,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,4	-34,4	-34,4	-24,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-36,5	-36,5	-36,5	-26,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-39,1	-39,1	-39,1	-29,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-44,7	-44,7	-44,7	-34,7
01	Tractor Deutz	1,50	9,4	--	--	9,4
02	Tractor Deutz	1,50	7,3	--	--	7,3
03	Tractor Deutz	1,50	8,4	--	--	8,4
04	Tractor Deutz	1,50	3,5	--	--	3,5
05	Tractor Deutz	1,50	2,0	--	--	2,0
06	Honden in speelweide	0,80	2,8	--	--	2,8
07	Honden in speelweide	0,80	2,4	--	--	2,4
08	Honden in speelweide	0,80	3,1	--	--	3,1
09	Honden in speelweide	0,80	5,5	--	--	5,5
10	Honden in speelweide	0,80	6,8	--	--	6,8
11	Honden in speelweide	0,80	2,2	--	--	2,2
Rest		0,00	14,5	14,3	--	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Woning Graspeel 64
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	30,6	26,3	21,1	31,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,2	14,2	14,2	24,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,0	13,0	13,0	23,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,9	11,9	11,9	21,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	10,9	10,9	10,9	20,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	8,9	8,9	8,9	18,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,9	7,9	7,9	17,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,5	7,5	7,5	17,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	6,2	6,2	6,2	16,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,5	5,5	5,5	15,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	4,8	4,8	4,8	14,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,5	4,5	4,5	14,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	4,2	4,2	4,2	14,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,0	0,0	0,0	10,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-6,1	-6,1	-6,1	3,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-22,9	-22,9	-22,9	-12,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-27,7	-27,7	-27,7	-17,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,0	-36,0	-36,0	-26,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-39,5	-39,5	-39,5	-29,5
01	Tractor Deutz	1,50	21,7	--	--	21,7
02	Tractor Deutz	1,50	21,8	--	--	21,8
03	Tractor Deutz	1,50	22,4	--	--	22,4
04	Tractor Deutz	1,50	17,1	--	--	17,1
05	Tractor Deutz	1,50	13,2	--	--	13,2
06	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
07	Honden in speelweide	0,80	13,8	--	--	13,8
08	Honden in speelweide	0,80	13,6	--	--	13,6
09	Honden in speelweide	0,80	13,3	--	--	13,3
10	Honden in speelweide	0,80	13,0	--	--	13,0
11	Honden in speelweide	0,80	14,4	--	--	14,4
Rest		0,00	25,3	24,7	--	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Woning Graspeel 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	30,0	26,5	21,0	31,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,6	13,6	13,6	23,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,6	12,6	12,6	22,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,3	11,3	11,3	21,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	8,8	8,8	8,8	18,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,9	6,9	6,9	16,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,2	6,2	6,2	16,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	5,7	5,7	5,7	15,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	5,3	5,3	5,3	15,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	3,1	3,1	3,1	13,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	3,0	3,0	3,0	13,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	0,7	0,7	0,7	10,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,1	0,1	0,1	10,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-24,0	-24,0	-24,0	-14,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-26,1	-26,1	-26,1	-16,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-35,8	-35,8	-35,8	-25,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-40,5	-40,5	-40,5	-30,5
01	Tractor Deutz	1,50	20,7	--	--	20,7
02	Tractor Deutz	1,50	20,9	--	--	20,9
03	Tractor Deutz	1,50	20,1	--	--	20,1
04	Tractor Deutz	1,50	16,6	--	--	16,6
05	Tractor Deutz	1,50	16,2	--	--	16,2
06	Honden in speelweide	0,80	14,0	--	--	14,0
07	Honden in speelweide	0,80	13,3	--	--	13,3
08	Honden in speelweide	0,80	13,0	--	--	13,0
09	Honden in speelweide	0,80	12,7	--	--	12,7
10	Honden in speelweide	0,80	12,5	--	--	12,5
11	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
Rest		0,00	24,9	25,1	--	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	40,5	36,1	32,6	42,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2	37,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,3	24,3	24,3	34,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,3	23,3	23,3	33,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,1	22,1	22,1	32,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4	31,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	17,8	17,8	17,8	27,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,4	16,4	16,4	26,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,7	14,7	14,7	24,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,9	13,9	13,9	23,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,8	12,8	12,8	22,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,2	12,2	12,2	22,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,7	9,7	9,7	19,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7	19,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7	14,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,4	-18,4	-18,4	-8,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,3	-28,3	-28,3	-18,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,3	-30,3	-30,3	-20,3
01	Tractor Deutz	1,50	34,4	--	--	34,4
02	Tractor Deutz	1,50	27,2	--	--	27,2
03	Tractor Deutz	1,50	32,3	--	--	32,3
04	Tractor Deutz	1,50	26,8	--	--	26,8
05	Tractor Deutz	1,50	19,2	--	--	19,2
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
07	Honden in speelweide	0,80	22,9	--	--	22,9
08	Honden in speelweide	0,80	17,5	--	--	17,5
09	Honden in speelweide	0,80	19,9	--	--	19,9
10	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
11	Honden in speelweide	0,80	23,8	--	--	23,8
Rest		0,00	35,0	33,5	--	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	41,5	36,1	32,6	42,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,7	26,7	26,7	36,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,8	24,8	24,8	34,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,3	22,3	22,3	32,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,6	21,6	21,6	31,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	19,5	19,5	19,5	29,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	18,2	18,2	18,2	28,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,2	17,2	17,2	27,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,8	16,8	16,8	26,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	15,0	15,0	15,0	25,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	14,0	14,0	14,0	24,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,3	12,3	12,3	22,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,7	11,7	11,7	21,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	11,0	11,0	11,0	21,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	6,4	6,4	6,4	16,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,9	4,9	4,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2	14,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-28,2	-28,2	-28,2	-18,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-30,2	-30,2	-30,2	-20,2
01	Tractor Deutz	1,50	37,4	--	--	37,4
02	Tractor Deutz	1,50	26,9	--	--	26,9
03	Tractor Deutz	1,50	32,3	--	--	32,3
04	Tractor Deutz	1,50	26,9	--	--	26,9
05	Tractor Deutz	1,50	19,3	--	--	19,3
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
07	Honden in speelweide	0,80	22,8	--	--	22,8
08	Honden in speelweide	0,80	17,6	--	--	17,6
09	Honden in speelweide	0,80	20,6	--	--	20,6
10	Honden in speelweide	0,80	17,7	--	--	17,7
11	Honden in speelweide	0,80	23,8	--	--	23,8
Rest		0,00	35,1	33,4	--	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	36,1	29,3	26,5	36,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5	31,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5	27,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,5	15,5	15,5	25,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	14,9	14,9	14,9	24,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,3	14,3	14,3	24,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,1	14,1	14,1	24,1
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1	22,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,1	11,1	11,1	21,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,1	11,1	11,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,8	10,8	10,8	20,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,5	10,5	10,5	20,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,3	8,3	8,3	18,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	4,8	4,8	4,8	14,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,6	2,6	2,6	12,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	1,8	1,8	1,8	11,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,9	-2,9	-2,9	7,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,9	-23,9	-23,9	-13,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,7	-33,7	-33,7	-23,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,2	-35,2	-35,2	-25,2
01	Tractor Deutz	1,50	32,0	--	--	32,0
02	Tractor Deutz	1,50	24,2	--	--	24,2
03	Tractor Deutz	1,50	26,6	--	--	26,6
04	Tractor Deutz	1,50	24,0	--	--	24,0
05	Tractor Deutz	1,50	17,0	--	--	17,0
06	Honden in speelweide	0,80	17,7	--	--	17,7
07	Honden in speelweide	0,80	17,4	--	--	17,4
08	Honden in speelweide	0,80	12,8	--	--	12,8
09	Honden in speelweide	0,80	14,1	--	--	14,1
10	Honden in speelweide	0,80	14,3	--	--	14,3
11	Honden in speelweide	0,80	18,3	--	--	18,3
Rest		0,00	28,6	26,1	--	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	33,3	26,2	23,3	33,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,4	12,4	12,4	22,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	11,7	11,7	11,7	21,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	11,4	11,4	11,4	21,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	11,2	11,2	11,2	21,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,3	10,3	10,3	20,3
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,5	9,5	9,5	19,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,7	8,7	8,7	18,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	7,4	7,4	7,4	17,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	6,0	6,0	6,0	16,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	2,7	2,7	2,7	12,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-21,7	-21,7	-21,7	-11,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-28,5	-28,5	-28,5	-18,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-36,1	-36,1	-36,1	-26,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-37,6	-37,6	-37,6	-27,6
01	Tractor Deutz	1,50	28,8	--	--	28,8
02	Tractor Deutz	1,50	21,6	--	--	21,6
03	Tractor Deutz	1,50	25,3	--	--	25,3
04	Tractor Deutz	1,50	22,0	--	--	22,0
05	Tractor Deutz	1,50	14,4	--	--	14,4
06	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
07	Honden in speelweide	0,80	15,7	--	--	15,7
08	Honden in speelweide	0,80	10,0	--	--	10,0
09	Honden in speelweide	0,80	9,5	--	--	9,5
10	Honden in speelweide	0,80	6,7	--	--	6,7
11	Honden in speelweide	0,80	16,9	--	--	16,9
Rest		0,00	25,1	23,1	--	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	38,8	32,1	27,3	38,8
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,3	20,3	20,3	30,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7	28,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,2	18,2	18,2	28,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,8	16,8	16,8	26,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3	26,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	15,8	15,8	15,8	25,8
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,2	15,2	15,2	25,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1	25,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1	23,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,7	11,7	11,7	21,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,6	10,6	10,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,5	8,5	8,5	18,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4	18,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,5	4,5	4,5	14,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,7	0,7	0,7	10,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,3	0,3	0,3	10,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-22,1	-22,1	-22,1	-12,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,6	-31,6	-31,6	-21,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-34,9	-34,9	-34,9	-24,9
01	Tractor Deutz	1,50	33,2	--	--	33,2
02	Tractor Deutz	1,50	27,3	--	--	27,3
03	Tractor Deutz	1,50	31,1	--	--	31,1
04	Tractor Deutz	1,50	27,6	--	--	27,6
05	Tractor Deutz	1,50	18,0	--	--	18,0
06	Honden in speelweide	0,80	23,0	--	--	23,0
07	Honden in speelweide	0,80	22,4	--	--	22,4
08	Honden in speelweide	0,80	21,4	--	--	21,4
09	Honden in speelweide	0,80	16,7	--	--	16,7
10	Honden in speelweide	0,80	15,4	--	--	15,4
11	Honden in speelweide	0,80	23,4	--	--	23,4
Rest		0,00	32,4	30,3	--	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LArq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	40,4	33,1	27,8	40,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0	32,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,3	18,3	18,3	28,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,5	16,5	16,5	26,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,5	15,5	15,5	25,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,2	15,2	15,2	25,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,9	12,9	12,9	22,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,4	12,4	12,4	22,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	11,6	11,6	11,6	21,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2	20,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	10,1	10,1	10,1	20,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,9	9,9	9,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,4	7,4	7,4	17,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	6,4	6,4	6,4	16,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	5,1	5,1	5,1	15,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,6	1,6	1,6	11,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	0,8	0,8	0,8	10,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-20,9	-20,9	-20,9	-10,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,0	-31,0	-31,0	-21,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,4	-36,4	-36,4	-26,4
01	Tractor Deutz	1,50	35,0	--	--	35,0
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	32,4	--	--	32,4
04	Tractor Deutz	1,50	28,2	--	--	28,2
05	Tractor Deutz	1,50	17,7	--	--	17,7
06	Honden in speelweide	0,80	23,6	--	--	23,6
07	Honden in speelweide	0,80	23,3	--	--	23,3
08	Honden in speelweide	0,80	22,0	--	--	22,0
09	Honden in speelweide	0,80	17,2	--	--	17,2
10	Honden in speelweide	0,80	14,9	--	--	14,9
11	Honden in speelweide	0,80	24,2	--	--	24,2
Rest		0,00	33,9	31,6	--	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
Laeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	36,6	29,3	25,7	36,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,9	18,9	18,9	28,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,7	17,7	17,7	27,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2	27,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,6	14,6	14,6	24,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,6	13,6	13,6	23,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	12,5	12,5	12,5	22,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,0	12,0	12,0	22,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2	21,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2	20,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,2	10,2	10,2	20,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	10,0	10,0	10,0	20,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	9,1	9,1	9,1	19,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2	18,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	5,5	5,5	5,5	15,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	2,3	2,3	2,3	12,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	0,3	0,3	0,3	10,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-33,6	-33,6	-33,6	-23,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-35,6	-35,6	-35,6	-25,6
01	Tractor Deutz	1,50	31,8	--	--	31,8
02	Tractor Deutz	1,50	26,2	--	--	26,2
03	Tractor Deutz	1,50	27,5	--	--	27,5
04	Tractor Deutz	1,50	25,2	--	--	25,2
05	Tractor Deutz	1,50	15,0	--	--	15,0
06	Honden in speelweide	0,80	19,7	--	--	19,7
07	Honden in speelweide	0,80	19,2	--	--	19,2
08	Honden in speelweide	0,80	19,3	--	--	19,3
09	Honden in speelweide	0,80	16,2	--	--	16,2
10	Honden in speelweide	0,80	10,7	--	--	10,7
11	Honden in speelweide	0,80	19,9	--	--	19,9
Rest		0,00	29,7	26,8	--	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
Laeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Tuin Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	37,9	31,7	26,0	37,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,2	20,2	20,2	30,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	16,1	16,1	16,1	26,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	15,6	15,6	15,6	25,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,9	14,9	14,9	24,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6	24,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	14,5	14,5	14,5	24,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	14,3	14,3	14,3	24,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	14,1	14,1	14,1	24,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	12,1	12,1	12,1	22,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5	20,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	9,4	9,4	9,4	19,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,0	9,0	9,0	19,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,2	8,2	8,2	18,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,6	7,6	7,6	17,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	7,2	7,2	7,2	17,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	4,1	4,1	4,1	14,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	1,2	1,2	1,2	11,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,6	-23,6	-23,6	-13,6
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,9	-31,9	-31,9	-21,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-36,2	-36,2	-36,2	-26,2
01	Tractor Deutz	1,50	27,9	--	--	27,9
02	Tractor Deutz	1,50	31,4	--	--	31,4
03	Tractor Deutz	1,50	30,1	--	--	30,1
04	Tractor Deutz	1,50	26,2	--	--	26,2
05	Tractor Deutz	1,50	18,9	--	--	18,9
06	Honden in speelweide	0,80	21,7	--	--	21,7
07	Honden in speelweide	0,80	21,1	--	--	21,1
08	Honden in speelweide	0,80	20,4	--	--	20,4
09	Honden in speelweide	0,80	19,8	--	--	19,8
10	Honden in speelweide	0,80	19,4	--	--	19,4
11	Honden in speelweide	0,80	22,1	--	--	22,1
Rest		0,00	31,8	30,4	--	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT maatregel
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	30,3	28,6	21,6	33,6		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	30,5	30,3	20,6	35,3		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	32,6	32,8	23,8	37,8		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	22,1	17,6	15,0	25,0		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	24,4	21,1	18,4	28,4		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	35,8	29,5	24,4	35,8		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	35,4	30,1	26,1	36,1		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	33,2	27,7	22,8	33,2		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	34,7	30,3	26,0	36,0		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	41,2	35,4	32,0	42,0		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	45,4	40,2	37,6	47,6		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	42,3	35,6	33,0	43,0		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	46,4	40,2	37,6	47,6		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	41,0	33,7	31,5	41,5		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	38,2	30,4	28,3	38,3		
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	43,8	36,2	32,3	43,8		
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	45,3	37,1	32,8	45,3		
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	41,5	33,3	30,7	41,5		
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	42,8	35,8	31,0	42,8		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 9

Rekenresultaten maximale geluidniveaus incl. maatregel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox maatregel
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	48,0	48,0	21,6		
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	47,3	47,3	20,8		
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	50,0	50,0	23,7		
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	37,8	35,2	17,3		
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	39,0	20,1		
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	51,8	47,2	24,5		
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	47,0	27,2		
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	49,1	45,7	23,5		
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	50,1	47,5	26,6		
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	60,8	54,8	35,6		
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	64,6	59,5	40,2		
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	64,0	55,0	35,7		
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	66,5	59,5	39,7		
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	61,2	51,2	34,5		
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	48,8	31,6		
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	54,0	33,3		
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	55,7	35,0		
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	51,5	31,9		
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	52,3	33,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAmox
Exclusief laden en lossen

Bijlage 9.2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox maatregel
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	48,0	
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	47,3	
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	50,0	
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	37,8	
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	51,8	
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	49,1	
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	50,1	
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	60,7	
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	63,5	
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	64,0	
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	66,5	
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	61,2	
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
01_A - Woning Graspeel 55m
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	48,0	48,0	21,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	48,0	48,0	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	43,9	43,9	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,9	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	43,7	--	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	43,7	43,7	--
04	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,6	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	43,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	43,3	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	43,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	42,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	42,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,3	42,3	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,8	--	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	41,3	41,3	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	41,3	--	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,0	41,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	39,7	39,7	--
02	Tractor Deutz	1,50	37,8	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	36,6	--	--
m02	Personenwagens	0,50	35,3	35,3	--
03	Tractor Deutz	1,50	33,0	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	32,6	--	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	23,9	--	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,6	21,6	21,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
Rest		0,00	18,0	18,0	18,0
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	48,0	48,0	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx maatregel
02_A - Woning Graspeel 57
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Woning Graspeel 57	1,50	47,3	47,3	20,8
35	2 honden in buitenloop	0,80	47,3	47,3	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	45,2	45,2	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	44,8	44,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	44,5	44,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	44,1	44,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	43,9	43,9	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	43,5	43,5	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	43,3	43,3	--
15	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,0	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	42,8	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	42,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	42,5	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	42,3	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	42,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	42,1	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	42,0	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,1	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	39,7	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	36,8	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	35,6	--	--
m02	Personenwagens	0,50	33,9	33,9	--
03	Tractor Deutz	1,50	32,7	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	31,8	--	--
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	24,5	--	--
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,8	20,8	20,8
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	19,3	19,3	19,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,1	19,1	19,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	18,8	18,8	18,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,6	18,6	18,6
Rest		0,00	18,4	18,4	18,4
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	47,3	47,3	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: 03_A - Woning Langstraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Woning Langstraat 7	1,50	37,8	35,2	17,3
15	Honden in speelweide	0,80	37,8	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	37,6	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	37,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	36,5	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	35,2	35,2	--
02	Tractor Deutz	1,50	35,2	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	35,2	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	34,6	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	33,4	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	32,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	32,1	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	32,0	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	31,8	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	31,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	31,1	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	31,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	30,6	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	30,6	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	29,6	29,6	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	28,7	28,7	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	28,2	28,2	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	28,2	28,2	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	27,9	27,9	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	27,9	27,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	27,8	27,8	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	27,7	27,7	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	27,6	27,6	--
m02	Personenwagens	0,50	23,2	23,2	--
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	20,7	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	19,4	--	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,3	17,3	17,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	13,1	13,1	13,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	12,2	12,2	12,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	10,9	10,9	10,9
Rest		0,00	10,9	10,9	10,9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	37,8	35,2	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
04_A - Woning Graspeel 64
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Woning Graspeel 64	1,50	51,8	47,2	24,5
03	Tractor Deutz	1,50	51,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	51,4	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	51,2	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	50,7	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	48,9	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	47,9	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	47,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	47,6	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	47,2	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,2	47,2	--
13	Honden in speelweide	0,80	47,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	47,0	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	46,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	46,0	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,7	--	--
m02	Personenwagens	0,50	43,1	43,1	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	42,8	42,8	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,6	41,6	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,9	39,9	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	38,2	--	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	32,0	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,5	24,5	24,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,5	24,5	24,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,2	23,2	23,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,5	22,5	22,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	20,6	20,6	20,6
Rest		0,00	20,2	20,2	20,2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	51,8	47,2	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
05_A - Woning Graspeel 43
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Woning Graspeel 43	1,50	49,1	45,7	23,5
02	Tractor Deutz	1,50	49,1	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	48,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	48,3	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	48,3	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	45,7	45,7	--
04	Tractor Deutz	1,50	45,0	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	44,8	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	44,8	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	44,4	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	44,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,2	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	44,2	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	43,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	43,6	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	43,5	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,4	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
m02	Personenwagens	0,50	40,6	40,6	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	39,5	39,5	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	39,4	39,4	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	38,2	38,2	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	38,1	38,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	37,9	37,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	37,7	37,7	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	37,7	37,7	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	35,0	--	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	27,9	--	--
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,4	23,4	23,4
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,1	23,1	23,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,2	18,2	18,2
Rest		0,00	17,4	17,4	17,4
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	49,1	45,7	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx maatregel
LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Woning Graspeel 45	1,50	60,8	54,8	35,6
m03	Vrachtwagen overig	1,00	60,8	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	60,7	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	56,1	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	54,8	54,8	--
m02	Personenwagens	0,50	52,9	52,9	--
02	Tractor Deutz	1,50	52,6	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	52,5	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	51,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	51,2	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	50,9	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	49,7	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	48,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	47,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	47,5	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	47,1	47,1	--
13	Honden in speelweide	0,80	47,0	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	46,5	46,5	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,2	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	46,2	46,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	45,2	45,2	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,7	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	44,3	44,3	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	42,2	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,8	41,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,0	41,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,9	40,9	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	39,9	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,6	35,6	35,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,1	33,1	33,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,9	28,9	28,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,6	28,6	28,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
Rest		0,00	27,6	27,6	27,6
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,8	54,8	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
07_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Woning Graspeel 45	1,50	64,0	55,0	35,7
01	Tractor Deutz	1,50	64,0	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	60,3	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	55,0	55,0	--
03	Tractor Deutz	1,50	54,2	--	--
m02	Personenwagens	0,50	52,3	52,3	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	50,2	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	49,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	49,5	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	49,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	48,4	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	48,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	48,0	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
12	Honden in speelweide	0,80	46,8	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	46,6	46,6	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	46,5	46,5	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	45,4	45,4	--
13	Honden in speelweide	0,80	45,0	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	44,5	--	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	44,5	44,5	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,3	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	44,1	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	43,4	43,4	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	42,4	42,4	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	42,0	42,0	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	41,3	--	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,6	40,6	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	40,0	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,7	35,7	35,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,3	34,3	34,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,6	30,6	30,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	30,1	30,1	30,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	29,6	29,6	29,6
Rest		0,00	28,7	28,7	28,7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64,0	55,0	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx maatregel
LAmx bij Bron voor toetspunt: 08_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	61,2	51,2	34,5
01	Tractor Deutz	1,50	61,2	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	56,0	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	55,7	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	53,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	53,2	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	52,5	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	51,2	51,2	--
11	Honden in speelweide	0,80	50,6	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	50,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	47,5	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	46,3	--	--
m02	Personenwagens	0,50	46,2	46,2	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	45,8	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,3	45,3	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,2	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	45,1	45,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	45,0	45,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	43,1	43,1	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	41,7	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	40,0	--	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,5	30,5	30,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,5	28,5	28,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
Rest		0,00	27,3	27,3	27,3
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	61,2	51,2	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox maatregel
LAmox bij Bron voor toetspunt: 09_A - Woning Graspeel 45
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	48,8	31,6
01	Tractor Deutz	1,50	57,9	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	55,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	54,5	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	54,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	51,2	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	50,8	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	49,3	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	48,8	48,8	--
07	Honden in speelweide	0,80	48,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
m02	Personenwagens	0,50	44,6	44,6	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	42,5	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	42,4	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	42,2	42,2	--
09	Honden in speelweide	0,80	41,9	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	40,3	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	39,8	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	39,5	39,5	--
15	Honden in speelweide	0,80	39,4	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	39,0	--	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	38,5	38,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	38,2	38,2	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	37,4	37,4	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	37,2	37,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	37,0	37,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	33,6	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,6	31,6	31,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,4	25,4	25,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,3	25,3	25,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	24,7	24,7	24,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,4	24,4	24,4
Rest		0,00	24,2	24,2	24,2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	57,9	48,8	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
10_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	54,0	33,3
01	Tractor Deutz	1,50	62,4	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	62,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	60,3	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	58,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	56,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	55,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	55,3	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	54,7	--	--
m02	Personenwagens	0,50	54,0	54,0	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	53,9	53,9	--
08	Honden in speelweide	0,80	53,8	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	49,3	49,3	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,4	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	48,2	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,8	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
05	Tractor Deutz	1,50	47,1	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	47,1	--	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	45,8	45,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,6	40,6	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	36,6	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,3	33,3	33,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,7	31,7	31,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,2	31,2	31,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,8	29,8	29,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,3	29,3	29,3
Rest		0,00	28,8	28,8	28,8
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,4	54,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx maatregel
11_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	55,7	35,0
01	Tractor Deutz	1,50	64,1	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	63,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	59,1	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	57,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,6	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	56,0	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	55,7	55,7	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,6	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	55,6	--	--
m02	Personenwagens	0,50	55,3	55,3	--
08	Honden in speelweide	0,80	54,4	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,2	51,2	--
13	Honden in speelweide	0,80	49,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	48,2	48,2	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	48,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	48,0	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	47,4	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,3	47,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,1	47,1	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,9	--	--
24	Schoonspuiten gebouw B	1,00	42,5	--	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	42,5	42,5	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,0	35,0	35,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,9	31,9	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,3	31,3	31,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,6	29,6	29,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,5	29,5	29,5
Rest		0,00	29,0	29,0	29,0
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	64,1	55,7	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
12_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	51,5	31,9
01	Tractor Deutz	1,50	60,9	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	56,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	56,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	55,3	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	54,4	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	54,0	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	52,5	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	52,3	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	52,1	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	51,6	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	51,5	51,5	--
m02	Personenwagens	0,50	48,6	48,6	--
09	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	48,2	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,6	47,6	--
15	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	44,6	44,6	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,2	--	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	43,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,4	42,4	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	40,7	--	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,1	39,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,9	31,9	31,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,7	30,7	30,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,2	30,2	30,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,6	27,6	27,6
Rest		0,00	26,6	26,6	26,6
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,9	51,5	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
13_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	52,3	33,2
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
m03	Vrachtwagen overig	1,00	59,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	59,2	--	--
01	Tractor Deutz	1,50	57,0	--	--
m01	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	56,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	55,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	54,5	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	54,1	--	--
12	Honden in speelweide	0,80	54,0	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	53,5	--	--
13	Honden in speelweide	0,80	53,3	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	52,7	--	--
m02	Personenwagens	0,50	52,3	52,3	--
09	Honden in speelweide	0,80	52,2	--	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,8	51,8	--
10	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
14	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	49,0	49,0	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,0	--	--
15	Honden in speelweide	0,80	47,2	--	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	46,4	46,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	46,1	46,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
25	Vrachtwagen stationair	1,00	45,7	--	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
24	Schoonsputten gebouw B	1,00	34,4	--	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,2	33,2	33,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	29,1	29,1	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,9	27,9	27,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
Rest		0,00	27,5	27,5	27,5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,5	52,3	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
01_A - Woning Graspeel 55m
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	48,0	48,0	21,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	48,0	48,0	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	43,9	43,9	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	43,7	43,7	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,3	42,3	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	41,3	41,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,0	41,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	39,7	39,7	--
m02	Personenwagens	0,50	35,3	35,3	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,6	21,6	21,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,0	18,0	18,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,3	17,3	17,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	16,9	16,9	16,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	15,1	15,1	15,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,3	13,3	13,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,0	10,0	10,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	9,5	9,5	9,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	7,0	7,0	7,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	4,4	4,4	4,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	3,6	3,6	3,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-2,2	-2,2	-2,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-9,4	-9,4	-9,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-10,0	-10,0	-10,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,2	-18,2	-18,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-19,9	-19,9	-19,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-25,2	-25,2	-25,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-28,5	-28,5	-28,5
Rest		0,00	43,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	48,0	48,0	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
02_B - Woning Graspeel 57
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	50,0	50,0	23,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	50,0	50,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	48,9	48,9	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	47,9	47,9	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	46,4	46,4	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,6	45,6	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	45,2	45,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	44,9	44,9	--
m02	Personenwagens	0,50	35,1	35,1	--
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,7	23,7	23,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,2	22,2	22,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,9	20,9	20,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	18,7	18,7	18,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	18,1	18,1	18,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	12,5	12,5	12,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	11,9	11,9	11,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	11,0	11,0	11,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,1	9,1	9,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	1,3	1,3	1,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,0	-3,0	-3,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-25,9	-25,9	-25,9
Rest		0,00	44,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50,0	50,0	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
03_B - Woning Langstraat 7
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	39,0	20,1
35	2 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	33,2	33,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	32,4	32,4	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	31,8	31,8	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	31,8	31,8	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	31,6	31,6	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	31,5	31,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	31,5	31,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	31,4	31,4	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	31,2	31,2	--
m02	Personenwagens	0,50	25,2	25,2	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,1	20,1	20,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,0	20,0	20,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,0	17,0	17,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,2	16,2	16,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,0	15,0	15,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,6	13,6	13,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,0	8,0	8,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,7	7,7	7,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,7	3,7	3,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,5	1,5	1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	0,6	0,6	0,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,9	-0,9	-0,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,0	-3,0	-3,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,4	-21,4	-21,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,5	-23,5	-23,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-26,1	-26,1	-26,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,7	-31,7	-31,7
Rest		0,00	39,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	39,4	39,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
04_B - Woning Graspeel 64
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	47,0	27,2
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	43,7	43,7	--
m02	Personenwagens	0,50	42,5	42,5	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	42,0	42,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,9	40,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,8	40,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,0	26,0	26,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,9	24,9	24,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,9	23,9	23,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,6	23,6	23,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,9	21,9	21,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,9	20,9	20,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,5	20,5	20,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	19,2	19,2	19,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,5	18,5	18,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	17,8	17,8	17,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,0	13,0	13,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	6,9	6,9	6,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,6	5,6	5,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-9,9	-9,9	-9,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-14,7	-14,7	-14,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-26,5	-26,5	-26,5
Rest		0,00	51,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	51,6	47,0	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
05_B - Woning Graspeel 43
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	50,1	47,5	26,6
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,5	47,5	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	44,0	44,0	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	42,1	42,1	--
m02	Personenwagens	0,50	41,7	41,7	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	40,8	40,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,5	40,5	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,3	40,3	--
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,6	26,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,6	25,6	25,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,3	24,3	24,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	21,8	21,8	21,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	20,9	20,9	20,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,0	20,0	20,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,9	19,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,2	19,2	19,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	18,3	18,3	18,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	16,1	16,1	16,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	16,0	16,0	16,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	13,7	13,7	13,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,7	13,7	13,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,1	13,1	13,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	8,0	8,0	8,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,6	4,6	4,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-11,0	-11,0	-11,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-13,1	-13,1	-13,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-22,8	-22,8	-22,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-27,5	-27,5	-27,5
Rest		0,00	50,1	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50,1	47,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
06_B - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	64,6	59,5	40,2
35	2 honden in buitenloop	0,80	59,5	59,5	--
m02	Personenwagens	0,50	56,7	56,7	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	50,7	50,7	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	49,4	49,4	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	48,9	48,9	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	48,8	48,8	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	48,5	48,5	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	48,3	48,3	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	48,1	48,1	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,9	47,9	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	40,2	40,2	40,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,3	37,3	37,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,3	36,3	36,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,1	35,1	35,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,4	34,4	34,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	30,8	30,8	30,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,4	29,4	29,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,7	27,7	27,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,9	26,9	26,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,8	25,8	25,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,2	25,2	25,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,7	22,7	22,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,7	22,7	22,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	0,1	0,1	0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-5,4	-5,4	-5,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,3	-15,3	-15,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,3	-17,3	-17,3
Rest		0,00	64,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64,6	59,5	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
07_B - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	66,5	59,5	39,7
35	2 honden in buitenloop	0,80	59,5	59,5	--
m02	Personenwagens	0,50	56,7	56,7	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	50,8	50,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	49,6	49,6	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	49,0	49,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	48,9	48,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	48,6	48,6	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	48,4	48,4	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	48,2	48,2	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	48,0	48,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,5	47,5	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	39,7	39,7	39,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,8	37,8	37,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,4	36,4	36,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,3	35,3	35,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	31,2	31,2	31,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,8	29,8	29,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	28,0	28,0	28,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,0	27,0	27,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,3	25,3	25,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,0	24,0	24,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,8	22,8	22,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,9	17,9	17,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-5,3	-5,3	-5,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,2	-15,2	-15,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,2	-17,2	-17,2
Rest		0,00	66,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	66,5	59,5	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
08_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	61,2	51,2	34,5
35	2 honden in buitenloop	0,80	51,2	51,2	--
m02	Personenwagens	0,50	46,2	46,2	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,3	45,3	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	45,1	45,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	45,0	45,0	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	43,1	43,1	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	41,5	41,5	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	40,4	40,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,5	30,5	30,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,5	28,5	28,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,3	27,3	27,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,1	27,1	27,1
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	25,1	25,1	25,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,1	24,1	24,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,1	24,1	24,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,8	23,8	23,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,3	21,3	21,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	17,8	17,8	17,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,6	15,6	15,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	14,8	14,8	14,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	12,7	12,7	12,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-7,0	-7,0	-7,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-10,9	-10,9	-10,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,7	-20,7	-20,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,2	-22,2	-22,2
Rest		0,00	61,2	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	61,2	51,2	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
09_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	48,8	31,6
35	2 honden in buitenloop	0,80	48,8	48,8	--
m02	Personenwagens	0,50	44,6	44,6	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	42,2	42,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	39,5	39,5	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	38,5	38,5	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	38,2	38,2	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	37,4	37,4	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	37,2	37,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	37,0	37,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	36,8	36,8	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,6	31,6	31,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,4	25,4	25,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,3	25,3	25,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	24,7	24,7	24,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,4	24,4	24,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	24,2	24,2	24,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,3	23,3	23,3
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,5	22,5	22,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	20,4	20,4	20,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	19,0	19,0	19,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	15,7	15,7	15,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,7	10,7	10,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	8,6	8,6	8,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-8,7	-8,7	-8,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-15,5	-15,5	-15,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,1	-23,1	-23,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-24,6	-24,6	-24,6
Rest		0,00	57,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	57,9	48,8	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
10_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	54,0	33,3
m02	Personenwagens	0,50	54,0	54,0	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	53,9	53,9	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	49,3	49,3	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	47,4	47,4	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	45,8	45,8	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	43,0	43,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,6	40,6	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,3	33,3	33,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,7	31,7	31,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,2	31,2	31,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,8	29,8	29,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,3	29,3	29,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	28,8	28,8	28,8
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,2	28,2	28,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,1	28,1	28,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,7	24,7	24,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,4	24,4	24,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,6	23,6	23,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,5	17,5	17,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,7	13,7	13,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,3	13,3	13,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,6	12,6	12,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-9,1	-9,1	-9,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,6	-18,6	-18,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,9	-21,9	-21,9
Rest		0,00	62,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,4	54,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
11_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	55,7	35,0
35	2 honden in buitenloop	0,80	55,7	55,7	--
m02	Personenwagens	0,50	55,3	55,3	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,2	51,2	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	48,2	48,2	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	47,3	47,3	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	47,1	47,1	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	47,0	47,0	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	42,5	42,5	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	41,9	41,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,2	41,2	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,0	35,0	35,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,9	31,9	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,3	31,3	31,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,6	29,6	29,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,5	29,5	29,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,0	29,0	29,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,5	28,5	28,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,2	28,2	28,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	25,4	25,4	25,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,6	24,6	24,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	23,2	23,2	23,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,1	23,1	23,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,9	22,9	22,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,4	20,4	20,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	18,1	18,1	18,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,6	14,6	14,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,8	13,8	13,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,4	12,4	12,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,9	-7,9	-7,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,0	-18,0	-18,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,4	-23,4	-23,4
Rest		0,00	64,1	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64,1	55,7	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
12_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	51,5	31,9
35	2 honden in buitenloop	0,80	51,5	51,5	--
m02	Personenwagens	0,50	48,6	48,6	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	47,6	47,6	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	44,6	44,6	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	42,4	42,4	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,2	40,2	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	40,1	40,1	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	39,8	39,8	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	39,6	39,6	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	39,1	39,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	39,0	39,0	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,9	31,9	31,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,7	30,7	30,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,2	30,2	30,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,6	27,6	27,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	26,6	26,6	26,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,5	25,5	25,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,0	25,0	25,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,2	23,2	23,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,2	23,2	23,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,0	23,0	23,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,2	21,2	21,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,8	18,8	18,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,5	18,5	18,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,3	15,3	15,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,3	13,3	13,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	7,7	7,7	7,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-9,7	-9,7	-9,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,6	-20,6	-20,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,6	-22,6	-22,6
Rest		0,00	60,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,9	51,5	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
13_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	52,3	33,2
m02	Personenwagens	0,50	52,3	52,3	--
34	6 honden in buitenloop	0,80	51,8	51,8	--
35	2 honden in buitenloop	0,80	49,0	49,0	--
26	3 honden in buitenloop	0,80	46,9	46,9	--
28	3 honden in buitenloop	0,80	46,4	46,4	--
29	3 honden in buitenloop	0,80	46,1	46,1	--
30	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
27	3 honden in buitenloop	0,80	46,0	46,0	--
31	3 honden in buitenloop	0,80	45,9	45,9	--
32	3 honden in buitenloop	0,80	41,1	41,1	--
33	3 honden in buitenloop	0,80	40,7	40,7	--
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,2	33,2	33,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	29,1	29,1	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,9	27,9	27,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,5	27,5	27,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,3	27,3	27,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	27,1	27,1	27,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,1	25,1	25,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,5	23,5	23,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	22,0	22,0	22,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,6	20,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	20,2	20,2	20,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,1	17,1	17,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,2	14,2	14,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,8	10,8	10,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-3,1	-3,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,2	-23,2	-23,2
Rest		0,00	60,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,5	52,3	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
01_A - Woning Graspeel 55m
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woning Graspeel 55m	1,50	48,0	48,0	21,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,6	21,6	21,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,0	18,0	18,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,3	17,3	17,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	16,9	16,9	16,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	15,1	15,1	15,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	14,6	14,6	14,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	13,3	13,3	13,3
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,0	10,0	10,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	9,5	9,5	9,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	7,0	7,0	7,0
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	4,4	4,4	4,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	3,6	3,6	3,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	-2,2	-2,2	-2,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,0	-6,0	-6,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-9,4	-9,4	-9,4
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-10,0	-10,0	-10,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,2	-18,2	-18,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-19,9	-19,9	-19,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-25,2	-25,2	-25,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-28,5	-28,5	-28,5
01	Tractor Deutz	1,50	36,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	37,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	33,0	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,9	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	42,6	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	42,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	43,3	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,6	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	42,7	--	--
Rest		0,00	48,0	48,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	48,0	48,0	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
02_B - Woning Graspeel 57
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Woning Graspeel 57	5,00	50,0	50,0	23,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,7	23,7	23,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,2	22,2	22,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,0	22,0	22,0
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	21,3	21,3	21,3
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,1	21,1	21,1
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,9	20,9	20,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	18,7	18,7	18,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	18,1	18,1	18,1
D01	Dak Gebouw A	0,10	16,3	16,3	16,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	16,0	16,0	16,0
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	12,5	12,5	12,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	11,9	11,9	11,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	11,0	11,0	11,0
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	9,1	9,1	9,1
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	1,3	1,3	1,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	-3,0	-3,0	-3,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-16,9	-16,9	-16,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-19,0	-19,0	-19,0
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-25,9	-25,9	-25,9
01	Tractor Deutz	1,50	36,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	37,2	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	32,9	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	43,3	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,7	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	44,1	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	44,3	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	44,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	44,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	43,9	--	--
Rest		0,00	50,0	50,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50,0	50,0	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
03_B - Woning Langstraat 7
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Woning Langstraat 7	5,00	39,4	39,0	20,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,1	20,1	20,1
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	20,0	20,0	20,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	17,0	17,0	17,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	16,2	16,2	16,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	15,1	15,1	15,1
D03	Dak Gebouw A	0,10	15,0	15,0	15,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,6	13,6	13,6
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	11,2	11,2	11,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,4	8,4	8,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	8,0	8,0	8,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	7,7	7,7	7,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	4,2	4,2	4,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	3,7	3,7	3,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	1,5	1,5	1,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	0,6	0,6	0,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	-0,9	-0,9	-0,9
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	-3,0	-3,0	-3,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,4	-21,4	-21,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-23,5	-23,5	-23,5
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-26,1	-26,1	-26,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-31,7	-31,7	-31,7
01	Tractor Deutz	1,50	38,6	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	36,5	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	37,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	32,6	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	31,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	35,2	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	34,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	35,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	37,9	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	39,2	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	34,6	--	--
Rest		0,00	39,4	39,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	39,4	39,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
04_B - Woning Graspeel 64
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Woning Graspeel 64	5,00	51,6	47,0	27,2
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,2	27,2	27,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,0	26,0	26,0
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,9	24,9	24,9
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	23,9	23,9	23,9
D03	Dak Gebouw A	0,10	23,6	23,6	23,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	21,9	21,9	21,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,9	20,9	20,9
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,5	20,5	20,5
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	19,2	19,2	19,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,5	18,5	18,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	17,8	17,8	17,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,5	17,5	17,5
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	17,2	17,2	17,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,0	13,0	13,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	12,1	12,1	12,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	10,5	10,5	10,5
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	6,9	6,9	6,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	5,6	5,6	5,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-9,9	-9,9	-9,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-14,7	-14,7	-14,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,0	-23,0	-23,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-26,5	-26,5	-26,5
01	Tractor Deutz	1,50	50,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	51,0	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	51,6	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	46,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	42,3	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	46,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	45,7	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	45,4	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	46,8	--	--
Rest		0,00	50,7	47,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	51,6	47,0	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
05_B - Woning Graspeel 43
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Woning Graspeel 43	5,00	50,1	47,5	26,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,6	26,6	26,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,6	25,6	25,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,3	24,3	24,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	21,8	21,8	21,8
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	20,9	20,9	20,9
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	20,0	20,0	20,0
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,9	19,9	19,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,2	19,2	19,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	18,7	18,7	18,7
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	18,3	18,3	18,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	16,1	16,1	16,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	16,0	16,0	16,0
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	13,7	13,7	13,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	13,7	13,7	13,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,1	13,1	13,1
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	9,7	9,7	9,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	8,0	8,0	8,0
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	4,6	4,6	4,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-11,0	-11,0	-11,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-13,1	-13,1	-13,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-22,8	-22,8	-22,8
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-27,5	-27,5	-27,5
01	Tractor Deutz	1,50	49,8	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	50,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	49,3	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	45,8	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	45,4	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	46,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	45,7	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	45,1	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	44,9	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
Rest		0,00	49,8	47,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50,1	47,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
06_B - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Woning Graspeel 45	5,00	64,6	59,5	40,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	40,2	40,2	40,2
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,3	37,3	37,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,3	36,3	36,3
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,1	35,1	35,1
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,4	34,4	34,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	30,8	30,8	30,8
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,4	29,4	29,4
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,7	27,7	27,7
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,9	26,9	26,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,8	25,8	25,8
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,2	25,2	25,2
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,7	22,7	22,7
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,7	22,7	22,7
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,7	17,7	17,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	0,1	0,1	0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-5,4	-5,4	-5,4
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,3	-15,3	-15,3
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,3	-17,3	-17,3
01	Tractor Deutz	1,50	63,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,4	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	55,9	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,3	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,3	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	49,9	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	52,2	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,2	--	--
Rest		0,00	64,6	59,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64,6	59,5	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
07_B - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Woning Graspeel 45	5,00	66,5	59,5	39,7
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	39,7	39,7	39,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	37,8	37,8	37,8
D03	Dak Gebouw A	0,10	36,4	36,4	36,4
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,3	35,3	35,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	34,6	34,6	34,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	32,5	32,5	32,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	31,2	31,2	31,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	30,2	30,2	30,2
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,8	29,8	29,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	28,0	28,0	28,0
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	27,0	27,0	27,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,3	25,3	25,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,7	24,7	24,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	24,0	24,0	24,0
D01	Dak Gebouw A	0,10	22,8	22,8	22,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	19,4	19,4	19,4
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	17,9	17,9	17,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	17,2	17,2	17,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-5,3	-5,3	-5,3
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-15,2	-15,2	-15,2
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-17,2	-17,2	-17,2
01	Tractor Deutz	1,50	66,5	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,1	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	56,1	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,5	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,2	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	50,0	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	53,0	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	50,0	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,2	--	--
Rest		0,00	66,1	59,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	66,5	59,5	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
08_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Woning Graspeel 45	1,50	61,2	51,2	34,5
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	34,5	34,5	34,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,5	30,5	30,5
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
D02	Dak Gebouw A	0,10	28,5	28,5	28,5
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	27,9	27,9	27,9
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,3	27,3	27,3
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,1	27,1	27,1
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	25,1	25,1	25,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,1	24,1	24,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,1	24,1	24,1
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,8	23,8	23,8
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,5	23,5	23,5
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,3	21,3	21,3
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	17,8	17,8	17,8
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,6	15,6	15,6
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	14,9	14,9	14,9
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	14,8	14,8	14,8
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	12,7	12,7	12,7
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,2	10,2	10,2
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-7,0	-7,0	-7,0
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-10,9	-10,9	-10,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,7	-20,7	-20,7
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,2	-22,2	-22,2
01	Tractor Deutz	1,50	61,2	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	53,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	55,7	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	53,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,1	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	50,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	49,8	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	45,2	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	46,5	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	46,7	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	50,6	--	--
Rest		0,00	56,0	51,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	61,2	51,2	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
09_A - Woning Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Woning Graspeel 45	1,50	57,9	48,8	31,6
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,6	31,6	31,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	25,4	25,4	25,4
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,3	25,3	25,3
D02	Dak Gebouw A	0,10	24,7	24,7	24,7
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	24,4	24,4	24,4
D03	Dak Gebouw A	0,10	24,2	24,2	24,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,3	23,3	23,3
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,5	22,5	22,5
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,7	21,7	21,7
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	20,4	20,4	20,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	19,0	19,0	19,0
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	15,7	15,7	15,7
D01	Dak Gebouw A	0,10	10,7	10,7	10,7
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	10,2	10,2	10,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	8,6	8,6	8,6
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	8,2	8,2	8,2
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	4,7	4,7	4,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-8,7	-8,7	-8,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-15,5	-15,5	-15,5
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-23,1	-23,1	-23,1
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-24,6	-24,6	-24,6
01	Tractor Deutz	1,50	57,9	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	50,8	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	54,5	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	51,2	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	43,6	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	48,1	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	42,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	41,9	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	39,0	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	49,3	--	--
Rest		0,00	55,1	48,8	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	57,9	48,8	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
10_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Tuin Graspeel 45	1,50	62,4	54,0	33,3
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,3	33,3	33,3
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,7	31,7	31,7
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,2	31,2	31,2
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,8	29,8	29,8
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,3	29,3	29,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	28,8	28,8	28,8
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,2	28,2	28,2
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,1	28,1	28,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	26,1	26,1	26,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,7	24,7	24,7
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,4	24,4	24,4
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,6	23,6	23,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,5	21,5	21,5
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,4	21,4	21,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,5	17,5	17,5
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,7	13,7	13,7
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,3	13,3	13,3
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,6	12,6	12,6
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-1,9	-1,9	-1,9
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-9,1	-9,1	-9,1
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,6	-18,6	-18,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-21,9	-21,9	-21,9
01	Tractor Deutz	1,50	62,4	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	56,4	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	60,3	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	56,8	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	47,1	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	55,4	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	54,7	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	53,8	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,1	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,8	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	55,7	--	--
Rest		0,00	62,1	54,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	62,4	54,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmx maatregel
11_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Tuin Graspeel 45	1,50	64,1	55,7	35,0
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	35,0	35,0	35,0
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	31,9	31,9	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,3	31,3	31,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	29,6	29,6	29,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	29,5	29,5	29,5
D02	Dak Gebouw A	0,10	29,0	29,0	29,0
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,5	28,5	28,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	28,2	28,2	28,2
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,9	25,9	25,9
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	25,4	25,4	25,4
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	24,6	24,6	24,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	23,2	23,2	23,2
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	23,1	23,1	23,1
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,9	22,9	22,9
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,4	20,4	20,4
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	19,4	19,4	19,4
D01	Dak Gebouw A	0,10	18,1	18,1	18,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,6	14,6	14,6
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	13,8	13,8	13,8
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	12,4	12,4	12,4
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-7,9	-7,9	-7,9
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,0	-18,0	-18,0
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,4	-23,4	-23,4
01	Tractor Deutz	1,50	64,1	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	61,6	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	57,4	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	46,9	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	56,0	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	55,6	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	54,4	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	49,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	47,3	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	56,6	--	--
Rest		0,00	63,4	55,7	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	64,1	55,7	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
12_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,9	51,5	31,9
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	31,9	31,9	31,9
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,7	30,7	30,7
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	30,2	30,2	30,2
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,6	27,6	27,6
D03	Dak Gebouw A	0,10	26,6	26,6	26,6
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	25,5	25,5	25,5
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,0	25,0	25,0
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	24,2	24,2	24,2
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,2	23,2	23,2
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,2	23,2	23,2
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	23,0	23,0	23,0
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	22,1	22,1	22,1
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	21,2	21,2	21,2
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,8	18,8	18,8
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	18,5	18,5	18,5
D01	Dak Gebouw A	0,10	15,3	15,3	15,3
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	13,3	13,3	13,3
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	7,7	7,7	7,7
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-6,7	-6,7	-6,7
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-9,7	-9,7	-9,7
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-20,6	-20,6	-20,6
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-22,6	-22,6	-22,6
01	Tractor Deutz	1,50	60,9	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	55,3	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	56,6	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	54,4	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	44,2	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	52,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	51,6	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	48,6	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	43,1	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	52,3	--	--
Rest		0,00	56,8	51,5	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,9	51,5	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox maatregel
13_A - Tuin Graspeel 45
(hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Tuin Graspeel 45	1,50	60,5	52,3	33,2
20	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	33,2	33,2	33,2
G04	Westgevel Gebouw A	2,00	29,1	29,1	29,1
23	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	28,6	28,6	28,6
22	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,9	27,9	27,9
D02	Dak Gebouw A	0,10	27,6	27,6	27,6
21	Opening zuidgevel gebouw A	1,95	27,5	27,5	27,5
D03	Dak Gebouw A	0,10	27,3	27,3	27,3
G07	Roldeur oostgevel Gebouw A	0,00	27,1	27,1	27,1
16	Opening noordgevel gebouw A	1,95	25,1	25,1	25,1
D06	Dak PVC golfplaat	0,10	23,5	23,5	23,5
17	Opening noordgevel gebouw A	1,95	22,4	22,4	22,4
G09	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	22,3	22,3	22,3
D07	Dak PVC golfplaat	0,10	22,0	22,0	22,0
18	Opening noordgevel gebouw A	1,95	21,2	21,2	21,2
19	Opening noordgevel gebouw A	1,95	20,6	20,6	20,6
G08	Deur oostgevel Gebouw A	0,00	20,2	20,2	20,2
D01	Dak Gebouw A	0,10	17,1	17,1	17,1
D05	Dak PVC golfplaat	0,10	14,2	14,2	14,2
G06	Oostgevel Gebouw A	2,00	12,1	12,1	12,1
D04	Dak PVC golfplaat	0,10	10,8	10,8	10,8
G03	Westgevel Gebouw A	0,00	-3,1	-3,1	-3,1
G02	Zuidgevel Gebouw A	0,00	-10,6	-10,6	-10,6
G01	Noordgevel Gebouw A	0,00	-18,9	-18,9	-18,9
G05	Oostgevel Gebouw A	0,00	-23,2	-23,2	-23,2
01	Tractor Deutz	1,50	57,0	--	--
02	Tractor Deutz	1,50	60,5	--	--
03	Tractor Deutz	1,50	59,2	--	--
04	Tractor Deutz	1,50	55,3	--	--
05	Tractor Deutz	1,50	48,0	--	--
06	Honden in speelweide	0,80	54,1	--	--
07	Honden in speelweide	0,80	53,5	--	--
08	Honden in speelweide	0,80	52,7	--	--
09	Honden in speelweide	0,80	52,2	--	--
10	Honden in speelweide	0,80	51,7	--	--
11	Honden in speelweide	0,80	54,5	--	--
Rest		0,00	59,8	52,3	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	60,5	52,3	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 10

Overzicht schermen incl. maatregel

Model: LAr,LT maatregel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
01	Nok Gebouw A	5,20	0,00	Eigen waarde	2	26,84
02	Nok Gebouw B	4,00	0,00	Eigen waarde	2	17,75
03	Gevel Gebouw B	--	0,00	Eigen waarde	3	9,79
04	Gevel Gebouw B	--	0,00	Eigen waarde	3	9,75
05	Gevel Gebouw A	--	0,00	Eigen waarde	3	19,48
06	Gevel Gebouw A	--	0,00	Eigen waarde	3	19,53
07	Schermbij buitenloop	1,80	0,00	Eigen waarde	3	8,15

Model: LAr,LT maatregel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k
01	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT maatregel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,20	0,20	0,20
02	0,20	0,20	0,20
03	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80